


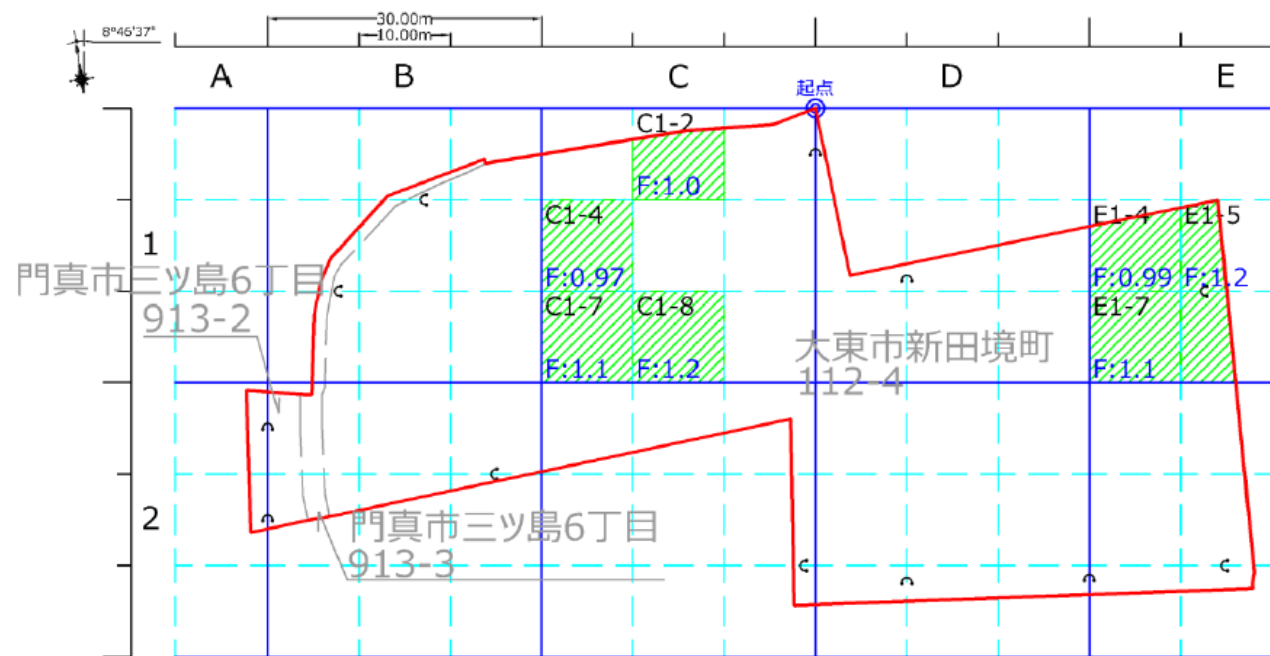

【凡例】

【共通凡例】	【基準不適合凡例】	【区画凡例】
— : 敷地境界	ふっ素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合 数値 : 分析結果を示す。 土壌溶出量基準 : 0.8以下 単位 : mg/L	30m 10m 10m 10m A 30m 10m 10m 10m 1 A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A1-6 A1-7 A1-8 A1-9 青色文字 : 30m区画名 水色文字 : 単位区画名 ⤵ : 区画統合