


2 給水状況

給水の状況は次のとおりである。


(1) 給水量の現況

令和6年度における1日平均給水量（分水を除く）は、2,885 千 m^3 と、年間給水量（分水を除く）は、1,053.1 百万 m^3 と、最近はやや横ばい傾向である。（図一1 および図一2）

図一1 上水道の年間給水量 ※

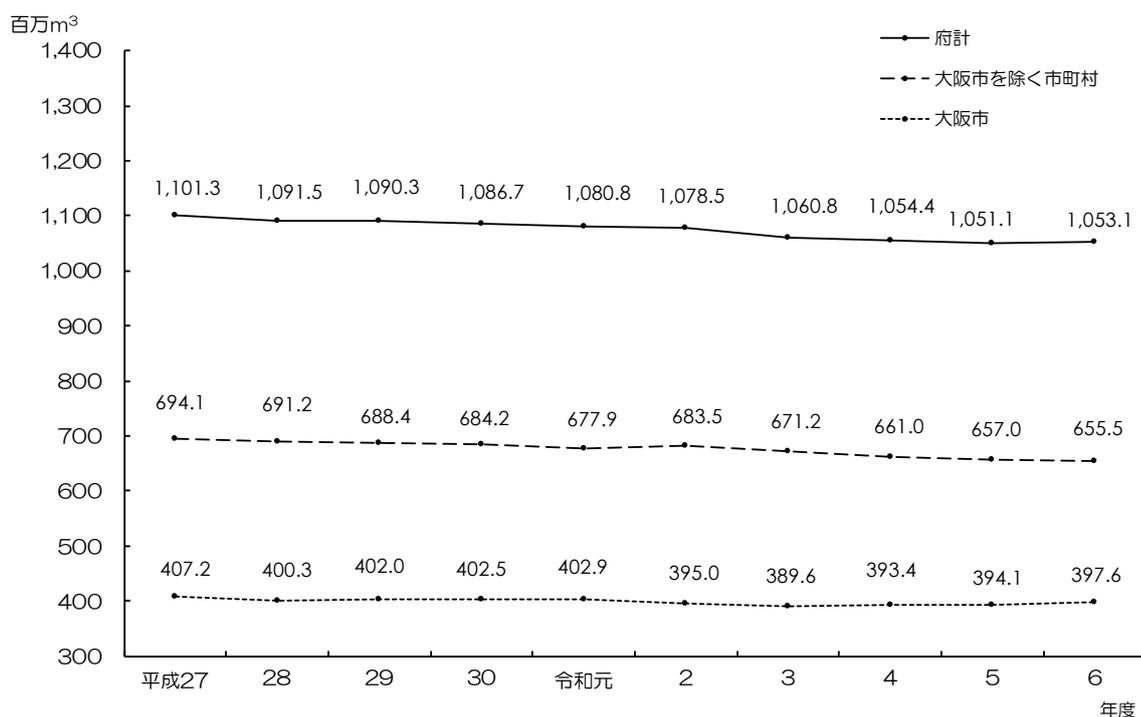


図一2 1日平均給水量の推移（上水道） ※

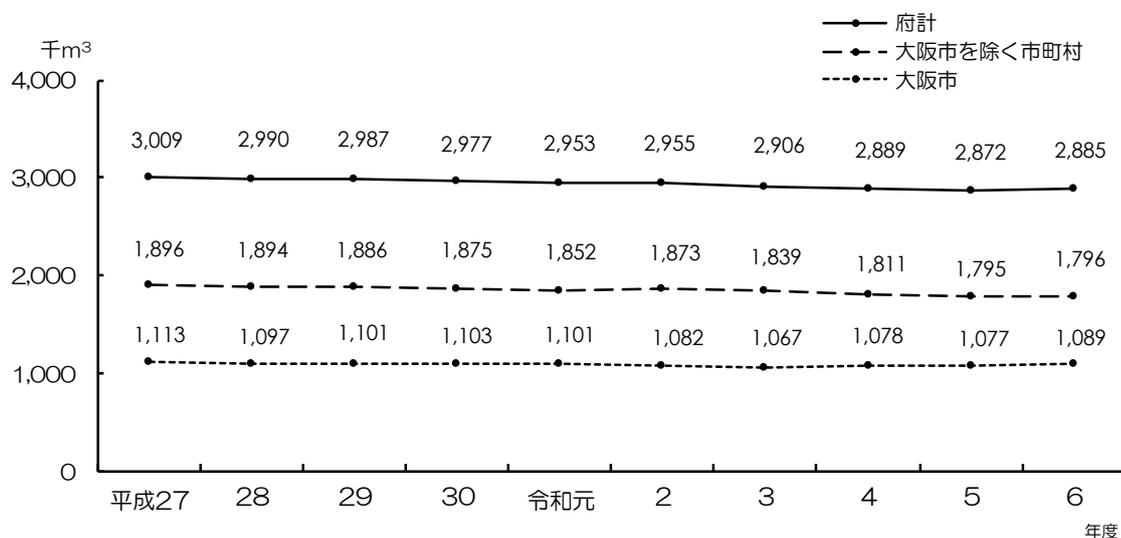

※ 分水を除く

令和6年度における1人1日平均給水量は329Lであり、最近は横ばい傾向である(図-3)。

図-3 1人1日平均給水量の推移(上水道)

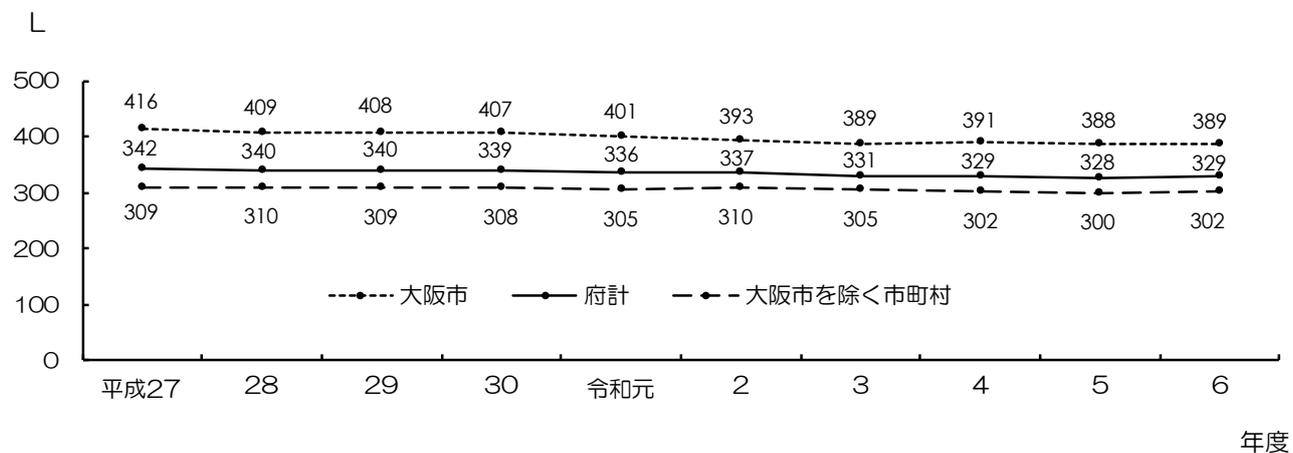

令和6年度的生活用1人1日平均給水量は246Lであり、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水量に戻っている。(図-4)。

図-4 生活用1人1日平均給水量(上水道)

