



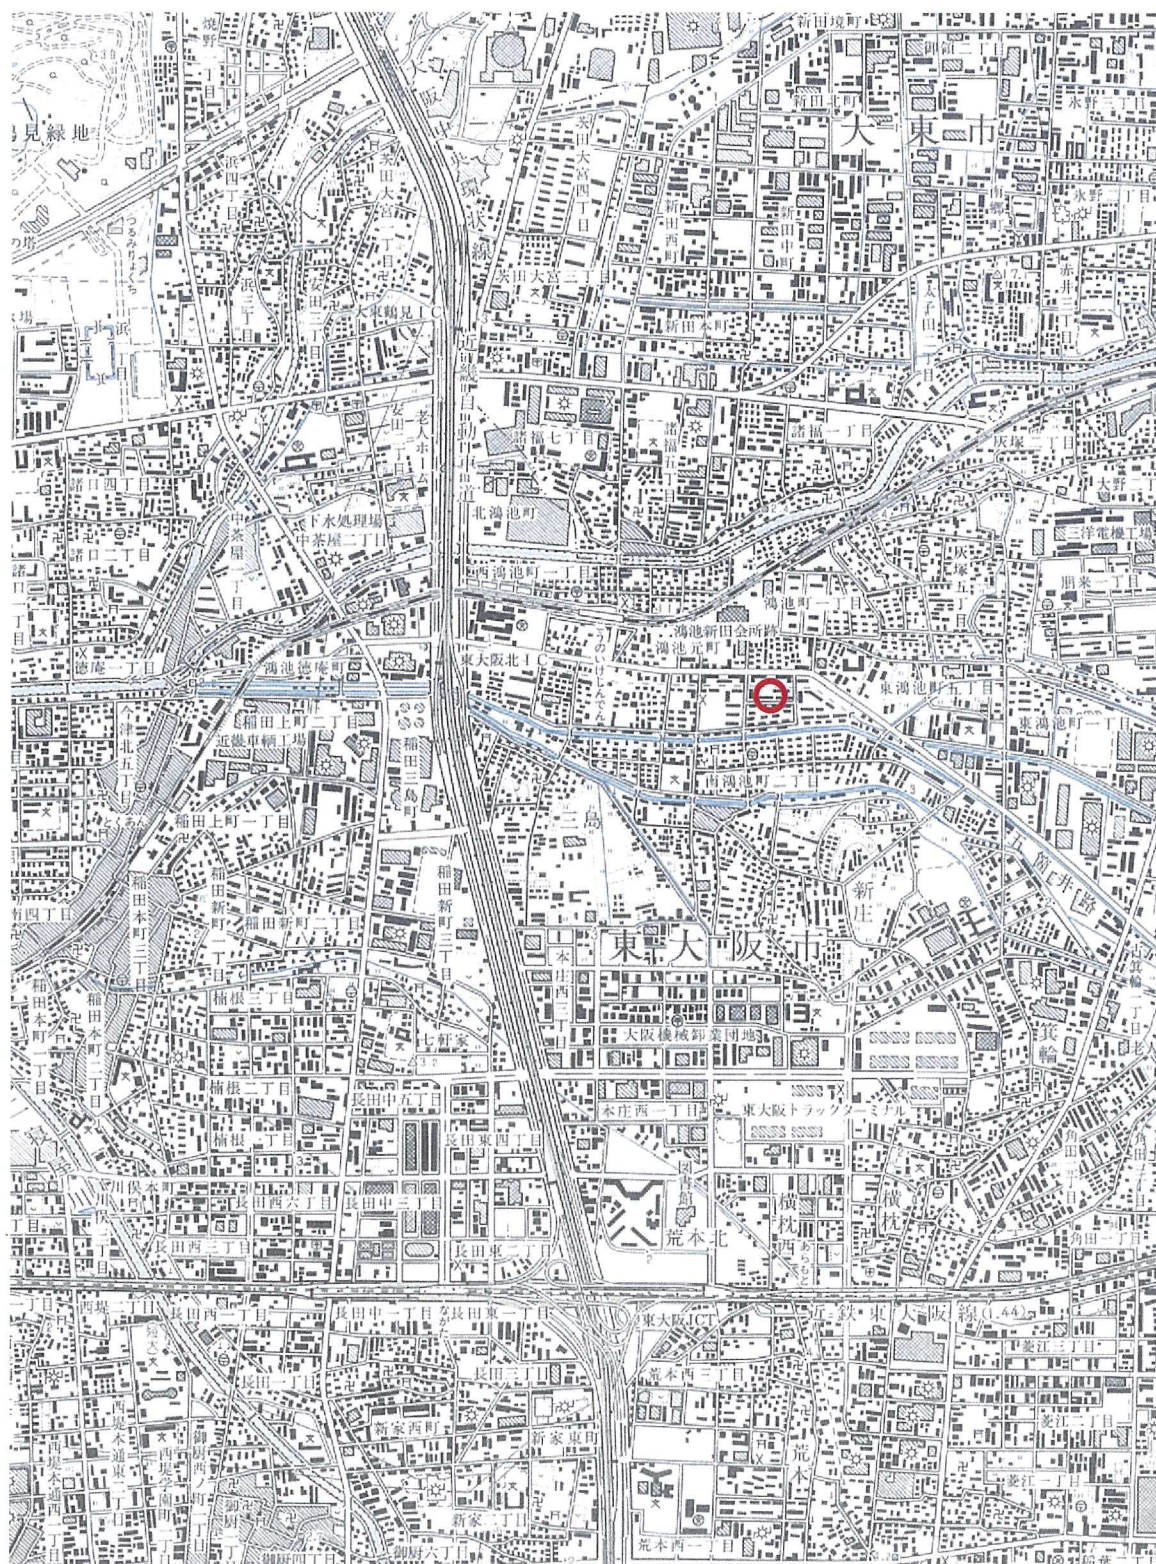

調査地案内図（縮尺 1:25,000）

* 平成14年12月発行 国土地理院

鴻池町二丁目

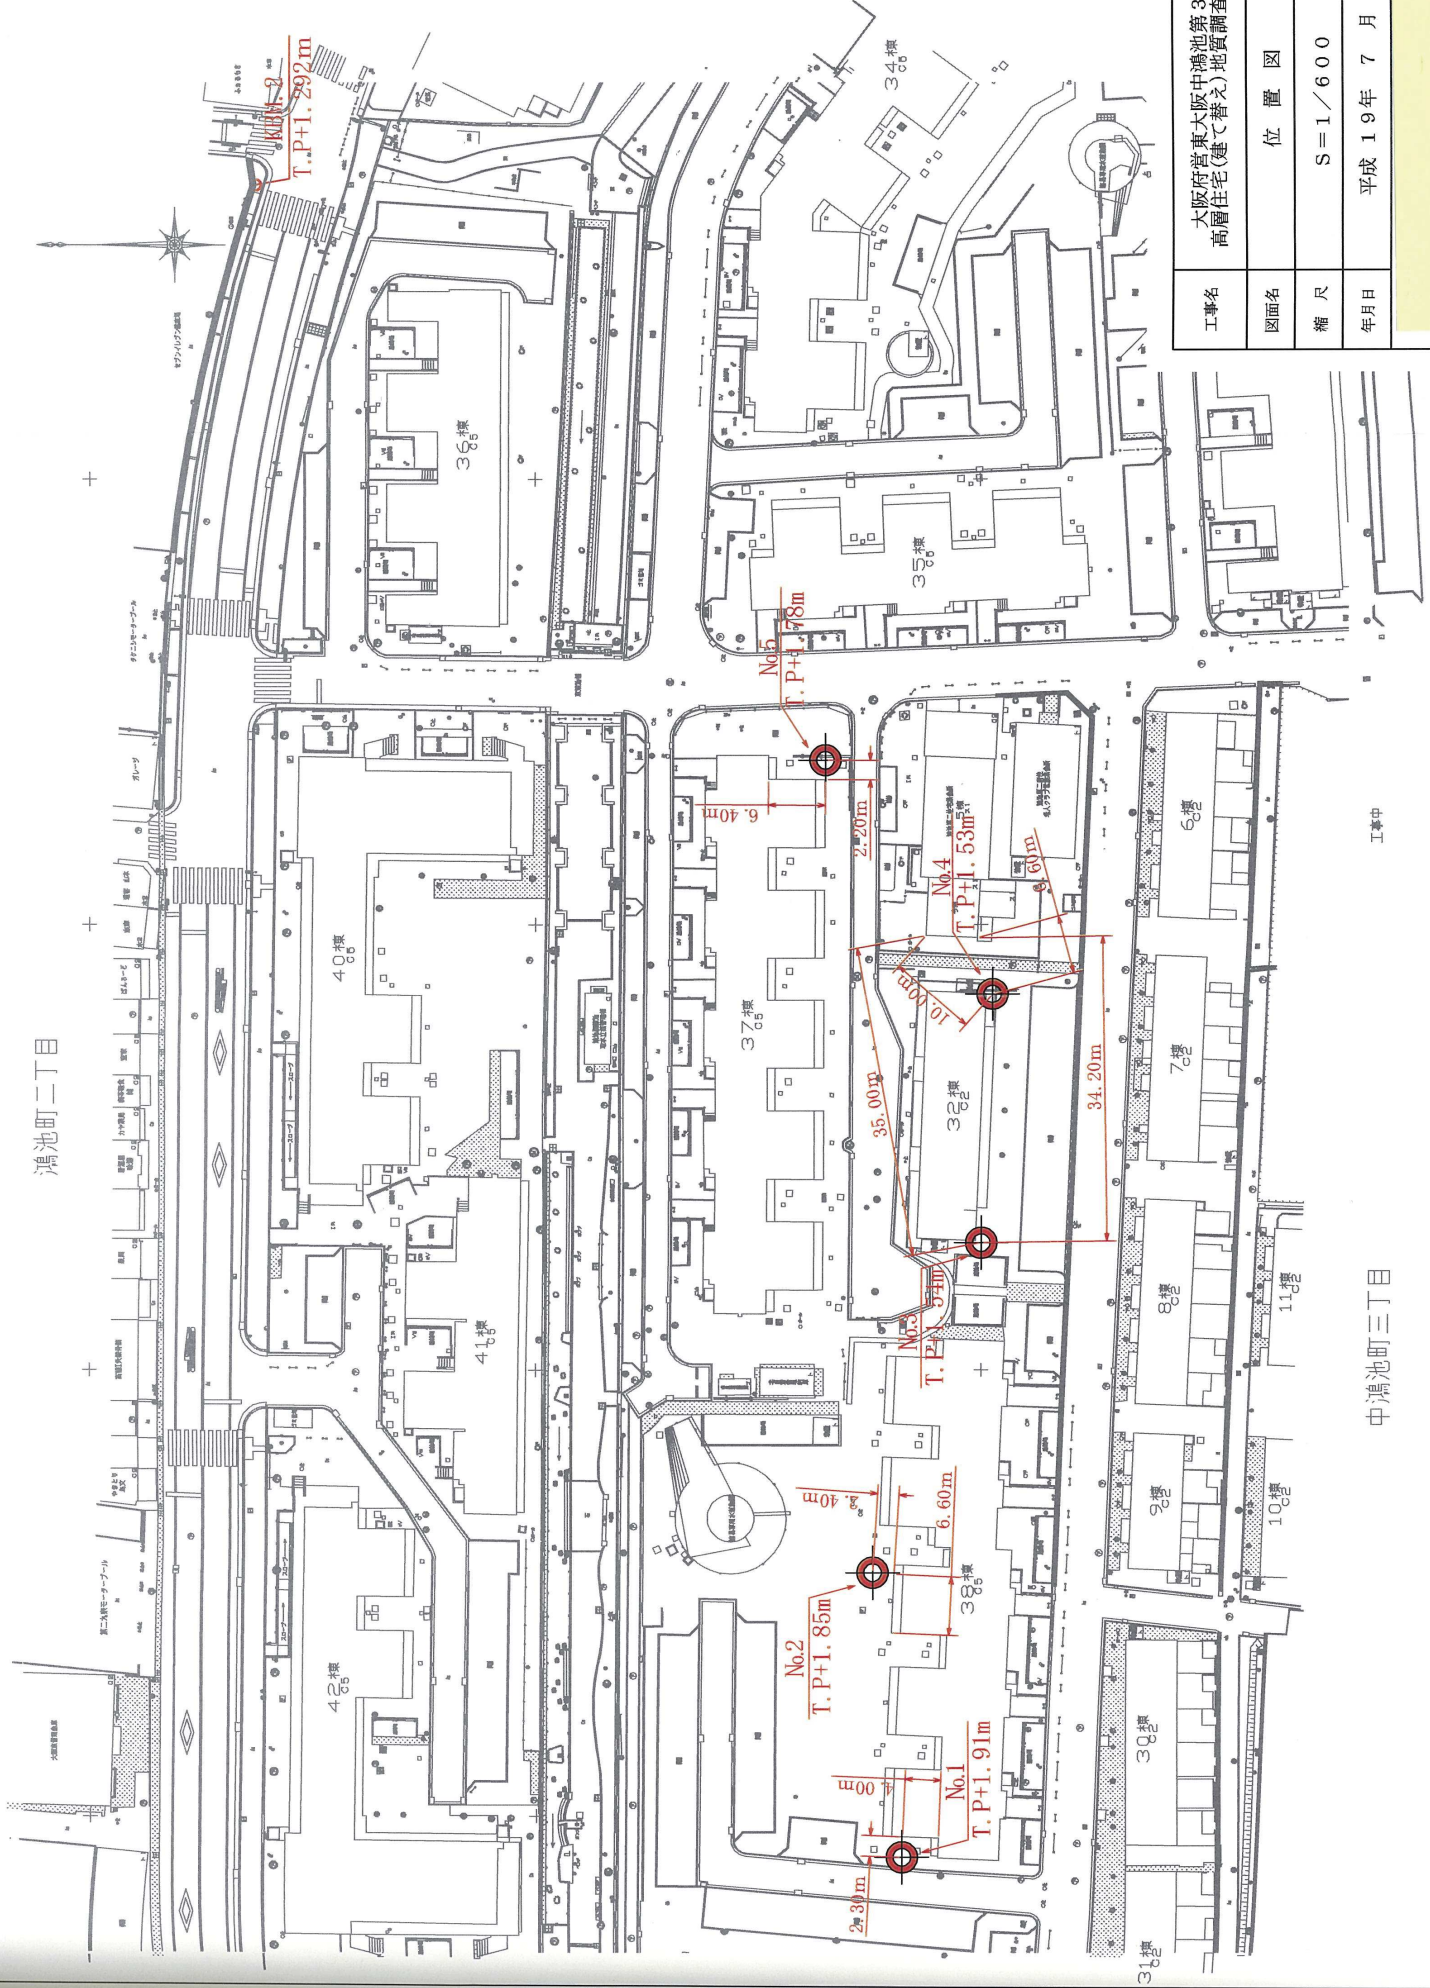

中鴻池町三丁目

工事中

工事名	大阪府営東大阪中鴻池第3期 高層住宅(建て替え)地質調査業務		
図面名	位置図		
縮尺	S=1/600		
年月日	平成 19 年	7 月	

ボーリング柱状図

調 査 名 大阪府営東大阪中鴻池第3期高層住宅（建て替え）地質調査業務

[illegible]

事業・工事名

シート No 07-067

ボーリング名	No. 1		調査位置		大阪府東大阪市中鴻池三丁目					北緯		34° 41' 47"				
発注機関	大阪府住宅まちづくり部公共建築室				調査期間		平成 19年 6月 25日 ~ 19年 6月 28日				東経		135° 36' 11"			
調査業者名	管理技術者				担当技師		□ア 鑑定者		ボーリング 責任者							
孔口標高	T.P. +1.91m				方 北		地盤 条件		水平 度		使用 機種		東邦 D O - C		ハンマー 落下用具	
総掘進長	48.37m		度		90°		鉛直 配分		0°		エンジン		ヤンマー NFAD-8K		ポンプ カノ V5-P	

[illegible]

ボーリング柱状図


調査名 大阪府営東大阪中橋池第3期高層住宅（建て替え）地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 07-067

ボーリング名	No. 2	調査位置	大阪府東大阪市中橋池三丁目	北緯	34° 41' 47"
発注機関	大阪府住宅まちづくり部 公共建築室	調査期間	平成 19年 6月 26日 ~ 19年 6月 30日	東経	135° 36' 12"
調査業者名	株式会社 地質調査	担当技術者	コ ア	ボーリング責任者	
孔口標高	T.P. +1.85m	角	180° 上 270° 0' 90° 0' 0' 下 0' 0'	方	北 0° 西 180° 南 90° 東 90°
総掘進長	48.35m	使用機種	エンジン ヤンマー NFAD-8-K	ハンマー	落下用具
		試験機	カノ KR-50H	ポンプ	カノ V5-P
					ドライブハンマー（半自動）

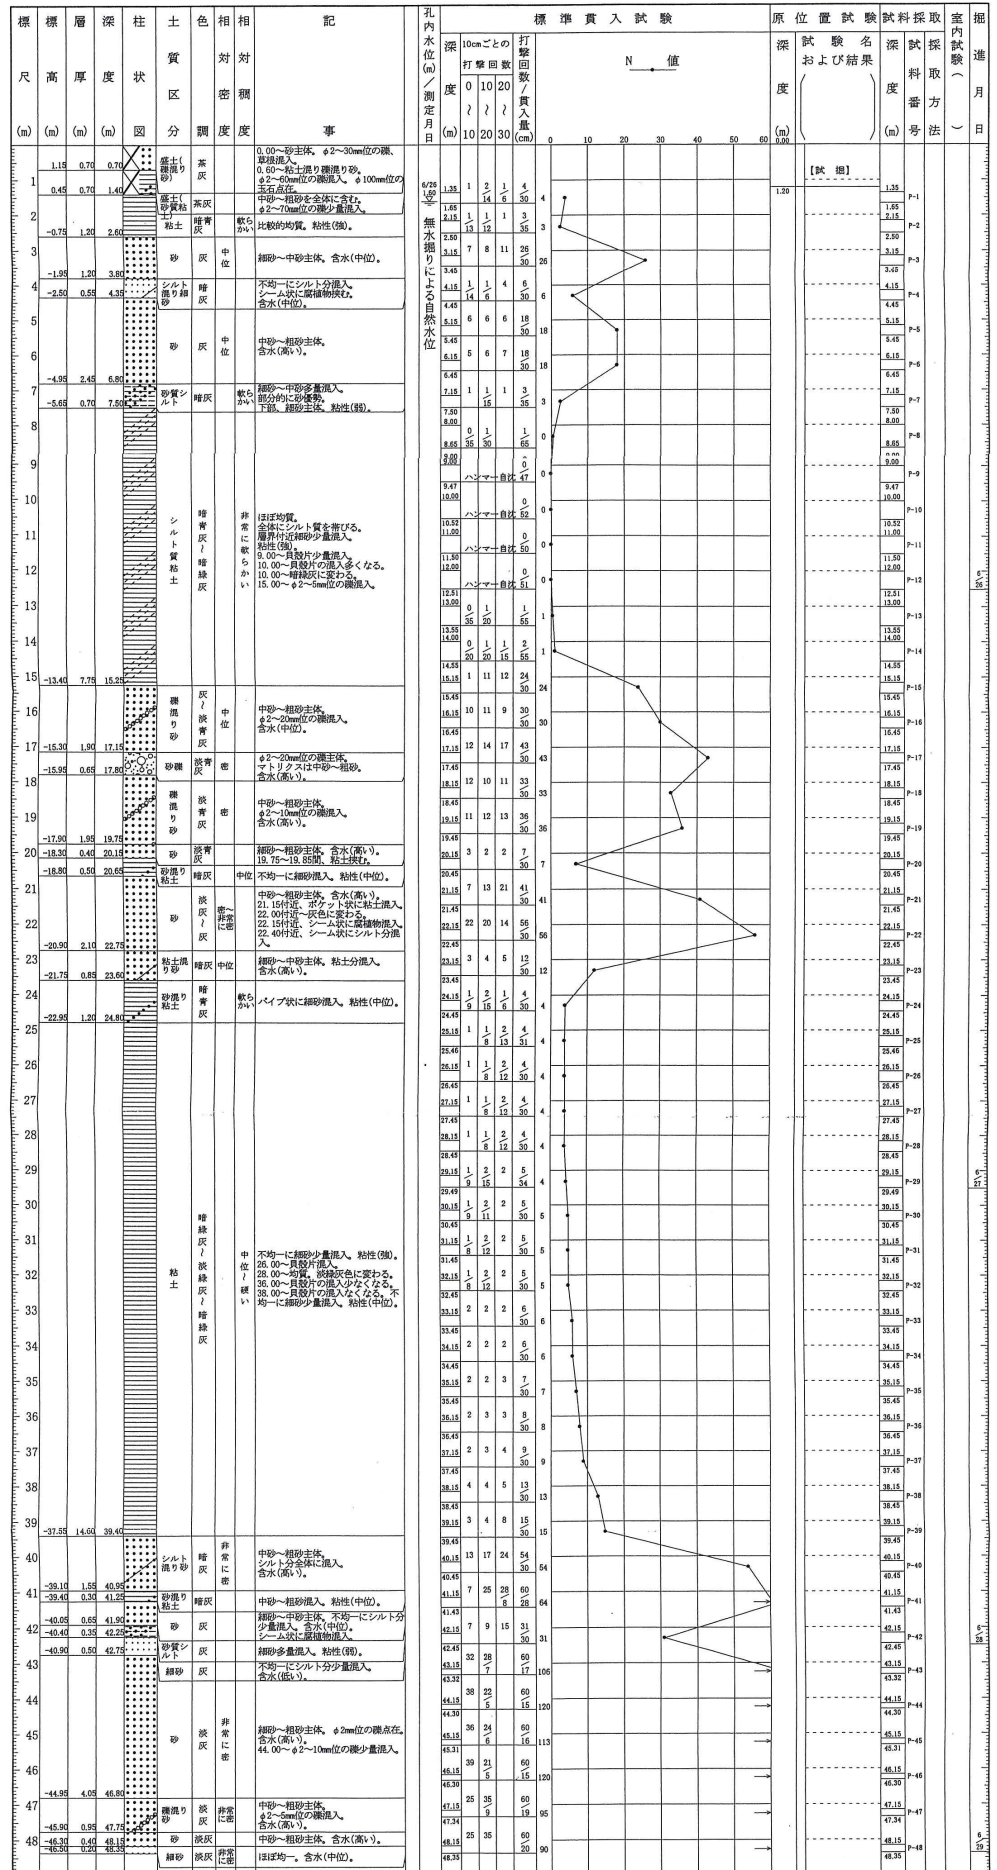

ボーリング柱状図


調査名 大阪府営東大阪中鴻池第3期高層住宅（建て替え）地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 07-067

ボーリング名	No. 3		調査位置	大阪府東大阪市中鴻池三丁目		北緯	34° 41' 47"	
発注機関	大阪府住宅まちづくり部 公共建築室		調査期間	平成 19年 7月 5日 ~ 19年 7月 9日		東経	135° 36' 14"	
調査業者名	管 理 技 術 者		担 当 技 術 者	コ ン 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	T.P. +1.54m		角	180° 上 90° 方 北 0° 東 90° 南 180° 西 0° 向		地盤勾配	鉛直 90° 0°	
総掘進長	48.50m		使用機種	東邦 D0-C		ハンマー落下用具	ドライブハンマー（半自動）	
			試験機	エンジン		ポンプ	カノ V5-P	

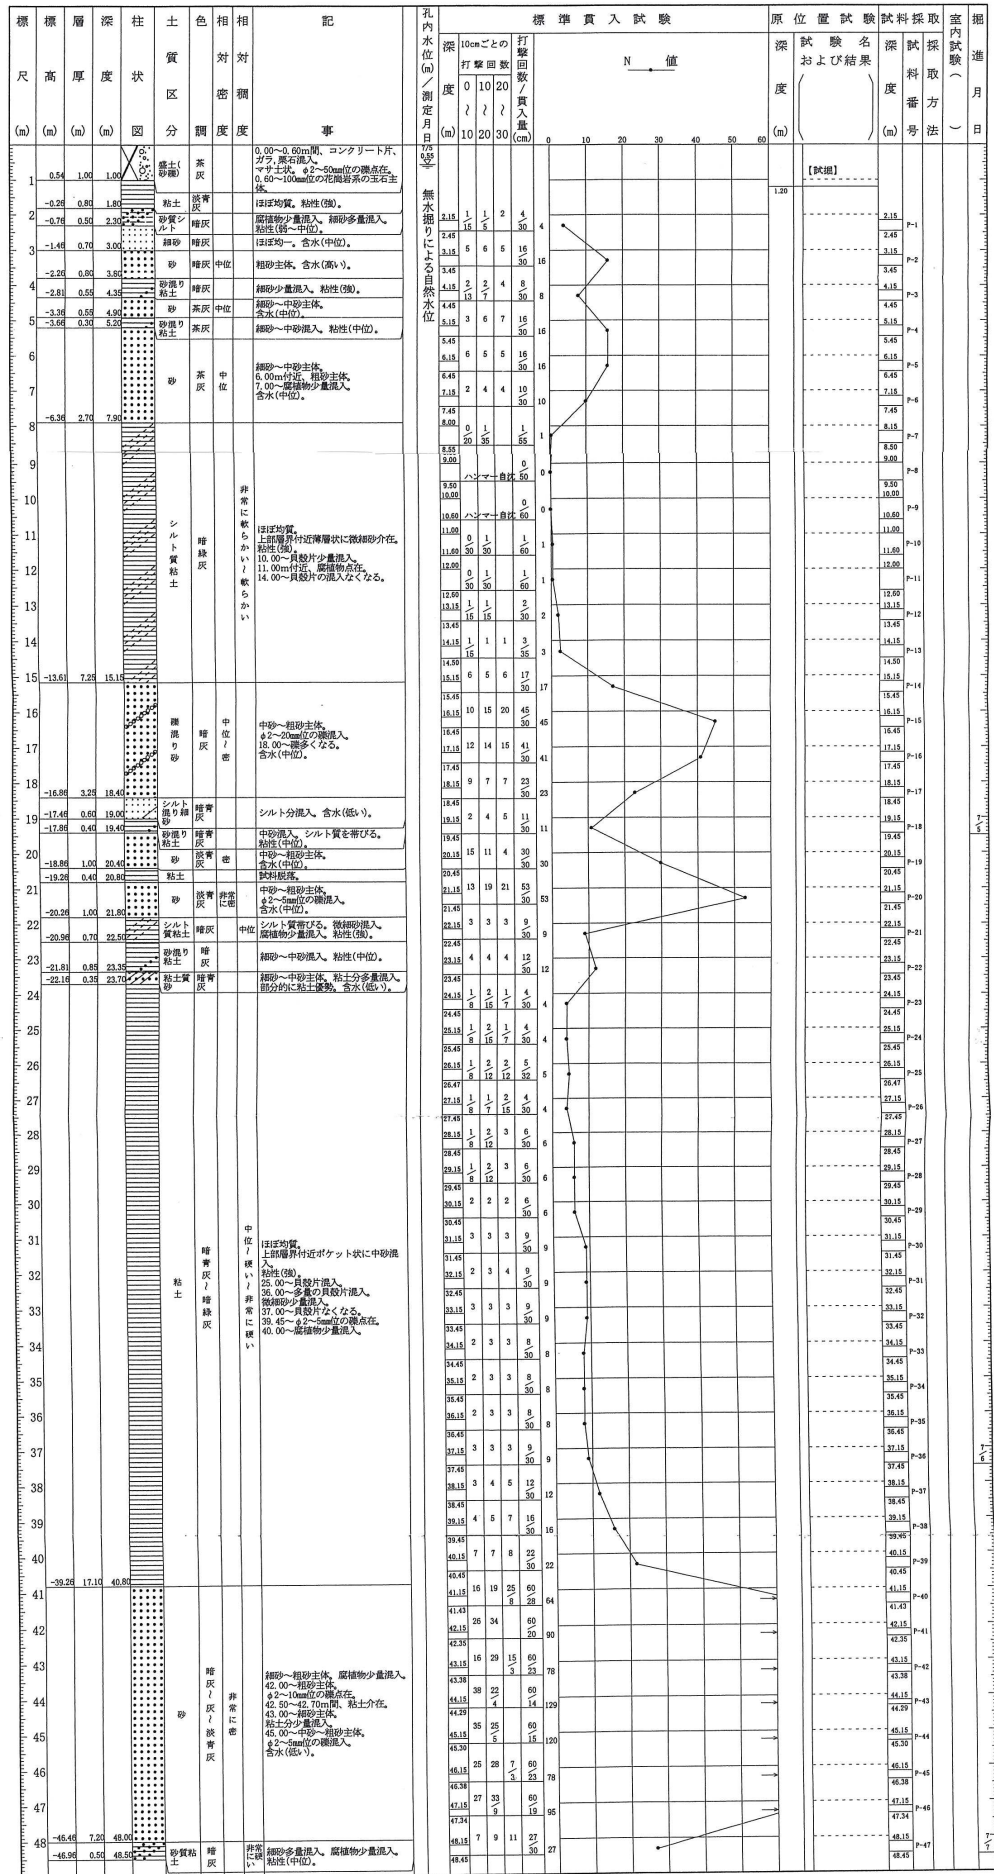

ボーリング柱状図

調 査 名 大阪府営東大阪中鴻池第3期高層住宅（建て替え）地質調査業務

[illegible]

事業・工事名

シートNo 07-067

ボーリング名	No. 4	調査位置	大阪府東大阪市中鴻池三丁目				北緯	34° 41' 47"	
発注機関	大阪府住宅まちづくり部 公共建築室			調査期間	平成 19 年 6 月 28 日 ~ 19 年 7 月 5 日		東経	135° 36' 14"	
調査業者名	管 理 技 術 者			担 当 技 術 者	ア コ 鑑定 者		ボーリング 責任 者		
孔口標高	T.P. +1.53m	角	180° 上 下 90°	方	北 0° 270° 180°	地盤 配 分 水 準 0°	使用機 種	東 邦 D-0-C	ハンマー 落下用具
総掘進長	48.36m	度					試 錘 エンジン	ヤンマーNFD-8K	ハン プ カノ V5-P

The figure consists of two main parts: a geological cross-section on the left and a detailed soil test data table on the right.

Geological Cross-Section (Left):

- Vertical Axis:** Depth in meters (m), ranging from 0 to 48.
- Soil Layers:**
 - 0.00 ~ 0.40 m: コンクリート・レンガ片混入 (Concrete/Brick fragments mixed).
 - 0.40 ~ 1.00 m: 粘土 (Clay).
 - 1.00 ~ 1.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 1.50 ~ 2.00 m: 粘土 (Clay).
 - 2.00 ~ 2.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 2.50 ~ 3.00 m: 粘土 (Clay).
 - 3.00 ~ 3.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 3.50 ~ 4.00 m: 粘土 (Clay).
 - 4.00 ~ 4.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 4.50 ~ 5.00 m: 粘土 (Clay).
 - 5.00 ~ 5.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 5.50 ~ 6.00 m: 粘土 (Clay).
 - 6.00 ~ 6.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 6.50 ~ 7.00 m: 粘土 (Clay).
 - 7.00 ~ 7.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 7.50 ~ 8.00 m: 粘土 (Clay).
 - 8.00 ~ 8.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 8.50 ~ 9.00 m: 粘土 (Clay).
 - 9.00 ~ 9.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 9.50 ~ 10.00 m: 粘土 (Clay).
 - 10.00 ~ 10.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 10.50 ~ 11.00 m: 粘土 (Clay).
 - 11.00 ~ 11.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 11.50 ~ 12.00 m: 粘土 (Clay).
 - 12.00 ~ 12.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 12.50 ~ 13.00 m: 粘土 (Clay).
 - 13.00 ~ 13.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 13.50 ~ 14.00 m: 粘土 (Clay).
 - 14.00 ~ 14.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 14.50 ~ 15.00 m: 粘土 (Clay).
 - 15.00 ~ 15.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 15.50 ~ 16.00 m: 粘土 (Clay).
 - 16.00 ~ 16.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 16.50 ~ 17.00 m: 粘土 (Clay).
 - 17.00 ~ 17.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 17.50 ~ 18.00 m: 粘土 (Clay).
 - 18.00 ~ 18.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 18.50 ~ 19.00 m: 粘土 (Clay).
 - 19.00 ~ 19.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 19.50 ~ 20.00 m: 粘土 (Clay).
 - 20.00 ~ 20.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 20.50 ~ 21.00 m: 粘土 (Clay).
 - 21.00 ~ 21.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 21.50 ~ 22.00 m: 粘土 (Clay).
 - 22.00 ~ 22.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 22.50 ~ 23.00 m: 粘土 (Clay).
 - 23.00 ~ 23.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 23.50 ~ 24.00 m: 粘土 (Clay).
 - 24.00 ~ 24.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 24.50 ~ 25.00 m: 粘土 (Clay).
 - 25.00 ~ 25.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 25.50 ~ 26.00 m: 粘土 (Clay).
 - 26.00 ~ 26.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 26.50 ~ 27.00 m: 粘土 (Clay).
 - 27.00 ~ 27.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 27.50 ~ 28.00 m: 粘土 (Clay).
 - 28.00 ~ 28.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 28.50 ~ 29.00 m: 粘土 (Clay).
 - 29.00 ~ 29.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 29.50 ~ 30.00 m: 粘土 (Clay).
 - 30.00 ~ 30.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 30.50 ~ 31.00 m: 粘土 (Clay).
 - 31.00 ~ 31.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 31.50 ~ 32.00 m: 粘土 (Clay).
 - 32.00 ~ 32.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 32.50 ~ 33.00 m: 粘土 (Clay).
 - 33.00 ~ 33.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 33.50 ~ 34.00 m: 粘土 (Clay).
 - 34.00 ~ 34.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 34.50 ~ 35.00 m: 粘土 (Clay).
 - 35.00 ~ 35.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 35.50 ~ 36.00 m: 粘土 (Clay).
 - 36.00 ~ 36.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 36.50 ~ 37.00 m: 粘土 (Clay).
 - 37.00 ~ 37.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 37.50 ~ 38.00 m: 粘土 (Clay).
 - 38.00 ~ 38.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 38.50 ~ 39.00 m: 粘土 (Clay).
 - 39.00 ~ 39.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 39.50 ~ 40.00 m: 粘土 (Clay).
 - 40.00 ~ 40.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 40.50 ~ 41.00 m: 粘土 (Clay).
 - 41.00 ~ 41.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 41.50 ~ 42.00 m: 粘土 (Clay).
 - 42.00 ~ 42.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 42.50 ~ 43.00 m: 粘土 (Clay).
 - 43.00 ~ 43.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 43.50 ~ 44.00 m: 粘土 (Clay).
 - 44.00 ~ 44.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 44.50 ~ 45.00 m: 粘土 (Clay).
 - 45.00 ~ 45.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 45.50 ~ 46.00 m: 粘土 (Clay).
 - 46.00 ~ 46.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 46.50 ~ 47.00 m: 粘土 (Clay).
 - 47.00 ~ 47.50 m: シルト質砂 (Siltaceous sand).
 - 47.50 ~ 48.00 m: 粘土 (Clay).
- Groundwater Level:** Indicated by a dashed line at approximately 1.50 m depth.
- Test Results:**
 - 0.00 ~ 0.40 m: 0.00 ~ 0.40 m間、コンクリート・レンガ片混入。
 - 0.40 ~ 1.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 1.00 ~ 1.50 m: シルト分多量混入。含水(低)。
 - 1.50 ~ 2.00 m: ほぼ均質。粘性(中)。
 - 2.00 ~ 2.50 m: 細砂～中砂主体。薄層状に粘土片在。4.00m～10.00mの範囲砂。6.00～薄層状に粘土片在。含水(中)。
 - 2.50 ~ 3.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 3.00 ~ 3.50 m: 非常に軟らかい。
 - 3.50 ~ 4.00 m: ほぼ均質。異粒片少量混入。12.00～異粒片なくなる。粘性(強)。
 - 4.00 ~ 4.50 m: 中砂混入。粘性(中)。
 - 4.50 ~ 5.00 m: シルト分混入。含水(低)。
 - 5.00 ~ 5.50 m: 中砂～粗砂主体。4.2～5.0m位の砂混入。含水(中)。
 - 5.50 ~ 6.00 m: 細砂～中砂混入。腐植物少量混入。粘性(中)。
 - 6.00 ~ 6.50 m: 中砂～粗砂主体。含水(中)。
 - 6.50 ~ 7.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 7.00 ~ 7.50 m: 中砂～粗砂主体。4.2～5.0m位の砂混入。含水(中)。
 - 7.50 ~ 8.00 m: シルト分混入。腐植物少量混入。含水(低)。
 - 8.00 ~ 8.50 m: 粘土分混入。1.50～腐植物少量混入。含水(低)。
 - 8.50 ~ 9.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 9.00 ~ 9.50 m: 中砂～粗砂主体。4.2～5.0m位の砂混入。含水(中)。
 - 9.50 ~ 10.00 m: シルト分混入。腐植物少量混入。含水(低)。
 - 10.00 ~ 10.50 m: 粘土分混入。1.50～腐植物少量混入。含水(低)。
 - 10.50 ~ 11.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 11.00 ~ 11.50 m: 中砂～粗砂主体。4.2～5.0m位の砂混入。含水(中)。
 - 11.50 ~ 12.00 m: シルト分混入。腐植物少量混入。含水(低)。
 - 12.00 ~ 12.50 m: 粘土分混入。1.50～腐植物少量混入。含水(低)。
 - 12.50 ~ 13.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 13.00 ~ 13.50 m: 中砂～粗砂主体。4.2～5.0m位の砂混入。含水(中)。
 - 13.50 ~ 14.00 m: シルト分混入。腐植物少量混入。含水(低)。
 - 14.00 ~ 14.50 m: 粘土分混入。1.50～腐植物少量混入。含水(低)。
 - 14.50 ~ 15.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 15.00 ~ 15.50 m: 中砂～粗砂主体。4.2～5.0m位の砂混入。含水(中)。
 - 15.50 ~ 16.00 m: シルト分混入。腐植物少量混入。含水(低)。
 - 16.00 ~ 16.50 m: 粘土分混入。1.50～腐植物少量混入。含水(低)。
 - 16.50 ~ 17.00 m: ほぼ均質。粘性(強)。
 - 17.00 ~ 17.50 m: 中砂～粗砂主体。4.2～5.0m位の砂混入。含水(中)。
 - 17.50 ~ 18.00 m: シルト分混入。腐植物少量混入。含水(低)。
 - 1

ボーリング柱状図

調 査 名 大阪府営東大阪中鴻池第3期高層住宅（建て替え）地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 07-067

ボーリング名	No. 5	調査位置	大阪府東大阪市中鴻池三丁目	北 緯	34° 41' 47"
発注機関	大阪府住宅まちづくり部 公共建築室	調査期間	平成 19年 6月 27日 ~ 19年 6月 30日	東 経	135° 36' 16"
調査業者名	株式会社 地質調査	監理技術者	コ ア	ボーリング責任者	
孔口標高	T.P. +1.78m	角	180° 上 270° 西 0° 北 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0°
総掘進長	48.40m	使用機種	試験機 カノ KR-100H エンジン ヤンマー NFAD-9K	ポンプ	カノ V5-P

