

平成18年度

大阪府流域下水道維持管理報告書

平成20年3月

大阪府都市整備部下水道課

目 次

1. 流域下水道の管理	1
2. 流域関連公共下水道の接続等	7
3. 流域下水道の供用状況	1 3
4. 施設の現況	
① 水みらいセンター概要	1 5
② ポンプ場概要	2 2
③ 管渠施設概要	2 8
5. 施設の運転管理状況	
① 水みらいセンター概要	3 3
② 水みらいセンター別管理状況一覧	3 6
③ ポンプ場別管理状況一覧	1 5 2
6. 流入水の状況	
① 流入監視水質モニター設置状況	1 9 2
② 悪質下水流入状況	1 9 3
③ 流域下水道内の特定事業場等の指導状況	1 9 4
7. 下水道の各種試験等	
① 水質（精密）試験結果	1 9 5
② P R T R制度による化学物質排出量	2 2 9
③ 汚泥試験成績	2 4 2
④ 汚泥処理廃液試験成績	2 4 4
⑤ 汚泥精密試験	2 4 6
⑥ 排ガス測定結果	2 5 2
⑦ ダイオキシン類測定結果	2 6 2
8. 維持管理経費	
① 維持操作事務費の概要	2 6 4
② 水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人員	2 6 6
③ 運転管理委託業務状況	2 6 7
④ 水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・ 沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況	2 6 8
⑤ 改良工事等状況	2 7 1
⑥ 補修工事等状況	2 7 2
9. 維持操作引継工事一覧	2 8 0
10. 水みらいセンター・ポンプ場見学者記録	2 9 0
11. 流域下水道台帳の整備状況	2 9 1
12. 水みらいセンター増設等経過	2 9 3
13. 水みらいセンター・ポンプ場の平面図及び フロー図等	3 0 3

1 4. 流域下水汚泥処理事業	・ ・ ・ ・ ・	3 7 6
① 経過	・ ・ ・ ・ ・	3 7 6
② 事業概要	・ ・ ・ ・ ・	3 7 6
③ 管理体制	・ ・ ・ ・ ・	3 7 7
④ 維持管理費	・ ・ ・ ・ ・	3 7 7
⑤ 管理委託先	・ ・ ・ ・ ・	3 7 7
⑥ 施設の概要	・ ・ ・ ・ ・	3 7 9
⑦ 処理場別管理状況一覧	・ ・ ・ ・ ・	3 8 2
⑧ 汚泥試験成績	・ ・ ・ ・ ・	3 9 0
⑨ 排ガス測定結果	・ ・ ・ ・ ・	3 9 5
⑩ 維持管理費	・ ・ ・ ・ ・	3 9 8
⑪ 維持管理人数	・ ・ ・ ・ ・	4 0 0
⑫ ユーティリティー	・ ・ ・ ・ ・	4 0 1
⑬ 増設経過	・ ・ ・ ・ ・	4 0 3
⑭ 見学者数	・ ・ ・ ・ ・	4 0 5
⑮ 処理フロー図	・ ・ ・ ・ ・	4 0 6
1 5. 水みらいセンター等所在地	・ ・ ・ ・ ・	4 0 8

1. 流域下水道の管理

大阪府では、流域下水道の管理のうち維持操作事務は市町村（一部事務組合）が行っており、その経緯は次のとおりである。

① 経緯と現状

- (1) 昭和38年度及び39年度において寝屋川流域下水道計画を策定
- (2) 府は昭和40年、流域下水道の建設に当たり、将来流域下水道の設置維持その他の管理は市町村（一部事務組合）において行なうとの方針のもとにスタートした。
- (3) 直ちに一部事務組合の設立指導を行い、流域下水道の事業主体を組合等にして変更していった。（都市計画上、組合には特許、猪名川流域は例外として豊中市長に行政庁指定）
- (4) 昭和43年2月「事業主体、財源措置等について」の建設省都市局通達が出されるに至り、流域下水道の「設置」は府が行なうこととし、下水道法第3条第2項に基づく「設置」に関する市町村協議を行い、同年5月事業主体を府に変更した。
- (5) 完成施設の維持管理に関しては、組合と管理協定を締結し、組合の負担において組合で管理することとした。（猪名川流域については行政財産の使用許可）
- (6) 昭和45年12月下水道法改正（本条追加）

第25条の2 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は都道府県が行なうものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうことができる。

- (7) 昭和45年12月下水道法の改正に伴い、流域下水道管理の再検討を行ない、建設省、関係市町村と約1年間の協議の結果、下記事項を確認した。
 - ① 府は関係市町村と協同して流域下水道の適正な維持管理を行なう。
 - ② 府は下水道法上、流域下水道管理者となる。
 - ③ 関係市町村は流域下水道施設の運転、清掃、保守、看守等の維持操作に関する事務を処理する。
 - ④ 関係市町村は上記事務を一部事務組合等で共同処理する。
 - ⑤ 関係市町村の行なう維持操作事務の範囲、具体的事務取扱い、流域下水道管理者との関係については協定により明確にする。
 - ⑥ 上記事務方針に基づき、府と関係市町村は各流域下水道単位に協議を行ない、別添協定を締結した。
 - ⑦ 関係市町村は維持操作等に関する事務を一部事務組合で共同処理することとし（猪名川流域については、市町村協議の結果、豊中市が行なう。）府は費用の一部を補助することとして現在に至る。

② 維持管理協定書

協 定 書

流域下水道の適正な維持管理を行なうため、大阪府（以下「甲」という。）と関係市町村（以下「乙」という。）は次のとおり協定を締結する。

第 1 条 乙は〇〇流域下水道の施設（以下「施設」という。）に関し、その維持操作事務（以下「事務」という。）を処理するものとする。

第 2 条 乙が処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

- (1) 下水を排除し、及び処理するためにする施設の運転、清掃、保守、看守等に関すること。
- (2) その他前項に付帯する事項に関すること。

第 3 条 甲・乙相互の具体的事務の取扱については、この協定に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。

第 4 条 乙は、甲が流域関連公共下水道の管理者に対し、下水道法第25条の6の規定による通知をした日以降において第2条に規定する事務を処理するものとする。

2 前項の通知にあたっては、甲は供用開始の日および施設の内容についてあらかじめ乙と協議するものとする。

第 5 条 乙は、前条第1項の規定により通知した日以降においては、善良なる管理者の注意義務をもって事務処理にあたるものとする。

第 6 条 事務処理に要する費用は、乙の負担とする。

第 7 条 乙は、自分の責めに帰すべき事由により施設を滅失もしくはき損した場合は、自ら現状に回復し、または回復に要する費用を負担するものとする。

2 前項の場合において乙は、第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。

第 8 条 乙は、事務処理にあたり、事故が発生し、また発生のおそれがある場合には、適切な措置をとるとともに、直ちに甲にその旨を報告しなければならない。

第 9 条 甲は、必要があると認めるときは、事務処理の状況について、調査を行ない、もしくは乙に対し報告を求め、または必要な指示をすることができるものとする。

第10条 この協定の締結の際、現に乙が維持操作している施設については、第4条の規定にかかわらず、この協定の定めるところにより引き続き事務を処理するものとする。

第11条 甲および乙は、施設の適正な維持管理を行なうため、甲乙相互の連携を緊密にするとともに、甲は乙が行なう事務処理が有効かつ適切に行なわれるよう援助に努めるものとする。

第12条 この協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、そのつど甲乙協議のうえ決定するものとする。

第13条 乙は、この協定に定める事務を共同して処理するため、適切な措置を講じるものとする。

この協定を証するため、本書 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。

甲 大 阪 府
乙 流域関連市町村長名

(別記)

協定書第3条に規定する甲・乙の事務分担

甲：大 阪 府


乙：流域関連市町村

(事務)	(下水道法条項)	(取扱い)
1. 流域下水道の構造の基準	第7条	甲において措置する。
2. 流域下水道の放流水の基準	第8条	乙は、政令で定める技術上の基準に適合するよう施設の維持操作を行ない、不適合の事態が発生した場合には、直ちに甲に報告する。
3. 兼用工作物の工事	第15条	甲が乙と事前協議のうえ措置する。
4. 流域下水道管理者以外の行なう工事等	第16条	甲が乙と事前協議のうえ措置する。
5. 兼用工作物の費用	第17条	甲が乙と事前協議のうえ措置する。
6. 損害負担金	第18条	乙の報告に基づいて、甲乙協議して措置する。
7. 放流水の水質検査等	第21条第1項	乙において実施し、その記録を甲に提出する。
	第21条第2項	乙は本条による政令に基づき、維持操作事務を処理する。
	第21条第3項	乙は本条による政令に基づき、本条の事務を処理する。
8. 設計者の資格	第22条第1項	甲において措置する。
	第22条第2項	乙は本条による政令に基づいて措置する。
9. 流域下水道台帳	第23条	甲において行なう。
10. 事業計画の認可	第25条の3	甲において措置する。
11. 供用開始の通知等	第25条の6	甲において措置する。但し、乙と事前に協議する。
12. 使用期限	第25条の7	甲において措置する。但し、乙において施設の維持操作上必要と認めるときは、使用制限等について甲に申し入れる。
13. 原因調査の要請等	第25条の8	乙の報告に基づき、甲において措置する。
14. 土地の立入又は一時使用	第32条	乙においても本条の事務を行なえるよう甲が措置する。
15. 厚生大臣、建設大臣の終末処理場の維持管理に関する勧告	第37条の2	大臣の勧告は甲が受け、甲乙協議して適切な措置をとる。
16. 監督処分	第38条	甲は乙と協議して、または必要に応じて適切な措置をとる。
17. 報告の徴収	第39条	甲は乙と協議して、または必要に応じて適切な措置をとる。

③ 維持管理協定締結年月日および維持操作事務主体一覧

流域下水道名	流域関連市町村名	協定締結 年月日	維持操作事務主体	設立年月日
猪名川 流域下水道	豊中市 池田市 箕面市 豊能町 (伊丹市 川西市 宝塚市 猪名川町)	S.47. 4. 1	豊中市	
安威川 流域下水道	吹田市 高槻市 茨木市 箕面市 摂津市	S.47. 6.15	安威川、淀川右岸 流域下水道組合	S.44.11. 1
淀川右岸 流域下水道	高槻市 茨木市 島本町	S.47. 6.15		
淀川左岸 流域下水道	枚方市 交野市	S.62.12.11	淀川左岸 流域下水道組合	S.63. 8. 1
寝屋川北部 流域下水道	大阪市 守口市 寝屋川市 門真市 大東市 枚方市 東大阪市 四條畷市 交野市	S.47. 6.15	寝屋川北部 広域下水道組合	S.41. 5. 6
寝屋川南部 流域下水道	大阪市 東大阪市 八尾市 大東市 柏原市 藤井寺市	S.47. 6.15	寝屋川南部 広域下水道組合	S.42. 7. 1
大和川下流 流域下水道	大阪市 堺市 富田林市 松原市 柏原市 羽曳野市 藤井寺市 河内長野市 大阪狭山市 河南町 太子町 八尾市 千早赤阪村	S.55. 2. 1	大和川下流 流域下水道組合	S.55. 4. 1
南大阪湾岸 北部 流域下水道	堺市 泉大津市 和泉市 高石市 岸和田市 貝塚市 忠岡町	S.58. 3. 1	南大阪湾岸北部 流域下水道組合	S.61. 8. 1
南大阪湾岸 中部 流域下水道	岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 熊取町 田尻町	S.62. 8. 1	南大阪湾岸中部 流域下水道組合	S.63. 8. 1
南大阪湾岸 南部 流域下水道	泉佐野市 泉南市 阪南市 岬町	H. 3. 9. 2	南大阪湾岸南部 流域下水道組合	H. 4. 8. 1

④ 流域下水道の管理形態

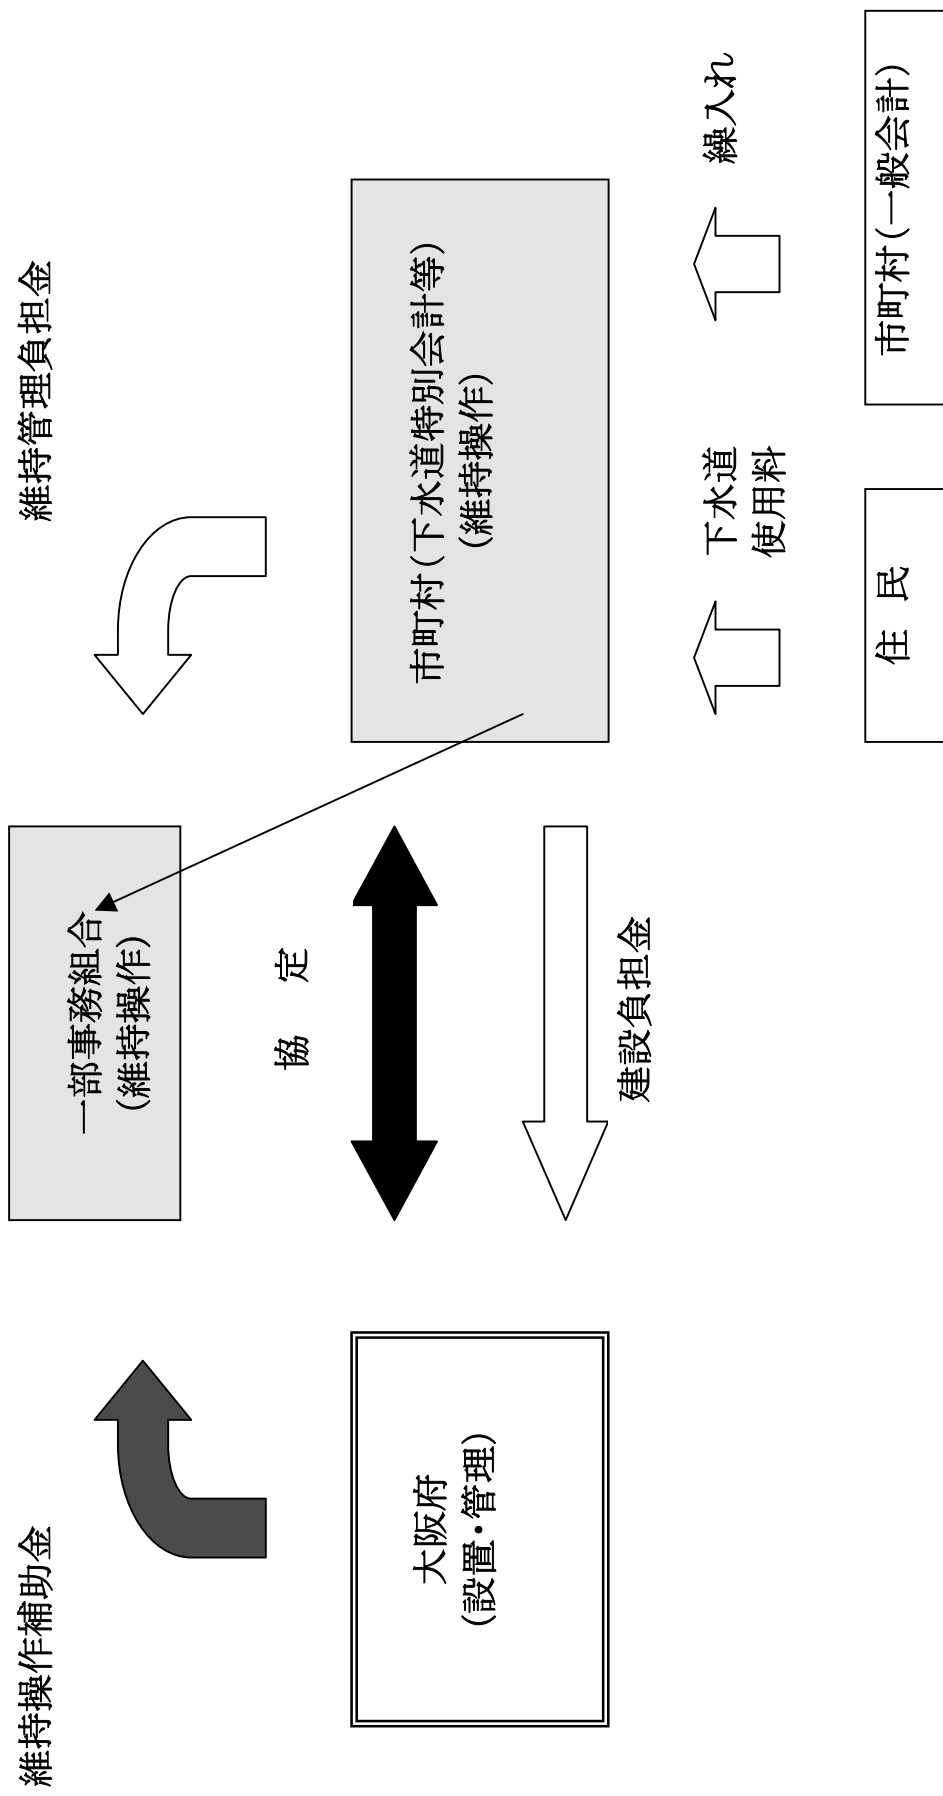

大阪府流域下水道の管理組織図

大阪府 (施設建設)	流域名及び水みらいセンター名		一部事務組合等 (維持操作事務)
	流	域	
北部流域下水道事務所	└──	猪名川流域	── 原田水みらいセンター ── 豊中市(猪名川流域下水道事務所)
	└──	安威川流域	── 中央水みらいセンター ── 安威川、淀川右岸流域下水道組合
	└──	淀川右岸流域	── 高槻水みらいセンター ──
東部流域下水道事務所	└──	淀川左岸流域	── 渚水みらいセンター ── 淀川左岸流域下水道組合
	└──	寝屋川流域	(北部) 鴻池水みらいセンター ── 寝屋川北部広域流域下水道組合
			(南部) 川俣水みらいセンター ── 寝屋川南部広域流域下水道組合
南部流域下水道事務所	──	大和川下流流域	── 今池水みらいセンター ── 大和川下流流域下水道組合
			(東部) 大井水みらいセンター ──
		(南部)	── 狭山水みらいセンター ──
南大阪湾岸流域下水道事務所	──	南大阪湾岸流域	── 北部水みらいセンター ── 南大阪湾岸北部流域下水道組合
			(中部) 中部水みらいセンター ── 南大阪湾岸中部流域下水道組合
		(南部)	── 南部水みらいセンター ── 南大阪湾岸南部流域下水道組合


2. 流域関連公共下水道の接続等

流域下水道管理者として講じた施策には、流域関連公共下水道管理者が流域下水道の管渠を接続しようとするときに、手続きを経てから接続を認める承認制度をとっている。

その詳細は、「大阪府流域下水道接続等取扱要綱」の中に定められており、昭和47年度より実施している。

また、接続工事ばかりでなく処理区域の拡大等についても協議を行うことで、必要に応じて、維持管理上支障のないよう意見を付して了承している。

接続等の事務手続きフロー

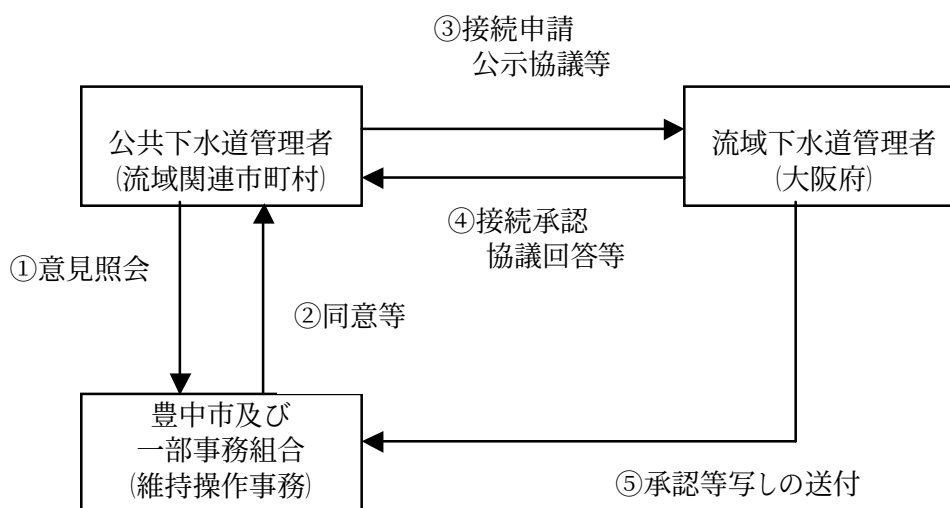

第1章 総則

(趣 旨)

第1条 この要綱は、流域下水道と流域関連公共下水道の円滑かつ一体的な適正管理を図るため、下水道法(以下「法」という。)、その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号にあげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 流域関連公共下水道 主として市街地において法第2条第1号で定める下水を排除し、又は処理するために、流域下水道に接続し、地方公共団体が管理する下水道(法第2条第2号)をいい、汚水を排除すべき排除施設の相当部分が暗渠である構造のもので、その事業計画が法第6条の基準に適合し、法第4条の認可を受けたものであること。
- (2) 公共用水路 水質汚濁防止法第2条第1項にいう公共用水域の内、公用の用に供される水路。

第2章 流域下水道への接続

(接続施設)

第3条 流域下水道に接続する施設は、特に知事の許可を受けた場合を除き、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件であってはならない。

(接続の承認)

第4条 流域関連公共下水道管理者(以下「管理者」という。)は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準1)に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式1により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けた後、流域下水道施設への接続工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

- 2 管理者は、同条第1項により承認された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けなければならない。
- 3 管理者は、同条第1項の承認の申請及び同条第2項の変更の申請にあたっては関係する流域下水道組合又は猪名川流域下水道事務所長(以下「流域下水道組合等」という。)に意見を聞き、その同意を得なければならない。
- 4 管理者は、同条第1項による承認に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式5により流入廃止届を所管流域下水道事務所長に届け出なければならない。

ない。なお、廃止にあたっては閉塞を行なった上で、検査を受けなければならない。

(接続、流入の許可)

第5条 管理者は、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式2により申請し、知事の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

2 管理者は、前条第1項により流域下水道に接続した流域関連公共下水道に流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合の上、その計画について様式3により申請し、知事の許可を受けた後、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

3 管理者は、同条第1項及び第2項により許可された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、知事の許可を受けなければならない。

4 管理者は、同条第1項及び第2項の許可の申請又は同条第3項の変更の申請にあたっては関係する管理者及び関係する流域下水道組合等の意見を聞き、その同意を得なければならない。

5 管理者は、同条第1項及び第2項による許可に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式5により流入廃止届を知事に届け出なければならない。なお、廃止にあたっては閉塞を行なった上で、検査を受けなければならない。

(接続の承認及び接続、流入の許可の共通事項)

第6条 第4条第1項ならびに第5条第1項及び第2項の申請が2以上の市町村に係る場合は、該当する管理者は必要な協議を行ない、連名で手続きを行なうものとする。

2 接続、流入の許可又は承認に付された条件を遵守しない場合、本要綱に定められた手続きを実施しない場合、および流域下水道の施設を損傷したり、その維持管理を著しく困難にするおそれのあると認めた場合には、当該許可をした知事又は当該承認をした所管流域下水道事務所長が、当該許可又は当該承認を取り消すことがある。

3 管理者は、第4条第1項により接続した流域関連公共下水道ならびに第5条第1項及び第2項により接続した流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に接続されている公共用水路の取水点の構造が別に定める基準(基準2)に適合していない場合は、速やかに構造図を所管流域下水道事務所長に提出するとともに、改造するものとする。

(接続工事)

第7条 管理者は、接続に係る流域関連公共下水道が道路を占用する場合には、接

続工事に先立ち流域下水道施設の外壁に至るまでの道路占用許可に関する手続きを行なうものとする。

- 2 管理者は、第4条第1項による承認及び第5条第1項による許可に係る流域下水道への接続工事ならびに第5条第2項による許可に係る流域関連公共下水道への接続工事に際しては、あらかじめ、様式6により接続工事着工届を所管流域下水道事務所長に届け出しなければならない。
- 3 同条第2項による接続工事の竣工後は遅滞なく、様式7により接続工事竣工届を所管流域下水道事務所長に届け出し、検査を受けなければならない。

第3章 流域下水道への流入

(処理区域の公示協議)

第8条 管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の処理区域又は第5条第1項及び第2項の許可に係る処理区域を公示する場合には、公示予定日の60日前から30日前までの間に、様式8により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

(雨水排水区域の公示協議)

第9条 管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の雨水排水区域又は第5条第1項及び第2項の許可に係る雨水排水区域を公示する場合には、公示予定日の60日前から30日前までの間に、様式9により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

(公示対象とならない許可区域等からの流入)

第10条 管理者は、第5条第1項及び第2項の許可に係る区域等のうち、公示対象とならない区域から下水を流入させようとする場合には、流入予定日の60日前から30日前までの間に、様式10により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

(関係流域下水道組合等の同意)

第10条の2 管理者は、第8条、第9条及び第10条の協議にあたっては、関係する流域下水道組合等の意見を聞き、その同意を得なければならない。

(流入開始)

第11条 流域下水道への流入開始は、当該流域下水道幹線が供用開始された後に行なうものとし、それまでの間は、下水を流入させない。

- 2 管理者は、第4条第1項による承認ならびに第5条第1項及び第2項による許可の接続点において、新規に下水を流入させようとする場合には、当該公示する処理区域又は雨水排水区域の供用開始予定日(公示対象とならない許可区域からの流入については、流入予定日)の10日前までに、様式11により流入開始届を所管流域下水道事務所長に届け出し、検査を受けなければならない。

第4章 流域下水道管理者への報告

(特定施設設置事業場等からの排水)

第12条 法第12条の9に基づく、法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7、法第12条の8による届出に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式12により所管流域下水道事務所長あて行なうこととする。

2 法第12条の9に基づく、法第12条の5による計画変更命令に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式13により所管流域下水道事務所長あて行なうこととする。

3 同条第1項及び第2項による管理者の流域下水道管理者への通知は、管理者が届出の受理又は当該計画変更命令を行なった日から10日以内に所管流域下水道事務所長あて行なうこととする。

4 管理者は、法第11条の2に該当する者について様式14により工場台帳を整備しなければならない。なお、同条第1項の通知の際にその写しを添付するものとする。

5 所管流域下水道事務所長は、法第12条の9に基づく通知の内容が流域下水道施設の機能を妨げ、又はその放流水の水質を技術上の基準に適合させることを困難にするおそれがあると認める場合においては、管理者に対し、水質等の調査を要請し、報告を求めることができるものとする。なお、この報告において所管流域下水道事務所長が必要があると認めるときは管理者に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができるものとする。

6 流域関連公共下水道の使用者に対して法第46条の2による直罰の適用があった場合、管理者が流域関連公共下水道の使用者に法第37条の3の規定による改善命令等を行なった場合ならびに法又は下水道条例に基づく除害施設の設置等について命令等を行なった場合には、管理者はその内容について遅滞なく所管流域下水道事務所長に報告するものとする。

(定期報告)

第13条 管理者は、毎年度末の流域下水道への流域関連公共下水道等の接続及び流入の状況を様式15により、次年度の接続等の計画を様式16により、毎年、所管流域下水道事務所長の依頼を受けて提出するものとする。

(随時報告)

第14条 管理者は、流域関連公共下水道供用済区域における浸水被害又は流域関連公共下水道施設の災害による損傷被害が生じた場合は様式18により、すみやかに所管流域下水道事務所長に報告するものとする。

第5章 公共下水道管理者の責務

(不明水流入の防止義務)

第15条 管理者は、下水道への不明水流入(地下水や分流式污水管への雨水流入)を防止するよう努めなければならない。

(悪水等流入の措置義務)

第16条 管理者は、悪質下水の流入、計画量以上の不明水流入、その他流域下水道施設及びその維持管理に支障を生じるおそれのある事故が発生した場合、又、それらについて流域下水道組合等から連絡或いは調査の要請があった場合には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講ずるとともに

その結果を所管流域下水道事務所長及び流域下水道組合等に報告しなければならない。

第6章 関係する流域下水道組合等への報告

(報告事項)

第17条 様式5、6、7、11(接続工事着工届、接続工事竣工届、流入開始届、流入廃止届)、様式12、13(通知)、様式18(随時報告)による書類は、その写しを関係する流域下水道組合等にも送付するものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

３．流域下水道の供用状況

供用開始面積

流 域 名	計画面積 A (h a)	供 用 開 始 面 積 (h a)		B／A (%)	C／B (%)
		流 域 B	関連市町 C		
猪 名 川	5,470	5,470	4,074	100.0	74.5
安 威 川	8,294	7,245	5,288	87.4	73.0
淀 川 右 岸	5,017	5,017	3,550	100.0	70.8
淀 川 左 岸	5,864	4,840	3,272	82.5	67.6
寝 屋 川 北 部	6,731	6,700	5,205	99.5	77.7
寝 屋 川 南 部	8,917	8,844	6,504	99.2	73.5
大和川下流西部	6,256	5,096	3,248	81.5	63.7
大和川下流東部	7,403	4,523	2,531	61.1	56.0
大和川下流南部	5,256	3,560	2,236	67.7	62.8
南大阪湾岸北部	12,625	11,067	5,016	87.7	45.3
南大阪湾岸中部	6,743	3,476	1,907	51.6	54.9
南大阪湾岸南部	4,284	2,086	1,146	48.7	55.0
計	82,860	67,924	43,978	82.0	64.7

供用開始に関する記事

年 月 日	記 事
平成19年3月31日	安威川流域下水道の中央水みらいセンター雨水ポンプ場更新に伴う能力の変更について（通知） 雨水ポンプ場 雨水ポンプ能力 $\phi 1500 \times 2$ 台 $\phi 1650 \times 6$ 台 揚水量 2,964m ³ /分
平成18年4月1日	猪名川流域下水道の原田水みらいセンターの能力変更について（通知） 3系C-1列高度処理 水処理能力 374,280m ³ /日
平成19年2月5日	寝屋川北部流域下水道の供用開始区域の変更について（通知） 供用開始面積 四條畷市 487.80 ha 供用開始面積 門真市 1213.45 ha 供用開始面積 大東市 889.00 ha 供用開始面積 交野市 19.00 ha
平成19年2月5日	寝屋川南部流域下水道の供用開始区域の変更について（通知） 供用開始面積 東大阪市 4220.22 ha 供用開始面積 柏原市 414.34 ha 供用開始面積 藤井寺市 12.55 ha
平成18年4月1日	大和川下流南部流域下水道の供用開始について（通知） 天野川幹線 供用開始面積 193.70 ha 河内長野市 193.70 ha
平成19年1月5日	流域下水道施設の能力の変更について（通知） 川面中継ポンプ場 43.00 m ³ /min
平成18年4月1日	南大阪湾岸北部流域下水道の供用開始について（通知） 北部水みらいセンター 水処理能力 157,000m ³ /日

4. 施設の現況

① 水みらいセンター概要

流域名	水みらいセンター	運転開始年月日	供用開始年月日	処理面積 (ha)		処理区域内人口 (人)		工場排水量 (m³/日)		処理能力 (m³/日)		放流水域名	水質環境基準水域名	備考
				現在 上：分流入 下：合流	計画 上：分流入 下：合流	現在	計画	現在	計画	現在	計画			
猪名川	原田	昭和41年4月1日	昭和47年7月10日	(3,147) (804)	(4,661) (809) 12,107	(407,772)	(451,600) 813,100	(11,980)	(13,700) 69,100	(195,160) 374,280	(284,800) 546,200	猪名川	神崎川水域 猪名川下流	
安威川	中央	昭和45年3月14日	昭和47年7月10日	3,294 1,994	5,782 2,512	484,774	570,100	37,949	115,100	270,610	457,400	安威川	神崎川水域 安威川上流 (2)	
淀川右岸	高槻	昭和50年7月1日	昭和50年7月1日	2,834 717	4,235 782	410,860	426,100	23,212	81,200	175,400	336,900	神崎川	神崎川水域	
淀川左岸**	渚	平成元年4月1日	平成元年4月1日	3,272 0	5,882 0	365,895	451,400	9,349	47,700	142,600	329,300	第一 寝屋川	寝屋川水域	
寝屋川北部**	鴻池	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	2,027 3,178	0 3,999	670,975	460,000	17,444	53,500	331,000	274,300	第一 寝屋川	寝屋川水域	
	なわて				2,732 0		290,000		12,800		152,000	岡部川	寝屋川水域	現状は鴻池TS に流入
寝屋川南部	川俣	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	664 5,840	1,234 5,362	659,731	637,000	42,803	50,700	380,000	357,000	第二 寝屋川	寝屋川水域	
	竜華				526 1,795		217,000		33,000		138,000	平野川	寝屋川水域	現状は川俣TS に流入
大和川下流西部	今池	昭和60年5月1日	昭和60年6月17日	3,248	6,256	341,306	461,700	5,503	41,600	100,000	323,400	西除川	大和川水域	
大和川下流南部	狭山	昭和42年12月25日	昭和55年7月1日	2,236	5,256	164,985	247,500	4,978	4,380	70,750	153,000	東除川	大和川水域	
大和川下流東部	大井	平成8年8月30日	平成8年8月30日	2,531	7,403	178,989	287,800	6,596	39,400	75,000	213,000	西除川	大和川水域	
南大阪湾岸北部**	北部	昭和62年1月20日	昭和62年4月1日	5,016 0	12,625 0	373,150	550,800	14,754	84,700	185,000	415,300	大阪湾	大阪湾(1)イ	
南大阪湾岸中部**	中部	平成元年4月1日	平成元年4月1日	1,907 0	6,743 0	95,180	266,400	14,100	55,900	56,400	215,800	大阪湾	大阪湾(1)ロ	
南大阪湾岸南部**	南部	平成5年7月1日	平成5年7月1日	1,146 0	4,284 0	62,699	168,000	1,943	31,540	25,400	132,400	大阪湾	大阪湾(3)ハ	

注：猪名川流域（ ）内は大阪府分
現在処理面積とは、下水道法第9条2項によって公示された区域。
表中※印の流域処理区は、流域汚泥処理事業にて汚泥処理を実施。

沈砂池及び沈澱池

水みらい センター	系列名	沈 砂 池			最 初 沈 澱 池			最 終 沈 澱 池			備考				
		池数	1池当り		池数	1池当り		池数	1池当り						
			有効容量 (m^3)	計画水面積 負荷量 ($\text{m}^3/\text{日}/\text{m}^2$)		計画流速 ($\text{cm}/\text{秒}$)	有効容量 (m^3)		階層	計画水面積 負荷量 ($\text{m}^3/\text{日}/\text{m}^2$)		計画沈澱 時間 (時間)	有効容量 (m^3)	階層	計画水面積 負荷量 ($\text{m}^3/\text{日}/\text{m}^2$)
原 田	第1系	4	79	1,800	24	4	998	1	50	1.5	4	1,620	1	25	2.5
	第2系	8	79	1,800	19	6	1,153	1	50	1.5	12	950	1	25	2.5
	第3系	2	217	1,800	22	8	2,985	1	50	1.5	8	5,934	1	20	2.5
中 央	A－I系(雨水)	8	320	5,639	37										
	A－I系(汚水)	2	149	1,800	13	2	1,304	1	40	1.4	2	1,855	1	30	2.0
	A－II系(雨水)	3	96	1,800	22	6	2,407	2	40	2.0	6	2,888	1	30	2.4
	A－II系(汚水)	2	127	1,800	74	4	3,514	2	40	2.1	4	6,394	2	20	3.8
	A、B系	3	21	1,800	21	6	413	1	35	1.5	6	553	1	30	2.5
高 槻	E系合	3	180	1,800	21	8	527	1	35	1.5	8	865	1	30	2.5
	E系分	1	150	1,800	21	8	1,304	2	35	1.5	8	1,427	1	30	2.5
	南雨水	10	572	3,600	30										
	汚水A	2	136	1,800	30	8	995	2	35	2.0	8	1,339	1	25	2.8
渚	汚水B					8	332	1	70	1	8	1,154	1	20	3.7
	汚水A					6	1,394	2	50	3	6	1,596	1	25	2.3
鴻 池	汚水B					4	1,966	2	50	3	4	2,031	3	25	2.8
	汚水C	4	266	1,800	30	3	1,966	2	50	3	4	2,031	3	25	2.8
	汚水D					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4
	汚水E					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4
	雨水	5	594	360	40										
川 俣	汚水A	10	101	1,800	30	10	2,248	2	50	1.4	24	872	1	25	3
	汚水B										16	1,802	3	25	3.1
今 池	第1水処理系	4	88	1,800	34	8	441	1	40	2.0	8	604	1	30	2.7
	第2水処理系					4	576	2	70	1.7	8	947	1	20	4.2
狭 山	汚水1系	2	29.7	-	3.7	6	193	1	40	0.9	6	662	1	30	3.0
	汚水2系	2	36	3,600	30	4	333	2	50	1.5	4	1116	2	20	4.8
大 井	汚水1系	3	42	1,800	30	6	794	2	35	0	6	1614	2	20	4.2
	汚水2系					3	501	1	70	1.3	3	1614	2	20	4.3
北 部	汚水1系					4	753	1	40	1.6	4	1493	1	25	3.2
	汚水2系	2	116	1,800	30	8	515	1	40	1.6	8	1420	1	20	4.9
	汚水3系					8	515	1	40	1.8	8	1420	1	20	4.9
中 部	汚水1系	2	1.6	1,800	15	4	767	1	35	3.4	4	777	1	20	4.8
	汚水2系	2	66	1,800	30	6	836	1	35	2.8	6	1095	1	20	3.6
南 部	汚水1系	2	14	1,800	30	4	787	1	35	2.7	4	1033	1	20	3.6

反応タンク

水みらい センター	系列名	処 理 方 式	エアレーション の方法	池 数	有効容量 (m^3)	1池当り 計画処理量 ($m^3/時$)	エアレーション 時間 (時間)	滞留時間 (時間)	汚泥返送率 (%)	計画返送 汚泥濃度 (mg/l)	計画 MLSS濃度 (mg/l)	空気 倍率	備 考
原 田	第1系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	10,368	648	4.0	3.2	25	8,000	1,600	6.0	
	第2系	標準活性汚泥法		6	32,400	726	7.4	5.9	25	8,000	1,600	6.0	
	第3系	標準活性汚泥法		6	28,984	588	8.2	6.5	25	7,500	1,610	5.1	
	第3系	嫌気無酸素好気法		18	81,761	327	7.3	13.9	60	8,000	3,000	8.4	
中 央	A-1系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	7,492	460	4.1	3.2	25	8,000	1,706	2.9	
	A-2-4~6系	標準活性汚泥法		12	47,600	593	6.7	5.4	25	8,000	1,706	2.9	
	A-2-3系	嫌気無酸素好気法		4	37,380	718	7.7	13.1	50	8,000	2,755	3.6	
	A系			4	6,537	239	6.8	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
高 槻	B系	標準活性汚泥法	散 気 式	8	18,989	353	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
				8	27,788	516	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	E系			8	3,552	485	7.3	7.3	25	8,000	1,600	5.6	
渚	A系	標準活性汚泥法	散 気 式	8	1,713	240	7.5	14.5	60	8,000	3,000	7.6	
	B系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	6	1,244	347	4.0	4	30	7,000	2,515	2.1	
鴻 池	A系	スラップ エアレーション法	散 気 式	4	4,156	906	5.0	5	30	7,000	2,515	5.9	
	B系			4	4,156	906	5.0	5	30	7,000	2,515	5.9	
	C系			4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,815	4.7	
	D系			4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,815	4.7	
	E系			6	6,612	1,156	5.7	5.7	30	7,000	1,500	4.2	
川 俣	A系	スラップ エアレーション法	散 気 式	4	13,008	2,313	5.6	5.6	30	7,000	1,500	5.7	
	B系			4	3,005	447	6.7	6.7	25	8,000	1,500	7.6	
今 池	第1水処理系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	4,653	335	7.4	13.8	60	8,000	1,700	5.4	
	第2水処理系			6	1,692	223	7.6	7.6	25	5,000	1,099	7.0	
狭 山	I系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	6,084	737	11.1	18.6	60	8,000	3,000	8.9	
	II系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	6	5,352	385	8.3	16.9	60	8,000	3,000	10.7	
大 井	1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	3	5,035	385	9.8	15.9	60	8,000	3,000	10.6	
	2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	3,020	469	6.4	5.2	25	7,000	1,500	4.8	
湾岸北部	汚水1系	標準活性汚泥法	散気・攪拌式	8	4,408	292	15.1	10.4	45	10,000	3,000	8.9	
	汚水2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	8	4,408	292	15.1	10.4	45	10,000	3,000	8.9	
	汚水3系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	2,296	156	14.7	9.8	50	10,000	3,000	5.6	
湾岸中部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	6	4,340	288	15.1	10.1	50	10,000	3,000	5.4	
	汚水2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	4,126	267	15.5	10.3	50	10,000	3,000	5.4	
湾岸南部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4									

污泥处理施設(濃縮槽、消化槽)

水みらい センター	系列名	区分		汚泥量 (m ³ /日)	処理能力 含水率 (%)	処理方式						濃縮タネク				汚泥消化タネク				加温設備又は エアー・ポンプ方式	備考
						濃縮	消化	脱水	焼却	計画負荷量 (kg/m ³ /日)	濃縮汚泥 含水率 (%)	口径 (m)	槽数	形状	有効容量 (m ³)	消化日数 (日)	消化温度 (℃)	口径 (m)	槽数		
原田	1・2系	最初沈殿地	重力	961	98																
	3系	最終沈殿地	遠心	1,919	99.20																
		最初沈殿地	重力	1,085	98.00																
中央		最終沈殿地	遠心	2,521	99.20																
		最初沈殿地	重力	1,266	98																
		最終沈殿地	遠心	4,200	99.2																
		最初沈殿地	重力	918	98																
高樫		最初沈殿地	重力	3,360	99.3																
		最終沈殿地	遠心	230	98																
渚	A系 B-1系	最初沈殿地	重力	1680	99.2																
		最終沈殿地	遠心	840	99.2																
		最初沈殿地	重力	2,949	98																
		最終沈殿地	遠心	3,987	98.8																
湧池	A～C系	最初沈殿地	重力	1,870	98.8																
		最終沈殿地	遠心	1,249	98																
		最初沈殿地	遠心	2,069	99.3																
		最終沈殿地	重力	1,985	97																
川俣	D.E系	最初沈殿地	遠心	3,360	99.3																
		最終沈殿地	重力	400	98																
		最初沈殿地	加圧浮上	800																	
		最終沈殿地	重力	217	98																
今池	I系	最初沈殿地	重力	459	99.5																
		最終沈殿地	加圧浮上	217	98																
		最初沈殿地	遠心	459	99.2																
		最終沈殿地	重力	100	98																
狭山	II系	最初沈殿地	遠心	394	99.2																
		最終沈殿地	重力																		
		最初沈殿地	重力																		
		最終沈殿地	遠心																		
大井		最初沈殿地	重力																		
		最終沈殿地	遠心																		
		最初沈殿地	重力																		
		最終沈殿地	遠心																		
北部	中部	最初沈殿地	重力																		
		最終沈殿地	遠心																		
		最初沈殿地	重力																		
		最終沈殿地	遠心																		
南部	汚水1系	最初沈殿地	重力	106	98																
		最終沈殿地	遠心	233	99																
		最初沈殿地	重力																		
		最終沈殿地	遠心																		

汚泥処理設備(脱水機、焼却炉)

水みらい センター	汚 泥 脱 水 機			台 数	焼 却 炉			脱水ケーキ貯留施設			備 考	
	型 式	ろ過面積 (㎡/台)	公称能力 (kg/㎡ ³ /時)		型 式	本 体 の 寸 法 高さor長さ (m)	直 径 (m)	公 称 能 力 投入汚泥 含水率 (%)	容 量 (t/日)	台 数 (基)		基 数 (基)
原 田	ベルトプレス	3m幅	90	2	流動焼却炉	10.2	2.6	78	50	1		
	加圧ろ過機	170㎡ ²	2	8	立型多段焼却炉	8.8	4.58	65	50	1	2	850
							6.48	65	100	1		
中 央	真空ろ過機	33.5	8	6	立型多段焼却炉	10.09	4.34	81	50	1	2	200
	ベルトプレス	3m幅	150	6	直接溶融炉	12.52	3.35	78	70	1		
					〃	18.25	4.3	78	110	1		
					〃	13.5	5	78	110	1		
					〃	12.3	5.4	40	80	1		
高 槻	遠心分離機	－	10	2	流動床炉	12.2	4.8	78	90	2	2	1.5 灰ホッパー貯留
	〃	－	15	2	間接溶融炉	1.0	0.5	－	4	2		
	ベルトプレス	3m幅	130	4								
渚	ベルトプレス	3m幅	130	2	溶融炉	11.5	2.7	79	45	2	3	430 10DS/日
	遠心脱水		15㎡ ³ /h	1	溶融炉	12.8	3.7	79	76	1		15DS/日
	スクリーンプレス	φ1000	750kg-DS/hr	1								
鴻 池	ベルトプレス	3m幅	150	10	流動焼却炉	13.1	4.8	76	100	1	1	※寝屋川北部
	スクリーンプレス	φ1000	710kg-DS/hr	2	流動焼却炉	13.5	5.4	76	130	2		流域下水汚泥処理事業
川 俣	ベルトプレス	3m幅	150	12	流動焼却炉	14	4.8	76	90	3	3	20
	真空ろ過	45㎡ ²	10	3	立形多段焼却炉	7.69	4.37	75	40	1	1	50
	ベルトプレス	3m幅	150	1	流動焼却炉	11.945	5.26	78	85	1	1	70
今 池	〃	3m幅	130	2								
	ベルトプレス	3m幅	150	1	流動焼却炉	10.8	4.3	75	45	1	1	40
		2m幅	150	1								
狭 山		3m幅	150	2	流動焼却炉	13	4.2	78	70	1	1	80
	ベルトプレス	3m幅	110	3	流動焼却炉	13	3.82	78	65	1	2	30
大 井												
北 部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業											
中 部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業											
南 部	ベルトプレス	3m幅	150	2	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業							

高度処理施設
生物反応槽

水みらい センター	系統	池数	1池当り有効容量			滞 留 時 間			汚泥 返送率 (%)	計 画 返送汚泥濃度 (mg/l)	計 画 MLSS濃度 (mg/l)	計 画 空気倍率	硝化液		備考
			嫌 気 (m ³)	脱 窒 (m ³)	硝 化 (m ³)	嫌 気 (h)	脱 窒 (h)	硝 化 (h)					循環比	循環量 (m ³ /分)	
原田	3系	18	540	1,622	2,379	2.2	6.5	9.6	60	8,000	3,000	8.4	1.3	3.1	
	A-2-3系	4	1,426	2,426	5,492	2.0	3.4	7.7	50	8,000	2,755	8.1	1.0	14	
	B-1-1系	4	620	1,735	2,322	2	5.6	7.5	60	8,000	3,000	8.7	1.6	4.2	
	B-1-2系	4	620	1,735	2,322	2	5.6	7.5	60	8,000	3,000	8.7	1.6	4.2	
鴻池	D E系	8	1,360	—	2,240	2.6	—	4.3	35	7,000	1,815	4.7	—	—	
大井	1系	6	763	1,383	3,205	2	3.6	8.3	60	8,000	3,000	10.7	1.4	7.4	
	2系	3	703	1,232	3,100	2.2	3.9	9.8	60	8,000	3,000	10.6	1.4	7.4	
狭山	II系	4	702	2,106	3,276	1.9	5.6	11.1	60	8,000	3,000	8.9	1.1	13.3	
北部	汚水2系	8	544	1,660	2,204	1.9	5.6	7.6	45	10,000	3,000	8.9	前段 1.5 後段 1.0	6.1 3.2	
	汚水3系	8	544	1,660	2,204	1.9	5.6	7.6	45	10,000	3,000	8.9	前段 1.5 後段 1.0	6.1 3.2	
中部	汚水1系	4	504	723	1,069	3.2	4.6	6.8	50	10,000	3,000	5.6	1.5	2.7	
	汚水2系	6	949	1,392	1,999	3.3	4.8	7.0	50	10,000	3,000	5.4	1.5	5.0	
南部	汚水1系	4	898	1,331	1,897	3.4	5.0	7.1	50	10,000	3,000	5.4	1.5	4.0	

砂ろ過等

	砂ろ過			接 触			酸 化 池		安 定 池			
	型式	池数	一池当り		型式	池数	一池当り		池数	一池当り		
			ろ過面積 (m^2)	ろ過速度 ($\text{m}/\text{日}$)			長×幅 ×有効深	有効容量 (m^3)		面積×有効深 (m^2) (m)	有効容量 (m^3)	
水みらい センター	中央	重力式下向流	10	99	250							
	高槻	重力式下向流	6	80	200							
渚	重力式下向流	8	40	200	曝気付	8	20×42.5 ×2.0	1700	1	3400×1.0	3400	1
		2	80	200	瞬間接触							
		3	80	200	酸化池							
大井	重力式下向流	8	43.5	250								
狭山	重力式下向流	4	46.8	250								
北部	重力式上向流式	16	52.7	200								
中部	高速繊維ろ過	4	4.8	800								
	重力式下向流	6	36.1	200								
南部	重力式下向流	4	28.5	200								

消毒設備

水みらいセンター	注 入 薬 品 名	型 式	塩 素 注 入 機 台数	機 1 時間能力	中和装置の種類	混和接触時間 分	備 考
原 田	次亜塩素酸ソーダ	一軸ポンプ式	2	720	—	15	
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	4	146	—	12	
	〃	〃	2	60	—	12	
	〃	〃	2	232	—	12	
中 央	〃	〃	5	407	—	12	
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	30	—	19	
	〃	〃	2	90	—	20	
	〃	〃	4	184	—	15	
高 槻	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	78	—	20	
	次亜塩素酸ソーダ	〃	1	78	—	20	
	次亜塩素酸ソーダ	〃	—	—	—		
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	3	1080	—	1期 7.1(雨) 1期 29.6(晴) 2期 5.3(雨) 2期 22.2(晴)	A～C系 A～C系 D.E系 D.E系
渚	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	6	246	—	A系 5.8(雨) A系 22.9(晴) B系 5.8(雨) B系 14.9(晴)	A系 A系 B系 B系
	〃	〃	2	132	—		
	〃	〃	2	1260	—		
	〃	〃	2	6.6	—		
鴻 池	〃	〃	2	118.8	—		
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	4	40.8～41.2	—	15	
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
	〃	〃	4	174	—	15	
川 俣	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	180	—	15	
	〃	〃	1	66	—	15	
	〃	〃	2	33	—	15	
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	174	—	15	
今 池	オゾン(1系)	散気筒方式	3	5*2+4*1kg03/h	—	5	
	次亜塩素酸ソーダ (1系)	ダイヤフラム式	2	27	—	15	
	次亜塩素酸ソーダ (2系)	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
狭 山	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
大 井	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
北 部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
中 部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
南 部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	

②ポンプ場概要

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力		
				計 画	18年度末	計 画
				口径及び台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数
猪名川	原田水みらい センター内	41年 4月	47. 7. 10	Φ 500 $\times$ 3台	30.0 $\times$ 3	30.0 $\times$ 3
				Φ 800 $\times$ 3台	60.0 $\times$ 3	60.0 $\times$ 3
				Φ 900 $\times$ 3(1)	99.0 $\times$ 3	99.0 $\times$ 3
				Φ 500 $\times$ 1台		33.0 $\times$ 1
				Φ 600 $\times$ 3台	47.0 $\times$ 3	47.0 $\times$ 3
				Φ 800 $\times$ 3(1)	80.0 $\times$ 3	80.0 $\times$ 3
				Φ 900 $\times$ 1台	100.0 $\times$ 1	100.0 $\times$ 1
				Φ 1,200 $\times$ 1台		158.0 $\times$ 1
				Φ 1,350 $\times$ (1)	200.0 $\times$ 1	200.0 $\times$ 1
				計 19(3)	1248.0	1439.0
安威川	中央水みらい センター内	45年 3月	47. 7. 10	Φ 400 $\times$ 1台	20.0 $\times$ 1	20.0 $\times$ 1
				Φ 500 $\times$ 1台	30.0 $\times$ 1	30.0 $\times$ 1
				Φ 900 $\times$ 1台	100.0 $\times$ 1	100.0 $\times$ 1
				Φ 700 $\times$ 3台	73.5 $\times$ 3	73.5 $\times$ 3
				Φ 800 $\times$ 2台	80.0 $\times$ 2	80.0 $\times$ 2
				Φ 700 $\times$ 1台		60.0 $\times$ 1
				Φ 700 $\times$ (1)		80.0 $\times$ 1
				Φ 1,100 $\times$ 1(1)	220.0 $\times$ 1	150.0 $\times$ 2
				計 10(2)	750.5	970.5
	岸 部	48年 6月	48. 6. 27	Φ 450 $\times$ 3(1)	4.2 $\times$ 2	28.0 $\times$ 3
					(川面へ)	
				計 3(1)	8.4	84.0
	味 舌	44年 4月	50. 4. 1	Φ 400 $\times$ 2台	23.2 $\times$ 2	23.2 $\times$ 2
				Φ 700 $\times$ 1台	50.3 $\times$ 1	50.3 $\times$ 1
				Φ 700 $\times$ 2(1)		57.4 $\times$ 2
				計 5(1)	96.7	211.5
	穂 積	51年 6月	51. 6. 1	Φ 700 $\times$ 2(1)	65.0 $\times$ 2	65.0 $\times$ 2
				計 2(1)	130.0	130.0
	摂 津	58年 4月	63. 4. 1	Φ 450 $\times$ 2台	27.4 $\times$ 2	27.4 $\times$ 2
				Φ 500 $\times$ 2(1)	5.5 $\times$ 1	32.2 $\times$ 2
				計 4(1)	60.3	119.2
淀川右岸	高槻水みらい センター内	44年 8月	50. 7. 1	Φ 500 $\times$ 1(1)	28.0 $\times$ 2	28.0 $\times$ 2
				Φ 500 $\times$ 1(1)		30.0 $\times$ 2
				Φ 700 $\times$ 1(1)		65.0 $\times$ 2
				Φ 500 $\times$ 3台		28.0 $\times$ 3
				Φ 800 $\times$ 3台	84.0 $\times$ 4	84.0 $\times$ 3
				Φ 400 $\times$ 2(1)		20.0 $\times$ 3
				Φ 700 $\times$ 2(1)		75.0 $\times$ 2
					17.0 $\times$ 1	
					36.0 $\times$ 2	
					12.0 $\times$ 1	
					2.5 $\times$ 2	
					70.0 $\times$ 1	
				計 13(5)	568.0	792.0
	前 島	48年 6月	48. 6. 15			

雨 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 放流先
計 画	18年度末	計 画	
口径 及び 台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数	
			猪名川
Φ 1,650 × 1 台	314.0 × 1	326.0 × 1	安威川
Φ 1,650 × 3 台	336.0 × 3	336.0 × 3	
Φ 1,650 × 2 台	480.0 × 1	480.0 × 2	
Φ 1,500 × 2 台	341.0 × 2	341.0 × 2	
Φ 1,700 × 1 台	403.0 × 1		
計 9 台	2964.0	2976.0	
Φ 1,400 × 1 台		243.0 × 1	安威川
Φ 1,600 × 3 台	320.0 × 3	340.0 × 3	
Φ 2,000 × 2 台	527.0 × 2	530.0 × 2	
計 6 台	17.5 × 1 (暫定雨水) 2031.5	2323.0	
(水路系)			安威川
Φ 900 × 1 台	94.0 × 1	95.0 × 1	
Φ 1,200 × 1 台	115.0 × 1 220.0 × 1 13.0 × 1	167.5 × 1	
(千里系)			安威川
Φ 1,350 × 3 台	260.0 × 3	260.0 × 3	
Φ 1,500 × 2 台	347.0 × 2	348.0 × 2	
(山田系)			安威川
Φ 1,000 × 1 台	138.0 × 1	138.0 × 1	
Φ 1,200 × 4 台	160.0 × 4	160.0 × 4	
計 12 台	2694.0	2514.5	
Φ 1,400 × 2 台	277.0 × 2	277.0 × 2	大正川
Φ 1,500 × 2 台	325.0 × 2	325.0 × 2	
Φ 1,000 × 1 台		127.0 × 1	
計 5 台	1204.0	1331.0	
Φ 1,650 × 1 台	384.0 × 1	384.0 × 1	安威川
Φ 2,000 × 8 台	563.0 × 8	563.0 × 8	
計 9 台	4888.0	4888.0	
Φ 1,500 × 3 台	300.0 × 3	300.0 × 3	淀川
Φ 1,800 × 8 台	430.0 × 8	430.0 × 8	
Φ 1,650 × 5 台		370.0 × 5	
計 16 台	4340.0	6190.0	
Φ 1,500 × 4 台	270.0 × 4	270.0 × 4	淀川
Φ 1,650 × 5 台	404.0 × 5	404.0 × 5	
Φ 1,200 × 2 台		120.0 × 2	
Φ 2,000 × 3 台		495.0 × 3	
Φ 1,200 × 2 台		202.0 × 2	
Φ 2,000 × 3 台		541.0 × 3	
計 19 台	3100.0	6852.0	

流 域 名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚 水 ポ ン プ 能 力			
				計 画		1 8 年 度 末	計 画
				口径 及び 台数		(m3/分)×台数	(m3/分)×台数
淀川左岸	渚水みらい センター内	元 年 4 月	元 . 4 . 1	φ 800 × 2 台 φ 600 × 1 台 φ 400 × 1 台 φ 300 × 2 台 計 6 台		105 × 2 45.0 × 1 22.0 × 1 11.0 × 2 299.0	105.0 × 2 45.0 × 1 22.0 × 1 11.0 × 2 299.0
	石津中継	11 年 4 月	11 . 4 . 1	φ 800 × 3 台 計 3 台		75.0 × 3 225.0	75.0 × 3 225.0
寝屋川北部	鴻池水みらい センター内	47 年 7 月	47 . 7 . 10	φ 1,000 × 2 台 φ 1,200 × 1 台 φ 1,350 × 2 台 計 5 台		140.0 × 2 205.0 × 1 190.0 × 2 865.0	140.0 × 2 205.0 × 1 245.0 × 2 975.0
	菊 水	42 年 4 月	47 . 7 . 10	φ 200 × 2 台 φ 350 × 2 台 計 4 台		5.4 × 2 17.4 × 2 45.6	4.2 × 2 16.0 × 2 40.4
	寝 屋 川 中 継	6 年 10 月	6 . 10 . 1	φ 200 × 2 台 φ 300 × 1 台 計 5 台		4.0 × 2 10.05 × 1 18.1	4.0 × 2 10.05 × 1 18.1
	太 平	43 年 6 月	47 . 7 . 10	φ 450 × 2 台 φ 700 × 3 台 計 5 台		26.0 × 2 65.0 × 2 182.0	26.0 × 2 65.0 × 3 247.0
	水 野	45 年 3 月	47 . 7 . 10	φ 500 × 2 台 φ 300 × 2 台 計 4 台		33.0 × 2 11.0 × 2 88.0	33.0 × 2 11.0 × 2 88.0
	桑 才	47 年 7 月	47 . 7 . 10	φ 600 × 2 台 φ 1,200 × 2 台 計 4 台		47.0 × 2 190.0 × 2 474.0	47.0 × 2 190.0 × 2 474.0
	茨田 (古)	49 年 8 月	49 . 8 . 1				
	茨田 (中)	53 年 11 月	53 . 11 . 29	φ 350 × 2 台 φ 250 × 2 台 計 4 台		16.5 × 2 6.0 × 2 45.0	16.5 × 2 6.0 × 2 45.0
	深 野 北	56 年 7 月	56 . 7 . 1	φ 200 × 2 台 φ 400 × 1 台 計 3 台		4.2 × 2 18.0 × 1 26.4	4.2 × 2 18.0 × 1 26.4
	枚方中継	58 年 3 月	58 . 3 . 31	φ 350 × 4 台 計 4 台		13.7 × 3 41.1	13.7 × 4 54.8
	萱 島	62 年 4 月	62 . 4 . 1	φ 150 × 1 台 φ 250 × 1 台 φ 350 × 3 台 計 5 台		3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 2 41.1	3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 3 56.4
寝屋川南部	川俣水みらい センター内	47 年 7 月	47 . 7 . 10	φ 700 × 2 台 φ 1,000 × 2 台 φ 1,600 × 2 台 計 6 台		60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 1116.0	60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 1,116
	小 阪	43 年 4 月	47 . 7 . 10	φ 700 × 2 台 φ 1,000 × 3 台 計 5 台		40.0 × 1 48.0 × 1 140.0 × 2 148.0 × 1 516	74.0 × 2 148.0 × 3 592.0
	新 池 島 (四 条)	6 年 9 月	6 . 9 . 1	φ 450 × 1 台 φ 400 × 2 台 φ 600 × 2 台 φ 600 × 1 台 計 6 台		21.2 × 2 42.5 × 2 127.4	27.1 × 1 21.2 × 2 42.5 × 2 43.0 × 1 197.5
	新 家	50 年 7 月	50 . 7 . 1	φ 600 × 2 台 φ 800 × 2 台 計 4 台		39.0 × 1 77.0 × 1 77.3 × 1 193.3	38.6 × 2 77.3 × 2 231.8
	長 吉	57 年 4 月	57 . 4 . 24	φ 600 × 2 台 φ 400 × 3 台 計 5 台		46.0 × 2 26.0 × 3 170.0	46.0 × 2 44.0 × 3 224.0
	寺 島	58 年 3 月	58 . 3 . 31	φ 500 × 2 台 φ 800 × 1 台 φ 1,000 × 1 台 計 4 台		36.0 × 2 90 × 1 148.7 × 1 310.7	36.0 × 2 90.0 × 1 148.7 × 1 310.7
	小 阪 合	元 年 7 月	元 . 3 . 1	φ 450 × 2 台 φ 600 × 2 台 計 4 台		(φ400) × 2 51 × 1 91	26.0 × 2 51.0 × 2 154.0
	植 付	10 年 4 月	10 . 4 . 1	φ 300 × 3 台 φ 600 × 2 台 計 5 台		8.7 × 3 37.5 × 1 63.6	8.7 × 3 37.5 × 2 101.1
	深 野	12 年 4 月	12 . 4 . 1	φ 500 × 2 台 φ 300 × 3 台 計 5 台		28.9 × 1 8.8 × 3 55.3	28.9 × 2 8.8 × 3 84.2

雨 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 放流先
計 画	18年度末	計 画	
口径 及び 台数	(m3/分)×台数	(m3/分)×台数	
φ 1,600 × 6 台	360.0 × 6	360.0 × 6	寝屋川
計 6 台	2,160	2,160	
φ 1,000 × 4 台	120.0 × 4	120.0 × 4	西三荘
計 4 台	480	480.0	
φ 1,350 × 4 台	240.0 × 4	240.0 × 4	寝屋川
計 4 台	960	960	
φ 1,650 × 4 台	351.0 × 4	351.0 × 4	寝屋川
計 4 台	1,404	1,404	
φ 1,600 × 6 台	330.0 × 6	330.0 × 6	古 川
計 6 台	1,980	1,980	
φ 1,900 × 4 台	495.0 × 4	495.0 × 4	寝屋川
計 4 台	1,980	1,980	
φ 1,500 × 4 台	280.0 × 4	280.0 × 4	寝屋川
計 4 台	1,120	1,120	
φ 1,100 × 4 台	145.0 × 4	144.5 × 4	寝屋川
計 4 台	580	578	
φ 1,500 × 4 台	314.0 × 4	314.0 × 4	寝屋川
計 4 台	1256.0	1,256	
φ 2,200 × 5 台	636.0 × 5	636.0 × 5	第2 寝屋川
φ 1,350 (注) (第2ポンプ場)	240.0 × 1		
計 5 台	3,420 (3180)	3,180	第2 寝屋川
φ 1,500 × 5 台	325.0 × 4 451.0 × 1	325.0 × 4 451.0 × 1	
計 5 台	1751.0	1751.0	
φ 1,650 × 4 台	372 × 4	372 × 4	恩智川
計 4 台	1488.0	1488.0	
φ 1,800 × 6 台	403 × 2 400 × 4	403 × 6	楠根川
計 6 台	2406.0	2418.0	
φ 1,500 × 2 台	300.0 × 2	300.0 × 2	平野川
φ 1,800 × 4 台	403.0 × 4	403.0 × 4	
計 6 台	2212.0	2212.0	
φ 1,800 × 5 台	459.0 × 2 414 × 3	432 × 5	寝屋川
計 5 台	2160.0	2,160	
φ 1,500 × 4 台	294 × 4	294 × 4	楠根川
計 4 台	1,176	1,176	
φ 1,350 × 4 台	225 × 4	225 × 4	恩智川
計 4 台	900	900	
φ 1,500 × 4 台	270.0 × 4	270 × 4	恩智川
計 4 台	1080	1,080	

流 域 名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚 水 ポ ン プ 能 力		
				計 画 口径 及び 台数	18年度末 (m3/分)×台数	計 画 (m3/分)×台数
大和川下流	今池水みらい センター内	60 年 6 月	60 . 6 . 17	φ 300×1台(暫定) φ 500 × 1 台 φ 600 × 2 台 φ 800 × 3 台 φ 1,000 × 3 台 (予備1台) 計 7 台	10.0 × 1 30.0 × 1 50.0 × 2 140 × 3 (予備1台) 560.0	30.0 × 1 50.0 × 2 85.0 × 3 140.0 × 3 (予備1台) 805.0
		61 年 6 月	61 . 6 . 20			
	大井水みらい センター内	61 年 11 月	61 . 11 . 21	φ 450 × 2 台 φ 700 × 2 台 (予備1台) 計 4 台 処理水放流 φ 400 × 2 台 φ 500 × 2 台 (予備1台) 計 4 台	27.0 × 2.0 54.0 × 1 (予備1台) 54.0 17.5 × 2 35 × 2 (予備1台) 62.5 (編程により)	27.0 × 2.0 54.0 × 2 162.0 17.5 × 2 35.0 × 2 105.0
	川面中継	4 年 7 月	4 . 7 . 1	φ 350 × 2 台 φ 350 × 2 台 計 4 台	14 × 2 15 × 1 43.0	14 × 2 14.2 × 2 56.4
	小吹台中継	16 年 4 月	16 . 4 . 1	φ 150 × 2 台 (予備1台) 計 2 台	2.0 × 2 (予備1台) 4.0	2.0 × 2 (予備1台) 4.0
	錦郡中継	6 年 7 月	6 . 8 . 1	φ 350 × 2 台 φ 450 × 2 台 (内1台予備) 計 4 台	19.2 × 2 0.0 0 38.4	19.2 × 2 24.4 × 2 87.2
	長野中継	15 年 4 月	15 . 4 . 1	φ 300 × 2 台 φ 400 × 2 台 (内1台予備) 計 4 台	8.4 × 2 0.0 0 16.8	8.4 × 2 20.1 × 2 57.0
南大阪湾岸 北 部	北部水みらい センター内	62 年 1 月	62 . 4 . 1	φ 500 × 2 台 φ 700 × 1 台 φ 900 × 4 台 (内1台予備) 計 7 台	34.0 2 68 × 1 105.0 × 2 214.0	34.0 × 2 68 × 1 105.0 × 4 556.0
	和泉中継	17 年 9 月	17 . 9 . 1	φ 150 × 2 台 φ 300 × 2 台 (内1台予備) 計 4 台	3.3 × 2 6.6	3.3 × 2 6.6 × 2 19.8
南大阪湾岸 中 部	中部水みらい センター内 1系	元 年 4 月	元 . 4 . 1	φ 150 × 1 台 φ 350 × 2 台 (内1台予備) 計 3 台	3.0 × 1 13.0 × 2 29.0	3.0 × 1 13.0 × 2 29.0
	2系	8 年 4 月	8 . 4 . 1	φ 500 × 2 台 φ 700 × 6 台 (内1台予備) φ 250 × 1 台 φ 250 × 1 台 計 8 台	30.5 × 2 61 × 1 8 × 1 6.5 × 1 136.5	30.5 × 2 61.0 × 6 8 × 1 6.5 × 1 427.0
南大阪湾岸 南 部	南部水みらい センター内	平成 5 年 7 月	平成 5 . 7 . 1	φ 300 × 2 台 φ 400 × 2 台 φ 600 × 3 台 (内1台予備) 計 7 台	10.0 × 2 20.0 × 2 40.0	10.0 × 2 20.0 × 2 40.0 × 3 180.0
	淡輪中継	11 年 3 月	11 . 3 . 1	φ 200 × 2 台 φ 300 × 2 台 (内1台予備) 計 4 台	5.5 × 2 11	5.5 × 2 10.5 × 2 32
	深日中継	13 年 10 月	13 . 10 . 1	φ 150 × 2 台 φ 200 × 2 台 (内1台予備) 計 4 台	2.8 × 2 5.6	2.8 × 2 5.5 × 2 16.6

[illegible]

③ 管渠施設概要

流域名	幹線名	計画延長 (Km)	供用開始 延長(Km)	進捗率 (%)	最小径 最大径	～
猪名川 流域下水道	左岸幹線	5.70	5.70	100.0	1,200	～
					3,000	1,800
	余野川幹線	18.78	18.78	100.0	600	～
						1,500
	右岸第一幹線の一部	17.24	17.24	100.0	450	～
						2,200
	計	41.72	41.72	100.0		
安威川 流域下水道	茨木吹田幹線（一）	5.24	5.24	100.0	2,000	～
					2,700	4,200
	茨木吹田幹線（二）	2.88	2.52	87.5	1,650	～
						1,650
	千里山田幹線	3.27	3.13	95.7	1,200	～
						1,200
	山田幹線	2.64	2.64	100.0	2,000	～
					3,000	2,100
	岸部幹線	3.91	2.79	71.4	800	～
					3,300	3,300
	茨木箕面幹線（一）	6.49	6.49	100.0	1,200	～
						3,600
	茨木箕面幹線（二）	8.82	8.82	100.0	1,650	～
						2,400
	千里幹線	1.62	1.62	100.0	1,500(圧送管)	～
					3,750	4,600
	摂津高槻污水幹線	4.71	4.71	100.0	700	～
					1,100	1,100
	摂津高槻雨水幹線	4.32	4.32	100.0	3,500	～
						4,100
	茨木摂津污水幹線	5.42	4.17	76.9	700	～
					1,500	1,500
	茨木摂津雨水幹線	3.94	3.94	100.0	3,750	～
					4,500	4,500
	茨木摂津合流幹線	1.39	1.39	100.0	2,700	2,700
					4,100	3,290
	計	54.65	51.78	94.7		
淀川右岸 流域下水道	高槻島本污水幹線	9.58	9.58	100.0	1,350	～
						3,400
	高槻島本雨水幹線	5.44	0	0	3,000	～
						8,000
	高槻茨木污水幹線	5.17	5.17	100.0	900	～
						1,700
	高槻茨木雨水幹線	5.19	5.19	100.0	2,550	～
						8,400
	高槻処理場放流幹線	(11.28)	(11.28)	100.0	護床整備延長4.0*2.0 8.1Km	
	計	36.66	31.22	85.2		

流域名	幹線名	計画延長 (Km)	供用開始 延長(Km)	進捗率 (%)	最小径 最大径	～
淀川左岸 流域下水道	枚方交野幹線	9.03	6.94	76.9	800	～ 2800
	淀川左岸幹線	2.38	2.38	100.0	1350	～ 1650
	寝屋川放流幹線	(10.00)	(10.00)	100.0	1,500 2,000*2,000	
	古川放流幹線	(0.22)	(0.00)	0.0		1350
	計	(10.22) 21.63	(10.00) 19.32	97.8 89.3		
寝屋川北部 流域下水道	中央幹線（一）	4.31	4.31	100.0	700 7,200*3,600	～
	〃（二）	2.25	2.25	100.0	1350 3,000*2,400	～
	門真寝屋川幹線（一）	1.25	1.25	100.0	2,700*2,700 2,100*2,100	～
	〃（二）	3.68	3.68	100.0	1800 4,200*4,200	～
	〃（三）	3.26	3.26	100.0	1200 3,000*3,000	～
	大東幹線（一）	3.11	3.11	100.0	1350	～ 4100
	〃（二）	2.18	2.18	100.0	400 3,600*3,600	～
	門真守口幹線	4.08	4.08	100.0	800	～ 4100
	寝屋川幹線（一）	2.13	2.13	100.0	1000	～ 2000
	〃（二）	4.61	4.61	100.0	400	～ 1000
	四条畷幹線	4.18	4.18	100.0	600 2,600*2,600	～
	茨田幹線（一）	0.98	0.98	100.0	1800	～ 2200
	〃（二）	2.28	2.28	100.0	2200	～ 3500
	大東四条畷幹線	2.43	2.43	100.0	600 2,600*1,500	～
	寝屋川四条畷幹線	1.74	1.74	100.0	800	～ 2600
	大東門真幹線	3.03	3.03	100.0	1000	～ 2700
	寝屋川枚方幹線	5.17	5.17	100.0	500	～ 1200
	香里枚方幹線	3.25	3.25	100.0	600	～ 800
	香里交野幹線	1.50	1.50	100.0		～ 600
	古川導水幹線	0.88	0.88	100.0	3500 3,800*3,800	～
	友呂岐導水幹線	0.21	0.21	100.0	2400	～ 6000
	計	56.51	56.51	100.0	平成3年8月計画決定の 増補幹線は除く	

流域名	幹線名	計画延長 (Km)	供用開始 延長(Km)	進捗率 (%)	最小径 最大径	～
寝屋川南部 流域下水道	中央北幹線	4.02	4.02	100.0	1350	～ 3600
	中央南幹線	10.56	10.56	100.0	900	～ 4,000*4,000*2
	枚岡河内北幹線	6.78	6.78	100.0	200	～ 3500
	枚岡河内中央幹線	6.76	6.76	100.0	200	～ 5000
	枚岡河内南幹線（一）	5.34	5.34	100.0	1650	～ 3300
	枚岡河内南幹線（二）	4.75	0	0.0	600	～ 1000
	八尾枚岡幹線	3.23	3.23	100.0	2200	～ 4,000*4,000
	恩智川東幹線	5.86	5.86	100.0	1200	～ 4000
	柏原八尾幹線	9.94	9.94	100.0	600	～ 4,000*4,000
	飛行場北幹線	6.78	6.78	100.0	1000	～ 5000
	飛行場南幹線	5.81	5.81	100.0	1100	～ 5,000*5,000
	計	69.83	65.08	93.2	平成3年8月計画決定の 増補幹線は除く	
大和川下流 西部流域 下水道	今井戸東除川幹線	13.69	13.69	100.0	800	～ 2000
	西除川右岸幹線	5.58	5.58	100.0	800	～ 1350
	西除川左岸幹線	8.37	8.37	100.0	1000	～ 1650
	堺狭山幹線	9.24	9.24	100.0	300	～ 2000
	今井戸東除川雨水幹線	4.91	4.91	100.0	3100*3100	～ ○5500
	西除川左岸雨水A幹線	3.73	3.73	100.0	○3000	～ 3,800*3,800
	西除川左岸雨水B幹線	2.88	0.00	0.0		～
	西除川右岸雨水A幹線	0.99	0.99	100.0	○4750	～
	西除川右岸雨水B幹線	1.41	1.41	100.0	3200	～
	雨水放流渠	0.45	0.45	100.0	4,000*4,000*2連	
	計	51.25	48.37	94.4		

流域名	幹線名	計画延長 (Km)	供用開始 延長(Km)	進捗率 (%)	最小径 最大径	～
大和川下流 東部流域 下水道	石川左岸幹線	10.89	10.89	100.0	900	2000
	御陵西幹線	3.05	3.05	100.0	800	1200
	石川右岸Ⅰ幹線	8.79	8.68	98.7	800	1350
	Ⅱ幹線	10.00	5.81	58.1	900	1200
	Ⅲ幹線	1.52	0.37	24.3		800
	河南幹線	2.96	2.93	99.0	500	1200
	千早赤阪幹線	8.88	8.88	100.0	200×2連	1200
	放流幹線（Ⅰ）	(8.65)	(8.65)	100.0		800
	計	(8.65) 54.74	(8.65) 49.26	100.0 90.0		
大和川下流 南部流域 下水道	河内長野幹線	12.40	12.40	100.0	500×2連	1800
	天野川幹線	7.83	7.20	92.0	900	1200
	連絡幹線	3.21	3.21	100.0	600	1000
	放流幹線	(3.07)	(3.07)	100.0		1650
	処理水送水管	(1.39)	(1.39)		125	400
	計	(4.46) 27.90	(4.46) 25.06	100.0 89.8		

流域名	幹線名	計画延長 (Km)	供用開始 延長(Km)	進捗率 (%)	最小径 最大径	～
南大阪湾岸 北部 流域下水道	岸和田忠岡幹線（１）	10.07	10.07	100.0	800	3400
	和泉泉大津幹線（１）	14.40	12.72	88.3	300	2600
	高石泉大津幹線	8.00	8.00	100.0	400	2000
	和泉泉大津幹線（２）	2.76	2.76	100.0	600	800
	岸和田忠岡幹線（２）	9.37	9.37	100.0	1100	2000
	和泉忠岡幹線	11.10	11.10	100.0	600	2400
	計	55.70	54.02	97.0		
南大阪湾岸 中部 流域下水道	田尻泉佐野幹線	10.77	10.77	100.0	350	2200
	岸和田貝塚幹線	5.64	5.64	100.0	800	1100
	熊取泉佐野幹線（１）	2.82	2.82	100.0	700	900
	〃（２）	4.78	4.78	100.0	700	1000
	貝塚幹線	5.57	3.43	61.6	350	900
	計	29.58	27.44	92.8		
南大阪湾岸 南部 流域下水道	岬阪南幹線	16.40	16.40	100.0	300	1,650
	泉南幹線	7.57	7.57	100.0	300	1,350
	計	23.97	23.97	100.0		

5. 施設の運転管理状況

①水みらいセンター概要

流入汚水量

水みらい センター	流 入 汚 水 量				高級処理 水量 m3/日
	日最大 m3	日平均 m3/日	晴天日 最大 m3	晴天日 平均 m3/日	
原田	773,100	302,100	325,000	265,800	291,400
中央	579,266	213,321	221,380	186,789	192,838
高槻	328,651	169,402	148,540	129,993	131,745
渚	216,945	111,900	134,004	121,100	115,200
鴻池	862,726	286,372	298,324	238,402	248,561
川俣	1,215,400	392,500	420,900	321,600	342,000
今池	228,700	96,100	107,300	90,900	96,100
大井	74,742	51,364	62,928	50,341	51,364
狭山	67,890	49,890	67,880	48,440	49,890
北部	211,807	128,208	141,836	124,943	124,413
中部	75,232	46,700	56,744	46,000	46,700
南部	45,786	19,700	23,228	18,900	19,600
合計	4,680,245	1,867,557	2,008,064	1,643,208	1,709,811

反応タンク諸条件 (1)

(年間平均)

水みらい センター	返 送 率 (%)	空 気 量 ／ 水 量	タンク水温 (℃)	BOD負荷率 (kgBOD/kgSS)
原田 1系	30.2	3.0	22.7	0.33
〃 2系	32.5	3.6	22.6	0.22
〃 3系	高級 59.2 高度 56.9	高級 3.2 高度 3.0	22.7	高級 0.08 高度 0.09
中央 I系	休止中			
〃 II系	84.3/42.7	3.36/2.65	25.0/23.0	0.24/0.29
高槻	43.2	3.92	24.2	0.42
渚 A系	54.3	6.0	23.2	0.21
B系	49.3	5.1	23.3	0.12
鴻池	37.7	6.3	22.9	0.20
川俣 A系	52.7	4.9	22.8	0.15
B系	61.0	3.9	22.8	0.14
今池 1系	24.9	4.1	24.7	0.34
2系	30.3	6.8	24.4	0.18
大井 I系	27.8	4.5	23.9	0.12
II系	27.8	3.0	23.9	0.15
狭山 I系	33.1	3.4	23.2	0.29
II系	43.8	4.4	24.4	0.08
北部 1系	52.2	3.6	25.4	0.11
2,3系	50.4	3.4	25.7	0.07
中部 I系	39.2	3.3	25.3	0.18
II系	39.8	3.9	25.6	0.15
南部	59.8	4.7	23.4	0.14

反応タンク諸条件 (2)

(年間平均)

	水みらいセンター		DO mg/L	pH	SS mg/L	VSS mg/L	VSS/SS %	30分SV %	SVI	
返 送 汚 泥	原田	I系	—	6.7	4,188	3,471	82.9	94.8	237	
		II系	—	6.6	4,341	3,655	84.3	95.9	229	
		III系	—	5.6	4,612	3,946	85.7	85.0	187	
	中央		—	—	4,605	3,692	80.6	75	161	
	高槻		—	6.4	4,022	3,284	81.7	90	235	
		渚	A系	—	6.6	4,380	3,489	79.7	99	228
	B系		—	6.6	5,526	4,360	78.8	100	182	
	鴻池	A系	—	6.7	5,400	4,100	80.0	81	160	
		B系	—	6.7	6,500	5,200	81.0	97	150	
		C系	—	6.7	6,700	5,200	80.3	98	150	
		D系	—	6.6	7,500	5,800	76.7	94	120	
		E系	—	6.7	7,600	5,800	76.0	95	130	
	川俣	A系	—	6.6	5,322	4,104	77.6	102.6	195	
		B系	—	6.6	4,874	3,781	78.0	87.4	183	
	今池	第1	—	6.9	3,300	2,700	80.3	96	294	
		第2	—	6.6	5,500	4,400	80.5	90	168	
	大井	I系	—	6.6	6,700	5,400	80.9	97	151	
		II系	—	6.5	6,700	5,400	81.4	98	148	
	狭山	I系	—	6.8	5,500	4,500	81.8	99	181	
		II系	—	6.5	6,500	5,300	81.5	98	153	
	北部	1系	—	6.5	4,800	4,000	82.7	92	195	
		2、3系	—	6.7	5,300	4,200	79.7	91	174	
	中部	I系	—	6.9	5,380	4,445	78.4	64	117	
		II系	—	6.8	6,862	5,695	79.7	85	124	
	南部		—	6.4	5,070	4,010	79.1	75.2	149	
流 入 端 混 合 液	原田	I系	—			—	—	—	—	
		II系	—			—	—	—	—	
		III系	—			—	—	—	—	
	中央		—	—	—	—	—	—	—	
	高槻		0.38	6.7	1406	1184	84.4	30	209	
		渚	A系							
	B系									
	鴻池		A系							
			B系							
			C系							
		D系								
	川俣	A系								
		B系								
	今池	第1								
		第2								
	大井	I系								
		II系								
	狭山	I系								
		II系								
	北部	1系	0.1	7.0	1,900	1,600	83.6	35	176	
		2、3系	0.1	7.0	2,440	1,970	80.6	42	169	
	中部	I系								
		II系								
	南部		0.28	6.7	1,890	1,550	82.1	18.5	98	
	流 出 端 混 合 液	原田	I系	1.1	6.7	1,137	949	83.1	28.4	240
II系			1.1	6.6	1,138	967	84.7	36.0	289	
III系			1.3	5.6	1,911	1,582	82.9	65.8	340	
中央		1.5	6.7	1,495	1,206	80.7	14	93		
高槻			3.4	6.4	1,142	949	83.2	21	179	
		渚	A系	2.5	6.6	1,868	1,498	80.2	71	380
B系			2.4	6.5	1,869	1,483	79.3	77	413	
鴻池		A系	4.8	6.6	1,600	1,300	79.5	18	110	
		B系	5.8	6.6	1,700	1,300	81.0	34	200	
		C系	5.0	6.6	1,700	1,300	80.0	28	170	
		D系	3.5	6.6	1,700	1,300	76.5	17	100	
		E系	4.3	6.6	1,600	1,200	75.7	17	100	
川俣		A系	1.2	6.6	1,781	1,393	78.5	53.8	281	
		B系	1.8	6.5	1,761	1,386	79.1	40.2	229	
今池		第1	2.0	7.0	1,100	850	82.7	24	227	
		第2	2.6	6.6	1,700	1,300	80.6	22	126	
大井		I系	2.6	6.6	1,600	1,300	80.7	25	163	
		II系	2.4	6.5	1,600	1,300	81.4	25	161	
狭山		I系	2.5	7.0	1,200	1,000	83.3	29	240	
		II系	1.7	6.5	2,200	1,800	81.8	47	212	
北部		1系	2.3	6.7	2,410	2,000	83.0	43	175	
		2、3系	1.8	6.7	2,100	1,700	80.5	33	154	
中部		I系	2.5	7.0	1,618	1,322	79.2	12	77	
		II系	2.6	6.9	2,130	1,700	80.6	18	85	
南部			3.9	6.4	2,130	1,710	80.6	20.1	94	

汚泥処理関係

(年合計)


水みらいセンター	濃縮汚泥		平均含水率 %	汚泥発生率 96%換算 m ³ /千m ³	発生脱水量 トン/年		焼却灰量 (湿灰) トン/年		灰含水率 %	備考	
	量 m ³ /年	比重			トン/年	比重					
原田	1・2系	164,321	96.8		15,866	—	990	—	32.2		
	3系	308,117	96.9		26,104	—	4,817	—	33.2		
	計	472,438	96.9	3.4	41,970	—	5,807	—	32.7		
中央	(スラグ)	241,290	95.8	—	36,916	—	0	—	—	下段()内は、うち有効利用量	
		(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(2,051)	(—)	(—)		
高槻	(スラグ)	240,333	96.5	—	33,686	—	812	—	30.6	下段()内は、うち有効利用量	
		(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(567)	(—)	(—)		
渚	淀川左岸流域下水汚泥処理事業										
鴻池	混合汚泥	408,880	96.9	3.0	51,659	—	4,519	—	36.5		
川俣	遠心	121,210	95.6								
	重力	302,831	96.9	3.0	63,834	—	5,170	0.84	37.3		
今池	混合汚泥等	268,170	97.0	5.7	26,390	—	1,359	—	28.9		
大井		100,555	96	5.4	14,475	—	739	—	29.0		
狭山		116,130	96.81	5.1	13,949	—	389	—	36.94		
北部	重力	393,628	97.9	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業							
中部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業										
南部		41,996	97.49	4.5	4,760.11	1	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業				
計		3,179,899			329,609		27,220				

(注) 狭山処理場の焼却灰発生量は乾灰


②水みらいセンター別管理状況一覧

原田水みらいセンター


1. 処理水量の推移

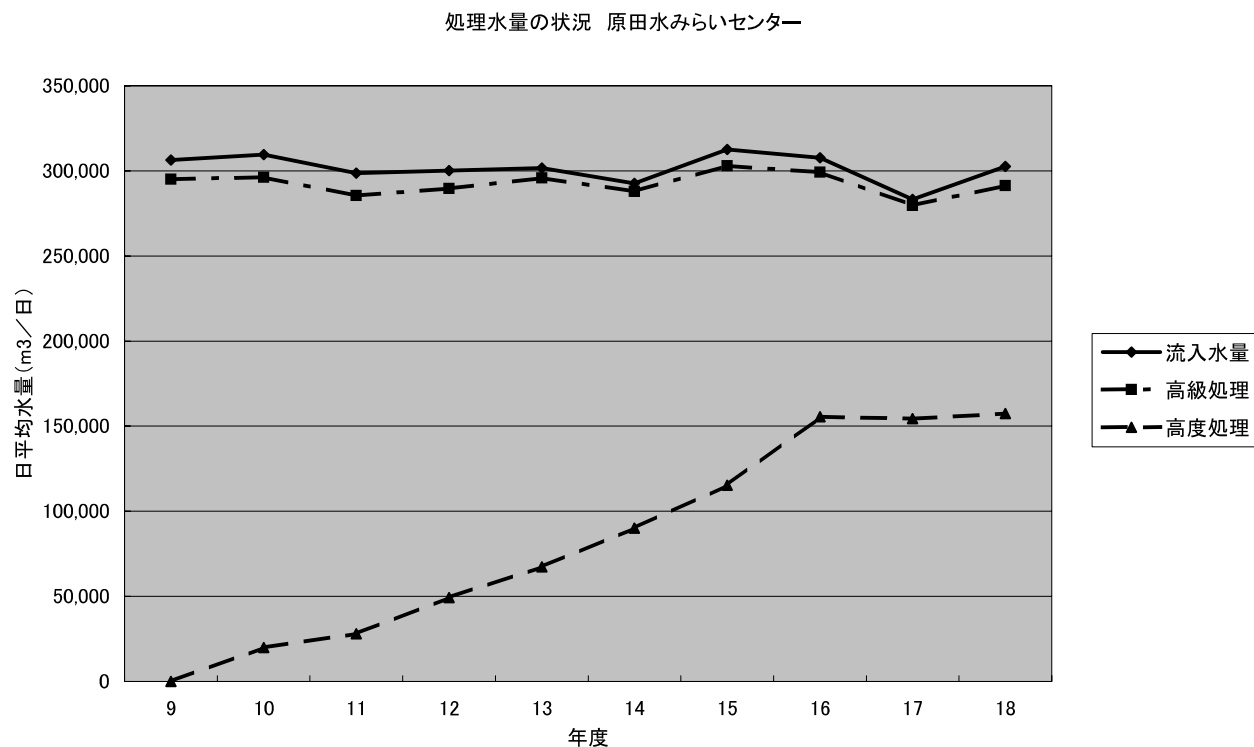


2. 処理水質の状況

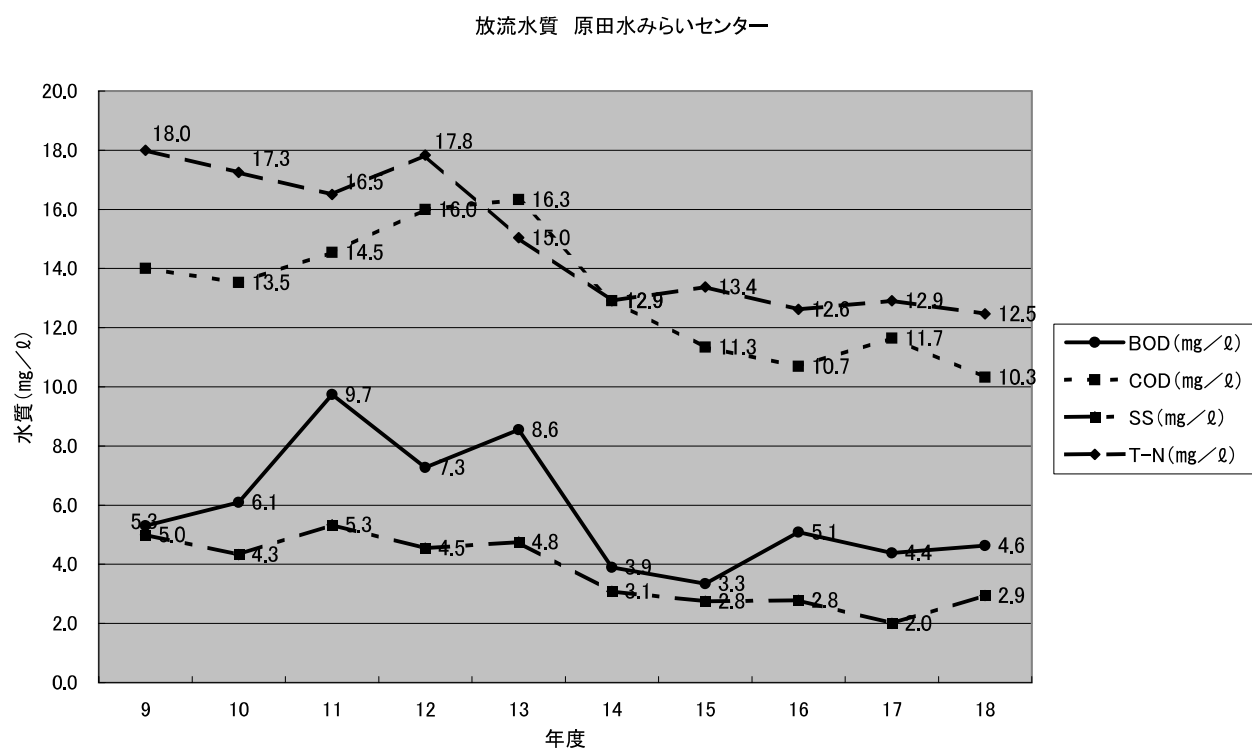


3. 汚泥処理の状況

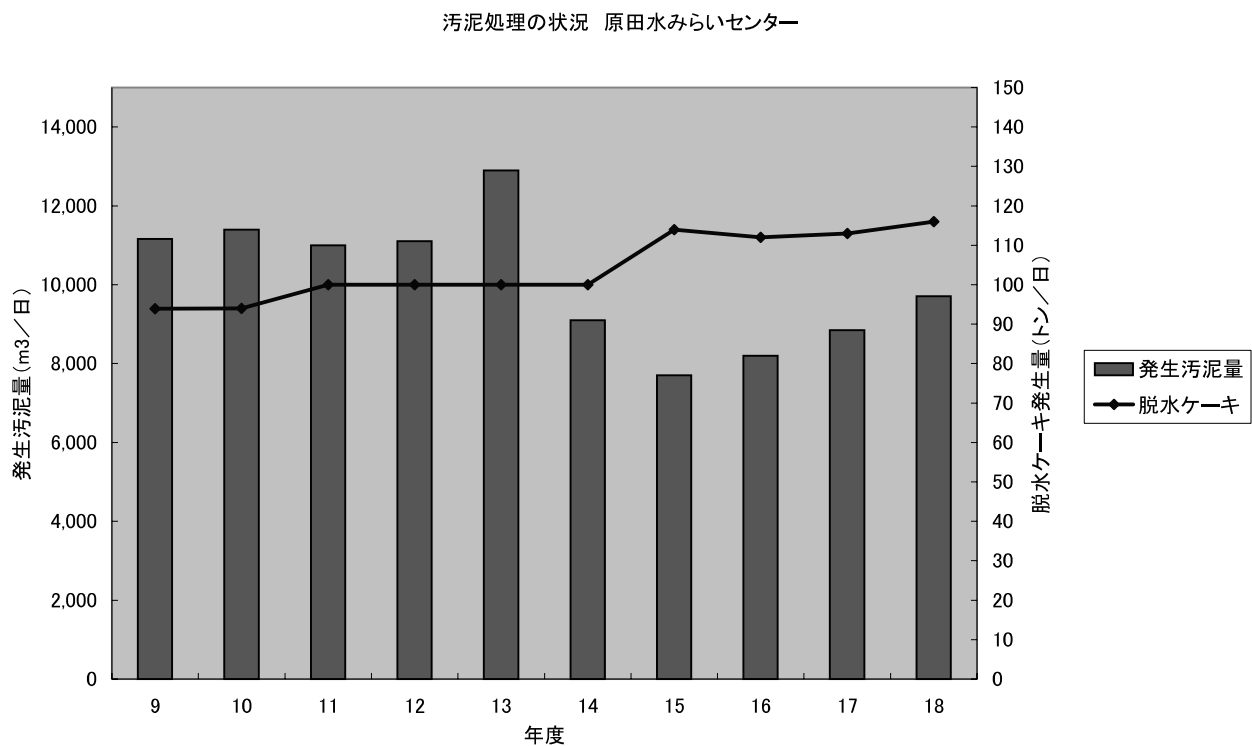


4. 焼却灰処分の状況

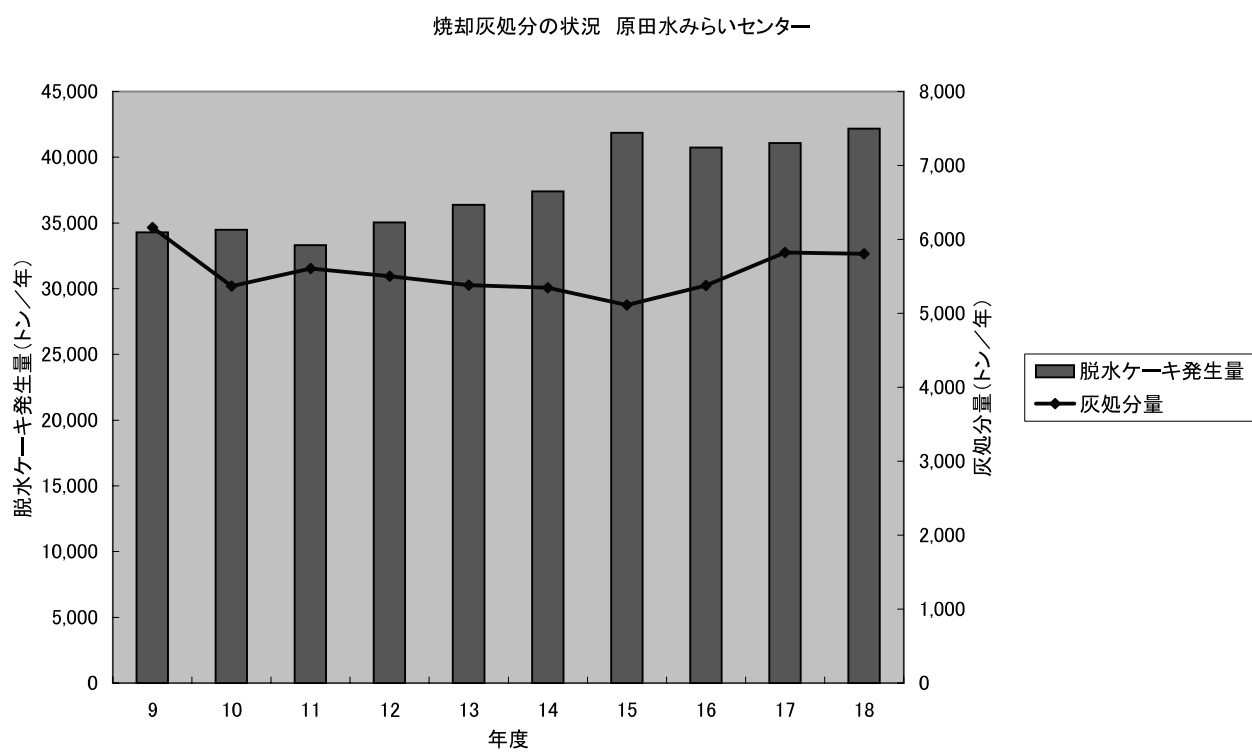


5. 処理水再利用の状況

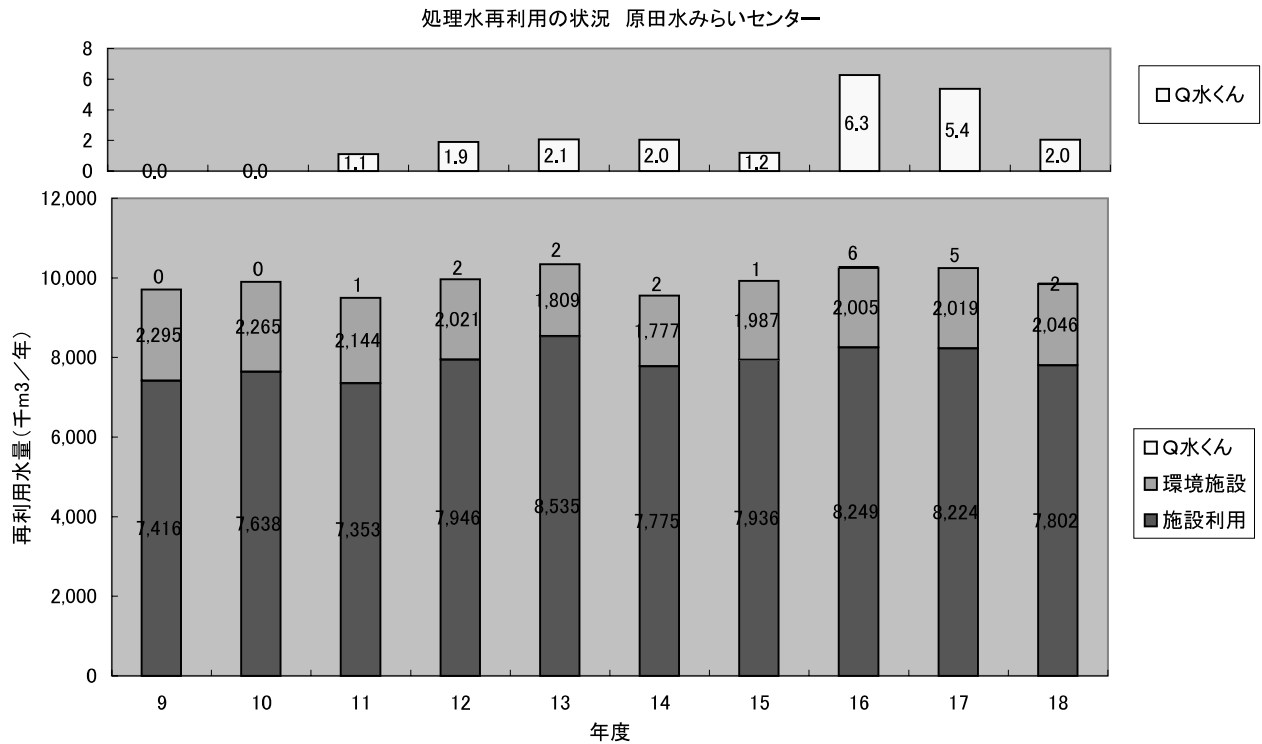

6. 電力使用量の状況

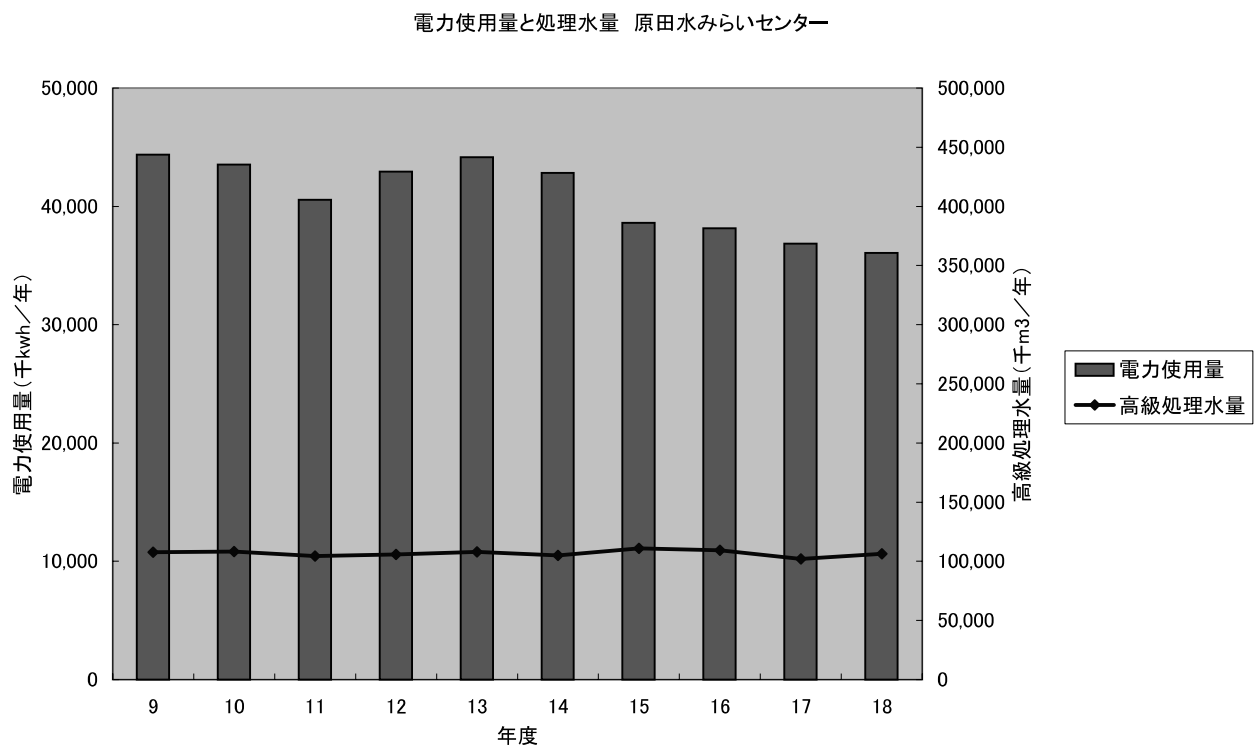

7. 処理単価の推移

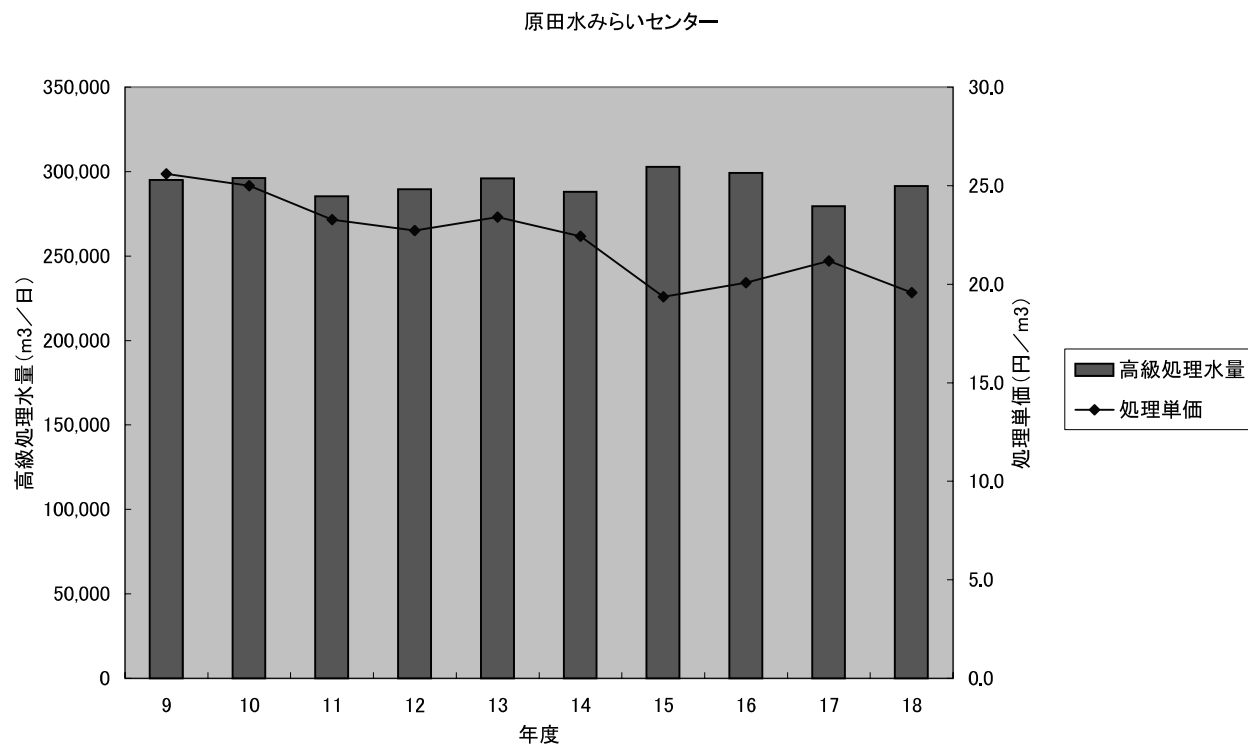

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	流入水量	晴天日	晴天日	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量	再利用水量	再処理水量	放流量	沈砂発生量	しき発生量
		返流水 等含む	返流水等	流入水量													
	単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4	9,259,000	0	542,000	121.5	2	9,066,000	542,000	5,061,000	193,000	0	639,368	170,719	163	9,259,000	1.9	10.5
18	5	10,438,300	0	2,420,000	191.5	9	9,918,000	2,420,000	5,480,000	481,000	39,300	650,484	174,994	131	10,438,300	3.4	14.7
18	6	10,174,600	0	2,242,000	163.0	8	9,769,000	2,242,000	5,473,000	363,800	41,800	614,608	166,504	140	10,174,600	5.0	11.1
18	7	12,644,200	0	1,257,000	313.0	4	11,363,000	1,257,000	6,257,000	1,160,900	120,300	643,660	174,259	116	12,644,200	10.5	11.8
18	8	9,262,400	0	4,405,000	168.5	15	9,118,000	4,405,000	5,060,000	118,400	26,000	709,288	169,411	733	9,262,400	7.5	11.6
18	9	8,976,500	0	3,188,000	76.5	12	8,816,000	3,188,000	4,749,000	160,500	0	661,192	165,516	133	8,976,500	2.4	10.5
18	10	8,730,200	0	2,862,000	68.0	11	8,627,000	2,862,000	4,726,000	103,200	0	665,796	173,749	104	8,730,200	0.4	12.7
18	11	8,083,800	0	3,572,000	60.0	14	7,903,000	3,572,000	4,381,000	180,800	0	618,120	169,541	56	8,083,800	0.1	12.4
18	12	8,908,500	0	3,428,000	92.0	13	8,479,000	3,428,000	4,352,000	429,500	0	675,066	176,802	40	8,908,500	0.3	17.1
19	1	7,948,700	0	5,283,000	17.0	21	7,941,000	5,283,000	4,243,000	7,700	0	644,908	173,017	70	7,948,700	0.7	16.5
19	2	7,356,000	0	1,999,000	42.5	8	7,176,000	1,999,000	3,645,000	180,000	0	598,698	158,268	206	7,356,000	0.1	17.3
19	3	8,701,800	0	2,022,000	100.0	8	8,171,000	2,022,000	4,043,000	530,800	0	680,536	172,986	146	8,701,800	0.4	17.4
年間総量		110,484,000	0	33,220,000	1,413.5	125	106,347,000	33,220,000	57,470,000	3,909,600	227,400	7,801,724	2,045,766	2,038	110,484,000	32.7	163.6
日平均		302,700	0	265,760	無記入	無記入	291,400	265,760	157,450	10,710	623	21,370	5,600	6	302,700	無記入	無記入
日最大		0	0	0	無記入	無記入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無記入	無記入
前年度総量		103,361,100	0	39,207,000	849.0	150	102,042,000	39,207,000	56,339,000	1,282,700	36,400	8,224,094	2,019,464	5,376	103,361,100	41.3	147.1
前年度比		1.07	—	0.85	1.66	0.83	1.04	0.85	1.02	3.05	6.25	0.95	1.01	0.38	1.07	0.79	1.11
備考		沈砂池流入量 =6+9+10	=7 降雨量3mm以上を晴天日とし、その日を 含む5日間のデータを 削除			降雨量3mm以上を晴天日とし、その日を 含む5日間のデータを 削除	高度処理を含む	=3 高度処理を含む					サ行ト +親水水路		=6+9+10	比重=1.4 場外処分 比重=0.96 場内処分	

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処 年	番号 月	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	返送汚泥 量	硝化循環水			送気 量	送気 量	苛性ソーダ (水処理) 使用量	平均 注入率	ポリ塩化Alミ (水処理) 使用量	平均 注入率	硫酸 (水処理) 使用量	平均 注入率	次亜塩 (水処理) 使用量	平均 注入率	酢酸 (水処理) 使用量	平均 注入率	
		平均 返送率	量	循環率													
	単位	m ³	%	m ³	%	m ³	空気量／ 流入水量	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L
18	4	4,537,990	45.60	6,163,839	111.50	31,994,924	3.22							112,400	1.46		
18	5	4,619,820	42.70	6,354,416	106.90	31,252,736	2.89							148,100	1.70		
18	6	4,587,560	43.30	6,133,880	104.20	29,498,406	2.79							84,800	1.00		
18	7	5,034,630	41.20	6,290,654	94.10	27,019,204	2.21							89,600	0.85		
18	8	4,567,580	46.70	6,128,462	117.70	28,506,968	2.92							72,800	0.94		
18	9	4,559,470	45.70	6,276,861	113.00	30,782,000	3.09							76,700	1.03		
18	10	4,909,980	51.40	6,324,815	121.60	32,055,120	3.36							69,000	0.95		
18	11	5,405,570	61.70	6,101,652	125.20	31,091,820	3.55							76,200	1.13		
18	12	4,518,950	48.00	6,310,685	130.00	33,669,196	3.58							86,600	1.17		
19	1	4,205,670	47.50	6,262,228	132.50	33,648,860	3.80							89,900	1.36		
19	2	3,671,460	45.80	5,709,619	139.50	33,062,747	4.12							85,200	1.39		
19	3	4,221,510	46.30	5,819,025	128.00	34,536,044	3.79							99,000	1.37		
年間総量	54,840,190	無記入	無記入	73,876,136	無記入	377,118,025	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,090,300	無記入		無記入
日平均	150,200	46.90	46.90	202,400	117.10	1,033,000	3.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,990	1.18	0	0.00
日最大		無記入	無記入		無記入		無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入		無記入	0	無記入
前年度総量	51,506,800	45.50	45.50	63,277,330	101.70	399,529,900	3.53	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,358,000	1.58		無記入
前年度比	1.06	無記入	無記入	1.17	無記入	0.94	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	0.80	無記入	－	無記入
備考							流入水 量は生 反槽流 入水量								比重=1.2 濃度=12% 塩素換 算		

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処 年	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
月	引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥 量 m ³	濃縮汚泥		消化投入汚泥 量 m ³	消化汚泥 量 m ³	消化汚泥		脱水投入汚泥 量 m ³	脱水汚泥		脱水投入汚泥 量 m ³	脱水汚泥		焼却投入ケーキ 量 t	含水率
				含水率	量			含水率	量		含水率	量		含水率	量		
単位	単位	単位	単位	％	m ³	％	m ³	％	m ³	％	m ³	％	m ³	％	t	％	％
18	4	187,750	110,096	297,846	99.30	99.30	39,561	96.30	39,860	98.30	98.30	40,116	98.30	98.30	3,748	77.90	77.90
18	5	203,740	99,424	303,164	98.90	98.90	40,303	96.50	39,476	98.30	98.30	38,457	98.20	98.20	3,791	78.70	78.70
18	6	195,270	71,914	267,184	99.60	99.60	36,291	96.60	36,175	98.30	98.30	37,261	98.30	98.30	3,339	78.90	78.90
18	7	194,810	74,208	269,018	99.30	99.30	37,890	96.50	38,149	98.40	98.40	34,936	98.30	98.30	2,245	80.00	80.00
18	8	211,280	85,572	296,852	99.20	99.20	42,207	97.20	43,007	98.50	98.50	37,588	98.20	98.20	3,829	77.40	77.40
18	9	201,140	98,570	299,710	99.50	99.50	41,208	97.30	41,550	98.40	98.40	39,204	98.20	98.20	3,740	77.70	77.70
18	10	188,960	116,437	305,397	99.00	99.00	41,881	97.30	44,519	98.50	98.50	42,341	98.30	98.30	3,657	77.70	77.70
18	11	185,637	109,773	295,410	98.90	98.90	35,159	97.20	36,802	98.40	98.40	37,280	98.40	98.40	2,972	76.40	76.40
18	12	176,297	129,661	305,958	99.10	99.10	42,115	97.00	44,483	98.30	98.30	49,052	98.40	98.40	3,871	78.90	78.90
19	1	172,565	123,205	295,770	99.10	99.10	37,649	96.80	41,790	98.30	98.30	45,375	98.30	98.30	2,835	80.10	80.10
19	2	164,867	122,412	287,279	99.00	99.00	34,512	97.00	37,610	98.30	98.30	39,689	98.30	98.30	3,529	79.90	79.90
19	3	193,419	130,203	323,622	98.90	98.90	43,662	97.10	46,630	98.50	98.50	48,345	98.50	98.50	4,613	79.30	79.30
年間総量	2,275,735	1,271,475	3,547,210	無記入	472,438	無記入	472,438	無記入	490,051	無記入	無記入	489,644	無記入	無記入	42,169	無記入	無記入
日平均	6,230	3,480	9,720	99.10	1,290	96.90	1,290	96.90	1,340	98.40	98.40	1,340	98.30	98.30	116	78.50	78.50
日最大				無記入		無記入		無記入		無記入	無記入		無記入	無記入		無記入	無記入
前年度総量	1,940,550	1,289,550	3,230,100	99.30	450,370	96.50	450,370	96.50	457,430	98.30	98.30	448,650	98.20	98.20	41,086	77.20	77.20
前年度比	1.17	0.99	1.10	無記入	1.05	無記入	1.05	無記入	1.07	無記入	無記入	1.09	無記入	無記入	1.03	無記入	無記入
備考					＝3 9		＝3 7							＝4 7		＝4 5	

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処 年 月	番 号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ		成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ		汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷	水冷	使用灰	生産	生産	生産	生汚泥	含水率	脱水ケーキ	含水率	灰	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m ³	%	t	%	t	%
18	4	0	0.00	442	33.90											442	33.90
18	5	0	0.00	511	33.90											511	33.90
18	6	0	0.00	443	31.40											443	31.40
18	7	0	0.00	311	34.70											311	34.70
18	8	0	0.00	596	34.90											596	34.90
18	9	0	0.00	571	34.30											571	34.30
18	10	0	0.00	563	33.90											563	33.90
18	11	0	0.00	472	33.30											472	33.30
18	12	0	0.00	495	31.90											495	31.90
19	1	0	0.00	416	31.00											416	31.00
19	2	0	0.00	350	32.30											350	32.30
19	3	0	0.00	637	30.10											637	30.10
年間総量		0	無記入	5,807	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,807	無記入
日平均		0	0.00	16	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	16	33.00
日最大		0	無記入		無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入		無記入
前年度総量		0	無記入	5,823	33.70	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,823	33.70
前年度比		—	無記入	1.00	無記入	—	—	—	—	—	—	—	無記入	—	無記入	1.00	無記入
備考																契約量	

原田水みらいセンター（猪名川流域）


処 年	番 号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
月		高 分 子 凝 集 剤	添 加 率	ポ リ 塩 化 ア ル ミ	添 加 率	塩 化 第 二 鉄	添 加 率	消 石 灰	添 加 率	苛 性 ソ ー ダ	添 加 率	消 臭 剤	
		(汚泥処理) 使用量		(汚泥処理) 使用量		(汚泥処理) 使用量		(汚泥処理) 使用量		(汚泥処理) 使用量			
	単 位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%
18	4	3.77	1.78			107	9.00	161	32.90	0	0.00		
18	5	3.79	1.76			108	9.00	161	32.60	0	0.00		
18	6	3.76	1.73			99	9.00	149	32.70	0	0.00		
18	7	3.62	1.61			86	9.00	129	32.80	0	0.00		
18	8	3.60	1.57			101	9.00	151	32.60	0	0.00		
18	9	3.23	1.56			112	9.00	168	32.70	0	0.00		
18	10	2.82	1.45			124	9.00	186	32.80	0	0.00		
18	11	1.35	1.38			120	8.90	183	32.80	0	0.00		
18	12	3.11	1.35			129	8.80	197	32.70	0	0.00		
19	1	3.45	1.55			120	8.90	183	32.70	0	0.00		
19	2	3.55	1.64			103	8.90	158	32.90	0	0.00		
19	3	3.91	1.64			125	8.90	190	32.90	0	0.00		
年間総量		39.96	無記入	0	無記入	1,334	無記入	2,016	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		0.00	1.60	0	0.00	0	8.95	0	32.80	0	0.00	0	0.00
日最大			無記入	0	無記入		無記入		無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		36.10	1.50	0	無記入	1,341	9.15	2,015	33.30	0	無記入	0	無記入
前年度比		1.11	無記入	－	無記入	0.99	無記入	1.00	無記入	－	無記入	－	無記入
備考													

原田水みらいセンター（猪名川流域）


処 年	番号	77 灯油 (炉用) 使用量 k l	78 重油 (炉用) 使用量 k l	79 重油 (その他) 使用量 k l	80 コークス (炉用) 使用量 k g	81 電力 使用量 k W h	82 自家発電 量 k W h	83 消化ガス 発電 量 k W h	84 停電回数	85 停電時間	86 上水 使用量 m ³
		単位							回	分	
18	4		5.25	6.20		3,003,893	0	284,780	0	0	3,452
18	5		4.94	7.06		3,031,976	1,240	283,280	1	42	3,272
18	6		4.72	6.71		2,867,223	0	249,570	0	0	3,305
18	7		8.58	5.70		2,816,479	1,060	265,610	1	45	3,175
18	8		5.84	5.67		3,144,971	0	155,890	0	0	3,222
18	9		7.40	2.93		3,081,785	1,040	123,280	1	42	2,930
18	10		5.11	2.91		3,238,288	0	48,200	0	0	2,692
18	11		2.49	37.82		3,038,404	1,130	57,980	1	42	2,891
18	12		5.01	67.80		3,090,244	0	146,430	0	0	3,170
19	1		5.67	39.43		2,957,241	1,150	206,400	1	42	3,341
19	2		7.33	60.81		2,822,101	0	89,150	0	0	3,305
19	3		75.53	39.87		2,962,986	1,200	225,260	1	45	3,412
年間総量		0	137.87	282.91	0	36,055,591	6,820	2,135,830	6	258	38,167
日平均		0	0.00	0.00	0	98,780	19	5,850	無記入	0	100
日最大		0	0.00	0.00	0	8,100	0	0	無記入	0	0
前年度総量		0	94.51	88.72	0	36,859,269	13,490	2,731,060	12	500	40,055
前年度比		—	1.46	3.19	—	0.98	0.51	0.78	0.50	0.52	0.95
備考						日最大欄は 年間最大デ マンド値			1,2系自家 発電回数	1,2系自家 発電時間	

中央水みらいセンター

1. 処理水量の推移

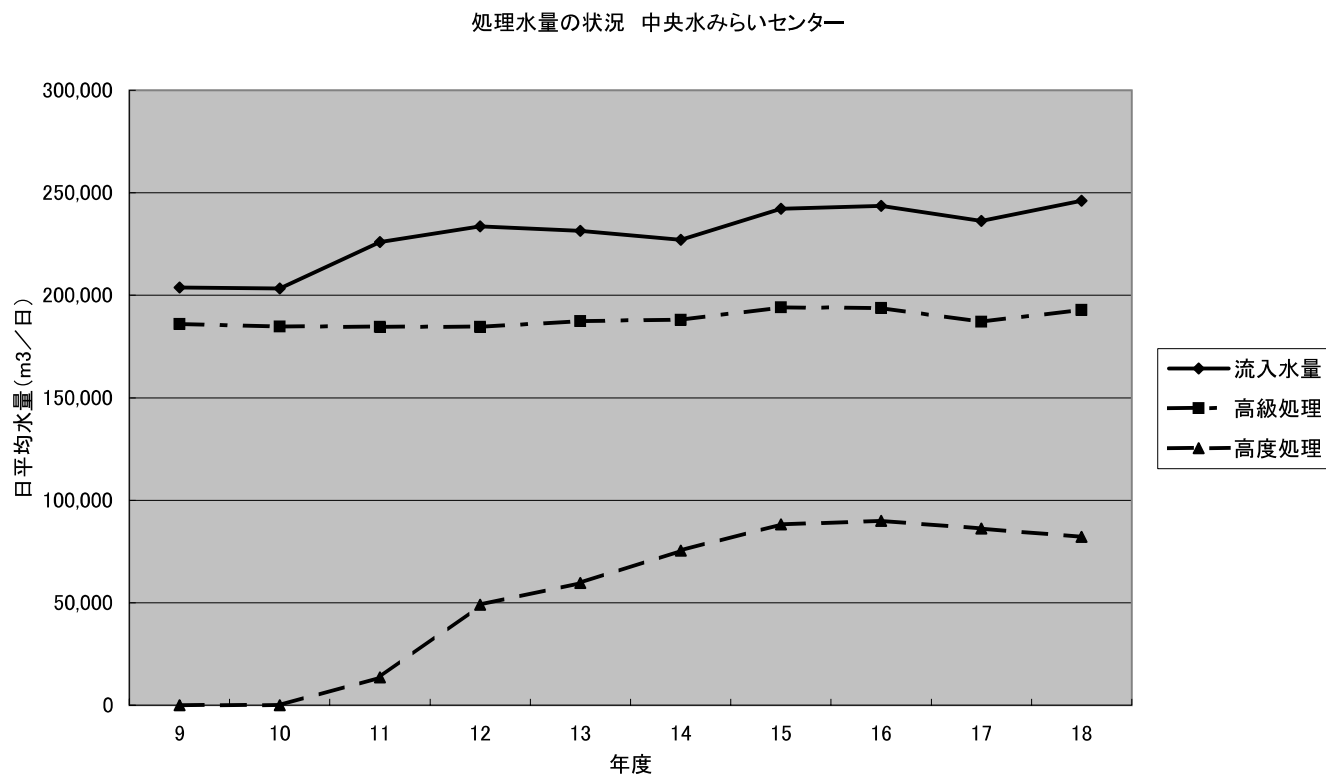


2. 処理水質の状況

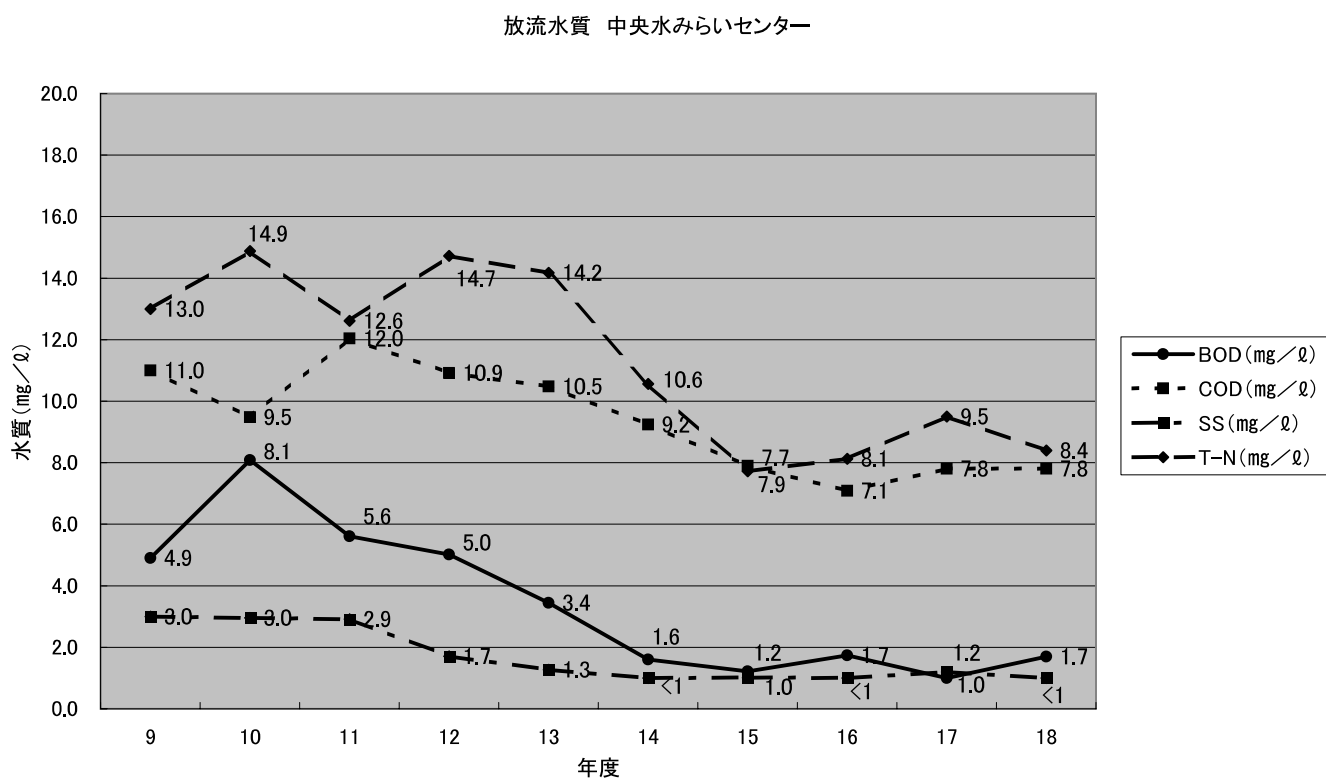


3. 汚泥処理の状況

汚泥処理の状況 中央水みらいセンター

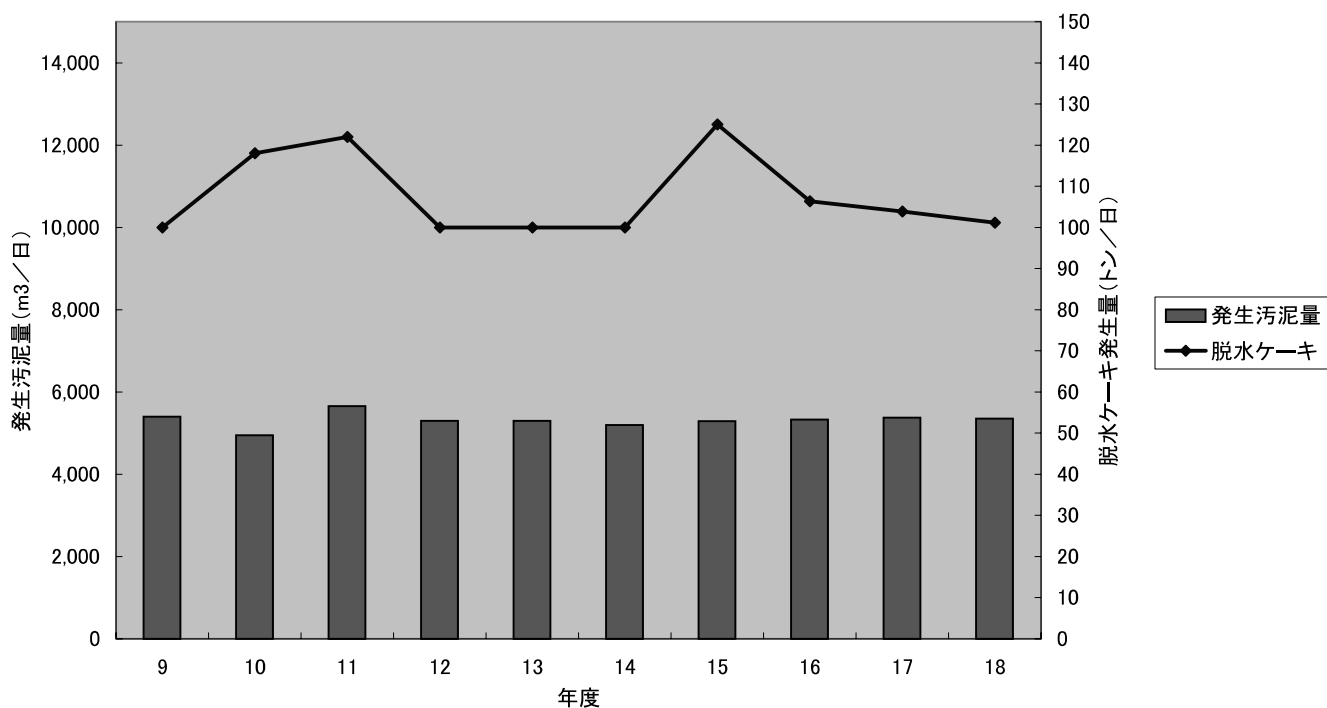


4. 焼却灰処分の状況


焼却灰処分の状況 中央水みらいセンター

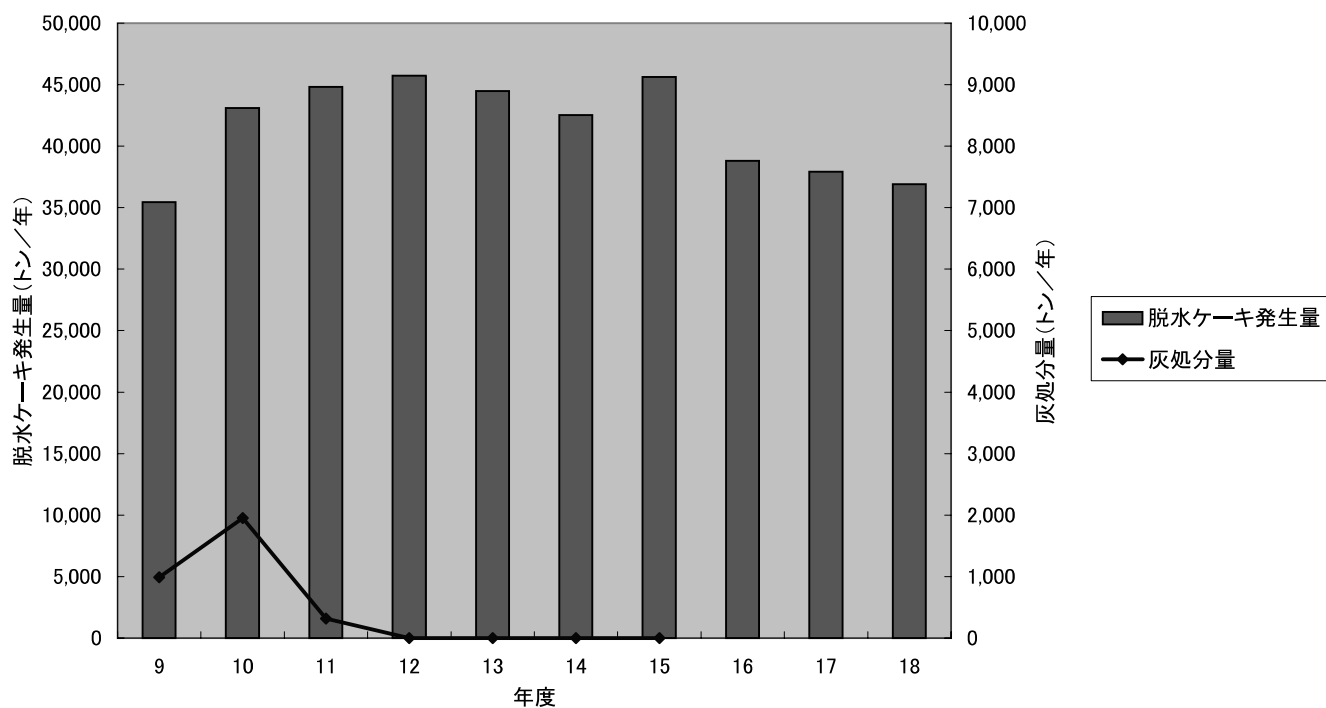


5. 処理水再利用の状況

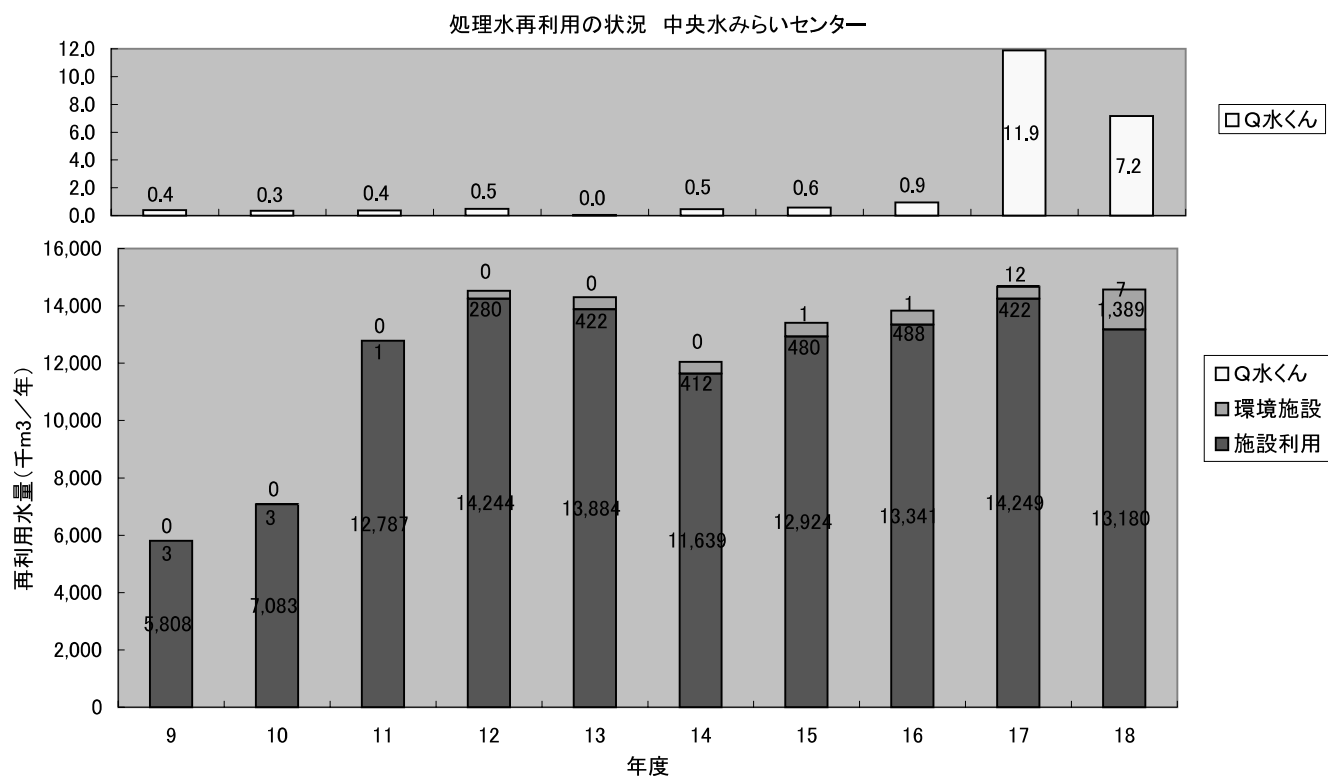

6. 電力使用量の状況

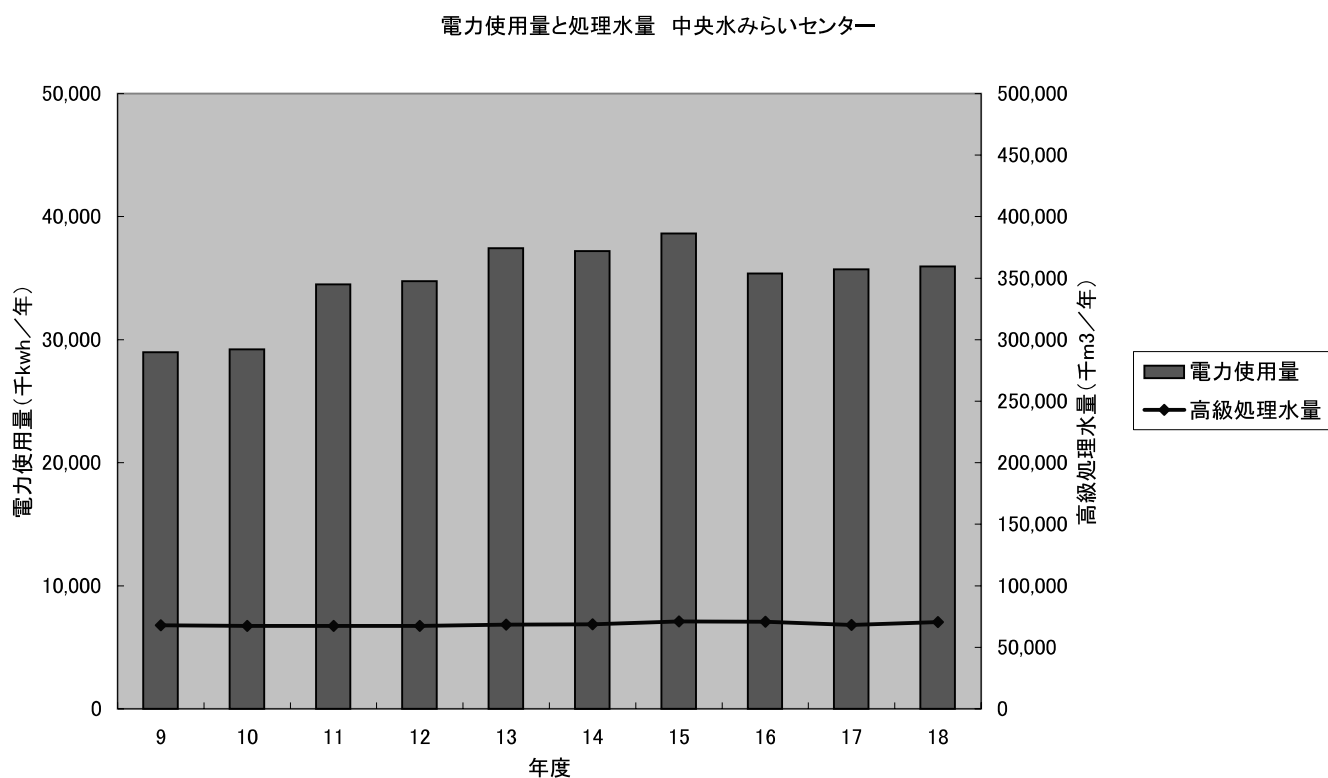

7. 処理単価の推移

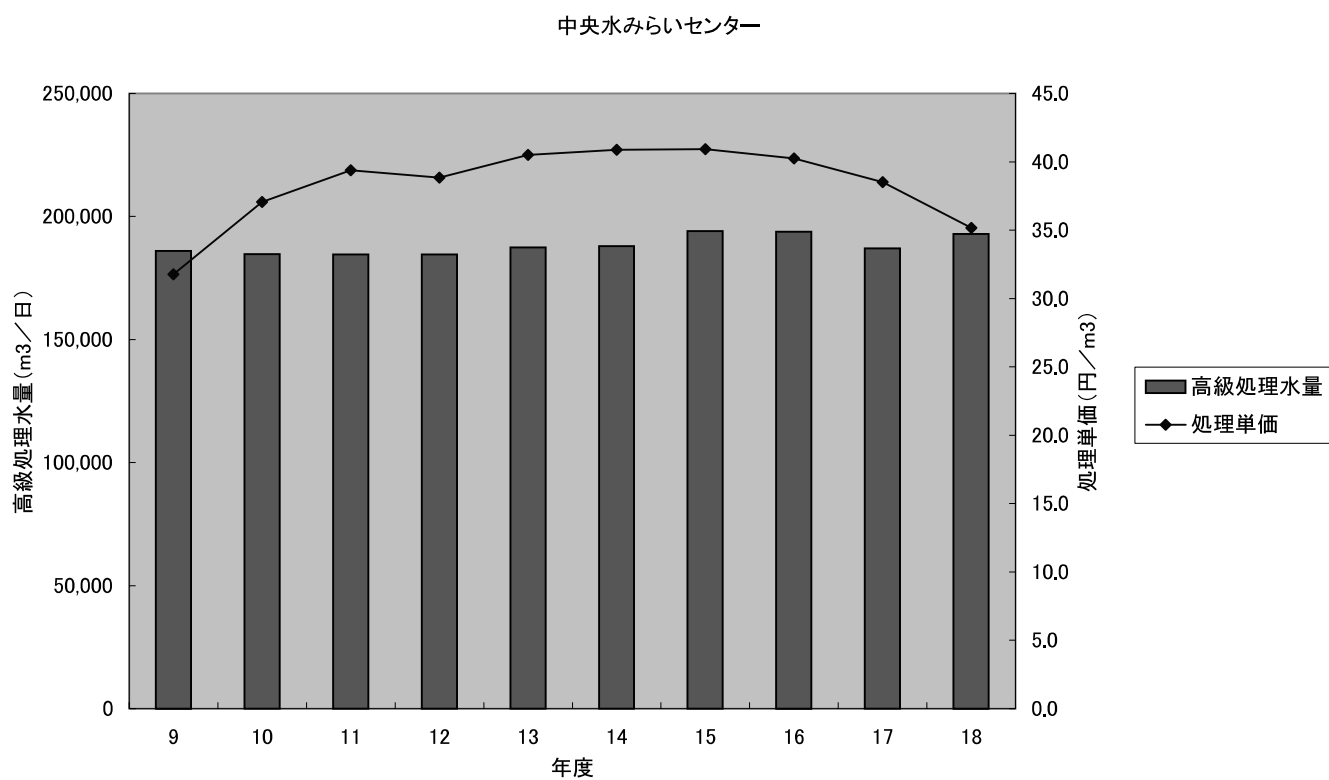

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量		晴天日 流入水量	降雨量	算入晴天日	高秘処理 水量	晴天日 処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量	再処理水量	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しき発生量
		返流水 等含む	返流水等														
	単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4	7,565,942	941,733	852,680	105.5	4	5,827,777	730,090	2,552,960	796,432	110,324	1,053,649	49,420	500	6,624,209	16.0	11.0
18	5	8,323,712	1,050,832	903,934	159.0	4	6,305,723	771,490	2,630,197	967,157	416,172	1,128,936	106,534	802	7,272,880	18.0	9.0
18	6	8,278,372	1,032,741	2,827,286	159.0	12	6,283,993	2,429,409	2,587,041	961,638	360,427	1,080,622	126,531	1,428	7,245,631	15.0	10.0
18	7	9,766,976	1,143,040	967,103	328.5	4	6,720,499	833,675	2,730,371	1,903,437	954,834	1,137,673	128,820	1,740	8,623,936	46.0	12.0
18	8	7,583,195	1,116,578	4,070,869	69.0	17	6,283,704	3,459,532	2,622,972	182,913	206,507	1,204,952	131,770	832	6,466,617	46.0	12.0
18	9	7,477,506	1,096,589	2,236,380	84.0	10	5,914,332	1,872,552	2,478,026	466,585	95,128	1,145,384	125,094	404	6,380,917	13.0	6.0
18	10	7,229,154	1,052,955	3,210,783	77.0	15	5,796,895	2,705,744	2,552,235	379,304	89,282	1,130,496	127,691	298	6,176,199	11.0	12.0
18	11	6,750,814	947,720	1,885,935	83.5	9	5,423,827	1,583,700	2,370,493	379,267	150,903	1,071,804	104,286	156	5,803,094	15.0	17.0
18	12	7,309,654	873,203	2,531,803	96.0	12	5,857,627	2,196,432	2,473,952	578,824	177,939	1,032,840	125,267	120	6,436,451	9.0	7.0
19	1	6,499,030	936,030	4,112,762	17.5	20	5,470,152	3,510,871	2,457,198	92,848	0	1,123,974	125,126	460	5,563,000	4.0	10.0
19	2	6,139,410	867,012	2,457,968	47.5	12	4,954,629	2,094,960	2,155,340	317,769	16,604	1,015,553	113,087	296	5,272,398	5.0	7.0
19	3	6,913,454	916,574	2,856,050	75.0	14	5,546,898	2,449,127	2,391,589	449,982	123,564	1,054,271	125,036	134	5,996,880	13.0	15.0
年間総量		89,837,219	11,975,007	28,913,553	1,301.5	133	70,386,056	24,637,582	30,002,374	7,476,156	2,701,684	13,180,154	1,388,662	7,170	77,862,212	211.0	128.0
日平均		246,129	32,808	217,395	無記入	無記入	192,839	185,245	82,198	20,483	7,402	36,110	3,805	20	213,321	無記入	無記入
日最大		579,266	55,483	255,462	無記入	無記入	238,222	221,380	91,476	304,537	255,833	無記入	無記入	無記入	523,783	無記入	無記入
前年度総量		86,240,230	13,938,916	34,895,414	837.5	159	68,262,631	28,878,554	31,468,897	4,038,683	1,739,256	14,248,785	422,449	11,888	72,301,314	213.0	127.0
前年度比		1.04	0.86	0.83	1.55	0.84	1.03	0.85	0.95	1.85	1.55	0.93	3.29	0.60	1.08	0.99	1.01
備考		汚水ポンプ 揚水量	汚水ポンプ 揚水量－高 級処理水量 －沈殿処理 水量	晴天日の汚 水ポンプ揚 水量											雨水排水量 を除く	場外処分	場外処分
1年日数		365															

中央水みらいセンター（安威川流域）

処 年	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
月	返送汚泥 量	m ³	平均 返送率 %	硝化循環水		送気 量	空気量／ 流入水量	苛性ソーダ (水処理) 使用量	平均 注入率 m g／L	ポリ塩化7M (水処理) 使用量	平均 注入率 m g／L	塩素 (水処理) 使用量	平均 注入率 m g／L	次亜塩 (水処理) 使用量	平均 注入率 m g／L	酢酸 (水処理) 使用量	平均 注入率 m g／L
				循環率	量												
18	4	4,178,804	60.1	0	0.00	21,346,492	3.08							81,666		1.4	
18	5	4,290,264	57.2	0	0.00	22,164,635	2.97							91,050		1.4	
18	6	3,791,030	51.0	0	0.00	20,777,329	2.81							95,237		1.5	
18	7	4,108,457	51.8	0	0.00	18,822,082	2.38							119,935		1.6	
18	8	3,920,018	51.9	0	0.00	20,695,789	2.74							77,591		1.4	
18	9	3,787,450	53.2	0	0.00	19,964,964	2.82							87,861		1.6	
18	10	4,188,276	59.9	0	0.00	21,363,337	3.06							88,161		1.7	
18	11	3,987,516	60.8	0	0.00	20,315,316	3.10							81,508		1.6	
18	12	4,197,322	60.3	0	0.00	19,477,960	2.81							87,184		1.6	
19	1	4,147,056	62.2	0	0.00	20,533,716	3.08							68,879		1.5	
19	2	3,734,173	61.9	0	0.00	18,887,764	3.13							66,902		1.5	
19	3	4,158,404	62.3	0	0.00	20,091,754	3.01							72,897		1.4	
年間総量	48,488,770	無記入	無記入	0	無記入	244,441,138	無記入		無記入		無記入		無記入	1,018,871	無記入		無記入
日平均	132,846	57.7		0	0.00	669,702	2.92							2,791	1.5		
日最大	153,926	無記入		0	無記入	846,439	無記入		無記入		無記入		無記入	9,803	無記入		無記入
前年度総量	48,520,941	無記入		0	無記入	242,850,128	無記入		無記入		無記入		無記入	863,871	無記入		無記入
前年度比	1.00	無記入			無記入	1.01	無記入		無記入		無記入		無記入	1.18	無記入		無記入
備考																	
1年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量 m ³	量 m ³	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %
18	4	92,304	77,017	169,321	99.46	21,015.4	95.65					21,015.4	95.65	3,377.24	75.32	2,850.43	75.32
18	5	95,144	76,525	171,669	99.47	21,203.0	95.73					21,203.0	95.73	3,297.29	74.75	2,663.73	74.75
18	6	91,312	71,954	163,266	99.45	22,370.8	95.97					22,370.8	95.97	3,286.40	75.05	2,423.67	75.05
18	7	92,744	67,962	160,706	99.49	19,110.1	95.75					19,110.1	95.75	2,955.35	74.12	2,324.89	74.12
18	8	92,955	71,754	164,709	99.50	21,180.4	96.14					21,180.4	96.14	2,834.42	74.59	2,676.22	74.59
18	9	89,837	66,350	156,187	99.54	17,579.7	95.95					17,579.7	95.95	2,571.38	74.63	2,542.59	74.63
18	10	92,844	69,326	162,170	99.51	19,809.1	95.98					19,809.1	95.98	2,829.68	75.17	2,657.68	75.17
18	11	89,060	65,769	154,829	99.50	19,484.1	96.00					19,484.1	96.00	2,948.14	75.38	2,451.47	75.38
18	12	92,834	71,656	164,490	99.50	19,303.2	95.74					19,303.2	95.74	3,069.38	74.77	2,402.64	74.77
19	1	93,183	73,475	166,658	99.48	19,877.1	95.66					19,877.1	95.66	3,319.66	75.50	2,660.34	75.50
19	2	84,076	67,950	152,026	99.44	20,172.3	95.78					20,172.3	95.78	3,166.88	75.37	2,503.13	75.37
19	3	92,794	75,625	168,419	99.49	20,184.4	95.71					20,184.4	95.71	3,259.74	75.30	2,537.50	75.30
年間総量		1,099,087	855,363	1,954,450	無記入	241,289.6	無記入		無記入		無記入	241,289.6	無記入	36,915.56	無記入	30,694.29	無記入
日平均		3,011	2,343	5,355	99.49	661.1	95.84					661.1	95.84	101.14	75.00	84.09	75.00
日最大		3,187	2,763	5,644	無記入	976.6	無記入		無記入		無記入	976.6	無記入	157.92	無記入	103.79	無記入
前年度総量		1,109,508	853,661	1,963,169	無記入	249,781.6	無記入		無記入		無記入	249,781.6	無記入	37,912.58	無記入	32,305.57	無記入
前年度比		0.99	1.00	1.00	無記入	0.97	無記入		無記入		無記入	0.97	無記入	0.97	無記入	0.95	無記入
備考																	
1年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）

処 年	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
月		焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ 空冷 量	溶融スラグ 水冷 量	成形レンガ 使用灰 量	成形レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 個数	汚泥処分量		汚泥処分量		灰 量	含水率
		量	含水率	量	含水率	t	t	t	t	t	個	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率		
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m ³	%	t	%	t	%
18	4					182.68								455.48	75.32		
18	5					174.80								667.52	74.75		
18	6					169.44	0.74							944.52	75.05		
18	7					205.46	0.46							575.62	74.12		
18	8					202.36								178.72	74.59		
18	9					187.91	0.28							0.00	74.63		
18	10					175.14								231.48	75.17		
18	11					154.50	0.00							419.28	75.38		
18	12					148.92	0.56							651.02	74.77		
19	1					143.96	2.50							742.54	75.50		
19	2					143.50	0.00							606.26	75.37		
19	3					157.31	0.00							615.66	75.30		
年間総量			無記入		無記入	2,045.98	4.54						無記入	6,088.10	無記入		無記入
日平均						5.61	0.01							16.68	75.00		
日最大			無記入		無記入	9.18	2.50						無記入	78.64	無記入		無記入
前年度総量			無記入		無記入	2,027.94	12.48						無記入	5,732.75	無記入		無記入
前年度比			無記入		無記入	1.01	0.36						無記入	1.06	無記入		無記入
備考																	
1年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）

処 年	番 号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
月	高分子凝集剤 (バックル 脱水機)	添加率 使用量	添加率 %	高分子凝集剤 (遠心脱水機) 使用量	添加率 %	塩化第二鉄 (汚泥処理) 使用量	添加率 %	消石灰 (汚泥処理) 使用量	添加率 %	苛性ソーダ (汚泥処理) 使用量	添加率 %	消臭剤 (汚泥処理) 使用量	添加率 %	灯油 (炉用) 使用量	重油 (炉用) 使用量	重油 (その他) 使用量	コークス (炉用) 使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	k l	k l	k g
18	4	3.579	0.40					42.070		14.293				0.000		1.40	341,802
18	5	4.107	0.44					39.490		14.716				0.904		4.00	330,944
18	6	3.677	0.41					38.335		16.099				0.000		5.90	263,678
18	7	3.016	0.36					40.799		15.321				1.604		8.40	314,937
18	8	3.965	0.49					47.664		17.808				0.000		2.30	361,363
18	9	3.733	0.51					46.370		18.382				0.010		1.20	346,974
18	10	3.554	0.45					42.663		19.251				0.307		1.50	357,408
18	11	3.683	0.47					38.659		16.964				2.130		2.20	339,529
18	12	3.406	0.40					37.975		17.436				0.000		2.10	295,349
19	1	3.493	0.39					40.546		17.151				2.150		0.50	339,668
19	2	3.401	0.40					38.213		15.232				0.311		1.20	342,035
19	3	3.650	0.41					38.832		17.347				0.449		1.30	375,442
年間総量		43.264	無記入	0.000	無記入		無記入	491.616	無記入	200.000	無記入		無記入	7.864		32.00	4,009,129
日平均		0.119	0.43	0.000				1.347		0.548				0.022		0.09	10,984
日最大		0.194	無記入		無記入		無記入	1.801	無記入	0.691	無記入		無記入	1.950		3.00	14,446.000
前年度総量		44.313	無記入	0.000	無記入		無記入	536.526	無記入	188.010	無記入		無記入	7.020		25.16	3,641,834
前年度比		0.98	無記入		無記入		無記入	0.92	無記入	1.06	無記入		無記入	1.12		1.27	1.10
備考																	
1年日数																	


中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	太陽光 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	k W h	k W h	k W h	回	分	m ³
18	4	2,890,124	0	28,724	0	0	1,465
18	5	3,085,930	0	33,030	0	0	1,724
18	6	2,999,916	0	29,816	0	0	2,215
18	7	3,151,086	0	26,486	0	0	2,382
18	8	3,059,662	0	36,062	0	0	1,818
18	9	2,966,559	0	29,959	0	0	1,831
18	10	3,073,289	0	26,989	0	0	1,471
18	11	2,919,700	2,120	19,680	1	175	1,521
18	12	3,065,045	0	16,645	0	0	1,999
19	1	3,061,402	0	21,302	0	0	2,232
19	2	2,754,861	0	23,561	0	0	1,319
19	3	2,932,077	0	31,977	0	0	1,287
年間総量		35,959,651	2,120	324,231	1	175	21,264
日平均		98,520	6	888	無記入	0	58
日最大		121,391	2,120	1,787	無記入	175	116
前年度総量		35,730,072	1,010	339,362	0	0	23,422
前年度比		1.01	2.10	0.96			0.91
備考		日最大欄の数値は 年間最大デマンド値					
1年日数							

高槻水みらいセンター


1. 処理水量の推移

処理水量の状況 高槻水みらいセンター

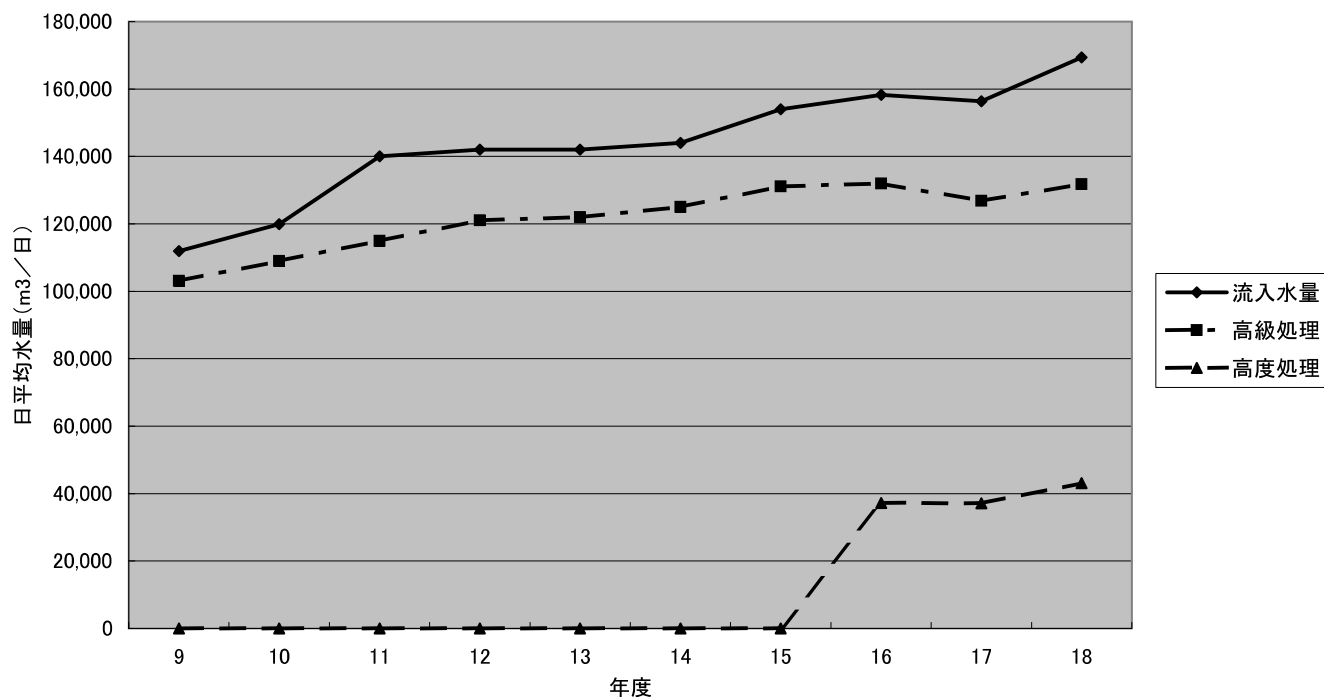


2. 処理水質の状況

放流水質 高槻水みらいセンター

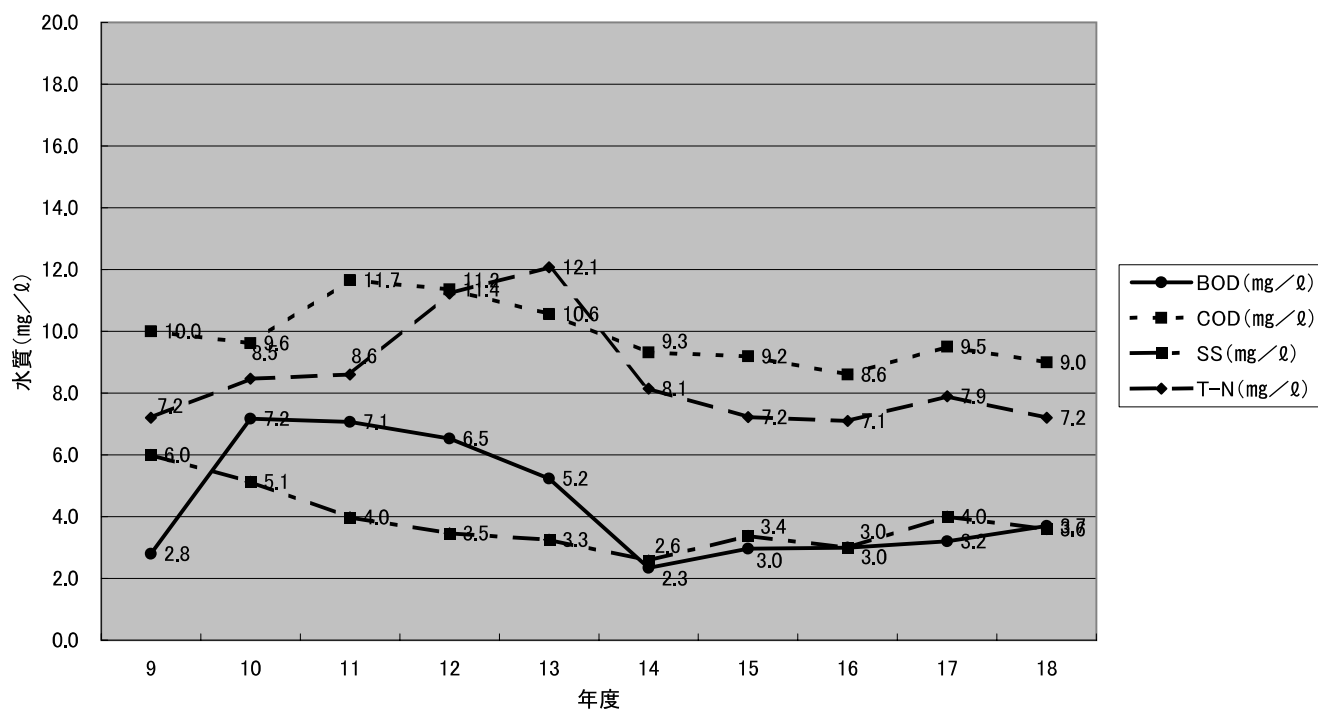


3. 汚泥処理の状況

汚泥処理の状況 高槻水みらいセンター

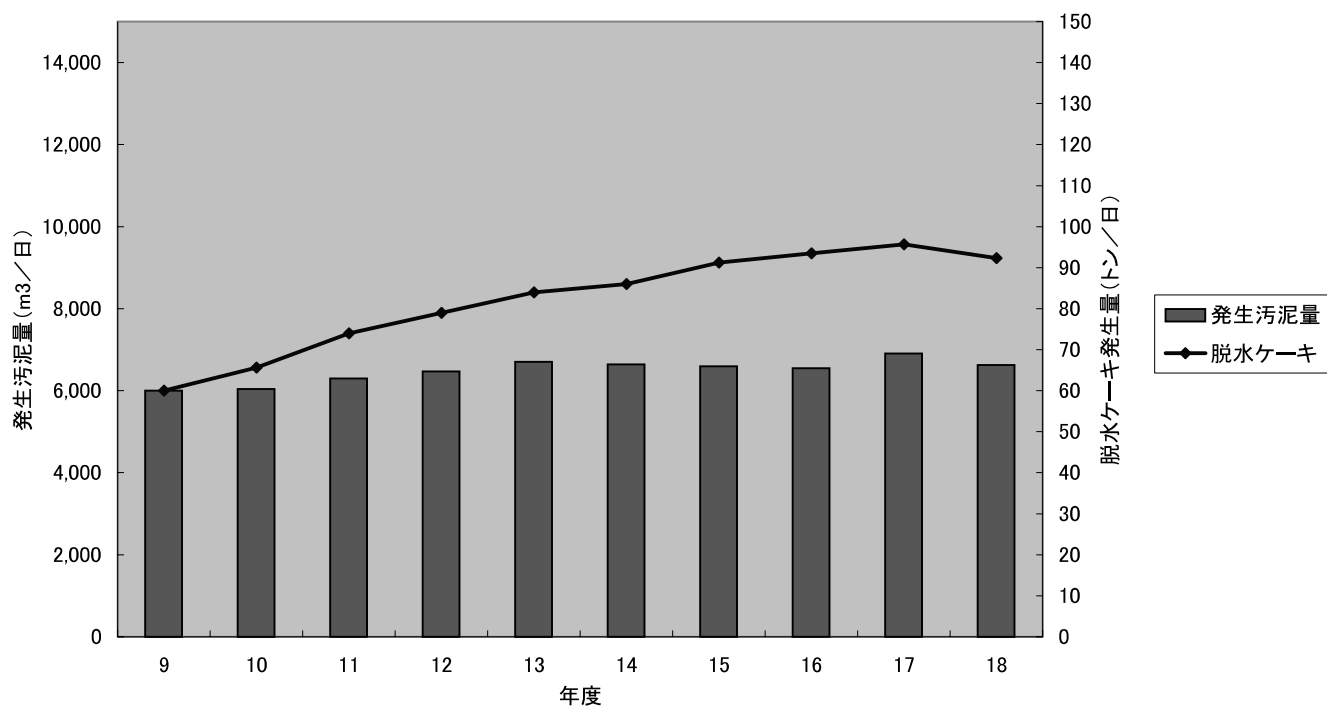


4. 焼却灰処分の状況

焼却灰処分の状況 高槻水みらいセンター

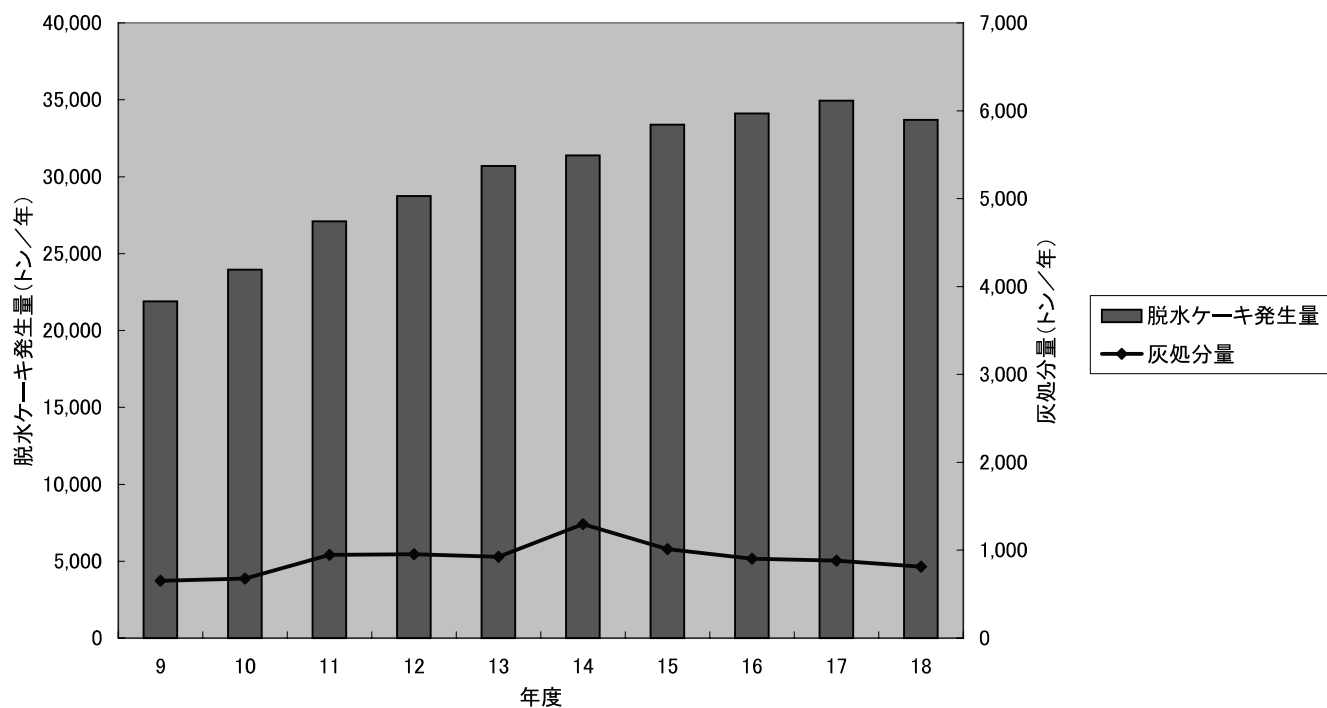


5. 処理水再利用の状況

処理水再利用の状況 高槻水みらいセンター

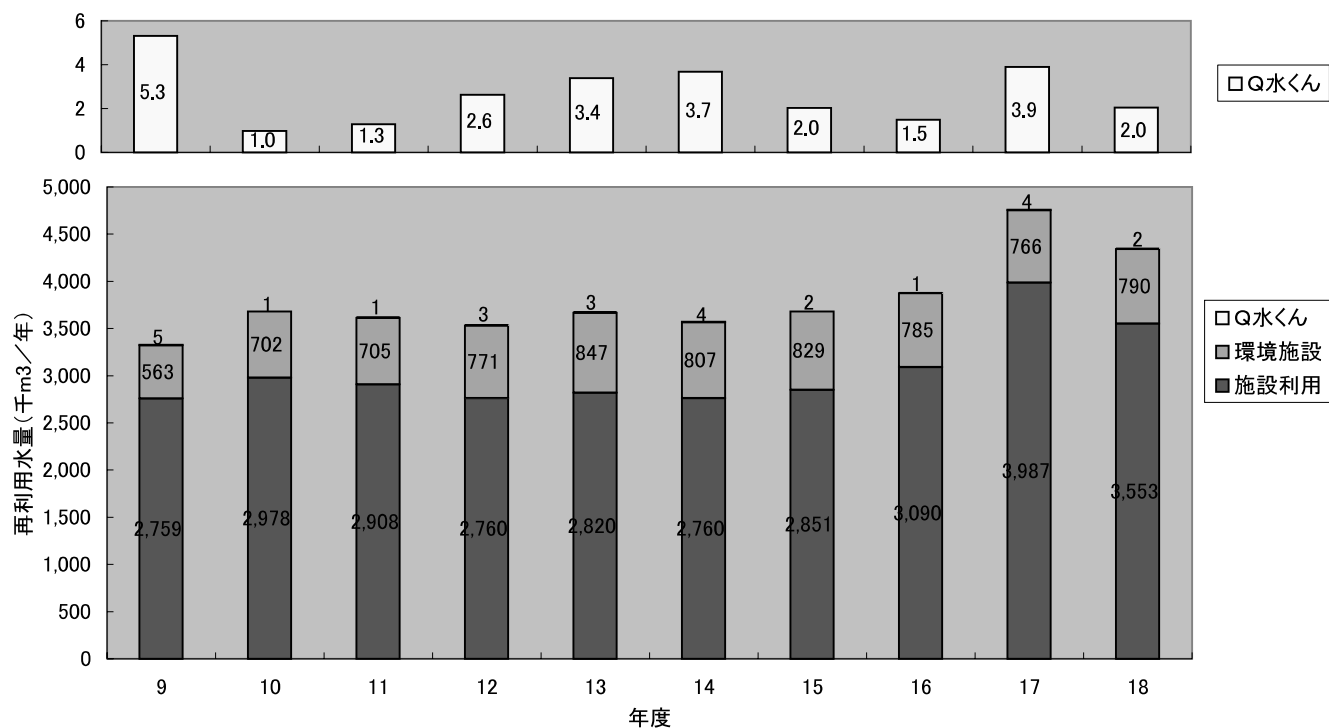


6. 電力使用量の状況

電力使用量と処理水量 高槻水みらいセンター

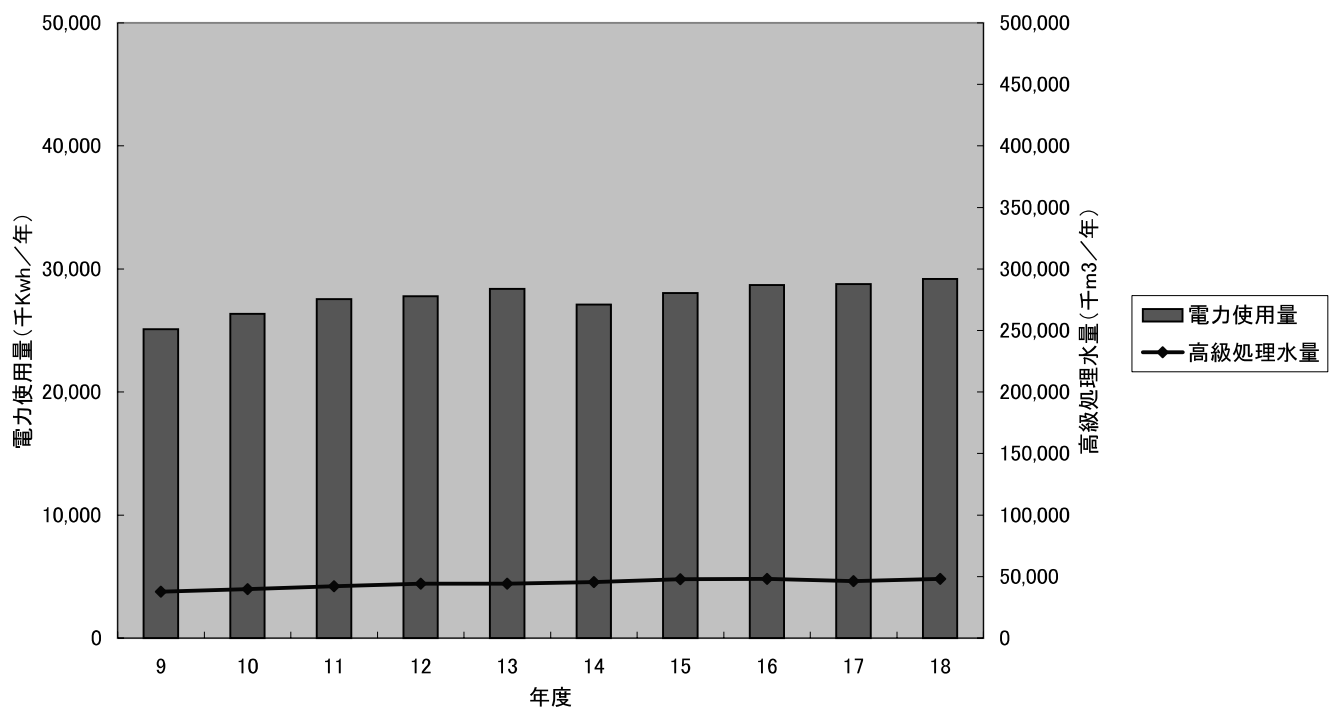

7. 処理単価の推移

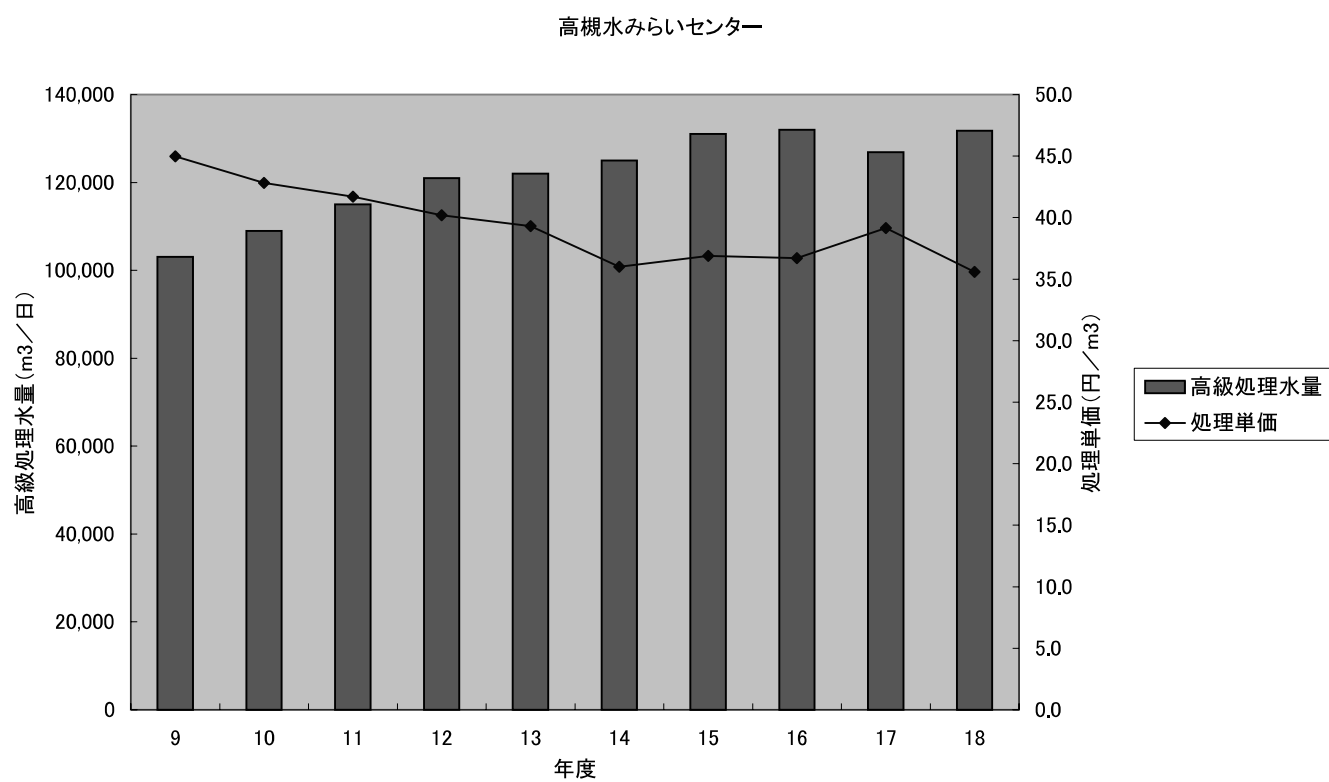

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	流入水量 返流水 等含む	晴天日 降雨量	晴天日 流入水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	晴天日 高次処理 水量	
単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	
18	4	5,059,332	800,922	641,950	125.0	5	3,817,560	641,950	1,047,980	440,850	145,700	248,774	64,732	107	4,258,410	4.0	5.0
18	5	5,518,327	862,697	392,040	189.0	3	4,052,340	392,040	681,130	603,290	468,900	289,849	66,820	69	4,655,630	8.0	7.0
18	6	5,566,760	870,290	1,639,720	192.0	12	4,108,930	1,639,720	787,270	587,540	837,300	303,356	65,109	130	4,696,470	5.0	13.0
18	7	6,399,472	798,292	437,630	356.0	3	4,440,770	437,630	1,500,630	1,160,410	1,849,100	301,516	68,648	107	5,601,180	4.5	11.5
18	8	5,220,597	835,467	2,346,430	46.5	17	4,280,750	2,346,430	2,280,086	104,380	206,100	317,514	68,948	602	4,385,130	6.0	5.0
18	9	5,056,084	789,184	1,194,930	92.0	9	4,090,390	1,194,930	1,918,460	176,510	122,300	304,813	66,145	173	4,266,900	4.0	8.0
18	10	5,065,170	812,440	1,937,140	86.5	15	4,109,680	1,937,140	1,488,040	143,050	132,300	307,648	67,489	91	4,252,730	6.0	6.0
18	11	4,840,587	780,097	2,326,680	78.5	18	3,914,080	2,326,680	1,573,070	146,410	120,500	297,062	64,569	219	4,060,490	3.0	5.0
18	12	5,189,298	804,478	1,596,140	107.0	12	4,092,160	1,596,140	1,435,830	292,660	217,500	310,510	65,292	141	4,384,820	4.0	8.0
19	1	4,669,653	780,833	2,361,320	20.5	19	3,858,540	2,361,320	1,191,420	30,280	12,500	291,556	65,197	316	3,888,820	3.0	10.0
19	2	4,392,236	777,386	1,592,230	53.0	13	3,496,850	1,592,230	985,670	118,000	29,900	293,898	58,611	57	3,614,850	3.0	5.0
19	3	4,854,148	790,668	1,732,850	78.5	14	3,824,740	1,732,850	833,610	238,740	73,900	286,395	68,275	25	4,063,480	2.0	7.0
年間総量	61,831,664	9,702,754	18,199,060	1,424.5	140	48,086,790	18,199,060	15,723,196	4,042,120	4,216,000	3,552,891	789,835	2,037	52,128,910	52.5	90.5	
日平均	169,402	26,583	129,993	無記入	無記入	131,745	129,993	43,077	11,074	11,551	9,734	2,164	5.6	142,819	無記入	無記入	
日最大	328,651	37,008	148,540	無記入	無記入	148,540	148,540	83,390	158,460	500,400	14,206	2,324	118.0	301,140	無記入	無記入	
前年度総量	57,061,988	8,160,658	20,240,590	950.5	161	46,302,600	20,240,590	13,546,580	2,634,340	2,041,800	3,987,220	766,436	3,892	48,936,940	44.0	93.7	
前年度比	1.08	1.19	0.90	1.50	0.87	1.04	0.90	1.16	1.53	2.06	0.89	1.03	0.52	1.07	1.19	0.97	
備考															比重	比重	
1年日数	365																

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処 年	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
月	返送汚泥 量	硝化循環水		平均 返送率	送気 量	空気量／ 流入水量	苛性ソーダ （水処理） 使用量	平均 注入率	ポリ塩化アルミ （水処理） 使用量	硫酸 （水処理） 使用量	平均 注入率	次亜塩 （水処理） 使用量	平均 注入率	酢酸 （水処理） 使用量	平均 注入率		
		量	量														
単位	m ³	m ³	%	%	m ³	m ³	k g	m g／L	k g	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L
18	4	1,687,535	44.20	0	0.00	15,669,432	4.10	0	0.00	0	0.00	62,873	1.8	0	0.00	0	0.00
18	5	1,758,064	43.40	0	0.00	16,295,014	4.02	0	0.00	0	0.00	68,496	1.8	0	0.00	0	0.00
18	6	1,715,237	41.70	0	0.00	15,079,574	3.67	0	0.00	0	0.00	68,693	1.8	0	0.00	0	0.00
18	7	1,790,332	40.30	0	0.00	13,863,508	3.12	0	0.00	0	0.00	84,757	1.8	0	0.00	0	0.00
18	8	1,776,525	41.50	0	0.00	15,783,110	3.69	0	0.00	0	0.00	57,908	1.6	0	0.00	0	0.00
18	9	1,712,598	41.90	0	0.00	15,733,150	3.85	0	0.00	0	0.00	57,669	1.6	0	0.00	0	0.00
18	10	1,776,888	43.20	0	0.00	16,634,138	4.05	0	0.00	0	0.00	56,781	1.6	0	0.00	0	0.00
18	11	1,689,211	43.20	0	0.00	15,805,344	4.04	0	0.00	0	0.00	53,696	1.6	0	0.00	0	0.00
18	12	1,730,575	42.30	0	0.00	15,768,968	3.85	0	0.00	0	0.00	56,731	1.6	0	0.00	0	0.00
19	1	1,762,928	45.70	0	0.00	16,660,696	4.32	0	0.00	0	0.00	49,819	1.5	0	0.00	0	0.00
19	2	1,616,762	46.20	0	0.00	14,472,336	4.14	0	0.00	0	0.00	48,534	1.6	0	0.00	0	0.00
19	3	1,724,399	45.10	0	0.00	16,202,970	4.24	0	0.00	0	0.00	55,245	1.6	0	0.00	0	0.00
年間総量	20,741,054	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	無記入	721,202	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均	56,825	43.20	無記入	0	514,981	3.92	0	0.00	0	0.00	0	1,976	1.7	0	0.00	0	0.00
日最大	60,132	無記入	無記入	0	564,870	無記入	0	無記入	0	無記入	0	683	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量	19,876,484	無記入	無記入	0	187,376,166	無記入	0	無記入	0	無記入	0	678,342	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比	1.04	無記入	無記入	－	1.00	無記入	－	無記入	－	無記入	無記入	1.06	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																	
1年日数																	

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処 年 月	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥 含水率 %	濃縮汚泥 量 m ³	濃縮汚泥 含水率 %	消化投入汚泥 量 m ³	消化投入汚泥 含水率 %	消化汚泥 量 m ³	消化汚泥 含水率 %	脱水投入汚泥 量 m ³	脱水投入汚泥 含水率 %	脱水ケーキ 量 t	脱水ケーキ 含水率 %	焼却投入ケーキ 量 t	含水率
		単位	m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	t	%	t	%
18	4	134,769	64,931	199,700	－	18,965	96.40	0	0.00	0	0.00	18,965	96.40	2,770	76.50	2,770	76.50
18	5	140,906	63,653	204,559	－	19,488	96.30	0	0.00	0	0.00	19,488	96.30	2,892	76.70	2,892	76.70
18	6	135,725	68,966	204,691	－	21,539	96.70	0	0.00	0	0.00	21,539	96.70	2,858	76.80	2,858	76.80
18	7	141,925	53,148	195,073	－	20,168	96.90	0	0.00	0	0.00	20,168	96.90	2,529	76.70	2,529	76.70
18	8	141,288	64,047	205,335	－	21,484	96.90	0	0.00	0	0.00	21,484	96.90	2,688	77.80	2,688	77.80
18	9	134,975	67,287	202,262	－	20,791	96.90	0	0.00	0	0.00	20,791	96.90	2,604	77.70	2,604	77.70
18	10	139,286	66,316	205,602	－	21,549	96.70	0	0.00	0	0.00	21,549	96.70	2,795	77.10	2,795	77.10
18	11	130,618	60,485	191,103	－	19,502	96.80	0	0.00	0	0.00	19,502	96.80	2,743	76.50	2,743	76.50
18	12	131,249	58,243	189,492	－	19,938	96.50	0	0.00	0	0.00	19,938	96.50	2,940	76.80	2,940	76.80
19	1	134,983	61,703	196,686	－	18,128	96.10	0	0.00	0	0.00	18,128	96.10	2,837	76.90	2,837	76.90
19	2	130,333	72,067	202,400	－	18,653	96.10	0	0.00	0	0.00	18,653	96.10	2,960	76.90	2,960	76.90
19	3	148,026	72,851	220,877		20,128	96.20	0	0.00	0	0.00	20,128	96.20	3,070	76.80	3,070	76.80
年間総量		1,644,083	773,697	2,417,780	無記入	240,333	無記入	0	無記入	0	無記入	240,333	無記入	33,686	無記入	33,686	無記入
日平均		4,504	2,120	6,624	－	658	96.50	0	0.00	0	0.00	658	96.50	92.3	76.90	92.3	76.90
日最大		5,020	3,586	8,375	無記入	1,003	無記入	0	無記入	0	無記入	1,003	無記入	166	無記入	166	無記入
前年度総量		1,713,139	808,257	2,521,396	無記入	251,763	無記入	0	無記入	0	無記入	251,763	無記入	34,937	無記入	34,937	無記入
前年度比		0.96	0.96	0.96	無記入	0.95	無記入	－	無記入	－	無記入	0.95	無記入	0.96	無記入	0.96	無記入
備考																	
1年日数																	

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処 番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年 月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ 空冷 量 t	溶融スラグ 水冷 量 t	成形レンガ 使用灰 量 t	成形レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 個数 個	汚泥処分量		汚泥処分量		灰 量 t	含水率
	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %							生汚泥 量 m ³	含水率 %	脱水ケーキ 量 t	含水率 %		
18	4	75.4	-	123	31.13	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	123	31.13
18	5	83	-	117	31.76	3.46	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	117	31.76
18	6	90	-	81	33.91	57.32	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	81	33.91
18	7	82	-	78	33.48	32	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	78	33.48
18	8	96.6	-	0	-	86.30	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
18	9	92.4	-	0	-	105.74	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
18	10	90	-	0	-	94.90	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
18	11	88.2	-	0	-	98.62	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
18	12	77.1	-	86	32.53	34.82	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	86	32.53
19	1	76.8	-	51	31.34	54	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	51	31.34
19	2	73.2	-	136	32.32	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	136	32.32
19	3	76.9	-	140	32.17	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	140	32.17
年間総量	1,002.2	無記入	812	無記入	566.62	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	812	無記入
日平均	2.7	-	2.2	32.33	1.6	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2.2	32.33
日最大	5.2	無記入	13.0	無記入	10.4	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	13.0	無記入
前年度総量	1,002.3	無記入	881	無記入	528.12	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	881	無記入
前年度比	1.00	無記入	0.92	無記入	1.07	-	-	-	-	-	-	無記入	-	無記入	0.92	無記入
備考																
1年日数																

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処 番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年 月	高分子凝集剤 (汚泥処理)		ポリ塩化アルミ (汚泥処理)		塩化第二鉄 (汚泥処理)		消石灰 (汚泥処理)		苛性ソーダ (汚泥処理)		消臭剤 (汚泥処理)		灯油 (炉用)		重油 (その他)	
	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	使用量
単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	%	k l	k g
18 4	2.4	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.97	-	0.03	-	51.2	6.3	2.0	0
18 5	2.2	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.1	-	0	-	54.5	22.8	5.5	0
18 6	2.2	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.4	-	0.03	-	52.3	56.6	9.7	0
18 7	2.1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.4	-	0	-	47.8	50.8	19.8	0
18 8	2.6	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.7	-	2	-	58.1	92.6	2.5	0
18 9	2.4	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.4	-	0.03	-	56.0	101.6	1.6	0
18 10	2.3	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.1	-	0.03	-	58.7	101.8	1.7	0
18 11	2.1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.1	-	0	-	58.2	93.6	1.6	0
18 12	2.4	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.2	-	0	-	56.3	57.4	2.5	0
19 1	2.3	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.1	-	0.03	-	51.5	59.0	0.30	0
19 2	2.6	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.0	-	0.05	-	55.0	27.2	0.96	0
19 3	2.3	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.0	-	0.03	-	51.3	18.2	1.2	0
年間総量	27.9	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	19.3	無記入	2.68	無記入	650.9	687.9	49.36	0
日平均	0.08	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.05	-	0.01	-	1.8	1.9	0.14	0
日最大	0.17	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	-	無記入	-	無記入	3.1	4.3	5.40	0
前年度総量	30.9	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	28.0	無記入	3.9	無記入	627.0	796.8	25.88	0
前年度比	0.90	無記入	-	無記入	-	無記入	-	無記入	0.69	無記入	0.70	無記入	1.04	0.86	1.91	-
備考																
1年日数																


高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処 年	番号	81 電力 使用量	82 自家発電 量	83 消化ガス 発電 量	84 停電回数	85 停電時間	86 上水 使用量
	単位	k W h	k W h	k W h	回	分	m ³
18	4	2,308,430	0	0	0	0	1,814
18	5	2,417,010	0	0	0	0	1,867
18	6	2,424,740	0	0	0	0	1,842
18	7	2,506,780	0	0	0	0	1,748
18	8	2,573,040	0	0	0	0	2,019
18	9	2,481,480	0	0	0	0	1,686
18	10	2,497,290	0	0	0	0	1,736
18	11	2,386,500	0	0	0	0	1,592
18	12	2,467,170	0	0	0	0	1,955
19	1	2,462,270	0	0	0	0	1,892
19	2	2,258,230	0	0	0	0	1,548
19	3	2,405,240	0	0	0	0	1,666
年間総量	29,188,180	0	0	0	0	0	21,365
日平均	79,968	0	0	0	無記入	0	58.5
日最大	4,160	0	0	0	無記入	0	111.0
前年度総量	28,776,040	0	0	0	0	0	21,386
前年度比	1.01	—	—	—	—	—	1.00
備考	日最大値の数値は 年間最大値マド'値						
1年日数							

渚水みらいセンター


1. 処理水量の推移

処理水量の状況 渚水みらいセンター

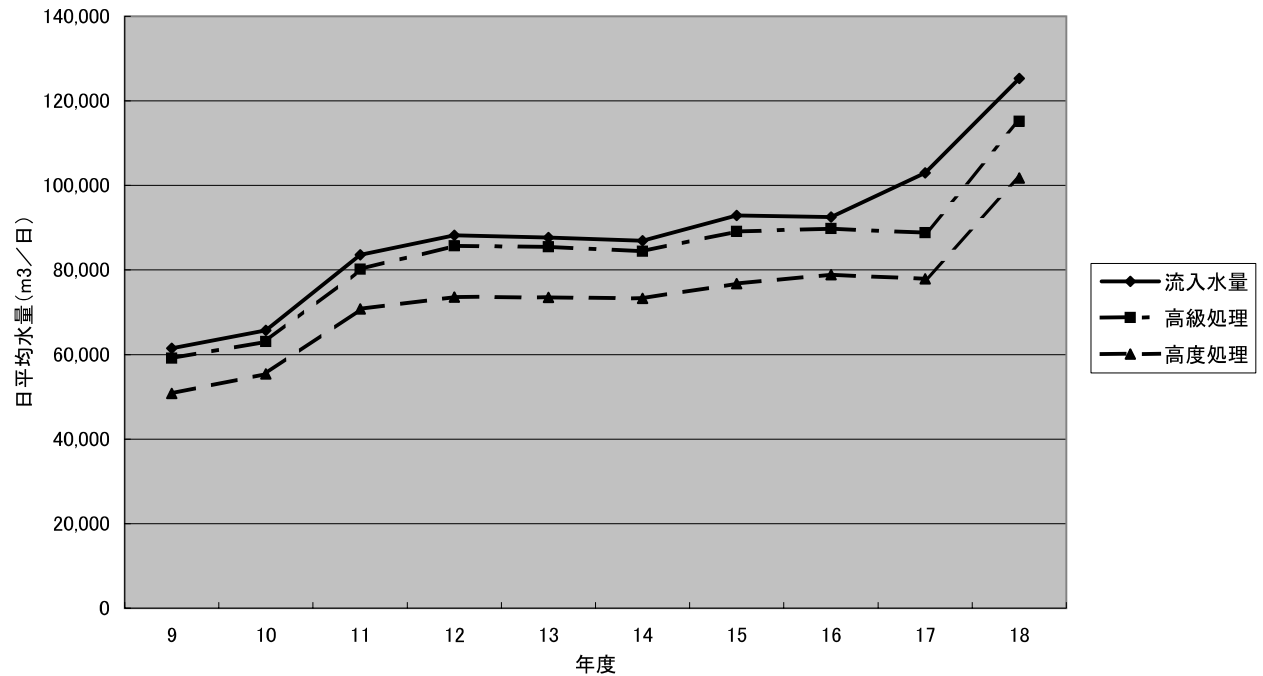


2. 処理水質の状況


放流水質 渚水みらいセンター

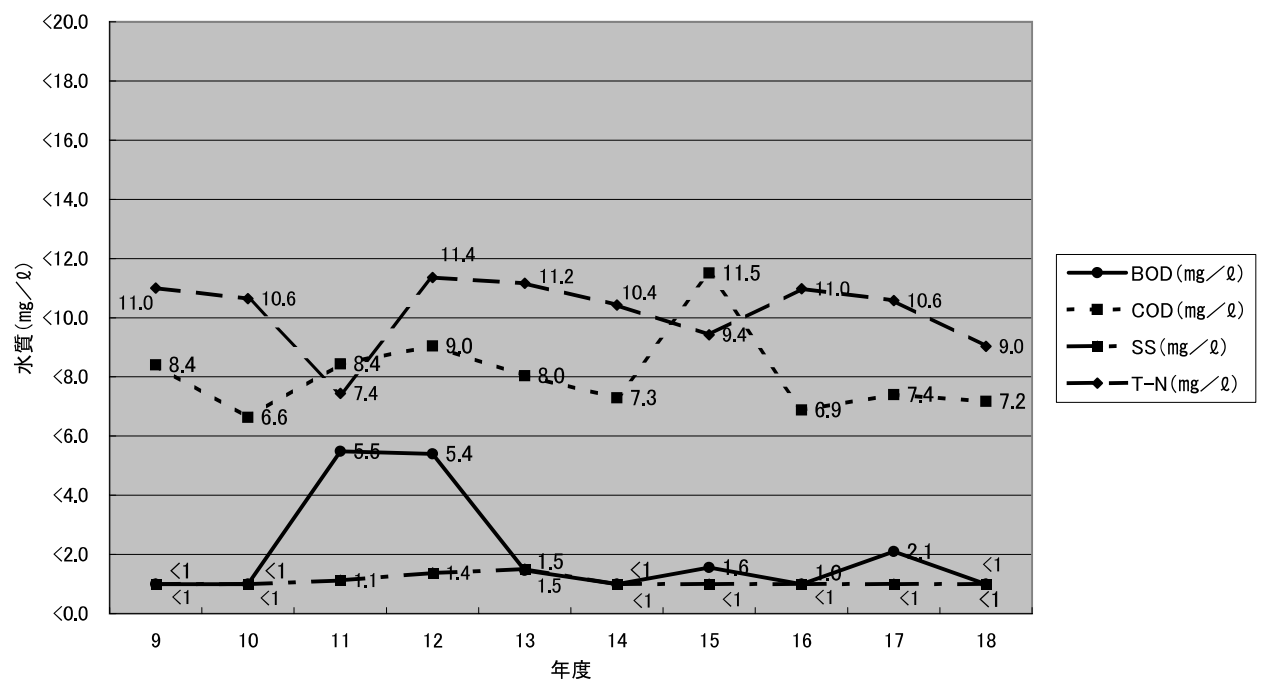


3. 処理水再利用の状況

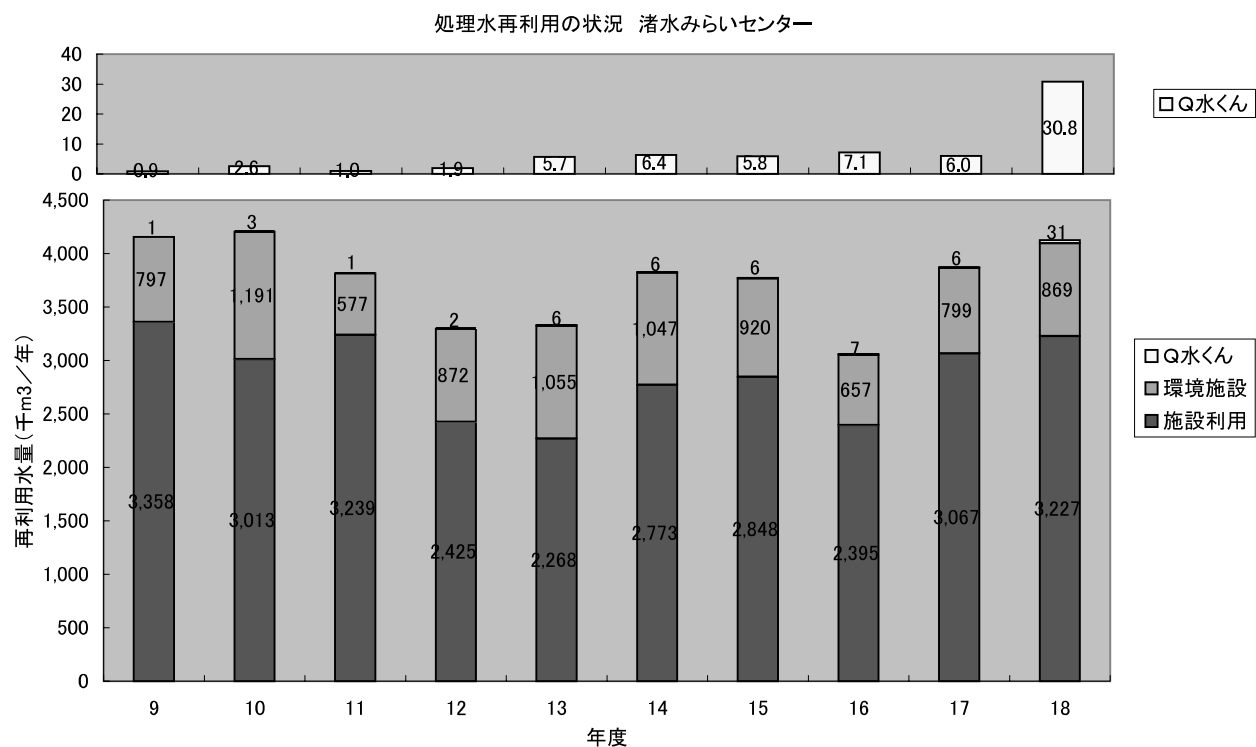

4. 電力使用量の状況

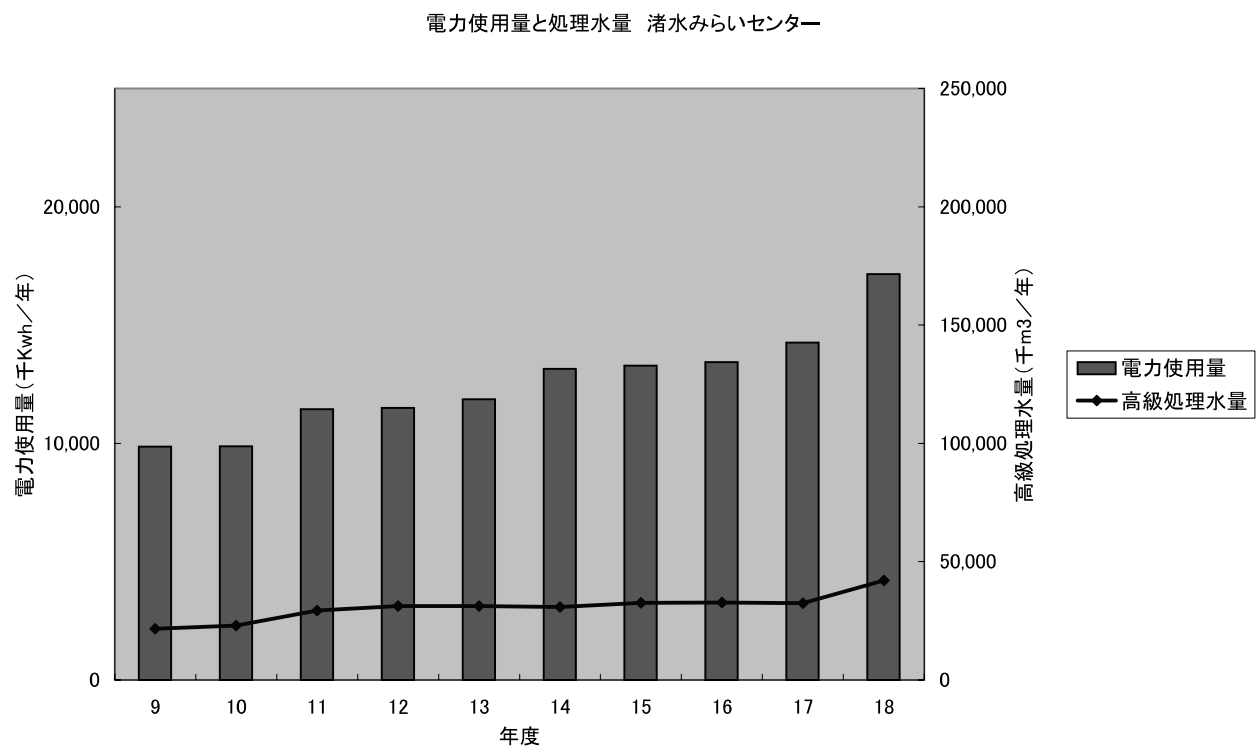

5. 処理単価の推移

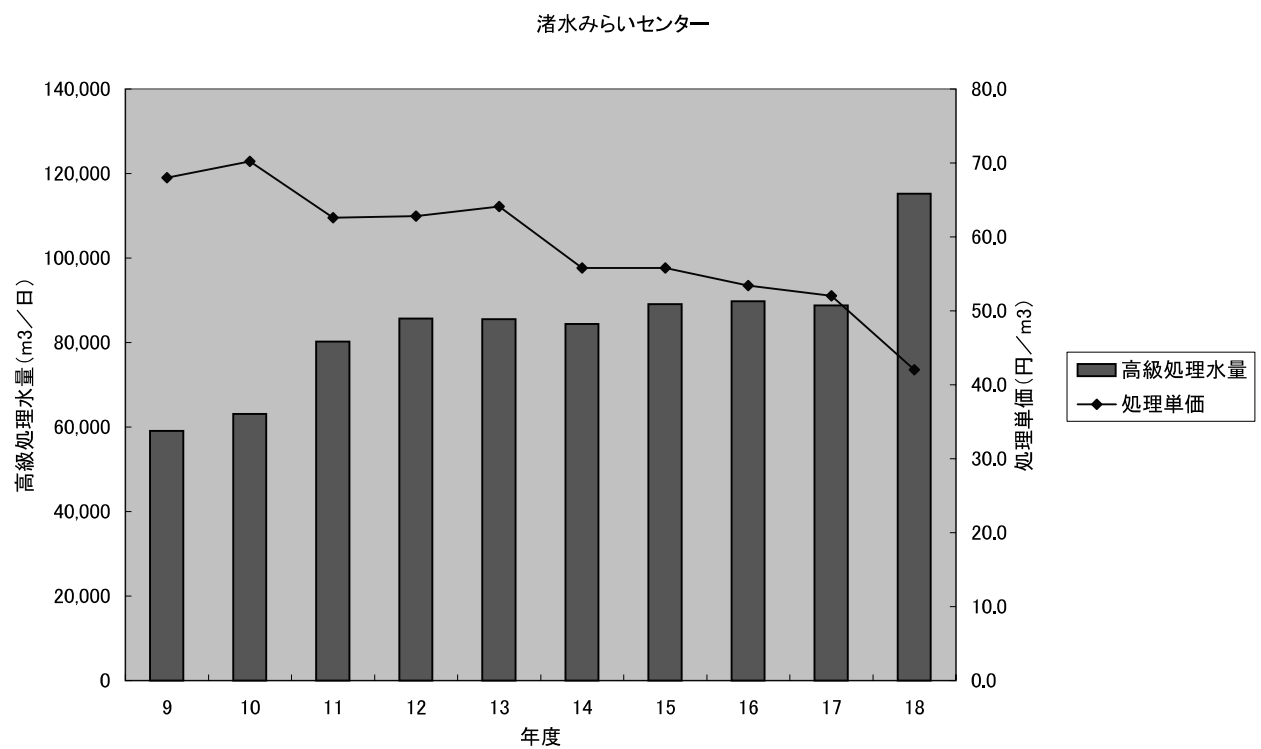

渚水みらいセンター(淀川左岸流域)

処 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	流入水量		晴天日	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量	再利用水量 環境施設	再処理水量	放流量	沈砂発生量	しき発生量
	逆流等 を含む	返流水等	流入水量													
単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4 3,716,878	414,043	2,541,819	103	21	3,299,683	2,310,199	2,885,640	0	0	260,939	59,647	23	2,885,640	1.44	9.98
18	5 3,879,149	386,742	2,448,923	135	20	3,477,048	2,231,899	3,090,306	0	0	240,935	64,664	2,083	3,090,306	5.07	10.34
18	6 3,887,422	352,532	2,341,013	169	19	3,410,592	2,109,925	3,058,060	0	0	267,430	74,266	879	3,058,060	8.22	6.94
18	7 4,468,834	405,480	1,409,215	335	11	3,997,350	1,269,251	3,591,870	0	0	264,769	86,757	766	3,591,870	8.66	7.28
18	8 3,820,340	435,747	2,825,029	38	23	3,468,280	2,558,275	3,032,533	0	0	253,345	99,680	3,437	3,032,533	2.55	6.83
18	9 3,758,917	417,410	2,566,038	68	21	3,461,626	2,362,673	3,044,216	0	0	255,428	75,222	672	3,044,216	3.08	3.87
18	10 3,821,155	426,362	2,541,531	69	21	3,566,670	2,370,262	3,140,308	0	0	290,352	58,113	35	3,140,308	5.31	6.83
18	11 3,670,650	430,776	2,649,821	64	22	3,442,307	2,483,911	3,011,531	0	0	261,119	57,621	157	3,011,531	0.00	6.83
18	12 3,902,542	422,773	2,605,249	91	21	3,675,287	2,449,703	3,252,514	0	0	253,360	77,184	121	3,252,514	1.73	9.99
19	1 3,702,739	417,936	3,225,963	16	27	3,501,198	3,047,093	3,083,262	0	0	257,894	78,731	176	3,083,262	1.78	6.76
19	2 3,378,962	370,870	2,405,619	48	21	3,198,620	2,276,755	2,827,750	0	0	267,993	69,553	108	2,827,750	4.92	10.02
19	3 3,710,076	408,176	2,355,927	65	20	3,559,869	2,258,233	3,151,693	0	0	353,901	67,515	22,363	3,151,693	19.37	9.03
年間総量	45,717,664	4,888,847	29,916,147	1,201	247	42,058,530	27,728,179	37,169,683	0	0	3,227,465	868,953	30,820	37,169,683	62.14	94.71
日平均	125,300	13,400	121,100	無記入	無記入	115,200	112,300	101,800	0	0	8,800	2,400	100	101,800	無記入	無記入
日最大	233,333	16,388	134,004	無記入	無記入	213,079	124,683	203,215	0	0				0	無記入	無記入
前年度総量	37,602,146	3,968,434	25,510,103	846	253	32,405,680	22,064,163	28,437,246	0	0	3,067,091	799,114	5,991	28,437,246	16.05	59.88
前年度比	1.22	1.23	1.17	1.42	0.98	1.30	1.26	1.31	0.00	0.00	1.05	1.09	5.14	1.31	3.87	1.58
備考	初沈流入水量 +②	スラッジから の返流水量+ 逆洗排水量	前日10mm以下 当日1mm以下 の場合晴天日			高度処理+ 返流水		=放流水			場内利用 スラッジ含む	枚方市駅他			比重 1.80	比重 0.90
1年日数	365															

渚水みらいセンター(淀川左岸流域)

処 年	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
月	返送汚泥 量	硝化循環水			送気 量	空気量／ 流入水量	苛性ソーダ (水処理) 使用量	平均 注入率	ポリ塩化アルミ (水処理) 使用量			硫酸 (水処理) 使用量	平均 注入率	次亜塩 (水処理) 使用量			平均 注入率
		平均 返送率	循環率	量					量	平均 注入率	量			量	平均 注入率	量	
単位	m ³	%	%	m ³	m ³	m ³	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L
18	4	1,778,878	53.91	625,722	18.96	24,095,916	8.35	0	0.00	9,590	0.00	0	0.00	24,020	1.00	0	0.00
18	5	1,842,871	53.00	652,978	18.78	25,949,203	8.40	0	0.00	4,980	0.00	0	0.00	25,430	0.99	0	0.00
18	6	1,822,473	53.44	602,262	17.66	24,068,697	7.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19,290	0.76	0	0.00
18	7	2,006,284	50.19	543,937	13.61	22,552,140	6.28	0	0.00	480	0.00	0	0.00	24,600	0.82	0	0.00
18	8	1,829,591	52.75	647,030	18.66	24,190,110	7.98	0	0.00	120	0.00	0	0.00	22,770	0.90	0	0.00
18	9	1,783,027	51.51	634,255	18.32	22,436,752	7.37	0	0.00	1,560	0.00	0	0.00	21,780	0.86	0	0.00
18	10	1,818,241	50.98	708,459	19.86	19,767,200	6.29	0	0.00	7,930	0.00	0	0.00	23,990	0.92	0	0.00
18	11	1,747,407	50.76	676,636	19.66	18,785,879	6.24	0	0.00	5,780	0.00	0	0.00	22,600	0.90	0	0.00
18	12	1,851,556	50.38	703,758	19.15	18,646,914	5.73	0	0.00	3,230	0.00	0	0.00	20,580	0.76	0	0.00
19	1	1,762,116	50.33	693,913	19.82	22,231,050	7.21	0	0.00	840	0.00	0	0.00	21,810	0.85	0	0.00
19	2	1,698,612	53.10	603,576	18.87	17,667,216	6.25	0	0.00	4,390	0.00	0	0.00	20,120	0.85	0	0.00
19	3	1,949,483	54.76	655,381	18.41	20,167,352	6.40	0	0.00	7,330	0.00	0	0.00	25,550	0.97	0	0.00
年間総量	21,890,539	無記入	無記入	7,747,907	無記入	260,558,429	無記入	0	無記入	46,230	無記入	0	無記入	272,540	無記入	0	無記入
日平均	60,000	0.00	0.00	21,200	0.00	713,900	0.00	0	0.00	100	0.00	0	0.00	747	0.00	0	0.00
日最大	48,834	無記入	無記入	0	無記入	620,632	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量	17,204,717	53.09	0.00	8,337,772	0.00	344,081,694	12.10	0	0.00	49,720	0.00	0	0.00	186,930	0.79	0	0.00
前年度比	1.27	無記入	無記入	0.93	無記入	0.76	無記入	0.00	無記入	0.93	無記入	0.00	無記入	1.46	無記入	0.00	無記入
備考														12.00%			

1年日数

渚水みらいセンター(淀川左岸流域)

処 年	番 月	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ		含水率
			量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %	
18	4	16,741	65,439	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	5	17,740	62,150	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	6	17,313	59,938	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	7	17,494	63,147	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	8	17,813	64,006	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	9	15,907	60,086	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	10	16,297	65,623	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	11	17,568	60,812	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	12	18,551	58,871	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	1	17,950	59,346	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	2	16,601	52,321	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	3	17,883	56,812	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		207,858	728,549	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		569	1,996	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
日最大		451	1,744	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		155,499	554,578	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前年度比		1.34	1.31	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入
備考																	
1年日数																	

渚水みらいセンター(淀川左岸流域)

処 年	番 月	49	焼却灰乾灰		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		62	63	64
			量	含水率											脱水ケーキ 量	汚泥処分量			
		t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	個	m ³	%	t	%	t	%	
18	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	74,561	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	75,102	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	70,617	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	73,246	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	64,479	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	62,132	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	67,555	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	70,264	99.00	0	0.00	0	0.00	
18	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	75,949	99.00	0	0.00	0	0.00	
19	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	77,165	99.00	0	0.00	0	0.00	
19	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	68,342	99.00	0	0.00	0	0.00	
19	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	73,209	99.00	0	0.00	0	0.00	
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	852,620	無記入	0	無記入	0	無記入	
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,336	99.00	0	0.00	0	0.00	
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	0	無記入	
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	641,487	99.00	0	0.00	0	0.00	
前年度比		0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	
備考																			
1年日数																			

渚水みらいセンター(淀川左岸流域)


処 年	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
月	単位	高分子凝集剤 (汚泥処理) 使用量	添加率 %	ポリ塩化アルミ (汚泥処理) 使用量	添加率 %	塩化第二鉄 (汚泥処理) 使用量	添加率 %	消石灰 (汚泥処理) 使用量	添加率 %	苛性ソーダ (汚泥処理) 使用量	添加率 %	消臭剤 (汚泥処理) 使用量	添加率 %	灯油 (炉用) 使用量	重油 (炉用) 使用量	重油 (その他) 使用量	コークス (炉用) 使用量
18	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.266	0
18	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.010	0
18	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.010	0
18	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.300	0
18	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.033	0
18	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.009	0
18	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.252	0
18	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.010	0
18	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.011	0
19	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.263	0
19	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.011	0
19	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.011	0
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	1.187	0
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.003	0
日最大		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0	0
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.834	0
前年度比		0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	0.00	1.42	0.00
備考																	
1年日数																	

渚水みらいセンター(淀川左岸流域)


処 年	番号	81 電力 使用量	82 自家発電 量	83 消化ガス 発電 量	84 停電回数	85 停電時間	86 上水 使用量
	単位	k W h	k W h	k W h	回	分	m ³
18	4	1,429,921	70	0	0	0	489
18	5	1,521,306	0	0	0	0	461
18	6	1,464,778	0	0	0	0	713
18	7	1,469,654	90	0	0	0	641
18	8	1,517,616	0	0	0	0	794
18	9	1,422,298	0	0	0	0	924
18	10	1,442,553	70	0	0	0	783
18	11	1,387,202	0	0	0	0	866
18	12	1,404,646	0	0	0	0	655
19	1	1,382,503	70	0	0	0	297
19	2	1,268,493	0	0	0	0	406
19	3	1,439,167	0	0	0	0	401
年間総量		17,150,137	300	0	0	0	7,430
日平均		47,000	0	0	無記入	0	20
日最大		51,493	0	0	無記入	0	0
前年度総量		14,257,437	210	0	0	0	7,992
前年度比		1.20	1.43	0.00	0.00	0.00	0.93
備考		日最大値の数値は 年間最大値マド'値					
1年日数							

鴻池水みらいセンター


1. 処理水量の推移

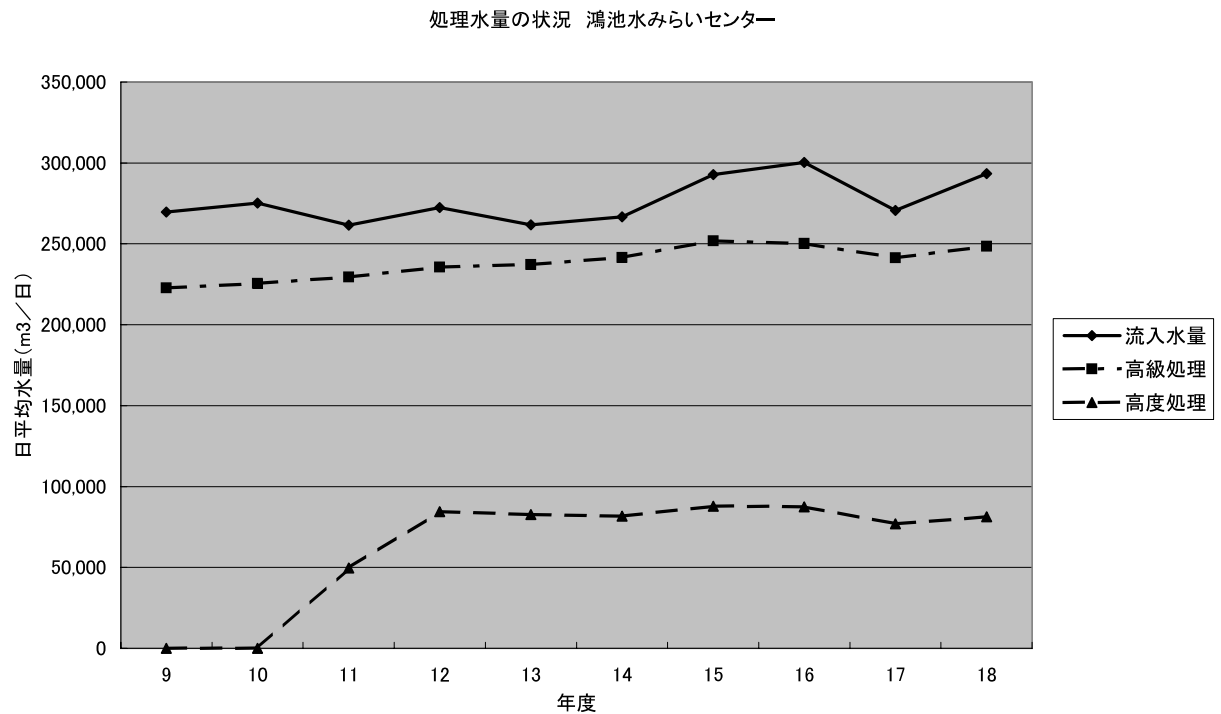


2. 処理水質の状況

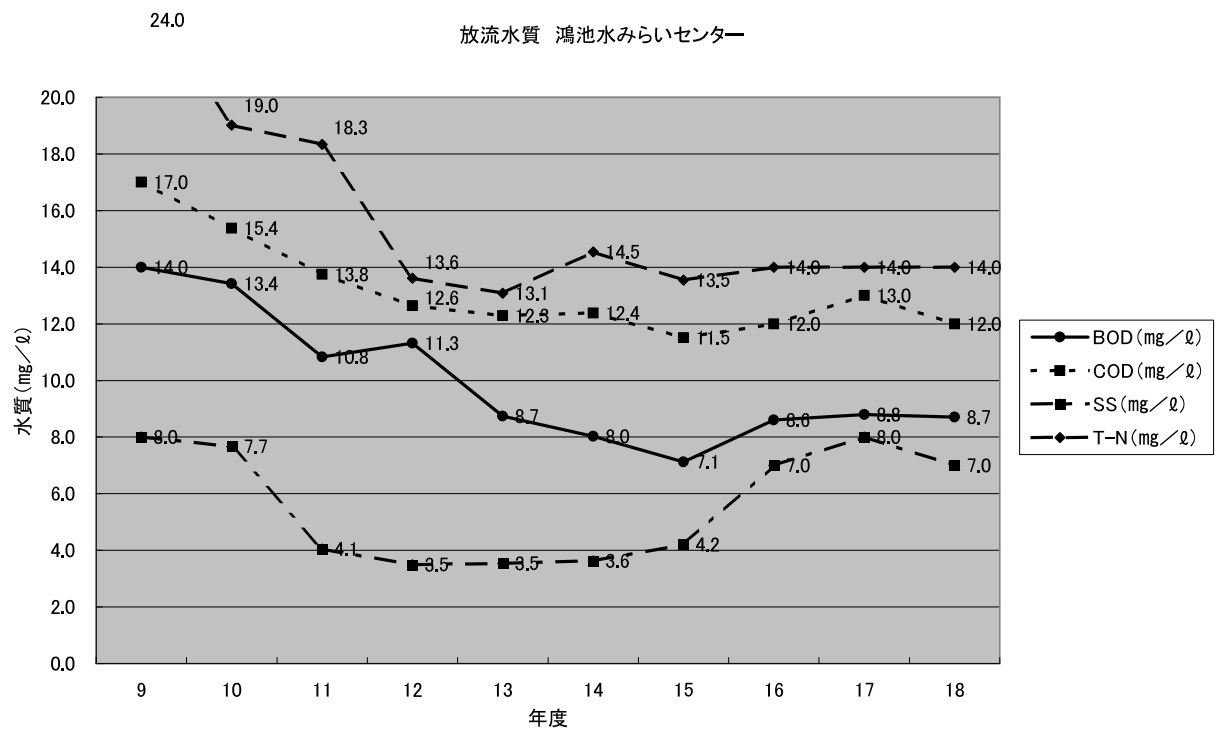


3. 汚泥処理の状況

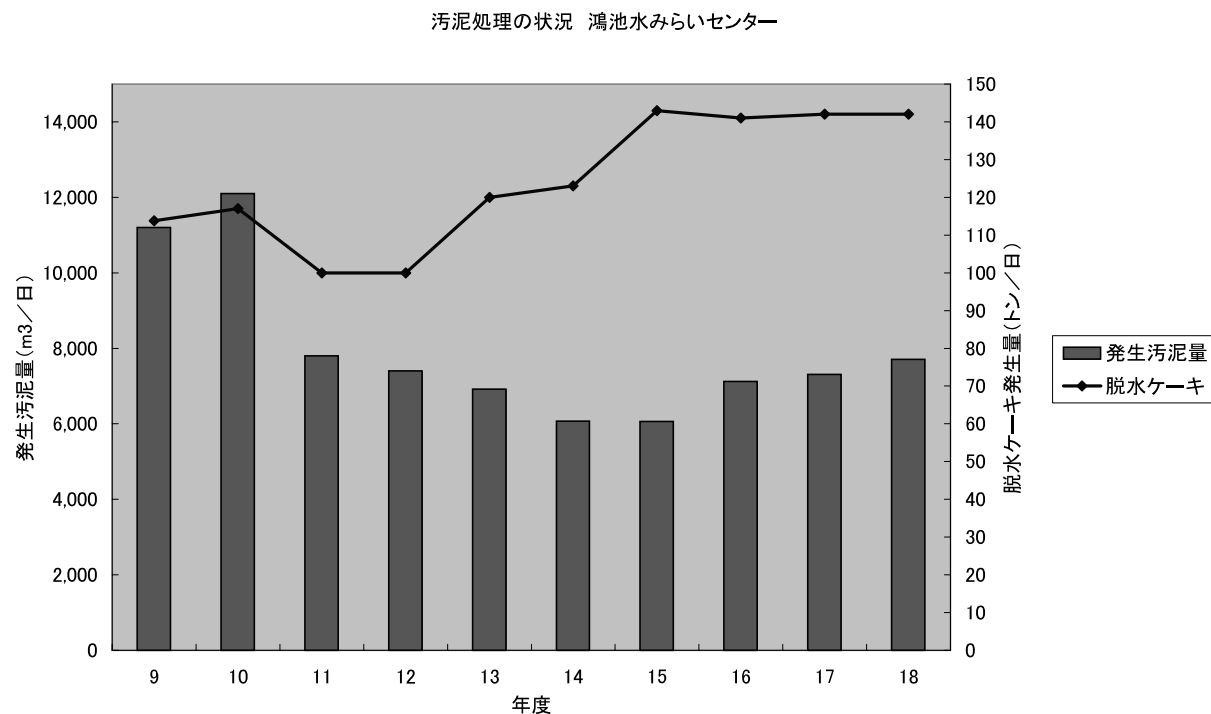


4. 焼却灰処分の状況

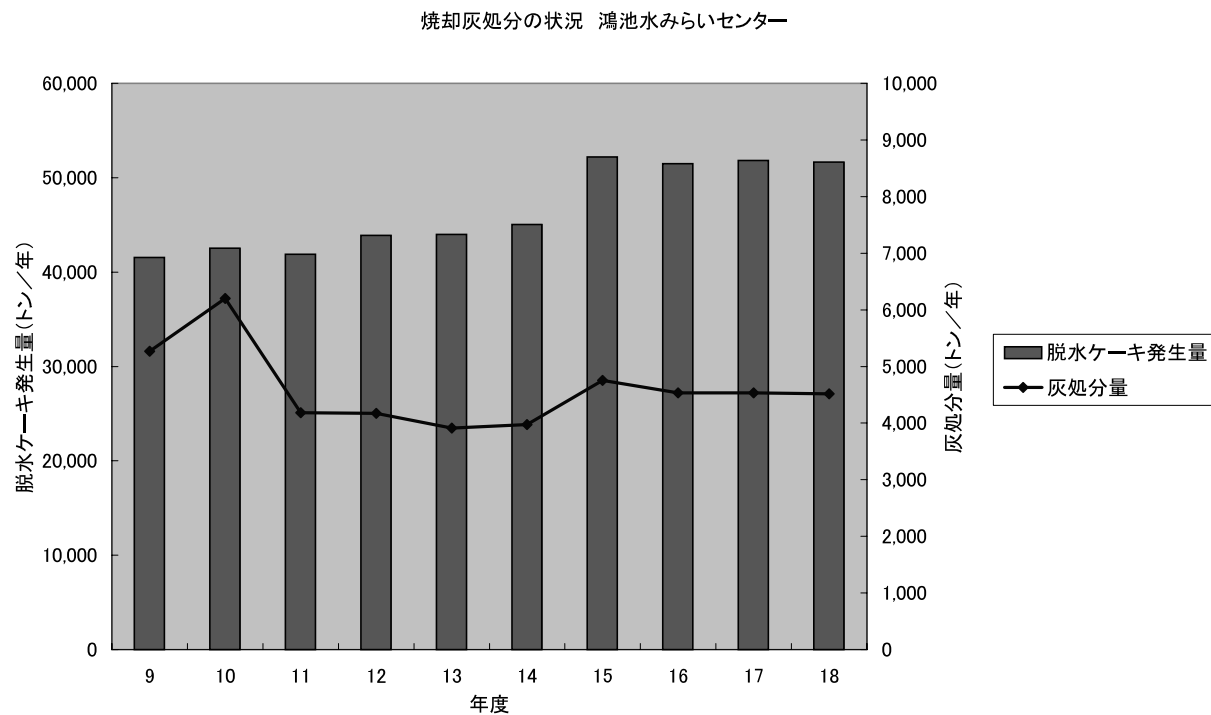


5. 処理水再利用の状況

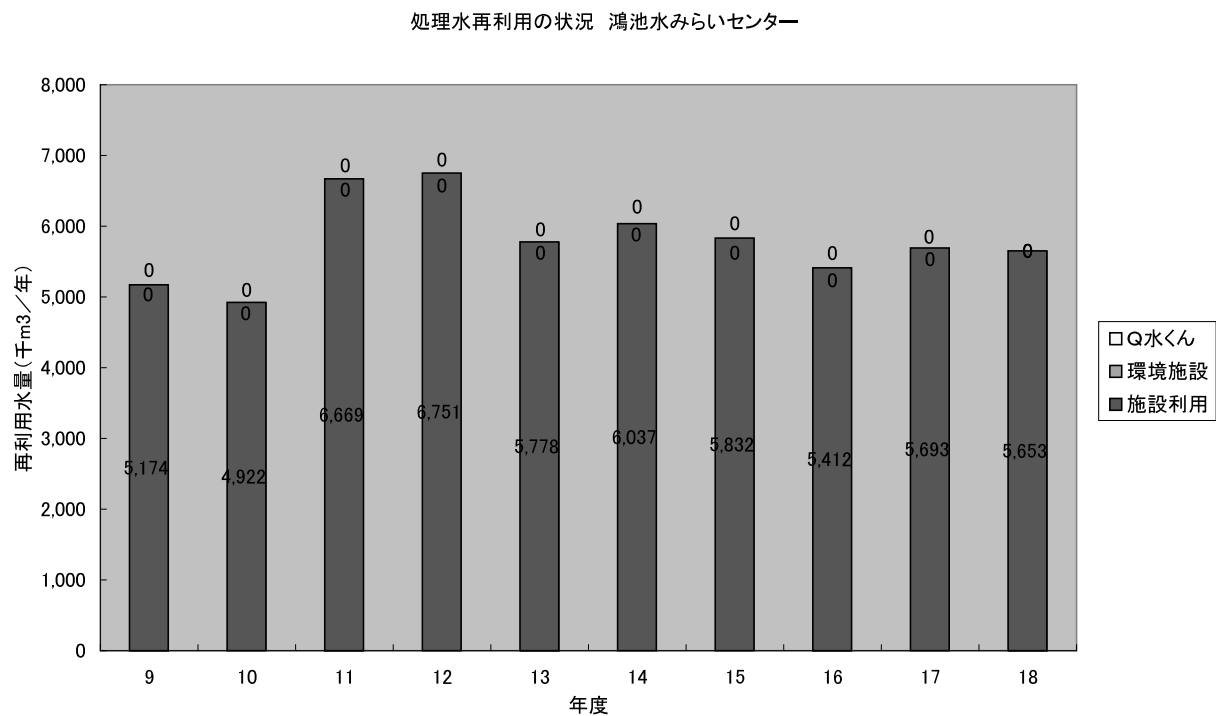

6. 電力使用量の状況

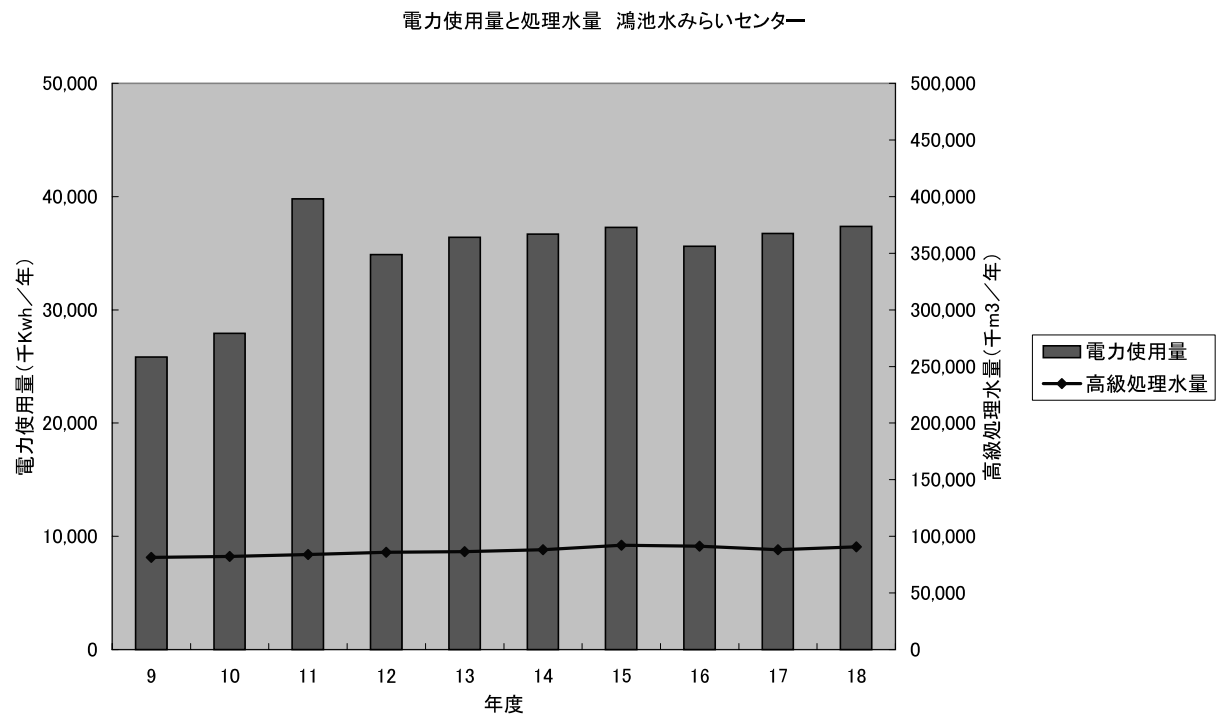

7. 処理単価の推移

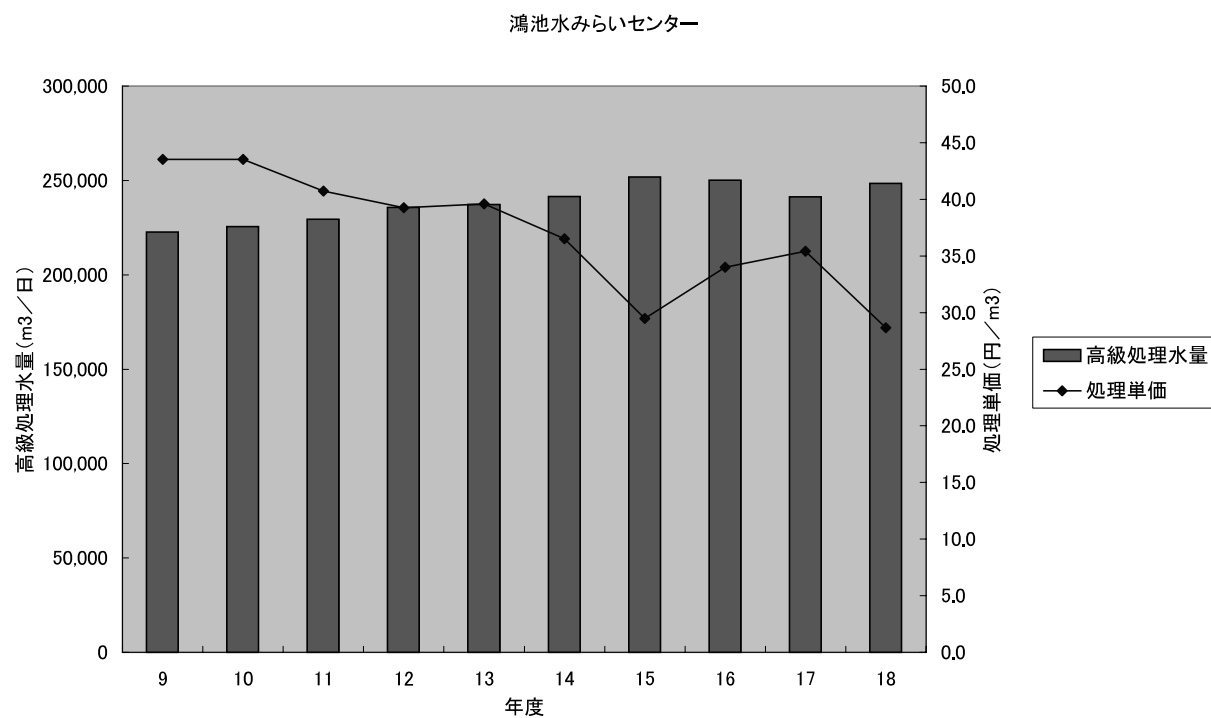

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)

処 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	流入水量		晴天日	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量	再処理水量	再処理水量	放流量	沈砂発生量	しき発生量
	返流水 等含む	返流水等	流入水量								施設利用	環境施設	Q水くん			
単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4	9,141,000	0	1,666,000	103.5	7	7,298,000	1,666,000	1,588,000	62,640	368,000	0	0	9,141,000	11.67	10.12
18	5	9,996,000	0	1,997,000	129.0	8	8,124,000	1,997,000	2,146,000	150,200	489,900	0	0	9,996,000	11.67	14.02
18	6	10,380,000	0	3,916,000	163.0	15	8,222,000	3,916,000	2,456,000	192,900	430,800	0	0	10,380,000	16.67	8.50
18	7	12,850,000	0	1,332,000	285.0	5	8,657,000	1,332,000	2,823,000	820,600	458,600	0	0	12,850,000	20.00	11.02
18	8	8,828,000	0	4,393,000	115.0	17	8,042,000	4,393,000	2,798,000	228,500	478,900	0	0	8,828,000	31.67	8.40
18	9	9,033,000	0	3,490,000	91.0	14	7,770,000	3,490,000	2,705,000	58,030	466,300	0	0	9,033,000	40.00	8.34
18	10	8,420,000	0	3,973,000	73.0	17	7,561,000	3,973,000	2,684,000	54,720	516,500	0	0	8,420,000	23.33	9.27
18	11	7,882,000	0	2,779,000	72.5	12	7,053,000	2,779,000	2,590,000	165,400	472,300	0	0	7,882,000	28.33	10.91
18	12	8,661,000	0	3,048,000	96.0	13	7,518,000	3,048,000	2,747,000	536,540	463,400	0	0	8,661,000	13.33	10.71
19	1	7,136,000	0	4,238,000	16.5	19	6,950,000	4,238,000	2,468,000	10,330	492,400	0	0	7,136,000	18.33	5.19
19	2	6,883,000	0	3,307,000	43.5	15	6,425,000	3,307,000	2,247,000	101,560	490,100	0	0	6,883,000	20.00	25.74
19	3	7,868,000	0	3,529,000	75.0	16	7,106,000	3,529,000	2,460,000	167,830	525,300	0	0	7,868,000	11.67	8.95
年間総量	107,100,000	0	37,670,000	1,263.0	158	90,720,000	37,670,000	29,710,000	13,800,000	2,549,000	5,653,000	0	0	107,100,000	246.67	131.18
日平均	293,400	0	238,400	3.5	無記入	248,500	238,400	81,400	37,810	6,984	15,490	0	0	293,400	無記入	無記入
日最大	1,120,700	0	298,300	100.0	0	314,300	298,300	97,200	557,700	290,500	22,500	0	0	0	無記入	無記入
前年度総量	98,757,000	0	40,250,000	954.5	174	88,096,000	40,250,000	28,122,000	9,691,500	972,000	5,693,300	0	0	98,757,000	163.34	129.37
前年度比	1.08	0.00	0.94	1.32	0.91	1.03	0.94	1.06	1.42	2.62	0.99	0.00	0.00	1.08	1.51	1.01
備考	流入推量 ＝高級水 量＋沈殿 処理水量 ＋雨水排 水量	雨天日と その翌日 を除く	雨天日と その翌日 を除く		雨天日と その翌日 を除く	高度処理 を含む				鴻池ポン プ場雨水 排水量	ポンプ能 力から運 転時間に より算出			放流量＝ 流入水量	比重1.8	比重0.645
														鴻池ポン プ場の洗 砂処分量	鴻池ポン プ場の洗 砂処分量	鴻池ポン プ場の洗 砂処分量
1年日数	365															

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)

処 番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年 月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸	
	量	平均 返送率	量	循環率	量	空気量/ 流入水量	(水処理) 使用量	平均 注入率	(水処理) 使用量	平均 注入率	(水処理) 使用量	平均 注入率	(水処理) 使用量	平均 注入率	(水処理) 使用量	平均 注入率
単位	m ³	%	m ³	%	m ³		k g	m g/L	k g	m g/L	k g	m g/L	k g	m g/L	k g	m g/L
18 4	2,742,000	37.57	0	0.00	46,340,000	5.07	0	0.00	198,720	2.24	0	0.00	53,120	0.50	0	0.00
18 5	2,868,000	35.30	0	0.00	49,710,000	4.97	0	0.00	25,080	0.24	0	0.00	63,610	0.53	0	0.00
18 6	2,833,000	34.46	0	0.00	47,380,000	4.56	0	0.00	38,040	0.36	0	0.00	83,110	0.66	0	0.00
18 7	2,926,000	33.80	0	0.00	47,120,000	3.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	90,860	0.61	0	0.00
18 8	2,821,000	35.08	0	0.00	47,990,000	5.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	82,650	0.73	0	0.00
18 9	2,642,000	34.00	0	0.00	45,510,000	5.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	78,890	0.68	0	0.00
18 10	2,641,000	34.93	0	0.00	49,280,000	5.85	0	0.00	1,680	0.02	0	0.00	85,500	0.77	0	0.00
18 11	2,477,000	35.12	0	0.00	44,790,000	5.68	0	0.00	3,000	0.03	0	0.00	62,360	0.61	0	0.00
18 12	2,627,000	34.94	0	0.00	47,910,000	5.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	61,450	0.57	0	0.00
19 1	2,535,000	36.47	0	0.00	47,040,000	6.59	0	0.00	2,800	0.03	0	0.00	54,150	0.56	0	0.00
19 2	2,232,000	34.74	0	0.00	43,320,000	6.29	0	0.00	172,300	1.99	0	0.00	53,690	0.59	0	0.00
19 3	2,495,000	35.11	0	0.00	46,370,000	5.89	0	0.00	201,800	2.11	0	0.00	58,820	0.58	0	0.00
年間総量	31,839,000	35.10	0	0.00	562,760,000	5.25	0	0.00	643,400	0.53	0	0.00	828,210	0.62	0	0.00
日平均	87,230	35.13	0	0.00	1,542,000	6.20	0	0.00	24,750	0.59	0	0.00	2,269	0.62	0	0.00
日最大	103,000	無記入	0	無記入	1,719,000	無記入	0	無記入	16,200	無記入	0	無記入	5,928	無記入	0	無記入
前年度総量	33,247,000	無記入	0	無記入	575,500,000	無記入	0	無記入	764,240	無記入	0	無記入	991,620	無記入	0	無記入
前年度比	0.96	無記入	0.00	無記入	0.98	無記入	0.00	無記入	0.84	無記入	0.00	無記入	0.84	無記入	0.00	無記入
備考									比重1.21							
1年日数																

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
				量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %
	単位			m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	t	%	t	%
18	4	173,700	50,860	0	0.00	23,870	97.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,753	75.70	3,821	75.70
18	5	178,900	58,130	0	0.00	34,070	96.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,375	75.60	4,404	75.60
18	6	202,200	64,480	0	0.00	32,570	96.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,199	76.40	4,240	76.40
18	7	189,800	67,640	0	0.00	32,400	96.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,931	75.70	3,967	75.70
18	8	180,500	77,290	0	0.00	37,920	97.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,215	76.20	4,237	76.20
18	9	143,600	70,460	0	0.00	33,450	97.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,856	76.60	3,880	76.60
18	10	150,300	69,750	0	0.00	39,780	97.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,392	76.60	4,413	76.60
18	11	136,700	64,340	0	0.00	33,930	97.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,129	76.50	4,174	76.50
18	12	155,700	73,560	0	0.00	34,350	97.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,422	76.90	4,455	76.90
19	1	170,200	79,160	0	0.00	34,990	96.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,853	77.50	4,856	77.50
19	2	152,000	62,330	0	0.00	36,350	97.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,491	77.00	4,564	77.00
19	3	170,500	72,410	0	0.00	35,200	96.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,044	77.00	5,043	77.00
年間総量		2,004,100	810,410	0	0.00	408,880	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	51,660	無記入	2,729	無記入
日平均		5,491	2,220	0	0.00	1,120	96.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	142	76.48	7	76.48
日最大		8,030	3,966	0	無記入	2,253	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	250	無記入	261	無記入
前年度総量		1,681,300	986,670	0	無記入	404,000	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	51,832	無記入	51,859	無記入
前年度比		1.19	0.82	0.00	無記入	1.01	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	1.00	無記入	0.05	無記入
備考																	
1年日数																	

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ 空冷 量	溶融スラグ 水冷 量	成形レンガ 使用灰 量	成形レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 個数	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	含水率
		量	含水率	量	含水率							生汚泥 量	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量		
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m ³	t	%	t	%	%
18	4	247	0.00	415	40.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	40.50
18	5	242	0.00	415	41.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	41.80
18	6	237	0.00	393	39.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	39.80
18	7	267	0.00	417	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	36.10
18	8	267	0.00	456	41.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	41.40
18	9	213	0.00	349	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	39.10
18	10	211	0.00	352	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	40.00
18	11	205	0.00	351	41.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	41.50
18	12	200	0.00	317	37.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	37.00
19	1	190	0.00	327	42.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	42.00
19	2	209	0.00	387	46.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	46.00
19	3	242	0.00	340	28.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	28.90
年間総量		2,729	無記入	4,519	無記入	0	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	無記入
日平均		7	0.00	12	39.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	39.51
日最大		16	無記入	43	無記入	0	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	無記入
前年度総量		2,653	無記入	4,536	無記入	0	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	無記入
前年度比		1.03	無記入	1.00	無記入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	無記入	0.00	無記入	無記入
備考		計測値		搬出量												処分量= 搬出量	
1年日数																	

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)


処 番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年 月	高分子凝集剤		ポリ塩化アルミ		塩化第二鉄		消石灰		苛性ソーダ		消臭剤		灯油		重油	
	添加率	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	使用量	使用量	使用量
単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	k l	k l	k g
18 4	11.11	0.63	53.51	6.27	0	0.00	0	0.00	55.00	0.00	12.05	0.05	0.00	50,620.00	630.00	0
18 5	16.17	0.59	73.93	5.56	0	0.00	0	0.00	67.70	0.00	22.13	0.06	0.00	30,670.00	180.00	0
18 6	18.62	0.73	78.37	6.36	0	0.00	0	0.00	64.30	0.00	48.32	0.15	0.00	17,950.00	180.00	0
18 7	15.49	0.63	73.47	6.16	0	0.00	0	0.00	61.20	0.00	20.63	0.06	0.00	21,270.00	180.00	0
18 8	16.19	0.63	82.95	6.62	0	0.00	0	0.00	74.60	0.00	15.13	0.04	0.00	30,950.00	216.00	0
18 9	15.69	0.67	76.24	6.75	0	0.00	0	0.00	80.50	0.00	13.48	0.04	0.00	31,320.00	297.00	0
18 10	17.36	0.65	80.85	6.30	0	0.00	0	0.00	84.30	0.00	16.69	0.04	0.00	33,840.00	630.00	0
18 11	15.70	0.63	75.35	6.23	0	0.00	0	0.00	53.50	0.00	13.27	0.04	0.00	27,480.00	180.00	0
18 12	16.53	0.67	78.41	6.52	0	0.00	0	0.00	58.50	0.00	13.75	0.04	0.00	43,400.00	180.00	0
19 1	16.93	0.60	80.14	5.91	0	0.00	0	0.00	69.10	0.00	13.99	0.04	0.00	74,710.00	180.00	0
19 2	14.82	0.56	83.26	6.46	0	0.00	0	0.00	73.00	0.00	21.28	0.06	0.00	72,190.00	495.00	0
19 3	18.42	0.56	89.48	5.59	0	0.00	0	0.00	82.90	0.00	42.55	0.12	0.00	95,190.00	0.00	0
年間総量	193.02	無記入	925.95	無記入	0	無記入	0	無記入	824.70	無記入	253.27	無記入	0.00	529,580.00	3,348.00	0
日平均	0.53	0.63	2.54	6.23	0	0.00	0	0.00	2.26	0.00	0.69	0.06	0.00	1,450.90	0.01	0
日最大	230.00	無記入	9.14	無記入	0	無記入	0	無記入	4,704.00	無記入	2.35	無記入	0.00	6.91	0.63	0
前年度総量	162.15	無記入	885.21	無記入	0	無記入	0	無記入	787	無記入	271.36	無記入	0.00	447.78	10.17	0
前年度比	1.19	無記入	1.05	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	1.05	無記入	0.93	無記入	0.00	1182.68	329.20	0.00
備考	濃度40%		比重1.21		0.00				苛性ソーダは、排ガス処理設備に使用		比重1.3				冷暖房用ボイラー及び自家発電D/E	
1年日数																

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)


処 番号	81	82	83	84	85	86
年 月	電力	自家発電	消化ガス	発電回数	発電時間	上水
	使用量	量	量			使用量
単位	k W h	k W h	k W h	回	分	m ³
18 4	3,063,000	0	0	0	0	1,694
18 5	3,157,000	0	0	0	0	1,829
18 6	3,079,000	0	0	0	0	2,132
18 7	3,164,000	0	0	0	0	2,153
18 8	3,366,000	0	0	0	0	2,293
18 9	3,169,000	0	0	0	0	1,859
18 10	3,209,000	0	0	0	0	1,464
18 11	2,823,000	0	0	0	0	1,201
18 12	3,093,000	0	0	0	0	1,175
19 1	3,144,000	0	0	0	0	1,149
19 2	2,896,000	0	0	0	0	1,088
19 3	3,210,000	0	0	0	0	1,173
年間総量	37,373,000	0	0	0	0	19,210
日平均	102,400	0	0	無記入	0	100
日最大	116,600	0	0	無記入	0	112
前年度総量	36,747,000	8,980	0	1	179	26,610
前年度比	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
備考	年間最大デ ャット値(参 考) 処理 場全体			処理場内停 電のみ	処理場内停 電のみ	鴻池ポンプ 場含む
1年日数	6,660Kw					

川俣水みらいセンター


1. 処理水量の推移

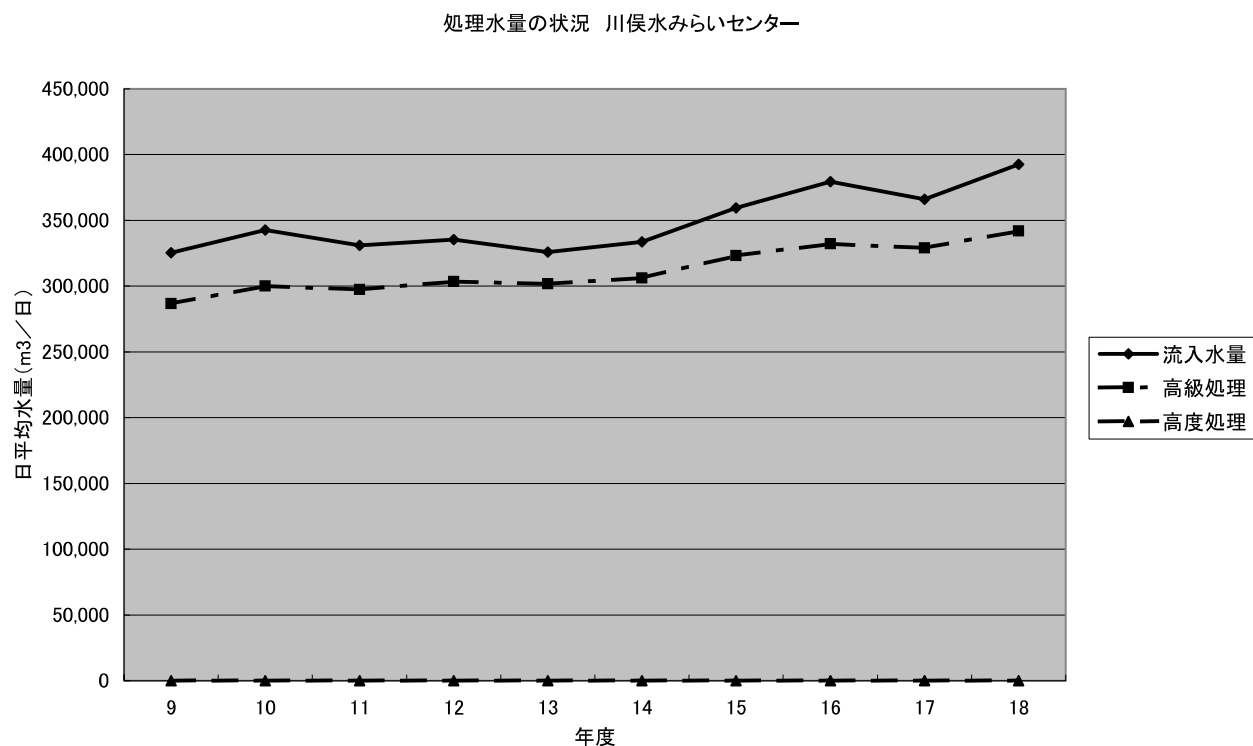


2. 処理水質の状況

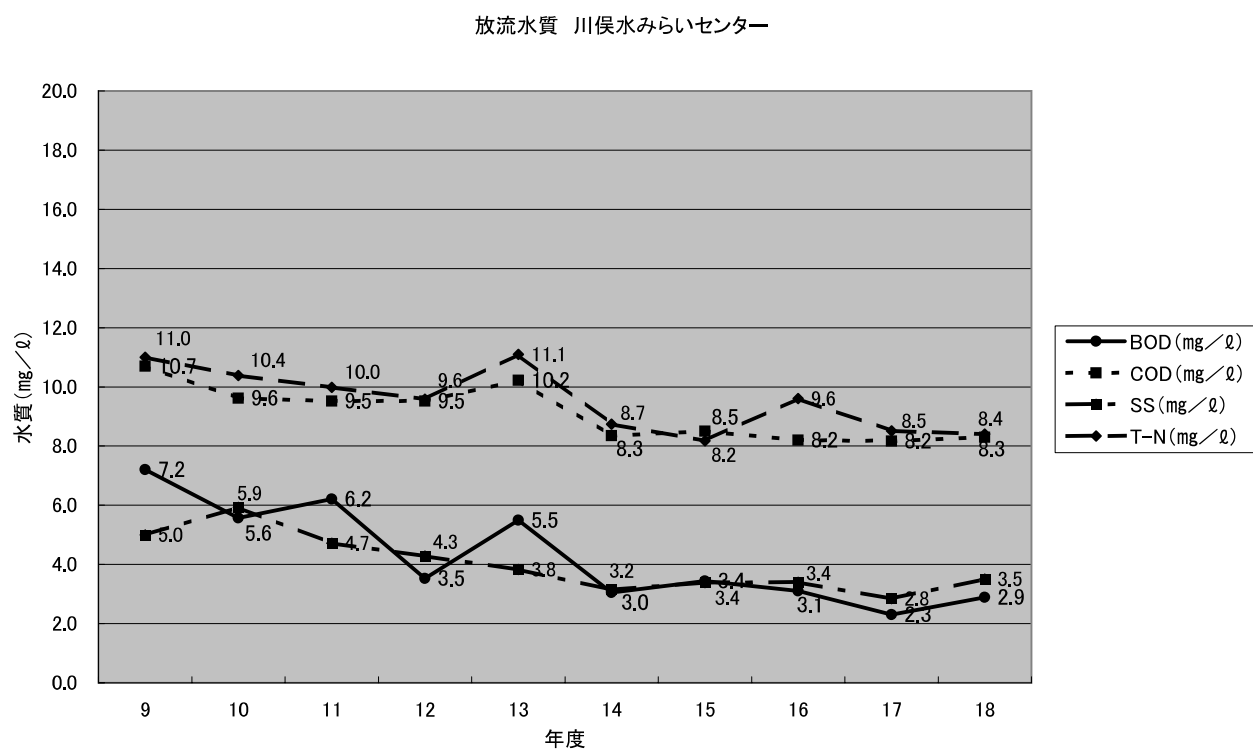


3. 汚泥処理の状況

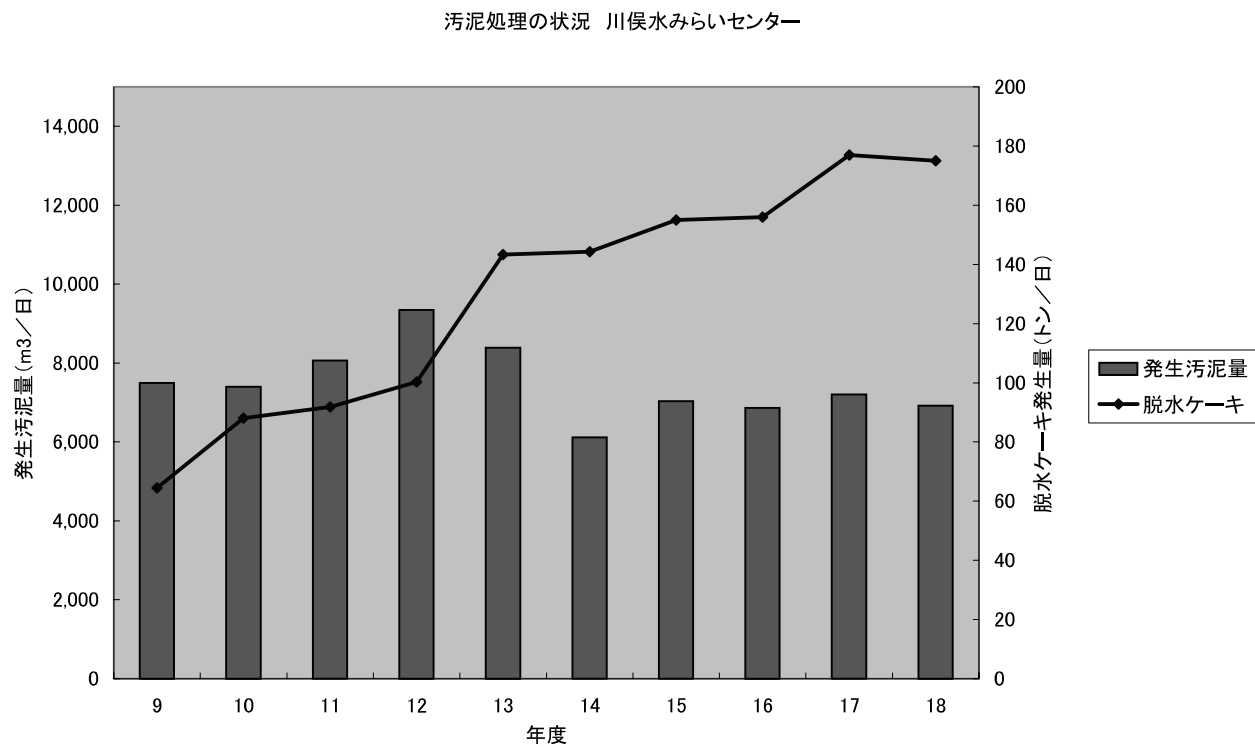


4. 焼却灰処分の状況

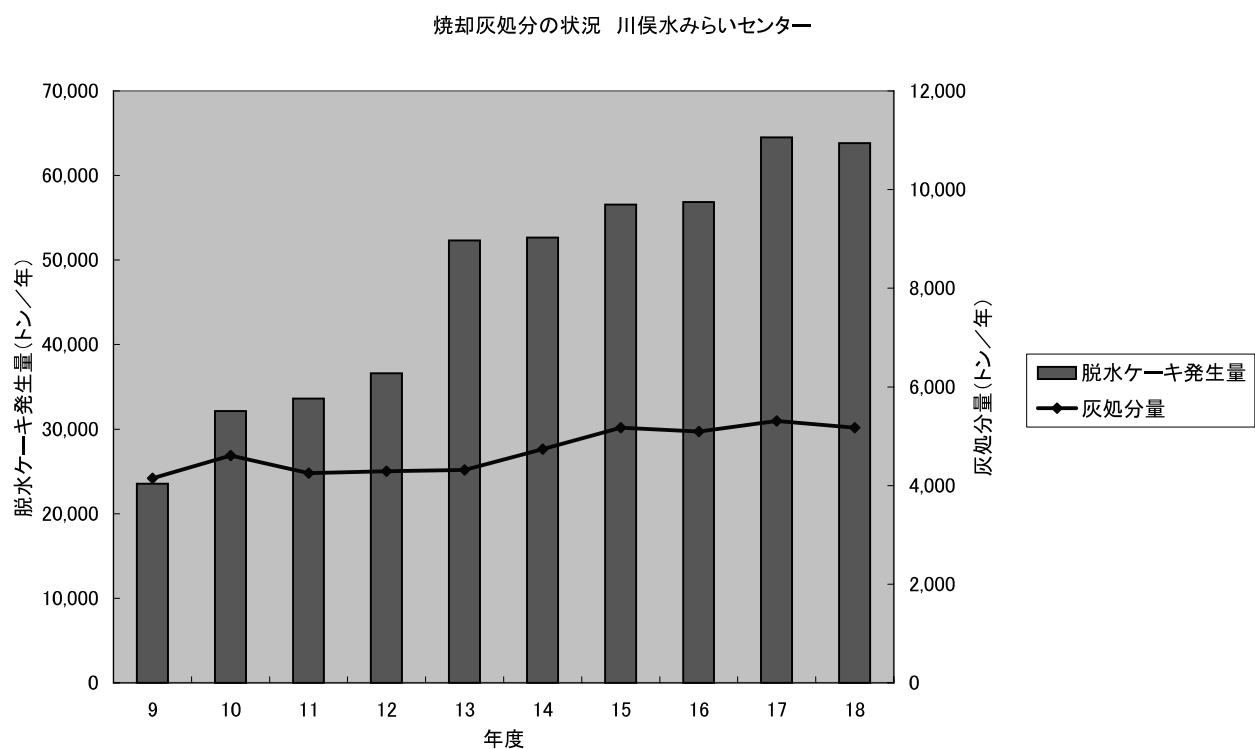


5. 処理水再利用の状況

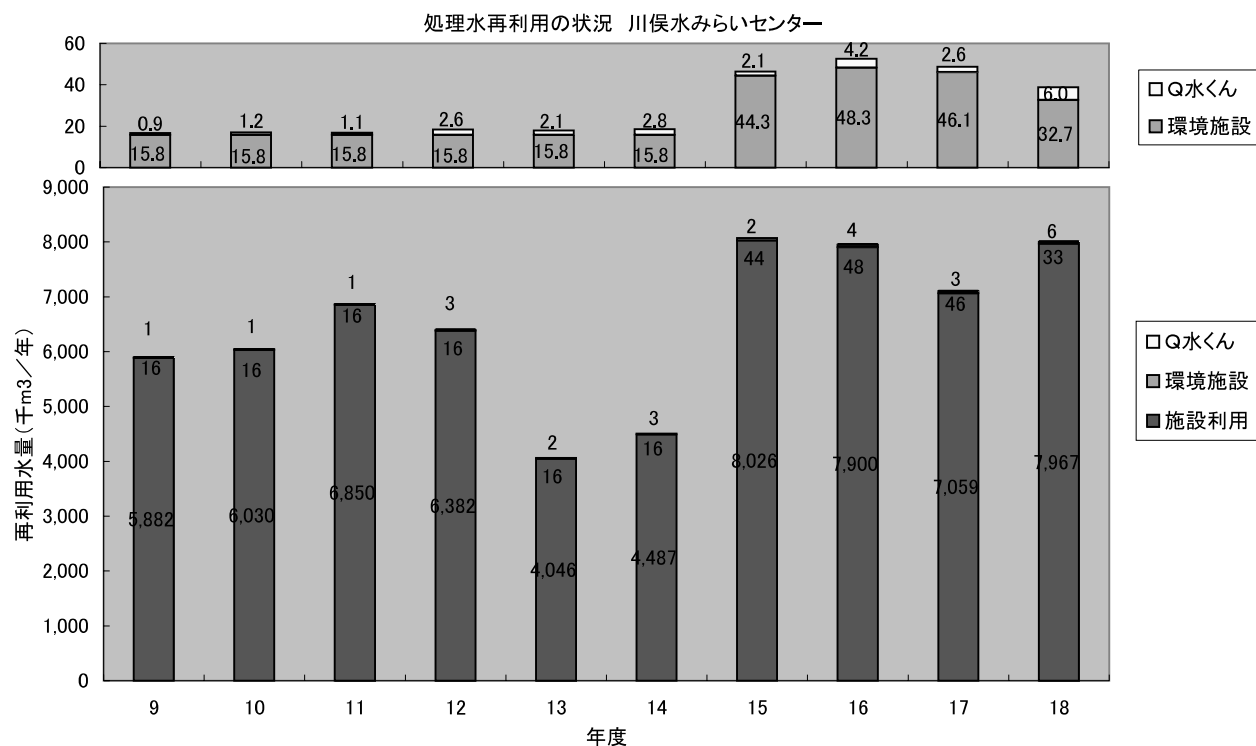

6. 電力使用量の状況

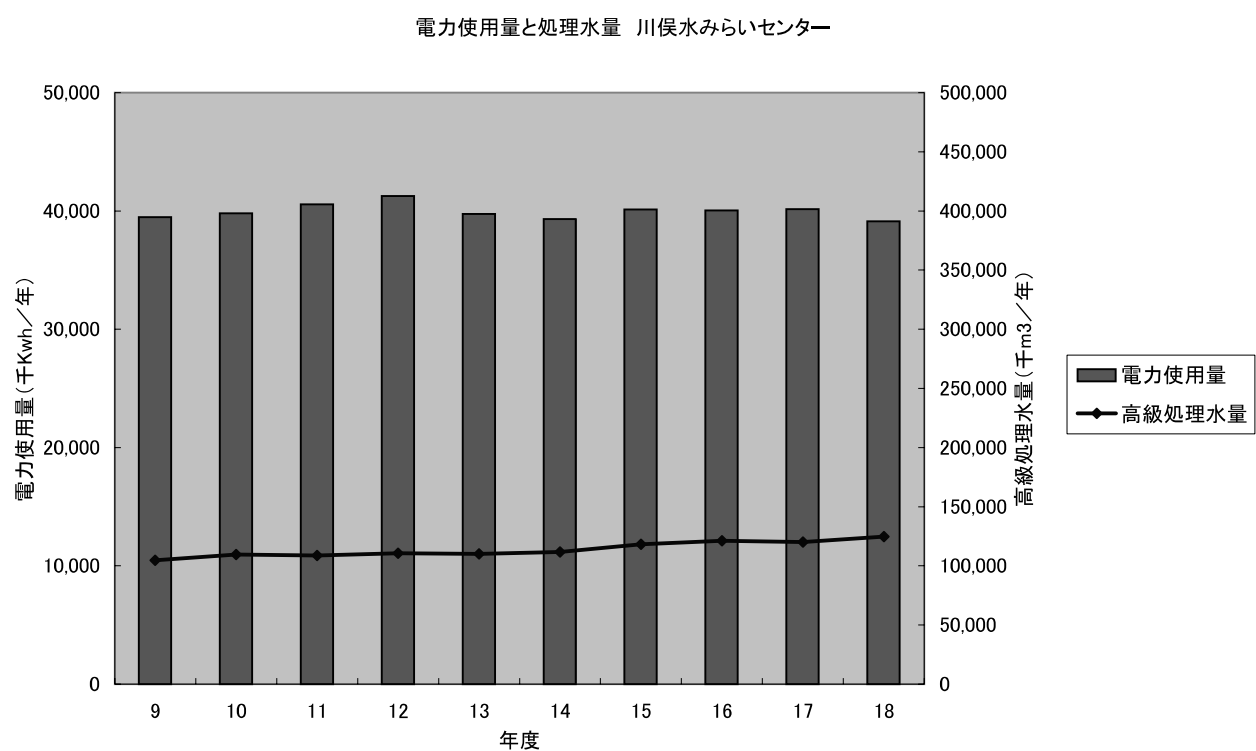

7. 処理単価の推移

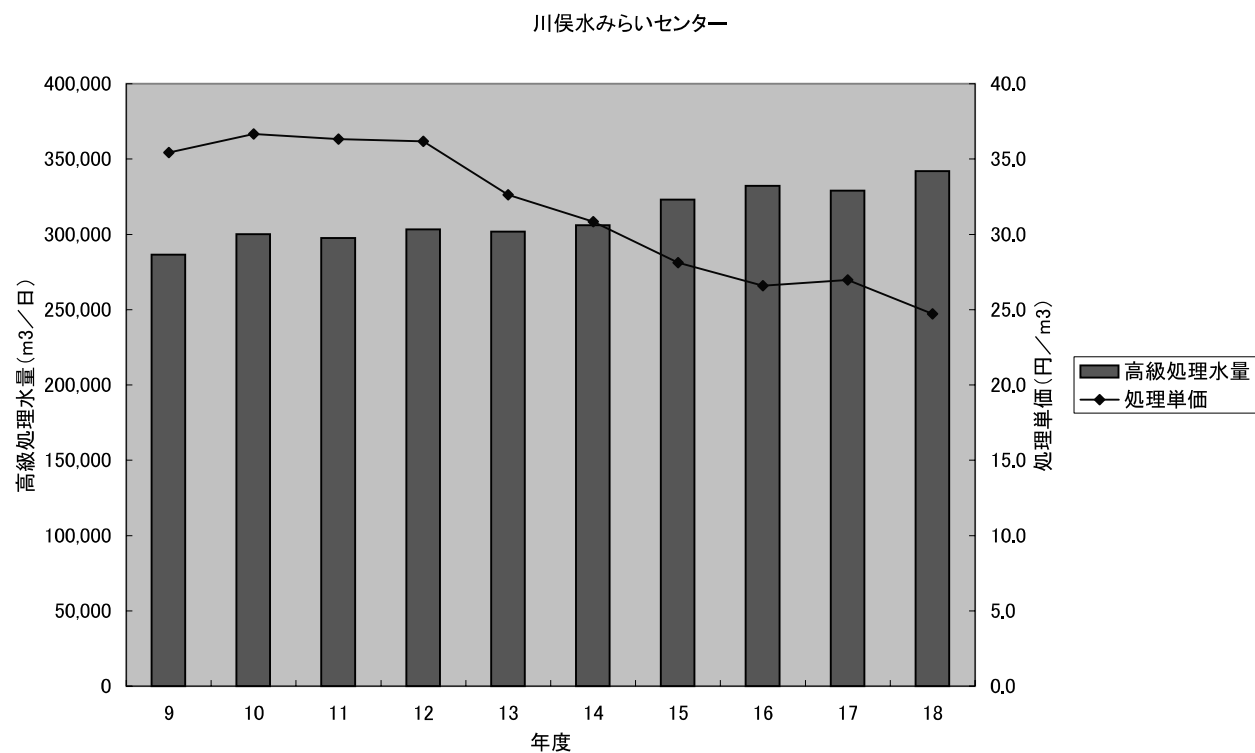

川俣水みらいセンター(寝屋川南部流域)

処 年	番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月	流入水量 返流水 等含む	m 3	m 3	晴天日 流入水量	降雨量 mm	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しき発生量
単位		m 3	m 3	日	mm	日	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3
18	4	12,339,400			96.5	14	9,933,000	4,276,000		2,406,400		646,900	3,693	2012,339,400		28	12
18	5	13,365,600			123.0	14	11,317,000	4,693,000		2,048,600		676,100	3,985	1,16513,365,600		34	26
18	6	14,557,300			159.5	17	12,049,000	6,348,000		2,508,300		664,000	3,496	33014,557,300		28	13
18	7	16,577,500			279.5	16	12,949,000	6,083,000		3,628,500		704,300	3,483	44016,577,500		34	34
18	8	12,054,800			68.5	21	11,447,000	7,690,000		607,800		673,400	3,614	2,26412,054,800		50	47
18	9	12,533,800			91.5	19	10,990,000	6,446,000		1,543,800		650,100	3,422	62412,533,800		21	32
18	10	11,116,300			68.5	20	10,064,000	6,052,000		1,052,300		681,700	3,344	12411,116,300		32	39
18	11	10,424,100			79.5	17	9,491,000	5,109,000		933,100		689,700	3,235	18810,424,100		29	28
18	12	11,293,300			101.0	19	10,077,000	5,702,000		1,216,300		695,900	3,215	011,293,300		16	26
19	1	9,364,200			16.5	24	9,076,000	6,846,000		288,200		665,000	687	609,364,200		15	30
19	2	9,113,900			43.0	19	8,154,000	5,378,000		959,900		587,300	268	4169,113,900		0	20
19	3	10,525,100			69.5	19	9,270,000	5,425,000		1,255,100		632,500	263	41610,525,100		20	35
年間総量		143,265,300	無記入	70,048,000	1,196.5	219	124,817,000	70,048,000		018,448,100	0	7,966,800	32,705	6,047143,265,300		307	342
日平均		392,500	無記入	319,900	無記入	無記入	342,000	319,900		050,500	0	21,800	89.6	17392,500	無記入	無記入	
日最大		1,215,000	無記入	420,900	71.5	無記入	542,600	420,900		0690,900	0	無記入	無記入	無記入	1,215,000	12	13
前年度総量		133,589,800	無記入	70,494,000	893.5	228	120,084,000	70,494,000		013,505,400	0	7,059,400	46,091	2,592133,589,800		294	396
前年度比		1.07	無記入	0.99	1.34	0.96	1.04	0.99	—	1.37	—	1.13	0.71	2.33	1.07	1.04	0.86
備考	流入水量 = 高級処理水量 + 沈殿処理水量			晴天日条件 降雨量<0.5 and 簡易処理 量=0 and 前 日降雨量<5の 日 晴天日 日数×晴天日 の水量											放流量 = 流入水量	場内で洗 浄後、場 外処分	場外処分 重量 218,670kg 比重0.639
1 年日数		365															

川俣水みらいセンター(榎屋川南部流域)

処 年	番 号	17	18	19	硝化循環水		20	21	22	苛性ソーダ		24	25	26	塩素		27	28	29	30	31	32	
					平均 返送率	量				循環率	送気				空気量／ 流入水量	(水処理) 使用量							平均 注入率
月		量 m 3	%	m 3	%	m 3		m 3			k g	m g / L	k g	m g / L	k g	m g / L	k g	m g / L	k g	m g / L	k g	m g / L	
18	4	5,569,000	56.1			41,090,000	4.14								72,800	0.71							
18	5	6,270,000	55.4			44,360,000	3.92								84,640	0.76							
18	6	6,337,000	52.6			43,420,000	3.60								105,460	0.87							
18	7	6,683,000	51.6			42,650,000	3.29								115,810	0.84							
18	8	6,052,000	52.9			46,230,000	4.04								119,490	1.19							
18	9	5,893,000	53.6			41,670,000	3.79								114,310	1.09							
18	10	5,767,000	57.3			46,780,000	4.65								93,040	1.00							
18	11	5,371,000	56.6			43,920,000	4.63								76,940	0.89							
18	12	5,908,000	58.6			43,390,000	4.31								70,500	0.75							
19	1	6,000,000	66.1			47,660,000	5.25								71,530	0.92							
19	2	5,266,000	64.6			47,740,000	5.85								71,070	0.94							
19	3	6,244,000	67.4			50,920,000	5.49								75,560	0.86							
年間総量		71,360,000	無記入	0	無記入	539,830,000	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,071,110	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		195,500	57.2	0	無記入	1,479,000	4.32	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	2,935	0.90	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日最大		273,900	無記入	0	無記入	1,965,000	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	7,820	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		68,330,000	56.9	0	無記入	528,500,000	4.40	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,085,630	0.92	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		1.04	無記入	－	無記入	1.02	無記入	－	無記入	0	無記入	無記入	－	無記入	無記入	0.99	無記入	－	無記入	0.99	無記入	－	無記入
備考																							
1 年日数																							

川俣水みらいセンター(寝屋川南部流域)

処 年	番 号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
月	引抜汚泥 量	m ³	余剰汚泥 量	濃縮投入汚泥 量	含水率 %	濃縮汚泥 量	含水率 %	消化投入汚泥 量	含水率 %	消化汚泥 量	含水率 %	脱水投入汚泥 量	含水率 %	脱水ケーキ 量	含水率 %	焼却投入ケーキ 量	含水率 %
単位	m ³	m ³	m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	t	%	t	%
18	4	80,070	106,100	185,500	99.08	39,040	96.39					40,200	96.43	5,399	75.9	5,399	75.9
18	5	84,530	120,000	200,300	99.23	35,900	96.12					37,260	96.18	5,751	77.0	5,751	77.0
18	6	76,050	134,300	207,900	99.34	36,110	96.50					37,240	96.42	5,497	77.4	5,497	77.4
18	7	79,690	136,600	212,500	99.26	34,510	96.34					35,610	96.27	5,127	77.2	5,127	77.2
18	8	76,590	124,700	195,100	99.10	36,590	96.44					38,010	96.45	5,220	76.9	5,220	76.9
18	9	71,060	117,700	181,800	99.20	35,750	96.81					37,920	96.77	4,836	77.5	4,836	77.5
18	10	88,880	134,200	217,800	98.86	37,760	97.12					40,000	97.16	4,839	79.1	4,839	79.1
18	11	83,760	129,200	210,100	99.03	35,580	96.71					37,580	96.78	5,171	78.6	5,171	78.6
18	12	73,350	118,700	188,700	99.23	30,590	95.94					32,380	96.03	5,368	78.1	5,368	78.1
19	1	91,410	137,400	224,500	99.07	31,410	96.30					32,670	96.24	5,363	79.5	5,363	79.5
19	2	95,490	137,800	229,000	99.05	41,260	97.05					45,360	97.19	5,676	79.8	5,676	79.8
19	3	98,130	129,900	224,000	99.12	29,540	95.86					32,030	96.01	5,588	78.4	5,588	78.4
年間総量		999,010	1,526,600	2,477,200	無記入	424,040	無記入	0	無記入	0	無記入	446,250	無記入	63,834	無記入	63,834	無記入
日平均		2,737	4,182	6,787	99.13	1,162	96.49	0	無記入	0	無記入	1,223	96.52	175	77.9	175	77.9
日最大		6,636	7,620	無記入	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	無記入	2,659	無記入	無記入	無記入	0	無記入
前年度総量		945,260	1,684,000	2,598,600		433,650		0	無記入	0	無記入	433,920		64,502		64,502	
前年度比		1.06	0.91	0.95	無記入	0.98	無記入	—	無記入	—	無記入	1.03	無記入	0.99	無記入	0.99	無記入
備考																	
1年日数																	

川俣水みらいセンター(寝屋川南部流域)

処 番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年 月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ 空冷 量 t	溶融スラグ 水冷 量 t	成形レンガ 使用灰 量 t	成形レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 個数	汚泥処分量 生汚泥 量 m ³	汚泥処分量		汚泥処分量 脱水ケーキ 量 t	汚泥処分量 灰 量 t	含水率
	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %								含水率 %	量 t			
18 4			490	37.2											490	37.2
18 5			503	37.4											503	37.4
18 6			497	36.7											497	36.7
18 7			524	37.3											524	37.3
18 8			560	37.0											560	37.0
18 9			435	37.6											435	37.6
18 10			366	37.1											366	37.1
18 11			381	37.0											381	37.0
18 12			319	38.3											319	38.3
19 1			356	37.6											356	37.6
19 2			380	37.5											380	37.5
19 3			359	37.5											359	37.5
年間総量	0	無記入	5,170	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,170	無記入
日平均	0	無記入	14	37.3	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	14	37.3
日最大	0	無記入	46	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	46	無記入
前年度総量	0	無記入	5,310	36.1	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,095	36.1
前年度比	—	無記入	0.97	無記入	—	—	—	—	—	—	—	無記入	—	無記入	1.01	無記入
備考																
1 年日数																

川俣水みらいセンター(寝屋川南部流域)


処 年	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
		高分子凝集剤 (汚泥処理) 使用量		ポリ塩化Alミ (汚泥処理) 使用量		塩化第二鉄 (汚泥処理) 使用量		消石灰 (汚泥処理) 使用量		苛性ソーダ (汚泥処理) 使用量		消臭剤 (汚泥処理) 使用量		灯油 (炉用) 使用量	重油 (炉用) 使用量	重油 (その他) 使用量	コークス (炉用) 使用量
月	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	k l	k l	k g
18	4	10.46	0.29	38.92	2.7					24.22					100.88	31.37	
18	5	11.44	0.32	39.06	2.7					24.41					116.02	29.38	
18	6	11.57	0.35	41.06	3.1					19.03					128.46	37.03	
18	7	12.22	0.37	40.46	3.0					17.29					141.58	58.04	
18	8	11.77	0.35	41.49	3.1					19.55					122.33	10.04	
18	9	10.61	0.35	40.08	3.3					17.43					107.53	20.50	
18	10	12.01	0.42	44.96	4.0					16.67					143.90	19.18	
18	11	11.88	0.39	45.21	3.7					22.12					131.30	13.63	
18	12	10.31	0.32	40.81	3.2					16.35					99.12	14.23	
19	1	10.91	0.35	44.78	3.6					19.12					116.60	5.22	
19	2	11.54	0.36	50.65	4.0					21.11					154.67	9.43	
19	3	12.34	0.39	47.93	3.7					21.66					121.47	16.22	
年間総量		137.06	無記入	515.42	無記入	0	無記入	0	無記入	238.95	無記入	0	無記入	0	1,483.86	264.27	0
日平均		0.38	0.35	1.412	3.3	0	無記入	0	無記入	0.65	無記入	0	無記入	0	4.07	0.72	0
日最大		0.72	無記入	2.78	無記入	0	無記入	0	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	9.54	無記入	0
前年度総量		166.03	0.42	572.57	3.7	0	無記入	0	無記入	266.96	無記入	0	無記入	0	1,477.67	206.88	0
前年度比		0.83	無記入	0.90	無記入	－	無記入	－	無記入	0.90	無記入	－	無記入	－	1	1.28	－
備考										苛性ソーダは 焼却排ガス・ 脱臭用を使用						エンジンボン プ・自家発電	
1年日数																	

川俣水みらいセンター(寝屋川南部流域)


処 年	番 号	81 電力 使用量	82 自家発電 量	83 消化ガス 発電 量	84 停電回数	85 停電時間	86 上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m3
18	4	3,040,000	0		0	0	1,927
18	5	3,299,000	0		0	0	1,898
18	6	3,415,000	0		0	0	3,516
18	7	3,424,000	0		0	0	2,683
18	8	3,462,000	0		0	0	3,726
18	9	3,251,000	0		0	0	3,212
18	10	3,290,000	0		0	0	3,871
18	11	3,146,000	0		0	0	1,936
18	12	3,176,000	0		0	0	2,376
19	1	3,216,000	0		0	0	2,135
19	2	3,119,000	0		0	0	2,205
19	3	3,290,000	0		0	0	1,887
年間総量		39,129,000	0	0	0	0	31,372
日平均		107,200	0.00	0	無記入	無記入	86
日最大		6,110	無記入	0	無記入	無記入	無記入
前年度総量		40,154,000	0	0	1	49	29,170
前年度比		0.97	－	－	0.00	0.00	1.08
備考		日最大の欄は年間最大デマンド					
1年日数							

今池水みらいセンター


1. 処理水量の推移

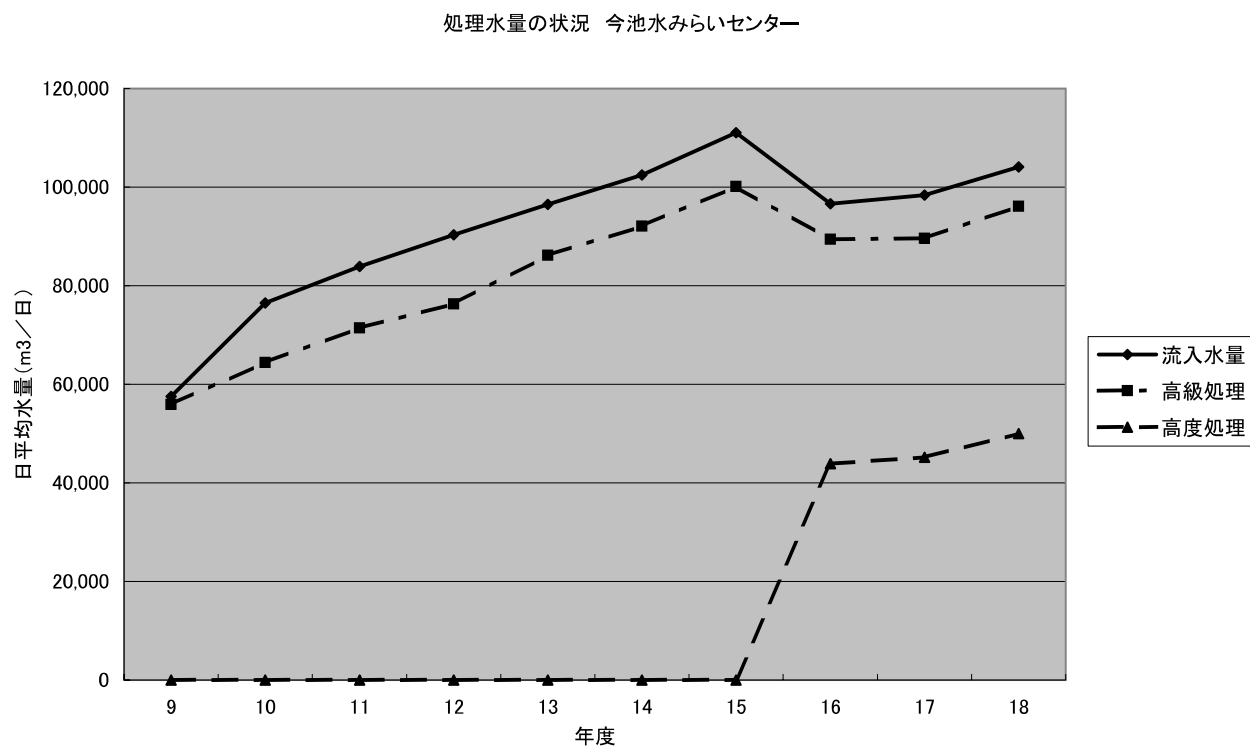


2. 処理水質の状況

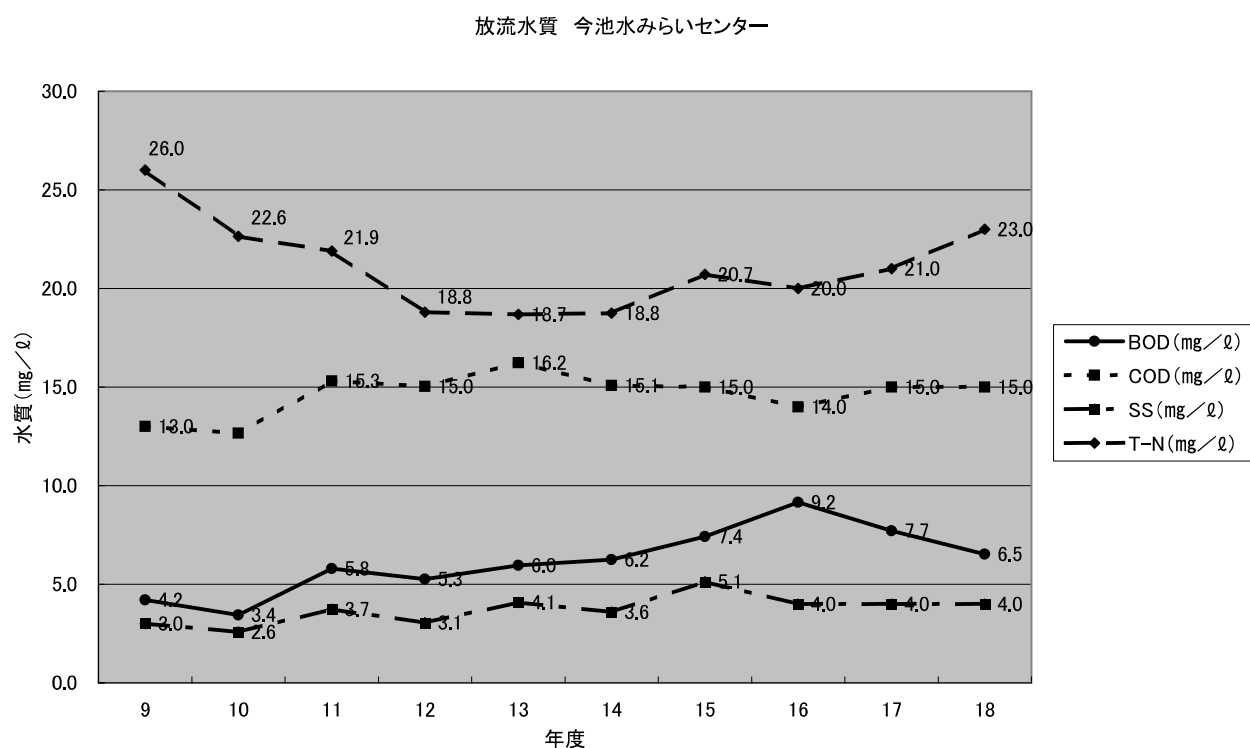


3. 汚泥処理の状況

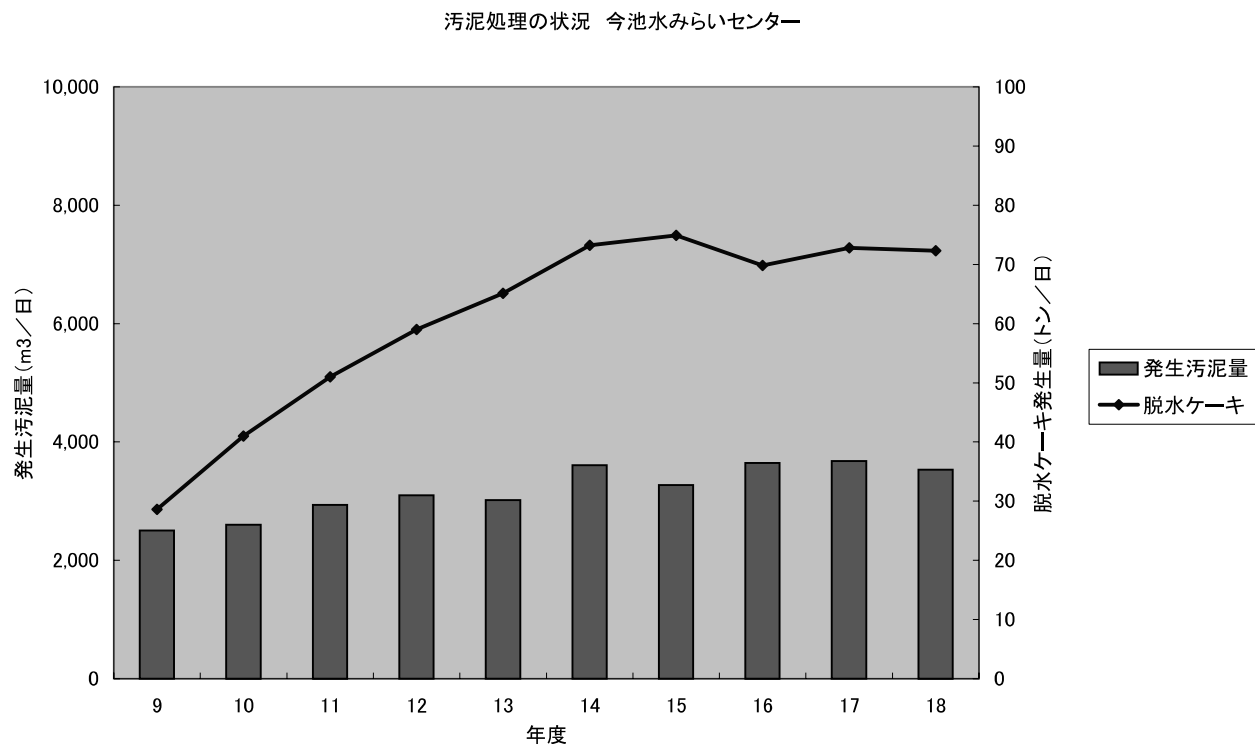


4. 焼却灰処分の状況

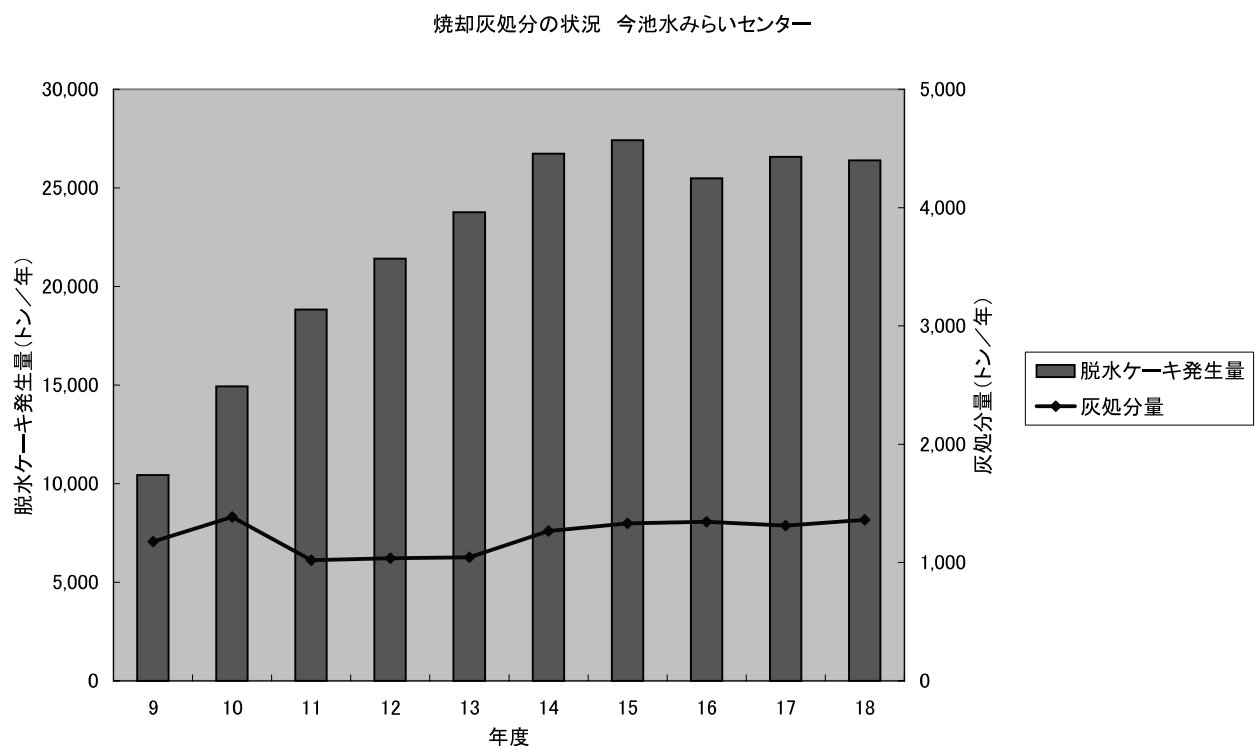


5. 処理水再利用の状況

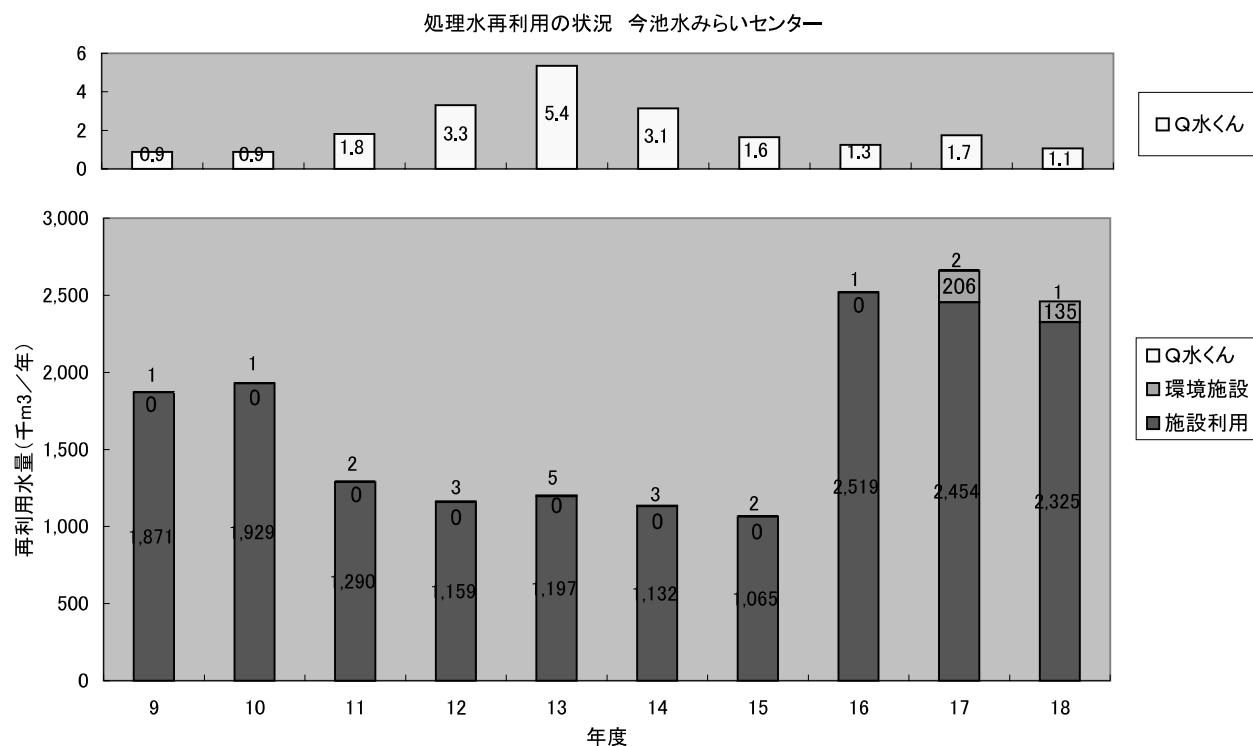

6. 電力使用量の状況

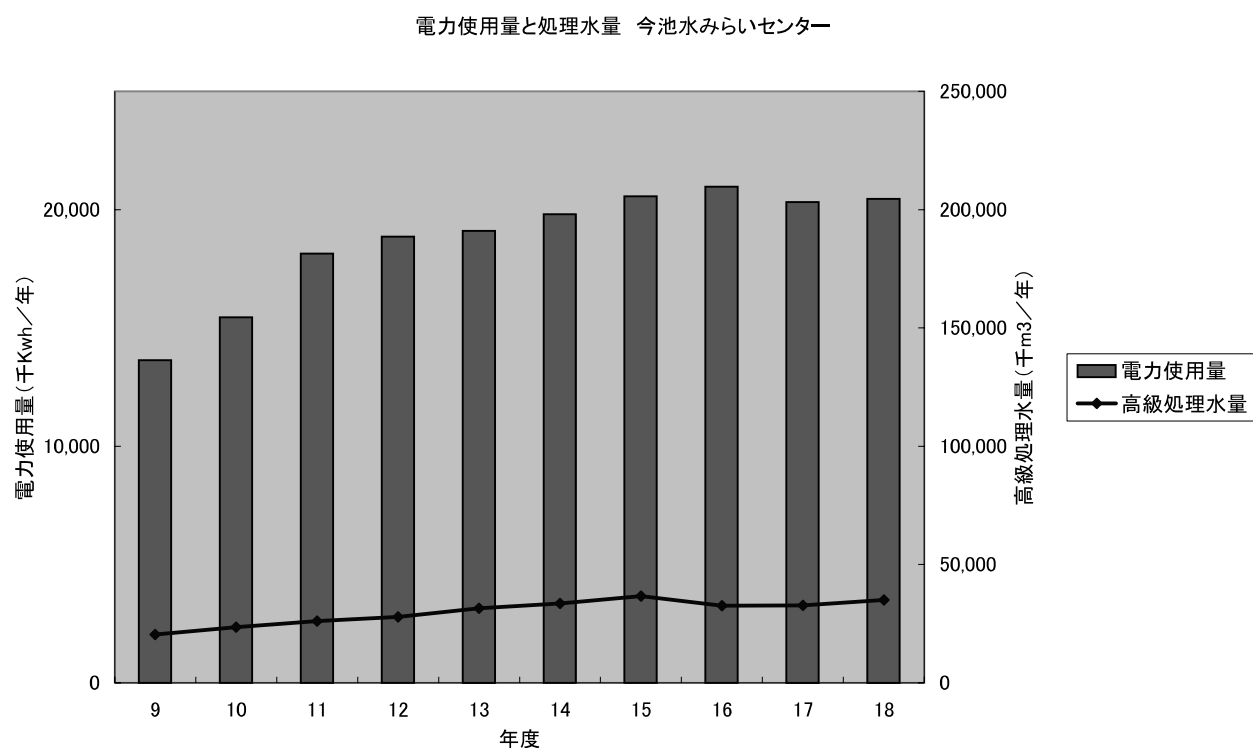

7. 処理単価の推移

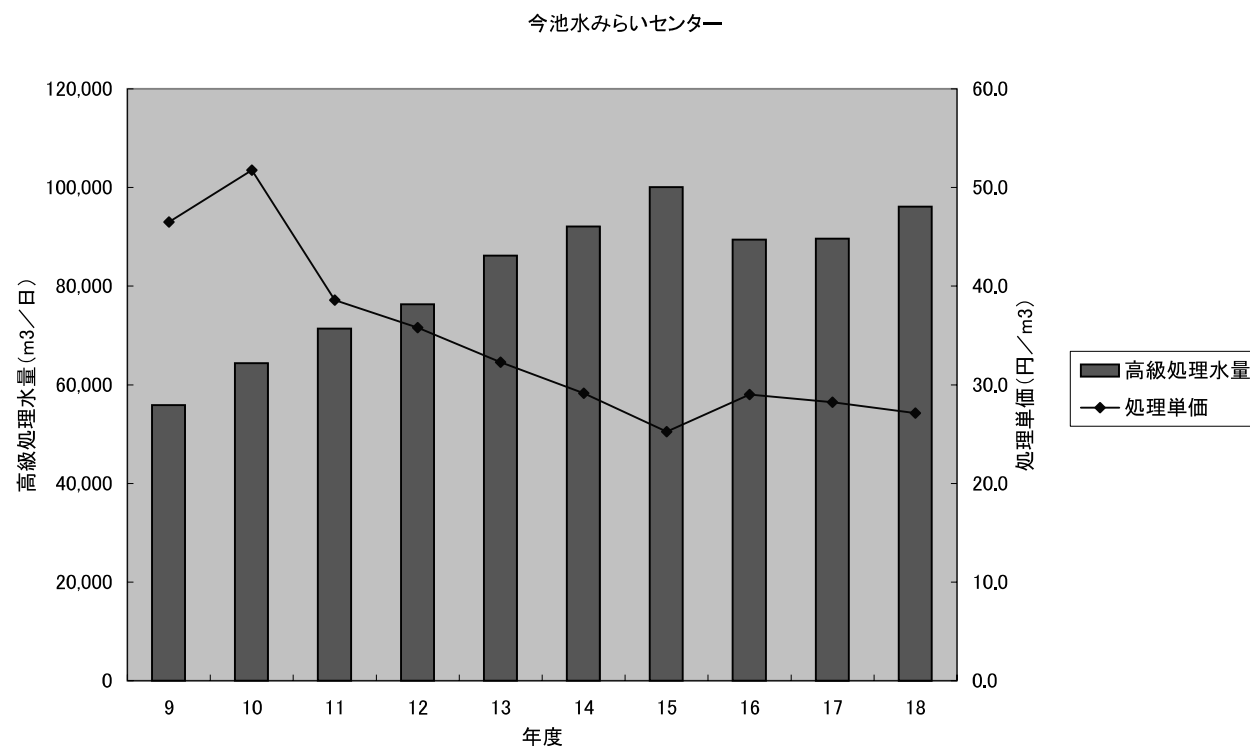

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)

処 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	流入水量		晴天日	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量	再処理水量	再処理水量	放流量	沈砂発生量	しき発生量
	返流水 等含む	返流水等	流入水量													
単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4 3,120,600	248,100	1,487,000	101.0	15	2,872,500	1,357,300	1,482,800	0	81,514	186,259	11,000	8	2,872,500	2.2	8.1
18	5 3,278,800	270,600	1,594,000	108.5	16	3,008,200	1,447,000	1,576,600	0	105,400	188,112	10,220	12	3,008,200	4.3	10.5
18	6 3,429,100	261,500	1,631,400	172.5	16	3,147,300	1,487,200	1,703,500	20,300	275,400	190,483	11,430	88	3,167,600	4.3	4.2
18	7 3,779,900	256,800	1,784,300	245.0	17	3,467,600	1,641,600	1,891,300	55,500	445,470	198,562	11,970	57	3,523,100	4.3	9.8
18	8 3,086,000	258,700	3,086,000	5.5	31	2,827,300	2,827,300	1,442,600	0	0	212,092	12,400	282	2,827,300	2.2	3.7
18	9 3,179,000	249,700	1,985,900	90.5	20	2,928,200	1,815,800	1,528,400	1,100	70,257	203,482	12,000	157	2,929,300	0.0	4.2
18	10 3,125,200	217,800	2,048,900	57.0	21	2,907,400	1,897,500	1,517,200	0	44,300	161,211	12,200	88	2,907,400	1.5	5.3
18	11 3,043,700	268,900	1,874,000	81.5	19	2,774,800	1,703,800	1,407,900	0	59,200	214,178	10,780	117	2,774,800	0.0	6.3
18	12 3,273,600	212,800	2,033,900	89.5	20	3,053,700	1,884,200	1,592,600	7,100	102,700	200,888	11,022	70	3,060,800	2.1	10.1
19	1 2,998,200	226,100	2,592,800	15.5	27	2,772,100	2,394,100	1,401,400	0	0	195,848	9,480	55	2,772,100	4.3	17.9
19	2 2,696,700	175,000	1,708,700	36.5	18	2,521,700	1,594,600	1,290,500	0	10,900	172,918	9,960	74	2,521,700	4.2	12.4
19	3 2,988,400	191,200	2,001,000	34.5	21	2,797,200	1,866,900	1,416,400	0	15,500	201,177	12,230	63	2,797,200	6.6	14.8
年間総量	37,999,200	2,837,200	23,827,900	1,037.5	241	35,078,000	21,917,300	18,251,200	84,000	1,210,641	2,325,210	134,692	1,071	35,162,000	36.0	107.3
日平均	104,100	7,800	98,800	—	—	96,100	90,900	50,000	—	3,317	6,370	369	3	96,300	0.1	0.3
日最大	237,500	—	113,600	74.5	—	214,600	107,300	126,100	30,400	167,800	7,369	960	34	228,700	2.3	4.9
前年度総量	35,901,400	3,191,100	21,964,800	954.0	232	32,706,600	19,902,900	16,488,100	3,700	792,906	2,453,956	205,756	1,746	32,710,300	18.3	72.6
前年度比	1.06	0.89	1.08	1.09	1.04	1.07	1.10	1.11	22.70	1.53	0.95	0.65	0.61	1.07	1.97	1.48
備考	1系+2系	#1-#6-#9	晴天日送水量 水量種上げ	3 mm未満晴天日 3～10mm未満当日含み雨天日2日 10～40mm未満当日含み雨天日3日 40mm以上当日含み雨天日4日		1系 m ³	1系 m ³			今井戸系 雨水ポンプ 場排水量		せせらぎ使用量		#6+#9	比重 1.5	比重 0.8
1年日数	365					18,251,200	11,189,900									

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)

処 番 号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
年 月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ (水処理) 使用量 k g	平均 注入率 m g / L		ポリ塩化アミ (水処理) 使用量 k g	平均 注入率 m g / L		次亜塩 (水処理) 使用量 k g		平均 注入率 m g / L		
	量 m ³	平均 返送率 %	量 m ³	循環率 %	量 m ³	空気量／ 流入水量		平均 注入率 m g / L	平均 注入率 m g / L		平均 注入率 m g / L	平均 注入率 m g / L	平均 注入率 m g / L	平均 注入率 m g / L	平均 注入率 m g / L	平均 注入率 m g / L	平均 注入率 m g / L
18	4	863,400	27.7	63.3	16,939,000	5.43	0	—	0	0.0	—	—	5,547	1.9	—	—	
18	5	913,700	27.9	62.2	18,239,000	5.56	0	—	0	0.0	—	—	5,986	2.0	—	—	
18	6	935,500	27.4	55.0	17,362,000	5.09	0	—	0	0.0	—	—	5,939	1.9	—	—	
18	7	1,016,200	27.3	50.3	17,082,000	4.59	0	—	0	0.0	—	—	6,408	1.8	—	—	
18	8	849,900	27.5	68.2	18,397,000	5.96	0	—	0	0.0	—	—	5,375	1.9	—	—	
18	9	882,100	27.8	61.6	17,831,000	5.61	0	—	0	0.0	—	—	5,672	1.9	—	—	
18	10	876,500	28.0	66.5	18,235,000	5.83	0	—	0	0.0	—	—	5,723	2.0	—	—	
18	11	862,600	28.3	68.3	17,230,000	5.66	0	—	0	0.0	—	—	5,593	2.0	—	—	
18	12	931,400	28.5	66.3	18,213,000	5.58	0	—	0	0.0	—	—	5,826	1.9	—	—	
19	1	835,100	27.9	68.5	17,296,000	5.77	0	—	558	0.4	—	—	5,273	1.9	—	—	
19	2	744,900	27.6	67.4	16,382,000	6.07	0	—	31	0.0	—	—	4,760	1.9	—	—	
19	3	823,000	27.5	67.3	17,655,000	5.91	0	—	326	0.2	—	—	5,100	1.8	—	—	
年間総量	10,534,300	—	12,788,700	—	210,861,000	—	0	—	915	—	—	—	67,202	—	—	—	
日平均	28,861	27.8	35,038	63.3	577,701	5.56	0	—	3	0.1	—	—	184.0	1.9	—	—	
日最大	53,621	29.1	42,111	74.4	618,161	6.62	0	—	140	—	—	—	292.6	2.3	—	—	
前年度総量	10,281,700	—	12,507,000	—	203,651,000	—	0	—	0	—	—	—	62,975.0	—	—	—	
前年度比	1.02	0.97	1.02	0.95	1.04	0.98	—	—	—	—	—	—	1.07	1.00	—	—	
備考	1系 m ³	1系 %	2系のみ		1系 m ³	1系 倍	20%溶液		比重	1.20 10.2%							
	4,403,300	24.9	返送除く		4.11	2系 m ³											2系 倍
	2系 m ³	2系 %	30.3		6.83												
1年日数																	

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥 量 m ³	濃縮汚泥 含水率 %	濃縮汚泥 量 m ³	濃縮汚泥 含水率 %	消化投入汚泥 量 m ³	消化投入汚泥 含水率 %	消化汚泥 量 m ³	消化汚泥 含水率 %	脱水投入汚泥 量 m ³	脱水投入汚泥 含水率 %	脱水ケーキ 量 t	脱水ケーキ 含水率 %	焼却投入ケーキ 量 t	焼却投入ケーキ 含水率 %
	単位	m ³	m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	t	%	t	%
18	4	54,000	50,750	104,750	98.70	20,510	96.50	4,900	96.80	600	96.70	17,270	96.60	2,303.81	75.20	2,303.81	75.20
18	5	56,170	52,240	108,410	99.10	21,860	96.80	4,590	97.30	380	96.60	18,770	96.80	2,429.00	76.90	2,429.00	76.90
18	6	54,170	57,150	111,320	99.10	22,150	97.10	4,720	97.30	0	—	19,050	97.10	2,190.40	77.00	2,190.40	77.00
18	7	56,300	55,530	111,830	99.00	25,770	97.20	4,720	96.60	0	—	22,620	97.30	2,344.10	76.40	2,344.10	76.40
18	8	56,030	53,950	109,980	99.10	25,040	97.50	3,940	95.90	0	—	22,650	97.50	2,373.10	75.60	2,373.10	75.60
18	9	53,800	55,860	109,660	99.10	28,110	97.60	4,940	96.60	0	—	23,980	97.80	2,333.40	76.80	2,333.40	76.80
18	10	56,170	57,980	114,150	99.00	24,720	97.40	8,960	97.00	0	—	17,200	97.40	1,729.73	75.90	1,154.90	75.90
18	11	54,210	54,590	108,800	99.10	22,220	96.90	4,560	96.60	890	97.30	18,650	97.00	2,266.35	75.90	2,326.20	75.90
18	12	56,230	46,340	102,570	98.90	19,410	96.60	4,810	96.50	150	97.20	16,140	96.70	2,246.82	77.00	2,346.60	77.00
19	1	54,990	50,230	105,220	99.00	20,740	96.50	5,480	96.60	750	96.50	16,480	96.70	2,246.70	76.80	2,246.70	76.80
19	2	49,400	45,780	95,180	99.00	17,650	96.60	5,280	96.40	210	97.10	13,620	96.70	1,806.00	77.80	2,022.00	77.80
19	3	55,140	51,320	106,460	99.00	19,990	96.50	5,190	96.70	560	96.60	15,850	96.40	2,121.00	76.10	2,121.00	76.10
年間総量		656,610	631,720	1,288,330	—	268,170	—	62,090	—	3,540	—	222,280	—	26,390.41	—	26,191.21	—
日平均		1,799	1,731	3,530	99.00	735	97.00	170	96.70	10	96.80	609	97.10	72.30	76.40	71.76	76.50
日最大		2,020	2,095	3,907	99.10	1,287	97.80	715	97.80	101	97.30	1,124	97.80	92.30	77.80	92.30	77.80
前年度総量		651,680	690,030	1,341,710	—	257,340	—	63,570	—	2,730	—	221,070	—	26,568.60	—	26,657.90	—
前年度比		1.01	0.92	0.96	1.00	1.04	1.00	0.98	1.00	1.30	1.00	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.99
備考	1系 2系	m ³ 265,730	1系 328,650	#33+#34		重力183,320 m ³ 加圧 84,850 m ³		重力 6,800 m ³ 加圧 27,480 m ³ し尿 22,090 m ³				消化汚泥 m ³ 0		※ 平成18年度当初より焼却ケーキ量は脱水ケーキ量(計算値)よりも少なくな計上されているため、実際は100t/月多く焼却している様に考えられる。			
		m ³ 390,880	m ³ 303,070														(推定原因はロードセル等の不具合があり調査中です)
1年日数																	

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)

処 番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年 月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ 空冷 量	溶融スラグ 水冷 量	成形レンガ 使用灰 量	成形レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 個数	汚泥処分量		汚泥処分量		灰 量	含水率
	量	含水率	量	含水率							生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率		
単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m ³	%	t	%	t	%
18 4	72.40	—	109.64	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	110	36.7
18 5	87.85	—	129.76	36.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	130	36.9
18 6	79.65	—	114.05	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	114	25.8
18 7	84.60	—	120.18	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	120	29.2
18 8	84.60	—	120.52	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	121	26.0
18 9	79.65	—	112.99	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	113	25.5
18 10	67.47	—	87.49	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	574.83	75.9	87	26.5
18 11	84.60	—	119.61	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	120	23.8
18 12	82.75	—	117.63	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	118	29.0
19 1	83.00	—	117.94	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	118	32.1
19 2	69.85	—	100.08	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	100	25.7
19 3	76.65	—	109.33	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	109	28.6
年間総量	953.07	—	1,359.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	574.83	—	1,360	—
日平均	2.61	—	3.72	28.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.9	3.72	28.9
日最大	12.00	—	17.19	36.9	—	—	—	—	—	—	—	—	43.23	75.9	—	36.9
前年度総量	874.89	—	1,312.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	565.38	—	1,312	—
前年度比	1.09	—	1.04	0.86	—	—	—	—	—	—	—	—	1.02	0.99	1.04	0.86
備考																
1年日数																

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)


処 年	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
月	単位	高分子凝集剤 (汚泥処理) 使用量 t	添加率 %	ポリ塩化アルミ		塩化第二鉄 (汚泥処理) 使用量 t	添加率 %	消石灰 (汚泥処理) 使用量 t		苛性ソーダ (汚泥処理) 使用量 t	添加率 %	消臭剤 (汚泥処理) 使用量 t		灯油 (炉用) 使用量 kL	重油 (炉用) 使用量 kL	重油 (その他) 使用量 kL	コークス (炉用) 使用量 kg
				(汚泥処理) 使用量 t	添加率 %												
18	4	3.483	0.42	—	—	—	—	—	—	43,093	—	—	—	—	15,877	2,432	—
18	5	3.904	0.47	—	—	—	—	—	—	51,201	—	—	—	—	22,674	4,548	—
18	6	3.493	0.43	—	—	—	—	—	—	46,262	—	—	—	—	13,038	11,120	—
18	7	3.858	0.46	—	—	—	—	—	—	52,861	—	—	—	—	11,904	19,660	—
18	8	3.630	0.45	—	—	—	—	—	—	50,052	—	—	—	—	19,905	0,670	—
18	9	3.156	0.40	—	—	—	—	—	—	51,227	—	—	—	—	18,391	5,370	—
18	10	2.633	0.38	—	—	—	—	—	—	28,108	—	—	—	—	15,167	2,055	—
18	11	3.235	0.42	—	—	—	—	—	—	48,194	—	—	—	—	15,836	3,030	—
18	12	3.215	0.41	—	—	—	—	—	—	48,419	—	—	—	—	24,253	4,145	—
19	1	3.564	0.44	—	—	—	—	—	—	45,490	—	—	—	—	26,600	1,720	—
19	2	2.923	0.42	—	—	—	—	—	—	43,240	—	—	—	—	16,188	2,700	—
19	3	3.576	0.44	—	—	—	—	—	—	37,578	—	—	—	—	15,175	2,385	—
年間総量		40,670	—	—	—	—	—	—	—	545,725	—	—	—	—	215,008	59,835	—
日平均		0,111	0.43	—	—	—	—	—	—	1,495	—	—	—	—	0,589	0,164	—
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	1,962	—	—	—	—	2,857	—	—
前年度総量		—	—	—	—	—	—	—	—	485,847	—	—	—	—	311,322	—	—
前年度比		—	—	—	—	—	—	—	—	1,12	—	—	—	—	0,69	—	—
備考	脱水 t																
	34,295 加圧浮上 t																
1年日数																	

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)


処 番号	81	82	83	84	85	86
年 月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
単位	kWh	kWh	N・m ³	回	分	m ³
18 4	1,649,220	1,990	—	1	60	701
18 5	1,708,630	0	—	0	0	668
18 6	1,700,150	1,860	—	1	60	574
18 7	1,809,970	0	—	0	0	715
18 8	1,801,440	2,030	—	1	60	724
18 9	1,731,950	0	—	0	0	661
18 10	1,628,950	0	—	0	0	623
18 11	1,688,830	0	—	0	0	646
18 12	1,760,120	0	—	0	0	824
19 1	1,710,200	3,790	—	1	60	876
19 2	1,546,150	0	—	0	0	807
19 3	1,712,350	1,950	—	1	60	1,105
年間総量	20,447,960	11,620	—	5	300	8,924
日平均	56,022	32	—	—	—	24
日最大	62,860	3,790	—	—	—	50
前年度総量	20,322,840	11,790	—	6	360	9,362
前年度比	1.01	0.99	—	0.83	0.83	0.95
備考	自家発電量 除く 年間最大値*マシ*値					
	2,920 kW					
1 年日数						

大井水みらいセンター


1. 処理水量の推移

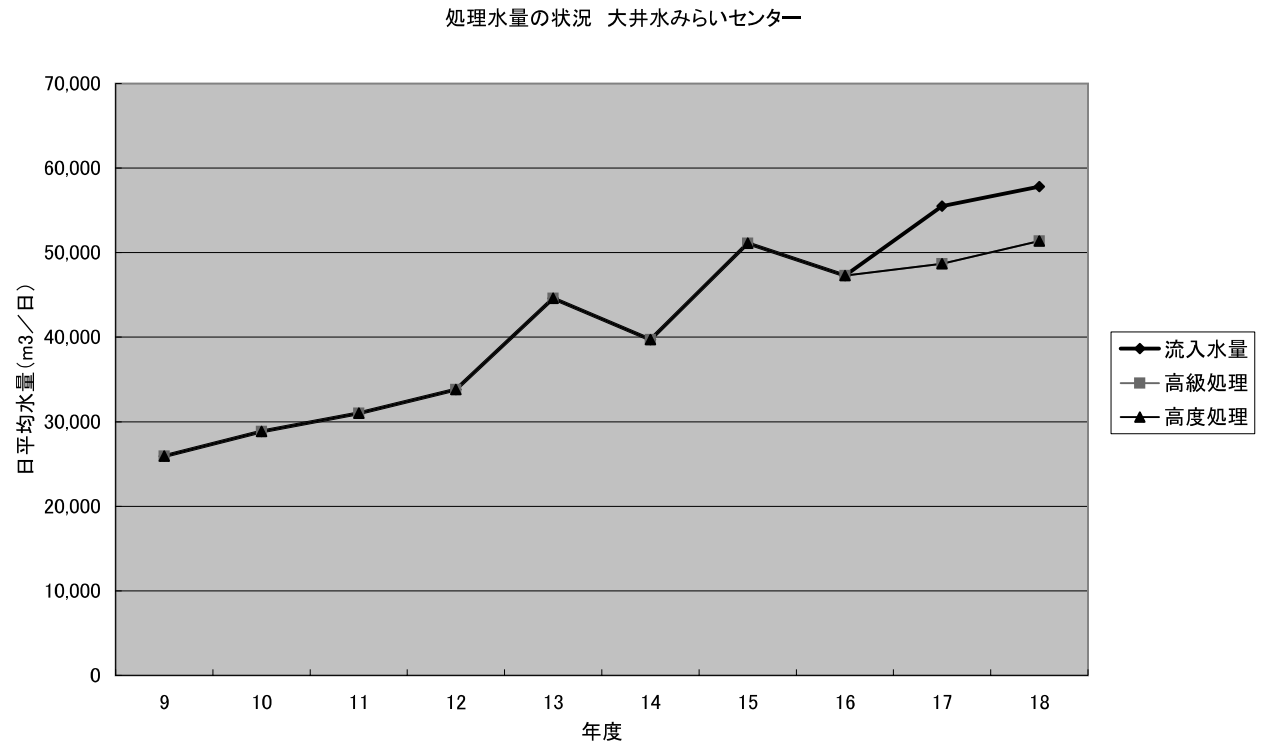


2. 処理水質の状況

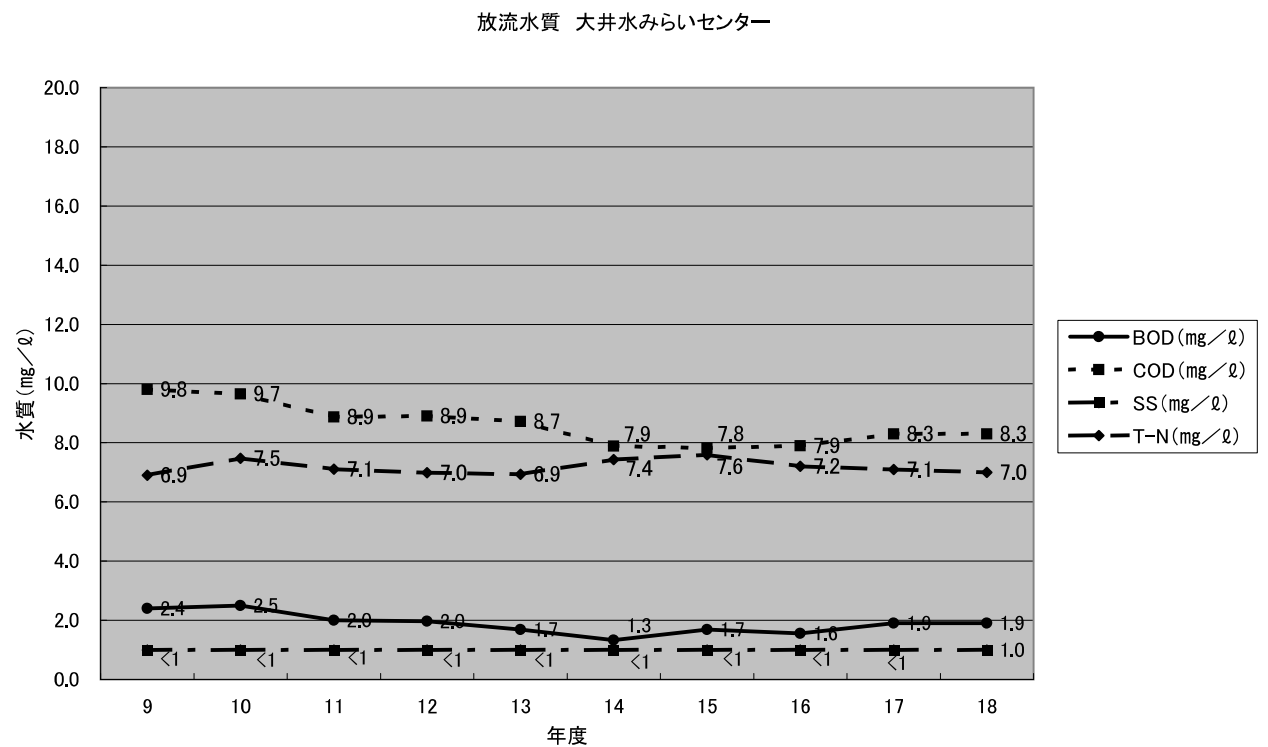


3. 汚泥処理の状況

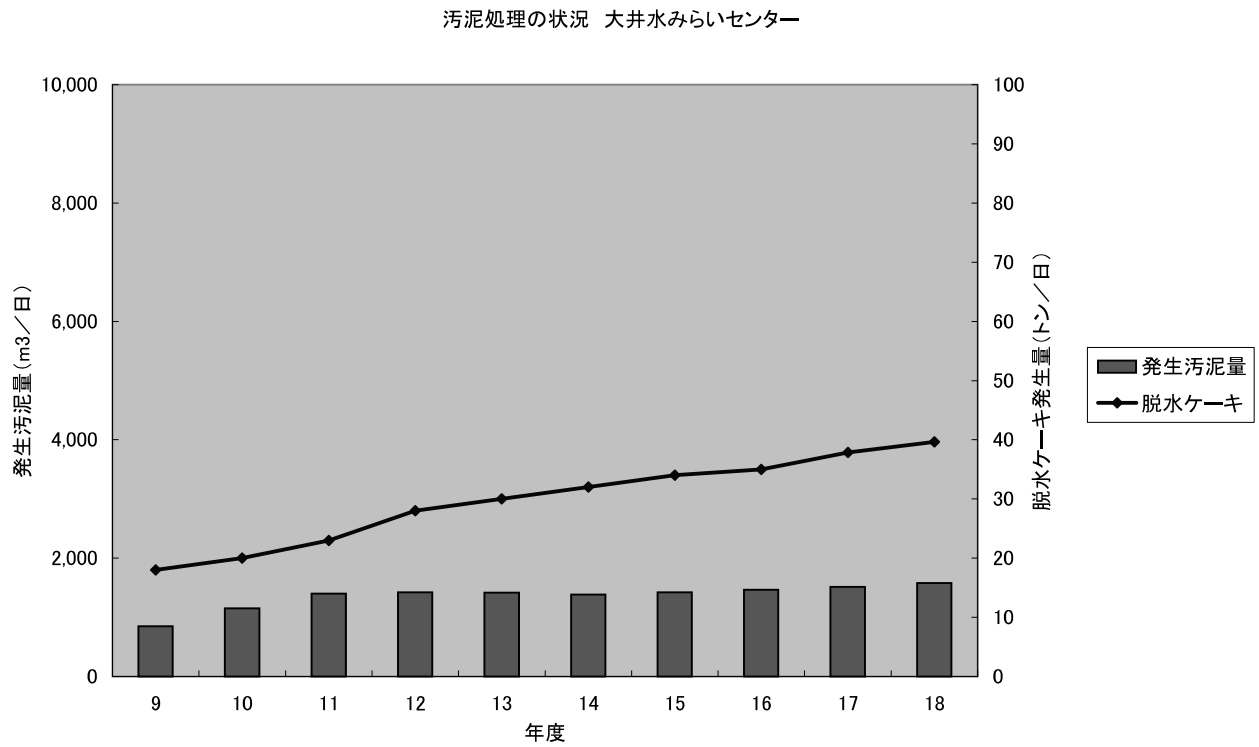


4. 焼却灰処分の状況

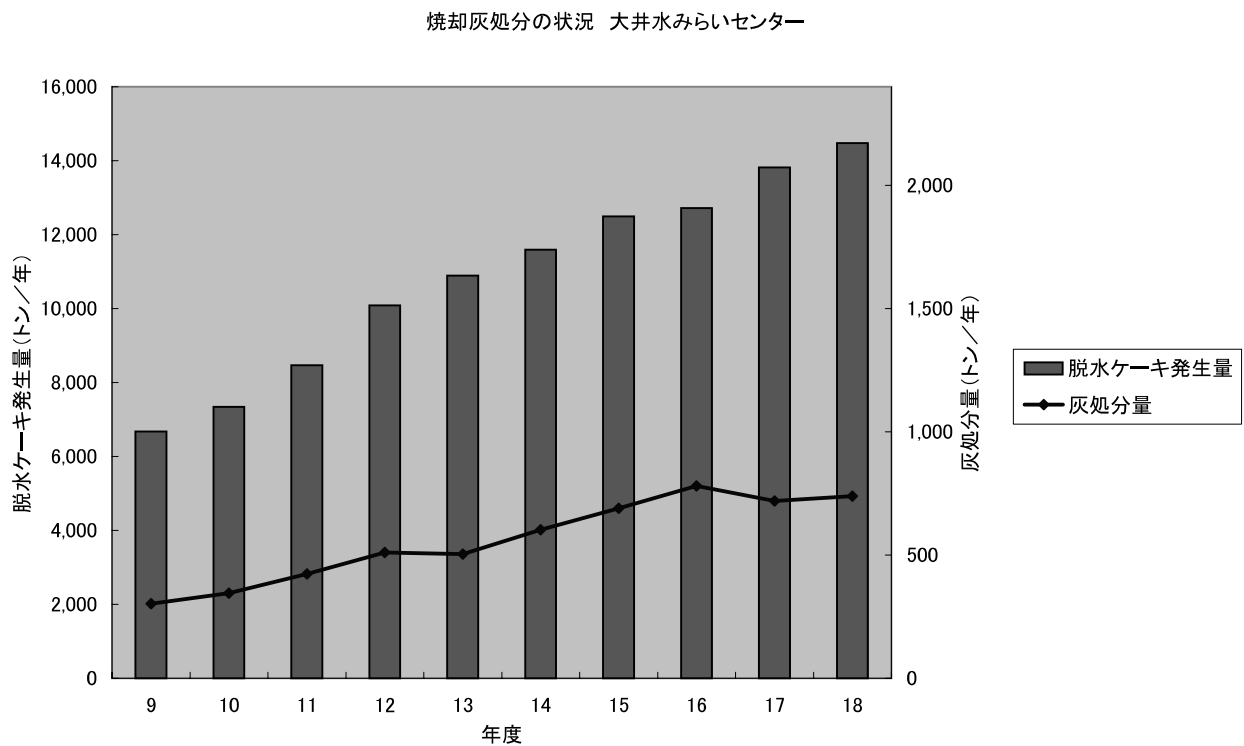


5. 処理水再利用の状況

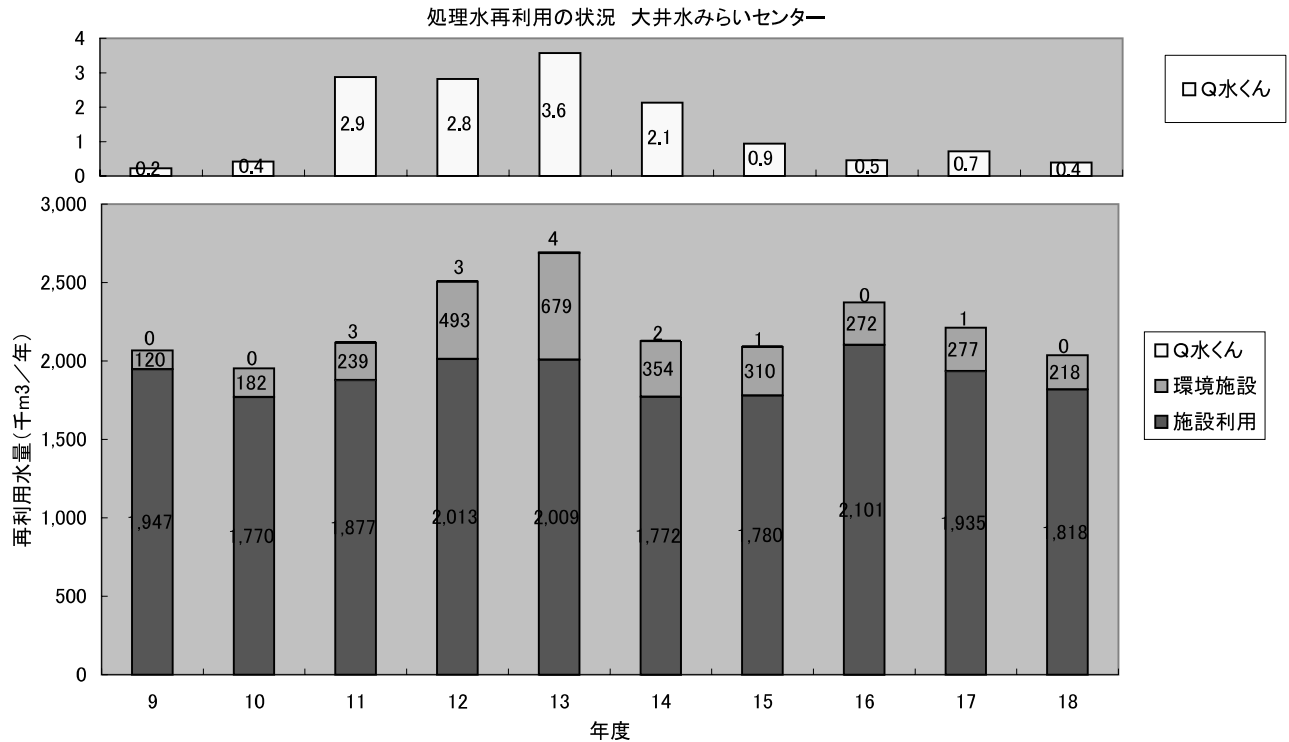

6. 電力使用量の状況

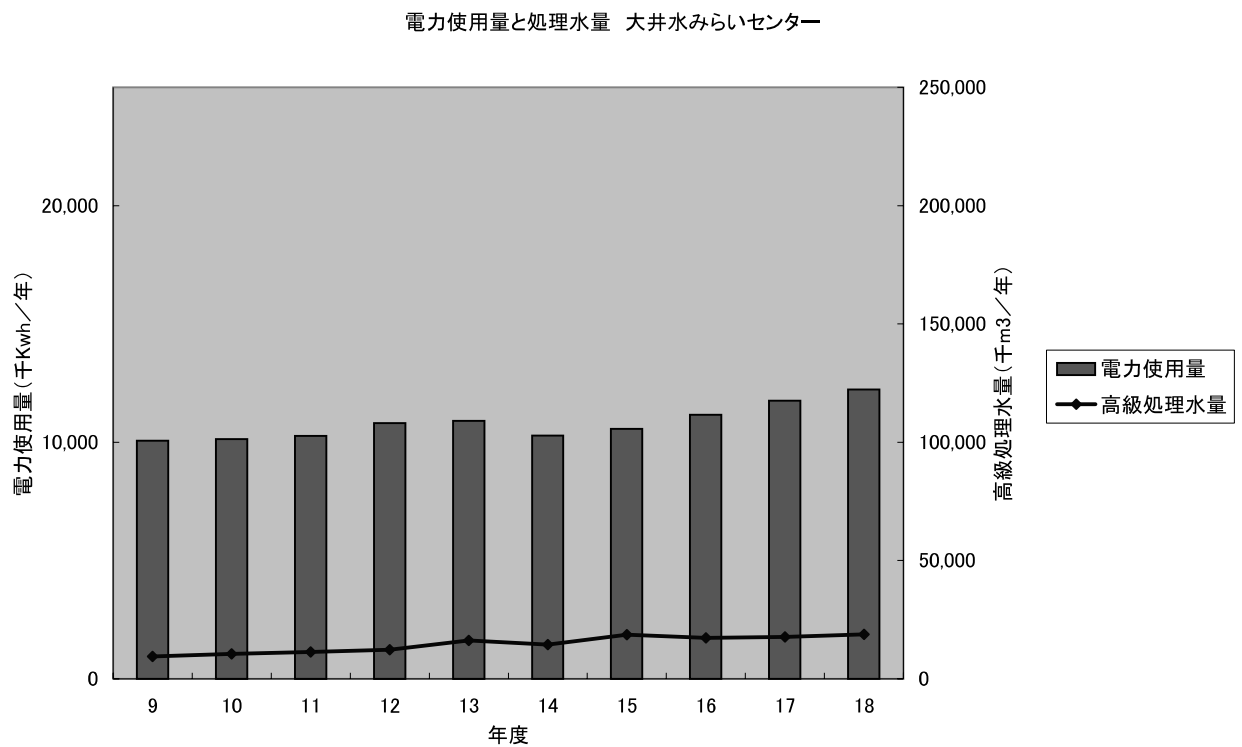

7. 処理単価の推移

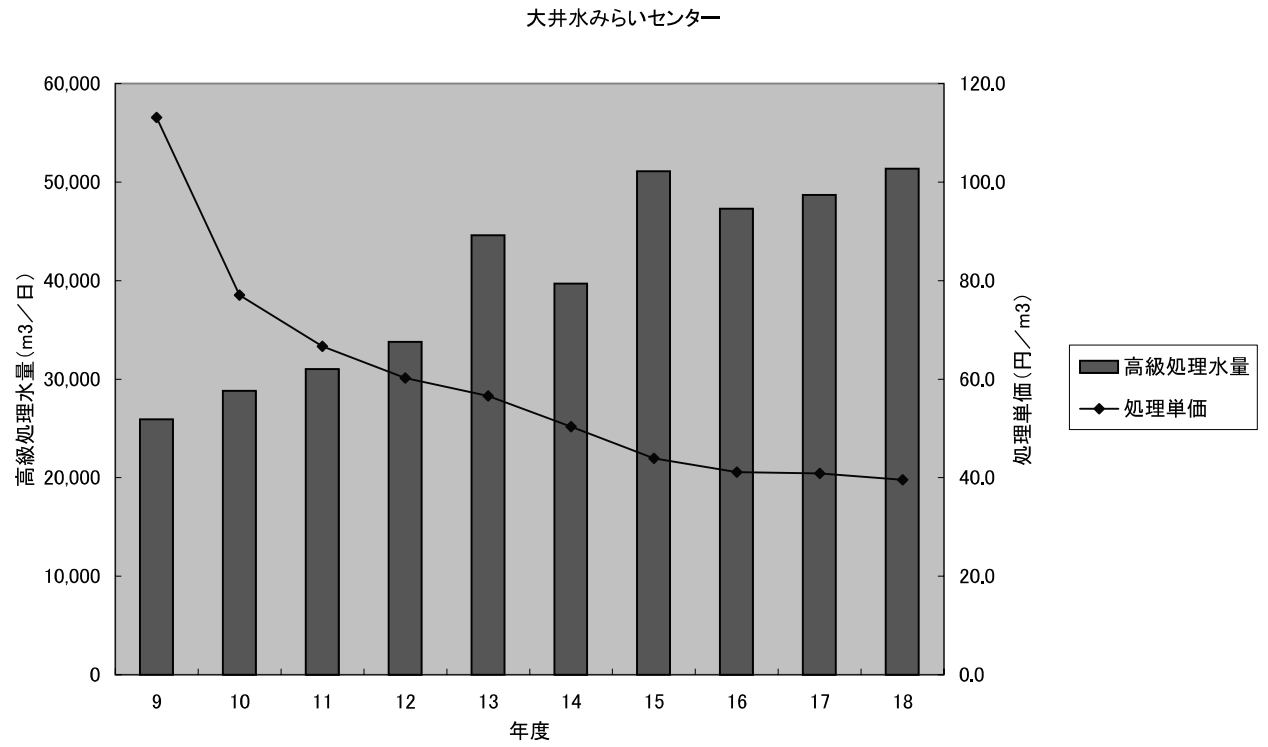

大井水みらいセンター(大和川下流東部流域)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量		晴天日	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量	再処理水量	再処理水量	放流量	沈砂発生量	しき発生量
		返流水 等含む	返流水等	流入水量													
	単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4	1,665,629	193,314	927,988	79.5	19	1,495,500	927,988	1,495,500	0	0	119,758	24,823	0	1,495,500	1.93	0.88
18	5	1,752,350	201,042	1,051,269	100.0	21	1,573,790	1,051,269	1,573,790	0	0	126,791	25,121	7	1,573,790	2.60	0.93
18	6	1,823,374	218,873	1,029,677	187.0	20	1,624,430	1,029,677	1,624,430	0	0	147,135	24,928	37	1,624,430	1.21	0.35
18	7	2,008,275	247,040	924,509	254.0	17	1,780,930	924,509	1,780,930	0	0	174,499	25,603	19	1,780,930	3.23	0.95
18	8	1,763,145	249,830	1,345,653	21.5	27	1,541,570	1,345,653	1,541,570	0	0	170,054	21,947	271	1,541,570	3.88	0.67
18	9	1,765,713	237,038	1,118,226	101.0	22	1,564,010	1,118,226	1,564,010	0	0	163,879	10,790	23	1,564,010	2.24	0.52
18	10	1,771,975	221,747	1,109,098	65.5	22	1,583,100	1,109,098	1,583,100	0	0	148,149	13,659	5	1,583,100	1.50	0.39
18	11	1,690,909	203,974	1,107,310	69.0	22	1,514,030	1,107,310	1,514,030	0	0	135,415	15,257	9	1,514,030	3.25	0.95
18	12	1,850,787	212,497	1,135,024	93.5	22	1,627,750	1,135,024	1,627,750	0	0	180,532	15,696	10	1,627,750	3.01	1.31
19	1	1,722,017	218,615	1,426,638	18.0	29	1,526,670	1,426,638	1,526,670	0	0	154,791	14,137	3	1,526,670	3.03	1.12
19	2	1,573,148	209,605	1,085,465	40.0	22	1,387,230	1,085,465	1,387,230	0	0	152,250	11,462	1	1,387,230	3.89	1.15
19	3	1,713,203	211,661	1,230,538	47.5	25	1,528,820	1,230,538	1,528,820	0	0	144,622	14,977	8	1,528,820	2.71	1.24
年間総量		21,100,525	2,625,236	13,491,395	1076.5	268	18,747,830	13,491,395	18,747,830	0	0	1,817,875	218,400	393	18,747,830	32.48	10.46
日平均		57,810	7,192	50,341	—	—	51,364	50,341	51,364	0	0	4,980	598	1	51,364	—	—
日最大		81,791	9,980	62,928	—	—	74,742	62,928	74,742	0	0	—	—	—	—	—	—
前年度総量		20,253,173	2,628,347	13,611,570	823.5	284	17,758,080	13,611,570	17,758,080	0	0	1,935,314	277,173	716	17,758,080	17.26	16.49
前年度比		1.04	1.00	0.99	1.31	0.94	1.06	0.99	1.06	0	0	0.94	0.79	0.55	1.06	1.88	0.63
備考	流入水量＝				雨天日										放流量計	比重	比重
	高度処理水量				3mm以上当日											1.21	0.85
					10mm以上～												
1年日数		365			40mm未満翌日1日											場内	場内

40mm以上翌日2日

大井水みらいセンター(大和川下流東部流域)

処 番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年 月	返送汚泥		硝化循環水		送気 量	空気量／ 流入水量	苛性ソーダ (水処理) 使用量	平均 注入率	ポリ塩化アルミ (水処理) 使用量	平均 注入率	塩素 (水処理) 使用量	平均 注入率	次亜塩 (水処理) 使用量	平均 注入率	酢酸 (水処理) 使用量	平均 注入率
	量 m ³	返送率 %	量 m ³	循環率 %												
18 4	464,075	27.9	1,662,853	99.8	6,166,540	3.70	0	0	1,797	1.1			3,003	1.9		
18 5	488,489	27.9	1,746,935	99.7	6,608,557	3.77	0	0	2,097	1.2			3,126	1.9		
18 6	508,417	27.9	1,800,250	98.7	6,450,031	3.54	0	0	1,238	0.7			3,249	1.9		
18 7	561,352	28.0	1,960,674	97.6	6,228,251	3.10	0	0	461	0.2			3,487	1.9		
18 8	491,445	27.9	1,758,153	99.7	6,674,866	3.79	0	0	943	0.5			3,283	2.0		
18 9	492,153	27.9	1,758,071	99.6	6,722,013	3.81	0	0	774	0.4			3,452	2.1		
18 10	495,548	28.0	1,770,565	99.9	6,198,727	3.50	0	0	2,057	1.2			3,466	2.1		
18 11	463,990	27.4	1,688,264	99.8	5,932,252	3.51	0	0	2,348	1.4			3,317	2.1		
18 12	515,938	27.9	1,845,105	99.7	6,385,395	3.45	0	0	1,188	0.6			3,435	2.0		
19 1	466,852	27.1	1,720,229	99.9	6,292,551	3.65	0	0	2,487	1.4			3,037	1.9		
19 2	435,566	27.7	1,572,779	100.0	5,984,798	3.80	0	0	2,605	1.7			2,801	1.9		
19 3	478,115	27.9	1,714,016	100.0	6,346,117	3.70	0	0	773	0.5			3,038	1.9		
年間総量	5,861,940	—	20,997,894	—	75,990,098	—	0	—	18,768	—	0	—	38,694	—	0	—
日平均	16,060	27.8	57,528	99.5	208,192	3.60	0	—	51	0.9	0	—	106	1.9	0	—
日最大	22,840	—	74,235	—	245,279	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	—
前年度総量	5,642,864	—	20,124,809	—	82,077,570	—	0	—	16,710	—	0	—	36,910	—	0	—
前年度比	1.04	—	1.04	—	0.93	—	—	—	1.12	—	0	—	1.05	—	0	—
備考													前塩 19,526 k g 後塩 19,168 k g	前塩 0.9mg/ℓ 後塩 1.0mg/ℓ		
1 年日数																

大井水みらいセンター(大和川下流東部流域)

処 番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年 月	引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥 量 m ³	含水率 %	濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
					量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率
単位			m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	t	%	t	%
18 4	21,600	26,179	47,779		8,295	95.9					8,295	95.9	1,208	75.9	1,208	75.9
18 5	22,320	26,320	48,640		8,367	96.0					8,367	96.0	1,112	76.4	1,088	76.4
18 6	21,660	25,944	47,604		8,298	95.9					8,298	95.9	1,159	75.1	1,158	75.1
18 7	22,320	26,226	48,546		8,574	96.1					8,574	96.1	1,239	74.5	1,253	74.5
18 8	22,320	27,589	49,909		8,537	96.2					8,537	96.2	1,134	75.8	1,144	75.8
18 9	21,600	25,850	47,450		8,087	96.3					8,087	96.3	1,116	75.8	1,116	75.8
18 10	22,320	26,218	48,538		8,572	96.1					8,572	96.1	1,172	75.4	1,434	75.4
18 11	21,600	26,085	47,685		8,273	96.1					8,273	96.1	1,196	76.8	1,036	76.8
18 12	22,320	27,730	50,050		8,398	95.7					8,398	95.7	1,358	77.9	956	77.9
19 1	22,320	27,730	50,050		8,854	95.8					8,854	95.8	1,338	76.4	1,360	76.4
19 2	20,040	23,124	43,164		7,761	95.9					7,761	95.9	1,157	76.5	1,509	76.5
19 3	22,320	25,521	47,841		8,539	95.8					8,539	95.8	1,286	75.6	1,298	75.6
年間総量	262,740	314,516	577,256	—	100,555	—	0	—	0	—	100,555	—	14,475	—	14,560	—
日平均	720	862	1,582	—	275	96.0	0		0		275	96.0	40	76.0	40	76.0
日最大	780	987	—	—	387	—	0	—	0	—	387	—	58	—	73	—
前年度総量	262,736	290,128	552,864	—	98,673	—	0	—	0	—	98,673	—	13,819	—	13,587	—
前年度比	1.00	1.08	1.04	—	1.02	—	0	—	0	—	1.02	—	1.05	—	1.07	—
備考															内狭山処理場分 363.00t 内今池処理場分 284.97t	
1年日数																

大井水みらいセンター(大和川下流東部流域)

処 番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年 月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ 空冷 量	溶融スラグ 水冷 量	成形レンガ 使用灰 量	成形レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 個数	汚泥処分量		汚泥処分量 脱水ケーキ 量	汚泥処分量 含水率	汚泥処分量 灰 量	汚泥処分量 含水率
	量	含水率	量	含水率							生汚泥 量	含水率				
単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m ³	%	t	%	t	%
18 4	45.61	—	64.15	28.9									0.00		58	28.9
18 5	47.48	—	66.59	28.7									0.00		63	28.7
18 6	50.76	—	69.92	27.4									0.00		65	27.4
18 7	42.84	—	59.09	27.5									0.00		54	27.5
18 8	50.77	—	69.65	27.1									0.00		63	27.1
18 9	42.09	—	58.38	27.9									0.00		54	27.9
18 10	54.68	—	75.31	27.4									0.00		69	27.4
18 11	45.13	—	63.93	29.4									160.89	76.80	60	29.4
18 12	35.06	—	50.37	30.4									405.55	77.90	48	30.4
19 1	47.40	—	69.61	31.9									0.00		67	31.9
19 2	51.63	—	74.50	30.7									0.00		74	30.7
19 3	43.71	—	63.16	30.8									0.00		64	30.8
年間総量	557.16	—	784.66	—								—	566.44	—	739	—
日平均	1.53	—	2.15	29.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.55	—	2	29.0
日最大	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—
前年度総量	555.92	—	779.20	—								—	817.04	—	719	—
前年度比	1.00	—	1.01	—								—	—	—	1.03	—
備考													狭山処理場へ 406.81t 今池処理場へ 159.63t			
1 年日数																

大井水みらいセンター(大和川下流東部流域)


[illegible]

大井水みらいセンター(大和川下流東部流域)


処 番号	81	82	83	84	85	86
年 月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kwh	kwh	回	分	m ³
18 4	956,390	1,300		1	60	389
18 5	1,001,655	0		0	0	408
18 6	1,035,896	1,400		1	60	514
18 7	1,123,303	0		0	0	376
18 8	1,068,410	1,400		1	60	440
18 9	1,036,349	0		0	0	384
18 10	1,028,558	1,400		1	60	378
18 11	969,044	0		0	0	313
18 12	1,018,258	1,500		1	60	343
19 1	1,027,750	0		0	0	317
19 2	954,878	1,400		2	220	286
19 3	1,004,806	0		0	0	334
年間総量	12,225,297	8,400	0	7	520	4,482
日平均	33,494	—	0	—	—	12
日最大	42,574	—	—	—	—	123
前年度総量	11,757,380	7,700	0	10	563	4,740
前年度比	1.04	1.09	0	0.70	0.92	0.95
備考						
1 年日数						

狭山水みらいセンター


1. 処理水量の推移

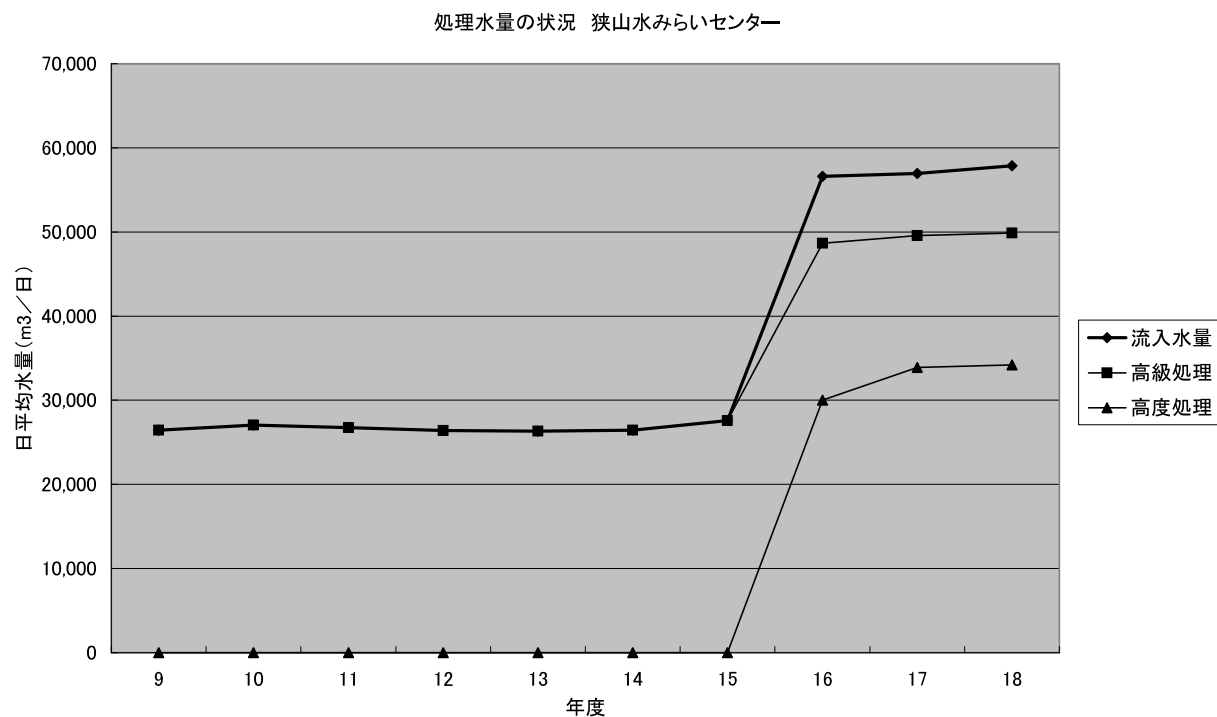


2. 処理水質の状況

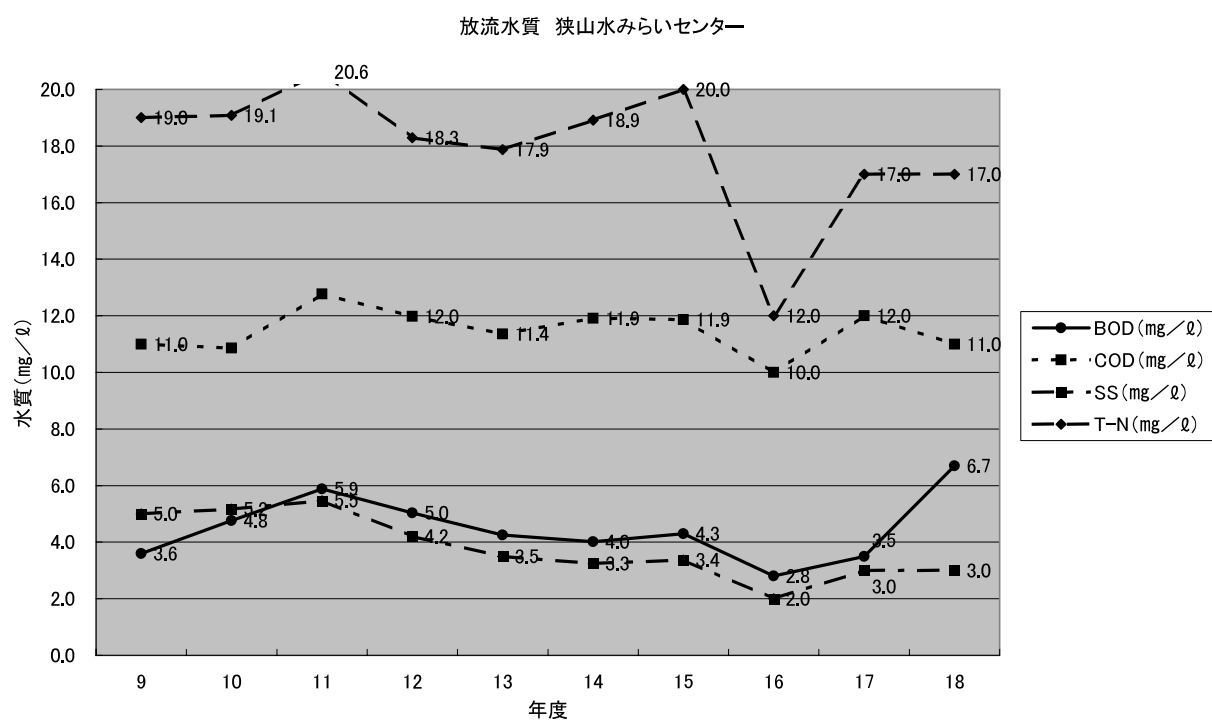


3. 汚泥処理の状況

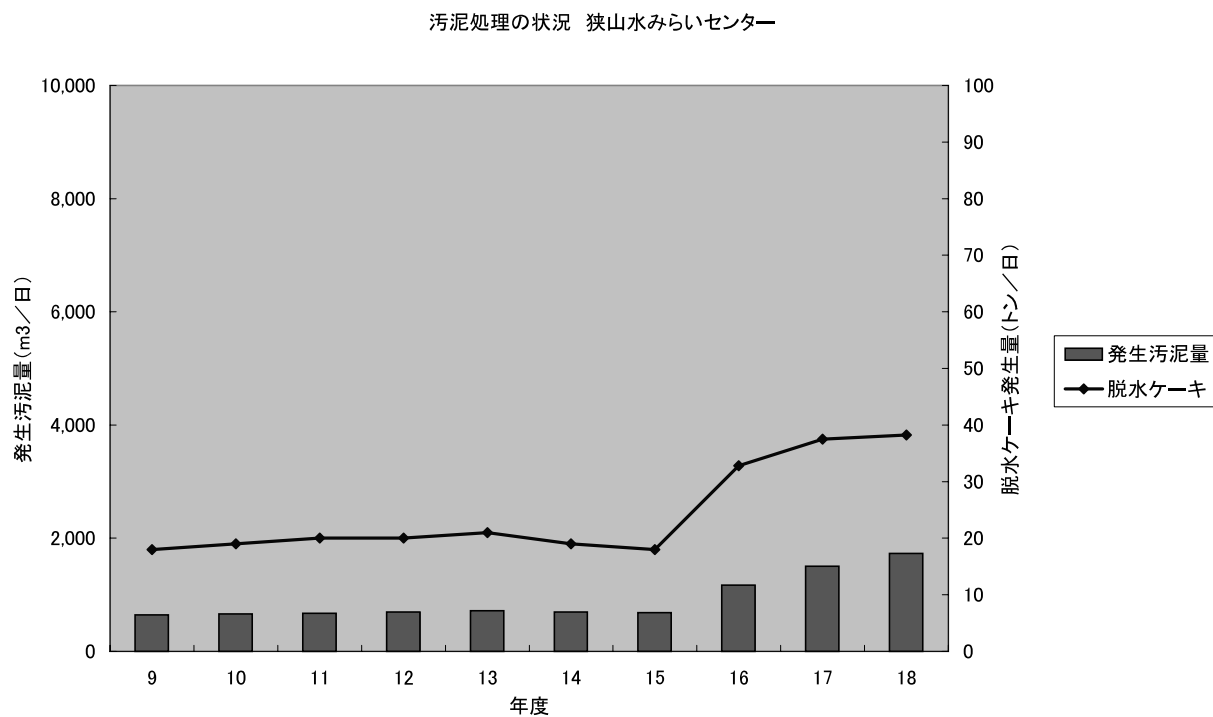


4. 焼却灰処分の状況

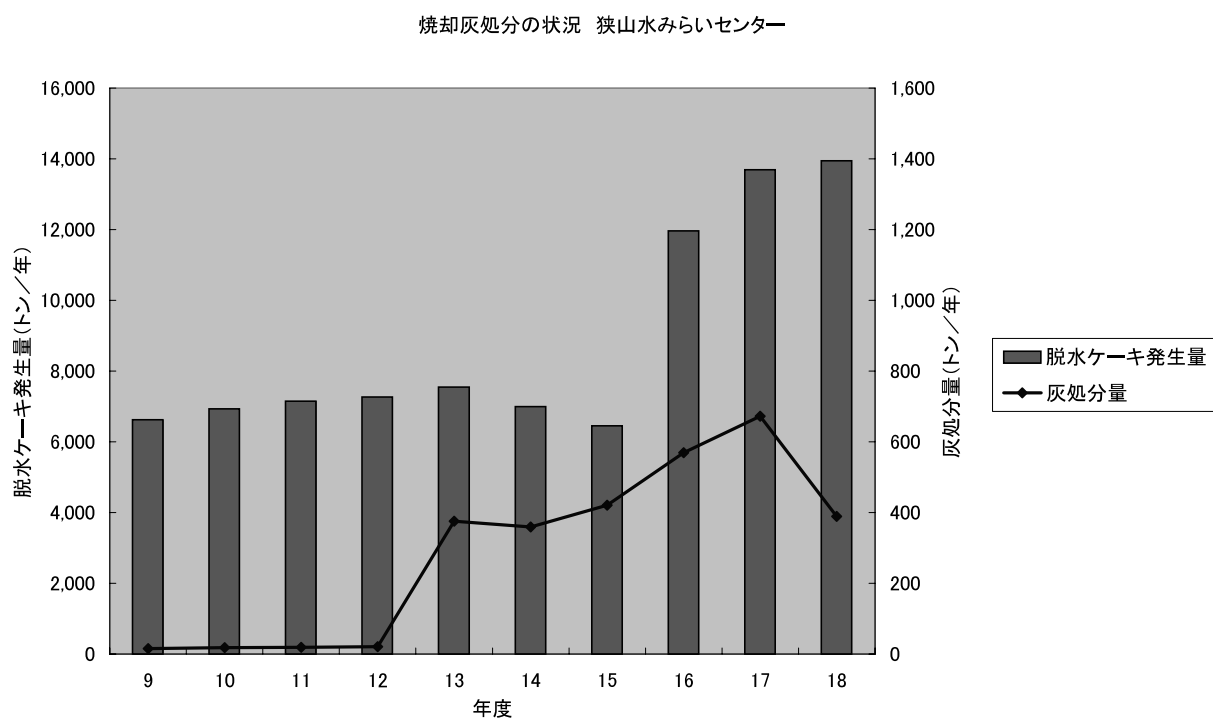


5. 処理水再利用の状況

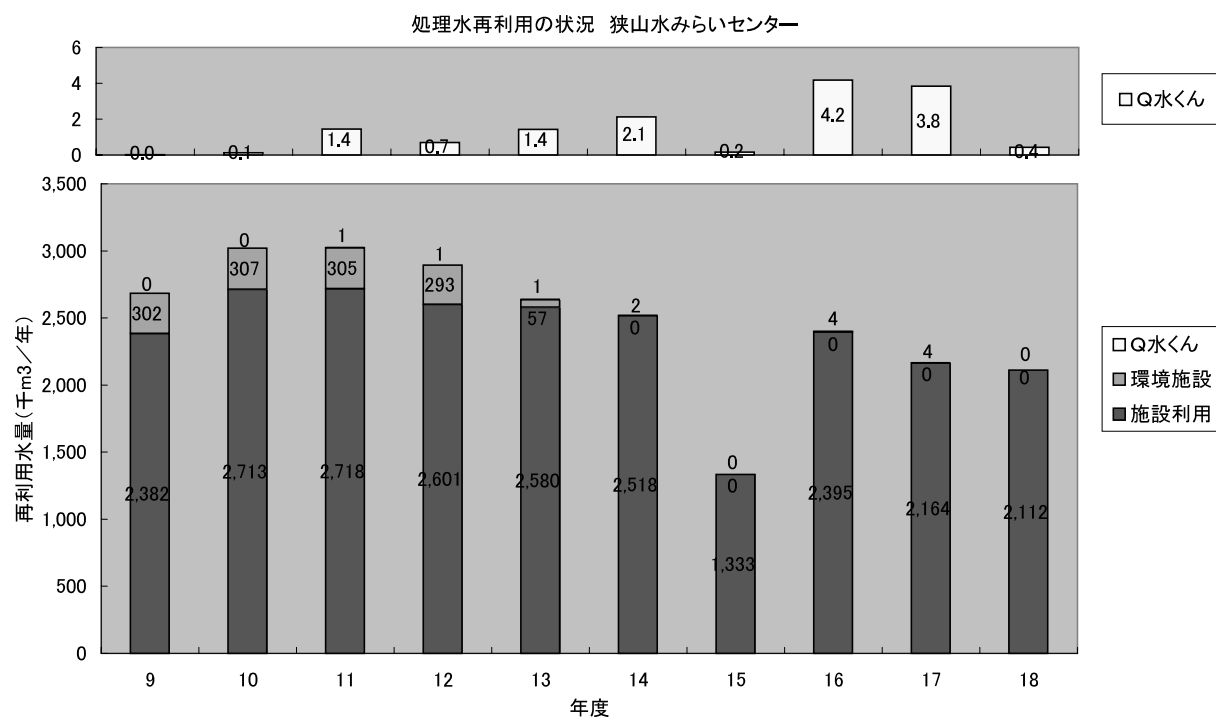

6. 電力使用量の状況

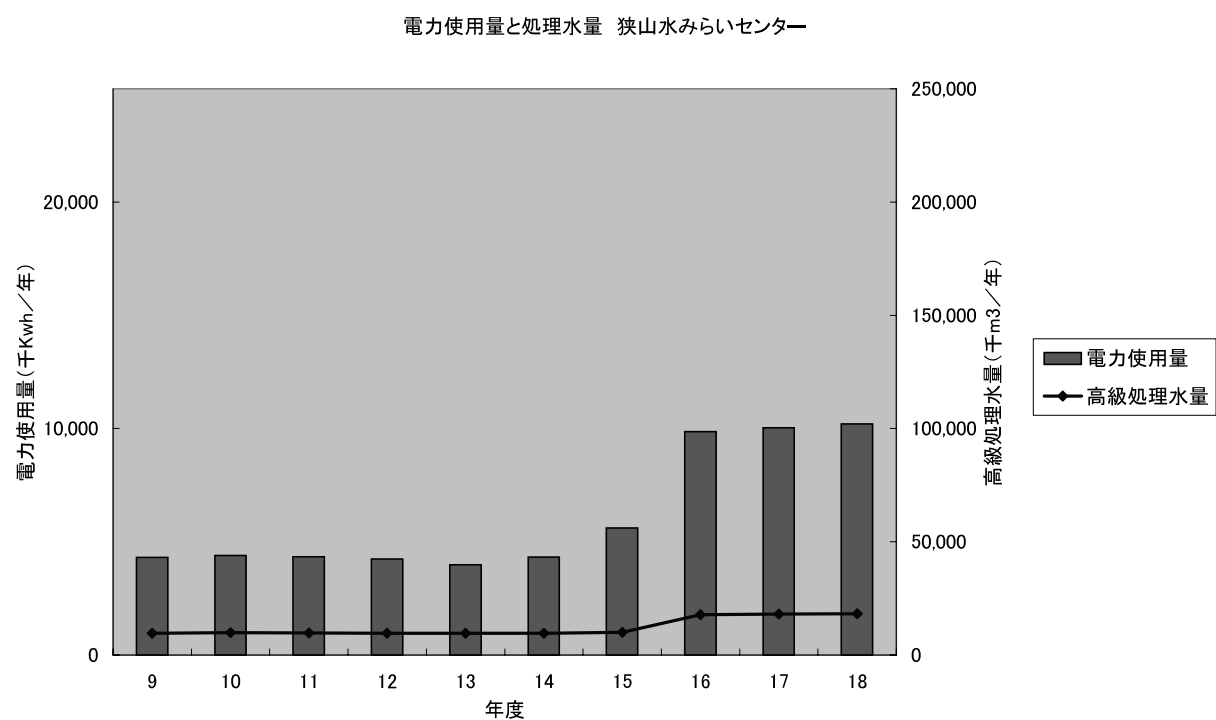

7. 処理単価の推移

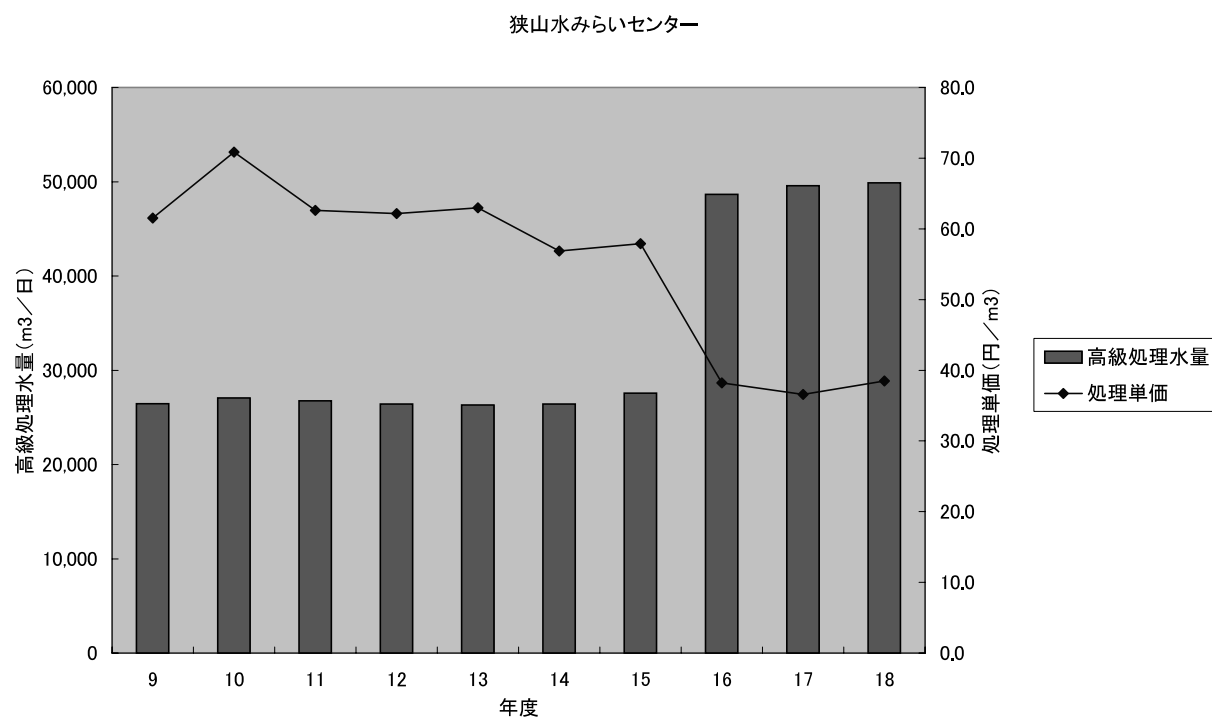

狭山水みらいセンサー（大和川下流南部流域）

処 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月	流入水量 返流水 等含む	m ³	m ³	晴天日 流入水量	降雨量 mm	日	高級処理 水量 m ³	晴天日 高級処理 水量 m ³	高度処理 水量 m ³	沈殿処理 水量 m ³	雨水排水量 m ³	施設利用 m ³	再処理水量 環境施設 m ³	再処理水量 Q水くん m ³	放流量 m ³	沈砂発生量 m ³	しき発生量 m ³
18	4	1,744,200	212,820	876,180	99.0	18	1,524,530	876,180	1,080,620	6,850	—	172,700	—	38	1,531,380	0.75	9.61
18	5	1,777,660	206,280	1,118,720	66.5	23	1,562,850	1,118,720	1,106,040	8,530	—	166,700	—	24	1,571,380	0.67	9.47
18	6	1,824,600	209,410	923,480	159.5	19	1,575,700	923,480	1,094,080	39,490	—	171,500	—	43	1,615,190	0.79	6.98
18	7	2,080,840	220,200	903,870	215.0	17	1,753,640	903,870	1,199,470	107,000	—	180,500	—	88	1,860,640	1.46	5.59
18	8	1,744,200	226,580	1,468,940	8.0	30	1,517,620	1,468,940	1,003,560	0	—	185,700	—	122	1,517,620	0.87	5.07
18	9	1,803,140	214,300	988,690	108.0	20	1,511,660	988,690	931,080	77,180	—	177,800	—	26	1,588,840	0.71	5.97
18	10	1,781,730	234,460	1,328,070	43.5	27	1,523,970	1,328,070	975,560	23,300	—	187,700	—	5	1,547,270	0.50	6.06
18	11	1,705,250	220,330	1,264,590	56.5	26	1,478,680	1,264,590	1,033,210	6,240	—	175,200	—	2	1,484,920	0.21	6.63
18	12	1,836,790	226,190	1,150,120	96.0	23	1,586,040	1,150,120	1,103,080	24,560	—	183,700	—	0	1,610,600	1.12	8.13
19	1	1,677,060	223,450	1,400,980	14.5	30	1,453,610	1,400,980	1,024,790	0	—	173,600	—	0	1,453,610	0.71	8.99
19	2	1,495,700	191,470	1,012,180	43.0	22	1,304,230	1,012,180	926,700	0	—	151,400	—	16	1,304,230	0.46	8.12
19	3	1,649,060	230,560	1,223,770	39.0	27	1,418,500	1,223,770	1,011,900	0	—	185,500	—	59	1,418,500	0.83	7.50
年間総量	21,120,230	2,616,050	13,659,590	948.5	282	18,211,030	13,659,590	12,490,090	293,150	—	—	2,112,000	—	423	18,504,180	9.08	88.12
日平均	57,860	7,170	48,440	—	—	—	49,890	48,440	34,220	800	—	5,786	—	1	50,700	—	—
日最大	—	—	67,880	—	—	—	67,890	67,880	43,430	38,290	—	—	—	—	106,180	—	—
前年度総量	20,792,370	—	13,464,360	876.5	278	18,094,010	13,464,360	12,368,400	109,690	—	—	2,163,500	—	3,831	18,203,700	7.78	85.72
前年度比	1.02	—	1.01	1.08	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	2.67	—	0.98	—	0.11	1.02	1.17	1.03
備考	1番=2番+14番													植菌等:全量	比重 14番=6番+9番	比重 1.20	比重 0.72
														超音波流量計	概算値	概算値	
1年日数	365																

晴天日の考え方：当日降雨量0.5mm以上、前3日の降雨量0.5mm以下の場合、0.5≦20.0:当日+1日、60.5≦:当日+2日、前3日の降雨量1.0以上の場合、0.5≦20.0:当日+1日、20.5≦60.0:当日+2日、60.5≦:当日+3日

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処 年	番号 月	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	返送汚泥 量	硝化循環水			送気 量	空気量／ 流入水量	苛性ソーダ (水処理) 使用量	平均 注入率	ポリ塩化Al (水処理) 使用量	平均 注入率	硫酸素 (水処理) 使用量	平均 注入率	次亜塩 (水処理) 使用量	平均 注入率	酢酸 (水処理) 使用量	平均 注入率	
		平均 返送率	量	循環率													
	単位	m ³	%	m ³	%	m ³		k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L
18	4	780,200	44.7	1,233,900	97.80	6,918,000	3.97	0		11,052	0.87	—	—	1,765	1.3	—	—
18	5	810,600	45.6	1,150,200	89.76	7,586,000	4.27	0		6,551	0.51	—	—	1,887	1.3	—	—
18	6	801,100	43.9	1,140,300	87.55	6,806,000	3.73	0		8,820	0.69	—	—	2,145	1.5	—	—
18	7	849,100	40.8	1,198,000	80.70	6,502,000	3.12	0		10,843	0.78	—	—	2,547	1.5	—	—
18	8	788,500	45.2	980,000	82.79	7,871,000	4.51	0		10,938	0.91	—	—	2,143	1.6	—	—
18	9	861,100	47.8	579,000	49.13	7,810,000	4.33	0		22,510	2.00	—	—	2,566	1.8	—	—
18	10	890,800	50.0	613,000	51.53	7,029,000	3.95	0		81,130	6.82	—	—	2,470	1.8	—	—
18	11	578,000	33.9	1,120,000	91.99	7,335,000	4.30	0		15,570	1.27	—	—	2,252	1.7	—	—
18	12	548,600	29.9	1,332,000	101.79	6,812,000	3.71	0		11,695	0.89	—	—	2,535	1.7	—	—
19	1	524,000	31.2	1,251,000	103.57	7,081,000	4.22	0		11,390	0.93	—	—	1,923	1.5	—	—
19	2	467,200	31.2	1,110,000	102.95	6,425,000	4.30	0		7,990	0.73	—	—	1,731	1.5	—	—
19	3	521,500	31.6	1,242,000	103.59	7,274,000	4.41	0		14,490	1.19	—	—	2,010	1.6	—	—
年間総量	8,420,700	—	—	12,949,400	—	85,449,000	—	0	—	212,979	—	—	—	25,974	—	—	—
日平均	23,070	39.9	—	35,478	86.96	234,107	4.05	0		584	1.46	—	—	71	1.6	—	—
日最大	—	—	—	47,537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量	7,928,400	38.1	—	14,195,900	97.38	83,539,000	4.02	0	0.00	168,158	1.14	—	—	27,713	1.7	—	—
前年度比	1.06	—	—	0.91	—	1.02	—	—	—	1.27	—	—	—	0.94	—	—	—
備考																	
1年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
				量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %
18	4	22,280	28,520	50,800	98.92	8,930	96.91	—	—	—	—	9,000	96.93	1,218	77.59	1,208	77.59
18	5	22,730	27,560	50,290	98.86	8,820	96.72	—	—	—	—	8,880	96.84	1,205	77.18	1,168	77.18
18	6	22,270	27,100	49,370	98.81	9,170	96.95	—	—	—	—	9,250	97.10	1,114	76.84	1,138	76.84
18	7	22,940	28,180	51,120	98.73	10,240	97.24	—	—	—	—	10,260	97.41	1,104	77.08	1,038	77.08
18	8	22,620	28,770	51,390	99.04	11,270	97.36	—	—	—	—	11,370	97.58	1,114	77.02	1,087	77.02
18	9	21,590	24,260	45,850	99.00	10,590	97.28	—	—	—	—	10,610	97.69	972	76.75	947	76.75
18	10	24,160	34,240	58,400	99.01	10,590	96.85	—	—	—	—	10,610	97.18	1,208	77.73	1,538	77.73
18	11	28,350	26,690	55,040	98.70	9,310	96.68	—	—	—	—	9,320	97.05	1,141	78.00	1,344	78.00
18	12	29,550	23,820	53,370	98.78	9,420	96.54	—	—	—	—	9,450	97.02	1,188	77.44	1,502	77.44
19	1	29,350	30,510	59,860	98.89	10,080	96.48	—	—	—	—	10,050	96.97	1,302	78.03	1,287	78.03
19	2	26,900	22,890	49,790	98.89	8,220	96.11	—	—	—	—	8,170	96.85	1,095	77.44	585	77.44
19	3	29,520	27,180	56,700	98.79	9,490	96.39	—	—	—	—	9,450	96.87	1,288	77.72	1,224	77.72
年間総量		302,260	329,720	631,980	—	116,130	—	—	—	—	—	116,420	—	13,949	—	14,066	—
日平均		828	903	1,731	98.85	318	96.81	—	—	—	—	319	97.14	38	77.42	39	77.42
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	—
前年度総量		273,720	275,750	549,470	98.99	119,229	96.93	—	—	—	—	115,921	97.23	13,690	77.17	13,884	77.17
前年度比		1.10	1.20	1.15	—	0.97	—	—	—	—	—	1.00	—	1.02	—	1.01	—
備考																	
1年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処 年	番 月	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	焼却灰乾灰	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %	溶融スラグ 空冷 量 t	溶融スラグ 水冷 量 t	成形レンガ 使用灰 量 t	成形レンガ 生産 個数 個	焼成レンガ 生産 個数 個	焼成レンガ 良品 個数 個	汚泥処分量		汚泥処分量		灰 量 t	含水率 %
												生汚泥 量 m ³	含水率 %	脱水ケーキ 量 t	含水率 %		
18	4	26.63	—	47.13	43.50	—	—	7.85	2,661	1,890	1,546	—	—	0.00	—	47	43.50
18	5	22.82	—	35.59	35.88	—	—	15.35	5,182	5,292	2,775	—	—	0.00	—	36	35.88
18	6	11.47	—	17.81	35.60	—	—	23.30	9,450	9,450	8,493	—	—	0.00	—	18	35.60
18	7	13.83	—	21.27	34.98	—	—	24.98	9,828	9,818	9,348	—	—	0.00	—	21	34.98
18	8	17.71	—	26.75	33.79	—	—	23.62	9,072	9,072	8,649	—	—	0.00	—	27	33.79
18	9	21.87	—	33.26	34.25	—	—	9.04	3,780	4,158	3,851	—	—	0.00	—	33	34.25
18	10	37.52	—	57.56	34.82	—	—	20.45	7,560	7,182	5,980	—	—	0.00	—	57	34.82
18	11	26.84	—	42.59	36.98	—	—	18.13	7,938	7,938	6,903	—	—	0.00	—	42	36.98
18	12	22.41	—	36.03	37.80	—	—	20.64	9,072	9,072	8,694	—	—	0.00	—	36	37.80
19	1	18.97	—	30.17	37.12	—	—	20.20	7,560	7,560	7,198	—	—	0.00	—	30	37.12
19	2	7.62	—	12.41	38.60	—	—	6.74	2,402	2,646	2,383	—	—	579.00	77.44	12	38.60
19	3	19.11	—	30.82	37.99	—	—	15.80	5,914	6,426	6,051	—	—	0.00	—	30	37.99
年間総量		246.80	—	391.39	—	—	—	206.08	80,419	80,504	71,871	—	—	579.00	—	389	—
日平均		0.68	—	1.07	36.94	—	—	0.56	220	221	197	—	—	1.59	77.44	1	36.94
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		411.93	—	673.38	38.83	—	—	0.00	0	0	0	—	—	580.40	77.73	672	38.83
前年度比		0.60	—	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—	0.58	—
備考	乾灰換算値																
	↑ 焼成設備に係る																
	乾灰移送200.08t除く																
1年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）


処 年	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤 (汚泥処理)		ポリ塩化アルミ (汚泥処理)		塩化第二鉄 (汚泥処理)		消石灰 (汚泥処理)		苛性ソーダ (汚泥処理)		消臭剤 (汚泥処理)		灯油 (炉用) 使用量	都市ガス (炉用) 使用量	重油 (その他) 使用量	コークス (炉用) 使用量
		使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率				
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	m ³	k l	k g
18	4	0.876	0.32	—	—	—	—	—	—	17.284	—	1.020	0.035	—	36,370	1.41	—
18	5	0.875	0.31	—	—	—	—	—	—	17.522	—	0.973	0.036	—	31,660	0.00	—
18	6	0.846	0.32	—	—	—	—	—	—	17.086	—	0.886	0.030	—	33,020	1.41	—
18	7	0.824	0.31	—	—	—	—	—	—	15.550	—	1.160	0.033	—	32,830	0.00	—
18	8	0.864	0.31	—	—	—	—	—	—	17.692	—	1.254	0.033	—	35,150	1.49	—
18	9	0.772	0.32	—	—	—	—	—	—	14.308	—	1.256	0.032	—	29,330	0.00	—
18	10	0.958	0.32	—	—	—	—	—	—	14.119	—	0.940	0.026	—	48,260	1.44	—
18	11	0.902	0.33	—	—	—	—	—	—	10.549	—	0.784	0.027	—	50,440	0.00	—
18	12	0.883	0.31	—	—	—	—	—	—	10.738	—	0.803	0.027	—	46,310	0.00	—
19	1	0.926	0.30	—	—	—	—	—	—	8.741	—	0.865	0.029	—	42,010	0.00	—
19	2	0.830	0.32	—	—	—	—	—	—	6.731	—	1.020	0.041	—	17,250	3.85	—
19	3	0.983	0.33	—	—	—	—	—	—	15.065	—	1.071	0.038	—	36,280	0.00	—
年間総量		10.539	—	—	—	—	—	—	—	165.385	—	12.032	—	—	438,910	9.60	—
日平均		0.029	0.32	—	—	—	—	—	—	0.453	—	0.033	0.032	—	1,202	0.03	—
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	1.072	—	—	—	—	2,610	—	—
前年度総量		11.206	0.35	—	—	—	—	—	—	155.723	—	13.179	0.033	—	390,420	9.50	—
前年度比		0.94	—	—	—	—	—	—	—	1.06	—	0.91	—	—	1.12	1.01	—
備考		加圧浮上高分子 年間使用量[t]	加圧浮上高分子 平均添加率[%]							濃度20%							
		0.000	0.00														
1年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）


処 年	番号	81 電力 使用量	82 自家発電 量	83 消化ガス 発電 量	84 停電回数	85 停電時間	86 上水 使用量
	単位	k W h	k W h	k W h	回	分	m ³
18	4	815, 200	1, 942	—	2	239	182
18	5	854, 600	0	—	0	0	186
18	6	848, 200	1, 950	—	2	238	206
18	7	879, 100	0	—	0	0	196
18	8	915, 800	2, 158	—	2	243	208
18	9	845, 000	0	—	0	0	189
18	10	875, 100	1, 980	—	2	240	249
18	11	846, 300	0	—	0	0	220
18	12	884, 600	0	—	1	120	187
19	1	857, 400	0	—	0	0	161
19	2	741, 400	5, 450	—	2	816	176
19	3	845, 700	0	—	0	0	173
年間総量	10, 208, 400	13, 480	—	—	11	1896	2, 333
日平均	27, 970	—	—	—	—	—	6
日最大	32, 210	—	—	—	—	—	—
前年度総量	10, 032, 300	13, 033	—	—	21	2627	2, 454
前年度比	1. 02	1. 03	—	—	0. 52	0. 72	0. 95
備考							
1年日数							

北部水みらいセンター


1. 処理水量の推移

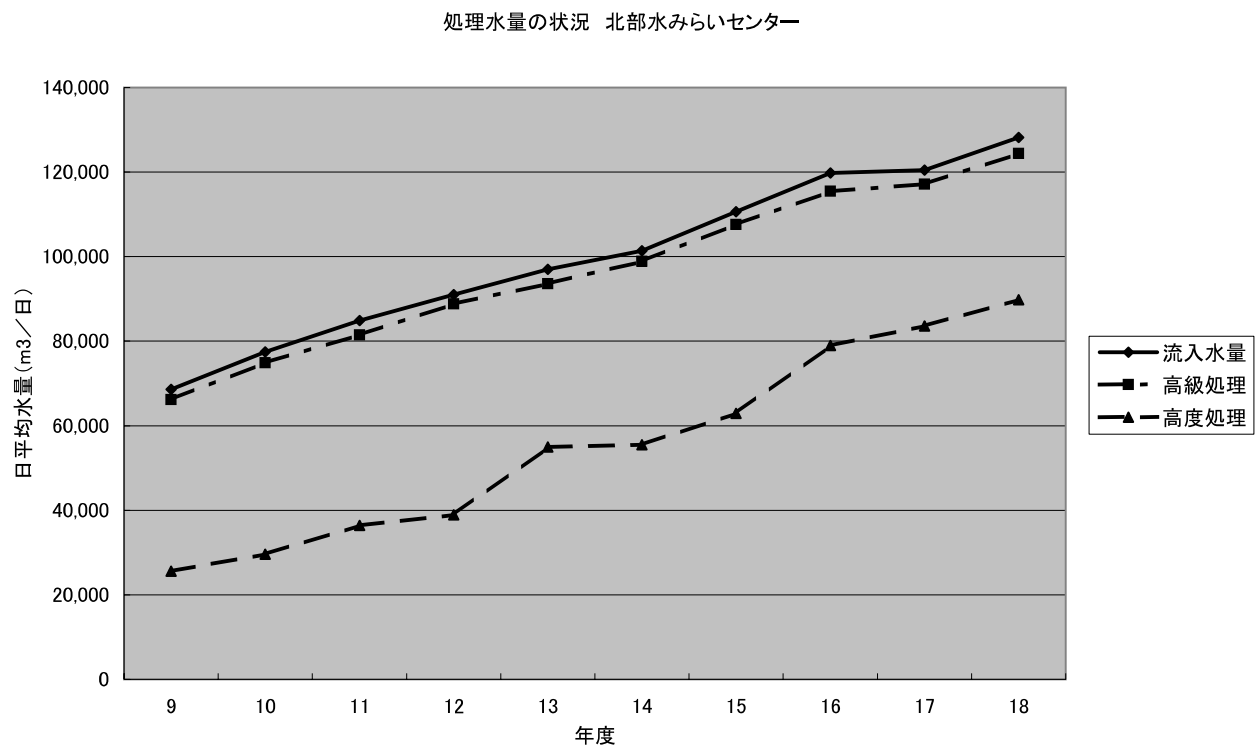


2. 処理水質の状況

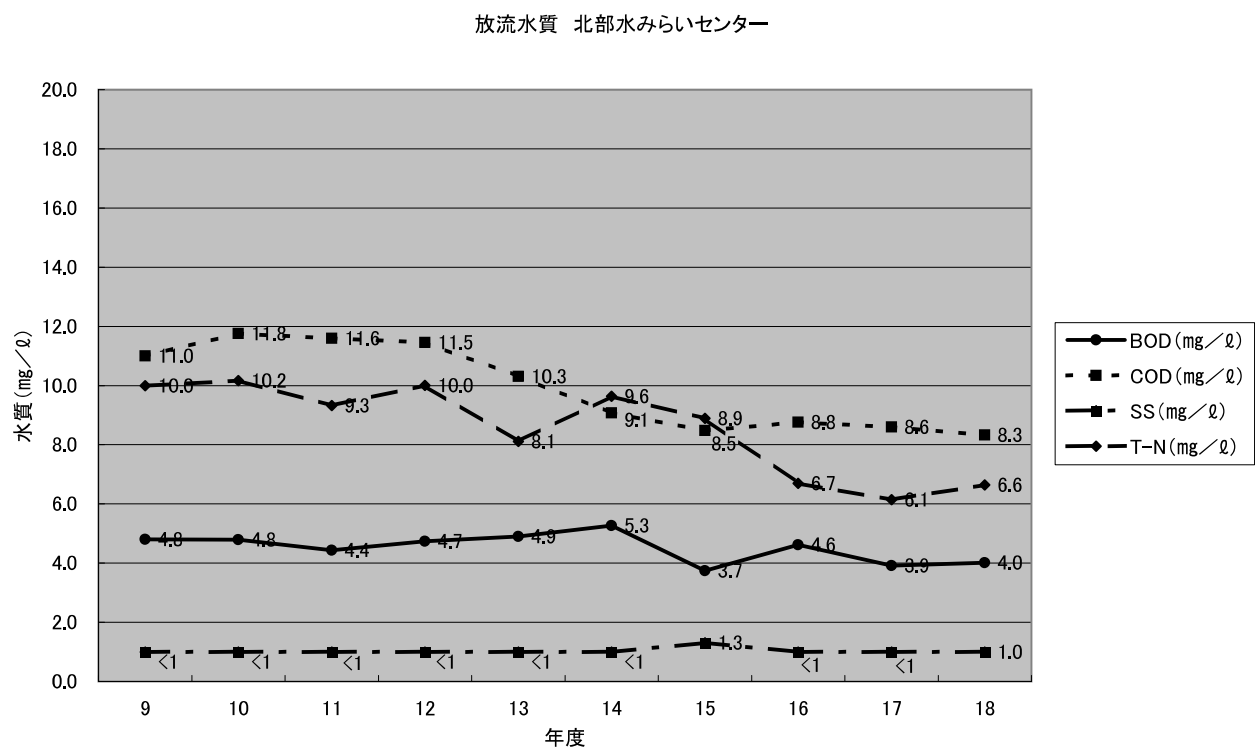


3. 処理水再利用の状況

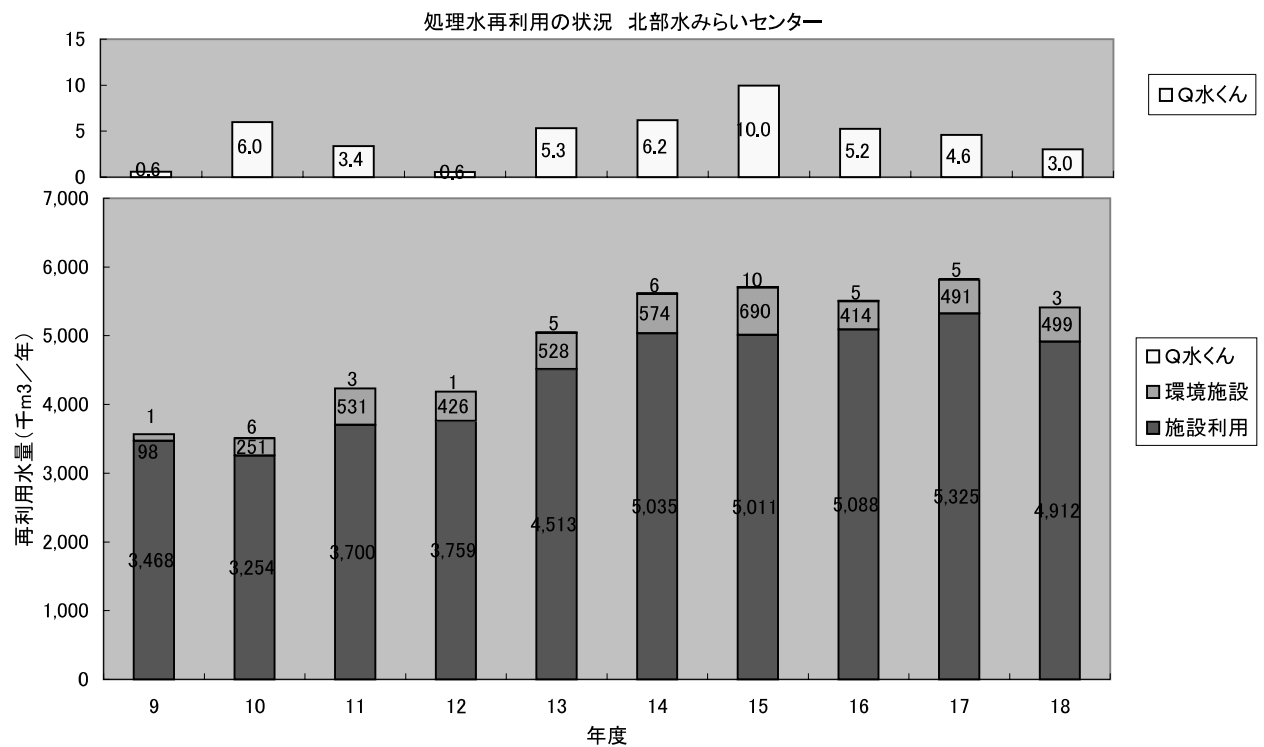

4. 電力使用量の状況

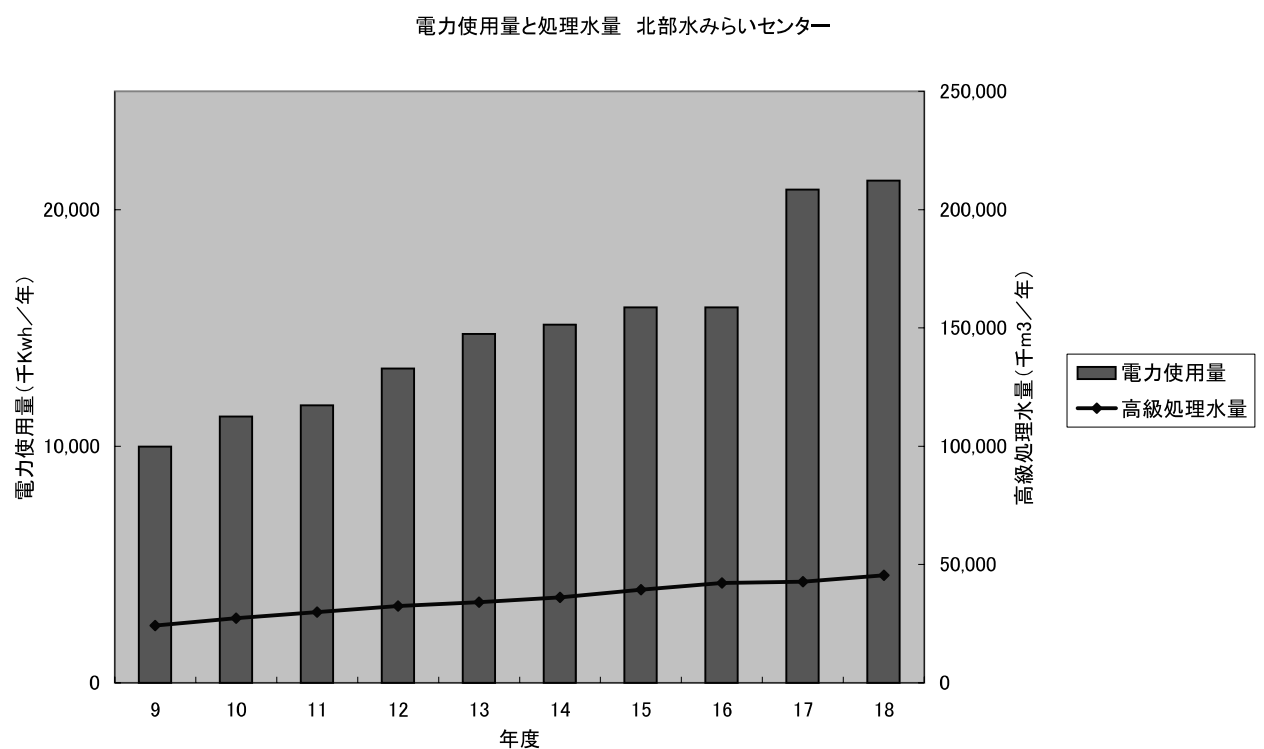

5. 処理単価の推移

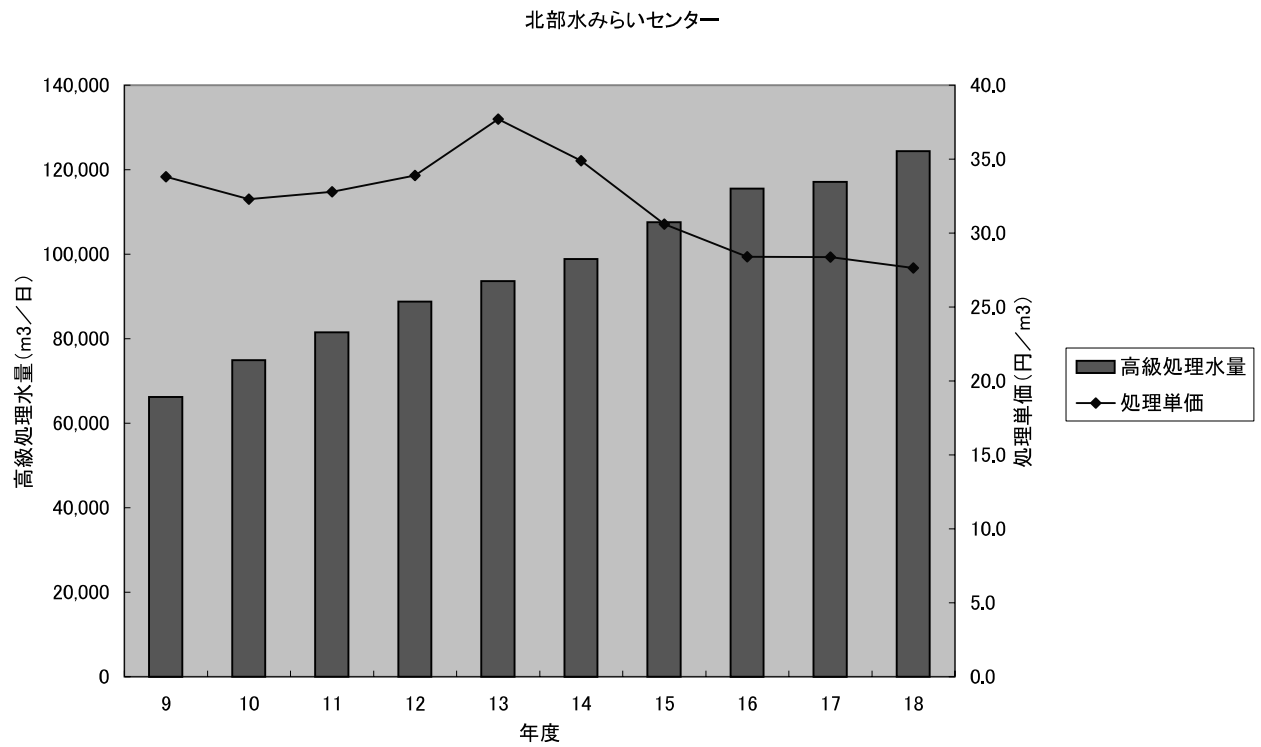

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	流入水量		晴天日 流入水量	降雨量	算入 晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水 量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水 量	放流量	沈砂発生 量	しき発生 量
	返流水 等含む	返流水等														
単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4	3,796,380	424,639	1,109,201	109.0	9	1,072,363	2,650,899	0	0	405,045	43,254	139	3,429,439	0.00	3.55
18	5	3,968,778	475,786	1,241,475	108.0	10	1,200,313	2,765,996	0	0	443,210	35,894	272	3,561,753	2.29	0.00
18	6	4,073,381	428,194	1,643,377	191.5	13	1,591,234	2,846,141	0	0	434,435	40,569	532	3,702,969	4.63	3.62
18	7	4,369,634	400,518	2,230,219	236.0	17	2,174,947	3,056,974	8,859	0	426,832	39,641	253	4,019,128	2.24	3.59
18	8	3,956,993	467,818	3,195,661	24.5	25	3,107,671	2,765,605	0	0	431,263	44,532	636	3,582,474	2.37	3.69
18	9	3,979,937	458,596	2,307,134	107.0	18	2,237,474	2,779,701	0	0	419,429	42,650	234	3,625,341	2.37	3.61
18	10	3,944,922	420,709	2,123,191	65.5	17	2,057,613	2,755,360	0	0	384,852	44,334	98	3,606,646	2.29	3.38
18	11	3,776,647	408,227	1,605,510	76.0	13	1,557,166	2,644,629	0	0	376,861	43,273	201	3,431,593	2.26	3.56
18	12	4,020,928	412,811	2,536,285	87.0	20	2,460,409	2,821,444	0	0	418,073	44,562	94	3,653,268	1.40	3.56
19	1	3,751,582	386,749	3,025,516	16.0	25	2,931,948	2,624,053	0	0	391,370	41,236	98	3,416,604	2.40	3.77
19	2	3,395,440	347,119	1,576,514	44.5	13	1,526,573	2,381,485	0	0	364,671	37,032	126	3,103,144	0.00	3.59
19	3	3,761,196	391,129	2,174,778	43.0	18	2,108,761	2,684,390	0	0	415,561	42,350	353	3,428,045	3.86	6.97
年間総量		46,795,818	5,022,295	24,768,861	1,108.0	198	24,026,472	32,776,677	8,859	0	4,911,602	499,327	3,036	42,560,404	26.10	42.89
日平均		128,200	13,800	125,100	無記入	無記入	121,300	89,800	0	0	13,500	1,400	8	116,600	無記入	無記入
日最大		211,807	17,876	141,836	無記入	無記入	137,858	147,358	8,859	0	17,594	1,847	66	202,405	無記入	無記入
前年度総量		43,992,608	5,175,044	27,973,070	786.5	237	27,177,066	30,528,115	0	0	5,325,146	491,111	4,590	39,861,798	18.96	42.16
前年度比		1.06	0.97	0.89	1.41	0.84	0.88	1.07	—	—	0.92	1.02	0.66	1.07	1.38	1.02
備考	初沈流入 水量＋初沈 バイパス水量	SC返流水 洗浄排水量 分離液 の合計	雨量が3mm 以上の日と 翌日、翌々日 以外の日	高度処理水量	高度処理水量含む	高度処理水量	高度処理水量	高度処理水量含む						大阪湾に 放流した量	比重1.4	比重1
1年日数															場外処分	場外処分

365

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 年	番号 月	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	返送汚泥 量	硝化循環水			送気		空気量／ 流入水量	苛性ソーダ (水処理)		ポリ塩化アルミ (水処理)		塩素 (水処理)		次亜塩 (水処理)		酢酸 (水処理)	
		平均 返送率	量	循環率	量	量		使用量	平均 注入率	使用量	平均 注入率	使用量	平均 注入率	使用量	平均 注入率	使用量	平均 注入率
	単位 m ³	%	m ³	%	m ³	m ³	m ³ ／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	m g／L
18	4	1,991,807	53.22		5,179,269	192.36	348.57	0	0.00	9,636	2.57	0	0.00	7,464	2.11	0	0.00
18	5	2,057,823	52.59		5,799,607	205.98	353.19	0	0.00	10,511	2.69	0	0.00	6,065	1.67	0	0.00
18	6	2,061,706	51.33		5,612,484	196.57	336.58	0	0.00	10,249	2.55	0	0.00	7,785	2.06	0	0.00
18	7	2,179,264	50.53		5,724,414	189.42	321.74	0	0.00	9,794	2.27	0	0.00	8,475	2.07	0	0.00
18	8	2,031,649	51.99		5,881,808	209.28	362.85	0	0.00	6,377	1.63	0	0.00	7,865	2.14	0	0.00
18	9	1,958,293	49.85		5,626,918	200.02	351.04	0	0.00	8,084	2.06	0	0.00	7,608	2.06	0	0.00
18	10	1,953,013	50.20		5,757,249	205.44	359.81	0	0.00	7,912	2.03	0	0.00	7,901	2.14	0	0.00
18	11	1,871,735	50.25		5,197,655	193.38	354.15	0	0.00	3,298	0.89	0	0.00	7,424	2.15	0	0.00
18	12	1,982,536	49.96		5,446,107	190.29	336.90	0	0.00	1,364	0.34	0	0.00	7,939	2.13	0	0.00
19	1	1,849,026	49.98		5,223,836	195.66	359.76	0	0.00	5,273	1.43	0	0.00	6,693	1.92	0	0.00
19	2	1,698,131	50.70		4,716,280	194.28	356.75	0	0.00	5,309	1.59	0	0.00	7,263	2.29	0	0.00
19	3	1,868,405	50.32		5,273,142	193.42	336.17	0	0.00	3,519	0.95	0	0.00	7,555	2.15	0	0.00
年間総量	23,503,388	無記入	65,438,769	無記入	160,527,782	無記入	無記入	0	無記入	81,326	無記入	0	無記入	90,038	無記入	0	無記入
日平均	64,400	50.91	179,300	141.75	439,800	347.72		—	0.00	200	0.00	—	0.00	247	2.12	—	0.00
日最大	95,981	無記入	205,281	無記入	505,173	無記入		0	無記入	4,285	無記入	0	無記入	302	無記入	0	無記入
前年度総量	22,870,827	無記入	58,920,513	無記入	156,507,918	無記入		0	無記入	105,651	無記入	0	無記入	83,813	無記入	0	無記入
前年度比	1.03	無記入	1.11	無記入	1.03	無記入		—	無記入	0.77	無記入	—	無記入	1.07	無記入	—	無記入
備考														砂ろ過前処理 減菌処理 (前年は前次 亜十旧減菌)			

1 年日数

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 年	番号 月	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	引拔汚泥 量 m ³	余剰汚泥		濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量 m ³	量 m ³	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 m ³	含水率 %	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %
18	4	53,464	44,898	98,362	99.25	28,719	97.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	5	55,172	49,543	104,715	99.27	29,627	97.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	6	56,696	43,997	100,693	99.28	27,935	97.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	7	48,153	45,448	93,601	99.31	55,089	98.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	8	49,079	40,503	89,582	99.27	28,260	97.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	9	51,953	44,096	96,049	99.28	32,900	98.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	10	54,207	46,200	100,407	99.19	35,164	98.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	11	51,062	42,041	93,103	99.16	30,311	97.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	12	52,636	44,331	96,967	99.16	30,730	97.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	1	51,808	45,003	96,811	99.14	31,003	97.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	2	46,288	43,918	90,206	99.22	31,320	97.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	3	48,067	44,943	93,010	99.24	32,570	97.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		618,585	534,921	1,153,506	無記入	393,628	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		1,700	1,500	3,200	99.23	1,100	97.93	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
日最大		2,359	1,809	3,819	無記入	2,951	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		563,271	479,378	1,042,649	無記入	359,125	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		1.10	1.12	1.11	無記入	1.10	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入
備考						ACE送泥量											

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 年	番号 月	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	焼却灰乾灰 量	含水率		焼却灰湿灰 量	含水率	溶融スラグ 空冷 量	溶融スラグ 水冷 量	成形レンガ 使用灰 量	成形レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 量	焼成レンガ 生産 個数	生汚泥 量	含水率	汚泥処分量		汚泥処分量 灰 量	含水率
		含水率	含水率											脱水ケーキ 量	含水率		
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m ³	%	t	%	t	%
18	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	67,776.8	99.00	0	0.00	0	0.00
18	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	74,067.5	99.00	0	0.00	0	0.00
18	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	67,044.0	99.00	0	0.00	0	0.00
18	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	72,717.5	99.00	0	0.00	0	0.00
18	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	65,563.2	99.00	0	0.00	0	0.00
18	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	70,077.0	99.00	0	0.00	0	0.00
18	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	76,657.5	99.00	0	0.00	0	0.00
18	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	67,009.4	99.00	0	0.00	0	0.00
18	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	76,210.4	99.00	0	0.00	0	0.00
19	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	72,857.1	99.00	0	0.00	0	0.00
19	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	71,722.8	99.00	0	0.00	0	0.00
19	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	72,956.8	99.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	854,660.0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		－	0.00	－	0.00	－	－	－	－	－	－	2,300	99.00	－	0.00	－	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	2,938	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	785,172	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	－	－	－	－	－	1.09	無記入	－	無記入	－	無記入
備考												1 %固形物換算値					
1年日数																	

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）


処 年	番号 月	65 高分子凝集剤 (汚泥処理) 使用量	66 添加率	67 ポリ塩化アミ (汚泥処理) 使用量	68 添加率	69 塩化第二鉄 (汚泥処理) 使用量	70 添加率	71 消石灰 (汚泥処理) 使用量	72 添加率	73 苛性ソーダ (汚泥処理) 使用量	74 添加率	75 消臭剤 (汚泥処理) 使用量	76 添加率	77 灯油 (炉用) 使用量	78 重油 (炉用) 使用量	79 重油 (その他) 使用量	80 コークス (炉用) 使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	k l	k l	k g
18	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.788	0
18	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.654	0
18	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.767	0
18	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.057	0
18	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.771	0
18	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.673	0
18	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.720	0
18	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.650	0
18	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.621	0
19	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	7.647	0
19	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.056	0
19	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.230	0
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	21.634	0
日平均		—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—	0	—
日最大		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	7.39	0
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	23.67	0
前年度比		—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	—	0.91	—
備考																	
1年日数																	

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）


処 年	番号 月	81 電力 使用量 kWh	82 自家発電 量 kWh	83 消化ガス 発電 量 kWh	84 停電回数	85 停電時間	86 上水 使用量 m ³
	単位				回	分	
	18 4	1,775,310	3,150	0	1	100	513
	18 5	1,807,720	2,750	0	3	90	512
	18 6	1,829,110	3,080	0	1	98	431
	18 7	1,928,050	0	0	0	0	436
	18 8	1,902,430	3,190	0	1	97	525
	18 9	1,814,300	2,810	0	1	97	417
	18 10	1,826,890	2,970	0	1	97	440
	18 11	1,700,750	2,570	0	1	90	436
	18 12	1,742,730	2,520	0	1	97	429
	19 1	1,678,250	14,280	0	1	398	417
	19 2	1,553,300	0	0	0	0	376
	19 3	1,661,330	0	0	0	0	419
年間総量	21,220,170	37,320	0	0	11	1,164.0	5,350
日平均	58,100	102	—	—	無記入	3	15
日最大	65,550	14,280	0	0	無記入	398	53
前年度総量	20,851,300	42,780	0	0	9	1,165	6,085
前年度比	1.02	0.87	—	—	1.22	1.00	0.88
備考	日最大欄の数値は 年間最大デマンド値						
1年日数							

中部水みらいセンター


1. 処理水量の推移

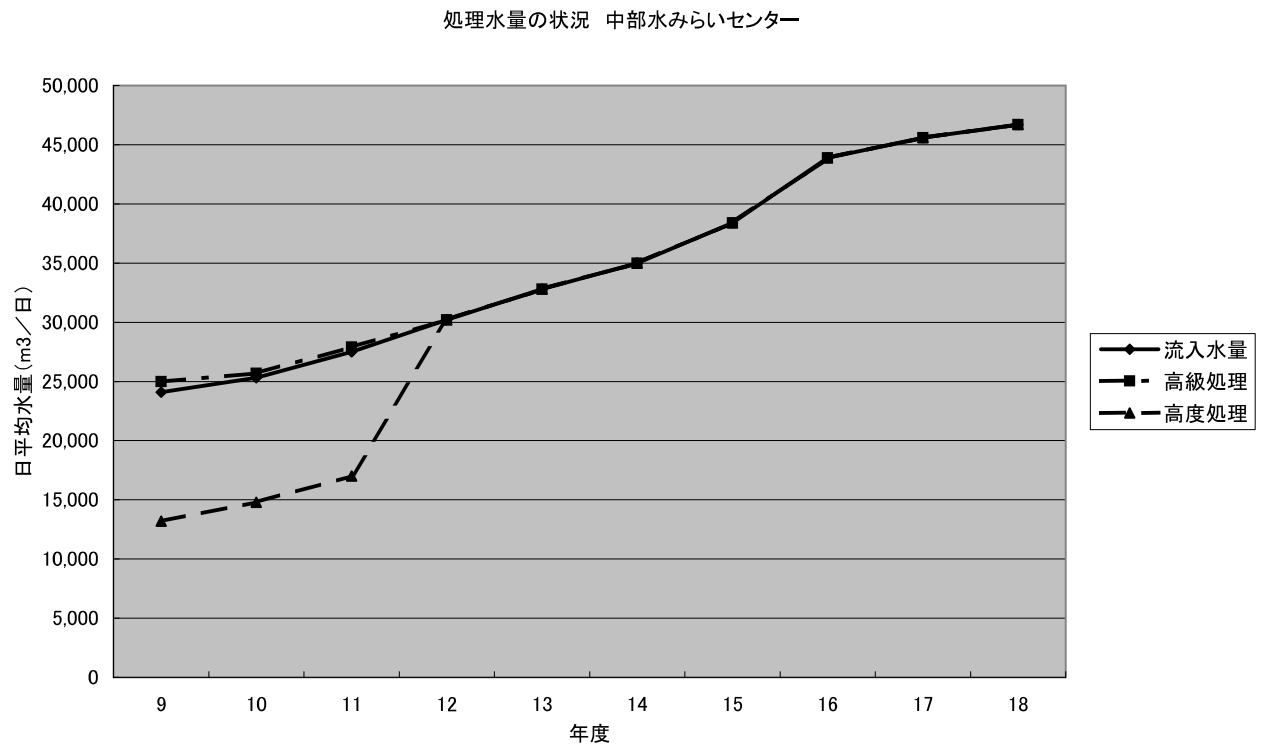


2. 処理水質の状況

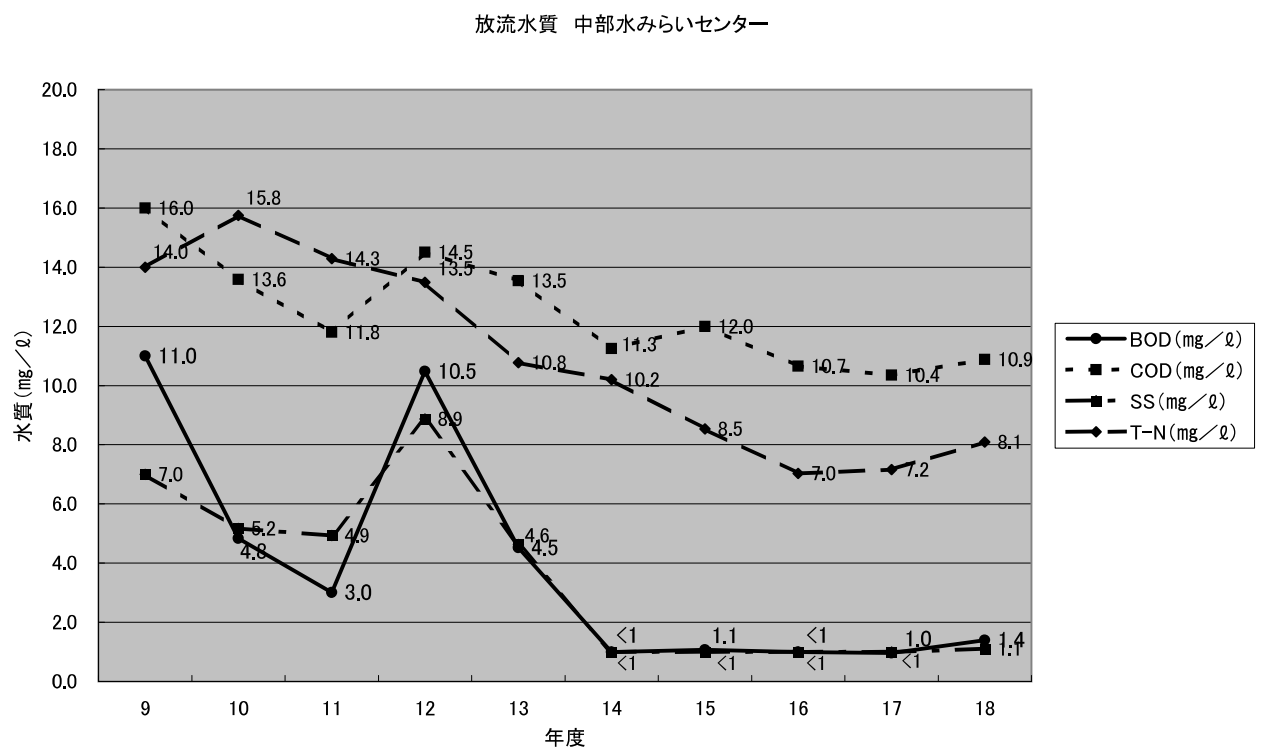


3. 処理水再利用の状況

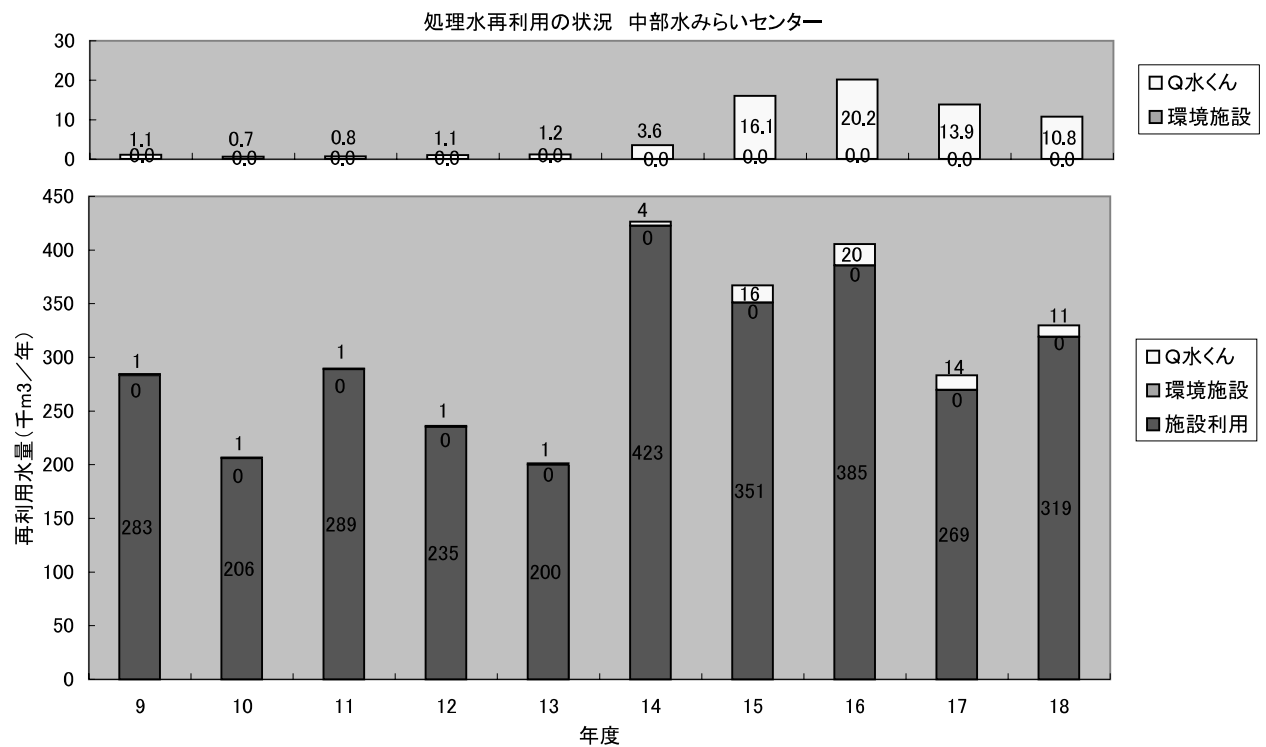

4. 電力使用量の状況

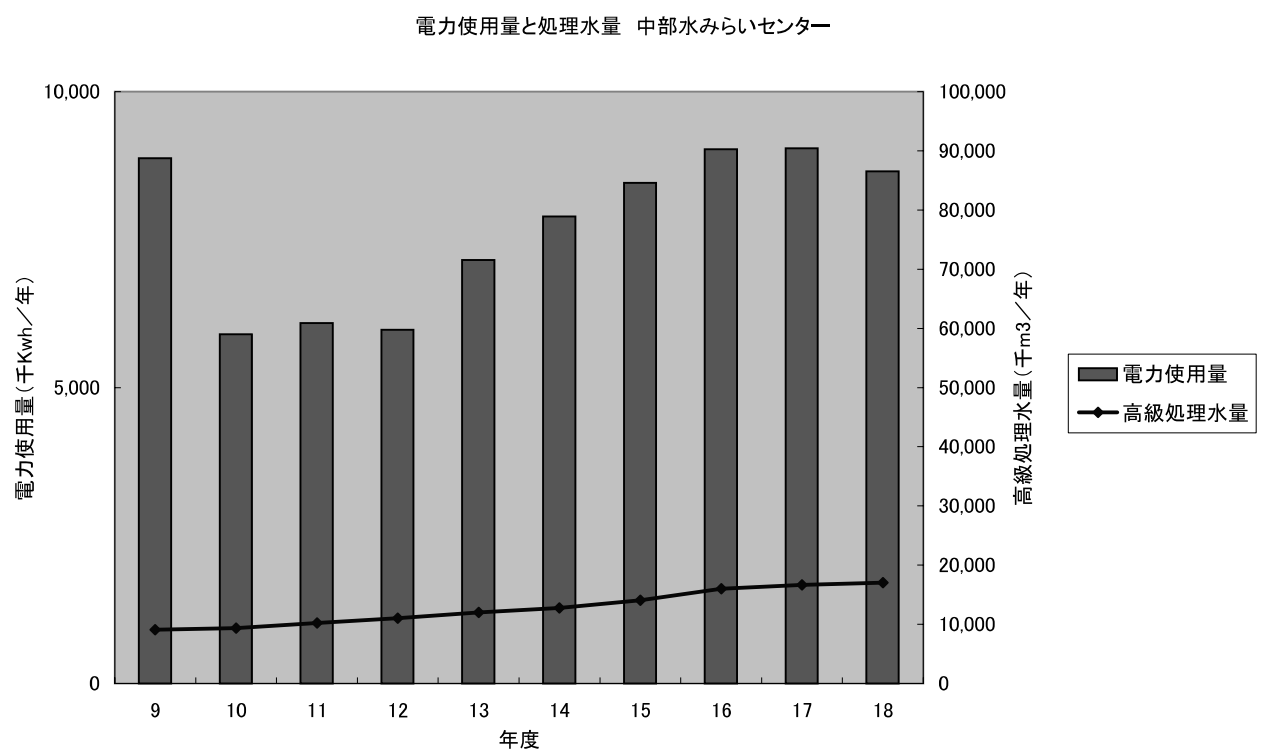

5. 処理単価の推移

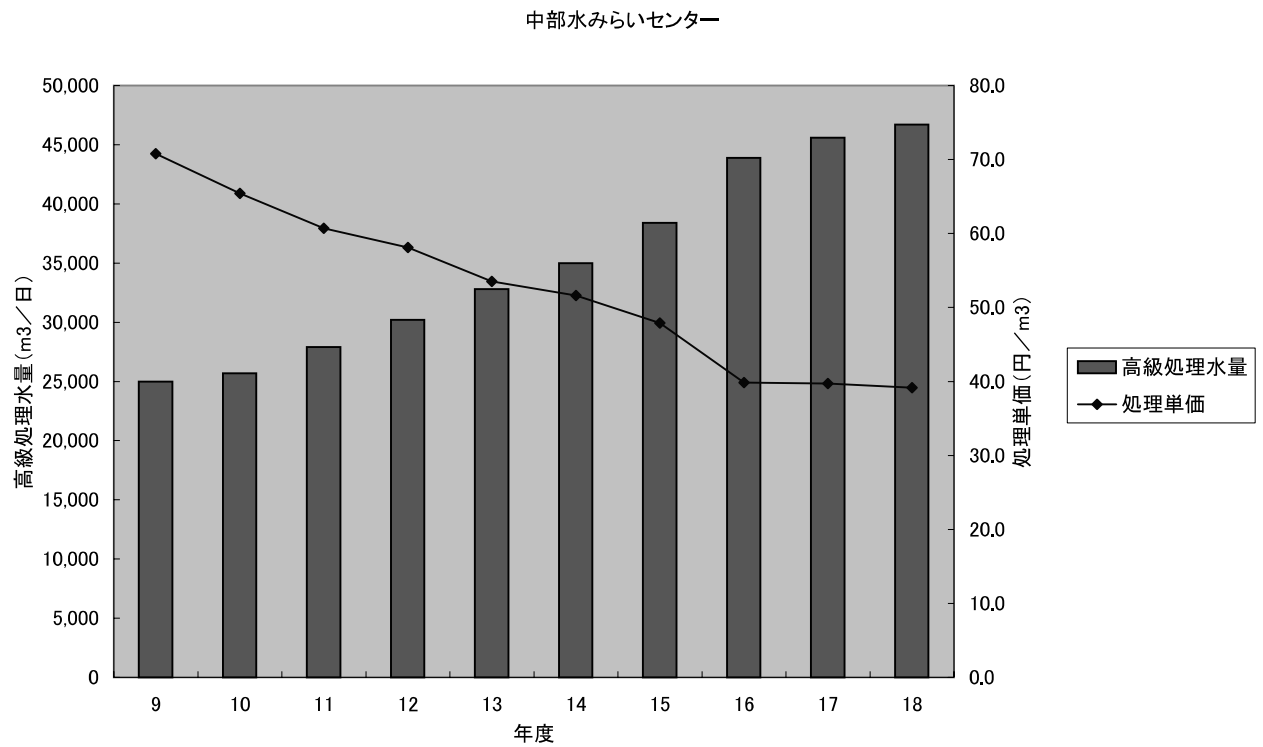

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月	流入水量 等含む	返流水		晴天日 流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しき発生量
		m ³	m ³														
	単位	m ³	m ³	m ³	mm	日	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
18	4	1,455,789	19,065	909,432	64.0	19	1,455,789	0	1,455,789	0	0	20,008	0	600	1,427,368	0.26	1.3
18	5	1,511,036	20,478	949,541	71.5	20	1,511,036	0	1,511,036	0	0	20,762	0	712	1,484,609	0.87	2.2
18	6	1,549,036	17,234	979,993	121.5	20	1,549,036	0	1,549,036	0	0	23,345	0	869	1,523,542	0.60	1.9
18	7	1,582,059	10,122	1,068,194	117.0	22	1,582,059	0	1,582,059	0	0	30,881	0	1,228	1,549,829	0.68	1.4
18	8	1,377,699	6,822	1,286,268	13.0	29	1,377,699	0	1,377,699	0	0	35,651	0	2,546	1,339,475	3.40	1.1
18	9	1,398,989	7,519	912,510	60.0	20	1,398,989	0	1,398,989	0	0	30,218	0	1,268	1,361,724	0.45	1.4
18	10	1,387,159	8,932	1,123,183	33.0	24	1,387,159	0	1,387,159	0	0	29,858	0	847	1,352,084	0.53	1.2
18	11	1,365,024	9,325	1,003,720	42.0	22	1,365,024	0	1,365,024	0	0	27,464	0	525	1,333,425	0.79	1.4
18	12	1,452,486	18,034	1,014,582	55.5	22	1,452,486	0	1,452,486	0	0	27,527	0	461	1,419,085	0.60	2.0
19	1	1,345,117	18,639	1,179,562	8.5	27	1,345,117	0	1,345,117	0	0	26,809	0	476	1,317,644	0.11	1.8
19	2	1,232,987	17,584	966,713	21.5	22	1,232,987	0	1,232,987	0	0	22,403	0	580	1,205,305	0.11	1.5
19	3	1,386,063	19,745	1,123,778	14.5	25	1,386,063	0	1,386,063	0	0	24,060	0	648	1,355,479	0.08	1.2
年間総量		17,043,444	173,499	12,517,476	622	272	17,043,444	0	17,043,444	0	0	318,986	0	10,760	16,669,569	8.49	18.4
日平均		46,700	500	46,000	無記入	無記入	46,700	0	46,700	0	0	900	0	29	45,700	無記入	無記入
日最大		75,232	1,339	56,744	無記入	無記入	75,232	0	75,232	0	0	0	0	0	0	無記入	無記入
前年度総量		16,656,040	174,999	12,658,593	543	280	16,656,040	0	16,656,040	0	0	269,473	0	13,868	15,534,161	1.9	16.1
前年度比		1.02	0.99	0.99	1.15	0.97	1.02	—	1.02	—	—	1.18	—	0.78	1.07	4.47	1.14
備考	沈砂池流入量			雨量0.5mm 未満											生活污水、 余剰汚泥、 Q水くんを 除した値	比重 2.65 場外	比重 1.00 場外
1年日数		365															

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 年	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
月	返送汚泥 量	硝化循環水			送気 量	空気量／ 流入水量	苛性ソーダ （水処理） 使用量	平均 注入率	ポリ塩化アルミ		平均 注入率	硫酸 （水処理） 使用量		平均 注入率	酢酸 （水処理） 使用量		平均 注入率
		平均 返送率	量	量					（水処理） 使用量	（水処理） 使用量		（水処理） 使用量	（水処理） 使用量		（水処理） 使用量	（水処理） 使用量	
単位	m ³	%	m ³	m ³	m ³	m ³	k g	m g／L	k g	k g	m g／L	k g	m g／L	k g	k g	k g	m g／L
18	4	574,112	39.50	1,649,641	113.60	5,297,442	3.60	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13,030	9.13	0	0.00
18	5	594,147	39.40	1,465,554	97.20	5,949,841	3.90	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	15,031	10.12	0	0.00
18	6	608,661	39.40	1,300,175	84.10	5,865,614	3.80	0.00	0	0.00	0.43	0	0.00	15,850	10.40	0	0.00
18	7	624,652	39.60	1,362,659	86.40	5,236,698	3.30	0.00	0	0.00	3.93	0	0.00	16,634	10.73	0	0.00
18	8	548,007	40.00	1,447,192	105.60	5,082,088	3.70	0.00	0	0.00	2.24	0	0.00	18,181	13.57	0	0.00
18	9	560,771	40.30	1,352,318	97.10	4,825,504	3.50	0.00	0	0.00	0.06	0	0.00	18,658	13.70	0	0.00
18	10	553,511	40.10	1,401,913	101.50	5,349,177	3.90	0.00	0	0.00	0.60	0	0.00	18,374	13.59	0	0.00
18	11	541,374	39.80	1,601,457	117.70	4,895,949	3.60	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	17,521	13.14	0	0.00
18	12	574,017	39.60	1,747,635	120.60	5,202,015	3.60	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	17,521	12.35	0	0.00
19	1	534,611	39.90	1,641,388	122.40	5,276,505	3.90	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	15,941	12.10	0	0.00
19	2	490,286	39.90	1,525,244	124.20	4,819,108	3.90	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	14,826	12.30	0	0.00
19	3	548,254	39.70	1,693,900	122.70	5,393,811	3.90	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	15,861	11.70	0	0.00
年間総量		6,752,403	無記入	18,189,076	無記入	63,193,752	無記入	0	無記入	11,748	無記入	0	無記入	197,429	無記入	0	無記入
日平均		18,500	40.00	49,800	124.70	173,100	4.10	0.00	0	32	0.60	0	0.00	500	11.90	0	0.00
日最大		25,025	無記入	75,026	無記入	230,792	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	682	無記入	0	無記入
前年度総量		6,645,797	40.00	20,733,444	124.70	67,951,414	4.10	0.00	0	13,520	無記入	0	0.00	178,558	無記入	0	0.00
前年度比		1.02	無記入	0.88	無記入	0.93	無記入	－	無記入	0.87	無記入	－	無記入	1.11	無記入	－	無記入
備考										1.200				1.137			

1年日数

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 年	番 号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥 量 m ³	含水率 %	濃縮汚泥 量 m ³	含水率 %	消化投入汚泥 量 m ³	含水率 %	消化汚泥 量 m ³	含水率 %	脱水投入汚泥 量 m ³	含水率 %	脱水ケーキ 量 t	含水率 %	焼却投入ケーキ 量 t	含水率 %
		単位															
18	4	3,041	24,780		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	5	3,193	22,522		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	6	3,630	20,995		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	7	5,265	25,737		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	8	6,765	28,913		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	9	6,425	29,572		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	10	5,996	28,232		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	11	4,782	26,292		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	12	3,966	28,974		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	1	4,424	22,573		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	2	4,445	22,657		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	3	5,219	24,717		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		57,151	305,964	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		157	838	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
日最大		136	900	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		27,918	286,177	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前年度比		2.05	1.07	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																	
1年日数																	

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 年	番 月	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	焼却灰乾灰	量 t	含水率 %	焼却灰湿灰 量 t	含水率 %	溶融スラグ 空冷 量 t	溶融スラグ 水冷 量 t	成形レンガ 使用灰 量 t	成形レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 個数 個	汚泥処分量 生汚泥 量 m ³	含水率 %	汚泥処分量	含水率 %	汚泥処分量 灰 量 t	含水率 %
														脱水ケーキ 量 t			
	単位																
18	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	27,798	99.26	0	0.00	0	0.00
18	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	25,609	99.11	0	0.00	0	0.00
18	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	22,549	98.94	0	0.00	0	0.00
18	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	29,068	99.03	0	0.00	0	0.00
18	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	37,303	99.23	0	0.00	0	0.00
18	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	37,924	99.41	0	0.00	0	0.00
18	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	35,745	99.31	0	0.00	0	0.00
18	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	32,674	99.25	0	0.00	0	0.00
18	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	34,128	99.22	0	0.00	0	0.00
19	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	28,224	99.12	0	0.00	0	0.00
19	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	28,316	99.02	0	0.00	0	0.00
19	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	31,781	99.12	0	0.00	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	371,119	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	1,000	99.17	0	0.00	0	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	1,027	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	314,300	無記入	0	0.00	0	0.00
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	－	－	－	－	－	1.18	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																	
1年日数																	

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）


処 年	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
月	単位	高分子凝集剤 (汚泥処理) 使用量	添加率	ポリ塩化アルミ		塩化第二鉄 (汚泥処理) 使用量	添加率	消石灰 (汚泥処理) 使用量		苛性ソーダ (汚泥処理) 使用量	添加率	消臭剤 (汚泥処理) 使用量		灯油 (炉用) 使用量	重油 (炉用) 使用量	重油 (その他) 使用量	コークス (炉用) 使用量
				使用量	添加率			使用量	添加率			使用量	添加率				
18	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
18	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.025	0
18	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0
18	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0
18	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0
18	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0
18	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.080	0
18	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.031	0
18	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
19	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
19	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
19	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.375	0
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
日最大		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.067	0
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.371	0
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	－	1.01	－
備考																	
1年日数																	

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）


処 年	番号	81 電力 使用量 kWh	82 自家発電 量 kWh	83 消化ガス 発電 量 kWh	84 停電回数	85 停電時間 分	86 上水 使用量 m ³
	単位				回	分	
18	4	730,550	0	0	0	0	279
18	5	770,220	0	0	0	0	
18	6	775,020	0	0	0	0	257
18	7	804,850	0	0	0	0	
18	8	797,050	0	0	0	0	330
18	9	711,500	0	0	0	0	
18	10	708,270	0	0	1	170	336
18	11	649,230	0	0	1	120	
18	12	704,440	0	0	0	0	329
19	1	687,240	0	0	0	0	
19	2	620,290	0	0	0	0	292
19	3	694,490	0	0	0	0	
年間総量		8,653,150	0	0	2	290	1,823
日平均		23,700	0	0	無記入	0	0
日最大		1,288	0	0	無記入	120	0
前年度総量		9,042,930	0	0	3	122	1,612
前年度比		0.96	—	—	0.67	2.38	1.13
備考		日最大値の数値は 年間最大値マド'値					
1年日数							

南部水みらいセンター


1. 処理水量の推移

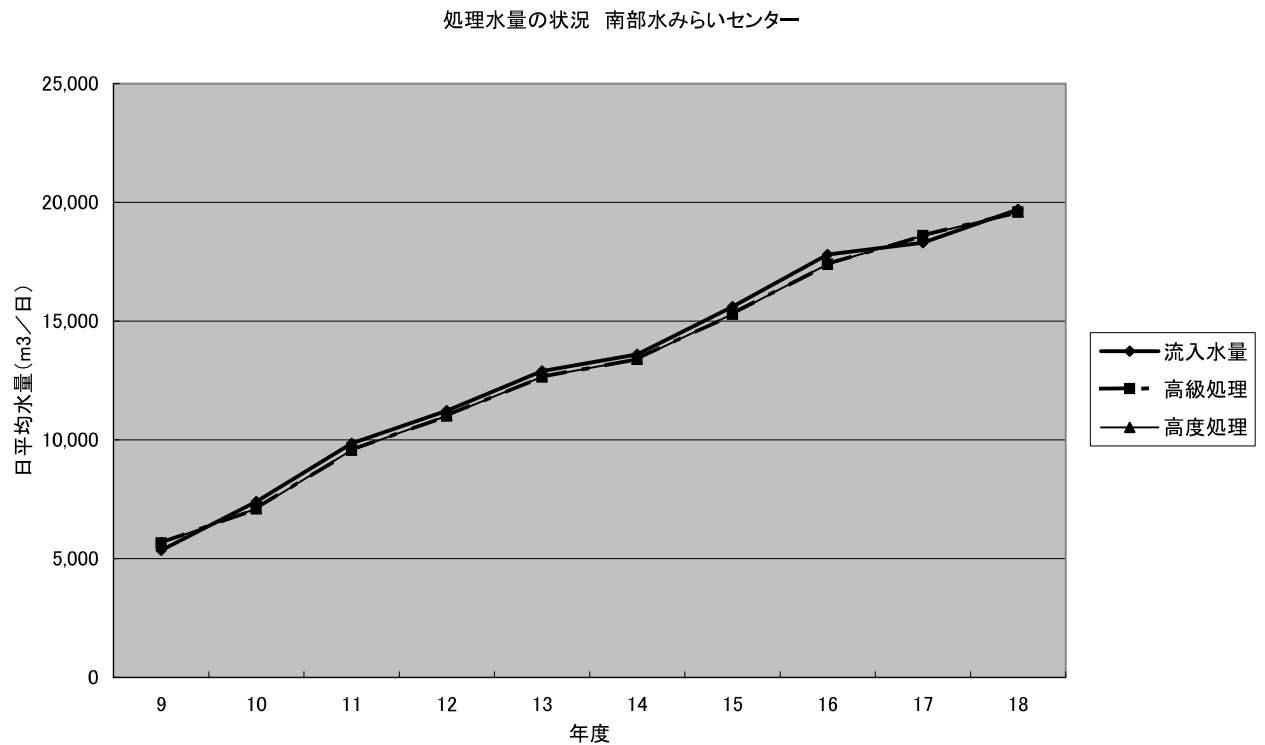


2. 処理水質の状況

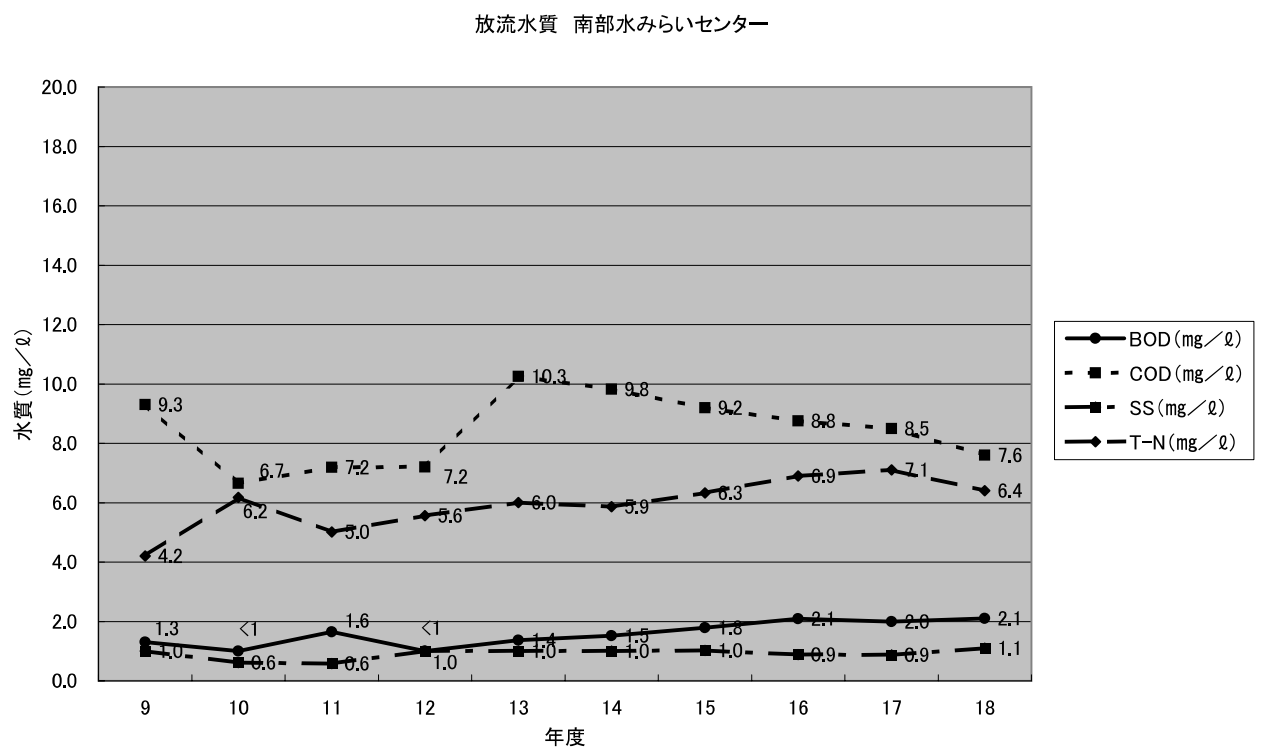


3. 処理水再利用の状況

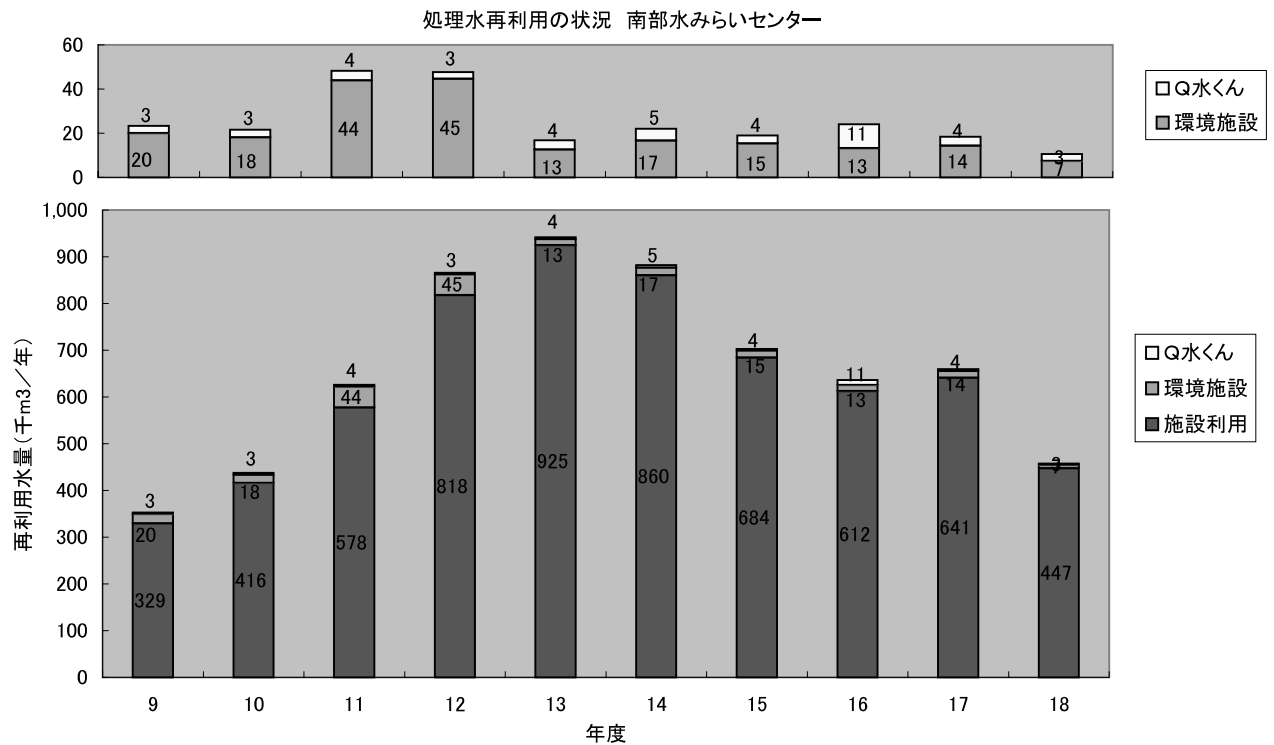

4. 電力使用量の状況

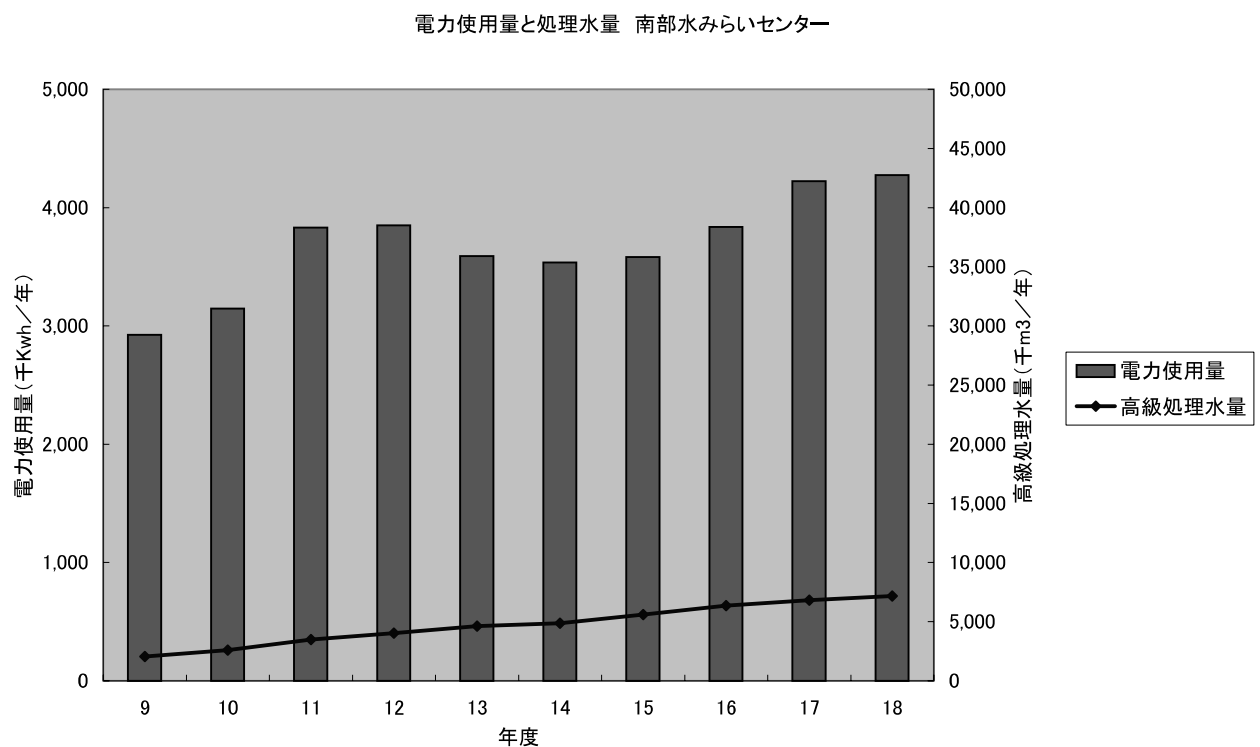

5. 処理単価の推移

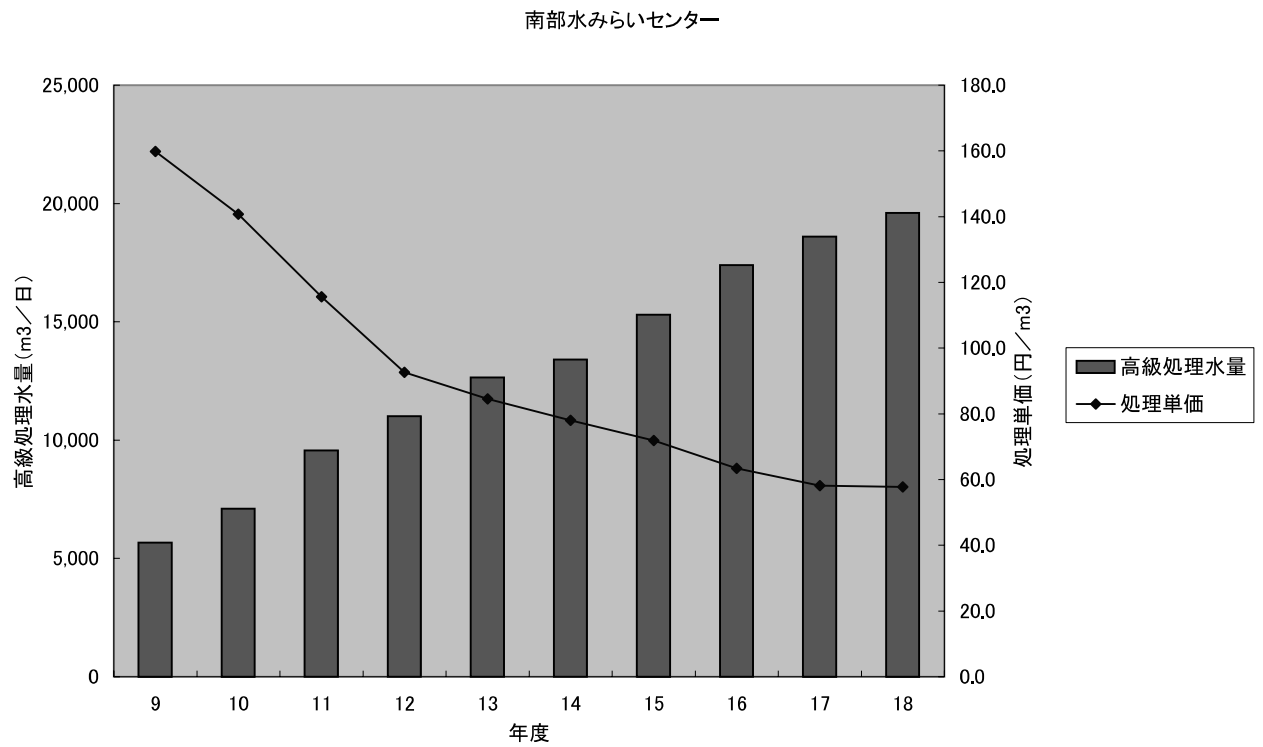

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 番 号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年 月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸	
	量 m ³	平均 返送率 %	量 m ³	循環率 %	量 m ³	空気量/ 流入水量	使用量 k g	平均 注入率 m g / L	使用量 k g	平均 注入率 m g / L	使用量 k g	平均 注入率 m g / L	使用量 k g	平均 注入率 m g / L	使用量 k g	平均 注入率 m g / L
18	4	359,322	791,565	132.1	3,082,722	5.1	0.0	0.00	2,167.9	1.92	0	0.00	977.4	1.75	0	0.00
18	5	381,626	814,181	127.6	3,707,332	5.8	0.0	0.00	2,435.7	2.02	0	0.00	981.8	1.67	0	0.00
18	6	383,426	846,339	131.2	2,995,407	4.6	0.0	0.00	397.1	0.33	0	0.00	755.4	1.26	0	0.00
18	7	409,517	912,528	127.8	3,064,667	4.3	0.0	0.00	2,278.5	1.69	0	0.00	835.6	1.26	0	0.00
18	8	358,213	839,899	141.6	3,004,770	5.1	0.0	0.00	2,566.7	2.29	0	0.00	840.3	1.55	0	0.00
18	9	362,527	843,913	137.8	2,738,911	4.5	0.0	0.00	2,460.6	2.13	0	0.00	965.1	1.70	0	0.00
18	10	350,741	842,798	144.8	2,770,403	4.8	0.0	0.00	1,692.8	1.54	0	0.00	963.9	1.78	0	0.00
18	11	340,462	818,067	145.1	2,568,067	4.6	0.0	0.00	1,503.2	1.41	0	0.00	932.9	1.78	0	0.00
18	12	367,420	871,737	142.3	2,610,468	4.3	0.0	0.00	1,416.0	1.22	0	0.00	925.7	1.61	0	0.00
19	1	344,210	833,392	146.0	2,676,867	4.7	0.0	0.00	1,234.7	1.14	0	0.00	972.1	1.83	0	0.00
19	2	307,950	752,856	147.4	2,245,154	4.4	0.0	0.00	1,293.5	1.34	0	0.00	863.7	1.82	0	0.00
19	3	347,689	979,621	170.1	2,466,302	4.3	0.0	0.00	1,201.6	1.10	0	0.00	970.5	1.82	0	0.00
年間総量	4,313,103	無記入	10,146,896	無記入	33,931,070	無記入	0.0	無記入	20,648.3	無記入	0	無記入	10,984.4	無記入	0	無記入
日平均	11,800	59.8	27,800	140.6	93,000	4.7	0.0	0.00	56.6	1.51	0	0.00	30.1	1.64	0	0.00
日最大	17,936	無記入	32,457	無記入	135,820	無記入	0.0	無記入	258.5	無記入	0	無記入	51.6	無記入	0	無記入
前年度総量	4,026,689	60.20	9,325,632	139.50	30,712,271	4.7	0.0	無記入	16,130.3	1.28	0	無記入	10,771.7	1.75	0	無記入
前年度比	1.07	0.99	1.09	1.01	1.10	1.00	—	無記入	1.28	1.18	—	無記入	1.02	0.94	—	無記入
備考																

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥 量 m ³	余剰汚泥 量 m ³	濃縮投入汚泥 量 m ³	含水率 %	濃縮汚泥 量 m ³	含水率 %	消化投入汚泥 量 m ³	含水率 %	消化汚泥 量 m ³	含水率 %	脱水投入汚泥 量 m ³	含水率 %	脱水ケーキ 量 t	含水率 %	焼却投入ケーキ 量 t	含水率 %
	単位	m ³	m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	t	%	t	%
18	4	4,374	6,295	10,669	98.87	2,720	96.74	0	0.00	0	0.00	2,793	96.59	381.33	75.3	0	0.00
18	5	4,541	7,038	11,577	98.95	2,810	96.72	0	0.00	0	0.00	2,892	96.58	389.21	74.4	0	0.00
18	6	4,480	7,582	12,062	99.11	2,912	97.39	0	0.00	0	0.00	2,972	97.03	339.26	74.6	0	0.00
18	7	7,097	10,923	17,998	99.04	3,933	98.49	0	0.00	0	0.00	3,940	97.93	350.69	76.2	0	0.00
18	8	5,114	9,555	14,664	98.86	4,660	98.16	0	0.00	0	0.00	4,681	98.00	415.10	77.2	0	0.00
18	9	3,200	8,032	11,236	98.96	3,817	97.79	0	0.00	0	0.00	3,961	97.59	364.90	74.2	0	0.00
18	10	3,280	8,251	11,531	98.92	3,932	97.57	0	0.00	0	0.00	3,982	97.36	395.10	74.8	0	0.00
18	11	3,319	7,833	11,148	98.99	3,401	97.46	0	0.00	0	0.00	3,461	97.09	382.06	75.4	0	0.00
18	12	3,361	7,906	11,274	98.94	3,375	97.21	0	0.00	0	0.00	3,460	96.92	414.46	75.5	0	0.00
19	1	3,537	8,534	12,064	98.88	3,548	97.30	0	0.00	0	0.00	3,624	96.77	468.53	76.0	0	0.00
19	2	3,533	7,479	11,039	98.88	3,081	97.25	0	0.00	0	0.00	3,138	96.91	395.17	75.8	0	0.00
19	3	4,724	8,734	13,450	98.82	3,808	97.12	0	0.00	0	0.00	3,898	96.75	428.91	75.3	0	0.00
年間総量		50,560	98,162	148,712	無記入	41,996	無記入	0	無記入	0	無記入	42,802	無記入	4,724.72	無記入	0	無記入
日平均		139	269	407	98.94	115	97.49	0	0.00	0	0.00	117	97.18	12.94	75.4	0	0.00
日最大		320	422	685	無記入	209	無記入	0	無記入	0	無記入	220	無記入	26.60	無記入	0	無記入
前年度総量		56,608	110,147	166,753	99.33	40,915	97.05	0	無記入	0	無記入	41,660	97.21	4,677.31	75.7	0	無記入
前年度比		0.89	0.89	0.89	1.00	1.03	1.00	—	無記入	—	無記入	1.03	1.00	1.01	1.00	—	無記入
備考		初沈引抜汚泥量		重力濃縮投入量 143,998 計算 送量 41,517		重力濃縮汚泥移 送量 41,517 計算 送量 41,517						脱水機供給汚泥 量		ケーキホッパー 脱水ケーキ発生量			
				遠心濃縮投入量 4,713 計算 送量 4,713		遠心濃縮汚泥移 送量 4,713 計算 送量 4,713											
				日最大欄の数値 は重力濃縮機投 入日最大量		日最大欄の数値 は重力濃縮機移 送日最大量											

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 番 号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年 月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ 空冷 量 t	溶融スラグ 水冷 量 t	成形レンガ 使用灰 量 t	成形レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 量 t	焼成レンガ 生産 個数 個	汚泥処分量		汚泥処分量		灰 量 t	含水率
	量 t	含水率 %	量 t	含水率 %							生汚泥 量 m ³	含水率 %	脱水ケーキ 量 t	含水率 %		
単位																
18 4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	378.53	76.67	0	0.00
18 5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	403.23	76.09	0	0.00
18 6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	334.28	76.83	0	0.00
18 7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	358.89	77.87	0	0.00
18 8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	420.57	78.54	0	0.00
18 9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	368.60	76.67	0	0.00
18 10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	399.23	76.21	0	0.00
18 11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	368.73	76.72	0	0.00
18 12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	436.87	76.60	0	0.00
19 1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	456.36	77.01	0	0.00
19 2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	393.96	77.08	0	0.00
19 3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	440.86	75.87	0	0.00
年間総量	0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	4,760.11	無記入	0	無記入
日平均	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	13.04	76.84	0	0.00
日最大	0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	35.41	無記入	0	無記入
前年度総量	0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	4,700.53	76.87	0	無記入
前年度比	—	無記入	—	無記入	—	—	—	—	—	—	—	無記入	1.01	1.00	—	無記入
備考													大阪南SC 脱水ケーキ搬入量	脱水ケーキ 平均含水率		

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 番 号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年 月	高分子凝集剤 (汚泥処理)		ポリ塩化アルミ (汚泥処理)		塩化第二鉄 (汚泥処理)		消石灰 (汚泥処理)		苛性ソーダ (汚泥処理)		消臭剤 (汚泥処理)		灯油 (炉用) 使用量	重油 (炉用) 使用量	重油 (その他) 使用量	コークス (炉用) 使用量
	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率	使用量	添加率				
単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	k l	k l	k g
18 4	0.510	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.16	0.04	0	0	0.00	0
18 5	0.525	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.51	0.05	0	0	0.58	0
18 6	0.480	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
18 7	0.720	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.32	0.03	0	0	0.07	0
18 8	0.750	0.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.76	0.04	0	0	0.00	0
18 9	0.555	0.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.83	0.05	0	0	0.00	0
18 10	0.585	0.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.32	0.06	0	0	0.00	0
18 11	0.555	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.18	0.06	0	0	0.38	0
18 12	0.525	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.38	0.07	0	0	0.00	0
19 1	0.555	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.41	0.07	0	0	0.07	0
19 2	0.495	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.79	0.06	0	0	0.00	0
19 3	0.875	0.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.58	0.07	0	0	0.00	0
年間総量	7.130	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	21.24	無記入	0	0	1.10	0
日平均	0.020	0.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.06	0.05	0	0	0.00	0
日最大	0.060	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	—	無記入	0	0	—	0
前年度総量	6.210	0.51	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	17.81	0.04	0	0	3.31	0
前年度比	1.15	1.06	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	1.19	1.25	—	—	0.33	—
備考											注入先は重力濃縮汚泥 重力濃縮汚泥移送量 41,517				自家用発電機	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処 番号	81	82	83	84	85	86
年 月	電力	自家発電	消化ガス	発電回数	発電時間	上水
	使用量	量	量			使用量
単位	k W h	k W h	k W h	回	分	m ³
18 4	368,860	0	0	0	0	168
18 5	399,641	572	0	0	0	139
18 6	361,901	0	0	0	0	112
18 7	390,095	0	0	0	0	113
18 8	385,765	0	0	0	0	140
18 9	347,357	0	0	0	0	109
18 10	347,027	0	0	0	0	114
18 11	329,964	424	0	0	0	133
18 12	343,800	0	0	0	0	142
19 1	340,017	0	0	0	0	136
19 2	324,803	0	0	0	0	136
19 3	336,037	0	0	0	0	128
年間総量	4,275,267	996	0	0	0	1,570
日平均	11,700	3	0	無記入	0	4
日最大	14,039	—	0	無記入	0	14
前年度総量	4,222,820	4,082	0	0	0	1,743
前年度比	1.01	0.24	—	—	—	0.90
備考	全日電力使用量 日最大欄の数値は 年間最大デマンド値 契約電力 730KW					

原田水みらいセンター内ポンプ場（猪名川流域）

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18 4	0	0	0	9	121.5	31.0	10.5	4.9	10.9	626,738	0	0	0	0	0	0
18 5	0	0	0	8	191.5	41.5	18.5	12.3	10.3	700,947	0	0	0	1	40	0
18 6	0	0	0	9	163.0	65.0	17.5	21.8	8.0	678,124	0	0	0	0	0	1
18 7	0	0	0	13	313.0	69.0	21.0	43.7	6.9	833,915	0	0	0	1	50	0
18 8	0	0	0	5	168.5	113.5	98.5	18.9	5.7	638,808	0	0	0	0	0	1
18 9	0	0	0	6	76.5	22.5	5.0	12.0	5.6	618,357	0	0	0	1	40	0
18 10	0	0	0	5	68.0	25.5	5.5	7.3	7.8	614,684	0	0	0	0	0	1
18 11	0	0	0	5	60.0	17.0	8.5	14.9	7.9	587,898	0	0	0	1	40	0
18 12	0	0	0	7	92.0	34.5	7.0	10.1	8.8	636,803	0	0	0	0	0	0
19 1	0	0	0	2	17.0	8.5	2.5	3.4	8.1	584,096	0	0	0	1	40	0
19 2	0	0	0	6	42.5	9.5	9.0	11.1	9.5	541,464	0	0	0	0	0	13
19 3	0	0	0	7	100.0	35.5	11.5	10.1	8.5	638,713	0	0	0	1	50	14
年間総量	0	0	0	82	1,413.5	無記入	無記入	170.5	98.0	7,700,547	0	0	0	6	260	30
日平均	0	0	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	21,100	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大	0	0	無記入	無記入	0.0	無記入	無記入	無記入	無記入	0	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量	0	0	0	59	849.0	無記入	無記入	87.9	104.8	7,232,224	0	0	0	12	500	7
前年度比	—	—	—	1.39	1.66	無記入	無記入	1.94	0.94	1.06	—	—	—	0.50	0.52	4.29
備考				3mm以上の 降雨を記録した 日数				比重1.4	1.2系比重0.96 3系比重1.03					第1,2系列 自家発 運転時間 と同じ	第1,2系列 自家発 運転時間 と同じ	

中央水みらいセンター内ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4		110,324	6	12	105.5	30.5	8.0	16.0	11.0	2,890,124	0	1,400		0	0	1,465
18	5		416,172	7	14	159.0	35.0	10.0	18.0	9.0	3,085,930	0	4,000		0	0	1,724
18	6		360,427	4	11	159.0	56.0	13.5	15.0	10.0	2,999,916	0	5,900		0	0	2,215
18	7		954,834	10	17	328.5	62.5	19.5	46.0	12.0	3,151,086	0	8,400		0	0	2,382
18	8		206,507	4	7	69.0	28.5	24.5	46.0	12.0	3,059,662	0	2,300		0	0	1,818
18	9		95,128	3	8	84.0	23.5	8.5	13.0	6.0	2,966,559	0	1,200		0	0	1,831
18	10		89,282	2	9	77.0	28.0	8.0	11.0	12.0	3,073,289	0	1,500		0	0	1,471
18	11		150,903	4	10	83.5	23.0	9.5	15.0	17.0	2,919,700	2,120	2,200		1	175	1,521
18	12		177,939	3	10	96.0	40.5	8.0	9.0	7.0	3,065,045	0	2,100		0	0	1,999
19	1		0	0	5	17.5	8.5	2.0	4.0	10.0	3,061,402	0	500		0	0	2,232
19	2		16,604	1	8	47.5	9.5	7.0	5.0	7.0	2,754,861	0	1,200		0	0	1,319
19	3		123,564	4	8	75.0	19.0	9.0	13.0	15.0	2,932,077	0	1,300		0	0	1,287
年間総量			2,701,684	48	119	1,301.5	無記入	無記入	211.0	128.0	35,959,651	2,120	32,000		1	175	21,264
日平均			7,402	無記入	無記入	3.6	無記入	無記入	無記入	無記入	98,520	6	88		無記入	無記入	58
日最大			255,833	無記入	無記入	62.5	無記入	無記入	無記入	無記入	121,391	2,120	3,000		無記入	175	116
前年度総量			1,739,256	35	99	837.5	無記入	無記入	213.0	127.0	35,730,072	1,010	25,160		0	0	23,422
前年度比			1.55	1.37	1.20	1.55	無記入	無記入	0.99	1.01	1.01	2.10	1.27				0.91
備考									比重	比重	日最大値の数値は年間最大デマド値						
1年日数																	365

岸部ポンプ場（安威川流域）

ポ 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	170,612	55,700	13	102.5	25.0	6.0	0.0	0.0	34,240	0	183		0	0	932
18	5	181,194	112,777	7	159.0	32.5	8.5	0.0	4.0	35,761	0	420		0	0	996
18	6	167,434	137,429	7	150.0	55.0	11.5	0.0	0.0	36,331	0	845		0	0	1,108
18	7	171,001	526,928	11	297.0	63.0	21.0	7.5	2.0	40,294	0	2,592		0	0	1,277
18	8	168,326	68,335	4	87.5	36.0	35.5	0.0	0.0	40,431	0	406		0	0	1,006
18	9	164,204	42,811	6	79.0	22.5	7.0	6.0	2.0	34,603	0	231		0	0	962
18	10	170,533	37,899	3	66.5	22.5	7.5	0.0	0.0	33,957	0	144		0	0	985
18	11	165,491	72,442	5	70.5	25.0	8.5	2.0	2.0	33,774	0	346		0	0	966
18	12	178,133	74,067	4	92.5	39.0	9.0	3.0	1.0	36,763	0	468		0	0	1,006
19	1	166,435	0	0	16.5	8.5	2.0	0.0	0.0	35,267	0	11		0	0	960
19	2	150,823	16,716	2	41.5	9.0	7.0	0.0	0.0	31,988	0	134		0	0	848
19	3	175,625	69,624	6	74.0	19.5	7.0	2.0	2.0	34,767	0	446		0	0	973
年間総量	2,029,811	1,214,728	60	118	1,236.5	無記入	無記入	20.5	13.0	428,176	0	6,226		0	0	12,019
日平均	5,561	3,328	無記入	無記入	3.4	無記入	無記入	無記入	無記入	1,173	0	17		無記入	無記入	33
日最大	8,020	162,821	無記入	無記入	63.0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,483	0	780		無記入	0	81
前年度総量	1,896,892	630,881	37	97	854.5	無記入	無記入	33.8	29.0	407,888	0	2,898		0	0	10,492
前年度比	1.07	1.93	1.62	1.22	1.45	無記入	無記入	0.61	0.45	1.05		2.15				1.15
備考								比重	比重	日最大欄の数値は年間最大値マド値						
1年日数	365															

味舌ポンプ場千里系（安威川流域）

ポ 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18 4	999,602	216,290	7	10	93.0	26.0	5.5	8.9	8.2	83,361	0	1,669		0	0	219
18 5	1,053,651	401,740	7	14	146.0	30.0	9.5	0.0	4.0	87,927	0	2,837		0	0	242
18 6	1,008,991	366,940	8	11	153.0	55.5	12.0	4.8	5.2	85,225	0	2,620		0	0	249
18 7	1,092,440	1,013,570	13	16	320.0	67.5	22.5	5.2	6.2	97,472	0	7,055		0	0	239
18 8	813,480	141,090	5	8	68.5	27.5	22.0	13.8	2.0	87,166	0	1,021		0	0	272
18 9	814,080	185,030	6	6	81.5	24.0	7.5	5.3	7.0	85,741	0	1,372		0	0	178
18 10	788,410	198,930	5	8	71.5	25.5	9.0	1.4	4.0	88,119	0	1,412		0	0	267
18 11	780,240	194,770	5	7	82.0	27.0	18.0	4.0	9.5	84,498	0	1,539		0	0	323
18 12	875,100	214,030	5	10	99.5	42.0	8.5	16.2	5.5	92,015	0	1,653		0	0	190
19 1	735,590	7,380	1	6	17.0	9.0	2.5	0.0	2.5	95,503	0	186		0	0	129
19 2	718,560	44,880	3	7	43.0	9.0	6.5	0.0	0.0	88,826	0	472		0	0	139
19 3	947,078	191,640	6	8	83.0	21.5	11.0	7.0	3.0	91,663	0	1,425		0	0	177
年間総量	10,627,222	3,176,290	71	111	1,258.0	無記入	無記入	66.6	57.1	1,067,516	0	23,261		0	0	2,624
日平均	29,116	8,702	無記入	無記入	3.4	無記入	無記入	無記入	無記入	2,925	0	64		無記入	無記入	7
日最大	88,290	204,220	無記入	無記入	67.5	無記入	無記入	無記入	無記入	5,477	0	1,381		無記入	0	106
前年度総量	12,727,987	2,264,740	62	95	840.0	無記入	無記入	25.9	55.2	1,021,862	170	16,945		2	86400	2,257
前年度比	0.83	1.40	1.15	1.17	1.50	無記入	無記入	2.57	1.03	1.04	0.00	1.37		0.00	0.00	1.16
備考								比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数	365															

味舌ポンプ場山田系（安威川流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4		7,950	6	10	93.0	26.0	5.5	0.5	0.1	15,650		62				52
18	5		17,390	6	14	146.0	30.0	9.5	0.0	0.0	16,100		141				178
18	6		19,740	5	11	153.0	55.5	12.0	0.0	0.0	16,670		134				181
18	7		65,590	10	16	320.0	67.5	22.5	1.9	0.2	18,410		454				260
18	8		13,980	3	8	68.5	27.5	22.0	0.0	0.0	18,250		108				54
18	9		7,200	5	6	81.5	24.0	7.5	0.9	0.0	17,480		85				77
18	10		6,670	4	8	71.5	25.5	9.0	0.1	0.1	17,190		49				155
18	11		8,210	4	7	82.0	27.0	18.0	0.3	0.0	16,610		101				110
18	12		11,640	4	10	99.5	42.0	8.5	0.0	0.1	17,830		121				151
19	1		0	0	6	17.0	9.0	2.5	0.0	0.0	18,280		43				51
19	2		3,450	2	7	43.0	9.0	6.5	0.0	0.0	21,140		97				3
19	3		10,990	6	8	83.0	21.5	11.0	0.0	0.0	17,530		93				146
年間総量			172,810	55	111	1,258.0	無記入	無記入	3.7	0.5	211,140		1,488				1,418
日平均			473	無記入	無記入	3.4	無記入	無記入	無記入	無記入	578		4				4
日最大			22,660	無記入	無記入	67.5	無記入	無記入	無記入	無記入	870		144				79
前年度総量			133,850	40	95	840.0	無記入	無記入	6.7	0.5	198,230		1,343				1,349
前年度比			1.29	1.38	1.17	1.50	無記入	無記入	0.55	1.00	1.07		1.11				1.05
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大値						
1年日数																	365

味舌ポンプ場水路系（安威川流域）

ポ 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18 4		56,403	23	10	93.0	26.0	5.5	7.5	1.9	6,479		76				28
18 5		80,863	31	14	146.0	30.0	9.5	4.3	2.2	7,033		132				31
18 6		82,956	30	11	153.0	55.5	12.0	1.0	2.5	7,345		127				109
18 7		175,741	31	16	320.0	67.5	22.5	2.5	1.0	9,338		546				37
18 8		87,943	31	8	68.5	27.5	22.0	1.2	4.5	7,904		83				26
18 9		72,288	28	6	81.5	24.0	7.5	0.0	0.0	6,339		22				11
18 10		63,429	30	8	71.5	25.5	9.0	0.2	0.6	5,621		38				13
18 11		63,993	29	7	82.0	27.0	18.0	0.0	2.5	6,102		47				12
18 12		35,073	17	10	99.5	42.0	8.5	0.4	1.8	5,965		80				19
19 1		8,848	7	6	17.0	9.0	2.5	0.0	0.5	5,487		27				13
19 2		14,939	9	7	43.0	9.0	6.5	0.0	0.0	4,814		29				14
19 3		25,855	15	8	83.0	21.5	11.0	0.0	0.7	5,447		18				11
年間総量		768,331	281	111	1,258.0	無記入	無記入	17.1	18.2	77,874		1,225				324
日平均		2,105	無記入	無記入	3.4	無記入	無記入	無記入	無記入	213		3				1
日最大		27,574	無記入	無記入	67.5	無記入	無記入	無記入	無記入	757		185				55
前年度総量		447,248	266	95	840.0	無記入	無記入	4.9	16.8	71,108		768				257
前年度比		1.72	1.06	1.17	1.50	無記入	無記入	3.49	1.08	1.10		1.60				1.26
備考								比重	比重	日最大欄の数値は年間最大値						
1年日数																365

穂積ポンプ場（安威川流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	363,415	4,945	1	11	118.5	30.5	7.0	0.0	3.0	38,665	0	88		0	0	66.9
18	5	443,885	39,631	4	13	192.0	39.0	21.0	3.0	3.0	40,161	0	410		0	0	64.4
18	6	430,625	50,124	3	11	184.5	65.0	15.5	0.0	3.0	44,345	8	398		4	0	88.4
18	7	569,985	132,832	9	19	352.5	60.0	16.5	3.0	3.0	52,593	0	832		0	0	96.9
18	8	355,290	37,936	2	6	75.0	46.0	42.5	3.0	3.0	48,136	0	274		0	0	115.4
18	9	345,345	7,026	1	8	81.5	24.5	10.5	3.0	0.0	44,543	0	101		0	0	90.7
18	10	330,720	0	0	8	86.5	32.0	11.0	3.0	3.0	38,356	40	57		1	0	72.1
18	11	309,140	4,080	1	7	83.0	26.0	14.0	0.0	6.0	34,763	0	68		0	0	66.9
18	12	341,640	12,025	1	10	100.5	41.0	8.5	3.0	6.0	39,647	0	148		0	0	71.1
19	1	273,910	0	0	5	19.5	9.5	2.0	0.0	3.0	39,537	0	47		3	30	67.3
19	2	266,955	3,940	1	7	48.0	10.0	8.0	6.0	0.0	35,545	0	68		0	0	66.7
19	3	684,515	1,065	1	8	88.5	20.5	10.5	3.0	3.0	47,998	0	54		0	0	75.0
年間総量		4,715,425	293,604	24	113	1,430.0	無記入	無記入	27.0	36.0	504,289	48	2,545		8	30	941.8
日平均		12,919	804	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	1,382	0	7		無記入	無記入	2.6
日最大		46,410	49,003	無記入	無記入	65.0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,520	40	244		無記入	30	5.8
前年度総量		3,975,140	131,952	19	106	972.0	無記入	無記入	45.0	30.0	513,160	0	1,669		0	0	969.4
前年度比		1.19	2.23	1.26	1.07	1.47	無記入	無記入	0.60	1.20	0.98		1.52				0.97
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

摂津ポンプ場（安威川流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	827,190	253,000	11	14	94.5	17.5	6.5	1.0	2.0	117,548	660	3,125		0	0	19
18	5	927,930	395,000	12	15	134.0	26.0	9.5	4.0	1.0	126,435	0	4,455		0	0	25
18	6	1,002,490	544,000	8	11	126.5	47.5	12.0	3.5	4.5	136,096	300	6,424		0	0	32
18	7	1,040,010	1,416,000	14	16	319.0	65.5	20.5	3.0	3.0	148,624	570	16,634		0	0	20
18	8	1,025,080	276,000	5	7	61.5	24.5	22.0	1.5	1.0	140,642	0	3,358		0	0	36
18	9	967,000	234,000	6	8	82.0	24.0	7.0	4.5	4.5	129,673	280	2,713		0	0	28
18	10	899,090	162,000	5	8	75.0	28.0	8.5	3.5	2.0	120,512	560	1,981		0	0	18
18	11	779,520	184,000	5	10	70.5	20.5	8.0	2.0	2.0	108,557	0	2,165		0	0	20
18	12	920,650	212,000	6	9	85.0	40.0	8.0	2.0	1.0	130,625	0	2,467		0	0	20
19	1	813,110	12,000	1	6	16.5	8.5	2.5	0.0	0.0	120,098	790	537		0	0	19
19	2	737,250	69,000	6	7	41.5	9.5	9.5	1.5	2.0	109,167	0	945		0	0	18
19	3	841,500	120,000	6	8	75.0	16.5	10.0	1.0	2.0	122,320	0	1,511		0	0	17
年間総量		10,780,820	3,877,000	85	119	1,181.0	無記入	無記入	27.5	25.0	1,510,297	3,160	46,315		0	0	272
日平均		29,536	10,622	無記入	無記入	3.2	無記入	無記入	無記入	無記入	4,138	9	127		無記入	無記入	1
日最大		43,810	368,000	無記入	無記入	65.5	無記入	無記入	無記入	無記入	6,993	600	4,770		無記入	60	2
前年度総量		10,310,170	2,267,000	75	97	823.5	無記入	無記入	38.5	24.0	1,470,182	2,710	28,043		2	347040	264
前年度比		1.05	1.71	1.13	1.23	1.43	無記入	無記入	0.71	1.04	1.03	1.17	1.65		0.00	0.00	1.03
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

高槻水みらいセンター内ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	汚水送水量	m ³	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	使用量	使用量	回	分	使用量
18	4	-	145,700	8	12	125.0	28.0	8.0	0.0	0.0	31,740	0	1,851	0	0	0	222
18	5	-	468,900	8	15	189.0	36.5	14.5	2.0	2.0	31,890	0	5,398	0	0	0	225
18	6	-	837,300	8	11	192.0	59.0	13.5	2.0	8.0	33,490	0	9,601	0	0	0	212
18	7	-	1,849,100	16	18	356.0	65.0	21.0	1.5	6.5	40,610	0	19,716	0	0	0	219
18	8	-	206,100	3	6	46.5	15.5	15.0	0.0	0.0	34,930	0	2,361	0	0	0	205
18	9	-	122,300	3	9	92.0	27.5	7.5	1.0	3.0	32,520	0	1,471	0	0	0	198
18	10	-	132,300	4	9	86.5	33.0	8.5	3.0	1.0	29,680	0	1,550	0	0	0	210
18	11	-	120,500	5	6	78.5	22.5	10.5	0.0	0.0	30,320	0	1,495	0	0	0	200
18	12	-	217,500	6	10	107.0	44.0	9.0	0.0	3.0	33,100	0	2,407	0	0	0	189
19	1	-	12,500	2	6	20.5	9.5	2.5	0.0	0.0	32,470	0	178	0	0	0	200
19	2	-	29,900	3	6	53.0	12.0	6.0	0.0	0.0	30,540	0	470	0	0	0	198
19	3	-	73,900	5	8	78.5	15.5	9.0	2.0	2.0	33,120	0	1,080	0	0	0	205
年間総量	-	4,216,000	71	116	1,424.5	無記入	無記入	無記入	11.5	25.5	394,410	0	47,578	0	0	0	2,483
日平均	-	11,551	無記入	無記入	3.9	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	1,081	0	130	0	無記入	無記入	6.8
日最大	-	500,400	無記入	無記入	65.0	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	-	0	5,351	0	無記入	0	9.0
前年度総量	-	2,041,800	60	100	950.5	無記入	無記入	無記入	9.0	28.7	406,480	0	24,379	0	0	0	2,571
前年度比	-	2.06	1.18	1.16	1.50	無記入	無記入	無記入	1.28	0.89	0.97	-	1.95	-	-	-	0.97
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

前島ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	-	178,050	7	10	102.0	24.5	6.0	0.0	0.0	20,826	0	2,470	0	0	0	35.3
18	5	-	306,030	9	14	148.5	29.0	10.5	5.7	1.0	19,599	0	4,477	0	0	0	44.2
18	6	-	416,600	9	11	173.0	54.5	14.0	7.1	0.0	21,543	0	5,240	0	0	0	58.2
18	7	-	926,780	14	18	342.5	66.0	23.0	0.0	0.0	27,028	0	11,844	0	0	0	36.0
18	8	-	62,840	7	10	42.5	10.0	10.0	5.8	0.9	25,868	0	1,189	0	0	0	42.3
18	9	-	104,740	4	9	76.5	24.5	5.5	3.0	0.0	21,311	0	1,784	0	0	0	43.9
18	10	-	110,850	4	9	69.0	30.0	7.5	0.0	0.0	19,218	0	1,767	0	0	0	43.2
18	11	-	115,420	5	6	68.0	20.5	11.5	6.0	0.8	20,316	0	1,908	0	0	0	32.0
18	12	-	160,440	6	8	76.5	33.0	7.0	2.3	1.1	27,087	0	2,368	0	0	0	37.6
19	1	-	0	0	3	8.5	5.0	1.5	0.0	0.0	26,791	0	359	0	0	0	34.3
19	2	-	59,530	4	7	37.5	9.0	7.0	0.0	0.0	23,035	0	1,047	0	0	0	28.3
19	3	-	84,200	5	8	61.0	14.5	6.5	0.0	0.0	24,492	0	1,506	0	0	0	29.3
年間総量	-	2,525,480	74	113	1,205.5	無記入	無記入	無記入	29.9	3.8	277,114	0	35,959	0	0	0	465
日平均	-	6,919	無記入	無記入	無記入	3.3	無記入	無記入	無記入	無記入	759	0	99	0	無記入	無記入	1.3
日最大	-	247,260	無記入	無記入	無記入	66.0	無記入	無記入	無記入	無記入	145	0	2,991	0	無記入	0	8.8
前年度総量	-	1,341,430	47	95	829.0	無記入	無記入	無記入	39.7	5.2	275,731	0	22,182	0	0	0	551
前年度比	-	1.88	1.57	1.19	1.45	無記入	無記入	無記入	0.75	0.73	1.01	-	1.62	-	-	-	0.84
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

石津中継ポンプ場 (淀川左岸流域)

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	3,110,700	0	0	11	120	22	0	0	0	185,726	0	30.1	0	0	0	4
18	5	3,215,900	0	0	14	148	33	0	0	0	198,779	0	0.0	0	0	0	0
18	6	3,281,300	0	0	11	177	60	0	0	0	212,647	0	29.8	0	0	0	2
18	7	3,766,300	0	0	16	333	69	0	0	0	201,549	0	29.9	0	0	0	0
18	8	3,009,600	0	0	7	66	24	0	0	0	274,014	0	29.6	0	0	0	4
18	9	3,036,600	0	0	8	98	29	0	0	0	95,873	520	373.6	0	0	0	0
18	10	3,097,200	0	0	9	72	32	0	0	0	201,272	0	30.0	0	0	0	7
18	11	2,961,200	0	0	7	67	18	0	0	0	189,281	0	30.1	0	0	0	0
18	12	3,208,300	0	0	10	99	43	0	0	0	202,746	0	30.6	0	0	0	4
19	1	3,040,600	0	0	8	20	9	0	0	0	191,982	0	30.5	0	0	0	0
19	2	2,784,400	0	0	8	46	9	0	0	0	174,998	0	30.1	0	0	0	5
19	3	3,058,200	0	0	8	76	17	0	0	0	193,380	0	30.3	0	0	0	0
年間総量		37,570,300	0	0	117	1,322	無記入	無記入	0	0	2,322,247	520	675	0	0	0	26
日平均		102,900	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	6,400	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		214,300	0	無記入	無記入	69	無記入	無記入	無記入	無記入	13,770	520	374	0	無記入	0	0
前年度総量		27,388,200	0	0	0	889	無記入	無記入	0	0	0	50	793	0	0	0	22
前年度比		1.37				1.49	無記入	無記入				10.40	0.85				1.18
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

湧池ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	9,079,000	62,640	3	11	103.5	22.0	8.5	11.67	10.12	615,100	0	2,594	0	0	0
18	5	9,845,000	150,240	3	13	129.0	35.5	12.5	11.67	14.02	662,900	0	5,060	0	0	0
18	6	10,180,000	192,900	4	11	163.0	57.0	11.5	16.67	8.50	672,700	0	3,753	0	0	0
18	7	12,030,000	820,600	7	13	285.0	67.5	20.0	20.00	11.02	780,600	0	12,170	0	0	0
18	8	8,599,000	228,500	3	8	115.0	55.5	53.5	31.67	8.40	630,700	0	4,783	0	0	0
18	9	8,975,000	58,030	3	7	91.0	25.0	10.5	40.00	8.34	639,500	0	5,742	0	0	0
18	10	8,366,000	54,700	1	8	73.0	32.5	9.5	23.33	9.27	572,500	0	997	0	0	0
18	11	7,717,000	165,400	3	9	72.5	26.5	11.5	28.33	10.91	540,700	0	3,591	0	0	0
18	12	8,124,000	536,500	8	11	96.0	40.0	9.0	13.33	10.71	557,900	0	7,559	0	0	0
19	1	7,126,000	10,330	1	5	16.5	8.5	2.5	18.33	5.19	516,400	0	1,044	0	0	0
19	2	6,781,000	101,600	3	8	43.5	11.0	7.0	20.00	25.74	492,400	0	1,934	0	0	0
19	3	7,701,000	167,830	4	9	75.0	22.0	5.0	11.67	8.95	543,300	0	3,011	0	0	0
年間総量	104,500,000	2,549,000	43	113	1,263.0	無記入	無記入	246.67	131.18	7,224,600	0	52,240	0	0	0	0
日平均	286,400	6,984	無記入	無記入	3.5	無記入	無記入	無記入	無記入	19,790	0	143	0	無記入	0	0
日最大	862,700	290,500	無記入	無記入	0.0	68	54	無記入	無記入	53,060	0	2,880	0	無記入	188	0
前年度総量	97,890,000	971,900	21	100	954.5	無記入	無記入	163	129	7,080,000	0	29,560	0	1	0	0
前年度比	1.07	2.62	2.05	1.13	1.32	無記入	無記入	1.51	1.01	1.02	—	1.77	—	0.00	—	—
備考								比重1.8 (洗砂と して処 分)	比重0.645					処理場内 停電	処理場内 停電	処理場既 設側に含 む
1年日数	365							場外処分	場外処分							

菊水ポンプ場（東屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	491,500	27,700	6	12	68	18	10	3	4	24,390	40	278	0	1	60	54
18	5	552,800	38,350	6	10	89	27	13	0	0	26,330	10	395	0	1	13	69
18	6	552,300	60,640	6	10	119	46	10	3	3	26,400	40	535	0	1	60	66
18	7	644,400	196,900	8	13	261	57	21	5	0	31,380	60	1,885	0	1	60	95
18	8	494,600	37,320	5	8	56	18	18	3	0	25,820	40	452	0	1	60	97
18	9	499,800	22,490	4	6	66	20	7	0	5	24,200	30	220	0	1	60	86
18	10	459,200	24,010	2	6	57	30	9	3	0	22,240	40	272	0	1	60	93
18	11	442,100	23,840	3	7	63	22	8	3	0	20,940	40	234	0	1	60	84
18	12	475,700	34,140	2	11	90	40	9	0	5	28,190	40	307	0	1	60	99
19	1	405,500	0	0	5	17	8	4	3	0	21,430	30	74	0	2	240	76
19	2	385,700	3,102	1	8	33	8	6	3	0	19,930	30	161	0	1	60	67
19	3	439,600	12,670	4	8	68	20	6	0	4	22,500	40	264	0	1	60	91
年間総量	5,843,200	481,162	47	104	983	無記入	無記入	無記入	26	21	293,750	440	5,077	0	13	853	977
日平均	16,000	1,300	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	800	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大	0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	116	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量	5,713,500	249,506	30	86	620	無記入	無記入	無記入	16	19	288,900	470	2,905	0	14	870	1,998
前年度比	1.02	1.93	1.57	1.21	1.58	無記入	無記入	無記入	1.63	1.11	1.02	0.94	1.75	—	0.93	0.98	0.49
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

大平ポンプ場（東屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	2,059,000	61,430	6	13	90	15	12	3	9	41,660	61	905	0	1	59	302
18	5	2,226,000	88,510	7	13	116	30	9	5	5	44,930	19	1,635	0	1	60	327
18	6	2,261,000	169,800	6	11	157	54	12	6	13	46,480	65	1,862	0	1	60	301
18	7	2,669,000	612,400	11	15	285	58	21	4	14	55,100	84	5,159	0	1	60	324
18	8	1,974,000	93,810	3	6	54	29	29	13	9	44,690	77	999	0	1	65	307
18	9	2,049,000	56,400	5	8	95	28	10	8	18	43,530	72	763	0	1	60	305
18	10	1,960,000	44,720	2	7	62	30	7	6	0	42,340	73	638	0	1	54	310
18	11	1,867,000	45,570	4	8	62	19	9	5	14	39,430	64	644	0	1	60	308
18	12	2,051,000	71,900	3	12	88	39	7	3	7	44,360	71	997	0	1	60	307
19	1	1,801,000	1,920	1	6	15	8	2	0	0	45,140	66	199	0	1	60	328
19	2	1,692,000	12,530	1	7	44	10	7	6	4	40,380	65	261	0	1	59	287
19	3	1,918,000	47,130	5	8	66	17	7	3	4	42,080	75	743	0	1	60	313
年間総量		24,527,000	1,306,120	54	114	1,134	無記入	無記入	62	97	530,120	792	14,805	0	12	717	3,719
日平均		67,200	3,600	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,500	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	248	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		23,131,000	654,810	38	91	802	無記入	無記入	36	90	525,960	865	8,057	0	13	800	3,590
前年度比		1.06	1.99	1.42	1.25	1.41	無記入	無記入	1.72	1.08	1.01	0.92	1.84	—	0.92	0.90	1.04
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

氷野ポンプ場（東屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	1,450,000	312,400	8	12	93	16	8	3	2	52,930	100	1,827	0	1	60	328
18	5	1,600,000	374,400	7	13	121	33	12	8	2	56,440	110	2,237	0	2	71	400
18	6	1,621,000	592,200	8	11	156	55	12	5	8	57,860	130	3,305	0	1	60	385
18	7	1,840,000	1,192,000	10	15	269	60	19	8	4	66,500	80	6,769	0	1	45	597
18	8	1,346,000	210,200	4	7	68	36	36	11	3	54,640	110	1,206	0	1	60	448
18	9	1,444,000	345,400	7	7	92	23	10	5	3	53,700	90	2,121	0	1	60	476
18	10	1,339,000	172,600	3	8	68	33	8	2	3	50,000	100	951	0	1	60	309
18	11	1,221,000	216,100	5	10	68	26	13	3	9	45,400	120	1,112	0	1	60	177
18	12	1,395,000	329,200	5	11	91	38	8	3	3	50,830	0	1,707	0	0	0	234
19	1	1,145,000	6,330	1	7	16	8	2	3	0	47,550	0	42	0	0	0	257
19	2	1,111,000	100,800	4	7	39	11	7	0	3	44,750	30	574	0	2	30	240
19	3	1,244,000	242,700	6	8	68	19	5	8	2	49,220	100	1,565	0	1	60	282
年間総量		16,756,000	4,094,330	68	116	1,147	無記入	無記入	59	42	629,820	970	23,416	0	12	566	4,133
日平均		45,900	11,200	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,700	0	100	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	245	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		15,539,000	2,549,820	57	104	875	無記入	無記入	63	43	616,210	1,190	16,289	0	13	874	5,668
前年度比		1.08	1.61	1.19	1.12	1.31	無記入	無記入	0.94	0.98	1.02	0.82	1.44	—	0.92	0.65	0.73
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

桑才ポンプ場（東屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	使用量	使用量	回	分	使用量
18	4	4,784,000	187,200	7	11	96	20	18	2	10	137,100	200	1,444	0	1	60	510
18	5	5,177,000	244,500	6	13	133	32	12	16	14	154,700	100	3,323	0	1	13	230
18	6	5,269,000	435,300	6	11	164	60	13	3	14	159,800	200	4,228	0	1	61	190
18	7	6,141,000	1,191,000	9	15	297	64	26	13	14	185,000	200	10,310	0	1	60	349
18	8	4,663,000	228,000	3	7	92	40	40	21	19	145,500	200	1,956	0	1	60	272
18	9	4,777,000	163,300	4	6	85	26	9	16	14	141,000	200	1,646	0	1	60	213
18	10	4,513,000	127,500	2	9	70	32	9	11	23	136,700	200	1,295	0	1	61	307
18	11	4,170,000	121,700	4	8	73	27	13	8	13	121,000	200	1,095	0	1	61	246
18	12	4,468,000	294,700	7	11	92	39	8	14	19	125,800	200	2,343	0	1	61	448
19	1	3,961,000	0	0	7	17	8	3	11	5	118,200	200	50	0	1	61	416
19	2	3,719,000	40,600	2	8	39	9	6	5	5	109,800	200	423	0	1	58	271
19	3	4,162,000	186,700	6	8	70	20	5	10	9	121,700	100	1,918	0	1	59	256
年間総量		55,804,000	3,220,500	56	114	1,224	無記入	無記入	130	159	1,656,300	2,200	30,031	0	12	675	3,708
日平均		152,900	8,800	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,500	0	100	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	790	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		53,236,000	1,638,300	39	101	790	無記入	無記入	98	207	1,576,900	2,300	17,158	0	15	835	3,510
前年度比		1.05	1.97	1.44	1.13	1.55	無記入	無記入	1.33	0.77	1.05	0.96	1.75	—	0.80	0.81	1.06
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

茨田古川ポンプ場（裏屋川北部流域）

ポ 年	番 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4		0	0	11	106	25	14	0	0	15,950	200	182	0	1	58	148
18	5		0	0	13	124	34	12	0	0	17,800	40	459	0	1	12	168
18	6		82,190	2	11	150	55	11	0	0	19,820	200	855	0	1	60	203
18	7		741,000	4	13	267	63	18	0	1	20,300	170	5,216	0	1	55	500
18	8		0	0	7	82	42	42	0	4	22,240	200	189	0	1	60	237
18	9		30,350	1	6	73	22	8	0	0	18,370	210	519	0	1	65	184
18	10		25,890	1	9	65	27	8	0	0	16,520	180	348	0	1	60	138
18	11		0	0	11	69	24	11	0	0	16,200	150	186	0	1	48	151
18	12		0	0	11	95	42	9	0	0	15,800	190	277	0	1	61	158
19	1		0	0	6	16	9	2	0	0	14,560	170	192	0	1	59	156
19	2		0	0	7	37	9	5	0	0	12,790	180	132	0	1	90	172
19	3		0	0	9	72	21	5	0	0	13,580	190	123	0	1	60	139
年間総量		0	879,430	8	114	1,152	無記入	無記入	0	5	203,930	2,080	8,678	0	12	688	2,354
日平均		0	2,400	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	600	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	378	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		0	50,760	1	101	812	無記入	無記入	0	0	228,860	2,110	3,700	0	14	862	1,991
前年度比		—	17.33	8.00	1.13	1.42	無記入	無記入	—	—	0.89	0.99	2.35	—	0.86	0.80	1.18
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

茨田中継ポンプ場（裏屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	738,800	136,100	8					0	0	63,760		2,555	0			261
18	5	771,200	147,400	9					3	4	67,260		2,979	0			319
18	6	775,100	212,700	8					3	0	70,330		3,651	0			236
18	7	908,600	580,000	10					0	7	82,220		8,045	0			336
18	8	684,600	123,800	4					3	0	60,860		1,369	0			367
18	9	667,200	91,320	5					8	4	61,820		1,917	0			214
18	10	659,300	60,270	4					0	0	63,600		1,123	0			273
18	11	627,700	120,300	5					3	4	57,720		1,199	0			266
18	12	696,100	145,700	5					5	0	64,110		1,799	0			321
19	1	598,900	2,212	1					0	0	55,500		84	0			230
19	2	563,600	22,440	4					0	4	54,320		507	0			192
19	3	628,300	80,700	6					0	0	61,930		1,648	0			206
年間総量		8,319,400	1,722,942	69	0	0	無記入	無記入	25	23	763,430	0	26,876	0	0	0	3,221
日平均		22,800	4,700	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,100	0	100	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	0	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		8,002,400	982,540	63	0	0	無記入	無記入	17	23	716,240	0	18,541	0	0	0	3,851
前年度比		1.04	1.75	1.10	—	—	無記入	無記入	1.47	1.00	1.07	—	1.45	—	—	—	0.84
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大値						
1年日数		365															

深野北ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	291,000	57,610	10	11	84	15	9	2	2	33,610	87	1,178	0	1	60	273
18	5	319,700	78,570	11	12	125	35	14	2	2	35,590	13	1,628	0	1	10	311
18	6	338,800	134,500	13	11	156	49	13	0	4	37,120	114	2,635	0	1	60	372
18	7	362,300	333,500	14	14	281	62	22	0	5	42,320	108	5,943	0	1	60	334
18	8	272,200	34,700	4	7	60	36	36	6	2	38,190	115	841	0	1	60	353
18	9	285,300	72,820	8	9	102	30	13	5	3	33,910	130	1,445	0	1	60	249
18	10	257,200	38,350	5	7	70	35	8	3	0	30,310	126	882	0	1	60	264
18	11	237,800	46,310	5	10	69	25	12	2	6	28,790	105	1,075	0	1	60	227
18	12	267,000	82,080	10	11	98	42	10	0	5	34,220	110	1,592	0	1	60	335
19	1	227,500	7,285	2	6	16	8	3	5	0	32,660	112	233	0	1	60	217
19	2	219,400	19,370	5	7	41	13	7	0	0	30,930	116	398	0	1	60	339
19	3	243,600	54,670	7	8	72	21	6	0	0	32,300	307	1,183	0	2	60	283
年間総量	3,321,800	959,765		94	113	1,171	無記入	無記入	25	29	409,950	1,443	19,033	0	13	670	3,557
日平均	9,100	2,600	無記入	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,100	0	100	0	無記入	無記入	0
日最大	0	0	無記入	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	196	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量	3,162,500	611,926	80	97	863	無記入	無記入	無記入	12	34	406,830	1,170	11,894	0	13	869	2,873
前年度比	1.05	1.57	1.18	1.16	1.36	無記入	無記入	無記入	2.08	0.85	1.01	1.23	1.60	—	1.00	0.77	1.24
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

枚方中継ポンプ場（裏屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量 m ³	雨水吐出量 m ³	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量 mm	1日最大 雨量 mm	時間最大 雨量 mm	沈砂発生量 m ³	しき発生量 m ³	電力 kWh	自家用発電 量 kWh	重油 使用量 L	軽油 使用量 L	停電回数	停電時間	上水 使用量 m ³
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	481,900			14	116	21	16	2	0	65,100		55	0	1	66	762
18	5	505,300			14	158	31	14	0	2	69,500		55	0	1	66	994
18	6	501,400			11	166	60	15	0	2	66,800		70	0	1	68	775
18	7	561,000			17	318	67	24	2	2	75,500		60	0	1	60	982
18	8	491,100			7	75	32	32	2	1	66,400		60	0	1	60	751
18	9	473,700			10	92	28	6	0	2	65,100		55	0	1	59	884
18	10	478,300			9	70	30	7	2	1	64,800		55	0	1	56	825
18	11	458,500			8	67	18	8	0	1	64,700		55	0	1	60	887
18	12	496,100			11	97	40	9	2	1	66,700		80	0	2	90	804
19	1	467,000			6	16	7	3	2	0	64,800		55	0	1	60	832
19	2	425,400			7	46	10	9	1	2	59,600		55	0	1	60	769
19	3	472,400			8	66	14	10	6	2	67,200		325	0	2	353	818
年間総量		5,812,100	0	0	122	1,285	無記入	無記入	19	15	796,200	0	980	0	14	1,058	10,083
日平均		15,900	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,200	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	253	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		5,373,600	0	0	101	868	無記入	無記入	7	8	768,000	0	735	0	13	877	9,449
前年度比		1.08	—	—	1.21	1.48	無記入	無記入	2.77	1.90	1.04	—	1.33	—	1.08	1.21	1.07
備考											日最大欄の数値は 年間最大「マド」値						
1年日数		365															

萱島ポンプ場（東屋川北部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	782,400	21,900	1	12	101	19	19	0	5	70,240	110	489	0	1	60	57
18	5	853,100	72,900	2	15	129	32	12	2	0	74,120	140	1,427	0	2	75	57
18	6	892,900	170,000	2	11	155	55	12	2	4	81,060	70	2,073	0	1	30	72
18	7	988,300	712,100	6	15	306	63	26	0	4	87,750	130	9,697	0	1	60	70
18	8	858,200	82,300	2	8	70	42	42	2	0	79,690	130	1,301	0	1	60	101
18	9	847,600	111,600	3	8	87	25	9	0	4	75,800	120	1,464	0	1	60	60
18	10	813,900	56,900	1	9	70	33	9	2	0	72,270	120	823	0	1	60	60
18	11	777,000	11,300	1	8	65	21	9	2	4	67,940	120	331	0	1	60	50
18	12	826,700	73,200	1	11	93	42	10	2	4	75,550	130	1,029	0	1	60	70
19	1	770,200	0	0	5	17	9	3	0	0	72,850	120	257	0	1	60	57
19	2	707,700	0	0	7	41	9	6	2	5	65,760	110	1,025	0	1	60	51
19	3	785,100	0	0	8	65	18	8	0	0	69,550	120	241	0	1	60	55
年間総量	9,903,100	1,312,200	19	117	1,198	無記入	無記入	無記入	14	30	892,580	1,420	20,157	0	13	705	760
日平均	27,100	3,600	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	2,400	0	100	0	無記入	無記入	0
日最大	0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	271	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量	9,365,400	679,000	17	101	832	無記入	無記入	無記入	17	24	871,390	1,680	12,637	0	14	884	982
前年度比	1.06	1.93	1.12	1.16	1.44	無記入	無記入	無記入	0.82	1.25	1.02	0.85	1.60	—	0.93	0.80	0.77
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマド値						
1年日数		365															

寝屋川中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ 年	番 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	295,600			12	87	19	6	0	1	43,100	18	10	0	1	30	146
18	5	307,800			13	132	34	10	0	1	44,660	27	14	0	1	30	146
18	6	304,300			11	165	57	14	0	1	43,970	34	17	0	1	30	166
18	7	329,500			17	303	60	21	0	1	47,220	23	12	0	1	30	149
18	8	304,400			7	58	22	22	0	1	41,840	33	8	0	1	30	159
18	9	301,600			9	95	28	7	0	1	41,970	22	11	0	1	30	133
18	10	313,600			9	67	30	7	0	1	44,910	34	15	0	1	30	151
18	11	302,100			8	34	9	5	0	1	44,010	28	14	0	1	30	139
18	12	323,300			7	66	37	8	0	1	48,250	32	13	0	1	30	147
19	1	304,800			7	16	8	2	0	0	45,060	28	14	0	1	30	148
19	2	280,400			8	39	8	7	1	2	42,060	33	16	0	1	30	140
19	3	307,400			8	59	14	7	0	2	45,730	32	16	0	1	30	142
年間総量		3,674,800	0	0	116	1,118	無記入	無記入	1	12	532,780	344	160	0	12	360	1,766
日平均		10,100	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,500	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	176	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		3,458,700	0	0	93	782	無記入	無記入	1	10	461,190	340	205	0	18	700	1,530
前年度比		1.06	—	—	1.25	1.43	無記入	無記入	0.44	1.22	1.16	1.01	0.78	—	0.67	0.51	1.15
備考											日最大欄の数値は年間最大「マド」値						
1年日数		365															

小阪ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	5,691,000	22,800	2	13	104.5	20.0	-	12.0	12.0	131,000	240	515	-	0	0	151
18	5	5,980,000	78,700	2	11	103.5	35.5	-	6.0	4.0	134,000	230	1,586	-	0	0	161
18	6	6,611,000	214,400	4	11	156.5	53.0	-	9.0	11.0	148,500	250	1,655	-	0	0	162
18	7	7,491,000	591,400	6	13	269.5	71.5	-		8.0	175,200	220	3,975	-	0	0	240
18	8	5,392,000	22,700	2	7	25.5	12.0	-	24.0	8.0	121,900	350	647	-	0	0	500
18	9	5,691,000	48,000	2	8	67.5	24.0	-		4.0	132,600	240	792	-	0	0	261
18	10	5,271,000	48,400	2	8	45.5	24.0	-	24.0	8.0	126,400	320	796	-	0	0	219
18	11	4,875,000	94,900	3	11	74.0	29.5	-	12.0	4.0	126,400	320	999	-	0	0	200
18	12	5,414,000	104,000	1	11	100.0	43.5	-		8.0	143,000	260	968	-	0	0	200
19	1	4,370,000	0	0	6	17.0	8.0	-		4.0	115,200	340	511	-	0	0	166
19	2	4,217,000	21,100	1	7	47.5	17.5	-		8.0	111,100	370	584	-	0	0	189
19	3	4,868,000	0	0	9	69.5	18.5	-	12.0	4.0	123,000	310	522	-	0	0	280
年間総量		65,871,000	1,246,400	25	115	1,080.5	無記入	無記入	99.0	83.0	1,588,300	3,450	13,550	無記入	0	0	2,729
日平均		180,500	3,400	無記入	無記入	3.0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,350	9	37	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		534,700	232,000	無記入	無記入	13.0	無記入	無記入	無記入	無記入	975	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		61,502,000	1,249,000	32	102	841.5	無記入	無記入	160.0	104.0	1,491,000	1,380	12,567	0	0	0	964
前年度比		1.07	1.00	0.78	1.13	1.28	無記入	無記入	0.62	0.80	1.07	2.50	1.08	無記入	-	-	2.83
備考										処分量 61,130 kg 比重 0.737	日最大欄の数値は年間最大値				関電側停電		
1年日数		365															

川俣ポンプ場(東屋川)排水処理(箕輪町)

[illegible]

新家ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量 m ³	雨水吐出量 m ³	雨水ポンプ稼働日数 日	降雨日数 日	雨量 mm	1日最大雨量 mm	時間最大雨量 mm	沈砂発生量 m ³	しき発生量 m ³	電力 kWh	自家用発電 kWh	重油 L	軽油 L	停電回数 回	停電時間 分	上水 m ³
	単位										使用量	量	使用量	使用量			使用量
18	4	2,164,000	172,600	6	12	90.5	19.0	-		0.0	96,700	190	1,362	-	0	0	1,037
18	5	2,281,000	280,900	4	10	111.5	35.0	-	24.0		103,100	290	2,367	-	0	0	1,189
18	6	2,468,000	633,600	5	11	168.0	57.0	-	12.0	4.0	112,200	250	4,596	-	0	0	1,300
18	7	2,831,000	1,095,500	7	13	253.5	68.0	-	24.0	4.0	127,000	270	7,851	-	0	0	1,318
18	8	2,080,000	28,300	2	6	44.0	17.5	-	12.0	4.0	100,900	240	344	-	0	0	994
18	9	2,227,000	221,800	4	9	83.5	22.5	-	12.0	4.0	96,000	230	1,661	-	0	0	738
18	10	2,131,000	159,700	3	9	71.5	29.5	-	9.0	4.0	93,700	140	1,228	-	0	0	994
18	11	1,921,000	157,500	3	11	68.5	25.0	-		4.0	88,600	170	1,298	-	0	0	827
18	12	2,096,000	268,200	4	11	98.0	43.0	-	12.0		97,800	90	1,952	-	0	0	790
19	1	1,725,000	0	0	5	17.0	8.0	-		4.0	86,300	180	140	-	0	0	681
19	2	1,640,000	49,900	2	7	36.0	10.0	-	9.0	8.0	80,100	270	534	-	0	0	519
19	3	1,887,000	46,100	3	8	53.0	16.0	-		4.0	87,400	220	530	-	0	0	406
年間総量		25,451,000	3,114,100	43	112	1,095.0	無記入	無記入	114.0	40.0	1,169,800	2,540	23,863	無記入	0	0	10,793
日平均		69,700	8,500	無記入	無記入	3.0	無記入	無記入	無記入	無記入	3,200	7	65	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		185,500	379,000	無記入	無記入	68.0	無記入	無記入	無記入	無記入	536	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		23,922,000	2,398,700	44	108	901.5	無記入	無記入	99.0	44.5	1,150,600	2,990	19,198		2	17	11,454
前年度比		1.06	1.30	0.98	1.04	1.21	無記入	無記入	1.15	0.90	1.02	0.85	1.24	無記入	0.00	0.00	0.94
備考										処分量 29,950kg 比重 0.749	日最大欄の数値は年間最大値				関電側停電		
1年日数																	365

長吉ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量 m ³	雨水吐出量 m ³	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量 mm	1日最大雨量 mm	時間最大雨量 mm	沈砂発生量 m ³	しき発生量 m ³	電力 kWh	自家用発電 kWh	重油 L	軽油 L	停電回数	停電時間	上水 m ³
	単位			日	日	mm					使用量 kWh	量 kWh	使用量 L	使用量 L	回	分	使用量 m ³
18	4	1,482,000	66,400	3	12	95.5	19.5	-		5.0	130,500	540	926	-	0	0	1,871
18	5	1,484,000	266,600	4	11	123.5	44.5	-	15.0	4.0	133,600	520	3,137	-	0	0	1,794
18	6	1,572,000	707,200	5	11	189.5	64.0	-	15.0	4.0	146,000	700	7,099	-	0	0	1,939
18	7	1,846,000	1,027,100	6	15	255.5	67.0	-	12.0	12.0	169,100	650	9,861	-	0	0	2,290
18	8	1,225,000	0	0	6	19.5	9.0	-	12.0	8.0	130,700	560	313	-	0	0	1,608
18	9	1,365,000	211,200	4	10	83.0	24.0	-	6.0	8.0	131,100	590	2,481	-	0	0	1,779
18	10	1,328,000	68,200	2	9	73.5	27.5	-	12.0	8.0	120,400	540	1,015	-	0	0	1,740
18	11	1,241,000	147,400	3	10	72.0	21.0	-	6.0	8.0	114,400	580	1,781	-	0	0	1,539
18	12	1,423,000	226,800	2	12	101.0	50.0	-		4.0	133,400	630	2,373	-	0	0	1,544
19	1	1,136,000	0	0	5	16.5	7.5	-	12.0	8.0	114,900	520	382	-	0	0	1,416
19	2	1,122,000	20,600	1	7	37.0	10.5	-		4.0	113,000	650	537	-	0	0	1,374
19	3	1,258,000	0	0	8	43.0	12.0	-		4.0	130,800	580	472	-	0	0	1,381
年間総量		16,482,000	2,741,500	30	116	1,109.5	無記入	無記入	90.0	77.0	1,567,900	7,060	30,377	0	0	0	20,275
日平均		45,200	7,500	無記入	無記入	3.0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,300	19	83	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		142,100	402,600	無記入	無記入	67.0	無記入	無記入	無記入	無記入	834	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		15,381,000	1,726,300	32	105	890.5	無記入	無記入	78.0	40.0	1,455,300	8,180	20,910	0	2	18	20,655
前年度比		1.07	1.59	0.94	1.10	1.25	無記入	無記入	1.15	1.93	1.08	0.86	1.45	無記入	0.00	0.00	0.98
備考										処分量 54,750kg 比重 0.711	日最大欄の 数値は年間 最大値				関電側停電		
1年日数																	365

寺島ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	2,762,000	119,600	7	12	107.0	21.0	-	13.5	9.0	159,500	580	12,880	-	0	0	1,416
18	5	3,121,000	229,100	5	14	134.5	38.0	-	12.0	5.0	176,600	770	14,667	-	0	0	1,424
18	6	3,455,000	423,000	5	12	162.0	57.5	-	16.0	5.0	192,000	690	20,722	-	0	0	1,472
18	7	3,803,000	1,192,000	7	13	289.0	70.0	-	12.0	5.0	203,400	690	36,704	-	0	0	1,390
18	8	2,864,000	418,100	5	8	97.5	49.5	-	36.0	5.0	201,000	700	11,332	-	0	0	1,395
18	9	2,923,000	243,200	5	6	93.5	28.5	-	36.0	5.0	179,000	740	12,308	-	0	0	1,249
18	10	2,443,000	124,700	2	9	73.0	31.5	-	10.0		150,500	730	8,853	-	0	0	1,212
18	11	2,291,000	201,400	3	11	71.0	26.0	-		10.0	143,700	620	9,376	-	0	0	988
18	12	2,588,000	192,100	3	11	99.0	41.0	-	15.0	5.0	166,800	1,020	10,349	-	0	0	1,139
19	1	2,036,000	0	0	6	18.0	8.5	-	9.0	5.0	155,300	660	2,666	-	1	2	1,037
19	2	1,989,000	48,100	2	7	44.0	11.5	-	9.0		141,300	1,200	6,481	-	0	0	1,124
19	3	2,391,000	118,500	4	9	75.0	21.5	-	9.0	4.0	160,200	40	7,466	-	0	0	1,394
年間総量		32,666,000	3,309,800	48	118	1,263.5	無記入	無記入	177.5	58.0	2,029,300	8,440	153,804	0	1	2	15,240
日平均		89,500	9,100	無記入	無記入	3.5	無記入	無記入	無記入	無記入	5,560	23	421	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		299,200	384,500	無記入	無記入	70.0	無記入	無記入	無記入	無記入	836	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		29,392,000	2,471,800	49	101	944	無記入	無記入	92.3	50.0	1,891,800	8,070	131,022	0	0	0	13,275
前年度比		1.11	1.34	0.98	1.17	1.34	無記入	無記入	1.92	1.16	1.07	1.05	1.17	無記入	-	-	1.15
備考										処分量 29,770kg 比重 0.513	日最大欄の数値は年間最大値				関電側停電		
1年日数		365															

小阪合ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	1,160,000	16,400	2	11	91.0	17.5	-			56,300	154	281	-	0	0	916
18	5	1,234,000	86,000	2	11	103.0	35.5	-	6.0		58,500	197	844	-	0	0	1,070
18	6	1,343,000	248,700	5	11	176.0	59.5	-			63,200	185	1,990	-	0	0	1,136
18	7	1,494,000	436,100	7	17	241.0	64.5	-	6.0	5.0	71,300	151	3,039	-	0	0	1,204
18	8	1,137,000	10,100	2	5	18.5	8.0	-			59,700	163	207	-	0	0	1,028
18	9	1,193,000	73,500	4	12	87.5	23.5	-			60,100	198	682	-	0	0	1,043
18	10	1,156,000	28,300	2	8	66.0	22.5	-	6.0		58,800	137	367	-	0	0	999
18	11	1,102,000	63,200	3	11	67.5	24.5	-			55,200	157	517	-	0	0	1,037
18	12	1,163,000	70,300	1	11	87.5	40.0	-	6.0		59,300	121	563	-	0	0	1,055
19	1	1,013,000	0	0	6	17.0	7.0	-		4.0	54,300	165	154	-	0	0	971
19	2	944,000	6,100	1	7	34.5	9.5	-	3.0		50,600	199	181	-	0	0	861
19	3	1,039,000	0	0	8	43.5	11.5	-			55,400	209	147	-	0	0	968
年間総量		13,978,000	1,038,700	29	118	1,033.0	無記入	無記入	27.0	9.0	702,700	2,036	8,972	0	0	0	12,288
日平均		38,300	2,800	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	1,930	6	25	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		91,200	192,300	無記入	無記入	64.5	無記入	無記入	無記入	無記入	312	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		13,096,000	720,900	28	105	850.5	無記入	無記入	36.0	10.0	705,200	1,776	6,550	0	0	0	11,859
前年度比		1.07	1.44	1.04	1.12	1.21	無記入	無記入	0.75	0.90	1.00	1.15	1.37	無記入	-	-	1.04
備考										処分量 4,860kg 比重 0.540	日最大欄の数値は年間最大値				関電側停電		
1年日数		365															

植付ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	587,000	23,800	3	11	87.5	16.0	-			78,500	230	695	-	0	0	86
18	5	609,000	71,200	3	12	108.5	37.5	-			81,400	240	1,207	-	0	0	125
18	6	676,000	141,500	5	11	146.5	47.5	-	9.0	5.0	94,100	240	1,802	-	0	0	169
18	7	766,000	401,300	7	12	269.5	69.5	-			105,600	320	5,024	-	0	0	273
18	8	526,000	154,100	5	7	107.0	41.5	-	9.0		86,800	300	1,925	-	0	0	199
18	9	597,000	103,000	5	9	97.5	25.0	-	12.0	5.0	88,400	430	1,437	-	0	0	144
18	10	537,000	49,100	2	8	70.0	31.0	-	6.0		84,100	220	979	-	0	0	96
18	11	488,000	60,600	3	8	69.0	30.5	-			69,800	250	919	-	0	0	117
18	12	566,000	75,200	3	10	90.5	43.0	-		5.0	81,100	270	1,097	-	0	0	106
19	1	438,000	0	0	5	16.5	8.5	-			71,600	240	474	-	0	0	69
19	2	431,000	26,300	3	7	45.0	20.0	-	6.0		66,400	230	822	-	0	0	85
19	3	498,000	44,600	3	8	64.0	17.0	-			73,900	270	736	-	0	0	61
年間総量		6,719,000	1,150,700	42	108	1,171.5	無記入	無記入	42.0	15.0	981,700	3,240	17,117	0	0	0	1,530
日平均		18,400	3,200	無記入	無記入	3.2	無記入	無記入	無記入	無記入	2,690	9	47	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		65,400	137,000	無記入	無記入	69.5	無記入	無記入	無記入	無記入	531	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		5,903,000	714,900	35	98	783.5	無記入	無記入	33	10.0	870,300	4,370	14,769	0	0	0	3,275
前年度比		1.14	1.61	1.20	1.10	1.50	無記入	無記入	1.27	1.50	1.13	0.74	1.16	無記入	-	-	0.47
備考										処分量 5,610kg 比重 0.374	日最大欄の数値は年間最大値				関電側停電		
1年日数		365															

新池島ポンプ場（瘦屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	940,000	53,500	4	10	68.5	13.0	-		5.0	84,500	270	1,051	-	0	0	640
18	5	942,000	138,100	4	11	68.5	29.5	-	6.0		88,200	310	2,613	-	0	0	567
18	6	1,027,000	297,000	5	11	147.0	47.0	-		5.0	97,200	280	5,282	-	0	0	674
18	7	1,198,000	687,400	7	13	266.0	69.5	-	6.0	5.0	113,400	280	11,393	-	0	0	715
18	8	811,000	112,800	2	7	57.0	33.0	-	12.0		86,200	270	1,769	-	0	0	602
18	9	922,000	168,100	4	8	110.5	36.0	-	6.0	4.0	88,700	290	2,976	-	0	0	637
18	10	861,000	69,000	2	9	72.0	31.5	-	6.0	4.0	81,900	280	1,213	-	0	0	625
18	11	807,000	98,500	3	10	68.0	25.0	-	6.0	4.0	77,000	290	1,552	-	0	0	604
18	12	950,000	113,400	3	11	94.0	40.0	-		4.0	87,400	280	1,686	-	0	0	666
19	1	755,000	0	0	6	18.5	8.0	-			74,600	290	132	-	0	0	552
19	2	740,000	18,200	2	7	42.5	13.0	-	6.0	4.0	70,400	300	310	-	0	0	487
19	3	875,000	17,500	2	8	55.0	15.5	-			81,600	300	857	-	0	0	560
年間総量		10,828,000	1,773,500	38	111	1,067.5	無記入	無記入	48.0	35.0	1,031,100	3,440	30,834	0	0	0	7,329
日平均		29,700	4,900	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	2,820	9	84	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		100,100	253,700	無記入	無記入	69.5	無記入	無記入	無記入	無記入	652	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		9,612,000	1,399,200	46	102	829.5	無記入	無記入	42.0	35.0	938,700	3,940	27,032	0	0	0	6,650
前年度比		1.13	1.27	0.83	1.09	1.29	無記入	無記入	1.14	1.00	1.10	0.87	1.14	無記入	-	-	1.10
備考										処分量 23,770kg 比重 0.679	日最大欄の数値は年間最大値				関電側停電		
1年日数		365															

深野ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	444,000	0	0	11	106.5	18.5	-			36,600	204	98	-	0	0	344
18	5	445,000	35,500	2	12	123.0	35.5	-	6.0		40,100	211	862	-	0	0	325
18	6	449,000	67,400	5	11	164.5	55.0	-		3.0	39,900	216	807	-	0	0	326
18	7	536,000	242,300	6	13	291.0	65.0	-	9.0		47,500	250	2,683	-	0	0	418
18	8	355,000	76,200	3	7	83.5	32.0	-	9.0		43,700	247	1,225	-	0	0	309
18	9	434,000	47,700	4	8	101.0	29.5	-	9.0		43,400	245	603	-	0	0	415
18	10	420,000	17,300	1	8	74.5	32.5	-	3.0		43,700	198	260	-	0	0	359
18	11	391,000	30,200	2	9	77.5	32.5	-			39,800	226	713	-	0	0	453
18	12	435,000	40,000	2	12	98.5	41.5	-			43,500	230	759	-	0	0	374
19	1	351,000	0	0	7	20.0	9.5	-			41,500	213	118	-	0	0	342
19	2	340,000	10,700	1	7	46.0	14.0	-	9.0		38,500	197	496	-	0	0	465
19	3	416,000	15,300	2	8	84.5	23.5	-		4.0	42,600	235	268	-	0	0	455
年間総量		5,016,000	582,600	28	113	1,270.5	無記入	無記入	45.0	7.0	500,800	2,672	8,892	0	0	0	4,585
日平均		13,700	1,600	無記入	無記入	3.5	無記入	無記入	無記入	無記入	1,370	7	24	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		43,300	78,300	無記入	無記入	65.0	無記入	無記入	無記入	無記入	184	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		3,758,000	351,000	26	104	940.5	無記入	無記入	27.0	0.0	429,300	2,975	6,601	0	0	0	3,590
前年度比		1.33	1.66	1.08	1.09	1.35	無記入	無記入	1.67	-	1.17	0.90	1.35	無記入	-	-	1.28
備考										処分量 4,890kg 比重 0.699	日最大欄の数値は年間最大値				関電側停電		
1年日数		365															

今井戸川系雨水ポンプ場

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出力	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	—	0	0	15	101.0	27.0	17.0	—	0.00	3,890	1,990	10	—	1	60	701
18	5	—	0	0	15	108.5	43.5	16.5	—	0.00	4,370	0	85	—	0	0	668
18	6	—	85,600	2	14	172.5	56.5	17.5	—	0.00	4,660	1,860	560	—	1	60	574
18	7	—	501,300	2	14	245.0	74.5	29.0	—	0.00	6,590	0	2,100	—	0	0	715
18	8	—	0	0	0	5.5	2.0	2.0	—	0.50	5,090	2,030	10	—	1	60	724
18	9	—	0	0	10	90.5	32.0	13.0	—	0.00	5,310	0	10	—	0	0	661
18	10	—	0	0	10	57.0	19.0	7.0	—	0.00	4,160	0	25	—	0	0	623
18	11	—	0	0	11	81.5	30.0	10.5	—	0.00	4,550	0	10	—	0	0	646
18	12	—	41,710	2	11	89.5	43.0	8.5	—	0.00	4,450	0	295	—	0	0	824
19	1	—	0	0	4	15.5	8.0	2.5	—	0.00	4,740	3,790	40	—	1	60	876
19	2	—	0	0	10	36.5	13.0	9.0	—	0.00	3,990	0	140	—	0	0	807
19	3	—	0	0	10	34.5	10.0	5.0	—	0.00	4,530	1,950	15	—	1	60	1,105
年間総量	—	—	628,610	6	124	1,037.5	—	—	—	0.50	56,330	11,620	3,300	—	5	300	8,924
日平均	—	—	1,722	—	—	—	—	—	—	—	154	32	9	—	—	—	24
日最大	—	—	255,400	—	—	74.5	74.5	29.0	—	—	1,100	3,790	1,120	—	—	—	50
前年度総量	—	—	0	0	133	954.0	—	33.5	—	0.00	57,040	11,790	255	—	6	360	9,362
前年度比	—	—	—	—	0.93	1.09	—	—	—	—	0.99	0.99	12.94	—	0.83	0.83	0.95
備考					処理場と 同じ	処理場と 同じ	処理場と 同じ	処理場と 同じ	比重 1.5	比重 0.8	年間最大稼働 2,920 kW	処理場と 同じ			処理場と 同じ	処理場と 同じ	処理場と 同じ
1年日数			365														

今井戸系雨水ポンプ場

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	67,088	81,514	8	15	101.0	27.0	17.0	17.8	0.6	29,640	1,990	1,810	—	1	60	701
18	5	80,688	105,400	4	15	108.5	43.5	16.5	6.6	0.0	27,860	0	2,620	—	0	0	668
18	6	87,253	275,400	6	14	172.5	56.5	17.5	6.5	0.0	31,030	1,860	4,610	—	1	60	574
18	7	82,610	445,470	7	14	245.0	74.5	29.0	0.0	1.2	29,620	0	8,080	—	0	0	715
18	8	63,150	0	0	0	5.5	2.0	2.0	0.0	0.0	28,210	2,030	40	—	1	60	724
18	9	89,367	70,257	4	10	90.5	32.0	13.0	2.1	0.5	31,220	0	2,210	—	0	0	661
18	10	75,602	44,300	3	10	57.0	19.0	7.0	4.4	0.0	30,100	0	1,010	—	0	0	623
18	11	58,782	59,200	3	11	81.5	30.0	10.5	0.0	0.0	25,260	0	1,910	—	0	0	646
18	12	65,534	102,700	6	11	89.5	43.0	8.5	0.0	0.0	31,990	0	2,440	—	0	0	824
19	1	42,319	0	0	4	15.5	8.0	2.5	0.0	0.0	32,160	3,790	460	—	1	60	876
19	2	29,255	10,900	2	10	36.5	13.0	9.0	4.4	0.0	26,720	0	1,900	—	0	0	807
19	3	32,854	15,500	2	10	34.5	10.0	5.0	8.8	0.0	24,860	1,950	1,020	—	1	60	1,105
年間総量		774,502	1,210,641	45	124	1,037.5	—	—	50.6	2.3	348,670	11,620	28,110	—	5	300	8,924
日平均		2,122	3,317	—	—	—	—	—	0.1	0.0	955	32	77	—	—	—	24
日最大		8,542	167,800	—	—	74.5	74.5	29.0	2.4	1.2	2,350	3,790	3,030	—	—	—	50
前年度総量		587,429	792,906	42	133	954.0	—	33.5	26.7	6.9	350,470	11,790	21,110	—	6	360	9,362
前年度比		1.32	1.53	1.07	0.93	1.09	—	—	1.90	0.33	0.99	0.99	1.33	—	0.83	0.83	0.95
備考			雨水排水放流量		処理場と 同じ	処理場と 同じ	処理場と 同じ	処理場と 同じ	比重 1.5	比重 0.8	年間最大「ヤド」値 2,920 kW	処理場と 同じ			処理場と 同じ	処理場と 同じ	処理場と 同じ
1年日数																	365

川面中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kwh	kwh	ℓ	ℓ	回	分	m ³
18 4	262,770	—	—	—	—	—	—	0.00	0.20	23,880	0	3	—	0	0	348
18 5	272,470	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	24,880	0	3	—	1	3	355
18 6	280,610	—	—	—	—	—	—	0.09	0.27	24,390	240	71	—	2	150	400
18 7	311,730	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	28,030	0	3	—	0	0	323
18 8	265,230	—	—	—	—	—	—	0.10	0.22	25,050	40	25	—	2	48	428
18 9	267,940	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	24,470	0	3	—	0	0	370
18 10	268,910	—	—	—	—	—	—	0.07	0.21	23,990	100	30	—	1	60	454
18 11	256,770	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	23,630	0	3	—	0	0	657
18 12	274,040	—	—	—	—	—	—	0.21	0.54	26,080	120	33	—	1	60	608
19 1	254,390	—	—	—	—	—	—	0.54	0.32	25,960	0	3	—	0	0	683
19 2	228,590	—	—	—	—	—	—	0.18	0.68	23,260	50	17	—	2	163	876
19 3	259,610	—	—	—	—	—	—	0.07	0.33	24,450	0	3	—	0	0	506
年間総量	3,203,060	—	—	—	—	—	—	1.26	2.77	298,070	550	197	—	9	484	6,008
日平均	8,780	—	—	—	—	—	—	—	—	817	2	1	—	—	—	16
日最大	15,160	—	—	—	—	—	—	—	—	1,170	—	—	—	—	—	105
前年度総量	3,131,050	—	—	—	—	—	—	2.61	2.68	285,890	670	219	—	10	563	6,239
前年度比	1.02	—	—	—	—	—	—	0.48	1.03	1.04	0.82	0.90	—	0.90	0.86	0.96
備考								比重 1.21	比重 0.85							
								場内	場内							
1年日数	365															

小吹台中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ 年	番 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kwh	kwh	ℓ	ℓ	回	分	m ³
18	4	18,201	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,421	17	11	—	1	30	1
18	5	19,416	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,789	15	9	—	1	30	2
18	6	19,823	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	9,413	0	3	—	0	0	1
18	7	24,701	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	10,092	18	8	—	1	30	1
18	8	19,436	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	9,024	0	1	—	1	2	2
18	9	17,936	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,536	10	6	—	1	30	2
18	10	18,012	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,888	0	2	—	0	0	2
18	11	16,247	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,610	9	5	—	1	18	1
18	12	18,004	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,984	0	3	—	0	0	1
19	1	16,896	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,705	10	6	—	1	18	2
19	2	14,792	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	6,998	5	16	—	2	91	2
19	3	16,301	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,260	11	7	—	1	18	1
年間総量		219,765	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	101,720	95	77	—	10	267	18
日平均		600	—	—	—	—	—	—	—	—	279	0	0	—	—	—	0
日最大		1,332	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	—	—	—	—	0
前年度総量		211,880	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	106,747	94	62	—	9	282	18
前年度比		1.04	—	—	—	—	—	—	—	—	0.95	1.01	1.24	—	1.11	0.95	1.00
備考									比重 1.21	比重 0.85							
									場内	場内							
1年日数		365															

錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力 使用量	自家発電 量	重油 使用量	軽油 使用量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	366,020	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	80,350	0	0	—	0	0	751
18	5	372,160	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	84,070	90	29	—	1	29	902
18	6	378,730	—	—	—	—	—	—	0.28	0.36	85,740	710	198	—	1	160	810
18	7	419,600	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	93,300	1,410	388	—	2	287	795
18	8	354,700	—	—	—	—	—	—	0.38	0.00	82,580	0	0	—	0	0	906
18	9	368,860	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	83,070	140	47	—	1	59	833
18	10	363,740	—	—	—	—	—	—	0.25	0.00	81,580	0	0	—	0	0	790
18	11	347,430	—	—	—	—	—	—	0.00	0.63	76,120	80	26	—	1	31	792
18	12	375,700	—	—	—	—	—	—	0.24	0.51	83,450	270	84	—	2	70	832
19	1	348,490	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	77,960	90	28	—	1	26	832
19	2	313,270	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	70,560	0	0	—	0	0	773
19	3	345,230	—	—	—	—	—	—	0.19	0.43	77,720	130	42	—	1	44	765
年間総量		4,353,930	—	—	—	—	—	—	1.34	1.93	976,500	2,920	842	—	10	706	9,781
日平均		11,929	—	—	—	—	—	—	—	—	2,675	—	—	—	—	—	27
日最大		22,600	—	—	—	—	—	—	—	—	4,780	—	—	—	—	—	—
前年度総量		4,184,440	—	—	—	—	—	—	0.65	1.68	951,240	1,060	342	—	8	424	11,740
前年度比		1.04	—	—	—	—	—	—	2.06	1.15	1.03	2.75	2.46	—	1.25	1.67	0.83
備考									比重 1.2	比重 0.72							
									場内処分	場内処分							
1年日数		365															

長野中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力 使用量	自家発電 量	重油 使用量	軽油 使用量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	56,341	—	—	—	—	—	—	—	0.01	8,820	18	65	—	1	62	11
18	5	58,142	—	—	—	—	—	—	—	0.01	10,230	0	0	—	0	0	10
18	6	58,964	—	—	—	—	—	—	—	0.01	11,840	25	65	—	1	61	32
18	7	66,287	—	—	—	—	—	—	—	0.01	12,790	0	0	—	0	0	6
18	8	55,081	—	—	—	—	—	—	—	0.01	13,700	29	80	—	2	73	26
18	9	58,146	—	—	—	—	—	—	—	0.00	11,880	0	0	—	0	0	22
18	10	58,411	—	—	—	—	—	—	—	0.00	9,660	21	64	—	1	59	4
18	11	56,704	—	—	—	—	—	—	—	0.00	8,850	0	0	—	0	0	27
18	12	62,556	—	—	—	—	—	—	—	0.01	9,520	22	68	—	1	61	3
19	1	58,293	—	—	—	—	—	—	—	0.00	9,860	6	24	—	1	16	25
19	2	52,481	—	—	—	—	—	—	—	0.02	8,840	23	66	—	1	62	21
19	3	57,712	—	—	—	—	—	—	—	0.01	9,680	0	0	—	0	0	23
年間総量		699,118	—	—	—	—	—	—	—	0.09	125,670	144	431	—	8	394	210
日平均		1,915	—	—	—	—	—	—	—	—	344	—	—	—	—	—	1
日最大		3,788	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	—	—	—	—	—
前年度総量		568,523	—	—	—	—	—	—	—	0.07	118,918	137	461	—	8	515	208
前年度比		1.23	—	—	—	—	—	—	—	1.29	1.06	1.05	0.93	—	1.00	0.77	1.01
備考										比重 0.72 場内処分							
1年日数		365															

和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	2,190	0	0	21	0	0	0	0	0.000	3,139	0	0.0	0	0	0	1
18	5	2,140	0	0	21	0	0	0	0	0.000	2,955	7	7.0	0	0	0	1
18	6	2,130	0	0	17	0	0	0	0	0.000	2,784	0	2.0	0	0	0	6
18	7	2,320	0	0	14	0	0	0	0	0.000	3,253	3	3.0	0	0	0	6
18	8	2,040	0	0	6	0	0	0	0	0.000	3,958	0	1.0	0	0	0	12
18	9	2,090	0	0	12	0	0	0	0	0.000	2,750	11	10.0	0	0	0	7
18	10	2,150	0	0	14	0	0	0	0	0.000	2,509	0	1.0	0	0	0	5
18	11	2,160	0	0	17	0	0	0	0	0.000	2,352	7	7.0	0	0	0	4
18	12	3,520	0	0	11	0	0	0	0	0.000	2,781	0	1.0	0	0	0	2
19	1	3,430	0	0	6	0	0	0	0	0.000	2,470	10	8.0	0	0	0	1
19	2	3,140	0	0	15	0	0	0	0	0.000	2,250	0	3.0	0	0	0	2
19	3	3,480	0	0	13	0	0	0	0	0.000	2,507	10	15.0	0	1	2	2
年間総量		30,790	0	0	167	0	無記入	無記入	0.000	0.00	33,708	48	58.0	0	1	2	49
日平均		100	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	100	0.132	0.159	0	無記入	無記入	0.134
日最大		180	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	163.0	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		0	0	0	0	0	無記入	無記入	0.000	0.000	0	0	0.0	0	0	0	0
前年度比		—	—	—	—	—	無記入	無記入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考					如現場において記録なし 日降雨量3mm以上	記録なし	記録なし	記録なし			全日電力使用量 日最大欄の数値は 年間最大「マド」値						

淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ 年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力	自家用発電量	重油	軽油	停電回数	停電時間	上水
	単位	m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18	4	58,130	0	0	19	0	0	0	0	0.80	17,160	0	29.2	0	0	0	182
18	5	60,050	0	0	18	0	0	0	0.020	0	17,490	0	0.0	0	0	0	133
18	6	62,130	0	0	14	0	0	0	0	0	18,050	0	0.0	0	0	0	248
18	7	70,550	0	0	17	0	0	0	0	0	21,040	0	28.6	0	1	2	198
18	8	58,240	0	0	4	0	0	0	0	0	20,000	15	37.1	0	0	0	211
18	9	58,790	0	0	16	0	0	0	0	0	17,000	0	0.0	0	0	0	164
18	10	55,350	0	0	10	0	0	0	0	0	16,660	0	35.0	0	1	1	283
18	11	54,330	0	0	14	0	0	0	0	0	14,720	38	65.3	0	0	0	139
18	12	61,570	0	0	12	0	0	0	0	0	16,770	0	0.0	0	0	0	254
19	1	56,810	0	0	2	0	0	0	0	0	16,290	0	35.5	0	0	0	164
19	2	51,860	0	0	6	0	0	0	0	0	14,780	0	0.0	0	0	0	139
19	3	57,030	0	0	5	0	0	0	0	0	16,100	0	28.8	0	0	0	88
年間総量		704,840	0	0	137	0	無記入	無記入	0.020	0.80	206,060	53	259.5	0	2	3	2,203
日平均		1,900	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	600	0.145	0.711	0	無記入	無記入	6.036
日最大		5,010	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	144.2	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		655,940	0	0	61	0	無記入	無記入	0.004	0.400	199,970	61	449.5	0	0	0	1,827
前年度比		1.07	—	—	2.25	—	無記入	無記入	5.00	2.00	1.03	0.87	0.58	—	—	—	1.21
備考					南部IC当日雨量が3mm以上、前日雨量が5mm以上、前々日雨量が10mm以上、3日前日雨量が20mm以上の何れかに該当する日	記録なし	記録なし	記録なし	想定比重2.00南部ICにて処分	想定比重0.10公共清掃工場にて処分	全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大デマド・値	0.87	0.58	—	—	—	

深田中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しき発生量	電力 使用量	自家用発電 量	重油 使用量	軽油 使用量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位 m ³	m ³	日	日	mm	mm	mm	m ³	m ³	kWh	kWh	L	L	回	分	m ³
18 4	5,654	0	0	19	0	0	0	0	0	3,266	0	13.2	0	0	0	3.0
18 5	6,097	0	0	18	0	0	0	0	0	3,452	0	5.2	0	1	1	4.0
18 6	6,355	0	0	14	0	0	0	0	0	3,387	0	0.0	0	0	0	1.0
18 7	7,164	0	0	17	0	0	0	0	0	4,344	0	15.6	0	0	0	1.0
18 8	5,859	0	0	4	0	0	0	0	0	5,115	0	13.2	0	0	0	4.0
18 9	6,270	0	0	16	0	0	0	0	0	3,463	0	15.0	0	1	10	1.0
18 10	6,005	0	0	10	0	0	0	0	0	3,384	0	0.0	0	0	0	1.0
18 11	6,067	0	0	14	0	0	0	0	0	3,419	10	27.1	0	0	0	0.0
18 12	7,160	0	0	12	0	0	0	0	0	3,584	0	0.0	0	0	0	4.0
19 1	6,608	0	0	2	0	0	0	0	0	3,512	0	14.3	0	0	0	5.0
19 2	6,807	0	0	6	0	0	0	0	0	3,395	0	0.0	0	0	0	3.0
19 3	6,448	0	0	5	0	0	0	0	0	3,699	0	2.3	0	0	0	2.0
年間総量	76,494	0	0	137	0	無記入	無記入	0	0	44,020	10	105.9	0	2	11	29.0
日平均	210	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	121	0.027	0.290	0	無記入	無記入	0.079
日最大	531	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	21.2	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量	67,342	0	0	61	0	無記入	無記入	0	0	41,666	18	220.5	0	1	0	43.0
前年度比	1.14	—	—	2.25	—	無記入	無記入	—	—	1.06	0.56	0.48	—	2.00	#DIV/0!	0.67
備考				南郷(当日雨量が3mm以上、前日雨量が5mm以上、前々日雨量が10mm以上、3日前日雨量が20mm以上の何れかに該当する日	記録なし	記録なし	記録なし			全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大デマド・値				瞬停のみ		
1年日数																
1年日数	365															

6. 流入水の状況

①流入監視水質モニター設置状況

流域名	処理場 ポンプ場等	温度計	pH計	導電率計	COD規制
猪名川	原田MC	—	—	—	窒素燐計×3 UV計×3
安威川	中央MC	○	○	○	UV計, COD計
	岸部P	○	○	○	
	穂積P	○	○	○	
	味舌P	○	○	○	
	摂津P	○	○	○	
淀川右岸	高槻MC	○	○	○	UV計×3
淀川左岸	渚MC	○	○	○	窒素燐計, UV計
寝屋川北部	鴻池MC	○	○	○	UV計×2 窒素燐計×2
	菊水P	○	○	○	
	大平P	○	○	○	
	氷野P	○	○	○	
	桑才P	○	○	○	
	茨田P	○	○	○	
	深野北P	○	○	○	
	萱島P	○	○	○	
	枚方中継P	○	○	○	
	寝屋川中継P	○	○	○	
寝屋川南部	川俣MC	—	○	○	UV計
	小阪P	○	○	○	
	新家P	○	○	○	
	長吉P	○	○	○	
	寺島P	○	○	○	
	小阪合P	○	○	○	
	新池島P	○	○	○	
	植付P	○	○	○	
	深野P	○	○	○	
大和川下流西部	今池MC	○	○	○	UV計
大和川下流東部	大井MC	○	○	○	UV計
	川面P	—	○	○	
	小吹台P	—	—	—	
大和川下流南部	狭山MC	○	○	○	UV計
	錦郡P	—	○	○	
	長野P	—	○	○	
湾岸北部	北部MCS	○	○	○	UV計 T-N, T-P計
	和泉P	○	○	○	
湾岸中部	中部MC	○	○	○	
湾岸南部	南部MC	○	○	○	窒素・リン・COD測定装置
	淡輪P	○	○	○	
	深日P		○	○	

②悪質下水流入状況

流域名	処 理 場 ポンプ場	年 月 日	状 態	原 因	処 置
寝屋川北部	氷野 P	H18.4.11	油	不明	関係市へ調査依頼
	茨田 P	H18.4.21	pH8.3	不明	〃
	茨田 P	H18.6.9	pH3.5	不明	〃
	茨田 P	H18.6.30	pH8.7	不明	〃
	深野北 P	H18.7.14	pH8.7	不明	〃
	茨田 P	H18.7.28	pH9.0	不明	〃
	茨田 P	H18.8.4	pH8.5	不明	〃
	茨田 P	H18.8.5	pH8.8	不明	〃
	茨田 P	H18.8.31	pH8.2	不明	〃
	鴻池 P	H18.9.22	pH9.1	不明	〃
	深野北 P	H18.9.25	pH8.6	不明	〃
	氷野 P	H18.10.14	pH8.0	不明	〃
	深野北 P	H18.11.2	pH9.0	不明	〃
	氷野 P	H18.12.17	pH8.0	不明	〃
	深野北 P	H18.12.28	pH9.1	不明	〃
	茨田 P	H18.12.29	pH5.7	不明	〃
	氷野 P	H19.1.4	pH8.0	不明	〃
	深野北 P	H19.1.23	pH8.5	不明	〃
	深野北 P	H19.1.29	pH8.5	不明	〃
	深野北 P	H19.2.1	pH8.9	不明	〃
	深野北 P	H19.2.9	pH9.0	不明	〃
	氷野 P	H19.3.11	pH8.2	不明	〃
	氷野 P	H19.3.25	pH8.0	不明	〃
	氷野 P	H19.3.25	pH8.1	不明	〃
	氷野 P	H19.3.28	油臭・乳白色	不明	〃
寝屋川南部	長吉 P	H18.4.1	pH9.4	不明	関係市へ調査依頼
	長吉 P	H18.4.4	pH9.7	不明	〃
	長吉 P	H18.11.29	pH9.2	不明	〃
	長吉 P	H18.11.30	pH9.5	不明	〃
	寺島 P	H18.12.1	pH9.1	不明	〃
	長吉 P	H18.12.6	pH9.3	不明	〃
	長吉 P	H18.12.7	pH9.1	不明	〃
	長吉 P	H18.12.22	pH9.1	不明	〃
	長吉 P	H18.12.28	pH9.6	不明	〃
	長吉 P	H19.1.6	pH9.2	不明	〃
	長吉 P	H19.1.10	pH9.1	不明	〃
	長吉 P	H19.1.13	pH9.3	不明	〃
大和川下流	今池 MC	H18.4.14	pH9.4	不明	状況報告
	今池 MC	H18.5.22	pH10.7	不明	状況報告
	今池 MC	H18.6.6	ジクロロメタン 0.072mg/l	不明	状況報告
	今池 MC	H18.6.7	n-ヘキサン 55mg/l	不明	状況報告
	今池 MC	H18.6.21	pH9.4	不明	状況報告
	錦郡 P	H18.8.21	BOD 850mg/l n-ヘキサン 210mg/l	不明	関係市へ調査依頼
	今池 MC	H18.9.23	pH9.0	不明	状況報告
	狭山 MC	H18.10.6	pH10.7	不明	状況報告
	川面 P	H18.10.13	溶解性鉄 2.8mg/l	不明	状況監視
	今池 MC	H18.10.27	pH9.8	不明	状況報告
	今池 MC	H18.12.15	pH9.2	不明	状況報告
	今池 MC	H18.12.25	pH9.7	不明	状況報告
	錦郡 P	H19.1.11	n-ヘキサン 63mg/l	不明	関係市へ調査依頼
	今池 MC	H19.1.29	pH9.2	不明	状況報告
南大阪湾岸 中部	中部 MC	H18.4.21	pH9.6	不明	関係市へ調査依頼
		H18.5.9	pH9.3	不明	関係市へ調査依頼
		H18.5.14	pH9.9	不明	状況報告
		H18.7.15	pH10.0	不明	状況報告
		H18.10.26	pH9.2	特定事業場の 中和設備不良	関係市から事業場へ 指導
南大阪湾岸 南部	南部 MC	H19.2.27	脂の大量流入 (事業からの排水 が公共下水道管内 で堆積したのが原因。)	流域関連公共 下水道管閉塞 による破砕作 業	一部回収し焼却場 にて処分。 回収しきれないも のについては、水 処理施設にて処 理

③ 流域下水道内の特定事業場等の指導状況

	原田	中央	高槻	渚	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部	合計
事業場数	270	273	151	79	483	705	108	110	49	120	93	28	2,469
特定事業場													
除害施設等要	150	203	142	62	301	578	54	101	49	106	64	17	1,827
内未設置	2	5	0	0	19	0	0	0	0	0	2	0	28
水質検査回数	163	263	78	36	267	363	68	121	14	78	421	12	1,884
立入検査回数	66	274	18	57	535	94	112	240	38	82	137	10	1,663
報告徴収回数	85	221	64	101	533	1,581	45	168	67	45	9	3	2,922
除害施設要													
事業場数	41	22	72	3	18	145	1	23	6	0	13	5	349
内未設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
水質検査回数	27	19	27	10	6	20	1	14	5	0	64	0	193
立入検査回数	5	23	5	12	8	19	0	37	7	0	21	0	137
報告徴収回数	12	6	21	12	19	72	0	15	0	0	2	0	159
他11条の2事業場	35	14	23	13	39	25	1	7	0	3	1	0	161

除害施設設置率 = 98.6% 事業場当たりの立入検査回数 = 63.9%

事業場当たりの水質検査回数 = 73.7%

7. 下水道の各種試験等について

下水道施設の機能を適正に維持するために各種試験を行うことは、きわめて重要である。府内流域下水道では、建設や維持管理のために必要な水質や汚濁成分のデータの共通性や有効性を高めることを目的として、「大阪府流域下水道水質試験実施要領(平成9年4月)」を作成している。

この「大阪府流域下水道水質試験実施要領」では、次に示す内容について述べている。

- 各章試験の目的、測定項目及び頻度について
- 採水位置の定義や採水条件について
- 分析方法について
- 分析値の取扱いについて
- 生物試験
- 水質自動計測機器について
- 分析用設備機器について
- 排水基準等

①. 水質(精密)試験結果

下水道施設の運営に必要な水質試験には、日常試験、中試験、精密試験、24時間試験などがある。それぞれの目的に応じて、BODやSS等の一般項目や金属類、有害物質等の測定を行なっている。そのデータを基にして日常の維持管理の実態の把握、水質基準に適合した処理水であるかどうかの判定や浄化効率の検討を行なっている。

当報告書においては、主に放流水について法令に定められた基準に適合しているか否かの判定を行なうために、原則として月2回実施する「精密試験」の結果を掲載する。

なお、水質試験における標準的な各種下限値等は次のとおりである。

報告・定量・検出 各下限値 一覧表

No	項 目	政 令 番 号	分 析 方 法	報 告 下 限 値	定 量 下 限 値	検 出 下 限 値
1	亜鉛及びその化合物	1	原子吸光度法 ICP発光分光分析法	0.5	0.05 0.01	0.02 0.003
2	有機燐化合物	37	ガスクロマトグラフ法 ガリウム・トリニトロベンゼン吸光度法	0.1	0.1 0.1	0.03 0.03
3	カドミウム及びその化合物	60	原子吸光度法 ICP発光分光分析法	0.01	0.01 0.008	0.003 0.003
4	クロム及びその化合物	68	ジフェニルピリジン吸光度法 原子吸光度法 ICP発光分光分析法	0.2	0.002 0.2 0.02	0.001 0.07 0.007
5	六価クロム化合物	69	ジフェニルピリジン吸光度法 原子吸光度法 ICP発光分光分析法	0.04	0.002 0.04 0.02	0.001 0.01 0.007
6	シマジン	90	ガスクロマトグラフ法	0.003	0.0005	0.0002
7	シアン化合物	108	ピリジン・ピリジン吸光度法 4-ピリジン・ピリジン吸光度法	0.05	0.05 0.05	0.02 0.02
8	チオベンカルブ	110	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.001	0.0003
9	四塩化炭素	112	ガスクロマトグラフ法	0.002	0.0005	0.0002
10	1, 2-ジクロロエタン	116	ガスクロマトグラフ法	0.004	0.001	0.0003
11	1, 1-ジクロロエチレン	117	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.0005	0.0002
12	シス-1, 2-ジクロロエチレン	118	ガスクロマトグラフ法	0.04	0.0005	0.0002
13	1, 3-ジクロロプロペン	137	ガスクロマトグラフ法	0.002	0.001	0.0003
14	ジクロロメタン	145	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.001	0.0003
15	不飽和ハロゲン化炭素及びその化合物	175	還元気化原子吸光度法 加熱気化原子吸光度法	0.0005	0.0005 0.0005	0.0002 0.0002
16	セレン及びその化合物	178	ICP発光分光分析法	0.01	0.001	0.0003
17	テトラクロロエチレン (PCE)	200	ガスクロマトグラフ法	0.01	0.0005	0.0002
18	チオラム	204	高速液体ガスクロマトグラフ法	0.006	0.005	0.002
19	銅及びその化合物	207	原子吸光度法 ICP発光分光分析法	0.3	0.2 0.02	0.07 0.007
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	209	ガスクロマトグラフ法	0.3	0.0005	0.0002
21	1, 1, 2-トリクロロエタン	210	ガスクロマトグラフ法	0.006	0.001	0.0003
22	トリクロロエチレン (TCE)	211	ガスクロマトグラフ法	0.03	0.0005	0.0002
23	鉛及びその化合物	230	原子吸光度法 電気加熱原子吸光度法 ICP発光分光分析法	0.01	0.01 0.003 0.01	0.003 0.001 0.003
24	砒素及びその化合物	252	水素化合物発生原子吸光度法 ジメチル・ヒドロキシド・酸銀吸光度法 ICP発光分光分析法	0.01	0.001 0.001 0.001	0.0003 0.0003 0.0003
25	フェノール類	266	4-アミノピリジン吸光度法	0.05	0.05	0.02
26	ふっ素及びその化合物	283	フッ素・アミン・アミン吸光度法 イオン電極法	1	0.004 0.1	0.001 0.03
27	ベンゼン	299	ガスクロマトグラフ法	0.01	0.0005	0.0002
28	ほう素及びその化合物	304	メチレンブルー吸光度法 アゾメチンH吸光度法 クルクミン吸光度法 ICP発光分光分析法	0.2	0.01 0.2 0.2 0.02	0.003 0.07 0.07 0.007
29	ポリ塩化ビフェニル	306	ガスクロマトグラフ法	0.0005	0.0005	0.0002
30	マンガン及びその化合物	311	原子吸光度法 ICP発光分光分析法	1	0.1 0.2	0.03 0.07
31	ニッケル	231	原子吸光度法	-	0.3	0.1

表1

排水基準項目と排水基準

項目	単位	排水基準		適用(注3)
PH		5.8～8.6		A、B(海域のみ)
SS	mg/l	200(日間平均70)		A、B(日間平均)
BOD(注1)	mg/l	160(日間平均20)		A、B(日間平均)
COD(注1)	mg/l	160(日間平均120)		A
T-N	mg/l	120(日間平均60)		A
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物(注1)	mg/l	100(アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)		A、B
T-P	mg/l	16(日間平均8)		A
ホルマルヘキサン抽出物質(鉍、動)(注1)	mg/l	鉍油類3、2、1 動植物油脂類10、5		B
フェノール類(注1)	mg/l	5、1		B
シアン化合物(注2)	mg/l	1	検出されないこと	A、B
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと		A
有機リン化合物(注2)	mg/l	1	検出されないこと	A、B
カドミウム(注2)	mg/l	0.1	0.01	A、B
鉛(注2)	mg/l	0.1	0.01	A、B
PCB(注2)	mg/l	0.003	検出されないこと	A、B
六価クロム(注2)	mg/l	0.5	0.05	A、B
砒素(注2)	mg/l	0.1	0.01	A、B
総水銀(注2)	mg/l	0.005	0.0005	A、B
クロム	mg/l	2		A
銅	mg/l	3		A
亜鉛	mg/l	5		A
鉄	mg/l	10		A
マンガン	mg/l	10		A
フッ素(注1、2)	mg/l	15、8	0.8	A、B
ホウ素(注2)	mg/l	10	1	A、B
トリクロロエチレン(注2)	mg/l	0.3	0.03	A、B
テトラクロロエチレン(注2)	mg/l	0.1	0.01	A、B
ジクロロメタン(注2)	mg/l	0.2	0.02	A、B
四塩化炭素(注2)	mg/l	0.02	0.002	A、B
1・2ジクロロエタン(注2)	mg/l	0.04	0.004	A、B
1・1ジクロロエタン(注2)	mg/l	0.2	0.02	A、B
1・1・2トリクロロエタン(注2)	mg/l	0.4	0.04	A、B
1・1・1トリクロロエタン(注2)	mg/l	3	1	A、B
1・1・2トリクロロエタン(注2)	mg/l	0.06	0.006	A、B
1・3ジクロロプロパン(注2)	mg/l	0.02	0.002	A、B
チラム(注2)	mg/l	0.06	0.006	A、B
シマジン(注2)	mg/l	0.03	0.003	A、B
チベンカルブ(注2)	mg/l	0.2	0.02	A、B
ベンゼン(注2)	mg/l	0.1	0.01	A、B
セレン(注2)	mg/l	0.1	0.01	A、B
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10		C
大腸菌群数	個/ml	3000		A

注1 排水基準は処理場ごとに異なり、別表2のとおり

注2 右欄は、上水道水源地域(渚処理場)、その他は左欄を適用。

注3 A；【排水基準を定める省令】、B；【水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例】

C；【ダイオキシン類対策特別措置法】

水みらいセンターごとの排水基準
表2

項目	排水基準	原田	中央	高槻	渚	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部
BOD	160 (日間平均20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	日間平均20										○	○	○
COD (注)	160 (日間平均120)										○	○	○
	日間平均20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉍,動)	鉍3、動10	○	○	○		○	○			○			
	鉍2、動5							○	○				
	鉍1、動5				○						○	○	○
フェノール類	5	○	○	○		○	○			○			
	1				○			○	○		○	○	○
フッ素	15										○	○	○
	8	○	○	○		○	○	○	○	○			
	0.8				○								

注) COD (上段) は、海域及び湖沼に排出される排水水に限って適用。

COD (下段) の上乗せ排水基準 平成6年11月1日において設置している特定施設については、規則で定める日から適用。(現在、規則なし)

原田水みらいセンター（猪名川流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルシウム抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	アルカリ水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入水	4	5.1	7.3	172	159	88	27	15	0.13	<0.01	3.3	14	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	5	5.1	7.2	177	189	86	26	16	0.02	<0.01	3.3	14	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	6	5.1	7.2	214	193	104	28	16	0.02	<0.01	3.6	14	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	7	6.2	7.2	158	137	73	23	11	0.04	0.01	2.7	11	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	8	6.0	7.2	162	149	85	24	14	0.03	0.01	2.9	11	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	9	5.3	7.3	172	141	84	27	15	0.01	<0.01	3.1	12	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	10	5.2	7.2	158	174	83	21	15	0.02	<0.01	3.1	12	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	11	3.0	7.1	586	435	225	39	17	0.01	0.02	6.3	32	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	12	3.9	7.1	272	276	111	32	18	0.01	<0.01	4.3	18	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	1	3.9	7.3	255	184	113	30	19	0.02	<0.01	4.2	16	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	2	3.3	7.1	346	285	144	36	19	0.01	0.03	5.5	27	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	3	4.3	7.2	346	228	147	36	18	0.03	0.06	4.7	31	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
放流水	平均	4.7	7.2	251	212	112	29	16	0.03	0.01	3.9	18	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	最大	6.3	7.4	683	488	245	43	20	0.23	0.1	6.8	34	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	4	100	6.9	2	3.5	10	10	2.5	0.19	7.5	1.5	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	5	100	7.0	3	2.5	11	11	3.0	0.19	7.0	1.5	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	6	100	7.0	2	4.3	11	12	5.0	0.11	5.9	1.3	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	7	100	6.9	2	2.7	8	9	2.1	0.09	5.8	1.1	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	8	100	7.1	2	2.0	10	9	3.1	0.41	5.1	0.3	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	9	100	7.2	2	2.8	10	11	5.6	0.25	4.2	0.5	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	10	98	7.2	3	8.4	9	11	6.2	0.32	3.6	0.4	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	11	87	7.2	4	5.5	10	13	9.6	0.15	1.8	0.9	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	12	100	7.2	2	5.7	10	14	9.8	0.30	3.2	0.5	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	1	100	7.2	3	3.5	12	16	11.4	0.69	2.4	0.6	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
年間平均	2	67	7.2	5	7.2	12	17	13.5	0.33	1.5	0.8	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	3	69	7.1	7	7.8	13	17	13.5	0.35	1.4	0.7	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	平均	93	7.1	3	4.6	10	12	7.1	0.28	4.1	0.8	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01
	最大	100	7.3	9	9.1	15	18	15.0	0.73	7.9	1.6	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

原田水みらいセンター（猪名川流域）

項目	総水銀 及び水銀 の化合物	銅及び その化合物	鉛及び その化合物 (溶解性)	マガン 及びその 化合物	弗素 化合物	砒素 化合物	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロ メタン	四塩 化炭素	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エタン	ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロ ロエタン	1,1,2- トリクロ ロエタン	1,1,2 トリクロ ロエタン	1,3- ジクロロ プロパン	サラム	ジメチル ベンゼン	オキシベン ゾール	ベンゼン	セレン及び その化合物	ダイ オキシン 類	大腸菌 群数
月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TDQ/L	個/CC
流入	4	<0.0005	<0.2	<0.3	0.05	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		277,000
下	5	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		91,000
水	6	<0.0005	<0.2	<0.3	0.08	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		262,000
	7	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	1.52	267,000
	8	<0.0005	<0.2	<0.3	0.07	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		283,000
	9	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		412,000
	10	<0.0005	<0.2	<0.3	0.05	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		337,000
	11	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		215,000
	12	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		93,000
	1	<0.0005	<0.2	<0.3	0.05	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		121,000
	2	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		120,000
	3	<0.0005	<0.2	<0.3	0.07	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		158,000
	平均	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		222,000
	最大	<0.0005	<0.2	<0.3	0.09	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		497,000
放	4	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
流	5	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
水	6	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	7	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.0027	1
	8	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	9	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	10	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	11	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	12	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	1	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	2	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	3	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	平均	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		0
	最大	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01		2

中央水みらいセンター（安威川流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルバドリン抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	カルキ水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入水	4	3.8	7.4	83	130	70	24	17.0	0.065	0.14	2	7	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	3.0	7.2	154	130	95	28	14.0	<0.010	0.31	4.5	11	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	6	5.0	7.2	69	110	68	26	16.0	<0.010	<0.10	2.8	7	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	4.0	7.2	183	120	100	14	13.0	<0.010	<0.10	4.1	29	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	3.8	7.2	125	110	66	24	15.0	<0.010	<0.10	2.6	21	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	9	4.8	7.1	83	96	74	21	15.0	<0.010	<0.10	3.7	19	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	4.0	7.2	159	190	110	22	14.0	<0.010	<0.10	3.8	19	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	3.8	7.1	151	160	91	25	22.0	0.058	<0.10	4.6	15	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	3.8	7.3	115	160	74	16	14.0	0.300	0.61	3.2	10	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	2.8	7.1	222	220	130	28	18.0	<0.010	<0.10	4.2	29	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	0.01		<0.04	<0.01
	2	2.0	7.2	243	240	130	14	13.0	<0.010	0.17	4.2	34	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	3	2.3	7.2	320	280	160	37	31.0	<0.010	<0.10	4.6	24	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
放流水	平均	3.6	7.2	159	160	97	23	16.8	0.043	0.17	3.7	19	-	0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	5.0	7.4	356	300	200	51	34.0	0.30	5.6	6.2	34	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	4	100	7.0	<1	1.3	7.1	9.1	<0.20	<0.010	8.8	1.04	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	100	7.0	<1	1.2	7.3	7.6	<0.20	<0.010	6.3	0.80	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	6	100	7.0	<1	1.5	7.5	8.8	<0.20	<0.010	8.2	1.00	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	6.9	<1	1.5	7.7	8.5	<0.20	<0.010	7.0	0.76	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	7.0	<1	1.2	6.8	8.0	<0.20	<0.010	7.3	1.10	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	9	100	7.0	<1	1.5	7.1	8.8	<0.20	<0.010	8.0	0.92	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	6.9	<1	1.6	7.5	7.8	<0.20	<0.010	7.3	1.56	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	100	7.0	<1	2.3	8.0	8.7	<0.20	<0.010	7.4	1.48	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	100	6.8	<1	1.9	6.8	7.7	<0.20	<0.010	8.7	1.39	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	6.8	<1	1.6	8.9	9.8	<0.20	<0.010	9.8	1.60	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
年間平均	2	100	6.9	<1	2.4	10.1	5.6	0.58	0.05	8.1	1.50	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	3	100	6.9	<1	2.6	8.5	10.0	3.4	0.069	8.1	1.30	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	6.9	<1	1.7	7.8	8.4	0.50	0.019	7.9	1.20	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	100	7.1	<1	2.7	10	10.0	3.80	0.069	10.0	2	<1.0	-	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

中央水みらいセンター（安威川流域）

[illegible]

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルシウム抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	カルシウム水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入水	4	2.8	7.4	96	210	110	27	19	<0.01	0.15	4.6	18	-	0.11	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
	5	3.0	7.4	129	270	150	32	17	0.03	0.38	5.3	23	-	0.11	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	6	3.0	7.5	160	300	150	49	14	0.017	0.30	4.6	11	-	0.110	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
	7	4.3	7.2	167	170	80	26	21	<0.01	<0.10	5.7	16	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	8	3.0	7.3	151	180	90	28	15	<0.01	0.17	4.8	17	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	9	3.3	7.3	164	170	80	26	15	<0.01	<0.10	5.1	22	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	10	3.0	7.4	126	180	100	24	14	0.085	<0.10	3.6	15	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	11	1.8	7.1	324	390	170	46	23	<0.01	<0.10	7.2	12	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	12	2.8	7.3	140	220	110	23	16	<0.01	<0.10	5.4	22	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
	1	2.3	7.3	182	260	120	29	17	<0.01	0.14	5.5	16	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
	2	2.3	7.4	198	280	120	33	17	0.060	<0.10	5.4	21	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
放流水	3	2.0	7.4	319	340	130	35	32	0.060	0.16	6.6	29	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
	平均	2.8	7.3	173	240	115	31	18	0.033	0.15	5.2	18	-	0.058	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	最大	4.5	7.5	428	470	220	51	36	0.16	0.5	7.7	29	-	0.11	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	4	71	7.1	5	5.1	11.0	9.1	1.5	0.27	5.3	0.89	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	5	90	7.1	3	3.7	9.2	7.0	<0.2	<0.01	7.1	1.00	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	6	90	7.1	3	4.2	8.6	8.3	1.20	0.085	5.0	0.54	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	7	100	7.0	3	3.1	7.2	6.6	<0.2	<0.01	5.2	0.72	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	8	100	7.1	2	2.30	8.3	6.1	<0.2	<0.01	5.6	0.86	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	9	100	7.1	3	2.8	8.1	5.6	<0.2	0.01	6.7	0.46	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	10	94	7.0	2	2.4	8.1	8.0	<0.2	<0.01	5.1	0.8	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.01
	11	93	7.1	2	3.8	8.9	7.6	<0.2	0.013	3.2	1.3	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	12	77	7.1	4	3.7	9.0	5.5	0.750	0.013	3.5	1.0	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
年間平均	1	64	6.9	7	3.5	11	5.8	0.25	0.012	6.1	1.30	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
	2	65	7.1	5	4.3	11	6.9	0.57	0.049	4.9	0.78	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	3	52	7.2	6	5.7	10	9.7	6.90	0.130	2.6	0.47	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.01
	平均	83	7.1	4	3.7	9.0	7.2	1.03	0.050	5.0	0.84	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01
	最大	100	7.2	7	5.8	11	11.0	7.3	0.39	9.3	1.5	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

項目	水質検査項目	測定方法	単位	基準値	結果	評価	環境基準										ダイオキシン類	大腸菌群数							
							第一種	第二種	第三種	第四種	第五種	第六種	第七種	第八種	第九種	第十種									
流入下水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	190,000
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	140,000
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	280,000
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	220,000
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	210,000
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	300,000
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	270,000
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	65,000
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	81,000
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	90,000
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	90,000
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	82,000
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	170,000	
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	4.80 380,000	
放流水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.018 0
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1	
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.018 3	

清水みらいセンター（淀川左岸流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルボキシル抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	アミン化合物	アルカリ水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及び化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入水	4	2.6	7.9	173	170	110	25	14	<0.01	<0.1	2.9	17	5.9	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	5	2.8	8.0	177	180	100	25	15	<0.01	<0.1	2.9	20	6.5	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	6	3.1	7.9	168	190	110	22	15	<0.01	<0.1	3.5	23	9.6	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01		<0.04
	7	3.9	7.7	164	130	82	21	12	<0.01	<0.1	3.1	13	5.5	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	8	2.7	7.6	242	200	130	29	13	<0.01	<0.1	3.1	20	11	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	9	2.9	7.7	215	210	120	30	17	<0.01	<0.1	2.9	16	6.8	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	10	3.1	7.8	245	210	140	30	18	<0.01	<0.1	2.9	17	6.2	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	11	2.7	8.0	224	210	130	35	19	<0.01	<0.1	3.4	20	6.4	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	12	2.6	8.2	228	230	130	31	17	<0.01	<0.1	3.7	20	7.0	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	1	2.6	8.2	239	220	150	28	18	<0.01	<0.1	3.8	14	7.1	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	2	2.3	8.2	248	260	150	49	18	<0.01	<0.1	4.0	17	7.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	3	3.0	8.0	246	220	130	30	17	<0.01	<0.1	2.3	6.5	8.4	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
放流水	平均	2.9	7.9	214	200	120	30	16	<0.01	<0.1	3.2	17	7.3	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	5.1	8.2	284	270	150	66	19	<0.01	<0.1	4.1	24	12	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	4	*100	7.0	<1	5.0	7.6	9.4	1.2	0.21	4.3	0.79	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	5	*100	7.1	<1	<1	6.0	7.5	<0.2	<0.01	6.0	0.37	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	6	*100	6.8	<1	<1	7.4	6.3	0.34	0.15	5.8	0.66	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01		<0.04
	7	*100	6.8	<1	<1	6.5	6.6	0.37	0.41	4.6	0.72	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	8	*100	7.1	<1	<1	6.6	9.6	0.55	0.046	7.4	1.6	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	9	*100	6.8	<1	1.1	6.7	8.8	0.70	0.71	5.9	0.95	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	10	*100	6.8	<1	<1	6.8	9.0	0.21	0.59	6.0	1.5	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	11	*100	6.9	<1	<1	7.0	9.5	<0.2	0.029	7.9	0.93	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	12	*100	6.9	<1	<1	7.1	9.7	<0.2	<0.01	8.8	1.4	1.5	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	1	*100	6.7	<1	<1	7.7	10	<0.2	0.019	9.2	0.92	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
平均	2	*100	6.8	<1	<1	8.3	11	0.27	0.043	9.0	1.5	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	3	*100	6.9	<1	1.4	8.3	11	0.61	0.042	8.9	2.3	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	最大	*100	7.2	<1	10	8.9	11	2.3	1.0	9.8	2.4	1.8	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

湛水みらいセンター（淀川左岸流域）

項目	総水銀 及び水銀 化合物 の濃度 mg/L	銅及び その化 合物 の濃度 mg/L	鉛及び その化 合物 の濃度 mg/L	鉄及び その化 合物 の濃度 (溶 解性) mg/L	マガン 及び その化 合物 の濃度 (溶 解性) mg/L	弗素 化合 物 の濃 度 mg/L	トリクロ ロエチ レン の濃 度 mg/L	テトラクロ ロエチ レン の濃 度 mg/L	ジクロロ メタン の濃 度 mg/L	四塩 化炭 素 の濃 度 mg/L	1,2- ジクロ ロエタ ンの濃 度 mg/L	1,1- ジクロ ロエチ レン の濃 度 mg/L	ジス- 1,2- ジクロ ロエタ ンの濃 度 mg/L	1,1,1- トリクロ ロエタ ンの濃 度 mg/L	1,1,2- トリクロ ロエタ ンの濃 度 mg/L	1,3- ジクロ ロプロ パンの 濃度 mg/L	サラム の濃 度 mg/L	ジメチル ベンゾ ールの 濃度 mg/L	セレン及 びその 化合 物の濃 度 mg/L	ダイ オキ シン 類 の濃 度 pg-TEQ/L	大腸菌 群数 個/CC		
流入水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	45,000
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	75,000
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.10	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	220,000
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.11	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	190,000
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.12	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	460,000
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.12	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	100,000
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.11	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	89,000
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.14	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	130,000
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.11	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	93,000
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	81,000
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	70,000
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.11	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	120,000
放流水	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	140,000
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.14	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	600,000
	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.11	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	27
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	52
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.14	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	28
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.13	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	37
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.13	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	36
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.12	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	6
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.10	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	8
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	13
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.11	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	1
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.11	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	1
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.12	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	25	
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.14	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	34	
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	22	
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.15	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	84	

湧池水みらいセンター（寝屋川流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルバド抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	アミン化合物	カルシウム水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び鉛化合物	鉛及び鉛化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
流入	月	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下	4	4.7	7.4	111	100	73	31	20	0.23	<0.1	3.2	5	7.0	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
水	5	3.3	7.4	128	120	68	29	22	0.080	<0.1	3.4	6.8	8.6	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	6	3.6	7.5	96	110	73	25	18	0.160	<0.1	3.0	7.0	7.5	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	7	5.2	7.5	59	110	58	24	17	0.090	0.2	2.8	6.5	6.7	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	8	4.5	7.3	79	140	63	26	20	0.02	<0.1	2.8	5.6	7.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	9	3.0	7.4	120	150	68	30	24	0.06	<0.1	3.5	9.6	6.3	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	10	3.9	7.5	79	130	56	31	22	0.07	0.2	3.0	9.7	8	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	11	3.4	7.4	145	180	83	33	22	0.180	<0.1	3.3	8	8	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	12	3.8	7.4	104	160	85	34	22	0.075	<0.1	3.2	9	8.0	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	1	3.5	7.4	132	150	93	29	23	0.06	<0.1	3.6	9	2.3	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	2	3.3	7.4	126	150	97	35	22	0.30	0.3	3.8	5.7	2.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	3	3.1	7.4	112	150	93	31	22	0.09	<0.1	3.7	6.4	5.2	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	平均	3.8	7.4	107	140	76	30	21	0.12	<0.1	3.2	7.3	6.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	6.0	7.5	163	190	110	40	28	0.5	0.5	4.1	13	9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
放流水	4	18	7.1	8	17	19	16	3.1	2.40	3.0	1.2	<1	0.08	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
1	5	62	7.1	3	11.0	12	13	1.20	0.36	9.8	1.4	<1	0.39	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	6	58	7.2	7	8	12	13	1.2	0.15	10.0	1.0	<1	0.190	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	7	69	7.3	5	7.0	10	14	0.20	0.16	11	1.0	<1	0.13	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	8	62	7.2	5	5.9	10	12	0.20	0.12	11	1.3	<1	0.090	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	9	66	7.1	5	5.4	9	13	<0.2	0.13	11.0	1.2	<1	0.10	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	10	32	6.9	10	7.1	10	15	<0.2	0.12	14	1.3	<1	0.580	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	11	33	7.0	7	7.7	10	15	<0.2	0.14	13	1.4	<1	0.25	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	12	34	7.0	10	7.7	13	16	0.35	0.35	13	1.5	<1	0.18	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	1	28	7.0	11	9	14	16	0.7	0.4	12	1.2	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	2	28	6.8	11	9	14	16	0.4	0.4	14.0	1.10	<1	0.16	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	3	34	6.9	8	10	12	17	0.9	0.3	15.0	1.0	<1	0.11	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04
	平均	43	7.0	7	8.7	12	14	0.7	0.42	11.0	1.2	<1	0.19	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	82	7.3	14	17	19	18	4.5	4.3	16	1.6	<1	0.90	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04

湧池水みらいセンター（寝屋川流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルバドリン抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	カルシウム水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及び化合物
放水	月	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	16	7.1	14	16	16	14	4.3	1.70	1.2	0.66	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
5	45	7.0	5	9.4	14	14	0.7	0.22	12.0	0.51	<1	0.15	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
6	100	7.2	1	3.4	9	14	0.29	0.18	13.0	0.29	<1	0.240	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
7	100	7.3	1	3.5	9	13	0.34	0.23	11	0.49	<1	0.17	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
8	100	7.2	1	3.8	8.7	13	0.59	0.15	11	0.21	<1	0.11	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
9	96	7.0	2	3.4	9	13	<0.2	0.16	12	0.21	<1	0.21	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
10	62	6.8	4	5.4	8.7	13	<0.2	0.04	12	0.26	<1	0.68	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
11	60	6.9	2	4.0	10	17	0.3	0.11	15	0.25	<1	0.25	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
12	73	7.1	3	5.0	10	18	<0.2	0.26	14	0.26	<1	0.19	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
1	61	7.1	3	8	12	16	1.6	0.4	13.0	0.20	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
2	60	6.9	2	7	11	16	0.5	0.4	14.0	0.19	<1	0.26	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
3	49	6.9	5	6	12	17	0.4	0.2	15.0	0.28	<1	0.19	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
平均	68	7.0	3	6.1	11	15	0.76	0.3	12.0	0.31	<1	0.20	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
最大	100	7.3	16	18	18	19	5.3	2.9	16	0.86	<1	0.75	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01

注) 試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

湧池水みらいセンター（寝屋川流域）

項目	総水銀 及び水銀 の化合物 mg/L	銅及び その化合物 mg/L	鉛及び その化合物 mg/L	鉄及び その化合物 mg/L	マンガン 及びその 化合物 mg/L	弗素 化合物 mg/L	トリクロ エチレン mg/L	テトラクロ エチレン mg/L	ジクロロ メタン mg/L	四塩 化炭素 mg/L	1,2- ジクロ エタン mg/L	1,1- ジクロ エタン mg/L	1,1,1- トリクロ エタン mg/L	1,1,2- トリクロ エタン mg/L	1,3- ジクロ プロパン mg/L	サラム mg/L	ジメジメ mg/L	ジメジメ mg/L	ベン ゼン mg/L	セレン及 びその化 合物 mg/L	ダイ オキ シン 類 pg-TEQ/L	大腸菌 群数 個/CC
流入	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	240,000
下	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	760,000
水	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	890,000
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	110,000
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	310,000
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	1.30	950,000
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	810,000
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1,800,000
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	290,000
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1,200,000
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	740,000
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	560,000
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	710,000
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1,900,000
放	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	18
流	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	11
水	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
1	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	4
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	0.03	4
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	6
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	11
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	5
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	9
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	6
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	9
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	7
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.02	<0.04	<0.02	<0.04	<0.02	<0.06	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	22

湧池水みらいセンター（寝屋川流域）

項目	総水銀及び水銀化合物	銅及びその化合物	鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	マンガンの化合物（溶解性）	弗素化合物	砒素化合物	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チオベンゾカプ	ベンゼン	セレン及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	0.0	1
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	6
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	3
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	6

川俣水みらいセンター（寝屋川流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ホルマリン抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジシロ化合物	アルキル水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入下水	4	4.6	7.2	222	170	116	35	9.8	0.047	<0.1	4.3	27	3.4	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	5.9	7.2	126	115	78	27	8.2	<0.01	<0.1	2.9	18	2.8	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	6	5.0	7.2	180	180	94	25	15.0	<0.01	<0.1	3.3	23	2.8	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	8.1	7.1	128	97	59	23	9.3	<0.01	<0.1	2.5	20	3.3	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	7.9	7.2	127	105	71	31	10.0	<0.01	<0.1	2.9	38	2.5	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	9	7.4	7.3	91	82	62	27	9.8	<0.01	<0.1	2.4	14	3.0	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	10	6.4	7.3	180	124	87	30	13.5	<0.01	<0.1	3.3	14	3.3	0.11	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	7.4	7.3	145	110	75	35	16.0	<0.01	<0.1	3.0	18	3.0	0.063	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	12	6.6	7.5	100	115	78	32	12.7	<0.01	<0.1	3.2	34	3.4	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	5.5	7.4	168	160	97	33	15.5	0.013	<0.1	3.5	25	3.9	0.052	<0.05	-	<0.01	0.015	-	<0.04	<0.01
	2	4.9	7.3	169	165	91	33	14.5	<0.01	<0.1	3.4	21	3.2	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	3	6.1	7.4	214	202	127	35	12.0	0.011	<0.1	3.7	14	2.9	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
放流水	平均	6.3	7.3	154	135	86	30	12.2	<0.01	<0.1	3.2	22	3.1	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	最大	10.0	7.7	371	310	190	40	17.0	0.09	<0.1	5.0	38	3.9	0.11	<0.05	<0.1	<0.01	0.015	<0.0005	<0.04	<0.01
	4	100	6.8	3.2	4.0	8.7	9.8	0.4	0.02	6.5	0.65	<1	0.085	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	96	6.7	4.2	3.0	8.5	8.4	<0.2	0.032	5.8	1.0	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	6	115	6.7	2.1	2.4	8.1	6.8	<0.2	0.029	4.7	0.77	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	115	6.7	2.4	2.3	7.0	6.4	<0.2	0.015	3.6	0.61	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	115	6.8	2.7	1.8	6.9	5.6	<0.2	<0.01	3.5	0.44	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	9	125	7.0	2.0	0.6	6.9	6.8	<0.2	0.006	5.3	0.43	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	10	110	6.9	2.6	1.8	7.8	8.9	0.31	0.056	6.8	0.7	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	85.5	6.9	6.4	3.4	8.8	9.4	0.26	0.049	5.9	1.10	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	12	101	6.8	3.8	3.0	8.8	10.0	0.22	0.029	7.5	1.0	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	90	6.9	4.9	5.7	9.5	10.5	0.61	0.04	6.3	0.88	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	2	94.5	6.9	5.3	4.8	9.8	9	0.57	0.110	6.2	0.97	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	3	110	6.7	2.9	2.2	8.8	9.5	<0.2	0.019	7.3	1.03	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	105	6.8	3.5	2.9	8.3	8.4	0.20	0.033	5.8	0.80	<1	<0.08	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	最大	130	7.0	8.9	7.7	10	11	0.85	0.13	8.5	1.3	<1	0.17	<0.05	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

川俣水みらいセンター（寝屋川流域）

項目	総水銀 及び水銀 その他の 化合物 mg/L	銅及び その化合 物 mg/L	鉛及び その化合 物 mg/L	鉄及び その化合 物 mg/L	マンガン 及びその 化合物 (溶解性) mg/L	弗素化合 物 mg/L	砒素化合 物 mg/L	トリクロ エチレン mg/L	テトラクロ エチレン mg/L	ジクロロ メタン mg/L	四塩化 炭素 mg/L	1,2-ジ クロ エタ ン mg/L	1,1-ジ クロ エタ ン mg/L	1,1,1- トリクロ エタ ン mg/L	1,1,2- トリクロ エタ ン mg/L	1,3-ジ クロ プロ パン mg/L	サラム mg/L	ジメジメ ベン ゾ ン mg/L	ジメジメ ベン ゾ ン mg/L	ベン ゼン mg/L	セレン及 びその化 合物 mg/L	ダイ オキ シン 類 pg-TEQ/L	大腸菌 群数 個/CC
流入	4	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.2	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	6.6E+05
下	5	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.4	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.052	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.2E+05
水	6	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.055	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	5.2E+05
	7	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.2E+05
	8	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.7	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.150	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.8E+05
	9	-	<0.2	<0.3	<0.5	1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.8E+05
	10	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.8	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.21	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.8E+05
	11	-	<0.2	<0.3	<0.5	1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.096	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.1E+05
	12	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.2	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.38	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.2E+05
	1	-	<0.3	<0.3	<0.5	1.3	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.9E+05
	2	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.039	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.0E+05
	3	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.2	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.6E+05
	平均	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.0	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.099	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.3E+05
	最大	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.8	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.38	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	6.6E+05
放	4	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
流	5	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.3
水	6	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	1.0
	7	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0.8
	8	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.097	0.5
	9	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
	10	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.022	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
	11	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	1.3
	12	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
	1	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
	2	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.041	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
	3	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.0
	平均	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0.9
	最大	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.26	<0.03	<0.01	0.044	<0.002	<0.04	<0.02	<0.02	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	6.0

今池水みらいセンター（大和川下流域域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルバドリン抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	アルカリ水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及び化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入下水	4	4.4	7.8	172	180	130	32	17	0.096	0.66	4.0	24	6.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	5	4.8	7.5	159	180	120	29	16	0.10	0.36	3.4	19	6.4	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	6	5.2	8.5	187	210	130	32	15	0.077	0.28	4.0	42	6.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	7	4.4	7.4	168	160	110	29	16	0.079	0.25	3.3	18	5.6	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	8	4.8	7.4	190	180	130	33	19	0.036	0.15	3.7	24	6.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	9	4.7	7.4	183	190	120	34	20	0.024	0.22	4.0	20	7.0	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	10	3.9	7.5	218	190	140	39	21	0.068	<0.1	4.2	27	7.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	11	4.3	7.6	185	200	130	32	19	0.086	0.43	3.6	28	6.7	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	12	4.6	7.7	182	210	170	31	18	0.085	0.45	3.9	25	7.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	1	4.6	8.2	243	200	150	46	27	0.16	0.49	5.3	27	6.0	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	2	4.3	7.7	173	180	150	36	19	0.12	0.62	4.0	29	6.4	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
放流水 1	3	4.3	7.7	186	210	150	37	22	0.11	0.38	4.4	24	5.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	平均	4.5	7.7	187	190	140	34	19	0.087	0.36	4.0	26	6.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	6.0	9.4	282	240	180	52	32	0.17	0.92	6.1	55	9.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	4	50	7.3	6	6.0	15	23	21	0.016	<0.1	0.28	<1	0.13	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	5	62	7.4	4	8.2	15	23	22	0.11	<0.1	0.24	<1	0.095	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	6	54	7.5	4	9.8	16	22	20	0.019	<0.1	0.33	<1	0.12	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	7	63	7.4	4	11	16	20	19	0.28	<0.1	0.43	2.2	0.080	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	8	100	7.5	2	6.7	15	21	20	0.29	<0.1	0.23	<1	<0.08	0.44	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	9	96	7.6	3	4.7	14	22	20	0.078	<0.1	0.33	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	10	72	7.5	2	5.6	14	24	22	0.19	<0.1	0.31	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	11	85	7.5	3	9.4	14	22	21	0.26	<0.1	0.29	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	12	59	7.4	4	4.2	14	22	21	0.032	<0.1	0.32	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
#4	1	66	7.5	5	4.2	15	25	23	0.016	0.13	0.37	<1	0.080	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	2	58	7.4	4	4.3	14	25	24	0.021	<0.1	0.36	<1	0.11	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	3	63	7.4	5	4.2	16	24	24	<0.01	<0.1	0.34	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01			<0.04
	平均	69	7.5	4	6.5	15	23	21	0.11	<0.1	0.32	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	100	7.6	6	15	17	26	24	0.55	0.19	0.64	2.4	0.16	0.87	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	4	100	7.1	<1	3.1	12	9.1	3.6	0.061	5.2	0.18	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04

今池水みらいセンター（大和川下流域域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルバドリン抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	アルキル水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及び化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	100	7.2	1	2.4	12	9.2	2.7	0.065	4.8	0.15	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
6	100	7.1	1	3.5	12	9.6	3.0	0.086	5.5	0.15	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
7	100	7.2	<1	2.5	11	9.4	3.5	0.051	5.3	0.13	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
8	100	7.2	<1	3.0	11	8.2	1.7	0.024	5.6	0.15	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
9	100	7.0	<1	2.6	12	8.5	1.8	0.024	5.5	0.22	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
10	100	7.1	<1	2.9	11	9.3	1.1	0.053	6.5	0.74	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
11	100	7.1	<1	2.4	12	9.4	2.1	0.035	7.1	0.55	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
12	100	7.1	<1	2.1	12	8.8	1.3	0.065	6.6	0.26	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
1	100	7.1	1	2.7	12	11	4.5	0.078	6.4	0.64	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
2	100	7.2	1	2.9	12	10	4.2	0.14	5.7	0.29	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
3	100	7.0	<1	1.6	12	9.1	2.3	0.12	6.1	0.31	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
平均	100	7.1	<1	2.6	12	9.3	3.0	0.067	5.9	0.31	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
最大	100	7.4	1	3.5	13	12	6.0	0.24	8.1	0.97	<1	0.10	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01

注) 試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

今池水みらいセンター（大和川下流域域）

項目	総水銀 及び水銀 その他 の化合 物	銅及び 鉛及び その化合 物	鉄及び その化合 物（溶 解性）	マガン 及びその 化合 物（溶 解性）	弗素 化合物	砒素 化合物	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロ メタン	四塩 化炭 素	1,2- ジクロ エタ	1,1- ジクロ エタ	1,1,1- トリクロ エタ	1,1,2- トリクロ エタ	1,3- ジクロ プロパ ン	サラム	ジメチル ホバニ カル	ベンゼ ン	セレン及 びその化 合物	ダイ オキ シン 類	大腸菌 群数	
																						mg/L
流入下水																						
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		610000
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		68000
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.036	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130000
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		210000
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		410000
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		250000
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		420000
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130000
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		120000
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		81000
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		100000
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		98000
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		220000
最大	N.D.	<0.2	0.37	0.52	1.0	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.072	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1100000
放流水 1																						
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		30
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		7
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		22
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		18
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0084	7
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		25
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		33
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		6
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		20
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		17
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		30
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		35
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0084	21
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		45
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

項目	今池水みらいセンター（大和川下流流域）																						
	総水銀 及び水銀 化合物 その他 の化合 物	銅及び その化 合物	鉛及び その化 合物 （溶解 性）	マンガ ンの化 合物 （酸性）	弗素 化合 物	砒素 化合 物	トリクロ ロエタ ン	テトラクロ ロエタ ン	ジクロ ロメタ ン	四塩 化炭 素	1,2- ジクロ ロエタ ン	1,1- ジクロ ロエタ ン	ジス- 1,2- ジクロ ロエタ ン	1,1,1- トリクロ ロエタ ン	1,1,2- トリクロ ロエタ ン	1,3- ジクロ ロプロ パン	チオベン ゾカル ブ	ベンゼ ン	セレン及 びその 化合 物	ダイ オキシ ン類	大腸菌 群数		
月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC		
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	3	
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	1	
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	0	
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	0	
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	2	
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	21	
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	3	
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	0	
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	1	
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	1	
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	10	
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	0.00082	4
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.02	<0.01	<0.01	0.00082	37

大井水みらいセンター (大和川下流域)

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルシウム抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	アミン化合物	カルシウム水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及び化合物
流入水	月	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	4	4.5	7.7	200	190	120	34	24	0.28	0.46	3.5	11	4.6	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	5	5.4	7.7	199	270	140	34	23	0.11	<0.1	5.1	13	4.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	4.5	7.6	204	230	130	33	26	0.069	<0.1	3.7	15	5.0	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	4.9	7.4	182	160	100	33	18	0.050	0.34	3.8	15	2.7	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	8	4.7	7.4	180	190	110	36	26	<0.01	<0.1	4.4	18	5.7	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	3.7	7.3	276	270	150	40	28	<0.01	<0.1	5.5	28	4.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	4.4	7.5	195	200	120	37	24	0.075	<0.1	4.5	18	4.3	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	11	3.8	7.3	284	260	150	40	27	<0.01	<0.1	5.5	24	5.6	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	4.2	7.8	229	240	130	36	27	0.34	0.40	5.2	15	4.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.6	7.8	177	200	120	38	26	0.16	0.38	4.7	21	4.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	2	4.5	7.9	198	200	120	39	26	0.20	0.25	5.0	23	5.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	4.2	7.8	199	210	130	39	27	0.26	0.52	5.1	24	5.3	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	4.5	7.6	210	220	130	37	25	0.13	0.20	4.7	19	4.7	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	5.6	7.9	364	310	160	43	30	0.44	0.73	5.8	28	6.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
放流水	4	100	7.0	<1	1.7	7.8	7.7	<0.2	<0.01	7.4	0.32	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	5	100	7.1	<1	3.5	9.8	5.7	0.36	0.021	4.4	0.20	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	100	7.1	<1	2.7	8.2	6.5	<0.2	0.045	5.2	0.14	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	7.2	<1	1.8	8.4	6.2	<0.2	<0.01	4.7	0.19	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	8	100	7.0	<1	1.2	8.1	6.4	0.31	0.014	5.8	0.31	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	100	6.9	<1	2.2	8.4	7.1	<0.2	<0.01	6.6	0.42	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	7.1	<1	2.2	8.1	6.8	<0.2	<0.01	6.6	0.28	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	11	100	7.0	<1	1.9	8.0	6.9	<0.2	<0.01	6.7	0.15	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	100	7.1	<1	2.0	7.2	7.0	<0.2	<0.01	6.9	0.35	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	7.2	<1	1.9	8.0	8.5	<0.2	<0.01	7.8	0.38	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	2	100	7.1	<1	1.6	8.1	7.1	<0.2	0.036	5.6	0.25	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	100	7.1	<1	<1	9.3	8.1	<0.2	<0.01	7.7	0.41	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	7.1	<1	1.9	8.3	7.0	<0.2	<0.01	6.3	0.28	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	100	7.3	<1	3.7	10	9.0	0.71	0.060	9.0	0.70	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04

大井水みらいセンター（大和川下流域）

項目	総水銀 及び水銀 の化合物 mg/L	鉛及び その化合物 (溶解性) mg/L	鉄及び その化合物 (溶解性) mg/L	マンガ ン及びその 化合物(溶 解性) mg/L	弗素 化合物 mg/L	鈉素 化合物 mg/L	硝酸 エチル mg/L	テトラ クロロ エチン mg/L	ジクロ ロメタ ン mg/L	四塩 炭素 mg/L	1,2- ジクロ ロエタ ン mg/L	1,1- ジクロ ロエチ ン mg/L	シス- 1,2- ジクロ ロエチ ン mg/L	1,1,1- トリクロ ロエタ ン mg/L	1,1,1,2- トリクロ ロプロ パン mg/L	1,3- ジクロ ロプロ パン mg/L	ジブチ ル mg/L	ジブチ ル mg/L	ジブチ ル mg/L	ベン ゼン mg/L	ゼイン 及び その化 合物 mg/L	ダイ オキ シン 類 pg-TEQ/L	大腸菌 群数 個/CC		
流入下水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	280,000
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	930,000
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1,100,000
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	540,000
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	810,000
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	880,000
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	670,000
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1,100,000
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	95,000
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	650,000
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	65,000
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	38,000
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	600,000	
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2,200,000	
放流水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	3
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.01	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1	
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.01	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	4	

狭山水みらいセンター (大和川下流域)

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルバミン酸抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	アルキル水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及び化合物	
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
流入水1	4	4.5	7.7	170	130	32	17	0.095	<0.1	3.5	18	4.8	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01	
	5	4.5	7.5	184	140	25	11	0.073	<0.1	3.3	25	5.7	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01	
	6	5.0	7.5	156	150	27	13	0.067	<0.1	3.1	23	5.2	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01	
	7	5.5	7.5	176	150	30	12	0.083	0.25	3.6	17	5.1	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01	
	8	5.0	7.6	162	160	110	29	15	0.064	<0.1	3.4	18	5.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
	9	5.0	7.6	194	190	110	40	20	0.055	<0.1	3.7	21	4.9	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	5.5	7.6	150	160	120	30	10	0.063	0.12	3.3	24	3.8	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	5.0	7.7	164	150	130	25	12	0.072	0.11	3.3	27	5.6	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
	12	5.0	7.7	166	180	120	24	17	0.073	0.17	3.2	21	6.3	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.5	7.8	172	190	130	31	13	0.039	<0.1	3.8	17	5.0	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	5.0	8.0	210	190	140	37	18	0.11	0.27	3.8	24	6.1	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	4.0	7.8	194	170	150	34	19	0.087	0.21	2.6	22	4.9	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
平均	4.9	7.7	175	170	130	30	15	0.073	<0.1	3.4	21	5.2	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
最大	5.5	8.0	210	190	150	40	20	0.11	0.27	3.8	27	6.3	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
放流水1	4	100	7.2	2	1.7	9.1	17	15	0.038	<0.1	0.18	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	53	7.0	6	13	12	20	18	0.95	0.28	0.37	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
	6	87	7.1	3	12	11	16	14	1.4	0.30	0.57	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	7.0	2	18	10	13	10	1.0	1.0	0.55	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	7.2	2	3.3	11	13	8.2	1.8	1.8	0.26	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
	9	63	7.1	5	14	12	12	8.5	1.8	1.6	0.36	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	79	7.2	3	5.2	10	18	13	0.31	0.46	0.26	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	76	7.2	3	2.0	11	15	12	1.1	0.69	0.26	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
	12	87	7.2	3	2.4	11	18	16	0.53	0.34	0.25	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	73	7.3	4	2.6	12	19	17	0.10	0.12	0.33	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	88	7.2	2	2.9	12	20	18	0.090	0.14	0.23	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01	
	3	80	7.3	3	2.9	13	22	21	0.078	0.16	0.33	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
平均	82	7.2	3	6.7	11	17	14	0.77	0.57	0.33	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01		
最大	100	7.3	6	18	13	22	21	1.8	1.8	0.57	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01		

狭山水みらいセンター（大和川下流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルボキシル抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	アミン化合物	アルカリ水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入水2	4	6.0	7.6	124	130	88	30	16	0.35	0.71	3.9	9.2	2.4	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	5	6.0	7.4	160	140	100	32	17	0.18	0.23	3.5	14	2.2	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	6	4.0	7.5	224	200	140	48	27	<0.01	<0.1	5.0	21	3.9	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	7	6.5	7.4	160	130	100	29	14	0.14	0.11	3.3	9.7	2.0	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	8	5.0	7.5	194	150	120	36	21	<0.01	<0.1	4.5	10	3.6	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	9	5.5	7.5	184	190	120	37	22	0.10	<0.1	4.4	18	3.7	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	10	5.0	7.5	200	160	110	34	20	<0.01	<0.1	3.3	20	3.5	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	11	4.0	7.5	352	260	190	49	23	0.18	0.10	6.5	27	4.3	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	12	5.5	7.6	182	150	110	38	24	0.10	0.41	4.1	17	3.7	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	1	5.0	7.6	162	170	130	36	26	0.097	0.28	4.2	15	3.8	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	2	5.0	7.8	210	180	140	43	29	0.12	0.39	4.6	20	4.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	3	5.0	7.5	206	200	140	47	30	0.088	0.13	5.2	20	3.8	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
放流水2	平均	5.2	7.5	197	170	120	38	22	0.11	0.20	4.4	17	3.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	6.5	7.8	352	260	190	49	30	0.35	0.71	6.5	27	4.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	4	100	6.7	<1	1.2	6.3	7.8	<0.2	<0.01	7.2	0.83	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	5	100	6.8	<1	<1	7.2	7.7	<0.2	<0.01	7.2	0.56	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	6	100	6.9	<1	1.4	7.0	5.7	<0.2	<0.01	4.5	0.43	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	7	100	6.8	<1	<1	5.6	5.2	<0.2	<0.01	5.0	0.90	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	8	100	7.0	<1	<1	6.8	5.2	<0.2	<0.01	4.7	0.83	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	9	100	6.9	<1	2.3	6.2	6.3	<0.2	<0.01	5.8	0.79	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	10	100	6.8	<1	<1	4.5	6.6	<0.2	<0.01	6.3	<0.1	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	11	100	6.7	<1	<1	6.6	9.0	<0.2	<0.01	8.7	0.97	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	12	100	6.8	<1	1.2	6.7	9.2	<0.2	<0.01	8.6	0.98	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	1	100	6.8	<1	1.2	7.4	8.7	0.24	<0.01	6.9	0.61	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
最大	2	100	6.8	<1	1.3	8.1	8.3	<0.2	<0.01	8.0	0.53	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	3	100	6.7	<1	<1	7.6	9.2	<0.2	<0.01	7.9	0.76	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04
	平均	100	6.8	<1	<1	6.7	7.4	<0.2	<0.01	6.7	0.68	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04
	最大	100	7.0	<1	2.3	8.1	9.2	0.24	<0.01	8.7	0.98	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04

注) 試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

狭山水みらいセンター（大和川下流域域）

項目	総水銀 及び水銀 その他 の化合 物	鉛及び 銅及び その化合 物	鉄及び その化合 物（溶 解性）	マンガ ン及び その化合 物（溶 解性）	弗素 化合物	砒素 化合物	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	ジクロロ メタン	四塩 化炭 素	1,2- ジクロ エタ	1,1- ジクロ エチレン	ジス- 1,2- ジクロ エチレン	1,1,1- トリクロ エタ	1,1,1,2- トリクロ エタ	1,3- ジクロ プロパ ン	サラム	ジメジメ ベン カブ	ベンゼ ン	セレン及 びその化 合物	ダイ オキ シン 類	大腸菌 群数	
																							mg/L
流入下水1																							
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	150,000
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	180,000
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	180,000
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	210,000
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	490,000
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	220,000
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	130,000
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	330,000
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	100,000
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	70,000
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	95,000
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	170,000
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	190,000
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	490,000
放流水1																							
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	12
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	96
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	31
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	17
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	0.0084	19
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	56
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	34
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	46
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	84
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	12
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	30
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	51
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	0.0084	41
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	96

狭山水みらいセンター（大和川下流域域）

項目	総水銀 及び水銀 その他 の化合 物	鉛及び その化合 物（溶 解性）	鉄及び その化合 物（溶 解性）	マガン 及びその 化合 物（溶 解性）	弗素 化合物	砒素 化合物	トリクロ エチン	テトラクロ エチン	ジクロ メタン	四塩 化炭 素	1,2- ジクロ エタ	1,1- ジクロ エチン	ジス- 1,2- ジクロ エチン	1,1,1-	1,1,2-	1,3-	サラム	ジメジメ ベン カブ	ベン ゼン の化合 物	ダイ オキ シン 類	大腸菌 群数																						
														1,1,1- トリクロ エタ	1,1,1,1 -トリクロ エタ	1,1,2,3- ジクロ プロパ ン						個/CC																					
流入下水2																						放流水2																					
月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/CC																					
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	140,000																					
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	170,000																					
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	560,000																					
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	330,000																					
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	330,000																					
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	360,000																					
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	370,000																					
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	190,000																					
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	130,000																					
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	190,000																					
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	300,000																					
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	220,000																					
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	270,000																					
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	560,000																					
4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	19																					
5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	7																					
6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	9																					
7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	4																					
8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.00073	6																					
9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	2																					
10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0																					
11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	6																					
12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	1																					
1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	2																					
2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	4																					
3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	4																					
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.00073	5																					
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	19																					

北部処理場（南大阪湾岸流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルボキシル抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	アミン化合物	アルカリ水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び鉛化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入下水	4	5.5	7.9	150	150	93	26	17	< 0.01	< 0.1	3.3	26	4.6	0.13	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	5	5.1	7.7	156	150	94	26	16	< 0.01	0.13	3.6	26	4.4	0.14	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	6	5.5	7.6	146	150	93	25	15	< 0.01	< 0.1	3.4	25	5.3	0.12	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	7	6.4	7.6	123	130	80	22	13	< 0.01	< 0.1	2.8	23	5.0	0.14	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	8	6.4	7.5	140	140	93	25	15	< 0.01	0.11	3.4	24	5.1	0.14	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	9	5.8	7.6	141	130	82	23	14	< 0.01	0.10	3.2	25	4.3	0.10	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	10	5.5	7.6	181	160	110	31	22	< 0.01	< 0.1	4.6	26	4.2	0.14	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	11	5.6	7.9	142	160	95	28	17	< 0.01	< 0.1	3.5	29	5.0	0.13	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	12	5.1	8.0	163	170	100	26	18	0.021	0.16	3.6	32	4.8	0.16	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	1	5.3	8.0	159	180	100	28	18	0.087	0.23	3.6	32	4.2	0.11	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	2	5.4	8.1	151	180	99	28	18	0.46	0.20	3.6	29	4.5	0.16	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
放流水	3	5.5	8.0	145	170	93	30	19	0.32	0.49	3.7	34	4.4	0.12	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	平均	5.6	7.8	149	160	94	26	17	0.074	0.13	3.5	27	4.6	0.13	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	最大	6.8	8.1	242	190	133	39	29	0.57	0.58	5.9	40	5.4	0.20	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	4	100	7.1	< 1	3.4	8.1	7.5	< 0.2	< 0.01	5.1	0.74	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	5	100	7.1	< 1	5.0	9.3	8.0	< 0.2	< 0.01	5.8	1.1	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	6	100	7.1	< 1	2.8	8.3	5.8	< 0.2	0.018	4.7	0.48	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	7	100	7.2	< 1	3.0	6.8	5.6	< 0.2	< 0.01	4.3	0.40	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	8	100	7.2	< 1	4.1	9.1	5.8	< 0.2	< 0.01	3.8	0.82	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	9	100	7.3	< 1	2.6	7.8	5.4	< 0.2	0.010	4.4	0.85	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	10	100	7.3	< 1	4.9	8.4	6.4	< 0.2	0.025	4.6	1.0	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	11	100	7.3	< 1	3.8	7.8	7.2	< 0.2	0.019	5.3	0.74	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	12	100	7.2	< 1	3.4	8.4	6.2	< 0.2	< 0.01	5.8	1.2	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
年間平均	1	100	7.2	< 1	3.2	8.7	7.1	< 0.2	< 0.01	6.1	1.1	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	2	100	7.1	< 1	7.8	8.9	7.1	< 0.2	0.08	5.6	0.74	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	3	100	7.1	< 1	4.7	8.7	7.8	< 0.2	0.099	6.6	1.1	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04
	平均	100	7.2	< 1	4.0	8.3	6.6	< 0.2	0.02	5.2	0.86	< 1	< 0.08	< 0.05	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04
	最大	100	7.3	1.1	10	10	9.1	0.38	0.10	6.9	1.5	< 1	< 0.08	0.051	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01	< 0.01	N.D.	< 0.04

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

北部処理場（南大阪湾岸流域）

項目	総水銀及び水銀化合物の含有物	銅及びその化合物	鉛及びその化合物	鉄及びその化合物(溶水性)	マンガンの化合物(溶水性)	弗素化合物	硝酸化合物	トリクロロエチン	テトラクロロエチン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	ジクロロベンゾール	ベンゼン	フェノール	ジクロロベンゾール	セレン化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
流入水	4	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	240,000
	5	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	300,000
	6	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	480,000
	7	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	480,000
	8	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	580,000
	9	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	540,000
	10	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	470,000
	11	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	340,000
	12	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	200,000
	1	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	120,000
	2	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	130,000
	3	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	200,000
放流水	平均	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	340,000
	最大	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	710,000
	4	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	8
	5	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	48
	6	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	2
	7	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	2
	8	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	2
	9	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	86
	10	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	0
	11	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	2
	12	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	2
	1	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	4
2	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	4	
3	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	3	
平均	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	14	
最大	N.D.	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	170	

中野水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルシウム抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	カルシウム水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び鉛化合物	鉛及び銅化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及びその化合物
流入水	月	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	4.7	7.5	160	148	120	35	16	0.23	<0.1	4.6	8.2	3.8	0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
5	5.0	7.4	161	149	116	31	17	<0.01	<0.1	4.7	11.0	5.0	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
6	4.4	7.4	185	149	114	31	16	0.010	<0.1	5.7	5	4.9	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
7	5.1	7.4	138	133	94	28	15	0.01	<0.1	4.4	9	1.9	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	0.014		<0.04	<0.01
8	4.8	7.4	120	126	98	26	16	0.01	<0.1	4.5	4	3.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
9	4.8	7.4	125	143	98	30	17	0.01	<0.1	4.5	2	4.8	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	0.021		<0.04	<0.01
10	5.3	7.4	114	146	104	31	19	0.01	<0.1	4.6	5	4.8	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	0.023		<0.04	<0.01
11	4.7	7.5	117	123	109	30	18	<0.01	<0.1	4.7	23	5.5	0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	0.033	N.D.	<0.04	<0.01
12	4.0	7.5	155	154	121	32	17	<0.01	<0.1	4.5	4	4.7	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	0.018		<0.04	<0.01
1	4.1	7.5	162	155	122	34	19	0.02	<0.1	4.8	13	6.1	0.06	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
2	4.7	7.5	137	158	118	34	20	0.04	<0.1	4.6	3	4.4	0.07	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	0.01	N.D.	<0.04	<0.01
3	5.4	7.5	104	140	107	33	22	0.18	0.12	4.3	11	3.3	0.06	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
平均	4.7	7.4	140	144	110	31	18	0.05	<0.1	4.7	8	4.4	0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	0.01	N.D.	<0.04	<0.01
最大	5.7	7.8	209	172	136	46	23	0.81	0.3	6.9	23	6.1	0.08	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	0.033	N.D.	<0.04	<0.01
放流水	4	100	7.1	<1	10	7.1	<0.2	<0.01	6.1	0.1	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
5	100	7.1	<1	1.1	10	8.1	<0.2	<0.01	6.1	0.1	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
6	100	7.3	<1	1.2	9.2	7.8	<0.2	<0.01	5.1	0.1	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
7	100	7.1	1.6	1.3	8.3	7.8	<0.2	0.012	5.6	0.4	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
8	100	7.2	1.6	1.4	10	7.7	<0.2	0.014	6.3	0.5	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
9	100	7.2	1.5	1.6	10	9.1	<0.2	0.026	7.4	0.4	<1	0.12	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
10	100	7.1	1.4	1.5	11	8.6	<0.2	0.028	6.1	0.2	<1	0.12	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
11	100	7.1	1.1	1.3	12	7.8	<0.2	0.048	5.7	0.2	<1	0.11	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
12	100	7.1	<1	1.4	12	7.7	<0.2	0.058	6.3	0.1	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
1	100	7.2	<1	1.6	12	8.2	<0.2	0.126	6.4	0.2	<1	0.10	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
2	100	7.2	1.0	1.6	13	8.2	<0.2	0.098	6.8	0.2	<1	0.11	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
3	100	7.2	1.1	1.5	12	9.1	<0.2	0.070	8.4	0.2	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
平均	100	7.1	1.1	1.4	11	8.1	<0.2	0.041	6.4	0.2	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
最大	100	7.5	2.1	2.1	13	11.1	<0.2	0.18	11.4	0.7	<1	0.18	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

中野水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

項目	総水銀 及び水銀 の化合物 mg/L	銅及び その化合物 mg/L	鉛及び その化合物 mg/L	鉄及び その化合物 mg/L (溶解性)	マンガン 及びその 化合物 mg/L (溶 解性)	弗素 化合物 mg/L	砂素 化合物 mg/L	トリクロ エチレン mg/L	テトラクロ エチレン mg/L	ジクロロ メタン mg/L	四塩 化炭 素 mg/L	1,2- ジクロ エタン mg/L	1,1- ジクロ エチレン mg/L	ジス- 1,2- ジクロ エチレン mg/L	1,1,1- トリクロ ロエタン mg/L	1,1,2- トリクロ ロエタン mg/L	1,3- ジクロ プロパン mg/L	サラム mg/L	ジメチル ベンゼン mg/L	オキシベン ゾール mg/L	セレン及び その化合物 mg/L	ダイ オキ シン 類 pg-TEQ/L	大腸菌 群数 個/CC	
流入水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	262,500
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	420,000
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	395,000
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	1.3	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	570,000
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	925,000
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	2.2	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	582,500
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	1.8	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	862,500
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	3.9	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	812,500
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	2.4	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	497,500
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	410,000
	2	N.D.	0.57	<0.3	0.88	1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	452,500
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	362,500
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	1.3	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	546,042	
最大	N.D.	0.57	<0.3	0.9	3.9	<1	1.2	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1,480,000
放流水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	35
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	67
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	93
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	406
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	610
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	99
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	450
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	469
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	451
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	1058
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	505
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	393
平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	386	
最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.29	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	2750	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

項目	透視度	pH	SS	BOD	COD	全窒素	アモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	カルボキシル抽出物質	陰イオン界面活性剤	フェノール類	ジアン化合物	アルカリ水銀化合物	有機燐化合物	カドミウム及び化合物	鉛及び化合物	PCB	六価クロム化合物	砒素及び化合物
月	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
流入水	4	4.2	7.7	169	236	86	30	14	0.30	2.0	2.9	27	5.0	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	4.4	7.4	184	289	100	29	16	0.31	0.28	3.2	22	4.3	0.059	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	6	5.1	7.3	213	306	91	30	13	0.031	<0.1	3.6	27	4.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	5.1	7.2	192	262	85	22	14	0.025	<0.1	3.0	15	3.7	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	4.3	7.2	201	231	89	28	16	<0.01	<0.1	3.3	25	4.6	0.060	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	9	4.1	7.2	198	234	97	28	14	0.17	0.29	3.3	20	4.4	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	4.1	7.2	206	255	96	30	17	0.16	0.25	3.3	26	5.5	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	3.9	7.3	272	253	95	30	17	0.29	0.30	3.4	27	5.2	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	3.8	7.4	159	230	97	29	18	0.30	0.79	3.0	27	5.9	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	3.4	7.6	232	297	124	35	19	0.41	1.3	3.7	26	5.2	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	2	3.4	7.6	197	271	109	37	19	0.38	1.8	3.7	28	6.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	3.3	7.5	217	291	144	39	19	0.52	1.4	4.0	28	5.1	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
放流水	平均	4.1	7.4	203	264	100	30	16	0.24	0.70	3.4	25	5.0	0.052	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	8.0	7.9	664	426	206	47	23	0.74	2.3	5.2	33	6.5	0.069	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	4	100	6.7	1.9	2.5	8.2	7.2	<0.1	0.014	6.1	0.34	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	100	6.6	2.0	2.8	9.0	6.1	<0.1	0.023	5.2	0.36	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	6	100	6.8	1.2	2.1	7.1	5.3	<0.1	0.028	4.7	0.14	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	6.8	0.8	1.6	6.8	4.9	<0.1	0.029	4.5	0.30	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	6.9	0.9	1.5	6.8	5.8	<0.1	0.025	5.4	0.41	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	9	100	6.9	0.9	1.5	7.0	6.1	<0.1	0.027	5.5	0.34	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	6.7	0.7	1.6	7.0	6.8	<0.1	0.026	5.8	0.25	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	100	6.7	1.0	2.1	7.2	7.1	<0.1	<0.01	6.0	0.33	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	100	6.6	0.8	2.2	7.7	6.9	<0.1	<0.01	6.0	0.29	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	6.7	0.7	2.1	7.8	7.0	<0.1	0.045	5.9	0.31	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
年間平均	2	100	6.6	0.7	2.6	8.6	7.0	<0.1	0.035	6.0	0.28	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	100	6.6	1.0	2.4	8.2	7.3	<0.1	0.030	6.2	0.36	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	6.7	1.1	2.1	7.6	6.4	<0.1	0.025	5.6	0.31	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	100	7.1	4.5	3.5	10	7.7	0.10	0.055	6.5	0.83	<1	<0.08	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

項目	総水銀 及び水銀 の化合物 mg/L	銅及び その化合物 mg/L	鉛及び その化合物 mg/L	鉄及び その化合物 mg/L	マガン 及びその 化合物 mg/L	弗素 化合物 mg/L	トリクロ エチレン mg/L	テトラクロ エチレン mg/L	ジクロロ メタン mg/L	四塩 化炭素 mg/L	1,2- ジクロロ エタン mg/L	1,1- ジクロロ エタン mg/L	ジス- 1,2- ジクロロ エタン mg/L	1,1,1- トリクロ ロエタン mg/L	1,1,2- トリクロ ロエタン mg/L	1,3- ジクロロ プロパン mg/L	サラム mg/L	ジメチル ホスホン 酸 mg/L	ジメチル ホスホン 酸 mg/L	ベンゼン mg/L	セレン及び その化合物 mg/L	ダイオキ シン類 pg-TEQ/L	大腸菌 群数 個/CC
流入水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		240,000
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		600,000
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		590,000
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		480,000
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.20	680,000
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		610,000
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.28	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		630,000
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		320,000
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		200,000
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		170,000
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		230,000
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		370,000
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.21	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.20	440,000
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.28	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.20	820,000
放流水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		6
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0010	13
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0010	3
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.004	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0010	28

② P R T R制度による化学物質排出量

P R T R (Pollutant Release and Transfer Register) とは

P R T Rとは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。

行政機関は、そのデータを整理し集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。

P R T Rによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。

諸外国でも導入が進んでおり、日本では 1999 (平成 11) 年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により制度化されました。

府流域下水道においても、平成13年度より毎年度、第一種指定化学物質のうち水質汚濁防止法及び下水道法等に定められた項目について、排出量の把握及び届出を実施しています。

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	2300	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	11	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	1.1	0.29	0	0	0	0.6
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	1300	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	57	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	44	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	230	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	28000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2900	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	4200	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	12	0	0	0	20
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	420
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	6.1
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	19	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	3.5	0.21	0	0	0	4.1
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	60	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	30	0	0	0	190
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	55	0	0	0	48
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	16000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	400	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	5900	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1900	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	3	0.87	0	0	0	0.26
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	120	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	5	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	7000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2900	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1800	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	12	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	3.7	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0.063	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	16	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	30	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	4500	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	1900	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	230	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	7,100	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s -1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	15	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.003	2.1	0	0	0	0.069
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	46	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	31	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	12,000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	12000	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	2400	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	9300	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	150	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	5	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	2100	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.32	12	0	0	0	0.00028
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	1.3	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	260	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	56	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	77	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	41	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3600	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	15000	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	7900	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,700	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0.0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.089	0.16	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	35	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	49	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	5,600	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	3400	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	1600	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	970	0	0	0	8330
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	9.4	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.15	0.18	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2400	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	460	0	0	0	3540
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.027	0.057	0	0	0	0.13
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	28	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	4900	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	1200	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	6000	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1，2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1，2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	2.2	95	0	0	0	0.05
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：1，1，1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1，1，2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	13000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	5200	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	780	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1， 2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1， 2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0.22	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：1， 1， 1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1， 1， 2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	3.4	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	12	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	8000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	1900	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	530	0	0	0	0

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	200	0	0	0	0
2	037：E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：1， 2－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：c i s－1， 2－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：D－D	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：1， 1， 1－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：1， 1， 2－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0.1	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	2.2	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	94	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	560	0	0	0	0
29	306：P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

③汚泥試験成績

水みらい センター		生汚泥(濃縮タック入り口)					余剰汚泥(濃縮タック入り口)					重力濃縮汚泥(濃縮タンク出口)					遠心濃縮汚泥(濃縮タンク出口)				
		pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度
			%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l
原 田 (1,2)	最高	7.3	99.9	88.9	32.5	—						5.8	98.1	90.2	37.8	—					
	最低	5.8	98.3	67.5	11.1	—						4.8	95.8	62.2	9.8	—					
	年平均	6.6	99.4	81.1	18.9	—						5.3	96.7	84.4	15.6	—					
原 田 3	最高	6.8	99.9	86.3	38.6	—						5.4	98.4	87.5	24.0	—					
	最低	4.8	96.5	61.4	13.7	—						4.6	95.6	76.0	12.5	—					
	年平均	5.8	98.6	80.3	19.7	—						4.9	97.2	83.0	17.0	—					
中 央	最高	—	99.4	78.8	33.4	—	—	99.6	84.4	21.4	—	—	97.2	86.8	36.6	—	—	97.7	85.8	23.4	—
	最低	—	97.9	66.6	21.2	—	—	99.5	78.6	15.6	—	—	93.2	63.4	13.2	—	—	94.2	76.6	14.2	—
	年平均	—	98.8	72.5	27.5	—	—	99.6	81.5	18.5	—	—	95.9	80.7	19.3	—	—	95.8	80.1	19.9	—
高 槻	最高	—	99.9	89.9	19.5	—	—	99.9	87.8	23.5	—	—	97.4	89.5	20.0	—	—	96.7	89.8	20.4	—
	最低	—	98.7	80.5	10.1	—	—	99.3	76.5	12.2	—	—	94.8	80.0	10.5	—	—	95.4	79.6	10.2	—
	年平均	—	99.5	86.2	13.8	—	—	99.6	81.8	18.2	—	—	95.9	86.9	13.1	—	—	95.5	83.3	16.7	—

水みらい センター		初 沈 引 抜 汚 泥					余剰汚泥(遠心濃縮機入り口)					重力濃縮汚泥(濃縮タンク出口)					遠心濃縮汚泥(遠心濃縮機出口)				
		pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度
			%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l
鴻 池	最高	6.4	99.3	86.3	38.3	—	7.0	99.4	80.6	32.1	—	5.6	98.3	83.9	24.1	350	6.7	96.5	82.4	28.6	1600
	最低	4.9	97.3	61.7	13.7	—	6.4	99.0	67.9	19.4	—	4.7	95.4	75.9	16.1	—	6.2	94.9	71.4	17.6	800
	年平均	5.8	98.6	79.0	21.0	—	6.7	99.3	76.2	23.8	—	5.2	96.9	80.6	19.4	240	6.5	95.7	78.2	21.8	1200

水みらい センター		初 沈 引 抜 汚 泥					余剰汚泥(遠心濃縮機入り口)					重力濃縮汚泥(濃縮タンク出口)					遠心濃縮汚泥(遠心濃縮機出口)				
		pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度
			%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l
川 俣	最高	6.6	98.8	84.7	50.0	—	6.8	99.6	—	—	—	6.1	98.5	85.9	48.3	—	6.7	96.1	80.8	31.4	—
	最低	5.3	94.9	50.0	15.3	—	6.3	99.4	—	—	—	4.6	94.0	51.7	14.1	—	6.2	95.0	68.6	19.2	—
	年平均	6.1	98.0	77.6	22.4	—	6.6	99.5	—	—	—	5.2	96.8	76.7	23.3	—	6.4	95.6	77.3	22.7	—

水みらい センター		生汚泥(濃縮タック入り口)					余剰汚泥(加圧浮上入り口)					重力濃縮汚泥(濃縮タック出口)					加圧浮上濃縮汚泥(フロス)				
		pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度
			%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l
今 池	最高	7.0	98.9	87.5	17.4	250	6.7	99.4	78.9	23.2	140	5.4	98.2	88.3	15.8	200	6.5	96.3	81.1	21.0	660
		7.3	99.3	85.7	17.2	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	6.6	98.1	82.6	12.5	200	6.7	99.3	76.8	21.1	100	5.1	96.9	84.2	11.7	110	6.3	95.3	79.0	18.9	360
		6.7	98.0	82.8	14.3	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.8	98.4	84.9	15.1	230	6.7	99.4	77.9	22.1	120	5.3	97.5	86.1	13.9	150	6.4	95.6	80.1	19.9	490
		7.0	98.9	84.3	15.7	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 今池の生汚泥欄・汚泥ケーキ欄はそれぞれ上段がⅠ系・混合汚泥脱水ケーキ、下段がⅡ系・消化汚泥脱水ケーキ

水みらい センター		初沈汚泥(濃縮タック入り口)					生汚泥(濃縮タック入り口)					余剰汚泥(濃縮タンク入り口)					送泥汚泥(濃縮タック出口)				
		pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度	pH	含水率	有機分	無機分	アルカリ度
			%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l
狭 山	最高						6.9	99.2	90.0	16.0		—	—	—	—		—	—	—	—	—
							6.7	98.2	86.9	18.6		6.9	99.7	81.8	25.0		—	—	—	—	—
	最低						6.3	98.7	84.0	10.0		—	—	—	—		—	—	—	—	—
							6.1	97.3	81.4	13.1		6.7	99.3	75.0	18.2		—	—	—	—	—
大井	年平均						6.6	98.9	87.0	13.0		—	—	—	—		—	—	—	—	—
							6.4	97.9	84.3	15.7		6.8	99.5	79.2	20.8		—	—	—	—	—
	最高						6.8	99.2	87.4	15.0	210	6.8	99.4	81.5	22.1	98					
							6.0	98.9	85.0	12.6	97	6.6	99.3	77.9	18.5	85					
湾岸 北部	最低						6.4	99.0	86.1	13.9	170	6.8	99.3	80.2	19.8	91					
	年平均	7.0	99.3	90.0	34.2							6.9	99.7	86.7	27.3	110		99.2	87.7	21.7	
		6.1	97.3	65.8	10.0							6.4	99.2	72.7	13.3	62		97.3	78.3	12.3	
湾岸 南部	最高	6.5	98.5	85.4	14.6							6.7	99.5	80.3	19.7	81		97.8	84.5	15.5	
	最低	6.5	98.7	94.2	37.9	—						6.7	99.6	83.2	24.9	—					
		4.9	96.4	62.1	5.8	—						6.1	99.3	75.1	16.8	—					
	年平均	6.2	97.9	88.2	11.8	—						6.4	99.5	78.3	21.7	—					

(注) 大井の加圧浮上濃縮汚泥欄は、遠心濃縮汚泥

消 化 汚 泥					洗浄汚泥（二次洗浄効）					汚 泥 ケ ー キ					備考
pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	低位	
	%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	発熱量 cal/g	
7.3	99.0	69.4	37.7	4,700							86.4	74.3	35.9		
7.1	98.1	62.3	30.6	1,900							83.0	74.3	25.7		
7.2	98.6	66.5	33.5	3,589							85.0	69.1	30.9		
7.4	98.6	75.5	36.3	3,900	8.8	98.7	67.5	40.2	670		78.0	54.5	54.9		
7.0	98.1	63.7	24.5	1,600	7	98.7	59.8	32.5	220		68.8	45.1	45.5		
7.2	98.3	69.1	30.9	2,863	8.1	98.3	63.7	36.3	326		73.6	50.0	50.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.6	86.9	39.9	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	60.1	13.1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	82.3	17.7	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	89.8	24.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	75.2	10.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.9	85.9	14.1	—	

脱水機投入汚泥（葉注前）					汚泥ケーキ（ベルトプレス脱水）					汚泥ケーキ（スクリーンプレス脱水）					備考
pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	低位	pH	含水率	有機分	無機分	低位	
	%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	発熱量 cal/g		%	(乾物中) %	(乾物中) %	発熱量 cal/g	
6.2	97.9	81.9	31.4	830	—	77.5	82.5	28.3	—	—	75.4	83.3	22.0	—	
5.3	95.5	68.6	18.1	520	—	75.6	71.7	17.5	—	—	75.2	78.0	16.7	—	
5.6	96.5	78.1	21.9	680	—	76.5	79.6	20.4	—	—	75.3	80.7	19.4	—	

ベルトプレス脱水打込汚泥					汚泥ケーキ（炉投入ケーキ）					備考
pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	低位	
	%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	発熱量 cal/g	
5.3	97.8	82.9	40.8	—	—	81.8	83.6	40.7	—	
5.1	94.9	59.2	17.1	—	—	70.1	59.3	16.4	—	
5.5	96.5	76.7	23.3	—	—	78.0	76.9	23.1	—	

混合汚泥（初沈濃縮＋フロス）					消 化 汚 泥					洗浄汚泥（二次洗浄効）					汚 泥 ケ ー キ					備考
pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	低位	pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	低位	
	%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	発熱量 cal/g		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	発熱量 cal/g	
5.7	97.8	84.9	17.9	340	6.9	97.3	67.6	35.8	—	—	—	—	—	—	—	77.8	86.8	15.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.6	96.4	82.1	15.1	220	6.8	96.5	64.2	32.4	—	—	—	—	—	—	—	75.2	84.2	13.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.7	97.0	83.6	16.4	290	6.9	96.9	66.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	76.5	85.7	14.3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

重力濃縮汚泥（濃縮効出口）					加圧浮上濃縮汚泥（フロス）					混合汚泥（初沈濃縮＋フロス）					汚 泥 ケ ー キ					備考
pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	700度	pH	含水率	有機分	無機分	低位	
	%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	mg/l		%	(乾物中) %	(乾物中) %	発熱量 cal/g	
6.1	98.4	91.1	17.4		6.2	97.2	82.6	20.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	97.3	89.8	15.0		6.7	96.3	82.7	23.0		6.2	97.6	87.0	18.6		—	79.4	88.2	16.3	—	
5.5	96.8	82.6	8.9		6.0	95.8	79.3	17.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.6	95.8	85.0	10.2		6.5	95.4	77.0	17.3		5.8	96.6	81.4	13.0		—	76.3	83.7	11.8	—	
5.9	97.6	88.7	11.3		6.1	96.6	81.0	19.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.8	96.5	88.0	12.0		6.6	96.0	80.6	19.4		6.0	97.0	84.3	15.7		—	78.0	86.0	14.0	—	
5.9	96.6	89.4	13.9	280	6.3	96.0	82.4	20.5	490	5.8	96.3	86.5	16.7	490	—	77.9	87.4	15.8	—	
5.4	95.8	86.1	10.6	170	6.1	95.2	79.5	17.6	360	5.2	95.7	83.3	13.5	240	—	74.5	84.2	12.6	—	
5.6	96.2	87.9	12.1	240	6.2	95.6	81.0	19.0	420	5.5	96.0	84.6	15.4	360	—	76.0	85.9	14.1	—	
6.4	98.5	91.2	21.0	—											6.5	81.8	89.8	19.1	—	
4.7	95.4	79.0	8.8	—											4.8	68.3	80.9	10.2	—	
5.6	97.1	84.1	15.9	—											5.9	74.1	84.2	15.8	—	

④汚泥処理廃液試験成績

水みらい センター		濃 縮 タ ン ク 廃 液 (重 力)									消 化		
		pH	蒸 発 残留物 mg/l	強 熱 減 量 mg/l	S S mg/l	溶解性 物 質 mg/l	B O D mg/l	有機酸 mg/l	T-N mg/l	NH3 -N mg/l	pH	蒸 発 残留物 mg/l	強 熱 減 量 mg/l
原 田 (1,2)	最高	6.6	17,724	14,906	17,300	726	—	—	1,702	—	—	—	—
	最低	5.5	414	220	150	136	—	—	456	—	—	—	—
	年平均	6.2	2,411	1,887	2,013	397	—	—	834	—	—	—	—
原 田 (3)	最高	7.6	15,910	13,212	15,360	1,754	—	—	220	—	—	—	—
	最低	4.8	904	452	308	352	—	—	9	—	—	—	—
	年平均	5.5	8,900	7,421	8,096	804	—	—	113	—	—	—	—
中 央	最高	6.9	1,802	1,064	636	1,310	—	—	—	—	—	—	—
	最低	6.4	788	342	99	632	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.7	1,225	542	187	1,038	—	—	—	—	—	—	—
高 槻	最高	7.1	6,700	5,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	5.8	480	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.4	1,000	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鴻 池	最高	—	1,800	1,200	790	1,100	—	—	—	—			
	最低	—	660	250	120	520	—	—	—	—			
	年平均	—	990	520	260	720	—	—	—	—			
川 俣	最高	—	—	—	28,500	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	138	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	—	—	—	4,295	—	—	—	—	—	—	—	—
狭 山	最高	7.0	634	397	143	514	240	—	41	21	—	—	—
		6.9	780	514	277	562	430	—	53	22	—	—	—
	最低	6.7	467	227	92	366	160	—	29	12	—	—	—
		6.6	548	337	152	386	260	—	35	13	—	—	—
	年平均	6.8	552	307	115	437	200	—	34	17	—	—	—
		6.7	677	408	200	477	290	—	43	17	—	—	—
今 池	最高	6.5	1,382	814	568	858	—	—	73	30	7.4	21,212	14,322
		6.8	699	401	224	552	—	—	73	19	—	—	—
	最低	6.2	911	447	189	678	—	—	56	19	7.1	7,996	6,352
		6.7	528	160	73	420	—	—	25	12	—	—	—
	年平均	6.4	1,084	636	334	750	—	—	62	25	7.2	16,052	11,713
		6.7	605	241	131	474	—	—	36	16	—	—	—
大 井	最高	6.6	1,350	895	587	879	890	—	82	38	—	—	—
		7.2	1,265	800	808	540	970	—	65	0.66	—	—	—
	最低	6.3	880	569	242	638	530	—	56	20	—	—	—
		6.7	981	609	528	367	560	—	46	<0.2	—	—	—
	年平均	6.3	880	735	382	498	660	—	69	30	—	—	—
		6.9	1,095	699	637	458	840	—	58	<0.2	—	—	—
北 部	最高	6.9	1059	376	297	1006	320	—	34	11	—	—	—
	最低	6.5	508	83	26	467	72	—	15	5.8	—	—	—
	年平均	6.8	704	171	66	638	120	—	20	8.2	—	—	—
南 部	最高	6.6	—	—	13200	—	5190	—	454	33	—	—	—
	最低	4.9	—	—	80	—	134	—	15	6.5	—	—	—
	年平均	6.0	—	—	884	—	692	—	65	15	—	—	—

(注) 鴻池水みらいセンター脱水炉液の上段はベルトプレス脱水機、下段はスクリーンプレス脱水機

(注) 今池水みらいセンターの上段は重力濃縮槽、真空脱水機、下段は加圧浮上濃縮槽、ベルトプレス脱水機

(注) 狭山水みらいセンターの濃縮タンク廃液(重量)の上段はⅠ系重力濃縮槽、下段はⅡ系重量区濃縮槽

(注) 大井水みらいセンターの上段は重力濃縮、下段は遠心濃縮

槽 脫 離 液						脫 水 爐 液								
S S mg/l	溶解性 物 質 mg/l	BOD mg/l	有機酸 mg/l	T-N mg/l	NH3 -N mg/l	pH	蒸 發 殘留物 mg/l	強 熱 減 量 mg/l	S S mg/l	溶解性 物 質 mg/l	BOD mg/l	有機酸 mg/l	T-N mg/l	NH3 -N mg/l
—	—	—	—	—	—	8.1	1,278	716	404	987	—	—	1,100	—
—	—	—	—	—	—	7.6	838	292	63	728	—	—	780	—
—	—	—	—	—	—	7.7	1,046	426	154	892	—	—	889	—
—	—	—	—	—	—	12.4	5,956	3,232	67	5,947	—	—	270	—
—	—	—	—	—	—	11.7	3,376	638	4	3,345	—	—	55	—
—	—	—	—	—	—	12.1	4,526	1,752	22	4,504	—	—	93	—
—	—	—	—	—	—	7.1	1,904	908	540	1,658	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.4	876	314	38	802	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.7	1,289	522	117	1,177	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	2,700	2,100	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.4	370	180	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.9	940	590	—	—	—	—	—	—
						—	2,300	1,000	930	2,200	—	—	—	—
						—	2,600	1,300	220	2,500	—	—	—	—
						—	470	180	21	270	—	—	—	—
						—	2,100	1,000	140	1,900	—	—	—	—
						—	1,400	610	310	1,100	—	—	—	—
						—	2,400	1,200	180	2,200	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.7	644	300	62	597	360	—	51	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.4	460	157	27	422	200	—	26	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.6	558	215	46	512	280	—	38	23
18,920	2,534	—	—	2,700	1,600	6.2	1,533	793	726	911	—	—	92	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,081	1,915	—	—	1,600	880	6.1	1,043	405	175	787	—	—	52	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,740	2,311	—	—	2,300	1,200	6.2	1,190	566	345	846	—	—	71	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.5	1,088	607	333	818	910	—	73	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.9	839	395	131	690	500	—	54	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.25	973	460	217	756	670	—	64	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.6	-	-	1,010	-	2,646	—	173	104
—	—	—	—	—	—	4.9	-	-	75	-	208	—	22	7.3
—	—	—	—	—	—	5.8	-	-	410	-	1,000	—	80	27

⑤汚泥精密試験

溶出試験

水みらいセンター		月日	性 状	含水率(%)	アルキル水銀 R-Hg	総水銀 T-Hg	カドミウム Cd	鉛 Pb	有機リン Or-P	六価クロム Cr6+	砒素 As	シアノ化合物 CN
原田	1,2系	5/11	焼却灰	30.1	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	0.24	<0.05
	3系	5/11	焼却灰	33.1	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.01	<0.05
	1,2系	8/8	焼却灰	28.9	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	0.16	<0.05
	3系	8/9	焼却灰	35.6	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.01	<0.05
	1,2系	10/26	焼却灰	27.8	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	0.12	<0.05
	3系	10/27	焼却灰	32.4	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.01	<0.05
	1,2系	1/12	焼却灰	32.6	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	0.14	<0.05
	3系	1/11	焼却灰	28.3	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.01	<0.05
中央	2号炉	4/24	メタルスラグ	—	—	N.D.	<0.0003	<0.01	—	<0.002	<0.0003	—
	2号炉	10月混合	空冷スラグ	—	—	N.D.	<0.001	<0.01	—	<0.005	<0.001	—
	2,3号炉	11月混合	空冷スラグ	—	—	N.D.	<0.001	<0.01	—	<0.005	<0.001	—
	3号炉	12月混合	空冷スラグ	—	—	N.D.	<0.001	<0.01	—	<0.005	<0.001	—
	2,3号炉	1月混合	空冷スラグ	—	—	N.D.	<0.001	<0.01	—	<0.005	<0.001	—
	2号炉	10/17	スクリーニングス	—	—	N.D.	<0.0003	<0.003	—	<0.002	<0.0003	—
	2号炉	10/17	ダスト	—	—	N.D.	0.31	3.7	—	<0.002	0.25	—
	2,3号炉	1/23	中間処理ダスト	—	—	—	<0.0003	<0.003	—	—	<0.0003	—
	2号炉	1/23	ダスト	—	—	—	0.0054	0.057	—	—	0.0085	—
	2号炉	1/23	ダスト	—	—	—	2.1	21	—	—	1.3	—
	2,3号炉	2/6	中間処理ダスト	—	—	—	0.00042	0.0091	—	—	0.21	—
	2号炉	1/16	ダスト	—	—	N.D.	2	38	—	<0.002	3.3	—
	2号炉	1/16	ダスト	—	—	N.D.	6.7	63	—	<0.002	3.4	—
	2号炉	1/16	ダスト	—	—	N.D.	1	9.8	—	<0.005	0.21	—
	2号炉	12/2	ダスト	—	—	N.D.	0.2	0.023	—	<0.005	1.7	—
	2,3号炉	11/8	スラグ	—	—	N.D.	<0.0003	<0.003	—	<0.002	<0.0003	N.D.
高槻	1系炉	10/17	スラグ	—	—	N.D.	<0.0003	<0.003	—	<0.002	<0.0003	—
	1系炉	9月混合	スラグ	—	—	N.D.	<0.001	<0.01	—	<0.005	<0.001	—
	1系炉	11月混合	スラグ	—	—	N.D.	<0.001	<0.01	—	<0.005	<0.001	—
	1系炉	10/4	ダスト	—	—	N.D.	<0.001	0.041	—	<0.002	0.18	—
	1系炉	10/4	焼却灰	—	—	N.D.	<0.001	0.016	—	<0.002	0.092	—
	1系炉	11/15	焼却灰	30.6	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.005	0.21	N.D.
鴻池	1号炉	4/28	焼却灰	33.2	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.011	N.D.
	1号炉	10/18	焼却灰	40.8	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.034	N.D.
	2号炉	7/5	焼却灰	32.2	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.011	N.D.
	2号炉	12/6	焼却灰	41.1	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.043	N.D.
	2号炉	1/10	焼却灰	30.6	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.054	N.D.
	3号炉	12/22	焼却灰	28.9	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.059	N.D.
川俣		5/9	流動灰	33.5	—	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.036	<0.05
		8/8	流動灰	38.9	—	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.034	<0.05
		11/7	流動灰	38.6	—	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.092	<0.05
		2/5	流動灰	38.2	—	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.070	<0.05
今池		4/12	焼却灰	36.7	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.10	N.D.
		5/17	焼却灰	36.9	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.15	N.D.
		6/14	焼却灰	25.8	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.071	N.D.
		7/12	焼却灰	29.2	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.10	N.D.
		8/9	焼却灰	26.0	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.070	N.D.
		9/13	焼却灰	25.5	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.11	N.D.
		10/11	焼却灰	26.5	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.072	N.D.
		11/8	焼却灰	23.8	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.11	N.D.
		12/14	焼却灰	29.0	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.045	N.D.
		1/17	焼却灰	32.1	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.13	N.D.
		2/14	焼却灰	25.7	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.049	N.D.
		3/14	焼却灰	28.6	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.16	N.D.

(mg/L)

PCB	鉄 Fe	銅 Cu	マンガン Mn	総クロム T-Cr	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	セレン Se	カルシウム Ca	亜鉛 Zn
<0.0005	—	<0.02	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	0.03
<0.0005	—	0.03	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	0.05
<0.0005	—	0.42	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	0.05
<0.0005	—	<0.02	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.02
<0.0005	—	<0.02	—	<0.02	—	—	—	<0.01	—	<0.02
<0.0005	—	<0.02	—	<0.02	—	—	—	<0.01	—	<0.02
<0.0005	—	0.05	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	0.08
<0.0005	—	<0.02	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.02
—	—	—	—	<0.007	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
—	—	—	—	<0.007	<0.0002	<0.0002	—	<0.0003	—	—
—	—	—	—	<0.02	<0.0002	<0.0002	—	<0.0003	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.79	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.55	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.061	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.042	—	—	—	—	—	—
N.D.	—	—	—	<0.007	<0.0002	<0.0002	—	<0.0003	—	—
—	—	—	—	<0.007	<0.0002	<0.0002	—	<0.0003	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
—	—	—	—	<0.007	<0.0002	<0.0002	—	0.058	—	—
—	—	—	—	<0.007	<0.0002	<0.0002	—	0.058	—	—
N.D.	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	0.1	—	—
N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.019	—	—
N.D.	—	—	—	—	<0.03	<0.01	<0.3	0.072	—	—
N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.050	—	—
N.D.	—	—	—	—	<0.03	<0.01	<0.3	0.057	—	—
N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.085	—	—
N.D.	—	—	—	—	<0.03	<0.01	<0.3	0.086	—	—
<0.0005	<1	<0.3	0.23	<0.2	<0.03	<0.01	<0.3	0.082	—	0.100
<0.0005	<1	<0.3	1.70	<0.2	<0.03	<0.01	<0.3	0.099	—	0.100
<0.0005	<1	<0.3	2.20	<0.2	<0.03	<0.01	<0.3	0.086	—	0.160
<0.0005	<1	<0.3	4.60	<0.2	<0.03	<0.01	<0.3	0.110	—	0.160
N.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.D.	—	—	—	—	<0.03	<0.01	—	0.025	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

溶出試験

水みらいセンター	月日	性 状	含水率(%)	ろ過水銀 R-Hg	総水銀 T-Hg	カドミウム Cd	鉛 Pb	有機リン Or-P	六価クロム Cr6+	砒素 As	シアニ化合物 CN
大井	4/10	焼却灰	29.8	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.037	N.D.
	5/16	焼却灰	28.9	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.089	N.D.
	6/12	焼却灰	27.1	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.072	N.D.
	7/3	焼却灰	30.2	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.065	N.D.
	8/14	焼却灰	29.3	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.084	N.D.
	9/12	焼却灰	29.1	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.076	N.D.
	10/11	焼却灰	30.1	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.067	N.D.
	11/6	焼却灰	27.9	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.051	N.D.
	12/18	焼却灰	32.5	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.070	N.D.
	1/15	焼却灰	33.3	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.077	N.D.
	2/5	焼却灰	28.2	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.052	N.D.
	3/5	焼却灰	31.4	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.081	N.D.
狭山	4/14	焼却灰	23.6	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.051	N.D.
	5/2	焼却灰	26.2	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.045	N.D.
	6/6	焼却灰	29.0	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.056	N.D.
	7/4	焼却灰	27.3	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.070	N.D.
	8/8	焼却灰	32.3	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.073	N.D.
	9/6	焼却灰	25.5	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.077	N.D.
	10/3	焼却灰	26.1	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.065	N.D.
	11/6	焼却灰	27.4	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.065	N.D.
	12/19	焼却灰	29.8	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.079	N.D.
	1/9	焼却灰	29.3	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.069	N.D.
	2/14	焼却灰	28.7	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.096	N.D.
	3/6	焼却灰	23.2	N.D.	N.D.	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.067	N.D.

(mg/L)										
PCB	鉄 Fe	銅 Cu	マンガン Mn	総クロム T-Cr	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1- トリクロロエタン	セレン Se	カルシウム Ca	亜鉛 Zn
N.D.	—	—	—	—	—	—		0.033		
—	—	—	—	—	—	—		0.021		
—	—	—	—	—	—	—		0.019		
N.D.	—	—	—	—	—	—		0.023		
—	—	—	—	—	—	—		0.018		
—	—	—	—	—	—	—		0.021		
N.D.	—	—	—	—	<0.03	<0.01		<0.01		
—	—	—	—	—	—	—		0.021		
—	—	—	—	—	—	—		0.012		
N.D.	—	—	—	—	—	—		0.012		
—	—	—	—	—	—	—		0.014		
-	—	—	—	—	—	—		0.020		
—	—	—	—	—	—	—		—		
N.D.	—	—	—	—	—	—		—		
—	—	—	—	—	—	—		—		
—	—	—	—	—	—	—		—		
N.D.	—	—	—	—	—	—		—		
—	—	—	—	—	—	—		—		
—	—	—	—	—	—	—		—		
N.D.	—	—	—	—	—	—		0.066		
—	—	—	—	—	—	—		—		
—	—	—	—	—	—	—		—		
N.D.	—	—	—	—	—	—		—		
—	—	—	—	—	—	—		—		

含有試験

水みらいセンター		月日	性 状	含水率(%)	メチル水銀 R-Hg	総水銀 T-Hg	カドミウム Cd	鉛 Pb	有機リン Or-P	六価クロム Cr6+	砒素 As
原田	1,2系	5/11	脱水ケーキ	85.4	—	0.5	1.5	9	—	—	4.6
	3系	5/11	脱水ケーキ	71.4	—	1.2	1.7	6	—	—	6.9
	1,2系	8/10	脱水ケーキ	84.6	—	0.6	1.1	19	—	—	4.5
	3系	8/10	脱水ケーキ	71.1	—	0.9	2.2	33	—	—	1.7
	1,2系	10/23	脱水ケーキ	86.1	—	0.9	0.9	6	—	—	2.9
	3系	10/10	脱水ケーキ	70.0	—	1.2	3.3	17	—	—	2.6
	1,2系	1/19	脱水ケーキ	85.1	—	1.1	2.8	12	—	—	8.2
	3系	1/16	脱水ケーキ	75.8	—	1.3	2.8	13	—	—	4.0
中央	2号炉	10/17	スクリーニングス	0.054	N.D.	N.D.	3.5	<35	—	<3	<1
	2号炉	10月混合	空冷スラグ	0.029	—	N.D.	<1.5	<1.5	—	<2.5	<1.5
	2, 3号炉	11月混合	空冷スラグ	0.026	—	N.D.	<1.5	<1.5	—	<2.5	<1.5
	3号炉	12月混合	空冷スラグ	0.023	—	N.D.	<1.5	<1.5	—	<2.5	<1.5
	2, 3号炉	1月混合	空冷スラグ	0.058	—	N.D.	<1.5	<1.5	—	<2.5	<1.5
	2号炉	8/11	スラグ	3.53	N.D.	N.D.	3.5	<0.2	—	<3	<1
	2号炉	10/17	ダスト	0.13	N.D.	N.D.	22	230	—	<3	61
	2号炉	10/17	ダスト	0.08	N.D.	N.D.	110	1600	—	<3	14
	—	10/17	脱水ケーキ	74	N.D.	N.D.	7.5	98	—	<3	2.4
高槻	1系炉	10/17	スラグ	1.3	N.D.	N.D.	<3.5	<35	—	<3	2.1
	1系炉	9月混合	水冷スラグ	0.013	—	N.D.	4.3	64	—	<2.5	3.5
	1系炉	11月混合	水冷スラグ	0.03	—	N.D.	3.1	49	—	<2.5	5.9
	1系炉	10/4	ダスト	0.17	N.D.	0.200	8.6	70	—	<3	17
	1系炉	10/17	脱水ケーキ	71.0	N.D.	1.2	<3.5	<35	—	<3	<1.2
	1系炉	10/4	焼却灰	27	N.D.	0.21	7.8	70	—	<3	15
鴻池	1号炉	コンボジット	高分子焼却灰	30	<0.04	<0.2	5.7	160	—	<3	11
	2号炉	コンボジット	高分子焼却灰	36	<0.04	0.33	5.9	120	—	<3	11
	3号炉	2006/12/22	高分子焼却灰	28.1	<0.005	0.08	3.0	160	—	<0.5	18
川俣		5/9	流動灰	36.5	—	0.260	1.90	97	—	—	7.3
		8/8	流動灰	37.5	—	0.051	2.50	82	—	—	<1
		11/7	流動灰	36.5	—	0.085	2.80	82	—	—	<1
		2/5	流動灰	37.9	—	0.063	3.00	54	—	—	<1
今池		10/11	焼却灰	26.5	N.D.	0.02	4.7	65	<0.1	<0.5	16
大井		10/11	焼却灰	30.1	N.D.	0.010	4.0	46	<0.1	<0.5	19
狭山		11/6	焼却灰	27.4	N.D.	0.92	2.8	38	<0.1	<0.5	18
北部		6/1	濃縮汚泥	97.5	N.D.	0.79	12	300	N.D.	N.D.	11
		12/7	濃縮汚泥	97.7	N.D.	0.67	<3.5	93	N.D.	N.D.	4.8
南部		8/8	脱水ケーキ	75.4	—	<0.2	<3.5	<35	—	<3	1.0

(mg/乾Kg)

シクロ化合物 C N	P C B	鉄 F e	銅 C u	マンガン M n	総クロム T - C r	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエタン	セレン S e	カルシウム C a	亜鉛 Z n
—	—	—	260	—	3	—	—	—	<0.1	—	440.0
—	—	—	70	—	14	—	—	—	0.2	—	170.0
—	—	—	280	—	3.2	—	—	—	<0.1	—	560.0
—	—	—	280	—	16	—	—	—	<0.1	—	500.0
—	—	—	190	—	9.5	—	—	—	<0.1	—	420.0
—	—	—	190	—	20	—	—	—	<0.1	—	500.0
—	—	—	410	—	18.0	—	—	—	<0.1	—	540.0
—	—	—	160	—	13	—	—	—	<0.1	—	280.0
—	—	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1.5	—	—
N.D.	N.D.	—	—	—	150	—	—	—	<1.5	—	—
—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—
N.D.	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	220	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1.5	—	—
—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	<15	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1,400	—	400	—	—	—	2.2	—	5,600
—	—	—	1,500	—	450	—	—	—	2.7	—	5,700
—	—	—	1,700	—	520	—	—	—	6.4	—	—
<1	—	34,000	850	900	810	—	—	—	—	—	4,100
<1	—	32,000	960	1,700	1,300	—	—	—	—	—	5,700
<1	—	36,000	1,300	1,200	1,800	—	—	—	—	—	5,300
<1	—	29,000	1,500	2,500	1,300	—	—	—	—	—	6,200
1.0	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—
1.80	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
1.8	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—
N.D.	N.D.	6,000	280	170	78	—	—	—	—	—	3,800
N.D.	N.D.	3,500	200	160	46	—	—	—	—	—	1,000
<1	0.27	1900	220	66	<15	—	—	—	0.89	—	300

⑥排ガス測定結果

水みらい センター	年 月 日	時 刻	測定設備	水分量 (%)	温 度 (° C)	湿りガス 量 (Nm3/hr)	乾きガス 量 (Nm3/hr)	ばいじん 濃 度 (g/Nm3)	ばいじん 排 出 量 (kg/hr)	SOx 濃 度 (ppm)	SOx 排 出 量 (Nm3/hr)	NOx 濃 度 (ppm)	残 存 O2 量 (%)
原田	18 7 10	10 14 ~ 15 13	1・2系焼却炉 煙突出口	4.7	36	5,410	5,150	<0.002		<0.2	<0.002	14	12.9
	18 12 7	9 59 ~ 13 54	1・2系焼却炉 煙突出口	2.8	22	5,980	5,830	<0.003		<0.2	<0.002	12	13.0
	18 7 11	10 31 ~ 13 16	1・2系ボイラ 煙突出口	16.6	175	4,010	3,340	<0.004		<0.2	<0.001	17	4.5
	18 12 11	10 02 ~ 12 40	1・2系ボイラ 煙突出口	14.2	255	2,730	2,340	<0.003		<0.2	<0.001	22	5.2
	18 7 10	10 13 ~ 15 41	1・2系しき焼却炉 煙突出口	5.8	246	2,620	2,470	0.4		5.5	0.014	83	18.8
	18 12 7	9 43 ~ 15 41	1・2系しき焼却炉 煙突出口	3.8	250	2,870	2,760	0.33		7.2	0.02	81	18.0
	18 7 4	11 17 ~ 16 00	3系焼却炉 煙突出口	3.8	64	6,790	6,530	0.004		<0.2	<0.002	19	10.4
	18 12 8	10 30 ~ 13 26	3系焼却炉 煙突出口	2.6	48	3,880	3,780	<0.002		<0.2	<0.002	17	10.4
	18 7 6	10 31 ~ 12 4	消化ガス発電 煙突出口	7.1	263	4,840	4,500	0.017				120	9.0
	18 12 8	10 11 ~ 11 35	消化ガス発電 煙突出口	12.6	231	4,980	4,350	0.003				180	9.2
中央	18 8 29	10 20 ~ 15 40	2号溶融炉	4.6	55	16,100	15,400	0.010	0.154	<0.5	<0.008	78	10.5
	19 2 19	10 00 ~ 14 30	2号溶融炉	3.2	50	15,900	15,400	<0.003	0.046	<0.5	<0.008	135	9.8
	18 7 6	10 10 ~ 15 20	3号溶融炉	5.3	80	14,100	13,400	<0.003	0.040	<0.5	<0.007	100	9.8
	19 1 9	9 47 ~ 14 10	3号溶融炉	4.7	53	15,700	15,000	<0.003	0.045	<0.5	<0.008	148	9.7
	18 8 29	10 25 ~ 14 50	管理棟ボイラ	7.2	130	920	850	<0.003	<0.003	—	—	31	9.4
	19 2 19	10 35 ~ 14 40	管理棟ボイラ	5.0	63	970	930	0.006	0.006	0.6	0.0006	12	16.9
高槻	18 6 6	10 05 ~ 15 15	1系焼却炉	5.9	213	12,300	11,700	<0.003	0.035	1.0	0.012	2.8	7.1
	19 1 16	9 48 ~ 14 10	1系焼却炉	3.9	198	14,200	13,600	<0.003	0.041	<0.5	<0.007	<2.5	7.9
	18 6 30	9 30 ~ 14 25	2系焼却炉	5.5	188	13,400	12,700	<0.001	0.038	1.1	0.0140	<2.5	8.5
	19 2 8	10 30 ~ 14 30	2系焼却炉	4.4	182	14,400	13,800	<0.003	0.041	<0.5	<0.007	<2.5	10.1
鴻池	18 4 28	10 2 ~ 13 51	流動1号炉 煙突出口	2.1	61	24,400	23,900	0.002	0.040	2.1	0.05	<17	15.5
	18 9 6	10 6 ~ 13 15	流動1号炉 煙突出口	4.2	67	20,900	20,000	<0.002	0.040	9.2	0.120	<10	13.2
	18 9 13	9 40 ~ 14 52	流動1号炉 煙突出口	4.2	67	20,900	20,000	0.001	0.04	1.1	0.022	<12	13.2
	18 9 20	14 15 ~ 15 22	流動1号炉 煙突出口			21,600	21,100						
	18 10 13	9 59 ~ 13 38	流動1号炉 煙突出口	4.5	77	23,100	22,100	<0.002	0.040	<0.1	0.002	<17	15.6
	18 5 17	9 35 ~ 14 39	流動2号炉 煙突出口	3.3	37	9,040	8,740	<0.001	0.04	0.2	0.002	9	10.3
	18 6 7	10 28 ~ 14 45	流動2号炉 煙突出口	4.8	72	17,700	16,800	<0.001	0.04	0.4	0.007	11	12.2
	18 7 5	10 37 ~ 14 37	流動2号炉 煙突出口	8.1	73	16,100	14,800	<0.001	0.04	0.3	0.004	<9	11.2
	18 8 2	10 2 ~ 13 29	流動2号炉 煙突出口	6.8	76	16,900	15,800	<0.001	0.040	0.4	0.006	<9	11.0
	18 11 21	9 57 ~ 11 08	流動2号炉 煙突出口			17,700	17,200						
	18 12 6	10 2 ~ 13 37	流動2号炉 煙突出口	3.5	70	19,900	19,200	<0.001	0.040	2.8	0.053	<10	11.5
	19 2 7	10 7 ~ 13 48	流動2号炉 煙突出口	2.8	63	15,200	14,700	<0.002	0.040	0.8	0.011	<15	12.4
	19 3 7	9 40 ~ 15 2	流動2号炉 煙突出口	2.8	66	16,200	15,800	<0.002	0.04	0.7	0.011	<12	13.0
	18 12 21	13 35 ~ 17 35	流動3号炉 煙突出口	4.1	110	18,200	17,500	0.002	0.02	<0.1	<0.002	<10	14.8
川俣	18 4 24	10 13 ~ 14 59	流動炉Ⅰ系 煙道	2.9	45	10,900	10,500	<0.005	<0.05	1.2	0.01	<9	10.9
	18 7 19	11 0 ~ 16 49	〃	3.6	48	10,300	9,900	<0.005	<0.05	1.6	0.02	<9	10.2
	18 11 28	10 20 ~ 15 22	〃	2.7	34	11,200	10,900	<0.005	<0.05	0.5	0.01	<9	12.0
	19 1 31	10 10 ~ 15 34	〃	3.2	32	10,400	10,100	<0.005	<0.05	<0.5	<0.01	10	10.5
	18 4 24	10 16 ~ 15 0	流動炉Ⅱ系 煙道	3.6	35	9,030	8,710	<0.004	<0.03	2.1	0.02	10	6.3
	18 7 19	11 0 ~ 16 49	〃	5.1	36	8,690	8,250	<0.003	<0.05	3.5	0.03	<7	7.0
	18 11 28	10 20 ~ 15 14	〃	3.9	36	8,320	7,990	<0.003	<0.04	1.0	0.01	9	5.9
	19 2 16	9 53 ~ 15 23	〃	2.7	37	8,580	8,350	<0.004	<0.05	2.1	0.02	<7	6.5
	18 5 23	10 0 ~ 15 15	流動炉Ⅲ系 煙道	2.6	177	12,600	12,300	<0.007	<0.07	<0.5	<0.01	<12	13.1
	18 8 22	10 50 ~ 16 22	〃	4.5	185	12,600	12,300	<0.006	<0.06	0.9	0.01	<12	13.5
	18 10 20	9 50 ~ 15 4	〃	2.9	185	13,600	13,200	<0.007	<0.07	1.1	0.01	<14	13.6
	19 1 31	10 15 ~ 16 0	〃	2.9	180	13,300	13,000	<0.01	<0.07	<0.5	<0.01	13	13.5
	19 3 8	9 45 ~ 14 55	〃	2.5	179	13,800	13,500	<0.006	<0.07	0.5	0.01	<12	13.6
	18 11 14	14 35 ~ 14 40	煙突	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⑥排ガス測定値

水みらい センター	年 月 日	ばいじん中 T-Hg (mg/Nm3)	Cd (mg/Nm3)	Mn (mg/Nm3)	Zn (mg/Nm3)	Pb (mg/Nm3)	T-Cr (mg/Nm3)	Cu (mg/Nm3)	NH3 (ppm)	(CH3)3N (ppm)	H2S (ppm)	CH3SH (ppm)	(CH3)2S (ppm)	(CH3)2S2 (ppm)
原田	18 7 10													
	18 12 7													
	18 7 11													
	18 12 11													
	18 7 10													
	18 12 7													
	18 7 4													
	18 12 8													
	18 7 6													
	18 12 8													
中央	18 8 29													
	19 2 19													
	18 7 6													
	19 1 9													
	18 8 29													
	19 2 19													
高槻	18 6 6													
	19 1 16													
	18 6 30													
	19 2 8													
鴻池	18 4 28													
	18 9 6													
	18 9 13													
	18 9 20								1.4	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18 10 13													
	18 5 17													
	18 6 7													
	18 7 5													
	18 8 2													
	18 11 21								2.0	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18 12 6													
	19 2 7													
	19 3 7													
	18 12 21								<0.1	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
川俣	18 4 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 4 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 2 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 5 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 10 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 3 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 14	—	—	—	—	—	—	—	<0.5	—	<0.01	0.001	<0.005	<0.0045

⑥排ガス測定値

水みらい センター	年 月 日	C6H6 CHCH2 (ppm)	CH3CHO (ppm)	アロマト アルデヒド (ppm)	ノルマルア ルデヒド (ppm)	イソア ルデヒド (ppm)	ノルマル アルデヒド (ppm)	イソハ ルデヒド (ppm)	イソブ タノール (ppm)	酢酸エチル (ppm)	メチルイ ソブチルケトン (ppm)	トルエン (ppm)	キシレン (ppm)
原田	18 7 10												
	18 12 7												
	18 7 11												
	18 12 11												
	18 7 10												
	18 12 7												
	18 7 4												
	18 12 8												
	18 7 6												
	18 12 8												
中央	18 8 29												
	19 2 19												
	18 7 6												
	19 1 9												
	18 8 29												
	19 2 19												
高槻	18 6 6												
	19 1 16												
	18 6 30												
	19 2 8												
鴻池	18 4 28												
	18 9 6												
	18 9 13												
	18 9 20	<0.04	<0.005	<0.005	<0.0009	<0.002	<0.0009	<0.0003	<0.09	<0.3	<0.1	<1	<0.1
	18 10 13												
	18 5 17												
	18 6 7												
	18 7 5												
	18 8 2												
	18 11 21	<0.04	<0.005	<0.005	<0.0009	<0.002	<0.0009	<0.0003	<0.09	<0.3	<0.1	<1	<0.1
	18 12 6												
	19 2 7												
	19 3 7												
	18 12 21	<0.04	<0.005	<0.005	<0.0009	<0.002	<0.0009	<0.0003	<0.09	<0.3	<0.1	<1	<0.1
川俣	18 4 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 4 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 2 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 5 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 10 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 3 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 14	—	<0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⑥排ガス測定値

水みらい センター	年 月 日	アロピ 酸 (ppm)	ホルマ ル 酸 (ppm)	ホルマ ル 吉 草 酸 (ppm)	イ ソ 吉 草 酸 (ppm)	塩 素 (mg/m3N)	臭 素 (mg/m3N)	ホル ム アル デ ヒ ド (ppm)	ホル ム アル デ ヒ ド (ppm)	ア ニ シ ン (mg/m3N)	N-メ チ ル ア ニ ン (mg/m3N)	N-エ チ ル ア ニ ン (mg/m3N)	クロ ロ ピ ロ ヘ ン セ ン (mg/m3N)	水 銀 (mg/m3N)	カ ド ミ ウ ム (mg/m3N)	鉛 (mg/m3N)
原田	18 7 10					<2								<0.014	<0.02	<0.2
	18 12 7					<2								<0.013	<0.02	<0.2
	18 7 11															
	18 12 11															
	18 7 10					<2								<0.005	<0.02	<0.2
	18 12 7					<2								<0.005	<0.02	<0.2
	18 7 4					<2								0.051	<0.02	0.2
	18 12 8					<2								0.083	<0.02	0.03
	18 7 6															
	18 12 8															
中央	18 8 29					<0.6								<0.05	<0.02	<0.02
	19 2 19					<0.6								—	—	—
	18 7 6					<0.6								<0.05	<0.02	<0.02
	19 1 9					<0.6								—	—	—
	18 8 29					—								—	—	—
	19 2 19					—								—	—	—
高槻	18 6 6					<0.6								<0.05	<0.02	<0.02
	19 1 16					<0.6								—	—	—
	18 6 30					<0.6								<0.05	<0.02	<0.02
	19 2 8					<0.6								—	—	—
鴻池	18 4 28															
	18 9 6															
	18 9 13					<0.1	<0.2	<0.01	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.01	<0.01	<0.01
	18 9 20	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
	18 10 13															
	18 5 17					<0.1	<0.2	<0.01	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.01	<0.01	<0.01
	18 6 7															
	18 7 5															
	18 8 2															
	18 11 21	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
	18 12 6															
	19 2 7															
	19 3 7					<0.1	<0.2	<0.01	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01
	18 12 21	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
川俣	18 4 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.012	—	—
	18 4 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 2 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—
	18 5 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 22	—	—	—	—	<1.6	<1	<0.5	<0.5	<0.2	<0.5	<0.5	<0.4	0.01	<0.02	<0.1
	18 10 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	—	—	—	—	<1.6	<1	<0.5	<0.5	<0.2	<0.5	<0.5	0.4	0.011	<0.02	<0.1
	19 3 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⑥排ガス測定値

水みらい センター	年 月 日	銅	マンガン	ナトリウム	ベリリウム	アンチモン	塩化水素	クロロエチレン	ニッケル	砒素	ベンゼン	六価クロム	亜鉛	クロム	シアン
		(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)
原田	18 7 10	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.001	<2		<0.02	<0.001		<0.02			
	18 12 7	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.001	<2		0.02	<0.001		<0.02			
	18 7 11														
	18 12 11														
	18 7 10	0.07	0.09	<0.02	<0.02	0.002	<9		<0.02	<0.001		<0.02			
	18 12 7	0.04	0.05	<0.02	<0.02	0.001	<6		<0.02	<0.001		<0.02			
	18 7 4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.001	<2		<0.02	<0.001		<0.02			
	18 12 8	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.001	<2		<0.02	<0.001		<0.02			
	18 7 6														
	18 12 8														
中央	18 8 29	<0.02	<0.02				<3			<0.05		<0.5			
	19 2 19	—	—				<3			—		—			
	18 7 6	<0.02	<0.02				<3			<0.05		<0.5			
	19 1 9	—	—				<3			—		—			
	18 8 29	—	—				—			—		—			
	19 2 19	—	—				—			—		—			
高槻	18 6 6	<0.02	<0.02				<3			<0.05		<0.5			
	19 1 16	—	—				<3			—		—			
	18 6 30	<0.02	<0.02				<3			<0.05		<0.5			
	19 2 8	—	—				<3			—		—			
鴻池	18 4 28						<0.9								
	18 9 6						<0.5								
	18 9 13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.6	<0.2	<0.01	<0.005	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	—
	18 9 20														
	18 10 13						<0.9								
	18 5 17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.5	<0.2	<0.01	<0.005	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	—
	18 6 7						1								
	18 7 5						<0.5								
	18 8 2						<0.5								
	18 11 21														
	18 12 6						<0.5								
	19 2 7						0.7								
	19 3 7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.5	<0.2	<0.01	<0.005	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	—
	18 12 21						0.8								
川俣	18 4 24	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 4 24	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 7 19	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 28	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 2 16	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 5 23	—	—	—	—	—	<3	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 22	<0.05	<0.2	<0.05	<0.005	<0.1	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 10 20	—	—	—	—	—	<3	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 31	<0.05	<0.2	<0.05	<0.005	<0.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 3 8	—	—	—	—	—	<3	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 11 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水みらい センター	年 月 日	時 刻	測定設備	水分量 (%)	温 度 (° C)	湿りガス 量 (Nm3/hr)	乾きガス 量 (Nm3/hr)	ばいじん 濃 度 (g/Nm3)	ばいじん 排 出 量 (Kg/hr)	SOx 濃 度 (ppm)	SOx 排 出 量 (Nm3/hr)	NOx 濃 度 (ppm)	残 存 O2 量 (%)
狭山	18 8 22	10 : 32 ~ 16 : 23	II系焼却炉 煙突出口	4.7	227	17,500	16,700	<0.002	<0.03	<0.5	<0.01	4	16.6
	18 8 22	10 : 48 ~ 15 : 30	II系焼却炉 炉出口	34.5	869	8,500	5,800	16	93	470	2.7	258	4.0
	19 1 23	10 : 10 ~ 16 : 17	II系焼却炉 煙突出口	4.6	210	19,100	18,200	<0.002	<0.03	<0.5	<0.01	5	16.7
今池	18 8 17	10 : 07 ~ 16 : 20	排突出口	6.0	72	15,500	14,800	<0.002	<0.03	<0.5	<0.007	7	15.9
	18 8 17	12 : 00 ~ 13 : 30	電気集塵機 出口	28.3	268	13,500	9,800	0.25	2.5	—	—	—	11.9
	18 8 17	10 : 10 ~ 11 : 35	サイクロン 出口	35.0	305	13,800	8,800	2.1	18	—	—	—	10.2
	18 8 17	13 : 50 ~ 15 : 35	廃熱ボイラ 出口	34.7	305	—	—	13	—	—	—	—	12.1
	18 8 17	14 : 10 ~ 17 : 20	炉出口	41.2	810	9,000	5,400	28	150	—	—	—	8.6
	19 1 29	10 : 03 ~ 14 : 40	排突出口	5.3	69	15,200	14,400	<0.002	<0.03	1.1	0.016	7	13.4
大井	18 8 25	10 : 17 ~ 16 : 20	煙突出口	5.8	155	14,100	13,300	<0.002	<0.027	7.1	0.09	3	15.1
	18 8 25	10 : 30 ~ 15 : 40	炉出口	35.9	761	8,400	5,400	29	157	560	3.0	188	6.8
	18 8 25	13 : 36 ~ 16 : 00	サイクロン出口 電機集塵機	31.8	358	8,600	5,800	2.3	13	—	—	—	8.6
	18 8 25	14 : 05 ~ 16 : 02	出口	24.3	311	9,000	6,800	0.190	0.18	—	—	—	11.2
	19 1 26	9 : 35 ~ 16 : 00	煙突出口	4.7	149	15,100	14,400	<0.002	<0.029	1.9	0.03	4	15.0

水みらい センター	年 月 日	ばいじん中 T-Hg (mg/Nm ³)	" Cd (mg/Nm ³)	" Mn (mg/Nm ³)	" Zn (mg/Nm ³)	" Pb (mg/Nm ³)	" T-Cr (mg/Nm ³)	" Cu (mg/Nm ³)	NH ₃ (ppm)	(CH ₃) ₃ N (ppm)	H ₂ S (ppm)	CH ₃ SH (ppm)	(CH ₃) ₂ S (ppm)	(CH ₃) ₂ S ₂ (ppm)
狭山	18 8 22	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
	18 8 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
今池	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	0.4	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大井	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	0.6	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水みらい センター	年 月 日	C6H6 CHCH2 (ppm)	CH3CHO (ppm)	アロマト アルデヒド (ppm)	ノルマルア ルデヒド (ppm)	イソア ルデヒド (ppm)	ノルマルハ ルデヒド (ppm)	イソハ ルデヒド (ppm)	イソブタノール (ppm)	酢酸エチル (ppm)	メチルイ ソブチルケトン (ppm)	トルエン (ppm)	キシレン (ppm)
狭山	18 8 22	<0.1	<0.02	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.3
	18 8 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
今池	18 8 17	<0.1	<0.02	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.3
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大井	18 8 25	<0.1	<0.02	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.3
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水みらい センター	年 月 日	アロピコ酸 (ppm)	ノルマル 酪酸 (ppm)	ノルマル 吉草酸 (ppm)	イソ 吉草酸 (ppm)	塩 素 (mg/m3N)	臭 素 (mg/m3N)	ホルム アルデヒド* (ppm)	ホルゲ* (ppm)	アニシ* (mg/m3N)	N-メチル アニリン (mg/m3N)	N-エチル アニリン (mg/m3N)	クロロトロ ペ* (mg/m3N)	水 銀 (mg/m3N)	カドミウム (mg/m3N)	鉛 (mg/m3N)
狭山	18 8 22	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	<0.9	<0.5	—	—	—	—	—	0.010	<0.01	<0.02
	18 8 22	—	—	—	—	—	<0.9	<0.5	—	—	—	—	—	0.11	0.11	2.3
	19 1 23	—	—	—	—	—	<0.9	<0.5	—	—	—	—	—	0.019	<0.01	<0.02
今池	18 8 17	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<1	—	—	—	—	—	—	—	0.026	<0.01	<0.02
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 29	—	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	0.015	<0.01	<0.02
大井	18 8 25	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	<0.01	<0.02
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.052	0.05	1.7
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013	<0.01	<0.02

水みらい センター	年 月 日	銅 (mg/m ³ N)	マンガン (mg/m ³ N)	バナジウム (mg/m ³ N)	ベリリウム (mg/m ³ N)	アンチモン (mg/m ³ N)	塩化水素 (mg/Nm ³)	クロロエチレン (mg/Nm ³)	ニッケル (mg/Nm ³)	砒素 (mg/Nm ³)	ベンゼン (mg/Nm ³)	六価クロム (mg/Nm ³)	亜鉛 (mg/Nm ³)	クロム (mg/Nm ³)	シアン (mg/Nm ³)
狭山	18 8 22	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.005	<1	—	<0.02	<0.0005	—	<0.5	<0.1	—	—
	18 8 22	30	12	0.30	—	0.032	37	—	4.5	0.40	—	<0.5	—	—	—
	19 1 23	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.005	<1	—	<0.02	0.0007	—	<0.5	<0.1	—	—
今池	18 8 17	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.005	1	—	<0.02	<0.0005	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
	19 1 29	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.005	2	—	<0.02	0.0021	—	—	—	—	—
大井	18 8 25	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.005	1	—	<0.02	<0.0005	—	—	<0.1	—	3.1
	18 8 25	39	25	0.27	—	0.045	31	—	1.1	0.22	—	—	—	—	—
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 8 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 1 26	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.005	3	—	<0.02	0.0014	—	—	<0.1	—	3.9

⑦ ダイオキシン類測定結果

●排出ガス

水みらい センター名	形式	炉番号 系列		焼却能力 t/日 (1日当り)	指針値	測定濃度 平成18年度
原田	流動床炉	1・2	H7	50	5ng-TEQ/Nm ³	0.0000099ng-TEQ/Nm ³
	多段炉	3	S56	50	5ng-TEQ/Nm ³	—
	多段炉	3	S62	100	1ng-TEQ/Nm ³	0.0000042ng-TEQ/Nm ³
中央	溶融炉	1	H2	70	5ng-TEQ/Nm ³	—ng-TEQ/Nm ³
	溶融炉	4	H8	80	5ng-TEQ/Nm ³	—ng-TEQ/Nm ³
	溶融炉	3	H8	110	1ng-TEQ/Nm ³	0.000053ng-TEQ/Nm ³
	溶融炉	2	H16	110	0.1ng-TEQ/Nm ³	0.000028ng-TEQ/Nm ³
高槻	流動床炉	1	H11	90	5ng-TEQ/Nm ³	0.042ng-TEQ/Nm ³
	流動床炉	2	H8	90	5ng-TEQ/Nm ³	0.014ng-TEQ/Nm ³
鴻池	流動床炉	1	H10	130	0.1ng-TEQ/Nm ³	0.000034ng-TEQ/Nm ³
	流動床炉	2	H13	130	0.1ng-TEQ/Nm ³	0.0000096ng-TEQ/Nm ³
	流動床炉	3	H18	100	0.1ng-TEQ/Nm ³	0.000078ng-TEQ/Nm ³
川俣	流動床炉	1	H8	90	5ng-TEQ/Nm ³	0.0011ng-TEQ/Nm ³
	流動床炉	2	H12	90	5ng-TEQ/Nm ³	0.00013ng-TEQ/Nm ³
	流動床炉	3	H14	90	1ng-TEQ/Nm ³	0.0036ng-TEQ/Nm ³
狭山	流動床炉	1	S53	45	10ng-TEQ/Nm ³	—
	流動床炉	2	H14	70	1ng-TEQ/Nm ³	0.00029ng-TEQ/Nm ³
今池	流動床炉	2	H10	85	5ng-TEQ/Nm ³	0.00077ng-TEQ/Nm ³
大井	流動床炉	1	H9	65	5ng-TEQ/Nm ³	0.0018ng-TEQ/Nm ³

指針値とは、『大阪府廃棄物焼却炉に係る指導指針』の維持管理基準値

●排出水

水みらい センター名	基準値	H18年度	特定施設の種類の種類
原田	1 0 pg-TEQ/l	0.0027pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
中央		0.003pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
高槻		0.018pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
渚		0.0017pg-TEQ/l	下水道終末処理施設
鴻池（放流口1）		0.028pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
鴻池（放流口2）		0.014pg-TEQ/l	
川俣		0.097pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
今池（放流口1）		0.0084pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
今池（放流口2）		0.00082pg-TEQ/l	
大井		0.0097pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設
狭山（放流口1）		0.0084pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設
狭山（放流口2）		0.00073pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設
湾岸北部		0.0022pg-TEQ/l	下水道終末処理施設
湾岸中部		0.013pg-TEQ/l	下水道終末処理施設
湾岸南部		0.00097pg-TEQ/l	-

●ばいじん及び燃えがら

水みらい センター名	形式	炉番号 系列		焼却能力 t / 日 (1日当り)	基準値	平成18年度
原田	流動床炉	1・2	H7	50	3ng-TEQ/g	0.0009ng-TEQ/g
	多段炉	3	S56	50		—
	多段炉	3	S62	100		0ng-TEQ/g
中央	溶融炉	1	H2	70		—
	溶融炉	4	H8	80		—
	溶融炉	3	H8	110		0.00061ng-TEQ/g
	溶融炉	2	H16	110		0.000052ng-TEQ/g
高槻	流動床炉	1	H11	90		0.0011ng-TEQ/g
	流動床炉	2	H8	90		0.0000018ng-TEQ/g
鴻池	流動床炉	1	H10	130		0.000015ng-TEQ/g
	流動床炉	2	H13	130		0ng-TEQ/g
	流動床炉	3	H18	100		0.0007ng-TEQ/g
川俣	流動床炉	1	H8	90		0.000089ng-TEQ/g
	流動床炉	2	H12	90		
	流動床炉	3	H14	90		
狭山	流動床炉	1	S53	45		—
	流動床炉	2	H14	70		0.00052ng-TEQ/g
今池	流動床炉	2	H10	85		0ng-TEQ/g
大井	流動床炉	1	H9	65		0ng-TEQ/g

8. 維持管理費

①維持操作事務費の概要

	費 目	猪名川流域	安威川流域	淀川右岸 流域	淀川左岸 流域	寝屋川北部 流域	寝屋川南部 流域
全 事 業 費	雨水排除事務費	56,363	359,546	210,752	0	544,164	743,572
	汚水処理事務費	1,812,275	1,853,989	1,178,730	591,248	2,027,053	2,074,065
	不明水処理事務費		0	0	0	0	91,510
	環境対策事務費	96,983	115,030	209,550	30,532	119,717	125,586
	水質管理事務費	53,996	66,027	75,218	57,016	74,446	75,565
	高度処理事務費	65,966	112,688	38,150	126,305	26,997	0
	流域下水汚泥処理事業事務費（※）	0	0	0	990,408	汚水処理事務費に含む	0
	維持操作事務費総計	2,085,583	2,507,280	1,712,400	1,795,509	2,792,377	3,110,298
控除額A		1,036,957	8,158	701	27,947	190,970	25,078
控除額B		0	152,847	233,398	1,015,658	256,281	111,874
補助基本額		1,048,626	2,346,275	1,478,301	751,904	2,345,126	2,973,346
府 補 助 金	事務費	補助率	—	—	—	—	—
	雨水排除	1/2以内	13,989	168,018	104,090	0	258,413
	汚水処理	1/4以内	0	0	104,757	0	0
	不明水処理	1/2以内	0	0	0	0	43,321
	環境対策	1/2以内	11,461	27,166	50,522	7,144	29,332
	水質管理	1/2以内	11,621	26,127	32,076	23,765	32,452
	高度処理	1/2以内	16,069	53,078	18,308	58,142	13,390
		合計	53,140	274,389	204,996	193,808	333,587
処 理 単 価	処理単価基本事業費	2,085,583	2,507,279	1,712,400	1,795,509	2,792,377	3,110,298
	控除額C 1		22	6	436	0	0
	控除額C 2		298	35	1,780	3,340	390
	控除額C 3	4,738	31,417	660	25,723	187,630	24,688
	処理単価算定事業費	2,080,845	2,475,542	1,711,699	1,767,570	2,601,407	3,085,220
	高級処理水量(千m3)	106,347	70,386	48,087	42,058	90,725	124,817
	処理単価(円/m3)【流泥事業含】	19.57	35.17	35.60	42.03	28.67	24.72

事業費は補助金完了検査時の金額を記入し、処理単価についてもその金額をベースに算出した。

控除額Aは、受託事業等の補助対象とならないもの。

控除額Bは、維持操作事務費総計から補助基本額と控除額Aを除いたもの。

控除額C 1は、下水道事業ではあるが、スラグ、レンガ、処理水等の他への売却益で、処理単価の

控除額C 2は、下水道事業ではあるが、工事用電力等直接下水処理費用に関係しないもので、処理

控除額C 3は、尿尿の暫定的受入や河川、市単独等の他事業の費用と考えられるもので、処理単価

※平成16年3月31日を以ってエース事業は、廃止し、流域下水汚泥処理事業に移管された。

単位：千円

大和川下流流域				南大阪湾岸 北部流域	南大阪湾岸 中部流域	南大阪湾岸 南部流域	流域計
合計	西部	東部	南部				
75,051	75,051	0	0	0	0	0	1,989,448
2,005,215	868,311	576,049	560,855	381,861	288,127	237,936	12,450,499
0	0	0	0	3,103	0	0	94,613
125,381	38,491	33,292	53,598	38,027	7,317	30,381	898,504
172,723	56,315	59,685	56,723	46,157	41,365	37,386	699,899
158,061	44,494	72,758	40,809	176,660	72,499	46,619	823,945
0	0	0	0	732,641	0	61,672	1,784,721
2,536,431	1,082,662	741,784	711,985	1,378,449	409,308	413,994	18,741,629
142,113	130,893	89	11,131	123,336	0	94	1,555,354
163,284	73,693	43,795	45,796	768,750	41,440	97,118	2,840,650
2,231,034	878,076	697,900	655,058	486,363	367,868	316,782	14,345,625
—	—	—	—	—	—	—	—
35,707	35,707	0	0	0	0	0	938,531
395,371	127,404	136,454	131,513	0	64,045	53,657	617,830
0	0	0	0	1,536	0	0	44,857
26,963	8,933	7,783	10,247	9,174	1,325	7,047	200,385
74,777	24,446	25,808	24,523	20,172	17,542	15,456	286,554
75,429	21,275	34,668	19,486	68,147	35,652	21,527	359,742
608,247	217,765	204,713	185,769	99,029	118,564	97,687	2,447,899
2,536,431	1,082,662	741,784	711,985	1,378,449	674,785	413,994	19,007,105
10,977	0	0	10,977	0	0	0	11,441
216	216	0	0	907	2	0	6,968
130,920	130,677	89	154	122,429	7,612	94	535,911
2,394,318	951,769	741,695	700,854	1,255,113	667,171	413,900	18,452,785
72,037	35,078	18,748	18,211	45,410	17,043	7,160	624,070
33.24	27.13	39.56	38.49	27.64	39.15	57.81	29.57

計算に含めることが適当でないもの。

単価の計算に含めることが適当でないもの。

の計算に含めることが適当でないもの。

②水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人数

	名 称	職 員			委 託		
		昼 間	夜 間	のべ人数	昼 間	夜 間	のべ人数
水みらい センター	原 田	39	3	15	31	11	41
	中 央	15	0	15	60	18	101
	高 槻	8	0	8	47	11	82
	渚	19	0	19	25	4	33
	鴻 池	13	0	13	50	6	55
	川 俣	13	0	13	70.5	9.1	89
	狭 山	12	0	12	22	7	43
	今 池	12	0	12	28	11	61
	大 井	11	0	11	18	9	45
	湾岸北部	17	—	17	23	5	33
	湾岸中部	11	—	11	18	3	27
	湾岸南部	12	0	12	14	3	23
	小 計	182	3	158	406.53	97.05	633
ポンプ場	岸 部	中央MCで一括管理			10	6	23
	味 舌	中央MCで一括管理			岸部P、味舌Pを一括管理		
	穂 積	中央MCで一括管理			4	2	9
	摂 津	中央MCで一括管理			中央MCで一括管理		
	前 島	高槻MCで一括管理			5	2	9
	石津中継	渚MCで一括管理			渚MCで一括管理		
	鴻 池	鴻池MCで一括管理			6	2	7
	菊 水	7	0	7	5.2	1.5	9
	太 平				5.8	1.6	9.8
	氷 野				5.8	1.5	9.6
	桑 才				6	1.5	9.8
	茨 田				9.9	2.1	15.2
	深 野 北				5.2	1.5	9
	萱 島				5.9	1.6	9.9
	枚方中継	1	0	1			
	寝屋川中継	0.8	0	0.8			
	小 阪	9	0	9	6.2	1.5	10
	川 俣				5.0	1.5	8
	新 家				6.1	1.5	10
	寺 島				6.2	1.5	10
	長 吉				6.2	1.5	10
	小 阪 合				5.6	1.5	9
	新 池 島				5.5	1.5	9
	植付				5.1	1.5	9
	深野				4.7	1.5	8
	今 井 戸				今池MCで一括管理		
	今井戸川	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	川面中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	小吹台中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	錦郡中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	長野中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	和泉中継	北部MCで一括管理			北部MCで一括管理		
	淡輪中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	深日中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	小計	16	0	16	121.01	36.8	205.2
合 計	198	3	174	527.54	133.85	838.2	

(注) 人数は昼間、夜間のはりつき人数。
のべ人数はローテーションの人数。

③運転管理委託業務

流域	水みらいセンター ポンプ場名	委 託 名	業 者 名	契約金額 (千円)	備 考
猪 名 川	原田MC	3系水処理施設 運転管理業務委託	化工機プラント環境エッジ(株)	18,900	随契(H18.4.1～H18.5.31)
			化工機プラント環境エッジ(株)	94,500	入札(H18. 6.1～H19.3.31)
		1・2系汚泥処理施設 運転管理業務委託	月島テクノメテサービス(株)	21,210	随契(H18.4.1～H18.5.31)
			月島テクノメテサービス(株)	113,085	入札(H18. 6.1～H19.3.31)
		3系汚泥処理施設 運転管理業務委託	(株) キャリアテクノ	22,260	随契(H18.4.1～H18.5.31)
			(株) キャリアテクノ	112,875	入札(H18. 6.1～H19.3.31)
		3系焼却炉施設 運転管理業務委託	(株) NGK-Eソリューション	15,519	随契(H18.4.1～H18.5.31)
安 威 川	中央MC水処理 摂津P	中央MC水処理、摂津 ポンプ場運転管理委託	タカダ高浄共同企業体	344,591	公募 (H18.7.1～H19.6.30)
	中央MC汚泥処理	中央MC汚泥処理運転管理委託	アイテック(株)大阪支店	305,732	公募 (H18.7.1～H19.6.30)
	岸部P 味舌P	運転管理委託	東洋メンテナンス(株)	152,028	公募 (H18.6.1～H19.5.31)
	穂積P	運転管理委託	(株)アイワーク大阪支店	62,438	公募 (H18.6.1～H19.5.31)
淀川 右岸	高槻MC	水処理運転管理委託	アイテック(株)大阪支店	270,979	公募 (H18.7.1～H19.6.30)
		汚泥処理運転管理委託	タカダ高浄共同企業体	214,381	公募 (H18.7.1～H19.6.30)
淀川 左岸	前島P	運転管理委託	(株)高浄	66,352	公募 (H18.6.1～H19.5.31)
	渚MC	施設運転操作業務委託	アイテック(株)	136,500	公募 (H18.4.1～H19.3.31)
					石津中継ポンプ場・水質含む
寝 屋 川 北 部	鴻池MC 鴻池P	水・汚泥処理・P運転・増補 幹線・路上局操作他業務委託	東洋メンテナンス(株)	105,588	随契(H18.4.1～H18.5.31)
			東洋メンテナンス(株)	303,125	入札(H18.6.1～H19.3.31)
	大平・枚方中継P	運転操作他業務委託	(株) キャリアテクノ	13,818	随契(H18.4.1～H18.5.31)
			(株) ジャパンテクノ	17,150	入札(H18.6.1～H19.3.31)
	桑才・茨田P	運転操作他業務委託	アイテック(株)	28,317	随契(H18.4.1～H18.5.31)
			アイテック(株)	55,227	入札(H18.6.1～H19.3.31)
	氷野・深野北P	運転操作業務委託	日本メンテナンスエンジニアリング(株)	20,764	随契(H18.4.1～H18.5.31)
		増補幹線操作他業務委託	日本メンテナンスエンジニアリング(株)	51,695	入札(H18.6.1～H19.3.31)
	菊水P	運転操作業務委託	アイテック(株)	10,559	随契(H18.4.1～H18.5.31)
		路上局操作業務委託	アイテック(株)	21,875	入札(H18.6.1～H19.3.31)
寝 屋 川 南 部	萱島・寝屋川中継P	運転操作他業務委託	アイテック(株)	12,810	随契(H18.4.1～H18.5.31)
			アイテック(株)	28,268	入札(H18.6.1～H19.3.31)
	川俣MC	運転操作業務委託	東洋メンテナンス(株)	479,441	公募型指名競争入札
	小阪P	運転操作業務委託	(株)ジャパンテクノ	52,185	公募型指名競争入札
	川俣P	運転操作業務委託	東洋メンテナンス(株)	43,552	公募型指名競争入札
	新家P	運転操作業務委託	日本ヘルス工業(株)	75,285	公募型指名競争入札
	長吉P	運転操作業務委託	(株)高浄	75,968	公募型指名競争入札
	寺島P	運転操作業務委託	アイテック(株)	75,968	公募型指名競争入札
	小阪合P	運転操作業務委託	(株)畑中商事	52,290	公募型指名競争入札
	新池島P	運転操作業務委託	アイテック(株)	69,195	公募型指名競争入札
大 和 川 下 流	植付P	運転操作業務委託	(株)カンキョウ	66,360	公募型指名競争入札
	深野P	運転操作業務委託	(株)畑中商事	60,795	公募型指名競争入札
	今池MC	運転操作業務	アイテック(株)	356,370	随契
	大井MC	運転操作業務	アイテック(株)	247,305	随契
	川面P	運転操作業務	アイテック(株)	9,735	随契
	小吹台P	運転操作業務	アイテック(株)	2,625	随契
	狭山MC	運転操作業務	日本ヘルス工業(株)	204,145	随契
湾岸 北部	中部MC	運転操作業務	日本ヘルス工業(株)	8,601	随契
	南部MCほか	運転操作業務	日本ヘルス工業(株)	6,494	随契
		運転操作業務	(株)高浄	139,041	指名競争入札 (和泉中継P含む)
湾岸 中部		運転管理業務	(株)カンキョウ	8,097	随契(H18. 4.1～H18.4.30)
		運転管理業務	(株)第一	116,413	随契(H18. 5.1～H19.3.31)
湾岸 南部		運転管理業務	世界産業(株) (H18.4～H18.5)	15,421	淡輪P・深日P含む 随意契約
		運転管理業務	鳴和環境(株) (H18.6～H19.3)	86,100	淡輪P・深日P含む 指名競争入札

④水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況

水みらいセンター

名 称		契約電力 (KW)	沈砂処分先	し さ 発 生 量			焼 却 灰		
				発生量 (m3/年)	経費 (円/年)	しさを処分先	運搬費 (円/t)	処 分 費 (円/t)	処 分 先
水 み ら い セ ン タ ー	原 田	8,100	大阪フェニックス	262	汚泥処理に 含む	豊中市伊丹市 クリーンランド 場内焼却	3,559.0 3,184	4,830 4,830	大阪フェニックス 尼崎フェニックス
	中 央	6,000	カボ°リサイクルプラザ°(株)	253.76 (t) 沈砂含む	5,062,508 沈砂含む	カボ°リサイクルプラザ°(株)	—	—	—
	高 槻	4,400	カボ°リサイクルプラザ°(株)	69.78 167.21	1,392,108 596,934	カボ°リサイクルプラザ°(株) 高槻市クリーンセンター	6,550.95	4,830	神戸沖 フェニックス
	渚 4～8月 9～3月	3,800 内組合分 2,430 2,300	大阪環境事業 共同組合	85.24	1,611,036	枚方市清掃工場			
	鴻 池	6,800	泉大津 フェニックス	87.0 (56.12t/年) 34.7 (22.37t/年)	1,716,372 1,890,672	カンボリサイクルプラザ(株) (株)ダイカン	4,830	4,830	泉大津 フェニックス
	川 俣	6,500	フェニックス 神戸沖	342.0 (219t)	18,295,452	(株)ダイカン	3,780	4,830	フェニックス 神戸沖
	今 池	3,140	堺 フェニックス	110.1 雨水P場分 含む	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	4,950	4,830	堺 フェニックス
	狭 山	1,850	場内処分 (焼却)	88.12	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	5,000	4,830	堺 フェニックス
	大 井	2,150	場内処分 (焼却)	10.46	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	5,550	4,830	堺 フェニックス
	湾岸北部	4・5月 2,900 6月～ 3,200	大阪環境 事業共同 組合	42.9	557,500	忠岡町クリーン センター			
	湾岸中部	1310	株式会社ダイカン	18.2	236,460	岸和田市貝塚市 清掃施設組合			
	湾岸南部	730	場内処分	59.3	処分費免除 自家運搬	泉南清掃事務組合	2,500 税別 脱水ケーキ		大阪南 スラッジ センター

名 称	重 油 平均単価 (円/1)	高分子単価 (円/kg)	塩鉄単価 (円/kg)	次亜塩単価 (円/kg)	そ の 他
原 田	70.8	450.45	24.15	22.995	
中 央	加重平均 58.31 コークス 24.822 (円/kg)	1,092.00	—	19.2675	苛性ソーダ(48%) 31.92(円/kg) 活性炭 188.475(円/kg)
高 槻	61.94	1,092.00		19.2675	
渚 4～8月 9～3月				次亜塩素酸 ソーダ 17.68	ポリ塩化 アルミニウム(PAC) 19.95
鴻 池	58.73	高分子凝集剤 325.50 ポリ塩化アルミニウム 19.30		23.31	苛性ソーダ 9.09(円/kg) 消臭剤 92.40(円/kg)
川 俣	59.42	高分子凝集剤 330.75 ポリ塩化アルミニウム 19.60	—	20.37	苛性ソーダ 34.00(円/kg)
今 池	62.775	高分子凝集剤 脱水機用 1097.25 浮上濃縮用 469.35	塩化第1鉄 12.99	次亜塩素酸 ソーダ 19.00	(円/kg) 苛性ソーダ(20%) 8.11 消泡剤 234.99 消臭剤 294.00
狭 山	73.50 都市ガス 67.1(円/m3)	高分子凝集剤 脱水用 1,097.25	—	次亜塩素酸 ソーダ 19.00	(円/kg) 苛性ソーダ(20%) 8.11 消泡剤 234.99 消臭剤 346.50 ポリ塩化アルミ 20.90
大 井	62.059	高分子凝集剤 1,097.25	—	次亜塩素酸 ソーダ 19.00	(円/kg) 苛性ソーダ(20%) 8.11 硫酸バンド 16.00 消臭剤 346.50 ポリ塩化アルミ 20.90
湾岸北部	55.7				次亜塩素酸 ナトリウム 18.14(円/kg) ポリ塩化 アルミニウム 14.32(円/kg)
湾岸中部	89.99 税込			16.4 税別	ポリ塩化 アルミニウム 23.5(円/kg)
湾岸南部	60 税別	415 税別		16.6 税別	PAC 16.39(円/kg) 汚泥消臭剤 190(円/kg) 税別

水
み
ら
い
セ
ン
タ
ー

ポンプ場

名 称		契 約 電 力		沈 砂 処 分 先	し さ 処 分 先	
流域	ポンプ場名	(月)	(KW)			
安威川	岸 部	4～8	114	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	
		9～3	101			
	味 舌	4～2	410	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	
		3	383			
淀川右岸	穂 積	4～8	224	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	
		9～3	191			
	摂 津	4～3	650	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	カホ°リサイクル°ラサ°(株)	
		前 島	4			122
淀川左岸	石津中継	5～6	124			
		7	135			
		8～3	145			
		4～6	423			
寝屋川北部	菊 水	7	116	鴻池水みらいセンター	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
		8～3	113			
		8～3	111			
		4～7	244			
	大 平	8～3	248	鴻池水みらいセンター	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
		4～7	236			
	氷 野	8～3	245	鴻池水みらいセンター	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
		4～3	790			鴻池水みらいセンター
	茨 田	4～6	340	鴻池水みらいセンター	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
		7	336			
	深 野 北	8～3	378	鴻池水みらいセンター	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
4～7		185				
寝屋川南部	枚方中継	8～3	196	鴻池水みらいセンター (大平ポンプ場へ搬送)	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
		4～3	253			
	萱 島	4～7	271	鴻池水みらいセンター	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
		8	270			
	寝屋川中継	9～3	263	鴻池水みらいセンター (大平ポンプ場へ搬送)	4～1 (株)カホ°リサイクル°ラサ° 2～3 (株)ダイカン	
		4～2	176			
	大和川下流	小 阪	3	171	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
			4～5	977		
		川俣	6～3	979	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
			4～6	130		
		新 家	7	139	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
8～3			165			
長 吉		4～7	533	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン	
		8～3	536			
寺 島		4～3	854	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン	
		4～3	866			
湾岸北部		小 阪 合	4	299	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	5～7		306			
	新池島	8～3	312	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン	
		4～3	700			
湾岸南部	植付	4～9	518	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン	
		10～3	531			
	深野	4～6	169	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン	
		7～8	163			
大和川下流	川 面	9～3	184	大井水みらいセンター	大井水みらいセンター	
		4～3	79			
	小吹台	4～8	61	大井水みらいセンター	—	
		9～3	41			
湾岸南部	錦 郡	4～2	268	狭山水みらいセンター	狭山水みらいセンター	
		3	266			
	長 野	4～8	34	—	狭山水みらいセンター	
		9～3	31			
湾岸南部	和泉中継	4～8	18	-	-	
		9～3	21			
	淡輪中継	4～5	83	40kg 湾岸南部水みらいセンター	80kg 泉南清掃工場	
		6	84			
湾岸南部	深日中継	7～3	144	0	-	
		4～5	20			
		6～3	21			

⑤改良工事等状況

猪名川流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
猪名川	合計		0	—	

安威川流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
岸部幹線	管渠	更正工事（その1）	23,145	繰越分	公共
	管渠	更正工事（その2）	13,575	繰越分	公共
茨木摂津幹線	管渠	人孔改良工事	2,059		単独
中央水みらいセンター	汚泥処理施設	脱水ケーキ貯留施設外改良工事	1,175		単独
安威川	合計		39,954	—	

淀川右岸流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
淀川右岸	合計		0	—	

淀川左岸流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
渚水みらいセンター	汚泥施設（北大阪SC）	重力濃縮槽改良工事	7,604		公・単
	汚泥施設（北大阪SC）	重力濃縮設備改良工事	22,050		単独
	砂ろ過棟	砂ろ過集水装置改良工事	31,395		単独
			61,049	—	

寝屋川北部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
鴻池水みらいセンター	場内管渠	場内管渠改良工事（その3）	(31,815) 23,237		公共（繰越） H18-19
中央幹線（一）	管渠	管渠改良工事	(49,504) 39,529		公共（債務） H17-18
中央幹線（一）	人孔	特殊人孔改良工事	(44,730) 10,836		公共（繰越） H18-19
太平ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	耐震補強工事	(21,378) 3,600		公共（繰越） H18-19
茨田ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	耐震補強工事	(49,539) 4,600		公共（繰越） H18-19
水野ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	耐震補強工事	(12,390) 3,700		公共（繰越） H18-19
菊水ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	耐震補強工事	(17,021) 4,100		公共（繰越） H18-19
寝屋川北部	合計		89,602	—	

寝屋川南部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
川俣水みらいセンター	水処理棟	エフレーションタンク流入水路改良工事	(91,111) 76,617		公共（債務） H17-18
	水処理棟	最初沈殿池前曝気水路改良工事	(55,913) 8,400		公共（繰越） H18-19
	水処理棟外	伝送路改修工事	2,993		単独
	場内管渠	場内管渠改良工事（その3）	(24,150) 15,010		公共（繰越） H18-19
中央南幹線	人孔	特殊人孔改良工事	(22,024) 8,918		公共（繰越） H17-18
川俣ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	耐震補強工事	(47,880) 4,100		公共（繰越） H18-19
寝屋川南部	合計		116,038	—	

大和川下流流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
今池水みらいセンター	第1水処理棟	第1水処理棟送水流量計外取替工事	10,185		
	第2水処理棟	2系水処理施設最初沈殿池防食工事	24,935		
		開放緑地園路補修工事	3,961		
狭山水みらいセンター		自家発電設備改良工事	872		
石川右岸Ⅱ幹線外	人孔	人孔改造工事	1,712		
千早赤阪幹線	人孔	人孔改造他工事	1,467		
河内長野幹線連絡管外	管渠	管渠補修工事	1,407		
大和川下流	合計		44,539	—	

南大阪湾岸北部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
北部水みらいセンター	1系水処理施設	転落防止柵改良工事（1）	4,557		公共
	2系水処理施設	転落防止柵改良工事（2）	5,040		公共
	汚泥乾燥機	乾燥機改良工事	46,515		流泥事業
湾岸北部	合計		56,112	—	

南大阪湾岸中部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
中部水みらいセンター	処理場外周	外周柵他改良工事	4,369		単独
	2系水処理施設	最初沈殿池他改良工事	94,445		公単合併
	2系水処理施設	生物反応槽水路他改良工事	31,468		公単合併
湾岸中部	合計		130,282	—	

南大阪湾岸南部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
深日中継ポンプ場	配管施設	汚水ポンプ改良工事	924		単独
湾岸南部	合計		924	—	

⑥補修工事等状況
猪名川流域下水道事務所

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
原 田 水みらい センター	沈砂池	第2沈砂池流入ゲート整備工事	3,990	34	
		第1 沈砂池減速機修理	1,155	28	
	ポンプ場	3系分配槽流入可動堰整備工事	15,225	26	
		第2ポンプ場天井クレーン修理	749	34	
		第3ポンプ場天井クレーン修理	500	18	
		3系流出連絡ゲート修理	630	26	
	水処理	1・2系急ろ減菌設備整備工事	3,654	11	
		反応タンク攪拌機整備工事	23,835	3	
		3系曝気ブロワ補機整備工事	11,025	21	
		1・2系水処理マイストポンプ修理	1,116	13	
		1・2系（水処理）計算機修理（緊急修理）	630	16	
		1・2系（水処理）風量計修理	99	36	
		3系水処理減速機修理	561	6	
		3系水処理屋内ゲート修理	1,281	26	
		3系水処理換気ファン修理	383	26	
		3系終沈スクラム修繕	945	14	
		3系水処理脱臭棟ダクト修理	934	24	
		3系水処理配管修理	460	26	
		3系水処理初沈掻寄機修理	1,284	26	
		3系水処理終沈減速機修理	1,008	16	
		3系No4 曝気ブロワ修理	1,296	25	
		3系高圧進相コンデンサー修理	1,291	21	
		2系終沈余剰汚泥ポンプ修理	1,290	16	
	汚泥処理	1・2系遠心濃縮機整備工事	7,560	10	
		1・2系脱水機整備工事	12,495	10	
		3系遠心濃縮機整備工事	17,430	14	
		3系消化槽補機整備工事	18,795	14	
		3系脱水機整備工事	24,885	14	
		1・2系汚泥処理計装用除湿機修理	750	10	
		1・2系汚泥しき分離機修理	487	11	
		1・2系脱水機棟電気室空調機修理	231	10	
		1・2系汚泥スクラム分離機修理	853	11	
		1・2系汚泥搬入口蓋修理	451	10	
		1・2系蒸気配管修理	787	33	
		1・2系汚泥処理ろ布洗浄水ポンプ修理	1,296	10	
		1・2系汚泥インバーター修理	84	10	
		3系汚泥処理配管修理	1,231	24	
		3系（汚泥処理）濃縮槽減速機修理	346	24	
		3系汚泥処理汚泥攪拌機修理	735	25	
		3系汚泥処理ろ布洗浄水ポンプ修理	1,291	14	
		3系汚泥処理搬入室シャッター修理	299	24	
		3系消化汚泥引抜弁修理	409	18	
		3系消化汚泥引抜管修理	217	13	
		3系汚泥処理施設ガス給湯器修理	294	1	
		3系消化槽配管修理	98	24	
		3系汚泥処理床配水管修理	1,155	24	
		3系汚泥処理消石灰サイロ修理	336	14	
		3系汚泥計装設備修理	246	24	
	ガスプラント	3系ガスプラスラリーポンプ修理	714	15	
		3系ガス発膨張タンク配管修理	90	9	
	焼却設備	1・2系焼却炉設備整備工事	23,940	10	
		3系焼却炉設備整備工事	22,890	19	
		3系焼却炉設備整備工事その2	26,985	19	
		1・2系（焼却）排ガスファン修理	1,249	10	
		1・2系焼却炉減速機修理	1,102	10	
		1・2系専焼ボイラ用ポンプ修理	1,039	10	
		1・2系焼却炉空気圧縮機修理	168	10	
		1・2系灰移送コンベヤ修理（緊急修繕）	420	10	
		1・2系焼却炉インバータ修理	1,149	10	
		3系焼却炉減速機修理	997	19	
		3系焼却炉計装コンプレッサー修理	312	23	
		3系焼却炉ファン修理	1,155	19	
		3系焼却炉連続ブローオフ修理	472	19	
		3系焼却プラント給水配管修理	787	23	
		3系焼却灰冷コンベヤ減速機修理	903	19	
		3系焼却炉乾燥機ファン修理	1,050	19	

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
原 田 水みらい センター	一般	管理棟内装工事	627		
		(事務所)洗面所水栓取替修理	24	41	
		1・2系管理棟風呂ボイラー修理	231	14	
		1・2系自家発空圧縮機修理	1,267	29	
		0水くん流量計修理	36	7	
		右岸第1幹線採水口蓋修理	82		
		施設ドア、ガラス修理	58		
		3系管理棟配水管修理(緊急修理)	252		
		3系管理棟ガス配管修理	43		
		器具庫シャッター修理(スカイランド)	280	5	
		スカイランドHARADA防球フェンス・くぐり戸修理	283	5	
	車両	小松タイヤショベル	199		
		トヨタ小型ショベル	84		
		三菱4Tダンプ	152		
		大型タイヤショベル修理	20		
		スポーツトラクター修理	94		
	水質関係	器具洗浄用湯沸し機修理	99	29	
		機器分析用ガス配管修理	199	30	
		蒸留水製造装置修理	223	15	
		自動採水器修理	68	17	
		生反槽モニター修理	89	7	
		湯煎器修理	320	30	
		吸引・加圧ポンプ修理	68	30	
		自動採水機冷却機修理	336	7	
		オートクレープ修理	383	10	
		(理研式)ガス赤外線濃縮機修理	164	31	
		乾熱滅菌器修理	99	13	
		COD電気湯煎器修理	399	30	
		2系全機・全室素自動測定装置修理	98	1	
		pH計修理	42	11	
猪名川流域	合計		257,843		

安威川、淀川右岸流域下水運組合

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
中央 水みらい センター	雨水 水処理	雨水自動除塵機補修	12,495	2	2台
		水処理ポンプ補修	7,810	7~26	8台
		水処理攪拌機補修	6,090	7	8台
		水処理スカム処理設備補修	6,195	16	
		2系汚水ポンプ他補修	89,873	27	
	汚泥処理	溶融炉炉底金物補修	9,818	2,10	
		2号溶融炉補修	3,308	2	
		3号溶融炉補修	3,203	10	
		汚泥処理ポンプ補修	5,765	4	
		空気圧縮機補修	2,289	13	
	脱臭設備 その他	脱臭設備補修	3,812	5	
		減速機補修	4,617	—	13台
		公用車車検	59	—	
		上水配管他補修	3,812	21,26	
		マイスト棟高架揚水ポンプ補修	3,274	27	
岸部ポンプ場	沈砂池	管理棟給湯ボイラー補修	2,048	14	
		管理棟空調機ドレンポンプ補修	945	26	
		安威川流域下水道幹線補修	469	—	
		減速機補修	916		3台
		雨水エンジン補修	5,618	34	1台
味舌ポンプ場	沈砂池	その他	3,864	14	
		減速機補修	1,373	—	4台
		千里系ポンプ棟	9,975	19	
		千里系沈砂池	1,208	19	
		水路系	1,554	28	3台
穂積ポンプ場	沈砂池	水路系ベルトコンベア補修	739	—	2台
		減速機補修	9,240	29	
摂津ポンプ場	沈砂池	雨水自動除塵機補修	1,174	—	3台
安威川流域	合計		201,540		
高槻 水みらい センター	雨水 水処理	雨水空気圧縮機補修	2,258	15	2台
		B系送風機補修	6,405	10~15	
		E系水中攪拌機補修	2,940	6	4台
		南汚水沈砂撈揚機補修	34,650	19	
		南汚水沈砂撈揚機補修その2	28,350	19	
	汚泥処理	南汚水ポンプ補修	14,700	7	1台
		B系終沈パイプスキマー補修	6,804	17~20	
		南脱水ケーキ圧送ポンプ他補修	12,705	10~12	
		焼却炉施設補修	24,465	9	
		ベルトプレス脱水機補修	26,880	12	
	その他	電気センター自家発補修	3,675	10~15	
		ポンプ設備補修	4,620	12~20	4台
		高槻茨木汚水幹線№3人孔補修	358	—	
		雨水ディーゼルエンジン補修	10,657	17	1台
			179,467		
前島ポンプ場	ポンプ棟				
淀川右岸流域	合計				

淀川左岸流域下水道組合

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
渚 水みらい センター	沈砂池ポンプ棟	No2沈砂掻揚機整備工事	26,726	10	
		No5汚水ポンプ補修工事	10,500	18	
		沈砂池流入渠浚渫工事	703	18	
		沈砂バケットエレベーター修理	7,025	18	
	水処理	No6最初沈殿池汚泥掻寄機整備工事	26,880	12	
		最初沈殿池覆蓋補修工事	12,600	18	4台
		返送汚泥ポンプ補修工事	4,599	15	2台
		No7最終沈殿池掻寄機整備工事	20,475	11	
		No8最終沈殿池掻寄機整備工事	21,210	1	
		B系水中攪拌機修理	1,995	5	3台
		汚泥引抜弁修理	3,549		3台
		場内減速機分解修理	3,255	14~18	7台
		B系循環水ポンプ分解修理	1,291	8	3台
		2号原水ポンプ、3号消泡ポンプ、1号逆洗排水ポンプ修理	6,090	11~18	3台
		その他修理	2,598		
	急速ろ過	ろ材入替工事	15,540	16~18	3池
	いこいの広場	いこいの広場等周辺整備工事	3,066		
	水質	分光光度計	1,785	18	
		UV計（CODモニター）取替え工事	3,570	18	
		PHメーター	192	18	
石津ポンプ場		放流ポンプ用液体抵抗器補修工事	4,410	8	2台
		その他修理	299		
淀川左岸	合計		178,358		

寝屋川北部広域下水道組合

	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
菊 水 ポンプ場	ポンプ室	冷却水ポンプ他取替工事	4,169	15・22	
		燃料タンク補修工事	1,229	39	
	そ の 他	工事材料費	0		
		諸材料費	997		
	小計		6,395		
大 平 ポンプ場	沈 砂 池	雨水自動除塵機補修工事	11,025	19	
	ポンプ室	真空ポンプ取替工事	2,615	17	
	そ の 他	工事材料費	0		
		諸材料費	378		
	小計		14,018		
永 野 ポンプ場	沈 砂 池	雨水沈砂掻揚機補修工事	10,175	18	
	そ の 他	工事材料費	37		
		諸材料費	474		
	小計		10,686		
桑 オ ポンプ場	沈 砂 池	沈砂池ビット石蓋他取替工事	3,885	34	
		古川水位計他補修工事	1,880	34	
	ポンプ室	空気圧縮機他取替工事	4,935	34	
		雨水エンジン排気管補修工事	2,982	19.21.34	
	そ の 他	工事材料費	137		
		諸材料費	1,393		
	小計		15,212		
茨 田 ポンプ場 (古 川)	沈 砂 池	沈砂池機器補修工事	7,550	33	
	ポンプ室	冷却水ポンプ他取替工事	3,461	33	
	そ の 他	工事材料費	0		
		諸材料費	156		
	小計		11,167		
茨 田 ポンプ場 (中 継)	沈 砂 池	沈砂搬出機他補修工事	9,849	28	
	ポンプ室	冷却水ポンプ他取替工事	1,453	28	
	そ の 他	工事材料費	16		
		諸材料費	873		
	小計		12,191		
深野北 ポンプ場	沈 砂 池	雨水自動除塵機補修工事	8,400	21	
	ポンプ室	雨水エンジン補修工事	6,300	16	
	操 作 室	記録計補修工事	744	25	
	そ の 他	工事材料費	16		
		諸材料費	310		
	小計		15,770		
枚方中継 ポンプ場	沈 砂 池	沈砂池機器補修工事	5,376	23	
		自動採水器取替工事	7,389	19	
	自家発電室	自家発電機補修工事	1,691	23	
	屋 外	PAS他取替工事	3,024	23	
	そ の 他	工事材料費	0		
		諸材料費	1,012		
	小計		18,492		
萱 島 ポンプ場	沈 砂 池	汚水沈砂掻揚機補修工事	9,713	11	
		沈砂スキップホイス補修工事	681	19	
		沈砂搬出バケット補修工事	299	19	
	ポンプ室	ITV補修工事	578	19	
	そ の 他	工事材料費	66		
		諸材料費	483		
	小計		11,820		

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
寝屋川中継 ポンプ場	ポンプ室	ITV補修工事	578	12	
	そ の 他	工事材料費	0		
		諸材料費	1,034		
	小計		1,612		
鴻 池 水みらい センター	水 処 理	C系曝気槽補修工事	21,945	7	
		A系換気ファン電気室屋上防水工事	4,043	36	
		砂ろ過槽給水配管取替工事	4,074	16	
		場内返流管浚渫工事	2,687	34	
		A系最終沈澱池スカムスキマー補修工事	746	31	
	小計		33,495		
	汚泥処理	余剰汚泥貯留槽攪拌機取替工事	9,954	16	
		汚泥濃度計補修工事	9,240	4	
		重力濃縮槽給水配管他補修工事	10,500	7	
		脱水棟ホイススト改良工事	725	4	
		汚泥処理棟給気ファン他補修工事	4,074	7	
		焼却炉用ダクト配管取替工事	27,300	7	
	小計		61,793		
	場内一般	本館管理棟1階更衣室改修工事	1,229	34	
		消防用設備等補修工事	1,187	34	
		修繕料	876		
	小計		3,292		
	そ の 他	工事材料	486		
		諸材料	22,204		
	小計		22,690		
鴻 池 ポンプ場	沈 砂 池	し渣洗浄設備補修工事	7,760	12	
		セルピウス制御装置AVR電源取替工事	5,355	7	
		沈砂池排水設備設置工事	3,969		
		天井クレーンワイヤーロープ他取替工事	1,349	12	
		躯体補修工事	504	38	
		修繕料	156		
	小計		19,093		
	ポンプ場一般	消防用設備等補修工事	6,478	34	
	小計		6,478		
	そ の 他	工事材料	3		
		諸材料	395		
	小計		398		
水質	水 処 理	自動採水器修理	91	17	
		ホッティングスターラー修理	15	20	
	小計		106		
	そ の 他	諸材料	1,353		
	小計		1,353		
管渠	門真寝屋川(三)幹線他	浚渫補修工事	2,940	36	
	寝屋川四条畷幹線	管渠クラック他補修工事	5,408	27	
	門真寝屋川(二)幹線	マンホール補修工事	3,738	36	
	中央(一)幹線	マンホール補修工事	840	36	
	寝屋川枚方幹線	特殊人孔内排水ポンプ取替工事	861	25	
	そ の 他	工事材料	24		
		諸材料	865		
	小計		14,676		
寝屋川北部 流域	合計		280,737		

寝屋川南部広域下水道組合

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
川 俣 水みらい センター	水処理	沈砂池沈砂洗浄機スクリーコンベアー補修工事	11,025	14	
		№1 汚水ポンプ用電動機・A系水処理№1 送風機用電動機他補修工事	20,475	11,6	
		水処理 IV-2初沈汚泥掻寄機補修工事	4,599	16	
		B系水処理IV系-3,4水路散気装置補修工事	26,250	16	
		№1 汚水ポンプ補修工事	14,490	34	
		№9、10 汚水自動除塵機補修工事	22,050	12	
		№5 汚水ポンプ用エンジン補修工事	12,075	30	
		沈砂池№1 沈砂搬出機修繕	464	14	
		水処理中央記録計修繕	171		
		水処理№2 次亜塩タンク修繕	347	16	
		№6 汚水ポンプ用エンジン修繕	85	14	
		I-2 曝気槽流出流量計修繕	499		
		終沈汚泥掻寄機用電動機修繕	205		
		№5汚水ポンプ用エンジン修繕	326	30	
		用水設備 №6 消泡水ポンプ修繕	1,190		
	汚泥処理	汚泥処理№1-3,2-2ベルトプレス脱水機補修工事	54,600	13,5	
		汚泥処理棟 コンプレッサー補修工事	4,914	9,5,3	
		汚泥処理 I～III系脱水ケーキ供給ポンプ補修工事	16,590	10,6,4	
		機械濃縮棟№1～5遠心濃縮機整備工事	4,935	3～17	
		機械濃縮棟№1～5遠心濃縮機整備工事(追加変更)	3,885	3～17	
		汚泥処理ファン類補修工事	5,775	10,5	
		汚泥処理エアージャワー設置工事	5,158		
		汚泥処理 I 系低圧復水器補修工事	6,825	10	
		汚泥処理処 I 系ボイラー用調節弁補修工事	3,938	10	
		重力濃縮設備№1,2 除塵機補修工事	2,783	10	
		汚泥処理№3-2ケーキホッパー用駆動装置補修工事	9,765	4	

施設名称	設置場所		金額 (千円)		備考
	汚泥処理	汚泥処理蒸気圧力調節弁修繕	840	9	
		汚泥処理焼却系№3 返送水ポンプ修繕	1,701	6	
		機械濃縮棟№2 遠心濃縮機洗浄水配管修繕	480	17	
		汚泥処理中央記録計修繕	315		
		汚泥処理Ⅱ系スチームヘッダ圧力調節弁修繕	176	6	
		汚泥処理Ⅰ系廃熱ボイラー用№1-1 スートブロー修繕	1,470	10	
		汚泥処理 高圧蒸気圧力調節弁電動機修繕	266		
		汚泥処理灰移送用コンプレッサー修繕	150	4	
		汚泥処理監視制御装置修繕	494		
		汚泥処理Ⅰ系ボイラー給水ポンプ配管修繕	452	10	
	水質	水質モニター整備工事	19,425	27～6	
		蒸留水製造装置修繕	107		
	共通	全窒素全りん計TNP-4110修繕	470		
		蓄電池補修工事	21,000	16	
	スカイランド	脱臭設備活性炭入替工事	14,333	4.5	
		スカイランド一般通路 タイル修繕	483		
		スカイランド トイレ修繕	441		
	一般	スカイランド XJ払機修繕	9		
		本館3階漏水修繕	444		
		本館受付空調機修繕	295		
		本館3階湯沸器修繕	36	16	
		本館北東角水道修繕	357	34	
		ガス検知器修繕	313		
		本館自動扉修繕	441	16	
		振動計修繕	240		
		本館水質試験室空調機AC-5修繕	482		
		水質試験室水道配管修繕	431	34	
	その他	本館水質試験室空調機AC-3修繕	426	10	
		諸材料 (水処理)	10,759		
		諸材料 (汚泥処理)	20,332		
		諸材料 (スカイランド)	575		
	小計	諸材料 (水質)	2,968		
			334,130		
管渠	管 渠	飛行場南№1 5人孔蓋修繕	476	7	
		八尾枚岡№10人孔蓋修繕	305	6	
		飛行場北№10人孔嵩下げ修繕	158	7	
	その他	諸材料	1,067		
小 阪 ポンプ場	沈砂池	諸材料	2,006		
			15,015	25	
	ポンプ棟他	沈砂池脱臭設備活性炭入替工事	2,933	4	
		ポンプ吐出弁用電動開閉機補修工事	6,090	26	
		№3雨水ポンプ及び№5汚水ポンプ用電動機補修工事	18,165	38,12	
		№4雨水ポンプ用エンジン補修工事	13,125	38	
	その他	電磁流量計変換器修繕	200		
		諸材料	1,194		
川 俣 ポンプ場	ポンプ棟他		56,722		
		泡消火ポンプ修繕	481		
	その他	№2雨水ポンプ用機関弁腕タンク取替修繕	431	35	
		諸材料	2,205		
新 家 ポンプ場	沈砂池		3,117		
		沈砂池脱臭設備活性炭入替工事	2,763	2	
	ポンプ棟他	篩渣脱水機補修工事	12,180	16	
		№5雨水ポンプ補修工事	25,620	20	
		№5・6雨水流出ゲート、 №2・3・4汚水流出ゲート補修工事	7,140	32	
		地下上水貯水槽修繕	441		
		№2, 3放流渠ゲート用電動機修繕	288	32	
	その他	№3雨水ポンプ用エンジン修繕	53	25	
		諸材料	1,559		
長 吉 ポンプ場	沈砂池		50,044		
		沈砂池脱臭設備活性炭入替工事	2,631	4	
	ポンプ棟他	沈砂搬出機等補修工事	19,404	26	
		投込み式水位計修繕	217		
		水位記録計修繕	210		
	その他	デマンド監視装置修繕	439		
		インバータ修繕	494		
	小計	諸材料	2,408		
寺 島 ポンプ場	沈砂池		25,803		
		水位記録計修繕	500		
	ポンプ棟他	操作室系統空調機修繕	469		
		高架水槽揚水配管修繕	483	23	
		直流電源設備補修工事	7,875	23	
		№1汚水ポンプ用電動機補修工事	4,935	11	
		№4雨水ポンプ補修工事	26,670	17	
		消防設備補修工事	11,550	23	
		№2、3雨水ポンプ・エンジン過速度継電器修繕	177	23	
		№4汚水ポンプ ガバナー修繕	248	6	
	その他	諸材料	6,045		
	小計		58,952		
小阪合 ポンプ場	沈砂池	投込み式水位計修繕	240		
		№3篩渣搬出機修繕	234	18	
		沈砂洗浄槽修繕	473	18	
		攪拌羽根修繕	441		
	その他	諸材料	693		
	小計		2,081		

施設名称	設置場所		金 額 (千円)		備 考
新池島 ポンプ場	沈砂池	投込み式水位計修繕	217		
		No.2雨水自動除塵機用グリス配管修繕	126	12	
	その他	諸材料	1,842		
	小計		2,185		
植 付 ポンプ場	沈砂池	投込み式水位計修繕	234		
		走行式粗目除塵機修繕	494	8	
	ポンプ棟他	蓄電池補修工事	3,780	8	
	その他	諸材料	1,242		
	小計		5,750		
深 野 ポンプ場	沈砂池	沈砂池脱臭設備活性炭入替工事	3,225	6	
		投込み式水位計修繕	221		
	その他	諸材料	1,137		
	小計		4,583		
事務局	本館	レーザープリンター修繕	263		
		パソコン修繕	36		
		パソコン修繕	10		
	車両	公用車 特定自主検査整備 (小松ベローダ 大阪00 ユ8-46)	442	26	
		公用車 特定自主検査整備 (TCMフォークリフト 東大阪市 ヤ6-70)	172	24	
		公用車 車両検査受整備 (日産サニー大阪47ほ94-30)	122	12	
		公用車 車両検査受整備 (日産サニー大阪47ほ94-31)	115	12	
		公用車 車両検査受整備 (トヨタスプリンター大阪47み89-00)	137	11	
		公用車 車両検査受整備 (トヨタスプリンター大阪47み89-01)	128	11	
		公用車 車両検査受整備 (トヨタスプリンター大阪47み88-99)	130	11	
		公用車 車両検査受整備 (トヨタスプリンター大阪47の85-48)	80	14	
		公用車 車両検査受整備 (トヨタスプリンター大阪400す33-61)	69	7	
		公用車バンク修繕 (トヨタスプリンター大阪47み88-99)	6	11	
		公用車タイヤ交換修繕 (トヨタスプリンター大阪47み88-99)	11	11	
		公用車タイヤ取替修繕 (50CCカブ 09-44)	15		
	小計		1,736		
寝屋川南部 流域	合 計		547,109		

大和川下流流域下水道組合

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
事務局		ガス検知警報器修理	96	1,12	
		公用車車検受修繕	39	9	
		公用車定期点検	14	10	
		公用車定期点検	17	1	
	小 計		166		
狭 山 水みらい センター	水処理設備	I系No.2ブロワ補修工事	3,400	—	
		I系初沈汚泥引抜ポンプ吐出電動弁他補修工事	2,394	—	
	汚泥処理設備	ベルトプレス脱水機用油圧ポンプ補修工事	1,176	—	
		空気予熱器補修工事	1,344	—	
	水質設備機器	原子吸光光度計修繕	280	—	
	その他	減速機補修工事	1,117	—	
		ガス検知警報器修繕	60	—	
		せせらぎの丘落書き修繕	136	—	
	公用車	公用車点検修繕 マークII、ミニキャブ	150	—	
	小 計		10,057		
錦 郡 ポンプ場	水処理設備	No.1汚水ポンプ用二次抵抗制御器補修工事	2,835	—	
		自動除塵機補修工事	3,255	—	
		減速機補修工事	563	—	
	その他	ガス検知警報器修繕	60	—	
	小 計		6,713		
長 野 ポンプ場	その他	ガス検知警報器修繕	28	—	
	小 計		28		
今 池 水みらい センター	電気計装設備	監視制御設備補修工事	7,193	8~22	
		交流無停電電源装置等補修工事	8,925	15	
	水処理設備	沈砂掻揚機等補修工事	13,598	25	
		I系最終沈殿池設備補修工事	5,093	25	
	汚泥処理設備	ベルトプレス脱水機等補修工事	11,130	12	
		混生汚泥供給ポンプ等補修工事	3,150	8	
		焼却用空気配管補修工事	2,415	8	
		苛性ソーダ注入設備等補修工事	1,208	23	
		流動床焼却設備補修工事	14,385	8	
	雨水ポンプ場	今井戸川系雨水ポンプ場除塵設備補修工事	2,562	21	
	場内各所	上水配管等補修工事	1,651	25	
		減速機補修工事	4,305	24	
		空調設備補修工事	935	23	
	水質設備機器	原子吸光度計修繕	393	10	
		ビベット洗浄器修繕	53	11	
		pH計修繕	50	9	
		高圧蒸気滅菌器修繕	29	9	
		赤外線水分計修繕	122	11	
	その他	コピネーションガス検知警報器修繕	68	8~13	
		エレベータ修繕	137	8	
		公用車ワゴン車検受整備	42		
		公用車ダンプ12ヶ月点検	16		
		公用車ダンプ6ヶ月点検	13		
	小 計		77,473		
大 井 水みらい センター	水処理設備	終沈掻寄機補修工事	3,465	10	
		生物反応槽攪拌機補修工事	5,492	10	
	汚泥処理設備	脱水機補修工事	4,180	10	
		汚泥ポンプ補修工事	5,649	10	
		焼却設備補修工事	8,925	9	
		濃縮棟しき脱水機補修工事	2,399	10	
		濃縮棟スクリーン設備補修工事	4,998	10	

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
大 井 水みらい センター	場内各所 水質設備機器	減速機補修工事	2,643	10	
		焼却設備排ガス分析計	1890	9	
		導電率計修繕	88	12	
		電子式水分計	129	10	
	その他	コンビネーションガス警報器修繕	47	11・14	
		ゼロックスプリンタ(DPC2220D)	21	4	
		ガス給湯器修理(脱水機棟 33-345)	57	10	
		ゼロックスプリンタ(DPC2220D)	56	4	
		ガス給湯器補修工事	105	10	
		ライオンデスク修繕 5台	38	10	
	公用車	公用車定期修繕(カローラ)	15	9	
		公用車車検受修繕(ダンブ)	19	11	
		公用車車検受修繕(マークII)	63	11	
		公用車修繕(ダンブ)	47	11	
		公用車バッテリー修繕(カローラ)	7	9	
	小 計		40,333		
川 面 ポンプ場	水処理設備	減速機補修工事	297	14	
		No.2自動除塵機補修工事	5,198	14	
	その他	コンビネーションガス警報器修繕	47		
	小 計		5,542		
大和川下流 流域 合計			140,312		

南大阪湾岸北部流域下水道組合

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
北 部 水みらい センター	管理本館 沈砂地棟	ブラインド修繕	15	20	
		し渣搬出機ベルト取替業務	420	20	
		し渣スキップホイストワイヤー取替業務	365	20	
		流入渠レベル計修繕業務	1680	20	
		沈砂池し渣脱水機修繕業務	685	20	
		自動採水器(沈砂池)冷凍機修繕業務	318	20	
		沈砂池し渣脱水機油圧ユニット配管修繕業務	311	20	
	ポンプ棟	ポンプ井水位計(コンプレッサ)取替修繕	79	20	
	送風機棟	送風機棟用ルーファ(ルーパインフレーター)取替業務	336	20	
	水処理	2-2返送汚泥ポンプ用モーター修繕業務	208	13	
		2系返送汚泥ポンプ(No2-1)取替修繕業務	3098	13	
		2-4初沈流出流量計修繕業務	300	10	
		2-2最初沈殿地及び1-2最終沈殿地汚泥掻寄減速機修繕業務	499	20	
		生物反応槽設備修繕(新明和水中ポンプ)取替業務その1	483	6	
		生物反応槽設備修繕(新明和水中ポンプ)取替業務その2	483	6	
		循環流量計修繕業務	2310	10	
		送泥ポンプ取替業務	1943	11	
	自家発棟	No2地下重油タンクレベル計修繕業務	343	8	
	濃縮棟	濃縮槽修繕業務	1995	20	
	管渠	南大阪湾岸北部流域下水道人孔修繕業務	534	20	
		人孔蓋修繕業務	464	17	
	その他	自動採水器部品取替	10	20	
		原子吸光光度計修繕	42	20	
		消防用設備等修繕業務	173	20	
	合 計		17,094		

南大阪湾岸中部流域下水道組合

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
中 部 水みらい センター	沈砂池ポンプ棟	2系沈砂池流入渠水位計補修	945	14	
		2系ポンプ場E.V修繕	88	14	
	1系水処理	汚泥界面計補修	314	14	
	2系砂ろ過	2系砂ろ過カプセル補修	490	10	
	1系水処理	1系水処理機械補修	15,225	18	
		1系返送汚泥ポンプ補修	2,499	18	
		1系余剰汚泥バルブ補修	198	18	
		1系薬品注入管補修	815	18	
		DDCコントローラー補修	490	18	
		1系・2系管廊漏水補修	494	18	
	管廊	幹線流量計補修	900	13	
	管理棟	事務所1階北系統エアコン修理	146	10	
		浴室給湯器取替補修	180	10	
		管理棟外灯ウォールライト取替補修	27	10	
		公用車(シャレード)車検	111	10	
	その他	酸素測定器補修	95	16	
		乗用芝刈機バンク修理	11	4	
		消防設備等不良箇所修繕	186	18	
	合 計		23,214		

南大阪湾岸南部流域下水道組合

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
南 部 水みらい センター	流入渠	自動採水器修繕	88	3	
		軸封水槽修繕	1,325	13	
	ポンプ棟	No.2汚水ポンプ吐出弁用バルブコントロール修繕	177	3	
		沈砂池	2,100	13	
	生物反応槽	No.2-1循環ポンプ修繕	819	8	
	送風機棟	No.3送風機ブラシ引揚げ装置修繕	75	6	
	汚泥処理棟	No.1遠心濃縮機差動機用インバータ修繕	504	6	
	築堤	北側築堤中水管修繕	78	9	

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
南 部 水みらい センター	管理棟	1F事務室リコープリンタNX850修繕（クラッチ）	20	2	
		1F事務室リコープリンタNX850修繕（メンテキット）	23	2	
		日立乾燥機DE-N40H1	5	13	
		乗用車トヨタカルディナ修繕（車検）	77	13	
		軽4輪ホンダストリート修繕（車検）	28	14	
		軽4輪ダンブハイゼット修繕（テールランプ）	1	13	
		1F男子トイレ修繕（感知器コネクタ）	5	13	
		2F男子トイレ修繕（中水ピストンバルブ）	8	13	
		3F男子トイレ修繕（コントローラ）	35	13	
	管渠	泉南幹線NO.19人孔部舗装修繕	95	4	
淡輪中継 ポンプ場	その他	プログラマブルコントローラ修繕	298	7	
南部MC& 淡輪P	その他	I T V設備修繕	3,938	7	
	合 計		9,699		

9.維持操作引継工事一覧

(北部流域下水道事務所管内)

流域下水道名	工 事 名			工事種別 工種
	箇所名	施設名	詳細名	
安威川流域	中央処理場	水処理施設	建築工事	建築
	穂積ポンプ場	換気機械室	改良工事	土木
	中央処理場	4号雨水ポンプ設備	更新工事(その1)	機械
	中央処理場	4号雨水ポンプ整備	更新工事(その2)	機械
	中央処理場	4号雨水ポンプ電気設備	更新工事	電気
	中央処理場	汚泥処理設備	整備工事	機械
	中央水みらいセンター	最初沈殿池汚泥引抜ポンプ	改良工事	電気
	中央水みらいセンター	焼却炉	整備工事	土木
	味舌ポンプ場	汚水ポンプ	改良工事	機械
	穂積ポンプ場	汚水沈砂池機械設備	更新工事	機械
	穂積ポンプ場	汚水沈砂池電気設備	更新工事	電気
	岸部幹線	特殊人孔	改良工事(その1)	土木
	岸部幹線	特殊人孔	改良工事(その2)	土木
	茨木摂津雨水幹線外	人孔蓋	改良工事	土木
	中央水みらいセンター	脱水ケーキ貯留施設外	改良工事	土木
淀川右岸流域	高槻処理場	水処理施設(D系統)	築造工事	土木
	高槻水みらいセンター	場内	整備工事	土木
	高槻処理場	高段雨水ポンプ施設	建築工事	建築
	高槻処理場	汚泥処理脱臭機械設備	更新工事	機械
	高槻処理場	汚泥処理脱臭電気設備	更新工事	電気
	高槻水みらいセンター	無停電電源装置	更新工事	電気
	高槻処理場	高段雨水ポンプ施設 建築機械	設備工事	機械
	高槻処理場	高段雨水ポンプ施設 建築電気	設備工事	電気
猪名川流域	原田処理場	3系第3ポンプ場ポンプ	設備工事	機械
	原田処理場	3系第3ポンプ場ポンプ 電気	設備工事	電機
	原田処理場	3系濃縮層(№2)設備	更新工事	機械
	原田処理場	3系B列水処理 建築電気設備	更新工事	電気
	原田処理場	3系C列水処理 建築電気設備	更新工事	電気
	原田処理場	1・2系第2ポンプ場屋上	防水工事	建築
	原田処理場	管理棟階段室外	改良工事	建築
	原田処理場	3系消化槽(№4)	改良工事	機械
	原田処理場	人孔	改良工事	土木
	原田処理場	人孔蓋	改良工事	土木

完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
H19.02.28	佐伯建設工業(株)	A-2-2系建築工事 1式	H19.03.31
H19.02.28	(株)コンステック	アスベスト含有吹きつけ材除去 207m2	H19.03.31
H19.02.28	(株)電業社機械製作所	雨水ポンプφ1600 1台	H19.03.31
H19.02.28	(株)電業社機械製作所	補機設備 1 式	H19.03.31
H19.02.28	(株)東芝	運転操作設備 1 式	H19.03.31
H19.02.23	月島機械(株)	汚泥処理設備 (A-1系) 撤去 1 式	H19.03.31
H19.02.23	大興機工(株)	汚泥引抜管改良 1 式	H19.03.31
H19.03.20	(株)鴻池組	焼却炉(50t)整備 1 式	H19.03.31
H19.02.28	(株)西島製作所	酸素発生装置 1 式	H19.03.31
H19.02.28	(株)丸島アクアシステム	沈砂・しき搬出設備 2 台	H19.03.31
H19.02.28	(株)東芝	運転操作設備 1 式 監視制御設備 1 式	H19.03.31
H18.06.30	(株)長谷川工務店	人孔防食被覆工 (No.9,10) 2 箇所	H19.03.31
H18.06.30	(有) 堤野建設	人孔防食被覆工 (No.11,12) 2 箇所	H19.03.31
H19.03.16	(株)荏原製作所	人孔蓋改良 7箇所	H19.03.31
H19.02.28	佐伯道路(株)	ケーキ貯留施設改良工事 1 式 場内舗装改良工事 1 式	H19.03.31
H19.03.14	西松・紙谷JV	水処理施設 (D系統) 土木躯体工 1 式	H19.03.31
H19.03.15	(株)ガーデンエステート	場内整備工事外 750m2	H19.03.31
H18.08.31	(株)永大興業	高段雨水ポンプ施設建築工事 1 式	H19.03.31
H19.03.23	月島機械(株)	生物脱臭装置 1 式	H19.03.31
H19.03.23	三菱電機(株)	運転監視制御設備 1 式	H19.03.31
H19.03.23	三菱電機(株)	無停電電源装置 1 式	H19.03.31
H18.12.22	(株)中井保組	換気・給排水。消火設備 1 式	H19.03.31
H18.12.22	三浦電機産業(株)	幹線・動力・電灯・電話・放送 自火報・避雷設備 1 式	H19.03.31
H19.02.20	(株)日立プラントテクノロジー 関西支社	ポンプ設備工 1 式	H19.03.31
H19.02.20	(株)日立製作所 関西支社	運転操作設備 1 式 監視制御設備 1 式	H19.03.31
H19.02.20	(株)荏原製作所 大阪支社	汚泥掻き寄せ機 1 台、脱臭装置 1 基 補機類 1 式、撤去工 1 式	H19.03.31
H19.03.09	(株)豊中電気工業所	電灯設備 1 式	H19.03.31
H19.03.09	(株)村上電業社	電灯設備 1 式	H19.03.31
H19.03.12	(有) 濱口工業	屋上防水工 1 式	H19.03.31
H19.03.15	(株)松本工務店	アスベスト除去工 1 式	H19.03.31
H19.03.13	三菱化工機(株) 大阪支店	センタードーム整備工 1 式	H19.03.31
H18.06.30	井上工業・奥野組JV	人孔改良工 (嵩上げ) №25	H19.03.31
H19.03.16	(有) サンコー	人孔蓋改良 (蓋取替) №87、№89、№110 3箇所	H19.03.31

(東部流域下水道事務所管内)

流域下水道名	工 事 名			工事種別
	箇所名	施設名	詳細名	工種
淀川左岸流域	水みらいセンター	水処理施設	監視制御設備工事（その3）	電気
	水みらいセンター	場内整備	場内照明設備工事	電気
	水みらいセンター	場内整備	場内整備工事（その13）	土木
	水みらいセンター	場内整備	場内舗装工事（その8）	土木
	水みらいセンター	場内整備	案内標識設置工事	土木
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥濃縮機設備工事その1	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥濃縮機設備工事その2	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥脱水機設備工事その1	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥脱水機設備工事その2	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥処理電気設備工事	電気
寝屋川北部流域	水みらいセンター	水処理施設	伝送路布設工事その3	電気
	水みらいセンター	水処理施設	監視制御設備工事その4	電気
	水みらいセンター	焼却炉	焼却炉設備工事	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	脱水機設備工事	機械
	水みらいセンター	場内整備	（第2期）場内配管工事	土木
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥処理棟改修工事	建築
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥処理棟建築機械設備工事	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥処理棟建築電気設備工事	電気
	水みらいセンター	水処理施設	場内管渠改良工事（その1）	土木
	水みらいセンター	水処理施設	場内管渠改良工事（その2）	土木
	大平ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	屋上防水工	建築
	水野ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	屋上防水工	建築
	菊水ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	屋上防水工	建築
	茨田（古川）ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	屋上防水工	建築
	大東幹線（二）	管渠	特殊人孔改良工事	土木
	菊水ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	燃料タンク設備等更新工事	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	遠心濃縮機械設備工事	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	汚泥処理電気設備工事	電気
	水みらいセンター	汚泥処理施設	機械濃縮棟建築機械設備工事	機械
	水みらいセンター	汚泥処理施設	機械濃縮棟建築電気設備工事	電気
	水みらいセンター	汚泥処理施設	機械濃縮棟土木工事	土木
	水みらいセンター	汚泥処理施設	機械濃縮棟建築工事	建築
寝屋川南部流域	水みらいセンター	水処理施設	場内管渠改良工事（その1）	土木
	水みらいセンター	水処理施設	場内管渠改良工事（その2）	土木
	川俣ポンプ場	沈砂池設備	沈砂池機械設備更新工事	機械
	枚岡河内北幹線	管渠	人孔改良工事	土木
	水みらいセンター	水処理施設	監視制御設備工事その4	電気
	水みらいセンター	水処理施設	伝送路設備工事その3	電気

完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
H18.3.6	富士電機システムズ(株)	管渠情報伝送盤 3面 計装機器 1式	H18.4.1
H18.3.22	(株)ちどり電設工業	屋外照明ポール灯 7基	H18.4.1
H18.3.28	山田工業(株)	フェンス H=1800 L=143.8m 門扉 1箇所	H18.4.1
H18.3.28	(株)山進建設	場内舗装 A=721.0m ²	H18.4.1
H18.3.28	関西交安工業(株)	オーバーハング式 1基	H18.4.1
H18.3.1	日本碍子(株)	ベルト型ろ過濃縮機 40m ³ /h 1台	H18.4.1
H18.3.1	日本碍子(株)	汚泥供給ポンプ 1台 薬液供給ポンプ 1台	H18.4.1
H18.3.2	日本碍子(株)	スクレープ式脱水機 1台 その他機器 1式	H18.4.1
H18.3.2	日本碍子(株)	薬液供給ポンプ 1台 その他機器 1式	H18.4.1
H18.3.6	富士電機システムズ(株)	流量計 電磁式 3組	H18.4.1
H18.3.1	マルヤ電気(株)	接続箱 1式、光ケーブル L=6590m	H18.4.1
H18.3.1	神鋼電機(株)	CRT監視装置 1式、伝送盤 1式、計装機器 1式	H18.4.1
H18.3.28	月島機械(株)・中外炉工業(株)JV	流動床式焼却炉100 t /日 1基 その他機器 1式	H18.4.1
H18.3.29	月島機械(株)	スクレープ式脱水機 710kg-DS/h 2台	H18.4.1
H17.12.27		導水管VPφ250 152.5m	H18.4.1
H17.5.25	中川企画建設(株)	内・外装改修 1式 杭工事 1式 アスベスト除去	H18.4.1
H18.2.28	カクイチ(株)	換気設備 1式 消化設備 1式 給水設備 1式	H18.4.1
H18.3.2	渡辺電気工事(株)	照明設備 1式 通信設備 1式 他	H18.4.1
H18.3.27	(株)英光産業	返流水管 FRPM管φ450 L=30.2m	H18.4.1
H18.3.31	(株)クラタ泰工業	返流水管 スチール管(管更生) φ350~700 L=111.4m 1~2号人孔 8箇所	H18.4.1
H18.3.24	(株)カンサイ	シート防水 910m ² 塗膜防水 90m ²	H18.4.1
H18.3.29	(株)明光	シート防水 2700m ² 塗膜防水 トップライト 16箇所	H18.4.1
H18.3.24	青野スポーツ施設(株)	JETスプレー工法 700m ²	H18.4.1
H18.3.31	大昭舗道建設(株)	シート防水 1200m ² 塗膜防水 250m ²	H18.4.1
H17.8.3	(株)ナガトク建設	人孔2箇所 シートライニング工法 155.6m ²	H18.4.1
H19.2.28	ユニオン工業(株)	燃料地下タンク 8KL 1台	H19.3.1
H18.12.27	巴工業(株)大阪支店	遠心濃縮機 60m ³ /h 2台 その他機器 1式	H19.3.1
H18.12.27	(株)日立製作所 関西支社	引込盤 1式 分電盤 1式 電気盤 1式 他	H19.3.1
H19.3.12	サンテクノサービス(株)	換気設備(ファン 10台) 1式 パッケージ型エアコン 2台	H19.3.27
H19.3.12	(株)丸中電気	動力制御盤 1面 照明分電盤 1面 火災報知設備 1面	H19.3.27
H18.2.10	京進・亀井・大明エンジニアリング 経常JV	基礎工(杭) 59本 躯体工 1式	H19.3.27
H18.8.29	ヤスダエンジニアリング(株)	RC造 3F 延床面積1400.5m ²	H19.3.27
H18.3.28	岡野開発	返流水管改良 FRPM管φ300~600 42.8m 2号人孔 3基	H18.4.1
H18.3.28	近畿興業(株)	管更生(光硬化工法) φ300 42.9m 1~2号人孔 2箇所	H18.4.1
H18.3.13	石川島播磨重工業(株)	No1~2沈砂池 流水トラフ 2基 雨水沈砂搬 出機 2基 トラフ用給水ポンプ 2台 他	H18.4.1
H18.3.31	大東市 (工事委託)	人孔改良(補強工) 1式	H18.4.1
H18.3.23	(株)東芝	CRT監視装置 1式、伝送盤 1式、計装機器 1式	H18.4.1
H18.3.23	三宝電気(株)	接続箱 1式、光ケーブル L=7500m	H18.4.1

(南部流域下水道事務所管内)

流域下水道名	工 事 名			工事種別
	箇所名	施設名	詳細名	工種
大和川下流	今池水みらいセンター	処理場	汚泥処理棟エレベータ設備更新工事	機械
		処理場	汚泥処理棟耐震補強工事	建築
		処理場	第1水処理施設消泡剤注入設備改良工事	機械
		処理場	場内整備工事	土木
		処理場	消化ガス配管等改良工事	機械
		処理場	地域ふれあい事業（植樹）	
	大井水みらいセンター	処理場	場内整備工事（その10）	土木
		処理場	場内整備工事（その11）	土木
		処理場	場内整備工事（その12）	土木
	川面中継ポンプ場	ポンプ場	ポンプ設備工事	機械
		ポンプ場	電気設備工事	電気
		ポンプ場	監視制御設備工事	機械
		ポンプ場	建築機械設備工事	機械
		ポンプ場	建築電気設備工事	電気
		ポンプ場	築造工事（その2）	土木
	狭山水みらいセンター	処理場	I系電気設備更新工事	電気
		処理場	I系電気設備更新工事（その2）	電気
		処理場	汚泥焼成設備改良工事	機械
	天野川幹線（第5工区）	下水管渠	築造工事	土木
	天野川幹線（第6工区）	下水管渠	築造工事	土木

完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
H18.2.28	東芝エレベータ(株)	エレベータ設備更新	H18.4.1
H18.2.28	(株)ホリイ組	耐震補強、RC壁増設、RC壁増打ち	H18.4.1
H18.3.15	横手産業(株)	消泡剤注入設備改良	H18.4.1
H17.3.24	(株)岩堀組	舗装工	H18.4.1
H18.3.27	(株)クボタ	消化ガス配管改良	H18.4.1
H18.10.9	大阪少年補導員連絡協議会	植樹	H18.10.10
H17.11.30	(株)古室組	水路工、雨水排水対策工	H18.4.1
H18.2.28	(有)藤儀建設	排水工、舗装工	H18.4.1
H18.2.28	(株)阪和造園土木	植栽工、芝張り工、散水施設工	H18.4.1
H18.8.25	(株)クボタ	汚水ポンプ $\phi 350\text{mm} \times 15\text{m}^3/\text{min} \times 14.5\text{m} \times 55\text{kw}$	H19.1.5
H18.8.27	(株)安川電機	運転操作設備	H19.1.5
H18.8.27	(株)安川電機	監視制御設備	H19.1.5
H18.3.28	ベストサービス(株)	建築機械設備	H19.1.5
H18.3.27	(株)中川電気	建築電気設備	H19.1.5
H18.3.24	京都興業(株)	土木工事、建築工事	H19.1.5
H17.9.30	(株)東芝	受変電設備、計装設備	H18.4.1
H18.2.28	(株)東芝	監視制御設備、計装設備	H18.4.1
H18.3.15	中外炉工業(株)	汚泥焼成設備改良、試運転調整	H18.4.1
H18.1.31	幸栄建設(株)	L=184.1m $\phi 900$ 推進 人孔1箇所	H18.4.1
H18.3.15	戸田建設・海原建設共同企業体	L=1,418.5m $\phi 1200$ シールド 人孔4箇所	H18.4.1

(南大阪湾岸流域下水道事務所管内)

流域下水道名	工 事 名			工事種別
	箇所名	施設名	詳 細 名	
南大阪湾岸北部	北部水みらいセンター	処理場	ポンプ設備工事	機械
	北部水みらいセンター	処理場	3系5－8最初沈殿池機械設備工事	機械
	北部水みらいセンター	処理場	3系5－8生物反応槽機械設備工事	機械
	北部水みらいセンター	処理場	3系5－8最終沈殿池機械設備工事	機械
	北部水みらいセンター	処理場	砂ろ過設備工事	機械
	北部水みらいセンター	処理場	3系5－8水処理電気設備工事	電気
	北部水みらいセンター	処理場	砂ろ過電気設備工事	電気
	北部水みらいセンター	処理場	水処理建築機械設備工事	機械
	北部水みらいセンター	処理場	水処理建築電気設備工事	電気
	北部水みらいセンター	処理場	水処理施設築造工事	土木
	岸和田忠岡幹線2	管渠	人孔築造工事委託	土木
	和泉中継ポンプ場	ポンプ場	場内整備工事	土木
	和泉中継ポンプ場	ポンプ場	植栽工事	土木
南大阪湾岸南部	南部水みらいセンター	処理場	ポンプ設備工事	機械
	南部水みらいセンター	処理場	ポンプ電気設備工事	電気

完成年月日	施 工 者	施 工 内 容	引継年月日
H18.2.13	三菱重工業(株)	汚水ポンプφ900×1台	H18.4.1
H18.2.28	日立プラント建設(株)	初沈汚泥掻寄機	H18.4.1
H18.2.28	日本碍子(株)	攪拌・曝気・散気装置	H18.4.1
H18.2.28	ヤマイチテクノス(株)	終沈汚泥掻寄機	H18.4.1
H18.2.28	新日本製鐵(株)	砂ろ過設備	H18.4.1
H18.2.28	(株)明電舎	運転操作設備、監視制御設備、配電設備、計装設備	H18.4.1
H18.2.28	(株)明電舎	運転操作設備、監視制御設備、配電設備、計装設備	H18.4.1
H18.2.28	万里建設工業(株)	空調設備、換気設備、給排水衛生設備	H18.4.1
H18.2.28	(株)ミナモト電気工業所	電灯・コンセント設備、動力設備、電話設備、自動火災報知設備	H18.4.1
H18.10.31	大林組東洋建設南海辰村建設共同企業体	土木工事、本体築造工、附帯工	H18.4.1
H18.2.28	岸和田市	人孔築造工	H18.4.1
H18.2.28	並木建設(株)	場内整備工	H18.4.1
H18.3.17	泉国造園(株)	植栽工	H18.4.1
H18.10.31	(株)鶴見製作所	汚水ポンプφ400×1台	H18.11.1
H18.10.31	富士電機システムズ(株)	運転操作設備、監視制御設備、配電設備、計装設備	H18.11.1

10. 水みらいセンター・ポンプ場見学者記録

H18年度施設見学者実績

流域名	施設毎利用数						利用者別数																
	処理場		その他			計	小学生			中学生			その他学生			国外			その他			計	
	件数	人数	件数	人数	人数		件数	人数	人数	件数	人数	人数	件数	人数	人数	件数	人数	人数	件数	人数	件数	人数	
猪 名 川 流 域 (原 田 処 理 区)	74	5,655	0	0	0	74	5,655	57	5,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	323	74	5,655	
	10	501	1	30	0	11	531	5	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	47	11	531	
淀 川 右 岸 流 域 (高 槻 処 理 区)	13	512	0	0	0	13	512	5	374	2	56	0	0	0	0	0	0	0	6	82	13	512	
淀 川 左 岸 流 域 (渚 処 理 区)	42	2,416	0	0	0	42	2,416	25	2,055	0	0	0	2	9	5	50	10	302	42	2,416	42	2,416	
寝 屋 川 北 部 流 域 (鴻 池 処 理 区)	24	1,472	5	73	0	29	1,545	16	1,363	0	0	0	2	13	1	14	12	155	31	1,545	31	1,545	
寝 屋 川 南 部 流 域 (川 俣 処 理 区)	33	2,581	2	61	0	35	2,642	26	2,397	0	0	0	2	2	0	0	7	243	35	2,642	35	2,642	
大 和 川 東 部 流 域 (大 井 処 理 区)	19	907	0	0	0	19	907	9	753	0	0	0	2	4	0	0	8	150	19	907	19	907	
大 和 川 西 部 流 域 (今 池 処 理 区)	11	845	0	0	0	11	845	9	805	0	0	0	1	34	0	0	1	6	11	845	11	845	
大 和 川 南 部 流 域 (狭 山 処 理 区)	21	575	0	0	0	21	575	7	418	0	0	0	0	0	3	51	11	106	21	575	21	575	
南大阪湾岸北部流域 (北 部 処 理 区)	26	2,479	0	0	0	26	2,479	22	2,428	0	0	0	0	0	2	31	2	20	26	2,479	26	2,479	
南大阪湾岸中部流域 (中 部 処 理 区)	7	471	0	0	0	7	471	5	434	0	0	0	0	0	0	0	2	37	7	471	7	471	
南大阪湾岸南部流域 (南 部 処 理 区)	35	1,668	0	0	0	35	1,668	26	1,445	1	4	0	0	0	1	17	7	202	35	1,668	35	1,668	
大阪北東下水汚泥広域処理場	5	51	0	0	0	5	51	0	0	0	0	1	4	2	30	2	17	5	51	5	51		
大阪南下水汚泥広域処理場	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	
計	321	20,135	8	164		329	20,299	212	18,288	3	60	10	66	14	193	92	1,692	331	20,299	331	20,299		

11. 流域下水道台帳の整備状況

(1) 下水道台帳の構成

下水道台帳は下記の調書で構成される。

(総 括)	(管 渠)	(ポンプ場)	(処理場)
総括調書	管渠延長調書	ポンプ場調書	処理場台帳
一 般 図	マンホール調書	ポンプ場概要調書	処理場概要調書
施設平面図	接続調書	機器台帳	機器台帳
工事台帳	縦断面図	完成図書	完成図書
完成図書台帳	マンホール詳細図		
固定資産台帳	接続詳細図		
届出台帳	供用状況図		
占用台帳	接続台帳		
用地関連台帳	工場排水台帳		
協定覚書台帳			

(2) 流域下水道台帳の整備率

流 域 名	管渠布設延長(m)	台帳整備延長(m)	整 備 率 (%)
猪 名 川	41,720	41,720	100
安 威 川	53,720	53,720	100
淀 川 右 岸	34,239	34,239	100
淀 川 左 岸	19,320	19,320	100
寝 屋 川 北 部	56,510	56,510	100
寝 屋 川 南 部	66,060	66,060	100
大和川下流西部	48,169	48,169	100
大和川下流東部	64,387	64,387	100
大和川下流南部	28,250	28,250	100
南大阪湾岸北部	54,020	54,020	100
南大阪湾岸中部	27,440	27,440	100
南大阪湾岸南部	23,970	23,970	100
計	517,805	517,805	100

12. 水みらいセンター増設等経過

原田水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
<第3系列>						
昭和 54 年度		水処理施設(1/8) 予備エアレーションタンク 2 池 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 6 池 最終沈殿池 2 池		脱水機棟		
昭和 55 年度		水処理施設上屋	水処理施設(1/8) 予備エアレーションタンク設備 2 池 最初沈殿池設備 2 池 エアレーションタンク設備 6 池 最終沈殿池設備 2 池	消化タンク 3 槽 (1次消化タンク 2槽) (2次消化タンク 1槽)	脱水機棟 洗浄タンク 1組	
昭和 56 年度	84,700 [1+2+3系 251,600 (m3/日)]	送風機棟	曝気ブロー 口径 700mm 2 台 送風機棟 マイクロストレーナー設備 2 台 急速濾過設備 2 台 塩素混和池 滅菌設備 1 池	濃縮タンク 2 槽	消化タンク設備 3 槽 (1次消化タンク 2槽) (2次消化タンク 1槽) 濃縮タンク設備 1 槽 脱水機棟 加圧脱水機 2 基 (170 m2/基)	受変電棟
昭和 57 年度				汚泥焼却棟	立型多段炉 1 基 (50t/日) 乾式ガスタンク 1 基 球形ガスタンク 1 基 湿式脱流硫塔設備 1 基	水処理施設脱臭設備 (1/8) 1 式 濃縮槽脱臭設備 1 式
昭和 59 年度			送風機棟 急速濾過設備 1 台		脱水機棟 加圧脱水機 1 基 (170 m2/基) 濃縮タンク設備 1 槽	
昭和 60 年度	42,350 (計 127,050) [1+2+3系 293,950 (m3/日)]	水処理施設(2/8) 予備エアレーションタンク 2 池 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 6 池 最終沈殿池 2 池	水処理施設(3/16) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池 送風機棟 曝気ブロー 1 台 (口径 700mm)			水処理施設脱臭設備 (2/8) 1 式
昭和 61 年度					脱水機棟 加圧脱水機 1 基 (170 m2/基)	
昭和 62 年度	42,350 (計 169,400) [1+2+3系 336,300 (m3/日)]	第3ポンプ場 沈砂池 3 池	水処理施設(2/8) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池	消化タンク 1 槽	消化タンク設備 1 槽 (1次消化タンク) 立型多段炉 1 基 (100t/日)	発電機棟
昭和 63 年度		計量機・分配槽(3/4)	沈砂池設備 2 池 立軸斜流ポンプ (口径 900mm 1 台) (口径 1350mm 1 台)			発電機設備 2,500 (2,500KVA 1 台) 沈砂池土壌脱臭設備 脱水機棟脱臭設備 1 式
平成 元 年度		水処理施設 (3/8) 予備エアレーションタンク 2 池 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 6 池 最終沈殿池 2 池				
平成 2 年度			水処理施設 (5/16) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池 送風機棟 急速濾過設備 1 台	濃縮機棟		水処理施設脱臭設備 (3/8) 1 式
平成 3 年度	42,350 (計 211,750) [1+2+3系 378,650 (m3/日)]	経過			濃縮機設備 遠心濃縮機 3 台 (40m3/h)	濃縮機施設脱臭設備 1 式
平成 4 年度			水処理施設 (3/8) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池		湿式脱硫塔設備 1 基 加圧脱水機(170m2/台) 2 台	脱水機棟脱臭設備 1 式
平成 5 年度	42,350 (計 254,100) [1+2+3系 421,000 (m3/日)]			消化タンク(卵形) 1 槽 消化タンク機械棟		
平成 6 年度					洗浄タンク設備 1 組 消化タンク(卵形)設備 1 槽	
平成 9 年度	[1+2+3系 402,230 (m3/日)]	曝気槽改造 (A－1 列)	散気装置 1 式			
平成 10 年度		3 系D列連絡渠				
平成 11 年度		水処理施設上屋 (D列) 1 式 曝気槽改造 (A－2 列) 池 W7*L67*D10.3	散気装置 1 式			余野川幹線(25-2工区) マンホールポンプ 水中ポンプ 2 台
平成 12 年度	[1+2+3系 383,450 (m3/日)]	曝気槽改造 (A－2 列)				

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理 備		汚 泥 処 理 備		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 13 年度	[1+2+3系 407,020 (m ³ /日)]		水処理施設 (7/16) 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池			
平成 14 年度	[1+2+3系 388,245 (m ³ /日)]	曝気槽改造 (B-1 列)				
平成 15 年度	[1+2+3系 411,820 (m ³ /日)]		水処理施設 (8/16) 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池			上部利用施設
平成 16 年度	[1+2+3系 393,050 (m ³ /日)]	曝気槽改造 (B-2 列)			濃縮機設備 遠心濃縮機 1 台 (40m ³ /h) 乾式ガスタンク 1 基 (更新)	
平成 18 年度	[1+2+3系 374,280 (m ³ /日)]	水処理施設改良 (C-1 列) 高度処理改良				
<第 1・2 系列>						
昭和 40 年度	31,100	第 1 系列 (2/2) 沈砂池 4 池 第 1 ポンプ場 第 1 系列 (1/2) 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 2 池 最終沈殿池 2 池 第 1 系列 (1/2) 塩素混和池 1 池 第 1 機械室 (送風機室)	第 1 系列 (2/2) 沈砂池設備 4 池 立軸斜流ポンプ (口径 500mm 2 台) (口径 800mm 2 台) 第 1 系列 (1/2) 最初沈殿池設備 2 池 エアレーションタンク設備 2 池 最終沈殿池設備 2 池 第 1 系列 (1/2) 塩素混和池 1 池 曝気ブロー (口径250mm 2 台)	消化タンク 4 槽 洗浄タンク 1 組 第 2 機械室 (ボイラー, 脱水機室)	消化タンク 4 槽 洗浄タンク 1 組 ボイラー 2 基 真空脱水機械 2 台 (33.5m ³ /台) ガスタンク 1 基 (有水式)	
昭和 41 年度			第 1 ポンプ場 立軸斜流ポンプ (口径 500mm 1 台) (口径 800mm 1 台)			
昭和 43 年度				消化タンク 1 槽 濃縮タンク 1 槽	消化タンク設備 1 槽 濃縮タンク設備 1 槽	
昭和 44 年度	15,200 (計 46,300)	第 1 系列 (4/4) 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 2 池 最終沈殿池 2 池	第 1 系列 (3/4) 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 1 池 最終沈殿池設備 1 池 第 1 機械室 (送風機室) 曝気ブロー (口径300mm 1 台)			
昭和 45 年度	16,000 (計 62,300)		第 1 系列 (4/4) 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 1 池 最終沈殿池設備 1 池 第 1 ポンプ場 立軸ポンプ (口径 900mm 3 台) 第 1 機械室 (送風機室) 曝気ブロー (口径300mm 1 台)	消化タンク 1 槽	球形ガスタンク設備 1 基 湿式脱硫酸設備 1 基 消化タンク設備 1 槽	
昭和 46 年度		マイクロストレーナ室	マイクロストレーナ設備 1 台	濃縮タンク 1 槽 洗浄タンク 1 槽 消化タンク 1 槽 汚泥焼却棟	濃縮タンク設備 1 槽 洗浄タンク設備 1 槽 消化タンク設備 1 槽 立型多段炉 1 基 (50t/日)	
昭和 47 年度		第 2 系列 (2/2) 沈砂池 4 池 第 1 ポンプ場 第 2 系列 (2/2) 予備エアレーションタンク 1 池 最初沈殿池 6 池 第 2 系列 (1/2) エアレーションタンク 3 池 最終沈殿池 6 池 塩素混和池 1 池		第 2 機械室 (ボイラー, 脱水機室) ボイラー 1 基		
昭和 48 年度	52,300 (計 114,600)		第 2 系列 (1/2) 沈砂池設備 4 池 第 2 ポンプ場 立軸ポンプ (口径 800mm 3 台) 第 2 系列 (2/2) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 6 池 第 2 系列 (1/2) エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 6 池 第 2 系列 ブロー室 曝気ブロー (口径400mm 2 台) (口径250mm 2 台)			

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 49 年度		第2系列(2/2) エアレーションタンク 最終沈殿池	3池 6池	塩素混和池設備	濃縮タンク 1槽	立型多段炉 1基 (50t/日)
昭和 50 年度	52,300 (計 166,900)		第2系列(2/2) 沈砂池設備 4池 第2系列(2/2) エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 6池 曝気ブローワー (口径400mm 2台) 第2ポンプ場 立軸ポンプ (口径 600mm 3台)	脱水機操作室	濃縮タンク設備 1槽 真空脱水機 (予備機) (33.5m3/台 2台)	
昭和 53 年度						第1、2系列脱臭設備
昭和 59 年度			第1、2系沈砂池 沈砂・しき洗淨設備			
昭和 63 年度				機械濃縮棟		
平成 元 年度					遠心濃縮設備 遠心濃縮機 2台(50m3/h)	
平成 3 年度					湿式脱硫設備 1基	
平成 6 年度					ベルトプレス型脱水機(3m巾) 2台 消化タンク設備 1槽	
平成 7 年度					流動焼却炉(50t/日) 1基	
平成 8 年度					乾式ガスタンク (更新) 1基	
平成 9 年度					球形ガスタンク (更新) 1基	
平成 10 年度						処理水配水設備
平成 12 年度					重力濃縮槽 (更新) 1槽	
平成 15 年度					消化槽設備 (更新) 1基	
平成 16 年度						第1、2系列脱臭設備 (更新)

中央水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 44 年度	40,000	A-Ⅰ系 沈砂池 2池 ポンプ棟 A-Ⅰ系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池 塩素混和池 1池 送風機棟	A-Ⅰ系 沈砂池設備 2池分 汚水ポンプ φ500 1台 φ900 1台 初沈汚泥掻き機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 2池分 ブローワー 2台 (200m3/分)	脱水機室 重力濃縮槽(φ9.1m) 2槽	真空脱水機 4台 (33.5 m2/台) 重力濃縮槽設備 2槽分 (φ9.1m)	
昭和 45 年度					焼却炉 立型多段炉(40t/日) 1基 排ガス処理施設 1式	
昭和 49 年度					排ガス処理施設 1式	
昭和 51 年度		A-Ⅱ-6系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池				
昭和 52 年度			汚水ポンプ φ400 1台			
昭和 53 年度		A-Ⅱ系 沈砂池 3池 ポンプ棟				
昭和 54 年度	52,250 (計 92,250)	塩素混和池 1池	A-Ⅱ系 沈砂池機械設備 2池分 A-Ⅱ-6系 初沈汚泥掻き機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 2池分	重力濃縮槽(φ20.9m) 1槽 汚泥ポンプ棟		
昭和 55 年度		送風機棟	A-Ⅱ系 ブローワー 2台 (200m3/分) 汚水ポンプ φ700 3台 φ1200 1台	脱水機室	真空脱水機 2台 (33.0 m2/台) 焼却炉 立型多段炉(50t/日) 1基 排ガス処理施設 1式 重力濃縮槽設備 1槽分 (φ20.9m)	
昭和 63 年度			A-Ⅱ系 ブローワー 1台 (400m3/分)			
平成 元 年度	52,250 (計 144,500)	A-Ⅱ-5系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池 スカム処理棟	A-Ⅱ-5系 初沈汚泥掻き機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 2池分 スカム処理装置 1式	スラグ貯留施設		
平成 2 年度					溶融炉 1基 (コークス・パッド式 70t/日)	
平成 3 年度						処理水再利用施設
平成 4 年度	52,250 (計 196,750)	A-Ⅱ-4系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池	A-Ⅱ-4系 初沈汚泥掻き機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 2池分 ブローワー 1台 (400m3/分)	汚泥濃縮機棟 汚泥脱水機棟 スラグ粒調室	スラグ粒調設備 1式	
平成 5 年度				脱水ケーキ貯留施設	遠心濃縮機 2台 (100m3/h) ベルトプレス脱水機 2台 (3m巾)	脱臭設備

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 7 年度		送風機棟				
平成 8 年度					焼却炉 (80t/日) 1台 焼却炉 (110t/日) 1台 濃縮脱水機 3台 ベルトプレス脱水機 2台 スラグ搬送設備 1式	処理水配水設備
平成 10 年度		A-II系 ポンプ棟 (分流)	A-II系 汚水ポンプ φ800 2台			
平成 11 年度	36,930 (計 233,680)	砂濾過施設 10池 A-II-3系 最初沈殿池 4池8水路 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池8水路 (73,860m3/日) 塩素混和池棟 RC造地上2階	A-II-3系(1/2) 初沈汚泥掻き機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻き機 2池分 送風機 1台 A-I系汚水沈砂池 (更新) 揚砂設備 1式 自動除塵機 4台		焼却炉付帯設備 破碎機 2基 ホッパー 3基	処理水送水管 φ250、φ150 (岸部幹線) 府道十三高機線へ
平成 12 年度			A-II系 急速砂ろ過設備 2池		遠心濃縮機 1台 (100m3/h)	
平成 13 年度	36,930 (計 270,610)		A-II-3系(2/2) 初沈汚泥掻き機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻き機 2池分 A-II系 急速砂ろ過設備 6池		重力濃縮槽設備 1槽分 (φ20.9m) ベルトプレス脱水機 2台 (3m巾)	脱臭設備(A-1,A-2-3)
平成 14 年度			A-II系 急速砂ろ過設備 2池			
平成 15 年度		砂濾過施設 4池				
平成 16 年度					焼却炉 1基 (110t)	

高槻水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 43 年度	10,600	沈砂池 (北) 3池 ポンプ棟 (北) A系列 (1/2) 最初沈殿池 3池 エアレーションタンク 2池 最終沈殿池 3池 塩素混和池 1池	沈砂池機械設備 (北) 1池分 汚水ポンプ (北) φ300 2台 A系列 (1/2) 初沈汚泥掻き機 3池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻き機 3池分 ブローワー 55m3/分 1台 110m3/分 1台	重力濃縮槽 (φ10m) 2槽 脱水機室		
昭和 44 年度					重力濃縮槽設備 2槽分 (φ10m) 真空脱水機 1台 (23.27m2)	
昭和 45 年度			汚水ポンプ (北) φ600 1台			
昭和 50 年度		A系列 (2/2) 最初沈殿池 3池 エアレーションタンク 2池 最終沈殿池 3池 塩素混和池 1池				
昭和 52 年度					遠心脱水機 2台 (10m3/h)	
昭和 53 年度			沈砂池機械設備 (北) 2池分 汚水ポンプ (北) φ600 1台 φ350 2台			
昭和 53 年度	10,600 (計 21,200)		A系列 (2/2) 初沈汚泥掻き機 3池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻き機 3池分 ブローワー 220m3/分 1台			
昭和 57 年度		沈砂池 (南) 5池 ポンプ棟 (南)				脱臭設備 1式 (北沈砂池、A系列)
昭和 60 年度		B系列 (1/2) 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池				脱臭設備 1式 (南沈砂池)
昭和 61 年度	31,300 (計 52,500)		B系列 (1/2) 初沈汚泥掻き機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 4池分 ブローワー 71m3/分 2台			脱臭設備 1式 (1/2B系列)
昭和 62 年度			汚水ポンプ (南) φ500 2台			
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (南) 3池分 汚水ポンプ (南) φ700 1台	濃縮機棟	遠心脱水機 (北) 1台 (15m3/h) 遠心濃縮機 2台 (30m3/h)	

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 2 年度	31,300 (計 83,800)	B系列 (2/2) 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	B系列 (2/2) 初沈汚泥掻き機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 4池分 ブローワー 75m3/分 1台			脱臭設備 1式 (2/2B系列)
平成 3 年度					遠心脱水機 (北) 1台 (15m3/h)	
平成 5 年度		E系列 最初沈殿池 8池 エアレーションタンク 8池 最終沈殿池 8池 塩素混和池 1池 送風機棟	汚水ポンプ (南) φ800 2台 ブローワー 170m3/分 2台	汚泥濃縮棟 汚泥脱水機棟		脱臭設備 1式 (E系列)
平成 6 年度	45,800 (計 129,600)		E系列 (1/2) 初沈汚泥掻き機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 4池分		重力濃縮機 1台 遠心濃縮機 2台 (60m3/h) ベルトプレス脱水機 3台 (3m巾)	スカム処理設備 1式 脱臭設備 1式 (汚泥棟)
平成 7 年度						処理水配水設備 1式
平成 8 年度					溶融炉 (90t/日) 1基 灰溶融炉 (4t/日) 1基 ベルトプレス脱水機 1式	
平成 9 年度						脱臭設備 1式 (水質監視人孔)
平成 10 年度						雨水滯水池 1式
平成 11 年度			汚水ポンプ (南) φ800 2台 汚水沈砂池機械設備 沈砂掻き機 2台 自動除塵機 2台		焼却炉 (90t/日) 1基 灰溶融炉 (4t/日) 1基 スラグ破砕機 2台	雨水放流渠 102m 雨水制水扉設備 流入制水扉 3門 流出制水扉 6門 吐出井制水扉 1門 雨水沈砂池設備 走行式除塵機 1台 走行式沈砂掻き機 1台 自動除塵機 2台 雨水ポンプ設備 φ1800 1台 用水設備 オゾン設備 2,500m3/日分 共同水質検査施設 ガスマトリック 1台 水銀測定専用装置 1台
平成 12 年度	45,800 (計 175,400)		E系列 (2/2) 初沈汚泥掻き機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻き機 4池分 ブローワー 170m3/分 1台		遠心濃縮機 1台 (100m3/h)	
平成 14 年度		砂ろ過池 7池				
平成 15 年度			砂ろ過設備 3池			脱臭設備 1式 (B系水処理)
平成 17 年度			砂ろ過設備 3池			

清水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 63 年度	32,600	沈砂池 3池 ポンプ棟 最初沈殿池 (2階槽) エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 急速濾過池(40m3) 8池 急速濾過池(80m3) 2池 曝気付礫間接触酸化池 42.5×20.0×2.0 4池 安定池 表面積 8,000㎡	自動除塵機 2池分 沈砂掻揚機 1池分 汚水ポンプ φ200 1台 φ300 2台 φ400 1台 φ600 1台 2階式汚泥掻寄機 3池分 散気装置 ブロー φ300 2台 φ500 1台 汚泥掻寄機 3池分 40m3×8池分 原水ポンプ 4台 空洗ブロー 2台 逆洗ポンプ 2台 曝気用ブロー φ150 1台 φ200 2台	重力濃縮槽 2池 (φ9.8m×H3.0m) 加圧浮上式濃縮槽 2池 (巾2.0m×長さ6.5m) 脱水機棟 返流水貯槽 1池 (巾4.5m×長さ5.0m× 長さ29.2m) ケーキ貯留棟 資材棟 溶融棟	濃縮槽設備 1式 濃縮槽設備 1式 ベルトプレス脱水機 1台 (140 kg/㎡・時) 溶融炉 2基 (コークスハット式 10 DSt/日)	汚泥処理は エースプラン
平成 2 年度	10,900 (計 43,500)		最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 1池 ブロー φ500 1台 最終沈殿池設備 1池		ベルトプレス脱水機 1台 (140 kg/㎡・時)	
平成 4 年度				管理棟	遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 5 年度	21,750 (計 65,250)	最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 2池 エアレーションタンク設備 2池 最終沈殿池設備 2池 急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロー 1台 曝気付礫間接触 酸化池設備 2池 曝気用ブロー φ200 1台		遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 7 年度					遠心濃縮機 1台 20m3/h	特高受変電設備 1式
平成 8 年度			急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロー 1台 汚水沈砂掻揚機 1台 紫外線消毒設備 1式			
平成 9 年度	21,750 (計 87,000)		最初沈殿池設備 2池 エアレーションタンク設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 10 年度					遠心脱水機 1台 15m3/h	
平成 11 年度				第2溶融棟 第2資材棟	溶融炉 1基 (コークスハット式 15 DSt/日) 遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 12 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 13 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 15 年度		管理棟本体 1式				エースプランを大阪府 に移管
平成 16 年度	27,800 (計 114,800)	最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 2池 エアレーションタンク設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 17 年度					ベルト型ろ過濃縮機(40m3/h) 1台 スクリーンプレス脱水機 1台	
平成 18 年度	(計 114,800)	流量調整池 1池				

湧池水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 47 年度	28,600	A系最初沈殿池 2池 (2階槽) A系エアレーションタンク 2池 A系最終沈殿池 2池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロー 2台 (150m3/分)	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台* 真空脱水機 2台	* 平成12年廃止
昭和 48 年度				汚泥焼却炉室	焼却炉 堅型多段炉 1基 (70t/日)	
昭和 50 年度	57,400 (計 86,000)	A系最初沈殿池 4池 (2階槽) A系エアレーションタンク 8池 A系最終沈殿池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 8池分 ブロー 2台 (150m3/分) 汚泥掻寄機 4池分	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台 真空脱水機 2台	
昭和 53 年度					真空脱水機 2台 焼却炉 堅型多段炉 1基 (70t/日)	

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 57 年度	75,000 (計 161,000)	B系最初沈澱池 4池 B系エアレーションタンク 4池 B系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 ブロー 2台 汚泥掻寄機 4池分			
昭和 59 年度				汚泥濃縮槽 3槽	真空脱水機 2台	
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (雨水沈砂掻揚機 2台) (雨水自動除塵機 2台) 雨水ポンプ(φ1600) 2台			
平成 元 年度	75,000 (計 236,000)	C系最初沈澱池 3池 (2階槽) C系エアレーションタンク 4池 C系最終沈澱池 4池 (3階槽)	汚泥掻寄機 3池分 散気装置 4池分 ブロー (210m3/分) 2台 汚泥掻寄機 4池分 汚水沈砂掻揚機 2台 汚水細目自動除塵機 2台 汚水ポンプ(φ1200) 1台		焼却炉 流動床炉 1基 (70t/日)	
平成 2 年度					遠心濃縮機 3基 (60m3/時)*3	
平成 10 年度	47,500 (計 283,500)	D系最初沈澱池 4池 D系生物反応槽 4池 D系最終沈澱池 4池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロー 2台 汚泥掻寄機 4池分		ヘルツェリ脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 11 年度	47,500 (計 331,000)	E系最初沈澱池 4池 E系生物反応槽 4池 E系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロー 1台 汚泥掻寄機 4池分		遠心濃縮機 3基 (50m3/時)*3 汚泥掻寄機 2台	
平成 12 年度			散気装置 1池分 初沈汚泥掻寄機 1池分 終沈汚泥掻寄機 1池分			S50設置分更新
平成 13 年度					ヘルツェリ脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 15 年度						汚泥受入施設 1式 なわて・守口送泥管
平成 16 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分			S47設置分更新
平成 17 年度					スクリープ脱水機 2台 流動床炉(100 t / 日) 1基	
平成 18 年度	(計 331,000)				遠心濃縮機 1基 (60m3/時)	

川俣水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 47 年度	57,000	1系最初沈澱池 2池 (2階槽) 1系曝気槽 2池 1系最終沈澱池 8池 塩素混和池	汚泥掻寄機 2池分 ブロー (200m3/分) 2台*1 汚泥掻寄機 8池分	汚泥濃縮槽 2槽 脱水機室 機械濃縮棟	汚泥掻寄機 2台 加圧脱水機 5台 汚泥焼却炉 堅型多段炉 1基*2 (60t/日)	*1 平成12年廃止 *2 廃止
昭和 50 年度	114,000 (計 171,000)	2～5系最初沈澱池 6池 2・3系エアレーションタンク 4池 2・3系最終沈澱池 16池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 ブロー (200m3/分) 4台* 汚泥掻寄機 16池分			* 平成13年廃止
昭和 51 年度				汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台	
昭和 54 年度				熱処理棟	加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
昭和 60 年度					加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
平成 元 年度					遠心濃縮機 2台	
平成 2 年度	104,500 (計 275,500)	4・5系最初沈澱池 2池 4・5系曝気槽 2池 4・5系最終沈澱池 4池 塩素混和池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 4池分 ブロー φ350 1台 φ400 2台			
平成 4 年度			汚水ポンプ φ1600 1台 汚水沈砂掻揚機 3台 汚水自動除塵機 3台		長時間曝気槽 1式	
平成 5 年度			汚水沈砂掻揚機 2台 汚水自動除塵機 2台		ヘルツェリ脱水機 2台	
平成 6 年度						
平成 8 年度				B系汚泥処理棟	ヘルツェリ脱水機 2台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 遠心濃縮機 1台 (80m3/時)	受変電設備 1式
平成 10 年度	52,250 (計 327,750)	6・7系曝気槽 6・7系最終沈澱池 塩素混和池	散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロー 1台 (230m3/分)			

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 12 年度			散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロー 1台 (230m3/分) ブロー 3台*1 (240m3/分)		ベルトプレス脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 汚泥掻寄機 2台*2	*1 S47,50設置分更新 *2 S50設置分更新
平成 13 年度	52,250 (計 380,000)		ブロー 2台* (240m3/分)			* S50設置分更新
平成 14 年度					ベルトプレス脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日)	
平成 15 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 8池分			S50設置分更新
平成 16 年度			散気装置 4池分 初沈汚泥掻寄機 4池分 終沈汚泥掻寄機 16池分			S47,50設置分更新
平成 17 年度	(計 380,000)					

今池水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 60 年度	40,000	汚水ポンプ棟 第1水処理棟 最初沈澱池 4池 エレーションタンク 4池 最終沈澱池 4池	汚水ポンプ φ500 1台 φ600 2台 (φ1,000) 3台 汚泥掻寄機 4台 散気装置 4池分 ブロー(105m3/分) 3台 汚泥掻寄機 4台	汚泥処理棟 濃縮槽 1槽 消化槽 3槽	汚泥掻寄機 1基 ガスタンク 1基 φ12m 真空脱水機 3台 汚泥焼却炉 堅型多段炉 1基 (40t/日)	
昭和 61 年度					しき洗浄脱水機 1台	
昭和 62 年度					汚泥掻寄機(予備機) 1基 (予備機)	
平成 3 年度	30,000 (計 70,000)	第2水処理棟 最初沈澱池 4池 エレーションタンク 4池 最終沈澱池 4池 塩素混和池 送風機棟 1池	汚泥掻寄機 2池分 (4台) エアレーター 2池分 (13基) 汚泥掻寄機 2池分 (4台) ブロー 150m3/分 1台 75m3/分 1台	機械濃縮棟 加圧浮上槽 2槽 エレベーター棟 卵形消化槽 2槽	フロス掻寄機 2基 消化槽攪拌機 2槽 ガスホルダー 1基 (φ10m × H9m)	脱臭設備 1式 (175m3/分)
平成 6 年度					ベルトプレス脱水機 2台	
平成 10 年度				焼却炉棟	ベルトプレス脱水機 1台 立型流動焼却炉(85t/日) 1基	
平成 11 年度	30,000 (計100,000)	第2水処理棟 最初沈澱池 4池 エレーションタンク 4池 最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 2池分 (4台) エアレーター 2池分 (12基) 汚泥掻寄機 2池分 (4台) ブロー320m3/分 1台			

狭山水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 42 年度	10,000	沈砂池 1池 最初沈澱池 4池 エレーションタンク 4池	散気装置 4池分 ブロー(55m3/分) 2台			金剛管理組合
昭和 44 年度		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分	汚泥濃縮槽 1槽	汚泥掻寄機 1台 真空脱水機 1台	
昭和 45 年度					焼却炉 1基	
昭和 55 年度	20,000 (計 30,000)	沈砂池 1池 (1池) 調整池 1池 最初沈澱池 2池 (4池) エレーションタンク 2池 (4池) 最終沈澱池 2池 (4池)	調整池送水ポンプ 2台 汚泥掻寄機 6台 散気装置 1式 ブロー(90m3/分) 2台 汚泥掻寄機 6台	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台 真空脱水機 2台 焼却炉 立型流動焼却炉(45t/日) 1基	流域下水道として供用 () 内は変更された 施設 (既設は廃止)
昭和 57 年度				加圧浮上槽 1槽	フロス掻寄機 1基	重力濃縮槽3基 の内1基を改造
昭和 60 年度					ベルトプレス脱水機 1台	
平成 2 年度					ベルトプレス脱水機 1台	
平成 7 年度				汚泥焼成棟	汚泥焼成設備 一式	
平成 13 年度					汚泥掻寄機 1台	重力濃縮槽2基 の内1基を更新
平成 14 年度	40,750 (計 70,750)	沈砂池 2池 調整池 1池 最初沈澱池 4池 生物反応槽 4池 送風機棟 最終沈澱池 4池 砂ろ過設備 4池	自動除塵機 1台 調整ポンプ 2台 汚泥掻寄機 上下層各 4台 水中攪拌機16台、散気板1式 ブロー(230m3/分) 2台 汚泥掻寄機 上下層各4台	汚泥処理棟 重力濃縮棟 重力濃縮槽 2槽 焼却炉設備	遠心濃縮機(28m3/H) 2台 ベルトプレス脱水機 3m 2台 汚泥掻寄機 1台 流動焼却炉 70t/日 1台	

大井水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 61 年度		調整池 (2,000m3) 4池 暫定汚水ポンプ場	汚水ポンプ(φ200) 2台 圧力調整タンク 1基 汚水ポンプ(φ300) 2台			
平成 2 年度						
平成 8 年度	25,000	沈砂池 3池 ポンプ棟 最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池 送風機棟 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池 放流ポンプ棟	汚水ポンプ(φ450) 2台 汚泥掻寄機 3台 ブロー(190m3/分) 2台 汚泥掻寄機 3台 放流ポンプ(φ400) 2台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ベルトプレス脱水機 3m 2台 遠心濃縮機 3.5m3/h 2台 重力濃縮槽 1槽	
平成 9 年度			汚水ポンプ(φ700) 1台 放流ポンプ(φ500) 1台	焼却炉棟	立型流動焼却炉(65t/日) 1基	

施 工 年 度	水処理能力 (m3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 10 年度	25,000 (計50,000)	最初沈澱池 生物反応槽 送風機設備 最終沈澱池 砂ろ過設備	3池 3池 3池 3池 3池	汚泥掻寄機 上下層各 3台 水中攪拌機9台、散気板1式 ブローア (380m3/分) 1台 汚泥掻寄機 上下層各 3台		
平成 12 年度			放流水ポンプ (φ500) 1台			
平成 16 年度		最初沈澱池 生物反応槽 送風機設備 最終沈澱池 砂ろ過設備	3池 3池 3池 3池 3池	汚泥掻寄機 3台 水中攪拌機9台、散気板1式 ブローア (380m3/分) 1台 汚泥掻寄機 上下層各 3台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ベルトプレス脱水機 3m 1台 遠心濃縮機 3.5m3/h 2台 重力濃縮槽 1槽

湾岸北部水みらいセンター

施行年度	水処理能力 (M3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 62 年度	22,500	沈砂池 4池 ポンプ棟 曝気水路 1水路 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	沈砂掻揚機 2池分 自動除塵機 2池分 汚水ポンプ ・φ 300(排水ポンプ) 1台 ・φ 500 2台 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロー (φ350) 2台 汚泥掻寄機 2池分 次亜注入ポンプ 3台	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 1槽分 ベルトプレス脱水機 3台 汚泥焼却炉 立型多段炉 1基 (40t/日)	
平成 元 年度					ベルトプレス脱水機 3台 汚泥焼却炉 1基	平成3年7月31日付 で日本下水道事業団へ 売却
平成 2 年度	22,500	最初沈殿池 エアレーションタンク 最終沈殿池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 2池分			
平成 6 年度	14,000	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 汚水ポンプ (φ700) 1台		汚泥焼却炉 1基	売却
平成 9 年度	14,000	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 ろ過ポンプ棟 16池 塩素混和池 1池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速ろ過 8池分 次亜注入ポンプ 2台			
平成 11 年度	14,000	最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池				
平成 12 年度	14,000		汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速ろ過 2池分 汚水ポンプ (φ900) 1台 攪拌機 2台		汚泥攪拌機 2台	
平成 13 年度	14,000		初沈汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分			
平成 16 年度	28,000	最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池	初沈汚泥掻寄機 4池分 曝気機・攪拌機 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 送風機 1台 砂ろ過 4池		汚泥焼却炉 1基	
平成 18 年度	28,000		初沈汚泥掻寄機 4池分 曝気機・攪拌機 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 汚水ポンプ (φ900) 1台 砂ろ過 2池			
	(計 129,000)					

湾岸中部水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (M3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 元 年度	12,500	沈砂池 2池 ポンプ棟 調整池 4池 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	自動除塵機 2池分 汚水ポンプ ・(φ 350) 2台 ・(φ 250) 2台 ・(φ 150) 1台 ブロー (φ200) 1台 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロー (φ250) 1台 ブロー (φ200) 1台 汚泥掻寄機 2池分 次亜注入ポンプ 2台	重力濃縮槽 2槽 加圧浮上棟 加圧浮上濃縮槽 2槽 脱水機棟	汚泥掻寄機 2槽分 汚泥掻寄機 2槽分 ベルトプレス脱水機 2台	
平成 4 年度		オゾン処理棟 第2系 沈砂池 2池 ポンプ棟	オゾン発生装置 1基 沈砂掻寄機 1池分 自動除塵機 1池分 汚水ポンプ ・φ 250(排水ポンプ) 1台 ・φ 500 2台			
平成 5 年度	12,500		汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 2池分 オゾン発生装置 1基			
平成 8 年度	13,800	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 ろ過池 2池 塩素混和池 1池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 紫外線滅菌装置 1台 次亜注入ポンプ 2台 急速砂ろ過 2池分			

施行年度	水処理能力 (M3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 10 年度	13,800	最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池	2池 2池 2池 ろ過池 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分	汚泥調整槽 4槽	汚泥調整槽 2槽分	
平成 13 年度	27,600	ろ過池 最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過池	2池 4 4 4 4池 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 汚水ポンプ φ700 1台			
平成 14 年度	7,500	I系水処理施設更新 生物反応槽 ろ過設備	1式 1式 曝気機・攪拌機 2池分 散気装置 2池分 繊維ろ過 4池分 急速砂ろ過 2池分			
平成 15 年度	7,500 (計 56,400)	I系水処理施設更新 生物反応槽	1式 曝気機・攪拌機 2池分			


湾岸南部水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (M3/日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 5 年度	12,700	沈砂池 ポンプ棟 最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過ポンプ棟 塩素滅菌棟	1池分 汚水ポンプ・(φ 300) 2台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分 ブロー (φ250) 2台 次亜注入ポンプ 2台	汚泥処理棟 重力濃縮槽 1槽	ベルトプレス脱水機 2台 汚泥掻寄機 1台	
平成 11 年度	12,700		汚水ポンプ・(φ 400) 1台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロー (φ350) 1台 急速砂ろ過 2池分			
平成 12 年度					遠心濃縮機 2基	
平成 18 年度			汚水ポンプ・(φ 400) 1台			


13. 水みらいセンター・ポンプ場の平面図及びフロー図等

水みらいセンター平面図		306
ポンプ場平面図		321
汚泥広域処理場平面図		352
水みらいセンターフロー図		354
処理水有効利用フロー図		366


原田水みらいセンター

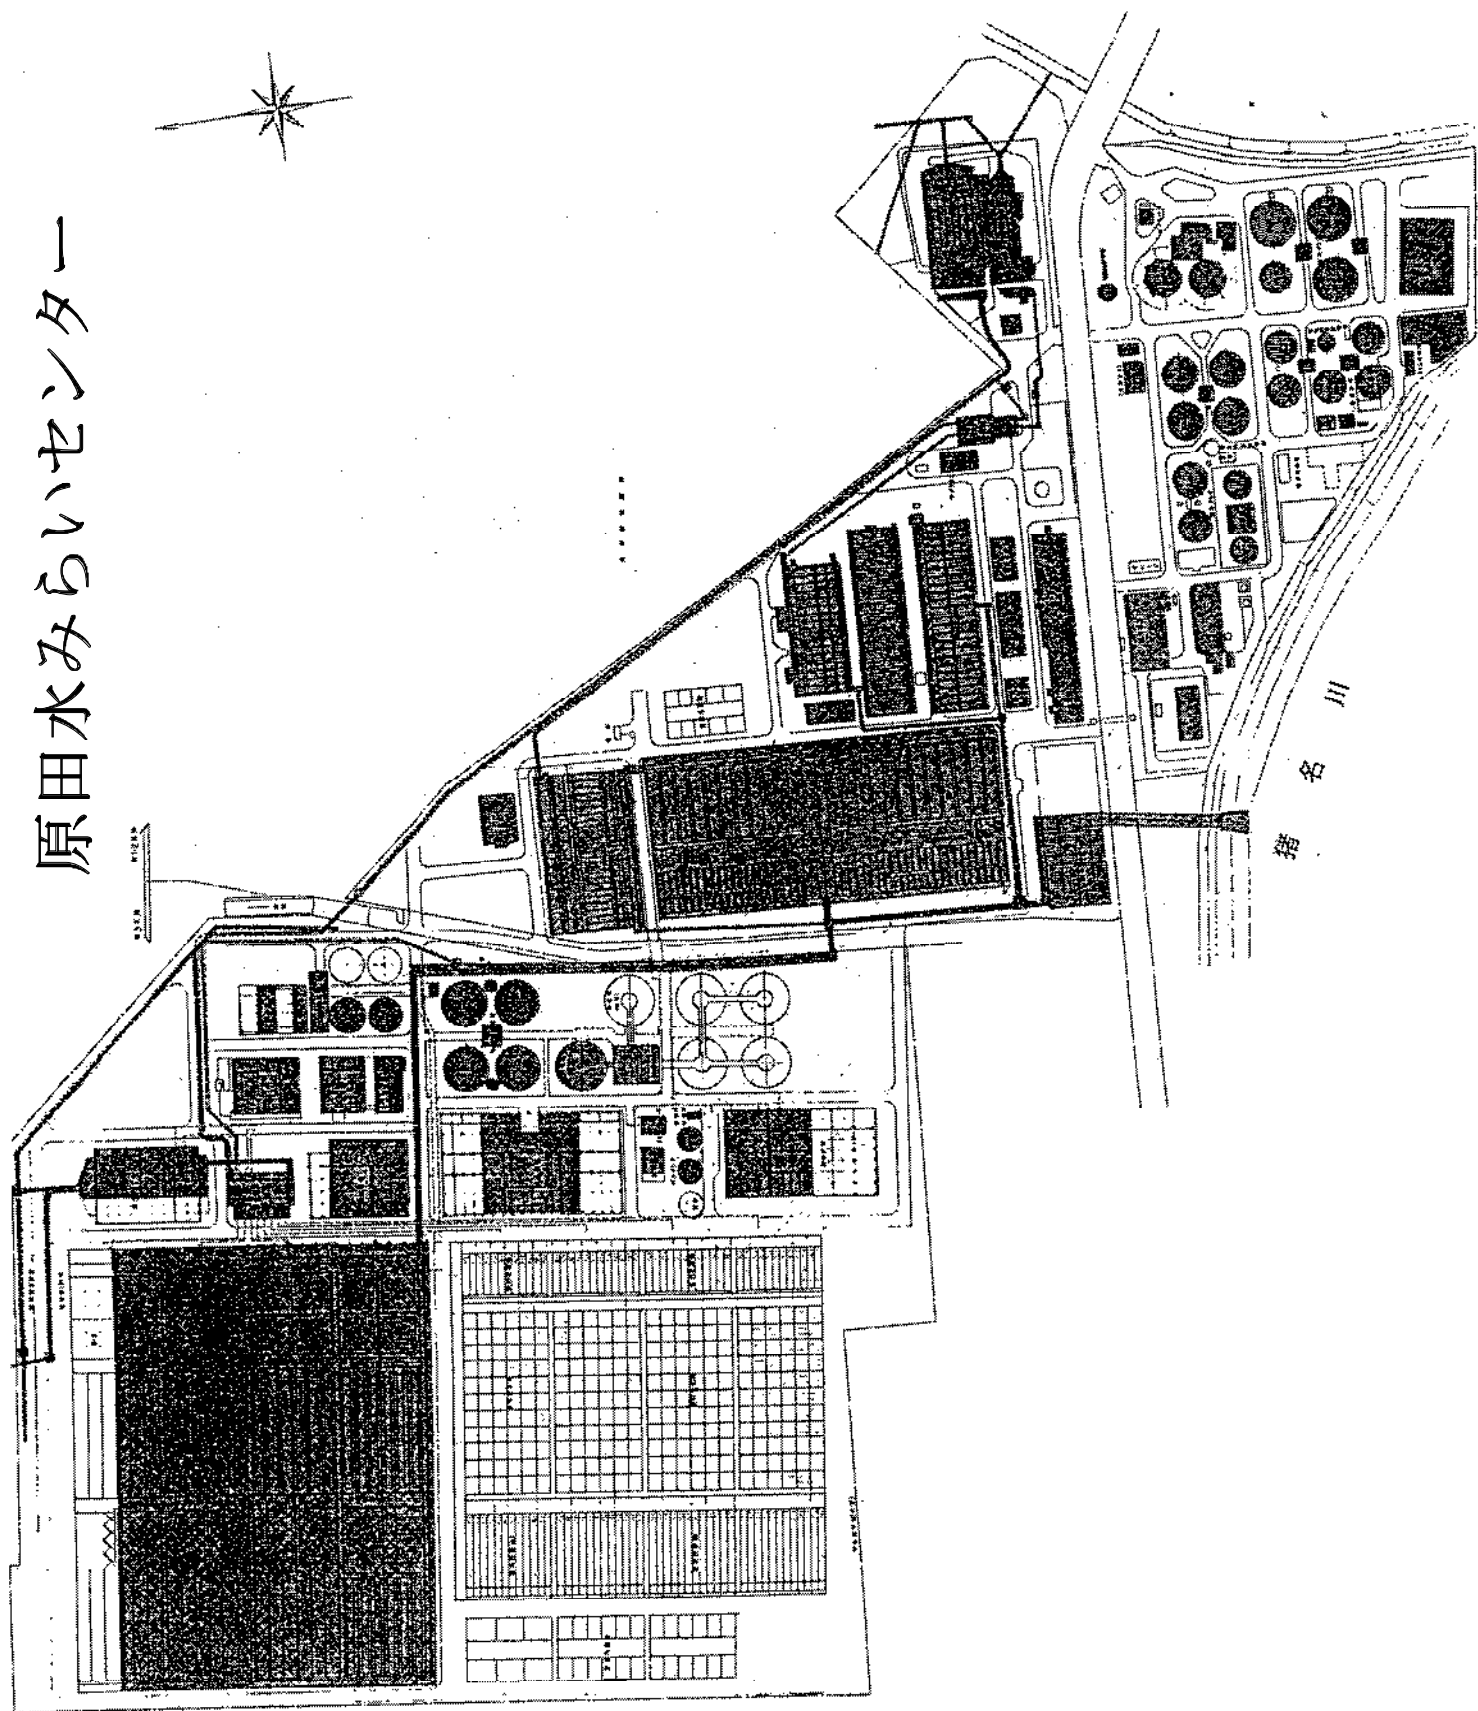


中央水みらいセンター

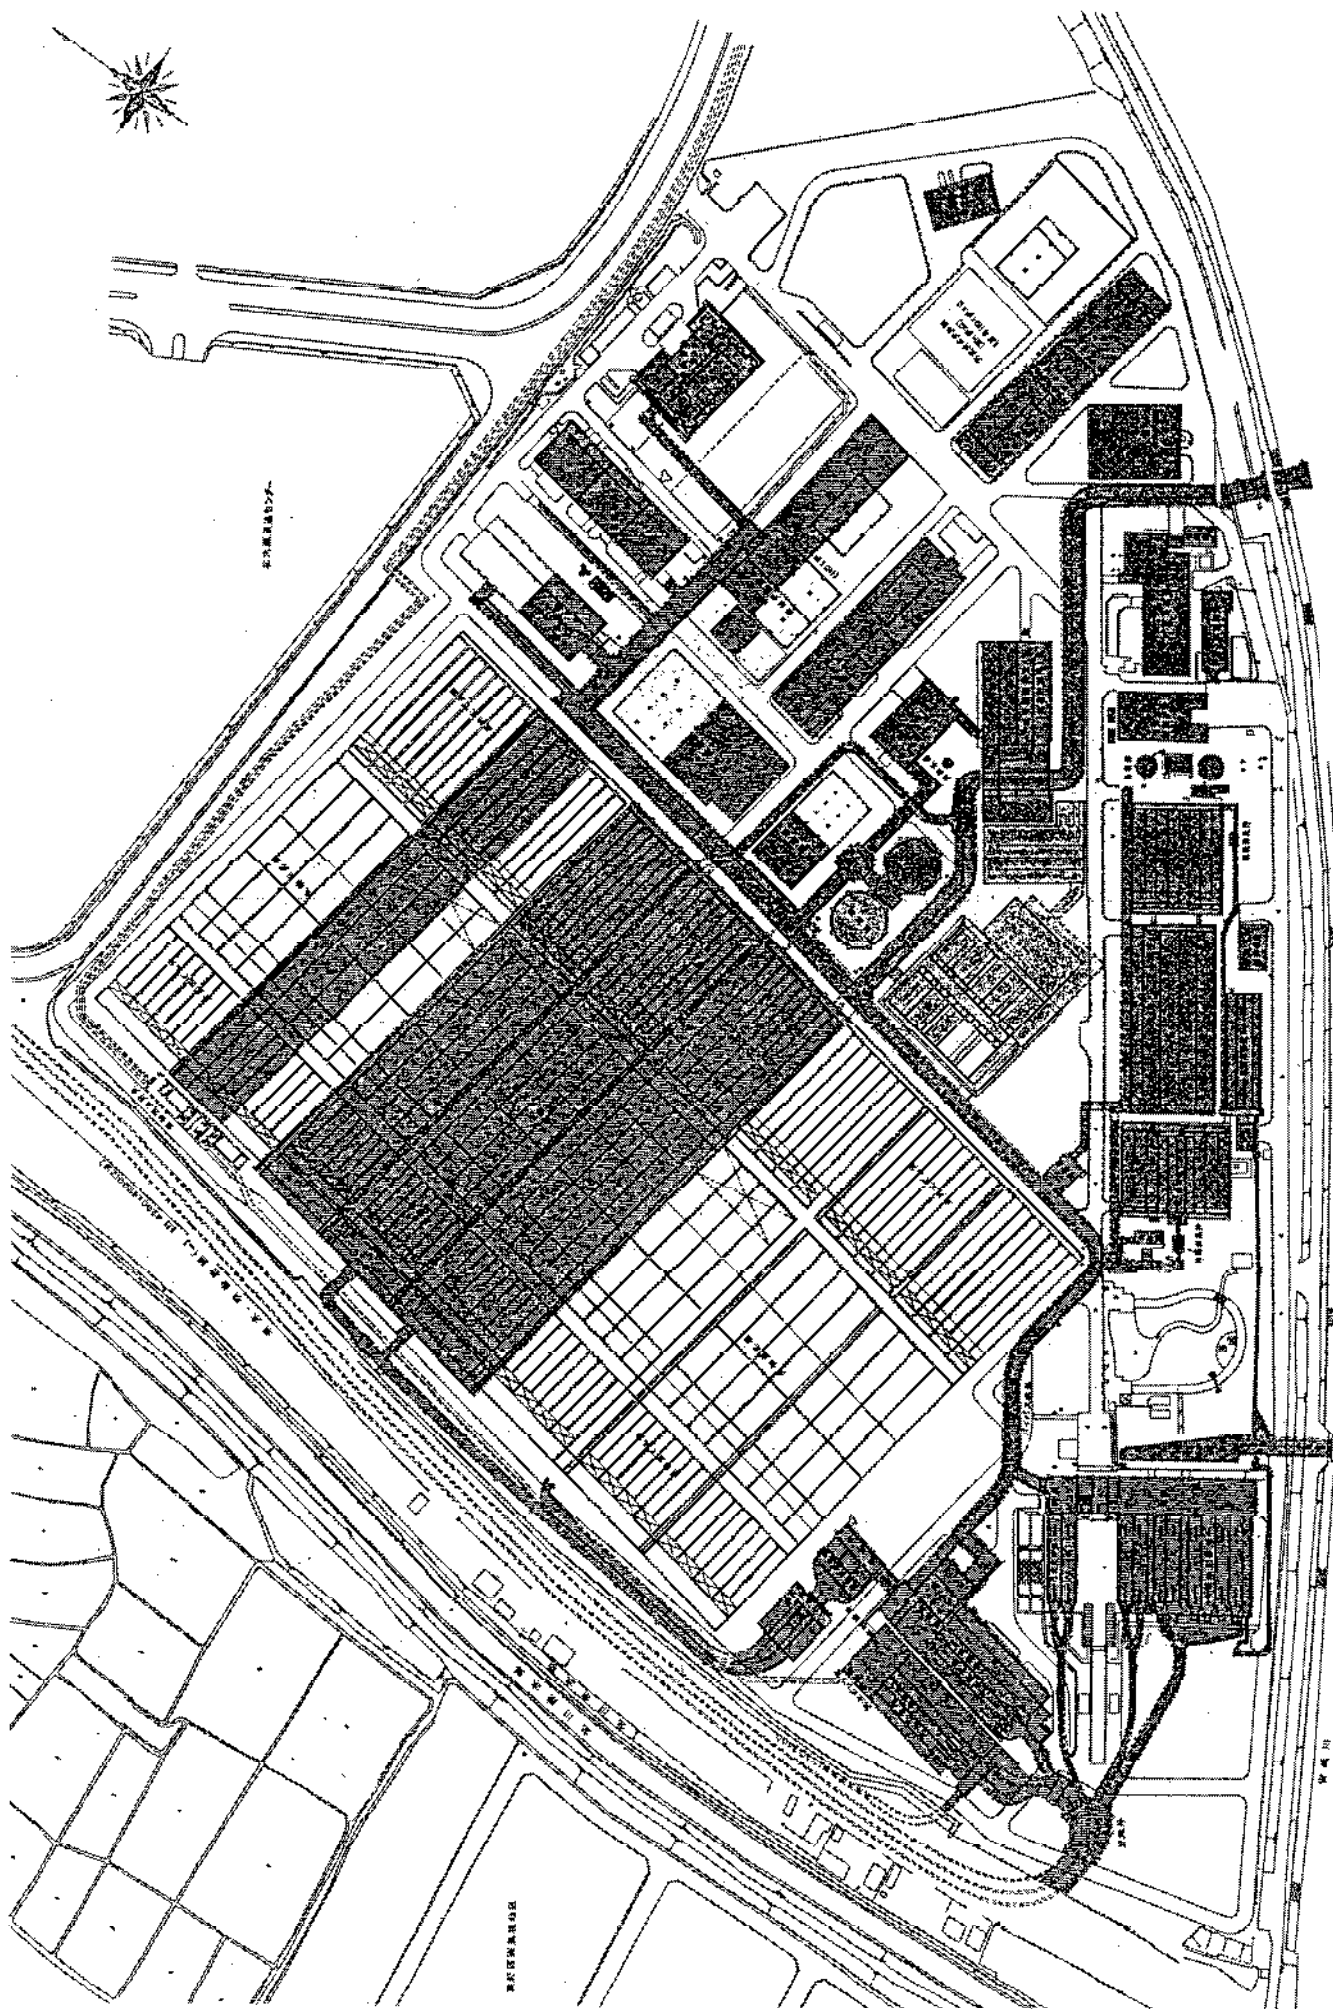

高槻水みらいセンター

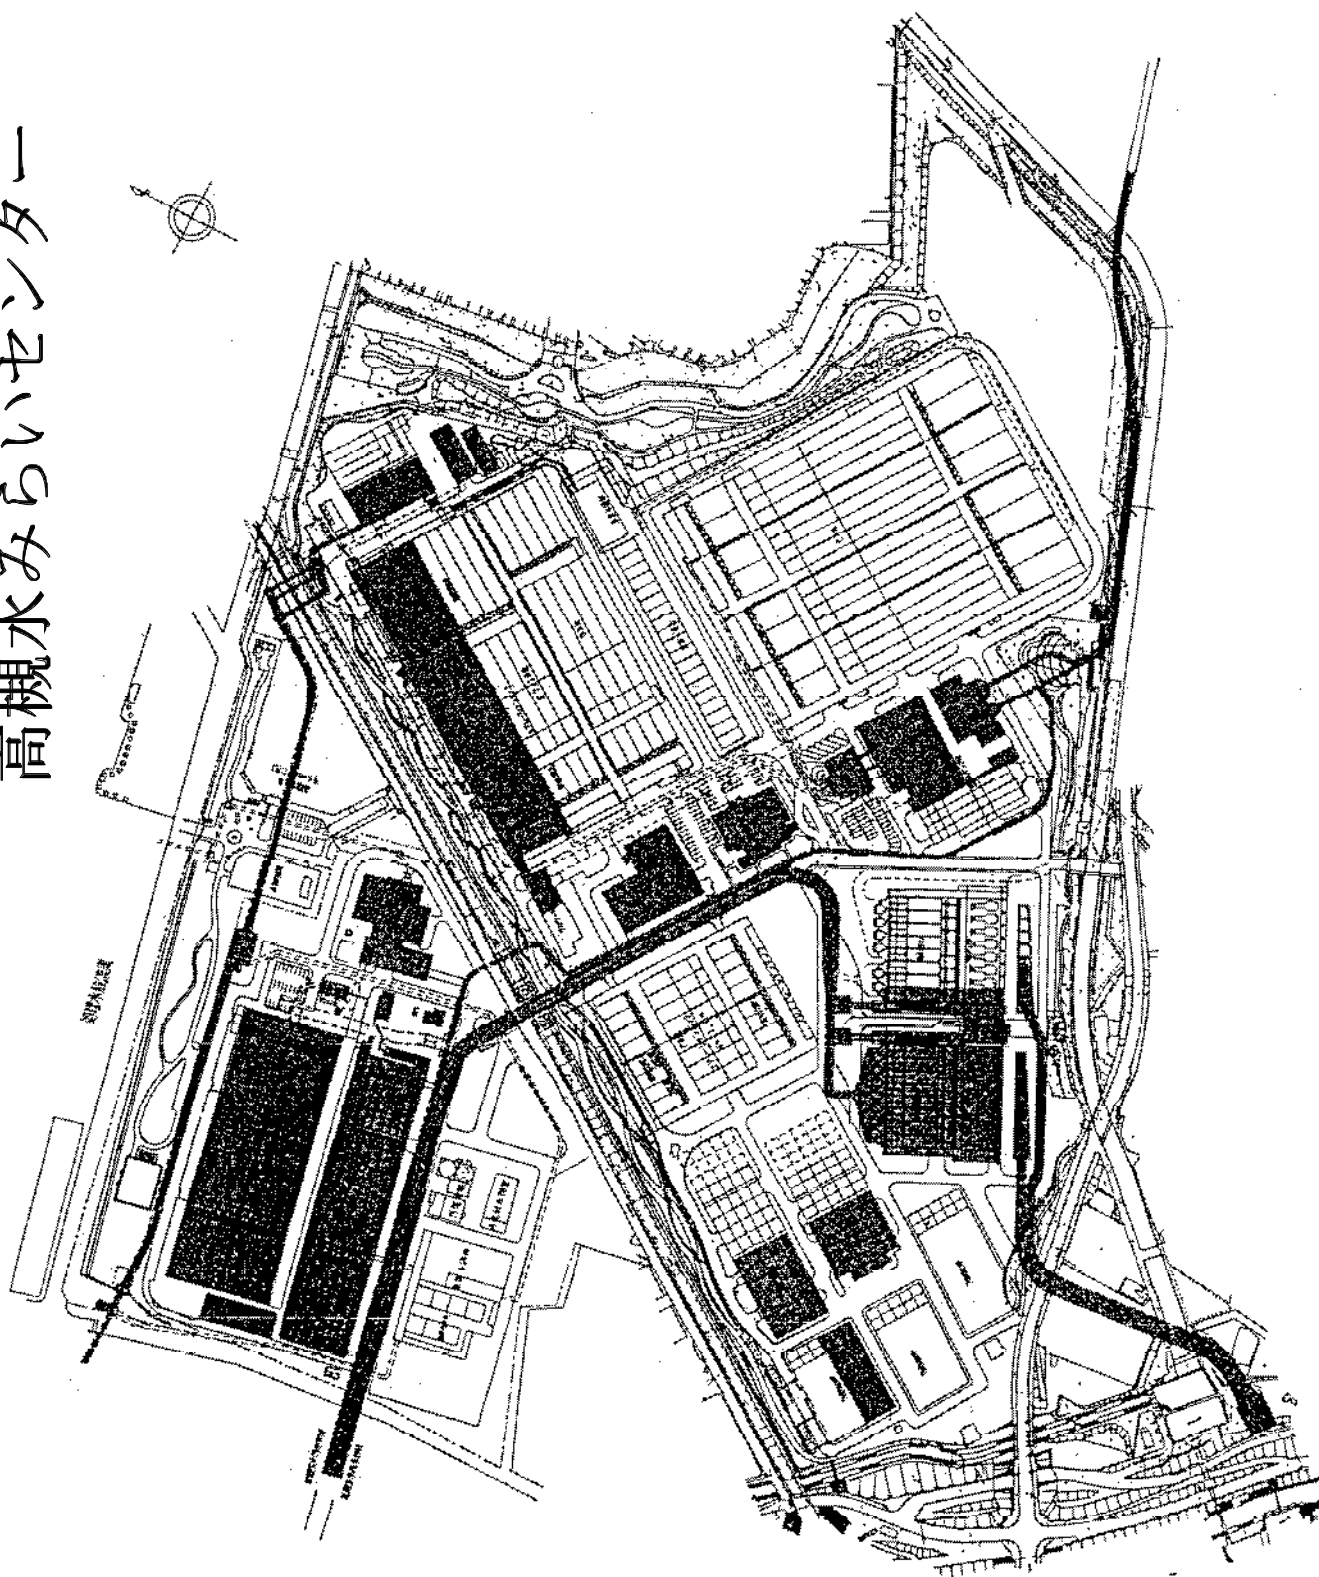



淀川

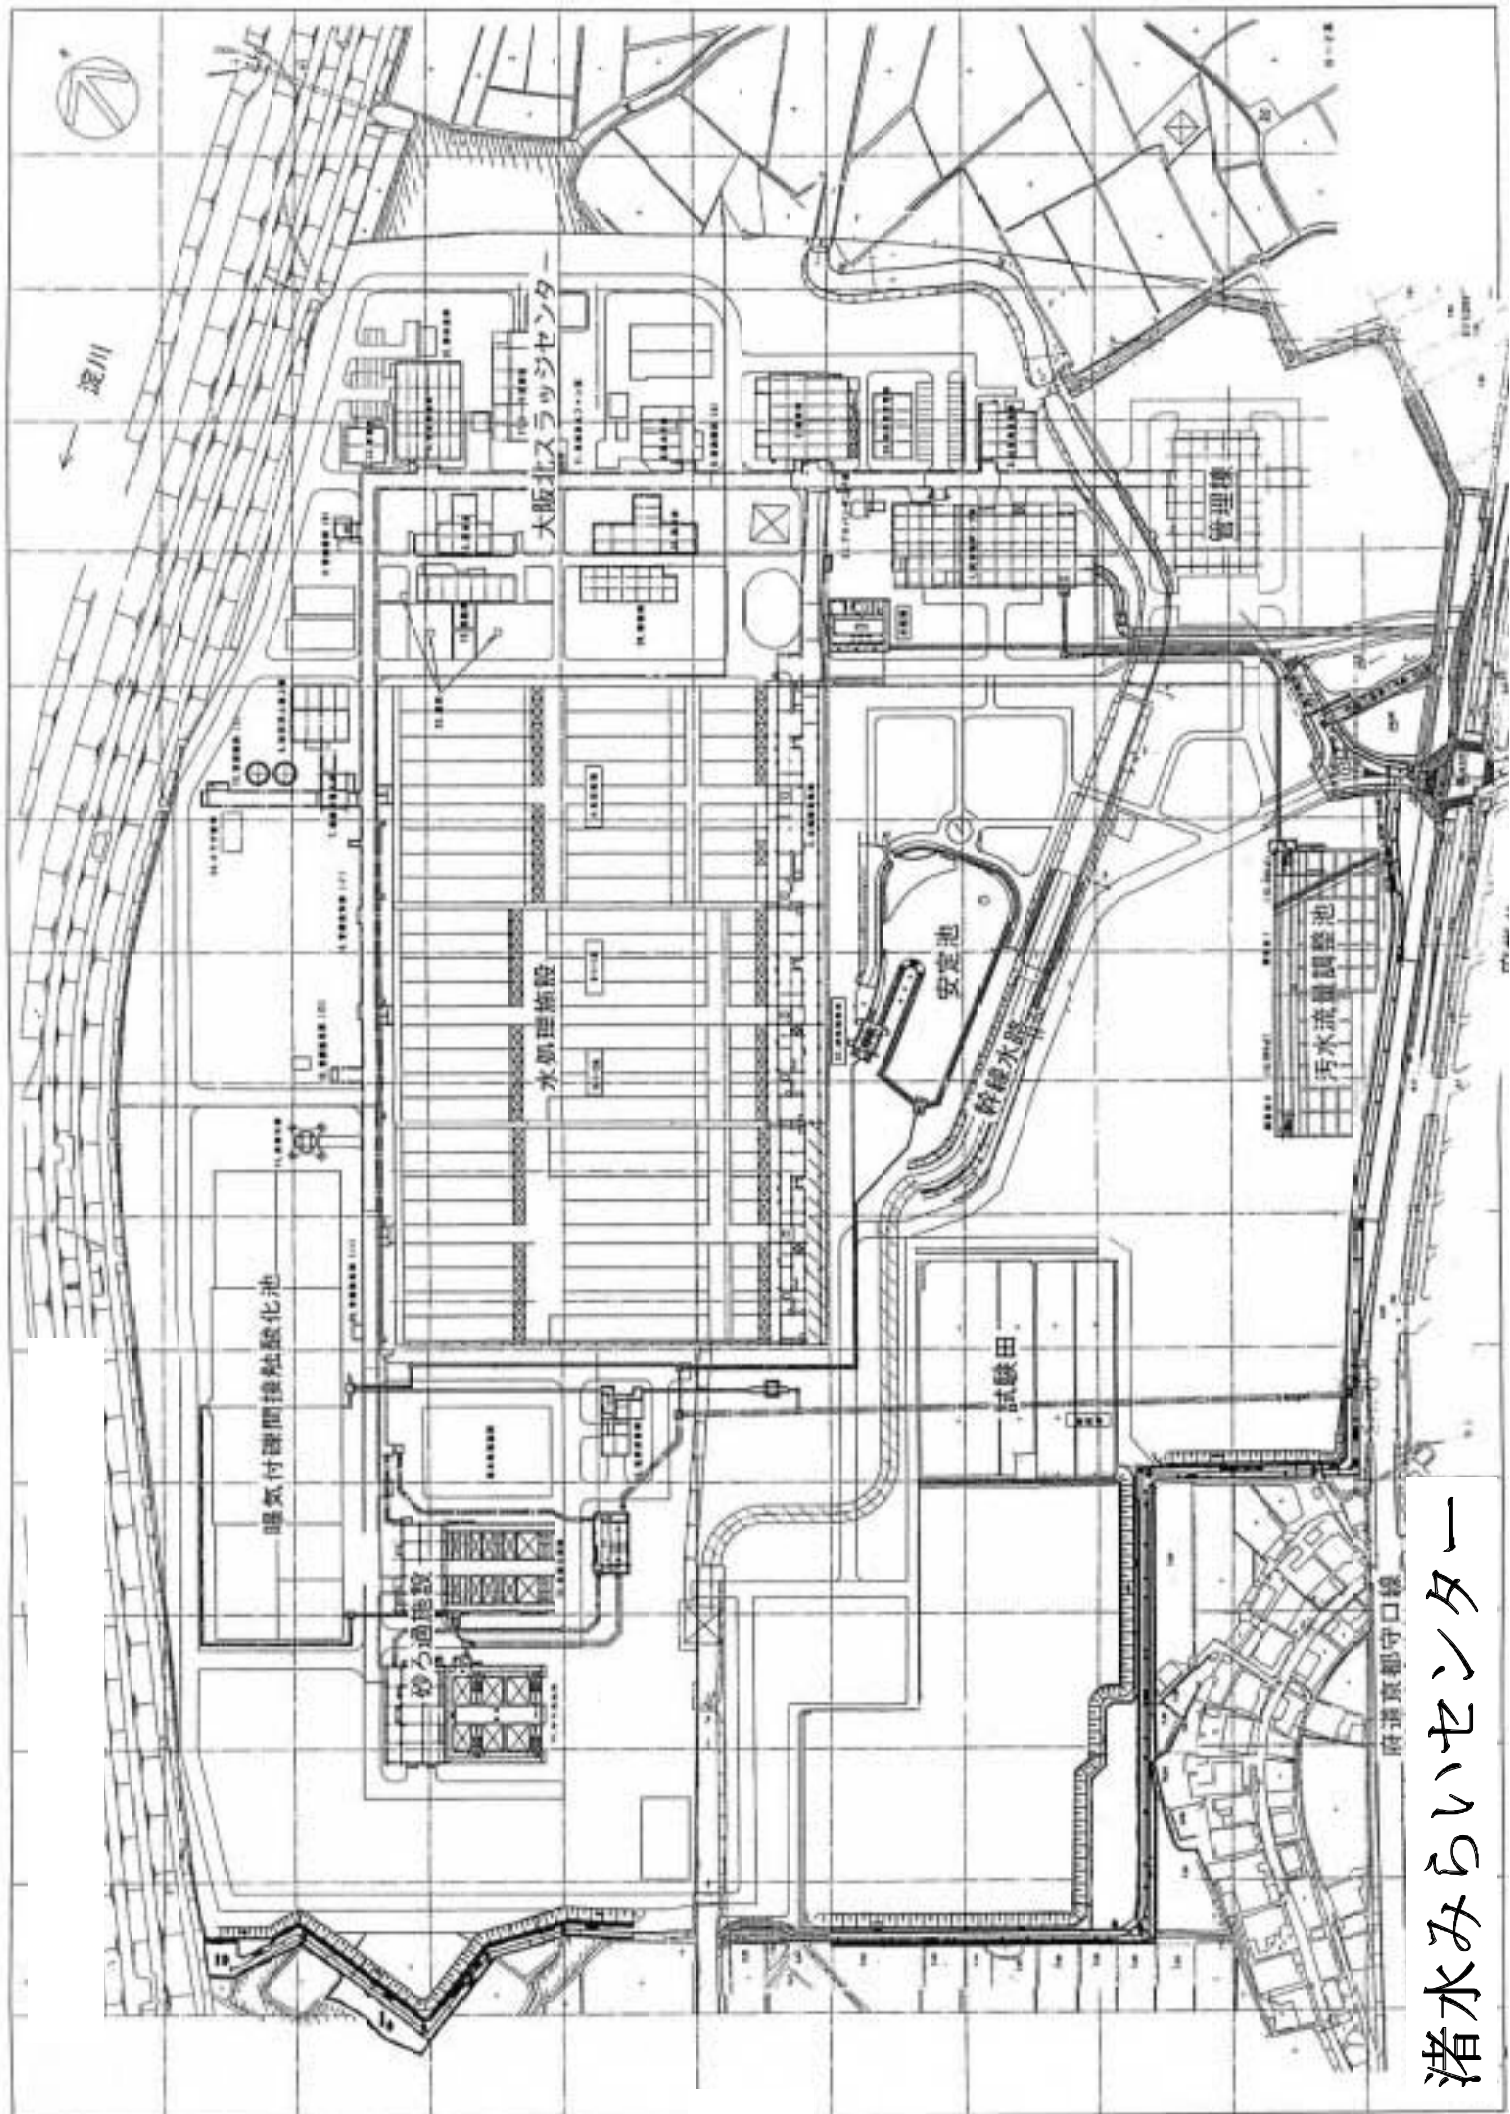

渚水みらいセンター


鴻池水みらいセンター

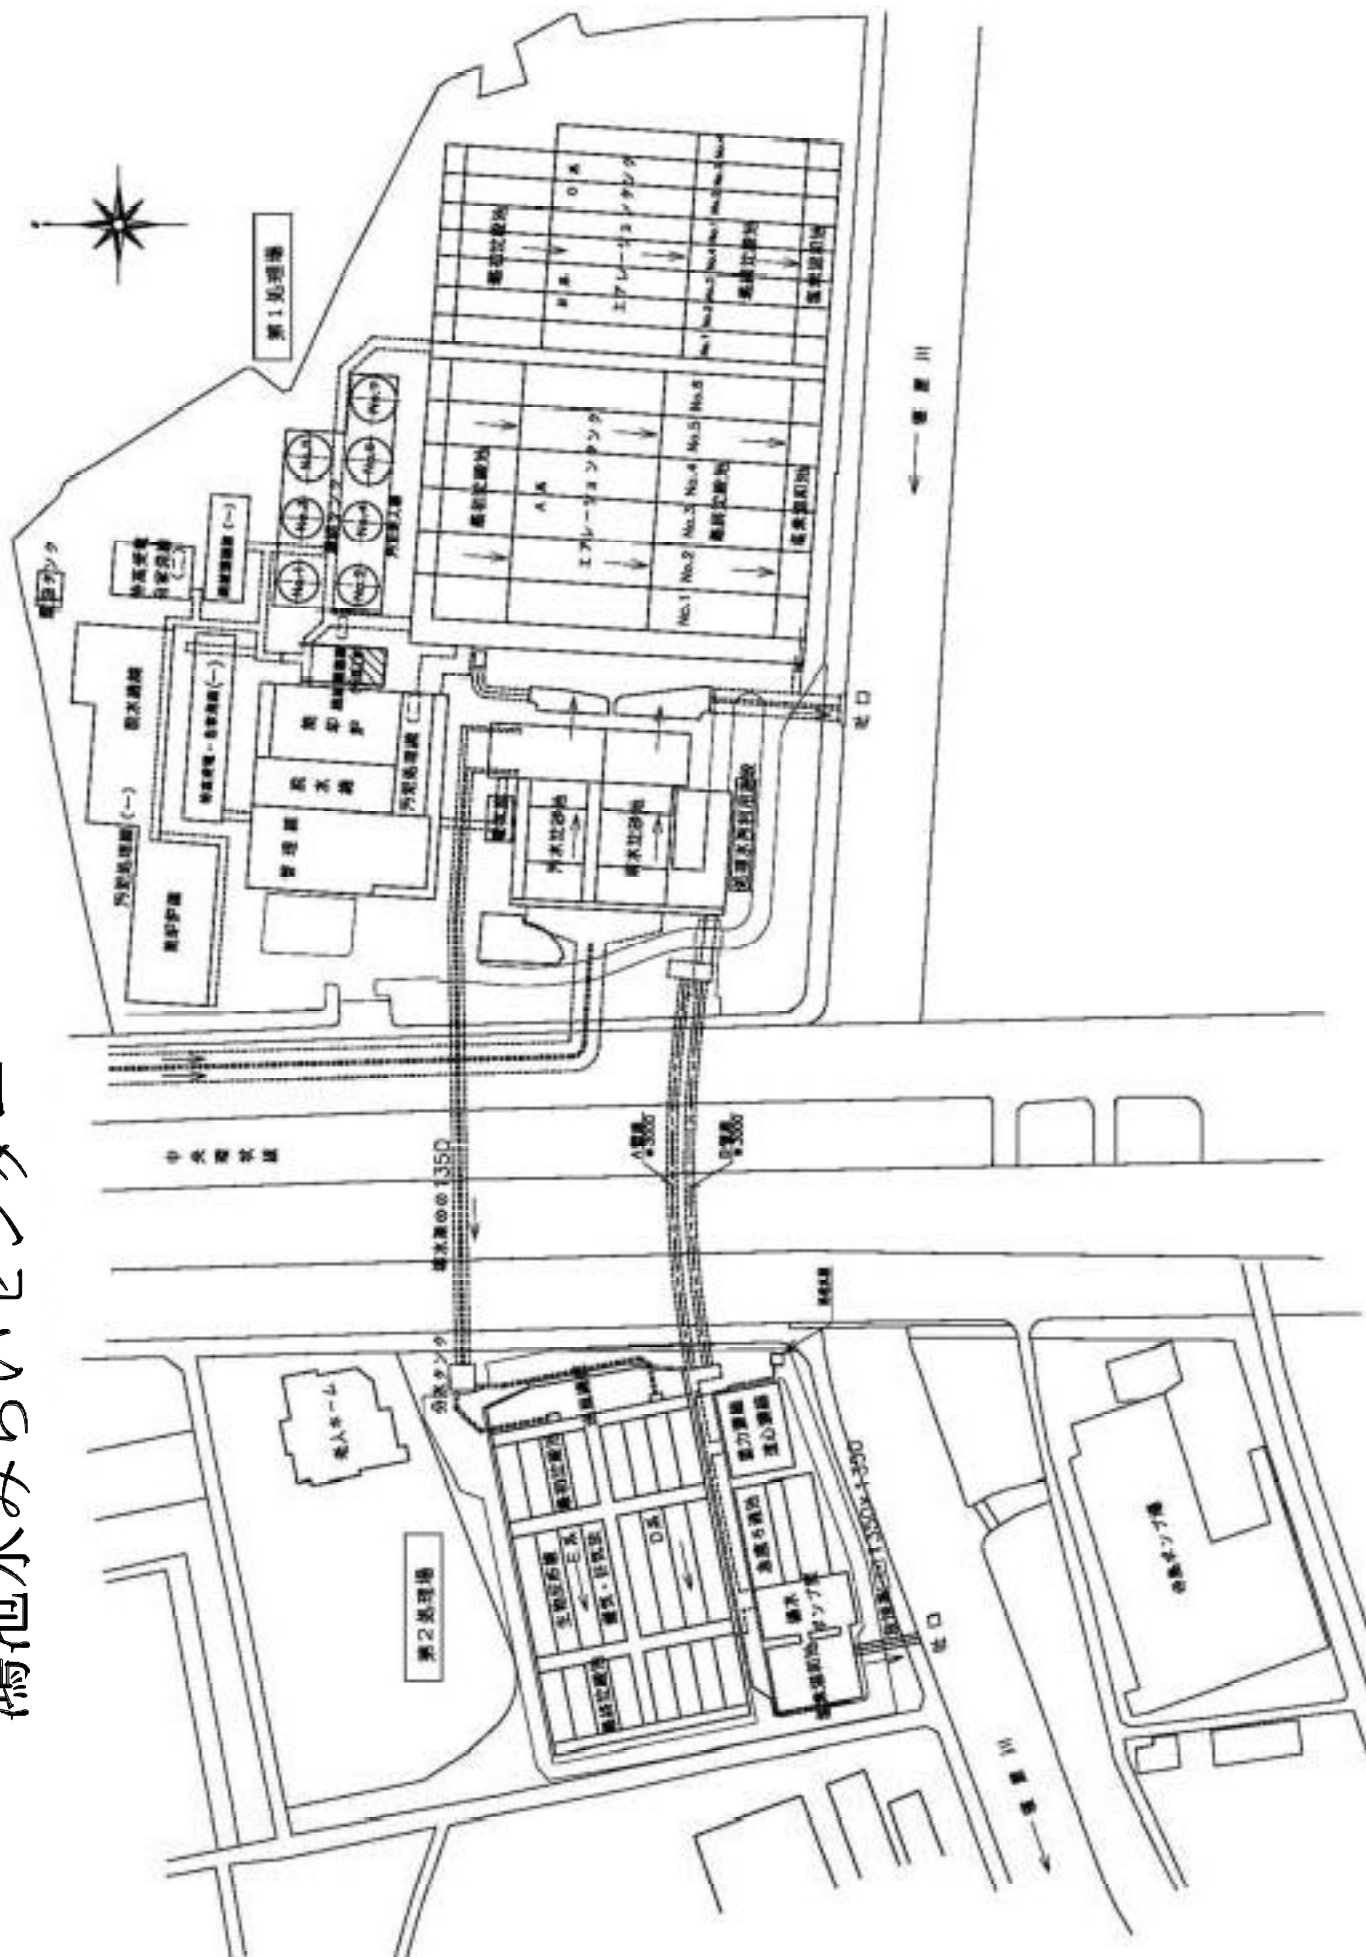


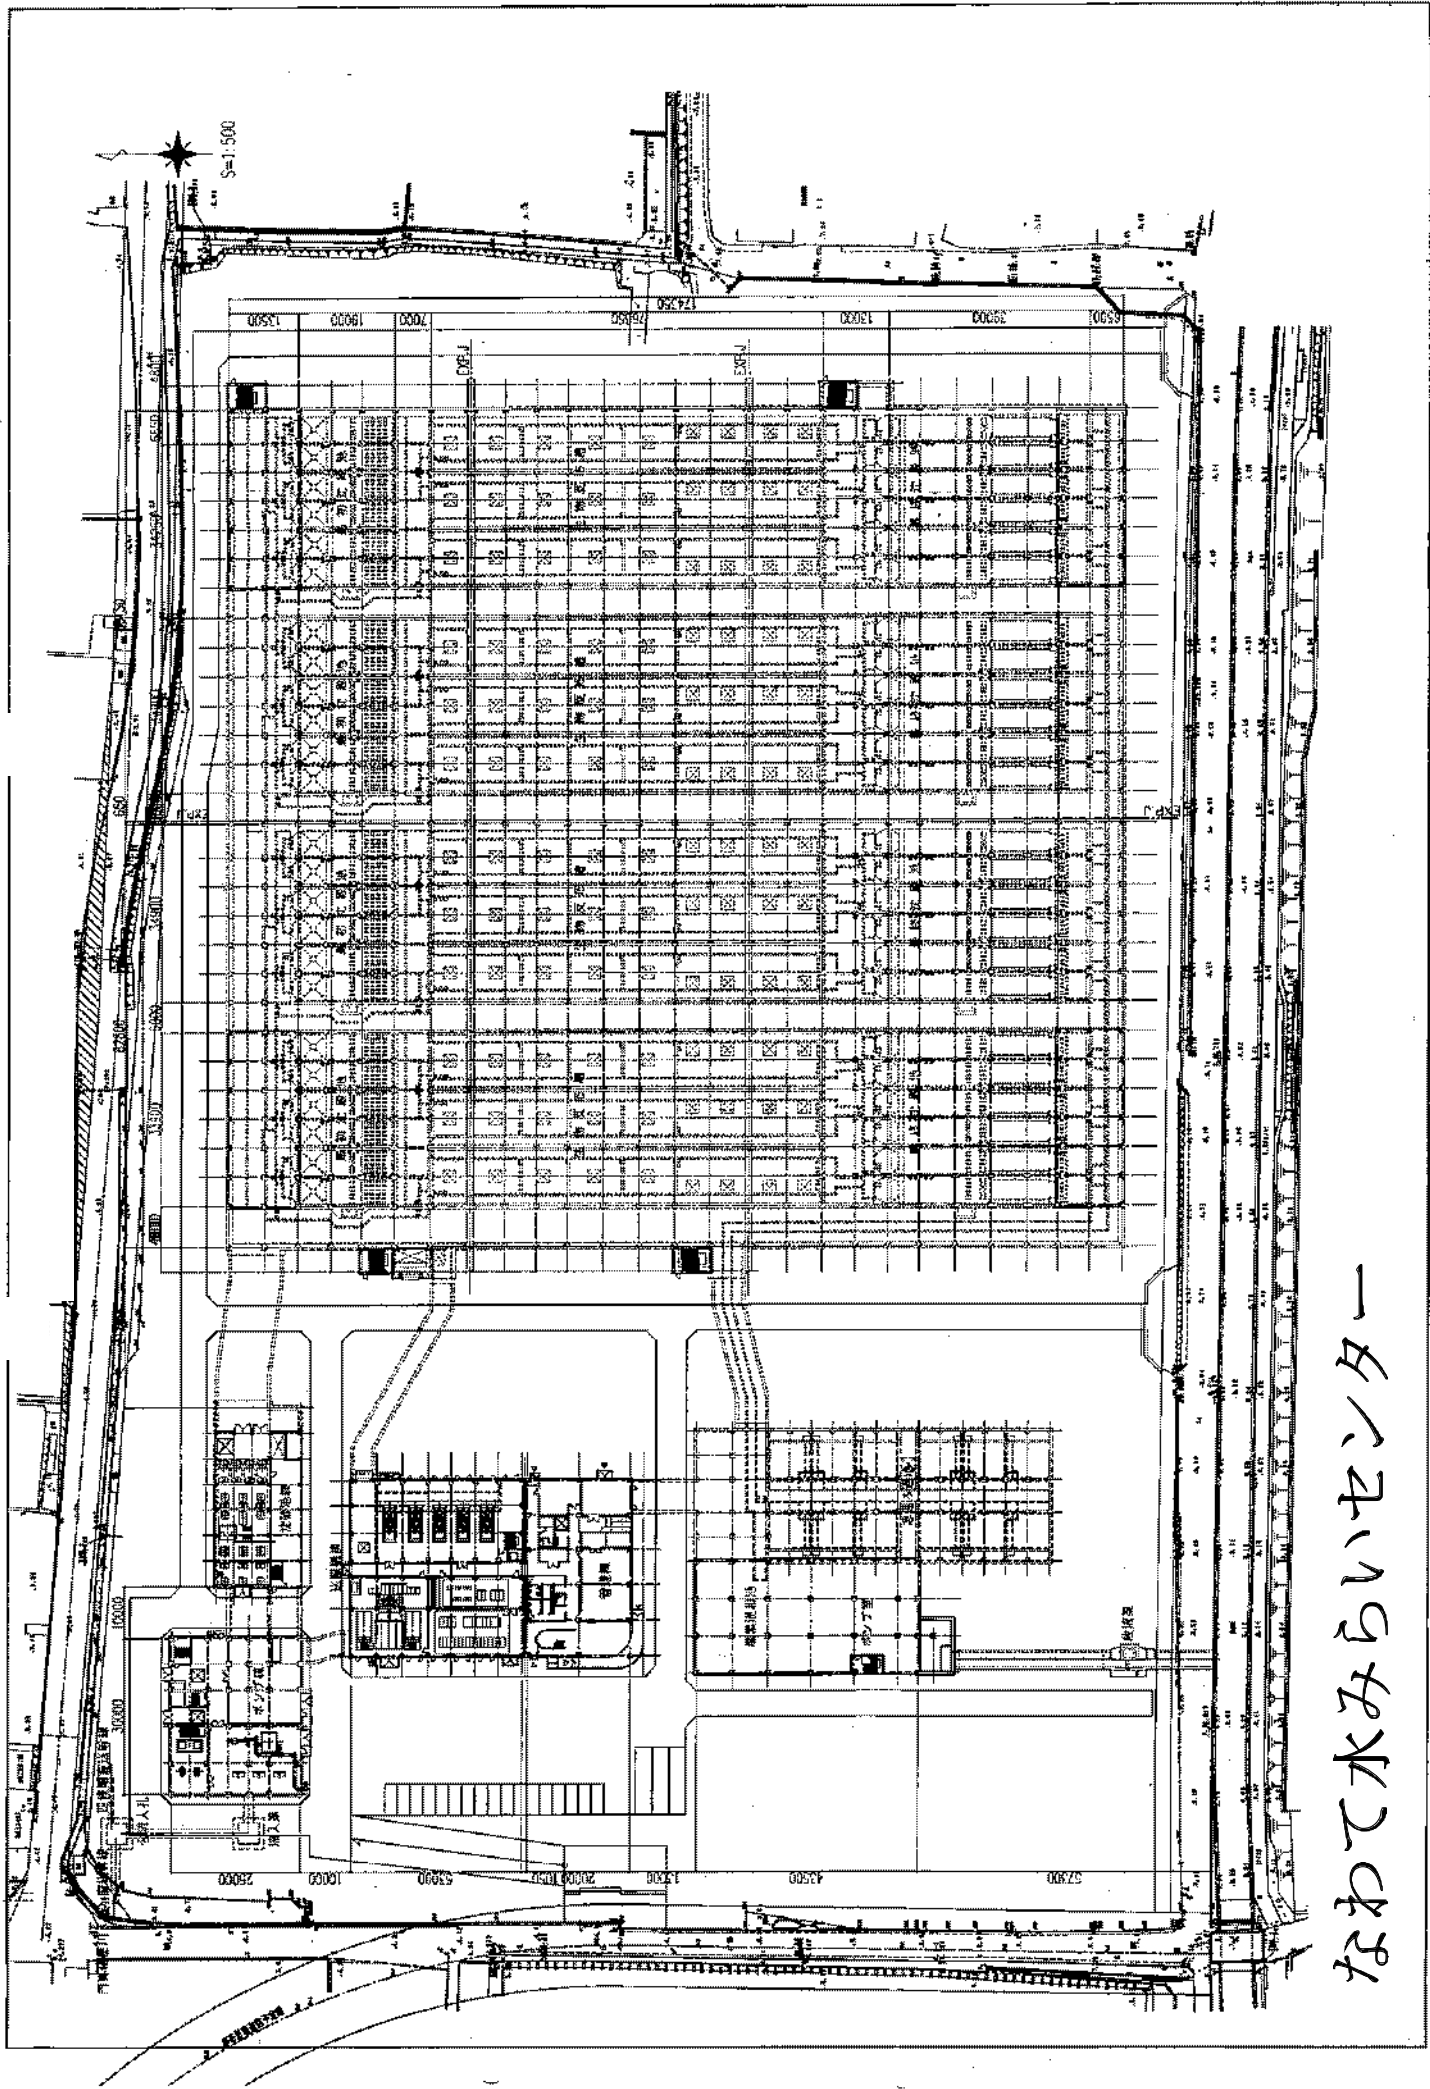


なわて水みらいセンター

川俣水みらいセンター

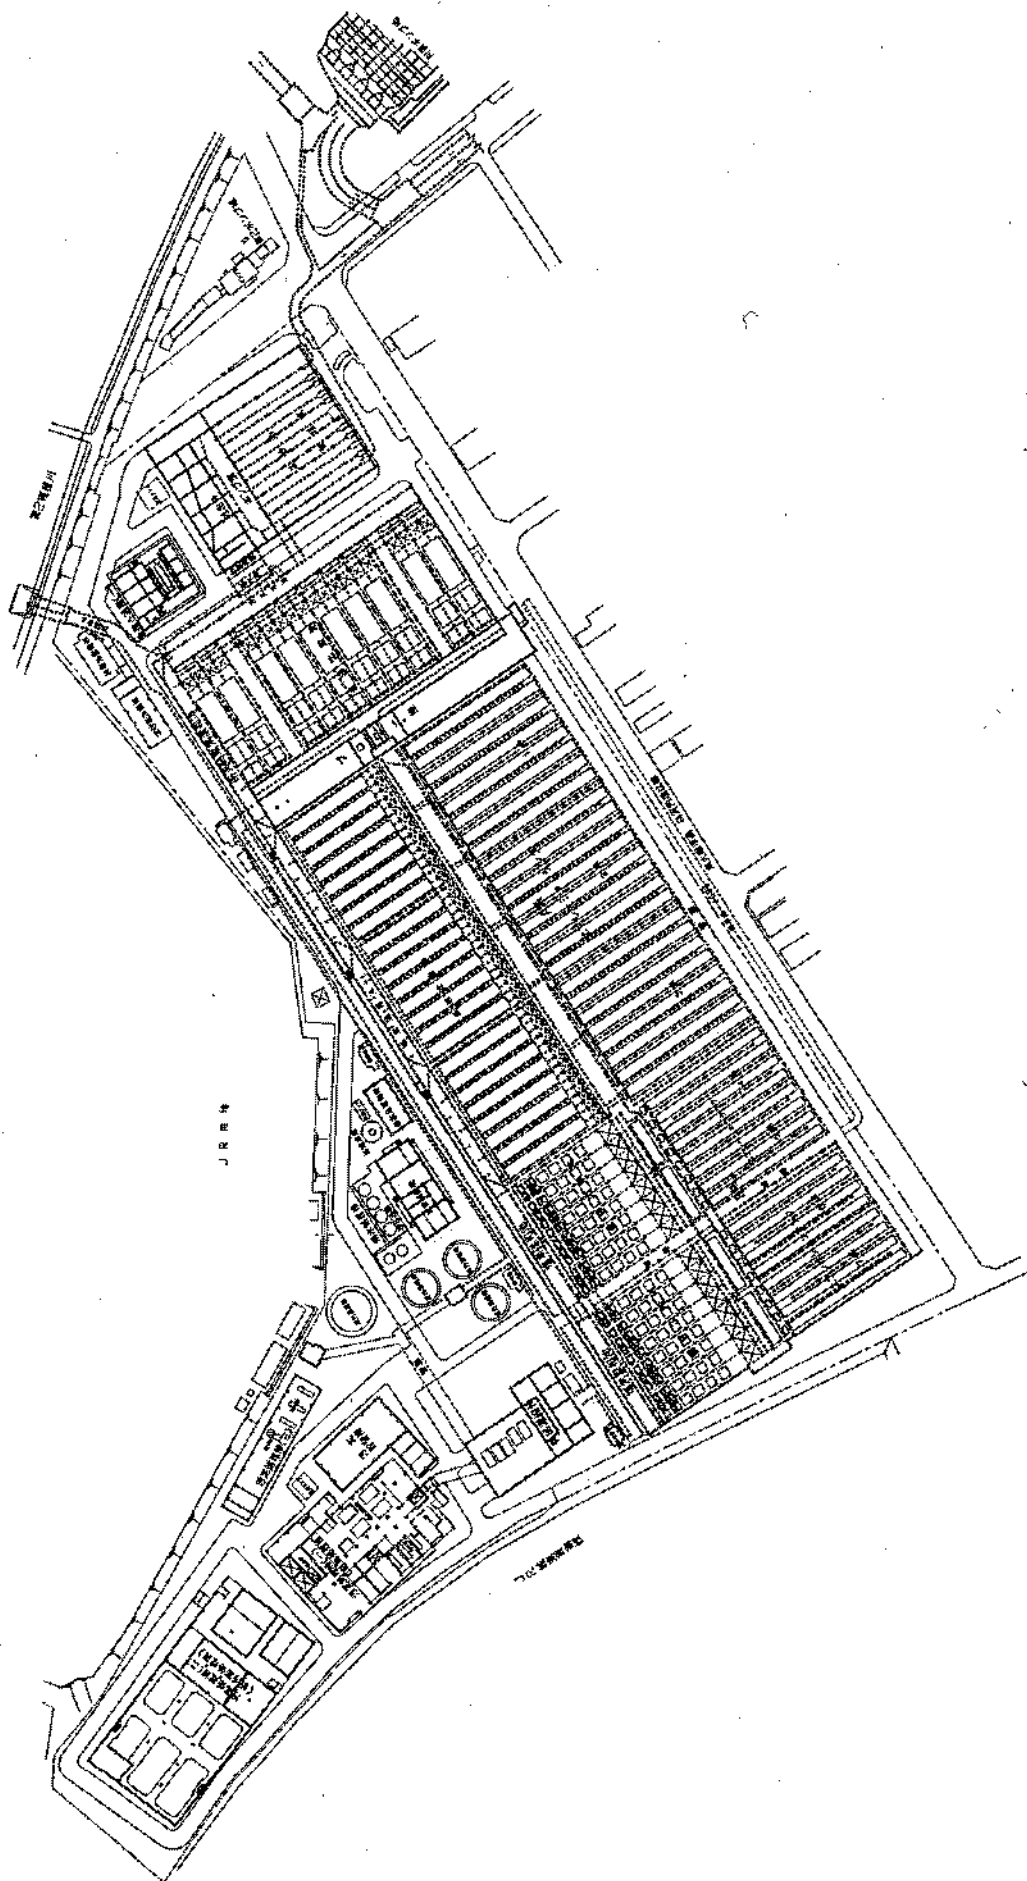

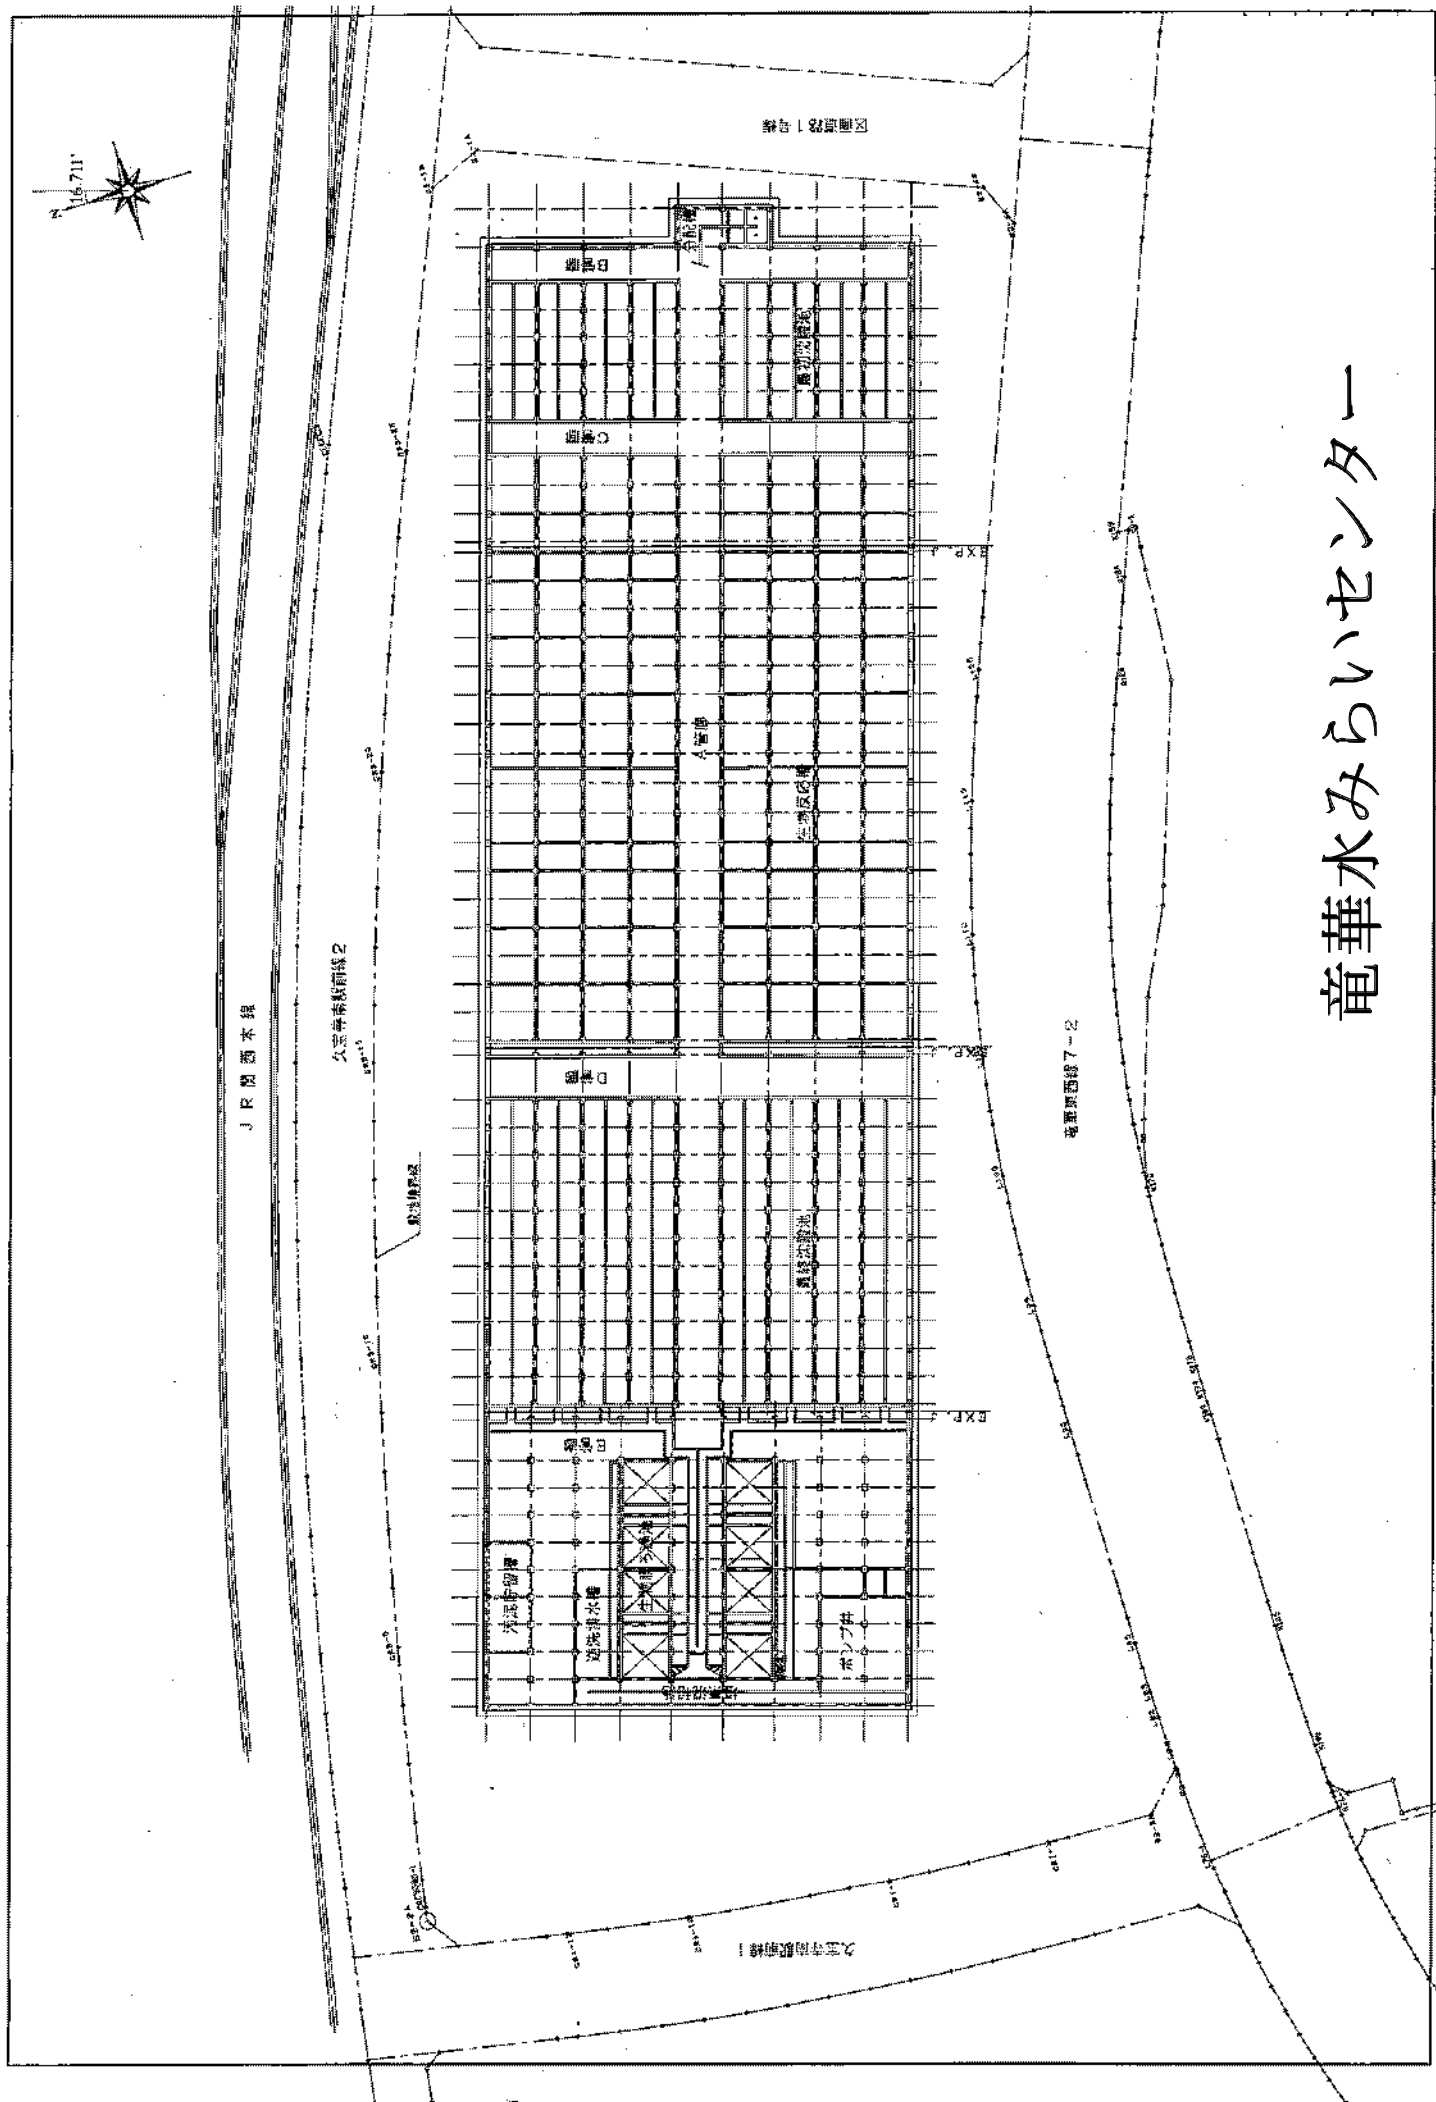


竜華水みらいセンター

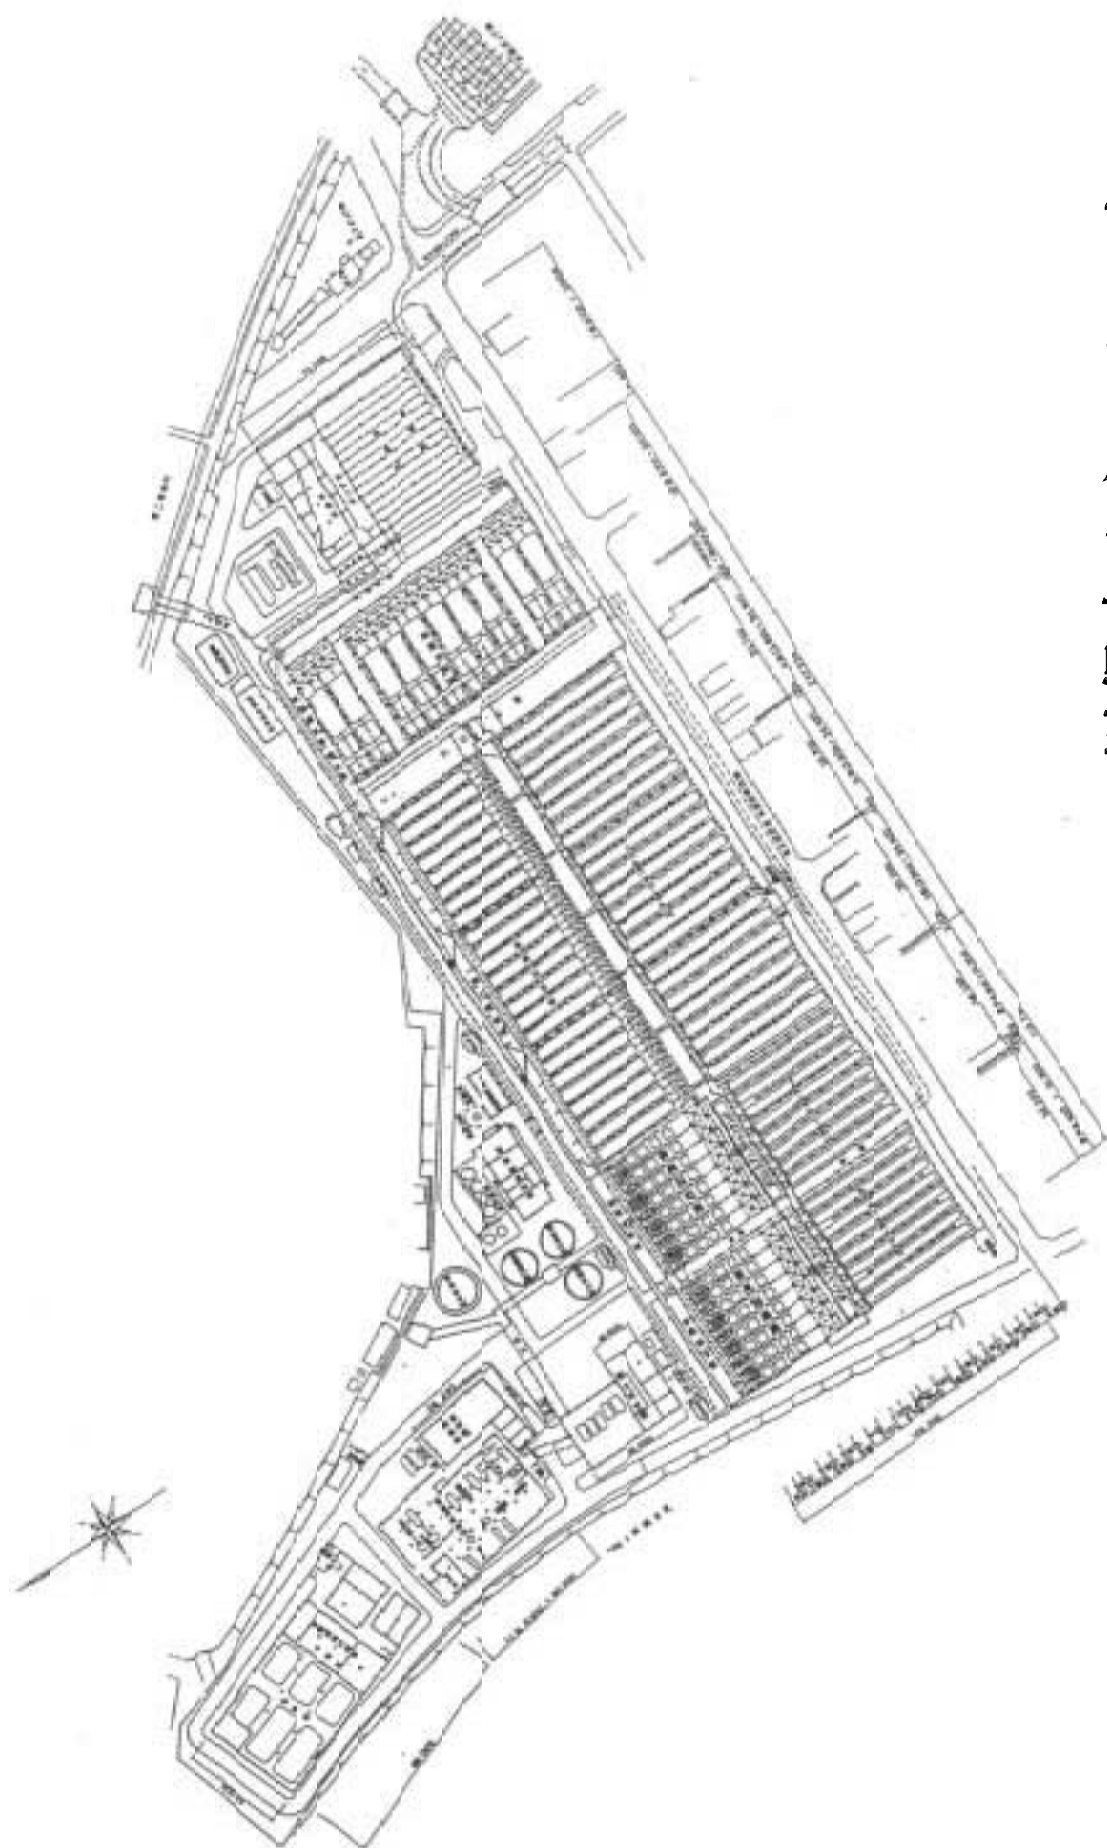


川俣水みらいセンター

A detailed site plan map of the Imaichi Water Treatment Plant. The map shows various buildings labeled in Japanese, including '第1水処理棟' (No. 1 Water Treatment Building), '第2水処理棟' (No. 2 Water Treatment Building), '天美西小学校' (Tenbi Seisho Primary School), and '府道大坂狭山線' (Prefectural Road Osaka Sasaki Line). It also depicts roads like '南北道路' (North-South Road) and '東海道' (Tokaido), as well as surrounding areas like '松原市' (Matsubara City) and '三池大' (Imachi Daigaku). A compass rose is located in the upper left corner.

大井水みらいセンター

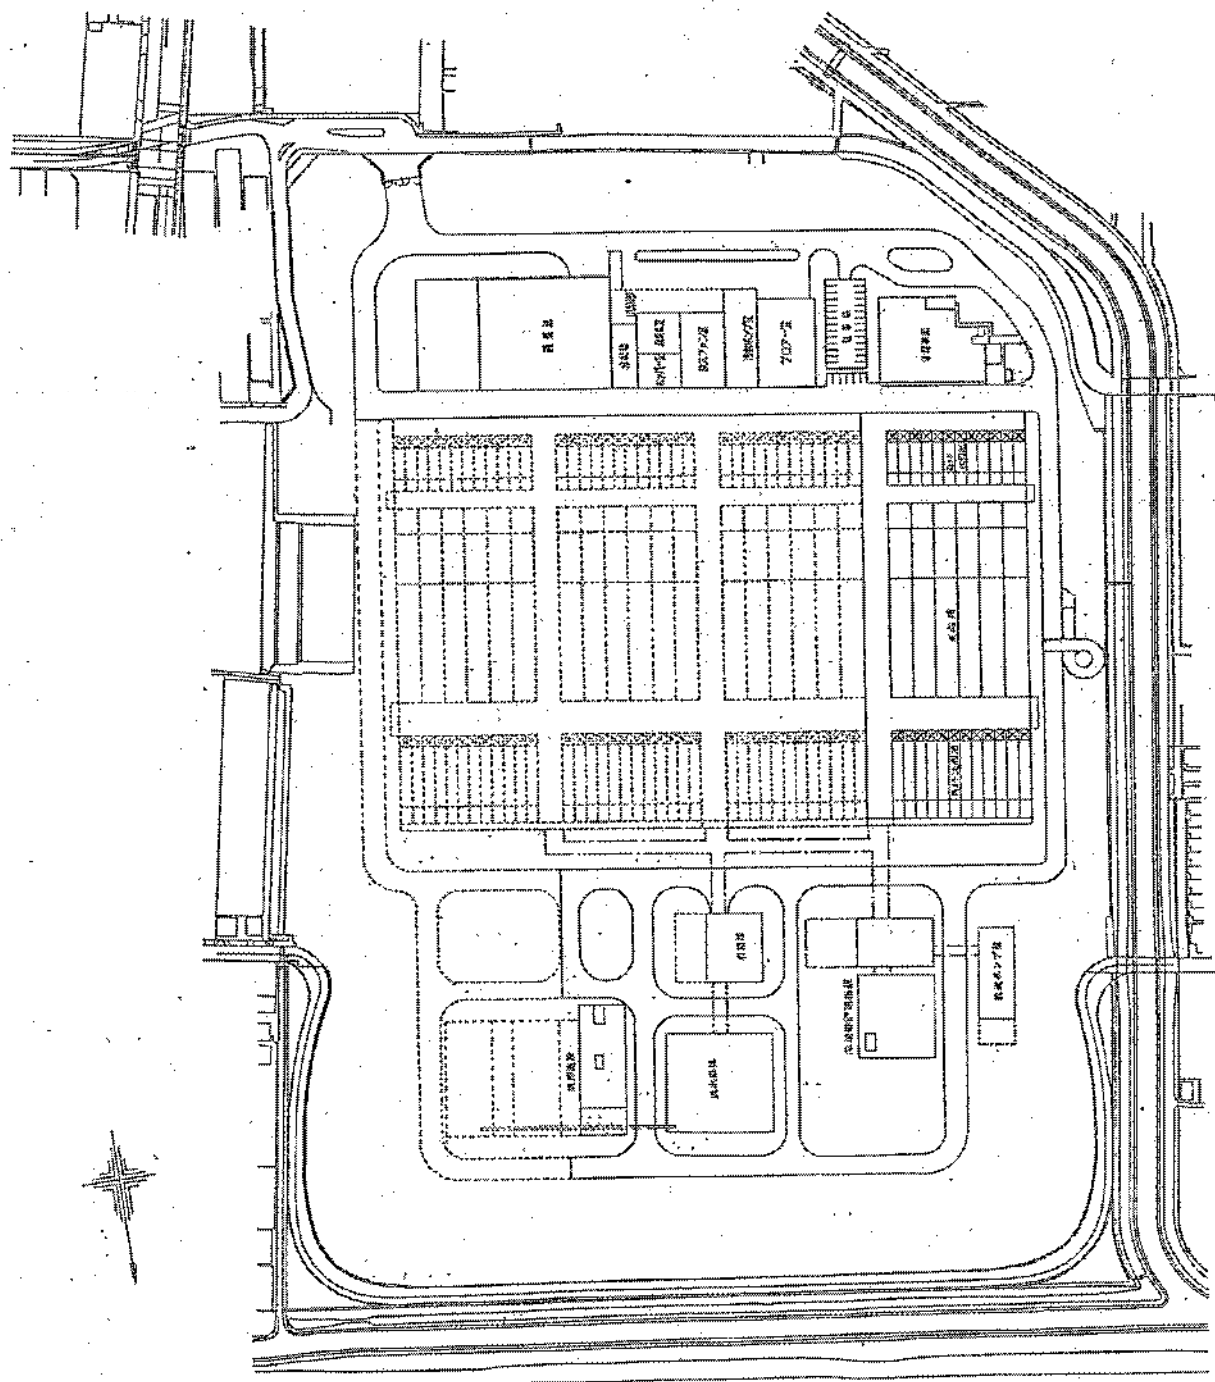


22
m

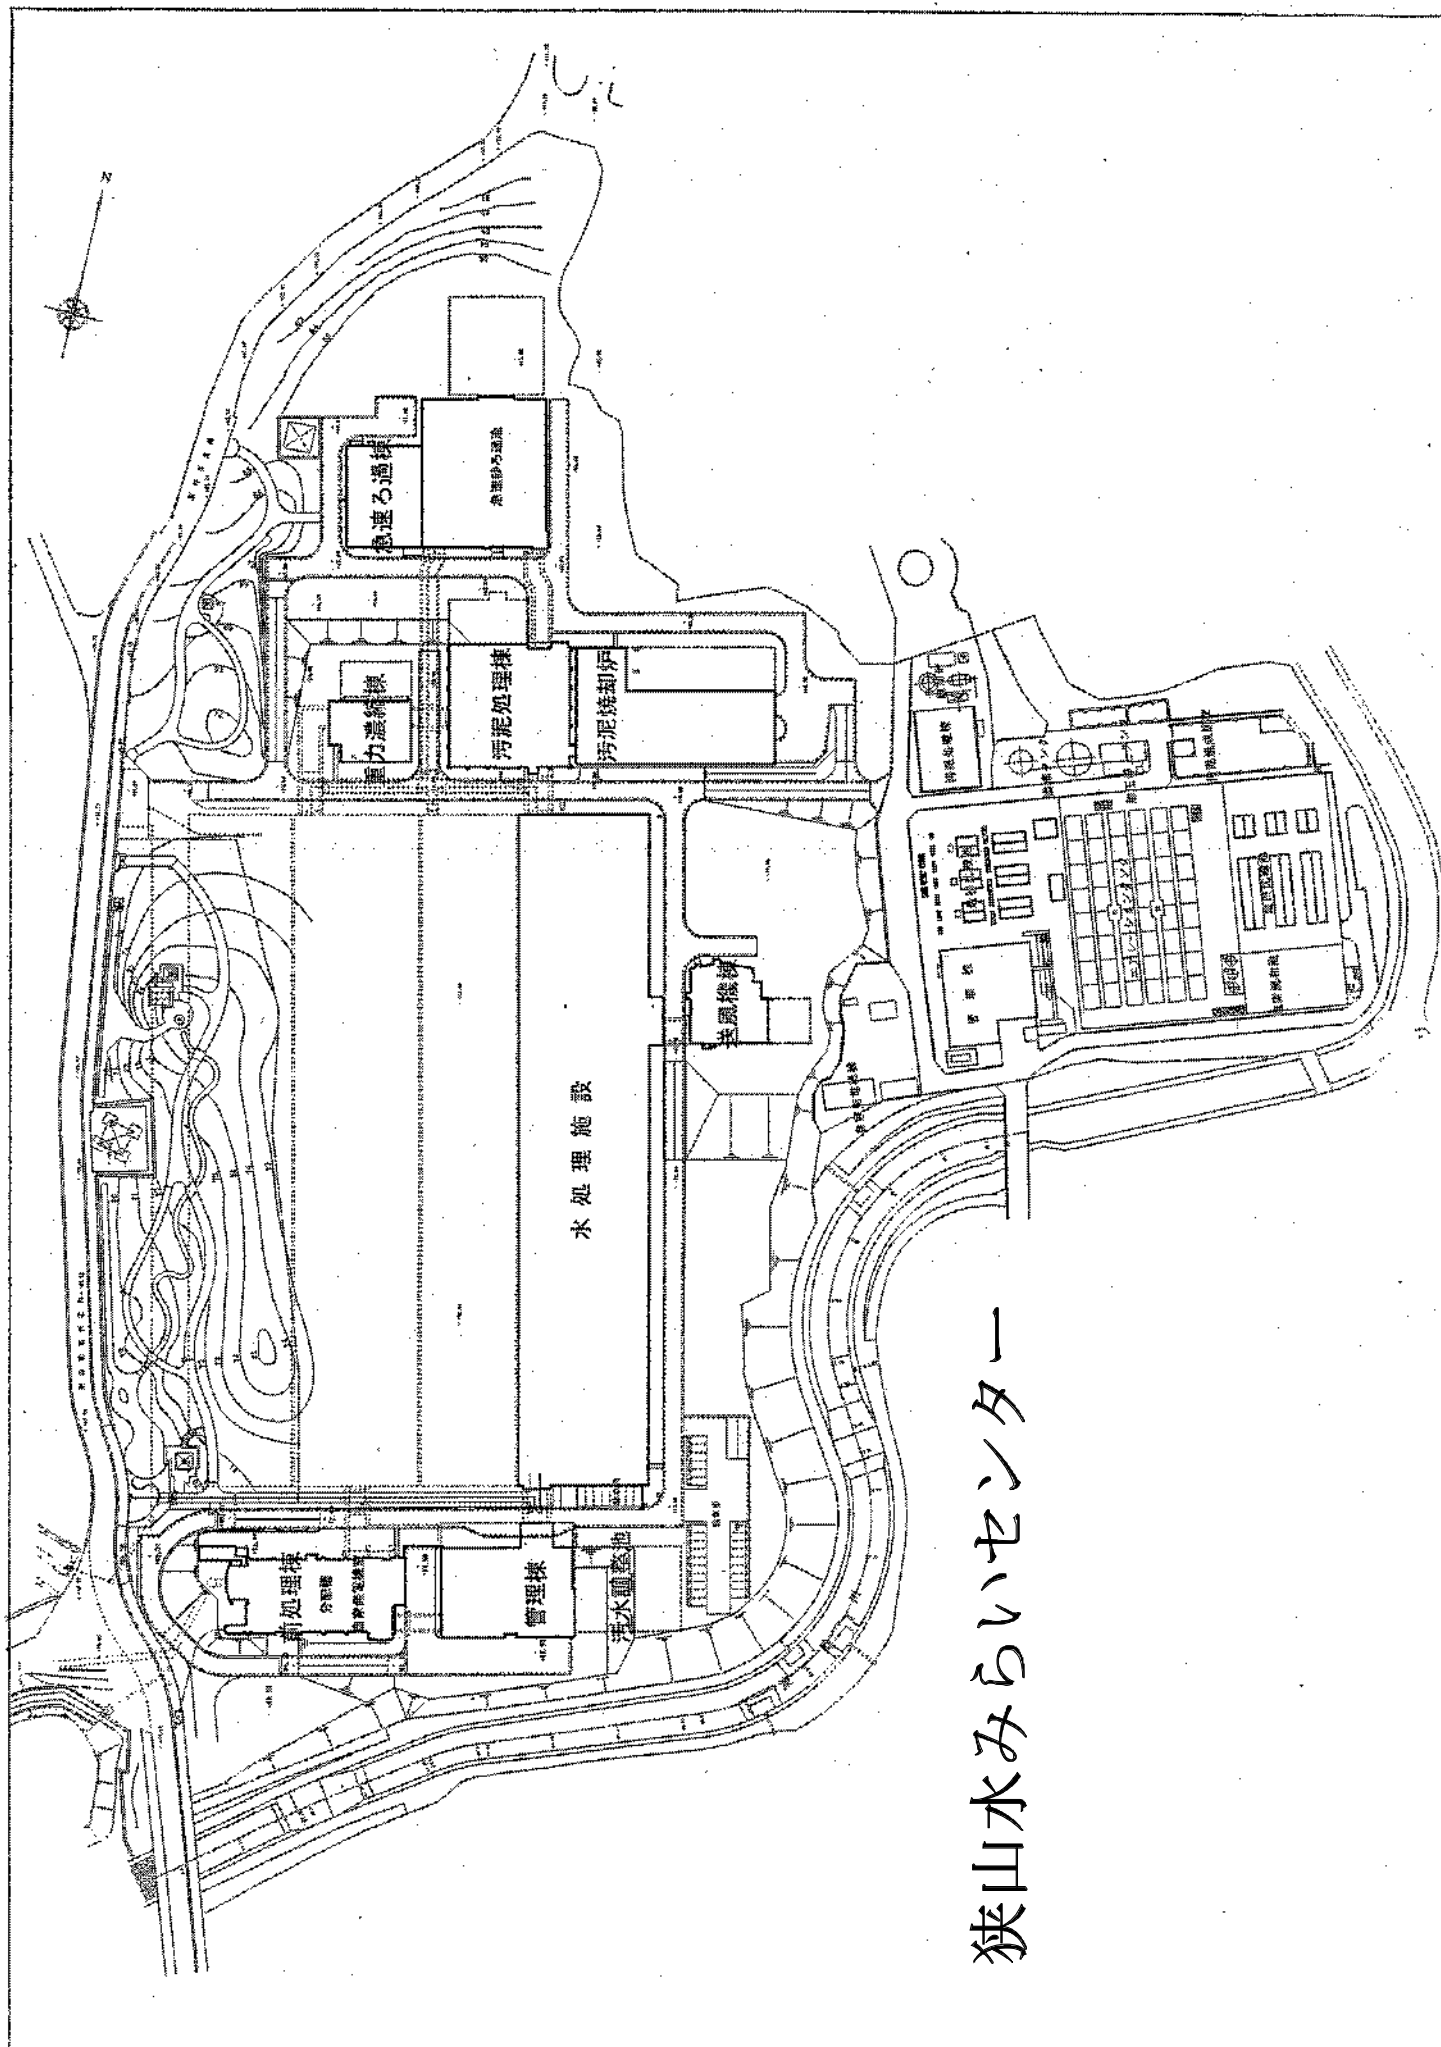


狭山水みらいセンター

北部水みらいセンター

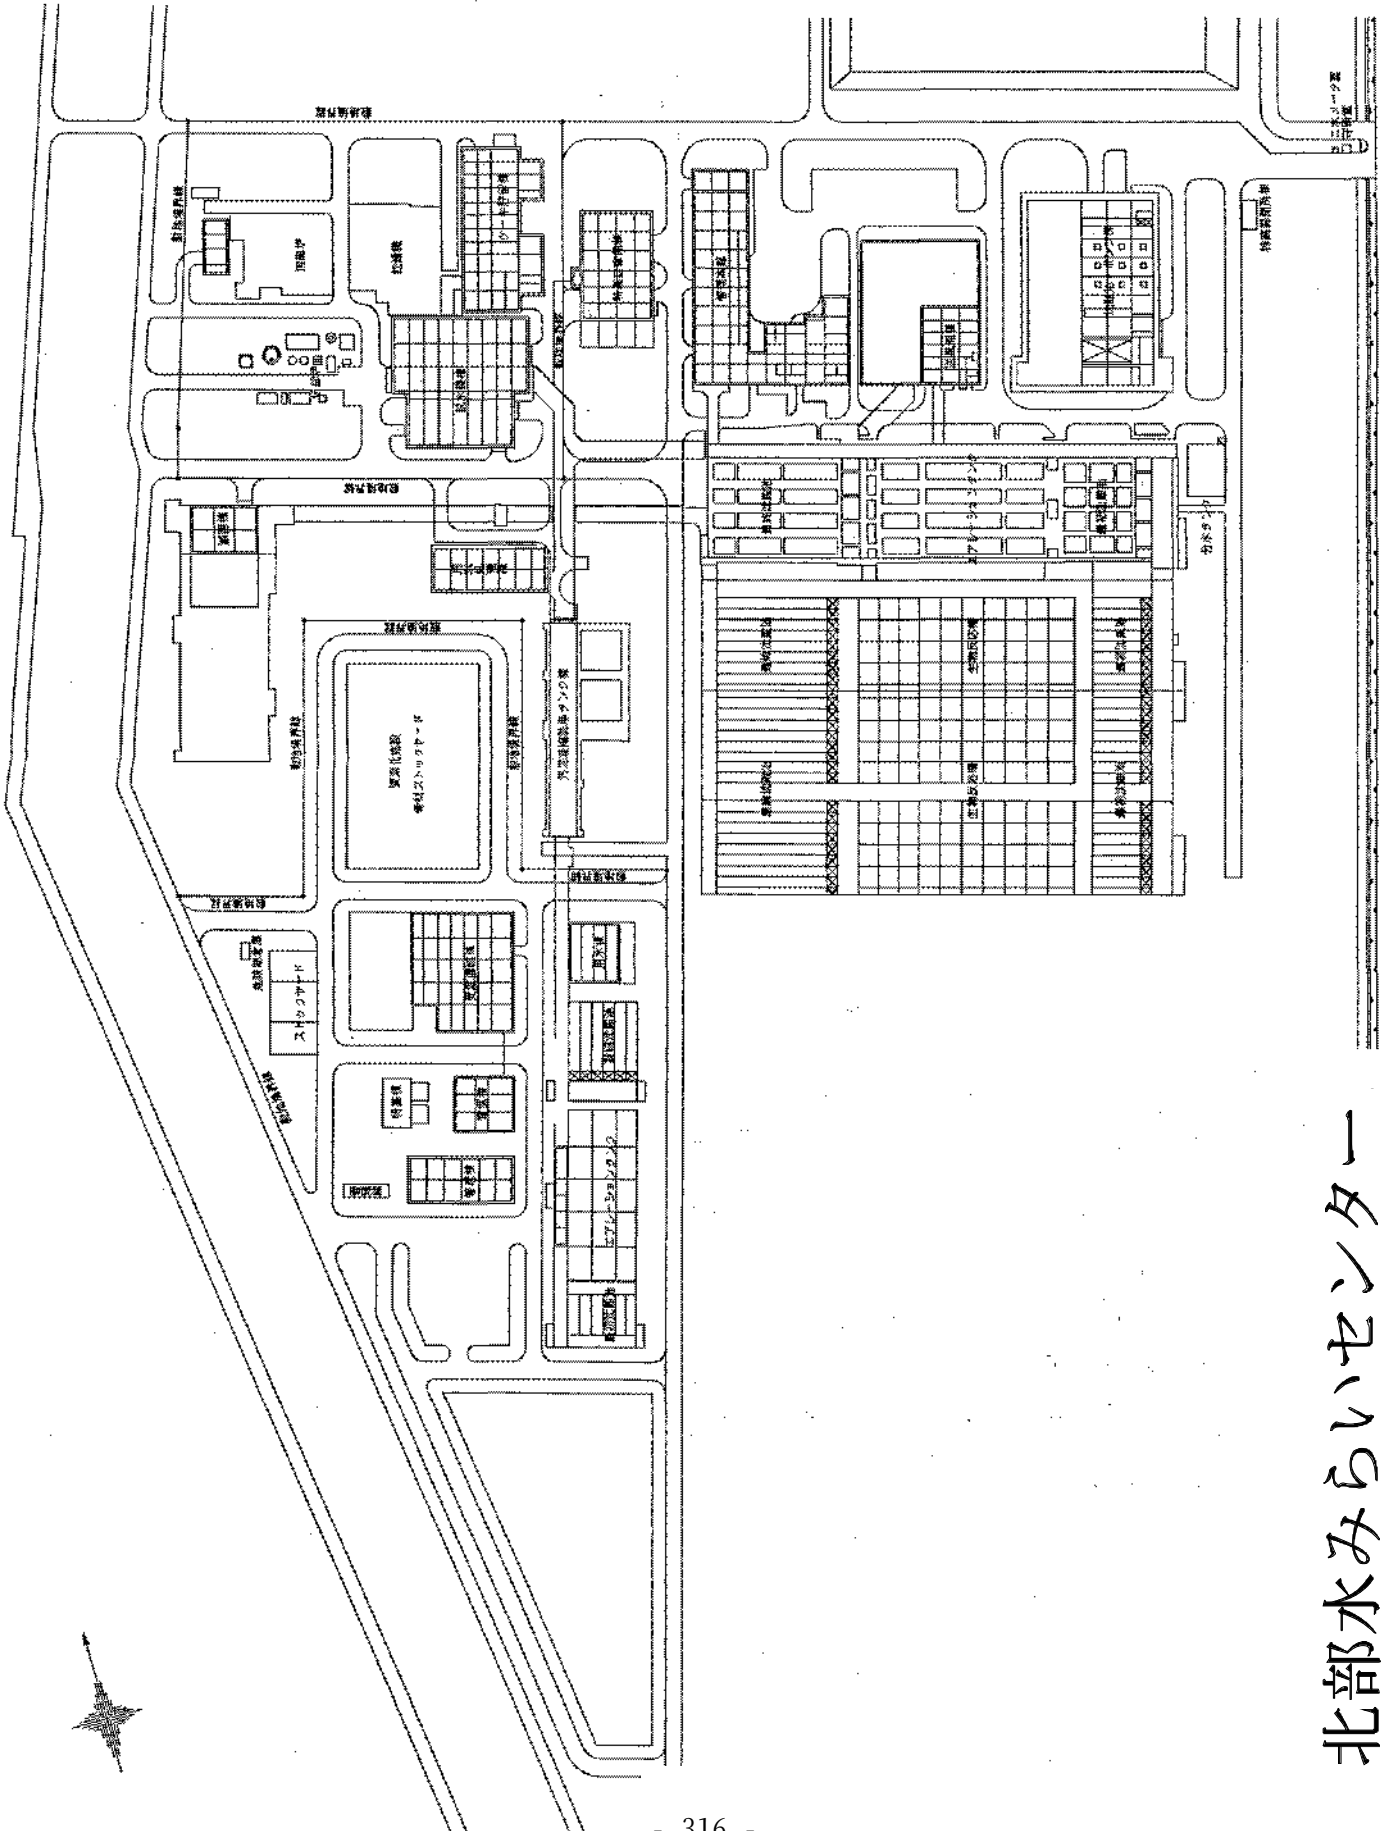


中部水みらいセンター

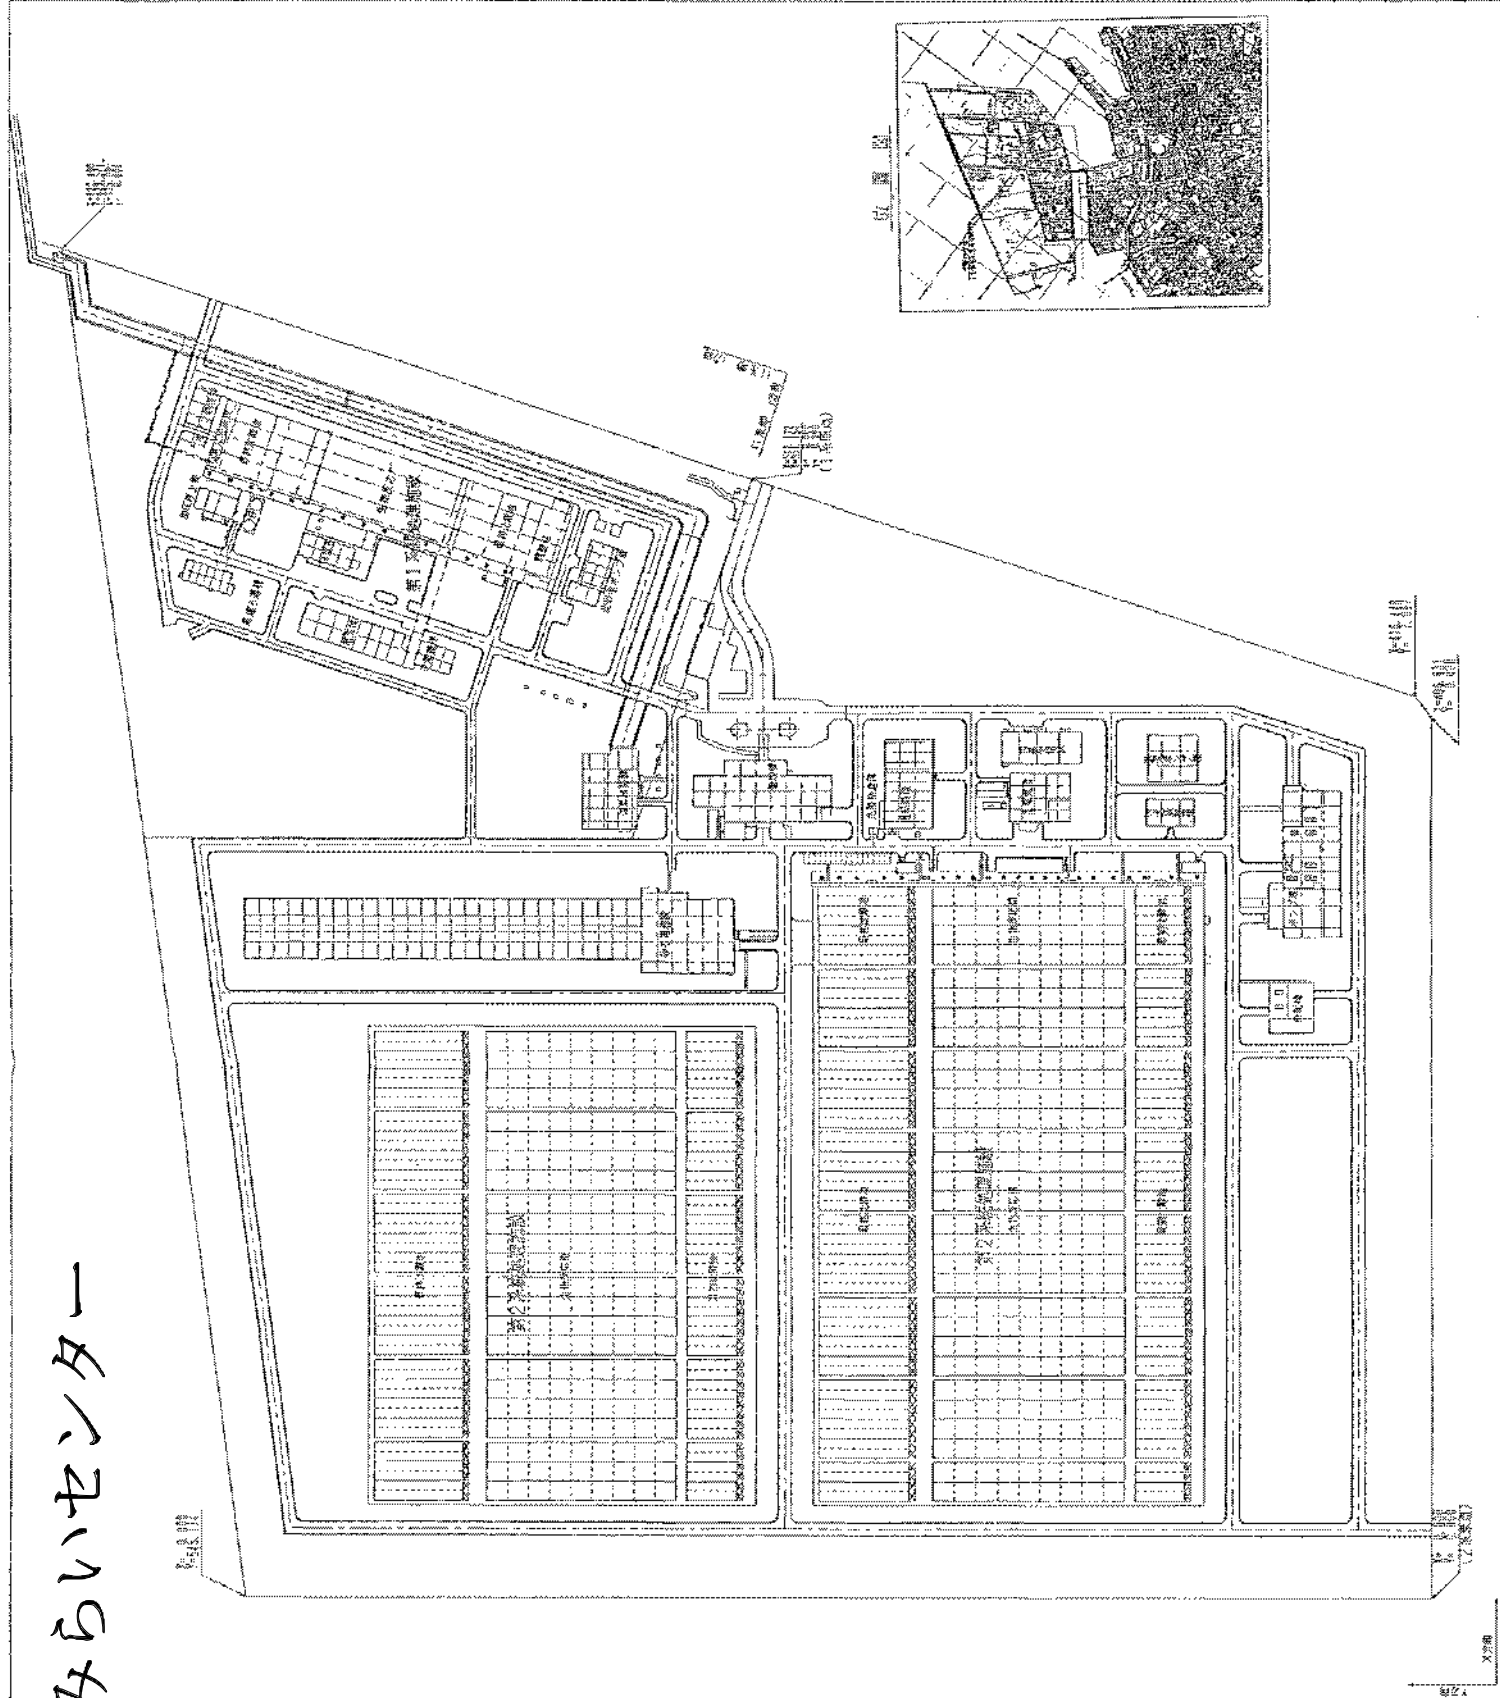


418.60	254.00
--------	--------




岸部ポンプ場

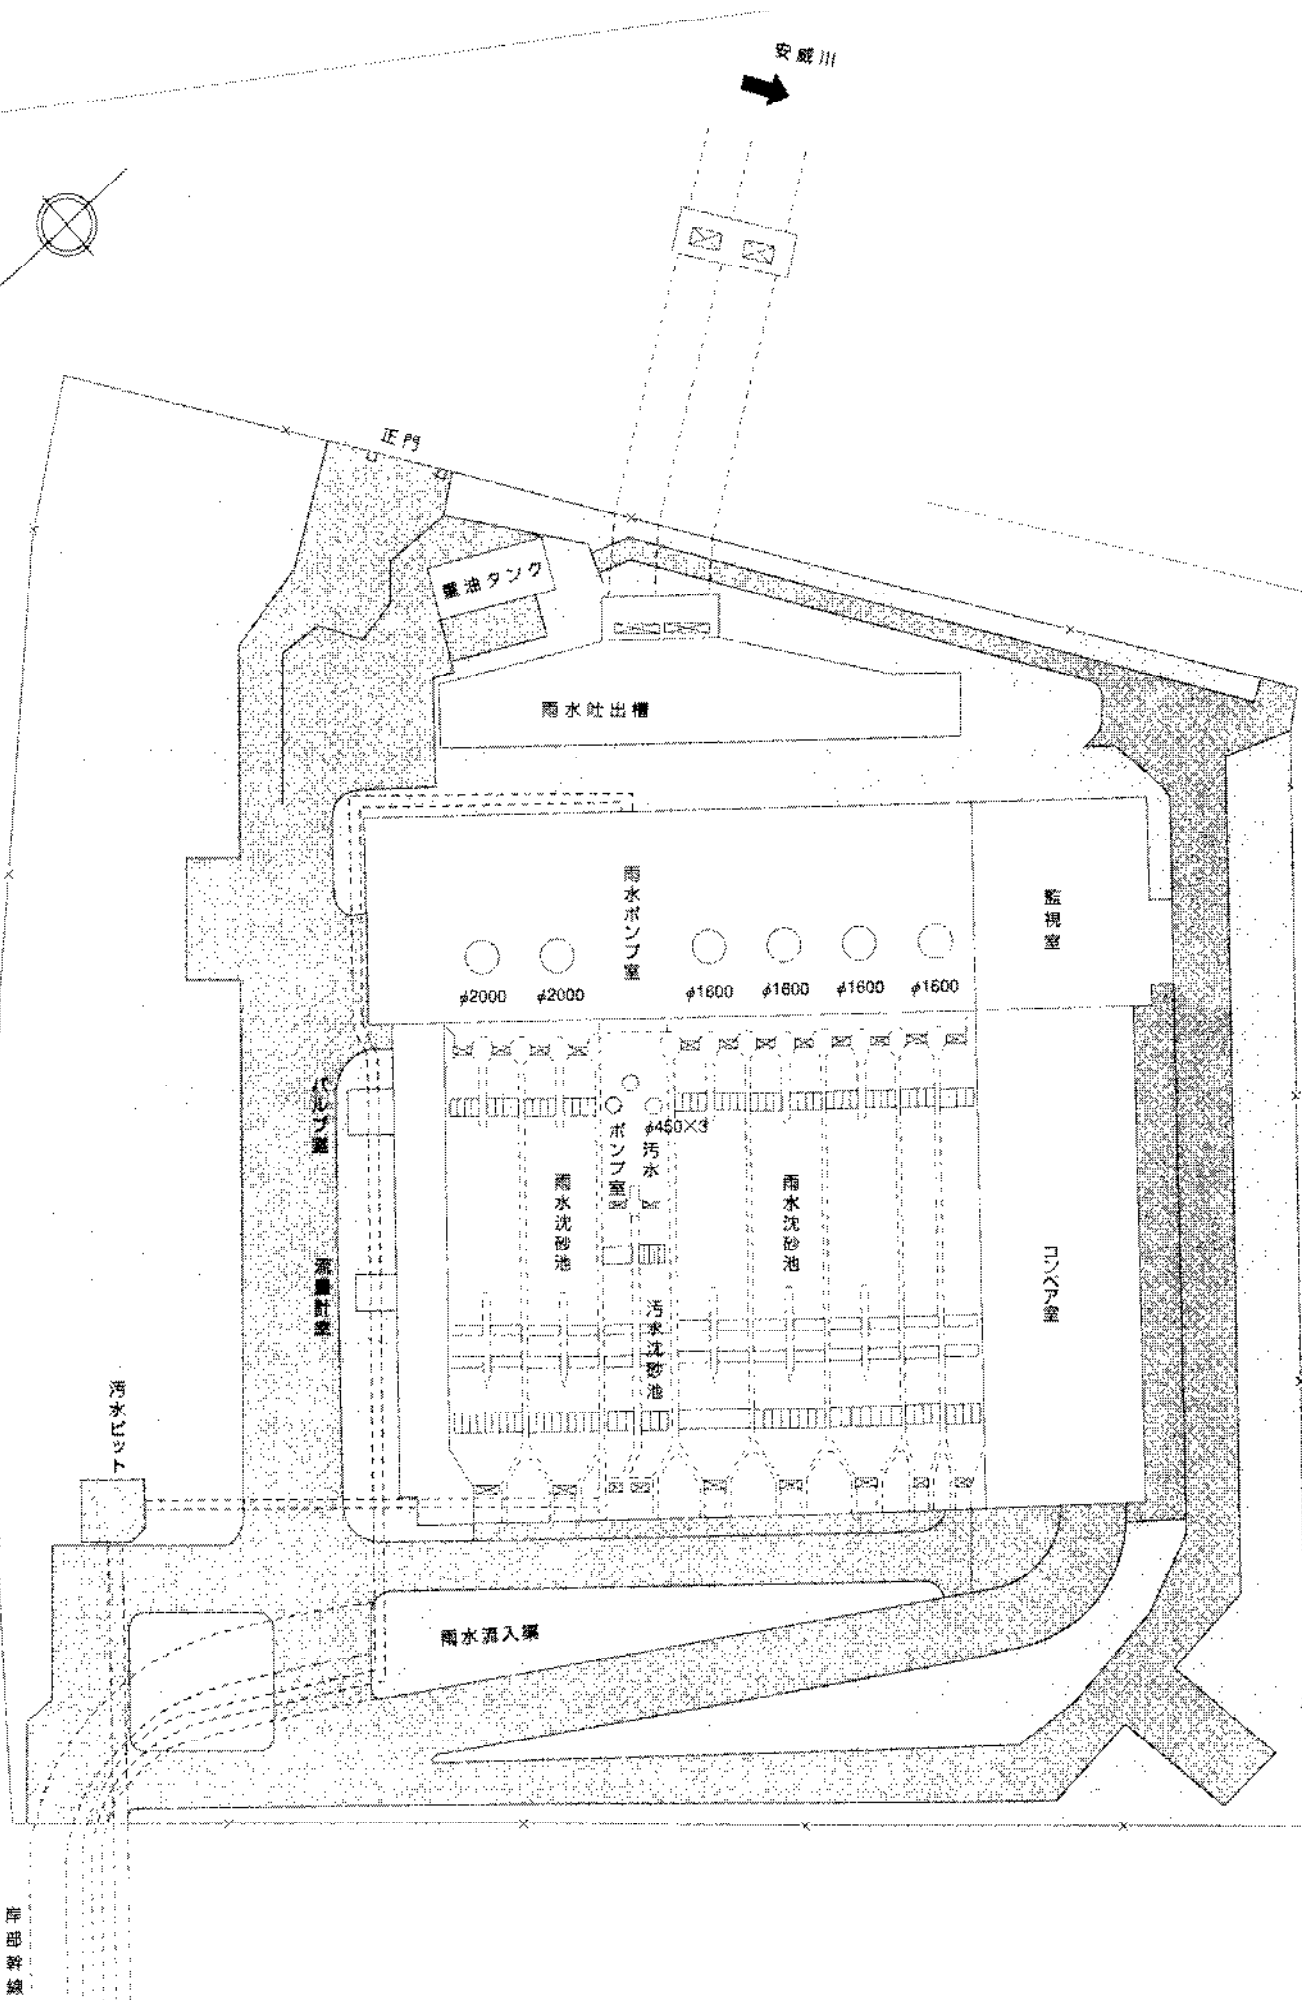


穂積ポンプ場

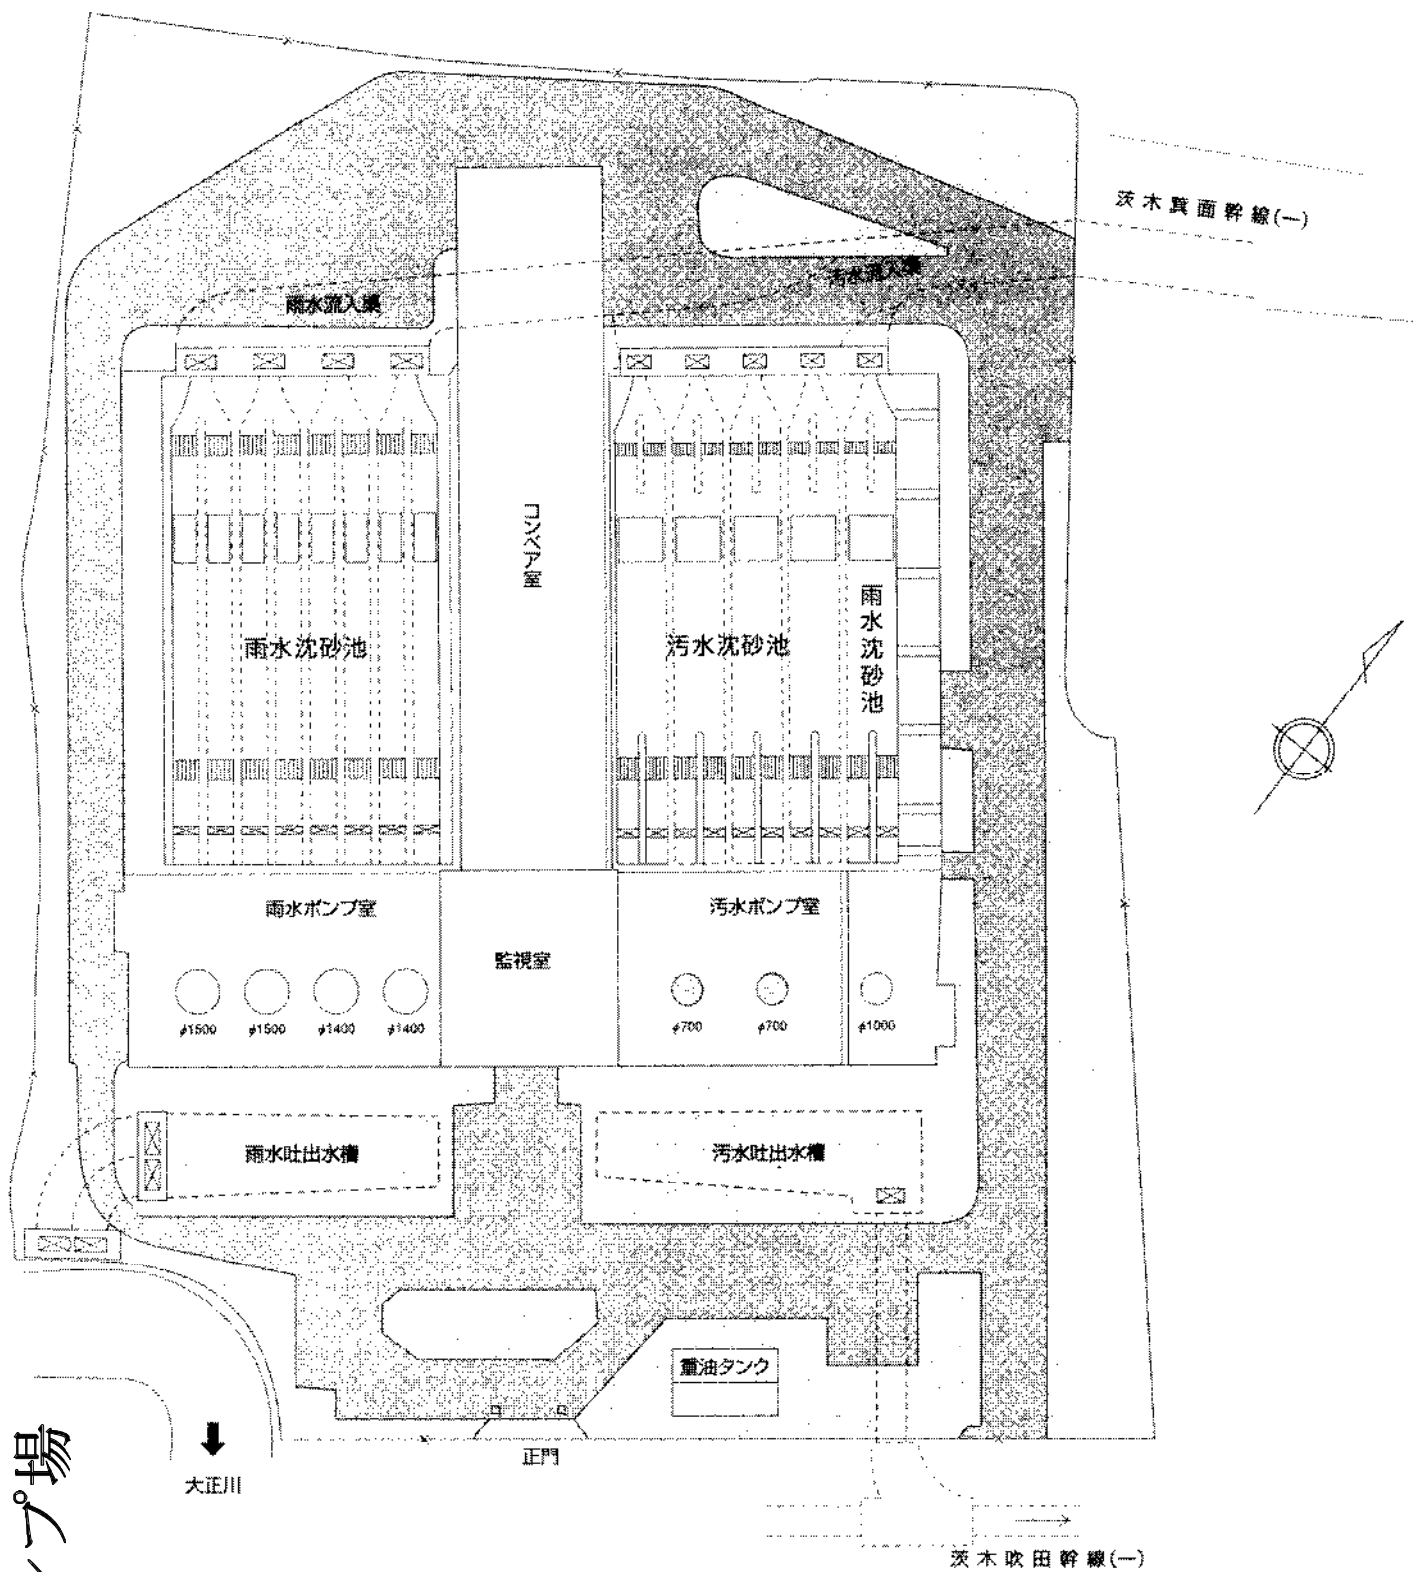

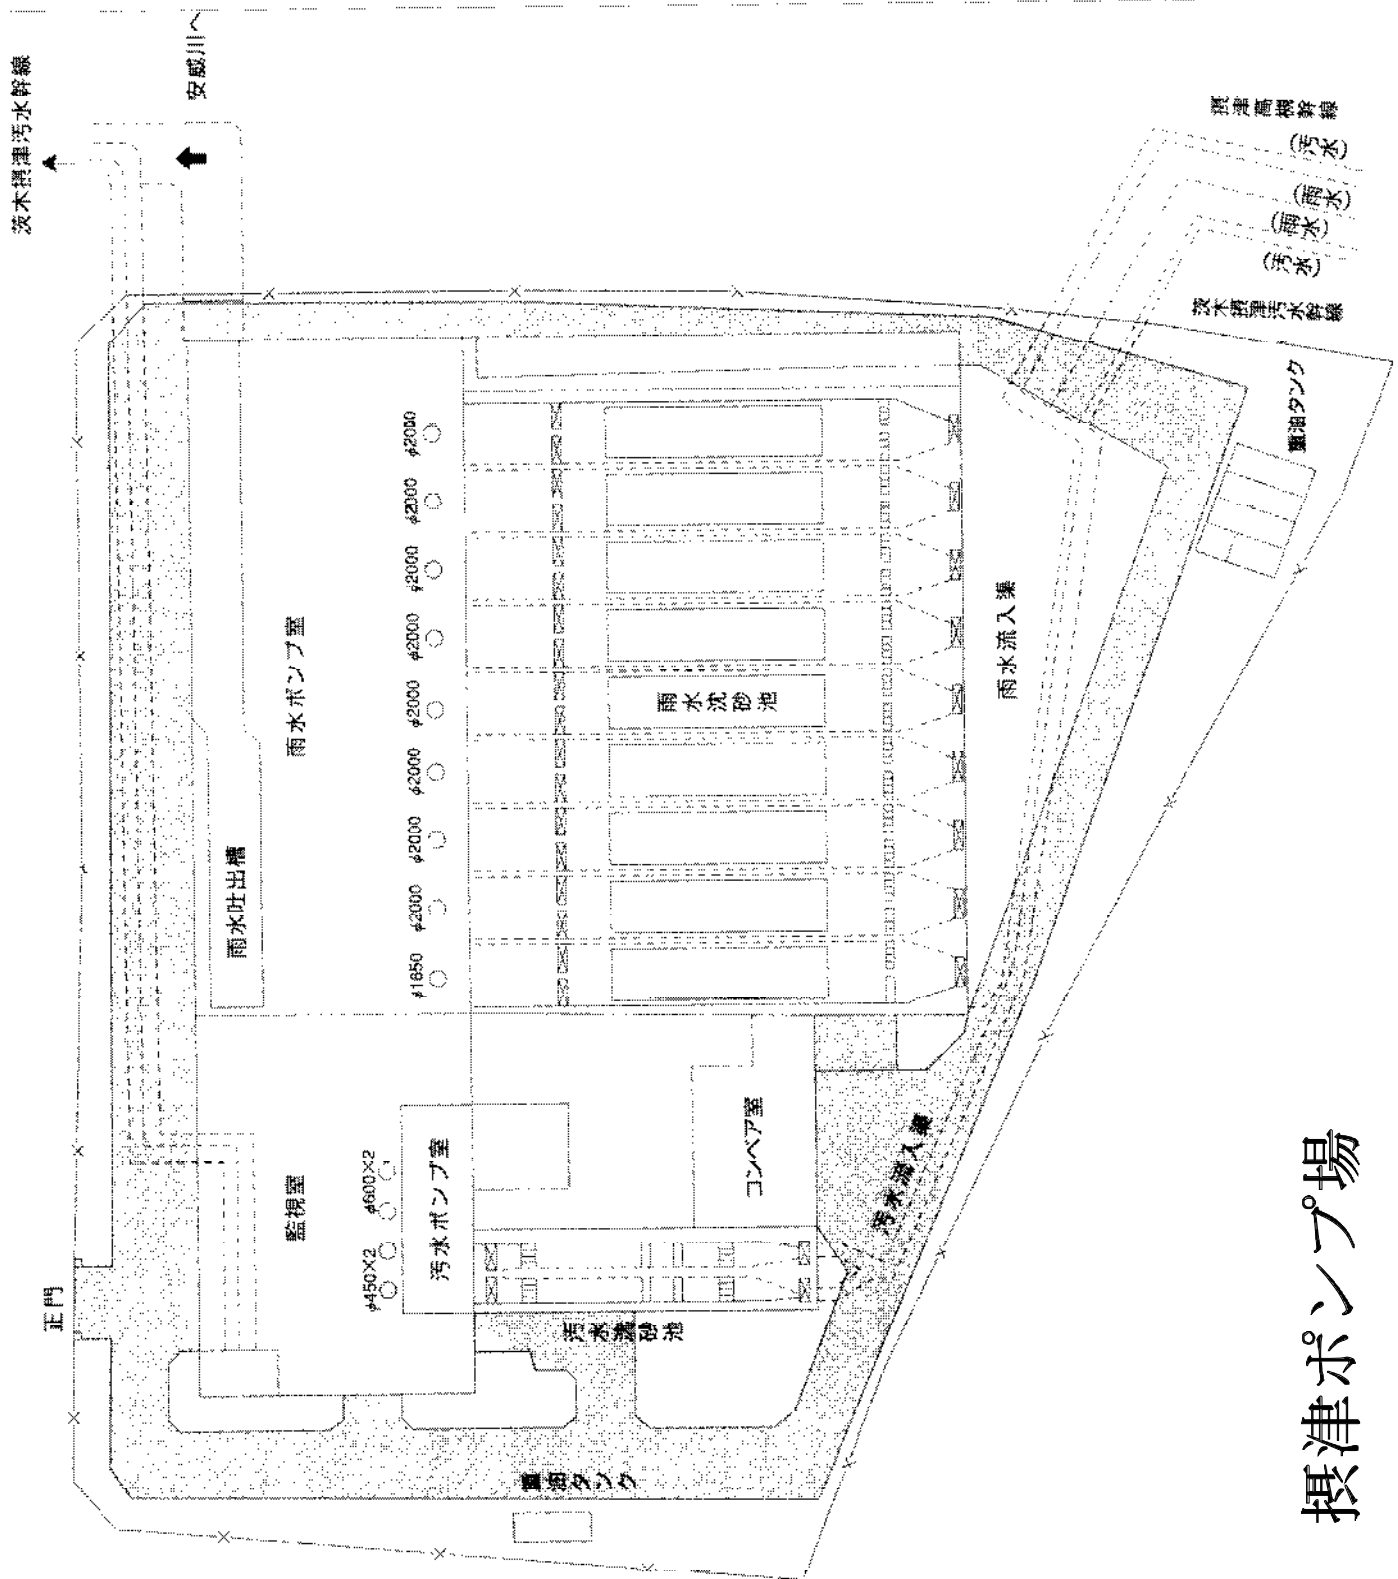


摂津ポンプ場


前島ポンプ場

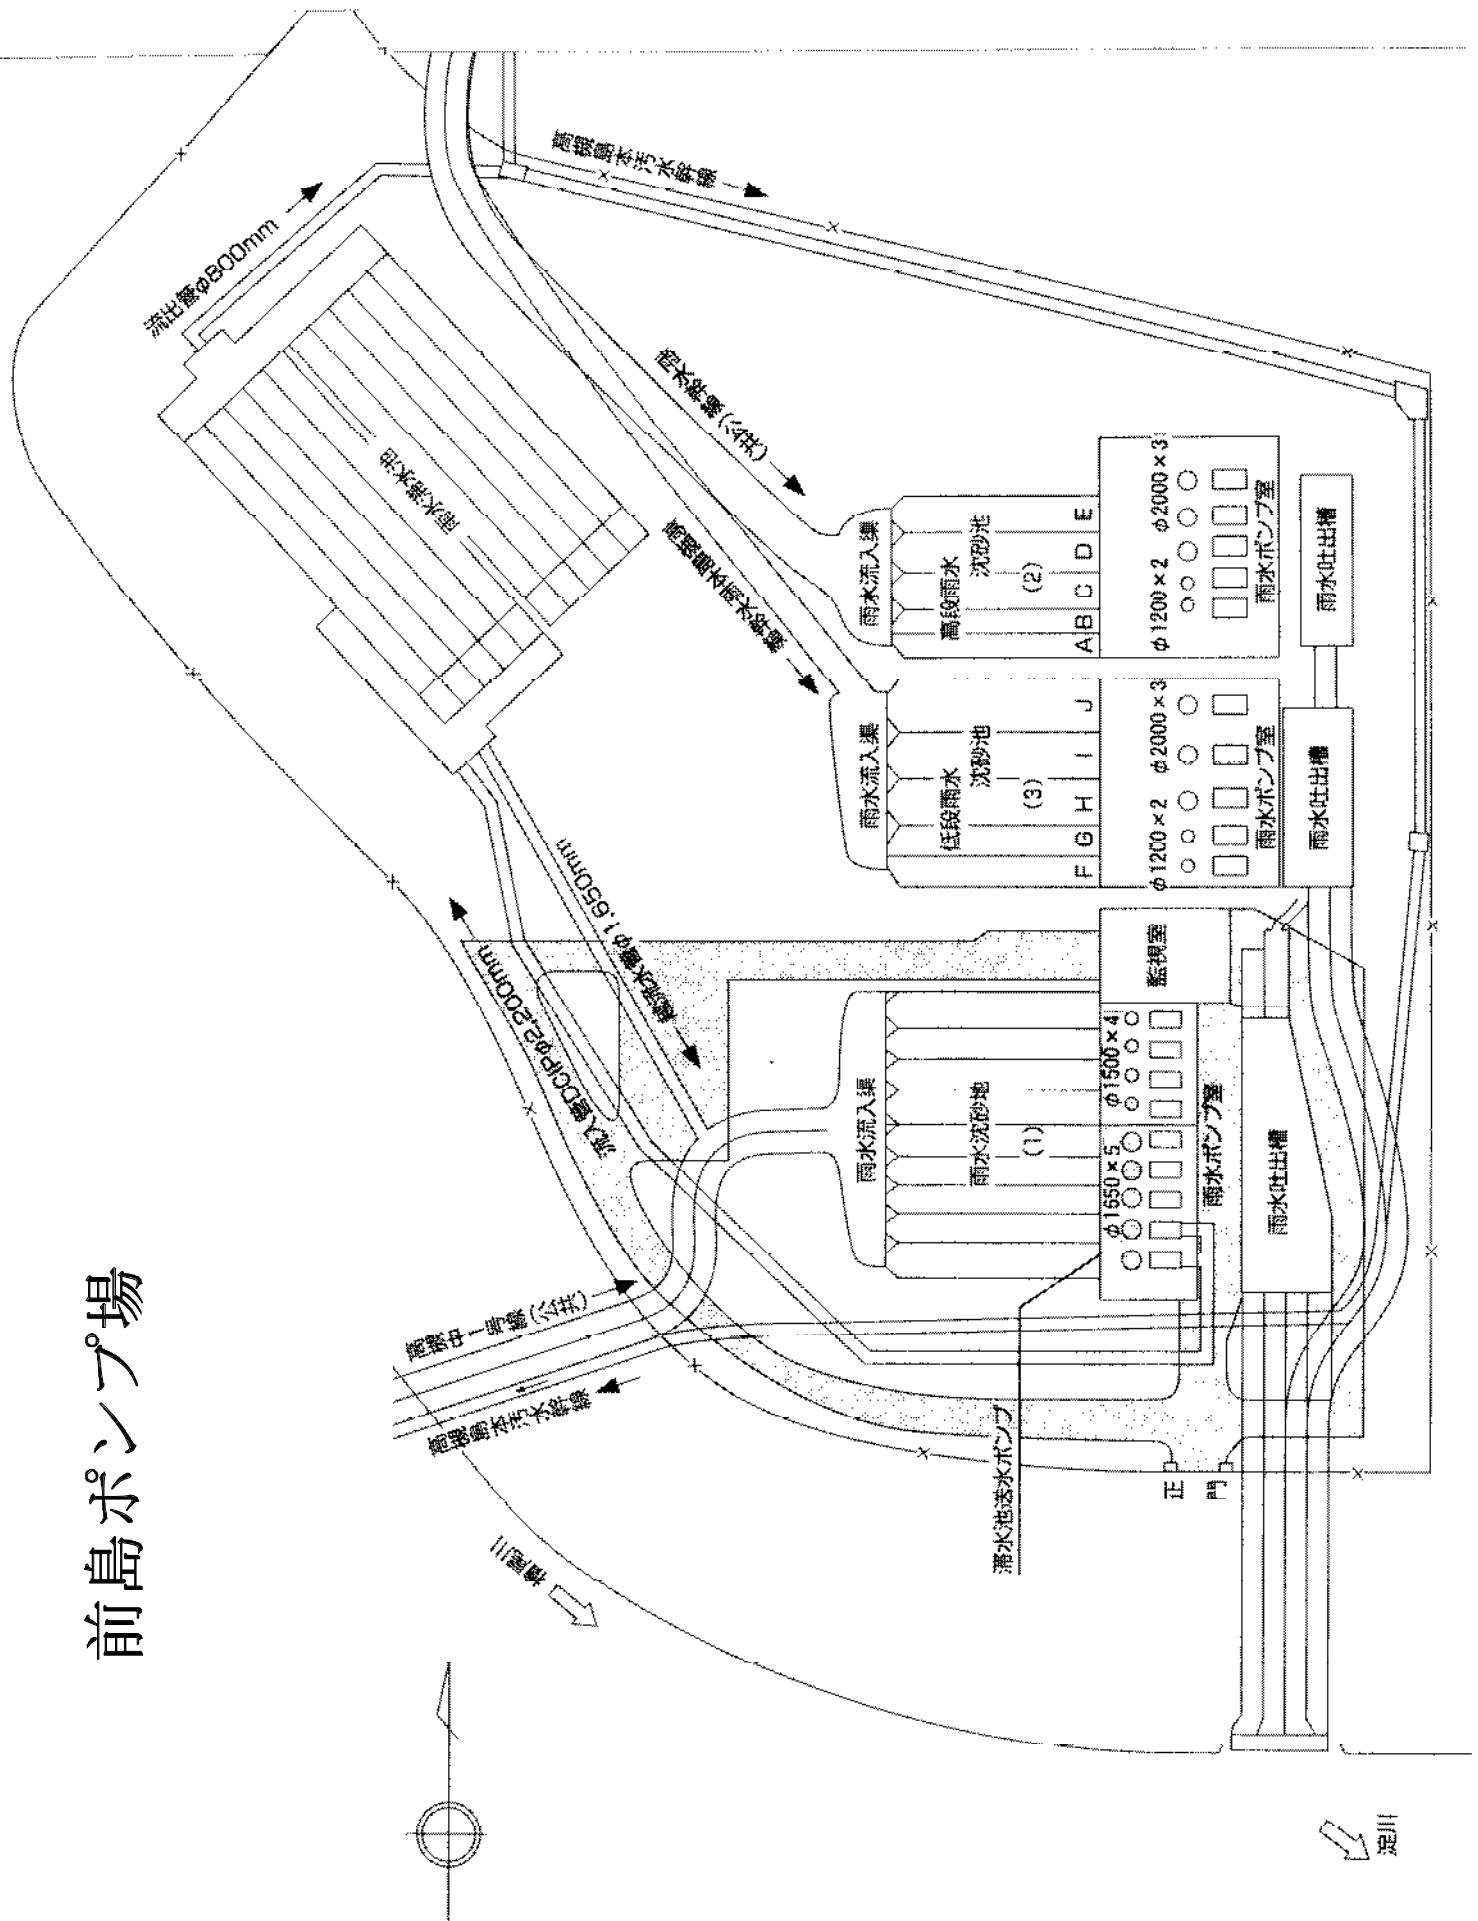

石津中継ポンプ場

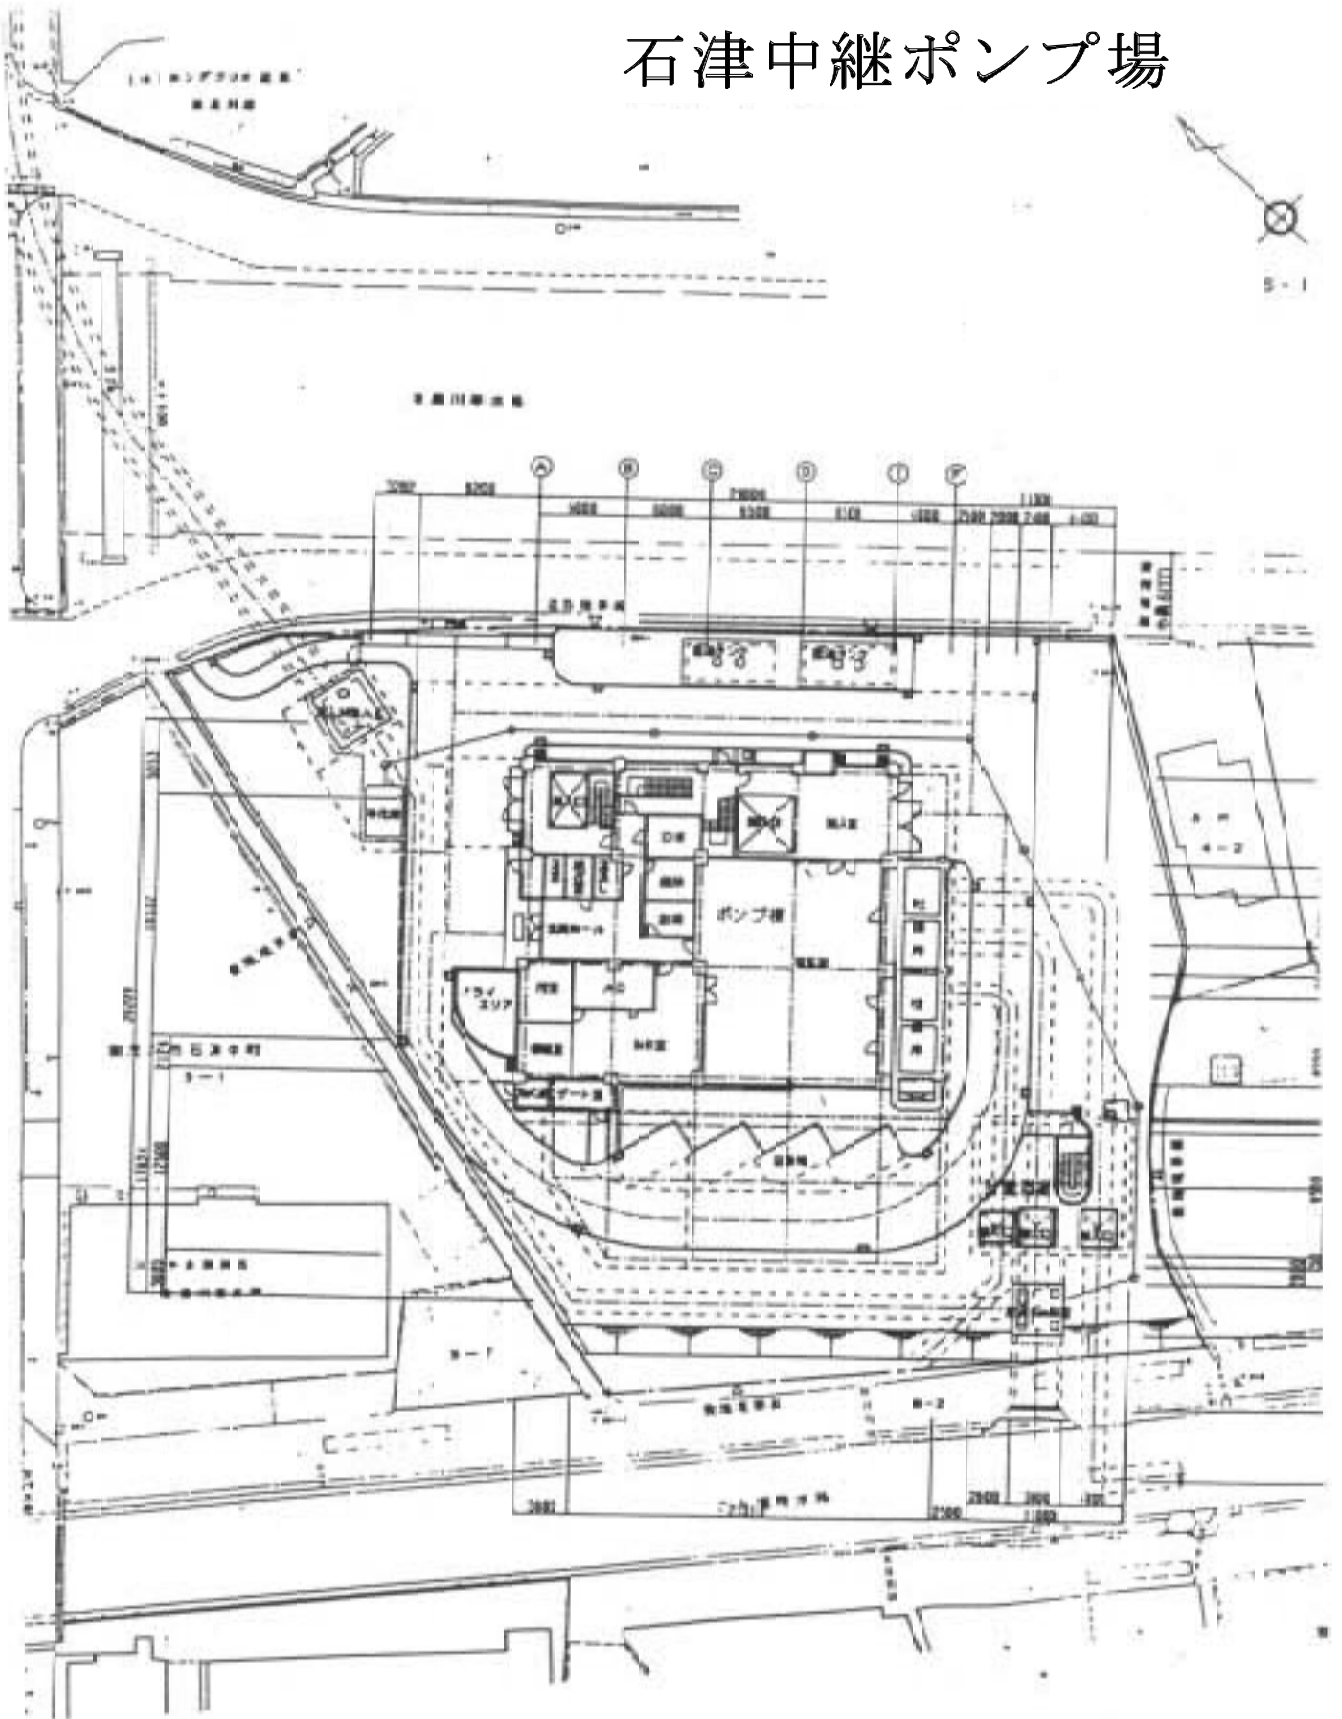


桑才ポンプ場

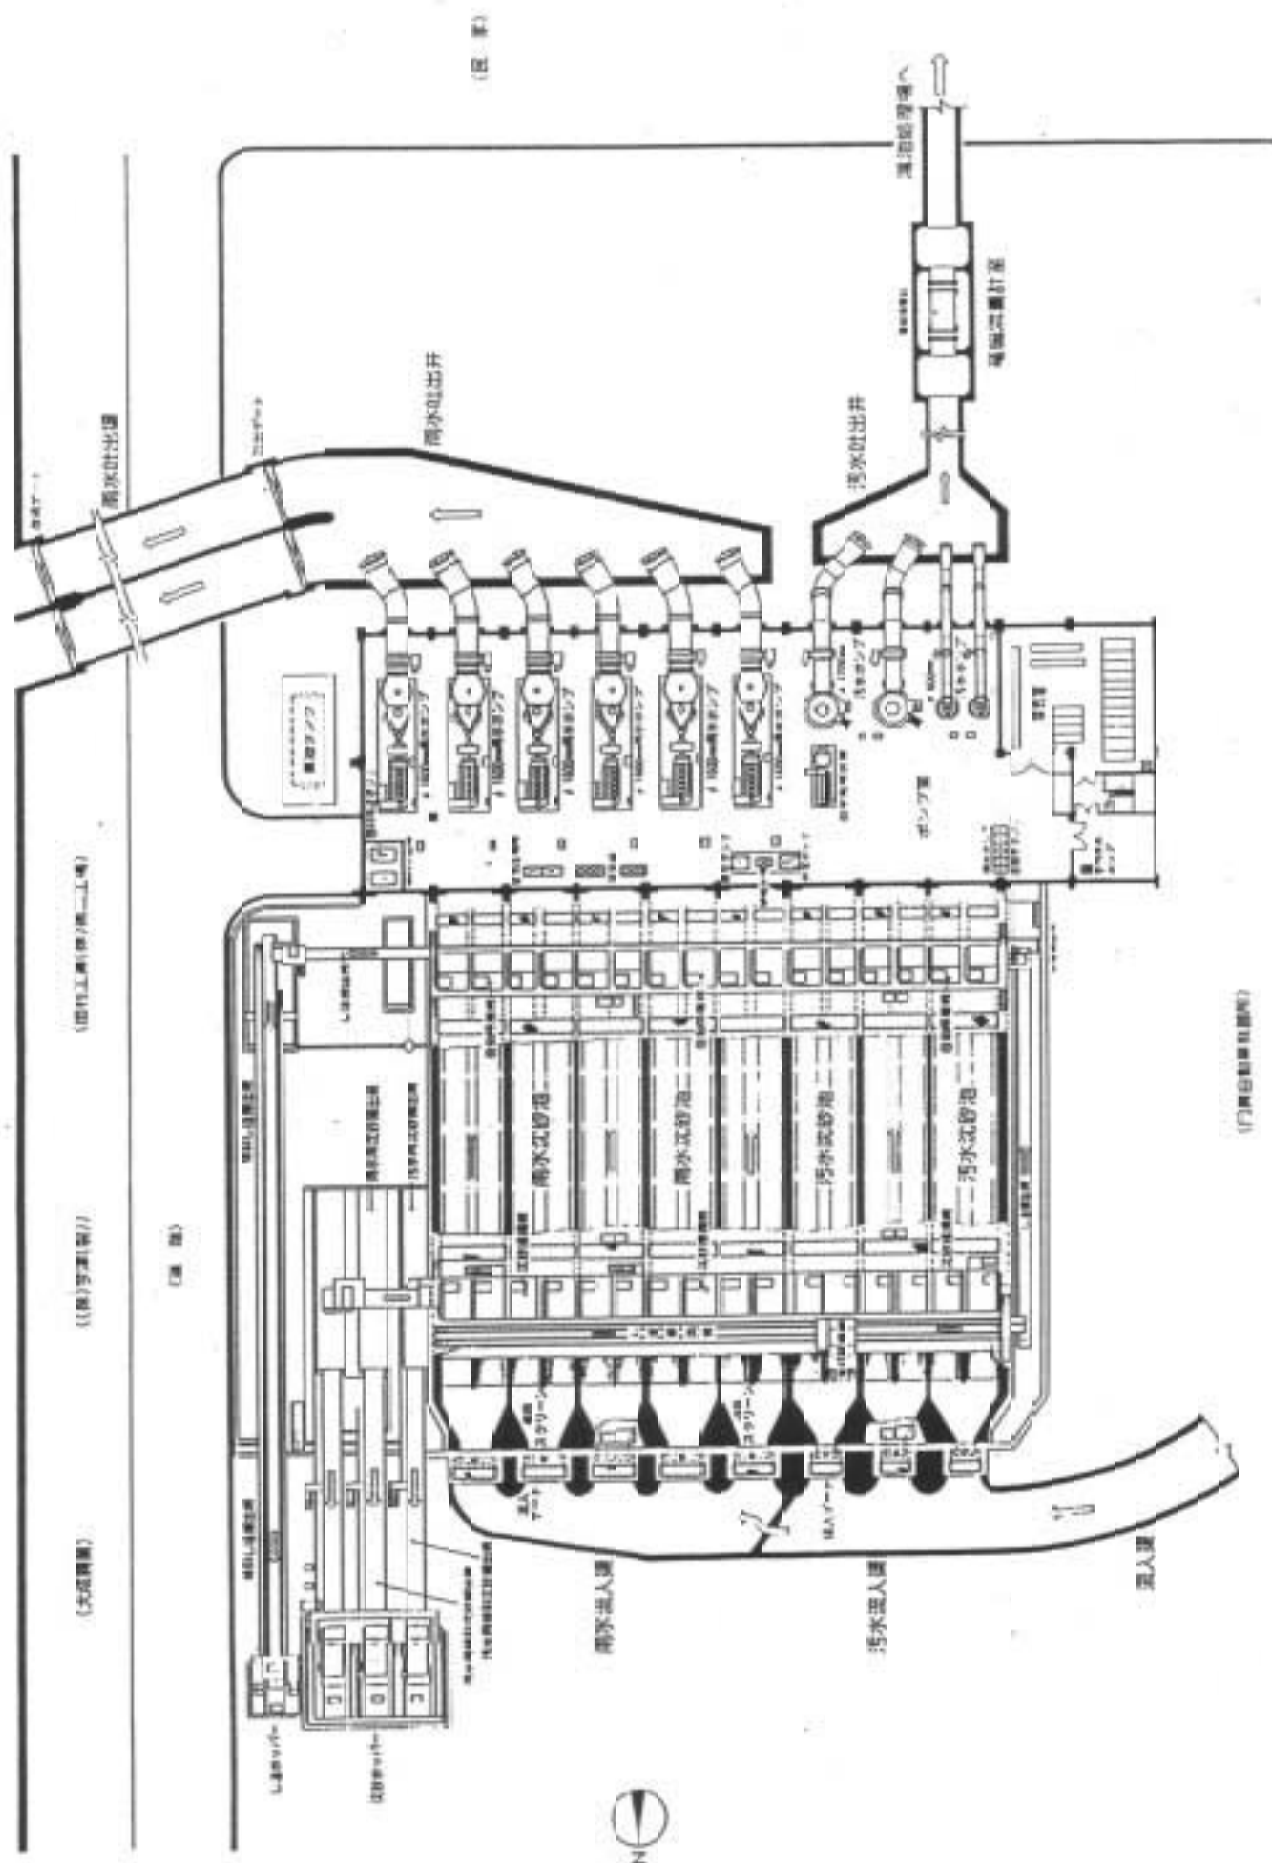

(図 8)


(門前町製鉄所製鉄所)

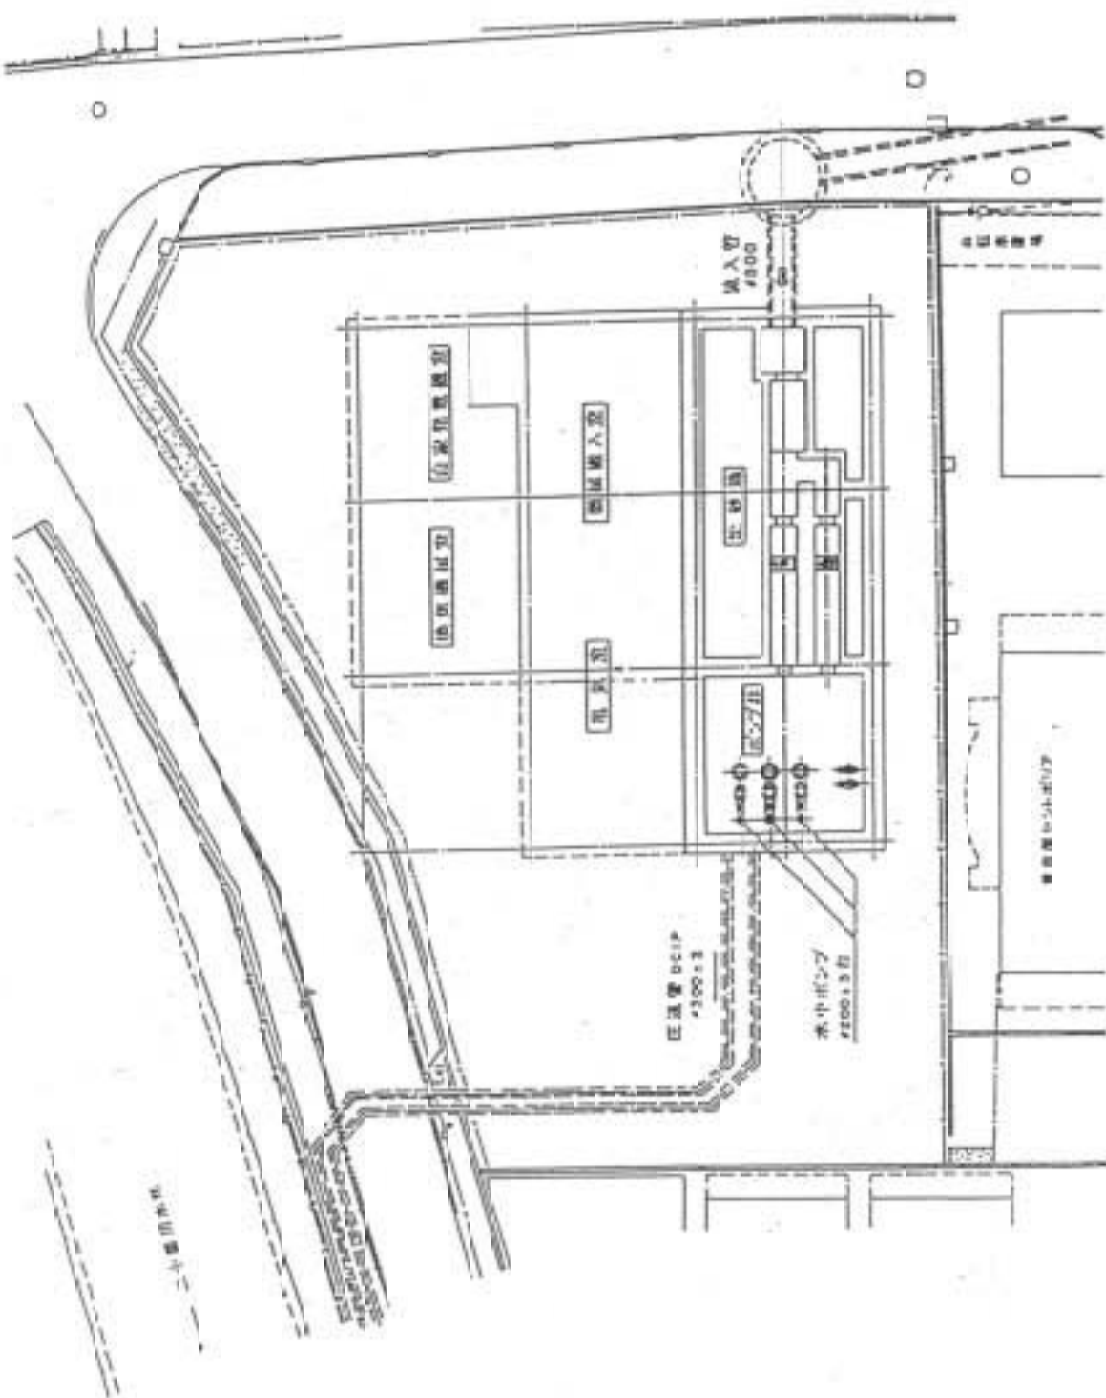


寝屋川中継ポンプ場

[illegible]


氷野ポンプ場

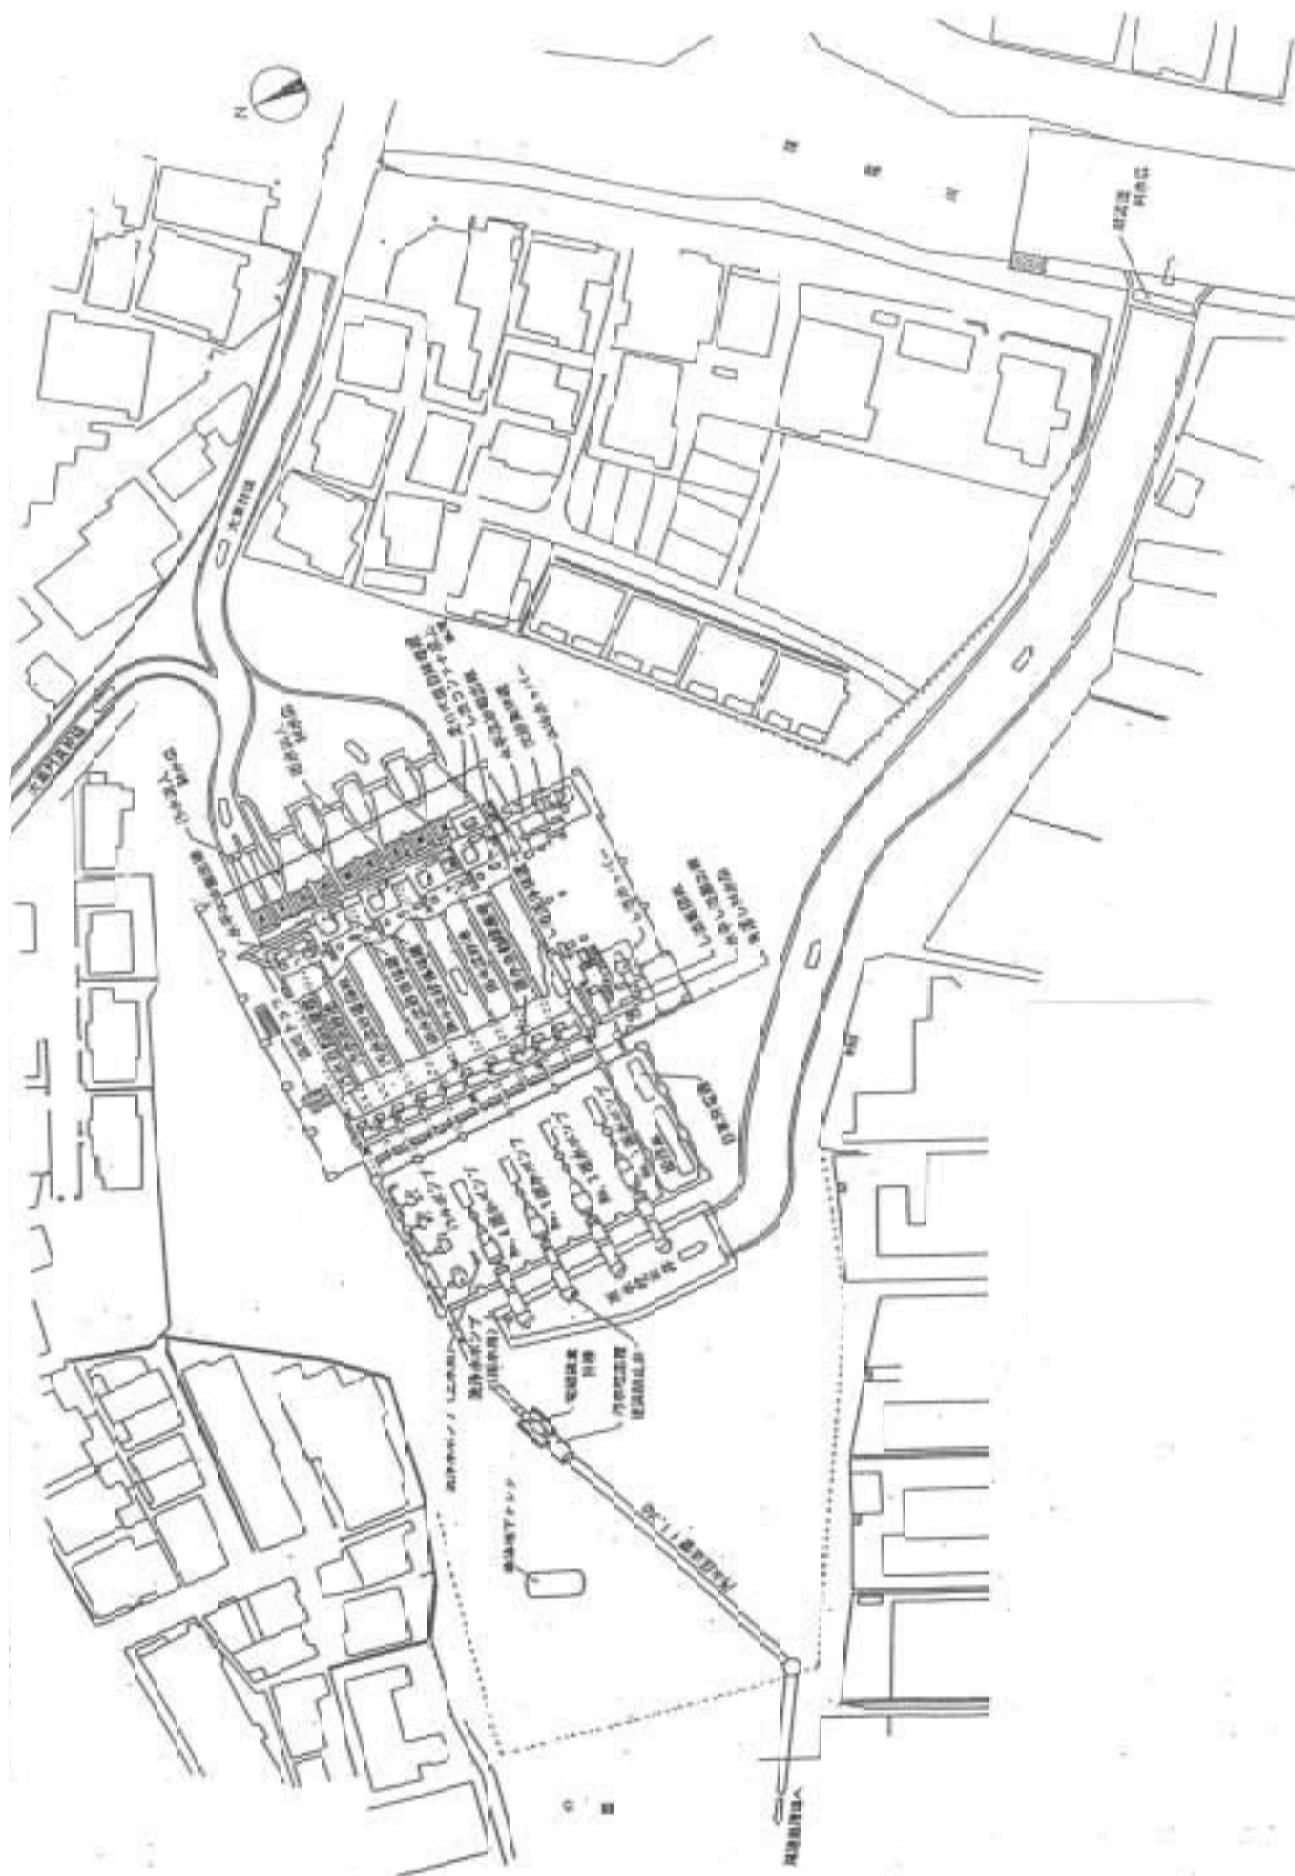

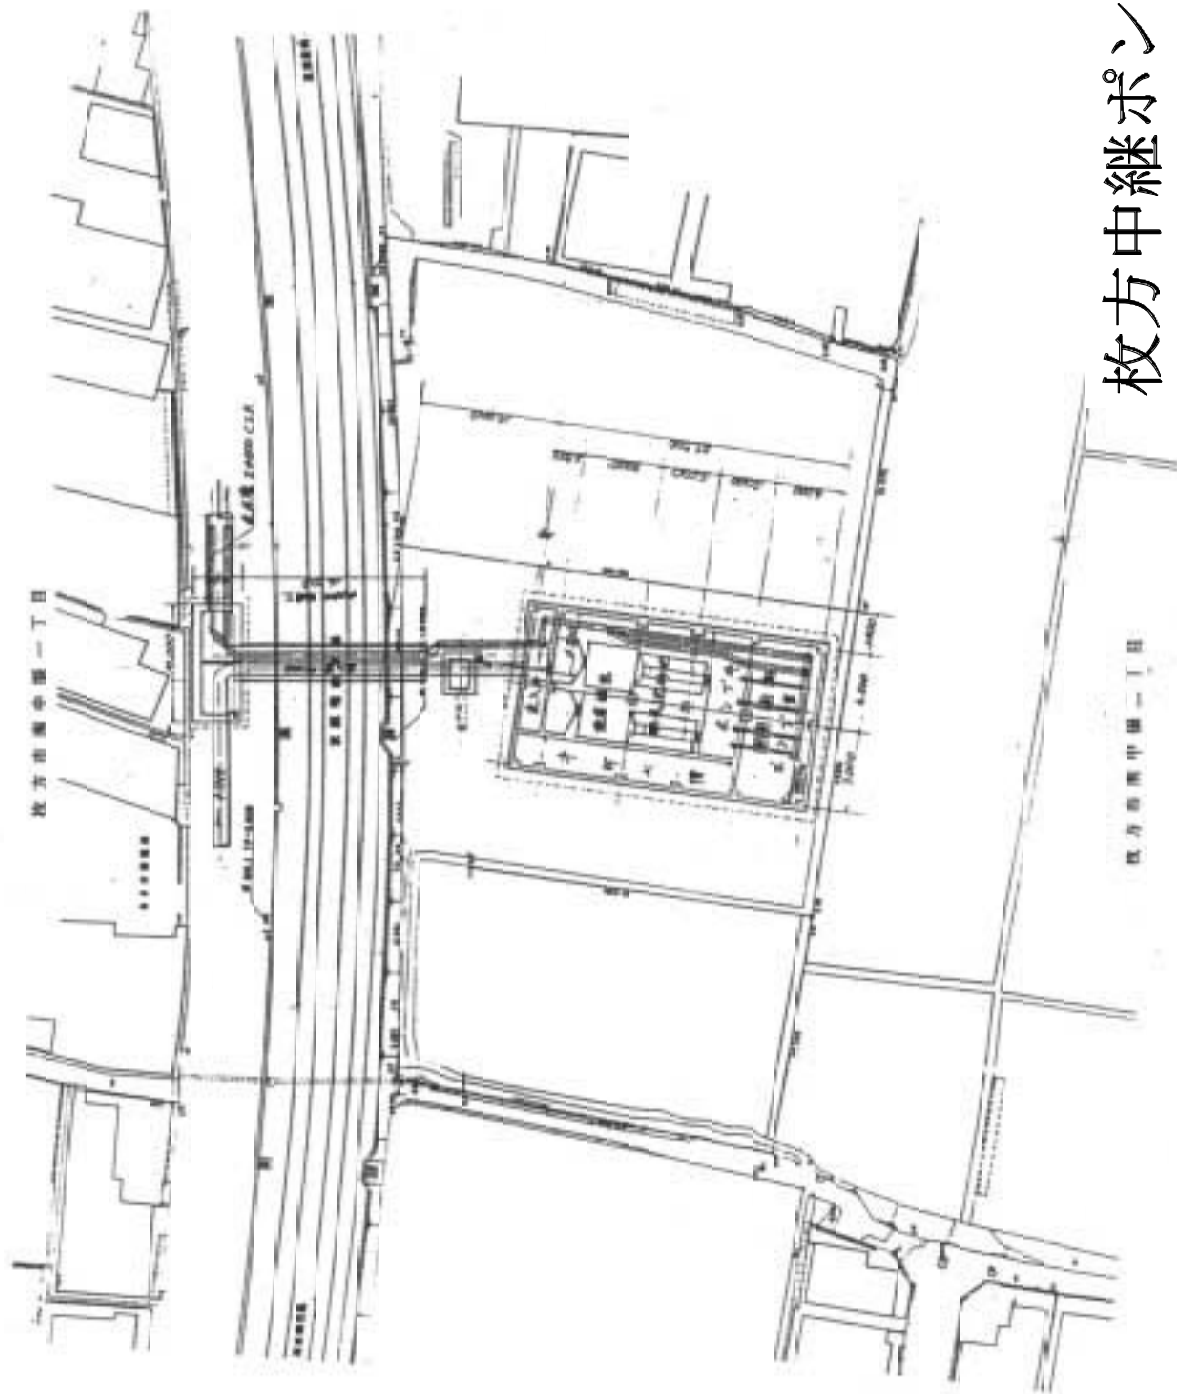


枚方中継ポンプ場


茨田ポンプ場

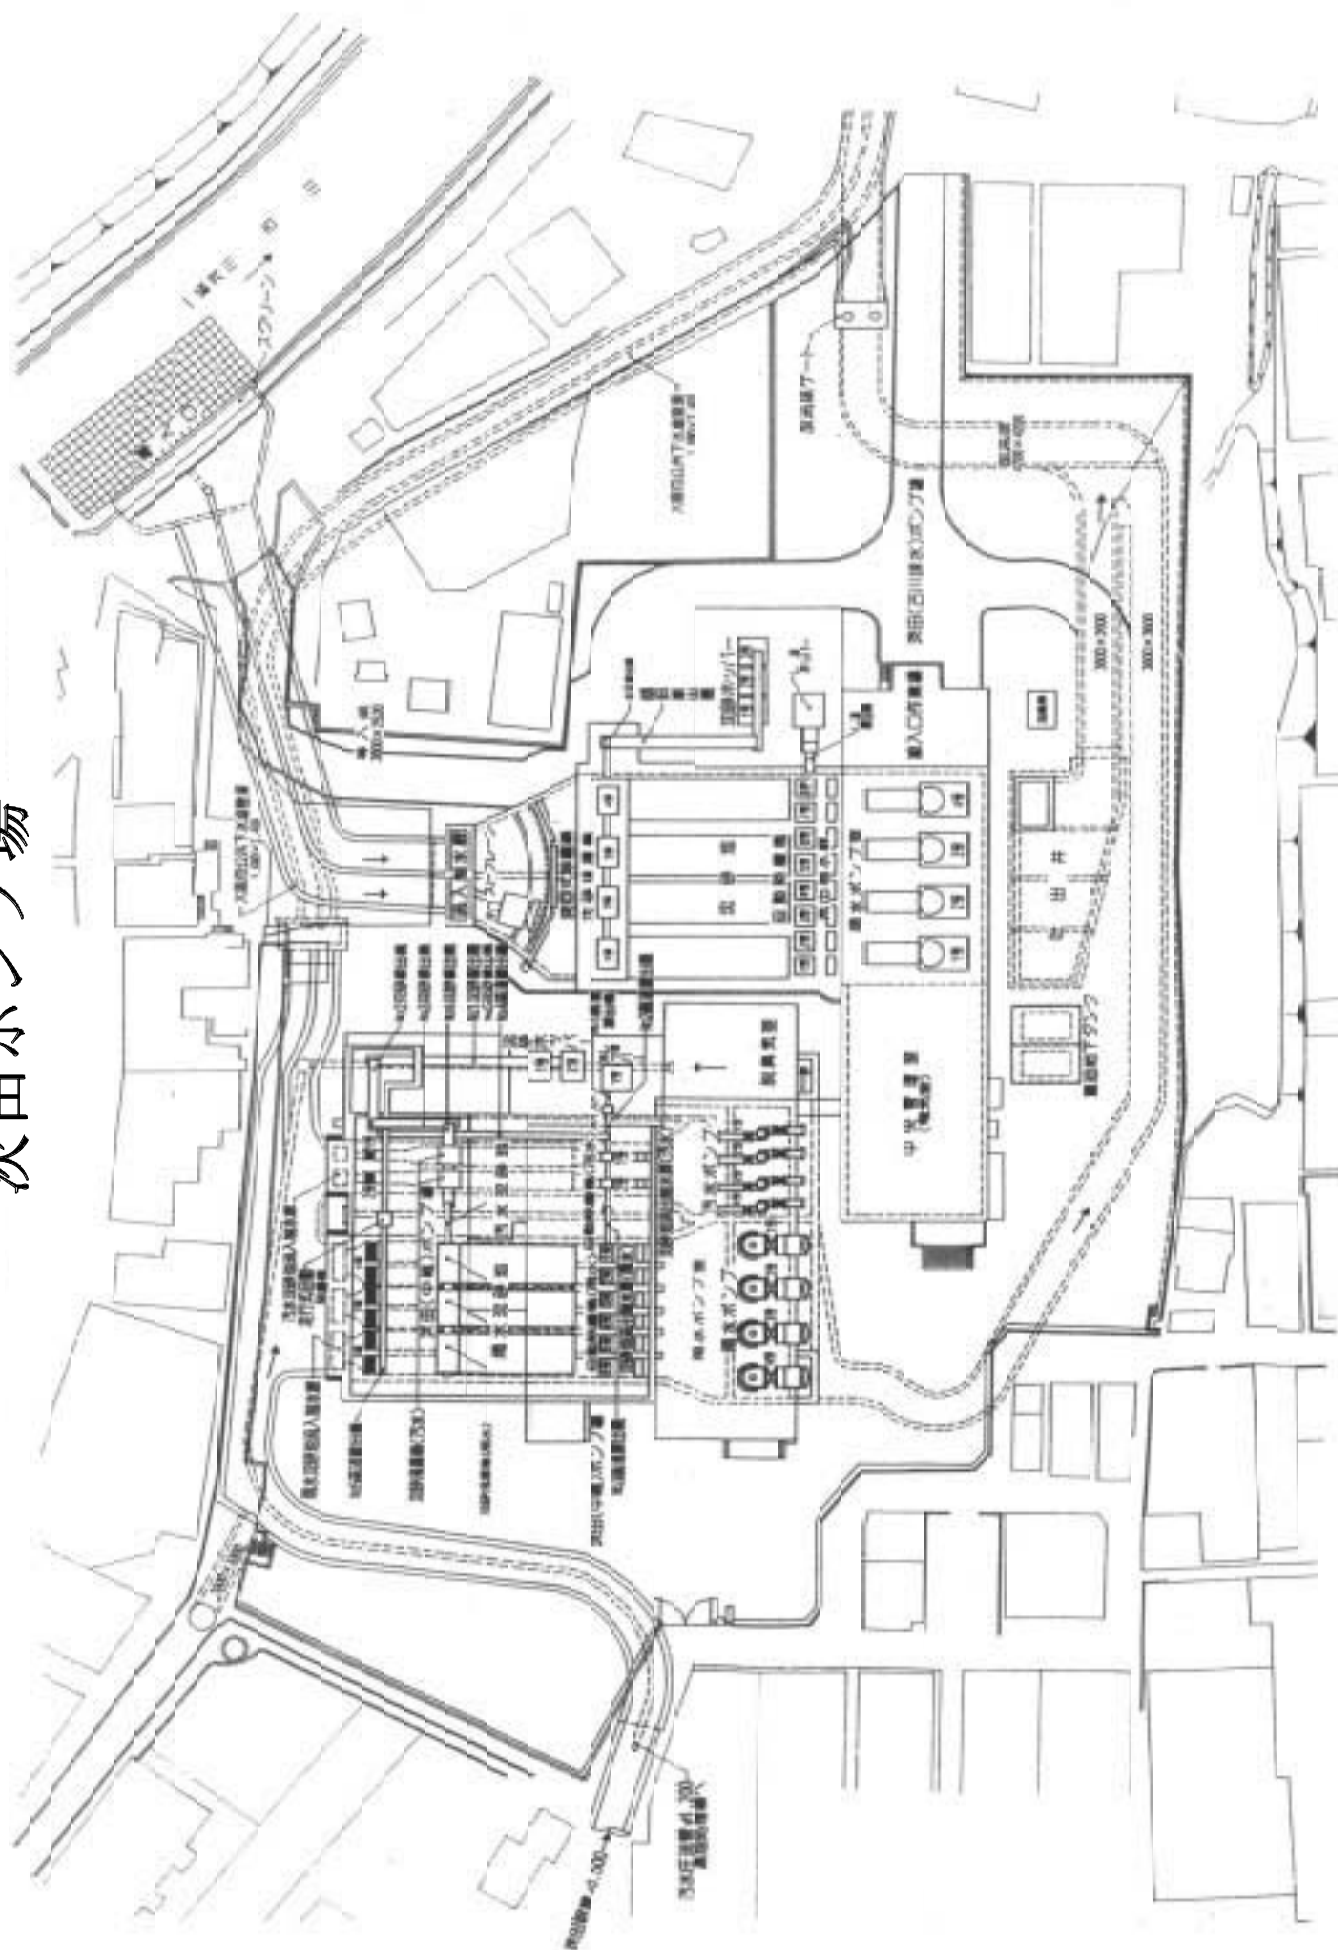



萱島ポンプ場

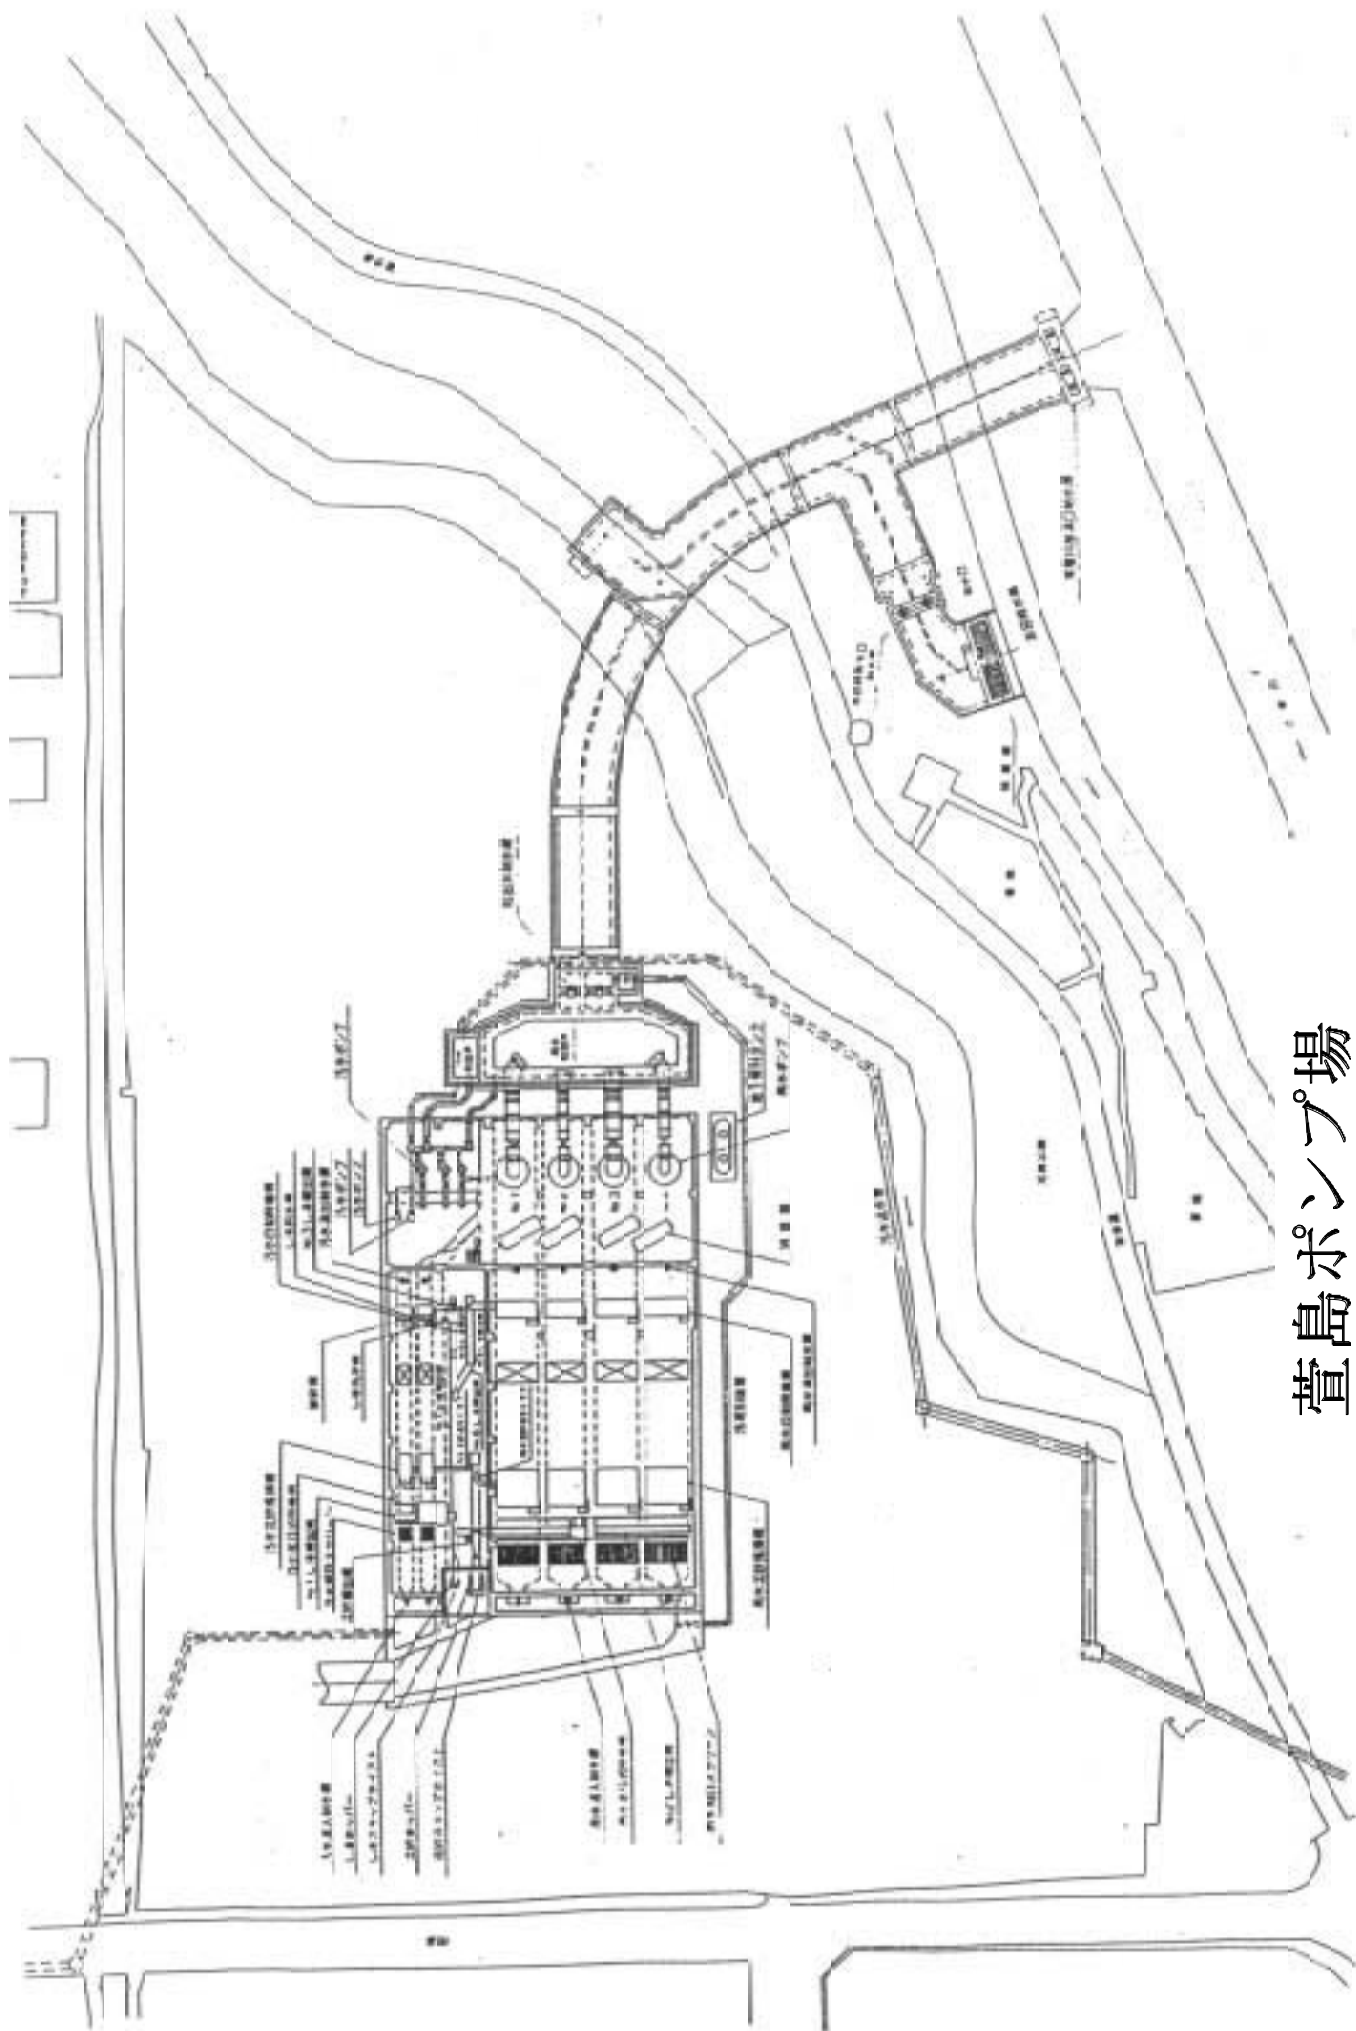

川俣ポンプ場

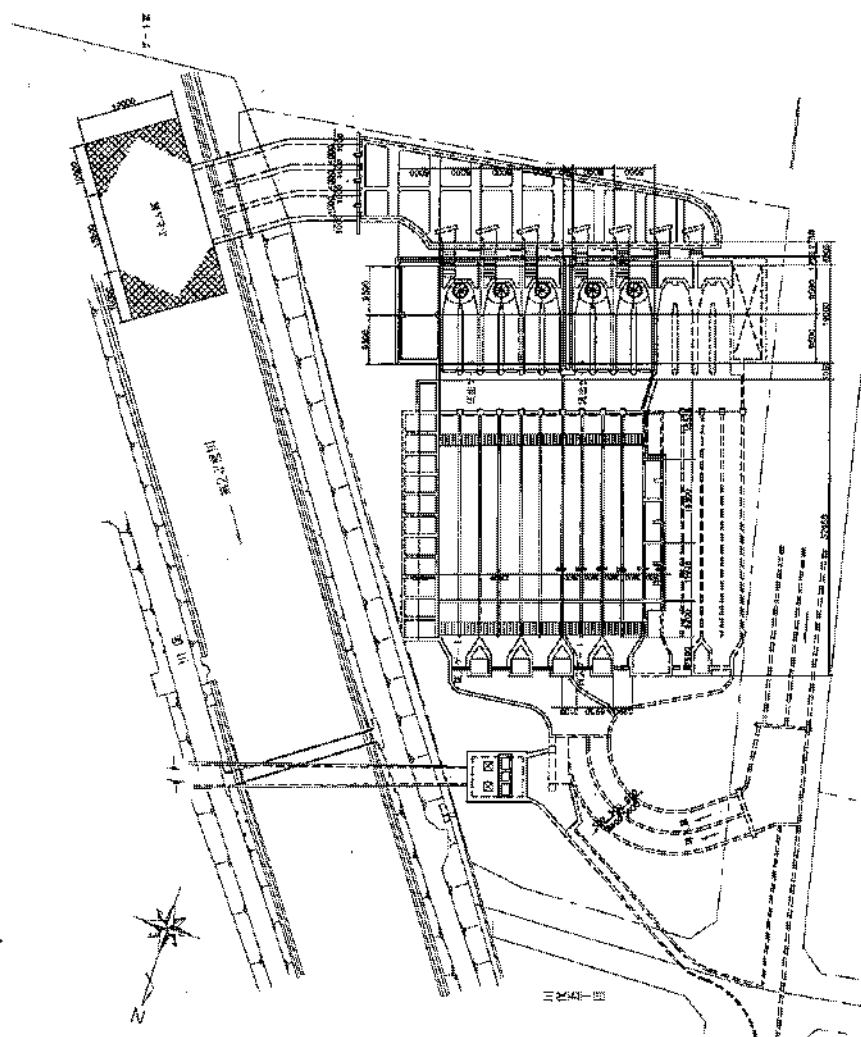




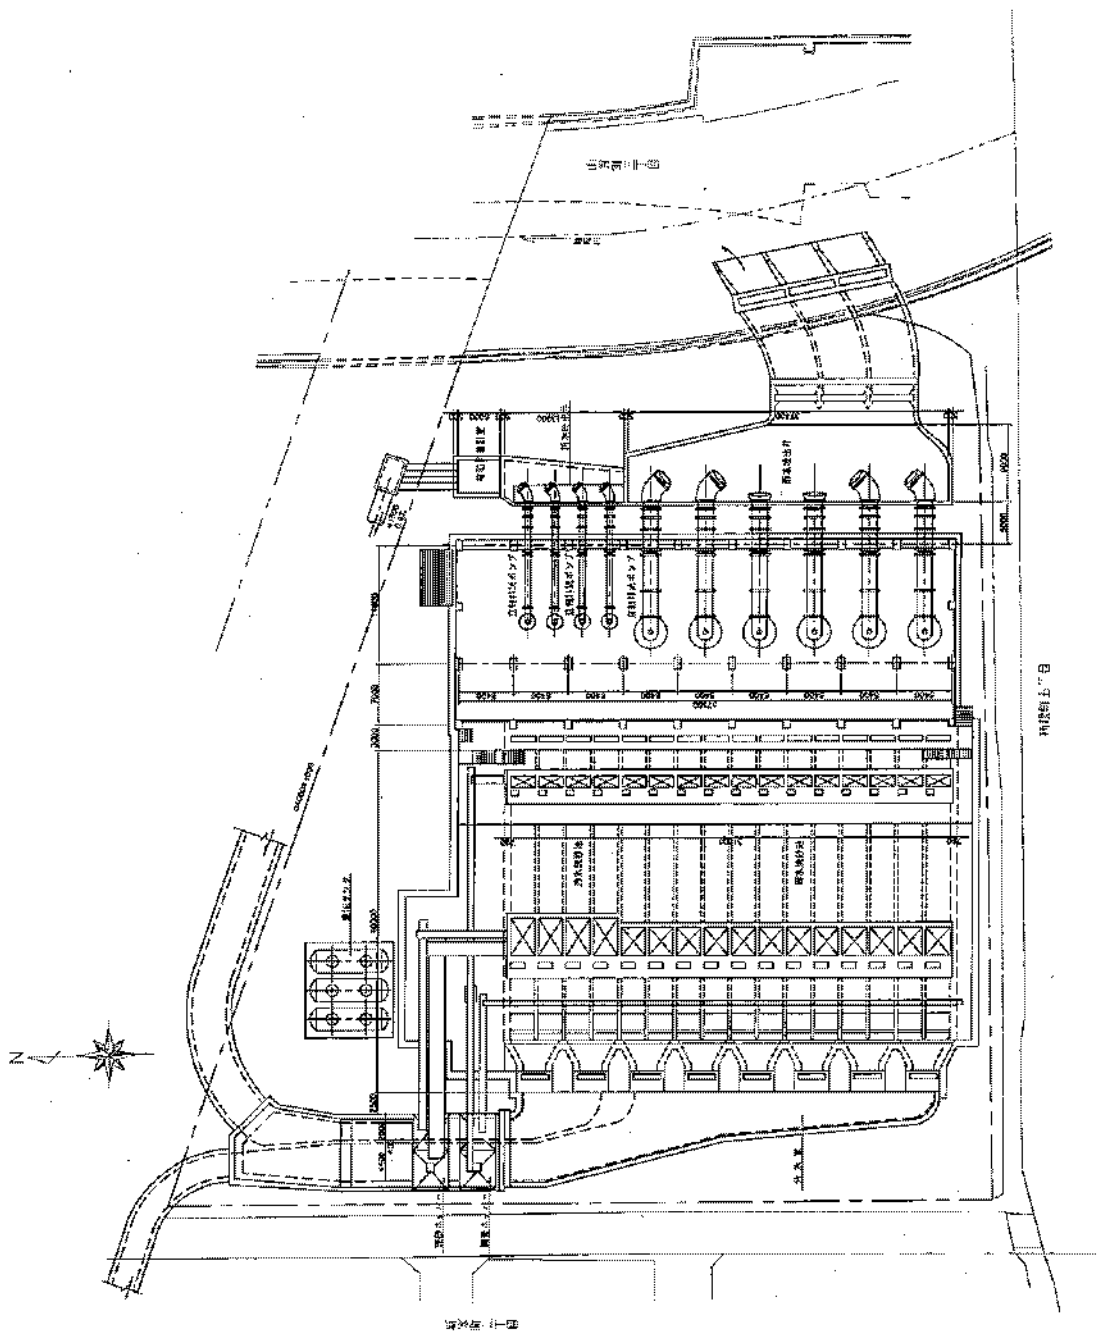


新家ポンプ場


長古ポンプ場

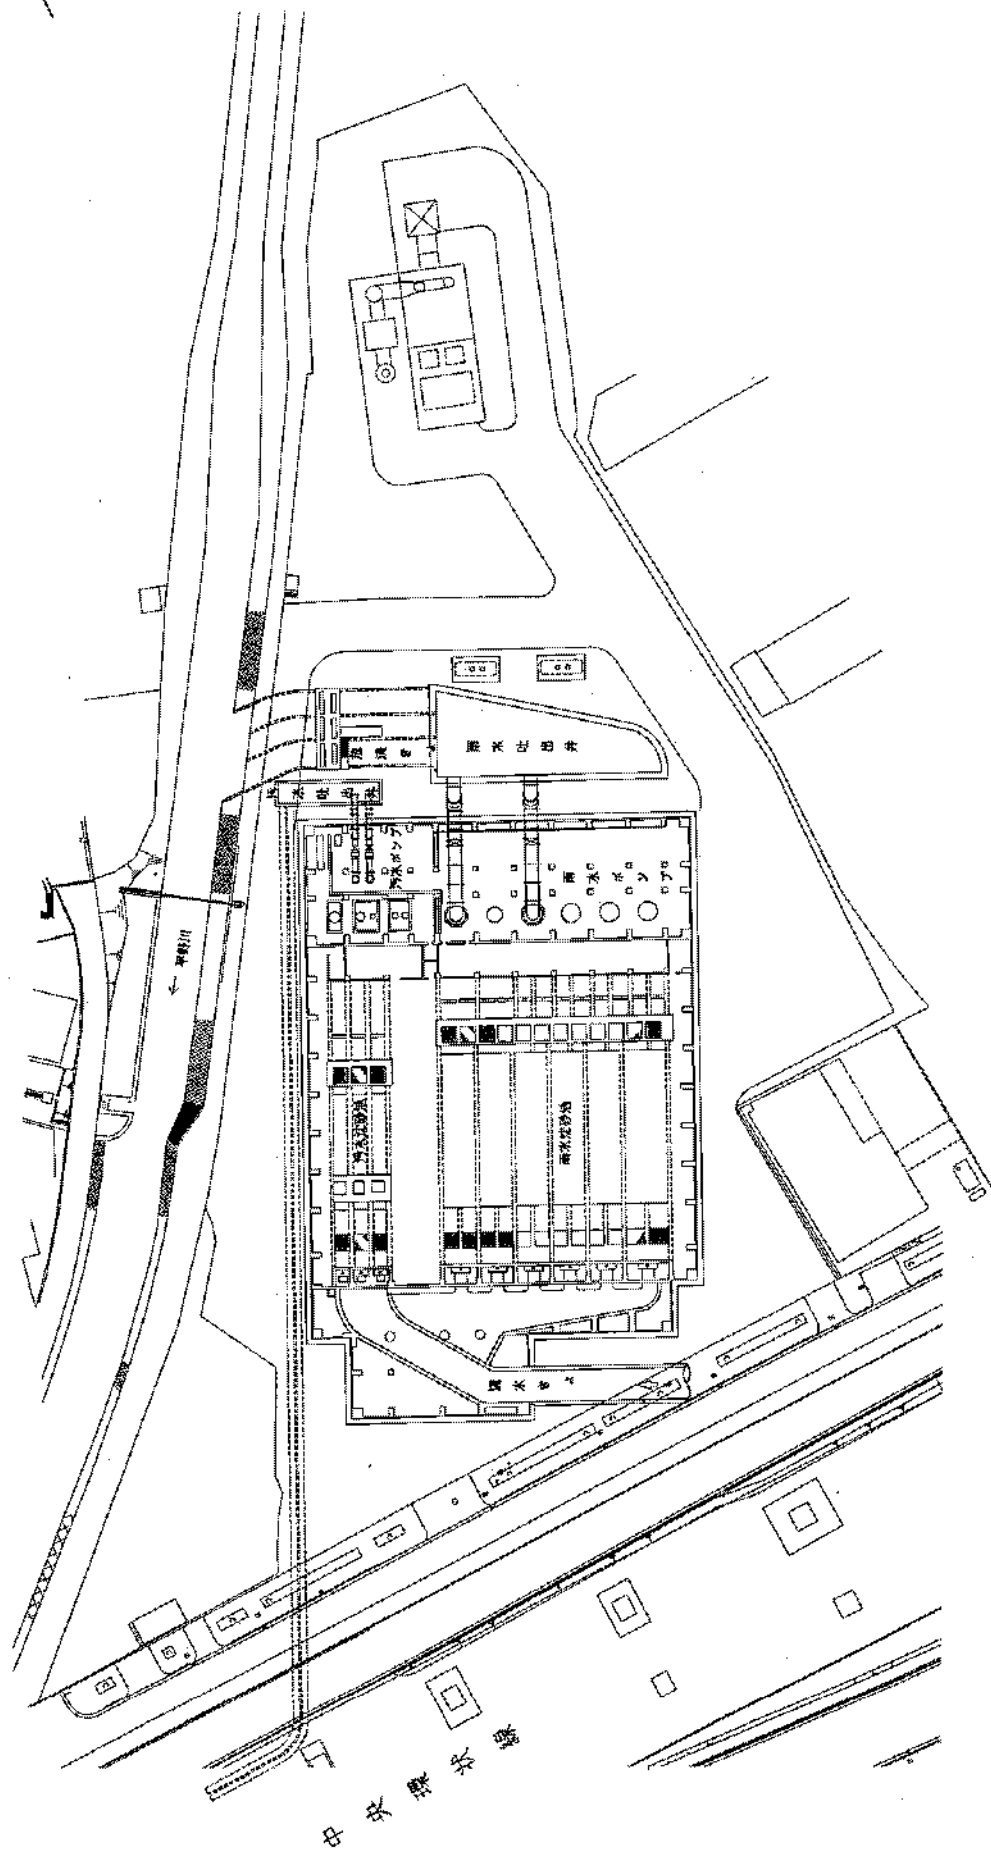




新池島ポンプ場

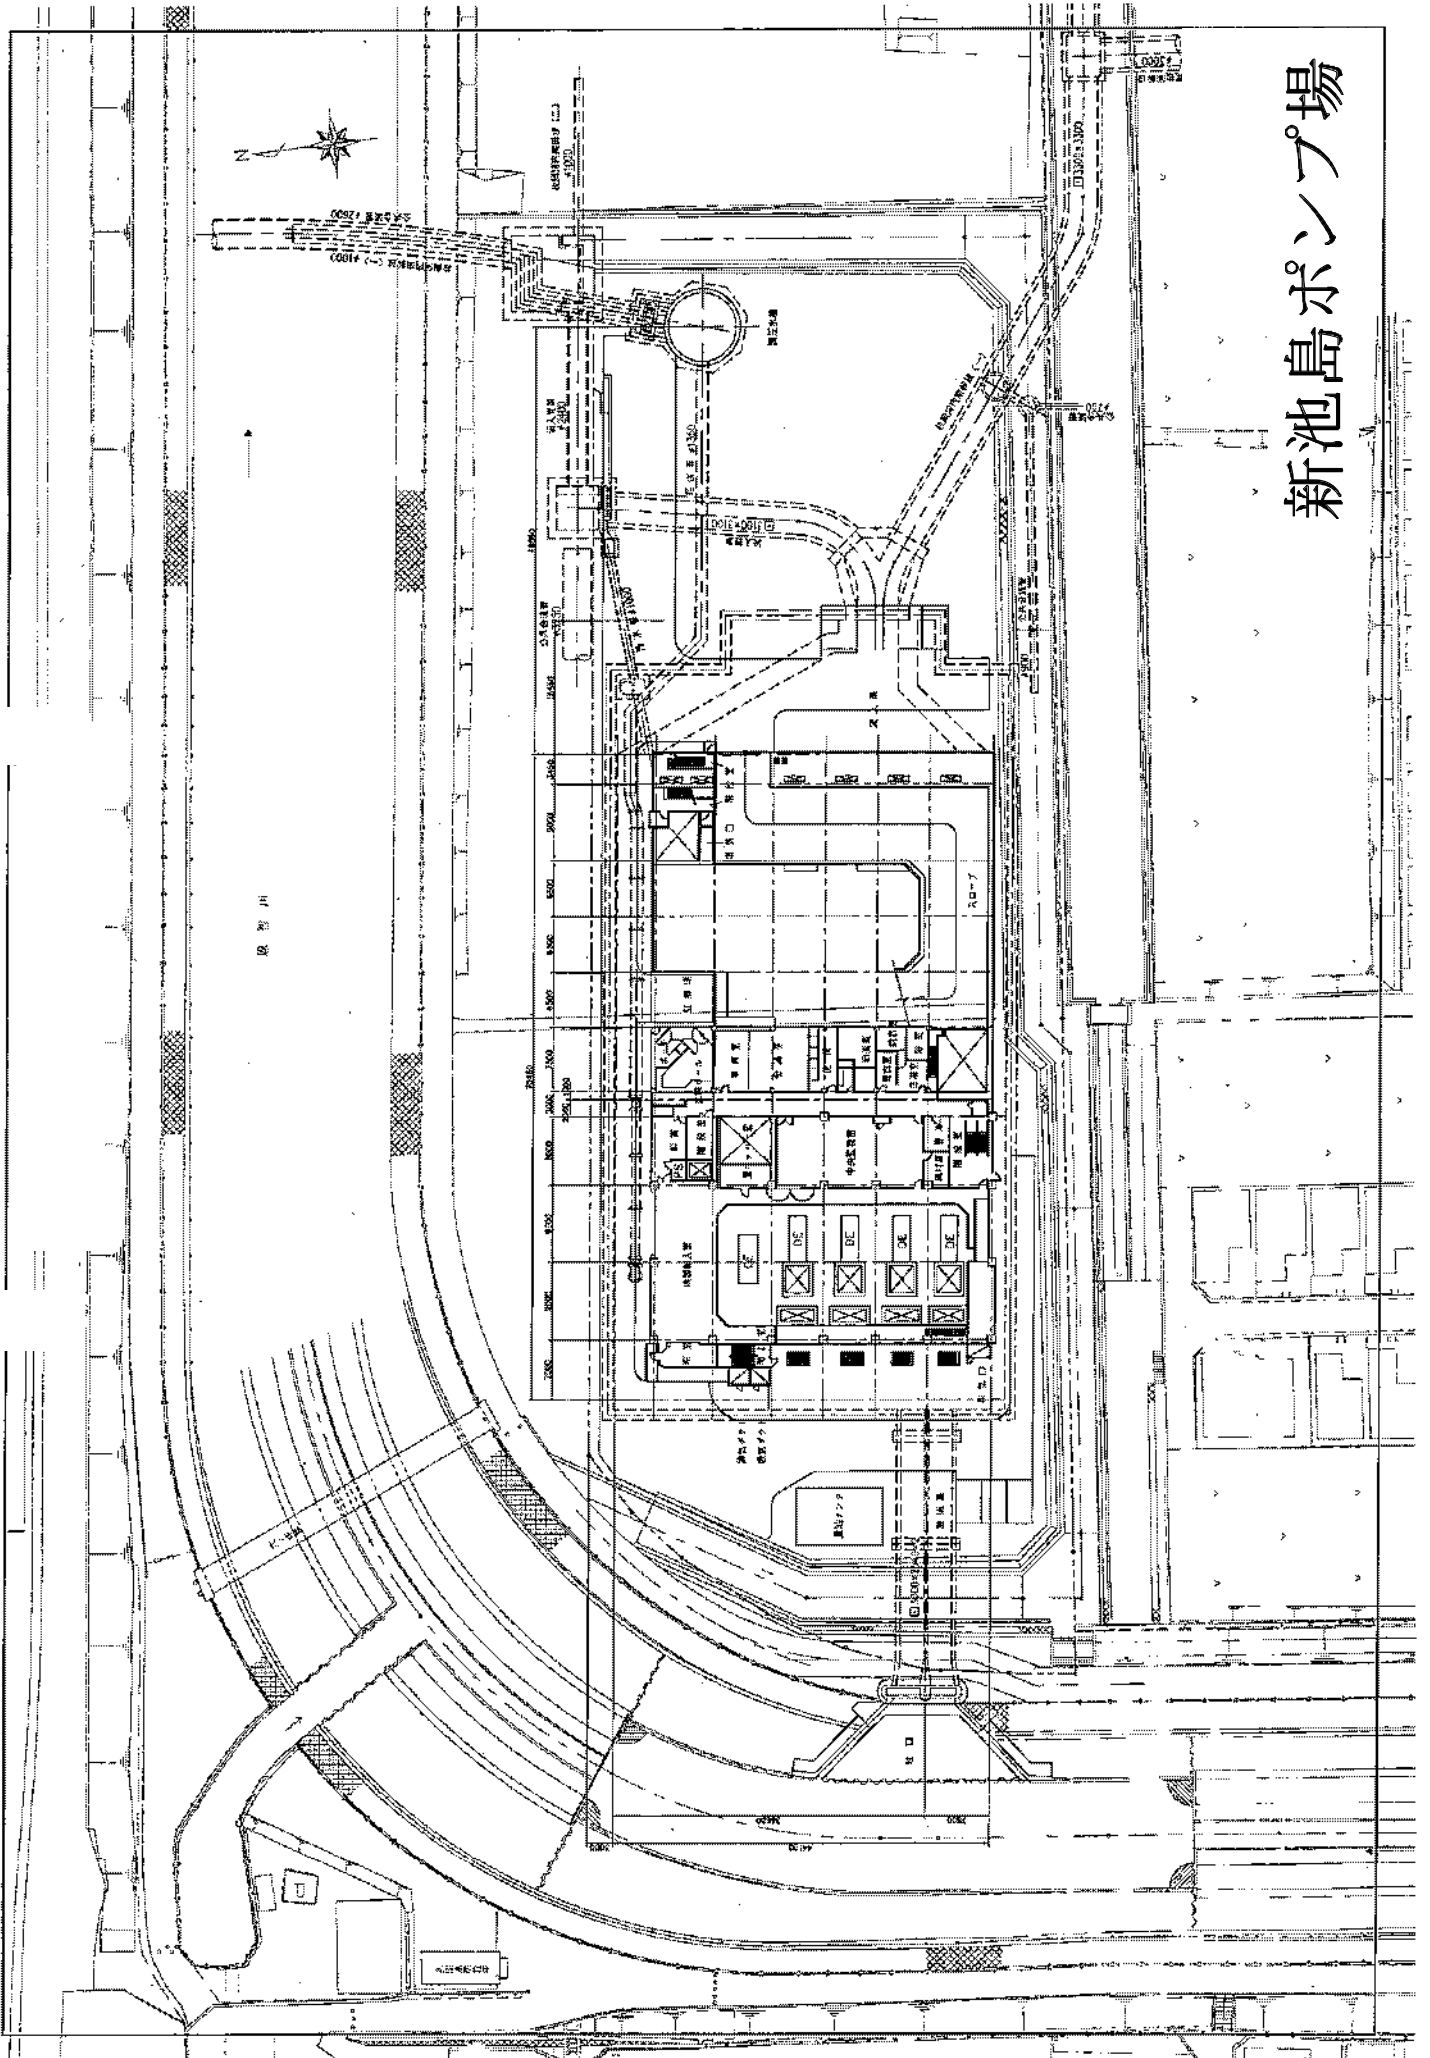

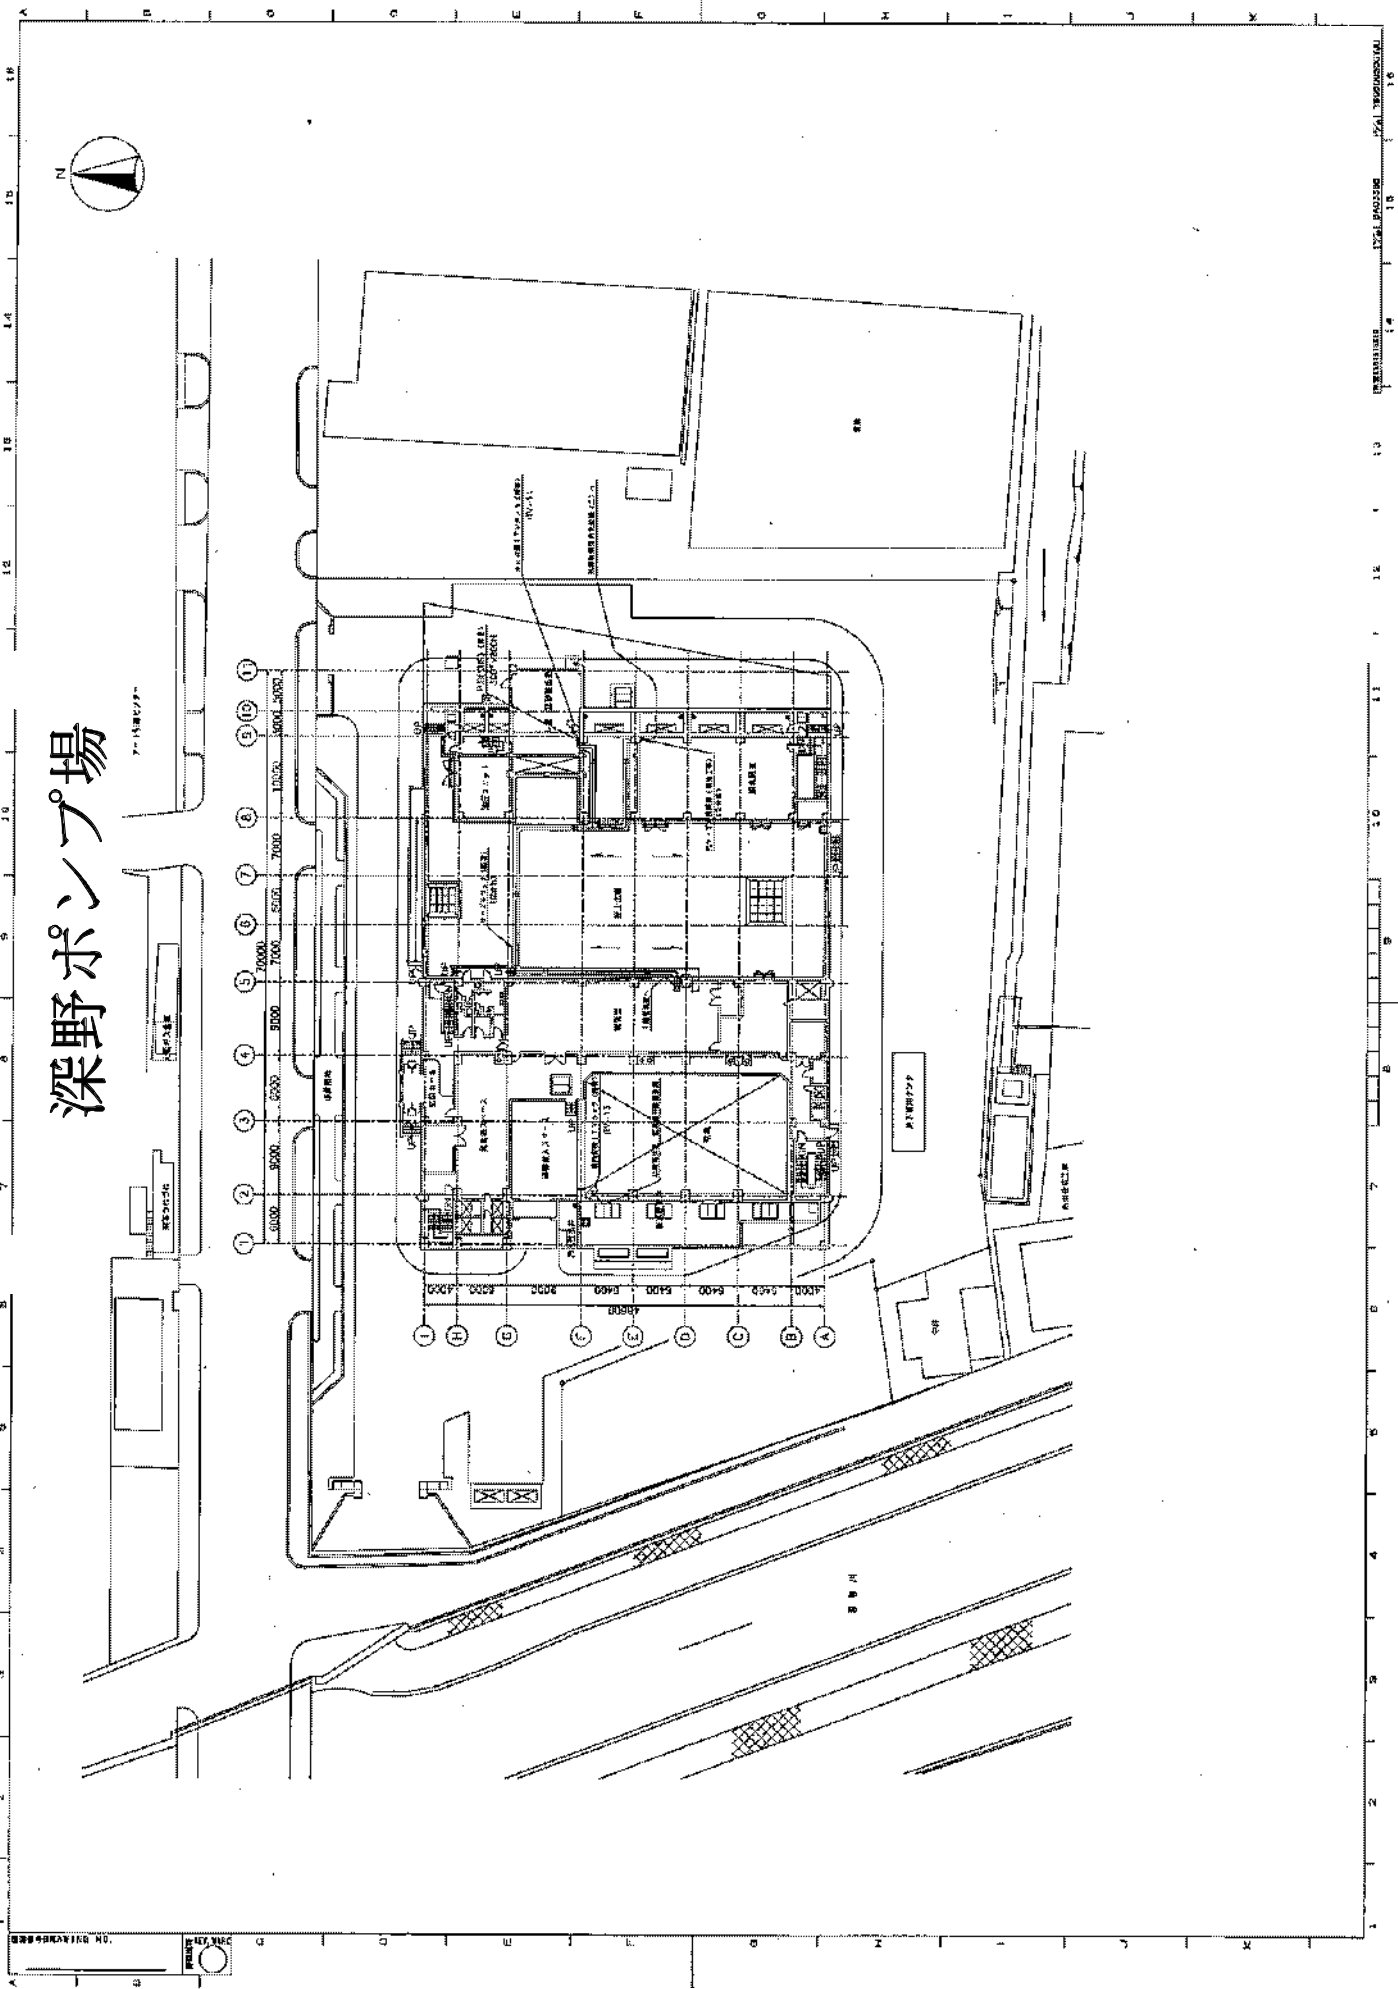


深野ポンプ場


植付ポンプ場

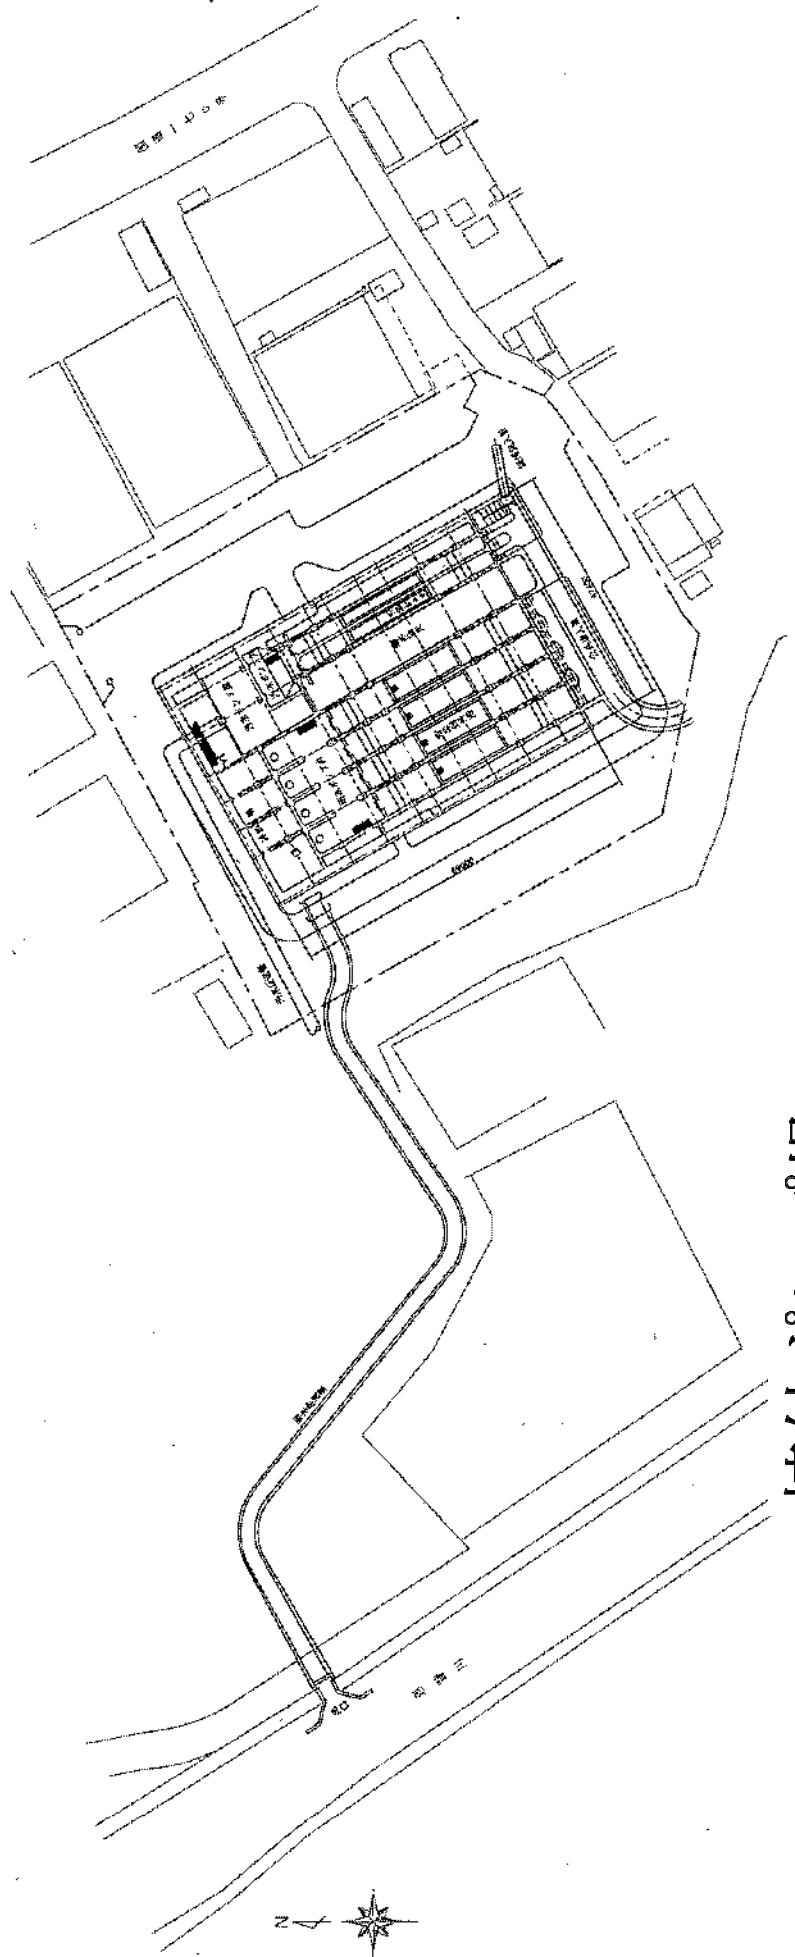


[illegible]

錦織中継ポンプ場

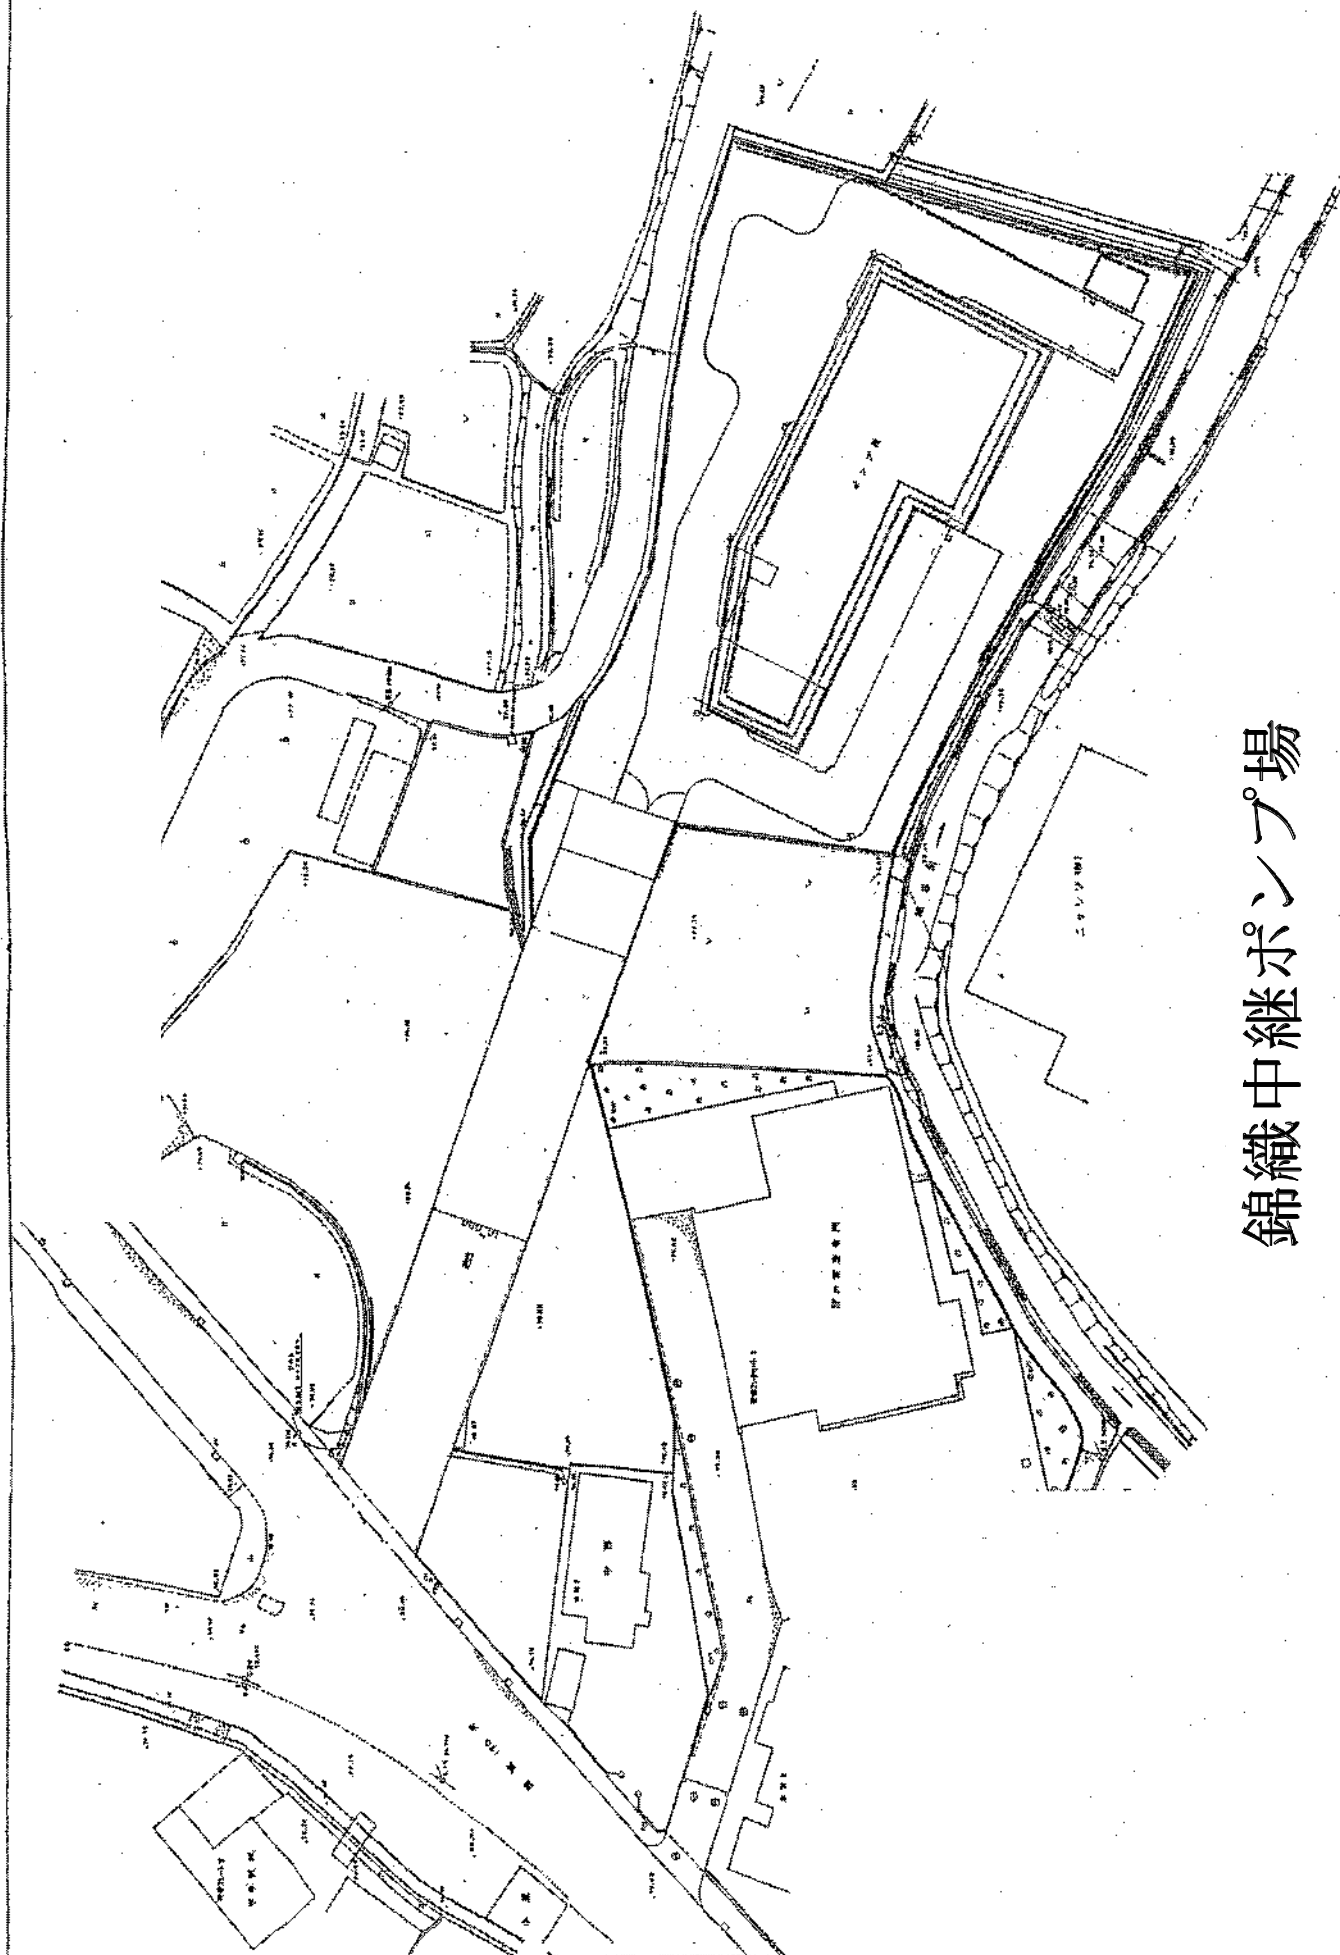


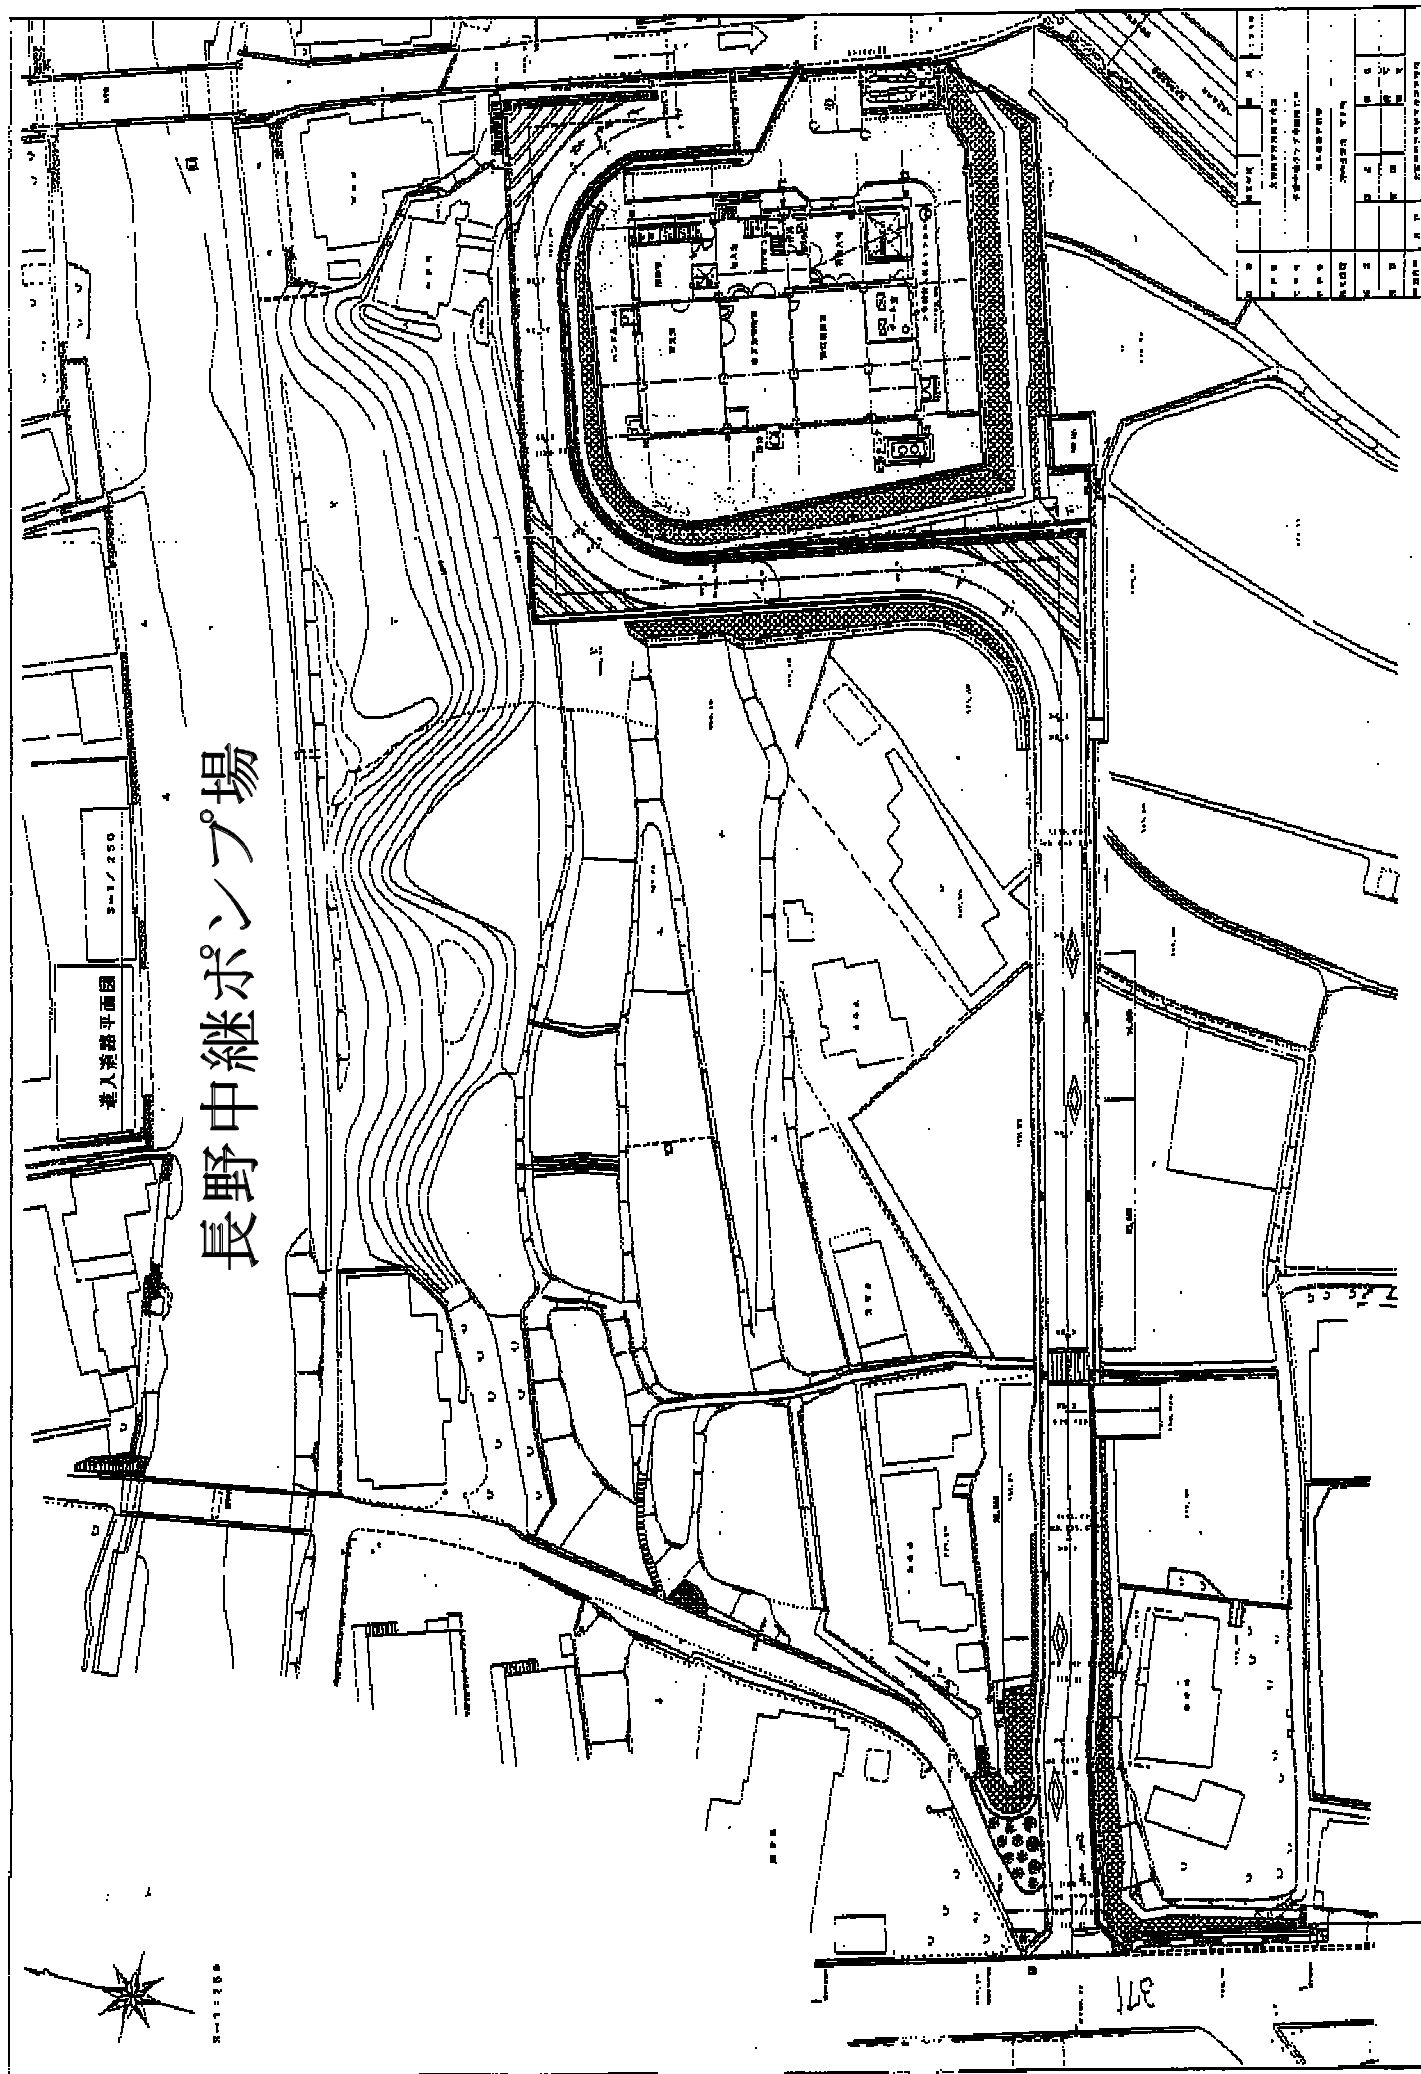

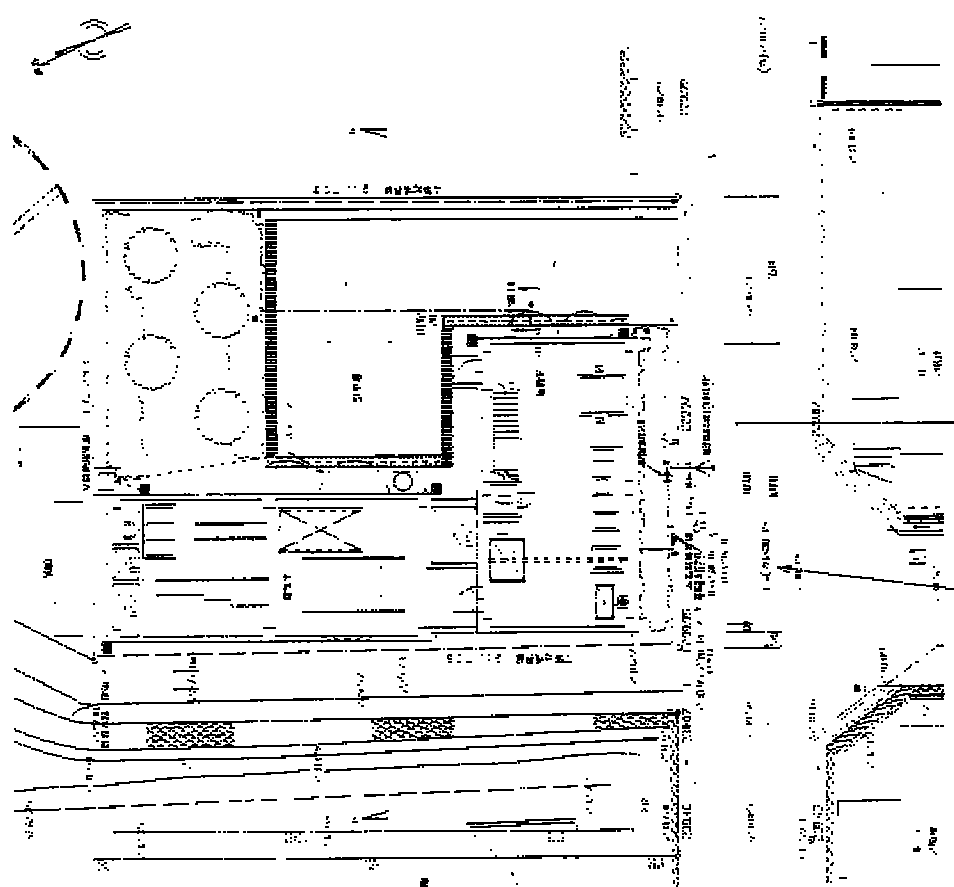


小吹台中継ポンプ場


和泉中継ポンプ場

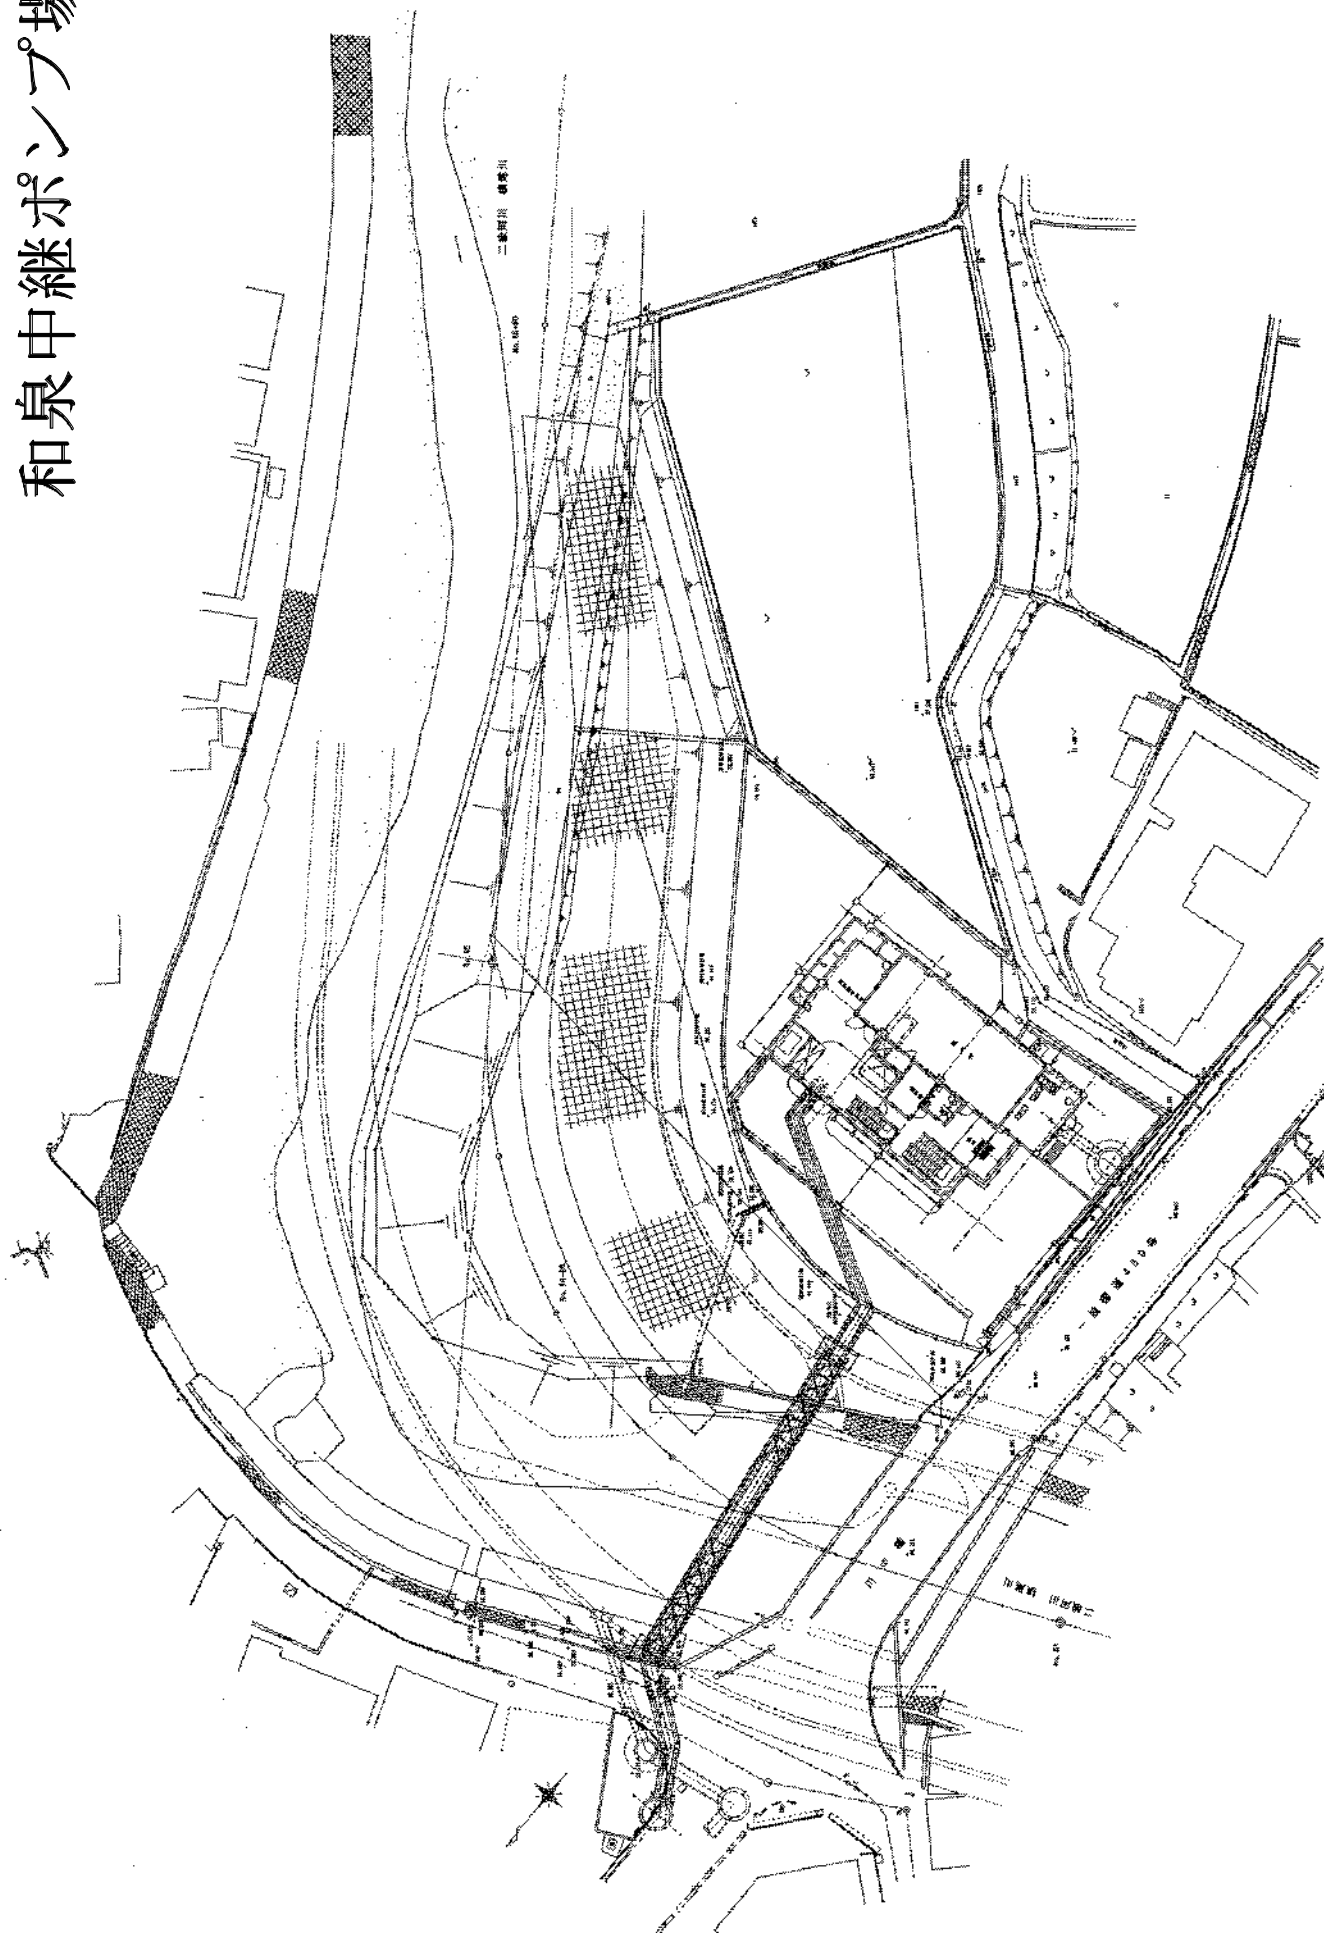

淡輪中継ポンプ場


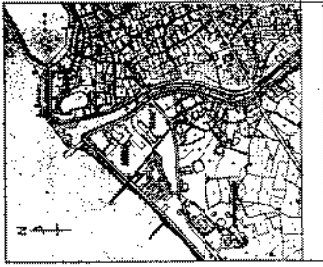


区画	面積	用途
1	1,000.00㎡	住宅
2	1,000.00㎡	住宅
3	1,000.00㎡	住宅
4	1,000.00㎡	住宅
5	1,000.00㎡	住宅
6	1,000.00㎡	住宅
7	1,000.00㎡	住宅
8	1,000.00㎡	住宅
9	1,000.00㎡	住宅
10	1,000.00㎡	住宅
11	1,000.00㎡	住宅
12	1,000.00㎡	住宅
13	1,000.00㎡	住宅
14	1,000.00㎡	住宅
15	1,000.00㎡	住宅
16	1,000.00㎡	住宅
17	1,000.00㎡	住宅
18	1,000.00㎡	住宅
19	1,000.00㎡	住宅
20	1,000.00㎡	住宅
21	1,000.00㎡	住宅
22	1,000.00㎡	住宅
23	1,000.00㎡	住宅
24	1,000.00㎡	住宅
25	1,000.00㎡	住宅
26	1,000.00㎡	住宅
27	1,000.00㎡	住宅
28	1,000.00㎡	住宅
29	1,000.00㎡	住宅
30	1,000.00㎡	住宅
31	1,000.00㎡	住宅
32	1,000.00㎡	住宅
33	1,000.00㎡	住宅
34	1,000.00㎡	住宅
35	1,000.00㎡	住宅
36	1,000.00㎡	住宅
37	1,000.00㎡	住宅
38	1,000.00㎡	住宅
39	1,000.00㎡	住宅
40	1,000.00㎡	住宅
41	1,000.00㎡	住宅
42	1,000.00㎡	住宅
43	1,000.00㎡	住宅
44	1,000.00㎡	住宅
45	1,000.00㎡	住宅
46	1,000.00㎡	住宅
47	1,000.00㎡	住宅
48	1,000.00㎡	住宅
49	1,000.00㎡	住宅
50	1,000.00㎡	住宅
51	1,000.00㎡	住宅
52	1,000.00㎡	住宅
53	1,000.00㎡	住宅
54	1,000.00㎡	住宅
55	1,000.00㎡	住宅
56	1,000.00㎡	住宅
57	1,000.00㎡	住宅
58	1,000.00㎡	住宅
59	1,000.00㎡	住宅
60	1,000.00㎡	住宅
61	1,000.00㎡	住宅
62	1,000.00㎡	住宅
63	1,000.00㎡	住宅
64	1,000.00㎡	住宅
65	1,000.00㎡	住宅
66	1,000.00㎡	住宅
67	1,000.00㎡	住宅
68	1,000.00㎡	住宅
69	1,000.00㎡	住宅
70	1,000.00㎡	住宅
71	1,000.00㎡	住宅
72	1,000.00㎡	住宅
73	1,000.00㎡	住宅
74	1,000.00㎡	住宅
75	1,000.00㎡	住宅
76	1,000.00㎡	住宅
77	1,000.00㎡	住宅
78	1,000.00㎡	住宅
79	1,000.00㎡	住宅
80	1,000.00㎡	住宅
81	1,000.00㎡	住宅
82	1,000.00㎡	住宅
83	1,000.00㎡	住宅
84	1,000.00㎡	住宅
85	1,000.00㎡	住宅
86	1,000.00㎡	住宅
87	1,000.00㎡	住宅
88	1,000.00㎡	住宅
89	1,000.00㎡	住宅
90	1,000.00㎡	住宅
91	1,000.00㎡	住宅
92	1,000.00㎡	住宅
93	1,000.00㎡	住宅
94	1,000.00㎡	住宅
95	1,000.00㎡	住宅
96	1,000.00㎡	住宅
97	1,000.00㎡	住宅
98	1,000.00㎡	住宅
99	1,000.00㎡	住宅
100	1,000.00㎡	住宅

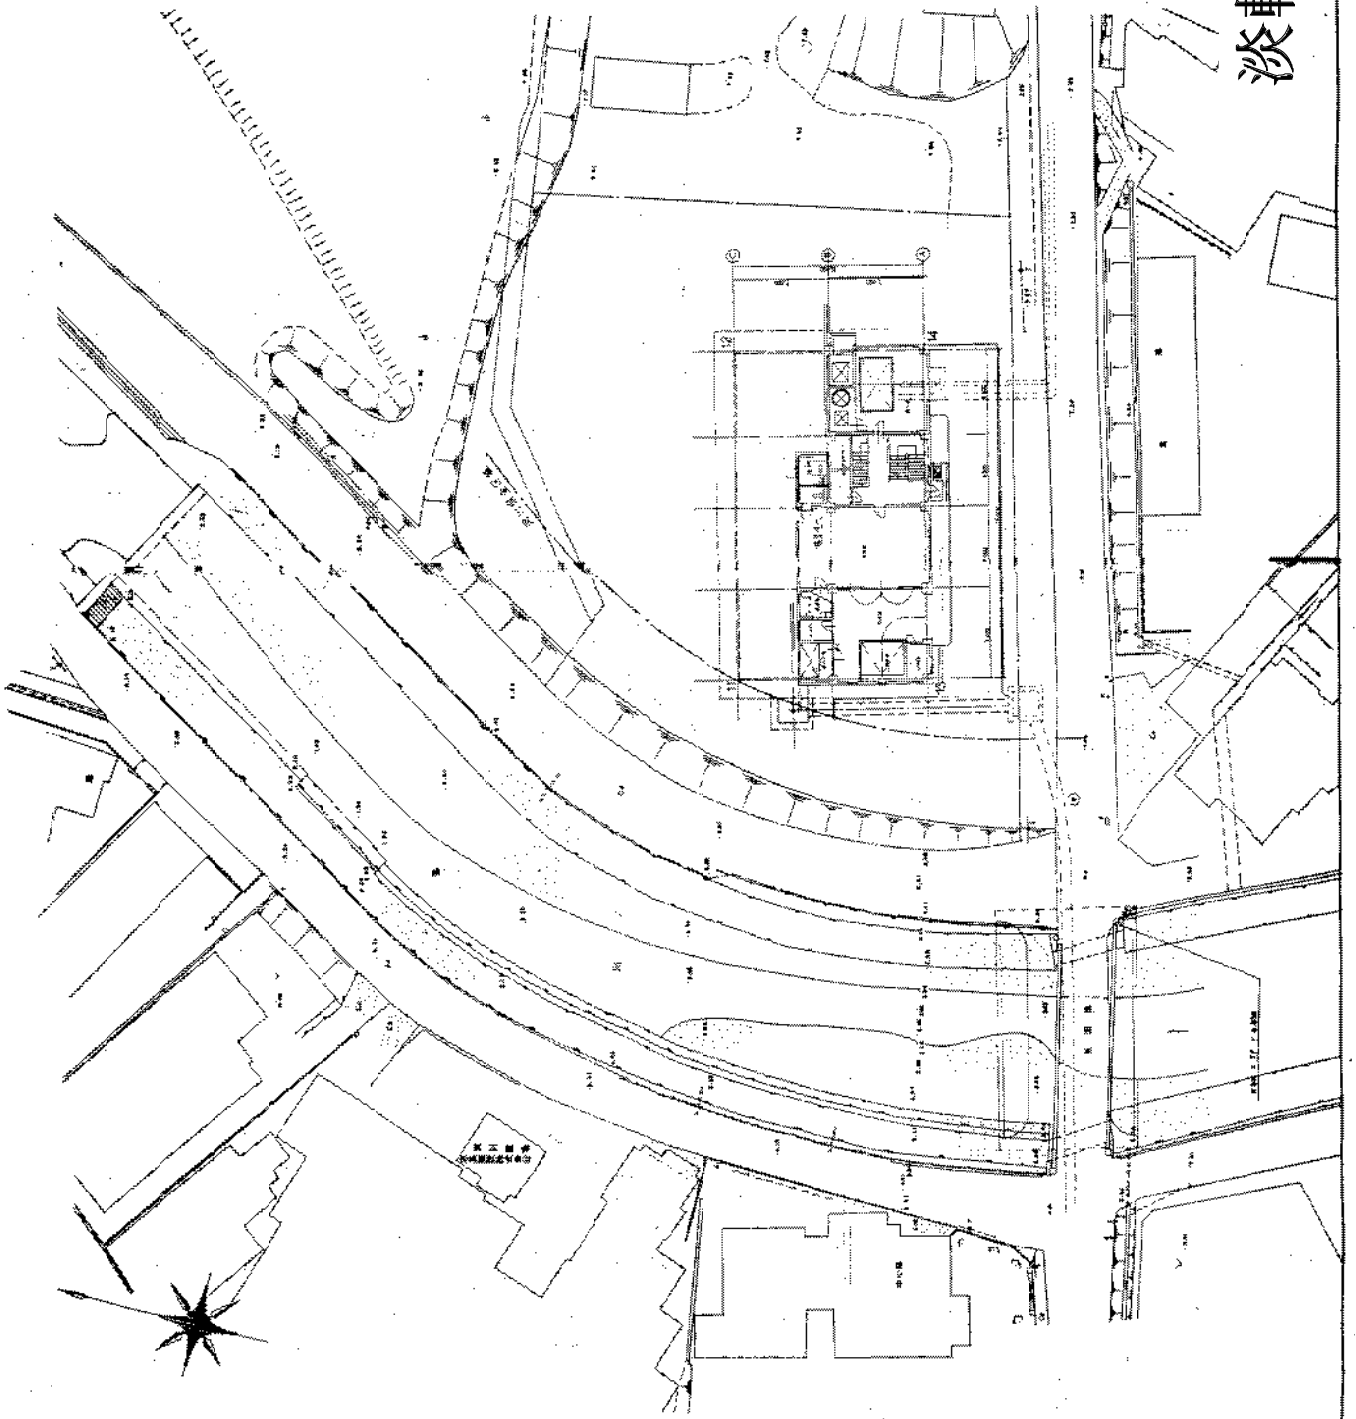

S=1:200


深日中継ポンプ場

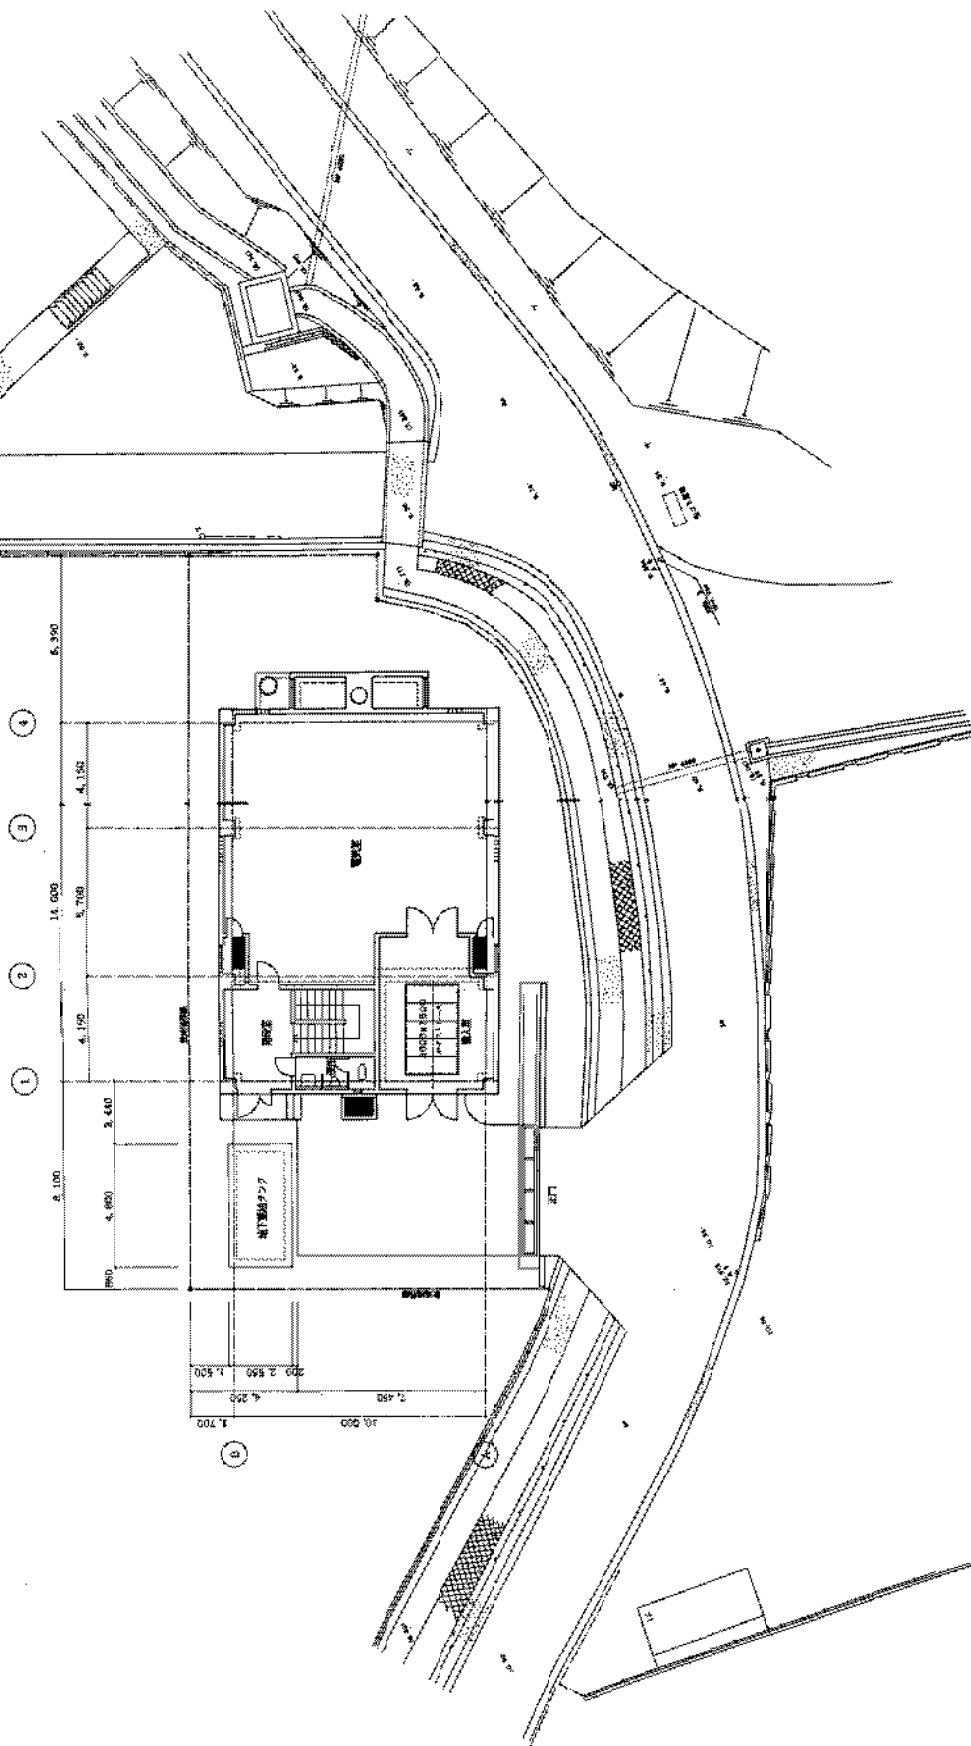


全長 1/100


大阪北東下水汚泥広域処理場 全体配置図


- ① 重力式濃縮タンク ② 機械濃縮棟 ③ 脱水機棟 ④ トラックスケール ⑤ ケーキ貯留設備 ⑥ 溶融炉
 ⑦ 脱臭設備 ⑧ 排水処理設備 ⑨ 返流水貯槽 ⑩ 管理棟

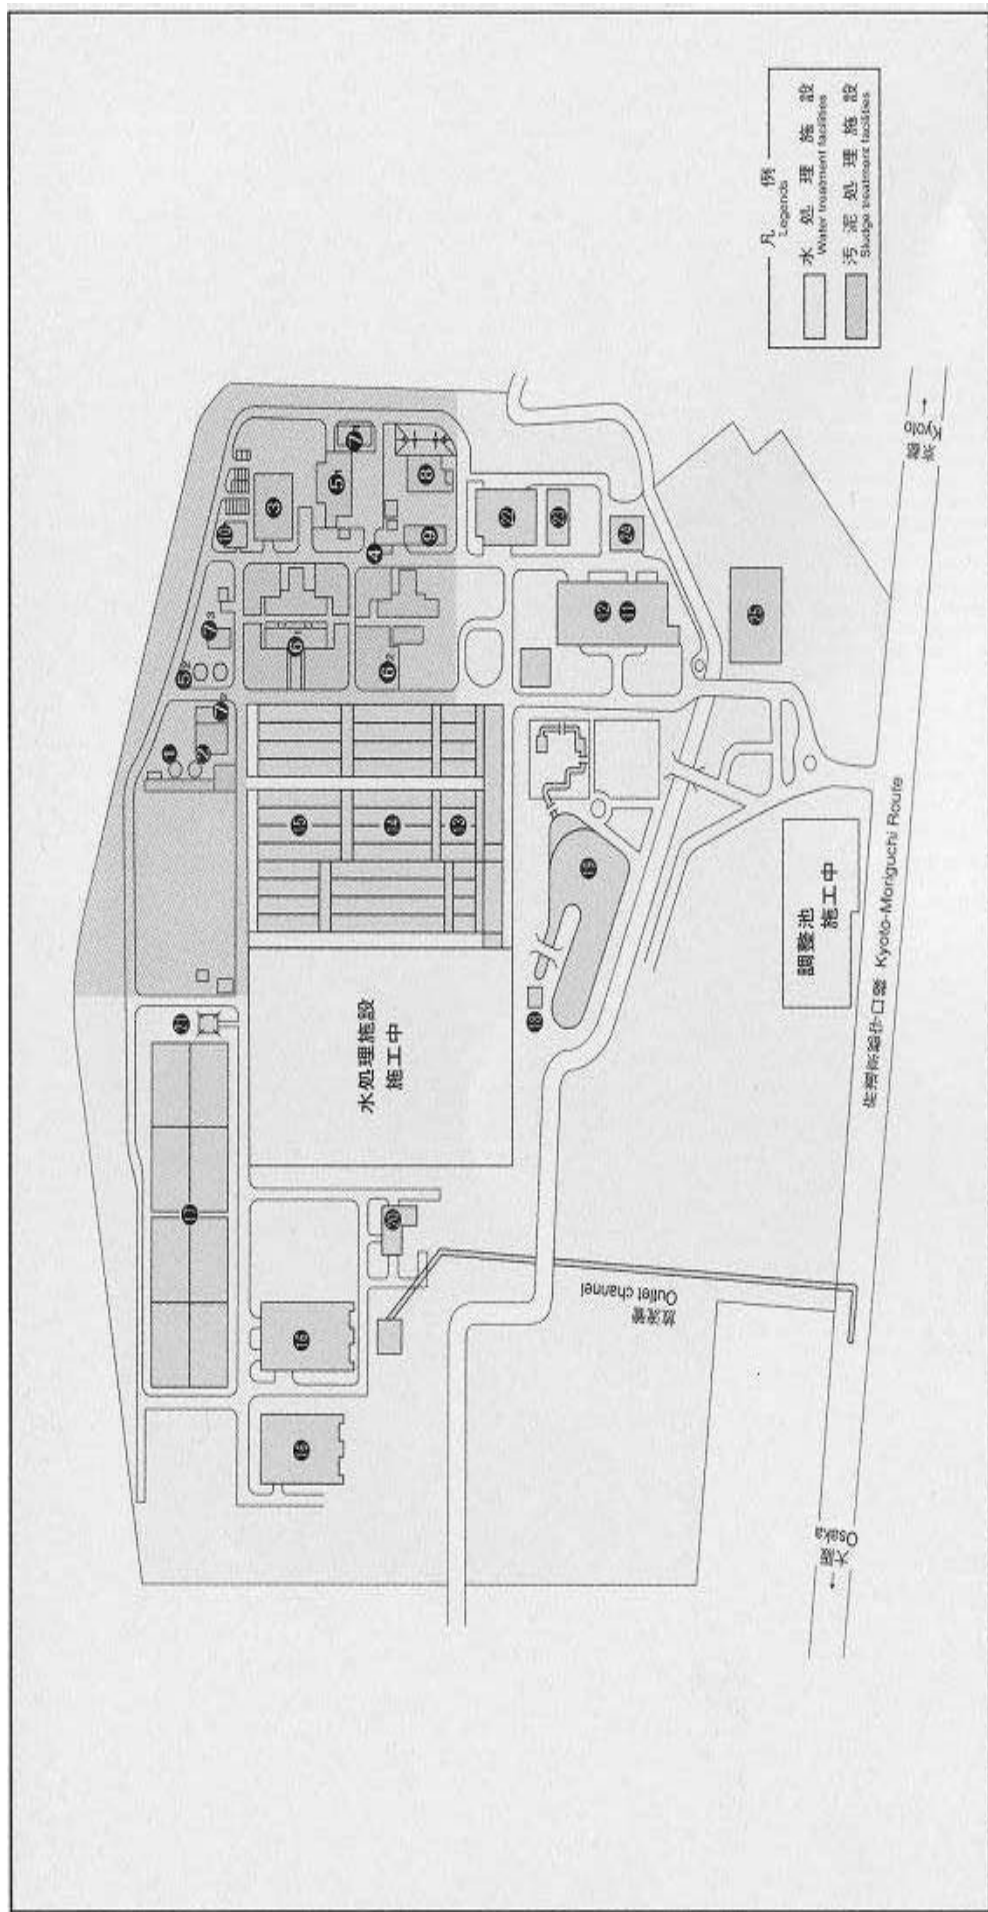


大阪南下水汚泥広域処理場 全体配置図

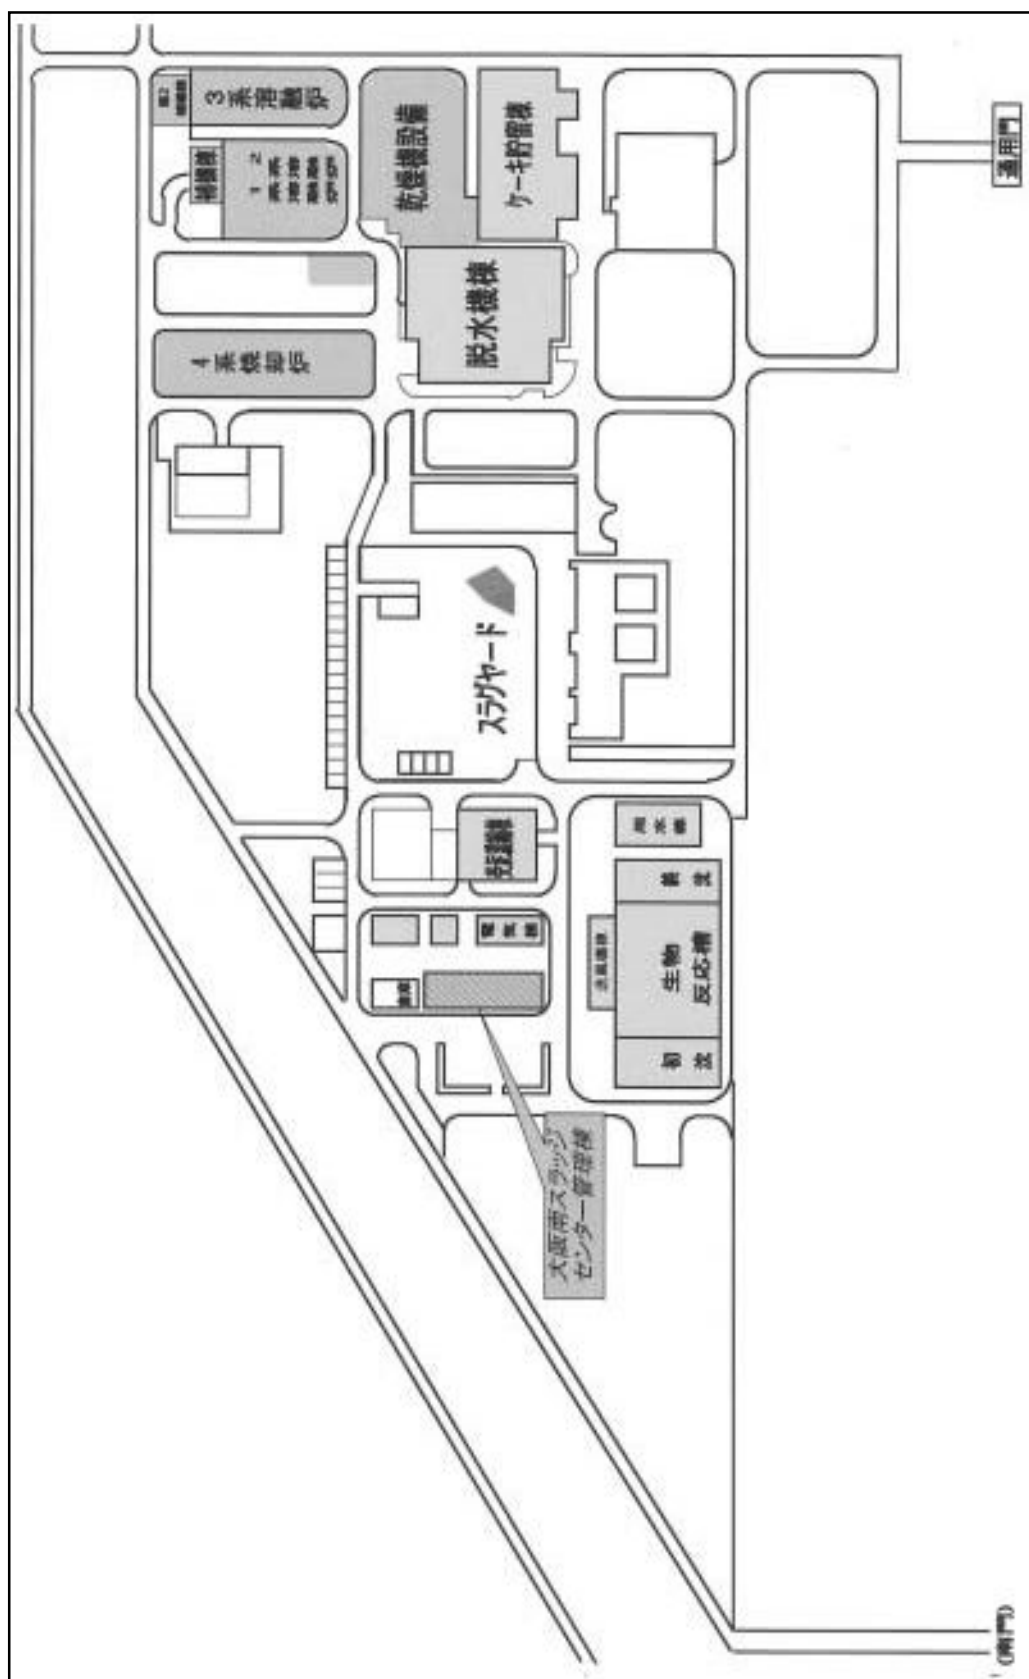

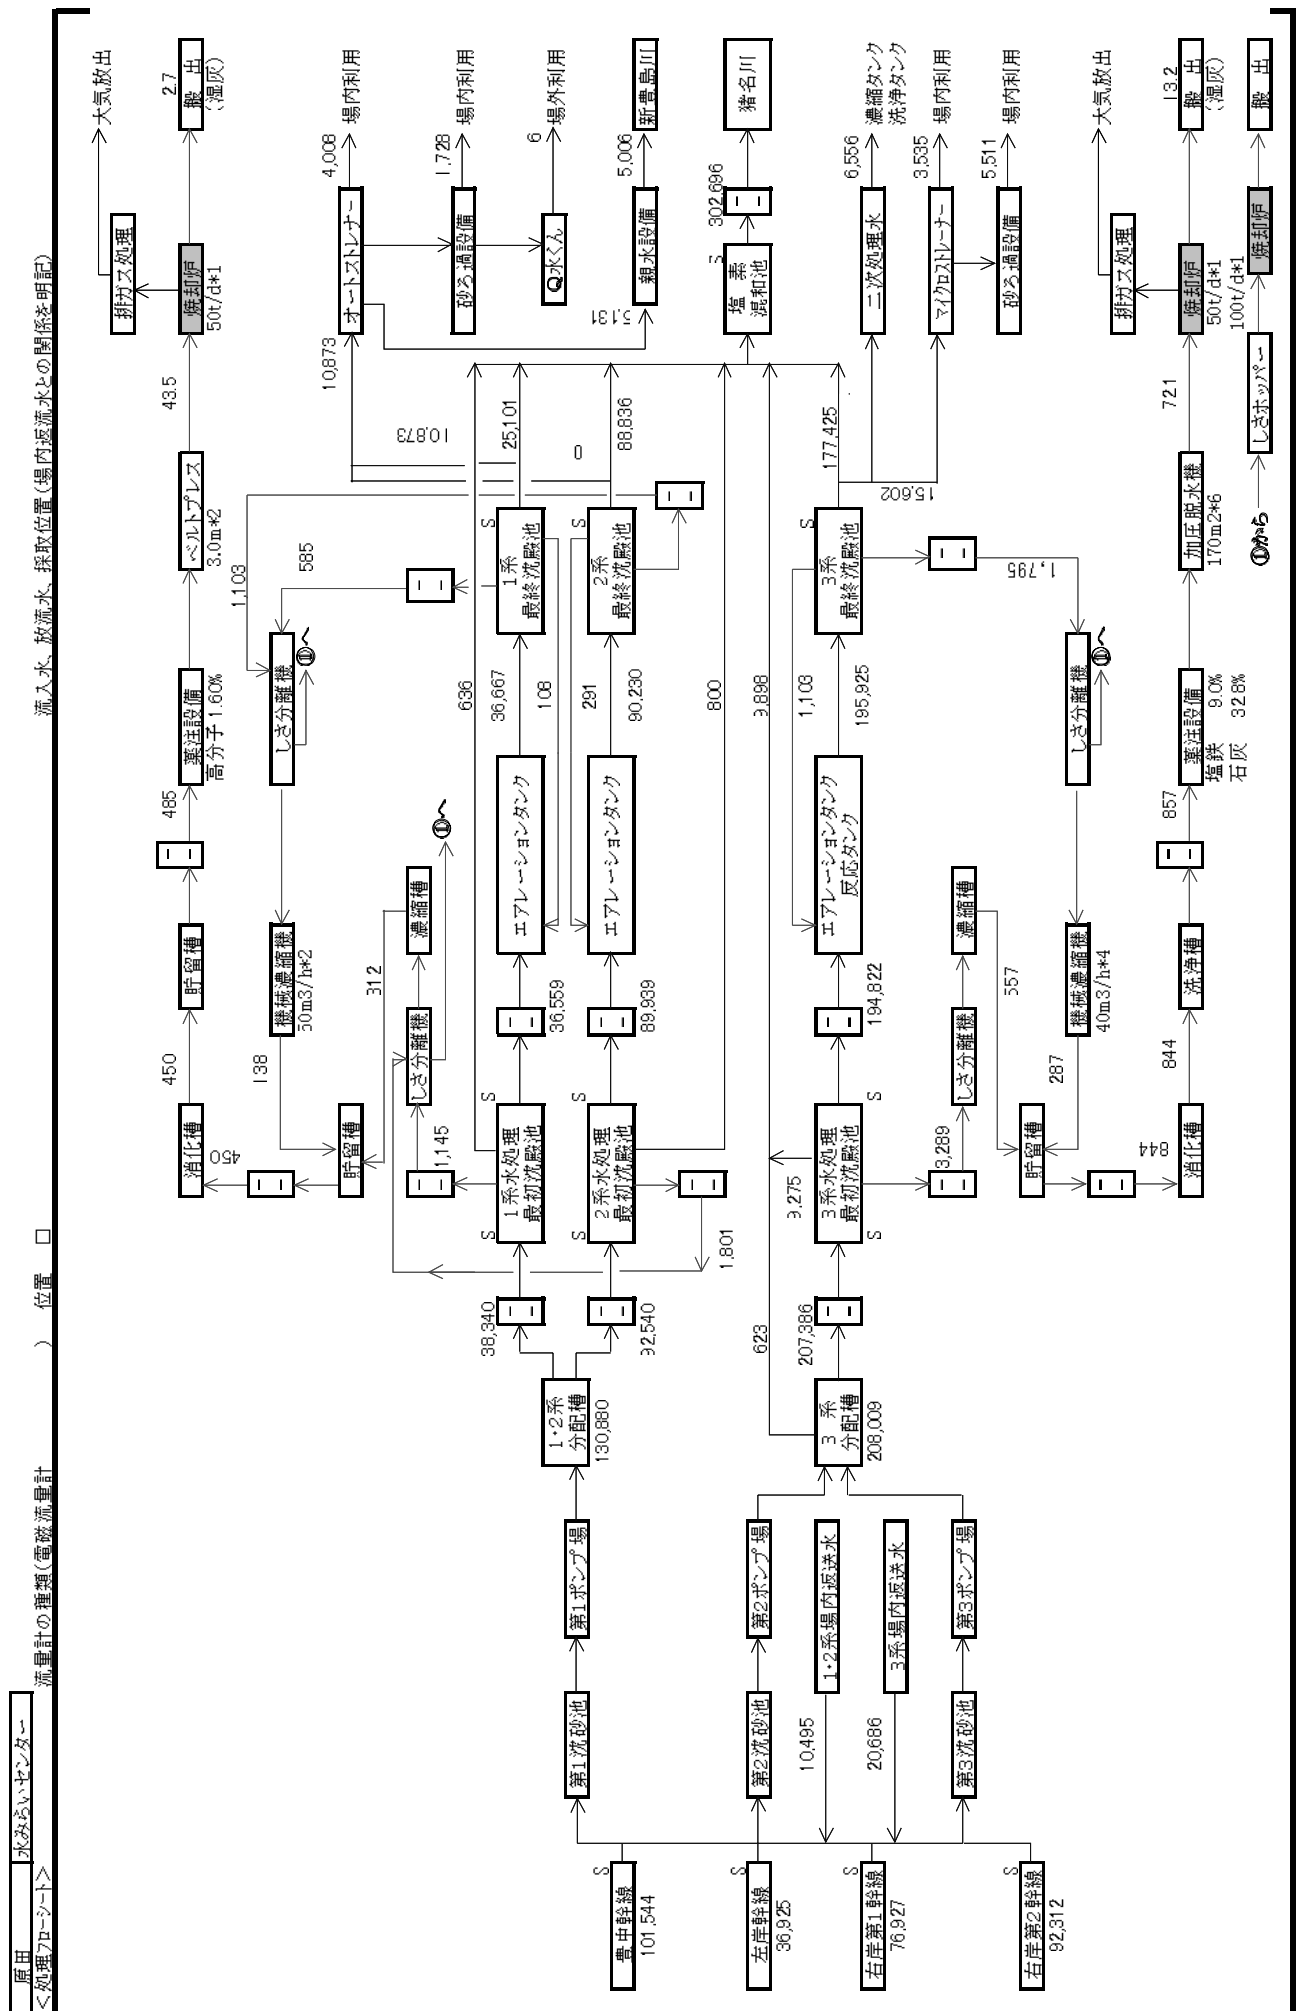




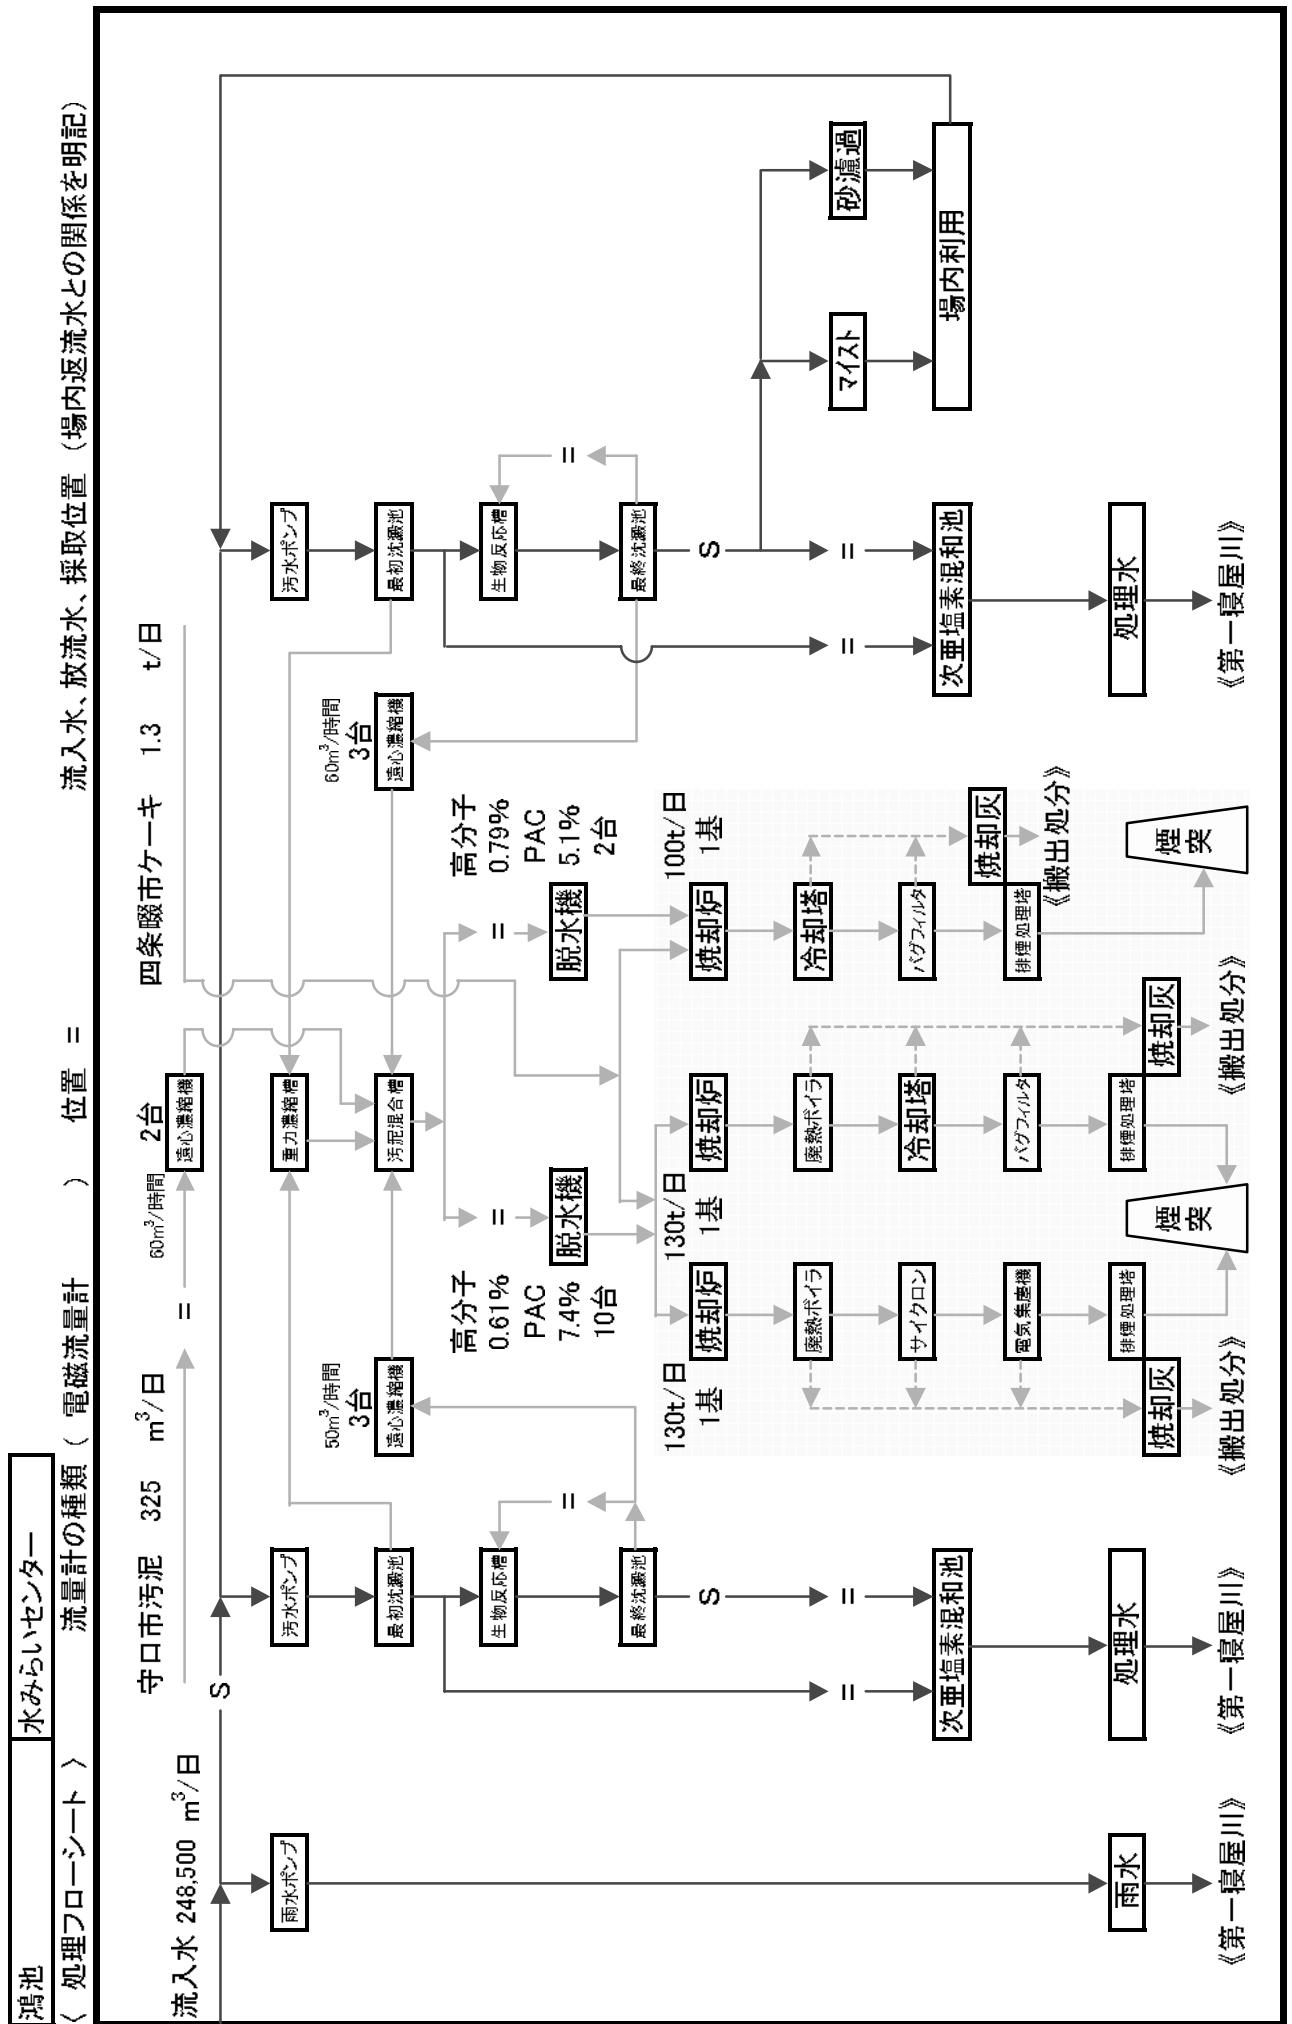

〈 処理フローシート 〉 流量計の種類 (電磁流量計) 位置 = S 流入水、放流水、採取位置 (場内返流水との関係を明記)

() 内数値 : 処理能力

ダイオキシン類特定施設

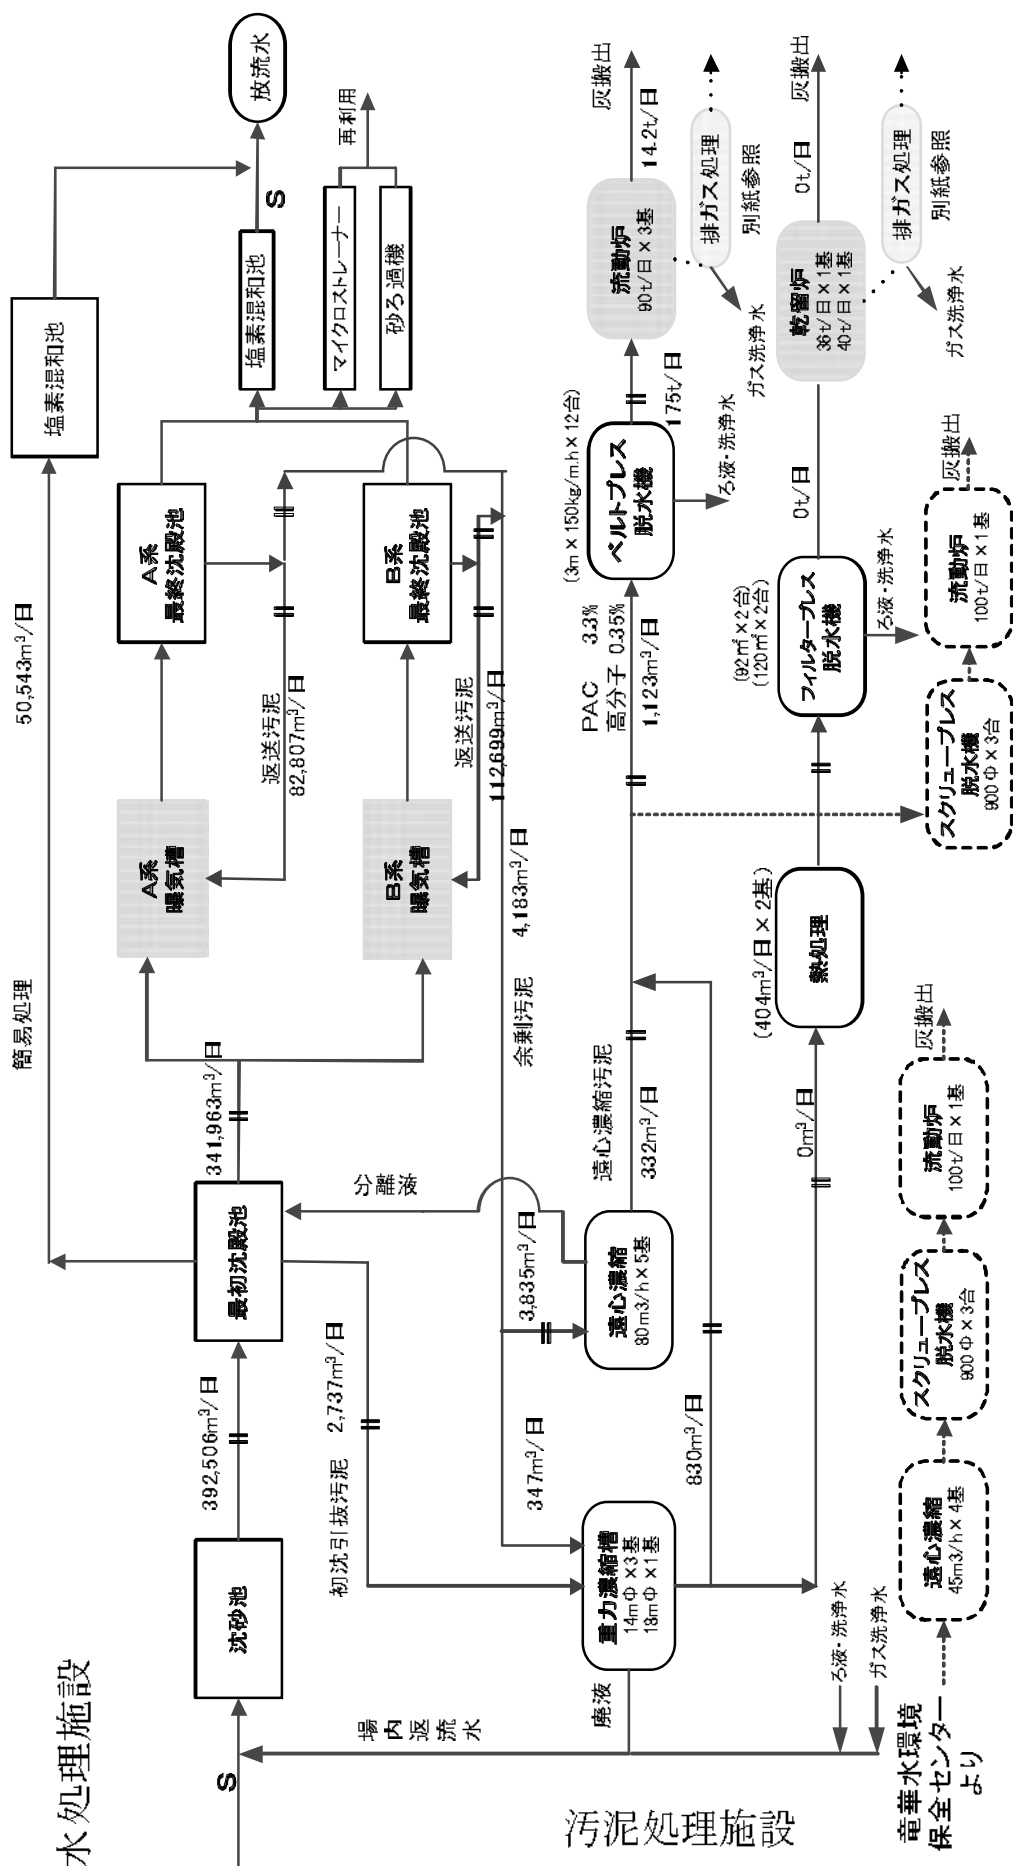


处理場

流量計の種類

位置 ☐

流入水、放流水、採取位置（場内逕流水との関係を明記）

1. 超音波式・電磁式
2. 超音波パージャルブリューム
3. 超音波式
4. 超音波式

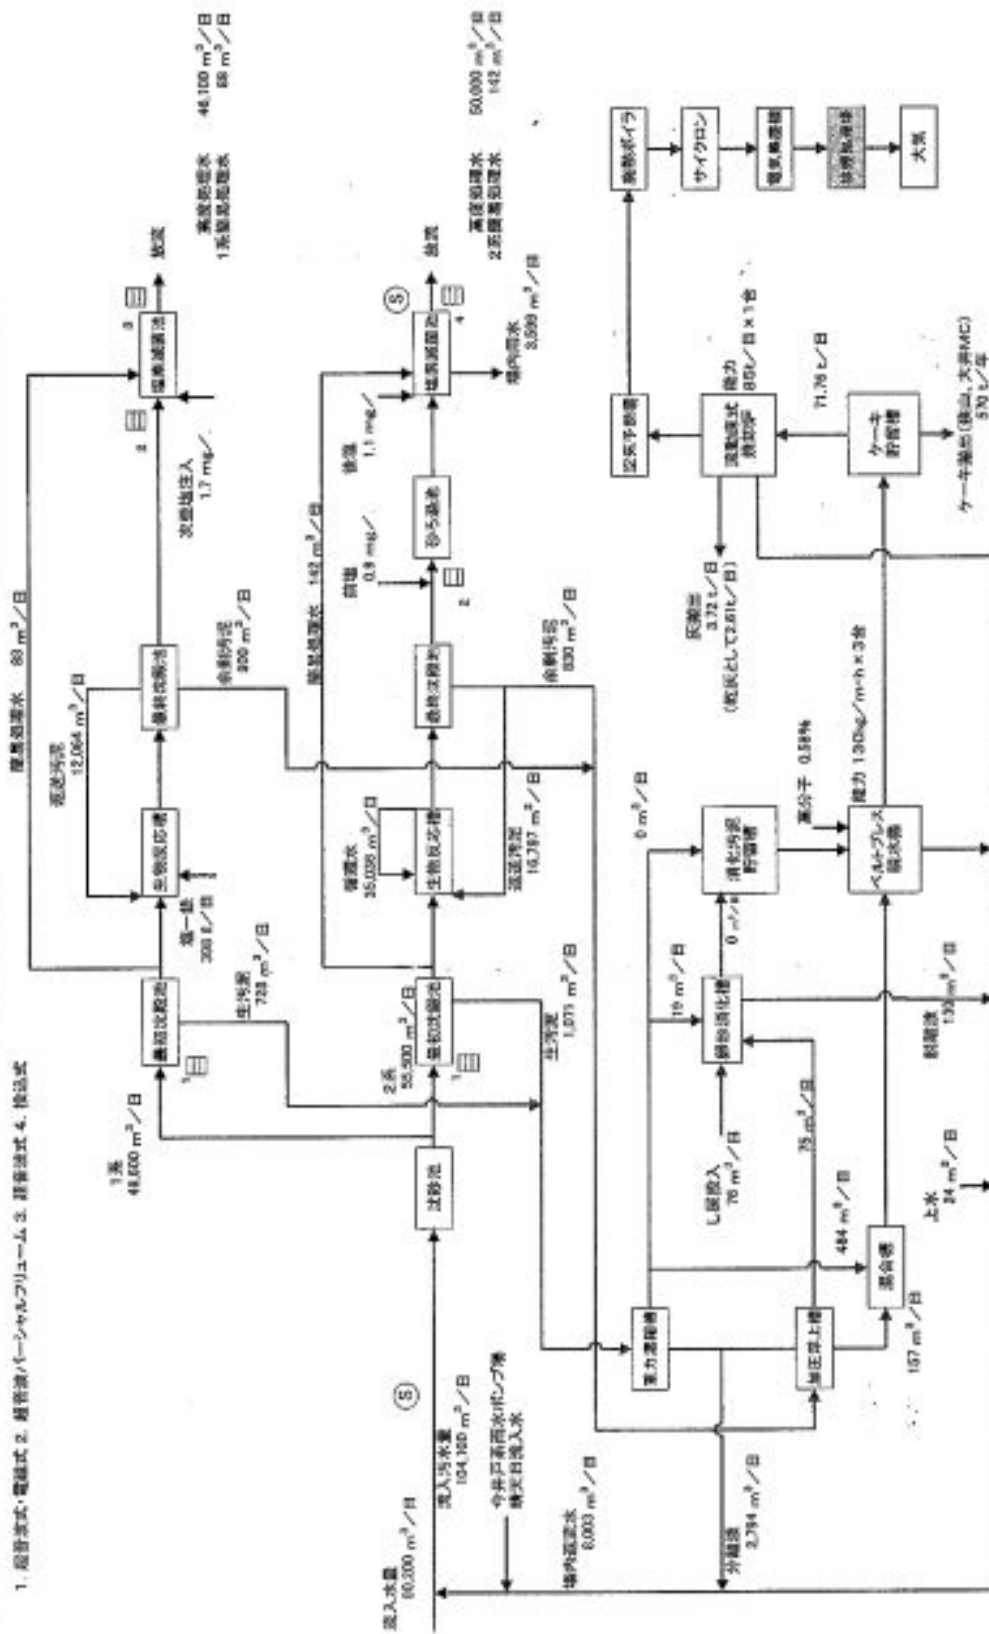

南大阪湾岸北部水みらいセンター 処理フローシート

1系	45,000	m3/日	(高度処理対応施設)
2系	56,000	m3/日	(高度処理対応施設)
3系	56,000	m3/日	(高度処理対応施設)
合計	157,000	m3/日	


流量計の種類(電磁・堰式・超音波流量計)

□位置

流入水、放流水、採取位置（場内返流水との関係を明記）

平成19年3月31日現在


総合処理水量	124.413 m ³ /d
1系処理水量	34.613 m ³ /d
2・3系処理水量	89.799 m ³ /d

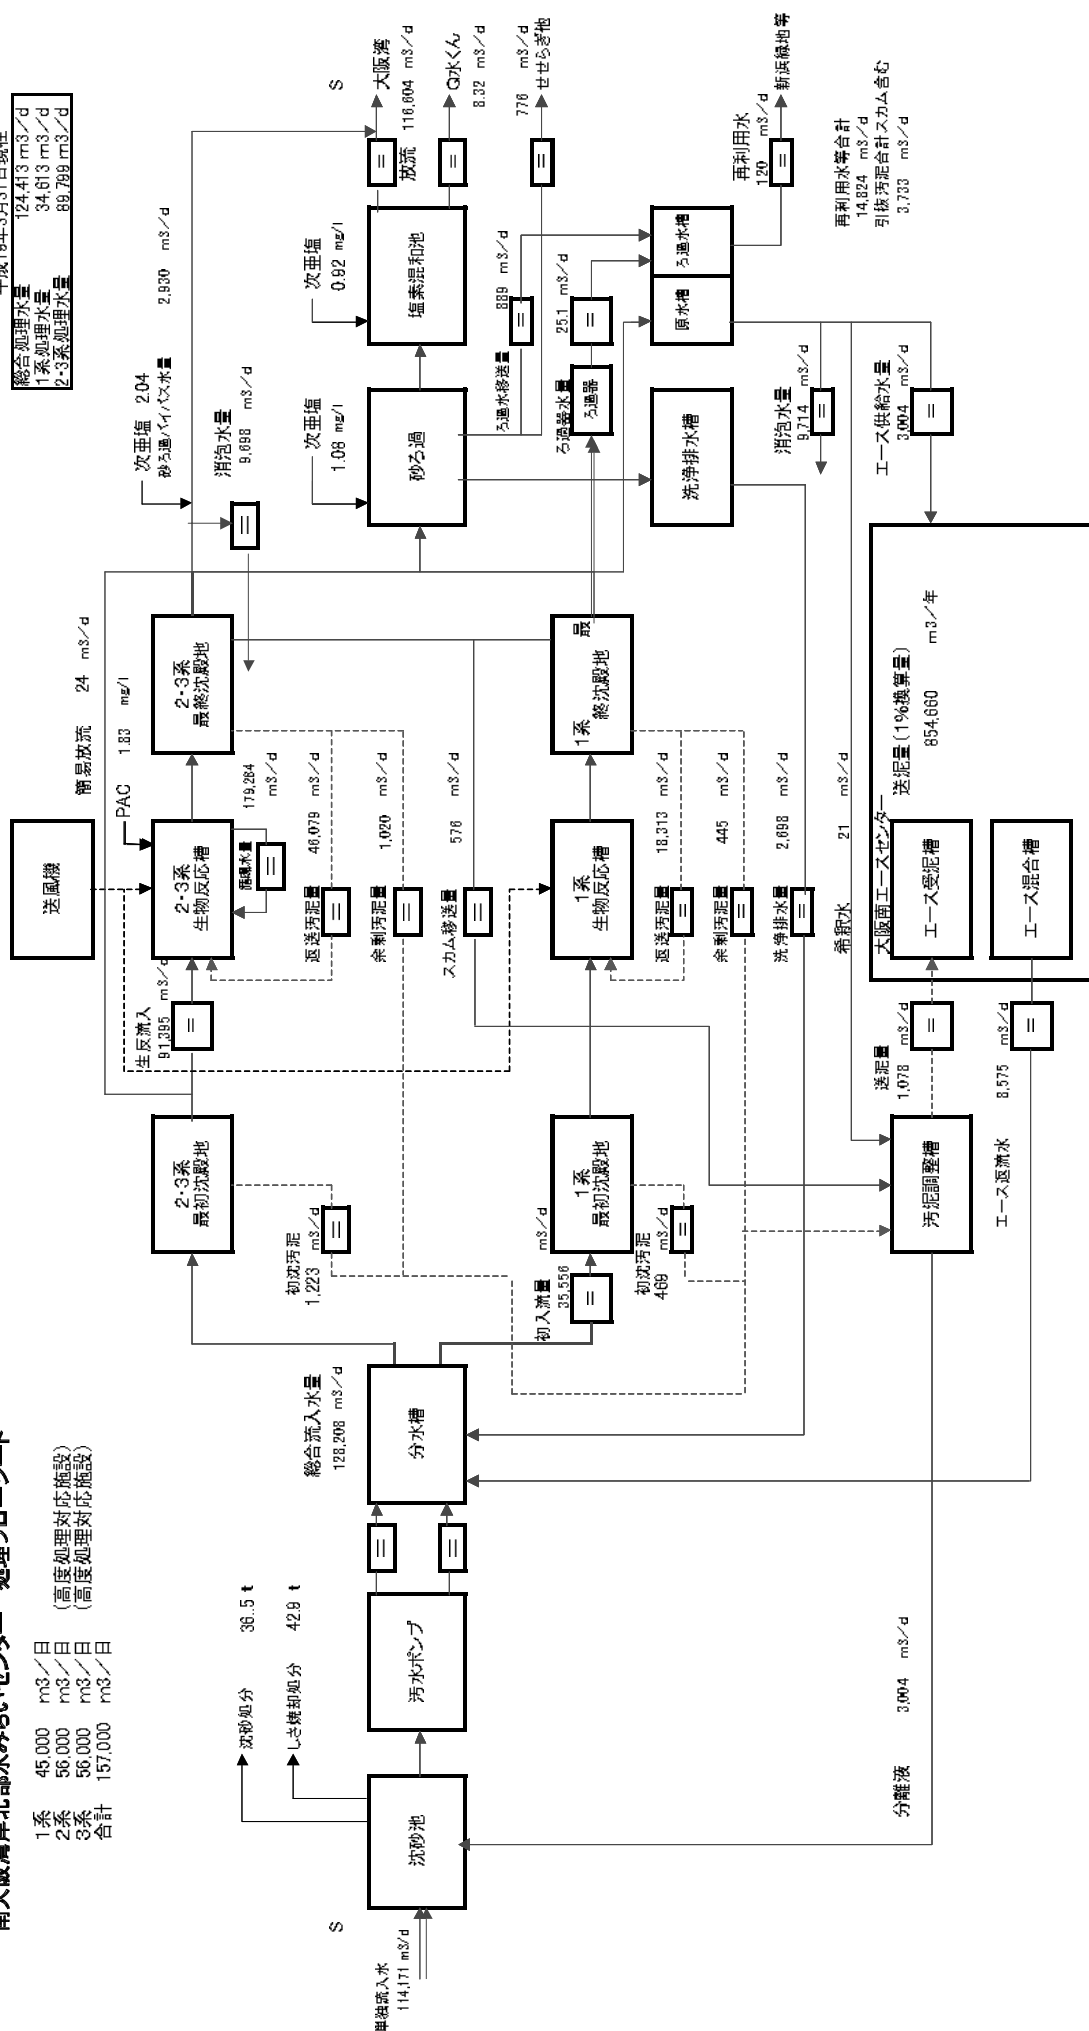


再利用水等合計	14,824	m ³ /d
引抜汚泥合計スラム含む	3,733	m ³ /d

中部 水みらいセンター


<処理フローシート>流量計の種類(電磁流量計、超音波流量計、堰式流量計)位置 □ 流入水、放流水、(場内返流水との関係)
返送汚泥量

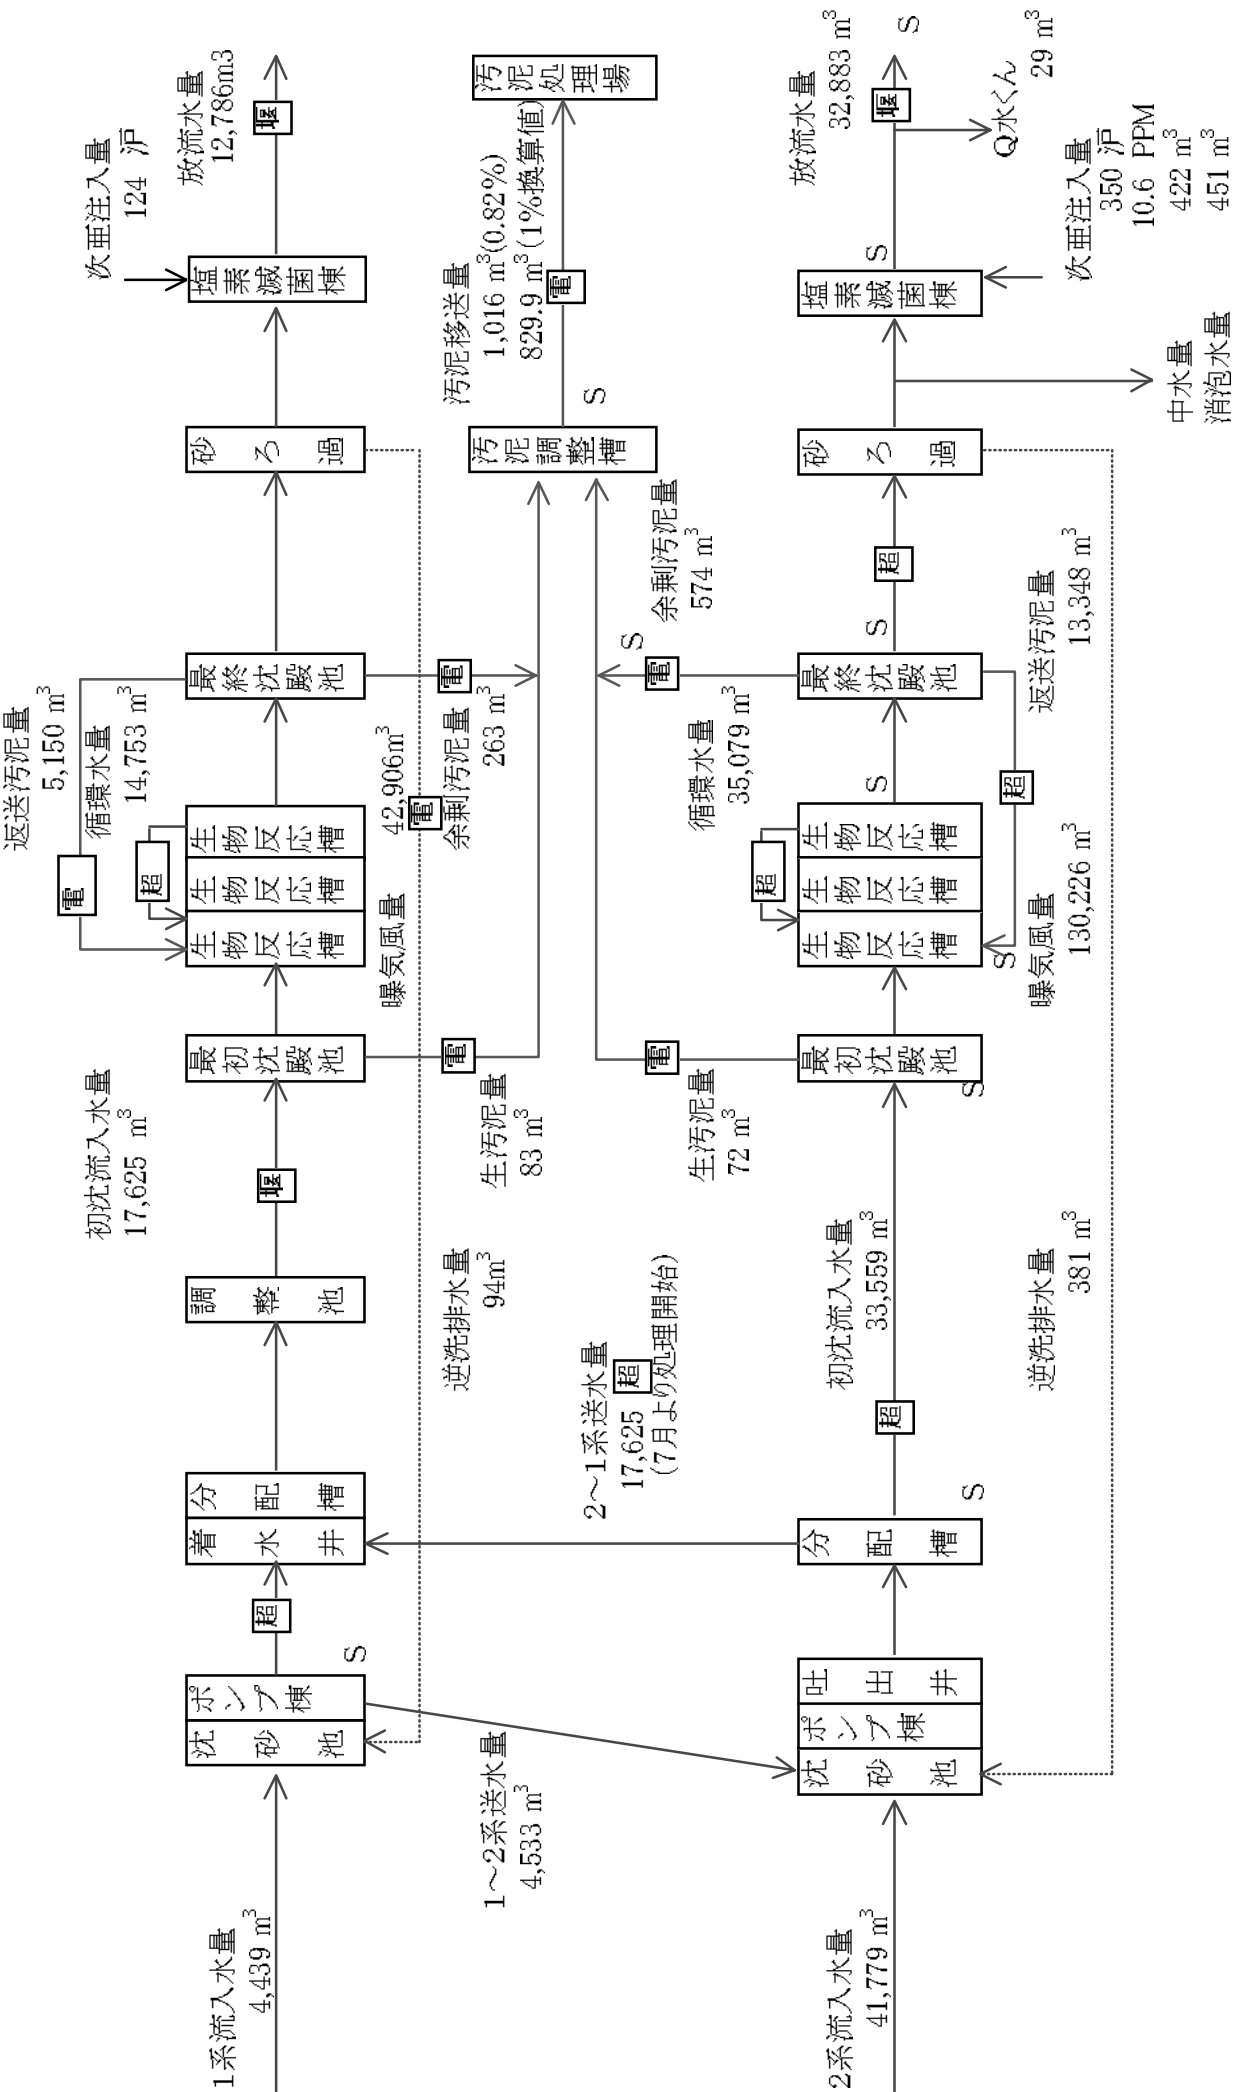


南大阪湾流域下水道 南部水みらいセンター プロジェクト 及び 水処理・汚泥処理 収支図(H18年度)

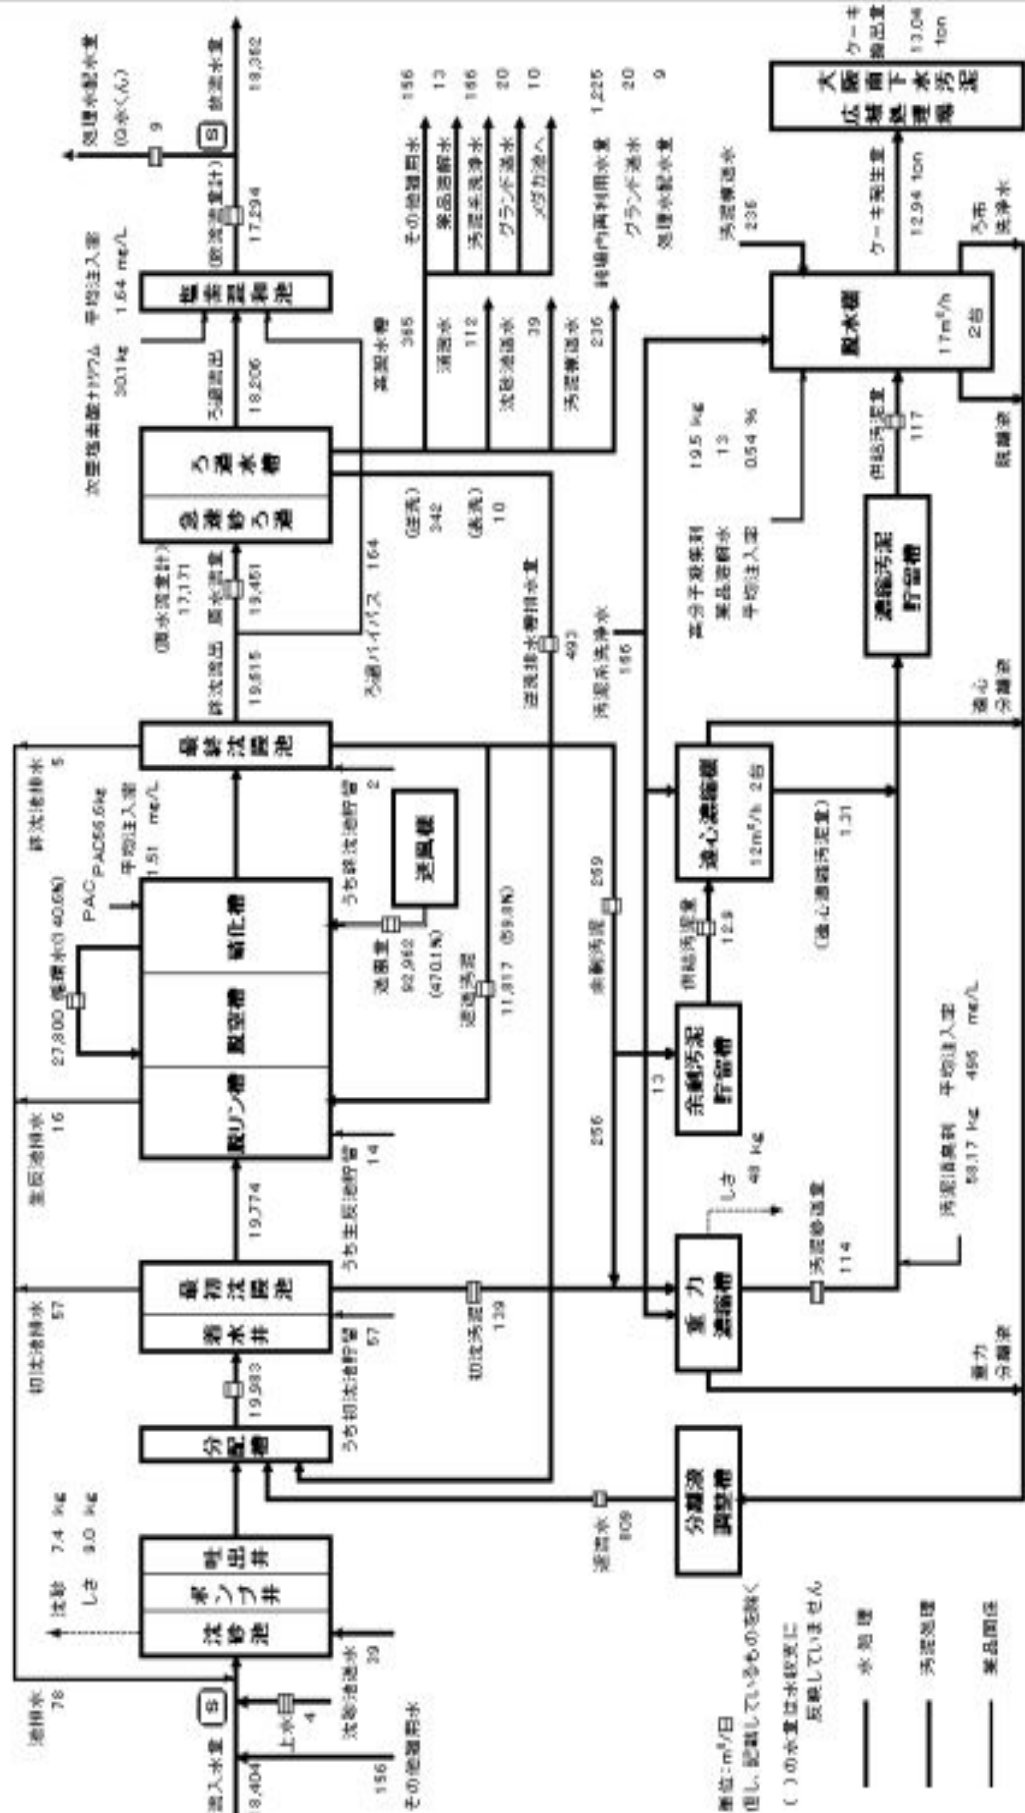


処理水有効利用の口—図




処理水有効利用フロー図

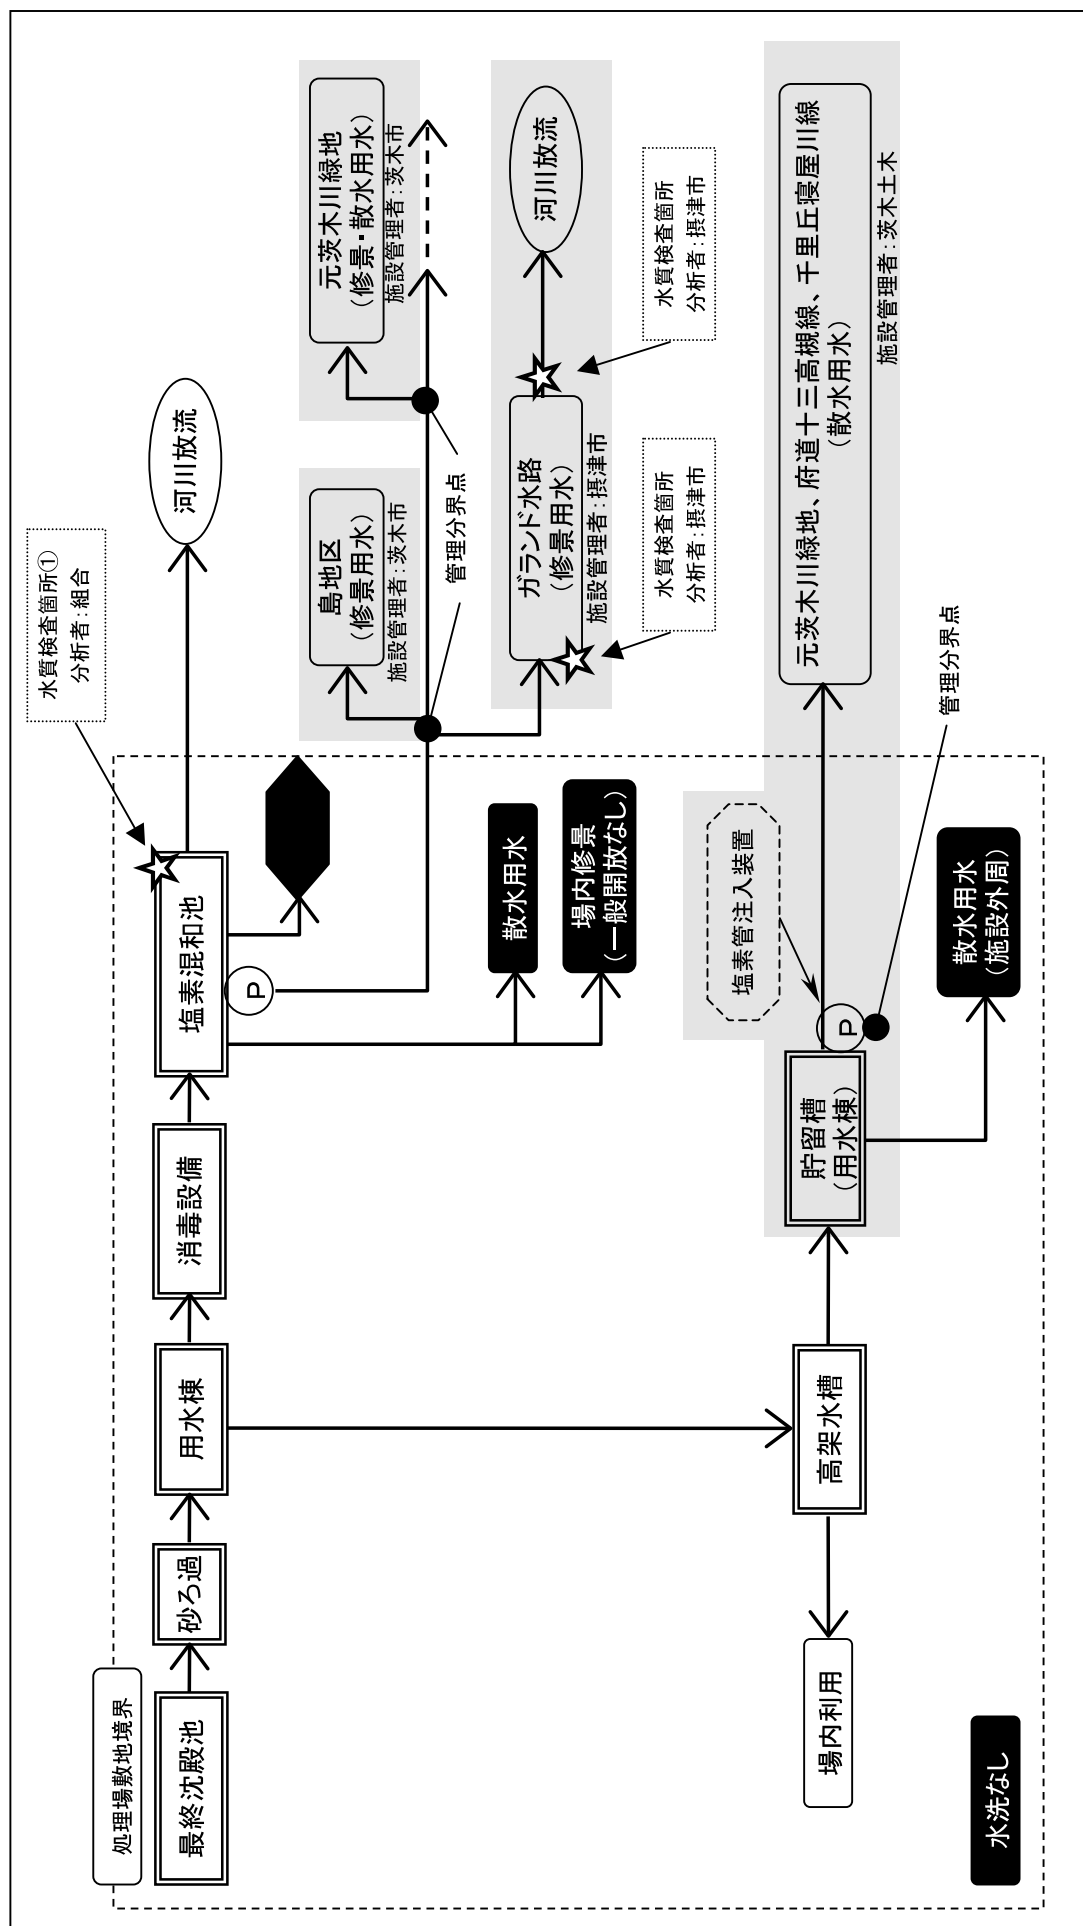


処理水有効利用フロー図

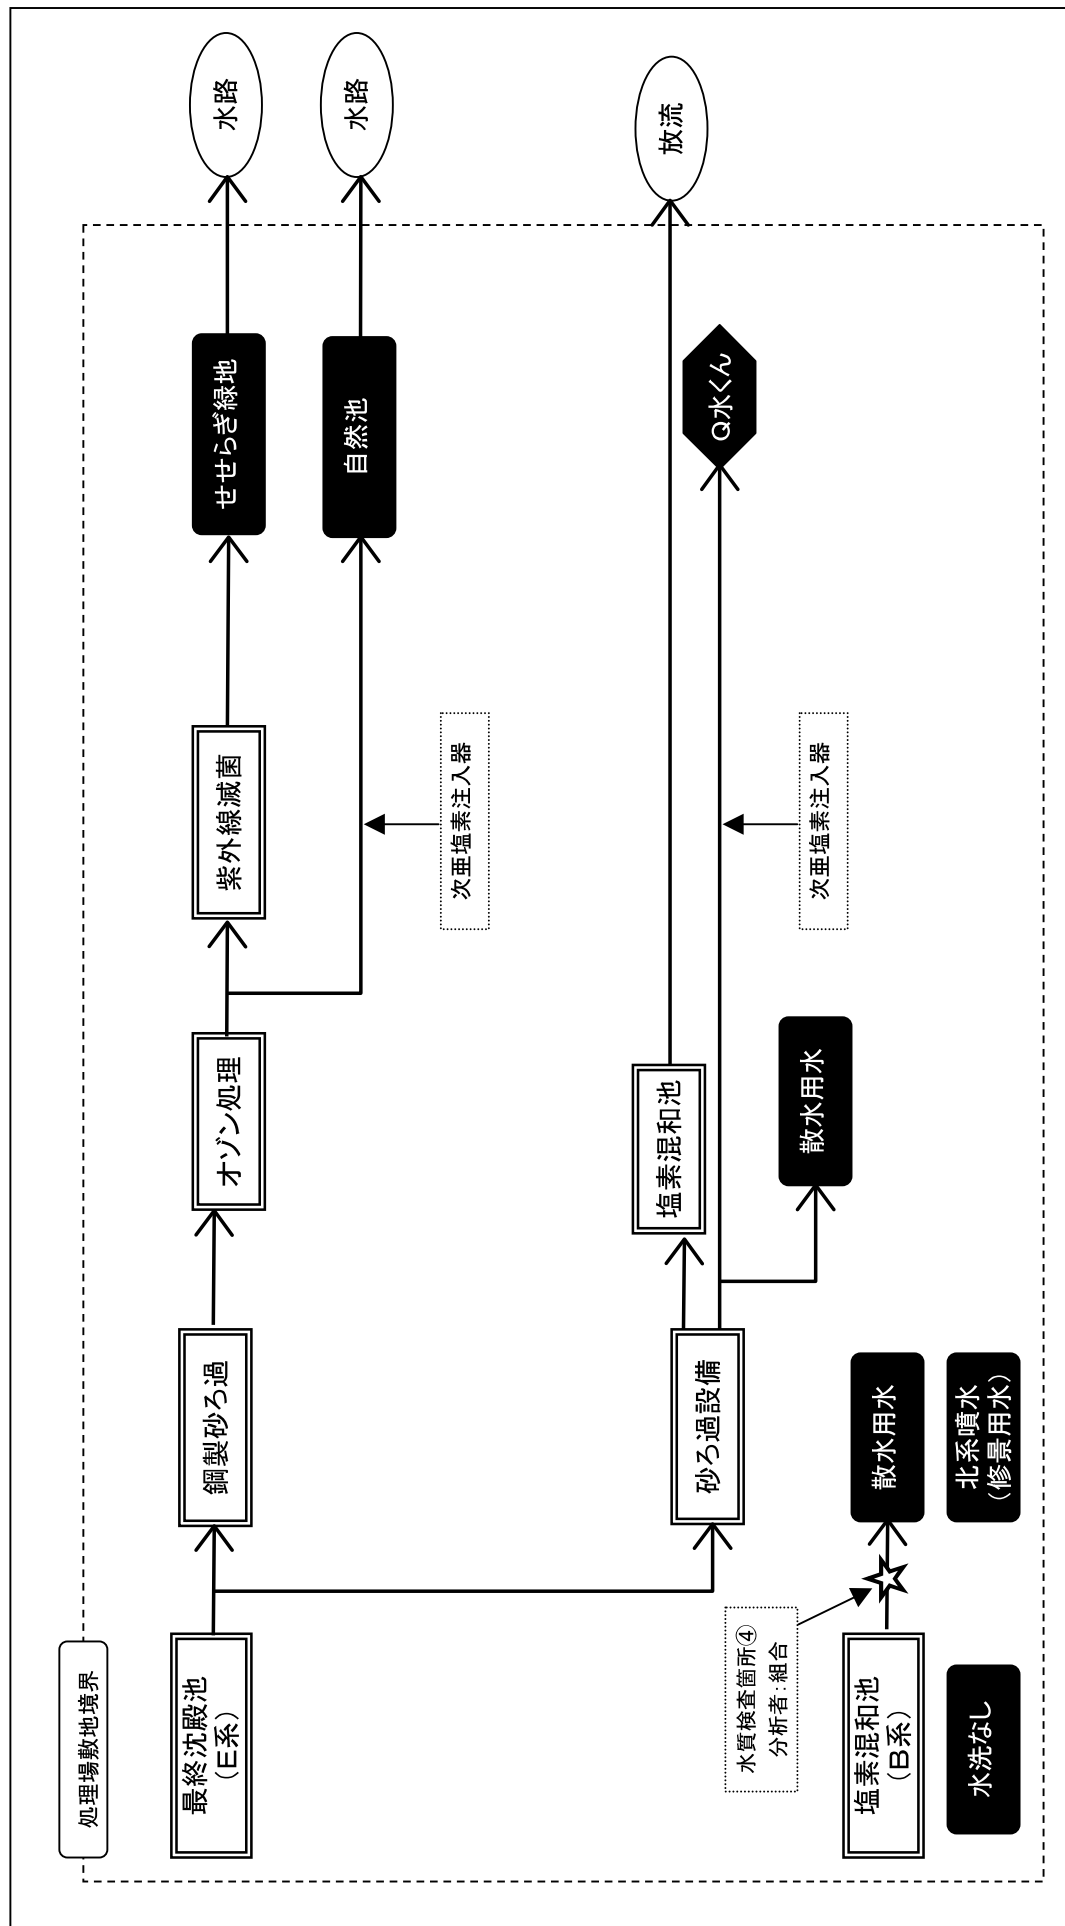

処理水有効利用フロー図

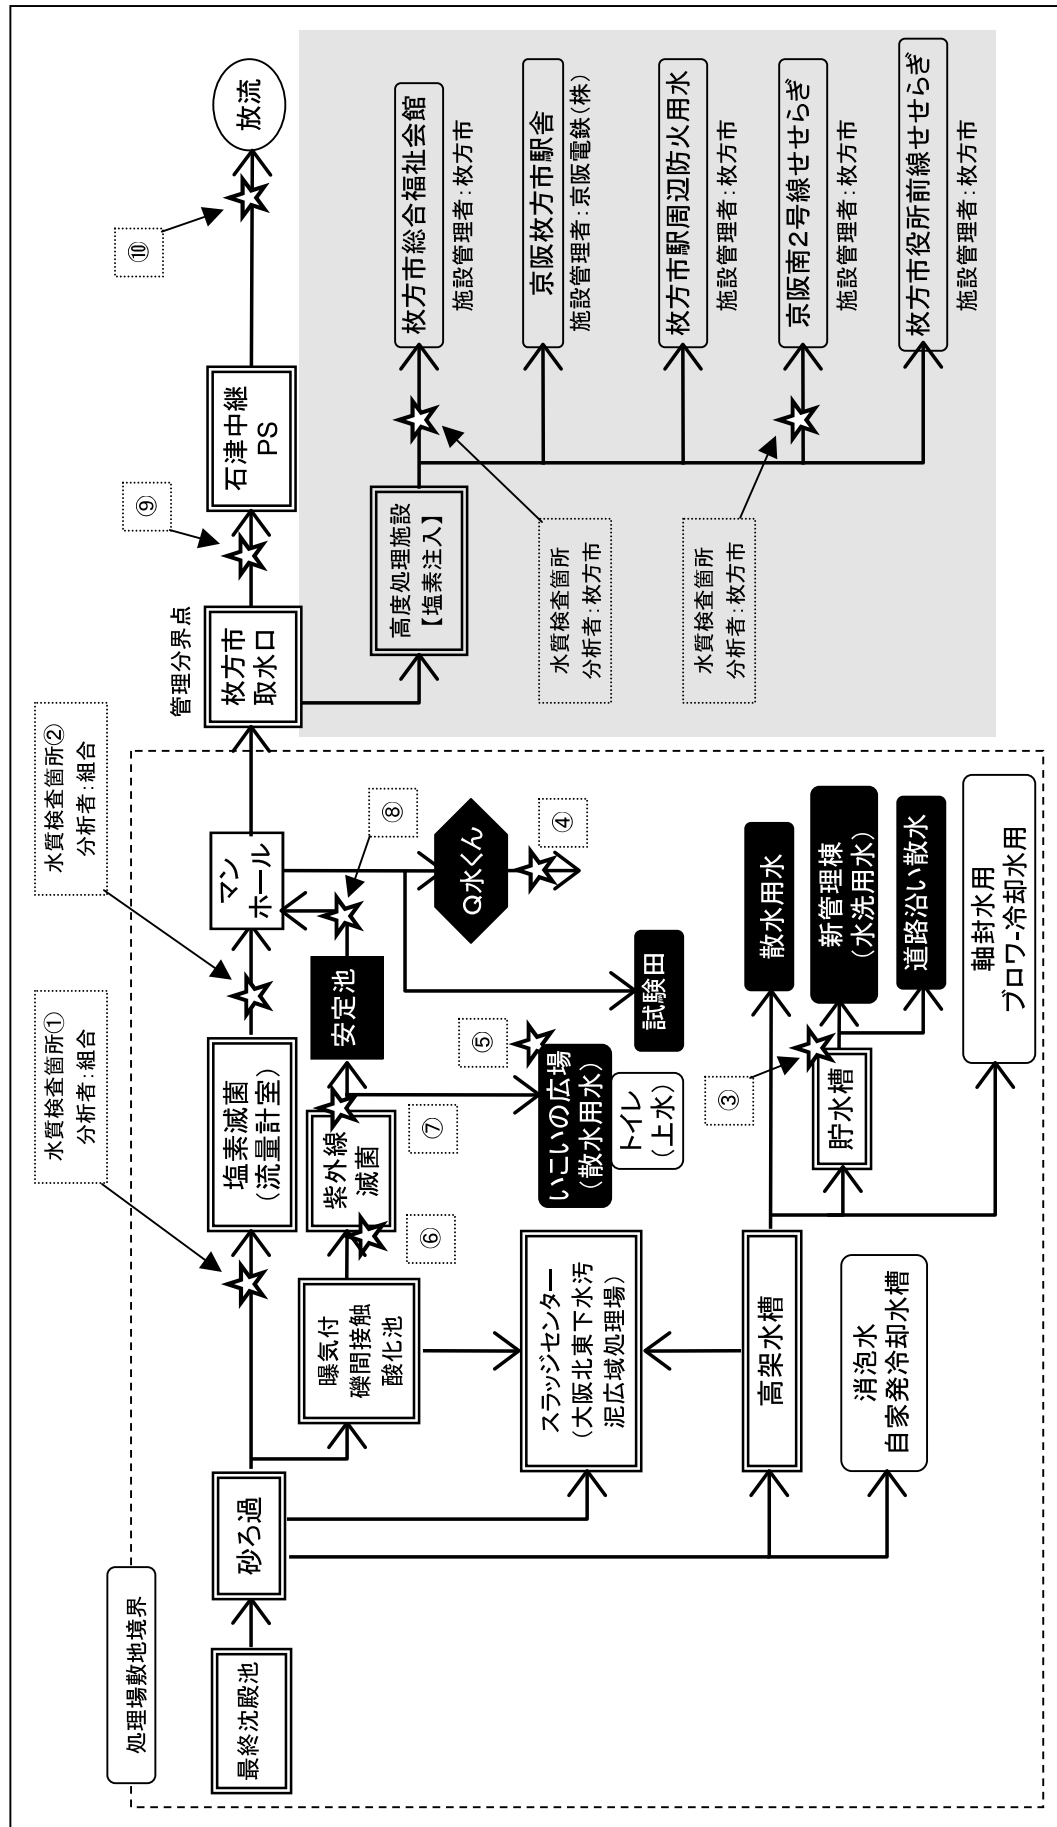


処理水有効利用フロー図

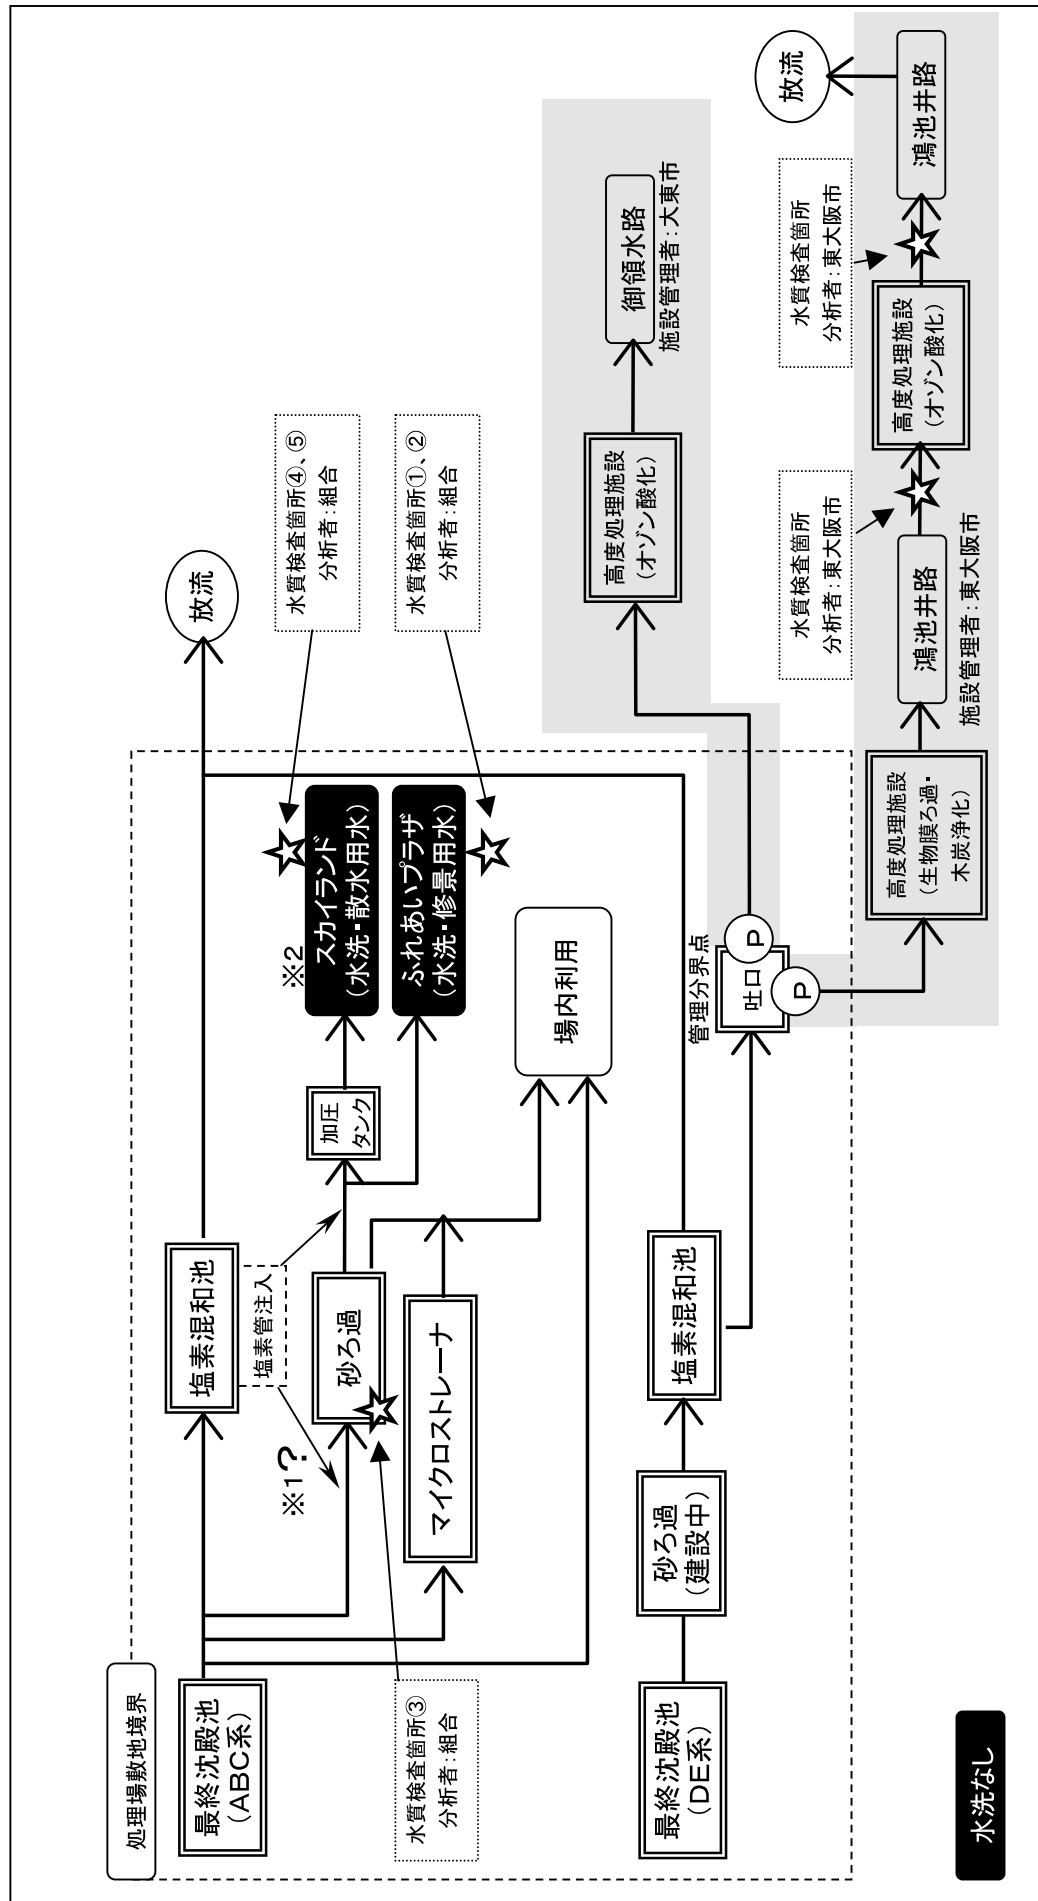


※1 ここでは砂ろ過槽内での生物繁殖を防ぐために塩素を注入 (大腸菌を対象としていない)

※2 芝生、樹木に夜間 (0:00~4:00) 散水を行っている


処理水有効利用の口一図

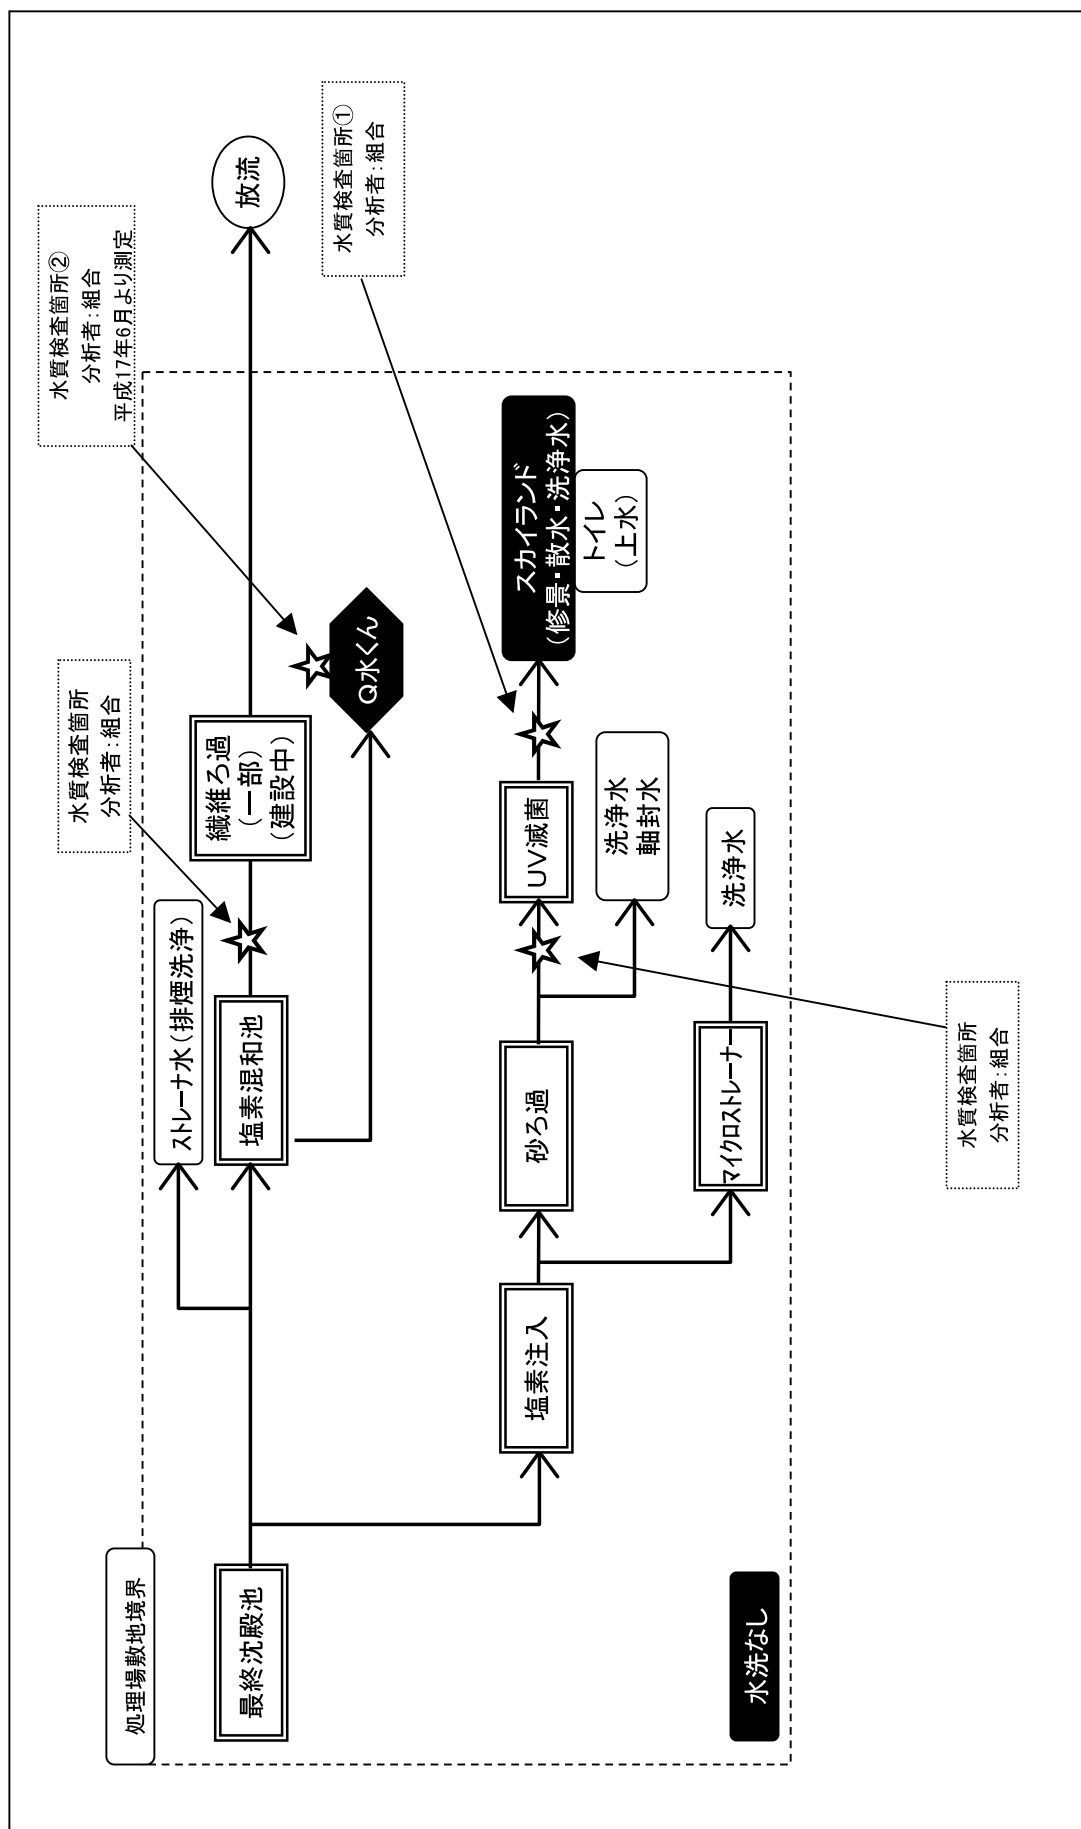


処理水有効利用フロー図

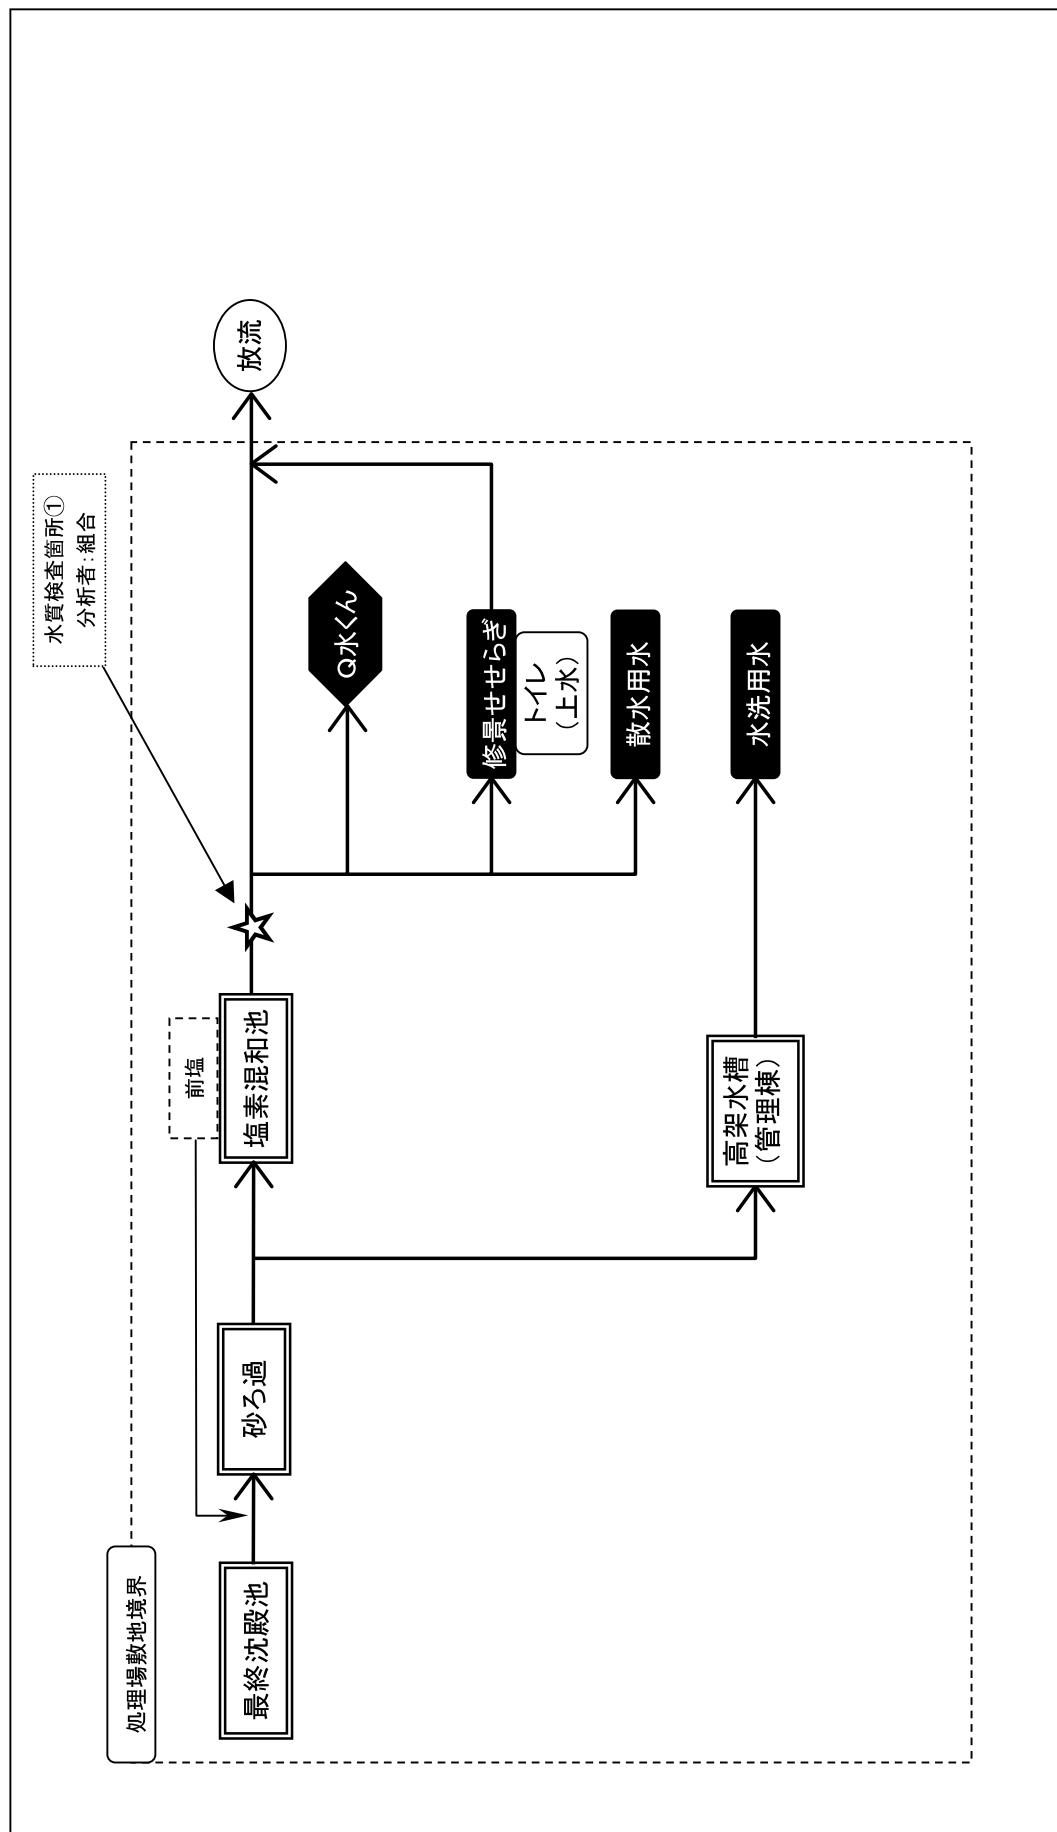


処理水有効利用フロー図

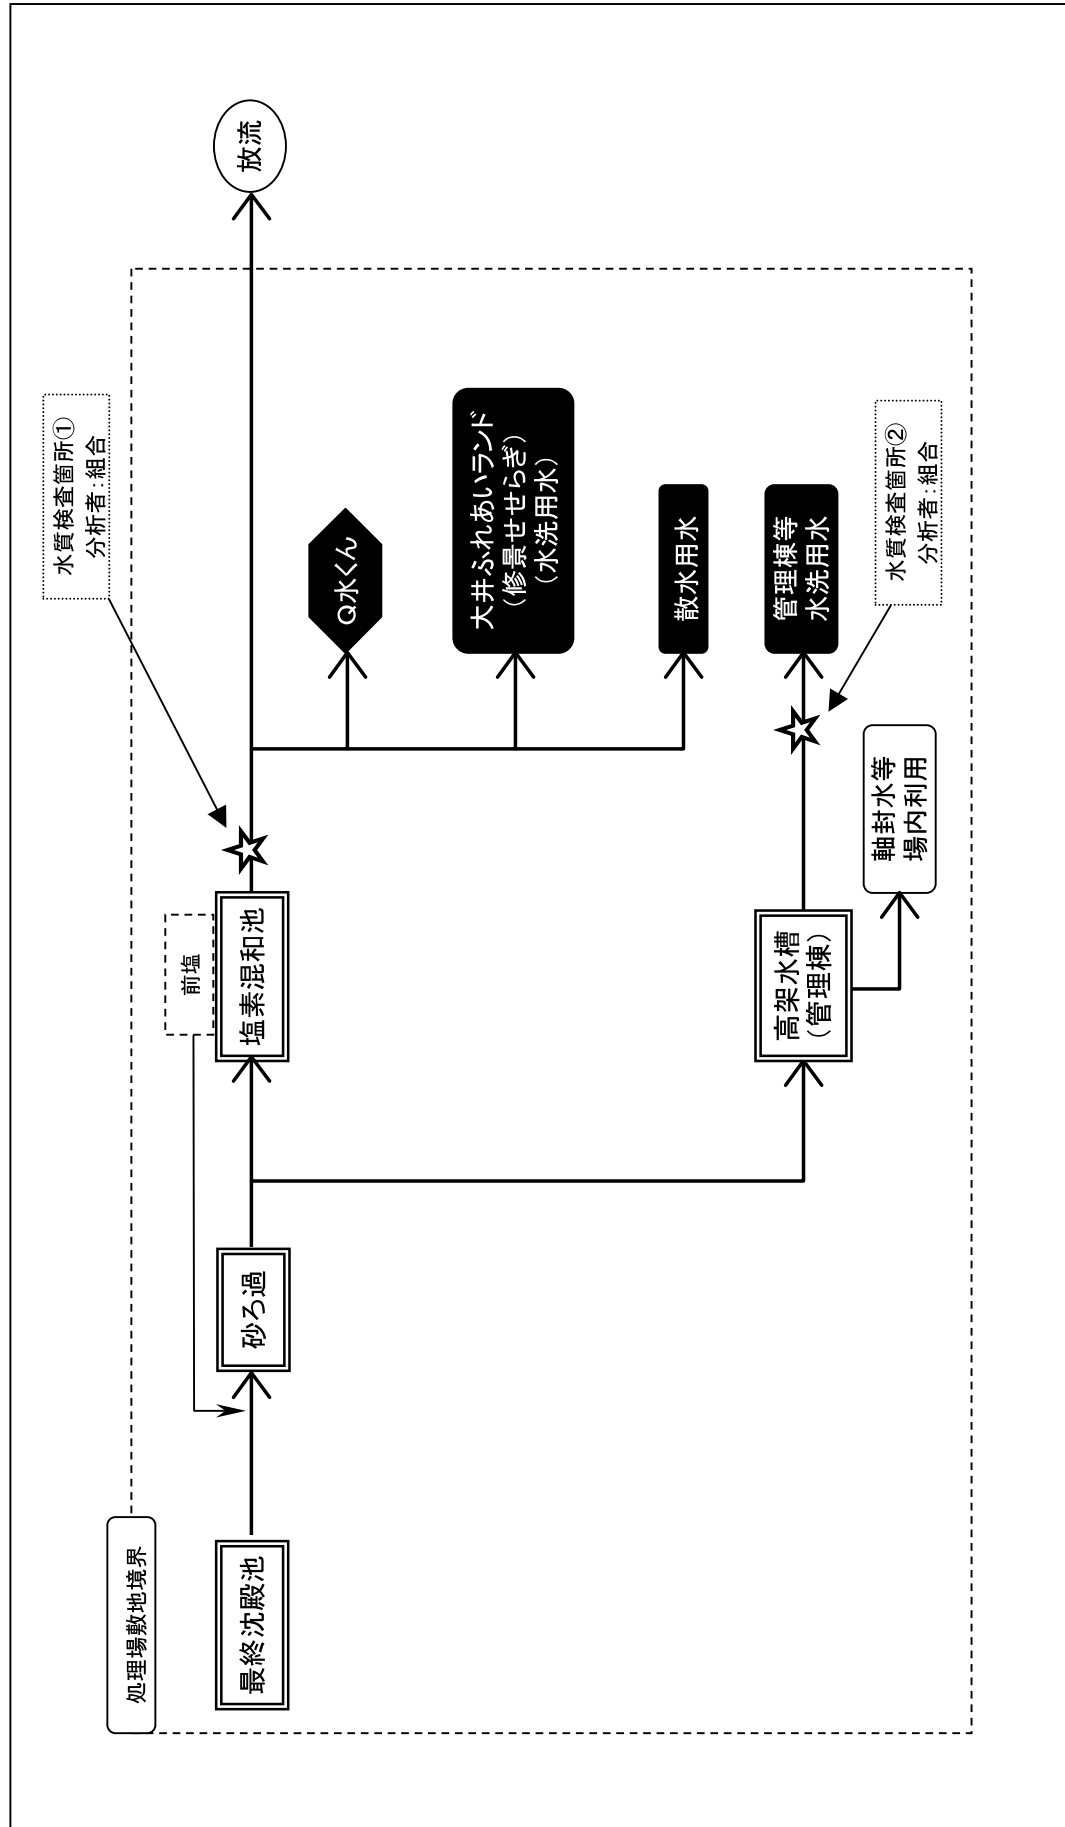


処理水有効利用フロー図

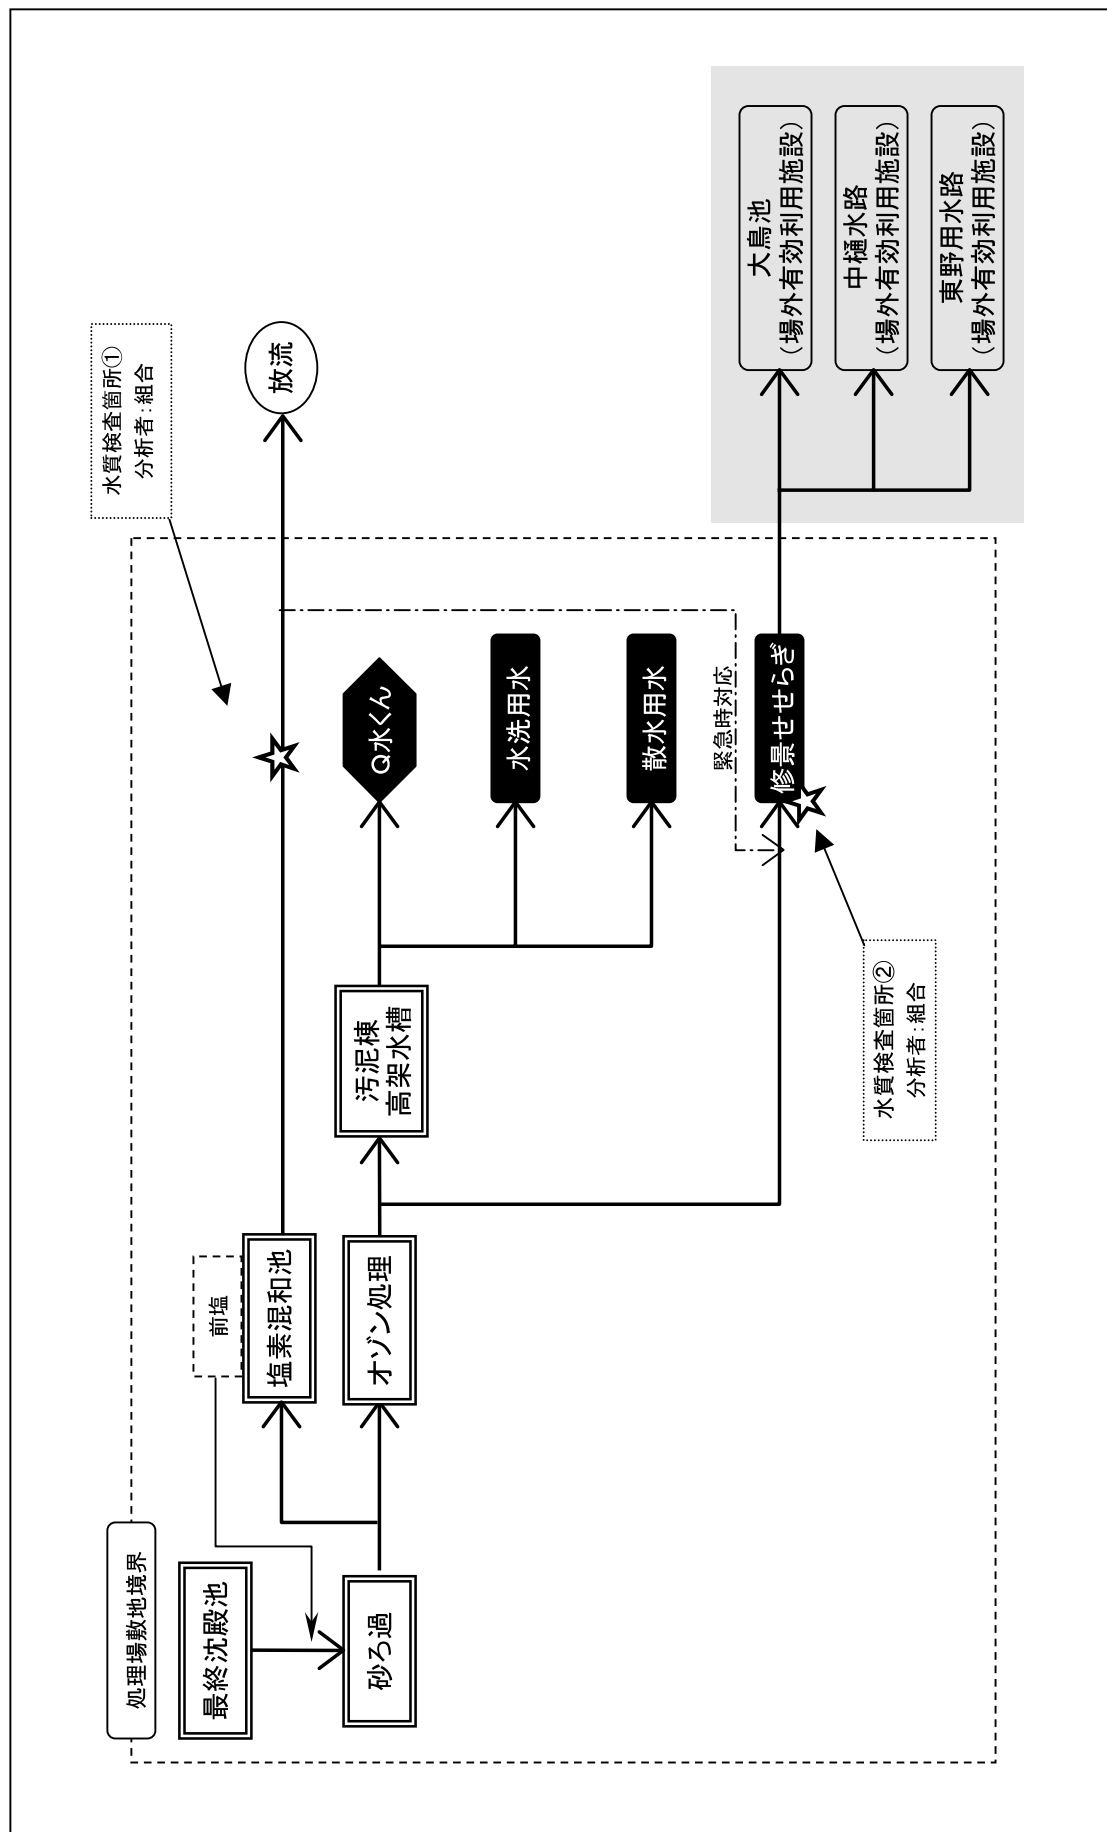

処理水有効利用フロー図

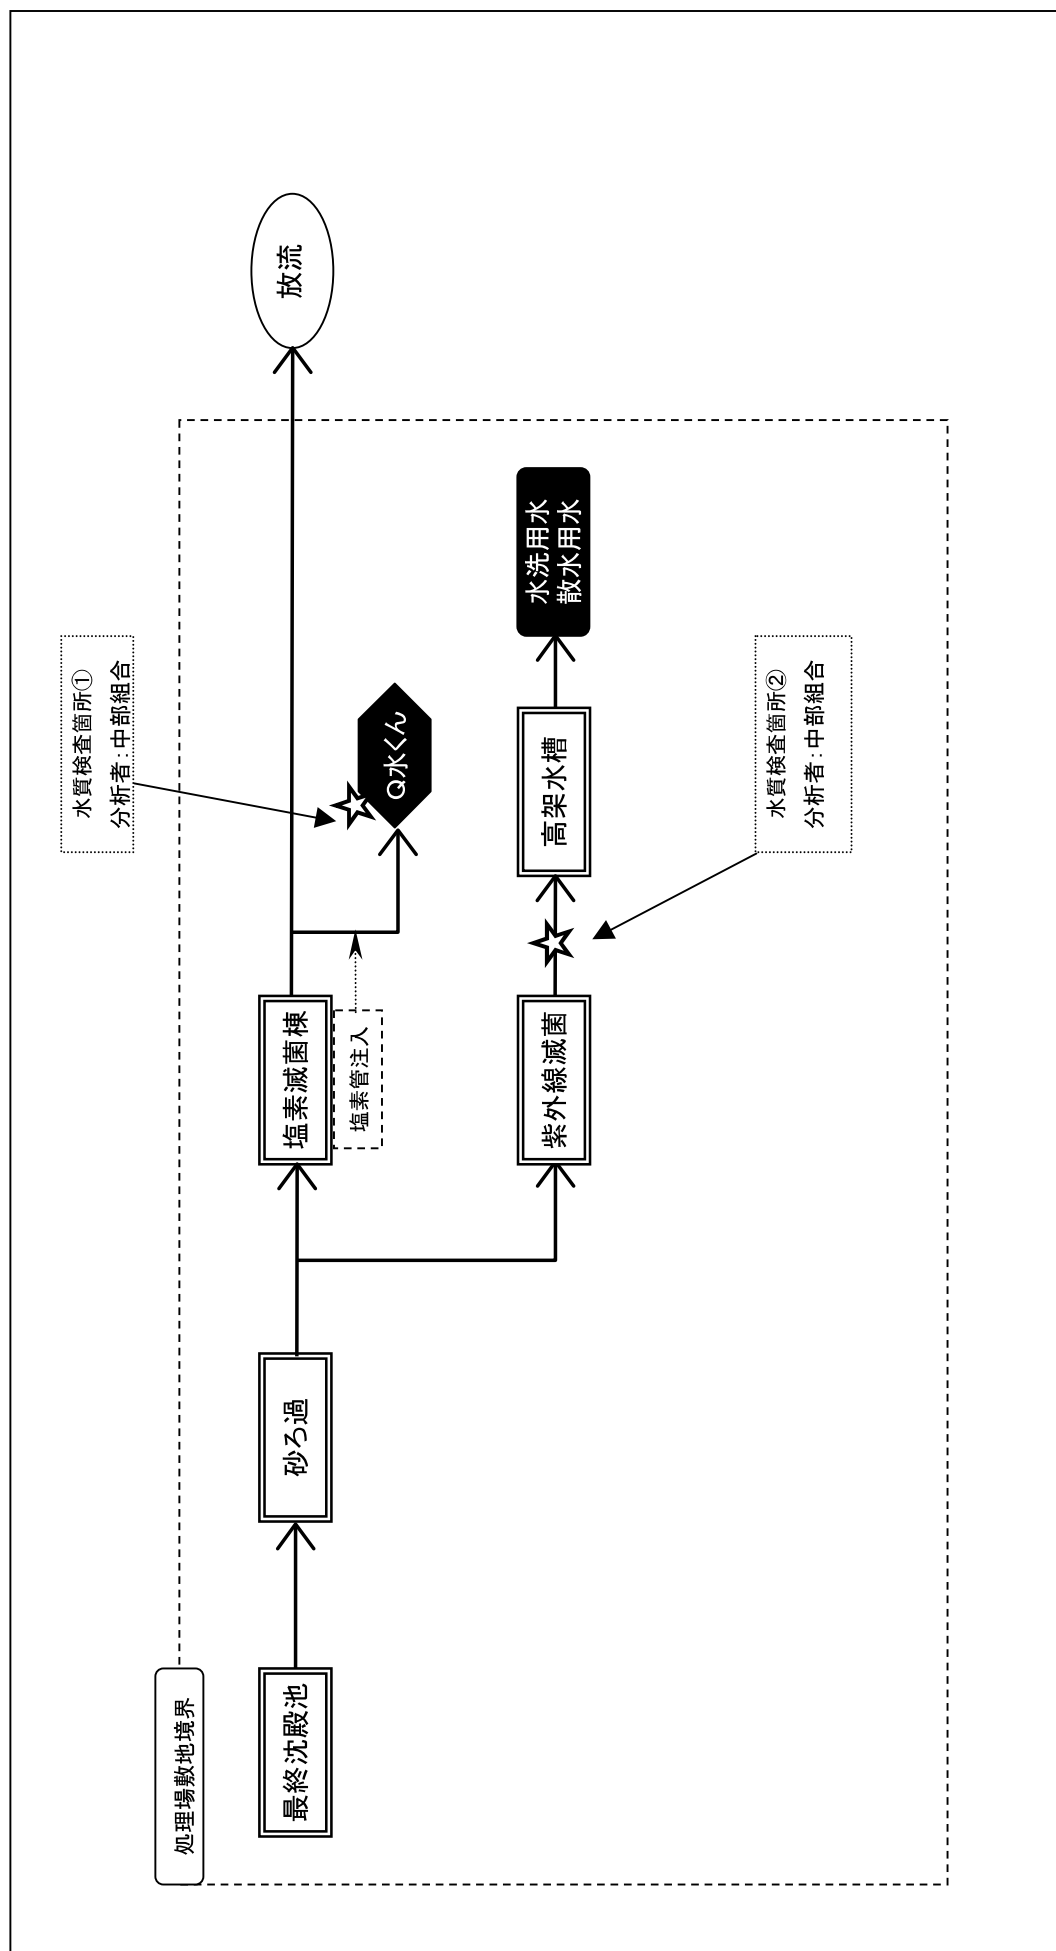

処理水有効利用フロー図

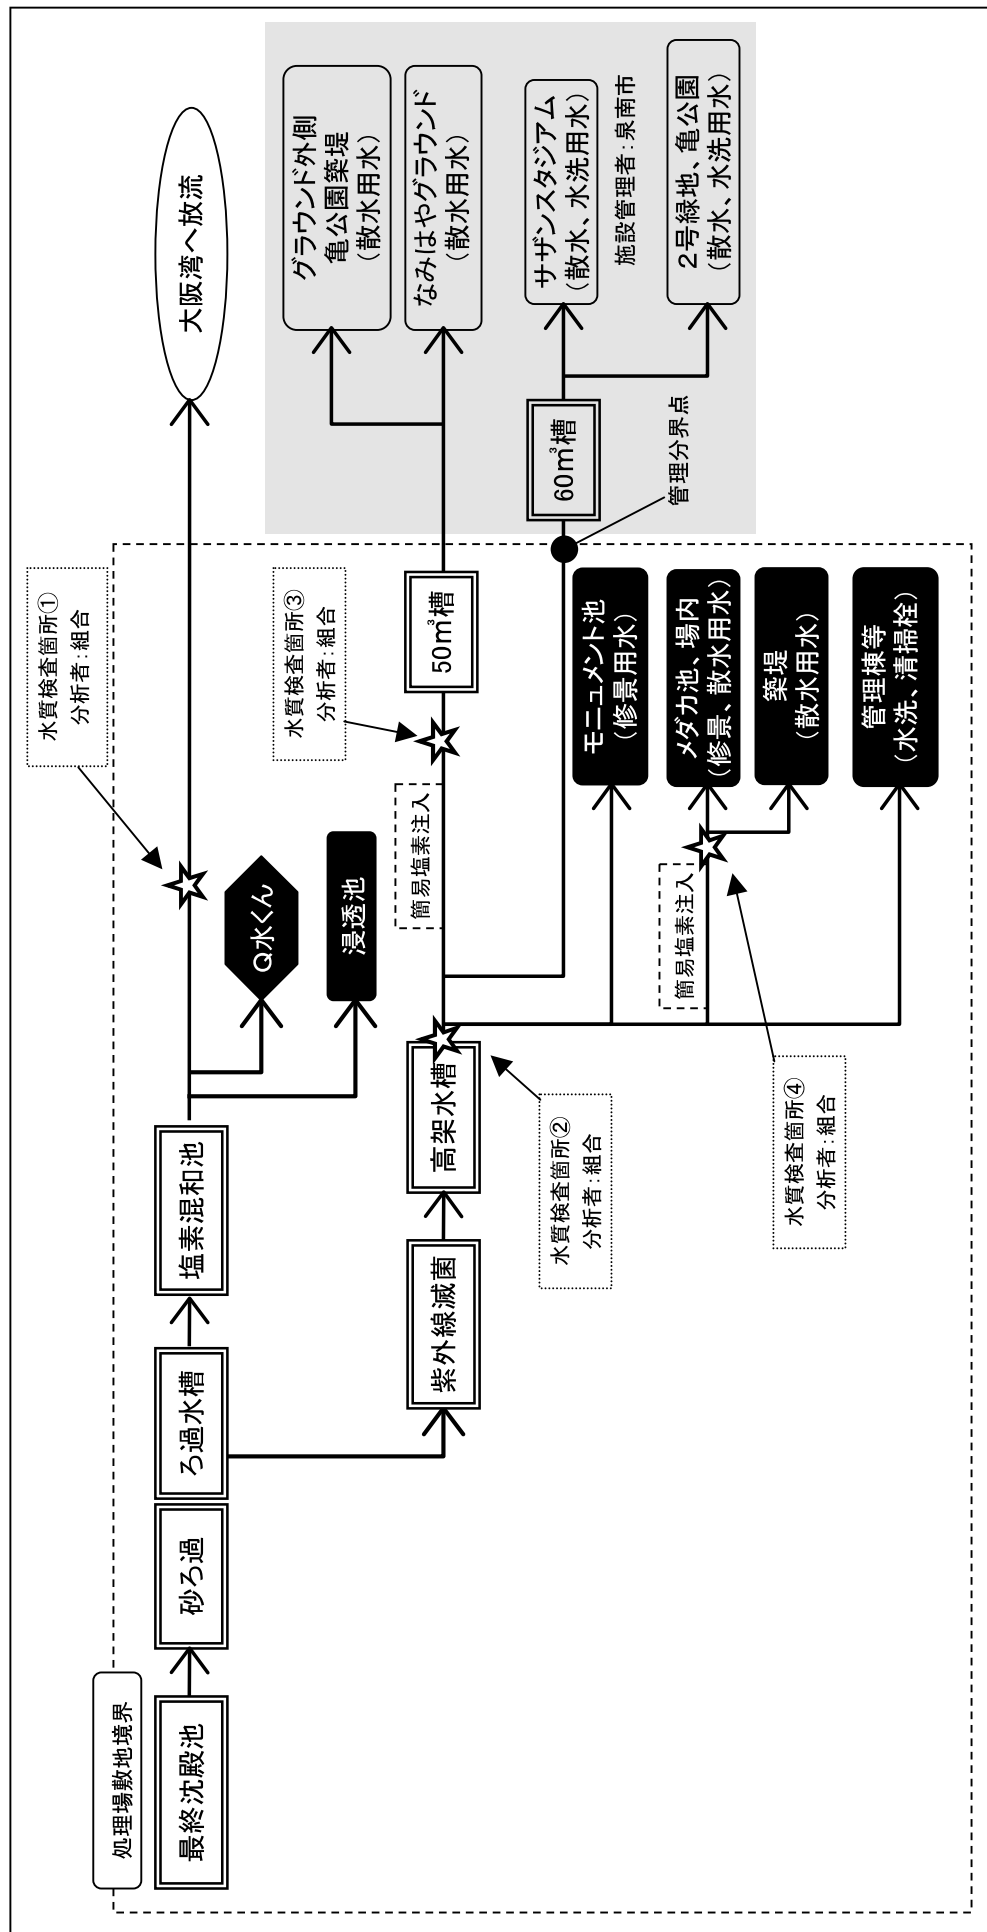

14. 流域下水汚泥処理事業

① 経過

- 日本下水道事業団により、「下水汚泥広域処理事業（エースプラン）」として供用開始。
 - ◇ 大阪北東エース（現、淀川左岸流域下水汚泥処理事業）：平成元年4月1日
 - ◇ 大阪南エース（現、南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業）：平成2年4月1日
- 国の特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）において、事業を廃止し、施設を地元地方公共団体に移管することが決定。
- 平成16年3月31日を以って大阪府に施設が移管され、大阪府が事業主体になり、流域下水汚泥処理事業として実施。

[流域下水汚泥処理事業]

都道府県が事業主体となって、広域的な視点に立ち流域下水道と周辺の公共下水道から発生する下水汚泥を集約的に処理するとともに、施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う。

② 事業概要

淀川左岸地域と南大阪湾岸地域の2箇所で行う流域汚泥処理事業実施。

- ◇ 淀川左岸（大阪北東下水汚泥広域処理場）：1市＋1流域（流域関連2市）
- ◇ 南大阪湾岸（大阪南下水汚泥広域処理場）：3市1組合＋3流域（流域関連9市4町）

[構成団体及び対象処理場]

地域・処理場名	区分	構成団体	関連処理場	備考
淀川左岸	公共下水道	枚方市	北部処理場	
大阪北東下水汚泥広域処理場	流域下水道	大阪府	淀川左岸流域 渚水みらいセンター	流域関連市： 枚方市、交野市
南大阪湾岸 大阪南下水汚泥 広域処理場	公共下水道	堺市	三宝下水処理場	
			石津下水処理場	
			泉北下水処理場	
		岸和田市	磯ノ上下水処理場	
			牛滝下水処理場	
		泉大津市	汐見下水処理場	
		泉北環境整備 施設組合	高石処理場	泉大津市、和泉市、高石市
	流域下水道	大阪府	南大阪湾岸流域 北部水みらいセンター	流域関連市町： 堺市、泉大津市、和泉市、高石市 岸和田市、貝塚市、忠岡町
			南大阪湾岸流域 中部水みらいセンター	流域関連市町： 岸和田市、貝塚市、泉佐野市 泉南市、熊取町、田尻町
			南大阪湾岸流域 南部水みらいセンター	流域関連市町： 泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町

③ 管理体制

- 東部流域下水道事務所 ⇒ 大阪北東下水汚泥広域処理場
- 南大阪湾岸流域下水道事務所 ⇒ 大阪南下水汚泥広域処理場


④ 維持管理費

地域	区分	維持管理費(千円)	備考
淀川左岸	淀川左岸流域下水道	1,208,920	内、府費 218,512
	計	1,208,920	
南大阪湾岸	南大阪湾岸北部流域下水道	732,641	内、府費 0
	南大阪湾岸中部流域下水道	284,380	内、府費 71,095
	南大阪湾岸南部流域下水道	70,703	内、府費 17,676
	小計	1,087,724	
	公共下水道	1,101,867	
	計	2,189,591	
合計		3,398,511	内、府費 307,283

⑤ 管理委託先

- (財)大阪府下水道技術センター 委託金額：3,255,358千円

流域下水汚泥処理事業(維持管理)の形態

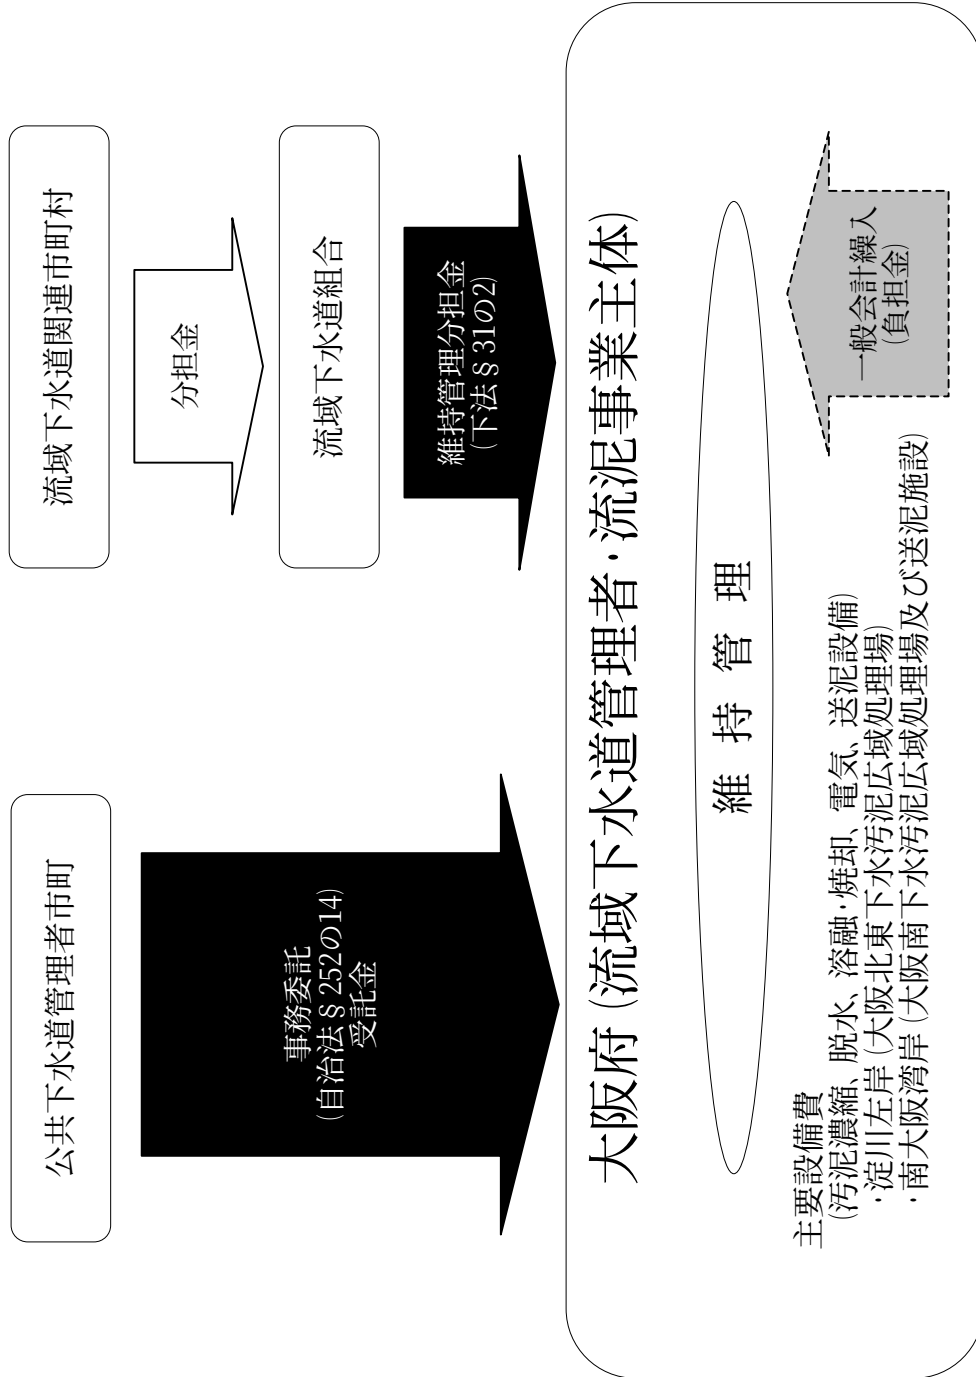

⑥ 施設の概要

(1) 処理場敷地内の主な施設

処理場名	施設名	能力	基数 18年度末
大阪北東	受泥施設	高分子系貯留ピット 有効容量 400 m ³	1 槽
		石灰系貯留ピット 有効容量 250 m ³	1 槽
		ケーキ貯留ホッパー 容量 300 m ³	2 槽
		クレーン設備 バケット容量 1.0 m ³	2 基
		定量フィーダー 給泥能力 A系 0.5～3.0 t/h B系 4.0～8.0 t/h	1 台 1 台
	濃縮施設	重力式濃縮タンク Φ 7.0 m 固形物負荷 60 kg/ m ² ・日	2 池
		遠心濃縮機 20 m ³ /時間/台	4 基
		ベルト型ろ過濃縮機 40 m ³ /時間/台	1 基
	脱水施設	ベルトプレス脱水機 420 kg/時間/台	2 台
		遠心脱水機 15 m ³ /時間/台	1 台
		スクリーンプレス脱水機 750 kg-ds/時間/台	1 台
大阪南	乾燥施設	蒸気間接乾燥機 伝熱面積 150 m ²	2 台
		伝熱面積 150 m ²	1 台
	溶融施設	コークスバット方式溶融炉 10 DS.t /日/基	2 基
		15 DS.t /日/基	1 基
	ペガス	W 3.0m×D 3.0m×L 16.0m 硝化バレット 28m ³	2 池
	返流水貯留施設	貯留槽 有効容量 650 m ³	1 池
	排煙処理施設	排ガス処理施設(湿ガス)	3 式
	受変電施設 生物脱臭塔	受電容量 6.6 KV 1,370 KW	1 式
		ケーキピット生物脱臭設備 100 m ³ /分	2 塔
		濃縮槽生物脱臭設備 70 m ³ /分	1 塔
		溶融炉生物脱臭 125 m ³ /分	2 塔
大阪南	受泥施設	RC矩形タンク 有効容量 450 m ³ /池	3 池
		高分子ケーキピット 1,000 m ³ /池	2 池
		クレーン設備 バケット容量 1.1 t/基	2 基
	濃縮施設	濃縮汚泥ピット 有効容量 100 m ³ /池	2 池
		遠心濃縮機 100 m ³ /時/台	5 台
	脱水施設	遠心脱水機 30 m ³ /時/台	3 台
		ベルトプレス脱水機 450 kg/時/台	3 台
		スクリーンプレス脱水機 870 kg/時/台	1 台
	乾燥施設	蒸気間接乾燥機 伝熱面積 200 m ²	8 基
	溶融施設	表面溶融炉 25 DS t/日/基	1 基
		35 DS t/日/基	(7月から1系炉を休止中) 1 基
大阪南	焼却施設	流動床炉 35 DS t/日/基	1 基
		35 DS t/日/基	1 基
		35 DS t/日/基	1 基
大阪南	排煙処理施設	縦型スクラバー 123 Nm ³ /分/基	2 基
		排ガスファン 250 m ³ /分/基	
		縦型スクラバー 330 Nm ³ /分/基	1 基
大阪南	排煙処理施設	排ガスファン 370 m ³ /分/基	
		370 m ³ /分/基	

大阪南	排水処理施設	最初沈殿池	水面積負荷	35 m ³ /m ² /日	6 池
		生物反応槽	BOD-SS負荷	0.2 kgBOD/kgSS・日	3 池
		最終沈殿池	水面積負荷	20 m ³ /m ² /日	6 池
	再利用施設	ろ過設備（上向流式ろ過池）			4 池
			ろ過速度	200 m ³ /日	
			ろ過面積	16.8 m ² /池	
	受変電施設	特別高圧受電	受電電圧	22 KV	1 式
			Tr 容量	5,000 KVA	
				6,000 KVA	
	非常用発電設備	ガスタービン機関			2 基
	脱臭施設	生物脱臭＋活性炭 (溶融炉、ケーキ貯留棟、脱水設備)			
		生物脱臭	350	m ³ /分	2 基
		活性炭	150	m ³ /分	3 基
		活性炭	125	m ³ /分	2 基
		生物脱臭＋活性炭 (濃縮設備)	70	m ³ /分	1 基

(2) ポンプ施設

名 称	位 置	構造 ・ 能力
汐見送泥ポンプ場	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	ポンプ 1.70 m ³ /分×4台
高石送泥ポンプ場	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	ポンプ 1.70 m ³ /分×4台
泉北送泥ポンプ場	堺市八田西町地内 (泉北下水処理場)	ポンプ 0.65 m ³ /分×3台
石津送泥ポンプ場	堺市石津西町地内 (石津下水処理場)	ポンプ 1.15 m ³ /分×4台
三宝送泥ポンプ場	堺市松屋大和川通4丁地内 (三宝下水処理場)	ポンプ 0.55 m ³ /分×4台
磯ノ上送泥ポンプ場	岸和田市磯上町3丁目地内 (磯ノ上上下水処理場)	ポンプ 0.55 m ³ /分×4台
中部送泥ポンプ場	貝塚市二色南町地内 (中部処理場)	ポンプ 1.10 m ³ /分×2台
北部送泥ポンプ場	忠岡町新浜3丁目地内 (北部処理場)	ポンプ 0.45 m ³ /分×4台



(注) 北部処理場の汚泥は、現在、同処理場の濃縮汚泥引抜ポンプより受泥している。




(3) 送泥管

名 称	位 置		規 模	
	起 点	終 点	延 長	内 径
汐見送泥管	忠岡町新浜3丁目地内 (広域処理場)	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	L=2,274 m	φ 350 mm
高石送泥管	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	L=4,222 m	φ 350 mm
泉北送泥管	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	堺市八田西町地内 (泉北下水処理場)	L=8,215 m	φ 200 mm
石津送泥管	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	堺市石津西町地内 (石津下水処理場)	L=5,768 m	φ 300 mm
三宝送泥管	堺市石津西町地内 (石津下水処理場)	堺市松屋大和川通4丁目地内 (三宝下水処理場)	L=6,797 m	φ 200 mm
磯ノ上送泥管	忠岡町新浜3丁目地内 (広域処理場)	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	L=2,924 m	φ 200 mm
中部送泥管	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	貝塚市協浜及び港地内 (中部処理場)	L=7,058 m	φ 200 mm
北部送泥管	忠岡町新浜3丁目地内 (広域処理場)	忠岡町新浜3丁目地内 (北部処理場)	L= 157 m	φ 150 mm
合 計			L=37,415 m	

⑦ 処理場別管理状況一覧

(1) 大阪北東下水汚泥広域処理場

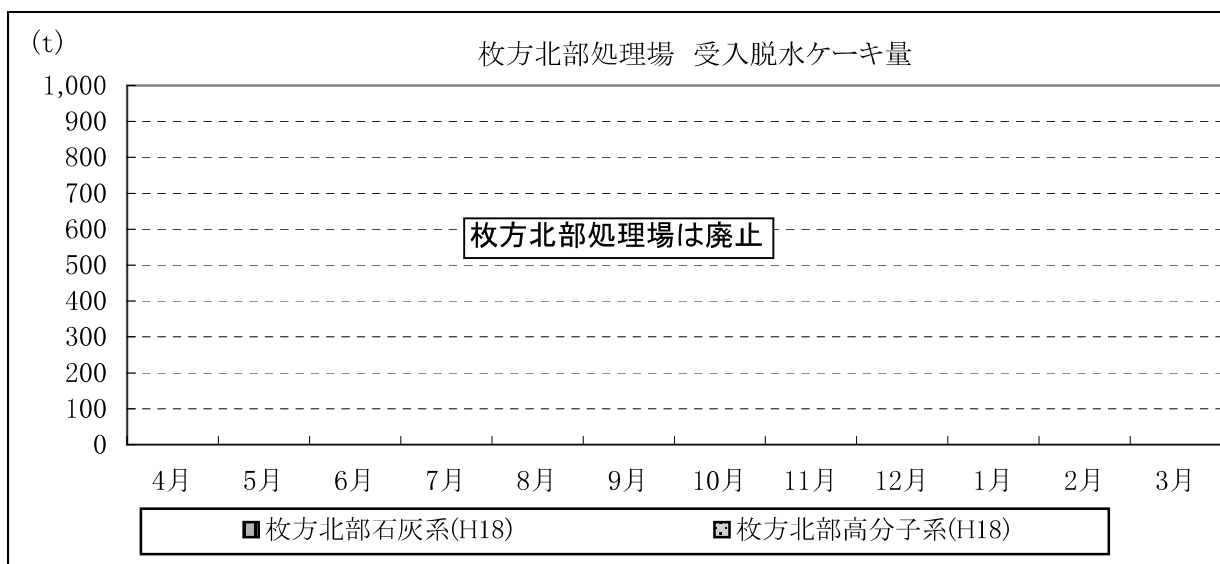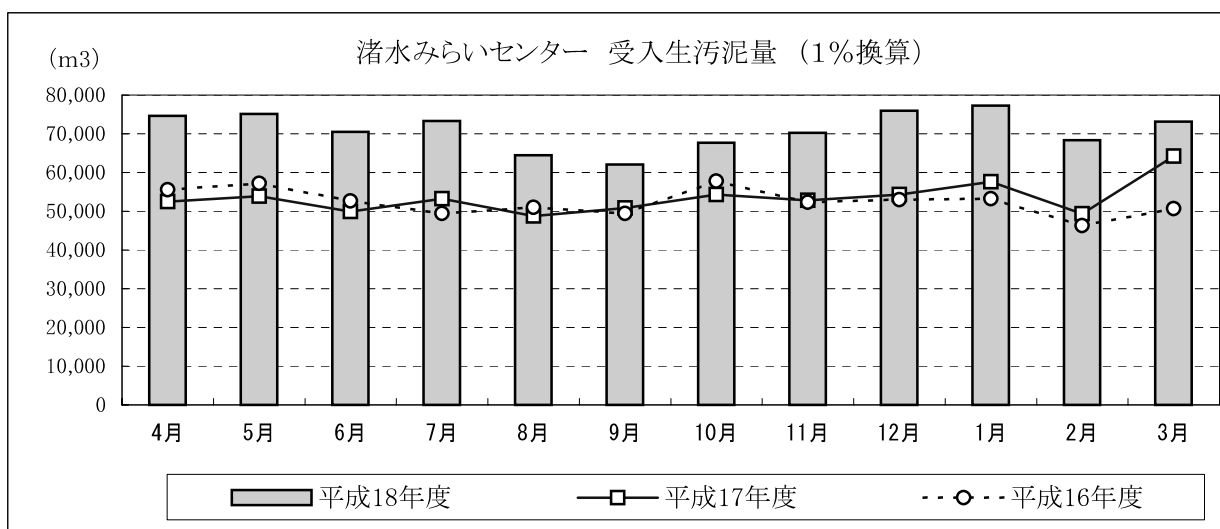

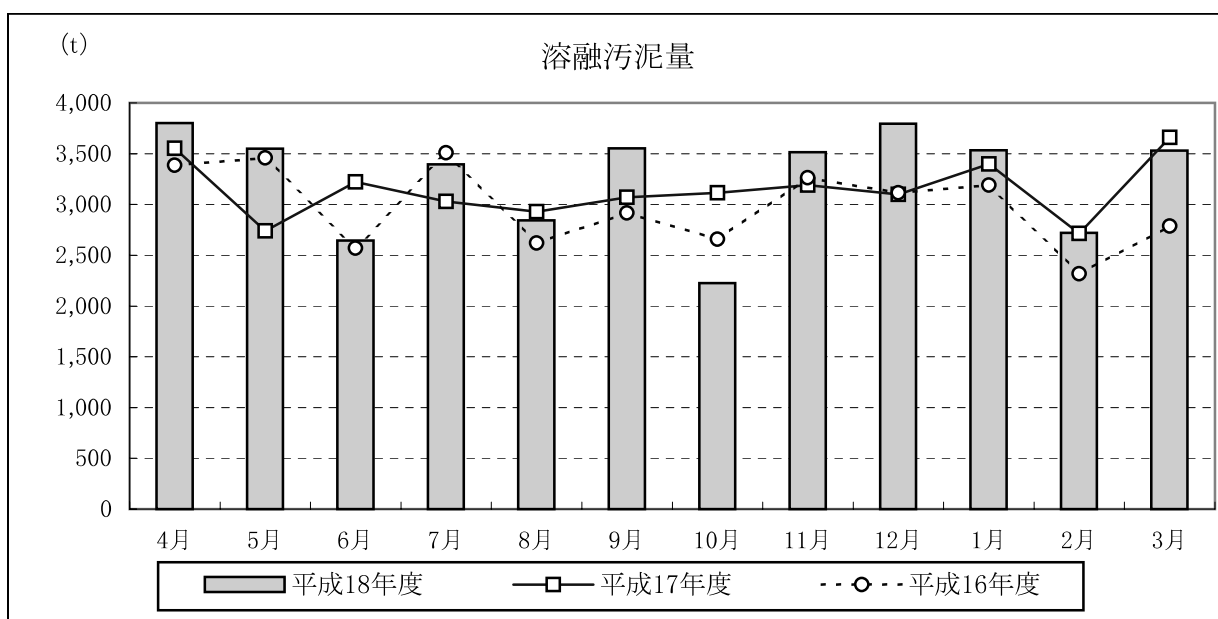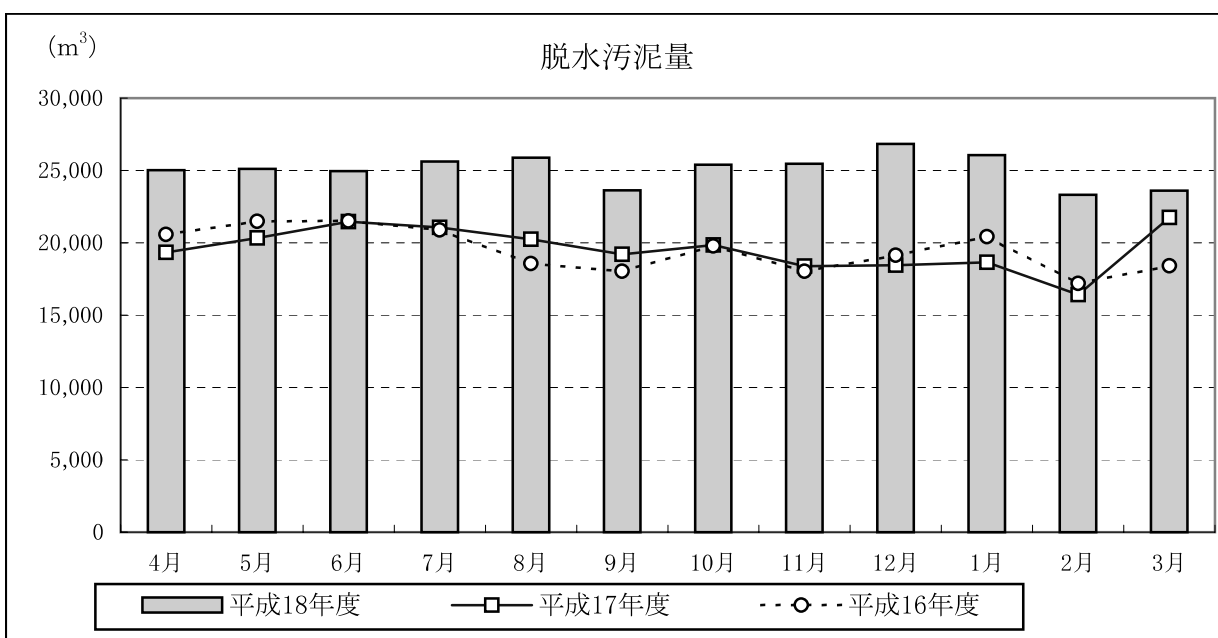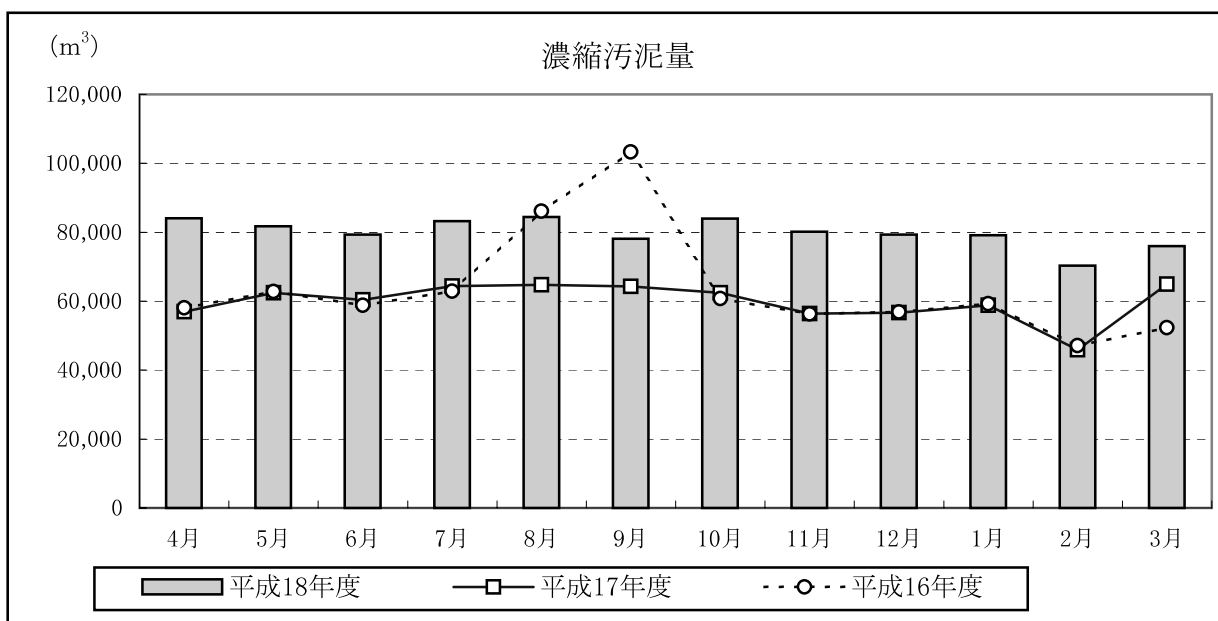

処理（濃縮・脱水・溶融）汚泥量（大阪北東下水汚泥広域処理場）

(単位 濃縮機：m³、脱水機：m³、溶融：t)

	濃縮設備 受入汚泥 (m ³)	脱 水 機				溶 融 炉 投入ケーキ量 (t)	溶 融 炉 投入(DS) (t)	日平均溶 融量(DS)	稼 働 日 数	
		投入汚泥 (m ³)	運転時間(hr)						1 系	2 系
			バット	遠心	スクリュー					
平成18年4月	84,072.6	25,020.4	315.0	525.5	713.5	746.9	24.90	5	28	30
5月	81,689.7	25,117.6	60.0	705.0	734.5	706.7	22.80	23	8	31
6月	79,326.2	24,952.9	462.5	323.5	706.5	516.5	17.22	30	25	5
7月	83,178.0	25,610.4	863.0	0.0	731.5	695.8	22.45	5	31	26
8月	84,388.0	25,895.0	418.0	487.0	708.0	546.7	17.64	14		31
9月	78,088.5	23,624.4	283.5	708.0	642.0	658.1	21.94	30	6	29
10月	83,989.4	25,396.8	243.5	730.0	700.0	415.3	13.40	29	29	
11月	80,123.0	25,458.0	401.5	556.0	698.0	626.5	20.88	4	29	27
12月	79,363.3	26,837.1	263.5	718.0	719.5	711.2	22.94	29	2	31
平成19年1月	79,119.3	26,069.2	214.0	719.5	709.5	685.1	22.10	4	22	31
2月	70,279.4	23,325.0	206.5	635.0	632.0	532.6	19.02	28	28	7
3月	75,999.0	23,615.8	70.0	706.0	716.5	685.4	22.11	31	8	26
合 計	959,616.4	300,922.6	3,801.0	6,813.5	8,411.5	7,526.8	20.62	232	216	274



- (注) ・濃縮設備受入汚泥は、重力濃縮と遠心濃縮の合計。
・脱水機の運転時間は、月間延運転時間である。
・溶融炉稼働日数は、1日のうち1トンでも汚泥を炉へ投入したときは1日とした。
・日平均溶融量は、溶融DS量を暦日数で除して得た数である。




溶融スラグ量（大阪北東下水汚泥広域処理場）

単位：t

年 月	水冷			空冷			水冷+空冷			備考
	生産量 (t)	利用量 (t)	在庫量 (t)	生産量 (t)	利用量 (t)	在庫量 (t)	生産量 (t)	利用量 (t)	在庫量 (t)	
18年3月末在庫	-	-	1228.77	-	-	1172.52	-	-	2401.29	
1 8 年 4 月	251.65	0.00	1480.42	0.00	0.00	1172.52	251.65	0.00	2652.94	
5 月	235.69	0.00	1716.11	8.01	0.00	1180.53	243.70	0.00	2896.64	
6 月	150.53	0.00	1866.64	40.62	0.00	1221.15	191.15	0.00	3087.79	
7 月	216.17	0.00	2082.81	48.83	0.00	1269.98	265.00	0.00	3352.79	
8 月	155.96	0.00	2238.77	38.28	0.00	1308.26	194.24	0.00	3547.03	
9 月	101.12	0.00	2339.89	148.34	0.00	1456.60	249.46	0.00	3796.49	
1 0 月	164.11	0.00	2504.00	0.97	0.00	1457.57	165.08	0.00	3961.57	
1 1 月	74.42	0.00	2578.42	108.81	0.00	1566.38	183.23	598.18	3546.62	
1 2 月	74.92	2223.51	429.83	130.50	31.01	1665.87	205.42	80.02	3672.02	
1 9 年 1 月	58.71	0.00	488.54	127.19	0.00	1793.06	185.90	0.00	3857.92	
2 月	144.12	257.86	374.80	28.42	53.52	1767.96	172.54	0.00	4030.46	
3 月	139.53	207.44	306.89	71.21	1.26	1837.91	210.74	0.00	4241.20	
合計	1766.93	2688.81	306.89	751.18	85.79	2503.30	2518.11	678.2	4241.20	

(2) 大阪南下水汚泥広域処理場

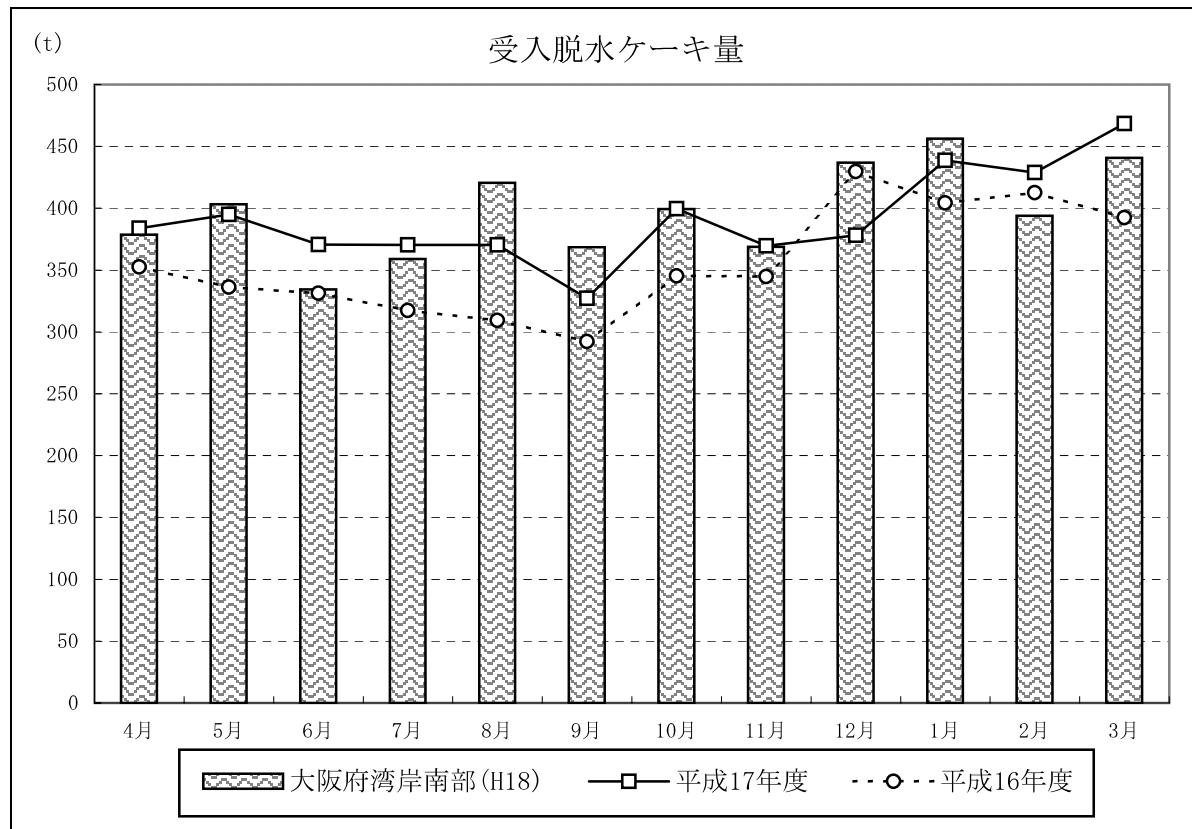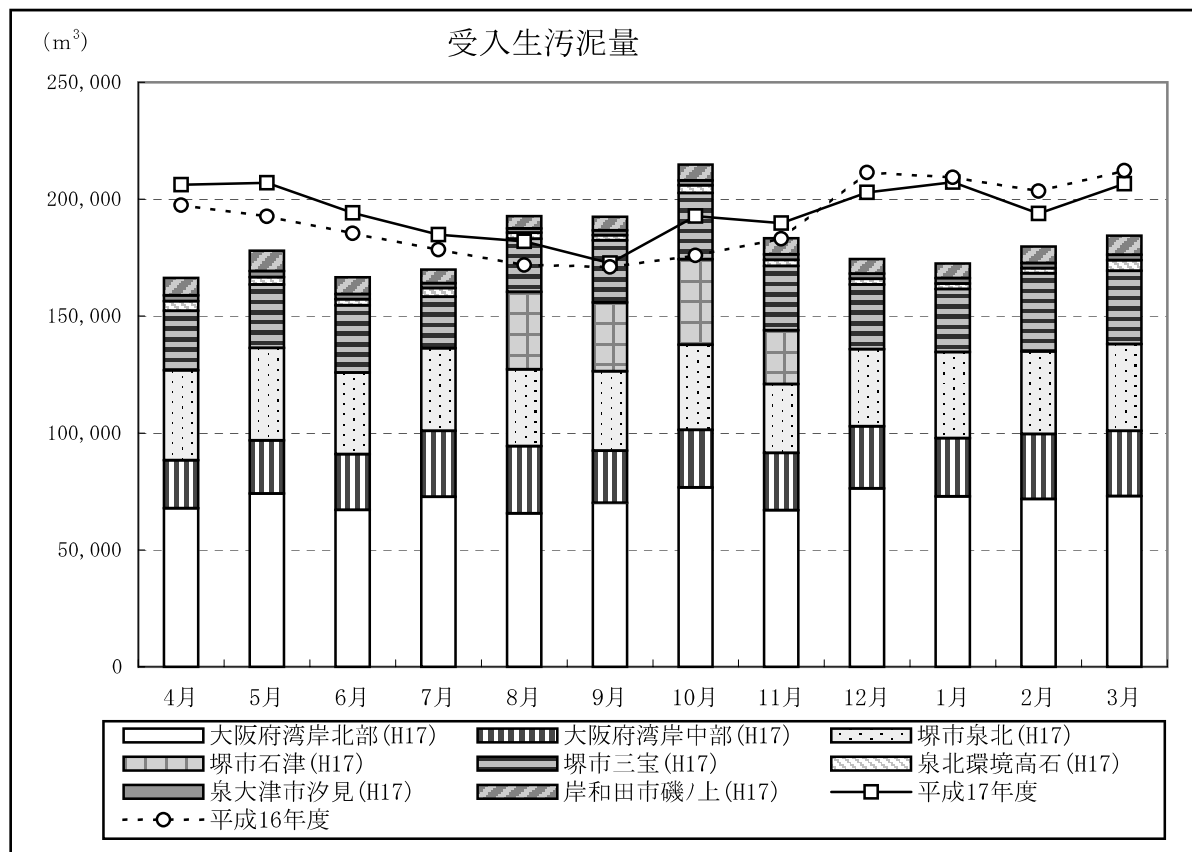

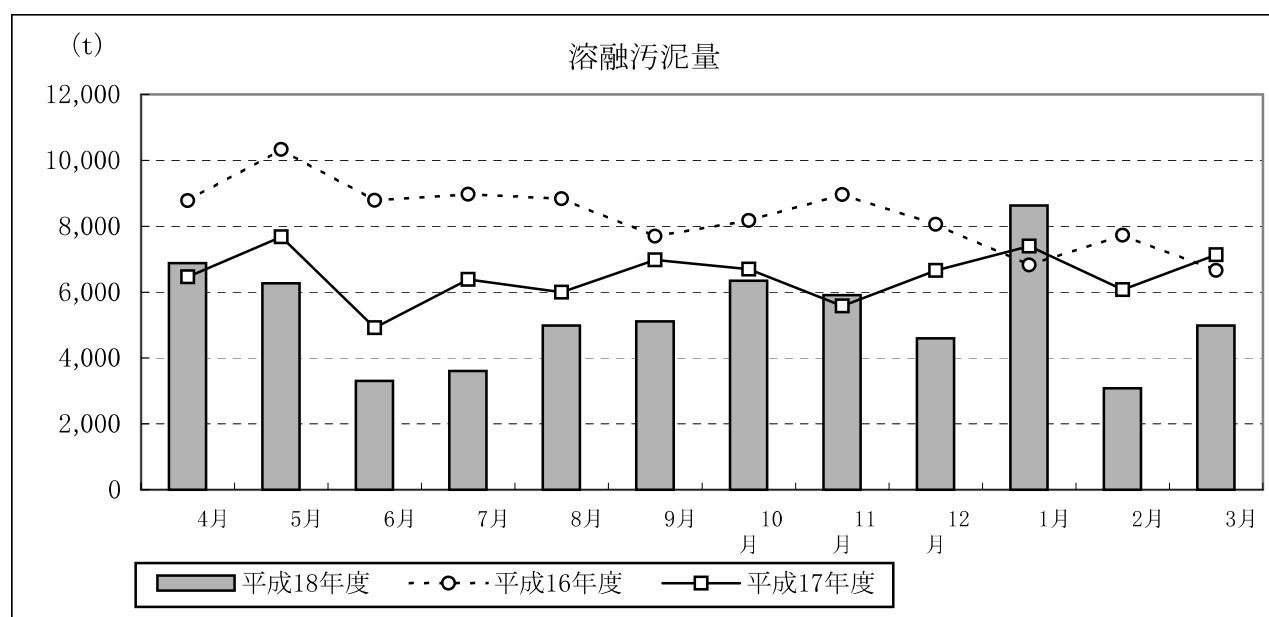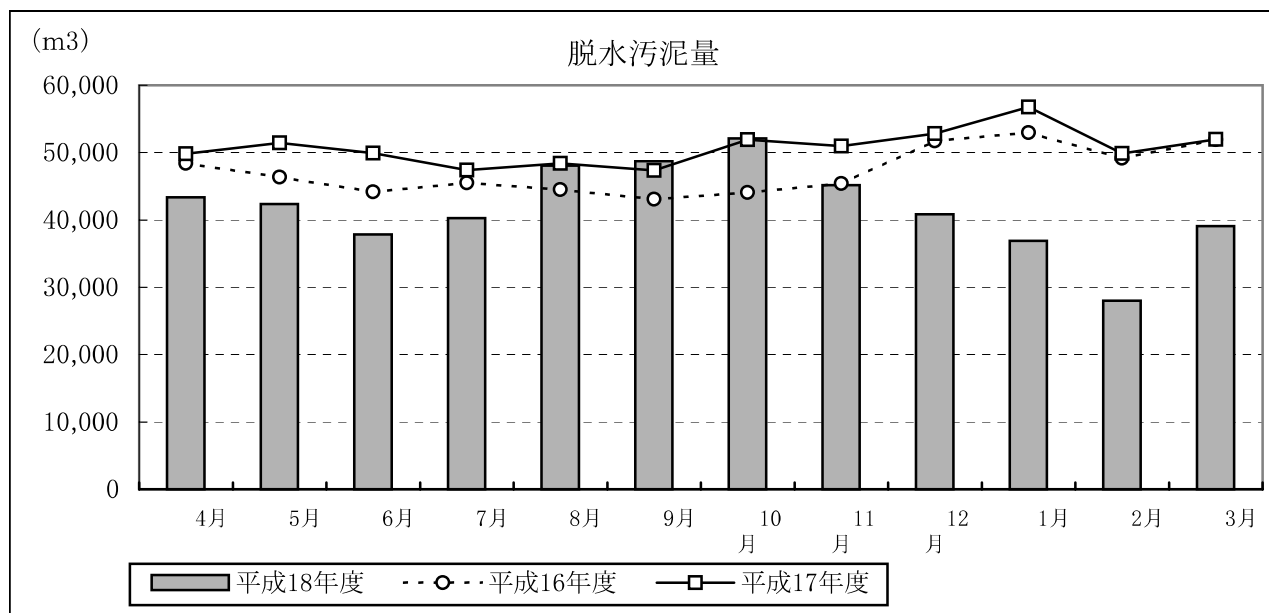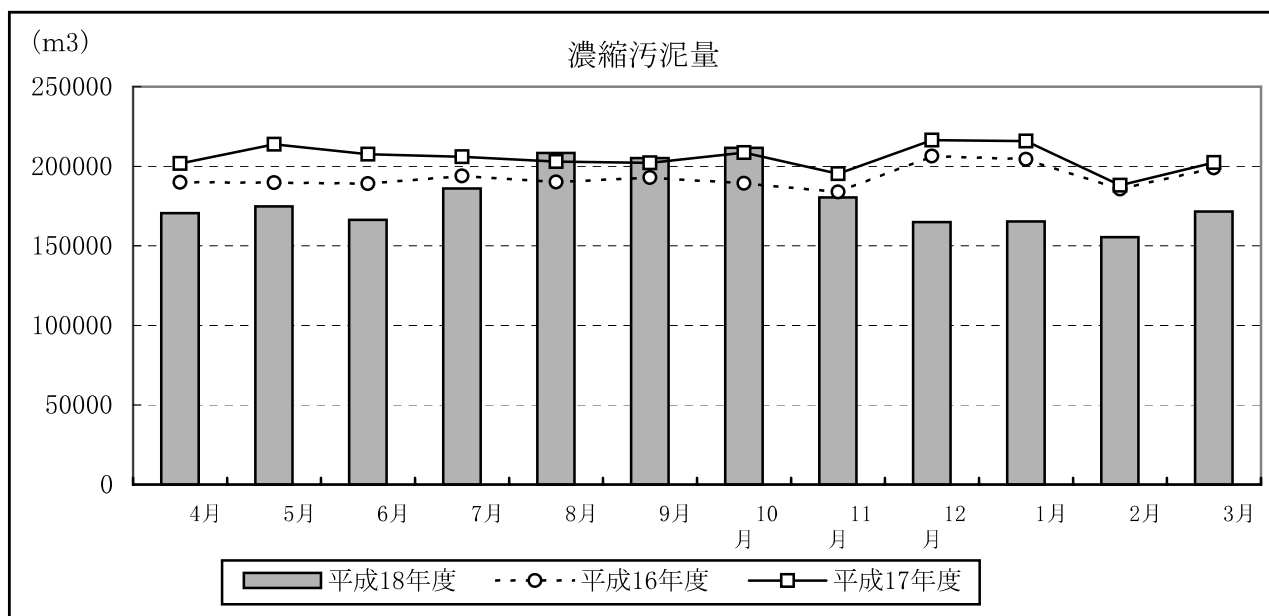

処理（濃縮・脱水・溶融）汚泥量（大阪南下水汚泥広域処理場）

	濃縮機投入汚泥量 (m³)	脱水機投入汚泥量 (m³)	溶 融			焼 却		
			乾燥機投入 ケーキ量	炉 投 入 D S 量	稼 働 日 数 (日)			稼働日数 4系
					1系	2系	3系	
平成18年4月	170,529	43,350	6,876.5	1,363.01	0	26	26	388.65
5月	174,713	42,381	6,265.8	1,365.62	0	15	31	764.76
6月	166,338	37,847	3,302.4	542.73	0	25	8	813.37
7月	186,064	40,287	3,601.9	512.53	0	14	10	946.60
8月	208,397	48,061	4,984.5	1,035.93	0	14	23	867.18
9月	205,246	48,733	5,115.6	1,259.08	0	23	20	991.16
10月	211,658	52,091	6,346.8	1,525.99	0	31	18	465.06
11月	180,349	45,168	5,907.3	1,348.11	0	0	30	846.53
12月	164,935	40,861	4,596.9	1,159.88	0	6	25	878.86
19年1月	165,351	36,909	8,624.4	2,227.59	0	31	31	232.16
2月	155,569	27,989	3,082.7	709.40	0	28	1	967.79
3月	171,624	39,058	4,988.8	1,052.65	0	24	17	970.84
合 計	2,160,773	502,735	63,693.6	14,102.52	0	237	240	9,132.96

- (注)
- ・濃縮設備投入汚泥平均濃度 1.00%。
 - ・脱水設備投入汚泥平均濃度 4.20%。
 - ・溶融設備の乾燥機投入ケーキ平均含水率 78.8%、
 - ・溶融・焼却炉の稼働日数は、1日のうち1tでも汚泥を炉へ投入したときは1日とした。

溶融スラグ量（大阪南下水汚泥広域処理場）

単位：t

年 月	水冷			空冷			水冷+空冷			備考
	生産量 (t)	利用量 (t)	在庫量 (t)	生産量 (t)	利用量 (t)	在庫量 (t)	生産量 (t)	利用量 (t)	在庫量 (t)	
18年3月末在庫	-	-	10720.69	-	-	-	-	-	10720.69	
1 8 年 4 月	370.89	166.75	11091.58	0.00	0.00	0.00	370.89	166.75	10924.83	
5 月	291.80	238.06	11145.32	0.00	0.00	0.00	291.80	238.06	10978.57	
6 月	177.03	1535.07	9787.28	0.00	0.00	0.00	177.03	1535.07	9620.53	
7 月	202.41	2.35	9987.34	0.00	0.00	0.00	202.41	2.35	9820.59	
8 月	238.18	5.62	10219.90	0.00	0.00	0.00	238.18	5.62	10053.15	
9 月	248.19	30.72	10437.37	0.00	0.00	0.00	248.19	30.72	10270.62	
1 0 月	313.66	1477.84	9273.19	0.00	0.00	0.00	313.66	1477.84	9106.44	
1 1 月	224.00	869.26	8627.93	0.00	0.00	0.00	224.00	869.26	8461.18	
1 2 月	204.32	20.63	8811.62	0.00	0.00	0.00	204.32	20.63	8644.87	
1 9 年 1 月	367.47	20.27	9158.82	0.00	0.00	0.00	367.47	20.27	8992.07	
2 月	141.56	2.79	9297.59	0.00	0.00	0.00	141.56	2.79	9130.84	
3 月	209.33	15.74	9491.18	0.00	0.00	0.00	209.33	15.74	9324.43	
合計	2988.84	4385.10	12116.97	0.00	0.00	0.00	2988.84	4385.10	12116.97	

⑧ 汚泥試験成績

(1) 脱水ケーキ

大阪北東下水汚泥広域処理場

項 目		単位	定量	渚ケーキ（高分子系）		
			下限値	H18.7.3		
含水率		%	0.1	78.0		
比 重		—	—			
強熱減量（800℃）		%	0.1	80.0		
発熱量		KJ/kg	200	18,000		
元 素 分 析	C	%	0.05			
	H	〃	0.05			
	N	〃	0.05			
	O	〃	0.05			
含 有 量 分 析	可燃性硫黄（V－S）	mg/kg	0.05			
	全硫黄（T－S）	〃	0.01	0.54		
	総塩化物（T－C L）	〃	0.05			
	総水銀（T－H g）	〃	0.01	0.20		
	鉛（P b）	〃	0.5	85		
	アンモニア窒素（NH ₄ －N）	〃	5			
	全窒素（T－N）	%	0.1	5.5		
	総りん（T－P）	mg/kg	0.01	2.1		
	砒素（A S）	〃	0.1	2.6		
	カドミウム（C d）	〃	0.1	2.3		
	総クロム（T－C r）	〃	1	13		
	六価クロム（C r ⁶⁺ ）	〃	2			
	銅（C u）	〃	0.1	260		
	全鉄（T-Fe）	〃	0.1	1		
	アルキル水銀（R－H g）	〃	0.01	0.2		
	マンガン（M n）	〃	0.1	220		
	亜鉛（Z n）	〃	0.1	850		
	PCB	〃	0.05	<0.1		

大阪南下水汚泥広域処理場

項 目		単位	定量下限値	脱水ケーキ	湾岸南部ケーキ
				平成18年8月9日	平成18年8月9日
含水率		%	0.1	79.6	78.7
強熱減量		%	0.1	79.3	81.4
発熱量		kJ/kg	50	17,660	18,580
含有量分析	全硫黄	%	0.01	1.24	0.58
	全窒素	%	0.01	6.30	6.22
	全リン	%	0.01	1.95	2.19
	砒素	mg/kg	0.1	<0.1	<0.1
	カドミウム	mg/kg	0.5	<0.5	<0.5
	総クロム	%	0.0001	54	15
	銅	%	0.001	430	310
	鉄	%	0.01	2.46	0.26
	水銀	mg/kg	0.05	1.36	0.39
	マンガン	%	0.0001	510	82
	鉛	%	0.0001	74	18
	亜鉛	%	0.001	1580	430
	PCB	mg/kg	0.05	<0.05	<0.05
	セレン	mg/kg	0.1	<0.1	<0.1
灰成分分析	Al ₂ O ₃	%	0.001	12.3	24.6
	CaO	%	0.01	6.5	7.31
	Cr ₂ O ₃	%	0.001	0.042	0.009
	MgO	%	0.01	1.59	1.81
	MnO ₂	%	0.001	0.32	0.061
	P ₂ O ₅	%	0.01	23.8	24.9
	K ₂ O	%	0.01	1.85	6.2
	SiO ₂	%	0.01	20.8	21.9
	FeO	%	0.01	15.2	2.03

(2) 焼却灰

大阪南下水汚泥広域処理場

項 目		単位	定量下限値	4系焼却灰
				平成17年9月21日
含有量試験	含水率	%	0.1	<0.1
	総リン	mg/kg	0.01	
	砒素	mg/kg	0.12	24
	カドミウム	mg/kg	0.1	12
	総クロム	mg/kg	1	200
	銅	mg/kg	1	1490
	水銀	mg/kg	0.05	0.68
	マンガン	mg/kg	0.6	2,590
	鉛	mg/kg	0.25	210
	亜鉛	mg/kg	1	5,260
	PCB	mg/kg	0.1	<0.05
	セレン	mg/kg	0.05	82.0
	ダイオキシン類	ngTEQ/g	-	0.0000052
溶出試験	砒素	mg/L	0.0025	0.51
	カドミウム	mg/L	0.005	0.006
	六価クロム	mg/L	0.03	<0.03
	水銀	mg/L	0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	0.0005	<0.0005
	鉛	mg/L	0.01	<0.005
	シアン	mg/L	0.05	<0.05
	PCB	mg/L	0.0005	<0.0005
	有機リン	mg/L	0.1	<0.1
	ふっ素	mg/L	0.1	-
	銅	mg/L	0.05	<0.05
	亜鉛	mg/L	0.05	0.8
	トリクロロエチレン	mg/L	0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	<0.001
	セレン又はその化合物	mg/L	0.003	0.39
	ジクロロメタン	mg/L	0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	<0.002
	trans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1	<0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	0.001	<0.001
	ホウ素	mg/L	0.1	-

(3) 溶融スラグ

大阪北東下水汚泥広域処理場

試料採取日		H18.7.3
分析項目	単位	スラグ
含水率	%	-
強熱減量 (800°C)	//	-
発熱量	kJ/kg	-
含有量分析	可燃性硫黄(V-S)	%
	全硫黄 (T-S)	//
	総窒素 (T-N)	mg/kg
	総リン (T-P)	//
	砒素 (As)	//
	カドミウム (Cd)	//
	総クロム (T-Cr)	//
	鉄 (Fe)	//
	総水銀 (T-Hg)	//
	鉛 (Pb)	//
	亜鉛 (Zn)	//
	アルキル水銀(R-Hg)	//
	マンガン (Mn)	//
	ニッケル (Ni)	//
	有機リン (Or-P)	//
	PCB	//
	アルミニウム (Al)	//
	カルシウム (Ca)	//
	カリウム (K)	//
	マグネシウム(Mg)	//
	ナトリウム (Na)	//
	アンチモン (Sb)	//
	珪素 (Si)	//
	セレン (Se)	//
	モリブデン(Mo)	//
	フッ素 (F)	//
溶出分析	砒素 (As)	mg/l
	カドミウム (Cd)	//
	六価クロム (Cr ⁶⁺)	//
	総水銀 (T-Hg)	//
	アルキル水銀化合物 (R-Hg)	//
	鉛 (Pb)	//
	シアン化合物 (T-CN)	//
	PCB	//
	有機りん化合物 (Org-P)	//
	銅 (Cu)	//
	亜鉛 (Zn)	//
	セレン (Se)	//
	ジクロロメタン (CH ₂ Cl ₂)	//
	四塩化炭素 (CCl ₄)	//
	1,2-ジクロロエタン (CH ₂ ClCH ₂ Cl)	//
	1,1-ジクロロエチレン (CCl ₂ =CH ₂)	//
	シス-1,2-ジクロロエチレン (cis-CHCl-CHCl)	//
	1,1,1-トリクロロエタン (CH ₃ CCl ₃)	//
	1,1,2-トリクロロエタン (CHCl ₂ CH ₂ Cl)	//
	トリクロロエチレン (CHC=CCl ₂)	//
	テトラクロロエチレン (CCl ₂ =CCl ₂)	//
	1,3-ジクロロプロペン (ClCH=CHCH ₂ Cl)	//
	チウラム	//
	シマジン	//
	チオベンカルブ	//
	ベンゼン (C ₆ H ₆)	//
	ふっ素 (F)	//
	ほう素 (B)	//

大阪南下水汚泥広域処理場

項 目		単位	定量下限値	1・2系スラグ	3系スラグ
				平成17年8月24日	平成17年8月24日
含有量 分析	全硫黄	%	0.01	0.07	0.1
	全リン	%	0.01	8.0	8.5
	砒素	mg/kg	0.12	0.30	0.50
	カドミウム	mg/kg	0.5	<0.5	<0.5
	総クロム	mg/kg	1	220	240
	銅	mg/kg	1	1700	940
	鉄	%	0.01	12	12
	水銀	mg/kg	0.05	<0.05	<0.05
	マンガン	mg/kg	0.6	2300	2100
	鉛	mg/kg	0.25	29	8.4
	亜鉛	mg/kg	1	730	210
	シアン	mg/kg	0.5	<0.5	<0.5
	PCB	mg/kg	0.05	<0.05	<0.05
	珪素	%	0.001	11	12
溶出 分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	-	0	0
	砒素	mg/l	0.0025	<0.0025	<0.0025
	カドミウム	mg/l	0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/l	0.03	<0.03	<0.03
	水銀	mg/l	0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/l	0.0005	<0.0005	<0.0005
	鉛	mg/l	0.01	<0.01	<0.01
	シアン	mg/l	0.05	<0.05	<0.05
	PCB	mg/l	0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機リン	mg/l	0.1	<0.1	<0.1
	フッ素	mg/l	0.1	<0.1	<0.1
	銅	mg/l	0.05	<0.05	<0.05
	亜鉛	mg/l	0.05	<0.05	<0.05
	トリクロロエチレン	mg/l	0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001	<0.001	<0.001
	セレン及びその化合物	mg/l	0.003	<0.003	<0.003
	ジクロロメタン	mg/l	0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/l	0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/l	0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/l	0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/l	0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/l	0.001	<0.001	<0.001
	ホウ素	mg/l	0.1	0.2	0.1
	鉄	mg/l	0.05	0.56	0.44

⑨ 排ガス測定結果

(1) 環境基準

1) 硫黄酸化物

- ・特別排出基準のK値は 1.17

$$q = K \times 0.001 \times H^2$$

q : 硫黄酸化物許容排出量 (Nm³/h)

H : 有効煙突高さ (m)

- ・特別総量規制基準 (枚方地域)

$$Q = 3.0W^{0.85} + 0.3 \times 3.0 \{ (W + W_i)^{0.85} - W^{0.85} \}$$

この式においてQ、W及びWiは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q : 硫黄酸化物の量 (単位=温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

W : 特定工場に設置されている全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量 (Wiを除く) (単位=重油の量に換算したキロリットル毎時)

Wi : 特定工場等に昭和52年10月1日以降に設置された全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量 (単位=重油の量に換算したキロリットル毎時)

2) 窒素酸化物

- ・一般排出基準 40,000 Nm³/時未満 : 250 ppm 基準残存酸素 12 %

- ・総量規制基準

$$Q = 0.6 \{ \sum (C \cdot V) + \sum (C_i \cdot V_i) \}^{0.95}$$

Q : 許容窒素酸化物量 (Nm³/時)

C : 施設係数 7.0

C_i : 施設係数 7.0

V : 昭和57年11月1日より前の施設に係る排ガス量 (単位は万Nm³/時)

V_i : 昭和57年11月1日以後に設置される施設に係る排ガス量 (単位は万Nm³/時)

3) ばいじん (特別排出基準)

- ・排ガス量 40,000 Nm³/時未満 : 0.15 g/Nm³

4) 有害物質

- ・塩化水素 700 mg/Nm³

※ 大阪府公害防止条例に基づき、敷地境界線上濃度、地上到達地点濃度として、カドミウム及びその化合物、塩素、並びに塩化水素等49項目について規制基準が定められている。

(2) 大阪北東下水汚泥広域処理場

測定位置・測定日			(1系)		(2系)		(3系)		
			煙突出口		煙突出口		煙突出口		
測定項目		単位	定量下限	H18.7.3	H19.2.1	H18.7.11	H19.2.1	H18.7.27	H19.1.30
排ガス温度		℃		34	20	36	19	70	62
排ガス圧力									
水分量		%	0.1	6.0	2.9	5.5	2.5	6.0	3.4
ガス 分 析	CO ₂	〃	0.2	11.7	10.3	11.8	10.3	11.0	11.0
	O ₂	〃	0.2	7.0	9.4	7.4	9.2	8.9	9.0
	Co	〃	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N ₂	〃	0.2	81.3	80.4	80.9	80.6	80.1	80
排ガス流量	湿り	Nm ³ /h		5,580	5,380	4,160	7,640	9,140	9,040
	乾き	〃		5,250	5,220	3,930	7,440	8,590	8,740
ダスト濃度		g/Nm ³	0.001	0.004 (0.003)	<0.001 (<0.001)	0.004 (0.002)	<0.001 (<0.001)	0.005 (0.004)	0.004 (0.003)
硫黄酸化物		ppm	1	2	6	<1	1	1	<1
窒素酸化物		〃	1	67	56	50	61	61	43
				(44)	(43)	(34)	(47)	(47)	(32)
塩化水素		mg/Nm3	0.3	6.5	<0.3	3.8	0.5	0.5	0.3
				(2.6)	<0.3	(2.6)	(0.4)	(0.4)	(<0.3)
塩素		mg/Nm ³	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭素		〃	1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
ホルムアルデヒド		〃	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ホルゲン		〃	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
クロロエレン		〃	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ベンゼン		〃	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
砒素		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
カドミウム		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
銅		〃	0.005	0.047	0.006	0.047	0.047	0.063	0.015
水銀		〃	0.005	0.021	0.009	0.016	0.016	0.021	0.013
マンガン		〃	0.005	0.007	<0.005	0.006	0.006	<0.005	<0.005
ニッケル		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛		〃	0.005	0.51	0.54	0.54	0.007	1.2	0.022
アンチモン		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ベリリウム		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
バナジウム		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
N-エチルアニリン		〃	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
アニジン		〃	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
クロロニトロベンゼン		〃	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
N-メチルアニリン		〃	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

備考：ダスト濃度、窒素酸化物及びの塩化水素の（ ）内はO₂=12%換算値

(2) 大阪南下水汚泥広域処理場

項 目	単位	定量下限値	2系溶融炉煙突出口		2系加熱炉煙突出口		3系溶融炉煙突出口		3系加熱炉煙突出口		4系溶融炉煙突出口	
			平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日
温度	℃	-	42	35	153	150	39	41	178	169	148	126
水分	v/v%	0.1	8.8	8.4	5.7	4.1	11.6	6.6	5.0	3.9	4.8	2.6
CO ₂	v/v%	0.1	7.8	9.2	3.3	3.8	10.4	9.1	3.0	2.7	5.9	5.2
O ₂	v/v%	0.1	12.4	10.0	15.5	15.3	8.7	9.6	16.7	17.0	13.8	14.3
CO	v/v%	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
N ₂	v/v%	0.1	79.8	81.0	81.3	81	80.9	81.4	80.3	80.4	80.4	80.5
流量	湿り m ³ /h	-	14,600	14,100	3,020	2,090	16,700	13,000	4,670	3,470	25,900	26,800
	乾き m ³ /h	-	13,300	12,900	2,850	2,000	14,800	12,200	4,430	3,340	24,700	26,000
ダスト濃度	g/m ³ _N	0.001	0.030	0.008	<0.001	<0.001	0.009	0.015	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硫酸酸化物	ppm	3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
窒素酸化物	ppm	10	99	108	132	130	74	70	83	97	6.4	4.1
塩化水素	mg/m ³ _N	3	3.1	0.4	-	-	<3	<3	-	-	<3	<3
塩素	mg/m ³ _N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
臭素	mg/m ³ _N	0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
ホルムアルデヒド	mg/m ³ _N	0.02	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	<0.02
ホスゲン	mg/m ³ _N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
クロロエチレン	mg/m ³ _N	1	<1	<1	-	-	<1	<1	-	-	<1	<1
ベンゼン	mg/m ³ _N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
砒素	mg/m ³ _N	0.001	0.002	0.002	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
カドミウム	mg/m ³ _N	0.001	0.011	0.011	-	-	0.002	0.059	-	-	<0.001	<0.001
六価クロム	mg/m ³ _N	0.004	<0.04	<0.04	-	-	<0.004	<0.004	-	-	<0.004	<0.004
銅	mg/m ³ _N	0.001	0.061	0.19	-	-	0.014	0.56	-	-	0.003	0.009
水銀	mg/m ³ _N	0.0001	0.012	0.051	-	-	0.148	0.033	-	-	0.027	0.021
マンガン	mg/m ³ _N	0.001	0.001	0.01	-	-	<0.001	0.007	-	-	0.002	0.001
ニッケル	mg/m ³ _N	0.001	0.005	0.004	-	-	<0.001	0.004	-	-	0.003	<0.001
鉛 (ダスト中)	mg/m ³ _N	0.001	0.11	0.89	-	-	0.026	1.2	-	-	0.004	0.001
アンチモン	mg/m ³ _N	0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
ベリリウム	mg/m ³ _N	0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
バナジウム	mg/m ³ _N	0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
N-エチルアニリン	mg/m ³ _N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
アニシジン	mg/m ³ _N	0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
クロロニトロベンゼン	mg/m ³ _N	0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
N-メチルアニリン	mg/m ³ _N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
ダイオキシン類	ngTEQ/m ³ _N		0.000019	-	-	-	0.000083	-	-	-	0.000057	-

ダスト濃度・窒素酸化物・塩化水素は、O₂換算値（溶融炉は12%換算、加熱炉は4%換算）である

⑩ 維持管理費

(1) 大阪北東下水汚泥広域処理場

(単位：円)

科目	節	内 容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	2 システム：1・2 系統、3 系統	278,637,792
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	12,915,147
	保守点検委託費	溶融、電気、濃縮、脱水、ボイラー、ファン、ポンプ、ダクト、消防、補機、脱臭、燃料地下タンク、クレーン設備、蒸気配管調査、溶融炉脱臭活性炭交換	256,526,181
	その他委託費	除草、清掃、警備委託	8,064,669
		小計	556,143,789
	電力費	基本電力費 (契約電力 1,500KW) 電力使用料金 (使用電力量 9,895,813 KW)	24,280,386 79,351,589
		小計	103,631,975
	燃料費	コークス 3,656,340 kg 灯油 26,000 ㍑ その他 (LPG) 750 kg	
		小計	107,497,997
	補修費	溶融設備関連補修 濃縮、脱水関連補修 その他補修	142,996,350 8,034,600 76,201,493
		小計	227,232,443
	薬品費	高分子凝集材 58,140 kg 苛性ソーダ 642,060 kg 消石灰 617 t 消臭剤 23,180 kg 凝集剤 (ポリ鉄) 72,490 kg ボイラー薬品 3,580 kg その他	
		小計	75,150,867
	水道料	上水使用料金 48,707 m ³ 工水使用料金	17,390,800 0
		小計	17,390,800
事業用消耗品費	分析用薬品、プラント用消耗品 (ガス検知管等)、記録紙、インクリボン等の購入		3,467,589
	機械器具費	高圧洗浄機、分析測定器、安全器具、無線機修理、防災用資材等の購入、 高圧作業車等作業車両のリース	4,135,429
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	844,606
	流泥研究費	省エネルギー調査検討	0
	計		1,095,495,495
管理費	人件費	[北スラッジセンター] 7 [本部] ・流泥専属：5名 (内2名：非常勤) 他事業と兼務：8名	87,253,992
	事務費		12,963,651
	計		100,217,643
大阪府施行分			
産業廃棄物処理費			13,206,897
合計			1,208,920,035

(2) 大阪南下水汚泥広域処理場

(単位：円)

科目	節	内 容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	3システム：1・2系統、3系統、4系統	362,134,500
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	28,518,630
	保守点検委託費	溶融、電気、濃縮、脱水、ボイラー、ファン、ポンプ、ダクト、送泥管、消防、補機、クレーン設備	255,266,160
	その他委託費	除草、清掃、電気保安協会、警備委託	5,500,619
		小計	651,419,909
	電力費		
		基本電力費	89,907,024
		電力使用料金 (使用電力量 32,837,318 KW)	240,719,306
		小計	330,626,330
	燃料費		
		灯油 3,836,000 トル	
		LPG 500 kg	
		小計	254,278,844
	補修費		
		溶融設備関連補修、 送泥、濃縮、脱水関連補修 水処理設備関連補修 その他補修	167,735,249 111,136,378 3,093,773 67,395,484
		小計	349,360,884
	薬品費		
		高分子凝集剤 134,700 kg ポリ硫酸第2鉄 3,739,380 kg 苛性ソーダ 2,227,200 kg 消石灰 255 t ボイラー薬品 4,268 kg その他	
		小計	181,534,632
	水道料		
		上水使用料金 47,478 m ³ 工水使用料金 98,433 m ³	14,416,578 11,575,866
		小計	25,992,444
	排水処理費	3,129,960 m ³	173,282,576
	消耗品費	ピグ、分析用薬品、プラント用消耗品（ガス検知管等）、記録紙、 インクリボン等の購入	4,499,082
	機械器具費	分析測定器、安全器具、消火器、無線機修理、防災用資材等の購入 高圧洗浄車・バキューム車等作業車両のリース	9,533,946
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	697,096
	維持雑費	道路使用許可申請の証紙代	210,000
	テレメータ使用料		2,273,349
	流泥研究費		0
	小計		1,983,709,092
管理費	人件費	[南スラッジセンター] 11名 [本部]・流泥専属：5名（内2名：非常勤） 他事業と兼務：8名	129,798,088
	事務費		21,749,569
	小計		151,547,657
大阪府施行分 産業廃棄物処理費			54,348,428
計			2,189,605,177

⑪ 維持管理人数

名 称	職 員			委 託		
	昼 間	夜 間	のべ人数	昼 間	夜 間	のべ人数
大阪北東	8	0	8	31	6	49
大阪南	11	0	11	41	6	59
合 計	19	0	19	72	12	108

⑫ ユーティリティー

(1) 大阪北東下水汚泥広域処理場

単 位	濃縮量		脱水量	溶融 クーキ量	溶融スラグ生産量		供給または販売量		電 力 量		上水	コークス	石灰石	碎石	消石灰
	m ³	m ³			水冷	空冷	水冷	空冷	合計	買電	自家発電				
平成18年4月	84,072.6	25,020.4	3,801.64	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,416	0	3,845	338.02	61.06	21.85
5月	81,689.7	25,117.6	3,548.68	235.69	8.01	243.70	0.00	0.00	0.00	838,672	0	4,090	345.20	71.42	16.20
6月	79,326.2	24,952.9	2,643.51	150.53	40.62	191.15	0.00	0.00	0.00	757,622	0	3,960	312.69	71.18	17.94
7月	83,178.0	25,610.4	3,393.31	216.17	48.83	265.00	0.00	0.00	0.00	862,816	0	4,031	331.88	61.04	21.39
8月	84,388.0	25,895.0	2,842.48	155.96	38.28	194.24	0.00	0.00	0.00	794,241	0	3,971	261.44	55.56	10.23
9月	78,088.5	23,624.4	3,553.88	101.12	148.34	249.46	0.00	0.00	0.00	876,002	0	4,781	366.27	68.88	22.31
10月	83,989.4	25,396.8	2,224.84	164.11	0.97	165.08	0.00	0.00	0.00	775,780	0	4,371	284.41	44.68	20.06
11月	80,123.0	25,458.0	3,514.41	74.42	108.81	183.23	0.00	0.00	0.00	818,515	0	3,670	327.18	21.38	24.02
12月	79,363.3	26,837.1	3,794.66	74.92	130.50	205.42	2,223.51	31.01	2,254.52	862,430	0	3,996	339.83	27.00	18.07
平成19年1月	79,119.3	26,069.2	3,534.21	58.71	127.19	185.90	0.00	0.00	0.00	833,928	0	3,715	338.67	12.12	7.21
2月	70,279.4	23,325.0	2,721.38	144.12	28.42	172.54	257.86	53.52	311.38	774,890	0	4,168	328.26	32.86	16.03
3月	75,999.0	23,615.8	3,529.96	139.53	71.21	210.74	207.44	1.26	208.70	864,501	0	4,109	323.08	21.22	10.64
合 計	959,616.4	300,922.6	39,102.96	1,766.88	751.18	2,518.06	2,688.81	85.79	2,774.60	9,895,813	0	48,707	3,896.93	548.40	205.95
月平均量	79,968.0	25,076.9	3,258.58	147.24	62.60	209.84	224.07	7.15	231.22	824,651	0	4,059	324.74	45.70	17.16

単 位	L P G	高分子 凝集剤	ポリ鉄	清缶剤	脱酸素剤	復水		食塩	冷却塔 薬品	酸素	ランス棒	消臭剤 (環境用)	消臭剤 (脱排水用)	苛性ソーダ (水処理用)	苛性ソーダ (排ガス用)	潤滑油	グリス類
						kg	kg										
平成18年4月	0.00	5,508.51	0	204	0	204	260	100	260	686	135	27.0	3,373	0	52,888	20	64
5月	0.00	5,302.38	19,673	204	0	128	280	80	280	770	135	8.0	2,749	0	61,306	20	48
6月	0.00	4,790.13	31,083	212	0	80	300	60	300	497	115	31.0	3,477	0	50,590	40	16
7月	0.00	4,478.07	21,492	216	0	128	400	90	400	511	90	58.0	4,154	0	57,623	360	80
8月	0.00	4,756.89	0	168	0	80	260	60	260	399	130	27.0	3,008	0	42,129	300	32
9月	48.00	4,489.29	0	264	0	128	340	95	340	665	120	50.0	2,284	0	65,826	0	16
10月	0.00	5,776.92	0	212	0	64	420	50	420	490	90	81.0	3,566	0	35,344	20	16
11月	48.00	5,506.23	0	204	0	112	540	70	540	749	145	39.0	3,406	0	49,698	40	80
12月	0.00	5,743.86	0	156	0	112	320	100	320	630	105	8.0	3,199	507	54,850	220	32
平成19年1月	48.00	5,650.53	0	272	0	112	400	80	400	371	80	116.0	3,149	7,459	62,319	0	0
2月	5,118.12	0	192	0	192	64	140	60	140	434	100	151.0	2,823	4,815	42,451	420	16
3月	0.00	5,606.28	0	264	0	96	360	70	360	651	115	52.0	2,836	0	56,546	40	48
合 計	144.00	62,727.21	72,248	2,568	0	1,200	4,020	915	4,020	6,853	1,360	648.0	38,024	12,781	631,570	1,480	448
月平均量	13.09	5,227.27	6,021	214	0.0	100.0	335.0	76.3	335.0	571	113.3	54.0	3,168.7	1,065.1	52,630.8	123.3	37.3

(2) 大阪南下水汚泥広域処理場

単 位	濃縮機投入		乾燥機 ケ-キ量	溶融 D S 量	スラグ 発生量	スラグ 搬出量	電 力 量		上 水		工 水	高分子凝集剤	ポリ鉄 (濃縮)	ポリ鉄 (脱水)
	汚泥量 m ³	汚泥量 m ³					場内 KWH	ボ-ゾ-場 KWH	場内 m ³	ボ-ゾ-場 m ³	場内 m ³	ボ-ゾ-場 m ³		
平成18年4月	170,529	43,350	6,876.5	1,363.0	370.89	166.75	2,655,484	83,044	4,002	374	7,463	3	7,432.6	310,303
5月	174,713	42,381	6,265.8	1,365.6	291.80	238.06	2,868,591	87,709	3,711	494	8,519	9	5,728.6	303,338
6月	166,338	37,847	3,302.4	542.7	177.03	1,535.07	2,482,157	85,677	3,765	517	6,955	5	5,681.7	266,846
7月	186,064	40,287	3,601.9	512.5	202.41	2,352.323	2,562,323	91,262	3,717	529	6,835	0	6,615.4	282,385
8月	208,397	48,061	4,984.5	1,035.9	238.18	5.62	2,718,827	108,872	2,793	794	9,652	76	7,225.9	333,455
9月	205,246	48,733	5,115.6	1,259.1	248.19	30.72	2,815,321	104,807	3,517	725	9,831	438	6,269.1	340,089
10月	211,658	52,091	6,346.8	1,526.0	313.66	1,477.84	2,731,304	103,592	3,891	767	8,950	330	6,803.7	301,999
11月	180,349	45,168	5,907.3	1,348.1	224.00	869.26	2,659,709	86,934	3,066	585	8,092	13	5,499.5	311,779
12月	164,935	40,861	4,596.9	1,159.9	204.32	20.63	2,636,441	84,810	2,509	468	8,155	24	5,576.4	277,453
19年1月	165,351	36,909	8,624.4	2,227.6	367.47	20.27	2,645,687	85,023	4,259	335	8,395	6	5,002.6	250,996
2月	155,569	27,989	3,082.7	709.4	141.56	2.79	2,312,320	77,387	2,771	309	6,780	5	4,519.6	137,821
3月	171,624	39,058	4,988.8	1,052.6	209.93	15.74	2,660,458	83,678	3,106	493	7,683	15	5,096.2	195,576
合 計	2,160,773	502,735	63,693.6	14,102.4	2,989.44	4,385.10	31,748,622	1,082,795	41,107	6,390	97,310	924	69,153.0	498,080
月 平 均	180,064	41,895	5,308	1,175.2	249.12	365.43	2,645,719	90,233	3,426	533	8,109	77	5,762.8	276,003

単 位	灯 油	L P G	ア-モ-7	消石灰	清缶剤	脱酸素剤	復水 処理剤	防食剤	食塩	ハイコロ (滅菌剤)	苛性ソーダ		苛性ソーダ 脱臭	塩化第二鉄 送泥用
											排煙・返流 t(48%)	排煙 t(30%)		
平成18年4月	352.9	6.04	0.0	31.52	290	106	13.0		280	130	152.25	2.46	0.33	40,134.5
5月	353.8	4.25	0.0	22.11	315	162	12.0	20	220	80	181.62	0.00	0.49	69,757.6
6月	277.9	8.07	0.0	13.77	180	140	9.0	27	200	70	148.41	0.00	0.78	67,109.4
7月	324.3	4.52	0.0	13.09	255	175	9.5		240	142	138.45	0.00	0.80	63,237.1
8月	238.8	8.68	0.0	16.17	270	136	23.5		300	120	173.52	0.00	0.71	63,929.9
9月	285.9	8.51	500.0	18.64	250	165	10.5		180	140	188.46	0.00	0.66	59,658.8
10月	295.3	4.14	0.0	29.75	360	205	14.0	20	240	100	155.31	0.00	0.65	62,687.9
11月	315.5	1.89	0.0	20.48	270	125	11.0		160	110	167.55	0.00	0.59	19,121.3
12月	330.1	4.63	0.0	21.40	250	88	10.5	20	120	65	146.75	0.00	0.31	
19年1月	402.4	4.98	0.0	43.08	360	226	15.0		280	90	167.01	1.95	0.26	
2月	287.3	10.09	0.0	14.25	200	149	9.0		240	65	125.27	43.20	0.44	
3月	366.6	21.91	0.0	17.85	270	126	13.0	20	240	90	145.44	15.23	0.63	59,258.6
合 計	3,830.8	87.71	500.0	262.11	3,270	1,803	150.0	107	2,700	1,202	1,890.04	62.84	6.65	504,895.1
月 平 均	319.2	7.31	41.7	21.84	273	150	12.5	8.9	225	100.2	157.50	5.24	0.55	42,074.6

⑬ 増設経過

(1) 大阪北東下水汚泥広域処理場

施 設 名	設 備 名	供用開始年月
受泥施設	トラックスケール	平成元年11月
	高分子貯留ピット	〃
	石灰貯留ピット	〃
	1号ケーキ貯留ホッパー	平成 9年 4月
	2号ケーキ貯留ホッパー	〃
	1号汚泥クレーン	平成元年11月
	2号汚泥クレーン	平成 6年 1月
濃縮施設	No1 重力濃縮タンク	平成元年 4月
	No2 重力濃縮タンク	〃
	No1 遠心濃縮機	平成 5年 1月
	No2 遠心濃縮機	平成 6年 1月
	No3 遠心濃縮機	平成 8年 4月
	No4 遠心濃縮機	平成11年11月
	ベルト型ろ過濃縮機	平成18年 3月
脱水施設	No1 ベルトプレス脱水機	平成元年 4月
	No2 ベルトプレス脱水機	平成 3年 4月
	遠心脱水機	平成11年 4月
	スクリープレス脱水機	平成18年 3月
溶融施設	1系溶融炉	平成元年11月
	2系溶融炉	〃
	3系溶融炉	平成12年 6月
ペガサス	1号ペガサス	平成 3年 2月
	2号ペガサス	平成 6年10月
受変電施設	受変電設備	平成元年 4月
生物脱臭施設	1号ケーキピット生物脱臭設備	平成 5年 1月
	2号ケーキピット生物脱臭設備	〃
	濃縮槽生物脱臭設備	〃
	1号溶融炉生物脱臭設備	平成 8年 4月
	2号溶融炉生物脱臭設備	平成13年 8月

(2) 大阪南下水汚泥広域処理場

施設名	設備名	供用開始年月
送泥施設	磯ノ上送泥ポンプ場及び送泥管	平成 2 年 4 月
	汐見送泥ポンプ場及び送泥管	平成 2 年 1 2 月
	高石送泥ポンプ場及び送泥管	//
	泉北送泥ポンプ場及び送泥管	平成 4 年 3 月
	石津送泥ポンプ場及び送泥管	平成 5 年 3 月
	三宝送泥ポンプ場及び送泥管	平成 6 年 3 月
	中部送泥ポンプ場及び送泥管	平成 1 0 年 4 月
	(北部送泥ポンプ場及び送泥管)	(平成 2 年 4 月)
受泥施設	N01. N02 受泥タンク (RC 矩形タンク)	平成 2 年 4 月
	N03 受泥タンク (RC 矩形タンク)	平成 7 年 4 月
	N01 石灰系汚泥ピット	平成 2 年 1 2 月
	N02 高分子系汚泥ピット	//
	クレーン設備	//
濃縮施設	N01. N02 濃縮汚泥ピット	平成 2 年 4 月
	N01～N03 遠心濃縮機	//
	N04 遠心濃縮機	平成 7 年 1 1 月
	N05 遠心濃縮機	平成 1 2 年 3 月
脱水施設	N02 遠心脱水機	平成 1 0 年 1 月
	N03 遠心脱水機	平成 5 年 6 月
	N04 遠心脱水機	平成 2 年 4 月
	N01～N03 ベルトプレス脱水機	//
	スクリーンプレス脱水機	平成 1 8 年 3 月
乾燥施設	N01～N04 乾燥機	平成 2 年 1 2 月
	N05～N08 乾燥機	平成 7 年 1 1 月
溶融施設	1 系. 2 系表面溶融炉	平成 2 年 1 2 月
焼却施設	3 系表面溶融炉	平成 7 年 1 1 月
	4 系流動床焼却炉	平成 1 6 年 1 1 月
排煙処理設備	1 系. 2 系表面溶融炉排煙処理設備	平成 2 年 1 2 月
	3 系表面溶融炉排煙処理設備	平成 7 年 1 1 月
排水処理施設	最初沈殿池	平成 4 年 4 月
	2 池 (1 系列)	平成 5 年 8 月
	2 池 (1 系列)	平成 6 年 1 0 月
	エアレーションタンク	1 系列
	1 系列	平成 3 年 1 0 月
	1 系列	平成 5 年 8 月
	1 系列	平成 6 年 1 0 月
	凝集沈殿池	2 池 (1 系列)
	2 池 (1 系列)	平成 2 年 4 月
	2 池 (1 系列)	平成 5 年 8 月
再利用施設	上向流式ろ過池	3 池
	1 池	平成 2 年 4 月
受変電施設	受変電設備 (高圧)	(平成 2 年 4 月)
	特高	平成 5 年 1 月
非常用発電設備	非常用発電機	平成 2 年 4 月
	//	平成 9 年 1 月
脱臭施設	溶融炉. ケキ貯留棟脱臭設備	活性炭
		+ 生物脱臭
	濃縮棟脱臭設備	活性炭
		+ 生物脱臭

※送泥施設の北部送泥ポンプ場及び送泥管で、送泥はH2. 4より実施しているが、北部送泥ポンプ場は無い(北部処理場の引き抜きポンプで送泥している)。

※受変電施設は、H2. 4より高圧で受電、H5. 1より特高受電に変更。

※脱臭施設で、溶融炉. ケキ貯留棟及び濃縮棟脱臭設備はH2. 4より活性炭脱臭でスタートし、H7. 1に活性炭の前に生物脱臭を追加した。


⑭ 見学者数

	大阪北東		大阪南	
	人 数	回数	人 数	回数
1 8 年 4 月	0	0	0	0
5 月	0	0	0	0
6 月	0	0	0	0
7 月	10	1	0	0
8 月	0	0	0	0
9 月	13	1	0	0
1 0 月	17	1	0	0
1 1 月	7	1	0	0
1 2 月	0	0	0	0
1 9 年 1 月	0	0	0	0
2 月	0	0	0	0
3 月	4	1	2	1
合 計	51	5	2	1
1 カ月平均	4	0.4	0	0.1


合計	
人数	回数
53	6

⑮処理フロー図

大阪北東下水汚泥広域処理場

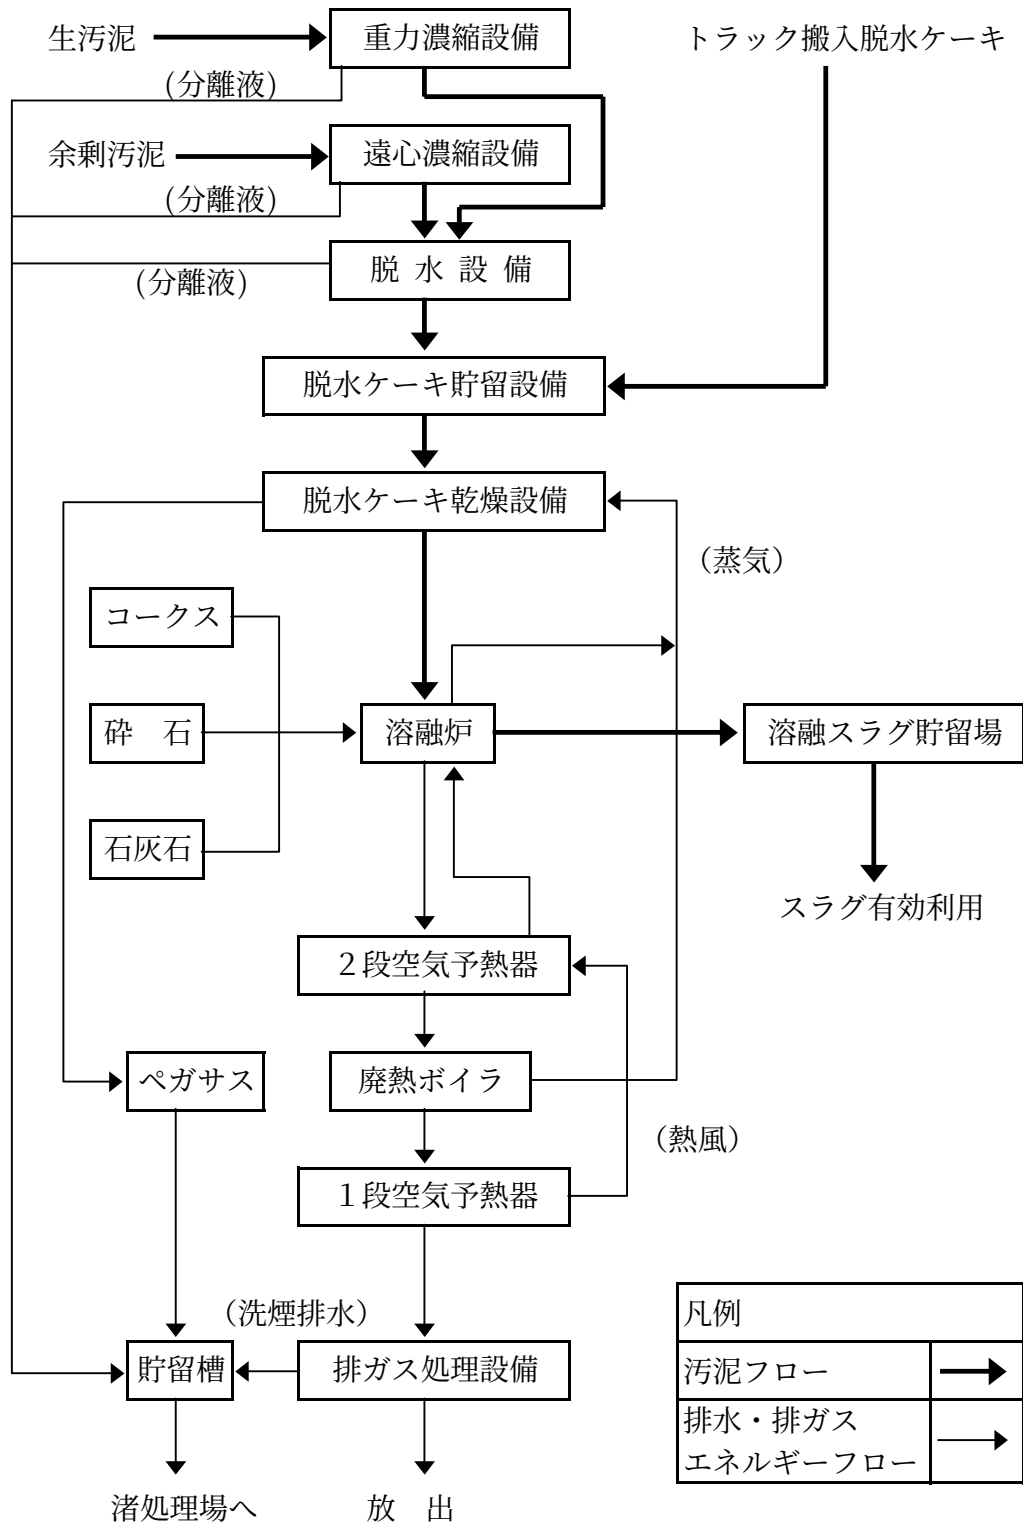

大阪南下水汚泥広域処理場

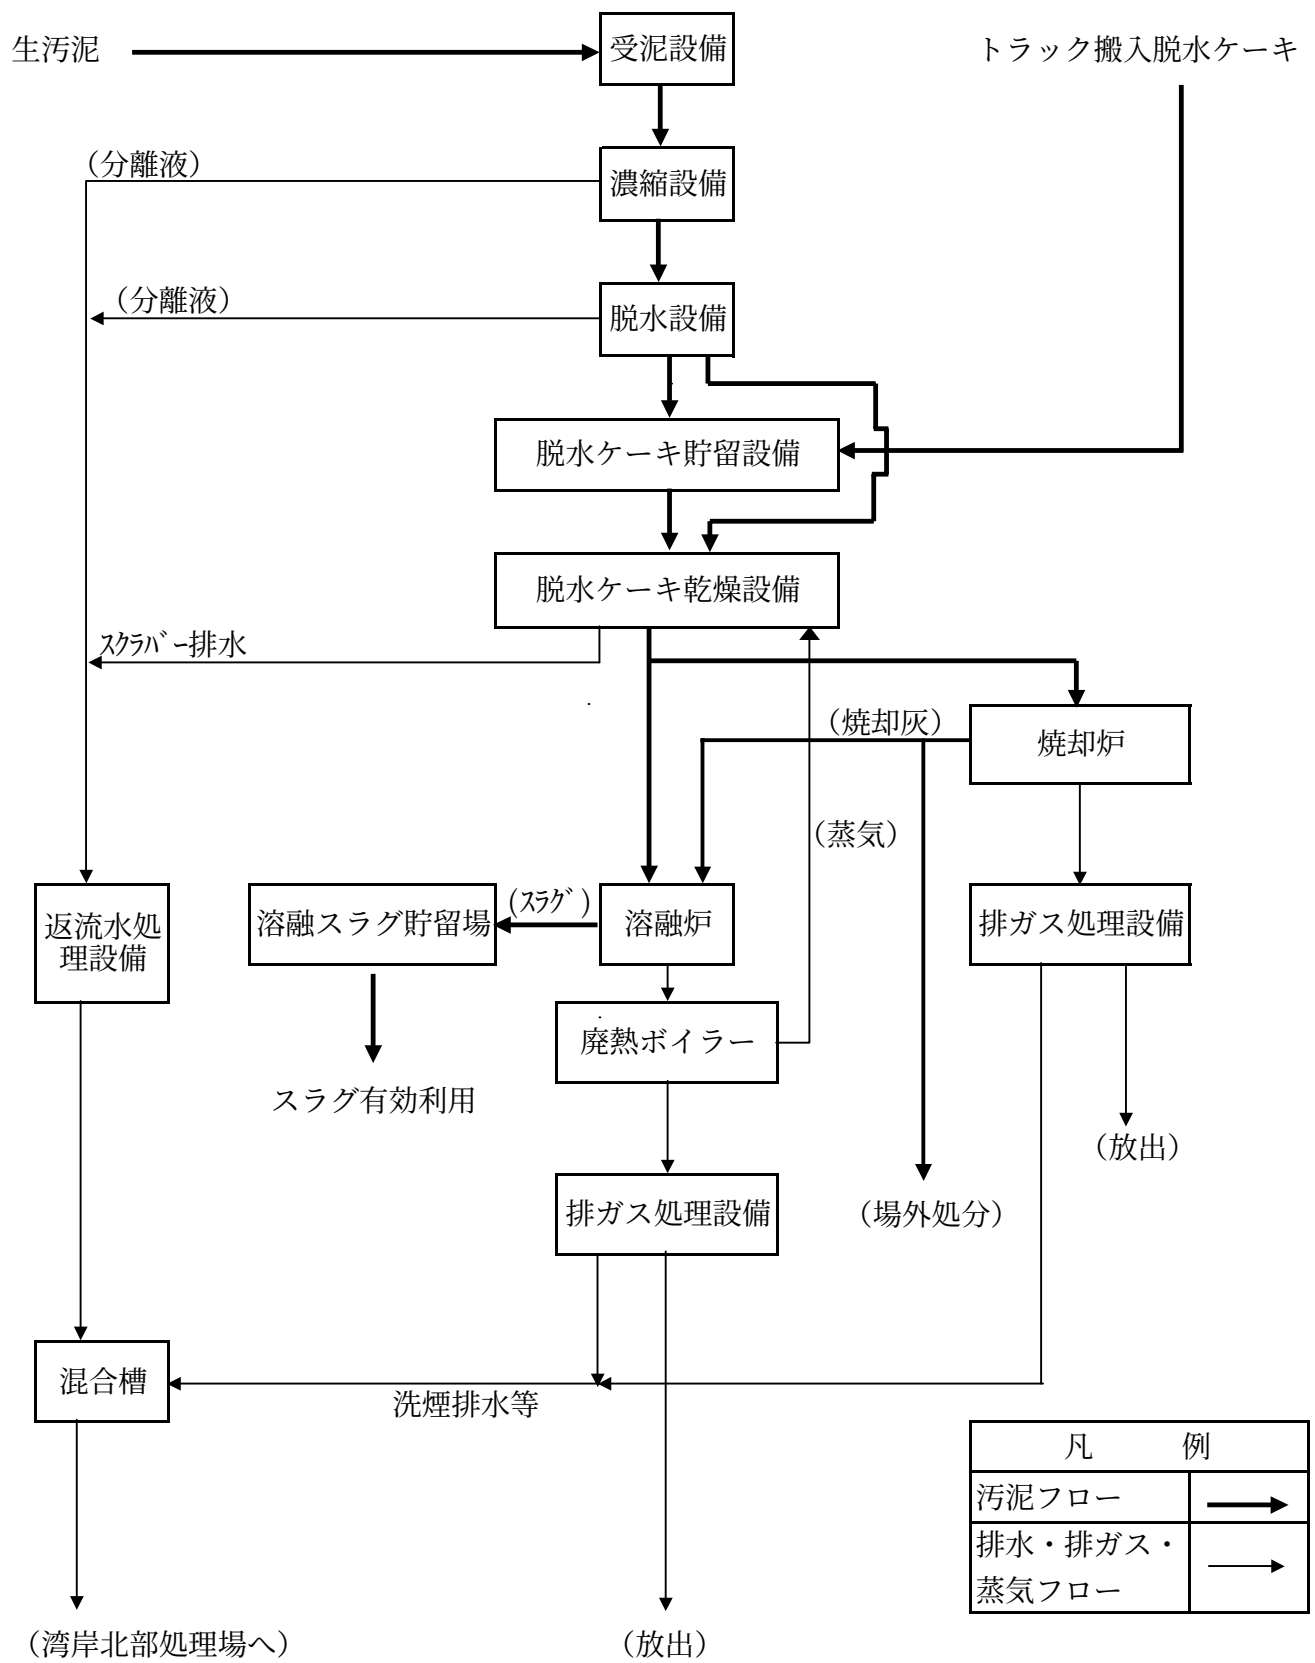

15. 水みらいセンター等所在地

名 称	〒	所 在 地	T e l	
大阪府土木部下水道課	540-8570	大阪市中央区大手前2丁目	06-6941-0351	
大阪府北部流域下水道事務所	567-0041	茨木市下穂積1丁目180	072-620-6671	
大阪府東部流域下水道事務所	577-0046	東大阪市西堤本通西2丁目1-12	06-6784-3721	
萱島工区	572-0045	寝屋川市東神田町37-1	072-839-5975	
大阪府南部流域下水道事務所	580-0016	松原市上田6丁目2-28	072-334-1771	
長野工区	586-0046	河内長野市中片添町5-3	0721-68-8497	
大阪府南大阪湾岸流域下水道事務所	597-0095	貝塚市港25番地	0724-38-7406	
豊中市猪名川流域下水道事務所	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	
安威川、淀川右岸流域下水道組合	569-0044	高槻市番田2丁目1-1	0726-61-8651	高槻MC内
淀川左岸流域下水道組合	573-1147	枚方市渚内野4丁目10-1	072-855-0600	渚MC内
寝屋川北部広域下水道組合	578-0978	東大阪市北鴻池町1-18	06-6911-9595	鴻池MC内
寝屋川南部広域下水道組合	577-0063	東大阪市川俣2丁目1-1	06-6789-0201	川俣MC内
大和川下流流域下水道組合	580-0034	松原市天美西7丁目265-1	072-336-0231	今池MC内
南大阪湾岸北部流域下水道組合	595-0814	泉北郡忠岡町新浜3丁目	0724-23-2255	北部MC内
南大阪湾岸中部流域下水道組合	597-0094	貝塚市二色南町6-1	0724-37-4848	中部MC内
南大阪湾岸南部流域下水道組合	590-0535	泉南市りんくう南浜1番	0724-85-3444	南部MC内
流域 原田水みらいセンター（猪名川）	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	
中央水みらいセンター（安威川）	567-0853	茨木市宮島3丁目1-1	0726-33-5031	
高槻水みらいセンター（淀川右岸）	569-0044	高槻市番田2丁目1-1	0726-71-1381	
渚水みらいセンター（淀川左岸）	573-1147	枚方市渚内野4丁目10-1	072-855-0600	
鴻池水みらいセンター（寝屋川北部）	578-0978	東大阪市北鴻池町1-18	06-6911-9595	
なわて水みらいセンター	575-0031	四條畷市大字都屋	—	
川俣水みらいセンター（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣2丁目1-1	06-6789-0201	
竜華水みらいセンター	581-0065	八尾市大字亀井	—	
今池水みらいセンター（大和川下流西部）	580-0034	松原市天美西7丁目265-1	072-336-7655	
大井水みらいセンター（大和川下流東部）	583-0009	藤井寺市西大井1丁目407-1	0729-38-5816	
狭山水みらいセンター（大和川下流南部）	589-0004	大阪狭山市東池尻6丁目1647	072-365-2490	
北部水みらいセンター（南大阪湾岸北部）	595-0814	泉北郡忠岡町新浜3丁目	0724-23-2255	
中部水みらいセンター（南大阪湾岸中部）	597-0094	貝塚市二色南町6-1	0724-37-4848	
南部水みらいセンター（南大阪湾岸南部）	590-0535	泉南市りんくう南浜1番	0724-85-3444	
流域 穂積ポンプ場（安威川）	567-0041	茨木市下穂積1丁目180	0726-25-9774	
岸部ポンプ場（ 〃 ）	564-0012	吹田市南正雀3丁目5-1	06-6382-6773	
味舌ポンプ場（ 〃 ）	566-0023	摂津市正雀4丁目15-10	06-6381-6775	
摂津ポンプ場（ 〃 ）	566-0052	摂津市鳥飼本町2丁目13-31	0726-54-2196	
前島ポンプ場（淀川右岸）	569-0021	高槻市前島4丁目30-1	0726-69-3906	
石津中継ポンプ場（淀川左岸）	572-0026	寝屋川市石津中町29-1	072-839-8668	
太平ポンプ場（寝屋川北部）	572-0818	寝屋川市讃良西町7番21号	072-822-2561	
菊水ポンプ場（ 〃 ）	570-0032	守口市菊水通1丁目2-4	06-6997-3688	
桑才ポンプ場（ 〃 ）	571-0034	門真市東田町15-1	06-6909-0579	
氷野ポンプ場（ 〃 ）	574-0061	大東市大東町2-1	072-871-0444	
茨田ポンプ場（ 〃 ）	538-0051	大阪市鶴見区諸口5丁目2-27	06-6913-1480	
深野北ポンプ場（ 〃 ）	574-0071	大東市深野北2丁目171-4	072-873-3221	
萱島ポンプ場（ 〃 ）	572-0045	寝屋川市東神田町193-1	072-827-4282	
（枚方中継ポンプ場）（ 〃 ）	573-0094	枚方市南中振2丁目435-3	072-831-4694	
（寝屋川中継ポンプ場）（ 〃 ）	572-0071	寝屋川市豊里町38-2	072-826-0654	
川俣ポンプ場（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣3丁目4-37	06-6789-0201	
小阪ポンプ場（ 〃 ）	578-0944	東大阪市若江西新町1丁目11-21	06-6724-0075	
新家ポンプ場（ 〃 ）	581-0811	八尾市新家町1丁目97	0729-97-5948	

名 称	〒	所 在 地	T e l	
長吉ポンプ場（ 〃 ）	581-0054	八尾市南亀井町3丁目1-56	0729-93-6890	
寺島ポンプ場（ 〃 ）	578-0976	東大阪市西鴻池町4丁目2-20	06-6746-0737	
小阪合ポンプ場（ 〃 ）	581-0019	八尾市南小阪合町1丁目2-7	0729-24-6695	
新池島ポンプ場（ 〃 ）	579-8065	東大阪市新池島町4丁目3-35	0729-86-8733	
深野ポンプ場（ 〃 ）	574-0023	大東市南新田1丁目4-8	072-869-3007	
植付ポンプ場（ 〃 ）	579-8014	東大阪市中石切町7丁目2-18	0729-80-1040	
川面中継ポンプ場（大和川下流東部）	584-0014	富田林市川面町2丁目3389	0721-25-9424	
小吹台中継ポンプ場（ 〃 ）	585-0053	千早赤阪村大字小吹	—	
錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部）	584-0069	富田林市錦織東3丁目10-5	0721-26-3572	
狭山中継ポンプ場（ 〃 ）	589-0011	大阪狭山市半田五丁目	—	
長野中継ポンプ場（ 〃 ）	586-0033	河内長野市喜多町	0721-63-8425	
和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸北部）	594-1112	和泉市三林町1066	—	
淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸南部）	599-0301	泉南郡岬町淡輪4328-1	南部MCへ連絡	
深日中継ポンプ場（ 〃 ）	599-0303	泉南郡岬町深日773-20	南部MCへ連絡	



大阪府

大阪府都市整備部下水道課 平成 20 年 3 月発行

〒540-8570 大阪市中央区大手前 2 丁目 TEL06-6941-0351 (府庁代表)

<http://www.pref.osaka.jp/gesui/index.html>