大阪府

平成２１年度

大阪府流域下水道維持管理報告書

平成２３年３月

大阪府都市整備部下水道室

目　　次

１．流域下水道の管理 ・・・・・・・・・・・・ １
２．流域関連公共下水道の接続等 ・・・・・・・・・・・・ ５
３．流域下水道の供用状況 ・・・・・・・・・・・・ １１
４．施設の現況
①　水みらいセンター概要 ・・・・・・・・・・・・ １３
②　ポンプ場概要 ・・・・・・・・・・・・ ２０
③　管渠施設概要 ・・・・・・・・・・・・ ２７
５．施設の運転管理状況
①　水みらいセンター概要 ・・・・・・・・・・・・ ３１
②　水みらいセンター別管理状況一覧 ・・・・・・・・・・・・ ３４
③　ポンプ場別管理状況一覧 ・・・・・・・・・・・・ １５０
６．流入水の状況
①　流入監視水質モニター設置状況 ・・・・・・・・・・・・ １９２
②　悪質下水流入状況 ・・・・・・・・・・・・ １９３
③　流域下水道内の特定事業場等の指導状況 ・・・・・・・・・・・・ １９４
７．下水道の各種試験等
①　水質（精密）試験結果 ・・・・・・・・・・・・ １９５
②　ＰＲＴＲ制度による化学物質排出量 ・・・・・・・・・・・・ ２６３
③　汚泥試験成績 ・・・・・・・・・・・・ ２７６
④　汚泥処理廃液試験成績 ・・・・・・・・・・・・ ２７８
⑤　汚泥精密試験 ・・・・・・・・・・・・ ２８０
⑥　排ガス測定結果 ・・・・・・・・・・・・ ２８２
⑦　ダイオキシン類測定結果 ・・・・・・・・・・・・ ２９３
８．維持管理経費
①　維持操作事務費の概要 ・・・・・・・・・・・・ ２９５
②　水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人員 ・・・・・・・・・・・・ ２９６
③　運転管理委託業務状況 ・・・・・・・・・・・・ ２９７
④　水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況 ・・・・・・・・・・・・ ２９８
⑤　改良工事等状況 ・・・・・・・・・・・・ ３００
⑥　補修工事等状況 ・・・・・・・・・・・・ ３０１
９．維持操作引継工事一覧 ・・・・・・・・・・・・
１０．水みらいセンター・ポンプ場見学者記録 ・・・・・・・・・・・・ ３０９
１１．水みらいセンター増設等経過 ・・・・・・・・・・・・ ３１０
１２．水みらいセンター・ポンプ場の平面図及びフロー図等 ・・・・・・・・・・・・ ３２２

１３．流域下水汚泥処理事業 ・・・・・・・・・・・・ ３９４

① 経過 ・・・・・・・・・・・・ ３９４
② 事業概要 ・・・・・・・・・・・・ ３９４
③ 維持管理費 ・・・・・・・・・・・・ ３９５
④ 施設の概要 ・・・・・・・・・・・・ ３９７
⑤ 処理場別管理状況一覧 ・・・・・・・・・・・・ ３９９
⑥ 汚泥試験成績 ・・・・・・・・・・・・ ４０３
⑦ 排ガス測定結果 ・・・・・・・・・・・・ ４０６
１４．水みらいセンター等所在地 ・・・・・・・・・・・・ ４１２

1．流域下水道の管理

大阪府では、流域下水道の管理のうち、維持操作事務については市町村（一部事務組合等）で行っていたが、平成20年4月より、大阪府で行うこととなった。（猪名川流域は除く。）これまでの経緯については、次のとおりである。

① 経緯と現状

(1) 昭和38年度及び39年度において寝屋川流域下水道計画を策定

(2) 府は昭和40年、流域下水道の建設に当たり、将来流域下水道の設置維持その他の管理は市町村（一部事務組合）において行うとの方針のもとにスタートした。

(3) 直ちに一部事務組合の設立指導を行い、流域下水道の事業主体を組合等にして変更していった。（都市計画上、組合には特許、猪名川流域は例外として豊中市長に行政庁指定）

(4) 昭和43年2月「事業主体、財源措置等について」の建設省都市局通達が出されるに至り、流域下水道の「設置」は府が行うこととし、下水道法第3条第2項に基づく「設置」に関する市町村協議を行い、同年5月事業主体を府に変更した。

(5) 完成施設の維持管理に関しては、組合と管理協定を締結し、組合の負担において組合で管理することとした。（猪名川流域については行政財産の使用許可）

(6) 昭和45年12月下水道法改正（本条追加）

> 第25条の2　流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は都道府県が行うものとする。
> 2　前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。

(7) 昭和45年12月下水道法の改正に伴い、流域下水道管理の再検討を行い、建設省、関係市町村と約1年間の協議の結果、下記事項を確認した。

① 府は関係市町村と協同して流域下水道の適正な維持管理を行う。
② 府は下水道法上、流域下水道管理者となる。
③ 関係市町村は流域下水道施設の運転、清掃、保守、看守等の維持操作に関する事務を処理する。
④ 関係市町村は上記事務を一部事務組合等で共同処理する。
⑤ 関係市町村の行う維持操作事務の範囲、具体的事務取扱い、流域下水道管理者との関係については協定により明確にする。
⑥ 上記事務方針に基づき、府と関係市町村は各流域下水道単位に協議を行い、別添協定を締結した。
⑦ 関係市町村は維持操作等に関する事務を一部事務組合で共同処理することとし（猪名川流域については、市町村協議の結果、豊中市が行う。）府は費用の一部を補助する。

(8) 平成20年4月より建設は大阪府、維持管理は市町村という体制を見直し、維持管理についても大阪府で行う。（猪名川流域についてはこれまで通り、豊中市にて維持管理を行う。）

② 流域下水道の管理形態（猪名川流域）

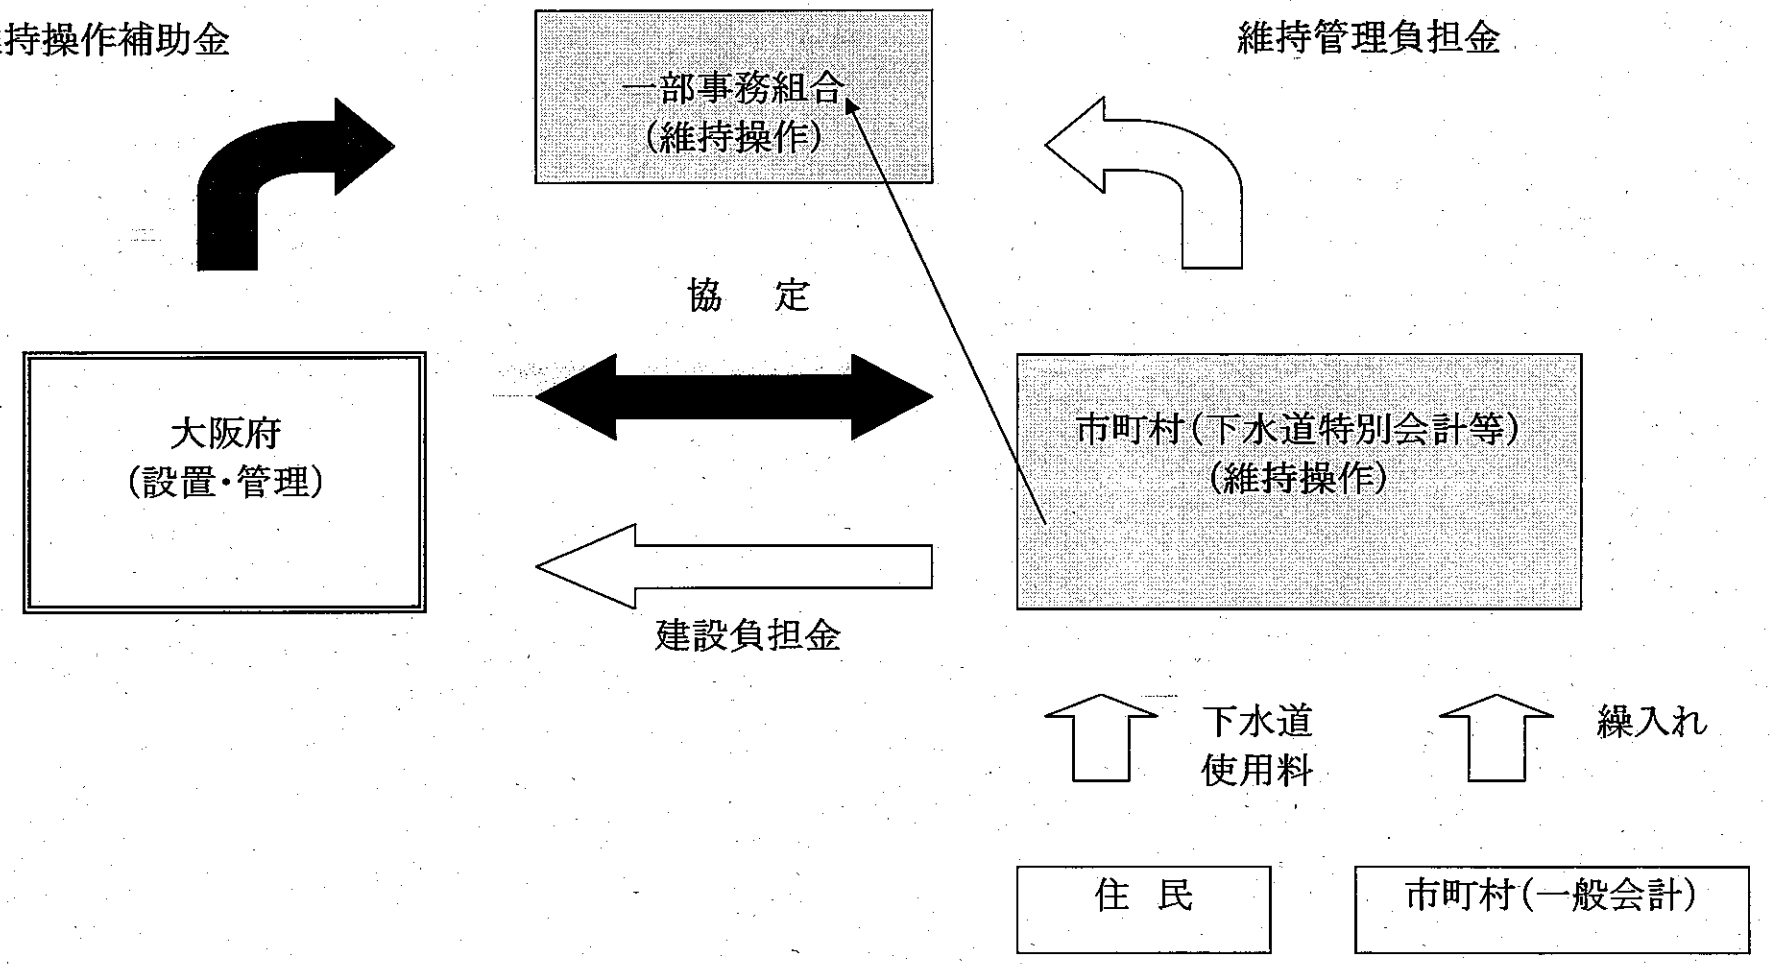

③流域下水道の管理形態

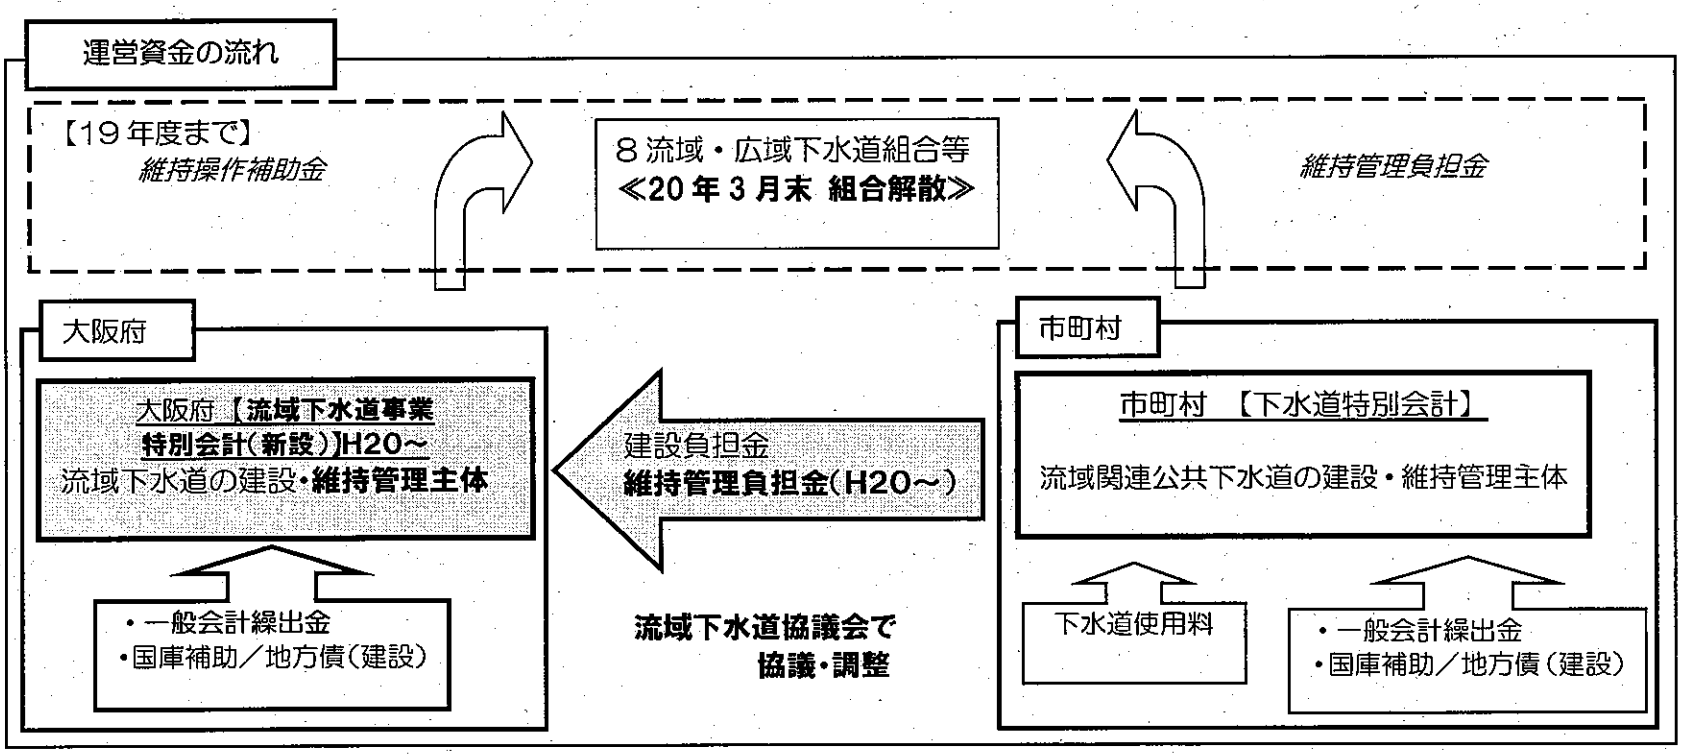

流域下水道に係る市町村の負担（下水道法31条の2他）

① 建設負担金
当該費用から国費を除いた額の1/2以下

② 維持管理負担金
当該費用のうち関連公共下水道管理者が使用料として利用者に負担させるべき額、使用料の徴収状況等を勘案して定める

④. 大阪府流域下水道の管理組織図

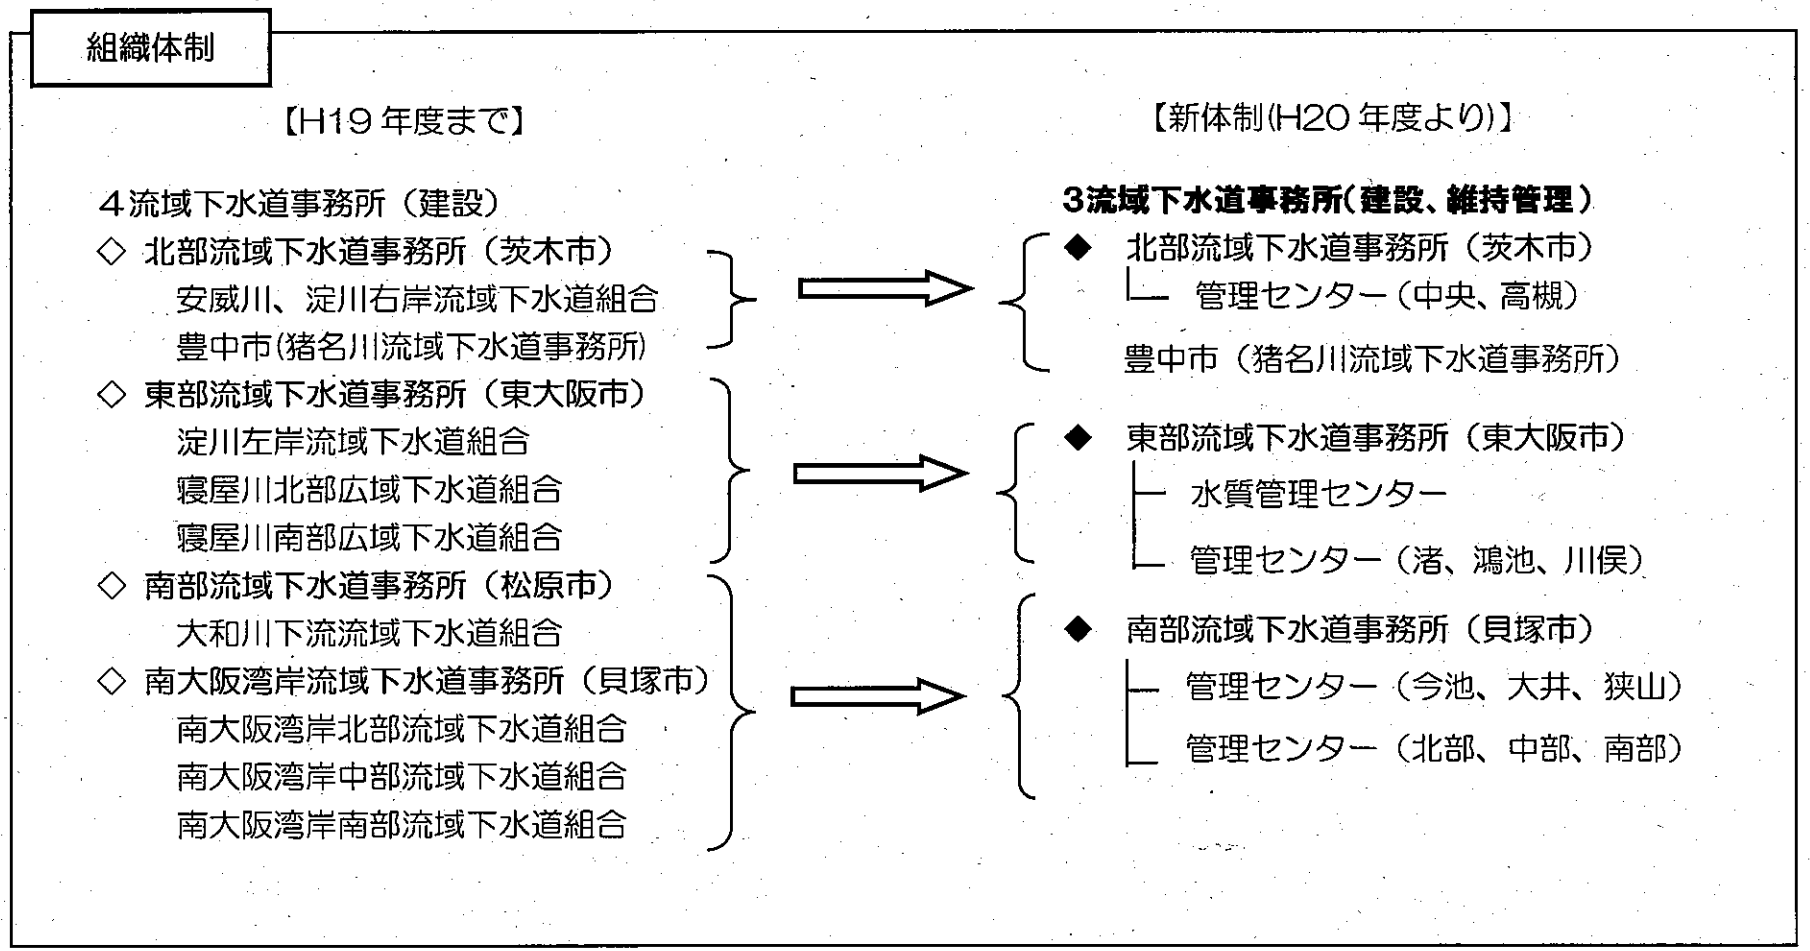

2. 流域関連公共下水道の接続等

流域下水道管理者として講じた施策には、流域関連公共下水道管理者が流域下水道の管渠を接続しようとするときに、手続きを経てから接続を認める承認制度をとっている。

その詳細は、「大阪府流域下水道接続等取扱要綱」の中に定められており、昭和47年度より実施している。

また、接続工事ばかりでなく処理区域の拡大等についても協議を行うことで、必要に応じて、維持管理上支障のないよう意見を付して了承している。

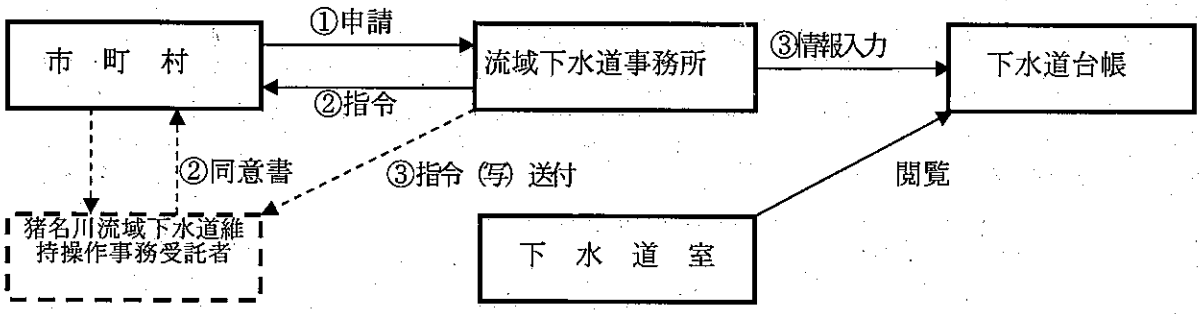

大阪府流域下水道接続等取扱要綱

昭和47年3月26日下第478号
（平成20年4月1日　改正）

第1章　総　則

（趣　旨）

第1条　この要綱は、流域下水道と流域関連公共下水道の円滑かつ一体的な適正管理を図るため、下水道法（以下「法」という。）、その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第2条　この要綱において次の各号にあげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（1）流域関連公共下水道　主として市街地において法第2条第1号で定める下水を排除し、又は処理するために、流域下水道に接続し、地方公共団体が管理する下水道（法第2条第2号）をいい、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもので、その事業計画が法第6条の基準に適合し、法第4条の認可を受けたものであること。

（2）公共用水路　水質汚濁防止法第2条第1項にいう公共用水域の内、公共の用に供される水路。

第２章　流域下水道への接続

（接続施設）

第3条　流域下水道に接続する施設は、特に所管流域下水道事務所長の許可を受けた場合を除き、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件であってはならない。

（接続の承認）

第4条　流域関連公共下水道管理者（以下「管理者」という。）は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準（基準1）に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式1により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けたのち、流域下水道施設への接続工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準（基準2）に適合しなければならない。

2　管理者は、同条第1項により承認された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けなければならない。

3　猪名川流域下水道においては、同条第1項の承認の申請及び同条第2項の変更の申請にあたっては、猪名川流域下水道維持操作事務受託者に意見を聞き、その同意を得なければならない。

4　管理者は、同条第1項による承認に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様

式5により流入廃止届を所管流域下水道事務所長に届け出なければならない。なお、廃止にあたっては閉塞を行った上で、検査を受けなければならない。

(接続、流入の許可)

第5条　管理者は、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式2により申請し、所管流域下水道事務所長の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

2　管理者は、前条第1項により流域下水道に接続した流域関連公共下水道に流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合のうえ、その計画について様式3により申請し、所管流域下水道事務所長の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

3　管理者は、同条第1項及び第2項により許可された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、所管流域下水道事務所長の許可を受けなければならない。

4　管理者は、同条第1項及び第2項の許可の申請又は同条第3項の変更の申請にあたっては関係する管理者及び猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者の意見を聞き、その同意を得なければならない。

但し、関係する管理者について、所管流域下水道事務所長が同意の必要がないと判断する場合はこの限りではない。

5　管理者は、同条第1項及び第2項による許可に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式5により流入廃止届を所管流域下水道事務所長に届け出なければならない。なお流入を廃止するときは、閉塞を行ったうえで、検査を受けなければならない。

(接続の承認及び接続、流入の許可の共通事項)

第6条　第4条第1項ならびに第5条第1項及び第2項の申請が2以上の市町村に係る場合は、該当する管理者は必要な協議を行い、連名で手続きを行うものとする。

2　接続、流入の許可又は承認に付された条件を遵守しない場合、本要綱に定められた手続きを実施しない場合、および流域下水道の施設を損傷したり、その維持管理を著しく困難にするおそれのあると認めた場合には、当該許可をした所管流域下水道事務所長又は当該承認をした所管流域下水道事務所長が、当該許可又は当該承認を取り消すことがある。

3　管理者は、第4条第1項により接続した流域関連公共下水道ならびに第5条第1項及び第2項により接続した流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に接続されている公共用水路の取水点の構造が別に定める基準(基準2)に適合していない場合は、速やかに構造図を所管流域下水道事務所長に提出するとともに、改造するものとする。

(接続の協議)

第７条　管理者は、第4条第1項ならびに第5条第1項及び第2項により申請又は接続した場合で、次の各号に定める、流域下水道への流入水量、流下時間等に影響を及ぼす行為を行う場合は、様式 18 により所管流域下水道事務所長と協議しなければならない。

(1)　吐き口(越流堰)の新設、構造の変更
(2)　雨水排水ポンプの新設、廃止
(3)　汚水中継ポンプの新設、廃止
(4)　ポンプ運転ルールの変更
(5)　雨水貯留施設、滞水池への貯留
(6)　流域調節池への排水

2　管理者は、次年度の接続計画のうち、新たな増加汚水量が500㎥／日(日最大)を超える接続、流入計画について、様式 16 により、所管流域下水道事務所長へ事前に協議しなければならない。

(接続工事)

第8条　管理者は、第4条第1項による承認及び第5条第1項による許可に係る流域下水道への接続工事ならびに第5条第2項による許可に係る流域関連公共下水道への接続工事に際しては、あらかじめ、様式6により接続工事着工届を所管流域下水道事務所長に届け出しなければならない。

2　同条第1項による接続工事の竣工後は遅滞なく、様式7により接続工事竣工届を所管流域下水道事務所長に届け出し、承認、許可条件に基づき検査を受けなければならない。

第3章　流域下水道への流入

(処理区域の公示協議)

第9条　管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の処理区域又は第5条第1項及び第2項の許可に係る処理区域を公示する場合には、事務手続きに要する日数を考慮した上、様式 8 により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

(雨水排水区域の公示協議)

第 10 条　管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の雨水排水区域又は第5条第1項及び第2項の許可に係る雨水排水区域を公示する場合には、事務手続きに要する日数を考慮した上、様式 9 により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（公示対象とならない許可区域等からの流入）
第 11 条　管理者は、第5条第1項及び第2項の許可に係る区域等のうち、公示対象とならない区域から下水を流入させようとする場合には、事務手続きに要する日数を考慮した上、様式 10 により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（猪名川流域下水道の管理者の同意）
第 11 条の2　猪名川流域下水道においては、第8条、第9条および第 10 条の協議にあたっては、猪名川流域下水道維持操作事務受託者の意見を聞き、その同意を得なければならない。

（流入開始）
第 12 条　流域下水道への流入開始は、当該流域下水道幹線が供用開始された後に行うものとし、それまでの間、下水を流入させない。
2　管理者は、第4条第1項による承認ならびに第5条第1項及び第2項による許可の接続点において、新規に下水を流入させようとする場合には、当該公示する処理区域又は雨水排水区域の供用開始予定日（公示対象とならない許可区域からの流入については、流入予定日）の10日前までに、様式 11 により流入開始届を所管流域下水道事務所長に届け出し、検査を受けなければならない。

第4章　流域下水道管理者への報告

（特定施設設置事業場等からの排水）
第13条　法第12条の10第1項（流域下水道管理者への通知）に基づく、法第12条の3（特定施設設置等の届出）、法第12条の4（特定施設の構造等の変更の届出）、法第12条の7（氏名の変更等の届出）、法第 12 条の8第3項（承継）による届出に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式 12 により所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

2　法第12条の10第1項に基づく、法第12条の5（計画変更命令）による計画変更命令に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式 13 により所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

3　同条第1項及び第2項による管理者の流域下水道管理者への通知は、管理者が届出の受理又は当該計画変更命令を行った日から20日以内に所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

4　管理者は、法第11条の2（使用の開始等の届出）に該当する者について工場台帳を整備し、保管しなければならない。また、流域下水道管理者より工場台帳の報告を求められた場合は、速やかに保管している台帳を報告しなければならない。

5　所管流域下水道事務所長は、法第12条の10第1項に基づく通知の内容が流域下水道施設の機能を妨げ、又はその放流水の水質を技術上の基準に適合させることを困難にするおそれがあると認める場合においては、管理者に対し、水質等の調査を要請し、報告を求めることができるものとする。なお、この報告において所管流域下水道事務所

長が必要があると認めるときは管理者に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができるものとする。

6　流域関連公共下水道の使用者に対して法第46条の2による直罰の適用があった場合、管理者が流域関連公共下水道の使用者に法第37条の2の規定による改善命令等を行った場合ならびに法又は下水道条例に基づく除害施設の設置等について命令等を行った場合には、管理者はその内容について遅滞なく所管流域下水道事務所長に報告するものとする。

（定期報告）

第14条管理者は、毎年度末の流域下水道への流域関連公共下水道等の接続及び流入の状況を様式 15 により、所管流域下水道事務所長の依頼を受けて報告するものとする。

第5章　公共下水道管理者の責務

（不明水流入の防止義務）

第 15 条　管理者は、「大阪府流域下水道不明水対策基本計画」に基づき、下水道への不明水流入防止に向け、積極的に対策を進めていかなければならない。

（悪水等流入の措置義務）

第 16 条　管理者は、法12条の9に基づく届出があった場合は、すみやかに様式 14 により所管流域下水道事務所長あて通知しなければならない。

また悪水等の流入により所管流域下水道事務所長又は猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者から連絡或いは調査の要請があった場合には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講じるとともに、その結果を所管流域下水道事務所長及び猪名川流域下水道維持操作事務受託者に通知しなければならない。

2　管理者は、計画量以上の不明水流入、その他流域下水道施設及びその維持管理に支障を生じるおそれのある場合、又、それらについて所管流域下水道事務所長又は、猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者から連絡或いは調査の要請があった場合には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講ずるとともにその結果を所管流域下水道事務所長又は、猪名川流域下水道維持操作事務受託者に報告しなければならない。

附則

（施行期日）

1　この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

3．流域下水道の供用状況

供 用 開 始 面 積

流　域　名	計画面積　A (ha)	供用開始面積 (ha)		B／A (%)	C／B (%)
		流　域　B	関連市町　C		
猪　名　川	5,518	4,920	4,260	89.2	86.6
安　威　川	8,294	7,245	5,522	87.4	76.2
淀　川　右　岸	5,017	4,517	3,614	90.0	80.0
淀　川　左　岸	5,882	5,405	3,544	91.9	65.6
寝 屋 川 北 部	6,731	6,700	5,805	99.5	86.6
寝 屋 川 南 部	8,917	8,844	7,420	99.2	83.9
大和川下流西部	6,256	5,096	4,019	81.5	78.9
大和川下流東部	6,842	4,001	2,881	58.5	72.0
大和川下流南部	5,137	3,616	2,535	70.4	70.1
南大阪湾岸北部	12,625	9,563	5,552	75.7	58.1
南大阪湾岸中部	6,744	3,645	2,215	54.0	60.8
南大阪湾岸南部	4,283	2,130	1,445	49.7	67.8
計	82,246	65,682	48,812	79.9	74.3

供用開始に関する記事

年 月 日	記　　事
平成21年8月1日	淀川右岸流域下水道高槻水みらいセンター 増設に伴う処理能力の変更について（通知） 高槻水みらいセンター　　水処理能力　　189,780m3/日 水処理施設　D系1/2　の竣工（14,380m3／日） 凝集剤併用型ステップ流入式３段硝化脱窒法
平成21年7月31日	淀川左岸流域下水道への供用開始について（通知） 供用開始面積　枚方市　　2.2ha 供用開始面積　交野市　　10.8ha （枚方交野幹線　　Φ800　L＝　563.18m）
平成22年2月1日	大和川下流流域下水道　狭山処理区の供用開始について（通知） 錦織中継ポンプ場　　62.4m3/min φ450mm　1台 φ350mm　2台

4．施設の現況

① 水みらいセンター概要

流域名	水みらいセンター	運転開始年月日	供用開始年月日	処理面積（ha）		処理区域内人口（人）		工場排水量(m^3/日)		処理能力(m^3/日)		放流先水域名	水質環境基準水域名	備考
				現在 上：分流 下：合流	計画 上：分流 下：合流	現在	計画	現在	計画	現在	計画			
猪名川	原田	昭和41年4月1日	昭和47年7月10日	(3,479) (806)	(4,779) (837)	(412,182)	(451,600) 813,100	(9,791)	(13,700) 69,100	(221860) 425,500	(284,800) 546,200	猪名川	神崎川水域 猪名川下流	
安威川	中央	昭和45年3月14日	昭和47年7月10日	3,829 1,959	5,952 2,342	495,036	570,100	33,066	115,100	256,110	457,400	安威川	神崎川水域 安威川上流(2)	
淀川右岸	高槻	昭和50年7月1日	昭和50年7月1日	2,897 717	4,235 782	415,364	426,100	21,136	81,200	189,780	336,900	神崎川	神崎川水域	
淀川左岸	渚	平成元年4月1日	平成元年4月1日	3,550 0	5,882 0	388,176	451,400	9,079	47,700	170,360	318,600	第一寝屋川	寝屋川水域	
寝屋川北部※	鴻池	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	2,308 3,497	2,778 3,939	678,538	460,000	18,188	53,500	331,000	274,300	第一寝屋川	寝屋川水域	
	なわて						290,000		12,800		152,000	岡部川	寝屋川水域	現状は鴻池ＴＳに流入
寝屋川南部	川俣	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	1,058 6,372	1,789 7,086	736,529	637,000	40,816	50,700	380,000	357,000	第二寝屋川	寝屋川水域	
	竜華						217,000		33,000		138,000	平野川	寝屋川水域	現状は川俣ＴＳに流入
大和川下流西部	今池	昭和60年5月1日	昭和60年6月17日	3,999 73	6,178 78	381,777	461,700	4,945	41,600	134,000	323,400	西除川	大和川水域	
大和川下流東部	大井	平成8年8月30日	平成8年8月30日	2,894 0	7,375 0	193,971	286,320	8,175	38,700	75,000	210,500	大水川 西除川	大和川水域	
大和川下流南部	狭山	昭和42年12月25日	昭和55年7月1日	2,535 0	5,258 0	187,803	245,400	3,491	4,380	91,125	151,700	東除川	大和川水域	
南大阪湾岸北部※	北部	昭和62年1月20日	昭和62年4月1日	5,581 0	11,752 0	412,505	550,800	13,222	84,700	185,000	415,300	大阪湾	大阪湾(1)イ	
南大阪湾岸中部※	中部	平成元年4月1日	平成元年4月1日	2,430 0	6,744 0	113,983	266,400	18,739	55,900	70,200	215,800	大阪湾	大阪湾(1)ロ	
南大阪湾岸南部※	南部	平成5年7月1日	平成5年7月1日	1,703 0	4,283 0	71,780	168,000	2,044	31,540	25,400	132,400	大阪湾	大阪湾(3)ハ	

注：猪名川流域（　　）内は大阪府分
現在処理面積とは、下水道法第９条２項によって公示された区域。
表中※印の流域処理区は、流域汚泥処理事業にて汚泥処理を実施。

沈砂池及び沈澱池

水みらいセンター	系列名	沈砂池				最初沈澱池					最終沈澱池				備考
		池数	1池当り			池数	1池当り				池数	1池当り			
			有効容量 (m^3)	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画流速 (cm／秒)		有効容量 (m^3)	階層	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画沈澱時間 (時間)		有効容量 (m^3)	階層	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画沈澱時間 (時間)	
原田	第１系	4	79	1,800	24	4	998	1	50	1.5	4	1,620	1	25	2.5	
	第２系	8	79	1,800	19	6	1,153	1	50	1.5	12	950	1	25	2.5	
	第３系	2	217	1,800	22	8	2,985	1	50	1.5	8	5,934	1	20	2.5	
	(E列)					2	439	1	70	1.5	2	815	2	20	2.5	E-１列
中央	雨水	8	320	5,639	37											
	A－２系(合流)	3	96	1,800	22	10	2,407	2	40	2.0	10	2,888	1	30	2.4	A-2-4～6系
	A－２系(分流)					1	1,685	2	50	1.4	2	3,036	2	20	5.2	A-2-2系
	A－２系(分流)	2	127	1,800	74	4	1,781	2	40	2.1	4	3,613	2	20	6.2	A-2-3系
高槻	北系（合流）	3	21	1,800	21	6	413	1	35	1.5	6	553	1	30	2.5	A系
	南系（合流）					8	527	1	35	1.5	8	865	1	30	2.5	B系
	南系（分流）	3	180	1,800	21	8	1,304	2	35	1.5	8	1,427	1	30	2.5	E系
		1	150	1,800	21	2	600	1	50	1.5	2	1,665	1	20	2.5	D系
	雨水（高段）	11	572	3,600	30											
	雨水（低段）	2	528	3,600	30											
渚	汚水A	2	136	1,800	30	8	995	2	35	2.0	8	1,339	1	25	2.8	
	汚水B					8	332	1	70	1	8	1,154	1	20	3.7	
鴻池	汚水A	4	266	1,800	30	6	1,394	2	50	3	6	1,596	1	25	2.3	
	汚水B					4	1,966	2	50	3	4	2,031	3	25	2.8	
	汚水C					3	1,966	2	50	3	4	2,031	3	25	2.8	
	汚水D					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4	
	汚水E					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4	
	雨水	5	594	360	40											
川俣	汚水A	10	101	1,800	30	10	2,248	2	50	1.4	24	872	1	25	3	
	汚水B										16	1,802	3	25	3.1	
今池	1系	3	88	1,800	95	8	441	1	40	2.0	8	604	1	30	2.7	
	2系					4	1,315	2	70	1.7	8	947	1	20	4.2	
	3系					8	403	2	70	1.1	8	1,641	2	20	4.3	
狭山	汚水1系	2	30	－	3.7	6	193	1	40	0.9	6	662	1	30	3.0	
	汚水2系	2	36	3,600	30	6	666	2	50	1.5	6	2,232	2	20	4.8	
大井	汚水1系	2	59	1,800	12	6	794	2	35	2.0	6	1,614	2	20	4.3	
	汚水2系					3	501	1	70	1.3	3	1,614	2	20	4.3	
北部	汚水1系	2	116	1,800	30	4	753	1	40	2.55	4	1,445	1	20	4.92	
	汚水2系					8	515	1	40	1.62	8	1,420	1	20	4.49	
	汚水3系					8	515	1	40	1.62	8	1,420	1	20	4.49	
	汚水4系					4	515	1	40	1.62	8	1,420	1	20	4.49	
中部	汚水1系	2	1.62	1,800	15	4	557	1	70	1.71	4	777	1	20	4.8	
	汚水2系	2	66	1,800	30	8	836	1	70	1.38	8	1,095	1	20	3.63	
南部	汚水1系	1	14	1,800	30	4	787	1	35	3.66	4	1,033	1	20	4.83	

反応タンク

水みらいセンター	系列名	処理方式	エアレーションの方法	池数	有効容量 (m^3)	1池当り計画処理量 (m^3/時)	エアレーション時間 (時間)	滞留時間 (時間)	汚泥返送率 (%)	計画返送汚泥濃度 (mg/l)	計画MLSS濃度 (mg/l)	空気倍率	備考
原田	第1系	標準活性汚泥法	散気式	4	10,368	648	4.0	3.2	25	8,000	1,600	6.0	
	第2系	標準活性汚泥法		6	32,400	726	7.4	5.9	25	8,000	1,600	6.0	
	第3系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	24	109,015	327	7.3	13.9	60	8,000	3,000	8.4	
		凝集剤併用ステップ流入式多段硝化脱窒法	散気・撹拌式	2	14,714	729	5.0	10.1	60	8,000	3,789	5.8	
中央	A-2-4～6系	標準活性汚泥法	散気式	12	47,600	593	6.7	5.4	25	8,000	1,706	2.9	
	A-2-2系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	2	17,680	712	7.7	8.6	50	9,000	3,000	6.8	
	A-2-3系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	4	37,380	718	7.7	13.1	50	8,000	2,755	3.6	
高槻	A系	標準活性汚泥法	散気式	4	6,537	239	6.8	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	B系			8	18,989	353	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	E系			8	27,788	516	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	D系	凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化 脱窒法	散気・撹拌式	2	3,342	300	11.1	20	60	8,000	3,789	7.9	
渚	A系	標準活性汚泥法	散気式	8	3,552	485	7.3	7.3	25	8,000	1,600	5.6	
	B系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	8	1,713	240	7.5	14.5	60	8,000	3,000	7.6	
鴻池	A系	ｽﾃｯﾌﾟｴｱﾚｰｼｮﾝ法	散気式	6	1,244	347	4.0	4	30	7,000	2,515	2.1	
	B系			4	4,156	906	5.0	5	30	7,000	2,515	5.9	
	C系			4	4,156	906	5.0	5	30	7,000	2,515	5.9	
	D系	嫌気好気活性汚泥法	散気・撹拌式	4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,815	4.7	
	E系			4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,815	4.7	
川俣	A系	ｽﾃｯﾌﾟｴｱﾚｰｼｮﾝ法	散気式	6	6,612	1,156	5.7	5.7	30	7,000	1,500	4.2	
	B系			4	13,008	2,313	5.6	5.6	30	7,000	1,500	5.7	
今池	1系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,018	448	6.7	6.7	25	8,000	1,500	7.6	
	2系	嫌気無酸素好気法	撹拌式	4	4,198	336	7.4	13.8	60	8,000	3,000	5.4	当面認可上標準活性汚泥法
	3系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	4	10,153	762	7.7	13.5	60	8,000	3,000	7.9	2池のみ供用
狭山	Ⅰ系	標準活性汚泥法	散気式	6	1,692	223	7.6	7.6	25	5,000	1,099	7.0	
	Ⅱ系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	6	6,856	368	11.1	18.6	60	8,000	3,000	7.9	
大井	1系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	6	5,352	388	10.1	16.9	60	8,000	3,000	9.7	
	2系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	3	5,035	388	9.8	15.9	60	8,000	3,000	9.6	
湾岸北部	汚水1系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,020	469	6.4	6.4	25	7,000	1,500	4.8	
	汚水2系	循環式硝化脱窒法	散気・撹拌式	8	4,089	325	6.3	12.6	60	8,000	3,372	6.5	
	汚水3系	循環式硝化脱窒法	散気・撹拌式	8	4,089	325	6.3	12.6	60	8,000	3,372	6.5	
	汚水4系	循環式硝化脱窒法	散気・撹拌式	4	4,089	325	6.3	12.6	60	8,000	3,372	6.5	
湾岸中部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	4	2,218	162	5.7	13.7	60	8,000	3,000	8.6	
	汚水2系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	8	4,171	301	5.7	13.8	60	8,000	3,000	5.6	
湾岸南部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・撹拌式	4	3,960	194	6.0	8.3	57.6	8,000	3,000	5.10	

汚泥処理施設(濃縮槽、消化槽)

水みらいセンター	系列名	区分		処理能力 汚泥量 (m³/日)	処理能力 含水率 (%)	処理方式	濃縮タンク 計画負荷量 (kg/m³/日)	濃縮タンク 濃縮汚泥含水率 (%)	濃縮タンク 口径 (m)	濃縮タンク 槽数	汚泥消化タンク 形状	汚泥消化タンク 一槽当り有効容量 (m³)	汚泥消化タンク 消化日数 (日)	汚泥消化タンク 消化温度 (℃)	汚泥消化タンク 口径 (m)	汚泥消化タンク 槽数	加温設備又はエアレーション方式	備考
原田	1・2系	最初沈殿地	重力	961	98	濃縮⇒消化⇒脱水⇒焼却	60	96	16.5	2	円筒型	1,735	23	35	19.4	2	蒸気吹込ガス撹拌	消化槽は2重槽
												1,850	23	35	19.6	4		
		最終沈殿地	遠心	1,919	99.20							3,250	23	35	24	3		
	3系	最初沈殿地	重力	1,085	98.00		60	96.0	19	2	円筒型	5,429	25	35	24	4	蒸気吹込ガス撹拌 温水熱交・機械撹拌	単槽
		最終沈殿地	遠心	2,521	99.20						卵形	12,800	25	35	26	1		
中央		最初沈殿地	重力	1,266	98	濃縮⇒脱水⇒溶融	60	96.0	9.1	2								
		最終沈殿地	遠心	4,200	99.2		60	96.0	20.9	2								
高槻		最初沈殿地	重力	918	98	濃縮⇒脱水⇒焼却⇒溶融	90	96.0	10.0	2								
		最終沈殿地	遠心	3,360	99.3		90	96.0	12.0	2								
渚	A系 B-1系	最初沈殿地	重力	230	98	濃縮⇒脱水⇒溶融	60	96.0	7.0	2								
		最終沈殿地	遠心	1680	99.2													
		最終沈殿地	ベルト	840	99.2													
鴻池	A～C系	最初沈殿地	重力	2,949	98	濃縮⇒脱水⇒焼却	78	96.0	16.4	4								※寝屋川北部流域下水汚泥処理事業
		最終沈殿地	遠心	3,987			75	98.8	12.6	3								
		最終沈殿地	遠心	1,870	98.8													
	D.E系	最初沈殿地	重力	1,249	98		75		15.0	2								
		最終沈殿地	遠心	2,069	99.3													
川俣		最初沈殿地	重力	1,985	97	濃縮⇒脱水⇒焼却	60	96	14	3								
		最終沈殿地	遠心	3,360	99.3				18	1								
今池		最初沈殿地	重力	955	98	濃縮⇒一部硝化⇒脱水⇒焼却	60	96	11m×11m	2								
		最終沈殿地	加圧浮上	2599	99.2		100	96	4.5m×15	2	卵形	5,550	30	30	20.17	2		加圧浮上濃縮 12.15t/日(固形物量)
		最終沈殿地	ベルト	2599	99.2			96	-	2								ベルト濃縮 7.295t/日(固形物量)
狭山	Ⅰ系	最初沈殿地	重力	132	98	濃縮⇒脱水⇒焼却	60	96	6.1	2								
		最終沈殿地	加圧浮上	422	99.2				6.3	1								
	Ⅱ系	最初沈殿地	重力	358	98		60	96	8.7	2								
		最終沈殿地	遠心・ベルト型ろ過	1147	99.2													
大井		最初沈殿地	重力	100	98	濃縮⇒脱水⇒焼却	60	96	10	2								
		最終沈殿地	遠心	2190	99.2													
北部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業													
中部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業													
南部	汚水1系	最初沈殿地	重力	154	98.0	濃縮⇒脱水⇒南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業	60	96	10	2								
		最終沈殿地	遠心	358	99.2													

汚泥処理設備(脱水機、焼却炉)

水みらいセンター	汚泥脱水機				焼却炉						脱水ケーキ貯留施設		備考
	型式	ろ過面積 (㎡/台)	公称能力 (kg/㎡/時)	台数 (台)	型式	本体の寸法 高さor長さ (m)	本体の寸法 直径 (m)	公称能力 投入汚泥含水率 (%)	公称能力 容量 (t/日)	台数 (基)	基数 (基)	一基当り貯留量 (㎥)	
原田	ベルトプレス	3m幅	90	2	流動焼却炉	10.2	2.6	78	50	1			
	加圧ろ過機	170m2	2	6	立型多段焼却炉	8.8	4.58	65	50	1	2	850	
							6.48	65	100	1			
中央	ベルトプレス	3m幅	150	6	直接溶融炉	12.52	3.35	78	70	1			
					〃	18.25	4.3	78	110	1			
					〃	13.5	5	78	110	1			
					〃	12.3	5.4	40	80	1			
高槻	遠心脱水機	—	15	2	流動床炉	12.2	4.8	78	90	2	2	1.5	灰ホッパ貯留
	ベルトプレス	3m幅	130	4	間接溶融炉	1.0	0.5	—	4	2			
渚	ベルトプレス	3m幅	130	2	溶融炉	11.5	2.7	79	45	2	3	430	10DS/日
	遠心脱水		15㎥/h	1	溶融炉	12.8	3.7	79	76	1			15DS/日
	スクリュープレス	φ1000	750kg-DS/hr	1									
鴻池	ベルトプレス	3m幅	150	10	流動焼却炉	13.1	4.8	76	100	1	1	11	※寝屋川北部流域下水汚泥処理事業
	スクリュープレス	φ1000	710kg-DS/hr	2	流動焼却炉	13.5	5.4	76	130	2			
川俣	ベルトプレス	3m幅	150	12	流動焼却炉	14	4.8	76	90	3	3	20	
今池	ベルトプレス	3m幅	130	3	流動焼却炉	11.945	5.26	78	85	1	1	70	
	スクリュープレス	φ900	540kg-DS/hr	2	流動焼却炉	13.52	4.7	78	90	1	1	70	
狭山	ベルトプレス	3m幅	130	1	流動焼却炉	10.8	4.3	75	45	1	1	40	
		3m幅	130	1									Ⅰ系
		3m幅	130	2	流動焼却炉	13	4.2	78	70	1	1	80	
		3m幅	130	1									Ⅱ系
大井	ベルトプレス	3m幅	110	3	流動焼却炉	13	3.82	78	65	1	2	30	
北部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業												
中部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業												
南部	ベルトプレス	3m幅	150	2	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業						2	20	ｹｰｷﾎｯﾊﾟ

高度処理施設
生物反応槽

水みらいセンター	系統	池数	1池当り有効容量			滞留時間			汚泥返送率	計画返送汚泥濃度	計画MLSS濃度	計画空気倍率	硝化液		備考
			嫌気 (m^3)	脱窒 (m^3)	硝化 (m^3)	嫌気 (h)	脱窒 (h)	硝化 (h)	(%)	(mg/l)	(mg/l)		循環比	循環量 (m^3/分)	
原田	3系(A～D)	24	540	1,622	2,379	2.2	6.5	9.6	60	8,000	3,000	8.4	1.3	3.1	
	3系(E-1)	2	—	3,679	3,679	—	5.9	5.9	60	8,000	3,789	6.1	—	—	
中央	A-2-2系	2	1,014	2,595	5,231	2.1	5.3	10.6	50	9,000	3,000	9.2	2.0	19	
	A-2-3系	4	1,426	2,426	5,492	2.0	3.4	7.7	50	8,000	2,755	8.1	1.0	14	
高槻	D系	2	—	1,739	1,603	—	10.3	9.7	60	8,000	3,789	7.9			
渚	B-I-1系	4	620	1,735	2,322	2	5.6	7.5	60	8,000	3,000	8.7	1.6	4.2	
	B-I-2系	4	620	1,735	2,322	2	5.6	7.5	60	8,000	3,000	8.7	1.6	4.2	
鴻池	DE系	8	1,360	—	2,240	2.6	—	4.3	35	7,000	1,815	4.7	—	—	
今池	2系	4	538	1365	2,295	2.3	4.1	7.4	60	8,000	3,000	5.4	1.0	7.2	当面認可上は標準活性汚泥法
	3系	4	1,220	3728	5,205	1.6	4.2	7.7	60	8,000	3,000	7.9	1.02	17.1	2池のみ供用
大井	1系	6	763	1,383	3,205	2.4	4.4	10.1	60	8,000	3,000	9.7	1.4	7.4	
	2系	3	703	1,232	3,100	2.2	3.9	9.8	60	8,000	3,000	9.6	1.4	7.4	
狭山	II系	6	702	2,106	3,276	1.9	5.6	11.1	60	8,000	3,000	8.9	1.1	6.7	
北部	汚水2系	8	—	2,044	2,044	—	6.3	6.3	60	8,000	3,372	6.5	3.6	15.7	
	汚水3系	8	—	2,044	2,044	—	6.3	6.3	60	8,000	3,372	6.5	3.6	15.7	
	汚水4系	4	—	2,044	2,044	—	6.3	6.3	60	8,000	3,372	6.5	3.6	15.7	
中部	汚水1系	4	485	805	928	3.0	5.0	5.7	60	8,000	3,000	8.6	1.6	4.0	
	汚水2系	8	913	1,534	1,725	3.0	5.1	5.7	60	8,000	3,000	5.6	1.6	5.5	
南部	汚水1系	4	898	1,331	1,897	2.9	4.3	6.2	58	8,000	3,000	6.46	1.35	20.6	

砂ろ過等

	砂ろ過				接触酸化池				安定池			
水みらいセンター	型式	池数	一池当り ろ過面積 (m^2)	一池当り ろ過速度 (m/日)	型式	池数	一池当り 長×幅×有効深	一池当り 有効容量 (m^3)	池数	一池当り 面積×有効深 (m^2) (m)	一池当り 有効容量 (m^3)	滞留時間 (hr)
原田	重力式上向流	10	800	300								
中央	重力式下向流	10	99	250								
高槻	重力式下向流	6	80	200								
渚	重力式下向流	8	40	200	曝気付礫間接触酸化池	8	20×42.5×2.0	1700	1	3400×1.0	3400	1
		2	80	200								
		4	80	200								
川俣	高速繊維ろ過	6	23.32	800								
今池	重力式下向流	6	78	250								
大井	重力式下向流	8	43.8	250								
狭山	重力式下向流	6	46.8	250								
北部	重力式上向流式	16	52.7	200								
中部	高速繊維ろ過	4	4.9	800								
	重力式下向流	6	36	200								
南部	重力式下向流	4	36	200								

消毒設備

水みらいセンター	注入薬品名	塩素注入機			中和装置の種類	混和接触時間(分)	備考
		型式	台数	1機1時間能力			
原田	次亜塩素酸ソーダ	一軸ポンプ式	2	720	—	15	
中央	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	4	146	—	12	
	〃	〃	2	60	—	12	
	〃	〃	2	232	—	12	
	〃	〃	5	407	—	12	
高槻	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	30	—	19	
	〃	〃	2	90	—	20	
	〃	〃	4	184	—	15	
渚	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	78	—	20	
	〃	〃	1	78	—	20	
	紫外線滅菌	—	—	—	—		
鴻池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	3	1080	—	1期 7.1(雨)	A～C系
	〃					1期 29.6(晴)	A～C系
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	210	—	2期 5.3(雨)	D.E系
	〃					2期 22.2(晴)	D.E系
川俣	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	6	246	—	A系 5.8(雨)	A系
	〃	〃	2	132	—	A系 22.9(晴)	A系
	〃	〃	2	1260	—	B系 5.8(雨)	B系
	〃	〃	2	6.6	—	B系 14.9(晴)	B系
	〃	〃	2	118.8	—		
今池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	1	50.5	—	15	Ⅰ系
	〃	〃	1	18.3	—		
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	120	—	15	砂ろ過
	〃	〃	2	180	—		
狭山	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	43	—	15	Ⅰ系
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	117	—		Ⅱ系
	〃	〃	2	232	—	15	
	〃	〃	1	117	—		
	オゾン	無声放電水冷方式	1	1.35kgO3/h	—	5	せせらぎ水路
大井	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	180	—	15	
	〃	〃	1	66	—	15	
	〃	〃	2	33	—	15	
北部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	174	—	15	
	〃	〃	1	185.4	—	15	
中部	オゾン(1系)	散気筒方式	3	5*2+4*1kgO3/h	—	10	
	次亜塩素酸ソーダ(1系)	ダイヤフラム式	3	24		15	
	次亜塩素酸ソーダ(2系)	ダイヤフラム式	2	36	—	15	
南部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	—	15	

②ポンプ場概要

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日（下水道法25条の6）	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	汚水ポンプ能力 21年度末 (m³/分)×台数	汚水ポンプ能力 計画 (m³/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径及び台数	雨水ポンプ能力 21年度末 (m³/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 (m³/分)×台数	雨水放流先
猪名川	原田水みらいセンター内	昭和41年4月	47．7．10	φ 500 × 3台 φ 800 × 3台 φ 900 × 3(1) φ 500 × 1台 φ 600 × 3台 φ 800 × 3(1) φ 900 × 1台 φ 1,200 × 1台 φ 1,350 × (1) 計 19(3)	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 158.0 × 1 200.0 × 1 計 1406.0	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 33.0 × 1 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 158.0 × 1 200.0 × 1 計 1439.0				猪名川
	大阪国際空港内雨水貯留施設	平成20年7月	H20．7．1				1）貯留量 45,000m3 2）施設概要 管径φ5,750mm 路線延長 1,841m 管理棟 2棟 管理用人孔 2箇所 3）付帯施設 排水ポンプ φ350mm×2台			猪名川
安威川	中央水みらいセンター内	昭和45年3月	47．7．10	φ 900 × 3台 φ 700 × 3台 φ 800 × 3(1)台 φ 800 × 1台 φ 1,200 × 1台 φ 1,350 × 1台 計 12(1)	20.0 × 1 30.0 × 1 100.0 × 1 73.5 × 3 80.0 × 2(1) 75.0 × 1 255.0 × 1 220.0 × 1 計 920.5	 150.0 × 3 73.5 × 3 80.0 × 3(1) 75.0 × 1 255.0 × 1 325.0 × 1 計 1325.5	φ 1,650 × 1台 φ 1,650 × 3台 φ 1,650 × 2台 φ 1,500 × 2台 計 8台	314.0 × 1 336.0 × 3 480.0 × 2 341.0 × 2 計 2964.0	326.0 × 1 336.0 × 3 480.0 × 2 341.0 × 2 計 2976.0	安威川
	岸部	昭和48年6月	48．6．27	φ 450 × 3台 計 3	4.2 × 2 (川面処理場へ) 計 8.4	28.0 × 3 計 84.0	φ 1,400 × 1台 φ 1,600 × 3台 φ 2,000 × 2台 計 6台	340.0 × 3 530.0 × 2 17.5 × 1 (暫定雨水) 計 2097.5	243.0 × 1 340.0 × 3 530.0 × 2 計 2323.0	安威川
	味舌	昭和44年4月	50．4．1	φ 400 × 2台 φ 700 × 1台 φ 900 × 2台 計 5	23.2 × 2 50.3 × 1 計 96.7	23.2 × 2 50.3 × 1 110.0 × 2 計 316.7	(水路系) φ 900 × 1台 φ 1,200 × 1台 (千里系) φ 1,350 × 3台 φ 1,500 × 2台 (山田系) φ 1,000 × 1台 φ 1,200 × 4台 計 12台	 115.0 × 1 220.0 × 1 13.0 × 1 260.0 × 3 348.0 × 2 138.0 × 1 160.0 × 4 計 2602.0	95.0 × 1 167.5 × 1 260.0 × 3 348.0 × 2 138.0 × 1 160.0 × 4 計 2514.5	安威川 安威川 安威川
	穂積	昭和51年6月	51．6．1	φ 700 × 1台 φ 400 × 2(1)台 計 3(1)	65.0 × 2 13.0 × 2 計 156.0	65.0 × 1 19.0 × 2(1) 計 103.0	φ 1,400 × 2台 φ 1,500 × 2台 φ 1,000 × 1台 計 5台	277.0 × 2 325.0 × 2 計 1204.0	277.0 × 2 325.0 × 2 127.0 × 1 計 1331.0	大正川
	摂津	昭和58年4月	63．4．1	φ 450 × 2台 φ 500 × 2(1) 計 4(1)	27.4 × 2 32.2 × 1 5.5 × 1 計 92.5	27.4 × 2 32.2 × 2 計 119.2	φ 1,650 × 1台 φ 2,000 × 8台 計 9台	384.0 × 1 563.0 × 8 計 4888.0	384.0 × 1 563.0 × 8 計 4888.0	安威川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	汚水ポンプ能力 21年度末 (m^3/分)×台数	汚水ポンプ能力 計画 (m^3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径及び台数	雨水ポンプ能力 21年度末 (m^3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 (m^3/分)×台数	雨水放流先
淀川右岸	高槻水みらいセンター内	昭和 44年 8月	50. 7. 1	φ 500 × 1(1) φ 500 × 1(1) φ 700 × 1(1) φ 500 × 3台 φ 800 × 3台 φ 400 × 2(1) φ 700 × 2(1) 計 13(5)	28.0 × 2 84.0 × 4 17.0 × 1 36.0 × 2 12.0 × 1 2.5 × 2 70.0 × 1 計 568.0	28.0 × 2 30.0 × 2 65.0 × 2 28.0 × 3 84.0 × 3 20.0 × 3 75.0 × 2 計 792.0	(低段雨水) φ 1,500 × 3台 φ 1,800 × 8台 (高段雨水) φ 1,650 × 5台 計 11台	300.0 × 3 430.0 × 8 1,650 × 2 計 5080.0	300.0 × 3 430.0 × 8 370.0 × 5 計 6190.0	淀川
	前島	昭和 48年 6月	48. 6. 15				φ 1,500 × 4台 φ 1,650 × 5台 φ 1,200 × 2台 φ 2,000 × 3台 φ 1,200 × 2台 φ 2,000 × 3台 計 19台	270.0 × 4 404.0 × 5 計 3100.0	270.0 × 4 404.0 × 5 120.0 × 2 495.0 × 3 202.0 × 2 541.0 × 3 計 6852.0	淀川
	安威川左岸	平成 20年 12月	H20 12. 1	φ 900 × 4台 計 4台	140 × 3 計 420.0	140.0 × 4 計 560.0	(高潮、洪水等で神崎川の番田水門が閉鎖されたときに稼動する)			安威川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	汚水ポンプ能力 21年度末 (m3/分)×台数	汚水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	雨水ポンプ能力 21年度末 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水放流先
淀川左岸	渚水みらいセンター内	平成元年4月	元. 4. 1	φ 800 × 2台 φ 600 × 1台 φ 400 × 1台 φ 300 × 2台 計 6台	105 × 2 45.0 × 1 22.0 × 1 11.0 × 2 計 299.0	105.0 × 2 45.0 × 1 22.0 × 1 11.0 × 2 計 299.0				
	石津中継	平成11年4月	11. 4. 1	φ 800 × 3台 計 3台	75.0 × 3 225.0	75.0 × 3 225.0				
寝屋川北部	鴻池水みらいセンター内	昭和47年7月	47. 7. 10	φ 1,000 × 2台 φ 1,200 × 1台 φ 1,350 × 2台 計 5台	140.0 × 2 205.0 × 1 190.0 × 2 計 865.0	140.0 × 2 205.0 × 1 245.0 × 2 計 975.0	φ 1,600 × 6台 計 6台	360.0 × 6 計 2160.0	360.0 × 6 計 2160.0	寝屋川
	菊水	昭和42年4月	47. 7. 10	φ 200 × 2台 φ 350 × 2台 計 4台	5.4 × 2 17.4 × 2 計 45.6	4.2 × 2 16.0 × 2 計 40.4	φ 1,000 × 4台 計 4台	120.0 × 4 計 480.0	120.0 × 4 計 480.0	西三荘
	寝屋川中継	平成6年10月	6. 10. 1	φ 200 × 2台 φ 300 × 1台 計 5台	4.0 × 2 10.05 × 1 計 18.1	4.0 × 2 10.05 × 1 計 18.1				
	太平	昭和43年6月	47. 7. 10	φ 450 × 2台 φ 700 × 3台 計 5台	26.0 × 2 65.0 × 2 182.0	26.0 × 2 65.0 × 3 247.0	φ 1,350 × 4台 計 4台	240.0 × 4 計 960.0	240.0 × 4 計 960.0	寝屋川
	氷野	昭和45年3月	47. 7. 10	φ 500 × 2台 φ 300 × 2台 計 4台	33.0 × 2 11.0 × 2 計 88.0	33.0 × 2 11.0 × 2 計 88.0	φ 1,650 × 4台 計 4台	351.0 × 4 計 1404.0	351.0 × 4 計 1404.0	寝屋川
	桑才	昭和47年7月	47. 7. 10	φ 600 × 2台 φ 1,200 × 2台 計 4台	47.0 × 2 190.0 × 2 計 474.0	47.0 × 2 190.0 × 2 計 474.0	φ 1,600 × 6台 計 6台	330.0 × 6 計 1980.0	330.0 × 6 計 1980.0	古川
	茨田（古）	昭和49年8月	49. 8. 1				φ 1,900 × 4台 計 4台	495.0 × 4 計 1980.0	495.0 × 4 計 1980.0	寝屋川
	茨田（中）	昭和53年11月	53. 11. 29	φ 350 × 2台 φ 250 × 2台 計 4	16.5 × 2 6.0 2 計 45.0	16.5 × 2 6.0 2 計 45.0	φ 1,500 × 4台 計 4台	280.0 × 4 計 1120.0	280.0 × 4 計 1120.0	寝屋川
	深野北	昭和56年7月	56. 7. 1	φ 200 × 2台 φ 400 × 1台 計 3台	4.2 × 2 18.0 × 1 計 26.4	4.2 × 2 18.0 × 1 計 26.4	φ 1,100 × 4台 計 4台	145.0 × 4 計 580.0	144.5 × 4 計 578.0	寝屋川
	枚方中継	昭和58年3月	58. 3. 31	φ 350 × 4台 計 4台	13.7 × 3 計 41.1	13.7 × 4 計 54.8				
	萱島	昭和62年4月	62. 4. 1	φ 150 × 1台 φ 250 × 1台 φ 350 × 3台 計 5台	3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 2 計 41.1	3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 3 計 56.4	φ 1500 × 4台 計 4台	314 × 4 計 1256.0	314 × 4 計 1256.0	寝屋川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	汚水ポンプ能力 21年度末 (m3/分)×台数	汚水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径及び台数	雨水ポンプ能力 21年度末 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 (m3/分)×台数	雨水放流先
寝屋川南部	川俣水みらいセンター内	昭和 47年 7月	47. 7. 10	φ 700 × 2台 φ 1,000 × 2台 φ 1,600 × 2台 計 6台	60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 計 1116.0	60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 計 1116.0	φ 2,200 × 5台 φ 1,350 (注) (第2ポンプ場) 計 5台	636.0 × 5 240.0 × 1 3,420 (3180)	636.0 × 5 3,180	第2寝屋川
	小阪	昭和 43年 4月	47. 7. 10	φ 700 × 2台 φ 1,000 × 3台 計 5台	40.0 × 1 48.0 × 1 140.0 × 2 148.0 × 1 計 516.0	74.0 × 2 148.0 × 3 計 592.0	φ 1,500 × 5台 計 5台	325.0 × 4 451.0 × 1 計 1751.0	325.0 × 4 451.0 × 1 計 1751.0	第2寝屋川
	新池島(四条)	平成 6年 9月	6. 9. 1	φ 450 × 1台 φ 400 × 2台 φ 600 × 2台 φ 600 × 1台 計 6台	21.2 × 2 42.5 × 2 計 127.4	27.1 × 1 21.2 × 2 42.5 × 2 43.0 × 1 計 197.5	φ 1,650 × 4台 計 4台	372 × 4 計 1488.0	372 × 4 計 1488.0	恩智川
	新家	昭和 50年 7月	50. 7. 1	φ 600 × 2台 φ 800 × 2台 計 4台	39.0 × 1 77.0 × 1 77.3 × 1 計 193.3	38.6 × 2 77.3 × 2 計 231.8	φ 1,800 × 6台 計 6台	403 × 2 400 × 4 計 2406.0	403 × 6 計 2418.0	楠根川
	長吉	昭和 57年 4月	57. 4. 24	φ 600 × 2台 φ 400 × 3台 計 5台	46.0 × 2 26.0 × 3 計 170.0	46.0 × 2 44.0 × 3 計 224.0	φ 1,500 × 2台 φ 1,800 × 4台 計 6台	300.0 × 2 403.0 × 4 計 2212.0	300.0 × 2 403.0 × 4 計 2212.0	平野川
	寺島	昭和 58年 3月	58. 3. 31	φ 500 × 2台 φ 800 × 1台 φ 1,000 × 1台 計 4台	36.0 × 2 90 × 1 148.7 × 1 計 310.7	36.0 × 2 90.0 × 1 148.7 × 1 計 310.7	φ 1,800 × 5台 計 5台	459.0 × 2 414 × 3 計 2160.0	432 × 5 計 2160.0	寝屋川
	小阪合	平成 元年 7月	元. 3. 1	φ 450 × 2台 φ 600 × 2台 計 4台	(φ400) × 2 51 × 1 計 91.0	26.0 × 2 51.0 × 2 計 154.0	φ 1,500 × 4台 計 4台	294 × 4 計 1176.0	294 × 4 計 1176.0	楠根川
	植付	平成 10年 4月	10. 4. 1	φ 300 × 3台 φ 600 × 2台 計 5台	8.7 × 3 37.5 × 1 計 63.6	8.7 × 3 37.5 × 2 計 101.1	φ 1,350 × 4台 計 4台	225 × 4 計 900.0	225 × 4 計 900.0	恩智川
	深野	平成 12年 4月	12. 4. 1	φ 500 × 2台 φ 300 × 3台 計 5台	28.9 × 1 8.8 × 3 計 55.3	28.9 × 2 8.8 × 3 計 84.2	φ 1,500 × 4台 計 4台	270.0 × 4 計 1080.0	270 × 4 計 1080.0	恩智川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	21年度末 (m3/分)×台数	計画 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径及び台数	21年度末 (m3/分)×台数	計画 (m3/分)×台数	雨水放流先
大和川下流	今池水みらいセンター内	昭和 60年 6月	60. 6. 17	(φ 300×1台：暫定) φ 500× 1台 φ 600× 2台 φ 800× 1台 φ 1,000× 1台 (予備1台) 計 5台	30.0× 1 50.0× 2 × 140× 3 (予備2台) 計 550.0	30.0× 1 50.0× 2 85.0× 1 140.0× 1 (予備1台) 計 355.0	西除川左岸系 φ 1,200× 1台 φ 1,650× 3台 今井戸東除川系 φ 1,200× 2台 φ 2,200× 3台 計 9台	250× 1 470× 3 200× 2 670× 3 計 4070.0	250× 1 470× 3 200× 2 670× 3 計 4070.0	大和川
	今井戸川	昭和 61年 6月	61. 6. 20				φ 1,350× 4台 計 4台	255× 4 計 1020.0	230× 4 計 920.0	大和川
	大井水みらいセンター内	昭和 61年 11月	61. 11. 21	流入ポンプ φ 450× 2台 φ 700× 4台 (予備1台) 計 6台	27.0× 2 54.0× 2 (予備1台) 計 162.0	27.0× 2 54.0× 4 計 270.0				
				放流ポンプ φ 400× 2台 φ 500× 6台 (予備1台) 計 8台	17.5× 2 35× 2 (予備1台) 計 62.5	18.0× 2 35.0× 6 計 246.0				
	川面中継	平成 4年 7月	4. 7. 1	φ 350× 2台 φ 350× 2台 計 4台	14× 2 15× 1 計 43.0	14× 2 14.2× 2 計 56.4				
	小吹台中継	平成 16年 4月	16. 4. 1	φ 150× 2台 (予備1台) 計 2台	2.0× 2 (予備1台) 計 4.0	2.0× 2 (予備1台) 計 4.0				
	錦郡中継	平成 6年 7月	6. 8. 1	φ 350× 2台 φ 450× 2台 (内1台予備) 計 4台	19.2× 2 24.4× 1 計 62.8	19.2× 2 24.4× 2 計 87.2				
	長野中継	平成 15年 4月	15. 4. 1	φ 300× 2台 φ 400× 2台 (内1台予備) 計 4台	8.4× 2 0.0 0 計 16.8	8.4× 2 20.1× 2 計 57.0				

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	21年度末 (m3/分)×台数	計画 (m3/分)×台数	雨水ポンプ能力 計画 口径 及び 台数	21年度末 (m3/分)×台数	計画 (m3/分)×台数	雨水 放流先
南大阪湾岸 北部	北部水みらい センター内	昭和 62年 1月	62. 4. 1	φ 500 × 2台 φ 700 × 1台 φ 900 × 4台 (内1台予備) 計 7台	34.0 2 68 × 1 105.0 × 2 (内1台予備) 計 346.0	34.0 × 2 68 × 1 105.0 × 4 (内1台予備) 計 556.0				
	和泉中継	平成 17年 9月	17. 9. 1	φ 150 × 2台 φ 300 × 2台 (内1台予備) 計 4台	3.3 × 2 計 6.6	3.3 × 2 6.6 × 2 (内1台予備) 計 19.8				
南大阪湾岸 中部	中部水みらい センター内 1系	平成 元年 4月	元. 4. 1	φ 150 × 1台 φ 350 × 2台 (内1台予備) φ 250 × 1台 計 4台	2.5 × 1 13.0 × 2 6.5 × 1 8 × 1 計 35.0	2.5 × 1 13.0 × 2 6.5 × 1 計 35.0				
	2系	平成 8年4月	8. 4. 1	φ 500 × 2台 φ 700 × 6台 (内1台予備) 計 8台	30 × 2 56 × 2 計 172.0	30.0 × 2 56.0 × 2 計 172.0				
南大阪湾岸 南部	南部水みらい センター内	平成 5年 7月	平成 5. 7. 1	φ 300 × 2台 φ 400 × 2台 φ 600 × 3台 (内1台予備) 計 7台	10.0 × 2 20.0 × 2 計 60.0	10.0 × 2 20.0 × 2 40.0 × 3 計 180.0				
	淡輪中継	平成 11年 3月	平成 11. 3. 1	φ 200 × 2台 φ 300 × 2台 (内1台予備) 計 4台	5.5 × 2 計 11.0	5.5 × 2 10.5 × 2 計 32.0				
	深日中継	平成 13年 10月	平成 13. 10. 1	φ 150 × 2台 φ 200 × 2台 (内1台予備) 計 4台	2.8 × 2 計 5.6	2.8 × 2 5.5 × 2 計 16.6				

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
淀川左岸流域下水道	枚方交野幹線	9.20	7.49	81.4	800 ～ 2800
	淀川左岸幹線	2.38	2.38	100.0	1350 ～ 1650
	寝屋川放流幹線	(10.00)	(10.00)	100.0	1,500 2,000*2,000
	古川放流幹線	(0.22)	(0.00)	0.0	1350
	計	(10.22) 21.80	(10.00) 19.87	97.8 91.2	
寝屋川北部流域下水道 南部	中央幹線（一）	4.31	4.31	100.0	700 ～ 7,200*3,600
	〃 （二）	2.25	2.25	100.0	1350 ～ 3,000*2,400
	門真寝屋川幹線（一）	1.25	1.25	100.0	2,700*2,700 ～ 2,100*2,100
	〃 （二）	3.68	3.68	100.0	1800 ～ 4,200*4,200
	〃 （三）	3.51	3.51	100.0	1200 ～ 3,000*3,000
	大東幹線（一）	3.11	3.11	100.0	1350 ～ 4100
	〃 （二）	2.18	2.18	100.0	400 ～ 3,600*3,600
	門真守口幹線	4.08	4.08	100.0	800 ～ 4100
	寝屋川幹線（一）	2.13	2.13	100.0	1000 ～ 2000
	〃 （二）	4.61	4.61	100.0	400 ～ 1000
	四条畷幹線	4.18	4.18	100.0	600 ～ 2,600*2,600
	茨田幹線（一）	0.98	0.98	100.0	1800 ～ 2200
	〃 （二）	2.28	2.28	100.0	2200 ～ 3500
	大東四条畷幹線	2.43	2.43	100.0	600 ～ 2,600*1,500
	寝屋川四条畷幹線	1.74	1.74	100.0	800 ～ 2600
	大東門真幹線	3.03	3.03	100.0	1000 ～ 2700
	寝屋川枚方幹線	5.17	5.17	100.0	500 ～ 1200
	香里枚方幹線	3.25	3.25	100.0	600 ～ 800
	香里交野幹線	1.50	1.50	100.0	～ 600
	古川導水幹線	0.88	0.88	100.0	3500 ～ 3,800*3,800
	友呂岐導水幹線	0.21	0.21	100.0	2400 ～ 6000
	計	56.76	56.76	100.0	平成３年８月計画決定の増補幹線は除く

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
寝屋川南部流域下水道	中央北幹線	4.02	4.02	100.0	1350 ～ 3600
	中央南幹線	10.56	10.56	100.0	900 ～ 4,000*4,000*2
	枚岡河内北幹線	6.78	6.78	100.0	200 ～ 3500
	枚岡河内中央幹線	6.76	6.76	100.0	200 ～ 5000
	枚岡河内南幹線（一）	5.34	5.34	100.0	1650 ～ 3300
	枚岡河内南幹線（二）	4.75	0	0.0	600 ～ 1000
	八尾枚岡幹線	3.23	3.23	100.0	2200 ～ 4,000*4,000
	恩智川東幹線	5.86	5.86	100.0	1200 ～ 4000
	柏原八尾幹線	9.94	9.94	100.0	600 ～ 4,000*4,000
	飛行場北幹線	6.78	6.78	100.0	1000 ～ 5000
	飛行場南幹線	5.81	5.81	100.0	1100 ～ 5,000*5,000
	計	69.83	65.08	93.2	平成3年8月計画決定の増補幹線は除く
大和川下流西部流域南部	今井戸東除川幹線	13.75	13.69	100.0	800 ～ 2000
	西除川右岸幹線	5.58	5.58	100.0	800 ～ 1350
	西除川左岸幹線	8.37	8.37	100.0	1000 ～ 1650
	堺狭山幹線	9.24	9.24	100.0	300 ～ 2000
	今井戸東除川雨水幹線	4.91	4.91	100.0	3100*3100 ～ ○5500
	西除川左岸雨水Ａ幹線	3.73	3.73	100.0	○3000 ～ 3,800*3,800
	西除川左岸雨水Ｂ幹線	2.88	0.00	0.0	～
	西除川右岸雨水Ａ幹線	0.99	0.99	100.0	○4750 ～
	西除川右岸雨水Ｂ幹線	1.41	1.41	100.0	2000 ～ 3200
	雨水放流渠	0.45	0.45	100.0	4,000*4,000*2連
	計	51.31	48.37	94.4	

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
大和川下流東部流域下水道	石川左岸幹線	10.89	10.89	100.0	900 ～ 2000
	御陵西幹線	3.05	3.05	100.0	800 ～ 1200
	石川右岸Ⅰ幹線	8.79	8.69	98.9	800 ～ 1350
	〃 Ⅱ幹線	7.04	6.83	97.0	900 ～ 1200
	〃 Ⅲ幹線	1.52	0.37	24.3	～ 800
	河南幹線	2.96	2.93	99.0	500 ～ 1200
	千早赤阪幹線	8.88	8.88	100.0	200×2連 ～ 1200
	放流幹線（Ⅰ）	(8.65)	(8.65)	100.0	800
	計	(8.65) 43.13	(8.65) 49.26	100.0 90.0	
大和川下流南部流域下水道	河内長野幹線	12.40	12.40	100.0	500×2連 ～ 1800
	天野川幹線	7.83	7.88	100.0	900 ～ 1200
	連絡幹線	3.21	3.21	100.0	600 1000
	放流幹線	(3.07)	(3.07)	100.0	1650
	計	(3.07) 23.44	(4.46) 25.06	100.0 89.8	

南　部

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
南大阪湾岸北部流域下水道	岸和田忠岡幹線（1）	10.07	10.07	100.0	800 ～ 3400
	和泉泉大津幹線（1）	14.40	12.72	88.3	300 ～ 2600
	高石泉大津幹線	8.00	8.00	100.0	400 ～ 2000
	和泉泉大津幹線（2）	2.76	2.76	100.0	600 ～ 800
	岸和田忠岡幹線（2）	9.37	9.37	100.0	1100 ～ 2000
	和泉忠岡幹線	11.10	11.10	100.0	600 ～ 2400
	計	55.70	54.02	97.0	
南大阪湾岸中部流域下水道	田尻泉佐野幹線	9.16	10.77	100.0	350 ～ 2200
	岸和田貝塚幹線	5.64	5.64	100.0	800 ～ 1100
	熊取泉佐野幹線（1）	2.82	2.82	100.0	700 ～ 900
	〃 （2）	4.78	4.78	100.0	700 ～ 1000
	貝塚幹線	5.57	3.43	61.6	350 ～ 900
	計	27.97	27.44	98.1	
南大阪湾岸南部流域下水道	岬阪南幹線	16.40	16.40	100.0	300 ～ 1,650
	泉南幹線	7.57	7.57	100.0	300 ～ 1,350
	計	23.97	23.97	100.0	

5. 施設の運転管理状況

①水みらいセンター概要

流入汚水量

水みらいセンター	流入汚水量 日最大 m^3	流入汚水量 日平均 m^3/日	流入汚水量 晴天日最大 m^3	流入汚水量 晴天日平均 m^3/日	高級処理水量 m^3/日
原田 ※	516,000	301,400	316,000	278,300	301,000
中央	537,974	200,390	204,367	182,789	185,423
高槻	351,838	168,440	142,047	128,497	132,253
渚	177,822	126,374	143,647	122,860	116,426
鴻池	875,000	284,500	280,700	235,500	250,100
川俣	1,055,700	385,500	404,700	318,200	334,600
今池	181,695	104,915	112,685	99,718	99,498
大井	78,391	53,917	62,564	52,312	53,917
狭山	91,364	56,725	68,649	53,416	56,725
北部	219,802	133,804	145,387	128,538	129,936
中部	82,257	55,921	67,131	54,953	56,833
南部	61,127	20,614	22,078	19,048	21,715
合計	4,228,970	1,892,500	1,969,955	1,674,131	1,738,426

※兵庫県を含む

反応タンク諸条件（1）

（年間平均）

水みらいセンター	返送率 (%)	空気量／水量	タンク水温 (℃)	BOD負荷率 (kgBOD/kgSS)
原田 1系	29.3	3.6	23.2	0.38
2系	27.6	4.0	23.1	0.31
3系 (A～D)	33.6	3.1	23.0	0.11
3系 (E)	59.5	3.1	22.3	0.07
中央 Ⅰ系	廃止			
〃 Ⅱ系	77.2/39.1	3.82/2.36	23.5/23.5	0.18/0.26
高槻	42.5	3.68	23.5	0.29
渚 A系	60.1	5.9	23.2	0.17
B系	52.7	5.1	23.1	0.15
鴻池	32.7	5.9	23.4	0.19
川俣 A系	46.1	4.8	22.7	0.16
B系	55.0	4.0	22.8	0.13
今池 1系	24.2	4.2	24.4	0.29
2系	31.9	6.2	24.6	0.14
3系	30.7	3.1	24.6	0.12
大井 Ⅰ系	28.4	4.5	23.8	0.12
Ⅱ系	28.3	2.9	23.7	0.12
狭山 Ⅰ系	33.3	4.1	23.2	0.27
Ⅱ系	29.1	3.3	24.0	0.08
北部 1系	休止中			
2系	42.0	3.3	25.4	0.10
3系	40.4	2.9	25.5	0.10
4系	41.3	2.9	25.2	0.10
中部 Ⅰ系	休止中			
Ⅱ系	35.4	3.6	25.6	0.14
南部	57.6	5.1	23.1	0.13

反応タンク諸条件（2）

（年間平均）

	水みらいセンター		DO mg/L	pH	SS mg/L	VSS mg/L	VSS/SS %	30分SV %	SVI
返送汚泥	原田	1系	—	6.9	3,112	2,634	84.6	92.7	300
		2系	—	6.8	3,407	2,924	85.9	92.0	276
		3系（AD列）	—	6.6	5,730	4,781	83.5	98.5	176
		（E列）	—	6.5	4,154	3,132	75.1	80.8	198
	中央		—	—	4,260	3,503	82.9	83.0	201
	高槻		—	6.5	4,641	3,847	83.4	91.0	206
	渚	A系	—	6.6	4,241	3,462	81.0	99.3	237
		B系	—	6.6	5,218	4,214	80.2	97.0	190
	鴻池	A系	—	6.8	6,800	5,300	79.9	93.0	140
		B系	—	6.7	6,200	5,100	81.0	99.0	160
		C系	—	6.7	5,800	4,700	81.1	99.0	180
		D系	—	6.7	7,000	5,500	78.5	96.0	140
		E系	—	6.7	7,500	5,700	78.3	97.0	130
	川俣	A系	—	6.7	5,514	4,328	78.6	102.8	189
		B系	—	6.6	5,316	4,173	79.2	100.5	193
	今池	1系	—	—	3,140	2,560	80.0	97.0	316
		2系	—	—	5,240	4,340	81.0	91.0	173
		3系	—	—	5,710	4,660	81.0	97.0	172
	大井	I系	—	6.7	6,800	5,600	81.0	—	—
		II系	—	6.7	7,100	5,800	81.5	—	—
	狭山	I系	—	6.6	4,900	4,000	81.6	91.0	175
		II系	—	6.6	6,800	5,500	80.8	99.0	151
	北部	1系	休止中						
		2系	—	6.6	5,939	4,894	82.4	95.0	160
		3系	—	6.6	6,178	5,075	82.2	93.0	151
		4系	—	6.6	6,326	5,206	82.3	94.0	149
	中部	I系	休止中						
		II系	—	6.8	6,336	5,237	81.5	76.0	120
	南部		—	—	5,280	4,250	80.3	78.8	149
流入端混合液	原田	1系	—	—	—	—	—	—	—
		2系							
		3系（AD列）							
		（E列）	—	—	—	—	—	—	—
	中央		—	—	—	—	—	—	—
	高槻		—	—	—	—	—	—	—
	渚	A系	—	—	—	—	—	—	—
		B系	—	—	—	—	—	—	—
	鴻池	A系	—	—	—	—	—	—	—
		B系	—	—	—	—	—	—	—
		C系	—	—	—	—	—	—	—
		D系	—	—	—	—	—	—	—
		E系	—	—	—	—	—	—	—
	川俣	A系	—	—	—	—	—	—	—
		B系	—	—	—	—	—	—	—
	今池	1系	—	—	—	—	—	—	—
		2系							
		3系	—	—	—	—	—	—	—
	大井	I系	—	—	—	—	—	—	—
		II系	—	—	—	—	—	—	—
	狭山	I系	—	—	—	—	—	—	—
		II系	—	—	—	—	—	—	—
	北部	1系	休止中						
		2系	0.1	7.0	1,695	1,415	83.5	37.0	218
		3系	0.2	7.0	1,815	1,504	82.9	33.5	185
		4系	0.2	7.0	1,830	1,521	83.1	30.0	164
	中部	I系	—	—	—	—	—	—	—
		II系	—	—	—	—	—	—	—
	南部		—	—	—	—	—	—	—
流出端混合液	原田	1系	1.7	6.8	787	669	84.8	17.2	218
		2系	1.7	6.7	704	608	86.3	13.7	195
		3系（AD列）	2.0	6.5	1,582	1,336	84.5	48.5	304
		（E列）	1.3	6.4	2,098	1,592	75.8	34.8	165
	中央		1.5	6.6	1,504	1,270	84.2	22.0	149
	高槻		3.9	6.5	1,127	968	86.3	20.0	177
	渚	A系	2.1	6.5	1,673	1,371	81.3	71.6	433
		B系	2.4	6.5	1,724	1,401	80.7	44.6	265
	鴻池	A系	5.1	6.7	1,600	1,200	80.2	19.0	120
		B系	5.4	6.7	1,700	1,300	81.0	41.0	240
		C系	6.9	6.7	1,700	1,300	81.1	38.0	230
		D系	3.2	6.6	1,700	1,300	79.0	20.0	120
		E系	3.7	6.6	1,800	1,300	78.8	21.0	120
	川俣	A系	1.1	6.7	1,885	1,504	79.8	58.6	307
		B系	1.6	6.6	1,817	1,458	80.4	46.5	257
	今池	1系	1.8	7.0	1,030	810	81.0	26.0	247
		2系	2.6	6.6	1,440	1,170	82.0	17.0	122
		3系	2.1	6.5	1,780	1,450	82.0	21.0	119
	大井	I系	2.2	6.7	1,600	1,300	81.3	38.0	236
		II系	3.0	6.7	1,600	1,300	81.7	42.0	258
	狭山	I系	2.5	6.5	1,100	900	81.6	26.0	241
		II系	1.5	6.5	1,800	1,500	83.3	35.0	198
	北部	1系	休止中						
		2系	2.4	6.8	1,582	1,313	83.0	31.8	201
		3系	2.3	6.7	1,595	1,314	82.4	25.4	159
		4系	2.2	6.6	1,672	1,386	82.9	24.6	147
	中部	I系	休止中						
		II系	2.2	6.9	1,853	1,530	83.2	14.0	74
	南部		4.1	6.5	2,180	1,780	81.7	25.0	112

汚泥処理関係

(年合計)

水みらいセンター		濃縮汚泥 量 m^3／年	濃縮汚泥 平均含水率 %	汚泥発生率 含水率96% 換算 m^3/千m^3	発生脱水ケーキ量 ton/年	発生脱水ケーキ量 比重	焼却灰量（湿灰） ton/年	焼却灰量（湿灰） 比重	灰含水率 %	備考
原田	1・2系	175,840	97.0		14,804	—	916	—	30.3	
	3系	264,310	96.1		27,265	—	4,702	—	28.9	
	計	440,150	96.5	3.9	42,069	—	5,618	—	29.2	
中央		240,129	95.9	—	35,373	—	1,603	—	—	下段（ ）内は、
	(ｽﾗｸﾞ)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(93)	(—)	(—)	うち有効利用量
高槻		244,198	96.6	—	33,580	—	970	—	32.5	下段（ ）内は、
	(ｽﾗｸﾞ)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(426)	(—)	(—)	うち有効利用量
渚		272,268	97.0	5.3	36,603	—	0	—	—	下段（ ）内は、
	(ｽﾗｸﾞ)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1,972)	(—)	(—)	うち有効利用量
鴻池	混合汚泥	430,250	96.9	3.2	53,974	—	3,999	—	37.1	
川俣	遠心	132,125	95.5							
	重力	243,419	96.8	2.8	61,574	—	4,494	0.77	36.4	
今池	混合汚泥等	260,711	96.8	5.7	27,443	—	1,351	—	26.7	
大井		106,343	96.1	5.2	15,587	—	659	—	29.1	
狭山		105,123	96.3	4.7	14,133	—	386	—	33.2	
北部	重力	412,139	97.9	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業						
中部		南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業								
南部		53,589	97.56	4.3	5,336.38	1	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業			
計		3,380,595			367,742		27,190			

②水みらいセンター別管理状況一覧

原田水みらいセンター

1. 処理水量の推移

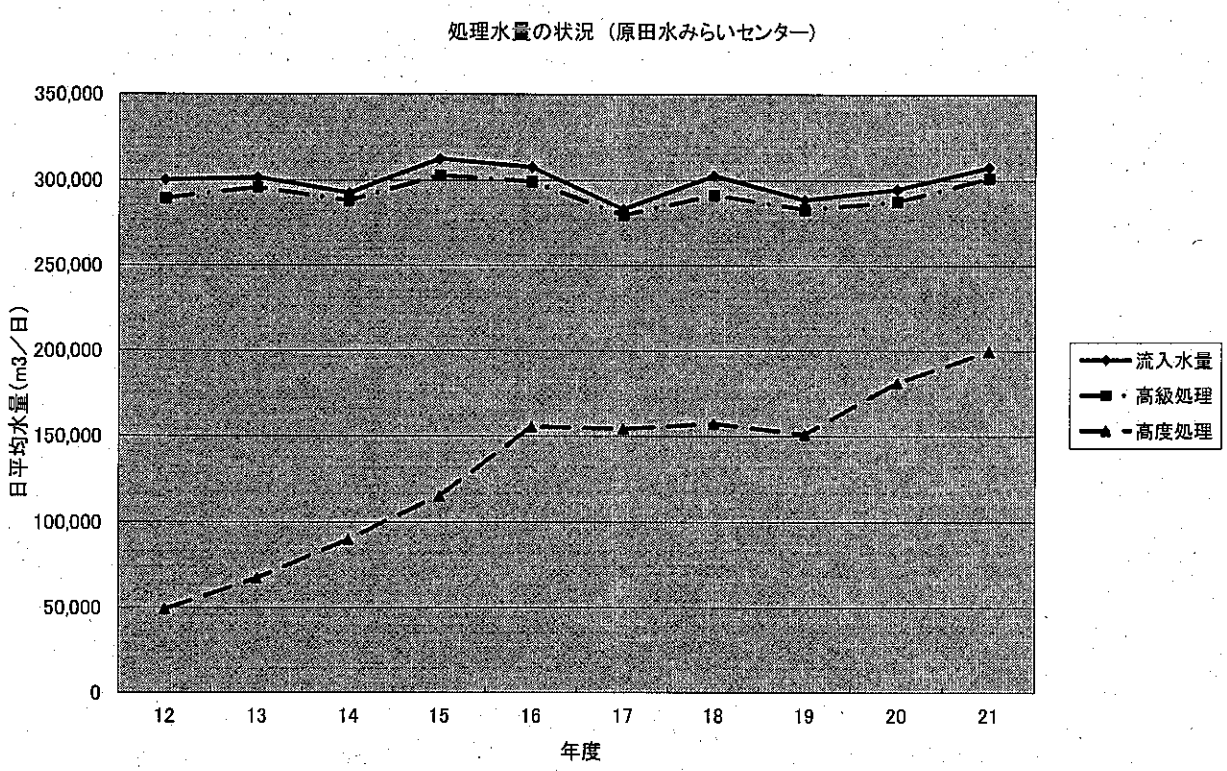

2. 放流水質の状況

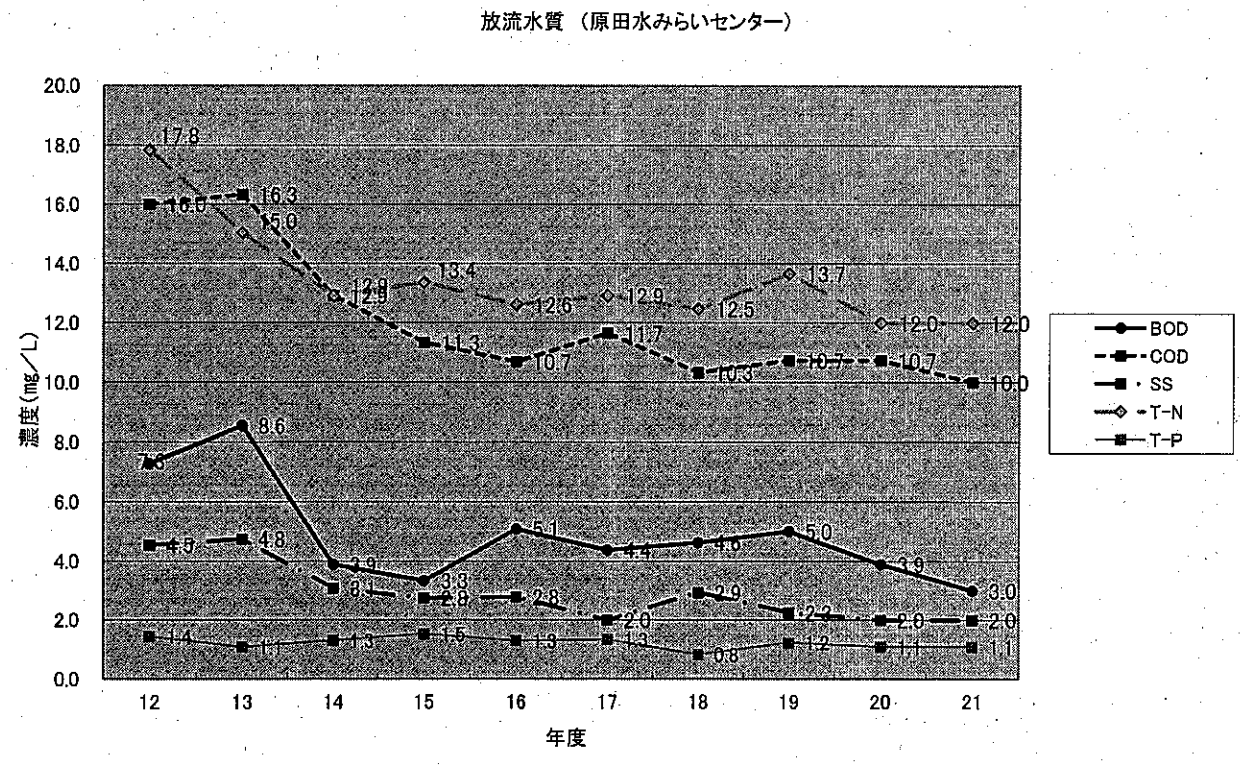

3. 汚泥処理の状況

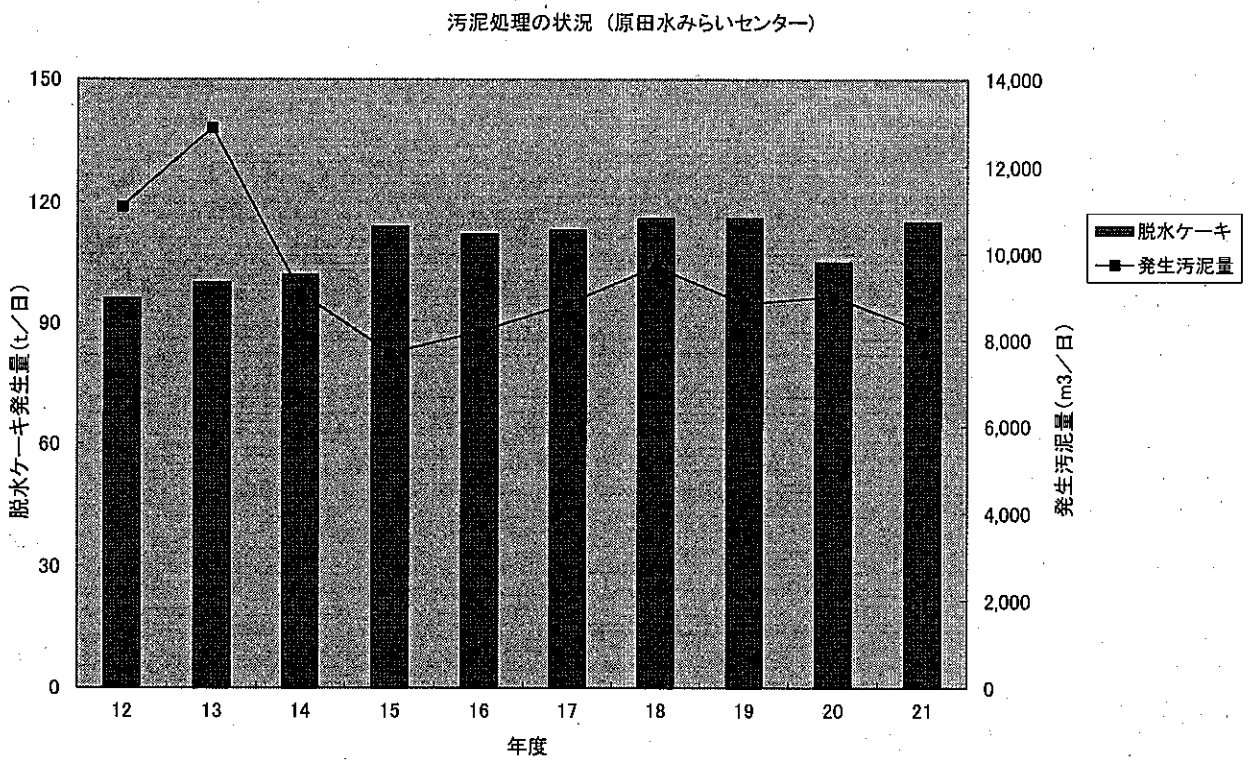

4. 焼却灰処分の状況

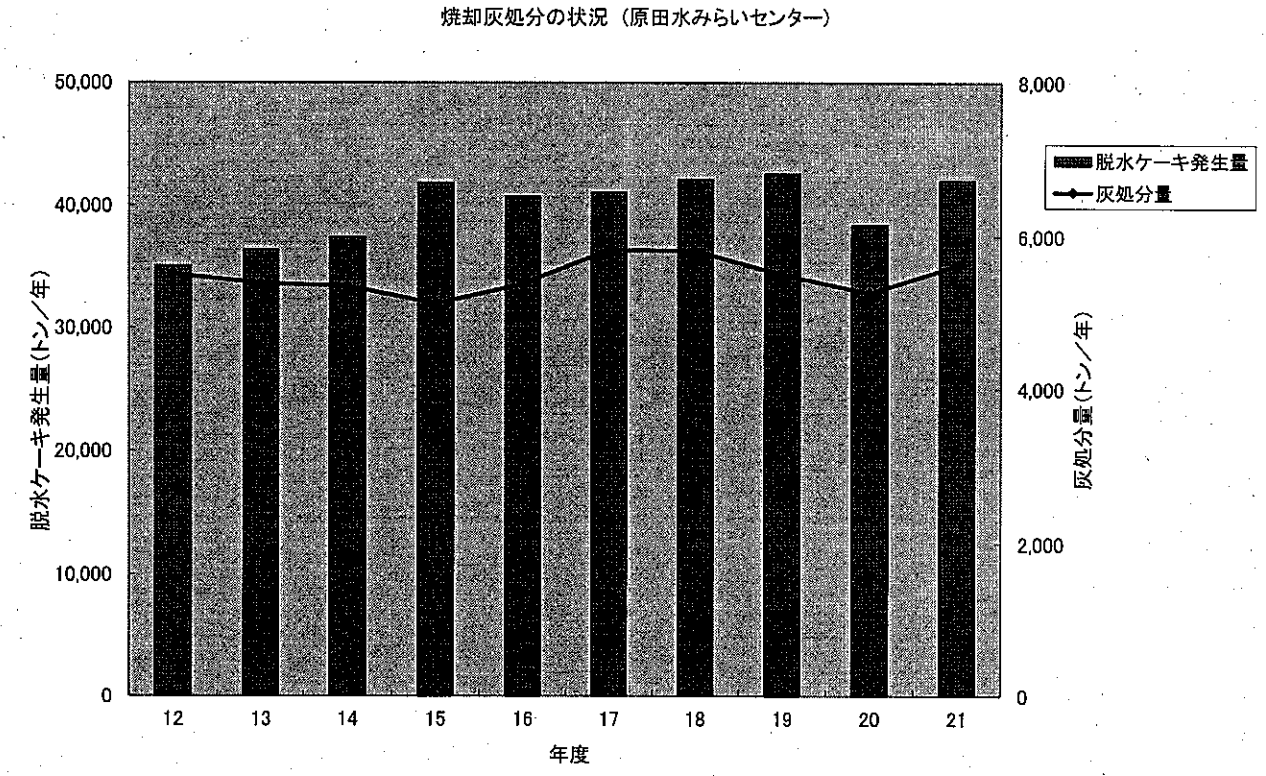

5. 処理水再利用の状況

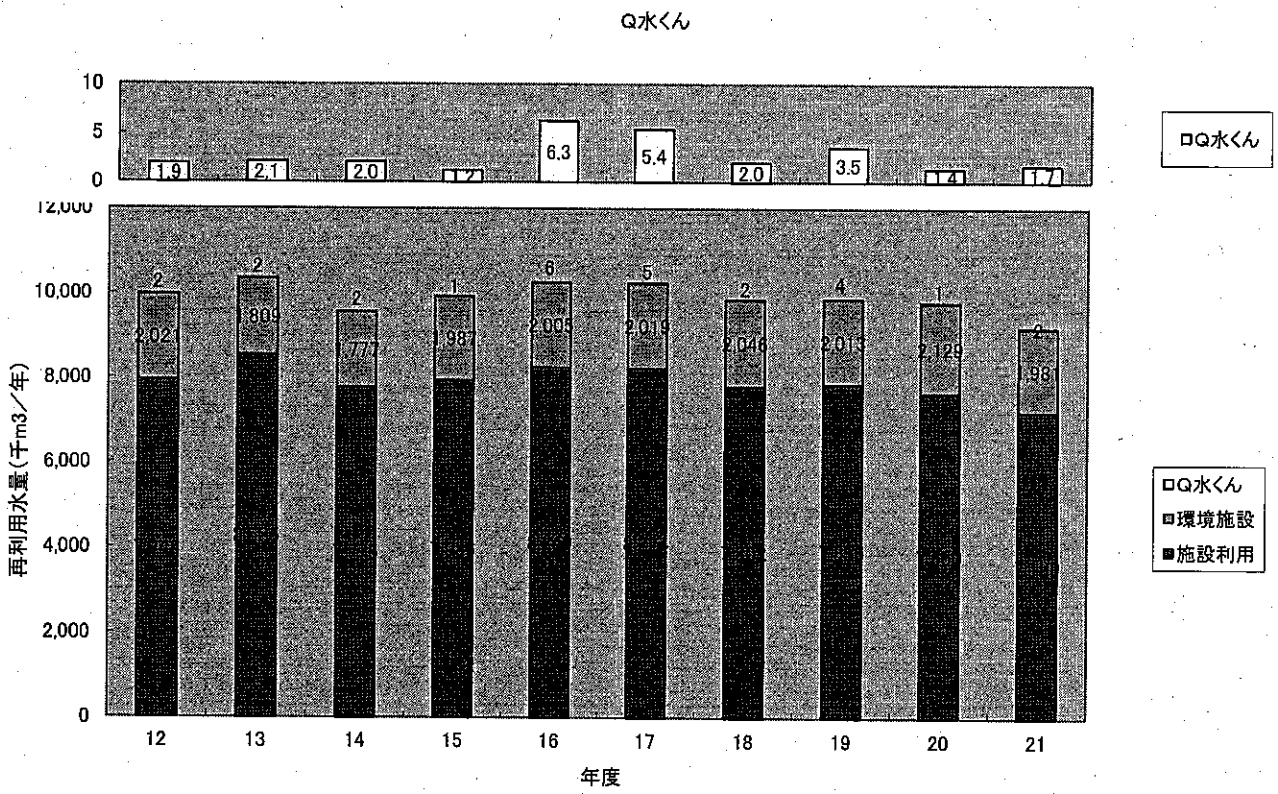

6. 電力使用量の状況

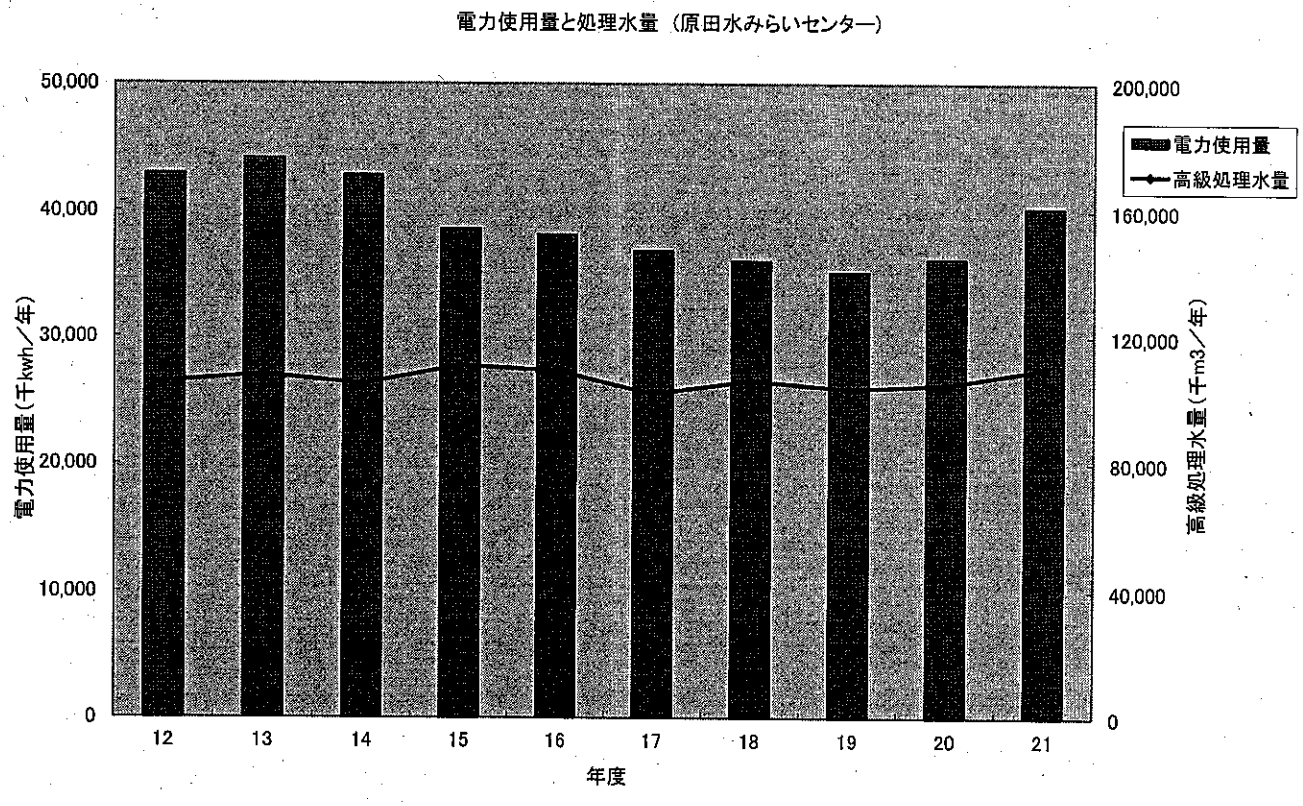

7. 処理単価の推移

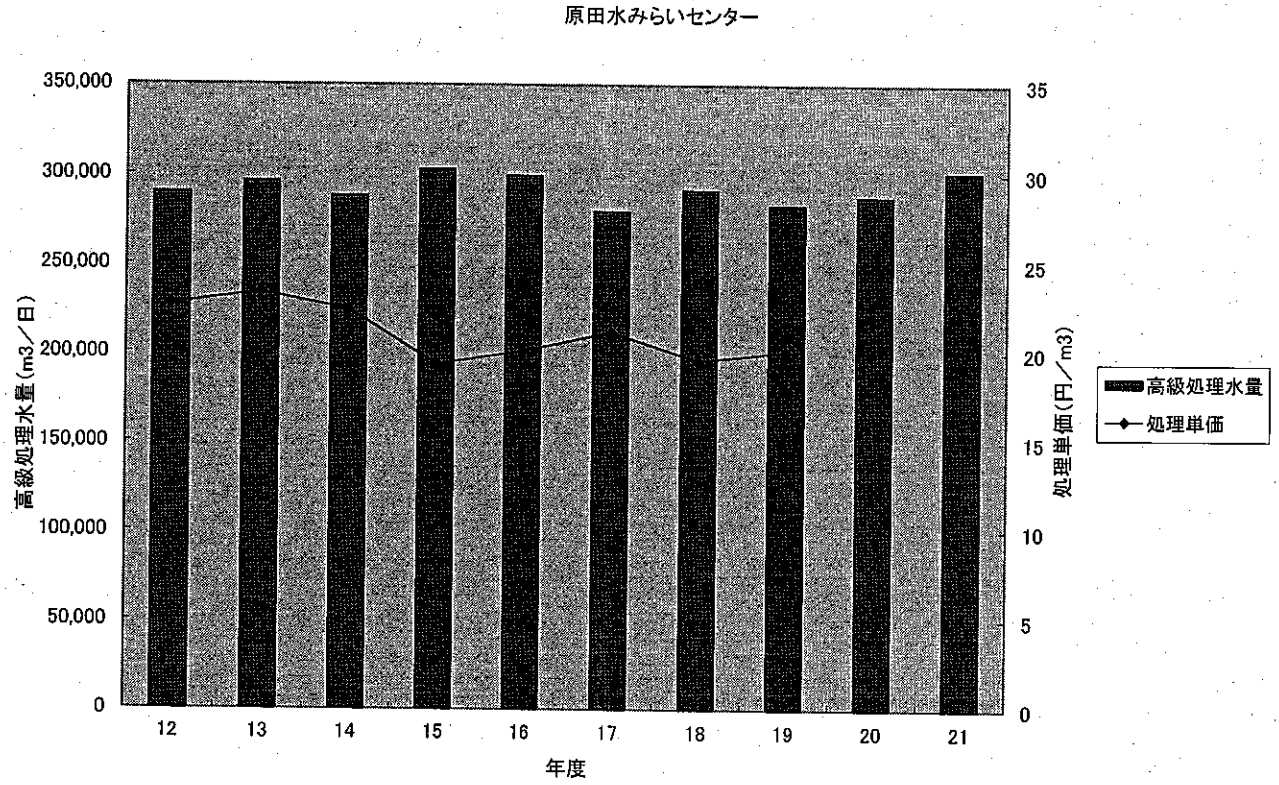
原田水みらいセンター
高級処理水量(m3／日)
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
処理単価(円／m3)
35
30
25
20
15
10
5
0
高級処理水量
処理単価

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	8,678,100	0	3,022,000	66.5	11	8,591,000	3,022,000	5,787,000	87,100	0	625,932	161,917	117	8,678,100	0.2	6.4
21	5	9,167,200	0	2,728,000	77.5	10	9,092,000	2,728,000	6,090,000	75,200	0	611,372	165,666	134	9,167,200	0.8	5.1
21	6	9,552,200	0	2,890,000	123.5	10	9,356,000	2,890,000	6,374,000	193,500	2,700	632,257	160,921	135	9,552,200	0.3	6.1
21	7	11,357,100	0	3,373,000	217.0	11	10,737,000	3,373,000	7,159,000	547,200	72,900	607,367	160,174	174	11,357,100	0.8	6.8
21	8	10,361,500	0	5,040,000	67.0	17	10,050,000	5,040,000	6,689,000	265,800	45,700	658,850	167,069	430	10,361,500	0.0	5.7
21	9	8,538,400	0	6,684,000	28.5	24	8,522,000	6,684,000	5,684,000	16,400	0	615,439	160,683	277	8,538,400	0.1	5.7
21	10	9,491,800	0	3,902,000	93.5	14	9,305,000	3,902,000	6,328,000	144,800	42,000	625,426	170,201	119	9,491,800	0.0	6.5
21	11	9,699,400	0	1,656,000	146.0	6	9,417,000	1,656,000	6,870,000	243,600	38,800	499,813	160,669	46	9,699,400	0.7	5.2
21	12	8,617,600	0	4,042,000	35.5	15	8,581,000	4,042,000	5,319,000	36,600	0	589,946	172,719	46	8,617,600	0.3	6.5
22	1	8,103,600	0	4,098,000	36.0	16	8,068,000	4,098,000	5,195,000	35,600	0	582,871	169,166	37	8,103,600	0.3	7.4
22	2	8,334,000	0	2,603,000	134.5	10	8,101,000	2,603,000	4,933,000	183,700	49,300	514,834	156,827	45	8,334,000	0.3	7.1
22	3	10,387,900	0	865,000	163.5	3	10,182,000	865,000	6,393,000	186,900	19,000	634,752	174,681	116	10,387,900	1.3	10.3
年間総量		112,288,800		40,903,000	1,189.0	147	110,002,000	40,903,000	72,821,000	2,016,400	270,400	7,198,859	1,980,693	1,676	112,288,800	5.1	78.8
日平均		307,600	0	278,300	無記入	無記入	301,400	278,300	199,500	5,500	700	19,700	5,400	5	307,600	無記入	無記入
日最大					無記入	無記入	516,000		349,000							無記入	無記入
前年度総量		107,206,900		28,229,000	1,333.0	109	105,033,000	28,229,000	66,121,000	1,994,300	179,600	7,650,114	1,955,821	1,398	107,206,900	23.9	74.4
前年度比		1.05		1.45	0.89	1.35	1.05	1.45	1.10	1.01	1.51	0.94	1.01	1.20	1.05	0.21	1.06
備考		=6+9+10 沈砂池流入量		=7 降雨量3mm以上を晴天日とし、その日を含め5日間のデーターを削除		降雨量3mm以上を晴天日とし、その日を含め5日間のデーターを削除	高度処理を含む	=3 高度処理を含む					スカイランド＋親水水路		=6+9+10	比重=1.4 場外処分	比重=0.96
1年日数		365															

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ（水処理）		ポリ塩化ｱﾙﾐ（水処理）		塩素（水処理）		次亜塩（水処理）		酢酸（水処理）	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	3,249,450	34.50	6,063,897	111.20	34,038,200	3.61			51,598	6.50			71,400	0.99		
21	5	3,379,480	34.00	6,078,360	106.30	34,475,200	3.47			53,192	6.35			76,000	0.99		
21	6	3,274,280	32.00	6,100,604	102.30	31,953,900	3.12			50,850	5.76			77,800	0.98		
21	7	3,573,460	30.90	5,730,527	87.10	30,193,900	2.61			53,550	5.28			92,400	0.98		
21	8	3,388,240	31.00	6,250,166	100.70	32,004,700	2.93			53,416	5.64			83,300	0.96		
21	9	3,003,830	32.10	6,446,386	121.30	34,593,100	3.70			51,249	6.35			71,000	1.00		
21	10	3,241,920	31.70	6,391,909	108.10	32,477,300	3.18			51,753	5.92			76,400	0.97		
21	11	3,372,010	33.10	6,085,299	95.70	32,419,800	3.18			51,939	5.45			80,600	1.00		
21	12	3,656,780	38.70	5,393,274	110.80	35,213,700	3.73			53,895	6.00			73,100	1.02		
22	1	3,339,830	37.40	6,101,952	128.30	33,959,900	3.81			53,927	6.20			73,400	1.09		
22	2	3,644,125	41.20	4,286,631	96.70	37,341,917	4.22			48,430	5.43			74,900	1.08		
22	3	3,699,475	33.40	5,403,724	91.40	41,080,854	3.71			53,580	5.51			96,000	1.11		
年間総量		40,822,880	無記入	70,332,729	無記入	409,752,471	無記入	0	無記入	627,379	無記入	0	無記入	946,300	無記入		無記入
日平均		111,800	34.00	192,690	104.20	1,123,000	3.41	0	0.00	1,700	0.00	0	0.00	2,590	1.01	0	0.00
日最大			無記入		無記入		無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入		無記入	0	無記入
前年度総量		39,686,780	34.30	56,961,755	90.40	393,569,400	3.40	0	無記入	0	無記入	0	無記入	946,200	1.06		無記入
前年度比		1.03	無記入	1.23	無記入	1.04	無記入		無記入		無記入		無記入	1.00	無記入		無記入
備考							流入水量は生反槽流入水量								比重=1.2 濃度=12% 塩素換算		
1年日数		365															

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	177,710	97,600	275,310	99.60	37,000	96.50	37,000	96.50	41,750	98.30	41,750	98.30	3,772	78.10	3,772	78.10
21	5	183,230	100,920	284,150	99.40	38,230	96.50	38,230	96.50	42,530	98.30	42,530	98.30	3,726	78.30	3,726	78.30
21	6	162,060	100,750	262,810	99.50	36,970	96.60	36,970	96.60	41,155	98.30	41,155	98.40	3,692	78.40	3,692	78.40
21	7	143,940	104,700	248,640	99.30	36,480	96.60	36,480	96.60	37,763	98.20	37,763	98.20	3,020	78.50	3,020	78.50
21	8	109,800	108,450	218,250	99.30	39,460	96.90	39,460	96.90	41,024	98.20	41,024	98.20	3,180	78.50	3,180	78.50
21	9	115,570	107,680	223,250	99.10	39,780	97.00	39,780	97.00	43,349	98.40	43,349	98.40	3,548	77.90	3,548	77.90
21	10	130,240	104,820	235,060	99.30	37,380	96.50	37,380	96.50	40,225	98.30	40,225	98.30	4,083	77.10	4,083	77.10
21	11	119,960	85,530	205,490	99.40	30,980	96.40	30,980	96.40	30,001	98.30	30,001	98.10	2,718	74.30	2,718	74.30
21	12	145,450	120,900	266,350	99.30	39,150	96.20	39,150	96.20	42,759	98.30	42,759	98.30	4,242	78.00	4,242	78.00
22	1	160,830	114,420	275,250	99.50	36,100	96.10	36,100	96.10	41,627	98.30	41,627	98.30	3,590	79.00	3,590	79.00
22	2	133,640	92,890	226,530	99.40	31,210	96.00	31,210	96.00	31,402	98.20	31,402	98.30	2,409	80.20	2,409	80.20
22	3	165,120	113,480	278,600	99.50	37,410	96.10	37,410	96.10	41,166	98.20	41,166	98.30	4,089	78.60	4,089	78.60
年間総量		1,747,550	1,252,140	2,999,690	無記入	440,150	無記入	440,150	無記入	474,751	無記入	474,751	無記入	42,069	無記入	42,069	無記入
日平均		4,790	3,430	8,220	99.40	1,210	96.50	1,210	96.50	1,300	98.30	1,300	98.30	115	78.10	115	78.10
日最大					無記入		無記入		無記入		無記入		無記入		無記入		無記入
前年度総量		2,031,949	1,254,577	3,286,526	99.40	435,490	96.40	435,490	96.40	462,237	98.40	450,375	98.30	38,779	78.00	38,779	78.00
前年度比		0.86	1.00	0.91	無記入	1.01	無記入	1.01	無記入	1.03	無記入	1.05	無記入	1.08	無記入	1.08	無記入
備考						＝３９		＝３７						＝４７		＝４５	
１年日数		365															

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷 量	水冷 量	使用灰 量	生産 量	生産 量	生産 個数	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	0	0.00	530	29.60											530	29.60
21	5	0	0.00	456	30.00											456	30.00
21	6	0	0.00	520	30.20											520	30.20
21	7	0	0.00	428	30.10											428	30.10
21	8	0	0.00	402	32.10											402	32.10
21	9	0	0.00	471	30.80											471	30.80
21	10	0	0.00	601	28.10											601	28.10
21	11	0	0.00	446	28.30											446	28.30
21	12	0	0.00	589	28.70											589	28.70
22	1	0	0.00	458	26.60											458	26.60
22	2	0	0.00	179	27.90											179	27.90
22	3	0	0.00	538	27.10											538	27.10
年間総量		0	無記入	5,618	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,618	無記入
日平均		0	0.00	15	29.10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	15	29.10
日最大		0	無記入		無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入		無記入
前年度総量		0	無記入	5,427	29.90	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,427	29.90
前年度比			無記入	1.04	無記入								無記入		無記入	1.04	無記入
備考																契約量	
1年日数		365															

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化アルミ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	k l	k l	k l	k g
21	4	4.00	1.58			114	9.20	167	32.60	0	0.00				4.38	0.00	
21	5	4.00	1.64			112	9.10	165	32.00	0	0.00				4.59	0.35	
21	6	4.00	1.63			109	9.20	161	32.80	0	0.00				4.43	0.00	
21	7	4.00	1.74			107	9.20	157	32.50	0	0.00				5.52	0.29	
21	8	5.00	1.87			115	9.00	170	32.30	0	0.00				9.04	0.00	
21	9	4.00	1.68			117	9.00	172	32.20	0	0.00				8.02	0.48	
21	10	4.00	1.76			110	9.00	162	32.30	0	0.00				5.18	0.28	
21	11	0.00	2.10			130	8.90	194	32.00	0	0.00				0.31	0.38	
21	12	5.00	1.70			107	8.80	160	32.00	0	0.00				4.54	0.00	
22	1	4.00	1.75			109	8.80	163	32.00	0	0.00				5.79	0.03	
22	2	4.00	1.87			75	9.00	111	32.10	0	0.00				8.75	1.33	
22	3	5.00	1.90			106	8.90	158	32.20	0	0.00				4.84	0.31	
年間総量		47.00	無記入	0	無記入	1,311	無記入	1,940	無記入	0	無記入	0	無記入	0	65.39	3.45	0
日平均		0.00	1.74	0	0.00	0	9.00	0	32.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0
日最大			無記入	0	無記入		無記入		無記入	0	無記入	0	無記入	0	0.00	0.00	0
前年度総量		39.38	1.56	0	無記入	1,256	9.16	1,846	32.60	0	無記入	0	無記入	0	68.90	2.80	0
前年度比		1.19	無記入		無記入	1.04	無記入	1.05	無記入		無記入		無記入		0.95	1.23	
備考																	
1年日数		365															

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	3,465,316	0	142,170	0	0	3,245
21	5	3,567,851	1,270	133,830	1	42	3,197
21	6	3,398,897	0	129,060	0	0	3,708
21	7	3,394,329	1,130	147,920	1	42	3,595
21	8	3,518,784	0	71,870	0	0	3,282
21	9	3,454,725	1,230	119,230	1	42	3,202
21	10	3,378,176	910	118,140	1	66	3,294
21	11	3,038,495	1,100	230,100	1	45	3,210
21	12	3,273,169	0	195,180	0	0	2,990
22	1	3,200,358	0	207,630	0	0	3,759
22	2	3,101,457	2,780	189,140	1	113	3,450
22	3	3,495,486	1,400	193,110	1	53	3,773
年間総量		40,287,043	9,820	1,877,380	7	403	40,705
日平均		110,380	27	5,140	無記入	0	110
日最大		8,100	0	0	無記入	0	0
前年度総量		36,202,699	8,730	2,281,610	8	314	39,241
前年度比		1.11	1.12	0.82	0.88	1.28	1.04
備考		日最大欄は年間最大デマンド値			1,2系自家発運転日数	1,2系自家発運転時間	
1年日数		365					

中央水みらいセンター

1. 処理水量の推移

処理水量の状況（中央水みらいセンター）

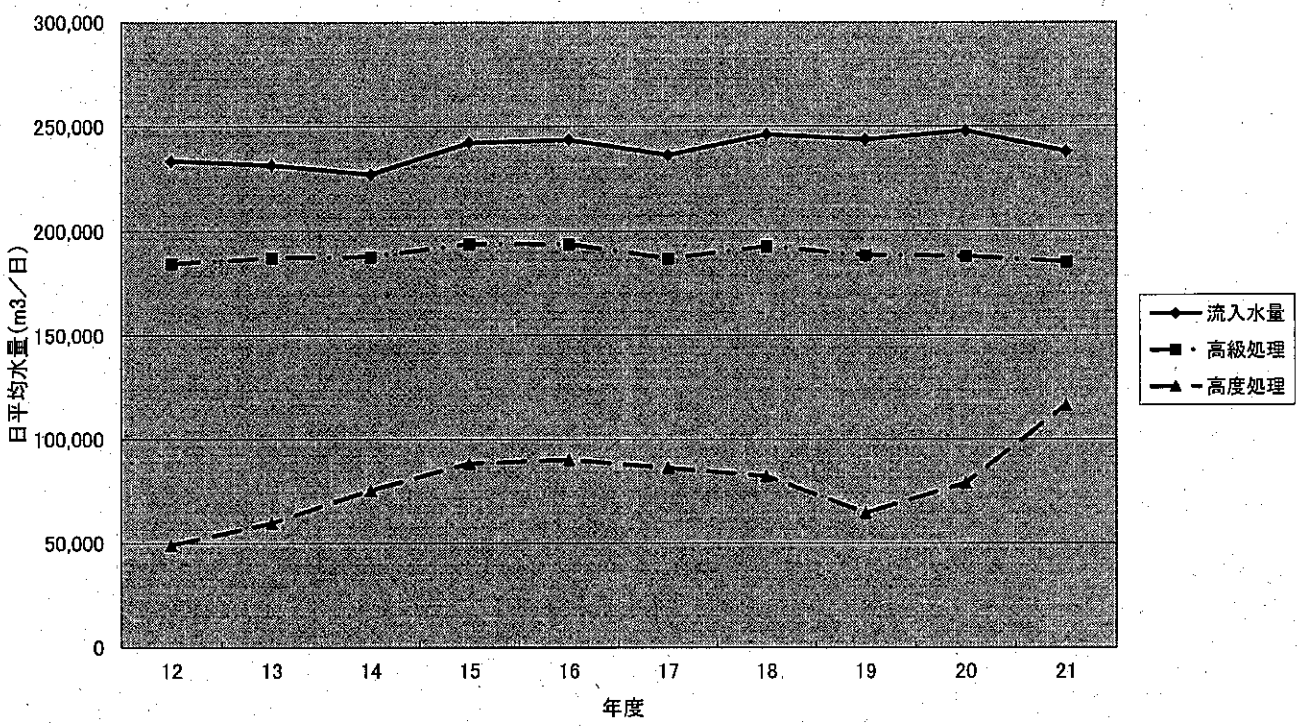

2. 放流水質の状況

放流水質（中央水みらいセンター）

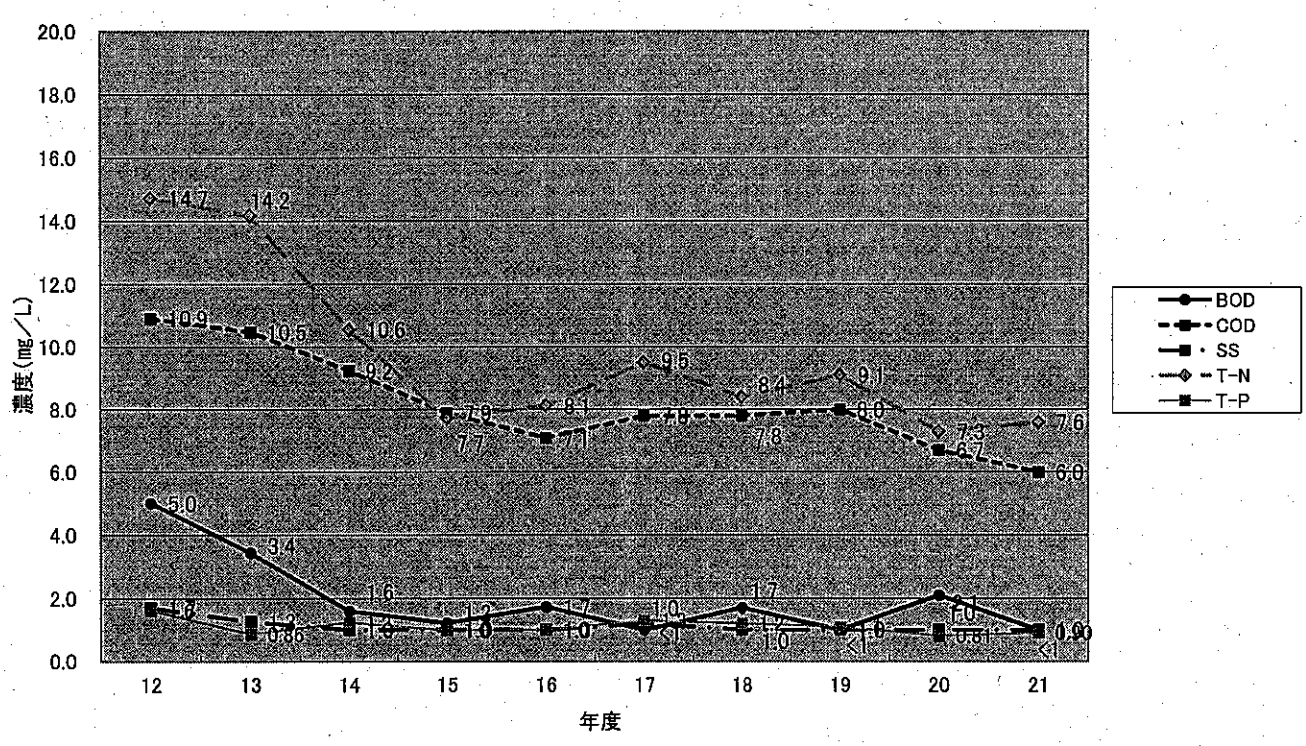

3. 汚泥処理の状況

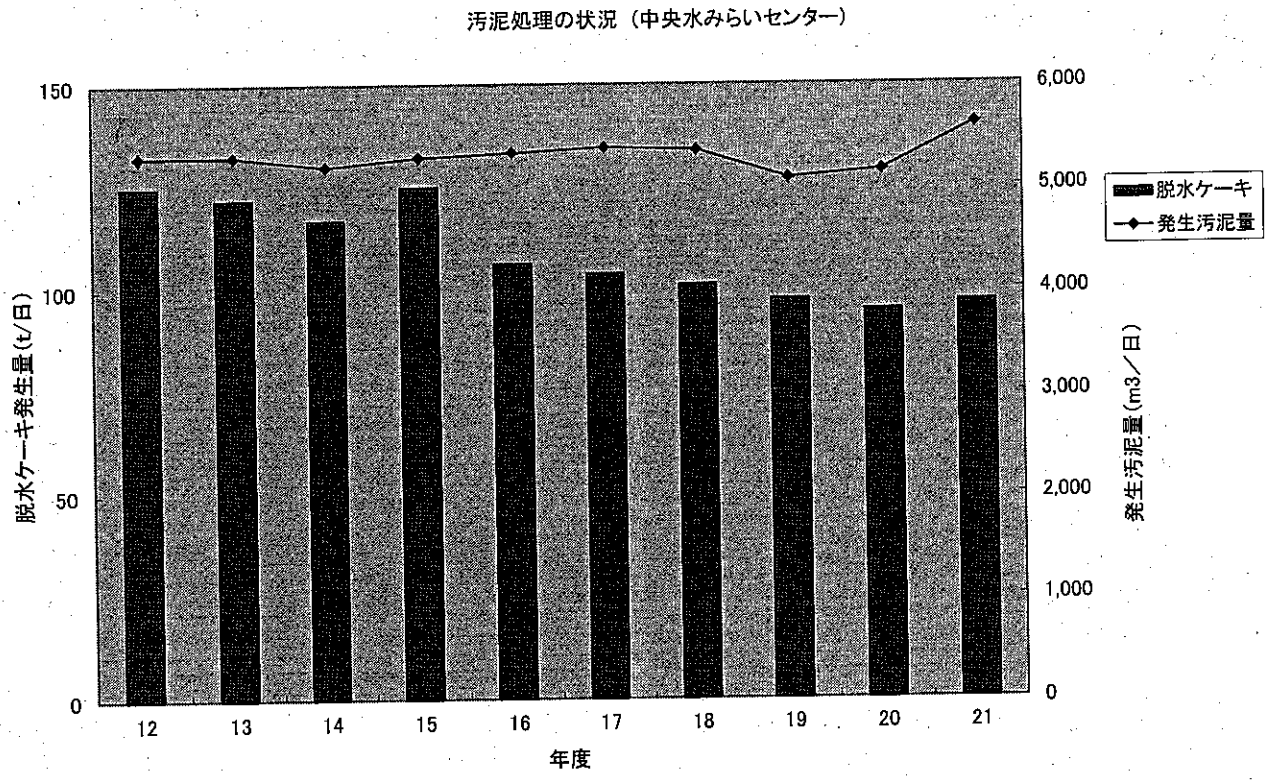

4. スラグ発生量の状況

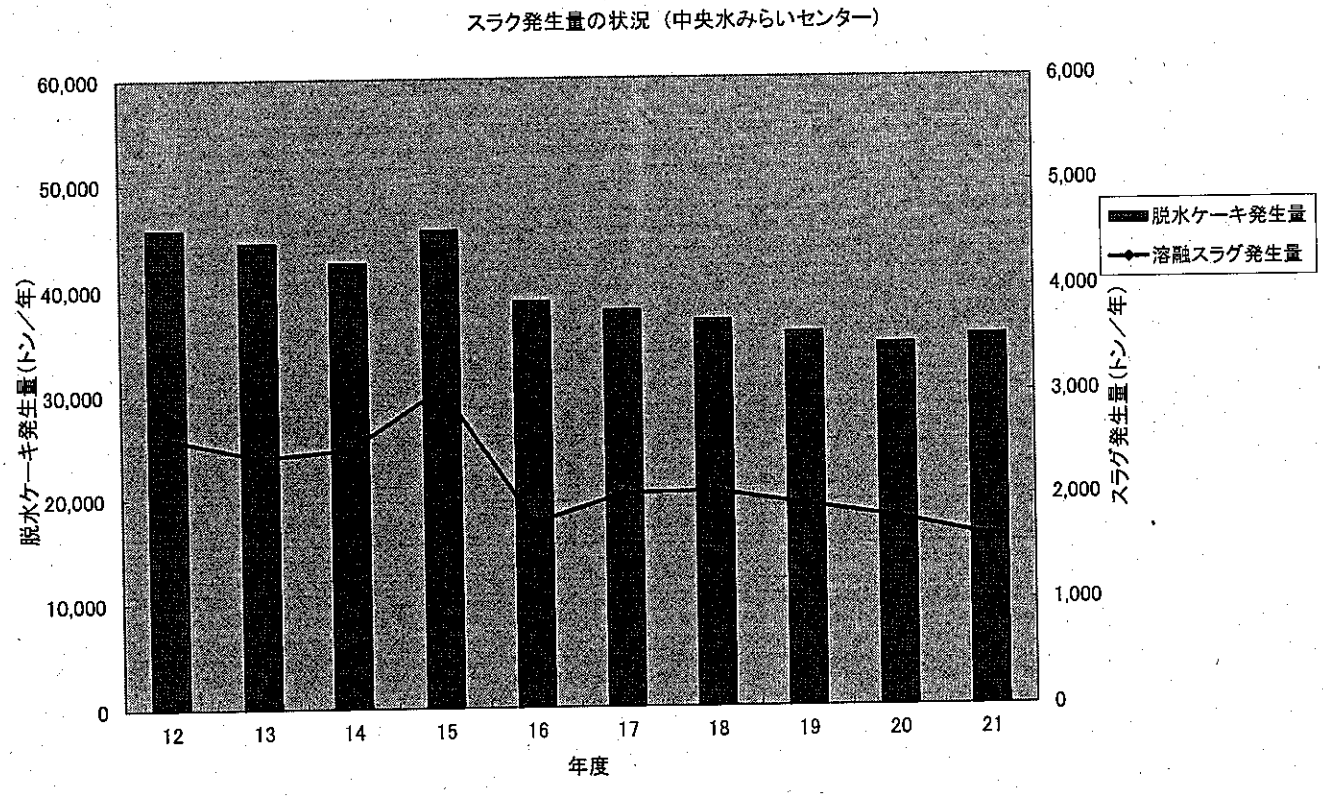

5. 処理水再利用の状況

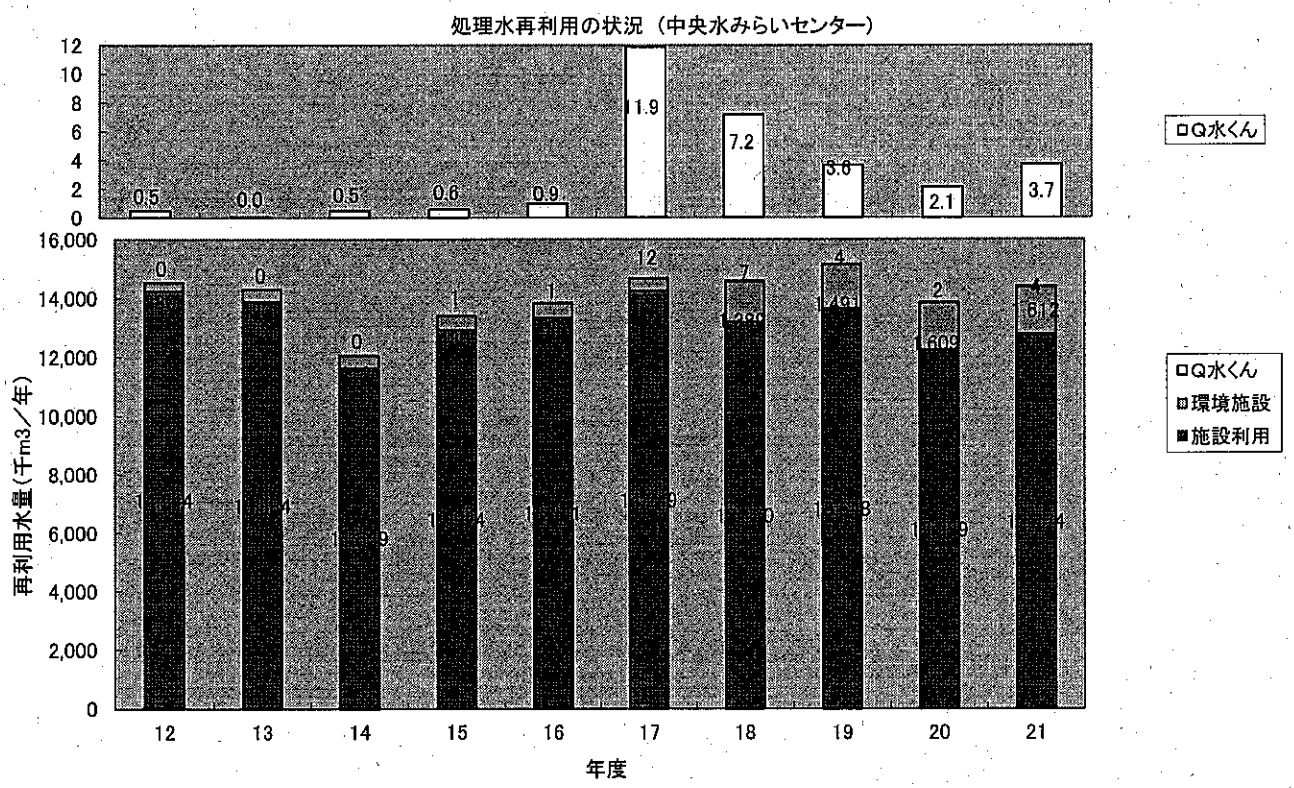

6. 電力使用量の状況

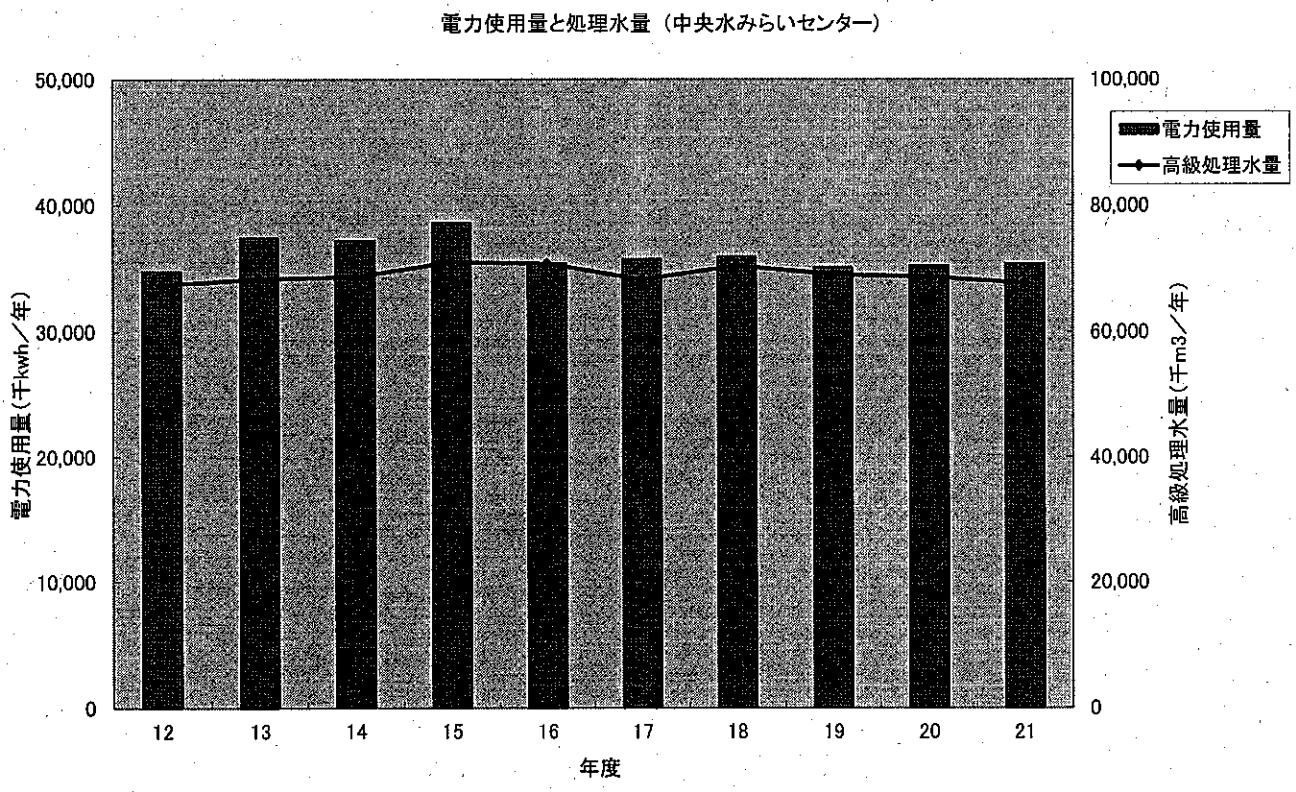

7. 処理単価の推移

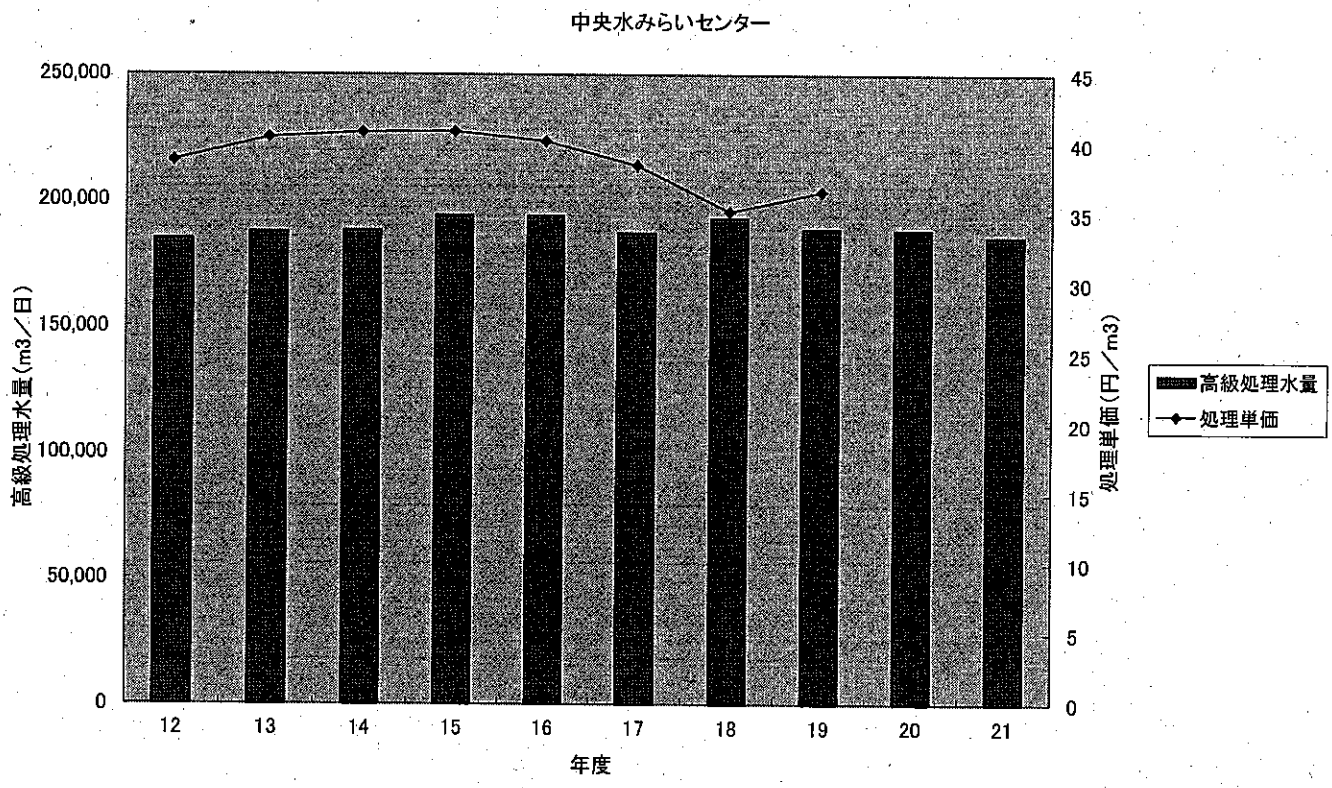
中央水みらいセンター
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
高級処理水量(m3／日)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
処理単価(円／m3)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
高級処理水量
処理単価

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	7,093,409	1,258,852	2,444,971	59.5	11	5,431,900	1,992,353	3,230,175	402,657	279,991	1,109,909	133,116	212	5,834,557	2.0	9.0
21	5	7,175,910	1,190,294	1,955,330	71.5	9	5,743,250	1,623,841	3,653,066	242,366	380,796	1,090,131	137,264	240	5,985,616	19.0	12.0
21	6	6,865,476	1,102,894	2,909,242	92.0	13	5,762,582	2,435,240	3,618,465	0	1,023,348	1,041,740	134,857	326	5,762,582	32.0	18.0
21	7	7,664,362	1,167,906	938,588	164.0	4	6,362,701	792,250	4,086,803	133,755	1,752,732	1,082,974	139,780	1,114	6,496,456	38.0	19.0
21	8	7,585,583	1,241,532	2,776,311	35.0	12	6,107,180	2,304,104	4,229,697	236,871	373,332	1,145,764	139,553	1,090	6,344,051	31.0	13.0
21	9	6,801,796	1,149,329	3,949,079	23.0	18	5,458,513	3,270,905	3,474,074	193,954	132,114	1,081,270	134,278	372	5,652,467	13.0	6.0
21	10	7,211,554	1,048,898	3,139,771	46.0	15	5,675,823	2,655,811	3,495,698	486,833	388,490	987,921	137,428	138	6,162,656	13.0	10.0
21	11	7,196,305	971,515	2,320,628	72.5	11	5,535,226	1,968,577	3,396,082	689,564	556,710	902,039	132,083	94	6,224,790	10.0	12.0
21	12	6,950,775	1,085,558	3,844,717	8.0	18	5,561,052	3,226,600	3,483,269	304,165	16,353	1,060,169	134,294	78	5,865,217	14.0	9.0
22	1	6,732,465	1,167,987	3,555,746	14.5	17	5,338,184	2,921,982	3,349,505	226,294	88,970	1,134,114	133,913	44	5,564,478	7.0	12.0
22	2	7,017,463	1,108,242	3,269,352	122.5	15	4,992,407	2,693,161	3,056,229	916,814	409,895	1,022,680	121,036	6	5,909,221	18.0	11.0
22	3	8,580,135	1,239,920	1,348,475	142.5	6	5,710,691	1,116,644	3,445,316	1,629,524	203,603	1,114,793	134,277	0	7,340,215	29.0	13.0
年間総量		86,875,233	13,732,927	32,452,210	851.0	149	67,679,509	27,001,468	42,518,379	5,462,797	5,606,334	12,773,504	1,611,879	3,714	73,142,306	226.0	144.0
日平均		238,014	37,624	217,800	無記入	無記入	185,423	181,218	116,489	14,967	15,360	34,996	4,416	10	200,390	無記入	無記入
日最大		537,974	53,379	243,784	無記入	無記入	225,744	204,367	154,135	312,095	371,099	無記入	無記入	無記入	484,595	無記入	無記入
前年度総量		90,467,031	13,358,290	27,725,061	1,114.0	127	68,647,310	23,230,763	28,775,068	8,461,431	3,179,165	12,238,819	1,608,643	1,844	77,108,741	158.0	131.0
前年度比		0.96	1.03	1.17	0.76	1.17	0.99	1.16	1.48	0.65	1.76	1.04	1.00	2.01	0.95	1.43	1.10
備考		汚水ポンプ揚水量	汚水ポンプ揚水量－高級処理水量－沈澱処理水量	晴天日の汚水ポンプ揚水量			高級＋高度								雨水排水量を除く	場外処分	場外処分
1年日数		365															

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	3,888,581	60.9	95,865	3.2	19,600,047	3.07	—	—	—	—	—	—	71,544	1.4	—	—
21	5	3,971,952	59.4	9,561	0.3	20,587,132	3.08	—	—	—	—	—	—	70,766	1.4	—	—
21	6	3,758,142	56.2	0	0.0	20,577,785	3.09	—	—	—	—	—	—	80,748	1.7	—	—
21	7	4,119,472	56.2	0	0.0	18,596,909	2.55	—	—	—	—	—	—	102,689	1.9	—	—
21	8	4,257,302	59.8	0	0.0	18,862,073	2.66	—	—	—	—	—	—	100,889	1.9	—	—
21	9	3,575,096	55.5	15,385	0.5	20,200,466	3.14	—	—	—	—	—	—	90,786	1.9	—	—
21	10	3,661,413	56.0	0	0.0	20,012,450	3.08	—	—	—	—	—	—	107,019	2.0	—	—
21	11	3,681,748	58.6	0	0.0	19,661,499	3.14	—	—	—	—	—	—	81,230	1.5	—	—
21	12	3,772,794	58.3	14,112	0.5	22,046,474	3.41	—	—	—	—	—	—	66,030	1.3	—	—
22	1	3,829,680	60.6	46,057	1.7	24,447,296	3.88	—	—	—	—	—	—	60,647	1.3	—	—
22	2	3,660,175	62.3	0	0.0	19,598,357	3.33	—	—	—	—	—	—	74,087	1.4	—	—
22	3	4,139,664	62.2	0	0.0	19,405,885	2.91	—	—	—	—	—	—	98,925	1.5	—	—
年間総量		46,316,019	無記入	180,980	無記入	243,596,373	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	1,005,360	無記入	—	無記入
日平均		126,893	58.8	496	0.5	667,387	3.11	—	—	—	—	—	—	2,754	1.6	—	—
日最大		154,254	無記入	24,000	無記入	868,060	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	9,541	無記入	—	無記入
前年度総量		42,742,466	無記入	461,721	無記入	230,025,533	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	1,128,742	無記入	—	無記入
前年度比		1.08	無記入	0.39	無記入	1.06	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	0.89	無記入	—	無記入
備考																	
1年日数		365															

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	88,811	72,637	161,448	99.46	22,166.0	96.10	—	—	—	—	22,166.0	96.10	3,271.64	75.44	2,430.94	75.44
21	5	93,284	74,221	167,505	99.51	21,104.0	96.11	—	—	—	—	21,104.0	96.11	3,008.26	74.82	2,027.68	74.82
21	6	91,784	75,111	166,895	99.52	19,999.6	95.96	—	—	—	—	19,999.6	95.96	3,061.80	75.29	2,272.43	75.29
21	7	93,735	69,447	163,182	99.56	19,083.1	96.25	—	—	—	—	19,083.1	96.25	2,551.20	74.44	2,012.96	74.44
21	8	92,900	70,522	163,422	99.54	21,879.2	96.57	—	—	—	—	21,879.2	96.57	2,766.14	75.49	2,331.04	75.49
21	9	91,372	83,365	174,737	99.54	22,680.1	96.42	—	—	—	—	22,680.1	96.42	3,033.50	75.52	2,499.60	75.52
21	10	90,969	76,143	167,112	99.50	21,487.4	96.13	—	—	—	—	21,487.4	96.13	2,962.48	74.74	2,404.60	74.74
21	11	129,361	69,334	198,695	99.63	17,801.0	95.84	—	—	—	—	17,801.0	95.84	2,654.95	74.86	2,015.99	74.86
21	12	124,552	78,638	203,190	99.55	20,165.7	95.46	—	—	—	—	20,165.7	95.46	3,295.08	74.79	2,161.81	74.79
22	1	94,031	73,482	167,513	99.46	19,284.6	95.31	—	—	—	—	19,284.6	95.31	3,171.26	74.45	2,119.43	74.45
22	2	84,828	64,474	149,302	99.46	17,288.9	95.36	—	—	—	—	17,288.9	95.36	2,783.64	73.98	2,100.37	73.98
22	3	93,832	69,963	163,795	99.53	17,189.7	95.54	—	—	—	—	17,189.7	95.54	2,813.22	74.47	2,448.54	74.47
年間総量		1,169,459	877,337	2,046,796	無記入	240,129.3	無記入	—	無記入	—	無記入	240,129.3	無記入	35,373.17	無記入	26,825.39	無記入
日平均		3,204	2,404	5,608	99.52	657.9	95.92	—	—	—	—	657.9	95.92	96.91	74.86	73.49	74.86
日最大		5,992	4,171	8,567	無記入	1,031.8	無記入	—	無記入	—	無記入	1,031.8	無記入	156.98	無記入	90.67	無記入
前年度総量		1,104,905	776,753	1,881,658	無記入	230,568.8	無記入	—	無記入	—	無記入	230,568.8	無記入	34,621.33	無記入	27,967.10	無記入
前年度比		1.06	1.13	1.09	無記入	1.04	無記入	—	無記入	—	無記入	1.04	無記入	1.02	無記入	0.96	無記入
備考																	
1年日数		365															

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	—	—	—	—	139.32	0.00	—	—	—	—	—	—	805.36	75.44	—	—
21	5	—	—	—	—	128.38	0.00	—	—	—	—	—	—	958.88	74.82	—	—
21	6	—	—	—	—	141.00	0.00	—	—	—	—	—	—	825.46	75.29	—	—
21	7	—	—	—	—	137.30	0.00	—	—	—	—	—	—	592.19	74.44	—	—
21	8	—	—	—	—	148.50	0.00	—	—	—	—	—	—	316.70	75.49	—	—
21	9	—	—	—	—	149.94	0.00	—	—	—	—	—	—	539.85	75.52	—	—
21	10	—	—	—	—	141.86	0.00	—	—	—	—	—	—	668.81	74.74	—	—
21	11	—	—	—	—	115.70	0.00	—	—	—	—	—	—	528.45	74.86	—	—
21	12	—	—	—	—	118.83	0.60	—	—	—	—	—	—	1,170.98	74.79	—	—
22	1	—	—	—	—	113.80	0.50	—	—	—	—	—	—	1,036.11	74.45	—	—
22	2	—	—	—	—	116.44	0.00	—	—	—	—	—	—	697.66	73.98	—	—
22	3	—	—	—	—	151.18	0.00	—	—	—	—	—	—	466.84	74.47	—	—
年間総量		—	無記入	—	無記入	1,602.25	1.10	—	—	—	—	—	無記入	8,607.29	無記入	—	無記入
日平均		—	—	—	—	4.39	0.00	—	—	—	—	—	—	23.58	74.86	—	—
日最大		—	無記入	—	無記入	5.86	0.60	—	—	—	—	—	無記入	79.64	無記入	—	無記入
前年度総量		—	無記入	—	無記入	1,785.64	1.08	—	—	—	—	—	無記入	6,607.30	無記入	—	無記入
前年度比		—	無記入	—	無記入	0.90	1.02	—	—	—	—	—	無記入	1.30	無記入	—	無記入
備考																	
1年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤		高分子凝集剤		塩化第二鉄		消石灰		苛性ソーダ		消臭剤		灯油	重油	重油	コークス
		(ベルト脱水機) 使用量	添加率	(遠心脱水機) 使用量	添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(炉用) 使用量	(炉用) 使用量	(その他) 使用量	(炉用) 使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg
21	4	4.074	0.46			—	—	31.325	—	15.909	—	—	—	0.475	—	2.70	377,847
21	5	4.071	0.48			—	—	30.360	—	16.494	—	—	—	1.542	—	4.40	359,188
21	6	4.121	0.49			—	—	39.057	—	19.243	—	—	—	0.126	—	8.10	339,904
21	7	3.791	0.51			—	—	33.666	—	20.559	—	—	—	0.266	—	15.10	316,314
21	8	4.116	0.53			—	—	37.694	—	18.220	—	—	—	2.186	—	4.30	368,971
21	9	4.356	0.52			—	—	38.006	—	19.162	—	—	—	0.115	—	1.70	361,146
21	10	3.913	0.46			—	—	35.508	—	17.855	—	—	—	0.220	—	4.00	403,914
21	11	3.068	0.41			—	—	33.117	—	16.411	—	—	—	2.492	—	11.00	356,799
21	12	3.945	0.42			—	—	39.619	—	18.826	—	—	—	0.437	—	0.80	318,707
22	1	3.928	0.43			—	—	39.905	—	18.867	—	—	—	1.809	—	1.30	259,744
22	2	3.244	0.39			—	—	34.520	—	14.457	—	—	—	0.271	—	3.40	330,790
22	3	3.303	0.40			—	—	37.739	—	15.944	—	—	—	0.284	—	2.10	367,749
年間総量		45.930	無記入		無記入	—	無記入	430.516	無記入	211.947	無記入	—	無記入	10.224	—	58.90	4,161,073
日平均		0.126	0.46			—	—	1.179	—	0.581	—	—	—	0.028	—	0.16	11,400
日最大		0.218	無記入		無記入	—	無記入	1.780	無記入	0.774	無記入	—	無記入	2.094	—	5.90	15,472
前年度総量		45.341	無記入		無記入	—	無記入	422.543	無記入	200.496	無記入	—	無記入	13.067	—	37.50	4,023,050
前年度比		1.01	無記入		無記入	—	無記入	1.02	無記入	1.06	無記入	—	無記入	0.78	—	1.57	1.03
備考																	
1年日数		365															

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	太陽光 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	2,906,892	0	36,142	0	0	1,221
21	5	3,013,578	0	31,828	1	202	1,397
21	6	2,944,290	0	31,350			1,538
21	7	3,089,943	0	31,613	0	0	1,786
21	8	3,064,807	155	33,062	0	0	1,539
21	9	2,881,070	0	31,500	0	0	2,100
21	10	2,919,626	0	26,676	0	0	1,853
21	11	2,841,900	21,230	19,450	0	0	1,917
21	12	2,983,196	0	19,226	0	0	1,739
22	1	3,029,451	0	19,571	0	0	2,081
22	2	2,684,130	0	20,780	0	0	1,162
22	3	2,987,808	0	26,178	0	0	1,214
年間総量		35,346,691	21,385	327,376	1	202	19,547
日平均		96,840	59	897	無記入	0	54
日最大		108,530	21,230	1,763	無記入	202	116
前年度総量		35,221,543	20,914	327,189	1	211	16,868
前年度比		1.00	1.02	1.00	1.00	0.96	1.16
備考							
1年日数		365					

高槻水みらいセンター

1. 処理水量の推移

処理水量の状況（高槻水みらいセンター）

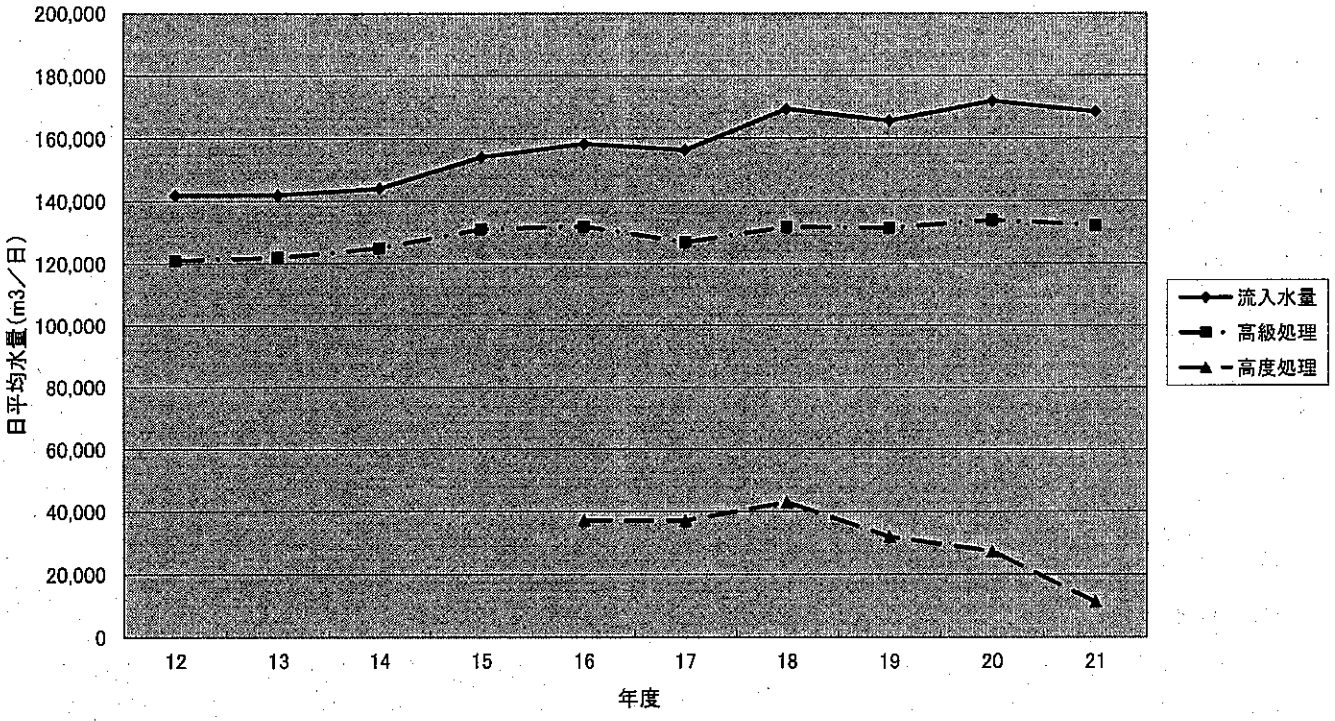

2. 放流水津の状況

放流水質（高槻水みらいセンター）

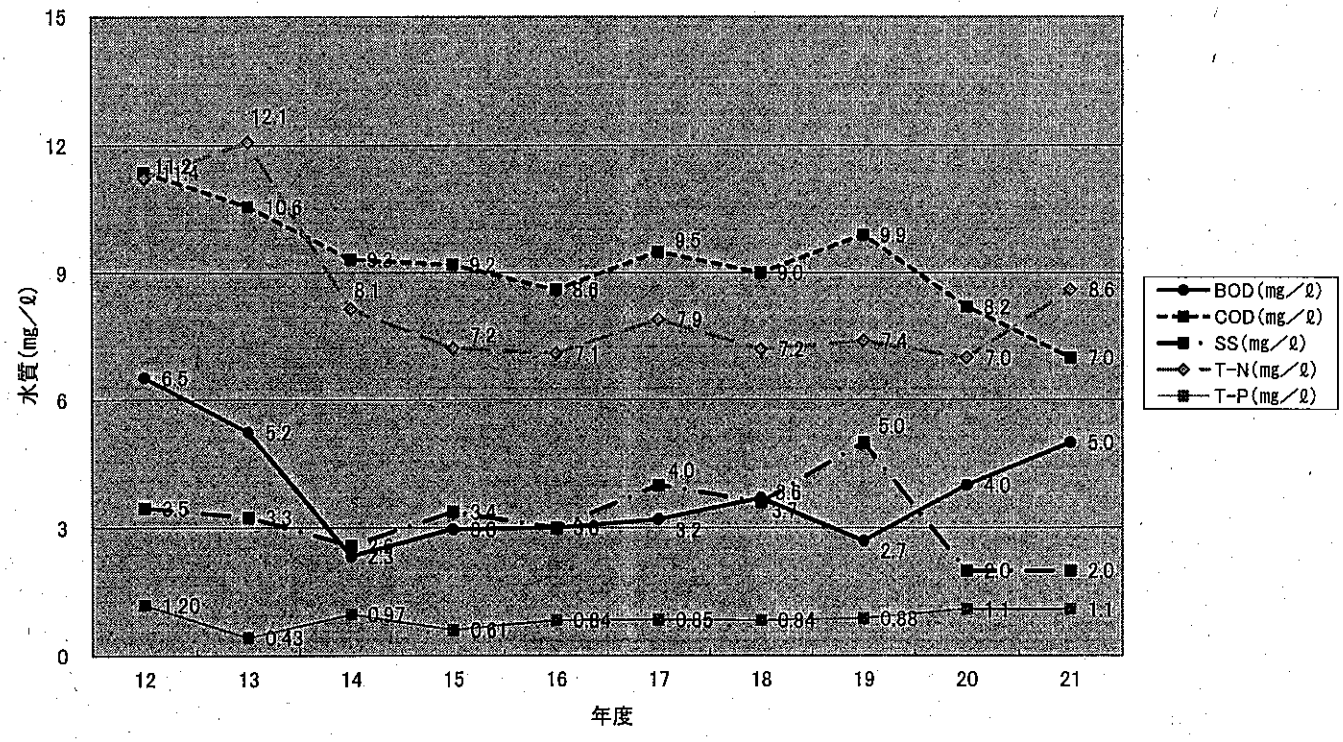

3. 汚泥処理の状況

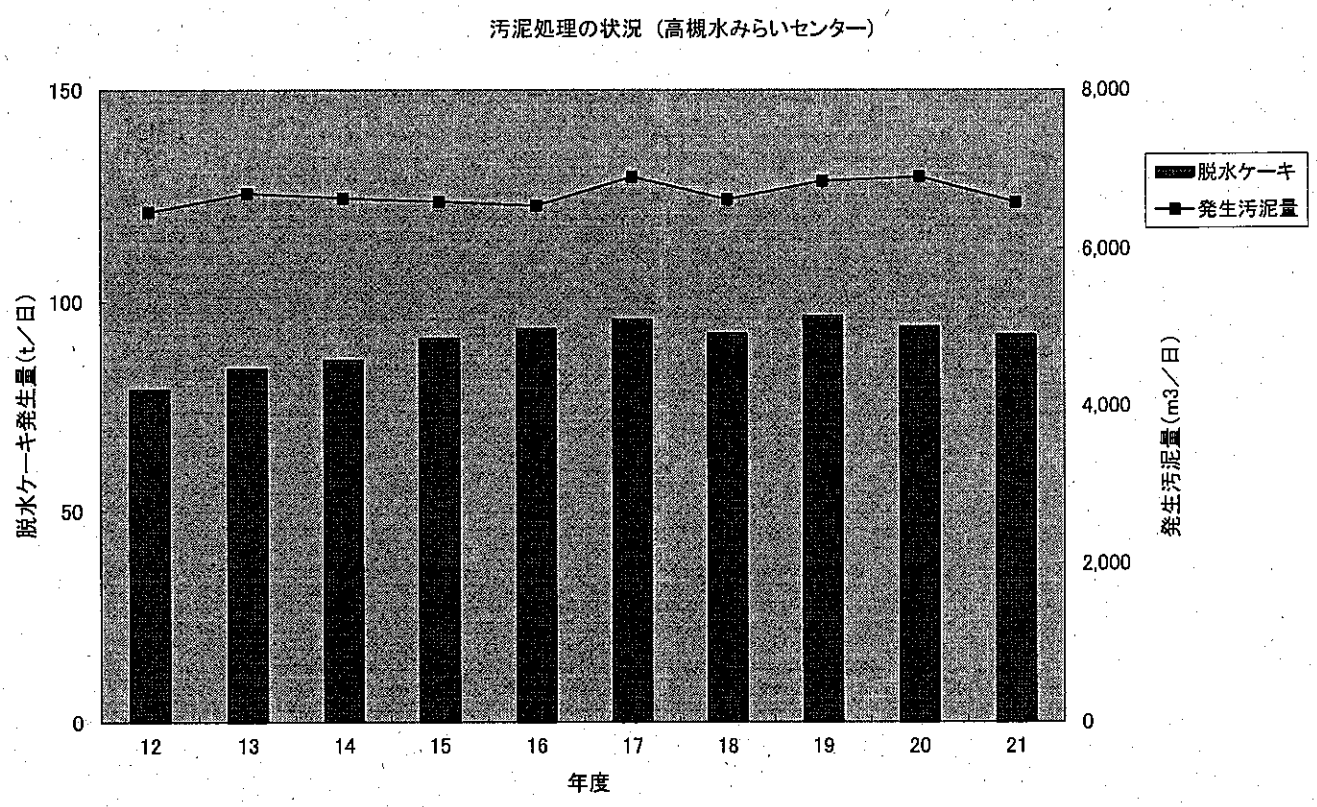

4. 焼却灰処分の状況

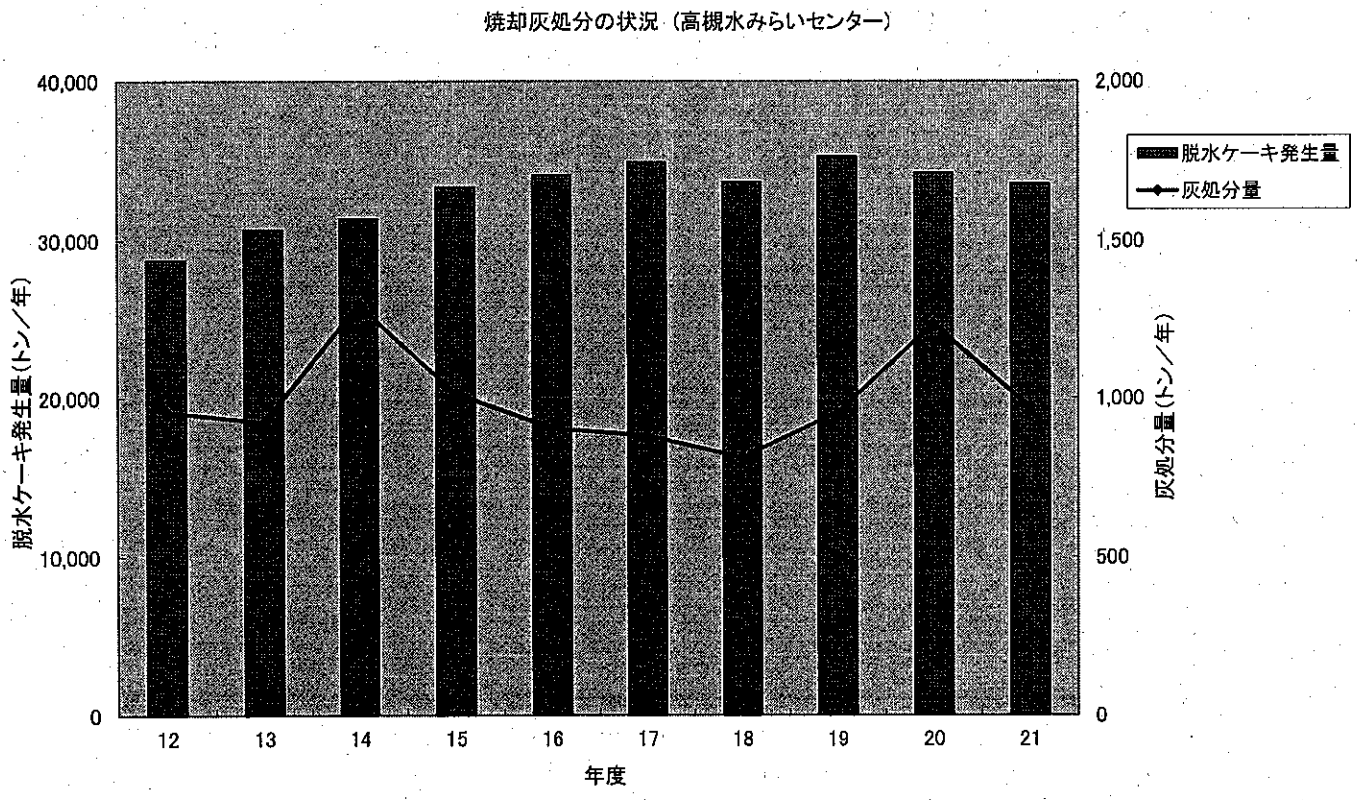

5. 処理水再利用の状況

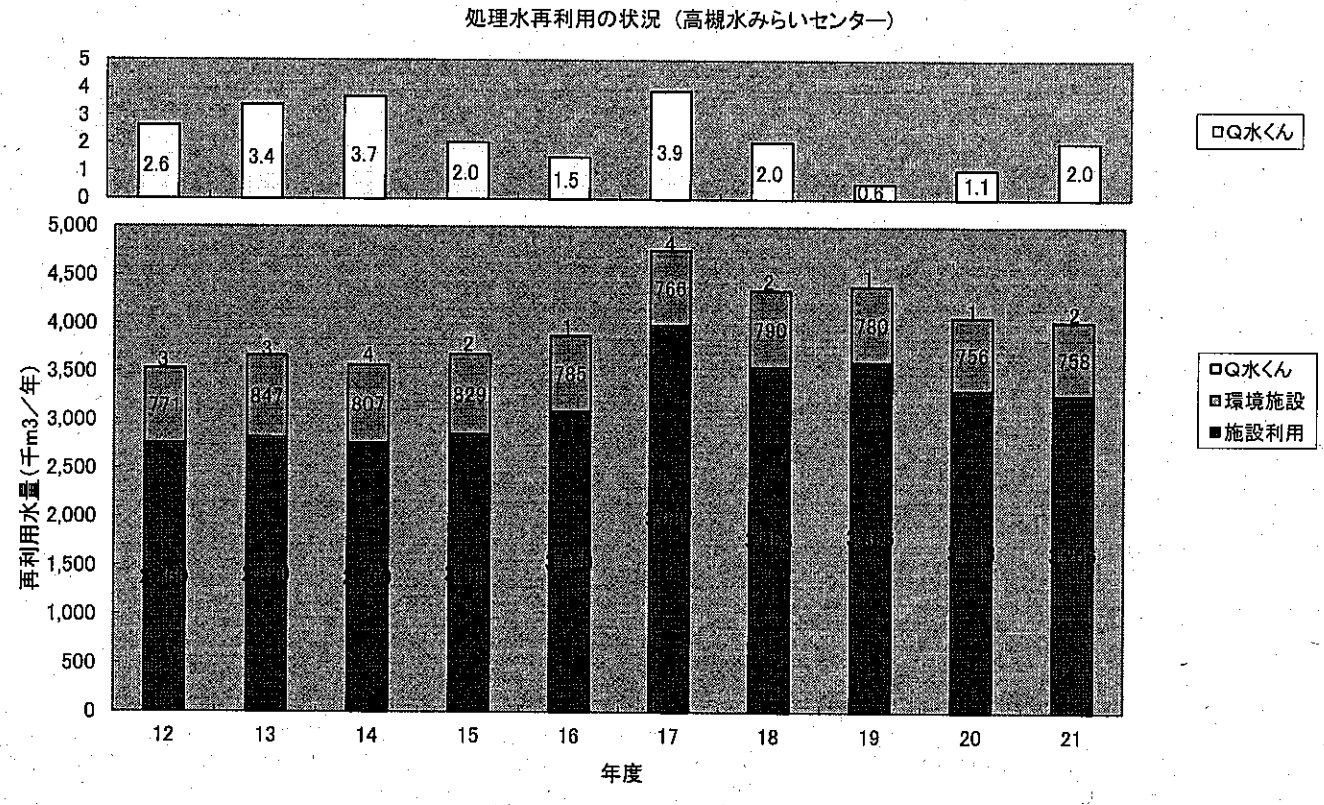

6. 電力使用量の状況

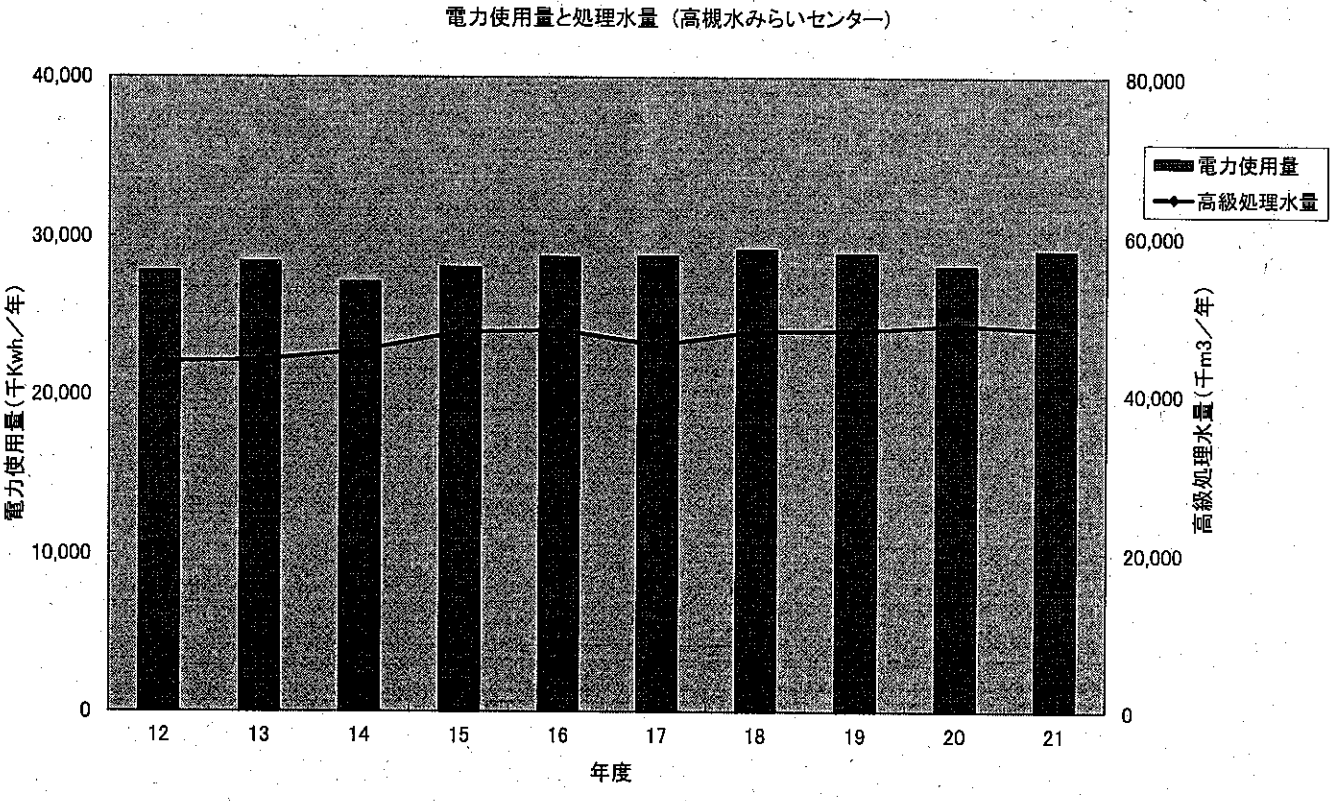

7. 処理単価の推移

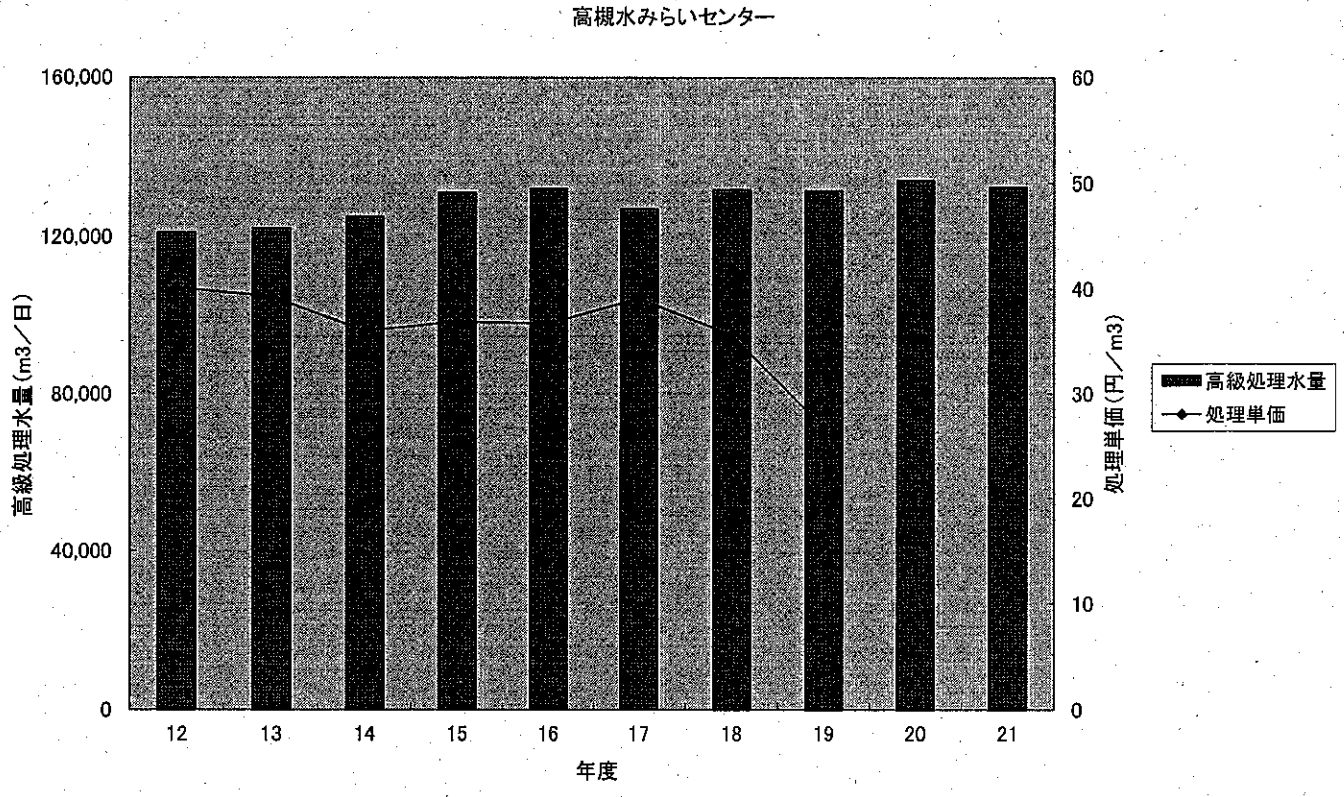
高槻水みらいセンター
160,000
120,000
80,000
40,000
0
高級処理水量(m3／日)
60
50
40
30
20
10
0
処理単価(円／m3)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
高級処理水量
処理単価

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量 (砂ろ過処理分)	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	4,885,770	771,190	1,789,930	77.5	14	3,878,520	1,789,930	0	236,060	162,100	276,925	60,258	0	4,114,580	8.0	15.0
21	5	4,963,438	742,103	1,409,655	74.5	11	4,033,135	1,409,655	63,850	188,200	145,000	260,008	62,760	0	4,221,335	4.0	8.0
21	6	5,202,164	743,824	1,726,093	122.5	13	4,085,220	1,726,093	369,340	373,120	317,100	272,484	61,567	7	4,458,340	9.0	4.0
21	7	6,120,481	779,577	544,876	218.0	4	4,402,734	544,876	417,960	938,170	1,539,800	289,869	63,956	51	5,340,904	15.0	20.0
21	8	5,394,365	759,235	1,341,095	74.0	10	4,285,920	1,341,095	421,620	349,210	241,700	278,765	64,342	952	4,635,130	10.0	4.0
21	9	4,721,031	742,888	2,423,007	39.5	19	3,881,593	2,423,007	403,270	96,550	58,300	270,399	63,725	956	3,978,143	9.0	7.0
21	10	5,274,360	754,267	1,951,353	95.0	15	4,148,703	1,951,353	420,580	371,390	300,800	278,781	65,041	0	4,520,093	19.0	11.0
21	11	5,256,505	779,741	1,159,760	139.0	9	3,997,884	1,159,760	393,320	478,880	514,600	287,384	62,572	17	4,476,764	20.0	8.0
21	12	4,875,437	744,702	1,941,899	36.0	15	4,029,395	1,941,899	413,320	101,340	14,100	272,323	63,723	5	4,130,735	13.0	11.0
22	1	4,612,314	733,872	1,813,506	39.5	15	3,793,242	1,813,506	413,150	85,200	24,800	268,056	64,469	29	3,878,442	0.0	6.0
22	2	4,708,288	679,469	1,881,496	133.5	15	3,595,119	1,881,496	365,880	433,700	399,400	259,859	59,214	0	4,028,819	5.0	13.0
22	3	5,466,382	691,527	777,923	158.5	6	4,140,965	777,923	403,450	633,890	199,000	251,179	66,084	18	4,774,855	17.0	12.0
年間総量		61,480,535	8,922,395	18,760,593	1,207.5	146	48,272,430	18,760,593	4,085,740	4,285,710	3,916,700	3,266,032	757,711	2,035	52,558,140	129.0	119.0
日平均		168,440	24,445	128,497	無記入	無記入	132,253	128,497	11,194	11,742	10,731	8,948	2,076	5.6	143,995	無記入	無記入
日最大		351,838	33,492	142,047	無記入	無記入	153,801	142,047	14,490	188,940	363,000	13,100	1,438	66.3	326,443	無記入	無記入
前年度総量		62,755,277	9,128,647	15,404,770	1,560.0	119	48,900,930	15,404,770	0	4,725,700	6,113,720	3,312,899	755,614	1,065	53,626,630	196.0	131.0
前年度比		0.98	0.98	1.22	0.77	1.23	0.99	1.22		0.91	0.64	0.99	1.00	1.91	0.98	0.66	0.91
備考																比重	比重
1年日数		365															

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	1,733,413	44.70	0	0.00	15,908,858	4.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51,081	1.5	0	0.00
21	5	1,787,114	43.60	0	0.00	16,551,356	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51,234	1.5	0	0.00
21	6	1,827,795	41.00	0	0.00	16,326,306	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55,020	1.5	0	0.00
21	7	1,935,663	40.20	0	0.00	14,766,260	3.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	65,421	1.5	0	0.00
21	8	1,934,124	41.10	0	0.00	15,523,578	3.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	56,789	1.5	0	0.00
21	9	1,832,620	42.80	0	0.00	17,062,496	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	49,602	1.5	0	0.00
21	10	1,908,024	41.80	0	0.00	16,426,758	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	54,529	1.4	0	0.00
21	11	1,848,413	42.10	0	0.00	15,378,080	3.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	54,679	1.5	0	0.00
21	12	1,881,063	42.30	0	0.00	16,500,356	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51,395	1.5	0	0.00
22	1	1,856,088	44.10	0	0.00	17,018,246	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	49,637	1.5	0	0.00
22	2	1,709,327	43.20	0	0.00	14,609,747	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	49,820	1.5	0	0.00
22	3	1,931,562	42.50	0	0.00	15,639,696	3.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	58,250	1.5	0	0.00
年間総量		22,185,206	無記入	0	無記入	191,711,737	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	647,457	無記入	0	無記入
日平均		60,781	42.50	0	0.00	525,238	3.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,774	1.5	0	0.00
日最大		65,747	無記入	0	無記入	591,804	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	3,821	無記入	0	無記入
前年度総量		21,326,838	無記入	0	無記入	181,928,184	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	669,320	無記入	0	無記入
前年度比		1.04	無記入	#DIV/0!	無記入	1.05	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	0.97	無記入	#DIV/0!	無記入
備考																	
１年日数		365															

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥 量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	151,031	59,357	210,388	-	18,700	96.00	0	0.00	0	0.00	18,700	96.00	3,036	77.90	3,036	77.90
21	5	155,124	62,378	217,502	-	20,995	96.60	0	0.00	0	0.00	20,995	96.60	2,881	78.00	2,881	78.00
21	6	149,426	57,462	206,888	-	21,121	96.80	0	0.00	0	0.00	21,121	96.80	2,733	78.10	2,733	78.10
21	7	156,225	53,177	209,402	-	23,285	97.00	0	0.00	0	0.00	23,285	97.00	2,839	77.40	2,839	77.40
21	8	155,566	51,715	207,281	-	19,717	96.70	0	0.00	0	0.00	19,717	96.70	2,641	77.10	2,641	77.10
21	9	150,808	57,865	208,673	-	21,241	96.90	0	0.00	0	0.00	21,241	96.90	2,600	77.90	2,600	77.90
21	10	151,168	48,005	199,173	-	21,757	97.00	0	0.00	0	0.00	21,757	97.00	2,581	77.60	2,581	77.60
21	11	150,127	55,960	206,087	-	21,991	96.80	0	0.00	0	0.00	21,991	96.80	2,892	78.00	2,892	78.00
21	12	146,421	49,979	196,400	-	20,108	96.60	0	0.00	0	0.00	20,108	96.60	2,806	77.90	2,806	77.90
22	1	145,894	45,400	191,294	-	18,901	96.30	0	0.00	0	0.00	18,901	96.30	2,835	77.80	2,835	77.80
22	2	120,315	47,408	167,723	-	18,205	96.20	0	0.00	0	0.00	18,205	96.20	2,867	77.60	2,867	77.60
22	3	135,110	47,533	182,643	-	18,177	96.10	0	0.00	0	0.00	18,177	96.10	2,869	77.50	2,869	77.50
年間総量		1,767,215	636,239	2,403,454	無記入	244,198	無記入	0	無記入	0	無記入	244,198	無記入	33,580	無記入	33,580	無記入
日平均		4,842	1,743	6,585	-	669	96.60	0	0.00	0	0.00	669	96.60	92.0	77.70	92.0	77.70
日最大		5,551	3,098	8,093	無記入	961	無記入	0	無記入	0	無記入	961	無記入	167.1	無記入	167.1	無記入
前年度総量		1,811,679	708,968	2,520,647	無記入	231,339	無記入	0	無記入	0	無記入	231,339	無記入	34,269	無記入	34,269	無記入
前年度比		0.98	0.90	0.95	無記入	1.06	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	1.06	無記入	0.98	無記入	0.98	無記入
備考																	
1年日数		365															

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	含水率	溶融スラグ空冷量	溶融スラグ水冷量	成形レンガ使用灰量	成形レンガ生産量	焼成レンガ生産量	焼成レンガ生産個数	汚泥処分量 生汚泥量	含水率	汚泥処分量 脱水ケーキ量	含水率	汚泥処分量 灰量	含水率
	単位	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	33.89	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	116	33.89
21	5	30.73	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	129	30.73
21	6	31.77	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	126	31.77
21	7	33.71	106.58	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	25	33.71
21	8	33.03	50.86	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	84	33.03
21	9	30.13	66.06	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	17	30.13
21	10	31.40	65.10	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	36	31.40
21	11	31.79	73.50	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	40	31.79
21	12	32.48	13.28	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	93	32.48
22	1	34.16	43.28	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	45	34.16
22	2	33.29	7.66	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	90	33.29
22	3	33.79	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	169	33.79
年間総量		無記入	426.32	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	970	無記入
日平均		32.51	1.2	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2.7	32.51
日最大		無記入	10.66	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	13.0	無記入
前年度総量		無記入	251.94	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	1,235	無記入
前年度比		無記入	1.69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	0.79	無記入
備考														
1年日数		365												

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化アルミ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg
21	4	2.250	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	－	51.3	25.3	2.5	0
21	5	2.368	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	－	51.4	11.7	2.4	0
21	6	2.528	0.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.08	－	38.2	28.0	3.7	0
21	7	2.679	0.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.06	－	48.5	122.6	15.8	0
21	8	2.303	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.04	－	46.1	70.8	3.0	0
21	9	2.575	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	－	45.2	77.2	0.90	0
21	10	2.345	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	－	47.4	91.7	3.4	0
21	11	2.373	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	－	53.4	89.5	5.8	0
21	12	2.177	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	－	49.7	32.6	0.38	0
22	1	2.280	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	－	49.7	67.4	0.54	0
22	2	2.427	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	－	49.6	26.7	4.4	0
22	3	2.296	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	－	45.3	9.7	2.6	0
年間総量		28.60	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0.0	無記入	0.32	無記入	575.8	653.2	45.42	0
日平均		0.078	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	－	1.6	1.8	0.12	0
日最大		0.129	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	－	無記入	－	無記入	3.0	5.0	3.7	0
前年度総量		28.30	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0.0	無記入	0.46	無記入	602.1	434.1	67.47	0
前年度比		1.01	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	0.70	無記入	0.96	1.50	0.67	#DIV/0!
備考																	
1年日数		365															

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	2,311,800	0	0	0	0	1,470
21	5	2,347,440	0	0	0	0	1,496
21	6	2,442,650	0	0	0	0	1,451
21	7	2,569,740	0	0	0	0	1,561
21	8	2,510,770	0	0	0	0	1,583
21	9	2,439,070	0	0	0	0	1,669
21	10	2,458,940	0	0	0	0	1,661
21	11	2,420,000	0	0	0	0	1,610
21	12	2,428,670	0	0	0	0	1,783
22	1	2,474,170	0	0	0	0	1,912
22	2	2,257,790	0	0	0	0	1,745
22	3	2,456,080	0	0	0	0	1,748
年間総量		29,117,120	0	0	0	0	19,689
日平均		79,773	0	0	無記入	0	53.9
日最大		4,320	0	0	無記入	0	139.0
前年度総量		28,124,080	0	0	0	0	17,033
前年度比		1.04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.16
備考		日最大欄の数値は 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値					
1年日数		365					

渚水みらいセンター

1. 処理水量の推移

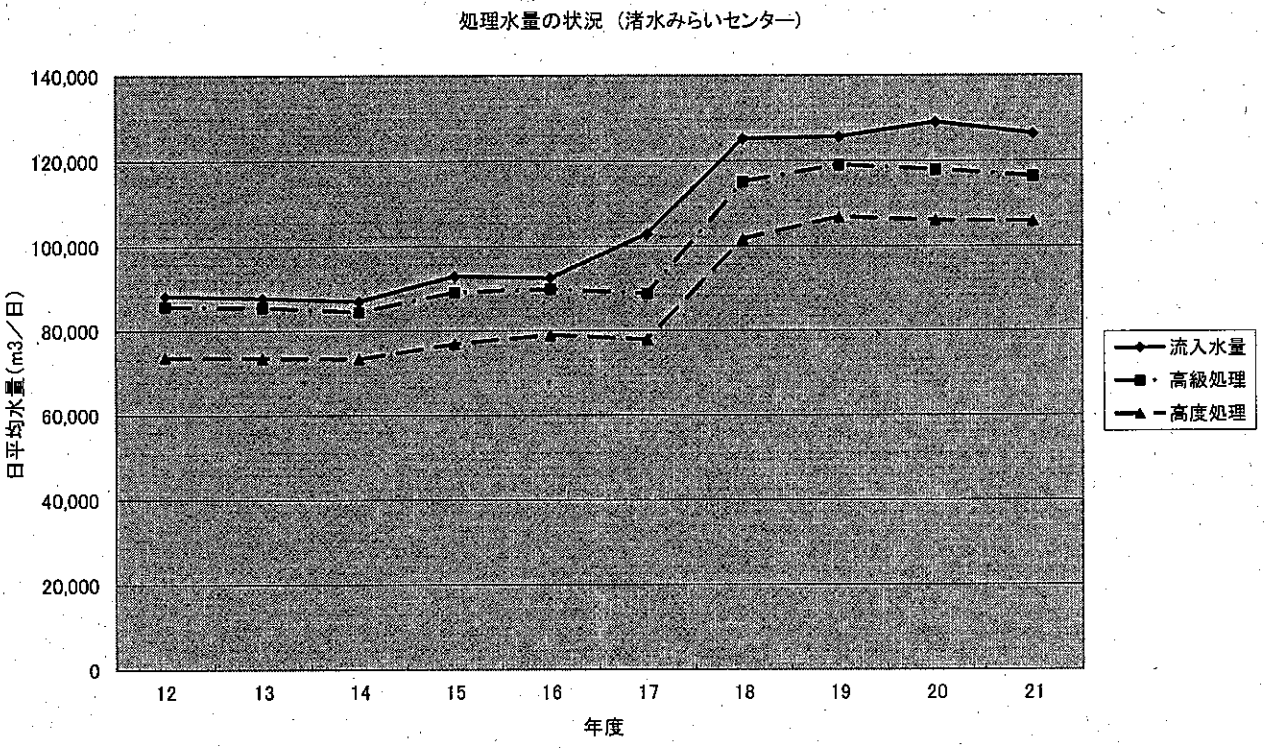

2. 放流水質の状況

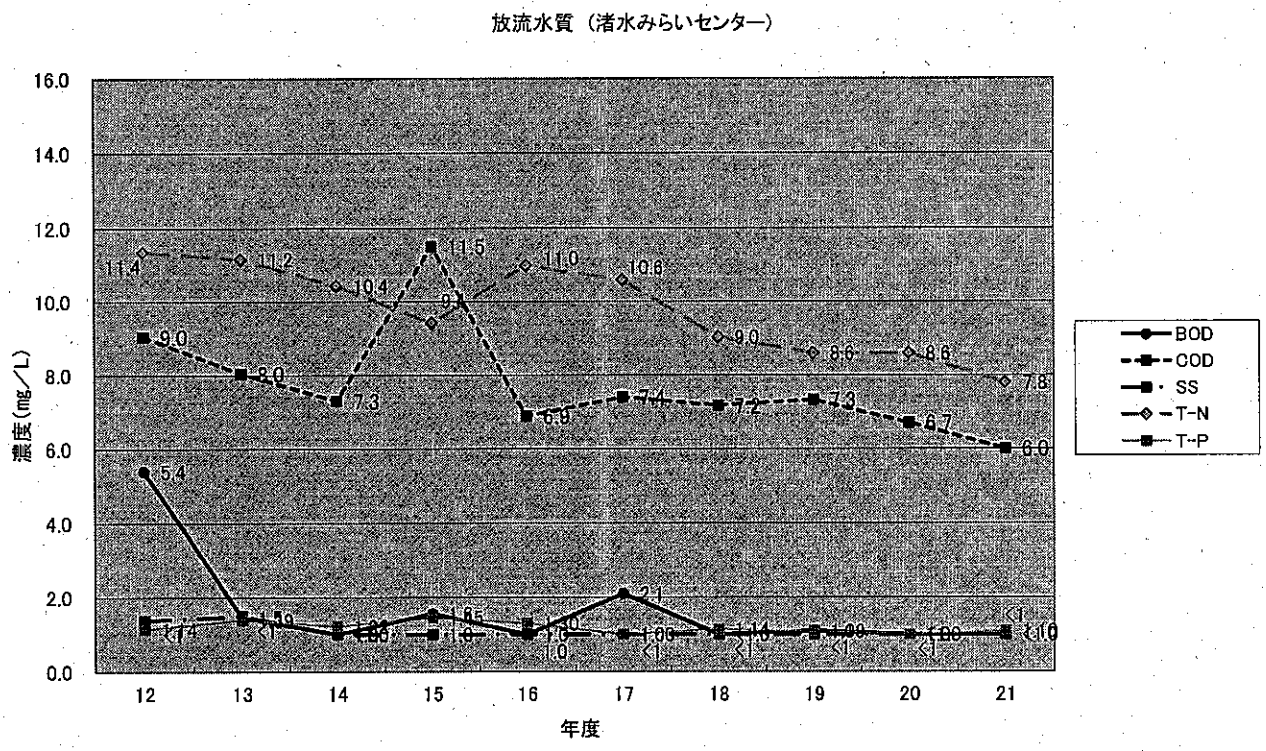

3. 汚泥処理の状況

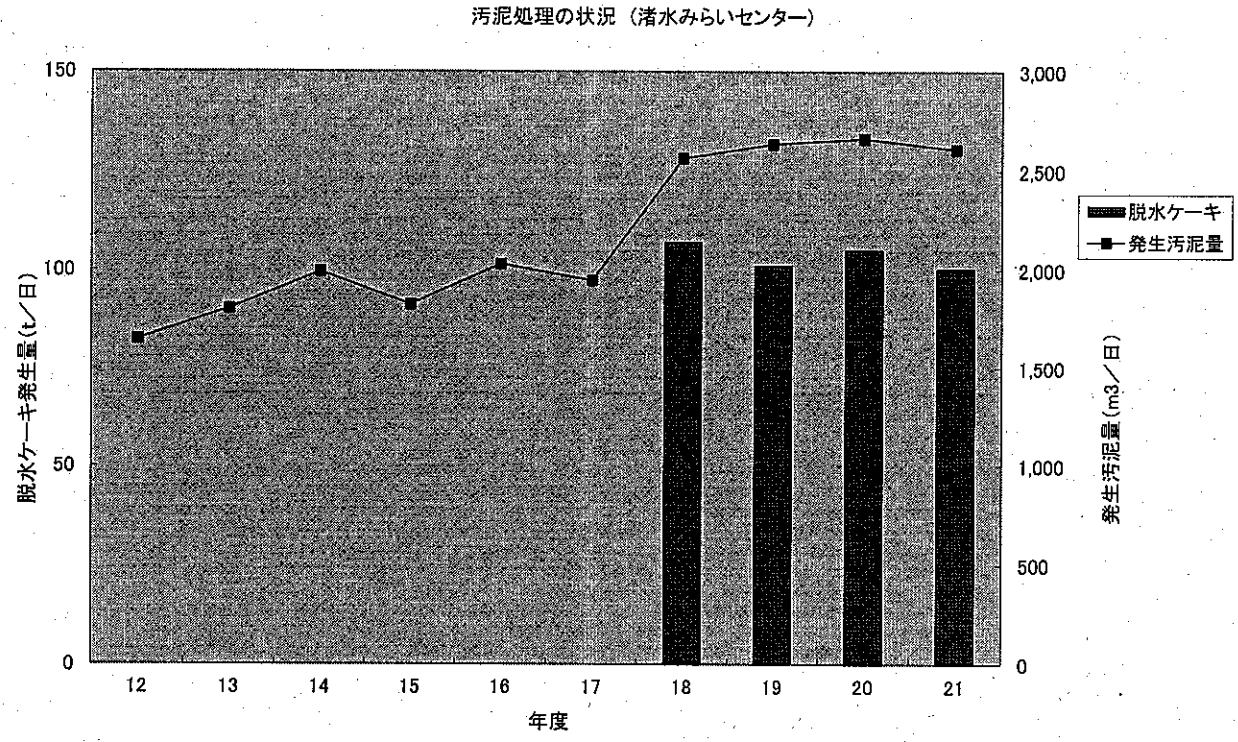

4. スラグ発生量の状況

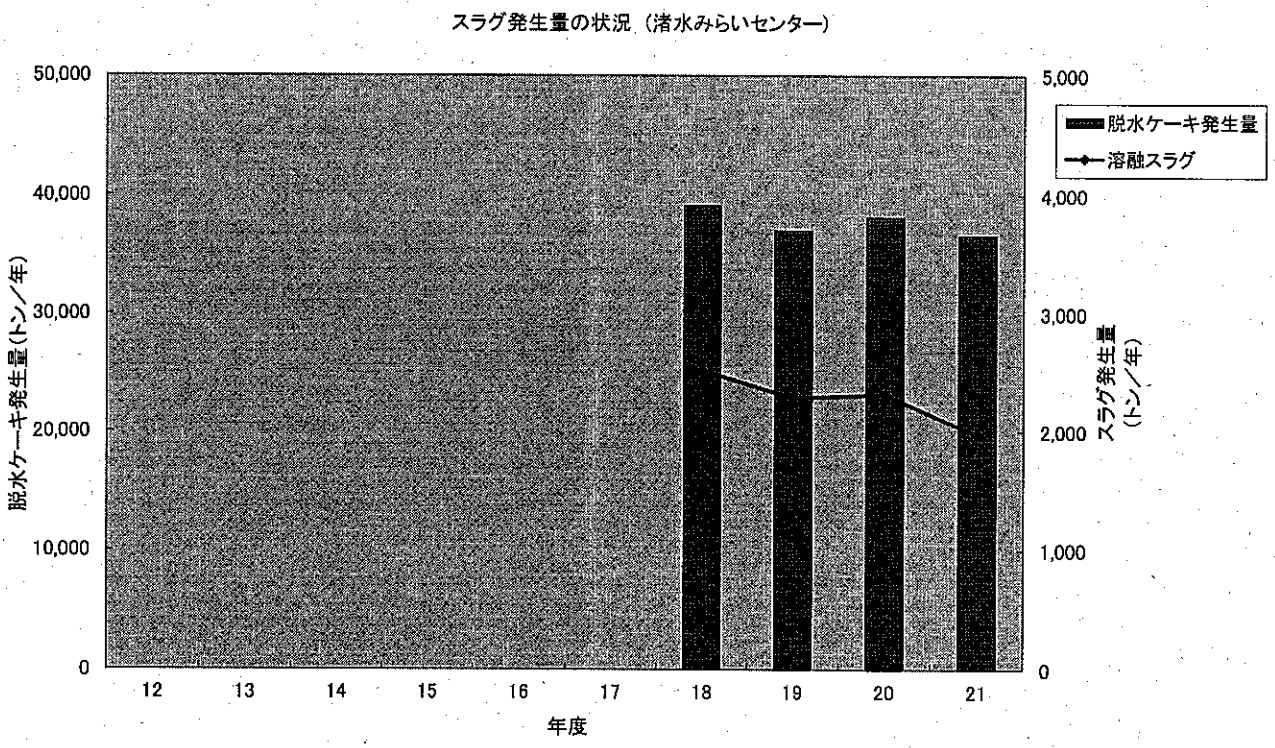

3. 処理水再利用の状況

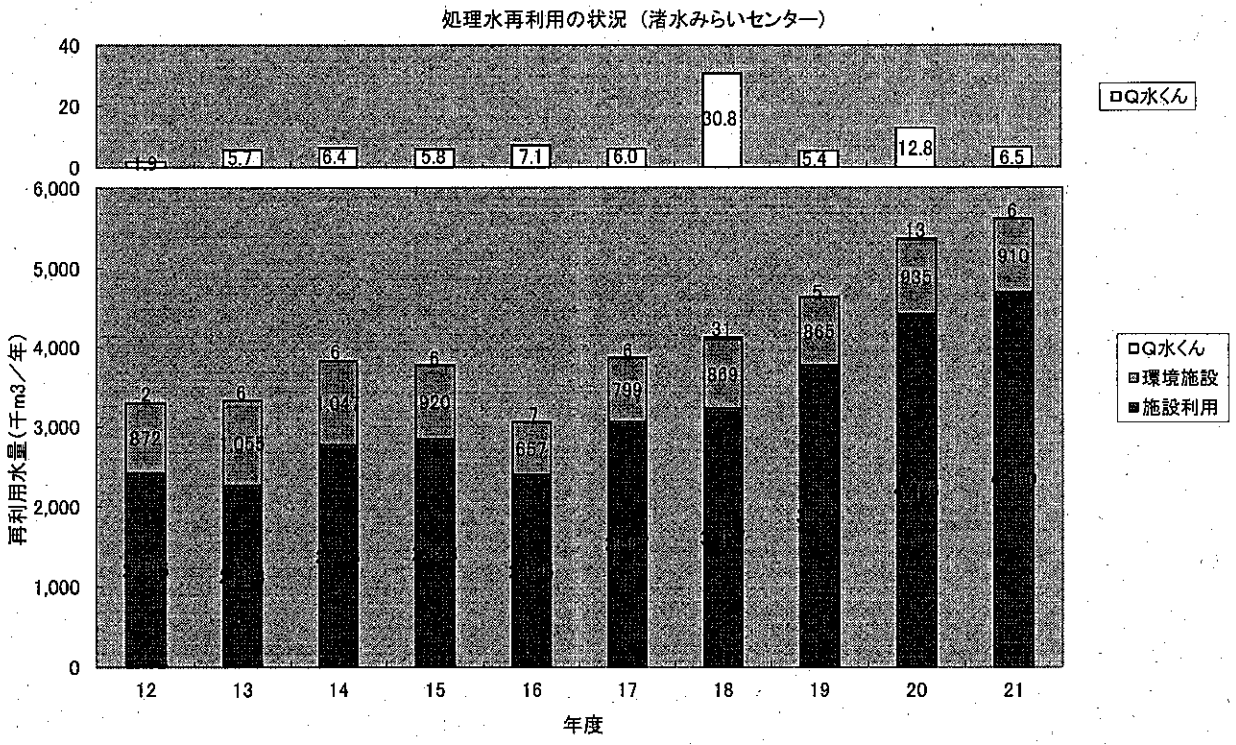

4. 電力使用量の状況

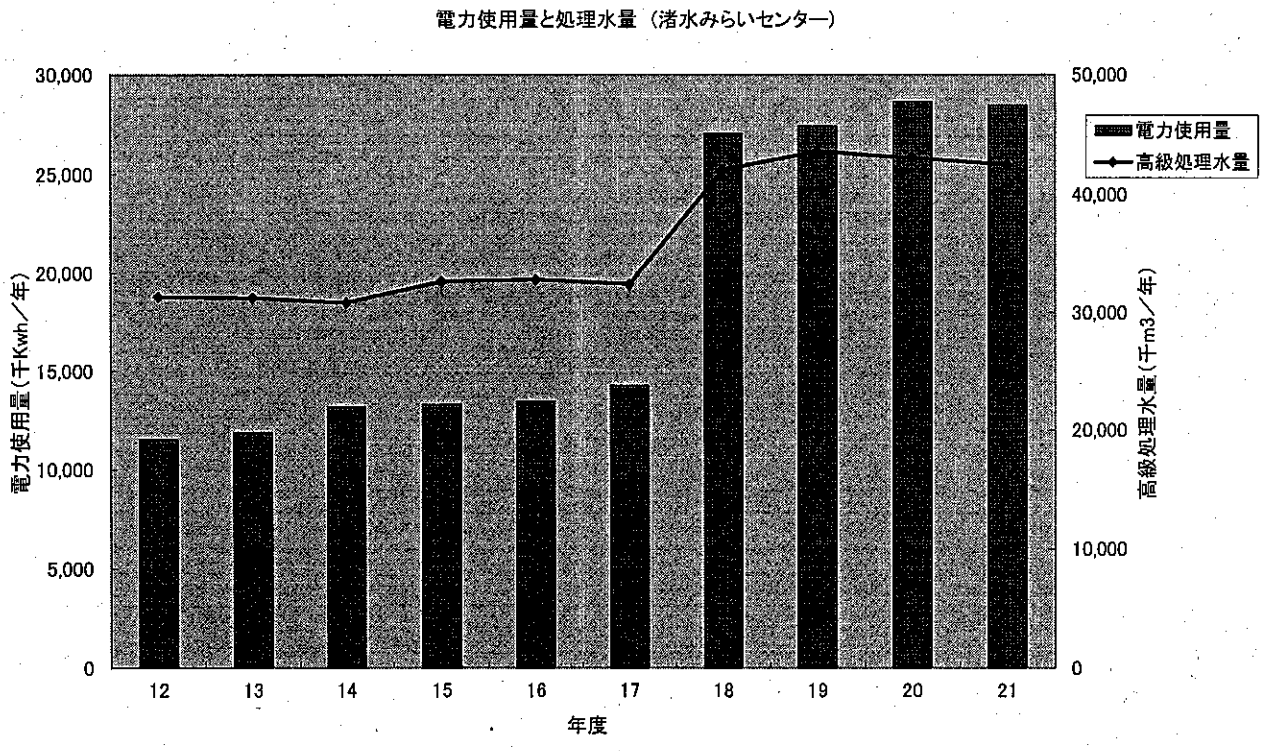

5. 処理単価の推移

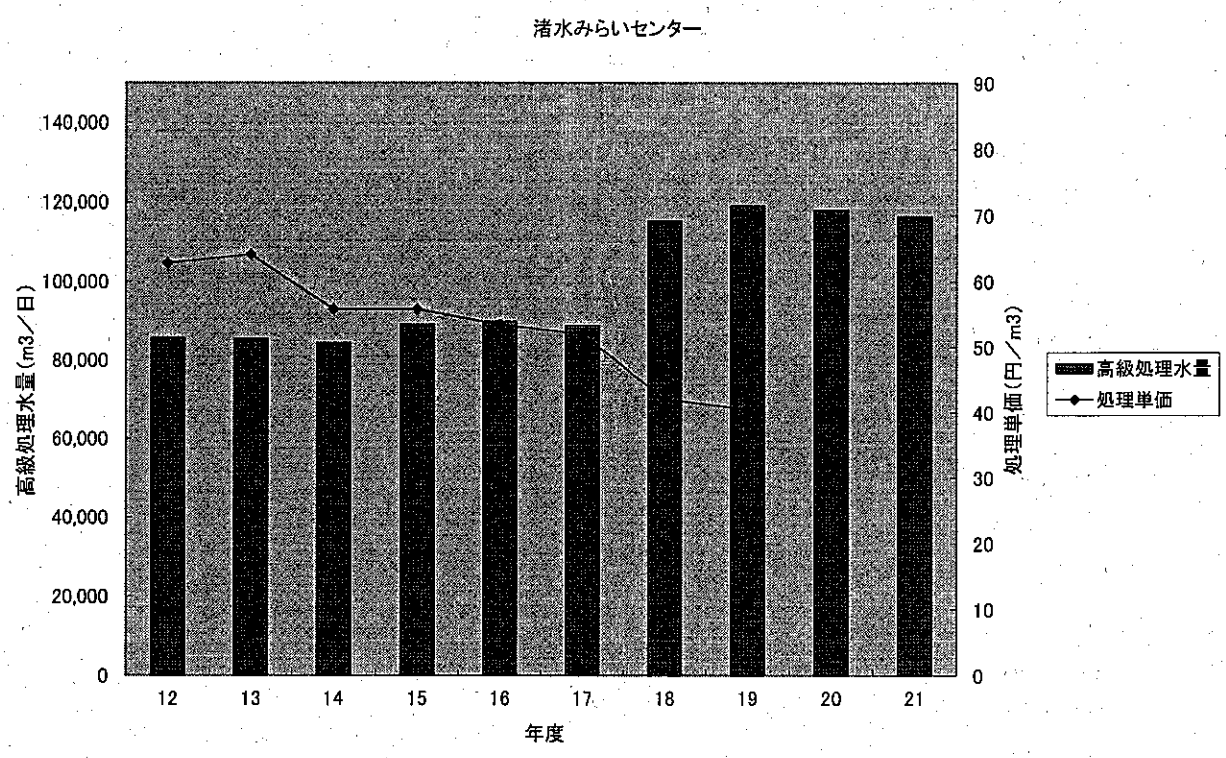
渚水みらいセンター
高級処理水量(m3／日)
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
処理単価(円／m3)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
高級処理水量
処理単価

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処年	番号月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	3,748,922	300,056	2,474,384	65	0	3,426,549	2,244,365	3,126,493	0	—	408,220	67,387	405	3,126,493	0.00	3.26
21	5	3,825,611	303,786	2,319,718	75	0	3,467,341	2,086,782	3,163,555	0	—	414,387	79,684	386	3,163,555	1.47	3.40
21	6	3,852,709	320,187	2,092,156	122	0	3,507,336	1,879,881	3,187,149	0	—	420,985	76,743	1,671	3,187,149	0.00	8.22
21	7	4,190,863	335,661	1,535,879	206	0	3,846,130	1,395,298	3,510,469	0	—	431,472	88,634	483	3,510,469	3.51	4.42
21	8	3,893,766	306,182	2,713,560	58	0	3,555,318	2,451,923	3,249,136	0	—	410,698	89,362	2,088	3,249,136	1.37	4.46
21	9	3,654,135	306,424	2,898,680	39	0	3,310,395	2,613,656	3,003,971	0	—	411,141	76,853	785	3,003,971	0.84	5.17
21	10	3,919,852	313,475	2,458,579	84	0	3,605,846	2,253,643	3,292,371	0	—	421,352	67,620	219	3,292,371	0.00	4.92
21	11	3,857,357	322,079	2,227,078	124	0	3,573,820	2,050,533	3,251,741	0	—	385,623	70,675	101	3,251,741	3.09	5.53
21	12	3,858,975	334,965	2,589,007	32	0	3,564,702	2,391,977	3,229,737	0	—	427,797	76,577	144	3,229,737	1.80	9.32
22	1	3,711,008	328,007	2,856,792	30	0	3,450,035	2,656,659	3,122,028	0	—	412,916	78,342	20	3,122,028	2.92	5.99
22	2	3,538,710	314,123	2,319,150	122	0	3,345,665	2,183,483	3,031,542	0	—	271,075	70,053	119	3,031,542	2.58	6.59
22	3	4,074,660	335,272	2,018,430	135	0	3,842,382	1,888,369	3,507,110	0	—	284,622	68,516	55	3,507,110	5.79	8.11
年間総量		46,126,568	3,820,217	28,503,413	1,092	0	42,495,519	26,096,569	38,675,302	0	—	4,700,288	910,446	6,476	38,675,302	23.37	69.39
日平均		126,374	10,466	122,860	—	—	116,426	112,485	105,960	0	—	12,878	—	—	105,960	—	—
日最大		177,822	15,589	143,647	44	—	177,077	135,867	161,488	0	—	16,188	—	—	161,488	—	—
前年間総量		47,116,358	4,310,029	27,887,122	1,326	223	43,055,518	25,320,351	38,745,489	0	—	4,426,003	934,704	12,763	38,745,489	20.83	77.84
前年度比		0.98	0.89	1.02	0.82	0.00	0.99	0.94	1.00	—	—	1.06	0.97	0.51	1.00	1.12	0.89
備考		初沈流入水量	汚泥返流水量+逆洗排水量	前日10mm以下当日1mm以下の場合晴天日			高度処理+返流水		＝放流水			場内利用	枚方市駅他			比重 1.80	比重 0.90
1年日数		365															

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ（水処理）		ポリ塩化ｱﾙﾐ（水処理）		塩素（水処理）		次亜塩（水処理）		酢酸（水処理）	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率	使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	1,908,975	50.90	2,068,883	97.73	20,713,947	5.50	—	0.00	6,636	—	—	—	26,561	1.03	—	—
21	5	1,950,541	51.00	2,150,649	98.77	21,645,593	5.70	—	0.00	2,392	—	—	—	29,419	1.12	—	—
21	6	1,959,574	50.90	2,084,436	98.50	21,170,884	5.50	—	0.00	595	—	—	—	29,763	1.13	—	—
21	7	2,114,799	50.50	2,163,818	95.59	20,928,776	5.00	—	0.00	10,521	—	—	—	24,528	0.86	—	—
21	8	1,957,941	50.30	2,174,342	98.46	20,727,327	5.30	—	0.00	4,191	—	—	—	29,921	1.11	—	—
21	9	1,845,319	50.50	2,104,871	99.85	20,845,607	5.70	—	0.00	2,341	—	—	—	26,948	1.08	—	—
21	10	2,112,806	54.00	2,160,799	98.18	22,124,010	5.70	—	0.00	5,569	—	—	—	29,247	1.07	—	—
21	11	2,484,687	64.40	1,679,259	76.15	20,324,744	5.30	—	0.00	13,404	—	—	—	25,823	0.96	—	—
21	12	2,372,048	61.50	2,162,569	99.86	20,924,637	5.40	—	0.00	17,999	—	—	—	23,580	0.88	—	—
22	1	2,325,975	62.70	2,075,897	99.72	20,555,096	5.50	—	0.00	249	—	—	—	20,916	0.80	—	—
22	2	2,203,768	62.40	1,908,718	95.56	18,597,154	5.30	—	0.00	2,558	—	—	—	27,220	1.08	—	—
22	3	2,547,053	62.60	2,264,411	99.68	21,773,043	5.40	—	0.00	8,703	—	—	—	24,193	0.84	—	—
年間総量		25,783,486	—	24,998,652	—	250,330,818	—	—	—	75,157	—	—	—	318,120	—	—	—
日平均		70,640	55.98	68,489	96.47	685,838	5.44	—	0.00	205.91	—	—	—	872	1.00	—	—
日最大		107,833	70.80	89,946	100.43	768,775	6.49	—	0.00	2,442	—	—	—	1,242	1.18	—	—
前年間総量		26,017,002	55.22	14,397,606	56.15	246,276,438	5.23	—	0.00	66,730	—	—	—	330,197	1.02	—	—
前年度比		0.99	1.01	1.74	1.72	1.02	1.04	—	—	1.13	—	—	—	0.96	0.97	—	—
備考				B系のみ	B系のみ					比重 1.22 一時的な注入				比重 115.00%			
1年日数		365															

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	14,828	61,874	77,940	99.05	21,847	96.79	—	—	—	—	23,552	96.90	3,219	77.60	3,035	77.60
21	5	15,962	63,953	81,177	99.10	22,499	97.08	—	—	—	—	24,204	97.07	3,088	77.40	2,952	77.40
21	6	15,870	62,299	79,319	99.10	22,506	97.04	—	—	—	—	24,013	97.09	3,045	77.30	2,406	77.30
21	7	16,909	65,905	84,283	99.13	23,166	97.10	—	—	—	—	24,686	97.24	2,919	77.00	3,147	77.00
21	8	16,597	66,729	84,661	99.22	23,431	97.20	—	—	—	—	24,912	97.43	2,755	77.10	2,380	77.10
21	9	15,763	61,349	78,705	99.19	22,416	97.11	—	—	—	—	23,718	97.43	2,626	77.10	2,334	77.10
21	10	15,307	44,091	61,472	98.99	20,515	97.06	—	—	—	—	21,642	97.23	2,556	76.90	2,389	76.90
21	11	14,722	64,441	80,761	99.08	22,265	96.82	—	—	—	—	24,003	97.00	3,225	77.90	3,087	77.90
21	12	16,358	68,116	86,355	99.06	23,676	96.85	—	—	—	—	25,054	97.02	3,250	77.40	3,902	77.40
22	1	15,707	62,668	79,980	99.01	22,942	96.74	—	—	—	—	24,384	97.04	3,225	77.90	3,275	77.90
22	2	15,484	67,898	84,644	99.10	22,289	96.85	—	—	—	—	23,612	96.94	3,221	77.80	3,111	77.80
22	3	17,124	72,916	91,319	99.09	24,717	96.94	—	—	—	—	25,633	96.89	3,474	77.40	3,613	77.40
年間総量		190,630	762,238	970,616	—	272,268	—	—	—	—	—	289,413	—	36,603	—	35,631	—
日平均		522	2,088	2,659	99.09	746	96.97	—	—	—	—	793	97.11	100	77.40	98	77.40
日最大		639	2,768	3,334	—	892	—	—	—	—	—	980	96.62	155	80.90	162	80.90
前年間総量		230,996	741,373	986,025	98.78	260,287	96.94	—	—	—	—	270,915	97.02	38,157	78.38	38,762	78.38
前年度比		0.83	1.03	0.98	1.00	1.05	1.00	—	—	—	—	1.07	1.00	0.96	0.99	0.92	0.99
備考						重力 195,398 機械 76,871											脱水ケーキと同じ
1年日数		365															

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷 量	水冷 量	使用灰 量	生産 量	生産 量	生産 個数	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	—	—	—	—	165	0	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	5	—	—	—	—	168	0	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	6	—	—	—	—	176	3	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	7	—	—	—	—	202	0	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	8	—	—	—	—	142	0	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	9	—	—	—	—	130	0	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	10	—	—	—	—	81	62	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	11	—	—	—	—	0	178	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
21	12	—	—	—	—	0	218	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
22	1	—	—	—	—	0	153	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
22	2	—	—	—	—	3	83	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
22	3	—	—	—	—	0	209	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
年間総量		—	—	—	—	1,065	907	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
日平均		—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
日最大		—	—	—	—	11	10	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
前年間総量		—	—	—	—	673	1,643	—	—	—	—	0	—	0	—	0	—
前年度比		—	—	—	—	1.58	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																	
1年日数		365															

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
21	4	5.205	0.71	0	—	—	—	53.210	1.75	52.047	—	3.163	—	2.000	—	0.011	277,740
21	5	5.367	0.76	0	—	—	—	54.390	1.84	34.012	—	0.063	—	2.020	—	0.124	238,850
21	6	5.294	0.76	0	—	—	—	39.070	1.62	25.670	—	0.164	—	0.280	—	0.148	288,800
21	7	4.897	0.72	0	—	—	—	56.430	1.79	32.845	—	0.137	—	3.500	—	0.009	273,330
21	8	4.199	0.66	0	—	—	—	47.870	2.01	22.600	—	0.138	—	0.500	—	0.009	183,300
21	9	3.918	0.64	0	—	—	—	43.660	1.87	21.661	—	0.086	—	1.250	—	0.009	231,690
21	10	3.098	0.52	0	—	—	—	36.480	1.53	30.623	—	0.482	—	3.610	—	0.010	274,510
21	11	5.013	0.70	0	—	—	—	54.090	1.75	49.255	—	3.083	—	2.090	—	0.117	279,240
21	12	4.771	0.64	0	—	—	—	66.860	1.71	57.555	—	2.867	—	1.550	—	0.175	388,650
22	1	4.579	0.63	0	—	—	—	51.070	1.56	39.758	—	2.028	—	1.300	—	0.011	307,750
22	2	4.385	0.61	0	—	—	—	20.070	0.65	19.491	—	2.159	—	0.300	—	0.011	166,710
22	3	4.324	0.54	0	—	—	—	61.780	1.71	53.071	—	3.191	—	2.659	—	0.011	342,190
年間総量		55.051	—	0	—	—	—	584.980	—	438.588	—	17.561	—	21.059	—	0.645	3,252,760
日平均		0.151	0.66	0	—	—	—	1.603	1.64	1.202	—	0.048	—	0.058	—	0.002	8,912
日最大		0.228	—	0	—	—	—	3.160	—	3.991	—	—	—	2.510	—	0.170	17,796
前年間総量		72	0.89	0	—	—	—	695.570	1.79	474	—	9.089	—	26	—	1.176	3,952,300
前年度比		0.76	0.74	—	—	—	—	0.84	0.91	0.93	—	1.93	—	0.81	—	0.55	0.82
備考		濃縮用 5.33 脱水用 49.73	対脱水						対焼却ケーキ	24%溶液 301.80 48%溶液 136.79		脱水用比重1.2 16.956 環境用比重0.97 0.605					
１年日数		365															

渚水みらいセンター(淀川左岸流域)

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	2,323,998	0	—	0	0	3,641
21	5	2,356,818	380	—	1	70	3,855
21	6	2,401,301	410	—	1	70	3,547
21	7	2,507,706	0	—	0	0	4,333
21	8	2,364,336	0	—	0	0	3,838
21	9	2,301,147	0	—	0	0	3,710
21	10	2,380,746	0	—	0	0	3,235
21	11	2,293,087	310	—	1	71	3,377
21	12	2,470,701	600	—	1	70	4,431
22	1	2,391,360	0	—	0	0	4,111
22	2	2,219,548	0	—	0	0	2,123
22	3	2,450,641	0	—	0	0	3,949
年間総量		28,461,389	1,700	—	4	281	44,150
日平均		—	—	—	—	—	121
日最大		—	—	—	1	71	426
前年間総量		28,623,127	360	—	4	314	45,365
前年度比		0.99	4.72	—	1.00	0.89	0.97
備考		取引電力量 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3825.00	点検のみ		点検のみ	点検のみ	メーター読み
1年日数		365					

鴻池水みらいセンター

1. 処理水量の推移

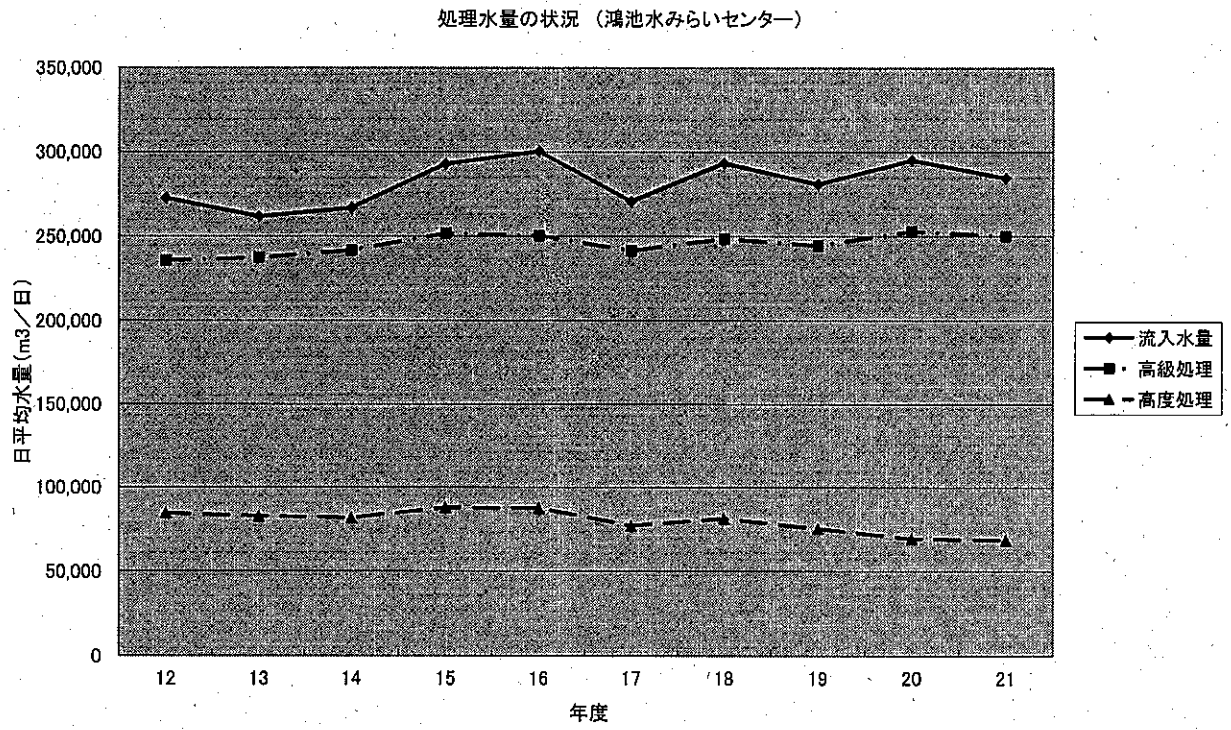

2. 放流水質の状況

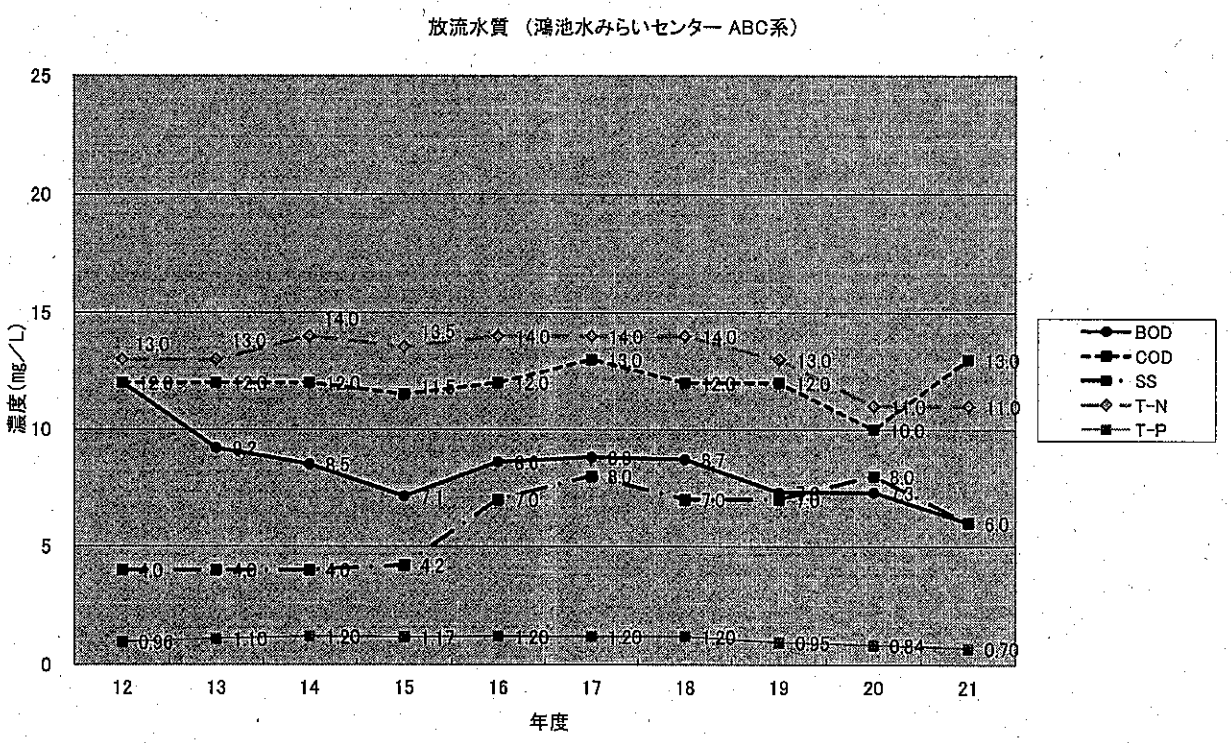

2'. 処理水質の状況

放流水質 （鴻池水みらいセンター DE系）

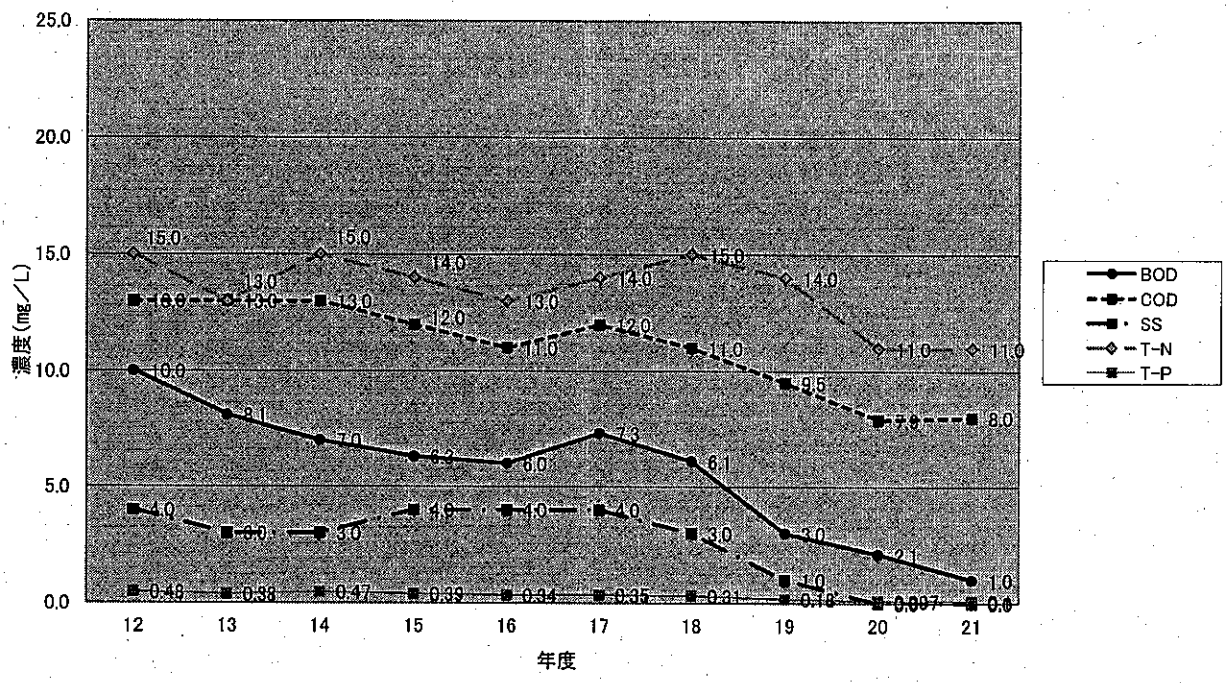

3. 汚泥処理の状況

汚泥処理の状況 （鴻池水みらいセンター）

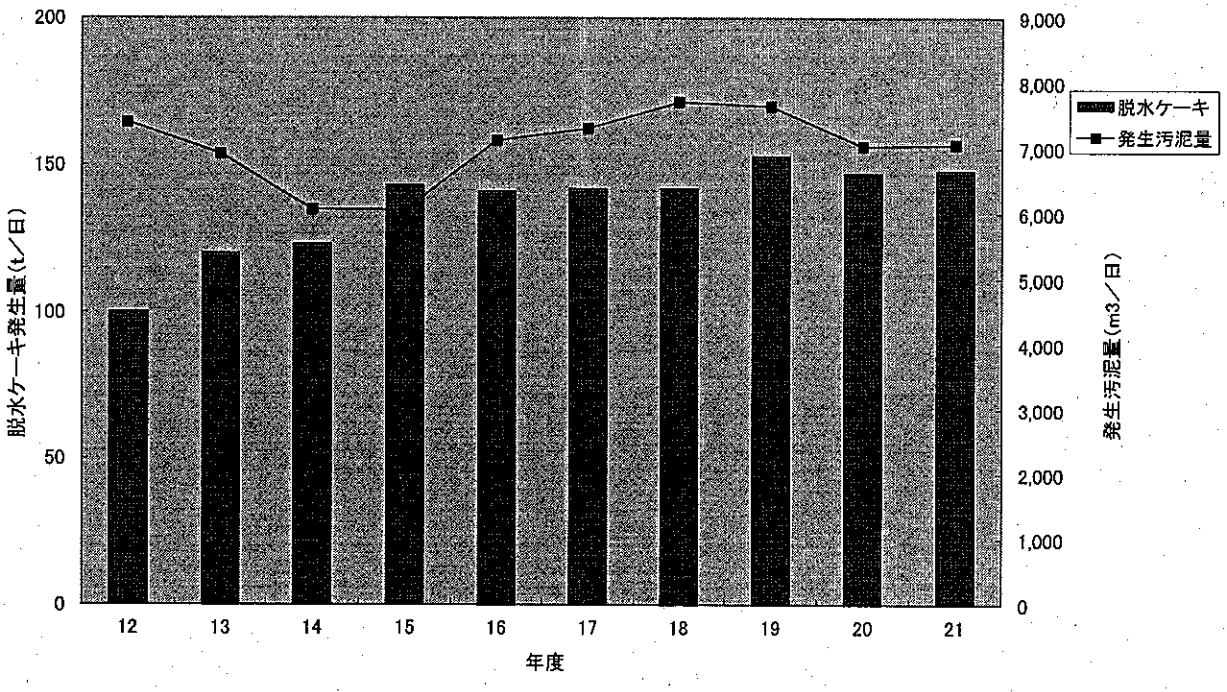

4. 焼却灰処分の状況

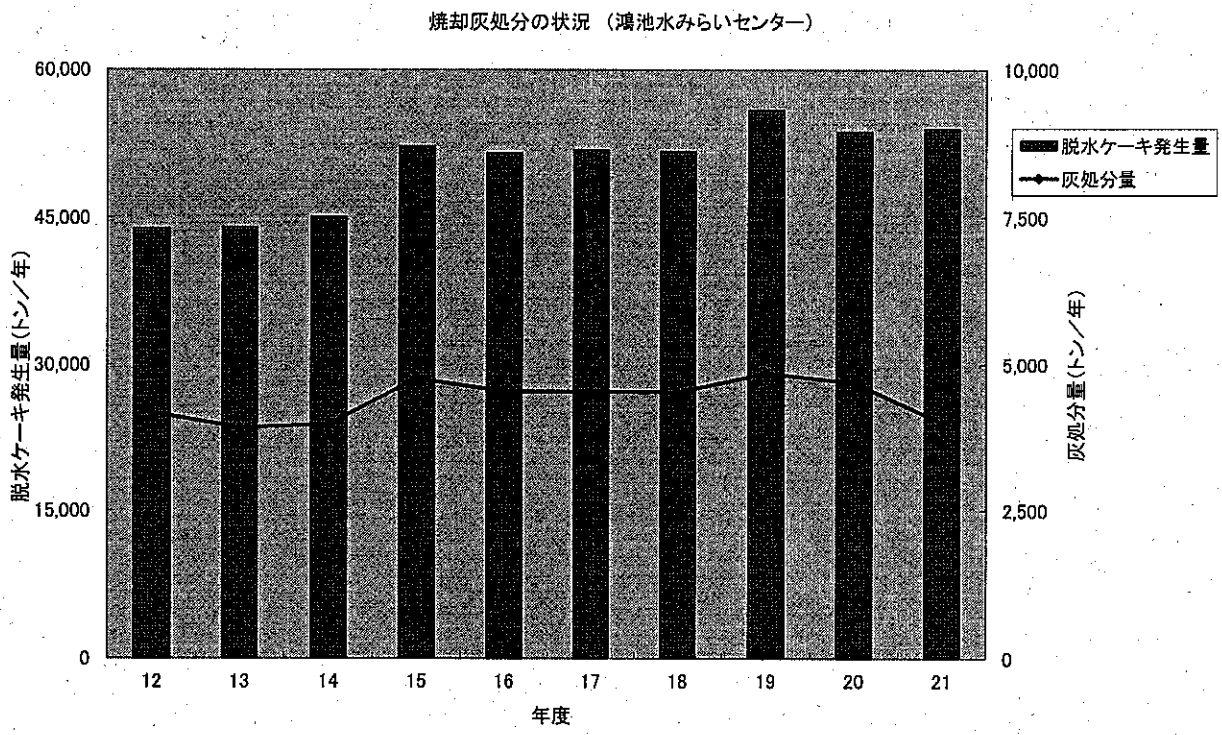

5. 処理水再利用の状況

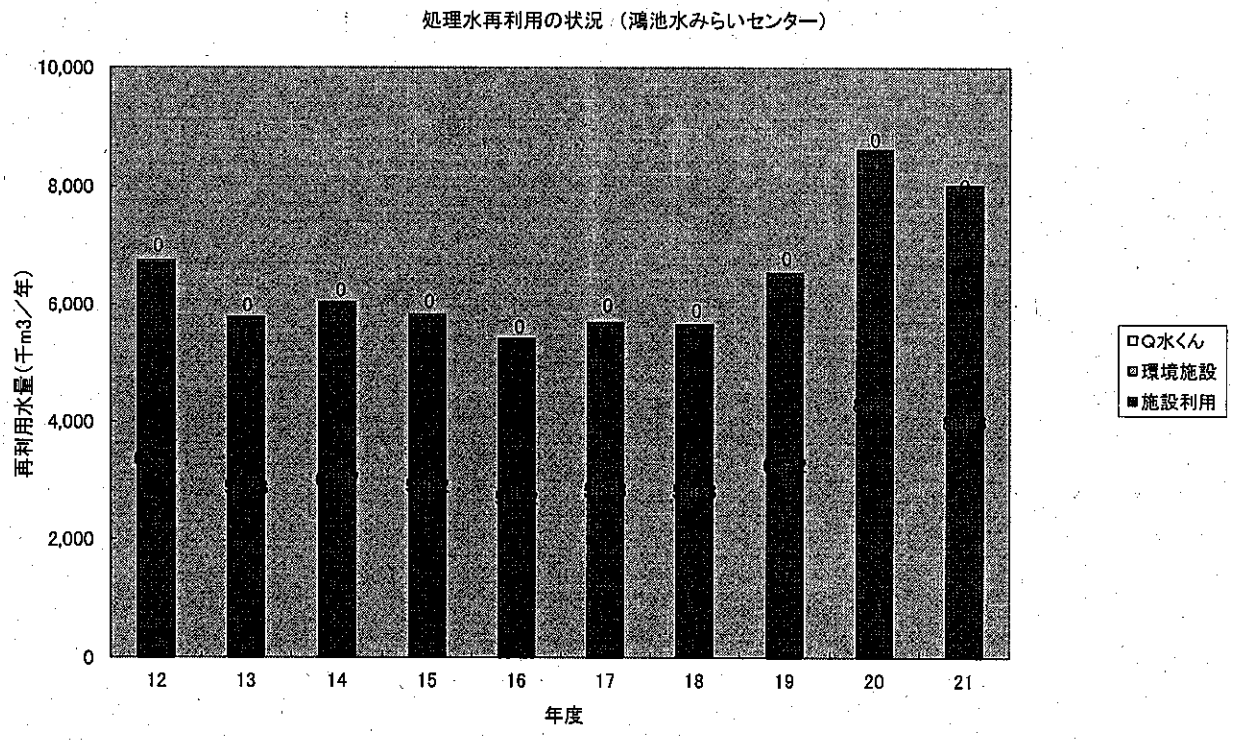

6. 電力使用量の状況

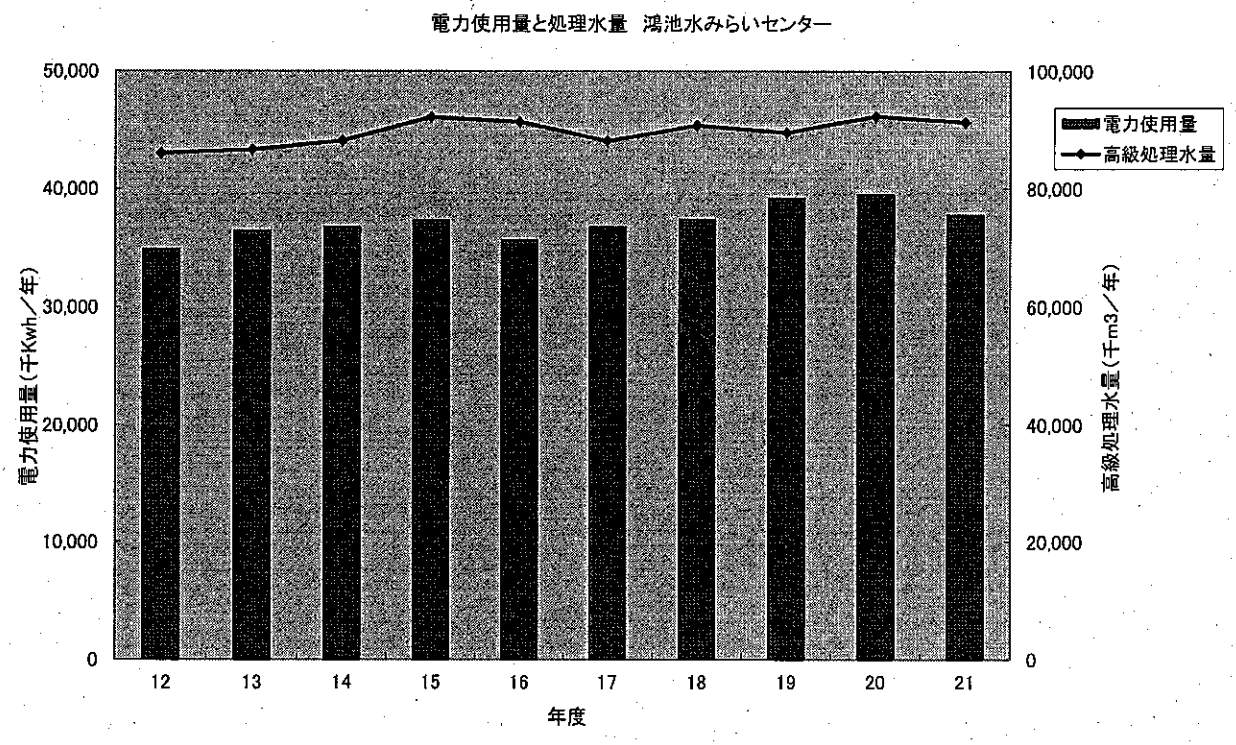

7. 処理単価の推移

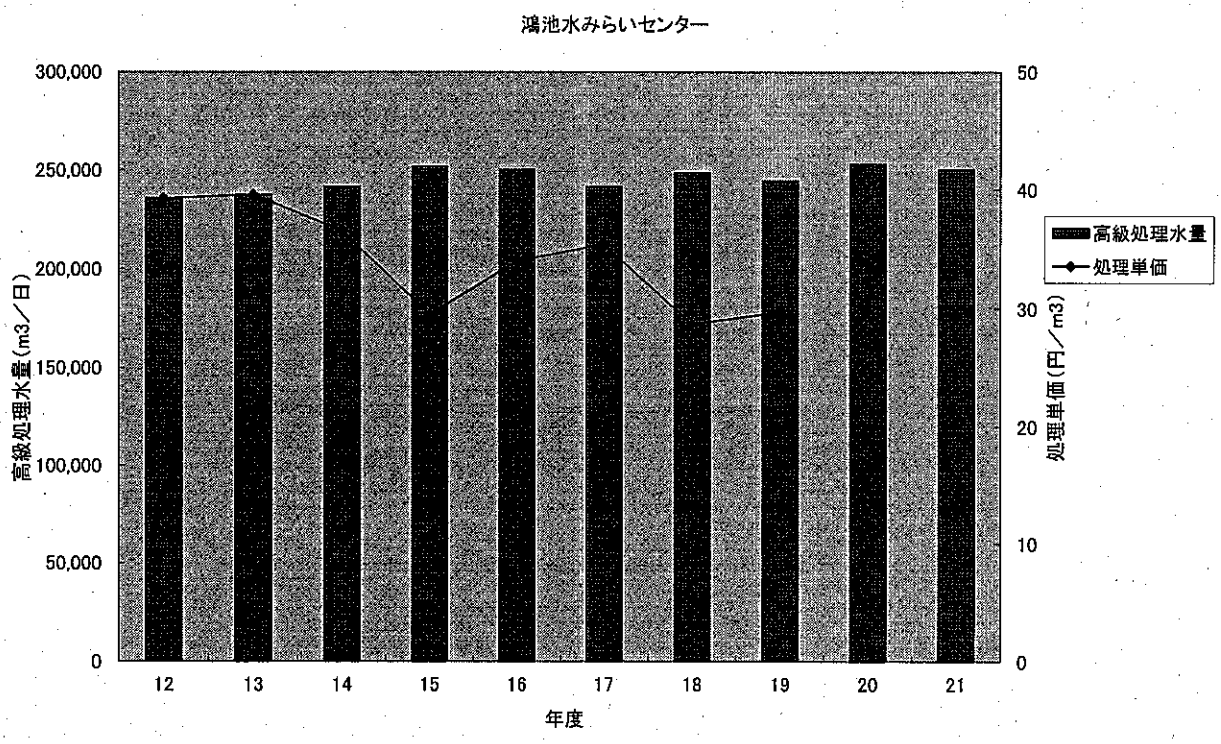

寝屋川水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	5,958,000	800,500	2,417,000	94.0	14	5,366,000	2,417,000	0	527,900	64,520	740,100	0	0	5,958,000	6.67	3.67
21	5	6,258,000	802,800	2,220,000	69.0	13	5,574,000	2,220,000	0	621,800	62,610	712,000	0	0	6,258,000	6.67	8.00
21	6	6,673,000	841,200	3,017,000	118.0	17	5,665,000	3,017,000	0	851,700	155,700	743,900	0	0	6,673,000	15.56	6.96
21	7	7,759,000	780,800	1,353,000	142.5	7	6,398,000	1,353,000	0	1,122,000	238,800	704,200	0	0	7,759,000	15.56	10.17
21	8	6,354,000	779,200	2,120,000	62.5	12	5,806,000	2,120,000	0	467,300	81,290	665,700	0	0	6,354,000	20.00	9.29
21	9	5,599,000	753,900	3,056,000	57.0	18	5,247,000	3,056,000	0	321,900	30,440	685,500	0	0	5,599,000	24.44	3.55
21	10	6,492,000	781,500	2,634,000	109.0	16	5,541,000	2,634,000	0	800,800	150,300	735,400	0	0	6,492,000	13.33	7.30
21	11	6,459,000	685,600	2,416,000	129.0	14	5,545,000	2,416,000	0	730,800	184,000	577,400	0	0	6,459,000	15.56	11.07
21	12	5,657,000	697,300	3,184,000	45.0	19	5,370,000	3,184,000	0	271,200	15,950	599,000	0	0	5,657,000	0.00	14.23
22	1	5,274,000	760,100	2,933,000	43.5	19	4,998,000	2,933,000	0	177,500	98,330	659,400	0	0	5,274,000	15.56	11.80
22	2	6,006,000	680,600	3,012,000	130.5	18	4,910,000	3,012,000	0	643,700	451,900	582,400	0	0	6,006,000	8.89	9.86
22	3	7,088,000	812,600	1,594,000	132.5	9	5,862,000	1,594,000	0	1,172,000	54,860	617,900	0	0	7,088,000	8.89	8.96
年間総量		75,577,000	9,176,100	29,956,000	1,132.5	176	66,282,000	29,956,000	0	7,708,600	1,588,700	8,022,900	0	0	75,577,000	151.13	104.86
日平均		207,100	25,140	170,200	3.1	無記入	181,600	170,200	0	21,120	4,353	21,980	0	0	207,100	無記入	無記入
日最大		633,100	40,490	206,800	56.0	無記入	246,900	206,800	0	288,200	143,700	29,010	0	0	633,100	無記入	無記入
前年度総量		79,300,000	9,896,000	24,070,000	1,327.5	140	67,010,000	24,070,000	0	10,480,000	1,815,000	8,621,000	0	0	79,300,000	230.00	107.97
前年度比		0.95	0.93	1.24	0.85	1.26	0.99	1.24	0.00	0.74	0.88	0.93	0.00	0.00	0.95	0.66	0.97
備考		=6+9+10 流入水量＝放流量（返流水を含まない）		=7 雨天日（0.5mm以上）とその翌日を除く	鴻池ポンプ場の降雨量	雨天日（0.5mm以上）とその翌日を除く	高級処理放流量	=3			鴻池ポンプ場雨水排水量	ポンプ能力から運転時間により算出			=6+9+10 (=1) 放流量＝流入水量	比重1.8 鴻池ポンプ場の洗砂処分量 場外処分	比重0.645 鴻池ポンプ場のしさ処分量 場外処分
1年日数		365															

寝屋川水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	1,711,000	31.89	0	0.00	33,040,000	6.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	41,610	0.85	0	0.00
21	5	1,839,000	32.99	0	0.00	34,270,000	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	36,710	0.71	0	0.00
21	6	1,935,000	34.16	0	0.00	32,360,000	5.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	43,320	0.80	0	0.00
21	7	2,096,000	32.76	0	0.00	32,290,000	5.05	0	0.00	15,370	0.00	0	0.00	50,500	0.81	0	0.00
21	8	1,916,000	33.00	0	0.00	32,540,000	5.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48,790	0.93	0	0.00
21	9	1,756,000	33.47	0	0.00	31,710,000	6.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50,160	1.08	0	0.00
21	10	1,888,000	34.07	0	0.00	32,660,000	5.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	54,610	1.03	0	0.00
21	11	1,856,000	33.47	0	0.00	30,570,000	5.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	38,080	0.73	0	0.00
21	12	1,662,000	30.95	0	0.00	32,660,000	6.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	34,430	0.73	0	0.00
22	1	1,604,000	32.09	0	0.00	36,380,000	7.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	38,080	0.88	0	0.00
22	2	1,559,000	31.75	0	0.00	31,450,000	6.41	0	0.00	41,140	0.00	0	0.00	53,580	1.16	0	0.00
22	3	1,925,000	32.84	0	0.00	34,510,000	5.89	0	0.00	112,200	0.00	0	0.00	60,880	1.04	0	0.00
年間総量		21,747,000	無記入	0	無記入	394,440,000	無記入	0	無記入	168,710	無記入	0	無記入	550,750	無記入	0	無記入
日平均		59,580	32.79	0	0.00	1,081,000	5.98	0	0.00	6,489	0.00	0	0.00	1,509	0.90	0	0.00
日最大		77,560	無記入	0	無記入	1,209,000	無記入	0	無記入	3,630	無記入	0	無記入	3,876	無記入	0	無記入
前年度総量		22,050,000	無記入	0	無記入	408,800,000	無記入	0	無記入	245,900	無記入	0	無記入	599,700	無記入	0	無記入
前年度比		0.99	無記入	0.00	無記入	0.96	無記入	0.00	無記入	0.69	無記入	0.00	無記入	0.92	無記入	0.00	無記入
備考										比重1.21							
1年日数		365															

寝屋川水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥 量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	102,800	54,560	0	0.00	34,550	96.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,901	75.60	4,919	75.60
21	5	104,500	47,350	0	0.00	33,360	96.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,274	75.50	4,320	75.50
21	6	99,200	44,980	0	0.00	37,710	97.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,441	75.40	4,514	75.40
21	7	93,060	45,440	0	0.00	36,760	96.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,335	74.40	4,385	74.40
21	8	115,600	49,770	0	0.00	36,920	97.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,005	75.00	4,059	75.00
21	9	86,500	51,210	0	0.00	39,160	97.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,321	76.10	4,341	76.10
21	10	102,700	54,170	0	0.00	38,750	97.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,463	75.70	4,488	75.70
21	11	92,510	44,140	0	0.00	30,540	96.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,117	76.70	4,183	76.70
21	12	91,820	47,880	0	0.00	38,530	96.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,114	77.20	5,141	77.20
22	1	85,150	58,010	0	0.00	41,410	96.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,616	76.80	5,619	76.80
22	2	92,990	41,340	0	0.00	33,510	96.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,169	75.90	4,317	75.90
22	3	86,750	40,760	0	0.00	29,050	96.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,218	75.60	4,268	75.60
年間総量		1,153,580	579,610	0	無記入	430,250	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	53,974	無記入	54,555	無記入
日平均		3,160	1,588	0	0.00	1,179	96.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	148	75.80	149	75.80
日最大		5,716	2,964	0	無記入	2,127	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	247	無記入	234	無記入
前年度総量		1,183,000	569,900	0	無記入	394,840	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	53,691	無記入	54,337	無記入
前年度比		0.98	1.02	0.00	無記入	1.09	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	0.00	無記入	1.01	無記入	1.00	無記入
備考																	
1年日数		365															

寝屋川水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰量	含水率	焼却灰湿灰量	含水率	溶融スラグ空冷量	溶融スラグ水冷量	成形レンガ使用灰量	成形レンガ生産量	焼成レンガ生産量	焼成レンガ生産個数	汚泥処分量生汚泥量	含水率	汚泥処分量脱水ケーキ量	含水率	汚泥処分量灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	207	0.00	415	36.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	415	36.20
21	5	204	0.00	274	37.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	274	37.00
21	6	239	0.00	363	36.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	363	36.20
21	7	286	0.00	460	36.30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	460	36.30
21	8	221	0.00	356	36.40	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	356	36.40
21	9	172	0.00	266	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	266	36.50
21	10	197	0.00	288	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	288	37.10
21	11	181	0.00	313	38.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	313	38.20
21	12	195	0.00	356	37.70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	356	37.70
22	1	203	0.00	319	37.90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	319	37.90
22	2	165	0.00	317	38.70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	317	38.70
22	3	197	0.00	272	36.70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	272	36.70
年間総量		2,469	無記入	3,999	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	3,999	無記入
日平均		7	0.00	11	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	11	37.10
日最大		14	無記入	50	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	50	無記入
前年度総量		2,797	無記入	4,685	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	4,685	無記入
前年度比		0.88	無記入	0.85	無記入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	無記入	0.00	無記入	0.85	無記入
備考		計測値		搬出量												処分量＝搬出量	
1年日数		365															

寝屋川水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化アルミ（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ硫酸第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（焼却）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg
21	4	16.67	0.54	0.00	0.00	118.20	0.00	0	0.00	62.60	0.00	5.81	0.01	0	34.85	0.63	0
21	5	16.84	0.63	0.00	0.00	116.84	0.00	0	0.00	52.70	0.00	3.78	0.01	0	9.50	0.18	0
21	6	18.67	0.66	0.00	0.00	118.32	0.00	0	0.00	79.20	0.00	10.56	0.02	0	22.75	0.18	0
21	7	18.00	0.63	0.00	0.00	113.51	0.00	0	0.00	69.80	0.00	17.80	0.04	0	16.51	0.48	0
21	8	18.39	0.71	0.00	0.00	107.50	0.00	0	0.00	72.80	0.00	14.39	0.03	0	13.34	0.02	0
21	9	20.59	0.77	0.00	0.00	117.03	0.00	0	0.00	65.10	0.00	9.76	0.02	0	28.77	0.18	0
21	10	21.51	0.77	15.84	8.20	93.19	0.00	0	0.00	64.10	0.00	6.45	0.01	0	36.13	0.65	0
21	11	19.25	0.79	44.50	7.70	45.24	0.00	0	0.00	54.70	0.00	8.33	0.02	0	67.86	0.18	0
21	12	23.24	0.78	47.60	10.40	84.98	0.00	0	0.00	67.40	0.00	11.32	0.02	0	78.74	0.82	0
22	1	24.60	0.74	33.25	9.10	100.25	0.00	0	0.00	70.30	0.00	12.45	0.02	0	59.02	0.60	0
22	2	15.72	0.61	0.00	0.00	95.64	0.00	0	0.00	54.90	0.00	1.13	0.00	0	25.27	0.00	0
22	3	15.10	0.57	0.00	0.00	92.57	0.00	0	0.00	45.60	0.00	6.15	0.02	0	28.15	0.18	0
年間総量		228.58	無記入	141.19	無記入	1,203.27	無記入	0	無記入	759.20	無記入	107.93	無記入	0	420.89	4.10	0
日平均		0.63	0.68	0.39	2.95	3.30	0.00	0	0.00	2.08	0.00	0.30	0.02	0	1.15	0.01	0
日最大		280.00	無記入	2.65	無記入	5.48	無記入	0	無記入	3.66	無記入	0.91	無記入	0	6.38	0.63	0
前年度総量		191.69	無記入	62.75	無記入	1,282.17	無記入	0	無記入	737.90	無記入	92.88	無記入	0	432.10	4.31	0
前年度比		1.19	無記入	2.25	無記入	0.94	無記入	0.00	無記入	1.03	無記入	1.16	無記入	0	0.97	0.95	0.00
備考		40％濃度		比重1.21						苛性ソーダは、排ガス処理設備に使用		比重1.3				冷暖房用ボイラー及び自家発用ガスター	
1年日数		365															

寝屋川水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	3,251,000	0	0	0	0	1,042
21	5	3,228,000	0	0	0	0	876
21	6	3,218,000	0	0	0	0	1,437
21	7	3,187,000	0	0	0	0	1,796
21	8	3,121,000	0	0	0	0	2,043
21	9	3,118,000	0	0	0	0	1,729
21	10	3,208,000	0	0	0	0	1,344
21	11	3,053,000	0	0	0	0	1,014
21	12	3,218,000	0	0	1	216	1,133
22	1	3,276,000	0	0	0	0	1,106
22	2	2,801,000	0	0	0	0	1,064
22	3	3,077,000	0	0	0	0	1,082
年間総量		37,756,000	0	0	1	216	15,666
日平均		103,400	0	0	無記入	216	43
日最大		117,700	0	0	無記入	0	107
前年度総量		39,510,000	0	0	無記入	0	16,290
前年度比		0.96	0.00	0.00	#VALUE!	0.00	0.96
備考		年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値(参考)　処理場全体 6,620kw			処理場内停電のみ	処理場内停電のみ	東大阪市 鴻池ポンプ場含む
1年日数		365					

川俣水みらいセンター

1. 処理水量の推移

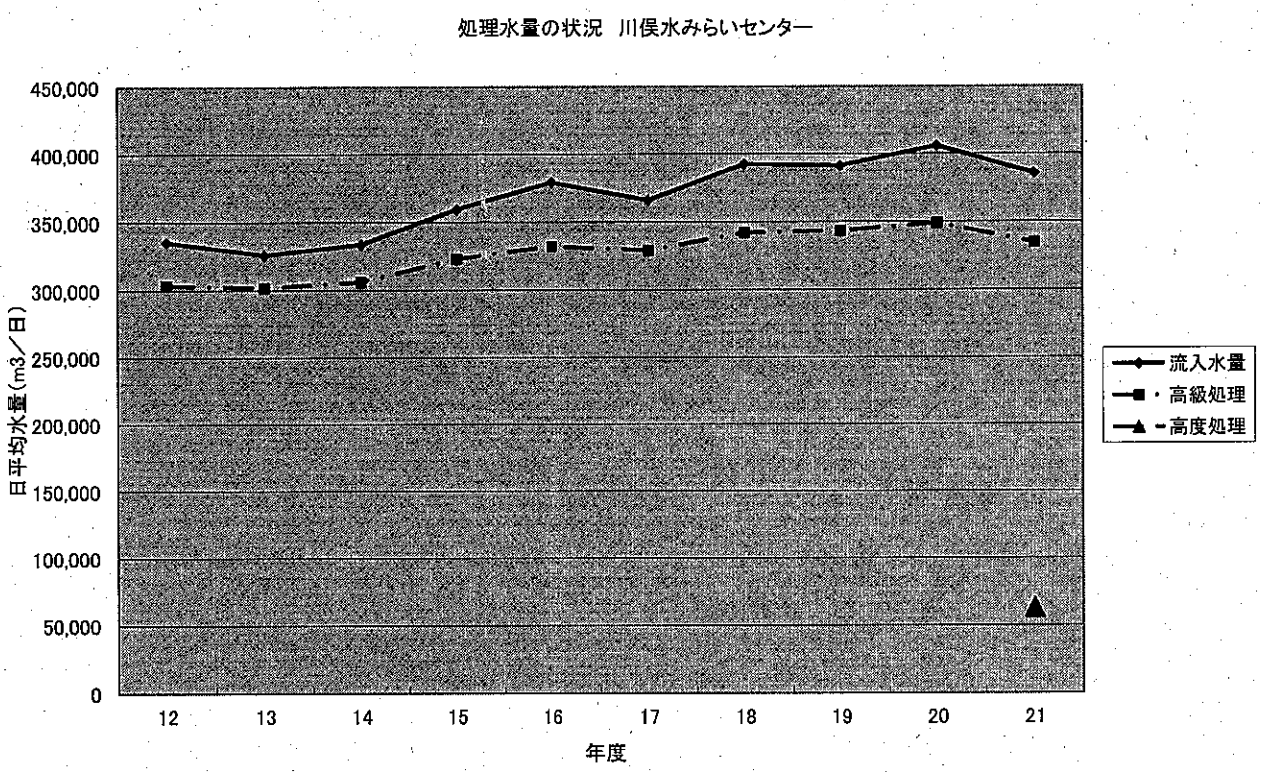

2. 放流水質の状況

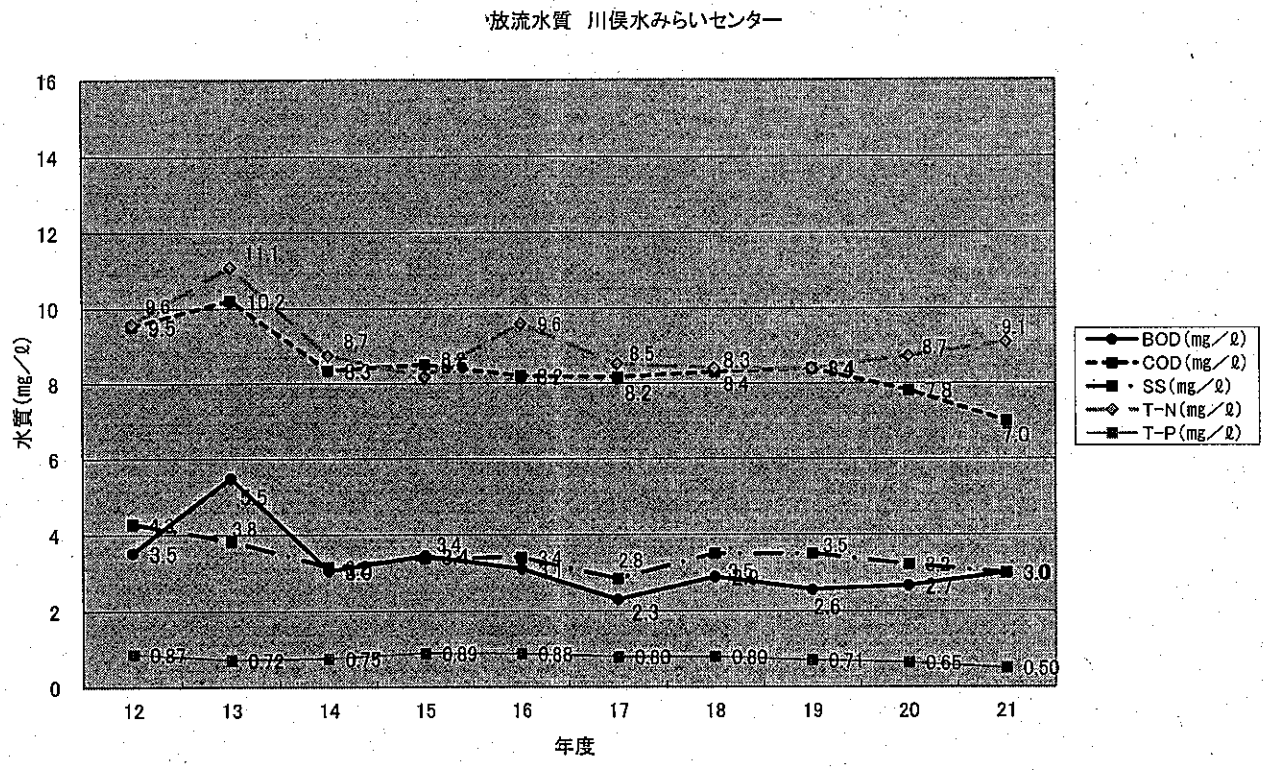

3. 汚泥処理の状況

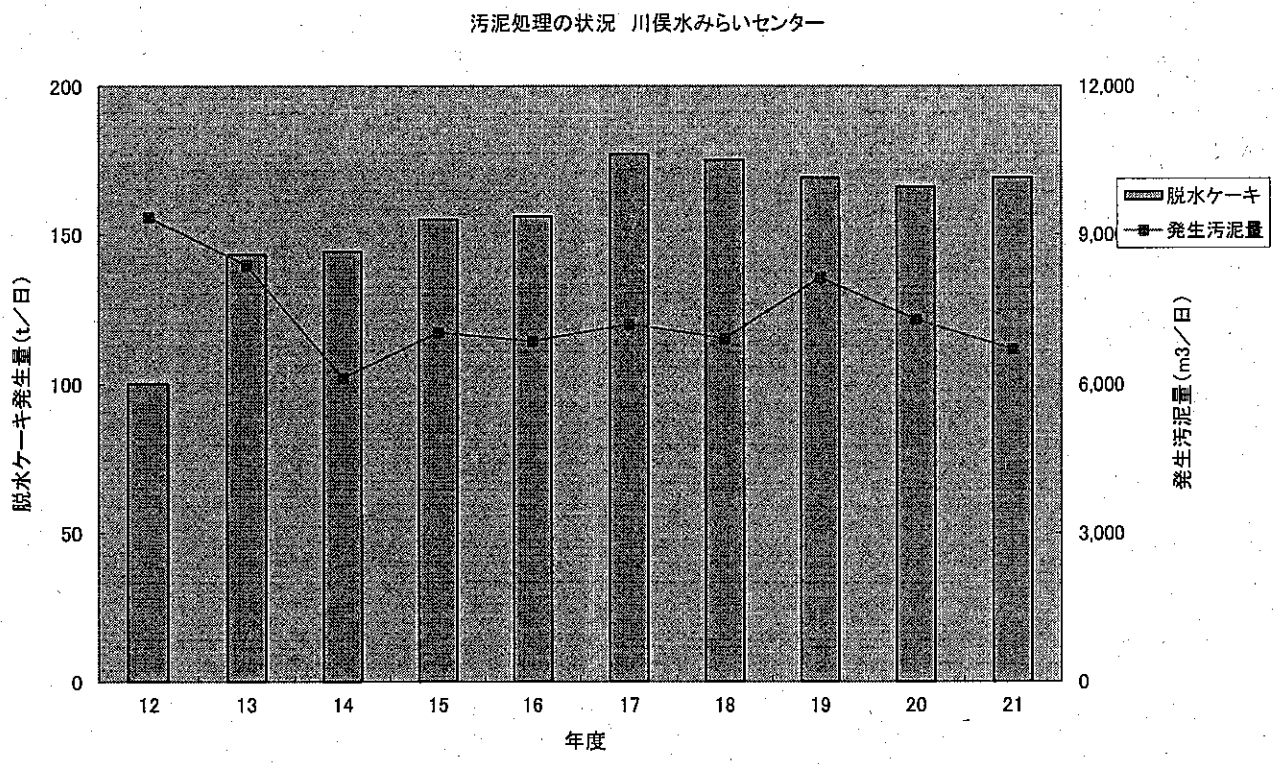

4. 焼却灰処分の状況

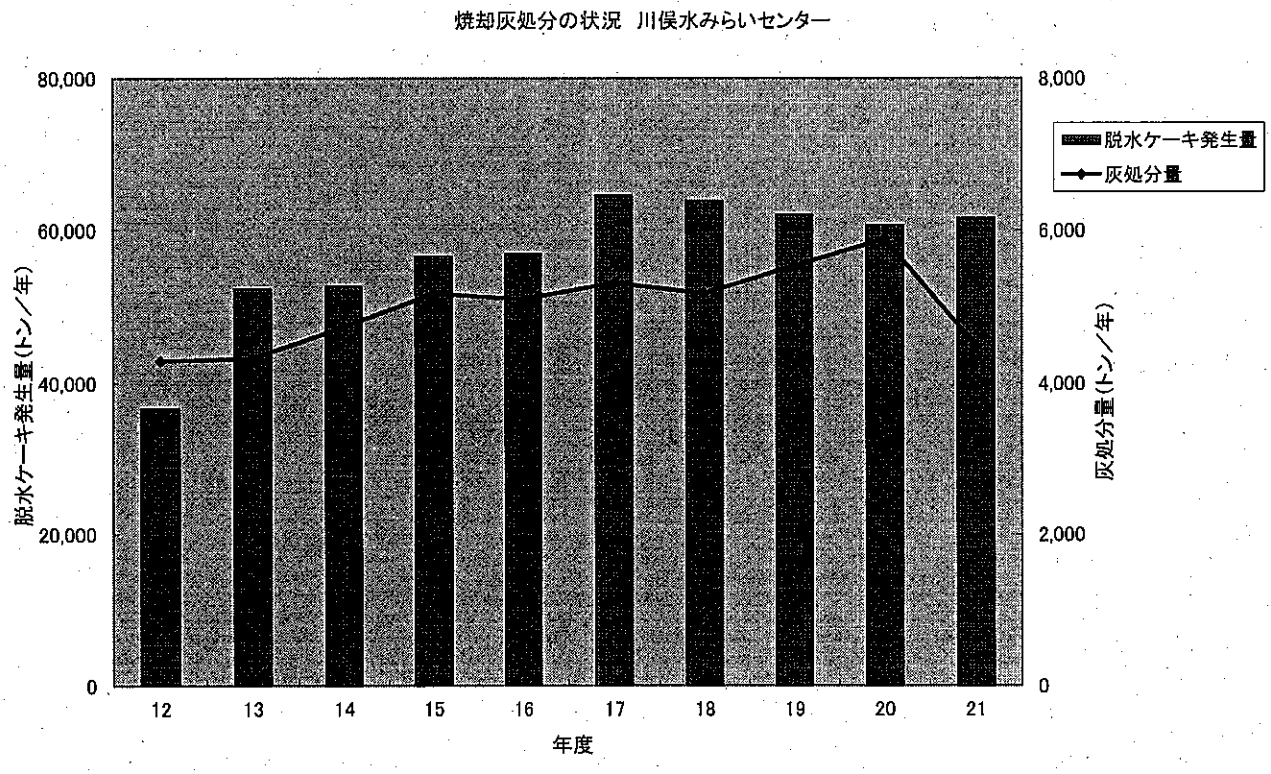

5. 処理水再利用の状況

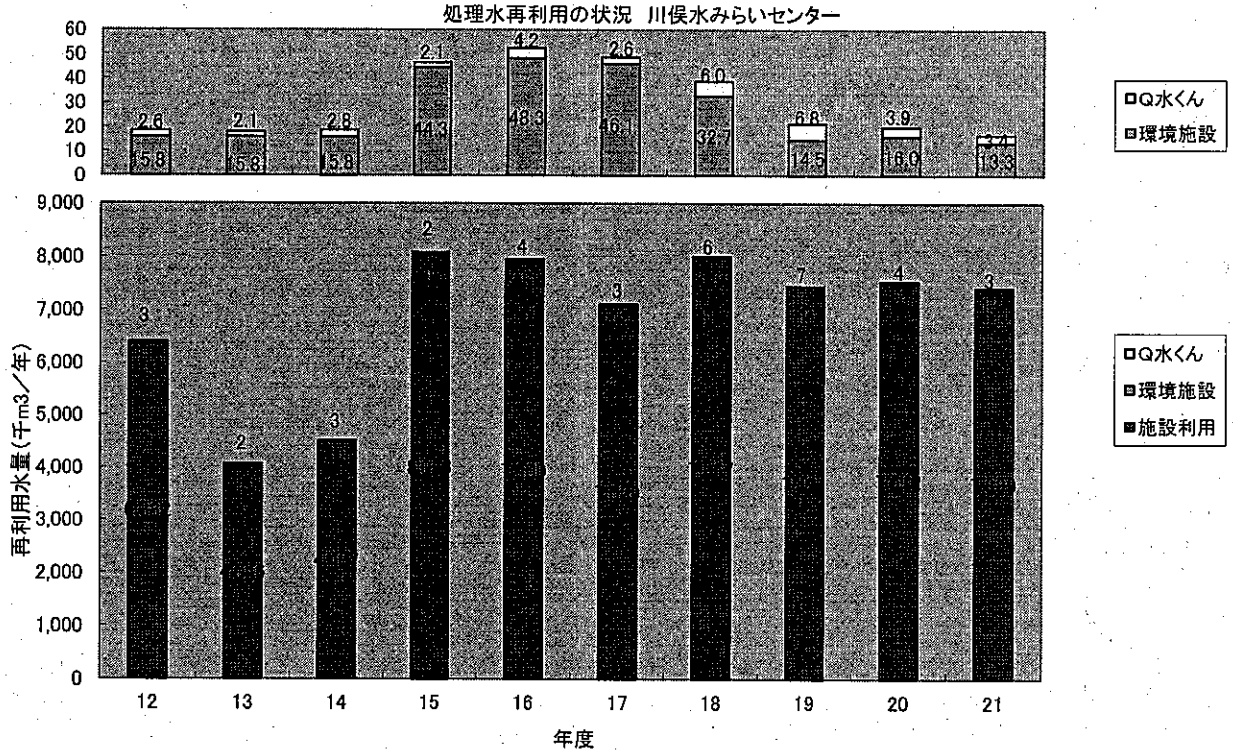

6. 電力使用量の状況

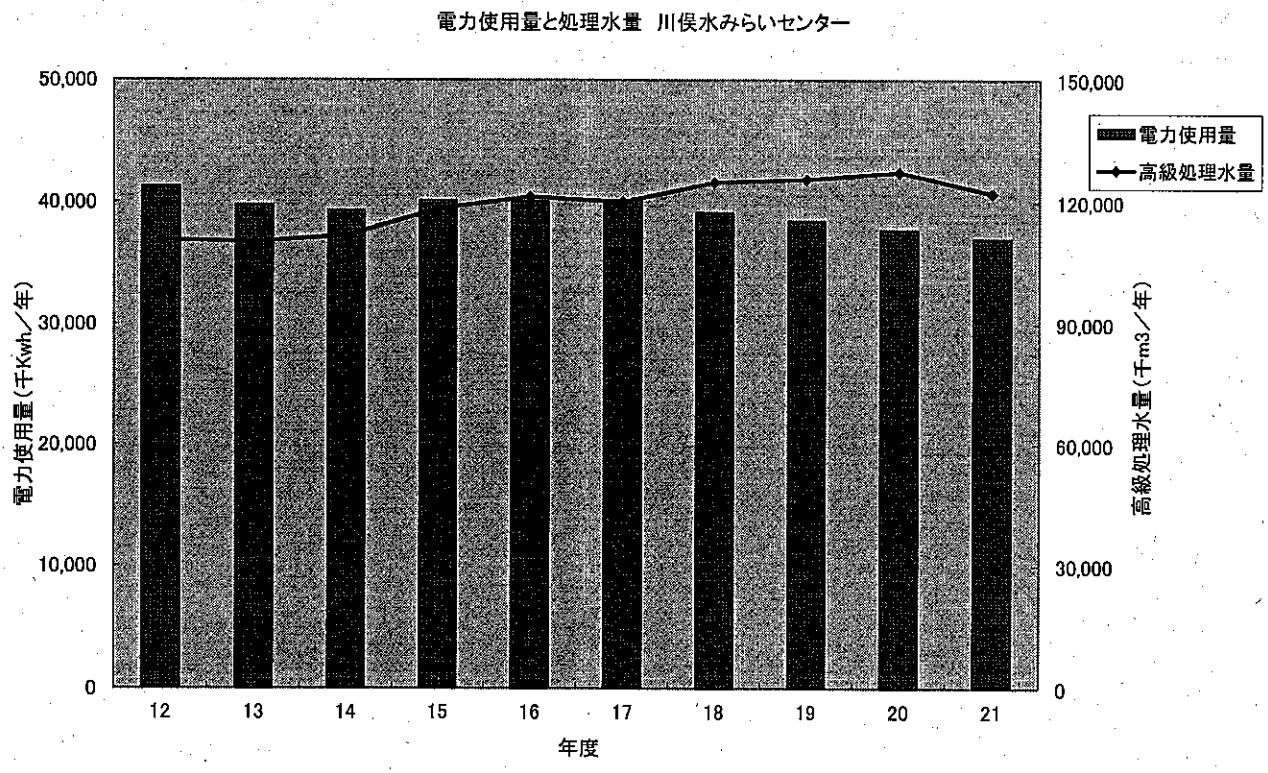

7. 処理単価の推移

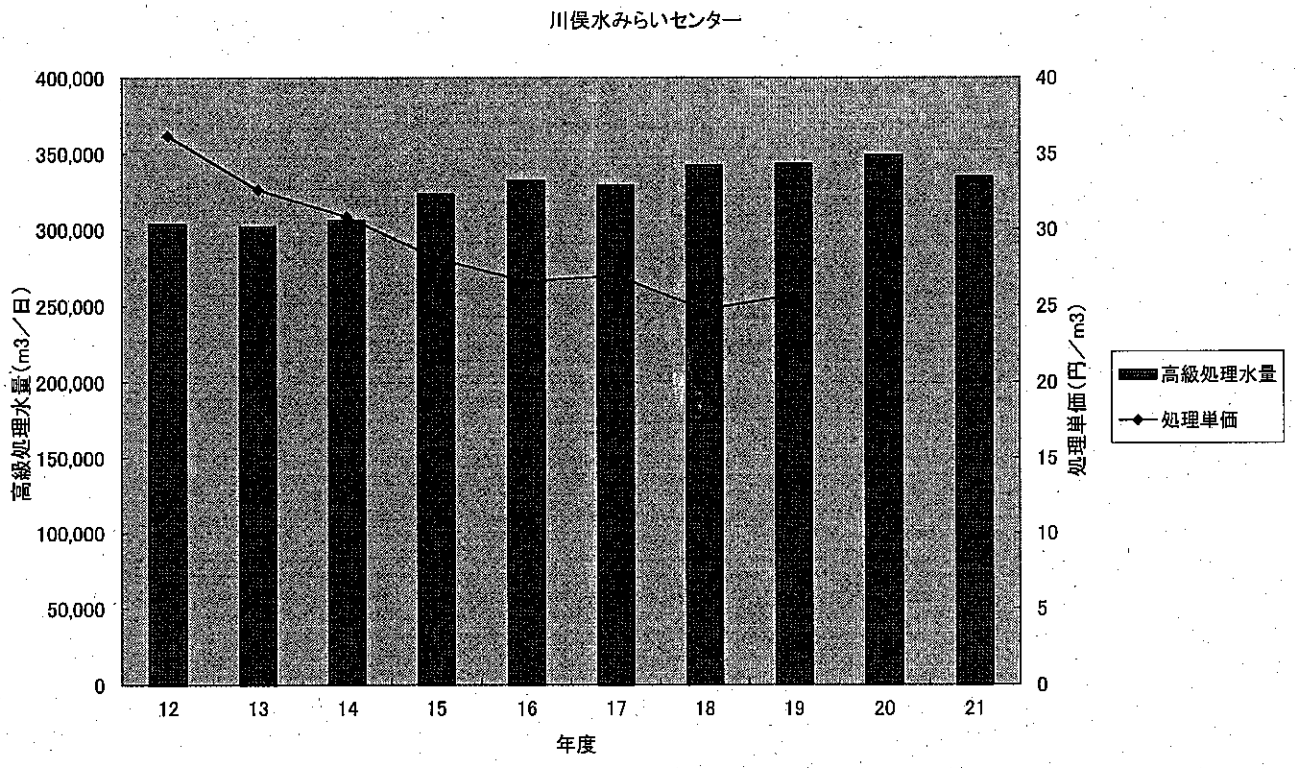
川俣水みらいセンター
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
高級処理水量（m3／日）
40
35
30
25
20
15
10
5
0
処理単価（円／m3）
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
高級処理水量
処理単価

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量 (急速ろ過処理)	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m3	m3	m3	mm	日	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
21	4	10,879,000		6,524,000	92.0	21	9,562,000	6,524,000	472,000	1,317,000		687,800	1,285	56	10,879,000	27	12.0
21	5	11,591,000		5,739,000	69.0	18	10,174,000	5,739,000	1,177,800	1,417,000		689,500	1,421	49	11,591,000	52	21.0
21	6	12,809,000		6,807,000	103.0	19	11,386,000	6,807,000	2,151,000	1,423,000		698,100	1,008	109	12,809,000	80	34.0
21	7	13,795,000		4,666,000	136.5	13	12,002,000	4,666,000	2,258,000	1,793,000		635,300	1,504	237	13,795,000	99	24.0
21	8	12,218,000		6,907,000	61.0	20	11,196,000	6,907,000	2,256,700	1,022,000		563,800	1,455	644	12,218,000	59	18.0
21	9	10,502,000		8,106,000	34.5	25	10,025,000	8,106,000	2,196,000	477,000		569,300	1,702	447	10,502,000	52	24.0
21	10	12,103,000		6,016,000	102.5	20	10,330,000	6,016,000	2,408,000	1,773,000		644,100	1,505	42	12,103,000	70	24.0
21	11	11,755,000		4,842,000	129.5	16	9,549,000	4,842,000	2,186,000	2,206,000		613,300	991	33	11,755,000	59	21.0
21	12	10,437,000		7,098,000	46.5	24	9,316,000	7,098,000	1,601,600	1,121,000		629,500	969	203	10,437,000	22	18.0
22	1	9,680,000		6,337,000	41.0	23	8,812,000	6,337,000	2,064,500	868,000		616,800	579	260	9,680,000	26	18.0
22	2	10,639,000		5,363,000	116.5	18	8,646,000	5,363,000	1,937,800	1,993,000		480,500	245	183	10,639,000	16	15.0
22	3	14,284,000		4,594,000	119.5	14	11,143,000	4,594,000	2,288,100	3,141,000		561,400	588	1,093	14,284,000	45.0	18.0
年間総量		140,692,000	無記入	72,999,000	1,051.5	231	122,141,000	72,999,000	22,997,500	18,551,000		7,389,400	13,252	3,356	140,692,000	607.0	247.0
日平均		385,500	無記入	316,000	無記入	無記入	334,600	316,000	63,000	50,800		20,200	36.3	9.0	385,500	無記入	無記入
日最大		1,055,700	無記入	404,700	51.5	無記入	512,000	404,700	87,130	660,800		無記入	無記入	無記入	1,055,700	12	6.0
前年度総量		148,190,000	無記入	65,862,000	1,211.5	201	127,354,000	65,862,000	−	20,836,000		7,511,600	15,969	3,887	148,190,000	508.0	273.0
前年度比		0.95	無記入	1.11	0.87	1.15	0.96	1.11	−	0.89		0.98	0.83	0.86	0.95	1.19	0.90
備考		流入水量 = 高級処理水量 + 沈澱処理水量 =6+9		=7 晴天日条件 降雨量<0.5 and 簡易処理量=0 and 前日降雨量<5の日 晴天日日数×		晴天日条件 降雨量<0.5 and 簡易処理量=0 and 前日降雨量<5の日 晴天日日数×晴天日の水量	生物反応槽流入水量 (高度処理を含む)	=3 高度処理を含む					スカイランドへの揚水量		放流量 = 流入水量 =6+9	場内で洗浄後、場外処分	場外処分 重量 165,590kg 比重0.670
1年日数		365															

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率
	単位	m３	%	m３	%	m３		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
21	4	5,019,000	52.5			45,593,000	4.77							64,170	0.71		
21	5	5,375,000	52.8			47,216,000	4.64							75,900	0.79		
21	6	5,955,000	52.3			48,183,000	4.23							108,790	1.02		
21	7	6,031,000	50.2			43,687,000	3.64							111,780	0.97		
21	8	4,562,000	40.7			44,708,000	3.99							106,030	1.04		
21	9	4,223,000	42.1			47,308,000	4.72							116,040	1.33		
21	10	4,205,000	40.7			44,604,000	4.32							82,340	0.82		
21	11	4,663,000	48.8			41,915,000	4.39							74,640	0.76		
21	12	5,207,000	55.9			44,292,000	4.75							62,790	0.72		
22	1	5,579,000	63.3			45,200,000	5.13							56,810	0.70		
22	2	4,857,000	56.2			37,837,000	4.38							58,310	0.66		
22	3	6,326,000	56.8			43,853,000	3.94							74,290	0.62		
年間総量		62,002,000	無記入	0	無記入	534,396,000	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	991,890	無記入	0	無記入
日平均		169,900	50.8	0	無記入	1,464,000	4.38	0	無記入	0	無記入	0	無記入	2,720	0.85	0	無記入
日最大		254,100	無記入	0	無記入	1,796,000	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	6,325	無記入	0	無記入
前年度総量		62,512,000	49.1	0	無記入	542,570,000	4.26	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,005,370	0.81	0	無記入
前年度比		0.99	無記入	#DIV/0!	無記入	0.98	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	0.99	無記入	#DIV/0!	無記入
備考																	
１年日数		365															

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m３	m３	m３	%	m３	%	m３	%	m３	%	m３	%	t	%	t	%
21	4	71,910	141,400	200,600	99.17	29,770	96.09					31,920	96.22	5,543	78.9	5,543	78.9
21	5	83,420	125,800	195,100	98.87	25,610	96.30					27,510	96.28	4,619	78.9	4,619	78.9
21	6	90,010	140,600	217,600	98.97	27,000	95.88					28,740	95.868438	5,134	78.0	5,134	78.0
21	7	78,440	151,200	216,200	99.28	29,500	95.84					31,510	95.83	5,466	77.5	5,466	77.5
21	8	65,120	145,600	197,900	99.21	32,990	96.49					34,920	96.45	5,189	77.6	5,189	77.6
21	9	57,190	127,100	174,000	99.19	38,760	97.24					40,300	97.07	4,995	78.5	4,995	78.5
21	10	75,030	109,800	175,100	99.12	38,250	96.94					38,760	96.93	5,059	78.1	5,059	78.1
21	11	69,330	96,100	158,400	99.18	28,650	96.40					28,900	96.35	4,422	78.5	4,422	78.5
21	12	77,990	121,400	186,900	99.04	34,180	96.39					34,940	96.34	5,392	78.6	5,392	78.6
22	1	92,240	116,200	199,700	98.77	30,470	96.06					30,840	96.01	5,352	79.1	5,352	79.1
22	2	82,870	113,000	186,100	98.85	28,770	96.12					29,280	96.17	5,132	79.0	5,132	79.0
22	3	82,140	130,700	203,300	99.20	31,610	96.10					32,160	96.24	5,271	78.8	5,271	78.8
年間総量		925,690	1,518,900	2,310,900	無記入	375,560	無記入	0	無記入	0	無記入	389,780	無記入	61,574	無記入	61,574	無記入
日平均		2,536	4,161	6,331	99.07	1,029	96.36	0	無記入	0	無記入	1,068	96.31	169	78.5	169	78.5
日最大		5,721	7,609	無記入	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	無記入	2,069	無記入	271	無記入	271	無記入
前年度総量		1,048,320	1,616,500	2,516,500	98.89	336,820	95.91	0	無記入	0	無記入	352,240	95.87	60,625	78.0	60,625	78.0
前年度比		0.88	0.94	0.92	無記入	1.12	無記入	－	無記入	－	無記入	1.11	無記入	1.02	無記入	1.02	無記入
備考				濃縮投入汚泥＝重力濃縮槽流入汚泥＋遠心供給汚泥		濃縮汚泥＝重力濃縮槽(生濃)引抜汚泥＋遠心濃縮汚泥											
１年日数		365															

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t					m3	%	t	%	t	%
21	4			460	36.5											460	36.5
21	5			275	36.2											275	36.2
21	6			461	35.9											461	35.9
21	7			530	36.1											530	36.1
21	8			454	36.6											454	36.6
21	9			352	36.5											352	36.5
21	10			397	36.3											397	36.3
21	11			329	36.7											329	36.7
21	12			298	36.2											298	36.2
22	1			306	36.3											306	36.3
22	2			310	36.4											310	36.4
22	3			322	36.8											322	36.8
年間総量		0	無記入	4,494	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	4,494	無記入
日平均		0	無記入	12	36.4	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	12	36.4
日最大		0	無記入	43	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	43	無記入
前年度総量		0	無記入	5,883	36.3	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,883	36.3
前年度比		−	無記入	0.76	無記入	−	−	−	−	−	−	−	無記入	−	無記入	0.76	無記入
備考																	
1年日数		365															

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤		ポリ塩化アルミ		塩化第二鉄		消石灰		苛性ソーダ		消臭剤		灯油	重油	重油	コークス
		（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（炉用）使用量	（炉用）使用量	（その他）使用量	（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg
21	4	13.63	0.45	64.91	5.4					18.62					135.85	17.11	
21	5	10.98	0.43	50.21	4.9					12.18					109.97	21.20	
21	6	14.47	0.49	59.88	5.0					14.63					119.68	25.31	
21	7	12.36	0.38	46.30	3.5					15.06					137.33	27.63	
21	8	12.39	0.40	51.92	4.2					14.01					111.81	15.09	
21	9	12.58	0.43	47.70	4.0					15.63					107.29	8.11	
21	10	11.00	0.37	39.48	3.3					14.95					98.62	30.80	
21	11	8.90	0.34	34.96	3.3					11.65					85.96	24.80	
21	12	11.25	0.35	40.88	3.2					13.80					97.20	11.37	
22	1	10.42	0.34	44.15	3.6					13.31					120.15	9.90	
22	2	9.66	0.34	35.41	3.2					12.59					122.33	26.54	
22	3	9.01	0.30	31.24	2.6					13.03					119.32	42.74	
年間総量		136.65	無記入	547.03	無記入	0	無記入	0	無記入	169.46	無記入	0	無記入	0	1,365.52	260.60	0
日平均		0.37	0.38	1.499	3.9	0	無記入	0	無記入	0.46	無記入	0	無記入	0	3.74	0.71	0
日最大		0.77	無記入	3.74	無記入	0	無記入	0	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	8.03	無記入	0
前年度総量		171.36	0.48	730.42	5.2	0	無記入	0	無記入	176.64	無記入	0	無記入	0	1,669.41	275.25	0
前年度比		0.80	無記入	0.75	無記入	−	無記入	−	無記入	0.96	無記入	−	無記入	−	0.82	0.95	−
備考										苛性ソーダは焼却排ガス・脱臭用に使用						エンジンポンプ・自家発用	
1年日数		365															

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m3
21	4	3,117,000	0		0	0	1,571
21	5	3,279,000	0		0	0	2,311
21	6	3,489,000	0		0	0	2,934
21	7	3,416,000	0		0	0	2,892
21	8	3,097,000	0		0	0	1,789
21	9	3,023,000	0		0	0	1,951
21	10	2,871,000	0		0	0	1,733
21	11	2,730,000	0		0	0	1,657
21	12	3,038,000	0		0	0	2,034
22	1	3,187,000	0		0	0	2,260
22	2	2,761,000	0		0	0	1,623
22	3	2,994,000	0		0	0	1,924
年間総量		37,002,000	0	0	0	0	24,679
日平均		101,400	0.00	0	無記入	無記入	68
日最大		6,070	無記入	0	無記入	無記入	無記入
前年度総量		37,739,000	0	0	0	0	23,688
前年度比		0.98	−	−	−	−	1.04
備考		日最大の欄は年間最大デマンド					
1年日数		365					

今池水みらいセンター

1. 処理水量の推移

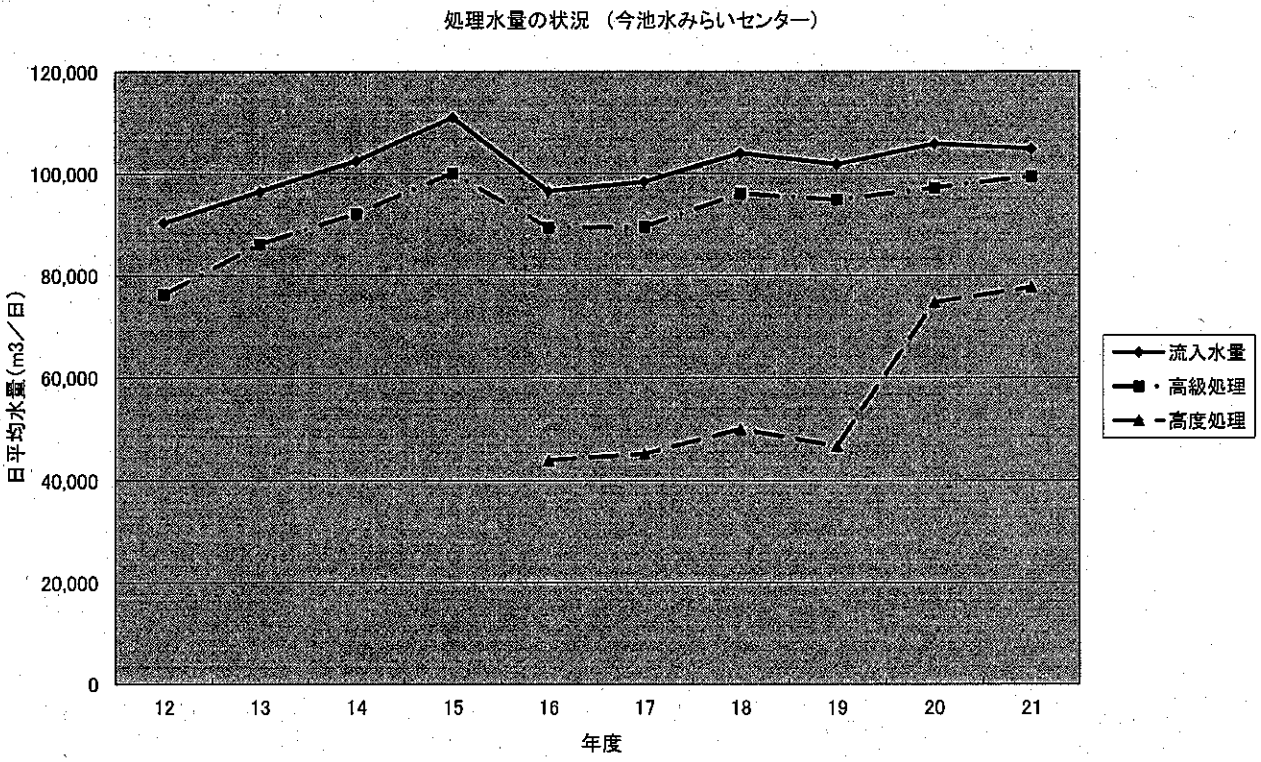

2. 放流水質の状況

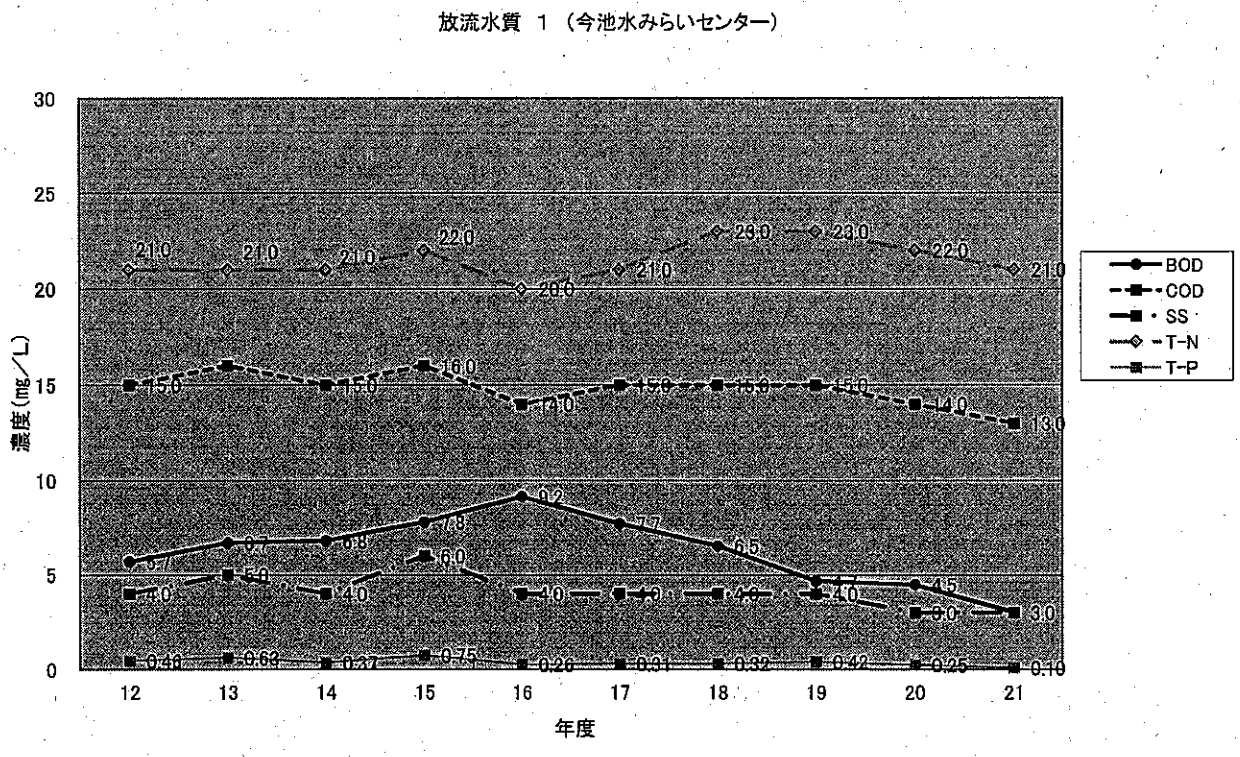

2'. 放流水質の状況

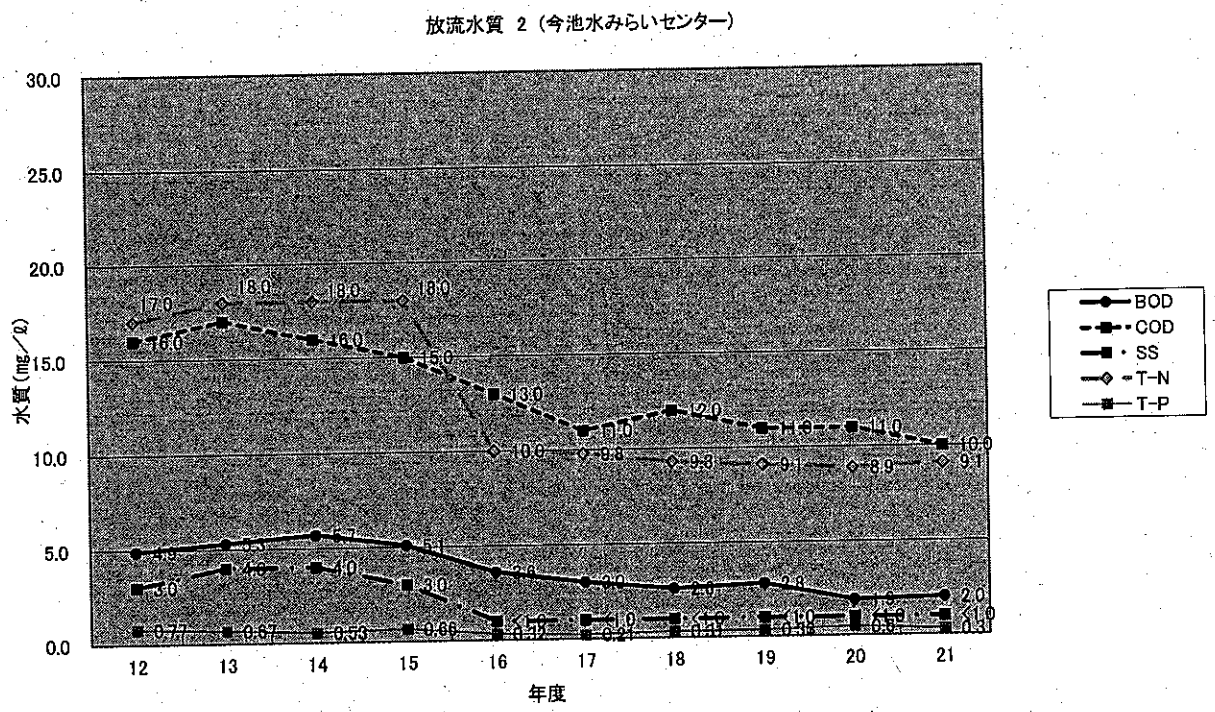

3. 汚泥処理の状況

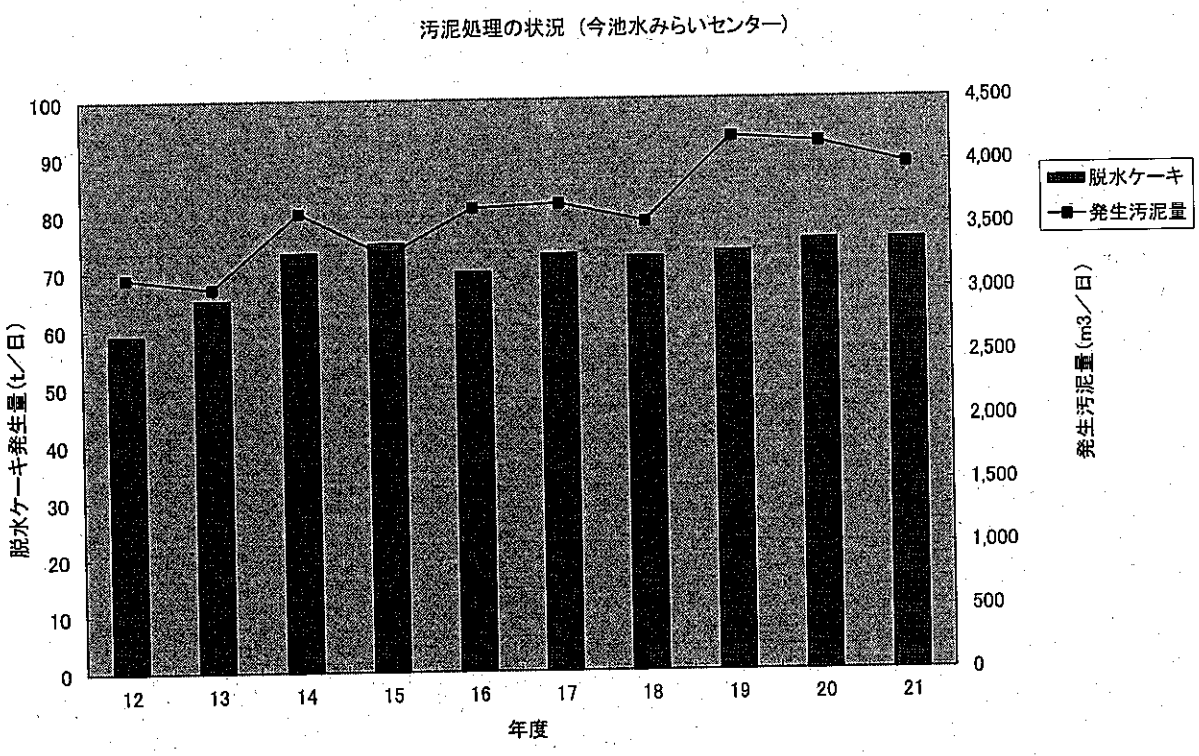

4. 焼却灰処分の状況

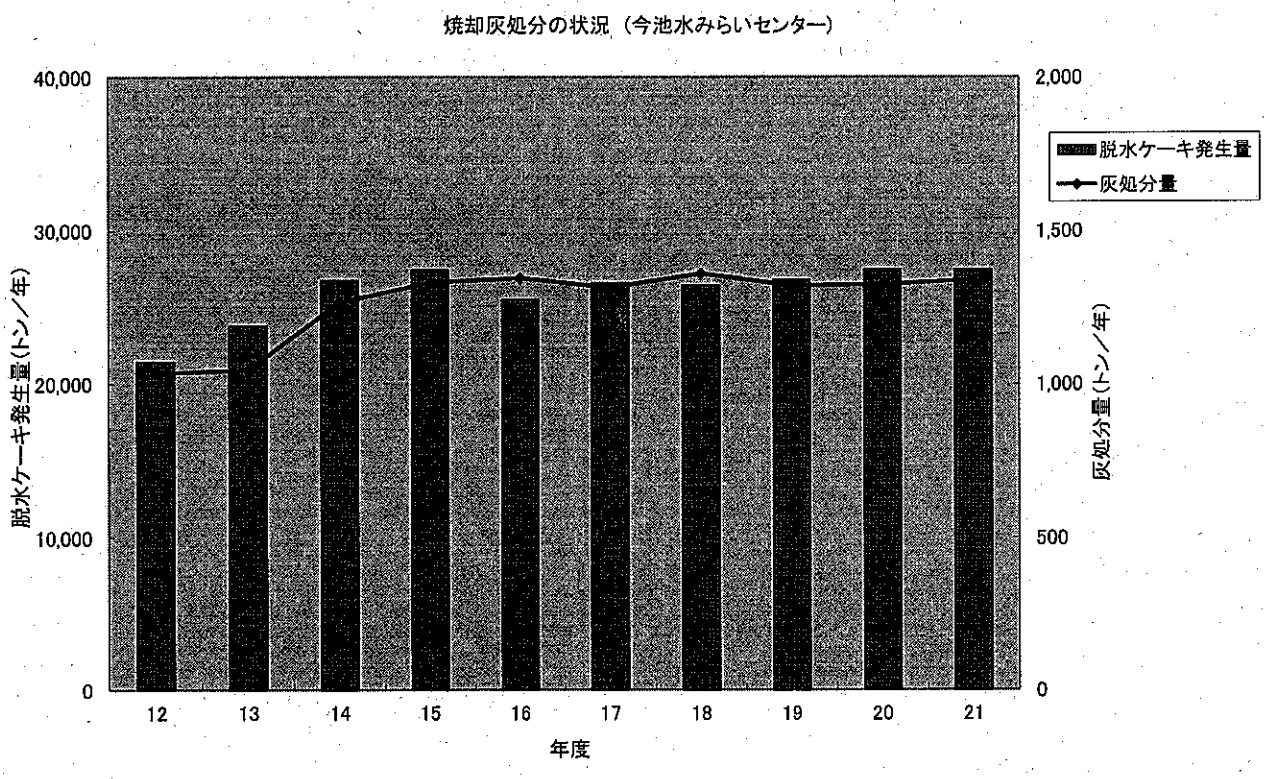

5. 処理水再利用の状況

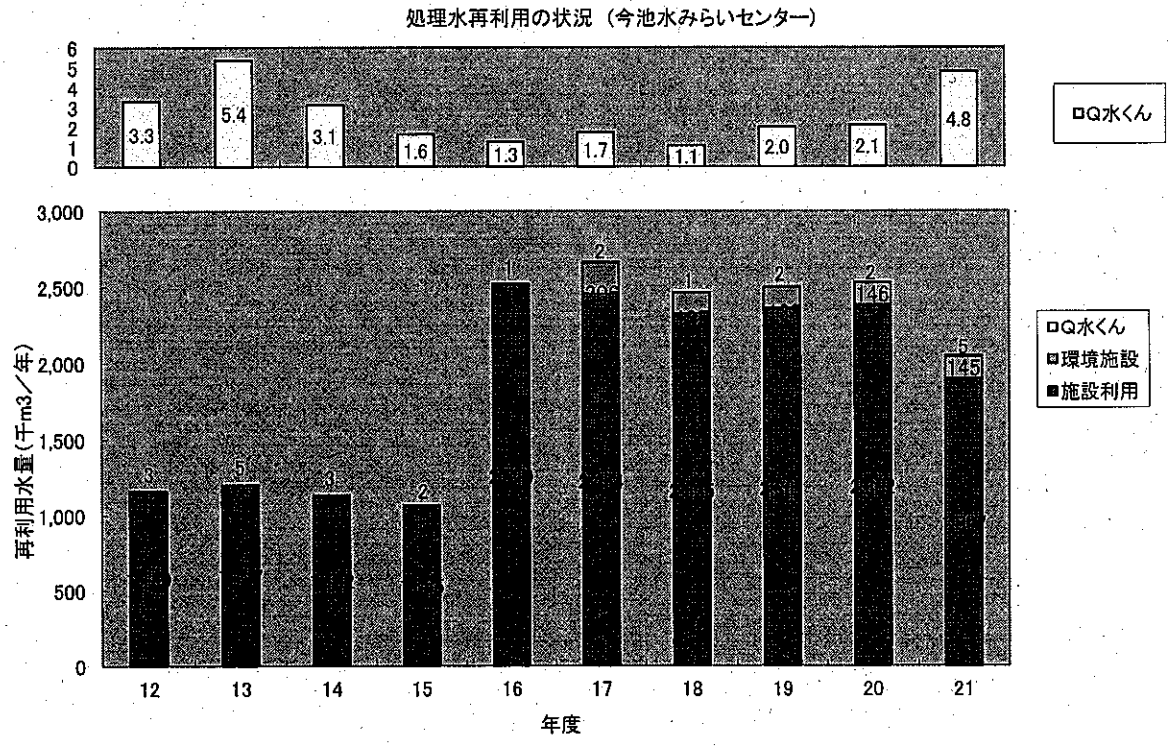

6. 電力使用量の状況

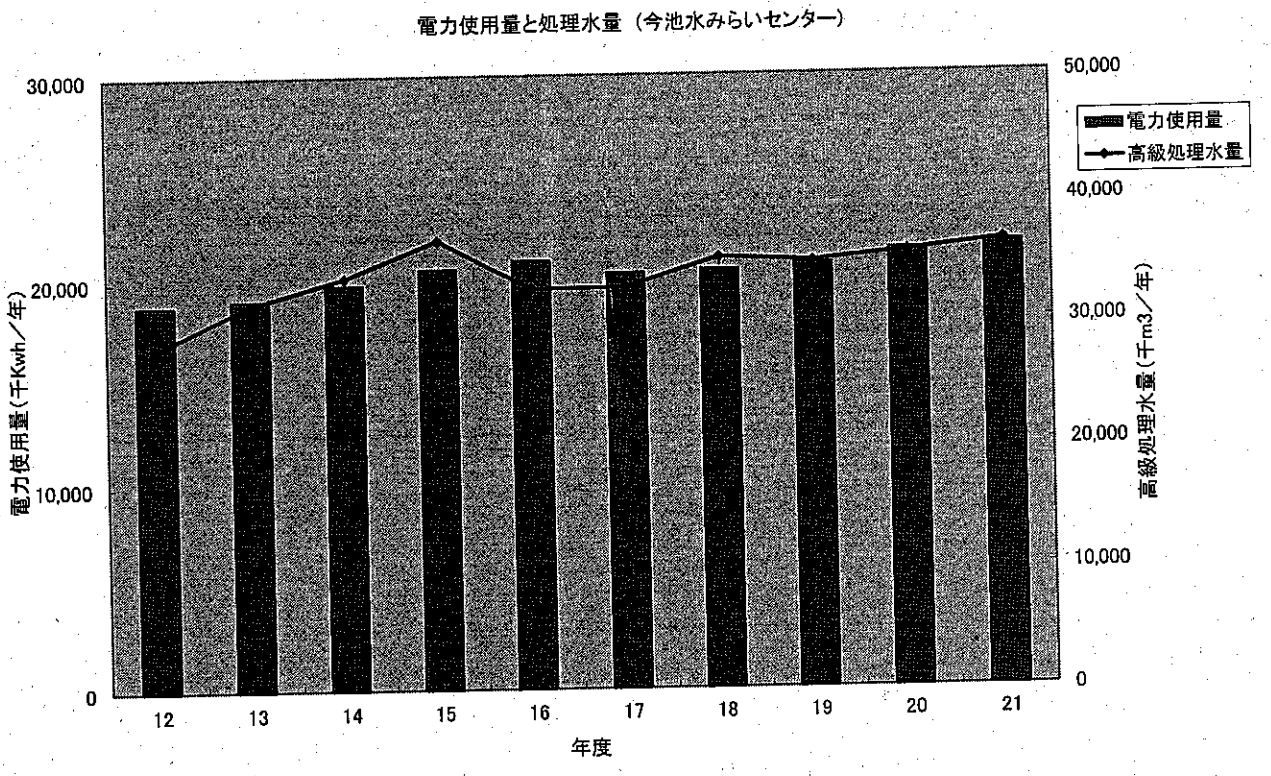

7. 処理単価の推移

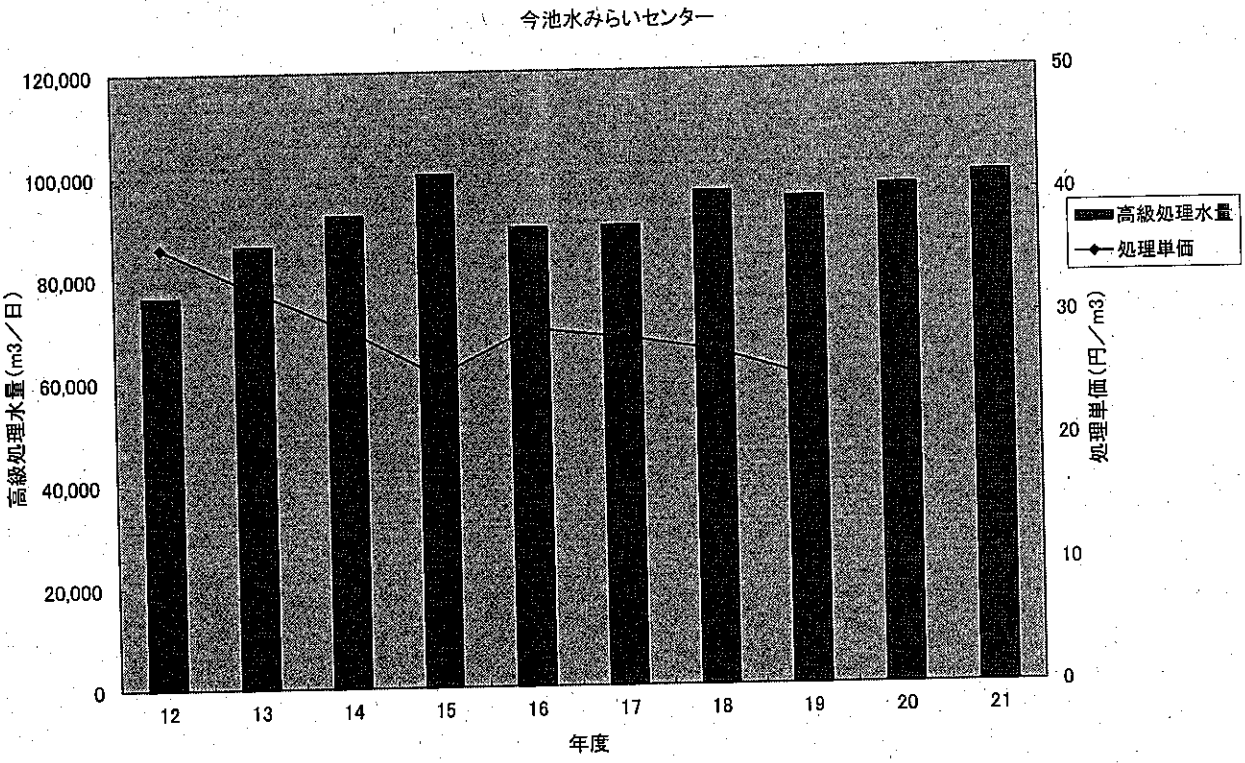

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	3,106,339	171,947	1,992,341	84.0	20	2,931,842	1,881,146	2,338,172	2,550	115,570	138,227	14,397	74	2,934,392	0.0	17.4
21	5	3,080,418	151,369	2,329,188	41.0	24	2,929,049	2,209,957	2,289,923	0	43,246	135,023	14,274	678	2,929,049	0.0	12.9
21	6	3,135,193	155,997	1,801,133	100.5	18	2,979,196	1,714,068	2,323,941	0	114,926	142,959	13,974	784	2,979,196	0.0	14.8
21	7	3,469,004	161,393	1,245,013	154.5	12	3,299,611	1,182,877	2,561,546	8,000	233,020	158,354	14,144	375	3,307,611	2.1	12.1
21	8	3,183,459	179,981	2,495,703	36.5	25	3,003,478	2,345,263	2,322,479	0	84,211	162,402	14,238	508	3,003,478	4.2	11.2
21	9	2,928,641	177,216	2,016,302	41.0	21	2,751,425	1,890,902	2,112,545	0	18,700	145,252	12,443	677	2,751,425	0.0	12.5
21	10	3,379,197	167,720	1,712,884	161.0	17	3,205,877	1,614,009	2,493,088	5,600	212,780	159,786	5,845	125	3,211,477	2.1	12.8
21	11	3,358,373	199,365	1,347,392	173.0	13	3,159,008	1,256,789	2,443,602	0	220,062	222,442	6,945	256	3,159,008	2.0	15.4
21	12	3,231,403	184,221	2,348,190	52.5	23	3,047,182	2,210,787	2,374,429	0	50,377	182,691	10,353	352	3,047,182	2.0	13.1
22	1	3,044,514	189,725	2,423,396	38.0	25	2,854,789	2,264,573	2,224,053	0	30,800	158,551	11,552	322	2,854,789	0.0	18.1
22	2	2,898,850	100,990	1,487,290	120.0	15	2,797,860	1,430,011	2,213,491	0	93,500	137,778	11,835	450	2,797,860	0.0	15.1
22	3	3,478,704	121,138	1,038,175	173.0	10	3,357,566	996,134	2,644,436	0	202,473	153,091	15,025	195	3,357,566	2.1	15.0
年間総量		38,294,095	1,961,062	22,237,007	1,175.0	223	36,316,883	20,996,516	28,341,705	16,150	1,419,665	1,896,556	145,025	4,796	36,333,033	14.5	170.4
日平均		104,915	5,373	99,718	—	—	99,498	94,155	77,649	44	3,889	5,197	397	13	99,542	0.0	0.5
日最大		181,695	—	112,685	65.0	—	180,728	109,237	138,818	5,600	106,330	8,450	721	88	—	2.2	4.2
前年度総量		38,641,500	3,149,200	19,671,500	1,084.5	195	35,479,400	17,942,200	27,238,900	12,900	946,452	2,382,223	146,390	2,113	35,492,300	23.5	191.1
前年度比		0.99	0.62	1.13	1.08	1.14	1.02	0.05	1.04	1.25	1.50	0.80	0.99	2.27	1.02	0.62	0.89
備考		1系＋2系+3系	#1-#6-#9	晴天日送水量水量積上げ	3mm未満晴天日 3～10mm未満当日含み雨天日２日 10～40mm未満当日含む雨天日３日 40mm以上当日含む雨天日４日		㎥ 1系 7,975,178 2系 13,416,129 3系 14,925,576	㎥ 1系 4,643,526 2系 7,751,376 3系 8,601,614			今井戸系 m3 866,004 西除系 m3 553,661		せせらぎ使用量		#6+#9	比重 1.5	比重 0.8
１年日数		365															

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	934,147	30.1	911,192	83.4	14,135,947	4.55	—	—	126.0	0.1	—	—	5,739	2.0	—	—
21	5	920,663	29.9	906,470	85.8	14,450,350	4.69	—	—	0.0	0.0	—	—	5,835	2.0	—	—
21	6	932,820	29.8	929,096	85.3	13,852,478	4.42	—	—	0.0	0.0	—	—	5,698	1.9	—	—
21	7	1,011,366	29.2	1,015,144	83.3	13,571,775	3.92	—	—	0.0	0.0	—	—	6,427	1.9	—	—
21	8	950,397	29.9	953,616	86.5	13,905,194	4.37	—	—	0.0	0.0	—	—	5,940	2.0	—	—
21	9	879,164	30.0	877,365	88.1	14,011,222	4.78	—	—	0.0	0.0	—	—	5,468	2.0	—	—
21	10	996,945	29.6	972,788	82.6	14,170,286	4.20	—	—	96.0	0.0	—	—	6,371	2.0	—	—
21	11	983,764	29.3	971,194	82.1	13,750,267	4.09	—	—	726.0	0.3	—	—	6,338	2.0	—	—
21	12	970,640	30.0	960,196	85.6	14,451,768	4.47	—	—	323.0	0.1	—	—	5,436	1.8	—	—
22	1	914,172	30.0	911,114	86.1	15,390,521	5.06	—	—	150.0	0.1	—	—	5,058	1.8	—	—
22	2	877,121	30.3	869,070	84.5	14,121,584	4.87	—	—	1,259.0	0.6	—	—	4,849	1.7	—	—
22	3	1,037,301	29.8	1,193,506	88.9	16,068,436	4.62	—	—	0.0	0.0	—	—	5,865	1.8	—	—
年間総量		11,408,500	—	11,470,751	—	171,879,828	—	—	—	2,680.0	—	—	—	69,023	—	—	—
日平均		31,256	29.8	31,427	75.7	470,904	4.49	—	—	7.3	0.1	—	—	189	1.9	—	—
日最大		47,665	32.9	49,798	105.4	546,358	15.60	—	—	515.0	—	—	—	299	2.2	—	—
前年度総量		10,969,700	—	27,007,100	—	166,516,000	—	—	—	4,075	—	—	—	68,609	—	—	—
前年度比		1.04	—	0.42	—	1.03	—	—	—	0.66	—	—	—	1.01	0.95	—	—
備考		m^3	%	2系（返送除）	2系（返送除%）	m^3	%	20%溶液		比重							
		1系 1,909,608	1系 24.2	14,192,733	79.7	1系 33,327,921	1系 4.23			1.20							
		2系 4,586,280	1系 31.9	3系（返送除）	3系（返送除%）	2系 88,456,959	1系 6.15			10.2%							
		3系 4,912,612	1系 30.7	11,470,751	71.7	3系 50,094,948	1系 3.13										
1年日数																	

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥 量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	74,877	43,808	118,685	98.6	18,922	96.4	4,266	97.2	0	—	16,758	96.4	2,375.52	77.8	2375.52	77.8
21	5	76,888	44,589	121,477	98.5	21,302	96.5	4,236	97.0	309	97.4	18,656	96.6	2,381.00	76.7	2381.00	76.7
21	6	75,105	42,162	117,267	98.5	22,063	96.9	4,175	98.1	0	—	19,650	97.0	2,314.10	76.1	2314.10	76.1
21	7	77,515	46,685	124,200	98.5	23,654	97.1	4,078	97.8	0	—	21,215	97.2	2,374.80	76.0	2374.80	76.0
21	8	77,787	51,421	129,208	98.7	24,003	97.2	4,200	98.3	0	—	21,529	97.2	2,278.40	76.8	2278.40	76.8
21	9	73,870	46,090	119,960	98.7	24,183	97.6	4,124	98.6	0	—	21,359	97.3	2,131.40	78.1	2131.40	78.1
21	10	77,685	47,160	124,845	98.7	23,837	97.2	3,945	98.3	211	97.0	21,174	97.1	2,357.10	75.4	2357.10	77.5
21	11	75,294	41,334	116,628	98.5	22,455	96.9	3,621	96.1	0	—	18,918	96.9	1,900.98	76.9	3300.62	77.4
21	12	77,378	44,774	122,152	98.5	22,237	96.8	4,105	96.9	505	96.3	20,003	96.9	2,492.30	77.8	2492.30	77.8
22	1	77,454	44,727	122,181	98.6	20,646	96.5	3,873	96.7	0	—	18,455	96.6	2,441.10	76.2	2441.10	76.6
22	2	69,017	42,048	111,065	98.7	18,370	96.4	3,588	96.8	0	—	16,332	96.5	2,138.20	75.9	2138.20	75.9
22	3	77,155	48,101	125,256	98.7	19,039	96.2	3,896	96.6	0	—	16,909	96.2	2,258.00	77.4	2258.00	76.0
年間総量		910,025	542,899	1,452,924	—	260,711	—	48,107	—	1,025	—	230,957	—	27,442.90	—	28842.54	—
日平均		2,493	1,487	3,981	98.6	714	96.8	132	97.4	3	96.8	1,059	96.9	75.19	76.8	79.02	76.9
日最大		2,542	1,717	4,228	98.8	1,455	97.7	506	98.9	75	97.4	633	97.3	107.02	78.1	92.90	—
前年度総量		914,890	599,930	1,514,820	—	251,770	—	49,910	—	4,900	—	221,200	—	27,443.08	—	27,366.17	—
前年度比		0.99	0.90	0.96	1.00	1.04	1.00	0.96	1.01	0.21	1.00	1.04	1.00	1.00	1.01	1.05	1.00
備考		m^3 1系 248,263 2系 313,450 3系 348,312	m^3 1系 83,951 2系 230,399 3系 228,549	#33+#34		重力184.873 m3 加圧 12.889 m3 ベルト 62.949 m3		重力 4.393 m3 加圧 8.976 m3 ベルト 15.463 m3 し尿 19.275 m3				消化汚泥 m3 0 混生汚泥 m3 230,957		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ t 49 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ t 27,394		2号炉 t 2,356 3号炉 t 26,487	
1年日数																	

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	84.481	—	125.29	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.29	26.7
21	5	72.996	—	107.56	23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.56	23.9
21	6	80.402	—	119.31	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.31	27.8
21	7	86.152	—	127.24	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.24	26.7
21	8	71.017	—	103.70	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.70	28.6
21	9	66.625	—	96.32	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.32	26.8
21	10	72.317	—	104.59	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.59	27.1
21	11	106.962	—	145.99	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.99	23.8
21	12	85.303	—	118.12	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.12	27.4
22	1	66.730	—	96.67	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.67	25.6
22	2	65.870	—	93.48	29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.48	29.7
22	3	69.352	—	99.94	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.94	30.1
年間総量		928.207	—	1338.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1338.21	—
日平均			—	3.36	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.36	26.6
日最大			—	15.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.64	—
前年度総量		879.34	—	1,323.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	655.18	—	1,323	—
前年度比		1.06	—	1.01	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.01	—
備考				2号炉 t 111 3号炉 t 1,227													
1年日数																	

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kL	kL	kL	kg
21	4	2.806	—	—	—	—	—	—	—	32.361	—	—	—	—	29.748	4.225	—
21	5	3.093	—	—	—	—	—	—	—	32.972	—	—	—	—	27.141	2.940	—
21	6	3.149	—	—	—	—	—	—	—	23.174	—	—	—	—	21.804	4.520	—
21	7	3.401	—	—	—	—	—	—	—	22.895	—	—	—	—	21.697	6.575	—
21	8	3.545	—	—	—	—	—	—	—	19.638	—	—	—	—	21.401	3.195	—
21	9	3.538	—	—	—	—	—	—	—	20.420	—	—	—	—	18.559	1.320	—
21	10	3.336	—	—	—	—	—	—	—	21.559	—	—	—	—	32.365	8.025	—
21	11	2.927	—	—	—	—	—	—	—	52.792	—	—	—	—	43.141	11.605	—
21	12	3.37	—	—	—	—	—	—	—	35.117	—	—	—	—	28.722	2.145	—
22	1	3.592	—	—	—	—	—	—	—	32.169	—	—	—	—	30.684	3.125	—
22	2	3.055	—	—	—	—	—	—	—	28.021	—	—	—	—	19.006	4.550	—
22	3	3.198	—	—	—	—	—	—	—	27.440	—	—	—	—	15.083	7.540	—
年間総量		39.010	—	—	—	—	—	—	—	348.558	—	—	—	—	309.351	59.765	—
日平均		0.107	—	—	—	—	—	—	—	955	—	—	—	—	0.847	0.164	—
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	1.548	—	—	—	—	3.820	—	—
前年度総量		39.593	—	—	—	—	—	—	—	472.924	—	—	—	—	225.127	48.570	—
前年度比		0.99	—	—	—	—	—	—	—	0.74	—	—	—	—	1.37	1.23	—
備考		脱水 t 30.848 機械濃縮 t 8.162								20%溶液 比重1.22							
1年日数																	

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	N・m^3	回	分	m^3
21	4	1,702,610	0	—	0	0	406
21	5	1,723,260	1,830	—	1	60	404
21	6	1,728,430	1,870	—	1	60	444
21	7	1,859,850	0	—	0	0	524
21	8	1,863,530	2,110	—	1	60	495
21	9	1,766,270	0	—	0	0	451
21	10	1,846,230	0	—	0	0	474
21	11	1,887,860	0	—	0	0	556
21	12	1,866,310	0	—	0	0	466
22	1	1,855,800	0	—	0	0	485
22	2	1,703,380	3,390	—	1	60	482
22	3	1,920,100	0	—	0	0	517
年間総量		21,723,630	9,200	—	4	240	5,705
日平均		59,517	25	—	—	—	16
日最大		70,680	3,390	—	—	—	43
前年度総量		21,406,920	8,150	—	4	240	7,411
前年度比		1.01	1.13	—	1.00	1.00	0.77
備考		自家発電量除く 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,250 kW					
1年日数							

大井水みらいセンター

1. 処理水量の推移

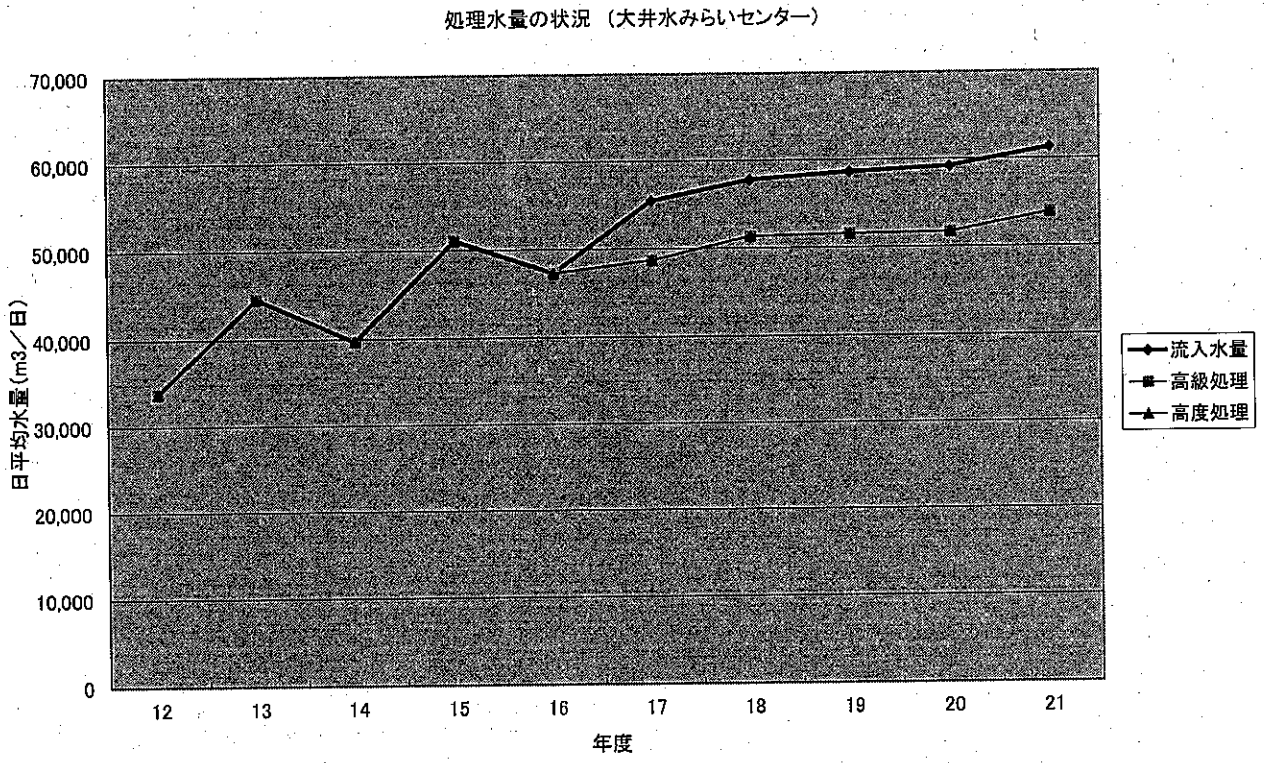

2. 放流水質の状況

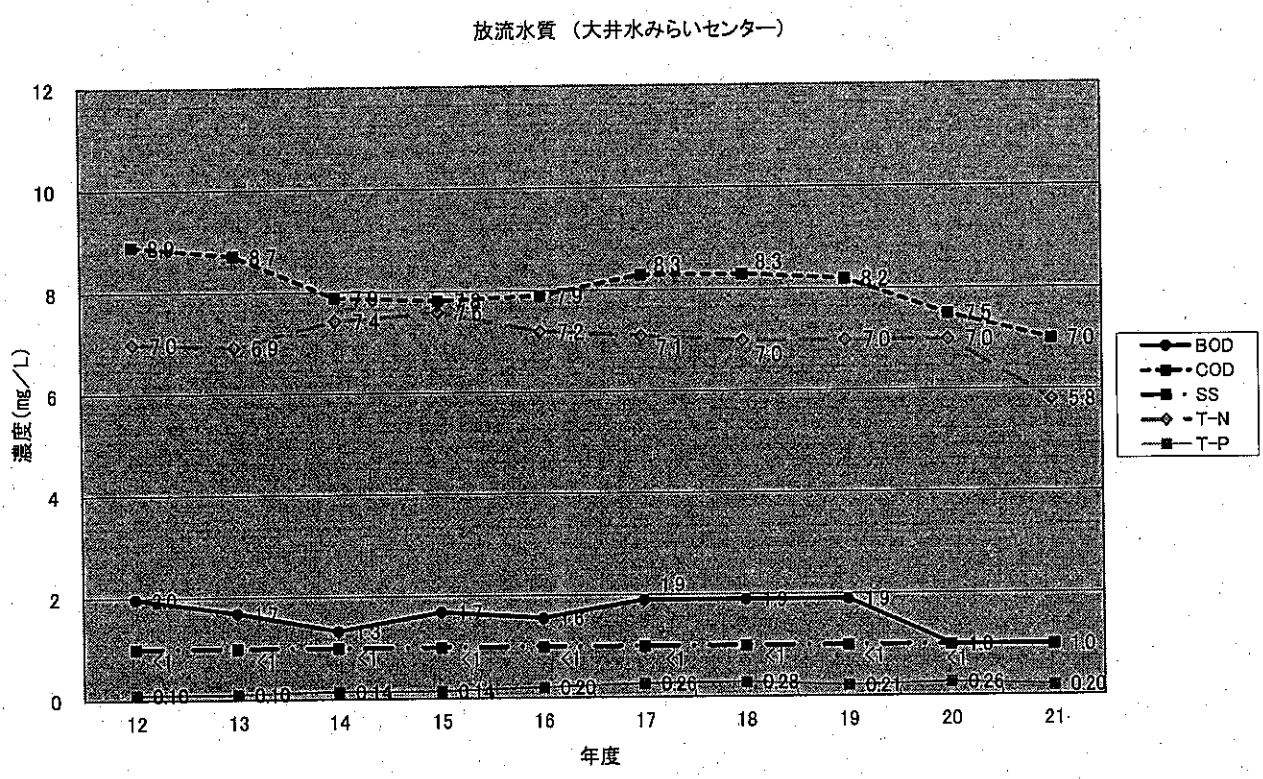

3. 汚泥処理の状況

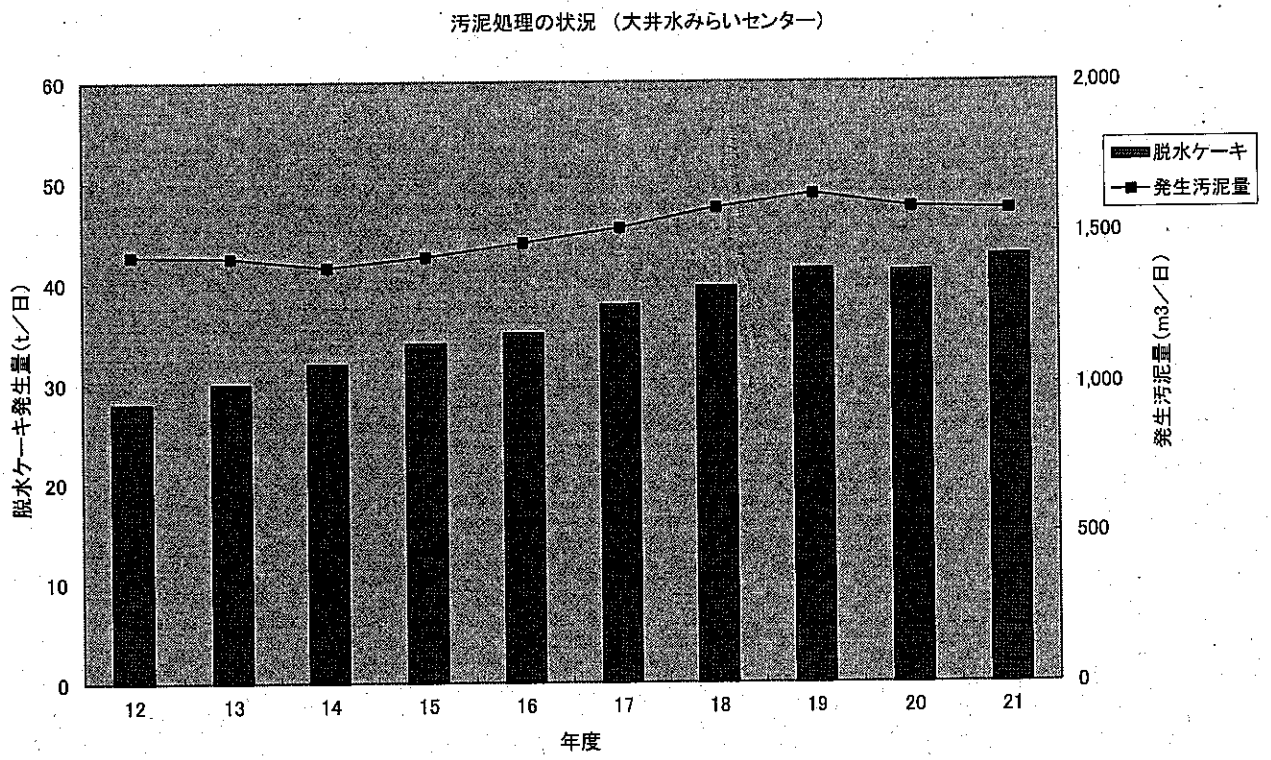

4. 焼却灰処分の状況

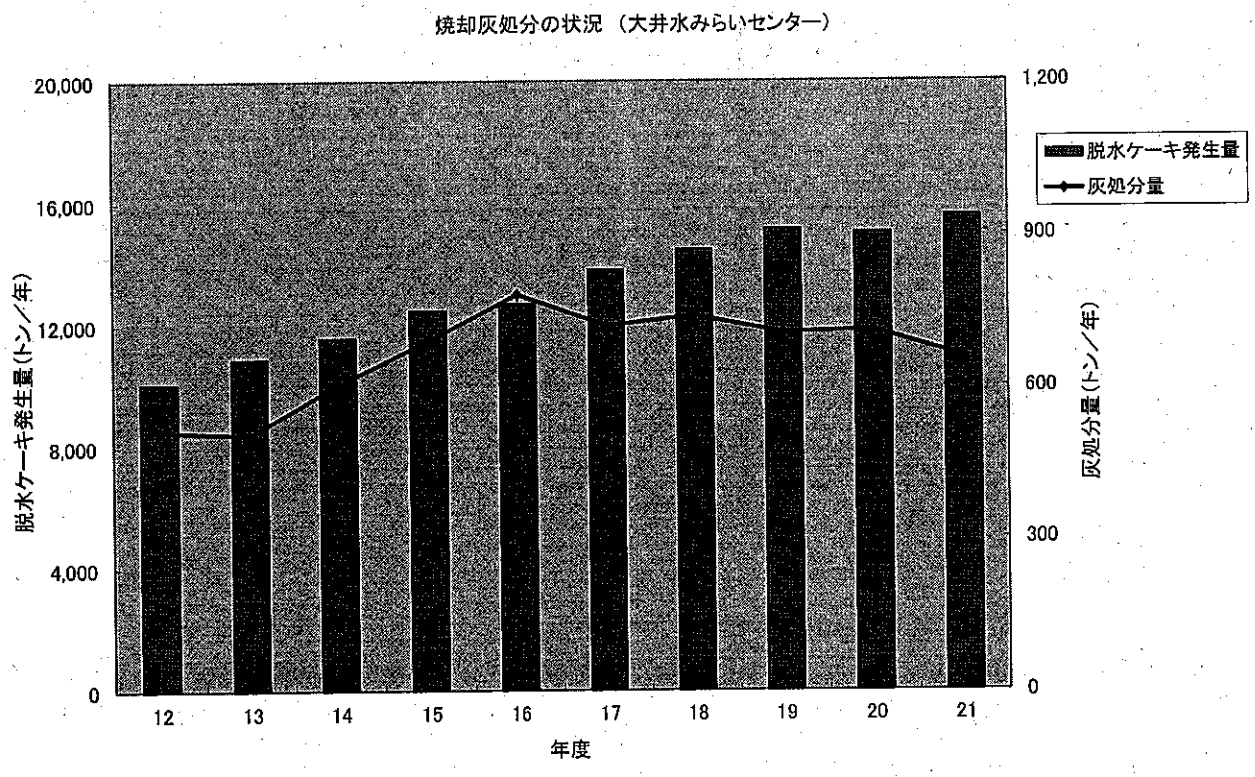

5. 処理水再利用の状況

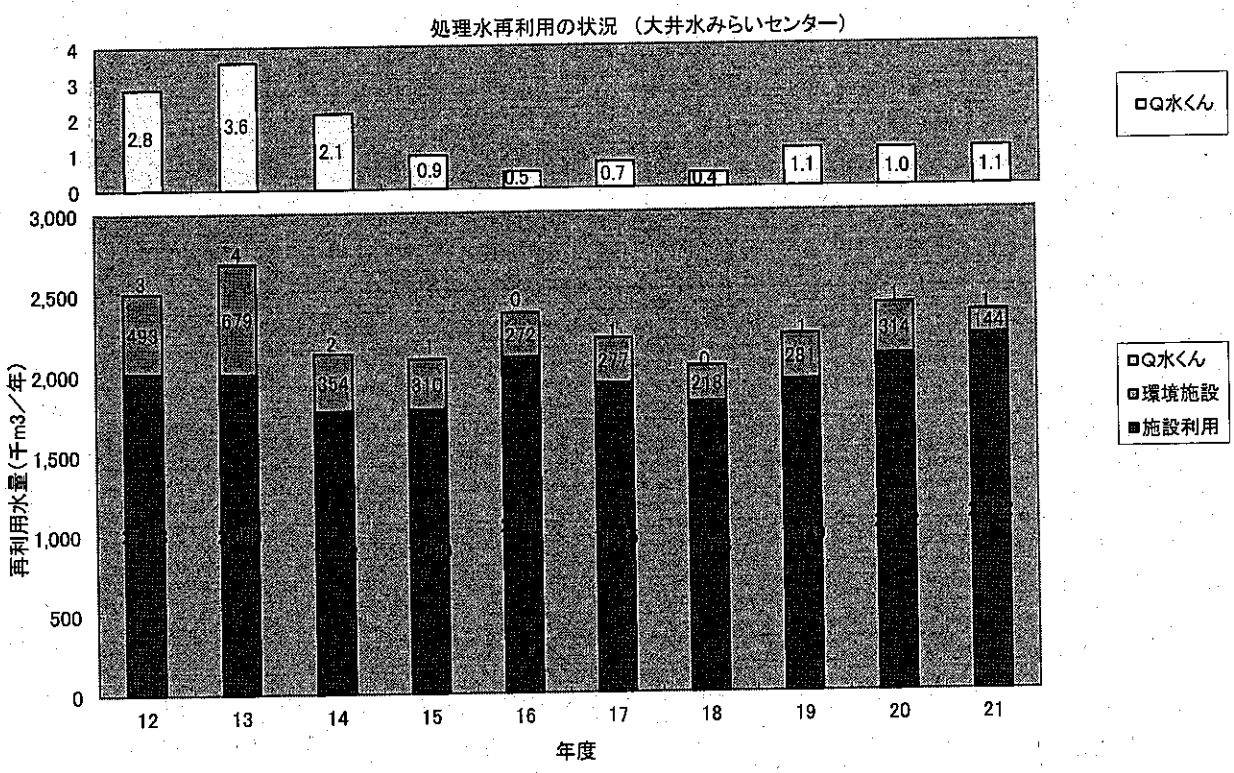

6. 電力使用量の状況

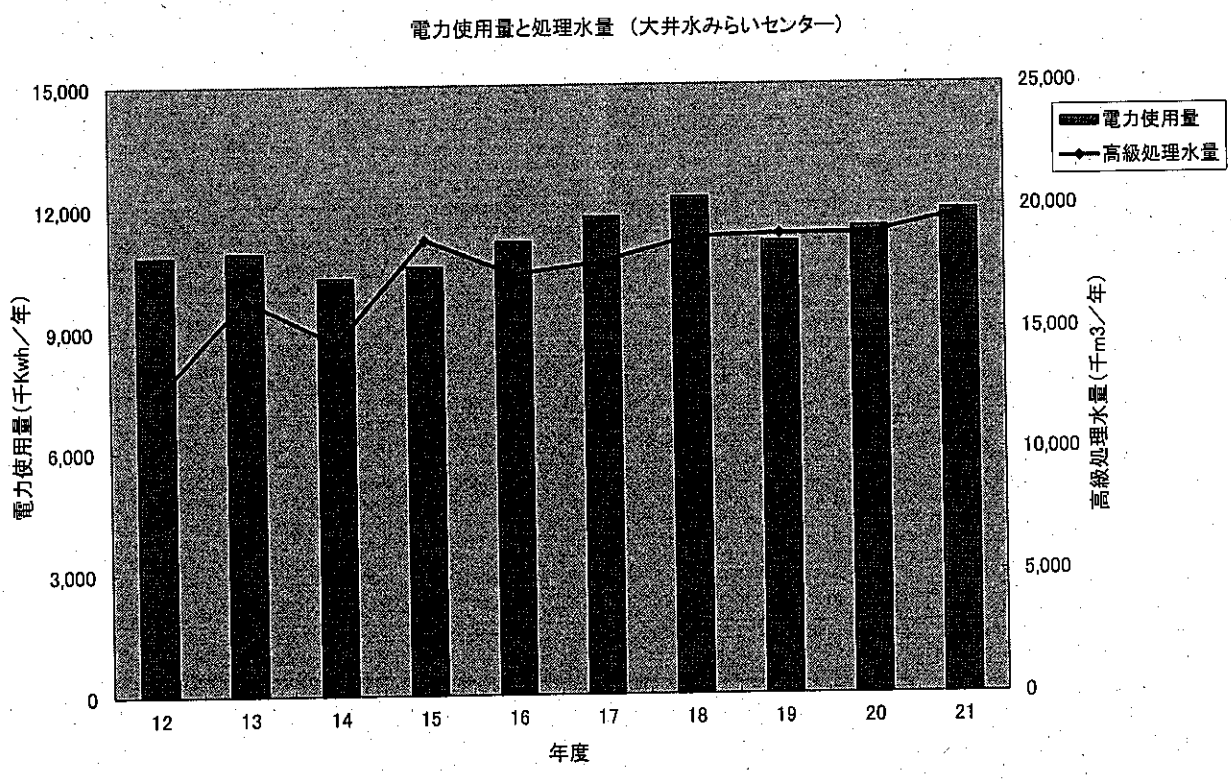

7. 処理単価の推移

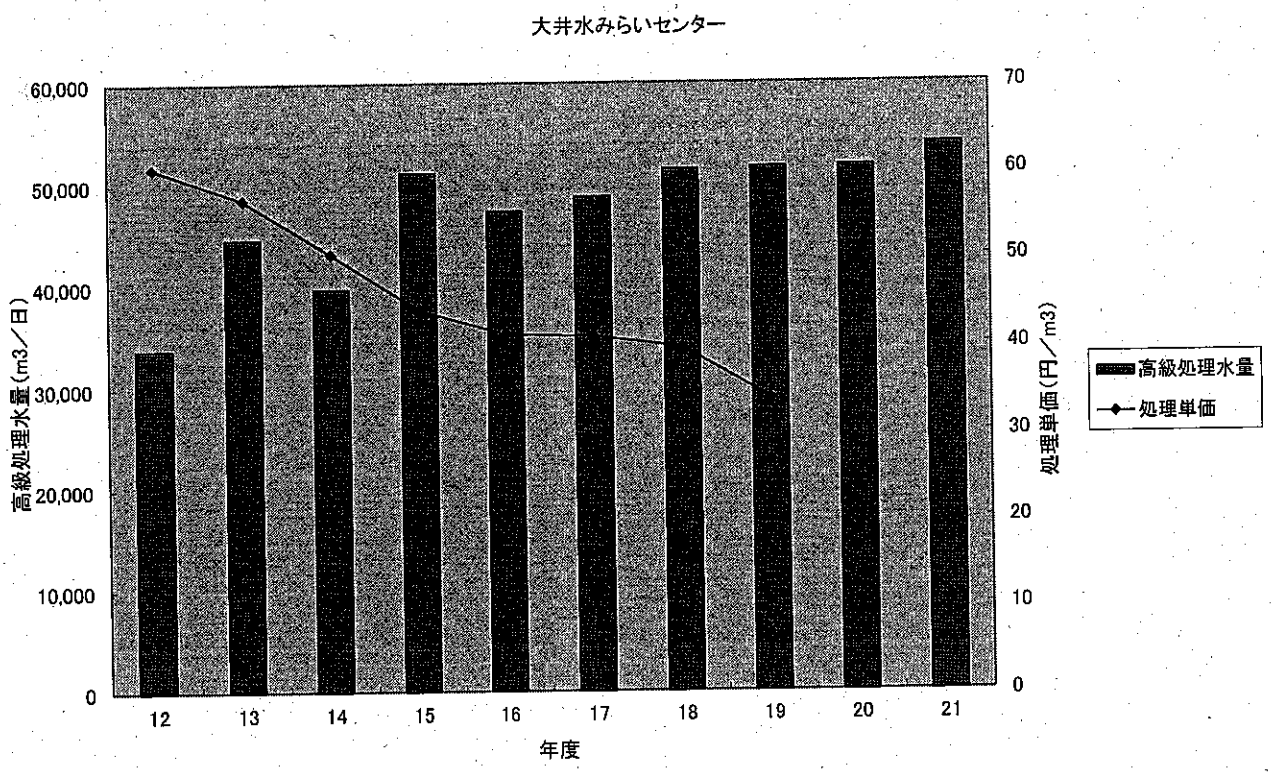
大井水みらいセンター
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
高級処理水量(m3／日)
70
60
50
40
30
20
10
0
処理単価(円／m3)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
高級処理水量
処理単価

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
20	4	1,788,285	230,459	1,136,479	114.5	22	1,574,348	1,136,479	1,574,348	0	0	172,040	18,473	46	1,574,348	1.39	1.98
20	5	1,829,772	251,001	1,234,592	57.0	24	1,611,253	1,234,592	1,611,253	0	0	182,404	8,808	63	1,611,253	1.12	1.61
20	6	1,852,082	266,683	1,196,074	72.5	23	1,609,950	1,196,074	1,609,950	0	0	197,008	13,658	66	1,609,950	0.60	1.04
20	7	2,066,742	301,453	994,384	156.0	18	1,797,366	994,384	1,797,366	0	0	229,222	9,961	56	1,797,366	2.40	0.94
20	8	1,947,414	306,153	1,318,179	74.0	25	1,677,133	1,318,179	1,677,133	15,838	0	228,090	10,779	338	1,692,971	1.45	0.95
20	9	1,785,184	272,227	1,336,156	35.5	26	1,549,942	1,336,156	1,549,942	0	0	193,473	12,137	263	1,549,942	1.22	0.40
20	10	1,935,394	253,771	1,108,117	128.0	21	1,719,646	1,108,117	1,719,646	25,951	0	174,783	13,101	46	1,745,597	1.33	1.04
20	11	1,875,663	235,348	966,023	135.5	18	1,680,334	966,023	1,680,334	0	0	153,878	12,082	3	1,680,334	2.34	1.02
20	12	1,846,740	252,968	1,358,314	40.5	26	1,637,035	1,358,314	1,637,035	0	0	175,241	11,248	8	1,637,035	1.45	1.91
21	1	1,778,994	255,543	1,302,123	38.0	26	1,565,876	1,302,123	1,565,876	0	0	179,052	10,980	123	1,565,876	1.69	2.81
21	2	1,687,379	239,049	982,182	97.5	19	1,487,325	982,182	1,487,325	0	0	165,538	11,027	11	1,487,325	0.54	2.55
21	3	1,979,024	251,635	930,121	148.0	17	1,769,420	930,121	1,769,420	0	0	171,715	11,578	41	1,769,420	1.92	3.40
年間総量		22,372,673	3,116,290	13,862,744	1097.0	265	19,679,628	13,862,744	19,679,628	41,789	0	2,222,444	143,832	1,064	19,721,417	17.45	19.65
日平均		61,295	8,538	52,312	—	—	53,917	52,312	53,917	114	0	6,089	394	3	54,031	—	—
日最大		85,786	12,530	62,564	—	—	78,391	62,564	78,391	17,784	0	—	—	—	—	—	—
前年度総量		21,611,058	2,993,572	13,200,946	996.0	261	18,878,743	13,200,946	18,878,743	0	0	2,101,778	314,266	1,041	18,878,743	17.00	27.27
前年度比		1.04	1.04	1.05	1.10	1.02	1.04	1.05	1.04	—	—	1.06	0.46	1.02	1.04	1.03	0.72
備考		流入水量＝高度処理水量			雨天日 3mm以上当日 10mm以上～40mm未満翌日 1日40mm以上翌日										放流流量計	比重 1.21 場内	比重 0.85 場内
1年日数		365															

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／ℓ	kg	mg／ℓ	kg	mg／ℓ	kg	mg／ℓ	kg	mg／ℓ
20	4	499,521	27.9	1,788,141	100.0	6,924,764	3.87	0		791	0.4	—	—	3,493	2.1	—	—
20	5	509,511	27.8	1,825,326	99.8	7,340,047	4.01	0		877	0.5	—	—	3,586	2.1	—	—
20	6	517,202	27.9	1,846,381	99.7	7,445,745	4.02	0		871	0.5	—	—	3,595	2.1	—	—
20	7	616,341	29.8	2,057,117	99.5	7,512,044	3.63	0		1,909	0.9	—	—	3,994	2.1	—	—
20	8	580,829	29.8	1,943,016	99.8	7,551,158	3.88	0		2,260	1.2	—	—	3,782	2.1	—	—
20	9	497,966	27.9	1,784,843	100.0	7,715,683	4.32	0		2,476	1.4	—	—	3,490	2.1	—	—
20	10	559,962	28.9	1,930,419	99.7	7,453,157	3.85	0		2,809	1.5	—	—	3,833	2.1	—	—
20	11	526,854	28.1	1,872,916	99.9	7,149,079	3.81	0		2,120	1.1	—	—	3,708	2.1	—	—
20	12	514,948	27.9	1,846,528	100.0	7,688,601	4.16	0		1,223	0.7	—	—	3,649	2.1	—	—
21	1	496,539	27.9	1,780,283	100.1	7,934,633	4.46	0		2,531	1.4	—	—	3,505	2.1	—	—
21	2	470,221	27.9	1,686,174	99.9	7,154,966	4.24	0		1,411	0.8	—	—	3,321	2.1	—	—
21	3	551,807	27.9	1,973,483	99.7	7,629,044	3.85	0		2,276	1.2	—	—	3,921	2.1	—	—
年間総量		6,341,701	—	22,334,627	—	89,498,921	—	0	—	21,554	—	—	—	43,877	—	—	—
日平均		17,375	28.3	61,191	99.8	245,203	4.00	0		59	1.0	—	—	120	2.1	—	—
日最大		33,870	—	82,440	—	301,846	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		6,032,377	—	21,579,696	—	79,254,592	—	0	—	19,016	—	—	—	42,098	—	—	—
前年度比		1.05	—	1.03	—	1.13	—	—	—	1.13	—	—	—	1.04	—	—	—
備考														前塩 23,282kg 後塩 18,816kg	前塩 1.1mg/ℓ 後塩 1.0mg/ℓ		
1年日数		365															

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
20	4	20,840	23,688	44,528	—	8,038	95.9	—	—	—	—	8,038	95.9	1,259	75.8	1,259	75.8
20	5	22,300	27,161	49,461	—	8,979	96.1	—	—	—	—	8,979	96.1	1,382	75.0	1,361	75.0
20	6	21,530	25,333	46,863	—	8,522	96.1	—	—	—	—	8,522	96.1	1,215	75.4	1,214	75.4
20	7	22,760	24,581	47,341	—	9,007	96.3	—	—	—	—	9,007	96.3	1,190	75.3	1,192	75.3
20	8	22,554	29,751	52,305	—	9,361	96.4	—	—	—	—	9,361	96.4	1,261	75.2	1,272	75.2
20	9	21,510	28,764	50,274	—	8,732	96.3	—	—	—	—	8,732	96.3	1,168	76.2	1,169	76.2
20	10	22,280	27,777	50,057	—	9,665	96.4	—	—	—	—	9,665	96.4	1,280	76.5	1,282	76.5
20	11	20,420	29,234	49,654	—	9,127	96.2	—	—	—	—	9,127	96.2	1,330	76.9	728	76.9
20	12	22,320	23,641	45,961	—	8,879	96.1	—	—	—	—	8,879	96.1	1,313	76.3	1,322	76.3
21	1	21,920	24,205	46,125	—	9,005	95.9	—	—	—	—	9,005	95.9	1,430	76.7	1,432	76.7
21	2	20,120	24,255	44,375	—	8,242	96.0	—	—	—	—	8,242	96.0	1,343	76.8	1,355	76.8
21	3	22,260	25,944	48,204	—	8,786	95.9	—	—	—	—	8,786	95.9	1,416	77.3	1,395	77.3
年間総量		260,814	314,334	575,148	—	106,343	—	—	—	—	—	106,343	—	15,587	—	14,981	—
日平均		715	861	1,576	—	291	96.1	—	—	—	—	291	96.1	43	76.1	41	76.1
日最大		840	987	—	—	382	—	—	—	—	—	382	—	58	—	65	—
前年度総量		262,554	315,374	577,928	—	100,698	—	—	—	—	—	100,698	—	15,043	—	15,076	—
前年度比		0.99	1.00	1.00	—	1.06	—	—	—	—	—	1.06	—	1.04	—	0.99	—
備考																内狭山処理場分 0.00t 内今池処理場分 0.00t	
1年日数		365															

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰量	含水率	焼却灰湿灰量	含水率	溶融スラグ空冷量	溶融スラグ水冷量	成形レンガ使用灰量	成形レンガ生産量	焼成レンガ生産量	焼成レンガ生産個数	汚泥処分量 生汚泥量	含水率	汚泥処分量 脱水ケーキ量	含水率	汚泥処分量 灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
20	4	42.84	—	61.20	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		56	30.0
20	5	39.48	—	55.30	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		53	28.6
20	6	45.97	—	65.76	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		63	30.1
20	7	44.50	—	62.15	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		60	28.4
20	8	44.53	—	61.25	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		55	27.3
20	9	43.01	—	60.66	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		57	29.1
20	10	43.33	—	60.26	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		55	28.1
20	11	24.79	—	34.01	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	594.54	76.90	32	27.1
20	12	41.70	—	58.16	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		54	28.3
21	1	43.66	—	61.58	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		58	29.1
21	2	42.59	—	61.02	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		57	30.2
21	3	44.77	—	65.17	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00		59	31.3
年間総量		501.17	—	706.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	594.54	—	659	—
日平均		1.37	—	1.94	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.63	—	2	29.1
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		537.72	—	761.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	625.50	—	711	—
前年度比		0.93	—	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.93	—
備考														狭山MCへ 0.00t 今池MCへ 594.54t			
1年日数		365															

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化アルミ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kℓ	kℓ	kℓ	kg
20	4	1.120	0.34	—	—	—	—	—	—	19.359	—	1.027	0.01	—	16.91	0.83	—
20	5	1.161	0.33	—	—	—	—	—	—	22.547	—	0.964	0.01	—	16.57	0.00	—
20	6	0.961	0.29	—	—	—	—	—	—	23.884	—	1.264	0.01	—	13.98	0.85	—
20	7	0.933	0.28	—	—	—	—	—	—	21.379	—	2.449	0.03	—	12.76	0.12	—
20	8	1.110	0.33	—	—	—	—	—	—	19.162	—	2.338	0.02	—	16.83	0.86	—
20	9	1.078	0.33	—	—	—	—	—	—	18.444	—	2.291	0.03	—	13.34	0.12	—
20	10	1.191	0.34	—	—	—	—	—	—	21.145	—	2.117	0.02	—	15.63	0.83	—
20	11	1.097	0.32	—	—	—	—	—	—	11.761	—	2.135	0.02	—	10.33	0.12	—
20	12	1.122	0.32	—	—	—	—	—	—	20.832	—	2.016	0.02	—	14.35	0.83	—
21	1	1.243	0.34	—	—	—	—	—	—	22.359	—	2.300	0.03	—	18.62	5.07	—
21	2	1.227	0.37	—	—	—	—	—	—	22.848	—	1.973	0.02	—	19.29	1.06	—
21	3	1.220	0.34	—	—	—	—	—	—	20.346	—	2.229	0.03	—	21.42	0.11	—
年間総量		13.463	—	—	—	—	—	—	—	244.066	—	23.103	—	—	190.01	10.79	—
日平均		0.037	0.33	—	—	—	—	—	—	0.669	—	0.063	0.02	—	0.52	0.03	—
日最大		0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.640	—	—	2.07	—	—
前年度総量		13.222	—	—	—	—	—	—	—	261.883	—	16.447	—	—	186.93	9.22	—
前年度比		1.02	—	—	—	—	—	—	—	0.93	—	1.40	—	—	1.02	1.17	—
備考																	
1年日数		365															

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処番号		81	82	83	84	85	86
年	月	電力使用量	自家発電量	消化ガス発電量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	kwh	kwh	kwh	回	分	m^3
20	4	934,575	1,200	—	1	60	270
20	5	983,804	0	—	0	0	242
20	6	990,013	1,200	—	1	60	293
20	7	1,054,881	0	—	0	0	271
20	8	1,062,483	1,200	—	1	60	276
20	9	1,016,539	0	—	0	0	232
20	10	1,002,104	1,100	—	1	60	239
20	11	916,042	0	—	0	0	230
20	12	991,754	1,200	—	1	60	250
21	1	1,008,430	7,000	—	1	380	260
21	2	923,623	1,000	—	1	60	234
21	3	1,011,783	0	—	0	0	272
年間総量		11,896,031	13,900	—	7	740	3,069
日平均		32,592	—	—	—	—	8
日最大		37,102	—	—	—	—	31
前年度総量		11,493,775	12,950	—	6	690	3,268
前年度比		1.03	1.07	—	1.17	1.07	0.94
備考							
1年日数		365					

狭山水みらいセンター

1. 処理水量の推移

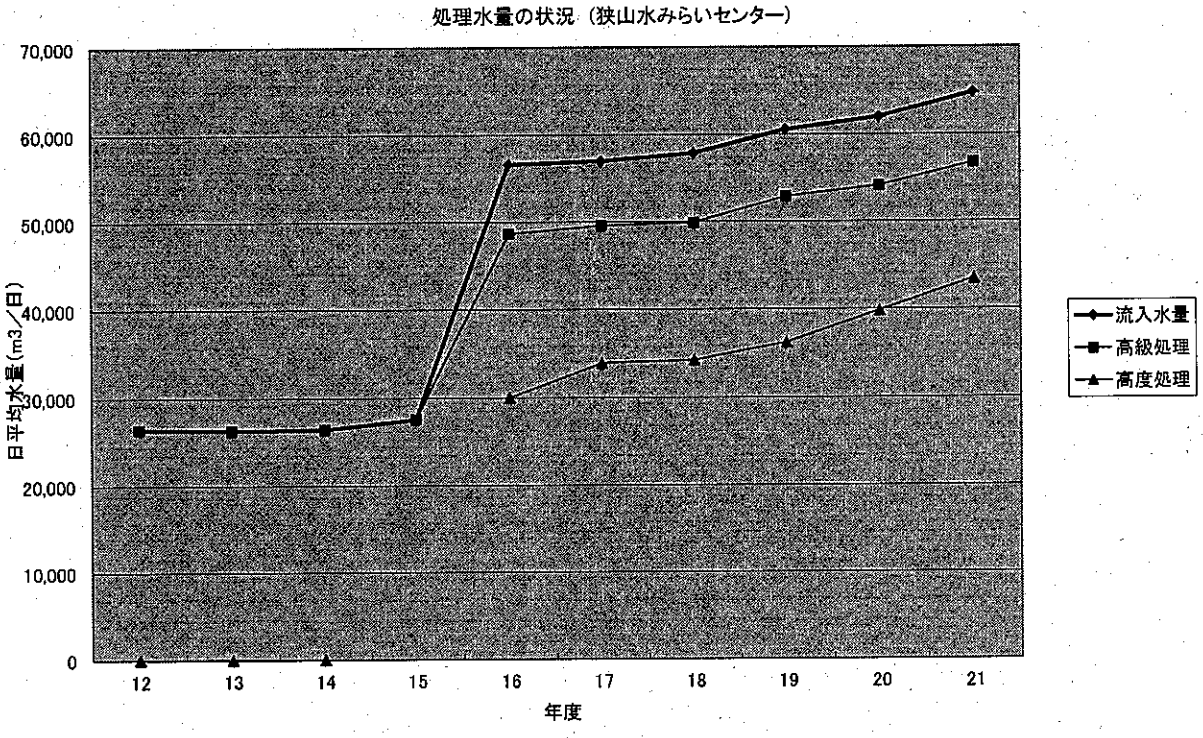

2. 放流水質の状況

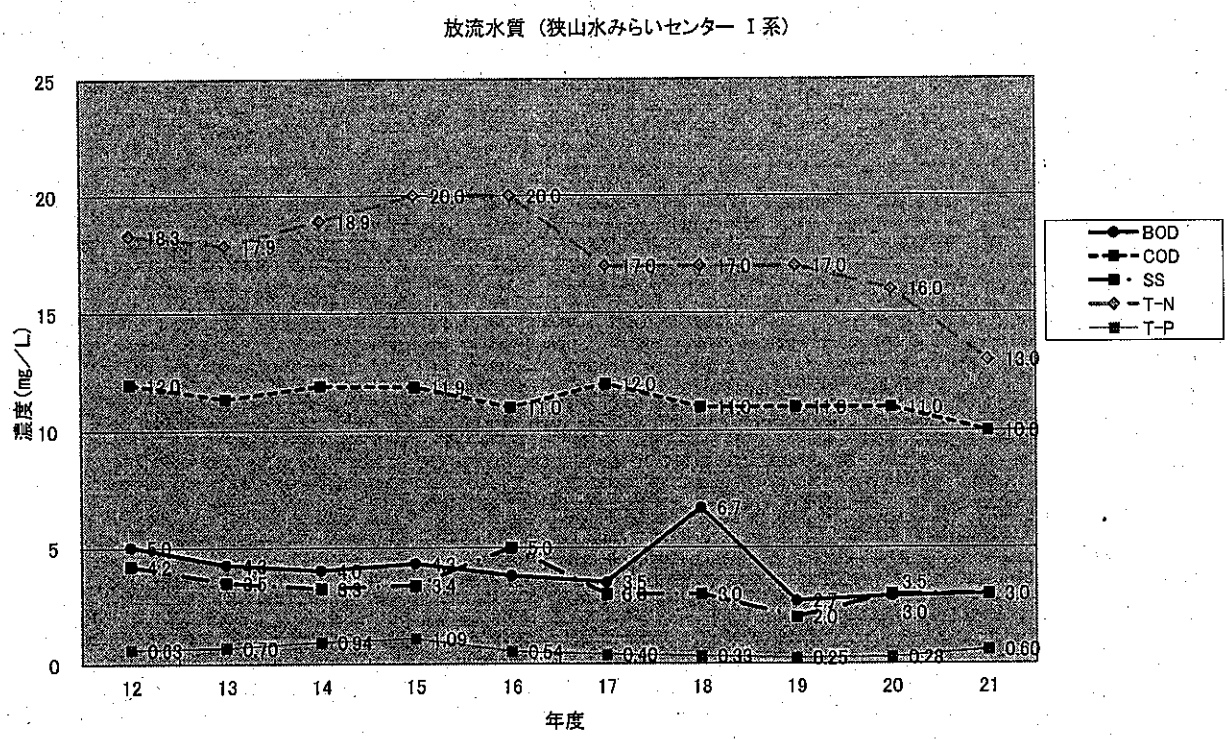

2'. 放流水質の状況

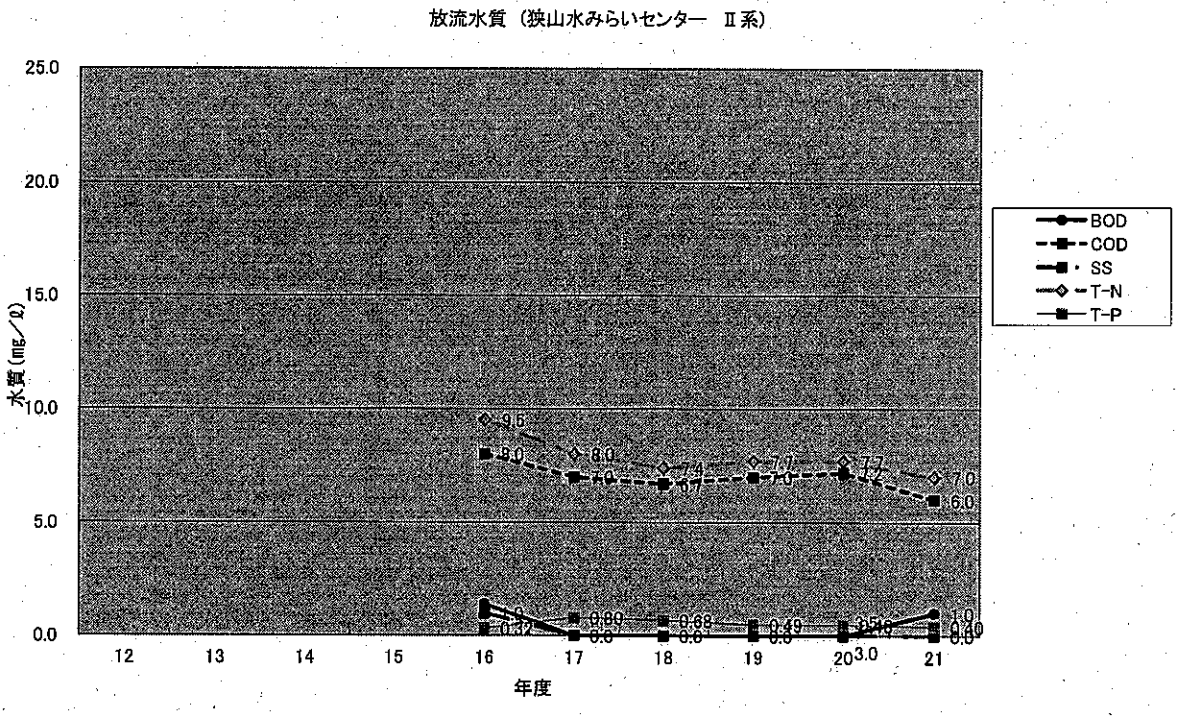

3. 汚泥処理の状況

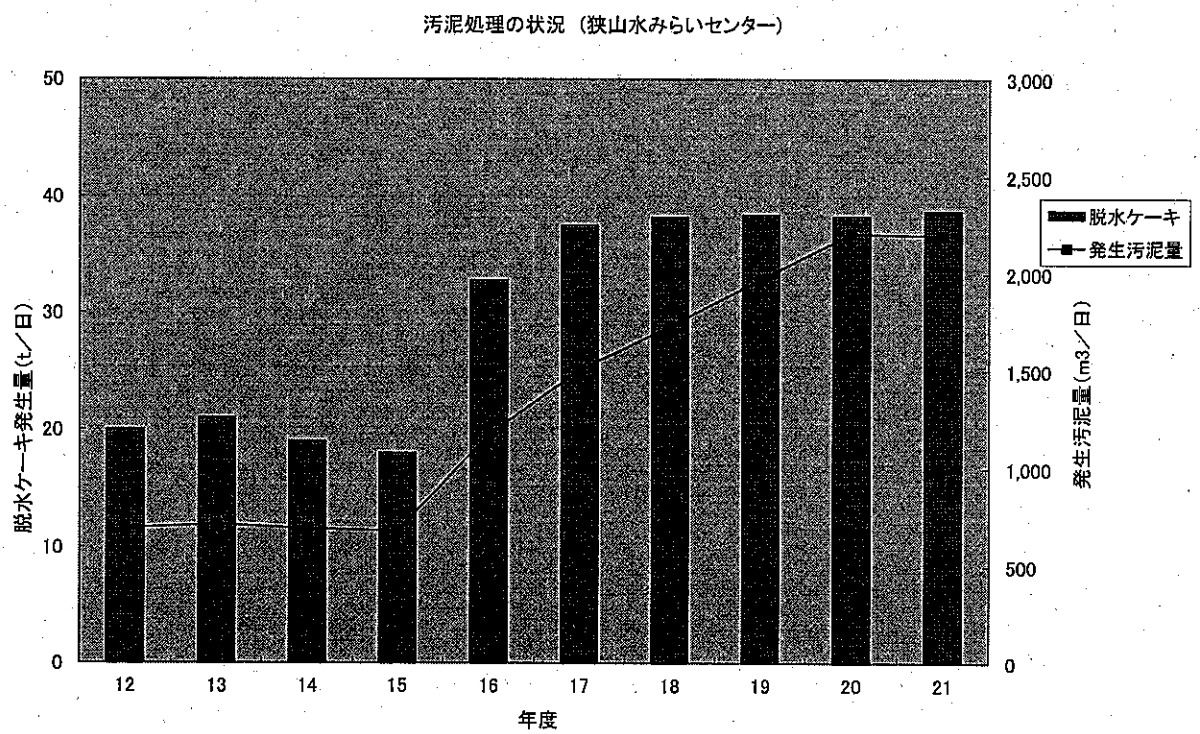

4. 焼却灰処分の状況

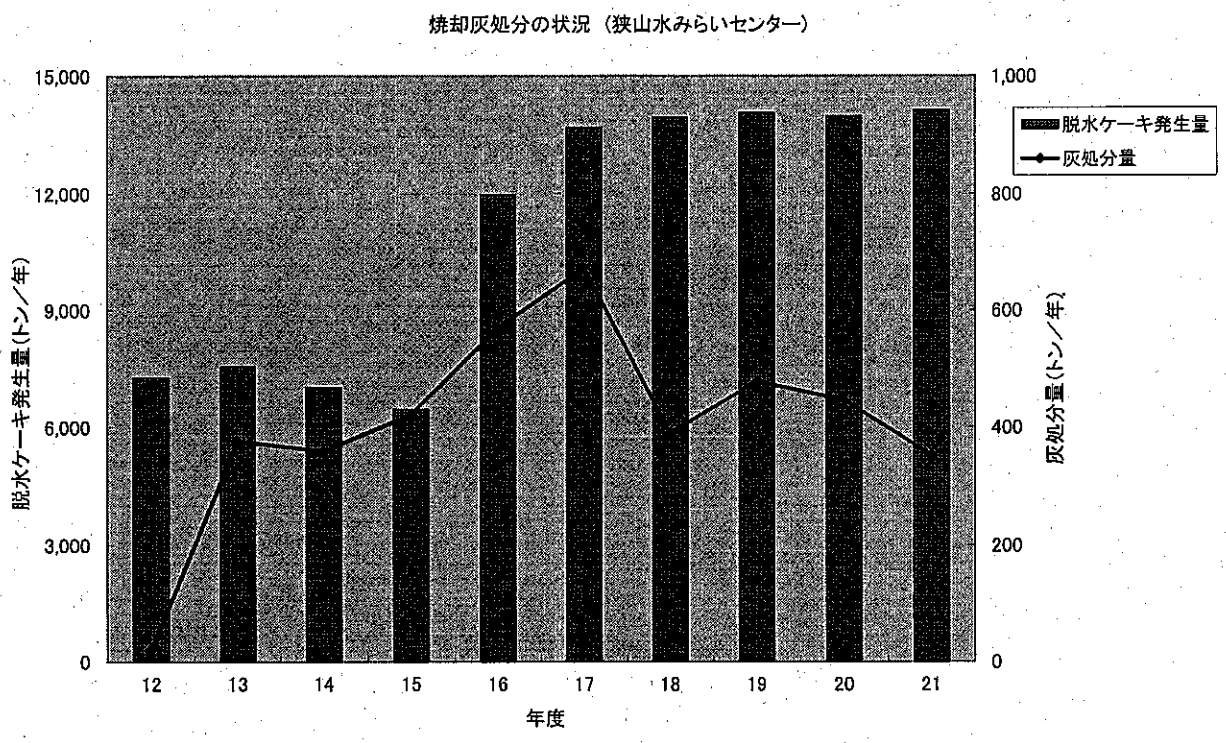

5. 処理水再利用の状況

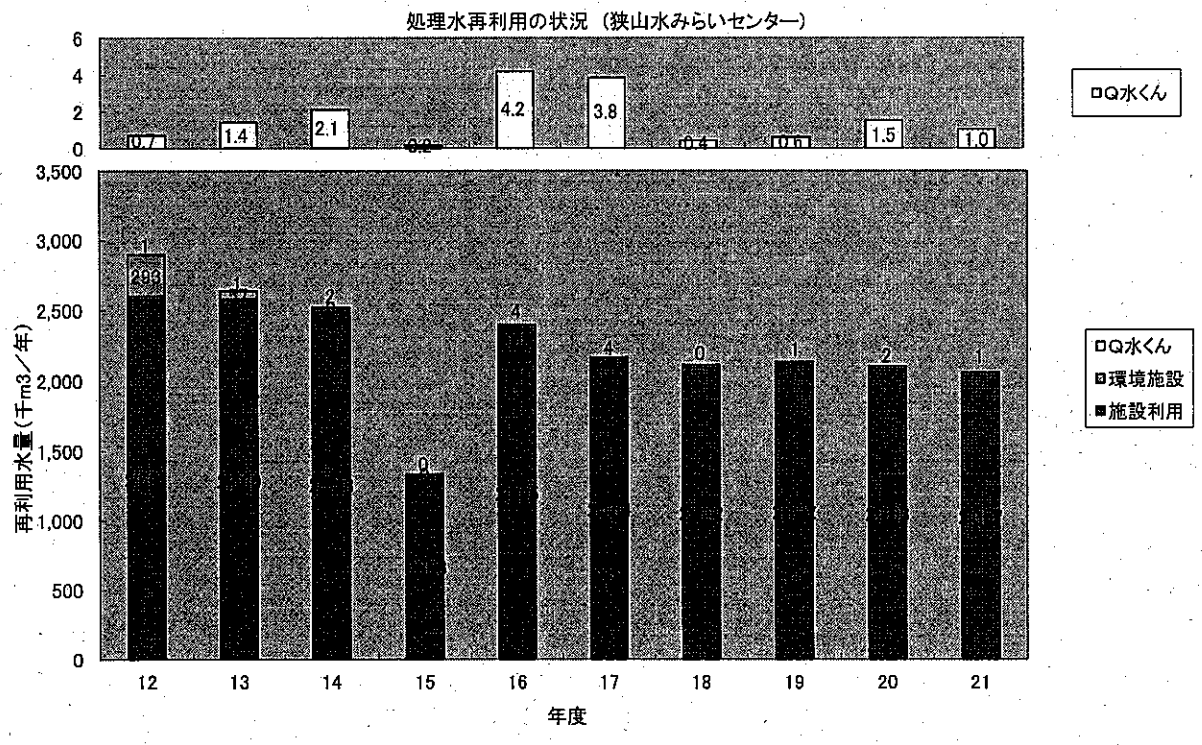

6. 電力使用量の状況

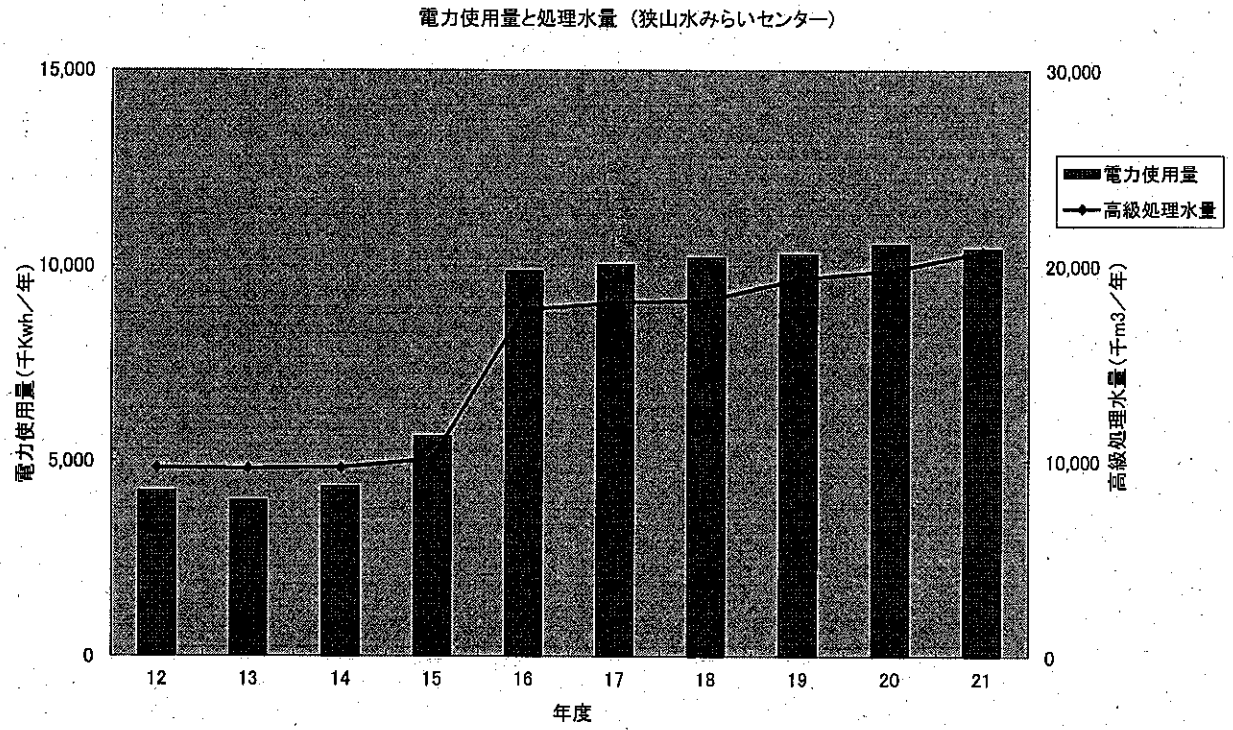

7. 処理単価の推移

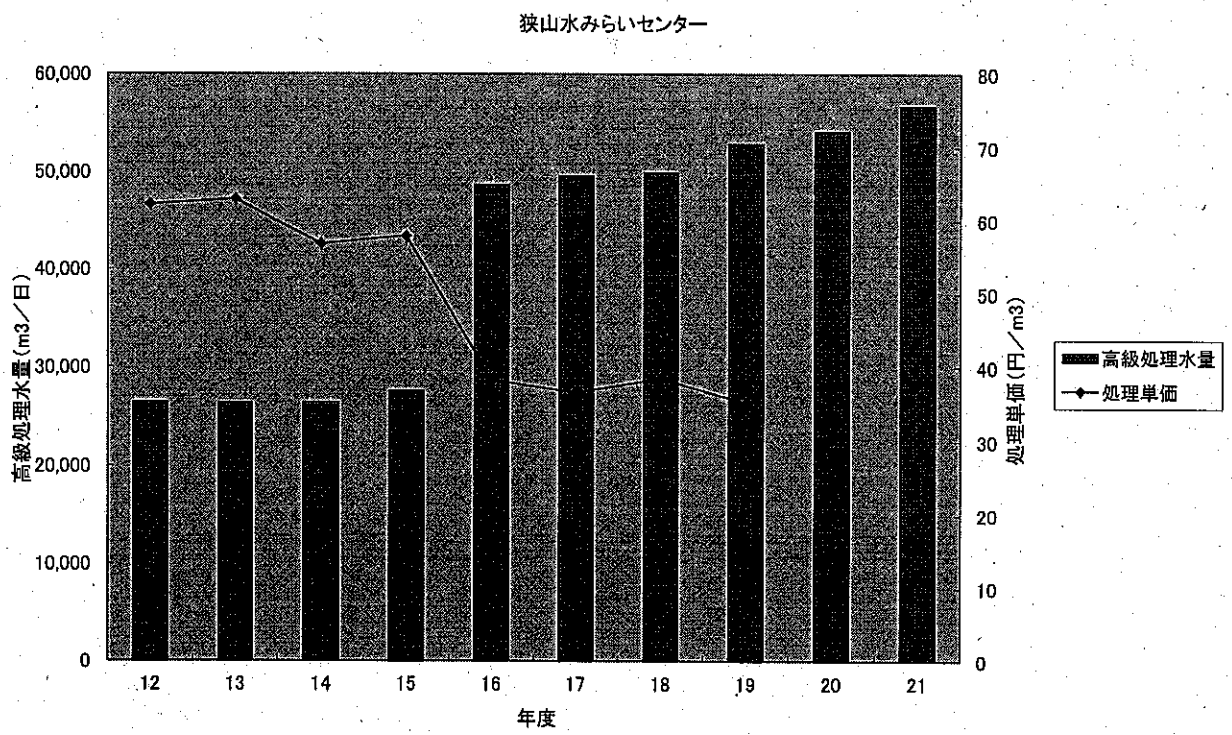

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	1,803,634	222,404	1,114,637	92.5	22	1,570,739	1,114,637	1,204,182	10,491	—	164,775	—	83	1,581,230	0.50	7.51
21	5	1,837,990	241,693	1,244,613	69.0	25	1,596,297	1,244,613	1,228,477	0	—	181,618	—	116	1,596,297	0.00	11.00
21	6	1,891,730	232,913	1,033,274	129.5	20	1,640,453	1,033,274	1,252,329	18,364	—	175,021	—	63	1,658,817	0.00	5.68
21	7	2,200,008	234,929	902,870	207.0	16	1,916,318	902,870	1,449,352	48,761	—	176,815	—	271	1,965,079	2.16	3.48
21	8	2,047,325	238,129	1,184,874	95.5	22	1,783,705	1,184,874	1,374,691	25,491	—	179,324	—	150	1,809,196	1.17	7.69
21	9	1,791,827	237,670	1,385,259	38.5	27	1,554,157	1,385,259	1,206,288	0	—	181,476	—	182	1,554,157	0.00	10.07
21	10	2,100,879	234,135	1,010,138	147.5	19	1,790,986	1,010,138	1,355,368	75,758	—	175,739	—	76	1,866,744	0.00	14.42
21	11	2,018,241	182,227	996,413	144.5	18	1,808,204	996,413	1,388,481	27,810	—	141,586	—	43	1,836,014	0.25	8.94
21	12	1,956,716	219,709	1,431,768	45.0	26	1,737,007	1,431,768	1,327,559	0	—	174,191	—	16	1,737,007	1.25	23.60
22	1	1,888,724	225,081	1,376,685	41.0	26	1,663,643	1,376,685	1,256,186	0	—	174,113	—	5	1,663,643	0.75	19.09
22	2	1,835,908	209,434	1,040,862	99.5	19	1,623,602	1,040,862	1,233,933	2,872	—	161,596	—	7	1,626,474	0.00	17.79
22	3	2,258,397	223,403	953,060	162.5	16	2,019,642	953,060	1,569,318	15,352	—	170,706	—	28	2,034,994	0.21	20.21
年間総量		23,631,379	2,701,727	13,674,453	1,272.0	256	20,704,753	13,674,453	15,846,164	224,899	—	2,056,960	—	1,040	20,929,652	6.29	149.48
日平均		64,744	7,402	53,416	—	—	56,725	53,416	43,414	616	—	5,636	—	3	57,342	—	—
日最大		—	—	68,649	—	—	91,364	68,649	67,514	58,172	—	—	—	—	133,917	—	—
前年度総量		22,623,370	—	13,423,890	1,063.0	258	19,747,590	13,423,890	14,532,520	106,050	—	2,102,800	—	1,525	19,853,640	3.49	54.57
前年度比		1.04	—	1.02	1.20	0.99	1.05	1.02	1.09	2.12	—	0.98	—	0.68	1.05	1.80	2.74
備考		1番=2番+14番					高度処理を含む							植樹等:全量	14番=6番+9番 超音波流量計 株式超音波　放流部	比重 1.20	比重 0.72
1年日数		365															

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	560,182	31.1	1,389,470	99.24	6,855,281	3.80	0		9,898	0.73	—	—	1,822	1.3	—	—
21	5	571,553	31.1	1,418,546	99.03	6,819,360	3.71	0		8,883	0.64	—	—	1,873	1.3	—	—
21	6	578,488	30.6	1,433,706	98.02	6,549,341	3.46	0		9,444	0.67	—	—	2,040	1.3	—	—
21	7	644,831	29.3	1,608,267	95.07	6,439,387	2.93	0		11,823	0.75	—	—	2,430	1.3	—	—
21	8	614,750	30.0	1,537,348	96.28	7,149,772	3.49	0		5,280	0.35	—	—	2,209	1.3	—	—
21	9	554,094	30.9	1,379,568	98.06	7,500,194	4.19	0		9,498	0.70	—	—	1,889	1.3	—	—
21	10	611,919	29.1	1,511,455	92.95	6,769,672	3.22	0		19,036	1.28	—	—	2,234	1.3	—	—
21	11	601,177	29.8	1,502,495	96.11	7,144,789	3.54	0		2,638	0.18	—	—	2,213	1.3	—	—
21	12	587,808	30.0	1,469,005	97.31	7,475,775	3.82	0		2,715	0.19	—	—	1,995	1.3	—	—
22	1	569,223	30.1	1,435,130	99.43	7,321,931	3.88	0		5,339	0.39	—	—	2,027	1.3	—	—
22	2	547,047	29.8	1,371,046	97.19	6,261,152	3.41	0		4,290	0.32	—	—	2,118	1.4	—	—
22	3	665,578	29.5	1,707,026	96.42	6,466,714	2.86	0		11,374	0.68	—	—	2,509	1.3	—	—
年間総量		7,106,650	—	17,763,062	—	82,753,368	—	0	—	100,218	—	—	—	25,359	—	—	—
日平均		19,470	30.1	48,666	97.00	226,722	3.50	0		275	0.57	—	—	69	1.3	—	—
日最大		—	—	70,152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		7,046,670	31.1	16,981,651	100.30	78,661,495	3.48	0	0.00	155,649	0.93	—	—	25,244	1.4	—	—
前年度比		1.01	—	1.05	—	1.05	—		—	0.64	—	—	—	1.00	—	—	—
備考																	
１年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥 量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	44,081	25,678	69,759	99.2	8,855	96.5	—	—	—	—	8,986	96.6	1,212	76.7	1,218	76.7
21	5	44,596	28,434	73,030	99.4	9,344	96.5	—	—	—	—	9,366	96.5	1,277	76.2	1,259	76.2
21	6	44,006	27,687	71,693	99.4	8,756	96.4	—	—	—	—	8,861	96.5	1,162	76.1	1,139	76.1
21	7	45,083	26,217	71,300	99.3	8,993	96.7	—	—	—	—	9,169	96.7	1,080	75.6	1,115	75.6
21	8	45,968	25,860	71,828	99.4	9,437	96.8	—	—	—	—	9,717	96.9	1,121	76.1	1,074	76.1
21	9	43,107	25,332	68,439	99.3	9,110	96.7	—	—	—	—	9,387	96.8	1,110	76.1	1,082	76.1
21	10	45,930	25,279	71,209	99.2	9,020	96.4	—	—	—	—	9,401	96.7	1,133	76.5	1,156	76.5
21	11	34,594	18,449	53,043	99.4	6,535	95.9	—	—	—	—	6,665	96.5	888	76.7	178	76.7
21	12	40,358	19,764	60,122	99.0	8,168	95.9	—	—	—	—	8,353	96.4	1,176	77.1	1,320	77.1
22	1	41,331	23,518	64,849	99.2	9,082	95.6	—	—	—	—	9,106	96.4	1,378	77.2	1,303	77.2
22	2	37,847	22,483	60,330	99.3	8,555	95.7	—	—	—	—	8,552	96.5	1,258	77.3	1,310	77.3
22	3	41,249	25,141	66,390	99.3	9,268	96.0	—	—	—	—	9,350	96.6	1,338	77.2	1,227	77.2
年間総量		508,150	293,842	801,992	—	105,123	—	—	—	—	—	106,912	—	14,133	—	13,381	—
日平均		1,392	805	2,197	99.3	288	96.3	—	—	—	—	293	96.6	39	76.6	37	76.6
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	—
前年度総量		485,642	320,133	805,775	99.2	110,410	96.4	—	—	—	—	111,378	96.6	13,979	76.5	14,125	76.5
前年度比		1.05	0.92	1.00	—	0.95	—	—	—	—	—	0.96	—	1.01	—	0.95	—
備考																	
1年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰量	含水率	焼却灰湿灰量	含水率	溶融スラグ空冷量	溶融スラグ水冷量	成形レンガ使用灰量	成形レンガ生産個数	焼成レンガ生産個数	焼成レンガ良品個数	汚泥処分量 生汚泥量	含水率	汚泥処分量 脱水ケーキ量	含水率	汚泥処分量 灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	個	個	個	m3	%	t	%	t	%
21	4	37.37	—	59.83	37.5	—	—	3.79	756	0	0	—	—	0.00		57	37.5
21	5	28.82	—	42.27	31.8	—	—	7.14	2,646	2,646	2,500	—	—	0.00		39	31.8
21	6	24.65	—	36.00	31.5	—	—	23.63	8,316	8,316	7,627	—	—	0.00		33	31.5
21	7	27.36	—	39.98	31.6	—	—	18.11	6,426	6,426	5,691	—	—	0.00		36	31.6
21	8	18.10	—	26.81	32.5	—	—	21.69	7,938	7,938	6,376	—	—	0.00		24	32.5
21	9	33.77	—	49.48	31.8	—	—	1.73	526	756	543	—	—	0.00		45	31.8
21	10	18.00	—	27.23	33.9	—	—	20.23	7,790	7,560	6,149	—	—	0.00		24	33.9
21	11	5.21	—	8.13	35.9	—	—	3.23	1,773	2,268	1,793	—	—	805.10	76.7	7	35.9
21	12	17.80	—	26.53	32.9	—	—	16.34	5,141	4,536	3,818	—	—	0.00		24	32.9
22	1	15.31	—	22.75	32.7	—	—	18.21	6,434	6,426	5,434	—	—	0.00		21	32.7
22	2	13.76	—	20.15	31.7	—	—	19.01	7,052	7,182	7,082	—	—	0.00		18	31.7
22	3	18.01	—	27.10	33.5	—	—	21.54	7,204	7,182	6,999	—	—	0.00		24	33.5
年間総量		258.16	—	386.26	—	—	—	174.64	62,002	61,236	54,012	—	—	805.10	—	352	—
日平均		0.71	—	1.06	33.2	—	—	0.00	0	0	0	—	—	2.21	76.7	1	33.2
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		320.22	—	480.57	33.4	—	—	158.73	56,710	57,078	51,040	—	—	639.00	0.0	446	33.4
前年度比		0.81	—	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.26	—	0.79	—
備考		乾灰換算値															
1年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化アルミ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	都市ガス（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	m3	kl	kg
21	4	1.147	0.38	—	—	—	—	—	—	11.063	—	0.795	0.04	—	23,203	0.00	—
21	5	1.145	0.35	—	—	—	—	—	—	11.911	—	0.796	0.04	—	20,405	0.36	—
21	6	1.092	0.35	—	—	—	—	—	—	11.085	—	0.744	0.04	—	19,115	0.00	—
21	7	0.948	0.32	—	—	—	—	—	—	13.487	—	0.820	0.036	—	14,770	0.33	—
21	8	0.988	0.33	—	—	—	—	—	—	12.084	—	0.886	0.037	—	17,335	0.00	—
21	9	0.963	0.32	—	—	—	—	—	—	12.261	—	0.668	0.031	—	15,496	0.17	—
21	10	0.924	0.30	—	—	—	—	—	—	11.938	—	0.716	0.033	—	25,175	0.00	—
21	11	0.768	0.33	—	—	—	—	—	—	1.836	—	0.648	0.036	—	5,215	0.00	—
21	12	0.794	0.27	—	—	—	—	—	—	15.128	—	0.696	0.04	—	31,221	0.74	—
22	1	0.992	0.30	—	—	—	—	—	—	13.475	—	0.824	0.042	—	32,091	0.38	—
22	2	0.883	0.30	—	—	—	—	—	—	12.948	—	0.970	0.05	—	31,020	0.20	—
22	3	0.934	0.30	—	—	—	—	—	—	12.139	—	1.082	0.06	—	29,030	0.69	—
年間総量		11.578	—	—	—	—	—	—	—	139.355	—	9.645	—	—	264,076	2.87	—
日平均		0.032	0.32	—	—	—	—	—	—	0.382	—	0.026	0.039	—	723	0.01	—
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	0.848	—	—	—	—	2,530	—	—
前年度総量		11.855	0.31	—	—	—	—	—	—	152.070	—	10.308	0.034	—	269,270	2.49	—
前年度比		0.98	—	—	—	—	—	—	—	0.92	—	0.94	—	—	0.98	1.15	—
備考		加圧浮上高分子年間使用量[t] 0.000	加圧浮上高分子平均添加率[%] 0.00							濃度20%							
1年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力使用量	自家発電量	消化ガス発電量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	846,796	0	—	0	0	154
21	5	861,745	310	—	2	68	148
21	6	881,999	0	—	0	0	153
21	7	912,724	260	—	2	61	173
21	8	917,907	0	—	0	0	168
21	9	874,075	130	—	1	15	163
21	10	879,009	0	—	0	0	168
21	11	785,009	0	—	0	0	161
21	12	888,423	830	—	3	338	166
22	1	894,068	460	—	2	59	190
22	2	811,672	0	—	0	0	173
22	3	883,791	760	—	2	119	144
年間総量		10,437,218	2,750	—	12	660	1,961
日平均		28,600	—	—	—	—	5
日最大		32,309	—	—	—	—	—
前年度総量		10,542,743	2,850	—	14	715	1,920
前年度比		0.99	0.96	—	0.86	0.92	1.02
備考							
1年日数							

北部水みらいセンター

1. 処理水量の推移

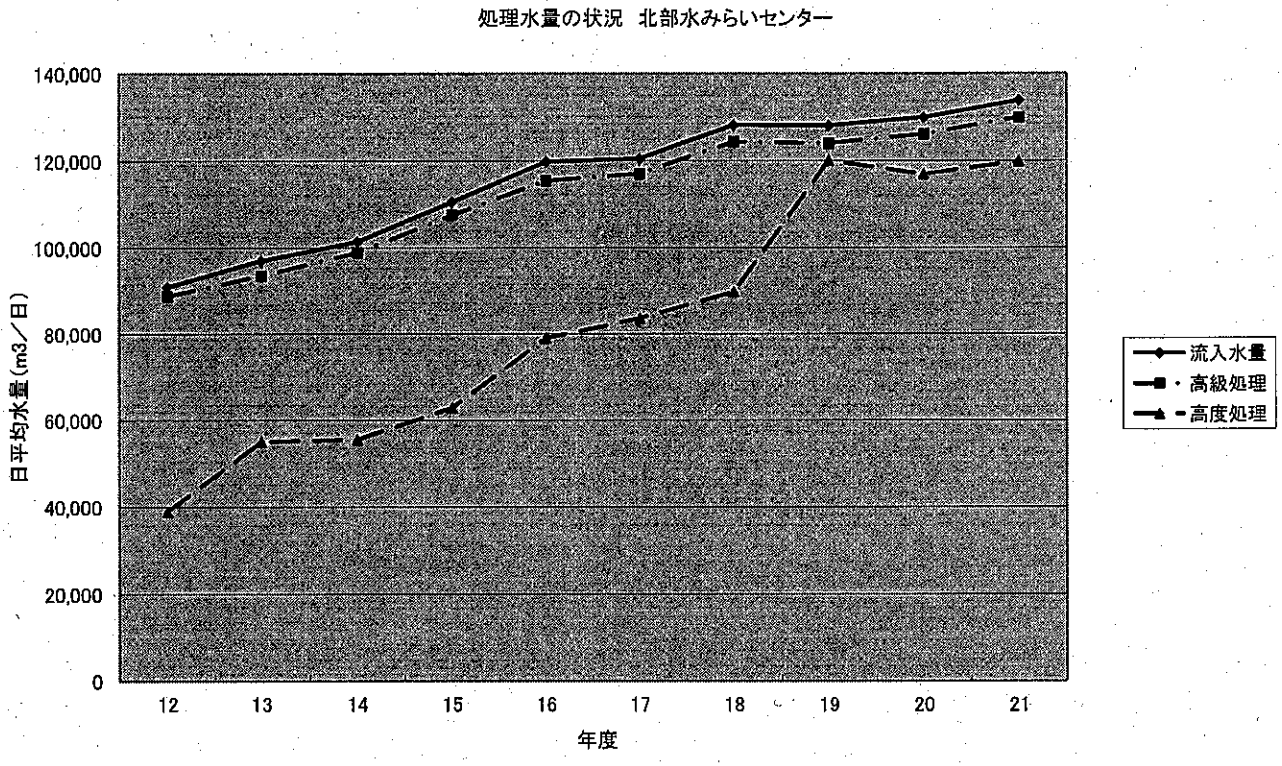

2. 放流水質の状況

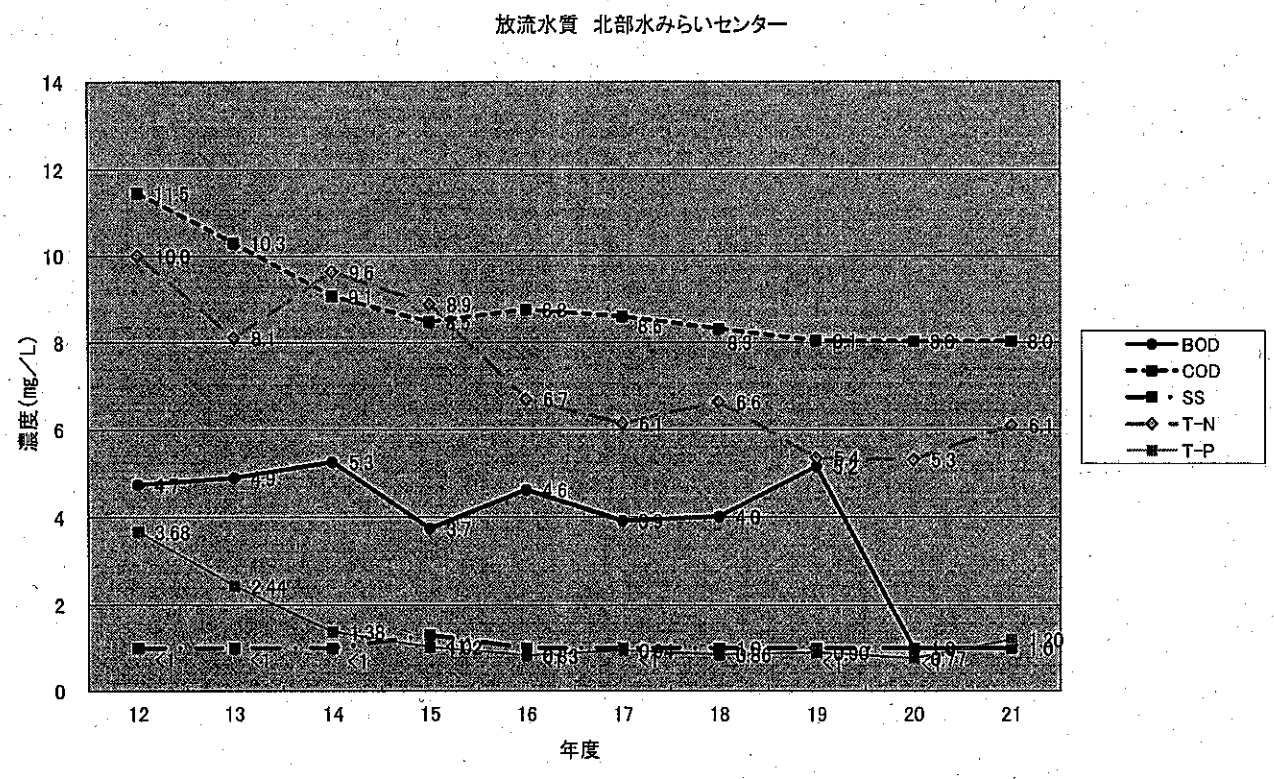

3. 処理水再利用の状況

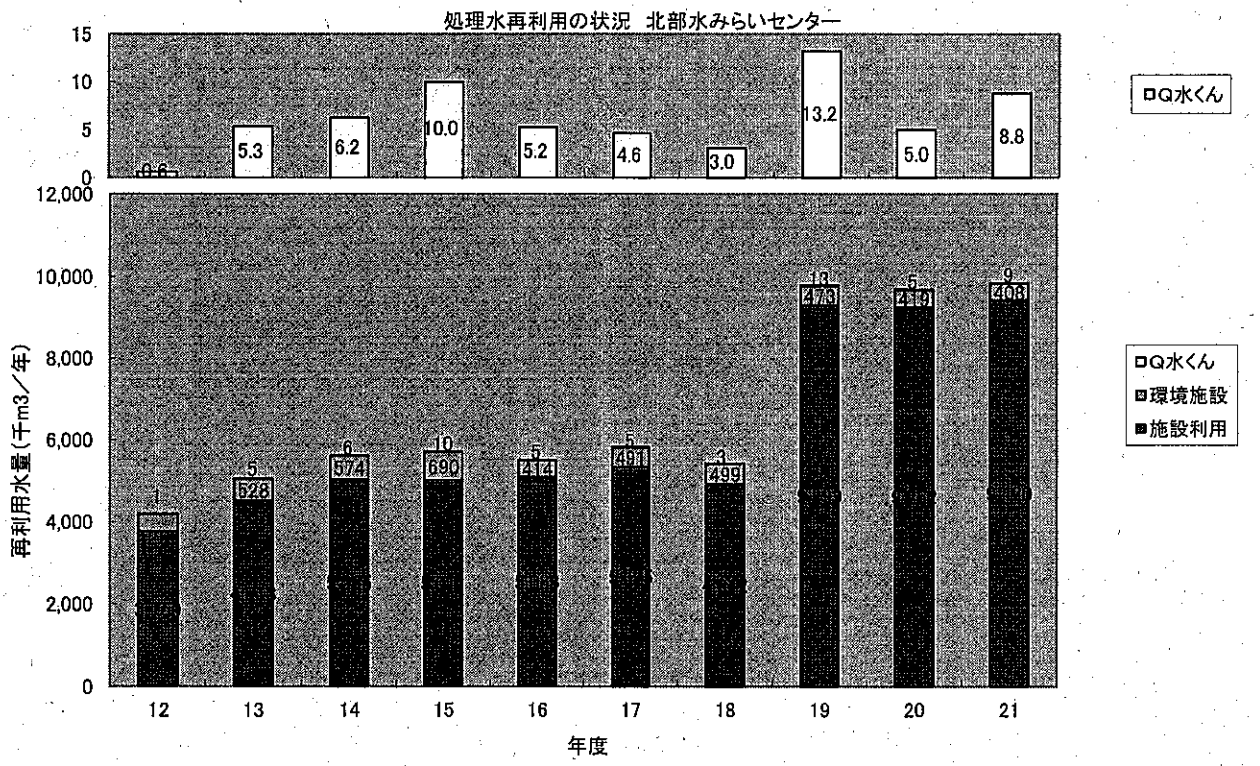

4. 電力使用量の状況

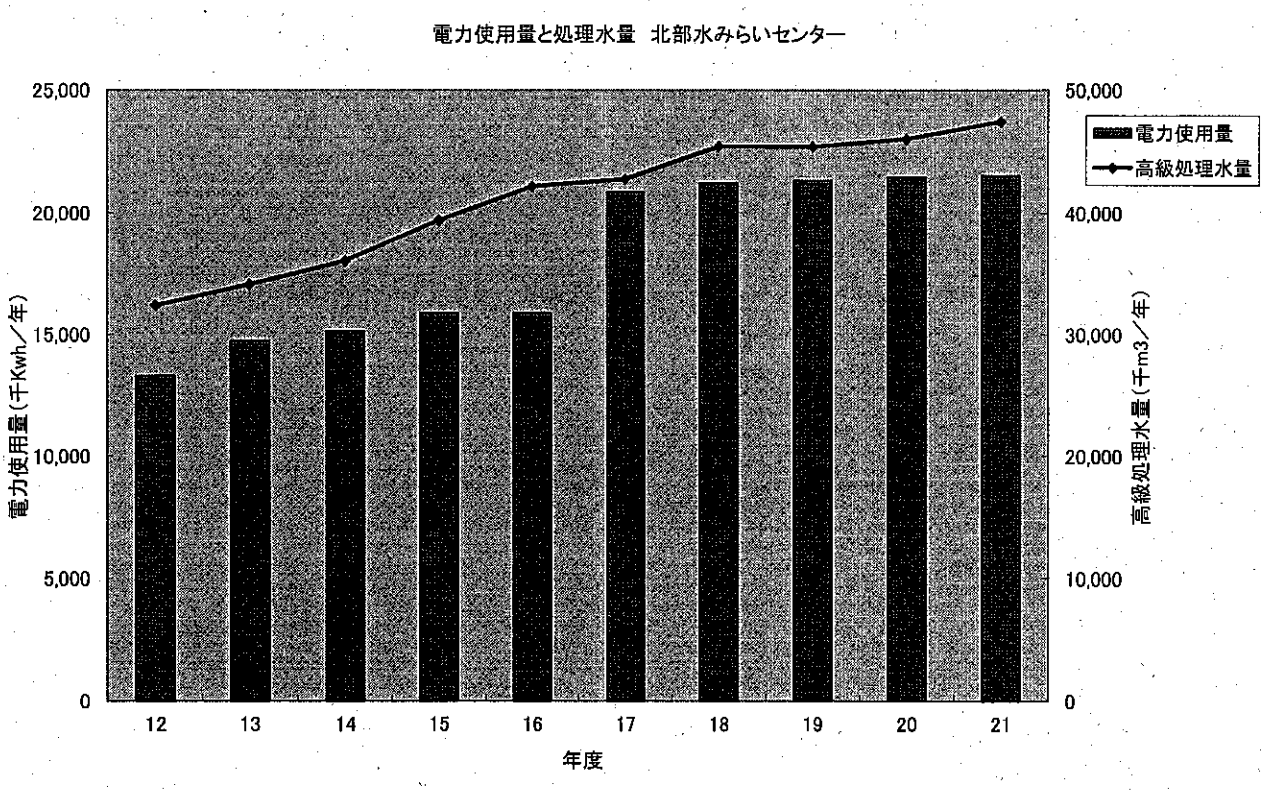

5. 処理単価の推移

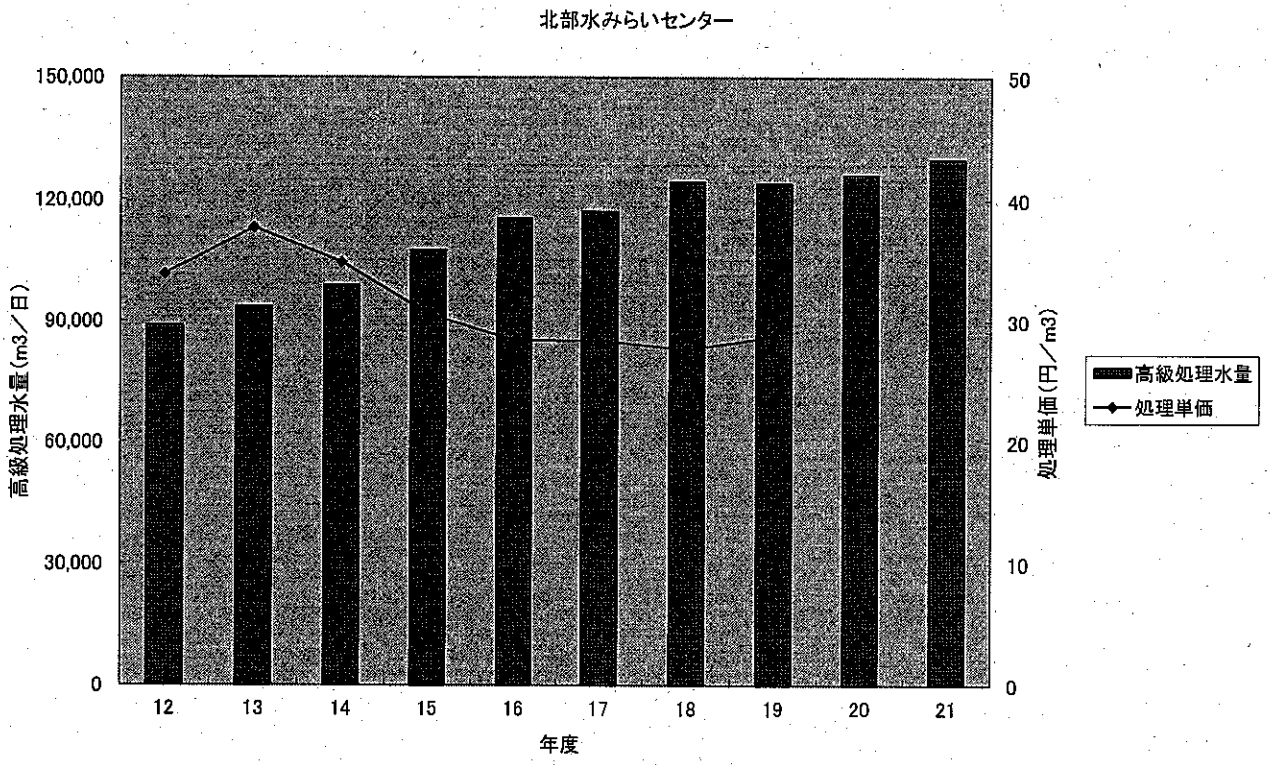
北部水みらいセンター
150,000
120,000
90,000
60,000
30,000
0
高級処理水量(m3／日)
50
40
30
20
10
0
処理単価(円／m3)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
高級処理水量
処理単価

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日 流入水量	降雨量	算入 晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	3,918,675	410,540	2,301,293	106.0	18	3,805,832	2,233,421	3,630,793	0	0	740,939	35,717	615	3,579,154	2.26	3.26
21	5	3,959,619	415,007	2,396,341	51.5	19	3,835,039	2,317,897	3,664,782	0	0	814,453	38,273	429	3,612,720	0.00	1.91
21	6	3,978,012	386,905	2,300,465	102.0	18	3,858,591	2,230,608	3,718,062	0	0	786,837	36,477	800	3,667,598	2.19	2.17
21	7	4,438,424	407,088	1,624,760	180.5	12	4,320,437	1,579,876	4,155,220	0	0	794,693	34,706	360	4,106,539	2.76	1.99
21	8	4,152,285	390,857	2,568,660	63.0	20	4,027,849	2,488,802	3,875,824	0	0	793,880	39,092	1,801	3,818,293	0.00	0.00
21	9	3,870,647	351,619	2,422,390	44.0	19	3,748,495	2,345,118	3,591,625	0	0	794,492	36,996	1,547	3,581,560	2.11	2.45
21	10	4,315,210	400,171	2,491,506	146.0	19	4,189,392	2,414,358	3,728,321	0	0	780,168	37,443	1,128	3,982,952	2.26	2.40
21	11	4,142,555	334,483	1,543,571	181.5	12	4,015,952	1,493,581	3,110,705	0	0	800,578	30,007	878	3,891,601	2.19	2.74
21	12	4,043,768	361,636	2,840,002	51.0	22	3,925,242	2,755,823	2,963,896	0	0	779,075	30,189	259	3,767,694	0.00	4.88
22	1	3,899,085	365,065	2,605,711	48.5	21	3,788,088	2,528,412	3,655,120	0	0	821,283	36,829	311	3,605,049	2.16	2.36
22	2	3,673,064	322,794	2,036,190	92.5	16	3,571,889	1,978,816	3,463,457	0	0	691,046	19,277	310	3,430,688	0.00	2.44
22	3	4,446,934	363,273	1,090,784	190.0	8	4,339,749	1,063,488	4,215,461	0	0	822,476	33,347	325	4,165,806	1.39	4.69
年間総量		48,838,278	4,509,438	26,221,673	1,256.5	204	47,426,555	25,430,200	43,773,266	0	0	9,419,920	408,353	8,763	45,209,654	17.33	31.29
日平均		133,804	12,355	128,538	無記入	無記入	129,936	115,548	119,927	−	−	25,808	1,119	24	123,862	無記入	無記入
日最大		219,802	20,207	145,387	無記入	無記入	216,143	137,512	201,841	0	0	27,343	1,563	165	212,946	無記入	無記入
前年度総量		47,425,716	4,627,082	22,566,696	1,133.0	179	46,034,297	21,885,491	42,691,877	0	0	9,251,782	418,538	4,982	43,710,795	23.89	38.53
前年度比		1.03	0.97	1.16	1.11	1.14	1.03	1.16	1.03	−	−	1.02	0.98	1.76	1.03	0.73	0.81
備考		初沈流入水量＋初沈バイパス水量	SC返流水＋砂ろ過洗浄排水＋濃縮分離液	雨量が３mm以上の日とその翌日、翌々日以外の日			高度処理水量含む 最終沈殿地流出水	高度処理水量含む	砂ろ過処理した水量				場内せせらぎ、散水		処理水量−砂ろ過前場内利用水−砂ろ過洗浄排水−砂ろ過後場内利用水	比重1.4 場外処分	比重1 場外処分
１年日数		365															

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3	%	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	1,619,964	41.82	5,521,796	143.06	11,641,805	300.57	0	0.00	2,733	0.71	0	0.00	7,206	2.01	0	0.00
21	5	1,674,508	42.86	5,729,558	147.08	12,009,397	307.39	0	0.00	4,885	1.25	0	0.00	7,203	1.99	0	0.00
21	6	1,619,761	41.20	5,587,394	142.87	11,666,317	296.73	0	0.00	3,375	0.86	0	0.00	7,738	2.11	0	0.00
21	7	1,710,287	38.96	5,826,026	133.92	12,214,504	278.21	0	0.00	5,929	1.35	0	0.00	8,218	2.00	0	0.00
21	8	1,675,573	40.85	5,817,325	142.48	12,746,984	310.76	0	0.00	10,559	2.57	0	0.00	7,717	2.02	0	0.00
21	9	1,622,247	42.43	5,606,851	146.86	12,553,295	328.36	0	0.00	11,604	3.04	0	0.00	7,554	2.11	0	0.00
21	10	1,714,819	40.18	5,817,398	138.11	12,600,920	295.28	0	0.00	9,610	2.25	0	0.00	7,624	1.91	0	0.00
21	11	1,663,990	40.63	5,483,015	135.50	11,725,398	286.30	0	0.00	7,169	1.75	0	0.00	7,379	1.90	0	0.00
21	12	1,661,752	41.58	5,681,214	142.45	12,539,888	313.77	0	0.00	2,583	0.65	0	0.00	7,522	2.00	0	0.00
22	1	1,687,911	43.82	5,724,312	148.91	12,663,610	328.77	0	0.00	2,299	0.60	0	0.00	8,429	2.34	0	0.00
22	2	1,522,375	41.94	5,177,734	143.05	11,753,971	323.82	0	0.00	4,232	1.17	0	0.00	7,811	2.28	0	0.00
22	3	1,721,387	39.12	6,414,678	147.04	12,722,256	289.11	0	0.00	3,046	0.69	0	0.00	9,055	2.17	0	0.00
年間総量		19,894,574	無記入	68,387,301	無記入	146,838,345	無記入	0	無記入	68,025	無記入	0	無記入	93,458	無記入	0	無記入
日平均		54,506	41.22	187,362	141.68	402,297	304.21	#DIV/0!	0.00	186	1.41	#DIV/0!	0.00	256	2.07	#DIV/0!	0.00
日最大		91,698	無記入	209,798	無記入	453,312	無記入	0	無記入	940	無記入	0	無記入	470	無記入	0	無記入
前年度総量		21,587,582	無記入	81,433,185	無記入	143,619,579	無記入	0	無記入	45,199	無記入	0	無記入	90,979	無記入	0	無記入
前年度比		0.92	無記入	0.84	無記入	1.02	無記入	#DIV/0!	無記入	1.51	無記入	#DIV/0!	無記入	1.03	無記入	#DIV/0!	無記入
備考														砂ろ過前処理＋滅菌処理			
1年日数		365															

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	45,370	55,101	100,471	99.33	30,023	97.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	5	47,969	55,903	103,872	99.32	31,437	97.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	6	46,419	57,492	103,911	99.32	31,009	97.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	7	48,104	51,913	100,017	99.31	32,026	97.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	8	50,398	49,186	99,584	99.34	35,656	97.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	9	47,650	53,374	101,024	99.36	39,152	98.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	10	47,778	59,561	107,339	99.35	42,142	98.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	11	47,101	62,456	109,557	99.32	40,551	98.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	12	47,239	53,812	101,051	99.28	33,460	97.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	1	47,274	45,300	92,574	99.24	32,332	97.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	2	43,320	42,429	85,749	99.20	31,141	97.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	3	46,490	43,843	90,333	99.10	33,210	97.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		565,112	630,370	1,195,482	無記入	412,139	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		1,548	1,727	3,275	99.29	1,129	97.90	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
日最大		1,858	2,108	3,836	無記入	1,786	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		579,331	633,551	1,212,882	無記入	392,754	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		0.98	0.99	0.99	無記入	1.05	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入
備考						SC送泥量											
1年日数		365															

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	69,052.9	99.00	0	0.00	0	0.00
21	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	73,248.2	99.00	0	0.00	0	0.00
21	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	71,940.9	99.00	0	0.00	0	0.00
21	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	69,816.7	99.00	0	0.00	0	0.00
21	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	73,807.9	99.00	0	0.00	0	0.00
21	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	72,039.7	99.00	0	0.00	0	0.00
21	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	73,745.0	99.00	0	0.00	0	0.00
21	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	76,641.4	99.00	0	0.00	0	0.00
21	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	74,615.8	99.00	0	0.00	0	0.00
22	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	70,807.1	99.00	0	0.00	0	0.00
22	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	67,264.6	99.00	0	0.00	0	0.00
22	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	73,363.0	99.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	866,343.2	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,374	99.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	3,143	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	848,006.3	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.02	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入
備考												１％固形物換算値					
１年日数		365															

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
21	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.054	0
21	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
21	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.586	0
21	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
21	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.056	0
21	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
21	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
21	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.057	0
21	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	7.611	0
22	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
22	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
22	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.624	0
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	10.988	0
日平均		#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.030	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	7.46	0
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	11.13	0
前年度比		#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.99	#DIV/0!
備考																	
１年日数		365															

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力使用量	自家発電量	消化ガス発電量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	1,732,630	0	0	1	0	397
21	5	1,771,732	0	0	0	0	450
21	6	1,742,291	2,700	0	1	92	417
21	7	1,869,996	0	0	0	0	406
21	8	1,871,385	0	0	0	0	411
21	9	1,778,936	0	0	0	0	475
21	10	1,827,024	0	0	0	0	399
21	11	1,734,596	0	0	0	0	394
21	12	1,778,331	14,350	0	3	630	429
22	1	1,860,462	0	0	0	0	368
22	2	1,674,595	0	0	0	0	354
22	3	1,879,545	2,820	0	1	90	347
年間総量		21,521,523	19,870	0	6	812	4,846
日平均		58,963	54	#DIV/0!	無記入	2	13
日最大		68,485	14,350	0	無記入	630	53
前年度総量		21,469,130	20,130	0	5	580	4,762
前年度比		1.00	0.99	#DIV/0!	1.20	1.40	1.02
備考		日最大欄の数値は年間最大デマンド値					
1年日数		365					

中部水みらいセンター

1. 処理水量の推移

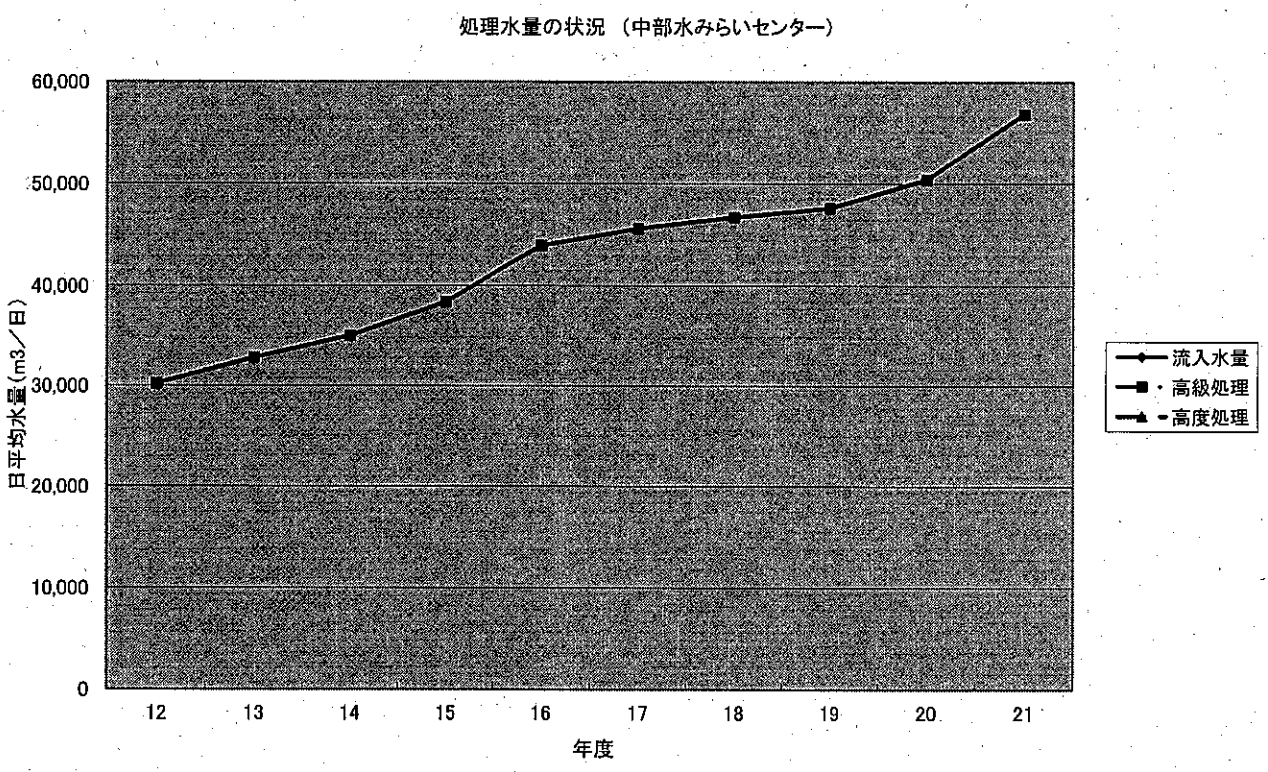

2. 放流水質の状況

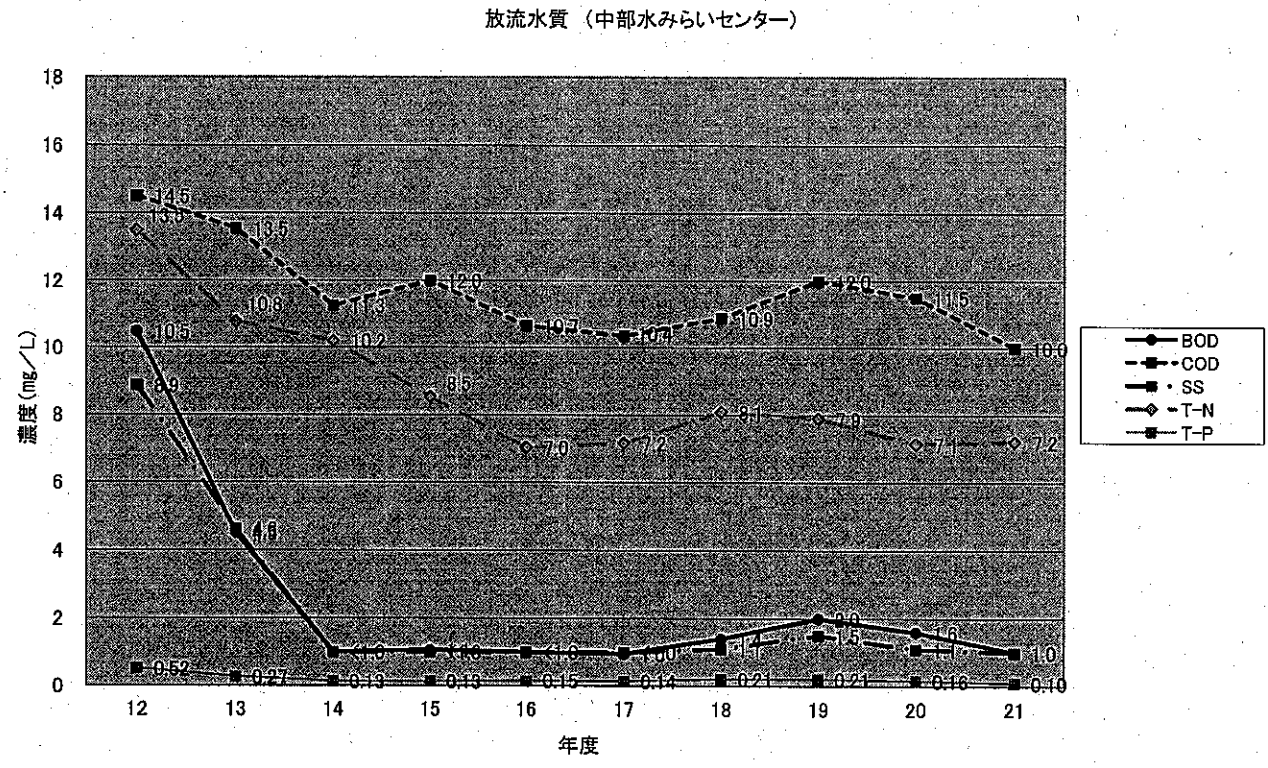

3. 処理水再利用の状況

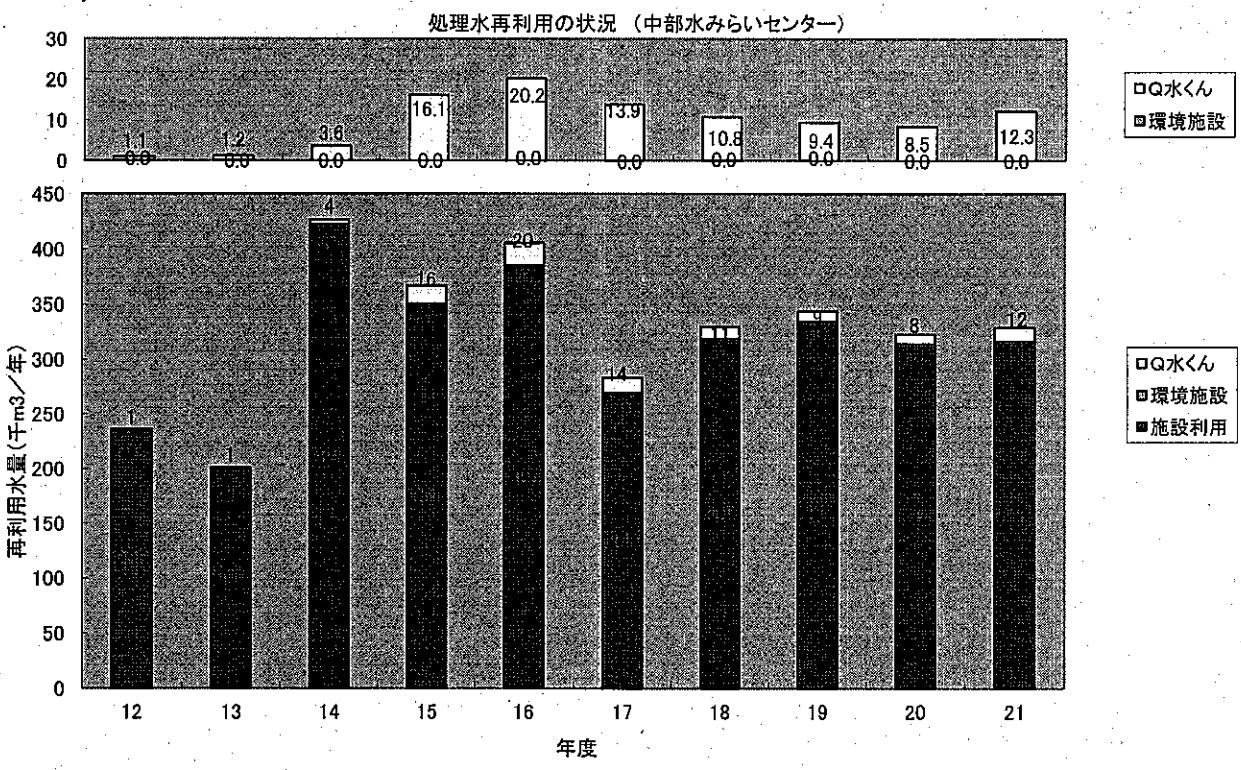

4. 電力使用量の状況

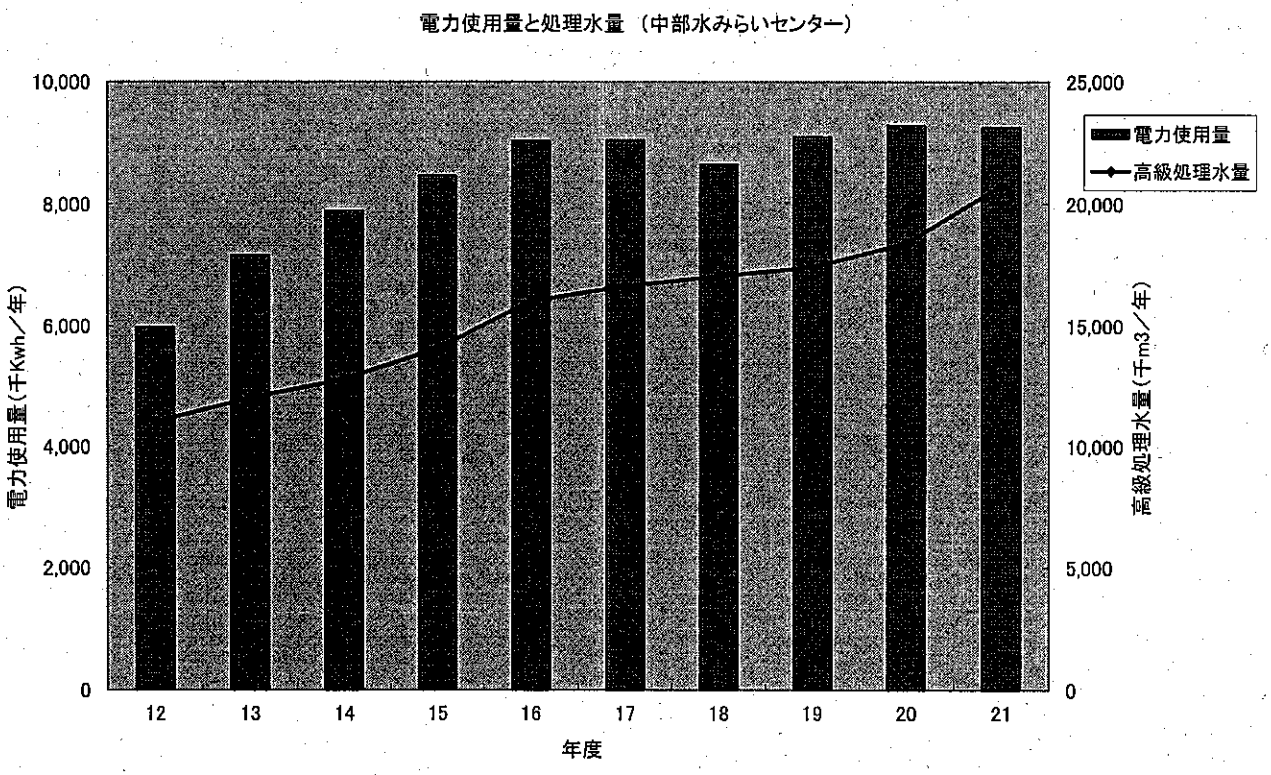

5. 処理単価の推移

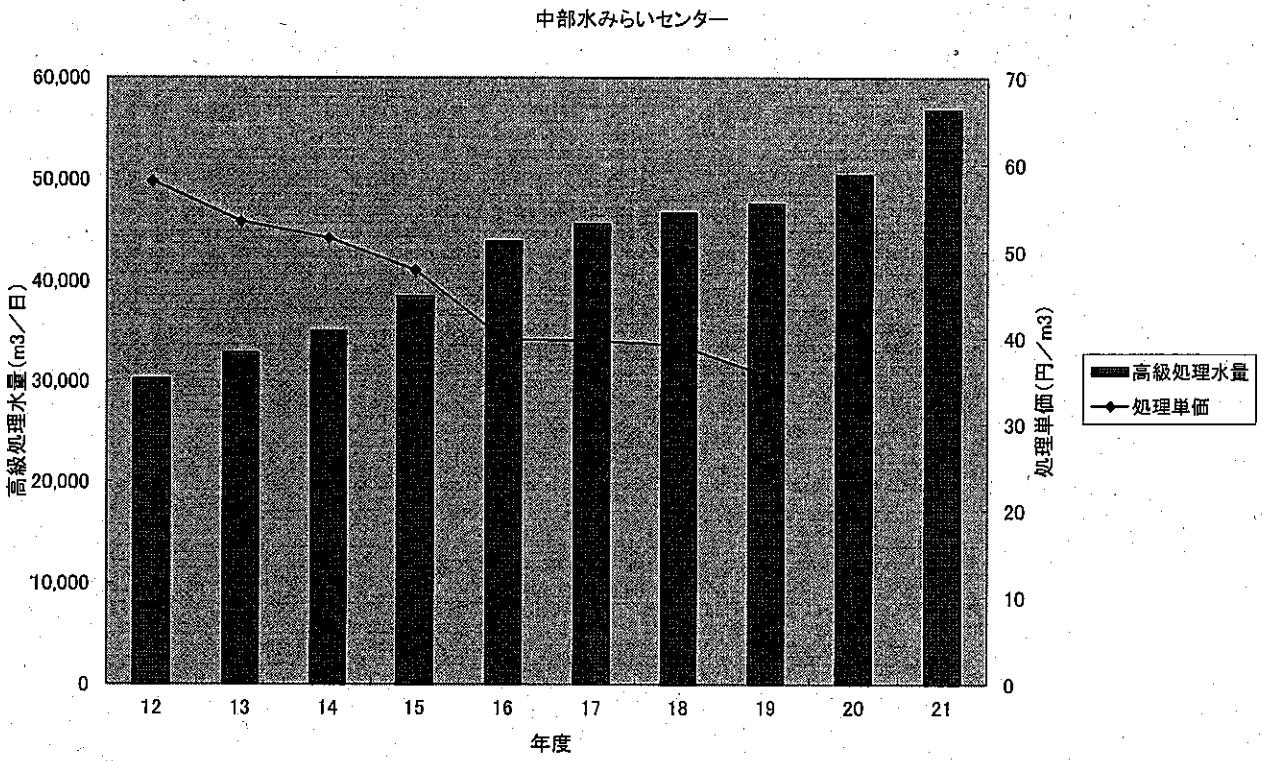
中部水みらいセンター
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
高級処理水量(m3／日)
70
60
50
40
30
20
10
0
処理単価(円／m3)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
高級処理水量
処理単価

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	1,646,652	25,200	1,417,579	62.5	26	1,646,652	1,417,579	1,646,652	0	0	23,713	0	489	1,613,376	1.30	2.0
21	5	1,637,505	29,807	1,268,551	29.5	24	1,637,505	1,268,551	1,637,505	0	0	26,754	0	582	1,609,728	1.60	1.4
21	6	1,699,400	24,700	1,235,439	58.0	22	1,699,400	1,235,439	1,699,400	0	0	29,400	0	816	1,668,333	2.70	1.3
21	7	1,880,306	18,645	821,424	112.5	14	1,880,306	821,424	1,880,306	0	0	30,430	0	1,112	1,847,225	1.90	1.7
21	8	1,761,634	15,538	1,461,695	29.0	26	1,761,634	1,461,695	1,761,634	0	0	29,383	0	2,882	1,727,187	1.00	1.5
21	9	1,628,894	13,047	1,355,728	22.5	25	1,628,894	1,355,728	1,628,894	0	0	29,727	0	1,865	1,597,695	1.80	1.8
21	10	1,789,462	18,114	1,235,027	74.5	22	1,789,462	1,235,027	1,789,462	0	0	31,213	0	959	1,757,657	2.10	1.5
21	11	1,777,665	29,100	1,169,890	109.0	20	1,777,665	1,169,890	1,777,665	0	0	28,514	0	649	1,744,726	6.30	1.8
21	12	1,706,220	33,056	1,365,864	32.0	25	1,706,220	1,365,864	1,706,220	0	0	28,546	0	610	1,670,169	2.40	2.3
22	1	1,693,071	48,514	1,404,192	22.5	26	1,693,071	1,404,192	1,693,071	0	0	30,892	0	575	1,665,408	2.70	2.1
22	2	1,606,054	40,192	1,149,769	40.0	20	1,606,054	1,149,769	1,606,054	0	0	14,706	0	657	1,579,002	2.90	1.4
22	3	1,917,131	41,017	1,035,719	114.0	17	1,917,131	1,035,719	1,917,131	0	0	13,319	0	1,065	1,884,527	2.80	2.3
年間総量		20,743,994	336,930	14,920,877	706	267	20,743,994	14,920,877	20,743,994	0	0	316,597	0	12,261	20,365,033	29.50	21.1
日平均		56,800	900	55,900	無記入	無記入	56,800	55,900	56,800	0	0	900	0	34	55,800	無記入	無記入
日最大		80,317	1,699	57,577	無記入	無記入	80,317	68,418	80,317	—	—	—	—	—	—	無記入	無記入
前年度総量		18,386,285	224,891	13,333,217	616	269	18,386,285	13,333,217	18,386,285	0	0	314,248	0	8,464	18,019,458	8.7	20.6
前年度比		1.13	1.50	1.12	1.15	0.99	1.13	1.12	1.13	—	—	1.01	—	1.45	1.13	3.40	1.02
備考		沈砂池流入量		雨量0.5mm未満								中水			生汚泥、余剰汚泥、Q水くんを除した値	比重 1.00 場外	比重 1.00 場外
1年日数		365															

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化アルミ		塩素		次亜塩		酢酸		引抜汚泥
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	量
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	m^3
21	4	666,939	40.50	1,602,106	97.29	6,314,566	3.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,767	1.07	0	0.00	4,028
21	5	574,687	35.10	1,618,217	98.82	6,161,923	3.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,707	1.04	0	0.00	4,027
21	6	584,998	34.42	1,627,918	95.79	5,560,896	3.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,927	1.13	0	0.00	3,910
21	7	648,249	34.48	1,784,900	94.93	5,510,850	2.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,109	1.12	0	0.00	3,768
21	8	617,038	35.03	1,708,623	96.99	5,680,862	3.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,019	1.15	0	0.00	3,532
21	9	565,183	34.70	1,600,096	98.23	5,941,360	3.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,871	1.15	0	0.00	3,130
21	10	616,228	34.44	1,683,186	94.06	6,465,510	3.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,965	1.10	0	0.00	2,635
21	11	623,610	35.08	1,667,317	93.79	6,205,035	3.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,812	1.02	0	0.00	2,563
21	12	607,414	35.60	1,663,091	97.47	6,273,746	3.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,718	1.01	0	0.00	3,267
22	1	604,135	35.68	1,644,924	97.16	6,820,756	4.03	0	0.00	667	0.39	0	0.00	1,692	1.00	0	0.00	3,478
22	2	565,120	35.19	1,583,484	98.59	6,099,256	3.80	0	0.00	4	0.00	0	0.00	1,570	0.98	0	0.00	3,396
22	3	677,575	35.34	1,823,198	95.10	6,482,571	3.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,731	0.90	0	0.00	3,804
年間総量		7,351,176	無記入	20,007,060	無記入	73,517,331	無記入	0	無記入	671	無記入	0	無記入	21,888	無記入	0	無記入	41,538
日平均		20,100	35.39	54,800	96.48	201,400	3.55	0	0.00	2	0.03	0	0.00	100	1.06	0	0.00	114
日最大		27,546	無記入	66,958	無記入	255,410	無記入	－	無記入	114	無記入	0	無記入	84	無記入	0	無記入	141
前年度総量		7,326,931	無記入	21,918,650	無記入	77,735,013	無記入	0	無記入	4,659	無記入	0	無記入	24,934	無記入	0	無記入	50,442
前年度比		1.00	無記入	0.91	無記入	0.95	無記入	－	無記入	0.14	無記入	－	無記入	0.88	無記入	－	無記入	0.82
備考										比重 1.221				比重 1.139 濃度 0.13				
1年日数																		

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
年	月	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ		焼却灰乾灰	
		量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%	t	%
21	4	28,759	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	5	23,168	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	6	26,341	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	7	28,201	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	8	28,033	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	9	26,204	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	10	28,211	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	11	29,727	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	12	32,174	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	1	23,610	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	2	22,999	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	3	27,735	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		325,162	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		891	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
日最大		1,120	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		316,385	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		1.03	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																		
1年日数																		

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
年	月	焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量		高分子凝集剤		ポリ塩化アルミ
		量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率	(汚泥処理)使用量	添加率	(汚泥処理)使用量
	単位	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%	t	%	t
21	4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	33,512	99.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	5	0	0.00	0	0	0	0	0	0	28,129	99.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	31,083	99.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	7	0	0.00	0	0	0	0	0	0	32,934	99.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	8	0	0.00	0	0	0	0	0	0	32,456	99.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	9	0	0.00	0	0	0	0	0	0	30,511	99.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	10	0	0.00	0	0	0	0	0	0	31,210	99.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	11	0	0.00	0	0	0	0	0	0	32,977	99.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	12	0	0.00	0	0	0	0	0	0	36,561	99.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	27,741	99.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22	2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	26,981	99.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22	3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	32,555	99.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
年間総量		0	無記入	0	0	0	0	0	0	376,650	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0
日平均		0	0.00	0	0	0	0	0	0	1,000	99.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
日最大		0	無記入	0	0	0	0	0	0	1,348	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0
前年度総量		0	無記入	0	0	0	0	0	0	394,419	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0
前年度比		—	無記入	—	—	—	—	—	—	0.95	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—
備考																		
1年日数																		

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
年	月		塩化第二鉄		消石灰		苛性ソーダ		消臭剤		灯油	重油	重油	コークス	電力	自家発電	消化ガス	停電回数
		添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(汚泥処理) 使用量	添加率	(炉用) 使用量	(炉用) 使用量	(その他) 使用量	(炉用) 使用量	使用量	量	発電 量	
	単位	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg	kWh	kWh	kWh	回
21	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0	736,470	0	0	0
21	5	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0	760,570	0	0	0
21	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0	761,960	0	0	0
21	7	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0	816,430	0	0	0
21	8	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0	811,250	0	0	0
21	9	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0	772,990	0	0	0
21	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0	777,590	0	0	0
21	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0	756,870	0	0	0
21	12	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0	766,430	0	0	0
22	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.037	0	778,297	0	0	0
22	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.103	0	716,255	0	0	1
22	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0	796,554	0	0	0
年間総量		無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.407	0	9,251,666	0	0	1
日平均		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0	25,300	0	0	無記入
日最大		無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.101	0	1,384	0	0	無記入
前年度総量		無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.418	0	9,283,670	0	0	1
前年度比		無記入	−	無記入	−	無記入	−	無記入	−	無記入	−	−	0.97	−	1.00	−	−	1.00
備考															日最大欄の数値は 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値			
1年日数																		

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	85	86
年	月	停電時間	上水 使用量
	単位	分	m^3
21	4	0	363
21	5	0	
21	6	0	280
21	7	0	
21	8	0	310
21	9	0	
21	10	0	271
21	11	0	
21	12	0	283
22	1	0	
22	2	180	314
22	3	0	
年間総量		180	1,821
日平均		0	0
日最大		180	0
前年度総量		150	1,885
前年度比		1.20	0.97
備考			
１年日数			

南部水みらいセンター

1. 処理水量の推移

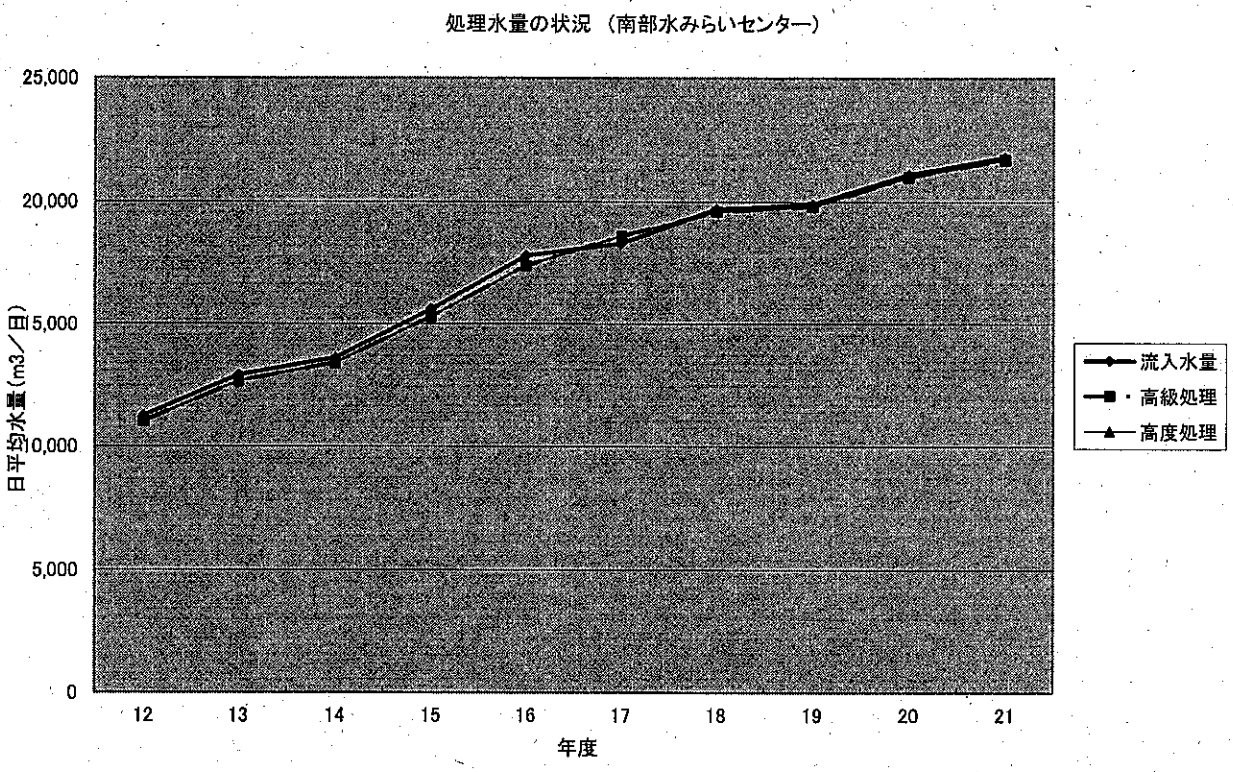

2. 放流水質の状況

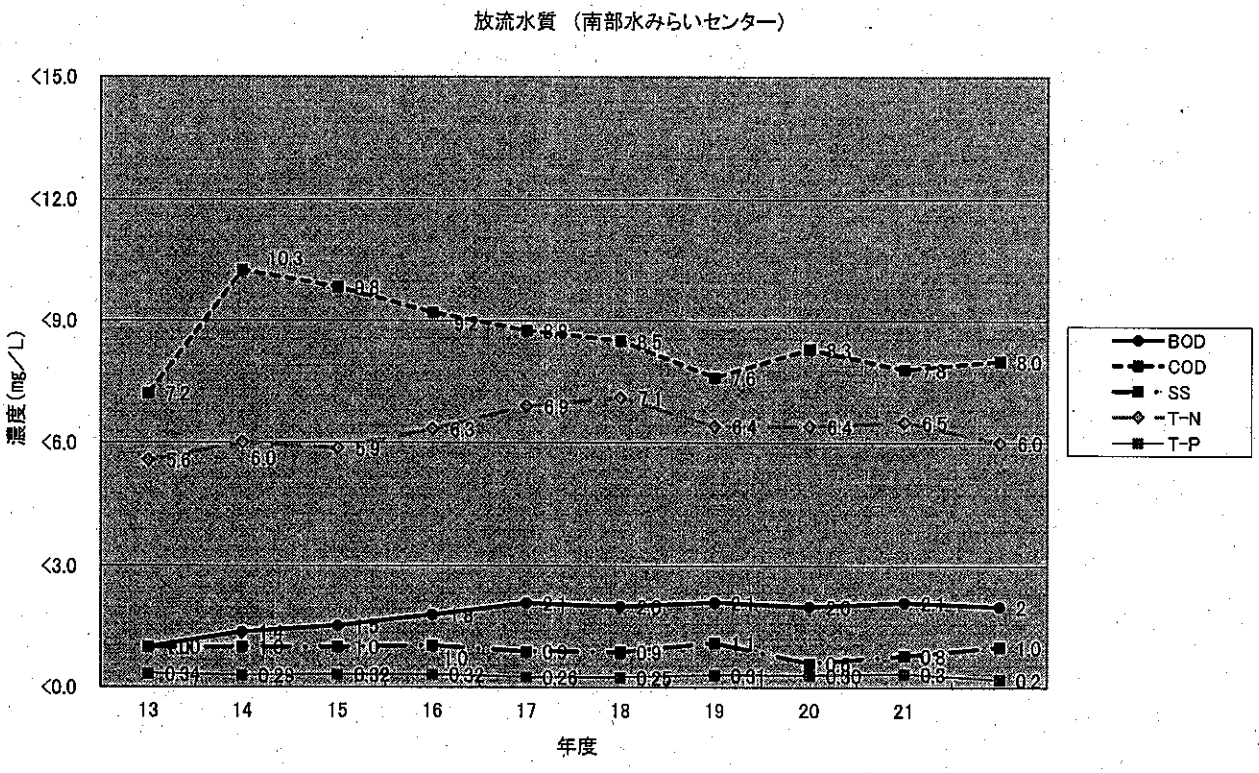

3. 処理水再利用の状況

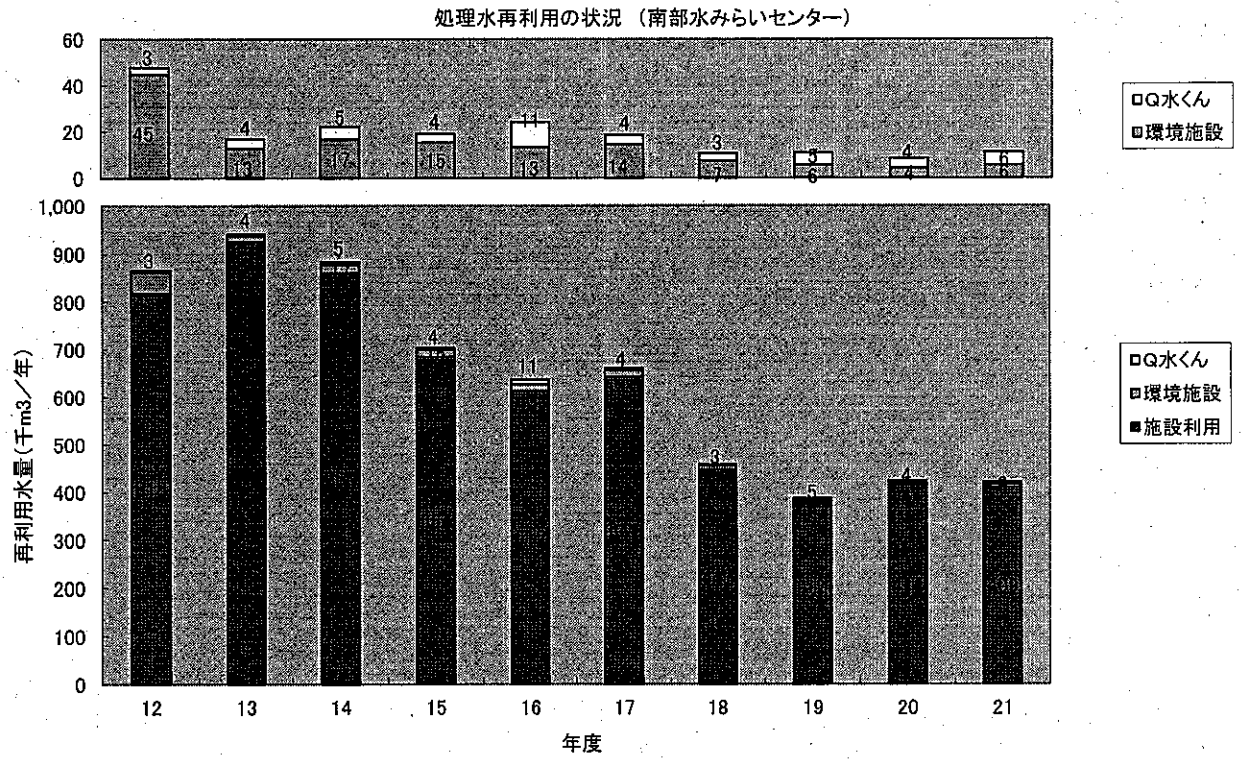

4. 電力使用量の状況

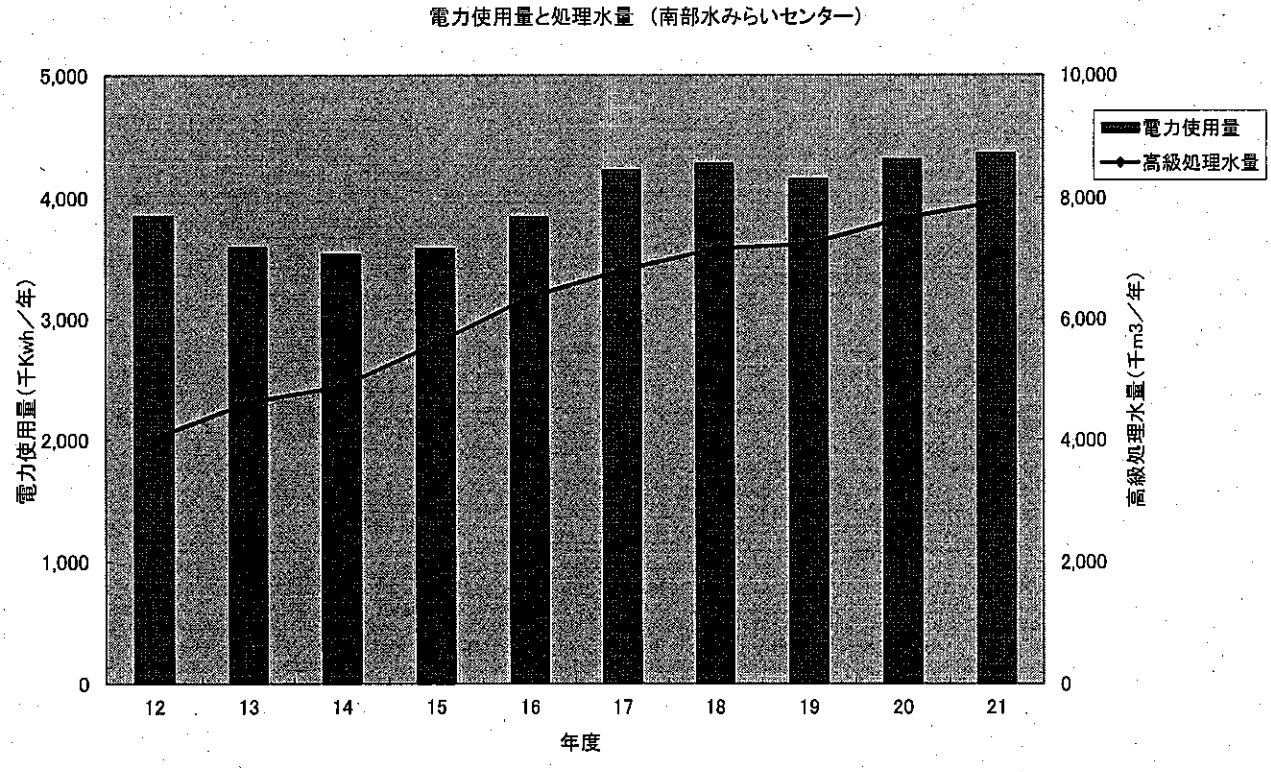

5. 処理単価の推移

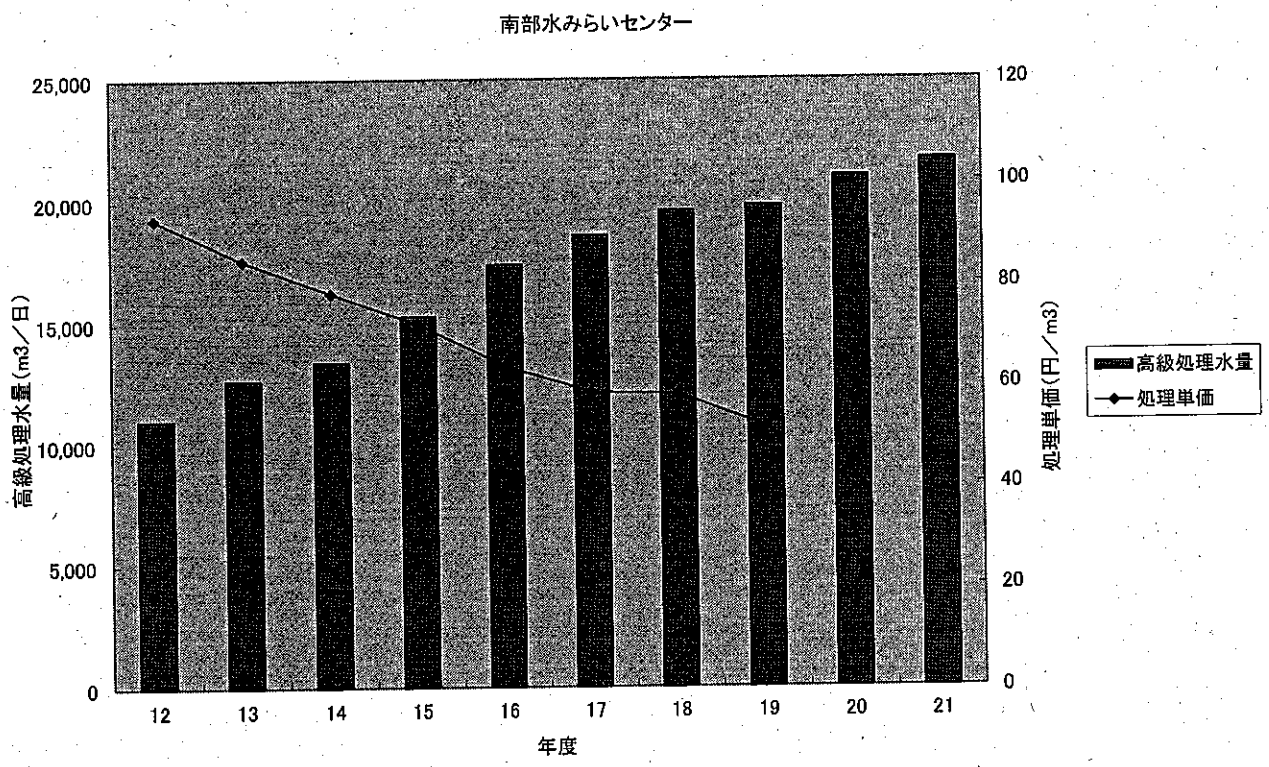
南部水みらいセンター
高級処理水量(m3／日)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
年度
120
100
80
60
40
20
0
処理単価(円／m3)
高級処理水量
処理単価

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
21	4	646,487	40,604	352,339	101.5	17	641,640	344,260	641,640	0	0	36,283	61	150	605,146	0.00	3.97
21	5	632,041	42,396	445,189	45.5	22	627,485	434,643	627,485	0	0	38,383	157	186	588,759	0.00	4.23
21	6	633,066	39,623	359,857	100.5	18	631,242	351,996	631,242	0	0	36,827	76	1,051	593,288	0.00	2.73
21	7	718,086	40,695	303,538	150.0	14	713,775	297,024	713,775	0	0	36,989	75	793	675,918	0.15	2.46
21	8	666,415	36,787	485,876	70.0	23	663,757	470,130	663,757	0	0	34,724	1,390	1,510	626,133	0.00	1.57
21	9	589,599	37,847	477,082	48.0	24	586,982	466,329	586,982	0	0	35,829	2,931	1,074	547,148	0.15	2.00
21	10	699,378	35,135	349,163	130.0	17	695,731	341,915	695,731	0	0	32,070	438	144	663,079	0.15	3.89
21	11	731,036	34,692	230,565	220.5	11	725,066	225,815	725,066	3,000	0	32,277	73	154	695,562	0.00	6.89
21	12	653,003	33,910	461,539	49.0	22	650,012	452,706	650,012	0	0	31,534	43	89	618,346	0.15	5.49
22	1	610,258	34,999	473,601	36.0	24	605,245	462,890	605,245	0	0	30,622	143	90	574,390	0.00	9.03
22	2	601,172	33,294	327,224	79.0	16	596,862	319,516	596,862	0	0	29,481	105	212	567,064	0.15	7.66
22	3	792,731	39,266	226,589	179.0	10	788,119	221,802	788,119	0	0	34,188	113	158	753,660	0.00	11.89
年間総量		7,973,272	449,248	4,492,562	1,209.0	218	7,925,916	4,389,026	7,925,916	3,000	0	409,207	5,605	5,611	7,508,493	0.75	61.81
日平均		21,800	1,231	20,600	無記入	無記入	21,700	20,100	21,700	0	0	1,100	15.36	15.37	20,600	無記入	無記入
日最大		65,400	—	23,609	112.5	無記入	55,770	23,167	55,770	3,000	0	—	—	129	57,667	無記入	無記入
前年度総量		7,712,079	453,603	4,187,471	1,077.5	206	7,665,796	4,102,424	7,665,796	0	0	414,491	4,392	4,195	7,242,718	0.65	35.25
前年度比		1.03	0.99	1.07	1.12	1.06	1.03	1.07	1.03	—	—	0.99	1.28	1.34	1.04	1.15	1.75
備考		流入水量＋返流水等 日最大欄の数値は分配槽流出日最大水量	汚泥処理返流水量 逆洗排水槽排水量	晴天日分配槽流出水量		当日雨量3mm未満、前日雨量5mm未満、前々日雨量10mm未満、3前日雨量20mm未満を満たす日（前年度は当日雨量3mm未満の日）	終沈流出水量	晴天日終沈流出水量	終沈流出水量			再利用水量－（なみはやｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＋ｻｻﾞﾝｽﾀｼﾞｱﾑ） 再利用水量 めだか池分含む	なみはやグラウンドサザンスタジアム		収支計算上の水量	想定比重 2.00 （場内処分）	想定比重 0.35 沈砂池系 汚泥系 （場外処分）泉南滑掃工場
1年日数		365															

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
21	4	381,133	58.4	873,165	133.9	3,334,936	5.1	0.0	0.00	1,322.4	1.07	0	0.00	840.0	1.39	0	0.00
21	5	380,079	59.5	889,624	139.4	3,283,602	5.1	0.0	0.00	1,680.2	1.39	0	0.00	806.7	1.37	0	0.00
21	6	374,344	58.4	862,222	134.6	3,442,092	5.4	0.0	0.00	2,062.1	1.70	0	0.00	828.3	1.39	0	0.00
21	7	414,215	57.2	919,908	127.1	3,453,764	4.8	0.0	0.00	1,241.8	0.91	0	0.00	921.9	1.36	0	0.00
21	8	394,950	58.6	900,653	133.6	3,386,657	5.0	0.0	0.00	1,221.2	0.96	0	0.00	844.8	1.35	0	0.00
21	9	356,893	59.8	834,866	139.9	3,519,545	5.9	0.0	0.00	1,484.9	1.32	0	0.00	805.5	1.47	0	0.00
21	10	397,038	56.3	898,168	127.4	3,602,436	5.1	0.0	0.00	2,411.8	1.81	0	0.00	841.9	1.27	0	0.00
21	11	398,069	54.3	872,881	119.0	3,481,316	4.7	0.0	0.00	1,349.8	0.97	0	0.00	814.9	1.17	0	0.00
21	12	389,266	59.1	923,346	140.1	3,518,935	5.3	0.0	0.00	1,025.8	0.82	0	0.00	710.2	1.15	0	0.00
22	1	367,701	59.8	984,821	160.1	3,454,517	5.6	0.0	0.00	1,494.0	1.29	0	0.00	636.7	1.11	0	0.00
22	2	352,785	58.2	899,409	148.4	3,051,065	5.0	0.0	0.00	1,293.5	1.13	0	0.00	575.0	1.01	0	0.00
22	3	430,595	53.9	973,170	121.8	3,458,808	4.3	0.0	0.00	1,257.4	0.83	0	0.00	784.4	1.04	0	0.00
年間総量		4,637,068	無記入	10,832,233	無記入	40,987,673	無記入	0.0	無記入	17,844.9	無記入	0	無記入	9,410.3	無記入	0	無記入
日平均		12,700	57.6	29,700	134.7	112,300	5.1	0.0	0.00	48.9	1.17	0	0.00	25.8	1.25	0	0.00
日最大		16,438	無記入	32,439	無記入	158,364	無記入	0.0	無記入	210.4	無記入	0	無記入	83.8	無記入	0	無記入
前年度総量		4,577,673	58.9	10,771,990	138.6	41,359,520	5.3	0.0	無記入	16,684.5	1.14	0	無記入	11,071.5	1.53	0	無記入
前年度比		1.01	0.98	1.01	0.97	0.99	0.96	—	無記入	1.07	1.03	—	無記入	0.85	0.82	—	無記入
備考											注入率 as AL						
1年日数																	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
21	4	3,766	10,463	14,200	99.03	4,131	97.02	0	0.00	0	0.00	4,188	97.34	475.72	76.3	0	0.00
21	5	4,025	10,853	14,844	99.05	4,337	97.06	0	0.00	0	0.00	4,424	97.41	457.08	75.7	0	0.00
21	6	3,802	9,323	13,077	99.05	4,003	97.12	0	0.00	0	0.00	4,104	97.51	410.05	75.4	0	0.00
21	7	3,883	10,279	14,127	99.07	4,108	97.30	0	0.00	0	0.00	4,183	97.66	398.07	75.4	0	0.00
21	8	3,570	10,188	13,684	99.11	4,026	97.47	0	0.00	0	0.00	4,164	97.92	370.11	75.4	0	0.00
21	9	3,589	10,008	13,580	99.07	4,892	97.56	0	0.00	0	0.00	4,997	97.84	424.66	75.9	0	0.00
21	10	3,863	9,399	13,217	99.03	4,509	97.40	0	0.00	0	0.00	4,555	97.40	413.00	75.4	0	0.00
21	11	3,578	8,625	12,217	98.95	4,463	97.36	0	0.00	0	0.00	4,498	97.57	422.05	75.5	0	0.00
21	12	3,767	8,969	12,705	98.99	4,532	97.34	0	0.00	0	0.00	4,614	97.61	434.49	76.0	0	0.00
22	1	3,843	9,965	13,808	99.00	4,585	97.14	0	0.00	0	0.00	4,715	97.46	520.75	76.6	0	0.00
22	2	3,713	9,263	12,976	99.00	4,269	97.13	0	0.00	0	0.00	4,341	97.47	451.31	76.1	0	0.00
22	3	3,912	10,698	14,578	99.02	4,503	97.15	0	0.00	0	0.00	4,806	97.51	515.37	76.2	0	0.00
年間総量		45,311	118,033	163,013	無記入	52,358	無記入	0	無記入	0	無記入	53,589	無記入	5,292.66	無記入	0	無記入
日平均		124	323	447	99.03	143	97.26	0	0.00	0	0.00	147	97.56	14.50	75.9	0	0.00
日最大		258	387	578	無記入	191	無記入	0	無記入	0	無記入	199	無記入	22.36	無記入	0	無記入
前年度総量		45,064	115,725	160,474	99.01	49,428	97.07	0	無記入	0	無記入	50,511	97.43	5,363.02	77.2	0	無記入
前年度比		1.01	1.02	1.02	1.00	1.06	1.00	—	無記入	—	無記入	1.06	1.00	0.99	0.98	—	無記入
備考		初沈引抜汚泥量		重力濃縮投入量 遠心濃縮投入量 日最大欄の数値は重力濃縮槽投入日最大量	計算	重力濃縮汚泥移送量 遠心濃縮汚泥量 日最大欄の数値は重力濃縮槽移送日最大量	計算					脱水機供給汚泥量		ケーキホッパー 脱水ケーキ発生量	脱水機合計平均含水率		
1年日数																	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷 量	水冷 量	使用灰 量	生産 量	生産 量	生産 個数	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
21	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	478.09	76.98	0	0.00
21	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	451.01	77.00	0	0.00
21	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	423.67	77.04	0	0.00
21	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	423.26	76.95	0	0.00
21	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	368.65	77.07	0	0.00
21	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	430.54	77.29	0	0.00
21	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	406.90	76.81	0	0.00
21	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	417.63	76.38	0	0.00
21	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	434.99	77.07	0	0.00
22	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	515.40	77.16	0	0.00
22	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	452.25	77.00	0	0.00
22	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	533.99	77.12	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	5,336.38	無記入	0	無記入
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	14.62	77.00	0	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	54.20	無記入	0	無記入
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	5,401.13	76.75	0	無記入
前年度比		—	無記入	—	無記入	—	—	—	—	—	—	—	無記入	0.99	1.00	—	無記入
備考														大阪南SC 脱水ケーキ搬入量	脱水ケーキ 平均含水率		
1年日数																	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化アルミ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg
21	4	0.600	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.044	0
21	5	0.600	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.043	0
21	6	0.525	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.045	0
21	7	0.510	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.58	0.01	0	0	0.043	0
21	8	0.420	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.93	0.02	0	0	0.021	0
21	9	0.690	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.32	0.03	0	0	0.022	0
21	10	0.570	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.96	0.02	0	0	0.043	0
21	11	0.600	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.79	0.02	0	0	0.026	0
21	12	0.615	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.49	0.03	0	0	0.040	0
22	1	0.660	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.43	0.03	0	0	0.034	0
22	2	0.615	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.24	0.03	0	0	0.155	0
22	3	0.690	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.08	0.02	0	0	0.056	0
年間総量		7.095	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	9.82	無記入	0	0	0.572	0
日平均		0.019	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.03	0.02	0	0	0.002	0
日最大		0.045	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	—	無記入	0	0	—	0
前年度総量		7.095	0.51	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	19.82	0.04	0	0	0.424	0
前年度比		1.00	1.00	—	無記入	—	無記入	—	無記入	—	無記入	0.50	0.50	—	—	1.35	—
備考		日最大は薬品溶解水量から推測										脱水機注入	計算（濃縮汚泥ｔ当たりの注入率）			自家用発電機	
１年日数																	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
21	4	353,028	0	0	0	0	97
21	5	359,777	0	0	0	0	93
21	6	354,789	0	0	0	0	104
21	7	377,661	0	0	0	0	114
21	8	373,721	0	0	0	0	93
21	9	358,569	0	0	0	0	93
21	10	367,966	0	0	0	0	94
21	11	362,509	0	0	1	1	106
21	12	369,071	0	0	0	0	136
22	1	366,045	0	0	0	0	109
22	2	332,628	0	0	0	0	97
22	3	381,856	0	0	0	0	110
年間総量		4,357,620	0	0	1	1	1,246
日平均		11,900	0	0	無記入	0	3
日最大		713	—	0	無記入	1	19
前年度総量		4,295,590	0	0	1	1	1,144
前年度比		1.01	#DIV/0!	—	1.00	1.00	1.09
備考		高圧引込盤電力量 日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値					
1年日数							

原田水みらいセンター場内ポンプ場（猪名川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	0	0	0	4	66.5	31.0	5.5	4.3	6.3	595,386	0	0	0	0	0	1
21	5	0	0	0	6	77.5	31.0	10.0	7.8	5.5	624,236	0	0	0	1	42	1
21	6	0	0	0	7	123.5	29.5	10.5	12.7	6.1	644,689	0	0	0	0	0	0
21	7	0	0	0	11	217.0	51.0	31.0	47.9	6.9	728,368	0	0	0	1	42	2
21	8	0	0	0	5	67.0	30.5	11.0	26.0	6.9	671,895	0	0	0	0	0	1
21	9	0	0	0	2	28.5	14.5	6.0	9.7	5.1	558,041	0	0	0	1	42	0
21	10	0	0	0	6	93.5	36.5	8.5	16.5	6.7	624,040	0	0	0	1	66	0
21	11	0	0	0	7	146.0	57.5	13.5	9.5	12.0	622,230	0	0	0	1	45	0
21	12	0	0	0	4	35.5	19.0	3.0	8.3	17.3	566,776	0	0	0	0	0	0
22	1	0	0	0	4	36.0	22.0	4.5	20.6	16.3	544,587	0	0	0	0	0	0
22	2	0	0	0	7	134.5	55.0	13.0	4.8	15.5	546,972	0	0	0	1	113	1
22	3	0	0	0	10	163.5	22.5	5.5	24.1	15.9	666,527	0	0	0	1	53	0
年間総量		0	0	0	73	1,189.0	無記入	無記入	192.2	120.5	7,393,747	0	0	0	7	403	6
日平均		0	0	無記入	無記入	3.3	無記入	無記入	無記入	無記入	20,300	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0.0	無記入	無記入	無記入	無記入	0	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		0	0	0	83	1,333.0	無記入	無記入	207.8	84.9	7,171,430	0	0	0	8	314	16
前年度比					0.88	0.89	無記入	無記入	0.92	1.42	1.03				0.88	1.28	0.38
備考					3mm以上の降雨を記録した日数				比重1.4	1.2系比重0.96 3系比重1.03					第1,2系列自家発運転時間と同じ	第1,2系列自家発運転時間と同じ	
1年日数		365															

中央水みらいセンター場内ポンプ場（安威川流域）

ポ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	—	279,991	3	8	59.5	30.0	6.0	2.0	9.0	2,906,892	0	2,700	—	0	0	1,221
21	5	—	380,796	7	11	71.5	26.5	9.0	19.0	12.0	3,013,578	0	4,400	—	1	202	1,397
21	6	—	1,023,348	9	8	92.0	23.5	9.0	32.0	18.0	2,944,290	0	8,100	—			1,538
21	7	—	1,752,732	15	16	164.0	38.5	15.5	38.0	19.0	3,089,943	0	15,100	—	0	0	1,786
21	8	—	373,332	6	10	35.0	10.0	6.0	31.0	13.0	3,064,807	155	4,300	—	0	0	1,539
21	9	—	132,114	2	6	23.0	10.5	7.5	13.0	6.0	2,881,070	0	1,700	—	0	0	2,100
21	10	—	388,490	5	8	46.0	26.0	8.5	13.0	10.0	2,919,626	0	4,000	—	0	0	1,853
21	11	—	556,710	5	9	72.5	40.0	7.5	10.0	12.0	2,841,900	21,230	11,000	—	0	0	1,917
21	12	—	16,353	1	6	8.0	5.0	2.0	14.0	9.0	2,983,196	0	800	—	0	0	1,739
22	1	—	88,970	3	4	14.5	6.0	2.0	7.0	12.0	3,029,451	0	1,300	—	0	0	2,081
22	2	—	409,895	6	7	122.5	45.0	16.5	18.0	11.0	2,684,130	0	3,400	—	0	0	1,162
22	3	—	203,603	10	16	142.5	21.5	9.5	29.0	13.0	2,987,808	0	2,100	—	0	0	1,214
年間総量		—	5,606,334	72	109	851.0	無記入	無記入	226.0	144.0	35,346,691	21,385	58,900	—	1	202	19,547
日平均		—	15,360	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	96,840	59	161	—	無記入	無記入	54
日最大		—	371,099	無記入	無記入	45.0	無記入	無記入	無記入	無記入	108,530	21,230	5,900	—	無記入	202	116
前年度総量		—	3,179,165	51	117	1,114.0	無記入	無記入	158.0	131.0	35,221,543	20,914	37,500	—	1	211	16,868
前年度比		—	1.76	1.41	0.93	0.76	無記入	無記入	1.43	1.10	1.00	1.02	1.57	—	1.00	0.96	1.16
備考																	
1年日数		365															

岸部ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	147,067	33,520	4	8	65.5	29.0	5.5	0.0	0.0	31,058	0	318	—	0	0	894
21	5	152,123	40,142	4	12	73.0	29.0	8.0	0.0	3.0	31,750	1	275	—	0	0	907
21	6	151,303	112,834	6	9	124.5	34.5	15.0	0.0	0.0	32,558	0	497	—	0	0	940
21	7	171,781	253,576	13	18	176.0	45.5	19.0	3.0	0.0	37,519	0	1,060	—	0	0	996
21	8	150,742	35,004	4	7	54.5	20.0	7.0	6.0	3.0	35,158	0	147	—	0	0	966
21	9	138,299	9,397	2	6	48.0	18.0	18.0	0.0	0.0	31,123	0	100	—	0	0	837
21	10	154,980	73,459	4	8	87.0	41.0	8.5	4.0	0.0	32,214	0	318	—	0	0	979
21	11	155,892	100,886	4	9	126.0	55.5	9.5	0.0	0.0	32,640	0	467	—	4	32	930
21	12	149,440	6,043	1	6	29.5	15.5	2.5	0.0	3.0	34,035	11	100	—	1	0	937
22	1	142,087	4,502	1	7	33.5	15.5	3.0	0.0	0.0	34,436	0	34	—	0	0	854
22	2	139,651	105,680	6	9	111.0	46.0	16.0	0.0	0.0	31,749	0	512	—	0	0	855
22	3	170,777	65,097	9	16	124.5	20.0	9.0	3.0	1.0	35,685	110	409	—	0	0	981
年間総量		1,824,142	840,140	58	115	1,053.0	無記入	無記入	16.0	10.0	399,925	122	4,237	—	5	32	11,076
日平均		4,998	2,302	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	1,096	0	12	—	無記入	無記入	30
日最大		6,048	77,375	無記入	無記入	55.5	無記入	無記入	無記入	無記入	1,515	110	345	—	無記入	0	40
前年度総量		2,128,783	1,078,399	49	113	1,049.5	無記入	無記入	15.0	15.0	391,717	110	5,045	—	0	0	11,296
前年度比		0.86	0.78	1.18	1.02	1.00	無記入	無記入	1.07	0.67	1.02	1.11	0.84	—			0.98
備考																	
1年日数		365															

味舌ポンプ場（千里系）（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	916,060	136,790	3	7	70.5	28.0	5.0	0.0	0.0	85,649	330	1,152	—	0	0	148
21	5	974,440	127,770	5	11	73.0	28.0	10.0	1.0	2.0	87,226	0	1,078	—	0	0	141
21	6	967,390	246,540	7	9	122.0	33.5	16.5	5.9	4.7	90,041	0	1,911	—	0	0	96
21	7	1,127,010	421,260	12	18	187.5	50.0	17.0	2.7	3.0	96,632	150	3,183	—	0	0	291
21	8	925,441	103,670	4	7	57.0	23.0	6.5	4.0	0.8	90,820	0	864	—	0	0	94
21	9	850,192	35,880	2	6	43.0	17.0	8.5	12.1	2.4	91,952	0	393	—	0	0	351
21	10	975,322	145,920	5	8	87.5	42.5	8.5	5.8	1.0	95,273	160	1,164	—	0	0	242
21	11	993,459	271,160	5	9	126.0	57.0	9.0	7.2	1.9	95,237	0	1,989	—	0	0	155
21	12	880,141	23,470	1	6	29.5	14.5	2.5	3.6	0.3	95,213	0	323	—	0	0	207
22	1	842,653	34,760	2	7	31.5	15.5	3.0	9.6	0.8	96,079	0	435	—	0	0	219
22	2	955,125	231,480	6	7	116.5	47.0	17.0	5.6	1.5	95,984	0	1,783	—	0	0	181
22	3	1,243,130	256,540	12	15	125.5	20.0	9.5	17.0	1.0	130,363	0	1,943	—	0	0	179
年間総量		11,650,363	2,035,240	64	110	1,069.5	無記入	無記入	74.5	19.4	1,150,469	640	16,218	—	0	0	2,304
日平均		31,919	5,576	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	3,152	2	44	—	無記入	無記入	6
日最大		89,939	164,610	無記入	無記入	57.0	無記入	無記入	無記入	無記入	6,369	330	1,107	—	無記入	0	157
前年度総量		11,605,947	2,525,160	70	117	1,221.5	無記入	無記入	23.5	30.6	1,234,777	1,290	19,821	—	3	5	1,453
前年度比		1.00	0.81	0.91	0.94	0.88	無記入	無記入	3.17	0.63	0.93	0.50	0.82	—	0.00	0.00	1.59
備考																	
1年日数		365															

味舌ポンプ場（山田系）（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	—	6,710	3	7	70.5	28.0	5.0	0.0	0.0	16,380	—	110	—	—	—	3
21	5	—	8,130	3	11	73.0	28.0	10.0	1.0	0.1	16,540	—	115	—	—	—	3
21	6	—	19,360	7	9	122.0	33.5	16.5	0.1	0.0	15,740	—	175	—	—	—	28
21	7	—	37,450	12	18	187.5	50.0	17.0	0.0	0.0	17,110	—	325	—	—	—	3
21	8	—	4,750	3	7	57.0	23.0	6.5	1.6	0.6	17,680	—	78	—	—	—	5
21	9	—	3,400	2	6	43.0	17.0	8.5	0.0	0.0	17,270	—	67	—	—	—	6
21	10	—	10,690	4	8	87.5	42.5	8.5	0.6	0.0	16,540	—	119	—	—	—	5
21	11	—	14,260	4	9	126.0	57.0	9.0	0.2	0.1	16,380	—	160	—	—	—	4
21	12	—	660	1	6	29.5	14.5	2.5	0.4	0.0	16,900	—	48	—	—	—	28
22	1	—	1,100	2	7	31.5	15.5	3.0	0.0	0.0	16,950	—	52	—	—	—	5
22	2	—	16,350	6	7	116.5	47.0	17.0	0.0	0.0	15,690	—	227	—	—	—	5
22	3	—	10,360	9	15	125.5	20.0	9.5	0.0	0.0	17,040	—	136	—	—	—	5
年間総量		—	133,220	56	110	1,069.5	無記入	無記入	3.9	0.8	200,220	—	1,612	—	—	—	100
日平均		—	365	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	549	—	4	—	—	—	0
日最大		—	10,830	無記入	無記入	57.0	無記入	無記入	無記入	無記入	630	—	93	—	—	—	25
前年度総量		—	175,100	55	117	1,221.5	無記入	無記入	5.5	0.8	193,890	—	2,718	—	—	—	91
前年度比		—	0.76	1.02	0.94	0.88	無記入	無記入	0.71	1.00	1.03	—	0.59	—	—	—	1.10
備考																	
1年日数		365															

味舌ポンプ場（水路系）（安威川流域）

ポ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	—	40,194	19	7	70.5	28.0	5.0	0.0	0.0	5,001	—	14	—	—	—	10
21	5	—	80,154	31	11	73.0	28.0	10.0	0.5	3.8	6,314	—	33	—	—	—	8
21	6	—	129,268	30	9	122.0	33.5	16.5	0.3	2.0	8,389	—	54	—	—	—	8
21	7	—	115,258	31	18	187.5	50.0	17.0	0.5	1.8	8,318	—	132	—	—	—	13
21	8	—	88,161	31	7	57.0	23.0	6.5	0.0	1.1	7,640	—	22	—	—	—	9
21	9	—	62,534	28	6	43.0	17.0	8.5	0.0	0.0	5,998	—	19	—	—	—	11
21	10	—	70,886	30	8	87.5	42.5	8.5	0.0	1.8	5,947	—	45	—	—	—	12
21	11	—	78,109	29	9	126.0	57.0	9.0	0.3	0.5	6,923	—	57	—	—	—	10
21	12	—	41,580	17	6	29.5	14.5	2.5	0.0	0.9	6,507	—	22	—	—	—	14
22	1	—	63,404	28	7	31.5	15.5	3.0	0.0	1.6	8,001	—	26	—	—	—	8
22	2	—	78,311	28	7	116.5	47.0	17.0	0.0	0.9	7,526	—	66	—	—	—	10
22	3	—	67,248	26	15	125.5	20.0	9.5	0.0	1.0	7,177	—	35	—	—	—	12
年間総量		—	915,107	328	110	1,069.5	無記入	無記入	1.6	15.4	83,741	—	525	—	—	—	125
日平均		—	2,507	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	229	—	1	—	—	—	0
日最大		—	14,478	無記入	無記入	57.0	無記入	無記入	無記入	無記入	611	—	53	—	—	—	3
前年度総量		—	945,985	336	117	1,221.5	無記入	無記入	3.6	17.7	83,793	—	782	—	—	—	164
前年度比		—	0.97	0.98	0.94	0.88	無記入	無記入	0.44	0.87	1.00	—	0.67	—	—	—	0.76
備考																	
1年日数		365															

穂積ポンプ場（安威川流域）

ポ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年 月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21 4	335,595	0	0	7	74.5	33.0	6.0	3.0	0.0	32,749	0	48	—	0	0	65.5
21 5	351,975	3,082	1	11	85.5	33.0	6.5	0.0	3.0	32,865	5	87	—	3	0	50.7
21 6	402,675	4,596	1	10	127.5	27.5	9.0	3.0	0.0	36,358	1	88	—	2	0	72.4
21 7	499,525	119,987	7	18	222.0	41.0	27.0	3.0	3.0	43,287	0	765	—	0	0	70.7
21 8	410,345	19,290	3	7	70.0	30.5	8.5	9.0	0.0	40,560	0	166	—	0	0	71.4
21 9	329,680	0	0	6	45.0	16.0	11.0	0.0	0.0	35,510	0	68	—	0	0	78.5
21 10	370,305	20,456	2	8	94.5	40.5	9.0	3.0	3.0	36,050	0	177	—	0	0	78.6
21 11	380,900	24,514	2	9	135.0	51.5	10.0	3.0	0.0	34,842	45	211	—	2	0	88.5
21 12	347,087	5,760	1	6	36.0	18.5	3.0	6.0	0.0	28,080	0	67	—	3	40	89.8
22 1	358,675	10,832	1	6	39.5	17.0	6.5	3.0	0.0	26,531	0	109	—	0	0	94.2
22 2	428,401	51,744	5	7	122.0	43.5	13.5	3.0	3.0	29,147	0	404	—	0	0	82.5
22 3	440,062	3,575	1	16	144.0	22.0	6.5	9.0	0.0	38,179	0	54	—	0	0	95.2
年間総量	4,655,225	263,836	24	111	1,195.5	無記入	無記入	45.0	12.0	414,158	51	2,244	—	10	40	938.0
日平均	12,754	723	無記入	無記入	3.3	無記入	無記入	無記入	無記入	1,135	0	6	—	無記入	無記入	2.6
日最大	49,660	31,123	無記入	無記入	51.5	無記入	無記入	無記入	無記入	2,219	45	195	—	無記入	40	9.2
前年度総量	4,490,005	284,080	19	123	1,341.5	無記入	無記入	45.0	15.0	462,889	11	2,328	—	7	40	875.2
前年度比	1.04	0.93	1.26	0.90	0.89	無記入	無記入	1.00	0.80	0.89	4.64	0.96	—	1.43	1.00	1.07
備考																
1年日数	365															

摂津ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	803,600	140,000	5	8	64.5	23.0	4.5	2.0	2.0	114,272	490	1,902	—	0	0	14
21	5	866,080	177,000	4	12	73.0	30.5	9.0	1.0	2.0	120,719	40	2,442	—	0	0	14
21	6	935,330	303,000	7	9	116.5	27.5	9.5	2.0	2.0	130,833	20	3,497	—	0	0	20
21	7	1,042,520	754,000	11	17	196.0	38.0	22.5	2.0	2.0	144,052	510	8,793	—	0	0	29
21	8	959,480	206,000	7	9	64.0	13.5	8.5	4.0	2.0	132,355	0	2,438	—	0	0	28
21	9	871,720	101,000	3	6	35.0	15.0	4.0	1.0	2.0	122,051	0	1,380	—	0	0	15
21	10	873,680	401,000	6	8	77.0	39.0	8.5	1.0	2.0	124,167	490	4,777	—	0	0	19
21	11	844,980	298,000	6	9	105.5	50.0	10.0	3.0	2.0	121,046	0	3,364	—	0	0	18
21	12	843,960	37,000	1	6	24.5	10.5	2.0	3.0	2.0	123,865	0	740	—	0	0	18
22	1	797,380	27,000	2	6	28.0	12.5	3.0	3.0	2.0	120,019	0	622	—	0	0	18
22	2	774,680	306,000	7	7	114.0	40.5	14.5	4.0	2.0	116,804	520	3,707	—	0	0	20
22	3	900,950	287,000	11	16	118.0	20.0	4.0	4.0	2.0	127,261	0	3,484	—	0	0	30
年間総量		10,514,360	3,037,000	70	113	1,016.0	無記入	無記入	30.0	24.0	1,497,444	2,070	37,146	—	0	0	243
日平均		28,806	8,321	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	4,103	6	102	—	無記入	無記入	1
日最大		44,570	184,000	無記入	無記入	50.0	無記入	無記入	無記入	無記入	6,666	520	2,166	—	無記入	0	1
前年度総量		10,743,250	4,085,000	82	118	1,118.0	無記入	無記入	25.5	25.5	1,517,785	5,850	50,581	—	2	420	216
前年度比		0.98	0.74	0.85	0.96	0.91	無記入	無記入	1.18	0.94	0.99	0.35	0.73	—	0.00	0.00	1.13
備考																	
1年日数		365															

高槻水みらいセンター場内ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	-	162,100	4	7	77.5	32.0	6.5	2.0	5.0	31,820	0	1,885	0	0	0	259
21	5	-	145,000	7	11	74.5	28.5	9.0	0.0	0.0	35,670	0	2,213	0	0	0	266
21	6	-	317,100	7	9	122.5	27.0	8.5	1.0	0.0	36,350	0	3,556	0	0	0	247
21	7	-	1,539,800	14	16	218.0	47.0	33.5	2.0	8.0	40,990	0	15,696	0	0	0	278
21	8	-	241,700	7	10	74.0	13.0	11.0	0.0	0.0	39,380	0	2,828	0	0	0	298
21	9	-	58,300	4	5	39.5	19.0	4.5	5.0	3.0	36,780	0	782	0	0	0	290
21	10	-	300,800	7	9	95.0	42.0	8.5	1.0	3.0	36,400	0	3,281	0	0	0	295
21	11	-	514,600	6	11	139.0	52.5	14.0	2.0	4.0	34,370	0	5,600	0	0	0	283
21	12	-	14,100	2	8	36.0	17.5	2.5	2.0	2.0	34,650	0	282	0	0	0	281
22	1	-	24,800	3	7	39.5	16.0	8.0	0.0	0.0	34,650	0	413	0	0	0	228
22	2	-	399,400	6	7	133.5	44.0	13.5	1.0	0.0	33,300	0	4,314	0	0	0	216
22	3	-	199,000	9	16	158.5	24.0	11.5	3.0	4.0	34,280	0	2,481	0	0	0	240
年間総量		-	3,916,700	76	116	1,207.5	無記入	無記入	19.0	29.0	428,640	0	43,331	0	0	0	3,181
日平均		-	10,731	無記入	無記入	3.3	無記入	無記入	無記入	無記入	1,174	0	119	0	無記入	無記入	8.7
日最大		-	363,000	無記入	無記入	33.5	無記入	無記入	無記入	無記入	-	0	3,742	0	無記入	0	11.0
前年度総量		-	6,113,720	76	126	1,560.0	無記入	無記入	39.0	32.0	433,420	0	66,056	0	0	0	2,801
前年度比		-	0.64	1.00	0.92	0.77	無記入	無記入	0.49	0.91	0.99	#DIV/0!	0.66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.14
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

前島ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	-	23,890	2	7	71.5	30.5	5.5	0.0	0.0	25,566	0	577	0	0	0	34.9
21	5	-	29,860	2	11	68.0	25.5	10.5	0.0	0.0	24,113	0	937	0	0	0	47.7
21	6	-	82,200	4	10	111.0	25.5	7.5	0.0	0.0	26,906	0	1,263	0	0	0	52.4
21	7	-	439,210	10	19	198.0	45.0	21.0	0.0	0.0	30,334	0	5,338	0	0	0	34.4
21	8	-	50,990	3	11	59.0	13.0	11.0	2.5	1.8	35,355	0	930	0	0	0	32.2
21	9	-	18,330	2	5	34.0	15.5	3.5	0.0	0.0	28,309	0	532	0	0	0	27.9
21	10	-	82,750	4	11	93.5	38.0	7.0	0.0	0.0	24,787	0	1,259	0	0	0	37.1
21	11	-	105,210	3	9	119.5	46.0	11.0	0.0	0.0	24,959	0	1,528	0	0	0	24.2
21	12	-	5,320	1	6	31.0	16.0	2.5	0.0	0.0	31,385	0	318	0	0	0	36.9
22	1	-	18,000	2	6	38.0	16.0	15.5	0.0	0.0	35,564	0	516	0	0	0	26.9
22	2	-	107,360	6	7	103.5	36.5	11.0	0.0	0.0	33,546	0	1,806	0	0	0	33.4
22	3	-	51,280	7	14	109.0	16.0	7.5	2.5	0.8	33,288	0	1,098	0	0	0	53.0
年間総量		-	1,014,400	46	116	1,036.0	無記入	無記入	5.0	2.6	354,112	0	16,102	0	0	0	441
日平均		-	2,779	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	970	0	44	0	無記入	無記入	1.2
日最大		-	142,290	無記入	無記入	21.0	無記入	無記入	無記入	無記入	175	0	1,593	0	無記入	0	11.5
前年度総量		-	1,577,000	37	123	1,318.5	無記入	無記入	34.4	2.8	315,252	0	21,609	0	0	0	379
前年度比		-	0.64	1.24	0.94	0.79	無記入	無記入	0.15	0.93	1.12	#DIV/0!	0.75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.16
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

安威川左岸ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	排水量	排水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	－	4,714	1	－	－	－	－	0.0	0.0	4,138	0	15.0	－	0	0	77.4
21	5	－	6,235	2	－	－	－	－	0.0	0.0	3,991	0	38.0	－	0	0	95.7
21	6	－	5,121	2	－	－	－	－	0.0	0.0	4,098	0	16.0	－	0	0	131.1
21	7	－	3,965	1	－	－	－	－	0.0	0.0	4,020	0	12.0	－	0	0	168.9
21	8	－	3,912	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,708	0	10.0	－	0	0	30.6
21	9	－	3,601	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,544	0	12.0	－	0	0	10.4
21	10	－	3,497	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,789	0	13.0	－	0	0	11.7
21	11	－	3,708	1	－	－	－	－	0.0	0.0	4,081	0	11.0	－	0	0	5.1
21	12	－	4,180	1	－	－	－	－	0.0	0.0	3,857	0	13.0	－	0	0	1.8
22	1	－	3,146	1	－	－	－	－	0.0	0.0	4,436	0	12.0	－	0	0	1.6
22	2	－	3,761	1	－	－	－	－	0.0	0.0	4,165	0	13.0	－	0	0	2.0
22	3	－	2,446	1	－	－	－	－	0.0	0.0	4,505	0	9.0	－	0	0	1.5
年間総量		－	48,286	14	－	－	無記入	無記入	0.0	0.0	48,332	0	174.0	－	0	0	537.8
日平均		－	132	無記入	無記入	－	－	無記入	無記入	無記入	132.4	0	0.5	－	無記入	無記入	1.5
日最大		－	5,053	無記入	無記入	－	無記入	無記入	無記入	無記入	68	0	14.0	－	無記入	0	29.3
前年度総量		－	0	0	－	－	無記入	無記入	0.0	0.0	16,647	0	36.0	－	－	－	15.3
前年度比		－	－	－	－	－	無記入	無記入	－	－	2.90	－	4.83	－	無記入	無記入	35.15
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

石津中継ポンプ場（淀川左岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m3	m3	日	日	mm	mm	mm	m3	m3	kWh	kWh	L	L	回	分	m3
21	4	3,163,100	—	—	0	89	30	8	—	—	199,652	0	30.5	—	0	0	6
21	5	3,189,200	—	—	0	82	39	14	—	—	206,842	0	30.5	—	0	0	2
21	6	3,204,700	—	—	0	128	31	13	—	—	207,397	0	29.9	—	0	0	2
21	7	3,510,300	—	—	0	198	55	26	—	—	226,212	0	30.1	—	0	0	2
21	8	3,210,300	—	—	0	69	23	16	—	—	209,635	0	30.4	—	0	0	8
21	9	3,011,100	—	—	0	52	24	6	—	—	195,798	0	30.3	—	0	0	2
21	10	3,277,400	—	—	0	90	43	8	—	—	213,684	0	30.5	—	0	0	1
21	11	3,236,800	—	—	0	135	58	9	—	—	208,991	0	30.7	—	0	0	3
21	12	3,245,400	—	—	0	33	17	2	—	—	203,037	0	31.2	—	0	0	4
22	1	3,138,300	—	—	0	33	14	6	—	—	198,831	0	31.0	—	0	0	4
22	2	2,965,200	—	—	0	125	43	15	—	—	188,940	0	31.5	—	0	0	4
22	3	3,434,900	—	—	0	148	22	11	—	—	217,314	0	31.0	—	0	0	2
年間総量		38,586,700	—	—	0	1,182	—	134	—	—	2,476,333	0	367.4	—	0	0	39
日平均		105,717	—	—	—	11	—	1	—	—	—	0	1.0	—	—	—	0
日最大		156,900	—	—	—	58	58	26	—	—	—	0	31.5	—	0	0	6
前年間総量		39,234,600	—	—	117	1,357	—	—	—	—	2,533,990	850	—	—	0	0	75
前年度比		0.98	—	—	0.00	0.87	—	—	—	—	0.98	0.00	—	—	—	—	0.53
備考		石津中継ポンプ場放流量									取引電力量 年間最大デマンド値 538		点検のみ				メーター読み
1年日数		365															

鴻池ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	8,170,000	64,520	2	7	94.0	40.5	9.0	6.67	3.67	552,300	0	1,680	0	0	0	0
21	5	8,409,000	62,610	1	12	69.0	36.0	16.0	6.67	8.00	565,100	0	3,263	0	0	0	0
21	6	8,887,000	155,700	3	9	118.0	31.0	14.0	15.56	6.96	601,100	0	4,131	0	0	0	0
21	7	10,080,000	238,800	6	15	142.5	26.5	24.0	15.56	10.17	660,700	0	5,477	0	0	0	0
21	8	8,583,000	81,290	1	8	62.5	30.5	21.5	20.00	9.29	597,400	0	2,630	0	0	0	0
21	9	7,701,000	30,440	1	8	57.0	22.0	12.5	24.44	3.55	564,300	0	996	0	0	0	0
21	10	8,752,000	150,300	2	8	109.0	49.5	9.5	13.33	7.30	613,500	0	4,108	0	0	0	0
21	11	8,835,000	184,000	3	9	129.0	47.5	11.5	15.56	11.07	583,200	0	3,807	0	0	0	0
21	12	7,858,000	15,950	1	7	45.0	26.0	5.0	0.00	14.23	540,300	0	1,099	0	1	216	0
22	1	7,154,000	98,330	2	5	43.5	18.0	6.5	15.56	11.80	529,900	0	2,304	0	0	0	0
22	2	7,792,000	451,900	6	7	130.5	56.0	24.5	8.89	9.86	537,400	0	6,547	0	0	0	0
22	3	10,020,000	54,860	3	16	132.5	23.5	9.0	8.89	8.96	640,200	0	2,776	0	0	0	0
年間総量		102,200,000	1,589,000	31	111	1,132.5	無記入	無記入	151.11	104.87	6,985,000	0	38,820	0	1	216	0
日平均		280,100	4,353	無記入	無記入	3.1	無記入	無記入	無記入	無記入	19,140	0	106	0	無記入	216	0
日最大		768,900	143,700	無記入	無記入	0.0	56.0	24.5	無記入	無記入	47,350	0	2,129	0	無記入	0	0
前年度総量		105,900,000	1,815,000	33	125	1,327.5	無記入	無記入	230	108	7,075,000	0	35,940	0	0	0	0
前年度比		0.97	0.88	0.94	0.89	0.85	無記入	無記入	0.66	0.97	0.99	#DIV/0!	1.08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
備考									比重1.8 (洗砂として処分) 場外処分	比重0.645 場外処分					処理場内停電のみ	処理場内停電のみ	処理場既設側に含む
1年日数		365															

菊水ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	443,400	18,900	3	7	68.5	26.5	6.5	0.00	0.00	20,960	30	381	0	1	60	88
21	5	464,900	42,410	5	9	82.5	37.0	17.5	2.23	3.74	21,380	40	521	0	1	60	110
21	6	492,300	44,240	5	9	103.5	27.0	12.0	0.00	0.00	23,100	50	705	0	2	79	101
21	7	553,200	86,160	10	15	154.5	36.0	24.5	2.25	3.60	27,100	50	902	0	1	60	102
21	8	470,900	17,920	3	5	48.5	21.0	12.0	2.20	0.00	24,200	40	275	0	1	60	94
21	9	421,700	21,180	2	5	43.5	19.0	12.5	2.23	4.33	21,400	40	336	0	1	60	104
21	10	477,300	36,200	3	8	86.5	43.0	9.0	0.00	0.00	22,400	20	451	0	1	30	113
21	11	482,100	40,370	4	9	120.0	48.0	9.5	2.17	0.00	22,300	0	538	0	1	180	100
21	12	427,000	2,340	1	7	34.5	20.0	3.5	4.31	4.17	21,200	20	142	0	1	30	82
22	1	395,900	3,720	1	5	33.0	15.5	6.0	2.28	0.00	22,100	20	146	0	1	30	92
22	2	415,400	75,880	6	7	125.0	54.5	23.5	0.00	0.00	22,100	25	713	0	2	90	91
22	3	536,500	21,910	6	16	129.0	21.0	9.5	0.00	4.25	25,200	30	450	0	1	30	102
年間総量		5,580,600	411,230	49	102	1,029.0	無記入	無記入	17.67	20.09	273,440	365	5,560	0	14	769	1,179
日平均		15,300	1,100	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	749	1.00	15.2	0	無記入	無記入	3.23
日最大		38,460	39,330	無記入	無記入	54.5	無記入	無記入	無記入	無記入	117	0	394	0	無記入	0	23
前年度総量		5,762,600	522,854	41	109	1,157.0	無記入	無記入	20.4	21.6	275,980	470	5,515	0	13	725	1,219
前年度比		0.97	0.79	1.20	0.94	0.89	無記入	無記入	0.87	0.93	0.99	0.78	1.01	#DIV/0!	1.08	1.06	0.97
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

太平ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	1,992,000	59,580	3	9	74.0	29.0	7.0	5.08	3.57	39,990	57	864	0	1	60	345
21	5	2,041,000	96,810	5	12	82.0	33.0	15.0	4.18	3.66	42,650	75	1,056	0	1	60	356
21	6	2,103,000	139,600	7	9	105.0	27.0	11.0	11.06	3.86	44,460	82	1,528	0	2	64	388
21	7	2,318,000	219,300	10	14	139.0	22.0	18.0	6.70	3.91	48,730	78	2,142	0	1	60	408
21	8	2,053,000	89,850	3	7	72.0	35.0	24.0	13.04	3.30	44,920	90	800	0	2	69	394
21	9	1,883,000	25,050	2	5	44.0	19.0	7.0	6.96	3.66	41,300	52	515	0	1	30	391
21	10	2,075,000	70,890	4	7	82.0	39.0	8.0	2.25	0.00	49,180	58	756	0	1	30	484
21	11	2,099,000	106,000	4	8	120.0	47.0	11.0	2.18	7.75	40,070	30	1,260	0	1	30	358
21	12	1,950,000	3,600	1	6	28.0	13.0	3.0	6.88	27.21	41,740	0	264	0	1	124	278
22	1	1,856,000	8,965	2	5	30.0	12.0	6.0	1.92	4.17	45,670	34	337	0	2	239	325
22	2	1,931,000	138,000	6	7	114.0	45.0	20.0	4.61	3.69	42,750	34	1,456	0	1	30	352
22	3	2,369,000	61,800	11	14	123.0	19.0	9.0	4.78	3.78	46,810	35	950	0	1	30	385
年間総量		24,670,000	1,019,445	58	103	1,013.0	無記入	無記入	69.64	68.56	528,270	625	11,928	0	15	826	4,464
日平均		67,600	2,800	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	1,450	1.71	32.7	0	無記入	無記入	12.2
日最大		153,930	74,130	74,130	無記入	47.0	無記入	無記入	無記入	無記入	252	0	682	0	無記入	0	30
前年度総量		25,348,000	1,560,570	51	113	1,182.0	無記入	無記入	96.7	54.0	549,270	863	11,739	0	12	682	5,491
前年度比		0.97	0.65	1.14	0.91	0.86	無記入	無記入	0.72	1.27	0.96	0.72	1.02	#DIV/0!	1.25	1.21	0.81
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

永野ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	1,295,000	236,800	4	8	81.0	38.5	9.0	2.52	2.82	45,700	110	1,718	0	2	61	277
21	5	1,359,000	183,000	6	11	56.5	30.5	14.0	4.56	3.95	47,040	100	1,401	0	1	60	336
21	6	1,419,000	312,100	8	9	106.0	26.0	14.5	4.32	8.50	50,460	100	2,242	0	2	66	454
21	7	1,597,000	422,900	11	17	115.5	19.0	14.0	4.42	6.06	58,340	100	2,711	0	1	60	469
21	8	1,373,000	193,600	5	7	53.5	22.5	17.0	8.66	0.00	54,170	90	1,124	0	1	60	365
21	9	1,188,000	89,770	2	7	55.0	21.5	13.5	3.77	8.39	48,240	50	691	0	1	30	369
21	10	1,390,000	230,100	4	8	97.0	43.0	7.5	4.49	4.53	49,880	50	1,816	0	1	30	478
21	11	1,396,000	318,900	5	8	122.5	44.5	10.5	4.68	7.95	48,390	50	2,310	0	1	30	445
21	12	1,244,000	52,060	2	7	45.0	22.0	6.0	2.32	0.00	47,520	50	497	0	1	30	384
22	1	1,133,000	66,690	3	5	41.0	17.0	8.0	2.16	4.90	46,540	50	603	0	1	30	287
22	2	1,265,000	345,200	6	7	114.5	45.5	20.0	2.10	3.58	47,100	50	2,413	0	1	30	266
22	3	1,655,000	255,900	14	16	130.0	21.5	8.5	6.83	3.05	56,700	220	3,010	0	2	98	370
年間総量		16,314,000	2,707,020	70	110	1,017.5	無記入	無記入	50.83	53.73	600,080	1,020	20,536	0	15	585	4,500
日平均		44,700	7,400	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	1,640	2.79	56.3	0	無記入	無記入	12.3
日最大		116,100	163,615	無記入	無記入	45.5	無記入	無記入	無記入	無記入	228	0	1,053	0	無記入	0	38
前年度総量		16,590,000	4,105,400	74	121	1,131.5	無記入	無記入	59.3	37.3	609,060	1,150	23,623	0	15	680	4,333
前年度比		0.98	0.66	0.95	0.91	0.90	無記入	無記入	0.86	1.44	0.99	0.89	0.87	#DIV/0!	1.00	0.86	1.04
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

桑才ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	4,176,000	148,800	3	7	84.5	35.5	8.5	2.54	12.22	120,700	200	1,446	0	1	60	47
21	5	4,382,000	218,200	5	12	87.5	36.5	13.5	8.46	9.22	136,800	200	1,868	0	1	61	60
21	6	4,574,000	281,000	6	9	110.5	25.5	10.5	12.89	8.76	142,400	300	2,486	0	2	73	71
21	7	5,083,000	520,300	10	15	153.5	33.5	21.5	17.28	13.04	159,600	200	3,933	0	1	63	57
21	8	4,367,000	124,300	3	7	68.0	38.0	27.5	17.44	4.22	143,100	200	1,328	0	1	61	71
21	9	3,922,000	103,300	2	7	53.5	25.0	12.5	17.05	13.22	127,100	100	832	0	1	31	93
21	10	4,348,000	177,900	3	8	87.5	44.0	9.0	15.31	13.86	135,100	100	1,538	0	1	33	51
21	11	4,364,000	266,700	4	9	124.0	49.0	10.5	4.35	9.52	127,000	100	3,037	0	2	238	43
21	12	3,962,000	6,500	1	7	38.5	22.0	4.5	1.86	14.62	121,700	100	167	0	1	30	67
22	1	3,718,000	26,200	2	5	34.0	15.0	5.0	4.05	9.86	119,900	100	379	0	1	31	53
22	2	3,920,000	339,400	6	7	126.0	52.0	22.0	6.65	4.73	120,100	100	2,787	0	1	31	52
22	3	4,871,000	151,400	8	16	131.5	21.5	9.5	4.92	12.60	143,800	100	1,759	0	1	31	55
年間総量		51,687,000	2,364,000	53	109	1,099.0	無記入	無記入	112.80	125.87	1,597,300	1,800	21,560	0	14	743	720
日平均		141,600	6,500	無記入	無記入	3.0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,380	4.93	59.1	0	無記入	無記入	1.97
日最大		334,700	173,900	無記入	無記入	52.0	無記入	無記入	無記入	無記入	700	0	2,134	0	無記入	0	13
前年度総量		54,560,000	3,123,200	158	121	1,241.0	無記入	無記入	147.5	165.7	1,617,400	2,300	23,256,000	0	11	631	2,632
前年度比		0.95	0.76	0.34	0.90	0.89	無記入	無記入	0.76	0.76	0.99	0.78	0.93	#DIV/0!	1.27	1.18	0.27
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

茨田古川ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4		0	0	8	89.0	36.5	9.0	0.0	0.0	12,420	200	220	0	1	60	127
21	5		0	0	12	64.5	34.5	14.5	0.0	0.0	13,390	180	204	0	1	59	149
21	6		47,320	1	9	109.5	29.0	12.5	0.0	0.0	14,870	210	690	0	2	72	212
21	7		0	0	15	138.0	27.0	21.0	0.0	0.0	17,030	200	208	0	1	63	160
21	8		0	0	8	53.0	19.5	11.0	0.0	0.0	17,450	200	187	0	1	63	209
21	9		0	0	7	54.0	20.5	14.5	0.0	0.0	14,830	100	187	0	1	30	189
21	10		104,800	1	7	96.5	46.5	9.5	0.0	0.0	13,150	100	895	0	1	32	190
21	11		31,100	1	9	121.0	44.0	12.0	0.0	0.0	12,350	100	419	0	1	35	112
21	12		0	0	7	41.5	25.5	5.0	0.0	0.0	15,210	90	160	0	2	229	120
22	1		0	0	6	42.0	17.0	6.5	0.0	0.0	16,810	100	246	0	1	30	92
22	2		91,300	1	7	120.5	52.0	21.5	0.0	0.0	13,660	90	747	0	2	32	131
22	3		0	0	16	119.5	20.0	8.0	0.0	0.0	14,450	100	1,360	0	1	32	182
年間総量		0	274,520	4	111	1,049.0	無記入	無記入	0.0	0.0	175,620	1,670	5,523	0	15	737	1,873
日平均		0	752	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	481	4.58	15.1	0	無記入	無記入	5.13
日最大		0	104,768	無記入	無記入	52.0	無記入	無記入	無記入	無記入	350	0	736	0	無記入	0	43
前年度総量		0	634,700	6	122	1,248.5	無記入	無記入	0	0	178,500	2,190	6,576	0	0	0	1,746
前年度比		#DIV/0!	0.43	0.67	0.91	0.84	無記入	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.98	0.76	0.84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.07
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

茨田中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	615,200	93,860	3	8	89.0	36.5	9.0	0.00	0.00	54,870	0	1,742	0			55
21	5	637,400	67,160	5	12	64.5	34.5	14.5	5.25	3.52	55,730	0	1,334	0			163
21	6	661,400	156,600	7	9	109.5	29.0	12.5	4.78	0.00	55,030	0	2,291	0			226
21	7	768,000	229,700	10	15	138.0	27.0	21.0	3.90	0.00	66,410	0	3,341	0			194
21	8	684,800	65,530	3	8	53.0	19.5	11.0	1.88	2.03	58,770	0	1,063	0			154
21	9	614,800	53,320	3	7	54.0	20.5	14.5	6.13	10.65	53,200	0	927	0			115
21	10	689,900	127,800	5	7	96.5	46.5	9.5	2.00	0.00	60,090	0	2,031	0			171
21	11	712,100	162,000	6	9	121.0	44.0	12.0	3.85	4.84	63,920	0	2,620	0			59
21	12	630,000	22,700	1	7	41.5	25.5	5.0	2.62	0.00	57,370	0	601	0			158
22	1	526,900	34,830	4	6	42.0	17.0	6.5	0.00	3.27	51,400	0	784	0			148
22	2	612,900	191,400	7	7	120.5	52.0	21.5	1.99	0.00	58,160	0	2,745	0			106
22	3	811,700	113,000	13	16	119.5	20.0	8.0	1.28	3.60	70,370	0	2,479	0			180
年間総量		7,965,100	1,317,900	67	111	1,049.0	無記入	無記入	33.68	27.91	705,320	0	21,958	0	0	0	1,729
日平均		21,800	3,600	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	1,930	0	60.2	0	無記入	無記入	4.74
日最大		499,950	102,050	無記入	無記入	52.0	無記入	無記入	無記入	無記入	0	0	1,190	0	無記入	0	20
前年度総量		8,114,400	1,695,870	81	122	1,249	無記入	無記入	35.6	27.7	720,010	0	26,157	0	0	0	1,232
前年度比		0.98	0.78	0.83	0.91	0.84	無記入	無記入	0.95	1.01	0.98	#DIV/0!	0.84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.40
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

深野北ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	249,000	42,390	6	8	84.5	36.0	8.0	0.00	0.00	30,060	102	1,120	0	1	60	420
21	5	254,700	49,570	7	12	82.5	36.5	15.5	3.38	0.00	31,220	108	1,045	0	1	60	333
21	6	284,500	63,360	8	9	112.5	27.5	14.0	3.53	1.57	33,600	110	1,326	0	2	65	365
21	7	311,100	94,140	13	16	153.0	24.0	22.0	0.00	0.00	37,920	122	2,084	0	1	60	461
21	8	256,700	36,310	5	8	56.0	28.0	20.0	1.98	1.91	35,190	108	880	0	1	60	358
21	9	225,600	17,170	2	7	47.0	19.0	8.5	2.42	0.00	30,430	54	396	0	1	30	263
21	10	265,800	44,460	5	8	100.0	45.5	8.0	3.85	0.00	30,920	51	1,052	0	1	30	407
21	11	273,000	65,120	9	9	125.5	46.5	11.0	0.00	0.00	31,620	50	1,575	0	1	30	377
21	12	240,000	6,402	4	7	37.0	17.5	4.0	0.00	3.05	31,850	46	305	0	1	30	232
22	1	221,200	9,954	4	5	35.5	15.5	6.5	0.00	0.00	32,370	57	269	0	2	204	300
22	2	245,700	75,770	10	7	121.0	48.0	21.0	2.01	0.00	32,060	55	1,903	0	1	30	491
22	3	329,700	52,240	20	16	130.0	21.5	9.0	0.00	0.00	37,760	47	1,677	0	1	30	515
年間総量		3,157,000	556,886	93	112	1,084.5	無記入	無記入	17.17	6.53	395,000	910	13,632	0	14	689	4,522
日平均		8,600	1,500	無記入	無記入	3.0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,080	2.49	37.3	0	無記入	無記入	12.4
日最大		25,420	44,615	無記入	無記入	48.0	無記入	無記入	無記入	無記入	205	0	682	0	無記入	0	109
前年度総量		3,238,700	989,280	102	116	1,216.5	無記入	無記入	20.5	9.6	399,620	1,200	17,196	0	13	702	3,920
前年度比		0.97	0.56	0.91	0.97	0.89	無記入	無記入	0.84	0.68	0.99	0.76	0.79	#DIV/0!	1.08	0.98	1.15
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

枚方中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	498,700	0	0	9	85.0	29.0	7.5	1.0	2.0	68,300	-	0	0	0	0	777
21	5	507,400	0	0	12	81.5	35.0	13.5	2.0	2.0	69,100	-	0	0	0	0	805
21	6	509,500	0	0	9	117.5	27.5	11.5	2.0	1.0	69,400	-	0	0	0	0	799
21	7	555,100	0	0	17	213.5	47.5	23.0	1.0	1.0	79,000	-	49	0	1	65	820
21	8	527,800	0	0	9	65.5	20.0	12.5	1.0	1.0	76,600	-	59	0	2	78	846
21	9	487,700	0	0	6	45.0	19.5	8.0	1.0	1.0	67,800	-	39	0	1	35	774
21	10	518,600	0	0	9	89.0	39.5	8.0	0.0	2.0	70,800	52	32	0	1	35	866
21	11	514,600	0	0	8	129.0	52.0	10.5	2.0	1.0	64,700	60	39	0	2	138	830
21	12	516,500	0	0	6	29.0	14.0	2.5	2.0	2.0	64,200	68	39	0	1	35	812
22	1	499,900	0	0	6	29.0	12.5	4.0	2.0	2.0	62,100	67	39	0	1	35	890
22	2	470,000	0	0	7	112.5	37.0	13.0	3.0	2.0	58,700	64	36	0	1	35	752
22	3	525,000	0	0	16	133.0	20.5	13.0	2.0	3.0	62,700	63	45	0	1	35	803
年間総量		6,130,800	0	0	114	1,129.5	無記入	無記入	19.0	20.0	813,400	374	377	0	11	491	9,774
日平均		16,800	0	無記入	無記入	3.1	無記入	無記入	無記入	無記入	2,230	1.02	1.03	0	無記入	無記入	26.8
日最大		24,170	0	無記入	無記入	52.0	無記入	無記入	無記入	無記入	264	0	44	0	無記入	0	49
前年度総量		6,072,400	0	0	121	1,416.0	無記入	無記入	13.0	21.0	836,400	0	777	0	11	644	9,682
前年度比		1.01	#DIV/0!	#DIV/0!	0.94	0.80	無記入	無記入	1.46	0.95	0.97	#DIV/0!	0.49	#DIV/0!	1.00	0.76	1.01
備考											日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
1年日数		365															

萱島ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	789,600	0	0	8	79.5	29.5	7.0	0.00	0.00	67,040	100	230	0	1	60	37
21	5	810,000	70,000	1	12	87.5	38.5	18.0	0.00	5.88	70,020	100	1,183	0	1	60	53
21	6	816,200	109,300	3	9	115.0	28.5	13.0	2.31	0.00	72,120	120	1,627	0	2	65	35
21	7	887,900	177,000	5	15	157.5	30.0	21.0	0.00	0.00	79,570	90	2,074	0	1	60	37
21	8	815,400	44,000	1	9	60.0	26.0	19.5	2.93	5.19	75,890	120	681	0	1	60	44
21	9	772,900	0	0	5	43.0	19.5	7.5	0.00	0.00	70,790	100	215	0	1	60	50
21	10	819,000	93,600	2	8	91.5	44.0	9.0	2.34	0.00	70,690	50	1,120	0	1	30	88
21	11	808,400	102,000	3	9	124.5	50.5	10.5	0.00	4.79	69,830	70	1,787	0	1	30	117
21	12	799,100	0	0	7	31.5	17.0	3.0	0.00	0.00	71,350	0	176	0	1	165	75
22	1	777,700	0	0	6	33.5	13.5	5.5	2.68	5.40	70,830	50	297	0	1	30	71
22	2	739,600	76,300	2	7	125.5	47.5	20.0	0.00	0.00	65,020	50	1,092	0	1	30	83
22	3	835,800	0	0	15	134.0	21.0	9.5	0.00	4.96	70,380	40	212	0	1	20	47
年間総量		9,671,600	672,200	17	110	1,083.0	無記入	無記入	10.26	26.22	853,530	890	10,694	0	13	670	737
日平均		26,500	1,800	無記入	無記入	3.0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,340	2.44	29.3	0	無記入	無記入	2.02
日最大		41,790	77,600	無記入	無記入	50.5	無記入	無記入	無記入	無記入	261	0	847	0	無記入	0	26
前年度総量		9,863,400	1,047,000	19	114	1,208.5	無記入	無記入	17.8	27.6	851,210	1,280	14,993	0	12	720	738
前年度比		0.98	0.64	0.89	0.96	0.90	無記入	無記入	0.58	0.95	1.00	0.70	0.71	#DIV/0!	1.08	0.93	1.00
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
1年日数		365															

寝屋川中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	309,900	0	0	8	80	27.5	8.0	0.0	1.0	46,230	19	10	0.00	1	30	120
21	5	320,400	0	0	11	77	36.5	15.0	0.0	1.0	48,150	21	10	0.00	1	30	111
21	6	317,300	0	0	9	115	27.5	12.5	0.0	1.0	46,570	19	10	0.00	1	30	114
21	7	331,200	0	0	16	187	50.5	24.0	0.0	0.0	47,290	18	10	0.00	1	30	105
21	8	315,200	0	0	8	58	21.0	15.5	0.0	1.0	44,650	21	11	0.00	1	30	128
21	9	303,400	0	0	5	42	19.0	7.0	0.0	1.0	43,300	19	10	0.00	1	30	122
21	10	323,600	0	0	8	82	41.5	8.5	0.0	1.0	47,680	19	10	0.00	1	30	147
21	11	309,600	0	0	8	119	54.0	10.0	0.0	1.0	45,480	22	12	0.00	1	30	148
21	12	315,500	0	0	6	22	12.0	2.5	0.0	1.0	47,270	21	11	0.00	1	30	126
22	1	311,700	0	0	4	24	11.0	4.5	0.0	1.0	47,080	19	11	0.00	2	185	138
22	2	289,700	0	0	7	107	39.5	15.0	0.0	1.0	42,570	19	11	0.00	1	30	98
22	3	321,100	0	0	14	119	20.0	12.5	0.0	1.0	47,060	21	11	0.00	1	30	104
年間総量		3,768,600	0	0	104	1,029.5	無記入	無記入	0.0	11.0	553,330	238	127	0	13	515	1,461
日平均		10,300	0	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	1,520	0.65	0.35	0	無記入	無記入	4.00
日最大		13,010	0	無記入	無記入	54.0	無記入	無記入	無記入	無記入	175	0	12	0	無記入	0	7
前年度総量		3,853,800	0	0	110	1,191.5	無記入	無記入	0.0	12.0	574,160	250	130	0	12	360	1,329
前年度比		0.98	#DIV/0!	#DIV/0!	0.95	0.86	無記入	無記入	#DIV/0!	0.92	0.96	0.95	0.98	#DIV/0!	1.08	1.43	1.10
備考											日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
1年日数		365		365													

小阪ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	5,106,000	95,400	3	6	95.0	46.0	−	12.0	6.0	111,200	170	748	−	0	0	235
21	5	5,278,000	43,900	2	11	73.0	31.5	−	8.0	3.0	113,600	190	508	−	0	0	238
21	6	5,936,000	137,200	3	9	111.0	35.0	−	8.0	9.0	129,900	190	1,306	−	0	0	217
21	7	6,459,000	100,000	6	16	114.5	21.0	−	16.0	6.0	143,600	190	766	−	0	0	218
21	8	5,560,000	33,700	1	9	55.5	20.0	−	8.0	6.0	122,400	160	454	−	0	0	238
21	9	5,009,000	0		7	38.0	22.5	−	15.4	3.0	112,300	180	162	−	0	0	260
21	10	5,936,000	118,700	2	8	126.5	52.5	−	14.4	6.0	134,600	190	869	−	0	0	210
21	11	5,711,000	151,200	3	10	138.0	49.0	−	7.2	3.0	133,100	190	964	−	0	0	272
21	12	4,909,000	22,800	1	7	52.5	31.0	−	7.2	6.0	114,400	180	289	−	0	0	226
22	1	4,572,000	21,200	1	5	37.5	16.5	−	14.4	9.0	113,700	190	279	−	0	0	173
22	2	5,042,000	123,600	4	7	116.0	47.0	−	7.2	9.0	119,000	180	884	−	0	0	151
22	3	6,704,000	34,200	2	15	126.5	24.0	−	7.2	6.0	157,500	180	451	−	0	0	210
年間総量		66,222,000	881,900	28	110	1,084.0	無記入	無記入	125.0	72.0	1,505,300	2,190	7,680	無記入	0	0	2,648
日平均		181,400	2,400	無記入	無記入	3.0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,120	6	21	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		526,300	100,800	無記入	無記入	52.5	無記入	無記入	無記入	無記入	12,984	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		66,508,000	1,165,300	32	120	1,287.0	無記入	無記入	138.0	66.0	1,532,600	1,840	9,433	無記入	0	0	3,629
前年度比		1.00	0.76	0.88	0.92	0.84	無記入	無記入	0.91	1.09	0.98	1.19	0.81	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.73
備考										処分量 40,520 kg 比重 0.563							
1年日数		365															

川俣ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L			
21	4		724,000	3	7	92.0	40.5	−	6.0		12,100	65	3,751	−	0	0	136
21	5		243,000	3	11	69.0	30.5	−			10,800	60	1,456	−	0	0	119
21	6		685,000	5	9	103.0	29.5	−			12,300	70	3,831	−	0	0	149
21	7		851,000	9	16	136.5	24.5	−			14,300	62	4,631	−	0	0	192
21	8		239,000	3	8	61.0	23.0	−	6.0	3.0	13,000	62	1,379	−	0	0	151
21	9		235,000	2	4	34.5	21.0	−			11,500	61	1,296	−	0	0	161
21	10		818,000	5	8	102.5	46.0	−		2.0	14,700	59	4,187	−	0	0	151
21	11		936,000	5	9	129.5	45.5	−			15,900	62	5,022	−	0	0	153
21	12		213,000	1	7	46.5	28.0	−	6.0		16,200	62	1,201	−	0	0	133
22	1		202,000	3	5	41.0	16.0	−			16,600	67	1,229	−	0	0	116
22	2		936,000	5	7	116.5	51.5	−	6.0		16,500	66	5,103	−	0	0	100
22	3		784,000	12	15	119.5	20.5	−	6.0	3.0	17,000	59	3,911	−	0	0	239
年間総量		−	6,866,000	56	106	1,051.5	無記入	無記入	30.0	8.0	170,900	755	36,997	無記入	0	0	1,799
日平均		−	18,800	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	468	2	101	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大			473,900	無記入	無記入	51.5	無記入	無記入	無記入	無記入	1,396	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		−	7,636,000	62	125	1,211.5	無記入	無記入	30.0	10.0	176,200	765	41,135	無記入	0	0	2,306
前年度比		−	0.90	0.90	0.85	0.87	無記入	無記入	1.00	0.80	0.97	0.99	0.90	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.78
備考										処分量 4,550kg 比重 0.569							
1年日数		365															

新家ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	1,883,000	316,800	3	7	94.0	49.0	−	12.0	3.5	88,200	100	2,269	−	0	0	1,234
21	5	1,961,000	144,800	3	11	76.0	30.5	−	7.4	3.5	90,900	100	1,170	−	0	0	1,284
21	6	2,198,000	315,000	6	9	106.5	34.0	−			101,400	110	2,415	−	0	0	1,309
21	7	2,380,000	349,900	8	17	115.0	20.0	−	8.0	3.5	110,400	80	2,503	−	0	0	1,292
21	8	2,127,000	109,900	4	8	53.5	19.5	−	8.0	3.5	101,300	90	833	−	0	0	1,336
21	9	1,904,000	56,900	1	6	36.0	21.0	−			88,600	100	452	−	0	0	1,234
21	10	2,274,000	411,900	6	8	121.5	50.0	−	8.0	3.5	101,700	100	2,901	−	0	0	1,386
21	11	2,189,000	412,600	4	9	134.5	45.5	−		6.0	99,900	100	2,949	−	0	0	1,229
21	12	1,885,000	86,900	1	7	47.5	29.5	−	6.0	3.0	93,700	90	693	−	0	0	1,184
22	1	1,765,000	73,200	2	5	36.5	16.0	−	6.0	3.0	91,700	90	564	−	0	0	1,070
22	2	1,856,000	292,000	5	7	107.5	42.0	−	6.0	6.0	91,400	100	2,222	−	0	0	1,080
22	3	2,490,000	309,700	8	15	133.0	23.0	−	6.0	6.0	115,500	90	2,230	−	0	0	1,201
年間総量		24,912,000	2,879,600	51	109	1,061.5	無記入	無記入	67.4	41.5	1,174,700	1,150	21,201	無記入	0	0	14,839
日平均		68,300	7,900	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	3,220	3	58	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		191,600	205,500	無記入	無記入	50.0	無記入	無記入	無記入	無記入	8,253	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		25,008,000	3,249,600	54	117	1,166.5	無記入	無記入	132.0	40.5	1,187,000	1,140	24,071	無記入	2	5	15,624
前年度比		1.00	0.89	0.94	0.93	0.91	無記入	無記入	0.51	1.02	0.99	1.01	0.88	無記入	0.00	0.00	0.95
備考										処分量 29,140kg 比重 0.702					関電側停電		
1年日数		365															

長吉ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	1,390,000	363,000	3	8	104.0	57.0	−	6.0	3.5	121,400	150	3,385	−	0	0	1,523
21	5	1,362,000	130,000	2	10	76.0	23.5	−	6.0	3.5	122,500	155	1,365	−	0	0	1,910
21	6	1,512,000	337,300	5	10	112.0	32.5	−	6.0	10.5	134,100	120	3,051	−	0	0	1,610
21	7	1,720,000	434,200	8	18	139.5	27.5	−	12.0	7.0	154,000	680	5,506	−	0	0	1,752
21	8	1,429,000	115,200	3	6	48.0	17.5	−	6.0	3.5	131,500	230	1,023	−	0	0	1,507
21	9	1,223,000	24,000	1	6	36.0	20.5	−	18.0	3.5	113,200	450	428	−	0	0	1,625
21	10	1,626,000	333,500	5	10	140.5	51.5	−	12.0	10.5	136,600	220	3,186	−	0	0	1,769
21	11	1,584,000	391,600	4	9	145.5	51.0	−	8.0	3.5	133,300	180	3,553	−	0	0	1,928
21	12	1,303,000	72,800	1	7	51.0	34.0	−	4.0		122,200	170	730	−	0	0	1,529
22	1	1,224,000	52,800	1	5	42.0	20.5	−	8.0	7.0	122,500	200	691	−	0	0	1,396
22	2	1,425,000	167,200	3	7	100.0	37.5	−		3.5	128,600	150	1,701	−	0	0	974
22	3	1,928,000	222,400	6	16	138.0	25.5	−	6.0	3.5	161,000	200	2,120	−	0	0	1,101
年間総量		17,726,000	2,644,000	42	112	1,132.5	無記入	無記入	92.0	59.5	1,580,900	2,905	26,739	0	0	0	18,624
日平均		48,600	7,200	無記入	無記入	3.1	無記入	無記入	無記入	無記入	4,330	8	73	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		164,600	284,600	無記入	無記入	57.0	無記入	無記入	無記入	無記入	11,863	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		17,803,000	2,336,000	37	115	1,170.0	無記入	無記入	66.0	51.0	1,581,700	1,690	22,564	0	0	0	20,146
前年度比		1.00	1.13	1.14	0.97	0.97	無記入	無記入	1.39	1.17	1.00	1.72	1.19	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.92
備考										処分量 33,200kg 比重 0.558							
1年日数		365															

寺島ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	2,505,000	275,700	3	7	92.0	39.0	−	6.0	5.0	145,200	190	11,260	−			954
21	5	2,943,000	113,800	3	12	71.5	36.0	−	5.4	5.0	136,100	140	14,511	−			1,036
21	6	3,101,000	286,200	6	9	119.0	29.5	−	3.4	4.0	143,300	210	23,174	−			1,013
21	7	3,329,000	286,900	8	16	142.0	25.0	−	10.2	4.0	151,900	160	23,052	−			1,084
21	8	2,956,000	156,600	5	7	62.5	28.0	−	6.8	5.0	150,100	220	16,843	−			981
21	9	2,676,000	104,500	2	6	55.5	22.5	−	7.4	4.0	162,100	170	6,720	−			1,089
21	10	2,835,000	313,700	4	8	113.0	52.0	−	6.8	8.0	158,500	210	13,600	−			1,166
21	11	2,908,000	326,900	5	8	132.0	47.5	−	13.6	8.0	151,700	220	15,076	−	1	334	1,094
21	12	2,451,000	60,100	2	7	44.5	25.5	−		4.0	159,600	120	5,948	−			1,042
22	1	2,220,000	44,200	3	6	46.0	18.5	−	6.9		158,400	150	4,460	−			811
22	2	2,568,000	328,200	5	7	134.5	55.5	−		12.0	154,200	130	13,153	−			983
22	3	3,412,000	169,100	8	15	141.5	23.5	−	13.6	4.0	171,000	140	17,099	−			1,240
年間総量		33,904,000	2,465,900	54	108	1,154.0	無記入	無記入	80.1	63.0	1,842,100	2,060	164,896	0	1	334	12,493
日平均		92,900	6,800	無記入	無記入	3.2	無記入	無記入	無記入	無記入	5,050	6	452	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		291,200	201,200	無記入	無記入	55.5	無記入	無記入	無記入	無記入	8,730	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		35,405,000	2,855,200	50	124	1,322.0	無記入	無記入	138.0	51.0	2,060,600	2,480	145,662	0	2	326	16,516
前年度比		0.96	0.86	1.08	0.87	0.87	無記入	無記入	0.58	1.24	0.89	0.83	1.13	無記入	0.50	1.02	0.76
備考										処分量 27,160kg 比重 0.431							
1年日数		365															

小阪合ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	1,085,000	112,700	3	7	91.0	49.0	−			76,000	224	775	−	0	0	825
21	5	1,076,000	25,200	3	10	61.5	23.0	−			77,700	245	296	−	0	0	812
21	6	1,151,000	118,700	4	10	105.5	30.5	−	4.0		80,300	206	849	−	0	0	895
21	7	1,275,000	135,600	7	17	124.0	22.0	−		3.5	85,100	255	919	−	0	0	879
21	8	1,115,000	52,900	4	6	63.5	25.0	−	6.0		80,400	197	412	−	0	0	896
21	9	1,071,000	10,400	1	5	34.5	21.0	−	6.0		76,000	190	147	−	0	0	804
21	10	1,285,000	123,800	4	8	126.0	44.0	−	6.0		83,300	104	848	−	0	0	873
21	11	1,217,000	130,800	4	9	127.0	44.5	−			79,100	71	886	−	0	0	787
21	12	1,089,000	24,500	1	7	43.0	28.0	−			79,400	83	198	−	0	0	770
22	1	1,036,000	17,300	1	5	42.0	18.0	−			81,400	85	145	−	0	0	711
22	2	1,081,000	64,500	3	7	89.5	34.0	−	6.0		76,600	72	440	−	0	0	712
22	3	1,350,000	48,600	4	16	134.0	23.0	−		3.5	87,700	109	342	−	0	0	907
年間総量		13,831,000	865,000	39	107	1,041.5	無記入	無記入	28.0	7.0	963,000	1,841	6,257	0	0	0	9,871
日平均		37,900	2,400	無記入	無記入	2.9	無記入	無記入	無記入	無記入	2,640	5	17	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		91,000	91,800	無記入	無記入	49.0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,276	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		14,005,000	1,079,200	38	113	1,174.5	無記入	無記入	36.0	11.0	979,500	2,610	7,764	0	0	0	10,796
前年度比		0.99	0.80	1.03	0.95	0.89	無記入	無記入	0.78	0.64	0.98	0.71	0.81	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.91
備考										処分量 3,190kg 比重 0.456							
1年日数		365															

新池島ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	1,001,000	105,300	2	6	81.5	45.0	-	6.0		89,200	130	1,407	-	0	0	732
21	5	978,000	56,900	2	10	65.5	27.0	-		3.5	88,800	130	835	-	0	0	703
21	6	1,056,000	118,600	2	9	102.0	29.0	-	5.4	3.5	97,400	220	1,875	-	0	0	688
21	7	1,195,000	81,300	5	16	111.5	18.5	-	5.4		111,700	138	1,087	-	0	0	910
21	8	1,045,000	71,100	2	7	73.5	23.0	-		3.5	100,700	128	1,024	-	0	0	850
21	9	848,000	10,600	1	7	38.5	20.5	-	5.4		83,400	119	238	-	0	0	781
21	10	1,131,000	174,500	2	8	101.5	27.5	-			100,000	173	2,299	-	0	0	931
21	11	1,090,000	184,400	4	8	126.0	41.0	-	5.4	3.5	94,600	137	2,425	-	0	0	889
21	12	941,000	37,000	1	7	42.0	24.0	-		3.5	86,300	131	535	-	0	0	822
22	1	900,000	9,800	1	6	36.0	14.5	-			84,600	117	228	-	0	0	687
22	2	1,018,000	124,400	3	7	105.5	39.0	-		3.5	89,800	156	1,647	-	0	0	655
22	3	1,359,000	39,900	2	15	133.0	23.0	-	5.4	3.5	112,500	150	556	-	0	0	925
年間総量		12,562,000	1,013,800	27	106	1,016.5	無記入	無記入	33.0	24.5	1,139,000	1,729	14,156	0	0	0	9,573
日平均		34,400	2,800	無記入	無記入	2.8	無記入	無記入	無記入	無記入	3,120	5	39	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		128,100	115,100	無記入	無記入	45.0	無記入	無記入	無記入	無記入	9,591	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		12,597,000	1,253,100	26	119	1,213.5	無記入	無記入	48.0	35.5	1,143,800	1,700	17,721	0	0	0	9,324
前年度比		1.00	0.81	1.04	0.89	0.84	無記入	無記入	0.69	0.69	1.00	1.02	0.80	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	1.03
備考										処分量 13,920kg 比重 0.568							
1年日数		365															

植付ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	557,000	68,300	3	6	84.0	40.0	−			72,100	140	1,220	−	2	6	170
21	5	557,000	36,400	3	10	67.5	25.5	−			72,900	120	656	−	0	0	184
21	6	613,000	86,400	3	8	96.0	25.0	−	3.4		84,100	70	1,468	−	0	0	262
21	7	662,000	77,100	7	16	109.0	18.5	−			91,300	70	1,287	−	0	0	261
21	8	578,000	74,800	5	7	71.0	22.5	−	5.3		87,400	140	1,193	−	0	0	316
21	9	491,000	24,100	2	7	42.0	19.5	−		4.0	75,100	70	491	−	0	0	280
21	10	629,000	101,600	2	8	104.5	41.5	−	3.2		84,500	80	1,546	−	0	0	201
21	11	633,000	90,800	3	8	115.5	40.5	−	5.1		79,500	90	1,242	−	0	0	227
21	12	531,000	16,600	1	7	40.0	21.0	−			74,000	430	537	−	0	0	200
22	1	486,000	7,500	1	5	36.5	14.5	−			72,500	120	541	−	0	0	190
22	2	568,000	78,000	4	7	98.0	39.5	−			74,800	150	1,173	−	0	0	194
22	3	776,000	39,500	5	15	121.5	20.5	−	7.6	3.0	92,100	110	698	−	0	0	220
年間総量		7,081,000	701,100	39	104	985.5	無記入	無記入	24.6	7.0	960,300	1,590	12,052	0	2	6	2,705
日平均		19,400	1,900	無記入	無記入	2.7	無記入	無記入	無記入	無記入	2,630	4	33	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		71,000	63,700	無記入	無記入	41.5	無記入	無記入	無記入	無記入	6,473	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		7,329,000	781,100	40	112	1,125.0	無記入	無記入	18.0	11.0	983,800	940	12,981	0	0	0	2,829
前年度比		0.97	0.90	0.98	0.93	0.88	無記入	無記入	1.36	0.64	0.98	1.69	0.93	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	0.96
備考										処分量 2,550kg 比重 0.364							
1年日数		365															

深野ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	463,000	47,800	2	9	97.5	44.5	－			40,200	70	816	－	0	0	439
21	5	461,000	30,200	3	11	80.5	35.0	－			40,900	80	357	－	0	0	441
21	6	456,000	58,500	3	9	114.5	29.5	－			41,400	76	823	－	0	0	499
21	7	529,000	51,000	5	17	131.5	20.0	－	8.0		46,800	74	857	－	0	0	527
21	8	447,000	33,100	2	7	70.5	26.5	－			45,700	72	389	－	0	0	485
21	9	383,000	24,700	2	5	46.5	21.5	－	6.0	4.0	40,600	74	292	－	0	0	454
21	10	506,000	66,500	2	9	111.0	43.5	－		4.0	42,700	70	1,040	－	0	0	499
21	11	462,000	112,500	4	8	136.0	49.5	－		4.0	40,700	76	1,242	－	0	0	486
21	12	466,000	10,200	1	7	52.5	26.0	－	6.0		43,300	66	175	－	0	0	416
22	1	430,000	9,300	1	5	43.0	17.0	－	6.0	4.0	44,200	58	362	－	0	0	412
22	2	485,000	66,800	4	7	118.5	44.5	－			41,700	69	764	－	0	0	445
22	3	626,000	30,900	4	16	142.0	23.5	－	4.0		47,700	75	343	－	0	0	508
年間総量		5,714,000	541,500	33	110	1,144.0	無記入	無記入	30.0	16.0	515,900	860	7,460	0	0	0	5,611
日平均		15,700	1,500	無記入	無記入	3.1	無記入	無記入	無記入	無記入	1,410	2	20	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		53,900	54,500	無記入	無記入	49.5	無記入	無記入	無記入	無記入	2,567	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		5,561,000	473,000	29	126	1,255.0	無記入	無記入	33.0	7.0	512,700	910	6,776	0	0	0	5,395
前年度比		1.03	1.14	1.14	0.87	0.91	無記入	無記入	0.91	2.29	1.01	0.95	1.10	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	1.04
備考										処分量 6,470kg 比重 0.404							
1年日数		365															

今井戸川系雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m3	m3	日	日	mm	mm	mm	m3	m3	kWh	kWh	L	L	回	分	m3
21	4	—	0	0	10	84.0	47.5	12.0	—	0.0	4,090	0	25	—	0	0	406
21	5	—	0	0	7	41.0	19.5	6.5	—	0.0	4,650	1,830	20	—	1	60	404
21	6	—	0	0	12	100.5	25.0	13.0	—	0.0	4,690	1,870	40	—	1	60	444
21	7	—	0	0	19	154.5	29.5	17.5	—	0.0	6,310	0	15	—	0	0	524
21	8	—	37,000	3	6	36.5	15.0	6.5	—	0.1	6,570	2,110	285	—	1	60	495
21	9	—	0	0	9	41.0	19.5	7.0	—	0.0	5,480	0	10	—	0	0	451
21	10	—	187,400	2	14	161.0	63.5	12.5	—	0.4	5,240	0	965	—	0	0	474
21	11	—	20,200	1	17	173.0	65.0	19.5	—	0.1	4,730	0	285	—	0	0	556
21	12	—	0	0	8	52.5	31.0	6.5	—	0.0	4,350	0	15	—	0	0	466
22	1	—	0	0	6	38.0	20.0	12.0	—	0.0	5,060	0	55	—	0	0	485
22	2	—	0	0	13	120.0	44.5	16.0	—	0.0	4,110	3,390	10	—	1	60	482
22	3	—	0	0	21	173.0	34.0	15.5	—	0.0	4,700	0	10	—	0	0	517
年間総量		—	244,600	6	142	1,175.0	—	—	—	0.6	59,980	9,200	1,735	—	4	240	5,705
日平均		—	670	—	—	—	—	—	—	0.0	164	25	5	—	—	—	16
日最大		—	166,700	—	—	65.0	65.0	19.5	—	0.4	900	3,390	890	—	—	—	43
前年度総量		—	275,800	3	170	1,084.5	—	—	—	1.9	60,280	8,150	1,800	—	4	240	7,411
前年度比		—	0.89	2.00	0.84	1.08	—	—	—	0.32	1.00	1.13	0.96	—	1.00	1.00	0.77
備考					処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	比重 1.5	比重 0.8 し渣搬出量	年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,210 kW 処理場と同じ	処理場と同じ			処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ
1年日数		365															

今井戸系雨水ポンプ場

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m3	m3	日	日	mm	mm	mm	m3	m3	kWh	kWh	L	L	回	分	m3
21	4	23,054	68,900	3	10	84.0	47.5	12.0	0.0	0.0	17,387	0	1,580	－	0	0	406
21	5	21,251	11,100	1	7	41.0	19.5	6.5	0.0	0.0	16,346	1,830	1,290	－	1	60	404
21	6	20,356	55,900	4	12	100.5	25.0	13.0	0.0	1.3	19,779	1,870	1,240	－	1	60	444
21	7	30,652	107,831	6	19	154.5	29.5	17.5	1.8	1.4	20,104	0	2,500	－	0	0	524
21	8	19,244	21,000	2	6	36.5	15.0	6.5	4.3	0.3	19,617	2,110	930	－	1	60	495
21	9	14,668	11,000	1	9	41.0	19.5	7.0	1.8	0.0	17,365	0	1,000	－	0	0	451
21	10	31,987	119,900	6	14	161.0	63.5	12.5	2.2	0.0	22,322	0	2,380	－	0	0	474
21	11	26,969	121,400	4	17	173.0	65.0	19.5	0.0	0.7	19,508	0	2,980	－	0	0	556
21	12	15,466	22,200	1	8	52.5	31.0	6.5	0.0	0.0	16,859	0	470	－	0	0	466
22	1	20,086	30,800	2	6	38.0	20.0	12.0	0.0	0.0	17,957	0	2,090	－	0	0	485
22	2	39,102	93,500	6	13	120.0	44.5	16.0	0.0	0.2	21,605	3,390	1,890	－	1	60	482
22	3	49,581	202,473	10	21	173.0	34.0	15.5	0.0	0.4	27,519	0	4,750	－	0	0	517
年間総量		312,416	866,004	46	142	1,175.0	－	－	10.1	4.3	236,368	9,200	23,100	－	4	240	5,705
日平均		856	2,373	－	－	－	－	－	0.0	0.0	648	25	63	－	－	－	16
日最大		4,776	61,100	－	－	65.0	65.0	19.5	2.2	1.3	1,735	3,390	1,290	－	－	－	43
前年度総量		323,461	510,800	38	170	1,084.5	－	－	24.4	4.3	244,480	8,150	15,730	－	4	240	7,411
前年度比		0.97	1.70	1.21	0.84	1.08	－	－	0.41	1.00	0.97	1.13	1.47	－	1.00	1.00	0.77
備考			雨水排水		処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	比重 1.5 沈砂搬出量	比重 0.8 し渣搬出量	年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,210 kW 処理場と同じ	処理場と同じ			処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ
1年日数		365															

西除系雨水ポンプ場

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m3	m3	日	日	mm	mm	mm	m3	m3	kWh	kWh	L	L	回	分	m3
21	4	12,217	46,670	3	10	84.0	47.5	12.0	0.0	0.0	5,253	0	760	—	0	0	406
21	5	25,505	32,146	2	7	41.0	19.5	6.5	0.0	0.0	6,284	1,830	670	—	1	60	404
21	6	35,854	59,026	6	12	100.5	25.0	13.0	0.0	0.7	6,931	1,870	920	—	1	60	444
21	7	54,277	125,189	13	19	154.5	29.5	17.5	0.0	0.9	13,196	0	1,420	—	0	0	524
21	8	31,359	63,211	11	6	36.5	15.0	6.5	0.0	0.3	12,523	2,110	830	—	1	60	495
21	9	13,720	7,700	2	9	41.0	19.5	7.0	0.0	0.0	7,865	0	130	—	0	0	451
21	10	25,285	92,880	6	14	161.0	63.5	12.5	0.0	0.4	8,588	0	1,130	—	0	0	474
21	11	24,405	98,662	10	17	173.0	65.0	19.5	0.0	2.2	13,642	0	1,580	—	0	0	556
21	12	11,311	28,177	1	8	52.5	31.0	6.5	0.0	0.0	8,821	0	440	—	0	0	466
22	1	3,944	0	0	6	38.0	20.0	12.0	0.0	0.0	8,903	0	20	—	0	0	485
22	2	0	0	0	13	120.0	44.5	16.0	0.0	1.0	6,845	3,390	0	—	1	60	482
22	3	137	0	0	21	173.0	34.0	15.5	0.0	0.0	7,791	0	0	—	0	0	517
年間総量		238,014	553,661	54	142	1,175.0	—	—	0.0	5.5	106,642	9,200	7,900	—	4	240	5,705
日平均		652	1,517	—	—	—	—	—	0.0	0.0	292	25	22	—	—	—	16
日最大		7,250	45,230	—	—	65.0	65.0	19.5	0.0	1.4	929	3,390	900	—	—	—	43
前年度総量		258,976	435,652	51	170	1,084.5	—	—	0.0	2.5	98,430	8,150	6,800	—	4	240	7,411
前年度比		0.92	1.27	1.06	0.84	1.08	—	—	—	2.20	1.08	1.13	1.16	—	1.00	1.00	0.77
備考			雨水排水		処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	比重 1.5 沈砂搬出量	比重 0.8 し渣搬出量	年間最大デマンド値 3,210 kW 処理場と同じ	処理場と同じ			処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ

1年日数	365

川面中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kwh	kwh	ℓ	ℓ	回	分	m^3
21	4	270,210	—	—	—	—	—	—	0.37	0.54	24,850	110	33	—	1	60	432
21	5	272,450	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	24,920	0	2	—	0	0	473
21	6	280,230	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	24,980	100	30	—	1	60	469
21	7	323,820	—	—	—	—	—	—	0.40	0.33	27,560	0	2	—	0	0	518
21	8	296,800	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	27,330	120	35	—	1	60	402
21	9	276,240	—	—	—	—	—	—	0.50	0.24	25,260	0	2	—	0	0	423
21	10	316,250	—	—	—	—	—	—	0.50	0.21	27,530	100	30	—	1	60	438
21	11	297,650	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	26,450	0	2	—	0	0	358
21	12	282,030	—	—	—	—	—	—	0.58	0.21	26,930	120	35	—	1	60	379
22	1	270,140	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	26,500	0	2	—	0	0	498
22	2	252,190	—	—	—	—	—	—	0.45	0.39	24,430	90	37	—	2	92	327
22	3	311,250	—	—	—	—	—	—	0.46	0.36	28,950	0	2	—	0	0	593
年間総量		3,449,260	—	—	—	—	—	—	3.26	2.28	315,690	640	212	—	7	392	5,310
日平均		9,450	—	—	—	—	—	—	—	—	865	2	1	—	—	—	15
日最大		20,770	—	—	—	—	—	—	—	—	1,470	—	—	—	—	—	104
前年度総量		3,285,770	—	—	—	—	—	—	0.94	1.22	305,070	600	198	—	7	483	6,112
前年度比		1.05	—	—	—	—	—	—	3.47	1.87	1.03	1.07	1.07	—	1.00	0.81	0.87
備考									比重 1.21 場内	比重 0.85 場内							
1年日数		365															

小吹台中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kwh	kwh	ℓ	ℓ	回	分	m^3
21	4	16,183	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,283	0	2	—	0	0	3
21	5	16,303	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,293	8	6	—	1	18	1
21	6	15,541	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,491	0	1	—	0	0	3
21	7	18,078	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,305	8	4	—	1	18	2
21	8	18,595	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,467	0	1	—	0	0	2
21	9	15,233	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,392	7	4	—	1	18	2
21	10	20,451	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	9,048	0	1	—	0	0	4
21	11	18,783	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,855	12	5	—	1	18	3
22	12	17,564	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,269	0	1	—	0	0	1
22	1	16,245	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	7,523	18	18	—	2	31	3
22	2	14,965	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	6,863	0	1	—	0	0	3
22	3	20,811	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	8,842	9	6	—	1	18	5
年間総量		208,752	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	95,631	62	50	—	7	121	32
日平均		570	—	—	—	—	—	—	—	—	262	0	0	—	—	—	0
日最大		2,612	—	—	—	—	—	—	—	—	805	—	—	—	—	—	0
前年度総量		202,974	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	95,664	58	44	—	8	200	27
前年度比		1.03	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.07	1.14	—	0.88	0.61	1.19
備考									比重 1.21 場内	比重 0.85 場内							
1年日数		365															

錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	473,200	—	—	—	—	—	—	0.08	0.31	98,410	0	0	—	0	0	896
21	5	482,320	—	—	—	—	—	—	1.00	0.00	101,140	80	27	—	1	28	908
21	6	481,500	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	101,720	90	29	—	4	28	980
21	7	557,250	—	—	—	—	—	—	0.60	0.25	116,760	100	32	—	1	38	1,108
21	8	518,400	—	—	—	—	—	—	0.25	0.00	109,700	0	0	—	0	0	956
21	9	449,210	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	96,070	90	30	—	1	30	1,016
21	10	557,960	—	—	—	—	—	—	0.64	0.00	115,490	0	0	—	0	0	1,056
21	11	546,590	—	—	—	—	—	—	0.60	0.00	112,140	0	0	—	0	0	1,075
21	12	509,220	—	—	—	—	—	—	0.00	0.44	105,600	30	11	—	1	15	990
22	1	480,830	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	100,380	10	10	—	1	20	876
22	2	473,810	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	97,240	0	3	—	0	0	898
22	3	611,670	—	—	—	—	—	—	0.28	0.44	122,740	230	50	—	1	91	1,118
年間総量		6,141,960	—	—	—	—	—	—	3.45	1.44	1,277,390	630	192	—	10	250	11,877
日平均		16,827	—	—	—	—	—	—	—	—	3,500	—	—	—	—	—	33
日最大		49,900	—	—	—	—	—	—	—	—	9,610	—	—	—	—	—	—
前年度総量		5,900,250	—	—	—	—	—	—	0.27	3.94	1,236,880	380	135	—	7	263	11,821
前年度比		1.04	—	—	—	—	—	—	12.78	0.37	1.03	1.66	1.42	—	1.43	0.95	1.00
備考									比重 1.2 場内処分	比重 0.72 場内処分							
1年日数		365															

長野中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	180,286	—	—	—	—	—	—	—	0.07	12,591	8	30	—	1	27	7
21	5	182,843	—	—	—	—	—	—	—	0.09	14,119	0	0	—	0	0	29
21	6	180,183	—	—	—	—	—	—	—	0.04	15,045	19	40	—	1	35	32
21	7	212,625	—	—	—	—	—	—	—	0.05	16,516	0	0	—	0	0	25
21	8	194,833	—	—	—	—	—	—	—	0.04	16,000	13	27	—	1	27	74
21	9	165,784	—	—	—	—	—	—	—	0.03	14,879	0	0	—	0	0	27
21	10	214,051	—	—	—	—	—	—	—	0.05	14,424	14	38	—	1	34	25
21	11	223,733	—	—	—	—	—	—	—	0.07	13,667	0	0	—	0	0	26
21	12	205,147	—	—	—	—	—	—	—	0.07	13,590	8	30	—	1	26	28
22	1	190,810	—	—	—	—	—	—	—	0.09	13,426	4	31	—	2	140	23
22	2	192,996	—	—	—	—	—	—	—	0.09	12,727	10	35	—	1	29	11
22	3	260,053	—	—	—	—	—	—	—	0.07	15,217	14	36	—	1	31	18
年間総量		2,403,344	—	—	—	—	—	—	—	0.76	172,201	90	267	—	9	349	325
日平均		6,585	—	—	—	—	—	—	—	—	472	—	—	—	—	—	1
日最大		19	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
前年度総量		2,252,349	—	—	—	—	—	—	—	0.65	164,298	54	165	—	6	269	313
前年度比		1.07	—	—	—	—	—	—	—	1.17	1.05	1.67	1.62	—	1.50	1.30	1.04
備考										比重 0.72 場内処分							
１年日数		365															

和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	4,062	—	—	4	106	67	0	0	0.000	2,311	0	0.0	0	0	0	1
21	5	4,255	—	—	5	52	26	0	0	0.000	2,415	0	1.0	0	0	0	2
21	6	4,164	—	—	7	102	31	0	0	0.000	2,309	0	0.0	0	0	0	7
21	7	4,495	—	—	10	181	37	0	0	0.000	2,404	9	8.0	0	1	30	6
21	8	3,793	—	—	5	63	24	0	0	0.000	3,293	0	0.0	0	0	0	13
21	9	4,162	—	—	5	44	17	0	0	0.000	2,790	0	2.0	0	0	0	3
21	10	4,410	—	—	7	146	53	0	0	0.000	2,436	9	8.0	0	1	30	6
21	11	4,330	—	—	7	182	73	0	0	0.000	2,365	0	0.0	0	0	0	10
21	12	4,507	—	—	3	51	35	0	0	0.000	2,458	0	0.0	0	0	0	3
22	1	4,298	—	—	4	49	29	0	0	0.000	2,445	0	2.0	0	0	0	1
22	2	4,248	—	—	6	93	29	0	0	0.000	2,251	14	11.0	0	1	30	2
22	3	4,715	—	—	12	190	37	0	0	0.000	2,478	0	0.0	0	0	0	2
年間総量		51,439	—	—	75	1,257	無記入	無記入	0.000	0.00	29,955	32	32.0	0	3	90	54
日平均		141	—	—	無記入	—	無記入	無記入	無記入	無記入	82	0.088	0.088	0	無記入	無記入	0.148
日最大		221	—	—	無記入	—	無記入	無記入	無記入	無記入	139.0	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		46,647	—	—	83	1,133	無記入	無記入	0.000	0.000	30,568	40	43.0	0	3	0.75	28
前年度比		1.10	—	—	0.90	1.10	無記入	無記入	—	—	0.98	0.80	0.74	—	0.00	0.00	1.91
備考					処理場において日降雨量3㎜以上	処理場での雨量	処理場での雨量	記録なし			全日電力使用量日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				自家用発電機実負荷運転による	自家用発電機実負荷運転による１回３０分	
１年日数		365															

淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	62,100	0	0	13	0	0	0	0.000	0.000	17,380	0	23.5	0	0	0	63
21	5	59,810	0	0	9	0	0	0	0.000	0.000	17,100	21	61.1	0	0	0	67
21	6	60,740	0	0	12	0	0	0	0.000	0.371	17,240	0	34.2	0	0	0	74
21	7	66,340	0	0	17	0	0	0	0.000	0.000	20,110	15	67.2	0	0	0	79
21	8	64,940	0	0	8	0	0	0	0.000	0.000	20,500	0	23.2	0	0	0	76
21	9	56,860	0	0	6	0	0	0	0.000	0.000	16,570	0	23.2	0	0	0	88
21	10	66,570	0	0	14	0	0	0	0.000	0.000	17,300	0	13.9	0	0	0	81
21	11	72,030	0	0	19	0	0	0	0.000	0.000	18,020	28	57.2	0	0	0	74
21	12	63,010	0	0	9	0	0	0	0.000	0.000	17,070	0	23.4	0	0	0	69
22	1	61,930	0	0	7	0	0	0	0.000	0.000	16,990	0	25.1	0	0	0	69
22	2	57,450	0	0	12	0	0	0	0.000	0.000	16,120	0	23.8	0	0	0	58
22	3	72,940	0	0	21	0	0	0	0.120	0.000	18,800	0	23.6	0	0	0	81
年間総量		764,720	0	0	147	0	無記入	無記入	0.120	0.371	213,200	64	399.4	0	0	0	879
日平均		2,100	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	600	0.175	1.094	0	無記入	無記入	2.408
日最大		8,890	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	158.4	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		744,260	0	0	159	0	無記入	無記入	0.000	0.000	211,020	60	355.5	0	3	15	1,397
前年度比		1.03	—	—	0.92	—	無記入	無記入	#DIV/0!	#DIV/0!	1.01	1.07	1.12	—	0.00	0.00	0.63
備考					南部UC当日雨量が3mm以上、前日雨量が5mm以上、前々日雨量が10mm以上、3前日雨量が20mm以上の何れかに該当する日	記録なし	記録なし	記録なし	想定比重2.00	想定比重0.35	全日電力使用最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

深日中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
21	4	10,548	0	0	13	0	0	0	0	0	4,240	0	10.3	0	0	0	1.0
21	5	10,392	0	0	9	0	0	0	0	0	4,305	10	23.8	0	0	0	2.0
21	6	10,922	0	0	12	0	0	0	0	0	4,422	0	10.5	0	0	0	1.0
21	7	11,648	0	0	17	0	0	0	0	0	5,596	6	31.1	0	0	0	2.0
21	8	11,196	0	0	8	0	0	0	0	0	5,931	0	24.6	0	0	0	1.0
21	9	10,541	0	0	6	0	0	0	0	0	4,627	0	10.4	0	0	0	2.0
21	10	12,202	0	0	14	0	0	0	0	0	4,593	0	10.5	0	0	0	2.0
21	11	12,533	0	0	19	0	0	0	0	0	4,619	10	24.5	0	1	1	1.0
21	12	11,764	0	0	9	0	0	0	0	0	4,558	0	10.6	0	0	0	2.0
22	1	11,503	0	0	7	0	0	0	0	0	4,591	0	10.6	0	0	0	2.0
22	2	10,935	0	0	12	0	0	0	0	0	4,221	0	11.0	0	0	0	1.0
22	3	12,583	0	0	21	0	0	0	0	0	4,835	0	16.4	0	0	0	2.0
年間総量		136,767	0	0	147	0	無記入	無記入	0	0	56,538	26	194.3	0	1	1	19.0
日平均		375	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	155	0.071	0.532	0	無記入	無記入	0.052
日最大		1,181	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	29.1	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		117,262	0	0	159	0	無記入	無記入	0	0	53,445	16	151.5	0	2	2	24.0
前年度比		1.17	—	—	0.92	—	無記入	無記入	—	—	1.06	1.61	1.28	—	0.50	0.50	0.79
備考					南部MC当日雨量が3mm以上、前日雨量が5mm以上、前々日雨量が10mm以上、3前日雨量が20mm以上の何れかに該当する日	記録なし	記録なし	記録なし			全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大デマンド値						
1年日数		365															

6. 流入水の状況

①流入監視水質モニター設置状況

流域名	処理場 ポンプ場等	温度計	pH計	導電率計	COD規制
猪名川	原田MC	－	－	－	窒素燐計×3 UV計×3
安威川	中央MC	－	－	－	窒素燐計×2 UV計×2
	岸部P	－	－	－	
	穂積P	－	－	－	
	味舌P	－	－	－	
	摂津P	－	－	－	
淀川右岸	高槻MC	－	－	－	窒素燐計×3 UV計×3
淀川左岸	渚MC	○	○	○	
寝屋川北部	鴻池MC	○	○	○	UV計×2 全窒素全りん計×2
	菊水P	○	○	○	
	大平P	○	○	○	
	氷野P	○	○	○	
	桑才P	○	○	○	
	茨田P	○	○	○	
	深野北P	○	○	○	
	萱島P	○	○	○	
	枚方中継P	○	○	○	
	寝屋川中継P	○	○	○	
寝屋川南部	川俣MC	－	○	○	窒素燐計, UV計
	小阪P	○	○	○	
	新家P	○	○	○	
	長吉P	○	○	○	
	寺島P	○	○	○	
	小阪合P	○	○	○	
	新池島P	○	○	○	
	植付P	○	○	○	
	深野P	○	○	○	
大和川下流西部	今池MC	○	○	○	UV計、T-PN計
大和川下流東部	大井MC	○	○	○	UV計 T-N, T-P計
	川面P	－	○	○	
	小吹台P	－	－	－	
大和川下流南部	狭山MC	○	○	○	UV計・T-N計・T-P計
	錦郡P	－	○	○	
	長野P	－	○	○	
湾岸北部	北部MC	○	○	○	UV・T-N・T-P計 (放流監視)
	和泉P	○	○	○	
湾岸中部	中部MC	○	○	○	TN・TP・COD計(放流設置)
湾岸南部	南部MC	○	○	○	TN・TP・COD計(放流設置)
	淡輪P	○	○	○	
	深日P	－	○	○	

②悪質下水流入状況

流域名	水みらいセンター ポンプ場等	年月日	状況 (流入水質・水処理への影響の有無)	原因	処置及び結果
寝屋川北部	深野北P	H21.04.13	pH8.5	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(管理センター)
	深野北P	H21.08.12	pH8.5	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(管理センター)
	氷野P	H21.09.12	pH8.3	不明	関係市へ連絡
	茨田P	H21.10.06	pH9.0	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(管理センター)
	茨田P	H21.10.13	pH8.5	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(管理センター)
	寝屋川中継P	H21.11.11	pH9.3	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H21.11.12	pH8.2	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(管理センター)
	氷野P	H22.01.20	油(固体)	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.01.21	pH8.2	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(水質管理センター)
	鴻池P		pH8.2	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(水質管理センター)
	氷野P	H22.01.28	pH8.9	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(水質管理センター)
	鴻池P		pH8.1	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(水質管理センター)
	氷野P	H22.01.29	pH8.0	不明	関係市へ連絡
	萱島P		pH8.8	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.01.31	pH8.2	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(水質管理センター)
	氷野P	H22.02.01	pH8.3	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.02.02	pH8.1	不明	関係市へ連絡
	萱島P	H22.02.04	pH4.1	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(水質管理センター)
	萱島P	H22.02.05	pH9.3	不明	関係市へ連絡、二次分析実施(水質管理センター)
	氷野P	H22.02.12	pH8.1	不明	関係市へ連絡
	鴻池P		pH8.2	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.02.17	固形油	不明	関係市へ連絡
	萱島P	H22.02.25	pH8.6	不明	関係市へ連絡
	鴻池P	H22.02.27	pH8.1	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.03.02	pH8.2	不明	関係市へ連絡
	鴻池P		pH8.3	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.03.05	pH8.0	不明	関係市へ連絡
	深野北P		pH9.4	不明	関係市へ連絡
	鴻池P	H22.03.08	pH8.2	不明	関係市へ連絡
	鴻池P	H22.03.11	pH8.2	不明	関係市へ連絡
	桑才P	H22.03.15	pH8.0	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.03.16	pH8.1	不明	関係市へ連絡
	鴻池P		pH8.1	不明	関係市へ連絡
	萱島P		pH8.8	不明	関係市へ連絡
	氷野P	H22.03.24	pH8.0	不明	関係市へ連絡
	鴻池P	H22.03.25	pH8.1	不明	関係市へ連絡
	桑才P	H22.03.30	pH8.1	不明	関係市へ連絡
寝屋川南部	寺島P	H21.05.30	pH3.2 (22:51)	不明	二次分析(水質管理センター)
		H21.06.07	pH4.6 (0:50)	不明	東大阪市状況連絡
		H21.07.21	pH4.7 (14:54)	不明	東大阪市状況連絡
		H21.09.15	pH2.4 (15:33)	不明	東大阪市状況連絡
		H21.09.25	pH3.0 (16:41)	不明	東大阪市状況連絡
		H22.01.23	pH9.2 (11:17)	不明	東大阪市状況連絡(1/25)
		H22.03.01	pH2.2 (22:01)	不明	東大阪市状況連絡
大和川下流西部	今池MC	H21.04.22	pH9.1 (19:10)	不明	堺市・松原市へ調査依頼
		H21.05.28	pH9.5 (4:50)	不明	堺市・松原市へ調査依頼
		H21.06.13	pH9.2 (1:30)	不明	堺市・松原市へ調査依頼
		H22.01.31	pH9.6 (3:30)、pH9.5 (6:40)	不明	堺市・松原市へ調査依頼
大和川下流東部	川面P	H22.01.05	pH9.4	不明	本部へ連絡。短時間のため市町村へは連絡せず
南大阪湾岸北部	北部MC	H21.08.01	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応(関係市へ連絡)
		H21.08.08	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.08.22	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.08.26	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.08.29	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.09.01	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応(関係市へ連絡。以降、流域幹線調査開始)
		H21.09.09	放流TP2mg/l以上	原因判明	PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.09.11	放流TP2mg/l以上	事業所排水	PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.09.16	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.09.23	放流TP2mg/l以上	業種	PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.09.26	放流TP2mg/l以上	産業廃棄物	PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.09.30	放流TP2mg/l以上	処理業者	PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.10.07	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.10.14	放流TP2mg/l以上	判明日	PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.10.21	放流TP2mg/l以上	11月19日	PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.10.24	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.11.05	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.11.10	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.11.12	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大8ppmにて対応
		H21.11.19	放流TP2mg/l以上		PAC注入率最大4ppmにて対応
		H21.12.30	放流TP2mg/l以上	不明	PAC注入率最大4ppmにて対応
		H22.02.13	放流TP2mg/l以上	不明	PAC注入率最大4ppmにて対応
南大阪湾岸中部	中部MC	H21.11.13	pH3.6	判明	関係行政機関に連絡
		H21.11.13	pH3.0	不明	関係行政機関に連絡
		H22.03.11	pH9.7	中和薬品の不備	関係機関に調査依頼
南大阪湾岸南部	南部MC	H21.09.18	pH8.58	不明	関係市に電話連絡(関係市から異常はなしの報告)
		H21.10.02	鉱物油臭	不明	鉱物油臭がしたのは9時30分のみ。関係市へ連絡。
		H21.11.27	鉱油臭	不明	鉱油臭がしたのは9時30分のみ。状況監視。

③ 流域下水道内の特定事業場等の指導状況

		原田	中央	高槻	渚	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部	合計
特定事業場	事業場数	265	262	123	135	452	718	113	112	52	141	93	34	2,500
	除害施設等要	148	189	115	105	297	585	88	104	52	138	64	29	1,914
	内未設置	0	6	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	29
	水質検査回数	176	214	89	75	234	467	87	100	26	101	697	15	2,281
	立入検査回数	80	53	82	112	421	111	140	194	85	140	96	19	1,533
	報告徴収回数	68	192	286	236	434	1,542	70	144	47	56	14	1	3,090
除害施設要	事業場数	38	37	76	12	21	152	4	28	11	11	11	5	406
	内未設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	水質検査回数	22	18	31	23	9	28	9	18	9	4	63	3	237
	立入検査回数	2	12	28	36	15	9	13	42	16	12	12	3	200
	報告徴収回数	0	11	38	74	24	109	0	17	1	0	3	1	278
他１１条の２事業場		32	10	0	19	31	25	0	11	0	3	6	0	137

除外施設設置率 ＝ （特定事業場除外施設要－内未設置）＋（除外施設要－内未設置）
÷ （特定事業場除外施設＋除外施設要）

＝ 98.6%

事業場当たりの立入検査回数
＝ （特定事業場立入検査回数＋除外施設要立入検査回数）
÷ （特定事業場数＋除外施設事業場数）

＝ 59.6%

水質検査回数
＝ （特定事業場水質検査回数＋除外施設要水質検査回数）
÷ （特定事業場数＋除外施設事業場数）

＝ 86.6%

7. 下水道の各種試験等について

下水道施設の機能を適正に維持するために各種試験を行うことは、きわめて重要である。府内流域下水道では、建設や維持管理のために必要な水質や汚濁成分のデータの共通性や有効性を高めることを目的として、「大阪府流域下水道水質試験実施要領(平成21年4月)」を作成している。

この「大阪府流域下水道水質試験実施要領」では、次に示す内容について述べている。

○ 各章試験の目的、測定項目及び頻度について

○ 採水位置の定義や採水条件について

○ 分析方法について

○ 分析値の取扱いについて

○ 生物試験

○ 水質自動計測機器について

○ 分析用設備機器について

○ 排水基準等

①. 水質(精密)試験結果

下水道施設の運営に必要な水質試験には、日常試験、中試験、精密試験、24時間試験などがある。それぞれの目的に応じて、BODやSS等の一般項目や金属類、有害物質等の測定を行なっている。そのデータを基にして日常の維持管理の実態の把握、水質基準に適合した処理水であるかどうかの判定や浄化効率の検討を行なっている。

当報告書においては、主に放流水について法令に定められた基準に適合しているか否かの判定を行なうために、原則として月2回実施する「精密試験」の結果を掲載する。

なお、水質試験における標準的な各種下限値等は次のとおりである。

報告・定量・検出　各下限値 一覧表

No	項　　目	政令番号	分　析　方　法	報　告 下限値	定　量 下限値	検　出 下限値
1	亜鉛及びその化合物	1	原子吸光光度法	0.5	0.05	0.02
			ICP発光分光分析法		0.01	0.003
2	有機燐化合物	37	ガスクロマトグラフ法	0.1	0.1	0.03
			ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法		0.1	0.03
3	カドミウム及びその化合物	60	原子吸光光度法	0.01	0.01	0.003
			ICP発光分光分析法		0.008	0.003
4	クロム及びその化合物	68	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法	0.2	0.04	0.01
			原子吸光光度法		0.2	0.07
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
5	六価クロム化合物	69	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法	0.04	0.04	0.01
			原子吸光光度法		0.04	0.01
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
6	シマジン	90	ガスクロマトグラフ法	0.003	0.0005	0.0002
7	シアン化合物	108	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾝ吸光光度法	0.05	0.05	0.02
			4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法		0.05	0.02
8	チオベンカルブ	110	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.0003	0.0001
9	四塩化炭素	112	ガスクロマトグラフ法	0.002	0.0005	0.0002
10	1，2－ジクロロエタン	116	ガスクロマトグラフ法	0.004	0.001	0.0003
11	1，1－ジクロロエチレン	117	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.0005	0.0002
12	シス－1，2－ジクロロエチレン	118	ガスクロマトグラフ法	0.04	0.0005	0.0002
13	1，3－ジクロロプロペン	137	ガスクロマトグラフ法	0.002	0.001	0.0003
14	ジクロロメタン	145	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.001	0.0003
15	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	175	還元気化原子吸光光度法	0.0005	0.0005	0.0002
			加熱気化原子吸光光度法		0.0005	0.0002
16	セレン及びその化合物	178	ICP発光分光分析法	0.01	0.001	0.0003
17	テトラクロロエチレン（ＰＣＥ）	200	ガスクロマトグラフ法	0.01	0.0005	0.0002
18	チウラム	204	高速液体ガスクロマトグラフ法	0.006	0.0006	0.0002
19	銅及びその化合物	207	原子吸光光度法	0.3	0.2	0.07
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
20	1，1，1－トリクロロエタン	209	ガスクロマトグラフ法	0.3	0.0005	0.0002
21	1，1，2－トリクロロエタン	210	ガスクロマトグラフ法	0.006	0.001	0.0003
22	トリクロロエチレン（ＴＣＥ）	211	ガスクロマトグラフ法	0.03	0.0005	0.0002
23	鉛及びその化合物	230	原子吸光光度法	0.01	0.01	0.003
			電気加熱原子吸光光度法		0.005	0.002
			ICP発光分光分析法		0.01	0.003
24	砒素及びその化合物	252	水素化合物発生原子吸光光度法	0.01	0.0005	0.0002
			ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ酸銀吸光光度法		0.01	0.003
			ICP発光分光分析法		0.001	0.0003
25	フェノール類	266	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	0.05	0.05	0.02
26	ふっ素及びその化合物	283	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法	1	0.5	0.2
			イオン電極法		0.1	0.03
27	ベンゼン	299	ガスクロマトグラフ法	0.01	0.0005	0.0002
28	ほう素及びその化合物	304	メチレンブルー吸光光度法	0.2	0.01	0.003
			アゾメチンH吸光光度法		0.2	0.07
			クルクミン吸光光度法		0.2	0.07
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
29	ポリ塩化ビフェニル	306	ガスクロマトグラフ法	0.0005	0.0005	0.0002
30	マンガン及びその化合物	311	原子吸光光度法	1	0.1	0.03
			ICP発光分光分析法		0.2	0.07
31	ニッケル	231	原子吸光光度法	－	0.3	0.1

報告・定量・検出　各下限値 一覧表

表1

排水基準項目と排水基準

項目	単位	排水基準		適用（注３）
ＰＨ		５．８～８．６		Ａ、Ｂ（海域のみ）
ＳＳ	mg/ｌ	２００（日間平均７０）		Ａ、Ｂ（日間平均）
ＢＯＤ（注1）	mg/ｌ	１６０（日間平均２０）		Ａ、Ｂ（日間平均）
ＣＯＤ（注1）	mg/ｌ	１６０（日間平均１２０）		Ａ
Ｔ－Ｎ	mg/ｌ	１２０（日間平均６０）		Ａ
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物（注１）	mg/ｌ	１００（アンモニア性窒素×０．４＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）	２０（アンモニア性窒素×０．４＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）	Ａ、Ｂ
Ｔ－Ｐ	mg/ｌ	１６（日間平均８）		Ａ
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱,動）（注1）	mg/ｌ	鉱油類３、２、１ 動植物油脂類１０、５		Ｂ
フェノール類（注1）	mg/ｌ	５、１		Ｂ
シアン化合物（注2）	mg/ｌ	１	検出されないこと	Ａ、Ｂ
アルキル水銀化合物	mg/ｌ	検出されないこと		Ａ
有機リン化合物（注2）	mg/ｌ	１	検出されないこと	Ａ、Ｂ
カドミウム（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
鉛（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
ＰＣＢ（注2）	mg/ｌ	０．００３	検出されないこと	Ａ、Ｂ
六価クロム（注2）	mg/ｌ	０．５	0.05	Ａ、Ｂ
砒素（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
総水銀（注2）	mg/ｌ	０．００５	0.0005	Ａ、Ｂ
クロム	mg/ｌ	２		Ａ
銅	mg/ｌ	３		Ａ
亜鉛（注４）	mg/ｌ	２		Ａ
鉄	mg/ｌ	１０		Ａ
マンガン	mg/ｌ	１０		Ａ
フッ素（注1、2）	mg/ｌ	１５、８	０．８	Ａ、Ｂ
ホウ素（注2）	mg/ｌ	１０	１	Ａ、Ｂ
トリクロロエチレン（注2）	mg/ｌ	０．３	0.03	Ａ、Ｂ
テトラクロロエチレン（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	０．２	0.02	Ａ、Ｂ
四塩化炭素（注2）	mg/ｌ	０．０２	0.002	Ａ、Ｂ
1・2ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０４	0.004	Ａ、Ｂ
1・1ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注2）	mg/ｌ	０．２	0.02	Ａ、Ｂ
ｼｽ1・2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注2）	mg/ｌ	０．４	0.04	Ａ、Ｂ
1・1・1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	３	１	Ａ、Ｂ
1・1・2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０６	0.006	Ａ、Ｂ
1・3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０２	0.002	Ａ、Ｂ
ﾁｳﾗﾑ（注2）	mg/ｌ	０．０６	0.006	Ａ、Ｂ
ｼﾏｼﾞﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０３	0.003	Ａ、Ｂ
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（注2）	mg/ｌ	０．２	0.02	Ａ、Ｂ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
セレン（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	１０		Ｃ
大腸菌群数	個/ｍｌ	３０００		Ａ

注１　排水基準は処理場ごとに異なり、別表２のとおり
注２　右欄は、上水道水源地域（渚処理場）、その他は左欄を適用。
注３　Ａ；【排水基準を定める省令】
　　Ｂ；【水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例】
　　Ｃ；【ダイオキシン類対策特別措置法】
注４　環境省令第33号「排水基準を定める省令の一部改正」により「5」⇒「2」となった。（平成18年12月11日）
注５　大阪府条例第22号「水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例等の一部を改正する条例」により、「25」⇒「20」となった。（平成20年4月1日施行）

報告・定量・検出　各下限値 一覧表

水みらいセンターごとの排水基準

表2

項目	排水基準	原田	中央	高槻	落	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部
BOD	160（日間平均20）	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	日間平均20										○	○	○
COD（注）	160（日間平均120）										○	○	○
	日間平均20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱,動）	鉱3、動10	○	○	○		○	○			○			
	鉱2、動5							○	○				
	鉱1、動5				○						○	○	○
フェノール類	5	○	○	○		○	○			○			
	1				○			○	○		○	○	○
フッ素	15										○	○	○
	8	○	○	○		○	○	○	○	○			
	0．8				○								

注）COD（上段）は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用。
　　COD（下段）の上乗せ排水基準　平成6年11月1日において設置している特定施設については、規則で定める日から適用。（現在、規則なし）

平成21年度
精密試験結果　　原田水みらいセンター（猪名川流域）流入水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		7日	23日	12日	19日	2日	16日	7日	28日	4日	18日	2日	9日	13日	27日	10日	24日	2日	9日	6日	19日	8日	16日	11日	17日			
水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
透視度	度	4.6	5.0	4.5	4.8	5.1	4.8	5.9	6.3	6.8	5.3	5.1	4.9	5.5	4.0	5.7	6.1	5.4	5.7	5.1	4.8	4.7	6.1	6.7	6.3	5.4	6.8	4.0
pH		7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.0
浮遊物質(SS)	mg/L	195	230	193	169	191	234	205	144	147	181	220	224	170	196	144	203	177	191	195	243	287	151	172	149	192	287	144
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	150	170	130	120	110	130	110	105	100	117	130	130	120	170	160	170	170	200	260	210	260	140	180	150	150	260	100
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	96	110	94	87	88	98	78	70	68	85	85	85	76	90	86	89	84	100	110	120	110	98	94	86	91	120	68
全窒素(T-N)	mg/L	29	28	27	24	25	26	25	19	18	24	24	26	27	28	29	27	27	28	32	32	34	28	28	27	27	34	18
有機性窒素	mg/L	10	10	9.0	6.9	6.9	8.7	10	5.7	5.7	9.0	6.9	8.0	10	12	12	11	8.0	9.9	10	12	13	9.7	11	10	9.5	13	5.7
アンモニア性窒素(NH4—N)	mg/L	18	17	17	17	18	17	15	13	12	15	17	18	17	16	17	15	19	18	21	19	20	18	16	16	17	21	12
亜硝酸性窒素(NO2—N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.07	0.24	<0.01	0.09	0.04	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	0.07	0.04	0.13	0.07	0.11	0.10	0.05	0.24	<0.01
硝酸性窒素(NO3—N)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	7.2	6.8	6.8	6.8	7.2	7.0	6.0	5.4	5.0	6.0	6.8	7.2	6.8	6.4	6.8	6.2	7.6	7.2	8.5	7.6	8.1	7.4	6.9	6.7	6.9	8.5	5.0
全燐(T—P)	mg/L	3.9	3.8	3.5	3.2	3.2	3.0	3.1	2.8	2.4	3.2	3.6	3.7	3.2	3.9	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6	3.9	4.5	3.4	3.2	3.1	3.4	4.5	2.4
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	15	20	14	16	13	15	11	9	8	11	14	17	16	16	15	11	19	21	20	23	28	21	21	16	16	28	8
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.02
亜鉛	mg/L	0.08	0.14	0.07	0.10	0.07	0.11	0.09	0.06	0.06	0.08	0.03	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.17	0.07	0.07	0.11	0.10	0.09	0.06	0.08	0.09	0.17	0.03
鉄(溶解性)	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.3	<0.1
ホウ素	mg/L	0.10	0.11	0.17	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.15	0.12	0.13	0.13	0.17	0.10
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	0.0062	0.0006	<0.0005	0.0053	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	<0.0005	0.0029	<0.0005	0.0036	<0.0005	0.0025	<0.0005	0.0009	0.0062	<0.0005

平成21年度
精密試験結果　　原田水みらいセンター(猪名川流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		7日	23日	12日	19日	2日	16日	7日	28日	4日	18日	2日	9日	13日	27日	10日	24日	2日	9日	6日	19日	8日	16日	11日	17日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	0.25	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.25	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	180000	190000	250000	260000	350000	490000	350000	490000	410000	660000	320000	700000	620000	200000	210000	220000	110000	110000	100000	170000	100000	140000	190000	190000	290000	700000	100000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　原田水みらいセンター(猪名川流域)放流水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		7日	23日	12日	19日	2日	16日	7日	28日	4日	18日	2日	9日	13日	27日	10日	24日	2日	9日	6日	19日	8日	16日	11日	17日			
水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
透視度	度	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
pH		7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.1	7.3	7.5	7.0
浮遊物質(SS)	mg/L	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	<1	2	<1	2	4	2	3	3	2	2	4	1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	3	2	3	1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	5	5	5	3	4	2	3	5	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	11	13	10	10	10	10	8	7	8	8	9	9	9	8	9	8	9	9	12	13	13	11	12	10	10	13	7
全窒素(T-N)	mg/L	12	12	11	11	11	11	8	7	8	11	11	11	12	10	10	10	12	13	15	15	17	14	13	12	12	17	7
有機性窒素	mg/L	0	1	0.2	<0.2	1.0	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	1.0	0.6	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	1	1	2	1.1	2	0	0.5	2.1	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	5	5	6	5	5	6	4	2	3	6	6	5	5	2	2	2	2	5	7	6	8	7	4	4	5	8	2
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.26	0.24	0.27	0.27	0.40	0.24	0.61	0.41	0.23	0.16	0.38	0.46	0.43	0.38	0.26	0.13	0.18	0.16	0.47	0.88	0.38	0.34	0.49	0.26	0.35	0.88	0.13
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	6.8	5.2	5	5.4	5	4.8	5.1	4.5	4.2	4	4.1	5.2	6.5	7.5	7.6	7.6	9.3	7.7	6.6	7.2	6.7	5.9	6.3	7.6	6.1	9.3	4
アンモニア性窒素等	mg/L	8.9	7.5	7.4	7.7	7.2	7.4	7.1	5.5	5.6	6.4	6.8	7.6	8.9	8.6	8.6	8.5	10	9.7	9.7	10	10	8.8	8.5	9.3	8.2	10	5.5
全燐(T－P)	mg/L	1.2	1.2	0.7	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	1	0.8	0.9	1.4	1.5	1.1	0.9	1.1	1.4	1.2	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	1.1	1.6	0.7
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.03	<0.02	0.03	<0.02	0.03	<0.02	0.03	<0.02	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02
亜鉛	mg/L	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.10	0.07	0.02	0.07	0.03	0.07	0.03	0.05	0.05	0.08	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05	0.1	0.02
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.3	<0.1	0.3	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1
ホウ素	mg/L	0.13	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.09	0.09	0.1	0.12	0.11	0.14	0.12	0.14	0.08	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.09	0.09	0.12	0.14	0.08
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0014	<0.0005	0.0009	<0.0005	0.0018	<0.0005	0.0039	<0.0005	0.0041	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0041	<0.0005

平成21年度
精密試験結果　　原田水みらいセンター（猪名川流域）放流水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		7日	23日	12日	19日	2日	16日	7日	28日	4日	18日	2日	9日	13日	27日	10日	24日	2日	9日	6日	19日	8日	16日	11日	17日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0018	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0018	<0.0005
ニッケル	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　中央水みらいセンター（安威川流域）流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	21日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	9日	21日	4日	20日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	22.0	21.8	23.4	23.2	24.4	25.7	26.2	27.9	28.1	29.1	28.3	28.5	24.8	25.1	23.7	21.8	22.3	20.5	19.1	19.1	17.0	17.4	18.0	15.8	23.1	29.1	15.8
透視度	度	5.0	4.5	5.5	6.6	4.8	6.4	21	7.0	16	5.8	7.8	5.3	14	5.7	6.4	2.0	4.7	4.0	5.0	5.9	6.8	5.8	8.8	11	7.3	21	2.0
pH		7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.0	6.7	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	6.7
浮遊物質(SS)	mg/L	160	150	130	120	140	120	71	140	80	150	110	130	72	120	80	76	120	170	160	130	82	80	50	33	111	170	33
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	210	260	160	140	160	160	63	130	78	94	120	150	76	130	140	120	160	200	190	130	110	97	110	66	140	260	63
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	78	84	64	76	68	66	34	62	41	64	60	68	41	62	53	61	69	91	73	77	56	52	39	30	61	91	30
全窒素(T-N)	mg/L	26	30	25	26	25	25	10	27	16	23	26	23	15	27	43	21	27	28	27	26	20	27	18	13	24	43	10
有機性窒素	mg/L	7.5	16	14	12	13	12	3.0	16	6.1	10	14	12	6.3	12	28	7.8	11	14	14	11	7.8	5.8	5.8	3.3	11	28	3.0
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	18	13	10	13	11	12	6.7	10	9.7	12	11	10	8.5	14	14	13	15	13	13	14	12	21	12	9.1	12	21	6.7
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.01	0.03	0.13	0.05	0.09	0.03	0.11	0.04	0.04	0.01	0.04	0.05	0.04	0.06	0.07	0.04	0.03	0.02	<0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.13	0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	7.6	5.3	4.2	5.3	4.5	4.9	2.8	4.1	4.0	4.9	4.5	4.1	3.5	5.7	5.7	5.3	6.1	5.3	5.2	5.9	4.9	8.5	4.9	4.2	5.1	8.5	2.8
全燐(T－P)	mg/L	5.3	5.9	3.4	3.8	4.4	6.0	2.7	3.6	2.6	4.2	4.4	5.0	2.6	4.6	4.4	2.6	4.4	5.2	4.4	4.7	3.1	4.4	4.0	2.6	4.1	6.0	2.6
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	15	—	10	—	7	—	3	—	5	—	6	—	2	—	3	—	16	—	15	—	9	—	7	—	8	16	2
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	N.D.	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.03	—	0.03	—	0.04	—	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.02	—	0.05	—	0.05	—	0.04	—	0.02	—	0.02	—	0.03	0.05	0.02
亜鉛	mg/L	0.08	—	0.04	—	0.21	—	0.09	—	0.08	—	0.14	—	0.08	—	0.15	—	0.15	—	0.14	—	0.09	—	0.13	—	0.12	0.21	0.04
鉄(溶解性)	mg/L	0.2	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.3	—	0.3	—	0.6	—	0.2	—	0.3	—	0.3	0.6	0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	0.2	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.3	—	0.2	0.3	0.1
ホウ素	mg/L	0.08	—	0.07	—	0.07	—	0.06	—	0.07	—	0.08	—	0.07	—	0.08	—	0.08	—	0.08	—	0.07	—	0.06	—	0.07	0.08	0.06
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度
精密試験結果　　中央水みらいセンター（安威川流域）流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	21日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	9日	21日	4日	20日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	—	0.002	—	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.002	—	<0.001	—	<0.001	—	0.002	—	0.004	—	0.003	—	0.001	0.004	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	110000	92000	43000	40000	64000	8500	9400	31000	920	15000	11000	11000	29000	19000	22000	74000	96000	79000	90000	59000	29000	53000	44000	11000	43000	110000	920
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　中央水みらいセンター（安威川流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	21日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	9日	21日	4日	20日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	20.5	22.7	23.7	23.1	24.2	25.7	26.4	28.2	28.4	29.0	28.5	28.8	24.5	25.2	23.9	21.3	21.3	20.9	17.8	17.9	17.1	17.1	18.0	16.3	22.9	29.0	16.3
透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pH		6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	7.0	6.7	6.9	6.8	7.0	6.6
浮遊物質（SS）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	4	<1
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	4	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	4	6	6	6	6	6	7	8	6	7	6	5	6	8	4
全窒素（T−N）	mg/L	5.0	7.7	8.7	8.6	7.9	7.7	4.3	6.8	4.4	5.9	7.5	6.7	5.9	8.7	9.3	9.3	9.1	8.4	10	8.9	8.9	8.5	7.5	6.2	7.6	10	4.3
有機性窒素	mg/L	<0.2	0.5	0.5	0.4	0.7	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2	1.0	<0.2	0.4	1.2	0.2	1.2	<0.2
アンモニア性窒素（NH4−N）	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	<0.2	<0.2	1.0	0.9	1.3	3.3	0.4	<0.2	0.3	3.3	<0.2
亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	<0.01	0.01	0.03	0.01
硝酸性窒素（NO3−N）	mg/L	5.5	7.2	8.1	8.1	7.1	7.3	4.9	6.8	4.8	5.7	7.5	7.0	7.2	10	9.5	9.3	9.0	7.9	9.8	8.5	6.5	5.0	6.6	5.0	7.3	10	4.8
アンモニア性窒素等	mg/L	5.5	7.2	8.1	8.1	7.1	7.3	4.9	6.8	4.8	5.7	7.6	7.0	7.2	10	9.5	9.5	9.0	7.9	10	8.8	7.0	6.3	6.7	5.0	7.4	10	4.8
全燐（T−P）	mg/L	0.3	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	1.3	0.2	0.3	0.7	0.9	0.4	1.4	1.1	1.9	0.7	0.4	0.7	1.0	1.2	2.0	1.4	1.7	0.8	0.9	2.0	0.2
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02
亜鉛	mg/L	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	<0.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.01
鉄（溶解性）	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
マンガン（溶解性）	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1
ホウ素	mg/L	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.04	0.07	0.08	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン（TCE）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　中央水みらいセンター（安威川流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	21日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	9日	21日	4日	20日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン（PCE）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	0	1	4	140	6	10	0	11	3	3	3	13	0	0	0	0	1	15	0	1	0	1	0	19	10	140	0
残留塩素（total）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　高槻水みらいセンター(淀川右岸流域)流入水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	21.5	22.1	23.3	24.0	24.0	25.4	26.2	26.3	27.2	27.9	27.8	28.1	25.8	24.4	22.4	20.9	21.5	20.1	18.6	18.1	17.5	17.7	17.9	17.6	22.8	28.1	17.5
透視度	度	3.5	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0	5.0	3.5	4.0	3.5	4.0	3.5	3.0	5.0	8.0	4.0	8.0	3.0
pH		7.7	7.7	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.1
浮遊物質(SS)	mg/L	337	293	365	280	285	277	285	148	175	223	360	334	427	417	373	212	410	327	400	425	323	520	182	121	312	520	121
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	260	330	540	260	470	320	340	160	320	270	320	390	390	230	690	210	230	390	600	490	560	310	240	120	350	690	120
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	170	200	140	140	140	110	140	65	150	130	160	130	180	210	210	110	170	130	150	140	130	190	95	64	140	210	64
全窒素(T-N)	mg/L	31	41	49	33	43	36	28	18	20	34	30	32	38	42	34	25	40	38	28	29	28	29	28	26	33	49	18
有機性窒素	mg/L	5.0	12	27	15	18	15	12	3.9	<0.2	7.0	12	9.0	12	17	16	11	13	11	10	7.6	8.4	5.6	9.6	4.9	11	27	<0.2
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	25	26	22	18	25	21	16	13	20	27	18	23	26	25	18	14	26	26	17	21	21	23	18	20	21	28	13
亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.32	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.18	0.2	0.26	0.13	0.16	0.29	0.12	0.08	0.32	<0.01
硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.9	0.1	0.9	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	10	11	8.8	7.2	10	8.4	6.4	6.2	8.0	10	7.2	9.2	10	10	7.2	5.6	10	10	7.0	8.7	8.9	9.5	7.5	9.0	8.6	11	5.6
全燐(T-P)	mg/L	6.6	7.8	8.1	7.2	8.0	8.4	7.3	3.8	6.2	6.5	7.5	7.7	9.0	8.5	8.6	6.9	6.5	6.1	7.1	7.0	7.8	7.8	4.7	3.8	7.0	9.0	3.8
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	25	—	26	—	28	—	28	—	20	—	19	—	22	—	32	—	10	—	15	—	24	—	19	—	22	32	10
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.05	—	<0.05	—	0.13	—	<0.05	—	0.07	—	<0.05	—	0.07	—	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.13	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.0005	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	0.0005	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.05	—	0.05	—	0.07	—	0.04	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.09	—	<0.02	—	0.03	—	0.05	—	0.04	—	0.04	0.09	<0.02
亜鉛	mg/L	0.14	—	0.09	—	0.17	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.12	—	0.13	—	0.02	—	0.06	—	0.09	—	0.09	—	0.10	0.17	0.02
鉄(溶解性)	mg/L	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.4	—	0.1	—	0.2	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	0.4	0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	<0.1
フッ素	mg/L	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	<0.1	—	<0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.3	<0.1
ホウ素	mg/L	0.1	—	0.09	—	0.1	—	0.1	—	0.09	—	0.1	—	0.1	—	0.12	—	0.09	—	0.09	—	0.09	—	0.08	—	0.10	0.12	0.08
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　高槻水みらいセンター(淀川右岸流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.028	—	<0.001	—	0.002	0.028	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	120000	160000	100000	200000	180000	160000	140000	100000	120000	130000	170000	140000	150000	180000	120000	90000	300000	250000	110000	150000	180000	120000	150000	100000	150000	300000	90000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	20.0	20.0	23.3	24.3	24.0	24.5	26.0	25.2	27.3	27.3	28.1	26.1	24.0	22.5	19.5	18.1	18.5	17.0	13.0	17.0	14.5	15.0	16.1	14.6	21.1	28.1	13.0
透視度	度	80.0	50.0	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	80.0	80.0	90.0	100.0	70.0	80.0	93.0	100.0	50.0
pH		6.9	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	6.9	7.1	6.7
浮遊物質(SS)	mg/L	2	2	2	2	3	1	2	4	1	1	1	1	2	1	3	2	1	2	3	3	2	2	3	3	2	4	1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	8	7	4	5	6	7	3	13	2	8	3	2	3	8	4	4	6	3	3	5	5	6	4	4	5	13	2
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	8	8	8	8	7	6	7	10	6	6	7	7	7	7	7	6	7	7	9	9	7	8	9	7	7	10	6
全窒素(T-N)	mg/L	7.3	8.1	8.8	9.3	8.9	7.1	8.1	8.5	8.2	8	6.9	7.3	7.3	7.4	9.5	8.6	8.7	9.4	11	10	9.3	8.8	9.7	9.5	8.6	11	6.9
有機性窒素	mg/L	0.9	0.7	0.5	2.3	1.8	0.3	<0.2	1.8	0.4	1.0	0.5	0.2	0.2	0.7	1.8	2.2	0.7	1.3	1	0.9	1.6	0.6	<0.2	0.4	0.9	2.3	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	0.4	0.2	0.6	0.2	<0.2	0.3	0.2	1.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	1.8	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.02	0.01	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.2	0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	5.9	7.1	7.5	6.7	7	6.4	7.8	4.8	7.8	6.9	6.3	7	7	6.6	7.6	6.3	7.7	8.1	9.6	9	7.6	8.1	9.6	9	7.4	9.6	4.8
アンモニア性窒素等	mg/L	6	7.1	7.9	6.7	7	6.5	7.8	5.5	7.8	6.9	6.3	7	7	6.6	7.6	6.3	7.7	8.1	9.7	9	7.6	8.1	9.6	9.0	7.5	9.7	5.5
全燐(T－P)	mg/L	0.9	0.7	0.8	0.8	1.1	0.6	1	1.2	0.7	0.9	0.9	0.8	1.3	0.9	1.4	1.3	0.8	0.7	1.8	0.8	1.5	1.8	1.6	1.5	1.1	1.8	0.6
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.06	0.01
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	<0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1
ホウ素	mg/L	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.04	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　高槻水みらいセンター(淀川右岸流域)放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
残留塩素(total)	mg/L	0.08	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34	0.6	<0.05

平成21年度

精密試験結果　　渚水みらいセンター(淀川左岸流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	20.4	21.0	19.9	22.5	23.9	24.9	26.1	27.8	27.8	27.5	27.0	27.4	23.5	23.6	21.1	20.4	17.8	18.7	14.6	15.8	14.9	16.0	17.5	16.5	21.5	27.8	14.6
透視度	度	3.9	3.6	4.4	3.6	3.2	3.8	4.0	3.6	4.4	3.9	4.0	3.9	4.5	3.9	3.6	3.8	4.0	3.7	3.5	3.6	4.1	3.5	3.7	4.5	3.9	4.5	3.2
pH		7.7	7.0	7.7	7.8	7.9	7.0	7.7	7.0	7.6	7.0	7.7	7.0	7.8	7.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.7	8.1	7.0
浮遊物質(SS)	mg/L	216	190	154	180	290	196	226	188	212	186	196	164	222	204	222	226	186	214	228	226	218	218	234	207	208	290	154
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	250	190	140	150	190	150	180	170	180	180	190	220	230	200	210	190	150	220	220	230	210	190	230	200	190	250	140
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	130	120	90	110	140	110	110	120	110	110	110	100	110	120	120	120	95	120	130	120	120	120	130	120	120	140	90
全窒素(T-N)	mg/L	41	43	38	42	49	41	38	43	34	26	47	43	43	40	44	41	48	44	50	41	48	47	47	41	42	50	26
有機性窒素	mg/L	14.0	15	12	16	11	13	12	17	8	10	17	16.0	14	15	12	14	13	12	14	11	15	13	12	13	13	17	1
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	27	28	25	26	38	28	26	26	26	25	30	27	29	25	31	26	34	31	35	29	32	33	34	27	29	38	25
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.03	0.4	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.4	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.6	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	10	11	10	10	15	11	10	10	10.0	10	12	10	11	10	12	10	14	12	14.0	12	13	13	14	11.0	11	15	10
全燐(T－P)	mg/L	4.6	4.9	4.4	5	5.6	6.3	4.6	4.9	5	4.5	5.1	4.6	5.2	4.6	5.4	4.9	5.8	5.2	5.1	4.8	5.1	5.2	5.5	4.7	5.0	6.3	4.4
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	27	—	16	—	32	—	18	—	20	—	19	—	23	—	22	—	23	—	22	—	24	—	22	—	22	32	16
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	27	—	16	—	32	—	18	—	20	—	19	—	23	—	22	—	23	—	22	—	24	—	22	—	22	32	16
陰イオン界面活性剤	mg/L	7.9	—	4.3	—	8.4	—	8.3	—	7.9	—	8.4	—	8	—	8.7	—	7.6	—	7.8	—	7.8	—	3	—	7.3	8.7	3
フェノール類	mg/L	0.09	—	<0.05	—	0.08	—	0.11	—	<0.05	—	0.06	—	0.08	—	<0.05	—	0.1	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.11	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.05	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.04	—	0.03	—	0.05	—	0.06	—	0.06	—	0.05	—	0.04	—	0.05	—	0.05	0.06	0.03
亜鉛	mg/L	0.11	—	0.08	—	0.06	—	0.09	—	0.09	—	0.13	—	0.1	—	0.08	—	0.09	—	0.08	—	0.07	—	0.09	—	0.09	0.13	0.06
鉄(溶解性)	mg/L	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1
ホウ素	mg/L	0.09	—	0.05	—	0.1	—	0.09	—	0.09	—	0.1	—	0.09	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.09	—	0.08	—	0.09	0.10	0.05
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　渚水みらいセンター(淀川左岸流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	92000	190000	100000	170000	64000	120000	75000	74000	71000	51000	62000	110000	59000	80000	67000	70000	50000	60000	70000	64000	62000	62000	55000	55000	81000	190000	50000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　渚水みらいセンター（淀川左岸流域）放流水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	21.6	23.0	22.6	25.2	25.1	27.0	27.4	27.9	29.7	30.2	30.7	28.4	26.0	24.4	22.6	20.5	20.0	18.3	15.6	16.1	15.9	15.8	18.1	17.5	22.9	30.7	15.6
透視度	度	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
pH		6.4	6.7	6.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	7.1	6.4
浮遊物質(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	1	<1	1	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	6	7	7	6	6	6	5	6	6	7	6	6	6	6	6	5	6	6	7	6	6	7	6	6	6	7	5
全窒素(T-N)	mg/L	6.7	7.9	7.6	6.7	7	6.8	5.3	9.3	4	5.1	7.6	7.1	9.3	9.5	8.5	7.3	7	9.1	9.9	9.5	9.1	8.7	8.3	8.7	7.8	9.9	4
有機性窒素	mg/L	0.8	1.4	1.7	1.5	2.5	0.7	<0.2	3.9	<0.2	<0.2	0.3	0.9	2.5	2.6	<0.2	<0.2	<0.2	1.3	1.3	3.4	<0.2	1.2	<0.2	0.9	1.1	3.9	<0.2
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.7	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.7	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	<0.01	0.38	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.03	0.38	<0.01
硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	5.9	6.5	5.6	5.2	4.4	6.1	5.4	5.4	5.5	6.2	7.3	6.1	6.8	6.9	8.1	7.3	7.3	7.8	8.6	6.1	8.3	7.4	9.1	7.8	6.7	9.1	4.4
アンモニア性窒素等	mg/L	5.9	6.5	5.7	5.2	4.4	6.1	5.4	5.4	5.5	6.2	7.3	6.1	6.8	6.9	8.4	7.4	7.3	7.8	8.6	6.1	8.5	7.4	9.1	7.8	6.7	9.1	4.4
全燐(T-P)	mg/L	0.4	0.5	1.9	1.9	0.7	0.7	0.6	1.6	1.1	0.9	1.4	0.8	0.9	1	1.3	1.5	1.3	1.8	0.8	0.6	1	1	0.4	1.2	1.1	1.9	0.4
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	0.09	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.03
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.05	0.04	0.06	0.07	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　渚水みらいセンター(淀川左岸流域)放流水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.003	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.005	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	0	1	3	1	21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	<1	1	1	21	0
残留塩素(total)	mg/L	0.12	0.12	0.14	0.1	0.11	0.07	0.13	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.1	0.07	0.1	0.15	0.1	0.15	0.15	0.2	0.15	0.1	0.11	0.2	0.06

平成21年度
精密試験結果　　鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)流入水1

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
水温	℃	—	—	22.2	—	—	25.9	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
透視度	度	5.0	5.0	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0	5.5	4.5	4.5	5.0	4.5	5.5	6.0	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	5.0	4.0	5.0	4.0	4.7	6.0	3.5
pH		7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5	7.2	7.5	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2
浮遊物質(SS)	mg/L	96	114	74	83	78	83	84	62	67	80	84	83	106	89	67	96	109	91	134	99	73	90	66	68	87	134	62
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	130	130	130	93	100	120	100	95	80	62	84	90	79	98	100	120	110	100	170	130	95	100	95	100	100	170	62
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	88	69	87	79	81	89	75	75	70	83	83	80	90	86	80	84	94	83	100	94	78	89	75	77	83	100	69
全窒素(T-N)	mg/L	27	22	34	26	24	33	21	28	18	23	26	21	26	25	28	29	23	25	30	28	22	26	25	25	26	34	18
有機性窒素	mg/L	10.0	7	10	10	8.6	10	8	9	5	7.0	9.9	7.0	8.8	7.7	9	9	5.9	7.8	13	10	6	9.9	7	6.7	8.4	13	3
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	17	15	24	16	15	22	13	19	13	16	16	14	17	17	19	20	17	17	16	18	16	16	18	18	17	24	13
亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.06	0.15	<0.01	<0.01	0.03	0.11	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	0.03	0.15	<0.01
硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.4	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	6.8	6	9.6	6.4	6.3	8.8	5.2	7.6	5.2	6.4	6.4	5.6	6.9	7	7.6	8	6.8	6.9	6.8	7.2	6.4	6.4	7.2	7.5	6.9	9.6	5.2
全燐(T-P)	mg/L	3.1	2.7	3.3	2.7	2.5	3.3	2.3	2.5	2.3	2.5	2.6	2.4	3.0	2.6	2.5	2.8	2.8	2.6	2.9	3.0	2.4	2.6	2.6	2.5	2.7	3.3	2.3
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	34	—	27	—	18	—	17	—	15	—	30	—	22	—	29	—	23	—	26	—	23	—	14	—	23	34	14
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	7.6	—	7.3	—	5.4	—	4.4	—	3.2	—	6.5	—	5.6	—	6.5	—	5.3	—	4.9	—	4.3	—	3.3	—	5.4	7.6	3.2
フェノール類	mg/L	0.1	—	0.11	—	0.05	—	0.07	—	<0.05	—	0.08	—	0.1	—	0.08	—	<0.05	—	0.07	—	0.06	—	<0.05	—	0.06	0.11	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.05	—	0.04	—	<0.02	—	0.03	—	0.04	—	0.05	—	0.04	—	0.04	—	0.04	—	0.05	—	0.03	—	0.02	—	0.04	0.05	<0.02
亜鉛	mg/L	0.09	—	0.08	—	0.05	—	0.08	—	0.07	—	0.11	—	0.07	—	0.08	—	0.12	—	0.14	—	0.06	—	0.04	—	0.08	0.14	0.04
鉄(溶解性)	mg/L	0.7	—	0.6	—	0.6	—	0.5	—	0.6	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.6	—	0.5	—	0.6	—	0.7	—	0.6	0.7	0.5
マンガン(溶解性)	mg/L	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.3	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.3	0.1
ホウ素	mg/L	0.09	—	0.09	—	0.09	—	0.08	—	0.1	—	0.1	—	0.11	—	0.1	—	0.09	—	0.09	—	0.09	—	0.08	—	0.09	0.11	0.08
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）流入水1

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0007	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0006	—	0.0006	—	<0.0005	0.0007	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	260000	65000	260000	340000	120000	150000	680000	86000	100000	430000	200000	180000	450000	250000	72000	180000	65000	36000	74000	410000	160000	340000	100000	170000	220000	680000	36000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）放流水1

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
水温	℃	20.2	—	22.8	—	—	26.5	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	20.1	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—
透視度	度	57.0	62.0	34.0	58.0	68.0	53.0	77.0	45.0	79.0	81.0	86.0	95.0	54.0	74.0	67.0	44.0	55.0	34.0	23.0	33.0	30.0	22.0	20.0	23.0	53.0	95.0	20.0
pH		6.7	7.3	6.8	7.2	7.6	6.9	7.3	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	6.7	7.3	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	6.6	7.1	7.6	6.6
浮遊物質（SS）	mg/L	7	5	10	7	6	6	5	7	4	4	3	2	5	3	4	8	4	6	13	5	6	8	12	10	6	13	2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	5	8	5	7	5	4	6	4	3	3	6	2	3	3	2	7	7	8	12	7	10	9	7	10	6	12	2
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	12	10	13	14	12	12	11	10	11	10	11	11	12	12	12	12	12	12	15	14	12	18	17	15	13	18	10
全窒素（T-N）	mg/L	13	10	11	12	11	9	8.7	8.1	8.4	10	11	10	11	12	13	11	10	10	14	13	11	11	12	13	11	14	8.1
有機性窒素	mg/L	1.6	<0.2	0.9	1	0.4	1.6	0.7	1.1	<0.2	<0.2	2	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8	<0.2	<0.2	3.1	<0.2	0.7	2.2	2.8	1.2	1	3.1	<0.2
アンモニア性窒素（NH4－N）	mg/L	0.3	1.1	<0.2	0.7	0.3	<0.2	0.6	<0.2	0.3	0.2	0.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	1.7	0.7	0.3	0.2	1.4	0.3	0.2	0.6	0.4	1.7	<0.2
亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg/L	0.05	0.18	0.03	0.26	0.27	0.06	0.27	0.08	0.14	0.11	0.32	0.05	0.1	0.16	0.04	0.2	0.29	0.47	0.55	0.67	0.96	2.1	2.3	1.7	0.47	2.3	0.03
硝酸性窒素（NO3－N）	mg/L	11	8.7	10	10	10	7.3	7.1	6.9	7.9	9.5	8	9.3	10	11	12	9.8	8	8.7	10	12	7.9	6.4	6.7	9.5	9.1	12	6.4
アンモニア性窒素等	mg/L	11	9.3	10	10	10	7.3	7.6	6.9	8.1	9.6	8.5	9.3	10	11	12	10	8.9	9.4	10.0	12	9.4	8.6	9	11.0	9.5	12	6.9
全燐（T－P）	mg/L	0.7	0.2	0.4	1.3	0.4	1	0.3	1	0.8	0.2	0.2	0.7	0.6	1.2	1.4	0.8	0.3	0.3	0.8	0.7	0.8	1	0.9	0.9	0.7	1.4	0.2
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	<0.08	0.11	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.07	0.02
鉄（溶解性）	mg/L	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
マンガン（溶解性）	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.08	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.04	0.07	0.09	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン（TCE）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)放流水1

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	10	5	31	18	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	5	16	8	0	2	0	47	34	0	4	8	47	0
残留塩素(total)	mg/L	0.12	0.1	0.11	0.14	0.23	0.23	0.21	0.15	0.24	0.21	0.2	0.21	0.22	0.27	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.1	0.11	0.13	0.16	0.27	0.1

平成21年度
精密試験結果　　鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）流入水2

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
水温	℃	—	—	22.3	—	—	26.1	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
透視度	度	5.0	4.5	3.5	4.5	4.0	4.0	4.5	3.5	5.5	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	4.5	4.0	3.5	4.5	4.0	4.5	4.0	4.4	5.5	3.5
pH		7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.6	7.2
浮遊物質(SS)	mg/L	97	156	118	77	86	105	76	109	84	116	103	89	86	86	100	100	123	127	122	132	113	143	79	88	105	156	76
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	120	130	180	89	110	130	99	130	81	80	93	94	72	110	110	140	110	120	140	140	110	110	98	100	110	180	72
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	92	73	100	75	81	97	75	93	71	84	87	79	80	82	88	81	88	87	93	98	84	100	73	83	85	100	71
全窒素(T-N)	mg/L	28	24	32	24	27	29	21	29	19	26	24	21	23	26	28	31	26	26	27	29	24	32	25	28	26	32	19
有機性窒素	mg/L	11.0	9.9	11	6.9	8.6	9.8	8	8	5	10.0	6.7	6.0	5.7	6.8	8	7.9	8	8.4	9.5	8.8	8	13	6.9	9	8.4	13	5
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	16	14	21	17	18	19	13	21	14	16	17	15	17	19	20	23	18	17	17	20	16	18	18	19	18	23	13
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	0.11	0.16	<0.01	<0.01	<0.01	0.38	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.38	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.5	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.5	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	6.6	5.7	8.4	6.9	7.5	7.7	5.2	8.4	5.6	6.4	7	6	7	7.7	8	9.3	7.2	7.3	7.3	8.2	6.4	7.3	7.3	7.6	7.2	12	5.2
全燐(T－P)	mg/L	2.7	3.2	3.6	3.1	3.1	3.1	2.5	2.9	2.5	3.1	3	2.7	3.1	2.7	2.8	2.9	3.3	2.9	3.1	3.5	2.8	3.2	3	2.7	3.0	3.6	2.5
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	32	—	30	—	18	—	17	—	12	—	25	—	23	—	28	—	24	—	27	—	25	—	11	—	23	32	11
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	7.9	—	6.4	—	5.9	—	4.2	—	3.5	—	6.4	—	6.2	—	6	—	5.6	—	5.2	—	4.6	—	3.5	—	5.5	7.9	3.5
フェノール類	mg/L	0.14	—	0.11	—	0.05	—	0.07	—	<0.05	—	<0.05	—	0.1	—	0.14	—	<0.05	—	0.06	—	0.06	—	<0.05	—	0.06	0.14	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	0.09	—	<0.02	—	<0.02	—	0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	0.09	<0.02
銅	mg/L	0.08	—	0.07	—	0.03	—	0.06	—	0.02	—	0.06	—	0.06	—	0.11	—	0.06	—	0.15	—	0.05	—	0.02	—	0.06	0.15	0.02
亜鉛	mg/L	0.12	—	0.19	—	0.07	—	0.17	—	0.05	—	0.18	—	0.12	—	0.1	—	0.15	—	0.71	—	0.09	—	0.05	—	0.17	0.71	0.05
鉄(溶解性)	mg/L	0.7	—	0.7	—	0.5	—	<0.1	—	0.6	—	0.4	—	0.5	—	0.5	—	0.1	—	0.9	—	0.6	—	0.5	—	0.5	0.9	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.4	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	0.5	0.1
ホウ素	mg/L	0.09	—	0.1	—	0.09	—	0.09	—	0.08	—	0.09	—	0.1	—	0.1	—	0.08	—	0.09	—	0.08	—	0.06	—	0.09	0.10	0.06
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	0.0006	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0006	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）流入水2

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0005	<0.0005
1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	300000	120000	500000	200000	150000	510000	170000	20000	170000	180000	210000	230000	260000	210000	70000	160000	77000	16000	75000	760000	170000	170000	180000	180000	210000	760000	16000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)放流水2

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
水温	℃	20.8	—	23.5	—	—	24.5	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—
透視度	度	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
pH		6.6	7.5	6.7	7.2	7.5	6.7	7.4	6.9	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	6.7	7.4	7.6	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	6.7	7.2	7.6	6.6
浮遊物質(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	1	<1	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	2	1	<1	<1	1	1	1	<1	4	2	3	1	1	1	1	4	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	9	7	8	9	9	8	8	7	8	10	9	9	8	8	9	7	9	9	9	9	7	10	8	9	8	10	7
全窒素(T-N)	mg/L	12	10	11	10	13	10	9.5	9.8	8.8	11	11	10	10	10	12	10	11	13	10	12	9.1	10	9.9	12	11	13	8.8
有機性窒素	mg/L	0.9	<0.2	0.9	<0.2	1.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1.1	0.2	<0.2	<0.2	1.1	<0.2	<0.2	2.3	<0.2	0.7	<0.2	<0.2	<0.2	0.5	0.4	2.3	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	<0.2	1.5	<0.2	0.5	0.7	<0.2	0.5	<0.2	<0.2	1.1	0.7	0.3	0.2	<0.2	0.7	<0.2	0.9	0.7	0.7	0.2	1.1	1.9	0.7	0.4	0.5	1.9	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.07	0.09	0.01	0.06	0.12	0.02	0.06	0.01	0.01	0.22	0.1	0.05	0.06	0.04	0.11	0.02	0.27	<0.01	0.07	0.06	0.05	0.27	0.05	0.07	0.08	0.27	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	11	8.4	10	9.4	11	9.8	8.9	9.6	8.6	9.6	9.1	9.4	9.6	9.8	10	9.8	9.8	10	9.1	11	7.9	7.8	9	11	9.6	11	7.8
アンモニア性窒素等	mg/L	11	9	10	9.6	11	9.8	9.1	9.6	8.6	10	9.4	9.5	9.7	9.8	10	9.8	10	10	9.4	11	8.3	8.8	9.3	11.0	9.7	11	8.3
全燐(T－P)	mg/L	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.12	<0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.12	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.08	0.03	0.03	0.03	0.07	0.06	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.01
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.08	0.08	0.07	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.06	0.04	0.08	0.11	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)放流水2

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	14日	27日	10日	25日	8日	23日	5日	26日	9日	16日	14日	28日	4日	26日	2日	16日	13日	27日	3日	17日	4日	30日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	0	5	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	0
残留塩素(total)	mg/L	0.11	0.1	0.11	0.11	0.26	0.25	0.24	0.18	0.21	0.24	0.2	0.23	0.27	0.27	0.1	0.15	0.13	0.17	0.13	0.1	0.15	0.1	0.12	0.1	0.17	0.27	0.1

平成21年度
精密試験結果　　川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		13日	20日	11日	25日	1日	8日	13日	29日	17日	24日	1日	7日	5日	20日	9日	16日	1日	7日	12日	18日	8日	22日	15日	12日			
水温	℃	21.2	21.5	22.2	23.0	23.4	24.2	26.7	27.5	27.9	28.0	27.6	28.5	25.2	24.3	22.8	21.5	20.0	20.0	18.1	17.3	16.1	17.5	17.3	17.0	22.5	28.5	16.1
透視度	度	6.2	6.5	9.2	4.8	9.8	9.1	7.5	9.8	9.8	6.0	5.6	8.8	5.0	6.0	8.4	8.2	4.5	4.8	5.5	7.6	7.4	6.4	8.6	10.0	7.3	10.0	4.5
pH		7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1
浮遊物質(SS)	mg/L	119	124	71	180	63	76	120	72	55	144	144	88	240	154	80	71	244	192	176	80	74	136	108	42	119	244	42
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	140	140	87	150	77	86	110	97	75	120	110	74	120	120	100	78	170	170	150	110	100	130	110	70	110	170	70
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	78	77	55	86	51	63	73	53	46	78	86	49	95	87	69	52	120	96	100	65	65	91	68	46	73	120	46
全窒素(T-N)	mg/L	29	27	28	37	20	25	25	25	23	27	27	27	30	33	29	31	33	33	38	32	33	31	29	25	29	37	20
有機性窒素	mg/L	15.0	13	15	24	7.8	12.9	11	13	12	14.0	13	13.0	14	17	12	18	18	16	18	15	17	14	14	9.9	14	24	7.8
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	14	14	13	13	12	12	14	12	11	13	14	14	16	16	17	13	15	17	18	17	16	17	15	15	15	18	11
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	5.6	5.6	5.2	5.2	4.9	4.9	5.6	4.8	4.4	5.2	5.6	5.6	6.4	6.4	6.8	5.2	6	6.8	7.2	6.8	6.4	6.8	6	6.0	5.8	7.2	4.4
全燐(T－P)	mg/L	3.1	3.1	2.5	3.4	2.2	2.4	2.7	2.4	2.2	2.9	3.2	2.3	3.5	3.5	2.7	2.3	3.7	3.2	3.5	2.8	2.7	3	2.6	2.1	2.8	3.7	2.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	26	—	14	—	11	—	28	—	11	—	22	—	12	—	18	—	29	—	26	—	27	—	12	—	20	29	11
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	2.4	—	5	—	3.4	—	3.2	—	3.5	—	3.8	—	4.3	—	3.7	—	5.4	—	4.1	—	3.4	—	7.7	—	4.2	7.7	2.4
フェノール類	mg/L	0.07	—	<0.05	—	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.07	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	0.04	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	0.02	—	0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	0.04	<0.02
銅	mg/L	0.04	—	<0.02	—	<0.02	—	0.03	—	0.02	—	0.06	—	0.04	—	0.02	—	0.08	—	0.05	—	0.02	—	0.02	—	0.03	0.08	<0.02
亜鉛	mg/L	0.17	—	0.03	—	0.06	—	0.13	—	0.05	—	0.16	—	0.13	—	0.08	—	0.2	—	0.14	—	0.07	—	0.16	—	0.12	0.2	0.03
鉄(溶解性)	mg/L	0.6	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.4	—	0.4	—	0.5	—	0.6	—	0.6	—	0.6	—	0.5	—	0.5	—	0.5	0.6	0.4
マンガン(溶解性)	mg/L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1
フッ素	mg/L	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.4	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	0.4	<0.1
ホウ素	mg/L	0.08	—	0.08	—	0.08	—	0.07	—	0.12	—	0.1	—	0.08	—	0.09	—	0.08	—	0.07	—	0.07	—	0.07	—	0.08	0.12	0.07
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	0.0007	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0011	—	0.0009	—	<0.0005	0.0011	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）流入水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		13日	20日	11日	25日	1日	8日	13日	29日	17日	24日	1日	7日	5日	20日	9日	16日	1日	7日	12日	18日	8日	22日	15日	12日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.013	—	<0.001	—	0.002	—	<0.001	—	0.081	—	0.02	—	0.004	—	<0.001	—	0.13	—	0.004	—	0.011	—	0.006	—	0.023	0.13	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0006	—	0.0007	—	0.0007	—	0.0006	—	0.0006	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0011	—	0.001	—	<0.0005	0.0011	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	150000	370000	140000	150000	450000	130000	410000	220000	320000	340000	320000	360000	420000	380000	190000	190000	140000	320000	120000	150000	110000	87000	130000	40000	230000	450000	40000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度
精密試験結果　　川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		13日	20日	11日	25日	1日	8日	13日	29日	17日	24日	1日	7日	5日	20日	9日	16日	1日	7日	12日	18日	8日	22日	15日	12日			
水温	℃	21.4	21.8	22.5	23.9	23.6	24.5	27.5	27.9	28.4	28.8	28.5	28.6	26.8	24.9	24.0	22.9	22.0	21.6	19.0	18.1	17.8	18.1	18.5	17.6	23.3	28.8	17.6
透視度	度	100.0	100.0	100.0	100.0	96.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	72.0	100.0	100.0	100.0	72.0	100.0	100.0	98.0	100.0	72.0
pH		6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6
浮遊物質(SS)	mg/L	3	4	3	2	4	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	9	2	4	2	8	2	3	3	9	1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3	13	5	5	4	6	3	3	3	13	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	8	7	7	8	7	7	7	6	6	7	7	7	6	7	7	6	8	9	8	8	8	10	7	7	7	10	6
全窒素(T-N)	mg/L	8.7	8.5	8.1	8.4	8.3	8.4	6.8	7.4	6.7	7.4	7	8.9	10	10	10	10	10	11	11	10	12	10	11	9.9	9.1	12	6.7
有機性窒素	mg/L	3.1	2.7	3.1	3.7	2.5	2.3	2.2	2.9	2	1.9	2.4	3.8	3.8	3.5	3.9	3	3.7	4.6	3.1	4.3	2.7	4.2	3.6	3.5	3.2	4.6	1.9
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.24	<0.2	0.44	0.24	<0.2	0.3	1.5	1	0.4	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	1.5	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.06	0.08	0.02	0.02	0.16	0.3	0.17	0.1	0.04	0.02	0.1	0.08	0.17	0.1	0.11	0.02	0.05	0.06	0.08	0.3	0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	5.3	5.7	4.9	4.6	5.5	6	4.5	4.4	4.6	5.4	4.2	4.5	6	5.9	5.8	6.9	5.9	4.8	6.7	5.2	8.2	5.3	7	6	5.6	8.2	4.2
アンモニア性窒素等	mg/L	5.4	5.7	4.9	4.6	5.6	6	4.5	4.4	4.6	5.4	4.4	4.8	6.1	6.1	5.9	6.9	6.1	5.4	7.2	5.4	8.6	5.4	7.1	6.1	5.7	8.6	4.4
全燐(T－P)	mg/L	0.2	0.5	0.5	0.3	0.7	0.3	0.4	0.6	0.2	0.2	0.5	0.7	0.8	0.7	0.4	0.9	0.6	0.4	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.5	0.9	0.2
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.08	0.09	<0.08	0.09	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.05	0.03	0.01	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08	0.07	0.12	0.15	0.13	0.07	0.15	0.01
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.1	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.1	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.06
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		13日	20日	11日	25日	1日	8日	13日	29日	17日	24日	1日	7日	5日	20日	9日	16日	1日	7日	12日	18日	8日	22日	15日	12日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	0.008	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾆｯｹﾙ	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
大腸菌群数	個/cm³	52	180	200	200	49	12	30	350	71	39	57	0	150	130	100	110	110	53	14	48	45	27	62	20	88	350	0
残留塩素(total)	mg/L	0.21	0.15	0.17	0.17	0.18	0.33	0.27	0.21	0.17	0.18	0.3	0.21	0.23	0.34	0.24	0.19	0.21	0.32	0.16	0.17	0.17	0.2	0.18	0.16	0.21	0.34	0.15

平成21年度

精密試験結果　　今池水みらいセンター(大和川下流流域)流入水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	3日	10日			
水温	℃	20.5	21.6	21.6	23.2	25.2	26.1	27.2	27.1	28.8	28.4	30.3	26.7	24.0	26.4	22.8	21.3	21.9	20.0	17.1	17.5	16.5	17.9	17.2	17.0	22.8	30.3	16.5
透視度	度	5.4	3.5	4.4	4.4	4.0	5.0	4.8	4.5	4.0	3.8	5.0	3.8	5.0	4.5	4.0	4.0	4.0	4.8	3.8	4.0	4.5	4.0	4.0	5.2	4.4	5.4	3.5
pH		7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	8.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6	7.3	7.6	7.6	7.5	8.4	7.2
浮遊物質(SS)	mg/L	148	224	182	216	250	156	158	194	204	240	150	156	208	130	188	190	196	154	232	216	154	208	218	130	188	250	130
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	170	220	180	170	190	170	170	130	150	200	160	160	170	150	190	130	160	150	160	200	160	180	200	140	170	220	130
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	120	130	110	140	130	120	100	100	120	140	110	130	120	120	140	120	130	120	140	150	120	130	130	100	120	150	100
全窒素(T-N)	mg/L	30	40	28	43	45	26	31	31	34	39	27	31	33	26	39	32	35	29	49	42	31	32	39	25	34	49	25
有機性窒素	mg/L	14.0	16	11	23	18	9.9	13	15	13	14.0	10	13.0	12	7.8	17	12	12	9.7	22	15	12	12	14	10	14	23	7.8
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	15	23	16	19	27	16	17	15	20	25	16	17	20	18	21	19	22	19	26	26	18	19	24	14	20	27	14
亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.11	0.08	0.1	0.09	<0.01	0.04	0.05	0.1	0.06	<0.01	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.09	0.11	0.09	0.1	0.05	0.06	0.07	0.11	<0.01
硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.5	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.6	0.1	0.4	0.2	0.6	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	6.6	9.2	6.7	7.6	10	6.4	6.8	6.4	8.0	10	6.5	7	8	7.3	8.6	7.7	8.9	7.8	10.0	10	7.6	8.3	9.7	6.0	8	10	6
全燐(T-P)	mg/L	3.2	4.6	3.2	4	5.5	3	2.8	3.7	3.7	4.6	3.1	3.4	3.9	2.9	3.5	3.8	4.4	3.1	4.7	4.8	3.5	3.9	4.4	4.1	3.8	5.5	2.8
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	25	—	23	—	23	—	25	—	21	—	24	—	17	—	25	—	23	—	26	—	23	—	26	—	23	26	17
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	—	<0.05	—	0.07	—	0.05	—	0.1	—	<0.05	—	0.07	—	<0.05	—	0.15	—	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.15	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.04	—	0.02	—	0.03	—	0.03	—	0.04	—	0.02	—	0.03	—	0.04	—	0.05	—	0.05	—	0.03	—	0.05	—	0.04	0.05	0.02
亜鉛	mg/L	0.12	—	0.09	—	0.07	—	0.21	—	0.09	—	0.08	—	0.09	—	0.1	—	0.1	—	0.25	—	0.08	—	0.1	—	0.12	0.25	0.07
鉄(溶解性)	mg/L	0.3	—	0.3	—	0.1	—	0.1	—	0.4	—	0.2	—	0.1	—	0.4	—	0.1	—	0.4	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.4	0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	—	0.2	—	0.2	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.08	—	0.07	—	0.16	—	0.07	—	0.09	—	0.08	—	0.13	—	0.1	—	0.13	—	0.09	—	0.08	—	0.1	—	0.10	0.16	0.07
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　今池水みらいセンター（大和川下流流域）流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	3日	10日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.0022	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0007	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0016	—	<0.0005	—	0.0028	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0007	0.0028	<0.0005
1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.1	—	<0.0005	—	0.0083	0.1	<0.0005
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾆｯｹﾙ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	68000	—	93000	—	220000	—	160000	—	190000	—	190000	—	110000	—	140000	—	160000	—	120000	—	100000	—	140000	—	140000	220000	68000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　今池水みらいセンター（大和川下流流域）放流水1

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	3日	10日			
水温	℃	21.2	23.6	23.4	24.2	24.7	26.0	28.0	28.5	28.7	29.0	29.1	28.5	26.9	25.7	25.2	23.0	22.9	21.7	20.0	19.3	19.5	19.7	19.9	19.0	24.1	29.1	19.0
透視度	度	84.0	62.0	64.0	64.0	82.0	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	64.0	96.0	72.0	52.0	72.0	66.0	77.0	62.0	80.0	68.0	68.0	68.0	79.0	100.0	52.0
pH		7.1	7.1	7.5	7.1	7.5	7.1	7.4	7.2	7.5	7.2	7.5	7.2	7.5	7.2	7.6	7.2	7.6	7.1	7.5	7.2	7.4	7.1	7.7	7.3	7.3	7.7	7.1
浮遊物質(SS)	mg/L	4	4	4	5	3	2	2	4	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	4	3	5	2
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3	5	4	4	4	4	3	1	3	3	2	2	3	2	2	6	3	4	4	4	3	3	4	6	3	6	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	10	15	15	14	13	13	13	10	12	12	13	12	12	12	12	12	13	13	16	16	14	13	12	13	13	16	10
全窒素(T-N)	mg/L	12	23	25	22	23	22	19	14	20	20	22	21	18	23	21	18	22	24	28	24	24	24	20	21	21	28	12
有機性窒素	mg/L	1.7	<0.2	<0.2	0.9	0.9	0.8	0.5	<0.2	1.9	<0.2	1.1	3.2	<0.2	<0.2	0.9	0.9	<0.2	<0.2	1.9	1.9	0.9	1.9	0.9	0.9	0.9	3.2	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	10	23	25	21	22	21	18	14	18	20	20	17	18	23	20	17	22	24	26	22	23	22	19	20	20	28	10
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.13	0.06	0.03	0.06	0.07	0.17	0.25	0.18	0.03	0.08	0.6	0.37	0.01	0.04	0.03	0.05	0.02	0.03	0.06	0.07	0.04	0.04	0.05	0.04	0.1	0.6	0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.4	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	4.2	9.2	10	8.4	8.8	8.5	7.6	5.8	7.2	8	8.9	7.5	7.3	9.2	8	6.8	8.8	9.6	10.0	8.8	9.2	8.8	7.6	8.0	8.2	11	4.2
全燐(T－P)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02
鉄(溶解性)	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.3	<0.1
ホウ素	mg/L	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.09	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　今池水みらいセンター(大和川下流流域)放流水1

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	3日	10日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾆｯｹﾙ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	18	14	9	85	10	6	22	12	96	2	290	148	61	2	1	1	3	80	8	10	2	4	26	77	41	290	1
残留塩素(total)	mg/L	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.08	0.07	0.05	0.07	0.08	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.03

平成21年度
精密試験結果　　今池水みらいセンター（大和川下流流域）放流水2

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	3日	10日			
水温	℃	20.9	22.8	22.9	24.2	25.2	25.9	27.4	28.1	28.8	29.0	29.0	28.0	27.7	25.9	24.7	22.4	22.4	21.2	19.5	19.2	18.4	19.4	19.7	18.2	23.8	29.0	18.2
透視度	度	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
pH		7.2	7.3	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1	7.3	6.9
浮遊物質(SS)	mg/L	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	5	2	1	2	2	1	<1	1	<1	2	1	3	4	3	1	3	1	1	2	2	2	2	3	4	2	5	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	12	11	12	11	11	12	10	9	9	10	9	10	9	9	10	9	10	10	11	11	10	10	10	10	10	12	9
全窒素(T-N)	mg/L	10	9.5	10	7	8.8	9	6.9	8.7	7.3	8.5	9.2	9.2	8	9	8.8	9	8.6	9.7	12	10	10	10	8.3	11	9.1	12	6.9
有機性窒素	mg/L	1.1	0.5	0.8	<0.2	1.4	1.2	<0.2	1.5	1.4	0.7	0.6	<0.2	<0.2	0.9	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.9	1.6	<0.2	0.7	<0.2	0.4	0.6	1.6	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	4.9	3.8	3	1.2	2	2.6	0.4	1.5	0.7	3.1	2.5	1.2	0.7	1.6	0.6	0.9	0.5	1.6	2.6	0.4	0.9	0.2	0.2	0.5	1.6	4.9	0.2
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.33	0.04	0.05	0.04	0.02	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02	0.04	0.26	0.18	0.37	0.3	0.13	0.21	0.25	0.65	0.51	0.24	0.02	0.01	0.05	0.16	0.65	0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	3.6	5.1	6.1	6.1	5.3	5.1	6.3	5.6	5.1	4.6	6	7.6	7	6.1	8.3	8.5	7.9	7.8	7.8	7.4	8.9	9	8	10	6.8	10	3.6
アンモニア性窒素等	mg/L	5.8	6.6	7.3	6.6	6.1	6.1	6.4	6.2	5.4	5.8	7	8.3	7.4	7.1	8.8	8.9	8.3	8.6	9.4	8	9.5	9.1	8	10.0	7.5	10	5.4
全燐(T－P)	mg/L	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.7	0.5	0.5	0.3	0.2	0.6	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.7	0.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	<0.1
ホウ素	mg/L	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.06	0.11	0.06	0.06	0.07	0.11	0.05
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　今池水みらいセンター(大和川下流流域)放流水2

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	16日	7日	21日	4日	18日	2日	16日	6日	20日	12日	24日	3日	10日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾆｯｹﾙ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	32	0	2	0	1	0	4	5	47	0	0	2	9	1	5	0	1	2	1	4	2	4	4	0	5	47	0
残留塩素(total)	mg/L	0.03	0.02	0.04	0.07	0.02	0.06	0.02	0.06	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.07	0.01

平成21年度
精密試験結果　　大井水みらいセンター(大和川下流流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	13日	27日	10日	24日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	19.8	21.5	23.4	24.5	24.7	25.2	26.5	27.5	28.0	27.8	27.5	26.3	25.0	24.0	22.2	20.0	21.0	20.5	18.0	18.5	18.0	18.0	18.5	17.0	22.6	28.0	17.0
透視度	度	5.6	5.2	5.0	4.2	4.6	6.8	4.7	5.7	6.2	4.6	3.9	4.2	4.4	3.8	4.6	5.4	5.0	5.0	5.0	4.4	4.6	4.6	4.4	5.2	4.9	6.8	3.8
pH		7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.7	7.8	8.0	7.6
浮遊物質(SS)	mg/L	152	174	222	214	200	110	178	166	106	160	184	206	174	274	202	156	184	162	184	186	220	198	206	180	183	274	106
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	120	150	260	200	190	110	170	130	130	130	180	180	160	220	190	260	190	190	180	170	160	150	180	180	180	280	110
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	100	110	130	130	120	88	130	110	110	100	120	130	120	130	130	120	120	120	110	130	130	110	130	110	120	130	88
全窒素(T-N)	mg/L	30	29	34	33	36	26	36	27	27	27	32	34	30	36	31	28	31	29	33	36	38	41	38	37	32	41	26
有機性窒素	mg/L	4.4	4.7	7.9	6	4.8	6.2	2.9	4.9	7	4.0	5.9	5.7	6.9	10	2.8	4.6	6.7	0.8	0.4	2.2	11	15	15	18	6.6	18	0.4
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	25	24	26	27	31	19	33	22	20	23	26	28	23	25	28	23	24	28	32	33	26	25	22	18	25	33	18
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.16	0.16	0.1	<0.01	0.12	0.24	0.02	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.06	0.18	0.2	0.14	0.14	0.14	0.36	0.29	0.09	0.32	0.24	0.23	0.14	0.36	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	0.4	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.5	0.2	0.6	0.4	0.6	0.2	0.6	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	10	9.8	10	10	12	8.3	13	8.9	8.0	9.2	10	11	9.2	10	11	9.5	9.8	11	13.0	13	10	10	9.4	8.0	10	13	8
全燐(T－P)	mg/L	4.3	4.2	5.5	4.9	5.5	3	5.2	3.9	3.3	4.5	4.8	4.9	4.5	4.9	4.9	4.2	4.4	4.7	4.7	4.9	5	5.1	5	4.5	4.6	5.5	3
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	23		17	—	20	—	20	—	19	—	18	—	17	—	15	—	19	—	20	—	19	—	19	—	17	20	15
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	6.1	—	7.8	—	6.5	—	6	—	6.3	—	6.4	—	6.9	—	7.6	—	7.8	—	7.6	—	6.5	—	6.7	—	6.9	7.8	6
フェノール類	mg/L	<0.05	—	<0.05	—	0.06	—	0.06	—	0.06	—	0.11	—	<0.05	—	<0.05	—	0.09	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	0.11	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—		—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—		—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.08	—	0.09	—	0.08	—	0.08	—	0.08	—	0.06	—	0.1	—	0.08	—	0.09	—	0.06	—	0.06	—	0.06	—	0.08	0.1	0.06
亜鉛	mg/L	0.18	—	0.14	—	0.22	—	0.15	—	0.09	—	0.11	—	0.85	—	0.1	—	0.4	—	0.15	—	0.19	—	0.13	—	0.23	0.85	0.09
鉄(溶解性)	mg/L	0.5	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	0.5	0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.14	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.16	—	0.17	—	0.19	—	0.23	—	0.18	—	0.25	—	0.31	—	0.19	—	0.2	—	0.2	—	0.16	—	0.14	—	0.20	0.31	0.14
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0049	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	0.0049	<0.0005

平成21年度
精密試験結果　　大井水みらいセンター（大和川下流流域）流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	13日	27日	10日	24日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	<0.001	—	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	430000	300000	290000	350000	250000	220000	190000	380000	680000	960000	300000	710000	620000	420000	1600000	570000	390000	650000	520000	590000	220000	270000	380000	200000	480000	1600000	190000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度
精密試験結果　　大井水みらいセンター(大和川下流流域)放流水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	13日	27日	10日	24日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	20.1	22.3	24.5	25.5	25.0	26.2	27.8	27.9	28.2	27.8	28.5	26.3	25.0	24.7	22.2	21.0	22.4	21.5	18.2	19.0	18.5	18.5	19.5	18.5	23.3	28.5	18.2
透視度	度	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
pH		7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.0
浮遊物質(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	1	<1	2	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	2	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	7	7	7	7	7	5	6	6	6	6	7	7	7	6	7	7	7	8	6	8	7	7	7	7	7	8	5
全窒素(T-N)	mg/L	5.7	6.2	5.6	4.9	5.4	5.5	4	3.7	3.5	4.3	6	6.7	5.6	6.9	5.3	5.3	6.6	5.9	7.6	5.7	6.6	8	6.7	7.6	5.8	8	3.5
有機性窒素	mg/L	0.8	0.2	0.8	0.5	0.5	0.5	<0.2	<0.2	0.7	<0.2	0.3	0.6	0.4	<0.2	0.3	<0.2	0.2	<0.2	0.4	<0.2	1.3	<0.2	0.4	0.6	0.4	1.3	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.6	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.6	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	4.9	6	4.6	4.2	4.9	5	3.7	3	2.8	4.2	5.7	6.1	5.2	6.8	5	5.3	6.4	5.9	7	5.6	5	7.8	6.3	7	5.4	7.8	2.8
アンモニア性窒素等	mg/L	4.9	6	4.6	4.2	4.9	5	3.7	3.2	2.8	4.2	5.7	6.1	5.2	6.8	5	5.3	6.4	5.9	7.0	5.6	5.1	7.8	6.3	7.0	5.4	7.8	2.8
全燐(T－P)	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1		—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02
亜鉛	mg/L	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.03
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.14	0.21	0.13	0.17	0.15	0.15	0.18	0.12	0.16	0.2	0.18	0.14	0.15	0.2	0.14	0.14	0.16	0.15	0.17	0.2	0.13	0.15	0.12	0.12	0.16	0.21	0.12
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　大井水みらいセンター（大和川下流流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		8日	22日	13日	27日	10日	24日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	1	1	2	0	4	1	0	300	7	4	3	3	0	0	5	1	2	2	0	1	3	1	3	3	14	300	0
残留塩素(total)	mg/L	0.15	0.16	0.18	0.18	0.16	0.22	0.16	0.11	0.13	0.14	0.14	0.1	0.17	0.24	0.18	0.18	0.2	0.2	0.29	0.19	0.23	0.2	0.23	0.21	0.18	0.29	0.1

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター（大和川下流流域）流入水Ⅰ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		—	22日	—	20日	—	17日	8日	—	5日	—	9日	—	14日	—	4日	—	2日	—	—	20日	—	17日	—	11日			
水温	℃	—	20.2	—	23.0	—	25.0	27.0	—	28.5	—	28.0	—	24.8	—	22.0	—	20.2	—	—	16.8	—	15.4	—	15.8	22.2	28.5	15.4
透視度	度	—	5.0	—	5.5	—	4.5	5.0	—	5.0	—	4.5	—	5.0	—	5.0	—	4.5	—	—	5.0	—	4.5	—	4.5	4.8	5.5	4.5
pH		—	7.7	—	7.6	—	7.5	7.4	—	7.5	—	7.5	—	7.6	—	7.7	—	7.7	—	—	7.8	—	7.8	—	7.7	7.6	7.8	7.4
浮遊物質(SS)	mg/L	—	166	—	170	—	170	156	—	144	—	172	—	208	—	168	—	152	—	—	168	—	180	—	168	169	208	144
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	180	—	190	—	140	150	—	140	—	210	—	180	—	190	—	150	—	—	150	—	160	—	180	170	210	140
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	100	—	100	—	100	98	—	100	—	100	—	110	—	92	—	94	—	—	100	—	120	—	110	102	120	92
全窒素(T-N)	mg/L	—	24	—	26	—	26	27	—	30	—	30	—	27	—	29	—	25	—	—	30	—	28	—	27	27	30	24
有機性窒素	mg/L	—	12	—	10	—	11	10	—	13	—	13	—	11	—	17	—	13	—	—	19	—	8.8	—	18	13	19	8.8
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	—	11	—	15	—	14	16	—	16	—	16	—	15	—	11	—	11	—	—	10	—	19	—	8.5	14	19	8.5
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	—	0.64	—	0.06	—	0.04	0.06	—	0.05	—	0.05	—	0.08	—	0.07	—	0.06	—	—	0.06	—	0.07	—	0.08	0.11	0.64	0.04
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	—	5	—	6.1	—	5.6	6.4	—	6.4	—	6.4	—	6	—	4.5	—	4.5	—	—	4.1	—	7.7	—	3.5	5.5	7.7	3.5
全燐(T－P)	mg/L	—	3.1	—	3.2	—	3.1	3.3	—	3.1	—	3.6	—	3.4	—	3.1	—	2.8	—	—	3.7	—	3.4	—	3.1	3.2	3.7	2.8
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	—	25	—	25	—	26	23	—	20	—	22	—	19	—	28	—	23	—	—	28	—	25	—	27	24	28	19
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	5.9	—	10	—	10	8.3	—	8.8	—	7.8	—	7.7	—	9.6	—	9.7	—	—	9.5	—	8.4	—	9.6	8.8	10	5.9
フェノール類	mg/L	—	<0.05	—	0.06	—	<0.05	0.06	—	<0.05	—	0.06	—	0.05	—	<0.05	—	0.17	—	—	0.05	—	<0.05	—	0.05	<0.05	0.17	<0.05
シアン含有量	mg/L	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	—	0.02	—	0.04	—	0.05	0.03	—	0.03	—	0.02	—	0.03	—	0.04	—	0.05	—	—	0.03	—	0.03	—	0.02	0.03	0.05	0.02
亜鉛	mg/L	—	0.04	—	0.08	—	0.15	0.1	—	0.2	—	0.07	—	0.09	—	0.09	—	0.1	—	—	0.09	—	0.07	—	0.04	0.09	0.2	0.04
鉄(溶解性)	mg/L	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.7	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.4	—	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	0.2	0.7	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	—	<0.1	—	0.4	—	0.2	<0.1	—	0.2	—	<0.1	—	0.2	—	<0.1	—	0.1	—	—	0.2	—	0.1	—	0.3	0.1	0.4	<0.1
ホウ素	mg/L	—	0.07	—	0.1	—	0.09	0.09	—	0.09	—	0.08	—	0.08	—	0.1	—	0.09	—	—	0.1	—	0.09	—	0.1	0.09	0.10	0.07
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター（大和川下流流域）流入水Ⅰ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		—	22日	—	20日	—	17日	8日	—	5日	—	9日	—	14日	—	4日	—	2日	—	—	20日	—	17日	—	11日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	—	150000	—	120000	—	100000	280000	—	160000	—	170000	—	170000	—	100000	—	120000	—	—	120000	—	120000	—	50000	140000	280000	50000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター(大和川下流流域)放流水Ⅰ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		10日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	11日			
水温	℃	20.2	22.0	22.0	23.8	24.5	26.3	27.5	28.0	29.0	29.0	29.0	28.0	25.6	25.3	23.0	21.7	21.2	20.1	17.9	17.7	17.0	16.5	17.5	17.0	22.9	29.0	16.5
透視度	度	93.0	100.0	83.0	94.0	88.0	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.0	100.0	71.0	75.0	94.0	70.0	55.0	56.0	76.0	94.0	88.7	100.0	55.0
pH		7.0	7.1	7.1	7.0	6.7	6.7	6.5	6.8	6.7	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.5	6.4	6.3	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	7.1	6.3
浮遊物質(SS)	mg/L	2	3	4	2	3	5	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	5	3	3	4	5	6	3	2	3	6	2
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3	3	2	4	2	7	3	6	4	2	8	2	3	1	2	2	2	2	3	2	3	4	2	2	3	8	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	12	11	11	11	11	13	12	7	9	9	10	9	11	9	8	8	11	10	10	9	13	13	11	10	10	13	7
全窒素(T-N)	mg/L	17	19	21	15	11	13	12	9.5	11	10	12	12	13	12	14	10	13	13	14	14	11	13	14	11	13	21	9.5
有機性窒素	mg/L	5.1	0.2	2.3	0.7	0.7	3.2	3.3	1.8	2.2	<0.2	1.6	1.5	2.2	1.1	<0.2	0.4	2.4	4.1	0.9	1.5	0.8	0.5	2.2	0.8	1.6	5.1	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	11	17	17	11	5.3	3.6	2.3	3.1	2.1	1.4	1.2	1.1	1.8	1.7	5.5	0.5	2.9	1.4	1.7	4.7	3.1	6.5	6.7	6.8	5	17	0.5
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.62	1.4	1	1.7	1.7	1.1	0.9	0.25	0.16	0.17	0.28	0.28	0.51	0.34	0.22	0.28	0.36	0.39	0.4	0.6	0.7	1.3	2	2	0.78	2	0.16
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	0.2	0.4	0.7	1.6	3.3	5.1	5.5	4.3	6.5	9	8.9	9.1	8.4	8.8	8.3	8.8	7.3	7.1	11	7.2	6.4	4.7	3.1	1.3	5.7	11	0.2
アンモニア性窒素等	mg/L	5.2	8.6	8.5	7.7	7.1	7.6	7.3	5.7	7.5	9.7	9.6	9.8	9.6	9.8	10	9.2	8.8	8	12.0	9.6	8.3	8.6	7.7	6.0	8.4	12	5.2
全燐(T－P)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.9	0.3	0.9	0.2	0.8	0.7	0.7	0.6	1.3	1	0.8	0.9	1	0.9	0.9	0.8	0.5	0.4	0.6	1.3	0.2
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1		—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.03	0.05	0.01	0.03	0.03	0.04	0.09	0.03	0.07	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.28	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.05	0.28	0.01
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.07	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター（大和川下流流域）放流水Ⅰ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		10日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	11日			
水温	℃	20.2	22.0	22.0	23.8	24.5	26.3	27.5	28.0	29.0	29.0	29.0	28.0	25.6	25.3	23.0	21.7	21.2	20.1	17.9	17.7	17.0	16.5	17.5	17.0	22.9	29.0	16.5
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾆｯｹﾙ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	29	49	36	13	33	44	26	1	5	3	2	2	18	0	2	1	5	1	1	3	4	16	14	6	13	49	0
残留塩素(total)	mg/L	0.2	0.19	0.21	0.1	0.07	0.09	0.12	0.26	0.17	0.22	0.1	0.15	0.12	0.24	0.25	0.3	0.22	0.28	0.37	0.27	0.38	0.14	0.16	0.31	0.21	0.38	0.07

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター（大和川下流流域）流入水Ⅱ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		10日	—	7日	—	3日	—	—	22日	—	19日	—	24日	—	21日	—	19日	—	9日	7日	—	3日	—	3日	—			
水温	℃	19.8	—	20.5	—	23.6	—	—	27.3	—	27.3	—	26.8	—	24.1	—	21.1	—	20.1	16.3	—	16.8	—	17.8	—	21.8	27.3	16.3
透視度	度	4.5	—	7.0	—	7.5	—	—	5.5	—	4.0	—	4.5	—	5.5	—	5.0	—	5.0	5.5	—	5.0	—	4.5	—	5.3	7.5	4.0
pH		7.6	—	7.5	—	7.5	—	—	7.5	—	7.3	—	7.4	—	7.4	—	7.5	—	7.5	7.6	—	7.5	—	7.3	—	7.5	7.6	7.3
浮遊物質(SS)	mg/L	210	—	178	—	216	—	—	166	—	204	—	228	—	218	—	164	—	176	154	—	160	—	164	—	187	228	154
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	180	—	140	—	210	—	—	140	—	180	—	160	—	140	—	150	—	160	190	—	150	—	110	—	160	210	110
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	120	—	92	—	100	—	—	85	—	110	—	100	—	100	—	100	—	100	88	—	97	—	100	—	99	120	85
全窒素(T-N)	mg/L	40	—	31	—	40	—	—	35	—	32	—	44	—	39	—	36	—	39	39	—	37	—	36	—	37	44	31
有機性窒素	mg/L	15.0	—	7.7	—	15	—	—	17	—	15.0	—	19.0	—	21	—	20	—	20	14	—	23	—	23	—	17	23	7.7
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	25	—	23	—	25	—	—	18	—	17	—	25	—	18	—	15	—	18	24	—	13	—	12	—	19	25	12
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	<0.01	—	0.28	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	0.1	—	0.08	0.06	—	0.11	—	0.11	—	0.06	0.28	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	0.1	—	0.2	—	0.1	—	<0.1	0.2	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	10	—	9.4	—	10	—	—	7.2	—	6.8	—	10	—	7.2	—	6.1	—	7.2	9.7	—	5.5	—	5	—	7.8	10	5
全燐(T－P)	mg/L	4	—	4.2	—	4.7	—	—	3.4	—	5.3	—	4.3	—	4.2	—	3.7	—	4.5	4	—	4	—	3.9	—	4.2	5.3	3.4
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	15	—	11	—	21	—	—	11	—	13	—	22	—	26	—	10	—	14	16	—	16	—	16	—	16	26	10
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	7.2	—	3.9	—	7.3	—	—	5.9	—	8.2	—	7.7	—	6.4	—	5.6	—	6	9.7	—	6.6	—	5.7	—	6.7	9.7	3.9
フェノール類	mg/L	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	0.06	—	<0.05	—	<0.05	0.06	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.04	—	<0.02	—	0.05	—	—	0.02	—	0.03	—	0.05	—	0.03	—	0.04	—	0.04	0.04	—	0.03	—	0.03	—	0.03	0.05	<0.02
亜鉛	mg/L	0.09	—	0.02	—	0.1	—	—	0.09	—	0.09	—	0.15	—	0.11	—	0.11	—	0.07	0.08	—	0.07	—	0.1	—	0.09	0.15	0.02
鉄(溶解性)	mg/L	0.2	—	0.1	—	0.1	—	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.3	—	0.1	—	0.2	0.2	—	0.2	—	0.3	—	0.2	0.3	<0.1
ホウ素	mg/L	0.11	—	0.05	—	0.09	—	—	0.07	—	0.1	—	0.09	—	0.09	—	0.09	—	0.08	0.1	—	0.08	—	0.08	—	0.09	0.11	0.05
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター（大和川下流流域）流入水Ⅱ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		10日	—	7日	—	3日	—	—	22日	—	19日	—	24日	—	21日	—	19日	—	9日	7日	—	3日	—	3日	—			
テトラクロロエチレン（PCE）	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	190000	—	220000	—	420000	—	—	400000	—	920000	—	770000	—	140000	—	220000	—	110000	160000	—	120000	—	370000	—	340000	920000	110000
残留塩素（total）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター（大和川下流流域）放流水Ⅱ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		10日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	11日			
水温	℃	21.0	23.2	24.0	24.1	25.1	26.5	27.0	28.4	28.9	29.4	29.8	28.4	26.0	26.0	24.0	21.7	21.2	21.5	19.0	18.9	18.0	18.0	18.5	18.0	23.6	29.8	18.0
透視度	度	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
pH		6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	6.5
浮遊物質(SS)	mg/L	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	1	1	1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	7	7	6	6	6	7	6	5	5	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	7	5
全窒素(T-N)	mg/L	6.9	7.1	8.8	6.9	6.6	6.9	6.7	5.1	5.3	6.2	7	6	7.3	7.8	9.4	5.2	6.5	8.8	7.9	7.5	8.4	7.2	6.6	6.6	7	9.4	5.1
有機性窒素	mg/L	0.2	<0.2	0.7	0.4	0.3	0.9	0.7	1.8	0.6	0.3	0.2	0.4	0.7	0.8	0.6	0.3	0.2	0.3	<0.2	0.2	0.3	0.7	0.7	0.3	0.5	1.8	<0.2
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	6.7	6.7	8.1	6.5	6.3	5.8	5.6	3.3	4.7	5.9	6.5	5.5	6.3	7	8.8	4.9	6.3	8.5	7.7	7	8.1	6.5	5.9	6.1	6.4	8.8	3.3
アンモニア性窒素等	mg/L	6.7	6.7	8.1	6.5	6.3	5.8	5.7	3.3	4.7	5.9	6.5	5.5	6.4	7	8.8	4.9	6.3	8.5	7.7	7.1	8.1	6.5	5.9	6.1	6.5	8.8	3.3
全燐(T-P)	mg/L	0.6	0.3	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.7	0.6	0.8	0.8	0.4	0.8	0.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.01
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1
ホウ素	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.09	0.05
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　狭山水みらいセンター(大和川下流流域)放流水Ⅱ系

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		10日	22日	7日	20日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	9日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	11日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	2	1	1	14	2	2	3	2	1	1	30	4	8	7	1	1	10	3	1	4	3	1	0	1	4	30	0
残留塩素(total)	mg/L	0.19	0.19	0.17	0.17	0.17	0.18	0.2	0.19	0.17	0.2	0.1	0.14	0.14	0.15	0.21	0.18	0.2	0.25	0.18	0.22	0.27	0.24	0.27	0.39	0.2	0.39	0.1

平成21年度

精密試験結果　　北部水みらいセンター(南大阪湾岸流域)流入水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	9日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	20.8	21.8	22.0	23.0	24.1	26.0	26.2	27.8	28.0	28.7	28.0	28.9	25.1	25.7	23.2	21.0	20.8	20.5	18.6	18.0	17.5	17.9	18.6	17.6	22.9	28.9	17.5
透視度	度	5.8	5.0	5.0	4.8	4.8	5.2	5.9	5.0	5.0	3.8	4.9	4.5	4.5	4.6	5.0	4.8	4.5	5.0	4.9	5.0	5.8	5.0	5.0	5.8	5.0	5.9	3.8
pH		7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	8.1	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	7.7	8.2	7.3
浮遊物質(SS)	mg/L	176	163	161	161	166	154	144	156	184	188	163	162	178	189	180	162	176	145	179	180	160	155	170	153	167	189	144
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	150	180	160	160	180	190	150	150	200	220	160	170	180	160	170	150	190	170	190	180	180	180	180	220	180	220	150
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	99	110	100	99	110	100	94	100	110	110	100	110	100	110	110	100	110	97	120	110	110	100	100	91	100	120	91
全窒素(T-N)	mg/L	25	28	26	27	30	28	30	25	23	26	27	25	27	34	33	26	28	36	29	29	28	29	27	26	28	36	23
有機性窒素	mg/L	8.5	5.9	3.8	4.7	9.9	6.7	11	7.5	6.4	5.8	8.5	6.3	2.6	11	13	7.9	4.8	14	5.9	5.8	8.9	8.9	5.7	8.4	7.6	14	2.6
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	16	22	22	22	20	21	18	17	16	20	18	18	23	21	19	17	23	21	23	23	19	20	21	17	20	23	16
亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.1	0.03	0.19	0.19	0.08	0.16	0.11	0.09	0.21	0.08	0.23	0.31	0.16	0.19	0.16	0.17	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.06	0.32	0.12	0.32	<0.01
硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.4	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	1.2	1.5	0.8	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	1.5	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	6.9	8.8	8.9	9	8	8.6	7.5	7.2	6.9	8.1	7.6	7.8	10	10	8.5	7.8	9.3	8.6	9.3	9.3	7.7	8.1	8.6	7.3	8.3	10	6.9
全燐(T-P)	mg/L	3.1	3.9	3.7	3.5	4.0	4	3.3	3.8	4	4.7	7.2	4.2	5.0	4.3	3.9	5.7	4.1	4.5	4.3	4.1	4	3.8	4.4	3.9	4.2	7.2	3.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	22	—	23	—	27	—	18	—	20	—	21	—	19	—	19	—	21	—	22	—	20	—	20	—	21	27	18
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	22	—	23	—	27	—	18	—	20	—	21	—	19	—	19	—	21	—	22	—	20	—	20	—	21	27	18
陰イオン界面活性剤	mg/L	4.1	—	5.8	—	5.7	—	8	—	5	—	8.4	—	7.4	—	8.2	—	8	—	7.6	—	6.8	—	7.7	—	6.9	8.4	4.1
フェノール類	mg/L	0.08	—	<0.05	—	0.08	—	<0.05	—	0.1	—	0.05	—	0.06	—	<0.05	—	0.17	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	0.05	0.17	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	0.031	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	0.031	<0.02
銅	mg/L	0.03	—	0.04	—	<0.02	—	0.04	—	0.04	—	0.03	—	0.07	—	0.05	—	0.1	—	0.06	—	0.04	—	0.05	—	0.05	0.1	<0.02
亜鉛	mg/L	0.08	—	0.13	—	0.15	—	0.1	—	0.08	—	0.09	—	0.11	—	0.12	—	0.15	—	0.1	—	0.09	—	0.13	—	0.11	0.15	0.08
鉄(溶解性)	mg/L	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.6	—	0.5	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.3	0.6	0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	0.05	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.5	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.3	—	0.2	0.5	0.1
ホウ素	mg/L	0.14	—	0.17	—	0.21	—	0.14	—	0.24	—	0.22	—	0.15	—	0.15	—	0.19	—	0.15	—	0.15	—	0.14	—	0.17	0.24	0.14
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0015	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0015	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　北部水みらいセンター(南大阪湾岸流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	9日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	<0.001	—	0.002	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	0.002	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	60000	400000	330000	280000	500000	450000	320000	280000	160000	840000	500000	420000	420000	270000	160000	240000	240000	260000	110000	150000	140000	200000	220000	120000	300000	840000	60000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	9日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	22.6	24.2	24.9	25.8	26.7	27.9	28.7	30.2	30.9	30.9	30.6	30.3	26.9	27.1	24.7	23.3	23.1	22.5	19.7	19.6	19.5	19.4	21.0	19.7	25.0	30.9	19.4
透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pH		7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0
浮遊物質（SS）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	3	<1	3	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3.3	<1
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	7	8	8	8	7	8	8	9	9	8	10	8	7	9	7	7	9	8	8	8	8	8	8	7	8	10	7
全窒素（T-N）	mg/L	6.0	5.7	5.3	6.4	6.4	5.0	5.2	4.5	4.5	5.0	6.4	4.6	6.3	5.4	7.7	5.8	7.3	6.3	9.7	6.2	6.0	9.0	6.0	6.3	6.1	9.7	4.5
有機性窒素	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.6	1.8	0.5	0.5	0.3	0.8	0.8	2.2	0.5	0.8	0.6	1.6	0.5	1.1	0.4	2.7	1.0	0.8	3.1	1.0	0.3	1.0	3.1	0.3
アンモニア性窒素（NH4－N）	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
硝酸性窒素（NO3－N）	mg/L	5.5	5.0	4.5	5.8	4.6	4.5	4.7	4.2	3.7	4.2	4.1	4.1	5.5	4.8	6.1	5.3	6.1	5.9	7.0	5.2	5.2	5.9	5.0	6.0	5.1	7.0	3.7
アンモニア性窒素等	mg/L	5.5	5.0	4.5	5.8	4.6	4.5	4.7	4.2	3.7	4.2	4.1	4.1	5.5	4.8	6.1	5.3	6.1	5.9	7.0	5.2	5.2	5.9	5.0	6.0	5.1	7.0	3.7
全燐（T－P）	mg/L	0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	0.9	0.6	0.7	2.5	0.7	3.8	1.1	2.3	2.1	1.4	1.8	0.9	0.8	0.7	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	1.2	3.8	0.5
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱＋動）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質（動）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.56	<0.08	<0.08	<0.08	0.21	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08	0.08	0.09	0.10	<0.08	0.19	0.14	0.10	<0.08	0.56	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.10	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.10	<0.02
亜鉛	mg/L	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.09	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.05	0.09	0.10	0.10	0.13	0.12	0.1	0.13	0.13	0.07	0.08	0.07	0.12	0.09	0.13	0.05
鉄（溶解性）	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン（溶解性）	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
ホウ素	mg/L	0.09	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.19	0.18	0.19	0.14	0.22	0.15	0.20	0.18	0.19	0.16	0.15	0.16	0.16	0.13	0.15	0.15	0.14	0.16	0.22	0.09
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン（TCE）	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　北部水みらいセンター(南大阪湾岸流域)放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	1日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	4日	19日	9日	16日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	0	2	2	5	4	4	2	7	2	8	8	81	6	4	10	2	1	10	4	4	1	1	4	1	7	81	0
残留塩素(total)	mg/L	0.2	0.18	0.16	0.17	0.13	0.2	0.23	0.16	0.16	0.15	0.31	0.12	0.17	0.21	0.22	0.26	0.44	0.26	0.26	0.27	0.29	0.23	0.29	0.38	0.23	0.44	0.12

平成21年度

精密試験結果　　中部水みらいセンター(南大阪湾岸流域)流入水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	16日	13日	27日	3日	18日	3日	10日			
水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
透視度	度	4.4	4.6	4.5	4.7	5.4	4.4	4.9	5.3	4.5	5.4	4.8	4.6	4.8	4.1	4.2	4.5	4.4	4.3	5.0	3.9	4.8	4.6	4.9	4.5	4.6	5.4	3.9
pH		7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.3	7.4	7.7	7.1
浮遊物質(SS)	mg/L	157	153	169	195	124	128	113	116	126	90	120	124	117	122	122	151	175	115	120	163	155	146	138	160	137	195	90
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	160	160	150	180	130	130	120	120	150	100	130	140	120	140	120	170	180	120	150	160	140	150	130	150	140	180	100
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	100	100	98	120	100	100	94	86	100	93	100	100	100	110	110	120	120	110	110	110	110	120	100	110	110	120	86
全窒素(T-N)	mg/L	26	29	26	34	27	28	27	21	25	20	27	25	26	30	26	30	28	33	28	30	29	31	28	26	28	34	20
有機性窒素	mg/L	13	12	12	18	11	16	12	9.0	9.9	5.0	11	9.0	9.0	12	11	13	12	17	13	13	15	14	12	11	12	18	5.0
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	13	17	14	16	16	12	15	12	15	15	16	16	17	18	15	17	16	16	15	16	14	16	16	14	15	18	12
亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.22	<0.01	0.02	0.01	0.22	<0.01
硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	5.2	6.8	5.6	6.4	6.4	4.8	6.0	4.8	6.1	6.0	6.4	6.4	6.8	7.2	6.0	6.8	6.4	6.4	6.0	6.4	5.6	6.7	6.4	5.6	6.1	7.2	4.8
全燐(T-P)	mg/L	3.8	4.2	4.2	4.4	3.9	4.1	4.2	4.4	4.1	3.7	4.1	3.7	6.2	4.4	4.0	4.4	4.1	3.9	4.3	4.8	3.9	4.2	4.2	4.1	4.2	6.2	3.7
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	—	19	—	18	—	19	—	9	—	17	—	16	—	20	—	21	—	17	—	22	—	29	—	18	19	29	9
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	19	—	18	—	19	—	9	—	17	—	16	—	20	—	21	—	17	—	22	—	29	—	18	19	29	9
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	5.3	—	4.5	—	4.0	—	2.8	—	5.2	—	4.3	—	5.5	—	3.8	—	3.7	—	4.2	—	4.7	—	2.8	4.2	5.5	2.8
フェノール類	mg/L	—	0.05	—	0.07	—	0.07	—	<0.05	—	<0.05	—	0.05	—	0.07	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	0.07	<0.05
シアン含有量	mg/L	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	—	0.09	—	0.09	—	0.05	—	0.04	—	0.06	—	0.04	—	0.06	—	0.08	—	1.4	—	0.10	—	0.08	—	0.08	0.18	1.4	0.04
亜鉛	mg/L	—	0.11	—	0.21	—	0.27	—	0.07	—	0.14	—	0.13	—	0.84	—	0.25	—	0.2	—	0.25	—	0.14	—	0.3	0.24	0.84	0.07
鉄(溶解性)	mg/L	—	0.3	—	0.4	—	0.5	—	0.4	—	0.4	—	0.4	—	0.4	—	0.5	—	0.4	—	0.5	—	0.2	—	0.3	0.4	0.5	0.2
マンガン(溶解性)	mg/L	—	<0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	0.1	—	<0.1	0.1	0.1	<0.1
フッ素	mg/L	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.3	—	<0.1	—	0.3	—	0.2	—	0.2	—	0.3	—	0.3	—	0.3	—	0.4	0.2	0.4	<0.1
ホウ素	mg/L	—	0.11	—	0.11	—	0.13	—	0.12	—	0.13	—	0.12	—	0.13	—	0.14	—	0.13	—	0.14	—	0.12	—	0.11	0.12	0.14	0.11
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0015	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0036	—	<0.0005	<0.0005	0.0036	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　中部水みらいセンター(南大阪湾岸流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	16日	13日	27日	3日	18日	3日	10日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	590000	530000	370000	420000	470000	500000	390000	480000	370000	600000	570000	580000	490000	520000	920000	670000	560000	500000	480000	430000	240000	230000	210000	360000	480000	920000	210000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）放流水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	16日	13日	27日	3日	18日	3日	10日			
水温	℃	23.6	24.8	25.4	26.0	26.4	28.2	28.6	29.2	30.2	30.3	30.5	30.3	27.3	27.3	23.5	23.8	24.3	21.9	19.8	20.7	20.3	20.4	21.1	19.4	25.1	30.5	19.4
透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88	100	100	100	100	99.5	100	88
pH		7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.1	7.3	6.9
浮遊物質(SS)	mg/L	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	<1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	1	2	1	1	1	1	1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	9	10	10	10	9	10	9	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11	12	12	10	11	11	11	10	12	8
全窒素(T-N)	mg/L	5.4	7.6	7.1	7.4	7.4	6.8	7.0	5.9	5.7	7.4	7.0	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1	7.6	8.1	8.2	7.9	7.3	7.8	8.1	7.3	7.2	8.2	5.4
有機性窒素	mg/L	2.6	2.4	2.1	2.3	3.4	2.8	2.4	2.7	<0.2	1.9	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	0.7	<0.2	1.0	1.9	1.0	1.5	0.9	1.0	1.3	1.9	1.4	3.4	<0.2
アンモニア性窒素(NH4—N)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2—N)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素(NO3—N)	mg/L	2.8	5.2	5.0	5.1	4.0	4.0	4.6	3.2	6.6	5.5	7.3	7.3	6.9	8.0	6.3	7.7	6.6	6.2	7.2	6.4	6.4	6.8	6.8	5.4	5.9	8.0	2.8
アンモニア性窒素等	mg/L	2.8	5.2	5.0	5.1	4.0	4.0	4.6	3.2	6.6	5.5	7.3	7.3	6.9	8.0	6.3	7.7	6.6	6.2	7.2	6.4	6.4	6.8	6.8	5.4	5.9	8.0	2.8
全燐(T—P)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.08	0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08	0.09	0.09	0.16	0.10	0.14	0.14	0.09	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.15	0.15	<0.08	0.16	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07	0.05	0.03	0.05	0.03	0.02	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.07	0.02
鉄(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.3	0.1	<0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	<0.1
ホウ素	mg/L	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.16	0.11	0.11	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.16	0.09
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	27日	3日	17日	8日	22日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	16日	13日	27日	3日	18日	3日	10日			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ﾆｯｹﾙ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	117	240	98	100	110	94	110	100	87	66	100	68	27	51	65	60	110	46	58	66	470	69	83	55	100	470	27
残留塩素(total)	mg/L	0.11	0.09	0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.1	0.08	0.1	0.09	0.09	0.1	0.06	0.09	0.1	0.13	0.11	0.12	0.1	0.11	0.1	0.09	0.12	0.09	0.13	0.06

平成21年度

精密試験結果　　南部水みらいセンター(南大阪湾岸流域)流入水

項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	8日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	19.2	20.4	21.5	21.8	23.2	24.2	25.4	26.2	27.0	27.3	27.2	27.3	24.3	24.0	21.2	20.9	20.2	19.9	17.4	16.9	16.8	16.3	17.5	16.1	21.8	27.3	16.1
透視度	度	4.5	3.5	4.5	4.0	3.5	3.0	4.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	3.5	5.5	4.5	4.5	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	4.5	6.0	4.3	6.0	3.0
pH		7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.7	6.9
浮遊物質(SS)	mg/L	166	276	212	184	172	216	186	152	212	276	284	260	150	160	136	152	148	148	138	148	226	256	134	134	189	284	134
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	170	260	190	220	180	180	180	160	190	210	270	200	150	160	140	290	210	170	260	230	230	330	240	150	210	330	140
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	85	110	99	97	97	94	93	86	100	170	140	100	96	97	80	93	100	96	98	100	110	120	84	60	100	170	60
全窒素(T-N)	mg/L	24	35	30	30	33	28	27	25	31	32	32	28	24	31	22	29	27	29	37	30	30	33	28	22	29	37	22
有機性窒素	mg/L	12	18	14	12	17	12	13	12	18	17	17	13	10	13	8.8	10	11	13	10	9.7	13	15	11	9.7	13	18	8.8
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	10	15	15	17	15	16	13	13	13	14	15	15	13	18	13	17	16	16	23	19	15	17	16	11	15	23	10
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.16	0.73	0.22	0.45	0.27	<0.01	0.32	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.38	<0.01	0.06	0.63	<0.01	<0.01	1.4	1.1	0.94	0.58	0.60	0.26	0.34	1.4	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	1.7	0.8	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.4	<0.1	<0.1	1.7	0.2	0.4	0.1	0.3	1.0	0.3	1.7	<0.1
アンモニア性窒素等	mg/L	5.8	7.5	6.2	7.6	6.2	6.4	5.5	5.2	5.2	5.6	6.0	6.0	5.6	7.2	5.3	7.8	6.4	6.4	12	8.9	7.3	7.4	7.3	5.6	6.7	12	5.2
全燐(T－P)	mg/L	2.3	3.6	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	3.4	3.7	3.6	3.6	2.8	3.0	2.3	2.8	3.0	2.9	3.2	3.3	3.1	3.7	2.9	2.3	3.0	3.7	2.3
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	12	—	19	—	24	—	19	—	18	—	24	—	19	—	15	—	27	—	22	—	36	—	25	—	22	36	12
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	12	—	19	—	24	—	19	—	18	—	24	—	19	—	15	—	27	—	22	—	36	—	25	—	22	36	12
陰イオン界面活性剤	mg/L	5.4	—	6.8	—	11	—	7.0	—	6.6	—	9.7	—	8.8	—	6.2	—	8.4	—	9.5	—	7.8	—	8.1	—	7.9	11	5.4
フェノール類	mg/L	<0.05	—	<0.05	—	0.08	—	0.07	—	<0.05	—	0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	0.11	—	<0.05	—	0.06	—	<0.05	—	<0.05	0.11	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価クロム	mg/L	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND
クロム	mg/L	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	0.02	—	0.04	—	0.04	—	0.03	—	0.04	—	0.03	—	0.06	—	0.04	—	0.04	—	0.08	—	0.04	—	0.05	—	0.04	0.08	0.02
亜鉛	mg/L	0.05	—	0.09	—	0.13	—	0.11	—	0.08	—	0.1	—	0.11	—	0.1	—	0.39	—	0.1	—	0.09	—	0.08	—	0.12	0.39	0.05
鉄(溶解性)	mg/L	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	<0.1
マンガン(溶解性)	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	0.1	—	<0.1	—	0.3	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	<0.1	—	0.2	—	0.1	—	0.2	—	0.1	0.3	<0.1
ホウ素	mg/L	0.12	—	0.16	—	0.26	—	0.17	—	0.24	—	0.17	—	0.24	—	0.23	—	0.19	—	0.26	—	0.15	—	0.20	—	0.20	0.26	0.12
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン(TCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.0005	—	0.0032	—	<0.0005	—	<0.0005	0.0032	<0.0005

平成21年度
精密試験結果　　南部水みらいセンター(南大阪湾岸流域)流入水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	8日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	790000	530000	450000	920000	940000	990000	450000	720000	310000	160000	760000	620000	550000	490000	300000	370000	270000	320000	390000	330000	410000	230000	340000	160000	490000	990000	160000
残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成21年度

精密試験結果　　南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	8日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
水温	℃	21.0	22.1	22.2	22.5	24.6	25.8	26.8	28.0	28.3	28.6	28.7	28.6	25.2	24.8	20.8	21.7	21.0	20.2	18.1	17.8	17.2	17.7	18.3	17.2	22.8	28.7	17.2
透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pH		6.7	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	7.1	6.7	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.8	7.1	6.5
浮遊物質(SS)	mg/L	<1	1	1	1	1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	3	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	9	6	7	8	9	9	7	8	5	7	11	10	7	7	7	7	8	7	8	8	7	8	6	9	8	11	5
全窒素(T-N)	mg/L	5.4	6.1	5.6	6.3	5.9	5.9	5.7	5.5	5.1	5.4	5.1	4.9	6.5	7.1	5.2	7.5	6.8	6.2	7.7	7.1	6.2	6.0	5.1	4.6	6.0	7.7	4.6
有機性窒素	mg/L	0.5	0.9	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2	0.6	<0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	0.7	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	1.1	<0.2
アンモニア性窒素(NH4－N)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
亜硝酸性窒素(NO2－N)	mg/L	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.04	<0.01
硝酸性窒素(NO3－N)	mg/L	4.8	5.1	4.8	5.4	5.3	5.4	5.2	5.0	4.4	5.1	4.5	4.7	6.1	6.5	4.7	6.8	5.8	5.5	6.6	6.3	5.6	5.4	4.6	4.1	5.3	6.8	4.1
アンモニア性窒素等	mg/L	4.8	5.1	4.8	5.4	5.3	5.4	5.2	5.0	4.4	5.1	4.5	4.7	6.1	6.5	4.7	6.8	5.8	5.5	6.6	6.3	5.6	5.4	4.6	4.1	5.3	6.8	4.1
全燐(T-P)	mg/L	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
シアン含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機燐	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PCB	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND
六価ｸﾛﾑ	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ｸﾛﾑ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
銅	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
亜鉛	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.07	0.07	0.02	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.07	0.02
鉄(溶解性)	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ﾌｯ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1
ﾎｳ素	mg/L	0.09	0.14	0.10	0.15	0.16	0.18	0.17	0.17	0.16	0.2	0.11	0.23	0.17	0.29	0.19	0.11	0.10	0.16	0.16	0.18	0.1	0.15	0.14	0.11	0.16	0.29	0.09
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(TCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005

平成21年度

精密試験結果　　南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）放流水

項　目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小
		15日	22日	13日	20日	3日	17日	8日	16日	5日	19日	2日	9日	14日	21日	19日	25日	2日	9日	7日	20日	3日	17日	3日	10日			
テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm³	0	0	3	0	3	7	0	3	4	8	10	12	0	6	0	2	18	0	0	2	0	1	0	1	3	18	0
残留塩素(total)	mg/L	0.42	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.17	0.12	0.15	0.11	0.09	0.1	0.16	0.15	0.19	0.12	0.1	0.15	0.16	0.13	0.13	0.13	0.2	0.2	0.15	0.42	0.09

COD・全窒素・全りん総量規制結果

平成21年度

原田水みらいセンター（猪名川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	286,365	10.8	12.1	1.21	3,080.4	3,458.1	346.31
5	293,268	10.0	11.8	1.01	2,935.0	3,438.3	294.97
6	311,851	9.6	10.6	0.99	2,971.8	3,303.0	308.06
7	346,345	8.8	9.0	0.80	3,027.8	3,063.9	275.58
8	324,207	9.7	10.0	0.74	3,112.6	3,186.1	235.54
9	284,099	10.8	11.7	1.14	3,076.3	3,311.0	322.23
10	300,136	8.9	10.5	1.18	2,665.9	3,132.3	353.41
11	313,913	7.9	9.1	0.85	2,472.7	2,814.9	265.97
12	276,837	9.3	13.5	1.14	2,550.5	3,705.0	313.36
1	260,448	10.0	15.9	1.19	2,605.2	4,134.6	312.43
2	289,325	9.4	14.6	1.27	2,708.4	4,140.2	360.61
3	328,446	8.0	12.3	1.28	2,576.8	3,999.2	414.41
合計	110,008,282	3,442.9	4,281.6	388.32	1,027,557.3	1,266,975.8	115,564.30
最大	516,208	11.7	20.6	1.71	4,339.0	5,633.0	700.90
最小	229,796	5.8	6.5	0.32	2,054.0	2,183.0	104.80
平均	301,393	9.4	11.7	1.06	2,815.2	3,471.2	316.61
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
	425,500	17	19	1	7,392.0	8,239.3	627.40

中央水みらいセンター（安威川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	181,063	7.0	8.3	1.16	1,273.44	1,511.79	210.34
5	185,266	7.0	8.2	0.93	1,302.71	1,522.04	172.71
6	192,086	7.0	7.8	0.94	1,352.68	1,497.88	181.98
7	205,248	6.9	6.9	0.83	1,426.06	1,412.38	173.27
8	197,006	6.8	6.5	0.73	1,342.70	1,279.12	144.99
9	181,950	6.8	7.4	0.93	1,242.90	1,347.80	170.31
10	183,091	6.9	7.8	1.10	1,276.28	1,429.63	203.25
11	184,508	7.0	8.2	0.95	1,296.59	1,521.25	177.37
12	179,389	6.9	8.4	0.67	1,246.84	1,520.37	121.06
1	172,199	7.3	9.7	0.85	1,262.52	1,673.93	148.61
2	178,300	7.1	9.4	1.03	1,282.83	1,678.58	185.08
3	184,216	6.5	7.7	1.19	1,204.41	1,425.41	221.87
合計	67,679,509	2,527.2	2,918.5	343.63	471,763.45	541,510.89	64,141.33
最大	225,744	8.3	13.3	1.86	1,603.50	2,279.04	368.61
最小	149,929	5.2	4.1	0.16	912.71	719.31	25.09
平均	185,423	6.9	8.0	0.94	1,292.41	1,485.01	175.90
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A-2系(4・5・6)	156,750	20	25	2	3,135.00	3,918.75	313.50
A-2系(3)	73,860	20	15	1	1,477.20	1,107.90	73.86
A-2系(2)	51,100	20	10	1	1,022.00	511.00	51.10
	281,710				5,634.20	5,537.65	438.46

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	129,284	8.1	6.6	0.49	1,047.97	847.48	63.73
5	130,101	8.0	6.0	0.51	1,040.46	778.48	65.50
6	136,174	7.6	5.9	0.31	1,032.77	809.37	41.86
7	142,024	6.9	6.7	0.34	980.21	944.83	48.68
8	138,255	7.1	7.0	0.45	975.72	965.04	62.09
9	129,386	7.6	7.5	0.40	988.92	969.49	50.90
10	133,829	7.6	6.9	0.40	1,018.76	927.01	54.79
11	133,263	7.4	7.3	0.61	983.49	976.50	81.66
12	129,980	7.7	9.6	0.49	994.08	1,244.52	64.24
1	122,363	8.3	10.2	0.56	1,016.98	1,239.75	68.41
2	128,397	8.1	10.0	0.67	1,032.88	1,276.98	85.46
3	133,580	7.6	8.7	0.60	1,020.55	1,160.86	80.14
合計	48,272,430	2,796.7	2,805.4	176.89	368,964.31	368,915.42	23,297.00
最大	153,081	9.1	15.3	1.49	1,183.17	1,762.58	177.92
最小	111,836	5.8	3.7	0.10	778.79	522.64	13.60
平均	132,253	7.7	7.7	0.48	1,010.86	1,010.73	63.83
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A系	23,760	20	25	2	475.20	594.00	47.52
B系	73,180	20	25	2	1,463.60	1,829.50	146.36
E系(1/2)	55,435	15	25	2	831.53	1,385.88	110.87
E系(1/2)	55,435	15	25	2	831.53	1,385.88	110.87
	28,760	15	10	1	431.40	287.60	28.76
	236,570				4,033.25	5,482.85	444.38

COD・全窒素・全りん総量規制結果

平成21年度

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	104,216	7.7	9.1	1.18	804.83	946.40	123.23
5	102,050	7.6	7.6	1.09	773.33	774.51	111.42
6	106,238	8.2	6.7	0.80	867.71	707.90	83.46
7	113,241	8.4	7.9	1.67	950.34	899.50	189.24
8	104,811	8.6	8.0	1.43	903.41	836.09	150.11
9	100,132	8.8	8.7	1.24	879.03	869.37	124.77
10	106,206	7.9	8.5	1.18	836.04	904.05	126.94
11	108,391	6.5	8.4	1.33	705.35	910.22	143.77
12	104,185	7.3	9.6	1.57	756.81	999.76	162.61
1	100,711	7.1	10.0	0.88	714.77	1,002.10	89.31
2	108,269	7.8	9.3	0.80	846.36	1,002.63	85.12
3	113,133	8.3	9.1	1.29	940.35	1,031.36	145.95
合計	38,675,302	2,864.3	3,127.8	441.21	303,531.99	330,959.32	46,883.71
最大	161,488	10.0	15.3	2.45	1,324.20	1,568.17	281.80
最小	91,432	5.2	3.5	0.21	521.95	348.11	23.71
平均	105,960	7.8	8.6	1.21	831.59	906.74	128.45
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A系(1-6)	65,200	15	25	2	978.00	1,630.00	130.40
A系(7-8)	21,800	15	25	2	327.00	545.00	43.60
B系(1-8)	55,520	15	15	1	832.80	832.80	55.52
B-2系(1-8)	55,520	15	10	1	832.80	555.20	55.52
	198,040				2,970.60	3,563.00	285.04

川俣水みらいセンター（寝屋川流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	318,719	8.5	8.4	0.68	2,702.65	2,661.16	216.86
5	328,202	8.6	7.9	0.55	2,826.69	2,584.98	179.32
6	379,519	8.0	7.6	0.67	3,006.09	2,843.52	254.34
7	387,165	6.5	6.5	0.66	2,508.81	2,492.71	259.84
8	361,165	6.9	6.5	0.29	2,474.46	2,314.65	105.54
9	334,184	7.8	7.4	0.68	2,603.74	2,473.69	226.70
10	333,219	7.7	9.2	0.59	2,551.76	3,057.79	199.85
11	318,302	7.9	9.7	0.85	2,494.16	3,065.65	270.37
12	300,539	8.6	12.1	0.60	2,585.46	3,644.71	180.64
1	284,249	9.1	12.1	0.75	2,617.23	3,431.85	214.76
2	308,772	8.4	9.1	0.70	2,598.79	2,811.25	215.03
3	359,441	7.0	7.5	0.60	2,498.50	2,653.23	213.25
合計	122,140,722	2,887.3	3,164.6	231.25	956,915.78	1,035,613.30	77,017.85
最大	511,956	12.8	16.9	1.72	4,377.89	4,648.06	508.11
最小	239,274	4.8	4.4	0.11	1,757.76	1,449.21	38.48
平均	334,632	7.9	8.7	0.63	2,621.69	2,837.30	211.01
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m^3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A系-Ⅰ・Ⅱ	110,000	15	25	2	1,650.00	2,750.00	220.00
A系-Ⅲ	61,000	20	25	2	1,220.00	1,525.00	122.00
B系-Ⅳ・Ⅴ	105,000	20	25	2	2,100.00	2,625.00	210.00
B系Ⅵ・Ⅶ	104,000	20	25	2	2,080.00	2,600.00	208.00
	380,000				7,050.00	9,500.00	760.00

大井水みらいセンター（大和川下流流域）

月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	52,478	6.7	6.6	0.21	352.14	339.24	11.08
5	61,976	7.0	5.4	0.25	366.73	277.50	13.33
6	53,665	6.9	5.4	0.32	367.74	291.70	17.17
7	57,980	6.5	5.3	0.27	375.33	303.56	15.85
8	54,612	6.7	5.9	0.28	365.13	323.44	15.74
9	51,665	6.6	6.9	0.25	342.79	352.95	12.49
10	56,310	6.9	6.5	0.27	389.52	364.43	16.16
11	56,011	6.5	6.4	0.18	362.50	355.24	9.73
12	52,808	6.2	7.4	0.17	328.31	390.62	8.88
1	50,512	6.4	8.1	0.18	325.54	406.27	9.01
2	53,119	7.2	7.7	0.18	381.29	410.37	9.33
3	57,078	6.4	7.1	0.20	364.54	402.71	11.05
合計	19,721,417	2,432.7	2,388.5	83.79	131,399.08	128,189.33	4,565.92
最大	95,445	8.0	12.9	0.80	754.02	656.39	63.08
最小	44,592	5.0	1.9	0.00	235.81	100.46	0.00
平均	54,031	6.7	6.5	0.23	360.00	351.20	12.51
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
Ⅰ系	50,000	15	15	1	750.00	750.00	50.00
Ⅱ系	50,000	15	15	1	750.00	750.00	50.00
	100,000				1,500.00	1,500.00	100.00

COD・全窒素・全りん総量規制結果

平成21年度

鴻池水みらいセンター（寝屋川流域）

	月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
放流水1	4	178,862	11.4	12.9	0.89	2,035.79	2,295.76	158.19
	5	179,800	11.6	12.4	0.87	2,074.21	2,216.67	154.60
	6	188,842	11.5	11.1	0.64	2,172.83	2,085.25	122.12
	7	206,383	11.2	10.2	0.75	2,296.98	2,081.88	158.18
	8	187,275	11.3	11.1	0.49	2,120.95	2,067.29	93.36
	9	174,892	11.8	12.4	0.65	2,061.67	2,165.74	113.93
	10	178,733	11.8	12.0	1.03	2,090.17	2,119.82	181.92
	11	184,822	11.4	11.4	1.01	2,100.63	2,079.04	185.15
	12	173,231	11.5	13.1	0.55	1,989.53	2,258.06	95.64
	1	161,222	12.1	14.8	0.86	1,953.20	2,381.51	141.18
	2	175,354	12.4	14.1	1.14	2,170.27	2,447.84	199.59
	3	189,092	11.5	12.3	1.02	2,161.61	2,294.23	191.38
	合計	66,280,247	4,240.6	4,492.2	300.33	767,181.29	805,316.96	54,473.73
	最大	246,941	16.4	17.6	1.80	2,767.78	2,936.84	317.01
	最小	140,484	8.9	6.1	0.24	1,581.02	1,385.31	43.00
	平均	181,590	11.6	12.3	0.82	2,102.32	2,207.76	149.60
	データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A・B系	161,000	20	25	2	3,220.00	4,025.00	322.00
C系	75,000	20	25	2	1,500.00	1,875.00	150.00
A・B・C系	236,000				4,720.00	5,900.00	472.00

	月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
放流水2	4	66,084	8.7	12.9	0.10	570.39	844.85	6.65
	5	68,108	8.9	12.0	0.11	603.64	813.92	7.29
	6	71,718	8.9	10.1	0.08	637.41	721.57	6.05
	7	74,283	8.8	10.9	0.12	645.44	799.16	9.00
	8	71,615	8.8	11.5	0.11	629.88	818.02	7.70
	9	68,741	9.4	13.0	0.12	646.05	890.41	8.31
	10	72,041	9.1	12.0	0.14	648.75	857.85	9.64
	11	68,132	8.4	11.2	0.15	571.00	760.64	10.30
	12	64,102	10.0	13.5	0.15	637.60	860.60	9.50
	1	60,438	9.5	15.0	0.14	569.15	901.66	8.36
	2	65,659	9.2	13.3	0.16	603.47	861.05	10.60
	3	70,702	8.3	11.4	0.10	582.72	796.08	6.74
	合計	24,998,656	3,280.8	4,465.0	44.85	223,475.36	301,899.62	3,041.45
	最大	95,324	11.5	19.9	0.81	834.91	1,107.99	50.94
	最小	51,879	5.7	5.4	0.05	386.07	386.01	3.41
	平均	68,489	9.0	12.2	0.12	612.13	827.15	8.35
	データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
D・E系	95,000	15	25	1	1,425.00	2,375.00	95.00

	月	排水量 (m3／日)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
全体	4	244,946	2,606.18	3,140.61	164.84
	5	247,907	2,677.85	3,030.59	161.89
	6	260,560	2,810.24	2,806.82	128.17
	7	280,666	2,942.42	2,881.04	167.18
	8	258,890	2,750.83	2,885.31	101.06
	9	243,633	2,707.72	3,056.15	122.24
	10	250,774	2,738.92	2,977.68	191.56
	11	252,955	2,671.62	2,839.68	195.45
	12	237,333	2,627.13	3,118.66	105.14
	1	221,660	2,522.35	3,283.18	149.54
	2	241,014	2,773.75	3,308.89	210.19
	3	259,794	2,744.33	3,090.30	198.11
	合計	91,278,903	990,656.65	1,107,216.58	57,515.18
	最大	336,523	3,602.69	3,880.85	323.81
	最小	192,754	2,063.05	1,771.32	49.92
	平均	250,079	2,714.45	3,034.91	157.95
	データ数	365	365	365	365

	処理能力 (m^3／日)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
A・B・C・D・E系	331,000	6,145.00	8,275.00	567.00

COD・全窒素・全りん総量規制結果

平成21年度

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

	月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
放流水1	4	19,772	15.8	24.0	0.29	312.04	471.95	5.75
	5	20,597	13.2	24.7	0.18	272.01	508.09	3.83
	6	21,818	12.9	22.8	0.17	280.65	493.40	3.82
	7	23,691	13.5	20.6	0.21	318.37	483.41	4.87
	8	21,944	12.0	21.9	0.16	264.49	478.51	3.56
	9	21,276	12.3	24.3	0.20	260.68	516.50	4.20
	10	22,968	12.2	21.3	0.23	281.73	481.94	5.65
	11	23,827	13.1	21.2	0.24	311.44	502.67	5.76
	12	21,676	14.0	22.1	0.26	303.24	478.85	5.73
	1	20,338	15.4	24.2	0.24	312.61	492.33	4.84
	2	20,857	13.2	23.6	0.18	275.58	490.89	3.87
	3	22,987	14.0	21.6	0.22	321.11	492.49	5.12
	合計	7,965,029	4,910.8	8,275.9	78.85	106,941	179,165	1,736
	最大	41,760	19.0	31.0	0.59	542.88	721.99	24.64
	最小	17,557	10.3	8.7	0.07	221.17	185.99	1.50
	平均	21,822	13.5	22.7	0.22	292.99	490.86	4.75
	データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
1系	40,000	20	25	2	800	1,000	80

	月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
放流水2	4	78,585	10.2	9.0	0.30	799.11	703.93	23.57
	5	74,464	10.9	8.3	0.25	811.73	618.23	19.01
	6	77,948	10.2	8.1	0.33	795.99	624.83	25.44
	7	83,265	10.1	7.2	0.32	841.23	595.51	27.22
	8	75,550	9.7	8.8	0.24	737.83	661.16	18.14
	9	71,003	9.3	9.2	0.21	661.08	653.67	14.77
	10	80,766	8.9	8.0	0.38	711.10	647.60	29.99
	11	81,875	9.2	9.1	0.66	747.56	738.99	53.51
	12	77,041	9.5	10.9	0.61	731.00	836.77	46.96
	1	72,311	9.9	9.8	0.53	718.09	702.93	39.00
	2	79,686	9.0	7.3	0.35	714.09	577.43	27.86
	3	86,011	8.5	6.7	0.42	726.52	578.61	36.15
	合計	28,545,195	3,512.5	3,113.3	139.81	273,709.19	241,675.84	11,009.28
	最大	139,010	12.9	15.2	1.12	1,216.55	1,223.45	103.44
	最小	64,329	6.2	2.4	0.03	498.33	178.84	2.24
	平均	78,206	9.6	8.5	0.38	749.89	662.13	30.16
	データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
2系	60,000	15	25	2	900	1,500	120
3系	68,000	15	15	1	1,020	1,020	68
	128,000				1,920	2,520	188

	月	排水量 (m3／日)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
全体	4	98,357	1,111.16	1,175.88	29.32
	5	95,061	1,083.74	1,126.32	22.84
	6	99,766	1,076.64	1,118.23	29.26
	7	106,957	1,159.61	1,078.92	32.10
	8	97,493	1,002.32	1,139.68	21.69
	9	92,279	921.76	1,170.18	18.97
	10	103,734	992.83	1,129.54	35.63
	11	105,702	1,059.00	1,241.65	59.26
	12	98,717	1,034.24	1,315.61	52.69
	1	92,648	1,030.70	1,195.26	43.84
	2	100,544	989.68	1,068.32	31.73
	3	108,999	1,047.63	1,071.10	41.27
	合計	36,510,224	380,650.51	420,840.36	12,744.79
	最大	180,770	1,598.35	1,824.57	116.06
	最小	83,950	730.21	609.54	5.94
	平均	100,028	1,042.88	1,152.99	34.92
	データ数	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
	168,000	2,720	3,520	268

COD・全窒素・全りん総量規制結果

平成21年度

狭山水みらいセンター（大和川下流流域）

	月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
放流水1	4	12,219	12.2	17.7	0.36	148.17	214.35	4.42
	5	11,865	12.2	16.2	0.25	145.12	192.23	3.00
	6	12,937	12.4	12.4	0.43	159.29	157.87	5.61
	7	15,063	11.1	10.0	0.70	166.00	147.05	10.40
	8	13,194	12.1	10.6	0.71	157.53	137.50	9.18
	9	11,596	12.5	12.0	0.92	144.87	139.17	10.68
	10	14,052	11.9	11.8	0.87	164.49	161.04	12.07
	11	13,991	11.8	13.7	1.04	164.09	190.00	14.33
	12	13,208	12.0	13.5	0.88	158.14	177.37	11.60
	1	13,144	12.2	15.5	0.96	159.86	203.71	12.61
	2	13,917	12.2	14.6	0.88	168.53	202.78	12.24
	3	14,527	9.7	14.2	0.70	140.41	202.79	10.05
	合計	4,858,589	4,323.2	4,924.8	264.93	57,049.39	64,591.44	3,530.19
	最大	29,607	14.0	20.8	2.58	295.00	309.20	33.75
	最小	10,344	7.4	5.5	0.17	115.45	97.02	1.94
	平均	13,311	11.8	13.5	0.73	156.30	176.96	9.67
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
	Ⅰ系	30,000	20	25	2	600.00	750.00	60.00

	月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
放流水2	4	40,139	6.5	7.0	0.59	261.30	280.65	23.76
	5	39,628	6.4	7.7	0.52	254.49	306.52	20.65
	6	41,744	6.5	8.2	0.36	270.67	341.28	15.13
	7	46,753	6.1	5.7	0.43	286.35	263.63	20.56
	8	44,345	6.5	5.8	0.42	286.95	254.04	18.63
	9	40,210	6.9	6.4	0.42	276.14	257.59	16.83
	10	43,722	6.4	6.8	0.55	280.83	294.33	24.55
	11	46,283	6.4	6.8	0.39	293.40	310.37	17.58
	12	42,824	6.7	7.4	0.29	286.62	318.53	12.38
	1	40,522	6.2	8.2	0.53	249.74	330.61	21.61
	2	44,069	6.2	8.0	0.52	272.42	349.15	22.90
	3	50,623	5.5	6.8	0.62	277.31	342.50	31.79
	合計	15,846,164	2,321.3	2,574.4	171.40	100,263.96	110,887.61	7,495.44
	最大	67,514	7.3	14.6	1.59	403.51	590.77	66.42
	最小	35,424	4.7	4.1	0.11	215.34	189.17	4.57
	平均	43,414	6.4	7.1	0.47	274.70	303.80	20.54
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
	Ⅱ-1系	40,750	15	15	1	611.25	611.25	40.75
	Ⅱ-2系	40,750	15	10	1	611.25	407.50	40.75
		81,500				1,222.50	1,018.75	81.50

	月	排水量 (m3／日)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
全体	4	52,358	409.47	495.00	28.17
	5	51,493	399.60	498.75	23.65
	6	54,682	429.96	499.15	20.74
	7	61,817	452.36	410.67	30.96
	8	57,539	444.48	391.53	27.82
	9	51,805	421.00	396.76	27.50
	10	57,774	445.32	455.36	36.62
	11	60,273	457.50	500.37	31.91
	12	56,032	444.76	495.90	23.98
	1	53,666	409.59	534.32	34.22
	2	57,986	440.95	551.93	35.15
	3	65,150	417.72	545.29	41.84
	合計	20,704,753	157,313.35	175,479.04	11,025.63
	最大	91,364	698.51	820.72	80.58
	最小	46,131	355.87	330.09	10.39
	平均	56,725	431.00	480.76	30.21
	データ数	365	365	365	365
		処理能力 (m^3／日)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
		111,500	1,822.50	1,768.75	141.50

COD・全窒素・全りん総量規制結果

平成21年度

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

月	排水量 (m3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	117,634	7.1	6.0	0.66	837.40	704.83	76.97
5	113,860	7.1	5.8	0.90	804.37	658.29	101.49
6	120,022	7.2	5.1	0.84	860.62	605.33	100.81
7	126,722	7.0	4.7	0.85	890.96	599.78	106.68
8	115,283	6.7	4.5	1.16	783.84	524.60	128.97
9	111,909	6.8	5.3	1.48	768.90	594.83	164.52
10	122,857	7.0	5.3	1.05	870.24	659.54	127.78
11	125,228	7.1	6.6	1.06	891.48	823.48	130.66
12	116,216	7.4	6.1	0.71	866.33	710.84	80.17
1	108,105	7.4	6.6	0.67	805.96	713.92	70.11
2	114,190	7.5	6.7	0.93	867.69	773.04	104.30
3	127,241	8.0	6.2	0.77	1,023.63	797.37	95.72
合計	43,179,960	2,619.1	2,096.2	336.35	312,452.52	248,093.49	39,148.17
最大	212,950	9.6	10.6	3.32	1,597.10	1,277.70	400.93
最小	94,270	6.1	3.1	0.10	632.00	353.80	8.84
平均	118,301	7.2	5.7	0.92	856.03	679.71	107.26
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
1系	45,000	15	25	3	675.00	1,125.00	135.00
2系・3系(1-4)	84,000	15	15	3	1,260.00	1,260.00	252.00
3系(5-8)・4系	56,000	15	10	1	840.00	560.00	56.00
	185,000				2,775.00	2,945.00	443.00

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	50,494	9.4	7.2	0.08	476.69	365.37	4.21
5	43,719	8.9	7.7	0.10	391.75	338.15	4.54
6	47,635	8.4	6.9	0.08	400.20	326.20	3.91
7	51,420	8.0	6.7	0.08	409.43	344.03	4.34
8	46,446	8.4	7.3	0.09	390.27	335.87	4.23
9	46,054	9.1	7.7	0.10	418.04	354.72	4.54
10	48,732	9.2	7.6	0.08	446.04	370.06	4.03
11	46,613	8.8	7.4	0.08	425.41	355.67	4.10
12	46,124	9.1	7.4	0.10	421.42	341.47	4.48
1	44,343	9.1	7.9	0.11	407.25	349.20	4.84
2	44,651	9.9	7.5	0.12	440.94	332.25	5.36
3	51,374	9.0	9.0	0.11	463.99	463.85	5.55
合計	17,271,036	3,250.2	2,744.3	34.54	154,366.04	129,828.10	1,640.72
最大	75,515	11.7	10.7	0.20	883.53	721.83	13.62
最小	4,194	6.5	5.3	0.05	160.84	142.35	1.51
平均	47,318	8.9	7.5	0.09	424.08	356.67	4.51
データ数	365	364	364	364	364	364	364

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
1系	15,000	20	15	1	300.00	225.00	15.00
2系	55,200	20	15	1	1,104.00	828.00	55.20
	70,200				1,404.00	1,053.00	70.20

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

月	排水量 (m^3／日)	COD濃度 (mg／L)	全窒素濃度 (mg／L)	全りん濃度 (mg／L)	COD負荷量 (kg／日)	全窒素負荷量 (kg／日)	全りん負荷量 (kg／日)
4	20,172	6.8	6.6	0.28	136.61	131.69	5.62
5	18,992	7.3	6.7	0.36	138.24	126.95	6.89
6	19,776	7.9	6.2	0.41	156.71	122.53	8.23
7	21,855	7.4	6.2	0.24	161.78	134.25	5.34
8	20,198	7.2	5.9	0.24	144.92	119.73	4.78
9	18,238	7.4	6.5	0.31	134.03	119.28	5.73
10	21,390	7.1	7.2	0.39	151.25	150.33	8.45
11	23,185	7.2	7.0	0.24	166.61	161.07	5.46
12	19,947	7.3	7.0	0.20	145.86	140.44	4.00
1	18,529	7.4	8.2	0.29	136.48	151.62	5.40
2	20,252	7.5	7.7	0.26	151.10	155.91	5.21
3	24,312	7.0	6.2	0.22	169.78	149.26	5.28
合計	7,510,089	2,656.5	2,474.7	104.63	54,547.14	50,553.06	2,141.36
最大	57,667	8.9	10.9	1.43	467.10	392.14	25.94
最小	16,615	6.5	4.7	0.03	118.78	99.01	0.58
平均	20,576	7.3	6.8	0.29	149.44	138.50	5.87
データ数	365	365	365	365	365	365	365

	処理能力 (m3／日)	COD・C値 (mg／L)	全窒素・C値 (mg／L)	全りん・C値 (mg／L)	COD総量規制値 (kg／日)	全窒素総量規制値 (kg／日)	全りん総量規制値 (kg／日)
1系(1-4)	25,400	15	15	1	381.00	381.00	25.40

② PRTR制度による化学物質排出量

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは

PRTRとは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。

行政機関は、そのデータを整理し集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。

PRTRによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。

諸外国でも導入が進んでおり、日本では 1999(平成 11)年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により制度化されました。

府流域下水道においても、平成13年度より毎年度、第一種指定化学物質のうち水質汚濁防止法及び下水道法等に定められた項目について、排出量の把握及び届出を実施しています。

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令番号	物質名（政令記載名または別名）	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	3,900	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシ	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチ	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	2.3	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	4.6	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.029	0.088	0	0	0	0.0079
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	730	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	5.7	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	23	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	190	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	18,000	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	13,000	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

中央水みらいセンター（安威川流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	2,500	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	74	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0038	5	0	0	0	7.1
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	91	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	12,000	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	4,800	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	5,200	0	0	0	0

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

政令番号	物質名（政令記載名または別名）	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	970	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg	0	0	0	0	0	0
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.034	0.18	0	0	0	0.018
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	370	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	5,700	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	3,000	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

潜水みらいセンター（淀川左岸流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,700	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0087	0.0093	0	0	0	0.046
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	260	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	81	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	4,300	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2,400	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	210	0	0	0	0

鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	2,700	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：ＤＤＤ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.026	2.4	0	0	0	0.0009
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	9,100	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	6,600	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	1,200	0	0	0	0

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	8,400	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	100	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：ＤＤＤ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	89	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.52	0.14	0	0	0	0.0011
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	200	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	2.5	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	17,000	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	10,000	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	6,000	0	0	0	0

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

政令番号	物質名（政令記載名または別名）	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	770	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.035	0.028	0	0	0	0.00069
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	49	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3,000	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	1,500	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,100	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	2.4	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.98	0.12	0	0	0	0.10
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3,800	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2,200	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	1,500	0	0	0	0

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,000	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：ＤＣＤ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	9.4	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.03	0.0065	0	0	0	0.027
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	2,800	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	3,100	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	4,100	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg	180	0	0	0	0	0
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	16	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	3.2	0.99	0	0	0	0.017
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	9,000	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	7,200	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	990	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0.044	0	0	0	0
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：デウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	4,200	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2,200	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

政令番号	物質名（政令記載名または別名）	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	380	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	063：キシレン	kg						
5	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	3.2	0	0	0	0
6	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
9	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
14	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
15	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	179：ダイオキシン類	mg-TEQ						
19	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	16	0	0	0	0
22	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	211：トリクロロエチレン	kg	0	0.2	0	0	0	0
25	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
27	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	830	0	0	0	0
28	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
29	304：ほう素及びその化合物	kg	0	1,200	0	0	0	0
30	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
31	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

③汚泥試験成績

水みらいセンター		生汚泥（濃縮タンク入り口）					余剰汚泥（濃縮タンク入口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					遠心濃縮汚泥（遠心濃縮機出口）				
		pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機物（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機物（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l
原田	最高	6.9	99.8	89.5	27.0	-	—	—	—	—	—	6.6	98.1	90.6	26.1	-	—	97.4	85.3	18.1	—
	最低	6.0	99.1	73.0	10.5	-	—	—	—	—	—	4.6	95.2	73.9	9.4	-	—	96.1	81.9	14.7	—
(1,2)	年平均	6.5	99.6	84.1	15.9	-	—	—	—	—	—	5.2	96.4	86.8	13.2	-	—	96.9	83.8	16.2	—
原田	最高	6.7	99.6	86.4	24.8	-	—	—	—	—	—	5.3	97.1	89.3	24.5	-	—	96.4	83.0	23.0	—
	最低	5.1	98.2	75.2	13.7	-	—	—	—	—	—	4.6	94.3	75.5	10.8	-	—	95.1	77.0	17.0	—
3	年平均	6.2	99.1	80.5	19.5	-	—	—	—	—	—	4.9	95.8	85.5	14.5	-	—	95.6	80.3	19.7	—
中央	最高	—	99.9	89.8	79.9	—	—	99.8	87.8	31.8	—	—	97.3	89.2	28.1	—	—	97.3	83.5	20.9	—
	最低	—	94.8	20.1	10.2	—	—	99.3	68.2	12.2	—	—	94.3	71.9	10.8	—	—	94.5	79.1	16.5	—
	年平均	—	98.9	80.1	19.9	—	—	99.6	82.9	17.1	—	—	96.0	83.3	16.7	—	—	95.7	81.4	18.6	—
高槻	最高	—	99.9	89.6	29.5	—	—	99.8	87.1	21.2	—	—	97.0	89.9	25.2	—	—	96.4	87.1	19.9	—
	最低	—	98.7	70.5	10.4	—	—	99.3	78.8	12.9	—	—	94.3	73.8	10.1	—	—	95.4	80.1	12.9	—
	年平均	—	99.6	83.5	16.5	—	—	99.5	83.4	16.6	—	—	95.9	85.5	14.5	—	—	95.9	83.6	16.4	—

水みらいセンター		初沈汚泥（濃縮タンク入り口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					余剰汚泥（濃縮機入口）					遠心濃縮汚泥				
		pH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	PH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	ｱﾙｶﾘ度 mg/l
清	最高	—	98.65	90.0	19.5	—	5.7	98.08	90.5	17.9	—	—	99.64	89.4	20.7	—	6.5	96.83	83.1	20.4	—
	最低	—	96.63	80.5	10.0	—	4.6	96.85	82.1	9.5	—	—	99.31	79.3	10.6	—	5.9	94.89	79.6	16.9	—
	年平均	—	97.50	87.4	12.6	—	5.0	97.50	87.3	12.7	—	—	99.50	82.7	17.3	—	6.2	95.70	81.1	18.9	—

水みらいセンター		初沈引抜汚泥					余剰汚泥（遠心濃縮機入口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					遠心濃縮汚泥（遠心濃縮機出口）				
		pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l
湯池	最高	6.4	99.2	87.3	35.7	—	6.8	99.4	82.9	28.6	—	5.2	97.4	87.4	21.9	350	6.7	96.1	83.5	21.6	1200
	最低	5.1	96.6	64.3	12.7	—	5.8	99.0	71.4	17.1	—	4.5	95.3	78.1	12.6	—	6.3	95.2	78.4	16.5	650
	年平均	5.8	98.4	82.7	17.3	—	6.6	99.2	79.0	21.0	—	4.8	96.5	82.6	17.4	82	6.5	95.7	80.9	19.1	940

水みらいセンター		初沈引抜汚泥					余剰汚泥（遠心濃縮機入り口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					遠心濃縮汚泥（遠心濃縮機出口）				
		pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l
川俣	最高	6.7	98.8	87.1	33.4	—	6.7	99.6	—	—	—	5.5	94.1	87.2	40.3	—	6.5	95.2	82.2	26.2	—
	最低	4.9	96.3	66.6	12.9	—	6.1	99.3	—	—	—	4.5	96.6	59.7	12.8	—	6.1	95.4	73.8	17.8	—
	年平均	6.0	97.8	79.8	20.2	—	6.5	99.5	—	—	—	4.8	98.4	78.2	21.8	—	6.3	95.9	78.7	21.3	—

水みらいセンター		生汚泥（濃縮タンク入り口）					余剰汚泥（加圧浮上入り口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					加圧浮上濃縮汚泥（フロス）				
		pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	PH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l
今池	最高	6.9	98.4	88.6	15.2	270	—	—	—	—	—	5.4	98.0	89.2	14.1	200	6.4	96.2	80.1	20.5	530
		—	—	—	—	—	6.8	99.4	79.7	22.8	130	—	—	—	—	—	6.6	95.5	81.5	20.6	510
	最低	6.2	98.0	84.8	11.5	200	—	—	—	—	—	5.0	96.7	86.0	10.9	41	6.1	95.1	79.5	20.0	390
		—	—	—	—	—	6.7	99.3	77.2	20.3	92	—	—	—	—	—	6.1	95.2	79.4	18.5	350
	年平均	6.6	98.2	86.8	13.2	230	—	—	—	—	—	5.2	97.3	87.6	12.5	130	6.2	95.5	79.8	20.3	450
		—	—	—	—	—	6.7	99.3	78.5	21.5	110	—	—	—	—	—	6.4	95.4	80.6	19.5	410

(注) 今池の余剰汚泥、機械濃縮汚泥欄は上段が加圧浮上濃縮・下段がベルト濃縮。消化汚泥欄は上段が1次槽・下段が2次槽。汚泥ケーキ欄は上段がベルトプレス脱水ケーキ・下段がスク

水みらいセンター		初沈汚泥（濃縮タンク入り口）					余剰汚泥（濃縮タンク入り口）					送泥汚泥（濃縮タンク出口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）				
		pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l	pH	含水率 %	有機分（乾物中）%	無機分（乾物中）%	ｱﾙｶﾘ度 mg/l
大井	最高	6.9	99.4	88.3	16.4	210	7.0	99.4	81.2	21.4	130	—	—	—	—	—	5.8	97.1	90.2	13.3	280
	最低	6.4	98.9	83.6	11.7	130	6.8	99.2	78.6	18.8	79	—	—	—	—	—	5.2	95.9	86.7	9.8	120
	年平均	6.6	99.1	86.8	13.4	190	6.9	99.4	79.9	20.1	92	—	—	—	—	—	5.4	96.3	88.8	11.2	200
狭山	最高	7.3	99.6	88.5	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	98.3	92.5	16.4	—
	最低	6.8	99.4	77.6	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	96.2	83.6	7.5	—
Ⅰ系	年平均	7.0	99.5	84.1	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	97.1	89.1	10.9	—
狭山	最高	7.1	99.4	88.3	18.9	—	6.8	99.6	83.1	22.9	—	—	—	—	—	—	5.9	97.4	90.2	17.3	—
	最低	6.5	98.5	81.1	11.7	—	6.7	99.3	77.1	16.9	—	—	—	—	—	—	5.3	95.7	82.7	9.8	—
Ⅱ系	年平均	6.8	99.0	84.0	16.0	—	6.7	99.4	79.3	20.7	—	—	—	—	—	—	5.6	96.4	87.4	12.6	—
湾岸北部	最高	7.2	99.3	92.0	25.4	—	6.8	99.6	84.6	22.6	120	—	98.7	88.4	18.4	—	—	—	—	—	—
	最低	5.5	97.8	73.6	8.0	—	6.4	99.2	77.4	15.4	55	—	97.5	81.6	11.6	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.6	98.6	87.5	12.5	—	6.6	99.5	82.3	17.7	81	—	97.8	85.7	14.3	—	—	—	—	—	—
湾岸南部	最高	6.5	98.3	94.7	15.1	—	—	99.6	87.7	23.3	—	—	—	—	—	—	6.6	99.0	93.7	17.8	—
	最低	4.8	96.2	84.9	5.3	—	—	99.3	76.6	12.2	—	—	—	—	—	—	4.9	97.1	82.2	6.3	—
	年平均	6.0	97.8	91.6	8.4	—	—	99.5	80.3	19.7	—	—	—	—	—	—	6.0	97.8	86.4	13.6	—

(注) 狭山Ⅰ系の遠心濃縮汚泥欄は加圧浮上濃縮汚泥、狭山Ⅱ系の遠心濃縮汚泥欄上段は遠心濃縮・下段はベルト濃縮

③汚泥試験

水みらいセンター		消化汚泥 pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	洗浄汚泥(二次洗浄タンク) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	汚泥ケーキ pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	低位発熱量 cal/g	備考
原田	最高	7.4	99.1	76.0	36.6	4,270	—	—	—	—	—	—	86.9	72.6	33.1	—	
	最低	5.8	97.6	63.4	24.0	1,740	—	—	—	—	—	—	82.7	66.9	27.4	—	
(1,2)	年平均	7.2	98.6	68.6	31.4	3,270	—	—	—	—	—	—	84.2	70.1	29.9	—	
原田	最高	7.4	98.2	72.1	34.7	4,010	9.4	98.2	67.4	40.9	390	—	76.0	54.6	56.9	—	
	最低	7.2	98.0	65.3	27.9	2,980	7.5	97.7	59.1	32.6	190	—	67.2	43.1	45.4	—	
3	年平均	7.3	98.1	69.3	30.7	3,470	8.2	97.9	63.0	37.0	280	—	72.6	49.8	50.2	—	
中央	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	87.9	24.8	—	
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	75.2	12.1	—	
	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.9	84.8	15.2	—	
高槻	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	90.6	34.1	—	
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	65.9	9.4	—	
	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	84.6	15.4	—	

水みらいセンター		ベルト濃縮汚泥 pH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	アルカリ度 mg/l	脱水機投入汚泥 pH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	アルカリ度 mg/l	脱水ケーキ1号スクリュープレス pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	脱水ケーキ遠心脱水 pH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	アルカリ度 mg/l	脱水ケーキ4号スクリュープレス pH	含水率 %	有機分 %	無機分 %	アルカリ度 mg/l	備考
渚	最高	—	96.09	82.2	20.3	—	—	97.74	87.4	16.5	—	—	80.70	87.8	18.2	—	—	80.70	88.6	17.1	—	—	82.00	87.8	18.3	—	
	最低	—	94.59	79.7	17.8	—	—	96.62	83.5	12.6	—	—	73.90	81.8	12.2	—	—	75.50	82.9	11.4	—	—	73.20	81.7	12.2	—	
	年平均	—	95.40	81.0	19.0	—	—	97.10	85.7	14.3	—	—	77.30	85.5	14.5	—	—	77.80	85.5	14.5	—	—	77.40	85.6	14.4	—	

水みらいセンター		遠心濃縮汚泥(濃泥遠心濃縮機出口) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	脱水機投入汚泥(ベルトプレス薬注前) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	汚泥ケーキ(ベルトプレス脱水) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	低位発熱量 cal/g	汚泥ケーキ(スクリュープレス脱水) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	低位発熱量 cal/g	備考
湯池	最高	5.8	98.2	82.6	32.6	600	5.6	97.0	84.3	25.0	700	—	76.8	85.6	20.9	—	—	77.8	84.0	19.2	—	水質-汚泥年報より
	最低	4.9	94.6	67.4	17.4	70	5.1	95.5	75.0	15.2	350	—	74.4	79.1	14.4	—	—	76.8	80.8	16.0	—	
	年平均	5.5	96.1	74.8	25.2	350	5.3	96.4	80.5	19.5	510	—	75.7	81.8	18.2	—	—	77.2	82.7	17.3	—	

水みらいセンター		ベルトプレス脱水打込汚泥 pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	汚泥ケーキ(炉投入ケーキ) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	低位発熱量 cal/g	備考
川俣	最高	5.7	95.1	85.8	33.0	—	—	80.8	85.9	34.1	—	
	最低	4.8	96.1	67.0	14.2	—	—	75.7	65.9	14.1	—	
	年平均	5.3	97.6	78.4	21.6	—	—	78.5	79.0	21.0	—	

水みらいセンター		混合汚泥(初沈濃縮+フロス) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	消化汚泥 pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	低位発熱量 cal/g	洗浄汚泥(二次洗浄タンク) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	備考
今池	最高	5.7	97.3	86.3	16.2	320	7.1	98.0	76.5	30.3	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	7.0	97.4	73.7	27.9	—	—	78.1	88.2	14.3	—	
	最低	5.3	96.3	83.8	13.8	230	6.9	97.3	69.7	23.5	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	6.7	96.3	72.1	26.4	—	—	75.5	85.7	11.9	—	
	年平均	5.5	96.8	85.0	15.1	280	7.0	97.7	73.1	26.9	—	—	74.8	86.2	13.8	—	
		—	—	—	—	—	6.9	96.9	72.7	27.3	—	—	76.7	87.1	12.9	—	

(注) 今池の余剰汚泥ベルトプレス脱水ケーキ

水みらいセンター		遠心濃縮汚泥(遠心濃縮機出口) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	混合汚泥(初沈濃縮+フロス) pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	アルカリ度 mg/l	汚泥ケーキ pH	含水率 %	有機分(乾物中) %	無機分(乾物中) %	低位発熱量 cal/g	備考
大井	最高	6.4	96.3	81.7	20.4	530	5.7	96.4	86.2	16.0	390	—	77.3	87.7	14.6	—	
	最低	6.1	95.3	79.6	18.3	330	5.2	95.9	84.0	13.8	210	—	75.2	85.4	12.3	—	
	年平均	6.3	95.8	80.8	19.2	440	5.4	96.1	85.3	14.7	290	—	76.2	86.7	13.3	—	
狭山	最高	6.3	96.6	86.9	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	最低	6.0	95.8	79.9	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ⅰ系	年平均	6.1	96.2	83.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
狭山	最高	6.7 6.7	96.1 96.2	84.5 86.5	20.9 20.6	— —	6.0	97.0	89.1	18.2	—	—	77.4	89.5	16.2	—	
	最低	6.4 6.5	95.8 94.6	79.1 79.4	15.5 13.5	— —	5.5	96.3	81.8	10.9	—	—	74.9	83.8	10.5	—	
Ⅱ系	年平均	6.5 6.6	95.9 95.2	81.3 81.4	18.7 18.6	— —	5.7	96.5	85.5	14.5	—	—	76.4	87.0	13.0	—	
湾岸北部	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
湾岸南部	最高	6.8	97.3	83.9	23.3	—	—	—	—	—	—	6.9	79.2	89.5	20.5	—	
	最低	6.4	95.1	76.7	16.1	—	—	—	—	—	—	5.1	70.7	79.5	10.5	—	
	年平均	6.6	96.1	79.6	20.5	—	—	—	—	—	—	5.9	75.8	86.3	13.7	—	

(注) 狭山Ⅰ系の値

④汚泥処理廃液試験成績

水みらいセンター		濃縮タンク廃液（重力）									消化槽脱離液								
		pH	蒸発残留物 mg/l	強熱減量 mg/l	SS mg/l	溶解性物質 mg/l	BOD mg/l	有機酸 mg/l	T−N mg/l	NH3−N mg/l	pH	蒸発残留物 mg/l	強熱減量 mg/l	SS mg/l	溶解性物質 mg/l	BOD mg/l	有機酸 mg/l	T−N mg/l	NH3−N mg/l
原田	最高	6.7	1,732	1,314	1,270	1,005	−	−	80	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	5.3	514	348	165	294	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1.2	年平均	6.1	808	549	336	472	−	−	57	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
原田	最高	6.8	1,916	1,336	970	1,090	−	−	153	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	4.7	658	290	155	462	−	−	39	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(3)	年平均	6.0	1,061	669	378	684	−	−	73	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
中央	最高	6.9	1,792	1,156	880	1,144	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	5.9	458	188	71	360	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	6.5	966	525	221	744	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高槻	最高	6.7	8,300	6,700	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	5.4	600	450	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	6.4	1,900	1,500	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
渚	最高	7.1	−	−	461	−	−	−	−	0.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.4	−	−	146	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	6.8	−	−	249	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鴻池	最高	6.9	2,400	1,800	600	2,100	−	−	−	20									
	最低	5.1	770	440	100	620	−	−	−	10									
	年平均	6.0	1,300	810	290	970	−	−	−	16									
川俣	最高	−	−	−	29,700	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	−	−	−	130	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	−	−	−	5,195	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
今池	最高	6.7	1,024	−	350	724	−	−	67	27	7.1	24,237	−	20,748	4,425	−	−	2,700	1,000
	最低	6.4	779	−	226	495	−	−	46	12	6.9	19,749	−	16,493	2,891	−	−	2,100	890
	年平均	6.6	914	−	295	619	−	−	59	23	7.0	21,828	−	18,402	3,426	−	−	2,300	940
	最高	7.0	514	−	86	440	−	−	34	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.6	389	−	30	352	−	−	12	7.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	6.8	441	−	44	397	−	−	18	9.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最高	7.1	531	−	127	404	−	−	27	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.9	387	−	53	318	−	−	12	4.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	7.0	439	−	86	352	−	−	18	8.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
大井	最高	6.6	1,521	1074	592	943	940	−	85	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.0	911	563	223	495	580	−	47	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	6.4	1,149	744	363	786	720	−	64	25	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最高	7.1	1,452	1058	1142	655	1000	−	86	0.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.9	946	608	534	262	680	−	43	<0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	7.0	1,116	741	728	388	860	−	60	<0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
狭山	最高	7.2	636	402	203	433	330	−	51	25	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.9	340	167	87	253	91	−	23	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−
I系	年平均	7.0	489	283	139	350	180	−	38	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−
狭山	最高	6.8	1,002	700	457	551	550	−	73	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.4	543	343	189	354	240	−	37	8.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−
II系	年平均	6.7	825	562	346	479	370	−	55	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−
北部	最高	6.8	1,082	544	430	739	500	−	44	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	6.4	502	82	18	457	59	−	12	6.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	6.7	719	251	107	614	170	−	23	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−
南部	最高	6.6	−	−	296	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	最低	4.9	−	−	58	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	年平均	6.3	−	−	110	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

(注) 鴻池水みらいセンター脱水炉液の上段はベルトプレス脱水機、下段はスクリュープレス脱水機
(注) 今池水みらいセンターの上段は重力濃縮槽、ベルトプレス脱水機、中段は加圧浮上濃縮槽、下段はベルト濃縮、スクリュープレス脱水機
(注) 大井水みらいセンターの上段は重力濃縮、下段は遠心濃縮
(注) 渚水みらいセンターの濃縮タンク廃液（重力）はベルト濃縮及び遠心濃縮の混合
(注) 渚水みらいセンターの脱水ろ液はスクリュープレス脱水及び遠心脱水の混合

水みらいセンター		脱水炉液								
		pH	蒸発残留物 mg/l	強熱減量 mg/l	SS mg/l	溶解性物質 mg/l	BOD mg/l	有機酸 mg/l	T−N mg/l	NH3−N mg/l
原田	最高	7.9	1,288	734	246	1,224	—	—	920	—
	最低	7.4	872	292	34	746	—	—	590	—
1.2	年平均	7.8	974	408	110	974	—	—	780	—
原田	最高	11.8	5,798	3,134	27	5,775	—	—	86	—
	最低	11.6	3,452	654	2	3,446	—	—	60	—
(3)	年平均	11.7	4,430	1,474	11	4,419	—	—	73	—
中央	最高	6.8	2,282	1,668	1,586	1,222	—	—	—	—
	最低	6.0	518	208	4	420	—	—	—	—
	年平均	6.4	981	465	154	826	—	—	—	—
高槻	最高	6.2	1,400	850	—	—	—	—	—	—
	最低	5.2	380	270	—	—	—	—	—	—
	年平均	5.9	890	450	—	—	—	—	—	—
渚	最高	6.2	—	—	1,211	—	—	—	—	59
	最低	4.9	—	—	224	—	—	—	—	22
	年平均	5.4	—	—	667	—	—	—	—	38
鴻池	最高	6.3	3,800	2,600	1,700	2,100	—	—	—	110
		5.3	2,100	1,000	1,300	2,000	—	—	—	110
	最低	4.7	950	300	32	780	—	—	—	42
		4.9	2,000	900	80	1,800	—	—	—	86
	年平均	5.2	1,800	800	400	1,400	—	—	—	0
		5.1	2,000	970	420	1,900	—	—	—	73
川俣	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—
今池	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.2	826	—	152	674	—	—	46	11
	最高	5.9	2,787	—	1,043	1,893	—	—	180	84
	最低	5.4	1,815	—	333	1,482	—	—	83	47
	年平均	5.6	2,330	—	599	1,730	—	—	150	60
	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大井	最高	6.6	955	469	367	793	740	—	74	35
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.0	780	329	125	413	470	—	39	18
	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	6.3	871	392	195	676	600	—	51	25
	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—
狭山	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ⅰ系	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—
狭山	最高	6.9	648	324	103	586	340	—	47	22
	最低	6.4	415	154	22	372	130	—	22	7.7
Ⅱ系	年平均	6.6	526	210	57	469	200	—	32	14
北部	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南部	最高	6.4	—	—	2,270	—	—	—	—	—
	最低	4.8	—	—	88	—	—	—	—	—
	年平均	5.6	—	—	713	—	—	—	—	—

⑤汚泥精密試験

溶出試験

(mg／L)

水みらいセンター		月日	性状	含水率 %	ｱﾙｷﾙ水銀 R-Hg	総水銀 T-Hg	ｶﾄﾞﾐｳﾑ Cd	鉛 Pb	有機リン Or-P	六価ｸﾛﾑ Cr6+	砒素 As	ｼｱﾝ化合物 CN	PCB	鉄 Fe	銅 Cu	ﾏﾝｶﾞﾝ Mn	総ｸﾛﾑ T-Cr	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ｾﾚﾝ Se	ｶﾙｼｳﾑ Ca	亜鉛 Zn
原田	1,2系	4/14	焼却灰	29.1	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.11	<0.05	-	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
		7/2	焼却灰	28.3	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	0.05	<0.05	<0.0005	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
		10/13	焼却灰	29.1	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	—	<0.04	0.07	<0.05	-	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
		1/18	焼却灰	30.5	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	0.11	<0.05	<0.0005	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
	3系	4/14	焼却灰	28.7	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	—	<0.04	<0.01	<0.05	-	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
		7/2	焼却灰	27.5	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.01	<0.05	<0.0005	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
		10/13	焼却灰	26.9	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	—	<0.04	<0.01	<0.05	-	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
		1/18	焼却灰	23.4	<0.0005	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.01	<0.05	<0.0005	—	<0.5	—	<0.2	—	—	—	<0.01	—	<0.5
中央	水処理	10/21	し渣沈砂混合物	42.6	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	<0.001	<0.05	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	—	—
	汚泥	10/21	脱水ｹｰｷ	73.5	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.011	<0.05	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.006	—	—
	ダスト	10/21	特別管理ダスト	—	<0.0005	<0.0005	3.1	7.2	<0.1	<0.04	0.002	<0.05	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	ダスト	10/21	中間処理ダスト	4.9	<0.0005	<0.0005	0.006	0.05	<0.1	<0.04	0.049	<0.05	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	—	—
	ダスト	5/7	中間処理ダスト	—	—	—	<0.001	0.03	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ダスト	8/28	中間処理ダスト	—	—	—	<0.001	0.01	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ダスト	2/19	中間処理ダスト	—	—	—	<0.001	<0.01	—	—	0.043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ダスト	2/26	中間処理ダスト	—	—	—	<0.001	<0.01	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ダスト	3/3	中間処理ダスト	—	—	—	<0.001	0.09	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ダスト	2/26	中間処理ダスト	—	—	—	0.39	4.9	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	空冷スラグ(混合)	4/23	スラグ	—	—	<0.0005	—	0.004	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		5/7	スラグ	—	—	<0.0005	—	0.007	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		6/2	スラグ	—	—	<0.0005	—	<0.003	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		7/7	スラグ	—	—	<0.0005	—	0.006	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		8/5	スラグ	—	—	<0.0005	—	0.004	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		9/4	スラグ	—	—	<0.0005	—	0.003	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		10/1	スラグ	—	—	<0.0005	—	<0.01	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		11/4	スラグ	—	—	<0.0005	—	<0.01	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		12/7	スラグ	—	—	<0.0005	—	<0.01	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		1/12	スラグ	—	—	<0.0005	—	<0.01	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		2/2	スラグ	—	—	<0.0005	—	<0.01	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		3/3	スラグ	—	—	<0.0005	—	<0.01	—	<0.005	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
高槻	2系炉	7月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	2系炉	8月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	2系炉	9月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	2系炉	10月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	2系炉	10月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	2系炉	11月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	2系炉	12月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	2系炉	1月混合	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		1/12	焼却灰	33.0	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.051	<0.05	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.029	—	—
	水処理	1/12	し渣沈砂混合物	39.3	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	<0.001	<0.05	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	—	—
清	1・2・3系炉(混合)	4月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		5月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		6月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		7月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		8月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		9月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		10月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		11月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		12月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		1月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		2月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
		3月分	スラグ	—	—	<0.0005	<0.001	<0.01	—	<0.04	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
	ダスト	11/25	ダスト	-	N.D.	<0.0005	0.009	0.01	<0.1	<0.04	2.2	<0.05	<0.0005	-	0.57	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.039	-	4.8
	沈砂	4/20	沈砂	35.0	N.D.	<0.0005	<0.001	0.01	<0.1	<0.04	0.003	<0.05	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	-	-
	クリンカ	10/5	クリンカ	-	N.D.	<0.0005	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.005	<0.05	<0.0005	-	<0.02	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	-	<0.01
	炉底殻	9/24	炉底殻	-	N.D.	<0.0005	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	<0.001	<0.05	<0.0005	-	<0.02	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	-	-
	コークス	11/25	コークス	-	N.D.	<0.0005	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.001	<0.05	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	-	-
溜池	1号炉	5/26	焼却灰	42.1	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.078	N.D.	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.029		
	2号炉	8/10	焼却灰	41.7	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.066	N.D.	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.061		
	3号炉	11/27	焼却灰	44.7	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.10	N.D.	N.D.	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.10		
	1号炉	12/16	焼却灰	34.0	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.078	N.D.	N.D.	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.011		
	2号炉	12/15	焼却灰	35.1	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.13	N.D.	N.D.	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.083		
	2号炉	2/9	焼却灰	40.4	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.091	N.D.	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.072		
川俣		5/11	流動灰	35.5	—	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.073	N.D.	N.D.	<0.1	<0.02	1.2	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.079	—	0.11
		8/3	流動灰	33.5	—	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.044	N.D.	N.D.	0.1	<0.02	0.2	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.051	—	0.06
		11/2	流動灰	36.9	—	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.069	N.D.	N.D.	<0.1	<0.02	0.3	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.072	—	0.07
		2/1	流動灰	34.7	—	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.093	N.D.	N.D.	0.3	<0.02	0.7	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.091	—	0.09
今池	2号炉	11/10	焼却灰	23.8	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	—	<0.04	0.042	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030	—	—
	3号炉	12/9	焼却灰	27.4	N.D.	N.D.	0.001	<0.01	—	<0.04	0.051	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.021	—	—
大井		10/1	焼却灰	—	N.D.	N.D.	0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.050	N.D.	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—
狭山		10/6	焼却灰	31.9	N.D.	N.D.	<0.001	<0.01	<0.1	<0.04	0.20	N.D.	N.D.	—	—	—	—	—	—	—	0.025	—	—
		1/13	焼却灰	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

含有試験

(mg／乾Kg)

みらいセンター		月日	性状	含水率 %	アルキル水銀 R−Hg	総水銀 T-Hg	カドミウム Cd	鉛 Pb	有機リン Or−P	六価クロム Cr6+	砒素 As	シアン化合物 CN	PCB	鉄 Fe	銅 Cu	マンガン Mn	総クロム T−Cr	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1−トリクロロエタン	セレン Se	カルシウム Ca	亜鉛 Zn
原田	1,2系	4/14	脱水ケーキ	84	−	0.89	1.2	27	−	−	15	−	−	−	390	−	24	−	−	−	2.2	−	600
		7/2	脱水ケーキ	84.1	−	3.7	1.8	29	−	−	14	−	−	−	430.00	−	32.0	−	−	−	3.8	−	690.00
		10/13	脱水ケーキ	83.1	−	1.1	1.2	29	−	−	11.00	−	−	−	350.00	−	25.0	−	−	−	1.6	−	790.00
		1/18	脱水ケーキ	86.3	−	0.88	1.5	28	−	−	9.00	−	−	−	400.00	−	27.0	−	−	−	4.0	−	630.00
	3系	4/14	脱水ケーキ	76.0	−	1.2	3.1	34	−	−	14.00	−	−	−	330.00	−	39.0	−	−	−	5.1	−	490.00
		7/2	脱水ケーキ	72.5	−	2.6	2.8	28	−	−	8.9	−	−	−	300.00	−	34.0	−	−	−	1.6	−	460.00
		10/13	脱水ケーキ	74.6	−	1.1	2.6	29	−	−	8.4	−	−	−	230.00	−	39.0	−	−	−	1.1	−	530.0
		1/18	脱水ケーキ	73.7	−	0.82	3	26	−	−	7	−	−	−	270.00	−	43.0	−	−	−	2.6	−	500.00
中央	汚泥	10/21	脱水ケーキ	73.5	<0.001	<0.01	7.4	57	<0.1	<0.3	5.1	<0.1	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	4.0	−	−
	空冷スラグ(混合)	4/23	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	13.0	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		5/7	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	7.4	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		6/2	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	20.0	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		7/7	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	10.00	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		8/5	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	27.00	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		9/4	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	27.00	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		10/1	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	20.00	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		11/4	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	12.00	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.4	−	−
		12/7	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		1/12	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		2/2	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		3/3	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
高槻	2系炉	7月混合	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	80.0	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
	2系炉	8月混合	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	72	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
	2系炉	9月混合	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	93	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
	2系炉	10月混合	スラグ	−	−	<0.15	2	120	−	<2.5	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
	2系炉	10月混合	スラグ	−	−	<0.15	2	120.00	−	<2.5	7.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
	2系炉	11月混合	スラグ	−	−	<0.15	2	63.00	−	<2.5	4.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
	2系炉	12月混合	スラグ	−	−	<0.15	2	22.00	−	<2.5	3.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
	2系炉	1月混合	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	33.00	−	<2.5	6.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
渚	1・2・3系炉一混合	4月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		5月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		6月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		7月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		8月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		9月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		10月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.5	−	−
		11月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		12月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		1月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<1.5	−	−
		2月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.6	−	−
		3月分	スラグ	−	−	<0.15	<1.5	<1.5	−	<2.5	<1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−
	ダスト	11/25	ダスト	−	−	<0.01	65	1200	−	−	190	−	<0.01	−	1700	500	31	−	−	−	48	−	13000
	クリン	10/5	クリンカ	−	−	<0.01	2.5	360	−	−	0.19	−	<0.01	−	1500	340	390	−	−	−	<0.05	−	10000
鴻池	1号炉	12/16	高分子焼却灰	34.0	<0.001	<0.01	4.3	120	<0.1	<0.3	23	0.4	<0.01	83,000	1,800	3,000	450	−	−	−	5.6	−	3,400
	2号炉	12/16	高分子焼却灰	35.1	<0.001	0.85	2.7	100	<0.1	<0.3	19	0.3	<0.01	64,000	1,800	3,900	770	−	−	−	5.8	−	2,900
	3号炉	11/27	高分子焼却灰	44.7	<0.001	0.090	2.3	82	<0.1	<0.3	26	0.2	<0.01	79,000	1,500	5,400	520	−	−	−	7.4	−	2,800
川俣		5/11	流動灰	35.5	−	0.32	3.0	130	−	−	5.3	N.D	−	#####	1,400	5,000	1,100	−	−	−	−	−	4,800
		8/3	流動灰	33.5	−	0.14	2.0	150	−	−	18	0.1	−	#####	870	2,500	700	−	−	−	−	−	4,500
		11/2	流動灰	36.9	−	0.23	4.3	130	−	−	16	0.1	−	#####	1,200	2,400	2,100	−	−	−	−	−	9,500
		2/1	流動灰	34.7	−	0.32	3.1	130	−	−	20	0.1	−	#####	1,400	3,600	1,500	−	−	−	−	−	6,400
今池		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
大井		10/1	焼却灰	−	N.D.	N.D.	4.1	66.00	<0.1	<0.3	7	2.6	N.D.	−	−	−	−	−	−	−	<0.070	−	11000
狭山		10/6	焼却灰	31.9	N.D.	1.6	2.7	83.00	<0.1	<0.3	14	2.6	N.D.	−	−	−	−	−	−	−	<1.000	−	4500
北部		6/5	濃縮汚泥	98.1	N.D.	1.4	9,200	75.00	<0.1	<0.3	2.8	<0.1	<0.01	5400	350	440	62	−	−	−	−	−	1700
		12/11	濃縮汚泥	97.9	N.D.	1.4	3.3	64.00	<0.1	<0.3	2,200	<0.1	<0.01	4800	300	380	58	−	−	−	−	−	1400
南部		8/5	脱水ケーキ	80.4	N.D.	0.45	0.2	12.000	−	<0.3	2.400	<0.1	<0.01	3500	250	79	21	−	−	−	1	−	310

年間測定結果一覧表 282

センター名			原田水みらいセンター															
測定項目		単位	1・2系焼却炉煙突出口				1・2系ボイラ煙突出口				3系焼却炉煙突出口				消化ガス発電煙突出口			
			H21.7.30		H21.12.21		H21.7.30		H21.12.21		H21.7.16		H21.12.21		H21.7.16		H21.12.22	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	6790		7100		940		2790		8900		11500		3340		2980	
	乾き	m^3/h	6430		6910		784		2380		8480		11200		2910		2510	
排出ガス温度（平均値）		℃	44		25		265		260		66		23		228		221	
排出ガス流速（平均値）		m/s																
水分量		vol%	5.3		2.6		16.6		14.8		4.6		1.2		12.9		12.3	
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%																
	酸素	vol%																
	一酸化炭素	vol%																
	窒素	vol%																
ばいじん	濃度	g/m^3																
	$O_2$12%換算値	g/m^3																
硫黄酸化物	濃度	volppm	0.6		0.2		<0.2		0.7		<0.2		<0.2					
	排出量	m^3/h	0.004		0.001		<0.001		0.001		<0.002		<0.002					
窒素酸化物	濃度	volppm	10		9				21		34		17		74		100	
	$O_2$12%換算値	volppm																
塩化水素	濃度	mg/m^3	<2		<2						<2		<2					
	$O_2$12%換算値	mg/m^3																
アニシジン	濃度	mg/m^3																
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.001		<0.001						<0.001		<0.001					
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3																
塩素	濃度	mg/m^3	<2		<2						<2		<2					
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.02		<0.02						<0.02		<0.02					
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3																
臭素	濃度	mg/m^3																
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.04		<0.005						0.015		0.022					
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.02		<0.02						<0.02		<0.02					
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.02		<0.02						<0.02		0.05					
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.02		<0.02						<0.02		<0.02					
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.02		<0.02						<0.02		<0.02					
ホスゲン	濃度	mg/m^3																
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3																
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.02		<0.02						<0.02		<0.02					
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3																
亜鉛	濃度	mg/m^3																
シアン化合物	濃度	mg/m^3																
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm																
	$O_2$12%換算値	volppm																
酸素（連続測定）		vol%																
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3																
	PCDFs	ng-TEQ/m^3																
	Total	ng-TEQ/m^3																
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3																
ダイオキシン類（PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3																
備考																		

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 283

センター名			中央水みらいセンター								高槻水みらいセンター							
測定項目		単位	2号溶融炉				3号溶融炉				1系焼却施設 煙突				2系焼却施設 煙突			
			H21.8.31		H22.2.2		H21.7.7		H22.1.12		H21.6.4		H22.2.18		H21.7.8		H22.1.26	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	16100	—	15450	—	15650	—	14500	—	13500	—	12500	—	13950	—	13950	—
	乾き	m^3/h	15150	—	15150	—	14700	—	14050	—	12900	—	11850	—	13050	—	13100	—
排出ガス温度（平均値）		℃	54	—	45	—	100	—	89	—	206	—	204	—	182	—	190	—
排出ガス流速（平均値）		m/s	19.2	—	17.9	—	25.3	—	22.8	—	2.1	—	1.9	—	2.1	—	2.1	—
水分量		vol%	5.7	—	1.9	—	6.3	—	3.2	—	4.7	—	4.6	—	6.6	—	5.9	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	9.5	—	7.8	—	7.2	—	5.3	—	5.7	—	8.8	—	10.5	—	9.4	—
	酸素	vol%	10.6	—	11.4	—	12.8	—	15.2	—	13.4	—	10.2	—	8.1	—	9.4	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	79.8	—	80.6	—	79.9	—	79.4	—	80.7	—	80.8	—	81.3	—	81.0	—
ばいじん	濃度	g/m^3	0.010	—	0.009	—	0.022	—	0.017	—	<0.002	—	<0.002	—	0.004	—	0.003	—
	$O_2$12%換算値	g/m^3	0.008	0.15	0.008	0.15	0.026	0.25	0.026	0.25	<0.003	0.08	<0.002	0.08	0.003	0.08	0.002	0.08
硫黄酸化物	濃度	volppm	7.3	—	6.0	—	3.8	—	1.8	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	0.6	—
	排出量	m^3/h	0.11	3.0	0.090	2.9	0.056	3.2	0.024	3.0	<0.007	4.3	<0.006	4.1	<0.007	4.3	0.007	4.3
窒素酸化物	濃度	volppm	100	—	43	—	93	—	51	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—
	$O_2$12%換算値	volppm	88	250	41	250	104	250	78	250	<2	250	<1	250	<1	250	<1	250
塩化水素	濃度	mg/m^3	5	—	4	—	<1	—	<1	—	1	—	<1	—	4	—	<1	—
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	4.9	700	3.8	280	<1.2	700	<1.6	700	1.3	700	<0.9	700	3.2	700	<0.8	700
アニシジン	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素	濃度	mg/m^3	0.1	160	<0.1	160	<0.1	160	<0.1	170	<0.1	62	<0.1	68	<0.1	62	<0.1	61
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.88	—	—	<0.01	0.86	—	—	<0.01	0.33	—	—	<0.01	0.32	—	—
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	1.7	—	—	<0.01	1.7	—	—	0.01	0.66	—	—	<0.01	0.65	—	—
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	17	—	—	<0.01	17	—	—	<0.01	6.6	—	—	<0.01	6.5	—	—
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	3.5	—	—	<0.01	3.4	—	—	<0.01	1.3	—	—	<0.01	1.3	—	—
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスゲン	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	7.0	—	—	<0.01	6.9	—	—	<0.01	2.6	—	—	<0.01	2.6	—	—
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	4	—	—	—	9	—	—	—	25	—	—	—	14	—	—	—
	$O_2$12%換算値	volppm	3	—	—	—	12	—	—	—	28	—	—	—	9	—	—	—
酸素（連続測定）		vol%	10.5	—	—	—	13.6	—	—	—	12.9	—	—	—	7.5	—	—	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	0.000022	—	—	—	0.000025	—	—	—	0.000090	—	—	—	0.000015	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	0.000027	—	—	—	0	—	—	—	0.0015	—	—	—	0	—	—	—
	Total	ng-TEQ/m^3	0.000050	—	—	—	0.000025	—	—	—	0.0016	—	—	—	0.000015	—	—	—
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	0.00000048	—	—	—	0.00000095	—	—	—	0.00027	—	—	—	0.00000030	—	—	—
ダイオキシン類（PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3	0.000050	5	—	—	0.000026	10	—	—	0.0018	1	—	—	0.000016	1	—	—
備考																		

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 284

センター名			淀水みらいセンター															
測定項目		単位	1系煙突出口				2系煙突出口				3系煙突出口				1.2系パッケジボイラ			
			H21.7.3		H21.12.2		H21.10.20		H22.1.8		H21.7.3		H21.12.2		H21.8.28		H21.12.3	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	5990	-	5020	-	6380	-	5300	-	12300	-	10900	-	2390	-	2290	-
	乾き	m^3/h	5700	-	4880	-	6090	-	5150	-	11400	-	10400	-	2080	-	2090	-
排出ガス温度（平均値）		℃	28	-	26	-	29	-	21	-	62	-	61	-	149	-	120	-
排出ガス流速（平均値）		m/s	13.2	-	10.8	-	14.0	-	11.3	-	17.8	-	15.4	-	4.5	-	4.0	-
水分量		vol%	4.9	-	2.8	-	4.5	-	2.8	-	7.0	-	4.4	-	12.8	-	8.8	-
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	10.2	-	11.3	-	11.1	-	10.9	-	10.2	-	10.7	-	11.0	-	9.6	-
	酸素	vol%	9.5	-	8.6	-	8.7	-	9.3	-	10.4	-	9.8	-	5.7	-	6.9	-
	一酸化炭素	vol%	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
	窒素	vol%	80.3	-	80.1	-	80.2	-	79.8	-	79.4	-	79.5	-	83.3	-	83.5	-
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	-	0.013	-	0.003	-	0.002	-	0.052	-	0.026	-	<0.002	-	<0.002	-
	$O_2$12%換算値	g/m^3	<0.002	0.15	0.009	0.15	0.002	0.15	0.002	0.15	0.044	0.15	0.021	0.15	-	-	-	-
硫黄酸化物	濃度	volppm	<0.5	-	24	-	1.9	-	<0.5	-	0.5	-	13	-	<0.5	-	<0.5	-
	排出量	m^3/h	<0.003	0.56	0.117	0.54	0.011	0.56	<0.003	0.54	0.005	0.97	0.135	0.93	<0.002	0.31	<0.002	0.31
窒素酸化物	濃度	volppm	99	-	70	-	94	-	98	-	81	-	37	-	47	-	66	-
	$O_2$12%換算値	volppm	78	250	51	250	69	250	75	250	68	250	30	250	52*	-	79*	-
塩化水素	濃度	mg/m^3	1	-	<1	-	<1	-	<1	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	1	700	<1	700	<1	700	<1	700	2	700	1	700	-	-	-	-
アニシジン	濃度	mg/m^3	<0.1	91	<0.1	100	<0.1	85	<0.1	100	<0.1	58	<0.1	64	-	-	-	-
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.005	10	<0.005	11	<0.005	9.3	<0.005	11	<0.005	6.3	<0.005	7	-	-	-	-
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	<0.1	180	<0.1	210	<0.1	160	<0.1	190	<0.1	110	<0.1	120	-	-	-	-
塩素	濃度	mg/m^3	<0.1	150	<0.1	180	<0.1	140	<0.1	170	<0.1	100	<0.1	110	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.83	<0.01	0.97	<0.01	0.77	<0.01	0.92	<0.01	0.53	<0.01	0.58	-	-	-	-
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	<0.1	16	<0.1	19	<0.1	15	<0.1	18	<0.1	10	<0.1	11	-	-	-	-
臭素	濃度	mg/m^3	<0.2	36	<0.2	41	<0.2	33	<0.2	39	<0.2	22	<0.2	25	-	-	-	-
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	1.6	<0.01	1.9	<0.01	1.5	<0.01	1.8	0.01	1	0.01	1.1	-	-	-	-
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	16	0.03	19	<0.01	15	0.01	18	0.02	10	0.01	11	-	-	-	-
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	3.3	<0.01	3.8	<0.01	3.1	<0.01	3.6	0.04	2.1	0.01	2.3	-	-	-	-
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	1.6	<0.01	1.9	<0.01	1.5	<0.01	1.8	<0.01	1	<0.01	1.1	-	-	-	-
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.16	<0.01	0.19	<0.01	0.15	<0.01	0.18	<0.01	0.1	<0.01	0.11	-	-	-	-
ホスゲン	濃度	mg/m^3	<0.5	36	<0.5	43	<0.5	34	<0.5	40	<0.5	23	<0.5	25	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	0.02	22	<0.01	26	0.01	20	<0.01	24	0.01	14	<0.01	15	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	6.6	0.02	7.7	<0.01	6.2	<0.01	7.3	<0.01	4.2	<0.01	4.6	-	-	-	-
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	<0.1	150	<0.1	180	<0.1	140	<0.1	170	<0.1	100	<0.1	110	-	-	-	-
亜鉛	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	11	-	-	-	14	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	<10	-	-	-	<10	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
酸素（連続測定）		vol%	9.4	-	-	-	8.3	-	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-
PCDD＋PCDF	PCDDs	$ng-TEQ/m^3$	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	PCDFs	$ng-TEQ/m^3$	0.000099	-	-	-	0.000009	-	-	-	0.00007	-	-	-	-	-	-	-
	Total	$ng-TEQ/m^3$	0.000099	-	-	-	0.000009	-	-	-	0.00007	-	-	-	-	-	-	-
Co-PCBs		$ng-TEQ/m^3$	0.00005	-	-	-	0.0000011	-	-	-	0.0000075	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類(PCDD, PCDF＋Co-P		$ng-TEQ/m^3$	0.00015	10	-	-	0.00001	10	-	-	0.000071	5	-	-	-	-	-	-
備考															* 02 4%換算		* 02 4%換算	

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 285

センター名			港水みらいセンター				湯池水みらいセンター											
測定項目		単位	3系パッケジボイラ				1号炉 煙道						2号炉 煙道					
			H21.7.1		H22.3.2		H21.4.24		H22.10.9		H22.2.25		H21.6.8		H21.8.10		H21.12.14	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	1320	-	2470	-	12000	-	19400	-	13800	-	9260	-	10400	-	16000	-
	乾き	m^3/h	1200	-	2260	-	11300	-	18200	-	12600	-	8340	-	9220	-	14900	-
排出ガス温度（平均値）		℃	50	-	52	-	53	-	56	-	48	-	42	-	48	-	74	-
排出ガス流速（平均値）		m/s	1.6	-	3.0	-	10.3	-	16.8	-	11.7	-	7.7	-	8.8	-	14.5	-
水分量		vol%	8.8	-	8.3	-	6.2	-	6.0	-	8.2	-	9.9	-	11.3	-	6.6	-
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	11.3	-	10.6	-	7.4	-	6.3	-	11.2	-	12.1	-	12.3	-	7.9	-
	酸素	vol%	5.2	-	6.0	-	11.3	-	13.3	-	7.2	-	6.3	-	6.9	-	11.0	-
	一酸化炭素	vol%	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
	窒素	vol%	83.5	-	83.5	-	81.3	-	80.4	-	81.6	-	81.6	-	80.8	-	81.1	-
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	$O_2$12%換算値	g/m^3	-	-	-	-	<0.002	0.04	<0.003	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	-	<0.002	0.04
硫黄酸化物	濃度	volppm	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	2.9	-	3.0	-	1.6	-
	排出量	m^3/h	<0.001	0.33	<0.002	0.35	<0.006	0.60	<0.01	0.71	<0.007	0.61	0.024	0.56	0.027	-	0.023	0.69
窒素酸化物	濃度	volppm	27	-	54	-	<10	-	<10	-	<10	-	16	-	13	-	<10	-
	$O_2$12%換算値	volppm	29*	-	61*	-	<10	250	<12	250	<7	250	10	250	8	-	<9	250
塩化水素	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<1	-	<1	-	<1	-	<1	-	1	-	<1	-
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	-	-	-	-	<1	700	<2	700	<1	700	<1	700	1	-	<1	700
アニシジン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	45	-	-	-	-	<0.1	61	-	-	-	-
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.005	4.9	-	-	-	-	<0.005	6.6	-	-	-	-
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	89	-	-	-	-	<0.1	120	-	-	-	-
塩素	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	78	-	-	-	-	<0.1	100	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	0.41	-	-	-	-	<0.01	0.55	-	-	-	-
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	8.2	-	-	-	-	<0.1	11	-	-	-	-
臭素	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.2	17	-	-	-	-	<0.2	23	-	-	-	-
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	0.03	0.82	-	-	-	-	0.02	1.1	-	-	-	-
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	8.2	-	-	-	-	<0.01	11	-	-	-	-
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	1.6	-	-	-	-	<0.01	2.2	-	-	-	-
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	0.82	-	-	-	-	<0.01	1.1	-	-	-	-
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	0.082	-	-	-	-	<0.01	0.11	-	-	-	-
ホスゲン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.5	18	-	-	-	-	<0.5	24	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	11	-	-	-	-	<0.01	14	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	3.2	-	-	-	-	<0.01	4.4	-	-	-	-
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	78	-	-	-	-	<0.1	100	-	-	-	-
亜鉛	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
酸素（連続測定）		vol%	-	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.000021	-	-	-	-	-	0.00010	-	-	-	-	-
	Total	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.000021	-	-	-	-	-	0.0001	-	-	-	-	-
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.00011	-	-	-	-	-	0.00015	-	-	-	-	-
ダイオキシン類(PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.00013	0.1	-	-	-	-	0.00025	0.1	-	-	-	-
備考			* O2 4%換算		* O2 4%換算													

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 286

センター名			湯池水みらいセンター								川俣水みらいセンター							
測定項目		単位	2号炉 煙道				3号炉 煙道				炉Ⅰ系煙道							
			H22.1.22		H22.2.9		H21.11.19		H22.1.22		H21.4.27		H22.10.26		H21.12.9		H22.1.22	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	15500	-	15700	-	17300	-	17500	-	11400	-	9530	-	9920	-	9230	-
	乾き	m^3/h	14900	-	14900	-	16600	-	16800	-	10900	-	9190	-	9560	-	9000	-
排出ガス温度（平均値）		℃	64	-	67	-	119	-	112	-	34	-	38	-	37	-	42	-
排出ガス流速（平均値）		m/s	13.7	-	14.0	-	12.0	-	12.0	-	15.0	-	12.7	-	12.9	-	12.3	-
水分量		vol%	3.7	-	4.6	-	3.6	-	4.3	-	5.1	-	3.6	-	3.6	-	2.5	-
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	7.8	-	8.2	-	5.5	-	5.4	-	8.0	-	9.1	-	9.3	-	9.1	-
	酸素	vol%	11.3	-	10.7	-	14.4	-	14.5	-	11.2	-	10.6	-	9.9	-	9.7	-
	一酸化炭素	vol%	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
	窒素	vol%	80.9	-	81.1	-	80.1	-	80.1	-	80.8	-	80.3	-	80.8	-	81.2	-
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	g/m^3	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04	<0.002	0.15	<0.002	0.15	-	-	-	-
硫黄酸化物	濃度	volppm	0.9	-	<0.5	-	<0.5	-	<0.5	-	1.2	-	2.1	-	0.5	-	<0.5	-
	排出量	m^3/h	0.013	0.66	<0.008	0.67	<0.009	0.88	<0.009	0.88	0.013	2.0	0.019	2.0	0.004	2.0	<0.005	2.0
窒素酸化物	濃度	volppm	10	-	10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	9	250	9	250	<14	250	<14	250	<10	250	<9	250	-	-	-	-
塩化水素	濃度	mg/m^3	<1	-	1	-	<1	-	<1	-	<1	-	<1	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	<1	700	1	700	<2	700	<2	700	<1	700	<1	700	-	-	-	-
アニシジン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.005	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	0.01	0.56	-	-	0.01	1.1	0.01	1.3	-	-	-	-
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホスゲン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	0.02	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.01	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	<0.1	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	-	-	-	-	25	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	-	-	-	-	32	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-
酸素（連続測定）		vol%	-	-	-	-	14.1	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-	-
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.000035	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0	-	-	-	0.000036	-	-	-	-	-	-	-
	Total	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.000035	-	-	-	0.000036	-	-	-	-	-	-	-
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.0000031	-	-	-	0.0000021	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類(PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.000038	0.1	-	-	0.000038	5	-	-	-	-	-	-
備考																		

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 287

センター名			川俣水みらいセンター															
測定項目		単位	炉Ⅰ系煙道		炉Ⅱ系煙道										炉Ⅲ系煙道			
			H22.3.1		H21.4.27		H21.6.29		H21.8.17		H21.10.29		H21.12.9		H21.5.21		H21.7.30	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	10200	-	8420	-	8530	-	8320	-	8570	-	9060	-	13400	-	13400	-
	乾き	m^3/h	9880	-	8090	-	8150	-	7920	-	8290	-	8790	-	13000	-	12900	-
排出ガス温度（平均値）		℃	27	-	41	-	48	-	49	-	45	-	38	-	186	-	187	-
排出ガス流速（平均値）		m/s	13.0	-	11.3	-	11.7	-	11.3	-	11.5	-	11.9	-	26.0	-	26.4	-
水分量		vol%	3.1	-	3.9	-	4.5	-	4.8	-	3.3	-	2.9	-	2.9	-	3.1	-
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	8.8	-	11.3	-	11.8	-	11.5	-	11.9	-	11.2	-	5.7	-	5.2	-
	酸素	vol%	10	-	6.8	-	6.9	-	7.8	-	7.1	-	7.3	-	14.0	-	14.7	-
	一酸化炭素	vol%	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
	窒素	vol%	81.2	-	81.9	-	81.3	-	80.7	-	81	-	81.5	-	80.3	-	80.1	-
ばいじん	濃度	g/m^3	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-
	$O_2$12%換算値	g/m^3	-	-	<0.002	0.15	-	-	-	-	<0.002	0.15	-	-	<0.003	0.15	-	-
硫黄酸化物	濃度	volppm	0.5	-	0.5	-	0.8	-	2.7	-	7.1	-	3.5	-	<0.5	-	0.5	-
	排出量	m^3/h	0.005	2.0	0.004	2.0	0.006	-	0.021	2.0	0.058	2.0	0.030	2.0	<0.007	2.4	0.006	2.5
窒素酸化物	濃度	volppm	-	-	<10	-	-	-	-	-	<10	-	-	-	<10	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	-	-	<7	250	-	-	-	-	<7	250	-	-	<13	250	-	-
塩化水素	濃度	mg/m^3	-	-	<1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	<1	-	-	-
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	-	-	<1	700	-	-	-	-	2	700	-	-	<2	700	-	-
アニシジン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	53	-	-
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	5.8	-	-
Ｎ－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	100	-	-
塩素	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	92	-	-
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	0.48	-	-
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	9.7	-	-
臭素	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.2	20	-	-
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	1.5	-	-	-	-	<0.01	1.5	-	-	<0.01	0.97	-	-
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	9.7	-	-
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	1.9	-	-
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	0.97	-	-
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	0.097	-	-
ホスゲン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	21	-	-
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	13	-	-
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	3.9	-	-
Ｎ－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	93	-	-
亜鉛	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
酸素（連続測定）		vol%	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4	-	-	-
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0024	-	-	-
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	-	-	0.000015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0043	-	-	-
	Total	ng-TEQ/m^3	-	-	0.000015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0067	-	-	-
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	-	-	0.0000012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00065	-	-	-
ダイオキシン類(PCDD, PCDF+Co-P		ng-TEQ/m^3	-	-	0.000016	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0073	1	-	-
備考																		

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 288

センター名			川俣水みらいセンター				今池水みらいセンター						大井水みらいセンター					
測定項目		単位	炉Ⅲ系煙道				2号炉煙突出口		3号炉煙突出口				焼却炉出口		サイクロン出口		電気集塵機出口	
			H21.9.24		H22.2.1		H21.11.18		H21.8.11		H22.2.12		H21.8.25		H21.8.25		H21.8.25	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	12600	-	13500	-	15700	-	18400	-	20100	-	8800	-	7700	-	10500	-
	乾き	m^3/h	12200	-	13300	-	15100	-	17200	-	19500	-	5500	-	5600	-	8200	-
排出ガス温度（平均値）		℃	169	-	175	-	40	-	190	-	177	-	796	-	374	-	298	-
排出ガス流速（平均値）		m/s	23.6	-	25.7	-	2.5	-	15.6	-	16.4	-	22.2	-	19.1	-	23.0	-
水分量		vol%	3.6	-	1.3	-	3.7	-	6.7	-	2.9	-	37.6	-	27.1	-	22.4	-
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	5.5	-	5.9	-	7.3	-	3.7	-	3.9	-	10.5	-	10.4	-	8.8	-
	酸素	vol%	13.9	-	14.1	-	12.2	-	16.0	-	16.2	-	8.4	-	8.7	-	11.2	-
	一酸化炭素	vol%	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-
	窒素	vol%	80.6	-	80.0	-	80.4	-	80.3	-	79.8	-	81.0	-	80.9	-	79.9	-
ばいじん	濃度	g/m^3	-	-	<0.002	-	<0.002	-	0.002	-	<0.002	-	15	-	1.1	-	0.042	-
	$O_2$12%換算値	g/m^3	-	-	<0.003	0.15	<0.003	0.15	0.003	0.08	<0.004	0.08	11	-	0.84	-	0.039	-
硫黄酸化物	濃度	volppm	<0.5	-	3.5	-	1.2	-	13	-	4.6	-	480	-	-	-	-	-
	排出量	m^3/h	<0.007	2.4	0.046	2.4	0.018	2.24	0.22	1.79	0.089	1.82	2.640	-	-	-	-	-
窒素酸化物	濃度	volppm	-	-	<10	-	8	-	7	-	7	-	160	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	-	-	<13	250	6	250	12	250	13	250	110	-	-	-	-	-
塩化水素	濃度	mg/m^3	-	-	1	-	<1	-	43	-	10	-	28	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	-	-	2	700	<2	700	77	700	20	700	20	-	-	-	-	-
アニシジン	濃度	mg/m^3	-	-	<0.1	52	-	-	<0.1	134	<0.1	118	-	-	-	-	-	-
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.005	5.7	<0.005	22.5	<0.005	14.6	<0.005	12.8	-	-	-	-	-	-
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	<0.1	100	-	-	<0.1	253	<0.1	232	-	-	-	-	-	-
塩素	濃度	mg/m^3	-	-	<0.1	90	0.1	356	0.2	231	<0.1	203	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	0.47	<0.01	1.87	<0.01	1.22	<0.01	1.07	-	-	-	-	-	-
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	-	-	<0.1	9.5	-	-	<0.1	24.3	<0.1	21.4	-	-	-	-	-	-
臭素	濃度	mg/m^3	-	-	<0.2	20	-	-	<0.2	52.1	<0.2	45.8	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	0.95	<0.01	3.75	0.02	2.43	0.01	2.14	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	9.5	<0.01	37.5	<0.01	24.3	<0.01	21.4	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	1.9	<0.01	7.49	<0.01	4.87	<0.01	4.28	-	-	-	-	-	-
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	0.95	<0.01	3.75	<0.01	2.43	<0.01	2.14	-	-	-	-	-	-
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	0.095	<0.01	0.375	<0.01	0.243	<0.01	0.214	-	-	-	-	-	-
ホスゲン	濃度	mg/m^3	-	-	<0.5	21	-	-	<0.5	53.7	<0.5	47.3	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	-	-	0.18	12	-	-	0.05	32.6	0.03	28.7	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	-	-	<0.01	3.8	<0.01	15.0	<0.01	9.73	<0.01	8.56	-	-	-	-	-	-
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	-	-	<0.1	91	-	-	<0.1	233	<0.1	205	-	-	-	-	-	-
亜鉛	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	濃度	mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	-	-	-	-	25	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$O_2$12%換算値	volppm	-	-	-	-	21	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
酸素（連続測定）		vol%	-	-	-	-	10.2	-	15.9	-	15.3	-	7.9	-	-	-	-	-
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.000097	-	0.0019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.000012	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.00011	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.00000056	-	0.00068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類(PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3	-	-	-	-	0.00011	5	0.013	5	-	-	-	-	-	-	-	-
備考																		

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 289

センター名			大井水みらいセンター				狭山水みらいセンター								大阪南下水汚泥広域処理場			
測定項目		単位	煙突出口				Ⅱ系焼却炉煙突出口				焼成設備排突出口				2系溶融炉			
			H21.8.25		H22.1.8		H21.8.3		H22.1.13		H21.8.3		H22.1.13		平成21年9月14日		平成22年2月8日	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	16600	－	20100	－	16800	－	16600	－	6560	－	6160	－	13500	－	13100	－
	乾き	m^3/h	15400	－	19300	－	15000	－	15900	－	6070	－	5900	－	12500	－	12100	－
排出ガス温度（平均値）		℃	149	－	144	－	210	－	207	－	112	－	128	－	40	－	29	－
排出ガス流速（平均値）		m/s	6.4	－	7.6	－	14.6	－	14.3	－	23.0	－	22.4	－	2.8	－	2.6	－
水分量		vol%	7.4	－	3.8	－	4.5	－	4.2	－	7.5	－	4.2	－	7.1	－	7.2	－
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	5.2	－	5.5	－	3.8	－	4.3	－	1.5	－	1.3	－	8.2	－	9.9	－
	酸素	vol%	14.8	－	14.8	－	16.2	－	15.8	－	18.2	－	19.3	－	11.0	－	9.5	－
	一酸化炭素	vol%	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－
	窒素	vol%	79.9	－	79.7	－	79.9	－	79.8	－	80.2	－	79.3	－	80.7	－	80.6	－
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	0.006	－	0.008	－	0.059	－	0.010	－
	$O_2$12%換算値	g/m^3	<0.003	0.15	<0.003	0.15	<0.004	0.08	<0.004	0.08	0.012*	0.25	0.030*	0.25	0.053	0.15	0.007	0.15
硫黄酸化物	濃度	volppm	0.8	－	1.0	－	1.4	－	1.1	－	2.0	－	1.8	－	2.7	－	4.7	－
	排出量	m^3/h	0.012	1.34	0.019	1.48	0.022	1.65	0.017	1.63	0.012	0.39	0.010	0.39	0.033	1.12	0.056	1.09
窒素酸化物	濃度	volppm	11	－	4	－	7	－	8	－	9	－	6	－	130	－	120	－
	$O_2$12%換算値	volppm	15	250	6	250	14	250	15	250	21*	180	19*	180	120	250	100	250
塩化水素	濃度	mg/m^3	2	－	1	－	2	－	3	－	1	103	3	106	3	－	5	－
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	3	700	2	700	5	700	5	700	3*	－	10*	－	3	700	4	700
アニシジン	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.1	25.6	<0.1	25.7	<0.1	34.6	<0.1	35.7	<0.1	120	<0.1	124
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.005	3.61	<0.005	2.88	<0.005	2.79	<0.005	2.80	<0.005	3.78	<0.005	3.89	0.012	13.1	0.005	13.5
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.1	50.3	<0.1	50.5	<0.1	68.2	<0.1	70.3	<0.1	235	<0.1	244
塩素	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.1	44.2	<0.1	44.3	<0.1	59.8	<0.1	61.7	<0.1	207	<0.1	214
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.301	<0.01	0.240	<0.01	0.232	<0.01	0.233	<0.01	0.315	<0.01	0.325	0.04	1.09	<0.01	1.13
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.1	4.65	<0.1	4.67	<0.1	6.30	<0.1	6.49	<0.1	21.8	<0.1	22.5
臭素	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.2	9.95	<0.2	9.99	1.0	13.5	0.7	13.9	<0.2	46.6	<0.2	48.2
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.601	<0.01	0.480	<0.01	0.465	<0.01	0.467	0.20	0.630	0.11	0.65	0.01	2.18	0.02	2.25
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	6.01	<0.01	4.80	<0.01	4.65	<0.01	4.67	<0.01	6.30	<0.01	6.49	0.23	21.8	0.04	22.5
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	1.20	<0.01	0.959	<0.01	0.930	<0.01	0.933	<0.01	1.26	0.01	1.30	0.49	4.35	0.11	4.50
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.601	<0.01	0.480	<0.01	0.465	<0.01	0.467	<0.01	0.630	<0.01	0.649	<0.01	2.18	<0.01	2.25
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.01	0.0465	<0.01	0.0467	<0.01	0.0630	<0.01	0.0649	<0.01	0.218	<0.01	0.225
ホスゲン	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.5	10.3	<0.5	10.3	<0.5	13.9	<0.5	14.3	<0.5	48.0	<0.5	49.7
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.01	6.23	<0.01	6.26	0.26	8.45	0.17	8.71	0.02	29.2	0.04	30.2
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	2.41	<0.01	1.92	<0.01	1.86	<0.01	1.87	<0.01	2.52	<0.01	2.60	0.01	8.70	<0.01	9.00
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	－	－	－	－	<0.1	44.6	<0.1	44.7	<0.1	60.4	<0.1	62.2	<0.1	209	<0.1	216
亜鉛	濃度	mg/m^3	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	濃度	mg/m^3	1.7	－	2.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	17	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	$O_2$12%換算値	volppm	23	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
酸素（連続測定）		vol%	14.3	－	14.8	－	16.0	－	15.8	－	18.2	－	19.1	－	10.9	－	－	－
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	0.000030	－	－	－	0.000050	－	－	－	－	－	－	－	0.00013	－	－	－
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	0.00024	－	－	－	0.00039	－	－	－	－	－	－	－	0.0018	－	－	－
	Total	ng-TEQ/m^3	0.00027	－	－	－	0.00044	－	－	－	－	－	－	－	0.0019	－	－	－
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	0.0000083	－	－	－	0.0000055	－	－	－	－	－	－	－	0.0000012	－	－	－
ダイオキシン類（PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3	0.00028	1	－	－	0.00045	1	－	－	－	－	－	－	0.0019	10	－	－
備考											* O_2 15%換算		* O_2 15%換算					

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 290

センター名			大阪南下水汚泥広域処理場															
測定項目		単位	3系溶融炉				2系加熱炉				3系加熱炉				補助ボイラー(1)			
			平成21年7月13日		平成22年1月5日		平成21年9月14日		平成22年2月8日		平成21年7月13日		平成22年1月5日		平成21年5月12日		平成21年11月27日	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	12200	—	12700	—	2760	—	3430	—	4380	—	4390	—	1270	—	1130	—
	乾き	m^3/h	11300	—	12200	—	2610	—	3300	—	4150	—	4230	—	1070	—	1050	—
排出ガス温度（平均値）		℃	39	—	25	—	147	—	163	—	177	—	175	—	196	—	195	—
排出ガス流速（平均値）		m/s	6.1	—	6.1	—	6.0	—	7.7	—	7.1	—	7.1	—	3.2	—	2.8	—
水分量		vol%	7.0	—	4.2	—	5.4	—	3.7	—	5.4	—	3.6	—	15.6	—	6.9	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	9.4	—	8.9	—	3.3	—	3.7	—	2.3	—	2.9	—	11.3	—	11.7	—
	酸素	vol%	10.1	—	10.8	—	17.6	—	16.1	—	17.6	—	16.9	—	5.5	—	5.4	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	80.4	—	80.2	—	79.0	—	80.1	—	80.0	—	80.1	—	83.2	—	82.9	—
ばいじん	濃度	g/m^3	0.025	—	0.030	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	0.002	—
	$O_2$12%換算値	g/m^3	0.020	0.15	0.026	0.15	<0.01*	0.05	<0.007*	0.05	<0.01*	0.05	<0.009*	0.05	<0.003*	0.15	<0.003*	0.15
硫黄酸化物	濃度	volppm	5.6	—	6.4	—	<0.5	—	<0.5	—	1.2	—	1.1	—	1	—	2	—
	排出量	m^3/h	0.063	1.11	0.078	1.08	<0.002	0.70	<0.002	0.73	0.004	0.70	0.004	0.70	0.0017	0.66	0.0021	0.66
窒素酸化物	濃度	volppm	120	—	100	—	26	—	39	—	19	—	16	—	84	—	74	—
	$O_2$12%換算値	volppm	110	250	87	250	130*	150	130*	150	96*	150	75*	150	90*	180	78*	180
塩化水素	濃度	mg/m^3	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	2	700	3	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アニシジン	濃度	mg/m^3	<0.1	132	<0.1	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.026	14.4	0.028	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	<0.1	260	<0.1	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素	濃度	mg/m^3	<0.1	229	<0.1	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.01	1.20	0.01	1.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	<0.1	24.1	<0.1	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素	濃度	mg/m^3	<0.2	51.5	<0.2	47.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.02	2.41	0.02	2.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.18	24.1	0.20	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.25	4.81	0.31	4.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	2.41	<0.01	2.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.241	<0.01	0.223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスゲン	濃度	mg/m^3	<0.5	53.2	<0.5	49.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	<0.01	32.3	0.04	29.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	9.63	<0.01	8.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	<0.1	231	<0.1	214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$O_2$12%換算値	volppm	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸素（連続測定）		vol%	10.5	—	—	—	17.6	—	16.2	—	17.6	—	16.9	—	5.0	—	4.9	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	0.00020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	0.00038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	ng-TEQ/m^3	0.00058	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	0.0000057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3	0.00058	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考							* O2 4%換算		* O2 4%換算		* O2 4%換算		* O2 4%換算		* O2 4%換算		* O2 4%換算	

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 291

センター名			大阪南下水汚泥広域処理場															
測定項目		単位	補助ボイラー(2)				補助ボイラー(3)				4系焼却炉							
			平成21年5月12日		平成21年11月16日		平成21年5月13日		平成21年11月16日		平成21年6月3日		平成21年7月3日		平成21年9月14日		平成21年10月5日	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	2540	−	2640	−	4300	−	2560	−	23700	−	26600	−	19200	−	25000	−
	乾き	m^3/h	2290	−	2430	−	3960	−	2390	−	22500	−	26300	−	17800	−	23500	−
排出ガス温度（平均値）		℃	206	−	154	−	188	−	193	−	149	−	152	−	153	−	156	−
排出ガス流速（平均値）		m/s	3.2	−	3.0	−	5.2	−	3.1	−	16.1	−	19.7	−	13.1	−	17.3	−
水分量		vol%	9.8	−	8.1	−	7.9	−	6.9	−	5.2	−	7.9	−	6.9	−	6.3	−
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	8.8	−	8.5	−	8.9	−	8.5	−	5.1	−	6.1	−	5.0	−	6.3	−
	酸素	vol%	8.2	−	9.2	−	8.5	−	9.5	−	14.5	−	13.7	−	14.9	−	13.4	−
	一酸化炭素	vol%	<0.1	−	<0.1	−	<0.1	−	<0.1	−	<0.1	−	<0.1	−	<0.1	−	<0.1	−
	窒素	vol%	82.9	−	82.2	−	82.5	−	81.9	−	80.3	−	80.2	−	80.0	−	80.2	−
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	−	0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	0.002	−	<0.002	−
	$O_2$12%換算値	g/m^3	<0.003*	0.15	<0.003*	0.15	<0.003*	0.15	<0.003*	0.15	<0.003	0.04	<0.003	0.04	0.003	0.04	<0.003	0.04
硫黄酸化物	濃度	volppm	1	−	2	−	1	−	1	−	2.3	−	0.6	−	0.5	−	1.4	−
	排出量	m^3/h	0.0030	0.70	0.0056	0.69	0.0045	0.75	0.0033	0.69	0.051	1.82	0.015	2.00	0.009	1.67	0.012	1.89
窒素酸化物	濃度	volppm	58	−	60	−	53	−	85	−	3	−	4	−	3	−	4	−
	$O_2$12%換算値	volppm	75*	180	85*	180	75*	180	100*	180	6	250	5	250	4	250	5	250
塩化水素	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	5	−	2	−	3	−
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	6	700	6	700	3	700	4	700
アニシジン	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	56.8	−	−	−	−
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	6.20	−	−	−	−
N−エチルアニリン	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	112	−	−	−	−
塩素	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	98.1	−	−	−	−
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	0.516	−	−	−	−
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	10.3	−	−	−	−
臭素	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.2	22.1	−	−	−	−
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	1.03	−	−	−	−
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	10.3	−	−	−	−
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	2.07	−	−	−	−
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	1.03	−	−	−	−
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	0.103	−	−	−	−
ホスゲン	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.5	22.8	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	13.9	−	−	−	−
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	4.13	−	−	−	−
N−メチルアニリン	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	99.0	−	−	−	−
亜鉛	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
シアン化合物	濃度	mg/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−
	$O_2$12%換算値	volppm	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	−	−	−	−	−
酸素（連続測定）		vol%	7.7	−	9.1	−	9.0	−	7.7	−	14.6	−	13.9	−	14.9	−	13.3	−
PCDD+PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0071	−	−	−	−	−
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.012	−	−	−	−	−
	Total	ng-TEQ/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.020	−	−	−	−	−
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0012	−	−	−	−	−
ダイオキシン類(PCDD, PCDF+Co-P		ng-TEQ/m^3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.021	−	−	−	−	−
備考			* O2 4%換算		* O2 4%換算		* O2 4%換算		* O2 4%換算									

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

年間測定結果一覧表 292

センター名			大阪南下水汚泥広域処理場			
測定項目		単位	4系焼却炉			
			平成22年1月5日		平成22年2月8日	
			測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	m^3/h	29300	—	25600	—
	乾き	m^3/h	27300	—	25300	—
排出ガス温度（平均値）		℃	150	—	149	—
排出ガス流速（平均値）		m/s	20.1	—	17.9	—
水分量		vol%	6.6	—	5.2	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	6.5	—	6.6	—
	酸素	vol%	13.2	—	13.4	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	80.2	—	79.9	—
ばいじん	濃度	g/m^3	<0.002	—	<0.002	—
	$O_2$12%換算値	g/m^3	<0.003	0.04	<0.003	0.04
硫黄酸化物	濃度	volppm	2.5	—	2.7	—
	排出量	m^3/h	0.068	2.02	0.013	1.92
窒素酸化物	濃度	volppm	4	—	3	—
	$O_2$12%換算値	volppm	5	250	4	250
塩化水素	濃度	mg/m^3	1	—	6	—
	$O_2$12%換算値	mg/m^3	2	700	7	700
アニシジン	濃度	mg/m^3	<0.1	54.7	—	—
アンチモン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.005	5.97	—	—
N－エチルアニリン	濃度	mg/m^3	<0.1	108	—	—
塩素	濃度	mg/m^3	<0.1	94.5	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.497	—	—
クロロニトロベンゼン	濃度	mg/m^3	<0.1	9.94	—	—
臭素	濃度	mg/m^3	<0.2	21.3	—	—
水銀及びその化合物	濃度	mg/m^3	0.01	0.994	—	—
銅及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	9.94	—	—
鉛及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	1.99	—	—
バナジウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.994	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	0.0994	—	—
ホスゲン	濃度	mg/m^3	<0.5	22.0	—	—
ホルムアルデヒド	濃度	mg/m^3	0.04	13.3	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	mg/m^3	<0.01	3.98	—	—
N－メチルアニリン	濃度	mg/m^3	<0.1	95.3	—	—
亜鉛	濃度	mg/m^3	—	—	—	—
シアン化合物	濃度	mg/m^3	—	—	—	—
一酸化炭素（連続測定）	濃度	volppm	—	—	—	—
	$O_2$12%換算値	volppm	—	—	—	—
酸素（連続測定）		vol%	13.0	—	13.3	—
PCDD＋PCDF	PCDDs	ng-TEQ/m^3	—	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/m^3	—	—	—	—
	Total	ng-TEQ/m^3	—	—	—	—
Co-PCBs		ng-TEQ/m^3	—	—	—	—
ダイオキシン類（PCDD, PCDF＋Co-P		ng-TEQ/m^3	—	—	—	—
備考						

上に掲げた基準値について、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物は「大気汚染防止法」に定める基準値、
ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める基準値、
その他の物質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に定める基準値である。

⑦ ダイオキシン類測定結果（廃棄物焼却炉）

●排出ガス

水みらいセンター名	対象施設	排出ガス			燃え殻・ばいじん				備考
		採取日	測定結果 (ng-TeQ/m3N)	基準 (ng-TeQ/m3N)	採取日	測定結果(ng-TeQ/g) 燃え殻	測定結果(ng-TeQ/g) ばいじん	基準 (ng-TeQ/g)	
原田	1，2系汚泥焼却炉	H21.7.30	0.0000022	5	H21.7.16	—	0.0000014	3	流動灰（灰ホッパー）
	1，2系し渣焼却炉	—	—	10	—	—	—		休止
	3系汚泥焼却炉1号炉	—	—	5	—	—	—		休止
	3系汚泥焼却炉2号炉	H21.7.16	0.00040	1	H21.7.16	0.0000021	—		焼却灰（灰ホッパー）
中央	1号溶融炉	—	—	10	—	—	—	3	休止
	2号溶融炉	H21.8.31	0.000050	5	H21.2.12	0.0000053			スラグ（スラグヤード）
					H21.6.2		0.000072		ダスト（空気予熱器）
	3号溶融炉	H21.7.7	0.000026	10	H21.6.2	0.0000039			スラグ（スラグヤード）
					H21.8.17		0.00000079		ダスト（空気予熱器 廃熱ボイラ混合）
	4号溶融炉	—	—	10	—	—	—		休止
高槻	1系焼却炉	H21.6.4	0.0018	5	H22.2.4		0.000015	3	流動灰（灰ホッパー）
	1系灰溶融炉			10					
	2系焼却炉	H21.7.8	0.000016	1	H22.1.12		0.000051		流動灰（灰ホッパー）
	2系灰溶融炉			5	H21.2.12		0.0000082		スラグ（スラグホッパー）
渚	1系溶融炉	H21.6.12	0.00015	10	H21.11.25		0.00083	3	ダスト（ダスト置場）
	2系溶融炉	H21.10.20	0.000010	10	H21.11.25	0.00000033			スラグ（スラグ置場）
	3系溶融炉	H21.7.3	0.000071	5	H21.10.5	0.00000036			クリンカ（3系炉内）
鴻池	1号炉	H21.4.24	0.00013	0.1	H21.4.24	—	0	3	流動灰（灰加湿機）
	2号炉	H21.6.8	0.00025	0.1	H21.6.8	—	0.00000057		流動灰（灰加湿機）
	3号炉	H21.11.19	0.000038	0.1	H21.11.27	—	0.00000033		流動灰（灰加湿機）
川俣	Ⅰ系	H21.4.27	0.000038	5	H21.11.2	—	0.00000039	3	
	Ⅱ系	H21.4.27	0.000016	1					流動灰（搬出ダンプ）
	Ⅲ系	H21.5.21	0.0073	1					
今池	2号廃棄物焼却炉	H21.11.18	0.00011	5	H21.11.10	—	0.000090	3	流動灰（灰ホッパ）
	3号廃棄物焼却炉	H21.8.11	0.0013	1	H21.12.9	—	0.00011		流動灰（灰ホッパ）
大井	廃棄物焼却炉	H21.8.25	0.00028	5	H21.10.1	—	0.000053	3	流動灰（灰ホッパー出口）
狭山	Ⅰ系焼却炉	—	—	10	—	—	—	3	休止
	Ⅱ系焼却炉	H21.8.3	0.00045	1	H21.10.6	—	0.0000027		流動灰
南スラッジ	1系溶融炉	—	—	10	—	—	—	3	休止
	2系溶融炉	H21.9.14	0.0019	10	H21.9.14		0.00045		ボイラダスト（廃熱ボイラ）
					H21.7.3	0.0000021			スラグ
	3系溶融炉	H21.7.13	0.00058	5	H21.9.4		0.00070		ボイラダスト（廃熱ボイラ）
					H21.9.4	0.0000062			スラグ
	4系焼却炉	H21.7.3	0.021	0.1	H21.12.11	—	0.0000062		流動灰（灰ホッパ）（薬品処理後）

●排出水

水みらいセンター名	測定箇所	排出水			特定施設の種類			備考
		採取日	測定結果 (pg-TeQ/L)	基準 (pg-TeQ/L)	下水道終末処理施設	廃ガス洗浄施設	湿式集じん施設	
原田	放流水	H21.7.14	0.00080	10	○	○	○	
中央	放流水	H21.8.5	0.074	10	○	○	○	
高槻	放流水	H21.9.10	0.0041	10	○	○	○	
渚	放流水	H21.8.28	0.00024	10	○			
鴻池	放流水1	H21.6.16	0.033	10	○	○	○	
	放流水2	H21.6.16	0.0078	10				
川俣	放流水	H21.8.17	0.0012	10	○	○	○	
今池	放流水1	H21.8.14	0.0025	10	○	○	○	No.1排出口
	放流水2	H21.8.14	0.0037	10				No.2排出口
大井	放流水	H21.8.25	0.00033	10	○	○		
狭山	Ⅰ系放流水	H21.8.4	0.0041	10	○	○		Ⅰ系放流口
	Ⅱ系放流水	H21.8.4	0.00049	10				Ⅱ系放流口
北部	放流水	H21.8.12	0.022	10	○			
中部	放流水	H21.9.9	0.0022	10	○			
南部								特定施設使用廃止届出書が受理され測定不要(H.17.4.4)

8. 維持管理費

①維持操作事務費の概要

単位：千円

	費目		猪名川流域	安威川流域	淀川右岸流域	淀川左岸流域	寝屋川北部		寝屋川南部	大和川下流西部	大和川下流東部	大和川下流南部	南大阪湾岸北部流域		南大阪湾岸中部流域		南大阪湾岸南部流域		流域計
							流域	流泥	流域				流域※	流泥※	流域※	流泥※	流域※	流泥※	
全事業費	雨水排除事務費		58,571	339,567	219,847	0	598,979	0	689,742	68,084	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,790
	汚水処理事務費		1,959,133	2,300,966	1,274,491	1,560,497	1,161,698	951,947	2,184,773	886,393	691,093	606,863	369,949	739,491	304,991	291,183	268,135	80,930	15,632,533
	不明水処理事務費			0	0	0	0	0	101,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,224
	環境対策事務費		106,150	129,912	230,022	26,892	101,487	37,956	141,309	34,830	28,637	60,942	26,359	0	8,439	0	20,908	0	953,844
	高度処理事務費		138,762	150,522	51,301	130,685	59,885	0	40,588	66,062	73,819	57,055	29,594	0	18,993	1,147	17,395	319	836,127
	水質管理事務費		27,876	19,921	35,382	23,539	19,783	3,385	23	36,377	25,880	30,712	197,858	2,912	81,318	0	57,144	0	585,552
	維持操作事務費総計		2,290,492	2,940,888	1,811,043	1,741,613	1,941,832	993,288	3,181,101	1,091,746	819,429	755,572	623,760	742,403	413,741	292,330	363,582	81,249	20,084,069
受託費			1,124,675	30,419	477	4,062	60,056	94,185	18,792	99,309	15	10,258	84,920		32	0	18	0	1,527,218
一般財源	事務費	補助率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	雨水排除	4.5/10	12,456	147,909	98,931	0	269,540	0	310,384	30,638	0	0	0	0	0	0	0	0	869,858
	汚水処理	1/4以内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,488	0	76,242	72,796	67,030	20,233	239,789
	不明水処理	1/2	0	0	0	0	0	0	50,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,612
	環境対策	1/2	12,477	32,476	57,499	6,505	25,372	9,489	35,327	8,708	7,159	12,671	6,559	0	2,110	0	5,227	0	221,579
	高度処理	1/2	15,850	75,261	25,651	63,014	29,943	0	20,294	33,031	36,909	28,528	14,496	1,456	9,496	573	8,697	159	363,357
	水質管理	1/2	6,308	9,960	17,691	11,387	9,892	1,693	11,732	18,189	12,940	15,356	76,553	0	40,656	0	28,570	0	260,928
		合計	47,091	265,606	199,771	80,906	334,747	11,182	428,349	90,566	57,008	56,555	101,096	1,456	128,504	73,369	109,524	20,392	2,006,123
処理単価	処理単価基本事業費		2,290,492	2,910,469	1,810,566	1,737,551	2,780,878		3,162,309	992,437	819,414	745,314	1,281,243		706,039		444,813		19,681,526
	高級処理水量(千m3)		101,900	67,680	48,272	42,496	91,279		122,141	36,317	19,680	20,705	47,426		20,745		7,926		626,567
	処理単価(円/m3)【汲泥事業含】		22.48	43.00	37.51	40.89	30.47		25.89	27.33	41.64	36.00	27.02		34.03		56.12		31.41

※湾岸流泥の全事業費のうち北部及び単独公共分は北部の流泥事業費にて、中部分は中部の流泥事業費にて、
南部分は南部の流泥事業費にて分割して計上
※湾岸流泥事業費の単独公共分は北部流域の流泥受託事業として計上
※湾岸流泥の排水処理費用は北部・中部・南部各々の流域事業費にて計上

②水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人数

	名称	職員			委託		
		昼間	夜間	のべ人数	昼間	夜間	のべ人数
水みらいセンター	原田	53	0	53	33	14	53
	中央	14	0	14	42	16	97
	高槻	10	0	10	49	11	82
	渚	12	0	12	56	10	82
	鴻池	17	0	17	62.24	9.23	85.32
	川俣	18	0	18	78	9	97
	狭山	11	0	11	28	7	42
	今池	11	0	11	30	11	63
	大井	10	0	10	18	9	45
	湾岸北部	13	—	13	24	5	34
	湾岸中部	6	—	6	21	3	30
	湾岸南部	6	0	6	16	3	29
	小計	181	0	181	457.33	107.65	739.32
ポンプ場	岸部	中央MCで一括管理			8	6	25
	味舌	中央MCで一括管理			岸部P、味舌Pを一括管理		
	穂積	中央MCで一括管理			4	2	8
	摂津	中央MCで一括管理			中央MCで一括管理		
	前島	高槻MCで一括管理			3	2	7
	安威川左岸	高槻MCで一括管理			1		1
	石津中継	渚MCで一括管理			渚MCで一括管理		
	鴻池	鴻池MCで一括管理			7.04	1.52	10.84
	菊水				5.07	1.55	8.95
	太平				6.08	1.66	10.23
	氷野				5.88	1.55	9.76
	桑才				6.24	1.55	10.12
	茨田				9.46	2.32	15.26
	深野北				5.19	1.55	9.07
	萱島				5.84	1.67	10.02
	枚方中継				1.02	0	1.02
	寝屋川中継				0.86	0	0.86
	小阪	管渠含めて			6.9	1.5	11
	川俣				5.4	1.5	9
	新家				6.8	1.5	11
	寺島	川俣MCで一括管理			6.7	1.5	11
	長吉				6.8	1.5	11
	小阪合				6.2	1.5	10
	新池島				6.4	1.5	10
	植付				6.0	1.5	10
	深野				6.0	1.5	10
	今井戸	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	西除	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	今井戸川	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	川面中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	小吹台中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	錦郡中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	長野中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	和泉中継	北部MCで一括管理			北部MCで一括管理		
	淡輪中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	深日中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	小計	0	0	0	125.72	37.05	220.13
合計		181	0	181	583.05	144.7	959.45

（注）人数は昼間，夜間のはりつき人数。
のべ人数はローテーションの人数。

③運転管理委託業務

流域	水みらいセンター ポンプ場名	委託名	業者名	契約金額 (千円)	備考
猪名川	原田ＭＣ	1，2系水処理施設運転管理業務委託	月島テクノメンテサービス㈱大阪支社	238,875	随契 (H21.4.1～H22.3.31)
		3系水処理施設運転管理業務委託	化工機プラント環境エンジ㈱大阪営業所	142,800	随契 (H21.4.1～H22.3.31)
		3系汚泥処理施設運転管理業務委託	㈱ジャパンテクノ	137,550	随契 (H21.4.1～H22.3.31)
		3系汚泥焼却施設運転管理業務委託	メタウォーターサービス㈱O&M部　関西支店	102,900	随契 (H21.4.1～H22.3.31)
安威川	中央ＭＣ水処理 摂津Ｐ	中央MC(水処理)外運転管理業務	㈱タカダ事業本部	360,704	公募 (H21.3.31～H24.3.31)
	中央ＭＣ汚泥処理	中央MC汚泥処理運転管理業務	ｱｲﾃｯｸ･TTMS共同企業体	376,815	公募 (H21.3.31～H24.3.31)
	岸部・味舌Ｐ	岸部ポンプ場外運転管理業務	アイテック㈱	148,671	公募 (H21.3.31～H24.3.31)
	穂積Ｐ	運転管理業務	アイテック㈱	57,374	公募 (H21.3.31～H24.3.31)
淀川右岸 淀川左岸	高槻ＭＣ水処理 前島・安威川左岸Ｐ	高槻水みらいセンター（水処理）外運転管理業務	アイテック(株)	343,158	総合評価一般競争入札 (H21.4.1～H22.3.31)
	高槻ＭＣ汚泥処理	高槻水みらいセンター（汚泥処理）運転管理業務	高浄METAS共同企業体	240,969	総合評価一般競争入札 (H21.4.1～H22.3.31)
	渚ＭＣ水処理	渚水みらいセンター(水処理）外運転管理業務	アイテック(株)	250,553	随契 (H21.3.31～H24.3.31) 石津中継ポンプ場・水質含む
	渚ＭＣ汚泥処理	渚水みらいセンター（汚泥処理）運転管理業務	月島機械・大阪ガスエンジニアリング共同企業体	355,966	随契 (H21.3.31～H24.3.31)
寝屋川北部	鴻池ＭＣ 鴻池・菊水Ｐ	水・汚泥処理・P運転・増補幹線・路上局操作外業務委託	東洋メンテナス㈱	762,747	総合評価一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
	太平・寝屋川中継 萱島・枚方中継Ｐ	運転操作外業務委託	アイテック㈱	162,299	総合評価一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
	氷野・深野北Ｐ	運転操作外業務委託	日本メンテナスエンジニアリング㈱	141,044	総合評価一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
	茨田古川 茨田中継・桑才Ｐ	運転操作外業務委託	アイテック㈱	182,836	総合評価一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
寝屋川南部	川俣ＭＣ・川俣Ｐ	川俣水みらいセンター外運転管理業務	東洋メンテナス（株）	830,200	総合評価・一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
	小阪・新家 長吉・小阪合Ｐ	小阪ポンプ場外運転管理業務	アイテック・高浄・畑中商事共同企業体	301,723	総合評価・一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
	寺島・植付・深野Ｐ	寺島ポンプ場外運転管理業務	アイテック・カンキョウ・畑中商事共同企業体	218,412	総合評価・一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
	新池島Ｐ	新池島ポンプ場運転管理業務	アイテック㈱	73,351	総合評価・一般競争入札 (H21.3.31～H24.3.31)
大和川下流	今池ＭＣ	運転管理業務	アイテック(株)	432,356	一般 (H21.3.31～)
	大井ＭＣ 川面・小吹台Ｐ	運転操作業務	アイテック(株)	300,445	一般 (H21.3.31～)
	狭山ＭＣ	運転操作業務	アイテック(株)	273,631	一般 (H21.3.31～)
	錦郡Ｐ	運転操作業務	アイテック(株)	6,563	一般（狭山と一括）
	長野Ｐ	運転操作業務	アイテック(株)	3,889	一般（狭山と一括）
湾岸北部	北部ＭＣ（水処理） (和泉中継Ｐ含む)	運転管理業務	アイテック㈱	237,642	一般 (H21.3.31～)
	北部ＭＣ（汚泥処理） (流泥，送泥Ｐ場含む)	運転管理業務	クボタ環境株式会社	590,896	一般 (H21.3.31～)
湾岸中部	中部ＭＣ	運転管理業務	(株)第一	148,158	一般 (H21.4.1～)
湾岸南部	南部ＭＣほか 淡輪・深日Ｐ	運転管理業務	鳴和環境㈱	139,510	一般 (H21.4.1～)

※債務工事は、契約金額のうちH21年度年割額を記載

④水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・沈砂等 の処分及び薬品・電力契約等の状況

(税込)

水みらいセンター	契約電力(KW)	沈砂処分先	しさ発生量 発生量(m3/年)	しさ発生量 経費(円/年)	しさ処分先	焼却灰 運搬費(円/t)	焼却灰 処分費(円/t)	焼却灰 処分先	重油平均単価(円/l)	高分子単価(円/kg)	塩鉄単価(円/kg)	次亜塩単価(円/kg)	その他
原田	8,650	フェニックス	220.64	1,323,840	豊中市伊丹市クリーンランド場内焼却	3,502 3,884	5,250 5,250	大阪沖 尼崎沖	52.68	429.45	39.9	28.14	
中央	6,000	(株)GE三重中央開発(株) (株)ダイカン	142.46 35.78 104.52(t) 沈砂含む	5,908,525 1,483,974 4,280,093 沈砂含む	(株)GE三重中央開発(株) (株)ダイカン	—	—	—	50.56	1,538.25	—	32.23	
高槻	4,400(4～5月) 4,600(6～3月)	(株)GE三重中央開発(株) (株)ダイカン	81.42 27.35 66.99 214.33	2,906,694 947,677 2,250,864 857,320	(株)GE三重中央開発(株) (株)ダイカンクリーンセンター	月4 8,032.5 5～3月 7,864.5	5,250	神戸沖 フェニックス	51.94	1,538.25	—	32.230	※高槻市
渚	4,000	関西クリアーセンタ	17.37 45.08	720,397 1,656,687	(株)GE (株)ダイカン	—	—	—	59.43	546	—	28.03	ポリ塩化アルミニウム 18.69
鴻池	6,800	フェニックス 神戸沖	104.9	3,336,583	(株)ダイカン	4月 4,147 5～7月 5,250 8～3月 1,816	5,250	フェニックス 神戸沖 大阪沖	39.90 ～59.43 税込	エマルジョン 217.35 税込		28.03 税込	ポリ塩化アルミニウム 18.69 ポリ硫酸第二鉄 24.67 苛性ソーダ：16.98 消臭剤：150.15
川俣	6,200	フェニックス 大阪沖	247.0 (166t)	9,017,451	(株)ダイカン	2,199	5,250	フェニックス 大阪沖	51.9	高分子凝集剤 350.7 ポリ塩化 アルミニウム 18.69	—	28.03	苛性ソーダ 16.98
今池	4～9月 3,140 10月～ 3,400	フェニックス 神戸沖 大阪沖	180.2 雨水P場分含む	汚泥処理に含む	場内処分(焼却)	4月 5896 5～3月 2940	5,250	フェニックス 神戸沖 大阪沖	52.63	高分子凝集剤 脱水用 1538.25 機械濃縮用 525	塩化第1鉄 22.05	26.67	苛性ソーダ(20%) 14.91 消泡剤：316.05 ポリ塩化アルミニウム 20.79
狭山	1,800	場内処分(焼却)	149.48	汚泥処理に含む	場内処分(焼却)	4,321	5,250	堺 フェニックス	56.58 都市ガス 87.86円/m3	高分子凝集剤 脱水用 1538.25 ベルト濃縮用 525	—	26.67	苛性ソーダ(20%) 14.91 消泡剤：316.05 消臭剤：112.14 ポリ塩化アルミニウム 20.79
大井	1,900	場内処分(焼却)	19.65	汚泥処理に含む	場内処分(焼却)	4月 6,149 5～3月 3,150	5,250	堺 フェニックス	52.86	高分子凝集剤 1,538.25	—	26.67	苛性ソーダ(20%) 14.91 消泡剤：316.05 消臭剤：112.14 ポリ塩化アルミ 20.79
湾岸北部	4～3月 3,200	(株)ダイカン 大阪ベントナイト事業協同組合	46.9 33.5t	1,503,350	忠岡町クリーンセンター (株)GE	—	—	—	57.225 税込	—	—	26.67 税込	ポリ塩化アルミニウム 20.79 (円/kg)
湾岸中部	1,500	(株)ダイカン	20.2	179,541	岸和田市貝塚市清掃施設組合							26.67	
湾岸南部	730	場内処分	21.6(t)	自家運搬 10000/t	泉南清掃事務組合	4月 2,678 5～3月 1,869 脱水ケーキ		大阪南スラッジセンター		459.9		26.67	ポリ塩化アルミニウム 20.79 汚泥消臭剤 113.40 税込(円/kg)

ポンプ場

名称		契約電力		沈砂処分先	しさ処分先
流域	ポンプ場名	(月)	(KW)		
安威川	岸部	4～6	106	㈱GE 三重中央開発㈱ ㈱ダイカン	㈱GE 三重中央開発㈱ ㈱ダイカン
		7	111		
		8～3	119		
	味舌	4～2	442		
		3	428		
	穂積	4～9	227		
		10～2	212		
		3	192		
	摂津	4～3	700		
淀川右岸	前島	4～8	193	㈱GE 三重中央開発㈱ ㈱ダイカン	㈱GE 三重中央開発㈱ ㈱ダイカン
		9～3	175		
	安威川左岸	4～3	68	－	－
淀川左岸	石津中継	4～3	565	－	－
寝屋川北部	菊水	4～6	117	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ神戸沖・大阪沖	4～3 ㈱ダイカン
		7	113		
		8～3	112		
	大平	4～8	252		
		9～1	195		
		2	197		
		3	219		
	氷野	4～7	222		
		8～3	228		
	桑才	4～3	700		
	茨田	4～6	350		
		7	345		
		8～2	323		
		3	338		
	深野北	4～9	205	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ神戸沖	
		10～3	171		
	枚方中継	4～6	264	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ神戸沖・大阪沖 (大平ポンプ場へ搬送)	
		7	263		
		8～3	258		
	萱島	4～7	229	鴻池MCにて再洗浄後 ﾌｪﾆｯｸｽ神戸沖・大阪沖	
		8～2	227		
		3	214		
	寝屋川中継	4～7	175	H21年度実績無し (鴻池MCにて再洗浄後ﾌｪﾆｯｸｽ神戸沖・大阪沖) (太平Pへ搬送)	
		8～3	164		
寝屋川南部	小阪	4～3	979	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス大阪沖	(株)ダイカン
	川俣	4	169		
		5～6	164		
		7	159		
		8～12	151		
		1	138		
		2～3	149		
	新家	4～3	536		
	長吉	4～3	854		
	寺島	4～3	866		
	小阪合	4～8	303		
		9	283		
		10～3	285		
	新池島	4～3	718		
	植付	4～3	532		
	深野	4～7	176		
		8	170		
		9～10	167		
		11～3	171		
大和川下流	川面	4～9	93	大井水みらいセンター	大井水みらいセンター
		10～3	109		
	小吹台	4～5	44	－	－
		6～9	39		
		10～3	60		
	錦郡	4～9	422	狭山水みらいセンター	狭山水みらいセンター
		10	414		
		11～3	451		
	長野	4～5	43	－	狭山水みらいセンター
		6	38		
		7～9	41		
		10～3	49		
湾岸北部	和泉中継	4～6	14	－	－
		7～3	15		
湾岸南部	淡輪中継	4～10	142	南部水みらいセンター	岬町美化センター
		11～3	158		
	深日中継	4～10	22	処分なし	－
		11～3	29		

⑤改良工事等状況

猪名川流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
猪名川	合計		0	—	

安威川流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
安威川	合計		0	—	

淀川右岸流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
淀川右岸	合計		0	—	

淀川左岸流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
淀川左岸	合計		0	—	

寝屋川北部流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
寝屋川北部	合計		0	—	

寝屋川南部流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
寝屋川南部	合計		0	—	

大和川下流流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	
大和川下流	合計		0	—	

南大阪湾岸北部流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	
湾岸北部	合計		0	—	

南大阪湾岸中部流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
湾岸中部	合計		0	—	

南大阪湾岸南部流域

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	
南部水みらいセンター	濃縮機械棟外	濃縮機械棟外扉補修工事	2,048	16	
湾岸南部	合計		2,048	—	

補修工事等状況

猪名川流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
原田水みらいセンター	沈砂池	№２幹線連絡ゲート修理	1,250	27	
	ポンプ場	３系計量分配槽流出可動堰整備工事	5,775	27	
		天井クレーン修理	786	—	
		第１ポンプ場№4汚水ポンプライナーリング修理	1,197	42	
		第1・2ポンプ場監視カメラ修理	452	—	
		第３ポンプ場投込式水位計修理	1,188	21	
		３系バイパス放流流量計測器修理	1,239	27	
	水処理	1・2系水処理スカム処理設備整備工事	15,382	13	
		反応タンク撹拌機整備工事	14,332	18	
		３系水処理棟外壁修理	137	29	
		１・２系水処理汚泥ポンプ修理	1,296	19	
		２系水処理配管修理	1,289	36	
		２系水処理№７№９返送汚泥ポンプ用電動機取替修理	1,291	36	
		１・２系水処理脱臭ファン修理	672	5	
		２－２最終沈殿池流出水路鋼板修理	1,281	36	
		１・２系水処理計算機修理	1,229	19	
		１・２系水処理中央グラフィックパネル修理	509	19	
		１・２系水処理中央監視カメラ装置修理	777	19	
		３系水処理減速機修理	945	28	
		３系水処理脱臭ファン修理	1,152	27	
		３系水処理スカムスキマー修理	1,291	28	
		３系水処理終沈汚泥掻寄機修理	1,260	28	
	汚泥処理	1・2系汚泥処理スカム処理設備整備工事	23,520	15	
		1,2系遠心濃縮機整備工事	6,615	20	
		UPS設備工事	3,439	8	
		３系遠心濃縮機整備工事	22,575	17	
		３系消化タンク補機整備工事	21,105	17	
		３系汚泥処理スカム分離機整備工事	8,715	8	
		３系消化槽計装設備工事	3,362	—	
		３系脱水機棟１階便所修理	155	28	
		１・２系汚泥脱水設備ろ布洗浄ポンプ修理	1,297	13	
		１・２系消化槽機械室処理水配管修理	787	37	
		１・２系洗浄しさ分離機修理	910	15	
		１・２系№５消化タンク機械室急ろ水配管修理	99	37	
		１・２系消化タンク蒸気配管修理	663	40	
		１・２系汚泥処理用ストレーナ修理	1,281	16	
		１・２系濃縮機棟除湿機修理	194	20	
		１・２系濃縮タンク覆蓋塗装修理	1,260	—	
		１・２系消化ガス配管修理	782	40	
		１・２系汚泥処理棟配電設備修理	646	11	
		１・２系汚泥処理マイスト水流量計修理	1,260	—	
		１・２系汚泥脱水機№１薬液流量計修理	1,260	11	
		３系汚泥処理配管修理	99	16	
		３系汚泥処理掻揚機修理	777	27	
		３系ガスプラント循環ポンプ修理	819	18	
		３系ガスプラントスラリーポンプ修理	777	18	
		３系汚泥処理汚泥圧入管修理	1,281	27	
		３系汚泥処理フローコンベヤ修理	862	27	
		３系汚泥処理Ｂ系洗浄汚泥貯留掻揚機修理	977	15	
		３系汚泥処理脱水機修理	630	24～27	
		３系汚泥処理フローコンベヤ修理その２	97	27	
		３系汚泥処理消化汚泥ポンプ修理	766	15	
		３系ガス発ガスコンプレッサーアフタークーラー修理	473	12	
		３系汚泥処理ガス発ミストセパレータ修理	1,291	12	
		３系消化ガス配管修理	100	27	
	汚泥処理	３系汚泥処理計算機設備LANBOX修理	501	6	
	焼却設備	1・2系焼却設備整備工事	60,375	13	
		３系焼却設備整備工事	18,795	22	
		３系焼却設備整備工事その２	27,615	22	
		３系焼却設備空調機修理	767	26	
		１・２系排ガスファン修理	1,260	13	
		１・２系焼却設備減速機修理	840	13	
		１・２系再燃炉点検口修理	609	13	
		１・２系焼却炉空気圧縮機基板修理	90	13	
		１・２系焼却炉モーノポンプ修理	494	13	
		１・２系焼却流動ブロワ電動機修理	284	13	
		１・２系焼熱ボイラスートブロー	976	13	
		１・２系流動ブロワ修理	1,155	13	
		１・２系焼却炉乾燥機蒸気ドレン配管修理	1,291	13	
		１・２系焼却炉廃熱ボイラ蒸気ブロー配管修理	1,173	13	
		１・２系焼却炉火炎検知器修理	1,008	13	
		３系焼却設備計装コンプレッサー修理	1,155	26	
		３系焼却設備空気配管修理	494	26	
		３系焼却收水装置コントロール弁修理	315	16	
		３系焼却設備廃熱ボイラ封水層修理	556	22	
		３系焼却排ガス設備修理	630	22	
		３系焼却設備乾燥機ファン修理	1,155	22	
		３系焼却設備マイスト水配管修理	263	26	
	一般	風呂ボイラ修理	181	16	
		空調機修理	157	—	
		１・２系中央管理棟１階出入口扉修理	153	38	
		３系管理棟ダクト用換気扇修理	116	—	
		第２ポンプ場ガラス修理	25	—	
		屋外照明灯修理	260	—	
		正門扉外灯修理	851	—	
		産業廃棄物置場立入防護柵修理	1,207	—	
		１・２系ブロア室ガラス修理	145	—	
		風呂場・車庫タイル修理	237	—	
		３系場内排水管修理	634	—	
		スカイランドHARADAエレベーター監視設備修理	210	6	
		スカイランドHARADA屋外スピーカー修理	695	6	
		№２自家発用空気槽修理	1,291	38	
		安全保護具空気呼吸器修理	240	—	
		スカイランドHARADAトイレ給水管修理	299	6	
	水質関係	自動採水器整備工事	10,543	19	
		定置式自動採水器冷凍機修理	100	7	
		熱研デジタル熱分析計ポンプ修理	40	11	
		イオンメータ修理	386	4	
		３系全燐・全窒素計修理	765	5	
		高周波プラズマ発光分光分析装置修理	46	22	
		燃研式デジタル熱量計修理	139	11	
	車両	車両修理	1,521	—	
	合計		305,646		

安威川流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
中央	水処理	合流汚水ポンプブラシ引揚装置補修工事	2,625		

水みらいセンター		ポンプ補修工事	5,022		
		最初沈澱池汚泥掻寄機補修工事	18,900		
		水処理掻寄機補修工事	13,896		
		水処理攪拌機補修工事	6,300		
		４系初沈掻寄機スプロケット補修工事	1,145		
		４系初沈掻寄機スプロケット補修工事その２	3,731		
		エアレーションタンクゲート補修工事	3,360		
		水処理ポンプ補修工事	6,300		
		３号汚水ポンプ外補修工事	39,480		
		１系ポンプ棟グラフィックパネル修繕	1,260		
		砂ろ過設備修繕	998		
	汚泥処理	ベルトプレス補修工事	26,246		
		３号溶融設備補修工事	114,450		
		混合汚泥設備外補修工事	7,350		
	その他	減速機補修工事	3,854		P場分含む
庫部ポンプ場	雨水	No.2雨水エンジン排気管修繕	1,462		
	その他	減速機補修工事			中央分に合算
味舌ポンプ場	雨水	雨水エンジン補修工事	3,087		
		山田系No.4ディーゼルエンジン補修工事	6,090		
	沈砂池	千里系No.3汚水自動除塵機補修工事	5,040		
	その他	減速機補修工事			中央分に合算
		酸素注入設備補修工事	2,310		
摂津ポンプ場	その他	減速機補修工事			中央分に合算
		水位計修繕	998		
	合計		272,906		

淀川右岸流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
高槻水みらいセンター	水処理	水処理ポンプ補修工事	9,084	9～31	債務(H20～H21)
		水処理ポンプ外補修工事	18,648	9～23	債務(H21～H22)
		Ｅ系水処理攪拌機補修工事	2,940	15	
		Ｂ系送風機補修工事	16,533	23	
		南系汚水沈砂揚機補修工事	12,600	10	債務(H21～H22)
		北汚水ポンプ棟空調機補修工事	544	21	
		Ｅ系水処理脱臭ファン修繕	998	9～15	
		Ｂ系水処理バイパス水路流量計修繕	735	23	
		電気センター自家発補修工事	3,127	18	債務(H20～H21)
	汚泥処理	南系脱水機棟監視制御室空調機補修工事	1,512	15	債務(H20～H21)
		南系脱水ケーキ圧送ポンプ補修工事	2,205	15	債務(H20～H21)
		南脱水ケーキ圧送ポンプ補修工事	18,900	15	債務(H21～H22)
		焼却炉施設補修工事	7,665	10	債務(H20～H21)
	雨水	雨水情報システム用プロセス情報処理装置修繕	840	15	
	高度処理	急速ろ過ポンプ補修工事	5,775	6	
前島ポンプ場	ポンプ棟	雨水ディーゼルエンジン補修工事	7,182	20	債務(H20～H21)
		水平沈砂搬出機修繕	383	20	
		トイレ修繕	703	36	
	合計		110,374		

淀川左岸流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
落水みらいセンター	溶融炉、濃縮棟	生物脱臭設備補修工事	35,385,000	18	
	3系溶融炉	３系溶融炉補修工事	19,950,000	10	
	2系溶融炉	２系廃熱ボイラ補修工事	9,765,000	22	
	沈砂池、エアタン等	自動採水器補修工事	9,607,500	22	
	A系水処理	Ａ系最初沈殿池スカムスキマー修繕	2,478,000	16	
	B1系水処理	Ｂ１系水中撹拌機修繕	2,415,000	8	
	No.2濃縮・重力濃縮	汚泥破砕機修繕	2,382,500	11・7	No.2:11,重力7
	2系CRT監視装置用	監視制御装置修繕	2,362,500	20	
	スクラバ排水P・砂ろ過水P	３系溶融炉設備ポンプ修繕	2,310,000	10	
	いこいの広場	いこいの広場周辺案内板等取替工事	2,079,000	1	
	いこいの広場	いこいの広場せせらぎ水路管理用排水設備工事	1,470,000	1	
	管理棟、電算室	水処理監視制御装置修繕	1,260,000	6	
	A系7・8,B系1	ＰＨ計及びＤＯ計修繕	1,071,000	13・9	A系13,B系9
	沈砂池棟	しさスキップホイスト修繕	945,000	23	
	濃縮棟	遠心濃縮機、遠心脱水機用部品（フィードチューブ）	892,500	17	
	第二溶融棟電算室	２系溶融炉計算機中央処理装置修繕	798,000	20	
	A・B系水処理	水質計器修繕	777,000	3～10	DO,ORP,PH
	沈砂池ポンプ棟	空調設備修繕	682,500	22	
	携帯式	ＤｏメーターModel58修繕	651,000	20	
	沈砂池棟	沈砂洗浄機修繕	651,000	23	
	沈砂池ポンプ棟上屋	ＩＴＶカラーカメラ修繕	598,500	22	
	滅菌棟	全窒素・全リン計修繕	546,000	7	
	B1系水処理	Ｂ１系循環水ポンプ修繕（７－２号）	522,900	5	
	A系水処理	Ａ－１系水中撹拌機修繕	220,500	5	
	Q水くん	電気式水道メーター	190,995	13	
	B1系水処理	Ｂ１系循環水ポンプ修繕	153,300	9	
	B1系水処理	Ｂ１系循環水ポンプ修繕（６－２号）	141,750	5	
	携帯式	ポータブルＭＬＳＳ計用部品（センサー）	141,750	20	
	汚泥処理事務室	場内情報処理端末ハードディスク修繕	59,850	5	
	４系焼却炉	大阪ガスメーター負荷計取付工事	36,750	1	
	1系急速ろ過棟	急速ろ過棟屋ガラス修繕	26,250	22	
石津ポンプ場	石津流量計室	寝屋川放流流量計修繕	1,438,500	10	
	ポンプ棟	軸封水ポンプ修繕	916,650	12	
	寝屋川放流口	ＩＴＶカラーカメラ修繕	409,500	10	
	石津中継ポンプ場	バイパスゲートカメラ修繕	246,750	12	
	ポンプ棟	軸封水ポンプ(No.2)修繕	70,875	12	
放流幹線	放流幹線	寝屋川放流幹線　Ｎ－１人孔修繕	462,000	11	
	合計		104,095,320		

寝屋川北部流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
菊水ポンプ場	ポンプ室	水位計修繕	1,449		
	その他	小規模修繕	2,110		
	小計		3,559		
太平ポンプ場	ポンプ室	雨水ポンプ排気管補修工事	6,924		
	沈砂池	しさ脱水機補修工事	2,751		
	電気	高圧気中開閉器修繕	1,365		
	ポンプ室	ディーゼルエンジン補修工事	9,975		
	その他	小規模修繕	2,100		
	小計		23,115		

寝屋川北部流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
氷野ポンプ場	沈砂池	沈砂池機械補修工事	12,096		
	電気	高圧気中開閉器修繕	1,418		
	その他	小規模修繕	2,135		

	小計		15,649		
桑才ポンプ場	ポンプ室	雨水ポンプ補修工事	6,090		
	電気	無停電電源装置補修工事	5,787		
	その他	小規模修繕	2,100		
	小計		13,977		
茨田ポンプ場(古川)	ポンプ室	ディーゼルエンジン冷却装置等補修工事	10,290		
	沈砂池	粗目除塵機補修工事	7,695		
	小計		17,985		
茨田ポンプ場(中継)	その他	小規模修繕	2,100		
	小計		2,100		
深野北ポンプ場	ポンプ室	冷却水配管補修工事	6,020		
	沈砂池	汚水制水弁開度計補修工事	1,785		
	その他	小規模補修	2,103		
	小計		9,907		
枚方中継ポンプ場	電気	遠方監視制御装置修繕	483		
	小計		483		
蔀島ポンプ場	その他	小規模補修	2,106		
	小計		2,106		
寝屋川中継ポンプ場		自家発エンジン始動用蓄電池等修繕	546		
	ポンプ室	汚水ポンプ補修工事	2,714		
	電気	監視用ＩＴＶ装置修繕	310		
	小計		3,570		
鴻池水みらいセンター	水処理	曝気槽設備補修工事	21,651		
		最初沈澱池設備補修工事	10,229		
	水処理・その他	小規模補修	10,658		
	小計		42,538		
	汚泥処理	脱水設備コンベア補修工事	29,925		
		スクリューフィーダ修繕工事	935		
	汚泥処理・その他	小規模補修	10,361		
	小計		41,220		
	場内一般	地下１階空調機室東側ドア修繕	92		
	小計		92		
	小計		83,851		
鴻池ポンプ場	沈砂池	洗浄機補修工事	18,465		
		汚水ポンプ用減速機補修工事	2,100		
	小計		20,565		
	小計		20,565		
水質	水処理				
	小計				
管渠	門真寝屋川幹線	人孔修繕	0		
	四条畷幹線	人孔修繕	756		
	門真寝屋川	特殊人孔(2)雨水ポンプ吐出配管修繕	215		
	門真寝屋川	特殊人孔①接地修繕	767		
	小計		362		
	合計		2,100		
			198,485		

寝屋川南部流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額(千円)	経過年数	備考
川俣水みらいセンター	管理棟	管理本館空調機ＡＣ－２整備	957	13	
		管理棟No.３給気ファン修繕	321	8	
		中央操作室記録計修繕	1,239	11	
		ミニＵＰＳ修繕	137	4	
		宿直室エアコン設置	210	13	
		管理本館空調機ＡＣ－２修繕	657	13	
		入札室等エアコン修繕	231	17	
		管理棟放送設備修繕	263	10	
		正門門扉等照明器具設置	42	39	
		管理棟貯湯槽部品購入修繕	362	12	
		川俣MC本館東側水道管修繕	389	37	
	沈砂池	沈砂洗浄設備配管修繕	263	7	
		川俣MC沈砂池機械設備補修工事	10,389	17	
		川俣MC沈砂洗浄設備振動ふるい機修繕	893	3	
	ポンプ室	汚水ポンプ用潤滑水ポンプ整備	557	33	
		No.５汚水ポンプ修繕	368	33	
	水処理	Ｂ系送風機No.５・６用圧油槽電磁弁	210	11	
		最終沈澱池原水ポンプ用電動バタフライ弁	252	13	
		最終沈澱池Ⅶ系濁度計	71	9	
		終沈汚泥掻寄機Ⅲ－４減速機整備	498	5	
		ブロワ棟南側危険物庫鉄扉等修繕	510	25	
		プロセスコントローラ基板修繕	567	19	
		デマンド監視用パルス変換器取替	1,365	13	
		高架揚水ポンプ操作盤等修繕	1,491	37	
		プロセスコントローラ基板修繕（その２）	672	8	
		送風機管廊床排水ポンプモーターマルチリレー	378	8	
		川俣MC水処理支援サーバー修繕	1,365	12	
		川俣MC監視画面制御用電源装置修繕	1,386	11	
	濃縮槽	濃縮槽汚泥移送濃度計修繕	467	13	
		川俣MC機械濃縮棟地下1階天井修繕	452	38	
	汚泥処理	汚泥処理設備Ｉ系焼却炉炉内CO-O2計修繕	332	12	
		汚泥供給ポンプNo.１－３修繕	819	8	
		高分子凝集剤供給ポンプ整備	1,113	12	
		ボイラ灰取出二重ダンパ等修繕	243	12	
		排煙処理塔循環ポンプNo.３－２修繕	246	7	
		Ｉ系炉内O2－ＣＯ計部品	34	12	
		Ｉ系電子式自動平衡記録計No.１修繕	231	13	
		Ｉ系出口ＮＯx－O2－ＳO2計アナログメモリ	218	12	
		高分子給水タンク流入弁修繕	877	12	
		排煙処理塔循環ポンプNo.１－２，２－２修繕	477	12	
		蒸気配管修繕	1,214	12	
		Ⅱ系／Ⅲ系O2－ＣＯ計部品	85	9	
		汚泥除塵機修繕	1,491	9	
		ノズルダストパージ購入修繕	50	8	
		NO.３バグフィルダオペレート弁購入修繕	276	7	
		計装用コンプレッサ部品購入修繕	404	12	
		Ｉ系竝式電気集塵機修繕	36	12	
		川俣MC焼却設備補修工事	34,650	12	

寝屋川南部流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額(千円)	経過年数	備考
	水質	超音波洗浄機修繕	546	20	
	スカイランド	スカイランド水銀灯ポール等取替	460	25	
		川俣スカイランド多目的グラウンド日除け支柱等修繕	1,491	10	
	その他	諸材料　(水処理・汚泥処理・スカイランド)	8,967		
		諸材料　(水質)	3,407		
	小計		84,629		
管渠	管渠	枚岡河内南２No.７人孔修繕	277	13	
		中央南幹線(一)No.14路上局盤外修繕	1,313	7	
		枚岡河内南No.７人孔蓋修繕	578	19	
	小計		2,168		

小阪ポンプ場	管理棟	デマンド監視用パルス変換器取替	473	14	
	沈砂池	No.6しさ搬出機落ちロシュート補修	498	28	
		しさスキップホイストワイヤーロープ取替補修	263	28	
		しさスキップホイストローラー取替補修	373	28	
		小阪PS沈砂機械設備補修工事	4,844	28	
	ポンプ棟他	雨水ポンプ停電用電磁弁補修	500	28	
		小阪PSNo.5雨水ポンプ減速機用油冷却器修繕	2,415	26	
	その他	諸材料	1,454		
	小計		10,347		
川俣ポンプ場	管理棟	流入渠記録計修繕	402	9	
		川俣PSNo.1ＩＴＶカメラ修繕	1,449	24	
		川俣PS監視制御設備修繕	1,365	9	
	沈砂池	雨水沈砂揚機レール受金物修繕	320	37	
		流出ゲート修繕	420	25	
		川俣PSNo.3.4.5雨水沈砂揚機池底レール修繕	2,363	37	
	ポンプ棟他	No.2雨水ポンプ機関冷却水配管修繕	483	37	
		発電機用軸受温度計修繕	499	5	
	その他	諸材料	1,545		
	小計		8,846		
新家ポンプ場	管理棟	新家PS監視制御設備修繕	1,155	10	
		新家PSITV用制御装置修繕	476	10	
		ITV監視設備用カメラ購入修繕	491	16	
	ポンプ棟他	原動機室窓ガラス修繕	16	35	
		No.1雨水エンジン燃料流量計購入修繕	119	35	
		高架揚水ポンプ補修	491	14	
		高架揚水ポンプ吸い込み配管補修	470	35	
		No.1・2雨水ポンプ用エンジン冷却水配管	183	35	
		雨水ポンプ用エンジン排気管補修	331	23	
		新家PS地下重油タンク液面計修繕	2,310	35	
		新家PS地下タンク燃料配管修繕	1,491	35	
	その他	諸材料	2,094		
	小計		9,827		
長吉ポンプ場	沈砂池	しさスキップホイストワイヤーロープ取替補修	499	27	
		沈砂スキップホイストワイヤーロープ取替補修	499	27	
		長吉PS沈砂搬出用搬出機補修工事	8,400	27	
		長吉PSNo.1汚水沈砂揚機池底レール等修繕	1,365	21	
	ポンプ棟他	No.2雨水ポンプインペラキャップ調整補修	462	27	
	屋外	屋外水銀灯照明器具	250	27	
		屋外水銀灯2灯用照明器具	401	27	
	その他	諸材料	1,775		
	小計		13,651		
寺島ポンプ場	管理棟	寺島PSＩＴＶ設備補修工事	4,410	20	
		寺島PSシーケンサ修繕	399	14	
	沈砂池	汚水沈砂池バルブ室給気ファン補修	275	14	
		沈砂池No.1-1汚水自動除塵機補修	155	9	
		沈砂池No.3しさ搬出機電線管補修	299	26	
		雨水沈砂池開口蓋補修	324	26	
		寺島PS沈砂池機械設備補修工事	23,594	14	
		寺島PS雨水流入ゲート中間軸受補修工事	10,290	26	
	ポンプ棟他	No.2汚水ポンプ吐出弁用二次減速機補修	473	26	
		No.1汚水圧送管超音波流量計補修	257	14	
		寺島PSNo.3汚水ポンプ用電動機補修工事	5,565	26	
		寺島PSNo.3汚水ポンプ用高圧接触器修繕	2,384	26	
		寺島PSNo.1汚水ポンプ吐出弁用開閉装置修繕	1,155	14	
		寺島PS地下重油タンク液面計修繕	1,397	26	
	放流渠	放流渠タラップ補修	137	26	
		放流渠南側門扉補修	200	26	
	その他	諸材料	2,558		
	小計		53,872		
小阪合ポンプ場	管理棟	管理棟１階トイレ補修	299	21	
		管内放送設備補修（音割れ・雑音）	484	21	
		インターホーン（場内）補修	175	21	
	沈砂池	No.8雨水細目自動除塵機補修	164	10	
		No.8雨水細目自動除塵機補修	127	10	
	ポンプ棟他	原動機室内竪樋補修	381	21	
		No.2エンジン潤滑油冷却器補修	499	21	
		小阪合PSNo.2雨水ポンプエンジン用油冷却器補修工事	3,465	21	
	その他	諸材料	1,235		
	小計		6,829		
新池島ポンプ場	管理棟	ポンプ棟会議室空調機補修	336	15	
	沈砂池	スキップホイストワイヤーロープ取替補修	347	15	
		水位記録計補修『雨水吐出井等』	155	15	
		新池島PS沈砂洗浄水ポンプ修繕	1,785	15	
		新池島PS雨水流入ゲート開度計修繕	2,363	15	
	ポンプ棟他	No.1バイパス弁床排水ポンプ補修	294	13	
		No.2バイパス弁床排水ポンプ補修	294	13	
		No.3雨水細目自動除塵機補修	499	15	
		ポンプ棟B3F竪樋補修	205	15	
	その他	諸材料	791		
	小計		7,069		
植付ポンプ場	沈砂池	しさスキップホイストワイヤーロープ取替補修	500	11	
		吐出井ポンプ本体整備補修（沈砂・しさ洗浄用）	287	11	
	ポンプ棟他	汚水ポンプ用電磁接触器取替補修	473	11	
		自家発用原動機燃料噴射弁燃料リーク管補修	368	11	
	放流渠	河川水位計補修	494	11	
	その他	諸材料	1,802		
	小計		3,924		
深野ポンプ場	沈砂池	雨水沈砂池ITV補修	499	9	
		沈砂池作業用電源盤設置補修	500	9	
		脱臭機械室搬入設備補修	498	9	
	ポンプ棟他	エンジン冷水位計点検用昇降用梯子補修	444	9	
	屋外	屋外防音壁枠組補修	168	9	
	その他	諸材料	978		
	小計		3,087		
	合計		204,049		

大和川下流流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
今池水みらいセンター	水処理設備	消泡剤注入設備修繕	1,785		
		脱臭ファン修繕	993	19	
		減速機補修工事	8,894	27	
	汚泥処理設備	空気圧縮機修繕	1,197	11	
		ベルトコンベヤ補修工事	3,150	15	
		脱硫器補修工事	19,005	27	
	焼却設備	ケーキ移送ポンプ等補修工事	5,933	11	
	電気設備	インバータ補修工事	8,820	17	
	合計		49,777		

大和川下流流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
大井センター	調整池設備	調整池流入ゲート修繕	1,785	21	
	沈砂池・水処理設備	減速機修繕	2,184	13	
	水処理設備	１系返送汚泥ポンプ補修工事	2,667	13	
		水処理脱臭オゾン設備修繕	1,785	13	
	汚泥処理設備	ＮＯ．２汚泥脱水機修繕	987	13	
		ＮＯ．２脱水機補修工事	19,425	13	
		重力濃縮汚泥掻寄機修繕	1,365	13	
		濃縮槽しさ脱水機補修工事	3,801	13	
	電気設備（大井・川面）	インバータ補修工事	9,293	13	
		脱水機棟無停電電源装置外補修工事	13,125	13	
	電気設備	監視制御設備修繕	1,680	13	
	その他	空調機用ファンコイルユニット修繕	137	13	
		コンビネーションガス警報器修繕	66	17	
		コンビネーションガス警報器修繕	50	13	
		電子式水分計修繕	48	13	
		電子式水分計ＥＢ－３４０ＭＯＣ修繕	35	13	
	小計		58,433		
川面ポンプ場	電気設備	光ファイバー補修工事	1,680	13	
	小計		1,680		
	合計		60,113		

大和川下流流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
狭山水みらいセンター	水処理設備				
	汚泥処理設備				
	その他	直流電源装置等補修工事	14,222	－	
		減速機補修工事	3,077	－	
		ガス検知警報器修繕	66	－	
	小計		17,365		
錦部中継ポンプ場	その他	直流電源装置等補修工事	8,038	－	
		ガス検知警報器修繕	66	－	
	小計		8,104		
長野中継ポンプ場	その他	ガス検知警報器修繕	55	－	
	小計		55		
	合計		25,524		

南大阪湾岸流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
北部水みらいセンター	沈砂地棟	着水井ゲート補修工事	1,995	23	
	水処理	ＮＯ４－１－１最終沈殿池汚泥掻寄機修繕	496	3	
		生物反応槽3-8-1撹拌機修繕	735	4	
		１系水処理ピット蓋支持金物修繕	851	23	
		２系1/4初沈汚泥濃度計修繕	398	9	
		電話交換機修繕	135	14	
		NO.2-2-4初沈流出流量計修繕	683	16	
	その他	1系無停電電源装置修繕	2,184	23	
	合計		7,477		

南大阪湾岸流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
中部水みらいセンター	1系	１系沈砂池脱臭配管修繕	609	20	
		１系地下タンク配管修繕	788	20	
		１系電気棟空調設備修繕	172	20	
	2系	２系沈砂池No４しさ搬出機ワイヤーロープ補修	239	13	小規模修繕
		主電気棟無停電電源装置外補修工事	11,550	13	
		２系No３ブロワーブラシ引揚装置修繕	449	13	
		撹拌機、曝気機減速シャフト修繕	141	13	
		シャフト溶射	74		
		撹拌機用モーター修繕	65		
		減速機シャフト溶射ほか修繕	44		
		曝気機用電動機修繕	70		
		曝気機用電動機及び減速機修繕	100		
		２系循環水ポンプNo４－１インペラー購入	341	13	小規模修繕
		２系No１－４－４曝気機ローターシャフト補修	25	13	小規模修繕
		２系循環水ポンプNo４－２インペラー購入	341	13	小規模修繕
	汚泥調整槽	汚泥調整槽脱臭設備吊上げ装置修繕	473	13	
		汚泥調整槽No２撹拌機動力ケーブル購入	33	13	小規模修繕
		汚泥調整槽No２撹拌機ガイドバー補修	40	13	小規模修繕
	管理棟	消防設備修繕	399	17	
		上水管修繕	100	20	
		２階男子トイレ壁タイル修繕	33	17	
		2系管理棟エレベーター交換部品購入	31	13	小規模修繕
	合計		16,117		

南大阪湾岸流域下水道

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
南部水みらいセンター	沈砂池ポンプ棟	沈砂池ポンプ棟PCS設備修繕	863	16	
	濃縮機械棟	汚泥分配槽可動堰修繕	74	15	
		汚泥分配槽可動堰補修工事	4,956	15	
	汚泥棟	No.1-2分離液調整槽撹拌機修繕	1,365	15	
		汚泥棟CRT表示装置修繕	683	15	
		No.2脱水機修繕	1,281	15	
		No.1ケーキ移送ポンプ修繕	987	15	
		No.2ケーキ移送ポンプ修繕	2,293	15	
		No.2脱水機汚泥拡散機楕円パドル翼修繕	100	15	
		No.2濃心濃縮機用インバータ修繕	2,310	9	
	送風機棟	送風機棟PCS設備修繕	840	16	
	沙ろ過施設	No.1逆洗排水ポンプ修繕	1,323	16	
	管理棟	事務室空調機修繕	92	16	
	水質計器	NO.3ポータブルDO計ケーブル修繕	11	5	
		最終沈殿池汚泥界面計修繕	903	16	
南部水みらいセンター	汚泥棟	汚泥棟空気圧縮機用エアドライヤー取替修繕	282	15	小規模修繕
		汚泥棟監視室空調設備補修業務	305	15	小規模修繕
		No.1供給汚泥ポンプ軸封水配管取り替え	46	15	小規模修繕
	管理棟	事務所系統　空調設備室外ユニット補修業務	136	16	小規模修繕
		逆輪・深日ポンプ場假設用プリンター（キャノンB11 2350）補修	15	9	小規模修繕
		給水加圧装置　リフレックス密閉膨張タンク　ダイヤフラム交換	91	12	小規模修繕
		エンジン高圧洗浄機（2台）修繕	158	10	小規模修繕
		流入薬自動採水器　コンプレッサー用ダイヤフラム交換	21	6	小規模修繕
	合計		19,135		

9. 維持操作引継ぎ工事一覧
（北部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名 箇所名	施設名	詳細名	工種種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
猪名川流域	原田MC	1・2系中央監視	制御設備更新工事	電気	H22.3.15	メタウォーター㈱ 西日本営業部	監視制御設備 1式 運転操作設備 1式 計装機器 1式	H22.4.1
	原田MC	3系自家用発電	自家用発電設備工事	電気	H22.3.15	㈱日立製作所 関西支社	発電機設備 1式 運転操作設備 1式 監視制御設備 1式 計装機器 1式	H22.4.1
	原田MC	3系第3ポンプ場沈砂池	沈砂池設備更新工事	機械	H22.3.15	荏原エンジニアリングサービス㈱ 大阪支店	自動除塵機 1式 沈砂掻揚機 1式 運転操作設備 1式 その他付帯工 1式 据付工等 1式	H22.4.1
	原田MC	3系第3ポンプ場沈砂池	沈砂池電気設備更新工事	電気	H22.3.15	㈱日立製作所 関西支社	監視制御設備 1式 運転操作設備 1式 計装機器 1式	H22.4.1
	原田MC	3系A・B列脱臭設備	脱臭設備更新工事	機械	H22.3.15	月島機械㈱ 大阪支社	生物脱臭 1式 運転操作設備 1式 その他付帯設備 1式 据付工等 1式	H22.4.1
	原田MC	3系A・C列連絡渠	改良工事	土木	H22.3.15	橋本建設㈱	防食工 1式 管渠接続 1式	H22.4.1
	原田MC	3系急速ろ過池施設	築造工事（建築）その2	建築	H22.3.15	信和建設㈱	覆蓋設備 1式	H22.4.1
	原田MC	3系第3ポンプ場	耐震診断業務委託	建築	H22.3.15	㈱日新技術コンサルタント 大阪事務所	耐震診断業務 1式	H22.4.1
	原田MC	3系C列水処理施設	耐震診断業務委託	建築	H22.3.15	中央コンサルタンツ㈱ 大阪支店	耐震診断業務 1式	H22.4.1
	原田MC	1・2系第2ポンプ場	耐震補強実施設計業務委託	建築	H22.3.15	内外エンジニアリング㈱ 大阪支社	耐震診断業務 1式 実施設計業務 1式	H22.4.1
	原田MC	1・2系場内管渠	調査診断・検討業務委託	土木	H22.3.15	内外エンジニアリング㈱ 大阪支社	管内調査 1式 耐震診断業務 1式	H22.4.1
安威川流域	中央MC	ポンプ施設	汚水沈砂池機械設備工事	機械	H21.8.19	扶桑建設工業㈱	汚水沈砂池機械設備1池	H21.8.21
	中央MC	脱臭施設	汚泥処理脱臭設備更新工事	機械	H21.12.18	三協工業㈱	脱臭風量150m3/分、電気含む	H21.12.21
	中央MC	ポンプ施設	分流汚水ポンプ設備工事（その1）	機械	#######	㈱酉島製作所	汚水ポンプΦ800×1台	#######
	中央MC	ポンプ施設	分流汚水ポンプ設備工事（その2）	機械	H21.12.18	㈱酉島製作所	補機設備 1式	H21.12.24
	中央MC	水処理施設	合流改善水処理電気設備工事	電気	H22.2.26	㈱東芝		#######
	中央MC	水処理施設	合流改善水処理機械設備工事	機械	H22.2.26	住友重機械エンバイロメント㈱		H21.12.2
	中央MC	水処理施設	砂ろ過設備工事	機械	H22.2.26	オルガノ㈱	必要性確認 24800m3/日2台	H22.2.26
	中央MC	水処理施設	砂ろ過施設外電気設備工事	電気	H22.2.26	東芝プラントシステム㈱	合流改善汚泥電気含む	H22.3.24
	中央MC	水処理施設	合流改善施設機械設備工事	機械	H22.2.26	住友重機械エンバイロメント㈱	汚泥しさ分離、汚泥槽撹拌機等	H22.3.2
	中央MC	ポンプ施設	合流汚水ポンプ設備工事（その1）	機械	H22.3.25	㈱クボタ	汚水ポンプΦ1200×1台	H22.3.26
	中央MC	ポンプ施設	合流汚水ポンプ設備工事（その2）	機械	H22.3.25	㈱クボタ	補機設備 1式	H22.3.26
	中央MC	ポンプ施設	汚水ポンプ外電気設備工事	電気	H22.3.25	㈱東芝		H22.3.26
	摂津PS	ポンプ施設	汚水沈砂池機械設備工事	機械	H22.2.26	荏原環境エンジニアリング㈱	1池増設	H22.3.1
	摂津PS	ポンプ施設	汚水ポンプ設備工事	機械	H22.2.26	㈱竜巣社機械製作所	Φ500（3台目増設・回転数制	H22.3.1
	摂津PS	ポンプ施設	汚水ポンプ外電気設備工事	電気	H22.2.26	東芝プラントシステム㈱	砂ろ過電気含む	H22.3.3
	穂積PS	ポンプ施設	汚水ポンプ電気設備工事	電気	H22.2.26	東芝プラントシステム㈱		H22.3.4
	穂積PS	ポンプ施設	汚水ポンプ外設備工事	機械	H22.2.26	新明和工業㈱	合流改善 汚水ポンプΦ4001台（No.3）	H22.3.8
	中央MC	A-2系汚水ポンプ棟	内装改良外工事	建築	H22.2.24	㈱コンステック	アスベスト除去工事 1式 内装設備 1式	H22.2.25
	味舌PS	千里系	沈砂池屋根改良工事	建築	H22.2.24	平和住建㈱	屋根改良 A＝251㎡ 資材搬入口設置工 1ヶ所	H22.4.1
	中央MC	管理棟外	屋上防水改良工事	建築	H22.3.19	㈱エフワンエヌ	防水改良工事（1496㎡） 1式 トップライト改良工事 1式	H22.4.1
	中央MC	水処理施設	A-2-4系防食工事	土木	H21.6.12	㈱タナカコンストラクション	共通水路防食工 129.5㎡	H21.6.25
	穂積PS	パッケージ室	内装改良外工事	建築	H21.5.29	（有）北陽	空調設備工事 1式 アスベスト除去工事 1式	H21.6.1
	岸部幹線		（第14工区）下水管渠築造工事	土木	H21.6.30	金岡建設㈱	管渠工（泥濃式推進工）φ1500mm、50 立抗築造工 1式 推進管内布設工φ800mmφ15(1式 管渠工（開削）φ800mmφ150m 1式	H21.7.13
	処理水送水管		（岸部第3工区）布設工事	土木	H21.9.15	㈱小倉組	推進工 φ150mm 326.0m 立抗工 1式 組立マンホール工 1式 付帯工 1式	H21.9.17
淀川右岸流域	高槻MC	水処理施設	水処理電気設備工事	電気	H21.6.30	三菱電機㈱ 関西支社	水処理（14,380m4/日）電気	H21.7.1
	高槻MC	水処理施設	最終沈殿池機械設備工事	機械	H21.6.30	㈱クボタ	水処理（14,380m3/日）	H21.7.7
	高槻MC	水処理施設	水処理脱臭設備工事	機械	H21.6.30	北炭化成工業㈱ 大阪支店	D系 生物脱臭設備（190m3/分）	H21.7.8
	高槻MC	水処理施設	最初沈殿池機械設備工事	機械	H21.7.13	前澤工業㈱ 大阪支店	水処理（14,380m3/日）	H21.7.13
	高槻MC	水処理施設	生物反応槽機械設備工事	機械	H21.7.14	㈱NGK水環境システムズ	水処理（14,380m3/日）ステップ	H21.7.14
	高槻MC	ポンプ施設	分流汚水ポンプ設備更新工事	機械	#######	㈱酉島製作所 大阪支店	雨系 Φ500×1台	#######
	前島PS	ポンプ施設	低段制水扉設備工事	機械	#######	㈱斉藤鐵工所	雨水制水扉	H22.1.8
	前島PS	ポンプ施設	低段ポンプ設備工事	機械	H22.3.23	㈱竜巣社機械製作所	雨水ポンプΦ1200*2、Φ2000*2	H22.3.24
	前島PS	ポンプ施設	低段電気設備工事	電気	H22.3.25	シンフォニアテクノロジー㈱	受変電・監視制御・自家発	H22.3.25
	前島PS	ポンプ施設	低段沈砂池機械設備工事	機械	H22.3.31	ヤマイチテクノス㈱	沈砂池機械設備4池	H22.3.31
	安威川左岸PS	場内	整備工事	土木	H21.5.14	㈱宣伸実業	土工 1式 舗装工 1式 植栽工 1式 雨水排水設備工 1式	H21.5.21
	前島PS	場内	整備工事	土木	H21.6.30	明豊工建㈱	場内整備工事 1式 盛土工 1式 土留工 1式	H21.7.13
	前島PS	場内	整備工事	土木	H22.3.15	（有）K・S・A	場内管路工 1式 場内盛土工 1式	H22.3.26
	前島PS	ポンプ棟	外壁更新外工事	建築	#######	（有）アーサー	外壁更新工事 1式 内装改良 1式 設備 1式	#######
	高槻島本雨水幹線		（第1工区）下水管渠築造工事	土木	H22.3.16	淺沼組共同企業体	シールド工 φ4000mm 2449.04m 人孔築造工 1式 地盤改良工 1式	H22.3.18

9. 維持操作引継ぎ工事一覧

（東部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名 箇所名	施設名	詳細名	工種種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
淀川左岸流域	渚MC	汚泥処理施設	焼却炉設備工事その1(公募型タイプ1)	機械	H22. 3.26	月島機械(株)	流動焼却炉(95t/日)	H22. 4. 1
	渚MC	汚泥処理施設	焼却炉電気設備工事(その2)	電気	H22. 3.25	メタウォーター(株)	補機設備	H22. 4. 1
	渚MC	汚泥処理施設	重力濃縮槽築造工事	土木	H22. 2.25	なみはや建設(株)	重力濃縮槽 φ14m	H22. 4. 1
	渚MC	汚泥処理施設	焼却炉設備工事その2	機械	H22. 3.26	月島機械(株)	補機設備	H22. 4. 1
	渚MC	汚泥処理施設	焼却炉電気設備工事(その1)	電気	H22. 3.25	富士電機水環境システムズ(株	配電設備、運転操作設備	H22. 4. 1
	渚MC	場内整備	場内整備工事(その6)	土木	H21. 8. 4	(株)道上総合建設	場内整備工	H22. 4. 1
	渚MC	水処理施設	用水設備工事	機械	H21.12.11	日立プラント建築サービス	用水設備、補機設備	H22. 4. 1
	渚MC	水処理施設	用水電気設備工事	電気	H21.12.11	メタウォーター(株)	運転操作設備、監視制御設備	H22. 4. 1
寝屋川北部流域	なわてMC	水処理施設	ポンプ棟・沈砂池棟建築機械設備工事	機械	H22. 3.17	(株)麻生	空気調和設備、給排水衛生設備、消火設備	H22. 4. 1
	なわてMC	水処理施設	ポンプ棟・沈砂池棟建築電気設備工事	電気	H22. 3.19	イクタ電設(株)	電灯設備、動力設備、通信・放送設備、防災設備	H22. 4. 1
	なわてMC	水処理施設	急速ろ過棟建築電気設備工事	電気	H22. 3.18	栄電気(株)	電灯設備、動力設備、通信・放送設備、防災設備	H22. 4. 1
	なわてMC	水処理施設	水処理棟建築電気設備工事	電気	H22. 3.24	東亜エンヂニアリング(株)	電灯設備、動力設備、通信・放送設備、防災設備	H22. 4. 1
	なわてMC	管渠	管廊築造工事(その1)	土木	H21.10.21	西野建設工業(株)	工事延長 L=28.5m	H22. 4. 1
	なわてMC	水処理施設	急速ろ過棟建築機械設備工事	機械	H22. 3.18	(株)平井水道工業	空気調和設備、給排水衛生設備、消火設備	H22. 4. 1
	なわてMC	場内整備	場内基盤整備工事(その1)	土木	H21. 5.21	(有)ファースト工学	場内基盤整備	H22. 4. 1
	なわてMC	場内整備	場内基盤整備工事(その3)	土木	H22. 3. 3	(株)中井工務店	保護コンクリート工	H22. 4. 1
	なわてMC	水処理施設	水処理施設換気機械室外建築工事	建築	H22. 2. 3	なみはや建設(株)	給気機械室・排気機械室	H22. 4. 1
	なわてMC	水処理施設	水処理棟建築機械設備工事	機械	H22. 3.23	杉山住機(株)	空気調和設備、給排水衛生設備、消火設備	H22. 4. 1
	なわてMC	管渠	送泥管築造工事(その2)	土木	H22. 3.11	(株)喜多工務店	場内管路工	H22. 4. 1
	茨田(二)増補幹線	管渠	(第3工区)下水管渠築造工事	土木	H22. 3.25	(株)本間組	工事延長 L=200.3m	H22. 4. 1
	鴻池MC	水処理施設	水処理施設換気設備改良工事	機械	H22. 3.24	港南エンジニアリング	換気設備	H22. 4. 1
	鴻池MC	水処理施設	沈砂池機械設備更新工事	機械	H22. 3. 5	(株)日立プラントテクノロジー	自動除塵機・沈砂搬送機・集砂除砂装置	H22. 4. 1
	鴻池MC	場内整備	管理棟設置工事	土木	H21.10.23	協和興業(株)	工事延長 L=144.2m	H22. 4. 1
寝屋川南部流域	川俣MC	水処理施設	急速ろ過棟建築電気設備工事	電気	H21. 6. 4	マキ電気工事(株)	動力設備、電灯設備	H22. 4. 1
	川俣MC	場内整備	場内整備工事	土木	H22. 3. 8	池田工業(株)	管布設工	H22. 4. 1
	四条増補幹線	管渠	(第2-2工区)下水管渠築造工事	土木	H21.12.10	井上工業(株)	工事延長 L=1209m	H22. 4. 2
	大東門真増補幹線	管渠	(第2工区)下水管渠築造工事	土木	H22. 3. 5	三井住友建設・地崎工業・木原	工事延長 L=2422.2m	H22. 4. 1
	中央(一)増補幹線	管渠	(第2-1工区)下水管渠築造工事	土木	H22. 1.25	中林建設(株)	工事延長 L=2248.0m	H22. 4. 1
	中央第1増補幹線(一)	管渠	人孔築造工事	土木	H22. 3.24	井上工業(株)	人孔築造工、管廊設置工、管布設工	H22. 4. 1
	長吉ポンプ場	ポンプ棟	雨水ポンプ補機設備更新工事	機械	H21. 6. 9	OESアクアフオーコ(株)	冷却水設備	H22. 4. 1
	長吉ポンプ場	ポンプ棟	電気設備更新工事(その1)	電気	H21. 8. 5	(株)安川電機	自家発電設備 (1250kVA)	H22. 4. 1
	長吉ポンプ場	ポンプ棟	電気設備更新工事(その2)	電気	H21. 8. 5	(株)安川電機	配管・配線・土木	H22. 4. 1
	長吉直送幹線	管渠	(第1-2工区)下水管渠築造工事	土木	H22. 2.10	ヤスダエンジニアリング(株)	工事延長 L=341.4m	H22. 4. 1
	柏原八尾幹線	管渠	人孔改良工事	土木	H21. 8.19	サンエス建設(株)	階段人孔改良工	H22. 4. 1
	柏原八尾増補幹線	管渠	(第6工区)下水管渠築造工事	土木	H22. 3.25	中林建設(株)	工事延長 L=44.8m	H22. 4. 1
	飛行場北幹線	管渠	[illegible]	土木	H21. 8.12	八尾市	立坑工、マンホール工	H22. 4. 1
	飛行場北増補幹線	管渠	(第1-1工区)下水管渠築造工事	土木	H22. 3.26	(株)森組	工事延長 L=1964.9m	H22. 4. 1
	飛行場北増補幹線	管渠	[illegible]	土木	H22. 3.30	ショベル・丸五基礎特定共同企	工事延長 L=2437m	H22. 4. 1
	飛行場北増補幹線	管渠	[illegible]	土木	H21. 7.30	ヤスダエンジニアリング(株)	工事延長 L=649.3m	H22. 4. 1
	門真増補幹線(二)他	通信施設	伝送路布設工事	電気	H22. 3. 9	東邦電気工業(株)	伝送路布設	H22. 4. 1
	竜華MC	管理棟	管理棟外建築工事	建築	H22. 3.16	大鉄工業(株)	管理棟・搬入室棟	H22. 4. 1
	竜華MC	管理棟	管理棟建築電気設備工事	電気	H22. 3.25	東亜エンヂニアリング(株)	動力設備、電灯設備	H22. 4. 1
	竜華MC	管渠	送泥管築造工事(第20-2工区)	土木	H21. 4.24	アーバンテック(株)	工事延長 L=726.4m	H22. 4. 1
	竜華MC	管渠	送泥管築造工事(第21-1工区)	土木	H22. 3.19	(株)坂上工務店	工事延長 L=454.5m	H22. 4. 1

（南部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名 箇所名	施設名	詳細名	工種種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
大和川下流	今池MC	下水処理場	3-2系水処理施設土木工事	土木	H21.11.12	コーセン建設㈱	土工、文化財土工、仮設工	H21.11.19
	今池MC	下水処理場	汚水ポンプ電動化工事	電気	H22. 3.10	東芝プラントシステム㈱ 関西支社	汚水ポンプ電動化 1台	H22.3.10
	今池MC	下水処理場	沈砂池脱臭設備更新工事	機械	H21.12.7	三協工業㈱ 大阪支社	生物脱臭(190m3/分) 1台	H21.12.17
	今池MC	下水処理場	焼却炉建築工事	建築	H22. 3.8	好広建設	建築囲障工	H22.3.8
	今池MC	下水処理場	混合汚泥貯留槽防食工事	土木	H22. 3.11	日本ジッコウ㈱ 大阪営業所	防食被覆工	H22.3.11
	今池MC	下水処理場	屋上整備工事(その6)	土木	H22. 3.11	㈱剛建	土工、施設整備工	H22.3.22
	今池MC	下水処理場	屋上整備工事(その7)	土木	H21.12.22	藤岡工業㈱	フェンス工、門扉工	H22.1.4
	今池MC	下水処理場	屋上整備工事(その8)	土木	H22. 1.18	㈱関西ネット工業	トレリス工	H22.1.18
	今池MC	下水処理場	屋上整備工事(その9)	土木	H22. 1.13	㈱セイジョウ	トレリス工	H22.1.19
	今池MC	下水処理場	場内照明他設備工事	電気	H22. 2.23	(有)エムズ電気	照明設備、灌水設備	H22.2.23
	西除川左岸幹線 外	管渠	人孔蓋改良工事	土木	H22. 3.26	玉里土建㈱	人孔蓋取替工 7箇所	H22.3.26
	龍華中継ポンプ場	ポンプ場	ポンプ設備工事	機械	H22. 1.7	新菱工業㈱ 大阪支店	ポンプ設備(φ400/300mm 24.4m3/分)1台	H22.1.7
	河内長野幹線	管渠	管理柵設置工事	土木	H22. 3.26	㈱マツ建設	管理柵等設置工	H22.3.26
南大阪湾岸	北部MC	下水処理場	水処理脱臭設備工事	機械	H22. 3.4	セイコー化工機㈱ 大阪営業所	生物脱臭設備(260m3/分) 2台	H22.3.4
	北部MC	下水処理場	水処理覆蓋設置工事	機械	H22. 3.4	日成エンジニアリング㈱	簡易覆蓋(FRP製)	H22.3.4
	北部MC	下水処理場	最初沈殿池改良工事(その2)	土木	H21.10.21	中外商工㈱	防食被覆工 2池	H21.10.29
	北部MC	下水処理場	濃縮汚泥貯留槽改良工事	土木	H21. 8.12	東洋メンテナンス㈱	防食被覆工 3箇所	H21.8.17
	北部MC	下水処理場	濃縮汚泥貯留槽改良工事(その2)	土木	H21.12.22	ヤスダエンジニアリング㈱	防食被覆工 1箇所	H22.1.4
	北部MC	下水処理場	焼却炉土木工事	土木	H22. 3.18	ショベル工業㈱	焼却炉基礎工	H22.3.18
	北部MC	下水処理場	塩素混和池流入渠改良工事	土木	H21.12.22	天慶建設	流入渠改良工 L=14.6m	H21.12.22
	岸和田忠岡幹線(1)	管渠	人孔蓋改良工事	土木	H22. 3.16	(有)ニシノ組工業	人孔蓋取替工 1箇所	H22.3.16
	中部MC	下水処理場	ポンプ機械設備工事	機械	H22. 3.30	㈱クボタ	ポンプ(φ700mm 56m3/分) 1台	H22.3.30
	中部MC	下水処理場	連絡管渠築造工事	土木	H21.12.10	木村建設㈱	2系送水管 φ800mm、L=341.3m	H21.12.15

10. 水みらいセンター・ポンプ場見学者記録

流域名	施設毎利用数						利用者別数											
	処理場		その他		計		小学生		中学生		その他学生		国外		その他		計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
猪名川流域（原田処理区）	78	6,127	0	0	78	6,127	62	5,911	0	0	0	0	0	0	15	183	77	6,094
安威川流域（中央処理区）	7	384	1	60	8	444	5	372	0	0	0	0	1	9	2	63	8	444
淀川右岸流域（高槻処理区）	15	675	0	0	15	675	9	609	0	0	0	0	0	0	6	66	15	675
淀川左岸流域（渚処理区）	15	1,102	0	0	15	1,102	11	990	0	0	0	0	1	7	3	105	15	1,102
寝屋川北部流域（鴻池処理区）	31	2,133	0	0	31	2,133	18	1,956	1	10	1	63	0	0	11	104	31	2,133
寝屋川南部流域（川俣処理区）	45	2,808	0	0	45	2,808	31	2,617	0	0	0	0	0	0	14	191	45	2,808
大和川東部流域（大井処理区）	14	809	0	0	14	809	8	736	1	4	2	36	0	0	3	33	14	809
大和川西部流域（今池処理区）	18	1,180	0	0	18	1,180	12	1,121	0	0	0	0			6	59	18	1,180
大和川南部流域（狭山処理区）	13	841	0	0	13	841	8	769	0	0	1	2	0	0	4	70	13	841
南大阪湾岸北部流域（北部処理区）	22	2,369	0	0	22	2,369	20	2,330	0	0	0	0	0	0	2	39	22	2,369
南大阪湾岸中部流域（中部処理区）	12	824	0	0	12	824	8	772	1	10	0	0	0	0	3	42	12	824
南大阪湾岸南部流域（南部処理区）	29	2,053	0	0	29	2,053	29	1,833	0	0	0	0	2	30	10	190	41	2,053
計	299	21,305	1	60	300	21,365	221	20,016	3	24	4	101	4	46	79	1,145	311	21,332

１１．水みらいセンター増設等経過

原田水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
＜第３系列＞						
昭和 54 年度		水処理施設 (1/8) 予備エアレーションタンク 2池 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 6池 最終沈殿池 2池		脱水機棟		
昭和 55 年度		水処理施設上屋	水処理施設 (1/8) 予備エアレーションタンク設備 2池 最初沈殿池設備 2池 エアレーションタンク設備 6池 最終沈殿池設備 2池	消化タンク 3槽 (1次消化タンク 2槽) (2次消化タンク 1槽)	脱水機棟 洗浄タンク 1組	
昭和 56 年度	84,700 [1+2+3系 251,600 (m3/日)]	送風機棟	曝気ブロワー 口径 700mm 2台 送風機棟 マイクロストレーナー設備 2台 急速濾過設備 2台 塩素混和池 滅菌設備 1池	濃縮タンク 2槽	消化タンク設備 3槽 (1次消化タンク 2槽) (2次消化タンク 1槽) 濃縮タンク設備 1槽 脱水機棟 加圧脱水機 2基 (170 m2/基)	受変電棟
昭和 57 年度				汚泥焼却棟	立型多段炉 1基 (50t/日) 乾式ガスタンク 1基 球形ガスタンク 1基 湿式脱流硫塔設備 1基	水処理施設脱臭設備 (1/8) 1式 濃縮槽脱臭設備 1式
昭和 59 年度			送風機棟 急速濾過設備 1台		脱水機棟 加圧脱水機 1基 濃縮タンク設備 1槽	(170 m2/基)
昭和 60 年度	42,350 (計 127,050) [1+2+3系 293,950 (m3/日)]	水処理施設 (2/8) 予備エアレーションタンク 2池 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 6池 最終沈殿池 2池	水処理施設 (3/16) 予備エアレーションタンク設備 1池 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 1池 送風機棟 曝気ブロワー 1台 (口径 700mm)			水処理施設脱臭設備 (2/8) 1式
昭和 61 年度					脱水機棟 加圧脱水機 1基	(170 m2/基)
昭和 62 年度	42,350 (計 169,400) [1+2+3系 336,300 (m3/日)]	第３ポンプ場 沈砂池 3池	水処理施設 (2/8) 予備エアレーションタンク設備 1池 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 1池	消化タンク 1槽	消化タンク設備 1槽 (1次消化タンク) 立型多段炉 1基 (100t/日)	発電機棟
昭和 63 年度		計量機・分配槽 (3/4)	沈砂池設備 2池 立軸斜流ポンプ (口径 900mm 1台) (口径 1350mm 1台)			発電機設備 2,500 (2,500KVA 1台) 沈砂池土壌脱臭設備 脱水機棟脱臭設備 1式
平成 元 年度		水処理施設 (3/8) 予備エアレーションタンク 2池 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 6池 最終沈殿池 2池				
平成 2 年度			水処理施設 (5/16) 予備エアレーションタンク設備 1池 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 1池 送風機棟 急速濾過設備 1台	濃縮機棟		水処理施設脱臭設備 (3/8) 1式
平成 3 年度	42,350 (計 211,750) [1+2+3系 378,650 (m3/日)]	経過			濃縮機設備 遠心濃縮機 3台 (40m3/h)	濃縮機施設脱臭設備 1式
平成 4 年度			水処理施設 (3/8) 予備エアレーションタンク設備 1池 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 1池		湿式脱硫塔設備 1基 加圧脱水機(170m2/台) 2台	脱水機棟脱臭設備 1式
平成 5 年度	42,350 (計 254,100) [1+2+3系 421,000 (m3/日)]			消化タンク (卵形) 1槽 消化タンク機械棟		
平成 6 年度					洗浄タンク設備 1組 消化タンク (卵形) 設備 1槽	
平成 9 年度	[1+2+3系 402,230 (m3/日)]	曝気槽改造 (A－1列)	散気装置 1式			
平成 10 年度		３系D列連絡渠				
平成 11 年度		水処理施設上屋 (D列) 1式 曝気槽改造 (A－2列) 池 W7*L67*D10.3	散気装置 1式			余野川幹線 (25-2工区) マンホールポンプ 水中ポンプ 2台
平成 12 年度	[1+2+3系 383,450 (m3/日)]	曝気槽改造 (A－2列)				
平成 13 年度	[1+2+3系 407,020 (m3/日)]		水処理施設 (7/16) 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 1池			

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 14 年度	[1+2+3系 388, 245 (m3/日)]	曝気槽改造（B－1列）				
平成 15 年度	[1+2+3系 411, 820 (m3/日)]		水処理施設（8/16） 最初沈殿池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 3池 最終沈殿池設備 1池			上部利用施設
平成 16 年度	[1+2+3系 393, 050 (m3/日)]	曝気槽改造（B－2列）			濃縮機設備 遠心濃縮機 1台 (40m3/h) 乾式ガスタンク1基（更新）	
平成 18 年度	[1+2+3系 374, 280 (m3/日)]	水処理施設改良 （C-1列）高度処理改良				
平成 19 年度	[1+2+3系 374, 280 (m3/日)]		立軸斜流ポンプ (口径 1,200mm 1台)			
平成 20 年度	[1+2+3系 409, 280 (m3/日)]	水処理施設(2/8) 最初沈殿池 4池 反応ﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 4池	水処理施設(1/8) 最初沈殿池 2池 反応ﾀﾝｸ 2池 最終沈殿池 2池		濃縮タンク設備（更新） 汚泥掻き寄せ機 1式	
平成 21 年度	[1+2+3系 390, 500 (m3/日)]	急速ろ過施設 10池 水処理施設改良 （C-2列）高度処理改良	急速ろ過設備 1式			
＜第1・2系列＞ 昭和 40 年度	31, 100	第1系列(2/2) 沈砂池 4池 第1ポンプ場 第1系列(1/2) 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 最終沈殿池 2池 第1系列(1/2) 塩素混和池 1池 第1機械室（送風機室）	第1系列(2/2) 沈砂池設備 4池 立軸斜流ポンプ (口径 500mm 2台) (口径 800mm 2台) 第1系列(1/2) 最初沈殿池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈殿池設備 2池 第1系列(1/2) 塩素混和池 1池 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ（口径250mm 2台）	消化タンク 4槽 洗浄タンク 1組 第2機械室 (ボイラー，脱水機室)	消化タンク 4槽 洗浄タンク 1組 ボイラー 2基 真空脱水機械 2台 (33.5m3/台) ガスタンク 1基（有水式）	
昭和 41 年度			第1ポンプ場 立軸斜流ポンプ (口径 500mm 1台) (口径 800mm 1台)			
昭和 43 年度				消化タンク 1槽 濃縮タンク 1槽	消化タンク設備 1槽 濃縮タンク設備 1槽	
昭和 44 年度	15, 200 (計 46, 300)	第1系列(4/4) 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 最終沈殿池 2池	第1系列(3/4) 最初沈殿池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 最終沈殿池設備 1池 第1機械室（送風機室） 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ(口径300mm 1台)			
昭和 45 年度	16, 000 (計 62, 300)		第1系列(4/4) 最初沈殿池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 最終沈殿池設備 1池 第1ポンプ場 立軸ポンプ (口径 900mm 3台) 第1機械室（送風機室） 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ(口径300mm 1台)	消化タンク 1槽	球形ガスタンク設備 1基 湿式脱硫塔設備 1基 消化タンク設備 1槽	
昭和 46 年度		ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅ室	ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅ設備 1台	濃縮タンク 1槽 洗浄タンク 1槽 消化タンク 1槽 汚泥焼却棟	濃縮タンク設備 1槽 洗浄タンク設備 1槽 消化タンク設備 1槽 立型多段炉 1基 (50t/日)	
昭和 47 年度		第2系列(2/2) 沈砂池 4池 第1ポンプ場 第2系列(2/2) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 1池 最初沈殿池 6池 第2系列(1/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 3池 最終沈殿池 6池 塩素混和池 1池		第2機械室 (ボイラー，脱水機室) ボイラー 1基		
昭和 48 年度	52, 300 (計 114, 600)	第2系列 ブロワー室	第2系列(1/2) 沈砂池設備 4池 第2ポンプ場 立軸ポンプ (口径 800mm 3台) 第2系列(2/2) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 最初沈殿池設備 6池 第2系列(1/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 3池 最終沈殿池設備 6池 曝気ブロワー (口径400mm 2台) (口径250mm 2台)			

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 49 年度		第２系列(2/2) エアレーションタンク 3池 最終沈殿池 6池	塩素混和池設備	濃縮タンク 1槽	立型多段炉 1基(50t/日)	
昭和 50 年度	52,300 (計 166,900)		第２系列(2/2) 沈砂池設備 4池 第２系列(2/2) エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 6池 曝気ブロワー (口径400mm 2台) 第２ポンプ場 立軸ポンプ (口径 600mm 3台)	脱水機操作室	濃縮タンク設備 1槽 真空脱水機（予備機） (33.5m3/台 2台)	
昭和 53 年度						第１，２系列脱臭設備
昭和 59 年度			第１，２系沈砂池 沈砂・しさ洗浄設備			
昭和 63 年度				機械濃縮棟		
平成 元 年度					遠心濃縮設備 遠心濃縮機 2台(50m3/h)	
平成 3 年度					湿式脱硫設備 1基	
平成 6 年度					ベルトプレス型脱水機(3m巾) 2台 消化タンク設備 1槽	
平成 7 年度					流動焼却炉(50t/日) 1基	
平成 8 年度					乾式ガスタンク（更新） 1基	
平成 9 年度					球形ガスタンク（更新） 1基	
平成 10 年度						処理水配水設備
平成 12 年度					重力濃縮槽（更新） 1槽	
平成 15 年度					消化槽設備（更新） 1基	
平成 16 年度						第１，２系列脱臭設備（更新）

中央水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 44 年度	40,000	Ａ－Ⅰ系 沈砂池 2池 ポンプ棟 Ａ－Ⅰ系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池 塩素混和池 1池 送風機棟	Ａ－Ⅰ系 沈砂池設備 2池分 汚水ポンプ φ５００ 1台 φ９００ 1台 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 2台 (200m3／分)	脱水機室 重力濃縮槽(φ9.1m) 2槽	真空脱水機 4台 (33.5 m2/台) 重力濃縮槽設備 2槽分 (φ9.1m)	※平成１８年廃止 ※Ａ－Ⅰ系水処理施設 平成20年廃止
昭和 45 年度					焼却炉 立型多段炉(40t/日) 1基 排ガス処理施設 1式	※平成１７年廃止 ※平成１７年廃止
昭和 49 年度					排ガス処理施設 1式	※平成１７年廃止
昭和 51 年度		Ａ－Ⅱ－６系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池				
昭和 52 年度			汚水ポンプ φ４００ 1台			
昭和 53 年度		Ａ－Ⅱ系 沈砂池 3池 ポンプ棟				
昭和 54 年度	52,250 (計 92,250)	塩素混和池 1池	Ａ－Ⅱ系 沈砂池機械設備 2池分 Ａ－Ⅱ－６系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分	重力濃縮槽(φ20.9m) 1槽 汚泥ポンプ棟		
昭和 55 年度		送風機棟	Ａ－Ⅱ系 ブロワー 2台 (200m3／分) 汚水ポンプ φ７００ 3台 φ１２００ 1台	脱水機室	真空脱水機 2台 (33.0 m2/台) 焼却炉 立型多段炉(50t/日) 1基 排ガス処理施設 1式 重力濃縮槽設備 1槽分 (φ20.9m)	※平成１８年廃止 ※平成１８年廃止 ※平成１８年廃止
昭和 63 年度			Ａ－Ⅱ系 ブロワー 1台 (400m3／分)			
平成 元 年度	52,250 (計 144,500)	Ａ－Ⅱ－５系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池 スカム処理棟	Ａ－Ⅱ－５系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 スカム処理装置 1式	スラグ貯留施設		
平成 2 年度					溶融炉 1基 (コークスベッド式 70t/日)	
平成 3 年度						処理水再利用施設
平成 4 年度	52,250 (計 196,750)	Ａ－Ⅱ－４系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池	Ａ－Ⅱ－４系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (400m3／分)	汚泥濃縮機棟 汚泥脱水機棟 スラグ粒調室	スラグ粒調設備 1式	
平成 5 年度				脱水ケーキ貯留施設	遠心濃縮機 2台 (100m3/h) ベルトプレス脱水機 2台 (３m巾)	脱臭設備
平成 7 年度		送風機棟				
平成 8 年度					焼却炉（80t/日） 1台 焼却炉（110t/日） 1台 濃縮脱水機 3台 ベルトプレス脱水機 2台 スラグ搬送設備 1式	処理水配水設備

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 10 年度		A－Ⅱ系 ポンプ棟（分流）	A－Ⅱ系 汚水ポンプ φ８００　２台			
平成 11 年度	36,930 (計 233,680)	砂濾過施設　10池 A－Ⅱ－３系 最初沈殿池　4池8水路 生物反応槽　4池 最終沈殿池　4池8水路 (73,860m3/日) 塩素混和池棟 ＲＣ造地上２階	A－Ⅱ－３系(1/2) 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 送風機　１台 A－Ⅰ系汚水沈砂池（更新） 揚砂設備　１式 自動除塵機　４台		焼却炉付帯設備 破砕機　2基 ホッパー　3基	処理水送水管 Φ２５０、Φ１５０ (岸部幹線) 府道十三高槻線へ
平成 12 年度			A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備　２池		遠心濃縮機　１台 (100m3/h)	
平成 13 年度	36,930 (計 270,610)		A－Ⅱ－３系(2/2) 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備　６池		重力濃縮槽設備　１槽分 (φ20.9m) ベルトプレス脱水機　２台 (３m巾)	脱臭設備(A-1,A-2-3)
平成 14 年度			A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備　２池			
平成 15 年度		砂濾過施設　4池				
平成 16 年度					焼却炉　１基（110t）	
平成 20 年度	25,500 (計) 256,110	A－Ⅱ－２系 最初沈殿池　2池4水路 生物反応槽　4池 最終沈殿池　4池8水路 (51,000m3/日)	A－Ⅱ－２系(1/2) 初沈汚泥掻寄機　２池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　２池分 送風機　１台			※A－Ⅰ系水処理施設 平成20年廃止
平成 21 年度			５号合流汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ増設 １０号分流汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ増設			

高槻水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 43 年度	10,600	沈砂池（北）　３池 ポンプ棟（北） A系列（1/2） 最初沈殿池　３池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最終沈殿池　３池 塩素混和池　１池	沈砂池機械設備（北）１池分 汚水ポンプ（北） φ３００　２台 A系列（1/2） 初沈汚泥掻寄機　３池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　３池分 ブロワー 55m3/分　１台 110m3/分　１台	重力濃縮槽(φ10m)　２槽 脱水機室		
昭和 44 年度					重力濃縮槽設備　２槽分 (φ10m) 真空脱水機　１台 (23.27m2)	
昭和 45 年度			汚水ポンプ（北） φ６００　１台			
昭和 50 年度		A系列（2/2） 最初沈殿池　３池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最終沈殿池　３池 塩素混和池　１池				
昭和 52 年度					遠心脱水機　２台 (10m3/h)	
昭和 53 年度			沈砂池機械設備（北）２池分 汚水ポンプ（北） φ６００　１台 φ３５０　２台			
昭和 53 年度	10,600 (計 21,200)		A系列（2/2） 初沈汚泥掻寄機　３池分 散気装置　２池分 終沈汚泥掻寄機　３池分 ブロワー 220m3/分　１台			
昭和 57 年度		沈砂池（南）　５池 ポンプ棟（南）				脱臭設備　１式 (北沈砂池、A系列)
昭和 60 年度		B系列（1/2） 最初沈殿池　４池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　４池 最終沈殿池　４池 塩素混和池　１池				脱臭設備　１式 (南沈砂池)
昭和 61 年度	31,300 (計 52,500)		B系列（1/2） 初沈汚泥掻寄機　４池分 散気装置　４池分 終沈汚泥掻寄機　４池分 ブロワー 71m3/分　２台			脱臭設備　１式 (1/2B系列)
昭和 62 年度			汚水ポンプ（南） φ５００　２台			
昭和 63 年度			沈砂池機械設備（南）３池分 汚水ポンプ（南） φ７００　１台	濃縮機棟	遠心脱水機（北）　１台 (15m3/h) 遠心濃縮機　２台 (30m3/h)	

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 2 年度	31,300 (計 83,800)	B系列 (2/2) 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	B系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 75m3/分 1台			脱臭設備 1式 (2/2B系列)
平成 3 年度					遠心脱水機 (北) 1台 (15m3/h)	
平成 5 年度		E系列 最初沈殿池 8池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 8池 最終沈殿池 8池 塩素混和池 1池 送風機棟	汚水ポンプ (南) φ800 2台 ブロワー 170m3/分 2台	汚泥濃縮棟 汚泥脱水機棟		脱臭設備 1式 (E系列)
平成 6 年度	45,800 (計 129,600)		E系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分		重力濃縮機 1台 遠心濃縮機 2台 (60m3/h) ベルトプレス脱水機 3台	スカム処理設備 1式 脱臭設備 1式 (汚泥棟)
平成 7 年度						処理水配水設備 1式
平成 8 年度					焼却炉 (90t/日) 1基 灰溶融炉 (4t/日) 1基 ベルトプレス脱水機 1式	
平成 9 年度						脱臭設備 1式 (水質監視人孔)
平成 10 年度						雨水滞水池 1式
平成 11 年度			汚水ポンプ (南) Φ800 2台 汚水沈砂池機械設備 沈砂掻揚機 2台 自動除塵機 2台		焼却炉 (90t/日) 1基 灰溶融炉 (4t/日) 1基 スラグ破砕機 2台	雨水放流渠 102m 雨水制水扉設備 流入制水扉 3門 流出制水扉 6門 吐出井制水扉 1門 雨水沈砂池設備 走行式除塵機 1台 走行式沈砂掻揚機 1台 自動除塵機 2台 雨水ポンプ設備 Φ1800 1台 用水設備 オゾン設備 2,500m3/日分 共同水質検査施設 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 1台 水銀測定専用装置1台
平成 12 年度	45,800 (計 175,400)		E系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 170m3/分 1台		遠心濃縮機 1台 (100m3/h)	
平成 14 年度		砂ろ過池 7池				
平成 15 年度			砂ろ過設備 3池			脱臭設備 1式 (B系水処理)更新
平成 17 年度			砂ろ過設備 3池			
平成 18 年度						脱臭設備 1式 (汚泥棟)更新
平成 19 年度						共同水質検査施設廃止
平成 20 年度						高段雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台増設 トリムコース全通
平成 21 年度	14,380 (計 189,780)	D系列 最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池	D系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 送風機 60m3/分 2台			

渚水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 63 年度	32,600	沈砂池 3池	自動除塵機 2池分 沈砂掻揚機 1池分	重力濃縮槽 2池 (φ9.8m×H3.0m)	濃縮槽設備 1式 濃縮槽設備 1式	汚泥処理は エースプラン
		ポンプ棟	汚水ポンプ φ200 1台 φ300 2台 φ400 1台 φ600 1台	加圧浮上式濃縮槽 2池 (巾2.0m×長さ6.5m)	ベルトプレス脱水機 1台 (140 kg/m・時)	
				脱水機棟	溶融炉 2基 (コークスベット式 10 DSt/日)	
		最初沈澱池 4池 (2階槽)	2階式汚泥掻寄機 3池分	返流水貯槽 1池 (巾4.5m×深さ5.0m×長さ29.2m)		
		エアレーションタンク 4池	散気装置 3池 ブロワー φ300 2台 φ500 1台	ケーキ貯留棟		
				資材棟		
				溶融棟		
		最終沈澱池 4池 急速濾過池(40m3) 8池 急速濾過池(80m3) 2池	汚泥掻寄機 3池分 40m3×8池分 原水ポンプ 4台 空洗ブロワー 2台 逆洗ポンプ 2台			
		曝気付礫間接触酸化池 42.5×20.0×2.0 4池	曝気用ブロワー φ150 1台 φ200 2台			
		安定池 表面積 8,000㎡				
平成 2 年度	10,900 (計 43,500)		最初沈澱池設備 1池 エアレーションタンク設備 1池 ブロワー φ500 1台 最終沈澱池設備 1池		ベルトプレス脱水機 1台 (140 kg/m・時)	
平成 4 年度				管理棟	遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 5 年度	21,750 (計 65,250)	最初沈澱池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈澱池 4池	最初沈澱池設備 2池 エアレーションタンク設備 2池 最終沈澱池設備 2池 急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロワー 1台 曝気付礫間接触 酸化池設備 2池 曝気用ブロワー φ200 1台		遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 7 年度					遠心濃縮機 1台 20m3/h	特高受変電設備 1式
平成 8 年度			急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロワー 1台 汚水沈砂掻揚機 1台 紫外線消毒設備 1式			
平成 9 年度	21,750 (計 87,000)		最初沈殿池設備 2池 エアレーションタンク設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 10 年度					遠心脱水機 1台 15m3/h	
平成 11 年度				第2溶融棟 第2資材棟	溶融炉 1基 (コークスベット式 15 DSt/日) 遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 12 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 13 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 15 年度		管理棟本体 1式				エースプランを大阪府に移管
平成 16 年度	27,800 (計 114,800)	最初沈澱池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈澱池 4池	最初沈殿池設備 2池 エアレーションタンク設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 17 年度					ベルト型ろ過濃縮機 (40m3/h) 1台 スクリュープレス脱水機 1台	
平成 18 年度		流量調整池 1池	流量調整池設備 1式			
平成 19 年度	(計 114,800)	最初沈澱池 8池 エアレーションタンク 8池 最終沈澱池 8池				

鴻池水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 47 年度	28,600	A系最初沈澱池 2池 (2階槽) A系エアレーションタンク 2池 A系最終沈澱池 2池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロワー 2台 (150m3/分)	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台* 真空脱水機 2台	* 平成12年廃止
昭和 48 年度				汚泥焼却炉室	焼却炉 竪型多段炉 1基 70t/日	
昭和 50 年度	57,400 (計 86,000)	A系最初沈澱池 4池 (2階槽) A系エアレーションタンク 8池 A系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 8池分 ブロワー 2台 (150m3/分) 汚泥掻寄機 4池分	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台 真空脱水機 2台	
昭和 53 年度					真空脱水機 2台 焼却炉 竪型多段炉 1基 70t/日	
昭和 57 年度	75,000 (計 161,000)	B系最初沈澱池 4池 B系エアレーションタンク 4池 B系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 ブロワー 汚泥掻寄機 4池分			
昭和 59 年度				汚泥濃縮槽 3槽	真空脱水機 2台	

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (雨水沈砂掻揚機 2台) (雨水自動除塵機 2台) 雨水ポンプ(φ1600) 2台			
平成 元 年度	75,000 (計 236,000)	C系最初沈澱池 3池 (2階槽) C系エアレーションタンク 4池 C系最終沈澱池 4池 (3階槽)	汚泥掻寄機 3池分 散気装置 4池分 ブロワー 2台 (210m3/分) 汚泥掻寄機 4池分 汚水沈砂掻揚機 2台 汚水細目自動除塵機 2台 汚水ポンプ (φ1200) 1台		焼却炉 流動床炉 1基 (70t/日)	
平成 2 年度					遠心濃縮機 3基 (60m3/時)*3	
平成 10 年度	47,500 (計 283,500)	D系最初沈殿池 4池 D系生物反応槽 4池 D系最終沈殿池 4池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロワー 2台 汚泥掻寄機 4池分		ベルトプレス脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 11 年度	47,500 (計 331,000)	E系最初沈殿池 4池 E系生物反応槽 4池 E系最終沈殿池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロワー 1台 汚泥掻寄機 4池分		遠心濃縮機 3基 (50m3/時)×3 汚泥掻寄機 2台	
平成 12 年度			散気装置 1池分 初沈汚泥掻寄機 1池分 終沈汚泥掻寄機 1池分			S50設置分更新
平成 13 年度					ベルトプレス脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 15 年度						汚泥受入施設 1式 なわて・守口送泥管
平成 16 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分			S47設置分更新
平成 17 年度					スクリュープレス脱水機 2台 流動床炉(100t/日) 1基	
平成 18 年度					遠心濃縮機 1基 (60m3/時)	
平成 19 年度	(計 331,000)	砂ろ過施設 8池	砂ろ過設備 8池分 散気装置(A系) 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分			S50 設置分更新

川俣水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 47 年度	57,000	1系最初沈澱池 2池 (2階槽) 1系曝気槽 2池 1系最終沈澱池 8池 塩素混和池	汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 2台*1 (200m3/分) 汚泥掻寄機 8池分	汚泥濃縮槽 2槽 脱水機室 機械濃縮棟	汚泥掻寄機 2台 加圧脱水機 5台 汚泥焼却炉 堅型多段炉 1基*2 (60t/日)	*1 平成12年廃止 *2 廃止
昭和 50 年度	114,000 (計 171,000)	2～5系最初沈澱池 6池 2・3系エアレーションタンク 4池 2・3系最終沈澱池 16池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 4台* (200m3/分) 汚泥掻寄機 16池分			* 平成13年廃止
昭和 51 年度				汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台	
昭和 54 年度				熱処理棟	加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
昭和 60 年度					加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
平成 元 年度					遠心濃縮機 2台	
平成 2 年度	104,500 (計 275,500)	4・5系曝気槽 2池 4・5系最終沈澱池 4池 塩素混和池	4・5系最初沈澱池用 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 4池分 ブロワー φ350 1台 φ400 2台			
平成 4 年度			汚水ポンプ φ1600 1台 汚水沈砂掻揚機 3台 汚水自動除塵機 3台		長時間曝気槽 1式	
平成 5 年度					ベルトプレス脱水機 2台	
平成 6 年度			汚水沈砂掻揚機 2台 汚水自動除塵機 2台			
平成 8 年度				B系汚泥処理棟	ベルトプレス脱水機 2台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 遠心濃縮機 1台 (80m3/時)	受変電設備 1式
平成 10 年度	52,250 (計 327,750)	6・7系曝気槽 6・7系最終沈殿池 塩素混和池	散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (230m3/分)			
平成 12 年度			散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (230m3/分) ブロワー 3台*1 (240m3/分)		ベルトプレス脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 汚泥掻寄機 2台*2	*1 S47,50設置分更新 *2 S50設置分更新
平成 13 年度	52,250 (計 380,000)		ブロワー 2台* (240m3/分)			* S50設置分更新

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 14 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日)	
平成 15 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 8池分			S50設置分更新
平成 16 年度			散気装置 4池分 初沈汚泥掻寄機 4池分 終沈汚泥掻寄機 16池分			S47, 50設置分更新

今池水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 60 年度	40,000	汚水ポンプ棟	汚水ポンプ φ500 1台 φ600 2台 (φ1,000) 3台	汚泥処理棟 濃縮槽 2槽 算盤消化槽 3槽	汚泥掻寄機 1基 ガスタンク 1基 φ12m 真空脱水機 3台*	*H10廃止、H19撤去
		第1水処理棟 最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	汚泥掻寄機 4台 散気装置 4池分* ブロワー(105m3/分) 3台		汚泥焼却炉 竪型多段炉 1基* (40t/日)	*H10廃止、H18撤去 *H12更新
		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4台			
昭和 61 年度					しさ洗浄脱水機 1台	
昭和 62 年度					汚泥掻寄機(予備機) 1基 (予備機)	
平成 3 年度	30,000 (計 70,000)	第2水処理棟 最初沈澱池 4池	汚泥掻寄機 2池分 (4台)	機械濃縮棟 加圧浮上槽 2槽	フロス掻寄機 2基 消化槽撹拌機 2槽 ガスホルダー 1基	
		ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	エアレーター 2池分 (13基)		(φ10m × H9m)	
		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 2池分 (4台)	卵形消化槽 2槽		
		塩素混和池 1池* 送風機棟	ブロワー 150m3/分 1台 75m3/分 1台			*H16廃止、水路へ改造
平成 6 年度					ベルトプレス脱水機 2台	
平成 10 年度				2号焼却炉棟	ベルトプレス脱水機 1台 流動床式焼却炉 (85t/日) 1基	
平成 11 年度	30,000 (計100,000)	第2水処理棟 最初沈澱池 4池	汚泥掻寄機 2池分 (4台)			
		ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	エアレーター 2池分 (12基)			
		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 2池分 (4台)			
			ブロワー320m3/分 1台			
平成 16 年度		砂ろ過棟 砂ろ過設備 4池				

狭山水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 42 年度	10,000	沈砂池 1池 最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	散気装置 4池分 ブロワー (55m3/分) 2台			金剛管理組合
		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分			
昭和 44 年度				汚泥濃縮槽 1槽	汚泥掻寄機 1台	
					真空脱水機 1台	
昭和 45 年度					焼却炉 1基	
昭和 55 年度	20,000 (計 30,000)	沈砂池 1池 (1池)		汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台 真空脱水機 2台 焼却炉	流域下水道として供用 () 内は変更された施設
		調整池 1池 最初沈澱池 2池 (4池)	調整池送水ポンプ 2台 汚泥掻寄機 6台		立型流動焼却炉 (45t/日) 1基	
		ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 (4池)	散気装置 1式 ブロワー (90m3/分) 2台			(既設は廃止)
		最終沈澱池 2池 (4池)	汚泥掻寄機 6台			
昭和 57 年度				加圧浮上槽 1槽	フロス掻寄機 1基	重力濃縮槽3基 の内1基を改造
昭和 60 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 2 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 7 年度				汚泥焼成棟	汚泥焼成設備 一式	
平成 13 年度					汚泥掻寄機 1台	重力濃縮槽2基 の内1基を更新
平成 14 年度	40,750 (計 70,750	沈砂池 2池 調整池 1池 最初沈澱池 4池 生物反応槽 4池 送風機棟 最終沈澱池 4池 砂ろ過設備 4池	自動除塵機 1台 調整ポンプ 2台 汚泥掻寄機 上下層各4台 水中攪拌機16台,散気板1式 ブロワー (230m3/分) 2台 汚泥掻寄機 上下層各4台	汚泥処理棟 重力濃縮棟 重力濃縮槽 2槽 焼却炉設備	遠心濃縮機 (28m3/H) 2台 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 2台 汚泥掻寄機 1台 流動焼却炉 70t/日 1台	
平成 19 年度					重力濃縮槽汚泥掻寄機 1台 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 1台	土木建築は平成14年度施工

大井水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 61 年度		調整池 (2,000m3) 4池 暫定汚水ポンプ場	汚水ポンプ (φ200) 2台 圧力調整タンク 1基			
平成 2 年度			汚水ポンプ (φ300) 2台			
平成 8 年度	25,000	沈砂池 3池 ポンプ棟	汚水ポンプ (φ450) 2台	汚泥処理棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 2台 遠心濃縮機 35m3/h 2台	
		最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池	汚泥掻寄機 3台	汚泥濃縮棟	重力濃縮槽 1槽	
		送風機棟 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池 放流ポンプ棟	ブロワー (190m3/分) 2台 汚泥掻寄機 3台 放流ポンプ(φ400) 2台			
平成 9 年度			汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ (φ700) 1台 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ (φ500) 1台	焼却炉棟	立型流動焼却炉 (65t/日) 1基	

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 10 年度	25,000 (計50,000)	最初沈澱池 3池	汚泥掻寄機 上下層各 3台			
		生物反応槽 3池	水中撹拌機9台, 散気板 1式			
		送風機設備	ブロワー (380m3/分) 1台			
		最終沈澱池 3池	汚泥掻寄機 上下層各3台			
		砂ろ過設備 3池				
平成 12 年度			放流ﾎﾟﾝﾌﾟ (φ500) 1台			
平成 16 年度		ポンプ棟	汚水ポンプ (φ700) 1台	汚泥処理棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 1台	
		最初沈澱池 3池	汚泥掻寄機 3台		遠心濃縮機 35m3/h 1台	
		生物反応槽 3池	水中撹拌機9台, 散気板 1式	汚泥濃縮棟	重力濃縮槽 1槽	
		送風機設備	ブロワー (380m3/分) 1台			
		最終沈澱池 3池	汚泥掻寄機 上下層各3台			
		砂ろ過設備 3池				
平成 18 年度		塩素混和池設備 1池				大水川放流開始

北部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 57 年度		1系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 1系最終沈殿池 4池				
昭和 59 年度		沈砂池・ポンプ棟 4池 1系最初沈殿池 4池 送風機棟	ブロワー (150㎥) 2台			
昭和 60 年度			沈砂池設備 2池 排水P (φ300) 1台 汚水P (φ500) 2台			
昭和 61 年度	22,500		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 2 年度	22,500		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 5 年度		2系1/2最初沈殿池 2池 2系1/2生物反応槽 2池 2系1/2最終沈殿池 2池	汚水P (φ700) 1台 ブロワー (300㎥) 1台 最初沈殿池設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 6 年度	14,000		生物反応層設備 2池			
平成 7 年度		2系3/4最初沈殿池 2池 2系3/4生物反応槽 2池 2系3/4最終沈殿池 2池 砂ろ過ポンプ棟 16池				
平成 8 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池 ブロワー (300㎥) 1台 砂ろ過設備 8池	流域下水汚泥処理事業		
平成 11 年度		2系5/8最初沈殿池 4池 2系5/8生物反応槽 4池 2系5/8最終沈殿池 4池				
平成 12 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池 汚水P (φ900) 1台 砂ろ過設備 2池			
平成 13 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応層設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 15 年度	28,000	3系1/4最初沈殿池 4池 3系1/4生物反応槽 4池 3系1/4最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応層設備 4池 最終沈殿池設備 4池 ブロワー (300㎥) 1台 砂ろ過設備 4池			
平成 17 年度	28,000	3系5/8最初沈殿池 4池 3系5/8生物反応槽 4池 3系5/8最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応層設備 4池 最終沈殿池設備 4池 汚水P (φ900) 1台 砂ろ過設備 2池			
平成 18 年度	28,000	4系1/4最初沈殿池 4池 4系1/4生物反応槽 4池 4系1/4最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応層設備 4池 最終沈殿池設備 4池			
	(計 185,000					

中部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 元 年度	12,500	沈砂池 2池 ポンプ棟 調整池 4池 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	自動除塵機 2池分 汚水ポンプ ・(φ 350) 2台 ・(φ 250) 2台 ・(φ 150) 1台 ブロワー (φ200) 1台 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロワー (φ250) 1台 ブロワー (φ200) 1台 汚泥掻寄機 2池分 次亜注入ポンプ 2台	重力濃縮槽 2槽 加圧浮上棟 加圧浮上濃縮槽 2槽 脱水機棟	汚泥掻寄機 2槽分 汚泥掻寄機 2槽分 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台	
平成 4 年度		オゾン処理棟 第2系 沈砂池 2池 ポンプ棟	オゾン発生装置 1基 汚泥掻寄機 1池分 自動除塵機 1池分 汚水ポンプ ・φ 250(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 1台 ・φ 500 2台			
平成 5 年度	12,500		汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 2池分 オゾン発生装置 1基			
平成 8 年度	13,800	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 ろ過池 2池 塩素混和池 1池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 紫外線滅菌装置 1台 次亜注入ポンプ 2台 急速砂ろ過 2池分			
平成 10 年度	13,800	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分	汚泥調整槽 4槽	汚泥調整槽 2槽分	
平成 13 年度	27,600	ろ過池 2池 最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池 ろ過池 4池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 汚水ポンプ φ700 1台			

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 14 年度	7,500	1系水処理施設更新 生物反応槽 1式 ろ過設備 1式	1系水処理設備更新 曝気機・撹拌機 2池分 散気装置 2池分 繊維ろ過 4池分 急速砂ろ過 2池分			
平成 15 年度	7,500 (計 56,400)	1系水処理施設更新 生物反応槽 1式	1系水処理 曝気機・撹拌機 2池分			

南部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 5 年度	12,700	沈砂池 ポンプ棟 最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過ポンプ棟 塩素滅菌棟	沈砂掻揚機 1池分 汚水ポンプ・(φ 300) 2台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分 ブロワー (φ250) 2台 次亜注入ポンプ 2台	汚泥処理棟 重力濃縮槽 1槽	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台 汚泥掻寄機 1台	
平成 11 年度	12,700		汚水ポンプ・(φ 400) 1台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー (φ350) 1台			
平成 12 年度			急速砂ろ過 2池分		遠心濃縮機 2基	
平成 18 年度			汚水ポンプ・(φ 400) 1台			

１３流域下水汚泥処理事業

①　経過

・日本下水道事業団により、「下水汚泥広域処理事業（エースプラン）」として供用開始。
　◇ 大阪北東エース（淀川左岸流域下水汚泥処理事業）：平成元年４月１日
　◇ 大阪南エース（南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業）：平成２年４月１日

・国の特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）において、事業を廃止し、施設を地元地方公共団体に移管することが決定。

・平成16年3月31日を以って大阪府に施設が移管され、大阪府が事業主体になり、流域下水汚泥処理事業として実施。

[流域下水汚泥処理事業]
都道府県が事業主体となって、広域的な視点に立ち流域下水道と周辺の公共下水道から発生する下水汚泥を集約的に処理するとともに、施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う。

②　事業概要

寝屋川北部地域と南大阪湾岸地域の２箇所で流域汚泥処理事業実施。
　◇ 寝屋川北部：２市＋１流域（流域関連９市）
　◇ 南大阪湾岸(大阪南下水汚泥広域処理場)：３市１組合+３流域（流域関連９市４町）

[構成団体及び対象処理場]

地域・処理場名	区分	構成団体	関連処理場	備考
寝屋川流泥	公共下水道	守口市	守口処理場	
		四条畷市	田原処理場	
	公共下水道	大阪府	寝屋川北部流域 鴻池水みらいセンター	流域関連市： 大阪市、守口市、寝屋川市、門真市 大東市、枚方市、東大阪市、四條畷市 交野市
南大阪湾岸 大阪南下水汚泥 広域処理場	公共下水道	堺市	三宝下水処理場	
			石津下水処理場	
			泉北下水処理場	
		岸和田市	磯ノ上下水処理場	
			牛滝下水処理場	
		泉大津市	汐見下水処理場	
		泉北環境整備施設組合	高石処理場	泉大津市、和泉市、高石市
	流域下水道	大阪府	南大阪湾岸流域 北部水みらいセンター	流域関連市町： 堺市、泉大津市、和泉市、高石市 岸和田市、貝塚市、忠岡町
			南大阪湾岸流域 中部水みらいセンター	流域関連市町： 岸和田市、貝塚市、泉佐野市 泉南市、熊取町、田尻町
			南大阪湾岸流域 南部水みらいセンター	流域関連市町： 泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町

※淀川左岸大阪北東下水汚泥広域処理場については、平成18年度より枚方市北部処理場が廃止されたことから流泥事業から流域事業に変更。

③ 維持管理費

		流泥事業費	排水処理費	維持管理費	備考
寝屋川流泥	寝屋川北部流域下水道				流域に含む
南大阪湾岸	南大阪湾岸北部流域下水道	742,403	56,844	799,247	内、府費 12,157
	南大阪湾岸中部流域下水道	292,330	22,375	314,705	内、府費 81,069
	南大阪湾岸南部流域下水道	81,249	6,223	87,472	内、府費 22,534
	小計			1,201,424	
	公共下水道			1,024,256	
	計			2,225,680	
合計				2,225,680	内、府費 115,760

流域下水汚泥処理事業(維持管理)の形態

公共下水道管理者市町

事務委託
(自治法§252の14)
受託金

大阪府(流域下水道管理者・流泥事業主体)

維 持 管 理

主要設備費
(汚泥濃縮、脱水、溶融・焼却、電気、送泥設備)
・寝屋川北部流泥(鴻池水みらいセンター)
・南大阪湾岸(大阪南下水汚泥広域処理場及び送泥施設)

一般会計繰入
(負担金)

④ 施設の概要

（１）処理場敷地内の主な施設

処理場名	施設名	能力			基数 21年度末
大阪南	受泥施設	RC矩形タンク 有効容量	450	m^3／池	3 池
		高分子ｹｰｷﾋﾟｯﾄ	1,000	m^3／池	2 池
		ｸﾚｰﾝ設備 ﾊﾞｹｯﾄ容量	1.1	t／基	2 基
	濃縮施設	濃縮汚泥ﾋﾟｯﾄ 有効容量	100	m^3／池	2 池
		遠心濃縮機	100	m^3／時／台	5 台
	脱水施設	遠心脱水機	30	m^3／時／台	3 台
		スクリュープレス脱水機	21.75	m^3／時／台	1 台
	乾燥施設	蒸気間接乾燥機 伝熱面積	200	m^2	8 基
	溶融施設	表面溶融炉	25 DS t／日／基		1 基
			35 DS t／日／基		1 基
	焼却施設	流動床炉	35 DS t／日／基		1 基
	排煙処理施設	竪型スクラバー	123	Nm^3／分／基	2 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ	250	m^3／分／基	
		竪型スクラバー	330	Nm^3／分／基	1 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ	370	m^3／分／基	
	排水処理施設	最初沈殿池 水面積負荷	35	m^3/m^2／日	6池
		生物反応槽 BOD-SS負荷	0.2	kgBOD／kgSS・日	3池
		最終沈殿池 水面積負荷	20	m^3/m^2／日	6池
	再利用施設	ろ過設備（上向流式ろ過池）			4池
		ろ過速度	200	m^3／日	
		ろ過面積	16.8	m^2／池	
	受変電施設	特別高圧受電 受電電圧	22	KV	1式
		Tr 容量	5,000	KVA	
			6,000	KVA	
	非常用発電設備	ガスタービン機関	1,250	KVA	2基
	脱臭施設	生物脱臭＋活性炭（溶融炉、ｹｰｷ貯留棟、脱水設備）			
		生物脱臭	350	m^3／分	2基
		活性炭	150	m^3／分	3基
		活性炭	125	m^3／分	2基
		生物脱臭＋活性炭（濃縮設備）	70	m^3／分	1基

（2）ポンプ施設

名　称	位　置	構造・能力
汐見送泥ポンプ場	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×3台
高石送泥ポンプ場	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×3台
泉北送泥ポンプ場	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	ポンプ 0.85 m^3／分×3台
石津送泥ポンプ場	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	ポンプ 1.15 m^3／分×3台
三宝送泥ポンプ場	堺市堺区松屋大和川通4丁地内 (三宝下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×3台
磯ノ上送泥ポンプ場	岸和田市磯上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×4台
中部送泥ポンプ場	貝塚市二色南町地内 (中部処理場)	ポンプ 1.10 m^3／分×2台
北部送泥ポンプ場	忠岡町新浜3丁目地内 (北部処理場)	ポンプ 0.45 m^3／分×4台

(注) 北部処理場の汚泥は、現在、同処理場の濃縮汚泥引抜ポンプより受泥している。

（3）送泥管

名　称	位　置		規　模	
	起　点	終　点	延　長	内　径
汐見送泥管	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L=2,274 m	φ 350 mm
高石送泥管	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	L=4,222 m	φ 350 mm
泉北送泥管	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	L=8,215 m	φ 200 mm
石津送泥管	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	L=5,768 m	φ 300 mm
三宝送泥管	堺市堺区松屋大和川通4丁目 (三宝下水処理場)	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	L=6,797 m	φ 200 mm
磯ノ上送泥管	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L=2,924 m	φ 200 mm
中部送泥管	貝塚市脇浜及び港地内 (中部処理場)	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	L=7,058 m	φ 200 mm
北部送泥管	忠岡町新浜３丁目地内 (北部処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L= 157 m	φ 150 mm
合　計			L=37,415 m	

⑤処理場別管理状況一覧

（１）大阪南下水汚泥広域処理場

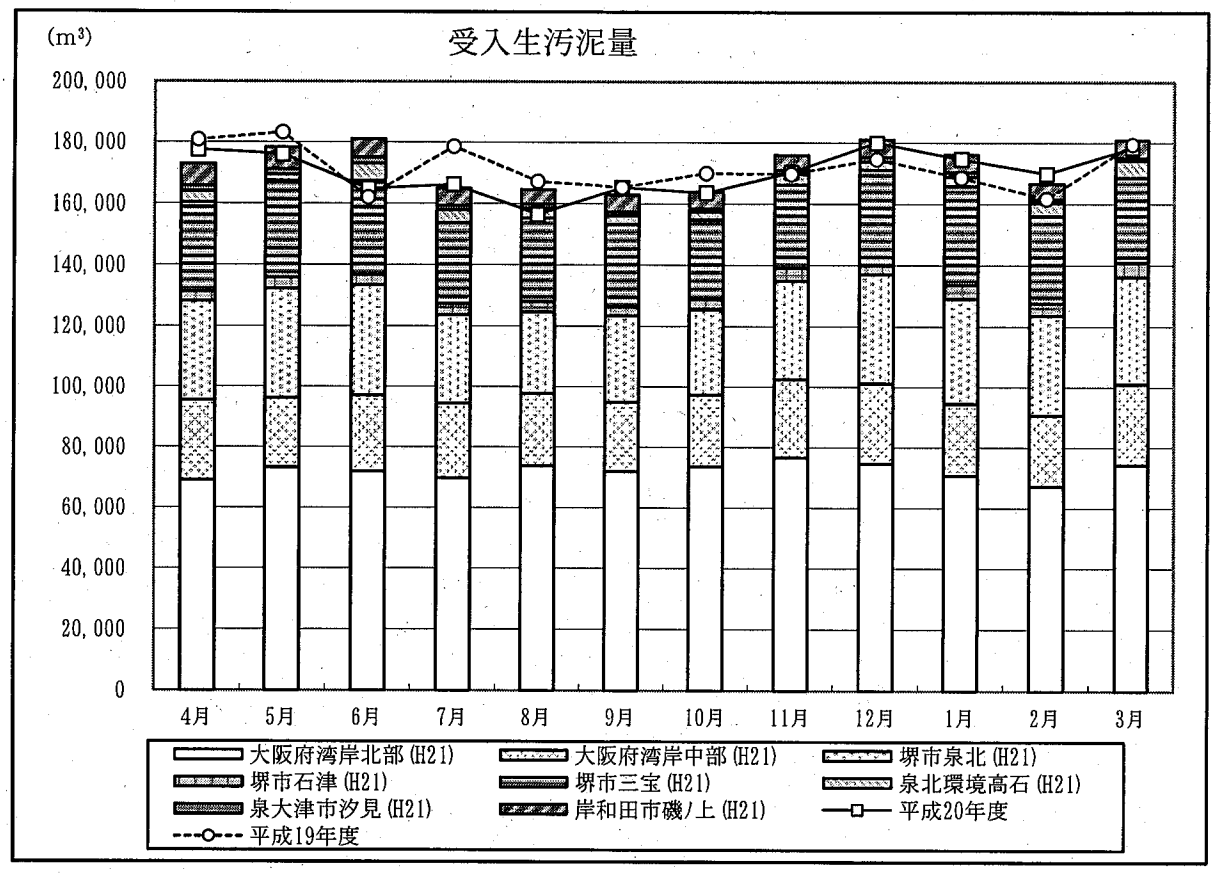

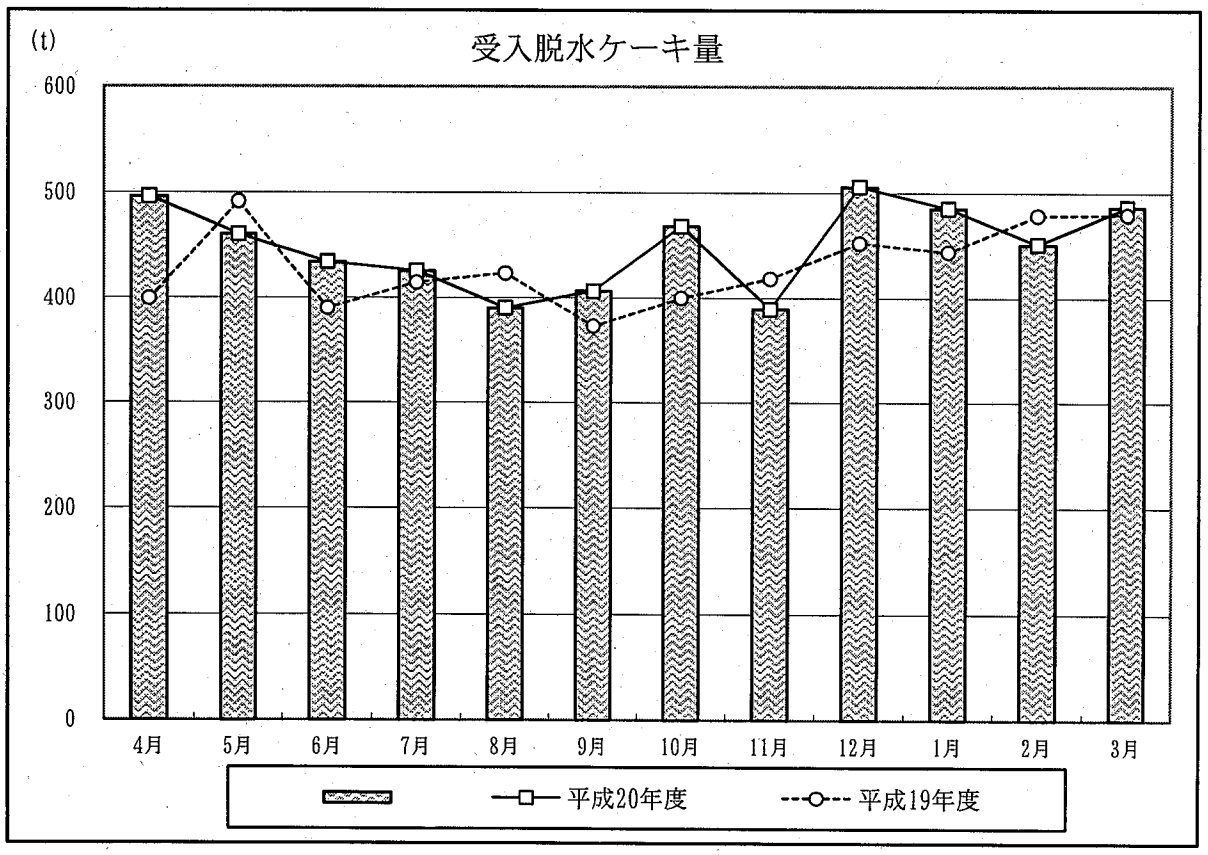

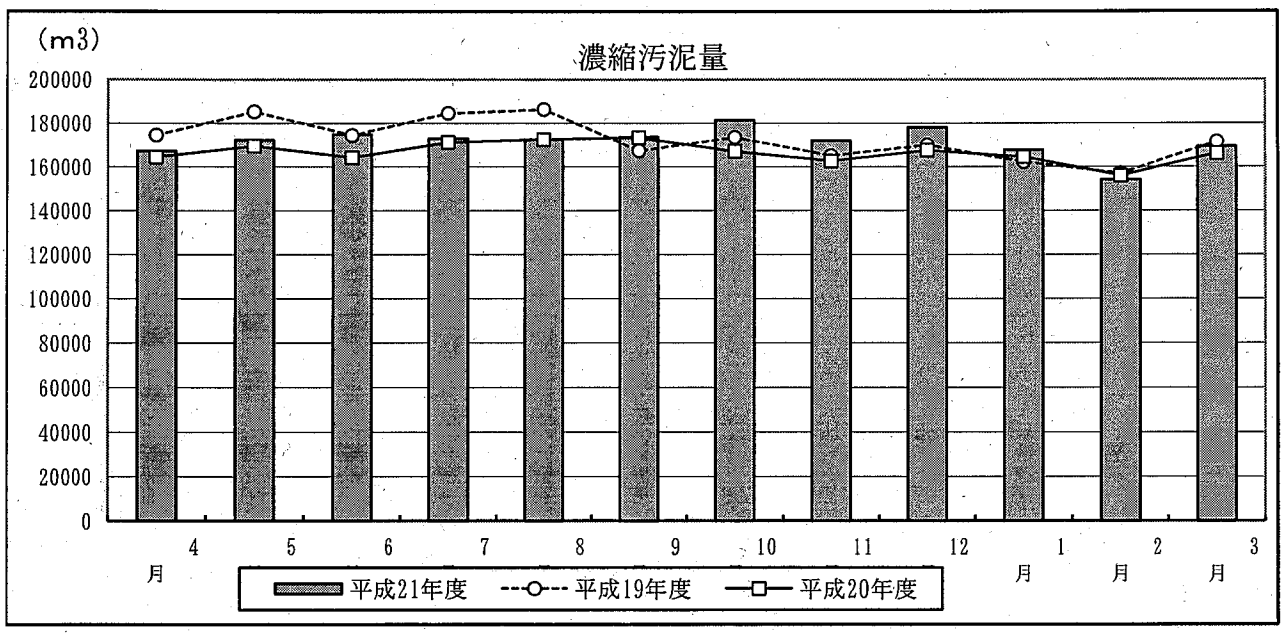
濃縮汚泥量
(m3)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月
平成21年度
平成19年度
平成20年度

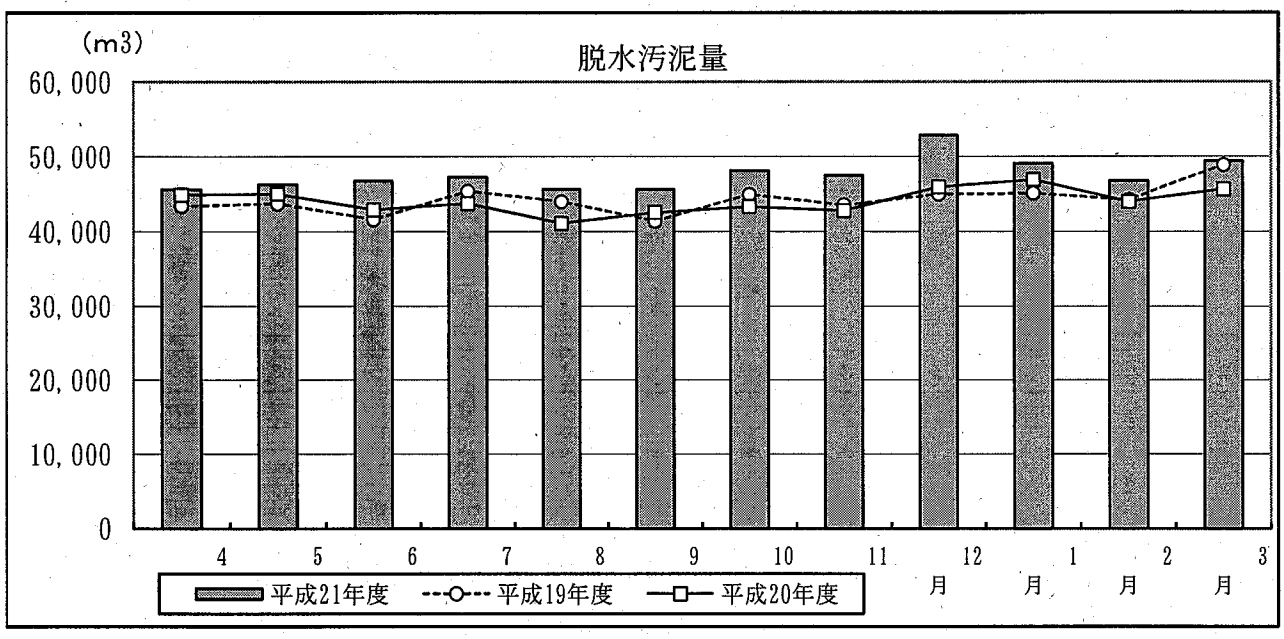
脱水汚泥量
(m3)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月
平成21年度
平成19年度
平成20年度

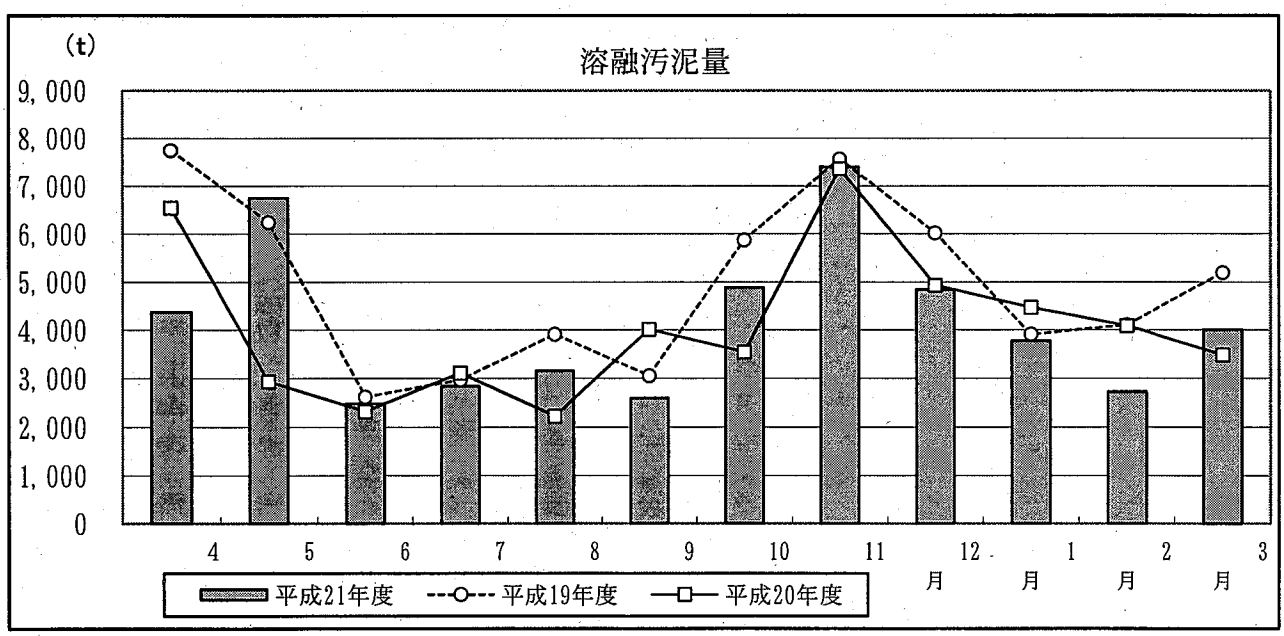
溶融汚泥量
(t)
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月
平成21年度
平成19年度
平成20年度

処理（濃縮・脱水・溶融）汚泥量（大阪南下水汚泥広域処理場）

	濃縮機投入汚泥量 (m^3)	脱水機投入汚泥量 (m^3)	溶融 (t)					焼却 (t)		
			乾燥機投入ケーキ量	炉投入DS量	稼働日数(日)			炉投入ケーキ量	炉投入DS量	稼働日数(日)
					1系	2系	3系			4系
平成21年 4月	167,340	45,641	4,376.2	1,028.37	0	2	26	3,082.92	640.42	30
5月	172,313	46,274	6,748.8	1,666.50	0	31	31	5,063.97	1,074.21	22
6月	174,875	46,752	2,489.2	878.86	0	30	1	5,092.92	1,078.28	30
7月	172,935	47,261	2,842.5	1,007.83	0	8	17	4,132.68	870.94	31
8月	172,491	45,651	3,158.6	1,062.03	0	21	14	4,320.67	916.02	31
9月	173,694	45,619	2,603.3	1,109.55	0	22	8	3,990.27	854.91	30
10月	181,473	48,149	4,884.4	1,295.57	0	16	31	4,399.91	960.46	28
11月	171,947	47,512	7,401.3	1,739.86	0	30	30	0.00	0.00	0
12月	178,073	52,835	4,839.9	1,417.17	0	4	31	4,032.46	843.35	29
平成22年 1月	167,702	49,035	3,781.2	1,216.05	0	16	19	4,951.75	1,038.96	31
2月	154,247	46,739	2,725.8	1,045.17	0	28	4	4,058.92	851.64	28
3月	169,382	49,390	4,008.5	1,009.05	0	9	24	4,821.16	1,006.08	29
合　計	2,056,472	570,857	49,859.7	14,476.01	0	217	236	47,947.63	10,135.27	319

（注）
- 濃縮設備投入汚泥平均濃度　1.13%。
- 脱水設備投入汚泥平均濃度　4.19%。
- 溶融設備の乾燥機投入ケーキ平均含水率　79.1%、
- 溶融・焼却炉の稼働日数は、１日のうち１ｔでも汚泥を炉へ投入したときは１日とした。

溶融スラグ量（大阪南下水汚泥広域処理場）

年　月	水冷 生産量（t）	水冷 利用量（t）	水冷 在庫量（t）	空冷 生産量（t）	空冷 利用量（t）	空冷 在庫量（t）	水冷+空冷 生産量（t）	水冷+空冷 利用量（t）	水冷+空冷 在庫量（t）	備考
H21.3月末在庫	－	－	7914.00	－	－	－	－	－	7914.00	
平成21年4月	161.99	0.00	8075.99	0.00	0.00	0.00	161.99	0.00	8075.99	
5月	278.31	0.00	8354.30	0.00	0.00	0.00	278.31	0.00	8354.30	
6月	136.14	5028.15	3462.29	0.00	0.00	0.00	136.14	5028.15	3462.29	
7月	144.84	1733.29	1873.84	0.00	0.00	0.00	144.84	1733.29	1873.84	
8月	161.97	1732.19	303.62	0.00	0.00	0.00	161.97	1732.19	303.62	
9月	124.70	0.00	428.32	0.00	0.00	0.00	124.70	0.00	428.32	
10月	238.94	0.00	667.26	0.00	0.00	0.00	238.94	0.00	667.26	
11月	368.20	0.00	1035.46	0.00	0.00	0.00	368.20	0.00	1035.46	
12月	226.35	29.95	1231.86	0.00	0.00	0.00	226.35	29.95	1231.86	
平成22年1月	199.29	0.00	1431.15	0.00	0.00	0.00	199.29	0.00	1431.15	
2月	166.40	18.99	1578.56	0.00	0.00	0.00	166.40	18.99	1578.56	
3月	172.06	0.00	1750.62	0.00	0.00	0.00	172.06	0.00	1750.62	
合計	2379.19	8542.57	1750.62	0.00	0.00	0.00	2379.19	8542.57	1750.62	

⑥汚泥試験成績

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	脱水ケーキ 平成22年3月2日	湾岸南部ケーキ 平成22年3月2日
含水率		%	83.2	77.1
強熱減量		%	79.7	82.9
発熱量		kj/kg	17,200	18,200
含有量分析	全硫黄	%	1.16	0.58
	全窒素	%	6.0	4.5
	全リン	%	0.49	0.39
	砒素	mg/kg	4.6	1.7
	カドミウム	mg/kg	2.5	1.2
	総クロム	mg/kg	32	7.8
	銅	mg/kg	350	180
	鉄	%	2.3	0.32
	水銀	mg/kg	1.3	0.46
	マンガン	mg/kg	650	75
	鉛	mg/kg	54	13
	亜鉛	mg/kg	1600	800
	PCB	mg/kg	<0.01	<0.01
	セレン	mg/kg	2.2	1.0
灰分分析	Al_2O_3	%	11	17
	CaO	%	5.9	7.8
	Cr_2O_3	%	0.021	0.0068
	MgO	%	2.3	1.8
	MnO_2	%	0.49	0.069
	P_2O_5	%	19.0	23.0
	K_2O	%	1.10	1.00
	SiO_2	%	24.0	16
	Fe_2O_3	%	19.0	11.00

（２）焼却灰

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	4系焼却灰（キレート処理後）
			平成21年12月11日
含有量試験	含水率	%	23.6
	総リン	mg/kg	-
	砒素	mg/kg	28
	カドミウム	mg/kg	12
	総クロム	mg/kg	300
	銅	mg/kg	1500
	水銀	mg/kg	0.14
	マンガン	mg/kg	2,900
	鉛	mg/kg	190
	亜鉛	mg/kg	8,500
	PCB	mg/kg	<0.01
	セレン	mg/kg	5.6
	ダイオキシン類	ngTEQ/g	0.000006
溶出試験	砒素	mg/L	0.008
	カドミウム	mg/L	0.048
	六価クロム	mg/L	<0.04
	水銀	mg/L	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005
	鉛	mg/L	<0.01
	シアン	mg/L	<0.05
	PCB	mg/L	<0.0005
	有機リン	mg/L	<0.1
	ふっ素	mg/L	-
	銅	mg/L	0.12
	亜鉛	mg/L	11
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001
	セレン又はその化合物	mg/L	0.037
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001
	四塩化炭素	mg/L	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001
	チウラム	mg/L	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0005
	チオベンカルブ	mg/L	<0.0003
	ベンゼン	mg/L	<0.0005
	ホウ素	mg/L	-

大阪南下水汚泥広域処理場

	項目	単位	2系スラグ 平成21年7月3日	3系スラグ 平成21年9月4日	2･3系混合スラグ 平成21年3月分
含有量分析	全硫黄	%	0.85	0.34	
	全リン	%	8.6	6.0	
	砒素	mg/kg	-	-	5.1
	カドミウム	mg/kg	-	-	<1.5
	セレン及びその化合物	mg/kg	-	-	<1.5
	総クロム	mg/kg	420	210	
	六価クロム	mg/kg	-	-	<2.5
	銅	mg/kg	2200	1600	
	鉄	%	19	11	
	水銀	mg/kg	-	-	<0.15
	マンガン	mg/kg	1900	2200	
	フッ素	mg/kg	-	-	<40
	鉛	mg/kg	-	-	<1.5
	亜鉛	mg/kg	270	150	
	シアン	mg/kg	<0.1	<0.1	
	ホウ素	mg/kg	-	-	<40
	PCB	mg/kg	<0.01	<0.01	
	珪素	%	12	30	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	0.0000021	0.0000062	
溶出分析	砒素	mg/l	-	-	<0.001
	カドミウム	mg/l	-	-	<0.001
	六価クロム	mg/l	-	-	<0.04
	水銀	mg/l	-	-	<0.0005
	アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	鉛	mg/l	-	-	<0.01
	シアン	mg/l	<0.05	<0.05	
	PCB	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	有機リン	mg/l	<0.1	<0.1	
	フッ素	mg/l	-	-	<0.08
	銅	mg/l	<0.02	0.13	
	亜鉛	mg/l	<0.01	0.04	
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	<0.001
	ジクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	
	四塩化炭素	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.001	<0.001	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.001	<0.001	
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	チオベンカルブ	mg/l	<0.0003	<0.0003	
	ベンゼン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	ホウ素	mg/l	-	-	<0.1
	鉄	mg/l	<0.1	0.9	

⑦ 排ガス測定結果

（1）環境基準

1） 硫黄酸化物

・特別排出基準のK値は 1.17

$$q = K \times 0.001 \times H^2$$

q ：硫黄酸化物許容排出量（Nm^3/h）
H ：有効煙突高さ（m）

・特別総量規制基準（枚方地域）

$$Q = 3.0W^{0.85} + 0.3 \times 3.0 \{ (W + Wi)^{0.85} - W^{0.85} \}$$

この式においてQ、W及びWiは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q ：硫黄酸化物の量（単位＝温度０℃、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時）
W ：特定工場に設置されている全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量（Wiを除く）（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）
Wi ：特定工場等に昭和52年10月1日以降に設置された全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）

2） 窒素酸化物

・一般排出基準 40,000 Nm3 ／時未満 ： 250 ppm 基準残存酸素 12 %

・総量規制基準

$$Q = 0.6 \{ \Sigma (C \cdot V) + \Sigma (Ci \cdot Vi) \}^{0.95}$$

Q ：許容窒素酸化物量（Nm3／時）
C ：施設係数 7.0
Ci ：施設係数 7.0
V ：昭和57年11月1日より前の施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）
Vi ：昭和57年11月1日以後に設置される施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）

3） ばいじん

処理能力(kg/時)	H10.7.1以降設置	H10.6.30以前設置
4000以上	0.04	0.08
2000～4000	0.08	0.15
2000未満	0.15	0.25

(On=12% , g/Nm3)

4） 有害物質

・塩化水素 700 mg／Nm3

※ 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物等23項目について規制基準が定められている。

（２）大阪南下水汚泥広域処理場

項目	単位	2系溶融炉煙突出口		2系加熱炉煙突出口		3系溶融炉煙突出口		3系加熱炉煙突出口		4系焼却炉煙突出口	
		平成21年9月14日	平成22年2月8日	平成21年9月14日	平成22年2月8日	平成21年7月13日	平成22年1月5日	平成21年7月13日	平成22年1月5日	平成21年7月3日	平成22年1月5日
温度	℃	40	29	147	163	39	25	177	175	152	150
水分	v/v%	7.1	7.2	5.4	3.7	7.0	4.2	5.4	3.6	7.9	6.6
CO_2	v/v%	8.2	9.9	3.3	3.7	9.4	8.9	2.3	2.9	6.1	6.5
O_2	v/v%	11.0	9.5	17.6	16.1	10.1	10.8	17.6	16.9	13.7	13.2
CO	v/v%	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
N_2	v/v%	80.7	80.6	79.0	80.1	80.4	80.2	80	80.1	80.2	80.2
流量 湿り	m^3_N/h	13,500	13,100	2,760	3,430	12,200	12,700	4,380	4,390	28,600	29,300
流量 乾き	m^3_N/h	12,500	12,100	2,610	3,300	11,300	12,200	4,150	4,230	26,300	27,300
ダスト濃度	g/m^3_N	0.053	0.007	<0.01	<0.007	0.020	0.026	<0.01	<0.009	<0.003	<0.003
硫黄酸化物	ppm	2.7	4.7	<0.5	<0.5	5.6	6.4	1.2	1.1	0.6	2.5
窒素酸化物	ppm	120	100	130	130	110	87	96	75	5	5
塩化水素	mg/m^3_N	3	4	-	-	2	3	-	-	6	2
塩素	mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
臭素	mg/m^3_N	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
ホルムアルデヒド	mg/m^3_N	0.02	0.04	-	-	<0.01	0.04	-	-	0.02	0.04
ホスゲン	mg/m^3_N	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5
クロロエチレン	mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素	mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	mg/m^3_N	0.04	<0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅	mg/m^3_N	0.23	0.04	-	-	0.18	0.20	-	-	<0.01	<0.01
水銀	mg/m^3_N	0.01	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	<0.01	0.01
マンガン	mg/m^3_N	0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01
ニッケル	mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛 (ダスト中)	mg/m^3_N	0.49	0.11	-	-	0.25	0.31	-	-	<0.01	<0.01
アンチモン	mg/m^3_N	0.012	0.005	-	-	0.026	0.028	-	-	<0.005	<0.005
ベリリウム	mg/m^3_N	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01
バナジウム	mg/m^3_N	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01
N-エチルアニリン	mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
アニシジン	mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
クロロニトロベン	mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
N-メチルアニリン	mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
ダイオキシン類	$ngTEQ/m^3_N$	0.0019	-	-	-	0.00058	-	-	-	0.021	-

ダスト濃度・窒素酸化物・塩化水素は、02換算値（溶融炉は12％換算、加熱炉は4％換算）である

維持管理費内訳

（２）大阪南下水汚泥広域処理場　　（単位：円）

科目	節	内　　容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	３システム：２系統、３系統、４系統	363,146,020
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	6,216,992
	保守点検委託費	溶融、電気、濃縮、脱水、ボイラー、ファン、ポンプ、ダクト、送泥管、消防、補機、クレーン設備	285,673,948
	その他委託費	活性炭取替、除草、清掃、電気保安協会、警備委託	11,379,631
		小計	666,416,591
	電力費		
		基本電力費	76,662,428
		電力使用料金　（使用電力量　30,606,933 KW）	245,179,681
		小計	321,842,109
	燃料費	灯油　4,068,000 ﾘｯﾄﾙ	216,021,330
		都市ガス　8,637 m3	1,054,038
		小計	217,075,368
	補修費	焼却・溶融設備関連補修	273,499,102
		送泥、濃縮、脱水関連補修	20,464,500
		水処理設備関連補修	3,370,500
		電気設備	23,436,000
		その他補修	39,898,245
		小計	360,668,347
	薬品費	高分子凝集剤　165,300 kg	96,002,550
		ポリ硫酸第2鉄　2,387,640 kg	48,886,924
		苛性ソーダ　1,573,840 kg	48,749,690
		消石灰　0 t	
		ボイラー薬品　0 kg	
		その他(塩化第二鉄)　141,810 kg	5,360,418
		包括分	64,103,042
		小計	263,102,624
	水道料	上水使用料金　40,463 ㎥	
		工水使用料金　131,601 ㎥	
		小計	23,458,528
	排水処理費		158,280,146
	消耗品費	ピグ、分析用薬品、プラント用消耗品、記録紙、インクリボン等の購入	50,448,190
	機械器具費	分析測定器、安全器具、消火器、無線機修理、防災用資材等の購入 高圧洗浄車・バキューム車等作業車両のリース	4,151,700
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	0
	維持雑費	道路使用許可申請の証紙代	0
	テレメータ使用料		2,271,111
	雑収入		-146,232
	小計		2,067,568,482
管理費	人件費	[南スラッジセンター]　11名 [本部]　・流泥専属：5名（内2名：非常勤）　他事業と兼務：7名	105,571,695
	事務費		2,695,124
	小計		108,266,819
大阪府施行分 産業廃棄物処理費			49,844,564
計			2,225,679,865

（2）大阪南下水汚泥広域処理場

	濃縮機投入汚泥量	脱水機投入汚泥量	乾燥機ｹｰｷ量	溶融ＤＳ量	ｽﾗｸﾞ発生量	ｽﾗｸﾞ搬出量	電力量 場内	電力量 ﾎﾟﾝﾌﾟ場	上水 場内	上水 ﾎﾟﾝﾌﾟ場	工水 場内	工水 ﾎﾟﾝﾌﾟ場	高分子凝集剤 濃縮	高分子凝集剤 脱水	ポリ鉄(濃縮)	ポリ鉄(脱水)
単位	m^3	m^3	t	DS-t	t	t	KWH	KWH	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	kg	kg	kg
平成21年4月	167,340	45,641	4,376.2	1,028.37	161.99	0.00	2,453,021	87,904	2,695	241	10,511	3	4,470.0	8,100.0	59,745	268,423
5月	172,313	46,274	6,748.8	1,666.50	278.31	0.00	2,688,184	76,590	2,932	35	11,446	2	4,350.0	7,500.0	53,310	148,418
6月	174,875	46,752	2,489.2	878.86	136.14	5028.15	2,288,678	89,281	3,241	28	13,115	2	4,170.0	9,000.0	54,780	144,586
7月	172,935	47,261	2,842.5	1,007.83	144.84	1733.29	2,487,417	89,452	2,853	12	11,343	5	3,930.0	10,200.0	56,786	222,986
8月	172,491	45,651	3,158.6	1,062.03	161.97	1732.19	2,532,856	80,661	2,727	4	12,536	3	3,975.0	10,800.0	55,059	210,497
9月	173,694	45,619	2,603.3	1,109.55	124.70	0.00	2,420,180	91,006	3,034	9	11,822	109	4,470.0	7,800.0	53,961	232,276
10月	181,473	48,149	4,884.4	1,295.57	238.94	0.00	2,634,681	89,361	3,710	13	11,479	96	4,380.0	8,100.0	45,230	225,700
11月	171,947	47,512	7,401.3	1,739.86	368.20	0.00	2,260,709	83,937	4,024	4	10,909	163	4,110.0	6,600.0	53,281	238,866
12月	178,073	52,835	4,839.9	1,417.17	226.35	29.95	2,553,577	83,281	4,818	30	10,470	203	4,530.0	9,000.0	54,361	238,976
22年1月	167,702	49,035	3,781.2	1,216.05	199.29	0.00	2,471,613	87,391	4,188	65	9,504	180	3,870.0	7,200.0	55,145	243,248
2月	154,247	46,739	2,725.8	1,045.17	166.40	18.99	2,184,501	88,395	2,908	78	8,891	116	3,120.0	7,800.0	49,500	229,356
3月	169,382	49,390	4,008.5	1,009.05	172.06	0.00	2,470,596	85,347	2,869	331	9,574	180	3,540.0	7,200.0	54,900	163,139
合計	2,056,472	570,857	49,859.7	14,476.0	2,379.19	8,542.57	29,446,013	1,032,606	39,999	850	131,600	1,062	48,915.0	99,300.0	646,058	2,566,471
月平均	171,373	47,571	4,155	1,206.3	198.27	711.88	2,453,834	86,051	3,333	71	10,967	89	4,076.3	8,275.0	53,838	213,873

	灯油	ＬＰＧ	ｱﾝﾓﾆｱ	消石灰	清缶剤	脱酸素剤	復水処理剤	防食剤	食塩	ﾊｲｸﾛﾝ(滅菌剤)	苛性ソーダ排煙・返流	苛性ソーダ排煙	苛性ソーダ脱臭	塩化第二鉄送泥用
単位	kL	m^3	kg	t	kg	kg	kg	kg	kg	kg	t (48%)	t (30%)	t (24%)	kg
平成21年4月	328.0	5.14	0.0	36.30	185	68	9.5	20	200	90	169.13	0.00	0.38	22,825.0
5月	222.3	5.84	0.0	5.91	125	103	9.0	20	120	45	125.33	0.00	0.79	12,103.0
6月	228.6	6.14	0.0	5.36	150	95	8.5	10	120	55	108.04	0.00	0.89	10,916.0
7月	236.9	3.13	0.0	22.24	100	64	4.5	10	80	60	133.71	0.00	1.01	10,488.0
8月	191.7	9.47	150.0	13.27	70	30	4.0	20	80	70	119.96	0.00	1.18	10,577.0
9月	262.2	1.25	50.0	20.17	70	45	5.0	0	140	60	156.19	0.00	0.78	9,867.0
10月	257.0	10.95	0.0	19.98	100	42	5.0	20	80	55	156.33	0.00	0.65	11,219.0
11月	352.1	9.93	0.0	42.40	220	105	9.5	0	320	55	141.34	0.00	0.55	10,943.0
12月	389.6	3.68	0.0	29.77	210	129	9.5	0	240	10	162.62	0.00	0.19	10,681.0
22年1月	362.2	6.21	0.0	23.25	160	80	10.5	40	120	65	150.54	20.10	0.06	39,385.0
2月	312.2	0.79	0.0	20.28	100	40	5.0	0	240	70	143.12	0.00	0.01	10,723.0
3月	305.3	1.22	0.0	11.53	80	69	5.0	20	180	45	126.12	0.00	0.09	9,329.0
合計	3,448.1	63.73	200.0	250.46	1,570	870	85.0	160	1,920	680	1,692.43	20.10	6.56	169,056.0
月平均	287.3	5.31	16.7	20.87	131	73	7.1	13.3	160	56.7	141.04	1.68	0.55	14,088.0

（２）大阪南下水汚泥広域処理場

施設名	設備名	供用開始年月
送泥施設	磯ノ上送泥ポンプ場及び送泥管	平成　２年　４月
	汐見送泥ポンプ場及び送泥管	平成　２年１２月
	高石送泥ポンプ場及び送泥管	〃
	泉北送泥ポンプ場及び送泥管	平成　４年　３月
	石津送泥ポンプ場及び送泥管	平成　５年　３月
	三宝送泥ポンプ場及び送泥管	平成　６年　３月
	中部送泥ポンプ場及び送泥管	平成１０年　４月
	（北部送泥ポンプ場及び送泥管）	（平成２年４月）
受泥施設	N01．N02受泥タンク（RC矩形タンク）	平成　２年　４月
	N03受泥タンク（RC矩形タンク）	平成　７年　４月
	N01石灰系汚泥ピット	平成　２年１２月
	N02高分子系汚泥ピット	〃
	クレーン設備	〃
濃縮施設	N01．N02濃縮汚泥ピット	平成　２年　４月
	N01～N03遠心濃縮機	〃
	N04遠心濃縮機	平成　７年１１月
	N05遠心濃縮機	平成１２年　３月
脱水施設	N02遠心脱水機	平成１０年　１月
	N03遠心脱水機	平成　５年　６月
	N04遠心脱水機	平成　２年　４月
	スクリュープレス脱水機	平成１８年　３月
乾燥施設	N01～N04乾燥機	平成　２年１２月
	N05～N08乾燥機	平成　７年１１月
溶融施設	１系．２系表面溶融炉	平成　２年１２月
	３系表面溶融炉	平成　７年１１月
焼却施設	４系流動床焼却炉	平成１６年１１月
排煙処理設備	１系．２系表面溶融炉排煙処理設備	平成　２年１２月
	３系表面溶融炉排煙処理設備	平成　７年１１月
排水処理施設	最初沈殿池　２池（１系列）	平成　４年　４月
	〃　２池（１系列）	平成　５年　８月
	〃　２池（１系列）	平成　６年１０月
	エアレーションタンク　１系列	平成　３年１０月
	〃　１系列	平成　５年　８月
	〃　１系列	平成　６年１０月
	凝集沈殿池　２池（１系列）	平成　２年　４月
	〃　２池（１系列）	平成　５年　８月
	〃　２池（１系列）	平成　６年１０月
再利用施設	上向流式ろ過池　３池	平成　２年　４月
	〃　１池	平成　４年　４月
受変電施設	受変電設備　（高圧）	（平成２年４月）
	〃　特高	平成　５年　１月
非常用発電設備	非常用発電機	平成　２年　４月
	〃	平成　９年　１月
脱臭施設	溶融炉．ｹｰｷ貯留棟脱臭設備　活性炭	平成　２年　４月
	〃　＋生物脱臭	平成　７年　１月
	濃縮棟脱臭設備　活性炭	平成　２年　４月
	〃　＋生物脱臭	平成　７年　１月

※送泥施設の北部送泥ポンプ場及び送泥管で、送泥はＨ２．４より実施しているが、北部送泥ポンプ場は無い（北部処理場の引き抜きポンプで送泥している）。
※受変電施設は、Ｈ２．４より高圧で受電、Ｈ５．１より特高受電に変更。
※脱臭施設で、溶融炉．ｹｰｷ貯留棟及び濃縮棟脱臭設備はＨ２．４より活性炭脱臭でスタートし、Ｈ７．１に活性炭の前に生物脱臭を追加した。

１３流域下水汚泥処理事業

①　経過

・日本下水道事業団により、「下水汚泥広域処理事業（エースプラン）」として供用開始。
　◇ 大阪北東エース（淀川左岸流域下水汚泥処理事業）：平成元年４月１日
　◇ 大阪南エース（南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業）：平成２年４月１日

・国の特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）において、事業を廃止し、施設を地元地方公共団体に移管することが決定。

・平成16年3月31日を以って大阪府に施設が移管され、大阪府が事業主体になり、流域下水汚泥処理事業として実施。

[流域下水汚泥処理事業]
都道府県が事業主体となって、広域的な視点に立ち流域下水道と周辺の公共下水道から発生する下水汚泥を集約的に処理するとともに、施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う。

②　事業概要

寝屋川北部地域と南大阪湾岸地域の２箇所で流域汚泥処理事業実施。
　◇ 寝屋川北部：２市＋１流域（流域関連９市）
　◇ 南大阪湾岸（大阪南下水汚泥広域処理場）：３市１組合+３流域（流域関連９市４町）

[構成団体及び対象処理場]

地域・処理場名	区分	構成団体	関連処理場	備考
寝屋川流泥	公共下水道	守口市	守口処理場	
		四条畷市	田原処理場	
	公共下水道	大阪府	寝屋川北部流域 鴻池水みらいセンター	流域関連市： 大阪市、守口市、寝屋川市、門真市 大東市、枚方市、東大阪市、四條畷市 交野市
南大阪湾岸 大阪南下水汚泥 広域処理場	公共下水道	堺市	三宝下水処理場	
			石津下水処理場	
			泉北下水処理場	
		岸和田市	磯ノ上下水処理場	
			牛滝下水処理場	
		泉大津市	汐見下水処理場	
		泉北環境整備施設組合	高石処理場	泉大津市、和泉市、高石市
	流域下水道	大阪府	南大阪湾岸流域 北部水みらいセンター	流域関連市町： 堺市、泉大津市、和泉市、高石市 岸和田市、貝塚市、忠岡町
			南大阪湾岸流域 中部水みらいセンター	流域関連市町： 岸和田市、貝塚市、泉佐野市 泉南市、熊取町、田尻町
			南大阪湾岸流域 南部水みらいセンター	流域関連市町： 泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町

※淀川左岸大阪北東下水汚泥広域処理場については、平成18年度より枚方市北部処理場が廃止されたことから流泥事業から流域事業に変更。

③ 維持管理費

		流泥事業費	排水処理費	維持管理費	備考
寝屋川流泥	寝屋川北部流域下水道				流域に含む
南大阪湾岸	南大阪湾岸北部流域下水道	742,403	56,844	799,247	内、府費 12,157
	南大阪湾岸中部流域下水道	292,330	22,375	314,705	内、府費 81,069
	南大阪湾岸南部流域下水道	81,249	6,223	87,472	内、府費 22,534
	小計			1,201,424	
	公共下水道			1,024,256	
	計			2,225,680	
合計				2,225,680	内、府費 115,760

流域下水汚泥処理事業(維持管理)の形態

公共下水道管理者市町

事務委託
(自治法§252の14)
受託金

大阪府(流域下水道管理者・流泥事業主体)

維 持 管 理

主要設備費
(汚泥濃縮、脱水、溶融・焼却、電気、送泥設備)
・寝屋川北部流泥(鴻池水みらいセンター)
・南大阪湾岸(大阪南下水汚泥広域処理場及び送泥施設)

一般会計繰入
(負担金)

④ 施設の概要

（1）処理場敷地内の主な施設

処理場名	施設名	能力			基数 21年度末
大阪南	受泥施設	RC矩形タンク 有効容量	450	m^3／池	3 池
		高分子ｹｰｷﾋﾟｯﾄ	1,000	m^3／池	2 池
		ｸﾚｰﾝ設備 ﾊﾞｹｯﾄ容量	1.1	t／基	2 基
	濃縮施設	濃縮汚泥ﾋﾟｯﾄ 有効容量	100	m^3／池	2 池
		遠心濃縮機	100	m^3／時／台	5 台
	脱水施設	遠心脱水機	30	m^3／時／台	3 台
		スクリュープレス脱水機	21.75	m^3／時／台	1 台
	乾燥施設	蒸気間接乾燥機 伝熱面積	200	m^2	8 基
	溶融施設	表面溶融炉	25	DS t／日／基	1 基
			35	DS t／日／基	1 基
	焼却施設	流動床炉	35	DS t／日／基	1 基
	排煙処理施設	竪型スクラバー	123	Nm^3／分／基	2 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ	250	m^3／分／基	
		竪型スクラバー	330	Nm^3／分／基	1 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ	370	m^3／分／基	
	排水処理施設	最初沈殿池 水面積負荷	35	m^3/m^2／日	6池
		生物反応槽 BOD-SS負荷	0.2	kgBOD／kgSS・日	3池
		最終沈殿池 水面積負荷	20	m^3/m^2／日	6池
	再利用施設	ろ過設備（上向流式ろ過池）			4池
		ろ過速度	200	m^3／日	
		ろ過面積	16.8	m^2／池	
	受変電施設	特別高圧受電 受電電圧	22	KV	1式
		Tr 容量	5,000	KVA	
			6,000	KVA	
	非常用発電設備	ガスタービン機関	1,250	KVA	2基
	脱臭施設	生物脱臭＋活性炭			
		（溶融炉、ｹｰｷ貯留棟、脱水設備）			
		生物脱臭	350	m^3／分	2基
		活性炭	150	m^3／分	3基
		活性炭	125	m^3／分	2基
		生物脱臭＋活性炭（濃縮設備）	70	m^3／分	1基

（2）ポンプ施設

名　　称	位　　置	構造　・　能力
汐見送泥ポンプ場	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×3台
高石送泥ポンプ場	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×3台
泉北送泥ポンプ場	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	ポンプ 0.85 m^3／分×3台
石津送泥ポンプ場	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	ポンプ 1.15 m^3／分×3台
三宝送泥ポンプ場	堺市堺区松屋大和川通4丁地内 (三宝下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×3台
磯ノ上送泥ポンプ場	岸和田市磯上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×4台
中部送泥ポンプ場	貝塚市二色南町地内 (中部処理場)	ポンプ 1.10 m^3／分×2台
北部送泥ポンプ場	忠岡町新浜3丁目地内 (北部処理場)	ポンプ 0.45 m^3／分×4台

(注) 北部処理場の汚泥は、現在、同処理場の濃縮汚泥引抜ポンプより受泥している。

（3）送泥管

名　称	位　置		規　模	
	起　点	終　点	延　長	内　径
汐見送泥管	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L=2,274 m	φ 350 mm
高石送泥管	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	L=4,222 m	φ 350 mm
泉北送泥管	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	L=8,215 m	φ 200 mm
石津送泥管	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	L=5,768 m	φ 300 mm
三宝送泥管	堺市堺区松屋大和川通4丁目 (三宝下水処理場)	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	L=6,797 m	φ 200 mm
磯ノ上送泥管	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L=2,924 m	φ 200 mm
中部送泥管	貝塚市脇浜及び港地内 (中部処理場)	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	L=7,058 m	φ 200 mm
北部送泥管	忠岡町新浜３丁目地内 (北部処理場)	忠岡町新浜３丁目地内 (広域処理場)	L= 157 m	φ 150 mm
合　計			L=37,415 m	

⑤処理場別管理状況一覧

（１）大阪南下水汚泥広域処理場

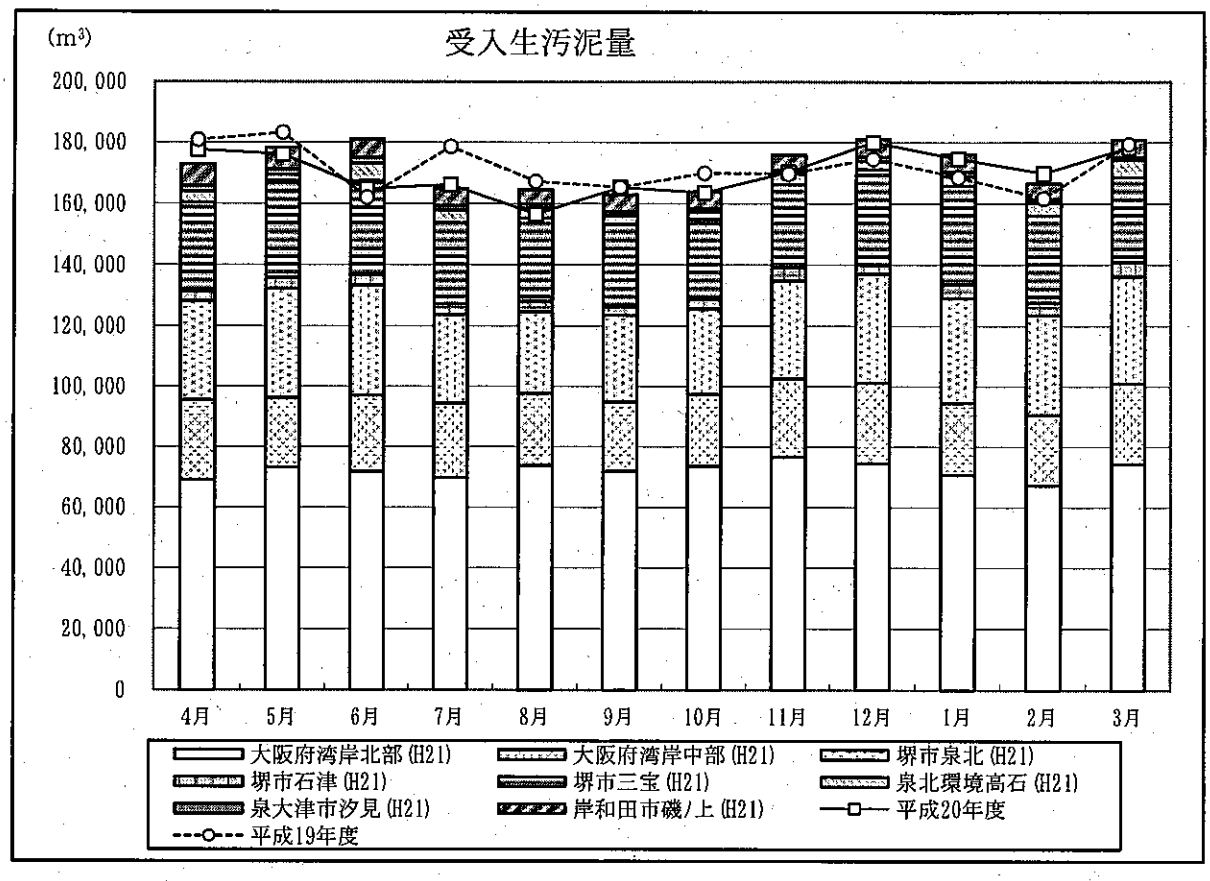

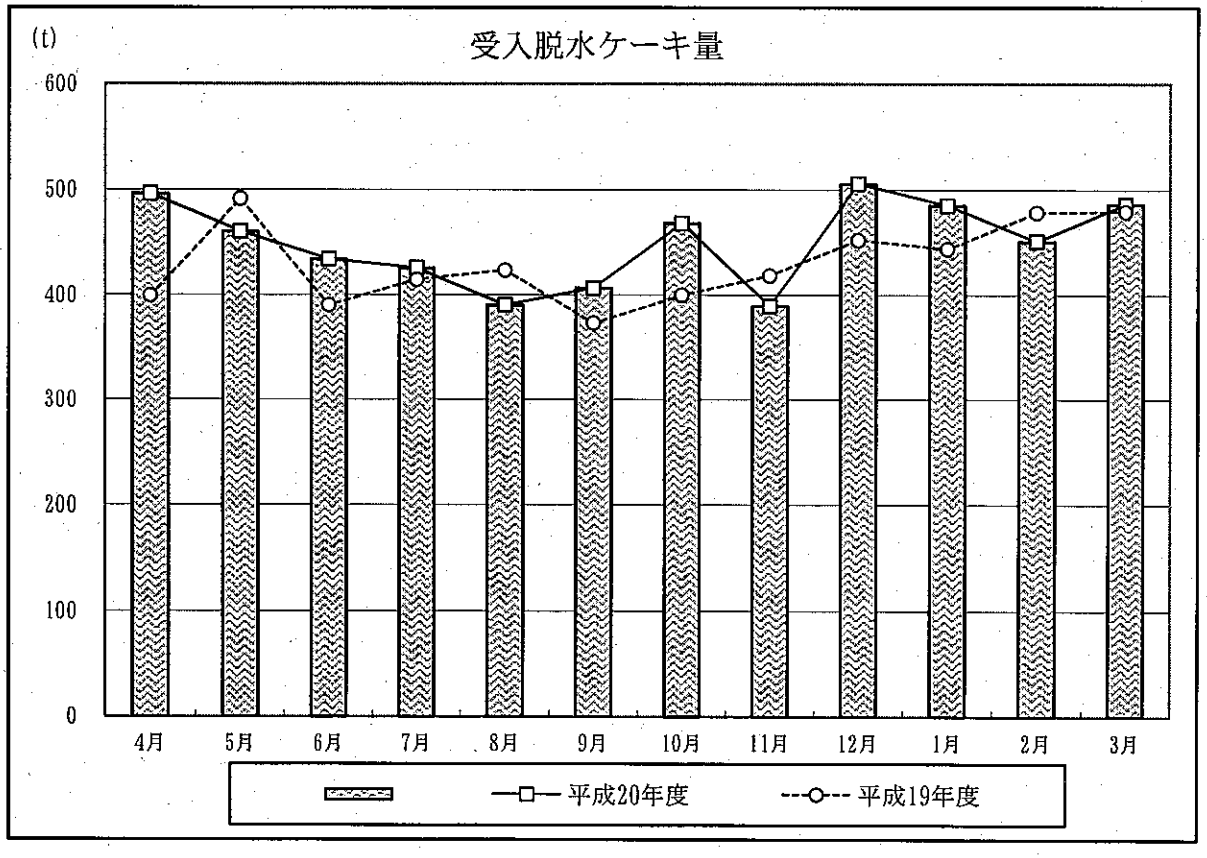

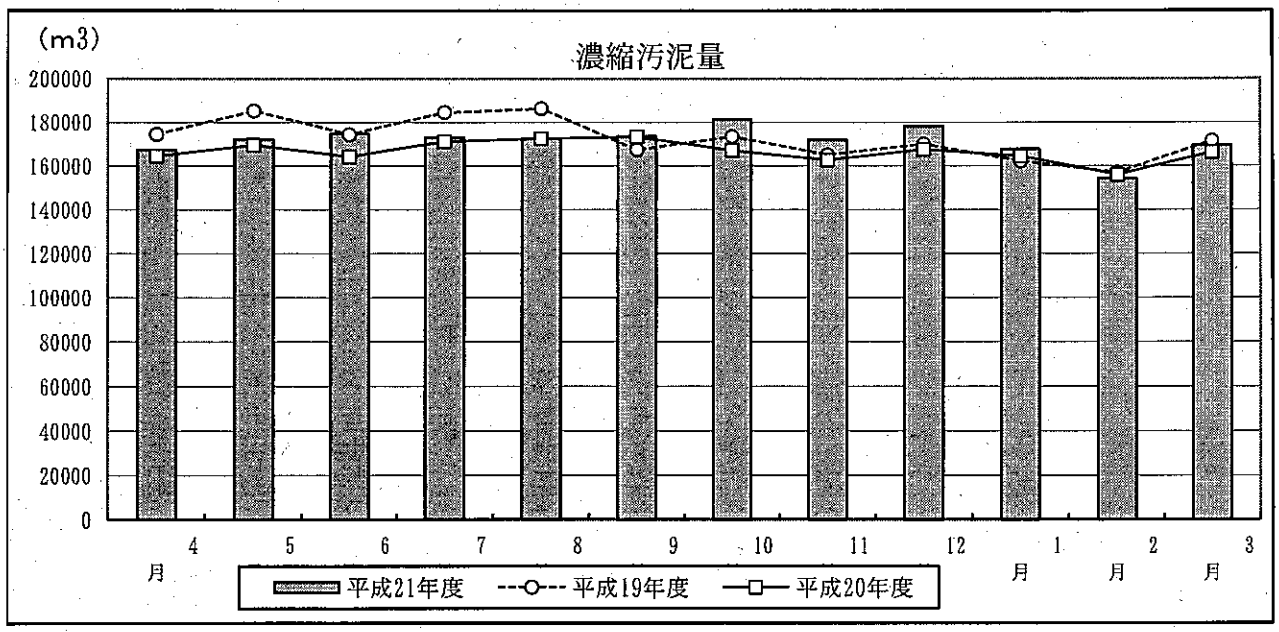
(m3)
濃縮汚泥量
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月
平成21年度
平成19年度
平成20年度

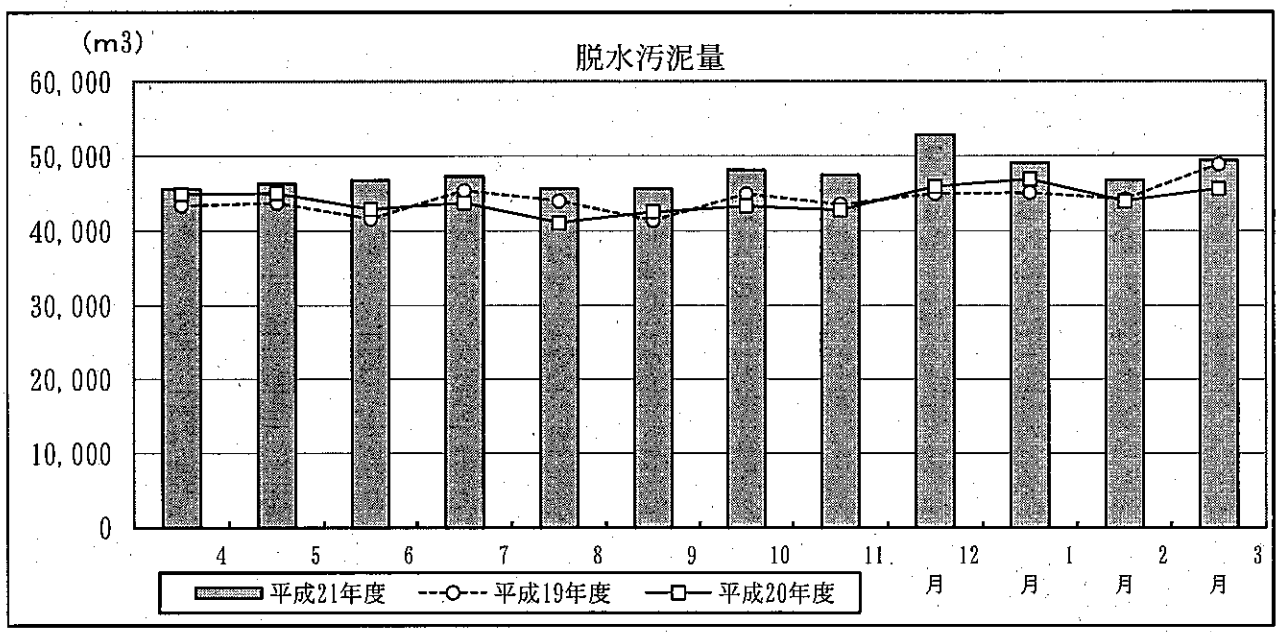
(m3)
脱水汚泥量
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月
平成21年度
平成19年度
平成20年度

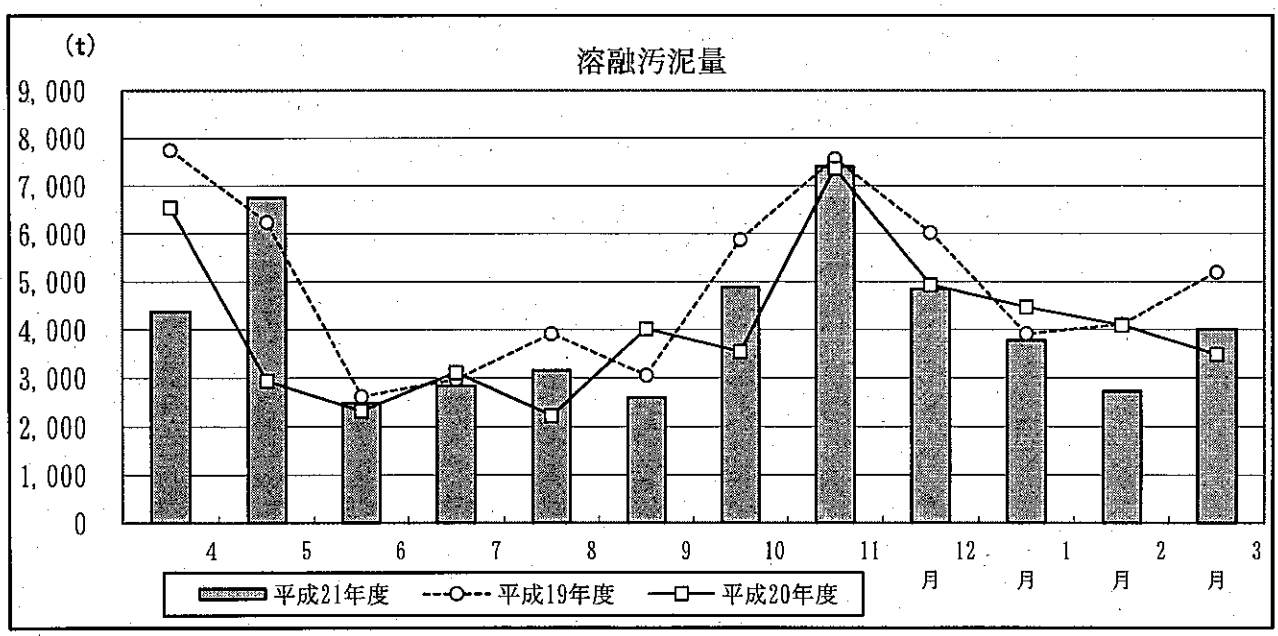
(t)
溶融汚泥量
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月
平成21年度
平成19年度
平成20年度

処理（濃縮・脱水・溶融）汚泥量（大阪南下水汚泥広域処理場）

	濃縮機投入汚泥量 (m^3)	脱水機投入汚泥量 (m^3)	溶融 (t)					焼却 (t)		
			乾燥機投入ケーキ量	炉投入DS量	稼働日数(日)			炉投入ケーキ量	炉投入DS量	稼働日数(日)
					1系	2系	3系			4系
平成21年 4月	167,340	45,641	4,376.2	1,028.37	0	2	26	3,082.92	640.42	30
5月	172,313	46,274	6,748.8	1,666.50	0	31	31	5,063.97	1,074.21	22
6月	174,875	46,752	2,489.2	878.86	0	30	1	5,092.92	1,078.28	30
7月	172,935	47,261	2,842.5	1,007.83	0	8	17	4,132.68	870.94	31
8月	172,491	45,651	3,158.6	1,062.03	0	21	14	4,320.67	916.02	31
9月	173,694	45,619	2,603.3	1,109.55	0	22	8	3,990.27	854.91	30
10月	181,473	48,149	4,884.4	1,295.57	0	16	31	4,399.91	960.46	28
11月	171,947	47,512	7,401.3	1,739.86	0	30	30	0.00	0.00	0
12月	178,073	52,835	4,839.9	1,417.17	0	4	31	4,032.46	843.35	29
平成22年 1月	167,702	49,035	3,781.2	1,216.05	0	16	19	4,951.75	1,038.96	31
2月	154,247	46,739	2,725.8	1,045.17	0	28	4	4,058.92	851.64	28
3月	169,382	49,390	4,008.5	1,009.05	0	9	24	4,821.16	1,006.08	29
合　計	2,056,472	570,857	49,859.7	14,476.01	0	217	236	47,947.63	10,135.27	319

（注）
- 濃縮設備投入汚泥平均濃度　1.13%。
- 脱水設備投入汚泥平均濃度　4.19%。
- 溶融設備の乾燥機投入ケーキ平均含水率　79.1%、
- 溶融・焼却炉の稼働日数は、１日のうち１ｔでも汚泥を炉へ投入したときは１日とした。

溶融スラグ量（大阪南下水汚泥広域処理場）

年　月	水冷			空冷			水冷+空冷			備考
	生産量（t）	利用量（t）	在庫量（t）	生産量（t）	利用量（t）	在庫量（t）	生産量（t）	利用量（t）	在庫量（t）	
H21.3月末在庫	－	－	7914.00	－	－	－	－	－	7914.00	
平成21年4月	161.99	0.00	8075.99	0.00	0.00	0.00	161.99	0.00	8075.99	
5月	278.31	0.00	8354.30	0.00	0.00	0.00	278.31	0.00	8354.30	
6月	136.14	5028.15	3462.29	0.00	0.00	0.00	136.14	5028.15	3462.29	
7月	144.84	1733.29	1873.84	0.00	0.00	0.00	144.84	1733.29	1873.84	
8月	161.97	1732.19	303.62	0.00	0.00	0.00	161.97	1732.19	303.62	
9月	124.70	0.00	428.32	0.00	0.00	0.00	124.70	0.00	428.32	
10月	238.94	0.00	667.26	0.00	0.00	0.00	238.94	0.00	667.26	
11月	368.20	0.00	1035.46	0.00	0.00	0.00	368.20	0.00	1035.46	
12月	226.35	29.95	1231.86	0.00	0.00	0.00	226.35	29.95	1231.86	
平成22年1月	199.29	0.00	1431.15	0.00	0.00	0.00	199.29	0.00	1431.15	
2月	166.40	18.99	1578.56	0.00	0.00	0.00	166.40	18.99	1578.56	
3月	172.06	0.00	1750.62	0.00	0.00	0.00	172.06	0.00	1750.62	
合計	2379.19	8542.57	1750.62	0.00	0.00	0.00	2379.19	8542.57	1750.62	

⑥汚泥試験成績

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	脱水ケーキ 平成22年3月2日	湾岸南部ケーキ 平成22年3月2日
含水率		%	83.2	77.1
強熱減量		%	79.7	82.9
発熱量		kj/kg	17,200	18,200
含有量分析	全硫黄	%	1.16	0.58
	全窒素	%	6.0	4.5
	全リン	%	0.49	0.39
	砒素	mg/kg	4.6	1.7
	カドミウム	mg/kg	2.5	1.2
	総クロム	mg/kg	32	7.8
	銅	mg/kg	350	180
	鉄	%	2.3	0.32
	水銀	mg/kg	1.3	0.46
	マンガン	mg/kg	650	75
	鉛	mg/kg	54	13
	亜鉛	mg/kg	1600	800
	PCB	mg/kg	<0.01	<0.01
	セレン	mg/kg	2.2	1.0
灰分分析	Al_2O_3	%	11	17
	CaO	%	5.9	7.8
	Cr_2O_3	%	0.021	0.0068
	MgO	%	2.3	1.8
	MnO_2	%	0.49	0.069
	P_2O_5	%	19.0	23.0
	K_2O	%	1.10	1.00
	SiO_2	%	24.0	16
	Fe_2O_3	%	19.0	11.00

（２）焼却灰

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	4系焼却灰（キレート処理後）
			平成21年12月11日
含有量試験	含水率	%	23.6
	総リン	mg/kg	-
	砒素	mg/kg	28
	カドミウム	mg/kg	12
	総クロム	mg/kg	300
	銅	mg/kg	1500
	水銀	mg/kg	0.14
	マンガン	mg/kg	2,900
	鉛	mg/kg	190
	亜鉛	mg/kg	8,500
	PCB	mg/kg	<0.01
	セレン	mg/kg	5.6
	ダイオキシン類	ngTEQ/g	0.000006
溶出試験	砒素	mg/L	0.008
	カドミウム	mg/L	0.048
	六価クロム	mg/L	<0.04
	水銀	mg/L	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005
	鉛	mg/L	<0.01
	シアン	mg/L	<0.05
	PCB	mg/L	<0.0005
	有機リン	mg/L	<0.1
	ふっ素	mg/L	-
	銅	mg/L	0.12
	亜鉛	mg/L	11
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001
	セレン又はその化合物	mg/L	0.037
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001
	四塩化炭素	mg/L	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001
	チウラム	mg/L	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0005
	チオベンカルブ	mg/L	<0.0003
	ベンゼン	mg/L	<0.0005
	ホウ素	mg/L	-

大阪南下水汚泥広域処理場

	項目	単位	2系スラグ 平成21年7月3日	3系スラグ 平成21年9月4日	2･3系混合スラグ 平成21年3月分
含有量分析	全硫黄	%	0.85	0.34	
	全リン	%	8.6	6.0	
	砒素	mg/kg	-	-	5.1
	カドミウム	mg/kg	-	-	<1.5
	セレン及びその化合物	mg/kg	-	-	<1.5
	総クロム	mg/kg	420	210	
	六価クロム	mg/kg	-	-	<2.5
	銅	mg/kg	2200	1600	
	鉄	%	19	11	
	水銀	mg/kg	-	-	<0.15
	マンガン	mg/kg	1900	2200	
	フッ素	mg/kg	-	-	<40
	鉛	mg/kg	-	-	<1.5
	亜鉛	mg/kg	270	150	
	シアン	mg/kg	<0.1	<0.1	
	ホウ素	mg/kg	-	-	<40
	PCB	mg/kg	<0.01	<0.01	
	珪素	%	12	30	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	0.0000021	0.0000062	
溶出分析	砒素	mg/l	-	-	<0.001
	カドミウム	mg/l	-	-	<0.001
	六価クロム	mg/l	-	-	<0.04
	水銀	mg/l	-	-	<0.0005
	アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	鉛	mg/l	-	-	<0.01
	シアン	mg/l	<0.05	<0.05	
	PCB	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	有機リン	mg/l	<0.1	<0.1	
	フッ素	mg/l	-	-	<0.08
	銅	mg/l	<0.02	0.13	
	亜鉛	mg/l	<0.01	0.04	
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	<0.001
	ジクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	
	四塩化炭素	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.001	<0.001	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.001	<0.001	
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	チオベンカルブ	mg/l	<0.0003	<0.0003	
	ベンゼン	mg/l	<0.0005	<0.0005	
	ホウ素	mg/l	-	-	<0.1
	鉄	mg/l	<0.1	0.9	

⑨ 排ガス測定結果

（1）環境基準

1） 硫黄酸化物

・特別排出基準のK値は 1.17

$$q = K \times 0.001 \times H^2$$

q ：硫黄酸化物許容排出量（Nm^3/h）

H ：有効煙突高さ（m）

・特別総量規制基準（枚方地域）

$$Q = 3.0W^{0.85} + 0.3 \times 3.0 \{ (W + Wi)^{0.85} - W^{0.85} \}$$

この式においてQ、W及びWiは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q ：硫黄酸化物の量（単位＝温度０℃、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時）

W ：特定工場に設置されている全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量（Wiを除く）（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）

Wi ：特定工場等に昭和52年10月1日以降に設置された全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）

2） 窒素酸化物

・一般排出基準 40,000 Nm3 ／時未満 ： 250 ppm 基準残存酸素 12 %

・総量規制基準

$$Q = 0.6 \{ \Sigma (C \cdot V) + \Sigma (Ci \cdot Vi) \}^{0.95}$$

Q ：許容窒素酸化物量（Nm3／時）

C ：施設係数 7.0

Ci ：施設係数 7.0

V ：昭和57年11月1日より前の施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）

Vi ：昭和57年11月1日以後に設置される施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）

3） ばいじん

処理能力(kg/時)	H10.7.1以降設置	H10.6.30以前設置
4000以上	0.04	0.08
2000～4000	0.08	0.15
2000未満	0.15	0.25

(On=12% , g/Nm3)

4） 有害物質

・塩化水素 700 mg／Nm3

※ 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物等23項目について規制基準が定められている。

（2）大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	2系溶融炉煙突出口		2系加熱炉煙突出口		3系溶融炉煙突出口		3系加熱炉煙突出口		4系焼却炉煙突出口	
			平成21年9月14日	平成22年2月8日	平成21年9月14日	平成22年2月8日	平成21年7月13日	平成22年1月5日	平成21年7月13日	平成22年1月5日	平成21年7月3日	平成22年1月5日
温度		℃	40	29	147	163	39	25	177	175	152	150
水分		v/v%	7.1	7.2	5.4	3.7	7.0	4.2	5.4	3.6	7.9	6.6
CO_2		v/v%	8.2	9.9	3.3	3.7	9.4	8.9	2.3	2.9	6.1	6.5
O_2		v/v%	11.0	9.5	17.6	16.1	10.1	10.8	17.6	16.9	13.7	13.2
CO		v/v%	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
N_2		v/v%	80.7	80.6	79.0	80.1	80.4	80.2	80	80.1	80.2	80.2
流量	湿り	m^3_N/h	13,500	13,100	2,760	3,430	12,200	12,700	4,380	4,390	28,600	29,300
	乾き	m^3_N/h	12,500	12,100	2,610	3,300	11,300	12,200	4,150	4,230	26,300	27,300
ダスト濃度		g/m^3_N	0.053	0.007	<0.01	<0.007	0.020	0.026	<0.01	<0.009	<0.003	<0.003
硫黄酸化物		ppm	2.7	4.7	<0.5	<0.5	5.6	6.4	1.2	1.1	0.6	2.5
窒素酸化物		ppm	120	100	130	130	110	87	96	75	5	5
塩化水素		mg/m^3_N	3	4	-	-	2	3	-	-	6	2
塩素		mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
臭素		mg/m^3_N	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
ホルムアルデヒド		mg/m^3_N	0.02	0.04	-	-	<0.01	0.04	-	-	0.02	0.04
ホスゲン		mg/m^3_N	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	-	-	<0.5	<0.5
クロロエチレン		mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素		mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム		mg/m^3_N	0.04	<0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	<0.01	<0.01
六価クロム		mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅		mg/m^3_N	0.23	0.04	-	-	0.18	0.20	-	-	<0.01	<0.01
水銀		mg/m^3_N	0.01	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	<0.01	0.01
マンガン		mg/m^3_N	0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01
ニッケル		mg/m^3_N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	(ダスト中)	mg/m^3_N	0.49	0.11	-	-	0.25	0.31	-	-	<0.01	<0.01
アンチモン		mg/m^3_N	0.012	0.005	-	-	0.026	0.028	-	-	<0.005	<0.005
ベリリウム		mg/m^3_N	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01
バナジウム		mg/m^3_N	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01
N-エチルアニリン		mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
アニシジン		mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
クロロニトロベン		mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
N-メチルアニリン		mg/m^3_N	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
ダイオキシン類		$ngTEQ/m^3_N$	0.0019	-	-	-	0.00058	-	-	-	0.021	-

ダスト濃度・窒素酸化物・塩化水素は、02換算値（溶融炉は12%換算、加熱炉は4%換算）である

維持管理費内訳

（２）大阪南下水汚泥広域処理場　　（単位：円）

科目	節	内　　容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	３システム：２系統、３系統、４系統	363,146,020
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	6,216,992
	保守点検委託費	溶融、電気、濃縮、脱水、ボイラー、ファン、ポンプ、ダクト、送泥管、消防、補機、クレーン設備	285,673,948
	その他委託費	活性炭取替、除草、清掃、電気保安協会、警備委託	11,379,631
		小計	666,416,591
	電力費		
		基本電力費	76,662,428
		電力使用料金　（使用電力量　30,606,933 KW）	245,179,681
		小計	321,842,109
	燃料費	灯油　4,068,000　ℓ	216,021,330
		都市ガス　8,637　m3	1,054,038
		小計	217,075,368
	補修費	焼却・溶融設備関連補修	273,499,102
		送泥、濃縮、脱水関連補修	20,464,500
		水処理設備関連補修	3,370,500
		電気設備	23,436,000
		その他補修	39,898,245
		小計	360,668,347
	薬品費	高分子凝集剤　165,300　kg	96,002,550
		ポリ硫酸第2鉄　2,387,640　kg	48,886,924
		苛性ソーダ　1,573,840　kg	48,749,690
		消石灰　0　t	
		ボイラー薬品　0　kg	
		その他（塩化第二鉄）　141,810　kg	5,360,418
		包括分	64,103,042
		小計	263,102,624
	水道料	上水使用料金　40,463　m³	
		工水使用料金　131,601　m³	
		小計	23,458,528
	排水処理費		158,280,146
	消耗品費	ピグ、分析用薬品、プラント用消耗品、記録紙、インクリボン等の購入	50,448,190
	機械器具費	分析測定器、安全器具、消火器、無線機修理、防災用資材等の購入 高圧洗浄車・バキューム車等作業車両のリース	4,151,700
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	0
	維持雑費	道路使用許可申請の証紙代	0
	テレメータ使用料		2,271,111
	雑収入		-146,232
	小計		2,067,568,482
管理費	人件費	[南スラッジセンター]　11名 [本部]　・流泥専属：5名（内2名：非常勤）　他事業と兼務：7名	105,571,695
	事務費		2,695,124
	小計		108,266,819
大阪府施行分 産業廃棄物処理費			49,844,564
計			2,225,679,865

（2）大阪南下水汚泥広域処理場

	濃縮機投入汚泥量	脱水機投入汚泥量	乾燥機ケーキ量	溶融DS量	ｽﾗｸﾞ発生量	ｽﾗｸﾞ搬出量	電力量 場内	電力量 ﾎﾟﾝﾌﾟ場	上水 場内	上水 ﾎﾟﾝﾌﾟ場	工水 場内	工水 ﾎﾟﾝﾌﾟ場	高分子凝集剤 濃縮	高分子凝集剤 脱水	ポリ鉄(濃縮)	ポリ鉄(脱水)
単位	m^3	m^3	t	DS-t	t	t	KWH	KWH	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	kg	kg	kg
平成21年4月	167,340	45,641	4,376.2	1,028.37	161.99	0.00	2,453,021	87,904	2,695	241	10,511	3	4,470.0	8,100.0	59,745	268,423
5月	172,313	46,274	6,748.8	1,666.50	278.31	0.00	2,688,184	76,590	2,932	35	11,446	2	4,350.0	7,500.0	53,310	148,418
6月	174,875	46,752	2,489.2	878.86	136.14	5028.15	2,288,678	89,281	3,241	28	13,115	2	4,170.0	9,000.0	54,780	144,586
7月	172,935	47,261	2,842.5	1,007.83	144.84	1733.29	2,487,417	89,452	2,853	12	11,343	5	3,930.0	10,200.0	56,786	222,986
8月	172,491	45,651	3,158.6	1,062.03	161.97	1732.19	2,532,856	80,661	2,727	4	12,536	3	3,975.0	10,800.0	55,059	210,497
9月	173,694	45,619	2,603.3	1,109.55	124.70	0.00	2,420,180	91,006	3,034	9	11,822	109	4,470.0	7,800.0	53,961	232,276
10月	181,473	48,149	4,884.4	1,295.57	238.94	0.00	2,634,681	89,361	3,710	13	11,479	96	4,380.0	8,100.0	45,230	225,700
11月	171,947	47,512	7,401.3	1,739.86	368.20	0.00	2,260,709	83,937	4,024	4	10,909	163	4,110.0	6,600.0	53,281	238,866
12月	178,073	52,835	4,839.9	1,417.17	226.35	29.95	2,553,577	83,281	4,818	30	10,470	203	4,530.0	9,000.0	54,361	238,976
22年1月	167,702	49,035	3,781.2	1,216.05	199.29	0.00	2,471,613	87,391	4,188	65	9,504	180	3,870.0	7,200.0	55,145	243,248
2月	154,247	46,739	2,725.8	1,045.17	166.40	18.99	2,184,501	88,395	2,908	78	8,891	116	3,120.0	7,800.0	49,500	229,356
3月	169,382	49,390	4,008.5	1,009.05	172.06	0.00	2,470,596	85,347	2,869	331	9,574	180	3,540.0	7,200.0	54,900	163,139
合計	2,056,472	570,857	49,859.7	14,476.0	2,379.19	8,542.57	29,446,013	1,032,606	39,999	850	131,600	1,062	48,915.0	99,300.0	646,058	2,566,471
月平均	171,373	47,571	4,155	1,206.3	198.27	711.88	2,453,834	86,051	3,333	71	10,967	89	4,076.3	8,275.0	53,838	213,873

	灯油	LPG	ｱﾝﾓﾆｱ	消石灰	清缶剤	脱酸素剤	復水処理剤	防食剤	食塩	ﾊｲｸﾛﾝ(滅菌剤)	苛性ソーダ排煙・返流	苛性ソーダ排煙	苛性ソーダ脱臭	塩化第二鉄送泥用
単位	kL	m^3	kg	t	kg	kg	kg	kg	kg	kg	t (48%)	t (30%)	t (24%)	kg
平成21年4月	328.0	5.14	0.0	36.30	185	68	9.5	20	200	90	169.13	0.00	0.38	22,825.0
5月	222.3	5.84	0.0	5.91	125	103	9.0	20	120	45	125.33	0.00	0.79	12,103.0
6月	228.6	6.14	0.0	5.36	150	95	8.5	10	120	55	108.04	0.00	0.89	10,916.0
7月	236.9	3.13	0.0	22.24	100	64	4.5	10	80	60	133.71	0.00	1.01	10,488.0
8月	191.7	9.47	150.0	13.27	70	30	4.0	20	80	70	119.96	0.00	1.18	10,577.0
9月	262.2	1.25	50.0	20.17	70	45	5.0	0	140	60	156.19	0.00	0.78	9,867.0
10月	257.0	10.95	0.0	19.98	100	42	5.0	20	80	55	156.33	0.00	0.65	11,219.0
11月	352.1	9.93	0.0	42.40	220	105	9.5	0	320	55	141.34	0.00	0.55	10,943.0
12月	389.6	3.68	0.0	29.77	210	129	9.5	0	240	10	162.62	0.00	0.19	10,681.0
22年1月	362.2	6.21	0.0	23.25	160	80	10.5	40	120	65	150.54	20.10	0.06	39,385.0
2月	312.2	0.79	0.0	20.28	100	40	5.0	0	240	70	143.12	0.00	0.01	10,723.0
3月	305.3	1.22	0.0	11.53	80	69	5.0	20	180	45	126.12	0.00	0.09	9,329.0
合計	3,448.1	63.73	200.0	250.46	1,570	870	85.0	160	1,920	680	1,692.43	20.10	6.56	169,056.0
月平均	287.3	5.31	16.7	20.87	131	73	7.1	13.3	160	56.7	141.04	1.68	0.55	14,088.0

（２）大阪南下水汚泥広域処理場

施設名	設備名		供用開始年月
送泥施設	磯ノ上送泥ポンプ場及び送泥管		平成　２年　４月
	汐見送泥ポンプ場及び送泥管		平成　２年１２月
	高石送泥ポンプ場及び送泥管		〃
	泉北送泥ポンプ場及び送泥管		平成　４年　３月
	石津送泥ポンプ場及び送泥管		平成　５年　３月
	三宝送泥ポンプ場及び送泥管		平成　６年　３月
	中部送泥ポンプ場及び送泥管		平成１０年　４月
	（北部送泥ポンプ場及び送泥管）		（平成２年４月）
受泥施設	N０１．N０２受泥タンク（ＲＣ矩形タンク）		平成　２年　４月
	N０３受泥タンク（ＲＣ矩形タンク）		平成　７年　４月
	N０１石灰系汚泥ピット		平成　２年１２月
	N０２高分子系汚泥ピット		〃
	クレーン設備		〃
濃縮施設	N０１．N０２濃縮汚泥ピット		平成　２年　４月
	N０１～N０３遠心濃縮機		〃
	N０４遠心濃縮機		平成　７年１１月
	N０５遠心濃縮機		平成１２年　３月
脱水施設	N０２遠心脱水機		平成１０年　１月
	N０３遠心脱水機		平成　５年　６月
	N０４遠心脱水機		平成　２年　４月
	スクリュープレス脱水機		平成１８年　３月
乾燥施設	N０１～N０４乾燥機		平成　２年１２月
	N０５～N０８乾燥機		平成　７年１１月
溶融施設	１系．２系表面溶融炉		平成　２年１２月
	３系表面溶融炉		平成　７年１１月
焼却施設	４系流動床焼却炉		平成１６年１１月
排煙処理設備	１系．２系表面溶融炉排煙処理設備		平成　２年１２月
	３系表面溶融炉排煙処理設備		平成　７年１１月
排水処理施設	最初沈殿池	２池（１系列）	平成　４年　４月
		２池（１系列）	平成　５年　８月
		２池（１系列）	平成　６年１０月
	エアレーションタンク	１系列	平成　３年１０月
		１系列	平成　５年　８月
		１系列	平成　６年１０月
	凝集沈殿池	２池（１系列）	平成　２年　４月
		２池（１系列）	平成　５年　８月
		２池（１系列）	平成　６年１０月
再利用施設	上向流式ろ過池	３池	平成　２年　４月
		１池	平成　４年　４月
受変電施設	受変電設備	（高圧）	（平成２年４月）
		特高	平成　５年　１月
非常用発電設備	非常用発電機		平成　２年　４月
	〃		平成　９年　１月
脱臭施設	溶融炉．ｹｰｷ貯留棟脱臭設備	活性炭	平成　２年　４月
		＋生物脱臭	平成　７年　１月
	濃縮棟脱臭設備	活性炭	平成　２年　４月
		＋生物脱臭	平成　７年　１月

※送泥施設の北部送泥ポンプ場及び送泥管で、送泥はＨ２．４より実施しているが、北部送泥ポンプ場は無い（北部処理場の引き抜きポンプで送泥している）。
※受変電施設は、Ｈ２．４より高圧で受電、Ｈ５．１より特高受電に変更。
※脱臭施設で、溶融炉．ｹｰｷ貯留棟及び濃縮棟脱臭設備はＨ２．４より活性炭脱臭でスタートし、Ｈ７．１に活性炭の前に生物脱臭を追加した。

14. 水みらいセンター等所在地

平成22年3月末現在

名　　称	〒	所 在 地	TEL	備　考
大阪府都市整備部下水道室	540-8570	大阪市中央区大手前2丁目	06-6941-0351	
大阪府北部流域下水道事務所	567-0041	茨木市下穂積1丁目180	072-620-6671	
大阪府東部流域下水道事務所	577-0046	東大阪市西堤本通西2丁目1-12	06-6784-3721	
萱島工区	572-0045	寝屋川市東神田町37-1	072-839-5975	
大阪府南部流域下水道事務所	597-0095	貝塚市港25番地	072-438-7406	
大和川工区	580-0034	松原市天美西7丁目265番地-1	072-336-0231	今池MC内
豊中市猪名川流域下水道事務所	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	原田MC内
原田水みらいセンター（猪名川）	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	
中央水みらいセンター（安威川）	567-0853	茨木市宮島3丁目1-1	0726-33-5031	
高槻水みらいセンター（淀川右岸）	569-0044	高槻市番田2丁目1-1	0726-71-1381	
渚水みらいセンター（淀川左岸）	573-1147	枚方市渚内野4丁目10-1	072-855-0600	
鴻池水みらいセンター（寝屋川北部）	578-0978	東大阪市北鴻池町1-18	06-6911-9595	
なわて水みらいセンター	575-0031	四條畷市大字蔀屋	—	
川俣水みらいセンター（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣2丁目1-1	06-6789-0201	
竜華水みらいセンター	581-0065	八尾市大字亀井	—	
今池水みらいセンター（大和川下流西部）	580-0034	松原市天美西7丁目265-1	072-336-7655	
大井水みらいセンター（大和川下流東部）	583-0009	藤井寺市西大井1丁目407-1	0729-38-5816	
狭山水みらいセンター（大和川下流南部）	589-0004	大阪狭山市東池尻6丁目1647	072-365-2490	
北部水みらいセンター（南大阪湾岸北部）	595-0814	泉北郡忠岡町新浜3丁目	072-423-2255	
中部水みらいセンター（南大阪湾岸中部）	597-0094	貝塚市二色南町6-1	072-437-4848	
南部水みらいセンター（南大阪湾岸南部）	590-0535	泉南市りんくう南浜1番	072-485-3444	
空港内雨水貯留施設（猪名川）	560-0036	豊中市蛍池西町3丁目	06-6331-0017	
穂積ポンプ場（安威川）	567-0041	茨木市下穂積1丁目180	0726-25-9774	
岸部ポンプ場（〃）	564-0012	吹田市南正雀3丁目5-1	06-6382-6773	
味舌ポンプ場（〃）	566-0023	摂津市正雀4丁目15-10	06-6381-6775	
摂津ポンプ場（〃）	566-0052	摂津市鳥飼本町2丁目13-31	0726-54-2196	
前島ポンプ場（淀川右岸）	569-0021	高槻市前島4丁目30-1	0726-69-3906	
安威川左岸ポンプ場（〃）	564-0012	吹田市南正雀2丁目50番1号	06-6317-1112	
石津中継ポンプ場（淀川左岸）	572-0026	寝屋川市石津中町29-1	072-839-8668	
太平ポンプ場（寝屋川北部）	572-0818	寝屋川市讃良西町7番21号	072-822-2561	
菊水ポンプ場（〃）	570-0032	守口市菊水通1丁目2-4	06-6997-3688	
桑才ポンプ場（〃）	571-0034	門真市東田町15-1	06-6909-0579	
氷野ポンプ場（〃）	574-0061	大東市大東町2-1	072-871-0444	
茨田ポンプ場（〃）	538-0051	大阪市鶴見区諸口5丁目2-27	06-6913-1480	
深野北ポンプ場（〃）	574-0071	大東市深野北2丁目171-4	072-873-3221	
萱島ポンプ場（〃）	572-0045	寝屋川市東神田町193-1	072-827-4282	
（枚方中継ポンプ場）（〃）	573-0094	枚方市南中振2丁目435-3	072-831-4694	
（寝屋川中継ポンプ場）（〃）	572-0071	寝屋川市豊里町38-2	072-826-0654	
川俣ポンプ場（〃）	577-0063	東大阪市川俣3丁目4-37	06-6789-0201	
小阪ポンプ場（〃）	578-0944	東大阪市若江西新町1丁目11-21	06-6724-0075	
新家ポンプ場（寝屋川南部）	581-0811	八尾市新家町1丁目97	0729-97-5948	
長吉ポンプ場（〃）	581-0054	八尾市南亀井町3丁目1-56	0729-93-6890	
寺島ポンプ場（〃）	578-0976	東大阪市西鴻池町4丁目2-20	06-6746-0737	
小阪合ポンプ場（〃）	581-0019	八尾市南小阪合町1丁目2-7	0729-24-6695	
新池島ポンプ場（〃）	579-8065	東大阪市新池島町4丁目3-35	0729-86-8733	
深野ポンプ場（〃）	574-0023	大東市南新田1丁目4-8	072-869-3007	
植付ポンプ場（〃）	579-8014	東大阪市中石切町7丁目2-18	0729-80-1040	

名　　称	〒	所　在　地	ＴＥＬ	備　考
川面中継ポンプ場（大和川下流東部）	584-0014	富田林市川面町2丁目3389	0721-25-9424	
小吹台中継ポンプ場（〃）	585-0053	千早赤阪村大字小吹	大井ＭＣへ連絡	
錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部）	584-0069	富田林市錦織東3丁目10-5	0721-26-3572	
狭山中継ポンプ場（〃）	589-0011	大阪狭山市半田5丁目	狭山ＭＣへ連絡	
長野中継ポンプ場（〃）	586-0033	河内長野市喜多町	0721-63-8425	
和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸北部）	594-1112	和泉市三林町1066	北部ＭＣへ連絡	
淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸南部）	599-0301	泉南郡岬町淡輪4328-1	南部ＭＣへ連絡	
深日中継ポンプ場（〃）	599-0303	泉南郡岬町深日773-20	南部ＭＣへ連絡	

大阪府都市整備部下水道室　平成２３年３月発行
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　TEL06-6941-0351（府庁代表）
http://www.pref.osaka.jp/gesui/index.html