

令和 6 年度

大阪府流域下水道維持管理報告書

令和 7 年 1 2 月

大阪府都市整備部下水道室

目 次

1. 流域下水道の管理	1
2. 大阪府流域下水道接続等取扱要綱	5
3. 流域下水道の供用状況	10
4. 施設の現況	
①水みらいセンター概要	11
②ポンプ場概要	18
③管渠施設概要	24
5. 施設の運転管理状況	
①水みらいセンター概要	29
②水みらいセンター別管理状況一覧	32
③ポンプ場別管理状況一覧	179
6. 流入水等の状況	
①流入水等監視水質モニター設置状況	219
②悪質下水流入状況	220
③流域下水道内の特定事業場等の指導状況	222
7. 下水道の各種試験等	223
①分析方法、定量下限値一覧表	224
②排水基準一覧表	225
③精密試験結果	227
④汚濁負荷量測定結果(総量規制)	291
⑤PRTR 制度による化学物質排出量	299
⑥汚泥試験結果	315
⑦汚泥処理廃液試験結果	319
⑧汚泥精密試験結果	323
⑨排ガス測定結果	331
⑩ダイオキシン類測定結果	337
8. 維持管理経費	
①維持操作事務費の概要	339
②水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人数	340
③運転管理委託業務状況	341
④水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・ 沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況	342
⑤改良工事等状況	344
⑥補修工事等状況	345
9. 水みらいセンター他見学者記録	351
10. 維持操作引継工事一覧	352
11. 水みらいセンター増設等経過	355
12. 水みらいセンター・ポンプ場の平面図及び フローシート等	369
13. 流域下水汚泥処理事業	445
14. 水みらいセンター等所在地	456

R6年度 各水みらいセンターの維持管理状況(概要-主な数値)

流 域 名	水みらいセンター(MC)名	高級	高度	送	受	濃	消	脱	ケ	ケ	溶	焼	高級・高度 処理水量 (m ³ /日)	SS (mg/L)		BOD (mg/L)		COD (mg/L)		TN (mg/L)		TP (mg/L)		備考	送泥 固形物量 (dst/日)	受入汚泥 (受泥+ケーキ) 固形物量 (dst/日)	脱水ケーキ量 (t/日)	脱水ケーキ 固形物量 (dst/日)	脱水ケーキ 搬出量 (t/日)	焼却投入 ケーキ量 (t/日)	溶融スラグ 発生量 (t/日)	灰処分量 (湿灰) (t/日)	
		処理	処理						ー キ 搬 出	ー キ 搬 入				流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流										
				水処理	汚泥処理									流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流										
猪 名 川	原 田(※兵庫県分含)												310,185	178	3	160	7.3	95	9	28	8.9	3.3	0.74	-	-	-	118.2	18.8	-	124.6	-	7	
安 威 川	中 央									東 海 企 業 会 社			240,417	122	<1	165	1.4	83	7.9	48	12	4.2	0.86	-	-	-	112.9	26.7	24.2	88.8	0.8	3	
淀川右岸	高 槻												147,240	266	2	320	2.3	160	8.7	50	6.7	6.7	1.2	-	-	-	89.0	19.0	-	89.0	-	2	
淀川左岸	渚												125,410	147	1	140	3.5	95	8.9	32	9.9	3.3	0.3	-	0.3	95.8	21.8	-	96	-	3		
寝屋川北部	鴻 池												216,088	86	4	115	5.7	73	26	10	25.5	0.49	ABC系	-	8.7	134.5	30	-	134.5	-	8		
												<1		2.6	8.7	10	0.4	DE系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	な わ て			鴻池へ									29,245	145	<1	140	<1.0	95	7.2	31	7.2	3.3	0.66	-	6.2	-	-	-	-	-	-		
寝屋川南部	川 俣												283,915	37	2	85	4.7	49	8.3	24	8.6	2.3	0.74	-	-	8.5	166.2	36.6	-	166.2	-	9	
//	竜 華			川俣へ									54,124	92	<1	140	<1	97	7.3	39	7.5	3.7	<0.10	-	8.0	-	-	-	-	-	-		
大和川下流西部	今 池						一部						113,932	183	<1	240	1.6	120	7.8	37	6.5	4	0.49	2,3系	-	2.1	86	20.0	-	95.2	-	3	
大和川下流東部	大 井								今池へ				62,373	180	<1	180	1.6	120	7.2	43	7.1	4.7	0.69	-	-	-	40.0	10.0	3.9	36.0	-	1.1	
大和川下流南部	狭 山								大井・今池へ				61,174	164	<1	150	<1.0	95	7.2	33	8.5	3.2	0.66	2系	-	-	-	41.2	9.6	7.5	35.5	-	1.1
南大阪湾岸北部	北 部			大膳港へ									165,267	134	<1	150	<1.1	89	7.2	24	6	3.2	0.59	-	27.3	-	-	-	-	-	-	-	
南大阪湾岸中部	中 部			大膳港へ									57,672	174	2	170	2.7	110	9.8	30	7.8	4.4	0.23	-	11.3	-	-	-	-	-	-	-	
南大阪湾岸南部	南 部								大膳港へ				24,005	137	2	130	3.8	80	8.4	25	7.7	3.2	0.52	-	-	-	14	3.4	14.1	-	-	-	
大阪南下水汚泥広域処理場(北部水みらいセンター内)													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.2	368	74.2	-	382	-	13	

1. 流域下水道の管理

大阪府では、流域下水道の管理のうち、維持操作事務については市町村(一部事務組合等)で行っていたが、平成20年4月より、大阪府で行うこととなった。(猪名川流域は除く。)これまでの経緯については、次のとおりである。

① 経緯と現状


- (1)昭和38年度及び39年度において寝屋川流域下水道計画を策定
- (2)府は昭和40年、流域下水道の建設に当たり、将来流域下水道の設置維持その他の管理は市町村(一部事務組合)において行うとの方針のもとにスタートした。
- (3)直ちに一部事務組合の設立指導を行い、流域下水道の事業主体を組合等にして変更していった。(都市計画上、組合には特許、猪名川流域は例外として豊中市長に行政庁指定)
- (4)昭和43年2月「事業主体、財源措置等について」の建設省都市局通達が出されるに至り、流域下水道の「設置」は府が行うこととし、下水道法第3条第2項に基づく「設置」に関する市町村協議を行い、同年5月事業主体を府に変更した。
- (5)完成施設の維持管理に関しては、組合と管理協定を締結し、組合の負担において組合で管理することとした。(猪名川流域については行政財産の使用許可)
- (6)昭和45年12月下水道法改正(本条追加)

第25条の1 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は都道府県が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。

※現行は、第25条の22

- (7)昭和45年12月下水道法の改正に伴い、流域下水道管理の再検討を行い、建設省、関係市町村と約1年間の協議の結果、下記事項を確認した。
 - ① 府は関係市町村と協同して流域下水道の適正な維持管理を行う。
 - ② 府は下水道法上、流域下水道管理者となる。
 - ③ 関係市町村は流域下水道施設の運転、清掃、保守、看守等の維持操作に関する事務を処理する。
 - ④ 関係市町村は上記事務を一部事務組合等で共同処理する。
 - ⑤ 関係市町村の行う維持操作事務の範囲、具体的事務取扱い、流域下水道管理者との関係については協定により明確にする。
 - ⑥ 上記事務方針に基づき、府と関係市町村は各流域下水道単位に協議を行い、別添協定を締結した。
 - ⑦ 関係市町村は維持操作等に関する事務を一部事務組合で共同処理することとし(猪名川流域については、市町村協議の結果、豊中市が行う。)府は費用の一部を補助する。
- (8) 平成20年4月より建設は大阪府、維持管理は市町村という体制を見直し、維持管理についても大阪府で行う。(猪名川流域についてはこれまで通り、豊中市にて維持管理を行う。)


②流域下水道の管理形態(猪名川流域をのぞく)

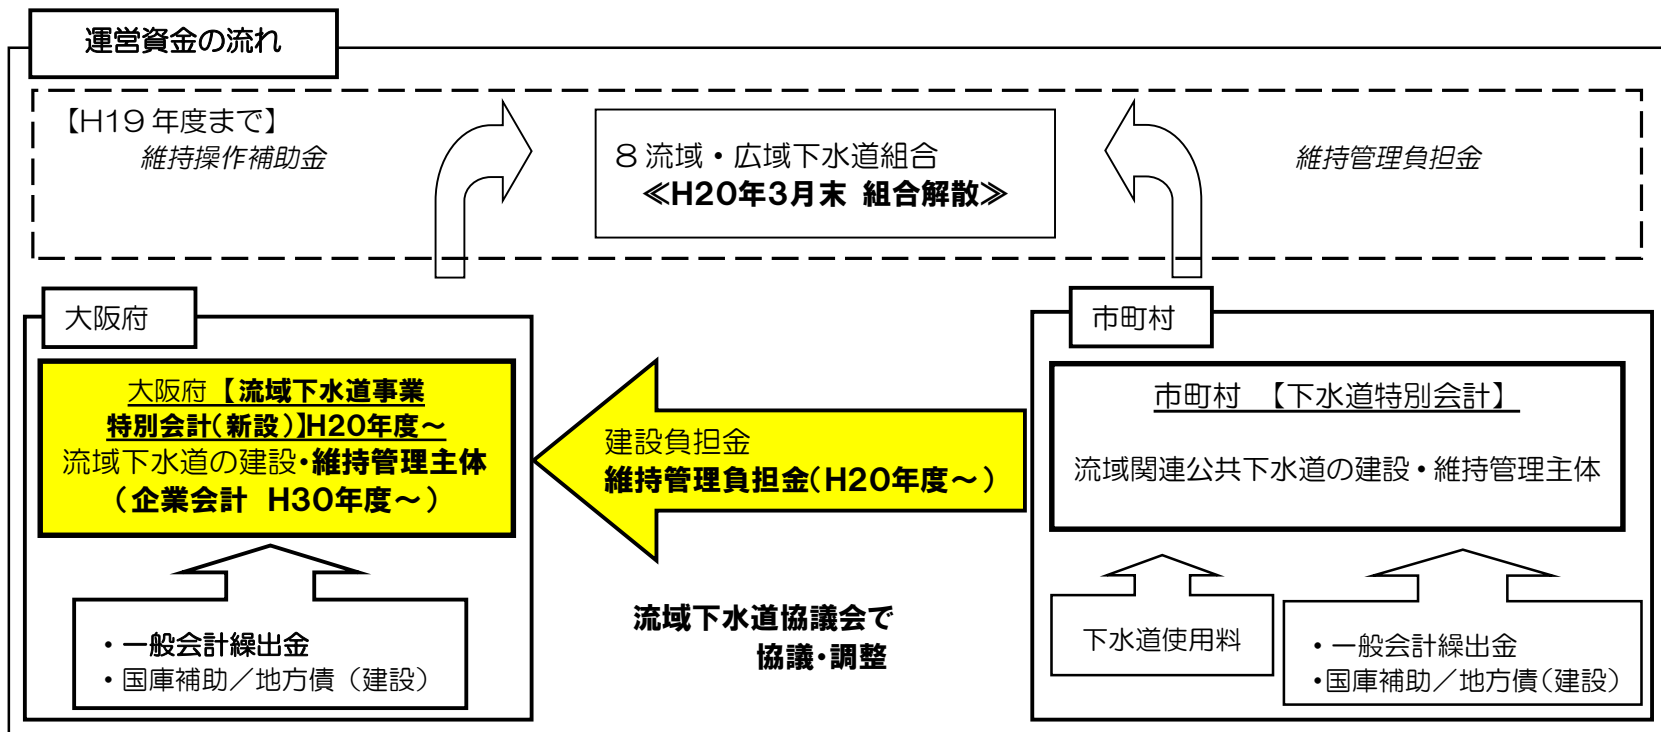


流域下水道に係る市町村の負担 (下水道法 31 条の 2 他)

- ① 建設負担金
当該費用から国費を除いた額の 1/2 以下
- ② 維持管理負担金
当該費用のうち関連公共下水道管理者が使用料として利用者に負担させるべき額、使用料の徴収状況等を勘案して定める

③ 流域下水道の管理形態(猪名川流域)

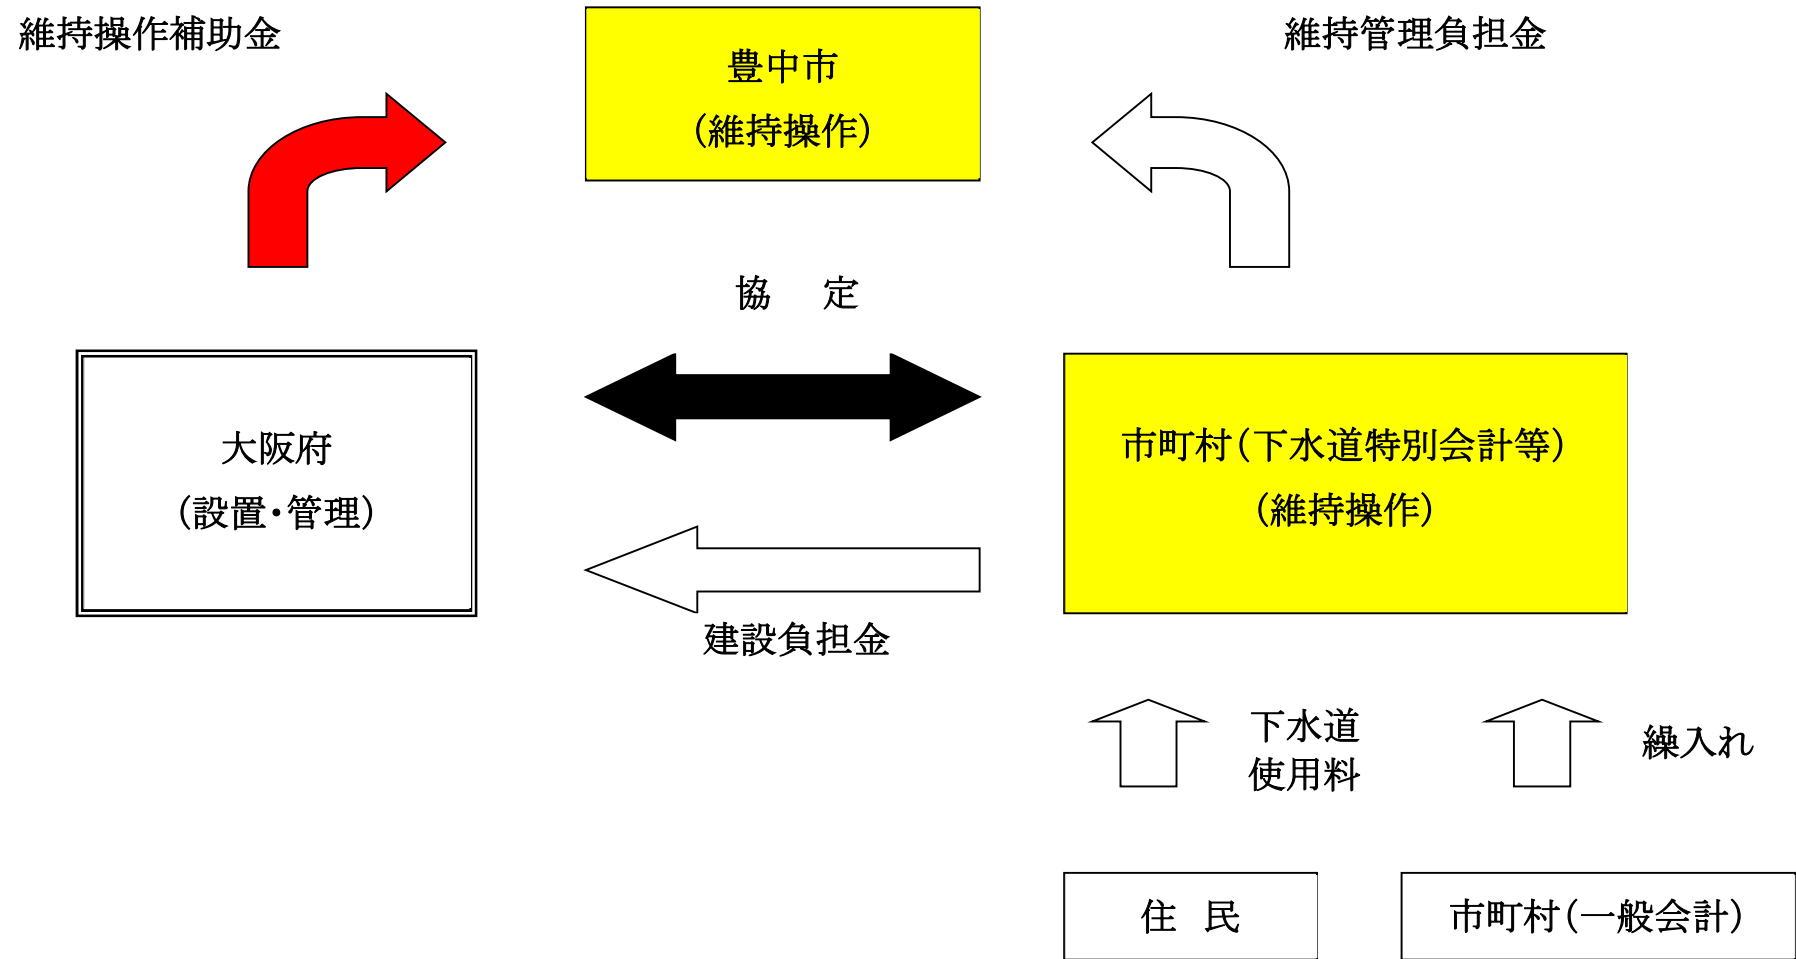

④. 大阪府流域下水道の管理組織図

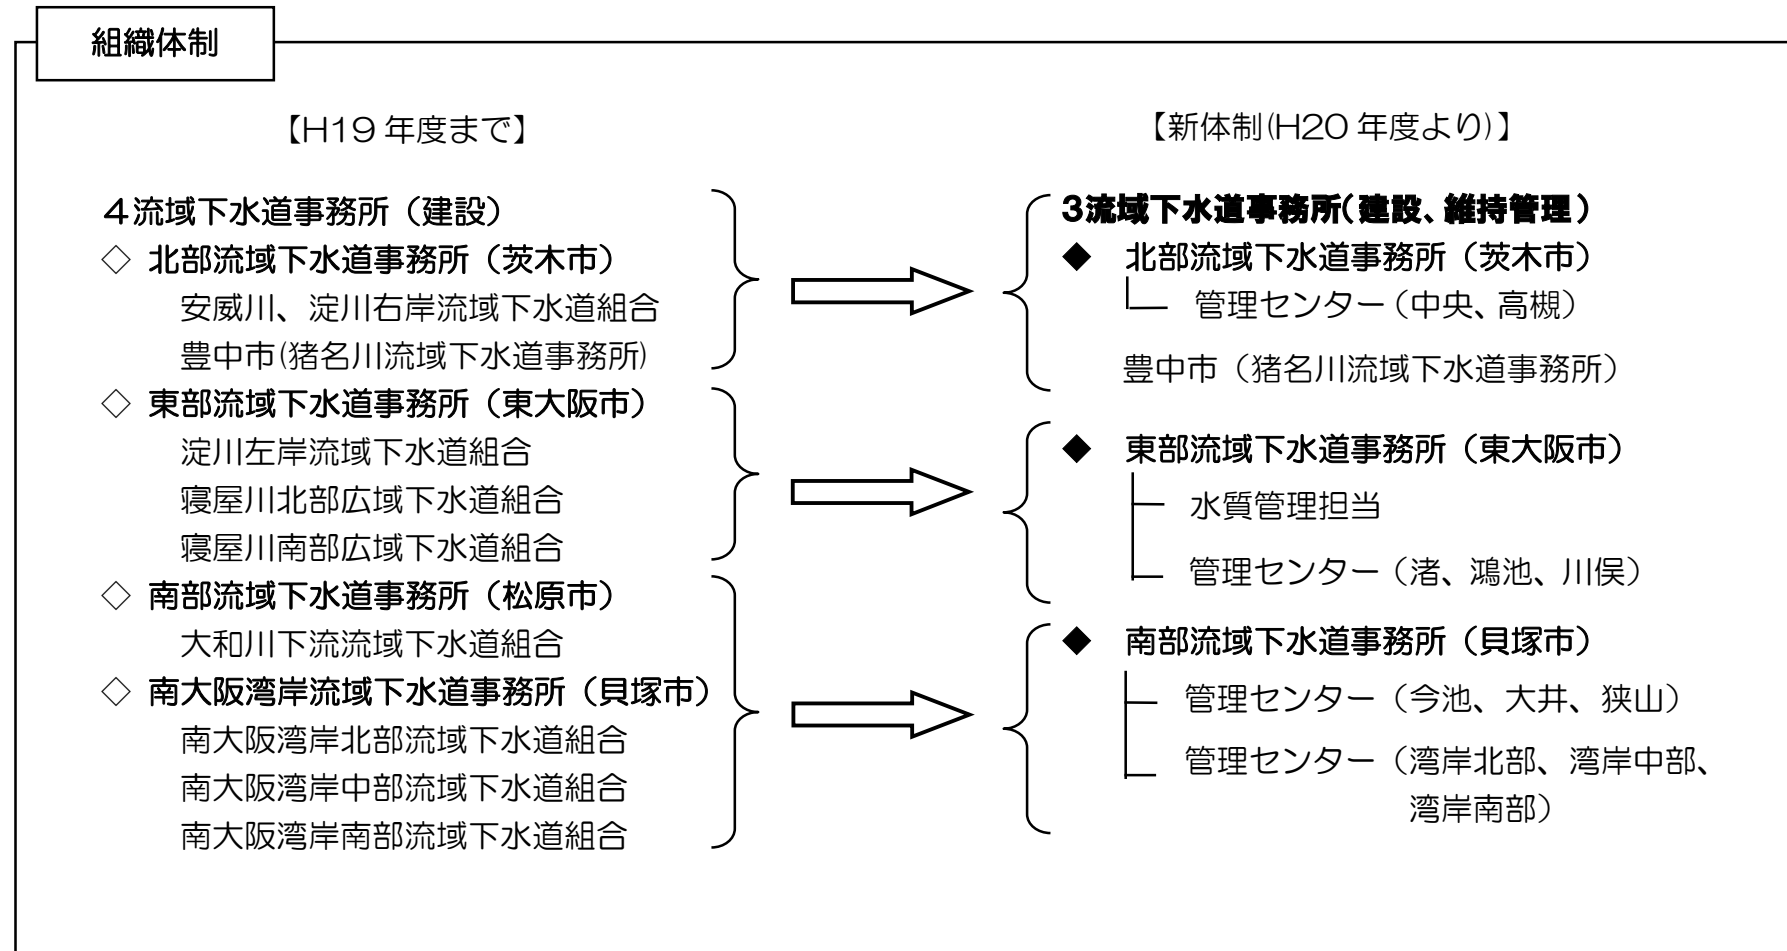

大阪府流域下水道接続等取扱要綱

昭和47年 3月26日 下第 478号

(令和 4年 8月20日改正)

第1章 総 則

(趣 旨)

第1条 この要綱は、流域下水道と流域関連公共下水道の円滑かつ一体的な適正管理を図るため、下水道法（以下「法」という。）、その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号にあげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 流域関連公共下水道 主として市街地において法第2条第1号で定める下水を排除し、又は処理するために、流域下水道に接続し、地方公共団体が管理する下水道（法第2条第2号）をいい、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもので、その事業計画が法第6条の基準に適合し、法第4条の事業計画に定められたものであること。
- (2) 公共用水路 水質汚濁防止法第2条第1項にいう公共用水域の内、公共の用に供される水路。

第2章 流域下水道への接続

(接続施設)

第3条 流域下水道に接続する施設は、特に所管流域下水道事務所長の許可を受けた場合を除き、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件であってはならない。

(接続の承認)

第4条 流域関連公共下水道管理者（以下「管理者」という。）は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準（基準1）に適合のうえ、その計画について接続の箇所ごとに様式1により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けたのち、流域下水道施設への接続工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準（基準2）に適合しなければならない。

- 2 管理者は、同条第1項により承認された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けなければならない。

3 猪名川流域下水道においては、同条第1項の承認の申請及び同条第2項の変更の申請にあたっては、猪名川流域下水道維持操作事務受託者に意見を聞き、その同意を得なければならない。

4 管理者は、同条第1項による承認に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式5により流入廃止届を所管流域下水道事務所に届け出なければならない。なお、廃止にあたっては閉塞を行ったうえで、検査を受けなければならない。

(接続、流入の許可)

第5条 管理者は、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合のうえ、その計画について接続の箇所ごとに様式2により申請し、所管流域下水道事務所の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

2 管理者は、前条第1項により流域下水道に接続した流域関連公共下水道に流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合のうえ、その計画について様式3により申請し、所管流域下水道事務所の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

3 管理者は、同条第1項及び第2項により許可された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、所管流域下水道事務所の許可を受けなければならない。

4 管理者は、同条第1項及び第2項の許可の申請又は同条第3項の変更の申請にあたっては関係する管理者及び猪名川流域下水道にあつては猪名川流域下水道維持操作事務受託者の意見を聞き、その同意を得なければならない。

但し、関係する管理者について、所管流域下水道事務所長が同意の必要がないと判断する場合はこの限りではない。

5 管理者は、同条第1項及び第2項による許可に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式5により流入廃止届を所管流域下水道事務所に届け出なければならない。なお流入を廃止するときは、閉塞を行ったうえで、検査を受けなければならない。

(接続の承認及び接続、流入の許可の共通事項)

第6条 第4条第1項ならびに第5条第1項及び第2項の申請が2以上の市町村に係る場合は、該当する管理者は必要な協議を行い、連名で手続きを行うものとする。

2 接続、流入の許可又は承認に付された条件を遵守しない場合、本要綱に定められた手続きを実施し

ない場合、および流域下水道の施設を損傷し、その維持管理を著しく困難にするおそれのあると認めた場合には、当該許可をした所管流域下水道事務所長又は当該承認をした所管流域下水道事務所長が、当該許可又は当該承認を取り消すことがある。

- 3 管理者は、第4条第1項により接続した流域関連公共下水道ならびに第5条第1項及び第2項により接続した流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に接続されている公共用水路の取水点の構造が別に定める基準（基準2）に適合していない場合は、速やかに構造図を所管流域下水道事務所長に提出するとともに、改造するものとする。

（接続の協議）

第7条 管理者は、第4条第1項ならびに第5条第1項及び第2項により申請又は接続した場合で、次の各号に定める、流域下水道への流入水量、流下時間等に影響を及ぼす行為を行う場合は、様式18により所管流域下水道事務所長と協議しなければならない。

- （1）吐き口（越流堰）の新設、構造の変更
- （2）雨水排水ポンプの新設、廃止
- （3）汚水中継ポンプの新設、廃止
- （4）ポンプ運転ルールの変更
- （5）雨水貯留施設、滞水地への貯留
- （6）流域調整池への排水

- 2 管理者は、次年度の接続計画のうち、新たな増加汚水量が500m³/日（日最大）を超える接続、流入計画について、様式16により、所管流域下水道事務所長へ事前に協議しなければならない。

（接続工事）

第8条 管理者は、第4条第1項による承認及び第5条第1項による許可に係る流域下水道への接続工事ならびに第5条第2項による許可に係る流域関連公共下水道への接続工事に際しては、あらかじめ、様式6により接続工事着工届を所管流域下水道事務所長に届け出なければならない。

- 2 同条第1項による接続工事の竣工後は遅滞なく、様式7により接続工事竣工届を所管流域下水道事務所長に届け出し、承認、許可条件に基づき検査を受けなければならない。

第3章 流域下水道への流入

（処理区域の公示協議）

第9条 管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の処理区域又は第5条第1項及び第2項の許可に係る処理区域を公示する場合には、事務手続きに要する日数を考慮したうえ、様式8により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（雨水排水区域の公示協議）

第10条 管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の雨水排水区域又は第5条第1

項及び第2項の許可に係る雨水排水区域を公示する場合には、事務手続きに要する日数を考慮したうえ、様式9により所管流域下水道事務所に協議しなければならない。

(公示対象とならない許可区域等からの流入)

第11条 管理者は、第5条第1項及び第2項の許可に係る区域等のうち、公示対象とならない区域から下水を流入させようとする場合には、事務手続きに要する日数を考慮したうえ、様式10により所管流域下水道事務所に協議しなければならない。

(猪名川流域下水道の管理者の同意)

第11条の2 猪名川流域下水道においては、第8条、第9条および第10条の協議にあたっては、猪名川流域下水道維持操作事務受託者の意見を聞き、その同意を得なければならない。

(流入開始)

第12条 流域下水道への流入開始は、当該流域下水道幹線が供用開始された後に行うものとし、それまでの間、下水を流入させない。

2 管理者は、第4条第1項による承認ならびに第5条第1項及び第2項による許可の接続点において、新規に下水を流入させようとする場合には、当該公示する処理区域又は雨水排水区域の供用開始予定日（公示対象とならない許可区域からの流入については、流入予定日）の10日前までに、様式11により流入開始届を所管流域下水道事務所に届け出し、検査を受けなければならない。

第4章 流域下水道管理者への報告

(特定施設設置事業場等からの排水)

第13条 法第12条の10第1項（流域下水道管理者への通知）に基づく、法第12条の3（特定施設の設置等の届出）、法第12条の4（特定施設の構造等の変更の届出）、法第12条の7（氏名の変更等の届出）、法第12条の8第3項（承継）による届出に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式12により所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

2 法第12条の10第1項に基づく、法第12条の5（計画変更命令）による計画変更命令に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式13により所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

3 同条第1項及び第2項による管理者の流域下水道管理者への通知は、管理者が届出の受理又は当該計画変更命令を行った日から20日以内に所管流域下水道事務所長あて行うこととする。

4 管理者は、法第11条の2（使用の開始等の届出）に該当する者について工場台帳を整備し、保管しなければならない。また、流域下水道管理者より工場台帳の報告を求められた場合は、速やかに保管している台帳を報告しなければならない。

5 所管流域下水道事務所長は、法第12条の10第1項に基づく通知の内容が流域下水道施設の機能を妨げ、又はその放流水の水質を技術上の基準に適合させることを困難にするおそれがあると認める場合においては、管理者に対し、水質等の調査を要請し、報告を求めることができるものとする。なお、この報告において所管流域下水道事務所長が必要であると認めるときは管理者に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができるものとする。

6 流域関連公共下水道の利用者に対して法第46条による直罰の適用があった場合、管理者が流域関連公共下水道の利用者に法第37条の2の規定による改善命令等を行った場合ならびに法又は下水道条例に基づく除害施設の設置等について命令等を行った場合には、管理者はその内容について遅滞なく所管流域下水道事務所長に報告するものとする。

(定期報告)

第14条 管理者は、毎年度末の流域下水道への流域関連公共下水道等の接続及び流入の状況を様式15により、所管流域下水道事務所長の依頼を受けて報告するものとする。

第5章 公共下水道管理者の責務

(不明水流入の防止義務)

第15条 管理者は、「大阪府流域下水道不明水対策基本計画」に基づき、下水道への不明水流入防止に向け、積極的に対策を進めていかなければならない。

(悪水等流入の措置義務)

第16条 管理者は、法12条の9（事故時の措置）に基づく届出があった場合は、すみやかに様式14により所管流域下水道事務所長あて通知しなければならない。

また悪水等の流入により所管流域下水道事務所長又は猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者から連絡或いは調査の要請があった場合には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講じるとともに、その結果を所管流域下水道事務所長及び猪名川流域下水道維持操作事務受託者に通知しなければならない。

2 管理者は、計画水量以上の不明水流入、その他流域下水道施設及びその維持管理に支障を生じるおそれのある場合、又、それらについて所管流域下水道事務所長又は、猪名川流域下水道にあっては猪名川流域下水道維持操作事務受託者から連絡或いは調査の要請があった場合には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講ずるとともにその結果を所管流域下水道事務所長又は、猪名川流域下水道維持操作事務受託者に報告しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

3. 流域下水道の供用状況

供 用 開 始 面 積

流 域 名	計画面積 A (h a)	供 用 開 始 面 積 (h a)		B / A (%)	C / B (%)
		流 域 B	関連市町 C		
猪 名 川	5,518	4,921	4,424	89.2	89.9
安 威 川	8,753	7,726	6,465	88.3	83.7
淀 川 右 岸	5,023	4,517	3,783	89.9	83.8
淀 川 左 岸	5,893	5,732	4,034	97.3	70.4
寝 屋 川 北 部	6,875	6,866	5,899	99.9	85.9
寝 屋 川 南 部	8,874	8,803	7,908	99.2	89.8
大和川下流西部	6,251	5,352	4,444	85.6	83.0
大和川下流東部	6,608	3,896	3,306	59.0	84.9
大和川下流南部	5,139	3,496	3,058	68.0	87.5
南大阪湾岸北部	12,663	8,715	7,421	68.8	85.2
南大阪湾岸中部	6,744	3,884	2,894	57.6	74.5
南大阪湾岸南部	4,292	2,100	1,962	48.9	93.4
計	82,633	66,008	55,598	79.9	84.2

注) 淀川左岸の計画面積Aは、八幡市分含む場合は6,010(h a)。

4. 施設の現況

① 水みらいセンター概要

流域名	水みらいセンター名	運転開始年月日	供用開始年月日	処理面積 (h a)		処理区域内人口 (人)		工場排水量 (m ³ /日)		処理能力 (m ³ /日)		放流先河川名	水質環境基準水域名	備考
				現在 上：分流 下：合流	計画 上：分流 下：合流	現在	計画	現在	計画	現在	計画			
猪名川	原田	昭和41年4月1日	昭和47年7月10日	(1,709) (286)	(4,779) (837) 11,981	(121,593)	(371,020) 735,420	(2,316)	(2860)	(201,940)	(184,300) 425,500 389,000	猪名川	猪名川下流(2)	
安威川	中央	昭和45年3月14日	昭和47年7月10日	5,294 2,638	6,241 2,512	581,775	583,720	26,221	41,400	256,110	329,500	安威川	安威川下流(2)	
淀川右岸	高槻	昭和50年7月1日	昭和50年7月1日	3,373 890	4,241 782	414,654	369,630	22,821	23,160	189,730	196,430	神崎川	神崎川	
淀川左岸	渚	平成元年4月1日	平成元年4月1日	4,034	5,893	406,935	401,610	10,610	18,620	170,280	214,300	寝屋川	寝屋川(1)	
寝屋川北部※	鴻池	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	1,122 4,777	46 3,358	656,694	334,800	14,279	14,860	331,000	186,000	寝屋川	寝屋川(2)	
	なわて	平成22年9月1日	平成22年9月1日		3,471 0		284,100		6,640	76,000	143,800	岡部川	寝屋川(1)	
寝屋川南部	川俣	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	2,067 5,841	652 5,319	733,552	525,970	32,714	31,150	380,000	341,800	第二寝屋川	第二寝屋川	
	竜華	平成22年11月24日	平成22年11月24日		1,107 1,795		215,580		23,380	69,000	135,200	平野川	平野川	
大和川下流西部	今池	昭和60年5月1日	昭和60年6月17日	4,182 126	6,251	394,043	381,280	6,265	13,360	174,500	201,000	西除川	西除川(2)	
大和川下流東部	大井	平成8年8月30日	平成8年8月30日	3,228	6,608	196,160	235,680	6,611	11,970	75,000	128,000	大水川 西除川	東除川 西除川(2)	
大和川下流南部	狭山	昭和42年12月22日	昭和55年7月1日	3,054	5,139	196,779	211,230	2,968	2,830	111,500	107,000	東除川	東除川	
南大阪湾岸北部※	北部	昭和62年1月20日	昭和62年4月1日	6,285 257	12,663	477,929	543,050	15,469	27,790	212,700	290,800	大阪湾	大阪湾(1) 大阪湾(イ)	上段：COD 下段：窒素・磷
南大阪湾岸中部※	中部	平成元年4月1日	平成元年4月1日	2,788	6,744	141,294	247,210	16,292	35,500	70,200	150,000	大阪湾	大阪湾(2) 大阪湾(ロ)	上段：COD 下段：窒素・磷
南大阪湾岸南部※	南部	平成5年7月1日	平成5年7月1日	1,664	4,292	74,946	137,630	2,368	3,270	25,400	68,800	大阪湾	大阪湾(3) 大阪湾(ハ)	上段：COD 下段：窒素・磷

注：猪名川流域（ ）内は大阪府分

処理面積欄が二段書きになっていない箇所については分流系のみ
現在処理面積とは、下水道法第9条第2項によって公示された区域。

表中※印の流域処理区は、流域汚泥処理事業にて汚泥処理を実施。

淀川左岸の八幡市分を含む各計画値は、処理面積6,010 (h a)、処理区域内人口421,234 (人)、処理能力221,200 (m³/日)。

寝屋川北部、寝屋川南部の計画処理面積は、河川面積を含まない値。

沈砂池及び沈澱池

水みらい センター名	系列名	沈 砂 池				最 初 沈 澱 池					最 終 沈 澱 池					備考	
		池数	1 池当り			池数	1 池当り				池数	1 池当り					
			有効容量 (m^3)	計画水面積 負荷量 ($\text{m}^2/\text{日}/\text{m}^2$)	計画流速 ($\text{cm}/\text{秒}$)		有効容量 (m^3)	階層	計画水面積 負荷量 ($\text{m}^3/\text{日}/\text{m}^2$)	計画沈澱 時間 (時間)		有効容量 (m^3)	階層	計画水面積 負荷量 ($\text{m}^3/\text{日}/\text{m}^2$)	計画沈澱 時間 (時間)		
原 田	第1系	4	98	1,800	5	—	—	—	—	—	4	1,620	—	—	0.5	雨天時汚水処理施設	
	第2系	6	46	1,800	10.6	6	1,153	1	50	2.1	12	950	1	25	3.4		
	第3系	2	153	1,800	17.4	8	2,985	1	25	2.8	8	5,934	1	20	6.0		
	(E列)					4	439	1	70	1.1	8	1,595	2	20	4.1		
中 央	雨水	8	320	3,600	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E-1, E-2列	
	A－Ⅱ系(合流)	3	96	1,800	22	2	1,204	2	50	2.0	4	1,444	1	25	2.4		4系
						2	1,204	2	50	2.0	4	1,444	1	25	2.4		5系
						2	2,408	2	50	3.2	4	2,888	1	25	3.8		6系
	A－Ⅱ系(分流)	2	127	1,800	74	2	1,684	2	70	1.4	2	3,036	2	20	5.2		2系
						4	1,780	2	70	2.1	4	3,613	2	20	6.2		3系
高 槻	北系(分流)	3	21	1,800	30	6	413	1	—	—	6	553	1	—	—	A系	
	南系(合流)	3	180	1,800	30	8	527	1	70	1.5	8	865	1	20	2.5	B系	
	南系(分流)	2	150	1,800	30	5	1,304	2	50	1.5	8	1,427	1	20	2.5	E系	
						2	600	1	50	1.5	2	1,665	1	20	2.5	D系	
	雨水(低段)	11	572	3,600	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	雨水(高段)	5	528	3,600	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
渚	A系	2	136	1,800	30	8	995	2	35	2.0	8	1,339	1	25	2.8		
	B系					12	332	1	70	1.0	12	1,154	1	20	3.7		
鴻 池	A系	4	266	1,800	8.2	6	1,394	2	50	3.0	6	1,596	1	20	2.3		
	B系					4	1,966	2	50	3.0	4	2,031	3	20	2.8		
	C系					3	1,966	2	50	3.0	4	2,031	3	20	2.8		
	D系					4	1,125	2	50	3.0	4	1,245	3	25	2.4		
	E系					4	1,125	2	50	3.0	4	1,245	3	25	2.4		
	雨水	5	594	3,600	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
な わ て	1系	2	30	3,600	30	3	740	1	70	1.2	3	2,560	2	20	4.0		
	2系					3	740	1	70	1.2	3	2,560	2	20	4.0		
川 俣	A系	10	101	1,800	30	10	2,248	2	50	3.0	24	872	1	24	3.0		
	B系										16	1,802	3	24	3.1		
竜 華	1系	—	—	—	—	4	1,138	2	50	3.0	4	3,025	2	25	3.0		
今 池	1系	3	101	1,800	17	4	882	1	40	2.0	4	1,208	1	30	2.7		
	2系					2	2,630	2	40	2.0	4	1,894	1	20	5.0		
	3－1系					4	920	2	70	1.8	4	3,281	2	20	6.7		
	3－2系					2	1,134	2	70	2.3	2	3,575	2	20	6.7		
						6	386	1	40	1.8	6	662	1	30	3.0		
狭 山	I系	2	30	—	3.7	6	386	1	40	1.8	6	662	1	30	3.0		
	Ⅱ系	2	40	1,800	30	7	666	2	50	1.7	8	2,232	2	20	6.0		
大 井	1系	2	59	1,800	12	6	794	2	35	2.9	6	1,614	2	20	6.1		
	2系					3	501	1	70	1.8	3	1,614	2	20	5.9		
北 部	1系	3	116	1,800	30	4	753	1	40	2.15	4	1,378	1	20	4.0		
	2系					8	515	1	40	1.62	8	1,420	1	20	4.5		
	3系					8	515	1	40	1.62	8	1,420	1	20	4.5		
	4－1系					4	515	1	40	1.62	4	1,420	1	20	4.5		
	4－2系					4	355	1	70	1.35	4	1,776	1	20	7.4		
						2	1.62	1,800	15	4	557	1	35	3.42	4	777	1
中 部	2系	2	66	1,800	30	8	836	1	35	2.8	8	1,095	1	20	3.7		
	1系	2	28	1,800	30	4	787	1	35	2.82	4	1,033	1	20	3.2		

反応タンク

水みらい センター名	系列名	処 理 方 式	エアレーション の方式	池数	1池当り 有効容積 (m^3)	1池当り 計画処理量 (m^3 /時)	エアレーション 時間 (時間)	滞留時間 (時間)	汚泥 返送率 (%)	計画返送 汚泥濃度 (mg/L)	計画 MLSS濃度 (mg/L)	空気 倍率	備 考
原 田	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月より使用せず
	第2系	標準活性汚泥法	散気式	6	5,400	556	8.1	8.1	25	8,000	2,000	6.6	A～D列 E列
	第3系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	24	4,542	327	6.5	12.5	60	8,000	3,000	7.2	
		凝集剤併用型ステップ流入式 多段硝化脱窒法	散気・攪拌式	4	7,357	798	5.0	9.9	42.9	8,000	3,130	5.7	
中 央	A-II-4系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,968	421	6.7	12.3	60	8,000	1,600	4.0	1 / 2 系列 土木のみ
	A-II-5系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,968	421	6.7	12.3	60	8,000	1,600	4.0	
	A-II-6系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,968	421	6.7	12.3	60	8,000	1,600	4.0	
	A-II-2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	2	9,053	771	7.7	8.6	50	8,000	3,000	4.5	
	A-II-3系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	9,053	771	7.7	13.1	50	8,000	3,000	4.5	
高 槻	A系	標準活性汚泥法	散気式	4	1,525	—	6.8	5.4	25	—	—	4.0	
	B系			8	2,290	223	6.7	5.4	25	8,000	3,246	4.0	
	E系			8	3,474	341	6.7	5.4	25	8,000	3,246	4.0	
	D系	凝集剤併用型ステップ流入式 多段硝化脱窒法	散気・攪拌式	2	3,342	321	11.1	20	45.5	8,000	3,246	4.7	
渚	A系	標準活性汚泥法	散気式	8	3,552	485	7.3	7.3	25	8,000	1,600	6.9	
	B系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	12	3,831	310	7.5	15.1	60	8,000	3,000	7.7	
鴻 池	A系	ステップエアレーション法	散気式	6	1,244	218	5.7	5.7	30	7,000	1,500	3.5	
	B系			4	4,156	636	6.5	6.5	30	7,000	1,500	6.3	
	C系			4	4,156	636	6.5	6.5	30	7,000	1,500	6.3	
	D系	嫌気好気法	散気・攪拌式	4	3,600	401	5.5	8.9	35	7,000	1,800	6.0	
	E系			4	3,600	401	5.5	8.9	35	7,000	1,800	6.0	
なわて	1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	3	7,066	528	10.9	16.5	50	9,000	3,000	7.0	
	2系	凝集剤併用型ステップ流入式 多段硝化脱窒法	散気・攪拌式	3	4,560	528	5.2	10.4	40	7,000	3,836	3.5	
川 俣	A系	ステップエアレーション法	散気式	6	6,612	1,156	5.7	5.7	30	7,000	1,500	4.2	
	B系			4	13,008	2,313	5.6	5.6	30	7,000	1,500	5.7	
竜 華	1系	ステップ流入 2段硝化脱窒法	散気・攪拌式	4	8,414	654	7.8	12.1	28.6	9,000	2,430	6.0	
今 池	1系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,055	417	7.3	7.3	25	8,000	1,500	7.6	
	2系	嫌気無酸素好気法	水中攪拌式	4	4,838	313	7.7	15.5	82	6,000	2,700	8.2	
	3-1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	9,878	708	9.0	13.9	62	6,000	2,300	9.7	
	3-2系	凝集剤併用型ステップ流入式 多段硝化脱窒法	散気・攪拌式	2	4,180	760	4.8	9.6	75	6,000	3,150	5.7	
狭 山	I系	標準活性汚泥法	散気式	6	1,692	223	7.6	7.6	25	5,000	1,099	7.0	
	II系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	8	6,084	311	6.4	18.9	77	6,000	2,600	9.4	
大 井	1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	6	5,810	265	12.1	20.2	59	6,200	2,300	10.8	
	2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	3	5,442	273	11.4	18.5	59	6,200	2,300	10.5	
北 部	1系	標準活性汚泥法	散気式	4	3,148	553	6.3	6.3	25	7,000	1,500	5.9	
	2系	循環式硝化脱窒法	散気・攪拌式	8	4,089	316	6.5	13.0	60	8,000	3,370	4.8	
	3系	循環式硝化脱窒法	散気・攪拌式	8	4,089	316	6.5	13.0	60	8,000	3,370	4.8	
	4-1系	循環式硝化脱窒法	散気・攪拌式	4	4,089	316	6.5	13.0	60	8,000	3,370	4.8	
	4-2系	ステップ流入式多段硝化脱窒法	散気・攪拌式	4	3,060	262	5.8	11.6	56	7,000	2,500	4.1	
中 部	1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	2,208	162	6.4	13.7	60	8,000	3,000	7.4	
	2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	8	4,171	297	6.5	14.0	60	8,000	3,000	4.8	
南 部	1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	3,960	277	6.6	14.3	60	8,000	3,000	5.6	

汚泥処理施設(濃縮槽、消化槽)

水みらい センター名	系列名	区分		処 理 能 力		処理方式						濃 縮 タ ン ク				汚 泥 消 化 タ ン ク						加温設備又は エアレーション 方式	備 考																
				汚 泥 量	含水率							計画負荷量	濃縮汚泥 含水率	口径	槽数	形状	一槽当り 有効容量	消化日数	消化温度	口径	槽数																		
				(m ³ /日)	(%)							(kg/m ² /日)	(%)	(m)		(m ³)	(日)	(℃)	(m)																				
原 田	3 系	最初沈殿池	重力	3,970	99.3	濃縮						60	96.0	19.0	2	円筒型	5,429	38.0	36.6	24.00	4	蒸気吹込・機械攪拌	消化タンク (単槽)																
		最終沈殿池	ベルト	5,760	99.5											卵形	12,800	29.3	37.7	26.00	1																		
中 央		最初沈殿池	重力	1,266	98.0	濃縮						60	96.0	9.1	2																								
		最終沈殿池	遠心	2,400	99.3																																		
		最終沈殿池	ベルト	3,840	99.3																																		
高 槻		最初沈殿池	重力	968	98.0	濃縮						60	96.0	12.0	2																								
		最終沈殿池	遠心	1,080	99.2																																		
		最終沈殿池	ベルト	2,160	99.2																																		
渚	A系 B-1系 B-2-1系	最初沈殿池	重力	950	98.0	濃縮						60	96.0	7.0	2																								
		最終沈殿池	遠心	1,260	99.2																																		
		最終沈殿池	ベルト	1,680	99.2																																		
鴻 池	A～C系	最初沈殿池	重力	800	98.0	濃縮						60	96.0	16.4	3																								
		最終沈殿池	ベルト	1,314	99.3																																		
		最終沈殿池	遠心	1,411	99.0																																		
	D.E系	最初沈殿池	重力	392	98.0							60	96.0	15.0	2																								
		最終沈殿池	遠心	537	99.3																																		
川 俣		最初沈殿池	重力	1,494	98.0	濃縮						60	96	14.0	3																								
		最終沈殿池	遠心	1,502	99.5																																		
		最終沈殿池	遠心	1,500	99.5																																		
		最終沈殿池	ベルト	2,161	99.3									18.0	1																								
		最終沈殿池	ベルト	2,380	98.9																																		
今 池		最初沈殿池	重力	1,824	99.2	濃縮			一部消化			脱水		焼却																									
		最終沈殿池	加圧浮上	1,687	99.2																			60	97.72	11m×11m	2	卵 形	5,550	30	35	20.17	2						
		最終沈殿池	ベルト	1,863	99.4																			100	96	4.5m×15.0m	2												
大 井		最初沈殿池	重力	1,210	99.7	濃縮						脱水		焼却																									
		最終沈殿池	遠心	1,415	99.4																			60	96.6	10.0	2												
狭 山	Ⅰ 系	最初沈殿池	重力	132	98.0	濃縮						脱水		焼却																									
		最終沈殿池	加圧浮上	422	99.2																			60	96	6.1	2												
	Ⅱ 系	最初沈殿池	重力	1,418	99.2													60	96	8.7	2																		
		最終沈殿池	遠心・ベルト ト型ろ過	1,141	99.4																																		
北 部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業																																	
中 部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業																																	
南 部	Ⅰ系	最初沈殿池	重力	60	96.1	濃縮						脱水																											
		最終沈殿池	遠心	41	95.1																			60	96	10.0	2												

汚泥処理設備(脱水機、焼却炉)

水みらい センター名	汚 泥 脱 水 機				焼 却 炉						脱水ケーキ貯留施設		備 考
	型 式	ろ過面積 (m³/台)	公称能力 (kg-DS/m/hr)	台 数 (台)	型 式	本 体 の 寸 法		公 称 能 力		台数 (基)	基数 (基)	貯留量 (m³／基)	
						高 さ (長さ) (m)	直 径 (m)	投入汚泥 含水率 (%)	容 量 (t/日)				
原 田	スクリーンプレス	φ 1200	485 (kg-DS/hr)	4	流動床炉	17. 2	4. 7	66. 6	110	1	2	800	
						12. 965	5. 49	82	70	1			
中 央	ベルトプレス	3m幅	110	4	熔融炉	18. 25	4. 3	78	110	1			
						13. 5	5	78	110	1			
						12. 3	5. 4	40	80	1			
	スクリーンプレス	φ 900	905 (kg-DS/hr)	2	流動床炉	16. 56	3. 9	78	100	1			
高 槻	遠心脱水機	－	15m³/h	2	流動床炉	12. 2	4. 8	78	90	2			
	ベルトプレス	3m幅	130	2									
	スクリーンプレス	φ 600	557 (kg-DS/hr)	2									
渚	遠心脱水		15m³/h	1	熔融炉	12. 8	3. 7	79	76	1	2	300	
	スクリーンプレス	φ 1000	750	3	流動床炉	13. 1	5. 5	79	95	1	1	650	
					流動床炉	14. 0	6. 2	79	95	1	4	205	
鴻 池	ベルトプレス	3m幅	110	10	流動床炉	13. 5	5. 4	76	130	2			
	スクリーンプレス	φ 1000	710	2	流動床炉	13. 1	4. 8	76. 2	100	1			
川 俣	ベルトプレス	3m幅	110	12	流動床炉	14	4. 8	76	90	3			1系炉, ベルトプレス4台R1年度末休止
	スクリーンプレス	φ 600	395	3	流動床炉	20	4. 4	76	70	1			
今 池	ベルトプレス	3m幅	130	2	流動床炉	14. 145	4. 4	79	85	1			
	スクリーンプレス	φ 900	560	2	流動床炉	13. 1	5. 6	79	90	1			
大 井	ベルトプレス	3m幅	130	3	流動床炉	13	3. 82	75	65	1			
狭 山	ベルトプレス	3m幅	130	2	流動床炉								I 系焼却炉R3. 3. 31廃止
		3m幅	130	3	流動床炉	13	4. 2	78	70	1			
北 部	南 大 阪 湾 岸 流 域 下 水 汚 泥 処 理 事 業												
中 部	南 大 阪 湾 岸 流 域 下 水 汚 泥 処 理 事 業												
南 部	ベルトプレス	3m幅	110	2	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業								

高度処理施設
生物反応槽

水みらい センター名	系統	池数	1 池当たり有効容量			滞 留 時 間			汚泥 返送率 (%)	計 画 値			硝 化 液		備 考
			嫌 気 (m ³)	無酸素 (m ³)	硝 化 (m ³)	嫌 気 (h)	無酸素 (h)	硝 化 (h)		返送汚泥 濃度 (mg/L)	M L S S 濃度 (mg/L)	空気 倍率	循環比	循環量 (m ³ /分)	
原 田	3 系(A～D)	24	541	1,622	2,379	1.5	4.5	6.5	60	8,000	3,000	7.2	1.4	81.4	
	3 系(E)	4	—	3,679	3,679	—	5.0	5.0	42.9	8,000	3,130	5.7	—	—	
中 央	A-Ⅱ-2 系	2	1,056	2,642	5,355	2.1	5.3	10.6	50	8,000	3,000	11.6	2.0	19.0	
	A-Ⅱ-3 系	4	1,450	2,320	5,283	2.0	3.4	7.7	50	8,000	3,000	10.3	1.0	14.0	
高 槻	D 系	2	—	1,739	1,603	—	4.4	4.4	63	8,000	3,246	4.7	—	—	
渚	B-1-1 系	4	619	1,439	1,773	2.0	5.6	7.5	60	8,000	3,000	7.7	1.6	5.3	
	B-1-2 系	4	619	1,439	1,773	2.0	5.6	7.5	60	8,000	3,000	7.7	1.6	5.3	
	B-2-1 系	4	619	1,439	1,773	2.0	5.6	7.5	60	8,000	3,000	7.7	1.6	5.3	
鴻 池	D E 系	8	1,360	—	2,240	3.4	—	5.5	35	7,000	1,800	6.0	—	—	
なわて	1 系	3	653	1,756	4,657	1.5	4.1	10.9	50	9,000	3,000	7.0	1.0	13.2	
	2 系	3	—	2,280	2,280	—	5.2	5.2	40	7,000	3,000	3.5	—	—	
竜 華	1 系	4	—	3,009	5,405	—	4.3	7.8	28.6	9,000	2,430	6.0	—	—	
今 池	2 系	4	806	1,613	2,419	2.5	5.0	7.3	82	6,000	2,700	8.2	1.6	40.0	
	3-1 系	4	1,256	2,237	6,385	1.9	3.2	9.3	62	6,000	2,300	9.7	1.6	60.0	
	3-2 系	2	—	2,090	2,090	—	5.8	5.7	75	6,000	3,150	5.7	—	—	
大 井	1 系	6	763	1,383	3,205	2.9	5.2	12.1	59	6,200	2,300	10.8	1.0	4.7	
	2 系	3	703	1,232	3,100	2.6	4.5	11.4	59	6,200	2,300	10.5	1.0	4.8	
狭 山	Ⅱ系	8	702	2,106	3,276	2.2	6.6	10.2	77	6,000	2,600	9.4	1.2	18.0	
北 部	2 系	8	—	2,045	2,045	—	6.5	6.5	60	8,000	3,370	4.8	2.5	10.5	
	3 系	8	—	2,045	2,045	—	6.5	6.5	60	8,000	3,370	4.8	2.5	10.5	
	4-1 系	4	—	2,045	2,045	—	6.5	6.5	60	8,000	3,370	4.8	2.5	10.5	
	4-2 系	4	—	1,530	1,530	—	5.8	5.8	56	7,000	2,500	4.1	—	—	
中 部	1 系	4	238	935	1,035	1.5	5.8	6.4	60	8,000	3,000	7.4	1.9	2.9	
	2 系	8	456	1,794	1,921	1.5	6.0	6.5	60	8,000	3,000	4.8	1.9	5.4	
南 部	1 系	4	431	1,710	1,823	1.5	6.2	6.6	60	8,000	3,000	5.6	1.2	17.6	

砂ろ過等

水みらい センター名	砂 ろ 過				接 触 酸 化 池				安 定 池				
	型 式	池数	一池当り		型式	池数	一池当り		池数	一池当り		滞留時間	
			ろ過面積 (㎡)	ろ過速度 (m/日)			長×幅 ×有効深	有効容量 (㎡)		面積×有効深 (㎡) (m)	有効容量 (㎡)		
原 田	重力式上向流	12	80	300									
中 央	重力式下向流	11	99	250									
高 槻	重力式下向流	6	80	200									
渚	重力式下向流	8	40	200	曝気付 礫間接触 酸化池	8	20×42.5 ×2.0	1,700	1	3,400×1.0	3,400	1	
		2	80	200									
		4	80	200									
鴻 池	重力式下向流	8	63.75	200									
なわて	重力式下向流	6	46.2	300									
川 俣	重力式下向流(高速繊維ろ過)	6	23.32	800									
竜 華	重力式下向流(生物膜ろ過)	4	72	250									
今 池	重力式下向流	8	78	250									
大 井	重力式下向流	8	46.8	250									
狭 山	重力式下向流	6	46.8	250									
北 部	重力式上向流	18	52.7	200									
中 部	高速繊維ろ過	4	4.9	800									
	重力式下向流	6	36	200									
南 部	重力式下向流	4	36	200									

消毒設備

水みらい センター名	注 入 薬 品 名	塩 素 注 入 機			混和接触時間 (分)	備 考
		型 式	台数	1 機 1 時間能力		
原 田	次亜塩素酸ソーダ	一軸ねじ式	2	720	15	塩素混和池
			2	744	15	雨天時処理施設
			3	144	-	3系急速ろ過池施設
			2	228	-	3系場内用水設備
		ダイヤフラム式	1	1.08	-	Q水くん
中 央	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	146	12	AーⅡ系
			2	60	12	AーⅡ系
			2	232	12	砂ろ過流入渠
			1	325	12	簡易放流系
			5	407	12	簡易放流系
高 槻	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	30	19	A系
			2	90	20	B系
			4	184	15	D・E系
			1	48	120	スカイランド、せせらぎ
			1	120	-	せせらぎ
渚	オゾン	多管式無声放電方式	2	2.5kg03/h	-	スカイランド、せせらぎ、自然池
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	3	78	20	
	紫外線滅菌	-	-	-	-	
鴻 池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	210	15	A～C系
			3	1,086	15	〃 簡易処理
			3	60	15	D.E系
			2	360	15	〃 簡易処理
な わ て	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	3	75	15	1,2系
川 俣	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	6	246	15	A系簡易処理
			2	132	15	A系
			2	1,260	15	B系簡易処理
			2	6.6	15	B系
			2	118.8		
竜 華	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	157.2	15	1系
			2	12.6	-	オゾン処理水用
今 池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	48	15	1系
			2	120	15	前次亜（砂ろ過）
			2	180		後次亜
狭 山	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	43	15	I系
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	117		Ⅱ系(前次亜)
			2	232	15	Ⅱ系(後次亜)
			1	117		Ⅱ系(バイパス)
	オゾン	無声放電水冷方式	1	1.35kg03/h	5	せせらぎ水路
大 井	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	180	15	
			2	66	15	
			2	33	15	
北 部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	3	174	15	塩素混和池用
			2	138		バイパス水路用
中 部	オゾン(1系)	散気筒方式	3	5*2+4*1kg03/h	10	休止
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	24	15	1系
			2	36	15	2系
南 部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	15	

②ポ ン プ 場 概 要

流 域 名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の26)	汚 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 放流先
				計 画	計 画	R6年度末	計 画	計 画	R6年度末	
				口径 及び 台数	(m ³ /分) × 台数	(m ³ /分) × 台数	口径 及び 台数	(m ³ /分) × 台数	(m ³ /分) × 台数	
猪 名 川	原田水みらい センター内	S 4 1 年 4 月	S47. 7. 10	φ 500 × 3 台 φ 800 × 3 台 φ 900 × 3(1) 台 φ 600 × 3 台 φ 800 × 3(1) 台 φ 900 × 1 台 φ 1,200 × 1 台 φ 1,350 × 1(1) 計 18(3)	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 158.0 × 1 200.0 × 1 1,406.0	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 158.0 × 1 200.0 × 1 1,406.0				猪名川
	大阪国際空港内 雨水貯留施設	H 2 0 年 7 月	H20. 7. 1				1) 貯留量 45,000m3 2) 施設概要 管径φ5,750mm 路線延長 1,841m 管理棟 2棟 管理用人孔 2箇所 3) 付帯施設 排水ポンプ φ350mm×2台			猪名川
安 威 川	中央水みらい センター内	S 4 5 年 3 月	S47. 7. 10	(第A-1系列) φ 900 × 3 台 (第A-2系列 合流) φ 700 × 3 台 φ 1,200 × 2 台 (第A-2系列 分流) φ 800 × 1 台 φ 800 × 3(1) 台 計 12(1)	102.0 × 2 102.5 × 1 73.5 × 3 220.0 × 1 255.0 × 1 75.0 × 1 80.0 × 3(1) 1,237.0	20.0 × 1 30.0 × 1 100.0 × 1 73.5 × 3 220.0 × 1 255.0 × 1 75.0 × 1 80.0 × 2(1) 1,000.5	φ 1,500 × 2 台 φ 1,650 × 4 台 φ 1,650 × 2(1) 台 計 8(1) 台	341.0 × 2 476.4 × 4 480.0 × 2(1) 3,067.6	341.0 × 2 476.4 × 2 336.0 × 2 480.0 × 2 3,266.8	安威川
	岸 部	S 4 8 年 6 月	S48. 6. 27	φ 200 × 2 台 φ 400 × 1 台 φ 700 × 1 台 計 4	5.4 × 2 22.5 × 1 50.7 × 1 84.0	5.4 × 2 22.5 × 1 (中央水みらいセン ターへ) 33.3	φ 1,800 × 3 台 φ 2,000 × 2(1) 台 計 5(1) 台	525.0 × 3 710.0 × 2(1) 2,285.0	525.0 × 1 421.0 × 2 530.0 × 2 2,427.0	安威川
	味 舌	S 4 4 年 4 月	S50. 4. 1	φ 400 × 2 台 φ 700 × 1 台 φ 900 × 2 台 計 5	23.2 × 2 50.3 × 1 110.0 × 2 316.7	23.2 × 2 50.3 × 1 96.7	(千里系) φ 1,350 × 3 台 φ 1,500 × 2(1) 台 (山田系) φ 1,000 × 1 台 φ 1,200 × 4(1) 台 計 10(2)	330.0 × 3 366.0 × 2(1) 168.0 × 1 204.0 × 4(1) 2,136.0	330.0 × 2 260.0 × 1 348.0 × 2 138.0 × 1 160.0 × 4 2,394.0	安威川 安威川
	穂 積	S 5 1 年 6 月	S51. 6. 1	φ 350 × 2(1) 台 φ 700 × 1 台 計 3(1)	13.0 × 2(1) 65.0 × 1 78.0	13.0 × 2 65.0 × 2 156.0	φ 1,650 × 4(1) 台 計 4(1)	441.6 × 4(1) 1,324.8	441.6 × 2 325.0 × 2 1,533.2	大正川
	摂 津	S 5 8 年 4 月	S63. 4. 1	φ 450 × 1 台 φ 500 × 2(1) 台 計 3(1)	20.8 × 1 32.2 × 2(1) 53.0	27.4 × 1 32.2 × 2 91.8	φ 1,650 × 1 台 φ 2,000 × 8(1) 台 計 9(1)	476.2 × 1 563.0 × 4 672.0 × 4(1) 4,744.2	384.0 × 1 563.0 × 7 672.0 × 1 4,997.0	安威川

流 域 名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の26)	汚 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 放流先
				計 画	計 画	R6年度末	計 画	計 画	R6年度末	
				口径 及び 台数	(m ³ /分) × 台数	(m ³ /分) × 台数	口径 及び 台数	(m ³ /分) × 台数	(m ³ /分) × 台数	
淀川右岸	高槻水みらい センター内	S 4 4 年 8 月	S50. 7. 1	(北系) φ 350 × 2(1) 台 (南系合流) φ 400 × 1 台 φ 500 × 1 台 φ 700 × 1 台 φ 800 × 3(1) 台 (南系分流) φ 500 × 1 台 φ 600 × 1 台 φ 800 × 2(1) 台 計 12(3)	17.0 × 2(1) 20.0 × 1 28.0 × 1 70.0 × 1 84.0 × 3(1) 28.0 × 1 37.0 × 1 84.0 × 2(1) 452.0	12.0 × 1 17.0 × 1 36.0 × 2 28.0 × 1 70.0 × 1 84.0 × 3 28.0 × 1 84.0 × 1 563.0	(低段雨水) φ 1,500 × 3 台 φ 1,800 × 4(1) 台 φ 1,800 × 4 台 (高段雨水) φ 1,650 × 5 台 計 16(1)	400.0 × 3 465.0 × 4(1) 430.0 × 4 370.0 × 5 6,630.0	400.0 × 3 430.0 × 8 370.0 × 2 5,380.0	淀川
	前 島	S 4 8 年 6 月	S48. 6. 15				(合流雨水) φ 1,500 × 4 台 φ 1,650 × 3 台 φ 1,650 × 2 (1) 台 (分流低段雨水) φ 1,200 × 2 台 φ 2,000 × 3 台 (分流高段雨水) φ 1,200 × 2 台 φ 2,000 × 3 台 計 19(1)	360.0 × 4 400.0 × 3 460.0 × 2(1) 202.0 × 2 541.0 × 3 120.0 × 2 495.0 × 3 6,852.0	360.0 × 4 404.0 × 3 460.0 × 2 202.0 × 2 541.0 × 2 5,058.0	淀川
	安威川左岸	H 2 0 年 1 2 月	H20. 12. 1	φ 900 × 3 台 φ 400 × 1 台 計 4 台	140.0 × 3 25.0 × 1 445.0	140.0 × 3 420.0	(高潮、洪水等で神埼川の番田水門が閉鎖されたときに稼働する)			安威川

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の26)	汚水ポンプ能力			雨水ポンプ能力			雨水 放流先
				計 画	計 画	R6年度末	計 画	計 画	R6年度末	
				口径 及び 台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数	口径 及び 台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数	($\text{m}^3/\text{分}$) $\times$ 台数	
淀川左岸	渚水みらい センター内	H 1 年 4 月	H1. 4. 1	ϕ 800 $\times$ 2 台 ϕ 600 $\times$ 1 台 ϕ 400 $\times$ 1 台 ϕ 300 $\times$ 2 台 計 6 台	105.0 $\times$ 2 45.0 $\times$ 1 22.0 $\times$ 1 11.0 $\times$ 2 299.0	105.0 $\times$ 2 45.0 $\times$ 1 22.0 $\times$ 1 11.0 $\times$ 2 299.0				
	石津中継	H 1 1 年 4 月	H11. 4. 1	ϕ 800 $\times$ 3 台 計 3 台	75.0 $\times$ 3 225.0	75.0 $\times$ 3 225.0				
寝屋川北部	鴻池水みらい センター内	S 4 7 年 7 月	S47. 7. 10	ϕ 1,000 $\times$ 2 台 ϕ 1,200 $\times$ 1 台 ϕ 1,200 $\times$ 2 台 計 5 台	140.0 $\times$ 2 205.0 $\times$ 1 190.0 $\times$ 2 865.0	140.0 $\times$ 2 205.0 $\times$ 1 190.0 $\times$ 2 865.0	ϕ 1,500 $\times$ 6 台 (内 1 台予備) 計 6 台	412.2 $\times$ 6 (内 1 台予備) 2,061.0	360.0 $\times$ 5 412.2 $\times$ 1 2,212.2	寝屋川
	菊 水	S 4 2 年 4 月	S47. 7. 10	ϕ 200 $\times$ 2 台 ϕ 350 $\times$ 2 台 計 4 台	4.2 $\times$ 2 16.0 $\times$ 2 40.4	5.4 $\times$ 2 17.4 $\times$ 2 45.6	ϕ 1,000 $\times$ 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	160.0 $\times$ 4 (内 1 台予備) 480.0	120.0 $\times$ 1 160.0 $\times$ 3 600.0	西三荘水路
	寝屋川中継	H 6 年 1 0 月	H6. 10. 1	ϕ 300 $\times$ 2 台 ϕ 300 $\times$ 1 台 計 3 台	5.2 $\times$ 2 10.1 $\times$ 1 20.5	4.0 $\times$ 2 10.1 $\times$ 1 18.1				
	太 平	S 4 3 年 6 月	S47. 7. 10	ϕ 450 $\times$ 2 台 ϕ 700 $\times$ 2 台 計 4 台	26.0 $\times$ 2 65.0 $\times$ 2 182.0	26.0 $\times$ 2 65.0 $\times$ 2 182.0	ϕ 1,350 $\times$ 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	320.0 $\times$ 4 (内 1 台予備) 960.0	240.0 $\times$ 1 320.0 $\times$ 3 1,200.0	寝屋川
	氷 野	S 4 5 年 3 月	S47. 7. 10	ϕ 700 $\times$ 3 台 ϕ $\times$ 台 計 3 台	51.0 $\times$ 3 153.0	33.0 $\times$ 2 11.0 $\times$ 2 88.0	ϕ 1,650 $\times$ 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	468.0 $\times$ 4 (内 1 台予備) 1,404.0	351.0 $\times$ 1 390.0 $\times$ 1 468.0 $\times$ 2 1,677.0	寝屋川
	桑 才	S 4 7 年 7 月	S47. 7. 10	ϕ 600 $\times$ 2 台 ϕ 1,200 $\times$ 2 台 計 4 台	47.0 $\times$ 2 190.0 $\times$ 2 474.0	47.0 $\times$ 2 190.0 $\times$ 2 474.0	ϕ 1,600 $\times$ 6 台 (内 1 台予備) 計 6 台	396.0 $\times$ 6 (内 1 台予備) 1,980.0	330.0 $\times$ 1 396.0 $\times$ 5 2,244.0	古 川
	茨田 (古)	S 4 9 年 8 月	S49. 8. 1				ϕ 2,000 $\times$ 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	660.0 $\times$ 4 (内 1 台予備) 1,980.0	660.0 $\times$ 4 2,640.0	寝屋川
	茨田 (中)	S 5 3 年 1 1 月	S53. 11. 29	ϕ 350 $\times$ 2 台 ϕ 300 $\times$ 2 台 計 4 台	16.5 $\times$ 2 8.5 $\times$ 2 50.0	16.5 $\times$ 2 6.0 $\times$ 2 45.0	ϕ 1,500 $\times$ 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	373.4 $\times$ 4 (内 1 台予備) 1,120.0	373.4 $\times$ 4 1,493.6	寝屋川
	深 野 北	S 5 6 年 7 月	S56. 7. 1	ϕ 200 $\times$ 2 台 ϕ 400 $\times$ 1 台 計 3 台	4.2 $\times$ 2 18.0 $\times$ 1 26.4	4.2 $\times$ 2 18.0 $\times$ 1 26.4	ϕ 1,100 $\times$ 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	192.6 $\times$ 4 (内 1 台予備) 578.0	145.0 $\times$ 2 192.6 $\times$ 2 675.2	寝屋川
	枚方中継	S 5 8 年 3 月	S58. 3. 31	ϕ 350 $\times$ 3 台 計 3 台	13.7 $\times$ 3 41.1	13.7 $\times$ 3 41.1				
	萱 島	S 6 2 年 4 月	S62. 4. 1	ϕ 150 $\times$ 1 台 ϕ 250 $\times$ 1 台 ϕ 350 $\times$ 3 台 計 5 台	3.0 $\times$ 1 7.5 $\times$ 1 15.3 $\times$ 3 41.1	3.0 $\times$ 1 7.5 $\times$ 1 15.3 $\times$ 2 41.1	ϕ 1,500 $\times$ 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	418.6 $\times$ 4 (内 1 台予備) 1,256.0	314.0 $\times$ 2 418.6 $\times$ 2 1,465.2	寝屋川
	なわて水みらい センター内	H 2 2 年 9 月	H22. 9. 1	ϕ 450 $\times$ 3 台 ϕ 600 $\times$ 1 台 計 4 台	25.0 $\times$ 3 50.0 $\times$ 1 125.0	25.1 $\times$ 3 50.1 $\times$ 1 125.4				

流 域 名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の26)	汚 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 放流先
				計 画	計 画	R6年度末	計 画	計 画	R6年度末	
				口径 及び 台数	(m ³ /分)×台数	(m ³ /分)×台数	口径 及び 台数	(m ³ /分)×台数	(m ³ /分)×台数	
寝屋川南部	川俣水みらい センター内	S 4 7 年 7 月	S47. 7. 10	φ 700 × 2 台 φ 1,000 × 2 台 φ 1,600 × 1 台 φ 1,600 × 1 台 計 6 台	60.0 × 2 138.0 × 2 450.0 × 1 360.0 × 1 1,206.0	60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 1 450.0 × 1 1,116.0				
	川俣ポンプ場	S 4 7 年 7 月	S47. 7. 10				φ 1,800 × 6 台 (内 1 台予備) 計 6 台	597.0 × 6 (内 1 台予備) 2,985.0	636.0 × 5 3,180.0	第二寝屋川
	小 阪	S 4 3 年 4 月	S47. 7. 10	φ 700 × 2 台 φ 1,000 × 3 台 計 5 台	74.0 × 2 148.0 × 3 592.0	40.0 × 1 48.0 × 1 140.0 × 2 148.0 × 1 516.0	φ 1,500 × 5 台 (内 1 台予備) 計 5 台	435.0 × 5 (内 1 台予備) 1,740.0	325.0 × 1 451.0 × 1 435.0 × 3 2,081.0	第二寝屋川
	新 池 島 (四 条)	H 6 年 9 月	H6. 9. 1	φ 400 × 2 台 φ 600 × 2 台 φ 600 × 1 台 計 5 台	21.2 × 2 42.5 × 2 48.6 × 1 176.0	21.2 × 2 42.5 × 2 127.4	φ 1,800 × 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	496.0 × 4 (内 1 台予備) 1,488.0	372.0 × 4 1,488.0	恩智川
	新 家	S 5 0 年 7 月	S50. 7. 1	φ 600 × 2 台 φ 800 × 2 台 計 4 台	38.6 × 2 77.3 × 2 231.8	38.6 × 1 77.3 × 2 193.3	φ 1,800 × 6 台 (内 1 台予備) 計 6 台	483.6 × 6 (内 1 台予備) 2,418.0	403.0 × 1 483.6 × 5 2,821.0	楠根川
	長 吉	S 5 7 年 4 月	S57. 4. 24	φ 600 × 3 台 φ 600 × - 台 φ 800 × 2 台 計 5 台	44.0 × 3 46.0 × 2 224.0	44.0 × 3 46.0 × 2 224.0	φ 1,650 × 6 台 (内 1 台予備) 計 6 台	442.44 × 6 (内 1 台予備) 2,212.2	300.0 × 1 403.0 × 4 442.4 × 1 2,212.0	平野川
	寺 島	S 5 8 年 3 月	S58. 3. 31	φ 500 × 2 台 φ 800 × 1 台 φ 1,000 × 1 台 計 4 台	36.0 × 2 90.0 × 1 148.7 × 1 310.7	36.0 × 2 90.0 × 1 148.7 × 1 310.7	φ 1,800 × 5 台 (内 1 台予備) 計 5 台	540.0 × 5 (内 1 台予備) 2,160.0	414.0 × 2 540.0 × 3 2,448.0	寝屋川
	小 阪 合	H 1 年 7 月	H1. 3. 1	φ 300 × 1 台 φ 400 × 2 台 φ 600 × 2 台 計 5 台	12.0 × 1 45.0 × 2 51.0 × 2 204.0	12.0 × 1 20.0 × 2 51.0 × 2 154.0	φ 1,500 × 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	392.0 × 4 (内 1 台予備) 1,176.0	294.0 × 4 1,176.0	楠根川
	植 付	H 1 0 年 4 月	H10. 4. 1	φ 300 × 3 台 φ 600 × 2 台 計 5 台	8.7 × 3 37.5 × 2 101.1	8.7 × 3 37.5 × 1 63.6	φ 1,350 × 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	225.0 × 4 (内 1 台予備) 675.0	225.0 × 4 900.0	恩智川
	深 野	H 1 2 年 4 月	H12. 4. 1	φ 500 × 2 台 φ 300 × 3 台 計 5 台	28.9 × 2 8.8 × 3 84.2	28.9 × 1 8.8 × 3 55.3	φ 1,500 × 4 台 (内 1 台予備) 計 4 台	270.0 × 4 (内 1 台予備) 810.0	270.0 × 4 1,080.0	恩智川

流 域 名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の26)	汚 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 放流先
				計 画	計 画	R6年度末	計 画	計 画	R6年度末	
				口径 及び 台数	(m ³ /分) × 台数	(m ³ /分) × 台数	口径 及び 台数	(m ³ /分) × 台数	(m ³ /分) × 台数	
大和川下流 西部	今池水みらい センター内	S 6 0 年 6 月	S60. 6. 17	φ 500 × 1 台 φ 600 × 2 台 (予備1台) φ 1,000 × 3 台 (予備2台) 計 6 台	30.0 × 1 50.0 × 2 140.0 × 3 550.0	30.0 × 1 50.0 × 2 140.0 × 3 550.0	西除川左岸系 φ 1,200 × 1 台 φ 1,650 × 3 台 今井戸東除川系 φ 1,200 × 2 台 φ 2,200 × 3 台 計 9 台	250 × 1 470 × 3 200 × 2 670 × 3 4,070.0	250 × 1 470 × 3 200 × 2 670 × 3 4,070.0	大和川
	今井戸川	S 6 1 年 6 月	S61. 6. 20				φ 1,350 × 4 台 計 4 台	230 × 4 920.0	255 × 2 230 × 2 970.0	大和川
大和川下流 東部	大井水みらい センター内	S 6 1 年 1 1 月	S61. 11. 21	流入ポンプ φ 450 × 2 台 φ 700 × 2 台 (予備1台) φ 500 × 1 台 計 5 台	27.0 × 2 54.0 × 2 30.0 × 1 192.0	27.0 × 2 54.0 × 2 (予備1台) 162.0				
				放流ポンプ φ 400 × 2 台 φ 500 × 3 台 (予備1台) 計 5 台	18.0 × 2 35.0 × 3 141.0	17.5 × 2 35 × 2 (予備1台) 62.5 (勝船により)				
	川面中継	H 4 年 7 月	H4. 7. 1	φ 350 × 2 台 φ 350 × 1 台 (予備1台) 計 3 台	14 × 2 15 × 1 43.0	14 × 2 15 × 1 43.0				
	小吹台中継	H 1 6 年 4 月	H16. 4. 1	φ 150 × 2 台 (予備1台) 計 2 台	2.0 × 2 (予備1台) 4.0	2.0 × 2 (予備1台) 4.0				
	狭山水みらい センター内	H 2 5 年 6 月	H25. 6. 24	φ 300 × 3 台 計 3 台	10.0 × 3 30.0	10.0 × 3 30.0				
	錦郡中継	H 6 年 7 月	H6. 8. 1	φ 350 × 2 台 φ 450 × 1 台 (内1台予備) 計 3 台	19.0 × 2 24.4 × 1 62.4	19.0 × 2 24.4 × 1 62.4				
大和川下流 南部	長野中継	H 1 5 年 4 月	H15. 4. 1	φ 300 × 2 台 φ 400 × 2 台 (内1台予備) 計 4 台	8.4 × 2 18.0 × 1 17.0 × 1 51.8	8.4 × 2 18.0 × 1 34.8				

流 域 名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の26)	汚 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 ポ ン プ 能 力			雨 水 放流先
				計 画	計 画	R6年度末	計 画	計 画	R6年度末	
				口径 及び 台数	(m ³ /分)×台数	(m ³ /分)×台数	口径 及び 台数	(m ³ /分)×台数	(m ³ /分)×台数	
南大阪湾岸 北部	北部水みらい センター内	S 6 2 年 1 月	S62. 4. 1	φ 500 × 2 台 φ 700 × 1 台 φ 900 × 2 台 (内 1 台予備) 計 5 台	34.0 × 2 68.0 × 1 105.0 × 2 (内 1 台予備) 346.0	34.0 × 2 68.0 × 1 105.0 × 2 (内 1 台予備) 346.0				
	和泉中継	H 1 7 年 9 月	H17. 9. 1	φ 150 × 2 台 (内 1 台予備) 計 2 台	3.3 × 2 (内 1 台予備) 6.6	3.3 × 2 (内 1 台予備) 6.6				
南大阪湾岸 中部	中部水みらい センター内 1 系	H 1 年 4 月	H1. 4. 1	φ 150 × 1 台 φ 350 × 2 台 (内 1 台予備) φ 250 × 1 台 計 4 台	2.5 × 1 13.0 × 2 6.5 × 1 35.0	2.5 × 1 13.0 × 2 6.5 × 1 43.0				
	2 系	H 8 年 4 月	H8. 4. 1	φ 500 × 2 台 φ 700 × 3 台 (内 1 台予備) 計 5 台	30.0 × 2 56.0 × 3 228.0	30 × 2 56 × 2 172.0				
南大阪湾岸 南部	南部水みらい センター内	H 5 年 7 月	H5. 7. 1	φ 300 × 2 台 φ 400 × 4 台 (内 1 台予備) 計 6 台	10.0 × 2 20.0 × 4 100.0	10.0 × 2 20.0 × 2 60.0				
	淡輪中継	H 1 1 年 3 月	H11. 3. 1	φ 200 × 3 台 (内 1 台予備) 計 3 台	3.5 × 3 10.5	5.5 × 2 11				
	深日中継	H 1 3 年 1 0 月	H13. 10. 1	φ 150 × 3 台 (内 1 台予備) 計 3 台	1.8 × 3 5.4	2.8 × 2 5.6				

③管渠施設概要

流域名	幹線名	計画延長 (km)	供用開始 延長(km)	進捗率 (%)	最小径 最大径
猪名川	左岸幹線	5.70	5.70	100.0	1,200 1,500×1,800×2
	余野川幹線	18.78	18.78	100.0	600 1,500
	右岸第一幹線の一部	17.24	17.24	100.0	450 2,200
	計	41.72	41.72	100.0	
安威川	茨木吹田幹線（一）	5.24	5.24	100.0	2,000 2,700×4,200×2
	茨木吹田幹線（二）	2.88	2.52	87.5	1,650 1,650
	千里山田幹線	3.27	3.27	100.0	1,200 1,200
	山田幹線	2.48	2.48	100.0	2,000 3,000×2,100
	岸部幹線	3.91	3.91	100.0	800 3,300×3,300
	茨木箕面幹線（一）	6.49	6.49	100.0	1,200 3,600
	茨木箕面幹線（二）	8.82	8.82	100.0	1,650 2,400
	千里幹線	1.62	1.62	100.0	1,500（圧送管） 3,750×4,600
	摂津高槻污水幹線	4.71	4.71	100.0	700 1,100×1,100×2
	摂津高槻雨水幹線	4.32	4.32	100.0	3,500 4,100×4,100
	茨木摂津污水幹線	5.42	5.42	100.0	700 1,500×1,500×2
	茨木摂津雨水幹線	3.94	3.94	100.0	3,750 4,500×4,500×2
	茨木摂津合流幹線	1.39	1.39	100.0	2,700×2,700 4,100×3,290
	計	54.49	54.13	99.3	
淀川右岸	高槻島本污水幹線	9.58	9.58	100.0	1,350 3,400
	高槻島本雨水幹線	5.44	5.44	100.0	3,000 8,000×3,100
	高槻茨木污水幹線	5.17	5.17	100.0	900 1,700×2,500
	高槻茨木雨水幹線	5.19	5.19	100.0	2,550 8,400×4,200
	高槻処理場放流幹線	(11.28)	(11.28)	100.0	護床整備延長4.0×2.0 8.1Km
	計	(11.28) 36.66	(11.28) 36.66	100.0 100.0	

流 域 名	幹 線 名	計画延長 (km)	供用開始 延長(km)	進捗率 (%)	最 小 径 最 大 径	～
淀川左岸	枚方交野幹線	9.29	9.29	100.0	600	～ 2,800
	淀川左岸幹線	2.38	2.38	100.0	1,350	～ 1,650
	寝屋川放流幹線	(10.00)	(10.00)	100.0	1,500	2,000×2,000
	古川放流幹線	(0.22)	(0.00)	0.0		1,350
	計	(10.22) 21.89	(10.00) 21.67	97.8 99.0		
寝屋川北部	中央幹線 (一)	4.31	4.31	100.0	700	～ 7,200*3,600
	中央幹線 (二)	2.25	2.25	100.0	1,350	～ 3,000*2,400
	門真寝屋川幹線 (一)	1.25	1.25	100.0	2,700*2,700	～ 2,100*2,100
	門真寝屋川幹線 (二)	3.68	3.68	100.0	1,800	～ 4,200*4,200
	門真寝屋川幹線 (三)	3.51	3.51	100.0	1,200	～ 3,000*3,000
	大東幹線 (一)	3.11	3.11	100.0	1,350	～ 4,100
	大東幹線 (二)	2.18	2.18	100.0	400	～ 3,600*3,600
	門真守口幹線	4.08	4.08	100.0	800	～ 4,100
	寝屋川幹線 (一)	2.13	2.13	100.0	1,000	～ 2,000
	寝屋川幹線 (二)	4.61	4.61	100.0	400	～ 1,000
	四条堰幹線	4.18	4.18	100.0	600	～ 2,600*2,600
	茨田幹線 (一)	0.98	0.98	100.0	1,800	～ 2,200
	茨田幹線 (二)	2.28	2.28	100.0	2,200	～ 3,500
	大東四条堰幹線	2.43	2.43	100.0	600	～ 2,600*1,500
	寝屋川四条堰幹線	1.74	1.74	100.0	800	～ 2,600
	大東門真幹線	3.03	3.03	100.0	1,000	～ 2,700
	寝屋川枚方幹線	5.17	5.17	100.0	500	～ 1,200
	香里枚方幹線	3.25	3.25	100.0	600	～ 800
	香里交野幹線	1.50	1.50	100.0		～ 600
	古川導水幹線	0.88	0.88	100.0	3,500	～ 3,800*3,800
	友呂岐導水幹線	0.21	0.21	100.0	2,400	～ 6,000
	計	56.76	56.76	100.0	増補及び直送幹線は除く	

流域名	幹線名	計画延長 (km)	供用開始 延長(km)	進捗率 (%)	最小径 最大径
寝屋川南部	中央北幹線	4.02	4.02	100.0	1,350 ~ 3,600
	中央南幹線	10.56	10.56	100.0	900 ~ 4,000*4,000*2
	枚岡河内北幹線	6.78	6.78	100.0	200 ~ 3,500
	枚岡河内中央幹線	6.76	6.76	100.0	200 ~ 5,000
	枚岡河内南幹線 (一)	5.34	5.34	100.0	1,650 ~ 3,300
	枚岡河内南幹線 (二)	5.14	4.57	88.9	700 ~ 1,100
	八尾枚岡幹線	3.23	3.23	100.0	2,200 ~ 4,000*4,000
	恩智川東幹線	5.86	5.86	100.0	1,200 ~ 4,000
	柏原八尾幹線	9.94	9.94	100.0	600 ~ 4,000*4,000
	飛行場北幹線	6.78	6.78	100.0	1,000 ~ 5,000
	飛行場南幹線	5.81	5.81	100.0	1,100 ~ 5,000*5,000
	平野川放流幹線	(1.06)	(1.06)	100.0	900*2
	計	(1.06) 71.28	(1.06) 70.71	100.0 99.2	増補及び直送幹線は除く
大和川下流 西部	今井戸東除川幹線	13.75	13.75	100.0	800 ~ 2,000
	西除川右岸幹線	5.58	5.58	100.0	800 ~ 1,350
	西除川左岸幹線	8.37	8.37	100.0	1,000 ~ 1,650
	堺狭山幹線	9.24	9.24	100.0	300 ~ 2,000
	今井戸東除川雨水幹線	4.91	4.91	100.0	3,100*3,100 ~ 〇5,500
	西除川左岸雨水A幹線	3.73	3.73	100.0	〇3,000 ~ 3,800*3,800
	西除川左岸雨水B幹線	2.40	0.00	0.0	~
	西除川右岸雨水A幹線	0.99	0.99	100.0	〇4,750 ~
	西除川右岸雨水B幹線	1.41	1.41	100.0	2,000 ~ 3,200
	雨水放流渠	0.45	0.45	100.0	4,000*4,000*2連
	計	50.83	48.43	95.3	

流域名	幹線名	計画延長 (km)	供用開始 延長(km)	進捗率 (%)	最小径 最大径
大和川下流 東部	石川左岸幹線	10.89	10.89	100.0	900 2,000
	御陵西幹線	3.05	3.05	100.0	800 1,200
	石川右岸Ⅰ幹線	8.79	8.79	100.0	800 1,350
	石川右岸Ⅱ幹線	7.04	7.04	100.0	900 1,200
	石川右岸Ⅲ幹線	1.52	0.37	24.3	800
	河南幹線	2.96	2.96	100.0	500 1,200
	千早赤阪幹線	8.88	8.88	100.0	200×2連 1,200
	放流幹線（Ⅰ）	(8.65)	(8.65)	100.0	800
	計	(8.65) 51.78	(8.65) 50.63	100.0 81.1	
大和川下流 南部	河内長野幹線	12.40	12.40	100.0	500×2連 1,800
	天野川幹線	7.83	7.83	100.0	900 1,200
	連絡幹線	3.21	3.21	100.0	600 1,000
	放流幹線	(3.07)	(3.07)	100.0	1,650
	計	(3.07) 26.51	(3.07) 26.51	100.0 100.0	

流 域 名	幹 線 名	計画延長 (km)	供用開始 延長(km)	進捗率 (%)	最 小 径 最 大 径	～
南大阪湾岸 北部	岸和田忠岡幹線（１）	10.07	10.07	100.0	800	～ 3,400
	和泉泉大津幹線（１）	14.55	14.55	100.0	900	～ 2,600
	高石泉大津幹線	8.00	8.00	100.0	400	～ 2,000
	和泉泉大津幹線（２）	2.76	2.76	100.0	600	～ 800
	岸和田忠岡幹線（２）	9.37	9.37	100.0	1100	～ 2,000
	和泉忠岡幹線	11.10	11.10	100.0	600	～ 2,400
	計	55.85	55.85	100.0		
南大阪湾岸 中部	田尻泉佐野幹線	10.77	10.77	100.0	350	～ 2,200
	岸和田貝塚幹線	5.64	5.64	100.0	800	～ 1,100
	熊取泉佐野幹線（１）	2.82	2.82	100.0	700	～ 900
	熊取泉佐野幹線（２）	4.78	4.78	100.0	700	～ 1,000
	貝塚幹線	5.57	5.57	100.0	350	～ 900
	計	29.58	29.58	100.0		
南大阪湾岸 南部	岬阪南幹線	16.40	16.40	100.0	300	～ 1,650
	泉南幹線	7.57	7.57	100.0	300	～ 1,350
	計	23.97	23.97	100.0		

5. 施設の運転管理状況

①水みらいセンター概要

◎流入汚水量

水みらい センター名	流 入 汚 水 量				高級・高度 処理水量 m ³ /日
	日最大 m ³ /日	日平均 m ³ /日	晴天日 最大 m ³ /日	晴天日 平均 m ³ /日	
原田※	933,237	292,953	309,411	261,335	310,185
中 央	775,141	244,166	253,087	210,392	240,417
高 槻	401,951	146,905	159,438	133,517	147,240
渚	261,330	118,428	138,115	113,303	125,410
鴻 池	1,398,073	237,961	242,125	185,846	216,088
なわて	45,049	29,029	33,586	28,347	29,245
川 俣	1,949,469	324,790	427,281	241,189	472,682
竜 華	75,771	55,657	64,055	52,920	54,124
今 池	257,298	105,500	119,924	99,196	113,932
大 井	112,129	55,137	62,573	52,834	62,373
狭 山	135,195	58,390	72,015	54,086	61,174
北 部	294,658	151,019	171,661	142,379	162,080
中 部	83,770	56,005	72,914	54,600	57,672
南 部	54,981	23,041	26,180	21,082	24,005
合 計	6,778,052	1,898,981	2,152,365	1,651,026	2,076,627

※兵庫県を含む

◎反応タンク諸条件（１）

（年間平均）

水みらい センター名		返 送 率 (%)	空 気 量 ／ 水 量	タンク水温 (℃)	BOD負荷率 (kgBOD/kgSS)
原田	1 系	廃止			
	2 系	38.5	4.8	24.6	0.16
	3系 (A～D)	46.5	5.4	24.5	0.10
	3系 (E)	59.7	5.2	24.6	0.06
中央	合流系	39.7	4.6	23.7	0.26
	分流2系	39.2	4.7	25.8	0.10
	分流3系	38.4	4.0	25.5	0.11
高槻	A系	休止中			
	B系	34.8	4.3	24.0	0.18
	D系	64.3	3.6	24.6	0.15
	E系	36.5	3.7	24.8	0.21
渚	A系	54.5	8.0	25.2	0.14
	B系	36.0	5.6	25.2	0.09
鴻池	A系	35.3	5.1	24.1	0.28
	B C系	40.1	5.1	24.0	0.20
	D E系	34.2	5.0	24.5	0.27
なわて	1 系	41.4	5.4	28.0	0.05
	2 系	40.7	4.9	25.3	0.07
川俣	A系	39.8	5.5	23.7	0.15
	B系	35.3	4.3	23.7	0.14
竜華		40.7	5.2	23.6	0.14
今池	1 系	休止中			
	2 系	31.3	4.8	25.2	0.21
	3－1系	32.0	5.9	25.2	0.20
	3－2系	40.3	5.2	26.0	0.13
大井	I 系	32.6	4.5	24.9	0.12
	II系	32.1	3.5	24.9	0.11
狭山	I 系	休止中			
	II系	25.7	5.4	23.6	0.10
北部	1 系	46.0	4.0	25.0	0.12
	2 系	43.4	3.8	25.3	0.28
	3 系	40.6	3.2	25.2	0.08
	4-1系	40.7	2.7	25.2	0.08
	4-2系	40.7	3.1	25.3	0.09
中部	I 系	41.1	3.5	26.9	0.16
	II系	40.4	3.9	24.1	0.19
南部		43.6	5.0	24.0	0.12

◎反応タンク諸条件（２）

（年間平均）

水みらいセンター名			DO mg/L	p H	S S mg/L	V S S mg/L	VSS/SS %	30分SV %	S V I
返 送 汚 泥	原田	1系	廃止						
		2系	—	6.5	4,880	4,189	85.8	97	202
		3系(AD列)	—	6.4	6,971	5,708	81.8	97	142
		(E列)	—	6.4	5,929	4,530	75.9	92	163
	中央	合流系	—	—	5,443	4,606	84.6	80	147
		分流2系	—	—	5,220	4,621	88.5	87	155
		分流3系	—	—	5,440	4,718	86.7	99	185
	高槻	A系	休止中						
		B系	—	6.7	3,850	3,180	82.6	93	244
		D系	—	6.6	2,650	2,100	79.1	77	292
		E系	—	6.6	4,140	3,280	79.2	90	226
	渚	A系	—	6.6	3,810	3,170	83.2	97	255
		B系	—	6.6	4,990	4,157	83.3	96	193
	鴻池	A系	—	6.6	5,390	4,200	79.4	79	150
		B系	—	6.6	5,590	4,430	79.6	97	180
		C系	—	6.6	5,810	4,640	80.2	97	170
		D系	—	6.6	5,870	4,510	77.8	91	160
		E系	—	6.5	5,960	4,590	77.6	91	150
	なわて	1系	—	—	—	—	—	—	—
		2系	—	6.5	4,510	3,740	82.9	92	210
	川俣	A系	—	6.5	4,580	3,400	79.2	96	230
		B系	—	6.5	4,880	3,790	78.6	96	200
	竜華	I系	—	6.5	4,880	3,960	81.1	91	110
	今池	1系	休止中						
		2系	—	6.6	4,960	4,000	81.8	96	200
		3－1系	—	6.6	4,270	3,470	83.1	95	240
		3－2系	—	6.6	4,000	3,260	82.6	98	260
	大井	I系	—	6.7	6,180	4,910	79.5	—	—
		II系	—	6.6	6,170	4,920	79.7	—	—
	狭山	I系	休止中						
		II系	—	6.2	5,890	4,860	81.9	100	180
	北部	1系	—	6.6	5,690	4,600	83.9	97	263
		2系	—	6.5	5,180	4,290	83.8	98	175
		3系	—	6.5	4,620	3,810	83.1	91	208
		4－1系	—	6.5	5,340	4,400	83.2	92	220
		4－2系	—	6.6	5,690	4,600	83.5	89	173
	中部	I系	—	6.8	5,770	4,860	84.2	83	144
		II系	—	6.8	5,320	4,500	85.0	80	151
	南部		—	6.2	5,892	4,521	76.7	93	160
流 出 端 混 合 液	原田	1系	廃止						
		2系	4.1	6.3	1,496	1,287	85.9	41	271
		3系(AD列)	2.0	6.3	2,165	1,801	83.0	44	200
		(E列)	1.4	6.5	2,287	1,766	77.1	47	203
	中央	合流系	1.7	6.3	1,645	1,382	84.0	18	113
		分流2系	2.6	6.3	1,420	1,251	88.1	17	108
		分流3系	2.2	6.2	1,600	1,399	87.4	41	251
	高槻	A系	休止中						
		B系	3.1	6.6	1,080	885	81.9	20	191
		D系	2.6	6.6	1,220	966	79.2	23	190
		E系	4.4	6.5	1,250	991	79.3	18	157
	渚	A系	3.0	6.5	1,460	1,203	82.4	35	240
		B系	2.9	6.5	1,410	1,168	82.8	25	190
	鴻池	A系	3.6	6.5	1,560	1,260	80.1	16	100
		B系	4.0	6.4	1,580	1,280	80.1	24	150
		C系	3.6	6.5	1,560	1,250	80.6	25	160
		D系	3.2	6.4	1,560	1,230	78.6	17	110
		E系	3.0	6.4	1,580	1,240	78.3	17	110
	なわて	1系	—	—	—	—	—	—	—
		2系	3.7	6.0	1,500	1,250	83.7	24	160
	川俣	A系	1.6	6.5	1,380	1,290	80.7	28	170
		B系	1.9	6.5	1,360	1,110	79.9	23	160
	竜華	I系	4.2	6.4	1,450	1,130	81.4	16	110
	今池	1系	休止中						
		2系	2.3	6.6	1,360	1,110	82.1	27	190
		3－1系	2.4	6.6	1,370	1,140	83.3	29	210
		3－2系	2.0	6.6	1,940	1,090	82.5	26	190
	大井	I系	1.6	6.6	1,630	1,300	79.7	27	170
		II系	1.5	6.6	1,640	1,310	80.3	28	170
	狭山	I系	休止中						
		II系	1.7	6.2	1,380	1,130	83.0	22	160
	北部	1系	1.1	6.8	1,650	1,330	83.9	43	281
		2系	2.8	6.6	1,730	1,440	83.7	41	239
		3系	2.0	6.6	1,810	1,500	82.8	33	183
		4－1系	2.5	6.6	1,800	1,480	82.9	35	190
		4－2系	2.1	6.6	1,650	1,330	84.3	26	149
	中部	I系	1.8	6.8	1,700	1,450	85.3	16	94
		II系	1.7	6.8	1,710	1,460	85.4	18	103
	南部		2.4	6.3	1,930	1,506	78.0	27	144

◎汚泥処理関係


(年合計)

水みらいセンター		濃 縮 汚 泥		汚 泥	脱水ケーキ 発生量 ton/年	焼却灰（湿灰） 及び 溶融スラグ量		焼却灰 含水率 %	備考	
		量 m ³ ／年	平 均 含水率 %	発 生 率		発生量 ton/年	発生量 ton/年			比重
				含水率96 % 換 算 m ³ /千m ³						
原田	1・2系	—	—	—	—	—	—	—	令和5年度撤去	
	3系	367,846	96.6		43,133	2,543	—	28.6		
	計	367,846	96.6	2.8	43,133	2,543	—	28.6		
中央	スラグ	279,125	96.2	3.0	41,222	274	—	29.1	出荷量（183.84 t）	
	焼却灰					956			湿灰量	
高槻	焼却灰	239,092	96.9	—	32,547	820	—	29.5	スラグ発生なし	
渚	焼却灰	265,274	96.9	4.8	34,952	1,031	—	30.4		
鴻池	初沈(重力)	156,165	97.0	2.9	49,081	2,976	—	32.9	第1、第2	
	余剰(ベルト)	85,748	96.1						第1水処理	
	余剰(遠心)	45,682	96.1						第2水処理	
	遠心(流泥)	51,442	95.9	—					なわて、守口市	
川俣	遠心	55,133	95.5	2.4	50,676	2,691	—	31.1	遠心・B系ベルト・重力は川俣汚泥、A系ベルトは竜華汚泥。脱水以降は混合（混合割合は運転状況による）。	
	B系ベルト	45,723	95.7							
	重力	178,354	96.7							
	A系ベルト	47,779	94.0	3.5		9,991	539	—		32.5
今池	混合汚泥等	243,143	96.6	5.4	31,377	1,130	—	26.6		
大井		125,813	96.6	5.3	14,456	416	—	28.1		
狭山		116,646	96.8	4.4	15,021	415	—	31.3		
北部	重力	537,641	98.2	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業						
中部		南 大 阪 湾 岸 流 域 下 水 汚 泥 処 理 事 業								
南部		37,088	95.7	4.7	5,139.21	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業				
計		2,877,694	—	—	327,596	13,791	—	—		


②水みらいセンター別管理状況一覧

原田水みらいセンター


1. 処理水量の推移

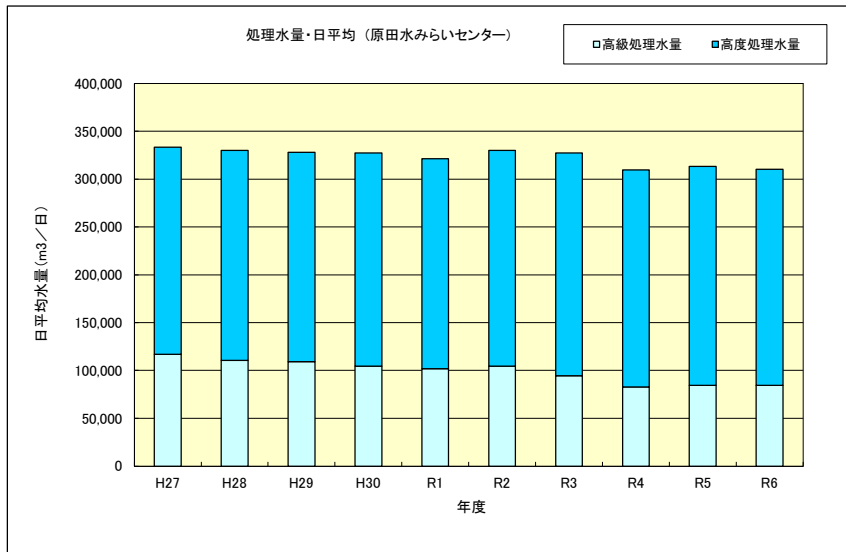


3. 汚泥処理の状況

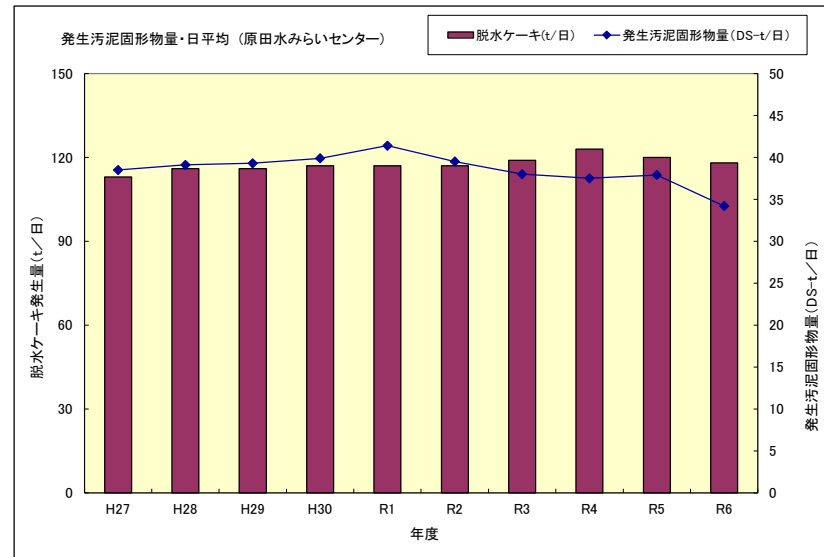


2. 放流水質の状況

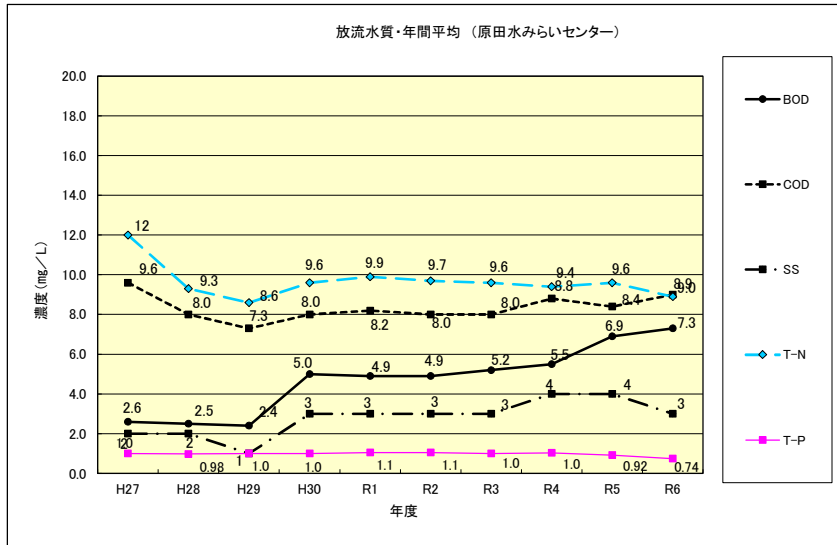


4. 焼却灰処分の状況

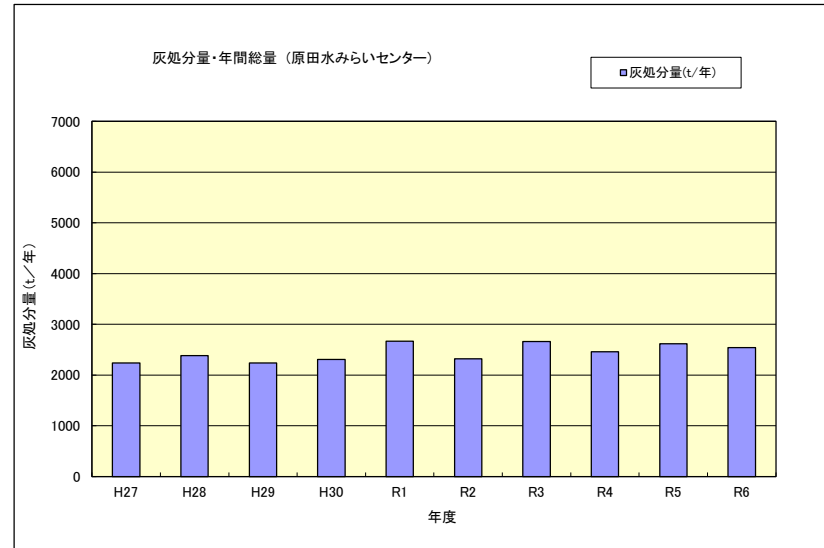


5. 処理水再利用の状況

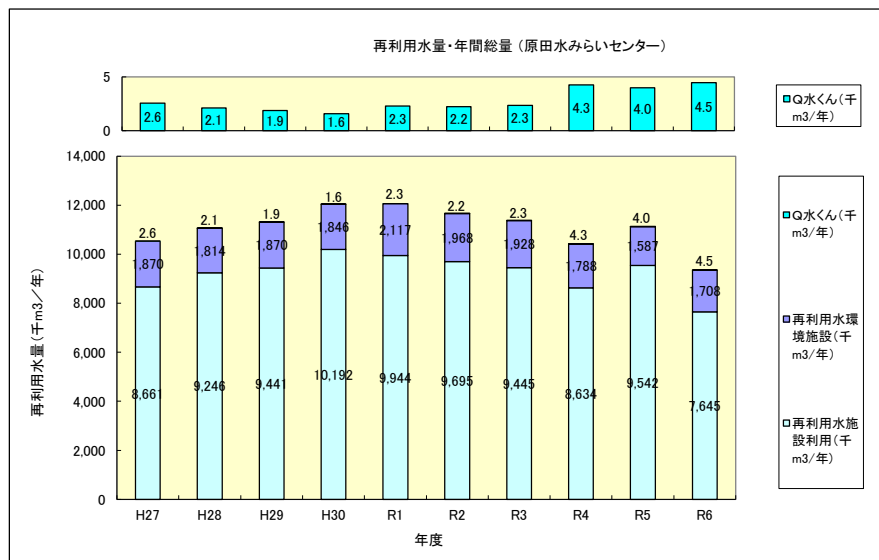

7. 処理単価の推移

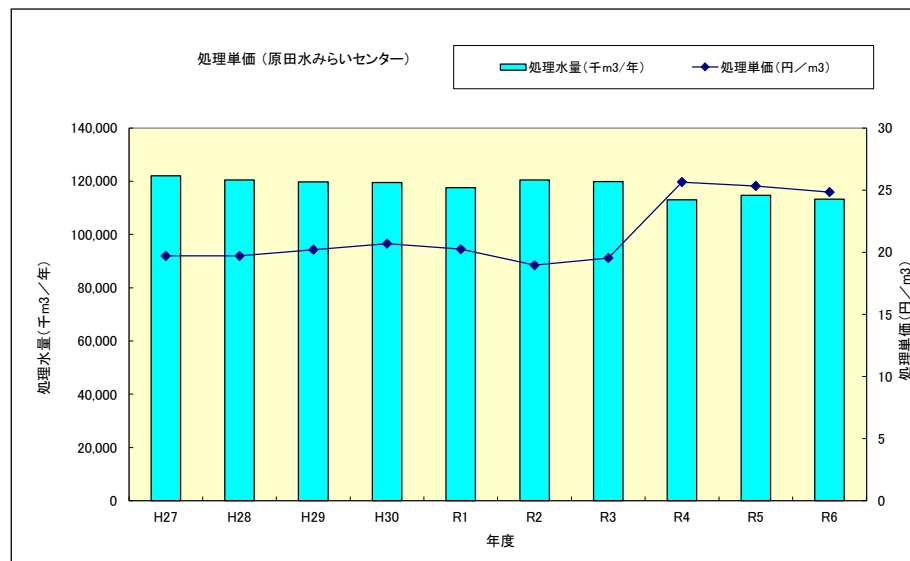

6. 電力量の状況

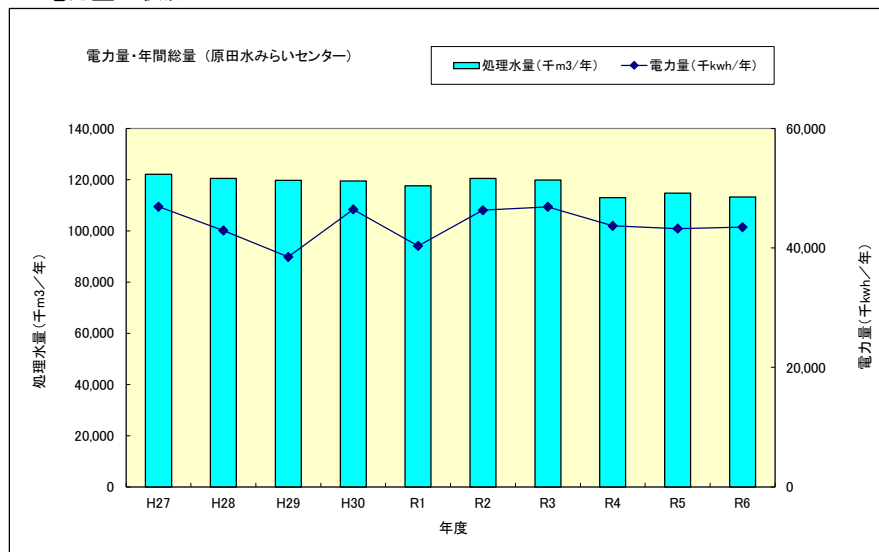

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

A. 水量																	B. 減菌用薬品																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6					
年	月	総流入水量	雨水排水量	流入下水水量	放流水量	簡易処理放流水量		生物処理放流水量	ろ過放流水量	晴天日（日数）	晴天日流入下水水量（日平均）	降雨量	返流水量	高級・高度処理水量		ろ過処理水量	ろ過速度	ろ過面積	再利用水量					Q水くん					次亜塩素酸ソーダ					
																													場内利用		場外利用		砂ろ過槽減菌用	
																			施設利用	環境利用	施設利用	環境利用	注入率	注入率	注入率	注入率								
														m³	m³				m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
2024	4	9,438,997	64,140	9,374,857	9,374,857	224,192	6,485,263	2,665,402	4	277,261	123.5	1,028,865	10,029,698	2,724,925	7,304,773	3,422,621	120	960	731,519	23,736	4,494	141,227	243	15,046	0.53	60,912	0.78	66	0.33					
2024	5	10,020,705	141,345	9,879,360	9,879,360	479,601	6,676,524	2,723,235	4	265,234	228.5	1,005,498	10,279,089	2,693,693	7,585,396	3,496,399	120	960	725,014	23,323	4,808	127,015	320	15,397	0.53	76,428	0.94	102	0.52					
2024	6	11,078,856	65,719	11,013,137	11,013,137	774,720	7,589,820	2,648,597	5	285,174	236.0	981,540	11,088,272	2,878,746	8,209,526	3,396,386	120	960	699,812	22,315	5,329	123,927	484	14,964	0.53	100,056	1.09	155	0.82					
2024	7	10,164,086	8,330	10,155,756	10,155,756	214,978	7,242,784	2,697,994	15	283,003	113.5	1,032,296	10,822,736	2,843,170	7,979,566	3,478,838	120	960	750,206	19,387	5,768	136,520	639	15,322	0.53	76,248	0.90	154	0.94					
2024	8	9,161,148	2,420	9,158,728	9,158,728	253,148	6,230,190	2,675,390	5	259,852	153.0	1,016,808	9,773,409	2,581,067	7,192,342	3,442,231	120	960	727,959	10,907	6,977	133,521	537	15,197	0.53	78,745	1.03	96	1.00					
2024	9	8,157,694	2,440	8,155,254	8,155,254	54,033	5,356,440	2,744,781	15	261,755	59.5	835,322	8,805,400	2,350,891	6,454,509	3,371,997	120	960	586,337	12,128	5,998	119,214	502	14,924	0.53	70,080	1.03	92	0.88					
2024	10	8,995,018	22,420	8,972,598	8,972,598	328,619	5,955,375	2,688,604	12	252,270	126.0	861,464	9,400,819	2,711,025	6,689,794	3,341,278	110	960	573,436	10,670	4,601	100,756	221	14,734	0.53	76,572	1.02	75	0.83					
2024	11	8,935,041	55,293	8,879,748	8,879,748	333,434	5,824,753	2,721,561	19	259,579	128.0	769,109	9,207,794	2,662,732	6,545,062	3,283,755	110	960	490,245	9,417	4,810	96,801	308	14,410	0.53	67,891	0.92	83	1.03					
2024	12	7,793,719	0	7,793,719	7,793,719	0	4,962,131	2,831,588	28	250,137	0.5	835,765	8,505,205	2,367,991	6,137,214	3,448,874	120	960	545,634	14,981	4,302	109,244	268	14,900	0.52	62,832	0.97	164	1.29					
2025	1	7,629,116	0	7,629,116	7,629,116	0	4,807,441	2,821,675	26	240,885	19.0	873,651	8,339,562	2,334,928	6,004,634	3,428,187	120	960	587,416	24,013	4,283	147,520	354	15,011	0.53	60,084	0.95	248	1.22					
2025	2	6,988,176	0	6,988,176	6,988,176	0	4,453,557	2,534,619	18	247,724	13.5	833,652	7,682,763	2,074,613	5,608,150	3,127,480	120	960	559,296	10,640	4,110	122,046	268	13,725	0.53	53,508	0.92	179	1.97					
2025	3	8,565,127	0	8,565,127	8,565,127	68,052	5,661,777	2,835,298	9	253,145	91.0	885,303	9,282,626	2,561,583	6,721,043	3,480,281	120	960	607,929	38,105	4,706	130,186	319	15,289	0.53	60,504	0.85	193	0.60					
年間総量		106,927,683	382,107	106,565,576	106,565,576	2,730,777	71,246,055	32,588,744	160		1,292.0	10,959,273	113,217,373	30,785,364	82,432,009	40,718,327			7,584,803	219,822	60,186	1,487,977	4,463	178,919		843,860		1,607						
日平均		292,953	992	291,960	291,960	7,482	195,195	89,284		261,335		30,025	310,185	84,343	225,841	111,557	120		20,780	602	165	4,077	12	490	0.53	2,312	0.95	4	0.95					
日最大		933,237	132,775	800,462	800,462	330,345	400,264	113,341		309,411	140.5	37,849	515,063	125,588	390,699																			
前年度総量		108,233,706	472,775	107,760,931	107,760,931	3,147,196	30,619,975	73,993,760	142	260,783	1,395.0	12,749,025	114,675,342	30,915,237	83,760,105	85,000,393			9,483,249	208,727	59,184	1,378,096	4,008	162,461		713,184		8,433						
前年度比		0.99	0.77	0.99	0.99	0.87	2.33	0.44		1.00	0.93	0.86	0.99	1.00	0.98	0.48			0.80	1.05	1.02	1.08	1.11	1.10		1.18		0.19						
備考													生物反応槽流入水量																					

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

261,342 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
256,437 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義 : 雨量が3mm以上の日を含め5日目までを雨天日とし、6日目からを晴天日とする

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) 2系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
		m³	m³	平均 返送汚泥率 %	m³	平均送気率 %	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg／月	m³	m³
2024	4	2,724,925	1,002,871	36.8	12,115,126	445	1,290	87.2	4,280	0.22	8.5	8.9	360	0	45,762	26,345
2024	5	2,693,693	1,033,207	38.4	12,928,935	480	1,510	88.4	4,520	0.17	8.6	12.7	350	0	44,013	20,152
2024	6	2,878,746	1,010,224	35.1	11,288,035	392	1,460	85.8	4,460	0.15	9.1	11.2	310	0	49,090	26,211
2024	7	2,843,170	1,037,970	36.5	11,903,207	419	1,310	82.4	4,410	0.22	7.9	10.3	230	0	45,378	26,925
2024	8	2,581,067	1,044,225	40.5	12,727,188	493	1,470	83.6	4,750	0.15	9.5	9.4	240	0	49,751	28,539
2024	9	2,350,891	1,004,362	42.7	11,757,585	500	1,450	84.7	4,320	0.15	9.7	12.9	280	0	44,115	22,363
2024	10	2,711,025	1,034,901	38.2	11,455,888	423	1,510	83.7	4,690	0.14	9.5	11.7	260	0	49,340	27,748
2024	11	2,662,732	1,004,869	37.7	11,610,576	436	1,350	85.3	4,750	0.17	8.6	9.4	210	0	43,859	25,010
2024	12	2,367,991	1,009,868	42.6	12,504,143	528	1,640	88.2	5,080	0.14	9.6	10.9	300	0	48,893	26,474
2025	1	2,334,928	928,523	39.8	13,521,295	579	1,790	87.4	5,910	0.13	10.0	10.8	220	0	45,619	25,563
2025	2	2,074,613	822,479	39.6	12,310,333	593	1,620	84.2	5,600	0.16	10.4	8.4	210	0	43,786	26,655
2025	3	2,561,583	914,458	35.7	12,609,692	492	1,550	89.7	5,800	0.16	9.3	8.1	260	0	42,670	28,244
年間総量		30,785,364	11,847,957		146,732,003									0	552,276	310,229
日平均		84,343	32,460	38.5	402,005	477	1,496	85.9	4,880	0.16	9.2	10.4	270		1513	850
日最大																
前年度総量		30,915,237	12,057,438		131,046,820									0	555,820	295,262
前年度比		1.00	0.98		1.12										0.99	1.05
備考																

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 3系 A~D列

年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			m³	m³	平均 返送汚泥率 %	m³	平均循環率 %	m³											
2024	4	5,880,725	2,705,160	46.0	0	0.0	30,694,673	522	2,620	82.5	7,710	0.093	14.0	18.2	9.5	240	107,615	123,957	53,840
2024	5	6,026,988	2,764,769	45.9	0	0.0	30,984,292	514	2,200	84.2	6,750	0.091	14.8	17.3	9.1	200	100,972	120,716	48,555
2024	6	6,511,674	2,949,584	45.3	22,002	0.3	30,027,865	461	2,300	81.1	7,020	0.110	14.1	21.4	11.2	200	110,170	117,509	43,426
2024	7	6,401,794	2,919,394	45.6	0	0.0	31,546,114	493	2,140	79.9	6,460	0.120	12.7	22.9	12.0	230	67,468	114,746	48,641
2024	8	5,531,174	2,570,448	46.5	0	0.0	28,187,443	510	2,110	81.8	5,860	0.090	14.8	16.6	8.7	210	89,592	113,930	51,021
2024	9	5,090,452	2,397,695	47.1	0	0.0	27,023,353	531	2,050	81.4	5,650	0.120	15.3	24.2	12.7	230	77,516	108,911	33,147
2024	10	4,988,446	2,385,431	47.8	0	0.0	24,710,930	495	2,030	83.0	7,780	0.095	16.2	23.4	12.2	250	182,093	112,269	49,246
2024	11	4,866,308	2,280,772	46.9	0	0.0	23,779,870	489	1,670	80.7	5,990	0.110	15.6	15.8	8.3	130	114,629	119,591	40,151
2024	12	4,623,817	2,166,461	46.9	0	0.0	27,258,911	590	2,040	83.1	7,080	0.110	16.9	25.0	13.1	100	49,358	133,103	35,515
2025	1	4,591,323	2,178,430	47.4	0	0.0	27,695,816	603	2,450	84.5	8,400	0.110	17.5	23.8	12.5	160	60,932	131,182	43,725
2025	2	4,318,314	2,019,510	46.8	0	0.0	25,903,562	600	2,150	86.0	8,150	0.099	17.4	12.7	6.7	190	86,689	112,343	51,919
2025	3	5,217,110	2,422,126	46.4	0	0.0	29,018,293	556	2,220	87.7	6,810	0.100	16.6	14.4	7.5	220	82,518	105,761	55,530
年間総量		64,048,125	29,759,780		22,002		336,831,122										1,129,552	1,414,018	554,716
日平均		175,474	81,534	46.5	60	0.0	922,825	526	2,170	83.0	6,970	0.104	15.5	19.6	10.3	200	3,095	3,874	1,520
日最大																			
前年度総量		64,964,982	23,386,767		634,907		375,969,764										1,037,666	1,307,559	533,256
前年度比		0.99	1.27		0.03		0.90										1.09	1.08	1.04
備考																	3系A～D列は雨天時のみ使用(リン総量規制対策)		

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 3系 E列

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			m³	m³	%	m³	%	m³											
2024	4	1,424,048	838,246	58.9	－	－	7,722,078	542	2,630	76.9	6,470	0.049	15.5	22.7	11.3	270	104,108	27,841	19,601
2024	5	1,558,408	919,334	59.0	－	－	7,321,275	470	2,150	73.7	4,360	0.054	15.2	25.7	12.9	290	107,960	27,925	19,123
2024	6	1,697,852	995,647	58.6	－	－	7,271,549	428	2,080	74.2	6,030	0.059	14.5	24.2	12.1	280	90,911	28,636	16,856
2024	7	1,577,772	942,293	59.7	－	－	7,023,390	445	1,960	72.7	4,600	0.055	15.5	26.0	13.0	160	107,393	28,663	17,737
2024	8	1,661,168	986,996	59.4	－	－	7,778,132	468	2,070	73.4	4,860	0.052	14.5	27.1	13.5	160	88,086	28,449	17,159
2024	9	1,364,057	815,849	59.8	－	－	6,863,317	503	2,370	74.4	5,330	0.053	14.7	32.9	16.5	210	86,288	26,607	13,842
2024	10	1,701,348	1,009,608	59.3	－	－	8,068,251	474	2,420	76.4	5,510	0.052	14.8	31.3	15.7	230	90,344	28,583	20,842
2024	11	1,678,754	976,868	58.2	－	－	7,873,909	469	2,030	76.7	5,340	0.065	12.9	16.8	8.4	160	86,590	27,419	22,834
2024	12	1,513,397	907,295	60.0	－	－	8,362,231	553	2,010	80.0	4,040	0.074	14.2	31.1	15.6	120	83,288	29,096	17,050
2025	1	1,413,311	839,323	59.4	－	－	8,697,509	615	2,500	79.5	8,320	0.063	13.9	30.0	15.0	120	85,758	27,804	12,342
2025	2	1,289,836	772,040	59.9	－	－	7,723,328	599	2,480	86.4	7,740	0.055	14.9	23.8	11.9	180	80,200	25,795	13,858
2025	3	1,503,933	892,854	59.4	－	－	8,550,707	569	2,750	80.3	8,550	0.044	14.8	18.8	9.4	270	97,208	26,008	19,161
年間総量		18,383,884	10,896,353				93,255,676										1,108,134	332,826	210,405
日平均		50,367	29,853	59.3			255,495	507	2,290	77.1	5,930	0.056	14.6	25.9	12.9	200	3,036	912	576
日最大																			
前年度総量		18,795,123	11,056,207				97,396,886										1,262,889	330,586	243,293
前年度比		0.98	0.99				0.96										0.88	1.01	0.86
備考		増設分35,000m3／日 H28.4.1供用開始																	

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

D-1. 重力濃縮						D-2. 機械濃縮								D-3. 濃縮汚泥量(合計)						E. 消化						F. 脱水																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
処 場	番 号	1	2	3	4	処 場	番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	処 場	番 号	1	2	3	4	5	6	処 場	番 号	1	2	3	4	5	6	処 場	番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
年	月	重力濃縮投入汚泥量				年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集 剤 使用量 (kg	高分子凝集剤 使用量 (kg	濃縮汚泥量(合計)				消臭剤		年	月	消化 槽投入汚 泥量 (m³	消化汚泥			消化 ガス発生 量 (m³	消化 率 (%	年	月	脱水機 投入汚泥		脱水ケーキ			無機 凝集 剤 (ポリ 鉄 使用 量 (kg	添加 率 (%	無機 凝集 剤 使用 量 (kg	添加 率 (%	高 分 子 凝 集 剤 使 用 量 (kg	添加 率 (%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		濃縮汚泥						使用 量	添加 汚泥 量	添加 率	量			固 形 物 量	量	固 形 物 量	含水 率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		量	濃 度	固 形 物 量	量													濃 度	固 形 物 量				添加 率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		m³	m³	%	t			m³	m³	%	t	kg	%	kg	%	m³	%	t	kg				m³	mg/L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2024	4	143,345	15,811	3.50	553.39	2024	4	99,786	17,591	4.40	774.00	-	-	1,255	0.16	2024	4	33,402	4.00	1,327.39	-	-	-	2024	4	33,402	34,223	1.99	681.00	468,168	51.9	2024	4	34,818.0	731.20	4,589.91	711.44	84.5	60,900	8.33	0	0.00	14,640	2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	5	131,960	15,585	3.30	514.31	2024	5	87,830	15,115	4.30	649.95	-	-	1,175	0.18	2024	5	30,700	3.80	1,164.25	-	-	-	2024	5	30,700	31,660	1.78	565.00	431,690	52.4	2024	5	32,593.0	619.30	3,921.80	627.49	84.0	54,810	8.85	0	0.00	13,470	2.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	6	129,964	17,044	3.00	511.32	2024	6	86,493	16,076	3.40	546.58	-	-	1,047	0.19	2024	6	33,120	3.20	1,057.90	-	-	-	2024	6	33,120	33,241	1.96	652.00	444,182	50.3	2024	6	34,574.0	656.90	3,906.56	566.45	85.5	57,420	8.74	0	0.00	13,950	2.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	7	121,157	14,337	3.20	458.78	2024	7	93,015	15,605	4.00	624.20	-	-	1,091	0.17	2024	7	29,942	3.60	1,082.98	-	-	-	2024	7	29,942	30,191	1.86	562.00	412,216	58.1	2024	7	31,379.0	596.20	3,412.26	522.10	84.7	51,910	8.71	0	0.00	12,610	2.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	8	129,484	16,209	2.10	340.39	2024	8	96,719	15,294	3.90	596.47	-	-	1,137	0.19	2024	8	31,503	3.00	936.86	-	-	-	2024	8	31,503	32,121	1.92	616.00	429,680	42.8	2024	8	33,887.0	643.90	3,731.26	533.60	85.7	55,535	8.62	0	0.00	13,630	2.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	9	115,069	14,004	2.80	392.11	2024	9	69,352	11,547	4.10	473.43	-	-	856	0.18	2024	9	25,551	3.40	865.54	-	-	-	2024	9	25,551	27,309	1.78	485.00	391,009	61.1	2024	9	27,587.0	496.60	2,251.23	371.50	83.5	44,515	8.96	0	0.00	11,000	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	10	143,630	18,301	2.70	494.13	2024	10	97,836	17,678	3.30	583.37	-	-	1,258	0.22	2024	10	35,979	3.00	1,077.50	-	-	-	2024	10	35,979	35,160	1.82	640.00	418,799	53.0	2024	10	35,793.0	644.30	3,970.78	615.50	84.5	53,215	8.26	0	0.00	14,220	2.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	11	125,266	16,083	2.80	450.32	2024	11	87,995	15,594	4.00	623.76	-	-	972	0.16	2024	11	31,677	3.40	1,074.08	-	-	-	2024	11	31,677	31,593	1.80	569.00	414,114	44.1	2024	11	32,484.0	584.70	3,320.83	534.70	83.9	52,925	9.05	0	0.00	13,010	2.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024	12	127,923	15,490	2.20	340.78	2024	12	79,039	12,601	3.70	466.24	-	-	794	0.17	2024	12	28,091	2.90	807.02	-	-	-	2024	12	28,091	30,440	1.70	518.00	413,121	60.0	2024	12	30,896.0	525.20	3,045.10	560.30	81.6	50,315	9.58	0	0.00	12,390	2.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2025	1	122,524	15,022	3.30	495.73	2025	1	81,630	12,173	4.50	547.79	-	-	1,000	0.18	2025	1	27,195	3.80	1,043.51	-	-	-	2025	1	27,195	32,186	1.76	566.00	439,491	62.8	2025	1	33,083.0	562.40	3,091.18	507.00	83.6	50,315	8.95	0	0.00	13,290	2.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2025	2	112,658	14,456	2.40	346.94	2025	2	92,432	14,604	3.80	554.95	-	-	1,041	0.19	2025	2	29,060	3.10	901.90	-	-	-	2025	2	29,060	33,449	1.80	602.00	409,532	48.2	2025	2	34,779.0	626.00	3,769.12	595.50	84.2	56,405	9.01	0	0.00	13,980	2.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2025	3	118,622	16,129	3.40	548.39	2025	3	102,935	15,497	3.80	588.89	-	-	1,094	0.19	2025	3	31,626	3.60	1,137.27	-	-	-	2025	3	31,626	34,992	1.80	630.00	479,382	49.0	2025	3	37,308.0	708.90	4,122.59	696.70	83.1	61,480	8.67	0	0.00	14,790	2.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
年間総量		1,521,602	188,471		5,448.59	年間総量		1,075,062	179,375		7,029.83			12,720		年間総量		367,846		12,476.20				年間総量		367,846	386,565		7,086.00	5,151,384		年間総量		399,181.0	7,395.60	43,132.82	6,842.28		649,745		0		160,980																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
日平均		4,169	516	2.89	14.92	日平均		2,945	491	3.93	19.26			34.8		日平均		1,008	3.40	34.18				日平均		1,008	1,059	1.83	19.41	14,113	52.8	日平均		1,093.6	20.26	118.17	18.75	84.1	1780	8.81	0	0.00	441	2.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
日最大						日最大										日最大								日最大																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
前年度総量		1,452,894	173,639		5,798.78	前年度総量		1,071,810	190,860		8,090.10			12,419		前年度総量		364,499		13,888.88				前年度総量		364,499	372,402		7,368.68	5,004,728		前年度総量		379,965.7	7,376.40	44,056.12	6,725.98		509,820		0		153,210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
前年度比		1.05	1.09		0.94	前年度比		1.00	0.94		0.87			1.02		前年度比		1.01		0.90				前年度比		1.01	1.04		0.96	1.03		前年度比		1.05	1.00	0.98	1.02		1.27				1.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
備考					濃縮汚泥量と濃縮汚泥DSより算出	備考					濃縮汚泥量と濃縮汚泥DSより算出					備考								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

焼却・溶融																										
処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
年	月	焼却投入 ケ－キ量	焼却投入し さ量	焼却投入沈 砂量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕 石 使用 量	石 灰 石 使用 量	消 石 灰 使用 量	鉄 粉 使用 量	尿 素 使用 量	珪 砂 使用 量	重 油 使用 量	灯 油 使用 量	コ－ クス 使用 量	L P G 使用 量	都 市 ガ ス 使用 量	消 化 ガ ス 使用 量	苛 性 ソ－ ダ 使用 量	
											空 冷	水 冷														
						t	%	t	%		t	t														t
2024	4	4,867.26	－	22	－	262	28.7	262	28.7	－	－	－	－	－	1,410	－	－	－	2	－	－	－	－	365,791	97,974	
2024	5	3,923.25	－	21	－	235	28.2	235	28.2	－	－	－	－	－	3,030	－	－	－	2,656	－	－	－	－	284,921	83,256	
2024	6	3,906.56	－	23	－	211	28.5	211	28.5	－	－	－	－	－	2,960	－	－	－	101	－	－	－	－	284,530	89,717	
2024	7	3,453.00	－	22	－	236	27.0	236	27.0	－	－	－	－	－	810	－	－	－	2,336	－	－	－	－	266,132	77,765	
2024	8	3,698.16	－	19	－	230	28.4	230	28.4	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	－	302,546	81,889	
2024	9	1,978.03	－	12	－	134	30.7	134	30.7	－	－	－	－	－	270	－	－	－	309	－	－	－	－	243,786	33,895	
2024	10	4,229.48	－	18	－	222	28.7	222	28.7	－	－	－	－	－	660	－	－	－	12,832	－	－	－	－	321,889	85,755	
2024	11	3,109.73	－	0	－	184	28.4	184	28.4	－	－	－	－	－	2,180	－	－	－	617	－	－	－	－	161,399	61,362	
2024	12	4,021.96	－	16	－	240	28.8	240	28.8	－	－	－	－	－	2,240	－	－	－	9,409	－	－	－	－	308,523	80,364	
2025	1	3,421.94	－	8	－	179	28.7	179	28.7	－	－	－	－	－	90	－	－	－	11,376	－	－	－	－	296,709	61,492	
2025	2	4,598.98	－	11	－	210	28.6	210	28.6	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	－	355,009	87,217	
2025	3	4,267.88	－	13	－	199	28.0	199	28.0	－	－	－	－	－	1,310	－	－	－	2,997	－	－	－	－	341,597	79,107	
年間総量		45,476.23		185		2,542		2,542							14,980				42,635					3,532,832	919,793	
日平均		124.59		0.51		7	28.6	7	28.6						40				117					9,679	2,520	
日最大																										
前年度総量		45,064.63		186		2,619		2,619							13,360				20,557					3,345,720	1,026,115	
前年度比		1.01		0.99		0.97		0.97							1.12				2.07					1.06	0.90	
備考															H25年度より 灰溶出試験 As・Se対策 のため使用									再燃炉、廃熱ボイ ラ、専焼ボイラの 使用量を含む		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 (添加薬品)	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケーキ 消臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量	量	固形物量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

原田水みらいセンター

I. レンガ・スラグ

処	番号	1
年	月	スラグ 出荷量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	37.30	25.71
2024	5	48.51	25.06
2024	6	72.38	20.51
2024	7	38.65	19.62
2024	8	30.00	16.58
2024	9	23.69	14.63
2024	10	27.70	20.78
2024	11	36.80	23.85
2024	12	33.60	21.41
2025	1	13.58	20.48
2025	2	17.75	18.90
2025	3	32.38	23.75
年間総量		412.34	251.28
日平均		1.13	0.69
日最大			
前年度総量		780.99	233.65
前年度比		0.53	1.08
備考		沈砂処分量	しき処分量

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 (総使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電	太陽発光電			自家発電用	消化加温用	その他							
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³
2024	4	3,725,780	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	989	-	-	102,377	0
2024	5	3,790,073	1,430	0	-	1	45	451	14	-	-	-	986	-	-	146,017	752
2024	6	3,741,532	0	0	-	0	0	0	29	-	-	-	1,168	-	-	158,125	1,527
2024	7	3,880,105	1,320	0	-	1	57	464	41	-	-	-	1,175	-	-	144,958	1,126
2024	8	3,814,172	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	844	-	-	127,134	0
2024	9	3,392,470	1,340	0	-	1	57	435	0	-	-	-	842	-	-	101,438	45,785
2024	10	3,671,450	0	0	-	0	0	0	2,468	-	-	-	738	-	-	81,368	15,542
2024	11	3,451,490	1,110	0	-	1	46	357	40	-	-	-	715	-	-	247,289	5,426
2024	12	3,527,930	0	0	-	0	0	0	4,424	-	-	-	697	-	-	81,205	23,393
2025	1	3,552,970	1,040	0	-	1	47	374	26,227	-	-	-	661	-	-	142,782	0
2025	2	3,286,020	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	1,041	-	-	54,523	0
2025	3	3,632,230	1,260	0	-	1	45	402	36	-	-	-	973	-	-	136,809	976
年間総量		43,466,222	7,500	0		6	297	2,483	33,279				10,829			1,524,025	94,527
日平均		119,086	20	0				7	91				30			4,175	259
日最大																	
前年度総量		43,222,450	7,270	0		6	298	2,347	847				10,883			1,632,790	26,218
前年度比		1.01	1.03										1.00			0.93	3.61
備考																消化ガス発電使用量	

原田水みらいセンター
備考

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

D-1. 重力濃縮

処 番号		1			2			3			4		
年	月	重力濃縮投入汚泥量											
		濃縮汚泥											
		量			濃度			固形物量					
		全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	%	%	%	t	t	t	
2024	4	143,345	-	143,345	15,811	-	15,811	3.50	-	3.50	553.39	-	553.39
2024	5	131,960	-	131,960	15,585	-	15,585	3.30	-	3.30	514.31	-	514.31
2024	6	129,964	-	129,964	17,044	-	17,044	3.00	-	3.00	511.32	-	511.32
2024	7	121,157	-	121,157	14,337	-	14,337	3.20	-	3.20	458.78	-	458.78
2024	8	129,484	-	129,484	16,209	-	16,209	2.10	-	2.10	340.39	-	340.39
2024	9	115,069	-	115,069	14,004	-	14,004	2.80	-	2.80	392.11	-	392.11
2024	10	143,630	-	143,630	18,301	-	18,301	2.70	-	2.70	494.13	-	494.13
2024	11	125,266	-	125,266	16,083	-	16,083	2.80	-	2.80	450.32	-	450.32
2024	12	127,923	-	127,923	15,490	-	15,490	2.20	-	2.20	340.78	-	340.78
2025	1	122,524	-	122,524	15,022	-	15,022	3.30	-	3.30	495.73	-	495.73
2025	2	112,658	-	112,658	14,456	-	14,456	2.40	-	2.40	346.94	-	346.94
2025	3	118,622	-	118,622	16,129	-	16,129	3.40	-	3.40	548.39	-	548.39
年間総量		1,521,602	-	1,521,602	188,471	-	188,471	-	-	-	5,446.59	-	5,446.59
日平均		4,169	-	4,169	516	-	516	2.89	-	2.89	14.92	-	14.92
日最大													
前年度総量		1,452,894		1,452,894	173,639		173,639				5,798.78		5,798.78
前年度比		1.05		1.05	1.09		1.09				0.94		0.94
備考							濃縮汚泥量と濃縮汚泥DSより算出						

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-2. 機械濃縮

処	番号	1			2			3			4			5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量												無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量	
		濃縮汚泥															
		量			濃度			固形物量									
		全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系				
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	%	%	%	t	t	t	kg	%	kg	%
2024	4	99,786	-	99,786	17,591	-	17,591	4.40	-	4.40	774.00	-	774.00	-	-	1,255	0.16
2024	5	87,830	-	87,830	15,115	-	15,115	4.30	-	4.30	649.95	-	649.95	-	-	1,175	0.18
2024	6	86,493	-	86,493	16,076	-	16,076	3.40	-	3.40	546.58	-	546.58	-	-	1,047	0.19
2024	7	93,015	-	93,015	15,605	-	15,605	4.00	-	4.00	624.20	-	624.20	-	-	1,091	0.17
2024	8	96,719	-	96,719	15,294	-	15,294	3.90	-	3.90	596.47	-	596.47	-	-	1,137	0.19
2024	9	69,352	-	69,352	11,547	-	11,547	4.10	-	4.10	473.43	-	473.43	-	-	856	0.18
2024	10	97,836	-	97,836	17,678	-	17,678	3.30	-	3.30	583.37	-	583.37	-	-	1,258	0.22
2024	11	87,995	-	87,995	15,594	-	15,594	4.00	-	4.00	623.76	-	623.76	-	-	972	0.16
2024	12	79,039	-	79,039	12,601	-	12,601	3.70	-	3.70	466.24	-	466.24	-	-	794	0.17
2025	1	81,630	-	81,630	12,173	-	12,173	4.50	-	4.50	547.79	-	547.79	-	-	1,000	0.18
2025	2	92,432	-	92,432	14,604	-	14,604	3.80	-	3.80	554.95	-	554.95	-	-	1,041	0.19
2025	3	102,935	-	102,935	15,497	-	15,497	3.80	-	3.80	588.89	-	588.89	-	-	1,094	0.19
年間総量		1,075,062	-	1,075,062	179,375	-	179,375	-	-	-	7,029.63	-	7,029.63	-	-	12,720	-
日平均		2,945	-	2,945	491	-	491	3.93	-	3.93	19.26	-	19.26				
日最大																	
前年度総量		1,071,810		1,071,810	190,860		190,860				8,090.10		8,090.10			12,419	
前年度比		1.00		1.00	0.94		0.94				0.87		0.87			1.02	
備考								濃縮汚泥量 と濃縮汚泥 DSより算出									

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

D-3. 濃縮汚泥量(合計)													
処	番号	1			2			3			4	5	6
年	月	濃縮汚泥量(合計)									消臭剤		
		量			濃度			固形物量			使用量	添加汚泥量	添加率
		全体	重力濃縮	機械濃縮	全体	重力濃縮	機械濃縮	全体	重力濃縮	機械濃縮			
		m³	m³	m³	%	%	%	t	t	t			
2024	4	33,402	15,811	17,591	4.00	3.50	4.40	1,327.39	553.39	774.00	-	-	-
2024	5	30,700	15,585	15,115	3.80	3.30	4.30	1,164.25	514.31	649.95	-	-	-
2024	6	33,120	17,044	16,076	3.20	3.00	3.40	1,057.90	511.32	546.58	-	-	-
2024	7	29,942	14,337	15,605	3.60	3.20	4.00	1,082.98	458.78	624.20	-	-	-
2024	8	31,503	16,209	15,294	3.00	2.10	3.90	936.86	340.39	596.47	-	-	-
2024	9	25,551	14,004	11,547	3.40	2.80	4.10	865.54	392.11	473.43	-	-	-
2024	10	35,979	18,301	17,678	3.00	2.70	3.30	1,077.50	494.13	583.37	-	-	-
2024	11	31,677	16,083	15,594	3.40	2.80	4.00	1,074.08	450.32	623.76	-	-	-
2024	12	28,091	15,490	12,601	2.90	2.20	3.70	807.02	340.78	466.24	-	-	-
2025	1	27,195	15,022	12,173	3.80	3.30	4.50	1,043.51	495.73	547.79	-	-	-
2025	2	29,060	14,456	14,604	3.10	2.40	3.80	901.90	346.94	554.95	-	-	-
2025	3	31,626	16,129	15,497	3.60	3.40	3.80	1,137.27	548.39	588.89	-	-	-
年間総量		367,846	188,471	179,375				12,476.20	5,446.59	7,029.63			
日平均		1,008	516	491	3.40	2.89	3.93	34.18	14.92	19.26			
日最大													
前年度総量		364,499	173,639	190,860				13,888.88	5,798.78	8,090.10			
前年度比		1.01	1.09	0.94				0.90	0.94	0.87			
備考													

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

E. 消化																			
処	番号	1			2			3			4			5			6		
年	月	消化槽投入汚泥量			消化汚泥									消化ガス発生量			消化率		
					量			濃度			固形物量								
		全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	%	%	%	t	t	t	m ³	m ³	m ³	%	%	%
2024	4	33,402	-	33,402	34,223	-	34,223	1.99	-	1.99	681.00	-	681.00	468,168	-	468,168	51.9	-	51.9
2024	5	30,700	-	30,700	31,660	-	31,660	1.78	-	1.78	565.00	-	565.00	431,690	-	431,690	52.4	-	52.4
2024	6	33,120	-	33,120	33,241	-	33,241	1.96	-	1.96	652.00	-	652.00	444,182	-	444,182	50.3	-	50.3
2024	7	29,942	-	29,942	30,191	-	30,191	1.86	-	1.86	562.00	-	562.00	412,216	-	412,216	58.1	-	58.1
2024	8	31,503	-	31,503	32,121	-	32,121	1.92	-	1.92	616.00	-	616.00	429,680	-	429,680	42.8	-	42.8
2024	9	25,551	-	25,551	27,309	-	27,309	1.78	-	1.78	485.00	-	485.00	391,009	-	391,009	61.1	-	61.1
2024	10	35,979	-	35,979	35,160	-	35,160	1.82	-	1.82	640.00	-	640.00	418,799	-	418,799	53.0	-	53.0
2024	11	31,677	-	31,677	31,593	-	31,593	1.80	-	1.80	569.00	-	569.00	414,114	-	414,114	44.1	-	44.1
2024	12	28,091	-	28,091	30,440	-	30,440	1.70	-	1.70	518.00	-	518.00	413,121	-	413,121	60.0	-	60.0
2025	1	27,195	-	27,195	32,186	-	32,186	1.76	-	1.76	566.00	-	566.00	439,491	-	439,491	62.8	-	62.8
2025	2	29,060	-	29,060	33,449	-	33,449	1.80	-	1.80	602.00	-	602.00	409,532	-	409,532	48.2	-	48.2
2025	3	31,626	-	31,626	34,992	-	34,992	1.80	-	1.80	630.00	-	630.00	479,382	-	479,382	49.0	-	49.0
年間総量		367,846	0	367,846	386,565	0	386,565				7,086.00	0.00	7,086.00	5,151,384	0	5,151,384			
日平均		1,008	0	1,008	1,059	0	1,059	1.83		1.83	19.41	0	19.41	14,113	0	14,113	52.8		52.8
日最大																			
前年度総量		364,499		364,499	372,402		372,402				7,368.68		7,368.68	5,004,728		5,004,728			
前年度比		1.01	-	1.01	1.04	-	1.04				0.96	-	0.96	1.03	-	1.03			
備考																			

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

脱水																																
処	番号	1			2			3			4			5			6			7			8	9	10			11				
年	月	脱水機 投入汚泥						脱水ケーキ									無機凝集剤（ポリ鉄） 使用量						無機凝集剤（ 剤使用量）		添加率		高分子凝集剤使用量			添加率		
		量			固形物量			量			固形物量			含水率																		
		全体	1・2系BP	3系SP	全体	1・2系BP	3系SP	全体	1・2系BP	3系SP	全体	1・2系BP	3系SP	全体	1・2系BP	3系SP	全体	1・2系BP	3系SP	全体	1・2系BP	3系SP										
		m³	m³	m³	t	t	t	t	t	t	t	t	t	%	%	%	kg	kg	kg	%	%	%	kg	%	kg	kg	kg	%	%	%		
2024	4	34,818.0	-	34,818.0	731.20	-	731.20	4,589.91	-	4,589.91	711.44	-	711.44	84.5	-	84.5	60,900	-	60,900	8.33	-	8.33	-	-	14,640	-	14,640	2.00	-	2.00		
2024	5	32,593.0	-	32,593.0	619.30	-	619.30	3,921.80	-	3,921.80	627.49	-	627.49	84.0	-	84.0	54,810	-	54,810	8.85	-	8.85	-	-	13,470	-	13,470	2.18	-	2.18		
2024	6	34,574.0	-	34,574.0	656.90	-	656.90	3,906.56	-	3,906.56	566.45	-	566.45	85.5	-	85.5	57,420	-	57,420	8.74	-	8.74	-	-	13,950	-	13,950	2.12	-	2.12		
2024	7	31,379.0	-	31,379.0	596.20	-	596.20	3,412.26	-	3,412.26	522.10	-	522.10	84.7	-	84.7	51,910	-	51,910	8.71	-	8.71	-	-	12,610	-	12,610	2.12	-	2.12		
2024	8	33,887.0	-	33,887.0	643.90	-	643.90	3,731.26	-	3,731.26	533.60	-	533.60	85.7	-	85.7	55,535	-	55,535	8.62	-	8.62	-	-	13,630	-	13,630	2.12	-	2.12		
2024	9	27,587.0	-	27,587.0	496.60	-	496.60	2,251.23	-	2,251.23	371.50	-	371.50	83.5	-	83.5	44,515	-	44,515	8.96	-	8.96	-	-	11,000	-	11,000	2.22	-	2.22		
2024	10	35,793.0	-	35,793.0	644.30	-	644.30	3,970.78	-	3,970.78	615.50	-	615.50	84.5	-	84.5	53,215	-	53,215	8.26	-	8.26	-	-	14,220	-	14,220	2.21	-	2.21		
2024	11	32,484.0	-	32,484.0	584.70	-	584.70	3,320.83	-	3,320.83	534.70	-	534.70	83.9	-	83.9	52,925	-	52,925	9.05	-	9.05	-	-	13,010	-	13,010	2.23	-	2.23		
2024	12	30,896.0	-	30,896.0	525.20	-	525.20	3,045.10	-	3,045.10	560.30	-	560.30	81.6	-	81.6	50,315	-	50,315	9.58	-	9.58	-	-	12,390	-	12,390	2.36	-	2.36		
2025	1	33,083.0	-	33,083.0	562.40	-	562.40	3,091.18	-	3,091.18	507.00	-	507.00	83.6	-	83.6	50,315	-	50,315	8.95	-	8.95	-	-	13,290	-	13,290	2.36	-	2.36		
2025	2	34,779.0	-	34,779.0	626.00	-	626.00	3,769.12	-	3,769.12	595.50	-	595.50	84.2	-	84.2	56,405	-	56,405	9.01	-	9.01	-	-	13,980	-	13,980	2.23	-	2.23		
2025	3	37,308.0	-	37,308.0	708.90	-	708.90	4,122.59	-	4,122.59	696.70	-	696.70	83.1	-	83.1	61,480	-	61,480	8.67	-	8.67	-	-	14,790	-	14,790	2.09	-	2.09		
年間総量		399,181.0	0.00	399,181.0	7,395.60	0.00	7,395.60	43,132.62	0.00	43,132.62	6,842.28	0.00	6,842.28				649,745	0	649,745				0		160,980	0	160,980					
日平均		1,093.6	0.0	1,093.6	20.26	0.00	20.26	118.17	0.00	118.17	18.75	0.00	18.75	84.1		84.1	1780	0	1780	8.81		8.81	0	#DIV/0!	441	0	441	2.19		2.19		
日最大																																
前年度総量		379,965.7		379,965.7	7,376.40		7,376.40	44,056.12		44,056.12	6,725.98		6,725.98				509,820		509,820						153,210		153,210					
前年度比		1.05		1.05	1.00		1.00	0.98		0.98	1.02		1.02				1.27		1.27						1.05		1.05					
備考																																

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

G. 焼却・溶融

処 年	番号 月	1			2		3	4	5	6			7			8			9		
		焼却投入 ケ－キ量			稼働 日数		焼却投入し さ量	焼却投入沈砂 量	乾灰 量	湿灰量			含水率			灰処分量			含水率		
		全体	3系A 流動床炉	3系B 流動床炉	3系A 流動床炉	3系B 流動床炉				全体	3系A 流動床炉	3系B 流動床炉	全体	1・2系 流動床炉	3系 流動床炉	全体	1・2系 流動床炉	3系 流動床炉	全体	3系A 流動床炉	3系B 流動床炉
		t	t	t	日	日	t	t	t	t	t	t	%	%	%	t	t	t	%	%	%
2024	4	4,867.26	1,593.06	3,274.20	30	30	-	22	-	262	97	165	28.7	29.8	28.0	262	97	165	28.7	29.8	28.0
2024	5	3,923.25	1,017.73	2,905.52	28	31	-	21	-	235	59	175	28.2	30.2	27.5	235	59	175	28.2	30.2	27.5
2024	6	3,906.56	969.58	2,936.98	30	30	-	23	-	211	67	144	28.5	29.7	27.9	211	67	144	28.5	29.7	27.9
2024	7	3,453.00	763.03	2,689.97	30	31	-	22	-	236	57	179	27.0	28.7	26.5	236	57	179	27.0	28.7	26.5
2024	8	3,698.16	1,062.78	2,635.38	31	27	-	19	-	230	67	163	28.4	29.7	27.8	230	67	163	28.4	29.7	27.8
2024	9	1,978.03	1,978.03	0.00	30	0	-	12	-	134	134	0	30.7	30.7	0.0	134	134	0	30.7	30.7	0.0
2024	10	4,229.48	1,553.98	2,675.50	31	28	-	18	-	222	88	134	28.7	30.0	27.8	222	88	134	28.7	30.0	27.8
2024	11	3,109.73	0.00	3,109.73	0	30	-	0	-	184	10	175	28.4	29.4	28.4	184	10	175	28.4	29.4	28.4
2024	12	4,021.96	1,253.99	2,767.97	28	27	-	16	-	240	68	172	28.8	30.7	28.0	240	68	172	28.8	30.7	28.0
2025	1	3,421.94	1,804.53	1,617.41	31	17	-	8	-	179	104	75	28.7	29.3	27.9	179	104	75	28.7	29.3	27.9
2025	2	4,598.98	1,545.69	3,053.29	28	28	-	11	-	210	67	143	28.6	29.9	28.0	210	67	143	28.6	29.9	28.0
2025	3	4,267.88	1,351.88	2,916.00	30	31	-	13	-	199	67	131	28.0	29.6	27.2	199	67	131	28.0	29.6	27.2
年間総量		45,476.23	14,894.28	30,581.95	327	310	-	185	-	2,542	885	1,656				2,542	885	1,656			
日平均		124.59	40.81	83.79						7	2	5	28.6	29.8	25.4	7	2	5	28.6	29.8	25.4
日最大																					
前年度総量		45,064.63	13,859.90	31,204.73	333	331	-	187	-	2,619	877	1,742				2,619	877	1,742			
前年度比		1.01	-	0.98		0.94		0.99		0.97	1.01	0.95				0.97	1.01	0.95			
備考																					

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

10	11	12	13	14	15			16	17	18	19			20	21	22	23	24			25		
灰 溶 融 量	溶融スラグ量		砕 石 使 用 量	石 灰 石 使 用 量	消 石 灰 使 用 量			鉄 粉 使 用 量	尿 素 使 用 量	珪 砂 使 用 量	重 油 使 用 量			灯 油 使 用 量	コ ー ク ス 使 用 量	L P G 使 用 量	都 市 ガ ス 使 用 量	消 化 ガ ス 使 用 量			苛 性 ソ ー ダ 使 用 量		
	空 冷	水 冷			全 体	3系A 流 動 床 炉	3系B 流 動 床 炉				全 体	3系A 流 動 床 炉	3系B 流 動 床 炉					全 体	3系A 流 動 床 炉	3系B 流 動 床 炉	全 体	3系A 流 動 床 炉	3系B 流 動 床 炉
t	t	t	t	t	kg	kg	kg	t	t	t	L	L	L	L	t	kg	m3	m3	m3	m3	kg	kg	kg
-	-	-	-	-	1,410	1,080	330	-	-	-	2	0	2	-	-	-	-	365,791	200,255	165,536	97,974	29,621	68,353
-	-	-	-	-	3,030	670	2,360	-	-	-	2,656	1,593	1,063	-	-	-	-	284,921	136,547	148,374	83,256	22,323	60,933
-	-	-	-	-	2,960	910	2,050	-	-	-	101	0	101	-	-	-	-	284,530	144,712	139,818	89,717	24,502	65,215
-	-	-	-	-	810	690	120	-	-	-	2,336	1,126	1,210	-	-	-	-	266,132	137,911	128,221	77,765	17,436	60,329
-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	302,546	173,349	129,197	81,889	19,187	62,702
-	-	-	-	-	270	270	0	-	-	-	309	309	0	-	-	-	-	243,786	243,786	0	33,895	33,852	43
-	-	-	-	-	660	520	140	-	-	-	12,832	76	12,756	-	-	-	-	321,889	207,266	114,623	85,755	29,276	56,479
-	-	-	-	-	2,180	0	2,180	-	-	-	617	0	617	-	-	-	-	161,399	63	161,336	61,362	3	61,359
-	-	-	-	-	2,240	1,020	1,220	-	-	-	9,409	4,043	5,366	-	-	-	-	308,523	172,410	136,113	80,364	24,225	56,139
-	-	-	-	-	90	90	0	-	-	-	11,376	130	11,246	-	-	-	-	296,709	218,662	78,047	61,492	30,274	31,218
-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	355,009	185,671	169,338	87,217	26,968	60,249
-	-	-	-	-	1,310	450	860	-	-	-	2,997	1,278	1,719	-	-	-	-	341,597	162,965	178,632	79,107	18,926	60,181
					14,980	5,700	9,280				42,635	8,555	34,080					3,532,832	1,983,597	1,549,235	919,793	276,593	643,200
					41	16	25				117	23	93					9,679	5,435	4,244	2,520	758	1,762
					13,360	3,840	9,520				20,557	6,319	14,238					3,345,720	1,836,088	1,509,632	1,026,115	315,103	711,012
					1.12	1.48	0.97				2.07	1.35	2.39					1.06	1.08	1.03	0.90	0.88	0.90
					H25年度より 灰溶出試験 Ae・Se対策 のため使用													専焼ボイ ラーの使用 量含む					

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥(添加薬品)	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³	kg	t	t	kg
2024	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量	量	固形物量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

I. レンガ・スラグ

処	番号	1
年	月	スラグ出荷量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

J. 沈砂・しき発生量

処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	37.30	25.71
2024	5	48.51	25.06
2024	6	72.38	20.51
2024	7	38.65	19.62
2024	8	30.00	16.58
2024	9	23.69	14.63
2024	10	27.70	20.78
2024	11	36.80	23.85
2024	12	33.60	21.41
2025	1	13.58	20.48
2025	2	17.75	18.90
2025	3	32.38	23.75
年間総量		412.34	251.28
日平均		1.13	0.69
日最大			
前年度総量		780.99	233.65
前年度比		0.53	1.08
備考		洗砂処分量	しき処分量

原田水みらいセンター

K. し尿

処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

維持管理報告書(令和6年度)

原田水みらいセンター

1. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)


処 番号		1	2		3	4	5			6			7			8			9	10	11	12			13	14	15			16			
年 月	電 力 量 (総使用量)	発電電力量					停電回数			停電時間			重油使用量									灯油使用量	上水使用量			工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量			余剰消化ガス燃焼量		
		重油使用			消化発ガ ス	太陽発 光電							自家発電用			消化槽加温用				その他													
		全体	1・2系	3系			全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体	1・2系	3系			全体		1・2系	3系	全体			1・2系	3系	全体	1・2系	3系	全体
		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	回	回	回	分	分	分	L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	m³			m³	m³	m³	m³	m³	m³
2024	4	3,725,780	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	989	63	926	-	-	102,377	0	102,377	0	0	0
2024	5	3,790,073	1,430	430	1,000	-	-	1	1	1	45	40	45	451	130	321	14	0	14	-	-	-	986	60	926	-	-	146,017	0	146,017	752	0	752
2024	6	3,741,532	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29	-	-	-	1,168	78	1,090	-	-	158,125	0	158,125	1,527	0	1,527
2024	7	3,880,105	1,320	420	900	-	-	1	1	1	57	43	57	464	140	324	41	0	41	-	-	-	1,175	87	1,088	-	-	144,958	0	144,958	1,126	0	1,126
2024	8	3,814,172	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	844	67	777	-	-	127,134	0	127,134	0	0	0
2024	9	3,392,470	1,340	440	900	-	-	1	1	1	57	44	57	435	140	295	0	0	0	-	-	-	842	67	775	-	-	101,438	0	101,438	45,785	0	45,785
2024	10	3,671,450	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468	0	2,468	-	-	-	738	64	674	-	-	81,368	0	81,368	15,542	0	15,542
2024	11	3,451,490	1,110	510	600	-	-	1	1	1	46	40	46	357	150	207	40	0	40	-	-	-	715	42	673	-	-	247,289	0	247,289	5,426	0	5,426
2024	12	3,527,930	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,424	0	4,424	-	-	-	697	123	574	-	-	81,205	0	81,205	23,393	0	23,393
2025	1	3,552,970	1,040	440	600	-	-	1	1	1	47	39	47	374	140	234	26,227	0	26,227	-	-	-	661	88	573	-	-	142,782	0	142,782	0	0	0
2025	2	3,286,020	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,041	113	928	-	-	54,523	0	54,523	0	0	0
2025	3	3,632,230	1,260	460	800	-	-	1	1	1	45	39	45	402	125	277	36	0	36	-	-	-	973	46	927	-	-	136,809	0	136,809	976	0	976
年間総量		43,466,222	7,500	2,700	4,800	-	-	6	6	6	297	245	297	2,483	825	1,658	33,279		33,279				10,829	898	9,931			1,524,025	0	1,524,025	94,527	0	94,527
日平均		119,086	21	7	13	-	-							7	2	5	91		91				30	2	27			4,175	0	4,175	259	0	259
日最大																																	
前年度総量		43,222,450	7,270	2,670	4,600	0		6	6	6	298	238	298	2,347	835	1,512	847		847				10,883	1,310	9,573			1,632,790	0	1,632,790	26,218	0	26,218
前年度比		1.01	1.03	1.01	1.04									1.06	0.99	1.10	39.29		39.29				1.00	0.69	1.04			0.93		0.93	3.61		3.61
備考																												消化ガス発電 使用量					

備考


年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

中央水みらいセンター


1. 処理水量の推移

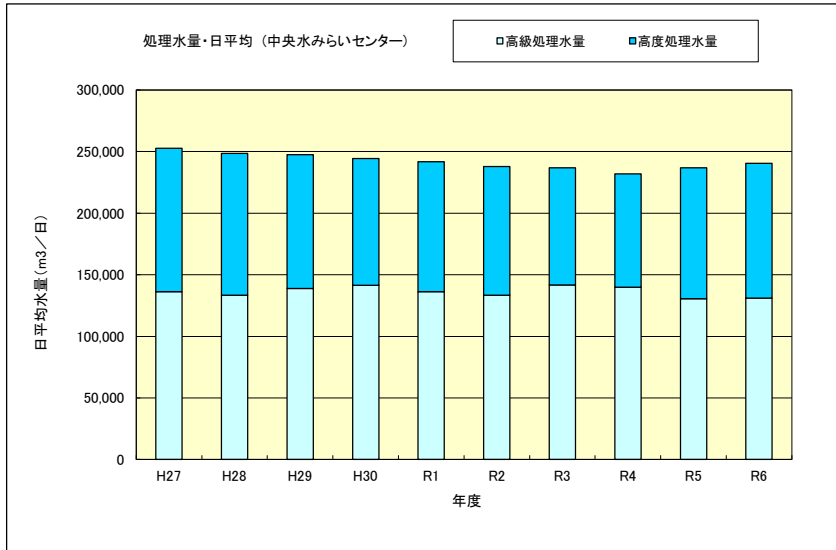


3. 汚泥処理の状況

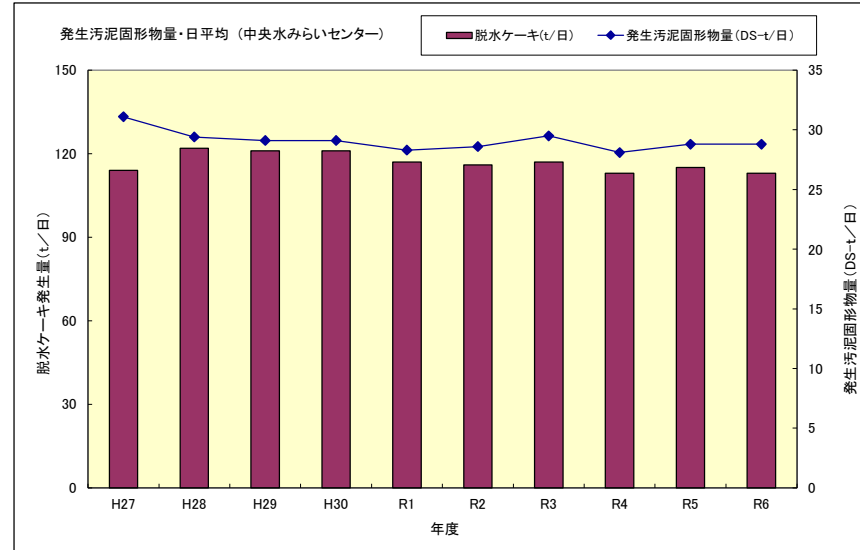


2. 放流水質の状況

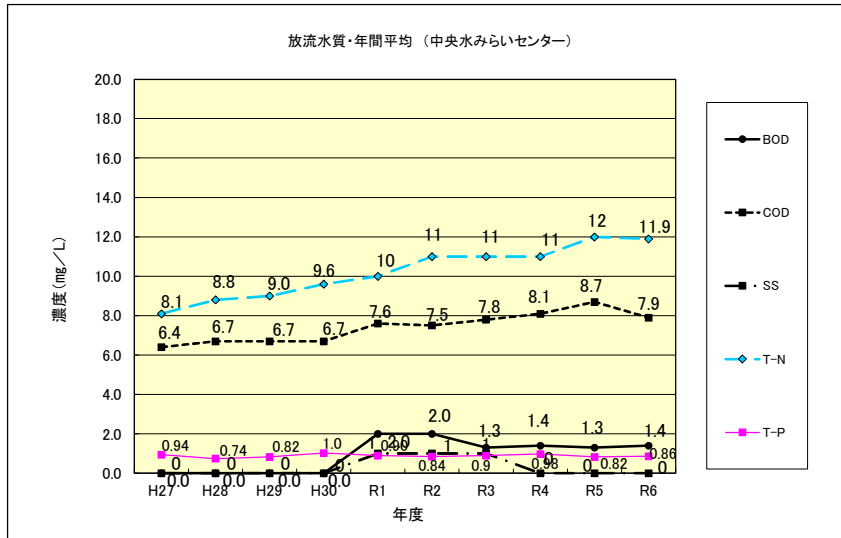


4. スラッグ発生量の状況

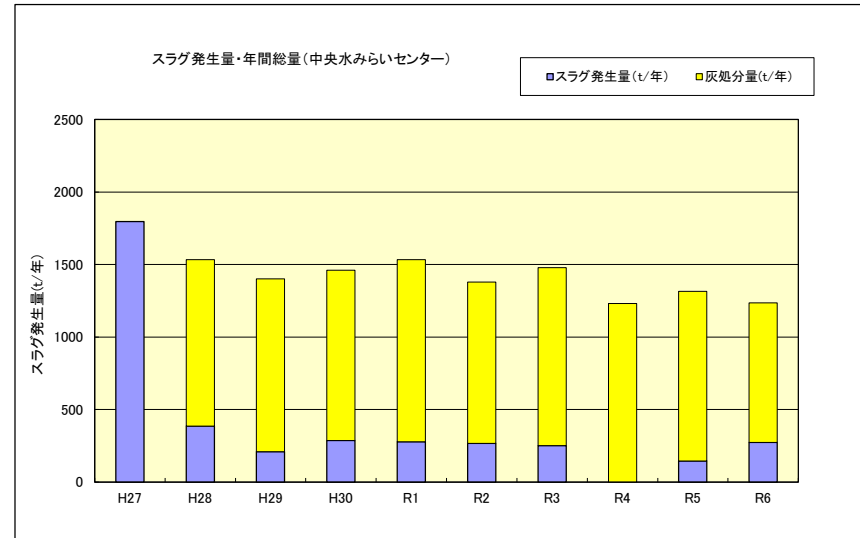


5. 処理水再利用の状況

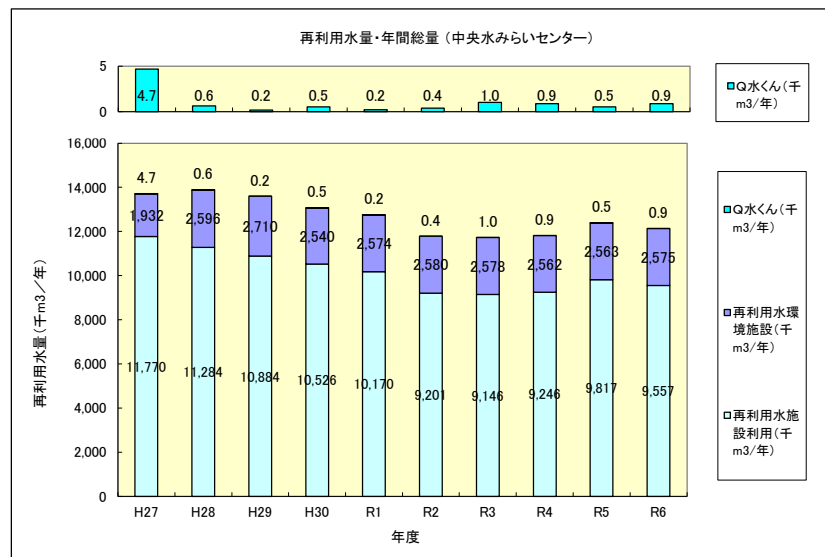

7. 処理単価の推移

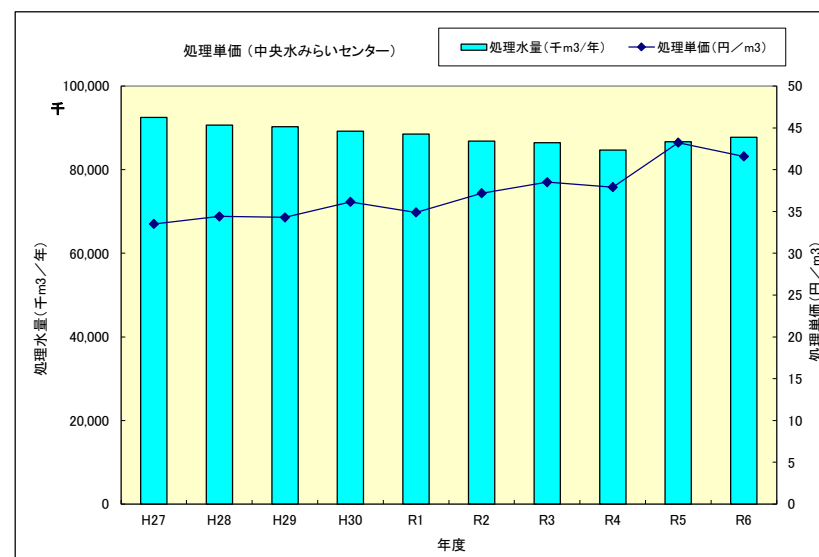

6. 電力量の状況

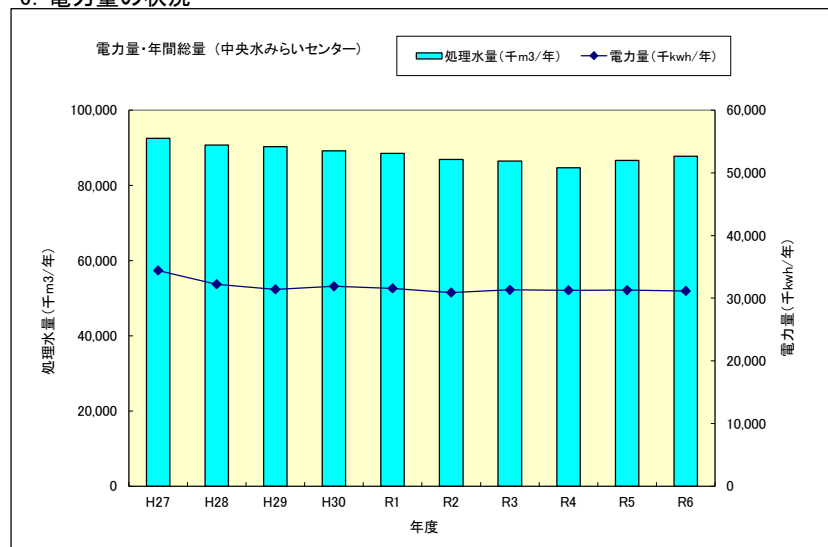

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

A. 水量

B. 減菌用薬品

番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6					
年	月	総流入水量			放流水量			晴天日 (日数)	晴天 (日平均入下水 量)	降雨 量	返流 水量	高級・高度処理水量			ろ過処理 水量			ろ過速 度			ろ過面 積			再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
		簡易処理 放流水量		生物処理 放流水量		ろ過放水量						高級処理水量		高度処理水量		場内利用		場外利用		Q水くん		注入率		注入率		注入率								
m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³/日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L					
2024	4	8,406,201	339,977	8,066,224	8,066,224	1,335,394	3,767,049	2,963,781	7	225,578	139.0	416,550	7,463,016	4,262,341	3,200,675	3,747,749	210	595.2	773,833	-	-	203,649	1	74,465	1.06	-	-	-	-					
2024	5	9,152,521	758,903	8,393,618	8,393,618	1,662,471	3,750,533	2,980,614	8	218,591	177.5	413,790	7,499,043	4,829,884	2,669,159	3,806,657	210	595.2	808,388	-	-	223,009	14	85,205	1.14	-	-	-	-					
2024	6	10,072,840	989,745	9,083,095	9,083,095	2,103,342	4,074,013	2,905,740	7	231,626	265.5	344,889	7,697,991	4,246,349	3,451,642	3,716,150	210	595.2	759,996	-	-	216,360	68	95,912	1.20	-	-	-	-					
2024	7	8,545,122	358,382	8,186,740	8,186,740	1,015,654	4,145,900	3,025,186	17	223,932	123.5	327,208	7,870,274	4,269,126	3,601,148	3,848,655	210	595.2	757,066	-	-	210,176	5	82,207	1.18	-	-	-	-					
2024	8	8,806,453	769,129	8,037,324	8,037,324	1,063,183	3,928,011	3,046,130	12	217,534	226.5	280,736	7,685,956	4,151,689	3,534,267	3,884,549	210	595.2	756,595	-	-	222,863	1	89,870	1.31	-	-	-	-					
2024	9	7,156,555	120,537	7,036,018	7,036,018	476,977	3,622,049	2,936,992	15	212,844	63.0	314,924	7,258,398	3,881,412	3,376,986	3,755,829	210	595.2	738,961	-	-	218,584	4	80,551	1.37	-	-	-	-					
2024	10	7,607,564	188,989	7,418,575	7,418,575	930,829	3,568,624	2,919,122	11	203,998	99.0	445,804	7,343,724	3,766,146	3,577,578	3,884,151	210	595.2	921,469	-	-	210,295	11	88,905	1.42	-	-	-	-					
2024	11	7,649,849	483,462	7,166,387	7,166,387	797,867	3,540,471	2,828,049	15	208,138	123.5	408,348	7,158,023	3,699,236	3,458,787	3,747,899	210	595.2	841,238	-	-	212,658	218	76,082	1.23	-	-	-	-					
2024	12	6,349,858	0	6,349,858	6,349,858	0	3,248,334	3,101,524	26	205,239	1.5	293,652	7,014,105	3,678,913	3,335,192	3,936,034	210	595.2	722,507	-	-	213,667	138	57,354	1.09	-	-	-	-					
2025	1	6,369,656	0	6,369,656	6,369,656	142,864	3,157,921	3,068,871	21	199,136	16.5	353,551	6,972,686	3,682,043	3,290,643	3,895,616	210	595.2	793,539	-	-	215,828	107	57,806	1.08	-	-	-	-					
2025	2	5,755,282	0	5,755,282	5,755,282	78,357	2,956,734	2,720,191	16	201,836	14.0	402,678	6,449,908	3,458,362	2,991,546	3,502,098	210	595.2	809,532	-	-	201,760	117	47,695	0.99	-	-	-	-					
2025	3	7,378,868	121,016	7,257,852	7,257,852	758,290	3,523,330	2,976,232	12	205,242	67.0	410,938	7,339,145	3,936,953	3,402,192	3,816,165	210	595.2	874,159	-	-	225,666	190	63,115	1.01	-	-	-	-					
年間総量		93,250,769	4,130,140	89,120,629	89,120,629	10,365,228	43,282,969	35,472,432	167		1,316.5	4,413,068	87,752,269	47,862,454	39,889,815	45,541,552			9,557,283			2,574,515	874	899,167										
日平均		255,482	11,315	244,166	244,166	28,398	118,583	97,185		212,808		12,091	240,417	131,130	109,287	124,771	210	595.2	26,184			7,053	2	2463	1.17									
日最大		1,408,195	633,054	775,141	775,141	560,218	169,049	104,978		253,087	111.5	20,425	278,142	170,715	127,837	131,642	221	595.2																
前年度総量		94,277,814	4,789,942	89,487,872	89,487,872	11,985,978	42,900,405	34,601,489	136	210,658	1,465.0	5,150,592	86,669,560	47,804,753	38,864,807	44,763,827			9,817,477			2,563,387	529	829,586										
前年度比		0.99	0.86	1.00	1.00	0.86	1.01	1.03		1.01	0.90	0.86	1.01	1.00	1.03	1.02			0.97			1.00	1.65	1.08										
備考										前年度総量: 前年度日平均 前年度比: 日 平均の比																								

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

212,824 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
210,392 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義 : 降雨観測日を含む3日間を除く日

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) 4系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引拔量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均送気率											
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,445,326	574,301	39.7	5,026,208	348	1,550	84.2	5,140	0.24	6.0	6.9	110	—	27,617	15,309
2024	5	1,609,723	588,000	36.5	5,668,957	352	1,770	83.4	6,320	0.26	5.5	5.9	108	—	28,571	17,146
2024	6	1,418,637	564,004	39.8	4,376,044	308	1,440	83.2	4,810	0.32	6.1	6.3	111	—	27,733	16,003
2024	7	1,371,537	514,420	37.5	4,630,490	338	1,400	83.1	4,640	0.25	6.5	7.0	112	—	28,626	15,837
2024	8	1,357,964	493,791	36.4	4,945,330	364	1,400	82.2	4,830	0.24	6.6	6.2	101	—	28,563	17,174
2024	9	1,267,292	464,106	36.6	4,838,023	382	1,390	82.7	4,690	0.37	6.8	5.6	103	—	27,589	19,033
2024	10	1,249,758	458,449	36.7	4,860,512	389	1,470	83.4	4,840	0.29	7.1	5.6	123	—	27,978	20,434
2024	11	1,232,663	519,634	42.2	4,668,183	379	1,560	84.5	4,440	0.17	7.0	7.6	171	—	24,314	16,284
2024	12	1,223,575	531,551	43.4	5,108,333	417	1,550	85.6	4,590	0.24	7.3	7.5	134	—	17,791	16,634
2025	1	1,219,628	523,439	42.9	5,103,900	418	1,700	86.5	5,090	0.17	7.3	7.5	106	—	17,727	17,269
2025	2	1,160,703	476,173	41.0	5,514,805	475	2,230	86.8	7,020	0.18	6.9	8.0	89	—	16,154	12,198
2025	3	1,318,958	541,555	41.1	5,467,782	415	1,990	86.0	6,340	0.16	6.7	7.4	89	—	17,771	15,466
年間総量		15,875,764	6,249,423		60,208,567										290,434	198,787
日平均		43,495	17,122	39.4	164,955	379	1,620	84.3	5,230	0.24	6.7	6.8	113		796	545
日最大																
前年度総量		17,105,988	6,750,851		62,967,786										183,578	209,463
前年度比		0.93	0.93		0.96										1.58	0.95
備考																

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) 5系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
		m ³	m ³	平均 返送汚泥率 %	m ³	平均送気率 %	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,450,213	574,156	39.6	6,016,679	415	1,570	83.6	4,980	0.27	5.9	6.8	102	—	0	16,033
2024	5	1,614,406	589,702	36.5	6,759,506	419	1,830	82.6	6,420	0.27	5.5	5.8	106	—	0	17,546
2024	6	1,416,808	561,263	39.6	5,236,196	370	1,360	82.6	4,630	0.33	6.1	6.5	102	—	0	17,246
2024	7	1,454,636	540,173	37.1	5,848,279	402	1,390	82.1	4,690	0.22	6.1	6.8	95	—	0	15,259
2024	8	1,398,119	504,627	36.1	5,930,281	424	1,390	81.7	4,710	0.35	6.4	6.4	91	—	0	17,043
2024	9	1,309,227	475,633	36.3	6,172,256	471	1,440	81.9	5,040	0.39	6.6	5.9	91	—	0	16,793
2024	10	1,264,239	459,299	36.3	6,004,903	475	1,550	82.8	5,120	0.25	7.1	6.1	104	—	0	17,991
2024	11	1,238,765	521,142	42.1	5,377,691	434	1,540	84.4	4,750	0.28	7.0	8.2	136	—	11,861	14,420
2024	12	1,237,913	528,117	42.7	6,014,875	486	1,770	84.7	5,220	0.21	7.2	8.5	112	—	18,015	14,636
2025	1	1,238,537	526,972	42.5	5,932,707	479	1,840	86.7	5,470	0.19	7.2	7.3	97	—	17,682	16,502
2025	2	1,139,611	465,851	40.9	5,992,311	526	2,270	86.2	6,970	0.17	7.0	8.9	85	—	16,144	11,861
2025	3	1,302,054	533,545	41.0	6,286,091	483	2,080	86.0	6,330	0.21	6.8	7.4	79	—	17,967	15,355
年間総量		16,064,528	6,280,480		71,571,775										81,669	190,685
日平均		44,012	17,207	39.1	196,087	446	1,670	83.8	5,360	0.26	6.6	7.1	100		224	522
日最大																
前年度総量		17,361,662	6,796,907		77,347,111										186,952	210,827
前年度比		0.93	0.92		0.93										0.44	0.90
備考															防食工事のため 初沈停止(R6.1.11 ～)	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) 6系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引拔 量	余剰汚泥量
		m ³	m ³	平均 返送汚泥率 %	m ³	平均送気率 %	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,366,802	551,733	40.4	6,236,679	456	1,750	82.3	5,860	0.15	6.1	16.9	108	—	27,179	6,888
2024	5	1,605,755	598,114	37.2	8,016,802	499	1,750	82.5	6,200	0.29	5.5	6.8	99	—	28,128	15,838
2024	6	1,410,904	576,506	40.9	6,797,254	482	1,290	81.6	4,310	0.29	6.1	13.7	102	—	27,147	8,934
2024	7	1,442,953	546,200	37.9	7,321,784	507	1,400	80.8	4,910	0.25	6.2	14.1	93	—	28,012	8,323
2024	8	1,395,606	592,697	42.5	6,608,755	474	1,210	81.4	4,010	0.41	6.4	21.4	92	—	27,957	5,448
2024	9	1,304,893	483,525	37.1	6,288,769	482	1,410	81.4	5,370	0.33	6.6	15.9	92	—	26,579	5,553
2024	10	1,252,149	471,357	37.6	5,530,196	442	1,680	82.4	6,310	0.22	7.1	12.4	103	—	27,575	7,786
2024	11	1,227,808	522,822	42.6	5,408,673	441	1,450	84.0	4,920	0.27	7.0	11.0	119	—	17,105	9,520
2024	12	1,217,425	533,326	43.8	5,776,471	474	1,560	85.0	5,270	0.27	7.3	13.7	117	—	17,859	7,567
2025	1	1,223,878	532,263	43.5	6,055,101	495	1,830	84.7	6,170	0.25	7.3	15.3	107	—	17,580	6,745
2025	2	1,158,048	484,211	41.8	6,079,955	525	2,380	85.0	8,210	0.22	6.9	16.5	132	—	16,074	6,271
2025	3	1,315,941	550,775	41.9	6,161,041	468	2,140	83.6	7,280	0.20	6.7	11.9	99	—	17,842	8,832
年間総量		15,922,162	6,443,529		76,281,480										279,037	97,705
日平均		43,622	17,654	40.5	208,990	479	1,650	82.9	5,740	0.26	6.6	14.1	105		764	268
日最大																
前年度総量		13,337,103	5,407,994		69,558,944										254,915	109,933
前年度比		1.19	1.19		1.10										1.09	0.89
備考																

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 2系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均循環率		平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	832,599	318,668	38.3	0	0.0	3,830,033	460	1,520	86.2	5,300	0.06	9.9	10.9	7.3	101	—	0	9,156
2024	5	0	0	—	0	—	0	—	0	0.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0	—	0	0
2024	6	1,050,504	372,300	35.4	0	0.0	4,299,818	409	1,450	86.4	5,710	0.11	9.7	80.6	57.0	156	—	9,483	7,159
2024	7	1,193,217	419,268	35.1	0	0.0	5,167,679	433	1,300	86.6	5,140	0.14	10.0	11.8	7.9	118	—	10,757	10,341
2024	8	1,172,922	416,660	35.5	0	0.0	5,284,336	451	1,270	86.5	4,770	0.11	10.2	13.2	8.9	101	—	10,783	9,951
2024	9	1,113,347	395,664	35.5	0	0.0	5,083,381	457	1,400	86.3	5,370	0.17	10.4	16.8	11.3	105	—	10,329	7,005
2024	10	1,196,222	426,797	35.7	0	0.0	5,518,807	461	1,580	86.5	6,110	0.10	10.0	16.3	11.0	111	—	14,278	7,911
2024	11	1,061,730	435,705	41.0	0	0.0	5,517,400	520	1,550	87.3	5,270	0.09	10.9	18.8	12.6	120	—	13,973	7,045
2024	12	1,103,495	460,895	41.8	229,171	20.8	5,425,575	492	1,710	87.0	5,880	0.07	10.8	12.4	8.3	104	—	14,524	11,277
2025	1	1,087,015	454,206	41.8	190,810	17.6	5,422,330	499	1,570	89.1	5,710	0.10	11.0	12.5	8.4	95	—	14,536	10,617
2025	2	989,767	396,657	40.1	0	0.0	5,125,855	518	1,950	88.1	6,830	0.07	10.9	17.5	11.7	85	—	13,137	6,734
2025	3	1,126,461	450,549	40.0	0	0.0	5,639,726	501	1,790	87.0	6,530	0.08	10.6	12.2	8.2	93	—	14,526	10,873
年間総量		11,927,279	4,547,369		419,981		56,314,940											126,326	98,069
日平均		32,677	12,459	38.1	1,151	3.5	154,288	472	1,420	79.8	5,220	0.09	9.5	18.6	12.7	99		346	269
日最大																			
前年度総量		13,505,638	5,294,187		225,885		64,432,167											85,092	119,014
前年度比		0.88	0.86		1.86		0.87											1.48	0.82
備考																		汚泥引抜ポンプインバータ故障により 初沈停止(94.12.19 ～95.10.18)	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 3系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
		m ³	m ³	平均 返送汚泥率 %	m ³	平均循環率 %	m ³	平均送気率 %	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	2,368,076	894,516	37.8	0	0.0	9,834,347	415	1,750	86.4	5,890	0.1	9.3	10.5	7.3	249	—	56,275	25,411
2024	5	2,669,159	956,046	35.8	0	0.0	10,924,379	409	1,740	87.1	6,470	0.13	8.5	17.6	12.3	211	—	58,293	17,079
2024	6	2,401,138	857,374	35.7	0	0.0	8,988,389	374	1,680	86.4	6,180	0.14	9.1	14.8	10.3	250	—	45,966	20,773
2024	7	2,407,931	849,355	35.3	0	0.0	8,636,418	359	1,360	87.1	4,780	0.15	9.4	9.3	6.4	178	—	46,397	28,076
2024	8	2,361,345	838,996	35.5	0	0.0	8,528,106	361	1,310	86.9	4,360	0.19	9.6	10.1	7.0	154	—	46,576	27,475
2024	9	2,263,639	806,346	35.6	0	0.0	8,508,365	376	1,360	87.3	4,540	0.16	9.7	12.1	8.4	165	—	44,742	23,442
2024	10	2,381,356	870,449	36.6	0	0.0	9,017,942	379	1,470	86.8	5,110	0.13	9.5	12.2	8.5	265	—	42,029	20,780
2024	11	2,397,057	982,339	41.0	0	0.0	9,080,304	379	1,530	87.4	5,110	0.11	9.2	12.0	8.3	376	—	40,278	22,112
2024	12	2,231,697	933,272	41.8	0	0.0	8,434,138	378	1,670	87.4	5,410	0.12	10.2	11.6	8.1	308	—	41,672	24,983
2025	1	2,203,628	922,103	41.8	0	0.0	8,877,535	403	1,730	88.7	5,680	0.11	10.3	10.9	7.6	299	—	41,306	26,365
2025	2	2,001,779	804,166	40.2	0	0.0	9,170,929	458	1,860	88.3	6,040	0.07	10.2	12.2	8.5	298	—	37,608	20,744
2025	3	2,275,731	913,002	40.1	0	0.0	9,880,070	434	1,750	87.8	5,700	0.09	10.0	10.3	7.2	258	—	41,703	27,174
年間総量		27,962,536	10,627,964		0		109,880,922											542,845	284,414
日平均		76,610	29,118	38.0	0	0.0	301,044	393	1,600	87.3	5,440	0.13	9.6	12.0	8.3	251		1,487	779
日最大																			
前年度総量		25,359,169	9,750,404		0		100,293,916											544,414	217,696
前年度比		1.10	1.09				1.10											1.00	1.31
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

D-1. 重力濃縮					
処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
		濃縮汚泥			固形物量
		量	濃度		
		m³	m³		
2024	4	111,071	12,259	4.5	549.30
2024	5	114,992	12,473	3.4	422.76
2024	6	110,329	15,911	3.6	579.37
2024	7	113,792	15,344	3.2	486.04
2024	8	113,879	18,038	2.6	473.18
2024	9	109,239	15,109	3.1	466.86
2024	10	111,860	16,559	2.7	447.88
2024	11	107,531	15,798	3.2	503.01
2024	12	109,861	14,300	3.6	508.19
2025	1	108,831	12,201	4.0	486.10
2025	2	99,117	9,276	4.0	366.17
2025	3	109,809	11,730	4.3	503.16
年間総量		1,320,311	168,998		5,792.02
日平均		3,617	325,737	3.5	15.87
日最大					
前年度総量		1,254,951	161,558		5,716.75
前年度比		1.05	1.05		1.01
備考					

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-2. 機械濃縮									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量	
		濃縮汚泥			固形物量	添加率	%	添加率	
		量	濃度						
		m ³	m ³	%					
2024	4	72,797	8,827	4.2	374.28	-	-	2,507	0.22
2024	5	67,609	9,529	4.4	422.11	-	-	2,458	0.20
2024	6	70,115	9,100	4.1	368.56	-	-	2,011	0.20
2024	7	77,836	9,061	4.1	370.60	-	-	2,453	0.22
2024	8	77,091	9,048	4.3	385.46	-	-	2,277	0.21
2024	9	71,826	8,606	4.3	372.65	-	-	2,207	0.20
2024	10	74,902	9,506	4.2	399.24	-	-	2,337	0.20
2024	11	69,381	8,167	4.2	340.56	-	-	2,377	0.24
2024	12	75,097	9,766	4.2	411.14	-	-	3,261	0.28
2025	1	77,498	9,664	4.5	430.04	-	-	3,342	0.26
2025	2	57,808	8,122	4.7	378.47	-	-	2,189	0.22
2025	3	77,700	10,730	4.5	482.84	-	-	3,192	0.23
年間総量		869,660	110,126		4,735.95			30,611	
日平均		2,383	302	4.3	12.98			84	0.22
日最大									
前年度総量		866,933	111,356		4,820.67			24,751	
前年度比		1.00	0.99		0.98			1.24	
備考								40%溶液	ベルト濃縮の注入率

D-3. 濃縮汚泥量(合計)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量(合計)			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m ³	%	t	kg	m ³	mg/L
2024	4	21,086	4.4	923.58	-	-	-
2024	5	22,002	3.8	844.87	-	-	-
2024	6	25,011	3.8	947.93	-	-	-
2024	7	24,406	3.5	856.64	-	-	-
2024	8	27,086	3.2	858.64	-	-	-
2024	9	23,715	3.5	839.51	-	-	-
2024	10	26,065	3.3	847.12	-	-	-
2024	11	23,965	3.5	843.57	-	-	-
2024	12	24,066	3.8	919.33	-	-	-
2025	1	21,865	4.2	916.14	-	-	-
2025	2	17,398	4.3	744.64	-	-	-
2025	3	22,460	4.4	986.00	-	-	-
年間総量		279,125		10,527.97			
日平均		765	3.8	28.84			
日最大							
前年度総量		272,916		10,537.42			
前年度比		1.02		1.00			
備考							

E. 消化							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
						m ³	m ³
		2024	4	—	—	—	—
2024	5	—	—	—	—	—	—
2024	6	—	—	—	—	—	—
2024	7	—	—	—	—	—	—
2024	8	—	—	—	—	—	—
2024	9	—	—	—	—	—	—
2024	10	—	—	—	—	—	—
2024	11	—	—	—	—	—	—
2024	12	—	—	—	—	—	—
2025	1	—	—	—	—	—	—
2025	2	—	—	—	—	—	—
2025	3	—	—	—	—	—	—
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水												
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機 投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集 剤ホリ 使用量 (鉄量)	添加 率	無機凝集 剤PAC 使用量	添加 率	高分子凝集 剤使用量	添加 率
		量	固形物 量	量	固形物 量	含水 率						
		m ³	t	t	t	%						
		kg	%	kg	%	kg						
2024	4	21,086	923.58	3,699.04	871.19	76.5	-	-	-	-	6,224	0.67
2024	5	22,002	844.87	3,418.37	775.53	77.3	-	-	-	-	9,489	1.12
2024	6	25,011	947.93	3,689.76	869.27	76.4	-	-	-	-	6,326	0.67
2024	7	24,406	856.64	3,475.61	810.21	76.7	-	-	-	-	6,382	0.75
2024	8	27,086	858.64	3,344.36	779.56	76.7	-	-	-	-	7,766	0.90
2024	9	23,715	839.51	3,218.95	760.95	76.4	-	-	-	-	7,144	0.85
2024	10	26,065	847.12	3,204.59	798.53	75.1	-	-	-	-	5,079	0.62
2024	11	23,965	843.57	2,971.26	746.06	74.9	-	-	-	-	4,269	0.51
2024	12	24,066	919.33	3,621.30	847.08	76.6	-	-	-	-	7,795	0.85
2025	1	21,865	916.14	3,709.39	867.61	76.6	-	-	-	-	8,296	0.91
2025	2	17,398	744.64	2,897.70	682.85	76.4	-	-	-	-	6,479	0.87
2025	3	22,460	986.00	3,972.04	934.25	76.5	-	-	-	-	9,373	0.95
年間総量		279,125	10,527.97	41,222.37	9,743.09						84,622	
日平均		765	28.84	112.94	26.69	76.3					232	0.81
日最大												
前年度総量		272,916	10,537.42	42,043.29	9,849.34						82,326	
前年度比		1.02	1.00	0.98	0.99						1.03	
備考											ポリアミン等	

維持管理報告書(令和6年度)

中央水みらいセンター

焼却・溶融																									
処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入 トン量	焼却投入し さ量	焼却投入 沈砂量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕 石 使用 量	石 灰 石 使用 量	消 石 灰 使用 量	鉄 粉 使用 量	尿 素 使用 量	珪 砂 使用 量	重 油 使用 量	灯 油 使用 量	コ レ ク ス 使用 量	L P G 使用 量	都 市 ガ ス 使用 量	消 化 ガ ス 使用 量	苛 性 ソ ー ダ 使用 量
											空 冷	水 冷													
t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	m3	m3	kg		
2024	4	2,901.70	-	-	73.56	109	30.3	109	30.3	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	0.0	-	35.56	0.000	0.000	2,850	-	20,013
2024	5	2,977.14	-	-	82.69	109	29.3	109	29.3	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	0.0	-	40.72	0.000	0.000	14,320	-	20,922
2024	6	2,837.17	-	-	82.43	118	30.3	117	30.3	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	0.0	-	59.27	0.000	0.000	4,970	-	19,844
2024	7	2,887.18	-	-	80.73	127	30.8	126	30.8	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	0.0	-	24.14	0.000	0.000	4,830	-	20,382
2024	8	2,808.76	-	-	84.71	130	29.0	129	29.0	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	0.0	-	0.00	0.000	0.000	6,100	-	20,609
2024	9	2,687.38	-	-	70.79	110	28.3	109	28.3	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	0.0	-	297.32	1.969	0.000	8,210	-	19,539
2024	10	2,349.92	-	-	1.02	0	-	0	-	-	128.62	-	0	20.844	37.137	-	5.03	0.0	-	3,310.29	341.415	21.248	290	-	28,178
2024	11	2,177.50	-	-	0.00	0	-	0	-	-	118.88	-	0	12.730	33.266	-	6.86	0.0	-	0.00	329.951	0.000	0	-	28,635
2024	12	2,898.69	-	-	59.56	87	26.8	87	26.8	-	4.48	-	0	0.189	1.205	-	0.35	5.0	-	0.00	15.281	0.000	16,180	-	19,968
2025	1	3,071.32	-	-	43.10	57	27.9	57	27.9	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	0.0	-	34.85	0.000	0.000	19,160	-	19,620
2025	2	1,884.80	-	-	26.62	39	28.1	39	28.1	-	21.60	-	0	2.793	6.823	-	0.79	17.0	-	2,168.49	69.420	25.542	15,700	-	16,867
2025	3	2,919.30	-	-	55.89	79	30.5	79	30.5	-	0.00	-	0	0.000	0.000	-	0.00	5.5	-	0.00	0.000	0.000	7,630	-	21,314
年間総量		32,400.86			661.10	965.00		961.00			273.58		0	36.556	78.431		13.030	27.5		5,970.64	758.036	46.790	100,240		255,891
日平均		88.77			1.81	2.64	29.1	3	29.1		0.75		0	0.100	0.215		0.036	0.075		16.36	2.077	0.128	270		701
日最大																									
前年度総量		33,443.18			816.50	1,176.12		1,168.66			145.14		0	15.017	40.978		6.930	8.5		2,753.68	386.914	15.292	101,520		225,310
前年度比		0.97			0.81	0.82		0.82			1.88			2.43	1.91		1.88	3.24		2.17	1.96	3.06	0.99		1.14
備考						フェニックス等受入 量(収集運搬量)		フェニックス等受入 量(処分量)							2号炉										48%溶液 比重1.5

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添加薬品 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケ ーキ消臭 剤
		量	濃度	固形物量	1 %汚換泥 算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³	kg	t	t	
2024	4	-	-	-	-	-	776.76	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	435.76	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	924.14	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	561.68	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	509.58	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	592.35	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	788.26	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	815.18	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	696.34	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	641.24	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	1,027.63	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	1,069.19	-	-
年間総量							8,838.11		
日平均							24.21		
日最大									
前年度総量							8,630.47		
前年度比							1.02		
備考							・大阪南広域汚泥処理: 176.17t (R7.2) ・大栄環境: 486.34 (R7.2)		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1 %汚換泥 算量	量	固形物量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

中央水みらいセンター

1. レンガ・スラグ		
処	番号	1
年	月	ス ラ グ 出 荷 量
		t
2024	4	0.00
2024	5	0.00
2024	6	0.00
2024	7	0.00
2024	8	0.00
2024	9	0.00
2024	10	0.00
2024	11	19.62
2024	12	13.08
2025	1	33.06
2025	2	78.98
2025	3	39.10
年間総量		183.84
日平均		0.50
日最大		
前年度総量		102.76
前年度比		1.79
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	26.87	16.07
2024	5	15.71	18.36
2024	6	31.15	15.51
2024	7	56.28	17.83
2024	8	54.66	12.51
2024	9	41.56	12.51
2024	10	13.06	15.78
2024	11	24.42	18.13
2024	12	17.43	7.45
2025	1	9.08	13.26
2025	2	53.66	15.87
2025	3	10.83	15.77
年間総量		354.71	179.05
日平均		0.97	0.49
日最大			
前年度総量		273.44	125.44
前年度比		1.30	1.43
備考		水処理 沈砂としきを併せた場外処分量	汚泥処理しき処分量(一座)

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				


L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量 (kWh)	発電電力量			停電 回数	停電 時間 (分)	重油使用量				灯油 使用量 (L)	上水 使用量 (m³)	工業用 水使用量 (m³)	都市 ガス使用 量(m³)	消化 ガス使用 量(m³)	余剰 消化ガス 燃焼量 (m³)
			自家 発電機	タガ ビス電	太陽 発電			雨水 ポンプ 用	自家 発電用	汚水 ポンプ 用	その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³	
2024	4	2,557,105	0	-	30,325	0	0	2,366	160	9	-	-	615	0	313	-	-
2024	5	2,647,957	0	-	34,937	0	0	5,573	190	7	-	-	652	0	382	-	-
2024	6	2,598,874	0	-	32,964	0	0	6,472	170	5	-	-	644	72	1,274	-	-
2024	7	2,659,456	0	-	35,546	0	0	2,466	160	3	-	-	650	24	2,124	-	-
2024	8	2,627,429	0	-	34,649	0	0	5,417	200	3	-	-	657	51	2,534	-	-
2024	9	2,516,634	0	-	29,704	0	0	1,034	200	3	-	-	700	72	2,192	-	-
2024	10	2,879,668	0	-	24,498	0	0	1,422	160	3	-	-	922	0	1,141	-	-
2024	11	2,762,500	0	-	21,800	0	0	3,152	180	3	-	-	849	0	388	-	-
2024	12	2,474,167	0	-	21,287	0	0	244	170	3	-	-	608	0	1,455	-	-
2025	1	2,460,420	0	-	23,230	0	0	373	140	9	-	-	610	0	1,904	-	-
2025	2	2,404,083	0	-	23,943	0	0	218	160	4	-	-	742	0	2,023	-	-
2025	3	2,556,142	0	-	27,962	0	0	969	150	3	-	-	633	0	1,531	-	-
年間総量		31,144,435	0	0	340,845	0	0	29,706	2,040	55			8,282	219	17,261		
日平均		85,327	0	0	934			81	6	0			23	1	47		
日最大																	
前年度総量		31,287,515	0	0	338,065	0	0	35,340	2,610	503			8,140	219	15,364		
前年度比		1.00			1.01			0.84	0.78	0.11			1.02	1.00	1.12		
備考												ガスター ビン用	場内全使用量				

中央水みらいセンター


備考

高槻水みらいセンター


1. 処理水量の推移

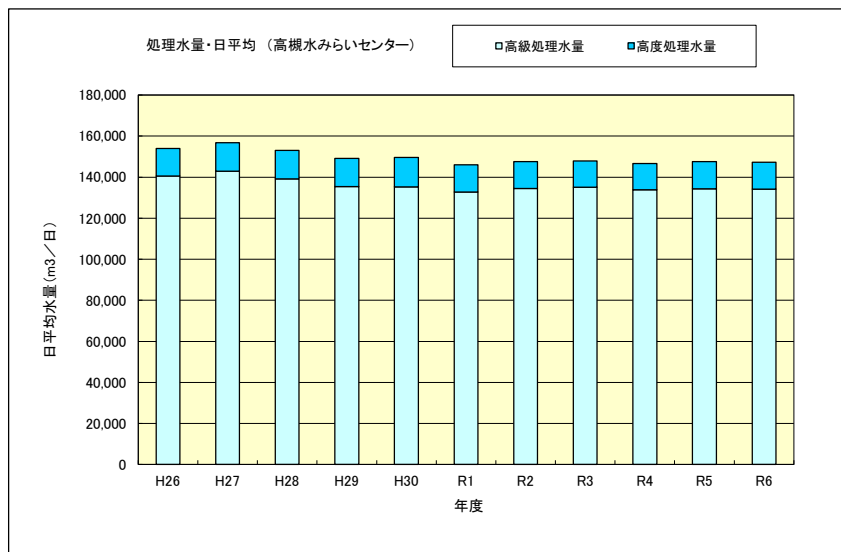


2. 放流水質の状況

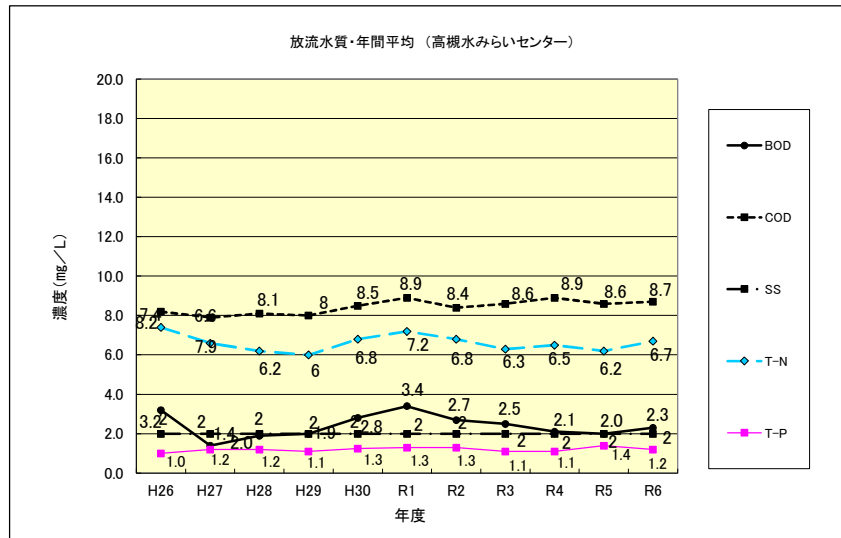


3. 汚泥処理の状況

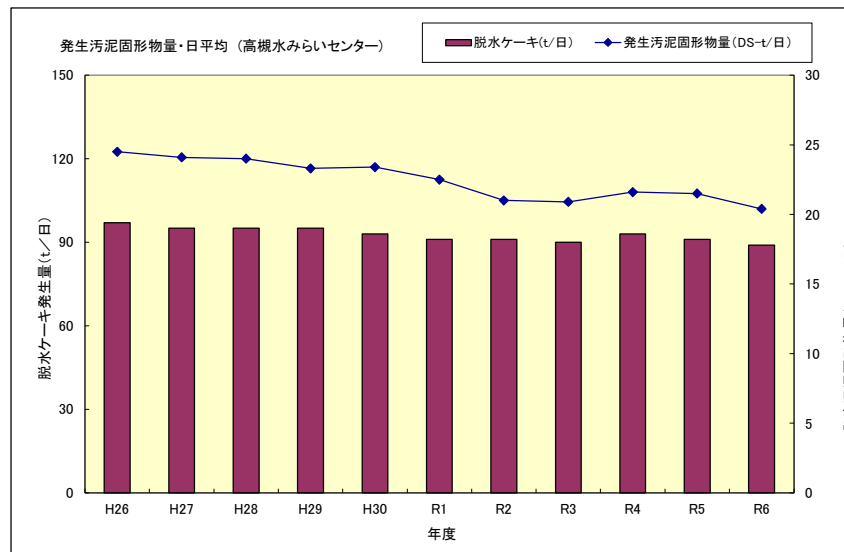


4. スラッグ発生量・焼却灰処分の状況

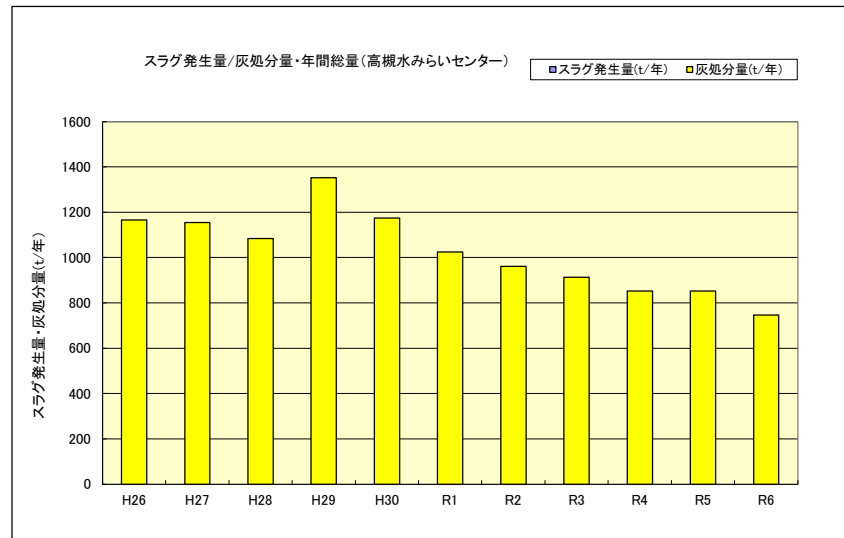


5. 処理水再利用の状況

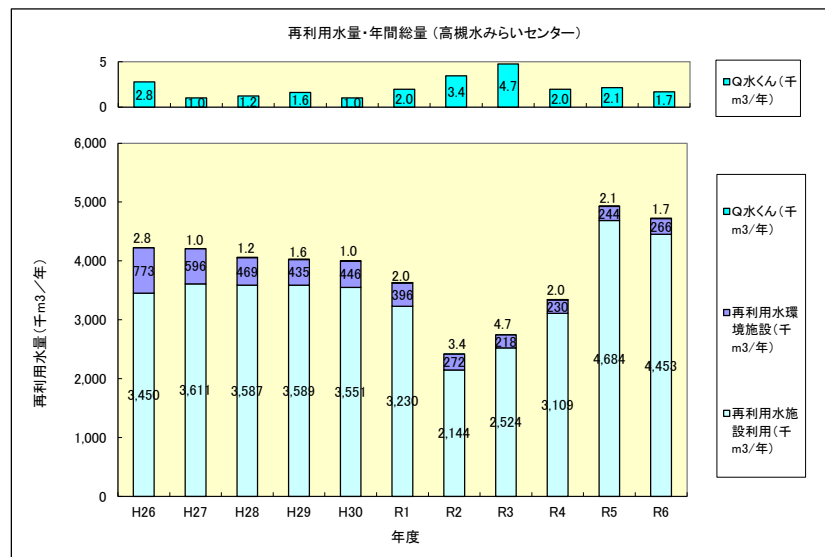

7. 処理単価の推移

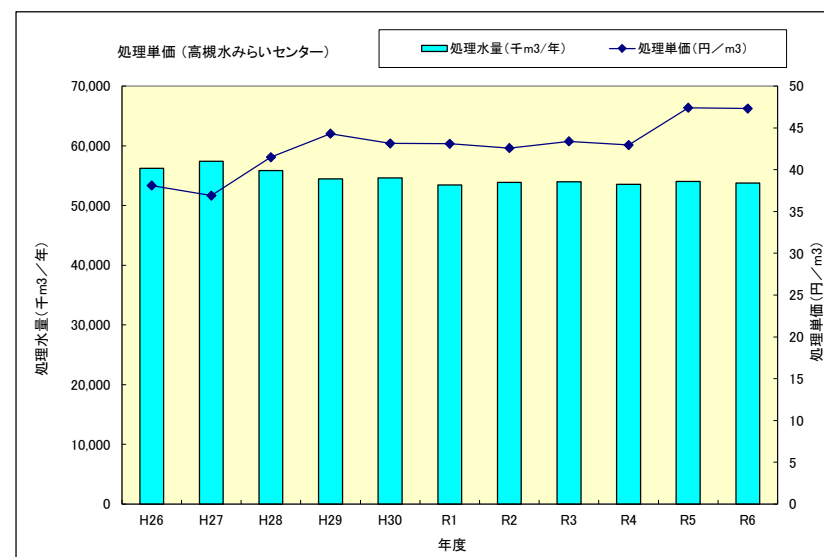

6. 電力量の状況

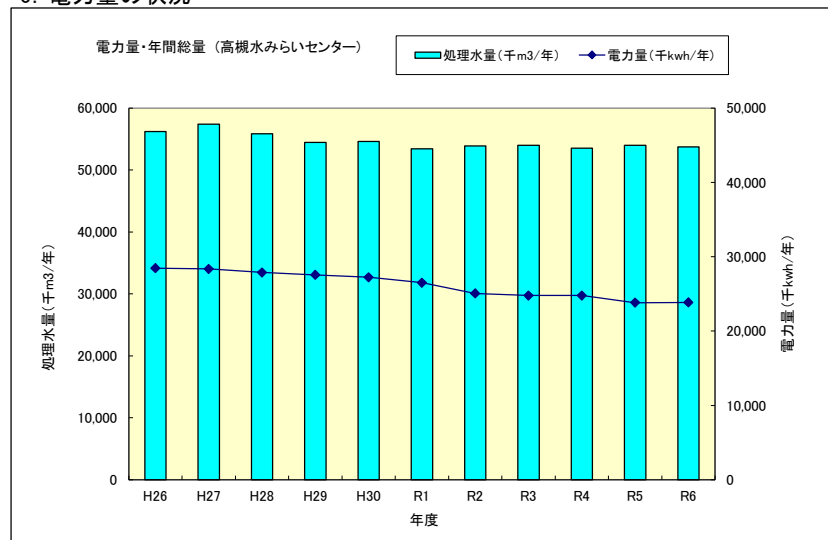

A. 水量		B. 減菌用薬品																											
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流 入 水 量	雨 水 排 水 量	流 入 下 水 量	放 流 水 量	簡 易 処 理 放 流 水 量	生 物 処 理 放 流 水 量	ろ 過 放 流 水 量	晴 天 日 （ 日 数 ）	晴 天 日 流 入 下 水 量 （ 日 平 均 ）	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ						
													高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽減菌用	放流水減菌用	再利用水減菌用				
																		施設利用	環境利用	施設利用	環境利用				注入率	注入率			
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
2024	4	5,289,236	557,800	4,731,436	4,731,436	631,370	4,099,206	860	7	141,752	144.5	621,483	4,573,554	4,192,191	381,363	236,610	16	484	411,718	－	－	21,623	77	8,507	4.31	42,484	1.08	410	2.3
2024	5	6,270,738	1,396,300	4,874,438	4,874,438	689,680	4,184,578	180	11	133,997	195.5	576,303	4,607,822	4,217,761	390,061	204,770	14	484	368,013	－	－	20,858	87	8,779	5.14	44,137	1.09	422	2.4
2024	6	7,593,430	2,289,900	5,303,530	5,303,530	1,166,890	4,135,870	770	7	140,335	283.5	612,115	4,602,811	4,245,130	357,681	248,340	17	484	412,071	－	－	22,779	124	8,932	4.32	52,874	1.20	452	2.4
2024	7	5,882,265	791,900	5,090,365	5,090,365	619,580	4,470,255	530	18	144,940	111.0	595,374	4,922,569	4,502,320	420,249	216,300	14	484	392,976	－	－	25,445	111	8,189	4.54	44,907	1.06	524	2.5
2024	8	5,421,369	805,200	4,616,169	4,616,169	436,200	4,179,499	470	16	134,429	144.5	681,326	4,724,561	4,328,046	396,515	271,930	18	484	473,972	－	－	29,847	119	8,354	3.69	39,669	1.03	515	2.1
2024	9	4,738,767	432,100	4,306,667	4,306,667	249,090	4,056,407	1,170	18	134,549	48.5	557,942	4,482,732	4,074,681	408,051	219,840	15	484	358,412	－	－	26,460	121	9,546	5.21	36,151	1.01	449	2.0
2024	10	4,770,153	275,700	4,494,453	4,494,453	379,530	4,113,753	1,170	10	130,652	108.5	562,397	4,528,869	4,100,962	427,907	218,940	15	484	347,978	－	－	22,607	119	8,197	4.49	38,497	1.03	413	2.2
2024	11	5,416,908	995,100	4,421,808	4,421,808	379,960	4,037,118	4,730	18	134,608	125.0	491,877	4,389,765	3,975,634	414,131	180,870	12	484	292,924	－	－	20,161	166	7,962	5.28	37,117	1.01	378	2.3
2024	12	4,007,893	17,900	3,989,993	3,989,993	0	3,988,653	1,340	24	128,101	1.5	554,447	4,398,691	3,986,193	412,498	199,170	13	484	340,333	－	－	18,493	175	8,383	5.05	27,499	0.83	397	2.6
2025	1	3,949,004	17,200	3,931,804	3,931,804	67,970	3,863,524	310	24	125,009	16.5	524,747	4,237,790	3,847,002	390,788	182,800	12	484	313,864	－	－	19,443	236	8,820	5.79	26,180	0.80	480	3.0
2025	2	3,584,515	28,500	3,556,015	3,556,015	139,020	3,416,125	870	14	125,355	14.0	475,138	3,754,629	3,392,452	362,177	174,430	13	484	292,593	－	－	18,637	240	8,323	5.73	29,779	1.00	450	2.9
2025	3	4,509,911	206,300	4,303,611	4,303,611	304,240	3,998,831	540	11	128,241	88.5	671,459	4,518,634	4,116,796	401,838	260,780	17	484	447,751	－	－	20,084	118	8,530	3.93	41,200	1.15	463	2.8
年間総量		61,434,189	7,813,900	53,620,289	53,620,289	5,063,530	48,543,819	12,940	178		1,281.5	6,924,808	53,742,427	48,979,168	4,763,259	2,614,780			4,452,605			266,437	1,693	102,522		460,494		5,353	
日平均		168,313		146,905	146,905	13,873	132,997	35		133,497		18,972	147,240	134,190	13,050	7,164	15	484	12,199			730	5	281	4.79	1,262	1.02	15	2.4
日最大		1,574,608	1,156,400	401,951	401,951	256,900	173,459	1,570		159,438	107.0	28,030	173,459	159,349	15,101	1,570	27	484.2											
前年度総量		61,895,181	7,907,400	53,987,781	53,987,781	5,406,020	48,566,931	14,830	145	132,879	1,375.5	7,527,653	54,010,677	49,172,568	4,838,109	2,649,015			4,683,578	0	0	244,311	2,138	97,432		451,111		3,598	
前年度比		0.99	0.99	0.99	0.99	0.94	1.00	0.87	1.23	1.00	0.93	0.92	1.00	1.00	0.98	0.99			0.95			1.09	0.79	1.05		1.02		1.49	
備考																													

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

133,517 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
132,584 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義： 晴天日は0.5mm以上の降雨の記録があった日を含め3日間を除いた日とする。

維持管理報告書(令和6年度)

高槻水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) B系(標準)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC使用量	初沈汚泥 引抜量	余剰汚泥量
			m³	m³	平均 返送汚泥率 %	m³										
2024	4	1,409,375	504,199	35.8	5,600,500	397	1,070	82.8	3,270	0.16	9.9	10.4	210	-	39,537	16,029
2024	5	1,429,268	494,888	34.6	6,013,700	421	1,040	81.8	3,360	0.12	10.1	13.3	180	-	40,318	14,057
2024	6	1,414,657	483,385	34.2	5,437,400	384	1,090	80.8	3,680	0.16	9.9	15.8	170	-	44,049	10,382
2024	7	1,526,920	531,337	34.8	5,792,700	379	1,070	80.5	3,750	0.15	9.5	17.3	180	-	47,950	12,995
2024	8	1,513,375	525,505	34.7	5,927,900	392	1,050	81.6	3,660	0.17	9.6	10.2	200	-	44,907	18,053
2024	9	1,401,664	484,392	34.6	5,837,600	416	1,040	80.4	3,720	0.20	10.0	9.5	160	-	45,757	16,638
2024	10	1,426,080	488,885	34.3	6,012,600	422	1,010	80.3	3,990	0.20	10.1	8.0	200	-	34,383	20,551
2024	11	1,354,841	467,618	34.5	5,806,600	429	1,040	82.1	4,260	0.19	10.4	10.0	190	-	29,867	15,177
2024	12	1,394,894	488,640	35.0	6,204,400	445	1,120	81.4	4,300	0.18	10.4	8.1	200	-	33,533	20,609
2025	1	1,292,861	460,917	35.7	6,363,300	492	1,100	83.4	3,880	0.24	11.2	8.9	220	-	33,582	20,643
2025	2	1,137,049	404,677	35.6	5,833,100	513	1,310	84.3	4,570	0.14	11.5	11.4	190	-	30,901	13,171
2025	3	1,315,828	456,494	34.7	6,310,600	480	1,040	83.8	3,740	0.19	11.0	10.5	190	-	34,445	20,082
年間総量		16,616,812	5,790,937		71,140,400										459,229	198,387
日平均		45,526	15,866	34.8	194,905	428	1,080	81.9	3,850	0.18	10.3	11.1	191		1258	544
日最大																
前年度総量		16,627,949	5,821,555		68,847,600										490,603	210,606
前年度比		1.00	0.99		1.03										0.94	0.94
備考														注入設備無し		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

高槻水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) E系(標準)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜 量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	2,782,816	1,017,360	36.6	9,773,290	351	1,360	79.5	4,240	0.15	6.9	10.5	180	-	92,720	28,413
2024	5	2,788,493	1,023,740	36.7	10,058,240	361	1,420	78.6	4,500	0.14	7.1	11.9	180	-	93,759	23,306
2024	6	2,830,473	997,430	35.2	9,019,490	319	1,260	79.1	4,070	0.16	6.8	9.5	170	-	81,324	28,244
2024	7	2,975,400	1,056,930	35.5	9,358,150	315	1,230	79.7	4,100	0.19	6.6	10.4	170	-	76,235	26,356
2024	8	2,814,671	1,010,010	35.9	9,617,930	342	1,090	78.6	3,730	0.20	7.0	8.2	170	-	76,580	31,782
2024	9	2,673,017	1,001,190	37.5	9,511,510	356	1,080	78.8	3,400	0.23	7.1	8.6	160	-	69,666	30,326
2024	10	2,674,882	998,050	37.3	10,323,830	386	1,180	79.5	4,030	0.24	7.4	8.7	160	-	99,346	29,453
2024	11	2,620,793	944,720	36.0	10,133,210	387	1,110	80.7	3,630	0.22	7.3	10.5	140	-	94,518	24,022
2024	12	2,591,299	959,370	37.0	11,213,740	433	1,140	78.7	3,960	0.26	7.6	8.1	120	-	90,448	32,160
2025	1	2,554,141	956,310	37.4	11,255,230	441	1,510	79.1	5,180	0.24	7.7	10.0	160	-	96,352	23,549
2025	2	2,255,403	834,400	37.0	10,070,490	447	1,380	79.1	4,990	0.23	7.9	9.1	140	-	85,792	19,283
2025	3	2,800,968	1,017,300	36.3	10,847,360	387	1,260	79.7	3,840	0.25	7.1	7.9	130	-	96,719	35,665
年間総量		32,362,356	11,816,810		121,182,470										1,053,459	332,559
日平均		88,664	32,375	36.5	332,007	374	1,250	79.3	4,140	0.21	7.2	9.5	157		2,886	911
日最大																
前年度総量		32,544,619	12,088,250		119,503,840										1,209,038	335,207
前年度比		0.99	0.98		1.01										0.87	0.99
備考														注入設備無し		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

高槻水みらいセンター

C-2、生反槽(高度) D系(ステップ多段)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			m³	m³	%	m³	%	m³											
2024	4	381,363	247,108	64.8	－	－	1,290,390	338	1,160	79.8	2,460	0.13	6.1	11.8	5.9	210	10,836	15,738	7,585
2024	5	390,061	250,338	64.2	－	－	1,434,300	368	1,100	78.3	2,350	0.14	6.1	12.7	6.4	160	12,005	19,162	7,663
2024	6	357,681	233,004	65.1	－	－	1,278,730	358	1,160	77.6	2,470	0.12	6.4	16.1	8.1	170	8,610	20,571	5,685
2024	7	420,249	270,935	64.5	－	－	1,262,680	301	1,210	77.4	2,450	0.12	5.7	16.5	8.3	180	5,135	19,405	6,309
2024	8	396,515	253,809	64.0	－	－	1,304,520	329	1,160	78.1	2,450	0.13	6.0	12.1	6.1	210	4,964	15,247	7,608
2024	9	408,051	261,989	64.2	－	－	1,398,250	343	1,130	78.7	2,440	0.16	5.7	11.8	5.9	220	8,710	17,364	7,391
2024	10	427,907	274,420	64.1	－	－	1,543,560	361	1,220	78.0	2,700	0.15	5.6	10.9	5.5	210	12,467	14,722	8,105
2024	11	414,131	264,352	63.8	－	－	1,481,350	358	1,150	81.2	2,660	0.17	5.6	10.4	5.2	180	6,385	19,575	7,969
2024	12	412,498	261,417	63.4	－	－	1,525,650	370	1,190	80.4	2,740	0.16	5.8	10.10	5.1	170	12,947	21,768	8,560
2025	1	390,788	255,068	65.3	－	－	1,569,980	402	1,310	80.3	2,970	0.19	6.1	12.6	6.3	170	9,844	20,857	7,671
2025	2	362,177	232,132	64.1	－	－	1,413,090	390	1,560	80.0	3,490	0.16	5.9	16.5	8.3	230	11,062	20,811	5,061
2025	3	401,838	257,121	64.0	－	－	1,493,820	372	1,230	80.7	2,590	0.16	5.9	12.1	6.1	170	9,738	21,032	7,403
年間総量		4,763,259	3,061,693				16,996,320										112,703	226,252	87,010
日平均		13,050	8,388	64.3			46,565	357	1,220	79.2	2,650	0.15	5.9	12.8	6.4	190	309	620	238
日最大																			
前年度総量		4,838,109	2,991,591				16,871,010										109,490	399,096	84,176
前年度比		0.98	1.02				1.01										1.03	0.57	1.03
備考					設備無し														

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-1. 重力濃縮						D-2. 機械濃縮								D-3. 濃縮汚泥量(合計)						E. 消化						F. 脱水																		
処	番号	1	2	3	4	処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	処	番号	1	2	3	4	5	6	処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
年	月	重力濃縮投入汚泥量				年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量		年	月	濃縮汚泥量(合計)				消臭剤		年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率	年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤 使用量 (ポリ鉄)	無機凝集剤 使用量 (PAAC)	高分子凝集剤 使用量	添加率		
		濃縮汚泥			量			濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量							添加率	量	固形物量	含水率						添加率																	
		量	濃度	固形物量								kg	%	kg	%							m³	%					t	kg					m³	mg/L	m³	%	m³					t	t
2024	4	147,995	12,735	3.5	441	2024	4	51,012	5,610	4.4	246	-	-	550	0.28	2024	4	18,345	3.8	687	-	-	-	2024	4	-	-	-	-	-	-	2024	4	18,345	687	2,959	626	78.9	-	-	-	-	4,050	0.59
2024	5	153,239	12,777	3.2	414	2024	5	44,236	4,862	4.5	217	-	-	470	0.22	2024	5	17,639	3.6	631	-	-	-	2024	5	-	-	-	-	-	-	2024	5	17,639	631	2,782	593	78.7	-	-	-	-	4,430	0.70
2024	6	145,944	13,105	3.2	423	2024	6	43,610	4,948	4.4	220	-	-	530	0.24	2024	6	18,053	3.6	642	-	-	-	2024	6	-	-	-	-	-	-	2024	6	18,053	642	2,645	558	78.9	-	-	-	-	3,170	0.49
2024	7	143,590	13,860	2.8	382	2024	7	44,776	4,862	4.5	217	-	-	500	0.23	2024	7	18,722	3.2	599	-	-	-	2024	7	-	-	-	-	-	-	2024	7	18,722	599	2,662	564	78.8	-	-	-	-	4,400	0.73
2024	8	136,734	18,000	2.3	405	2024	8	56,236	5,799	4.2	242	-	-	160	0.24	2024	8	23,799	2.7	648	-	-	-	2024	8	-	-	-	-	-	-	2024	8	23,799	648	2,801	577	79.4	-	-	-	-	3,950	0.61
2024	9	132,787	15,610	2.5	385	2024	9	53,438	5,130	4.1	211	-	-	3	0.38	2024	9	20,740	2.9	595	-	-	-	2024	9	-	-	-	-	-	-	2024	9	20,740	595	2,450	523	78.7	-	-	-	-	3,100	0.52
2024	10	148,451	17,257	2.2	387	2024	10	57,502	5,655	4.1	233	-	-	37	0.31	2024	10	22,912	2.7	621	-	-	-	2024	10	-	-	-	-	-	-	2024	10	22,912	621	2,670	561	79.0	-	-	-	-	3,400	0.55
2024	11	143,960	13,646	2.5	341	2024	11	46,467	4,808	4.4	213	-	-	400	0.27	2024	11	18,454	3.0	554	-	-	-	2024	11	-	-	-	-	-	-	2024	11	18,454	554	2,476	522	78.9	-	-	-	-	3,420	0.62
2024	12	145,749	13,829	2.5	347	2024	12	60,467	6,755	4.5	303	-	-	650	0.22	2024	12	20,584	3.2	649	-	-	-	2024	12	-	-	-	-	-	-	2024	12	20,584	649	2,860	599	79.1	-	-	-	-	4,050	0.62
2025	1	150,791	13,422	2.5	329	2025	1	51,428	5,808	4.3	248	-	-	350	0.21	2025	1	19,230	3.0	577	-	-	-	2025	1	-	-	-	-	-	-	2025	1	19,230	577	2,569	547	78.7	-	-	-	-	3,710	0.64
2025	2	137,504	14,704	2.4	358	2025	2	37,006	4,312	4.4	190	-	-	360	0.21	2025	2	19,016	2.9	548	-	-	-	2025	2	-	-	-	-	-	-	2025	2	19,016	548	2,516	533	78.8	-	-	-	-	3,600	0.66
2025	3	152,196	14,801	2.7	402	2025	3	62,191	6,797	4.5	306	-	-	490	0.21	2025	3	21,598	3.3	709	-	-	-	2025	3	-	-	-	-	-	-	2025	3	21,598	709	3,158	675	78.6	-	-	-	-	5,770	0.81
年間総量		1,738,940	173,746		4,614	年間総量		608,369	65,346		2,846			4,500		年間総量		239,092		7,460				年間総量								年間総量	239,092	7,460	32,548	6,878						47,050		
日平均		4,764	476	2.7	13	日平均		1,667	179	4.4	8			12	0.25	日平均		655	3.2	20				日平均								日平均	655	20	89	19	78.9					129	0.63	
日最大						日最大										日最大								日最大								日最大												
前年度総量		2,098,737	163,945	3.1	4,991	前年度総量		618,004	67,104	4.3	2,880			5,300	0.2	前年度総量		231,049	3.4	7,869				前年度総量								前年度総量	231,049	7,869	33,466	7,146	78.7					47,900	0.61	
前年度比		0.83	1.06	0.87	0.92	前年度比		0.98	0.97		0.99			0.85	1.25	前年度比		1.03	0.94	0.95				前年度比								前年度比	1.03	0.95	0.97	0.96	1.00					0.98	1.03	
備考						備考										備考								備考								備考												

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

焼却・溶融																									
処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入 ケ キ 量	焼却投入 し さ 量	焼却投入 沈 砂 量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕石 使用 量	石灰石 使用 量	消石灰 使用 量	鉄粉 使用 量	尿素 使用 量	珪砂 使用 量	重油 使用 量	灯油 使用 量	コ ク ス 使用 量	L P G 使用 量	都市ガ ス使用 量	消化ガ ス使用 量	苛性 ソ ー ダ 使用 量
											空 冷	水 冷													
						t	t	t	t		%	t													
2024	4	2,959	－	－	46.6	77.01	30.4	76	30.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10,500	1,100	－	－	－	－	13,459
2024	5	2,782	－	－	42.6	69.57	30.1	69	30.1	－	－	－	－	－	－	－	－	0	1,200	0	－	－	－	－	13,988
2024	6	2,645	－	－	44.7	73.41	31.5	73	31.5	－	－	－	－	－	－	－	－	0	500	0	－	－	－	－	13,112
2024	7	2,662	－	－	47.1	83.21	31.4	83	31.4	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3,000	0	－	－	－	－	13,541
2024	8	2,801	－	－	48.7	69.46	30.0	69	30	－	－	－	－	－	－	－	－	0	18,500	8,300	－	－	－	－	15,995
2024	9	2,450	－	－	41.8	75.27	27.7	75	27.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3,000	2,600	－	－	－	－	16,121
2024	10	2,670	－	－	43.7	62.30	28.6	62	28.6	－	－	－	－	－	－	－	－	0	5,200	0	－	－	－	－	16,598
2024	11	2,476	－	－	38.7	70.67	29.2	0	29.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9,700	300	－	－	－	－	15,717
2024	12	2,860	－	－	40.9	66.41	28.6	66	28.6	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21,800	4,800	－	－	－	－	16,307
2025	1	2,569	－	－	34.0	57.02	29.2	57	29.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11,800	0	－	－	－	－	13,257
2025	2	2,516	－	－	32	50.87	29.3	51	29.3	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11,800	0	－	－	－	－	12,543
2025	3	3,158	－	－	47.3	65.25	27.6	65	27.6	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22,600	2,300	－	－	－	－	19,525
年間総量		32,548			508.1	820.45		746										0	119,800	19,400					180,183
日平均		89			1.4	2.25	29.5	2	29.5									0	328	53					494
日最大																									
前年度総量		33,466			554.1	866.19	29.4	853	29.4									0	97,500	18,000					170,247
前年度比		0.97			0.92	0.95	1.00	0.87	1.00										1.23	1.08					1.06
備考			設備なし	設備なし				フェニックス受 入量(処分量、 収集運搬量)		設備なし	設備なし	設備なし	設備なし	設備なし	設備なし	設備なし	設備なし				設備なし	設備なし	設備なし	設備なし	48%溶液

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送 汚 泥 添 加 薬 品 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱 水 ケ ー キ 消 臭 剤
		量	濃 度	固 形 物 量	1 % 汚 換 泥 算 量		量	固 形 物 量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考		設備なし							

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃 度	固 形 物 量	1 % 汚 換 泥 算 量	量	固 形 物 量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考		設備なし					

高槻水みらいセンター

I. レンガ・スラグ

処	番号	1
年	月	ス ラ グ 出 荷 量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		設備なし

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	16.34	2.22
2024	5	9.17	2.16
2024	6	8.16	2.19
2024	7	19.89	2.13
2024	8	12.31	0.00
2024	9	11.10	1.33
2024	10	6.38	1.72
2024	11	9.06	0.00
2024	12	10.94	2.32
2025	1	9.40	4.38
2025	2	1.93	2.49
2025	3	10.31	2.05
年間総量		124.99	22.99
日平均		0.34	0.06
日最大			
前年度総量		188.86	22.41
前年度比		0.66	1.03
備考		沈砂と雨水様しきを併せた場外処分量	汚水様しき処分量

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				


L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力 量 総 使用 量 （ kWh）	発電電力量			停 電 回 数	停 電 時 間 分	重油使用量				灯 油 使 用 量 L	上 水 使 用 量 m³	工 業 用 水 使 用 量 m³	都 市 ガ ス 使 用 量 m³	消 化 ガ ス 使 用 量 m³	余 剰 消 化 ガ ス 燃 焼 量 m³
			重 油 使 用 kWh	消 化 発 ガ 電 ス kWh	太 陽 発 光 電 kWh			自 家 発 電 用 L	加 温 用 消 化 槽 L	ポ ン プ 場 L	そ の 他 L						
2024	4	1,987,730	0	-	-	0	0	124	-	5,546	-	-	958	-	-	-	-
2024	5	1,942,504	134	-	-	0	0	161	-	13,139	-	-	980	-	-	-	-
2024	6	1,945,620	0	-	-	0	0	123	-	21,353	-	-	901	-	-	-	-
2024	7	2,004,450	0	-	-	0	0	120	-	7,718	-	-	883	-	-	-	-
2024	8	2,134,130	0	-	-	0	0	242	-	8,116	-	-	915	-	-	-	-
2024	9	1,980,420	0	-	-	0	0	120	-	4,221	-	-	870	-	-	-	-
2024	10	2,049,670	0	-	-	0	0	205	-	2,722	-	-	1,188	-	-	-	-
2024	11	1,903,450	0	-	-	0	0	405	-	9,319	-	-	914	-	-	-	-
2024	12	2,003,488	0	-	-	0	0	123	-	206	-	-	919	-	-	-	-
2025	1	1,983,280	0	-	-	0	0	132	-	208	-	-	1,113	-	-	-	-
2025	2	1,783,230	0	-	-	0	0	190	-	365	-	-	1,073	-	-	-	-
2025	3	2,143,940	0	-	-	0	0	117	-	2,038	-	-	1,085	-	-	-	-
年間総量		23,861,912	134			0	0	2,062		74,951			11,799				
日平均		65,375	0.4					6		205			32				
日最大																	
前年度総量		23,839,716	5,046			1	148	6,059		77,728			11,721				
前年度比		1.00	0.03			0.00	0.00	0.34		0.96			1.01				
備考				設備なし	設備なし				設備なし	雨水ポンプ用				設備なし	設備なし	設備なし	設備なし

高槻水みらいセンター


備考

渚水みらいセンター


1. 処理水量の推移

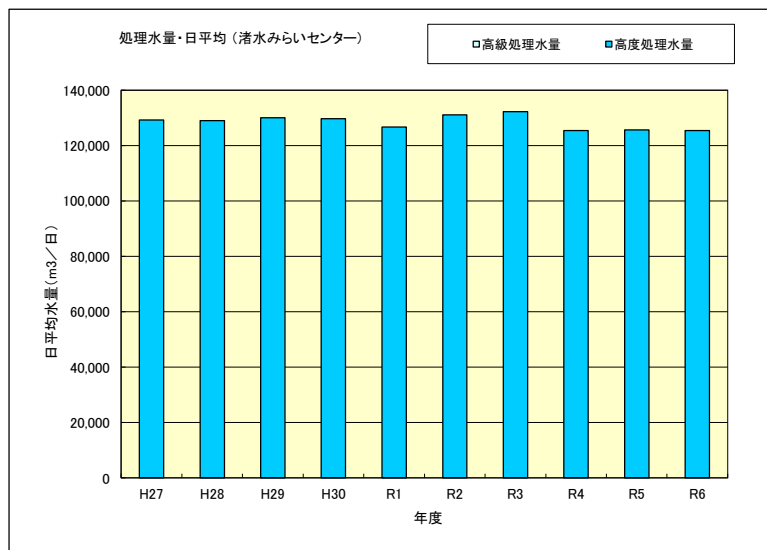


2. 放流水質の状況

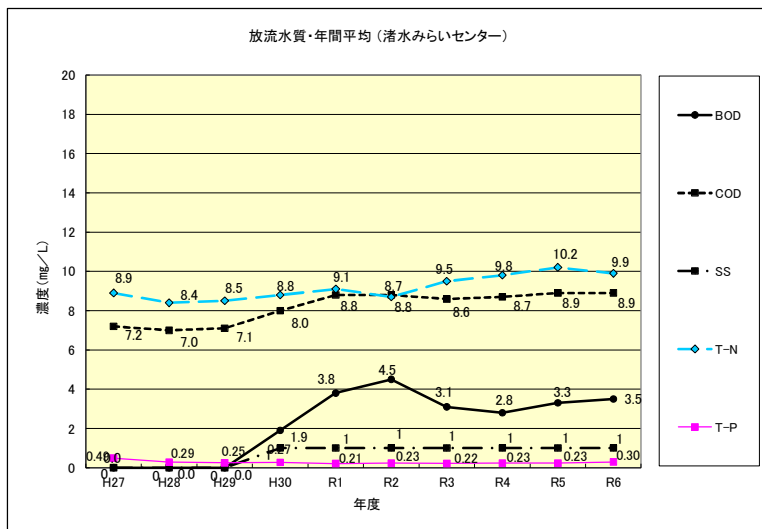


3. 汚泥処理の状況

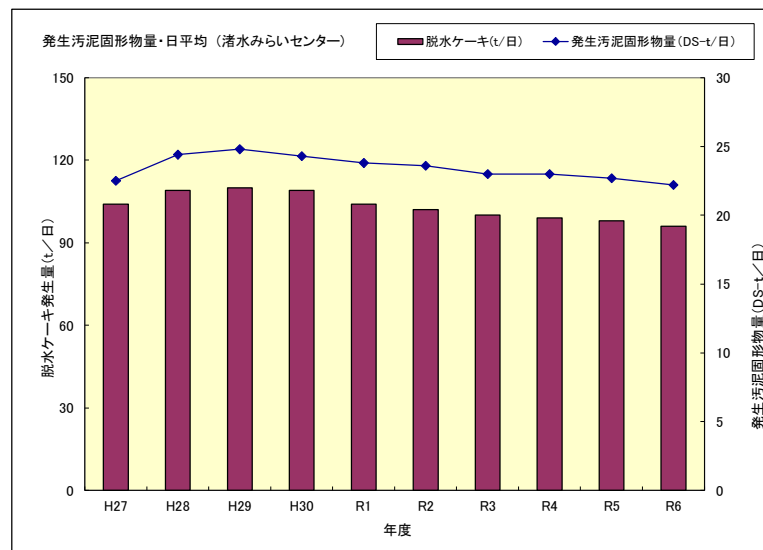


4. スラグ発生量・焼却灰処分の状況

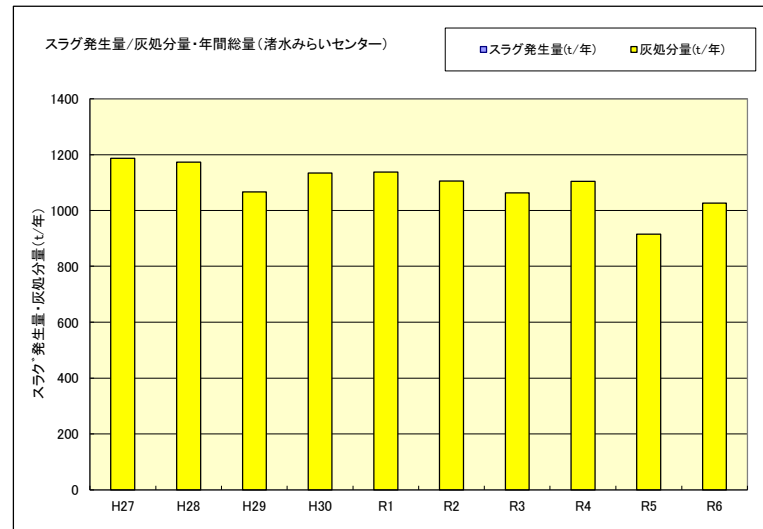


5. 処理水再利用の状況

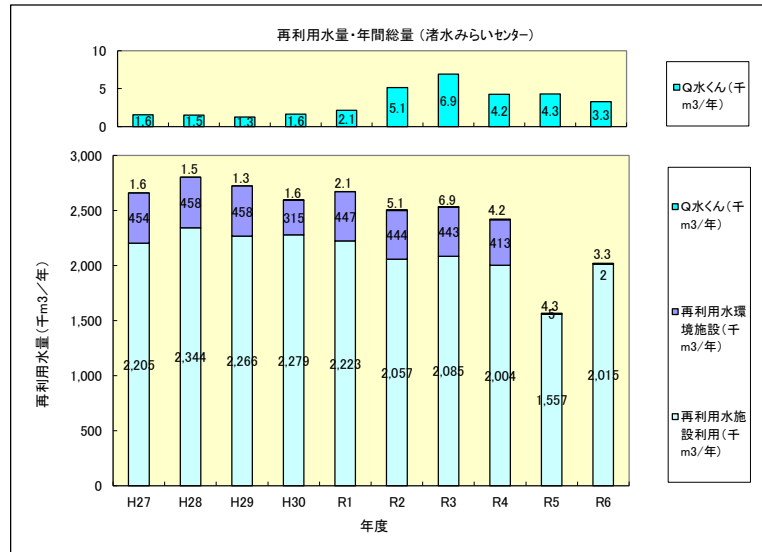

7. 処理単価の推移

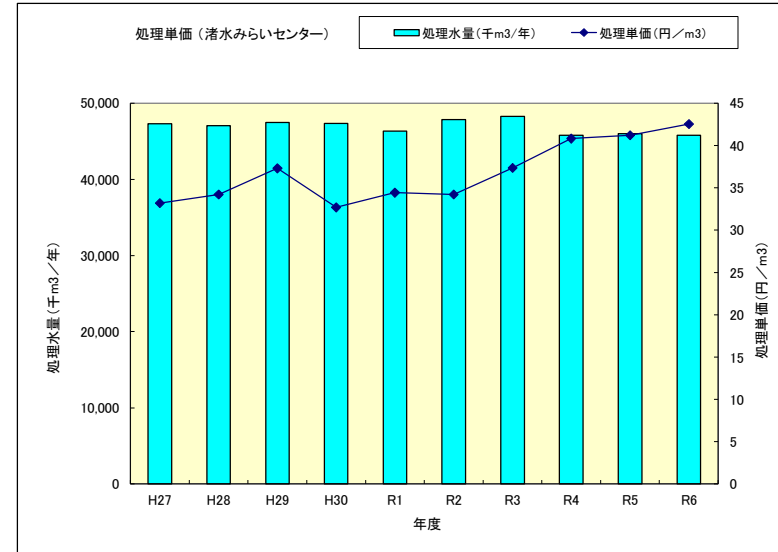

6. 電力量の状況

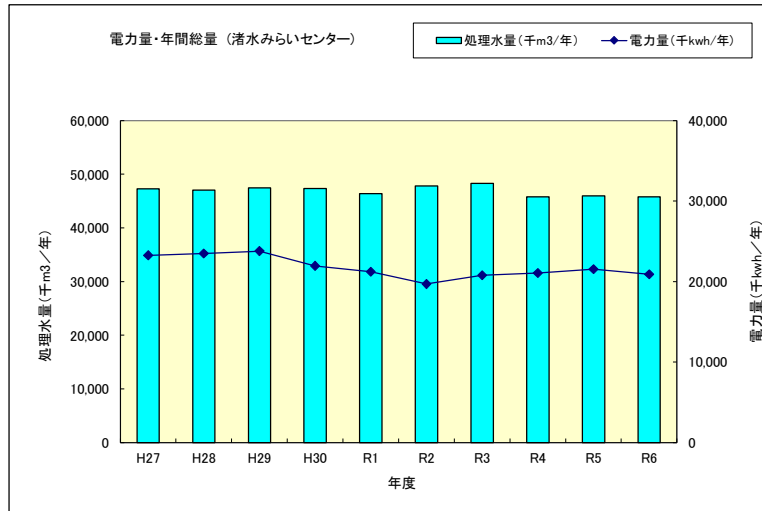

維持管理報告書(令和6年度)

渚水みらいセンター

A. 水量

B. 減菌用薬品

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流入 水量	雨水 排水 量	流入 下水 量	放 流 水 量	簡易 処理 放流水 量	生物処理 放流水 量	ろ過放流水 量	晴 天 日 (日 数)	晴 天 日 流 入 下 水 量 (日 平 均)	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ						
													高級 処理水量	高度 処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	注 入 率	放 流 水 減 菌 用	注 入 率	再 利 用 水 減 菌 用			
																		施設利用	環境 利用	施設 利用	環境 利用								
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L	
2024	4	3,718,463	-	3,718,463	3,802,522	-	3,307,782	494,740	15	117,643	125.0	275,361	3,922,115	-	3,922,115	619,199	30	680	124,459	0	21,091	0	474	16,055	0.50	6,168	0.19	-	-
2024	5	3,872,821	-	3,872,821	3,973,688	-	3,294,432	679,256	18	114,551	183.0	299,798	4,098,581	-	4,098,581	827,849	39	680	148,593	1	23,488	0	305	16,939	0.50	6,383	0.19	-	-
2024	6	4,059,876	-	4,059,876	4,191,174	-	3,702,770	488,404	14	118,022	254.0	286,378	4,273,308	-	4,273,308	621,931	30	680	133,527	190	34,556	0	301	17,348	0.50	6,371	0.18	-	-
2024	7	3,905,805	-	3,905,805	4,020,067	-	3,544,923	475,144	22	118,354	100.0	295,747	4,126,404	-	4,126,404	613,951	29	680	138,807	320	37,319	0	374	16,828	0.50	6,704	0.20	-	-
2024	8	3,555,804	-	3,555,804	3,640,669	-	3,166,692	473,977	19	110,450	104.0	296,703	3,776,963	-	3,776,963	612,253	29	680	138,276	927	46,946	0	336	16,685	0.54	6,135	0.20	-	-
2024	9	3,383,942	-	3,383,942	3,493,635	-	3,035,037	458,598	21	111,361	56.0	288,701	3,599,533	-	3,599,533	591,977	29	680	133,379	334	50,585	0	201	15,968	0.54	6,001	0.21	-	-
2024	10	3,554,133	-	3,554,133	3,684,910	-	3,213,818	471,092	19	109,849	99.0	299,459	3,778,055	-	3,778,055	610,392	29	680	139,300	0	40,645	0	308	18,265	0.59	6,304	0.21	-	-
2024	11	3,594,821	-	3,594,821	3,738,751	-	3,143,396	595,355	23	114,174	114.0	294,045	3,817,570	-	3,817,570	739,120	36	680	143,765	0	23,938	0	234	17,609	0.56	6,119	0.20	-	-
2024	12	3,493,432	-	3,493,432	3,629,558	-	3,189,632	439,926	30	112,647	1.0	277,095	3,696,719	-	3,696,719	568,536	27	680	128,610	0	25,211	0	157	16,992	0.56	6,216	0.21	-	-
2025	1	3,442,657	-	3,442,657	3,580,276	-	3,156,722	423,554	26	110,394	13.0	292,149	3,660,119	-	3,660,119	559,313	27	680	135,759	1	35,268	0	190	16,848	0.56	5,951	0.20	-	-
2025	2	3,111,822	-	3,111,822	3,234,544	-	2,854,351	380,193	23	110,891	12.0	242,157	3,287,809	-	3,287,809	497,933	26	680	117,740	0	34,571	0	215	15,125	0.56	5,045	0.19	-	-
2025	3	3,532,557	-	3,532,557	3,676,742	-	3,243,778	432,964	20	111,295	65.0	280,233	3,737,516	-	3,737,516	563,019	27	680	130,055	0	28,613	0	184	17,203	0.56	6,047	0.20	-	-
年間総量		43,226,133		43,226,133	44,666,536		38,853,333	5,813,203	250		1,126.0	3,427,826	45,774,692		45,774,692	7,425,473			1,612,270	1,773	402,231	0	3,279	201,865		73,444			
日平均		118,428		118,428	122,374		106,447	15,927		113,303		9,391	125,410		125,410	20,344	30	680	4,417	5	1,102	0	9	553	0.54	201	0.20		
日最大		261,330		261,330	263,005					138,115	105.0	12,420	268,933		268,933	39,729	60	680	6,714										
前年度総量		43,469,363		43,469,363	44,449,548		37,691,327	6,768,221	239	113,498	1,232.0	3,401,697	45,969,595		45,969,595	8,394,792			1,619,100	2,112	160,751	2,452	4,295	158,414		108,857			
前年度比		0.99		0.99	1.00		1.03	0.86	1.05	1.00	0.91	1.01	1.00		1.00	0.88			1.00	0.84	2.50	0.00	0.76	1.27		0.67			
備考								ろ過処理水量 －再利用水 量(場内施設 利用)					生物反応槽流入 水量		砂ろ過槽流入 水量				用水揚水量	体験田	ラポール枚 方、枚方市 駅	京阪南 2号線、 緑道							

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

113,301 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
113,036 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義 : 降雨量1.0mm以上及び前日降雨量が10.0mm以上ではない日

維持管理報告書(令和6年度)

渚水みらいセンター

C-1. 生反槽(高度) A系(標準+急速ろ過)※AO法で運用

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量	平均 返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
		m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,568,398	825,016	52.6	-	-	12,131,968	774	1,470	82.9	4,010	0.14	13	11	8.3	190	-	30,868	29,230
2024	5	1,646,060	868,518	52.8	-	-	12,551,160	762	1,500	82.5	3,840	0.13	13	13	9.5	210	-	32,002	28,158
2024	6	1,730,536	883,890	51.1	-	-	11,680,223	675	1,440	82.5	3,850	0.14	12	11	8.3	230	-	31,286	29,400
2024	7	1,656,423	863,618	52.1	-	-	11,411,839	689	1,380	81.7	3,740	0.14	13	11	8.3	250	-	32,095	30,973
2024	8	1,508,634	814,880	54.0	-	-	11,615,442	770	1,320	81.8	3,360	0.14	14	12	8.8	300	-	32,331	32,295
2024	9	1,432,730	785,761	54.8	-	-	11,518,473	804	1,370	81.2	3,410	0.15	14	12	8.8	350	-	31,290	29,953
2024	10	1,512,449	831,450	55.0	-	-	12,175,049	805	1,380	81.2	3,550	0.14	14	12	8.7	350	-	32,332	29,595
2024	11	1,533,091	848,818	55.4	-	-	11,909,280	777	1,440	82.5	3,760	0.14	14	12	9.3	250	-	30,899	26,745
2024	12	1,476,599	840,934	57.0	-	-	12,887,663	873	1,470	82.9	3,930	0.15	14	13	9.4	160	-	31,628	27,407
2025	1	1,459,118	834,644	57.2	-	-	13,404,082	919	1,530	82.9	4,040	0.15	15	12	9.0	140	-	32,149	27,435
2025	2	1,311,856	751,550	57.3	-	-	11,787,642	899	1,600	82.4	4,150	0.15	15	13	10.0	180	-	28,407	24,095
2025	3	1,487,055	843,572	56.7	-	-	12,944,067	870	1,620	83.2	4,130	0.14	14	13	9.5	230	-	32,116	28,171
年間総量		18,322,949	9,992,651				146,016,888										0.0	377,403	343,457
日平均		50,200	27,377.1	54.5			400,046	797	1,460	82.3	3,810	0.14	14	12	9.0	240	0	1034	941.0
日最大																			
前年度総量		18,254,520	9,823,284				139,704,782										0.0	378,415.1	353,099.1
前年度比		1.00	1.02				1.05											1.00	0.97
備考		水処理流入水量-初沈引 抜量																	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

C-2. 生反槽(高度) B-1系(A₂O)

渚水みらいセンター

	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			m ³	m ³	%	m ³	%	m ³											
2024	4	1,568,011	559,243	35.7	924,285	58.9	9,064,660	578	1,510	83.1	5,460	0.09	17	14	7.0	130	8.4	27,555.0	22,621.0
2024	5	1,634,763	582,998	35.7	1,059,917	64.8	9,271,614	567	1,410	82.4	5,010	0.09	17	13	6.5	140	1.3	28,582	24,677
2024	6	1,687,463	601,116	35.6	1,024,423	60.7	8,207,609	486	1,430	82.7	5,000	0.09	16	13	6.6	180	4.8	27,926	24,881
2024	7	1,647,658	587,748	35.7	964,684	58.5	8,252,625	501	1,400	82.0	4,780	0.07	17	13	6.7	190	10.4	28,675	25,684
2024	8	1,511,015	539,647	35.7	916,462	60.7	8,187,542	542	1,340	82.1	4,530	0.07	19	13	6.6	210	40.6	28,856	26,271
2024	9	1,442,373	515,916	35.8	907,858	62.9	7,955,047	552	1,310	82.0	4,360	0.08	19	14	6.7	260	8.5	27,934	25,737
2024	10	1,517,312	549,986	36.2	964,853	63.6	8,401,941	554	1,250	82.5	4,250	0.10	18	14	6.8	290	26.8	28,853	25,744
2024	11	1,524,454	553,330	36.3	1,010,143	66.3	8,071,443	529	1,350	82.7	4,860	0.10	18	14	6.8	260	67.4	27,597	23,052
2024	12	1,486,298	540,571	36.4	968,406	65.2	8,617,740	580	1,430	83.4	5,080	0.10	19	15	7.4	190	45.9	28,226	22,652
2025	1	1,467,917	534,701	36.4	1,077,987	73.4	9,125,403	622	1,440	83.3	5,130	0.12	19	15	7.2	130	1,349.2	28,710	22,580
2025	2	1,316,785	479,458	36.4	856,963	65.1	8,402,814	638	1,510	82.9	5,370	0.11	19	15	7.4	120	24.4	25,357	19,162
2025	3	1,498,691	544,927	36.4	1,044,401	69.7	9,245,172	617	1,530	83.0	5,130	0.10	19	16	7.9	150	2.4	28,839	22,187
年間総量		18,302,740	6,589,641		11,720,382.0		102,803,610										1,590.1	337,110	285,248
日平均		50,144	18,053.8	36.0	32,111	64.0	281,654	562	1,410	82.7	4,910	0.09	18	14	7.0	190	4.4	923.6	781.5
日最大																			
前年度総量		18,413,857	6,566,200		11,155,680		107,524,413										4,219.8	336,762.0	277,682.5
前年度比		0.99	1.00		1.05		0.96										0.38	1.00	1.03
備考		水処理流入水量－初沈 引拔量																	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

渚水みらいセンター

C-3. 生反槽(高度) B-2系(A₂O)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均循環率	平均送気率														
		m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m ³	m ³
2024	4	785,706	280,204	35.7	318,010	40.5	4,566,436	581	1,560	83.5	5,840	0.08	17	13	6.2	140	5.5	13,714	12,755
2024	5	817,758	291,696	35.7	396,833	48.5	4,819,151	589	1,360	82.8	4,910	0.09	17	11	5.6	160	4.0	14,217	14,142
2024	6	855,309	304,655	35.6	369,594	43.2	4,482,096	524	1,360	82.7	4,880	0.09	16	12	6.0	160	3.8	13,882	13,824
2024	7	822,323	293,266	35.7	349,631	42.5	4,517,110	549	1,440	82.2	4,960	0.07	17	12	6.0	180	6.8	14,284	14,469
2024	8	757,314	270,571	35.7	310,048	40.9	4,557,952	602	1,360	82.5	4,380	0.08	19	12	6.0	190	4.1	14,359	15,326
2024	9	724,430	258,867	35.7	276,329	38.1	4,460,479	616	1,360	82.2	4,640	0.08	19	12	5.8	190	11.1	13,896	14,453
2024	10	748,294	269,144	36.0	303,015	40.5	4,868,170	651	1,260	82.0	4,390	0.10	19	12	5.8	190	2.4	14,359	14,354
2024	11	760,025	278,397	36.6	404,151	53.2	5,155,861	678	1,240	82.6	4,730	0.11	18	12	5.9	100	31.9	13,656	12,157
2024	12	733,822	270,155	36.8	450,715	61.4	5,594,885	762	1,420	82.6	5,370	0.10	19	14	6.7	100	7.0	13,974	11,584
2024	1	733,084	270,022	36.8	541,190	73.8	5,436,486	742	1,540	82.5	5,790	0.10	19	13	6.2	90	1,611.9	14,283	12,263
2024	2	659,168	242,487	36.8	434,306	65.9	4,780,343	725	1,510	83.1	5,520	0.11	19	13	6.4	90	1,080.8	12,623	10,987
2024	3	751,770	276,205	36.7	454,526	60.5	5,066,695	674	1,510	83.5	5,270	0.10	19	13	6.5	120	0.0	14,340	12,482
年間総量		9,149,003	3,305,669		4,608,348		58,305,664										2,769.3	167,587	158,796
日平均		25,066	9,057	36.1	12,626	50.4	159,742	637	1,410	82.7	5,060	0.09	18	12	6.1	140	7.6	459	435
日最大																			
前年度総量		9,301,218	3,320,812		3,873,628		59,080,962										2,359.2	168,064.4	140,170.4
前年度比		0.98	1.00		1.19		0.99										1.17	1.00	1.13
備考		水処理流入水量－初沈 引拔量																	

年間日数	0	0
年間日数	0	0

維持管理報告書(令和6年度)

渚水みらいセンター

D-1. 重力濃縮					
処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
		濃縮汚泥			
		量		濃度	固形物量
		m ³	m ³	%	t
2024	4	72,137	15,570	2.7	419.2
2024	5	74,801	16,146	2.6	419.4
2024	6	73,095	16,264	2.5	410.4
2024	7	75,054	16,462	2.4	399.8
2024	8	75,546	18,273	2.0	374.2
2024	9	73,120	18,584	1.9	361.5
2024	10	75,543	18,685	2.2	419.6
2024	11	72,152	15,899	2.6	415.1
2024	12	73,828	15,547	2.7	416.3
2025	1	75,142	15,726	2.7	422.3
2025	2	66,387	14,102	2.7	385.0
2025	3	75,295	16,258	2.8	451.3
年間総量		882,100	197,516		4,894.1
日平均		2,417	541	2.5	13.41
日最大					
前年度総量		883,240	196,355		5,106.41
前年度比		1.00	1.01		0.96
備考					

D-2. 機械濃縮									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量	
		濃縮汚泥							
		量		濃度	固形物量	添加率	添加率		
		m³	m³	%	t			kg	%
2024	4	65,587	5,857	5.0	291.8	-	-	867	0.24
2024	5	67,785	5,924	4.9	291.2	-	-	902	0.26
2024	6	69,139	6,011	4.8	288.4	-	-	954	0.26
2024	7	71,845	6,023	4.7	280.4	-	-	982	0.27
2024	8	74,435	6,112	4.5	277.5	-	-	970	0.27
2024	9	70,331	5,974	4.5	265.9	-	-	907	0.28
2024	10	70,109	5,876	4.3	252.6	-	-	937	0.29
2024	11	62,225	5,331	4.5	242.1	-	-	918	0.29
2024	12	62,316	5,241	4.8	252.4	-	-	943	0.28
2025	1	62,917	5,131	5.2	265.0	-	-	830	0.24
2025	2	54,719	4,686	5.1	236.7	-	-	725	0.24
2025	3	63,368	5,592	4.8	266.6	-	-	889	0.26
年間総量		794,776	67,758		3,210.6			10,824	
日平均		2,177	186	4.8	8.80			30	0.27
日最大									
前年度総量		777,418	69,682		3,189.08			10,939	
前年度比		1.02	0.97		1.01			0.99	
備考								粉末	

D-3. 濃縮汚泥量(合計)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量(合計)			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m³	%	t	kg	m³	mg/L
2024	4	21,427	3.3	711.00	1,157	22,095	52
2024	5	22,070	3.2	710.60	1,404	22,606	62
2024	6	22,275	3.1	698.80	1,970	22,899	86
2024	7	22,485	3.0	680.20	2,041	23,058	89
2024	8	24,385	2.7	651.70	3,302	25,349	130
2024	9	24,558	2.6	627.40	2,587	25,573	101
2024	10	24,561	2.7	672.20	2,643	25,451	104
2024	11	21,230	3.1	657.20	1,339	21,906	61
2024	12	20,788	3.2	668.70	910	21,435	42
2025	1	20,857	3.3	687.30	845	21,358	40
2025	2	18,788	3.3	621.70	780	18,764	42
2025	3	21,850	3.3	717.90	1,053	21,881	48
年間総量		265,274		8,104.70	20,031	272,375	
日平均		727	3.1	22.2	55	746	71
日最大							
前年度総量		266,038		8,295.49	17,953	270,426	
前年度比		1.00		0.98	1.12	1.01	
備考					無機亜硝酸塩系		

E. 消化							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
						m ³	m ³
		2024	4	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考		設備無し					

F. 脱水												
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機 投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝 集剤 ボリ 使用 鉄量 ()	添加率	無機凝 集剤 PAC 使用量 ()	添加率	高 分 子 凝 集 剤 使用 量	添加率
		量	固 形 物 量	量	固 形 物 量	含 水 率						
		m ³	t	t	t	%						
2024	4	22,095	711.14	3,014.69	699.25	76.8	64,908	9.10	-	-	3,205	0.45
2024	5	22,606	705.28	3,052.37	692.67	77.3	60,758	8.60	-	-	2,815	0.40
2024	6	22,898	697.42	3,083.77	684.68	77.8	54,430	7.80	-	-	2,758	0.40
2024	7	23,058	678.86	3,006.29	667.27	77.8	51,837	7.60	-	-	2,506	0.37
2024	8	25,349	651.74	2,873.37	637.89	77.8	56,183	8.60	-	-	2,574	0.40
2024	9	25,573	627.20	2,762.12	611.19	77.9	53,404	8.50	-	-	2,365	0.38
2024	10	25,451	671.40	2,920.11	657.43	77.5	54,418	8.10	-	-	2,311	0.34
2024	11	21,906	657.23	2,800.31	645.48	76.9	58,236	8.90	-	-	2,361	0.36
2024	12	21,435	668.50	2,816.44	657.36	76.7	60,727	9.10	-	-	2,575	0.39
2025	1	21,358	687.67	2,900.16	675.13	76.7	62,970	9.20	-	-	2,435	0.35
2025	2	18,764	621.87	2,661.63	612.12	77.0	56,796	9.10	-	-	2,114	0.34
2025	3	21,881	717.96	3,061.01	706.43	76.9	66,850	9.30	-	-	2,673	0.37
年間総量		272,374	8,096.27	34,952.27	7,946.90		701,517				30,692	
日平均		746	22	95.76	21.77	77.3	1922	8.66			84	0.38
日最大												
前年度総量		270,426	8,290.39	35,643.54	8,178.04		713,036				34,961	
前年度比		1.01	0.98	0.98	0.97		0.98				0.88	
備考				発生量からの 計算値			炉での灰 焼結防止 用				粉末	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

渚水みらいセンター

処		焼却・溶融																								
年	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	月	焼却投入 ヶ キ 量	焼却投入 し さ 量	焼却投入 沈砂 量	乾灰 量	湿灰量		灰処分量		ポリ鉄使用 量	溶融スラグ量		砕石使用 量	石灰石使用 量	消石灰使用 量	鉄粉使用 量	尿素使用 量	珪砂使用 量	重油使用 量	灯油使用 量	コ ー ク ス 使用 量	L P G 使用 量	都市ガ ス使用 量	消化ガ ス使用 量	苛性 ソ ー ダ 使用 量	
						含水率			含水率		空 冷	水 冷														
		t	t	t	t	t	%	t	%	kg	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	m3	m3	m3	kg	
2024	4	2,855.17	-	-	59.9	95.75	30.1	95.3	30.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	L	0	0	0	5,707	-	39,000	
2024	5	3,489.91	-	-	82.4	94.05	30.2	93.5	30.2	1,000	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	12,924	-	47,884	
2024	6	2,829.12	-	-	67.5	111.54	30.3	110.9	30.3	2,400	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	11,756	-	38,376	
2024	7	2,911.94	-	-	61.4	95.81	30.3	95.3	30.3	2,200	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	11,221	-	39,291	
2024	8	2,896.34	-	-	65.7	96.05	30.5	95.7	30.5	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,896	-	39,786	
2024	9	2,614.05	-	-	58.3	78.05	30.9	77.7	30.9	1,800	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	15,675	-	37,169	
2024	10	2,917.09	-	-	62.4	97.87	31.4	97.4	31.4	2,200	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	11,951	-	40,109	
2024	11	3,307.13	-	-	66.8	108.08	30.9	107.6	30.9	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,470	-	44,621	
2024	12	2,754.42	-	-	47.6	63.49	30.1	63.3	30.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,184	-	37,175	
2025	1	2,905.08	-	-	42.7	63.70	30.4	63.4	30.4	-	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	8,702	-	38,860	
2025	2	2,627.79	-	-	41.2	63.78	29.7	63.5	29.7	-	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	10,965	-	35,393	
2025	3	2,943.74	-	-	53.0	63.32	30.4	63	30.4	-	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	9,575	-	39,820	
年間総量		35,051.78			708.9	1,031.49		1026.6		13,200	0	0	0	0	0	0		104		0	0	0	137,026		477,484	
日平均		96.03			1.9	2.83	30.4	3	30.4	36	0	0	0	0	0	0		0.3		0	0	0.0	375		1,308	
日最大																										
前年度総量		36,052.47			698.5	1,017.21		1,023		8,200	0	0	0	0	0	0		141		0	0	0	162,302		490,213	
前年度比		0.97			1.01	1.01		1.00		1.61								0.74					0.84		0.97	
備考					発生量	フェニックス運搬量		フェニックス処分量		焼却灰ヒ素 溶出防止 用	3系溶融炉休止中							新珪砂 投入量		3系溶融炉休止中					24%溶液	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添(加薬品)	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケ ーキ消臭剤
		量	濃度	固形物 量	1 %汚泥 算量		量	固形物 量	
2024	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	6	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	12	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物 量	1 %汚泥 算量	量	固形物 量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	0	0	0	0	0	0
2024	5	0	0	0	0	0	0
2024	6	0	0	0	0	0	0
2024	7	0	0	0	0	0	0
2024	8	0	0	0	0	0	0
2024	9	0	0	0	0	0	0
2024	10	0	0	0	0	0	0
2024	11	0	0	0	0	0	0
2024	12	0	0	0	0	0	0
2025	1	0	0	0	0	0	0
2025	2	0	0	0	0	0	0
2025	3	0	0	0	0	0	0
年間総量						0.00	
日平均							
日最大							
前年度総量						555.56	
前年度比							
備考							

I. レンガ・スラグ										
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年	月	レンガ								スラグ 出 荷 量
		成 型 品	焼 成 良 (品 A) 数	焼 成 不 良 品 (品 B) 数	歩 留 ま り 率	L P G 使 用 量	電 力 使 用 量	プ レ ス 使 用 潤 滑 油	出 荷 量	
個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t		
2024	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	10	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	11	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2024	12	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2025	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2025	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
2025	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
年間総量										0.00
日平均										0.00
日最大										
前年度総量										0
前年度比										
備考										

渚水みらいセンター

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	4.37	6.19
2024	5	4.50	2.31
2024	6	12.90	0.00
2024	7	8.86	4.17
2024	8	4.29	2.35
2024	9	0.00	2.18
2024	10	4.43	2.13
2024	11	6.50	4.48
2024	12	6.87	4.68
2025	1	4.20	6.46
2025	2	4.47	4.42
2025	3	2.41	4.27
年間総量		63.80	43.64
日平均		0.17	0.12
日最大			
前年度総量		99.4	34.22
前年度比		0.64	1.28
備考		洗砂処分量	しき処分量

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				


L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量 ()	発電電力量			停電 回数	停電 時間	重油使用量				灯油 使用量	上水 使用量	工業 用水 使用量	L P G 使用量	消化 ガス 使用量	余剰 消化 ガス 燃焼量
			重油 使用	消 化 発 ガ 電 ス	太 陽 発 光 電			自 家 発 電 用	消 化 加 槽 温 用	そ の 他							
											kWh						
2024	4	1,697,023	0	-	-	0	0	12.00	-	-	-	-	224	-	120	-	-
2024	5	1,850,480	400	-	-	0	0	136.00	-	-	-	-	261	-	121	-	-
2024	6	1,744,389	0	-	-	0	0	10.00	-	-	-	-	224	-	96	-	-
2024	7	1,797,257	0	-	-	0	0	17.00	-	-	-	-	262	-	77	-	-
2024	8	1,792,140	300	-	-	0	0	140.00	-	-	-	-	249	-	81	-	-
2024	9	1,700,234	0	-	-	0	0	11.00	-	-	-	-	228	-	71	-	-
2024	10	1,753,183	0	-	-	0	0	11.00	-	-	-	-	231	-	97	-	-
2024	11	1,731,652	300	-	-	0	0	129.00	-	-	-	-	219	-	108	-	-
2024	12	1,722,046	0	-	-	0	0	13.00	-	-	-	-	250	-	120	-	-
2025	1	1,763,379	200	-	-	0	0	150.00	-	-	-	-	254	-	126	-	-
2025	2	1,591,950	200	-	-	0	0	81.00	-	-	-	-	273	-	126	-	-
2025	3	1,746,448	0	-	-	0	0	12.00	-	-	-	-	247	-	128	-	-
年間総量		20,890,181	1,400			0	0	722.00					2,922		1,271		
日平均		57,233	4					1.98					8		3		
日最大																	
前年度総量		21,465,111	1,300			0	0	790.74					3,196		1487		
前年度比		0.97	1.08					0.91					0.91		0.85		
備考		取引電力量 (発電電力量を含まない)											生活水のみ		LPG管理棟、洗砂池ポンプ棟、汚泥管理棟		

渚水みらいセンター


備考

鴻池水みらいセンター


1. 処理水量の推移

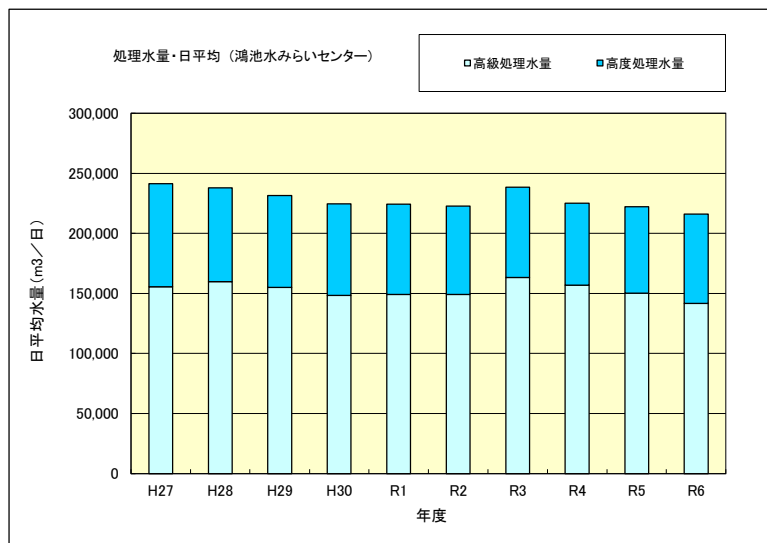


3. 放流水質の状況の2

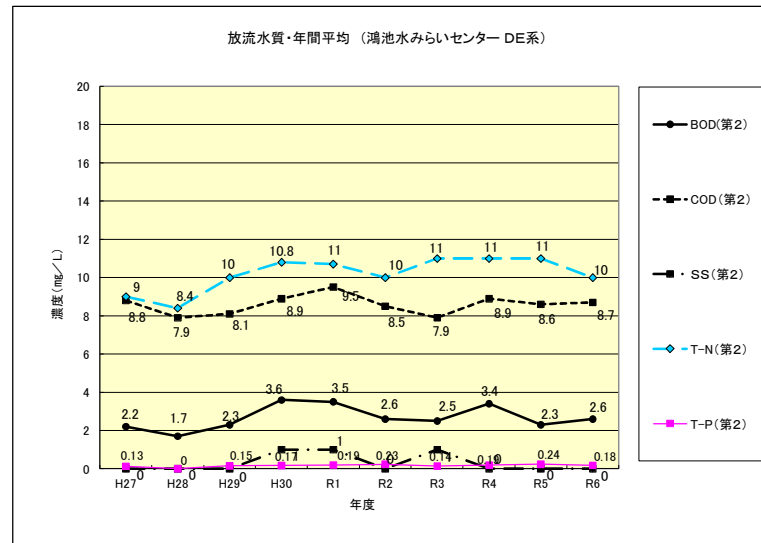


2. 放流水質の状況の1

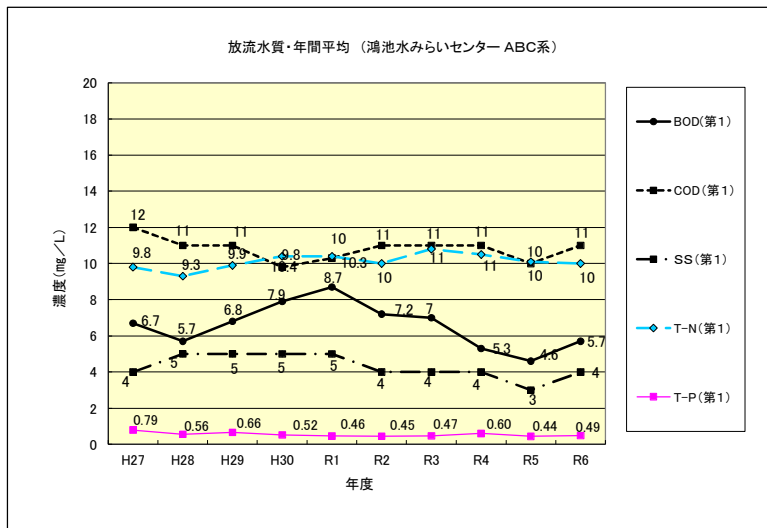


4. 污泥処理の状況

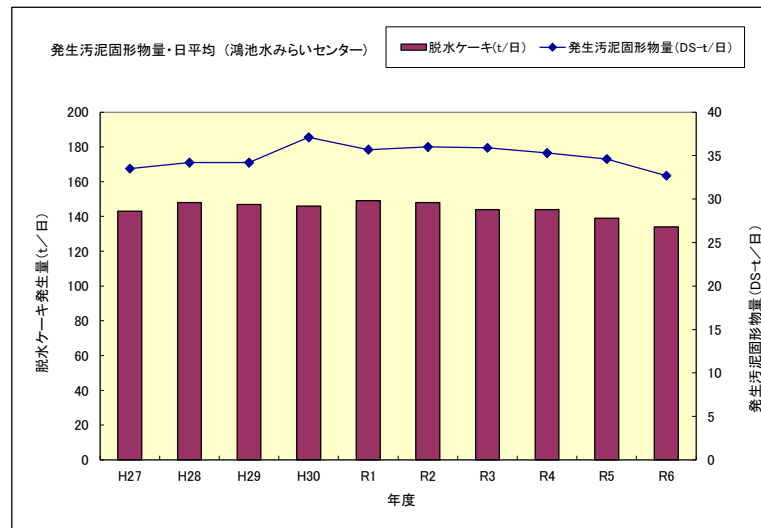


5. 焼却灰処分の状況

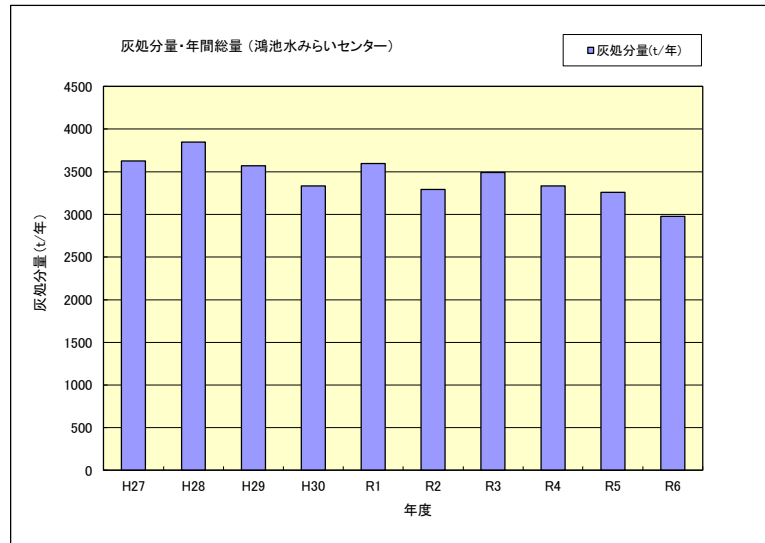


7. 電力量の状況

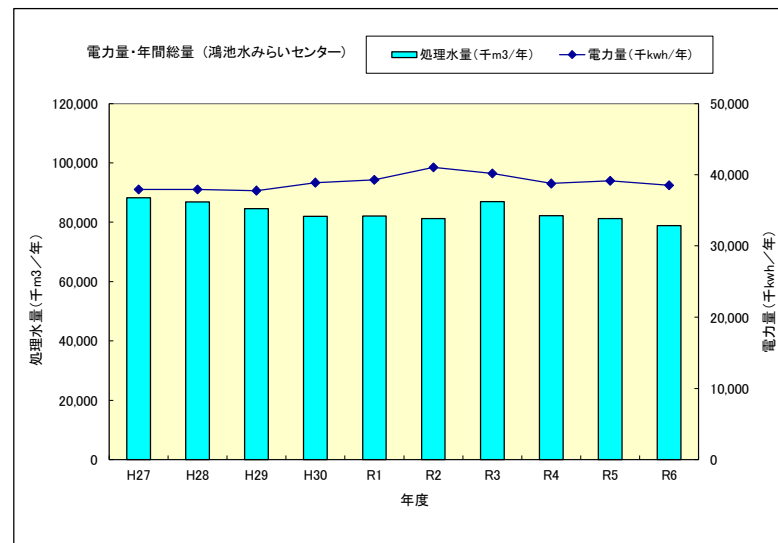

6. 処理水再利用の状況

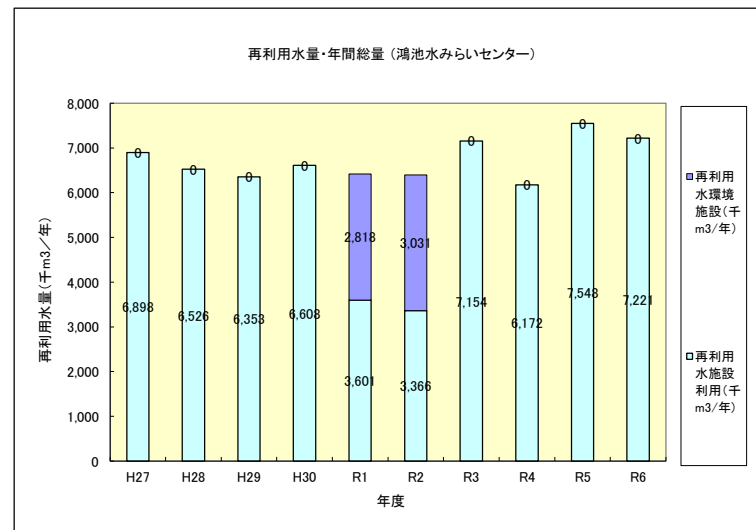

8. 処理単価の推移（なわてMCを含む）

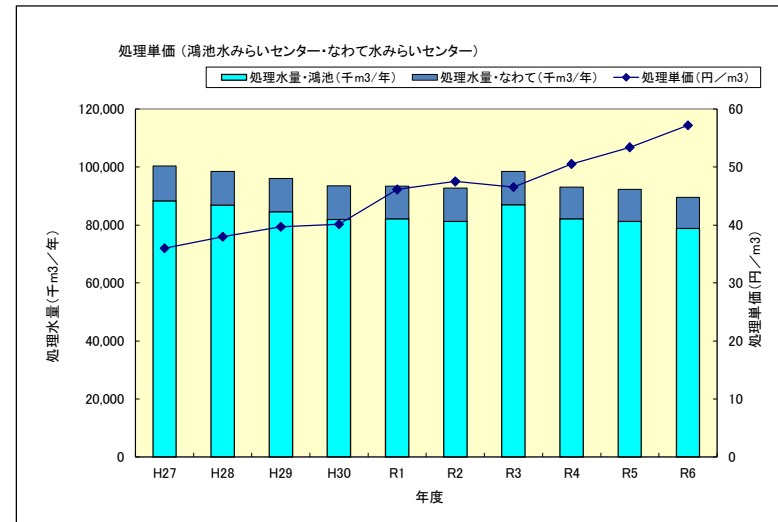

維持管理報告書(令和6年度)

A. 水量

処 番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流 入 水 量	雨 水 排 水 量	流 入 下 水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流量	生物処理 放流量	ろ過放流量	晴 天 日 (日 数)	晴 天 日 流 入 下 水 量 (日 平 均)	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量			ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
													高級処理水量	高度処理水量	場内利用				場外利用		Q水く ん	砂ろ過槽減菌用	放流水減菌用		再利用水 減菌用				
															施設利用				環境 利用	施設 利用			環境 利用	注入率		注入率	注入率		
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³/日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg
2024	4	8,087,572	307,530	7,780,042	7,809,480	1,841,578	4,467,898	1,500,004	11	198,206	119.5	890,065	6,635,932	4,402,992	2,232,940	1,667,860	109	510	630,370	-	-	-	-	1,922	0.14	60,129	0.92	-	-
2024	5	8,846,157	493,675	8,352,482	8,381,509	1,981,194	4,711,132	1,689,183	15	193,236	153.0	879,988	7,093,869	4,650,599	2,443,270	1,757,290	111	510	602,814	-	-	-	-	311	0.02	59,001	0.84	-	-
2024	6	10,230,452	977,520	9,252,932	9,279,247	2,769,907	4,824,850	1,684,490	8	205,847	255.5	848,870	7,173,602	4,745,392	2,428,210	1,954,050	128	510	588,678	-	-	-	-	1,012	0.06	65,123	0.84	-	-
2024	7	8,357,471	469,520	7,887,951	7,916,518	1,300,407	4,949,883	1,666,228	19	203,224	130.0	849,103	7,287,924	4,899,034	2,388,890	1,692,050	107	510	588,564	-	-	-	-	245	0.02	62,696	0.95	-	-
2024	8	7,673,025	282,875	7,390,150	7,420,224	1,332,953	4,490,554	1,596,717	17	188,877	143.5	946,442	6,856,879	4,509,129	2,347,750	1,732,620	110	510	667,801	-	-	-	-	414	0.03	60,714	0.98	-	-
2024	9	6,623,185	221,820	6,401,365	6,427,445	618,711	4,248,327	1,560,407	19	189,155	48.0	892,118	6,553,392	4,348,432	2,204,960	1,451,820	95	510	640,550	-	-	-	-	232	0.02	67,367	1.26	-	-
2024	10	7,202,298	122,900	7,079,398	7,103,392	1,346,742	4,217,409	1,539,241	15	176,012	91.5	890,394	6,571,286	4,314,356	2,256,930	1,647,980	104	510	628,784	-	-	-	-	217	0.02	64,664	1.09	-	-
2024	11	7,058,185	363,130	6,695,055	6,717,626	1,015,811	4,134,793	1,567,022	19	185,736	110.0	760,264	6,378,810	4,154,200	2,224,610	1,527,780	100	510	510,569	-	-	-	-	234	0.02	61,353	1.10	-	-
2024	12	5,350,014	0	5,350,014	5,376,780	18,325	3,759,717	1,598,738	26	172,107	5.0	832,242	6,103,420	3,809,460	2,293,960	1,448,140	92	510	557,512	-	-	-	-	941	0.08	58,165	1.30	-	-
2025	1	5,532,193	0	5,532,193	5,561,691	230,464	3,880,558	1,450,669	19	166,513	20.5	896,753	6,063,721	3,872,111	2,191,610	1,484,630	94	510	611,451	-	-	-	-	1,029	0.08	56,338	1.22	-	-
2025	2	5,050,811	0	5,050,811	5,075,221	148,915	3,662,372	1,263,934	14	173,375	15.5	836,147	5,563,391	3,631,441	1,931,950	1,326,190	93	510	585,693	-	-	-	-	2,038	0.18	49,109	1.16	-	-
2025	3	6,844,540	25,370	6,819,170	6,841,470	1,015,347	4,405,573	1,420,550	15	177,862	65.5	885,589	6,590,038	4,363,358	2,226,680	1,665,440	105	510	608,417	-	-	-	-	3,546	0.26	70,792	1.24	-	-
年間総量		86,855,903	3,264,340	83,591,563	83,910,603	13,620,354	51,753,066	18,537,183	197		1,157.5	10,407,975	78,872,264	51,700,504	27,171,760	19,355,860			7,221,203	-	-	-	-	12,141		735,451		-	-
日平均		237,961	8,943	229,018	229,892	37,316	141,789	50,787			185,846	28,515	216,088	141,645	74,443	53,030	104	510	19,784					33	0.08	2,015	1.08		
日最大		1,398,073	457,425	940,648	941,536	709,553	191,157	67,106			242,125	88.5	38,790	271,479	183,601	94,850	93,170		29,085					372	0.58	3,010	1.73		
前年度総量		89,744,823	3,221,510	86,523,313	86,860,534	14,107,381	54,305,680	18,447,473	163	191,340	1,264.5	10,754,498	81,283,736	54,978,926	26,304,810	19,672,440	105	510	7,548,109	-	-	-	-	10,334		729,686	0.07	-	-
前年度比		0.97	1.01	0.97	0.97	0.97	0.95	1.00	1.21	0.97	0.92	0.97	0.97	0.94	1.03	0.98			0.96					1.17		1.01			
備考		No.2+No.3		R3から放流量(なわて+守口送泥量)	No.5+No.6+No.7					前年度総量欄は前年度の日平均			生物反応槽流入水量			処理量-余剰汚泥量			環境利用含む	流量計無し						放流水簡易処理水減菌用			

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

185,851 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
184,236 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義 : 上流の全てのポンプ場ならびに水みらいセンターで前日および当日に降雨を観測しない日

鴻池水みらいセンター

B. 減菌用薬品

維持管理報告書(令和6年度)

鴻池水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) A系(標準)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引拔量	余剰汚泥量
			m ³	m ³	平均 返送汚泥率 %	m ³										
2024	4	756,759	326,790	43.2	3,651,438	483	1,610	80.0	5,400	0.27	5.1	10.4	89	0	26,370	4,231
2024	5	1,403,320	510,350	36.4	6,175,129	440	1,620	78.7	5,400	0.24	5.2	7.0	87	0	28,601	14,006
2024	6	1,455,619	455,010	31.3	6,445,632	443	1,430	78.3	5,500	0.30	5.0	8.7	100	121	28,712	13,845
2024	7	1,519,760	470,150	30.9	6,557,468	431	1,500	78.2	6,200	0.27	4.9	6.8	110	-	27,451	13,650
2024	8	1,343,967	419,540	31.2	6,110,686	455	1,550	77.8	5,500	0.23	5.6	5.8	110	0	29,820	14,405
2024	9	1,092,107	348,680	31.9	5,279,588	483	1,490	77.9	5,500	0.24	6.0	10.7	120	0	26,409	9,710
2024	10	1,055,993	346,690	32.8	5,432,575	514	1,480	78.6	5,700	0.19	7.1	9.0	110	0	29,661	9,705
2024	11	1,191,714	372,960	31.3	5,845,738	491	1,600	81.2	5,700	0.27	5.4	7.2	89	0	27,376	11,075
2024	12	1,324,868	486,780	36.7	7,988,698	603	1,700	80.8	5,400	0.33	5.6	4.9	95	0	25,600	18,300
2025	1	1,323,124	538,250	40.7	7,943,975	600	1,680	84.1	5,100	0.39	5.6	5.0	140	0	24,767	19,020
2025	2	1,156,837	469,510	40.6	7,448,375	644	1,680	83.9	4,800	0.38	5.9	6.3	110	0	22,547	15,635
2025	3	1,214,480	495,930	40.8	6,976,011	574	1,530	83.0	4,800	0.25	6.1	7.9	100	0	27,406	12,560
年間総量		14,838,548	5,240,640		75,855,313									121	324,720	156,142
日平均		40,654	14,360	35.3	207,823	511	1,570	80.2	5,400	0.28	5.6	7.5	110		890	428
日最大																
前年度総量		14,761,724	5,116,840		78,631,188									-	301,295	162,970
前年度比		1.01	1.02		0.96										1.08	0.96
備考																

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

鴻池水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) B系(ステップ)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引拔量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,827,141	713,500	39.1	8,409,660	460	1,570	81.5	5,700	0.22	6.1	5.8	200	0	35,354	21,010
2024	5	1,623,650	672,770	41.4	8,254,560	508	1,520	79.9	5,300	0.18	7.2	6.3	150	0	36,109	21,650
2024	6	1,638,195	611,030	37.3	7,266,780	444	1,430	78.3	5,600	0.20	6.8	7.1	180	732	35,986	16,040
2024	7	1,697,918	635,980	37.5	6,537,000	385	1,520	77.7	5,600	0.18	6.8	10.6	180	-	36,496	15,675
2024	8	1,582,586	581,850	36.8	6,994,620	442	1,570	77.7	5,600	0.17	7.3	6.4	160	0	36,065	20,670
2024	9	1,628,171	594,030	36.5	7,272,600	447	1,530	78.7	5,600	0.18	7.0	7.5	160	363	34,518	20,010
2024	10	1,629,187	570,470	35.0	6,997,080	429	1,550	79.0	5,500	0.18	7.1	7.3	140	0	37,072	19,505
2024	11	1,487,823	544,210	36.6	6,439,200	433	1,540	81.6	5,600	0.19	7.7	6.8	140	0	34,275	17,785
2024	12	1,407,903	620,160	44.1	7,750,920	551	1,670	80.7	5,400	0.21	8.2	6.5	140	0	35,126	22,630
2025	1	1,456,564	700,720	48.1	8,757,240	601	1,770	82.2	5,500	0.26	8.0	5.3	160	0	34,872	26,580
2025	2	1,357,912	657,150	48.4	7,744,200	570	1,760	82.6	5,500	0.25	7.7	6.1	140	0	31,172	23,885
2025	3	1,585,446	720,860	45.5	8,102,453	511	1,630	81.8	5,500	0.20	7.2	5.3	130	0	34,929	25,625
年間総量		18,922,496	7,622,730		90,526,313									1,095	421,974	251,065
日平均		51,842	20,880	40.3	248,020	478	1,590	80.1	5,500	0.20	7.3	6.8	160	3	1,156	688
日最大																
前年度総量		20,077,335	7,147,800		94,896,540									810	423,809	238,245
前年度比		0.94	1.07		0.95										1.00	1.05
備考																

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

C-1. 生反槽(高級) C(ステップ)

鴻池水みらいセンター

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引拔量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,819,092	763,590	42.0	9,251,160	509	1,490	81.6	5,400	0.23	6.2	8.6	190	0	34,566	17,980
2024	5	1,623,629	632,890	39.0	8,707,260	536	1,490	80.2	5,500	0.18	7.2	7.2	160	0	34,801	18,945
2024	6	1,651,578	621,690	37.6	7,920,600	480	1,470	79.2	5,900	0.19	6.8	6.9	160	182	34,794	16,190
2024	7	1,681,356	637,670	37.9	7,644,060	455	1,540	78.9	5,900	0.17	6.8	10.2	150	-	35,444	15,830
2024	8	1,582,576	564,090	35.6	8,279,040	523	1,560	78.0	6,000	0.17	7.3	6.1	150	0	35,505	19,895
2024	9	1,628,154	569,430	35.0	8,096,700	497	1,520	79.1	5,900	0.19	7.0	7.2	200	0	33,582	19,510
2024	10	1,629,176	570,260	35.0	8,902,680	546	1,560	79.6	6,000	0.18	7.1	6.3	160	0	35,678	19,645
2024	11	1,474,663	534,200	36.2	8,141,220	552	1,550	80.1	6,400	0.19	7.7	6.2	180	0	33,225	17,110
2024	12	1,076,689	474,590	44.1	7,552,020	701	1,680	82.1	6,200	0.21	8.2	5.0	150	0	33,814	19,115
2025	1	1,092,423	543,800	49.8	7,664,760	702	1,700	83.3	5,600	0.27	8.0	5.2	140	0	34,488	20,595
2025	2	1,116,692	516,320	46.2	6,862,440	615	1,710	82.7	5,500	0.25	7.7	6.6	130	0	30,068	16,750
2025	3	1,563,432	708,870	45.3	8,041,628	514	1,670	82.6	5,500	0.21	7.2	6.1	140	0	34,431	24,050
年間総量		17,939,460	7,137,400		97,063,568									182	410,396	225,615
日平均		49,149	19,550	39.8	265,930	541	1,580	80.6	5,800	0.20	7.3	6.8	160	0	1,124	618
日最大																
前年度総量		20,139,867	7,587,020		107,789,640									2,385	411,251	253,970
前年度比		0.89	0.94		0.90									0.08	1.00	0.89
備考																

年間日数	365 令和6年度
年間日数	365 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

C-2. 生反槽(高度) D系(AO)

鴻池水みらいセンター

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引拔量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均循環率	平均送気率														
		m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m ³	m ³
2024	4	1,104,840	441,120	39.9	-	-	5,655,463	512	1,530	77.1	5,600	0.30	9.0	9.5	7.1	100	0	30,544	14,195
2024	5	1,216,090	427,000	35.1	-	-	5,530,983	455	1,500	78.0	5,500	0.28	8.4	8.8	6.6	110	0	31,395	15,370
2024	6	1,202,330	362,480	30.1	-	-	4,888,793	407	1,370	77.9	6,000	0.25	8.3	9.5	7.1	130	1,585	31,409	11,655
2024	7	1,186,940	357,500	30.1	-	-	4,705,886	396	1,450	75.6	6,000	0.21	8.6	14.2	10.6	120	666	31,198	11,860
2024	8	1,163,400	350,430	30.1	-	-	5,081,485	437	1,490	77.3	5,800	0.20	8.8	8.8	6.6	110	0	30,814	14,660
2024	9	1,118,330	336,770	30.1	-	-	5,008,541	448	1,490	76.0	6,000	0.21	8.8	9.8	7.3	120	3,715	28,955	12,980
2024	10	1,091,230	330,620	30.3	-	-	5,433,045	498	1,540	78.0	6,400	0.24	9.2	9.6	7.2	110	7,551	29,143	13,045
2024	11	1,100,750	332,660	30.2	-	-	5,538,610	503	1,550	78.6	6,400	0.25	8.9	9.8	7.3	100	4,932	29,462	12,920
2024	12	1,146,020	412,280	36.0	-	-	6,479,879	565	1,600	80.4	6,000	0.29	8.9	8.4	6.3	100	599	30,423	16,265
2025	1	1,095,720	437,980	40.0	-	-	6,599,879	602	1,690	82.9	5,900	0.37	9.3	9.4	7.0	120	0	30,114	16,650
2025	2	991,240	394,004	39.7	-	-	6,041,470	609	1,700	82.0	5,800	0.36	9.2	9.6	7.2	120	1,816	27,376	16,015
2025	3	1,103,030	441,370	40.0	-	-	6,657,255	604	1,570	80.3	5,500	0.31	9.5	9.0	6.7	90	0	32,028	15,929
年間総量		13,519,920	4,624,214		-	-	67,621,289										20,863	362,861	171,544
日平均		37,040	12,670	34.2			185,264	500	1,540	78.7	5,900	0.27	8.9	9.7	7.3	110	57	994	470
日最大																			
前年度総量		13,123,700	4,447,970		-	-	65,548,732										22,328	363,737	167,358
前年度比		1.03	1.04				1.03										0.93	1.00	1.03
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

C-2. 生反槽(高度) E系(AO)

鴻池水みらいセンター

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均循環率		平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m ³	m ³
2024	4	1,128,100	450,850	40.0	—	—	5,473,492	485	1,510	78.0	5,500	0.32	8.8	8.6	6.4	90	0	30,302	15,705
2024	5	1,227,180	431,560	35.2	—	—	5,629,348	459	1,540	77.8	5,600	0.28	8.3	8.7	6.5	120	0	31,615	15,655
2024	6	1,225,880	369,000	30.1	—	—	5,084,530	415	1,420	77.2	6,100	0.24	8.1	8.6	6.4	120	1,585	31,451	13,795
2024	7	1,201,950	362,260	30.1	—	—	4,808,467	400	1,500	75.2	6,000	0.21	8.5	12.2	9.1	120	666	31,328	13,040
2024	8	1,184,350	357,020	30.1	—	—	5,230,103	442	1,520	76.6	6,000	0.20	8.6	8.3	6.2	110	0	31,213	15,520
2024	9	1,086,630	315,903	29.1	—	—	5,012,861	461	1,530	75.9	6,500	0.20	8.8	9.0	6.7	110	3,715	26,989	12,825
2024	10	1,165,700	351,050	30.1	—	—	5,357,737	460	1,540	77.6	6,500	0.26	8.8	9.5	7.1	110	7,551	30,517	13,645
2024	11	1,123,860	339,890	30.2	—	—	5,441,195	484	1,580	77.7	6,700	0.24	8.7	8.2	6.1	110	4,929	29,951	13,945
2024	12	1,147,940	412,780	36.0	—	—	6,412,970	559	1,620	80.0	6,300	0.28	8.9	8.0	6.0	100	599	30,046	16,645
2025	1	1,095,890	438,620	40.0	—	—	6,531,227	596	1,730	82.4	6,100	0.38	9.3	8.7	6.5	120	0	30,718	18,000
2025	2	940,710	376,033	40.0	—	—	5,994,256	637	1,690	81.0	5,800	0.34	9.9	11.2	8.4	110	1,815	26,951	15,645
2025	3	1,123,650	449,630	40.0	—	—	6,667,121	593	1,540	81.6	5,200	0.32	9.3	9.9	7.4	100	0	32,274	15,640
年間総量		13,651,840	4,654,596		—	—	67,643,307										20,860	363,355	180,060
日平均		37,400	12,750	34.2			185,324	495	1,560	78.4	6,000	0.27	8.8	9.2	6.9	110	57	995	493
日最大																			
前年度総量		13,181,110	4,470,250		—	—	63,990,285										19,593	361,388	185,145
前年度比		1.04	1.04				1.06										1.06	1.01	0.97
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

D-1. 重力濃縮					
処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
		濃縮汚泥			固形物量
		量	濃度		
m³	m³	%	t		
2024	4	157,136	15,566	3.6	564.9
2024	5	162,521	14,276	2.9	418.7
2024	6	162,352	13,195	3.1	411.9
2024	7	161,917	11,849	3.0	359.1
2024	8	163,417	12,961	2.8	366.5
2024	9	150,453	11,416	2.9	332.5
2024	10	162,071	13,373	2.5	340.1
2024	11	154,289	12,042	2.6	311.4
2024	12	155,009	12,436	2.8	348.0
2025	1	154,959	12,612	3.0	381.3
2025	2	138,114	11,381	3.1	350.6
2025	3	161,068	15,058	3.4	513.8
年間総量		1,883,306	156,165		4,698.8
日平均		5,160	428	3.0	12.9
日最大					
前年度総量		1,861,480	154,504	2.9	4,509.2
前年度比		1.01	1.01		1.04
備考					

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-2. 機械濃縮														
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8					
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 (ポリ鉄)		高分子凝集剤 使用量						
		濃縮汚泥			固形物 量		添加 率		添加 率					
		量	濃 度											
		m ³	m ³	%	t	kg	%	kg	%					
2024	4	103,761	14,287	4.0	568.2	40,107	0.09	556	0.24					
2024	5	115,652	15,725	4.0	624.7	40,426	0.10	774	0.27					
2024	6	98,493	14,127	3.9	558.0	33,524	0.09	664	0.25					
2024	7	98,839	13,571	4.0	547.1	36,481	0.09	674	0.25					
2024	8	115,280	15,788	4.0	632.6	38,295	0.09	930	0.30					
2024	9	100,750	13,677	4.0	541.8	2,596	0.01	830	0.30					
2024	10	100,453	14,161	3.9	556.0	0	0.00	759	0.27					
2024	11	95,848	13,997	3.9	552.1	0	0.00	645	0.24					
2024	12	121,399	16,614	4.0	659.5	0	0.00	834	0.25					
2025	1	132,700	18,815	3.9	738.8	0	0.00	1,038	0.29					
2025	2	113,750	15,695	4.0	628.7	0	0.00	812	0.27					
2025	3	118,265	16,412	3.9	646.6	20,634	0.06	934	0.28					
年間総量		1,315,190	182,872		7,254.1	212,062		9,450						
日平均		3,603	501	4.0	19.9	581	0.04	26	0.27					
日最大														
前年度総量		1,359,513	207,137	3.9	8,145.4	472,613	0.10	9721	0.26					
前年度比		0.97	0.88		0.89	0.45		0.97						
備考						流泥用遠心濃縮機 比重1.45	使用量 (m ³)/守口なわて汚泥量 (m ³)×100	ベルト濃縮用粉体						

D-3. 濃縮汚泥量(合計)									
処	番号	1	2	3	4	5	6		
年	月	濃縮汚泥量(合計)			消臭剤				
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率		
		m ³	%	t	kg	m ³	mg/L		
2024	4	29,853	3.8	1,133.1	-	-	-		
2024	5	30,001	3.5	1,043.4	-	-	-		
2024	6	27,322	3.5	969.9	-	-	-		
2024	7	25,420	3.6	906.2	-	-	-		
2024	8	28,749	3.5	999.1	-	-	-		
2024	9	25,093	3.5	874.3	-	-	-		
2024	10	27,534	3.3	896.1	-	-	-		
2024	11	26,039	3.3	863.5	-	-	-		
2024	12	29,050	3.5	1,007.5	-	-	-		
2025	1	31,427	3.6	1,120.1	-	-	-		
2025	2	27,076	3.6	979.3	-	-	-		
2025	3	31,470	3.7	1,160.4	-	-	-		
年間総量		339,037		11,952.9	-	-	-		
日平均		929	3.5	32.7	-	-	-		
日最大									
前年度総量		361,641	3.5	12,654.6	-	-	-		
前年度比		0.94		0.94					
備考							ベルトプレス脱水投入汚泥量		

E. 消化							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
m³	m³	%	t	m³	%		
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量		-	-	-	-	-	-
日平均		-	-	-	-	-	-
日最大		-	-	-	-	-	-
前年度総量		-	-	-	-	-	-
前年度比		-	-	-	-	-	-
備考							

F. 脱水												
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機 投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集 剤ポリ鉄 使用量	添加率	無機凝集 剤PAC 使用量	添加率	高分子凝集 剤使用量	添加率
		量	固形物 量	量	固形物 量	含水率						
m ³	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%		
2024	4	33,916	1,132	4,091	949	76.8	65,337	5.8	0	-	15,314	0.54
2024	5	34,601	1,043	4,246	949	77.7	72,805	7.0	0	-	18,982	0.73
2024	6	32,191	970	3,812	864	77.3	60,335	6.2	0	-	17,992	0.74
2024	7	33,522	889	3,681	826	77.5	50,054	6.5	4,816	4.0	18,237	0.82
2024	8	36,167	989	4,150	942	77.3	64,699	8.5	9,196	4.0	21,853	0.88
2024	9	32,334	873	3,416	759	77.8	66,077	7.6	0	-	15,900	0.73
2024	10	35,140	896	3,692	833	77.4	55,724	6.2	0	-	16,661	0.74
2024	11	32,647	856	3,639	813	77.7	58,522	7.0	1,089	5.0	17,113	0.80
2024	12	37,062	1,012	4,489	966	78.5	91,133	9.0	0	-	20,911	0.83
2025	1	38,782	1,095	4,856	1,042	78.5	77,836	9.1	9,208	3.9	23,768	0.87
2025	2	31,944	942	4,103	888	78.4	64,598	8.3	5,953	3.7	19,258	0.82
2025	3	37,364	1,167	4,905	1,112	77.3	73,022	7.8	9,087	3.9	21,715	0.74
年間総量		415,670	11,864.3	49,081.4	10,942.6		800,139		39,349		227,702	
日平均		1,139	32.5	134.5	30.0	77.7	2,192	7.4	108	4.1	624	0.77
日最大												
前年度総量		447,648	12,609.1	50,759.3	11,446.3	77.4	856,283	7.1	20,812		241,575	0.77
前年度比		0.93	0.94	0.97	0.96		0.93		1.89		0.94	
備考							ベルトプレス用		スクリーンプレス用	単純平均	エマルジョン(40%溶液)	単純平均

鴻池水みらいセンター

維持管理報告書(令和6年度)

G. 焼却・溶融

鴻池水みらいセンター

年	月	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		焼却投入 ケ キ 量	焼却投入 し さ 量	焼却投入 沈砂 量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕石使用 量	石灰石使用 量	消石灰使用 量	鉄粉使用 量	尿素使用 量	珪砂使用 量	重油使用 量	灯油使用 量	コ レ ス使用 量	L P G使用 量	都市ガス使用 量	消化ガス使用 量	苛性ソ ー ダ使用 量
						含水率	含水率	空 冷	水 冷																
		t	t	t	t	%	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	m3	m3	kg
2024	4	4,079.28	-	-	181.9	293.28	33.1	291.8	33.1	-	-	-	-	-	-	-	-	28	35,887	-	-	-	-	-	40,076
2024	5	4,245.36	-	-	181.2	286.03	32.5	284.7	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	49	52,996	-	-	-	-	-	51,246
2024	6	3,821.47	-	-	195.4	270.65	33.2	269.6	33.2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	42,846	-	-	-	-	-	49,327
2024	7	3,681.31	-	-	178.6	261.18	34.4	260.1	34.4	-	-	-	-	-	-	-	-	24	61,676	-	-	-	-	-	40,367
2024	8	4,157.50	-	-	204.3	294.74	33.4	293.7	33.4	-	-	-	-	-	-	-	-	32	49,897	-	-	-	-	-	51,985
2024	9	3,415.81	-	-	147.9	270.53	32.8	269.3	32.8	-	-	-	-	-	-	-	-	16	53,753	-	-	-	-	-	46,220
2024	10	3,688.57	-	-	137.0	213.04	35.6	212.2	35.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	32,356	-	-	-	-	-	46,341
2024	11	3,611.55	-	-	133.1	198.49	34.9	197.4	34.9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	54,645	-	-	-	-	-	43,874
2024	12	4,523.38	-	-	167.8	228.03	31.6	227.1	31.6	-	-	-	-	-	-	-	-	43	73,447	-	-	-	-	-	52,868
2025	1	4,813.70	-	-	170.8	271.25	29.5	270.3	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-	50	98,405	-	-	-	-	-	48,763
2025	2	4,083.73	-	-	134.5	216.44	31.4	215.5	31.4	-	-	-	-	-	-	-	-	44	75,159	-	-	-	-	-	39,767
2025	3	4,951.10	-	-	165.9	185.58	32.6	184.7	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-	16	58,595	-	-	-	-	-	53,796
年間総量		49,072.76	-	-	1,998.4	2,989.24		2,976.4		-	-	-	-	-	-	-	-	322	689,662	-	-	-	-	-	564,629
日平均		134.45	-	-	5.5	8.19	32.9	8.0	32.9									0.9	1,889						1,547
日最大																									
前年度総量		50,778.82	-	-	2,194.6	3,248.99	32.5	3,259	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	323	654,491	-	-	-	-	-	628,690
前年度比		0.97			0.91	0.92		0.91										1.00	1.05						0.90
備考						フェニックス運搬量		フェニックス処分量																	24%溶液

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

期	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添加薬品	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケ ーキ消臭剤
		量	濃度	固形物量	1 %汚 換泥 算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³		kg	t	
2024	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-
年間総量		-	-	-	-	-	0	0	0
日平均									
日最大									
前年度総量		-	-	-	-	-	-	-	-
前年度比									
備考									

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

年	月	1	2	3	4	5	6
		汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1 %汚換泥算量	量	固形物量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	29,438	0.82	218.74	-	0	0
2024	5	29,027	0.74	214.03	-	0	0
2024	6	26,315	0.74	194.32	-	0	0
2024	7	28,567	0.67	191.72	-	0	0
2024	8	30,074	0.68	203.81	-	0	0
2024	9	26,080	0.67	173.48	-	0	0
2024	10	23,994	0.71	170.15	-	0	0
2024	11	22,571	0.75	168.25	-	0	0
2024	12	26,766	0.77	205.64	-	0	0
2025	1	29,498	0.90	265.52	-	0	0
2025	2	24,410	0.97	236.48	-	0	0
2025	3	22,300	0.99	220.28	-	0	0
年間総量		319,040		2,462.42	-	0	0
日平均		874	0.78	6.75		0	0
日最大							
前年度総量		337,221		3,027.48	-	0	0
前年度比		0.95		0.81			
備考		守口市、なわてMCから受入					

鴻池水みらいセンター

I. レンガ・スラグ

年	番号 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		レンガ									スラグ 出荷量
		成型 品	焼成 良品 (A) 個数	焼成不 良品 (B) 個数	歩留まり 率	L P G 使用量	電力使用 量	プレス 使用量 潤滑油	出 荷量		
		個	個	個	%	kg	kWh	L	個	t	
2024	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2025	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2025	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2025	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年間総量		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日平均											
日最大											
前年度総量		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前年度比											
備考											

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	28.74	14.90
2024	5	7.95	10.10
2024	6	34.30	12.30
2024	7	48.88	11.66
2024	8	46.19	4.88
2024	9	44.08	7.31
2024	10	56.54	7.71
2024	11	64.33	10.19
2024	12	47.78	6.90
2025	1	3.90	12.74
2025	2	0.00	7.38
2025	3	19.59	11.59
年間総量		402.28	117.66
日平均		1.10	0.32
日最大			
前年度総量		433.07	101.32
前年度比		0.93	1.16
備考		洗砂処分量 (場外分含む)	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度


K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m³	%	t
2024	4	33,971	—	—
2024	5	35,360	—	—
2024	6	34,047	—	—
2024	7	34,820	—	—
2024	8	30,099	—	—
2024	9	26,739	—	—
2024	10	35,047	—	—
2024	11	31,606	—	—
2024	12	29,168	—	—
2025	1	30,712	—	—
2025	2	29,904	—	—
2025	3	27,598	—	—
年間総量		379,071	—	—
日平均				
日最大				
前年度総量		414,531	—	—
前年度比		0.91		
備考		下水として受け入れ(希釈し尿量)		

使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 (総使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電ガス	太陽発電			自家発電用	本館	場内ポンプ場	その他						
kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³		
2024	4	3,110,500	0	—	—	—	—	630	0	4,158	—	—	1,316	—	348	—	—
2024	5	3,247,150	0	—	—	—	—	225	0	6,785	—	—	1,248	—	346	—	—
2024	6	3,216,390	0	—	—	—	—	180	10,541	10,117	—	—	1,233	—	306	—	—
2024	7	3,285,980	0	—	—	—	—	180	27,742	5,336	—	—	1,759	—	307	—	—
2024	8	3,324,120	0	—	—	—	—	261	28,041	4,421	—	—	1,496	—	257	—	—
2024	9	3,099,470	0	—	—	—	—	180	23,918	3,139	—	—	1,262	—	243	—	—
2024	10	3,194,880	0	—	—	—	—	180	10,416	1,435	—	—	1,193	—	304	—	—
2024	11	3,087,060	0	—	—	—	—	180	0	3,545	—	—	1,372	—	307	—	—
2024	12	3,265,010	0	—	—	—	—	423	0	20	—	—	1,178	—	357	—	—
2025	1	3,394,750	0	—	—	—	—	333	0	19	—	—	1,081	—	340	—	—
2025	2	2,985,970	0	—	—	—	—	180	0	25	—	—	1,235	—	333	—	—
2025	3	3,325,470	0	—	—	—	—	630	0	424	—	—	1,236	—	336	—	—
年間総量		38,536,750	0	—	—	—	—	3,582	100,658	39,424	—	—	15,609	—	3,784	—	—
日平均		105,580						10	276	108			43		10		
日最大		143,630						630		4,216			107		23		
前年度総量		39,145,340	0	—	—	—	—	3,582	16,554	42,416	0	0	15,058	—	4,328	—	—
前年度比		0.98						1.00	6.08	0.93			1.04		0.87		
備考									冷暖房用	雨水ポンプ用							


鴻池水みらいセンター
備考

なわて水みらいセンター


1. 処理水量の推移

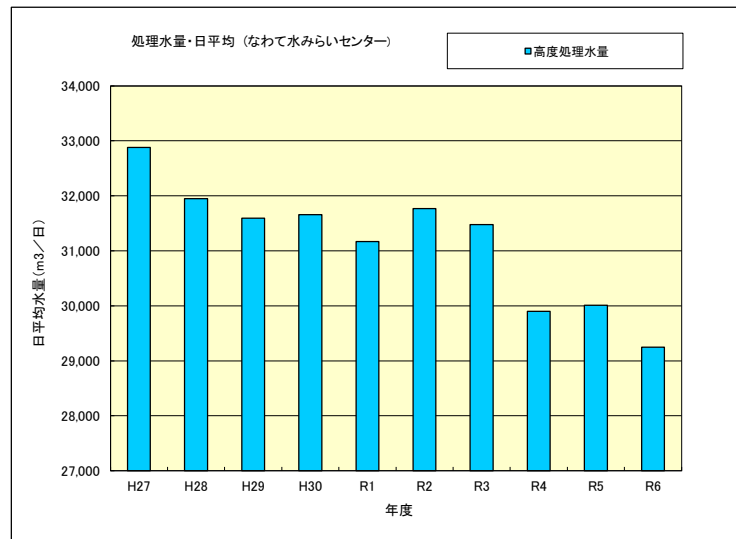


2. 放流水質の状況

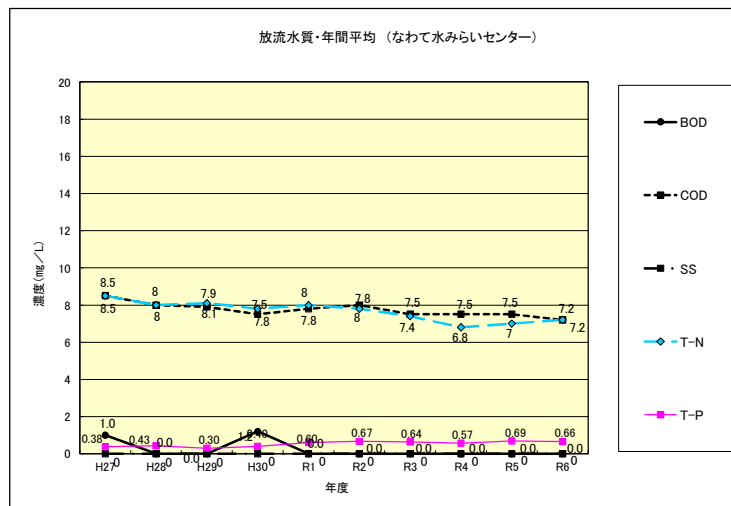


3. 汚泥処理の状況

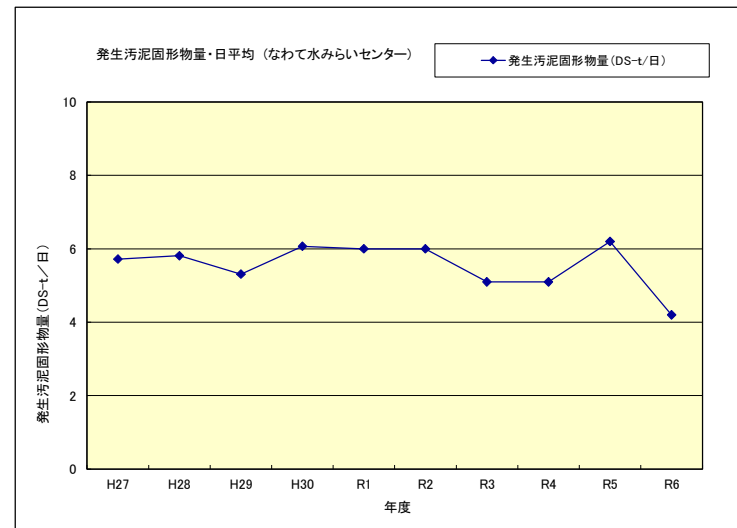

4. 処理水再利用の状況

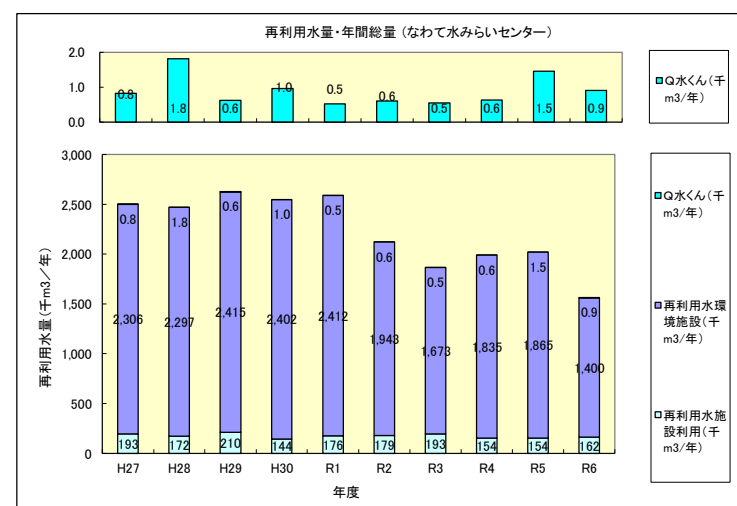

5. 電力量の状況

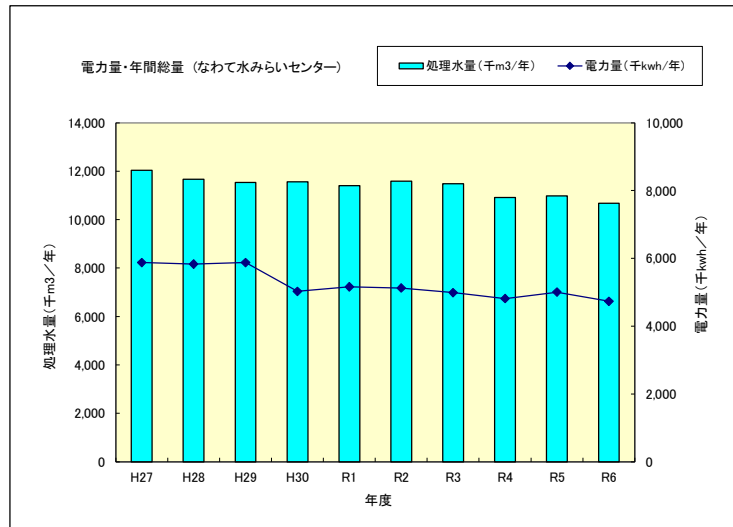

維持管理報告書(令和6年度)

なわて水みらいセンター

A. 水量																						B. 減菌用薬品							
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流 入 水 量	雨水 排水 量	流入 下 水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流水量	生物処理 放流水量	ろ過放流水 量	晴天日 （日数）	晴天 （日流入下 水 量 平均）	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量			ろ過 処理 水量	ろ過速 度	ろ過面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ					
													高級処理 水量	高度処理 水量	場内利用				場外利用		Q水くん	砂ろ過槽減菌用	放流水減菌用	再利用水減菌用					
															施設利用				環境利用	施設利用				環境利用	注入率	注入率			
m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L	
2024	4	926,439	－	926,439	902,630	0	0	902,630	11	30,120	137.0	19,570	935,240	－	935,240	923,025	225	137	19,570	49,360	0	109,040	24	－	－	8,680	1.15	－	－
2024	5	953,715	－	953,715	929,480	0	0	929,480	15	29,661	178.5	19,220	971,250	－	971,250	958,706	226	137	19,220	50,000	0	111,020	27	－	－	7,728	1.00	－	－
2024	6	977,532	－	977,532	955,380	0	0	955,380	10	31,236	270.5	13,520	975,380	－	975,380	964,629	235	137	13,520	29,900	0	76,360	44	－	－	8,288	1.04	－	－
2024	7	945,666	－	945,666	922,300	0	0	922,300	19	29,352	135.0	13,400	943,900	－	943,900	930,134	219	137	13,400	41,210	0	81,380	56	－	－	8,456	1.10	－	－
2024	8	890,980	－	890,980	866,180	0	0	866,180	17	28,105	172.5	6,920	883,710	－	883,710	868,869	205	137	6,920	43,530	0	81,610	57	－	－	8,736	1.21	－	－
2024	9	838,824	－	838,824	814,090	0	0	814,090	20	27,681	72.0	6,610	833,220	－	833,220	817,981	199	137	6,610	47,550	0	92,430	87	－	－	7,504	1.11	－	－
2024	10	898,585	－	898,585	876,790	0	0	876,790	15	28,084	105.5	6,910	895,640	－	895,640	881,814	208	137	6,910	48,840	0	103,690	353	－	－	8,792	1.20	－	－
2024	11	849,690	－	849,690	830,110	0	0	830,110	19	27,045	112.0	7,690	858,440	－	858,440	845,340	206	137	7,690	3,580	0	86,160	41	－	－	6,888	1.00	－	－
2024	12	907,156	－	907,156	886,050	0	0	886,050	29	29,256	1.0	13,950	921,100	－	921,100	906,818	214	137	13,950	0	0	87,020	75	－	－	7,000	0.95	－	－
2025	1	855,503	－	855,503	835,250	0	0	835,250	23	27,603	17.5	15,150	866,990	－	866,990	853,636	201	137	15,150	0	0	89,010	54	－	－	7,168	1.03	－	－
2025	2	735,867	－	735,867	718,230	0	0	718,230	20	26,080	14.0	18,370	753,250	－	753,250	742,177	193	137	18,370	0	0	78,520	47	－	－	6,272	1.05	－	－
2025	3	815,517	－	815,517	798,770	0	0	798,770	15	25,938	72.0	20,230	836,270	－	836,270	826,828	195	137	20,230	0	0	89,630	40	－	－	7,392	1.11	－	－
年間総量		10,595,474		10,595,474	10,335,260	0	0	10,335,260	213		1,287.5	161,540	10,674,390	－	10,674,390	10,519,957			161,540	313,970	0	1,085,870	905	－		92,904		－	
日平均		29,029		29,029	28,316		0	28,316		28,347		443	29,245		29,245	28,822	211	137	443	1,570	0	2,975	2	－		255	1.08		
日最大		45,049		45,049	44,200			44,200		33,586		980	44,460		44,460	44,179			980	1,690		4,030	39			448	1.53		
前年度総量		10,951,784		10,951,784	10,672,170	7,569	0	10,664,601	172	29,140	1,370.0	153,770	10,983,756	－	10,983,756	10,832,972			153,770	577,420	0	1,287,560	1,455	－		97,440	1.10	－	
前年度比		0.97		0.97	0.97			0.97	1.24	0.97	0.94	1.05	0.97		0.97	0.97			1.05	0.54		0.84	0.62			0.95	0.98		
備考				放流水量＋初沈汚泥引抜量＋余剰汚泥量						前年度総量欄：日平均前年度比：日平均の比較	太平PS降雨量	=場内施設利用	生物反応槽流入水量			処理量－余剰汚泥量							11月4日以降停止。日平均は稼働日200日として算出			減菌設備なし		平均は総量平均（次亜塩注入量×12%/放流水量）	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

28,358 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
28,201 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義： 枚方中継ポンプ場ならびに太平ポンプ場で前日および当日に降雨を観測しない日

維持管理報告書(令和6年度)

なわて水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 1系(A2O法)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			m³	m³	%	m³	%	m³											
2024	4	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2024	5	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2024	6	281,383	117,940	41.9	237,483	84	1,362,000	484	1,710	83	4,300	0.06	15.2	16.0	11.0	200	3,680	4,639	4,377
2024	7	320,510	131,580	41.1	308,805	96	1,629,100	508	1,640	84	4,800	0.05	16.3	16.0	10.0	290	4,922	4,728	5,618
2024	8	300,500	124,620	41.5	291,090	97	1,738,000	578	1,480	85	5,500	0.05	17.4	11.0	7.4	270	4,370	4,733	6,538
2024	9	283,870	118,060	41.6	282,350	99	1,670,100	588	1,480	83	5,000	0.05	17.8	13.0	8.8	180	5,980	4,656	7,173
2024	10	304,160	125,510	41.3	299,430	98	1,645,200	541	1,670	85	4,100	0.05	17.2	18.0	12.0	160	5,428	4,035	5,328
2024	11	187,250	77,380	41.3	173,090	92	1,063,700	568	1,480	83	4,100	0.06	19.3	16.0	11.0	180	5,198	2,321	3,586
2024	12	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2025	1	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2025	2	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2025	3	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
年間総量		1,677,673	695,090	-	1,592,248	-	9,108,100	-									29,578	25,112	32,620
日平均		9,869	4,089	41.4	9,366	95	53,577	543	1,580	83.7	4,600	0.05	17.2	15.0	10.0	210	174	148	192
日最大																			
前年度総量		1,415,526	587,510	41.5	1,374,790	97	7,925,500	560	1,570	82.9	4,800	0.06	17.4	12.8	8.4	130	26,197	26,582	27,843
前年度比		1.19	1.18		1.16		1.15										1.13	0.94	1.17
備考																			

年間稼働日数	170	令和6年度	6/5～11/21
	148	令和5年度	

維持管理報告書(令和6年度)

なわて水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 2系(3段ステップ)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			m ³	m ³	%	m ³	%	m ³											
2024	4	935,240	378,624	40.5	－	－	4,445,729	475	1,500	85	5,700	0.11	10.4	11.0	5.5	130	21,352	11,594	12,215
2024	5	971,250	392,437	40.4	－	－	4,404,733	454	1,460	84	5,400	0.09	10.4	12.2	6.1	150	23,530	11,691	12,544
2024	6	693,997	279,395	40.3	－	－	3,233,790	466	1,590	85	5,800	0.06	10.1	17.7	8.8	170	16,192	6,762	6,374
2024	7	623,390	252,611	40.5	－	－	3,108,103	499	1,740	83	5,600	0.05	10.8	16.2	8.1	170	15,180	4,872	8,148
2024	8	583,210	236,834	40.6	－	－	3,005,151	515	1,510	83	5,000	0.05	11.5	15.6	7.8	150	15,226	5,226	8,303
2024	9	549,350	222,747	40.5	－	－	2,842,707	517	1,470	82	4,700	0.05	11.8	15.5	7.8	140	15,088	4,839	8,066
2024	10	591,480	239,257	40.5	－	－	2,978,225	504	1,400	83	4,300	0.06	11.3	13.7	6.9	130	15,824	3,934	8,498
2024	11	671,190	269,224	40.1	－	－	3,035,036	452	1,470	82	4,400	0.06	11.7	17.0	8.5	140	19,549	4,159	9,514
2024	12	921,100	379,570	41.2	－	－	4,379,793	475	1,650	84	5,300	0.06	10.7	11.8	5.9	110	22,262	6,824	14,282
2025	1	866,990	357,903	41.3	－	－	4,269,027	492	1,610	86	5,700	0.08	11.6	12.4	6.2	120	23,044	6,899	13,354
2025	2	753,250	308,175	40.9	－	－	3,755,998	499	1,720	85	6,000	0.07	12.1	20.1	10.1	120	19,639	6,564	11,073
2025	3	836,270	342,377	40.9	－	－	4,250,781	508	1,560	84	6,400	0.07	11.9	15.6	7.8	190	22,996	7,305	9,442
年間総量		8,996,717	3,659,154		－	－	43,709,073										229,882	80,669	121,813
日平均		24,650	10,025	40.7	－	－	119,751	486	1,560	83.8	5,400	0.07	11.2	14.9	7.5	140	630	221	334
日最大																			
前年度総量		9,568,230	3,891,730	40.7	－	－	46,633,690	487	1,570	83.6	5,300	0.07	10.8	15.4	7.7	120	231,763	102,248	122,941
前年度比		0.94	0.94				0.94										0.99	0.79	0.99
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 リ 添硫 加酸 薬第 二鉄 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱水 ケ ーキ 消 臭 剤
		量	濃度	固形物量	1 %汚 換泥 算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	21,012	0.64	135.10	-	11,723	0	0	0
2024	5	20,945	0.64	135.02	-	12,089	0	0	0
2024	6	20,311	0.67	135.64	-	10,674	0	0	0
2024	7	22,660	0.59	133.75	-	11,196	0	0	0
2024	8	22,284	0.57	126.99	-	11,931	0	0	0
2024	9	19,550	0.56	108.54	-	13,864	0	0	0
2024	10	16,569	0.58	95.76	-	11,934	0	0	0
2024	11	14,760	0.62	91.41	-	12,040	0	0	0
2024	12	18,235	0.66	121.12	-	13,295	0	0	0
2025	1	19,697	0.86	168.91	-	12,720	0	0	0
2025	2	16,295	0.96	156.32	-	11,096	0	0	0
2025	3	13,212	0.97	128.71	-	10,569	0	0	0
年間総量		225,530		1,537.27	-	143,131	0	0	0
日平均		618	0.68	4.21		392			
日最大									
前年度総量		259,371	0.87	2,269.17		136,096	-	-	-
前年度比		0.87		0.68		1.05			
備考		なわて汚泥圧送受入量							

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

なわて水みらいセンター

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1 %汚 換泥 算量	量	固形物量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量		-	-	-	-	-	-
日平均							
日最大							
前年度総量		-	-	-	-	-	-
前年度比							
備考							

I. レンガ・スラグ		
処	番号	1
年	月	スラグ 出荷 量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		-
日平均		
日最大		
前年度総量		-
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	2.58	0.00
2024	5	0.00	0.00
2024	6	2.41	0.00
2024	7	0.00	0.00
2024	8	0.00	0.00
2024	9	0.00	0.00
2024	10	2.39	0.00
2024	11	0.00	0.44
2024	12	0.00	0.00
2025	1	0.00	0.00
2025	2	0.00	0.00
2025	3	0.00	0.00
年間総量		7.38	0.44
日平均		0.02	0.00
日最大			
前年度総量		4.41	0.59
前年度比		1.67	0.75
備考		沈砂運搬量 ⇒鴻池へ	しき処分量

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	—	—	—
2024	5	—	—	—
2024	6	—	—	—
2024	7	—	—	—
2024	8	—	—	—
2024	9	—	—	—
2024	10	—	—	—
2024	11	—	—	—
2024	12	—	—	—
2025	1	—	—	—
2025	2	—	—	—
2025	3	—	—	—
年間総量		—	—	—
日平均				
日最大				
前年度総量		—	—	—
前年度比				
備考				


L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量 ()	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	L P G使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発電	太陽発電			自家発電用	消化加槽温用	その他							
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
2024	4	388,360	0	—	—	—	—	76	—	—	—	—	133	—	—	—	—
2024	5	400,110	0	—	—	—	—	96	—	—	—	—	62	—	—	—	—
2024	6	418,110	0	—	—	—	—	95	—	—	—	—	60	—	—	—	—
2024	7	440,940	0	—	—	—	—	169	—	—	—	—	63	—	—	—	—
2024	8	428,740	0	—	—	—	—	333	—	—	—	—	63	—	—	—	—
2024	9	398,360	0	—	—	—	—	254	—	—	—	—	53	—	—	—	—
2024	10	413,550	0	—	—	—	—	91	—	—	—	—	67	—	—	—	—
2024	11	386,530	0	—	—	—	—	87	—	—	—	—	61	—	—	—	—
2024	12	388,640	0	—	—	—	—	312	—	—	—	—	64	—	—	—	—
2025	1	374,610	0	—	—	—	—	167	—	—	—	—	67	—	—	—	—
2025	2	331,060	0	—	—	—	—	90	—	—	—	—	64	—	—	—	—
2025	3	367,530	0	—	—	—	—	90	—	—	—	—	67	—	—	—	—
年間総量		4,736,540	0	—	—	—	—	1,858	—	—	—	—	824	—	—	—	—
日平均		12,977						5					2				
日最大																	
前年度総量		5,004,040	120	—	—	—	—	1,612	—	—	—	—	687	—	—	—	—
前年度比		0.95	0.00					1.15					1.20				
備考																	

なわて水みらいセンター


備考

川俣水みらいセンター


1. 処理水量の推移

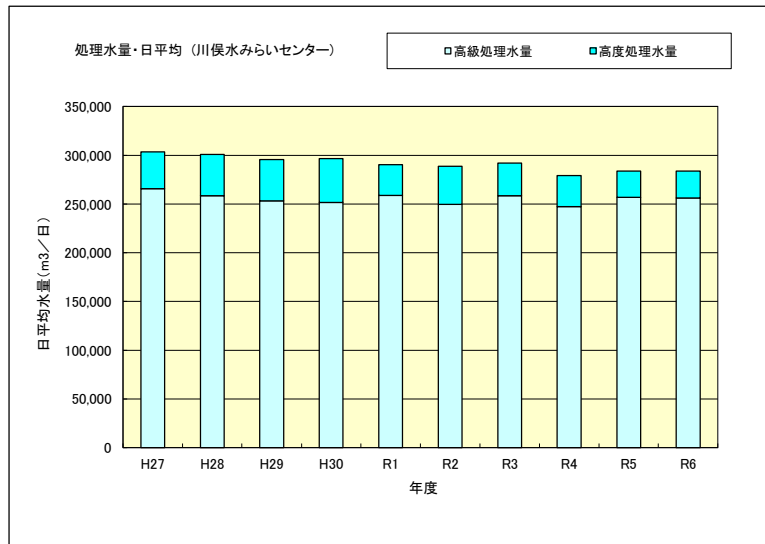


3. 汚泥処理の状況

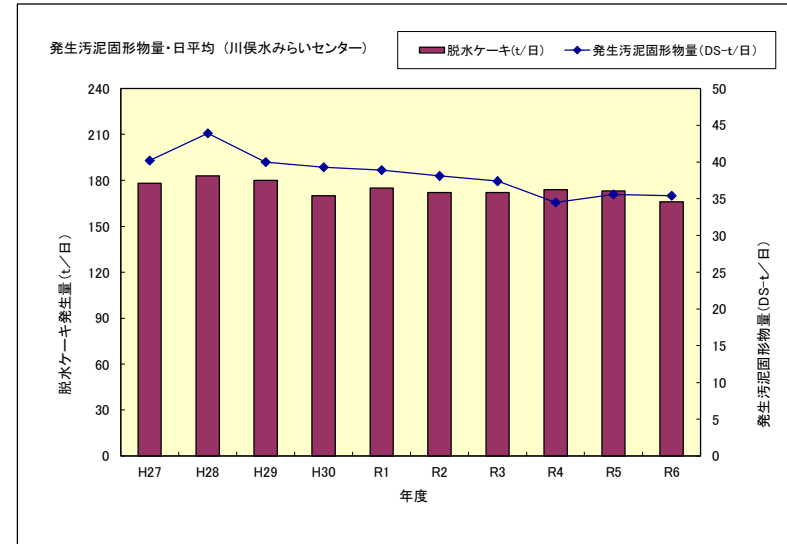


2. 放流水質の状況

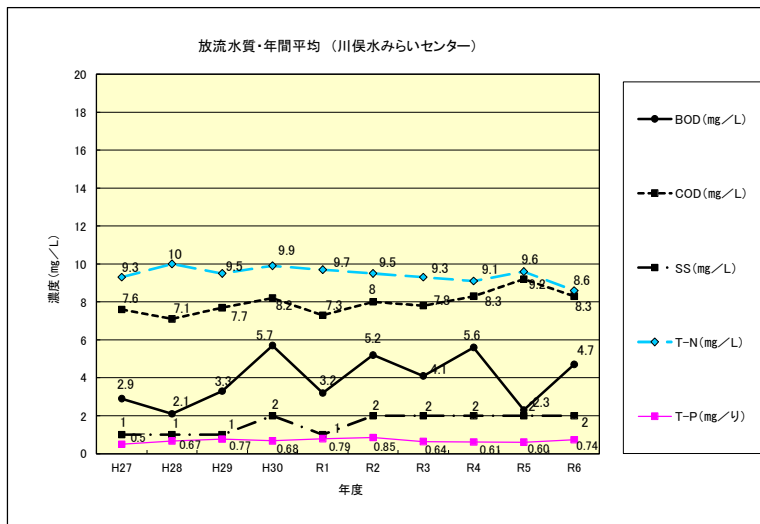


4. 焼却灰処分の状況

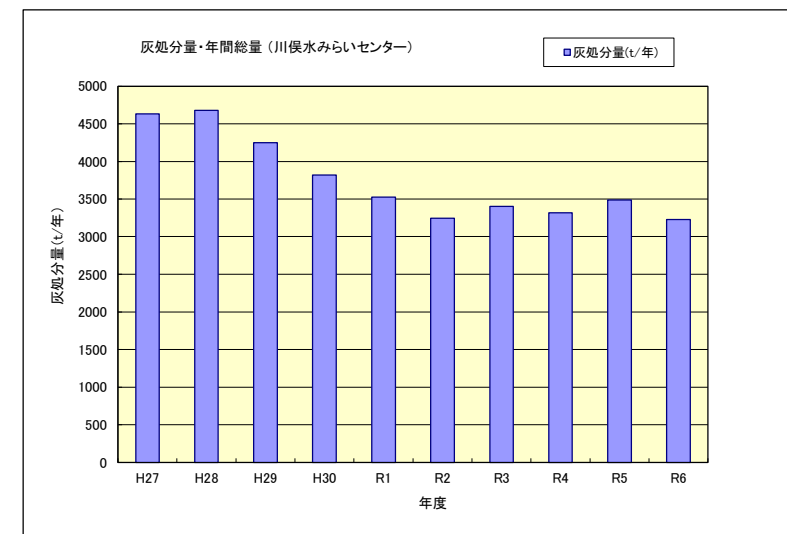


5. 処理水再利用の状況

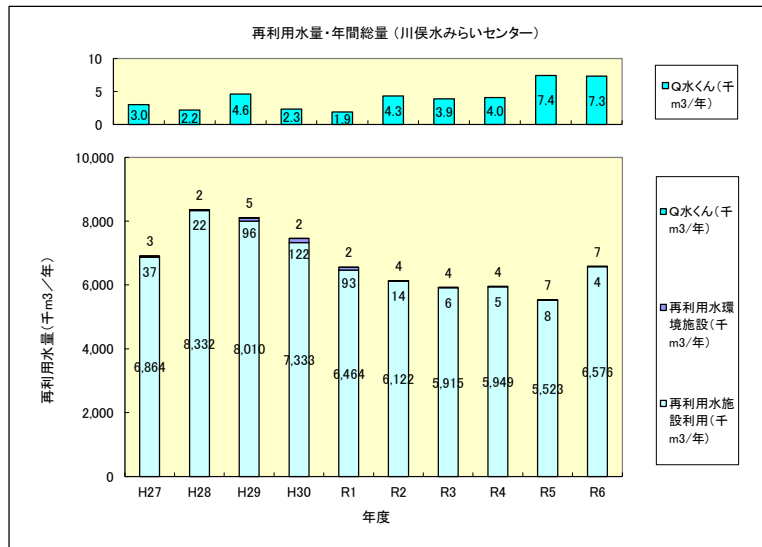

7. 処理単価の推移（竜華MCを含む）

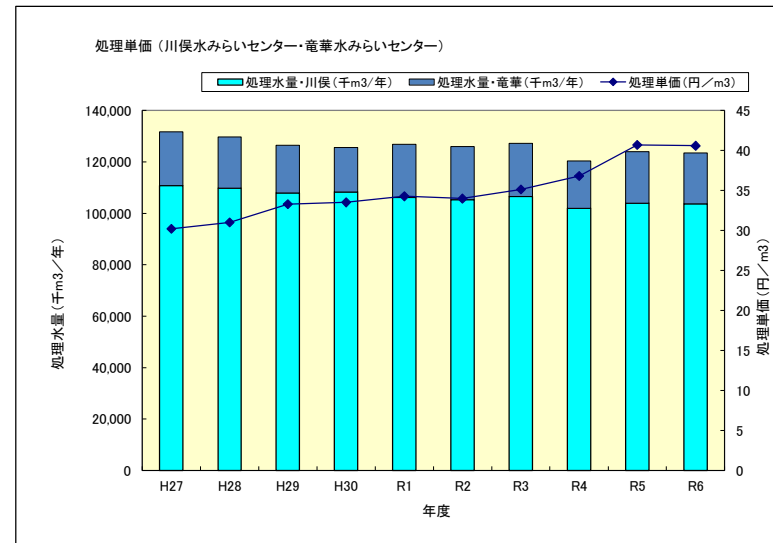

6. 電力量の状況

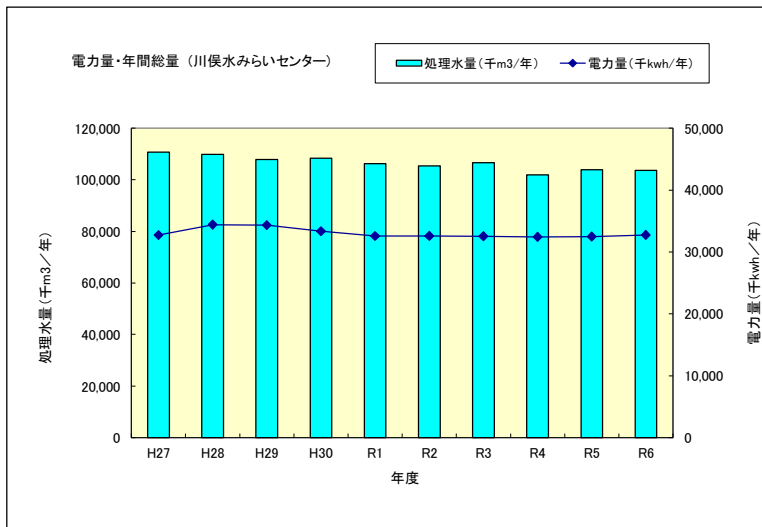

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

A. 水量

B. 減菌用薬品

処		番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流入 水量	雨 水 排 水 量	流 入 下 水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流量	生物処理 放流量	ろ過放流量	晴 天 日 (日 数)	晴 天 日 流 入 下 水 量 (日 平 均)	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ							
													高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽減菌用 注入率	放流水減菌用 注入率	再利用水減菌用 注入率					
																		施設利用	環境 利用	施設 利用	環境 利用									
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	日	m ³ /日	mm	m ³	m ³	m ³	m ³	m/日	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L		
2024	4	10,809,582	1,004,500	9,805,082	9,805,082	1,754,414	7,694,006	356,662	15	237,419	127.0	836,636	8,751,145	7,822,866	928,279	928,279	220	139.92	571,110	12	—	—	495	—	—	51,179	0.59	—	—	
2024	5	12,397,146	1,187,200	11,209,946	11,209,946	2,428,825	8,353,313	427,808	17	252,570	154.5	856,515	9,485,356	8,501,379	983,977	983,977	230	139.92	555,705	275	—	—	189	—	—	55,932	0.57	—	—	
2024	6	16,040,963	2,777,700	13,263,263	13,263,263	2,962,390	9,840,464	460,409	15	310,136	267.5	758,517	10,903,739	9,961,213	942,526	942,526	230	139.92	481,727	140	—	—	250	—	—	64,920	0.57	—	—	
2024	7	12,470,041	1,204,900	11,265,141	11,265,141	1,588,419	9,421,204	255,518	22	281,250	136.0	765,511	10,302,561	9,553,955	748,606	748,606	170	139.92	491,861	850	—	—	377	—	—	63,941	0.65	—	—	
2024	8	10,390,680	500,500	9,890,180	9,890,180	1,027,077	8,595,534	267,569	17	267,334	82.5	836,306	9,553,585	8,756,306	797,279	797,279	180	139.92	527,800	1,460	—	—	450	—	—	62,968	0.73	—	—	
2024	9	8,897,534	385,800	8,511,734	8,511,734	557,705	7,658,147	295,882	23	257,651	45.5	689,378	8,513,138	7,783,179	729,959	729,959	170	139.92	432,573	1,042	—	—	462	—	—	56,998	0.76	—	—	
2024	10	9,627,501	419,400	9,208,101	9,208,101	1,307,694	7,622,500	277,907	17	223,260	91.0	812,833	8,555,520	7,761,769	793,751	793,751	180	139.92	514,347	229	—	—	1,268	—	—	55,764	0.69	—	—	
2024	11	9,794,089	966,200	8,827,889	8,827,889	1,182,573	7,386,077	259,239	22	237,739	108.5	809,430	8,310,835	7,531,904	778,931	778,931	190	139.92	519,086	36	—	—	570	—	—	53,803	0.69	—	—	
2024	12	6,812,969	—	6,812,969	6,812,969	51,984	6,554,572	206,413	28	217,647	6.5	907,531	7,503,548	6,701,848	801,700	801,700	180	139.92	595,014	2	—	—	271	—	—	40,872	0.66	—	—	
2025	1	6,825,032	37,700	6,787,332	6,787,332	292,550	6,245,784	248,998	25	201,205	20.5	992,015	7,329,294	6,401,585	927,709	927,709	210	139.92	677,864	4	—	—	843	—	—	41,008	0.66	—	—	
2025	2	6,042,955	—	6,042,955	6,042,955	213,969	5,598,103	230,883	22	202,511	13.0	892,928	6,577,307	5,751,553	825,754	825,754	210	139.92	593,928	3	—	—	940	—	—	38,244	0.69	—	—	
2025	3	8,439,763	200,000	8,239,763	8,239,763	1,159,929	6,820,694	259,140	17	205,540	62.5	928,593	7,842,856	6,967,899	874,957	874,957	200	139.92	614,614	4	—	—	1,199	—	—	41,659	0.56	—	—	
年間総量		118,548,255	8,683,900	109,864,355	109,864,355	14,527,529	91,790,398	3,546,428	240		1,115.0	10,086,193	103,628,884	93,495,456	10,133,428	10,133,428			6,575,629	4,057			7,314			627,288				
日平均		324,790	23,792	300,998	300,998	39,801	251,481	9,716		241,189		27,633	283,915	256,152	27,763	27,763			18,015	11			20			1,719	0.65	0		
日最大		1,949,469	848,900	1,191,669	1,191,669	775,930	434,441	20,745		427,281	77.5	37,618	472,682	439,447	37,316															
前年度総量		122,382,958	9,403,000	112,979,958	112,980,344	16,366,695	92,200,802	4,412,847	215	240,771	1,186.0	9,084,885	103,897,774	93,946,747	9,951,027	9,951,027			5,522,799	7,977			7,404			636,272				
前年度比		0.97	0.92	0.97	0.97	0.89	1.00	0.80		1.00	0.94	1.11	1.00	1.00	1.02	1.02			1.19	0.51			0.99			0.99				
備考		川俣ポンプ場排水量	高級処理水量+簡易処理放流量+初沈汚泥引抜量-返流量	=流入汚水量	初沈汚泥引抜量-高級処理水量	放流量-簡易処理放流量-ろ過放流量						分離液・ろ液量+堀内施設再利用水量	生物反応槽流入水量		Ⅰ・Ⅱ系水処理からのみ				スカイランドせせらぎ				繊維ろ過減菌設備なし			簡易処理放流分含む				

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

241,292 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)

239,128 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)

晴天日の定義 : 晴天日条件 降雨量<0.5 and 簡易処理量=0 and 前日降雨量<5の日

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) A系(1系)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均送気率											
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	947,440	322,697	35.0	4,448,582	500	1,217	-	5,474	0.11	5.0	9.3	-	-	136,159	7,756
2024	5	1,021,363	364,568	36	4,993,194	500	1,234	80.3	5,895	0.17	4.8	11	150	-	152,280	6,956
2024	6	1,724,293	517,013	32	6,576,478	400	1,592	76.7	6,155	0.12	5.5	11	140	-	155,651	11,559
2024	7	1,849,246	631,514	36	7,589,706	400	1,232	77.1	4,595	0.15	5.3	10	150	-	139,672	15,238
2024	8	1,696,597	655,427	39	8,465,344	500	1,212	78.5	4,075	0.20	5.8	9.1	190	-	145,824	18,723
2024	9	1,508,627	615,541	42	8,221,668	600	1,325	79.1	3,991	0.10	6.3	10	190	-	130,269	17,187
2024	10	1,505,051	629,009	44	8,124,851	600	1,419	80.0	3,860	0.21	6.5	9.9	210	-	157,720	18,760
2024	11	1,461,880	612,033	43	7,844,508	600	1,166	81.2	3,335	0.20	6.5	9.0	210	-	143,911	19,855
2024	12	1,349,363	659,799	49	9,381,939	700	1,483	81.6	4,323	0.15	7.3	8.9	180	-	164,968	21,506
2025	1	1,287,008	670,929	53	9,855,322	800	1,593	82.7	4,744	0.14	7.7	9.4	180	-	157,503	20,909
2025	2	1,220,879	607,717	50	9,261,782	800	1,687	81.6	5,422	0.14	7.3	7.8	170	-	144,607	22,087
2025	3	1,406,069	652,290	47.0	9,296,807	700	1,524	82.4	4,338	0.18	7.0	9.3	150	-	165,571	20,379
年間総量		16,977,816	6,938,537		94,060,181										1,794,135	200,915
日平均		46,515	19,010	40.9	257,699	554	1,390	80.1	4,680	0.16	6.3	10	170		4,915	550
日最大																
年間総量		1,595,335	600,202		7,675,699										1,800,372	17,970
前年度比		10.64	11.56		12.25										1.00	11.18
備考															全初沈汚泥引抜量合計値	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) A系(Ⅱ系)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均送気率											
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1	938,068	428,603	45.7	5,521,846	589	1,730	79.1	5,180	0.13	7.5	12.0	150	-	-	11,121
2025	2	1,214,059	597,186	49.2	7,182,036	592	1,700	81.5	5,180	0.15	7.3	9.1	170	-	-	19,029
2025	3	1,408,009	650,270	46.2	6,915,002	491	1,480	82.6	3,820	0.20	7.0	10.0	160	-	-	19,298
年間総量		3,560,136	1,676,059		19,618,884											49,448
日平均		9,754	4,592	47.1	53,750	551	1,640	81.1	4,730	0.16	7.3	10.4	160			135
日最大																
年間総量		17,924,590	6,210,576		87,747,980											214,385
前年度比		0.20	0.27		0.22											0.23
備考															A系(Ⅰ系)に全初沈汚泥引抜量合計値を記載	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) A系(Ⅲ系)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均送気率											
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,573,914	574,892	36.5	9,763,290	620	1,360	80.1	5,130	0.10	6.1	9.0	170	-	-	17,333
2024	5	1,715,107	624,979	36.4	9,721,064	567	1,210	81.4	4,500	0.17	5.7	8.0	160	-	-	19,981
2024	6	1,947,556	625,887	32.1	7,934,712	407	1,400	78.0	4,900	0.14	4.9	11	140	-	-	13,779
2024	7	1,835,567	644,545	35.1	8,702,985	474	1,220	77.0	4,500	0.15	5.4	9.8	150	-	-	16,533
2024	8	1,720,337	640,210	37.2	9,243,687	537	1,210	78.4	3,800	0.21	5.7	8.5	190	-	-	20,142
2024	9	1,536,179	598,684	39.0	9,161,426	596	1,300	78.5	4,570	0.10	6.2	12	190	-	-	13,587
2024	10	1,554,915	599,477	38.6	9,320,025	599	1,430	79.8	4,630	0.19	6.3	9.4	200	-	-	18,224
2024	11	1,510,573	580,211	38.4	7,945,120	526	1,140	81.0	3,500	0.21	6.3	9.6	200	-	-	17,587
2024	12	1,458,145	580,687	39.8	9,588,141	658	1,480	80.8	4,290	0.18	6.8	8.5	180	-	-	21,043
2025	1	420,865	174,108	41.4	2,708,259	643	1,420	81.7	4,220	0.17	7.6	9.7	190	-	-	5,954
2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年間総量		15,273,158	5,643,680		84,088,709											164,163
日平均		41,844	15,462	37.0	230,380	551	1,320	79.7	4,400	0.16	6.1	9.6	180			450
日最大																
年間総量		18,206,050	6,461,718		91,845,280											214,144
前年度比		0.84	0.87		0.92											0.77
備考															A系(Ⅰ系)に全初沈汚泥引抜量合計値を記載	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) B系(Ⅳ系)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,537,831	459,860	29.9	7,595,739	494	1,320	79.8	4,510	0.12	6.1	10	98	—	—	13,351
2024	5	1,665,975	496,014	29.8	6,900,999	414	1,130	81.7	4,060	0.21	5.8	7.3	180	—	—	18,151
2024	6	1,785,201	536,649	30.1	5,943,925	333	1,380	78.2	4,780	0.14	5.2	9.3	110	—	—	15,745
2024	7	1,633,600	528,204	32.3	5,813,434	356	1,200	77.8	4,460	0.14	5.9	10	160	—	—	15,144
2024	8	1,514,839	504,215	33.3	5,666,527	374	1,210	78.0	4,330	0.18	6.4	7.9	180	—	—	20,318
2024	9	1,349,866	455,995	33.8	5,752,401	426	1,320	78.5	4,850	0.09	6.9	11	190	—	—	13,182
2024	10	1,356,585	422,442	31.1	6,213,417	458	1,410	78.7	5,540	0.16	7.1	8.9	170	—	—	16,939
2024	11	1,317,786	425,511	32.3	5,913,108	449	1,140	80.0	4,390	0.17	7.1	7.6	170	—	—	18,808
2024	12	1,244,659	375,633	30.2	7,480,496	601	1,470	79.9	5,450	0.14	7.8	8.3	160	—	—	16,949
2025	1	1,156,141	458,519	39.7	7,406,743	641	1,490	81.6	4,260	0.15	8.4	8.3	180	—	—	19,233
2025	2	1,022,667	396,228	38.7	5,984,645	585	1,330	81.9	3,340	0.20	8.5	7.2	220	—	—	22,148
2025	3	1,241,333	479,658	38.6	7,392,663	596	1,440	81.9	4,180	0.19	7.8	10	140	—	—	15,466
年間総量		16,826,483	5,538,928		78,064,097											205,434
日平均		46,100	15,175	32.9	213,874	464	1,320	79.8	4,510	0.16	6.9	8.8	160			563
日最大																
年間総量		16,575,487	6,347,985		77,821,728											227,185
前年度比		1.02	0.87		1.00											0.90
備考															A系(Ⅰ系)に全初 沈汚泥引抜量合 計値を記載	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) B系(V系)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,569,217	459,864	29.3	7,526,782	480	1,290	79.1	4,730	0.12	6.0	11	90	—	—	11,466
2024	5	1,699,969	495,461	29.1	6,633,248	390	1,180	81.6	4,540	0.19	5.7	7.4	130	—	—	19,628
2024	6	1,821,634	536,626	29.5	5,436,467	298	1,400	78.9	4,920	0.14	5.1	9.9	120	—	—	14,586
2024	7	1,666,938	528,283	31.7	5,491,972	329	1,190	77.2	4,440	0.15	5.8	10	170	—	—	15,147
2024	8	1,545,756	504,201	32.6	5,480,615	355	1,200	78.2	4,400	0.18	6.3	8.5	190	—	—	18,214
2024	9	1,377,412	455,623	33.1	5,471,978	397	1,350	78.5	4,450	0.09	6.8	10	180	—	—	14,964
2024	10	1,384,272	422,572	30.5	6,053,440	437	1,380	78.9	5,050	0.18	7.0	8.8	180	—	—	17,229
2024	11	1,344,680	425,519	31.6	5,717,560	425	1,150	79.9	3,850	0.19	7.0	7.2	170	—	—	19,437
2024	12	1,270,066	375,421	29.6	6,818,427	537	1,430	80.4	5,620	0.15	7.6	9.5	160	—	—	14,881
2025	1	1,179,659	444,082	37.6	6,973,466	591	1,580	80.9	5,200	0.13	8.2	10	150	—	—	15,908
2025	2	1,043,449	419,050	40.2	6,440,309	617	1,550	81.7	4,640	0.15	8.4	9.1	190	—	—	16,517
2025	3	1,266,709	538,655	42.5	6,797,634	537	1,380	82.4	4,080	0.19	7.6	8.9	170	—	—	18,934
年間総量		17,169,761	5,605,357		74,841,898											196,911
日平均		47,040	15,357	32.6	205,046	436	1,340	79.8	4,660	0.16	6.8	9.2	160			539
日最大																
年間総量		16,750,009	6,379,874		71,656,129											224,302
前年度比		1.03	0.88		1.04											0.88
備考															A系(1系)に全初 沈汚泥引抜量合 計値を記載	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) B系(VI系)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,600,602	538,119	33.6	7,419,705	464	1,330	80.5	5,000	0.11	5.9	9.8	120	—	—	15,113
2024	5	1,733,971	575,122	33.2	6,949,873	401	1,220	81.4	4,560	0.18	5.6	6.5	150	—	—	23,245
2024	6	1,858,068	613,266	33.0	6,123,383	330	1,430	78.8	5,400	0.13	5.0	8.8	140	—	—	16,639
2024	7	1,700,277	609,020	35.8	6,182,255	364	1,240	78.0	4,670	0.14	5.7	8.7	150	—	—	18,556
2024	8	1,576,673	582,999	37.0	6,345,395	402	1,240	78.4	4,500	0.17	6.1	6.8	180	—	—	24,206
2024	9	1,404,961	533,727	38.0	6,023,809	429	1,380	78.4	4,680	0.09	6.7	8.4	180	—	—	19,434
2024	10	1,411,956	493,699	35.0	6,012,108	426	1,450	79.1	4,690	0.18	6.9	8.0	180	—	—	20,641
2024	11	1,371,576	494,784	36.1	5,660,969	413	1,180	80.1	4,310	0.17	6.8	7.6	180	—	—	20,282
2024	12	949,353	336,315	35.4	5,122,824	540	1,420	80.4	5,320	0.10	10	11	170	—	—	14,810
2025	1	1,203,172	514,667	42.8	7,254,328	603	1,600	81.6	5,660	0.12	8.0	9.0	190	—	—	18,938
2025	2	1,064,731	465,999	43.8	6,462,316	607	1,710	80.9	6,030	0.12	8.2	8.2	160	—	—	19,331
2025	3	1,292,092	558,615	43.2	6,709,638	519	1,510	81.7	4,680	0.17	7.5	9.0	170	—	—	18,944
年間総量		17,167,432	6,316,332		76,266,603											230,139
日平均		47,034	17,305	36.8	208,950	444	1,390	79.9	4,960	0.14	6.9	8.5	160			631
日最大																
年間総量		17,547,562	6,333,239		70,443,793											225,945
前年度比		0.98	1.00		1.08											1.02
備考															A系(1系)に全初 沈汚泥引抜量合 計値を記載	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

川俣水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) B系(VII系)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
		m ³														
2024	4	1,522,141	541,921	35.6	5,508,806	362	1,330	79.8	5,200	0.10	6.2	10	110	—	—	14,504
2024	5	1,648,971	579,299	35.1	5,121,209	311	1,220	81.3	4,770	0.16	5.9	6.6	140	—	—	24,019
2024	6	1,766,987	614,553	34.8	4,482,393	254	1,400	78.6	5,490	0.12	5.3	9.4	130	—	—	15,851
2024	7	1,616,933	611,547	37.8	4,549,771	281	1,250	77.7	4,870	0.12	6.0	8.4	160	—	—	19,095
2024	8	1,499,383	589,490	39.3	4,641,553	310	1,280	78.2	4,980	0.15	6.5	7.8	170	—	—	21,370
2024	9	1,336,093	536,586	40.2	5,258,744	394	1,390	78.4	5,020	0.08	7.0	9.3	180	—	—	17,664
2024	10	1,342,741	498,514	37.1	5,986,421	446	1,430	79.5	5,720	0.14	7.2	8.3	180	—	—	19,213
2024	11	1,304,340	500,055	38.3	6,050,542	464	1,150	80.7	4,770	0.14	7.2	8.1	180	—	—	19,074
2024	12	1,231,962	457,001	37.1	7,146,689	580	1,480	81.0	6,430	0.11	7.9	8.2	150	—	—	19,052
2025	1	1,144,381	510,367	44.6	5,923,744	518	1,590	81.5	5,590	0.11	8.5	9.8	170	—	—	17,424
2025	2	1,011,522	485,480	48.0	5,489,841	543	1,730	80.9	6,310	0.11	8.6	8.8	160	—	—	18,393
2025	3	1,228,644	550,570	44.8	5,606,987	456	1,550	81.9	5,350	0.14	7.9	8.5	150	—	—	20,695
年間総量		16,654,098	6,475,383		65,766,700											226,354
日平均		45,628	17,741	38.9	180,183	395	1,400	80.0	5,380	0.12	7.0	8.6	160			620
日最大																
年間総量		15,298,741	6,031,187		51,321,705											229,477
前年度比		1.09	1.07		1.28											0.99
備考															A系(1系)に全初 沈汚泥引抜量合 計値を記載	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-1. 重力濃縮						D-2. 機械濃縮								D-3. 濃縮汚泥量(合計)						E. 消化						F. 脱水																		
処	番号	1	2	3	4	処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	処	番号	1	2	3	4	5	6	処	番号	1	2	3	4	5	6	処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	重力濃縮投入汚泥量				年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量		年	月	濃縮汚泥量(合計)				B系 脱水 への 移送量	A系 脱水 への 移送量	消化槽 投入 汚泥量	消化汚泥			消化 ガス 発生量	消化 率	年	月	脱水機 投入汚泥		脱水ケーキ			繊維系 脱水 助剤 使用量	無機 凝集 剤P A C 使用量 ()	高 分 子 凝 集 剤 使用量	添 加 率				
		濃縮汚泥						量	濃度	固形物量	量							固形物量	含水率	kg	%				kg	%	kg					%	kg	%										
		量	濃度	固形物量	量																														濃度	固形物量								
		m³	m³	%	t			m³	m³	%	t	kg	%	kg	%			m³	%	t	m³	m³	m³	%	t	m³	%	m³	%			m³	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%
2024	4	149,119	14,538	3.4	494.3	2024	4	119,169	11,048	4.9	539.4	—	—	3,272	0.28	2024	4	25,586	4.0	1,029.8	25,255	0	2024	4	—	—	—	—	—	—	2024	4	27,391	1,066.4	4,572.2	1,063.1	76.7	—	—	21,674	2.0	6,393	0.24	
2024	5	152,280	17,848	3.2	577.6	2024	5	152,489	13,245	4.8	636.4	—	—	3,692	0.32	2024	5	31,093	3.9	1,205.0	30,442	0	2024	5	—	—	—	—	—	—	2024	5	32,535	1,211.3	5,408.3	1,213.1	77.5	—	—	32,399	2.7	9,032	0.30	
2024	6	155,651	14,966	3.2	477.9	2024	6	124,312	10,948	4.8	527.0	—	—	2,914	0.34	2024	6	25,914	3.8	994.4	25,781	0	2024	6	—	—	—	—	—	—	2024	6	27,470	1,022.1	4,736.4	1,056.7	77.6	—	—	32,112	3.1	8,024	0.31	
2024	7	139,672	13,218	3.1	415.9	2024	7	136,568	11,146	4.9	546.8	—	—	2,726	0.35	2024	7	24,364	3.9	947.4	18,390	6,261	2024	7	—	—	—	—	—	—	2024	7	26,284	972.6	4,516.4	991.9	78.0	—	—	38,999	4.0	15,251	0.63	
2024	8	145,824	14,136	3.2	457.3	2024	8	165,114	13,221	4.7	624.9	—	—	3,848	0.33	2024	8	27,357	3.9	1,066.2	20,837	6,512	2024	8	—	—	—	—	—	—	2024	8	30,121	1,123.4	5,205.0	1,132.8	78.2	—	—	46,593	4.1	16,732	0.60	
2024	9	130,269	10,935	3.5	380.9	2024	9	128,478	10,772	4.9	524.6	—	—	3,290	0.31	2024	9	21,707	4.1	891.2	10,694	10,247	2024	9	—	—	—	—	—	—	2024	9	23,978	926.6	4,175.4	923.2	77.9	—	—	29,799	3.2	17,517	0.76	
2024	10	157,720	12,748	3.4	427.9	2024	10	142,690	12,783	4.8	615.9	—	—	3,608	0.31	2024	10	25,531	4.0	1,033.0	14,781	9,548	2024	10	—	—	—	—	—	—	2024	10	28,767	1,093.5	5,168.1	1,107.6	78.6	—	—	36,220	3.3	19,603	0.72	
2024	11	143,911	12,392	3.4	420.2	2024	11	150,184	11,874	5.0	594.8	—	—	3,414	0.29	2024	11	24,266	4.1	1,004.0	13,400	10,252	2024	11	—	—	—	—	—	—	2024	11	25,146	987.6	4,639.3	982.8	78.8	—	—	35,094	3.6	17,570	0.71	
2024	12	169,288	11,713	3.4	398.4	2024	12	145,536	13,683	4.8	658.7	—	—	4,038	0.30	2024	12	25,396	4.1	1,040.2	18,938	6,035	2024	12	—	—	—	—	—	—	2024	12	28,331	1,093.0	5,249.4	1,106.0	79.0	—	—	40,805	3.7	15,101	0.55	
2025	1	165,915	16,066	3.4	538.9	2025	1	151,473	13,740	4.9	666.8	—	—	4,254	0.31	2025	1	29,806	4.0	1,179.9	29,266	0	2025	1	—	—	—	—	—	—	2025	1	32,150	1,227.0	5,593.1	1,227.3	78.1	—	—	32,953	2.7	9,900	0.32	
2025	2	144,607	18,444	3.3	603.7	2025	2	158,634	13,849	5.3	736.5	—	—	4,827	0.30	2025	2	32,293	3.9	1,272.0	28,018	4,500	2025	2	—	—	—	—	—	—	2025	2	33,852	1,280.1	5,808.8	1,274.1	78.1	—	—	35,575	2.8	13,503	0.42	
2025	3	164,268	21,350	3.0	645.7	2025	3	153,880	12,326	5.1	631.3	—	—	4,579	0.29	2025	3	33,676	3.7	1,251.5	33,523	0	2025	3	—	—	—	—	—	—	2025	3	35,093	1,270.0	5,594.5	1,270.0	77.3	—	—	27,340	2.2	7,766	0.24	
年間総量		1,818,524	178,354	5,838.7		年間総量		1,728,527	148,635	7,303.1	44,462					年間総量		326,989	12,914.6	269,325	53,355		年間総量								年間総量		351,118	13,273.6	60,666.9	13,348.6	—	—	409,563	156,392				
日平均		4,982	489	3.3	16.0	日平均		4,736	407	4.9	20.0			122	0.31	日平均		896	4.0	35.4	738	146	日平均								日平均		962	36.4	166.2	36.6	78.0	—	—	1,122	3.1	428	0.48	
日最大						日最大										日最大							日最大								日最大													
前年度総量		1,797,151	169,450	5,554.5		年間総量		1,798,732	154,810	7,559.6	40,615					年間総量		324,260	13,034.8	255,577	62,066		年間総量								年間総量		353,779	13,627.6	63,368.5	13,701.0	—	—	462,623	184,220				
前年度比		1.01	1.05	1.05		前年度比		0.96	0.96	0.97	1.09					前年度比		1.01	0.99	1.05	0.86		前年度比								前年度比		0.99	0.97	0.96	0.97	—		0.89	0.85				
備考						備考		竜巻(初生+余剰)汚泥分含む						エマルジョン(40%溶液)		備考							備考								備考					A系SP用			エマルジョン(40%溶液)					

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

G. 焼却・溶融																									
年	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		焼却投入 トン量	焼却投入し さ量	焼却投入沈砂 量	乾灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶融 量	溶融スラグ量		砕石使用 量	石灰石使用 量	消石灰使用 量	鉄粉使用 量	尿素使用 量	珪砂使用 量	重油使用 量	灯油使用 量	コ レ ク ス 使用 量	L P G 使用 量	都市ガ ス使用 量	消化ガ ス使用 量	苛性 ソー ダ使用 量
						空 冷	水 冷	t	t		t	t													
2024	4	4,572.2	—	—	187.5	290.74	32.0	289.1	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	56,768	—	—	0.0	—	—	34,598
2024	5	5,408.3	—	—	192.7	288.56	31.2	287.1	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	71,507	—	—	0.0	—	—	50,375
2024	6	4,736.4	—	—	199.8	287.36	32.8	286.1	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0	89,726	—	—	0.0	—	—	45,412
2024	7	4,516.4	—	—	205.3	314.73	31.1	313.0	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	97,786	—	—	0.0	—	—	47,446
2024	8	5,205.0	—	—	208.9	271.24	31.5	269.5	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	99,846	—	—	0.0	—	—	57,630
2024	9	4,175.4	—	—	171.2	257.15	30.9	255.9	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	67,407	—	—	0.0	—	—	44,604
2024	10	5,168.1	—	—	183.3	266.91	30.8	265.7	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0	101,294	—	—	0.0	—	—	56,321
2024	11	4,639.3	—	—	175.9	267.16	30.9	265.5	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	81,705	—	—	0.0	—	—	51,908
2024	12	5,249.4	—	—	172.1	228.04	31.0	227.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	101,117	—	—	0.0	—	—	48,654
2025	1	5,593.1	—	—	181.8	306.31	31.1	304.5	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	80,286	—	—	0.0	—	—	42,611
2025	2	5,808.8	—	—	177.7	238.12	31.2	236.7	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	82,091	—	—	0.0	—	—	50,900
2025	3	5,594.5	—	—	180.5	230.77	31.1	229.7	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	53,901	—	—	0.0	—	—	44,771
年間総量		60,666.9			2,236.7	3,247.09		3,229.8										24	983,434						575,230
日平均		166.2			6.1	8.90	31.3	9.0	31.3										2,694						1576
日最大																									
年間総量		63,368.5			2,367.2	3,505.58		3,488										27	1,160,572						639,363
前年度比		0.96			0.94	0.93		0.93										0.89	0.85						0.90
備考					発生量	フェニックス運搬量		フェニックス処分量													焼却炉立上げ時のみ使用 焼却のみでの使用量不明			24%溶液	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 箱(加薬品)	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケーキ 消臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量		量	固形物量	
		m³	%	t	m³		t	t	
2024	4	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	5	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	6	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	7	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	8	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	9	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	10	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	11	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	12	—	—	—	—	—	—	—	—
2025	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2025	2	—	—	—	—	—	—	—	—
2025	3	—	—	—	—	—	—	—	—
年間総量									
日平均									
日最大									
年間総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)									
処	番号	1	2	3	4	5	6		
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)			
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量	量	固形物量		
		m³	%	t	m³	t	t		
2024	4	38,738	0.69	265.5	26,550	—	—		
2024	5	41,046	0.70	287.4	28,740	—	—		
2024	6	36,112	0.66	239.3	23,930	—	—		
2024	7	37,020	0.64	238.6	23,860	—	—		
2024	8	40,097	0.59	237.1	23,710	—	—		
2024	9	32,749	0.64	209.7	20,970	—	—		
2024	10	34,300	0.72	245.6	24,560	—	—		
2024	11	36,694	0.71	262.3	26,230	—	—		
2024	12	37,868	0.71	267.0	26,700	—	—		
2025	1	43,099	0.66	286.3	28,630	—	—		
2025	2	42,362	0.67	282.7	28,270	—	—		
2025	3	40,721	0.70	283.4	28,340	—	—		
年間総量		460,806		3,104.9	310,490				
日平均		1,262	0.67	8.5	850				
日最大									
年間総量		478,086		3,213.4	321,340				
前年度比		0.96		0.97	0.97				
備考		電華MCより							

川俣水みらいセンター

I. レンガ・スラグ		
処	番号	1
年	月	スラグ 出荷量
		t
2024	4	—
2024	5	—
2024	6	—
2024	7	—
2024	8	—
2024	9	—
2024	10	—
2024	11	—
2024	12	—
2025	1	—
2025	2	—
2025	3	—
年間総量		—
日平均		—
日最大		—
年間総量		
前年度比		—
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		m3	t
2024	4	9	10.27
2024	5	72	5.33
2024	6	46	5.26
2024	7	54	6.56
2024	8	50	4.18
2024	9	41	3.55
2024	10	43	3.27
2024	11	38	4.05
2024	12	15	3.18
2025	1	26	2.53
2025	2	12	5.63
2025	3	19	4.03
年間総量		425	57.84
日平均		1	0.16
日最大			
年間総量		480	55.64
前年度比		0.89	1.04
備考		川俣MC沈砂発生量	しき処分量

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度（SS）	固形物量
		m³	mg/L	t
2024	4	10,870	52	0.6
2024	5	12,581	84	1.1
2024	6	11,681	41	0.5
2024	7	12,780	80	1.0
2024	8	9,360	56	0.5
2024	9	10,720	29	0.3
2024	10	10,910	710	7.7
2024	11	12,200	36	0.4
2024	12	13,160	62	0.8
2025	1	10,850	55	0.6
2025	2	10,390	49	0.5
2025	3	11,480	64	0.7
年間総量		136,982		14.7
日平均		375	110	0.0
日最大				
年間総量		144,771		25.8
前年度比		0.95		0.57
備考		東大阪市東事業所希釈し尿		


L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電 力 量 (総 使 用 量)	発電電力量			停 電 回 数	停 電 時 間	重油使用量				灯 油 使 用 量	上 水 使 用 量	工 業 用 水 使 用 量	都 市 ガ ス 使 用 量	消 化 ガ ス 使 用 量	余 剰 消 化 ガ ス 燃 焼 量
			重 油 使 用	消 化 発 電 ス	太 陽 発 光 電			自 家 発 電 用	消 化 加 槽 温 用	エ ボ ン ジ ン 用	そ の 他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³
2024	4	2,630,510	0	—	—	0	—	160	—	25,374	—	0	952	—	—	—	—
2024	5	2,824,270	0	—	—	0	—	200	—	34,374	—	0	1,024	—	—	—	—
2024	6	2,737,970	0	—	—	0	—	180	—	45,583	—	0	1,500	—	—	—	—
2024	7	2,857,840	0	—	—	0	—	600	—	28,478	—	400	2,183	—	—	—	—
2024	8	2,927,430	0	—	—	0	—	220	—	19,081	—	7,900	1,766	—	—	—	—
2024	9	2,581,080	3,400	—	—	0	—	3,700	—	11,448	—	13,900	1,236	—	—	—	—
2024	10	2,728,440	0	—	—	0	—	190	—	22,309	—	8,300	994	—	—	—	—
2024	11	2,548,570	0	—	—	0	—	500	—	19,390	—	300	928	—	—	—	—
2024	12	2,729,210	3,780	—	—	0	—	3,200	—	1,251	—	100	896	—	—	—	—
2025	1	2,812,840	0	—	—	0	—	190	—	4,596	—	0	872	—	—	—	—
2025	2	2,634,680	0	—	—	0	—	190	—	3,192	—	0	849	—	—	—	—
2025	3	2,723,920	0	—	—	0	—	200	—	18,225	—	0	903	—	—	—	—
年間総量		32,736,760	7,180					9,530		233,301		30,900	14,103				
日平均		89,690	20					26		639		85	39				
日最大																	
年間総量		32,482,540	4,330					5,550		257,224		28,900	13,054				
前年度比		1.01	1.66					1.72		0.91		1.07	1.08				
備考		取引電力量 (発電電力量を含まない)										B系汚泥処理機 空調ボイラ用					

川俣水みらいセンター


備考

竜華水みらいセンター


1. 処理水量の推移

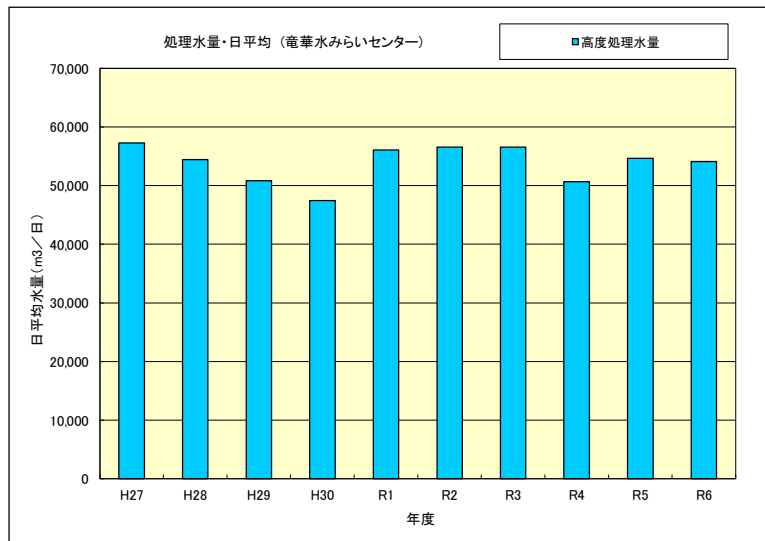


2. 放流水質の状況

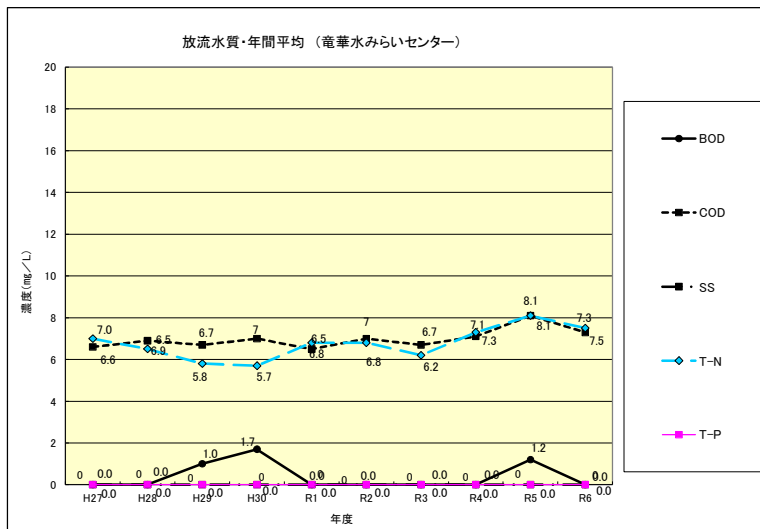


3. 汚泥処理の状況

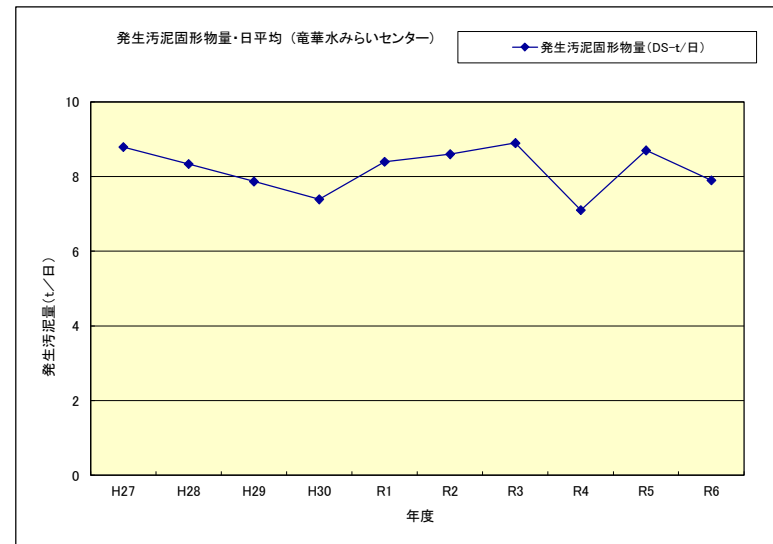

4. 処理水再利用の状況

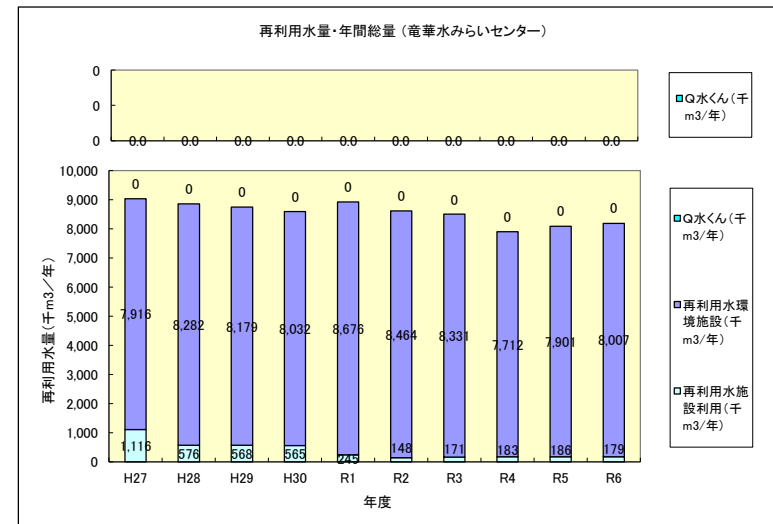

5. 電力量の状況

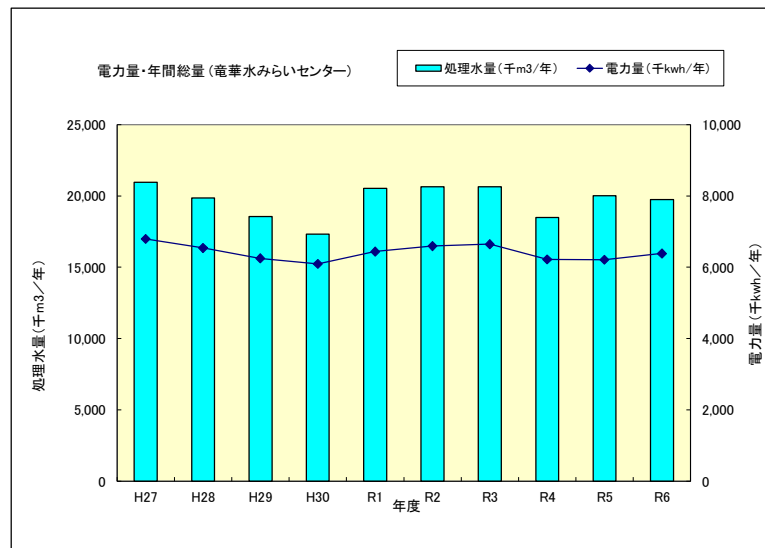

維持管理報告書(令和6年度)

竜華水みらいセンター

A. 水量																						B. 滅菌用薬品							
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流入 水量	雨水 排水 量	流入 下水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流量	生物処理 放流量	ろ過放流量	晴天日 (日数)	晴天 日流入下水 量 (日平均)	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ過 処理 水量	ろ過 速度	ろ過 面積	再利用水量				Q水く ん	次亜塩素酸ソーダ						
													高級処理 水量	高度処理水量				場内利用		場外利用			注入率	放流水滅菌用	再利用水滅菌用				
																		施設利用	環境利用	施設利用	環境利用								
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	日	m ³ /日	mm	m ³	m ³	m ³	m ³	m/日	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
2024	4	1,759,243	-	1,759,243	1,724,999	-	-	1,724,999	16	55,214	138.0	37,488	1,725,990	-	1,725,990	1,700,422	200	288	14,810	36,449	-	622,035	0	-	-	8,402	0.60	834	2.35
2024	5	1,799,299	-	1,799,299	1,764,059	-	-	1,764,059	16	53,448	181.5	30,873	1,754,190	-	1,754,190	1,726,921	190	288	13,600	37,779	-	635,980	0	-	-	9,628	0.67	923	2.54
2024	6	1,856,807	-	1,856,807	1,825,278	-	-	1,825,278	13	55,923	333.5	28,969	1,800,290	-	1,800,290	1,775,766	210	288	11,670	36,068	-	610,911	0	-	-	9,195	0.62	880	2.57
2024	7	1,885,404	-	1,885,404	1,852,656	-	-	1,852,656	21	57,433	152.0	33,817	1,839,800	-	1,839,800	1,812,911	200	288	13,240	38,669	-	629,795	0	-	-	9,592	0.63	1,077	2.89
2024	8	1,686,125	-	1,686,125	1,648,911	-	-	1,648,911	22	52,481	76.5	50,602	1,623,370	-	1,623,370	1,592,379	180	288	13,660	37,231	-	616,795	0	-	-	14,005	1.04	1,271	3.52
2024	9	1,599,507	-	1,599,507	1,569,517	-	-	1,569,517	22	52,225	53.0	42,345	1,550,780	-	1,550,780	1,526,578	180	288	15,600	34,567	-	610,005	0	-	-	10,586	0.83	1,041	3.02
2024	10	1,730,665	-	1,730,665	1,699,026	-	-	1,699,026	18	51,917	100.5	34,103	1,666,710	-	1,666,710	1,641,308	180	288	12,860	36,346	-	655,477	0	-	-	9,502	0.69	1,028	2.95
2024	11	1,676,913	-	1,676,913	1,644,016	-	-	1,644,016	19	53,423	151.0	30,666	1,623,980	-	1,623,980	1,597,170	180	288	13,360	33,796	-	622,484	0	-	-	8,458	0.63	926	2.79
2024	12	1,585,548	-	1,585,548	1,551,020	-	-	1,551,020	30	51,059	1.0	30,264	1,543,920	-	1,543,920	1,517,191	170	288	14,090	35,320	-	651,397	0	-	-	8,373	0.66	932	2.73
2025	1	1,581,619	-	1,581,619	1,542,890	-	-	1,542,890	22	49,842	27.0	34,558	1,544,870	-	1,544,870	1,514,167	170	288	18,810	33,520	-	668,212	0	-	-	9,284	0.74	848	2.58
2025	2	1,444,123	-	1,444,123	1,405,918	-	-	1,405,918	18	50,576	21.0	35,585	1,415,360	-	1,415,360	1,385,102	170	288	18,300	30,908	-	597,642	0	-	-	7,756	0.68	804	2.71
2025	3	1,709,528	-	1,709,528	1,673,625	-	-	1,673,625	15	51,479	75.5	45,332	1,665,940	-	1,665,940	1,638,563	180	288	18,940	33,505	-	661,826	0	-	-	10,368	0.76	833	2.65
年間総量		20,314,781		20,314,781	19,901,915	-	-	19,901,915	232		1,310.5	434,602	19,755,200		19,755,200	19,428,478			178,940	424,168	-	7,582,559	0	-	-	115,149		11,397	
日平均		55,657		55,657	54,526	-	-	54,526		52,918		1,191	54,124		54,124	53,229			490	1,162	-	20,774	0	-	-	315	0.71	31	2.78
日最大		75,771		75,771	74,592			74,592		64,055	90.5	3,629	72,280		72,280														
前年度総量		20,401,597		20,401,597	19,988,824			19,988,824	206	52,390	1,406.5	346,483	20,011,380		20,011,380	19,698,570			186,180	406,024		7,495,038	0			115,143		10,435	
前年度比		1.00		1.00	1.00			1.00		1.01	0.93	1.25	0.99		0.99	0.99			0.96	1.04		1.01				1.00		1.09	
備考				放流量+初沈汚泥引抜量+余剰汚泥量	竜華地区送水分含む						長吉ポンプ場 降雨量	高度処理水量+初沈引抜汚泥量-流入汚水量	生物反応槽流入水量					生物膜ろ過逆洗水	場外環境利用に含まれる(竜華地区送水量)		A地区:長瀬川下流等、C地区:楠根川等、竜華地区 送水量	長吉ポンプ場設置⇒水	生物膜ろ過減菌設備なし				竜華地区送水分		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

52,924 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)

52,492 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)

晴天日の定義 : 晴天日条件 長吉ポンプ場 降雨量<0.5 and 前日降雨量<5の日

維持管理報告書(令和6年度)

竜華水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 1系(生物脱リン+ステップ2段硝化脱窒法)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS 負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			m³	m³	%	m³	%	m³											
2024	4	1,725,990	692,120	40.1	－	－	8,012,140	464	1,480	80.5	5,100	0.10	12	10	6.0	200	－	7,801	25,568
2024	5	1,754,190	702,310	40.0	－	－	8,090,590	461	1,410	81.7	4,900	0.13	11	9.7	6.0	140	－	7,970	27,269
2024	6	1,800,290	718,480	39.9	－	－	7,385,290	410	1,410	79.5	4,700	0.11	12	11	6.0	100	－	7,005	24,524
2024	7	1,839,800	734,440	39.9	－	－	9,055,130	492	1,360	79.3	4,600	0.13	11	9.7	6.0	120	－	5,859	26,889
2024	8	1,623,370	653,180	40.2	－	－	9,522,780	587	1,520	83.0	4,800	0.13	12	9.5	5.0	130	－	6,223	30,991
2024	9	1,550,780	627,750	40.5	－	－	8,453,640	545	1,310	80.3	5,000	0.15	13	9.8	6.0	99	1,296	5,788	24,202
2024	10	1,666,710	668,840	40.1	－	－	8,351,640	501	1,420	81.2	5,100	0.14	12	9.8	6.0	98	872	6,237	25,402
2024	11	1,623,980	656,410	40.4	－	－	7,527,580	464	1,470	79.8	5,100	0.12	13	9.6	6.0	93	－	6,087	26,810
2024	12	1,543,920	640,200	41.5	－	－	8,478,480	549	1,470	82.0	4,600	0.11	15	13	7.0	93	－	6,811	26,729
2025	1	1,544,870	693,170	44.9	－	－	9,814,580	635	1,480	83.1	5,000	0.10	13	9.3	5.0	89	－	8,026	30,703
2025	2	1,415,360	607,630	42.9	－	－	10,633,900	751	1,560	82.8	5,000	0.12	15	8.8	5.0	72	－	7,947	30,258
2025	3	1,665,940	691,610	41.5	－	－	12,650,480	759	1,530	82.3	4,600	0.17	12	11	6.0	77	－	8,526	27,377
年間総量		19,755,200	8,086,140				107,976,230										2,168	84,280	326,722
日平均		54,124	22,154	40.9			295,825	547	1,450	81.3	4,880	0.13	13	10	5.8	109	6	231	895
日最大																			
前年度総量		20,011,380	8,135,540				103,242,450										5,037	97,654	312,810
前年度比		0.99	0.99				1.05										0.43	0.86	1.04
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送 汚 リ 泥 硫 酸 加 第 2 品 鉄 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱 水 ケ ー キ 消 臭 剤
		量	濃 度	固 形 物 量	1 % 汚 換 泥 算 量		量	固 形 物 量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	36,335	0.56	204.1	20,410	4,171	-	-	-
2024	5	40,767	0.52	211.9	21,190	4,236	-	-	-
2024	6	35,948	0.49	174.5	17,450	3,814	-	-	-
2024	7	36,808	0.64	237.6	23,760	3,631	-	-	-
2024	8	38,035	0.52	199.9	19,990	3,916	-	-	-
2024	9	30,962	0.60	184.5	18,450	3,414	-	-	-
2024	10	32,594	0.65	213.9	21,390	3,640	-	-	-
2024	11	36,483	0.86	317.2	31,720	3,666	-	-	-
2024	12	37,778	0.91	342.3	34,230	3,896	-	-	-
2025	1	42,814	0.87	376.2	37,620	4,482	-	-	-
2025	2	39,840	0.51	205.0	20,500	4,448	-	-	-
2025	3	38,187	0.53	204.1	20,410	4,550	-	-	-
年間総量		446,551		2,871.2	287,120	47,864			
日平均		1,223	0.64	8.0	787	131			
日最大									
前年度総量		463,230		3,183.8	318,380	46,653			
前年度比		0.96		0.90		1.03			
備考		川俣MCへ							

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

竜華水みらいセンター

1. レンガ・スラグ

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃 度	固 形 物 量	1 % 汚 換 泥 算 量	量	固 形 物 量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

処	番号	1
年	月	ス ラ グ 出 荷 量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しよ発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しよ
		t	t
2024	4	-	0.00
2024	5	-	0.00
2024	6	-	0.00
2024	7	-	0.00
2024	8	-	0.00
2024	9	-	0.00
2024	10	-	0.00
2024	11	-	0.00
2024	12	-	0.00
2025	1	-	0.00
2025	2	-	0.00
2025	3	-	0.00
年間総量			0.00
日平均			0.00
日最大			
前年度総量			0
前年度比			
備考			しよ処分量

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度


K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			kWh	kWh	kWh			kWh	回	分	L						
2024	4	496,270	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	38	-	-	-	-
2024	5	512,300	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	25	-	-	-	-
2024	6	505,160	480	-	-	0	-	530	-	-	-	-	36	-	-	-	-
2024	7	564,880	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	23	-	-	-	-
2024	8	560,800	-	-	-	0	-	60	-	-	-	-	27	-	-	-	-
2024	9	517,770	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	21	-	-	-	-
2024	10	522,990	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	18	-	-	-	-
2024	11	484,040	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	17	-	-	-	-
2024	12	513,470	-	-	-	1	120	30	-	-	-	-	18	-	-	-	-
2025	1	547,840	-	-	-	0	-	130	-	-	-	-	27	-	-	-	-
2025	2	545,730	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	26	-	-	-	-
2025	3	614,600	-	-	-	0	-	30	-	-	-	-	29	-	-	-	-
年間総量		6,385,850	480					990					305.0				
日平均		17,495						3					0.8				
日最大																	
前年度総量		6,211,060	610					1,090					349				
前年度比		1.03	0.79					0.91					0.87				
備考		取引電力量 (発電電力量を含まない)															


備考

今池水みらいセンター


1. 処理水量の推移

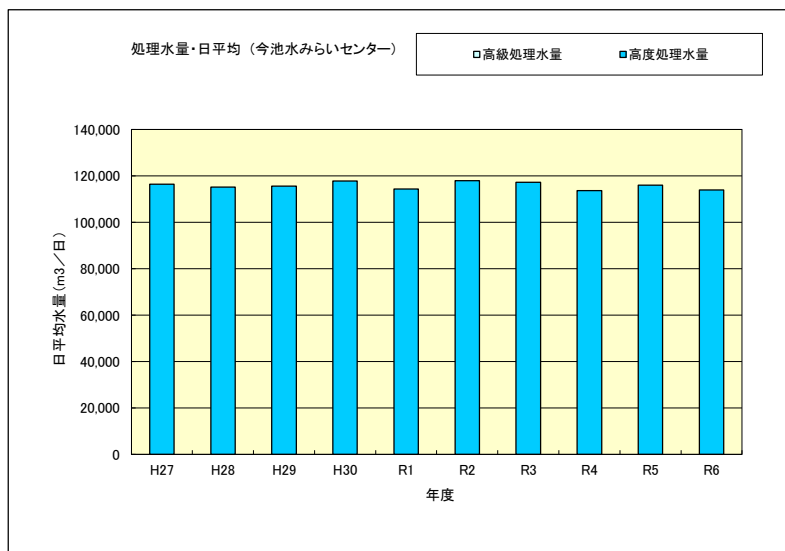


3. 汚泥処理の状況

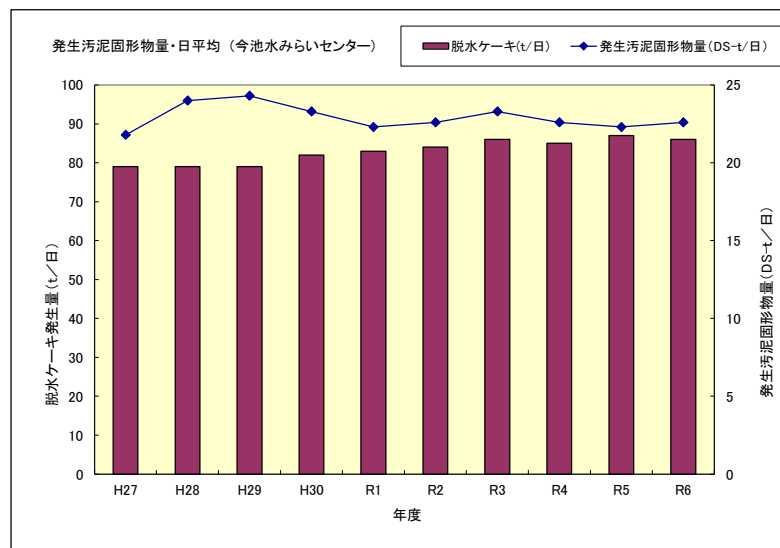


2. 放流水質の状況（放流は2系放流からのみ）

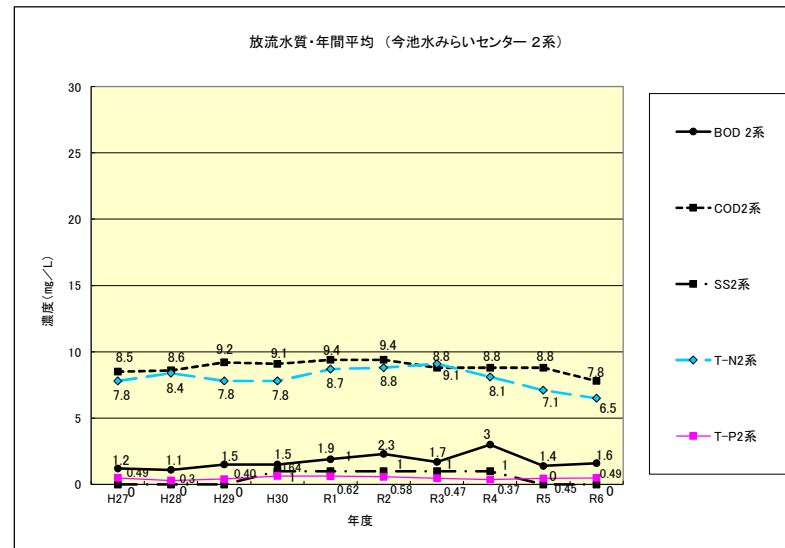


4. 焼却灰処分の状況

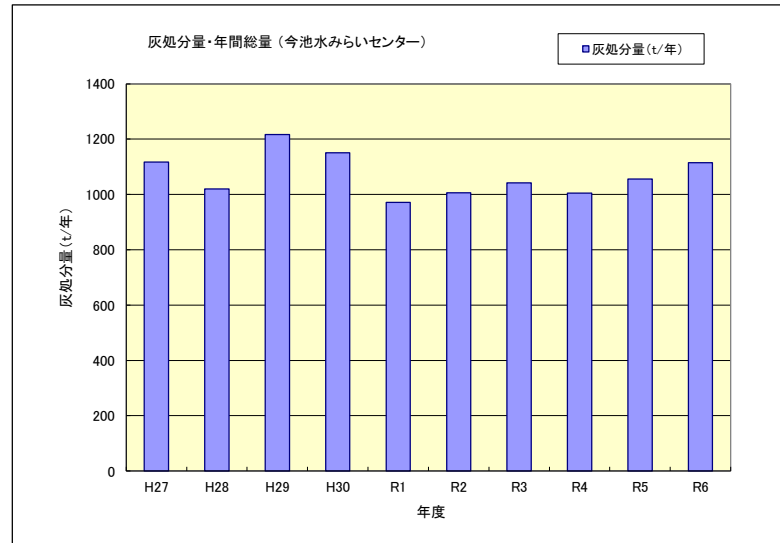


5. 処理水再利用の状況

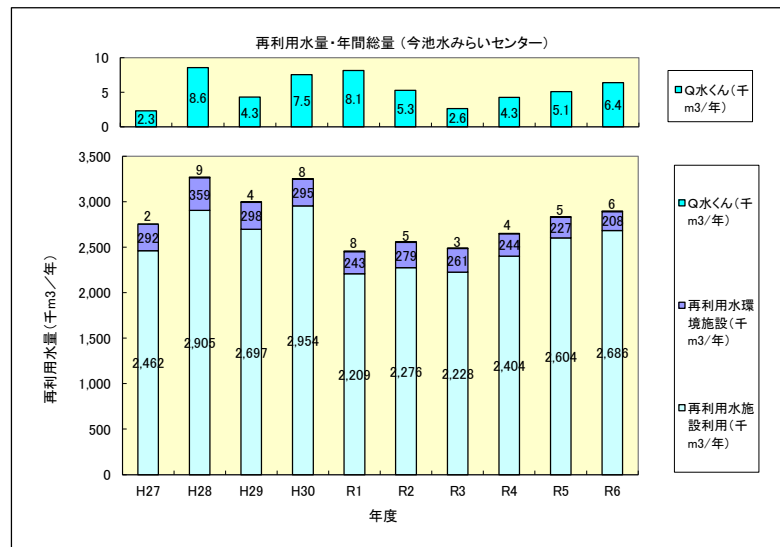

7. 処理単価の推移

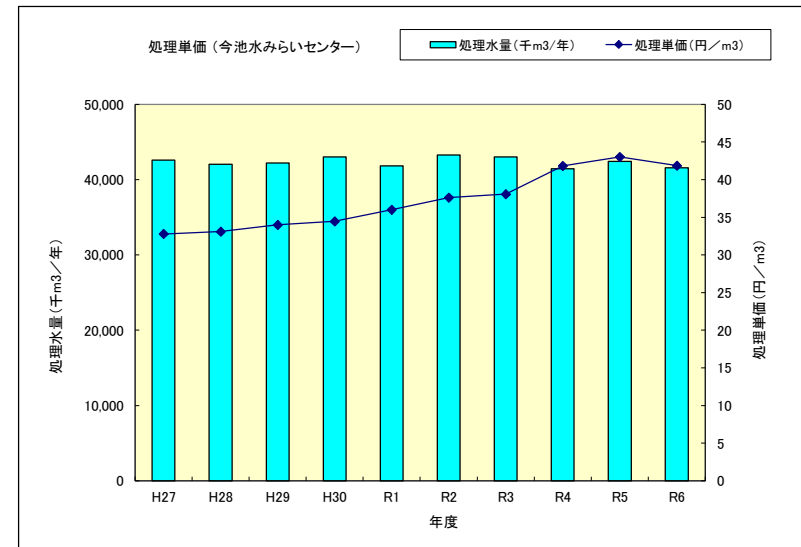

6. 電力量の状況

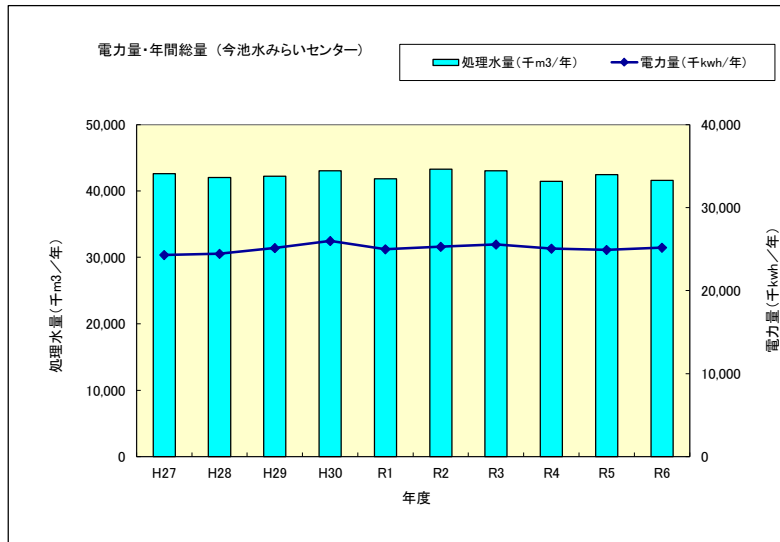

維持管理報告書(令和6年度)

A. 水量

年	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
		総 流 入 水 量	雨 水 排 水 量	流 入 下 水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流水量	生物処理 放流水量	ろ過放流量	晴 天 日 (日数)	晴 天 (日平均) 流入下水 量	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ						
													高級処理水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽減菌用	放流水減菌用		再利用水減菌用			
																		施設利用	環境利用	施設利用	環境利用			注入率	注入率	注入率	注入率		
																												m³	m³
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
2024	4	3,276,159	352,162	3,276,159	3,276,159	50,275	828,908	2,396,976	15	101,963	121.0	434,466	3,593,182	0	3,593,182	2,423,493	170	468	226,608	17,646	0	-	386	16,084	0.80	29,217	1.07	-	-
2024	5	3,387,591	510,350	3,387,591	3,387,591	71,504	922,407	2,393,680	13	98,765	181.0	419,535	3,666,312	0	3,666,312	2,416,883	170	468	211,098	18,296	287	-	674	16,049	0.80	32,875	1.16	-	-
2024	6	3,861,795	1,261,384	3,861,795	3,861,795	201,554	1,136,090	2,524,151	14	105,935	309.5	330,822	3,907,247	0	3,907,247	2,526,531	180	468	204,944	17,191	304	-	491	16,785	0.80	37,050	1.15	-	-
2024	7	3,673,831	680,600	3,673,831	3,673,831	68,848	1,107,069	2,497,914	19	104,552	154.0	345,440	3,866,582	0	3,866,582	2,500,857	170	468	217,500	17,453	301	-	936	16,326	0.78	36,013	1.18	-	-
2024	8	3,007,348	125,200	3,007,348	3,007,348	5,141	463,902	2,538,305	21	94,602	83.5	371,186	3,301,706	0	3,301,706	2,591,331	180	468	215,303	17,356	329	-	773	16,936	0.78	29,987	1.20	-	-
2024	9	2,957,159	125,500	2,957,159	2,957,159	973	481,183	2,475,003	20	96,970	46.5	363,579	3,244,508	0	3,244,508	2,513,728	170	468	222,123	16,826	359	-	693	16,225	0.77	28,912	1.17	-	-
2024	10	3,155,155	160,100	3,155,155	3,155,155	0	440,169	2,714,986	18	96,144	93.5	408,205	3,479,107	0	3,479,107	2,781,672	190	468	260,792	17,534	468	-	318	18,479	0.80	29,067	1.11	-	-
2024	11	3,197,426	387,300	3,197,426	3,197,426	49,325	614,126	2,533,975	20	99,321	141.0	381,382	3,433,152	0	3,433,152	2,571,522	180	468	238,072	16,790	438	-	296	17,245	0.80	31,773	1.19	-	-
2024	12	3,082,199	16,300	3,082,199	3,082,199	0	581,462	2,500,737	31	99,426	0.5	293,973	3,287,816	0	3,287,816	2,518,942	170	468	181,736	17,607	350	-	571	16,947	0.81	28,044	1.09	-	-
2025	1	3,042,043	24,770	3,042,043	3,042,043	0	563,719	2,478,324	28	97,504	22.5	370,237	3,318,942	0	3,318,942	2,505,262	170	468	231,499	17,684	327	-	525	17,408	0.83	28,447	1.12	-	-
2025	2	2,735,115	24,681	2,735,115	2,735,115	0	504,767	2,230,348	24	96,966	19.5	345,752	3,042,718	0	3,042,718	2,258,262	170	468	233,471	15,879	0	-	294	15,588	0.83	23,568	1.03	-	-
2025	3	3,131,627	126,048	3,131,627	3,131,627	4,284	545,744	2,581,599	18	98,199	61.5	359,193	3,443,828	0	3,443,828	2,611,593	180	468	239,038	17,692	271	-	446	18,407	0.85	27,733	1.06	-	-
年間総量		38,507,448	3,794,395	38,507,448	38,507,448	451,904	8,189,546	29,865,998	241		1,234.0	4,423,770	41,585,100	0	41,585,100	30,220,076			2,682,184	207,954	3,434		6,403	202,479		362,686			
日平均		105,500	10,396	105,500	105,500	1,238	22,437	81,825		99,196		12,120	113,932	0	113,932	82,795			7,348	570	9		18	555	0.80	994	1.13		
日最大		257,298		257,298	257,298	65,294	78,509	118,859		119,924	93.0	24,909	209,448	0	209,448	118,294													
前年度総量		38,639,829	3,766,705	38,639,829	38,639,829	346,705	7,948,610	30,344,514	214	99,896	1,332.5	5,319,242	42,441,271	0	42,441,271	30,793,813			2,598,537	226,932	5,370		5,103	197,497		375,293			
前年度比		1.00	1.01	1.00	1.00	1.30		0.98		0.99	0.93	0.83	0.98		0.98	0.98			1.03	0.92	0.64		1.25	1.03		0.97			
備考			分流式雨水排除					雨天時等の砂ろ過パイパス分含む																					

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

99,194 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)

98,892 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)

晴天日の定義 :0～2.5mm 晴天日、3.0～9.5mm 2日、10.0～39.5mm 3日、40.0mm以上 4日

今池水みらいセンター

B. 減菌用薬品

維持管理報告書(令和6年度)

今池水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) 1系(標準)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	塩化第一鉄 使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均送気率												
		m ³	m ³	%	Nm ³ /月	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	394	0
2024	5	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	519	0
2024	6	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	420	0
2024	7	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	67	0
2024	8	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2024	9	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	64	0
2024	10	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2024	11	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	44	0
2024	12	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	45	0
2025	1	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2025	2	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0
2025	3	0	0	0.0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0
年間総量		0	0		0									0	1,602	0
日平均		0	0	0.0	0	0								0	4	0
日最大																
前年度総量		0	0		0									0	5,743	0
前年度比															0.28	
備考																

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

今池水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 2系(A₂O)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
		m ³	m ³	平均 返送汚泥率 %	m ³	平均循環率 %	m ³ /月	平均送気率 %	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	515,520	164,527	31.8	363,663	72.8	2,162,464	427	1,140	81.9	4,410	0.17	13.5	14.6	7.3	160	576	11,637	4,879
2024	5	547,401	170,642	31.2	359,209	70.4	2,420,824	460	1,180	81.4	5,040	0.28	13.2	12.7	6.3	170	720	12,214	5,311
2024	6	611,897	189,778	31.3	336,707	63.7	2,544,281	457	1,260	82.0	6,100	0.17	11.4	10.3	5.1	210	504	11,671	5,639
2024	7	570,872	177,971	31.3	366,590	69.4	2,472,593	457	1,210	81.8	4,820	0.18	12.6	9.2	4.6	220	576	12,144	7,902
2024	8	480,892	148,128	30.8	357,727	75.1	2,533,761	531	1,240	81.3	4,740	0.19	15.0	9.7	4.8	210	504	11,827	7,871
2024	9	468,519	141,357	30.2	343,887	73.7	2,332,219	499	1,130	81.4	4,660	0.22	14.9	9.1	4.5	190	480	11,261	7,555
2024	10	495,595	149,626	30.2	364,354	73.8	2,250,019	456	1,160	81.7	4,650	0.27	14.5	10.2	5.1	190	1,440	11,583	6,992
2024	11	510,180	154,297	30.3	340,163	69.5	2,075,158	419	1,230	82.7	5,250	0.26	13.7	10.4	5.2	180	2,280	11,006	6,358
2024	12	475,551	146,825	30.9	365,297	76.8	2,365,667	497	1,460	82.8	6,050	0.17	15.1	15.0	7.5	210	1,056	11,483	4,746
2025	1	591,814	194,593	33.3	450,876	76.3	3,073,513	525	1,180	81.4	5,040	0.28	13.2	12.7	6.3	170	5,532	11,534	4,584
2025	2	797,050	254,512	31.9	508,046	63.9	4,253,473	534	1,790	82.6	6,240	0.14	12.2	11.6	5.8	170	15,504	10,360	9,779
2025	3	902,190	291,727	32.3	583,020	65.4	4,971,194	553	1,730	83.2	6,680	0.14	12.0	10.2	5.1	180	17,388	11,838	11,197
年間総量		6,967,481	2,183,983		4,739,539		33,455,166										46,560	138,558	82,813
日平均		19,089	5,984	31.3	12,985	68.0	91,658	480	1,310	82.0	5,310	0.21	13.4	11.3	5.6	190	128	380	227
日最大																			
前年度総量		6,238,026	1,920,591		4,476,293		26,781,657										5,580	136,063	78,175
前年度比		1.12	1.14		1.06		1.25										8.34	1.02	1.06
備考																			

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

C-3. 生反槽(高度) 3-1系(A₂O)

今池水みらいセンター

処		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均循環率		平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	Nm ³ /月	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	2,007,114	624,429	31.0	1,901,012	96.0	11,282,251	570	1,290	84.0	5,190	0.15	14.2	9.0	5.8	200	576	31,348	32,008
2024	5	2,036,420	640,058	31.2	1,913,789	96.0	11,449,183	573	1,230	84.0	4,840	0.25	14.4	9.8	6.3	210	708	31,581	31,454
2024	6	2,169,399	691,279	31.5	1,874,889	90.0	10,746,068	515	1,270	83.4	5,270	0.15	13.1	8.9	5.8	230	456	30,474	31,547
2024	7	2,163,852	669,983	30.8	2,001,731	94.6	10,610,872	503	1,260	82.9	5,010	0.16	13.6	9.0	5.8	220	564	32,449	33,730
2024	8	1,842,524	567,766	30.8	1,827,683	99.5	11,865,617	647	1,170	81.6	4,720	0.18	16.0	8.9	5.8	230	576	32,298	33,474
2024	9	1,820,264	552,034	30.3	1,797,920	98.9	11,718,505	645	1,140	82.1	4,930	0.22	15.6	8.3	5.4	220	720	30,846	32,320
2024	10	1,961,029	591,054	30.1	1,932,706	98.7	12,130,055	623	1,160	83.1	5,010	0.27	15.0	8.7	5.6	210	1,416	32,183	31,772
2024	11	1,936,487	596,852	30.7	1,821,549	95.1	11,092,880	578	1,180	83.2	5,680	0.25	14.7	8.5	5.5	200	5,304	30,671	28,757
2024	12	1,851,512	566,230	30.6	1,874,422	101.3	12,045,815	651	1,400	83.6	6,830	0.19	15.9	10.6	6.9	190	936	31,966	23,501
2025	1	1,833,979	622,020	33.9	1,844,110	100.6	11,957,188	654	1,230	84.0	4,840	0.25	14.4	9.8	6.3	210	252	32,269	20,490
2025	2	2,168,358	782,181	35.9	1,740,862	80.6	13,760,517	634	1,850	83.5	7,120	0.13	12.2	10.0	6.5	230	12,564	29,009	28,319
2025	3	2,415,436	840,651	34.5	1,933,967	80.7	15,203,362	631	1,810	84.0	7,240	0.14	12.2	8.6	5.6	150	17,208	32,185	34,963
年間総量		24,206,374	7,744,537		22,464,640		143,862,313										41,280	377,279	362,335
日平均		66,319	21,218	32.0	61,547	92.8	394,143	590	1,330	83.3	5,560	0.20	14.3	9.2	5.9	210	113	1,034	993
日最大																			
前年度総量		23,956,476	7,359,920		23,413,406		135,077,487										16,956	379,541	365,121
前年度比		1.01	1.05		0.96		1.07										2.43	0.99	0.99
備考																			

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

今池水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 3-2系(ステップ多段)

処		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜 量	余剰汚泥量
			平均返送汚泥率		平均循環率		平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	Nm3/月	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	1,070,548	428,467	40.0	-	-	5,774,947	545	2,120	83.7	5,430	0.10	10.9	12.3	6.2	190	23,448	18,048	15,180
2024	5	1,082,491	433,601	40.1	-	-	5,334,239	500	2,000	84.2	5,000	0.20	11.1	12.7	6.4	200	27,216	18,152	15,295
2024	6	1,125,951	451,473	40.1	-	-	4,647,277	426	2,070	82.8	5,260	0.10	10.3	12.9	6.5	190	27,900	17,554	14,544
2024	7	1,131,858	452,839	40.0	-	-	4,721,432	426	2,150	81.7	5,590	0.10	10.6	12.1	6.1	200	27,552	18,640	15,460
2024	8	978,290	392,403	40.1	-	-	5,003,111	513	1,910	81.6	5,240	0.10	12.3	10.5	5.3	220	22,704	18,520	16,837
2024	9	955,725	383,326	40.1	-	-	5,338,523	559	1,870	81.8	5,080	0.20	12.2	11.9	6.0	220	23,484	17,834	14,624
2024	10	1,022,483	409,515	40.1	-	-	5,380,753	530	1,920	82.7	5,380	0.20	11.7	11.5	5.8	210	28,740	18,471	14,959
2024	11	986,485	395,357	40.1	-	-	4,832,475	493	1,980	82.9	5,400	0.20	11.8	11.9	6.0	210	24,684	17,601	14,558
2024	12	960,753	385,952	40.2	-	-	5,080,037	529	2,090	83.0	6,130	0.10	12.5	11.0	5.5	170	27,216	18,417	15,317
2025	1	893,149	360,426	40.4	-	-	5,370,010	606	2,000	84.2	5,000	0.20	11.1	12.7	6.4	200	27,636	18,223	17,232
2025	2	77,310	45,243	41.4	-	-	407,550	568	1,770	81.3	4,880	0.10	13.5	10.7	5.4	170	3,096	1,785	1,500
2025	3	126,202	52,217	41.6	-	-	2,348,038	788	1,410	80.8	4,650	0.00	20.0	0.0	0.0	170	4,320	2,371	0
年間総量		10,411,245	4,190,819				54,236,392										267,996	185,616	155,506
日平均		28,524	11,482	40.3			148,598	520	1,940	82.6	5,250	0.13	12.3	10.9	5.5	200	734	509	426
日最大																			
前年度総量		12,246,769	4,911,307				55,308,783										339,732	218,646	187,512
前年度比																			
備考																			

年間日数	325 令和6年度	5月は21日間
年間日数	366 令和5年度	

維持管理報告書(令和6年度)

今池水みらいセンター

D-1. 重力濃縮					
処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
		濃縮汚泥			
		量	濃度	固形物量	
		m ³	m ²	%	t
2024	4	61,427	13,499	3.2	432.0
2024	5	62,466	14,702	3.1	455.8
2024	6	60,119	15,054	3.0	451.6
2024	7	63,300	16,894	2.7	456.1
2024	8	62,645	17,023	2.5	425.6
2024	9	60,005	16,630	2.6	432.4
2024	10	62,237	16,974	2.5	424.4
2024	11	59,322	15,333	2.6	398.7
2024	12	61,911	13,938	3.2	446.0
2025	1	62,026	14,051	3.3	463.7
2025	2	41,174	11,881	3.4	404.0
2025	3	46,423	14,250	3.2	456.0
年間総量		703,055	180,229		5,246.3
日平均		1,926	494	2.9	14.4
日最大					
前年度総量		739,993	179,273		5,091.0
前年度比		0.95	1.01		1.03
備考		初沈汚泥引抜量	消化槽・脱水へ		

D-2. 機械濃縮

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量	
		濃縮汚泥			固 形 物 量		添 加 率		添 加 率
		量	濃 度	固 形 物 量					
		m³	m³	%	t	kg	%	kg	%
2024	4	52,067	5,157	4.8	247.5	-	-	862	0.35
2024	5	52,060	4,961	4.8	238.1	-	-	780	0.33
2024	6	51,730	5,081	4.7	238.8	-	-	734	0.31
2024	7	57,092	5,464	4.8	262.3	-	-	816	0.31
2024	8	58,182	5,508	4.8	264.4	-	-	862	0.33
2024	9	54,499	5,059	4.7	237.8	-	-	791	0.33
2024	10	53,723	5,077	4.8	243.7	-	-	869	0.36
2024	11	49,673	4,997	4.8	239.9	-	-	832	0.35
2024	12	43,564	5,335	4.7	250.7	-	-	815	0.33
2025	1	42,306	5,328	4.6	245.1	-	-	849	0.35
2025	2	39,598	5,270	4.7	247.7	-	-	804	0.32
2025	3	46,160	5,677	4.9	278.2	-	-	780	0.28
年間総量		600,654	62,914		2,994.2			9,794	
日平均		1,646	172	4.8	8.2			27	0.33
日最大									
前年度総量		630,808	70,534		3,072.0			12,258	
前年度比		0.95	0.89		0.97			0.80	
備考		余剰汚泥引 抜量	消化槽・脱 水へ					粉体	

D-3. 濃縮汚泥量(合計)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量(合計)			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m³	%	t	kg	m³	mg/L
2024	4	18,656	3.6	679.5	-	-	-
2024	5	19,663	3.5	693.9	-	-	-
2024	6	20,135	3.4	690.4	-	-	-
2024	7	22,358	3.2	718.4	-	-	-
2024	8	22,531	3.1	690.0	-	-	-
2024	9	21,689	3.1	670.2	-	-	-
2024	10	22,051	3.0	668.1	-	-	-
2024	11	20,330	3.1	638.6	-	-	-
2024	12	19,273	3.6	696.7	-	-	-
2025	1	19,379	3.7	708.8	-	-	-
2025	2	17,151	3.8	651.7	-	-	-
2025	3	19,927	3.7	734.2	-	-	-
年間総量		243,143		8,240.5			
日平均		666	3.4	22.6			
日最大							
前年度総量		249,807		8,163.0			
前年度比		0.97		1.01			
備考							

E. 消化							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m³	m³	%	t	m³	%
2024	4	1,346	1,346	0.9	12.1	5,303	42.9
2024	5	1,722	1,722	0.9	15.5	10,585	44.6
2024	6	1,820	1,820	0.9	16.4	12,412	47.0
2024	7	1,577	1,577	0.9	14.2	7,158	36.5
2024	8	1,092	1,092	0.9	9.8	2,031	9.3
2024	9	1,006	1,006	0.8	8.0	1,306	32.1
2024	10	1,681	1,681	0.7	11.8	3,810	2.8
2024	11	1,475	1,475	0.7	10.3	6,384	40.4
2024	12	1,813	863	0.7	13.1	2,288	51.4
2025	1	1,571	1,571	0.9	14.1	10,206	50.0
2025	2	1,398	1,398	0.9	12.6	7,917	46.6
2025	3	1,959	1,381	1.0	13.8	11,509	53.6
年間総量		18,460	16,932		151.7	80,909	
日平均		51	46	0.9	0.4	222	38.1
日最大							
前年度総量		18,445	18,445		181.3	80,463	
前年度比		1.00	0.92		0.84	1.01	
備考							

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

今池水みらいセンター

F. 脱水												
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年	月	脱水機 投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤 ポリ鉄量 (kg)		無機凝集剤 PAC 使用量 (kg)		高分子凝集剤 使用量 (kg)	
		量	固形物量	量	固形物量	含水率	添加率	添加率	添加率			
		m³	t	t	t	%	%	%	%			
2024	4	18,730	693	2,682.5	630	76.5	-	-	14,352	-	2,750	0.40
2024	5	19,216	673	2,664.9	626	76.5	-	-	14,772	-	3,078	0.46
2024	6	19,179	652	2,603.3	612	76.5	-	-	10,836	-	2,695	0.41
2024	7	21,435	686	2,722.2	642	76.4	-	-	9,288	-	3,213	0.47
2024	8	21,748	674	2,540.8	605	76.2	-	-	10,188	-	3,225	0.48
2024	9	20,946	649	2,384.4	572	76.0	-	-	13,500	-	2,890	0.45
2024	10	21,047	631	2,486.9	574	76.9	-	-	14,916	-	2,769	0.44
2024	11	19,332	619	2,459.9	571	76.8	-	-	14,304	-	2,684	0.43
2024	12	18,184	673	2,692.0	627	76.7	-	-	12,228	-	2,962	0.44
2025	1	18,300	654	2,741.8	624	77.2	-	-	14,532	-	2,808	0.43
2025	2	16,580	637	2,565.2	581	77.4	-	-	13,260	-	3,056	0.48
2025	3	18,604	670	2,833.3	663	76.6	-	-	14,712	-	3,156	0.47
年間総量		233,301	7,911	31,377.2	7,327	920			156,888		35,286	
日平均		639	22	86.0	20	76.6			430		97	0.45
日最大												
前年度総量		238,004	7,832	31,870.6	7,377	922			109,512		34,473	
前年度比		0.98	1.01	0.98	0.99						1.02	
備考											ポリアミン	

G. 焼却・溶融																										
処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
年	月	焼却投入 ケ ー キ 量	焼却投入し さ 量	焼却投入沈砂 量	乾灰量	湿灰量		灰処分量		灰溶融 量	溶融スラグ量		砕石使用 量	石灰石使用 量	消石灰使用 量	鉄粉使用 量	尿素使用 量	珪砂使用 量	重油使用 量	灯油使用 量	コ ー ク ス 使用 量	L P G 使用 量	都市ガス 使用 量	消化ガス 使用 量	苛性ソ ー ダ 使用 量	
						含水率	%	含水率	%		空 冷	水 冷														
									t																	%
2024	4	3,167.2	0.8	-	72.6	106.17	27.3	105	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35,850	-	-	-	-	997	44,847	
2024	5	2,664.9	1.9	-	67.3	99.38	26.8	98	26.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29,778	-	-	-	-	3,776	36,818	
2024	6	2,603.3	2.2	-	55.4	78.56	25.4	77	25.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31,131	-	-	-	-	960	33,409	
2024	7	2,722.2	1.2	-	75.7	107.84	26.1	107	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31,537	-	-	-	-	275	36,394	
2024	8	2,540.8	1.1	-	53.8	77.76	27.1	77	27.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25,732	-	-	-	-	1,258	36,002	
2024	9	2,384.4	0.9	-	53.5	75.92	25.9	75	25.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23,621	-	-	-	-	900	33,878	
2024	10	2,486.9	0.0	-	58.6	81.77	25.6	81	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14,771	-	-	-	-	4,335	34,869	
2024	11	2,459.9	1.8	-	63.8	90.57	28.0	89	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24,815	-	-	-	-	7,792	34,467	
2024	12	2,692.0	1.8	-	59.3	86.33	27.6	85	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,445	-	-	-	-	1,677	36,491	
2025	1	3,513.4	1.6	-	68.1	97.52	26.7	96	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	44,771	-	-	-	-	10,953	48,675	
2025	2	3,830.1	2.0	-	86.6	122.21	26.7	121	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	60,416	-	-	-	-	7,441	52,692	
2025	3	3,672.4	1.2	-	73.5	105.65	26.3	104	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	38,643	-	-	-	-	4,134	50,156	
年間総量		34,737.5	16.5		788.2	1,129.68		1,115										6	391,510					44,498	478,698	
日平均		95.2	0.05		2.2	3.10	26.6	3	26.6									0.02	1073					122	1,312	
日最大																										
前年度総量		35,468.8	17.7		812.8	1,166.81		1,055										25	434,212					25,531	519,157	
前年度比		0.98	0.93		0.97	0.97		1.06										0.24	0.90					1.74	0.92	
備考						フェニックス運搬量 ・大井MC 90.37t ・炭山MC 124.26t		フェニックス処分量																	24%溶液	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥添 (加薬品)	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケーキ 消費臭 剂
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量		量	固形物量	
		m³	%	t	m³		t	t	
2024	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量	量	固形物量
		m³	%	t	m³	t	t
2024	4	-	-	-	-	484.68	108.6
2024	5	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	6	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	7	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	8	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	9	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	10	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	11	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	12	-	-	-	-	0.00	0.0
2025	1	-	-	-	-	771.57	177.2
2025	2	-	-	-	-	1,265.02	285.3
2025	3	-	-	-	-	839.15	189.0
年間総量						3,360.42	760.1
日平均						9.21	2.1
日最大							
前年度総量						3,598.63	833.8
前年度比						0.93	0.91
備考						・汚泥量: 1427.29t(07.1.15~2.1.15) ・汚泥量: 1061.25t(06.4.1~4.1.15) 1426.15t(07.2.16~3.1.15)	

今池水みらいセンター		
I. レンガ・スラグ		
処	番号	1
年	月	スラグ 出荷 量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	4.14	0.34
2024	5	0.00	2.54
2024	6	0.00	3.90
2024	7	3.76	5.17
2024	8	0.00	1.56
2024	9	0.00	1.48
2024	10	3.93	1.37
2024	11	0.00	3.37
2024	12	6.41	2.02
2025	1	3.36	2.44
2025	2	0.00	3.54
2025	3	4.84	2.04
年間総量		26.44	29.77
日平均		0.07	0.08
日最大			
前年度総量		43.23	34.88
前年度比		0.61	0.85
備考			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度


K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	1,015	1.7	17
2024	5	1,155	0.7	8
2024	6	1,085	0.8	9
2024	7	1,260	1.4	18
2024	8	1,015	1.1	11
2024	9	945	1.4	13
2024	10	1,330	1.9	25
2024	11	1,085	1.2	13
2024	12	1,260	1.6	20
2025	1	910	0.7	6
2025	2	875	0.8	7
2025	3	875	1.7	15
年間総量		12,810		162
日平均		35	1.3	0
日最大				
前年度総量		13,895		158
前年度比		0.92		1.03
備考		消化槽へ		

L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量)	発電電力量			停電 回数	停電 時間	重油使用量				灯油 使用量	上水 使用量	工業用 水使用量	都市ガ ス使用量	消化ガ ス使用量	余剰 消化ガ ス燃焼 量
			kWh	kWh	kWh			kWh	回	分	L						
2024	4	2,103,230	0	-	-	0	0	70	-	6,745	-	-	293	-	34.2	-	3,700
2024	5	2,080,330	0	-	-	0	0	90	-	8,155	-	-	370	-	31.0	-	8,042
2024	6	2,050,020	0	-	-	0	0	40	-	29,100	-	-	238	-	27.5	-	12,375
2024	7	2,147,180	0	-	-	0	0	30	-	14,440	-	-	267	-	17.9	-	6,200
2024	8	2,086,190	2,000	-	-	1	66	560	-	3,810	-	-	315	-	11.2	-	1,125
2024	9	2,026,950	0	-	-	0	0	30	-	3,180	-	-	236	-	15.2	-	0
2024	10	2,044,970	0	-	-	0	0	40	-	3,770	-	-	411	-	23.4	-	0
2024	11	1,958,320	1,700	-	-	1	66	580	-	9,015	-	-	305	-	31.6	-	0
2024	12	2,020,090	0	-	-	0	0	40	-	545	-	-	267	-	43.2	-	0
2025	1	2,188,110	0	-	-	0	0	30	-	1,120	-	-	358	-	61.5	-	0
2025	2	2,155,590	0	-	-	0	0	40	-	275	-	-	397	-	59.2	-	0
2025	3	2,330,300	0	-	-	0	0	40	-	1,665	-	-	351	-	50.9	-	7,075
年間総量		25,191,280	3,700			2	132	1,590		81,820			3,808		406.8		38,517
日平均		69,017	10				0.36	4		224			10		1.1		106
日最大																	
前年度総量		24,918,746	4,166			2	144	4,660		69,545			4,233		417.5		53,880
前年度比		1.01	0.89			1.00	0.92	0.34		1.18			0.90		0.97		0.71
備考															LPGガス 使用量		


今池水みらいセンター
備考

大井水みらいセンター


1. 処理水量の推移

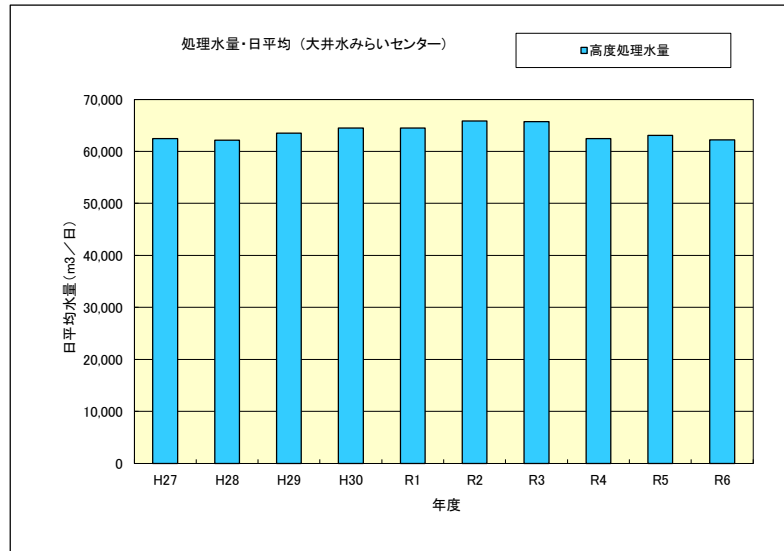


2. 放流水質の状況

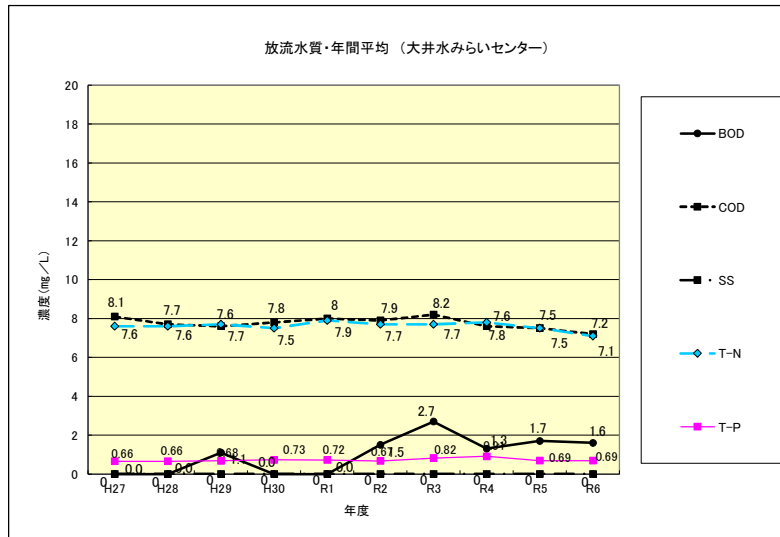


3. 汚泥処理の状況

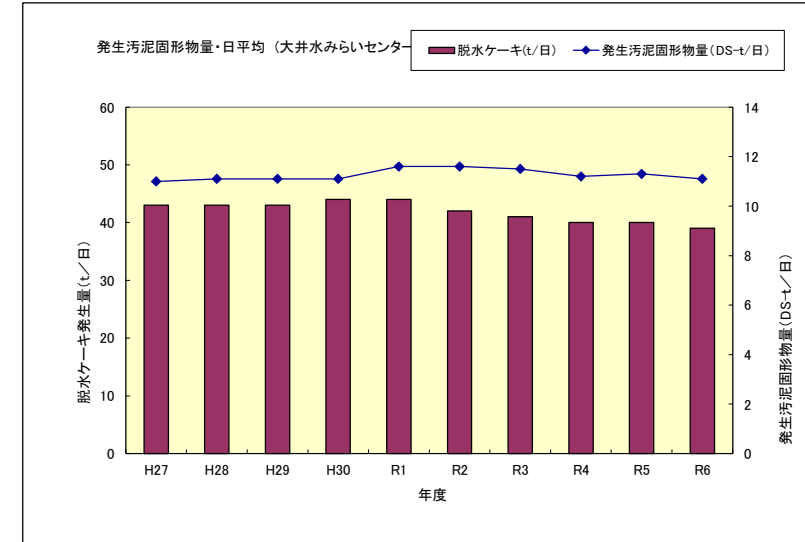


4. 焼却灰処分の状況

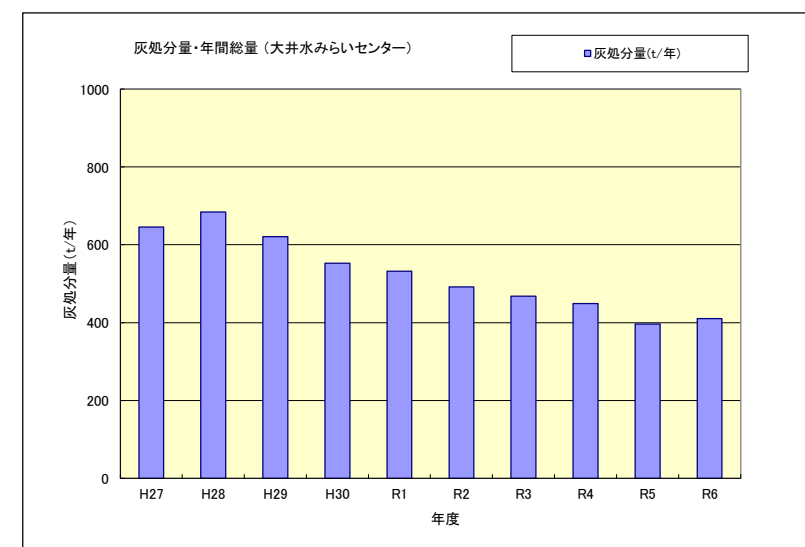


5. 処理水再利用の状況

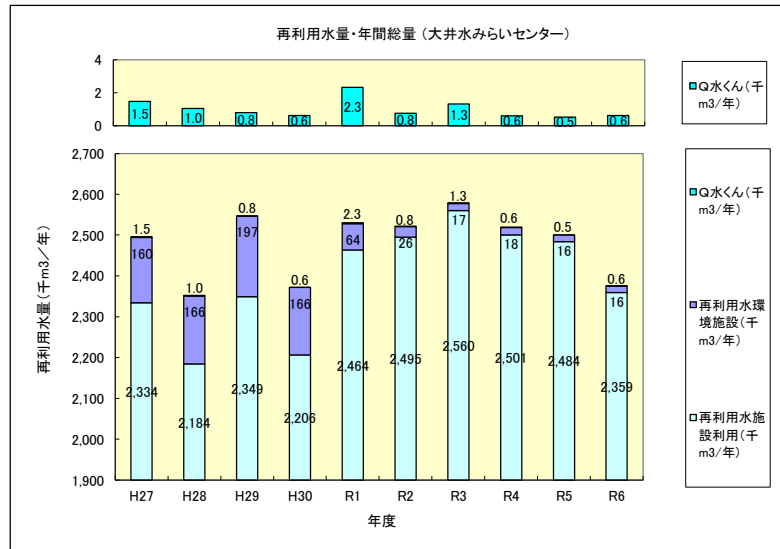

7. 処理単価の推移

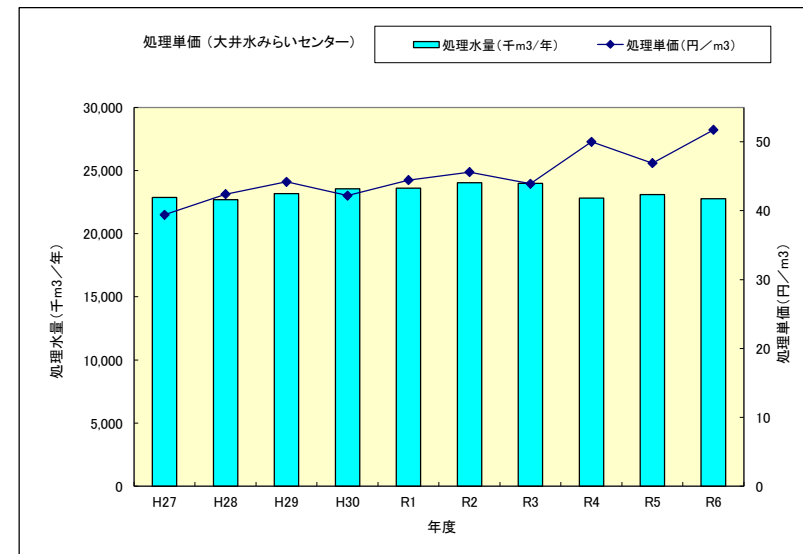

6. 電力量の状況

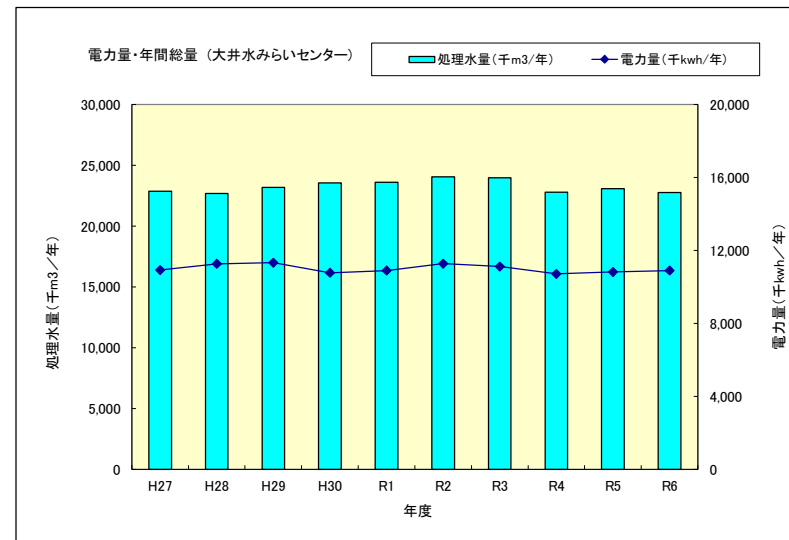

維持管理報告書(令和6年度)

大井水みらいセンター

A. 水量

B. 減菌用薬品

処 番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6	
年	月	総 流入 水量	雨水 排水 量	流入 下水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流水量	生物処理 放流水量	ろ過放流水量	晴天日 （日数）	晴天日 流入下水 量 （日平均）	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ						
													高級処理水 量	高度処理水 量				場内利用		場外利用		Q水くん	砂ろ過槽減菌用		放流水減菌用		再利用水減菌用		
																		施設利用	環境利 用	施設利 用	環境利 用		注入率	注入率	注入率	注入率			
m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L		
2024	4	1,730,422	0	1,730,422	1,730,422	18,572	145,366	1,566,484	19	55,425	133.5	258,798	1,969,400	0	1,969,400	1,788,918	210	284	221,081	1,306	0	0	47	8,436	0.61	11,317	0.85	－	－
2024	5	1,763,013	0	1,763,013	1,763,013	17,281	169,397	1,576,335	17	52,727	180.0	269,437	2,002,848	0	2,002,848	1,801,195	210	281	223,536	1,305	0	0	19	8,473	0.61	11,602	0.86	－	－
2024	6	1,958,212	0	1,958,212	1,958,212	47,660	574,440	1,336,112	17	56,424	345.0	255,709	2,160,318	0	2,160,318	1,550,136	180	281	212,655	1,334	0	0	35	7,048	0.59	13,363	0.89	－	－
2024	7	1,919,385	0	1,919,385	1,919,385	17,488	386,369	1,515,528	21	56,094	191.5	274,474	2,171,204	0	2,171,204	1,740,795	200	281	223,561	1,617	0	0	89	8,015	0.60	12,622	0.85	－	－
2024	8	1,604,401	0	1,604,401	1,604,401	0	34,064	1,570,337	27	50,971	49.5	255,580	1,856,530	0	1,856,530	1,784,607	210	281	212,510	1,621	0	0	139	8,496	0.62	10,298	0.83	－	－
2024	9	1,552,471	0	1,552,471	1,552,471	0	14,551	1,537,920	25	51,317	38.0	245,068	1,803,356	0	1,803,356	1,755,061	210	281	216,112	932	0	0	97	8,280	0.61	9,855	0.83	－	－
2024	10	1,657,367	0	1,657,367	1,657,367	0	0	1,657,367	22	51,489	101.5	251,450	1,910,578	0	1,910,578	1,881,245	220	281	222,870	969	0	0	39	8,981	0.62	10,567	0.83	－	－
2024	11	1,666,283	0	1,666,283	1,666,283	14,801	102,307	1,549,175	22	52,995	127.5	225,900	1,871,593	0	1,871,593	1,742,446	210	281	192,019	1,230	0	0	22	4,484	0.33	10,912	0.85	－	－
2024	12	1,612,081	0	1,612,081	1,612,081	0	0	1,612,081	31	52,003	0.5	227,790	1,810,913	0	1,810,913	1,786,291	210	281	172,724	1,459	0	0	27	4,356	0.32	10,242	0.83	－	－
2025	1	1,585,563	0	1,585,563	1,585,563	0	0	1,585,563	29	50,967	21.5	210,035	1,756,026	0	1,756,026	1,729,706	200	281	142,690	1,407	0	0	46	4,219	0.32	10,155	0.83	－	－
2025	2	1,439,407	0	1,439,407	1,439,407	0	0	1,439,407	26	51,450	21.0	203,932	1,607,600	0	1,607,600	1,583,109	200	281	142,424	1,247	0	0	31	3,808	0.31	9,143	0.83	－	－
2025	3	1,636,481	0	1,636,481	1,636,481	0	11,664	1,624,817	23	52,149	74.0	249,804	1,845,941	0	1,845,941	1,803,052	210	281	176,851	1,360	0	0	24	4,340	0.31	10,392	0.83	－	－
年間総量		20,125,086		20,125,086	20,125,086	115,802	1,438,158	18,571,126	279		1,283.5	2,927,977	22,766,307		22,766,307	20,946,561			2,359,033	15,787	0	0	615	78,936		130,468		－	
日平均		55,137		55,137	55,137	317	3,940	50,880		52,834		8,022	62,373		62,373	57,388			6,463	43	0	0	2	216	0.49	357	0.84	－	
日最大		112,129		112,129	112,129	27,948	96,026	65,295		62,573	114.0		117,409		117,409	72,349													
前年度総量		20,324,112		20,324,112	20,324,112	85,125	601,461	19,637,526	252	53,425	1,421.0	3,028,613	23,088,485		23,088,485	22,138,057			2,484,015	15,983	0	0	533	105,882		129,830		－	
前年度比		0.99		0.99	0.99		2.39	0.95		0.99	0.90	0.97	0.99		0.99	0.95			0.95	0.99			1.15	0.75		1.00			
備考													生物反応槽流入水量		砂ろ過槽流入水 量				ふれあい らんど用水										

年間日数	365 令和6年度
年間日数	366 令和5年度

52,832 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
52,587 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義 : 3mm以上10mm未満 当日のみ雨天日 10mm以上40mm未満 当日+1日雨天日 40mm以上 当日+2日雨天日

維持管理報告書(令和6年度)

大井水みらいセンター

C-2、生反槽(高度) 1系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引抜量	余剰汚泥量
			m³	m³	平均 返送汚泥率	%	m³	%											
2024	4	1,318,466	464,381	35.2	1,279,348	97.0	6,116,671	464	1,700	81.3	5,880	0.14	12.7	9.3	5.6	180	11,046	17,209	21,042
2024	5	1,329,896	470,281	35.4	1,246,911	93.8	5,980,392	450	1,640	79.9	5,470	0.15	13.0	10.1	6.1	180	22,076	17,808	20,868
2024	6	1,522,436	545,077	35.8	1,250,531	82.1	5,840,208	384	1,530	79.6	5,280	0.13	13.4	10.4	6.3	180	25,741	17,256	23,130
2024	7	1,551,294	552,291	35.6	1,366,632	88.1	5,647,183	364	1,360	79.4	4,570	0.14	13.9	9.2	5.5	190	7,314	17,832	28,632
2024	8	1,333,784	464,897	34.9	1,396,268	104.7	6,255,393	469	1,350	79.2	4,680	0.12	16.2	10.4	6.3	180	15,980	17,736	24,450
2024	9	1,280,635	391,885	30.6	1,320,684	103.1	6,116,688	478	1,480	76.9	5,700	0.10	16.3	10.1	6.1	180	21,545	17,232	21,980
2024	10	1,211,066	359,616	29.7	1,262,125	104.2	5,656,992	467	1,550	78.4	6,010	0.09	15.9	12.9	7.8	160	33,012	17,784	15,658
2024	11	1,057,532	320,461	30.3	1,056,311	99.9	4,696,322	444	1,640	80.7	6,700	0.09	15.8	13.0	7.8	160	15,791	17,184	12,831
2024	12	1,041,178	310,694	29.8	1,090,919	104.8	5,176,282	497	1,820	81.2	7,550	0.10	16.6	14.5	8.8	160	10,104	17,663	11,802
2025	1	1,015,510	303,147	29.9	1,063,653	104.7	5,181,756	510	1,900	80.5	7,770	0.10	17.0	12.9	7.8	150	15,095	17,784	13,362
2025	2	932,818	278,188	29.8	976,577	104.7	4,588,406	492	1,850	80.2	7,590	0.12	16.7	12.4	7.5	150	10,806	16,080	12,552
2025	3	1,073,122	321,366	29.9	1,112,629	103.7	5,213,501	486	1,720	80.3	6,910	0.13	16.1	11.1	6.7	150	11,855	17,808	15,786
年間総量		14,667,737	4,782,284		14,422,588		66,469,794										200,365	209,376	222,093
日平均		40,186	13,102	32.6	39,514	98.3	182,109	453	1,630	79.8	6,180	0.12	15.3	11.4	6.9	170	549	574	608
日最大																			
前年度総量		14,209,254	4,418,653		14,267,626		61,506,741										185,255	210,253	204,066
前年度比		1.03	1.08		1.01		1.08										1.08	1.00	1.09
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

大井水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 2系

年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			m³	m³	%	m³	%	m³											
2024	4	650,934	229,216	35.2	632,278	97.1	2,366,985	364	1,700	81.5	5,760	0.14	12.8	9.1	5.5	160	0	8,686	10,956
2024	5	672,952	238,032	35.4	632,079	93.9	2,443,939	363	1,660	80.7	5,420	0.14	12.8	10.0	6.0	170	2,258	8,961	10,626
2024	6	637,882	229,208	35.9	523,542	82.1	1,933,804	303	1,540	80.8	5,210	0.12	13.1	10.3	6.2	180	2,694	8,698	9,744
2024	7	619,910	220,926	35.6	547,114	88.3	1,639,885	265	1,380	81.2	4,450	0.12	13.9	8.8	5.3	180	14,864	8,978	12,474
2024	8	522,746	182,004	34.8	546,841	104.6	1,651,300	316	1,340	78.7	4,510	0.11	16.5	10.1	6.1	180	9,334	8,880	10,398
2024	9	522,721	159,935	30.6	538,982	103.1	1,671,812	320	1,500	77.3	5,440	0.09	16.0	10.6	6.4	180	10,136	8,616	8,905
2024	10	699,512	210,301	30.1	738,860	105.6	2,387,907	341	1,560	78.0	6,070	0.08	15.7	10.8	6.5	170	22,698	8,892	10,732
2024	11	814,061	246,580	30.3	814,336	100.0	2,747,700	338	1,660	81.1	6,730	0.09	15.4	11.3	6.8	170	14,401	8,654	11,205
2024	12	769,735	229,552	29.8	805,719	104.7	2,964,474	385	1,840	81.7	7,510	0.10	16.8	12.2	7.4	170	9,436	9,716	10,647
2025	1	740,516	220,861	29.8	775,269	104.7	2,994,283	404	1,890	81.7	7,890	0.10	17.5	11.3	6.8	160	9,503	10,381	11,346
2025	2	674,782	201,270	29.8	706,518	104.7	2,634,859	390	1,860	80.3	7,920	0.10	17.3	10.7	6.5	160	5,796	9,394	10,554
2025	3	772,819	231,234	29.9	801,803	103.8	2,892,188	374	1,730	80.9	7,140	0.10	16.8	9.7	5.9	150	8,894	10,412	13,248
年間総量		8,098,570	2,599,119		8,063,341		28,329,136										110,014	110,268	130,835
日平均		22,188	7,121	32.1	22,091	99.6	77,614	350	1,640	80.3	6,170	0.11	15.4	10.4	6.3	170	301	302	358
日最大																			
前年度総量		8,879,231	2,714,665		8,921,780		28,289,398										81,293	105,262	133,439
前年度比		0.91	0.96		0.90		1.00										1.35	1.05	0.98
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

大井水みらいセンター

136

焼却・溶融		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入 トン 量	焼却投入し た 量	焼却投入沈 砂 量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕 石 使用 量	石 灰 石 使用 量	消 石 灰 使用 量	鉄 粉 使用 量	尿 素 使用 量	珪 砂 使用 量	重 油 使用 量	灯 油 使用 量	コ レ ス 使用 量	L P G 使用 量	都 市 ガ ス 使用 量	消 化 ガ ス 使用 量	苛 性 ソ ー ダ 使用 量
						含水率	含水率	空 冷	水 冷																
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	m ³	m ³ N	kg
2024	4	1,342	2.3	1.4	29.4	40.91	28.1	40.3	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,793	—	—	—	0	—	14,294
2024	5	1,218	1.1	0.9	29.9	41.37	27.7	40.7	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,835	—	—	—	0	—	14,565
2024	6	1,190	0.6	1.1	27.5	38.06	27.7	37.4	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,227	—	—	—	0	—	15,894
2024	7	1,224	1.9	2.2	36.9	51.34	28.1	50.5	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,413	—	—	—	0	—	16,931
2024	8	1,065	0.2	2.1	21.8	30.40	28.3	29.9	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,485	—	—	—	0	—	15,346
2024	9	1,084	0.1	1.3	27.3	37.87	28.0	37.4	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,847	—	—	—	0	—	14,247
2024	10	1,126	0.5	0.5	31.3	43.21	27.5	42.7	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,764	—	—	—	0	—	14,438
2024	11	1,170	0.9	0.2	29.8	41.27	27.9	40.8	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,315	—	—	—	0	—	14,584
2024	12	1,225	0.9	0.2	26.2	36.70	28.7	36.3	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,432	—	—	—	0	—	16,234
2025	1	569	0.0	0.0	12.0	16.73	28.6	16.6	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,845	—	—	—	0	—	7,215
2025	2	612	0.7	0.5	9.9	13.81	28.6	13.6	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,214	—	—	—	0	—	7,208
2025	3	1,311	3.6	1.9	17.2	24.07	28.4	23.8	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,985	—	—	—	0	—	16,115
年間総量		13,136	12.8	12.3	299.2	415.74		410.0											116,155						167,071
日平均		36	0.04	0.03	0.8	1.14	28.1	1.1	28.1										318						458
日最大																									
前年度総量		14,000	14.8	12.3	310.6	435.86		396											100,448						170,016
前年度比		0.94	0.86	1.00	0.96	0.95		1.04											1.16						0.98
備考						熊山AC製水ケーキ 受入れ分2.70% 含む		フェニックス処分量																	24%溶液

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添加薬品 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケ ーキ消臭 剤
		量	濃度	固形物量	1 %汚 換泥 算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³	kg	t	t	kg
2024	4	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	5	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	6	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	7	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	8	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	9	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	10	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	11	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2024	12	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
2025	1	0	0.0	0	0	0	771.57	177.5	0.0
2025	2	0	0.0	0	0	0	666.02	151.9	0.0
2025	3	0	0.0	0	0	0	0.00	-	0.0
年間総量							1,437.59	329.4	0
日平均							3.94	0.90	0
日最大									
前年度総量							1,347.16	313.0	0
前年度比							1.07	1.05	
備考						今池MC			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)									
処	番号	1	2	3	4	5	6		
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)			
		量	濃度	固形物量	1 %汚 換泥 算量	量	固形物量		
		m ³	%	t	m ³	t	t		
2024	4	—	—	—	—	110.57	25.0		
2024	5	—	—	—	—	0.00	-		
2024	6	—	—	—	—	0.00	-		
2024	7	—	—	—	—	0.00	-		
2024	8	—	—	—	—	0.00	-		
2024	9	—	—	—	—	0.00	-		
2024	10	—	—	—	—	0.00	-		
2024	11	—	—	—	—	0.00	-		
2024	12	—	—	—	—	0.00	-		
2025	1	—	—	—	—	0.00	-		
2025	2	—	—	—	—	0.00	-		
2025	3	—	—	—	—	0.00	-		
年間総量						110.57	25.0		
日平均						0.3	0.07		
日最大									
前年度総量						685.97	159.1		
前年度比									
備考						狭山MC			

大井水みらいセンター

I. レンガ・スラグ		
処	番号	1
年	月	ス ラ グ 出 荷 量
		個
2024	4	—
2024	5	—
2024	6	—
2024	7	—
2024	8	—
2024	9	—
2024	10	—
2024	11	—
2024	12	—
2025	1	—
2025	2	—
2025	3	—
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	1.4	1.0
2024	5	0.7	0.8
2024	6	0.9	0.6
2024	7	2.1	0.6
2024	8	2.0	0.6
2024	9	1.1	0.4
2024	10	0.3	0.6
2024	11	0.2	0.7
2024	12	0.2	0.5
2025	1	0.5	0.9
2025	2	0.0	0.0
2025	3	1.9	1.5
年間総量		11.3	8.2
日平均		0.03	0.02
日最大			
前年度総量		11.0	9.8
前年度比		1.03	0.84
備考		沈砂発生量 (MC分)	しき発生量 (水処理分)

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	—	—	—
2024	5	—	—	—
2024	6	—	—	—
2024	7	—	—	—
2024	8	—	—	—
2024	9	—	—	—
2024	10	—	—	—
2024	11	—	—	—
2024	12	—	—	—
2025	1	—	—	—
2025	2	—	—	—
2025	3	—	—	—
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				


使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 (総使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発 ガ電 ス	太陽発 光電			自家発 電用	消化加 槽温 用	その他							
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³N
2024	4	911,268	0	—	—	0	0	104	—	—	—	—	168	0	119	—	—
2024	5	943,494	900	—	—	1	1	794	—	—	—	—	185	0	107	—	—
2024	6	925,719	0	—	—	0	0	95	—	—	—	—	189	0	97	—	—
2024	7	963,681	0	—	—	0	0	94	—	—	—	—	183	0	82	—	—
2024	8	942,349	0	—	—	0	0	93	—	—	—	—	195	0	74	—	—
2024	9	904,752	0	—	—	0	0	95	—	—	—	—	178	0	63	—	—
2024	10	916,363	0	—	—	0	0	301	—	—	—	—	193	0	85	—	—
2024	11	908,448	0	—	—	0	0	95	—	—	—	—	184	0	101	—	—
2024	12	940,837	900	—	—	2	48	808	—	—	—	—	192	0	122	—	—
2025	1	871,480	0	—	—	0	0	98	—	—	—	—	189	0	130	—	—
2025	2	758,270	0	—	—	0	0	97	—	—	—	—	180	0	129	—	—
2025	3	915,948	0	—	—	0	0	98	—	—	—	—	198	0	140	—	—
年間総量		10,902,609	1,800			3	49	2,772					2,234		1,249		
日平均		29,870	4.9					7.6					6.1		3.4		
日最大																	
前年度総量		10,816,995	3,700			6	6	4,310					2,606		1,261		
前年度比		1.01	0.49			0.50		0.64					0.86		0.99		
備考		取引電力量 (発電電力量を含まない)															
															LPG 使用量		

大井水みらいセンター


備考

狭山水みらいセンター


1. 処理水量の推移

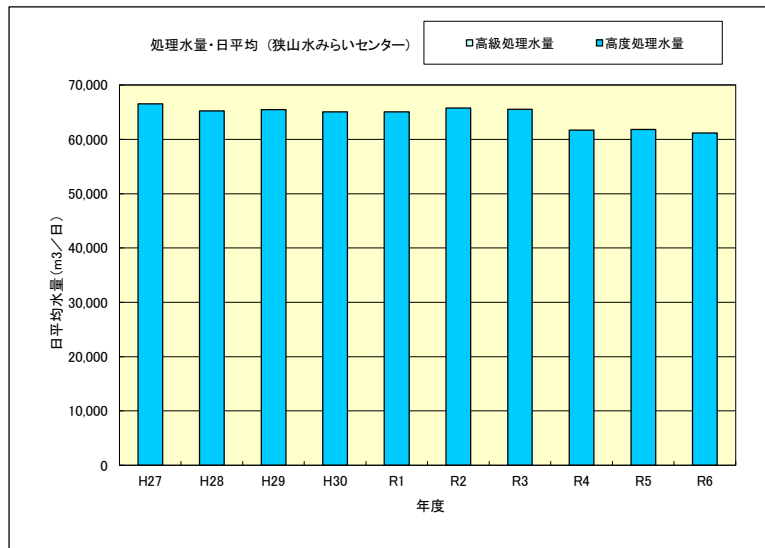


2. 放流水質の状況

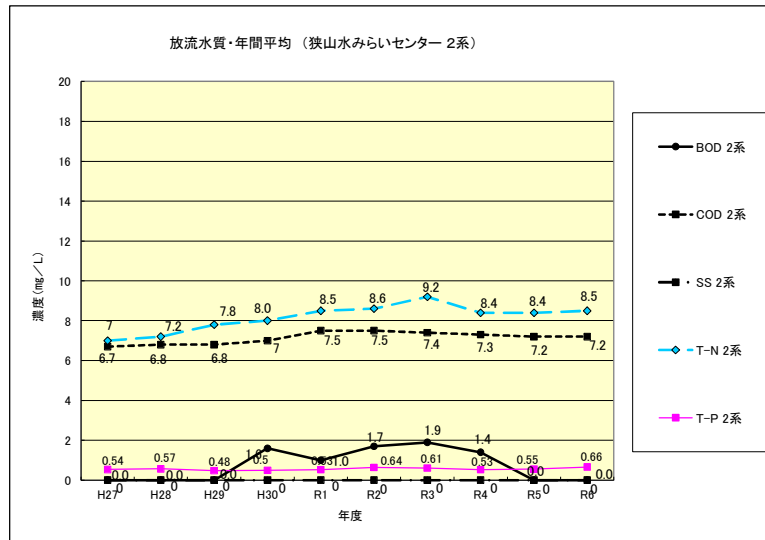


3. 汚泥処理の状況

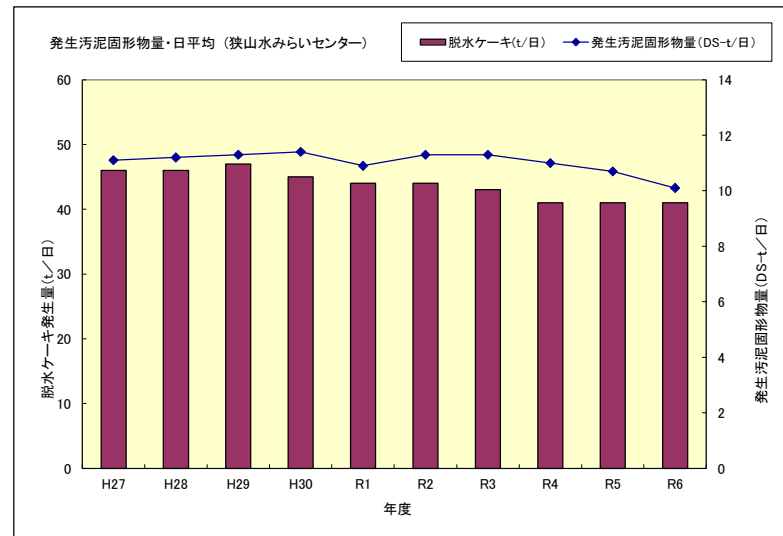


4. 焼却灰処分の状況

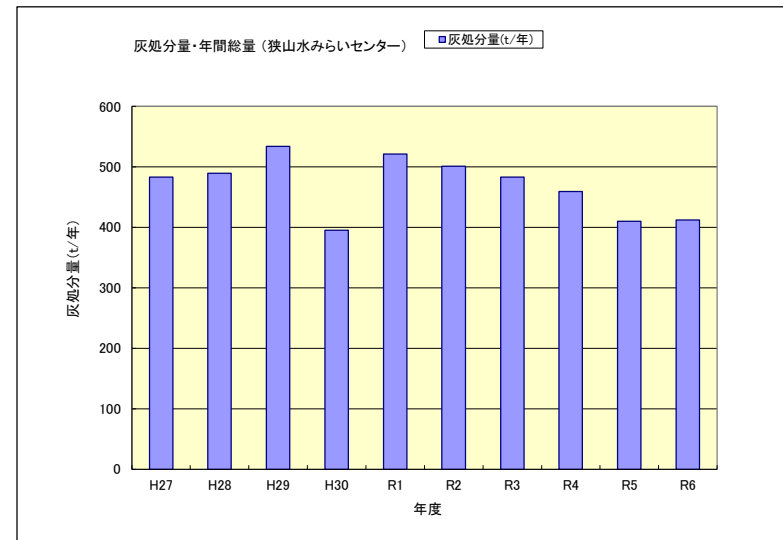


5. 処理水再利用の状況

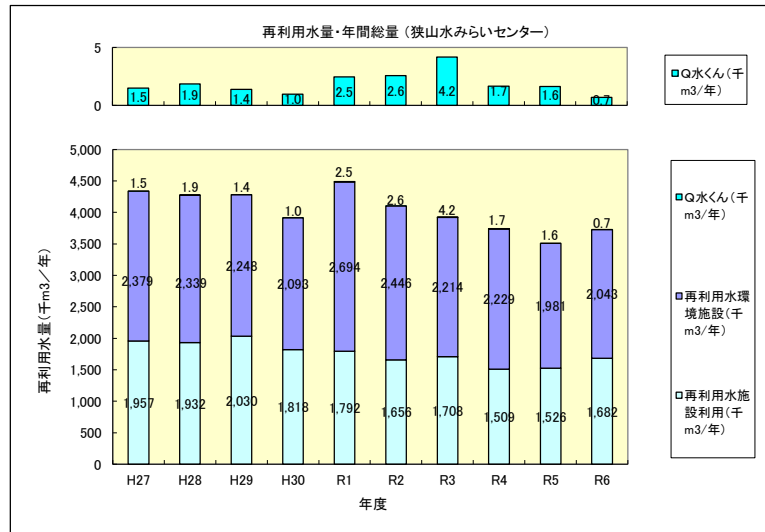

7. 処理単価の推移

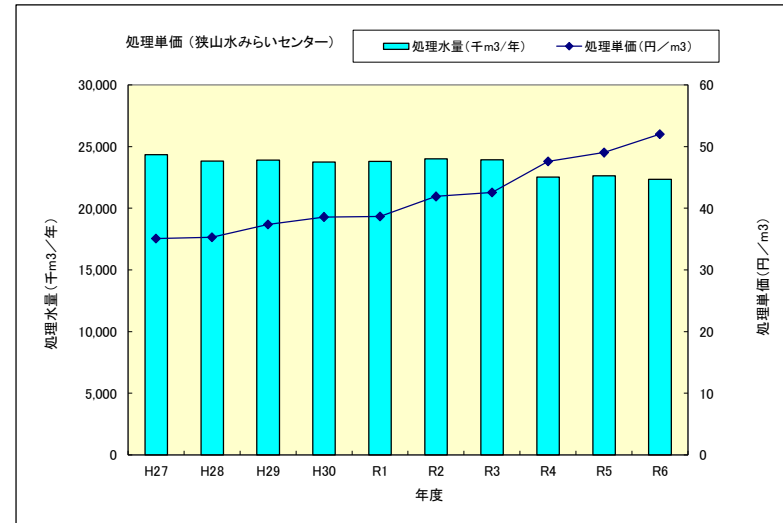

6. 電力量の状況

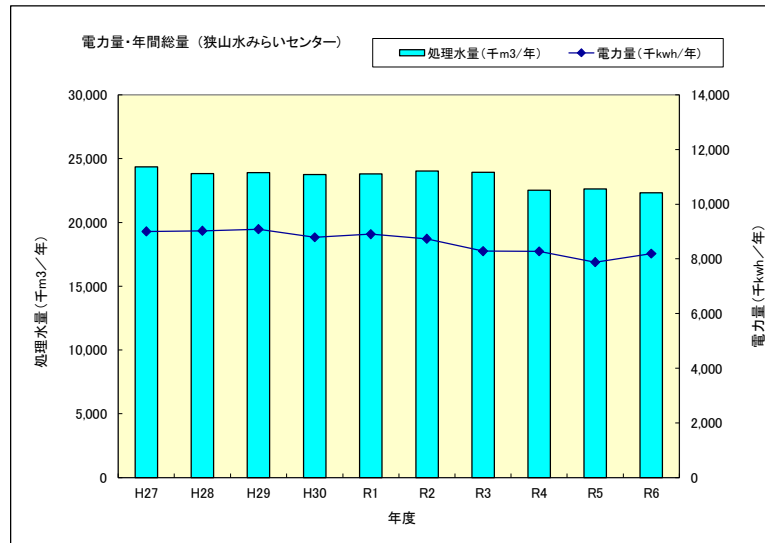

維持管理報告書(令和6年度)

狭山水みらいセンター

A. 水量																	B. 減菌用薬品												
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流 入 水 量	雨 水 排 水 量	流 入 下 水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流量	生物処理 放流量	ろ過放流量	晴天日 (日数)	晴天日 流入下水 量 (日平均)	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ過 処理 水量	ろ過 速 度	ろ過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ						
													高級処理 水量	高度処理水量				場内利用		場外利用		Q水くみ	砂ろ過槽減菌用	放流水減菌用	再利用水減菌用				
																		施設利用	環境 利用	施設 利用	環境 利用				注入率	注入率			
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³/日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg
2024	4	1,859,222	-	1,859,222	1,859,222	32,875	0	1,826,347	19	57,199	126.0	178,101	1,916,841	0	1,916,841	1,896,460	300	211	117,393	146,567	-	-	36	11,568	0.73	10,557	0.68	-	-
2024	5	1,975,325	-	1,975,325	1,975,325	48,162	0	1,927,163	17	56,064	193.5	205,168	2,038,586	0	2,038,586	2,019,349	280	229	144,999	162,000	-	-	69	11,937	0.71	11,433	0.69	-	-
2024	6	2,180,584	-	2,180,584	2,180,584	117,703	0	2,062,881	17	59,201	300.5	201,230	2,152,004	0	2,152,004	2,132,593	310	229	143,166	192,572	-	-	48	11,779	0.66	13,767	0.76	-	-
2024	7	2,054,610	-	2,054,610	2,054,610	66,955	0	1,987,655	20	56,342	175.5	209,238	2,100,870	0	2,100,870	2,078,837	330	206	147,704	214,304	-	-	117	11,970	0.69	12,133	0.71	-	-
2024	8	1,640,758	-	1,640,758	1,640,758	0	0	1,640,758	27	51,603	58.0	215,688	1,773,559	0	1,773,559	1,750,888	370	154	153,380	268,371	-	-	182	11,227	0.77	8,737	0.64	-	-
2024	9	1,566,085	-	1,566,085	1,566,085	0	0	1,566,085	23	51,481	38.0	212,490	1,698,465	0	1,698,465	1,675,746	360	154	151,209	252,409	-	-	64	10,967	0.79	8,337	0.64	-	-
2024	10	1,773,291	-	1,773,291	1,773,291	0	0	1,773,291	21	51,985	120.0	213,084	1,895,045	0	1,895,045	1,871,473	360	168	149,855	139,792	-	-	42	11,658	0.75	9,530	0.64	-	-
2024	11	1,753,264	-	1,753,264	1,753,264	22,256	0	1,731,008	22	53,611	117.0	198,122	1,839,747	0	1,839,747	1,821,852	340	178	141,591	132,460	-	-	9	11,348	0.75	9,815	0.67	-	-
2024	12	1,638,849	-	1,638,849	1,638,849	0	0	1,638,849	31	52,866	3.5	216,993	1,758,248	0	1,758,248	1,737,229	350	159	156,099	136,890	-	-	66	11,490	0.79	8,736	0.64	-	-
2025	1	1,625,349	-	1,625,349	1,625,349	0	0	1,625,349	29	52,044	21.5	203,831	1,733,226	0	1,733,226	1,712,982	340	164	144,953	136,074	-	-	23	11,253	0.79	8,654	0.64	-	-
2025	2	1,489,687	-	1,489,687	1,489,687	0	0	1,489,687	25	52,702	28.5	163,152	1,573,646	0	1,573,646	1,554,347	300	168	108,540	123,928	-	-	22	10,195	0.79	7,939	0.64	-	-
2025	3	1,755,325	-	1,755,325	1,755,325	0	0	1,755,325	20	53,936	92.5	182,816	1,848,162	0	1,848,162	1,827,361	320	187	123,197	137,530	-	-	19	11,663	0.77	9,601	0.66	-	-
年間総量		21,312,349		21,312,349	21,312,349	287,951	0	21,024,398	271		1,274.5	2,399,913	22,328,399	0	22,328,399	22,079,117			1,682,086	2,042,897			697	137,055		119,239		-	-
日平均		58,390		58,390	58,390	789	0	57,601		54,086		6,575	61,174	0	61,174	60,491			4,608	5,597			1.9	375	0.75	327	0.67	-	-
日最大		135,195		135,195	135,195	46,795	0	96,589		72,015	95.0	8,512	100,222	0	100,222	99,547													
前年度総量		21,503,267		21,503,267	21,503,267	198,287	0	21,304,980	264	54,780	1,320.5	2,280,958	22,626,566	0	22,626,566	22,369,485			1,525,556	1,981,246			1,620	137,909		119,197		0	
前年度比		0.99		0.99	0.99	1.45		0.99	1.03	0.99	0.97	1.05	0.99		0.99	0.99			1.10	1.03			0.43	0.99		1.00			
備考								せせらぎ送水量 含む					生物反応槽流入水量		砂ろ過槽流入 水量														

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

54,083 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
53,749 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)
晴天日の定義 : 降雨量5.0mm以上10.0mm未満:当日、10.0mm以上20.0mm未満:当日+1日、20.0mm以上50.0mm未満:当日+2日、50.0mm以上:当日+3日

C-2. 生反槽(高度)Ⅱ系(A₂O)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			m³	m³	%	m³	%	m³											
2024	4	1,916,841	484,960	25.3	1,643,898	85.8	10,258,664	535	1,510	84.5	6,470	0.10	14.5	13.2	7.1	120	15,409	50,236	20,381
2024	5	2,038,586	516,968	25.4	1,575,052	77.3	10,748,310	527	1,340	84.1	5,930	0.10	14.1	14.0	7.5	90	30,887	51,453	19,237
2024	6	2,152,004	543,023	25.2	1,714,640	79.7	9,167,299	426	1,280	82.3	6,050	0.12	12.9	12.6	6.8	120	22,973	50,244	19,411
2024	7	2,100,870	533,114	25.4	1,586,836	75.5	9,449,037	450	1,270	84.2	5,560	0.08	13.6	12.4	6.7	150	13,143	51,782	22,033
2024	8	1,773,559	462,911	26.1	1,593,819	89.9	10,210,300	576	1,300	84.0	5,240	0.09	16.2	13.1	7.1	180	20,489	51,837	22,671
2024	9	1,698,465	440,966	26.0	1,511,253	89.0	9,834,784	579	1,320	81.7	5,340	0.09	16.3	12.6	6.8	230	15,086	50,204	22,719
2024	10	1,895,045	487,021	25.7	1,878,615	99.1	10,153,999	536	1,260	83.6	5,210	0.10	15.1	12.3	6.6	220	40,578	51,790	23,572
2024	11	1,839,747	465,486	25.3	1,829,695	99.5	9,766,133	531	1,400	80.9	5,960	0.09	14.0	14.1	7.6	220	24,959	49,924	17,895
2024	12	1,758,248	453,430	25.8	1,757,172	99.9	10,539,616	599	1,380	82.2	5,890	0.10	16.3	13.3	7.2	190	15,634	51,182	21,019
2025	1	1,733,226	469,155	27.1	1,730,475	99.8	10,665,802	615	1,500	83.4	6,360	0.10	16.5	13.9	7.5	130	25,976	50,618	20,244
2025	2	1,573,646	404,585	25.7	1,565,396	99.5	9,249,942	588	1,520	82.5	6,480	0.11	16.4	12.9	6.9	120	21,222	46,113	19,299
2025	3	1,848,162	468,425	25.3	1,840,918	99.6	10,135,875	548	1,440	82.8	6,210	0.11	15.5	13.1	7.1	110	25,680	51,012	20,801
年間総量		22,328,399	5,730,044		20,227,769		120,179,761										272,036	606,395	249,282
日平均		61,174	15,699	25.7	55,419	90.6	329,260	538	1,380	83.0	5,890	0.10	15.1	13.1	7.1	160	745	1,661	683
日最大																			
前年度総量		22,626,566	5,774,320		19,968,930		120,178,370										219,226	601,220	257,081
前年度比		0.99	0.99		1.01		1.00										1.24	1.01	0.97
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

D-1. 重力濃縮					
処	番号	1	2	3	4
年	月	重力濃縮投入汚泥量			
		濃縮汚泥			
		量	濃度	固形物量	
		m³	m³	%	t
2024	4	50,236	6,904	3.4	235.8
2024	5	51,453	7,495	3.2	238.1
2024	6	50,244	7,007	3.0	208.4
2024	7	51,782	7,576	2.8	209.4
2024	8	51,837	7,473	2.7	198.3
2024	9	50,204	7,104	2.5	180.8
2024	10	51,790	7,308	2.6	193.3
2024	11	49,924	7,327	2.5	185.9
2024	12	51,182	7,627	2.5	188.9
2025	1	50,618	7,828	2.5	196.1
2025	2	46,113	7,272	2.8	200.9
2025	3	51,012	8,751	2.9	256.5
年間総量		606,395	89,672	2,492.4	
日平均		1,661	246	2.8	6.8
日最大					
前年度総量		601,220	84,514	2,571.2	
前年度比		1.01	1.06	0.97	
備考		最初沈澱池引抜汚泥量			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-2. 機械濃縮									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量	
		濃縮汚泥			固形物 量		添加率		添加率
		量	濃度						
		m³	m³	%					
2024	4	20,823	2,483	4.77	118.48	-	-	168.11	0.15
2024	5	19,582	2,101	4.78	100.55	-	-	133.13	0.12
2024	6	19,752	2,024	4.63	93.65	-	-	97.46	0.10
2024	7	22,108	2,172	4.43	96.12	-	-	123.97	0.12
2024	8	22,809	2,353	4.06	95.61	-	-	109.74	0.13
2024	9	22,845	2,419	3.98	96.21	-	-	129.31	0.14
2024	10	23,783	2,386	4.20	100.17	-	-	136.63	0.15
2024	11	18,502	2,030	4.44	90.05	-	-	126.94	0.13
2024	12	21,517	2,386	4.75	113.28	-	-	160.24	0.14
2025	1	20,205	2,507	4.33	108.63	-	-	98.35	0.14
2025	2	18,959	2,093	4.47	93.64	-	-	145.37	0.14
2025	3	20,866	2,020	4.34	87.61	-	-	125.16	0.11
年間総量		251,751	28,974		1,194.00			1,554.41	
日平均		690	74	4.43	3.27			4.26	0.13
日最大									
前年度総量		259,166	28,831		1,329.15			1,701.76	
前年度比		0.97	0.94		0.90			0.91	
備考								ベルト濃縮 用粉体	

D-3. 濃縮汚泥量(合計)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	濃縮汚泥量(合計)			消臭剤		
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
		m ³	%	t	kg	m ³	mg/L
2024	4	9,387	3.8	354.28	1,068	9,387	110
2024	5	9,596	3.5	338.65	1,165	9,596	120
2024	6	9,031	3.3	302.05	1,138	9,031	130
2024	7	9,748	3.1	305.52	1,247	9,748	130
2024	8	9,826	3.0	293.91	1,233	9,826	130
2024	9	9,523	2.9	277.01	1,211	9,523	130
2024	10	9,694	3.0	293.47	1,150	9,694	120
2024	11	9,357	3.0	275.95	1,126	9,357	120
2024	12	10,013	3.0	302.18	1,098	10,013	110
2025	1	10,335	3.0	304.73	1,083	10,335	100
2025	2	9,365	3.2	294.54	1,087	9,365	120
2025	3	10,771	3.2	344.11	1,250	10,771	120
年間総量		116,846		3,686.40	13,856	116,846	
日平均		320	3.2	10.10	38	320	120
日最大							
前年度総量		113,345		3,900.35	12,145	113,345	
前年度比		1.03		0.95	1.14	1.03	
備考						混合汚泥量 (計算値)	

E. 消化							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m ³	m ³	%	t	m ³	%
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水																		
処	番号	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11					
年	月	脱水機 投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集 剤使用量 (ポリ鉄量)	添加率	無機凝集 剤使用量 (PAC)	添加率	高分子凝集 剤使用量	添加率						
		量	固形物 量	量	固形物 量	含水率												
		m ³	t	t	t	%							kg	%	kg	%	kg	%
		m ³	t	t	t	%							kg	%	kg	%	kg	%
2024	4	8,647	324.2	1,298.79	307.95	76.3	-	-	-	-	1,183	0.36						
2024	5	9,387	330.7	1,341.86	317.50	76.3	-	-	-	-	1,261	0.38						
2024	6	9,274	304.1	1,222.59	288.88	76.4	-	-	-	-	1,163	0.38						
2024	7	10,115	310.0	1,245.95	291.40	76.6	-	-	-	-	1,204	0.39						
2024	8	10,231	290.3	1,155.14	272.86	76.4	-	-	-	-	1,184	0.41						
2024	9	10,177	287.2	1,159.31	269.98	76.7	-	-	-	-	1,177	0.41						
2024	10	10,332	302.3	1,209.96	284.12	76.5	-	-	-	-	1,266	0.42						
2024	11	9,997	290.3	1,160.07	275.79	76.2	-	-	-	-	1,198	0.41						
2024	12	10,632	315.6	1,294.64	302.95	76.6	-	-	-	-	1,487	0.47						
2025	1	10,919	325.7	1,333.88	312.69	76.6	-	-	-	-	1,527	0.47						
2025	2	9,764	298.5	1,238.37	286.58	76.9	-	-	-	-	1,192	0.40						
2025	3	11,031	332.5	1,360.92	319.20	76.5	-	-	-	-	1,178	0.36						
年間総量		120,508	3,711.4	15,021.48	3,529.80						15,020							
日平均		330	10.2	41.15	9.67	76.5					41	0.41						
日最大																		
前年度総量		112,802	3,781.5	14,891.85	3,530.06						13,780							
前年度比		1.07	0.98	1.01	1.00						1.09							
備考		脱水機投入汚泥量									ポリアミジ ン							

狭山水みらいセンター

焼却・溶融																									
処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
年	月	焼却投入 キ量	焼却投入し さ量	焼却投入沈 砂量	乾 灰量	湿灰量	灰処分量		灰溶 融量	溶融スラグ量		砕石 使用量	石灰石 使用量	消石灰 使用量	鉄粉 使用量	尿素 使用量	珪砂 使用量	重油 使用量	灯油 使用量	コ ークス 使用量	L P G 使用量	都市 ガス 使用量	消化 ガス 使用量	苛性 ソー ダ 使用量	
										空 冷	水 冷														
								含水率			含水率														
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	m3	m3	kg	
2024	4	749.50	14.564	0	10.60	15.55	31.8	15.5	31.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	11,007	-	8,534
2024	5	1,282.00	7.172	0	32.36	47.07	31.3	46.7	31.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	18,051	-	12,367
2024	6	1,242.80	5.541	0	26.40	38.46	31.4	38.2	31.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	18,569	-	15,254
2024	7	1,197.30	5.571	0	38.60	56.32	31.5	56.0	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	19,782	-	12,446
2024	8	1,167.60	3.721	0	21.20	30.63	30.8	30.5	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	17,693	-	12,002
2024	9	1,208.10	4.780	0	28.00	40.36	30.6	40.2	30.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	19,107	-	12,125
2024	10	1,145.70	5.742	0	25.30	36.93	31.5	36.6	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	21,358	-	12,024
2024	11	1,194.10	6.340	0	28.00	40.65	31.1	40.4	31.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	17,141	-	12,386
2024	12	1,332.40	10.081	0	26.70	38.70	31.0	38.5	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	20,964	-	13,100
2025	1	1,290.00	12.972	0	28.00	40.45	30.8	40.2	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	20,403	-	12,485
2025	2	651.30	5.708	0	15.10	22.28	32.2	22.1	32.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	9,960	-	6,269
2025	3	503.20	9.191	0	5.00	7.26	31.1	7.2	31.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	10,981	-	5,100
年間総量		12,984.00	91.383	0	285.26	414.66		412.1										6.0					205,016		134,092
日平均		35.52	0.25	0	0.78	1.14	31.3	1.1	31.3														562		367
日最大																									
前年度総量		12,347.00	59.820	0	285.30	421.45		410										0.0					172,185		122,231
前年度比		1.05	1.53		1.00	0.98																	1.19		1.10
備考						フェニックス運搬量		フェニックス処分量																	24%溶液

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥添 加薬品 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケ ー キ 消臭剤
		量	濃度	固形物量	1 %汚泥 算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³	kg	t	t	
2024	4	-	-	-	-	-	595.25	134.5	-
2024	5	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2024	6	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2024	7	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2024	8	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2024	9	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2024	10	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2024	11	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2024	12	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2025	1	-	-	-	-	-	0.00	0.0	-
2025	2	-	-	-	-	-	599.00	136.0	-
2025	3	-	-	-	-	-	839.15	190.5	-
年間総量							2,033.40	461.0	0.0
日平均									0
日最大									
前年度総量							2,752.30	642.5	0.0
前年度比							0.74	0.72	
備考							大井MC 110.57t (R6.4) 今池MC 484.68t(R6.4) 1438.15t (R7.2～ 3)		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃 度	固 形 物 量	1 % 汚 換 泥 算 量	量	固 形 物 量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	5	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	6	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	7	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	8	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	9	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	10	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	11	-	-	-	-	0.00	0.0
2024	12	-	-	-	-	0.00	0.0
2025	1	-	-	-	-	0.00	0.0
2025	2	-	-	-	-	0.00	0.0
2025	3	-	-	-	-	0.00	0.0
年間総量						0.00	0.0
日平均							
日最大							
前年度総量						162.50	36.8
前年度比							
備考							

狭山水みらいセンター

I. レンガ・スラグ		
処	番号	1
年	月	ス ラ グ 出 荷 量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	0.00	11.47
2024	5	0.00	5.82
2024	6	1.60	4.31
2024	7	0.00	4.36
2024	8	0.00	2.66
2024	9	0.00	3.71
2024	10	2.50	4.64
2024	11	0.00	4.73
2024	12	0.00	8.21
2025	1	1.10	10.91
2025	2	0.00	4.35
2025	3	0.00	7.22
年間総量		5.20	72.39
日平均		0.01	0.20
日最大			
前年度総量		6.00	68.62
前年度比		0.87	1.05
備考		沈砂発生量 (MG分)	しき発生量 (MG分)

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 電使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発ガ電ス	太陽発光電			自家発電用	消化加温用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³
2024	4	621,671	0	-	-	-	-	40	-	-	-	-	74	-	824	-	-
2024	5	690,517	0	-	-	-	-	33	-	-	-	-	90	-	779	-	-
2024	6	679,072	0	-	-	-	-	39	-	-	-	-	89	-	2,518	-	-
2024	7	710,342	0	-	-	-	-	29	-	-	-	-	90	-	4,737	-	-
2024	8	733,401	0	-	-	-	-	41	-	-	-	-	121	-	5,452	-	-
2024	9	710,447	0	-	-	-	-	35	-	-	-	-	98	-	4,504	-	-
2024	10	707,097	0	-	-	-	-	95	-	-	-	-	91	-	2,010	-	-
2024	11	676,001	0	-	-	-	-	34	-	-	-	-	87	-	1,194	-	-
2024	12	702,774	0	-	-	-	-	120	-	-	-	-	99	-	3,436	-	-
2025	1	710,897	160	-	-	-	-	416	-	-	-	-	82	-	3,547	-	-
2025	2	605,250	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	78	-	3,356	-	-
2025	3	642,606	0	-	-	-	-	42	-	-	-	-	82	-	2,485	-	-
年間総量		8,190,075	160					924					1,081		34,842		
日平均		22.439	0					3					3		95		
日最大																	
前年度総量		7,877,729	0					489					1,149		32,707		
前年度比		1.04						1.89					0.94		1.07		
備考		取引電力量 (発電電力量を含まない)															

狭山水みらいセンター

備考

D-1. 重力濃縮						D-2. 機械濃縮									
処	番号	1	2	3	4	処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	重力濃縮投入汚泥量				年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 (示リ鉄)		高分子凝集剤 使用量	
		濃縮汚泥						濃縮汚泥				添加 率	添加 率		
		量	濃度	固形物量				量	濃度	固形物量					
		m ³	m ³	%	t			m ³	m ³	%	t			kg	%
2024	4	0	0	0.0	0.0	2024	4	227,116	56,632	4.3	2,452.49	10,928.00	2.73	3,734.00	0.15
2024	5	0	0	0.0	0.0	2024	5	224,770	57,026	4.2	2,415.30	10,899.00	2.76	3,836.00	0.16
2024	6	0	0	0.0	0.0	2024	6	210,321	54,245	4.1	2,250.70	10,168.00	2.77	4,204.00	0.19
2024	7	0	0	0.0	0.0	2024	7	219,580	56,727	4.0	2,262.60	10,761.00	2.91	4,837.00	0.21
2024	8	0	0	0.0	0.0	2024	8	229,826	53,624	4.4	2,343.50	11,191.00	2.92	4,635.00	0.20
2024	9	0	0	0.0	0.0	2024	9	219,352	51,750	4.2	2,167.30	11,414.00	3.22	4,680.00	0.22
2024	10	0	0	0.0	0.0	2024	10	225,909	55,780	3.8	2,143.80	11,861.00	3.39	4,932.00	0.23
2024	11	0	0	0.0	0.0	2024	11	216,032	54,367	4.1	2,226.80	10,591.00	2.91	4,451.00	0.20
2024	12	0	0	0.0	0.0	2024	12	214,338	62,923	3.6	2,233.90	10,627.00	2.91	4,551.00	0.20
2025	1	0	0	0.0	0.0	2025	1	219,914	64,342	3.6	2,302.40	10,618.00	2.82	4,665.00	0.20
2025	2	0	0	0.0	0.0	2025	2	204,789	61,271	3.5	2,155.20	9,915.00	2.82	4,240.00	0.20
2025	3	0	0	0.0	0.0	2025	3	206,270	61,544	3.5	2,143.00	9,915.00	2.83	4,240.00	0.20
年間総量	0	0	0.0	0.0		年間総量		2,618,217	690,231		27,096.99	128,888.00		53,005.00	
日平均						日平均		7,173	1,891	3.9	74.24	353.12	2.92	145.22	0.20
日最大						日最大									
前年度総量	0	0	0.0	0.0		前年度総量		2,703,976	676,111		28,279.12	129,669.72		49,600.44	
前年度比						前年度比		0.97	1.02		0.96	0.99		1.07	
備考						備考						100%換算値		粉末	

D-3. 濃縮汚泥量(合計)									
処	番号	1	2	3	4	5	6		
年	月	濃縮汚泥量(合計)				消臭剤			
		量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率		
		m³	%	t	kg	m³	mg/L		
2024	4	56,632	4.3	2,452.49	0	0	0.0		
2024	5	57,026	4.2	2,415.30	0	0	0.0		
2024	6	54,245	4.1	2,250.70	0	0	0.0		
2024	7	56,727	4.0	2,262.60	0	0	0.0		
2024	8	53,624	4.4	2,343.50	0	0	0.0		
2024	9	51,750	4.2	2,167.30	0	0	0.0		
2024	10	55,780	3.8	2,143.80	0	0	0.0		
2024	11	54,367	4.1	2,226.80	0	0	0.0		
2024	12	62,923	3.6	2,233.90	0	0	0.0		
2025	1	64,342	3.6	2,302.40	0	0	0.0		
2025	2	61,271	3.5	2,155.20	0	0	0.0		
2025	3	61,544	3.5	2,143.00	0	0	0.0		
年間総量		690,231		27,096.99					
日平均		1,891	3.9	74.24					
日最大									
前年度総量		676,111		28,279.12					
前年度比		1.02		0.96					
備考									

E. 消化											
処	番号	1	2	3	4	5	6				
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥				消化ガス発生量	消化率			
			量	濃度	固形物量						
						m ³			m ³	%	t
2024	4	0	0	0	0	0	0	0			
2024	5	0	0	0	0	0	0	0			
2024	6	0	0	0	0	0	0	0			
2024	7	0	0	0	0	0	0	0			
2024	8	0	0	0	0	0	0	0			
2024	9	0	0	0	0	0	0	0			
2024	10	0	0	0	0	0	0	0			
2024	11	0	0	0	0	0	0	0			
2024	12	0	0	0	0	0	0	0			
2025	1	0	0	0	0	0	0	0			
2025	2	0	0	0	0	0	0	0			
2025	3	0	0	0	0	0	0	0			
年間総量											
日平均											
日最大											
前年度総量											
前年度比											
備考											

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

処		焼却・溶融																								
年	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	月	焼却投入 ケ キ 量	焼却投入 し さ 量	焼却投入 沈 砂 量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕 石 使用 量	石 灰 石 使用 量	消 石 灰 使用 量	鉄 粉 使用 量	尿 素 使用 量	珪 砂 使用 量	重 油 使用 量	灯 油 使用 量	コ レ ス 使用 量	L P G 使用 量	都 市 ガ ス 使用 量	消 化 ガ ス 使用 量	苛 性 ソ ド 使用 量	
											空 冷	水 冷														
						t	t	t	t		t	%														t
2024	4	13,532.93	-	-	358.90	488.30	26.5	486	26.5	-	-	-	-	-	5.11	0.00	-	0	-	60,000	-	0.189	210,411	-	52,355	
2024	5	11,590.55	-	-	336.00	456.96	26.5	455	26.5	-	-	-	-	-	3.77	0.00	-	0	-	97,800	-	0.095	132,098	-	51,083	
2024	6	10,480.03	-	-	248.30	337.57	26.4	336	26.4	-	-	-	-	-	2.89	0.00	-	0	-	89,800	-	0.000	96,178	-	43,198	
2024	7	11,107.74	-	-	422.00	594.29	29.0	590	29.0	-	-	-	-	-	5.38	0.00	-	2	-	23,400	-	0.000	127,645	-	42,336	
2024	8	11,016.71	-	-	286.80	411.45	30.3	397	30.3	-	-	-	-	-	4.02	0.00	-	0	-	0	-	0.000	125,299	-	48,383	
2024	9	10,535.21	-	-	258.80	357.91	27.7	355	27.7	-	-	-	-	-	3.43	0.00	-	0	-	28,200	-	0.126	116,929	-	38,933	
2024	10	10,757.74	-	-	277.60	386.74	28.2	384	28.2	-	-	-	-	-	3.58	0.00	-	0	-	47,700	-	0.048	80,562	-	38,474	
2024	11	10,305.27	-	-	267.90	363.72	26.3	362	26.3	-	-	-	-	-	2.81	0.00	-	0	-	94,700	-	0.000	70,424	-	37,824	
2024	12	12,759.41	-	-	257.29	357.73	28.1	356	28.1	-	-	-	-	-	2.78	0.00	-	0	-	69,851	-	0.000	185,785	-	46,978	
2025	1	13,721.56	-	-	258.60	357.37	27.6	356	27.6	-	-	-	-	-	2.76	0.00	-	0	-	64,200	-	0.096	250,146	-	48,587	
2025	2	11,270.21	-	-	216.10	296.03	27.0	295	27.0	-	-	-	-	-	2.40	0.00	-	0	-	57,400	-	0.048	230,162	-	41,188	
2025	3	12,367.91	-	-	213.70	292.10	26.8	291	26.8	-	-	-	-	-	2.57	0.00	-	0	-	70,900	-	0.375	204,980	-	41,188	
年間総量		139,445.27			3,401.99	4,700.17		4,663				0.00			41.50	0.00		2		703,951		0.977	1,830,619		530,527	
日平均		382.04			9.32	12.88	27.5	13	27.5			0			0.11	0		0		1900		0.003	5,015		1,453	
日最大																										
前年度総量		139,371.89			3,452.73	4,604.36		4,503				0.00			41.58	0.00		1		652,500		1.233	2,017,826		562,714	
前年度比		1.00			0.99	1.02		1.04							1.00	-		-		1.08		0.79	0.91		0.94	
備考								フェニックス処分量		R4.2.14 3系溶融伊 廃止					キレート処 理用										100%換算値 (48%溶液を使用)	

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添(加薬品)	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケーキ 消費 臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

大阪南下水汚泥広域処理場

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量	量	固形物量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	213,014	1.12	2,395.830	239,583.0	462.86	106.190
2024	5	206,938	1.12	2,313.230	231,323.0	493.53	108.230
2024	6	190,952	1.12	2,137.190	213,719.0	432.70	97.130
2024	7	199,128	1.07	2,134.920	213,492.0	432.51	94.130
2024	8	194,694	1.07	2,076.570	207,657.0	402.08	85.830
2024	9	186,497	1.07	1,997.330	199,733.0	402.19	81.160
2024	10	192,807	1.09	2,110.280	211,028.0	422.47	90.770
2024	11	191,440	1.12	2,151.960	215,196.0	412.54	92.920
2024	12	196,278	1.12	2,200.090	220,009.0	450.72	102.940
2025	1	201,588	1.13	2,279.460	227,946.0	442.72	106.220
2025	2	187,665	1.12	2,099.532	209,953.0	578.76	94.090
2025	3	183,516	1.19	2,177,740.000	217,774,000.0	382.42	92.620
年間総量		2,344,517		2,201,636.392	220,163,639.0	5,315.50	1,152.230
日平均		6,423		6031.881	603,188.1	14.56	3.157
日最大							
前年度総量		2,456,825		26,790.291	2,679,029.1	5,354.64	1,200.940
前年度比		0.95		82.18	82.18	0.99	0.96
備考		流泥				中央水みらいセンター 脱水ケーキ受入分 176.17tを含む(2月)	

1. レンガ・スラグ

処	番号	1
年	月	スラグ 出荷 量
		t
2024	4	0.00
2024	5	0.00
2024	6	0.00
2024	7	0.00
2024	8	0.00
2024	9	0.00
2024	10	114.00
2024	11	3.00
2024	12	0.00
2025	1	0.00
2025	2	0.00
2025	3	0.00
年間総量		117.00
日平均		0.32
日最大		
前年度総量		1.82
前年度比		64
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しよ発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しよ
		t	t
2024	4	0.0	0.0
2024	5	0.0	0.0
2024	6	0.0	0.0
2024	7	0.0	0.0
2024	8	0.0	0.0
2024	9	0.0	0.0
2024	10	0.0	0.0
2024	11	0.0	0.0
2024	12	0.0	0.0
2025	1	0.0	0.0
2025	2	0.0	0.0
2025	3	0.0	0.0
年間総量		0.0	0.0
日平均		0.0	0.0
日最大			
前年度総量		0.0	0.0
前年度比			
備考			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	0.0	0.0	0.0
2024	5	0.0	0.0	0.0
2024	6	0.0	0.0	0.0
2024	7	0.0	0.0	0.0
2024	8	0.0	0.0	0.0
2024	9	0.0	0.0	0.0
2024	10	0.0	0.0	0.0
2024	11	0.0	0.0	0.0
2024	12	0.0	0.0	0.0
2025	1	0.0	0.0	0.0
2025	2	0.0	0.0	0.0
2025	3	0.0	0.0	0.0
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				


L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 (総使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発 ガ電 ス	太陽発 光電			自家発 電用	消化加 槽温 用	その他							
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
2024	4	1,828,345	－	－	－	0	0	－	－	－	－	154	401	6,255	－	－	－
2024	5	1,970,922	－	－	－	0	0	－	－	－	－	152	318	6,589	－	－	－
2024	6	1,916,060	－	－	－	0	0	－	－	－	－	151	314	7,450	－	－	－
2024	7	1,849,064	－	－	－	0	0	－	－	－	－	289	318	6,890	－	－	－
2024	8	1,573,662	－	－	－	0	0	－	－	－	－	150	346	5,947	－	－	－
2024	9	1,611,496	－	－	－	1	360	－	－	－	－	155	341	6,727	－	－	－
2024	10	1,655,952	－	－	－	0	0	－	－	－	－	151	356	7,684	－	－	－
2024	11	1,543,841	－	－	－	0	0	－	－	－	－	155	333	7,796	－	－	－
2024	12	1,827,885	－	－	－	0	0	－	－	－	－	151	379	7,514	－	－	－
2025	1	1,831,048	－	－	－	0	0	－	－	－	－	155	368	6,680	－	－	－
2025	2	1,659,525	－	－	－	0	0	－	－	－	－	155	319	5,805	－	－	－
2025	3	2,014,513	－	－	－	0	0	－	－	－	－	154	350	6,946	－	－	－
年間総量		21,282,313				1	360					1,972	4,143	82,283			
日平均		58,308										5	11	225			
日最大																	
前年度総量		21,040,811				1	360					1,970	3,845	74,312			
前年度比		1.01										1.00	1.08	1.11			
備考																	

備考


大阪南下水汚泥広域処理場

北部水みらいセンター


1. 処理水量の推移

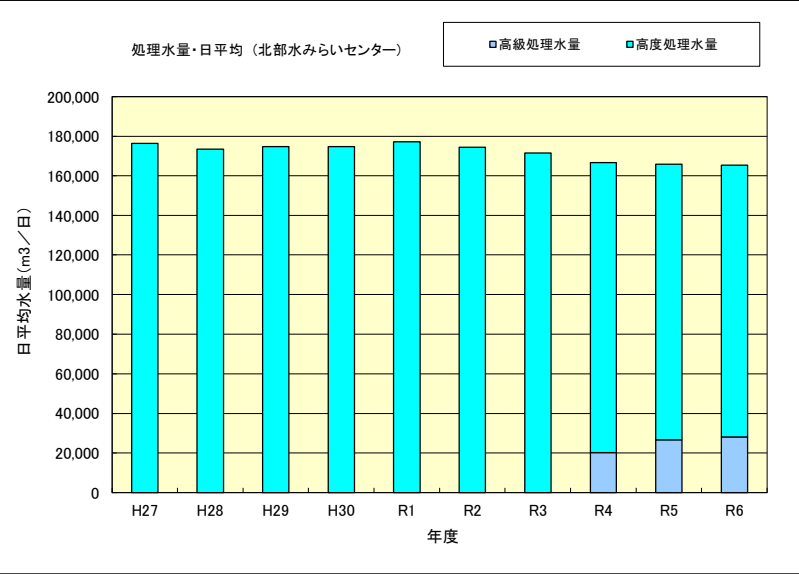


2. 放流水質の状況

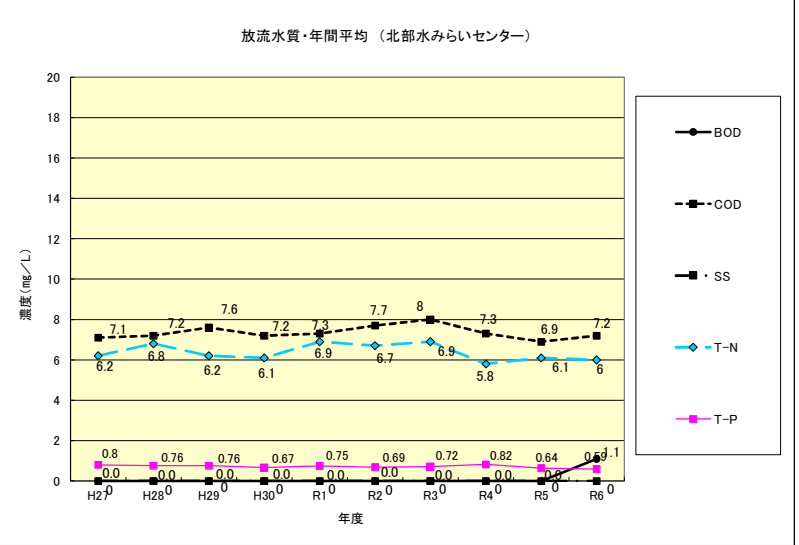


3. 汚泥処理の状況

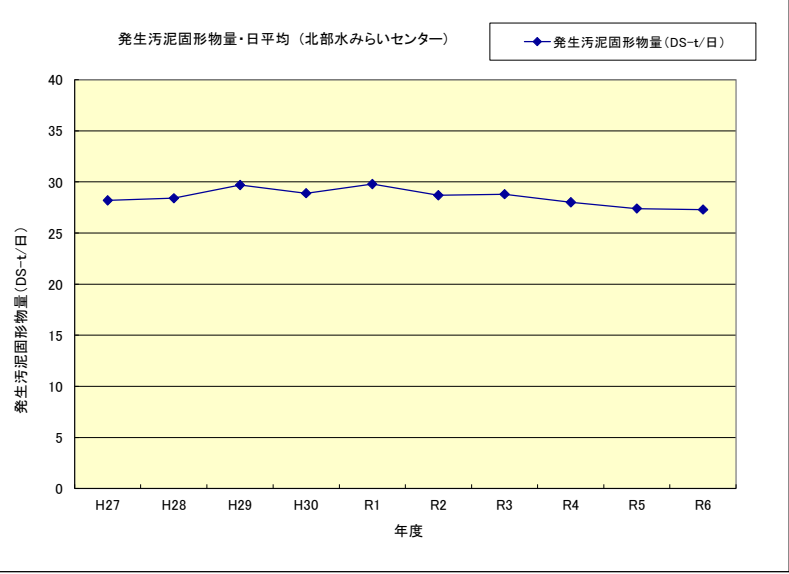


4. 処理水再利用の状況

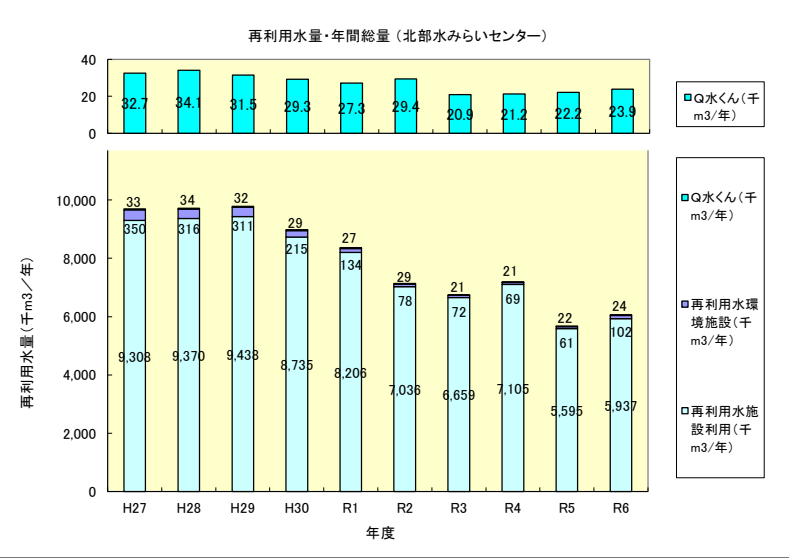

5. 電力量の状況

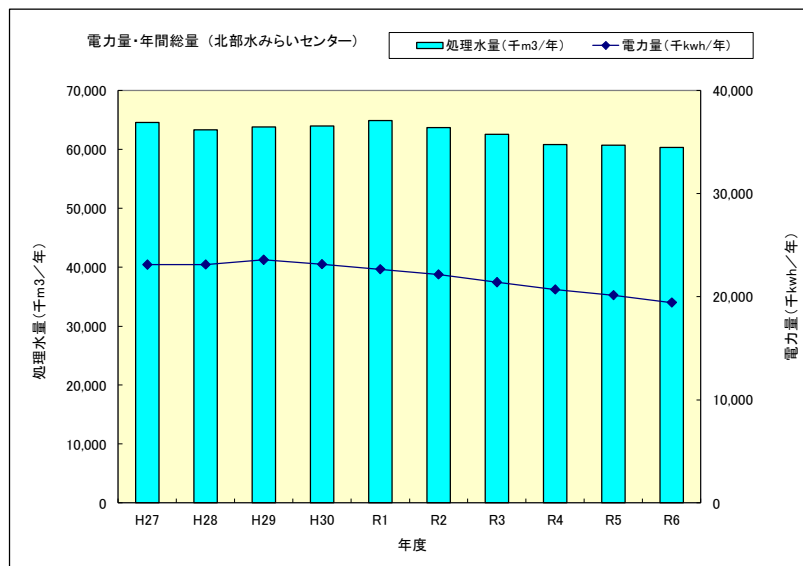

6. 処理単価の推移

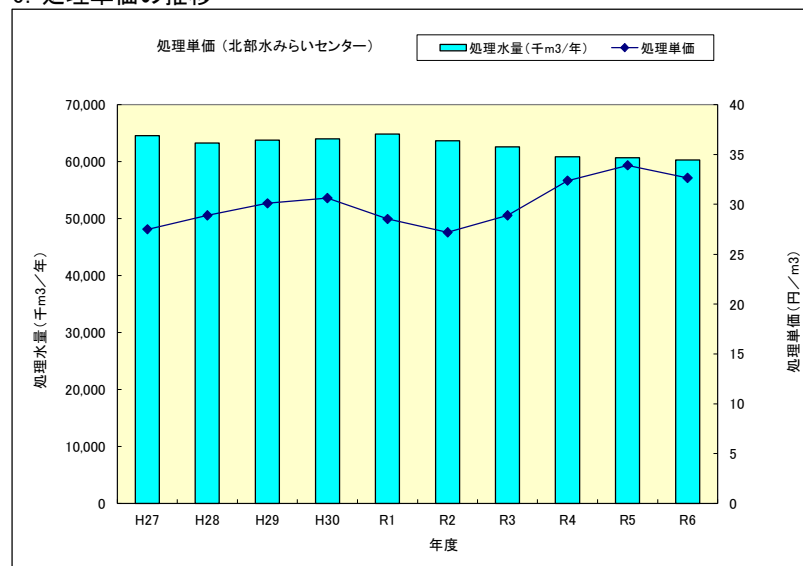

維持管理報告書(令和6年度)

北部水みらいセンター

A. 水量		B. 減菌用薬品																													
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6		
年	月	総 流入 水量	雨水 排水 量	流入 下水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流水量	生物処理 放流水量	ろ過放流量	晴天日 (日数)	晴天日流入下水 量 (日平均)	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ								
													高級処理水量	高度処理水量				場内利用				Q水くん	砂ろ過槽減菌用		放流水減菌用		再利用水減菌用				
																		施設利用		環境利用			注入率	注入率	注入率	注入率					
																		施設利用	環境利用	施設利用	環境利用										
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L			
2024	4	5,051,911	—	5,051,911	5,060,417	29,733	3,049,774	1,980,910	18	159,595	104.0	232,562	5,182,103	791,876	4,390,227	1,971,160	78	843	511,001	1,003	21,255	7,967	1,624	15,686	0.68	11,959	0.79	—	—		
2024	5	5,273,375	—	5,273,375	5,226,177	76,495	3,133,462	2,016,220	13	156,345	206.5	258,617	5,381,529	984,378	4,397,151	2,020,050	77	843	461,406	1,050	35,395	5,467	1,575	16,895	0.70	12,038	0.78	—	—		
2024	6	5,600,127	—	5,600,127	5,565,808	200,651	3,478,657	1,886,500	15	162,250	288.5	321,682	5,648,553	1,014,278	4,634,275	1,890,600	75	843	441,667	1,124	38,134	6,535	1,688	18,103	0.65	11,343	0.79	—	—		
2024	7	5,524,042	—	5,524,042	5,498,054	94,507	3,459,897	1,943,650	20	162,267	136.0	272,788	5,630,955	1,069,700	4,561,255	1,928,360	74	843	460,447	1,239	23,578	6,708	1,977	17,123	0.64	11,560	0.78	—	—		
2024	8	4,645,165	—	4,645,165	4,656,171	24,151	2,623,180	2,008,840	21	144,254	56.5	348,597	4,895,257	1,015,929	3,879,328	1,982,240	76	843	460,193	1,315	12,935	3,028	3,019	16,541	0.81	11,788	0.75	—	—		
2024	9	4,381,560	—	4,381,560	4,367,907	0	2,476,887	1,891,020	22	144,763	16.5	414,941	4,725,352	766,116	3,959,236	1,884,720	75	843	457,667	1,136	17,796	6,295	2,530	15,880	0.84	11,309	0.78	—	—		
2024	10	4,740,482	—	4,740,482	4,704,566	0	2,630,016	2,074,550	18	144,158	76.0	363,806	5,034,275	742,885	4,291,390	2,075,470	79	843	450,864	1,049	18,013	7,271	2,403	15,732	0.79	11,724	0.74	—	—		
2024	11	4,694,535	—	4,694,535	4,682,896	17,898	2,652,208	2,012,790	22	150,387	75.5	346,425	4,960,002	782,891	4,177,111	2,023,190	80	843	418,116	1,317	7,612	6,729	2,086	15,333	0.76	11,457	0.73	—	—		
2024	12	4,482,683	—	4,482,683	4,446,625	0	2,280,705	2,165,920	31	144,603	0.5	370,762	4,789,755	781,474	4,008,281	2,182,720	84	843	429,256	1,245	24,388	8,498	2,288	15,721	0.90	12,472	0.75	—	—		
2025	1	4,492,791	—	4,492,791	4,432,522	0	2,310,119	2,122,403	25	142,835	23.0	343,478	4,772,380	775,641	3,996,739	2,149,145	82	843	422,746	1,120	24,792	9,060	1,811	15,652	0.89	12,415	0.76	—	—		
2025	2	4,180,741	—	4,180,741	4,134,099	0	2,212,469	1,921,630	22	148,323	20.5	203,021	4,327,785	738,402	3,589,383	1,931,180	82	843	497,104	740	24,584	8,096	1,601	14,159	0.84	11,343	0.77	—	—		
2025	3	4,851,661	—	4,851,661	4,783,738	0	2,705,618	2,078,120	14	150,088	73.0	190,148	4,974,335	795,511	4,178,824	2,096,510	80	843	633,257	0	44,831	14,146	1,306	15,823	0.77	12,449	0.78	—	—		
年間総量		57,919,073		57,919,073	57,558,980	443,435	33,012,992	24,102,553	241		1,076.5	3,666,827	60,322,281	10,259,081	50,063,200	24,135,345			5,643,724	12,338	293,313	89,800	23,908	192,648		141,855					
日平均		158,682		158,682	157,696	1,215	90,447	66,034		150,822		10,046	165,267	28,107	137,159	66,124			15,462		804	246	66	528	0.77	389	0.77				
日最大		304,285		304,285	303,353	74,630	206,696	87,350		180,864		97.5	268,845	52,693	216,152	87,240															
前年度総量		58,890,941		58,890,941	58,350,975	215,236	32,766,978	25,368,760	222	153,705	1,164.0	2,926,172	60,701,166	9,771,795	50,929,371	25,433,240			5,270,283	14,618	324,344	46,483	22,223	186,698		148,724					
前年度比		0.98		0.98	0.99	2.06	1.01	0.95		0.98	0.92	1.25	0.99	0.98	0.95	0.95			1.07	0.84	0.90	1.93	1.08	1.03		0.95					
備考		大阪南SC返流水 量を含む		大阪南SC返流 水量を含む						大阪南SC 返流水量を 含む				1系	2～4系			大阪南下水汚 泥広域処理場 分を含まない		大阪南下水 汚泥広域処 理場分のみ											

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

	流入下水量	晴天日流入下水量
	年間総量[m³/年]	日平均[m³/日]
単独流入水量	55,122,038	143,268
大阪南SC 返流水量	2,797,035	7,554
全体	57,919,073	150,822

150,805 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)	
晴天日の定義：降水量3mm以上の日、その翌日、翌々日を除いた日	
142,379	晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)【単独流入水量】
7,495	晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)【大阪南SC返流水量】
149,874	晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)【全体】

維持管理報告書(令和6年度)

北部水みらいセンター

C-1. 生反槽(高級) 1系(標準)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年	月	高級処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率		平均送気率											
		m ³	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	791,876	408,094	52	3,266,360	412	1,410	84.1	3,260	0	—	13	210	2,315	12,174	12,076
2024	5	984,378	519,142	53	3,641,260	370	1,630	83.7	3,130	0	—	14	210	5,676	12,032	14,221
2024	6	1,014,278	530,782	52	3,391,010	334	1,460	82.8	2,840	0	—	12	320	3,205	11,542	15,602
2024	7	1,069,700	550,961	52	3,396,970	318	1,350	84.1	2,700	0	—	12	400	3,239	11,580	15,662
2024	8	1,015,929	439,641	43	3,752,590	369	1,470	84.7	3,460	0	—	9	420	5,403	10,571	18,468
2024	9	766,116	309,590	40	3,324,240	434	1,280	82.8	3,440	0	—	10	340	4,945	10,604	14,307
2024	10	742,885	305,674	41	3,388,540	456	800	80.8	4,060	0	—	6	270	11,358	11,365	12,564
2024	11	782,891	325,746	42	3,226,680	412	1,670	83.8	5,080	0	—	11	280	8,728	10,559	10,912
2024	12	781,474	320,702	41	3,541,740	453	1,580	84.0	4,540	0	—	10	230	6,642	11,506	13,528
2025	1	775,641	334,827	43	3,548,760	458	1,460	84.9	4,360	0	—	11	240	5,331	12,239	11,676
2025	2	738,402	313,999	43	3,268,650	443	1,710	86.4	5,410	0	—	9	210	4,403	10,598	12,760
2025	3	795,511	355,819	45	3,745,260	471	1,940	85.4	5,750	0	—	16	230	5,872	11,399	8,153
年間総量		10,259,081	4,714,977		41,492,060									67,117	136,169	159,929
日平均		34,311	15,769	46.0	138,769	404	1,500	84.0	4,200	0.12		10.3	290	224	455	535
日最大																
前年度総量		9,771,795	5,020,837		37,505,500									75,919	142,755	137,037
前年度比		1.05	0.94		1.11									0.88	0.95	1.17
令和4年6月6日供用 開始																

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

北部水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 2系(循環式硝化脱窒)

年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			m³	m³	%	m³	%	m³											
2024	4	863,518	362,787	42.0	74	0.0	3,494,285	405	1,800	84.2	5,160	0.08	14.7	17.6	8.8	230	2,936	11,730	9,790
2024	5	855,243	357,541	41.8	11	0.0	2,783,466	325	1,940	83.9	4,980	0.07	15.3	24.1	12.1	210	5,256	11,865	7,950
2024	6	942,825	382,068	40.5	0	0.0	2,751,433	292	1,790	82.7	6,750	0.08	13.4	13.6	6.8	240	3,245	11,590	9,460
2024	7	874,535	360,861	41.3	0	0.0	2,858,676	327	1,710	83.0	5,300	0.07	15.0	18.6	9.3	250	2,936	11,935	8,760
2024	8	706,265	321,044	45.5	29	0.0	2,966,719	420	1,780	82.2	4,850	0.05	18.5	18.3	9.2	230	4,097	11,935	10,383
2024	9	816,384	357,666	43.8	6	0.0	3,731,908	457	1,530	82.0	4,830	0.07	15.5	17.3	8.7	260	5,561	12,251	9,040
2024	10	858,634	348,570	40.6	0	0.0	3,094,251	360	1,390	81.4	4,930	0.08	15.3	11.6	5.8	240	12,974	11,491	12,670
2024	11	762,305	338,239	44.4	0	0.0	2,882,497	378	1,510	84.3	4,990	0.08	16.6	14.9	7.5	260	9,501	10,951	10,133
2024	12	765,258	314,559	41.1	0	0.0	3,052,552	399	1,650	84.3	6,820	0.09	17.1	14.7	7.4	230	6,640	11,412	8,620
2025	1	749,816	331,776	44.2	69,120	9.2	3,016,356	402	1,700	85.9	6,920	0.09	17.5	12.4	6.2	260	5,948	11,493	10,454
2025	2	741,093	324,062	43.7	12,250	1.7	2,957,115	399	1,450	87.6	7,190	0.11	16.0	9.4	4.7	210	4,326	10,126	10,056
2025	3	769,292	417,450	54.3	0	0.0	2,977,691	387	1,750	85.5	5,920	0.08	17.0	17.2	8.6	250	6,180	10,812	8,954
年間総量		9,705,168	4,216,623		81,490		36,566,949										69,599	137,591	116,270
日平均		26,590	11,552	43.4	223	0.8	100,183	377	1,700	83.9	5,700	0.08	16	15.8	7.9	240	191	377	319
日最大																			
前年度総量		15,685,067	6,325,295		82,012		61,496,812										129,343	228,691	213,473
前年度比		0.62	0.67		0.99		0.59										0.54	0.60	0.54

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

北部水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 3系(循環式硝化脱窒)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥 引抜量	余剰汚泥 量
			平均 返送汚泥率	平均循環率	平均送気率														
		m³	m³	%	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m³	m³
2024	4	1,796,779	721,754	40.2	3	0.0	5,397,194	300	1,690	83.6	9,050	0.09	14.1	6.4	3.2	170	3,833	23,483	30,585
2024	5	1,824,846	732,835	40.2	2	0.0	5,534,872	303	1,730	83.1	4,250	0.08	14.4	16.9	8.5	160	11,545	23,652	25,408
2024	6	1,916,994	769,127	40.1	326	0.0	5,191,689	271	1,650	82.9	4,380	0.09	13.2	13.8	6.9	160	5,843	22,434	27,950
2024	7	1,983,655	797,331	40.2	0	0.0	5,125,354	258	1,630	82.4	4,240	0.08	13.2	15.2	7.6	190	5,936	24,214	27,060
2024	8	1,718,477	691,723	40.3	0	0.0	5,196,466	302	1,810	82.1	4,640	0.06	15.2	16.0	8.0	270	8,366	24,762	26,050
2024	9	1,619,257	651,110	40.2	1	0.0	4,989,204	308	1,700	81.1	4,370	0.06	15.7	12.9	6.5	290	10,376	23,757	31,262
2024	10	1,650,659	667,030	40.4	170	0.0	5,177,130	314	1,580	81.0	3,650	0.07	15.9	15.4	7.7	200	20,986	23,749	29,891
2024	11	1,540,225	625,797	40.6	0	0.0	5,110,525	332	1,830	82.7	4,580	0.07	16.5	15.8	7.9	150	16,873	21,210	26,060
2024	12	1,581,813	637,758	40.3	361	0.0	5,568,668	352	1,850	83.8	4,270	0.08	16.6	14.1	7.1	130	10,984	21,684	32,616
2025	1	1,546,385	624,674	40.4	129,196	8.4	5,476,574	354	1,920	83.9	4,570	0.08	16.9	13.9	7.0	140	11,311	21,647	31,980
2025	2	1,444,781	589,841	40.8	24,057	1.7	5,318,923	368	1,960	85.3	4,810	0.08	16.4	13.4	6.7	140	8,226	19,464	29,161
2025	3	1,570,626	684,579	43.6	1	0.0	5,861,627	373	2,270	84.4	5,200	0.07	16.7	22.9	11.5	210	9,956	21,291	19,850
年間総量		20,194,497	8,193,559		154,117		63,948,226										124,235	271,347	337,873
日平均		55,327	22,448	40.6	422	0.8	175,201	317	1,800	83.0	4,800	0.08	15	14.7	7.4	180	340	743	926
日最大																			
前年度総量		14,776,181	5,975,834		55,481		52,954,761										111,216	205,407	239,114
前年度比		1.37	1.37		2.78		1.21										1.12	1.32	1.41

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

北部水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 4-1系(循環式硝化脱窒)

処 年	番号 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
		高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量	平均 返送汚泥率	循環水量	平均循環率	送気量	平均送気率	MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A-S RT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥 量													
																				m³	m³	%	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日
				2024	4	893,774	358,810	40.1												4	0.0	2,417,617	270	1,610	84.6	4,310	0.09	14.2	13.4	6.7	170	1,402
2024	5	890,416	357,731	40.2	1	0.0	2,311,873	260	1,660	84.0	3,920	0.08	14.7	17.1	8.6	180	5,048	11,648	13,000													
2024	6	915,072	367,062	40.1	0	0.0	2,087,084	228	1,570	82.4	4,260	0.09	13.8	14.4	7.2	190	2,711	10,917	13,080													
2024	7	884,897	355,366	40.2	141	0.0	2,111,092	239	1,580	81.8	4,200	0.07	14.8	14.4	7.2	190	2,617	12,146	13,870													
2024	8	762,795	307,534	40.3	0	0.0	2,049,534	269	1,560	81.5	4,010	0.06	17.2	16.0	8.0	220	3,225	12,569	12,960													
2024	9	793,539	319,237	40.2	1	0.0	2,114,056	266	1,660	77.8	4,110	0.07	16.0	15.3	7.7	260	4,767	12,001	13,560													
2024	10	908,322	366,865	40.4	0	0.0	2,305,677	254	1,530	81.2	3,070	0.08	14.4	14.8	7.4	220	10,984	11,638	17,760													
2024	11	943,675	383,275	40.6	184	0.0	2,447,520	259	1,820	83.2	4,960	0.08	13.4	12.7	6.4	190	10,563	10,178	14,820													
2024	12	842,846	340,785	40.4	388	0.0	2,601,681	309	1,820	83.9	4,330	0.09	15.5	13.5	6.8	160	6,029	10,448	16,560													
2025	1	860,290	348,829	40.5	64,926	7.5	2,716,643	316	1,900	85.0	4,440	0.09	15.2	14.4	7.2	160	5,796	10,348	15,600													
2025	2	712,489	290,854	40.8	11,765	1.7	2,379,257	334	1,850	84.7	4,450	0.09	16.6	15.2	7.6	150	4,020	9,208	13,017													
2025	3	912,001	402,233	44.1	201	0.0	2,703,465	296	2,160	84.8	5,520	0.08	14.4	20.1	10.1	210	5,609	9,940	10,020													
年間総量		10,320,116	4,198,581		77,611		28,245,499										62,772	132,421	168,467													
日平均		28,274	11,503	40.7	213	0.8	77,385	274	1,700	82.9	4,300	0.08	15	15.1	7.6	190	172	363	462													
日最大																																
前年度総量		10,377,997	4,145,866		54,128		30,840,522										75,257	141,292	167,089													
前年度比		0.99	1.01		1.43		0.92										0.83	0.94	1.01													

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

北部水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 4-2系(ステップ流入式多段硝化脱窒)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽 流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A-S RT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥 量
			平均 返送汚泥率		平均循環率		平均送気率												
		m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg/月	m ³	m ³
2024	4	836,156	335,729	40.2	—	—	2,399,858	287	1,680	82.6	5,400	0.11	11.7	13.7	6.9	210	15,669	11,070	8,910
2024	5	826,646	332,331	40.2	—	—	2,214,950	268	1,800	83.6	5,370	0.08	12.2	16.7	8.4	180	16,004	11,971	8,150
2024	6	859,384	344,546	40.1	—	—	2,121,775	247	1,750	81.6	5,750	0.09	11.4	12.5	6.3	170	15,022	10,922	9,690
2024	7	818,168	329,349	40.3	—	—	2,086,185	255	1,710	81.8	5,130	0.07	12.4	16.0	8.0	170	16,199	11,493	8,550
2024	8	691,791	281,090	40.6	—	—	2,143,290	310	1,680	82.0	4,320	0.07	14.6	20.0	10.0	160	15,409	11,817	7,900
2024	9	730,056	294,126	40.3	—	—	2,252,416	309	1,740	82.2	5,020	0.08	13.4	15.6	7.8	170	15,548	11,336	8,810
2024	10	873,775	353,289	40.4	—	—	2,656,331	304	1,700	83.5	4,470	0.10	11.6	16.9	8.5	140	16,131	11,770	9,100
2024	11	930,906	378,410	40.6	—	—	3,007,246	323	1,970	84.6	5,720	0.10	10.5	12.3	6.2	110	17,112	10,162	10,980
2024	12	818,364	331,049	40.5	—	—	2,933,889	359	1,730	84.6	4,670	0.11	12.4	10.2	5.1	110	15,673	8,640	14,820
2025	1	840,248	339,886	40.5	—	—	3,077,596	366	1,810	84.9	5,260	0.11	12.0	10.0	5.0	130	16,847	6,962	14,020
2025	2	691,020	281,591	40.8	—	—	2,683,490	388	1,830	84.0	6,610	0.10	13.2	11.6	5.8	120	14,822	6,581	8,700
2025	3	926,905	406,099	43.8	—	—	3,292,883	355	2,400	84.3	7,010	0.10	10.9	14.7	7.4	100	16,267	8,432	9,350
年間総量		9,843,419	4,007,495				30,869,909										190,703	121,156	118,980
日平均		26,968	10,979	40.7			84,575	314	1,820	83.3	5,390	0.09	12	14.2	7.1	150	522	332	326
日最大																			
前年度総量		10,090,126	4,066,416				30,991,567										202,541	134,876	128,753
前年度比		0.98	0.99				1.00										0.94	0.90	0.92

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-1. 重力濃縮						D-2. 機械濃縮								D-3. 濃縮汚泥量(合計)						E. 消化						F. 脱水														
処	番号	1	2	3	4	処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	処	番号	1	2	3	4	5	6	処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
年	月	重力濃縮投入汚泥量				年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()	高分子凝集 剤 使用量	濃縮汚泥量(合計)			消臭剤			年	月	消化槽投入 汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生 量	消化率	年	月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤 使用量 ()	無機凝集剤 使用量 ()	高分子凝集 剤 使用量	添加率	添加率	添加率
		濃縮汚泥						量	濃度	固形物量	量												濃度	固形物量	含水率					量	固形物量									
		量	濃度	固形物量	添加率																											添加率								
		m³	m³	%	t			m³	m³	%	t	kg	%	kg	%	m³	%	t	kg			m³	mg/L	m³	%															
2024	4	145,418	47,463	1.8	871.170	2024	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	4	—	—	—	—	—	—	2024	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	5	139,897	45,437	1.9	850.160	2024	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	5	—	—	—	—	—	—	2024	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	6	143,187	44,000	1.9	842.840	2024	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	6	—	—	—	—	—	—	2024	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	7	145,270	44,795	1.8	814.470	2024	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	7	—	—	—	—	—	—	2024	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	8	147,415	43,472	1.9	811.840	2024	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	8	—	—	—	—	—	—	2024	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	9	146,928	45,055	1.8	829.110	2024	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	9	—	—	—	—	—	—	2024	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	10	151,998	45,360	1.9	855.690	2024	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	10	—	—	—	—	—	—	2024	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	11	135,965	44,631	1.8	825.640	2024	11	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	11	—	—	—	—	—	—	2024	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2024	12	149,834	45,668	1.8	840.900	2024	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2024	12	—	—	—	—	—	—	2024	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2025	1	146,419	47,701	1.8	857.140	2025	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2025	1	—	—	—	—	—	—	2025	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2025	2	129,671	45,708	1.7	792.230	2025	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2025	2	—	—	—	—	—	—	2025	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2025	3	118,201	38,093	2.0	770.090	2025	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2025	3	—	—	—	—	—	—	2025	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
年間総量		1,700,203	537,383		9,961.280	年間総量										年間総量		537,383		9,961.280				年間総量																
日平均		4,658	1,472	1.9	27.291	日平均										日平均		1,472	1.9	27.291				日平均																
日最大						日最大										日最大								日最大																
前年度総量		1,738,487	538,932		10,035.870	前年度総量										前年度総量		538,932		10,035.870				前年度総量																
前年度比		0.98	1.00		0.99	前年度比										前年度比		1.00		0.99				前年度比																
備考						備考										備考								備考																

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

		焼却・溶融																								
処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
年	月	焼却投入 ケ ー キ 量	焼却投入し さ 量	焼却投入沈 砂 量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕石使用 量	石灰石使用 量	消石灰使用 量	鉄粉使用 量	尿素使用 量	珪砂使用 量	重油使用 量	灯油使用 量	コ ー ク ス 使用 量	L P G 使用 量	都市ガス 使用 量	消化ガス 使用 量	苛性ソ ー ダ 使用 量	
											空 冷	水 冷														
						含水率	含水率	t	%																	t
2024	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2024	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2025	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2025	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2025	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年間総量																										
日平均																										
日最大																										
前年度総量																										
前年度比																										
備考																										

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添加薬品 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケーキ 消臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	47,463	1.84	871.170	87,117.0	—	—	—	—
2024	5	45,437	1.87	850.160	85,016.0	—	—	—	—
2024	6	44,000	1.92	842.840	84,284.0	—	—	—	—
2024	7	44,795	1.82	814.470	81,447.0	—	—	—	—
2024	8	43,472	1.87	811.840	81,184.0	—	—	—	—
2024	9	45,055	1.84	829.110	82,911.0	—	—	—	—
2024	10	45,360	1.89	855.690	85,569.0	—	—	—	—
2024	11	44,631	1.85	825.640	82,564.0	—	—	—	—
2024	12	45,668	1.84	840.900	84,090.0	—	—	—	—
2025	1	47,701	1.80	857.140	85,714.0	—	—	—	—
2025	2	45,708	1.73	792.230	79,223.0	—	—	—	—
2025	3	38,093	2.02	770.090	77,009.0	—	—	—	—
年間総量		537,383		9,961.280	996,128.0				
日平均		1,472	1.86	27.291	2,729.1				
日最大									
前年度総量		538,932		10,035.870	1,003,587.0				
前年度比		1.00		0.99	0.99				
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)

処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)	
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量	量	固形物量
		m ³	%	t	m ³	t	t
2024	4	—	—	—	—	—	—
2024	5	—	—	—	—	—	—
2024	6	—	—	—	—	—	—
2024	7	—	—	—	—	—	—
2024	8	—	—	—	—	—	—
2024	9	—	—	—	—	—	—
2024	10	—	—	—	—	—	—
2024	11	—	—	—	—	—	—
2024	12	—	—	—	—	—	—
2025	1	—	—	—	—	—	—
2025	2	—	—	—	—	—	—
2025	3	—	—	—	—	—	—
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

北部水みらいセンター

I. レンガ・スラグ

処	番号	1
年	月	スラグ 出荷量
		t
2024	4	—
2024	5	—
2024	6	—
2024	7	—
2024	8	—
2024	9	—
2024	10	—
2024	11	—
2024	12	—
2025	1	—
2025	2	—
2025	3	—
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	0.00	2.32
2024	5	2.08	2.23
2024	6	0.00	2.04
2024	7	2.10	2.02
2024	8	0.00	2.08
2024	9	0.00	0.00
2024	10	2.14	1.94
2024	11	0.00	2.31
2024	12	2.23	4.07
2025	1	0.00	2.18
2025	2	0.00	2.19
2025	3	0.00	2.25
年間総量		8.55	25.63
日平均		0.02	0.07
日最大			
前年度総量		14.12	25.27
前年度比		0.61	1.01
備考		沈砂処分量	しき処分量

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m³	%	t
2024	4	21,296	—	7.5
2024	5	21,279	—	9.6
2024	6	20,321	—	5.3
2024	7	20,599	—	5.6
2024	8	18,688	—	7.3
2024	9	20,515	—	4.7
2024	10	18,652	—	6.7
2024	11	17,784	—	6.0
2024	12	18,262	—	7.9
2025	1	18,450	—	5.2
2025	2	20,214	—	11.3
2025	3	21,132	—	7.0
年間総量		237,192		84.0
日平均		650		0.2
日最大				
前年度総量		259,840		89.3
前年度比		0.91		0.94
備考		下水として流入(希釈し尿量)		SSより算出(参考値)


L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発 ガ電 ス	太陽発 光電			自家発 電用	消化加 槽温 用		その他						
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³
2024	4	1,677,073	0	—	—	0	0	118	—	—	—	—	233	—	268.6	—	—
2024	5	1,681,147	2,290	—	—	0	0	2,383	—	—	—	—	230	—	258.2	—	—
2024	6	1,675,853	0	—	—	0	0	107	—	—	—	—	234	—	225.2	—	—
2024	7	1,726,590	0	—	—	0	0	106	—	—	—	—	249	—	195.1	—	—
2024	8	1,678,803	0	—	—	0	0	106	—	—	—	—	253	—	172.0	—	—
2024	9	1,642,044	0	—	—	0	0	107	—	—	—	—	226	—	176.5	—	—
2024	10	1,588,825	0	—	—	0	0	108	—	—	—	—	228	—	219.9	—	—
2024	11	1,543,854	14,650	—	—	0	0	11,257	—	—	—	—	246	—	250.4	—	—
2024	12	1,565,132	0	—	—	0	0	110	—	—	—	—	218	—	306.5	—	—
2025	1	1,589,768	0	—	—	0	0	110	—	—	—	—	255	—	312.7	—	—
2025	2	1,442,308	0	—	—	0	0	111	—	—	—	—	196	—	296.8	—	—
2025	3	1,613,158	0	—	—	0	0	120	—	—	—	—	206	—	297.0	—	—
年間総量		19,424,555	16,940			0	0	14,743					2,771		2,978.9		
日平均		53,218	46					40					7.6		8.2		
日最大																	
前年度総量		20,151,284	24,440			0	0	27,173					2,936		3,696.5		
前年度比		0.96	0.69					0.54					0.94		0.81		
備考		関電、自家発、新浜分											処理場、新浜分				

北部水みらいセンター


備考

中部水みらいセンター


1. 処理水量の推移

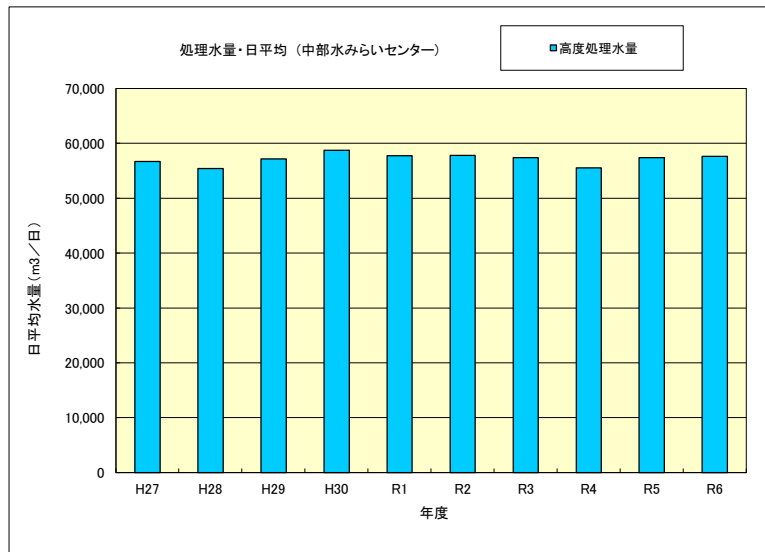


2. 放流水質の状況

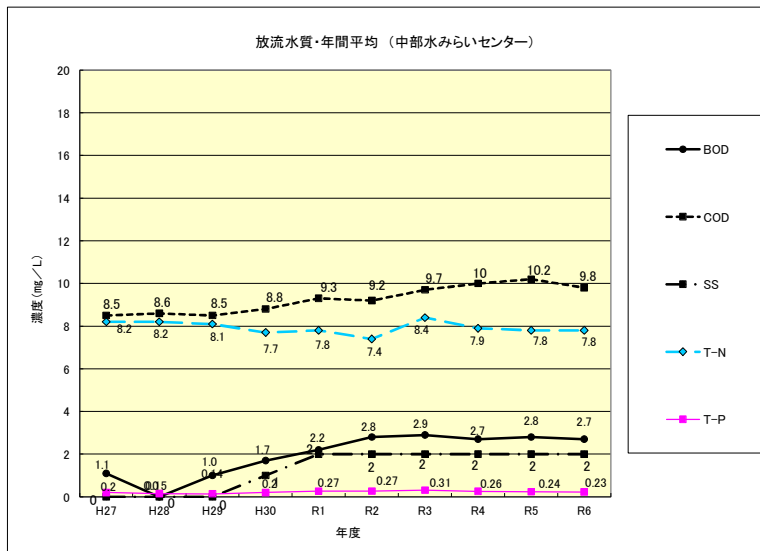


3. 汚泥処理の状況

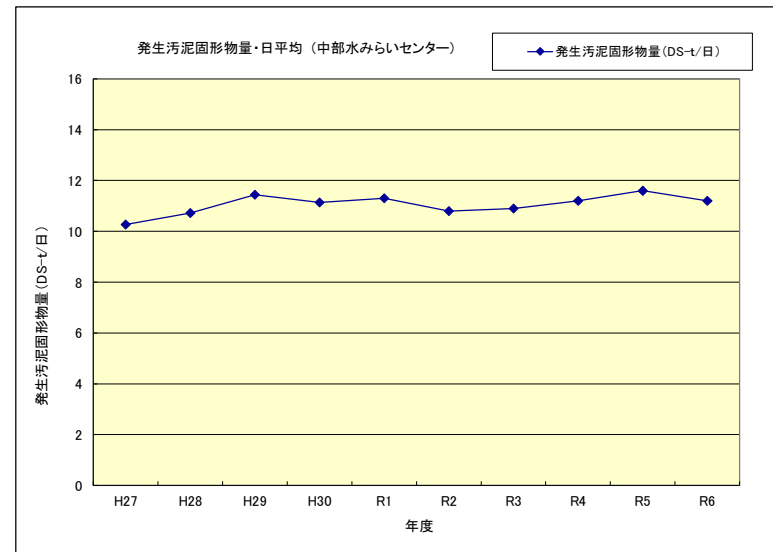


4. 処理水再利用の状況

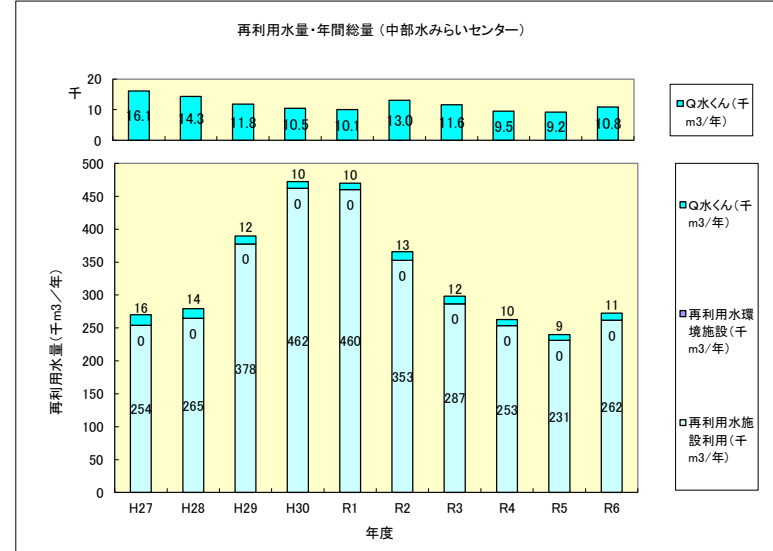

5. 電力量の状況

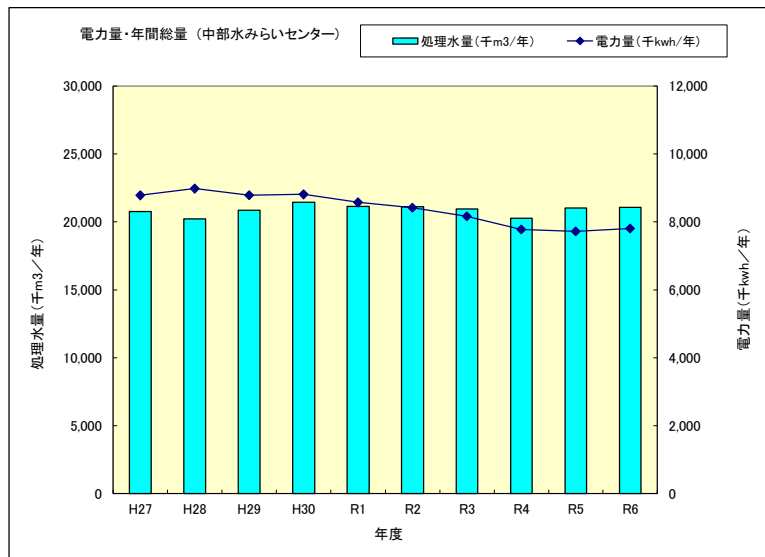

6. 処理単価の推移

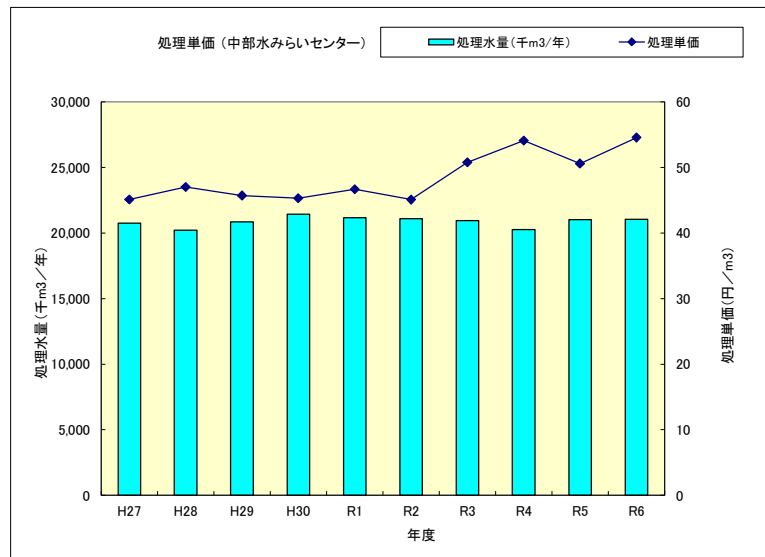

維持管理報告書(令和6年度)

A. 水量

処 番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流入 水量			放 流 水 量	簡易処理 放流量	生物処理 放流量	ろ過放流量	晴天日 (日数)	晴天日流入 下水 量 (日平均)	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ過 処理 水 量	ろ過速度		再利用水量						次亜塩素酸ソーダ					
																		1系	2系	場内利用		場外利用		Q水くん	注入率	放流水減菌用 注入率	再利用水減菌用 注入率		
		施設利用	環境利用	施設利用	環境利用																								
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m/日	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
2024	4	1,776,165	-	1,776,165	1,776,165	-	1,716,072	60,093	22	57,447	101.5	64,999	1,827,293	-	1,827,293	80,894	730	40	20,801	-	-	-	941	-	-	13,708	1.00	-	-
2024	5	1,805,512	-	1,805,512	1,805,512	-	1,743,922	61,590	20	55,747	209.5	65,856	1,858,397	-	1,858,397	84,939	780	40	23,349	-	-	-	843	-	-	13,075	1.00	-	-
2024	6	1,940,734	-	1,940,734	1,940,734	-	1,884,318	56,416	19	61,399	284.0	65,933	1,993,551	-	1,993,551	80,179	850	40	23,763	-	-	-	800	-	-	14,276	1.00	-	-
2024	7	1,959,141	-	1,959,141	1,959,141	-	1,897,384	61,757	22	59,125	187.0	69,970	2,016,096	-	2,016,096	85,619	820	40	23,862	-	-	-	1,310	-	-	14,229	0.90	-	-
2024	8	1,667,682	-	1,667,682	1,667,682	-	1,607,632	60,050	23	51,899	108.5	67,789	1,723,833	-	1,723,833	84,860	780	40	24,810	-	-	-	1,371	-	-	13,509	1.00	-	-
2024	9	1,607,034	-	1,607,034	1,607,034	-	1,549,491	57,543	27	54,073	11.5	64,085	1,659,075	-	1,659,075	81,759	700	40	24,216	-	-	-	1,427	-	-	12,510	1.00	-	-
2024	10	1,709,069	-	1,709,069	1,709,069	-	1,645,508	63,561	23	53,388	81.0	61,991	1,757,457	-	1,757,457	84,466	760	40	20,905	-	-	-	819	-	-	13,839	1.00	-	-
2024	11	1,650,703	-	1,650,703	1,650,703	-	1,590,852	59,851	24	53,895	88.0	62,048	1,699,365	-	1,699,365	80,100	850	40	20,249	-	-	-	668	-	-	13,400	1.00	-	-
2024	12	1,636,573	-	1,636,573	1,636,573	-	1,575,594	60,979	31	52,793	1.0	65,175	1,688,894	-	1,688,894	84,921	680	40	23,942	-	-	-	740	-	-	13,011	1.00	-	-
2025	1	1,584,167	-	1,584,167	1,584,167	-	1,540,585	43,582	28	51,038	27.0	61,789	1,631,306	-	1,631,306	60,601	780	30	18,246	-	-	-	796	-	-	13,304	1.10	-	-
2025	2	1,456,244	-	1,456,244	1,456,244	-	1,435,996	20,248	25	52,096	26.0	56,107	1,499,304	-	1,499,304	35,709	680	20	16,688	-	-	-	630	-	-	11,838	1.10	-	-
2025	3	1,648,922	-	1,648,922	1,648,922	-	1,583,414	65,508	23	52,325	74.0	58,005	1,695,842	-	1,695,842	86,375	670	40	20,867	-	-	-	503	-	-	13,704	1.10	-	-
年間総量		20,441,946		20,441,946	20,441,946	-	19,770,768	671,178	287		1,199.0	763,747	21,060,413		21,050,413	930,422			261,698				10,848			160,403			
日平均		56,005		56,005	56,005	-	54,166	1,839		54,602		2,092	57,672		57,672	2,549			717				30			439	1.02		
日最大		83,770		83,770	83,770	-	82,891	3,516		72,914	101.0	2,766	85,420		85,420	4,098													
前年度総量		20,510,979		20,510,979	20,510,979	61,923	19,606,590	842,466	272	54,805	1,226.5	729,156	21,010,939		21,010,939	1,073,375			230,909				9,237			162,986			
前年度比		1.00		1.00	1.00	-	1.01	0.80		1.00	0.98	1.05	1.00		1.00	0.87			1.13				1.17			0.98			
備考							砂ろ過BP時のみ算出 終沈流出量－砂ろ過 処理水量	ろ過処理水量 －場内再利用水量				汚水揚水量 －放流量	生物反応槽流入水量 (初沈流入－生汚泥－簡易放流－池排水)		終沈流出量－ろ過 BP量	繊維ろ過 ろ過面積: 4.9m2	砂ろ過 ろ過面積: 72m2		逆洗水量＋消 泡水量＋高梁 揚水量										

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

54,600 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)
54,330 晴天日水量日平均(年間晴天日総水量÷年間晴天日数)
晴天日の定義:雨天日以外の日、雨天日の定義:降雨量3.0mm以上20mm未満 当日、20mm以上50mm未満 当日+1日、50mm以上100mm未満 当日+2日、100mm以上 当日+3日

中部水みらいセンター

B. 減菌用薬品

維持管理報告書(令和6年度)

中部水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度) 1系

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			m ³	m ³	平均 返送汚泥率 %	m ³	平均循環率 %	m ³											
2024	4	322,641	132,500	41.1	331,240	102.7	1,113,486	345	1,640	86.3	5,510	0.14	14.8	10.6	4.4	94	144	3,195	5,834
2024	5	334,301	139,443	41.7	343,348	102.7	1,252,398	375	1,630	84.6	5,550	0.12	14.8	9.7	4.0	83	204	2,841	7,008
2024	6	329,641	133,303	40.4	326,854	99.2	1,023,766	311	1,620	82.2	5,580	0.13	14.5	11.0	4.6	88	168	2,930	5,321
2024	7	340,250	136,807	40.2	337,559	99.2	1,029,266	303	1,550	82.3	5,250	0.11	14.5	11.1	4.7	88	180	2,889	5,506
2024	8	337,863	136,203	40.3	340,884	100.9	1,307,754	387	1,590	83.7	5,410	0.17	14.7	8.1	3.4	83	120	2,709	7,617
2024	9	325,518	131,543	40.4	333,417	102.4	1,258,316	387	1,600	81.3	5,490	0.17	14.7	13.8	5.8	73	336	2,951	4,606
2024	10	334,087	135,500	40.6	342,186	102.4	1,079,744	323	1,630	82.7	5,660	0.17	14.8	9.4	3.9	96	324	3,159	6,607
2024	11	318,102	137,863	43.3	329,669	103.6	1,095,471	344	1,760	86.0	5,830	0.16	15.1	10.7	4.5	105	1,596	3,050	5,844
2024	12	333,571	137,035	41.1	340,282	102.0	1,130,230	339	1,870	88.4	6,500	0.17	14.8	10.3	4.3	108	1,260	3,214	5,893
2025	1	330,932	134,966	40.8	364,357	110.1	1,158,184	350	1,820	88.1	6,120	0.18	15.0	8.6	3.6	102	36	3,080	7,267
2025	2	287,131	116,710	40.6	301,688	105.1	967,525	337	1,850	85.2	6,290	0.23	15.6	10.0	4.2	106	36	2,891	5,283
2025	3	331,769	142,341	42.9	340,515	102.6	1,218,063	367	1,830	84.8	5,960	0.20	14.9	14.6	6.1	97	36	2,959	5,911
年間総量		3,925,806	1,614,214		4,031,999		13,634,203										4,440	35,868	72,697
日平均		10,756	4,423	41.1	11,047	102.7	37,354	347	1,700	84.6	5,760	0.16	14.9	10.7	4.5	94	12	98	199
日最大																			
前年度総量		3,978,449	1,581,261		4,088,924		14,190,583										3,012	36,914	76,002
前年度比		0.99	1.02		0.99		0.96										1.47	0.97	0.96
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

C-2. 生反槽(高度) 2系

中部水みらいセンター

年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入 水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負 荷	HRT	SRT	A－SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 拔量	余剰汚泥量
			平均 返送汚泥率	平均循環率	平均送気率														
		m³	m³	%	m³	%	m³	%	mg/L	%	mg/L	kg/kg日	時間	日	日		kg／月	m³	m³
2024	4	1,504,652	601,650	40.0	968,116	64.3	5,790,337	385	1,720	85.9	5,290	0.18	12.0	9.3	3.9	100	588	10,612	25,553
2024	5	1,524,096	607,873	39.9	979,887	64.3	6,076,128	399	1,670	85.5	5,280	0.16	12.2	10.0	4.1	80	732	10,058	23,668
2024	6	1,663,910	663,662	39.9	1,056,852	63.5	5,253,428	316	1,650	85.5	5,130	0.17	10.8	9.7	4.0	97	612	9,928	24,975
2024	7	1,675,846	665,685	39.7	980,474	58.5	4,918,002	293	1,530	83.9	4,490	0.15	11.1	9.2	3.8	115	2,784	9,994	28,835
2024	8	1,385,970	555,532	40.1	834,297	60.2	4,944,815	357	1,550	84.4	4,670	0.19	13.4	10.5	4.3	117	96	8,727	24,850
2024	9	1,333,557	536,766	40.3	809,736	60.7	5,060,205	379	1,540	83.1	4,810	0.18	13.5	10.1	4.2	97	228	9,008	24,228
2024	10	1,423,370	572,990	40.3	858,417	60.3	5,768,180	405	1,640	82.9	4,940	0.18	13.1	11.9	4.9	90	36	10,305	22,011
2024	11	1,381,263	586,279	42.4	869,097	62.9	5,706,069	413	1,820	86.1	5,290	0.18	13.0	10.8	4.5	118	4,068	9,854	23,819
2024	12	1,355,323	544,644	40.2	768,561	56.7	5,478,425	404	1,840	88.9	5,970	0.19	13.7	10.0	4.1	132	72	9,810	23,504
2025	1	1,300,374	523,706	40.3	912,923	70.2	5,647,615	434	1,840	86.9	6,190	0.19	14.3	10.1	4.2	114	96	9,534	24,022
2025	2	1,212,173	488,057	40.3	696,209	57.4	5,881,893	485	1,830	87.9	5,910	0.26	13.9	9.1	3.8	92	144	9,000	23,325
2025	3	1,364,073	577,613	42.3	771,954	56.6	6,740,746	494	1,820	84.8	5,850	0.22	13.7	16.4	6.8	88	144	8,166	21,206
年間総量		17,124,607	6,924,457		10,506,523		67,265,843										9,600	114,996	289,996
日平均		46,917	18,971	40.4	28,785	61.4	184,290	393	1,700	85.5	5,320	0.19	12.9	10.6	4.4	103	26	315	795
日最大																			
前年度総量		17,032,490	6,338,251		11,473,920		64,268,610										10,944	130,291	267,424
前年度比		1.01	1.09		0.92		1.05										0.88	0.88	1.08
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添加薬品 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケーキ 消費臭剤
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量		量	固形物量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	46,439	0.79	366.87	36,687	-	-	-	-
2024	5	44,947	0.76	341.60	34,160	-	-	-	-
2024	6	44,767	0.71	317.85	31,785	-	-	-	-
2024	7	48,945	0.65	318.14	31,814	-	-	-	-
2024	8	45,220	0.64	289.41	28,941	-	-	-	-
2024	9	42,224	0.74	312.46	31,246	-	-	-	-
2024	10	43,711	0.80	349.69	34,969	-	-	-	-
2024	11	44,152	0.82	362.05	36,205	-	-	-	-
2024	12	43,642	0.85	370.96	37,096	-	-	-	-
2025	1	45,047	0.86	387.40	38,740	-	-	-	-
2025	2	41,901	0.85	356.16	35,616	-	-	-	-
2025	3	39,705	0.84	333.52	33,352	-	-	-	-
年間総量		530,700		4,106.11	410,611				
日平均		1,454	0.78	11.25	1,125				
日最大									
前年度総量		519,635		4,235.56	423,556				
前年度比		1.02		0.97	0.97				
備考									

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)									
処	番号	1	2	3	4	5	6		
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)			
		量	濃度	固形物量	1%汚換泥算量	量	固形物量		
		m ³	%	t	m ³	t	t		
2024	4	-	-	-	-	-	-		
2024	5	-	-	-	-	-	-		
2024	6	-	-	-	-	-	-		
2024	7	-	-	-	-	-	-		
2024	8	-	-	-	-	-	-		
2024	9	-	-	-	-	-	-		
2024	10	-	-	-	-	-	-		
2024	11	-	-	-	-	-	-		
2024	12	-	-	-	-	-	-		
2025	1	-	-	-	-	-	-		
2025	2	-	-	-	-	-	-		
2025	3	-	-	-	-	-	-		
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

中部水みらいセンター

I. レンガ・スラグ		
処	番号	9
年	月	スラグ 出荷量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	1.5	0.4
2024	5	13.0	1.2
2024	6	5.0	0.5
2024	7	6.8	0.4
2024	8	1.9	0.3
2024	9	5.5	0.6
2024	10	6.2	0.8
2024	11	5.4	1.0
2024	12	4.5	1.2
2025	1	7.3	1.2
2025	2	5.7	1.3
2025	3	8.7	1.2
年間総量		71.5	10.1
日平均		0.20	0.03
日最大			
前年度総量		80.5	11.0
前年度比		0.89	0.92
備考	沈砂発生量 (処分量ではない)		
	しき発生量 (処分量ではない)		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度


K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m ³	%	t
2024	4	—	—	—
2024	5	—	—	—
2024	6	—	—	—
2024	7	—	—	—
2024	8	—	—	—
2024	9	—	—	—
2024	10	—	—	—
2024	11	—	—	—
2024	12	—	—	—
2025	1	—	—	—
2025	2	—	—	—
2025	3	—	—	—
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L. 使用量(売却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量)	発電電力量			停電回数	停電時間	重油使用量				灯油使用量	上水使用量	工業用水使用量	都市ガス使用量	消化ガス使用量	余剰消化ガス燃焼量
			重油使用	消化発 ガ電 ス	太陽発 光電			自家発 電用	消化加 槽温用	その他							
		kWh	kWh	kWh	kWh	回	分	L	L	L	L	L	m³	m³	m³	m³	m³
2024	4	635,650	0	—	—	0	0	54	—	—	—	—	83	0	16	—	—
2024	5	668,074	0	—	—	0	0	54	—	—	—	—	89	0	19	—	—
2024	6	671,108	0	—	—	0	0	54	—	—	—	—	88	0	16	—	—
2024	7	703,607	690	—	—	0	0	666	—	—	—	—	92	0	19	—	—
2024	8	680,264	800	—	—	0	0	934	—	—	—	—	80	0	16	—	—
2024	9	654,103	0	—	—	0	0	53	—	—	—	—	72	0	15	—	—
2024	10	654,651	0	—	—	0	0	54	—	—	—	—	81	0	18	—	—
2024	11	617,849	0	—	—	0	0	56	—	—	—	—	81	0	24	—	—
2024	12	622,884	1,110	—	—	0	0	1,853	—	—	—	—	85	0	18	—	—
2025	1	645,384	0	—	—	0	0	55	—	—	—	—	68	0	23	—	—
2025	2	590,056	0	—	—	0	0	55	—	—	—	—	90	0	31	—	—
2025	3	663,408	930	—	—	0	0	865	—	—	—	—	78	0	35	—	—
年間総量		7,807,038	3,530			0	0	4,753					987	0	250		
日平均		21,389	9.7					13					2.7	0	0.68		
日最大																	
前年度総量		7,718,207	1,250			0	0	2,350					1,119	0	210		
前年度比		1.01	2.82					2.02					0.88		1.19		
備考																	


中部水みらいセンター
備考

南部水みらいセンター


1. 処理水量の推移

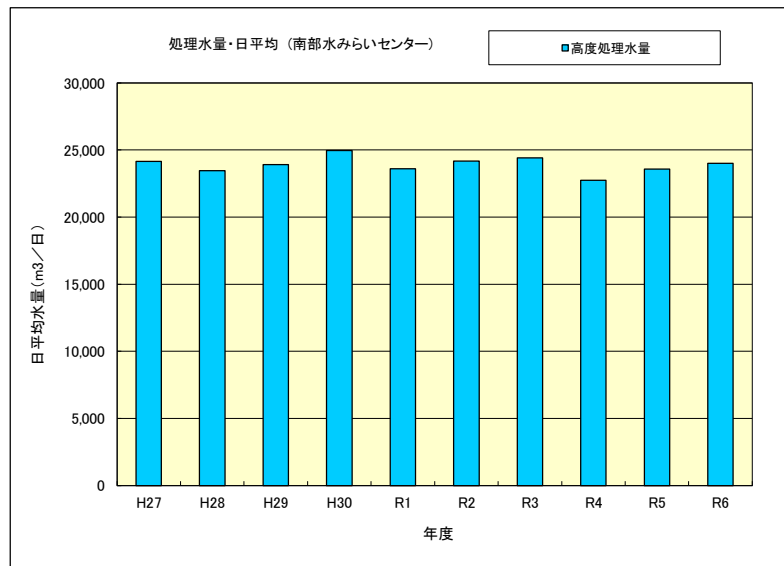


2. 放流水質の状況

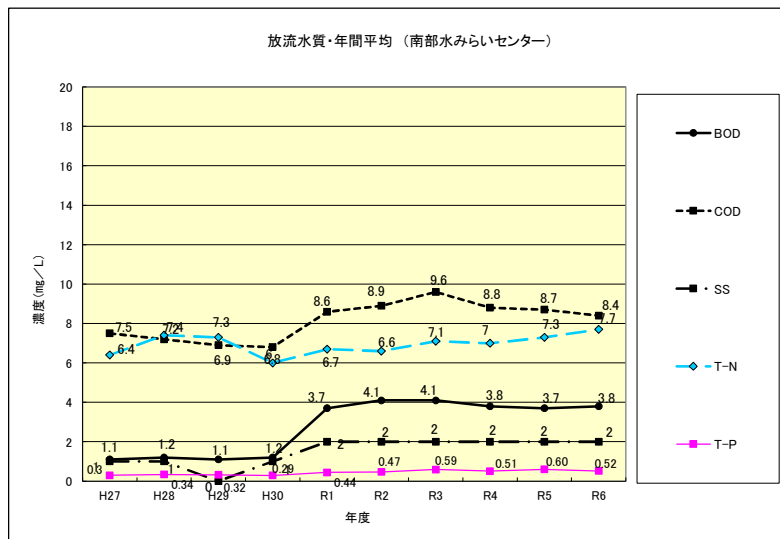


3. 汚泥処理の状況

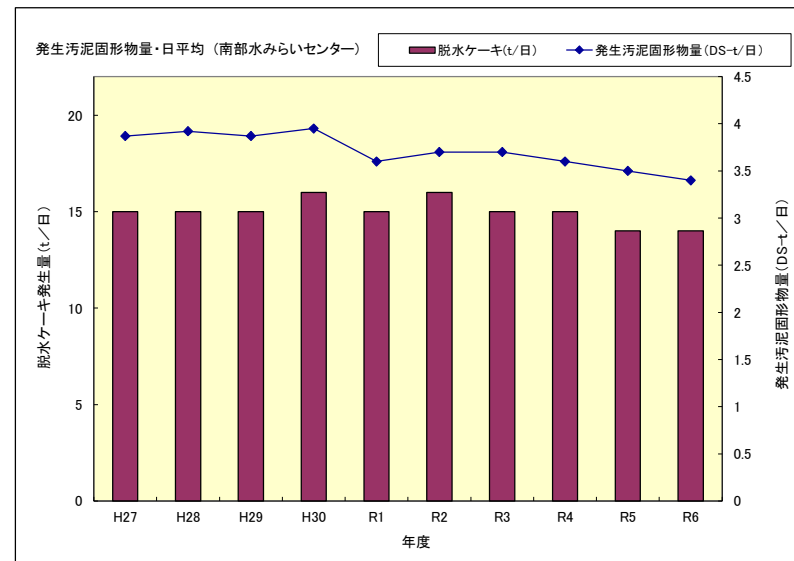


4. ケーキ発生量の状況

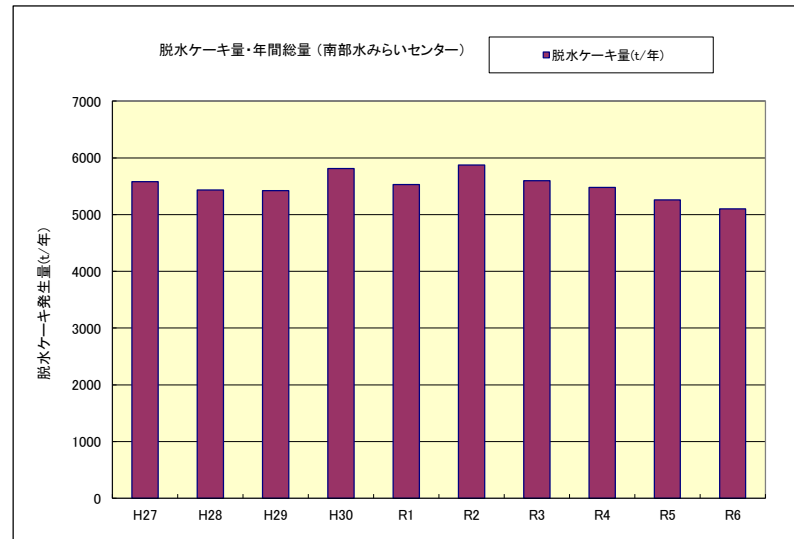


5. 処理水再利用の状況

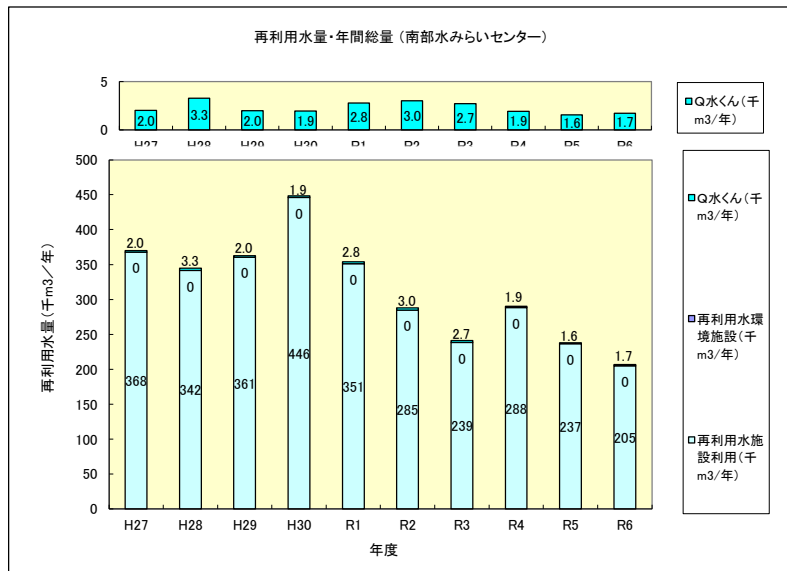

7. 処理単価の推移

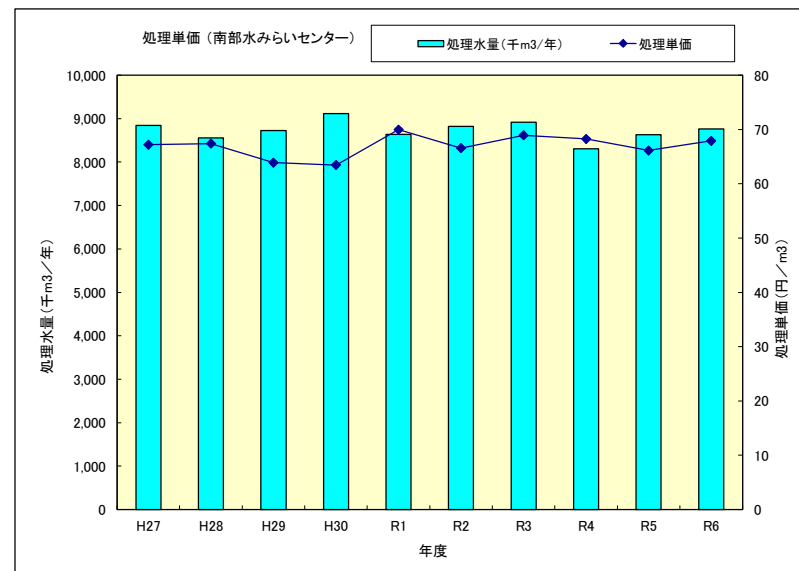

6. 電力量の状況

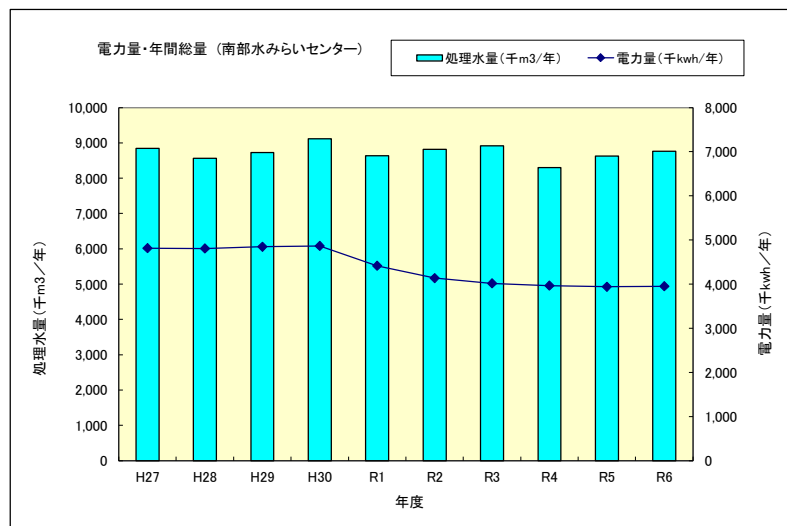

維持管理報告書(令和6年度)

南部水みらいセンター

B. 減菌用薬品																													
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6
年	月	総 流 入 水 量	雨 水 排 水 量	流 入 下 水 量	放 流 水 量	簡易処理 放流量	生物処理 放流量	ろ過放流量	晴 天 日 （日 数）	晴 天 日 流 入 下 水 量 （日 平 均）	降 雨 量	返 流 水 量	高級・高度処理水量		ろ 過 処 理 水 量	ろ 過 速 度	ろ 過 面 積	再利用水量					次亜塩素酸ソーダ						
													高級処理水量	高度処理水量				場内利用					Q水くん	砂ろ過槽減菌用	放流水減菌用	再利用水減菌用			
																		施設利用		環境利用		注入率				注入率			
																		施設利用	環境利用	施設利用	環境利用						注入率	注入率	
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	日	m³／日	mm	m³	m³	m³	m³	m³	m/日	m²	m³	m³	m³	m³	m³	kg	mg/L	kg	mg/L	kg	mg/L
2024	4	729,073	－	729,073	728,155	0	655,339	72,816	18	22,116	111.5	50,956	760,420	－	760,420	89,686	21	143	15,178	0	96	－	135	－	－	4,367	0.65	－	－
2024	5	809,032	－	809,032	803,776	1,503	770,122	32,151	13	21,795	191.0	51,648	837,438	－	837,438	51,539	12	143	17,691	0	102	－	85	－	－	4,701	0.62	－	－
2024	6	857,293	－	857,293	859,648	0	819,282	40,366	14	22,977	211.0	55,584	892,477	－	892,477	58,380	14	143	16,965	0	70	－	79	－	－	5,900	0.71	－	－
2024	7	852,066	－	852,066	851,697	0	835,761	15,936	19	22,655	159.5	54,340	885,434	－	885,434	35,976	8	143	17,833	0	217	－	231	－	－	5,377	0.63	－	－
2024	8	667,270	－	667,270	665,173	0	614,010	51,163	22	20,495	98.5	48,348	697,030	－	697,030	72,368	16	143	18,941	0	949	－	289	－	－	5,983	0.84	－	－
2024	9	620,830	－	620,830	621,194	0	540,662	80,532	25	20,347	14.5	48,918	652,468	－	652,468	100,737	23	143	17,988	0	288	－	204	－	－	5,959	0.90	－	－
2024	10	702,590	－	702,590	702,132	0	668,085	34,047	17	20,600	132.5	51,456	733,898	－	733,898	54,030	12	143	18,793	0	86	－	98	－	－	5,859	0.81	－	－
2024	11	678,703	－	678,703	677,620	0	661,267	16,353	22	20,835	86.0	41,536	705,352	－	705,352	34,473	8	143	16,430	0	145	－	101	－	－	4,399	0.68	－	－
2024	12	629,624	－	629,624	628,853	0	617,252	11,601	31	20,310	2.5	38,263	659,511	－	659,511	31,163	7	143	17,762	0	78	－	129	－	－	3,813	0.64	－	－
2025	1	631,412	－	631,412	630,290	0	600,089	30,201	26	20,100	32.5	34,909	658,861	－	658,861	48,498	11	143	16,151	0	124	－	88	－	－	3,963	0.68	－	－
2025	2	567,126	－	567,126	566,165	0	484,607	81,558	22	20,123	26.5	31,323	591,729	－	591,729	98,511	25	143	14,531	0	190	－	116	－	－	4,194	0.81	－	－
2025	3	665,055	－	665,055	663,137	0	548,902	114,235	18	20,633	74.0	30,414	687,249	－	687,249	131,146	29	143	14,163	0	138	－	173	－	－	5,002	0.83	－	－
年間総量		8,410,074		8,410,074	8,397,840	1,503	7,815,378	580,959	247		1,140.0	537,695	8,761,867		8,761,867	806,507			202,426	0	2,483		1,728			59,517			
日平均		23,041		23,041	23,008			1,592		21,082		1,473	24,005		24,005	2,210			555	0	7		5			163	0.73		
日最大		54,981		54,981	48,763			11,278		26,180	72.0		53,662		53,662	11,885													
前年度総量		8,317,654		8,317,654	8,301,580	21,538	7,673,174	606,868	231	20,909	1,110.0	552,600	8,626,580		8,626,580	816,617			233,081	0	3,500		1,556			59,005			
前年度比		1.01		1.01	1.01		1.02	0.96		1.01	1.03	0.97	1.02		1.02	0.99			0.87		0.71		1.11			1.01			
備考							ろ過バイパス水量	ろ過処理水量-逆流排水槽排水量-高架水槽揚水量-沈砂池送水量-汚泥槽送水量-Q水くん				汚泥処理返流水+その他返流水			生反流入＝初沈流入－初沈引抜	高度処理水量-余剰汚泥量-ろ過バイパス水量-終沈貯留量+消泡水量					めだか池	グラント送水							

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

21,140 晴天日水量日平均(365日として平均値を計算)

20,923 晴天日水量日平均(年間総量÷年間日数)

晴天日の定義：「当日雨量が3mm以上、前日雨量が5mm以上、前々日雨量が10mm以上、3前日雨量が20mm以上の何れにも該当しない日」

維持管理報告書(令和6年度)

南部水みらいセンター

C-2. 生反槽(高度)

年	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	高度処理水量 (生物反応槽流入水量)	返送汚泥量		循環水量		送気量		MLSS	有機分率	RSSS	BOD-SS負荷	HRT	SRT	A-SRT	SVI	PAC 使用量	初沈汚泥引 抜量	余剰汚泥量
			m ³	m ³	平均 返送汚泥率 %	m ³	%	m ³											
2024	4	760,420	370,652	48.7	234,535	30.8	3,656,305	481	1,970	78.6	5,500	0.14	11.7	11.1	5.1	110	2,408	17,269	11,295
2024	5	837,438	356,742	42.6	245,056	29.3	3,593,930	429	1,910	83.1	5,800	0.16	11.0	10.4	4.8	246	12,784	17,839	11,677
2024	6	892,477	362,339	40.6	220,464	24.7	3,489,109	391	1,770	81.6	5,750	0.11	10.0	10.1	4.6	120	4,980	17,280	10,715
2024	7	885,434	357,010	40.3	236,109	26.7	3,598,789	406	1,810	81.1	6,000	0.10	10.4	10.5	4.8	110	4,696	17,852	10,597
2024	8	697,030	309,429	44.4	197,149	28.3	3,711,494	533	1,830	77.4	5,700	0.11	13.2	11.2	5.1	170	7,189	17,808	10,652
2024	9	652,468	292,468	44.8	155,162	23.8	3,424,475	525	1,840	75.8	5,650	0.10	13.7	10.6	4.9	270	10,706	17,280	11,069
2024	10	733,898	319,986	43.6	174,077	23.7	3,821,589	521	1,900	79.0	5,600	0.10	12.5	10.7	4.9	250	16,367	17,808	11,783
2024	11	705,352	304,887	43.2	165,088	23.4	3,734,368	529	1,990	79.0	5,900	0.11	13.0	13.0	5.8	140	9,890	13,327	9,612
2024	12	659,511	294,534	44.7	155,339	23.6	3,825,072	580	2,050	79.3	6,200	0.11	14.0	12.2	5.6	120	11,665	8,376	10,066
2025	1	658,861	292,134	44.3	158,995	24.1	3,791,566	576	2,050	76.7	6,000	0.11	14.0	12.3	5.7	109	5,070	7,460	10,274
2025	2	591,729	262,845	44.4	139,211	23.5	3,512,489	594	2,040	78.4	6,100	0.11	14.1	12.7	5.9	86	2,845	6,720	8,611
2025	3	687,249	298,938	43.5	162,129	23.6	4,056,888	590	2,060	77.9	6,700	0.14	13.0	15.0	6.9	82	80	7,440	7,201
年間総量		8,761,867	3,821,964		2,243,314		44,216,074										88,680	166,459	123,552
日平均		24,005	10,471	43.6	6,146	25.6	121,140	505	1,940	79.0	5,910	0.12	12.6	11.7	5.3	150	243	456	338
日最大																			
前年度総量		8,626,580	4,134,664		2,623,575		43,104,412										85,895	210,436	130,629
前年度比		1.02	0.92		0.86		1.03										1.03	0.79	0.95
備考																			

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-1. 重力濃縮					
処 番号	1	2	3	4	
年 月	重力濃縮投入汚泥量				
	濃縮汚泥				
	量	濃度	固形物量		
	m ³	m ³	%	t	
2024 4	17,269	1,567	3.8	60.50	
2024 5	17,839	2,023	3.6	73.50	
2024 6	17,280	1,922	3.4	65.83	
2024 7	17,852	1,890	3.7	69.77	
2024 8	17,808	2,047	3.4	70.39	
2024 9	17,280	2,070	3.5	73.09	
2024 10	17,808	2,321	3.8	88.42	
2024 11	13,327	1,766	3.6	63.16	
2024 12	8,376	1,821	3.8	68.37	
2025 1	7,460	1,626	4.4	71.51	
2025 2	6,720	1,515	4.6	70.10	
2025 3	7,440	1,454	4.9	70.93	
年間総量	166,459	22,022		845.57	
日平均	456	60	3.9	2.32	
日最大					
前年度総量	210,436	22,527		804.77	
前年度比	0.79	0.98		1.05	
備考					

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

D-2. 機械濃縮									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	機械濃縮投入汚泥量				無機凝集剤 使用量 ()		高分子凝集剤 使用量	
		濃縮汚泥			固形物量	添加率	添加率	添加率	
		量	濃度						
		m ³	m ³	%					t
		2024	4	11,409	1,249	5.0	63.40	-	-
2024	5	11,779	1,338	5.1	68.27	-	-	-	-
2024	6	10,826	1,303	4.8	62.75	-	-	-	-
2024	7	10,703	1,429	4.5	64.42	-	-	-	-
2024	8	10,776	1,332	4.6	61.14	-	-	-	-
2024	9	11,175	1,336	4.7	63.23	-	-	-	-
2024	10	11,913	1,330	5.0	66.42	-	-	-	-
2024	11	9,767	1,183	4.9	58.01	-	-	-	-
2024	12	10,198	1,319	4.8	63.59	-	-	-	-
2025	1	10,465	1,253	5.0	62.96	-	-	-	-
2025	2	8,808	1,072	5.0	53.81	-	-	-	-
2025	3	7,419	922	5.2	48.32	-	-	-	-
年間総量		125,238	15,066	736.32					
日平均		343	41	4.9	2.02				
日最大									
前年度総量		131,684	15,932	748.75					
前年度比		0.95	0.95	0.98					
備考		遠心濃縮機							

D-3. 濃縮汚泥量(合計)						
処 番号	1	2	3	4	5	6
年 月	濃縮汚泥量(合計)			消臭剤		
	量	濃度	固形物量	使用量	添加汚泥量	添加率
	m ³	%	t	kg	m ³	mg/L
	m ³	%	t	kg	m ³	mg/L
2024 4	2,816	4.4	123.90	428	2,743	156
2024 5	3,361	4.2	141.77	551	3,256	169
2024 6	3,225	4.0	128.58	474	3,204	148
2024 7	3,319	4.0	134.19	363	3,158	115
2024 8	3,379	3.9	131.53	597	3,318	180
2024 9	3,406	4.0	136.32	566	3,338	170
2024 10	3,651	4.2	154.84	612	3,656	167
2024 11	2,949	4.1	121.20	378	2,899	130
2024 12	3,140	4.2	131.96	520	3,104	168
2025 1	2,879	4.7	134.47	444	2,841	156
2025 2	2,587	4.8	123.91	428	2,575	166
2025 3	2,376	5.0	119.30	286	2,380	120
年間総量	37,088		1,581.97	5,647	36,472	
日平均	102	4.3	4.33	15	100	154
日最大						
前年度総量	38,459		1,553.52	5,501	37,387	
前年度比	0.96		1.02	1.03	0.98	
備考				脱水機供給汚泥量		

E. 消化							
処	番号	1	2	3	4	5	6
年	月	消化槽投入汚泥量	消化汚泥			消化ガス発生量	消化率
			量	濃度	固形物量		
		m ³	m ³	%	t	m ³	%
2024	4	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-
2024	6	-	-	-	-	-	-
2024	7	-	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-	-
2024	10	-	-	-	-	-	-
2024	11	-	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	-	-	-	-
2025	1	-	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-
年間総量							
日平均							
日最大							
前年度総量							
前年度比							
備考							

F. 脱水											
処 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年 月	脱水機投入汚泥		脱水ケーキ			無機凝集剤 使用量 (ポリ鉄)	無機凝集剤 P A C 使用量	高分子凝集剤 使用量	添加率	添加率	添加率
	量	固形物量	量	固形物量	含水率						
	m ³	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
	m ³	t	t	t	%	kg	%	kg	%	kg	%
2024 4	2,743	111.50	454.7	109.60	75.9	-	-	-	-	585	0.54
2024 5	3,256	116.68	480.3	115.57	75.9	-	-	-	-	570	0.54
2024 6	3,204	107.55	442.4	106.56	75.8	-	-	-	-	540	0.58
2024 7	3,158	102.85	415.4	99.28	76.1	-	-	-	-	510	0.60
2024 8	3,318	97.57	397.6	95.26	76.0	-	-	-	-	450	0.54
2024 9	3,338	93.25	401.5	93.79	76.6	-	-	-	-	480	0.60
2024 10	3,656	106.47	438.3	104.37	76.2	-	-	-	-	570	0.60
2024 11	2,899	94.69	392.9	94.86	75.9	-	-	-	-	510	0.53
2024 12	3,104	105.26	442.8	106.81	75.9	-	-	-	-	525	0.53
2025 1	2,841	111.65	450.9	111.29	75.3	-	-	-	-	495	0.43
2025 2	2,575	98.12	403.6	98.38	75.6	-	-	-	-	420	0.41
2025 3	2,380	96.00	380.3	93.70	75.4	-	-	-	-	435	0.47
年間総量	36,472	1,241.59	5,100.7	1,229.47						6,090	
日平均	100	3.40	14.0	3.37	75.9					17	0.53
日最大											
前年度総量	37,387	1,278.72	5,260.2	1,255.78						6,495	
前年度比	0.98	0.97	0.97	0.98						0.94	
備考		総供給DS	ホッパ発生量	ホッパDS	脱水機平均含水率						

C. 焼却・溶融																										
処	番号	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
年	月	焼却投入 ケ ー キ 量	焼却投入し さ 量	焼却投入沈砂 量	乾 灰 量	湿灰量		灰処分量		灰溶 融 量	溶融スラグ量		砕石使用 量	石灰石使用 量	消石灰使用 量	鉄粉使用 量	尿素使用 量	珪砂使用 量	重油使用 量	灯油使用 量	コ レ ク ス 使用 量	L P G 使用 量	都市ガス使用 量	消化ガス使用 量	苛性 ソー ダ使用 量	
							含水率		含水率		空 冷	水 冷														
		t	t	t	t	t	%	t	%	t	t	t	t	t	t	t	t	t	L	L	t	kg	m3	m3	kg	
2024	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
年間総量																										
日平均																										
日最大																										
前年度総量																										
前年度比																										
備考																										

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

維持管理報告書(令和6年度)

H-1. 汚泥移動量(送泥・搬出)									
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
年	月	汚泥量 (送汚泥量)				送汚泥 添へ 加薬品 ()	脱水ケーキ (搬出)		脱水ケ ーキ消 臭剤
		量	濃度	固形物 量	1 %汚 換泥 算量		量	固形物 量	
		m ³	%	t	m ³		t	t	
2024	4	-	-	-	-	-	462.80	106.191	-
2024	5	-	-	-	-	-	493.53	108.227	-
2024	6	-	-	-	-	-	432.70	97.128	-
2024	7	-	-	-	-	-	432.51	94.134	-
2024	8	-	-	-	-	-	402.08	85.830	-
2024	9	-	-	-	-	-	402.19	81.159	-
2024	10	-	-	-	-	-	422.47	90.766	-
2024	11	-	-	-	-	-	412.54	92.917	-
2024	12	-	-	-	-	-	450.72	102.941	-
2025	1	-	-	-	-	-	442.72	106.224	-
2025	2	-	-	-	-	-	402.59	94.086	-
2025	3	-	-	-	-	-	382.40	92.623	-
年間総量							5,139.25	1,152.226	
日平均							14.08	3.157	
日最大									
前年度総量							5,276.87	1,185.009	
前年度比							0.97	0.97	
備考							大阪南下水汚泥広域処理場への搬入量		

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

H-2. 汚泥移動量(受泥・搬入)									
処	番号	1	2	3	4	5	6		
年	月	汚泥量 (受入れ汚泥量)				脱水ケーキ (受け入れ)			
		量	濃度	固形物 量	1 %汚 換泥 算量	量	固形物 量		
		m ³	%	t	m ³	t	t		
2024	4	-	-	-	-	-	-		
2024	5	-	-	-	-	-	-		
2024	6	-	-	-	-	-	-		
2024	7	-	-	-	-	-	-		
2024	8	-	-	-	-	-	-		
2024	9	-	-	-	-	-	-		
2024	10	-	-	-	-	-	-		
2024	11	-	-	-	-	-	-		
2024	12	-	-	-	-	-	-		
2025	1	-	-	-	-	-	-		
2025	2	-	-	-	-	-	-		
2025	3	-	-	-	-	-	-		
年間総量									
日平均									
日最大									
前年度総量									
前年度比									
備考									

南部水みらいセンター		
I. レンガ・スラグ		
処	番号	1
年	月	ス ラ グ 出 荷 量
		t
2024	4	-
2024	5	-
2024	6	-
2024	7	-
2024	8	-
2024	9	-
2024	10	-
2024	11	-
2024	12	-
2025	1	-
2025	2	-
2025	3	-
年間総量		
日平均		
日最大		
前年度総量		
前年度比		
備考		

維持管理報告書(令和6年度)

J. 沈砂・しき発生量			
処	番号	1	2
年	月	沈砂	しき
		t	t
2024	4	2.68	0.32
2024	5	0.00	0.37
2024	6	0.00	0.29
2024	7	3.79	0.30
2024	8	0.00	0.14
2024	9	2.80	0.13
2024	10	0.00	0.80
2024	11	0.00	0.31
2024	12	2.88	0.26
2025	1	0.00	0.32
2025	2	2.59	0.30
2025	3	0.00	0.34
年間総量		14.74	3.88
日平均		0.04	0.01
日最大			
前年度総量		10.54	3.17
前年度比		1.40	1.22
備考		洗浄沈砂処分量	(沈砂池しき+汚泥しき)処分量

年間日数	365	令和6年度
年間日数	366	令和5年度

K. し尿				
処	番号	1	2	3
年	月	し尿投入		
		量	濃度	固形物量
		m³	%	t
2024	4	-	-	-
2024	5	-	-	-
2024	6	-	-	-
2024	7	-	-	-
2024	8	-	-	-
2024	9	-	-	-
2024	10	-	-	-
2024	11	-	-	-
2024	12	-	-	-
2025	1	-	-	-
2025	2	-	-	-
2025	3	-	-	-
年間総量				
日平均				
日最大				
前年度総量				
前年度比				
備考				

L. 使用量(焼却での使用量を除く、ただし電力は全体)																	
処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	電力量 総使用量 (kWh	発電電力量			停電 回数	停電 時間 分	重油使用量				灯油 使用量 L	上水 使用量 m³	工業用 水使用 量 m³	都市 ガス 使用 量 m³	消化 ガス 使用 量 m³	余剰 消化 ガス 燃焼 量 m³
			重油 使用 kWh	消化 発電 ス kWh	太陽 発電 kWh			自家 発電 用 L	消化 加温 用 L	L	その他 L						
2024	4	329,217	0	-	-	0	0	46	-	-	-	-	67	-	83	-	-
2024	5	336,518	0	-	-	0	0	45	-	-	-	-	60	-	72	-	-
2024	6	332,908	0	-	-	0	0	45	-	-	-	-	58	-	66	-	-
2024	7	345,831	0	-	-	0	0	45	-	-	-	-	69	-	74	-	-
2024	8	340,502	0	-	-	0	0	45	-	-	-	-	70	-	66	-	-
2024	9	319,438	0	-	-	0	0	45	-	-	-	-	55	-	71	-	-
2024	10	334,451	174	-	-	1	55	330	-	-	-	-	54	-	70	-	-
2024	11	318,561	3,475	-	-	1	434	2,558	-	-	-	-	49	-	69	-	-
2024	12	330,123	0	-	-	0	0	46	-	-	-	-	53	-	94	-	-
2025	1	329,420	0	-	-	0	0	170	-	-	-	-	54	-	106	-	-
2025	2	299,001	0	-	-	0	0	45	-	-	-	-	50	-	107	-	-
2025	3	336,475	0	-	-	0	0	46	-	-	-	-	47	-	100	-	-
年間総量		3,952,445	3,649			2	489	3,466					686		978		
日平均		10,829	10					9					2		3		
日最大																	
前年度総量		3,940,350	194			1	65	786					721		1,001		
前年度比		1.00	18.81					4.41					0.95		0.98		
備考		高圧引込盤+発電電力量															

南部水みらいセンター

備考

中央水みらいセンター場内ポンプ場（安威川流域）

令和 6 年度

ボ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働		全台運転	調整池(他) 流入(出)量												
		日数	日平均					日数		日数									
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	-	7	-	339,977	5	0	-	13	139.0	41.5	10.0	26.9	-	2,557,105	0	2,535	615	
2024	5	-	8	-	758,903	4	0	-	11	177.5	111.5	15.0	15.7	-	2,647,957	0	5,770	652	
2024	6	-	7	-	989,745	6	0	-	13	265.5	80.0	19.5	31.2	-	2,598,874	0	6,647	644	
2024	7	-	17	-	358,382	4	0	-	8	123.5	40.5	31.5	56.3	-	2,659,456	0	2,629	650	
2024	8	-	12	-	769,129	7	0	-	10	226.5	51.5	30.5	54.7	-	2,627,429	0	5,620	657	
2024	9	-	15	-	120,537	4	0	-	6	63.0	26.5	15.5	41.6	-	2,516,634	0	1,237	700	
2024	10	-	11	-	188,989	3	0	-	11	99.0	29.0	10.0	13.1	-	2,879,668	0	1,585	922	
2024	11	-	15	-	483,462	3	0	-	7	123.5	53.0	37.0	24.4	-	2,762,500	0	3,335	849	
2024	12	-	26	-	0	0	0	-	2	1.5	1.0	1.0	17.4	-	2,474,167	0	417	608	
2025	1	-	21	-	0	0	0	-	4	16.5	12.5	2.0	9.1	-	2,460,420	0	522	610	
2025	2	-	16	-	0	0	0	-	5	14.0	5.5	2.0	53.7	-	2,404,083	0	382	742	
2025	3	-	12	-	121,016	2	0	-	11	67.0	23.0	6.5	10.8	-	2,556,142	0	1,122	633	
年間総量		-	167	-	4,130,140	38	0	-	101	1,316.5	-	-	354.7	-	31,144,435	0	31,801	8,282	
日平均		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,327	-	-	-	
日最大		-	-	-	633,054	-	-	-	-	-	111.5	37.0	-	-	-	-	-	-	
前年度総量		-	136	-	4,789,942	43	0	-	128	1,465.0	-	-	273.4	-	31,287,515	0	38,453	8,140	
前年度比		-	1.23	-	0.86	0.88	-	-	0.79	0.90	-	-	1.30	-	1.00	-	0.83	1.02	
備考													沈砂しさ 処分量		MC全体の電力量	MC全体の 電力量	MC全体の 使用量	MC全体の 使用量	
1年日数		365																	

岸部ポンプ場（安威川流域）

令和 6 年度

ボ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
					排水量	ポンプ													
		晴天日				稼働	全台運転	調整池(他) 流入(出)量											
		日数	日平均	日数						日数									
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	222,636	7	5,079	46,450	2	0	—	12	142.5	45.0	10.0	0.0	0.0	31,801	62	464	29	
2024	5	245,624	11	4,921	149,210	2	0	—	10	208.5	118.5	35.0	0.0	3.0	34,066	0	1,033	20	
2024	6	281,980	6	5,055	149,390	5	0	—	15	272.5	85.5	19.0	0.0	3.0	36,539	0	1,039	19	
2024	7	226,994	17	5,497	84,600	4	0	—	8	134.0	40.5	31.5	0.0	3.0	35,692	0	590	18	
2024	8	254,671	11	5,255	201,460	6	0	—	11	257.0	87.5	56.0	6.0	0.0	39,755	0	1,332	21	
2024	9	180,653	15	4,852	41,850	3	0	—	6	75.0	27.0	26.0	0.0	0.0	32,918	0	278	18	
2024	10	201,051	11	4,740	16,008	2	0	—	11	116.5	34.0	11.0	3.0	3.0	32,234	48	228	16	
2024	11	197,626	15	4,861	100,848	3	0	—	7	126.0	53.0	38.0	9.0	0.0	31,365	0	614	21	
2024	12	152,352	27	4,912	0	0	0	—	1	1.0	1.0	1.0	21.0	3.0	30,458	0	95	19	
2025	1	151,648	18	4,633	0	0	0	—	5	17.5	13.0	2.5	6.0	0.0	31,223	0	9	19	
2025	2	134,059	16	4,654	0	0	0	—	5	13.5	5.5	1.5	0.0	0.0	28,227	0	10	16	
2025	3	181,176	11	4,368	3,493	2	0	—	12	84.0	25.5	7.0	0.0	3.0	31,882	0	35	20	
年間総量		2,430,470	165	807,621	793,309	29	0	—	103	1,448.0	—	—	45.0	18.0	396,160	110	5,727	236	
日平均		6,659	—	4,895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,085	—	—	—	
日最大		53,445	—	6,267	143,780	—	—	—	—	—	118.5	56.0	—	—	—	—	—	—	
前年度総量		2,545,657	136	663,715	879,290	31	1	—	121	1,561.0	—	—	48.0	18.0	413,442	96	6,060	4,026	
前年度比		0.95	1.21	1.22	0.90	0.94	0	—	0.85	0.93	—	—	0.94	1.00	0.96	1.15	0.95	0.06	
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

味舌ポンプ場千里系（安威川流域）

令和 6 年度

ボ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年 月		汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
					排水量	ポンプ				合計	雨量	雨量		処分量					
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
		日数	日平均				買電	自家用											
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	1,353,867	8	32,786	173,570	5	0	—	12	144.0	43.0	10.0	5.0	3.6	90,310	160	1,493	68	—
2024	5	1,452,971	7	32,115	365,810	4	0	—	12	209.5	118.0	17.5	2.6	2.6	94,910	0	2,542	54	—
2024	6	1,587,307	7	34,071	466,900	5	0	—	13	274.0	84.5	19.5	8.6	3.4	105,250	0	3,227	93	—
2024	7	1,363,674	17	33,294	178,060	5	0	—	9	130.5	40.0	28.0	7.5	0.4	102,070	0	1,206	73	—
2024	8	1,405,790	11	32,457	488,750	7	1	—	11	266.5	90.0	52.0	14.1	1.7	104,550	0	3,405	70	—
2024	9	1,120,794	16	32,147	84,090	4	0	—	5	85.0	37.0	31.5	23.2	2.5	91,230	0	623	70	—
2024	10	1,221,421	11	29,479	100,080	3	0	—	11	113.5	34.0	12.0	8.9	4.3	88,860	110	838	71	—
2024	11	1,187,522	18	31,336	220,700	3	1	—	6	124.5	51.5	37.0	8.8	3.5	86,360	0	453	55	—
2024	12	919,772	27	29,476	0	0	0	—	1	1.0	1.0	1.0	4.4	2.4	80,100	0	3	91	—
2025	1	965,696	21	29,383	0	0	0	—	4	18.5	14.0	2.5	1.2	1.6	82,450	0	6	115	—
2025	2	836,577	14	28,592	0	0	0	—	6	14.0	5.5	1.5	1.0	2.8	75,840	0	6	83	—
2025	3	1,169,421	11	29,281	58,160	2	0	—	11	85.5	26.0	7.5	1.8	3.1	89,470	0	441	148	—
年間総量		14,584,812	168	5,186,527	2,136,120	38	2	—	101	1,466.5	—	—	87.1	31.9	1,091,400	270	14,243	991	—
日平均		39,958	—	30,872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,990	—	—	—	—
日最大		175,156	—	38,570	290,590	—	—	—	—	—	118.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		14,843,713	141	4,425,846	2,484,300	48	2	—	125	1,556.0	—	—	58.2	28.6	1,067,810	330	17,681	915	—
前年度比		0.98	1.19	1.17	0.86	0.79	1.00	—	0.81	0.94	—	—	1.50	1.12	1.02	0.82	0.81	1.08	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

味舌ポンプ場山田系（安威川流域）

令和 6 年度

ボ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		日数	日平均	日数	日数	流入(出)量	合計	雨量	雨量	処分量	処分量	買電	自家用						
		単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	k W h	k W h	L
2024	4	-	8	-	26,250	6	0	-	12	144.0	43.0	10.0	0.4	0.0	13,010	-	241	7	-
2024	5	-	7	-	65,040	4	0	-	12	209.5	118.0	17.5	0.7	0.0	12,650	-	344	1	-
2024	6	-	7	-	76,190	6	0	-	13	274.0	84.5	19.5	0.7	0.0	14,090	-	401	0	-
2024	7	-	17	-	34,340	5	0	-	9	130.5	40.0	28.0	0.2	0.2	13,300	-	203	0	-
2024	8	-	11	-	106,620	7	1	-	11	266.5	90.0	52.0	2.0	0.0	12,840	-	591	1	-
2024	9	-	16	-	15,650	4	0	-	5	85.0	37.0	31.5	2.5	0.2	11,980	-	82	0	-
2024	10	-	11	-	12,140	5	0	-	11	113.5	34.0	12.0	0.4	0.0	9,750	-	99	9	-
2024	11	-	18	-	38,930	3	0	-	6	124.5	51.5	37.0	0.6	0.0	9,740	-	254	12	-
2024	12	-	27	-	0	0	0	-	1	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	10,230	-	0	27	-
2025	1	-	21	-	0	0	0	-	4	18.5	14.0	2.5	1.1	0.0	9,780	-	0	0	-
2025	2	-	14	-	0	0	0	-	6	14.0	5.5	1.5	0.1	0.0	10,970	-	0	0	-
2025	3	-	11	-	5,390	3	0	-	11	85.5	26.0	7.5	0.8	0.0	11,560	-	37	0	-
年間総量		-	168	-	380,550	43	1	-	101	1,466.5	-	-	10.1	0.4	139,900	-	2,252	57	-
日平均		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-	-	-	-
日最大		-	-	-	56,560	-	-	-	-	-	118.0	52.0	-	-	-	-	-	-	-
前年度総量		-	141	-	395,420	51	0	-	125	1,556.0	-	-	8.9	0.4	161,690	-	2,363	143	-
前年度比 備考		-	1.19	-	0.96	0.84	-	-	0.81	0.94	-	-	1.13	1.00	0.87	-	0.95	0.40	-
1年日数		365																	

穂積ポンプ場（安威川流域）

令和 6 年度

水	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		晴天日			稼働 日数	全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量	合計	雨量	雨量	処分量	処分量	買電	自家用					
		日数	日平均	使用量											使用量	使用量 (一)			
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	k W h	k W h	L	m ³	kg
2024	4	517,965	10	12,698	13,270	2	0	－	11	129.0	37.5	8.5	6.0	0.0	38,250	10	163	41	－
2024	5	556,047	11	12,300	47,520	1	0	－	10	200.5	113.5	12.5	3.0	0.0	40,410	0	621	45	－
2024	6	651,536	6	13,730	72,270	4	0	－	13	280.5	89.0	17.5	3.0	0.0	44,610	0	557	45	－
2024	7	526,631	18	13,485	25,730	2	0	－	9	131.0	41.0	36.0	3.0	3.0	45,460	0	246	67	－
2024	8	503,107	10	12,541	80,350	4	0	－	13	208.5	66.5	41.5	3.0	0.0	44,620	0	621	44	－
2024	9	420,058	16	12,287	18,680	2	0	－	5	69.5	27.5	25.0	6.0	0.0	41,610	0	139	41	－
2024	10	472,603	11	11,584	0	0	0	－	11	106.0	29.5	9.5	3.0	0.0	41,920	0	6	52	－
2024	11	450,250	15	11,484	38,850	2	0	－	6	122.5	51.0	35.5	3.0	0.0	35,470	0	350	57	－
2024	12	343,027	27	10,966	0	0	0	－	1	0.5	0.5	0.5	3.0	0.0	35,240	0	17	54	－
2025	1	344,998	21	10,610	0	0	0	－	4	16.0	12.5	2.0	0.0	0.0	35,710	0	4	52	－
2025	2	314,467	14	10,888	0	0	0	－	6	13.0	5.0	1.5	3.0	0.0	32,420	0	5	51	－
2025	3	416,829	11	10,990	0	0	0	－	12	86.0	23.0	10.0	0.0	0.0	36,370	0	6	55	－
年間総量		5,517,518	170	2,001,300	296,670	17	0	－	101	1,363.0	－	－	36.0	3.0	472,090	10	2,735	603	－
日平均		15,116	－	11,772	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,293	－	－	－	－
日最大		88,431	－	15,414	60,880	－	－	－	－	－	113.5	41.5	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		5,603,167	143	1,672,786	342,375	18	0	－	123	1,480.5	－	－	30.0	3.0	467,760	1	3,584	612	－
前年度比		0.98	1.19	1.20	0.87	0.94	－	－	0.82	0.92	－	－	1.20	1.00	1.01	10.00	0.76	0.98	－
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

摂津ポンプ場（安威川流域）

令和 6 年度

ポ 年	番 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日			稼働 日数	全台運転 日数													
	日数						日平均												
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	839,205	8	26,841	409,367	11	0	—	12	128.0	39.5	9.5	5.8	0.5	152,420	0	5,028	43	—
2024	5	890,721	11	27,330	679,879	8	0	—	11	179.0	100.5	14.0	3.4	0.8	169,235	311	9,350	49	—
2024	6	941,217	6	29,056	1,103,141	12	0	—	14	244.5	78.5	18.0	8.0	0.6	166,713	296	13,109	41	—
2024	7	853,925	18	25,971	511,396	7	0	—	8	117.0	39.0	30.5	6.2	0.6	147,675	0	6,101	47	—
2024	8	895,447	12	27,846	747,356	8	0	—	10	163.0	39.5	23.0	2.0	0.5	153,898	0	9,204	51	—
2024	9	822,917	18	26,693	280,039	5	0	—	5	50.5	19.0	10.5	3.8	0.4	140,629	175	3,569	46	—
2024	10	745,212	11	23,432	241,534	9	0	—	11	94.0	28.5	10.0	1.7	0.3	137,961	0	3,091	44	—
2024	11	696,801	18	21,495	460,276	5	0	—	6	111.5	47.0	33.0	1.9	0.1	132,644	0	5,854	44	—
2024	12	698,735	27	22,658	0	0	0	—	1	1.0	1.0	1.0	7.7	0.9	123,550	189	720	44	—
2025	1	717,447	24	22,840	11,719	1	0	—	3	14.5	11.0	2.0	2.0	0.3	126,735	0	605	47	—
2025	2	676,131	18	24,051	9,600	2	0	—	4	10.5	5.0	1.5	3.6	0.8	117,888	0	595	38	—
2025	3	806,780	12	25,604	131,237	8	0	—	11	57.0	19.5	5.0	1.8	0.4	136,982	180	2,024	46	—
年間総量		9,584,538	183	4,516,542	4,585,544	76	0	—	96	1,170.5	—	—	47.9	6.2	1,706,330	1,151	59,250	539.9	—
日平均		26,259	—	24,681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,675	—	—	—	—
日最大		52,046	—	33,632	497,333	—	—	—	—	—	100.5	33.0	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		9,895,915	141	3,595,159	5,086,374	93	0	—	121	1,360.0	—	—	63.6	7.3	1,736,835	939	68,845	554.9	—
前年度比		0.97	1.30	1.26	0.90	0.82	—	—	0.79	0.86	—	—	0.75	0.85	0.98	1.23	0.86	0.97	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

高槻水みらいセンター 場内ポンプ場（淀川右岸流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池（他） 流入（出）量	降雨日数	雨量 合計	1 日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 （－）
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	m m	m m	m m	t	t	k W h	k W h	L	m ³	kg
2024	4	－	7	－	557,800	12	0	0	13	144.5	39.0	9.0	16.3	－	1,987,730	0	5,551	958	－
2024	5	－	11	－	1,396,300	8	0	17,120	10	195.5	107.0	15.5	9.2	－	1,942,370	134	13,181	980	－
2024	6	－	7	－	2,289,900	12	0	12,840	13	283.5	86.0	16.5	8.2	－	1,945,620	0	21,359	901	－
2024	7	－	18	－	791,900	7	0	4,280	8	111.0	34.0	26.5	19.9	－	2,004,450	0	7,722	883	－
2024	8	－	16	－	805,200	8	0	21,400	9	144.5	30.0	19.0	12.3	－	2,134,130	0	8,128	915	－
2024	9	－	18	－	432,100	4	0	17,120	5	48.5	16.0	12.5	11.1	－	1,980,420	0	4,225	870	－
2024	10	－	10	－	275,700	10	0	21,400	12	108.5	31.5	11.0	6.4	－	2,049,670	0	2,731	1,188	－
2024	11	－	18	－	995,100	5	0	21,400	5	125.0	52.5	35.0	9.1	－	1,903,450	0	9,324	914	－
2024	12	－	24	－	17,900	2	0	4,280	2	1.5	1.0	1.0	10.9	－	2,003,488	0	211	919	－
2025	1	－	24	－	17,200	2	0	12,840	3	16.5	13.5	2.5	9.4	－	1,983,280	0	219	1,113	－
2025	2	－	14	－	28,500	4	0	12,840	6	14.0	5.0	2.0	1.9	－	1,783,230	0	372	1,073	－
2025	3	－	11	－	206,300	7	0	17,120	11	88.5	24.0	11.0	10.3	－	2,143,940	0	2,038	1,085	－
年間総量		－	178	－	7,813,900	81	0	162,640	97	1,281.5	－	－	125.0	－	23,861,778	134	75,061	11,799	－
日平均		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,375	－	－	－	－
日最大		－	－	－	1,156,400	－	－	－	－	－	107.0	35.0	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		－	145	－	7,907,400	84	0	51,360	125	1,375.5	－	－	188.9	－	23,834,670	448	77,964	11,721	－
前年度比		－	1.23	－	0.99	0.96	－	3.17	0.78	0.93	－	－	0.66	－	1.00	0.30	0.96	1.01	－
備考													処理場全量		処理場全量				処理場全量
													沈砂しさ収集運搬処分委託の処分量						
1 年日数		365																	

前島ポンプ場（淀川右岸流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池（他） 流入（出）量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 （－）
					排水量	ポンプ									買電	自家用			
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	－	7	－	285,390	9	0	34,010	14	155.5	41.0	9.5	4.1	－	21,966	58	3,708	25	－
2024	5	－	11	－	608,040	4	0	27,800	10	212.5	119.0	14.5	0.0	－	23,094	18	6,884	24	－
2024	6	－	8	－	1,082,060	8	0	38,940	14	289.5	89.5	16.5	4.3	－	30,486	4	11,997	23	－
2024	7	－	18	－	475,510	5	0	26,870	8	113.5	33.0	22.5	0.0	－	37,531	0	5,700	24	－
2024	8	－	13	－	244,000	7	0	40,200	10	119.5	27.0	12.5	2.2	－	35,548	0	2,916	20	－
2024	9	－	12	－	291,880	5	0	26,300	7	68.0	24.0	16.5	0.0	－	31,067	0	3,571	20	－
2024	10	－	11	－	128,770	5	0	31,740	11	117.0	35.0	12.0	4.5	－	29,230	0	1,865	24	－
2024	11	－	15	－	386,490	4	0	13,390	7	132.0	58.0	38.5	0.0	－	21,933	7	4,314	28	－
2024	12	－	28	－	1,870	1	0	0	1	0.5	0.5	0.5	0.0	－	26,920	0	301	30	－
2025	1	－	21	－	0	0	0	0	4	16.0	13.0	2.5	0.0	－	31,531	0	435	43	－
2025	2	－	13	－	0	0	0	0	7	14.5	5.5	1.5	0.0	－	27,341	0	261	26	－
2025	3	－	11	－	56,050	3	0	17,710	11	91.5	25.0	12.0	0.0	－	25,784	0	1,040	22	－
年間総量		－	168	－	3,560,060	51	0	256,960	104	1,330.0	－	－	15.2	－	342,431	87	42,992	309	－
日平均		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	938	－	－	－	－
日最大		－	－	－	522,850	－	－	－	－	－	119.0	38.5	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		－	150	－	4,441,240	53	0	287,060	123	1,506.5	－	－	15.4	－	341,249	169	54,472	366	－
前年度比		－	1.12	－	0.80	0.96	－	0.90	0.85	0.88	－	－	0.99	－	1.00	0.51	0.79	0.84	－
備考													ポンプ場全量 沈砂しさ収集運搬処分委託の処分量		ポンプ場全量			ポンプ場全量	
1年日数		365																	

安威川左岸ポンプ場（淀川右岸流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 排水量			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
					排水量		ポンプ												
		晴天日		稼働 日数	全台運転 日数	調整池（他） 流入（出）量													
		日数	日平均																
	単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³
2024	4	4,394	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,314	0	12	3	-
2024	5	4,955	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,818	0	20	3	-
2024	6	4,154	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,478	0	13	3	-
2024	7	2,957	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	3,676	1	15	3	-
2024	8	4,537	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	3,357	0	13	3	-
2024	9	3,690	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,988	0	11	2	-
2024	10	3,054	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	3,125	0	9	2	-
2024	11	4,150	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,316	0	12	2	-
2024	12	3,700	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,516	0	13	2	-
2025	1	3,289	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	3,013	0	12	2	-
2025	2	3,362	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,475	0	10	1	-
2025	3	2,568	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,411	0	10	2	-
年間総量		44,810	-	-	-	12	0	-	-	-	-	-	-	-	33,487	1	150	28	-
日平均		3,734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-
日最大		4,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度総量		45,587	-	-	-	12	0	-	-	-	-	-	-	-	34,773	0	154	34	-
前年度比		0.98	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.96	-	0.98	0.82	-
備考														ポンプ場全量 沈砂しさ収集 運搬処分委託 の処分量	ポンプ場全量			ポンプ場全量	
1年日数		365																	

石津中継ポンプ場（淀川左岸流域）

令和 6 年度

ボ 年	番号 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
	日数	日平均																	
単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg	
2024	4	3,604,390	—	—	—	—	—	—	12	131.5	39.5	10.5	—	—	210,267	—	30	3,119	—
2024	5	3,719,610	—	—	—	—	—	—	10	190.5	103.5	21.5	—	—	219,698	—	79	2,280	—
2024	6	3,941,770	—	—	—	—	—	—	14	276.0	82.0	16.5	—	—	234,112	—	30	2,110	—
2024	7	3,768,040	—	—	—	—	—	—	8	118.0	36.0	28.5	—	—	223,014	—	30	2,039	—
2024	8	3,393,290	—	—	—	—	—	—	10	168.0	38.5	37.5	—	—	203,688	—	30	3,271	—
2024	9	3,224,110	—	—	—	—	—	—	3	63.5	30.5	16.5	—	—	194,076	—	30	2,296	—
2024	10	3,398,960	—	—	—	—	—	—	11	102.5	29.5	11.0	—	—	204,112	—	30	2,406	—
2024	11	3,452,270	—	—	—	—	—	—	7	122.0	51.0	38.5	—	—	205,580	—	1,039	3,461	—
2024	12	3,330,490	—	—	—	—	—	—	2	2.0	1.5	1.0	—	—	199,830	—	68	3,369	—
2025	1	3,271,420	—	—	—	—	—	—	3	16.0	12.5	2.5	—	—	197,107	—	197	2,582	—
2025	2	2,957,890	—	—	—	—	—	—	4	12.0	5.0	2.0	—	—	177,849	—	31	5,516	—
2025	3	3,380,440	—	—	—	—	—	—	12	82.0	23.5	7.0	—	—	201,771	—	31	1,971	—
年間総量		41,442,680	—	—	—	—	—	—	96	1,284.0	—	—	—	—	2,471,104	—	1,625	34,420	—
日平均		113,542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,770	—	—	—	—
日最大		254,230	—	—	—	—	—	—	—	—	103.5	38.5	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		42,003,680	—	—	—	—	—	—	130	1,342.0	—	—	—	—	2,481,665	—	435	32,898	—
前年度比		0.99	—	—	—	—	—	—	0.74	0.96	—	—	—	—	1.00	—	3.74	1.05	—
備考																			
1年日数		365																	

鴻池ポンプ室（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	洗浄 沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		稼働 日数	全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量															
						晴天日 日数	日平均												
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	7,780,042	11	198,206	307,530	2	0	0	12	119.5	42.5	11.5	28.7	14.9	602,370	0	4,158	1,288	－
2024	5	8,352,482	15	193,236	493,675	2	0	0	11	153.0	88.5	14.0	8.0	10.1	624,090	0	6,785	1,222	－
2024	6	9,252,932	8	205,847	977,520	5	0	0	14	255.5	75.5	19.0	34.3	12.3	693,250	0	10,117	1,196	－
2024	7	7,887,951	19	203,224	469,520	4	0	0	7	130.0	39.5	27.5	48.9	11.7	602,740	0	5,336	1,728	－
2024	8	7,390,150	17	188,877	282,875	4	1	0	10	143.5	45.5	39.5	46.2	4.9	588,970	0	4,421	1,460	－
2024	9	6,401,365	19	189,155	221,820	4	0	0	5	48.0	18.0	12.5	44.1	7.3	530,810	0	3,139	1,234	－
2024	10	7,079,398	15	176,012	122,900	2	0	0	11	91.5	28.5	13.0	56.5	7.7	577,130	0	1,435	1,173	－
2024	11	6,695,055	19	185,736	363,130	3	1	0	6	110.0	51.0	41.0	64.3	10.2	558,490	0	3,545	1,344	－
2024	12	5,350,014	26	172,107	0	0	0	0	2	5.0	4.5	4.5	47.8	6.9	473,770	0	20	1,153	－
2025	1	5,532,193	19	166,513	0	0	0	0	7	20.5	13.5	3.0	3.9	12.7	431,240	0	19	1,053	－
2025	2	5,050,811	14	173,375	0	0	0	0	6	15.5	6.0	2.0	0.0	7.4	396,920	0	25	1,214	－
2025	3	6,819,170	15	177,862	25,370	1	0	0	11	65.5	20.0	6.5	19.6	11.6	511,820	0	424	1,213	－
年間総量		83,591,563	197	36,294,582	3,264,340	27	2	0	102	1,157.5	－	－	402.3	117.7	6,591,600	0	39,424	15,278	－
日平均		229,018	－	184,236	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,059	－	－	－	－
日最大		940,648	－	242,125	457,425	－	－	－	－	－	88.5	41.0	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		86,523,313	163	30,844,923	3,221,510	30	1	0	117	1,264.5	－	－	433.1	101.3	6,527,640	0	42,416	14,645	－
前年度比		0.97	1.21	1.18	1.01	0.90	2.00	－	0.87	0.92	－	－	0.93	1.16	1.01	－	0.93	1.04	－
備考				日平均は 晴天日の みの平均															
1年日数		365																	

菊水ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量												
								日数	日平均	買電	自家用								
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	L	kg
2024	4	460,230	11	12,513	45,640	7	0	0	13	123.0	39.5	10.5	2.5	2.0	23,225	39	635	82	－
2024	5	487,720	16	12,102	89,375	4	1	0	10	170.5	95.5	12.5	0.0	0.0	24,371	37	712	107	－
2024	6	521,730	11	12,529	157,105	6	2	0	13	240.0	66.5	17.5	2.6	0.0	25,179	36	1,117	127	－
2024	7	482,010	19	12,601	87,175	5	3	0	9	120.5	35.0	21.5	5.0	0.0	25,708	37	573	95	－
2024	8	432,070	17	11,526	101,925	6	2	0	10	162.5	55.5	45.5	2.1	1.3	25,009	38	628	108	－
2024	9	376,510	22	11,335	53,650	3	2	0	4	68.0	31.0	19.5	2.5	0.0	22,973	39	370	100	－
2024	10	415,740	15	10,725	38,825	6	0	0	11	104.5	33.0	15.5	2.6	0.0	23,273	39	328	92	－
2024	11	397,470	20	11,362	79,410	3	1	0	6	113.5	46.0	36.0	7.7	0.0	22,151	38	560	102	－
2024	12	337,340	29	10,893	0	0	0	0	1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.2	21,794	39	45	58	－
2025	1	329,290	23	10,171	1,110	1	0	0	5	19.5	13.5	3.5	0.0	0.0	22,737	40	61	74	－
2025	2	290,540	20	10,079	0	0	0	0	5	13.5	5.0	2.0	0.0	0.0	20,376	40	39	74	－
2025	3	388,540	15	10,450	9,460	2	0	0	12	75.0	20.5	6.5	2.4	0.0	22,968	39	200	89	－
年間総量		4,919,190	218	2,450,070	663,675	43	11	0	99	1,211.5	－	－	28.7	4.6	279,764	461	5,268	1,108	－
日平均		13,477	－	11,239	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766	－	－	－	－
日最大		50,410	－	15,200	78,075	－	－	－	－	－	95.5	45.5	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		5,000,350	186	2,069,500	728,297	55	11	0	118	1,350.5	－	－	25.8	6.1	278,966	451	6,133	1,033	－
前年度比		0.98	1.17	1.18	0.91	0.78	1.00	－	0.84	0.90	－	－	1.11	0.75	1.00	1.02	0.86	1.07	－
備考				日平均は 晴天日の みの平均															
1年日数		365																	

太平ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			太平立坑 排水量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
		買電	自家用																
				単位	m ³	日	m ³								m ³	日			
	2024	4	1,203,530	11	28,627	139,200	2	0	41,050	14	137.0	46.5	12.5	0.0	2.0	32,492	33	782	30
2024	5	1,329,990	15	29,127	230,400	3	0	8,940	11	178.5	95.5	13.5	7.6	0.0	28,099	23	1,067	32	—
2024	6	1,563,970	10	31,000	467,800	6	3	6,750	14	270.5	77.0	19.0	7.7	2.5	31,374	32	2,114	35	—
2024	7	1,273,170	19	31,026	210,600	4	3	3,590	10	135.0	39.0	26.5	7.7	1.9	28,412	31	990	33	—
2024	8	1,161,830	18	29,555	220,400	5	2	2,570	9	172.5	66.0	41.5	5.3	0.0	28,701	29	1,110	35	—
2024	9	997,720	20	28,870	125,000	3	0	14,670	5	72.0	38.0	18.0	7.7	0.0	26,076	34	621	38	—
2024	10	1,065,800	15	26,327	71,800	3	0	1,640	11	105.5	31.0	13.0	7.4	2.1	23,297	30	343	36	—
2024	11	1,081,040	20	29,045	168,800	3	1	5,100	6	112.0	45.0	35.5	8.0	0.0	31,642	33	811	34	—
2024	12	773,600	29	24,969	0	0	0	200	1	1.0	1.0	1.0	10.2	2.1	30,795	30	60	39	—
2025	1	842,300	23	25,787	0	0	0	7,140	5	17.5	12.5	3.0	0.0	0.0	33,518	32	63	34	—
2025	2	787,200	20	27,405	0	0	0	100	5	14.0	5.5	2.0	0.0	2.2	23,794	48	83	34	—
2025	3	1,066,170	15	28,048	7,620	1	0	11,710	12	72.0	20.5	6.5	0.0	0.0	30,158	29	117	35	—
年間総量		13,146,320	215	6,022,510	1,641,620	30	9	103,460	103	1,287.5	—	—	61.7	12.7	348,358	384	8,161	415	—
日平均		36,017	—	28,012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	954	—	—	—	—
日最大		200,800	—	40,900	214,800	—	—	—	—	—	95.5	41.5	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		12,880,380	190	5,220,500	1,962,110	33	6	467,290	116	1,370.0	—	—	49.3	16.0	379,296	363	9,912	429	—
前年度比		1.02	1.13	1.15	0.84	0.91	1.50	0.22	0.89	0.94	—	—	1.25	0.79	0.92	1.06	0.82	0.97	—
備考				日平均は 晴天日の みの平均															
1年日数		365																	

氷野ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油 使用量	上水 使用量	増補 貯留量
		晴天日																	
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	m ³
2024	4	1,488,180	13	38,772	332,701	8	0	—	12	138.0	46.5	12.5	13.1	1.9	52,868	53	2,562	404	10,100
2024	5	1,556,080	15	37,188	480,551	6	0	—	11	177.0	89.0	14.0	2.7	2.3	52,218	50	3,251	469	0
2024	6	1,688,000	12	40,213	903,433	8	0	—	14	267.5	73.5	20.5	7.8	2.2	55,252	52	6,001	568	0
2024	7	1,519,560	19	39,834	436,174	5	3	—	9	132.0	41.5	28.0	18.0	2.0	53,795	52	2,843	490	0
2024	8	1,369,220	17	36,801	365,973	6	1	—	10	132.5	41.0	33.0	12.7	0.0	49,822	56	2,533	447	0
2024	9	1,197,400	19	35,634	205,951	6	0	—	6	64.5	21.0	13.5	5.1	1.7	45,129	52	1,332	398	0
2024	10	1,360,200	15	34,085	188,441	7	0	—	11	107.0	29.0	12.5	7.9	0.0	48,034	62	1,398	499	0
2024	11	1,287,540	20	36,522	312,785	3	1	—	6	113.5	49.5	39.0	7.5	2.0	45,584	50	2,094	404	0
2024	12	1,097,760	27	35,315	0	0	0	—	2	4.0	3.5	3.5	5.0	0.0	43,348	57	122	341	0
2025	1	1,116,540	22	33,670	0	1	0	—	5	18.5	14.0	3.0	0.0	0.0	47,241	58	207	361	4,150
2025	2	971,000	17	32,759	0	0	0	—	6	15.0	5.5	2.5	0.0	1.5	43,131	52	137	395	0
2025	3	1,317,660	16	34,686	78,876	5	0	—	10	75.5	21.5	7.0	2.5	1.8	50,386	60	628	414	6,490
年間総量		15,969,140	212	7,651,760	3,304,885	55	5	—	102	1,245.0	—	—	82.2	15.3	586,808	654	23,108	5,190	20,740
日平均		43,751	—	36,093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,608	—	—	—	—
日最大		133,720	—	47,760	346,145	—	—	—	—	—	89.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		16,494,340	185	6,846,520	3,546,929	71	5	—	119	1,219.5	—	—	71.4	12.8	599,623	630	25,232	4,757	139,540
前年度比		0.97	1.15	1.12	0.93	0.77	1.00	—	0.86	1.02	—	—	1.15	1.19	0.98	1.04	0.92	1.09	0.15
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

桑オポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

年 月	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	し さ	電力量		重油	上水	薬品
		晴天日		稼働 日数	全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量	合計	雨量	雨量	処分量	処分量	買電	自家用						
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	k W h	k W h	L	m ³	kg
2024	4	3,855,400	11	102,809	322,800	7	0	－	13	141.0	43.5	11.5	13.1	5.1	107,000	100	2,281	49	－
2024	5	4,118,500	15	104,107	593,500	4	0	－	11	195.5	109.5	16.0	5.0	6.8	112,820	100	4,614	51	－
2024	6	4,588,200	10	112,870	989,800	7	0	－	14	280.0	83.5	21.5	10.7	4.3	123,540	100	6,526	36	－
2024	7	3,998,200	19	108,500	423,400	4	0	－	7	132.5	42.0	27.5	13.0	2.8	110,440	100	2,917	46	－
2024	8	3,722,900	18	104,394	354,500	5	1	－	9	147.5	60.0	50.5	10.6	9.2	104,320	100	2,468	35	－
2024	9	3,346,100	22	102,845	323,800	4	0	－	4	90.0	40.0	40.0	12.9	5.1	91,360	100	2,402	34	－
2024	10	3,456,500	15	91,653	199,100	4	0	－	11	112.5	34.5	15.0	24.1	5.7	96,970	100	1,503	37	－
2024	11	3,398,100	22	97,114	383,500	3	1	－	5	119.5	51.0	40.5	34.3	1.6	91,930	100	3,101	27	－
2024	12	2,812,800	27	90,893	0	0	0	－	2	2.0	1.5	1.5	21.3	2.5	81,390	100	118	32	－
2025	1	2,883,900	21	89,076	0	0	0	－	6	20.5	14.5	3.0	0.0	3.9	87,140	100	105	27	－
2025	2	2,609,100	19	90,347	0	0	0	－	5	16.5	6.5	2.0	0.0	1.9	79,010	100	118	24	－
2025	3	3,364,300	16	93,800	52,400	2	0	－	11	79.5	23.0	6.0	5.5	3.6	98,050	100	445	24	－
年間総量		42,154,000	215	21,077,800	3,642,800	40	2	－	98	1,337.0	－	－	150.4	52.4	1,183,970	1,200	26,598	422	－
日平均		115,490	－	98,036	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,244	－	－	－	－
日最大		392,200	－	135,900	498,500	－	－	－	－	－	109.5	50.5	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		44,033,300	188	18,972,700	4,054,300	49	2	－	116	1,414.0	－	－	137.2	76.2	1,221,560	1,150	29,174	509	－
前年度比		0.96	1.14	1.11	0.90	0.82	1.00	－	0.84	0.95	－	－	1.10	0.69	0.97	1.04	0.91	0.83	－
備考					日平均は晴天 日のみの平均														
1年日数		365																	

茨田古川ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水			河川水			雨水	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		送水量		晴天日	排水量	ポンプ		滞水池		合計	雨量	雨量	処分量	処分量	買電	自家用	使用量	使用量	使用量
		晴天日				稼働	全台運転	調整池(他)											
		日数	日平均					流入(出)量											
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	-	-	-	62,050	1	0	-	12	123.0	39.5	11.0	0.0	0.0	12,765	120	553	77	-
2024	5	-	-	-	101,010	1	0	-	11	162.5	88.5	12.5	0.0	0.0	14,052	90	999	74	-
2024	6	-	-	-	548,660	5	0	-	15	248.5	76.5	19.0	0.0	0.2	17,334	100	3,294	68	-
2024	7	-	-	-	293,570	3	0	-	9	125.5	39.5	28.0	0.0	0.2	22,297	100	1,709	81	-
2024	8	-	-	-	113,020	1	0	-	9	123.5	47.5	43.0	0.0	0.0	23,744	110	860	64	-
2024	9	-	-	-	0	0	0	-	5	49.5	19.5	13.0	0.0	0.0	21,275	110	195	77	-
2024	10	-	-	-	0	0	0	-	11	90.5	28.5	13.0	0.0	0.0	17,532	100	195	93	-
2024	11	-	-	-	140,140	1	0	-	6	102.5	43.5	34.0	0.0	0.0	14,397	110	973	93	-
2024	12	-	-	-	0	0	0	-	2	4.5	4.0	4.0	0.0	0.0	17,986	110	150	81	-
2025	1	-	-	-	0	0	0	-	7	16.5	11.5	2.5	0.0	0.0	15,429	110	170	72	-
2025	2	-	-	-	0	0	0	-	5	16.0	6.5	2.0	0.0	0.0	12,492	110	147	70	-
2025	3	-	-	-	0	0	0	-	11	74.0	23.0	6.5	0.0	0.0	13,501	110	146	76	-
年間総量		-	-	-	1,258,450	12	0	-	103	1,136.5	-	-	0.0	0.5	202,804	1,280	9,391	926	-
日平均		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556	-	-	-	-
日最大		-	-	-	178,910	-	-	-	-	-	88.5	43.0	-	-	-	-	-	-	-
前年度総量		-	-	-	1,448,710	11	2	-	117	1,180.5	-	-	0.0	1.3	182,289	1,250	10,927	991	-
前年度比		-	-	-	0.87	1.09	0	-	0.88	0.96	-	-	-	0.35	1.11	1.02	0.86	0.93	-
備考																			
1年日数		365																	

茨田中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		晴天日		稼働 日数	全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量													
		日数	日平均																
	単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³
2024	4	656,060	13	17,788	64,234	7	0	—	12	123.0	39.5	11.0	0.0	2.0	59,555	—	1,927	100	—
2024	5	678,150	15	15,893	150,319	4	0	—	11	162.5	88.5	12.5	0.0	0.0	60,328	—	2,805	65	—
2024	6	755,930	10	17,333	302,019	8	0	—	15	248.5	76.5	19.0	5.9	2.1	66,806	—	4,855	62	—
2024	7	667,790	19	17,674	187,656	4	2	—	9	125.5	39.5	28.0	2.1	3.2	58,073	—	2,385	104	—
2024	8	590,840	18	16,232	154,614	6	1	—	9	123.5	47.5	43.0	8.2	0.7	52,780	—	2,132	136	—
2024	9	544,980	21	16,556	71,200	3	1	—	5	49.5	19.5	13.0	3.4	1.6	48,115	—	939	97	—
2024	10	616,690	15	16,244	51,806	5	0	—	11	90.5	28.5	13.0	10.1	2.3	56,168	—	928	85	—
2024	11	570,950	20	16,557	128,685	3	1	—	6	102.5	43.5	34.0	9.6	0.0	53,063	—	1,930	106	—
2024	12	479,030	26	15,316	0	0	0	—	2	4.5	4.0	4.0	9.1	2.7	46,375	—	20	169	—
2025	1	487,020	19	14,518	0	0	0	—	7	16.5	11.5	2.5	0.0	0.0	55,161	—	54	190	—
2025	2	558,850	20	19,650	0	0	0	—	5	16.0	6.5	2.0	0.0	1.6	58,118	—	41	117	—
2025	3	682,840	16	18,333	17,345	2	0	—	11	74.0	23.0	6.5	0.0	0.0	67,019	—	450	164	—
年間総量		7,289,130	212	3,552,390	1,127,878	42	5	—	103	1,136.5	—	—	48.4	16.1	681,561	—	18,466	1,395	—
日平均		19,970	—	16,757	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,867	—	—	—	—
日最大		56,140	—	23,640	125,479	—	—	—	—	—	88.5	43.0	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		7,325,990	187	3,111,110	1,147,866	63	5	—	117	1,180.5	—	—	43.9	14.4	659,467	—	21,441	1,194	—
前年度比		0.99	1.13	1.14	0.98	0.67	1.00	—	0.88	0.96	—	—	1.10	1.12	1.03	—	0.86	1.17	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

深野北ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水			雨水			増補幹線	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	緑地
		送水量			排水量	ポンプ													
		晴天日				稼働	全台運転												
		日数	日平均	送水量											合計	雨量			
	買電				自家用														
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	m ³
2024	4	290,286	11	6,576	51,899	2	0	0	14	138.0	47.5	12.5	0.0	0.0	34,269	36	1,895	258	32,781
2024	5	299,610	15	6,500	89,121	2	0	0	11	178.5	90.0	13.5	0.0	1.5	33,944	38	1,935	239	31,598
2024	6	319,490	13	7,374	158,546	5	0	0	12	257.0	71.5	20.5	0.0	1.8	36,119	39	3,686	275	66,306
2024	7	272,490	19	6,758	84,531	4	0	0	9	130.0	38.5	29.0	7.5	3.9	38,046	37	1,611	277	34,773
2024	8	275,650	18	6,949	80,509	4	1	0	9	128.0	46.5	38.0	5.2	1.8	41,385	34	1,320	249	3,675
2024	9	213,750	20	6,070	32,979	3	0	0	5	65.5	25.5	15.5	0.0	0.0	33,986	33	728	260	6,321
2024	10	250,514	15	5,951	30,899	3	0	0	11	102.0	27.5	11.0	5.1	1.9	28,886	37	606	248	7,882
2024	11	214,760	20	6,104	64,404	3	1	0	6	108.5	48.5	39.0	5.0	2.1	27,321	33	1,256	265	19,338
2024	12	177,190	29	5,691	0	0	0	0	1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	26,478	36	222	208	0
2025	1	204,002	23	6,176	0	0	0	0	5	16.5	12.5	2.5	0.0	0.0	28,764	37	212	186	4,395
2025	2	165,820	18	5,638	0	0	0	0	6	13.0	5.0	2.0	0.0	1.1	28,643	36	192	274	0
2025	3	219,440	16	6,024	24,792	2	0	0	11	73.5	22.5	6.0	0.0	1.4	30,787	38	661	337	14,221
年間総量		2,903,002	217	1,356,837	617,680	28	2	0	100	1,212.5	—	—	24.8	15.4	388,628	434	14,324	3,076	221,290
日平均		7,953	—	6,253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,065	—	—	—	606
日最大		32,430	—	13,790	74,738	—	—	—	—	—	90.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		2,823,623	190	1,131,747	768,388	42	4	30,544	115	1,337.5	—	—	21.2	13.7	401,041	496	19,539	2,394	301,368
前年度比		1.03	1.14	1.20	0.80	0.67	0.50	0	0.87	0.91	—	—	1.17	1.13	0.97	0.88	0.73	1.28	0.73
備考				日平均は晴天日のみの平均				渇水期にNo.3汚水Pのオーバーホールを行ったので、送水できず											
1年日数		365																	

枚方中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量												
		日数	日平均																
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	509,860	12	16,338	-	-	-	-	12	136.5	38.5	11.5	0.0	0.00	55,380	40	32	176	-
2024	5	529,080	16	16,098	-	-	-	-	10	189.5	100.5	16.5	0.0	0.00	58,320	30	19	228	-
2024	6	544,420	12	16,561	-	-	-	-	13	275.0	81.5	17.5	0.0	0.70	61,060	20	16	197	-
2024	7	528,380	20	16,302	-	-	-	-	8	114.0	37.0	27.0	0.0	0.00	63,050	50	26	191	-
2024	8	502,870	19	15,593	-	-	-	-	9	141.5	31.0	28.0	1.1	0.00	58,870	40	79	222	-
2024	9	468,400	24	15,410	-	-	-	-	3	43.0	20.0	12.0	0.0	0.00	60,360	123	29	215	-
2024	10	501,760	15	15,574	-	-	-	-	11	103.0	31.5	11.0	0.0	0.00	60,240	30	16	284	-
2024	11	501,930	20	15,998	-	-	-	-	7	122.0	50.5	36.0	0.0	0.00	58,340	30	20	204	-
2024	12	494,060	29	15,959	-	-	-	-	1	0.5	0.5	0.5	1.0	0.73	58,790	40	25	160	-
2025	1	484,990	24	15,605	-	-	-	-	4	15.5	13.0	2.5	0.0	0.00	60,380	50	55	167	-
2025	2	438,960	21	15,659	-	-	-	-	4	12.0	5.0	2.0	0.0	0.00	53,180	30	50	137	-
2025	3	491,710	16	15,578	-	-	-	-	11	80.0	21.0	8.5	0.0	0.00	59,260	40	24	187	-
年間総量		5,996,420	228	3,613,480	-	-	-	-	93	1,232.5	-	-	2.2	1.43	707,230	523	391	2,368	-
日平均		16,429	-	15,849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,938	-	-	-	-
日最大		32,800	-	18,140	-	-	-	-	-	-	100.5	36.0	-	-	-	-	-	-	-
前年度総量		6,113,670	185	2,975,360	-	-	-	-	119	1,377.0	-	-	2.5	1.5	689,450	340	197	2,134	-
前年度比		0.98	1.23	1.21	-	-	-	-	0.78	0.90	-	-	0.87	0.99	1.03	1.54	1.98	1.11	-
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

萱島ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			分流雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量												
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	749,970	13	23,650	117,300	2	0	－	12	135.0	43.5	11.5	0.0	0.0	47,470	42	1,816	40	－
2024	5	792,300	15	23,321	306,800	2	0	－	11	179.5	96.5	13.0	0.0	0.0	50,620	0	2,834	47	－
2024	6	850,900	10	25,265	811,900	7	0	－	13	261.5	75.0	17.5	0.0	2.5	55,230	43	7,060	45	－
2024	7	788,470	19	24,134	317,600	3	0	－	8	114.5	36.0	25.0	0.0	2.3	56,650	47	3,021	56	－
2024	8	761,730	19	23,259	219,400	4	0	－	9	149.0	55.0	25.5	0.0	0.0	55,550	45	1,869	40	－
2024	9	726,680	22	23,468	132,600	3	0	－	4	76.5	35.0	27.5	0.0	0.0	51,530	47	1,198	38	－
2024	10	732,820	15	22,523	22,700	1	0	－	11	110.0	33.5	13.5	3.3	2.3	47,110	46	487	41	－
2024	11	719,820	20	22,679	187,400	3	0	－	7	114.0	44.5	34.0	0.0	0.0	47,010	49	2,287	38	－
2024	12	703,300	29	22,701	0	0	0	－	1	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	48,370	43	222	39	－
2025	1	671,870	24	21,500	0	0	0	－	4	16.5	13.0	3.0	0.0	2.7	50,070	47	229	37	－
2025	2	625,550	19	22,272	0	0	0	－	5	14.5	5.0	2.0	0.0	0.0	45,520	49	405	41	－
2025	3	707,400	19	22,244	17,100	1	0	－	11	74.0	23.0	6.0	0.0	2.5	48,810	44	326	35	－
年間総量		8,830,810	224	5,072,230	2,132,800	26	0	－	96	1,245.5	－	－	3.3	12.2	603,940	502	21,754	497	－
日平均		24,194	－	22,644	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,655	－	－	－	－
日最大		51,450	－	26,820	289,800	－	－	－	－	－	96.5	34.0	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		8,909,850	190	4,311,510	1,707,000	22	0	－	119	1,381.0	－	－	5.2	13.7	614,695	548	16,993	481	－
前年度比		0.99	1.18	1.18	1.25	1.18	－	－	0.81	0.90	－	－	0.64	0.89	0.98	0.92	1.28	1.03	－
備考				日平均は 晴天日の みの平均															
1年日数		365																	

寝屋川中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		日数	日平均	稼働 日数	全台運転 日数	流入(出)量													
		単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日		m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L
	2024	4	291,627	12	9,563	-	-	-	-	12	148.0	42.5	13.0	0.0	0.0	39,440	21	10	28
2024	5	301,777	16	9,361	-	-	-	-	10	209.5	113.5	20.5	0.0	0.9	40,960	16	10	13	-
2024	6	305,342	12	9,441	-	-	-	-	13	309.0	92.0	19.5	0.0	0.0	41,950	23	16	13	-
2024	7	298,619	20	9,321	-	-	-	-	8	129.0	39.5	30.0	0.0	0.9	40,830	18	20	10	-
2024	8	290,318	19	9,041	-	-	-	-	9	182.5	45.0	42.5	0.0	0.9	36,580	15	12	11	-
2024	9	280,932	23	9,229	-	-	-	-	4	62.5	29.5	16.0	0.0	0.0	32,860	14	11	11	-
2024	10	291,408	15	9,140	-	-	-	-	11	116.0	34.0	13.0	0.0	1.0	32,840	14	10	15	-
2024	11	290,457	20	9,393	-	-	-	-	7	134.0	54.0	40.0	0.0	0.0	33,460	10	9	13	-
2024	12	295,343	29	9,516	-	-	-	-	1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	32,659	18	18	14	-
2025	1	289,868	26	9,319	-	-	-	-	3	17.0	13.5	3.0	0.0	1.1	32,070	20	20	22	-
2025	2	263,249	21	9,376	-	-	-	-	4	11.0	5.0	2.0	0.0	0.0	29,320	11	7	8	-
2025	3	294,116	16	9,432	-	-	-	-	10	80.0	24.0	8.5	0.0	1.1	33,550	11	10	21	-
年間総量		3,493,056	229	2,139,287	-	-	-	-	92	1,399.5	-	-	0.0	6.8	426,519	191	153	180	-
日平均		9,570	-	9,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,169	-	-	-	-
日最大		16,224	-	10,323	-	-	-	-	-	-	113.5	42.5	-	-	-	-	-	-	-
前年度総量		3,537,362	192	1,813,213	-	-	-	-	115	1,470.0	-	-	0.0	6.3	473,920	241	153	248	-
前年度比		0.99	1.19	1.18	-	-	-	-	0.80	0.95	-	-	-	1.08	0.90	0.79	1.00	0.73	-
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

小阪ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
		晴天日		稼働 日数	全台運転 日数	買電	自家用												
															日数	日平均			
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	k W h	k W h	L	m ³	kg
2024	4	4,168,900	16	93,100	179,900	4	0	0	10	137.0	48.0	10.5	9.9	2.8	98,745	330	1,404	901	－
2024	5	4,599,100	16	91,200	213,700	2	0	0	11	171.0	82.0	12.5	30.9	2.3	109,566	360	1,754	150	－
2024	6	5,528,800	14	102,900	704,300	5	1	0	13	306.0	86.5	22.0	10.6	2.3	132,551	340	4,969	88	－
2024	7	4,439,400	22	103,400	333,900	5	3	0	6	147.5	50.5	25.0	30.9	2.2	106,243	350	2,465	189	－
2024	8	3,419,000	21	87,900	60,500	4	0	0	8	89.0	32.5	27.0	10.1	2.4	86,202	370	533	212	－
2024	9	3,158,500	24	92,400	96,000	3	0	0	4	54.5	24.0	9.5	10.0	0.0	79,196	340	816	160	－
2024	10	3,690,100	17	82,700	47,800	3	0	0	11	96.0	23.5	8.5	9.7	2.0	88,883	340	479	116	－
2024	11	3,761,800	21	92,800	230,000	3	1	0	6	123.5	56.5	34.5	9.6	2.4	95,595	350	1,771	59	－
2024	12	2,651,200	29	84,700	0	0	0	0	2	4.0	3.5	3.5	10.0	2.3	77,183	350	186	103	－
2025	1	2,685,200	25	77,100	0	0	0	0	5	21.0	15.0	2.5	0.0	2.4	77,428	360	166	71	－
2025	2	2,419,500	21	80,100	0	0	0	0	6	16.5	6.0	1.5	0.0	0.0	70,534	340	179	76	－
2025	3	3,341,100	17	79,700	24,800	2	0	0	12	72.0	21.5	5.5	10.3	2.6	90,244	350	340	148	－
年間総量		43,862,600	243	21,502,700	1,890,900	31	5	0	94	1,238.0	－	－	142.0	23.7	1,112,370	4,180	15,062	2,273	－
日平均		120,172	－	88,488	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,048	－	－	－	－
日最大		698,300	－	124,800	251,300	－	－	－	－	－	86.5	34.5	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		45,937,700	207	18,718,600	1,930,300	36	6	0	121	1,448.5	－	－	155.5	32.4	1,162,360	7,090	17,806	1,489	－
前年度比		0.95	1.17	1.15	0.98	0.86	0.83	－	0.78	0.85	－	－	0.91	0.73	0.96	0.59	0.85	1.53	－
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

川俣ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ホ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
		送水量		排水量	ポンプ														
		晴天日			稼働 日数	全台運転 日数													
		日数	日平均				買電								自家用				
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	-	15	-	1,004,500	7	0	0	11	127.0	41.0	11.5	7.5	1.9	11,131	78	5,035	104	-
2024	5	-	17	-	1,187,200	4	0	0	11	154.5	77.5	12.5	0.0	1.4	11,082	130	6,197	105	-
2024	6	-	15	-	2,777,700	9	1	0	13	267.5	74.5	20.5	0.0	0.0	12,411	71	14,710	279	-
2024	7	-	22	-	1,204,900	5	3	0	5	136.0	42.5	27.5	0.0	0.0	14,334	83	6,477	134	-
2024	8	-	17	-	500,500	4	0	0	9	82.5	23.0	19.5	8.7	0.0	14,405	77	2,580	133	-
2024	9	-	23	-	385,800	4	0	0	5	45.5	21.0	9.0	8.7	0.7	13,634	102	1,785	53	-
2024	10	-	17	-	419,400	6	0	0	11	91.0	25.0	11.0	0.0	0.0	11,390	77	2,056	147	-
2024	11	-	22	-	966,200	4	1	0	7	108.5	49.0	39.5	8.8	0.0	12,423	82	5,359	99	-
2024	12	-	28	-	0	0	0	0	2	6.5	5.0	5.0	0.0	0.0	14,292	82	97	107	-
2025	1	-	25	-	37,700	1	0	0	5	20.5	13.5	3.5	0.0	0.0	16,391	100	284	39	-
2025	2	-	22	-	0	0	0	0	5	13.0	5.5	2.0	8.3	0.0	14,447	101	188	32	-
2025	3	-	17	-	200,000	2	0	0	12	62.5	17.5	5.5	0.0	2.5	14,540	94	1,072	107	-
年間総量		-	240	-	8,683,900	46	5	0	96	1,115.0	-	-	42.0	6.4	160,480	1,077	45,840	1,339	-
日平均		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-
日最大		-	-	-	848,900	-	-	-	-	-	77.5	39.5	-	-	-	-	-	-	-
前年度総量		-	215	-	9,403,000	48	4	0	121	1,186.0	-	-	48.8	6.2	157,848	1,047	49,263	1,619	-
前年度比		-	1.12	-	0.92	0.96	1.25	-	0.79	0.94	-	-	0.86	1.04	1.02	1.03	0.93	0.83	-
備考																			
1年日数		365																	

新家ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
		晴天日		稼働 日数	全台運転 日数														
		日数	日平均																
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	1,837,000	16	45,200	499,800	7	0	0	11	132.0	46.5	10.0	9.4	1.9	87,079	370	3,135	844	－
2024	5	1,972,300	16	44,000	656,200	4	0	0	11	168.0	79.5	16.0	10.3	2.0	93,401	480	4,593	1,318	－
2024	6	2,259,200	15	48,500	1,773,200	9	1	0	14	297.0	84.0	24.0	10.0	1.8	106,715	360	10,958	1,015	－
2024	7	1,945,000	22	49,100	801,300	6	1	0	6	143.5	56.0	24.0	9.9	2.1	101,006	380	4,906	1,178	－
2024	8	1,501,100	21	40,500	210,700	4	1	0	8	61.5	21.5	6.0	0.0	2.2	81,897	370	1,302	928	－
2024	9	1,411,900	24	43,300	302,400	3	0	0	3	59.5	26.0	12.5	19.3	1.7	76,054	380	1,937	969	－
2024	10	1,708,600	17	41,200	228,000	5	0	0	11	96.5	22.5	7.5	0.0	1.9	84,735	330	1,419	1,145	－
2024	11	1,728,400	20	46,400	600,200	5	1	0	8	133.0	59.0	45.0	10.3	2.2	82,609	370	3,757	1,326	－
2024	12	1,263,400	30	40,600	0	0	0	0	1	1.5	1.5	1.5	19.0	1.9	66,765	360	188	834	－
2025	1	1,206,700	24	35,400	8,200	1	0	0	6	20.0	15.0	2.5	9.5	2.3	69,635	360	210	813	－
2025	2	1,118,200	20	36,800	0	0	0	0	7	16.5	6.5	2.0	0.0	2.3	69,881	370	122	849	－
2025	3	1,473,500	19	38,400	143,800	4	0	0	11	68.0	21.5	6.0	0.0	1.9	80,494	360	932	1,237	－
年間総量		19,425,300	244	10,287,500	5,223,800	48	4	0	97	1,197.0	－	－	97.6	24.1	1,000,271	4,490	33,459	12,456	－
日平均		53,220	－	42,162	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,740	－	－	－	－
日最大		241,100	－	66,400	510,000	－	－	－	－	－	84.0	45.0	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		20,039,900	213	9,168,900	5,201,200	56	4	0	121	1,343.0	－	－	98.4	26.3	1,023,441	4,500	34,410	12,821	－
前年度比		0.97	1.15	1.12	1.00	0.86	1.00	－	0.80	0.89	－	－	0.99	0.92	0.98	1.00	0.97	0.97	－
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

長吉ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ボ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年 月		汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		晴天日		稼働 日数	全台運転 日数	調整池(他) 流入(出)量	合計	雨量	雨量	処分量	処分量	買電	自家用	使用量	使用量	使用量 (ポリ鉄)			
		日数	日平均														日数	日数	m ³
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	1,725,300	16	41,600	434,600	4	0	—	12	138.0	50.0	10.0	18.3	3.9	122,517	380	3,954	196	23,748
2024	5	1,857,500	16	39,600	540,400	3	0	—	12	181.5	82.0	13.5	9.6	2.3	134,342	350	5,027	148	23,648
2024	6	2,122,600	13	42,200	1,790,400	7	4	—	15	333.5	90.5	25.0	0.0	0.0	148,957	370	15,970	232	23,998
2024	7	1,781,900	21	42,300	819,800	5	1	—	7	152.0	65.0	20.5	29.9	2.4	131,955	350	7,359	168	25,736
2024	8	1,353,500	22	36,900	95,600	3	0	—	7	76.5	23.5	18.5	19.4	2.7	110,732	380	955	148	22,691
2024	9	1,294,400	22	37,900	99,500	2	0	—	5	53.0	24.5	12.0	0.0	0.0	102,653	350	1,004	175	22,845
2024	10	1,565,900	18	37,700	148,000	4	0	—	11	100.5	21.5	9.0	19.7	3.8	114,754	370	1,398	181	23,587
2024	11	1,534,000	19	39,400	533,300	4	1	—	9	151.0	68.5	46.0	10.0	2.2	112,238	380	4,823	172	22,753
2024	12	1,160,100	30	37,400	0	0	0	—	1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95,745	360	123	160	23,318
2025	1	1,230,300	22	36,100	0	0	0	—	7	27.0	15.5	2.5	19.3	2.0	102,666	360	137	161	21,828
2025	2	1,106,600	18	37,000	0	0	0	—	9	21.0	8.0	2.0	0.0	0.0	92,122	360	155	102	19,954
2025	3	1,485,800	16	37,300	65,600	2	0	—	13	75.5	19.5	6.0	0.0	0.0	112,083	350	680	116	24,169
年間総量		18,217,900	233	8,986,800	4,527,200	34	6	—	108	1,310.5	—	—	126.2	19.3	1,380,764	4,360	41,585	1,959	278,275
日平均		49,912	—	38,570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,783	—	—	—	—
日最大		252,600	—	49,200	583,500	—	—	—	—	—	90.5	46.0	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		18,860,100	206	7,993,200	4,480,300	38	5	—	126	1,406.5	—	—	138.8	21.6	1,444,211	4,340	42,127	2,213	280,168
前年度比		0.97	1.13	1.12	1.01	0.89	1.20	—	0.86	0.93	—	—	0.91	0.89	0.96	1.00	0.99	0.89	0.99
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

寺島ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ボ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年 月	単位	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日				稼働 日数	全台運転 日数												
		日数	日平均																
		単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L
2024	4	2,880,000	15	68,800	393,500	7	0	72,000	12	132.0	44.0	11.5	9.4	3.2	159,967	300	13,774	871	—
2024	5	3,287,600	16	75,200	460,200	4	0	93,600	11	172.0	90.5	12.5	8.3	0.0	186,406	370	16,558	773	—
2024	6	4,370,400	14	106,200	1,123,300	7	1	98,000	14	255.0	76.0	18.0	8.2	1.8	226,427	410	29,841	1,422	—
2024	7	3,366,300	19	81,300	601,700	5	3	49,500	9	132.0	40.5	25.5	25.3	2.6	196,402	430	16,399	747	—
2024	8	3,516,100	18	98,600	362,900	5	2	98,500	9	131.0	42.0	37.5	16.2	1.4	203,953	450	11,356	1,019	—
2024	9	2,655,800	23	79,200	131,700	3	0	42,700	4	49.0	19.5	13.0	17.1	0.0	171,816	410	4,407	755	—
2024	10	2,630,500	16	62,100	115,800	4	0	87,800	12	97.0	28.0	12.5	8.9	2.1	153,942	410	7,617	852	—
2024	11	2,370,100	23	61,900	374,100	3	1	63,600	6	104.5	47.5	37.0	16.5	2.0	151,986	410	9,906	728	—
2024	12	1,879,000	29	59,100	0	0	0	14,900	2	3.5	3.0	3.0	8.3	0.0	127,353	420	703	864	—
2025	1	1,891,900	25	56,300	0	0	0	29,800	5	17.5	12.5	3.0	0.0	1.9	127,787	430	1,267	597	—
2025	2	1,722,200	23	58,900	0	0	0	29,800	5	13.5	5.0	2.0	8.3	0.0	115,542	420	540	535	—
2025	3	2,335,200	18	58,900	51,600	2	0	78,100	11	66.0	21.0	6.0	0.0	1.4	142,271	420	5,919	589	—
年間総量		32,905,100	239	16,814,000	3,614,800	40	7	758,300	100	1,173.0	—	—	126.5	16.4	1,963,852	4,880	118,287	9,752	—
日平均		90,151	—	70,351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,380	—	—	—	—
日最大		383,500	—	136,500	370,300	—	—	—	—	—	90.5	37.5	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		32,866,700	217	15,065,900	3,684,300	44	4	934,700	120	1,275.5	—	—	106.1	17.6	1,989,894	4,710	119,919	8,608	—
前年度比		1.00	1.10	1.12	0.98	0.91	1.75	0.81	0.83	0.92	—	—	1.19	0.93	0.99	1.04	0.99	1.13	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

小阪合ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (ポリ鉄)
		稼働 日数	全台運転 日数																
				日数	日平均	買電 k W h	自家用 k W h												
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	k W h	k W h	L	m ³	kg
2024	4	1,243,100	16	32,900	162,000	5	0	0	11	124.0	42.5	9.0	9.6	1.5	113,693	338	1,094	395	10,843
2024	5	1,314,000	17	31,200	181,400	2	0	0	12	159.5	71.0	14.5	0.0	0.0	117,520	335	1,336	392	11,110
2024	6	1,471,500	15	32,900	688,500	6	3	0	13	311.0	91.5	27.5	9.0	0.0	120,815	297	4,407	435	10,368
2024	7	1,326,200	22	35,200	316,300	6	0	0	6	141.0	52.5	19.5	0.0	1.4	121,675	310	2,088	403	10,447
2024	8	1,035,300	20	29,200	33,400	2	0	0	9	66.5	17.5	9.0	9.8	0.0	113,137	300	308	284	11,451
2024	9	1,029,500	23	31,200	89,700	3	0	0	4	66.0	29.5	15.0	9.5	0.0	109,931	304	660	324	11,674
2024	10	1,181,000	18	31,100	55,200	4	0	0	11	87.5	19.0	8.0	0.0	0.0	113,396	298	439	347	11,888
2024	11	1,177,800	20	32,500	225,800	4	1	0	8	126.5	58.0	34.0	0.0	1.5	111,237	255	1,519	387	10,850
2024	12	932,700	30	30,000	0	0	0	0	1	1.5	1.5	1.0	9.6	0.0	109,146	288	106	411	11,374
2025	1	955,800	25	29,000	0	0	0	0	5	18.5	12.5	2.0	0.0	0.0	113,456	289	96	425	11,151
2025	2	886,700	20	30,300	0	0	0	0	7	18.0	7.0	1.5	9.5	0.0	101,016	285	95	290	10,173
2025	3	1,090,400	18	30,000	17,300	2	0	0	11	68.0	18.5	5.0	0.0	0.0	111,117	283	197	351	11,422
年間総量		13,644,000	244	7,610,400	1,769,600	34	4	－	98	1,188.0	－	－	56.9	4.4	1,356,139	3,582	12,345	4,444	132,751
日平均		37,381	－	31,190	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,715	－	－	－	－
日最大		166,100	－	40,400	225,600	－	－	－	－	－	91.5	34.0	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		13,764,800	213	6,500,100	1,617,000	27	5	－	124	1,250.5	－	－	58.9	5.1	1,354,065	3,613	11,251	4,218	135,020
前年度比		0.99	1.15	1.17	1.09	1.26	0.80	－	0.79	0.95	－	－	0.97	0.87	1.00	0.99	1.10	1.05	0.98
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

新池島ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ポ 年	番号 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
単位	単位	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (鉄含有硝酸塩)
		日数	日平均	買電	自家用														
		m³	日	m³	m³	日	日								m³	日			
2024	4	1,246,600	16	29,300	335,900	7	0	0	10	132.5	46.5	10.0	10.4	2.4	102,799	437	4,427	1,230	22,699
2024	5	1,324,000	17	28,000	377,900	4	0	0	11	153.0	72.0	11.0	0.0	1.9	110,156	446	5,151	1,376	30,860
2024	6	1,502,200	13	31,000	1,065,000	9	2	0	15	282.0	77.5	23.0	9.6	1.9	125,896	413	13,810	1,434	34,510
2024	7	1,264,100	22	30,600	518,300	6	3	0	6	145.0	51.5	24.5	19.5	1.7	112,880	395	6,770	1,377	46,773
2024	8	1,067,800	20	27,700	180,700	5	2	0	9	100.5	39.0	36.0	10.2	0.0	100,634	418	2,501	1,290	42,239
2024	9	925,500	25	27,800	161,300	3	0	0	4	42.5	21.0	8.0	9.8	1.6	87,641	445	2,219	1,148	40,177
2024	10	1,112,700	17	26,600	106,600	5	0	0	11	90.0	21.0	7.0	0.0	2.3	96,408	422	1,530	1,253	33,080
2024	11	1,074,700	21	26,800	326,200	4	1	0	7	120.0	54.0	36.0	9.8	2.4	93,570	426	4,345	1,181	28,987
2024	12	820,000	29	26,300	0	0	0	0	2	2.5	2.0	2.0	9.7	2.0	76,115	420	131	1,051	24,291
2025	1	861,500	25	25,600	0	0	0	0	5	17.5	12.0	2.0	9.6	0.0	79,070	446	135	1,032	23,825
2025	2	788,100	20	26,500	0	0	0	0	7	14.0	5.0	1.5	0.0	2.6	72,096	460	171	929	22,863
2025	3	1,069,100	20	27,000	46,400	2	0	0	10	61.0	16.5	5.0	0.0	1.9	91,201	437	755	1,185	23,739
年間総量		13,056,300	245	6,757,900	3,118,300	45	8	—	97	1,160.5	—	—	88.5	20.8	1,148,466	5,165	41,945	14,486	374,043
日平均		35,771	—	27,583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,146	—	—	—	—
日最大		174,800	—	41,200	313,600	—	—	—	—	—	77.5	36.0	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		13,829,700	210	6,020,100	3,171,100	52	7	—	126	1,337.5	—	—	119.7	16.7	1,179,012	8,612	43,588	15,645	380,884
前年度比		0.94	1.17	1.12	0.98	0.87	1.14	—	0.77	0.87	—	—	0.74	1.24	0.97	0.60	0.96	0.93	0.98
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

植付ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ホ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年 <																			

深野ポンプ場（寝屋川南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年 <																			

今井戸川系雨水ポンプ場（大和川下流西部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	-	15	-	26,300	1	0	-	10	121.0	44.0	10.0	-	0.0	3,680	-	110	-	-
2024	5	-	13	-	48,000	1	0	-	12	181.0	82.5	13.0	-	0.0	3,880	-	205	-	-
2024	6	-	14	-	212,800	3	0	-	13	309.5	93.0	23.5	-	0.0	4,750	-	950	-	-
2024	7	-	19	-	55,100	1	0	-	5	154.0	58.5	30.0	-	1.0	5,000	-	240	-	-
2024	8	-	21	-	0	0	0	-	8	83.5	34.5	22.0	-	0.0	4,980	-	15	-	-
2024	9	-	20	-	0	0	0	-	4	46.5	18.5	18.5	-	0.0	4,440	-	15	-	-
2024	10	-	18	-	0	0	0	-	11	93.5	21.5	10.5	-	0.0	3,920	-	20	-	-
2024	11	-	20	-	157,800	1	1	-	9	141.0	67.0	52.5	-	0.3	3,950	-	580	-	-
2024	12	-	31	-	0	0	0	-	1	0.5	0.5	0.5	-	0.0	3,690	-	20	-	-
2025	1	-	28	-	0	0	0	-	5	22.5	16.0	3.5	-	0.0	3,800	-	15	-	-
2025	2	-	24	-	0	0	0	-	7	19.5	8.5	2.5	-	0.6	3,540	-	10	-	-
2025	3	-	18	-	0	0	0	-	11	61.5	17.0	6.0	-	0.0	3,670	-	15	-	-
年間総量		-	241	-	500,000	7	1	-	96	1,234.0	-	-	-	1.9	49,300	-	2,195	-	-
日平均		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-
日最大		-	-	-	157,800	-	-	-	-	-	93.0	52.5	-	-	-	-	-	-	-
前年度総量		-	214	-	583,900	6	1	-	124	1,332.5	-	-	-	2.4	50,410	-	2,795	-	-
前年度比		-	1.13	-	0.86	1.17	1.00	-	0.77	0.93	-	-	-	0.79	0.98	-	0.79	-	-
備考															西除P場 含む				
1年日数		365																	

今井戸系雨水林°ツ°場（大和川下流西部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kW h	kW h	L	m ³	kg
2024	4	－	15	－	350,462	15	0	－	10	121.0	44.0	10.0	4.1	0.3	47,970	－	4,720	－	－
2024	5	－	13	－	508,750	18	0	－	12	181.0	82.5	13.0	0.0	0.3	56,720	－	6,850	－	－
2024	6	－	14	－	1,259,684	15	0	－	13	309.5	93.0	23.5	0.0	2.6	58,480	－	20,630	－	－
2024	7	－	19	－	679,000	16	0	－	5	154.0	58.5	30.0	0.0	2.9	48,630	－	10,980	－	－
2024	8	－	21	－	120,900	16	0	－	8	83.5	34.5	22.0	0.0	0.3	43,040	－	2,150	－	－
2024	9	－	20	－	124,600	11	0	－	4	46.5	18.5	18.5	0.0	0.3	40,820	－	2,110	－	－
2024	10	－	18	－	158,000	14	0	－	11	93.5	21.5	10.5	0.0	0.3	39,410	－	2,920	－	－
2024	11	－	20	－	339,800	12	1	－	9	141.0	67.0	52.5	0.0	1.4	39,110	－	6,670	－	－
2024	12	－	31	－	16,300	4	0	－	1	0.5	0.5	0.5	6.4	0.3	34,160	－	330	－	－
2025	1	－	28	－	24,770	3	0	－	5	22.5	16.0	3.5	0.0	0.3	36,750	－	840	－	－
2025	2	－	24	－	23,581	16	0	－	7	19.5	8.5	2.5	0.0	0.9	35,320	－	60	－	－
2025	3	－	18	－	124,748	30	0	－	11	61.5	17.0	6.0	4.8	0.3	44,990	－	760	－	－
年間総量		－	241	－	3,730,595	170	1	－	96	1,234.0	－	－	15.4	10.5	525,400	－	59,020	－	－
日平均		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,439	－	－	－	－
日最大		－	－	－	384,900	－	－	－	－	－	93.0	52.5	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		－	214	－	3,494,605	152	0	－	124	1,332.5	－	－	31.5	7.99	623,950	－	53,480	－	－
前年度比		－	1.13	－	1.07	1.12	－	－	0.77	0.93	－	－	0.49	1.3	0.84	－	1.10	－	－
備考																			
1年日数		365																	

西除系雨水ポンプ場（大和川下流西部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日				稼働 日数	全台運転 日数												
		日数	日平均																
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	－	15	－	1,700	1	0	－	10	121.0	44.0	10.0	0.0	0.0	－	－	65	－	－
2024	5	－	13	－	1,600	1	0	－	12	181.0	82.5	13.0	0.0	0.0	－	－	50	－	－
2024	6	－	14	－	1,700	1	0	－	13	309.5	93.0	23.5	0.0	0.0	－	－	20	－	－
2024	7	－	19	－	1,600	1	0	－	5	154.0	58.5	30.0	0.0	0.0	－	－	30	－	－
2024	8	－	21	－	4,300	1	0	－	8	83.5	34.5	22.0	0.0	0.0	－	－	75	－	－
2024	9	－	20	－	900	1	0	－	4	46.5	18.5	18.5	0.0	0.0	－	－	35	－	－
2024	10	－	18	－	2,100	1	0	－	11	93.5	21.5	10.5	0.0	0.0	－	－	40	－	－
2024	11	－	20	－	47,500	2	0	－	9	141.0	67.0	52.5	0.0	0.0	－	－	570	－	－
2024	12	－	31	－	0	0	0	－	1	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	－	－	20	－	－
2025	1	－	28	－	0	0	0	－	5	22.5	16.0	3.5	0.0	0.0	－	－	15	－	－
2025	2	－	24	－	1,100	1	0	－	7	19.5	8.5	2.5	0.0	0.0	－	－	35	－	－
2025	3	－	18	－	1,300	1	0	－	11	61.5	17.0	6.0	0.0	0.0	－	－	30	－	－
年間総量		－	241	－	63,800	11	0	－	96	1,234.0	－	－	0.0	0.0	－	－	985	－	－
日平均		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
日最大		－	－	－	45,800	－	－	－	－	－	93.0	52.5	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		－	214	－	272,100	12	0	－	124	1,332.5	－	－	0.0	1.00	－	－	3,320	－	－
前年度比		－	1.13	－	0.23	0.92	－	－	0.77	0.93	－	－	－	0.0	－	－	0.30	－	－
備考																			
1年日数		365																	

川面中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ									買電	自家用			
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
		日数	日平均				日数	日数											
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	k W h	k W h	L	m ³	kg
2024	4	347,930	－	－	－	－	－	－	13	123.0	54.0	－	0.0	0.2	27,590	0	3	164	－
2024	5	360,860	－	－	－	－	－	－	11	204.0	80.5	－	0.2	0.1	28,490	0	0	104	－
2024	6	397,820	－	－	－	－	－	－	11	319.0	101.5	－	0.2	0.1	30,640	0	0	6	－
2024	7	403,400	－	－	－	－	－	－	8	177.5	68.5	－	0.1	0.1	31,990	0	0	2	－
2024	8	335,310	－	－	－	－	－	－	7	75.5	42.5	－	0.1	0.1	28,560	0	0	2	－
2024	9	322,280	－	－	－	－	－	－	5	64.5	43.0	－	0.1	0.1	27,850	0	0	88	－
2024	10	341,430	－	－	－	－	－	－	10	128.0	22.0	－	0.1	0.1	28,220	0	0	554	－
2024	11	333,920	－	－	－	－	－	－	10	134.0	53.0	－	0.1	0.1	26,940	430	138	141	－
2024	12	319,150	－	－	－	－	－	－	5	4.5	1.5	－	0.0	0.1	27,080	30	19	131	－
2025	1	312,280	－	－	－	－	－	－	7	25.5	14.5	－	0.0	0.3	26,800	0	11	176	－
2025	2	279,030	－	－	－	－	－	－	9	29.0	9.5	－	0.1	0.2	24,520	90	41	133	－
2025	3	321,380	－	－	－	－	－	－	14	101.5	24.0	－	0.0	0.2	27,340	0	3	148	－
年間総量		4,074,790	－	－	－	－	－	－	110	1,386.0	－	－	1.0	1.7	336,020	550	215	1,649	－
日平均		11,164	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	921	－	－	－	－
日最大		23,910	－	－	－	－	－	－	－	－	101.5	－	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		3,999,560	－	－	－	－	－	－	134	1,517.0	－	－	1.8	1.2	328,580	380	151	1,915	－
前年度比		1.02	－	－	－	－	－	－	0.82	0.91	－	－	0.56	1.42	1.02	1.45	1.42	0.86	－
備考																			
1年日数		365																	

小吹台中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	酸素	
																				晴天日
		日数	日平均	日数	日数	合計	雨量			雨量	処分量	処分量	買電	自家用	使用量	使用量				注入量
		単位	m ³	日	m ³	m ³	日			日	m ³	日	mm	mm	mm	t				t
	2024	4	16,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	7,377	0	2	2	46
2024	5	17,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	8,521	9	5	2	181	
2024	6	20,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	8,949	0	2	1	121	
2024	7	22,296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	9,885	0	2	1	88	
2024	8	14,534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	8,364	0	4	1	235	
2024	9	12,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	7,471	0	2	2	215	
2024	10	14,765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	7,649	12	10	1	179	
2024	11	14,846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	7,352	0	2	1	134	
2024	12	12,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	6,239	0	0	1	7	
2025	1	12,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	6,068	0	3	3	0	
2025	2	11,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	5,377	0	2	1	0	
2025	3	13,213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	6,889	0	2	1	124	
年間総量		182,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	90,141	21	36	17	1,330	
日平均		500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-	-	-	-	
日最大		1,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前年度総量		177,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	85,844	42	44	9	835	
前年度比		1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05	0.50	0.82	1.89	1.59	
備考																				
1年日数		365																		

錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
		日数	日平均	日数	日数														
		単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L
2024	4	641,570	19	19,532	—	—	—	—	10	126.0	57.5	0.0	0.0	3.0	119,528	110	33	247	—
2024	5	701,250	17	19,172	—	—	—	—	11	193.5	76.5	0.0	0.0	1.3	129,952	340	92	194	—
2024	6	755,730	17	20,169	—	—	—	—	11	300.5	95.0	0.0	1.6	1.1	142,092	240	69	236	—
2024	7	714,680	20	19,265	—	—	—	—	7	175.5	69.0	0.0	0.0	1.1	140,056	180	72	255	—
2024	8	566,820	27	17,804	—	—	—	—	7	58.0	30.0	0.0	0.0	1.0	115,656	260	89	246	—
2024	9	542,730	23	17,697	—	—	—	—	5	38.0	17.0	0.0	0.0	1.0	109,521	160	57	238	—
2024	10	628,080	21	18,106	—	—	—	—	11	120.0	23.5	0.0	1.9	1.0	119,473	140	43	340	—
2024	11	617,770	22	18,511	—	—	—	—	10	117.0	45.0	0.0	0.0	1.5	117,407	150	44	336	—
2024	12	559,580	31	18,051	—	—	—	—	3	3.5	2.0	0.0	0.0	1.8	109,970	150	56	294	—
2025	1	555,120	29	17,771	—	—	—	—	6	21.5	14.5	0.0	1.5	2.0	110,971	150	46	398	—
2025	2	505,000	25	17,836	—	—	—	—	8	28.5	10.5	0.0	0.0	1.3	101,356	150	46	348	—
2025	3	604,200	20	18,503	—	—	—	—	13	92.5	24.5	0.0	0.0	1.8	118,644	160	47	296	—
年間総量		7,392,530	271	4,991,330	—	—	—	—	102	1,274.5	—	—	4.9	17.7	1,434,626	2,190	693	3,428	—
日平均		20,254	—	18,418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,930	—	—	—	—
日最大		53,920	—	24,920	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		7,508,790	264	4,968,190	—	—	—	—	131	1,320.5	—	—	8.4	1.7	1,461,390	1,370	394	5,756	—
前年度比		0.98	1.03	1.00	—	—	—	—	0.78	0.97	—	—	0.59	10.31	0.98	1.60	1.76	0.60	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

長野中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水			雨水 滞水池 調整池(他) 流入(出)量	降雨日数	雨量 合計	1日最大 雨量	時間最大 雨量	沈砂 処分量	しさ 処分量	電力量		重油 使用量	上水 使用量	薬品 使用量 (一)
					排水量	ポンプ													
		晴天日		稼働 日数		全台運転 日数													
	日数	日平均	日数		日数														
単位		m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	334,122	19	9,970	—	—	—	—	10	126.0	57.5	0.0	—	0.1	14,385	11	23	58	—
2024	5	372,615	17	9,805	—	—	—	—	11	193.5	76.5	0.0	—	0.1	15,367	7	20	39	—
2024	6	400,619	17	10,230	—	—	—	—	11	300.5	95.0	0.0	—	0.1	16,668	14	28	40	—
2024	7	375,489	20	9,725	—	—	—	—	7	175.5	69.0	0.0	—	0.1	16,681	16	31	55	—
2024	8	289,065	27	9,015	—	—	—	—	7	58.0	30.0	0.0	—	0.1	15,180	17	37	44	—
2024	9	279,223	23	9,010	—	—	—	—	5	38.0	17.0	0.0	—	0.1	13,778	19	33	35	—
2024	10	334,879	21	9,332	—	—	—	—	11	120.0	23.5	0.0	—	0.1	14,899	19	36	36	—
2024	11	321,681	22	9,482	—	—	—	—	10	117.0	45.0	0.0	—	0.1	13,728	14	28	38	—
2024	12	281,178	31	9,070	—	—	—	—	3	3.5	2.0	0.0	—	0.1	13,545	18	36	41	—
2025	1	280,852	29	8,970	—	—	—	—	6	21.5	14.5	0.0	—	0.1	12,916	16	30	57	—
2025	2	253,517	25	8,912	—	—	—	—	8	28.5	10.5	0.0	—	0.1	12,379	17	34	38	—
2025	3	309,247	20	9,323	—	—	—	—	13	92.5	24.5	0.0	—	0.1	14,695	16	32	64	—
年間総量		3,832,487	271	2,530,290	—	—	—	—	102	1,274.5	—	—	—	1.2	174,221	184	368	545	—
日平均		10,500	—	9,337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	477	—	—	—	—
日最大		31,286	—	13,713	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		3,914,791	264	2,550,319	—	—	—	—	131	1,320.5	—	—	—	1.4	176,450	225	456	541	—
前年度比		0.98	1.03	0.99	—	—	—	—	0.78	0.97	—	—	—	0.86	0.99	0.82	0.81	1.01	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸北部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		送水量		排水量	ポンプ		買電								自家用				
		晴天日			稼働 日数	全台運転 日数		調整池(他) 流入(出)量		合計	雨量	雨量	処分量	処分量					
		日数	日平均				調整池(他) 流入(出)量								合計	雨量	雨量	処分量	処分量
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	12,034	18	385	—	—	—	—	5	104.0	46.5	—	—	—	3,174	0	1	1	—
2024	5	13,211	13	376	—	—	—	—	8	206.5	96.0	—	—	—	3,386	0	1	2	—
2024	6	13,547	15	381	—	—	—	—	7	288.5	97.5	—	—	—	3,428	6	7	3	—
2024	7	13,317	20	383	—	—	—	—	5	136.0	50.0	—	—	—	5,642	0	2	2	—
2024	8	12,363	21	377	—	—	—	—	6	56.5	35.0	—	—	—	6,153	33	30	3	—
2024	9	12,064	22	393	—	—	—	—	2	16.5	8.0	—	—	—	5,544	0	2	4	—
2024	10	11,888	18	358	—	—	—	—	8	76.0	19.0	—	—	—	4,049	0	2	1	—
2024	11	11,619	22	368	—	—	—	—	4	75.5	27.5	—	—	—	3,257	9	15	2	—
2024	12	11,263	31	363	—	—	—	—	0	0.5	0.5	—	—	—	3,246	0	2	2	—
2025	1	11,366	25	362	—	—	—	—	2	23.0	18.0	—	—	—	3,081	0	2	9	—
2025	2	10,407	22	370	—	—	—	—	2	20.5	8.5	—	—	—	2,679	0	2	3	—
2025	3	11,957	14	366	—	—	—	—	8	73.0	21.5	—	—	—	2,955	0	2	2	—
年間総量		145,036	241	89,875	—	—	—	—	57	1,076.5	—	—	—	—	46,594	48	68	33	—
日平均		397	—	373	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	—	—	—	—
日最大		1,012	—	500	—	—	—	—	—	—	97.5	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		134,576	222	77,257	—	—	—	—	67	1,164.0	—	—	—	—	46,404	32	66	29	—
前年度比		1.08	1.09	1.16	—	—	—	—	0.85	0.92	—	—	—	—	1.00	1.50	1.03	1.14	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水			雨水			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		送水量		排水量	ポンプ		買電								自家用				
		晴天日			稼働 日数	全台運転 日数		調整池(他) 流入(出)量											
		日数	日平均				日数			日数									
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日	日	m ³	日	mm	mm	mm	t	t	kWh	kWh	L	m ³	kg
2024	4	70,614	18	2,103	—	—	—	—	11	111.5	57.0	—	0.03	0.014	21,180	0	24	101	—
2024	5	80,885	13	2,109	—	—	—	—	11	191.0	71.0	—	0.02	0.007	22,060	0	24	114	—
2024	6	81,585	14	2,103	—	—	—	—	11	211.0	72.0	—	0.00	0.007	21,910	0	23	91	—
2024	7	76,459	19	1,966	—	—	—	—	7	159.5	47.5	—	0.02	0.009	22,400	0	23	102	—
2024	8	61,400	22	1,879	—	—	—	—	7	98.5	31.0	—	0.04	0.006	20,150	0	23	82	—
2024	9	55,499	25	1,823	—	—	—	—	6	14.5	4.0	—	0.03	0.006	18,640	0	23	75	—
2024	10	65,048	17	1,887	—	—	—	—	13	132.5	41.0	—	0.03	0.005	19,320	160	210	96	—
2024	11	63,711	22	1,893	—	—	—	—	10	86.0	45.5	—	0.02	0.006	18,980	0	24	89	—
2024	12	56,913	31	1,836	—	—	—	—	2	2.5	2.0	—	0.01	0.007	18,410	0	24	81	—
2025	1	58,047	26	1,844	—	—	—	—	3	32.5	26.5	—	0.00	0.000	18,900	0	24	74	—
2025	2	51,965	22	1,823	—	—	—	—	4	26.5	13.5	—	0.00	0.000	17,150	0	24	68	—
2025	3	61,146	18	1,870	—	—	—	—	12	74.0	22.5	—	0.00	0.011	19,440	0	24	69	—
年間総量		783,272	247	471,311	—	—	—	—	97	1,140.0	—	—	0.20	0.078	238,540	160	470	1,042	—
日平均		2,146	—	1,908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	654	—	—	—	—
日最大		7,208	—	2,462	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		796,834	231	453,642	—	—	—	—	116	1,110.0	—	—	0.13	0.120	237,830	320	1,007	1,052	—
前年度比		0.98	1.07	1.04	—	—	—	—	0.84	1.03	—	—	1.54	0.65	1.00	0.50	0.47	0.99	—
備考				日平均は 晴天日の みの平均															
1年日数		365																	

深日中継ポンプ場（南大阪湾岸南部流域）

令和 6 年度

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年	月	汚水 送水量			雨水 排水量			雨水 滞水池	降雨日数	雨量	1日最大	時間最大	沈砂	しさ	電力量		重油	上水	薬品
		晴天日			ポンプ		調整池(他) 流入(出)量	合計		雨量	雨量	処分量	処分量						
		日数	日平均		稼働 日数	全台運転 日数													
	単位	m ³	日	m ³	m ³	日			日										
2024	4	14,234	18	440	—	—	—	—	11	111.5	57.0	—	0.0	0.0	4,766	0	10	1.4	—
2024	5	15,740	13	443	—	—	—	—	11	191.0	71.0	—	0.0	0.0	5,353	0	0	1.0	—
2024	6	15,849	14	434	—	—	—	—	11	211.0	72.0	—	0.0	0.0	5,423	0	10	0.8	—
2024	7	15,357	19	432	—	—	—	—	7	159.5	47.5	—	0.0	0.0	6,041	0	0	1.2	—
2024	8	13,580	22	415	—	—	—	—	7	98.5	31.0	—	0.0	0.0	5,884	0	11	0.6	—
2024	9	12,423	25	408	—	—	—	—	6	14.5	4.0	—	0.0	0.0	5,233	0	5	0.8	—
2024	10	14,175	17	417	—	—	—	—	13	132.5	41.0	—	0.0	0.0	5,100	40	48	0.9	—
2024	11	13,865	22	427	—	—	—	—	10	86.0	45.5	—	0.0	0.0	4,932	0	0	1.1	—
2024	12	13,083	31	422	—	—	—	—	2	2.5	2.0	—	0.0	0.0	4,874	0	10	1.1	—
2025	1	13,213	26	419	—	—	—	—	3	32.5	26.5	—	0.0	0.0	4,899	0	0	0.7	—
2025	2	11,759	22	416	—	—	—	—	4	26.5	13.5	—	0.0	0.0	4,413	0	11	0.8	—
2025	3	13,814	18	423	—	—	—	—	12	74.0	22.5	—	0.0	0.0	4,998	0	0	0.6	—
年間総量		167,092	247	104,551	—	—	—	—	97	1,140.0	—	—	0.0	0.0	61,916	40	105	11.0	—
日平均		458	—	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	—	—	—	—
日最大		1,178	—	493	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度総量		168,607	231	98,877	—	—	—	—	116	1,110.0	—	—	0.0	0.0	61,175	20	86	10.5	—
前年度比		0.99	1.07	1.06	—	—	—	—	0.84	1.03	—	—	—	—	1.01	2.00	1.22	1.05	—
備考				日平均は晴天日のみの平均															
1年日数		365																	

6. 流入水等の状況

①流入水等監視水質モニター設置状況

流域名	処 理 場 ポンプ場等	流入水			放流水（総量規制項目）		
		温度計	p H計	導電率計	C O D	T－N	T－P
猪名川	原田MC	—	—	—	UV計×2	T-N, T-P計×2	
安威川	中央MC	○	○	○	UV計×2	T-N, T-P計×2	
	岸部P	○	○	○			
	味舌P	○	○	○			
	穂積P	○	○	○			
	摂津P	○	○	○			
淀川右岸	高槻MC	—	—	—	UV計×3	T-N, T-P計×3	
淀川左岸	渚MC	○	○	○	UV計×1	T-N, T-P計×1	
寝屋川北部	鴻池MC	○	○	○	UV計×2	T-N, T-P計×2	
	なわてMC	○	○	○	UV計×1	T-N, T-P計×1	
	菊水P	○	○	○			
	太平P	○	○	○			
	氷野P	○	○	○			
	桑才P	○	○	○			
	茨田P	○	○	○			
	深野北P	○	○	○			
	萱島P	○	○	○			
	枚方中継P	○	○	○			
	寝屋川中継P	○	○	○			
寝屋川南部	川俣MC	—	○	○	UV計×1	T-N, T-P計×1	
	竜華MC	○	○	—	UV計×1	T-N, T-P計×1	
	小阪P	○	○	○			
	新家P	○	○	○			
	長吉P	○	○	○			
	寺島P	○	○	○			
	小阪合P	○	○	○			
	新池島P	○	○	○			
	植付P	○	○	○			
	深野P	○	○	○			
大和川下流西部	今池MC	○	○	○	UV計×1	T-N, T-P計×1	
大和川下流東部	大井MC	○	○	○	UV計×1	T-N, T-P計×1	
	川面中継P	—	○	○			
	小吹台中継P	—	—	—			
大和川下流南部	狭山MC	○	○	○	UV計×2	T-N, T-P計×2	
	錦郡中継P	—	○	○			
	長野中継P	—	○	○			
南大阪湾岸北部	北部MC	○	○	○	UV計×2	T-N, T-P計×2	
	和泉中継P	○	○	○	—	—	—
南大阪湾岸中部	中部MC	○	○	○	UV, T-N, T-P計×1		
南大阪湾岸南部	南部MC	○	○	○	UV, T-N, T-P計×1		
	淡輪中継P	○	○	○			
	深日中継P	○	○	○			

○R6年度

悪質下水流入状況一覧表（月報記載件数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
原田処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高槻処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渚 処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴻池処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川俣処理区	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
今池処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大井処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
狭山処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部処理区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中部処理区	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
南部処理区	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
合計	2	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	8

②悪質下水流入状況

流域名	水みらいセンター ポンプ場等	月日	曜日	発生 時間	解除 時間	状況 (流入水質・水処理への影響の有無)		原因	処置及び結果
寝屋川南部流域 下水道	植付PS	4月9日	火	17:18	17:44	pH8.9	無	不明	東大阪市へ連絡
	新家PS	4月17日	水	10:12	10:50	pH8.6	無	不明	東大阪市、八尾市へ連絡
	新池島PS	6月28日	金	11:24	11:33	pH8.6	無	不明	東大阪市、八尾市へ連絡
	植付PS	9月11日	水	11:07	12:49	pH10.2	無	不明	東大阪市へ連絡
	植付PS	10月9日	水	16:07	18:47	pH9.1	無	不明	東大阪市へ連絡
南大阪湾岸中部 流域下水道	中部MC	11月10日	日	流入9日 14時頃 発見10 日3時頃	11日7時 頃	SS 860mg/L BOD940mg/l COD340mg/L	有	高負荷有機 汚濁水の流 入 原因者は不 明	10日8時半～15時まで汚水全量を貯留。 17時まで揚水の半量処理。17時以降 全量処理へ。
南大阪湾岸南部 流域下水道	淡輪中継PS	10月8日	火	11:45	11:59	pH上限異常 (8.6以上)	無	不明	岬町に連絡
	南部MC	1月18日	土	-	-	現場計器の放流COD上 昇	無	蛍光物質の 流入	関係市町に報告

③ 流域下水道内の特定事業場等の指導状況

項目		原田	中央	高槻	渚	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部	合計
特定事業場	事業場数	130	177	98	120	299	673	143	92	47	293	95	32	2,199
	除害施設等要	103	137	83	90	248	667	115	89	47	256	76	32	1,943
	内未設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水質検査回数	71	51	68	41	116	337	120	57	26	213	113	10	1,223
	立入検査回数	33	73	65	25	229	80	210	118	53	237	73	12	1,208
除害施設要	報告徴収回数	135	176	10	219	159	1,468	62	13	0	100	12	11	2,365
	事業場数	20	33	19	19	24	165	22	26	13	25	21	11	398
	内未設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水質検査回数	23	14	9	10	15	27	14	12	6	8	14	3	155
	立入検査回数	13	7	7	1	21	13	21	28	12	9	13	3	148
他	報告徴収回数	0	15	6	37	32	76	0	1	0	6	0	0	173
	1 1 条の 2 事業場	4	18	62	13	42	32	1	9	5	2	1	0	189

除害施設設置率 = (特定事業場除害施設要－内未設置) + (除害施設要－内未設置)
÷ (特定事業場除害施設要＋除害施設要)

= 100.0%

事業場当たりの立入検査回数

= (特定事業場立入検査回数＋除害施設要立入検査回数)
÷ (特定事業場数＋除害施設事業場数)

= 52.2%

水質検査回数

= (特定事業場水質検査回数＋除害施設要水質検査回数)
÷ (特定事業場数＋除害施設事業場数)

= 53.1%

7. 下水道の各種試験等

下水道施設の機能を適正に維持するために、各種試験を行うことはきわめて重要である。府内流域下水道では、建設や維持管理のために必要な水質や汚濁成分のデータの共通性や有効性を高めることを目的として「大阪府流域下水道水質試験実施要領」(平成21年4月)を作成している。それに基づき各種試験等を実施したので、その結果を報告する。

- 分析方法、定量下限値一覧表

- 排水基準一覧表

- 精密試験結果

主に放流水について水質汚濁防止法、下水道法に定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために、原則として月2回実施する「精密試験」の結果

- 汚濁負荷量測定結果(総量規制)

水質汚濁防止法に基づく総量規制基準遵守のために設置された負荷量演算機による演算結果

- PRTR 制度による化学物質排出量

化学物質排出把握管理促進法に規定された PRTR 制度に基づき、国に届出のために集計した対象化学物質の環境への年間排出量と廃棄物としての年間移動量

- 汚泥試験結果

汚泥性状の把握のために実施する試験と産業廃棄物等の分析結果

- 汚泥処理廃液試験結果

汚泥処理に伴う廃液性状の把握のために実施する試験結果

- 汚泥精密試験結果

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壤汚染対策法に基づき、定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために実施する試験結果

- 排ガス測定結果

大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために実施する測定結果

- ダイオキシン類測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法に定められた基準に適合しているか否かの判定を行うために実施する測定結果

①分析方法、定量下限値一覧表

番号	項 目	分析方法	定量下限値	単位
1	気温	下水試験方法	少数1位	℃
2	水温	下水試験方法	少数1位	℃
3	色	下水試験方法		
4	濁度	下水試験方法 又は 下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法 (平成20年国土交通大臣告示第334号)	1	度
5	透視度	下水試験方法	2桁	度
6	臭気	下水試験方法		
7	水素イオン濃度(pH)	JIS K0102 12.1(ガラス電極法)	少数1位	
8	蒸発残留物	下水試験方法	1	mg/L
9	強熱残留物	下水試験方法	1	mg/L
10	強熱減量	下水試験方法	-	mg/L
11	溶解性物質	下水試験方法	-	mg/L
12	浮遊物質(ＳＳ)	環告59号付表	1	mg/L
13	溶存酸素(DO)	JIS K0102 32	0.4	mg/L
14	生物化学的酸素要求量(BOD)	JIS K0102 21	1.0	mg/L
15	化学的酸素要求量(COD)	JIS K0102 17(100℃過マンガン酸カリウム酸素消費量)	1.0	mg/L
16	全窒素(T-N)	JIS K0102 45.1(総和法) 又は45.2(紫外吸光度法)	0.20	mg/L
17	アンモニア性窒素	JIS K0102 42.2 又は42.3 42.5	0.20	mg/L
18	亜硝酸性窒素	JIS K0102 43.1	0.010	mg/L
19	硝酸性窒素	JIS K0102 43.2.5 (インクマトグラフ法)	0.10	mg/L
20	全りん(T-P)	JIS K0102 46.3	0.10	mg/L
21	塩化物イオン	JIS K0102 35.3 (インクマトグラフ法)	0.1	mg/L
22	酸素消費量	下水試験方法	1	mg/L
23	ホルマリン抽出物質	環告64号付表	1	mg/L
24	〃(鉱物油・動植物油分離定量)	JIS K0102 附属書1 II.	1	mg/L
25	陰イオン界面活性剤	JIS K0102 30.1	0.08	mg/L
26	フェノール類	JIS K0102 28.1	0.05	mg/L
27	シアン化合物	環告59号付表 又はJIS K0102 38.1.2及び38.2 又は38.1.2及び38.3	0.05	mg/L
28	アルキル水銀化合物	環告59号付表及び環告第64号付表	0.0005	mg/L
29	有機りん化合物	環告64号付表 又はJIS K 0102 31.1+環告64号付表	0.1	mg/L
30	カドミウム及びその化合物	JIS K0102 55(但し55.1は備考1を行うこと)	0.003	mg/L
31	鉛及びその化合物	JIS K0102 54(但し54.1は備考1を、54.3は52.備考7を行うこと)	0.01	mg/L
32	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	JIS K0093 又は環告59号付表	0.0005	mg/L
33	六価クロム化合物	JIS K0102 65.2.1 (着色試料及び還元性試料は65.備考11のb)(第1段除く)+65.1)	0.04	mg/L
34	ひ素及びその化合物	JIS K0102 61.	0.001	mg/L
35	水銀及び有機水銀その他の水銀化合物	環告59号付表	0.0005	mg/L
36	クロム及びその化合物	JIS K0102 65.1	0.02	mg/L
37	銅及びその化合物	JIS K0102 52.2、52.3、52.4又は52.5	0.02	mg/L
38	亜鉛及びその化合物	JIS K0102 53.	0.01	mg/L
39	鉄及びその化合物(溶解性)	JIS K0102 57.2、57.3又は57.4	0.1	mg/L
40	マンガン及びその化合物(溶解性)	JIS K0102 56.2、56.3、56.4又は56.5	0.1	mg/L
41	ふっ素及びその化合物	JIS K0102 34.1、34.2又は34.1C)((6)第3文除く)+環告59号付表	0.1	mg/L
42	ほう素及びその化合物	JIS K0102 47.	0.02	mg/L
43	セレン及びその化合物	JIS K0102 67.	0.001	mg/L
44	トリクロロエチレン(TCE)	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
45	テトラクロロエチレン(PCE)	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
46	ジクロロメタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.001	mg/L
47	四塩化炭素	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
48	1,2-ジクロロエタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.001	mg/L
49	1,1-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.0005	mg/L
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.0005	mg/L
51	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.0005	mg/L
52	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5	0.001	mg/L
53	1,3-ジクロロプロペン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1	0.001	mg/L
54	チウラム	環告59号付表	0.0006	mg/L
55	シマジン	環告59号付表 第1又は第2	0.0005	mg/L
56	チオベンカルブ	環告59号付表 第1又は第2	0.0003	mg/L
57	ベンゼン	JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2	0.0005	mg/L
58	1,4-ジオキサソ	環告59号付表	0.05	mg/L
59	大腸菌群数	下水試験法(デソキシコール酸塩培地法)	1	個/cm ³

環告64号：『排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法』(昭和49年9月30日 環境庁告示第64号)
環告59号：『水質汚濁に係る環境基準について』(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)

②排水基準一覧表

表1 排水基準項目と排水基準

項目	単位	排水基準		適用（注3）
pH		5.8～8.6		A、B
SS	mg/L	200（日間平均70）		A、B（日間平均）
BOD（注1）	mg/L	160（日間平均120）	（日間平均20）	A、B（日間平均）
COD（注1）	mg/L	160（日間平均120）	（日間平均20）	A、B（日間平均）
T-N	mg/L	120（日間平均60）		A
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物（注2）	mg/L	100 （アンモニア性窒素 ×0.4+亜硝酸性窒素 +硝酸性窒素）	20 （アンモニア性窒素 ×0.4+亜硝酸性窒素 +硝酸性窒素）	A、B
T-P	mg/L	16（日間平均8）		A
ノルマルヘキサン抽出物質（鉍、動）（注1）	mg/L	鉍油類3、2、1（表2） 動植物油脂類10、5（表2）		B
フェノール類（注1）	mg/L	5、1		B
シアン化合物（注2）	mg/L	1	検出されないこと	A、B
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと		A
有機リン化合物（注2）	mg/L	1	検出されないこと	A、B
カドミウム（注2）（注4）	mg/L	0.03	0.003	A、B
鉛（注2）	mg/L	0.1	0.01	A、B
PCB（注2）	mg/L	0.003	検出されないこと	A、B
六価クロム（注2）	mg/L	0.2	0.02	A、B
ひ素（注2）	mg/L	0.1	0.01	A、B
総水銀（注2）	mg/L	0.005	0.0005	A、B
クロム	mg/L	2		A、B
銅	mg/L	3		A、B
亜鉛	mg/L	2		A、B
鉄（溶解性）	mg/L	10		A、B
マンガン（溶解性）	mg/L	10		A、B
ふつ素（注1、2）	mg/L	15、8（表2）	0.8	A、B
ほう素（注2）	mg/L	10	1	A、B
トリクロロエチレン（注2）（注5）	mg/L	0.1	0.01	A、B
テトラクロロエチレン（注2）	mg/L	0.1	0.01	A、B
ジクロロメタン（注2）	mg/L	0.2	0.02	A、B
四塩化炭素（注2）	mg/L	0.02	0.002	A、B
1,2-ジクロロエタン（注2）	mg/L	0.04	0.004	A、B
1,1-ジクロロエチレン（注2）	mg/L	1	0.1	A、B
シス-1,2-ジクロロエチレン（注2）	mg/L	0.4	0.04	A、B
1,1,1-トリクロロエタン（注2）	mg/L	3	1	A、B
1,1,2-トリクロロエタン（注2）	mg/L	0.06	0.006	A、B
1,3-ジクロロプロペン（注2）	mg/L	0.02	0.002	A、B
チウラム（注2）	mg/L	0.06	0.006	A、B
シマジン（注2）	mg/L	0.03	0.003	A、B
チオベンカルブ（注2）	mg/L	0.2	0.02	A、B
ベンゼン（注2）	mg/L	0.1	0.01	A、B
セレン（注2）	mg/L	0.1	0.01	A、B
1,4-ジオキサン（注2）	mg/L	0.5	0.05	A、B
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10		C
大腸菌群数	個/cm ³	3000		A、B

注1 排水基準は水みらいセンターごとに異なり、表2のとおり

注2 右欄は、上水道水源地域（渚水みらいセンター）、その他は左欄を適用。

注3 A；【排水基準を定める省令】

B；【水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例】

C；【ダイオキシン類対策特別措置法】

注4 新設はH26.12.1より、既設はH27.6.1より適用 A）0.03（適用前0.1）

上水道水源地域はH25.3.27より適用 B）0.003（適用前0.01）

注5 新設はH27.10.21より、既設はH28.4.21より適用 A）0.1（適用前0.3）

上水道水源地域はH27.6.16より適用 B）0.01（適用前0.03）

表2 各水みらいセンターの排水基準

(単位: mg/L)

項目・排水基準 水みらいセンター	BOD		COD (注)		ノルマルヘキサン 抽出物質 (鉍, 動)			フェノール 類		ふっ素		
	160 日間 平均 120	日間 平均 20	160 日間 平均 120	日間 平均 20	鉍3 動10	鉍2 動5	鉍1 動5	5	1	15	8	0.8
原田	○	○		—	○			○			○	
中央	○	○		—	○			○			○	
高槻	○	○		—	○			○			○	
渚	○	○		—			○		○			○
なわて	○	○		○		○			○		○	
鴻池	○	○		—	○			○			○	
川俣	○	○		—	○			○			○	
竜華	○	○		○		○			○		○	
今池	○	○		—		○			○		○	
大井	○	○		—		○			○		○	
狭山	○	○		—	○			○			○	
北部		○	○	—			○		○	○		
中部		○	○	—			○		○	○		
南部		○	○	—			○		○	○		

注) COD (160 日間平均120) は、海域及び湖沼に排出される排水に限って適用。

COD (日間平均20) は 平成6年11月1日において設置している特定施設については、規則で定める日から適用される。

令和6年度

精密試験結果

流入水

原田水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	項目	採水日	11日	18日	1日	21日	4日	13日	4日	10日	1日	7日	4日	11日	1日	10日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	11日	18日	1日	21日	4日	13日	4日	10日	1日	7日	4日	11日	1日	10日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	透視度	度	6.6	5.2	5.7	5.5	5.6	5.3	6.2	5.6	5.1	5.6	4.8	5.0	4.8	5.1
3	色相(外観)		灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁
4	臭気		腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.3	7.5	7.5	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	355	418	391	482	453	454	424	464	572	459	551	474	573	487
8	強熱残留物	mg/L	118	171	173	249	224	249	231	240	285	277	268	218	248	264
9	強熱減量	mg/L	237	247	218	233	229	205	193	224	287	182	283	256	325	223
10	溶解性物質	mg/L	214	240	256	324	307	301	298	307	405	310	335	309	347	286
11	浮遊物質(SS)	mg/L	141	178	135	158	146	153	126	157	167	149	216	165	226	201
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	150	170	140	140	150	150	130	150	180	110	200	160	170	170
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	80	98	79	93	88	86	79	81	99	84	85	94	110	94
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	26	30	27	28	25	25	22	25	27	24	28	25	29	30
15	有機性窒素 ※1	mg/L	6.6	12	9.7	10	8.7	9.8	9.7	9.9	10	9.7	11	8.9	10	11
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	19	17	17	17	16	15	12	15	16	14	16	16	18	18
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.050	0.030	0.040	0.030	0.030	0.010	0.030	0.010	0.030	0.040	0.020	0.020	0.010	0.030
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.34	0.22	0.25	<0.10	0.19	0.12	0.22	<0.10	<0.10	0.26	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	7.9	7.0	7.0	6.8	6.6	6.1	5.0	6.0	6.4	5.9	6.4	6.4	7.2	7.2
20	りん含有量(T-P)	mg/L	3.1	3.4	2.6	3.3	2.9	2.8	2.5	3.2	3.3	2.8	3.7	2.9	3.7	3.7
21	りん酸態りん	mg/L	1.6	1.4	1.2	1.3	1.0	1.3	0.93	1.4	1.3	1.1	1.6	1.2	1.5	1.5
22	塩化物イオン	mg/L	57	68	60	76	56	65	56	64	72	54	65	72	74	68
23	酸素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	13	14	9	7	14	12	11	12	13	11	13	11	14	12
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.06	0.06	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.03	0.07	0.08	0.04	0.07	0.06	0.09	0.09	0.13	0.13	0.09	0.14	0.09	0.08
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
57	シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
58	テオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ²	150000	93000	190000	180000	81000	120000	140000	170000	200000	140000	81000	110000	150000	130000
62	残留塩素 (total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水

原田水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
5日	13日	3日	10日	8日	15日	4日	13日	12日	18日					
5日	13日	3日	10日	8日	15日	4日	13日	12日	18日					
コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット				採水方法	61-62はスポット採水
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	水温	
4.0	4.3	4.8	5.0	4.7	4.1	5.2	5.4	5.3	5.8	5.2	6.6	4.0	透視度	
灰白濁	灰黒濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	灰白濁	—	—	—	色相(外観)	
腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	—	—	—	臭気	
7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
398	525	486	527	457	547	532	555	421	518	480	573	355	蒸発残留物	
150	212	278	281	242	234	316	271	126	273	233	316	118	強熱残留物	
248	313	208	246	215	313	216	284	295	245	247	325	182	強熱減量	
232	266	312	322	267	290	349	375	243	361	302	405	214	溶解性物質	
166	259	174	205	190	257	183	180	178	157	178	259	126	浮遊物質量(SS)	
150	140	160	190	180	240	150	150	140	140	160	240	110	生物化学的酸素要求量(BOD)	
85	110	99	100	95	120	110	110	99	99	95	120	79	化学的酸素要求量(COD)	
26	28	30	30	29	35	30	32	30	30	28	35	22	窒素含有量(T-N)	
10	8.9	11	9.9	7.7	14	10	12	11	11	10	14	6.6	有機性窒素 ※1	
15	19	18	20	21	20	19	19	18	18	17	21	12	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.040	0.020	0.040	0.030	0.080	0.030	0.060	0.050	0.050	0.080	0.036	0.080	0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	0.13	<0.10	0.15	<0.10	<0.10	0.11	0.22	0.15	<0.10	0.34	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.0	7.6	7.3	8.0	8.6	8.0	7.6	7.7	7.4	7.4	7.0	8.6	5.0	アンモニア性窒素等 ※2	
3.7	3.2	3.6	3.7	3.6	4.0	3.7	3.6	3.4	3.4	3.3	4.0	2.5	りん含有量(T-P)	
1.5	1.3	1.5	1.5	1.7	1.6	1.8	1.6	1.5	1.6	1.4	1.8	0.93	りん酸態りん	
59	67	72	73	64	79	74	79	70	71	67	79	54	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
10	16	15	18	16	18	21	16	22	17	14	22	7	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.02	銅含有量	
0.06	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.04	亜鉛含有量	
0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.04	0.07	0.06	0.08	0.09	0.12	0.08	0.11	0.13	0.08	0.09	0.14	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
68000	120000	65000	73000	48000	45000	130000	54000	150000	29000	110000	200000	29000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素) ※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

原田水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	項目	採水日	11日	18日	1日	21日	4日	13日	4日	10日	1日	7日	4日	11日	1日	10日
			11日	18日	1日	21日	4日	13日	4日	10日	1日	7日	4日	11日	1日	10日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	20.4	22.1	23.0	23.9	24.1	25.4	25.7	27.4	29.4	29.8	29.6	29.9	29.5	27.4
2	透視度	度	69	63	60	70	82	96	90	76	78	72	86	91	90	95
3	色相(外観)		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
4	臭気		微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.0	7.1	7.1	6.9	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	169	193	170	200	304	270	229	206	280	232	383	220	302	323
8	強熱残留物	mg/L	74	158	122	124	234	184	122	186	192	146	196	124	164	254
9	強熱減量	mg/L	95	35	48	76	70	86	107	20	88	86	187	96	138	69
10	溶解性物質	mg/L	165	186	165	197	302	268	227	203	278	229	381	218	299	320
11	浮遊物質(SS)	mg/L	4	7	5	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	12	16	14	12	8.9	6.5	7.7	8.7	8.0	8.0	7.1	6.2	6.6	6.8
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	10	12	11	11	9.8	10	9.5	10	10	9.1	7.7	8.5	9.3	8.3
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	9.4	9.5	9.8	9.6	7.6	7.5	6.1	6.9	6.1	5.2	7.2	6.3	8.3	8.6
15	有機性窒素 ※1	mg/L	1.3	1.7	0.50	1.2	0.40	0.10	0.10	0.40	0.10	0.50	0.47	0.19	0.19	0.84
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	1.7	0.79	<0.20	0.65	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.38	0.67	3.1	2.0	1.9	2.3	1.4	1.6	1.5	0.90	0.13	0.11	0.010	0.060
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	6.0	6.3	6.2	5.7	5.3	5.1	4.6	4.9	4.5	3.8	6.6	6.0	8.1	7.7
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	7.0	7.2	9.3	7.9	7.2	7.4	6.0	6.5	6.0	4.7	6.7	6.1	8.1	7.7
20	りん含有量(T-P)	mg/L	1.0	1.5	1.2	0.64	0.61	0.49	0.71	0.44	0.22	0.71	0.91	0.56	0.88	1.1
21	りん酸態りん	mg/L	0.87	1.3	1.1	0.64	0.51	0.42	0.51	0.32	0.13	0.57	0.85	0.49	0.87	0.99
22	塩化物イオン	mg/L	55	63	56	61	61	64	46	64	66	45	65	62	78	68
23	酸素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.06	0.03	0.05	0.05	0.08	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.09	0.08
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
57	シマジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
58	チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	ニッケル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	大腸菌群数	個/㎤ ³	370	850	2000	110	110	340	270	330	210	380	1	0	62	63
63	残留塩素(total)	mg/L	0.05	0.16	0.05	0.16	0.05	0.16	0.05	0.16	0.12	0.06	0.06	<0.05	0.07	<0.05

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

原田水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
5日	13日	3日	10日	8日	15日	4日	13日	12日	18日					
5日	13日	3日	10日	8日	15日	4日	13日	12日	18日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	61-62はスポット採水
25.2	25.2	22.3	21.9	18.8	19.2	18.5	18.7	19.0	19.1	24.0	29.9	18.5	水温	
93	100	92	100	89	92	88	88	100	90	85	100	60	透明度	
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—	—	色相(外観)	
微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	—	—	—	臭気	
7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	7.3	6.9	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
296	300	300	336	251	298	319	318	310	285	271	383	169	蒸発残留物	
180	200	204	260	114	216	228	252	216	226	182	260	74	強熱残留物	
116	100	96	76	137	82	91	66	94	59	88	187	20	強熱減量	
294	299	297	333	248	295	315	314	308	281	268	381	165	溶解性物質	
2	1	3	3	3	3	4	4	2	4	3	7	1	浮遊物質(SS)	
4.9	2.8	5.8	5.0	4.6	5.0	4.8	4.7	3.6	5.8	7.3	16	2.8	生物化学的酸素要求量(BOD)	
6.8	7.0	8.1	7.8	7.7	8.3	8.7	9.0	8.2	8.9	9.0	12	6.8	化学的酸素要求量(COD)	
9.6	10	11	11	10	11	11	12	9.6	10	8.9	12	5.2	窒素含有量(T-N)	
1.0	0.77	0.95	0.98	0.45	0.66	0.05	1.2	1.6	0.29	0.66	1.7	0.05	有機性窒素 ※1	
0.32	<0.20	<0.20	<0.20	0.20	0.30	0.81	1.10	0.20	0.52	0.27	1.7	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.09	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.14	0.16	0.15	0.19	0.71	3.1	0.01	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
8.1	9.2	10	10	9.3	10.0	10	9.5	7.6	9.0	7.2	10	3.8	硝酸性窒素(NO3-N)	
8.3	9.2	10	10	9.4	10	10	10	7.8	9.3	8.0	10	4.7	アンモニア性窒素等 ※2	
0.82	0.58	0.63	0.73	0.55	0.54	0.63	0.56	0.82	0.81	0.74	1.5	0.22	りん含有量(T-P)	
0.72	0.50	0.45	0.61	0.44	0.43	0.48	0.42	0.74	0.61	0.62	1.3	0.13	りん酸態りん	
48	65	64	75	56	74	81	79	49	67	63	81	45	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	酸素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機磷化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガ含有量	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.09	0.09	0.05	0.06	0.07	0.10	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	0.12	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ニッケル	
71	1	5	10	1	0	1	1	3	3	220	2000	0	大腸菌群数	
0.13	0.15	0.22	0.22	0.27	0.29	0.38	0.24	0.18	0.23	0.14	0.38	<0.05	残留窒素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水(合流系)

中央水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	12日	8日	5日	24日	1日	4日	2日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	12日	8日	5日	24日	1日	4日	2日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	19.2	23.1	25.0	29.5	28.9	29.0	27.5
2	透視度	度	13.0	13.0	7.0	10.0	8.0	7.0	8.0
3	色相(外観)		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色
4	臭気		腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.1	7.2	6.6	7.0	7.0	6.9	6.8
6	電気伝導率	μ S/cm	500	560	570	640	590	580	620
7	蒸発残留物	mg/L	279	317	338	404	356	384	394
8	強熱残留物	mg/L	162	238	208	234	238	213	190
9	強熱減量	mg/L	117	79	130	170	118	171	204
10	溶解性物質	mg/L	258	279	257	306	308	320	287
11	浮遊物質(SS)	mg/L	21	38	81	98	48	64	107
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	70	97	190	180	150	98	180
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	43	64	90	73	59	66	76
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	27	35	37	43	38	44	39
15	有機性窒素 ※1	mg/L	10	13	15	21	27	18	17
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	17	21	21	22	11	26	22
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	0.016	0.150	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.10	0.21	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	6.8	8.6	8.5	8.8	4.4	10	8.8
20	りん含有量(T-P)	mg/L	2.0	2.4	3.3	3.7	3.1	3.6	3.8
21	りん酸態りん	mg/L	1.3	2.2	1.3	2.1	1.8	2.0	2.1
22	塩化物イオン	mg/L	41	53	63	54	57	41	59
23	酸素消費量	mg/L	13	14	19	20	14	17	14
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	9	9	11	12	9	14	14
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
30	アルキル水銀化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	N.D.	—	—	N.D.	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.02	0.05	0.06	0.03	0.04	0.04
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.2	0.5
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	210000	240000	800000	920000	760000	450000	160000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水(合流系)					中央水みらいセンター				
11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	9日	5日	12日					
6日	4日	9日	5日	12日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24-63はスポット採水
23.0	18.8	15.9	15.0	17.2	22.7	29.5	15.0	水温	
8.0	7.0	10.0	5.0	7.0	8.6	13.0	5.0	透視度	
微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	—	—	—	臭気	
6.3	7.2	7.2	7.3	6.9	7.0	7.3	6.3	水素イオン濃度(pH)	
510	650	520	600	510	571	650	500	電気伝導率	
379	336	314	371	352	352	404	279	蒸発残留物	
203	243	194	220	194	211	243	162	強熱残留物	
176	93	120	151	158	141	204	79	強熱減量	
321	257	258	288	265	284	321	257	溶解性物質	
58	79	56	83	87	68	107	21	浮遊物質(SS)	
200	250	170	180	160	160	250	70	生物化学的酸素要求量(BOD)	
82	120	67	69	74	74	120	43	化学的酸素要求量(COD)	
35	48	40	42	36	39	48	27	窒素含有量(T-N)	
15	18	20	15	23	18	27	10.0	有機性窒素 ※1	
19	30	20	26	13	21	30	11	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.015	0.15	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	<0.10	0.41	<0.10	<0.10	0.41	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
7.6	12	8.0	10	5.0	8.2	12	4.4	アンモニア性窒素等 ※2	
3.3	4.1	3.6	4.1	3.0	3.3	4.1	2.0	りん含有量(T-P)	
1.5	2.2	1.7	1.6	1.2	1.8	2.2	1.20	りん酸りん	
42	49	46	47	46	50	63	41	塩化物イオン	
16	24	10	13	24	17	24	10	よう素消費量	
10	13	10	14	12	11	14	9	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	シアン化合物	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
N.D.	—	—	N.D.	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	銅含有量	
0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	亜鉛含有量	
0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.2	溶解性鉄含有量	
0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガ含有量	
0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロベン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
960000	340000	110000	110000	180000	440000	960000	110000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水(分流系)

中央水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	12日	8日	5日	24日	1日	4日	2日
		項目番号 1—23,61,62 項目番号 24—60	12日	8日	5日	24日	1日	4日	2日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	19.2	21.3	24.0	31.0	29.0	28.0	
2	透視度	度	6.0	5.0	6.0	8.0	3.0	5.0	5.0
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4	臭気		腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭
5	水素イオン濃度(pH)		6.7	7.1	7.0	6.9	6.6	6.8	7.0
6	電気伝導率	μ S/cm	2500	1700	2100	2300	2200	2000	2300
7	蒸発残留物	mg/L	2502	1854	1995	2244	2344	2152	2206
8	強熱残留物	mg/L	1836	1385	1304	1498	1567	899	995
9	強熱減量	mg/L	666	469	691	746	777	1253	1211
10	溶解性物質	mg/L	2399	1691	1855	2076	1976	1987	1978
11	浮遊物質(SS)	mg/L	103	163	140	168	368	165	228
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	140	150	210	140	150	150	140
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	73	98	83	90	120	90	110
14	窒素含有量(T—N)	mg/L	53	52	50	54	66	53	54
15	有機性窒素 ※1	mg/L	19	19	17	20	34	19	31
16	アンモニア性窒素(NH4—N)	mg/L	34	32	32	33	32	33	22
17	亜硝酸性窒素(NO2—N)	mg/L	<0.010	0.016	0.28	<0.010	<0.010	<0.010	0.014
18	硝酸性窒素(NO3—N)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.10	<0.10	0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	13	12	13	13	12	13	8.8
20	りん含有量(T—P)	mg/L	4.4	4.4	4.3	4.7	6.4	4.5	6.7
21	りん酸態りん	mg/L	2.7	3.3	2.6	2.9	2.8	2.8	4.3
22	塩化物イオン	mg/L	730	450	410	600	720	640	560
23	よう素消費量	mg/L	27	21	18	25	33	32	28
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	12	14	19	12	21	17	16
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
30	アルキル水銀化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	N.D.	—	—	N.D.	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.02	0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.06	0.06	0.04	0.04	0.12	0.07	0.07
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.09	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.003	0.001	<0.001	0.001	0.003
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2—ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1—ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス—1,2—ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1—トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2—トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3—ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4—ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	570000	380000	750000	1600000	810000	1000000	420000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1)有機性窒素＝全窒素—(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水(分流系)

中央水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	9日	5日	12日					
6日	4日	9日	5日	12日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24—62はスポット採水
23.5	18.4	15.0	15.3	16.4	22.6	31.0	15.0	水温	
7.0	4.0	6.0	6.0	5.0	5.5	8.0	3.0	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	—	—	—	臭気	
7.2	7.4	7.6	7.9	7.5	7.1	7.9	6.6	水素イオン濃度(pH)	
680	2000	2000	2200	2400	2032	2500	680	電気伝導率	
395	2016	1427	1824	2051	1918	2502	395	蒸発残留物	
236	1557	1127	1066	1785	1271	1836	236	強熱残留物	
159	459	300	758	266	646	1253	159	強熱減量	
275	1822	1253	1707	1892	1743	2399	275	溶解性物質	
120	194	174	117	159	175	368	103	浮遊物質(SS)	
180	200	210	200	190	170	210	140	生物化学的酸素要求量(BOD)	
83	95	80	83	89	91	120	73	化学的酸素要求量(COD)	
53	59	58	59	59	56	66	50	窒素含有量(T—N)	
22	23	26	20	29	23	34	17	有機性窒素 ※1	
30	36	31	38	30	32	38	22	アンモニア性窒素(NH4—N)	
0.012	<0.010	0.015	<0.010	<0.010	0.028	0.28	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2—N)	
<0.10	<0.10	<0.10	0.37	<0.10	<0.10	0.37	<0.10	硝酸性窒素(NO3—N)	
12	14	12	15	12	12	15	8.8	アンモニア性窒素等 ※2	
5.2	5.7	5.0	4.7	4.6	5.1	6.7	4.3	りん含有量(T—P)	
3.5	3.9	3.1	2.9	2.8	3.1	4.3	2.6	りん酸態りん	
59	510	530	560	670	540	730	59	塩化物イオン	
12	19	13	17	31	23	33	12	酸素消費量	
10	14	14	12	13	15	21	10	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	シアン化合物	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
N.D.	—	—	N.D.	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	<0.02	銅含有量	
0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.12	0.04	亜鉛含有量	
0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.09	0.04	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2—ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1—ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス—1,2—ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1—トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2—トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3—ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4—ジオキサン	
520000	420000	190000	27000	260000	580000	1600000	27000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素=全窒素—(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

中央水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	項目	採水日	12日	19日	8日	22日	5日	21日	17日	24日	1日	28日	4日	19日	2日	16日
			項目番号 1-23,51,62 24-60													
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	17.9	19.9	23.1	23.0	25.8	25.0	27.5	29.8	30.0	28.0	29.8	31.8	29.5	26.5
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
4	臭気		微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭
5	水素イオン濃度(pH)		6.8	6.9	6.8	7.2	6.8	6.4	6.5	6.7	6.7	6.8	6.7	6.5	7.1	6.7
6	電気伝導率	μ S/cm	1000	1100	890	1000	970	760	950	1400	1400	750	990	1200	1200	940
7	蒸発残留物	mg/L	1288	1379	954	1019	895	656	948	1521	1494	774	855	1281	1270	840
8	強熱残留物	mg/L	576	649	707	552	536	462	596	1005	1059	553	308	601	647	601
9	強熱減量	mg/L	712	730	247	467	359	194	352	516	435	221	547	680	623	239
10	溶解性物質	mg/L	1288	1378	953	1019	894	656	948	1521	1494	771	854	1279	1270	840
11	浮遊物質(SS)	mg/L	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	3	1	2	<1	<1
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.2	1.3	1.6	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0	1.4	1.1	1.6	1.2	1.2	1.3
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	7.1	8.1	7.5	7.6	7.8	5.2	5.9	8.4	8.2	6.2	8.1	7.6	9.1	8.2
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	13	13	10	10	11	8.6	9.0	11	13	11	11	11	12	12
15	有機性窒素 ※1	mg/L	2.8	5.2	4.4	2.5	2.3	3.8	1.8	2.7	5.0	3.6	2.5	2.2	3.6	2.4
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	0.23	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.66	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.11	0.11	0.028	0.018	0.22	<0.010	<0.010	0.13	0.016	0.021	0.017	0.014	0.057	0.022
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	10	7.6	5.3	7.4	8.4	4.8	7.2	8.1	7.3	7.3	8.4	8.7	8.3	9.5
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	10	7.7	5.4	7.4	8.6	4.8	7.2	8.2	7.5	7.3	8.4	8.7	8.3	9.5
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.93	0.67	0.36	0.38	1.0	0.35	0.80	0.54	0.60	0.41	0.63	0.61	0.90	1.5
21	りん酸態りん	mg/L	0.89	0.62	0.31	0.33	1.0	0.32	0.75	0.48	0.50	0.40	0.58	0.46	0.71	1.5
22	塩化物イオン	mg/L	250	300	220	280	230	180	230	410	410	190	280	330	320	230
23	よう素消費量	mg/L	2	1	2	2	3	1	1	3	5	1	<1	1	1	1
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
30	アルキル水銀化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	N.D.	—	—	—	—	—	N.D.	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ²	100	46	16	23	24	44	11	150	40	160	8	8	21	23
62	残留塩素 (total)	mg/L	0.18	0.26	0.14	0.28	0.16	0.32	0.22	0.22	0.14	0.26	0.13	0.38	0.31	0.28

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

中央水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	5日	12日					
6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	5日	12日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24-63はスポット採水
23.0	23.2	20.1	19.8	17.8	22.4	12.8	14.0	13.2	18.4	23.0	31.8	12.8	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透明度	
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—	—	色相(外観)	
微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	—	—	—	臭気	
6.8	6.8	6.6	6.6	6.3	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5	6.7	7.2	6.3	水素イオン濃度(pH)	
470	440	1200	1200	1200	1200	1100	1000	920	1100	1016	1400	440	電気伝導率	
352	316	1296	1419	838	847	1060	960	804	983	1002	1521	316	蒸発残留物	
239	224	897	993	628	604	643	616	574	718	625	1059	224	強熱残留物	
113	92	399	426	210	243	417	344	230	265	378	730	92	強熱減量	
352	316	1294	1419	838	847	1059	959	803	983	1001	1521	316	溶解性物質	
<1	<1	2	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	3	<1	浮遊物質(SS)	
1.5	1.3	<1.0	1.6	1.8	1.8	2.0	1.8	1.9	1.7	1.4	2.0	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
8.6	8.7	8.1	8.3	8.8	9.3	9.5	9.6	7.4	7.4	7.9	9.6	5.2	化学的酸素要求量(COD)	
12	14	13	14	15	13	14	13	10	11	12	15	8.6	窒素含有量(T-N)	
4.4	4.1	3.7	2.9	3.9	2.0	4.1	3.2	2.8	2.6	3.3	5.2	1.8	有機性窒素 ※1	
<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.95	<0.20	1.3	<0.20	<0.20	<0.20	1.3	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.10	0.012	0.011	0.017	0.014	0.038	0.064	0.036	0.013	0.022	0.045	0.22	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
7.5	9.8	9.2	11	11	10	9.8	8.4	7.1	8.3	8.4	11	4.8	硝酸性窒素(NO3-N)	
7.5	9.8	9.2	11	11	10	9.8	8.9	7.1	8.3	8.4	11	4.8	アンモニア性窒素等 ※2	
1.3	1.4	1.0	0.82	1.6	0.94	1.1	0.85	0.97	0.95	0.86	1.6	0.35	りん含有量(T-P)	
1.3	1.4	0.91	0.78	1.5	0.85	1.0	0.75	0.89	0.89	0.80	1.5	0.31	りん酸態りん	
76	64	340	350	320	310	290	290	220	320	270	410	64	塩化物イオン	
<1	1	1	2	2	3	1	3	2	1	2	5	<1	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	除イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	シアン化合物	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
N.D.	—	—	—	—	—	N.D.	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.04	0.05	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
520	1	14	5	25	10	8	1	9	6	53	520	1	大腸菌群数	
0.16	0.25	0.16	0.27	0.16	0.46	0.21	0.16	0.19	0.33	0.23	0.46	0.13	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

高槻水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	10日	8日	12日	10日	7日	5日	2日
		項目番号 1-23,81,82 項目番号 24-80	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	19.7	22.9	24.8	26.7	28.6	28.6	28.7
2	透視度	度	5.0	6.0	4.5	4.5	5.5	4.0	3.5
3	色相(外観)		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色
4	臭気		腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	668	464	578	582	624	594	704
8	強熱残留物	mg/L	256	216	258	250	356	242	290
9	強熱減量	mg/L	412	248	320	332	268	352	414
10	溶解性物質	mg/L	328	318	374	386	480	354	394
11	浮遊物質(SS)	mg/L	340	146	204	196	144	240	310
12	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	380	190	270	210	140	290	320
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	150	98	140	140	100	150	260
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	52	48	49	45	47	47	52
15	有機性窒素 ※1	mg/L	29	24	23	19	24	17	20
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	22	24	26	26	23	30	32
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.14	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	8.9	9.6	10	10	9.2	12	12
20	りん含有量(T-P)	mg/L	3.8	5.9	4.7	5.9	4.8	7.7	7.6
21	りん酸態りん	mg/L	2.5	3.5	3.4	3.0	2.9	3.4	4.2
22	塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	19	16	19	18	21	18	15
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.05	0.02	0.02	<0.02	0.04	0.02	0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.12	0.06	0.06	0.05	0.11	0.07	0.07
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	660000	190000	590000	460000	400000	280000	330000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水					高槻水みらいセンター				
11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	11日	15日	12日	12日					
6日	4日	15日	5日	5日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24-02はスポット採水
24.7	21.9	19.4	18.4	19.2	23.6	28.7	18.4	水温	
5.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.5	6.0	3.0	透視度	
微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	—	—	—	臭気	
7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
486	664	900	682	618	630	900	464	蒸発残留物	
198	286	310	254	276	266	356	198	強熱残留物	
288	378	590	428	342	364	590	248	強熱減量	
280	334	430	336	358	364	480	280	溶解性物質	
206	330	470	346	260	266	470	144	浮遊物質(SS)	
250	340	510	730	240	320	730	140	生物化学的酸素要求量(BOD)	
110	190	250	210	130	160	260	98	化学的酸素要求量(COD)	
41	53	60	54	46	50	60	41	窒素含有量(T-N)	
10	19	27	17	14	20	29	10	有機性窒素 ※1	
30	34	32	36	31	29	36	22	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.049	<0.010	0.020	0.067	0.11	0.032	0.14	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.20	<0.10	0.20	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
12	13	12	14	12	11	14	8.9	アンモニア性窒素等 ※2	
6.5	8.7	9.3	8.8	6.7	6.7	9.3	3.8	りん含有量(T-P)	
2.9	4.1	3.8	4.3	3.6	3.5	4.3	2.5	りん酸態りん	
—	—	—	—	—	—	—	—	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	酸素消費量	
16	14	18	15	15	17	21	14	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.02	0.03	0.09	0.03	0.04	0.03	0.09	<0.02	銅含有量	
0.05	0.08	0.18	0.08	0.10	0.09	0.18	0.05	亜鉛含有量	
0.2	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	溶解性鉄含有量	
<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	1,4-ジオキサン	
190000	410000	340000	620000	360000	400000	660000	190000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

精密試驗結果

高槻水みらいセンター

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

高槻水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
5日	11日	4日	19日	8日	22日	5日	19日	5日	13日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24-62はスポット採水
25.3	25.5	23.4	21.8	20.1	20.0	19.8	19.5	19.3	20.6	24.6	30.4	19.3	水温	
100	100	100	100	89	97	100	100	100	100	99	100	89	透明度	
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—	—	色相(外観)	
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—	—	臭気	
6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.7	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
268	282	320	334	274	330	294	356	336	346	314	396	268	蒸発残留物	
190	208	254	242	208	260	248	312	268	282	250	322	190	強熱残留物	
78	74	66	92	66	70	46	44	68	64	65	94	40	強熱減量	
267	279	318	332	270	328	291	353	334	343	312	394	267	溶解性物質	
1	3	2	2	4	2	3	3	2	3	2	4	1	浮遊物質(SS)	
1.4	2.4	2.3	1.9	4.1	3.3	2.9	2.1	1.4	2.2	2.3	5.7	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
7.2	8.3	9.7	10	10	11	10	10	7.9	10	8.7	11	7.2	化学的酸素要求量(COD)	
7.3	6.9	6.0	6.8	7.3	9.0	7.9	7.4	5.9	7.6	6.7	9.0	4.8	窒素含有量(T-N)	
0.90	0.58	0.61	0.68	0.60	0.94	1.4	0.89	0.30	0.80	0.94	1.6	0.30	有機性窒素 ※1	
<0.20	0.76	1.0	1.0	2.9	4.5	1.7	1.6	0.34	3.3	1.0	4.5	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	0.052	0.084	0.12	0.20	0.26	0.44	0.21	0.045	0.16	0.082	0.44	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
6.4	5.5	4.3	5.0	3.6	3.3	4.3	4.7	5.2	3.3	4.6	6.4	3.3	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.4	5.8	4.7	5.5	4.9	5.3	5.4	5.5	5.3	4.7	5.1	6.4	3.7	アンモニア性窒素等 ※2	
1.8	1.6	1.5	0.48	1.4	1.0	1.1	1.3	0.89	1.7	1.2	1.8	0.48	りん含有量(T-P)	
1.8	1.5	1.3	0.28	1.1	0.86	0.92	1.1	0.73	1.5	1.0	1.8	0.28	りん酸態りん	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	<0.0005	<0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.04	0.01	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	大腸菌群数	
0.18	0.27	0.26	0.48	0.36	0.30	0.26	0.29	0.28	0.31	0.25	0.48	0.10	残留塩素 (total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

渚水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	10日	8日	12日	4日	8日	4日	2日
			12日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	19.4	21.9	24.5	25.0	29.2	28.2	27.9
2	透視度	度	5.0	5.0	4.7	5.3	4.8	4.9	4.8
3	色相(外観)		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	374	409	457	408	445	443	513
8	強熱残留物	mg/L	158	170	186	176	208	198	227
9	強熱減量	mg/L	216	239	271	232	237	245	286
10	溶解性物質	mg/L	236	263	311	276	323	303	343
11	浮遊物質(SS)	mg/L	138	146	146	132	122	140	170
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	120	130	130	120	130	130	130
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	83	93	96	87	97	99	100
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	26	32	32	29	33	34	34
15	有機性窒素 ※1	mg/L	11	15	13	13	14	15	15
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	15	17	19	16	19	19	19
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	6.0	6.8	7.6	6.4	7.6	7.6	7.6
20	りん含有量(T-P)	mg/L	2.8	3.3	3.4	2.9	3.3	3.3	3.5
21	りん酸態りん	mg/L	1.2	1.6	1.5	1.3	1.6	1.6	1.6
22	塩化物イオン	mg/L	35	43	48	38	54	47	61
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉍+動)	mg/L	18	23	22	18	18	21	21
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉍)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	18	23	22	18	20	21	21
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.02	0.04	0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.06	0.1	0.07	0.06	0.1	0.07	0.09
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001	0.002	0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	180000	180000	210000	240000	300000	170000	330000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水					渚水みらいセンター				
11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
13日	4日	9日	5日	5日					
6日	4日	9日	5日	5日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
23.5	20.5	17.5	16.6	16.9	22.6	29.2	16.6	水温	
4.3	5.0	4.6	4.6	5.4	4.9	5.4	4.3	透視度	
淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.5	7.8	8.1	8.1	7.8	7.6	8.1	7.4	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
499	452	461	464	441	447	513	374	蒸発残留物	
208	195	206	206	197	195	227	158	強熱残留物	
291	257	255	258	244	253	291	216	強熱減量	
309	302	311	320	305	300	343	236	溶解性物質	
190	150	150	144	136	147	190	122	浮遊物質量(SS)	
160	150	170	160	150	140	170	120	生物化学的酸素要求量(BOD)	
99	96	100	100	91	95	100	83	化学的酸素要求量(COD)	
36	34	33	35	30	32	36	26	窒素含有量(T-N)	
18	15	13	14	12	14	18	11	有機性窒素 ※1	
18	19	20	21	18	18	21	15	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
7.2	7.6	8.0	8.4	7.2	7.3	8.4	6.0	アンモニア性窒素等 ※2	
3.6	3.3	3.5	3.5	3.1	3.3	3.6	2.8	りん含有量(T-P)	
1.5	1.4	1.7	1.7	1.3	1.5	1.7	1.2	りん酸態りん	
52	48	51	54	49	48	61	35	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
21	23	23	27	23	22	27	18	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
21	23	23	27	23	22	27	18	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	銅含有量	
0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.06	亜鉛含有量	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
210000	190000	130000	120000	140000	200000	330000	120000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

渚水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62	10日	17日	8日	22日	12日	19日	4日	24日	8日	21日	4日	12日	2日	16日
			項目番号 24-60	12日	17日	8日	22日	5日	19日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	20.2	23.2	23.0	24.5	26.0	25.9	27.5	30.0	30.9	31.0	29.8	30.9	29.9	28.0	
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	
4	臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	
5	水素イオン濃度(pH)		6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	蒸発残留物	mg/L	175	246	222	244	244	180	251	249	244	243	240	264	276	286	
8	強熱残留物	mg/L	113	184	158	180	174	122	161	182	188	181	186	205	219	215	
9	強熱減量	mg/L	62	62	64	64	70	58	90	67	56	62	54	59	57	71	
10	溶解性物質	mg/L	173	244	221	243	243	178	250	249	243	242	239	263	275	285	
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	2	2	1	1	1	2	1	<1	1	1	1	1	1	1	
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3.1	4.2	2.3	2.2	3.4	3.7	3.0	3.3	2.3	3.1	3.2	4.0	4.0	3.6	
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	7.6	9.6	8.4	8.2	9.0	7.5	7.7	8.6	8.8	8.8	8.7	9.5	9.0	8.8	
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	8.4	10	9.7	9.7	9.0	6.8	7.8	8.9	8.6	8.8	9.0	9.1	9.6	11	
15	有機性窒素 ※1	mg/L	1.1	0.61	1.4	1.2	1.0	0.73	1.2	1.7	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.9	
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	0.71	<0.20	<0.20	0.59	0.50	0.52	<0.20	0.20	0.25	0.42	0.79	0.73	0.59	
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.26	0.68	0.25	0.37	0.93	0.77	0.39	0.61	0.74	1.0	0.44	0.88	0.72	0.52	
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	7.0	8.0	8.1	8.1	6.5	4.8	5.7	6.6	6.4	6.3	6.9	6.3	6.9	8.0	
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	7.3	9.0	8.4	8.5	7.7	5.8	6.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.9	8.8	
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.20	0.15	0.21	0.13	0.11	0.16	0.20	0.14	0.16	0.21	0.29	0.26	0.28	0.29	
21	りん酸遊りん	mg/L	<0.10	<0.10	0.12	0.12	<0.10	<0.10	0.14	0.14	<0.10	<0.10	0.21	0.21	0.19	0.19	
22	塩化物イオン	mg/L	30	47	42	44	46	31	36	47	45	46	45	50	57	52	
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
29	シアン化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
40	亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
42	溶解性マンガ含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
61	大腸菌群数	個/cm ²	6	6	38	37	4	6	19	5	2	32	6	5	3	2	
62	残留塩素 (total)	mg/L	0.23	0.19	0.15	0.16	0.14	0.22	0.18	0.22	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15	0.25	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

渚水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
13日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	5日	19日					
6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
24.0	22.5	21.9	19.5	18.0	18.0	17.9	17.5	18.2	18.0	24.0	31.0	17.5	水温	
100	100	100	100	100	100	95	91	94	100	99	100	91	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	—	—	—	臭気	
6.6	6.7	6.7	6.8	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.5	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
261	277	260	263	282	269	267	269	285	275	253	286	175	蒸発残留物	
196	214	198	199	196	204	190	208	210	209	187	219	113	強熱残留物	
65	63	62	64	88	65	77	61	75	66	66	90	54	強熱減量	
260	276	259	262	280	267	264	266	282	273	252	285	173	溶解性物質	
1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	1	3	<1	浮遊物質(SS)	
4.6	3.0	3.8	2.9	3.6	4.1	5.2	4.5	4.5	3.5	3.5	5.2	2.2	生物化学的酸素要求量(BOD)	
9.1	8.7	9.0	8.8	9.6	10	10	10	9.7	9.6	8.9	10	7.5	化学的酸素要求量(COD)	
11	11	10	11	10	12	12	12	11	10	9.9	12	6.8	窒素含有量(T-N)	
1.4	1.4	0.50	1.5	1.1	1.7	1.6	1.8	1.3	0.56	1.2	1.9	0.5	有機性窒素 ※1	
0.66	0.27	0.47	<0.20	<0.20	0.34	0.43	0.25	0.45	0.21	0.35	0.79	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.59	0.24	0.31	0.21	0.30	0.27	0.29	0.30	0.24	0.33	0.49	1.0	0.21	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
8.4	9.1	8.7	9.3	8.6	9.7	9.7	9.7	9.0	8.9	7.8	9.7	4.8	硝酸性窒素(NO3-N)	
9.3	9.4	9.2	9.5	8.9	10	10	10	9.4	9.3	8.4	10	5.8	アンモニア性窒素等 ※2	
0.23	0.20	0.21	0.24	0.87	0.54	0.79	0.50	0.40	0.37	0.30	0.87	0.11	りん含有量(T-P)	
0.12	0.12	0.10	0.10	0.29	0.29	0.23	0.23	<0.10	<0.10	0.12	0.29	<0.10	りん酸態りん	
47	52	48	50	50	52	51	52	50	53	47	57	30	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	酸素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.03	<0.02	銅含有量	
0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.05	0.02	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
7	18	3	0	4	5	1	4	27	0	10	38	0	大腸菌群数	
0.19	0.14	0.17	0.20	0.23	0.20	0.25	0.28	0.18	0.23	0.19	0.28	0.12	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水1

鴻池水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	採水日 項目	項目番号 1-23,61,62	11日	15日	5日	4日	14日	4日	2日
		項目番号 24-60	12日	15日	5日	4日	8日	4日	2日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	20.0	22.6	23.7	25.7	30.1	28.4	28.4
2	透視度	度	8.5	10	8.0	10	7.0	8.5	7.0
3	色相(外観)		微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	318	374	368	355	372	376	433
8	強熱残留物	mg/L	164	212	216	182	154	186	223
9	強熱減量	mg/L	154	162	152	173	218	190	210
10	溶解性物質	mg/L	264	327	318	317	310	321	365
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	54	47	50	38	62	55	68
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	100	73	76	70	84	61	87
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	57	53	58	48	64	51	73
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	18	19	25	19	24	19	24
15	有機性窒素 ※1	mg/L	4.8	5.8	11	7.9	5.8	5.9	6.7
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	13	13	14	11	18	13	17
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.022	0.018	0.023	0.024	0.023	0.021	0.030
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.12	0.10	0.10	<0.10	0.12	<0.10	0.20
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	5.3	5.3	5.7	4.4	7.3	5.2	7.0
20	りん含有量(T-P)	mg/L	2.0	1.9	2.3	1.9	2.3	2.1	2.8
21	りん酸態りん	mg/L	0.47	0.56	0.62	0.54	0.68	0.61	0.76
22	塩化物イオン	mg/L	59	62	85	65	48	83	88
23	酸素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	15	12	15	12	22	13	20
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	1.6	0.65	1.4	1.5	0.69	0.76	0.92
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03
40	亜鉛含有量	mg/L	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	190,000	180,000	88,000	140,000	110,000	88,000	100,000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	12日	15日	5日	7日					
6日	4日	9日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
24.9	20.9	19.3	18.0	17.2	23.3	30.1	17.2	水温	
7.5	5.5	5.5	6.0	6.0	7.5	10	5.5	透視度	
微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.2	7.0	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
370	448	442	454	422	394	454	318	蒸発残留物	
214	244	226	266	222	209	266	154	強熱残留物	
156	204	216	188	200	185	218	152	強熱減量	
320	362	337	380	348	331	380	264	溶解性物質	
50	86	105	74	74	64	105	38	浮遊物質(SS)	
84	130	180	120	100	100	180	61	生物化学的酸素要求量(BOD)	
51	91	95	75	73	66	95	48	化学的酸素要求量(COD)	
28	29	29	27	26	24	29	18	窒素含有量(T-N)	
15	12	7.8	11	18	9.0	18	4.8	有機性窒素 ※1	
13	17	21	16	7.4	14	21	7.4	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.016	0.025	0.027	0.028	0.021	0.020	0.030	0.016	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	0.10	0.14	0.10	0.13	<0.10	0.20	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
5.2	6.9	8.5	6.5	3.1	5.9	8.5	3.1	アンモニア性窒素等 ※2	
2.2	3.0	3.2	2.9	2.5	2.4	3.2	1.9	りん含有量(T-P)	
0.62	0.81	1.0	0.77	0.77	0.68	1.0	0.47	りん酸態りん	
76	94	110	91	79	78	110	48	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	酸素消費量	
18	16	17	21	16	16	22	12	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
0.49	0.86	0.56	1.0	1.2	0.97	1.6	0.49	陰イオン界面活性剤	
0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	銅含有量	
0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	亜鉛含有量	
0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	溶解性鉄含有量	
0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.06	0.06	0.03	0.05	0.03	0.05	0.06	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	0.034	<0.001	0.009	0.004	0.034	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジム	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
76,000	120,000	110,000	210,000	240,000	140000	240000	76000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水1(ABC系放流水)

鴻池水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62	11日	18日	15日	22日	5日	20日	4日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	16日
			項目番号 24-60	12日	18日	15日	22日	5日	20日	4日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
	採水方法			コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	19.3	21.0	22.5	23.2	24.0	25.3	26.5	29.0	30.2	29.0	29.3	31.0	29.6	28.1	
2	透視度	度	68	72	75	83	80	87	100	100	100	100	100	85	100	100	
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	
4	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
5	水素イオン濃度(pH)		6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.4	
6	電気伝導率	μS/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	蒸発残留物	mg/L	240	202	254	300	260	235	296	312	284	168	292	346	326	269	
8	強熱残留物	mg/L	154	128	142	184	196	141	194	207	204	92	152	240	210	187	
9	強熱減量	mg/L	86	74	112	116	64	94	102	105	80	76	140	106	116	82	
10	溶解性物質	mg/L	233	194	250	297	256	231	294	310	283	166	291	344	325	266	
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	7	8	4	3	4	4	2	2	1	2	1	2	1	3	
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	6.8	4.4	2.4	3.1	4.8	2.4	2.7	1.3	1.3	1.6	1.2	1.6	1.5	2.0	
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	11	10	9.0	9.8	11	7.8	9.2	9.2	8.6	7.0	9.0	8.8	9.9	10	
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	10	8.5	9.4	10	10	7.6	8.5	10	10	5.6	9.3	10	9.6	11	
15	有機性窒素 ※1	mg/L	1.2	1.4	1.4	1.1	1.0	1.0	1.3	0.36	0.76	1.0	0.18	1.1	0.16	1.1	
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	0.61	<0.20	<0.20	0.20	0.54	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	1.0	0.18	0.13	0.28	0.34	0.098	0.24	0.035	0.036	<0.010	0.019	0.075	0.032	0.025	
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	7.2	6.9	7.9	8.4	8.1	6.5	7.0	9.2	9.2	4.6	9.1	8.8	9.4	9.9	
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	8.4	7.0	8.0	8.0	8.6	6.0	7.2	9.0	9.2	4.0	9.1	8.0	9.4	9.0	
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.77	0.53	0.60	0.31	0.29	0.48	1.2	0.19	0.19	0.35	0.69	0.27	0.26	0.28	
21	りん酸態りん	mg/L	0.26	0.11	0.24	<0.10	<0.10	0.15	0.55	<0.10	<0.10	<0.10	0.28	<0.10	<0.10	<0.10	
22	塩化物イオン	mg/L	46	42	49	74	70	43	51	74	51	34	66	81	75	71	
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
40	亜鉛含有量	mg/L	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
61	大腸菌群数	個/cm3	21	100	120	36	29	65	110	84	51	40	26	68	24	80	
62	残留塩素(total)	mg/L	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	0.10	0.09	0.13	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水1(ABC系放流水)

鴻池水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	12日	18日	15日	22日	5日	26日	7日	13日					
6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
24.5	23.8	21.5	21.2	19.5	19.0	18.4	18.1	18.2	18.6	23.8	31.0	18.1	水温	
64	86	85	88	73	55	72	76	70	51	82	100	51	透明度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—	—	臭気	
7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	6.9	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
291	332	312	337	286	310	310	274	264	287	283	346	168	蒸発残留物	
209	220	226	196	196	206	232	222	188	203	189	240	92	強熱残留物	
82	112	86	141	90	104	78	52	76	84	94	141	52	強熱減量	
286	329	309	333	281	304	305	271	259	278	279	344	166	溶解性物質	
5	3	3	4	5	6	5	3	5	9	4	9	1	浮遊物質量(SS)	
5.4	3.5	9.6	5.3	14	14	14	12	12	11	5.7	14	1.2	生物化学的酸素要求量(BOD)	
10	11	12	11	15	15	13	14	14	15	11	15	7.0	化学的酸素要求量(COD)	
11	9.4	11	11	13	12	13	13	10	10	10	13	5.6	窒素含有量(T-N)	
0.66	0.19	0.53	0.50	0.19	0.55	1.1	1.3	1.6	0.80	0.85	1.6	0.16	有機性窒素 ※1	
0.38	0.30	1.5	0.57	2.7	2.1	2.8	3.2	0.45	1.0	0.68	3.2	<0.20	アンモニア性窒素(NH ₄ -N)	
0.56	0.10	0.57	0.43	0.61	0.75	1.5	1.6	1.6	1.0	0.47	1.6	<0.010	亜硝酸性窒素(NO ₂ -N)	
9.4	8.8	8.4	9.5	9.5	8.6	7.6	6.9	6.4	7.2	8.1	9.9	4.6	硝酸性窒素(NO ₃ -N)	
10	9.0	9.5	10	11	10	10	9.0	8.1	8.0	8.6	11	4.0	アンモニア性窒素等 ※2	
0.60	0.27	0.28	0.46	0.51	0.42	0.64	0.36	0.98	0.91	0.49	1.2	0.19	りん含有量(T-P)	
0.21	<0.10	<0.10	0.11	0.14	<0.10	0.16	<0.10	0.37	0.28	0.12	0.55	<0.10	りん酸態りん	
60	82	73	82	92	89	82	91	71	76	68	92	34	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	酸素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機磷化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.03	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
91	12	5	11	3	9	14	47	290	10	56	290	3	大腸菌群数	
0.09	0.06	0.13	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.08	0.09	0.15	0.06	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水2

鴻池水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	11日	15日	5日	4日	14日	4日	2日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	12日	15日	5日	4日	8日	4日	2日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	19.0	22.4	24.0	25.9	29.9	28.5	28.0
2	透視度	度	7.0	9.0	7.0	9.0	7.0	7.5	6.5
3	色相(外観)		微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1
6	電気伝導率	μS/cm	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	383	380	409	324	407	389	443
8	強熱残留物	mg/L	169	194	202	158	173	157	206
9	強熱減量	mg/L	214	186	207	166	234	232	237
10	溶解性物質	mg/L	283	301	309	269	329	302	325
11	浮遊物質(SS)	mg/L	100	79	100	55	78	87	118
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	160	100	100	69	100	89	100
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	76	70	71	51	71	69	87
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	30	30	26	18	25	22	25
15	有機性窒素 ※1	mg/L	8.1	5.9	12	7.9	6.9	8.9	8.8
16	アンモニア性窒素(NH ₄ -N)	mg/L	15	17	14	10	18	13	16
17	亜硝酸性窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.81	1.3	0.021	0.013	0.020	0.016	0.028
18	硝酸性窒素(NO ₃ -N)	mg/L	6.0	5.8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	13	14	5.6	4.0	7.2	5.2	6.5
20	りん含有量(T-P)	mg/L	2.6	2.5	3.0	2.1	2.5	2.5	3.2
21	りん酸態りん	mg/L	0.69	0.74	0.88	0.58	0.65	0.65	0.97
22	塩化物イオン	mg/L	47	50	60	47	48	52	81
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	20	14	22	17	15	18	27
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	1.5	1.2	1.9	1.2	0.84	0.63	0.96
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	0.06	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.04	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.17	0.06	0.03	0.15	0.07	0.09	0.17
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.04	0.07	0.06	0.04	0.05
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	180,000	160,000	130,000	110,000	160,000	130,000	100,000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	12日	15日	5日	7日					
6日	4日	9日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
25.0	21.0	19.0	17.0	16.6	23.0	29.9	16.6	水温	
7.5	4.5	4.5	5.0	5.0	6.6	9.0	4.5	透視度	
微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.3	7.0	7.0	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
342	456	454	480	442	409	480	324	蒸発残留物	
204	190	184	238	206	190	238	157	強熱残留物	
138	266	270	242	236	219	270	138	強熱減量	
287	298	279	325	321	302	329	269	溶解性物質	
55	158	175	155	121	107	175	55	浮遊物質(SS)	
84	160	210	180	150	130	210	69	生物化学的酸素要求量(BOD)	
52	100	120	97	92	80	120	51	化学的酸素要求量(COD)	
25	31	31	32	28	27	32	18	窒素含有量(T-N)	
13	15	10	15	20	11	20	5.9	有機性窒素 ※1	
12	16	21	17	7.6	15	21	7.6	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.015	0.082	0.025	0.021	0.031	0.20	1.3	0.013	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	0.11	0.11	<0.10	0.15	1.0	6.0	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
4.8	6.5	8.5	6.8	3.2	7.1	14	3.2	アンモニア性窒素等 ※2	
2.3	3.5	3.8	3.7	3.0	2.9	3.8	2.1	りん含有量(T-P)	
0.59	0.93	1.1	0.98	0.79	0.80	1.1	0.58	りん酸態りん	
58	63	100	71	67	62	100	47	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
17	26	24	21	22	20	27	14	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
0.74	0.77	1.1	1.6	1.7	1.2	1.9	0.63	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	クロム含有量	
<0.02	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.06	<0.02	銅含有量	
0.15	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.17	0.03	亜鉛含有量	
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	溶解性鉄含有量	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.06	0.05	0.04	0.07	0.04	0.05	0.07	0.04	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	0.012	<0.001	0.004	0.002	0.012	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
340,000	94,000	80,000	280,000	120,000	160000	340000	80000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水2 (DE系放流水)

鴻池水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	項目	採水日	11日	18日	15日	22日	5日	20日	4日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	16日
			12日	18日	15日	22日	5日	20日	4日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
	採水方法	項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット
1	水温	℃	20.0	21.0	23.1	23.6	24.2	26.1	26.8	29.1	30.9	30.3	29.5	31.0	29.3	27.4
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.1	6.9	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	238	203	217	268	269	214	242	308	284	188	266	328	322	284
8	強熱残留物	mg/L	132	128	133	164	175	131	156	204	190	98	144	222	198	176
9	強熱減量	mg/L	106	75	84	104	94	83	86	104	94	90	122	106	124	108
10	溶解性物質	mg/L	237	202	216	267	269	214	242	308	284	188	266	327	322	284
11	浮遊物質質量(SS)	mg/L	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0	1.7	1.5	1.8	1.6	<1.0	<1.0	1.2	2.8	<1.0	1.1	1.4	2.4	2.2
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	8.2	7.6	6.7	8.5	8.0	6.1	6.5	7.7	8.5	5.9	7.5	7.6	8.7	9.7
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	9.9	8.6	7.8	10	11	7.4	8.4	11	10	5.9	9.8	10	10	11
15	有機性窒素※1	mg/L	0.90	0.28	0.20	0.27	0.92	0.20	1.4	1.1	0.08	0.10	0.18	0.65	0.13	0.58
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.42	<0.20	<0.20	<0.20	0.39	0.34
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.093	0.014	<0.010	0.029	0.077	<0.010	<0.010	0.037	0.098	<0.010	0.018	0.046	0.072	0.079
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	8.9	8.3	7.6	9.7	10	7.2	7.0	9.9	9.4	5.8	9.6	9.3	9.4	10
19	アンモニア性窒素等※2	mg/L	8.9	8.3	7.6	9.7	10	7.2	7.0	9.9	9.6	5.8	9.6	9.3	9.6	10
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.17	0.18	0.13	0.19	0.12	<0.10	0.14	0.11	0.15	0.13	0.40	0.16	0.20	0.14
21	りん酸態りん	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.16	<0.10	<0.10	<0.10
22	塩化物イオン	mg/L	40	39	42	66	68	39	41	69	53	34	58	78	73	75
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.06	0.04	0.05	0.03	0.09	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
42	溶解性マンガ含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	45	170	55	66	45	200	230	10	16	220	69	100	50	79
62	残留塩素(total)	mg/L	0.06	0.05	0.10	0.14	0.07	<0.05	0.06	0.08	0.10	0.05	0.10	0.09	0.08	0.09

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水2 (DE系放流水)

鴻池水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	12日	18日	15日	22日	5日	26日	7日	13日					
6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	5日	12日					
スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット	スポット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
25.2	23.2	20.4	20.6	18.7	18.9	18.2	18.0	17.8	18.9	23.8	31.0	17.8	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	—	—	—	臭気	
7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	6.9	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
321	338	323	360	294	226	337	288	254	244	276	360	188	蒸発残留物	
201	210	214	212	188	144	234	220	164	196	176	234	98	強熱残留物	
120	128	109	148	106	82	103	68	90	48	99	148	48	強熱減量	
320	338	322	359	293	226	336	286	252	243	275	359	188	溶解性物質	
1	<1	1	1	1	<1	1	2	2	1	<1	2	<1	浮遊物質(SS)	
1.6	1.5	3.6	4.4	4.6	3.7	3.1	11	5.2	4.7	2.6	11	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
7.5	9.3	10	9.8	11	10	10	13	10	11	8.7	13	5.9	化学的酸素要求量(COD)	
11	12	12	12	13	12	11	14	10	10	10	14	5.9	窒素含有量(T-N)	
0.93	0.97	0.32	0.40	1.3	0.46	0.46	0.70	0.27	0.04	0.54	1.4	0.04	有機性窒素 ※1	
<0.20	<0.20	0.56	0.47	0.52	0.40	0.26	2.3	0.26	0.59	0.27	2.3	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.062	0.030	0.12	0.13	0.19	0.14	0.28	1.1	0.97	0.97	0.19	1.1	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
10	11	11	11	11	11	10	9.9	8.5	8.4	9.3	11	5.8	硝酸性窒素(NO3-N)	
10	11	11	11	11	11	10	12	9.5	9.6	9.5	12	5.8	アンモニア性窒素等 ※2	
0.31	0.15	0.19	0.24	0.22	0.20	0.17	0.23	0.24	0.23	0.18	0.40	<0.10	りん含有量(T-P)	
0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.16	<0.10	りん酸態りん	
55	79	73	82	90	92	80	88	66	75	65	92	34	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	銅含有量	
0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.09	0.03	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.03	0.03	0.04	0.06	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
94	33	27	59	18	68	31	79	190	41	83	230	10	大腸菌群数	
0.09	0.05	0.10	0.09	0.11	0.11	0.08	0.11	0.07	0.07	0.08	0.14	<0.05	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

なわて水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62	11日	15日	5日	4日	14日	4日	2日
		項目番号 24-60	12日	15日	5日	4日	8日	4日	2日	
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	
1	水温	℃	22.6	24.1	25.1	27.5	30.5	30.0	30.3	
2	透視度	度	6.0	6.0	7.0	5.5	6.0	6.5	5.0	
3	色相(外観)		微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	
5	水素イオン濃度(pH)		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	
6	電気伝導率	μS/cm	—	—	—	—	—	—	—	
7	蒸発残留物	mg/L	446	370	378	382	440	380	478	
8	強熱残留物	mg/L	162	180	162	182	190	162	198	
9	強熱減量	mg/L	284	190	216	200	250	218	280	
10	溶解性物質	mg/L	291	241	271	241	316	263	325	
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	155	129	107	141	124	117	153	
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	140	130	120	120	110	97	140	
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	100	89	78	90	85	83	100	
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	32	31	27	27	26	28	31	
15	有機性窒素 ※1	mg/L	15	14	11	13	11	12	14	
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	16	17	16	14	15	16	17	
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.49	0.020	0.021	0.016	0.018	0.011	0.021	
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.73	0.13	<0.10	<0.10	0.12	<0.10	0.10	
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	7.6	6.9	6.4	5.6	6.1	6.4	6.9	
20	りん含有量(T-P)	mg/L	3.6	2.7	2.8	3.3	3.2	3.1	3.4	
21	りん酸態りん	mg/L	0.91	0.62	0.66	0.80	0.78	0.79	0.81	
22	塩化物イオン	mg/L	56	60	62	60	63	72	73	
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	21	20	20	21	23	23	25	
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	2.4	2.3	3.6	1.4	3.1	2.4	2.7	
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—	
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
39	銅含有量	mg/L	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	
40	亜鉛含有量	mg/L	0.11	0.10	0.09	0.10	0.13	0.10	0.11	
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.3	0.2	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
61	大腸菌群数	個/cm ³	280000	160000	110000	100000	170000	97000	50000	
62	残留塩素 (total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

流入水

なわて水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	12日	15日	5日	7日					
6日	4日	9日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
27.0	23.2	21.3	20.4	21.0	25.3	30.5	20.4	水温	
5.0	5.5	5.0	5.5	5.0	5.7	7.0	5.0	透視度	
微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	微灰色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	6.9	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
296	442	472	480	528	424	528	296	蒸発残留物	
188	196	192	194	184	183	198	162	強熱残留物	
108	246	280	286	344	242	344	108	強熱減量	
155	282	322	315	332	280	332	155	溶解性物質	
141	160	150	165	196	145	196	107	浮遊物質(SS)	
140	150	190	160	190	140	190	97	生物化学的酸素要求量(BOD)	
90	100	110	100	110	95	110	78	化学的酸素要求量(COD)	
31	31	36	33	35	31	36	26	窒素含有量(T-N)	
17	16	15	15	23	15	23	11	有機性窒素 ※1	
14	15	21	18	12	16	21	12	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.012	0.018	0.027	0.026	0.027	0.059	0.49	0.011	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	0.10	0.10	0.15	0.12	0.73	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
5.6	6.0	8.5	7.3	4.9	6.5	8.5	4.9	アンモニア性窒素等 ※2	
3.5	3.4	3.6	3.6	3.8	3.3	3.8	2.7	りん含有量(T-P)	
0.74	0.73	1.0	0.82	0.97	0.80	1.0	0.62	りん酸態りん	
57	60	100	77	89	69	100	56	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	よう素消費量	
29	23	24	25	25	23	29	20	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
1.7	2.0	1.2	2.6	3.4	2.4	3.6	1.2	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.02	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	銅含有量	
0.07	0.10	0.23	0.11	0.08	0.11	0.23	0.07	亜鉛含有量	
0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
100000	78000	110000	150000	75000	120000	280000	50000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

なわて水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	項目	採水日 項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	11日	18日	15日	22日	5日	20日	4日	24日	14日	21日	4日	19日	2日	16日
			12日	18日	15日	22日	5日	20日	4日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	21.0	22.0	23.0	24.5	25.0	26.0	27.5	29.0	32.0	30.5	30.0	31.0	29.6	28.0
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
5	水素イオン濃度(pH)		6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	6.9	7.1
6	電気伝導率	μ S/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	蒸発残留物	mg/L	188	244	211	228	210	218	200	232	272	212	212	262	288	248
8	強熱残留物	mg/L	122	154	166	160	159	140	142	152	180	162	136	176	176	156
9	強熱減量	mg/L	66	90	45	68	51	78	58	80	92	50	76	86	112	92
10	溶解性物質	mg/L	188	244	211	228	210	218	200	232	272	212	212	262	288	248
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	7.0	7.6	6.2	7.5	6.7	6.1	5.5	7.1	7.1	6.8	6.7	6.2	7.8	7.1
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	6.0	7.2	6.5	6.6	6.6	6.1	5.9	7.0	7.4	6.5	8.1	7.5	7.0	7.8
15	有機性窒素 ※1	mg/L	0.50	0.90	0.40	0.80	0.20	0.20	0.40	0.40	0.10	0.20	0.70	0.10	0.10	0.10
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	5.5	6.3	6.1	5.8	6.4	5.9	5.5	6.6	7.3	6.3	7.4	7.4	6.9	7.7
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	5.5	6.3	6.1	5.8	6.4	5.9	5.5	6.6	7.3	6.3	7.4	7.4	6.9	7.7
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.73	0.70	0.78	0.83	0.65	0.54	0.70	0.36	0.44	0.53	0.63	0.48	0.64	0.35
21	りん酸態りん	mg/L	0.35	0.32	0.37	0.42	0.28	0.25	0.33	0.17	0.21	0.24	0.30	0.23	0.31	0.16
22	塩化物イオン	mg/L	49	56	52	59	57	45	47	58	62	55	60	61	63	59
23	よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
62	大腸菌群数	個/cm ²	22	11	24	32	23	47	22	12	65	23	44	48	56	34
63	残留塩素 (total)	mg/L	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.12

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

なわて水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	12日	18日	15日	22日	5日	26日	7日	13日					
6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット				採水方法	24-62はスポット採水
26.5	24.8	23.0	21.0	19.5	19.8	19.5	18.7	19.3	19.8	24.6	32.0	18.7	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	—	—	—	臭気	
7.0	7.2	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	6.8	水素イオン濃度(pH)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電気伝導率	
220	236	252	256	240	228	246	280	255	253	237	288	188	蒸発残留物	
170	176	174	170	156	156	165	164	147	177	160	180	122	強熱残留物	
50	60	78	86	84	72	81	116	108	76	77	116	45	強熱減量	
220	236	252	256	240	228	246	280	255	253	237	288	188	溶解性物質	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質(SS)	
<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	1.1	<1.0	1.0	<1.0	1.1	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
6.3	7.5	7.4	6.9	8.2	8.3	8.6	9.0	7.3	8.6	7.2	9.0	5.5	化学的酸素要求量(COD)	
8.6	7.9	6.7	8.2	8.3	7.4	7.8	8.2	7.2	7.3	7.2	8.6	5.9	窒素含有量(T-N)	
1.5	0.80	0.40	1.3	0.90	0.20	0.30	0.70	1.0	0.40	0.53	1.5	0.10	有機性窒素 ※1	
<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
7.1	7.1	6.3	6.9	7.4	7.2	7.5	7.5	6.2	6.9	6.7	7.7	5.5	硝酸性窒素(NO3-N)	
7.1	7.1	6.3	6.9	7.4	7.2	7.5	7.5	6.2	6.9	6.7	7.7	5.5	アンモニア性窒素等 ※2	
0.70	0.57	0.53	0.74	0.73	0.67	0.99	0.75	0.85	0.84	0.66	0.99	0.35	りん含有量(T-P)	
0.34	0.26	0.24	0.33	0.36	0.34	0.47	0.34	0.45	0.37	0.31	0.47	0.16	りん酸態りん	
50	63	64	58	70	71	70	72	72	72	60	72	45	塩化物イオン	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	酸素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	銅含有量	
0.04	0.06	0.04	0.04	0.07	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.07	0.03	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	デオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
23	24	10	11	3	12	35	27	28	62	29	65	3	大腸菌群数	
0.09	0.10	0.07	0.10	0.09	0.11	0.07	0.17	0.10	0.10	0.09	0.17	0.06	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

川俣水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	11日	2日	5日	5日	9日	4日	2日
		項目番号 1-23,51,62 24-60	11日	2日	5日	5日	9日	4日	2日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	19.8	22.1	24.8	27.8	28.7	30.1	28.8
2	透視度	度	16	16	20	19	12	15	15
3	色相(外観)		灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1
6	電気伝導率	μ S/cm	473	579	489	500	439	428	595
7	蒸発残留物	mg/L	278	330	240	382	258	288	377
8	強熱残留物	mg/L	126	210	154	318	156	176	222
9	強熱減量	mg/L	152	120	86	64	102	112	155
10	溶解性物質	mg/L	242	303	183	354	234	272	313
11	浮遊物質(SS)	mg/L	36	27	57	28	24	16	64
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	83	70	72	71	72	57	110
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	43	46	45	35	40	42	72
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	21	20	22	17	19	19	28
15	有機性窒素 ※1	mg/L	4.0	3.0	6.0	3.8	4.9	5.0	9.0
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	17	17	16	13	14	14	19
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.012	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.13	<0.10	<0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	6.8	6.8	6.4	5.3	5.6	5.6	7.6
20	りん含有量(T-P)	mg/L	2.1	1.9	2.1	2.0	2.1	2.0	2.9
21	りん酸態りん	mg/L	1.0	0.79	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
22	塩化物イオン	mg/L	39	99	47	59	35	41	89
23	酸素消費量	mg/L	7	5	3	5	2	2	9
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	16	6	10	6	10	9	12
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	<0.0005	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.03	0.04	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03
40	亜鉛含有量	mg/L	0.11	0.15	0.26	0.08	0.16	0.21	0.29
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.6	0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	<0.1	<0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.04	0.05	0.04	0.05	0.07	0.04	0.06
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	0.048	0.003	0.016	0.003	0.003	0.001	0.025
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
62	大腸菌群数	個/cm ³	150000	69000	95000	70000	400000	150000	190000
63	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水

川俣水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	7日					
6日	4日	15日	5日	7日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
23.7	21.4	17.1	17.3	16.1	23.1	30.1	16.1	水温	
23	8.0	8.0	11	11	14.5	23	8.0	透視度	
灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	水素イオン濃度(pH)	
590	434	552	550	455	507	595	428	電気伝導率	
408	360	388	355	299	330	408	240	蒸発残留物	
190	238	183	178	153	192	318	126	強熱残留物	
218	122	205	177	146	138	218	64	強熱減量	
389	320	337	308	265	293	389	183	溶解性物質	
19	40	51	47	34	37	64	16	浮遊物質量(SS)	
54	140	110	96	81	85	140	54	生物化学的酸素要求量(BOD)	
42	52	56	61	49	49	72	35	化学的酸素要求量(COD)	
21	30	29	29	27	24	30	17	窒素含有量(T-N)	
5.0	12	9.0	9.0	7.0	6.5	12	3.0	有機性窒素 ※1	
16	18	20	20	20	17	20	13	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.012	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.13	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.4	7.2	8.0	8.0	8.0	6.8	8.0	5.3	アンモニア性窒素等 ※2	
1.8	2.7	2.9	2.9	2.5	2.3	2.9	1.8	りん含有量(T-P)	
1.0	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	1.5	0.79	りん酸態りん	
83	60	65	69	44	61	99	35	塩化物イオン	
4	4	3	4	2	4	9	2	よう素消費量	
58	12	15	22	5	15	58	5	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機磷化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	銅含有量	
0.17	0.26	0.16	0.28	0.14	0.19	0.29	0.08	亜鉛含有量	
0.5	0.7	0.5	0.6	0.9	0.7	0.9	0.3	溶解性鉄含有量	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	溶解性マンガン含有量	
0.10	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	0.07	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
0.024	0.004	0.022	0.010	0.020	0.015	0.048	0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
100000	120000	160000	360000	170000	170000	400000	69000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

川俣水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62	11日	18日	2日	15日	5日	20日	5日	18日	9日	22日	4日	19日	2日	16日
			項目番号 24-60	11日	18日	2日	15日	5日	20日	5日	18日	9日	22日	4日	19日	2日	16日
	採水方法			スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃		20.1	21.2	21.6	23.3	24.3	25.5	27.7	28.0	29.9	30.6	29.6	31.2	29.7	28.0
2	透視度	度		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)			微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
5	水素イオン濃度(pH)			6.9	6.8	6.9	6.8	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9
6	電気伝導率	μ S/cm		483	471	353	474	455	420	439	440	405	449	437	482	516	499
7	蒸発残留物	mg/L		318	252	164	274	242	200	362	308	322	302	316	330	352	415
8	強熱残留物	mg/L		172	179	116	242	192	168	330	230	188	192	216	239	237	251
9	強熱減量	mg/L		146	73	48	32	50	32	32	78	134	110	100	91	115	164
10	溶解性物質	mg/L		316	250	160	270	242	199	362	307	322	302	316	329	351	415
11	浮遊物質(SS)	mg/L		2	2	4	4	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	1	<1
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		4.3	3.4	4.6	6.2	2.1	2.5	3.0	3.2	2.6	2.4	3.1	2.8	2.1	3.4
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		9.5	8.6	7.7	8.4	7.4	6.9	6.0	6.1	6.9	7.8	7.0	7.7	7.6	8.8
14	窒素含有量(T-N)	mg/L		8.9	7.7	5.6	8.9	6.7	5.1	5.6	6.5	6.6	7.5	6.9	6.6	8.3	8.9
15	有機性窒素 ※1	mg/L		1.2	1.4	0.74	1.4	1.1	0.59	0.58	1.3	1.0	1.0	1.6	1.4	1.1	2.1
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L		0.53	0.43	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.99	<0.20	0.28	0.76	1.7
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L		1.2	0.69	0.56	0.96	0.46	0.21	0.015	0.037	0.017	0.18	0.042	0.098	0.15	0.18
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L		6.0	5.2	4.3	6.5	5.1	4.3	5.0	5.1	5.5	5.3	5.2	4.8	6.2	4.9
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L		7.4	5.9	4.8	7.4	5.5	4.5	5.0	5.1	5.5	5.8	5.2	5.0	6.6	5.7
20	りん含有量(T-P)	mg/L		0.95	0.62	0.55	0.75	0.69	0.93	0.52	0.79	1.1	0.65	1.1	0.33	0.28	0.28
21	りん酸態りん	mg/L		0.81	0.53	0.45	0.71	0.49	0.82	0.47	0.72	1.0	0.62	0.97	0.26	0.17	0.20
22	塩化物イオン	mg/L		66	71	58	77	69	51	71	66	51	67	61	81	87	71
23	よう素消費量	mg/L		1	2	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	3	1	<1
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱十動)	mg/L		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L		—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L		0.08	0.10	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.12	0.04	0.03	0.04
41	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L		0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L		0.05	0.04	0.03	0.06	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.07	0.08
45	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L		—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L		—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
62	大腸菌群数	個/cm ³		290	50	1200	510	96	650	71	480	390	220	600	810	84	160
63	残留塩素(total)	mg/L		0.18	0.27	0.12	0.11	0.21	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.11	0.12	0.15

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

川俣水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	7日	14日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	7日	14日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
24.0	23.3	21.0	20.6	17.9	17.4	18.1	18.0	17.2	18.7	23.6	31.2	17.2	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—	—	臭気	
6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.9	6.8	6.9	7.2	6.7	水素イオン濃度(pH)	
460	544	465	530	498	549	531	540	508	548	479	549	353	電気伝導率	
355	394	396	333	365	401	394	397	361	326	328	415	164	蒸発残留物	
220	259	284	282	254	263	273	255	242	234	229	330	116	強熱残留物	
135	135	112	71	111	138	121	142	119	92	99	164	32	強熱減量	
355	392	393	331	362	398	391	395	358	324	327	415	160	溶解性物質	
<1	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	4	<1	浮遊物質(SS)	
2.4	4.8	8.2	8.0	7.1	9.8	3.9	8.2	7.7	5.9	4.7	9.8	2.1	生物化学的酸素要求量(BOD)	
7.1	8.4	9.2	9.0	9.8	10	9.2	9.6	9.6	10	8.3	10	6.0	化学的酸素要求量(COD)	
10	11	13	11	10	11	10	10	11	10	8.6	13	5.1	窒素含有量(T-N)	
2.3	1.9	3.2	1.3	1.8	2.3	0.97	1.3	2.2	1.2	1.5	3.2	0.58	有機性窒素 ※1	
0.23	0.24	1.1	1.2	1.3	1.5	0.44	0.88	2.1	1.9	0.65	2.1	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.075	0.22	0.39	0.56	0.29	0.37	0.086	0.32	0.66	0.46	0.34	1.2	0.015	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
7.3	8.6	8.3	7.9	6.6	6.8	8.5	7.5	6.0	6.4	6.1	8.6	4.3	硝酸性窒素(NO3-N)	
7.4	8.9	9.1	8.9	7.4	7.7	8.7	8.1	7.5	7.6	6.7	9.1	4.5	アンモニア性窒素等 ※2	
1.0	0.82	0.87	0.42	0.80	0.92	0.69	0.91	0.92	0.89	0.74	1.1	0.28	りん含有量(T-P)	
0.86	0.64	0.74	0.28	0.61	0.70	0.44	0.74	0.71	0.79	0.61	1.0	0.17	りん酸態りん	
60	87	95	83	78	90	95	87	81	84	74	95	51	塩化物イオン	
1	<1	2	2	<1	9	<1	<1	<1	<1	1	9	<1	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱十動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.10	0.10	0.11	0.12	0.08	0.07	0.12	0.03	亜鉛含有量	
0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.06	0.08	0.08	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.08	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
140	47	77	96	62	98	60	87	110	25	270	1200	25	大腸菌群数	
0.11	0.09	0.13	0.10	0.11	0.12	0.09	0.10	0.08	0.16	0.13	0.27	0.08	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

竜華水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	11日	2日	5日	5日	9日	4日	2日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	11日	2日	5日	5日	9日	4日	2日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	19.9	21.3	24.0	26.1	28.2	28.2	28.1
2	透視度	度	8.2	4.7	5.0	11	3.8	6.2	7.0
3	色相(外観)		灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.2	7.3	7.1	7.3	7.0	7.1	7.3
6	電気伝導率	μ S/cm	982	751	782	854	625	794	824
7	蒸発残留物	mg/L	554	472	568	678	604	640	576
8	強熱残留物	mg/L	289	270	286	480	280	350	365
9	強熱減量	mg/L	265	202	282	198	324	290	211
10	溶解性物質	mg/L	468	407	448	642	484	586	464
11	浮遊物質(SS)	mg/L	86	65	120	36	120	54	112
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	100	110	180	97	190	120	110
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	80	88	99	62	120	120	94
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	36	34	39	33	38	35	38
15	有機性窒素 ※1	mg/L	10	7.0	12	8.0	13	11	10
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	26	27	27	25	25	24	28
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	10	10	10	10	10		11
20	りん含有量(T-P)	mg/L	3.1	3.4	3.4	2.7	4.3	3.6	3.7
21	りん酸態りん	mg/L	1.2	1.6	1.3	1.6	1.5	1.4	1.6
22	塩化物イオン	mg/L	170	110	93	120	48	110	110
23	酸素消費量	mg/L	17	12	6	10	8	5	7
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	13	12	21	8	19	14	13
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	0.02	0.30	0.02	<0.02	0.06	0.18	0.09
39	銅含有量	mg/L	0.04	0.08	0.04	<0.02	0.03	0.05	0.04
40	亜鉛含有量	mg/L	0.12	0.26	0.14	0.06	0.20	0.15	0.13
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.9	0.7	1.5	0.9	0.6	1.5	1.4
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.10
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	0.023	<0.001	0.020	<0.001	0.039	0.006	0.018
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	270,000	97,000	240,000	180,000	730,000	520,000	480,000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水

電華水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	7日					
6日	4日	15日	5日	7日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
24.2	21.5	18.4	17.3	17.8	22.9	28.2	17.3	水温	
6.0	4.0	3.0	2.0	5.4	5.5	11	2.0	透視度	
灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	水素イオン濃度(pH)	
833	772	833	821	988	822	988	625	電気伝導率	
676	630	752	599	829	632	829	472	蒸発残留物	
370	366	330	354	478	352	480	270	強熱残留物	
306	264	422	245	351	280	422	198	強熱減量	
604	559	642	469	699	539	699	407	溶解性物質	
72	71	110	130	130	92	130	36	浮遊物質(SS)	
110	130	180	150	180	140	190	97	生物化学的酸素要求量(BOD)	
100	78	100	110	110	97	120	62	化学的酸素要求量(COD)	
38	47	39	47	38	39	47	33	窒素含有量(T-N)	
10	18	12	15	12	12	18	7.0	有機性窒素 ※1	
28	29	26	31	26	27	31	24	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	0.12	0.10	<0.10	<0.10	0.12	0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
11	11	10	12	10	10	12	10	アンモニア性窒素等 ※2	
3.3	3.9	4.2	4.3	4.0	3.7	4.3	2.7	りん含有量(T-P)	
1.7	2.0	2.2	2.2	1.9	1.7	2.2	1.2	りん酸態りん	
120	140	110	100	190	120	190	48	塩化物イオン	
8	7	5	8	5	8	17	5	よう素消費量	
11	15	27	20	12	15	27	8	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	0.23	0.14	<0.05	<0.05	<0.05	0.23	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.06	0.30	<0.02	クロム含有量	
0.03	0.03	0.04	0.02	0.06	0.04	0.08	<0.02	銅含有量	
0.07	0.08	0.19	0.18	0.11	0.14	0.26	0.06	亜鉛含有量	
0.8	<0.1	0.7	0.3	1.1	0.9	1.5	<0.1	溶解性鉄含有量	
0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.10	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.3	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.08	0.06	0.06	0.06	0.04	0.07	0.10	0.04	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
0.009	0.026	<0.001	0.021	0.013	0.015	0.039	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
150,000	62,000	130,000	170,000	190,000	270000	730000	62000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

竜華水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62	11日	18日	2日	15日	5日	20日	5日	18日	9日	22日	4日	19日	2日	16日
		項目番号 24-60	11日	18日	2日	15日	5日	20日	5日	18日	9日	22日	4日	19日	2日	16日	
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	
1	水温	℃	20.5	22.1	21.7	22.6	24.7	25.6	26.9	27.3	29.2	29.9	29.1	30.4	29.0	27.7	
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	
4	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
5	水素イオン濃度(pH)		6.7	6.7	6.6	6.6	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.4	6.8	6.6	6.7	6.5	
6	電気伝導率	μS/cm	689	708	569	666	759	547	740	651	508	655	734	783	742	686	
7	蒸発残留物	mg/L	496	500	392	520	678	398	672	590	434	558	668	761	700	713	
8	強熱残留物	mg/L	284	310	192	338	330	278	476	360	258	360	378	399	366	376	
9	強熱減量	mg/L	212	190	200	182	348	120	196	230	176	198	290	362	334	337	
10	溶解性物質	mg/L	495	500	392	520	677	398	672	590	434	558	668	761	700	713	
11	浮遊物質(SS)	mg/L	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.7	1.0	1.2	1.7	<1.0	<1.0	
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	6.1	6.5	5.0	5.9	6.5	5.5	6.5	6.0	8.3	8.7	7.2	7.8	6.8	7.3	
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	5.4	6.5	4.8	5.9	6.7	5.4	5.4	6.4	6.9	9.4	7.8	8.0	4.8	7.3	
15	有機性窒素 ※1	mg/L	1.1	2.4	0.50	0.60	2.1	1.2	1.6	2.4	1.6	1.2	0.90	2.4	0.50	1.9	
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	4.3	4.1	4.3	5.3	4.6	4.2	3.8	4.0	5.3	8.2	6.9	5.6	4.3	5.4	
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	4.3	4.1	4.3	5.3	4.6	4.2	3.8	4.0	5.3	8.2	6.9	5.6	4.3	5.4	
20	りん含有量(T-P)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
21	りん酸態りん	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
22	塩化物イオン	mg/L	130	120	120	130	130	80	110	94	57	120	150	150	170	130	
23	酸素消費量	mg/L	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
40	亜鉛含有量	mg/L	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.06	0.04	0.03	0.07	0.05	0.04	0.06	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.08	0.08	
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
61	大腸菌群数	個/cm ³	2	1	31	1	2	3	1	2	13	24	9	4	11	6	
62	残留塩素 (total)	mg/L	0.20	0.16	0.19	0.28	0.24	0.14	0.26	0.19	0.22	0.11	0.12	0.22	0.13	0.15	

※1)有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

放流水

竜華水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	7日	14日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	7日	14日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	
25.3	23.6	22.4	21.0	20.1	20.1	19.1	18.6	19.2	20.3	24.0	30.4	18.6	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—	—	臭気	
6.7	6.5	6.7	6.5	6.6	6.4	6.5	6.4	6.7	6.5	6.6	6.9	6.4	水素イオン濃度(pH)	
700	867	699	829	842	933	834	809	802	887	735	933	508	電気伝導率	
645	571	691	629	821	838	743	709	669	723	630	838	392	蒸発残留物	
376	436	397	424	433	480	449	420	424	439	374	480	192	強熱残留物	
269	135	294	205	388	358	294	289	245	284	256	388	120	強熱減量	
645	571	691	629	821	838	743	709	669	723	630	838	392	溶解性物質	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	浮遊物質(SS)	
<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
6.9	7.1	6.6	7.4	7.7	8.1	8.5	9.5	9.1	11	7.3	11	5.0	化学的酸素要求量(COD)	
6.0	7.4	8.2	9.7	8.7	9.8	10	11	9.1	10	7.5	11	4.8	窒素含有量(T-N)	
1.8	1.0	1.8	1.0	2.2	2.4	1.7	0.77	1.0	0.48	1.4	2.4	0.48	有機性窒素 ※1	
<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	1.4	0.46	0.39	<0.20	1.4	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	0.016	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.022	0.057	0.13	<0.010	0.13	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
4.2	6.3	6.4	8.7	6.5	7.4	8.3	8.8	7.5	9.0	6.0	9.0	3.8	硝酸性窒素(NO3-N)	
4.2	6.3	6.4	8.7	6.5	7.4	8.3	9.3	7.7	9.2	6.0	9.3	3.8	アンモニア性窒素等 ※2	
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.14	<0.10	0.10	<0.10	0.14	<0.10	りん含有量(T-P)	
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	りん酸態りん	
110	190	170	190	190	210	180	170	180	200	145	210	57	塩化物イオン	
1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉛+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉛)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.05	0.01	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.10	0.10	0.09	0.07	0.05	0.07	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.10	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
4	38	1	1	1	3	0	0	1	0	7	38	0	大腸菌群数	
0.19	0.10	0.27	0.22	0.13	0.14	0.23	0.16	0.26	0.22	0.19	0.28	0.10	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

精密試驗結果

今池水みらいセンター

※1)有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素) ※2)アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素 ※1)有機性

※1)有機性

流入水

今池水みらいセンター

11月			12月			1月			2月			3月			平均	最大	最小	項 目	
20日	6日	6日	4日	4日	11日	15日	15日	9日	5日	5日	20日	5日	5日	12日					
20日	6日	6日	4日	4日	11日	15日	15日	9日	5日	5日	20日	5日	5日	12日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24—62はスポット採水
22.5	25.1	24.5	21.2	21.2	19.7	17.3	17.5	17.2	16.1	16	16.7	17.7	17.2	18.3	23.2	30.4	16.0	水温	
4.8	9.5	6.0	7.3	7.0	6.5	6.0	6.5	5.0	4.5	4.2	5.5	4.5	4.0	8.3	6.0	12.0	3.8	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	黄灰色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.8	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	8.0	6.9	水素イオン濃度(pH)	
542	512	436	588	541	425	546	539	448	476	501	500	507	496	454	516	666	340	電気伝導率	
457	491	443	538	510	473	522	518	488	515	503	420	570	536	528	508	653	345	蒸発残留物	
133	180	183	232	206	177	193	219	208	223	221	181	269	196	169	199	305	133	強熱残留物	
324	311	260	306	304	296	329	299	280	292	282	239	301	340	359	309	434	196	強熱減量	
286	324	289	340	298	291	277	327	258	325	294	263	375	337	366	325	434	206	溶解性物質	
171	167	154	198	212	182	245	191	230	190	209	157	195	199	162	183	264	125	浮遊物質量(SS)	
170	190	140	210	230	240	270	180	430	370	220	210	180	240	210	240	430	110	生物化学的酸素要求量(BOD)	
130	100	100	110	120	110	140	140	110	120	120	170	130	130	120	120	180	98	化学的酸素要求量(COD)	
48	38	27	42	45	33	45	46	38	49	49	37	43	46	34	37	49	21	窒素含有量(T—N)	
11	5.0	9.0	6.0	6.0	13	16	22	16	23	16	16	20	7.0	12	12	23	5.0	有機性窒素 ※1	
37	33	18	36	39	19	29	24	21	26	33	21	27	26	27	25	39	13	アンモニア性窒素(NH4—N)	
<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.071	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2—N)	
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.25	<0.10	<0.10	0.24	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.25	<0.10	硝酸性窒素(NO3—N)	
14	13	7.2	14	15	7.8	11	10	8.6	10	13	8.4	10	10	10	9.8	15	5.2	アンモニア性窒素等 ※2	
4.5	4.0	3.0	4.3	4.7	3.2	4.8	4.8	3.4	5.2	4.7	3.9	4.2	4.3	3.4	4.0	5.2	2.5	りん含有量(T—P)	
2.0	1.9	1.3	2.1	2.2	1.8	2.8	2.5	2.1	2.7	2.4	1.9	2.3	2.3	1.9	2.0	2.8	0.98	りん酸りん	
49	46	38	74	53	38	54	61	48	44	55	40	55	51	38	46	78	26	塩化物イオン	
20	15	21	14	12	12	14	12	14	14	12	14	14	12	14	17	28	12	よう素消費量	
16	15	15	16	17	14	17	15	13	15	15	15	16	15	16	17	21	13	ホルマリン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ホルマリン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ホルマリン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水酸化化合物	
<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ガドリウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.05	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.06	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	<0.02	銅含有量	
0.09	0.10	0.06	0.08	0.10	0.09	0.09	0.12	0.08	0.11	0.22	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.40	0.06	亜鉛含有量	
0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.10	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	1,2—ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1—ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	<0.0005	シス—1,2—ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1—トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2—トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3—ジクロロプロペン	
<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	—	—	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4—ジオキサン	
320000	290000	480000	90000	61000	290000	70000	46000	70000	120000	100000	98000	120000	170000	140000	270000	720000	46000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素 (total)	

t窒素＝全窒素—(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水2（2系、3系 放流水）

今池水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62		項目番号 24-60		項目番号 1-23,61,62		項目番号 24-60		項目番号 1-23,61,62		項目番号 24-60		項目番号 1-23,61,62	
			3日	17日	8日	15日	5日	19日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	3日	16日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	21.6	23.3	24.4	24.2	25.6	26.0	27.2	28.7	30.5	30.7	30.8	31.2	29.2	28.7
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
4	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
5	水素イオン濃度(pH)		6.4	6.5	7.2	6.8	6.8	6.9	6.7	6.9	6.6	6.5	6.9	6.6	6.9	7.3
6	電気伝導率	μ S/cm	446	440	428	425	452	384	365	468	455	466	428	488	476	505
7	蒸発残留物	mg/L	279	316	274	271	288	266	278	319	267	299	292	289	343	306
8	強熱残留物	mg/L	150	231	213	192	219	197	190	260	179	223	158	188	229	238
9	強熱減量	mg/L	129	85	61	79	69	69	88	59	88	76	134	101	114	68
10	溶解性物質	mg/L	279	316	274	271	288	266	278	319	267	299	292	289	343	306
11	浮遊物質(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.3	2.1	2.1	1.3	2.2	1.1	1.1	1.2	1.8	2.7	1.4	1.5	2.3	1.6
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	8.2	8.6	8.3	7.4	7.9	6.2	6.3	6.4	7.3	7.6	8.2	7.2	8.6	7.5
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	6.3	6.4	6.3	5.5	5.3	4.2	4.7	4.8	5.8	6.1	5.4	6.4	6.3	6.9
15	有機性窒素 ※1	mg/L	0.61	0	1.4	0.36	0.11	0.60	0.39	0.14	0.40	0.70	0.40	0.40	1.0	1.5
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	0.53	0.43	<0.20	0.34	0.39	<0.20	0.21	0.36	<0.20	0.30	<0.20	<0.20	<0.20	0.20
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.16	0.27	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	5.0	5.7	4.9	4.8	4.8	3.6	4.1	4.3	5.4	5.1	5.0	6.0	5.3	5.2
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	5.3	6.1	4.9	4.9	4.9	3.6	4.1	4.4	5.4	5.2	5.0	6.0	5.3	5.2
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.32	0.27	0.58	0.63	0.40	0.65	0.67	0.46	0.54	0.64	0.54	0.47	0.62	0.58
21	りん酸態りん	mg/L	0.23	0.21	0.49	0.55	0.34	0.57	0.25	0.41	0.52	0.62	0.49	0.41	0.54	0.52
22	塩化物イオン	mg/L	69	74	63	62	82	48	45	70	67	77	75	76	80	72
23	よう素消費量	mg/L	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/100mL	0	85	42	35	4	0	13	0	5	40	34	86	240	49
62	残留塩素 (total)	mg/L	0.30	0.26	0.33	0.36	0.27	0.42	0.41	0.31	0.27	0.26	0.19	0.25	0.24	0.26

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水2（2系、3系 放流水） 今池水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	11日	9日	15日	5日	20日	5日	12日					
6日	20日	4日	11日	9日	15日	5日	20日	5日	12日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24-62はスポット採水
26.2	25.7	23.5	22.6	18.6	19.1	20.0	19.4	19.2	21.0	24.9	31.2	18.6	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—	—	色相(外観)	
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—	—	臭気	
6.7	6.7	6.6	6.7	7.6	6.9	6.6	6.8	7.0	6.9	6.8	7.6	6.4	水素イオン濃度(pH)	
418	465	428	410	405	375	387	392	341	383	426	505	341	電気伝導率	
311	250	204	262	281	254	259	284	296	343	285	343	204	蒸発残留物	
228	195	150	158	173	139	151	170	195	181	192	260	139	強熱残留物	
83	55	54	104	108	115	108	114	101	162	93	162	54	強熱減量	
311	250	204	262	281	254	259	284	296	343	285	343	204	溶解性物質	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質(SS)	
1.3	1.6	<1.0	1.7	1.0	1.8	1.6	1.3	2.8	1.2	1.6	2.8	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
6.7	7.9	7.8	7.4	7.1	9.6	8.6	8.6	8.3	8.5	7.8	9.6	6.2	化学的酸素要求量(COD)	
6.2	7.4	6.7	7.4	7.6	6.9	8.1	9.2	7.3	9.5	6.5	9.5	4.2	窒素含有量(T-N)	
0.33	0.15	0.66	0.10	0.90	0.80	1.4	0.34	0.14	0.21	0.54	1.5	0	有機性窒素※1	
0.27	0.25	0.24	0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.36	0.26	0.39	0.20	0.53	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.018	0.27	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
5.6	7.0	5.8	7.1	6.7	6.1	6.7	8.5	6.9	8.9	5.8	8.9	3.6	硝酸性窒素(NO3-N)	
5.7	7.1	5.8	7.1	6.7	6.1	6.7	8.6	7.0	9.0	5.8	9.0	3.6	アンモニア性窒素等※2	
0.57	0.49	0.35	0.41	0.51	0.54	0.56	0.31	0.26	0.34	0.49	0.67	0.26	りん含有量(T-P)	
0.53	0.36	0.30	0.39	0.44	0.43	0.39	0.16	0.18	0.27	0.40	0.62	0.16	りん酸態りん	
75	83	81	87	84	76	70	78	60	70	72	87	45	塩化物イオン	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.04	0.10	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.05	0.10	0.03	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
6	90	0	0	0	0	25	0	0	0	31	240	0	大腸菌群数	
0.30	0.29	0.31	0.25	0.31	0.20	0.27	0.26	0.37	0.37	0.29	0.42	0.19	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

大井水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	11日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
		項目番号 1~23,61,62 項目番号 24~60	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	20.2	22.6	23.9	25.5	29.2	28.7	28.3
2	透視度	度	5.6	4.4	4.4	3.8	4.2	4.4	4.2
3	色相(外観)		灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色
4	臭気		腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6
6	電気伝導率	μ S/cm	684	788	756	693	790	822	868
7	蒸発残留物	mg/L	448	526	534	496	554	556	572
8	強熱残留物	mg/L	140	224	180	208	226	268	232
9	強熱減量	mg/L	308	302	354	288	328	288	340
10	溶解性物質	mg/L	326	362	324	328	364	400	368
11	浮遊物質(SS)	mg/L	122	164	210	168	190	156	204
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	170	190	220	160	160	170	190
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	110	110	130	110	120	120	130
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	39	45	47	35	47	38	41
15	有機性窒素 ※1	mg/L	19	15	15	12	17	10	10
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	19	30	32	23	30	27	31
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.31	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.38	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	8.2	12	12	9.2	12	10	12
20	りん含有量(T-P)	mg/L	4.2	4.5	5.2	4.2	4.9	4.5	5.1
21	りん酸態りん	mg/L	2.6	2.1	2.8	2.2	2.5	2.5	2.9
22	塩化物イオン	mg/L	50	50	40	50	60	65	55
23	酸素消費量	mg/L	18	17	20	17	14	17	21
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	15	19	20	17	21	18	17
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.07	0.07
40	亜鉛含有量	mg/L	0.10	0.09	0.08	0.19	0.16	0.15	0.12
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	72,000	110,000	170,000	120,000	240,000	220,000	97,000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

流入水

大井水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	5日					
6日	4日	15日	5日	5日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24-62はスポット採水
25.0	22.6	19.0	18.6	18.7	23.5	29.2	18.6	水温	
4.3	4.1	3.4	4.2	3.8	4.2	5.6	3.4	透視度	
灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	—	—	—	臭気	
7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.4	水素イオン濃度(pH)	
715	744	838	748	814	772	868	684	電気伝導率	
512	498	616	512	570	533	616	448	蒸発残留物	
208	198	226	162	222	208	268	140	強熱残留物	
304	300	390	350	348	325	390	288	強熱減量	
332	314	380	340	394	353	400	314	溶解性物質	
180	184	236	172	176	180	236	122	浮遊物質(SS)	
170	200	210	190	170	180	220	160	生物化学的酸素要求量(BOD)	
130	130	140	130	130	120	140	110	化学的酸素要求量(COD)	
41	42	49	43	50	43	50	35	窒素含有量(T-N)	
12	11	11	8.6	15	13	19	8.6	有機性窒素 ※1	
29	30	38	34	34	30	38	19	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	0.087	<0.010	0.20	0.35	0.079	0.35	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	<0.10	0.14	0.11	<0.10	0.38	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
11	12	15	13	14	12	15	8.2	アンモニア性窒素等 ※2	
4.8	4.5	5.2	4.4	4.8	4.7	5.2	4.2	りん含有量(T-P)	
2.5	2.3	3.0	2.7	2.8	2.6	3.0	2.1	りん酸態りん	
35	45	65	45	40	50	65	35	塩化物イオン	
20	17	17	14	15	17	21	14	よう素消費量	
19	14	15	15	14	17	21	14	ルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.03	銅含有量	
0.12	0.09	0.13	0.08	0.09	0.12	0.19	0.08	亜鉛含有量	
0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
160,000	130,000	190,000	130,000	150,000	150,000	240,000	72,000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

大井水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	項目	採水日	11日	17日	8日	22日	5日	26日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
		項目番号 1-23,61,62 24-60	10日	17日	8日	22日	5日	26日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	22.0	23.6	24.5	25.0	25.5	26.7	26.7	28.0	30.5	30.6	30.3	30.0	30.1	28.2
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4	臭気		微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0
6	電気伝導率	μ S/cm	473	514	494	504	535	494	439	442	588	544	500	574	538	529
7	蒸発残留物	mg/L	242	242	260	240	258	258	240	286	270	280	270	282	268	274
8	強熱残留物	mg/L	170	182	188	190	182	182	144	184	214	194	206	202	218	196
9	強熱減量	mg/L	72	60	72	50	76	76	96	102	56	86	64	80	50	78
10	溶解性物質	mg/L	242	242	260	239	258	258	239	286	270	280	270	282	268	274
11	浮遊物質(SS)	mg/L	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.3	2.0	1.5	2.1	1.8	2.1	2.8	2.1	1.6	2.6	2.1	2.0	2.2	2.0
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	6.1	7.3	6.8	7.0	6.9	6.5	6.4	6.1	7.2	8.2	7.5	7.5	7.7	7.6
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	6.2	6.3	7.5	6.8	6.5	5.5	6.3	6.6	7.7	7.5	6.5	7.4	7.4	8.0
15	有機性窒素 ※1	mg/L	0	0.080	0.80	1.0	0.38	0.060	0.20	1.0	1.1	0.80	0.60	0.90	0.40	0.90
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.24	0.76	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	0.016	<0.010	<0.010	0.012	<0.010	0.031	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	6.2	6.2	6.7	5.8	6.1	5.2	5.3	5.6	6.6	6.7	5.9	6.5	7.0	7.1
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	6.2	6.2	6.7	5.8	6.1	5.2	5.6	5.6	6.6	6.7	5.9	6.5	7.0	7.1
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.78	0.46	0.37	0.78	0.59	0.81	0.95	0.44	0.94	0.97	0.52	0.79	1.2	0.89
21	りん酸態りん	mg/L	0.73	0.40	0.33	0.72	0.56	0.80	0.89	0.41	0.87	0.92	0.49	0.73	1.1	0.61
22	塩化物イオン	mg/L	50	50	40	50	40	40	40	40	50	50	55	60	50	50
23	酸素消費量	mg/L	2	<1	<1	<1	<1	1	1	1	2	1	1	<1	4	<1
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04	0.04
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58	テオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/㎤ ³	8	7	7	7	13	16	15	2	4	2	4	0	1	2
62	残留塩素(total)	mg/L	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

大井水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-63はスポット採水
26.6	25.7	24.1	22.9	20.5	20.6	19.6	20.3	20.2	20.8	25.1	30.6	19.6	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	-	-	-	色相(外観)	
微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	-	-	-	臭気	
7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	6.7	7.0	7.0	7.0	7.3	6.7	水素イオン濃度(pH)	
497	544	521	571	541	547	557	557	521	541	524	588	439	電気伝導率	
252	274	272	298	256	258	242	274	268	296	265	298	240	蒸発残留物	
190	206	210	198	212	192	172	206	174	210	193	218	144	強熱残留物	
62	68	62	100	44	66	70	68	94	86	72	102	44	強熱減量	
252	274	272	298	256	258	242	274	268	296	265	298	239	溶解性物質	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	浮遊物質(SS)	
1.2	1.3	1.8	<1.0	1.3	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.6	2.8	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
6.9	6.8	7.9	7.5	7.6	7.1	7.3	7.7	6.9	7.4	7.2	8.2	6.1	化学的酸素要求量(COD)	
7.0	7.5	7.7	7.3	8.0	7.6	7.2	6.9	7.3	7.4	7.1	8.0	5.5	窒素含有量(T-N)	
0.30	1.3	0.78	0.80	0.40	1.2	0.60	0.80	1.4	1.2	0.71	1.4	0	有機性窒素※1	
0.30	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.76	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	<0.010	0.014	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.031	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
6.4	6.2	6.9	6.5	7.6	6.4	6.6	6.1	5.9	6.2	6.3	7.6	5.2	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.5	6.2	6.9	6.5	7.6	6.4	6.6	6.1	5.9	6.2	6.3	7.6	5.2	アンモニア性窒素等※2	
0.52	0.66	0.59	0.62	0.72	0.54	0.47	0.63	0.80	0.68	0.69	1.2	0.37	りん含有量(T-P)	
0.45	0.58	0.51	0.58	0.66	0.49	0.43	0.57	0.77	0.63	0.63	1.1	0.33	りん酸態りん	
55	75	70	95	35	60	55	50	50	20	51	95	20	塩化物イオン	
2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
8	13	4	18	7	5	2	4	6	2	7	18	0	大腸菌群数	
0.10	0.10	0.07	0.12	0.11	0.13	0.06	0.10	0.09	0.12	0.10	0.14	0.06	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

I 系流入水

狭山水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	9月	10月
	項目	採水日	17日	8日	5日	3日	4日	2日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	10日	8日	5日	3日	4日	2日
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット
1	水温	℃	20.0	22.0	22.8	25.0	28.0	28.0
2	透視度	度	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0
3	色相(外観)		黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.4	7.3	7.1	7.0	7.2	7.2
6	電気伝導率	μ S/cm	395	400	384	346	404	410
7	蒸発残留物	mg/L	438	371	420	341	200	473
8	強熱残留物	mg/L	114	116	116	88	30	98
9	強熱減量	mg/L	324	255	304	253	170	375
10	溶解性物質	mg/L	228	187	224	165	16	283
11	浮遊物質(SS)	mg/L	210	184	196	176	184	190
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	220	250	210	200	220	210
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	140	130	130	120	140	130
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	35	38	33	33	37	32
15	有機性窒素 ※1	mg/L	—	—	—	—	—	—
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	—	—	—	—	—	—
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	—	—	—	—	—	—
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	—	—	—	—	—	—
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—
20	りん含有量(T-P)	mg/L	4.5	4.6	4.9	3.6	4.2	4.3
21	りん酸態りん	mg/L	2.1	2.2	1.9	1.5	2.1	1.9
22	塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—
23	よう素消費量	mg/L	15	19	10	14	14	13
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	17	16	17	16	16	16
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

I 系流入水

狭山水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	5日					
6日	4日	15日	5日	5日					
スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法	24・62はスポット採水
23.4	20.2	16.6	15.2	15.0	22.1	28.6	15.0	水温	
4.5	4.0	4.0	5.0	4.5	4.3	5.0	4.0	透視度	
黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.2	7.2	7.6	7.8	7.8	7.3	7.8	7.0	水素イオン濃度(pH)	
380	432	421	487	422	409	487	346	電気伝導率	
461	382	425	420	588	418	588	200	蒸発残留物	
140	62	151	174	396	127	396	30	強熱残留物	
321	320	274	246	192	291	456	170	強熱減量	
279	206	241	246	400	231	400	16	溶解性物質	
182	176	184	174	188	187	210	174	浮遊物質(SS)	
190	190	210	230	220	220	270	190	生物化学的酸素要求量(BOD)	
130	130	130	140	130	130	140	120	化学的酸素要求量(COD)	
32	33	38	38	37	35	38	32	窒素含有量(T-N)	
—	—	—	—	—	—	—	—	有機性窒素 ※1	
—	—	—	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素(NH4-N)	
—	—	—	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
—	—	—	—	—	—	—	—	硝酸性窒素(NO3-N)	
—	—	—	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素等 ※2	
4.1	3.9	4.8	4.2	4.2	4.3	4.9	3.6	りん含有量(T-P)	
1.7	1.9	2.3	2.1	1.9	2.0	2.3	1.5	りん酸態りん	
—	—	—	—	—	—	—	—	塩化物イオン	
13	13	19	13	17	15	19	10	よう素消費量	
14	15	17	14	15	16	17	14	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	<0.02	銅含有量	
0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	亜鉛含有量	
0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
—	—	—	—	—	—	—	—	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

令和6年度

精密試験結果

Ⅱ 系流入水

狭山水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月	5月	6月	7月	9月	10月
	項目	採水日	17日	8日	5日	3日	4日	2日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	10日	8日	5日	3日	4日	2日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	20.5	21.3	23.0	25.0	28.0	28.0
2	透視度	度	3.0	4.5	4.0	4.5	5.0	4.0
3	色相(外観)		黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色	黄灰色
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
6	電気伝導率	μ S/cm	472	490	444	429	501	495
7	蒸発残留物	mg/L	381	302	390	306	396	385
8	強熱残留物	mg/L	135	138	145	106	114	145
9	強熱減量	mg/L	246	164	245	200	282	240
10	溶解性物質	mg/L	213	168	206	170	224	223
11	浮遊物質(SS)	mg/L	168	134	184	136	172	162
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	170	140	170	100	150	160
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	100	87	110	67	91	94
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	33	31	31	22	30	30
15	有機性窒素 ※1	mg/L	9.1	10	7.9	11	6.3	3.8
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	23	19	22	10	23	25
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.15	0.16	0.18	0.15	0.18	0.26
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.72	1.0	0.84	0.62	0.45	0.92
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	10	8.7	9.8	4.7	9.8	11
20	りん含有量(T-P)	mg/L	3.5	3.1	3.4	2.3	3.2	3.4
21	りん酸態りん	mg/L	1.3	1.1	1.2	0.91	1.3	1.4
22	塩化物イオン	mg/L	39	34	34	31	41	42
23	酸素消費量	mg/L	12	9	8	12	12	8
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	14	16	16	15	15	15
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
40	亜鉛含有量	mg/L	0.04	0.09	0.06	0.06	0.08	0.09
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm3	140000	150000	130000	130000	220000	170000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

Ⅱ 系流入水

狭山水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	5日					
6日	4日	15日	5日	5日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
23.5	20.5	18.0	15.5	16.0	22.3	28.5	15.5	水温	
3.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.0	5.0	3.0	透視度	
黄灰	黄灰色	黄灰	黄灰	黄灰	—	—	—	色相(外観)	
下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	—	—	—	臭気	
7.1	7.1	7.5	7.5	7.6	7.3	7.6	7.0	水素イオン濃度(pH)	
510	510	520	551	504	497	551	429	電気伝導率	
396	394	411	381	403	382	444	302	蒸発残留物	
162	108	216	205	168	147	216	106	強熱残留物	
234	286	195	176	235	236	326	164	強熱減量	
250	218	239	219	271	219	271	168	溶解性物質	
146	176	172	162	132	164	220	132	浮遊物質(SS)	
140	160	170	170	140	150	180	100	生物化学的酸素要求量(BOD)	
92	100	99	100	100	95	110	67	化学的酸素要求量(COD)	
34	35	35	38	46	33	46	22	窒素含有量(T-N)	
10	10	8.4	9.1	27	10	27	3.8	有機性窒素 ※1	
22	24	25	28	17	22	28	10	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.31	0.21	0.23	0.18	0.23	0.21	0.31	0.15	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
1.5	0.75	1.3	0.68	1.6	0.90	1.6	0.45	硝酸性窒素(NO3-N)	
11	11	12	12	8.6	9.7	12	4.7	アンモニア性窒素等 ※2	
3.0	3.5	3.4	3.7	2.8	3.2	3.7	2.3	りん含有量(T-P)	
1.2	1.3	1.5	1.5	1.0	1.3	1.5	0.91	りん酸態りん	
33	38	37	40	34	37	43	31	塩化物イオン	
12	9	16	12	7	11	16	7	よう素消費量	
16	14	15	14	14	15	16	14	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	銅含有量	
0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.09	0.04	亜鉛含有量	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
180000	150000	100000	110000	100000	160000	360000	100000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

令和6年度

精密試験結果

Ⅱ系放流水

狭山水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	採水日	項目番号 1-23,61,62	17日	25日	8日	22日	5日	20日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
		項目番号 24-60	10日	17日	8日	22日	5日	20日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	21.0	22.0	22.0	23.0	24.0	24.5	25.2	26.8	29.9	30.0	29.2	29.8	29.0	27.0
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰色
4	臭気		微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭
5	水素イオン濃度(pH)		6.3	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.5	6.6	6.4	6.3	6.3	6.3	6.5	6.3
6	電気伝導率	μ S/cm	322	318	306	320	324	314	288	285	338	341	328	349	352	351
7	蒸発残留物	mg/L	138	220	178	186	170	213	160	173	250	249	162	192	204	230
8	強熱残留物	mg/L	103	127	120	94	111	106	51	121	65	81	72	85	123	123
9	強熱減量	mg/L	35	93	58	92	59	107	109	52	185	168	90	107	81	107
10	溶解性物質	mg/L	138	220	178	186	170	213	160	173	250	249	162	192	204	230
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.7	1.3	3.0	1.1	<1.0	3.2	1.4	<1.0	1.1	<1.0	1.0	<1.0	1.1	<1.0
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	7.6	7.4	7.1	7.3	6.9	6.1	4.7	5.5	7.1	6.7	6.3	7.1	7.1	7.4
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	8.5	9.6	11	7.5	9.3	8.8	6.3	7.0	8.6	9.0	7.5	8.1	6.8	7.8
15	有機性窒素 ※1	mg/L	0.28	3.1	1.2	1.6	0.22	1.0	0.10	0.58	0.75	1.8	0.51	1.1	0.46	0.29
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	1.2	<0.20	0.28	1.0	<0.20	0.22	0.44	0.20	0.39	0.20	<0.20	0.20
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.012	<0.010	0.078	0.010	<0.010	0.077	<0.010	<0.010	<0.010	0.011	<0.010	0.020	<0.010	0.010
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	8.2	6.5	8.5	5.7	8.8	6.7	6.2	6.2	7.4	7.0	6.6	6.8	6.2	7.3
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	8.2	6.5	9.0	5.7	8.9	7.1	6.2	6.2	7.5	7.0	6.7	6.9	6.2	7.3
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.14	0.61	0.45	0.84	0.68	0.88	0.72	0.25	0.90	1.1	0.60	0.99	0.90	0.41
21	りん酸塩りん	mg/L	<0.10	0.54	0.38	0.79	0.65	0.83	0.71	0.23	0.81	0.96	0.58	0.94	0.89	0.38
22	塩化物イオン	mg/L	41	40	41	39	36	34	32	30	45	43	39	43	43	40
23	酸素消費量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	30	21	16	22	16	49	8	25	27	36	12	38	25	23
62	残留塩素 (total)	mg/L	0.06	0.12	0.06	0.11	0.09	0.10	0.18	0.11	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

Ⅱ系放流水

狭山水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	15日	29日	5日	20日	5日	12日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
23.8	22.5	20.8	19.0	18.8	17.2	15.2	16.7	17.0	17.7	23.0	30.0	15.2	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄灰	微黄灰	微黄灰色	微黄灰色	微黄灰	微黄灰	微黄灰	微黄灰	微黄灰	微黄灰	—	—	—	色相(外観)	
微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	—	—	—	臭気	
6.4	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.4	6.2	6.3	6.3	6.6	6.1	水素イオン濃度(pH)	
335	345	345	348	359	358	368	344	328	338	334	368	285	電気伝導率	
225	228	181	133	148	222	171	230	235	219	197	250	133	蒸発残留物	
138	146	87	90	98	181	128	133	134	150	111	181	51	強熱残留物	
87	82	94	43	50	41	43	97	101	69	85	185	35	強熱減量	
225	228	181	133	148	222	171	229	234	218	196	250	133	溶解性物質	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	1	<1	浮遊物質(SS)	
<1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	1.2	2.0	2.6	<1.0	3.2	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
6.5	7.6	7.2	7.7	8.3	8.2	7.3	8.5	8.1	9.1	7.2	9.1	4.7	化学的酸素要求量(COD)	
8.5	8.8	7.6	8.5	9.0	8.7	9.2	9.6	8.6	9.9	8.5	11	6.3	窒素含有量(T-N)	
0.050	1.6	0.35	0.089	1.3	0.19	0.58	0.13	0.63	0.53	0.77	3.1	0.050	有機性窒素 ※1	
0.23	0.33	0.23	<0.20	<0.20	0.10	<0.20	0.25	0.23	0.31	0.24	1.2	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.012	0.010	0.012	0.011	0.014	0.012	0.020	0.024	0.037	0.062	0.018	0.078	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
8.2	6.9	7.0	8.4	7.6	8.4	8.6	9.2	7.7	9.0	7.5	9.2	5.7	硝酸性窒素(NO3-N)	
8.3	7.0	7.1	8.4	7.6	8.4	8.6	9.3	7.8	9.1	7.5	9.3	5.7	アンモニア性窒素等 ※2	
0.96	0.65	0.58	0.48	0.53	0.67	0.64	0.81	0.53	0.50	0.66	1.1	0.14	りん含有量(T-P)	
0.89	0.59	0.52	0.39	0.47	0.56	0.55	0.70	0.41	0.41	0.59	0.96	<0.10	りん酸態りん	
32	37	36	42	36	40	39	41	37	39	39	45	30	塩化物イオン	
<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	0.06	0.02	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
27	24	7	12	8	8	5	4	5	4	19	49	4	大腸菌群数	
0.08	0.11	0.13	0.13	0.10	0.10	0.13	0.11	0.15	0.10	0.10	0.18	0.05	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度		流入水							北部水みらいセンター	
精密試験結果										
項目番号	項目	(項目番号)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
		(1—23,61,62)	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日	
		(24—60)	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日	
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	
1	水温	℃	19.0	22.0	23.0	25.0	28.4	28.2	28.1	
2	透視度	度	7.5	5.0	7.0	8.5	6.0	8.0	5.5	
3	色相(外観)		灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	
4	臭気		腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	
5	水素イオン濃度(pH)		7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	
6	電気伝導率	μ S/cm	1490	1960	1960	1850	2190	2340	2620	
7	蒸発残留物	mg／L	680	1096	960	947	1168	1104	1335	
8	強熱残留物	mg／L	483	685	757	630	914	862	974	
9	強熱減量	mg／L	197	411	203	317	254	242	361	
10	溶解性物質	mg／L	579	964	887	811	1031	1018	1179	
11	浮遊物質質量(SS)	mg／L	101	132	73	136	137	86	156	
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	110	140	110	120	150	110	150	
13	化学的酸素要求量(COD)	mg／L	74	88	80	74	89	77	100	
14	窒素含有量(T—N)	mg／L	20	23	24	19	24	25	26	
15	有機性窒素 ※1	mg／L	9.1	13	9.6	8.0	11	7.8	15	
16	アンモニア性窒素(NH4—N)	mg／L	8.9	10	14	10	13	17	11	
17	亜硝酸性窒素(NO2—N)	mg／L	0.29	0.10	0.22	0.21	<0.010	0.073	<0.010	
18	硝酸性窒素(NO3—N)	mg／L	1.7	0.20	0.15	0.76	0.10	0.10	0.11	
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg／L	5.5	4.3	5.9	4.9	5.3	6.9	4.5	
20	りん含有量(T—P)	mg／L	2.3	3.0	3.1	2.5	3.5	3.0	3.8	
21	りん酸態りん	mg／L	1.0	1.5	1.5	1.0	1.9	1.8	2.1	
22	塩化物イオン	mg／L	210	320	350	290	430	410	470	
23	よう素消費量	mg／L	12	14	6.7	15	19	16	19	
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg／L	16	14	14	15	13	15	14	
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg／L	16	14	14	15	13	15	14	
27	陰イオン界面活性剤	mg／L	—	1.5	—	—	1.8	—	—	
28	フェノール類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
29	シアン化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
30	アルキル水銀化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
31	有機燐化合物	mg／L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	
32	カドミウム及びその化合物	mg／L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
33	鉛及びその化合物	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg／L	—	ND	—	—	ND	—	—	
35	六価クロム化合物	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	砒素及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
38	クロム含有量	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
39	銅含有量	mg／L	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	
40	亜鉛含有量	mg／L	0.13	0.11	0.11	0.10	0.15	0.08	0.14	
41	溶解性鉄含有量	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
42	溶解性マンガン含有量	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
43	ふっ素及びその化合物	mg／L	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	
44	ほう素及びその化合物	mg／L	0.10	0.11	0.11	0.12	0.15	0.15	0.12	
45	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
46	トリクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	テトラクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
48	ジクロロメタン	mg／L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
49	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
50	1,2—ジクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
51	1,1—ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
52	シス—1,2—ジクロロエチレン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	1,1,1—トリクロロエタン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
54	1,1,2—トリクロロエタン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
55	1,3—ジクロロプロペン	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
56	チウラム	mg／L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	
57	シマジン	mg／L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	
58	チオベンカルブ	mg／L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	
59	ベンゼン	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
60	1,4—ジオキサン	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
61	大腸菌群数	個／cm ³	220,000	110,000	270,000	190,000	410,000	270,000	230,000	
62	残留塩素(total)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	

※1) 有機性窒素＝全窒素—(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水					北部水みらいセンター				
11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	5日					
6日	4日	15日	5日	5日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	1,4,5,6,23—62はスポット採水
24.5	22.1	19.0	18.0	18.0	22.9	28.4	18.0	水温	
6.0	5.2	5.0	5.5	5.5	6.2	8.5	5.0	透視度	
灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	—	—	—	臭気	
7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	水素イオン濃度(pH)	
2360	1250	3100	2700	2060	2157	3100	1250	電気伝導率	
1177	923	1270	1250	890	1067	1335	680	蒸発残留物	
868	708	984	949	619	786	984	483	強熱残留物	
309	215	286	301	271	281	411	197	強熱減量	
1024	773	1098	1090	738	933	1179	579	溶解性物質	
153	150	172	160	152	134	172	73	浮遊物質(SS)	
160	160	210	190	150	150	210	110	生物化学的酸素要求量(BOD)	
100	96	100	98	89	89	100	74	化学的酸素要求量(COD)	
24	25	26	27	27	24	27	19	窒素含有量(T—N)	
7.8	14	16	10	16	11	16	7.8	有機性窒素 ※1	
16	11	10	16	10	12	17	8.9	アンモニア性窒素(NH4—N)	
0.10	0.023	0.24	0.35	0.27	0.16	0.35	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2—N)	
0.10	0.13	0.14	0.29	0.63	0.37	1.7	0.10	硝酸性窒素(NO3—N)	
6.6	4.5	4.3	7.0	4.9	5.4	7.0	4.3	アンモニア性窒素等 ※2	
3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.2	3.8	2.3	りん含有量(T—P)	
1.5	2.0	1.7	1.8	1.6	1.6	2.1	1.0	りん酸態りん	
410	430	450	430	280	370	470	210	塩化物イオン	
18	13	29	14	13	16	29	7	酸素消費量	
13	11	15	13	13	14	16	11	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
13	11	15	13	13	14	16	11	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
2.3	—	—	1.8	—	1.9	2.3	1.5	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.03	<0.02	0.05	0.04	0.07	0.03	0.07	<0.02	銅含有量	
0.10	0.05	0.15	0.18	0.15	0.12	0.18	0.05	亜鉛含有量	
0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.12	0.08	0.10	0.14	0.11	0.12	0.15	0.08	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2—ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1—ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス—1,2—ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1—トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2—トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3—ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4—ジオキサン	
220,000	260,000	230,000	370,000	190,000	250,000	410,000	110,000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素) ※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

北部水みらいセンター

項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	10日	25日	8日	22日	5日	26日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
			10日	17日	8日	22日	5日	5日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日	
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	20.5	23.0	24.0	25.0	25.8	27.0	26.5	28.0	30.8	30.8	29.8	31.0	30.0	27.8	
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4	臭気		微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭
5	水素イオン濃度(pH)		6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
6	電気伝導率	μS/cm	970	1440	1310	1460	1580	1510	1180	1170	1800	1890	1790	1890	1900	1950	
7	蒸発残留物	mg/L	519	851	755	779	862	827	611	676	1013	1265	1028	1078	1106	1075	
8	強熱残留物	mg/L	444	644	615	622	714	646	465	514	897	981	849	846	921	896	
9	強熱減量	mg/L	75	207	140	157	148	181	146	162	116	284	179	232	185	179	
10	溶解性物質	mg/L	519	851	755	779	862	827	611	676	1013	1265	1028	1078	1106	1075	
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.1	1.2	2.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	2.6	2.3	1.6	2.3	1.9	1.5	
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	6.2	7.0	6.8	7.0	7.1	5.8	4.6	5.1	7.4	6.1	6.6	7.4	8.1	7.0	
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	4.6	4.9	6.5	4.9	5.4	3.8	4.6	4.5	7.6	6.0	6.1	6.5	7.4	8.4	
15	有機性窒素 ※1	mg/L	0.29	0.52	0.039	0.20	0.27	0.38	1.1	0.46	0.77	0.20	0.78	0.66	0.17	0.47	
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	0.28	<0.20	0.21	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	2.1	1.3	0.43	1.2	0.85	1.0	
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.029	0.083	0.051	0.029	0.035	0.023	0.011	0.042	0.23	0.10	0.092	0.14	0.084	0.034	
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	4.0	4.3	6.2	4.5	5.1	3.4	3.4	4.0	4.5	4.4	4.8	4.5	6.3	6.9	
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	4.1	4.3	6.3	4.5	5.1	3.4	3.4	4.0	5.5	5.0	5.0	5.1	6.7	7.3	
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.60	0.36	0.60	1.0	0.50	0.65	0.98	0.59	0.34	0.41	0.72	0.43	0.91	0.76	
21	りん酸態りん	mg/L	0.58	0.33	0.58	0.97	0.48	0.59	0.93	0.53	0.32	0.38	0.68	0.38	0.87	0.74	
22	塩化物イオン	mg/L	190	280	270	290	320	310	180	230	410	480	410	430	430	440	
23	よう素消費量	mg/L	<1	1	1	1	1	<1	2	2	1	2	1	2	1	1	
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
40	亜鉛含有量	mg/L	0.04	0.05	0.05	0.08	0.05	0.08	0.03	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.15	0.04	
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
42	溶解性マンガ含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.09	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.11	0.13	0.14	0.14	0.15	0.27	0.14	0.15	
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
61	大腸菌群数	個/cm ²	13	2	14	0	3	13	4	35	0	0	0	0	140	0	
62	残留塩素 (total)	mg/L	0.10	0.08	0.08	0.16	0.08	0.07	0.09	0.07	0.25	0.18	0.07	0.08	0.05	0.16	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

北部水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	1,4,5,6,23-62はスポット採水
26.0	24.5	23.0	22.6	19.7	20.8	19.0	19.2	19.0	20.8	24.8	31.0	19.0	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	—	—	—	臭気	
6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.7	水素イオン濃度(pH)	
1640	2200	1480	2050	1950	1870	2040	1740	1390	1570	1657	2200	970	電気伝導率	
911	1217	756	1037	913	885	911	863	713	879	897	1265	519	蒸発残留物	
766	1079	706	964	817	811	811	793	618	793	759	1079	444	強熱残留物	
145	138	50	73	96	74	100	70	95	86	138	284	50	強熱減量	
911	1217	756	1037	913	885	911	863	713	879	897	1265	519	溶解性物質	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	浮遊物質量(SS)	
<1.0	1.1	1.0	<1.0	1.1	<1.0	1.0	1.0	3.3	1.4	1.1	3.3	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)	
6.3	7.4	7.5	7.3	7.8	8.5	8.7	8.6	9.1	8.8	7.2	9.1	4.6	化学的酸素要求量(COD)	
6.5	7.1	7.0	6.3	6.8	5.5	5.6	6.1	6.5	5.5	6.0	8.4	3.8	窒素含有量(T-N)	
0.11	0.46	0.57	0.0050	0.11	1.1	1.1	0.70	1.5	0.87	0.53	1.5	0.0050	有機性窒素 ※1	
0.24	<0.20	0.97	0.93	0.65	<0.20	1.0	1.6	0.76	1.1	0.61	2.1	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.046	0.045	0.064	0.065	0.041	0.041	0.067	0.10	0.85	0.13	0.10	0.85	0.011	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
6.1	6.6	5.4	5.3	6.0	4.4	3.4	3.7	3.4	3.4	4.8	6.9	3.4	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.2	6.6	5.8	5.7	6.3	4.4	3.8	4.4	4.5	3.9	5.1	7.3	3.4	アンモニア性窒素等 ※2	
0.78	0.64	0.79	0.85	0.55	0.53	0.40	0.26	0.20	0.34	0.59	1.0	0.20	りん含有量(T-P)	
0.70	0.63	0.75	0.81	0.50	0.48	0.37	0.23	0.15	0.30	0.55	0.97	0.15	りん酸態りん	
360	500	370	420	410	340	370	340	260	340	349	500	180	塩化物イオン	
1	1	1	<1	2	1	<1	<1	<1	1	<1	2	<1	酸素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
<0.08	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.05	0.09	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.10	0.06	0.15	0.03	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.12	0.14	0.09	0.13	0.13	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	0.27	0.09	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	テウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
0	7	0	0	2	1	0	2	2	2	10	140	1	大腸菌群数	
0.11	0.08	0.12	0.09	0.16	0.14	0.09	0.14	0.15	0.12	0.11	0.25	0.05	残留塩素(total)	

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

中部水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	20.1	22.8	24.8	25.5	29.9	29.0	28.7
2	透視度	度	6.0	5.2	5.5	6.2	5.5	6.2	5.3
3	色相(外観)		灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色
4	臭気		腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2
6	電気伝導率	μ S/cm	1580	1650	1640	1050	1770	1500	1320
7	蒸発残留物	mg/L	824	923	941	872	1003	933	833
8	強熱残留物	mg/L	600	657	690	605	694	661	567
9	強熱減量	mg/L	224	266	251	267	309	272	266
10	溶解性物質	mg/L	674	745	770	730	842	787	661
11	浮遊物質(SS)	mg/L	150	178	171	142	161	146	172
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	140	180	160	130	150	150	190
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	96	110	110	85	100	99	100
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	24	31	29	24	30	28	32
15	有機性窒素 ※1	mg/L	5.4	11	9.9	4.9	10	11	15
16	アンモニア性窒素(NH ₄ -N)	mg/L	18	20	19	19	20	16	16
17	亜硝酸性窒素(NO ₂ -N)	mg/L	0.16	<0.010	0.048	0.096	<0.010	0.080	0.016
18	硝酸性窒素(NO ₃ -N)	mg/L	0.38	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	7.7	8.0	7.7	7.7	y	6.5	6.4
20	りん含有量(T-P)	mg/L	4.2	5.0	4.1	3.2	4.2	4.0	4.4
21	りん酸態りん	mg/L	1.2	1.9	1.6	1.2	1.9	1.6	2.0
22	塩化物イオン	mg/L	220	230	200	210	270	250	200
23	よう素消費量	mg/L	10	15	17	9	20	22	23
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	14	15	17	15	18	17	16
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	14	15	17	15	18	17	16
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1.8	—	—	1.6	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.04	0.07	0.04	0.12	0.04	0.04	0.21
40	亜鉛含有量	mg/L	0.13	0.14	0.11	0.32	0.19	0.12	0.17
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
44	ぼう素及びその化合物	mg/L	0.07	0.10	0.09	0.06	0.08	0.08	0.06
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	330,000	580,000	330,000	320,000	510,000	550,000	540,000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

流入水					中部水みらいセンター				
11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	5日					
6日	4日	15日	5日	5日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
25.2	23.0	19.0	20.5	19.6	24.0	29.9	19.0	水温	
5.2	5.0	5.0	5.1	4.5	5.4	6.2	4.5	透視度	
灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	灰黄色	—	—	—	色相(外観)	
腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	—	—	—	臭気	
7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	水素イオン濃度(pH)	
1000	2180	1350	1420	1780	1520	2180	1000	電気伝導率	
748	1126	948	949	1017	926	1126	748	蒸発残留物	
478	841	668	686	720	656	841	478	強熱残留物	
270	285	280	263	297	271	309	224	強熱減量	
552	976	774	753	767	753	976	552	溶解性物質	
196	150	174	196	250	174	250	142	浮遊物質(SS)	
190	170	170	220	210	170	220	130	生物化学的酸素要求量(BOD)	
110	110	120	120	110	110	120	85	化学的酸素要求量(COD)	
30	32	32	33	33	30	33	24	窒素含有量(T-N)	
14	15	12	16	16	12	16	4.9	有機性窒素 ※1	
16	17	20	17	16	18	20	16	アンモニア性窒素(NH4-N)	
<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.080	0.040	0.16	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.38	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.4	6.8	8.0	6.8	6.5	6.5	8.0	<0.01	アンモニア性窒素等 ※2	
4.6	4.8	4.8	4.7	4.9	4.4	5.0	3.2	りん含有量(T-P)	
1.8	1.6	1.5	1.8	2.1	1.7	2.1	1.2	りん酸態りん	
190	350	270	220	230	240	350	190	塩化物イオン	
20	18	15	14	13	16	23	9	よう素消費量	
19	17	19	15	14	16	19	14	ルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
19	17	19	15	14	16	19	14	ルマルヘキサン抽出物質(動)	
2.0	—	—	2.0	—	1.9	2.0	1.6	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.05	0.21	0.24	0.08	0.05	0.1	0.24	0.04	銅含有量	
0.21	0.15	0.66	0.03	0.21	0.20	0.66	0.03	亜鉛含有量	
0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.05	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
430,000	460,000	340,000	360,000	320,000	420000	580000	320,000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

中部水みらいセンター

採水月			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
項目番号	日	項目	項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	10日	—	8日	—	5日	—	3日	—	8日	—	4日	19日	2日	16日
			10日	17日	8日	22日	5日	26日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日	
		採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1		水温	℃	21.2	24.6	23.3	25.1	26.9	27.0	27.9	29.1	31.9	32.0	30.9	32.0	30.6	28.5
2		透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3		色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4		臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
5		水素イオン濃度(pH)		6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8
6		電気伝導率	μ S/cm	1120	1420	1280	1300	1200	1160	1040	1140	1260	1340	1180	1140	1050	1060
7		蒸発残留物	mg/L	626	825	643	695	691	722	608	623	767	758	704	683	582	562
8		強熱残留物	mg/L	577	730	581	655	625	630	558	558	666	683	637	600	537	524
9		強熱減量	mg/L	49	95	62	40	66	92	50	65	101	75	67	83	45	38
10		溶解性物質	mg/L	623	822	640	693	689	720	607	622	766	757	703	682	580	560
11		浮遊物質量(SS)	mg/L	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	5.4	2.9	3.2	2.1	2.2	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	1.7	1.9	2.3	2.6
13		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	10	10	10	10	9.9	9.1	7.6	8.0	9.0	9.3	9.6	9.8	10	10
14		窒素含有量(T-N)	mg/L	6.5	7.1	9.2	7.7	8.0	6.7	5.8	6.2	8.0	6.6	8.1	7.7	8.8	8.3
15		有機性窒素 ※1	mg/L	0.80	1.0	2.3	1.3	1.9	1.9	0.17	1.5	1.7	2.7	2.4	2.0	3.3	2.2
16		アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	1.1	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.45	<0.20	<0.20
17		亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.20	0.096	0.024	0.032	0.080	0.024	0.024	0.016	0.024	0.032	0.048	0.080	0.088	0.064
18		硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	4.4	6.0	6.8	6.3	6.0	4.7	5.6	4.6	6.2	3.8	5.6	5.1	5.4	6.0
19		アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	5.0	6.1	6.8	6.3	6.1	4.7	5.6	4.6	6.2	3.8	5.6	5.4	5.5	6.1
20		りん含有量(T-P)	mg/L	0.25	0.23	0.24	0.27	0.26	0.25	0.18	0.20	0.17	0.18	0.28	0.24	0.27	0.28
21		りん酸態りん	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.13	0.12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11	0.11	0.13	0.12
22		塩化物イオン	mg/L	210	220	210	210	190	220	180	200	250	270	230	230	190	160
23		酸素消費量	mg/L	3	1	2	2	2	<1	<1	<1	2	1	2	1	5	1
24		ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25		ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
26		ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27		陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—
28		フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29		シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30		アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31		有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
32		カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33		鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34		ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—
35		六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36		砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37		水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38		クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39		銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
40		亜鉛含有量	mg/L	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	0.05
41		溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
42		溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43		ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1
44		ほう素及びその化合物	mg/L	0.07	0.09	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06
45		セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46		トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47		テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48		ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49		四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50		1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51		1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53		1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54		1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55		1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56		チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
57		シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
58		チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
59		ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60		1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61		大腸菌群数	個/cm ³	10	42	120	40	35	32	12	19	31	46	40	12	19	29
62		残留塩素(total)	mg/L	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06

※1)有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

中部水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	24-62はスポット採水
25.9	24.1	22.6	20.5	19.0	20.5	17.8	17.8	18.0	20.5	24.9	32.0	17.8	水温	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—	—	臭気	
6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.6	水素イオン濃度(pH)	
870	1440	1510	1450	1370	1420	1230	1350	1310	1460	1250	1510	870	電気伝導率	
450	623	780	767	668	841	720	719	630	831	688	841	450	蒸発残留物	
426	569	703	698	600	767	659	646	577	750	623	767	426	強熱残留物	
24	54	77	69	68	74	61	73	53	81	65	101	24	強熱減量	
448	621	778	764	665	839	717	716	627	827	686	839	448	溶解性物質	
2	2	2	3	3	2	3	3	3	4	2	4	1	浮遊物質(SS)	
2.5	2.0	3.3	3.8	3.0	2.8	3.3	4.7	3.9	3.6	2.7	5.4	1.5	生物化学的酸素要求量(BOD)	
10	9.7	10	10	10	9.9	11	11	11	11	9.8	11	7.6	化学的酸素要求量(COD)	
8.4	8.1	8.0	8.2	9.0	8.7	7.9	7.2	9.0	8.0	7.8	9.2	5.8	窒素含有量(T-N)	
1.9	1.5	2.2	1.7	1.9	1.1	1.5	0.080	1.6	2.4	1.7	3.3	0.080	有機性窒素 ※1	
<0.20	<0.20	0.42	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.38	<0.20	<0.20	<0.20	1.1	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.032	0.080	0.096	0.064	0.056	0.064	0.088	0.24	0.24	0.096	0.079	0.24	0.016	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
6.4	6.5	5.2	6.4	7.0	7.5	6.3	6.5	7.1	5.5	5.9	7.5	3.8	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.4	6.6	5.5	6.5	7.1	7.6	6.4	6.9	7.3	5.6	6.0	7.6	3.8	アンモニア性窒素等 ※2	
0.29	0.19	0.21	0.25	0.19	0.21	0.21	0.23	0.26	0.24	0.23	0.29	0.17	りん含有量(T-P)	
0.11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.13	<0.10	りん酸りん	
140	310	300	350	260	270	210	210	210	230	230	350	140	塩化物イオン	
1	1	2	<1	3	<1	1	—	2	1	1	5	<1	よう素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
<0.08	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	<0.005	<0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.06	0.08	0.09	0.06	0.09	0.04	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.05	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.05	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
20	9	13	17	25	51	30	18	29	45	31	120	9	大腸菌群数	
0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

流入水

南部水みらいセンター

項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	項目	採水日	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
		項目番号 1-23,61,62 項目番号 24-60	10日	8日	5日	3日	8日	4日	2日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	18.1	20.8	22.2	23.9	28.0	27.9	27.1
2	透視度	度	5.5	4.5	4.5	6.5	5.0	4.0	3.5
3	色相(外観)		灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色
4	臭気		不快性臭	不快性臭	不快性臭	不快性臭	不快性臭	不快性臭	不快性臭
5	水素イオン濃度(pH)		7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
6	電気伝導率	μ S/cm	509	678	674	520	837	799	808
7	蒸発残留物	mg/L	466	520	672	388	728	774	516
8	強熱残留物	mg/L	374	250	256	242	440	550	110
9	強熱減量	mg/L	92	270	416	146	288	224	406
10	溶解性物質	mg/L	400	384	542	308	622	642	336
11	浮遊物質(SS)	mg/L	66	136	130	80	106	132	180
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	69	120	110	72	110	110	140
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	50	77	78	50	77	75	91
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	14	24	25	14	27	27	32
15	有機性窒素 ※1	mg/L	3.5	4.3	8.1	2.0	8.6	8.8	10
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	8.1	19	16	11	18	18	21
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.15	0.099	0.12	0.16	0.15	0.10	0.17
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	2.2	0.60	0.71	0.81	0.17	0.10	0.12
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	5.5	8.2	7.2	5.3	7.5	7.4	8.6
20	りん含有量(T-P)	mg/L	2.3	3.4	3.3	2.8	3.4	2.9	3.6
21	りん酸態りん	mg/L	0.60	1.2	1.2	0.80	1.3	1.4	1.4
22	塩化物イオン	mg/L	76	91	69	63	200	220	230
23	よう素消費量	mg/L	12	18	20	16	26	23	22
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	13	20	16	16	13	16	14
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	13	20	16	16	13	16	14
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1.8	—	—	2.0	—	—
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	—	—	ND	—	—
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
39	銅含有量	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02
40	亜鉛含有量	mg/L	0.06	0.07	0.08	0.06	0.09	0.07	0.09
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.09	0.09	0.05	0.05	0.33	0.12	0.28
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
48	ジクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
56	チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—
57	シマジン	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
58	チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
61	大腸菌群数	個/cm ³	76000	140000	93000	100000	250000	180000	170000
62	残留塩素(total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

流入水

南部水みらいセンター

11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目	
6日	4日	15日	5日	5日					
6日	4日	15日	5日	5日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	【スボット採水】1.3.4.23-62
24.5	21.8	18.4	17.6	17.8	22.3	28.0	17.6	水温	
4.5	4.0	4.5	5.0	4.0	4.6	6.5	3.5	透視度	
灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	—	—	—	色相(外観)	
不快性臭	不快性臭	不快性臭	不快性臭	不快性臭	—	—	—	臭気	
7.4	7.5	7.7	7.8	7.5	7.4	7.8	7.1	水素イオン濃度(pH)	
694	819	1003	809	843	749	1003	509	電気伝導率	
676	590	772	684	552	612	774	388	蒸発残留物	
402	330	452	218	208	319	550	110	強熱残留物	
274	260	320	466	344	292	466	92	強熱減量	
536	480	588	520	342	475	642	308	溶解性物質	
140	110	184	164	210	137	210	66	浮遊物質(SS)	
130	130	180	160	170	130	180	69	生物化学的酸素要求量(BOD)	
90	77	100	100	100	80	100	50	化学的酸素要求量(COD)	
27	24	31	29	30	25	32	14	窒素含有量(T-N)	
9.0	5.4	12	6.6	15	7.8	15	2.0	有機性窒素 ※1	
17	18	18	20	13	16	21	8.1	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.19	0.12	0.11	0.37	0.34	0.17	0.37	0.099	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
0.63	0.41	0.36	2.0	1.5	0.80	2.2	0.10	硝酸性窒素(NO3-N)	
7.6	7.7	7.6	10	7.0	7.5	10	5.3	アンモニア性窒素等 ※2	
3.0	3.3	3.8	3.2	3.2	3.2	3.8	2.3	りん含有量(T-P)	
1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	0.60	りん酸態りん	
110	120	250	170	160	150	250	63	塩化物イオン	
14	21	20	18	17	19	26	12	酸素消費量	
15	18	12	14	14	15	20	12	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
15	18	12	14	14	15	20	12	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
1.9	—	—	2.1	—	2.0	2.1	1.8	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
0.02	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	銅含有量	
0.07	0.08	0.07	0.06	0.09	0.07	0.09	0.06	亜鉛含有量	
<0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物	
0.15	0.06	0.05	0.05	0.05	0.11	0.33	0.05	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
120000	150000	110000	110000	76000	130000	250000	76000	大腸菌群数	
—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等=アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

令和6年度

精密試験結果

放流水

南部水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62	10日	17日	8日	22日	5日	26日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
			項目番号 24-60	10日	17日	8日	22日	5日	26日	3日	17日	8日	21日	4日	19日	2日	16日
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット
1	水温	℃	18.7	21.1	22.0	22.7	23.2	24.4	24.7	25.8	29.0	29.3	28.8	29.6	27.9	27.3	
2	透視度	度	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	色相(外観)		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色
4	臭気		薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭
5	水素イオン濃度(pH)		6.9	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7	6.8	6.7	7.0	6.3	6.9	7.0	6.5	6.8	
6	電気伝導率	μ S/cm	370	556	439	457	425	411	376	359	569	536	482	567	513	590	
7	蒸発残留物	mg/L	320	264	290	354	307	295	217	295	416	314	402	378	279	227	
8	強熱残留物	mg/L	300	112	209	273	204	209	182	223	364	259	310	239	183	134	
9	強熱減量	mg/L	20	152	81	81	103	86	35	72	52	55	92	139	96	93	
10	溶解性物質	mg/L	316	262	288	353	305	293	216	294	415	313	400	376	278	225	
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	4	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	6.2	4.1	4.5	3.3	3.4	3.3	3.4	2.9	1.9	2.0	2.0	2.4	2.4	3.1	
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	8.9	8.4	7.9	7.4	10	6.2	5.6	6.5	8.3	7.4	7.3	8.4	8.3	8.6	
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	4.8	6.8	6.9	5.3	6.0	5.0	5.7	5.6	7.5	8.6	7.2	8.2	8.7	8.0	
15	有機性窒素 ※1	mg/L	0.56	1.2	0.55	0.20	0.55	0.36	1.7	1.1	0.81	0.68	0.82	1.2	0.91	0.81	
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.29	0.23	0.49	0.29	<0.20	<0.20	
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.14	0.049	0.044	0.034	0.047	0.037	0.026	0.056	0.098	0.085	0.086	0.088	0.084	0.083	
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	4.1	5.5	6.3	5.0	5.4	4.6	4.0	4.4	6.3	7.6	5.8	6.6	7.7	7.1	
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	4.2	5.5	6.3	5.0	5.4	4.6	4.0	4.4	6.5	7.7	6.0	6.8	7.7	7.1	
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.43	0.33	0.50	0.60	0.48	0.63	0.70	0.27	0.85	1.0	0.55	0.58	0.58	0.41	
21	りん酸態りん	mg/L	0.10	0.19	0.25	0.49	0.21	0.53	0.61	0.14	0.63	0.86	0.44	0.39	0.45	0.27	
22	塩化物イオン	mg/L	57	120	67	61	59	58	57	53	110	120	100	110	120	120	
23	酸素消費量	mg/L	<1	<1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	3	2	1	
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
40	亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.05	0.08	0.06	0.10	0.07	0.10	0.09	0.05	0.16	0.14	0.20	0.16	0.16	0.17	
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
56	チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	
57	シマジン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	
58	チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
61	大腸菌群数	個/cm ²	3	150	57	68	62	91	42	60	68	1	8	44	90	72	
62	残留塩素 (total)	mg/L	0.20	0.08	0.09	0.10	0.05	0.07	0.12	0.07	0.07	0.24	0.15	0.11	0.10	0.07	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニウム性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニウム性窒素等＝アンモニウム性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

放流水

南部水みらいセンター

11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目	
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
6日	20日	4日	18日	15日	22日	5日	20日	5日	12日					
コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	【スポット採水】 1,3,4,23-62
25.1	23.9	22.6	21.2	19.2	19.1	18.2	18.1	18.5	18.6	23.3	29.6	18.1	水温	
100	100	100	100	100	100	100	90	75	80	98	100	75	透視度	
微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	—	—	—	色相(外観)	
薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	—	—	—	臭気	
6.8	6.9	6.7	6.7	6.6	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.7	7.0	6.3	水素イオン濃度(pH)	
524	598	568	591	573	604	694	546	553	559	519	694	359	電気伝導率	
305	335	346	279	403	319	369	373	340	389	326	416	217	蒸発残留物	
223	273	285	179	327	159	232	223	259	308	236	364	112	強熱残留物	
82	62	61	100	76	160	137	150	81	81	89	160	20	強熱減量	
303	334	344	277	401	316	367	370	336	385	324	415	216	溶解性物質	
2	1	2	2	2	2	2	3	4	4	2	4	1	浮遊物質(SS)	
2.7	3.3	4.2	4.1	4.2	4.0	4.4	5.9	6.5	8.0	3.8	8.0	1.9	生物学的酸素要求量(BOD)	
7.4	8.2	8.8	13	8.7	9.0	9.2	9.8	9.6	9.8	8.4	13	5.6	化学的酸素要求量(COD)	
7.9	10	8.2	8.9	10	8.4	8.2	9.9	9.5	9.3	7.7	10	4.8	窒素含有量(T-N)	
1.0	2.3	1.0	1.3	2.0	1.4	0.60	1.6	1.6	1.5	1.1	2.3	0.20	有機性窒素 ※1	
<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.34	<0.20	<0.20	0.26	<0.20	0.49	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)	
0.10	0.043	0.080	0.092	0.057	0.042	0.039	0.033	0.060	0.13	0.068	0.14	0.026	亜硝酸性窒素(NO2-N)	
6.8	7.6	7.1	7.5	7.9	7.0	7.2	8.2	7.8	7.4	6.5	8.2	4.0	硝酸性窒素(NO3-N)	
6.9	7.6	7.1	7.5	7.9	7.0	7.3	8.2	7.8	7.6	6.5	8.2	4.0	アンモニア性窒素等 ※2	
0.62	0.61	0.45	0.41	0.37	0.43	0.28	0.53	0.37	0.44	0.52	1.0	0.27	りん含有量(T-P)	
0.51	0.49	0.18	0.23	0.23	0.24	0.10	0.35	0.17	0.23	0.35	0.86	0.10	りん酸態りん	
94	91	81	99	110	92	160	81	81	91	91	160	53	塩化物イオン	
<1	<1	1	1	<1	<1	2	1	<1	1	1	3	<1	酸素消費量	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
<0.08	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
<0.08	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物	
<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物	
ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量	
0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.02	亜鉛含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量	
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量	
<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物	
0.12	0.13	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.20	0.05	ほう素及びその化合物	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン	
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン	
<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム	
<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン	
<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ	
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン	
83	31	78	44	37	25	45	44	35	110	56	150	1	大腸菌群数	
0.09	0.11	0.06	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11	0.24	0.05	残留塩素(total)	

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

原田水みらいセンター(猪名川流域)

月	排水量 (m3/日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	305,022	8.4	9.5	1.00	2,565.14	2,878.84	300.36
5	303,218	8.2	8.7	0.77	2,447.10	2,608.09	228.66
6	341,280	7.2	7.2	0.67	2,425.81	2,406.13	226.91
7	320,670	7.5	6.8	0.57	2,383.60	2,173.77	189.03
8	287,276	7.9	7.0	0.73	2,270.82	2,021.20	211.89
9	270,040	8.3	7.7	0.73	2,254.05	2,092.87	198.36
10	278,838	8.3	9.4	0.90	2,322.74	2,614.47	249.98
11	284,877	8.1	10.1	0.69	2,269.13	2,830.65	196.78
12	251,410	9.0	10.9	0.64	2,269.14	2,758.24	161.63
1	246,100	9.3	11.4	0.62	2,290.07	2,813.28	154.14
2	249,577	9.6	12.0	0.67	2,404.68	3,001.81	168.82
3	274,099	9.1	10.9	0.80	2,496.17	2,984.99	217.60
合計	103,834,799				863,625.77	947,501.89	76,201.84
最大	488,565	10.3	14.9	1.57	3,468.88	4,311.70	463.21
最小	207,637	4.9	4.2	0.16	1,847.47	1,454.38	69.89
平均	284,478	8.4	9.3	0.73	2,366.09	2,595.89	208.77
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m3/日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
2系	104,600	20	25	2	2,092.00	2,615.00	209.20
3系(A・B・C・D)	188,600	15	15	1	2,829.00	2,829.00	188.60
3系(E)	70,000	15	10	1	1,050.00	700.00	70.00
	363,200	16.4	16.9	1.29	5,971.00	6,144.00	467.80

中央水みらいセンター(安威川流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	224,361	8.1	10.2	0.71	1,816.19	2,288.40	162.45
5	217,133	7.9	9.8	0.48	1,727.14	2,141.57	105.13
6	232,658	7.4	9.3	0.83	1,733.73	2,177.52	195.16
7	231,325	7.6	10.0	0.67	1,775.32	2,306.53	159.08
8	224,972	7.3	9.5	0.56	1,659.27	2,149.14	127.16
9	218,634	7.8	10.0	0.61	1,724.79	2,194.01	135.98
10	209,282	7.9	10.6	1.25	1,651.44	2,221.75	262.45
11	212,284	8.2	11.3	1.42	1,747.46	2,393.83	300.67
12	204,834	8.1	11.8	0.74	1,670.73	2,432.04	153.01
1	200,864	8.5	12.6	1.15	1,714.20	2,543.06	230.99
2	202,747	9.0	12.6	0.94	1,839.09	2,569.33	190.85
3	209,663	8.6	12.2	0.97	1,818.47	2,565.70	204.85
合計	78,755,401				634,674.98	850,709.78	67,696.29
最大	253,087	9.6	14.8	1.74	2,009.16	2,909.36	359.60
最小	176,026	5.6	5.7	0.27	1,158.68	1,195.89	59.99
平均	215,768	8.0	10.8	0.86	1,738.83	2,330.71	185.46
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
A-2系(4・5・6)	156,750	15	25	2	2,351.25	3,918.75	313.50
A-2系(3)	73,860	15	15	1	1,107.90	1,107.90	73.86
A-2系(2)	25,500	15	10	1	382.50	255.00	25.50
	256,110	15.0	20.6	1.61	3,841.65	5,281.65	412.86

高槻水みらいセンター(淀川右岸流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	136,668	6.2	8.6	0.77	854.11	1,176.19	105.54
5	134,992	6.2	8.5	0.86	846.88	1,148.87	117.45
6	137,888	5.9	7.8	0.95	822.25	1,083.13	132.49
7	144,218	5.8	7.8	0.83	846.05	1,131.84	120.84
8	134,837	6.6	8.9	1.46	898.95	1,209.25	197.58
9	135,252	6.6	8.3	1.07	900.51	1,126.81	145.52
10	132,739	6.5	8.6	1.21	872.12	1,141.86	161.97
11	134,728	6.3	8.9	1.11	851.05	1,208.00	151.13
12	128,709	7.0	9.8	0.80	912.59	1,265.71	103.28
1	124,639	7.4	9.6	1.02	933.71	1,201.55	128.08
2	122,035	7.4	9.7	1.41	915.24	1,193.91	172.83
3	129,011	7.6	9.1	1.16	987.56	1,186.89	150.01
合計	48,556,759				323,699.58	428,119.66	51,237.35
最大	159,438	8.5	13.0	2.20	1,130.75	1,583.39	283.83
最小	112,260	4.4	5.1	0.39	610.90	684.59	51.04
平均	133,032	6.6	8.8	1.05	886.84	1,172.93	140.37
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m3/日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
A系	21,200	20	25	2	424.00	530.00	42.40
B系	62,600	20	25	2	1,252.00	1,565.00	125.20
E系	91,550	15	25	2	1,373.25	2,288.75	183.10
D系	28,760	15	15	1	431.40	431.40	28.76
	204,110	17.1	23.6	1.86	3,480.65	4,815.15	379.46

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

清水みらいセンター(淀川左岸流域)

	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
月							
4	126,750	8.7	10.4	0.09	1,108.09	1,326.71	12.62
5	128,183	8.8	9.9	0.10	1,136.41	1,265.20	13.87
6	139,705	8.7	9.3	0.07	1,219.94	1,285.90	10.89
7	129,679	8.7	9.4	0.09	1,125.31	1,222.95	13.11
8	117,440	9.6	9.9	0.11	1,137.02	1,170.84	13.18
9	116,454	9.7	10.4	0.16	1,134.11	1,218.38	19.25
10	118,868	9.6	10.7	0.20	1,150.17	1,272.18	24.90
11	124,625	9.3	11.5	0.17	1,157.09	1,434.28	22.19
12	117,082	8.9	12.6	0.17	1,052.33	1,480.01	20.59
1	115,492	9.2	12.3	0.25	1,069.36	1,420.96	29.83
2	115,519	9.3	12.7	0.22	1,080.07	1,468.19	25.63
3	118,604	9.1	11.2	0.12	1,080.55	1,340.85	14.77
合計	44,666,536				409,105.92	483,431.68	6,705.94
最大	263,005	11.4	13.9	0.54	2,267.82	2,310.19	62.00
最小	93,642	7.1	6.3	0.05	880.23	954.31	5.79
平均	122,374	9.1	10.8	0.15	1,120.83	1,324.47	18.37
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m3/日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
A系(1-6)	65,200	15	25	2	978.00	1,630.00	130.40
A系(7-8)	21,800	15	25	2	327.00	545.00	43.60
B系(1-8)	55,520	15	15	1	832.80	832.80	55.52
B-2系(1-8)	55,520	15	10	1	832.80	555.20	55.52
	198,040	15.0	18.0	1.44	2,970.60	3,563.00	285.04

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	198,930	排出口毎のデータは 次項参照			1,905.11	1,900.05	100.76
5	206,461				2,184.72	1,858.42	64.25
6	216,978				2,255.02	1,773.34	109.31
7	213,422				2,195.40	1,978.10	95.68
8	196,363				2,076.17	1,746.48	60.23
9	193,624				2,219.07	1,783.71	77.64
10	185,698				2,053.11	1,843.60	121.97
11	190,060				1,684.84	2,008.04	102.79
12	172,853				1,600.71	2,263.72	60.04
1	171,975				1,665.33	2,107.66	80.85
2	175,939				1,703.04	2,213.53	81.57
3	187,939				1,806.97	2,063.23	102.08
合計	70,290,249				710,662.65	715,632.65	32,138.77
最大	251,962				2,870.05	2,753.27	370.68
最小	149,144				953.65	993.93	34.84
平均	192,576				1,947.02	1,960.63	88.05
データ数	365				365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	331,000	別紙を参照			6,145.00	8,275.00	567.00

なわて水みらいセンター(寝屋川北部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	30,087	7.5	7.3	0.72	225.72	221.79	21.68
5	29,983	7.1	7.0	0.72	214.69	210.74	21.53
6	31,846	6.6	6.9	0.52	210.69	220.75	16.77
7	29,751	7.0	7.3	0.52	207.89	216.71	15.87
8	27,941	7.7	7.8	0.63	216.50	219.26	17.63
9	27,136	7.6	8.2	0.60	207.85	223.41	16.40
10	28,283	7.4	7.9	0.68	209.07	223.56	19.43
11	27,670	6.9	7.7	0.72	195.05	214.80	20.03
12	28,582	7.7	8.0	0.75	221.65	230.42	21.64
1	26,943	8.0	8.3	0.74	216.47	226.06	19.97
2	25,651	7.7	7.9	0.72	198.87	205.28	18.68
3	25,766	7.6	8.2	0.73	197.30	212.27	18.99
合計	10,335,260				76,740.15	79,881.30	6,958.60
最大	44,200	9.5	10.8	1.29	305.72	297.12	35.57
最小	18,080	4.9	5.2	0.16	104.06	127.27	4.64
平均	28,315	7.4	7.7	0.67	210.24	218.85	19.06
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
1系	38,000	15	10	1	570.00	380.00	38.00
2系	38,000	15	10	1	570.00	380.00	38.00
	76,000	15.0	10.0	1.00	1,140.00	760.00	76.00

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

鴻池水みらいセンター(寝屋川北部流域)

放流水1	月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
	4	148,929	10.2	9.3	0.58	1,527.35	1,387.91	87.11
	5	151,972	11.8	8.8	0.35	1,791.89	1,331.86	53.60
	6	160,828	11.9	8.2	0.58	1,901.25	1,314.99	95.83
	7	159,673	11.6	9.4	0.49	1,849.36	1,494.16	81.08
	8	144,856	11.6	8.8	0.31	1,676.73	1,276.36	46.77
	9	141,610	12.8	9.1	0.43	1,814.46	1,293.62	63.55
	10	136,045	12.6	9.8	0.78	1,706.97	1,329.32	107.75
	11	137,826	9.5	10.2	0.57	1,313.25	1,401.27	83.85
	12	121,281	9.3	13.1	0.36	1,140.20	1,591.96	44.42
	1	125,179	9.9	12.2	0.51	1,243.17	1,520.89	64.99
	2	130,799	9.7	12.4	0.53	1,280.20	1,623.93	69.88
	3	142,115	9.8	11.0	0.63	1,402.36	1,561.10	89.72
	合計	51,753,066				567,667.88	520,680.91	27,007.10
	最大	191,157	16.3	16.6	2.16	2,336.71	2,012.37	301.90
	最小	102,548	5.0	5.0	0.19	730.39	717.86	25.52
	平均	141,789	10.9	10.2	0.51	1,553.93	1,427.28	74.05
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	A・B系	161,000	20	25	2	3,220.00	4,025.00	322.00
	C系	75,000	20	25	2	1,500.00	1,875.00	150.00
		236,000	20.0	25.0	2.00	4,720.00	5,900.00	472.00
放流水2	月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
	4	50,000	7.5	10.2	0.27	377.76	512.14	13.65
	5	54,489	7.2	9.7	0.19	392.83	526.56	10.64
	6	63,149	6.3	8.2	0.24	353.76	458.35	13.47
	7	53,749	6.5	9.0	0.26	346.03	483.93	14.59
	8	51,507	7.7	9.1	0.26	399.43	470.11	13.46
	9	52,013	7.7	9.4	0.27	404.60	490.09	14.09
	10	49,652	6.9	10.4	0.28	346.14	514.28	14.21
	11	52,234	7.1	11.6	0.35	371.58	606.76	18.93
	12	51,572	8.9	13.0	0.30	460.50	671.76	15.62
	1	46,795	9.0	12.5	0.34	422.16	586.76	15.86
	2	45,140	9.3	13.0	0.26	422.84	589.59	11.68
	3	45,824	8.8	10.9	0.26	404.60	502.12	12.35
	合計	18,537,183				142,994.77	194,951.74	5,131.67
	最大	67,106	11.7	16.9	1.50	584.06	776.64	83.93
	最小	37,768	2.5	4.4	0.06	132.91	204.12	2.59
	平均	50,786	7.8	10.6	0.27	391.85	534.37	14.05
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	D・E系	95,000	15	25	1	1,425.00	2,375.00	95.00
全体	月	排水量 (m ³ /日)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)			
	4	198,930	1,905.11	1,900.05	100.76			
	5	206,461	2,184.72	1,858.42	64.25			
	6	216,978	2,255.02	1,773.34	109.31			
	7	213,422	2,195.40	1,978.10	95.68			
	8	196,363	2,076.17	1,746.48	60.23			
	9	193,624	2,219.07	1,783.71	77.64			
	10	185,698	2,053.11	1,843.60	121.97			
	11	190,060	1,684.84	2,008.04	102.79			
	12	172,853	1,600.71	2,263.72	60.04			
	1	171,975	1,665.33	2,107.66	80.85			
	2	175,939	1,703.04	2,213.53	81.57			
	3	187,939	1,806.97	2,063.23	102.08			
	合計	70,290,249	710,662.65	715,632.65	32,138.77			
	最大	251,962	2,870.05	2,753.27	370.68			
	最小	149,144	953.65	993.93	34.84			
	平均	192,576	1,947.02	1,960.63	88.05			
	データ数	365	365	365	365			
		処理能力 (m ³ /日)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)			
		331,000	6,145.00	8,275.00	567.00			

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

川俣水みらいセンター(寝屋川南部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	291,705	7.5	9.8	0.75	2,195.92	2,843.83	214.73
5	306,030	7.1	8.1	0.56	2,165.70	2,427.50	172.75
6	363,458	6.6	6.5	0.59	2,385.04	2,348.66	218.43
7	332,340	6.6	7.0	0.30	2,175.63	2,328.40	110.91
8	308,180	7.5	7.0	0.37	2,320.02	2,147.37	121.40
9	283,771	7.3	7.5	0.56	2,080.77	2,147.96	165.02
10	275,984	7.2	7.6	0.74	1,970.30	2,067.38	210.72
11	277,027	6.9	9.8	0.83	1,910.44	2,645.42	230.95
12	242,201	7.5	11.5	0.57	1,836.56	2,786.74	138.61
1	242,119	7.9	11.0	0.77	1,937.54	2,671.57	191.20
2	234,903	8.1	10.4	0.81	1,913.46	2,456.54	192.02
3	255,030	7.8	9.9	0.70	2,012.44	2,522.33	179.37
合計	103,874,715				757,708.06	893,850.84	65,125.50
最大	472,681	12.8	15.3	1.78	3,950.34	4,784.64	514.30
最小	199,621	4.5	4.5	0.04	1,437.97	1,075.43	10.41
平均	284,588	7.4	8.9	0.63	2,075.91	2,448.90	178.42
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
A系-I・II	110,000	15	25	2	1,650.00	2,750.00	220.00
A系-III	61,000	20	25	2	1,220.00	1,525.00	122.00
B系-IV・V	105,000	20	25	2	2,100.00	2,625.00	210.00
B系VI・VII	104,000	20	25	2	2,080.00	2,600.00	208.00
	380,000	18.6	25.0	2.00	7,050.00	9,500.00	760.00

竜華水みらいセンター(寝屋川南部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	57,499	6.5	6.8	0.08	372.00	391.09	4.79
5	56,905	6.4	8.3	0.07	368.04	468.39	4.10
6	60,842	6.3	7.2	0.08	380.76	425.25	4.94
7	59,763	6.4	7.5	0.06	384.05	443.32	4.11
8	53,190	7.1	8.5	0.07	377.58	455.73	4.20
9	52,317	7.0	9.2	0.08	367.58	480.30	4.23
10	54,807	6.5	7.8	0.07	356.35	425.58	3.83
11	54,800	6.0	8.4	0.05	330.04	459.02	3.04
12	50,032	6.6	9.6	0.06	330.47	484.55	3.43
1	49,770	6.5	10.6	0.07	323.32	529.41	3.61
2	50,211	6.8	11.2	0.10	345.19	565.84	5.39
3	53,987	7.3	10.1	0.09	393.62	547.41	4.93
合計	19,901,915				131,714.64	172,500.49	1,536.72
最大	74,592	10.0	14.0	0.31	560.34	717.07	15.23
最小	42,203	4.6	3.1	0.03	245.72	217.74	1.98
平均	54,525	6.6	8.8	0.07	360.86	472.60	4.21
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
I系	69,000	15	10	1	1,035.00	690.00	69.00
II系	69,000	15	10	1	1,035.00	690.00	69.00
	138,000	15.0	10.0	1.00	2,070.00	1,380.00	138.00

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	107,529	排出口毎のデータは 別紙参照			897.37	829.95	44.64
5	106,970				863.24	803.38	60.47
6	122,008				870.82	841.83	58.17
7	116,289				881.16	783.91	54.18
8	96,845				834.11	703.56	53.50
9	98,539				856.25	767.44	57.06
10	101,779				840.00	784.22	69.78
11	104,936				824.98	833.65	55.08
12	99,425				803.39	811.00	37.35
1	98,130				817.83	831.87	45.17
2	97,682				820.88	972.13	22.20
3	100,882				832.74	928.69	27.89
合計	38,055,544				308,515.80	300,453.49	17,870.04
最大	197,368				1,388.21	1,410.81	141.95
最小	88,001				683.91	650.67	14.28
平均	104,261				845.24	823.16	48.95
データ数	365				365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	211,000	別紙を参照			3,365.00	3,200.00	251.00

大井水みらいセンター(大和川下流東部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	57,680	7.0	6.7	0.63	407.75	391.47	36.91
5	56,871	7.0	7.1	0.70	399.61	403.85	40.25
6	65,273	6.6	6.1	0.77	433.56	400.46	50.79
7	61,915	6.7	6.4	0.59	415.73	398.68	37.13
8	51,754	7.5	7.2	0.76	392.77	371.82	39.69
9	51,749	7.6	7.4	0.65	395.20	384.95	34.36
10	53,463	6.9	7.8	0.91	370.53	418.73	48.95
11	55,542	6.5	7.9	0.73	361.16	439.07	41.02
12	52,002	6.5	8.1	0.61	341.09	426.35	31.81
1	51,147	6.7	8.7	0.67	345.40	445.39	34.87
2	51,407	6.8	8.0	0.61	353.51	414.08	31.64
3	52,789	6.6	7.8	0.55	348.97	416.84	29.33
合計	20,125,086				138,867.23	149,405.98	13,903.51
最大	112,129	8.4	12.0	1.34	773.04	751.27	91.61
最小	45,955	5.6	4.5	0.15	311.60	283.00	8.45
平均	55,137	6.9	7.4	0.68	380.45	409.33	38.09
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
I系	50,000	15	15	1	750.00	750.00	50.00
II系	50,000	15	15	1	750.00	750.00	50.00
	100,000	15.0	15.0	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00

狭山水みらいセンター(大和川下流南部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	60,878	排出口毎のデータは 次項参照			414.90	542.61	31.29
5	62,166				409.49	609.50	47.26
6	68,762				391.67	575.71	49.42
7	64,117				366.84	533.25	38.13
8	52,927				366.10	478.41	39.78
9	52,202				353.86	458.48	35.79
10	57,202				344.05	468.96	45.83
11	57,700				351.59	493.94	44.35
12	52,866				373.25	494.13	39.36
1	52,430				388.31	528.87	34.84
2	53,203				419.66	533.97	40.69
3	56,623				439.70	558.55	42.97
合計	21,024,398				140,432.77	190,896.87	14,899.48
最大	96,589				611.95	980.93	73.39
最小	47,969				289.94	393.04	8.23
平均	57,601				384.74	523.00	40.82
データ数	365				365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	111,500	別紙を参照			1,822.50	1,768.75	141.50

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

今池水みらいセンター(大和川下流西部流域)

放流水1	月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
	4	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0				0.00	0.00	0.00
	最大		0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	最小	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	1系	40,000	20	25	2	800.00	1,000.00	80.00
放流水2	月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
	4	107,529	8.3	7.7	0.41	897.37	829.95	44.64
	5	106,970	8.1	7.5	0.56	863.24	803.38	60.47
	6	122,008	7.1	6.9	0.47	870.82	841.83	58.17
	7	116,289	7.6	6.7	0.45	881.16	783.91	54.18
	8	96,845	8.6	7.2	0.55	834.11	703.56	53.50
	9	98,539	8.6	7.7	0.57	856.25	767.44	57.06
	10	101,779	8.2	7.7	0.68	840.00	784.22	69.78
	11	104,936	7.8	7.9	0.51	824.98	833.65	55.08
	12	99,425	8.0	8.1	0.37	803.39	811.00	37.35
	1	98,130	8.3	8.4	0.45	817.83	831.87	45.17
	2	97,682	8.4	9.9	0.22	820.88	972.13	22.20
	3	100,882	8.2	9.1	0.27	832.74	928.69	27.89
	合計	38,055,544				308,515.80	300,453.49	17,870.04
	最大	197,368	9.8	11.4	0.95	1,388.21	1,410.81	141.95
	最小	88,001	5.5	5.0	0.16	683.91	650.67	14.28
	平均	104,261	8.1	7.9	0.46	845.24	823.16	48.95
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
		処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	2系	30,000	15	15	1	450.00	450.00	30.00
	3-1系	68,000	15	15	1	1,020.00	1,020.00	68.00
	3-2系	73,000	15	10	1	1,095.00	730.00	73.00
		171,000	15.0	12.9	1.00	2,565.00	2,200.00	171.00
全体	月	排水量 (m ³ /日)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)			
	4	107,529	897.37	829.95	44.64			
	5	106,970	863.24	803.38	60.47			
	6	122,008	870.82	841.83	58.17			
	7	116,289	881.16	783.91	54.18			
	8	96,845	834.11	703.56	53.50			
	9	98,539	856.25	767.44	57.06			
	10	101,779	840.00	784.22	69.78			
	11	104,936	824.98	833.65	55.08			
	12	99,425	803.39	811.00	37.35			
	1	98,130	817.83	831.87	45.17			
	2	97,682	820.88	972.13	22.20			
	3	100,882	832.74	928.69	27.89			
	合計	38,055,544	308,515.80	300,453.49	17,870.04			
	最大	197,368	1,388.21	1,410.81	141.95			
	最小	88,001	683.91	650.67	14.28			
	平均	104,261	845.24	823.16	48.95			
	データ数	365	365	365	365			
		処理能力 (m ³ /日)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)			
		211,000	3,365.00	3,200.00	251.00			

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

狭山水みらいセンター(大和川下流南部流域)

放流水1	月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
	4	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0				0.00	0.00	0.00
	最大	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	最小	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	データ数	366	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)		COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	I系	30,000	20	25	2	600.00	750.00	60.00
放流水2	月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
	4	60,878	6.8	8.9	0.51	414.90	542.61	31.29
	5	62,166	6.6	9.8	0.77	409.49	609.50	47.26
	6	68,762	5.8	8.4	0.72	391.67	575.71	49.42
	7	64,117	5.8	8.3	0.59	366.84	533.25	38.13
	8	52,927	6.9	9.0	0.74	366.10	478.41	39.78
	9	52,202	6.7	8.7	0.68	353.86	458.48	35.79
	10	57,202	6.0	8.2	0.80	344.05	468.96	45.83
	11	57,700	6.1	8.6	0.76	351.59	493.94	44.35
	12	52,866	7.0	9.3	0.74	373.25	494.13	39.36
	1	52,430	7.4	10.0	0.66	388.31	528.87	34.84
	2	53,203	7.8	10.0	0.76	419.66	533.97	40.69
	3	56,623	7.7	9.8	0.76	439.70	558.55	42.97
	合計	21,024,398				140,432.77	190,896.87	14,899.48
	最大	96,589	8.7	13.6	1.29	611.95	980.93	73.39
	最小	47,969	4.1	5.2	0.16	289.94	393.04	8.23
	平均	57,601	6.7	9.1	0.71	384.74	523.00	40.82
	データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)		COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
	II-1系	40,750	15	15	1	611.25	611.25	40.75
	II-2系	40,750	15	10	1	611.25	407.50	40.75
		81,500	15.0	12.5	1.00	1,222.50	1,018.75	81.50
全体	月	排水量 (m ³ /日)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)			
	4	60,878	414.90	542.61	31.29			
	5	62,166	409.49	609.50	47.26			
	6	68,762	391.67	575.71	49.42			
	7	64,117	366.84	533.25	38.13			
	8	52,927	366.10	478.41	39.78			
	9	52,202	353.86	458.48	35.79			
	10	57,202	344.05	468.96	45.83			
	11	57,700	351.59	493.94	44.35			
	12	52,866	373.25	494.13	39.36			
	1	52,430	388.31	528.87	34.84			
	2	53,203	419.66	533.97	40.69			
	3	56,623	439.70	558.55	42.97			
	合計	21,024,398	140,432.77	190,896.87	14,899.48			
	最大	96,589	611.95	980.93	73.39			
	最小	47,969	289.94	393.04	8.23			
	平均	57,601	384.74	523.00	40.82			
	データ数	365	365	365	365			
	処理能力 (m ³ /日)		COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)			
		111,500	1,822.50	1,768.75	141.50			

●汚濁負荷量測定結果(総量規制)

令和6年度

北部水みらいセンター(南大阪湾岸北部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	168,355	7.6	6.8	0.46	1,283.37	1,151.17	79.07
5	168,709	7.3	6.4	0.61	1,254.67	1,089.19	105.16
6	185,663	7.5	5.7	0.48	1,420.31	1,059.14	93.02
7	176,961	7.3	5.7	0.37	1,309.08	1,012.15	70.58
8	149,340	7.9	8.1	0.37	1,184.27	1,206.00	57.12
9	145,386	7.7	7.8	0.47	1,122.65	1,143.85	69.91
10	151,789	7.6	8.0	0.77	1,153.75	1,217.59	118.89
11	156,443	7.4	8.1	0.63	1,172.29	1,267.77	100.18
12	143,981	7.5	8.7	0.57	1,081.22	1,256.22	83.19
1	143,847	7.5	8.8	0.60	1,079.66	1,268.04	87.50
2	147,987	7.6	8.2	0.47	1,129.17	1,217.36	70.58
3	154,907	7.7	8.0	0.37	1,194.95	1,252.72	57.97
合計	57,594,799				437,562.50	430,105.20	30,236.00
最大	304,355	10.1	16.4	2.40	3,066.90	2,501.90	333.10
最小	127,925	6.5	3.5	0.12	899.80	694.90	19.80
平均	157,793	7.5	7.5	0.51	1,198.80	1,178.37	82.83
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
1系	45,000	15	25	3	675.00	1,125.00	135.00
2系・3-1系	84,000	15	15	3	1,260.00	1,260.00	252.00
3-2系・4-1系	56,000	15	10	1	840.00	560.00	56.00
4-2系	32,000	15	10	1	480.00	320.00	32.00
	217,000	15.0	15.0	2.19	3,255.00	3,265.00	475.00

中部水みらいセンター(南大阪湾岸中部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	59,198	9.3	7.6	0.10	549.32	454.28	6.37
5	58,205	9.4	7.9	0.15	548.38	459.85	9.11
6	64,649	8.7	7.2	0.11	562.23	461.03	7.58
7	63,157	8.5	7.2	0.08	534.06	452.02	5.35
8	53,759	9.2	8.3	0.09	496.23	447.18	5.28
9	53,534	9.7	8.3	0.14	523.90	444.96	7.94
10	55,094	9.9	8.3	0.16	545.82	458.03	9.34
11	54,981	10.1	7.6	0.20	551.68	425.03	9.98
12	52,860	10.1	8.7	0.13	536.60	458.74	7.11
1	51,024	10.1	8.8	0.12	519.65	446.04	6.51
2	51,928	11.0	8.7	0.15	571.26	454.81	7.94
3	53,209	9.7	8.7	0.12	519.69	463.91	6.73
合計	20,431,597				196,324.63	165,054.26	2,712.51
最大	83,770	19.3	12.2	2.15	820.51	674.51	68.63
最小	31,925	7.5	3.3	0.06	378.83	130.89	3.48
平均	55,976	9.6	8.1	0.13	537.87	452.20	7.43
データ数	365	365	365	365	365.00	365.00	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
1系	15,000	20	15	1	300.00	225.00	15.00
2系	55,200	20	15	1	1,104.00	828.00	55.20
	70,200	20.0	15.0	1.00	1,404.00	1,053.00	70.20

南部水みらいセンター(南大阪湾岸南部流域)

月	排水量 (m ³ /日)	COD濃度 (mg/L)	全窒素濃度 (mg/L)	全りん濃度 (mg/L)	COD負荷量 (kg/日)	全窒素負荷量 (kg/日)	全りん負荷量 (kg/日)
4	23,769	8.5	6.9	0.42	203.19	162.84	9.86
5	25,129	8.0	7.1	0.59	202.45	176.55	14.67
6	27,620	7.5	6.3	0.45	208.28	170.43	12.99
7	26,375	7.6	6.3	0.44	199.58	164.13	11.74
8	21,060	9.4	8.2	0.57	198.39	172.41	12.15
9	20,419	8.4	8.2	0.52	172.19	166.85	10.76
10	21,980	8.2	7.7	0.60	181.62	169.25	13.06
11	22,178	7.8	8.4	0.53	173.59	186.37	12.01
12	20,153	8.8	9.7	0.55	179.14	195.84	11.24
1	20,123	9.2	9.8	0.52	185.23	198.75	10.48
2	20,104	9.8	10.5	0.50	198.24	211.42	10.10
3	21,435	10.4	9.5	0.34	224.64	203.35	7.51
合計	8,226,528				70,771.98	66,205.01	4,159.78
最大	48,416	16.6	13.7	1.70	466.95	365.78	35.15
最小	18,349	5.6	4.3	0.10	133.99	128.92	3.26
平均	22,538	8.7	8.2	0.50	193.89	181.38	11.39
データ数	365	365	365	365	365	365	365
	処理能力 (m ³ /日)	COD・C値 (mg/L)	全窒素・C値 (mg/L)	全りん・C値 (mg/L)	COD総量規制値 (kg/日)	全窒素総量規制値 (kg/日)	全りん総量規制値 (kg/日)
1系(1-4)	25,400	15	15	1	381.00	381.00	25.40

原田

R6	原田MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	4,200	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	1.3	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.00016	0.031	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	1,000	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	100	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	21,000	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	8,300	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
30	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
31	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

中央

R6	中央MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	2,400	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	390	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0.9	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.00013	0.013	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	7,900	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	3,200	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	3,900	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
30	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
31	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

高槻

R6	高槻MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,000	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0.6	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.000090	0.012	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	2,400	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	1,900	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
30	438	メチルナフタレン	kg	3.6	0	0	0	0	0
31	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
32	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

渚

R6	渚MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,300	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	220	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0.7	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.00015	0.0067	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	450	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	2,200	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	890	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
30	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
31	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

鴻池

R6	鴻池MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	3,500	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	350	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0.9	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0081	0.061	0	0	0	0.28
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3,500	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	2,800	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	2,600	0	0	0	0
30	438	メチルナフタレン	kg	40	0	0	0	0	0
31	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
32	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

なわて

R6	なわてMC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	430	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	53	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	243	ダイオキシン類	mg-TEQ						
17	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
18	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
19	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	110	0	0	0	0
20	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
21	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
23	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
24	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	530	0	0	0	0
25	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
26	405	ほう素及びその化合物	kg	0	320	0	0	0	0
27	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
28	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
29	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
30	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

川俣

R6	川俣MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	6,700	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	1.2	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.042	0.036	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	48	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	4,800	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	4,800	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	4,800	0	0	0	0
30	438	メチルナフタレン	kg	58		0	0	0	0
31	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
32	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

竜華

R6	竜華MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	600	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	243	ダイオキシン類	mg-TEQ						
17	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
18	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
19	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
20	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
21	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
23	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	10	0	0	0	0
24	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,000	0	0	0	0
25	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
26	405	ほう素及びその化合物	kg	0	1,200	0	0	0	0
27	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
28	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
29	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
30	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

寺島

R6	寺島PS			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
	1	亜鉛の水溶性化合物	kg						
	48	E P N	kg						
	75	カドミウム及びその化合物	kg						
	80	キシレン	kg						
	87	クロム及び三価クロム化合物	kg						
	88	六価クロム化合物	kg						
	113	シマジン	kg						
	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg						
	147	チオベンカルブ	kg						
	149	四塩化炭素	kg						
	150	1, 4-ジオキサン	kg						
	157	1, 2-ジクロロエタン	kg						
	158	塩化ビニリデン	kg						
	179	D-D	kg						
	186	塩化メチレン	kg						
	237	水銀及びその化合物	kg						
	242	セレン及びその化合物	kg						
	243	ダイオキシン類	mg-TEQ						
	262	テトラクロロエチレン	kg						
	268	チウラム	kg						
	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg						
	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg						
	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg						
	281	トリクロロエチレン	kg						
	332	砒素及びその無機化合物	kg						
	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg						
	400	ベンゼン	kg						
	405	ほう素及びその化合物	kg						
	406	P C B	kg						
	412	マンガン及びその化合物	kg						
1	438	メチルナフタレン	kg	5.6	0	0	0	0	0
	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg						
	691	トリメチルベンゼン	kg						
	697	鉛及びその化合物	kg						

今池

R6	今池MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,900	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4 - ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2 - ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D - D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0.8	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0011	0.26	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1 - トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2 - トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,900	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	1,500	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
30	438	メチルナフタレン	kg	25	0	0	0	0	0
31	632	1, 2 - ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
32	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

大井

R6	大井MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,000	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4 - ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2 - ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D - D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0.4	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0025	0	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1 - トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2 - トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,000	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	1,200	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
30	438	メチルナフタレン	kg	6.1	0	0	0	0	0
31	632	1, 2 - ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
32	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

狭山

R6	狭山MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	640	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0.3	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.000015	0.0064	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,100	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	640	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
30	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
31	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

北部

R6	北部MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	3,500	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	80	キシレン	kg	30	0	0	0	0	0
5	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
7	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
8	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
9	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
10	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
11	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
12	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
13	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
14	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
15	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
16	237	水銀及びその化合物	kg	2.8	0	0	0	0	0
17	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
18	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0.00025	0	0	0	0	0
19	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
20	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
21	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
22	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
24	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
25	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	2,900	0	0	0	0
27	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	405	ほう素及びその化合物	kg	0	7,500	0	0	0	0
29	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
30	412	マンガン及びその化合物	kg	0	2,900	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
31	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
32	691	トリメチルベンゼン	kg	60	0	0	0	0	0
33	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

R6	集計結果			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg						
2	48	E P N	kg						
3	75	カドミウム及びその化合物	kg						
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg						
5	88	六価クロム化合物	kg						
6	113	シマジン	kg						
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg						
8	147	チオベンカルブ	kg						
9	149	四塩化炭素	kg						
10	150	1, 4-ジオキサン	kg						
11	157	1, 2-ジクロロエタン							
12	158	塩化ビニリデン							
13	179	D-D							
14	186	塩化メチレン	kg						
15	237	水銀及びその化合物	kg						
16	242	セレン及びその化合物	kg						
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ						
18	262	テトラクロロエチレン	kg						
19	268	チウラム	kg						
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg						
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg						
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg						
23	281	トリクロロエチレン	kg						
24	332	砒素及びその無機化合物	kg						
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg						
26	400	ベンゼン	kg						
27	405	ほう素及びその化合物	kg						
28	406	P C B	kg						
29	412	マンガン及びその化合物	kg						
	438	メチルナフタレン	kg						
30	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg						
	691	トリメチルベンゼン	kg						
31	697	鉛及びその化合物	kg						

塩化第二鉄は対象外となったため、届出不

中部

R6	中部MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,200	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	243	ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0.0013	0	0	0	0
18	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
21	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	1,000	0	0	0	0
26	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
27	405	ほう素及びその化合物	kg	0	1,600	0	0	0	0
28	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
29	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
30	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
31	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

南部

R6	南部MC			排出量				移動量	
別紙 番号	管理 番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ kg・mg-TEQ	公共用水域へ kg・mg-TEQ	土壌浸透 kg・mg-TEQ	場内埋立 kg・mg-TEQ	下水道 kg・mg-TEQ	その他廃棄物 kg・mg-TEQ
1	1	亜鉛の水溶性化合物	kg	0	340	0	0	0	0
2	48	E P N	kg	0	0	0	0	0	0
3	75	カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	80	キシレン	kg						
4	87	クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	88	六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	113	シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
8	147	チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	149	四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	150	1, 4-ジオキサン	kg	0	0	0	0	0	0
11	157	1, 2-ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
12	158	塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
13	179	D-D	kg	0	0	0	0	0	0
14	186	塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	237	水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	242	セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	243	ダイオキシン類	mg-TEQ						
17	262	テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
18	268	チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
19	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	kg	0	0	0	0	0	0
20	279	1, 1, 1-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
21	280	1, 1, 2-トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	281	トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
23	332	砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
24	374	ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	420	0	0	0	0
25	400	ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
26	405	ほう素及びその化合物	kg	0	920	0	0	0	0
27	406	P C B	kg	0	0	0	0	0	0
28	412	マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
	438	メチルナフタレン	kg						
29	632	1, 2-ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
	691	トリメチルベンゼン	kg						
30	697	鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

⑥ 汚泥試験結果

初沈引抜汚泥（濃縮槽投入汚泥）

番号	採取箇所	原田MC		中央MC						高槻MC	渚MC	鴻池MC	なわてMC					川俣MC		竜華MC	今池MC				大井MC	狭山MC	北部MC				中部MC		南部MC		
		1,2系	3系	2系	3系	4系	5系	6系	濃縮槽投入	投入汚泥	A系	B系	C系	D系	E系	1系	2系	A系	B系	引抜	第1	第2	第3-1	第3-2	-	Ⅱ系	1系	2系	3系	4-1系	4-2系	Ⅰ系	Ⅱ系		
1	水温(℃)	最高	-	-	30.0	30.2	28.0	22.2	28.4	-	30.0	30.5	30.5	30.5	32.0	30.5	29.6	30.1	30.2	30.4	28.0	-	30.0	30.2	29.7	31.3	29.0	30.5	31.0	30.8	30.0	30.0	29.5	29.6	28.2
		最低	-	-	17.0	17.1	13.2	13.9	14.0	-	17.4	16.2	17.0	17.0	16.0	16.0	25.3	17.7	15.6	15.8	18.0	-	18.6	20.1	20.4	18.2	16.5	19.0	18.2	19.0	19.0	18.3	18.1	17.7	
		平均	-	-	23.1	23.1	22.2	18.9	22.3	-	23.8	23.1	23.0	23.1	23.2	23.1	27.2	23.8	22.9	22.9	23.2	-	24.8	24.8	25.1	24.3	22.8	24.4	24.3	24.4	24.2	24.2	23.7	24.0	22.7
2	pH	最高	6.8	6.8	6.7	6.7	6.4	6.8	6.6	6.9	7.0	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.0	6.6	6.9	6.7	6.4	-	6.8	6.8	6.7	7.4	6.9	6.4	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6
		最低	5.7	6.3	6.0	6.1	4.5	5.3	4.5	5.1	5.6	5.1	5.6	5.7	4.7	4.8	5.7	5.5	5.1	4.6	6.0	-	6.2	6.1	6.3	5.7	6.0	5.3	5.9	6.1	5.7	5.7	6.0	6.0	4.6
		平均	6.3	6.5	6.3	6.4	5.7	6.1	5.6	6.3	6.4	5.8	6.1	6.2	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.2	-	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	5.9	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	
3	濃度(%)	最高	0.9	1.0	2.2	1.9	2.6	2.3	6.1	1.2	1.5	2.8	2.0	2.5	3.5	3.2	1.7	2.0	2.2	1.9	1.9	-	1.3	1.4	1.4	2.5	0.9	2.3	2.1	2.2	2.5	3.0	2.7	2.9	2.0
		最低	0.2	0.3	0.9	0.4	0.6	0.2	0.3	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	0.7	0.6	1.1	-	1.1	1.0	1.1	0.2	0.2	0.9	0.4	0.9	0.7	0.7	0.8	1.1	0.7
		平均	0.5	0.6	1.7	1.3	1.6	1.5	2.2	0.4	0.8	1.8	1.2	1.3	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	-	1.2	1.2	1.3	1.4	0.4	1.6	1.2	1.3	1.3	1.6	2.0	1.7	1.5
4	有機分(乾物中)(%)	最高	94.4	89.8	92.1	92.1	92.1	91.8	91.7	94.4	92.9	91.4	91.9	91.5	91.8	90.8	93.2	93.7	89.6	89.9	89.4	-	93.2	93.0	91.8	94.9	96.5	93.5	98.1	94.5	93.9	93.9	93.7	93.0	97.1
		最低	84.2	75.3	75.0	75.9	82.4	76.3	69.8	69.8	82.5	69.2	69.7	69.1	64.1	72.4	86.6	86.8	72.1	71.2	79.6	-	88.7	89.8	88.9	85.6	79.5	86.5	81.0	75.1	79.5	69.0	79.0	81.6	82.9
		平均	89.9	84.3	87.5	86.4	88.7	87.6	84.4	85.6	89.1	85.5	86.0	85.8	84.8	84.9	89.7	91.6	84.3	83.9	85.9	-	90.9	90.9	90.2	91.6	90.0	91.4	90.9	91.4	90.5	91.0	90.5	92.9	
5	無機分(乾物中)(%)	最高	15.8	24.7	25.0	24.1	17.6	23.7	30.2	30.2	17.5	30.8	30.3	30.9	35.9	27.6	13.4	13.2	27.9	28.8	20.4	-	11.3	10.2	11.1	14.4	20.5	13.5	19.0	24.9	20.5	31.0	21.0	18.4	17.1
		最低	5.6	10.2	7.9	7.9	7.9	8.2	8.3	5.6	7.1	8.6	8.1	8.5	8.2	9.2	6.8	6.3	10.4	10.1	10.6	-	6.8	7.0	8.2	5.1	3.5	6.5	1.9	5.5	6.1	6.1	6.3	7.0	2.9
		平均	10.1	15.7	12.6	13.6	11.3	12.4	15.7	14.4	10.9	14.5	14.0	14.2	15.2	15.1	10.3	8.4	15.7	16.1	14.2	-	9.1	9.1	9.8	8.4	10.0	8.6	9.1	8.6	8.6	9.5	9.0	9.5	7.2
6	アルカリ度(mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	330	-	-	-	-	230	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	190	-	-	-	-	180	190	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	240	-	-	-	-	210	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高	180	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	21	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	96	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	全窒素(乾物中)(%)	最高	-	-	4.2	4.5	6.4	5.4	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	3.4	3.3	3.7	4.3	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	-	-	3.7	3.9	4.9	4.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	全りん(乾物中)(%)	最高	-	-	1.0	1.0	1.5	1.2	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	-	-	0.8	0.7	1.0	1.0	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

余剰汚泥（機械濃縮投入汚泥）

番号	採取箇所	原田MC		中央MC	高槻MC		渚MC	鴻池MC		なわてMC		川俣MC		竜華MC	今池MC	大井MC	狭山MC	北部MC				中部MC		南部MC							
		1,2系	3系	濃縮機投入	濃縮機供給	投入汚泥	ABC系余剰	DE系余剰	なわて	守口	1系	2系	B系濃縮供給	川俣受泥	A系濃縮供給	引抜	貯槽(加圧側)	貯槽(〆付側)	-	Ⅱ系	1系	2系	3系	4-1系	4-2系	Ⅰ系	Ⅱ系				
1	水温(℃)	最高	-	-	27.9	-	-	30.4	30.8	32.0	30.8	32.0	30.3	30.4	30.9	29.9	30.8	30.0	-	31.8	31.7	30.3	31.0	32.0	31.0	31.0	31.2	31.2	-		
		最低	-	-	15.9	-	-	16.8	16.0	16.0	13.0	13.0	25.1	19.2	15.9	15.0	15.1	19.5	-	20.7	17.6	17.8	19.0	19.4	19.0	20.0	19.5	20.2	-		
		平均	-	-	22.9	-	-	24.1	22.8	23.9	22.3	22.4	27.7	24.7	23.3	22.5	22.5	24.3	-	26.0	24.7	23.1	24.6	20.2	24.8	24.6	24.9	25.1	25.5	-	
2	pH	最高	-	-	6.5	6.9	6.8	6.7	6.9	7.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.8	6.7	6.9	6.6	-	6.7	6.9	6.5	6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	-		
		最低	-	-	5.9	6.2	6.2	6.3	6.3	6.1	4.5	4.8	6.3	6.2	6.0	5.6	5.3	6.3	-	6.4	6.6	6.0	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	-		
		平均	-	-	6.3	6.5	6.6	6.6	6.5	6.4	5.4	5.5	6.3	6.3	6.5	6.3	6.2	6.4	-	6.6	6.7	6.3	6.6	5.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	-	
3	濃度(%)	最高	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.8	1.9	1.3	1.1	0.6	0.6	0.7	1.1	1.0	0.6	-	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	
		最低	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	-	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4		
		平均	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	-	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	
4	有機分(乾物中)(%)	最高	86.2	80.1	84.4	83.2	85.0	85.8	88.3	83.7	89.0	88.4	81.6	84.3	82.4	86.4	84.5	83.4	-	85.3	85.1	87.9	86.7	86.3	86.2	86.2	90.1	88.6	91.9	81.8	
		最低	80.9	73.2	77.8	78.0	76.7	82.0	72.1	53.0	72.0	76.6	79.6	77.9	74.0	74.0	68.8	76.8	-	77.9	75.6	77.9	80.6	81.0	81.1	80.7	81.4	80.2	82.1	68.0	
		平均	83.9	76.4	80.8	81.0	81.2	83.7	78.8	76.1	83.0	83.9	80.4	81.3	79.1	79.3	79.4	80.4	-	81.0	80.7	81.1	84.0	83.8	83.2	83.3	83.5	84.2	84.9	76.7	
5	無機分(乾物中)(%)	最高	19.1	26.8	22.2	22.0	23.3	18.0	27.9	47.0	28.0	23.4	20.4	22.1	26.0	26.0	31.2	23.2	-	22.1	24.4	22.1	19.4	19.0	18.9	19.3	18.6	19.8	17.9	32.0	
		最低	13.8	19.9	15.6	16.8	15.0	14.2	11.7	16.3	11.0	11.6	18.4	15.7	17.6	13.6	15.5	16.6	-	14.7	14.9	12.1	13.3	13.7	13.8	13.8	9.9	11.4	8.1	18.1	
		平均	16.1	23.6	19.2	19.0	18.8	16.3	21.2	23.9	17.0	16.1	19.6	18.7	20.9	20.7	20.6	19.6	-	19.0	19.3	18.9	16.1	16.2	16.8	16.7	16.5	15.8	15.1	23.3	
6	アルカリ度(mg/L)	最高	-	-	-	-	-	240	670	300	280	95	150	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	-	-	-	-	100	100	35	0	80	80	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	-	-	-	-	-	-	150	250	150	140	89	100	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	全窒素(乾物中)(%)	最高	-	-	8.1	-	-	-	9.2	14.0	7.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	8.1	9.4	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	7.3	-	-	-	6.1	5.6	3.8	4.1	-	-	-	-	-	-	-	7.1	4.0	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	7.7	-	-	-	7.4	9.8	5.4	5.2	-	-	-	-	-	-	-	7.6	6.8	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	全りん(乾物中)(%)	最高	-	-	4.0	-	-	-	4.1	6.4	1.3	1.5	-	-	3.9	-	-	-	-	4.1	4.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	2.9	-	-	-	1.8	2.5	0.9	0.8	-	-	1.9	-	-	-	-	3.6	3.0	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	3.4	-	-	-	2.8	4.0	1.1	1.1	-	-	2.7	-	-	-	-	3.7	3.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

重力濃縮汚泥

番号	採取箇所	原田MC		中央MC		高槻MC	渚MC	鴻池MC		川俣MC	今池MC	大井MC	狭山MC	北部MC	南部MC
		1, 2系	3系	No. 1	No. 2	重力濃縮	第1期	第2期	引抜				Ⅱ系		
1	水温(℃)	最高	—	—	27.2	26.7	—	31.1	31.0	—	30.0	31.3	31.5	29.8	30.2
		最低	—	—	16.2	16.1	—	17.3	15.0	—	16.0	19.0	18.3	13.5	16.0
		平均	—	—	22.6	22.7	—	24.3	22.8	—	23.4	25.6	24.7	22.0	22.6
2	pH	最高	—	5.9	5.1	5.4	6.1	6.5	5.3	—	6.1	5.5	5.7	6.0	5.4
		最低	—	4.5	4.4	4.4	4.3	4.8	4.4	—	4.4	4.8	4.8	4.5	4.2
		平均	—	5.0	4.8	4.7	4.9	5.2	4.7	—	4.9	5.1	5.3	5.3	4.8
3	濃度(%)	最高	—	3.5	5.2	5.5	4.8	3.5	6.5	—	5.0	3.3	3.8	4.4	2.0
		最低	—	2.1	2.3	2.3	1.2	2.2	1.8	—	1.8	2.0	2.8	1.6	1.9
		平均	—	2.9	3.6	4.0	3.6	3.0	3.5	—	3.2	2.8	3.3	2.6	2.0
4	有機分(乾物中)(%)	最高	—	93.5	92.6	92.7	94.3	96.1	92.3	—	88.9	93.6	93.3	93.4	96.1
		最低	—	87.1	81.3	80.7	83.6	86.9	68.7	—	67.5	89.4	87.2	85.0	87.6
		平均	—	91.3	89.3	88.1	91.8	92.7	84.6	—	82.5	91.7	92.1	91.4	93.7
5	無機分(乾物中)(%)	最高	—	12.9	18.7	19.3	16.4	13.1	31.3	—	32.5	10.6	12.8	15.0	13.0
		最低	—	6.5	7.4	7.3	5.7	3.9	7.7	—	11.1	6.4	6.7	6.6	10.6
		平均	—	8.7	10.8	11.9	8.2	7.3	15.4	—	17.5	8.3	7.9	8.6	6.3
6	アルカリ度(mg/L)	最高	—	—	100	170	—	—	230	—	—	240	—	—	—
		最低	—	—	0	0	—	—	0	—	—	28	—	—	—
		平均	—	—	22	28	—	—	27	—	—	130	—	—	—
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高	—	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	全窒素(乾物中)(%)	最高	—	—	4.8	4.4	—	3.9	3.2	—	—	3.9	4.5	—	—
		最低	—	—	3.8	3.7	—	2.8	2.0	—	—	3.0	3.2	—	—
		平均	—	—	4.4	4.0	—	3.4	2.7	—	—	3.7	3.6	—	—
9	全りん(乾物中)(%)	最高	—	—	0.9	0.8	—	0.7	0.6	—	—	1.0	0.9	—	—
		最低	—	—	0.7	0.7	—	0.6	0.3	—	—	0.6	0.5	—	—
		平均	—	—	0.8	0.7	—	0.6	0.4	—	—	0.7	0.8	—	—
10	繊維状物(100メッシュ)(%)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	—	—	—

機械濃縮汚泥

番号	採取箇所	原田MC		中央MC		高槻MC		渚MC		鴻池MC			川俣MC			今池MC		大井MC	狭山MC		南部MC
		1,2系	3系	A'1濃縮	遠心濃縮	遠心濃縮機	ベルト濃縮機	混合濃縮汚泥	A'1濃縮(ABC系割)	遠心濃縮(DE系割)	遠心濃縮(等口なわ)	遠心濃縮	A'1濃縮	A系A'1	加圧浮上	ベルト濃縮	遠心濃縮	遠心濃縮	ベルト濃縮	遠心濃縮	
1	水温(℃)	最高	-	-	27.6	22.4	-	-	31.6	31.0	33.0	31.1	31.7	30.7	30.3	-	32.9	32.6	30.5	30.1	30.9
		最低	-	-	16.2	19.3	-	-	18.0	16.5	17.0	12.5	16.9	15.2	15.0	-	21.0	19.0	13.3	15.0	16.8
		平均	-	-	22.6	20.4	-	-	25.1	23.1	24.9	22.7	24.1	23.2	22.7	-	26.8	25.8	22.2	22.6	23.5
2	pH	最高	-	-	6.5	6.3	6.6	6.6	6.7	6.9	6.8	6.1	6.6	6.7	6.6	-	6.2	6.5	6.2	6.3	6.5
		最低	-	-	6.0	5.9	6.0	5.9	6.2	5.8	6.1	4.6	5.9	6.0	5.0	-	5.7	6.0	5.9	5.9	6.0
		平均	-	-	6.3	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	5.3	6.4	6.4	5.9	-	6.0	6.2	6.1	6.0	6.2
3	濃度(%)	最高	-	4.5	4.9	5.2	4.4	4.7	5.5	4.6	4.7	4.8	4.8	5.6	8.5	-	5.0	4.6	4.4	5.5	6.3
		最低	-	3.3	3.6	3.6	3.8	4.1	4.0	3.2	3.6	3.2	3.2	3.1	4.7	-	4.5	3.8	3.4	3.9	3.7
		平均	-	3.9	4.4	4.6	4.1	4.4	4.8	4.1	4.2	4.2	4.5	4.2	6.6	-	4.8	4.2	4.0	4.9	4.7
4	有機分(乾物中)(%)	最高	-	84.1	86.4	87.3	84.8	85.7	85.4	83.7	85.0	91.1	87.1	83.1	89.0	-	83.4	81.9	84.2	84.2	82.4
		最低	-	79.1	81.6	83.9	80.7	79.4	82.5	76.5	72.2	77.6	74.5	74.8	75.1	-	79.9	76.4	79.9	78.5	74.0
		平均	-	81.0	83.8	85.8	82.9	82.9	84.0	79.9	78.1	86.3	79.8	79.8	84.1	-	82.1	79.9	81.9	81.9	78.2
5	無機分(乾物中)(%)	最高	-	20.9	18.4	16.1	19.3	20.6	17.5	23.5	27.8	22.4	25.5	25.2	24.9	-	20.1	23.6	20.1	21.5	26.0
		最低	-	15.9	13.6	12.7	15.2	14.3	14.6	16.3	15.0	8.9	12.9	16.9	11.0	-	16.6	18.1	15.8	15.8	17.6
		平均	-	19.0	16.3	14.2	17.1	17.1	16.0	20.1	21.9	13.7	20.2	20.2	15.9	-	17.9	20.1	18.1	18.1	21.9
6	アルカリ度(mg/L)	最高	-	-	220	260	-	-	-	1,100	1,700	750	-	-	-	-	580	-	-	-	-
		最低	-	-	100	160	-	-	-	380	480	0	-	-	-	-	350	-	-	-	-
		平均	-	-	140	220	-	-	-	720	830	310	-	-	-	-	460	-	-	-	-
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	全窒素(乾物中)(%)	最高	-	-	8.7	8.6	-	-	9.3	11.0	11.0	7.3	-	-	-	-	8.5	9.8	8.6	6.7	-
		最低	-	-	7.0	8.0	-	-	7.7	5.1	4.7	4.0	-	-	-	-	6.9	6.3	5.1	3.8	-
		平均	-	-	7.7	8.3	-	-	8.3	7.4	7.8	5.5	-	-	-	-	7.7	7.9	7.2	5.0	-
9	全りん(乾物中)(%)	最高	-	-	5.7	4.4	-	-	4.2	4.2	4.4	4.1	-	-	-	-	4.8	5.1	4.5	3.6	-
		最低	-	-	2.6	2.7	-	-	3.3	1.8	1.1	0.7	-	-	-	-	3.6	1.7	3.1	1.9	-
		平均	-	-	3.7	3.4	-	-	3.7	2.7	3.0	1.4	-	-	-	-	3.9	3.9	3.7	2.8	-
10	繊維状物(100メッシュ)(%)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	9.0	13.8	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	2.8	2.1	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	5.4	4.8	-

脱水機投入汚泥（凝集剤添加前）

番号	採取箇所	原田MC		中央MC	高槻MC	渚MC	鴻池MC		川俣MC		今池MC	大井MC	狭山MC	南部MC	大阪南汚泥	
		1, 2系	3系	混合濃縮		混合供給汚泥	ベクトル	スクリュー	B系	A系	混合槽		II系	供給汚泥		
1	水温(℃)	最高	-	-	27.9	-	31.5	31.7	29.5	30.8	31.5	31.5	32.0	30.3	31.3	-
		最低	-	-	16.3	-	16.3	16.2	15.8	16.8	17.1	20.0	17.9	17.5	16.2	-
		平均	-	-	22.7	-	24.6	23.0	20.5	23.7	25.7	25.9	25.1	23.2	23.1	-
2	pH	最高	-	7.8	6.4	5.7	5.8	6.3	5.7	5.8	5.5	5.4	6.1	5.9	5.7	-
		最低	-	7.4	4.9	4.6	4.8	3.2	5.1	5.2	4.8	5.0	4.9	5.0	4.8	-
		平均	-	7.6	5.4	5.1	5.3	5.1	5.4	5.4	5.2	5.2	5.3	5.6	5.2	-
3	濃度(%)	最高	-	2.1	4.7	4.2	4.2	4.6	4.8	4.4	4.6	3.9	4.0	3.9	4.5	4.4
		最低	-	1.7	3.1	2.4	2.7	2.3	2.9	3.2	3.6	2.8	3.0	2.4	2.1	2.9
		平均	-	1.9	3.8	3.4	3.5	3.6	3.9	3.9	4.2	3.4	3.6	3.0	3.2	3.7
4	有機分(乾物中)(%)	最高	-	77.2	89.5	90.5	91.5	86.8	87.6	85.1	85.1	88.9	89.7	91.0	93.4	90.2
		最低	-	72.1	81.2	82.9	86.0	65.1	76.9	72.7	72.0	85.9	84.3	82.2	84.1	82.8
		平均	-	74.0	86.6	88.5	89.5	81.8	83.4	81.2	80.1	87.8	88.2	88.6	89.8	87.8
5	無機分(乾物中)(%)	最高	-	27.9	18.8	17.1	14.0	34.9	23.1	27.3	28.0	14.1	15.7	17.8	15.9	17.2
		最低	-	22.8	10.5	9.5	8.5	13.2	12.4	14.9	14.9	11.1	10.3	9.0	6.5	9.8
		平均	-	26.0	13.4	11.5	10.6	18.2	16.6	18.8	19.9	12.2	11.8	11.4	10.3	12.2
6	アルカリ度(mg/L)	最高	-	3,700	320	-	-	1100	500	-	-	290	-	290	-	-
		最低	-	2,400	120	-	-	0	310	-	-	160	-	150	-	-
		平均	-	3,000	200	-	-	310	410	-	-	230	-	220	-	-
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	全窒素(乾物中)(%)	最高	-	-	6.8	-	5.9	11.0	8.3	-	-	5.8	5.6	6.2	-	-
		最低	-	-	5.2	-	4.2	3.4	4.4	-	-	5.1	4.2	3.8	-	-
		平均	-	-	6.1	-	5.2	5.8	6.1	-	-	5.4	5.1	4.7	-	-
9	全りん(乾物中)(%)	最高	-	-	3.4	-	1.9	4.5	2.4	-	-	2.6	2.5	2.4	-	-
		最低	-	-	1.7	-	1.5	1.2	1.4	-	-	1.8	1.7	1.4	-	-
		平均	-	-	2.2	-	1.7	2.0	1.8	-	-	2.1	2.1	1.8	-	-
10	繊維状物(100メッシュ)(%)	最高	-	-	36.2	53.7	39.9	33.0	29.0	32.4	20.6	44.1	42.1	35.2	37.0	26.8
		最低	-	-	16.0	3.8	26.0	14.0	15.0	7.4	3.9	25.2	28.8	21.4	22.9	19.9
		平均	-	-	27.1	21.4	32.0	21.3	23.4	18.7	11.2	30.8	34.4	29.6	29.3	23.3

脱水ケーキ

番号	採取箇所 図示番号	原田MC		中央MC		高槻MC		渚MC		鴻池MC		川俣MC				今池MC		大井MC	狭山MC	南部MC	大阪南汚泥				
		1,2系	3系	スクリュース	ベルブレ	ベルトプレス	スクリュース	1系投入	4系投入	ベルブレ	スクリュース	田原ヶ	B-Ⅰ'・A7レ	B-Ⅱ'・A7レ	B-Ⅲ'・A7レ	A2クレーン	ベルトプレス	スクリュース	ベルトプレス	ベルトプレス	ベルトプレス	スクリュース	遠心	溝南	
1	水温 (℃)	最高	-	E	-	-	-	-	F	F	18	19	20	-	-	L	M	-	-	F	D	-	-		
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	pH	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	濃度 (%)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.6	22.8	24.7		
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	18.5	19.1		
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.7	22.8		
4	含水率 (%)	最高	-	85.7	79.3	77.2	80.5	78.9	79.7	81.8	80.8	79.4	-	-	79.8	79.1	81.2	78.1	78.6	77.2	77.9	82.0	91.5	81.5	80.9
		最低	-	81.6	74.3	72.7	73.1	74.5	75.7	74.3	75.4	76.0	-	-	75.1	75.4	75.3	76.9	72.7	72.4	73.2	73.8	74.4	77.2	75.3
		平均	-	84.1	76.9	74.9	76.1	76.8	76.9	78.3	77.8	77.2	-	-	77.6	77.4	78.2	77.9	75.7	74.0	75.7	78.0	80.0	79.4	77.3
5	有機分 (乾物中) (%)	最高	-	77.7	91.4	91.4	92.7	92.6	91.1	90.2	87.7	89.6	-	-	85.8	85.9	86.9	90.3	91.5	90.9	91.8	91.9	91.5	88.5	91.6
		最低	-	72.7	83.1	83.0	85.7	85.9	76.2	84.5	74.5	78.2	-	-	73.5	73.3	75.7	88.3	88.6	87.1	85.6	82.6	84.2	84.6	87.2
		平均	-	74.7	88.5	88.4	90.9	91.1	89.7	88.5	83.4	85.1	-	-	82.0	82.1	82.4	89.4	90.2	89.8	90.2	88.5	87.7	87.1	89.4
6	無機分 (乾物中) (%)	最高	-	27.3	16.9	17.0	14.3	14.1	23.8	15.5	25.5	21.8	-	-	26.5	26.7	24.3	11.7	11.4	12.9	14.4	17.4	15.8	15.4	12.8
		最低	-	22.3	8.6	8.6	7.3	7.4	8.9	9.8	12.3	10.4	-	-	14.2	14.1	13.1	9.7	8.5	9.1	8.2	8.0	8.5	11.5	8.4
		平均	-	25.3	11.5	11.6	9.1	8.9	10.3	11.5	16.6	14.9	-	-	18.0	17.9	17.6	10.6	9.8	10.2	9.8	11.5	12.3	13.0	10.6
7	アルカリ度 (mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	全窒素 (乾物中) (%)	最高	-	-	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.8	5.3	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	5.3	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.8	4.2	-	-	-	-	-
		平均	-	-	5.9	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.2	4.8	-	-	-	-	-
10	全りん (乾物中) (%)	最高	-	-	3.7	2.4	-	-	1.9	1.9	9.9	9.2	-	-	-	-	1.8	1.8	1.7	-	-	-	-	-	
		最低	-	-	1.4	1.4	-	-	1.8	1.8	6.5	7.5	-	-	-	-	-	1.6	1.4	1.2	-	-	-	-	-
		平均	-	-	2.0	1.8	-	-	1.8	1.9	8.0	8.2	-	-	-	-	-	1.7	1.6	1.5	-	-	-	-	-

消化汚泥

番号	採取箇所	原田MC		今池MC		
		1,2系	3系	1次槽	2次槽	
1	水温(℃)	最高	-	-	31.3	23.5
		最低	-	-	18.6	22.1
		平均	-	-	24.9	22.8
2	pH	最高	-	7.4	7.5	6.3
		最低	-	7.1	6.8	6.0
		平均	-	7.3	7.1	6.2
3	濃度(%)	最高	-	2.0	1.0	0.2
		最低	-	1.7	0.6	0.1
		平均	-	1.8	0.9	0.2
4	有機分(乾物中)(%)	最高	-	77.2	74.8	78.0
		最低	-	72.2	63.6	59.9
		平均	-	74.2	70.5	69.0
5	無機分(乾物中)(%)	最高	-	27.8	36.4	40.1
		最低	-	22.8	25.2	22.0
		平均	-	25.8	29.5	31.1
6	アルカリ度(mg/L)	最高	-	3,900	1,800	120
		最低	-	2,600	1,400	97
		平均	-	3,100	1,700	110
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高	-	-	16.0	-
		最低	-	-	4.8	-
		平均	-	-	9.1	-
8	全窒素(乾物中)(%)	最高	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-
9	全りん(乾物中)(%)	最高	-	-	3.7	-
		最低	-	-	2.0	-
		平均	-	-	2.6	-
10	繊維状物(100メッシュ)(%)	最高	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-

灰

番号	採取箇所	中央MC			渚MC			川俣MC		今池MC		大井MC	
		1号炉	1系	4系	1号炉	2号炉	3号炉	B系	A系	2号炉	3号炉	流動炉	
1	水温(℃)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pH	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	濃度(%)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	含水率(%)	最高	32.3	31.7	33.6	34.5	38.7	38.2	35.8	35.6	29.2	30.5	31.8
		最低	24.3	28.5	26.7	29.1	27.9	30.1	25.3	22.2	24.2	23.5	24.7
		平均	28.7	30.3	30.7	31.1	33.0	32.2	29.3	30.1	26.7	26.6	27.5
5	有機分(乾物中)(%)	最高	0.2	-	-	1.3	0.9	0.8	0.8	0.9	2.1	2.5	-
		最低	0.1	-	-	0.4	0.3	0.6	0.3	0.2	0.8	1.1	-
		平均	0.2	-	-	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	1.3	1.8	-
6	無機分(乾物中)(%)	最高	99.9	-	-	99.6	99.7	99.4	99.7	99.8	99.2	98.9	-
		最低	99.8	-	-	98.7	99.1	99.2	99.2	99.1	97.9	97.5	-
		平均	99.8	-	-	99.3	99.4	99.3	99.4	99.5	98.7	98.2	-
7	アルカリ度(mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	揮発性有機酸(mg/L)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	全窒素(乾物中)(%)	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	全りん(乾物中)(%)	最高	22.0	15.7	15.3	9.7	9.8	9.1	-	-	12.0	11.0	-
		最低	9.5	13.5	11.2	7.1	6.8	6.6	-	-	10.0	8.9	-
		平均	14.0	14.4	13.5	8.7	8.6	7.8	-	-	11.0	10.5	-

流域汚泥（受け入れ）

番号	採取箇所	鴻池MC
		なわて
1	水温(℃)	最高 30.8
		最低 18.9
		平均 24.6
2	pH	最高 6.0
		最低 5.4
		平均 5.6
3	濃度(%)	最高 1.2
		最低 0.7
		平均 0.9
4	有機分(乾物中)(%)	最高 90.8
		最低 80.2
		平均 86.0
5	無機分(乾物中)(%)	最高 19.8
		最低 9.2
		平均 14.0
6	アルカリ度(mg/L)	最高 140
		最低 95
		平均 120
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高 -
		最低 -
		平均 -
8	全窒素(乾物中)(%)	最高 -
		最低 -
		平均 -
9	全りん(乾物中)(%)	最高 -
		最低 -
		平均 -

圧送汚泥

番号	採取箇所	なわて→鴻池MC	竜華MC→川俣MC	中部MC→北部MC
		圧送汚泥(混合汚泥)	送泥汚泥	送泥汚泥
1	水温(℃)	最高 30.8	30.1	-
		最低 18.9	17.0	-
		平均 24.6	24.0	-
2	pH	最高 6.0	6.6	6.9
		最低 5.4	6.0	5.6
		平均 5.6	6.4	6.6
3	濃度(%)	最高 1.2	0.9	1.3
		最低 0.7	0.5	0.4
		平均 0.9	0.6	0.8
4	有機分(乾物中)(%)	最高 90.8	87.6	93.1
		最低 80.2	73.4	86.8
		平均 86.0	79.9	90.1
5	無機分(乾物中)(%)	最高 19.8	26.6	13.2
		最低 9.2	12.4	6.9
		平均 14.0	20.1	9.9
6	アルカリ度(mg/L)	最高 140	-	-
		最低 95	-	-
		平均 120	-	-
7	揮発性有機酸(mg/L)	最高 -	-	-
		最低 -	-	-
		平均 -	-	-
8	全窒素(乾物中)(%)	最高 -	-	-
		最低 -	-	-
		平均 -	-	-
9	全りん(乾物中)(%)	最高 -	-	-
		最低 -	-	-
		平均 -	-	-

沈砂

番号	採取箇所	原田MC		今池MC			大井MC		南部MC
		1.2系	3系	下水沈砂	雨水沈砂	雨水沈砂	大井	川面	沈砂池
1	水温(℃)	最高 -	-	-	-	-	-	-	-
		最低 -	-	-	-	-	-	-	-
		平均 -	-	-	-	-	-	-	-
2	pH	最高 -	-	-	-	-	-	-	-
		最低 -	-	-	-	-	-	-	-
		平均 -	-	-	-	-	-	-	-
3	濃度(%)	最高 -	-	-	-	-	-	-	-
		最低 -	-	-	-	-	-	-	-
		平均 -	-	-	-	-	-	-	-
4	含水率(%)	最高 -	-	7.6	10.1	14.3	68.3	71.4	29.6
		最低 -	-	1.1	6.1	14.3	1.9	36.7	3.1
		平均 -	-	4.4	8.5	14.3	27.6	56.7	9.2
5	有機分(乾物中)(%)	最高 -	-	2.4	4.2	3.3	59.7	76.2	44.0
		最低 -	-	2.4	1.7	3.3	4.3	20.4	3.9
		平均 -	-	2.4	2.7	3.3	25.9	52.5	24.3
6	無機分(乾物中)(%)	最高 -	-	97.6	98.3	96.7	95.7	79.6	96.0
		最低 -	-	97.6	95.8	96.7	40.3	23.8	55.9
		平均 -	-	97.6	97.3	96.7	74.1	47.5	75.7
7	アルカリ度(mg/L)	最高 -	-	-	-	-	-	-	-
		最低 -	-	-	-	-	-	-	-
		平均 -	-	-	-	-	-	-	-
8	揮発性有機酸(mg/L)	最高 -	-	-	-	-	-	-	-
		最低 -	-	-	-	-	-	-	-
		平均 -	-	-	-	-	-	-	-
9	全窒素(乾物中)(%)	最高 -	-	-	-	-	-	-	-
		最低 -	-	-	-	-	-	-	-
		平均 -	-	-	-	-	-	-	-
10	全りん(乾物中)(%)	最高 -	-	-	-	-	-	-	-
		最低 -	-	-	-	-	-	-	-
		平均 -	-	-	-	-	-	-	-

⑦汚泥処理廃液試験結果

場内返流水														
番号	採取箇所		原田MC	中央MC	高槻MC	渚MC	鴻池MC		川俣MC	今池MC	大井MC	狭山MC	南部MC	南広域汚泥
					返流水	返流水	第1期	第2期	場内返流		返流水	Ⅱ系		総合返流水
1	水温 (℃)	最高	—	—	—	—	35.2	30.8	37.2	—	34.5	37.0	—	54.0
		最低	—	—	—	—	16.4	17.1	14.8	—	7.9	16.8	—	25.0
		平均	—	—	—	—	23.7	23.8	29.1	—	23.0	27.3	—	41.2
2	pH	最高	—	—	—	7.1	6.7	7.0	6.9	—	7.3	7.1	6.6	8.1
		最低	—	—	—	5.5	5.2	6.5	5.9	—	6.2	6.1	5.1	6.5
		平均	—	—	—	6.4	6.2	6.8	6.4	—	7.0	6.6	6.0	7.2
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	—	—	—	—	4,700	730	906	—	1,204	—	1,620	1,634
		最低	—	—	—	—	460	230	524	—	654	—	924	1,074
		平均	—	—	—	—	1,141	465	729	—	792	—	1,144	1,369
4	強熱減量 (mg/L)	最高	—	—	—	—	4,000	380	482	—	802	—	1,064	274
		最低	—	—	—	—	240	50	174	—	316	—	472	76
		平均	—	—	—	—	796	207	340	—	455	—	740	171
5	SS (mg/L)	最高	—	—	—	684	3,470	414	400	—	550	812	670	33
		最低	—	—	—	68	68	25	72	—	110	66	210	3
		平均	—	—	—	222	628	171	234	—	350	197	408	9
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	—	—	—	—	1,900	470	620	—	654	—	1,020	1,618
		最低	—	—	—	—	270	76	414	—	314	—	454	1,069
		平均	—	—	—	—	512	296	496	—	442	—	736	1,359
7	BOD (mg/L)	最高	—	—	—	410	2,000	240	390	—	470	—	1,300	42
		最低	—	—	—	180	170	8.9	160	—	270	—	200	4.0
		平均	—	—	—	250	550	110	270	—	370	—	770	11
8	COD (mg/L)	最高	—	—	—	150	1,300	190	160	—	240	—	360	41
		最低	—	—	—	80	100	19	61	—	150	—	170	16
		平均	—	—	—	110	330	87	110	—	170	—	280	22
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	—	—	—	64	190	45	39	—	53	44	98	42
		最低	—	—	—	22	23	11	20	—	29	16	43	8.0
		平均	—	—	—	37	54	24	32	—	36	27	65	20
11	アンモニア性 窒素 (mg/L)	最高	—	—	—	—	19	6.4	—	—	13	—	39	35
		最低	—	—	—	—	5.3	0.22	—	—	5.7	—	14	0.10
		平均	—	—	—	—	10	2.0	—	—	8.8	—	27	8.1
12	全りん (mg/L)	最高	—	—	—	31	38	22	200	250	37	17	77	34
		最低	—	—	—	5.1	5.4	1.7	5.0	57	17	8.4	31	2.7
		平均	—	—	—	11	13	11	27	160	26	11	55	13

重力濃縮槽分離液														
番号	採取箇所		原田MC	中央MC		高槻MC	渚MC	鴻池MC	川俣MC	今池MC	大井MC	狭山MC	北部MC	南部MC
			3系	No.1	No.2	b	越流水	第1期	重力分離					
1	水温 (℃)	最高	—	27.0	26.3	—	30.0	30.5	34.9	31.0	31.3	29.8	32.0	—
		最低	—	17.5	17.5	—	17.1	13.0	15.7	20.1	17.5	15.0	18.5	—
		平均	—	22.7	22.6	—	23.6	22.5	23.3	25.4	24.6	22.4	24.5	—
2	pH	最高	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.9	6.7	6.7	6.6	7.0	6.4
		最低	5.4	5.3	5.2	5.0	5.5	4.7	4.8	6.2	5.1	5.9	6.1	4.6
		平均	6.4	6.0	5.9	6.2	6.5	5.8	6.0	6.5	6.5	6.2	6.8	5.7
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	780	3,048	2,284	7,112	—	6,200	—	1,430	2,154	—	1,341	—
		最低	360	688	882	460	—	390	—	604	756	—	670	—
		平均	558	1,556	1,426	1,739	—	1,131	—	894	1,079	—	1,034	—
4	強熱減量 (mg/L)	最高	610	2,382	1,682	6,465	—	5,200	—	—	1,070	—	331	—
		最低	190	442	532	319	—	230	—	—	542	—	124	—
		平均	348	1,031	913	1,420	—	771	—	—	771	—	208	—
5	SS (mg/L)	最高	310	1,890	1,295	6,117	1,060	4,116	980	805	1,050	532	10,120	380
		最低	100	136	106	96	92	97	60	125	200	136	35	62
		平均	157	615	371	1,168	290	472	295	294	408	359	269	157
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	580	1,253	1,268	1,322	—	3,700	—	775	1,104	—	1,306	—
		最低	210	542	542	141	—	260	—	435	446	—	626	—
		平均	402	941	1,055	572	—	661	—	599	672	—	978	—
7	BOD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	2,900	—	—	1,100	—	320	—
		最低	—	—	—	—	—	220	—	—	500	—	79	—
		平均	—	—	—	—	—	600	—	—	700	—	120	—
8	COD (mg/L)	最高	—	—	—	—	160	1,700	—	—	620	—	110	—
		最低	—	—	—	—	120	95	—	—	260	—	42	—
		平均	—	—	—	—	140	310	—	—	340	—	57	—
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	49	91	62	—	64	200	—	68	89	84	29	81
		最低	31	18	17	—	37	18	—	39	40	27	12	29
		平均	40	40	36	—	47	51	—	54	74	60	20	49
11	アモニア性 窒素 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	27	—	30	38	—	17	—
		最低	—	—	—	—	—	6.1	—	14	21	—	3.8	—
		平均	—	—	—	—	—	18	—	21	27	—	9.1	—
12	全りん (mg/L)	最高	12	12	13	—	16	39	—	17	22	15	37	23
		最低	6.7	4.0	4.0	—	7.1	5.4	—	10	13	5.6	9.2	8.0
		平均	8.7	8.1	8.4	—	10	12	—	14	17	11	15	15

機械濃縮分離液

番号	採取箇所		原田MC	中央MC		高槻MC		渚MC	鴻池MC			川俣MC		
			3系ベルト濃縮	ベルト濃縮	遠心濃縮	a1	a2	分離液	ベルト濃縮	第2期	守口,なわて	B系遠心分離	B系ベルト分離	A系ベルト分離
1	水温 (℃)	最高	—	26.9	22.9	—	—	30.2	31.0	32.0	31.1	31.0	30.4	30.1
		最低	—	16.8	19.3	—	—	17.0	16.0	16.0	13.0	16.0	15.1	15.1
		平均	—	22.4	20.8	—	—	23.8	22.7	23.8	22.3	23.6	23.1	22.7
2	pH	最高	7.1	7.1	6.8	7.1	7.0	7.2	7.2	6.8	6.2	7.1	7.1	7.1
		最低	6.5	6.3	6.4	6.5	6.3	6.7	6.3	6.2	4.4	6.3	6.3	5.3
		平均	6.8	6.7	6.6	6.9	6.7	6.9	6.9	6.6	5.3	6.7	6.9	6.3
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	1,000	1,434	1,528	1,006	1,707	—	660	1,900	4,500	—	—	—
		最低	610	516	1,154	268	787	—	200	370	1,100	—	—	—
		平均	763	1,071	1,309	460	1,097	—	354	813	2,218	—	—	—
4	強熱減量 (mg/L)	最高	650	964	864	544	1,250	—	370	1,200	3,700	—	—	—
		最低	410	288	654	15	344	—	10	230	540	—	—	—
		平均	518	624	753	170	693	—	121	494	1,596	—	—	—
5	SS (mg/L)	最高	810	940	600	408	1,259	508	456	830	2,899	820	500	1,620
		最低	430	20	390	53	294	20	3	170	166	180	22	48
		平均	563	236	493	143	667	189	98	447	1,234	404	73	237
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	390	1,364	928	598	850	—	400	1,100	2,300	—	—	—
		最低	120	326	756	144	234	—	74	80	530	—	—	—
		平均	201	835	816	317	430	—	257	366	984	—	—	—
7	BOD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	130	400	2,700	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	4.3	110	520	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	49	240	1,300	—	—	—
8	COD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	120	100	340	2,000	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	10	10	110	260	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	59	48	220	860	—	—
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	56	39	76	—	—	32	28	62	310	—	—	—
		最低	37	6.6	39	—	—	8.9	3.6	27	57	—	—	—
		平均	45	13	55	—	—	17	13	43	150	—	—	—
11	アンモニア性 窒素 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	77	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	0.25	0.47	20	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	3.0	2.9	36	—	—	—
12	全りん (mg/L)	最高	28	12	21	—	—	13	34	35	71	—	—	—
		最低	14	2.8	13	—	—	3.4	0.55	5.9	8.0	—	—	—
		平均	20	6.7	18	—	—	7.8	8.1	23	37	—	—	—

機械濃縮分離液

番号	採取箇所	今池MC		大井MC	狭山MC		南部MC	南広域汚泥		
		加圧浮上	ベルト濃縮	遠心濃縮	遠心濃縮	ベルト濃縮	遠心濃縮	分離液槽	遠心濃縮	ベルトろ過
1	水温 (℃)	最高	31.8	31.9	30.5	30.1	—	33.0	33.0	32.0
		最低	20.6	18.8	15.5	15.0	—	17.0	17.0	16.0
		平均	26.0	25.2	22.3	22.3	—	24.4	24.3	24.0
2	pH	最高	7.1	7.4	6.6	6.8	—	6.9	6.7	6.8
		最低	6.7	6.7	6.0	6.1	—	5.8	5.6	5.8
		平均	6.9	7.1	6.3	6.5	—	6.4	6.2	6.3
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	690	1,152	—	—	—	1,546	2,180	1,360
		最低	332	436	—	—	—	1,002	1,148	874
		平均	479	737	—	—	—	1,300	1,506	1,127
4	強熱減量 (mg/L)	最高	—	832	—	—	—	698	1,386	744
		最低	—	252	—	—	—	386	470	220
		平均	—	476	—	—	—	561	819	443
5	SS (mg/L)	最高	410	840	264	466	920	4,780	2,780	3,240
		最低	25	160	44	14	160	206	252	32
		平均	202	443	164	78	431	681	723	377
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	355	412	—	—	—	1,063	1,107	1,052
		最低	164	156	—	—	—	690	685	711
		平均	277	294	—	—	—	863	894	864
7	BOD (mg/L)	最高	—	350	—	—	—	580	1,100	670
		最低	—	150	—	—	—	260	300	100
		平均	—	230	—	—	—	440	650	390
8	COD (mg/L)	最高	—	270	—	—	—	290	450	320
		最低	—	130	—	—	—	140	180	60
		平均	—	190	—	—	—	220	290	190
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	29	65	44	32	—	70	120	77
		最低	11	17	9.1	1.3	—	37	44	35
		平均	18	37	18	8.8	—	56	75	48
11	アンモニア性 窒素 (mg/L)	最高	2.7	<0.20	—	—	—	61	45	45
		最低	<0.20	<0.20	—	—	—	13	15	16
		平均	1.0	<0.20	—	—	—	25	26	27
12	全りん (mg/L)	最高	20	40	18	23	—	140	110	100
		最低	6.3	15	5.6	1.8	—	32	31	29
		平均	11	24	11	6.4	—	60	66	58

消化槽脱離液

番号	採取箇所	原田MC	今池MC		
			2次槽脱離	1次槽溢流	1次槽ろ液
1	水温 (℃)	最高	—	—	31.3
		最低	—	—	18.6
		平均	—	—	24.9
2	pH	最高	—	—	7.5
		最低	—	—	6.0
		平均	—	—	7.0
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	—	—	10,900
		最低	—	—	736
		平均	—	—	8,161
4	強熱減量 (mg/L)	最高	—	—	—
		最低	—	—	—
		平均	—	—	—
5	SS (mg/L)	最高	—	—	8,540
		最低	—	—	195
		平均	—	—	6,093
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	—	—	3,160
		最低	—	—	541
		平均	—	—	2,073
7	BOD (mg/L)	最高	—	—	—
		最低	—	—	—
		平均	—	—	—
8	COD (mg/L)	最高	—	—	—
		最低	—	—	—
		平均	—	—	—
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—
		最低	—	—	—
		平均	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	—	—	1,200
		最低	—	—	890
		平均	—	—	1,000
11	アンモニア性 窒素 (mg/L)	最高	—	—	700
		最低	—	—	500
		平均	—	—	580
12	全りん (mg/L)	最高	—	—	370
		最低	—	—	150
		平均	—	—	230

脱水ろ液

番号	採取箇所		原田MC	中央MC		高槻MC		渚MC	鴻池MC		川俣MC		今池MC		大井MC	狭山MC	南部MC	南広域汚泥		
			3系	スクリュウ	ペルブレ	ベルトプレス	スクリュウプレス	脱水ろ液	ペルトプレス	スクリュウプレス	B系脱水ろ液	A系脱水ろ液	ペルブレ	スクリュウ		Ⅱ系	ペルトプレス	ろ液槽	遠心脱水機	スクリュウプレス
1	水温 (℃)	最高	—	26.8	26.9	—	—	31.6	31.0	29.5	30.4	31.8	25.4	31.7	31.9	30.3	—	33.0	34.0	33.0
		最低	—	17.9	18.0	—	—	17.0	12.0	15.5	15.8	17.0	17.8	19.3	17.2	16.0	—	18.0	19.0	18.0
		平均	—	22.5	22.9	—	—	25.1	22.7	21.0	23.4	25.8	21.6	25.8	24.7	22.7	—	25.1	26.3	25.4
2	pH	最高	7.8	5.8	7.1	6.7	5.9	6.7	6.4	5.4	6.6	6.5	5.7	5.7	6.8	6.9	5.7	10.5	6.9	6.3
		最低	7.5	5.1	5.3	5.0	4.9	4.3	4.3	5.0	4.9	4.6	5.4	5.2	5.3	5.0	4.9	6.1	3.7	4.9
		平均	7.6	5.6	6.3	6.1	5.3	4.8	4.8	5.1	6.0	5.1	5.5	5.4	6.1	5.6	5.3	9.4	4.6	5.4
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	1,900	2,834	2,020	9,922	4,123	—	4,200	2,600	—	—	2,490	3,010	1,472	—	—	4,218	6,444	3,786
		最低	1,200	2,080	888	3,17	1,284	—	670	1,200	—	—	1,750	1,810	506	—	—	1,640	2,256	2,054
		平均	1,533	2,393	1,236	1,101	2,633	—	2,243	1,990	—	—	2,163	2,508	977	—	—	2,902	3,123	2,495
4	強熱減量 (mg/L)	最高	1,300	1,696	1,102	618	2,979	—	2,500	1,000	—	—	—	—	850	—	—	2,412	4,554	1,928
		最低	660	1,036	394	79	631	—	230	460	—	—	—	—	404	—	—	392	746	848
		平均	938	1,293	655	334	1,429	—	956	780	—	—	—	—	593	—	—	1,159	1,499	1,103
5	SS (mg/L)	最高	310	1,130	395	2,645	1,891	957	2,310	1,267	990	650	950	760	660	410	1,020	2,240	6,520	3,044
		最低	52	373	7	30	72	180	37	92	50	110	285	125	140	9	120	122	130	333
		平均	118	627	77	212	545	633	338	677	287	337	470	311	295	125	443	966	775	905
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	1,700	1,992	1,948	7,277	3,840	—	3,300	2,200	—	—	1,850	2,540	1,096	—	—	2,132	2,914	2,266
		最低	1,100	1,608	515	219	80	—	250	730	—	—	1,430	1,660	356	—	—	1,488	2,126	756
		平均	1,408	1,766	1,159	889	2,088	—	1,908	1,296	—	—	1,690	2,195	683	—	—	1,842	2,389	1,712
7	BOD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	3,200	1,700	—	—	—	—	790	—	—	2,400	1,700	830
		最低	—	—	—	—	—	—	—	700	—	—	—	—	170	—	—	190	240	210
		平均	—	—	—	—	—	—	1,500	1,200	—	—	—	—	590	—	—	740	700	570
8	COD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	540	1,300	590	—	—	—	—	340	—	—	630	700	490
		最低	—	—	—	—	—	300	180	310	—	—	—	—	94	—	—	140	130	180
		平均	—	—	—	—	—	380	520	480	—	—	—	—	240	—	—	340	370	280
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	910	200	150	—	—	210	250	490	—	—	170	230	100	130	220	200	310	140
		最低	640	110	12	—	—	57	58	110	—	—	160	160	48	91	66	45	78	70
		平均	780	170	46	—	—	110	150	230	—	—	170	200	70	85	110	110	140	100
11	アンモニア性 窒素 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	140	120	—	—	68	110	33	—	—	69	69	68
		最低	—	—	—	—	—	—	26	44	—	—	55	62	18	—	—	19	21	22
		平均	—	—	—	—	—	—	69	83	—	—	60	81	24	—	—	35	37	37
12	全りん (mg/L)	最高	140	200	210	—	—	—	170	150	—	—	170	310	99	160	190	110	120	120
		最低	80	110	1.3	—	—	—	25	71	—	—	110	160	40	3.4	68	3.0	6.0	8.0
		平均	110	160	59	—	—	—	83	120	—	—	140	210	61	91	110	42	30	53

焼却排水

番号	採取箇所		原田MC	中央MC		高槻MC	渚MC	鴻池MC	川俣MC	今池MC		大井MC	狭山MC	南広域汚泥		
				焼却炉	溶融炉	焼却排水	1系流動排水	4系流動排水		2号炉	3号炉	スクラバー	Ⅱ系	1号炉	4号炉	5号炉
1	水温 (℃)	最高	—	27.6	23.8	—	67.8	67.8	—	54.7	55.7	54.1	—	67.0	57.0	59.0
		最低	—	18.1	18.7	—	60.7	58.2	—	49.1	48.3	42.6	—	35.0	21.0	25.0
		平均	—	23.0	21.8	—	63.9	61.6	—	51.8	51.5	49.9	—	59.6	50.2	47.8
2	pH	最高	—	6.7	7.0	—	6.6	6.6	—	7.2	6.9	6.7	6.5	7.9	7.9	7.4
		最低	—	5.5	5.9	—	6.1	6.2	—	6.8	6.4	5.9	4.9	4.6	6.7	6.4
		平均	—	6.1	6.4	—	6.3	6.4	—	7.0	6.7	6.4	5.7	6.4	7.2	7.0
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	—	1,450	1,138	—	—	—	—	504	558	594	—	2,474	4,856	1,706
		最低	—	870	622	—	—	—	—	452	482	368	—	1,010	1,116	1,278
		平均	—	1,009	861	—	—	—	—	483	514	453	—	2,046	1,660	1,473
4	強熱減量 (mg/L)	最高	—	698	360	—	—	—	—	—	—	90	—	298	1,297	242
		最低	—	204	134	—	—	—	—	—	—	44	—	188	134	132
		平均	—	376	260	—	—	—	—	—	—	59	—	251	282	167
5	SS (mg/L)	最高	—	7	18	—	—	—	—	5	20	14	355	81	62	82
		最低	—	1	9	—	—	—	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2
		平均	—	3	14	—	—	—	—	2	6	2	22	9	9	13
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	—	1,448	1,120	—	—	—	—	504	558	593	—	2,456	4,810	1,686
		最低	—	863	613	—	—	—	—	449	479	365	—	1,007	1,114	1,265
		平均	—	1,006	852	—	—	—	—	480	508	451	—	2,037	1,654	1,461
7	BOD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	12	15
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5.4	5.5
8	COD (mg/L)	最高	—	—	—	—	17	10	—	—	—	—	—	55	28	32
		最低	—	—	—	—	10	8.0	—	—	—	—	—	17	20	17
		平均	—	—	—	—	14	9.4	—	—	—	—	—	34	24	24
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	—	28	12	—	32	31	—	25	17	9.3	20	40	22	36
		最低	—	11	9.1	—	15	14	—	9.0	6.9	6.4	7.7	7.0	9.0	10
		平均	—	16	11	—	19	23	—	20	11	7.6	13	27	15	21
11	アンモニア性 窒素 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	16	32
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.10	0.10
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7.0	12
12	全りん (mg/L)	最高	—	2.1	34	—	1.0	0.32	—	0.96	2.3	1.7	9.4	28	22	28
		最低	—	0.62	1.1	—	0.42	0.13	—	0.71	0.27	0.50	0.33	5.2	4.2	4.7
		平均	—	1.3	17	—	0.65	0.21	—	0.88	0.85	0.93	2.0	12	12	12

砂ろ過逆洗排水

番号	採取箇所		原田MC	中央MC	高槻MC	渚MC	鴻池MC	川俣MC	今池MC	大井MC	狭山MC	北部MC	南部MC	南広域汚泥
					逆洗排水	逆洗排水				逆洗排水	Ⅱ系			
1	水温 (℃)	最高	—	26.3	—	—	—	—	31.4	30.8	31.0	—	—	—
		最低	—	16.5	—	—	—	—	18.5	18.0	18.0	—	—	—
		平均	—	22.1	—	—	—	—	24.9	24.5	24.7	—	—	—
2	pH	最高	—	6.7	—	—	—	—	7.2	7.3	6.8	—	—	—
		最低	—	6.4	—	—	—	—	6.7	6.8	6.0	—	—	—
		平均	—	6.5	—	—	—	—	6.9	7.0	6.3	—	—	—
3	蒸発 残留物 (mg/L)	最高	—	1,508	—	—	—	—	526	440	—	—	—	—
		最低	—	414	—	—	—	—	275	268	—	—	—	—
		平均	—	973	—	—	—	—	421	353	—	—	—	—
4	強熱減量 (mg/L)	最高	—	998	—	—	—	—	—	178	—	—	—	—
		最低	—	194	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—
		平均	—	561	—	—	—	—	—	129	—	—	—	—
5	SS (mg/L)	最高	—	84	—	—	—	—	280	300	324	—	500	—
		最低	—	27	—	—	—	—	46	20	16	—	20	—
		平均	—	45	—	—	—	—	148	77	114	—	162	—
6	溶解性 物質 (mg/L)	最高	—	1,481	—	—	—	—	355	321	—	—	—	—
		最低	—	386	—	—	—	—	184	78	—	—	—	—
		平均	—	928	—	—	—	—	273	276	—	—	—	—
7	BOD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—
8	COD (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	71	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—
9	揮発性 有機酸 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	全窒素 (mg/L)	最高	—	20	—	—	—	—	26	18	24	—	—	—
		最低	—	11	—	—	—	—	12	7.5	6.5	—	—	—
		平均	—	15	—	—	—	—	17	12	16	—	—	—
11	アンモニア性 窒素 (mg/L)	最高	—	—	—	—	—	—	1.0	0.20	—	—	—	—
		最低	—	—	—	—	—	—	<0.20	<0.20	—	—	—	—
		平均	—	—	—	—	—	—	0.66	<0.20	—	—	—	—
12	全りん (mg/L)	最高	—	3.9	—	—	—	—	6.9	5.8	6.6	—	—	—
		最低	—	0.71	—	—	—	—	3.5	1.4	0.77	—	—	—
		平均	—	2.6	—	—	—	—	5.2	3.1	3.5	—	—	—

消化ガス試験結果

番号	採取箇所		原田MC				今池MC	
			A消化槽	B消化槽	ガスプラント 入口	ガスプラント 出口	原ガス (卵形消化槽)	脱硫後ガス (湿式脱硫器)
1	CH ₄	(%)	59.8	57.5	—	—	66.4	72.5
2	CO ₂	(%)	39.7	40.5	—	—	28.5	20.5
3	H ₂ S	(ppm)	—	—	420	<0.02	28	—
4	発熱量	(kcal/m ³ N)	—	—	—	—	5,700	6,200

⑧汚泥精密試験結果（含有試験）

管理センター名			原田				中央														高槻								
区分	測定項目	採取場所	3系 A-焼却炉		3系 B-焼却炉		脱水		2号溶融炉		1号流動床炉		特別管理ダスト				溶融施設		沈砂		しさ	沈砂	しさ	脱水		1系炉		2系炉	
			R6. 10. 11	R6. 12. 11	R6. 10. 11	R6. 11. 14	R6. 10. 30	R6. 12. 19	R7. 1. 16	R6. 10. 30	R6. 10. 30	R7. 1. 16	R7. 1. 16	R7. 1. 16	R7. 1. 16	R6. 12. 19	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 7. 18	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31		
		採取月日	ばいじん		ばいじん		脱水 ケーキ	溶融炉 スラグ	溶融炉 ダスト	焼却灰	抜出珪砂	2号溶融炉 空気予熱器 No.1, No.2		1号焼却炉 空気予熱器 No.3	パンチェーリ スタラバ	自燃防止予熱器 No.1	コークス がら	沈砂しさ	分流沈砂	分流しさ	雨水沈砂	雨水しさ	脱水 ケーキ	焼却灰	抜取珪 砂	焼却灰	抜取珪 砂		
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.44	0.58	<0.01	0.98	<0.01				
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	—	2.4	—	3.2	1.5	—	—	9.6	—	19	23	29	3.9	—	—	—	—	—	0.53	4.1	11	7.4	17				
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	—	73	—	32	6.3	—	—	42	—	180	280	290	11	—	—	—	—	—	2.8	56	70	67	100				
	有機燐化合物	mg/DSkg	—	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	六価クロム化合物	mg/DSkg	—	<0.3	—	<0.3	<0.3	—	—	<0.3	—	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<0.3	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	—	49	—	38	8.2	—	—	26	—	50	52	74	200	—	—	—	—	—	3.0	31	3.2	22	4.8				
	シアン化合物	mg/DSkg	—	—	—	—	0.4	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	<0.1	0.3	<0.1				
	ポリ塩化ビフェニル	mg/DSkg	—	—	—	—	0.02	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	—	3.5	—	17	0.73	—	—	0.1	—	1.10	0.56	0.2	150	—	—	—	—	—	1.50	1.6	<0.05	1.3	<0.05				
	高位発熱量	kJ/DSkg	—	—	—	—	18980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18450	—	—	—	—			
		kcal/DSkg	—	—	—	—	4540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4410	—	—	—	—			
	組成分析	A l ₂ O ₃	mg/DSkg	—	—	—	—	12000	—	—	70000	64000	58000	63000	50000	26000	—	—	—	—	—	11000	87000	73000	93000	72000			
		C a O	mg/DSkg	—	—	—	—	11000	—	—	98000	84000	94000	81000	76000	31000	—	—	—	—	—	6800	74000	70000	91000	84000			
		M g O	mg/DSkg	—	—	—	—	4000	—	—	33000	24000	7400	6500	6300	6900	—	—	—	—	—	2100	21000	23000	33000	34000			
		P ₂ O ₅	mg/DSkg	—	—	—	—	28000	—	—	260000	270000	300000	410000	430000	160000	—	—	—	—	—	25000	230000	260000	300000	260000			
		K ₂ O	mg/DSkg	—	—	—	—	4900	—	—	39000	27000	51000	70000	84000	12000	—	—	—	—	—	2000	19000	26000	28000	31000			
		S i O ₂	mg/DSkg	—	—	—	—	61000	—	—	290000	320000	190000	210000	180000	260000	—	—	—	—	—	54000	310000	350000	220000	330000			
		F e ₂ O ₃	mg/DSkg	—	—	—	—	7400	—	—	90000	41000	15000	15000	12000	36000	—	—	—	—	—	5000	29000	49000	78000	31000			
		Na ₂ O	mg/DSkg	—	—	—	—	370	—	—	5900	5400	10000	13000	15000	1600	—	—	—	—	—	600	5500	9400	10000	11000			
	クロム又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	銅又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	亜鉛又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	鉄又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	マンガン又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ニッケル又はその化合物	mg/DSkg	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	87	86	75	470	—	—	—	—	—	16	—	180	—	240			
	ふっ素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ほう素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ダイオキシン類	ng－TEQ/DSg	—	—	—	—	0.00031	0.0000039	0.0051	0	0	0	0	0	0	0.00000033	0.0000940	0.000044	0.000026	0.000085	0.0017	0.00017	0	0	0	0			
	元素分析	C	W/W dry%	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	—	—	—	—			
		H	W/W dry%	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—			
		N	W/W dry%	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—			
		O	W/W dry%	—	—	—	—	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—	—	—	—			
	硫黄	W/W dry%	—	—	—	—	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.56	—	—	—	—			
	塩化物	W/W dry%	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—			
備考																													

⑧汚泥精密試験結果（含有試験）

管理センター名			渚														鴻池															
区分	測定項目	採取場所	脱水		1系炉				4系炉				沈砂	しさ	脱水	1号炉		2号炉		3号炉		深野北ポンプ場		萱島ポンプ場		枚方中継ポンプ場		寝屋川中継ポンプ場				
			R6. 7. 17	R6. 11. 21	R7. 1. 14	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R6. 6. 21	R6. 10. 18	R7. 1. 14	R6. 6. 21	R6. 12. 2	R6. 6. 21	R6. 10. 18	R7. 1. 14	R6. 10. 18	R6. 10. 18	R6. 10. 16	R6. 9. 17	R6. 10. 16	R6. 12. 27	R6. 10. 16	R6. 11. 8	R6. 11. 22	R6. 11. 20	R6. 11. 20	R6. 11. 18	R6. 11. 18	R6. 11. 20	R6. 11. 20	R6. 11. 20	
		採取月日	脱水ケーキ		焼却灰		抜取珪砂			焼却灰		抜取珪砂			沈砂	しさ	脱水ケーキ	焼却灰	抜取珪砂	焼却灰	抜取珪砂	焼却灰	抜取珪砂	沈砂	しさ	沈砂	しさ	沈砂	しさ	しさ		
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—		
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.18	0.11	0.10	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.25	—	0.01未満	—	0.06	0.05	0.37	0.02	0.01未満	0.78	0.01未満	0.14	0.01未満	0.02	0.15	0.05	0.02	0.14	0.05	0.11
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.25	0.35	0.26	—	2.3	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.3	2.1	—	3	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	8.6	6.5	6.0	—	48	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	11	88	—	78	—	100	—	—	—	—	—	—	—	
	有機燐化合物	mg/DSkg	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	
	六価クロム化合物	mg/DSkg	—	0.3未満	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—	
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	2.6	2.00	1.9	8.8	9.3	—	—	—	17	14	—	—	—	—	—	—	3.4	16	—	16	—	14	—	—	—	—	—	—	—	
	シアン化合物	mg/DSkg	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/DSkg	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.86	1.20	0.9	—	3.6	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	—	5.2	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	
	高位発熱量	kJ/DSkg	18620	19360	19450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		kcal/DSkg	4450	4620	4650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	組成分析	A l ₂ O ₃	mg/DSkg	5800	4700	2400	42000	40000	16000	38000	30000	45000	48000	35000	39000	39000	—	—	9500	69000	—	46000	—	83000	—	—	—	—	—	—	—	—
		C a O	mg/DSkg	6400	4500	3700	37000	41000	23000	38000	43000	42000	42000	46000	36000	49000	—	—	8200	26000	—	30000	—	24000	—	—	—	—	—	—	—	—
		M g O	mg/DSkg	4900	3400	2600	29000	30000	20000	22000	30000	33000	34000	40000	31000	34000	—	—	4100	15000	—	27000	—	14000	—	—	—	—	—	—	—	—
		P ₂ O ₅	mg/DSkg	33000	35000	21000	310000	290000	180000	250000	280000	310000	360000	390000	300000	330000	—	—	44000	150000	—	200000	—	150000	—	—	—	—	—	—	—	—
		K ₂ O	mg/DSkg	2900	2100	2200	21000	21000	12000	8100	15000	18000	22000	19000	12000	17000	—	—	3300	9400	—	18000	—	8300	—	—	—	—	—	—	—	—
		S i O ₂	mg/DSkg	17000	23000	31000	410000	400000	610000	520000	430000	410000	360000	320000	450000	410000	—	—	27000	550000	—	510000	—	530000	—	—	—	—	—	—	—	—
		F e ₂ O ₃	mg/DSkg	14000	19000	9300	120000	100000	52000	85000	96000	71000	110000	96000	110000	100000	—	—	29000	120000	—	110000	—	81000	—	—	—	—	—	—	—	—
		Na ₂ O	mg/DSkg	600	810	520	4700	4200	1900	1900	2400	4100	5100	3300	3400	3800	—	—	2300	2200	—	3900	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロム又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	銅又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	亜鉛又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	鉄又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンガン又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ニッケル又はその化合物	mg/DSkg	15	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ふっ素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ほう素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ダイオキシン類	ng－TEQ/DSg	—	0.0001700	—	0	—	—	—	0	—	0	—	—	0	—	0.00011	0.000012	0.00029	0	0.0	0	0	0.0017	0	0.0048	0.01800	0.0063	0.00900	0.0012	0.0066	0.000015
	元素分析	C	W/W dry%	44.0	45.0	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		H	W/W dry%	6.3	6.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		N	W/W dry%	5.4	5.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		O	W/W dry%	31.0	31.0	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫黄	W/W dry%	0.73	0.41	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	塩化物	W/W dry%	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																																

⑧汚泥精密試験結果（含有試験）

管理センター名			川俣							今池					大井				狭山							
区分	測定項目	採取場所	脱水	Ⅱ系炉	Ⅰ系炉	炉Ⅱ系	炉Ⅲ系	炉Ⅳ系	し さ	脱水	2号焼却炉	3号焼却炉	脱水	焼却炉				脱水	焼却炉				沈砂池		総郡中継ポンプ場	
			R6. 9. 9	R6. 11. 19	R6. 11. 18	R6. 8. 23	R6. 10. 28	R6. 6. 10	R6. 9. 9	R6. 11. 4	R6. 10. 22	R6. 9. 10	R6. 10. 18	R6. 10. 22	R6. 11. 19	R6. 11. 15	R6. 6. 7	R6. 11. 15	R6. 10. 18	R6. 7. 16	R6. 10. 15	R6. 10. 18	R7. 1. 6	R6. 10. 18	R6. 10. 18	R6. 10. 18
		採取月日	脱水 ケーキ	焼却灰		抜取珪砂			し さ	脱水 ケーキ	焼却灰	抜取 珪砂	焼却灰	抜取 珪砂	脱水 ケーキ	焼却灰	抜出珪砂	脱水 ケーキ	焼却灰		抜出 珪砂	I系沈砂	II系沈砂	沈砂		
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	—
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.81	0.03	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.15	0.35	0.08	<0.01	0.44	<0.01	0.50	<0.01	—	<0.01	0.39	—	0.27	<0.01	0.02	0.06	0.05	
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.37	2.9	3.2	—	—	—	—	0.47	3.1	—	3.1	—	0.45	2.0	—	—	0.35	—	2.1	—	—	—	—	
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	15	87	92	—	—	—	—	12.0	58	—	68	—	4.5	26	—	—	6.2	—	45	—	<0.5	19	9.8	
	有機燐化合物	mg/DSkg	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	—	—	—	—	
	六価クロム化合物	mg/DSkg	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	—	—	<0.3	<0.3	—	<0.3	—	<0.3	<0.3	—	—	<0.3	—	<0.3	—	—	—	—	
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	3.7	16	19	—	—	—	—	3.1	18	—	26	—	1.0	23	—	—	2.1	26	27	—	—	—	—	
	シアン化合物	mg/DSkg	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—	0.6	<0.1	—	<0.1	—	0.2	0.1	—	—	0.8	—	1.0	—	—	—	—	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/DSkg	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—	0.02	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	—	
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	2.4	3.6	4.4	—	—	—	—	0.12	1.1	—	6.4	—	2.5	1.1	—	—	1.0	5.2	8.2	—	—	—	—	
	高位発熱量	kJ/DSkg	19000	—	—	—	—	—	—	18890	—	—	—	—	19310	—	—	—	19360	—	—	—	—	—	—	—
		kcal/DSkg	4530	—	—	—	—	—	—	4510	—	—	—	—	4610	—	—	—	4620	—	—	—	—	—	—	—
	組成分析	A l ₂ O ₃	mg/DSkg	18000	95000	120000	—	—	—	17000	110000	—	120000	—	12000	140000	87000	100000	10000	—	130000	—	—	—	—	—
		C a O	mg/DSkg	8800	36000	41000	—	—	—	11000	87000	—	94000	—	8700	84000	78000	75000	6900	—	81000	—	—	—	—	—
		M g O	mg/DSkg	2200	14000	11000	—	—	—	6300	52000	—	57000	—	3500	37000	51000	45000	3500	—	43000	—	—	—	—	—
		P ₂ O ₅	mg/DSkg	33000	150000	190000	—	—	—	45000	370000	—	390000	—	29000	270000	290000	270000	28000	—	290000	—	—	—	—	—
		K ₂ O	mg/DSkg	1500	9500	8500	—	—	—	3200	25000	—	26000	—	2000	19000	24000	18000	2300	—	21000	—	—	—	—	—
		S i O ₂	mg/DSkg	38000	520000	490000	—	—	—	22000	230000	—	190000	—	16000	160000	220000	270000	19000	—	190000	—	—	—	—	—
		F e ₂ O ₃	mg/DSkg	28000	110000	120000	—	—	—	7600	54000	—	56000	—	2300	28000	39000	62000	2400	—	33000	—	—	—	—	—
		Na ₂ O	mg/DSkg	410	2700	3000	—	—	—	600	8700	—	9700	—	380	4100	6500	3600	360	—	4500	—	—	—	—	—
	クロム又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	銅又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	亜鉛又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—
	鉄又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マンガン又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ニッケル又はその化合物	mg/DSkg	220	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	10	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
	ふっ素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ほう素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ダイオキシン類	ng－TEQ/DSg	0.0082	0	0	0	0	0	0.0089	0.00096	0	0	0	0	0.000034	0	—	0	0.00052	—	0	0	0.00	0.000014	0.00001	
	元素分析	C	W/W dry%	43	—	—	—	—	—	43.1	—	—	—	—	45.7	—	—	—	45.1	—	—	—	—	—	—	—
		H	W/W dry%	6.3	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	6.5	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—
		N	W/W dry%	6.5	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	5.2	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—
		O	W/W dry%	25	—	—	—	—	—	33.3	—	—	—	—	32.03	—	—	—	32.34	—	—	—	—	—	—	—
	硫黄	W/W dry%	0.51	—	—	—	—	—	—	0.46	—	—	—	—	0.82	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
	塩化物	W/W dry%	0.02	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.04	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—
備考																										土対法

⑧汚泥精密試験結果（含有試験）

管理センター名			南部	大阪南下水汚泥広域処理場													送泥ポンプ場			
区分	測定項目	採取場所	脱水	脱水	4号焼却炉			5号焼却炉			1号焼却炉			沙見	磯ノ上	中部				
			R6.8.6	R6.10.25	R6.11.1	—	R6.11.25	R6.11.1	R6.11.1	—	R6.10.25	R6.11.1	R6.11.1	R6.11.22	R6.11.25	R6.11.1	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22	
		採取月日	脱水 ケーキ	脱水 ケーキ	抜取 珪砂	焼却灰		ダスト	抜取 珪砂	焼却灰		ダスト	抜取 珪砂	焼却灰		ダスト	槽汚泥	槽汚泥	槽汚泥	
					処理前	処理後			処理前	処理後			処理前	処理後						
含有試験	アルキル水銀化合物	mg/DSkg	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	
	水銀又はその化合物	mg/DSkg	0.12	0.18	<0.01	—	0.22	0.04	<0.01	—	0.15	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0	0.16	0.40	
	カドミウム又はその化合物	mg/DSkg	0.31	0.76	—	—	4.0	4.7	—	—	3.1	3.7	—	3.3	4.1	4.9	—	—	—	
	鉛又はその化合物	mg/DSkg	4.3	8.7	—	—	63	54	—	—	61	33	—	34	59	61	—	—	—	
	有機燐化合物	mg/DSkg	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	
	六価クロム化合物	mg/DSkg	<0.3	<0.3	—	—	<0.3	<0.3	—	—	<0.3	<0.3	—	<0.3	<0.3	0.6	—	—	—	
	砒素又はその化合物	mg/DSkg	1.4	3.7	—	—	24	39	—	—	26	21	—	22	24	27	—	—	—	
	シアン化合物	mg/DSkg	0.3	1.2	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/DSkg	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	
	セレン又はその化合物	mg/DSkg	0.38	1.3	—	—	5.6	2.8	—	—	6.7	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—	
	高位発熱量	kJ/DSkg	20090	19700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		kcal/DSkg	4800	4700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	組成分析	A l ₂ O ₃	mg/DSkg	13000	8200	—	—	90000	100000	—	—	65000	78000	—	74000	78000	90000	—	—	—
		C a O	mg/DSkg	7700	8600	—	—	75000	66000	—	—	82000	60000	—	66000	72000	81000	—	—	—
		M g O	mg/DSkg	5800	4200	—	—	32000	32000	—	—	29000	29000	—	35000	30000	36000	—	—	—
		P ₂ O ₅	mg/DSkg	38000	36000	—	—	250000	270000	—	—	180000	250000	—	200000	250000	290000	—	—	—
		K ₂ O	mg/DSkg	2500	3300	—	—	23000	21000	—	—	18000	21000	—	23000	20000	20000	—	—	—
		S i O ₂	mg/DSkg	24000	26000	—	—	180000	240000	—	—	160000	230000	—	140000	150000	220000	—	—	—
		F e ₂ O ₃	mg/DSkg	3400	20000	—	—	140000	140000	—	—	63000	130000	—	100000	150000	150000	—	—	—
		Na ₂ O	mg/DSkg	530	1600	—	—	11000	9500	—	—	10000	10000	—	14000	11000	11000	—	—	—
	クロム又はその化合物	—	—	—	—	—	—	510	—	—	—	350	—	—	—	220	—	—	—	
	銅又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	亜鉛又はその化合物	—	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	鉄又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マンガン又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ニッケル又はその化合物	mg/DSkg	70	38	—	—	—	330	—	—	—	210	—	—	—	210	—	—	—	
	ふっ素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ほう素又はその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ダイオキシン類	ng—TEQ/DSg	0.00068	0.00010	0	—	0	0.00034	0	—	0	0	0	0	0	0	0.000078	0.000027	0.00015	
	元素分析	C	W/W dry%	45.2	44.0	—	—	—	0.1	—	—	<0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	
		H	W/W dry%	7.1	6.7	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	
		N	W/W dry%	5.3	5.5	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	
		O	W/W dry%	30.28	28.82	—	—	—	0.96	—	—	—	1.05	—	—	—	0.91	—	—	
	硫黄	W/W dry%	1.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	塩化物	W/W dry%	0.02	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
備考																				

⑨汚泥精密試験結果（溶出試験）

水みらいセンター名			原田				中央																高槻					
系 列			3系 Aー焼却炉		3系 Bー焼却炉		脱水	特別管理ダスト				熔融炉			1号流動床炉		しき	沈砂	しき	沈砂	しき	脱水	1系炉		2系炉		沈砂池	
採取年月日			R6. 10. 11	R6. 12. 11	R6. 10. 11	R6. 11. 14	R6. 10. 30	R7. 1. 16	R7. 1. 16	R7. 1. 16	R7. 1. 16	R6. 12. 19	R6. 12. 19	R7. 1. 16	R6. 10. 30	R6. 10. 30	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 7. 18	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31	R6. 10. 31	
試験項目	単位	定量 下限値	ばいじん		ばいじん		脱水 ケーキ	2号熔融炉			1号焼却 炉	コークス がら	2号熔融 ダスト	2号熔融 スラグ	焼却灰	抜出 珪砂	沈砂しき	分流通 砂	分流通 しき	雨水沈 砂	雨水し き	脱水 ケーキ	焼却灰	抜出 珪砂	焼却灰	抜出 珪砂	沈砂 しき	
			2号熔融炉		2号熔融炉																							
			窒素予熱器 No.1, No. 2	窒素予熱器 No.3	ベンチレー スタラバ	白濁防止予 熱器																						
熱しゃく減量	%	0.01	—	1.0	—	1.3	80.80	1.32	1.33	0.99	2.91	10.10	3.26	0.23	0.25	0.01	46.90	6.19	88.00	1.23	68.20	91.00	1.15	0.01	1.81	<0.01	24.10	
含水率	%	0.1	—	30.6	—	25.8	76.1	0.2	0.7	0.8	17.8	15.2	0.3	<0.1	24.8	<0.1	30.8	20.2	77.7	7.6	78.0	73.9	31.3	2.9	38.8	4.2	41.8	
油分	%	0.1	—	<0.1	—	<0.1	2.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	0.3	0.1	3.0	0.1	0.6	1.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5.4	
比重	kg/m3	—	—	—	—	—	752	750	860	781	740	834	1160	1480	594	1040	615	1440	980	1380	1020	854	734	1120	536	1070	570	
744水銀化合物	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001	0.051	0.083	0.1	0.089	<0.001	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛又はその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.3	3.4	5.6	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	
有機リン化合物	mg/L	0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
ひ素又はその化合物	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.19	0.004	0.06	0.44	0.7	0.9	0.63	<0.001	0.20	<0.001	0.019	<0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.018	0.012	<0.001	0.014	<0.001	0.001	
シアン化合物	mg/L	0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
P C B	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン	mg/L	0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
四塩化炭素	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0012	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
チウラム	mg/L	0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン	mg/L	0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
チオベンカルブ	mg/L	0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
セレン又はその化合物	mg/L	0.001	0.008	0.011	0.20	0.043	0.010	0.006	0.019	0.024	0.005	0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.008	<0.001	0.011	<0.001	<0.001	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4- ジオキサン	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
備考																												

⑤汚泥精密試験結果（溶出試験）

水みらいセンター名			渚														鴻池																			
系 列			脱水		1系炉				4系炉				沈砂		しさ		脱水	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	沈砂池	深野北ポンプ場	萱島ポンプ場	枚方中継ポンプ場	寝屋川中継ポンプ場								
採取年月日			R6. 7. 17	R6. 11. 21	R7. 1. 14	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R6. 6. 21	R6. 10. 18	R7. 1. 14	R6. 6. 21	R6. 12. 2	R6. 6. 21	R6. 10. 18	R7. 1. 14	R6. 10. 18	R6. 10. 16	R6. 9. 17	R6. 12. 27	R6. 11. 8	R6. 10. 16	R6. 10. 16	R6. 11. 22	R6. 11. 22	R6. 11. 20	R6. 11. 20	R6. 11. 18	R6. 11. 18	R6. 11. 20	R6. 11. 20	R6. 11. 20					
試験項目	単位	定量 下限値	脱水ケーキ		焼却灰		抜取珪砂		焼却灰		抜取珪砂		沈砂	しさ	脱水 ケーキ	焼却灰		抜取珪砂		二段 洗浄 沈砂	沈砂	しさ	沈砂	しさ	沈砂	しさ	沈砂	しさ	沈砂	しさ	沈砂					
熱しゃく減量	%	0. 01	87. 60	88. 70	90. 70	0. 67	0. 64	0. 04	0. 19	0. 01未満	1. 78	1. 25	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	40. 30	96. 90	85. 0	0. 41	0. 50	0. 84	0. 03	0. 01未満	0. 01未満	2. 79	3. 29	70. 40	5. 55	97. 20	30. 50	95. 30	94. 30				
含水率	%	0. 1	78. 3	77. 7	64. 8	26. 6	27. 9	0. 1	0. 8	0. 1未満	30. 2	30. 9	0. 1未満	0. 1	0. 1未満	42. 3	84. 0	79. 3	26. 9	40. 4	35. 8	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	6. 1	6. 0	82. 6	24. 4	86. 9	47. 2	78. 3	81. 5				
油分	%	0. 1	0. 5	0. 1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	—	—	—	0. 1未満	0. 1未満	—	—	—	0. 1未満	0. 4	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	—	—	—	0. 1未満	0. 1未満	0. 5	0. 1未満	0. 3	0. 1未満	0. 1未満	0. 5					
比重	kg/m3	—	1060	1100	1090	1050	1010	1530	1410	1550	1010	1110	1560	1410	1460	1000	1010	1110	1060	1040	1100	1500	1380	1550	1410	1260	1030	1330	1030	1030	630	1040				
74℃水銀化合物	mg/L	0. 0005	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
水銀又はその化合物	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	0. 0005未満	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満					
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	mg/L	0. 001	—	0. 001未満	—	—	0. 001未満	—	0. 001未満	—	—	0. 002	—	0. 001未満	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満					
鉛又はその化合物	mg/L	0. 01	—	0. 01	—	—	0. 01未満	—	0. 01未満	—	—	0. 01未満	—	0. 01未満	—	0. 01未満	0. 05	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 02	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01	0. 01未満					
有機リン化合物	mg/L	0. 1	—	0. 1未満	—	—	0. 1未満	—	—	—	0. 1未満	—	—	0. 1未満	—	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	—	—	—	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満				
六価クロム化合物	mg/L	0. 04	—	0. 04未満	—	—	0. 04未満	—	0. 04未満	—	—	0. 04未満	—	0. 04未満	—	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満	0. 04未満					
ひ素又はその化合物	mg/L	0. 001	—	0. 033	—	0. 12	0. 09	—	0. 001未満	—	0. 007	0. 021	—	0. 001未満	—	0. 00	0. 004	0. 046	0. 048	0. 13	0. 071	0. 00	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 006	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 005					
シアン化合物	mg/L	0. 05	—	0. 05未満	—	—	0. 05未満	—	—	—	0. 05未満	—	—	0. 05未満	—	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	—	—	—	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満				
P C B	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
トリクロロエチレン	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
ジクロロメタン	mg/L	0. 001	—	0. 001未満	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
四塩化炭素	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0. 001	—	0. 001未満	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0. 001	—	0. 001未満	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0. 001	—	0. 001未満	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	—	—	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満				
ベンゼン	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
チウラム	mg/L	0. 0006	—	0. 0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	—	—	—	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満	0. 0006未満				
シマジン	mg/L	0. 0005	—	0. 0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満				
チオベンカルブ	mg/L	0. 0003	—	0. 0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満				
セレン又はその化合物	mg/L	0. 001	—	0. 006	—	—	0. 002	—	0. 001未満	—	—	0. 002	—	0. 001未満	0. 001未満	0. 003	0. 003	0. 006	0. 069	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満					
ふっ素及びその化合物	mg/L	0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
ほう素及びその化合物	mg/L	0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1,4- ジオキサン	mg/L	0. 05	—	0. 05未満	—	—	0. 05未満	—	—	—	0. 05未満	—	—	—	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	—	—	—	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満				
クロロエチレン	mg/L	0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—				
備考																																				

⑤汚泥精密試験結果（溶出試験）

水みらいセンター名			川俣								今池								大井			狭山								南部
系 列			脱水	B系炉	A系炉	Ⅱ系炉	Ⅲ系炉	Ⅳ系炉	し さ	沈砂池	脱水	2号炉		3号炉		沈砂池	今井戸系	西條系	脱水	焼却炉		脱水	焼却炉			沈砂池		錦都中継ポンプ場	脱水	
採取年月日			R6.9.9	R6.11.19	R6.11.18	R6.8.23	R6.10.28	R6.6.10	R6.9.9	R6.11.15	R6.11.4	R6.10.22	R6.9.10	R6.10.18	R6.10.22	R6.10.21	R6.10.21	R6.10.28	R6.11.19	R6.11.15	R6.11.15	R6.10.18	R6.7.16	R6.10.15	R6.10.18	R7.1.6	R6.10.18	R6.10.18	R6.8.6	
試験項目	単位	定量 下限値	脱水 ケーキ	焼却灰		抜取硅砂			し さ	洗淨 沈砂	脱水 ケーキ	焼却灰	抜取 硅砂	焼却灰	抜取 硅砂	下水 沈砂	雨水 沈砂	雨水 沈砂	脱水 ケーキ	焼却灰	抜出硅 砂	脱水 ケーキ	焼却灰		抜出 硅砂	I系沈砂	Ⅱ系沈砂	沈砂	脱水 ケーキ	
熱しゃく減量	%	0.01	83.5	0.81	0.86	0.03	0.01	0.02	76.80	1.90	86.50	0.82	<0.01	1.12	0.01	0.93	1.32	2.42	90.1	0.57	0.01	89.4	—	0.48	0.02	96.3	2.60	11.8	89.2	
含水率	%	0.1	76.4	37.6	39.5	—	—	—	76.6	5.7	77.8	24.5	<0.1	26.7	<0.1	1.9	17.9	10.1	74.6	26.4	<0.1	76.8	33.8	33.3	<0.1	91.7	8.2	21.1	76.3	
油分	%	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	—	0.3	—	<0.1	—	0.1	<0.1	<0.1	0.3	
比重	kg/m3	—	1040	1030	900	1500	1510	1390	860	1540	570	580	1400	520	1400	1600	1800	1300	1000	680	1300	1100	—	770	1300	1100	1400	1200	930	
7μm水銀化合物	mg/L	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	—	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	検出(<0.0005)	
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛又はその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.07	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
有機リン化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
ヒ素又はその化合物	mg/L	0.001	0.020	0.079	0.10	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001未満	0.009	0.10	0.002	0.23	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.021	0.097	0.001	0.003	0.18	0.16	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.027	
シアン化合物	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	0.05未満	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
P C B	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.001	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
四塩化炭素	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006未満	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン	mg/L	0.0005	0.0005未満	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
チオベンカルブ	mg/L	0.0003	0.0003未満	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
セレン又はその化合物	mg/L	0.001	0.003	0.050	0.060	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	<0.001	0.005	<0.001	0.084	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.004	<0.001	<0.001	0.17	0.12	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.003	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4- ジオキサン	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	—	—	—	<0.05	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
備考																土対法	土対法	土対法									土対法			

⑧污泥精密試驗結果（溶出試驗）

水みらいセンター名			大阪南下水汚泥広域処理場										大阪南下水汚泥広域処理場																		送泥ポンプ場					
系 列			脱水	4号焼却炉								5号焼却炉								1号焼却炉										歩見送泥 ポンプ場	磯ノ上 ポンプ場	中部送泥 ポンプ場				
採取年月日			R6.10.25	R6.5.20	R6.6.11	R6.11.22	R7.1.17	R6.5.20	R6.6.11	R6.11.25	R7.1.17	R6.11.1	R6.11.1	R6.5.20	R6.7.10	R6.10.16	R7.2.18	R6.5.20	R6.7.10	R6.10.25	R7.2.18	R6.11.1	R6.11.1	R6.7.10	R6.9.18	R6.11.22	R7.2.18	R6.7.10	R6.9.18	R6.11.25	R7.2.18	R6.11.1	R6.11.1	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22
試験項目	単位	定量 下限値	脱水 ケーキ	焼却灰						採取 珪砂	ダスト	焼却灰						採取 珪砂	ダスト	焼却灰						採取 珪砂	ダスト	槽汚泥	槽汚泥	槽汚泥						
				処理前			処理後					処理前			処理後					処理前			処理後													
熱しゃく減量	%	0.01	86.2	—	—	—	—	—	0.74	—	0.01	0.59	—	—	—	—	—	—	1.53	—	0.02	0.24	—	—	0.09	—	—	—	0.58	—	0.05	0.90	83.9	81.0	65.8	
含水率	%	0.1	81.2	—	—	—	—	—	24.6	—	<0.1	0.9	—	—	—	—	—	—	36.5	—	3.8	0.3	—	—	<0.1	—	—	—	19.3	—	1.3	47.5	99.2	99.1	98.6	
油分	%	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
比重	kg/m3	—	1000	—	—	—	—	—	730	—	1400	970	—	—	—	—	—	—	930	—	1200	1100	—	—	770	—	—	—	690	—	1300	1400	990	1000	1000	
7#鉄水銀化合物	mg/L	0.0005	7#鉄水銀化合物	—	—	—	—	—	7#鉄水銀化合物	—	7#鉄水銀化合物	7#鉄水銀化合物	—	—	—	—	—	—	7#鉄水銀化合物	—	7#鉄水銀化合物	7#鉄水銀化合物	—	—	7#鉄水銀化合物	—	—	—	7#鉄水銀化合物	—	7#鉄水銀化合物	7#鉄水銀化合物	7#鉄水銀化合物	7#鉄水銀化合物	7#鉄水銀化合物	
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
鉛又はその化合物	mg/L	0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
鉛又はその化合物	mg/L	0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
有機リン化合物	mg/L	0.1	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
六価クロム化合物	mg/L	0.04	<0.04	—	—	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	—	<0.04	—	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	—	—	<0.04	—	—	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		
ひ素又はその化合物	mg/L	0.001	0.038	0.17	0.13	0.15	0.17	0.004	0.005	0.003	0.004	<0.001	0.067	0.13	0.11	0.10	0.001	0.008	<0.001	0.001	<0.001	0.019	0.022	0.029	0.026	0.016	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
シアン化合物	mg/L	0.05	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
P C B	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ジクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
四塩化炭素	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
ベンゼン	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
チウラム	mg/L	0.0006	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン	mg/L	0.0005	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
チオベンカルブ	mg/L	0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
セレン又はその化合物	mg/L	0.001	0.012	0.091	0.095	0.081	0.071	0.066	0.058	0.066	0.068	<0.001	0.013	0.068	0.055	0.097	0.025	0.033	0.019	0.030	0.026	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001			
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1,4- ジオキサン	mg/L	0.05	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	—	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
クロロエチレン	mg/L	0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
備考																																				

⑨ 排ガス測定結果

センター名			原田水みらいセンター													
測定項目		単位	流動床炉(3系A)				流動床炉(3系B)									
			2024/9/20		2024/12/18		2024/5/30		2024/6/24		2024/8/16		2024/10/25		2024/12/24	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	Nm ³ /h	13,500	—	8,000	—	7,300	—	7,500	—	7,100	—	6,800	—	6,300	—
	乾き	Nm ³ /h	12,700	—	7,800	—	7,000	—	7,100	—	6,700	—	6,500	—	6,100	—
排出ガス温度(平均値)		℃	206	—	80	—	50	—	50	—	55	—	48	—	44	—
排出ガス流速(平均値)		m/s	28.6	—	12.6	—	8.4	—	8.8	—	8.5	—	7.8	—	7.1	—
水分量		vol%	6.0	—	2.9	—	3.5	—	4.4	—	5.2	—	4.5	—	3.2	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	5.5	—	6.1	—	8.8	—	10.2	—	9.9	—	9.5	—	9.2	—
	酸素	vol%	14.4	—	13.5	—	9.8	—	8.8	—	9.2	—	9.3	—	9.6	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	82.0	—	80.4	—	81.4	—	81.0	—	80.9	—	81.2	—	81.2	—
ばいじん	濃度	g/Nm ³	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	O ₂ 12%換算値	g/Nm ³	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04
硫黄酸化物	濃度	volppm	0.9	—	<0.5	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	<0.5	—
	排出量	Nm ³ /h	0.011	1.20	<0.004	0.81	—	—	0.005	0.86	—	—	—	—	<0.003	0.82
窒素酸化物	濃度	volppm	<10	—	<10	—	—	—	<10	—	—	—	—	—	<10	—
	O ₂ 12%換算値	volppm	<10	250	<10	250	—	—	<10	250	—	—	—	—	<10	250
塩化水素	濃度	mg/Nm ³	<1	—	<1	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—
	O ₂ 12%換算値	mg/Nm ³	<1	700	<1	700	—	—	<1	700	—	—	—	—	<1	700
塩素	濃度	mg/Nm ³	<0.1	127	<0.1	207	—	—	<0.1	199	—	—	—	—	<0.1	232
	カドミウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	0.67	<0.01	1.09	—	—	<0.01	1.05	—	—	—	<0.01	1.22
鉛及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	2.67	<0.01	4.36	—	—	<0.01	4.2	—	—	—	—	<0.01	4.89
	ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	0.133	<0.01	0.218	—	—	<0.01	0.210	—	—	—	<0.01	0.244
マンガン及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	5.4	<0.01	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素(連続測定)	濃度	volppm	<5	—	—	—	—	<0.01	8.41	—	—	—	—	<0.01	9.79
酸素(連続測定)	O ₂ 12%換算値	volppm	<7	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
	濃度	vol%	14.4	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
PCDD+PCDF	PCDDs	ng—TEQ/ Nm ³	0	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—
	PCDFs	ng—TEQ/ Nm ³	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
	Total	ng—TEQ/ Nm ³	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
DL—PCB		ng—TEQ/ Nm ³	0.0000012	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF+DL—PCB)		ng—TEQ/ Nm ³	0.0000012	1	—	—	—	—	0.00000081	—	—	—	—	—	—	—
亜酸化窒素	濃度	volppm	43	—	30	—	—	—	0.00000081	0.1	—	—	—	—	—	—
ガス状水銀	濃度	μg/Nm ³	6.7	—	5.2	—	—	—	74	—	—	—	—	—	63	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	9.1	—	6.3	—	—	—	12	—	12	—	12	—	24	—
粒子状水銀	濃度	μg/Nm ³	0.0028	—	0.018	—	—	—	9.4	—	9.7	—	10	—	18	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	0.0038	—	0.022	—	—	—	5.1	—	0.12	—	3.2	—	0.035	—
全水銀	濃度	μg/Nm ³	#REF!	—	#REF!	—	—	—	17	—	12	—	15	—	24	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	9.1	30	6.3	30	—	—	13	50	9.8	50	12	50	18	50
	残存酸素濃度	vol%	14.4	—	13.5	—	—	—	9.6	—	9.4	—	9.9	—	9.2	—

備考：粒子状水銀は、測定値が定量下限値未満、検出下限値以上の場合は括弧付表記し、検出下限値未満の場合は不検出と表記した。

⑨ 排ガス測定結果

センター名			中央水みらいセンター												高槻水みらいセンター									
測定項目		単位	1号流動床炉												2号溶融炉		1系焼却施設				2系焼却施設			
			4月24日		6月4日		8月2日		9月4日		12月13日		2月7日		10月30日		2024/6/3		2025/1/17		2024/9/30		2024/12/2	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値		
排出ガス量	湿り	Nm ³ /h	12,000	—	11,000	—	12,000	—	10,000	—	13,000	—	12,000	—	18,000	—	10,000	—	14,000	—	10,000	—	11,000	—
	乾き	Nm ³ /h	11,000	—	10,000	—	11,000	—	9,000	—	13,000	—	12,000	—	17,000	—	10,000	—	13,000	—	9,700	—	10,000	—
排出ガス温度(平均値)		℃	118	—	111	—	113	—	107	—	132	—	103	—	54	—	54	—	42	—	59	—	48	—
排出ガス流速(平均値)		m/s	16.24	—	14.7	—	15.82	—	13.44	—	19.31	—	16.72	—	20.74	—	1.10	—	1.35	—	1.10	—	1.10	—
水分量		vol%	3.6	—	4.3	—	5.3	—	5.2	—	3.3	—	2.3	—	4.5	—	4.1	—	2.6	—	5.9	—	3.5	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	7.6	—	8.1	—	9.2	—	9.1	—	7.9	—	7.5	—	8.4	—	11.6	—	10.1	—	11.5	—	11.1	—
	酸素	vol%	11.7	—	11.3	—	10.7	—	10.8	—	12.1	—	11.6	—	11.1	—	8.0	—	9.6	—	7.6	—	8.1	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	80.8	—	80.7	—	80.2	—	80.2	—	80.1	—	80.9	—	80.6	—	80.4	—	80.4	—	81.0	—	80.9	—
ばいじん	濃度	g/Nm ³	0.028	—	0.021	—	0.031	—	0.023	—	0.023	—	0.023	—	0.010	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	O ₂ 12%換算値	g/Nm ³	0.027	0.04	0.019	0.04	0.027	0.04	0.02	0.04	0.024	0.04	0.022	0.04	0.009	0.15	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.15	<0.002	0.15
硫黄酸化物	濃度	volppm	1.2	—	0.9	—	1.6	—	0.6	—	0.7	—	0.9	—	<0.5	—	3.4	—	1.1	—	4.1	—	3.8	—
	排出量	Nm ³ /h	0.014	1.54	0.009	1.48	0.016	1.53	0.005	1.44	0.009	1.61	0.011	1.5	<0.008	1.61	0.034	1.45	0.034	1.75	0.039	1.46	0.038	1.45
窒素酸化物	濃度	volppm	<5	—	5	—	<5	—	5	—	<5	—	<5	—	74	—	6	250	7	250	6	250	5	250
	O ₂ 12%換算値	volppm	<5	250	<5	250	<5	250	<5	250	<5	250	<4	250	66	250	0.1	—	0.1	—	0.09	—	0.08	—
塩化水素	濃度	mg/Nm ³	1	—	1	—	2	—	<1	—	4	—	1	—	<1	—	<1	—	<1	—	1	—	<1	—
	O ₂ 12%換算値	mg/Nm ³	1	700	1	700	2	700	<1	700	4	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700
塩素		濃度	mg/Nm ³	<0.1	240	—	—	—	—	—	<0.1	210	—	—	<0.1	140	<0.1	120	<0.1	90	<0.1	130	<0.1	120
カドミウム及びその化合物		濃度	mg/Nm ³	<0.01	1.3	—	—	—	—	—	<0.01	1.1	—	—	<0.01	0.78	<0.01	0.67	<0.01	0.52	<0.01	0.69	<0.01	0.67
鉛及びその化合物		濃度	mg/Nm ³	<0.01	5.2	—	—	—	—	—	<0.01	4.4	—	—	<0.01	3.1	<0.01	2.7	<0.01	2	<0.01	2.7	<0.01	2.7
ベリリウム及びその化合物		濃度	mg/Nm ³	<0.01	0.26	—	—	—	—	—	<0.01	0.22	—	—	<0.01	0.15	<0.01	0.13	<0.01	0.1	<0.01	0.13	<0.01	0.13
マンガン及びその化合物		濃度	mg/Nm ³	<0.01	11	—	—	—	—	—	<0.01	8.0	—	—	<0.01	6.2	<0.01	5.4	<0.01	4.1	<0.01	5.5	<0.01	5.4
一酸化炭素 (連続測定)	濃度	volppm	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	—	—	40	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	volppm	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	13	—	—	—	27	—	—	—
酸素(連続測定)		vol%	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	7.5	—	—	—
PCDD+ PCDF	PCDDs	ng-TEQ/Nm ³	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/Nm ³	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0.00000	—	—	—
	Total	ng-TEQ/Nm ³	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0.00000	—	—	—
DL-PCB		ng-TEQ/Nm ³	0.0000013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00000084	—	0.00000093	—	—	—	0.00000	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF+DL-PCB)		ng-TEQ/Nm ³	0.0000013	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00000084	5	0.00000093	1	—	—	0.0000023	5	—	—
亜酸化窒素	濃度	volppm	61	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	3	—	59	—	72	—	71	—	74	—
	濃度	μg/Nm ³	13	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	5.5	—	8.5	—	9.6	—	9.8	—	7.7	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	13	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	5	—	5.9	—	9.3	—	6.6	—	5.4	—
粒子状水銀	濃度	μg/Nm ³	0.002	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	0.025	—	0.240	—	0.39	—	1.3	—	0.057	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	0.002	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	0.022	—	0.160	—	0.38	—	0.9	—	0.04	—
全水銀	濃度	μg/Nm ³																						
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	13	50	—	—	—	—	—	—	7.3	50	—	—	5	50	6.1	50	9.7	50	7.5	50	5.4	50
	残存酸素濃度	vol%																						

⑨ 排ガス測定結果

センター名			渚水みらいセンター								満池水みらいセンター																						
測定項目		単位	流動炉1系				流動炉4系				1号炉 処理後								2号炉 処理後								3号炉 処理後						
			2024/4/26		2024/11/21		2024/5/23		2024/10/18		2024/4/15		2024/7/11		2024/8/16		2024/12/20		2025/2/20		2024/5/24		2024/9/24		2024/11/22		2025/2/27		2024/8/1		2025/1/10		
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	
排出ガス量	湿り	Nm ³ /h	18,800	—	19,300	—	18,400	—	18,100	—	19,800	—	18,800	—	18,400	—	20,800	—	20,400	—	20,100	—	18,500	—	17,600	—	20,800	—	16,700	—	17,400	—	
	乾き	Nm ³ /h	18,000	—	18,500	—	17,300	—	16,600	—	18,800	—	17,400	—	17,400	—	19,300	—	19,400	—	19,100	—	17,400	—	16,900	—	20,200	—	15,300	—	16,900	—	
排出ガス温度(平均値)		℃	182	—	171	—	184	—	182	—	82	—	79	—	81	—	74	—	77	—	65	—	67	—	61	—	49	—	115	—	87	—	
排出ガス流速(平均値)		m/s	15.4	—	15.4	—	15.2	—	14.8	—	18.4	—	17.6	—	17.3	—	18.7	—	18.6	—	18.0	—	16.6	—	15.5	—	17.5	—	11.7	—	11.1	—	
水分量		vol%	4.1	—	3.9	—	6.0	—	8.5	—	4.9	—	7.0	—	5.5	—	7.3	—	4.9	—	4.8	—	5.7	—	3.9	—	3.1	—	8.4	—	2.7	—	
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	5.2	—	5.4	—	4.8	—	5.0	—	6.1	—	5.6	—	5.1	—	5.8	—	6.4	—	6.3	—	6.8	—	6.1	—	5.3	—	6.0	—	4.4	—	
	酸素	vol%	14.7	—	14.8	—	15.3	—	15.4	—	13.5	—	13.7	—	14.2	—	14.0	—	13.3	—	12.8	—	12.9	—	13.5	—	14.7	—	13.3	—	15.6	—	
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	
	窒素	vol%	80.1	—	79.8	—	79.9	—	79.6	—	80.4	—	80.7	—	80.7	—	80.2	—	80.3	—	80.9	—	80.3	—	80.4	—	80.0	—	80.7	—	80.0	—	
ばいじん	濃度	g/Nm ³	0.003	—	0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	
	O ₂ 12%換算値	g/Nm ³	0.003	0.08	0.002	0.08	<0.003	0.08	<0.003	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.002	0.04	<0.003	0.04	
硫黄酸化物	濃度	volppm	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	3.2	—	6.8	—	2.9	—	0.8	—	7.3	—	2.9	—	4.0	—	3.4	—	3.0	—	4.1	—	0.6	—	
	排出量	Nm ³ /h	<0.009	1.04	<0.009	1.03	<0.009	1.03	<0.008	1.02	0.062	0.770	0.12	0.746	0.051	0.743	0.016	0.768	0.14	0.769	0.056	0.736	0.070	0.716	0.057	0.690	0.062	0.710	0.063	0.885	0.011	0.844	
窒素酸化物	濃度	volppm	<10	250	<10	250	<10	250	<10	250	15	250	15	250	13	250	18	250	11	250	<10	250	10	250	12	250	12	250	<10	250	30	250	
	O ₂ 12%換算値	volppm	<0.2	—	<0.2	—	<0.2	—	<0.2	—	0.20	—	0.21	—	<0.2	—	0.28	—	0.20	—	<0.2	—	0.19	—	0.18	—	<0.2	—	<0.2	—	0.29	—	
塩化水素	濃度	mg/Nm ³	<1	—	<1	—	<1	—	1	—	<1	—	<1	—	<1	—	3	—	1	—	1	—	<1	—	1	—	1	—	1	—	<1	—	
	O ₂ 12%換算値	mg/Nm ³	<1	700	<1	700	<1	700	1	700	<1	700	<1	700	<1	700	3	700	1	700	1	700	<1	700	1	700	1	700	1	700	<1	700	
塩素	濃度	mg/Nm ³	<0.1	50.4	<0.1	49.1	<0.1	101	<0.1	105	<0.1	47.0	—	50.8	<0.1	50.8	—	45.8	—	45.6	<0.1	46.3	—	50.8	<0.1	52.3	—	43.7	<0.1	57.8	<0.1	52.3	
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	0.265	<0.01	0.258	<0.01	0.533	<0.01	0.555	<0.01	0.247	—	0.267	<0.01	0.267	—	0.241	—	0.240	<0.01	0.244	—	0.267	<0.01	0.275	—	0.230	<0.01	0.304	<0.01	0.275	
鉛及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	1.06	<0.01	1.03	<0.01	2.13	<0.01	2.22	<0.01	0.990	—	1.07	<0.01	1.07	—	0.964	—	0.959	<0.01	0.974	—	1.07	<0.01	1.10	—	0.921	<0.01	1.22	<0.01	1.10	
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	0.0531	<0.01	0.0517	<0.01	0.107	<0.01	0.111	<0.01	0.0495	—	0.0535	<0.01	0.0535	—	0.0482	—	0.0480	<0.01	0.0487	—	0.0535	<0.01	0.0550	—	0.0461	<0.01	0.0608	<0.01	0.0550	
マンガン及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	2.12	<0.01	2.07	<0.01	4.26	<0.01	4.44	<0.01	1.98	—	2.14	<0.01	2.14	—	1.93	—	1.92	<0.01	1.95	—	2.14	<0.01	2.20	—	1.84	<0.01	2.43	<0.01	2.20	
	濃度	volppm	28	—	—	—	48	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	
	O ₂ 12%換算値	volppm	40	—	—	—	75	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	—	—	
酸素(連続測定)		vol%	14.6	—	14.6	—	15.2	—	15.4	—	13.8	—	13.8	—	14.6	—	14.0	—	13.4	—	13.1	—	12.9	—	13.5	—	14.7	—	13.3	—	16.0	—	
PCDD+PCDF	PCDDs	ng-TEQ/Nm ³	0	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000018	—	—	—	
	PCDFs	ng-TEQ/Nm ³	0.0000024	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003205	—	—	—	
	Total	ng-TEQ/Nm ³	0.0000024	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003385	—	—	—	
DL-PCB		ng-TEQ/Nm ³	0.00000027	—	—	—	0	—	—	—	0.000001042	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001068	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000447644	—	—	—	
ダイオキシン類(PCDD,PCDF+DL-PCB)			ng-TEQ/Nm ³	0.0000027	1	—	1	0	1	—	1	0.0000010	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.0000011	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.00079	0.1	—	0.1
亜酸化窒素	濃度	volppm	120	—	120	—	200	—	100	—	240	—	—	—	220	—	—	—	—	—	63	—	—	—	66	—	—	—	140	—	120	—	
	濃度	μg/Nm ³	4.6	—	5.4	—	3.3	—	4.4	—	4.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	17	—	4.9	—	
ガス状水銀	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	6.6	—	6.9	—	5.2	—	6.8	—	5.1	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	3.6	—	—	—	19	—	8.5	—	
	濃度	μg/Nm ³	<0.003	—	(0.004)	—	<0.003	—	<0.003	—	0.017	—	—	—	(0.005)	—	—	—	—	—	(0.007)	—	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—	<0.003	—	
粒子状水銀	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	<0.003	—	(0.005)	—	<0.003	—	<0.003	—	0.019	—	—	—	(0.007)	—	—	—	—	—	(0.008)	—	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—	<0.003	—	
	濃度	μg/Nm ³	4.6	—	5.4	—	3.3	—	4.4	—	4.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	17	—	4.9	—	
全水銀	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	6.6	50	6.9	50	5.2	50	6.8	50	5.1	50	—	50	8.2	50	—	50	—	50	7.1	50	—	50	3.6	50	—	50	19	50	8.5	50	
	残存酸素濃度	vol%	14.7	—	14.0	—	15.2	—	15.2	—	13.1	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	13.4	—	—	—	13.3	—	15.8	—	

備考：粒子状水銀は、測定値が定量下限値未満、検出下限値以上の場合は括弧付表記し、検出下限値未満の場合は不検出と表記した。

⑨ 排ガス測定結果

センター名			川俣水みらいセンター										今池水みらいセンター										大井水みらいセンター						狭山水みらいセンター					
測定項目		単位	流動炉Ⅱ系 処理後				流動炉Ⅲ系 処理後				流動炉Ⅳ系 処理後				2号炉 処理後 煙突				3号炉 処理後 煙突				焼却炉 処理後 煙突				Ⅱ系統焼却炉 処理後 煙突							
			2024/7/18		2025/1/29		2024/7/24		2025/1/8		2024/7/8		2024/11/14		2024/10/15		2025/2/26		2024/7/23		2024/12/16		2024/8/20		2025/2/25		2024年7月8日		2025年1月24日					
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値				
排出ガス量	湿り	Nm ³ /h	9,890	—	8,600	—	15,600	—	16,100	—	12,000	—	12,600	—	9,000	—	9,070	—	26,100	—	26,300	—	13,000	—	13,900	—	17,700	—	19,000	—				
	乾き	Nm ³ /h	9,490	—	8,280	—	15,000	—	15,800	—	11,700	—	12,300	—	8,000	—	8,560	—	23,300	—	25,400	—	12,100	—	13,300	—	16,900	—	18,600	—				
排出ガス温度(平均値)		℃	50	—	40	—	157	—	145	—	185	—	172	—	60	—	49	—	183	—	169	—	145	—	137	—	212	—	192	—				
排出ガス流速(平均値)		m/s	13.8	—	11.5	—	28.6	—	28.5	—	23.7	—	23.7	—	12.7	—	12.3	—	24.1	—	23.4	—	4.8	—	5.0	—	15.3	—	15.5	—				
水分量		vol%	4.0	—	3.6	—	3.5	—	1.8	—	2.4	—	2.4	—	11.1	—	5.6	—	11.0	—	3.6	—	6.7	—	4.1	—	4.5	—	1.9	—				
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	8.8	—	9.3	—	5.1	—	5.7	—	4.8	—	5.1	—	9.6	—	8.6	—	4.0	—	2.2	—	4.3	—	4.2	—	4.2	—	3.9	—				
	酸素	vol%	9.8	—	9.9	—	14.0	—	14.3	—	14.4	—	14.9	—	10.0	—	11.0	—	15.8	—	17.4	—	15.5	—	15.7	—	16.0	—	16.2	—				
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—				
	窒素	vol%	81.4	—	80.8	—	80.9	—	80.0	—	80.8	—	80.0	—	80.4	—	80.4	—	80.2	—	80.4	—	80.2	—	80.1	—	79.8	—	79.9	—				
ばいじん	濃度	g/Nm ³	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	0.003	—	0.003	—	<0.002	—	<0.002	—	0.005	—	0.006	—	<0.002	—	<0.002	—				
	O ₂ 12%換算値	g/Nm ³	<0.001	0.08	<0.001	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.08	<0.002	0.08	0.002	0.15	0.002	0.15	<0.004	0.08	<0.004	0.08	0.008	0.15	0.010	0.15	<0.004	0.08	<0.004	0.08				
硫酸酸化物	濃度	volppm	1.0	—	1.2	—	0.9	—	0.6	—	1.1	—	0.8	—	<0.5	—	<0.5	—	3.9	—	4.5	—	3.4	—	8.0	—	<0.5	—	<0.5	—				
	排出量	Nm ³ /h	0.0096	2.01	0.010	1.97	0.014	2.45	0.0095	2.43	0.013	2.38	0.0098	2.37	<0.004	2.12	<0.004	2.10	0.0909	2.09	0.115	2.03	0.041	1.10	0.10	1.10	<0.009	1.60	<0.010	1.60				
窒素酸化物	濃度	volppm	<10	250	13	250	<10	250	10	250	10	250	15	250	<9	250,000	9	250,000	<18	250	<19	250	120	250	42	250	<19	250	<19	250				
	O ₂ 12%換算値	volppm	<0.09	—	0.15	—	<0.2	—	<0.2	—	<0.1	—	0.12	—	<0.08	—	0.09	—	<0.2	—	<0.3	—	0.91	—	0.31	—	<0.2	—	<0.2	—				
塩化水素	濃度	mg/Nm ³	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	7	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—				
	O ₂ 12%換算値	mg/Nm ³	<0.7	700	<0.7	700	<1	700	<1	700	1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<2	700	19	700	<2	700	<2	700	<2	700	<2	700				
塩素	濃度	mg/Nm ³	<0.1	545	<0.1	625	<0.1	345	<0.1	328	<0.1	442	<0.1	421	<0.1	671	<0.1	624	<0.1	170	<0.1	156	<0.1	72.5	<0.1	66	<0.1	41.6	<0.1	37.9				
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	2.87	<0.01	3.29	<0.01	1.82	<0.01	1.72	<0.01	2.33	<0.01	2.21	<0.01	3.53	<0.01	3.28	<0.01	0.896	<0.01	0.822	<0.01	0.382	<0.01	0.347	<0.01	0.219	<0.01	0.199				
鉛及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	11.5	<0.01	13.2	<0.01	7.26	<0.01	6.90	<0.01	9.31	<0.01	8.86	0.03	7.1	<0.01	6.6	<0.01	1.79	<0.01	1.64	<0.01	1.53	<0.01	1.39	<0.01	0.88	<0.01	0.798				
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	0.574	<0.01	0.658	<0.01	0.363	<0.01	0.345	<0.01	0.466	<0.01	0.443	<0.01	14.100	<0.01	13.100	<0.01	3.580	<0.01	3.290	<0.01	0.0763	<0.01	0.0694	<0.01	0.0438	<0.01	0.0399				
マンガン及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	<0.01	23.0	<0.01	26.3	<0.01	14.5	<0.01	13.8	<0.01	18.6	<0.01	17.7	<0.005	1.7	0.017	1.6	<0.005	0.43	<0.005	0.39	<0.01	3.05	<0.01	2.78	<0.01	1.75	<0.01	1.60				
	濃度	volppm	20	—	—	—	9	—	—	—	6	—	—	—	—	—	31	—	<10	—	—	—	<5	—	—	—	<10	—	—	—				
	O ₂ 12%換算値	volppm	15	—	—	—	10	—	—	—	7	—	—	—	—	—	27	—	<20	—	—	—	<9	—	—	—	<20	—	—	—				
酸素(連続測定)		vol%	9.3	—	9.6	—	12.7	—	14.6	—	14.1	—	14.7	—	—	—	10.8	—	16.4	—	—	—	15.7	—	—	—	15.7	—	—	—				
PCDD+PCDF	PCDDs	ng—TEQ/Nm ³	0	—	—	—	0	—	—	—	0.000036	—	—	—	—	—	0.000034	—	0	—	—	—	0.000042	—	—	—	0	—	—	—				
	PCDFs	ng—TEQ/Nm ³	0.00003	—	—	—	0	—	—	—	0.000033	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—				
	Total	ng—TEQ/Nm ³	0.00003	—	—	—	0	—	—	—	0.000069	—	—	—	—	—	0.000034	—	0	—	—	—	0.000042	—	—	—	0.00000	—	—	—	—			
DL—PCB		ng—TEQ/Nm ³	0.00002409	—	—	—	0.000152973	—	—	—	0.000519080	—	—	—	—	—	0.00000053	—	0.000000990	—	—	—	0.00000083	—	—	—	0.00000029	—	—	—	—			
ダイオキシン類(PCDD,PCDF+DL—PCB)		ng—TEQ/Nm ³	0.00011	1	—	1	0.00015	1	—	1	0.00059	1	—	1	—	—	0.000035	5	0.000000990	1	—	—	0.000043	5	—	—	0.00000029	1	—	—	—			
亜酸化窒素	濃度	volppm	140	—	170	—	94	—	75	—	59	—	70	—	200	—	170	—	94	—	77	—	44	—	110	—	51	—	85	—				
	濃度	μg/Nm ³	5.0	—	2.4	—	5.2	—	3.6	—	13	—	13	—	19	—	0.63	—	1.6	—	1.5	—	4.8	—	4.0	—	1.8	—	3.8	—				
ガス状水銀	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	3.8	—	1.9	—	5.7	—	5.1	—	17	—	19	—	16	—	0.55	—	3.0	—	3.5	—	8.0	—	6.8	—	3.3	—	7.3	—				
	濃度	μg/Nm ³	0.022	—	0.79	—	<0.003	—	0.014	—	<0.003	—	<0.003	—	0.40	—	0.10	—	0.0008	—	(0.0002)	—	(0.0006)	—	0.0012	—	<0.0002	—	0.0014	—				
粒子状水銀	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	0.017	—	0.63	—	<0.003	—	0.020	—	<0.003	—	<0.003	—	0.33	—	0.089	—	0.0015	—	(0.0005)	—	(0.0011)	—	0.0021	—	<0.0004	—	0.0028	—				
	濃度	μg/Nm ³	5.1	—	3.2	—	5.2	—	3.6	—	13	—	13	—	19	—	0.73	—	1.6	—	1.5	—	4.8	—	4.0	—	1.8	—	3.8	—				
全水銀	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	3.9	50	2.5	50	5.7	50	5.1	50	17	50	19	50	16	50	0.64	50	3.0	50	3.5	50	8.0	50	6.8	50	3.3	50	7.3	50				
	残存酸素濃度	vol%	9.2	—	9.6	—	12.8	—	14.6	—	14.1	—	14.8	—	10.2	—	10.8	—	16.2	—	17.0	—	15.5	—	15.7	—	16	—	16.2	—				

備考：粒子状水銀は、測定値が定量下限値未満、検出下限値以上の場合は括弧付表記し、検出下限値未満の場合は不検出と表記した。

⑨排ガス測定結果

センター名			大阪南下水汚泥広域処理場																							
測定項目		単位	4号焼却炉 処理後 煙突												5号焼却炉 処理後 煙突											
			2024/5/20		2024/6/11		2024/10/25		2024/11/25		2025/1/17		2025/2/26		2024/5/20		2024/7/23		2024/9/27		2024/12/16		2025/1/23		2025/3/4	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	Nm ³ /h	27100	—	28,400	—	28,000	—	26,400	—	28,400	—	26,400	—	37200	—	42,400	—	47,100	—	42,200	—	39,400	—	41,000	—
	乾き	Nm ³ /h	26200	—	27,000	—	27,100	—	25,600	—	27,900	—	25,700	—	35500	—	38,600	—	38,000	—	41,100	—	38,300	—	38,500	—
排出ガス温度 (平均値)		℃	148	—	133	—	125	—	120	—	111	—	114	—	203	—	201	—	192	—	180	—	175	—	183	—
排出ガス流速 (平均値)		m/s	18.1	—	18.3	—	17.5	—	16.2	—	17.2	—	16.2	—	15.8	—	17.9	—	19.6	—	17.0	—	15.6	—	16.6	—
水分量		vol%	3.4	—	4.6	—	2.9	—	3.0	—	1.8	—	2.7	—	4.6	—	9.0	—	19.2	—	2.7	—	2.7	—	6.0	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	4.9	—	5.3	—	4.3	—	4.6	—	4.3	—	4.5	—	4.9	—	5.4	—	5.2	—	3.8	—	5.0	—	5.3	—
	酸素	vol%	15	—	14.7	—	15.7	—	15.1	—	15.2	—	15	—	15	—	14.5	—	14.8	—	16.1	—	14.7	—	14.2	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	80.1	—	80.0	—	80.0	—	80.3	—	80.5	—	80.5	—	80.1	—	80.1	—	80.0	—	80.1	—	80.3	—	80.5	—
ばいじん	濃度	g/Nm ³	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	O ₂ 12%換算値	g/Nm ³	<0.004	0.04	<0.003	0.04	<0.004	0.04	<0.004	0.04	<0.004	0.04	<0.003	0.04	<0.004	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04	<0.004	0.04	<0.003	0.04	<0.003	0.04
硫酸酸化物	濃度	volppm	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—
	排出量	Nm ³ /h	<0.02	2.9	<0.02	1.9	<0.02	1.9	<0.02	1.8	<0.02	1.8	<0.02	1.8	<0.02	4.0	<0.02	2.9	<0.02	3.1	<0.03	2.7	<0.02	2.6	<0.02	2.7
窒素酸化物	濃度	volppm	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	11	—	<10	—	<10	—	11	—	<10	—	<10	—	<10	—
	O ₂ 12%換算値	volppm	<16	250	<15	250	<17	250	<16	250	<16	250	16	250	<16	250	<14	250	16	250	<19	250	<15	250	<14	250
塩化水素	濃度	mg/Nm ³	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—
	O ₂ 12%換算値	mg/Nm ³	<2	700	<2	700	<2	700	<2	700	<2	700	2	700	<2	700	<2	700	<2	700	<2	700	<2	700	<2	700
塩素	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.1	95.5	—	—	—	—	<0.1	92.4	—	—	—	—	<0.1	66.8	—	—	—	—	<0.1	67.3	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	0.502	—	—	—	—	<0.01	0.486	—	—	—	—	<0.01	0.351	—	—	—	—	<0.01	0.354	—	—
鉛及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	2.01	—	—	—	—	<0.01	1.94	—	—	—	—	<0.01	1.4	—	—	—	—	<0.01	1.42	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	0.1	—	—	—	—	<0.01	0.0972	—	—	—	—	<0.01	0.0703	—	—	—	—	<0.01	0.0709	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	4.02	—	—	—	—	<0.01	3.89	—	—	—	—	<0.01	2.81	—	—	—	—	<0.01	2.83	—	—
一酸化炭素 (連続測定)	濃度	volppm	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	volppm	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸素 (連続測定)		vol%	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCDD+PCDF	PCDDs	ng-TEQ/Nm ³	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/Nm ³	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	ng-TEQ/Nm ³	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DL-PCBs		ng-TEQ/Nm ³	—	—	0.00000099	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00000071	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF+Co-PCB)		ng-TEQ/Nm ³	—	—	0.00000099	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00000071	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
亜酸化窒素	濃度	volppm	—	—	31	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—	43	—	—	—
ニッケル及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	1	—	—	—	—	<0.01	0.972	—	—	—	—	<0.01	0.703	—	—	—	—	<0.01	0.709	—	—
ガス状水銀	濃度	μg/Nm ³	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	—	—	2.9	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—
粒子状水銀	濃度	μg/Nm ³	—	—	0.011	—	—	—	—	—	0.048	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	0.0024	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	—	—	0.016	—	—	—	—	—	0.075	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	0.0035	—	—	—
全水銀	濃度	μg/Nm ³	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	—	—	2.9	50	—	—	—	—	3.3	50	—	—	—	—	3.5	50	—	—	—	—	2.4	50	—	—
	残存酸素濃度	vol%	—	—	14.7	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—

備考:粒子状水銀は、測定値が定量下限値未満、検出下限値以上の場合は括弧付表記し、検出下限値未満の場合は不検出と表記した。

⑨排ガス測定結果

センター名			大阪南下水汚泥広域処理場											
測定項目		単位	1号焼却炉 処理後 煙突											
			2024/4/15		2024/7/17		2024/9/18		2024/11/25		2025/1/6		2025/3/7	
			測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値	基準値
排出ガス量	湿り	Nm ³ /h	18000	—	21,900	—	14,300	—	18,100	—	19000	—	19,800	—
	乾き	Nm ³ /h	17200	—	20,100	—	13,400	—	17,300	—	18200	—	19,100	—
排出ガス温度(平均値)		℃	85	—	110	—	94	—	79	—	80	—	84	—
排出ガス流速(平均値)		m/s	11.4	—	15.0	—	9.4	—	11.2	—	12.0	—	12.5	—
水分量		vol%	4.5	—	8.1	—	6.0	—	4.1	—	4.5	—	3.6	—
排出ガス組成	二酸化炭素	vol%	8.1	—	7.7	—	7.8	—	8.3	—	7.7	—	8.1	—
	酸素	vol%	11.0	—	11.8	—	10.9	—	10.8	—	11.2	—	10.9	—
	一酸化炭素	vol%	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	窒素	vol%	80.9	—	80.5	—	81.3	—	80.9	—	81.1	—	81.0	—
ばいじん	濃度	g/Nm ³	0.024	—	0.032	—	0.041	—	0.030	—	0.020	—	0.018	—
	O ₂ 12%換算値	g/Nm ³	0.022	0.04	0.031	0.04	0.037	0.04	0.026	0.04	0.019	0.04	0.016	0.04
硫黄酸化物	濃度	volppm	<0.5	—	2.8	—	1.4	—	2.4	—	0.6	—	<0.5	—
	排出量	Nm ³ /h	<0.009	2.2	0.057	2.5	0.019	1.4	0.042	1.4	0.012	1.5	<0.010	1.5
窒素酸化物	濃度	volppm	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—	<10	—
	O ₂ 12%換算値	volppm	<9	250	<10	250	<9	250	<9	250	<10	250	<9	250
塩化水素	濃度	mg/Nm ³	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—	<1	—
	O ₂ 12%換算値	mg/Nm ³	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700	<1	700
塩素	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.1	128	—	—	—	—	<0.1	142	—	—
カドミウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	0.675	—	—	—	—	<0.01	0.746	—	—
鉛及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	2.7	—	—	—	—	<0.01	2.98	—	—
ベリリウム及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	0.135	—	—	—	—	<0.01	0.149	—	—
マンガン及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	5.40	—	—	—	—	<0.01	5.97	—	—
一酸化炭素 (連続測定)	濃度	volppm	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	volppm	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
酸素(連続測定)		vol%	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCDD+PCDF	PCDDs	ng-TEQ/Nm ³	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCDFs	ng-TEQ/Nm ³	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	ng-TEQ/Nm ³	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DL-PCBs		ng-TEQ/Nm ³	—	—	0.00000019	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類(PCDD,PCDF+Co-PCB)		ng-TEQ/Nm ³	—	—	0.00000019	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
亜酸化窒素	濃度	volppm	—	—	79	—	—	—	—	—	92	—	—	—
ニッケル及びその化合物	濃度	mg/Nm ³	—	—	<0.01	1.35	—	—	—	—	<0.01	1.49	—	—
ガス状水銀	濃度	μg/Nm ³	6.6	—	25	—	8.9	—	—	—	10	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	5.9	—	24	—	8.0	—	—	—	9.7	—	—	—
粒子状水銀	濃度	μg/Nm ³	0.16	—	0.23	—	0.30	—	—	—	0.16	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	0.14	—	0.22	—	0.27	—	—	—	0.14	—	—	—
全水銀	濃度	μg/Nm ³	6.8	—	25	—	9.3	—	—	—	10	—	—	—
	O ₂ 12%換算値	μg/Nm ³	6.1	50	24	50	8.3	50	—	—	9.9	50	—	—
	残存酸素濃度	vol%	11.0	—	11.8	—	10.9	—	—	—	11.2	—	—	—

備考：粒子状水銀は、測定値が定量下限値未満、検出下限値以上の場合は括弧付表記し、検出下限値未満の場合は不検出と表記した。

● ダイオキシン類測定結果（廃棄物焼却炉）

機場名	対象施設	排出ガス			燃え殻・ばいじん				備考
		採取日	測定結果	基準	採取日	測定結果(ng-TEQ/g)		基準	
			(ng-TEQ/m3N)			(ng-TEQ/m3N)	燃え殻		
原田	3系A-流動床炉	R6.9.20	0.0000012	1	R6.10.28	—	0	3	ばいじん (灰ホッパ―)
	3系B-流動床炉	R6.6.24	0.00000081	0.1	R6.10.25	0	—		抜取珪砂
						—	0		ばいじん (灰ホッパ―)
						0	—		抜取珪砂
中央	1号流動床炉	R6.4.24	0.0000013	0.1	R6.10.30	—	0	3	焼却灰 (灰搬出口)
	2号溶融炉	R6.10.30	0.00000084	5	R6.12.19	0	—		抜取珪砂
						0.0000039	—		スラグ
						—	0.0051		ダスト
高槻	1系流動床炉	R6.6.3	0.00000093	1	R6.10.31	—	0	3	灰 (灰ホッパ―)
	2系流動床炉	R6.9.30	0.0000023	5		0	—		抜取珪砂 (砂切出機)
						—	0		灰 (灰ホッパ―)
						0	—		抜取珪砂 (砂切出機)
渚	1系流動床炉	R6.4.26	0.0000027	1	R6.12.2	—	0	3	焼却灰 (灰搬出室)
	4系流動床炉	R6.5.23	0.000000	1	R6.10.18	0	—		抜取珪砂
					R6.6.21	—	0		焼却灰 (灰搬出室)
					R6.10.18	0	—		抜取珪砂
鴻池	1号炉	R6.4.15	0.0000001	0.1	R6.9.17	—	0	3	焼却灰 (灰搬出室)
	2号炉	R6.5.24	0.0000011	0.1	R6.10.16	0	—		抜取珪砂
					R6.12.27	—	0		焼却灰 (灰搬出室)
					R6.10.16	0	—		抜取珪砂
					R6.11.8	—	0.0017		焼却灰 (灰搬出室)
	3号炉	R6.8.1	0.00079	0.1	R6.11.22	0	—		抜取珪砂
川俣	Ⅱ・Ⅲ系流動床炉	—	—	5	R6.11.19	—	0	3	ばいじん(焼却灰) (Ⅱ～Ⅲ(B)系 灰ホッパ―)
	Ⅱ系流動床炉	R6.7.18	0.0001100	1	R6.8.23	0	—		抜取珪砂(燃え殻) Ⅱ系 砂ホッパ
	Ⅲ系流動床炉	R6.7.24	0.00015	1	R6.10.28	0	—		抜取珪砂(燃え殻) Ⅲ系 砂ホッパ
	Ⅳ系流動床炉	R6.7.8	0.00059	1	R6.11.18	—	0		ばいじん(焼却灰) (Ⅳ(A)系 灰ホッパ―)
					R6.6.10	0	—		抜取珪砂(燃え殻) Ⅳ系 砂ホッパ
	今池	2号流動床炉	R7.2.26	0.000035	5	R6.10.22	—		0
3号流動床炉		R6.7.23	0.0000009	1	R6.9.10	0	—	抜取珪砂	
					R6.10.18	—	0	焼却灰 (灰ホッパ)	
					R6.10.22	0	—	抜取珪砂	

● ダイオキシン類測定結果（廃棄物焼却炉）

機場名	対象施設	排出ガス			燃え殻・ばいじん				備考
		採取日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	基準 (ng-TEQ/m3N)	採取日	測定結果(ng-TEQ/g)		基準 (ng-TEQ/g)	
						燃え殻	ばいじん		
大井	流動床炉	R6.8.20	0.000043	5	R6.11.15	—	0	3	焼却灰 (灰ホッパー)
					R6.11.15	0	—		抜取珪砂
狭山	Ⅱ系流動床炉	R6.7.8	0.00000029	1	R6.10.15	—	0	3	焼却灰(灰ホッパー出口)
					R6.10.18	0	—		抜取珪砂
大阪南	4号焼却炉	R6.6.11	0.00000099	0.1	R6.11.25	—	0	3	焼却灰(灰ホッパー) (薬品処理後)
					R6.11.1	0	—		抜取珪砂
					R6.11.1	—	0.00034		点検整備時ダスト
	5号焼却炉	R6.7.23	0.00000071	0.1	R6.10.25	—	0		焼却灰(灰ホッパー) (薬品処理後)
					R6.11.1	0	—		抜取珪砂
					R6.11.1	—	0		点検整備時ダスト
	1号焼却炉	R6.7.17	0.00000019	0.1	R6.11.25	—	0		焼却灰(灰ホッパー) (薬品処理後)
					R6.11.1	0	—		抜取珪砂
					R6.11.1	—	0		点検整備時ダスト

● ダイオキシン類測定結果（排水水）

機場名	測定対象	排水水			特定施設の種別			備考
		採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準 (pg-TEQ/L)	下水道終末処理施設	廃ガス洗浄施設	湿式集じん施設	
原田	放流水	R6.7.30	0.00030	10	○	○	—	
中央	放流水	R6.8.2	0.00016	10	○	○	○	
高槻	放流水	R6.8.1	0.00024	10	○	○	○	
渚	放流水	R6.8.20	0.00015	10	○	○	○	
鴻池	放流水1	R6.10.16	0.0011	10	○	○	○	
	放流水2	R6.10.16	0.00023	10				
なわて	—	—	—	—	—	—	—	該当施設がないため測定不要
川俣	放流水	R6.9.9	0.00038	10	○	○	○	
竜華	—	—	—	—	—	—	—	該当施設がないため測定不要
今池	放流水	R6.7.23	0.0067	10	○	○	—	No.2放流口
大井	放流水	R6.8.20	0	10	○	○	—	
狭山	Ⅱ系放流水	R6.8.28	0.0003	10	○	○	—	
北部	放流水	R6.9.3	0	10	○	—	—	
中部	放流水	R6.8.5	0.000066	10	○	—	—	
南部	—	—	—	—	—	—	—	特定施設使用廃止届出書が受理され測定不要(H.17.4.4)

8. 維持管理経費

①維持操作事務費の概要

			原田	中央	高槻	渚	鴻池		川俣	今池	大井	狭山						単位：千円	
費目			猪名川流域	安威川流域	淀川右岸 流域	淀川左岸 流域	寝屋川北部		寝屋川南部 流域	大和川下流 西部	大和川下流 東部	大和川下流 南部	南大阪湾岸北部流域		南大阪湾岸中部流域		南大阪湾岸南部流域		流域計
							流域	流泥					流域※	流泥※	流域※	流泥※	流域※	流泥※	
全 事 業 費	雨水排除事務費		108,154	505,900	406,642	0	721,267	0	999,731	112,630	0	0	0	0	0	0	0	2,854,324	
	污水处理事務費		2,462,984	3,257,426	1,923,011	1,790,007	2,390,812	1,797,128	3,719,587	1,455,000	1,018,343	1,015,125	854,811	927,466	597,131	399,301	425,451	88,533	24,122,116
	不明水処理事務費		0	0	0	0	0	0	158,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,473
	環境対策事務費		44,469	0	145,092	20,030	32,940	0	37,852	35,555	14,033	14,493	9,646	0	2,969	0	2,604	0	359,683
	高度処理事務費		356,713	137,123	60,102	122,325	310,503	0	81,181	192,413	136,673	122,188	250,025	0	141,793	0	68,017	0	1,979,056
	水質管理事務費		25,138	12,508	8,714	14,907	32,692	1,308	23,741	11,259	8,912	10,066	7,380	1,899	6,408	811	10,376	180	176,299
維持操作事務費総計			2,997,458	3,912,957	2,543,561	1,947,269	3,488,214	1,798,436	5,020,565	1,806,857	1,177,961	1,161,872	1,121,862	929,365	748,301	400,112	506,448	88,713	29,649,951
受託費			1,488,566	263,684	722	542	64,475	98,021	12,756	66,243	285	295	81,124	0	231	0	250	0	2,077,194
一 般 財 源	事務費	補助率																	
	雨水排除	4.5/10	20,798	224,097	180,011	0	317,725	0	449,879	50,684	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,194
	污水处理	2/24【5万m³／日以下】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明水処理	1/2	0	0	0	0	0	0	79,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,237
	環境対策	1/4	1,192	0	35,960	4,875	8,134	0	9,360	8,888	3,507	3,622	2,395	0	742	0	650	0	79,325
	高度処理	1/4	27,220	31,878	15,856	29,771	74,206	0	20,262	48,098	34,159	30,538	57,888	0	35,448	0	16,995	0	422,319
	水質管理	1/2	3,771	7,708	6,396	7,256	15,597	637	11,857	5,629	4,455	5,032	3,668	949	3,204	405	5,187	90	81,841
	合計		52,981	263,683	238,223	41,902	415,662	637	570,595	113,299	42,121	39,192	63,951	949	39,394	405	22,832	90	1,905,916
処理単価基本事業費			1,508,892	3,649,273	2,542,839	1,946,727	5,124,154	5,007,809	1,740,614	1,177,676	1,161,577	1,970,103		1,148,182		594,911		27,572,757	
処理水量(高級・高度)(千m³)			60,752	87,752	53,742	45,775	89,547	123,384	41,585	22,766	22,328	60,322		21,050		8,762		637,765	
処理単価(円/m³)【流泥事業含】			24.84	41.59	47.32	42.53	57.22	40.59	41.86	51.73	52.02	32.66		54.55		67.90		43.23	

※金額については流域協議会資料の決算値を使用（猪名川流域を除く）

※湾岸流泥の全事業費のうち北部及び単独公共分は北部の流泥事業費にて、中部分は中部の流泥事業費にて、南部分は南部の流泥事業費にて分割して計上

※湾岸流泥事業費の単独公共分は北部の流泥受託事業として計上

※湾岸流泥の排水処理費用は北部・中部・南部各々の流域事業費にて計上、単独公共分は北部の流域受託事業として計上

※猪名川流域の処理水量は、大阪府分のみ（処理水量全体を兵庫県と申告水量按分したもの。令和5年度は全体の52.26%）

※猪名川流域の一般財源補助率は、大阪府流域下水道維持操作事務府費補助金交付要綱による。

※一般財源補助率のうち污水处理は、南部にのみ適用。

※上記は総務費、人件費を含む金額。

※上記の受託額には、太陽光発電による収益額を含んでいない。

※猪名川流域の金額は確定決算前のもので、全事業費は兵庫県側を含む全体額、受託費は全事業費から大阪府側事業費を引いた額。

※端数処理により、合計が異なる場合があります。

②水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人数

	名 称	職 員			委 託		
		昼 間	夜 間	のべ人数	昼 間	夜 間	のべ人数
水みらい センター	原 田	31	0	31	36	11	78
	中 央	10	0	10	46	12	76
	高 槻	10	0	10	50	10	77
	渚	12	0	12	44	7	58
	鴻 池	18	0	18	67	12	101
	なわて	0	0	0	10	2	15
	川 俣	15	0	15	57	12	81
	竜 華	0	0	0	10	2	14
	狭 山	9	0	9	22	6	35
	今 池	9	0	9	46	9	64
	大 井	7	0	7	30	6	42
	北 部	11	0	11	79	9	88
	中 部	5	0	5	26	3	32
	南 部	5	0	5	15	3	26
	小 計	142	0	142	538	104	787
ポンプ場	岸 部	中央MCで一括管理			2	2	8
	味 舌	中央MCで一括管理			4.5	2.5	12
	穂 積	中央MCで一括管理			2	2	8
	摂 津	中央MCで一括管理			9	2	15
	前 島	高槻MCで一括管理			3	2	7
	安威川左岸	高槻MCで一括管理			高槻MCで一括管理		
	石津中継	渚MCで一括管理			渚MCで一括管理		
	鴻 池	鴻池MCで一括管理			13	2	16
	菊 水				5	2	10
	太 平				5	2	9
	氷 野				7	2	12
	桑 才				5	2	9
	茨 田				7	2	11
	深 野 北				8	2	13
	萱 島				7	2	11
	枚方中継				0	0	0
	寝屋川中継				0	0	0
	小 阪	管渠含めて 川俣MCで一括管理			6	2	10
	川 俣				8	2	12
	新 家				6	2	10
	寺 島				5	2	9
	長 吉				6	2	10
	小 阪 合				5	2	9
	新 池 島				5	2	9
	植 付				4	2	8
	深 野				5	2	9
	今 井 戸	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	西 除	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	今井戸川	今池MCで一括管理			今池MCで一括管理		
	川面中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	小吹台中継	大井MCで一括管理			大井MCで一括管理		
	錦郡中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	長野中継	狭山MCで一括管理			狭山MCで一括管理		
	和泉中継	北部MCで一括管理			北部MCで一括管理		
	淡輪中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	深日中継	南部MCで一括管理			南部MCで一括管理		
	小 計	0	0	0	127.5	44.5	227
合 計		142	0	142	665.5	148.5	1014

(注) 人数は昼間、夜間のはりつき人数。
のべ人数はローテーションの人数。

③運転管理委託業務状況

流域	水みらいセンター ポンプ場名	委 託 名	業 者 名	契約金額 (千円)	備 考
猪 名 川	原田MC	1・2系処理施設 運転管理業務	月島ジェイテクノメンテ サービス㈱大阪支社西日本 営業部	220,000	一般競争入札、長期3年 (R7.4.1～R10.3.31)
		3系処理施設 運転管理業務	三菱化工機アドバンス㈱大 阪支店	289,080	一般競争入札、長期3年 (R7.4.1～R10.3.31)
		3系汚泥処理施設 運転管理業務	メタウォーターサービス㈱ 事業推進本部西日本営業部	357,500	一般競争入札、長期3年 (R7.4.1～R10.3.31)
安 威 川	中央MC 摂津P	中央水みらいセンター外 運転管理業務	ファノバ・アイテック共同 企業体	924,928	一般競争入札 (R5.3.31～R10.3.31)
	岸部P 味舌P 穂積P	岸部ポンプ場外 運転管理 業務	アイテック㈱	263,220	一般競争入札 (R5.3.31～R8.3.31)
淀 川 右 岸	高槻MC 前島ポンプ場 安威川左岸ポンプ場	高槻水みらいセンター外 運転管理業務	アイテック・高浄 共同企業体	717,358	総合評価一般競争入札 (R2.3.31～R7.3.31)
淀 川 左 岸	渚MC 石津中継P含む	渚水みらいセンター外運転 管理業務	アイテック・TTMS共同企業 体	572,132	総合評価一般競争入札 (R2.3.31～R7.3.31)
寝 屋 川 北 部	鴻池MC・なわてMC・鴻池P・ 枚方中継P・寝屋川中継P・増補 幹線	鴻池水みらいセンター外 運転管理業務	東洋メンテナンス㈱	1,168,740 294	総合評価一般競争入札 (R2.3.31～R7.3.31) 一般競争入札 (R7.3.31～R12.3.31)
	茨田P・桑才P・太平P・萱島 P・菊水P・氷野P・深野北P	茨田ポンプ場外 運転管理業務	アイテック・日本メンテナ ス共同企業体	591,911 287	総合評価一般競争入札 (R2.3.31～R7.3.31) 一般競争入札 (R7.3.31～R12.3.31)
寝 屋 川 南 部	川俣MC・竜華MC・川俣P	川俣水みらいセンター外 運転管理業務	東洋メンテナンス(株)	1,193,042	一般競争入札 (R5.3.31～R10.3.31)
	小阪P・新家P・長吉P・寺島 P・小阪合P・新池島P・植付 P・深野P	小阪ポンプ場外 運転管理業務	アイテック・高浄・畑中商 事共同企業体	744,223	一般競争入札 (R5.3.31～R8.3.31)
大和川下流 西部	今池MC	今池水みらいセンター包括 管理事業(運転管理ほか業 務)	K G A T今池㈱	1,480,569	総合評価・一般競争入札 (R5.3.31～R13.3.31)
大和川下流 東部	大井MC 川面中継P・小吹台中継P含む	大井水みらいセンター外運 転管理業務	アイテック・ミザックJV	402,864	総合評価一般競争入札 (R2.3.31～R7.3.31)
大和川下流 南部	狭山MC 錦郡中継P・長野中継P含む	狭山水みらいセンター外運 転管理業務	ウォーターエージェン シー・世界産業共同企業体	376,715	総合評価一般競争入札 (R2.3.31～R7.3.31)
南大阪湾岸 北部	北部MC(水処理) 和泉中継P含む	北部水みらいセンター(水 処理)外運転管理業務	アイテック㈱	372,461	総合評価一般競争入札 (R3.3.31～R8.3.31)
	北部MC(汚泥処理) 送泥P含む	北部水みらいセンター(汚 泥処理)外運転管理業務	クボタ環境サービス㈱	589,637	総合評価一般競争入札 (R3.3.31～R8.3.31)
南大阪湾岸 中部	中部MC	中部水みらいセンター運転 管理業務	㈱第一	227,263	総合評価一般競争入札 (R3.3.31～R8.3.31)
南大阪湾岸 南部	南部MC 淡輪中継P・深日中継P含む	南部水みらいセンター外運 転管理業務	鳴和環境㈱	225,223	一般競争入札 (R3.3.31～R8.3.31)

④水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・し・さ・沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況

(税込)													
水みらい センター	契約電力 (kW)	沈砂処分先	し　　さ　　発　　生　　量		焼　却　灰		重　油 平均単価 (円/L)	高分子単価 (円/kg)	塩酸 単価 (円/kg)	次亜塩 単価 (円/kg)	そ　の　他		
			発生量 (m ³ /年)	経費 (円/年)	し・さ処分先	運搬費 (円/t)					処分費 (円/t)	処分先	
原　田	8,800	1・2系沈砂 フェニックス大阪沖 3系沈砂 場内処分(焼却)	251.28 (233.65t/年)	2,998,710	豊中市伊丹市 クリーンランド	5,830 5,830 6,380	11,110 11,110 8,800	大阪基地 尼崎基地 住友大阪セメント (株)	82.83	汚泥脱水用 744.70 機械濃縮用 730.40	-	47.08	
中　央	5,800	(4～3月) 三重中央開発所	(4～3月) 610.94 (沈砂含む)	運搬・処分費 35,617,802 (沈砂含む)	(4～3月) 三重中央開発所 処分 大栄環境 運搬	(4～5月) 4,950 (6～3月) 4,950 (12～2月) 5,800	(4～3月) 11,110 11,110 9,000	大阪基地 大阪基地 住友大阪セメント (株)	97.25	(濃縮用) (4～3月) 383.90 (脱水用ポリアミジン100%) (4～3月) 1,606.00 (脱水用架橋型カチオン混合凝集剤) (4～3月) 1,125.30	-	(4～3月) 53.57	苛性ソーダ(48%) (4～3月) 66.55 (円/kg)税込
高　槻	4,400	(4月～3月) D I N S 関西所	140.15 沈砂含む (t/年)	運搬・処分費 8,170,745 沈砂含む	(4～3月) D I N S 関西所 処分 大栄環境 運搬	(4～5月) 6,160 税込 (6～3月) 5,929 税込	(4～3月) 12,970 フェニックス	97.45 (加重平均)	(濃縮用高分子凝集剤) (4～3月) 880.00 (脱水用ポリアミジン) (4～3月) 1,606.00 (脱水用架橋型) (4～3月) 1,031.80	-	(4～3月) 53.57	PAC (4～3月) 35.60(円/kg) 苛性ソーダ(48%) (4～3月) 66.55(円/kg) 灯油 加重平均 92.84(円/L)	
清	4～3月 3,600	三重中央 開発所	43.64 (t/年)	2,269,080 税込	東京都環境 保全公社	4～5月 3,850 税込 6～3月 4,950 税込	4～3月 12,870 税込 大阪沖	96.14 税込	脱水 601.70 濃縮 602.80 税込	-	49.83 税込	(円/kg) 税込 38.17 31.83 29.70 203.50	
鴻　池	6,900	フェニックス 大阪沖	117.66 t/年	5,824,170 税込	4月～3月 (株)ダイカン 処分 (株)エムケー 運搬	4月～5月 2,250 税込 5月～3月 4,840 税込	4月～5月 12,870 フェニックス 大阪沖	97.44 税込 (加重平均)	脱水 394.90 濃縮 605.00 税込	-	49.83 税込	(円/kg) 税込 38.17 29.70 31.83	
なわて	950	フェニックス 大阪沖	0.44 t/年	21,787 税込	鴻池と同じ	-	-	-	-	-	-	49.17 税込	(円/kg) 税込 30.58 22.77
川　俣	5,200	フェニックス 大阪沖	57.84 (t/年)	4～3月 9,021,870 (株)ダイカン	(株)ダイカン	4月～5月 5,060 6月～3月 5,280	4月～3月 11,700 フェニックス 大阪沖	97.08	脱水用 375.1 濃縮用 375.1	-	49.83 税込	(円/kg) 31.83 38.17 29.70 125.40	
電　華	1,200	-	0.00 (t/年)	0	川俣と同じ	-	-	-	-	-	-	川俣と同じ	(円/kg) 38.17 29.70
今　池	4,100	下水、雨水とも フェニックス 大阪沖 (陸上残土)	下水し 17.41 (t/年) 雨水し 8.18 (t/年)	汚泥処理に 含む 548,900	場内処分 (焼却) (株) D I N S 関西	4,950 (4,5月) 4,521 (6～3月)	12,870 フェニックス 大阪沖	受注者購入 のため 単価不明	高分子凝集剤 脱水用(ポリアミジン) 機械濃縮用 受注者で購入	-	次亜塩素酸 ソーダ 受注者で購入	苛性ソーダ(24%) 受注者購入のため単価不明 ポリ塩化アルミニウム 受注者で購入	税抜 (円/kg) 38.17 31.85 218.90 38.17
狭　山	1,370	関西クリア センター側	72.39 (t)	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	4,730 (4～5月) 4,730 (6～3月)	12,870 フェニックス 大阪沖	95.82	高分子凝集剤 脱水用(ポリアミジン) 1485.0 脱水用(メタクリレート) 909.7 濃縮用 583.00	-	次亜塩素酸 ソーダ 49.88	苛性ソーダ(24%) 31.85 消臭剤 218.90 ポリ塩化アルミニウム 38.17	
大　井	1,800	場内処分 (焼却)	8.20 (t)	汚泥処理に 含む	場内処分 (焼却)	(4～5月) 4,785 (5～3月) 4,840	12,870 フェニックス 大阪沖	95.26	脱水用 ポリアミジン系 1485.0 メタクリレート系 909.7	-	次亜塩素酸 ソーダ 49.88	苛性ソーダ(24%) 31.85 消臭剤 218.90 ポリ塩化アルミニウム 38.17	
北　部	4～3月 3,400	関西クリアセ ンター側	28.11 (t)	599,617 税込	D I N S 関西所	(4～5月) 3,490 (5～3月) 3,310	11,700 フェニックス 大阪沖	92.84 税込	-	-	-	次亜塩素酸 ソーダ 49.88 税込	ポリ塩化アルミニウム 38.17 税込(円/kg)
中　部	1,500	橋本金属有限 会社	8.91 (t)	130,901 税込	岸和田市貝塚市 清掃施設組合	-	-	-	101.09 税込 (07.3月のみ購入)	-	-	次亜塩素酸 ソーダ 49.88 税込	ポリ塩化アルミニウム 38.17 税込
南　部	740	関西クリアセ ンター側	3.95 (t/年)	収集運搬処理委託 130,350	泉南清掃 事務組合	1,958 (4～5月) 2,090 (6～3月) 脱水ケーキ	大阪南 下水汚泥 広域処理場	92.84 (07.3月のみ購入)	603.90	-	49.88	ポリ塩化アルミニウム 38.17 消臭剤 218.90	

ポンプ場

名 称		契 約 電 力		沈 砂 処 分 先	し さ 処 分 先
流域	ポンプ場名	(月)	(kW)		
安威川	岸 部	4～5	260	(4～3月) DINS関西㈱	(4～3月) DINS関西㈱
		6～7	254		
		8～3	257		
	味 舌	4～3	520		
	穂 積	4～6	174	(4～3月) 三重中央開発㈱	(4～3月) 三重中央開発㈱
		7	167		
		8～3	187		
	摂 津	4～3	900		
淀川右岸	前 島	4～7	306	(4月～3月) D I N S 関西㈱	(4月～3月) D I N S 関西㈱
		8	243		
9～3		305			
	安威川左岸	4～5	21	—	—
6～11		20			
12～3		24			
淀川左岸	石津中継	4～3	1010	—	—
寝屋川北部	菊 水	4～7	107	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖	4月～3月 ダイカン(株)
		8～3	104		
	太 平	4～3	265	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖	
	氷 野	4～5	222	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖	
		6～7	219		
		8～3	202		
	桑 才	4～3	550	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖	
	茨 田	4～5	336	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖	
		6	318		
		7	323		
	8～3	328			
	深 野 北	4～7	171	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖	
		8～9	170		
		10～3	163		
枚方中継	4～5	239	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖		
	6～3	241			
萱 島	4～5	227	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖		
	6～3	222			
寝屋川中継	4～5	163	鴻池MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖		
	6～7	161			
	8～10	160			
	11～3	162			
寝屋川南部	小 阪	4～3	979	川俣MCにて再洗浄後 フェニックス大阪沖	R6. 4月～R7. 3月 (株) ダイカン
	川 俣	4	113		
		5～3	110		
	新 家	4～3	536		
	長 吉	4～3	991		
	寺 島	4～3	900		
	小阪合	4～8	452		
		9～10	441		
11～3		478			
新池島	4～3	750			
植 付	4～3	532			
	深 野	4～6	190		
7～3	202				
大和川下流 東部	川面中継	4～5	160	大井水みらいセンター	大井水みらいセンター
		6～3	105		
	小吹台中継	4～5	45	—	—
6		40			
7～3		43			
大和川下流 南部	錦郡中継	4～3	760	関西クリアセンター㈱	狭山水みらいセンター
	長野中継	4～3	75	—	狭山水みらいセンター
南大阪湾岸 北部	和泉中継	4～7	15	—	(破碎機のため発生しない。)
		8～3	19		
南大阪湾岸 南部	淡輪中継	4～5	166	関西クリアセンター㈱ (南部MC分と混合処理)	泉南清掃工場 (南部MC分と混合処理)
		6	158		
		7～3	161		
	深日中継	4～5	56	処分なし	—
6～3	38				

⑤改良工事等状況

猪名川流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
原田MC	水処理	2系脱臭機棟改修工事	5,713	18	
	合計		5,713	—	

安威川流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
茨木摂津污水幹線外	茨木市宮島二丁目地内 外	水管橋耐震補強工事 (R5-1)	72,626	26	R5-R7
中央MC	茨木市宮島三丁目地内	水処理施設改良工事 (R5-1)	233,024	49	R5-R6
	合計		305,650	—	

淀川右岸流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
高槻MC	高槻市番田二丁目地内	雨水ポンプ棟耐震補強工事 (R5-1)	131,482	44	R6-R7
高槻島本污水幹線	高槻市須賀町地内	管渠改良工事 (R5-1)	125,701	47	R5-R6
高槻島本污水幹線	高槻市須賀町地内	管渠改良工事 (R6-1)	49,484	47	R6
高槻茨木污水幹線	高槻市番田二丁目地内	マンホール耐震補強工事 (R6-1)	1,408		R6
	合計		308,075	—	

淀川左岸流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
渚MC	枚方市渚四丁目地内	沈砂池機械設備長寿命化対策工事	0	30	【R6-R8】
	合計		0	—	

寝屋川北部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
茨田 (古川) PS	大阪市鶴見区諸口五丁目	茨田 (古川) PS 雨水沈砂池機械設備長寿命化対策工事	87,991	49	【R5-R6】
	合計		87,991	—	

寝屋川南部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
川俣MC	東大阪市川俣二丁目	沈砂池機械設備長寿命化対策工事	72,349	24	【R5-R6】
川俣MC	東大阪市川俣二丁目	水処理施設棟外壁外改修工事	49,797	51	【R5-R6】
飛行場南幹線	大阪市平野区美音田戸七丁目地内 外	特殊マンホール改良工事	9,644	51	【R6】
	合計		131,790	—	

大和川下流西部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
今池水みらいセンター	松原市天美西七丁目地内	1号汚水ポンプ設備長寿命化対策工事	74,800	43	【R5-R6】
	合計		74,800	—	

大和川下流東部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
大井水みらいセンター	藤井寺市西大井一丁目地内	汚泥処理施設改良工事 (R 5 - 1)	21,310		
小吹台中継ポンプ場	南河内郡千早赤阪村大字小吹地内	スクリーンかす設備長寿命化対策工事	9,900	22	
	合計		31,210	—	

大和川下流南部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
河内長野幹線		管渠改良工事 (R 3 - 1)	71,696		
	合計		71,696	—	

南大阪湾岸北部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
北部水みらいセンター	泉北部忠岡町新浜三丁目地内	汚泥調整槽改良工事 (R 5 - 1)	94,258		
	合計		94,258	—	

南大阪湾岸中部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
田尻泉佐野幹線		マンホール改良工事 (R 5 - 1)	169,131		
中部水みらいセンター	貝塚市二色南町地内	N o . 2汚水ポンプ設備外長寿命化対策工事 (2系)	9,394	33	【R5-R7】
中部水みらいセンター	貝塚市二色南町地内	最終沈殿池外機械設備 (2-1系) 長寿命化対策工事 (R5-1)	76,125	28	【R5-R7】
	合計		254,650	—	

南大阪湾岸南部流域

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
岬阪南幹線	泉南市りんくう南浜地内	マンホール改良工事 (R 5 - 2)	116,590		
南部水みらいセンター	泉南市りんくう南浜地内	N o . 1送風機設備長寿命化対策工事	119,900	32	【R5-R6】
	合計		236,490	—	

⑥補修工事等状況
猪名川流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
原 田	水処理	2系脱臭機棟改修工事	5,713	18	
猪名川流域	合 計		5,713		

安威川流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
中央 水みらい センター	水処理 その他	減速機補修工事	2,301	45	債務(R5～R6)
		消防設備補修工事	5,543	43	債務(R5～R6)
味舌ポンプ場					
岸部ポンプ場	雨水	雨水細目除塵機外補修工事 (R5-R6)	31,602	33	債務(R5～R6)
穂積ポンプ場					
摂津ポンプ場					
管渠					
	合計		39,446		

淀川右岸流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
高槻 水みらい センター	水処理	最終沈殿池設備補修工事 (B系)	48,620	34	(債務) R5～R6
	雨水	低段雨水自動除塵機設備補修工事 (その2)	33,550	31	(債務) R5～R6
	水処理	減速機補修工事	8,707	34	(債務) R5～R6
	水処理	北汚水し渣搬出機補修工事	2,474		(債務) R6～R7
	水処理	E系初沈汚泥引抜ポンプ補修工事 (その2)	0		(債務) R6～R7
	水処理	E系曝気槽流入可動堰補修工事	37,840		(債務) R6～R7
	水処理	高槻水みらいセンター 管理棟女子トイレ修繕	402		
前島ポンプ場					
安威川左岸ポンプ場					
管渠					
	合計		0		

淀川左岸左岸流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
渚 水みらい センター	汚泥処理	No.4スクリーンプレス脱水機設備補修工事(R4-R6)	5,676	18	債務(R4～R6)
	水処理	水処理電気設備補修工事(R5-R6)	43,556	15～22	債務(R5～R6)
	水処理	沈砂池ポンプ棟建築機械設備補修工事(R5-R6)	8,250	40	債務(R5～R6)
	水処理	返送汚泥ポンプ補修工事(R5-R6)	2,670	23	債務(R5～R6)
	水処理	沈砂し渣洗浄設備外補修工事(R5-R6)	11,727	12	債務(R5～R6)
	水処理	最初沈殿池機械設備補修工事 (R6-R7)	27,560	35	債務(R6～R7)
	水処理	管理棟空調設備補修工事	1,320	20	
	合計		100,759		

寝屋川北部流域下水道

	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
鴻 池 水みらい センター	水 処 理	なわて水みらいセンター外 インバータ等補修 工事 (R5-R6)	29,591	26	
		鴻池水みらいセンター 用水設備補修工事 (R 5-R6)	76,582	31	
		鴻池水みらいセンター外 水処理ポンプ等補修 工事 (R6-R7)	98,639	37	
		鴻池水みらいセンター 脱水機設備補修工事 (R5-R6)	82,500	27	
	ポンプ場	鴻池水みらいセンター B沈砂洗浄設備補修工 事 (R5-R6)	70,126	31	
		鴻池水みらいセンター AC沈砂洗浄設備補修工 事	49,786	16	
	汚泥処理 小計		407,224		
なわて 水みらい センター 管渠		氷野ポンプ場外 沈砂池機械設備補修工事 (R 5-R6)	17,036	15	
		なわて水みらいセンター外 インバータ等補修 工事 (R5-R6)	47,409	17	
		鴻池水みらいセンター外 水処理ポンプ等補修 工事 (R6-R7)	18,227	14	
	小計		82,672		
	小計		0		
スカイランド 菊水ポンプ場					
太平ポンプ場		太平ポンプ場外 天井走行クレーン補修工事 (R5-R6)	5,763	57	
氷野ポンプ場		氷野ポンプ場外 沈砂池機械設備補修工事 (R 5-R6)	1,712	25	
桑才ポンプ場					
茨田(古川) ポンプ		太平ポンプ場外 天井走行クレーン補修工事 (R5-R6)	268	52	
茨田(中継) ポンプ		茨田(中継) ポンプ場 汚水沈砂池機械設備補 修工事 (R6-R7)	47,245	48	
		太平ポンプ場外 天井走行クレーン補修工事 (R5-R6)	268	47	
	小計		47,513		
深野北ポンプ場		深野北ポンプ場 無停電電源装置補修工事 (R 5-R6)	11,700	16	
		枚方中継ポンプ場外 無停電電源装置等補修工 事 (R5-R6)	2,319	17	
	小計		14,019		
枚方中継ポンプ場		枚方中継ポンプ場外 無停電電源装置等補修工 事 (R5-R6)	22,061	14	
		鴻池水みらいセンター AC沈砂洗浄設備補修工 事	14,014	15	
	小計		36,075		
萱島ポンプ場					
寝屋川中継ポンプ場					
下水道室					
水質管理センター					
寝屋川北部流域	合計		595,247		

寝屋川南部流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
川 俣 水みらい センター	水処理	流入ゲート補修工事	36,304	53	債務(R5～R6)
		水処理施設棟外壁外改修工事	20,779	52	債務(R5～R6)
	その他	消防設備補修工事	10,670		
		その他小規模補修一式	71,442		
	小計		139,195		
竜 華 水みらい センター					
	その他	その他小規模補修一式	11,162		
	小計		11,162		
小 阪 ポンプ場	沈砂池	沈砂池機械設備補修工事	29,904	43	債務(R5～R6)
		小規模補修一式	8,834		
	小計		38,738		
川 俣 ポンプ場					
	屋外・その他	その他小規模補修一式	8,697		
	小計		8,697		
新 家 ポンプ場					
		小規模補修一式	5,778		
	小計		5,778		
長 吉 ポンプ場	沈砂池	沈砂池機械設備補修工事	39,999	43	債務(R5～R6)
	電気設備	テレメータ設備撤去工事	11,000		
		小規模補修一式	8,038		
	小計		59,037		
寺 島 ポンプ場	沈砂池	洗浄水ポンプ取替（植付ポンプ場外沈砂池機械設備補修工事）	450	29	債務(R6～R7)
		小規模補修一式	11,346		
	小計		11,796		
小阪合 ポンプ場					
		小規模補修一式	11,679		
	小計		11,679		
新池島 ポンプ場					
		小規模補修一式	5,122		
	小計		5,122		
植 付 ポンプ場	沈砂池	沈砂池機械設備補修工事	4,769	26	債務(R6～R7)
		小規模補修一式	4,110		
	小計		8,879		
深 野 ポンプ場					
		小規模補修一式	6,694		
	小計		6,694		
管 渠	管理棟				
	管渠				
	小計		0		
寝屋川南部流域	合 計		306,777		

大和川下流西部流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
今 池 水みらい センター	水処理設備	No.3沈砂池流出ゲート補修工事	7,700	39	
	焼却炉設備				
	電気設備				
	その他	水処理電気設備補修工事 (R5-R6)	31,159	33	
今井戸系 雨水ポンプ場					
	合計		38,859		

大和川下流東部流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
大 井 水みらい センター	水処理設備	消防設備補修工事	821	28	
	汚泥処理設備	ケーキ圧送ポンプインバータ設備補修工事 (R6-R7)	2,420	28	
		消防設備補修工事	206	28	
	その他				
	小計		3,447		
川面中継ポンプ場					
	小計				
小吹台中継ポンプ場		スクリーンかす設備長寿命化対策工事	9,900	20	
	小計				
	合計		13,347		

大和川下流南部流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
狭 山 水みらいセンター	汚泥処理設備	汚泥焼却設備補修工事 (R5-R6)	30,625	23	
		脱水設備外補修工事 (R5-R6)	41,767	23	
	水処理設備	最初沈殿池外機械設備補修工事(2-1系) (R5-R6)	22,969	22	
	小計		95,361		
錦郡中継ポンプ場	その他				
	小計		0		
長野中継ポンプ場	その他				
	小計		0		
	合計		95,361		

南大阪湾岸北部流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
北 部 水みらい センター	水処理棟 沈砂池・ポンプ棟	初沈流入可動堰外補修工事	29,150	23	債務R6-R7
		しき洗浄機補修工事 (R6-R7)	27,995	14	
(大阪南SC)	脱水機棟 受泥濃縮棟 焼却炉	No.5・6・7スクリープレス脱水機等補修工事 (R 5 - R 6)	119,570	14-19	債務R5-R6
		No.6ベルト型ろ過濃縮機補修工事 (R 5 - R 6)	9,900	14	債務R5-R6
		4号汚泥焼却設備補修工事	71,280	20	
(大阪南SC関連)					
	合計		257,895		

南大阪湾岸中部流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
中 部 水みらい センター	1 系	1 系生物反応槽機械設備補修工事	16,500	22	債務R5-R6
	2 系	No. 2 汚水ポンプ設備外長寿命化対策工事 (2 系)	72,600	32	債務R5-R7
		最終沈殿池外機械設備 (2 - 1 系) 長寿命化対策工事 (R 5 - 1)	137,060	28	債務R5-R7
		汚泥移送ポンプ補修工事	22,000	16	未発注
	合計		248,160		

南大阪湾岸南部流域下水道

施設名称	設置場所	工 事 件 名	金 額 (千円)	経過 年数	備 考
南 部 水みらい センター	水処理設備	No.1送風機設備長寿命化対策工事	119,900	31	
	汚泥処理棟				
	小計		119,900		
淡輪中継ポンプ場					
	小計		0		
深日中継ポンプ場					
	小計		0		
	合計		119,900		

9. 水みらいセンター他見学者記録

流域名	施設毎利用数						利用者別数											
	水みらい センター		その他		計		小学生		中学生		その他学生		国外		その他		計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
猪名川	71	5,479	0	0	71	5,479	60	5,349	0	0	0	0	0	0	11	130	71	5,479
安威川	4	465	3	18	7	483	3	458	0	0	1	37	0	0	3	23	7	518
淀川右岸	4	264	0	0	4	264	3	253	0	0	0	0	0	0	1	11	4	264
淀川左岸	19	803	0	0	19	803	8	715	0	0	3	13	0	0	8	75	19	803
寝屋川北部	40	1,385	0	0	40	1,385	14	1,039	1	11	2	28	3	75	20	232	40	1,385
寝屋川南部	24	1,175	0	0	24	1,175	14	1,011	0	0	0	0	0	0	10	164	24	1,175
大和川 下流西部	10	381	0	0	10	381	6	341	0	0	0	0	0	0	4	40	10	381
大和川 下流東部	11	550	0	0	11	550	7	525	0	0	0	0	0	0	4	25	11	550
大和川 下流南部	7	597	0	0	7	597	7	597	0	0	0	0	0	0	0	0	7	597
南大阪 湾岸北部	30	2,199	0	0	30	2,199	29	2,197	0	0	0	0	0	0	1	2	30	2,199
南大阪 湾岸中部	15	1,048	0	0	15	1,048	14	1,032	0	0	0	0	0	0	1	16	0	1,048
南大阪 湾岸南部	10	826	0	0	10	826	10	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826
大阪南 下水汚泥 広域処理場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	84	4,611	0	0	84	4,611	58	4,469	0	0	1	7	0	0	25	135	45	4,611

10. 維持操作引継工事一覧

(北部流域下水道事務所管内)

流域名	工 事 名			工事種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
	箇所名	施設名	詳細名	工種				
猪名川流域	原田水みらいセンター	処理場	雨天時汚水処理設備工事 (No. 1)	機械	R6. 5. 10	三菱化工機㈱ 大阪支社	雨天時汚水処理設備 1 式 補機設備 1 式 製作・据付・調整 1 式	R7. 4. 1
	原田水みらいセンター	処理場	雨天時汚水処理電気設備工事	電気	R6. 5. 9	メタウォーター㈱ 関西営業部	運転操作設備 1 式 監視制御設備 1 式 計装設備 1 式 製作・据付・調整 1 式	R7. 4. 1
	原田水みらいセンター	処理場	1・2系汚泥処理施設撤去工事	土木	R6. 5. 31	株木・豊有特定建設工事JV	汚泥処理施設撤去工 1 式 その他付帯設備撤去工 1 式	R7. 4. 1
	原田水みらいセンター	処理場	3系計量分配槽設備更新工事 (No. 1)	機械	R6. 8. 30	㈱第一テクノ 関西支店	鋳鉄製可動堰 1 門 製作・据付・調整 1 式	R7. 4. 1
	原田水みらいセンター	処理場	3系計量分配槽防食工事	土木	R7. 2. 14	㈱輝栄建設	防食工 1 式	R7. 4. 1
	原田水みらいセンター	処理場	3系A～D列送風機電気設備更新工事	電気	R7. 2. 27	㈱日立製作所 関西支社	配電設備 1 式 運転操作設備 1 式 監視制御設備 1 式 計装設備 1 式 製作・据付・調整 1 式	R7. 4. 1
	原田水みらいセンター	処理場	建築電気設備更新実施設計業務委託その2	委託	R7. 3. 14	㈱E & S エンジニアリング	実施設計業務 1 式	R7. 4. 1
	原田水みらいセンター	処理場	1・2系汚泥処理配管撤去工事その2	機械	R7. 3. 7	㈱ノリック	撤去工事 1 式	R7. 4. 1
安威川流域	中央水みらいセンター	処理場	水処理施設外改良工事 (R5-1)	土木	R6. 10. 31	㈱江川組	躯体防食工 (塗布型ライニング工法及びシートライニング工法) 劣化部除去工 1,109.0m ² 新雨修繕工 1,109.0m ² 防食被覆工 塗布型ライニング工法 605.0m ² 防食被覆工 シートライニング工法 504.0m ²	R6. 11. 26
	中央水みらいセンター	処理場	水処理監視制御設備外更新工事	電気	R7. 1. 31	東芝インフラシステムズ㈱ 関西支社	監視制御設備 1 式 運転操作設備 1 式 計装設備 1 式 製作・据付・調整 1 式	R7. 2. 17
	摂津ポンプ場	ポンプ場	2号外雨水ポンプ設備更新工事	機械	R6. 5. 31	㈱電業社機械製作所 大阪支店	雨水ポンプ (φ2000 672m ³ /分) 2 台 補機設備 1 式 製作・据付・調整 1 式	R6. 6. 6
	摂津ポンプ場	ポンプ場	2号外雨水ポンプ電気設備更新工事	電気	R6. 6. 26	東芝インフラシステムズ㈱ 関西支社	運転操作設備 1 式 監視制御設備 1 式 製作・据付・調整 1 式	R6. 7. 11
淀川右岸流域	高槻島本汚水幹線	管渠	管渠改良工事 (R5-1)	土木	R6. 6. 28	芦森エンジニアリング (株)	工事延長 L=114.8m φ900×2連 管渠改良工(製管工法) L=114.8m	R6. 7. 23
	高槻島本汚水幹線	管渠	管渠改良工事 (R6-1)	土木	R7. 2. 28	金田建設工業 (株)	工事延長 L=39.1m φ900×2連 管渠改良工(製管工法) L=39.1m	R7. 3. 18
	高槻茨木汚水幹線	管渠	マンホール耐震補強工事 (R6-1)	土木	R6. 11. 29	(株) 高建	マンホール更新工 マンホール耐震補強工 一式 一式	R7. 3. 17

(東部流域下水道事務所管内)

流域下水道名	工 事 名			工事種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
	箇所名	施設名	詳細名	工種				
寝屋川北部流域	鴻池水みらいセンター	処理場	6号外雨水ポンプ電気設備更新工事	電気	R7.5.30	(株)日立製作所 関西支社	監視制御設備 一式 運転操作設備 一式 計装設備 一式 製作・据付・調整 一式	R7.6.30
	桑才ポンプ場	ポンプ場	6号雨水ポンプ電気設備更新工事	電気	R6.5.31	(株)明電舎 関西支社	監視制御設備 一式 運転操作設備 一式 計装設備 一式 製作・据付・調整 一式	R6.10.1
	桑才ポンプ場	ポンプ場	6号雨水ポンプ設備更新工事	機械	R6.5.31	(株)電業社機械製作所 大阪支店	雨水ポンプ (φ1500mm 396m ³ /分) 1台 補機設備 一式 製作・据付・調整 一式	R6.11.28
寝屋川南部流域	川俣水みらいセンター	処理場	機械濃縮設備更新工事	機械	R7.2.28	クボタ環境エンジニアリング (株) 大阪営業所	ベルト型ろ過濃縮機 (80m ³ /時) 1 台 補機設備 一式 製作・据付・調整 一式	R7.5.23
	長吉ポンプ場	ポンプ場	1号外雨水ポンプ外電気設備更新工事	電気	R6.6.29	安川オートメーション・ドライブ (株) 大阪支店	運転操作設備 一式 監視制御設備 一式 製作・据付・調整 一式	R7.3.18
	新家ポンプ場	ポンプ場	5号雨水ポンプ設備更新工事	機械	R6.5.31	(株)クボタ	雨水ポンプ (φ1800 mm 483.6m ³ /分) 1台 補機設備 一式 製作・据付・調整 一式	R7.3.31
	新家ポンプ場	ポンプ場	受変電設備機能増設工事	機械	R6.11.29	三菱電機プラントエンジニアリング (株) 西日本本部	受変電設備 一式	R7.3.18

(南部流域下水道事務所管内)

流域下水道名	工 事 名			工事種別	完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
	箇所名	施設名	詳細名	工種				
大和川下流 西部流域	今池水みらいセンター	下水処理場	場内整備工事 (R 5 - 1)	土木	R7. 1. 31	菱田建設 (株)	雨水排水設備 側溝工 付帯工 L=678 一式	R7. 2. 12
	今池水みらいセンター	下水処理場	1号汚水ポンプ設備長寿命化対策工事	機械	R7. 2. 28	新菱工業(株)大阪営業所	No.1汚水ポンプ用電動機 1台 No.1汚水ポンプ 1台 製作・据付・調整 1式	R7. 3. 21
南大阪湾岸 北部流域	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理受変電設備更新工事	電気	R7. 2. 28	(株)正興電機製作所 大阪 営業所	受変電設備 1式 製作・据付・調整 1式	R7. 3. 12
	北部水みらいセンター	下水処理場	水処理外監視制御設備機能増設工事	電気	R7. 2. 25	(株)明電舎 関西支店	監視制御設備 機能増設 1式	R7. 3. 10
	北部水みらいセンター	下水処理場	No.3 送風機設備長寿命化対策工事	機械	R7. 2. 28	三菱重工マシナリーテクノロ ジー(株)	送風機 送風機電動機 製作・据付・調整 1台 1台 1式	R7. 3. 11
	北部水みらいセンター	下水処理場	導水渠築造工事 (R5-1)	土木	R7. 2. 21	(株)橋本建設	工事延長 開削工 付帯工 φ 1650mm 81.9m 81.9m 1式	R7. 3. 11
	中部水みらいセンター	下水処理場	No. 2 汚水ポンプ設備外長 寿命化対策工事 (2系)	機械	R7. 5. 30	石垣メンテナンス(株) 大阪支店	2系 No. 1 電動機 1台 No. 2 汚水ポンプ 1台 No. 2 電動機 1台	R7. 6. 2
	中部水みらいセンター	下水処理場	最終沈殿池外機械設備 (2-1系) 長寿命化対策工事 (R5-1)	機械	R7. 6. 27	関西機設(株)	最初沈殿池汚泥掻寄機 1台 最終沈殿池汚泥掻寄機 1台	R7. 6. 10
南大阪湾岸 南部流域	南部水みらいセンター	下水処理場	No. 1 送風機設備長寿命化対策工事	機械	R7. 2. 21	(株)荏原製作所 大阪支社	No.1送風機 No.1送風機用電動機 製作・据付・調整 1台 1台 1式	R7. 2. 28

11. 水みらいセンター増設等経過

原田水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
<第3系列>						
昭和 54 年度		水処理施設(1/8) 予備エアレーションタンク 2 池 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 6 池 最終沈殿池 2 池		脱水機棟		
昭和 55 年度		水処理施設上屋	水処理施設(1/8) 予備エアレーションタンク設備 2 池 最初沈殿池設備 2 池 エアレーションタンク設備 6 池 最終沈殿池設備 2 池	消化タンク 3 槽 (1 次消化タンク 2 槽) (2 次消化タンク 1 槽)	脱水機棟 洗浄タンク 1 組	
昭和 56 年度	84,700 [1+2+3系 251,600 ($\text{m}^3/\text{日}$)]	送風機棟	曝気ブロワー 口径 700mm 2 台 送風機棟 マイクロストレーナー設備 2 台 急速濾過設備 2 台 塩素混和池 滅菌設備 1 池	濃縮タンク 2 槽	消化タンク設備 3 槽 (1 次消化タンク 2 槽) (2 次消化タンク 1 槽) 濃縮タンク設備 1 槽 脱水機棟 加圧脱水機 2 基 (170 $\text{m}^2/\text{基}$)	受変電棟 ※消化タンク設備 H20, 24, 28年撤去更新 ※No.1濃縮タンク設備 H20年撤去更新 ※加圧脱水機 H24年撤去更新
昭和 57 年度				污泥焼却棟	立型多段炉 1 基 (50t/日) 乾式ガスタンク 1 基 球形ガスタンク 1 基 湿式脱流硫塔設備 1 基	水処理施設脱臭設備 (1/8) 1 式 濃縮槽脱臭設備 1 式 ※濃縮槽脱臭設備 H3年撤去更新 ※湿式脱硫塔設備 R4年撤去更新
昭和 59 年度			送風機棟 急速濾過設備 1 台		脱水機棟 加圧脱水機 1 基 (170 $\text{m}^2/\text{基}$) 濃縮タンク設備 1 槽	※加圧脱水機 H26年撤去 ※No.2濃縮タンク設備 H18年撤去更新
昭和 60 年度	42,350 (計 127,050) [1+2+3系 293,950 ($\text{m}^3/\text{日}$)]	水処理施設(2/8) 予備エアレーションタンク 2 池 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 6 池 最終沈殿池 2 池	水処理施設(3/16) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池 送風機棟 曝気ブロワー 1 台 (口径 700mm)			水処理施設脱臭設備 (2/8) 1 式
昭和 61 年度					脱水機棟 加圧脱水機 1 基 (170 $\text{m}^2/\text{基}$)	※加圧脱水機 R1年撤去更新
昭和 62 年度	42,350 (計 169,400) [1+2+3系 336,300 ($\text{m}^3/\text{日}$)]	第3ポンプ場 沈砂池 3 池	水処理施設(2/8) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池	消化タンク 1 槽	消化タンク設備 1 槽 (1 次消化タンク) 立型多段炉 1 基 (100t/日)	発電機棟 1 棟 ※消化タンク設備 H26年撤去更新 ※立型多段炉 H30年撤去更新
昭和 63 年度		計量機・分配槽(3/4)	沈砂池設備 2 池 立軸斜流ポンプ (口径 900mm 1 台) (口径 1350mm 1 台)			発電機設備 2,500 (2,500kVA 1 台) 沈砂池土壤脱臭設備 脱水機棟脱臭設備 1 式
平成 元 年度		水処理施設 (3/8) 予備エアレーションタンク 2 池 最初沈殿池 2 池 エアレーションタンク 6 池 最終沈殿池 2 池				
平成 2 年度			水処理施設 (5/16) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池 送風機棟 急速濾過設備 1 台	濃縮機棟		水処理施設脱臭設備 (3/8) 1 式
平成 3 年度	42,350 (計 211,750) [1+2+3系 378,650 ($\text{m}^3/\text{日}$)]	経過			濃縮機設備 遠心濃縮機 3 台 (40 m^3/h)	濃縮機施設脱臭設備 1 式 ※遠心濃縮機 H29年撤去更新
平成 4 年度			水処理施設 (3/8) 予備エアレーションタンク設備 1 池 最初沈殿池設備 1 池 エアレーションタンク設備 3 池 最終沈殿池設備 1 池		湿式脱硫塔設備 1 基 加圧脱水機(170 $\text{m}^2/\text{台}$) 2 台	脱水機棟脱臭設備 1 式 ※湿式脱硫塔設備 R4年撤去更新 ※加圧脱水機 H30年撤去更新
平成 5 年度	42,350 (計 254,100) [1+2+3系 421,000 ($\text{m}^3/\text{日}$)]			消化タンク (卵形) 1 槽 消化タンク機械棟		
平成 6 年度					洗浄タンク設備 1 組 消化タンク (卵形) 設備 1 槽	

平成 9 年度	[1+2+3系 402,230 (m³/日)]	曝気槽改造 (A-1列)	散気装置 1式			
平成 10 年度		3系D列連絡渠				
平成 11 年度		水処理施設上屋 (D列) 1式 曝気槽改造 (A-2列) 池 W7*L67*D10.3	散気装置 1式			余野川幹線(25-2工区) マンホールポンプ 水中ポンプ 2台
平成 12 年度	[1+2+3系 383,450 (m³/日)]	曝気槽改造 (A-2列)				
平成 13 年度	[1+2+3系 407,020 (m³/日)]		水処理施設 (7/16) 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 1池			
平成 14 年度	[1+2+3系 388,245 (m³/日)]	曝気槽改造 (B-1列)				
平成 15 年度	[1+2+3系 411,820 (m³/日)]		水処理施設 (8/16) 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 1池			上部利用施設
平成 16 年度	[1+2+3系 393,050 (m³/日)]	曝気槽改造 (B-2列)			濃縮機設備 遠心濃縮機 1台 (40m³/h) 乾式ガスタンク 1基 (更新)	
平成 18 年度	[1+2+3系 374,280 (m³/日)]	水処理施設改良 (C-1列) 高度処理改良				
平成 19 年度	[1+2+3系 374,280 (m³/日)]		立軸斜流ポンプ (口径 1,200mm 1台)			
平成 20 年度	[1+2+3系 409,280 (m³/日)]	水処理施設(2/8) 最初沈殿池 4池 反応タンク 4池 最終沈殿池 4池	水処理施設(1/8) 最初沈殿池 2池 反応タンク 2池 最終沈殿池 2池		濃縮タンク設備 (更新) 汚泥掻き寄せ機 1式	
平成 21 年度	[1+2+3系 390,500 (m³/日)]	急速ろ過施設 10池 水処理施設改良 (C-2列) 高度処理改良	急速ろ過設備 1式			
平成 22 年度	[1+2+3系 390,500 (m³/日)]		第3ポンプ場 沈砂池設備更新 一式 AB列脱臭設備更新 一式			自家発電設備増設 1台 (2500kVA)
平成 24 年度					流動焼却炉(110t/日) 1基	
平成 25 年度					スクリーンプレス脱水機 2台	脱水機棟脱臭設備 1式
平成 26 年度					スクリーンプレス脱水機 1台	
平成 28 年度	[1+2+3系 425,500 (m³/日)]		水処理施設(1/8) 最初沈殿池 2池 反応タンク 2池 最終沈殿池 2池	急速ろ過躯体	ベルト濃縮機 3台 A-No. 4 消化タンク (2次消化から1次消化へ)	
令和 元 年度			塩素混和地設備		スクリーンプレス脱水機 1台	
令和 2 年度		急速ろ過施設 2池	急速ろ過設備 1式			
令和 3 年度					焼却設備更新 流動焼却炉(70t/日) 1基	
令和 4 年度	[2+3系 363,200 (m³/日)]				ガスプラント設備更新 1式	第1系列水処理廃止
令和 5 年度						
昭和 40 年度	<第1・2系列> 31,100	第1系列(2/2) 沈砂池 4池 第1ポンプ場 第1系列(1/2) 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 2池 最終沈殿池 2池 第1系列(1/2) 塩素混和池 1池 第1機械室(送風機室)	第1系列(2/2) 沈砂池設備 4池 立軸斜流ポンプ (口径 500mm 2台) (口径 800mm 2台) 第1系列(1/2) 最初沈殿池設備 2池 エアレーションタンク設備 2池 最終沈殿池設備 2池 第1系列(1/2) 塩素混和池 1池 曝気ブロー(口径250mm 2台)	消化タンク 4槽 洗浄タンク 1組 第2機械室 (ボイラー, 脱水機室)	消化タンク 4槽 洗浄タンク 1組 ボイラー 2基 真空脱水機械 2台 (33.5m³/台) ガスタンク 1基 (有水式)	※消化タンク(土木/設備) 4槽 R6年撤去 ※ボイラー H7年撤去 ※真空脱水機 H6年撤去 ※ガスタンク 1基 (有水式) H8年撤去更新 ※1系エアタン・終沈土木 R6年廃止撤去 ※1系エアタン・終沈設備 R6年廃止撤去
昭和 41 年度			第1ポンプ場 立軸斜流ポンプ (口径 500mm 1台) (口径 800mm 1台)			
昭和 43 年度				消化タンク 1槽 濃縮タンク 1槽	消化タンク設備 1槽 濃縮タンク設備 1槽	
昭和 44 年度	15,200 (計 46,300)	第1系列(4/4) 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 2池 最終沈殿池 2池	第1系列(3/4) 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 1池 最終沈殿池設備 1池 第1機械室(送風機室) 曝気ブロー(口径300mm 1台)			

昭和 45 年度	16,000 (計 62,300)		第1系列(4/4) 最初沈殿池設備 1池 エアレーションタンク設備 1池 最終沈殿池設備 1池 第1ポンプ場 立軸ポンプ (口径 900mm 3台) 第1機械室(送風機室) 曝気ブロー(口径300mm 1台)	消化タンク(Na5) 1槽	球形ガスタンク設備 1基 湿式脱硫塔設備 1基 消化タンク設備 1槽	※球形ガスホルダ設備 H9年度更新 ※湿式脱硫塔設備 H9年度更新 ※Na5消化タンク(土木・設備) R6年廃止撤去 ※1系エアタン・終沈設備 R6年廃止撤去
昭和 46 年度		マイクロストレー室	マイクロストレー設備 1台	濃縮タンク 1槽 洗浄タンク 1槽 消化タンク(No.7) 1槽 汚泥焼却棟	濃縮タンク設備 1槽 洗浄タンク設備 1槽 消化タンク設備 1槽 立型多段炉 1基(50t/日)	※濃縮タンク(土木・設備) R6年廃止撤去 ※洗浄タンク(土木・設備) R6年廃止撤去 ※No.7消化タンク(土木・設備) R6年廃止撤去 ※立型多段炉(設備) H7年廃止撤去
昭和 47 年度		第2系列(2/2) 沈砂池 4池 第1ポンプ場 第2系列(2/2) 予備エアレーションタンク 1池 最初沈殿池 6池 第2系列(1/2) エアレーションタンク 3池 最終沈殿池 6池 塩素混和池 1池		第2機械室 (ボイラー, 脱水機室) ボイラー 1基		
昭和 48 年度	52,300 (計 114,600)		第2系列(1/2) 沈砂池設備 4池 第2ポンプ場 立軸ポンプ (口径 800mm 3台) 第2系列(2/2) 予備エアレーションタンク設備 1池 最初沈殿池設備 6池 第2系列(1/2) エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 6池 第2系列 ブロー室 曝気ブロー (口径400mm 2台) (口径250mm 2台)			※第2沈砂池設備 H7年更新
昭和 49 年度		第2系列(2/2) エアレーションタンク 3池 最終沈殿池 6池	塩素混和池設備	濃縮タンク 1槽	立型多段炉 1基(50t/日)	※立型多段炉 H7年撤去更新 ※濃縮タンク(土木) R6年廃止撤去
昭和 50 年度	52,300 (計 166,900)		第2系列(2/2) 沈砂池設備 4池 第2系列(2/2) エアレーションタンク設備 3池 最終沈殿池設備 6池 曝気ブロー (口径400mm 2台) 第2ポンプ場 立軸ポンプ (口径 600mm 3台)	脱水機操作室	濃縮タンク設備 1槽 真空脱水機(予備機) (33.5m ³ /台 2台)	※濃縮タンク設備 R6年廃止撤去 ※真空脱水機 H6年撤去更新
昭和 53 年度						・1・2系脱臭設備(水処理)設置 ※1・2系脱臭設備(水処理) H16年更新撤去
昭和 59 年度			第1, 2系沈砂池 沈砂・しき洗浄設備			
昭和 63 年度				遠心濃縮機棟 1棟		※機械濃縮棟 1棟 R6年廃止撤去
平成 元 年度					遠心濃縮設備 遠心濃縮機 2台(50m ³ /h)	※遠心濃縮設備 R6年廃止撤去
平成 3 年度					湿式脱硫設備 1基	
平成 6 年度					ベルトプレス型脱水機(3m巾) 2台 消化タンク設備 1槽	※消化タンク設備 R6年廃止撤去
平成 7 年度					流動焼却炉(50t/日) 1基	※流動焼却炉 R5年廃止撤去
平成 8 年度					乾式ガスタンク(更新) 1基	
平成 9 年度					球形ガスタンク(更新) 1基	
平成 10 年度						処理水配水設備
平成 12 年度					重力濃縮槽(更新) 1槽	※重力濃縮槽(設備) R6年廃止撤去
平成 15 年度					消化槽設備(更新) 1基	※R6年廃止
平成 16 年度						第1, 2系列脱臭設備(更新)
令和 4 年度	(計 104,300)					第1系列水処理廃止
令和 6 年度		計量分配槽防食(更新) C列 1水路	計量分配槽(更新) 流出可動堰 2門			雨天時処理施設(No.2池) 雨天時滞水池 1池 雨天時塩素混和池 1池

中央水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理 処		汚 泥 処 理 処		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 44 年度	40,000	A－Ⅰ系 沈砂池 2池 ポンプ棟 A－Ⅰ系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池 塩素混和池 1池 送風機棟	A－Ⅰ系 沈砂池設備 2池分 汚水ポンプ φ 5 0 0 1台 φ 9 0 0 1台 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 ブローワー 2台 (200m ³ /分)	脱水機室 重力濃縮槽(φ9.1m) 2槽	真空脱水機 4台 (33.5 m ² /台) 重力濃縮槽設備 2槽分 (φ9.1m)	※平成18年廃止 ※A－Ⅰ系水処理施設 平成20年廃止
昭和 45 年度					焼却炉 立型多段炉(40t/日) 1基 排ガス処理施設 1式	※平成17年廃止 ※平成17年廃止
昭和 49 年度					排ガス処理施設 1式	※平成17年廃止
昭和 51 年度		A－Ⅱ－6系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池				
昭和 52 年度			汚水ポンプ φ 4 0 0 1台			
昭和 53 年度		A－Ⅱ系 沈砂池 3池 ポンプ棟				
昭和 54 年度	52,250 (計 92,250)	塩素混和池 1池	A－Ⅱ系 沈砂池機械設備 2池分 A－Ⅱ－6系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分	重力濃縮槽(φ20.9m) 1槽 汚泥ポンプ棟		
昭和 55 年度		送風機棟	A－Ⅱ系 ブローワー 2台 (200m ³ /分) 汚水ポンプ φ 7 0 0 3台 φ 1 2 0 0 1台	脱水機室	真空脱水機 2台 (33.0 m ² /台) 焼却炉 立型多段炉(50t/日) 1基 排ガス処理施設 1式 重力濃縮槽設備 1槽分 (φ20.9m)	※平成18年廃止 ※平成18年廃止 ※平成18年廃止
昭和 63 年度			A－Ⅱ系 ブローワー 1台 (400m ³ /分)			
平成 元 年度	52,250 (計 144,500)	A－Ⅱ－5系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池 スカム処理棟	A－Ⅱ－5系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 スカム処理装置 1式	スラグ貯留施設		
平成 2 年度					溶融炉 1基 (コークスベッド式 70t/日)	※平成24年廃止
平成 3 年度						処理水再利用施設
平成 4 年度	52,250 (計 196,750)	A－Ⅱ－4系 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 2池	A－Ⅱ－4系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 ブローワー 1台 (400m ³ /分)	汚泥濃縮機棟 汚泥脱水機棟 スラグ粒調室	スラグ粒調設備 1式	
平成 5 年度				脱水ケーキ貯留施設	遠心濃縮機 2台 (100m ³ /h) ベルトプレス脱水機 2台 (3m巾)	脱臭設備 ※平成27年更新撤去 ※平成27年更新撤去
平成 7 年度		送風機棟			焼却炉(80t/日) 1台 焼却炉(110t/日) 1台 濃縮脱水機 3台 ベルトプレス脱水機 2台 スラグ搬送設備 1式	処理水配水設備
平成 8 年度						
平成 10 年度		A－Ⅱ系 ポンプ棟(分流)	A－Ⅱ系 汚水ポンプ φ 8 0 0 2台			
平成 11 年度	36,930 (計 233,680)	砂濾過施設 10池 A－Ⅱ－3系 最初沈殿池 4池8水路 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池8水路 (73,860m ³ /日) 塩素混和池棟 R C造地上2階	A－Ⅱ－3系(1/2) 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 送風機 1台 A－Ⅰ系汚水沈砂池(更新) 揚砂設備 1式 自動除塵機 4台		焼却炉付帯設備 破砕機 2基 ホッパー 3基	処理水送水管 Φ250、Φ150 (岸部幹線) 府道十三高槻線へ
平成 12 年度			A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備 2池		遠心濃縮機 1台 (100m ³ /h)	
平成 13 年度	36,930 (計 270,610)		A－Ⅱ－3系(2/2) 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備 6池		重力濃縮槽設備 1槽分 (φ20.9m) ベルトプレス脱水機 2台 (3m巾)	脱臭設備(A-1, A-2-3)

平成 14 年度			A－II系 急速砂ろ過設備 2 池			
平成 15 年度		砂濾過施設 4池				
平成 16 年度					焼却炉 1 基 (110t)	
平成 20 年度	25,500 (計) 256,110	A－II－2系 最初沈殿池 2池4水路 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池8水路 (51,000m ³ /日)	A－II－2系(1/2) 初沈污泥掻き機 2池分 散気装置 2池分 終沈污泥掻き機 2池分 送風機 1台			※A－I系水処理施設 平成20年廃止
平成 21 年度			5号合流污水ポンプ増設 10号分流污水ポンプ増設 急速砂ろ過設備 1池			
平成 27 年度					ベルト濃縮機 2台 スクリーン脱水機 2台 流動床炉 (100 t) 1基	
平成 28 年度					ベルト濃縮機 2台	遠心濃縮機2台撤去

高槻水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 43 年度	10,600	沈砂池 (北) 3池 ポンプ棟 (北) A 系列 (1/2) 最初沈殿池 3池 エアレーションタンク 2池 最終沈殿池 3池 塩素混和池 1池	沈砂池機械設備 (北) 1池分 汚水ポンプ (北) φ 300 2台 A 系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 3池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 3池分 ブローワー 55m ³ /分 1台 110m ³ /分 1台	重力濃縮槽 (φ 10m) 2槽 脱水機室		
昭和 44 年度					重力濃縮槽設備 2槽分 (φ 10m) 真空脱水機 1台 (23.27m ²)	
昭和 45 年度			汚水ポンプ (北) φ 600 1台			
昭和 50 年度		A 系列 (2/2) 最初沈殿池 3池 エアレーションタンク 2池 最終沈殿池 3池 塩素混和池 1池				
昭和 52 年度					遠心脱水機 2台 (10m ³ /h)	
昭和 53 年度			沈砂池機械設備 (北) 2池分 汚水ポンプ (北) φ 600 1台 φ 350 2台			
昭和 53 年度 (計 21,200)	10,600		A 系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 3池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 3池分 ブローワー 220m ³ /分 1台			
昭和 57 年度		沈砂池 (南) 5池 ポンプ棟 (南)				脱臭設備 1式 (北沈砂池、A 系列)
昭和 60 年度		B 系列 (1/2) 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池				脱臭設備 1式 (南沈砂池)
昭和 61 年度 (計 52,500)	31,300		B 系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブローワー 71m ³ /分 2台			脱臭設備 1式 (1/2B 系列)
昭和 62 年度			汚水ポンプ (南) φ 500 2台			
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (南) 3池分 汚水ポンプ (南) φ 700 1台	濃縮機棟	遠心脱水機 (北) 1台 (15m ³ /h) 遠心濃縮機 2台 (30m ³ /h)	
平成 2 年度 (計 83,800)	31,300	B 系列 (2/2) 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	B 系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブローワー 75m ³ /分 1台			脱臭設備 1式 (2/2B 系列)
平成 3 年度					遠心脱水機 (北) 1台 (15m ³ /h)	
平成 5 年度		E 系列 最初沈殿池 8池 エアレーションタンク 8池 最終沈殿池 8池 塩素混和池 1池 送風機棟	汚水ポンプ (南) φ 800 2台 ブローワー 170m ³ /分 2台	汚泥濃縮棟 汚泥脱水機棟		脱臭設備 1式 (E 系列)
平成 6 年度 (計 129,600)	45,800		E 系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分		重力濃縮槽設備 2槽分 (φ 12m) 遠心濃縮機 2台 (60m ³ /h) ベルトプレス脱水機 3台	スカム処理設備 1式 脱臭設備 1式 (汚泥棟)
平成 7 年度						処理水配水設備 1式
平成 8 年度					焼却炉 (90t/日) 1基 灰溶融炉 (4t/日) 1基 ベルトプレス脱水機 1台	
平成 9 年度						脱臭設備 1式 (水質監視人孔)
平成 10 年度						雨水滞水池 1式

平成 11 年度			汚水ポンプ（南） Φ800 2台 汚水沈砂池機械設備 沈砂掻揚機 2台 自動除塵機 2台		焼却炉(90t/日) 1基 灰溶融炉(4t/日) 1基 スラグ破砕機 2台	雨水放流渠 102m 雨水制水扉設備 流入制水扉 3門 流出制水扉 6門 吐出井制水扉 1門 雨水沈砂池設備 走行式除塵機 1台 走行式沈砂掻揚機 1台 自動除塵機 2台 雨水ポンプ設備 Φ1800 1台 用水設備 オゾン設備 2,500m³/日分 共同水質検査施設 ガスクロマトグラフ 1台 水銀測定専用装置 1台
平成 12 年度	45,800 (計 175,400)		E 系列 (2/2) 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブロー 170m³/分 1台		遠心濃縮機 1台 (100m³/h)	
平成 14 年度		砂ろ過池 7池				
平成 15 年度			砂ろ過設備 3池			脱臭設備 1式 (B系水処理)更新
平成 17 年度			砂ろ過設備 3池			
平成 18 年度						脱臭設備 1式 (汚泥棟)更新
平成 19 年度						共同水質検査施設廃止
平成 20 年度						高段雨水ポンプ 2台増設 トリムコース全通
平成 21 年度	14,380 (計 189,780)	D 系列 最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池	D 系列 (1/2) 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 送風機 60m³/分 2台			
平成 22 年度			北汚水棟沈砂池更新 揚砂ポンプ 2台 集砂ポンプ 2池分 他沈砂池設備 2池分			
平成 26 年度						北汚水棟沈砂池脱臭更新 生物脱臭装置 1基 脱臭ファン 2台
平成 27 年度			B系スカムスキマー更新 スカムスイマー 4池分			流域下水道防災システム監視設備
平成 28 年度					2系流動炉部分更新	スカイランド開園
平成 29 年度			B系スカムスキマー更新 スカムスイマー 4池分			
平成 30 年度					濃縮機更新 遠心からベルト 2台分	
令和 元 年度					脱水機更新 ベルトからスクリー 2台分	
令和 2 年度				重力濃縮槽(φ12m) 3号		
令和 3 年度				重力濃縮棟(3号)		
令和 4 年度				重力濃縮棟(3号)	重力濃縮設備(3号)	
令和 5 年度					重力濃縮設備更新(2号)	
令和 6 年度						

清水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	水 処 理 処		汚 泥 処 理 処		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 63 年度	32,600	沈砂池 3池 ポンプ棟 最初沈殿池 (2階槽) エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 急速濾過池 (40 m^3) 8池 急速濾過池 (80 m^3) 2池 曝気付礫間接触酸化池 42.5×20.0×2.0 4池 安定池 表面積 8,000 m^2	自動除塵機 2池分 沈砂掻揚機 1池分 汚水ポンプ $\phi 200$ 1台 $\phi 300$ 2台 $\phi 400$ 1台 $\phi 600$ 1台 2階式汚泥掻寄機 3池分 散気装置 ブロー $\phi 300$ 2台 $\phi 500$ 1台 汚泥掻寄機 3池分 40 m^3 ×8池分 原水ポンプ 4台 空洗ブロー 2台 逆洗ポンプ 2台 曝気用ブロー $\phi 150$ 1台 $\phi 200$ 2台	重力濃縮槽 2池 ($\phi 9.8\text{m} \times \text{H}3.0\text{m}$) 加圧浮上式濃縮槽 2池 ($\text{巾}2.0\text{m} \times \text{長さ}6.5\text{m}$) 脱水機棟 返流水貯槽 1池 ($\text{巾}4.5\text{m} \times \text{深さ}5.0\text{m} \times \text{長さ}29.2\text{m}$) ケーキ貯留棟 資材棟 溶融棟	濃縮槽設備 1式 濃縮槽設備 1式 ベルトプレス脱水機 1台 (140 $\text{kg}/\text{m} \cdot \text{時}$) 溶融炉 2基 (コークスベクト式 10 DSt/日)	汚泥処理は エースプラン
平成 2 年度	10,900 (計 43,500)		最初沈殿池設備 1池 エアレーション設備 1池 ブロー $\phi 500$ 1台 最終沈殿池設備 1池		ベルトプレス脱水機 1台 (140 $\text{kg}/\text{m} \cdot \text{時}$)	
平成 4 年度				管理棟	遠心濃縮機 1台 20 m^3/h	
平成 5 年度	21,750 (計 65,250)	最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 2池 エアレーション設備 2池 最終沈殿池設備 2池 急速濾過池 (80 m^3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロー 1台 曝気付礫間接触酸化池設備 2池 曝気用ブロー $\phi 200$ 1台		遠心濃縮機 1台 20 m^3/h	
平成 7 年度					遠心濃縮機 1台 20 m^3/h	特高受変電設備 1式
平成 8 年度			急速濾過池 (80 m^3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロー 1台 汚水沈砂掻揚機 1台 紫外線消毒設備 1式			
平成 9 年度	21,750 (計 87,000)		最初沈殿池設備 2池 エアレーション設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 10 年度					遠心脱水機 1台 15 m^3/h	
平成 11 年度				第2溶融棟 第2資材棟	溶融炉 1基 (コークスベクト式 15 DSt/日) 遠心濃縮機 1台 20 m^3/h	
平成 12 年度			汚水ポンプ $\phi 800$ 1台			
平成 13 年度			汚水ポンプ $\phi 800$ 1台			
平成 15 年度		管理棟本体 1式				エースプランを大阪府に移管
平成 16 年度	27,800 (計 114,800)	最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 2池 エアレーション設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 17 年度					ベルト型ろ過濃縮機 (40 m^3/h) 1台 スクリーンプレス脱水機 1台	
平成 18 年度		流量調整池 1池	流量調整池設備 1式			
平成 19 年度		最初沈殿池 8池 エアレーションタンク 8池 最終沈殿池 8池				
平成 21 年度					焼却炉 流動床炉 1基 (95t/日)	
平成 22 年度	(計 114,800)			重力濃縮槽 $\phi 14\text{m}$ 2槽	濃縮槽設備 1式 スクリーンプレス脱水機 1台	
平成 23 年度					ベルト型ろ過濃縮機 (40 $\text{m}^3/\text{時}$) 1台	
平成 26 年度					焼却炉 流動床炉 1基 (95t/日)	
令和 2 年度				汚泥貯留槽 205 m^3 4槽		

鴻池水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	水 処 理 処		汚 泥 処 理 処		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 47 年度	28,600	A系最初沈殿池 2池 (2階槽) A系エアレーションタンク 2池 A系最終沈殿池 2池	汚泥掻き機 2池分 散気装置 2池分 ブローワー 2台 ($150\text{m}^3/\text{分}$)	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻き機 2台* 真空脱水機 2台*	*平成12年廃止 *廃止
昭和 48 年度				汚泥焼却炉室	焼却炉 堅型多段炉 1基 (70t/日)	
昭和 50 年度	57,400 (計 86,000)	A系最初沈殿池 4池 (2階槽) A系エアレーションタンク 8池 A系最終沈殿池 4池	汚泥掻き機 4池分 散気装置 8池分 ブローワー 2台 ($150\text{m}^3/\text{分}$) 汚泥掻き機 4池分	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻き機 2台 真空脱水機 2台*	*廃止
昭和 53 年度					真空脱水機 2台* 焼却炉 堅型多段炉 1基* (70t/日)	*廃止 *廃止
昭和 57 年度	75,000 (計 161,000)	B系最初沈殿池 4池 B系エアレーションタンク 4池 B系最終沈殿池 4池	汚泥掻き機 4池分 散気装置 4池分 ブローワー 汚泥掻き機 4池分			
昭和 59 年度				汚泥濃縮槽 3槽	汚泥掻き機 2台* 真空脱水機 2台*	*平成26年廃止 *廃止
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (雨水沈砂掻揚機 2台) (雨水自動除塵機 2台) 雨水ポンプ($\phi 1600$) 2台			
平成 元 年度	75,000 (計 236,000)	C系最初沈殿池 3池 (2階槽) C系エアレーションタンク 4池 C系最終沈殿池 4池 (3階槽)	汚泥掻き機 3池分 散気装置 4池分 ブローワー 2台 ($210\text{m}^3/\text{分}$) 汚泥掻き機 4池分 汚水沈砂掻揚機 2台 汚水細目自動除塵機 2台 汚水ポンプ($\phi 1200$) 1台		焼却炉 流動床炉 1基 (70t/日)	
平成 2 年度					遠心濃縮機 3基* ($60\text{m}^3/\text{時}$) 汚泥掻き機 1台	*平成26年廃止
平成 10 年度	47,500 (計 283,500)	D系最初沈殿池 4池 D系生物反応槽 4池 D系最終沈殿池 4池 塩素混和池	汚泥掻き機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブローワー 2台 汚泥掻き機 4池分		ベルトプレス脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 11 年度	47,500 (計 331,000)	E系最初沈殿池 4池 E系生物反応槽 4池 E系最終沈殿池 4池	汚泥掻き機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブローワー 1台 汚泥掻き機 4池分		遠心濃縮機 3基 ($50\text{m}^3/\text{時}$) $\times 3$ 汚泥掻き機 2台	
平成 12 年度			散気装置 1池分 初沈汚泥掻き機 1池分 終沈汚泥掻き機 1池分			S50設置分更新
平成 13 年度					ベルトプレス脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 15 年度						汚泥受入施設 1式 なわて・守口送泥管 S47設置分更新
平成 16 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻き機 2池分 終沈汚泥掻き機 2池分			
平成 17 年度					スクリーンレス脱水機 2台 流動床炉(100 t/日) 1基	
平成 18 年度					遠心濃縮機 1基 ($60\text{m}^3/\text{時}$)	
平成 19 年度		砂ろ過施設 8池	砂ろ過設備 8池分 散気装置(A系) 2池分 初沈汚泥掻き機 2池分 終沈汚泥掻き機 2池分			S50 設置分更新
平成 26 年度	(計 331,000)				汚泥掻き機 2台 ベルト濃縮機 3台	

なわて水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	水 処 理 処		汚 泥 処 理 処		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 22 年度	38,000	ポンプ井 沈砂池 3池 最初沈殿池 6池 エアレーションタンク 6池 最終沈殿池 6池 砂ろ過施設 6池 放流渠	汚水ポンプ $\phi 450$ 2台 $\phi 600$ 1台 自動除塵機 2池分 集砂装置 3池分 汚泥掻き機 3池分 攪拌機 3池分 ブローワー 2台 ($175\text{m}^3/\text{分}$) 汚泥掻き機 3池分(上層) 3池分(下層) 砂ろ過設備 3池分 放流ポンプ $\phi 500$ 3台			
平成 28 年度			汚水ポンプ $\phi 450$ 1台 ブローワー 1台 ($115\text{m}^3/\text{分}$)			
平成 29 年度	38,000 (計 76,000)		初沈汚泥掻き機 3池分 生反攪拌機 3池分 終沈汚泥掻き機 3池分(上層) 3池分(下層) 砂ろ過設備 3池分			

川俣水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 47 年度	57,000	1系最初沈澱池 2池 (2階槽) 1系曝気槽 2池 1系最終沈澱池 8池 塩素混和池	汚泥掻寄機 2池分 ブローワー (200m ³ /分) 2台*1 汚泥掻寄機 8池分	汚泥濃縮槽 2槽 脱水機室 機械濃縮棟	汚泥掻寄機 2台 加圧脱水機 5台 汚泥焼却炉 1基*2 (60t/日)	*1 平成12年廃止 *2 廃止
昭和 50 年度	114,000 (計 171,000)	2～5系最初沈澱池 6池 2・3系エアレーションタンク 4池 2・3系最終沈澱池 16池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 ブローワー (200m ³ /分) 4台* 汚泥掻寄機 16池分			* 平成13年廃止
昭和 51 年度				汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台	
昭和 54 年度				熱処理棟	加圧脱水機 2台* 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基*	*廃止
昭和 60 年度					加圧脱水機 2台* 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基*	*廃止
平成 元 年度					遠心濃縮機 2台*	*平成25年廃止
平成 2 年度	104,500 (計 275,500)	4・5系曝気槽 2池 4・5系最終沈澱池 4池 塩素混和池	4・5系最初沈澱池用 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 4池分 ブローワー φ350 1台 φ400 2台			
平成 4 年度			汚水ポンプ φ1600 1台 汚水沈砂掻揚機 3台 汚水自動除塵機 3台		長時間曝気槽 1式	
平成 5 年度					ベルトプレス脱水機 2台	
平成 6 年度			汚水沈砂掻揚機 2台 汚水自動除塵機 2台			
平成 8 年度				B系汚泥処理棟	ベルトプレス脱水機 2台 焼却炉 1基 (90t/日) 遠心濃縮機 1台 (80m ³ /時)	受変電設備 1式
平成 10 年度	52,250 (計 327,750)	6・7系曝気槽 2池 6・7系最終沈澱池 4池 塩素混和池	散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブローワー 1台 (230m ³ /分)			
平成 12 年度			散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブローワー 1台 (230m ³ /分) ブローワー 3台*1 (240m ³ /分)		ベルトプレス脱水機 4台 焼却炉 1基 (90t/日) 汚泥掻寄機 2台*2	*1 S47,50設置分更新 *2 S50設置分更新
平成 13 年度	52,250 (計 380,000)		ブローワー 2台* (240m ³ /分)			* S50設置分更新
平成 14 年度					ベルトプレス脱水機 4台 焼却炉 1基 (90t/日)	
平成 15 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 8池分			S50設置分更新
平成 16 年度			散気装置 4池分 初沈汚泥掻寄機 4池分 終沈汚泥掻寄機 16池分			S47,50設置分更新
平成 20 年度		急速ろ過棟	繊維ろ過設備 6池分			
平成 22 年度				A系汚泥処理棟	ベルト濃縮機 3台	S54,60設置分の撤去、新設
平成 25 年度	(計 380,000)				ベルト濃縮機 1台 ベルトプレス脱水機 4台 流動焼却炉 (70t/日) 1基	

竜華水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理 場		汚 泥 処 理 場		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 22 年度	69,000 (計 69,000)	最初沈澱池 6池 エアレーションタンク 6池 最終沈澱池 6池 生物膜ろ過施設 3池 放流渠	汚泥掻寄機 4池分(上層) 4池分(下層) 攪拌機 4池分 ブローワー 3台 180m ³ /分 汚泥掻寄機 4池分(上層) 4池分(下層) 生物膜ろ過設備 4池分 放流ポンプ 3台 φ500 1式 オゾン設備 1式			

今池水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 60 年度	40,000	汚水ポンプ棟 第1水処理棟 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池	汚水ポンプ φ500 1台 φ600 2台 (φ1,000) 3台 汚泥掻寄機 4台 散気装置 4池分 ブロワー(105m ³ /分) 3台 汚泥掻寄機 4台	汚泥処理棟 濃縮槽 2槽 算盤消化槽 3槽	汚泥掻寄機 1基 ガスタンク 1基 φ12m 真空脱水機 3台* 汚泥焼却炉 堅型多段炉 1基* (40t/日)	*H10廃止、H19撤去 *H10廃止、H18撤去 *H12更新
昭和 61 年度					しき洗浄脱水機 1台	
昭和 62 年度					汚泥掻寄機(予備機) 1基 (予備機)	
平成 3 年度	30,000 (計70,000)	第2水処理棟 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池* 送風機棟	汚泥掻寄機 2池分 (4台) エアレーター 2池分 (13基) 汚泥掻寄機 2池分 (4台) ブロワー 150m ³ /分 1台 75m ³ /分 1台	機械濃縮棟 加圧浮上槽 2槽 卵形消化槽 2槽	フロス掻寄機 2基 消化槽攪拌機 2槽 ガスホルダー 1基 (φ10m × H9m)	*H16廃止、水路へ改造
平成 6 年度					ベルトプレス脱水機 2台	
平成 10 年度				2号焼却炉棟	ベルトプレス脱水機 1台 流動床式焼却炉(85t/日) 1基	
平成 11 年度	30,000 (計100,000)	第2水処理棟 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池	汚泥掻寄機 2池分 (4台) エアレーター 4池分 (24基) 汚泥掻寄機 4池分 (8台) ブロワー320m ³ /分 1台			
平成 16 年度		砂ろ過棟 砂ろ過設備 4池				
平成 20 年度	34000 (計134,000)	第3-1水処理棟 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 送風機棟 砂ろ過棟 砂ろ過池 4池 汚水ポンプ棟	汚泥掻寄機 2池分 エアレーター 2池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 320m ³ /分 1台 砂ろ過設備 2池分 沈砂池設備 1池撤去	機械濃縮棟 (汚泥処理棟) 3号焼却炉棟	ベルト型濃縮機 2台 スクュープレス脱水機 2台 流動床式焼却炉(90t/日) 1基	
平成 22 年度			汚水ポンプ φ1,000 1台 電動化	汚泥処理棟 汚泥混合槽 1槽		計2槽
平成 23 年度	34000 (計138,000) 第2水処理棟 認可、届出上 30,000m ³ へ 変更	第3-1水処理棟 最初沈殿池 4池 エアレーションタンク 4池 最終沈殿池 4池 送風機棟	汚泥掻寄機 2池分 (4台) エアレーター 2池分 (4台) 汚泥掻寄機 2池分 (4台) ブロワー 320m ³ /分 1台			
令和 元 年度				汚泥処理棟 濃縮槽 2槽		
令和 4 年度	36,500 (計174,500)	第3-2水処理棟 最初沈殿池 2池 エアレーションタンク 2池 最終沈殿池 2池	汚泥掻寄機 2池分 (4台) 攪拌機 2池分 (8台) 汚泥掻寄機 2池分 (4台)			

大井水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 61 年度		調整池 (2,000m ³) 暫定污水ポンプ場	4 池 汚水ポンプ (φ200) 2 台 圧力調整タンク 1 基 汚水ポンプ (φ300) 2 台			
平成 2 年度						
平成 8 年度	25,000	沈砂池 3 池 ポンプ棟 最初沈殿池 3 池 生物反応槽 3 池 送風機棟 最終沈殿池 3 池 砂ろ過設備 3 池 放流ポンプ棟	汚水ポンプ (φ450) 2 台 汚泥掻寄機 3 台 ブロワー (190m ³ /分) 2 台 汚泥掻寄機 3 台 放流ポンプ (φ400) 2 台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ベルトプレス脱水機 3 m 2 台 遠心濃縮機 3.5 m ³ /h 2 台 重力濃縮槽 1 槽	
平成 9 年度			汚水ポンプ (φ700) 1 台 放流ポンプ (φ500) 1 台	焼却炉棟	立型流動焼却炉 (65t/日) 1 基	
平成 10 年度	25,000 (計50,000)	最初沈殿池 3 池 生物反応槽 3 池 送風機設備 3 池 最終沈殿池 3 池 砂ろ過設備 3 池	汚泥掻寄機 上下層各 3 台 水中攪拌機9台、散気板 1 式 ブロワー (380m ³ /分) 1 台 汚泥掻寄機 上下層各 3 台			
平成 12 年度			放流ポンプ (φ500) 1 台			
平成 16 年度		ポンプ棟 最初沈殿池 3 池 生物反応槽 3 池 送風機設備 3 池 最終沈殿池 3 池 砂ろ過設備 3 池	汚水ポンプ (φ700) 1 台 汚泥掻寄機 3 台 水中攪拌機9台、散気板 1 式 ブロワー (380m ³ /分) 1 台 汚泥掻寄機 上下層各 3 台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ベルトプレス脱水機 3 m 1 台 遠心濃縮機 3.5 m ³ /h 1 台 重力濃縮槽 1 槽	
平成 18 年度		塩素混和池設備 1 池				大水川放流開始

狭山水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 42 年度	10,000	沈砂池 1 池 最初沈殿池 4 池 エアレーションタンク 4 池 最終沈殿池 4 池	散気装置 4 池分 ブロワー (55m ³ /分) 2 台 汚泥掻寄機 4 池分			金剛管理組合
昭和 44 年度				汚泥濃縮槽 1 槽	汚泥掻寄機 1 台 真空脱水機 1 台 焼却炉 1 基	
昭和 45 年度						
昭和 55 年度	20,000 (計30,000)	沈砂池 1 池 (1 池) 調整池 1 池 最初沈殿池 2 池 (4 池) エアレーションタンク 2 池 (4 池) 最終沈殿池 2 池 (4 池)	調整池送水ポンプ 2 台 汚泥掻寄機 6 台 散気装置 1 式 ブロワー (90m ³ /分) 2 台 汚泥掻寄機 6 台	汚泥濃縮槽 2 槽	汚泥掻寄機 2 台 真空脱水機 2 台 焼却炉 1 基 立型流動焼却炉 (45t/日) 1 基	流域下水道として供用 () 内は変更された施設 (既設は廃止)
昭和 57 年度				加圧浮上槽 1 槽	フロス掻寄機 1 基	重力濃縮槽 3 基 の内 1 基を改造
昭和 60 年度					ベルトプレス脱水機 1 台	
平成 2 年度					ベルトプレス脱水機 1 台	
平成 7 年度				汚泥焼成棟	汚泥焼成設備 一式	H23年度末廃止
平成 13 年度					汚泥掻寄機 1 台	重力濃縮槽 2 基 の内 1 基を更新
平成 14 年度	40,750 (計70,750)	沈砂池 2 池 調整池 1 池 最初沈殿池 4 池 生物反応槽 4 池 送風機棟 最終沈殿池 4 池 砂ろ過設備 4 池	自動除塵機 1 台 調整ポンプ 2 台 汚泥掻寄機 上下層各 4 台 水中攪拌機16台、散気板 1 式 ブロワー (230m ³ /分) 2 台 汚泥掻寄機 上下層各 4 台	汚泥処理棟 重力濃縮棟 重力濃縮槽 2 槽 焼却炉設備	遠心濃縮機 (28m ³ /H) 2 台 ベルトプレス脱水機 3 m 2 台 汚泥掻寄機 1 台 流動焼却炉 70 t/日 1 台	
平成 19 年度					重力濃縮槽汚泥掻寄機 1 台 ベルトプレス脱水機 3 m 1 台	土木建築は平成14年度施工
平成 20 年度	20,375 (計91,125)	最初沈殿池 2 池 生物反応槽 2 池 最終沈殿池 2 池 砂ろ過設備 2 池	汚泥掻寄機 上下層各 2 台 水中攪拌機 8 台、散気板 1 式 汚泥掻寄機 上下層各 2 台 ブロワー (230m ³ /分) 1 台			
平成 25 年度	20,375 (計111,500)	最初沈殿池 1 池 生物反応槽 2 池 最終沈殿池 2 池	汚泥掻寄機 上下層各 2 台 縦軸式攪拌機 8 台、散気板 1 式 汚泥掻寄機 上下層各 2 台			
平成 27 年度			自動除塵機 1 台			
令和 3 年度			1系沈砂池機械設備更新 し渣破碎機 1 台 し渣分離機 1 台 沈砂し渣洗浄機 1 台 し渣脱水機 1 台 揚砂ポンプ 2 台			
令和 4 年度			2系次亜塩素酸ナトリウムタンク更新 タンク15m ³ 2 基			

北部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m ³ /日)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
昭和 57 年度		1系エアレーションタンク 4池 1系最終沈殿池 4池		流域下水汚泥処理事業		
昭和 59 年度		沈砂池・ポンプ棟 4池 1系最初沈殿池 4池 送風機棟	ブロワー (150m ³) 2台			
昭和 60 年度			沈砂池設備 2池 排水 P (φ300) 1台 汚水 P (φ500) 2台			
昭和 61 年度	22,500		最初沈殿池設備 2池 生物反応槽設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 2 年度	22,500		最初沈殿池設備 2池 生物反応槽設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 5 年度		2系1/2最初沈殿池 2池 2系1/2生物反応槽 2池 2系1/2最終沈殿池 2池	汚水 P (φ700) 1台 ブロワー (300m ³) 1台 最初沈殿池設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 6 年度	14,000		生物反応槽設備 2池			
平成 7 年度		2系3/4最初沈殿池 2池 2系3/4生物反応槽 2池 2系3/4最終沈殿池 2池 砂ろ過ポンプ棟 16池				
平成 8 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応槽設備 2池 最終沈殿池設備 2池 ブロワー (300m ³) 1台 砂ろ過設備 8池			
平成 11 年度		2系5/8最初沈殿池 4池 2系5/8生物反応槽 4池 2系5/8最終沈殿池 4池				
平成 12 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応槽設備 2池 最終沈殿池設備 2池 汚水 P (φ900) 1台 砂ろ過設備 2池			
平成 13 年度	14,000		最初沈殿池設備 2池 生物反応槽設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 15 年度	28,000	3系1/4最初沈殿池 4池 3系1/4生物反応槽 4池 3系1/4最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応槽設備 2池 最終沈殿池設備 4池 ブロワー (300m ³) 1台 砂ろ過設備 4池			
平成 17 年度	28,000	3系5/8最初沈殿池 4池 3系5/8生物反応槽 4池 3系5/8最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応槽設備 4池 最終沈殿池設備 4池 汚水 P (φ900) 1台 砂ろ過設備 2池			
平成 18 年度	28,000	4系1/4最初沈殿池 4池 4系1/4生物反応槽 4池 4系1/4最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応槽設備 4池 最終沈殿池設備 4池			
平成 20 年度		砂ろ過ポンプ棟 6池 塩素混和池 1池	砂ろ過設備 2池			
平成 22 年度			沈砂池設備 3池			沈砂池2池更新 沈砂池1池増設
平成 24 年度	27,700	4系5/8最初沈殿池 4池 4系5/8生物反応槽 4池 4系5/8最終沈殿池 4池	最初沈殿池設備 4池 生物反応槽設備 4池 最終沈殿池設備 4池			
	(計 212,700)					

中部水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他	
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備		
平成元 年度	12,500	沈砂池 ポンプ棟 調整池 最初沈殿池 エアレーションタンク 最終沈殿池 塩素混和池	2池 4池 4池 4池 4池 1池	自動除塵機 汚水ポンプ ・(φ 350) ・(φ 250) ・(φ 150) ブロー (φ 200) 汚泥掻寄機 散気装置 ブロー (φ 250) ブロー (φ 200) 汚泥掻寄機 次亜注入ポンプ	2池分 2台 2台 1台 1台 2池分 2池分 1台 1台 2池分 2台	重力濃縮槽 2槽 加圧浮上棟 汚泥掻寄機 2槽分 加圧浮上濃縮槽 2槽 ベルトプレス脱水機 2台 脱水機棟	
平成 4 年度		オゾン処理棟 第2系 沈砂池 ポンプ棟	2池	オゾン発生装置 沈砂掻寄機 自動除塵機 汚水ポンプ ・φ 250(排水ポンプ) ・φ 500	1基 1池分 1池分 1台 2台		
平成 5 年度	12,500			汚泥掻寄機 散気装置 汚泥掻寄機 オゾン発生装置	2池分 2池分 2池分 1基		
平成 8 年度	13,800	Ⅱ系(1,2号池) 増設 最終沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過池 塩素混和池	2池 2池 2池 2池 1池	Ⅱ系(1,2号池) 増設 最終沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 次亜注入ポンプ 急速砂ろ過	2池 2池 2池 2池 2台 2池分		
平成 10 年度	13,800	Ⅱ系(3,4号池) 増設 最終沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池	2池 2池 2池	Ⅱ系(3,4号池) 増設 最終沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 急速砂ろ過	2池 2池 2池 2池分	汚泥調整槽 4槽	汚泥調整槽 2槽分
平成 13 年度	13,800	Ⅱ系(5~8号池) 増設 最終沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過池	4池 4池 4池 4池	Ⅱ系(5,6号池) 増設 最終沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 汚水ポンプ φ700	2池 2池 2池 1台		
平成 14 年度	12500→ 7,500	Ⅰ系水処理施設更新 生物反応槽 ろ過設備	1式 1式	Ⅰ系水処理設備更新 曝気機・攪拌機 散気装置 繊維ろ過 急速砂ろ過	池分 2池分 4池分 2池分		
平成 15 年度	12500→ 7,500	Ⅰ系水処理施設更新 生物反応槽	1式	Ⅰ系水処理 曝気機・攪拌機	2池分		
平成 20 年度	13,800			Ⅱ系(7,8号池) 増設 最終沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池	2池 2池 2池		
平成 21 年度	(計 70,200)			沈砂池 (No.2) 増設 No.2沈砂池 No.4主ポンプ	1池 1台		
平成 22 年度				自家発 No.2自家発	増設 1台		
平成 29 年度	(28,500)	3-1系生物反応槽 3-1系最終沈殿池	4池 4池				

南部水みらいセンター

施 工 年 度	水処理能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	水 処 理		汚 泥 処 理		そ の 他
		土 木 建 築	設 備	土 木 建 築	設 備	
平成 5 年度	12,700	沈砂池 ポンプ棟 最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過ポンプ棟 塩素滅菌棟	沈砂掻揚機 1池分 汚水ポンプ(φ300) 2台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分 ブロー (φ250) 2台 次亜注入ポンプ 2台	汚泥処理棟 重力濃縮槽 1槽	ベルトプレス脱水機 2台 汚泥掻寄機 1台	
平成 11 年度	12,700		汚水ポンプ(φ400) 1台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・攪拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロー (φ350) 1台			
平成 12 年度			急速砂ろ過 2池分		遠心濃縮機 2基	
平成 18 年度			汚水ポンプ(φ400) 1台			
平成 19 年度				ホッパー棟 濃縮汚泥貯留槽 1槽 分離液調整槽 1槽	脱水ケーキ貯留ホッパー1基 濃縮汚泥貯留槽攪拌機 2台 分離液調整槽攪拌機 2台 生物脱臭装置 1基	
平成 20 年度			水処理脱臭装置 1基	重力濃縮槽 1槽	汚泥掻寄機 1台	

1 2. 水みらいセンター・ポンプ場の 平面図及びフローシート等

水みらいセンター平面図


ポンプ場平面図

汚泥広域処理場平面図


水みらいセンターフローシート

処理水有効利用フロー図


中央水みらいセンター

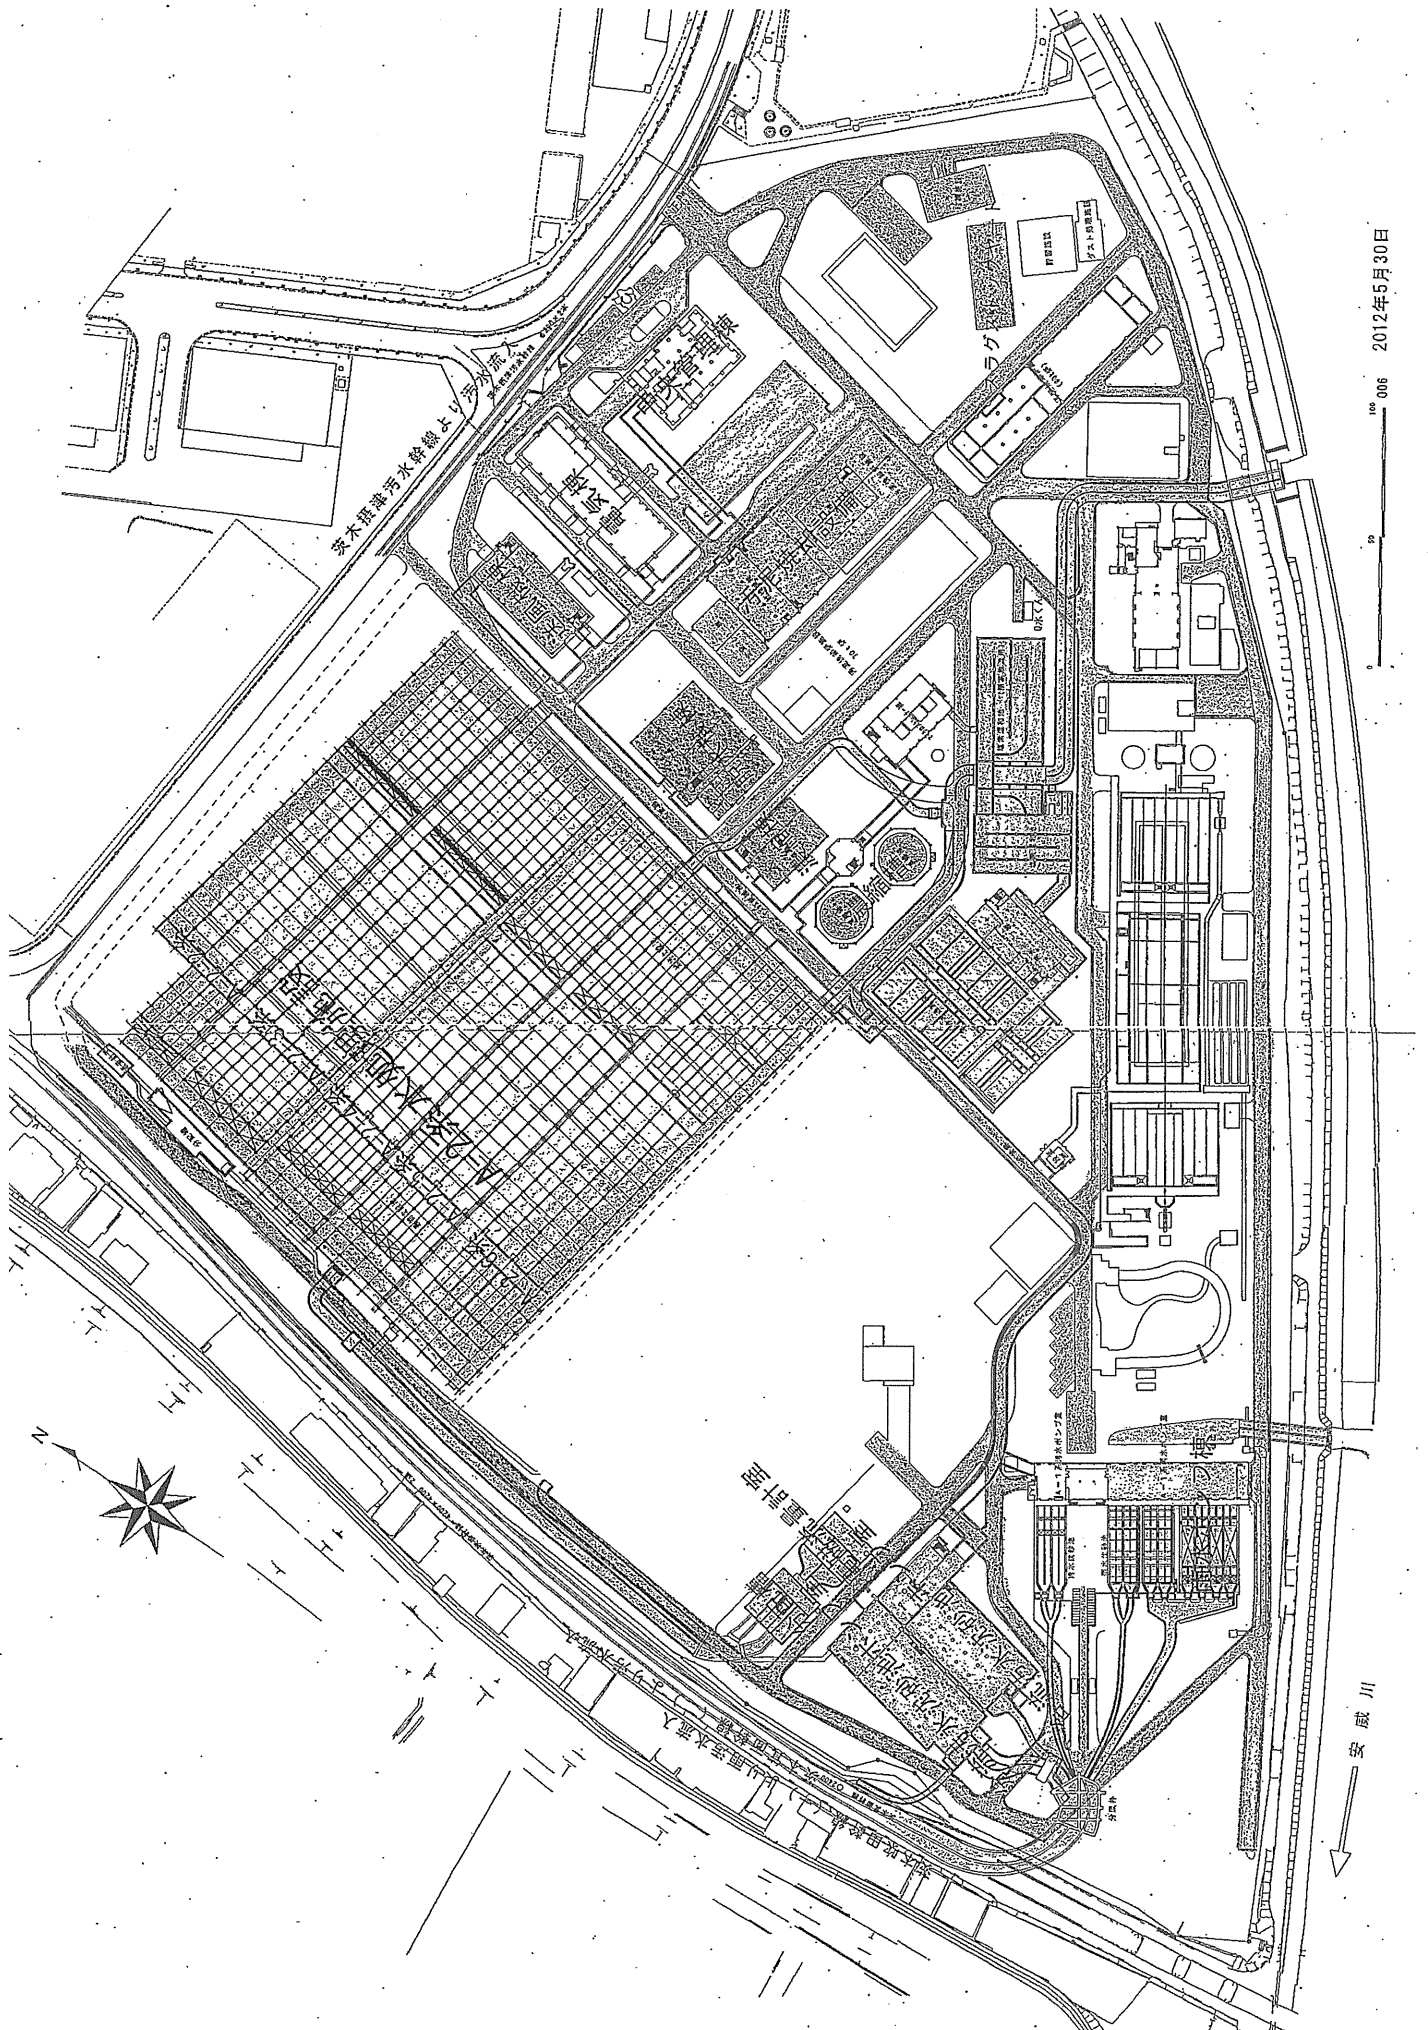


岸部ポンプ場

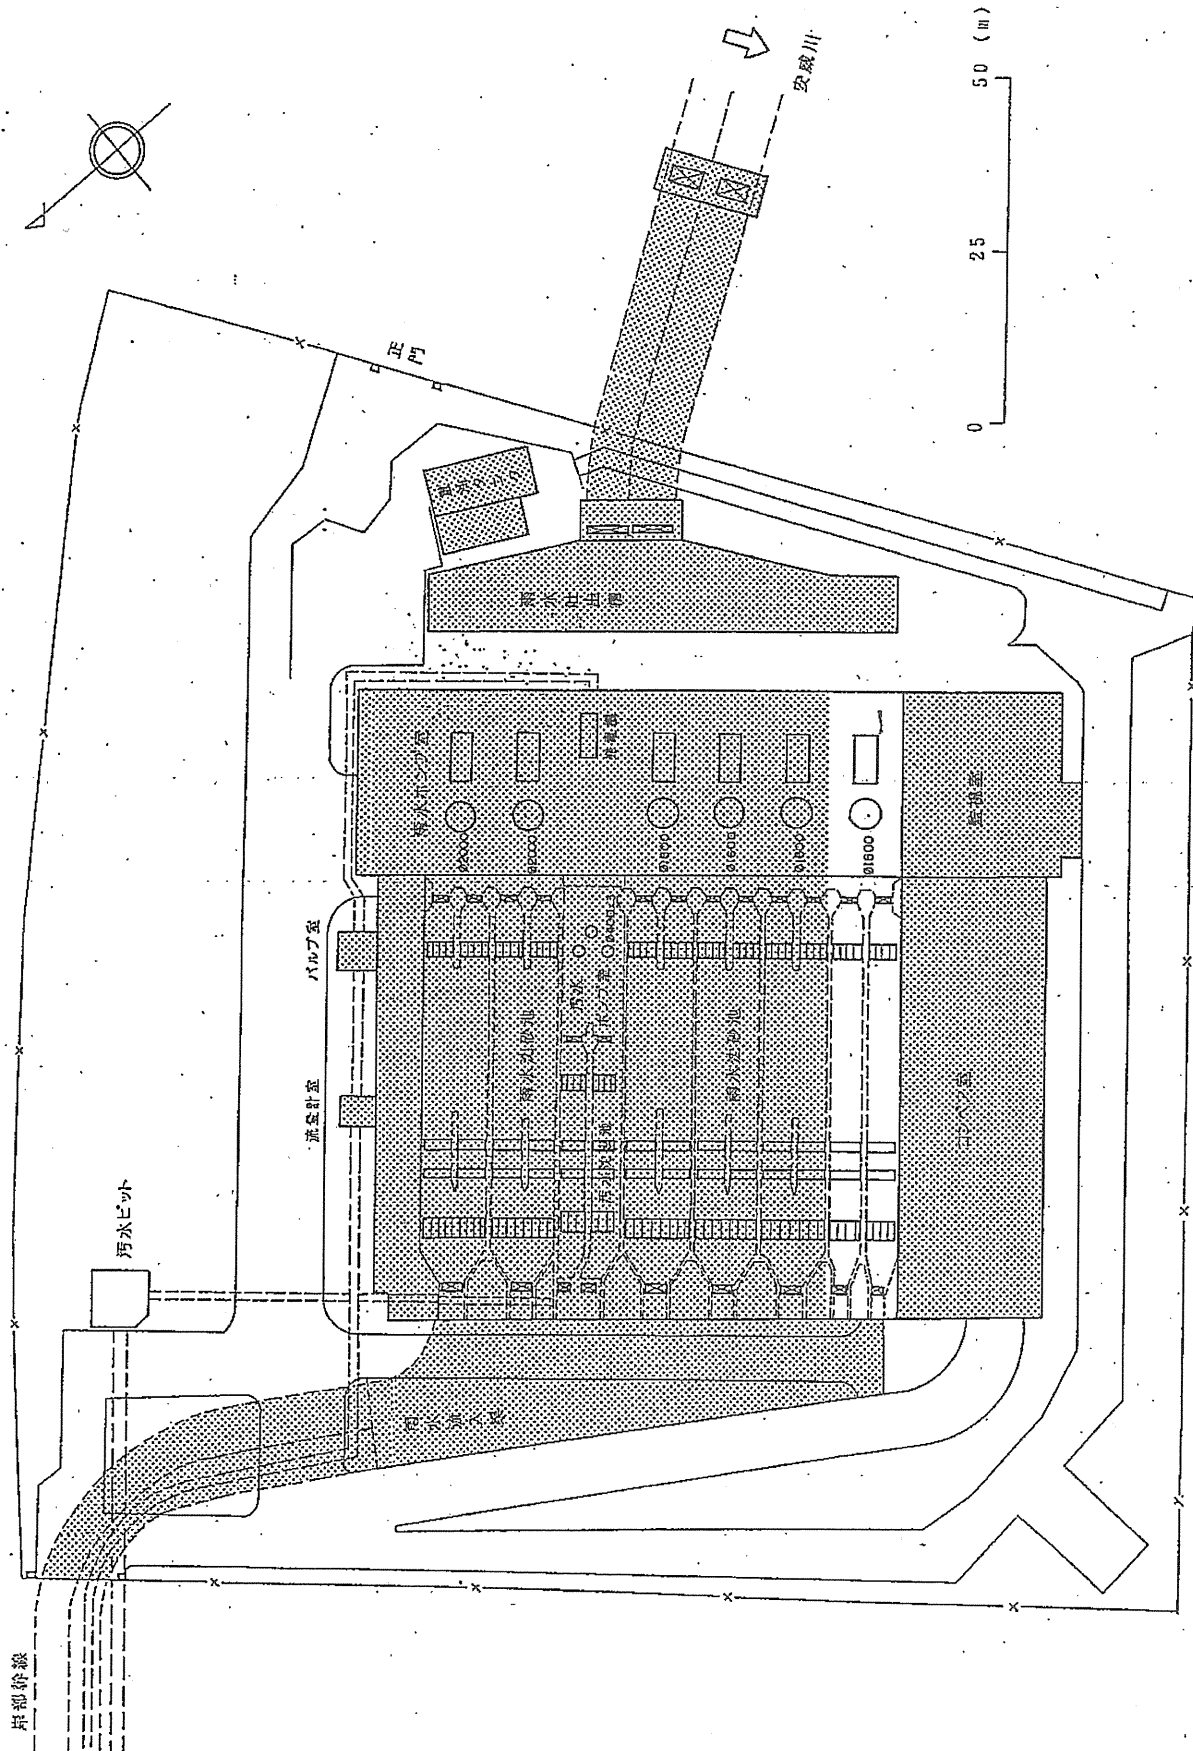


味舌ポンプ場

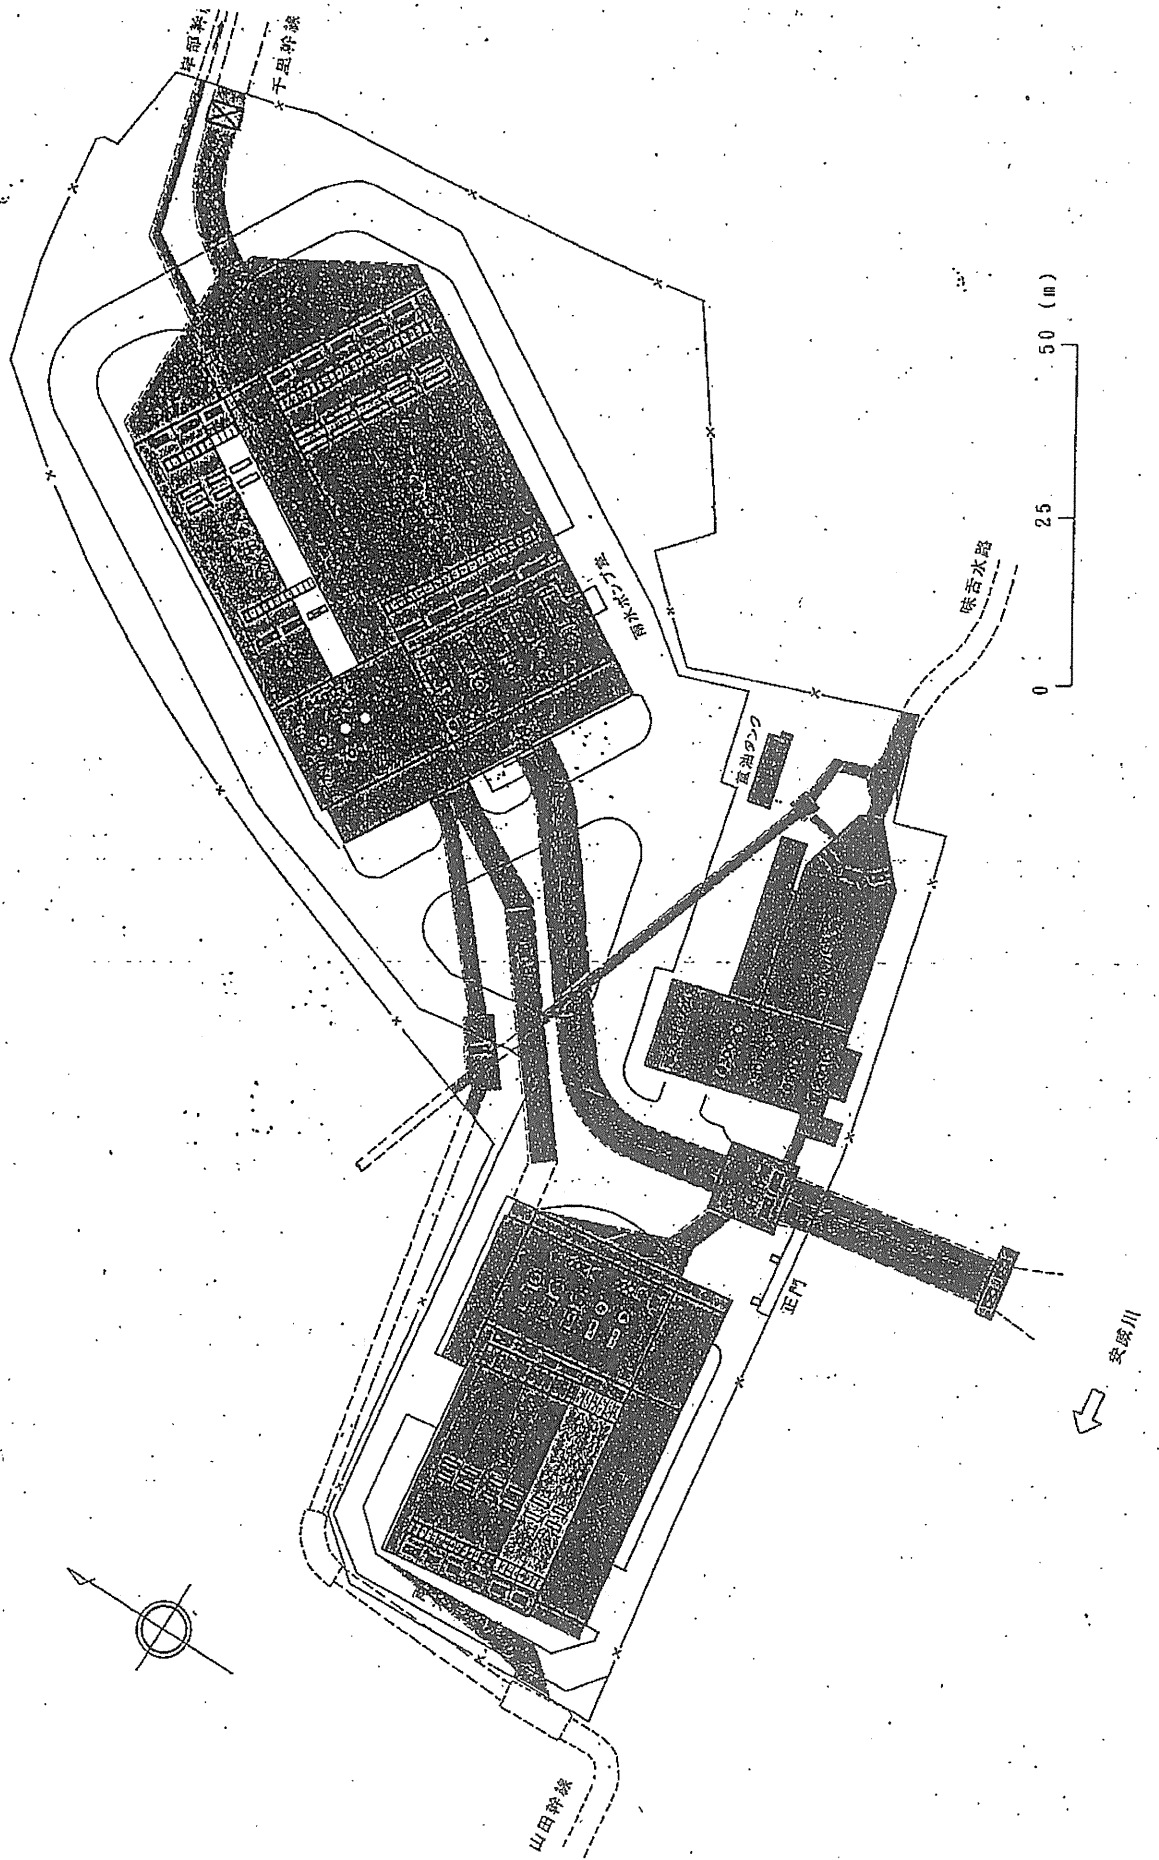


穂積ポンプ場

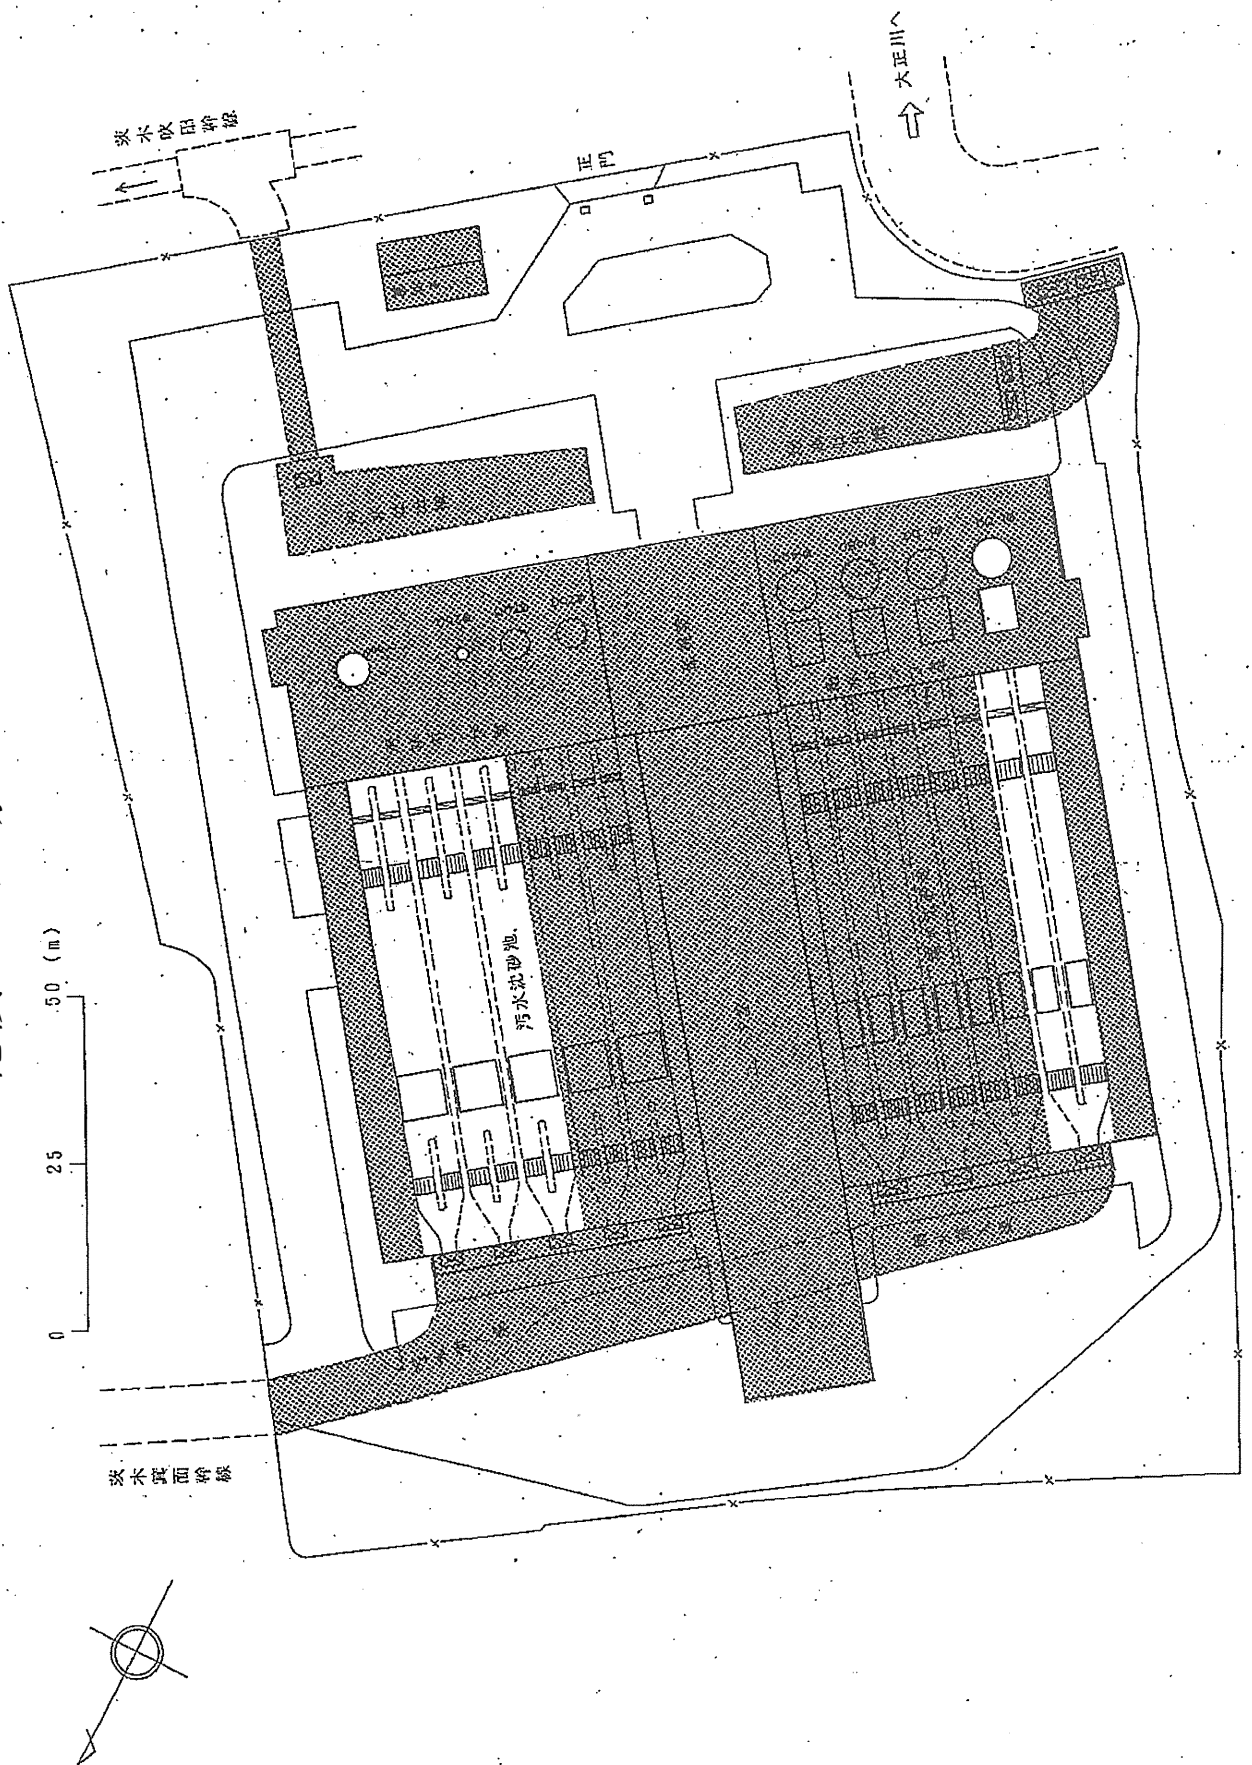


摂津ポンプ場

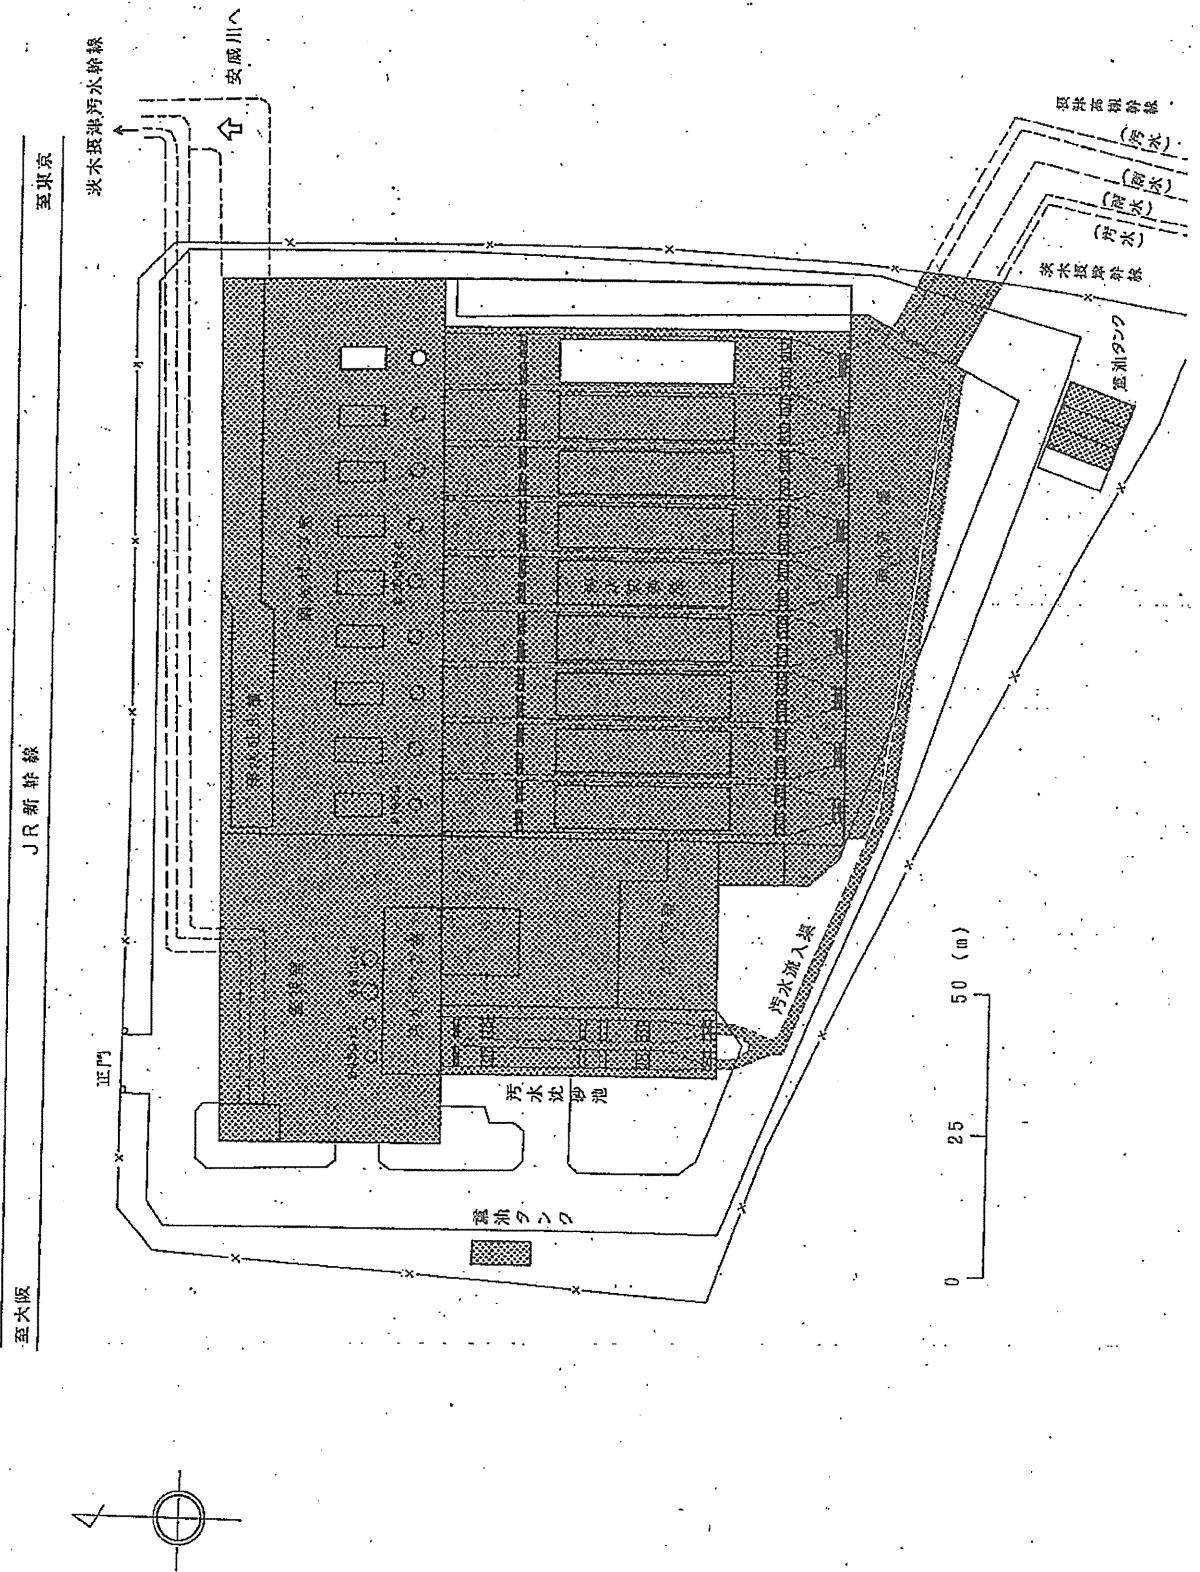


高槻水みらいセンター

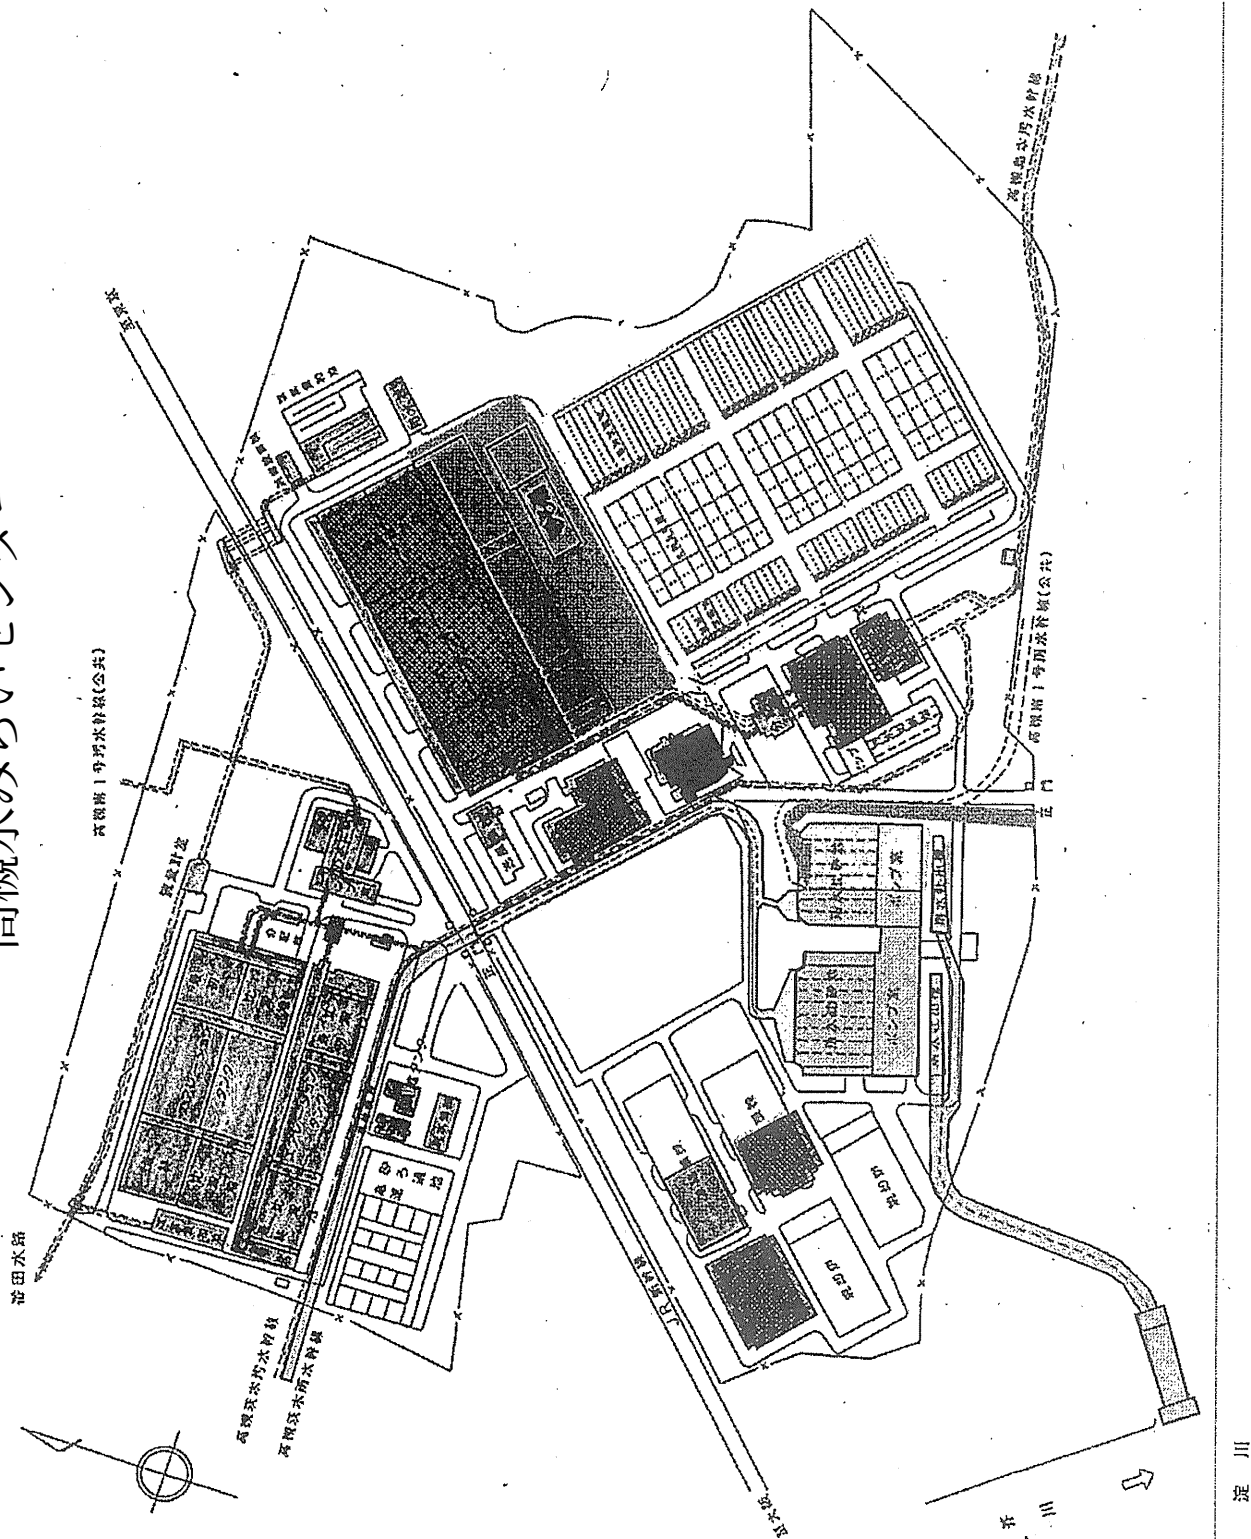



前島ボンプ場

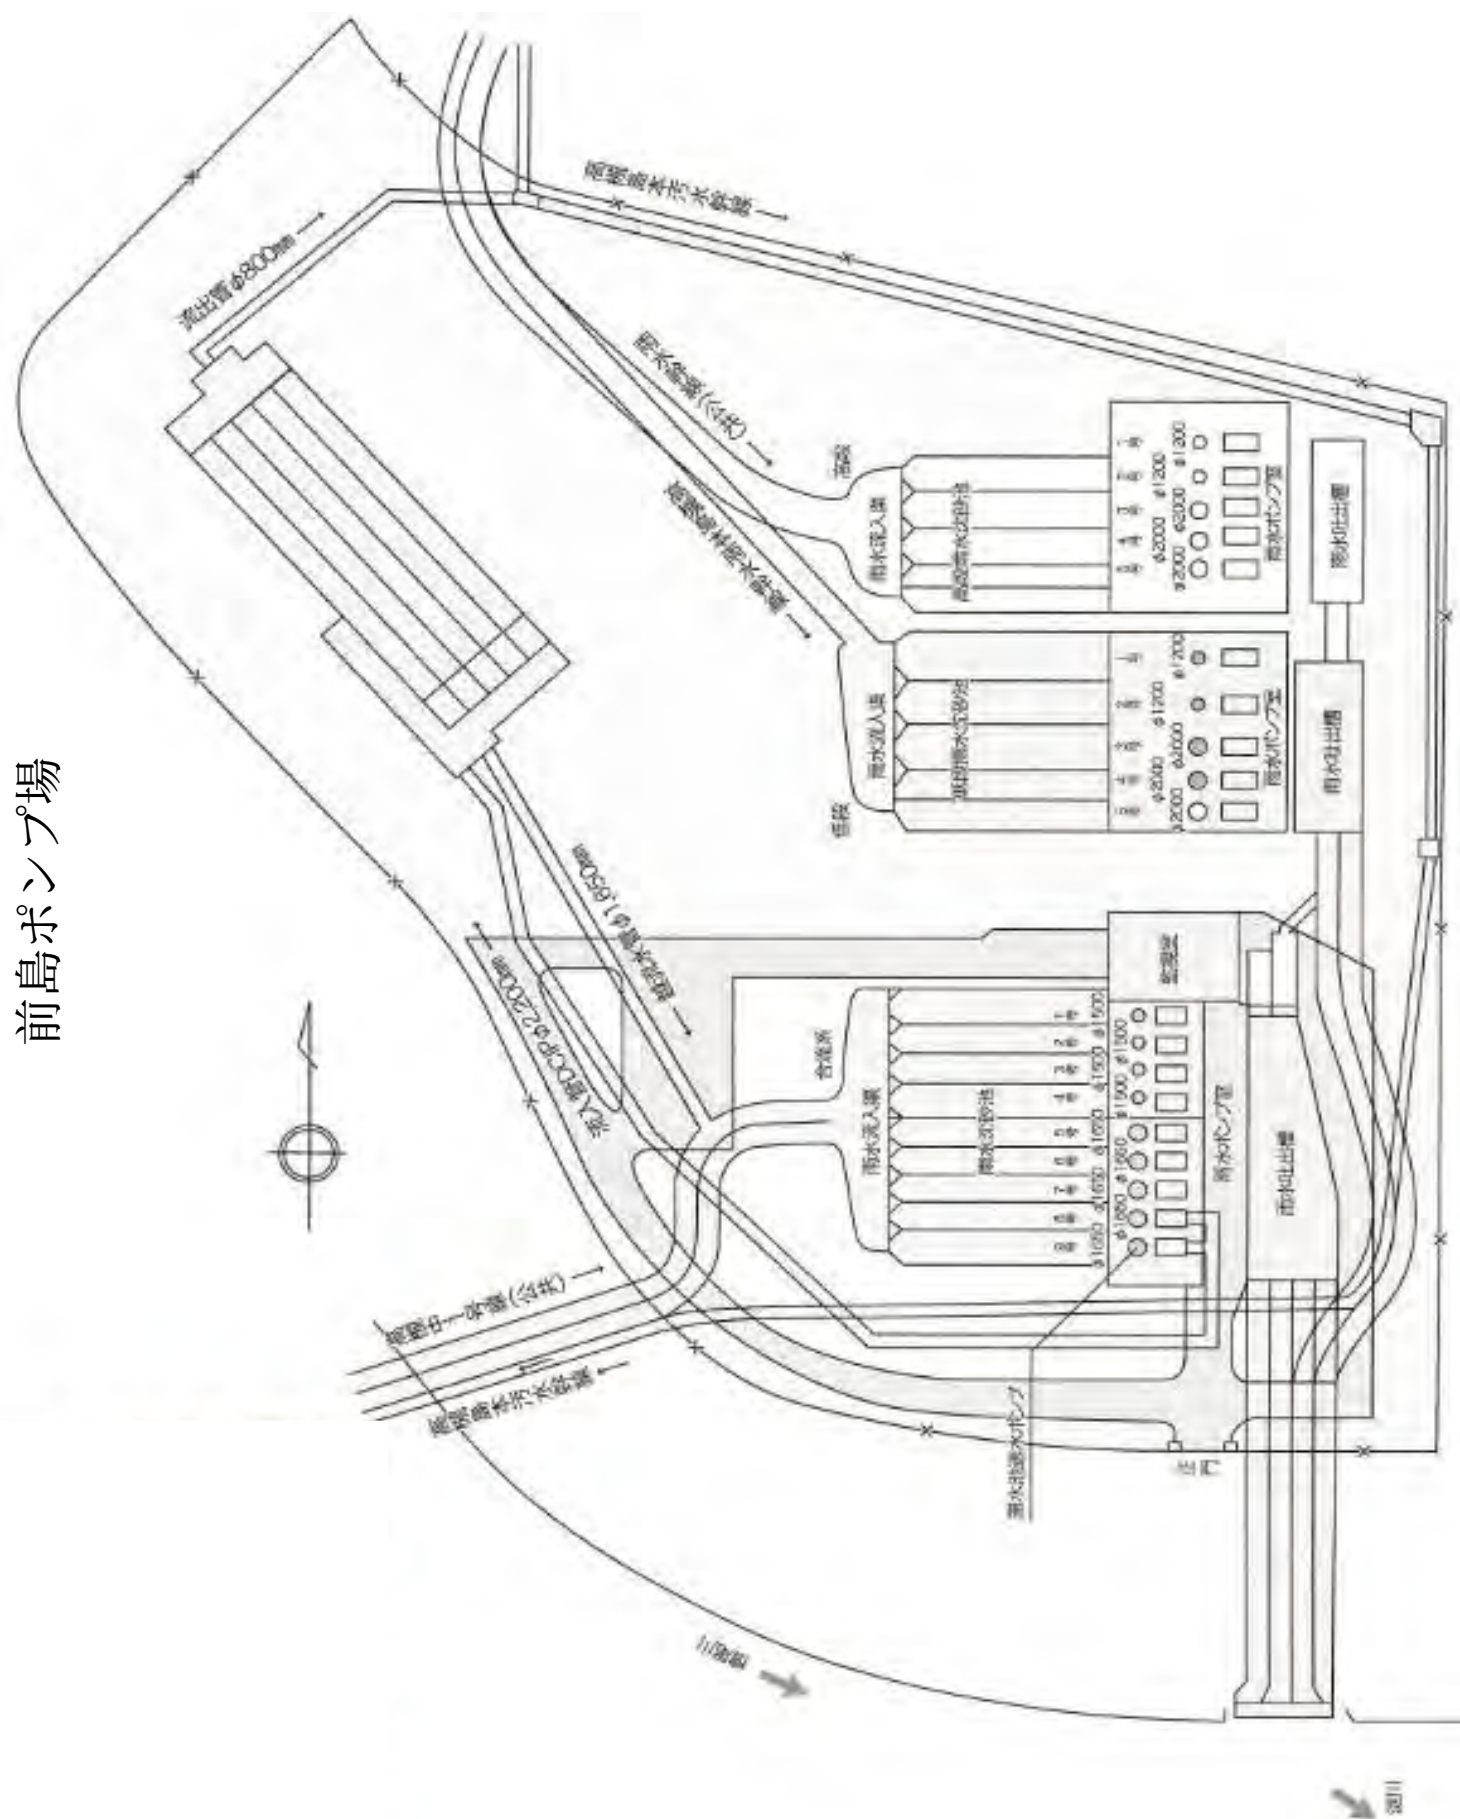


安威川左岸ポンプ場

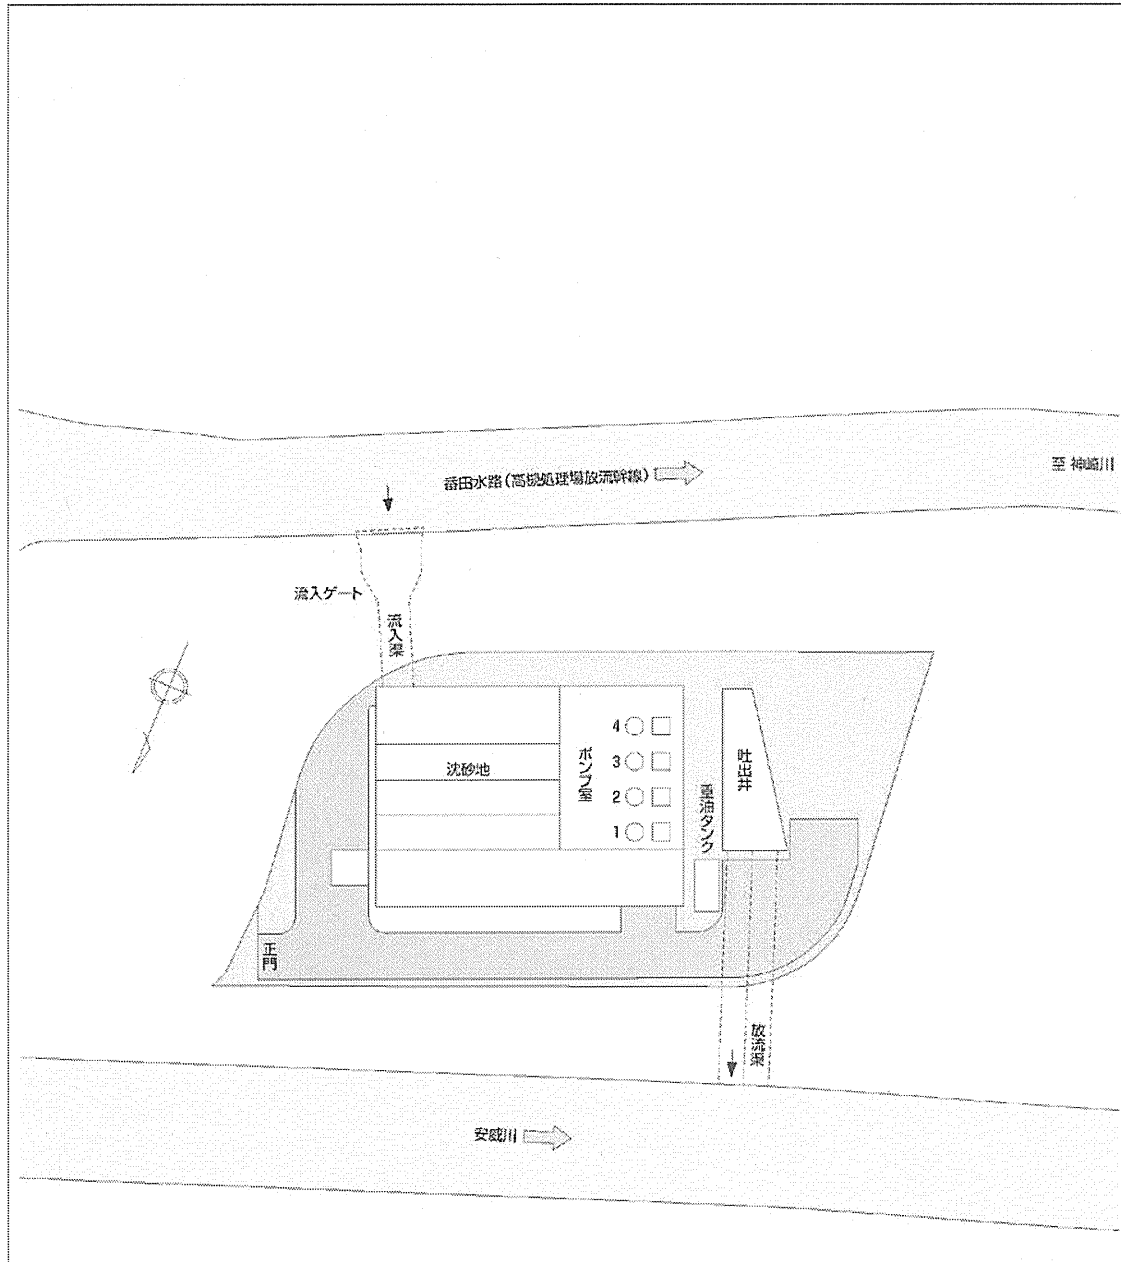

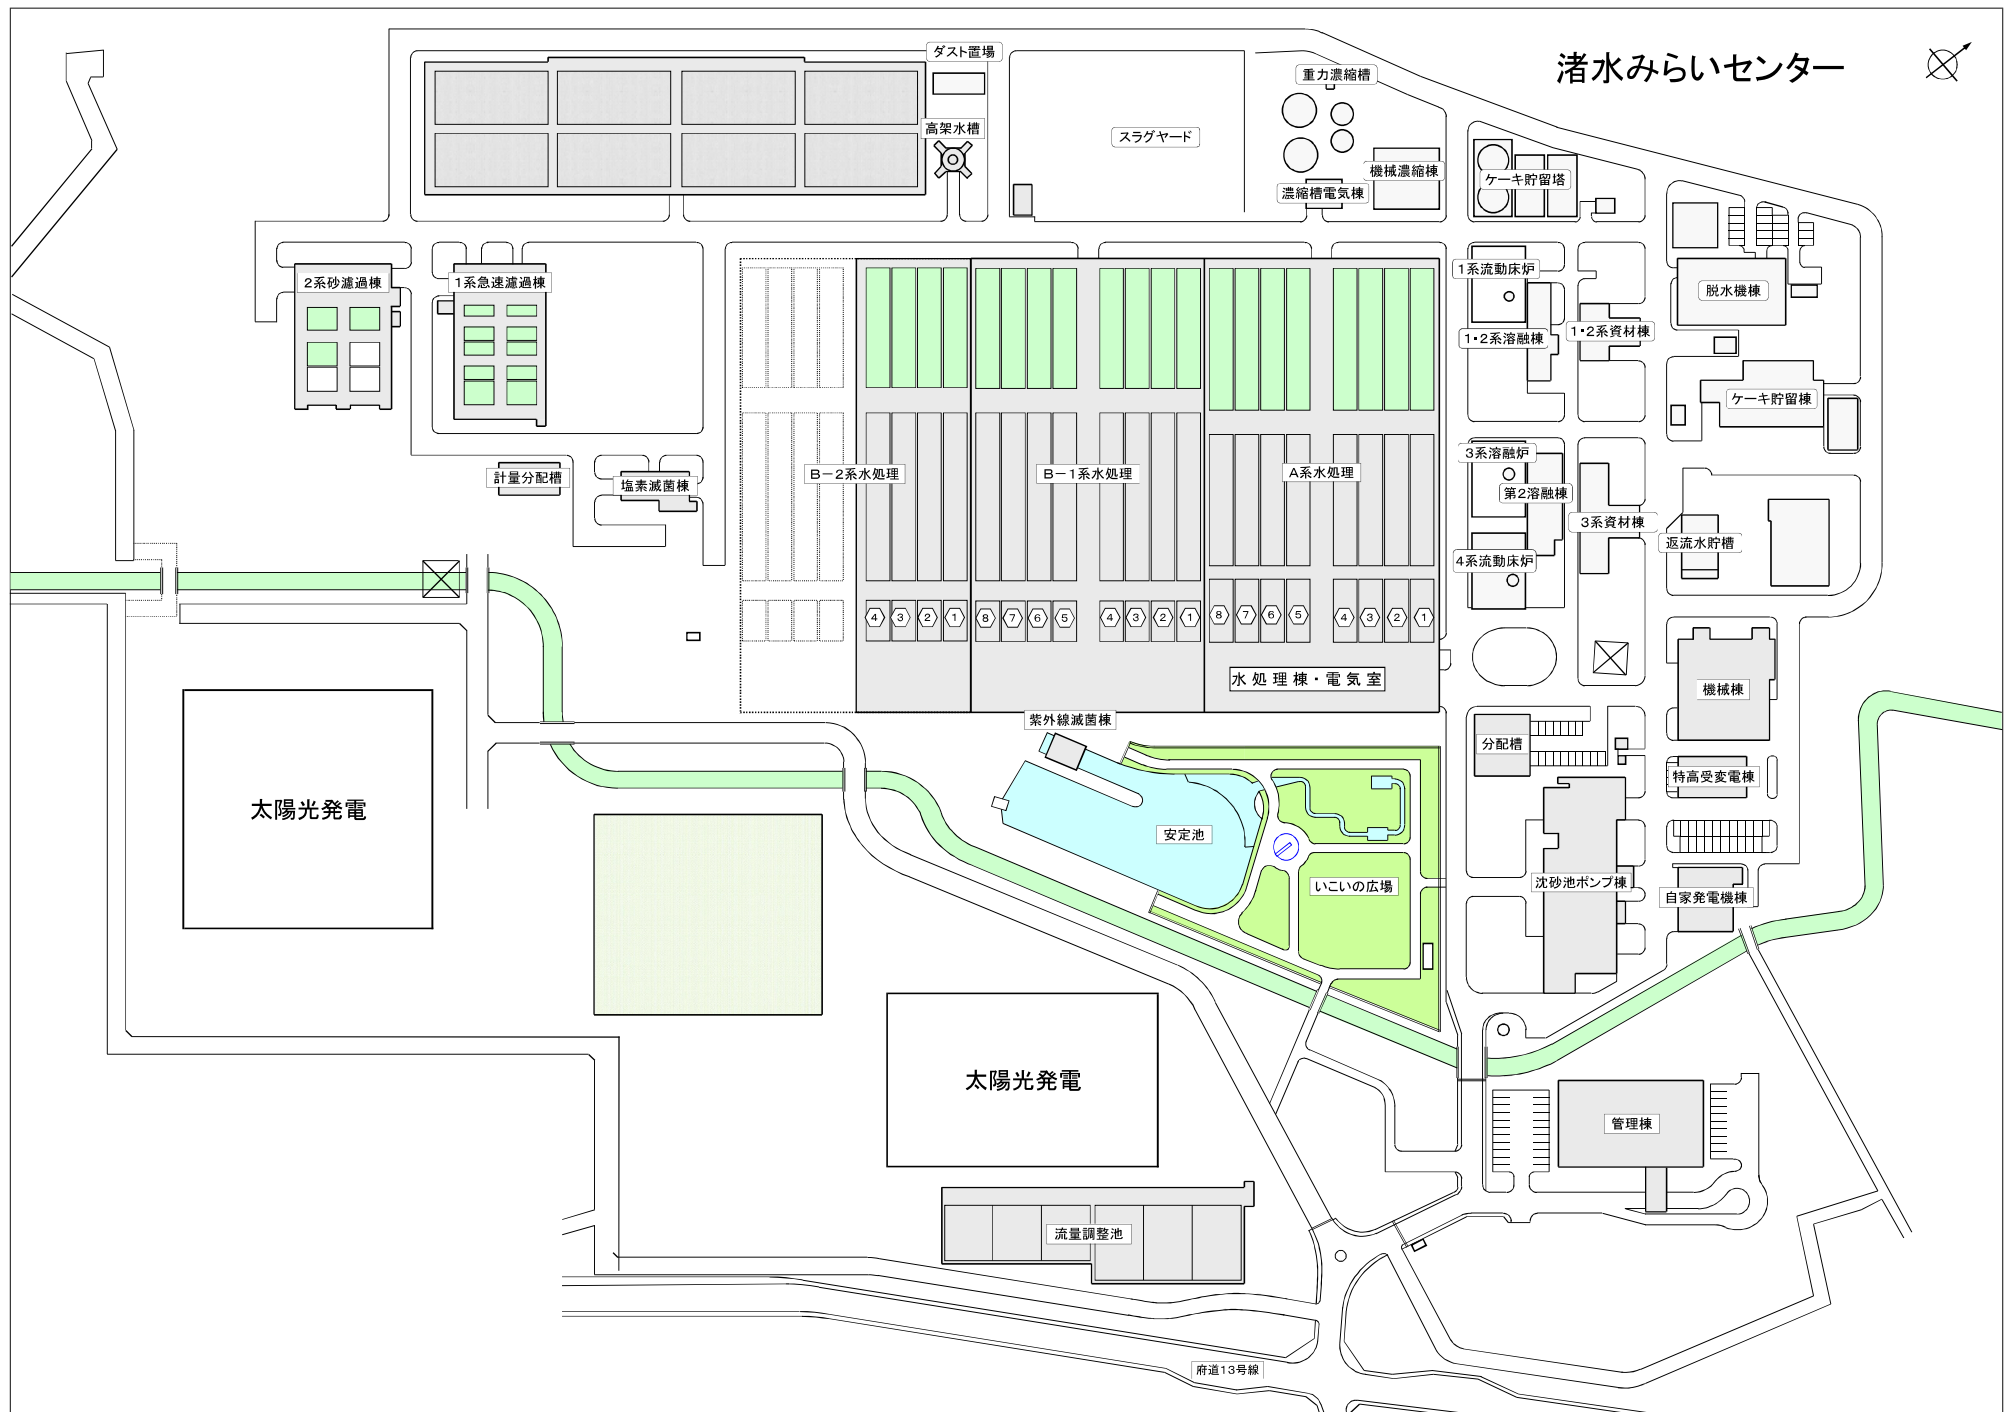


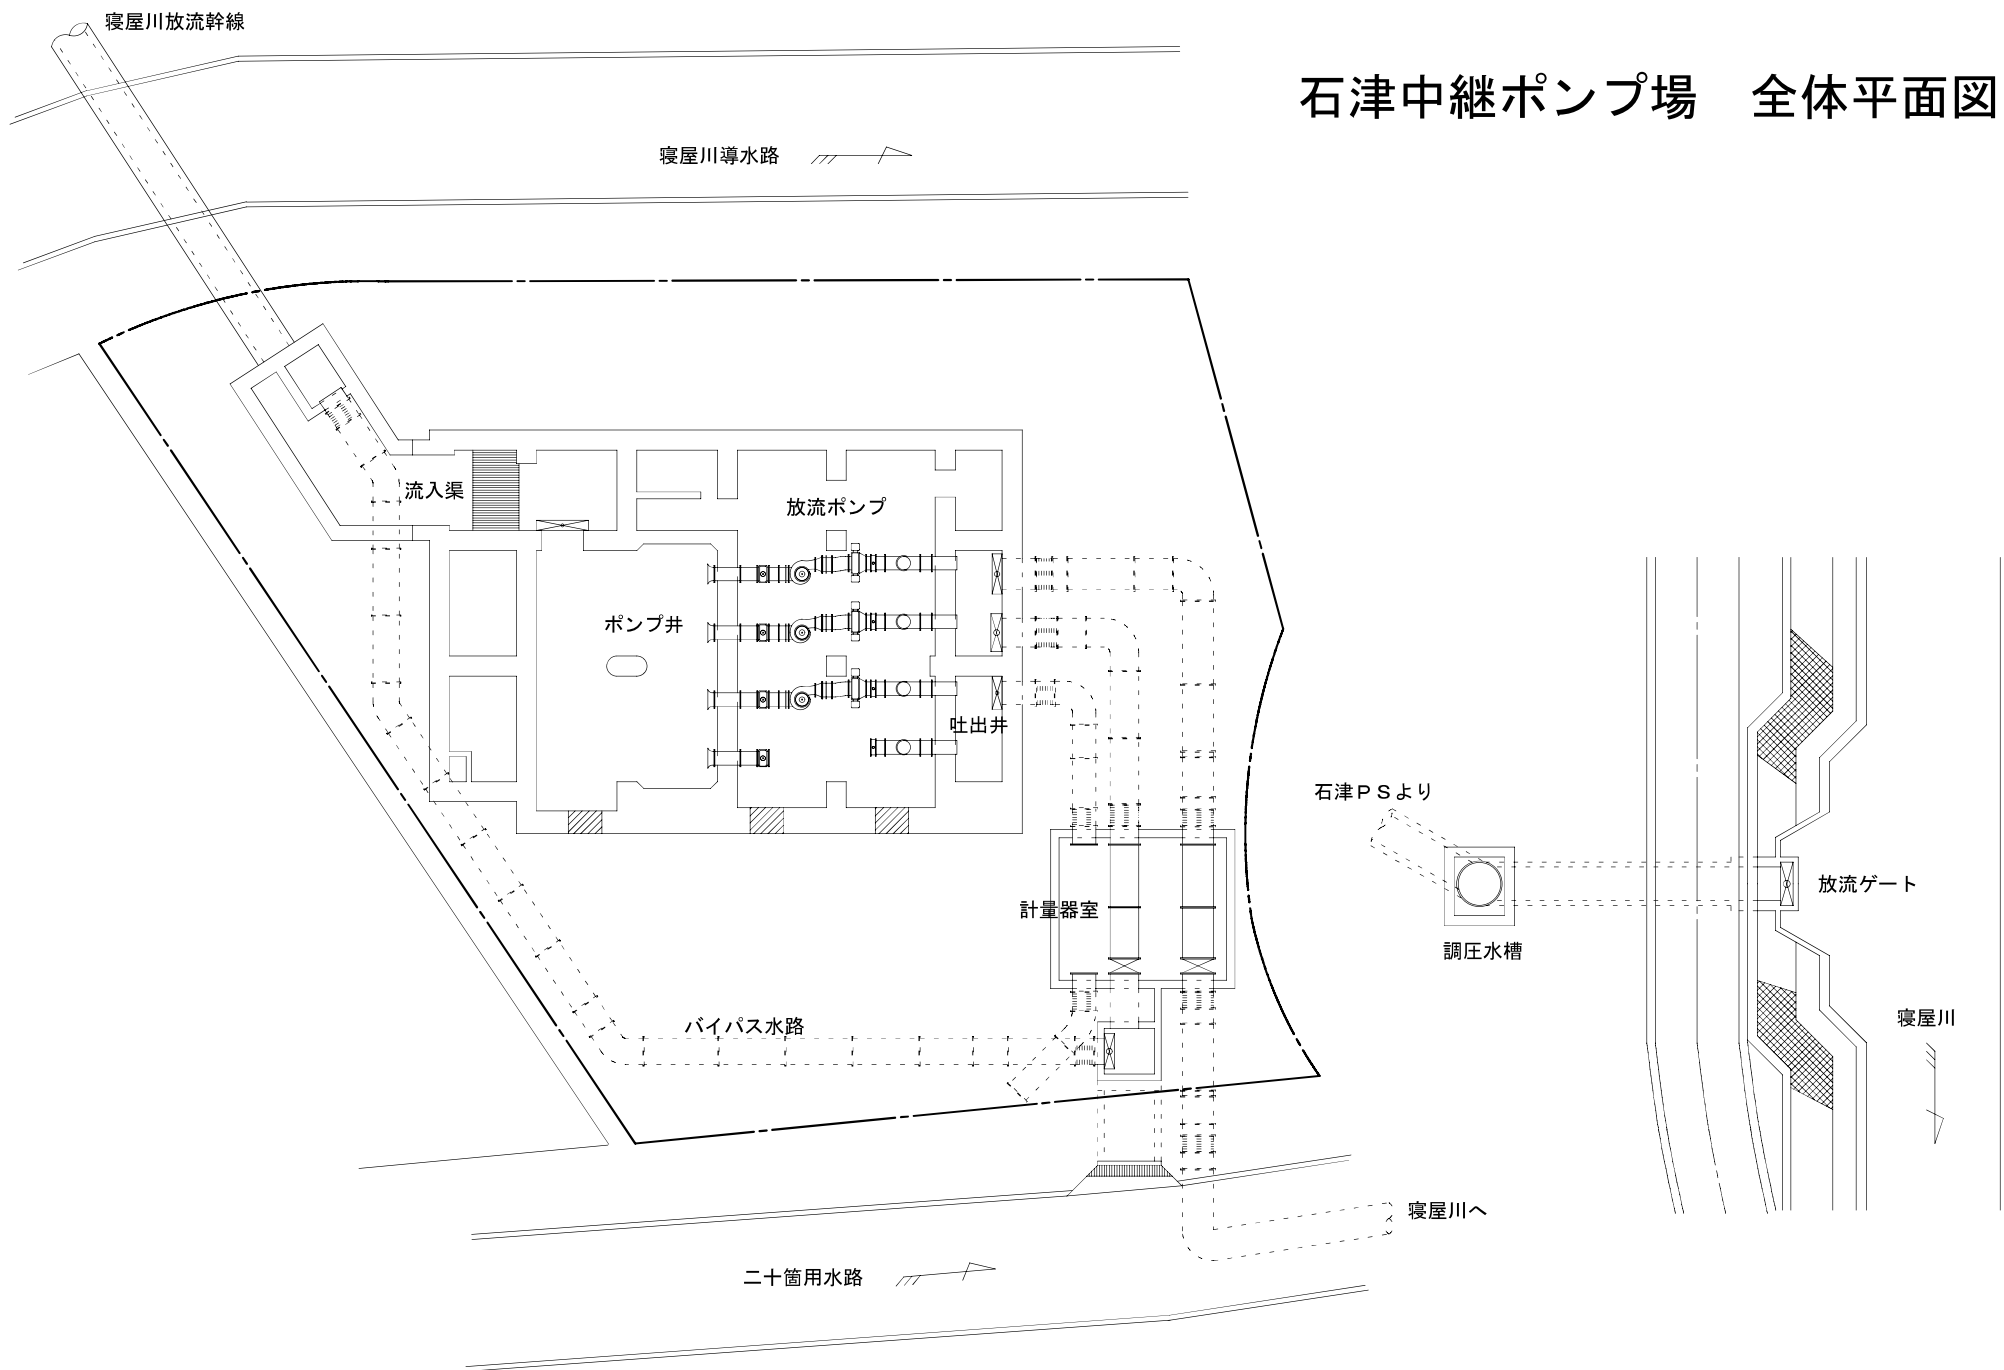


鴻池水みらいセンター

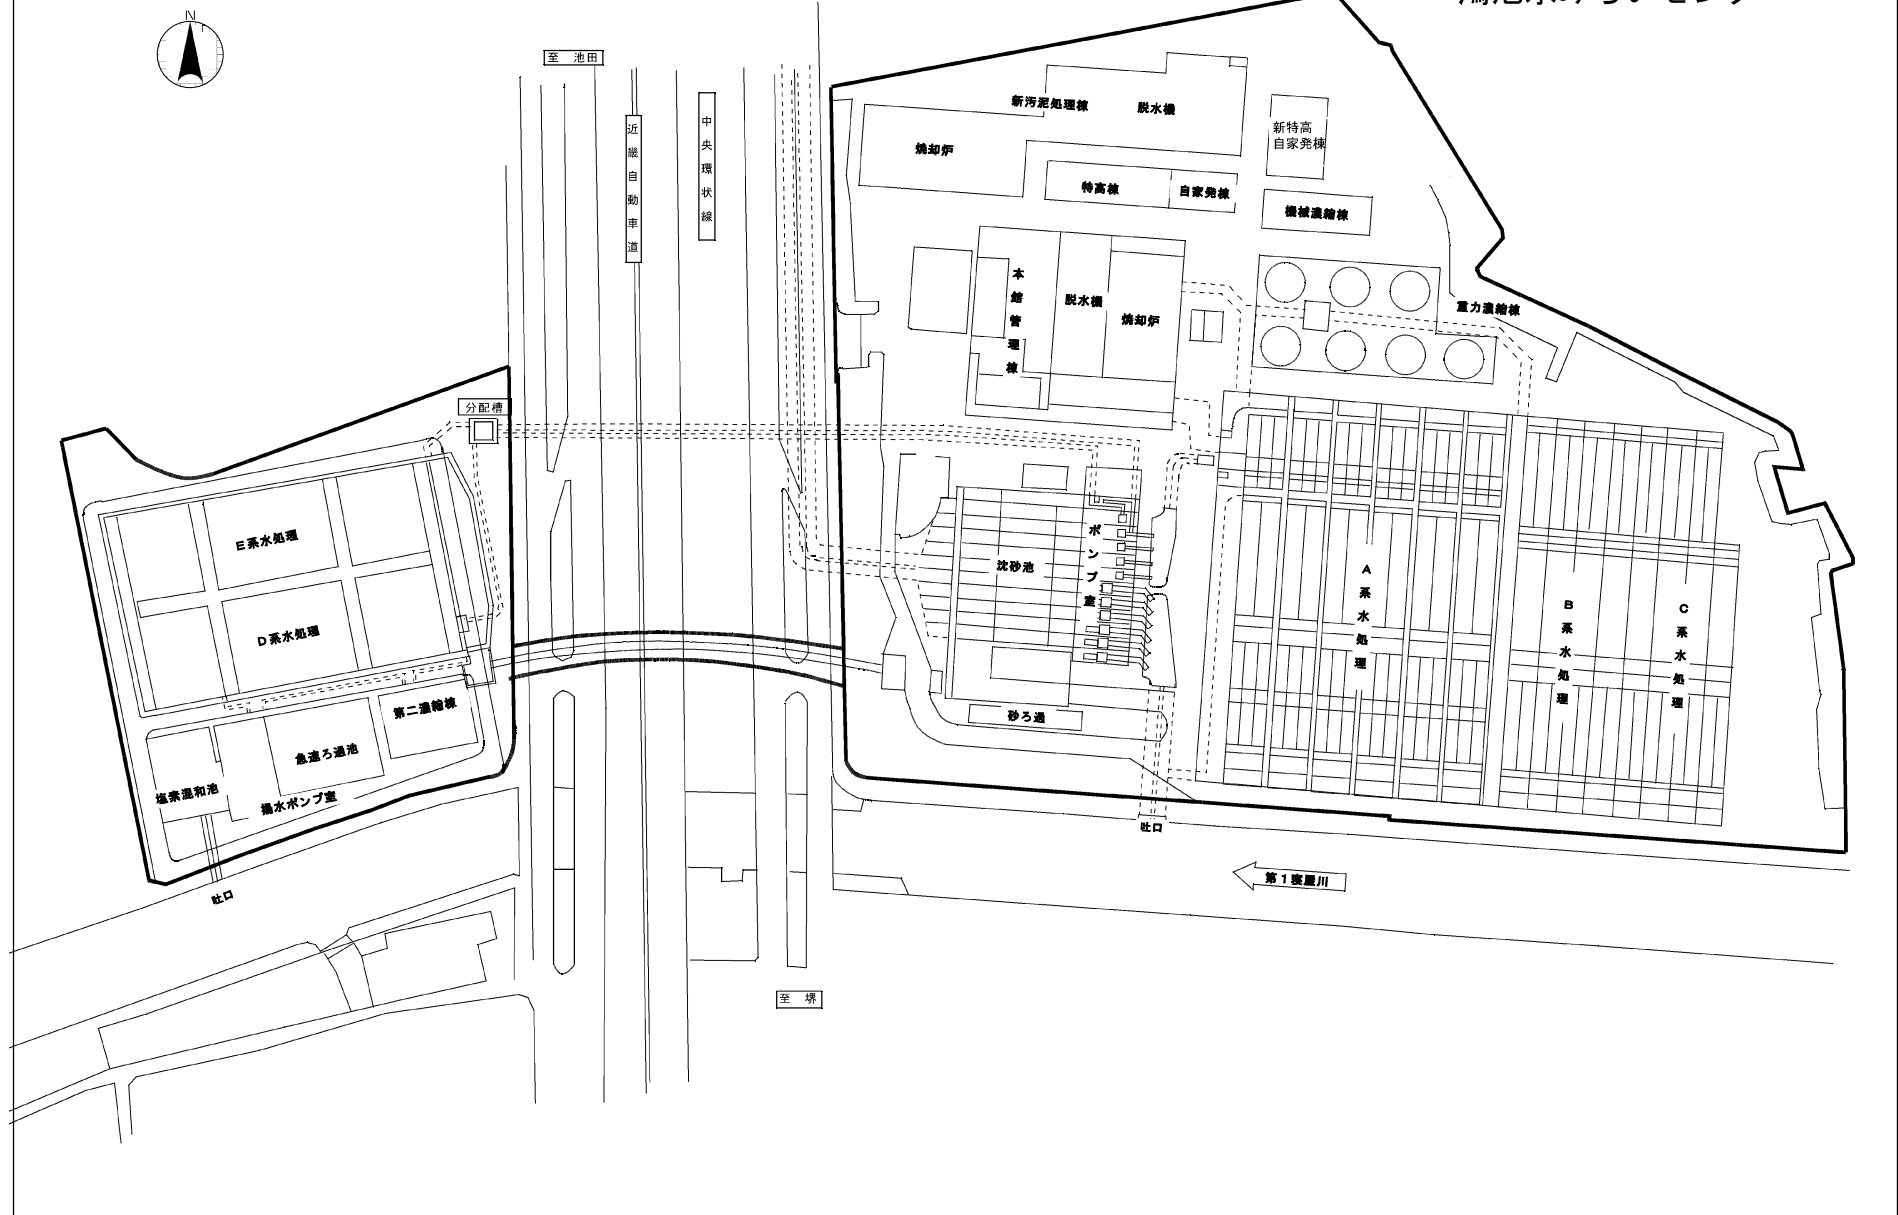


なわて水みらいセンター

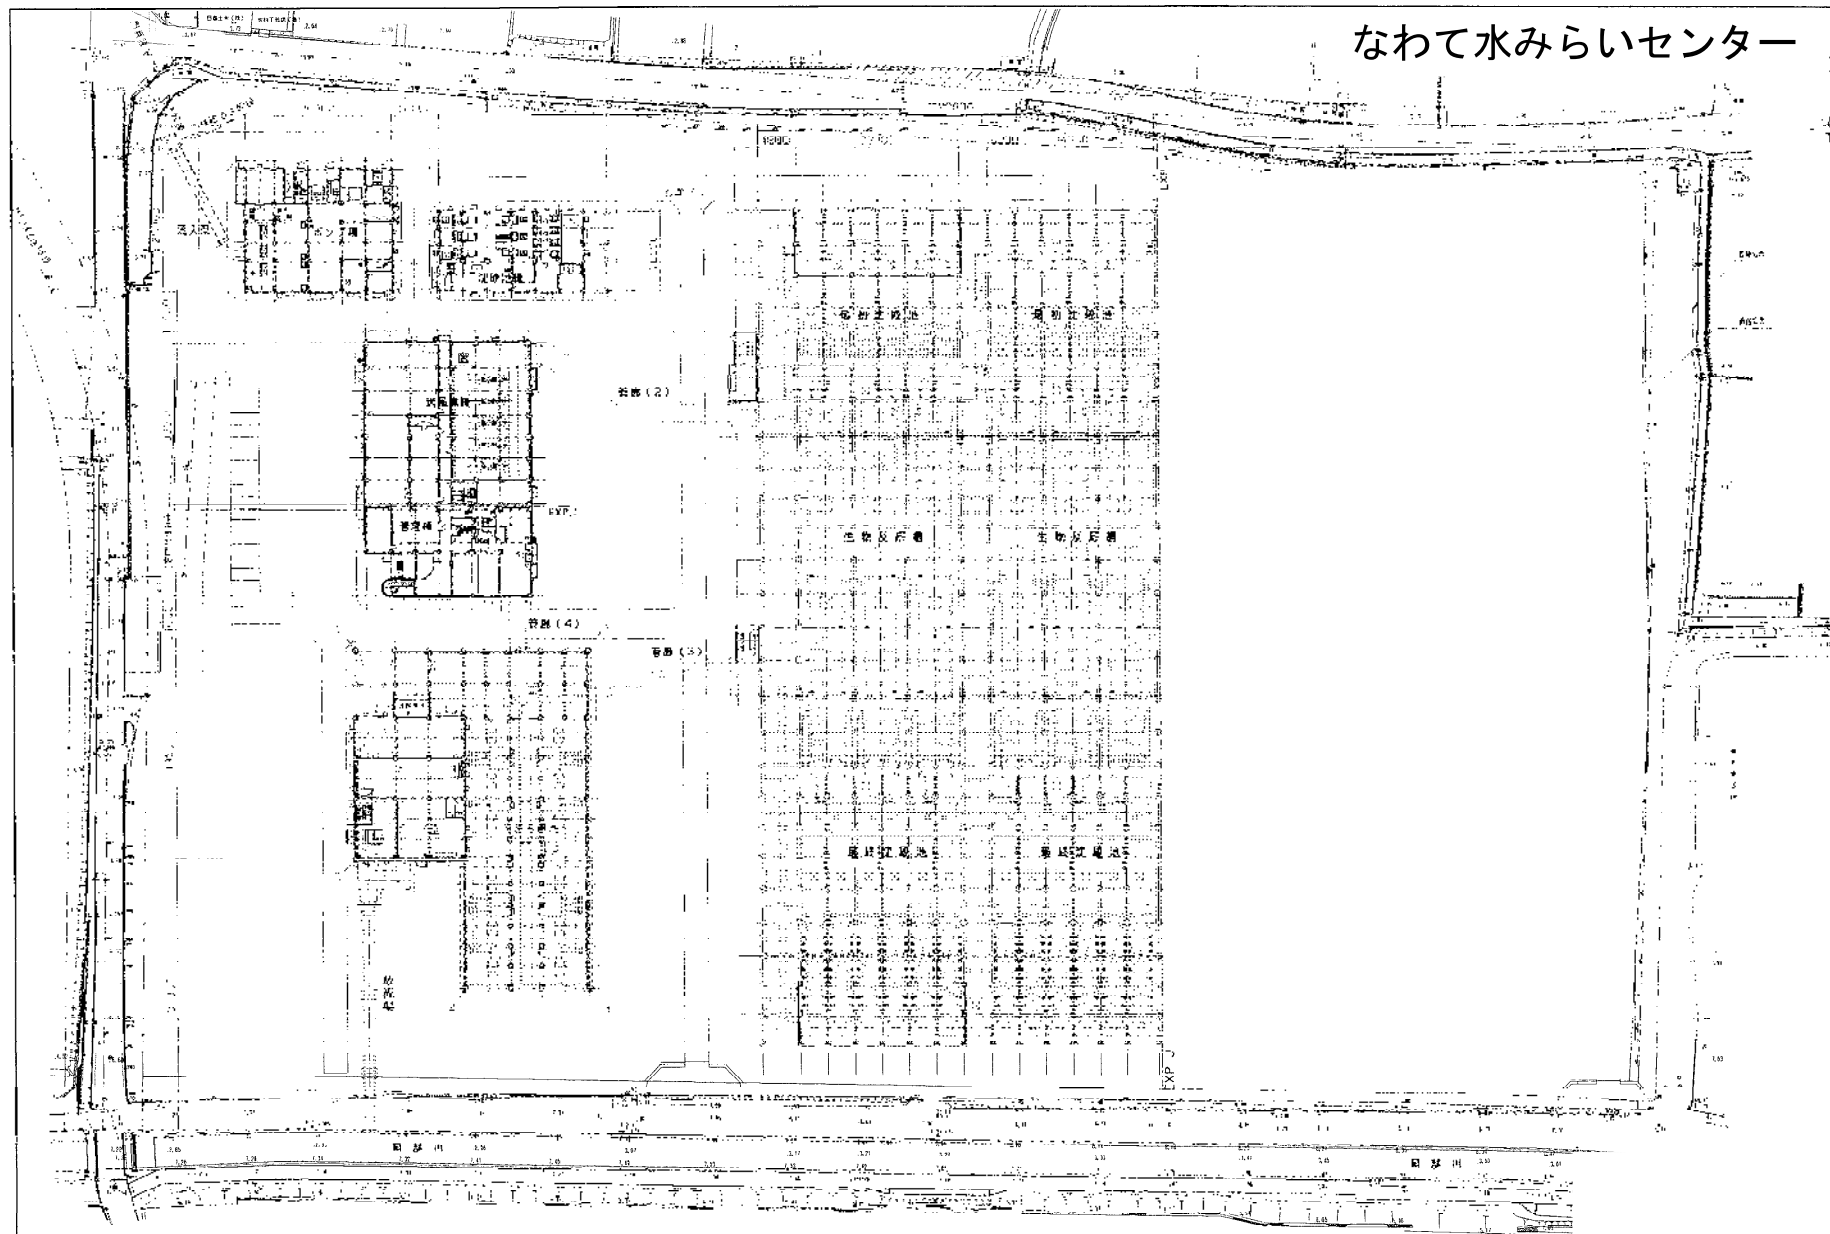


菊水ポンプ場

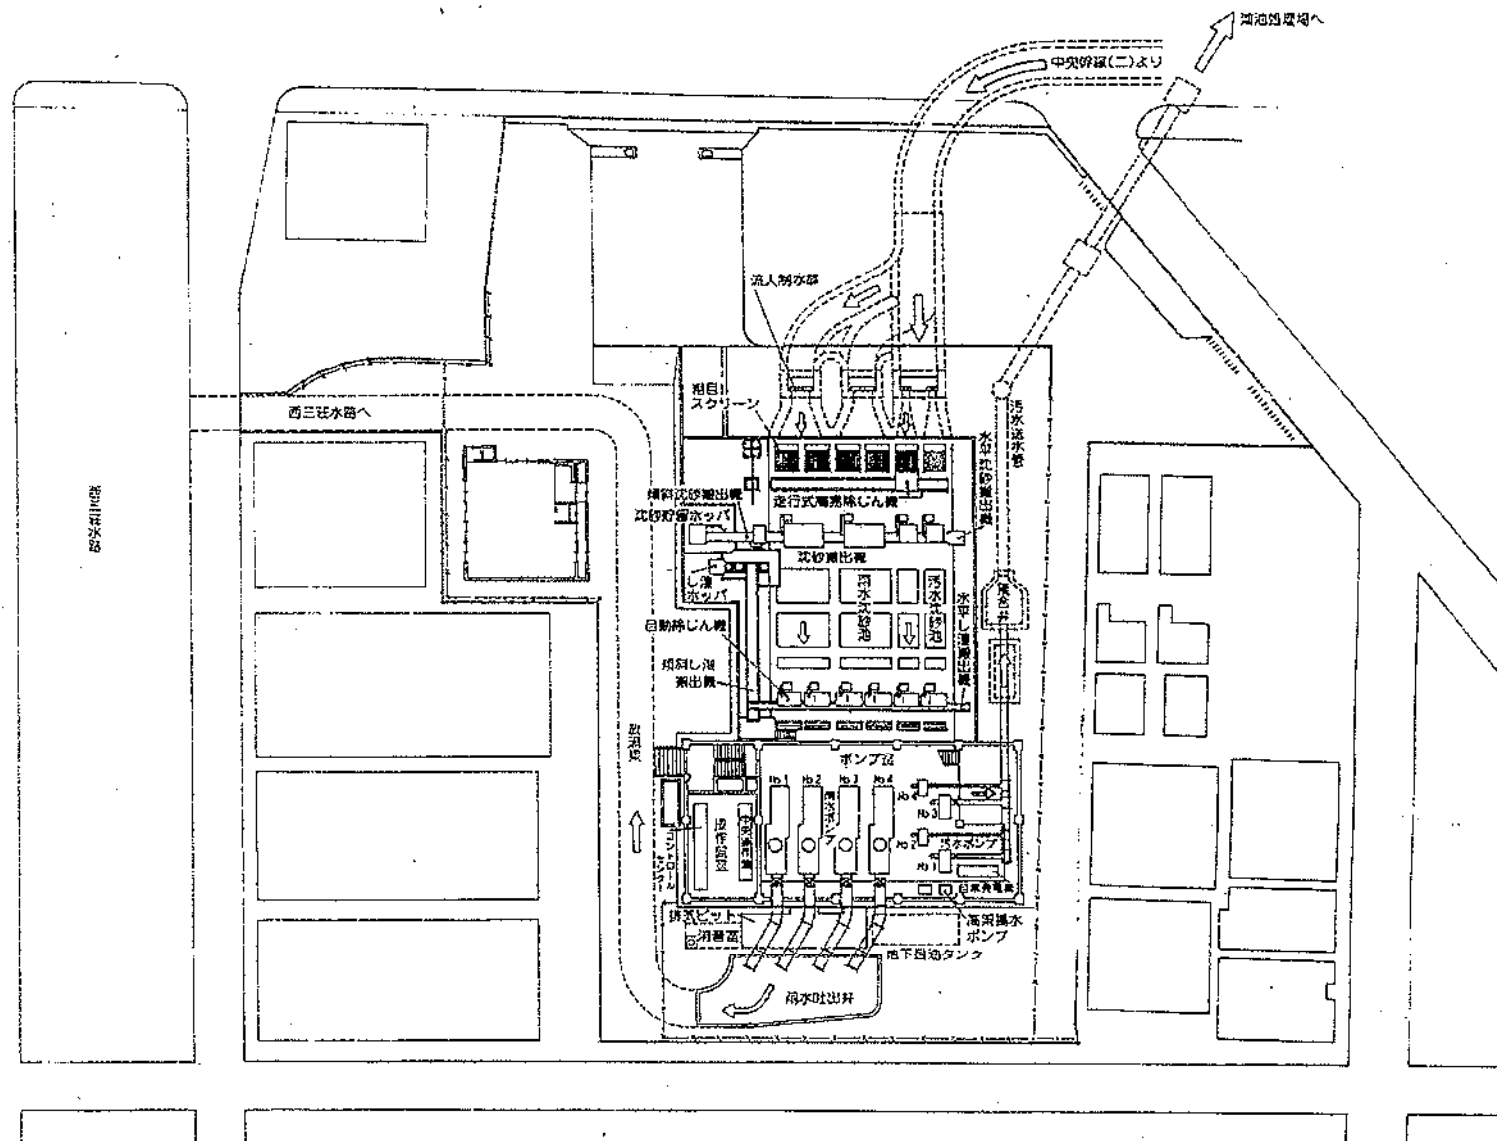


太平ポンプ場

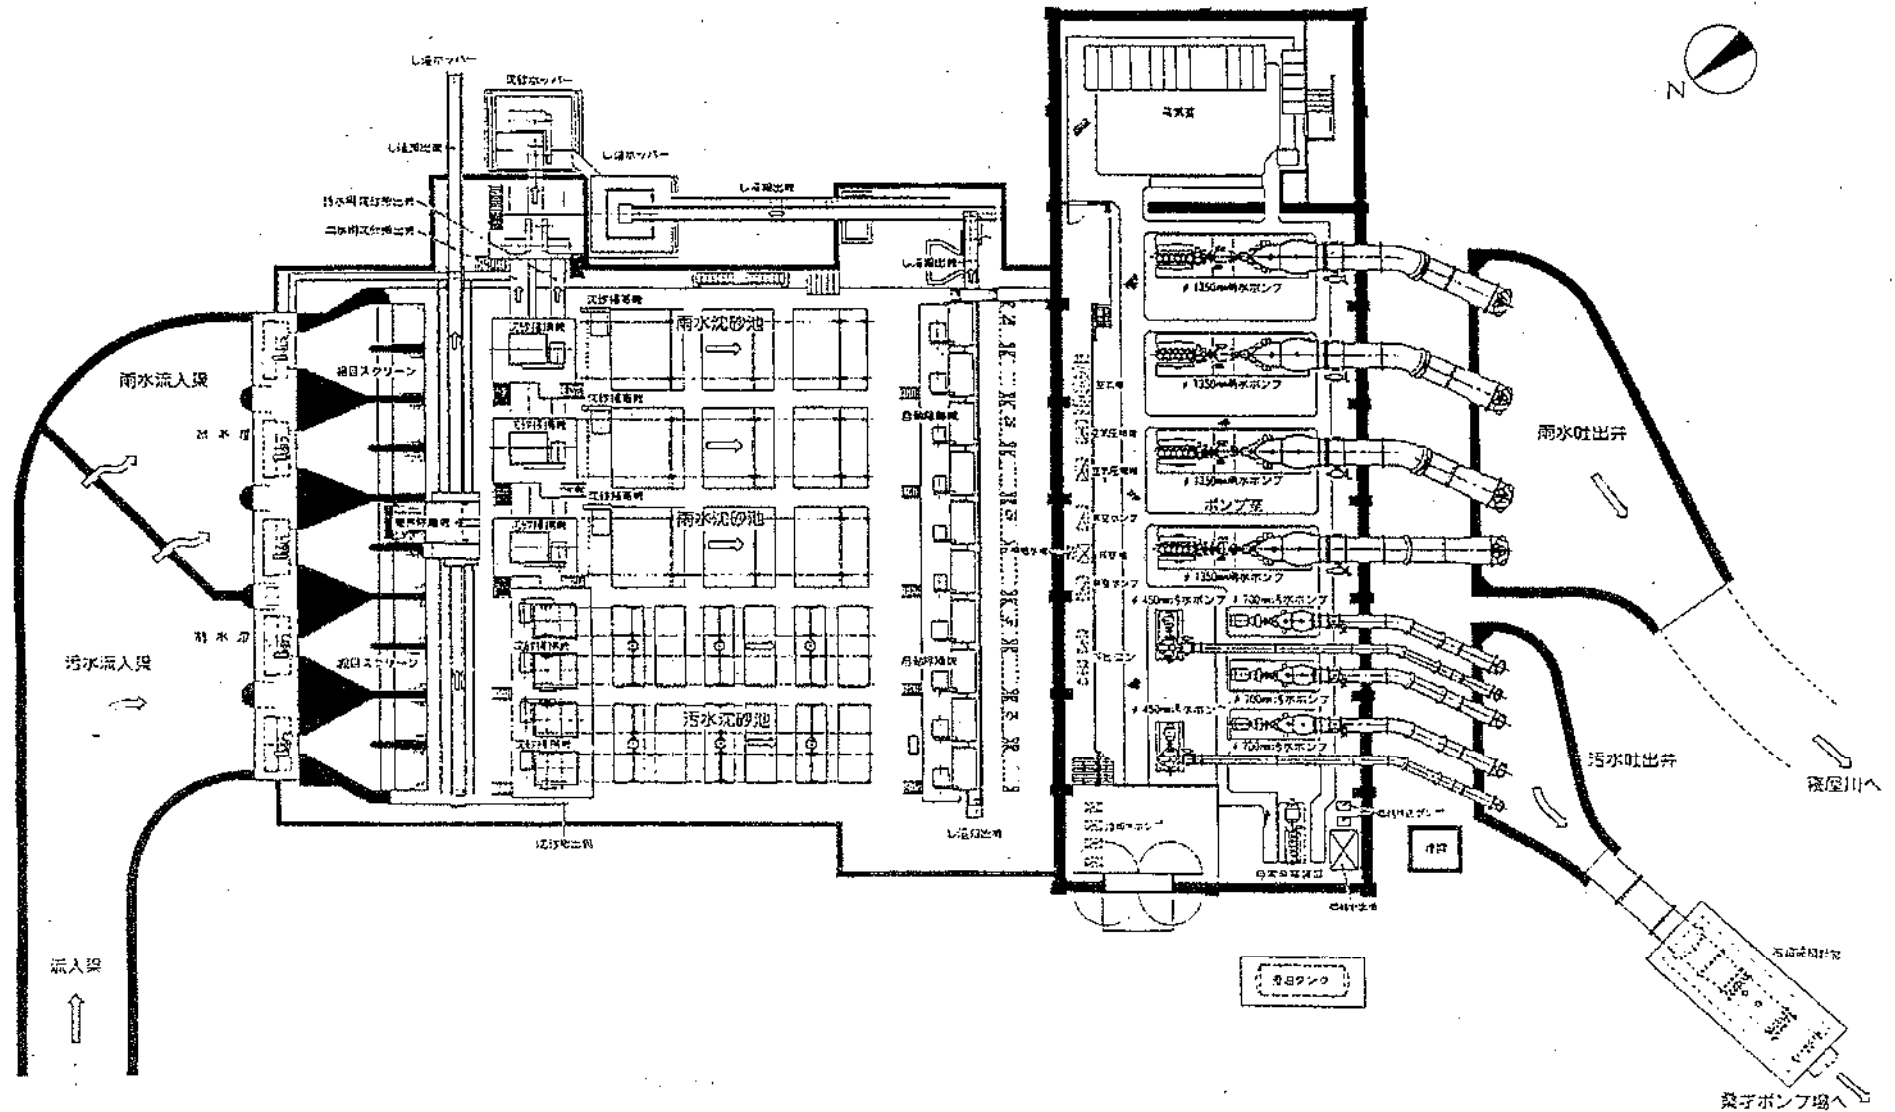


氷野ポンプ場

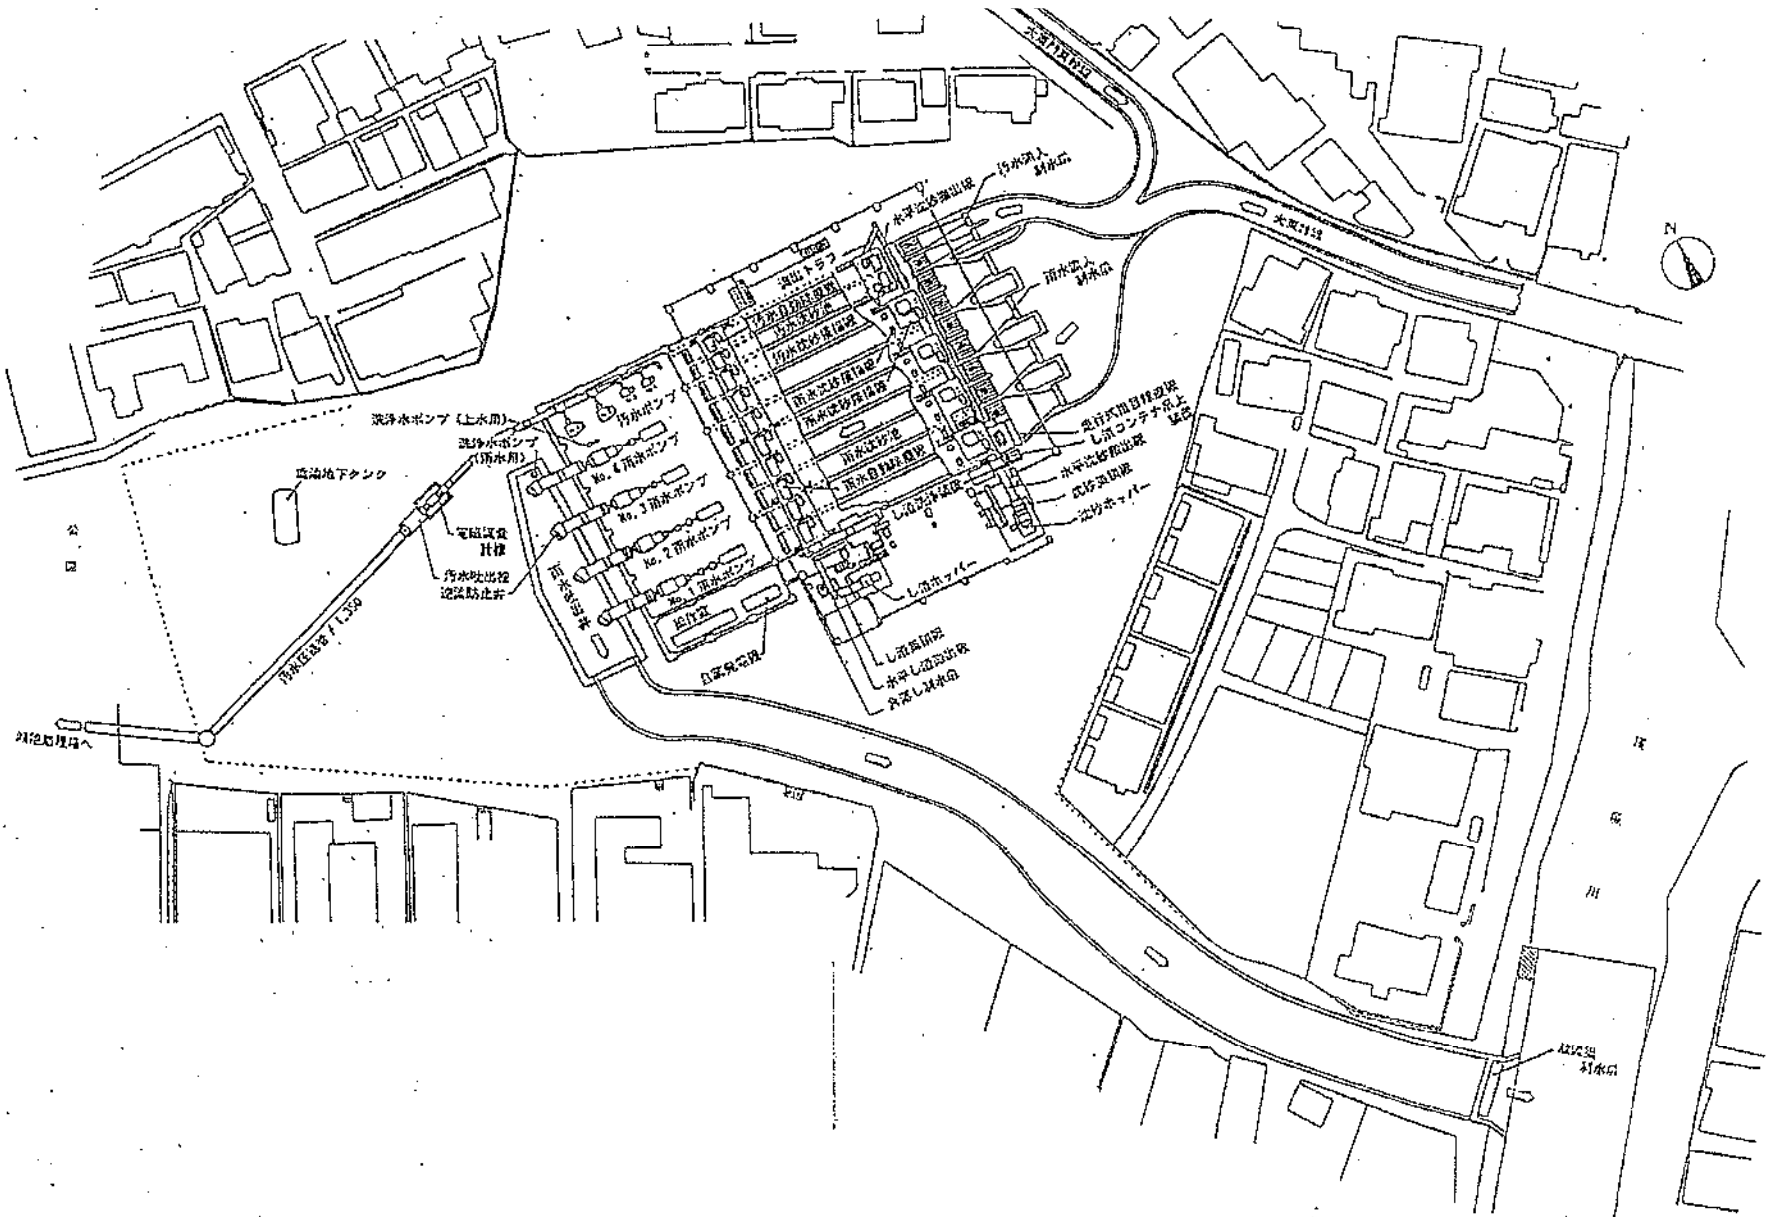


桑才ポンプ場

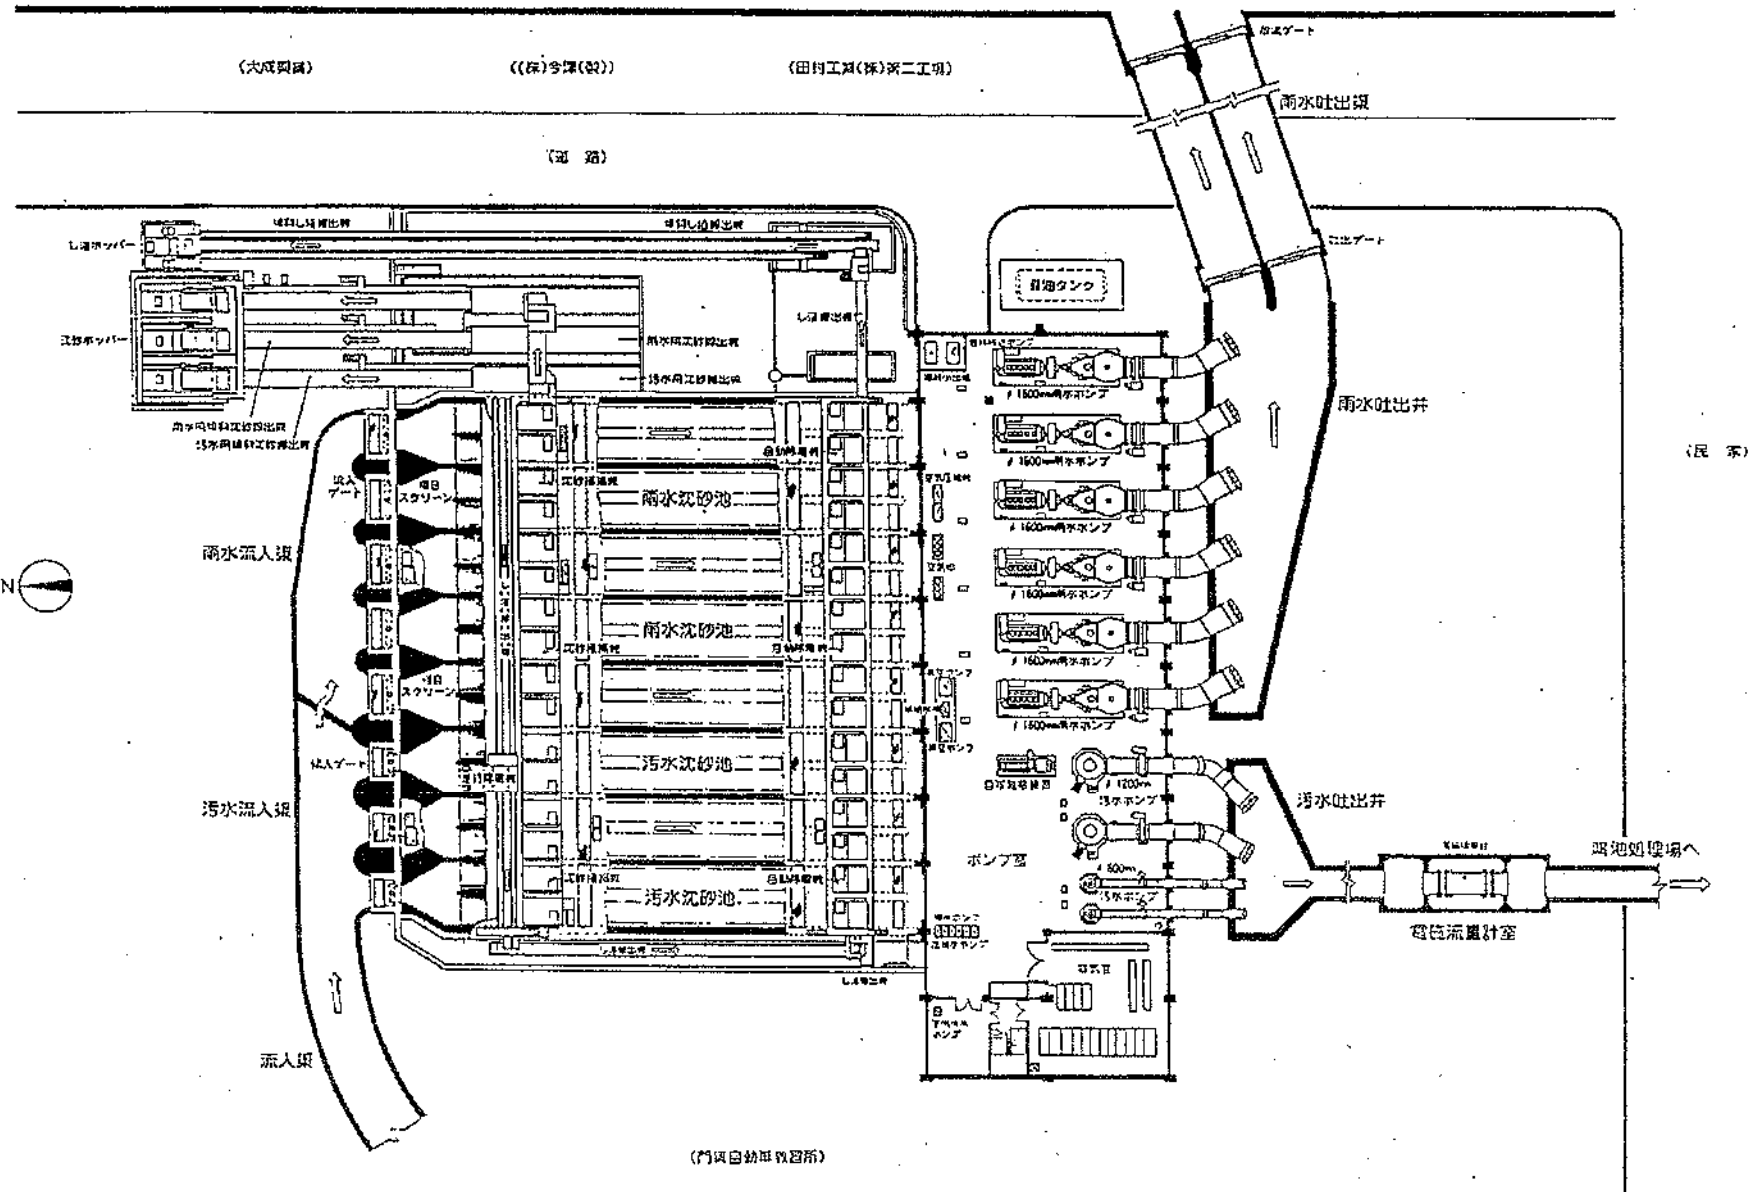


茨田ポンプ場

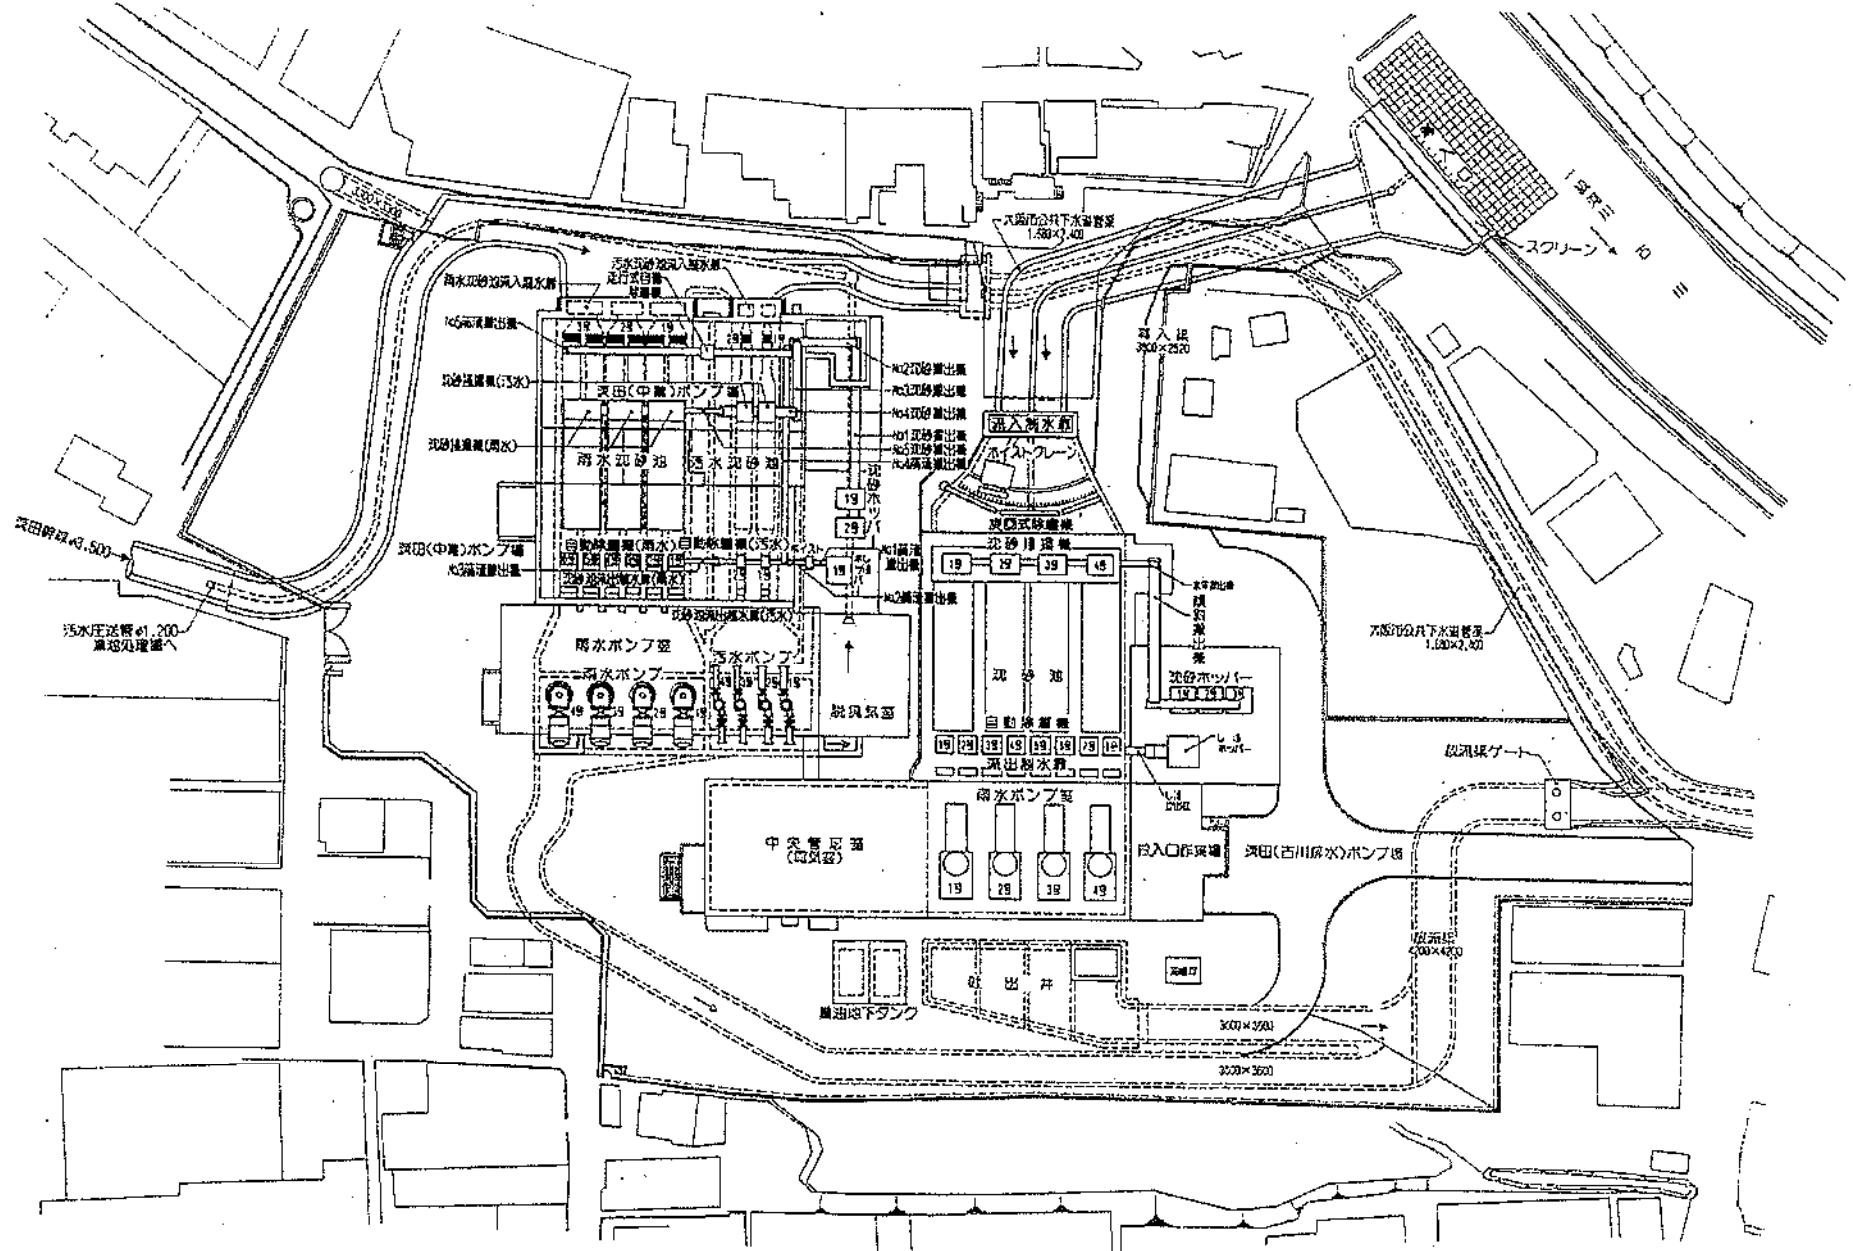


深野北ポンプ場

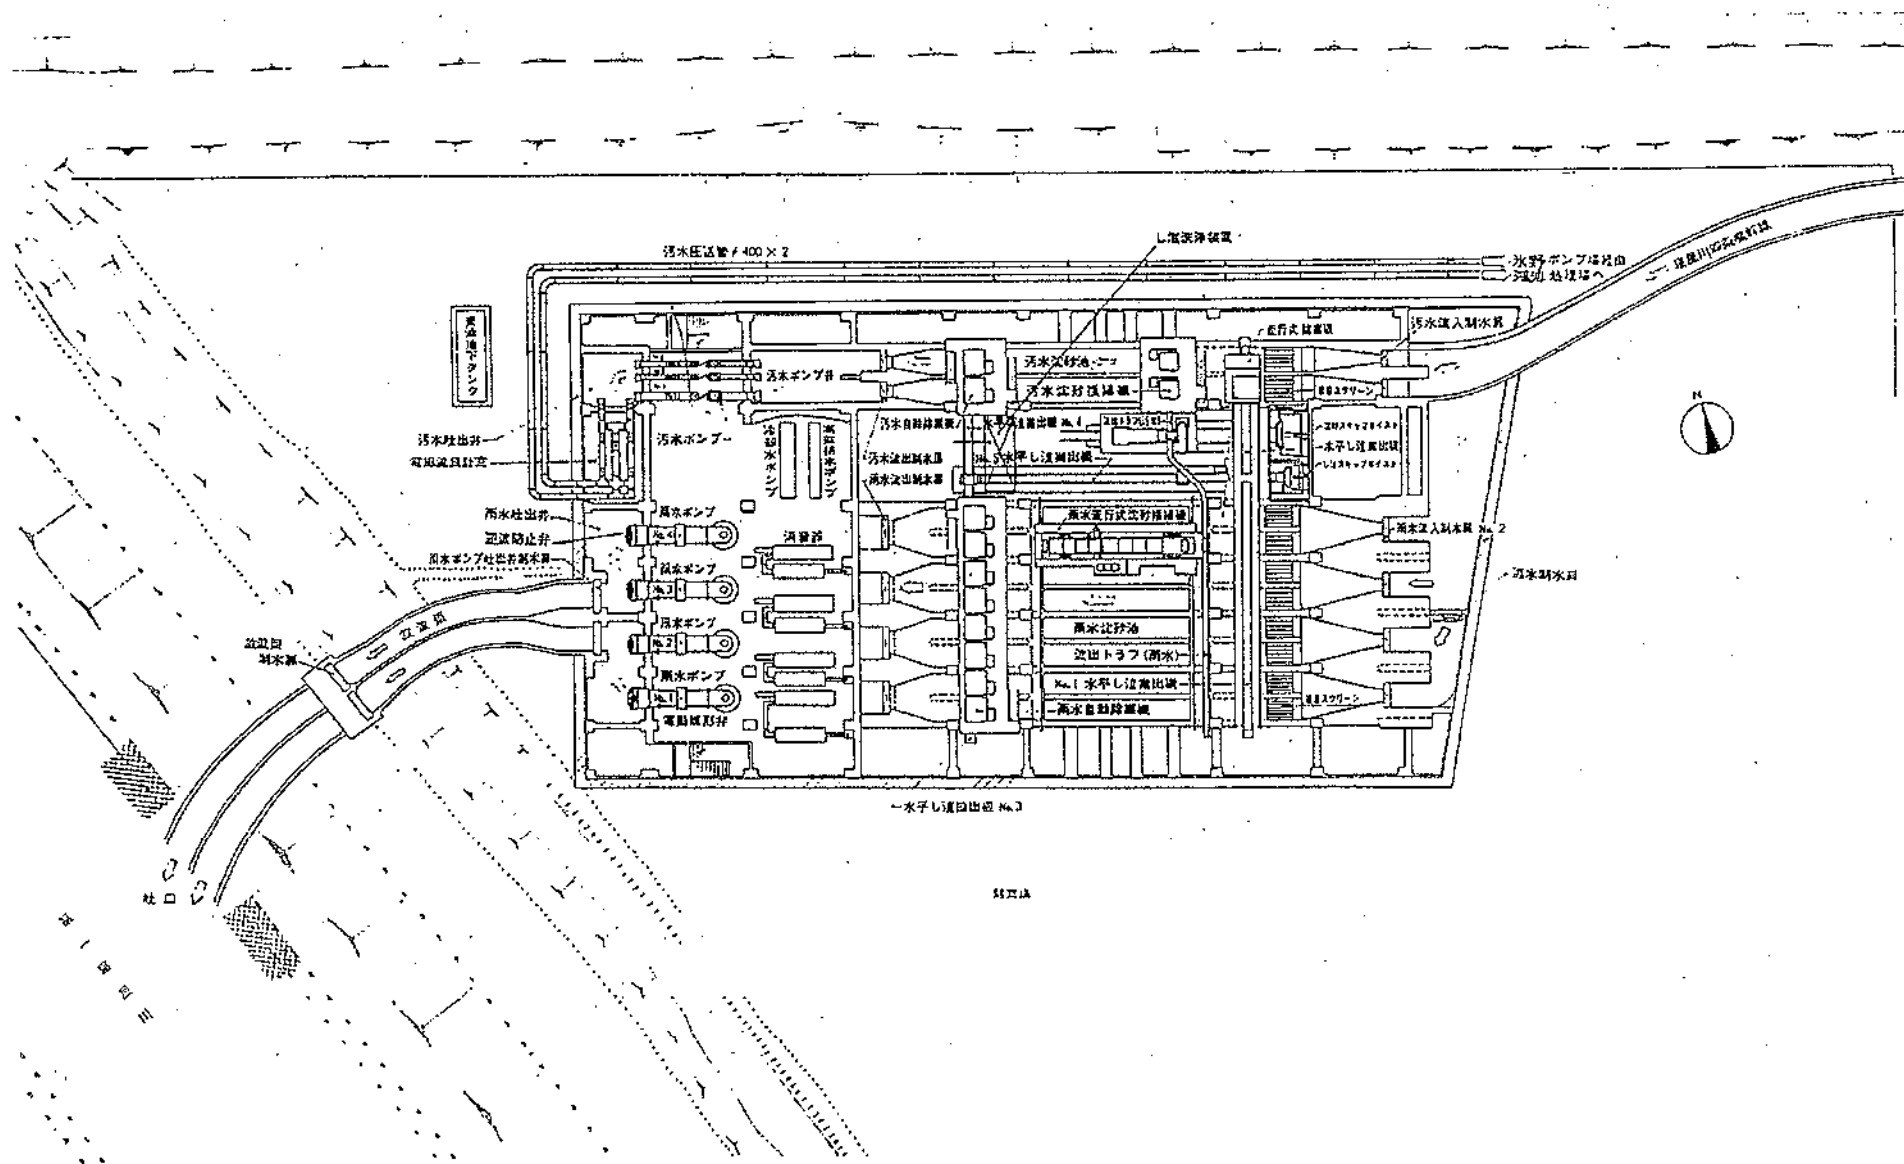


萱島ポンプ場

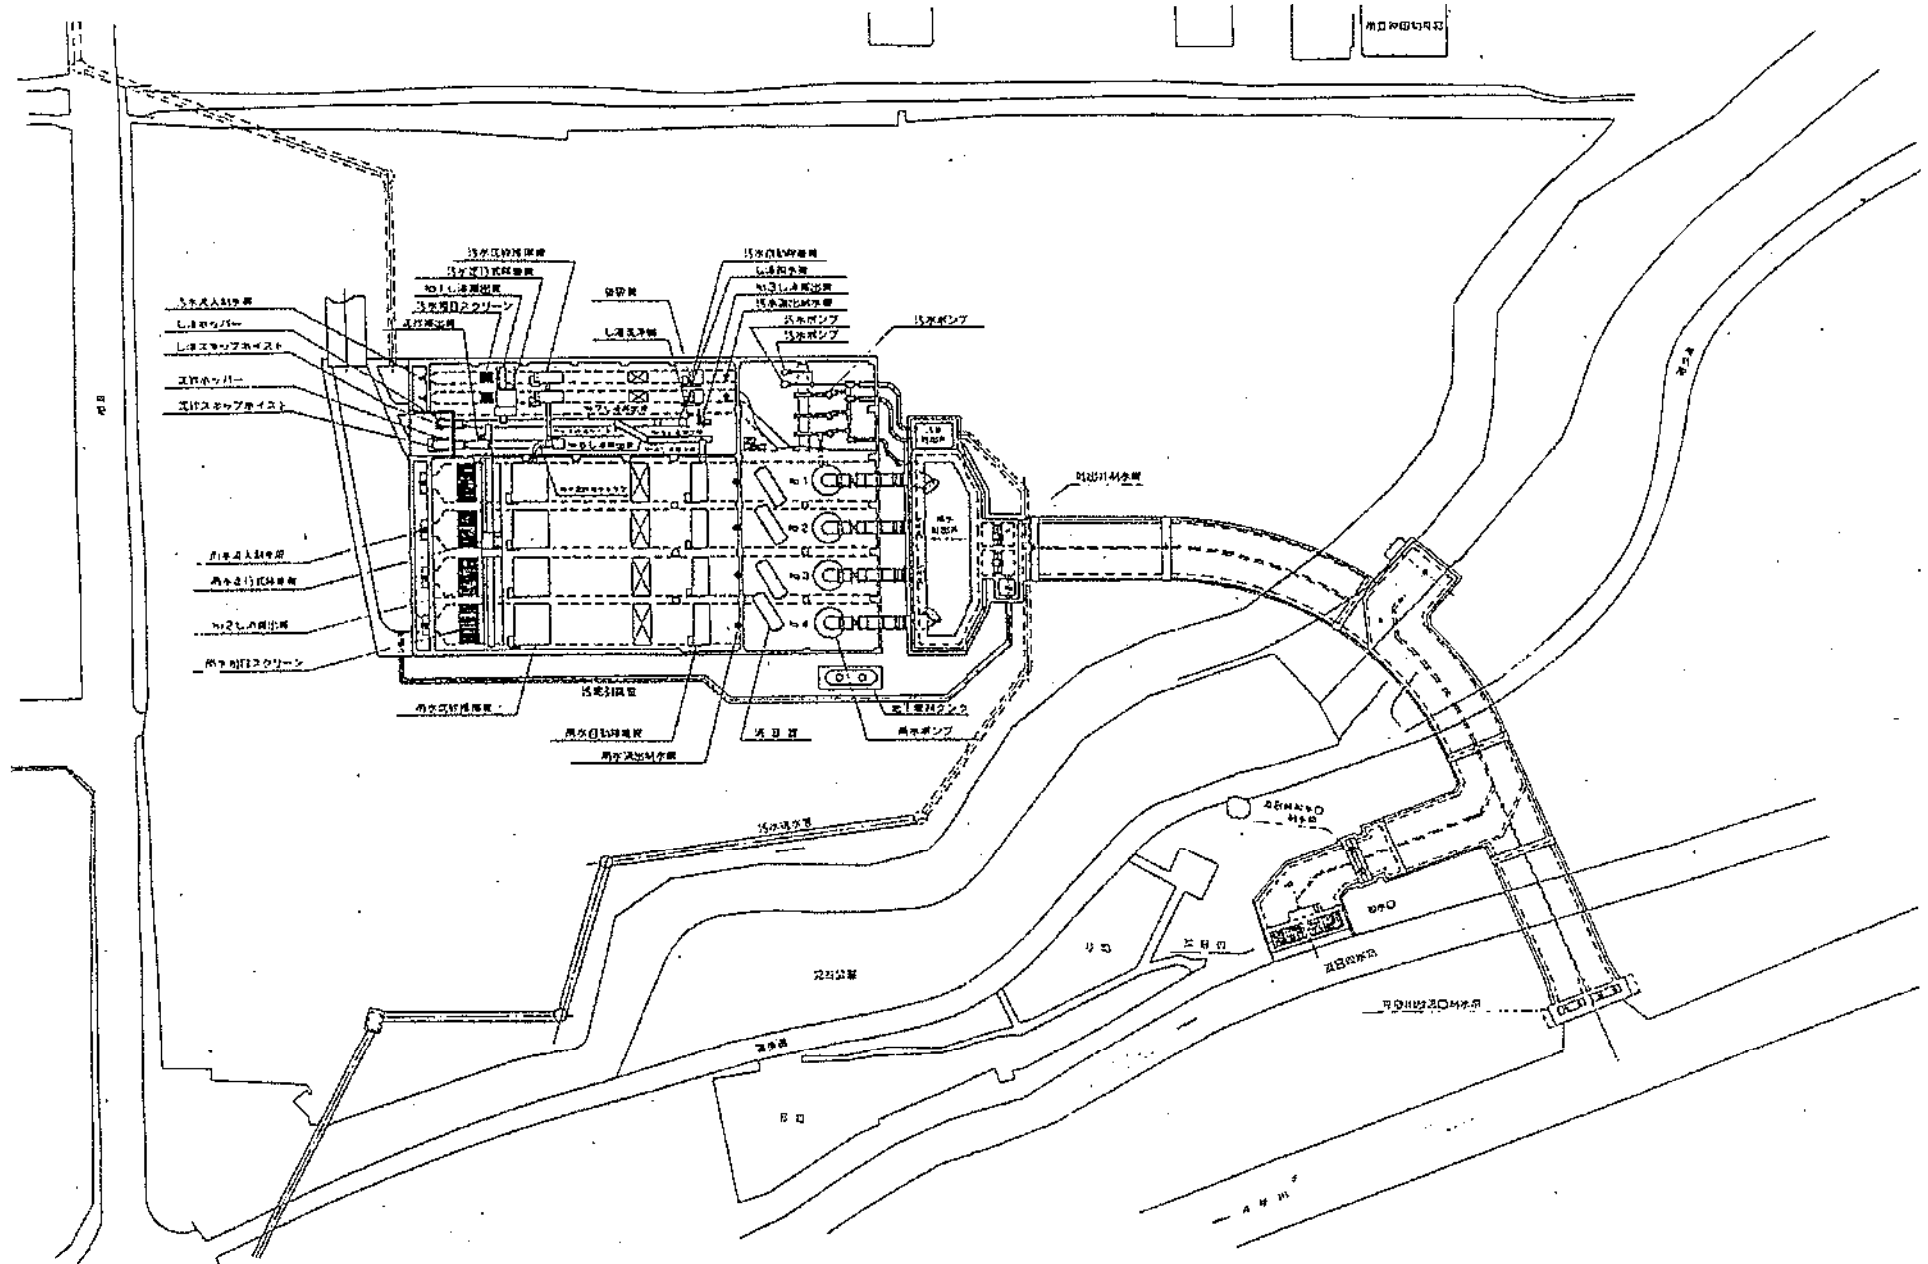





枚方中継ポンプ場

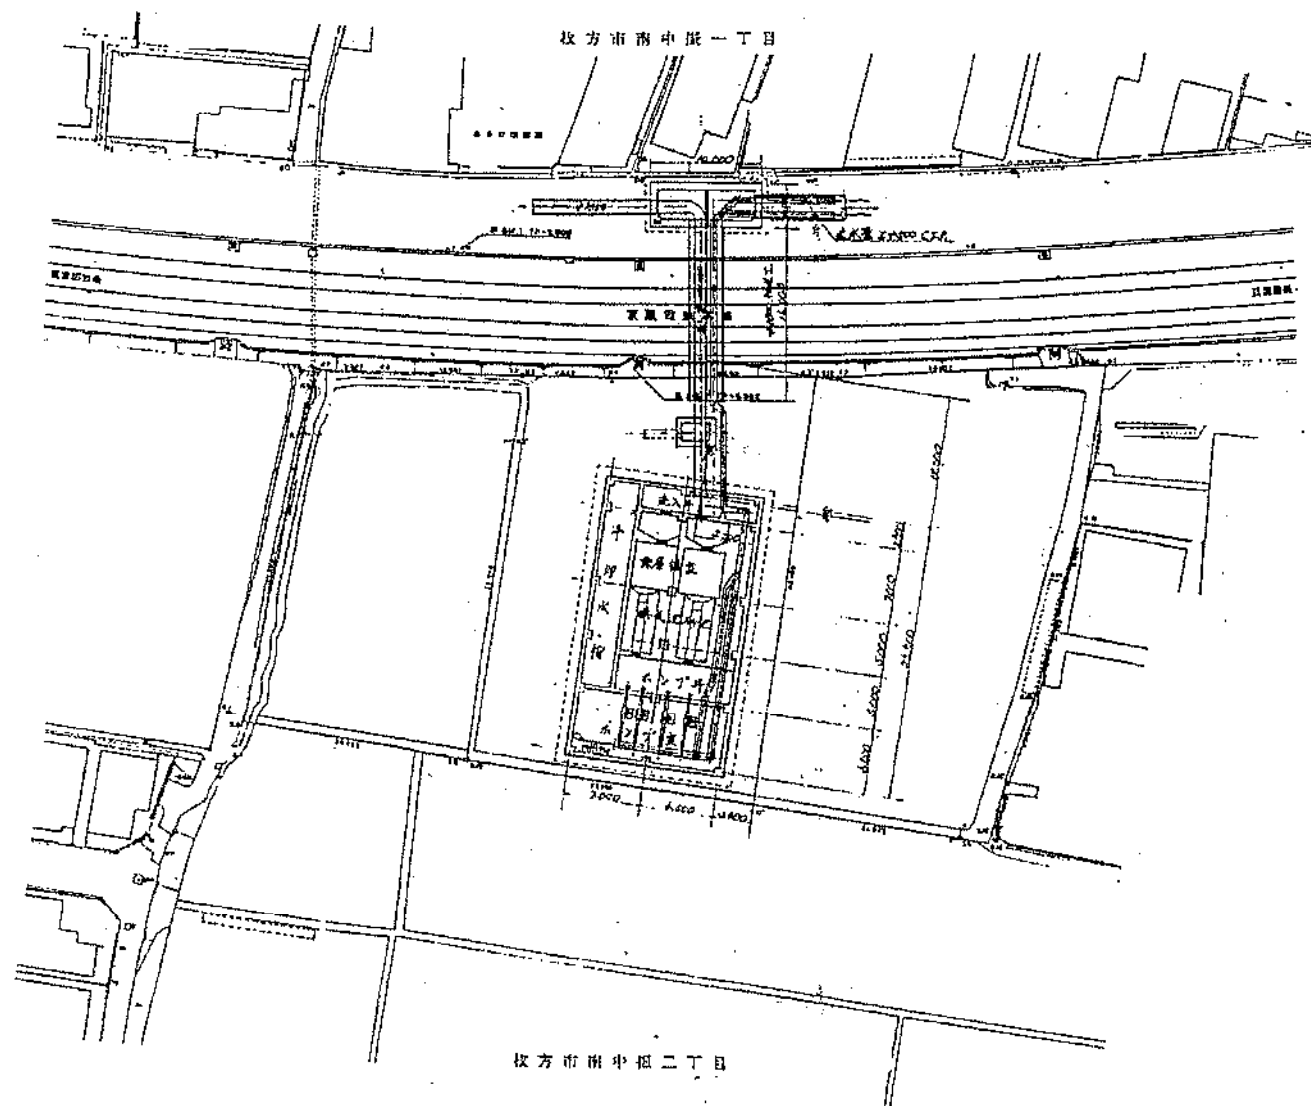


寝屋川中継ポンプ場

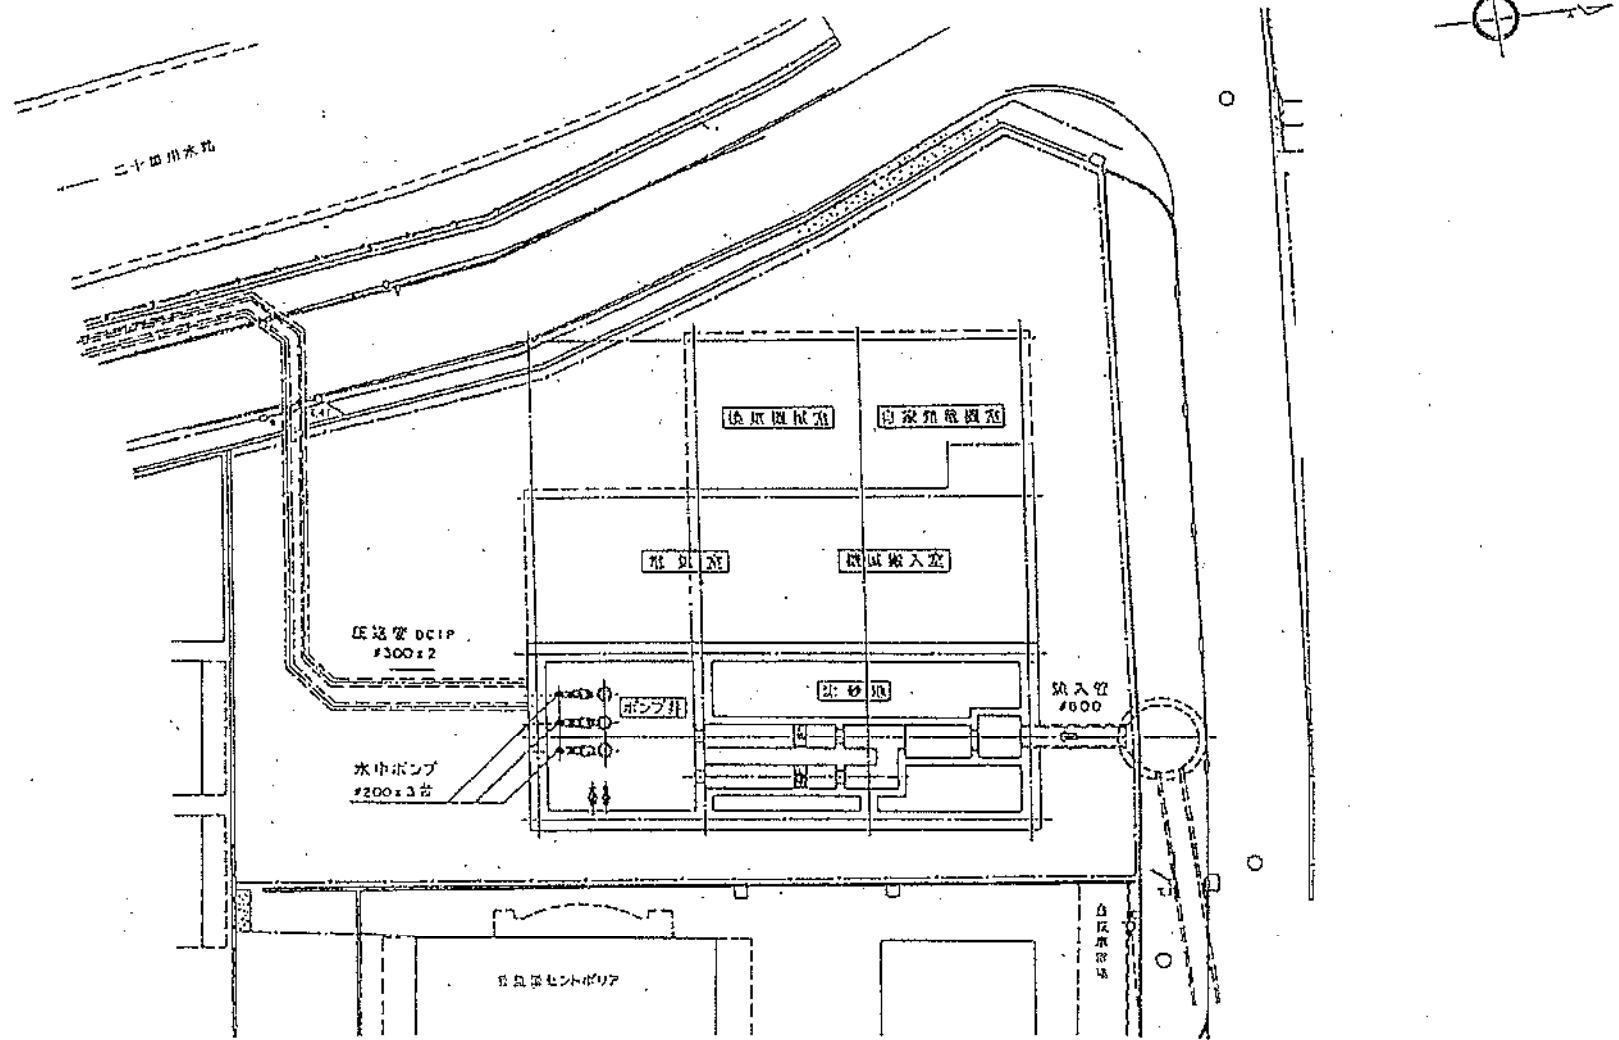


川俣水みらいセンター

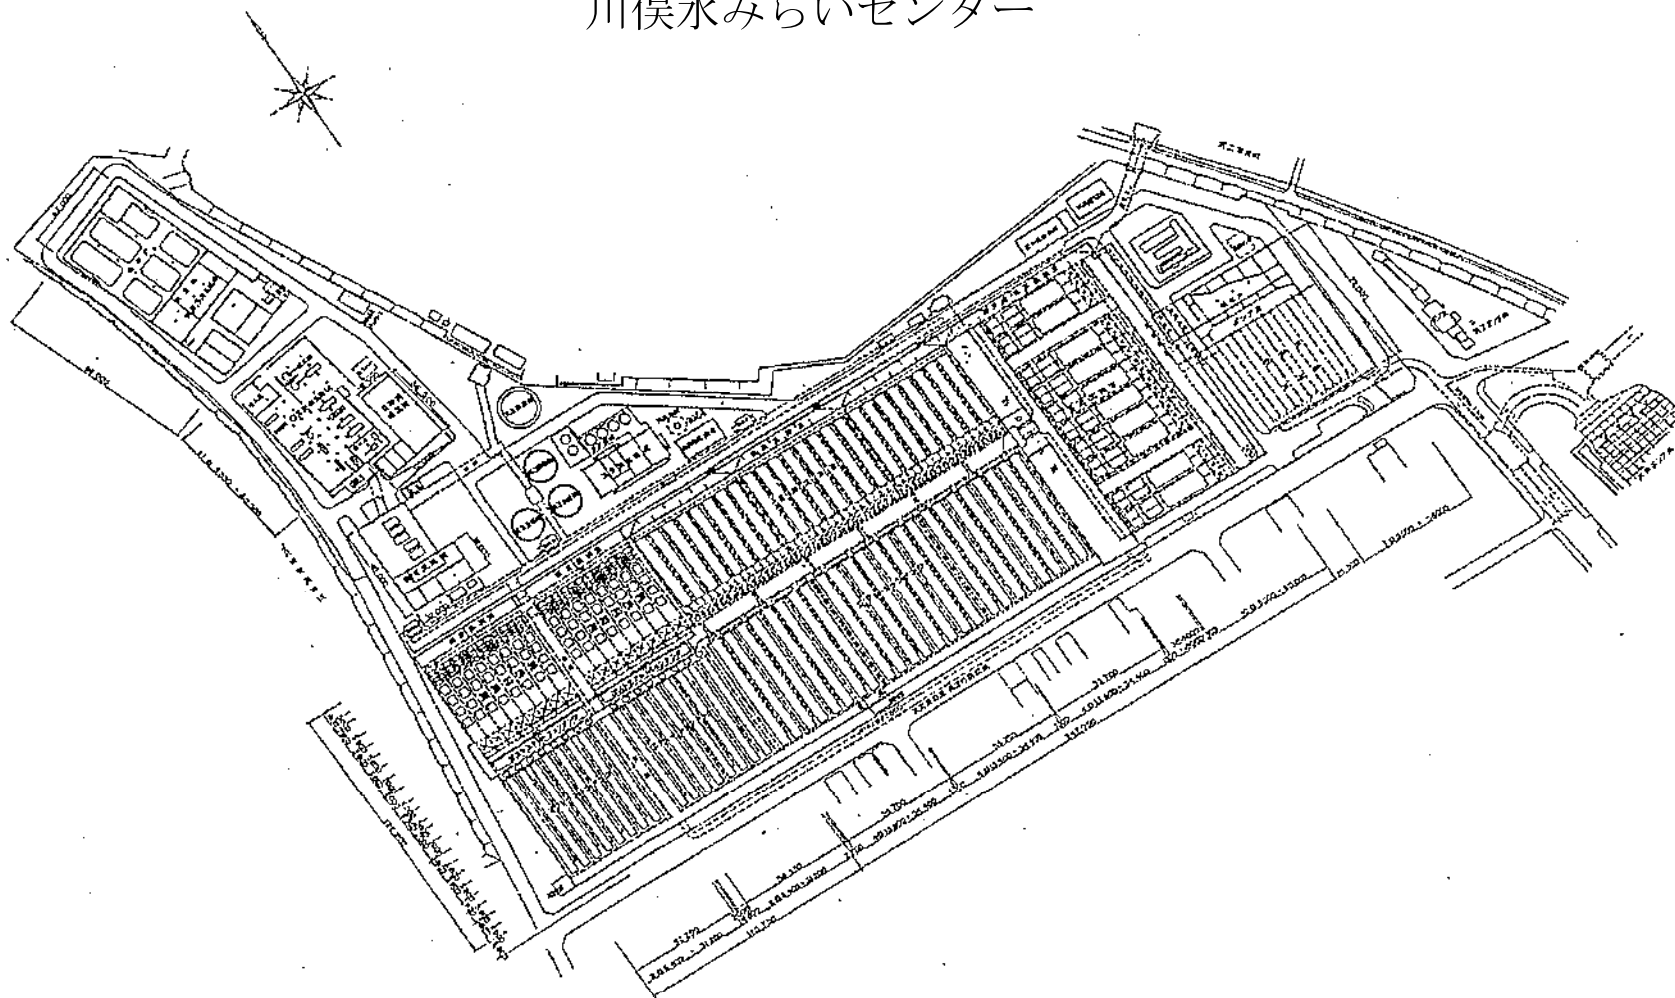

竜華水みらいセンター

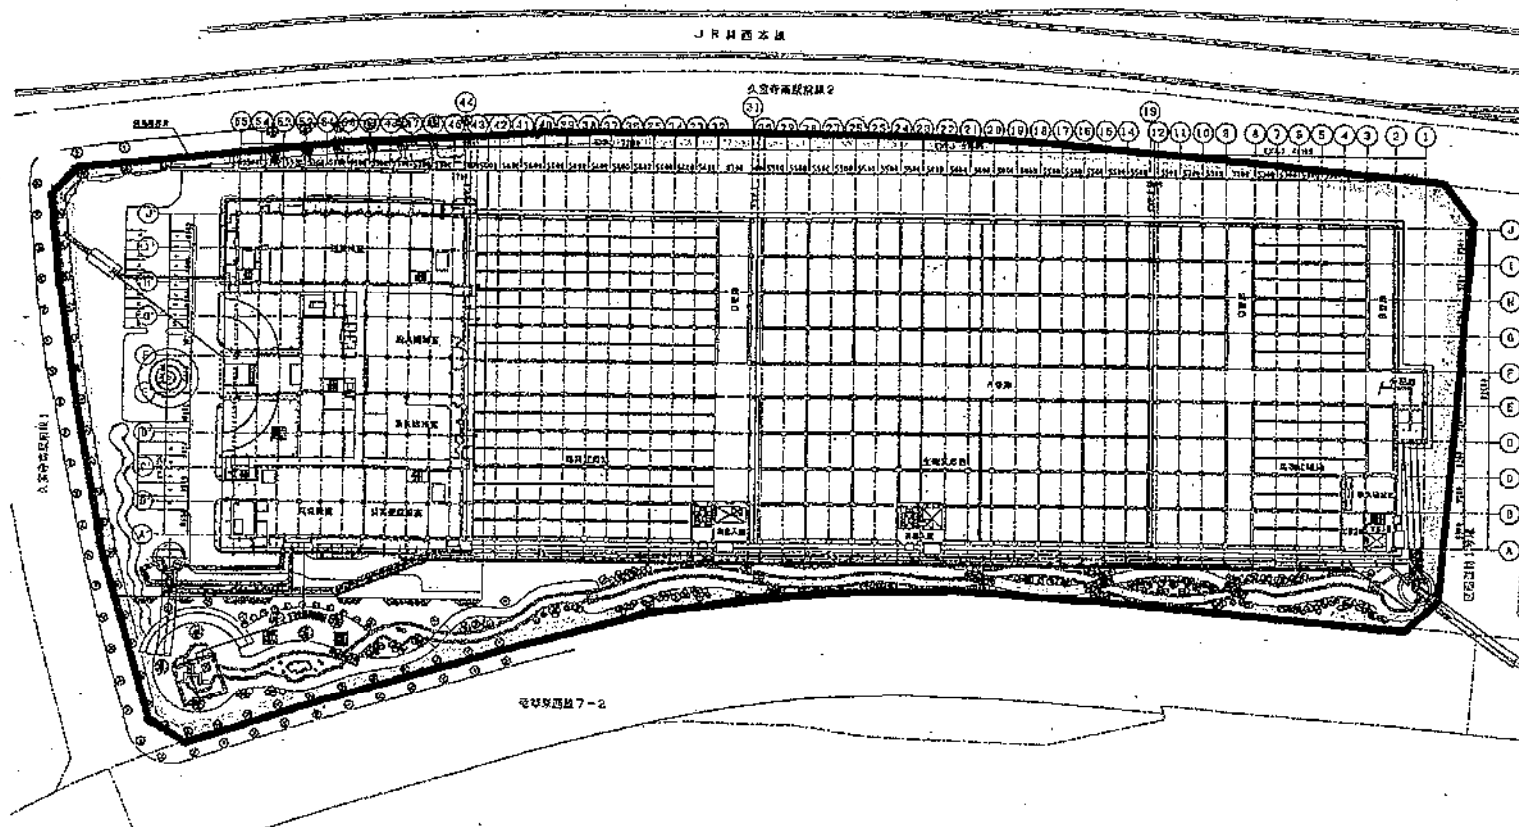


川俣ポンプ場

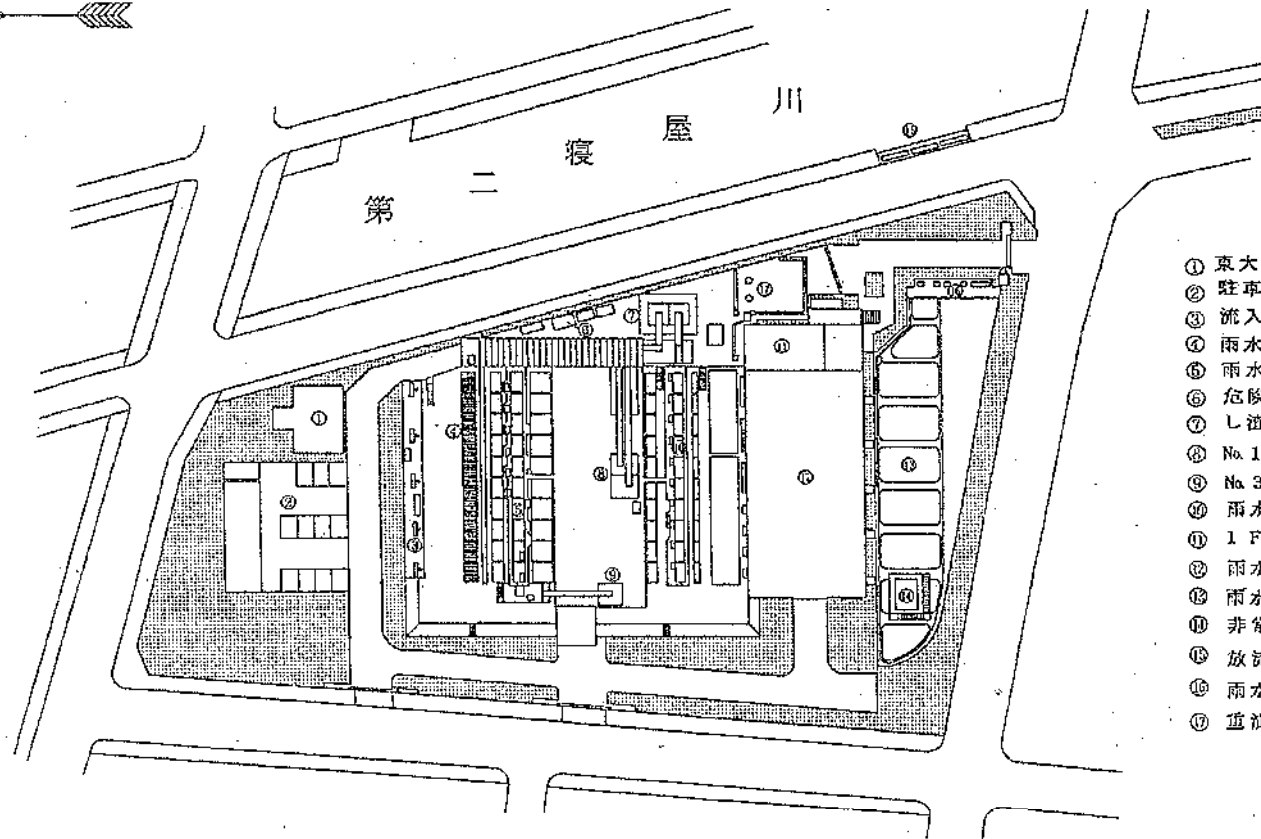


- ① 東大阪市ゲート
- ② 駐車場
- ③ 流入ゲート
- ④ 雨水走行式粗目除塵機
- ⑤ 雨水沈砂掻揚機
- ⑥ 危険物庫
- ⑦ し渣ホッパー
- ⑧ No. 1, 2 沈砂ホッパー
- ⑨ No. 3 沈砂ホッパー
- ⑩ 雨水自動除塵機
- ⑪ 1 F 電気室、2 F 操作室
- ⑫ 雨水ポンプ室
- ⑬ 雨水吐出井
- ⑭ 非常用高架水槽
- ⑮ 放流ゲート
- ⑯ 雨水吐出井流出ゲート
- ⑰ 重油タンク

小阪ポンプ場

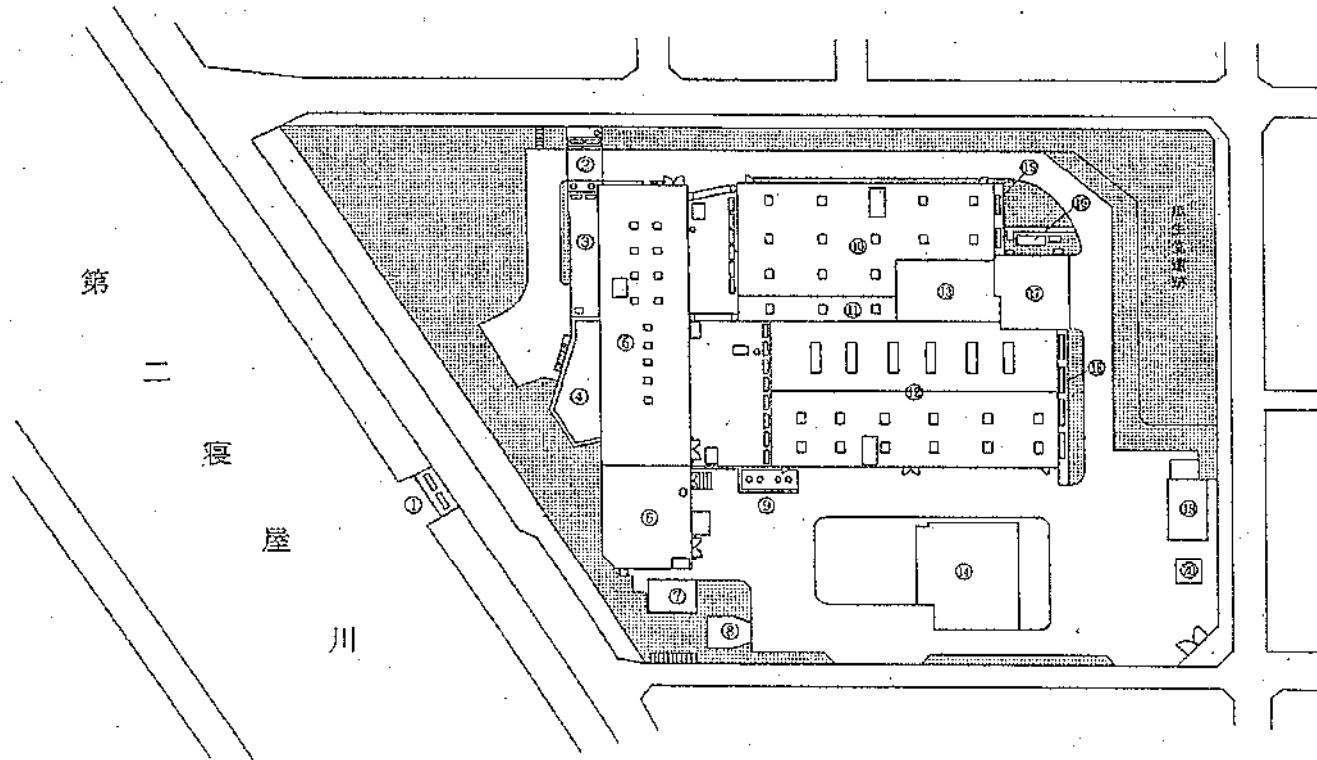


- ① 放流ゲート
- ② 汚水流量計
- ③ 汚水吐出井
- ④ 雨水吐出井
- ⑤ ポンプ室
- ⑥ 操作室 (2 F)
- ⑦ 電気室 (1 F)
- ⑧ 倉庫
- ⑨ 東大阪市ゲート
- ⑩ 重油タンク
- ⑪ 汚水沈砂池
- ⑫ ビット室
- ⑬ 雨水沈砂池
- ⑭ ファン室
- ⑮ 資料庫
- ⑯ 汚水流入ゲート
- ⑰ 油圧ユニット
- ⑱ ホッパー室
- ⑲ 雨水流入ゲート
- ⑳ 倉庫
- ㉑ 危険物庫

新家ポンプ場

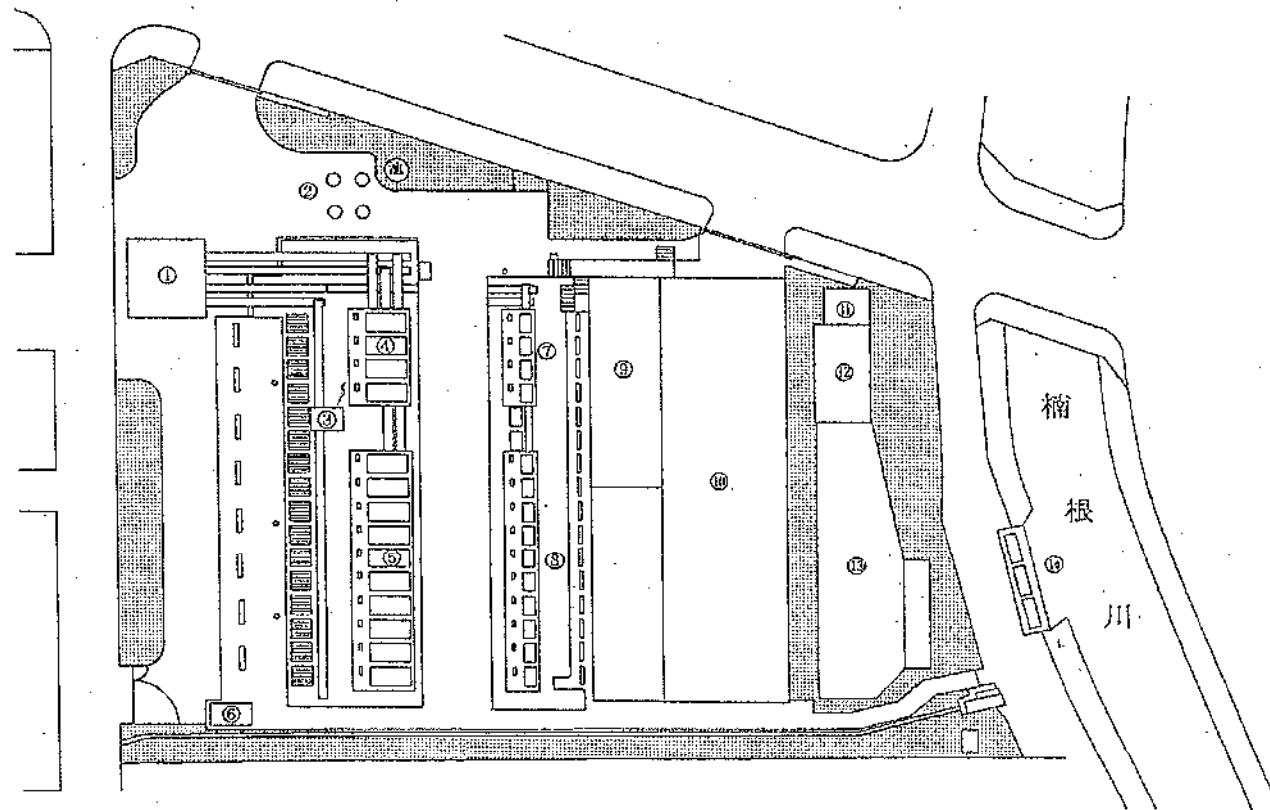


- ① ホッパー棟
- ② 重油タンク
- ③ 粗目除塵機
- ④ 汚水沈砂槽揚機
- ⑤ 雨水沈砂槽揚機
- ⑥ 危険物庫
- ⑦ 汚水自動除塵機
- ⑧ 雨水自動除塵機
- ⑨ 操作室 (2F)
電気室 (1F)
- ⑩ ポンプ室
- ⑪ 汚水流量計
- ⑫ 汚水吐出井
- ⑬ 雨水吐出井
- ⑭ 放流ゲート

長吉ポンプ場

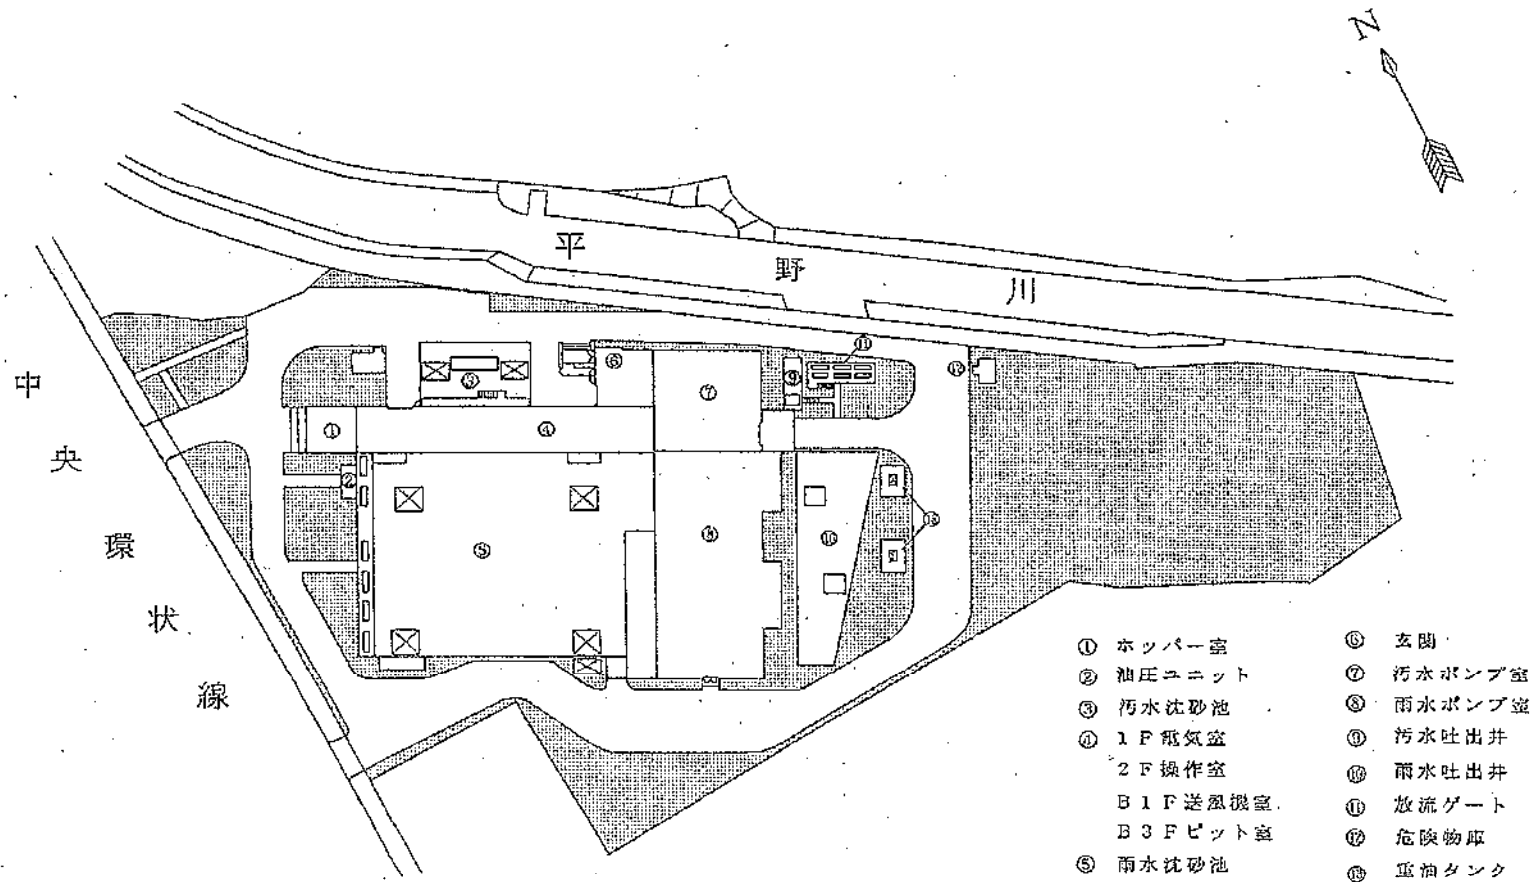


寺島ポンプ場

N




第一 寝 屋 川

- ① 重油タンク
- ② ポンプ室
- ③ 操作室 (1F)
- ④ 玄関 (2F)
- ⑤ 雨水沈砂池
- ⑥ 汚水沈砂池
- ⑦ 雨水流入ゲート
- ⑧ 油圧ユニット
- ⑨ 汚水流入ゲート
- ⑩ 正門
- ⑪ ホッパー室
- ⑫ 裏門
- ⑬ 駐車場
- ⑭ 放流ゲート

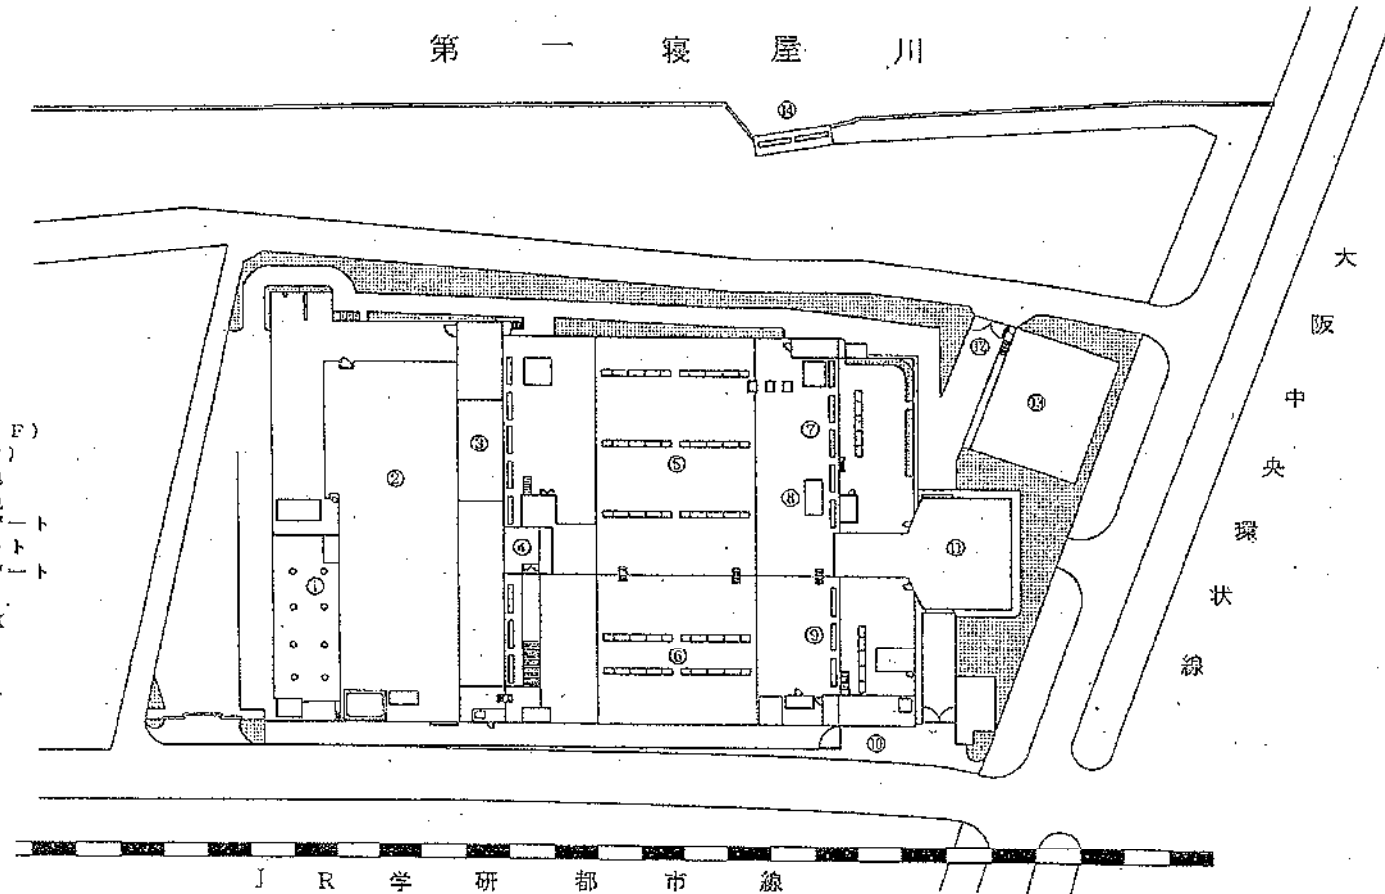


小阪合ポンプ場

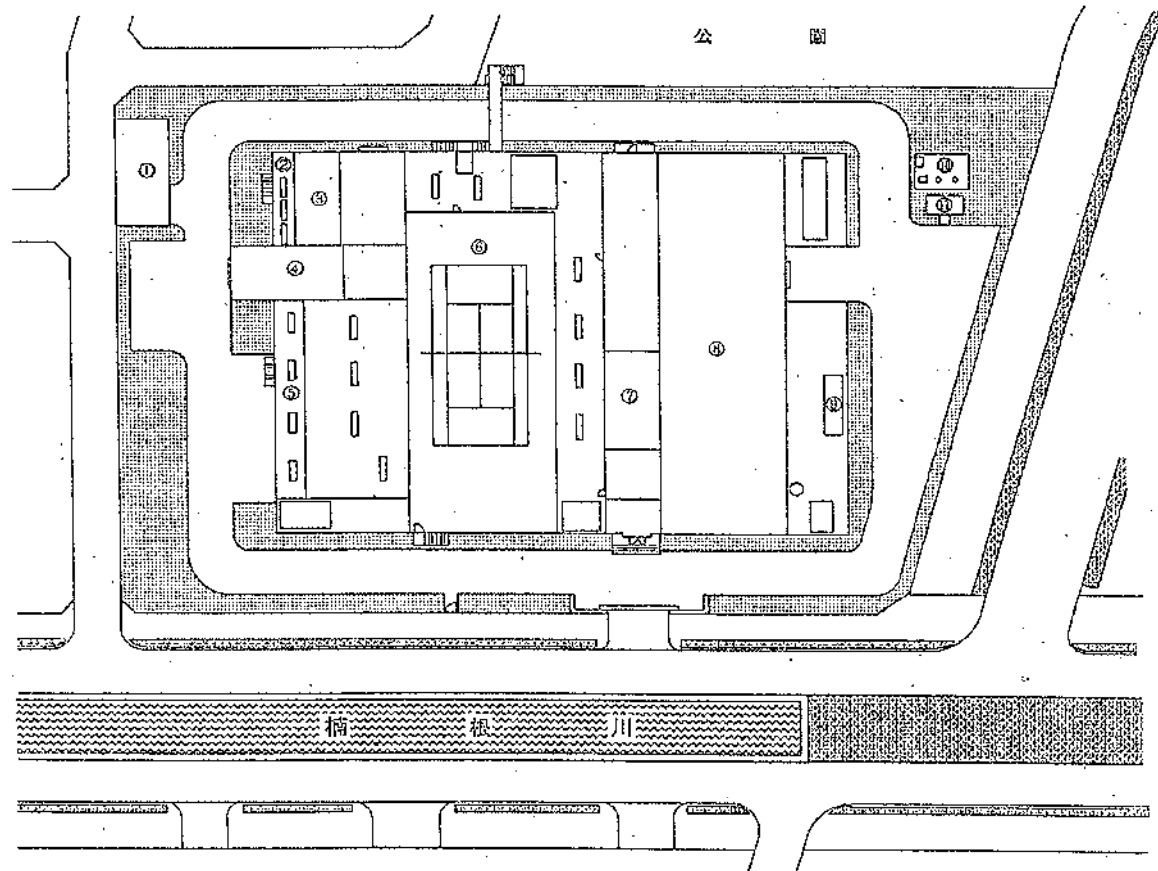


- ① テニスコート用駐車場
- ② 汚水流入ゲート
- ③ 油圧ユニット室
- ④ ホッパー室
- ⑤ 雨水流入ゲート
- ⑥ テニスコート
- ⑦ 操作室 (2 F)
電気室 (1 F)
- ⑧ ポンプ室
- ⑨ 放流ゲート
- ⑩ 重油タンク
- ⑪ 危険物庫


新池島ポンプ場

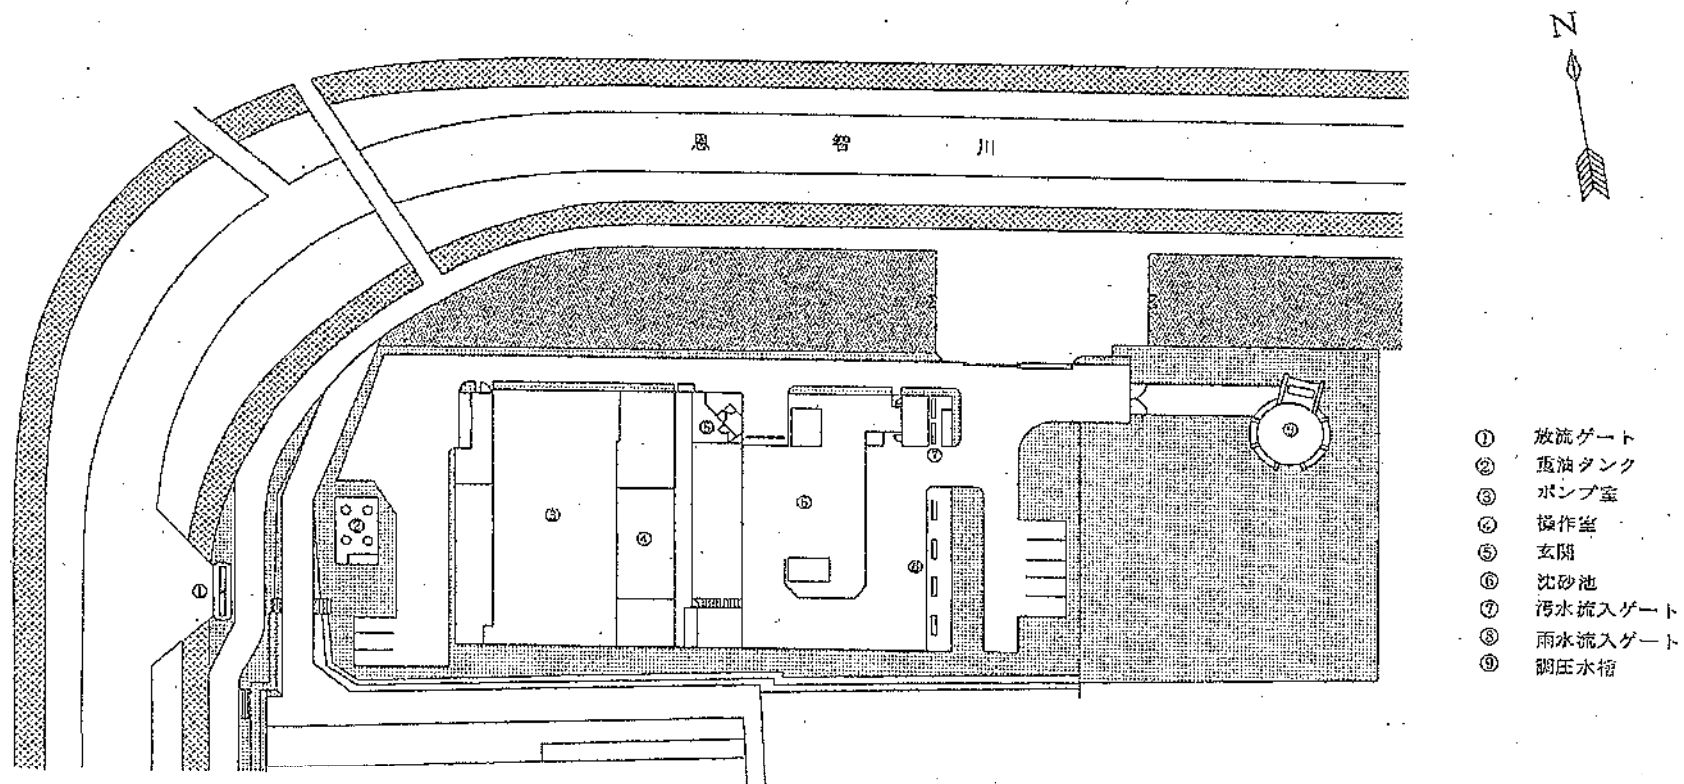


植付ポンプ場

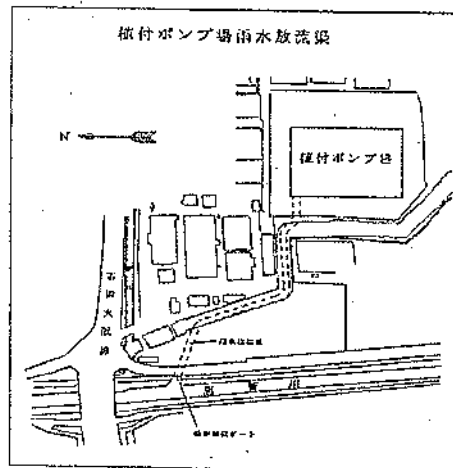


① ポンプ室	⑤ 汚水流入ゲート
② 操作室	⑥ ホッパー室
③ 汚水沈砂池	⑦ 雨水流入ゲート
④ 雨水沈砂池	⑧ 重油タンク

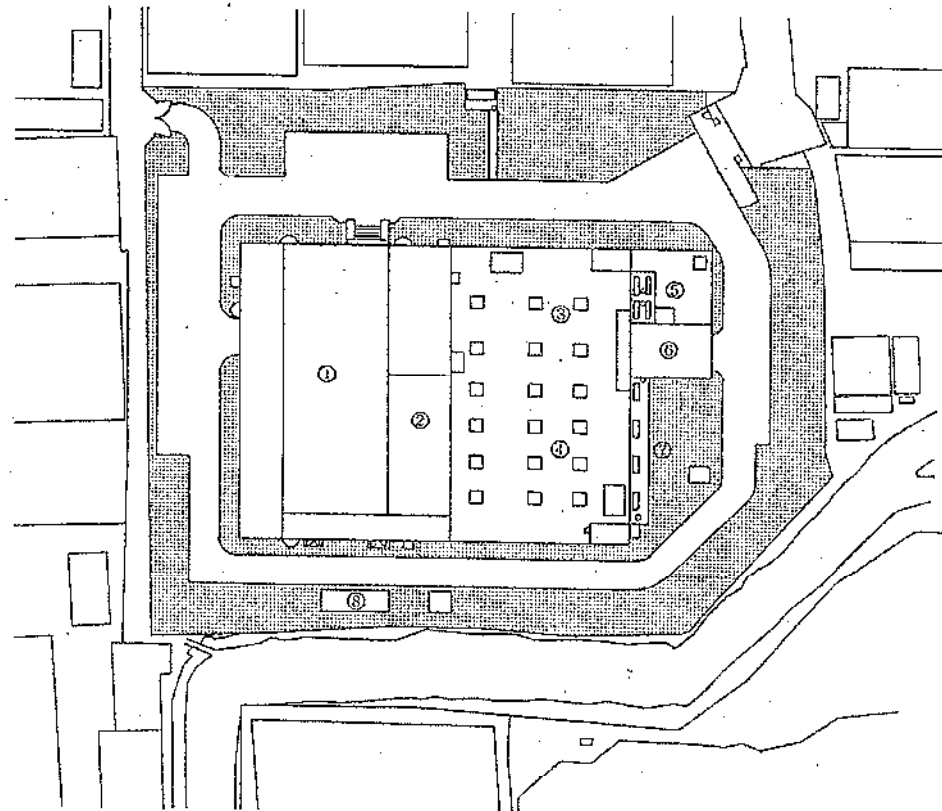


深野ポンプ場

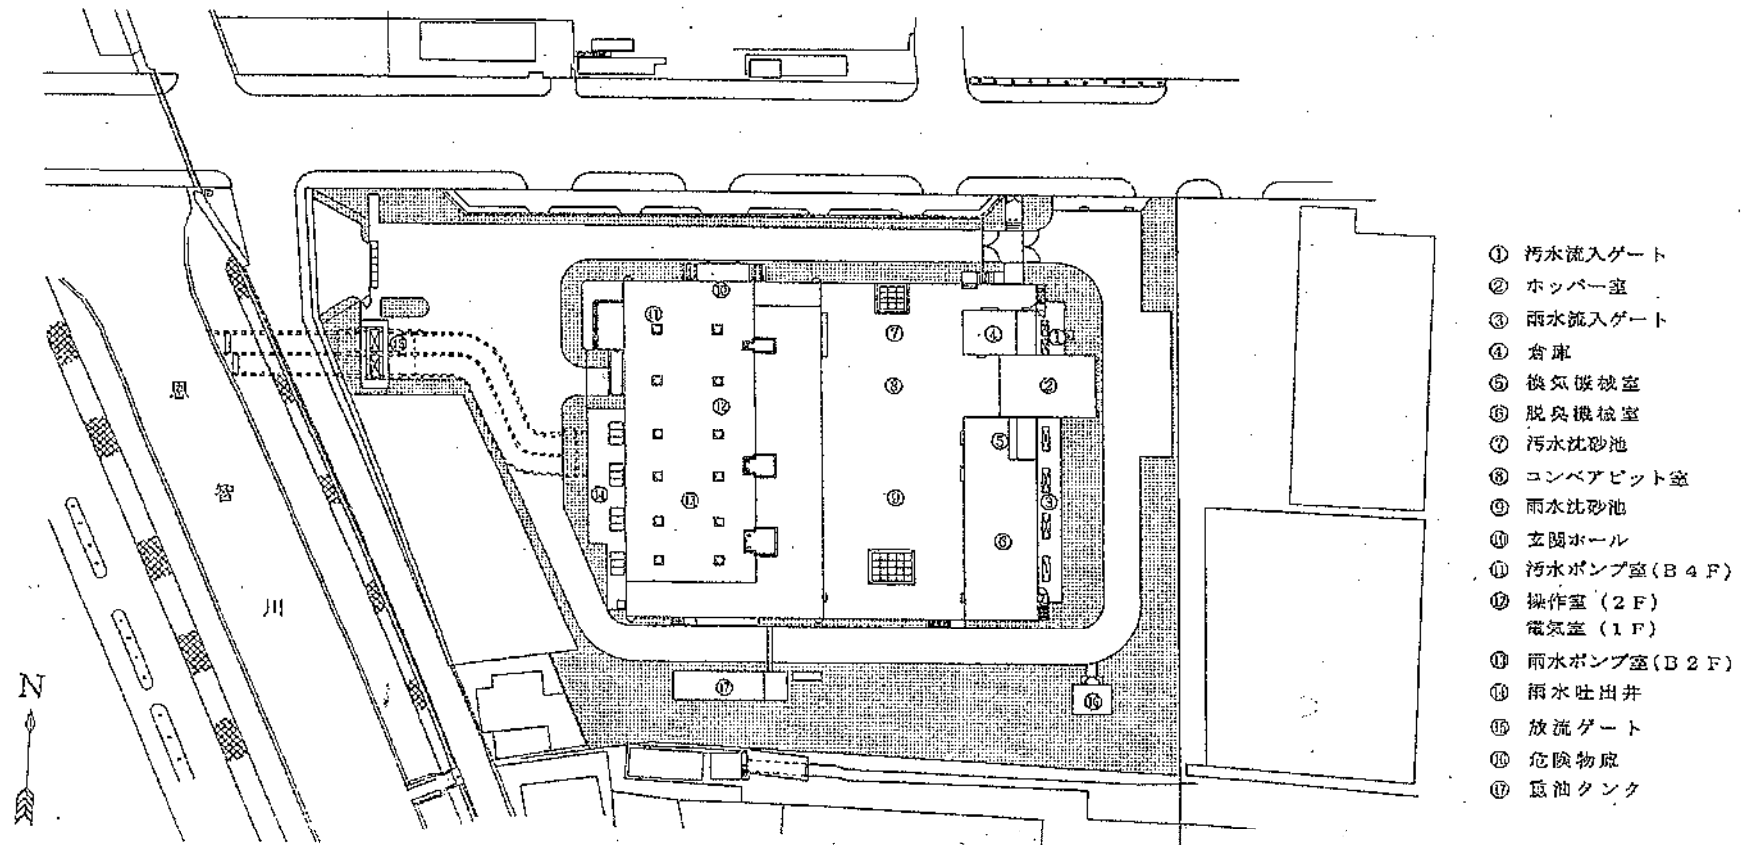


今池水みらいセンター 平面図

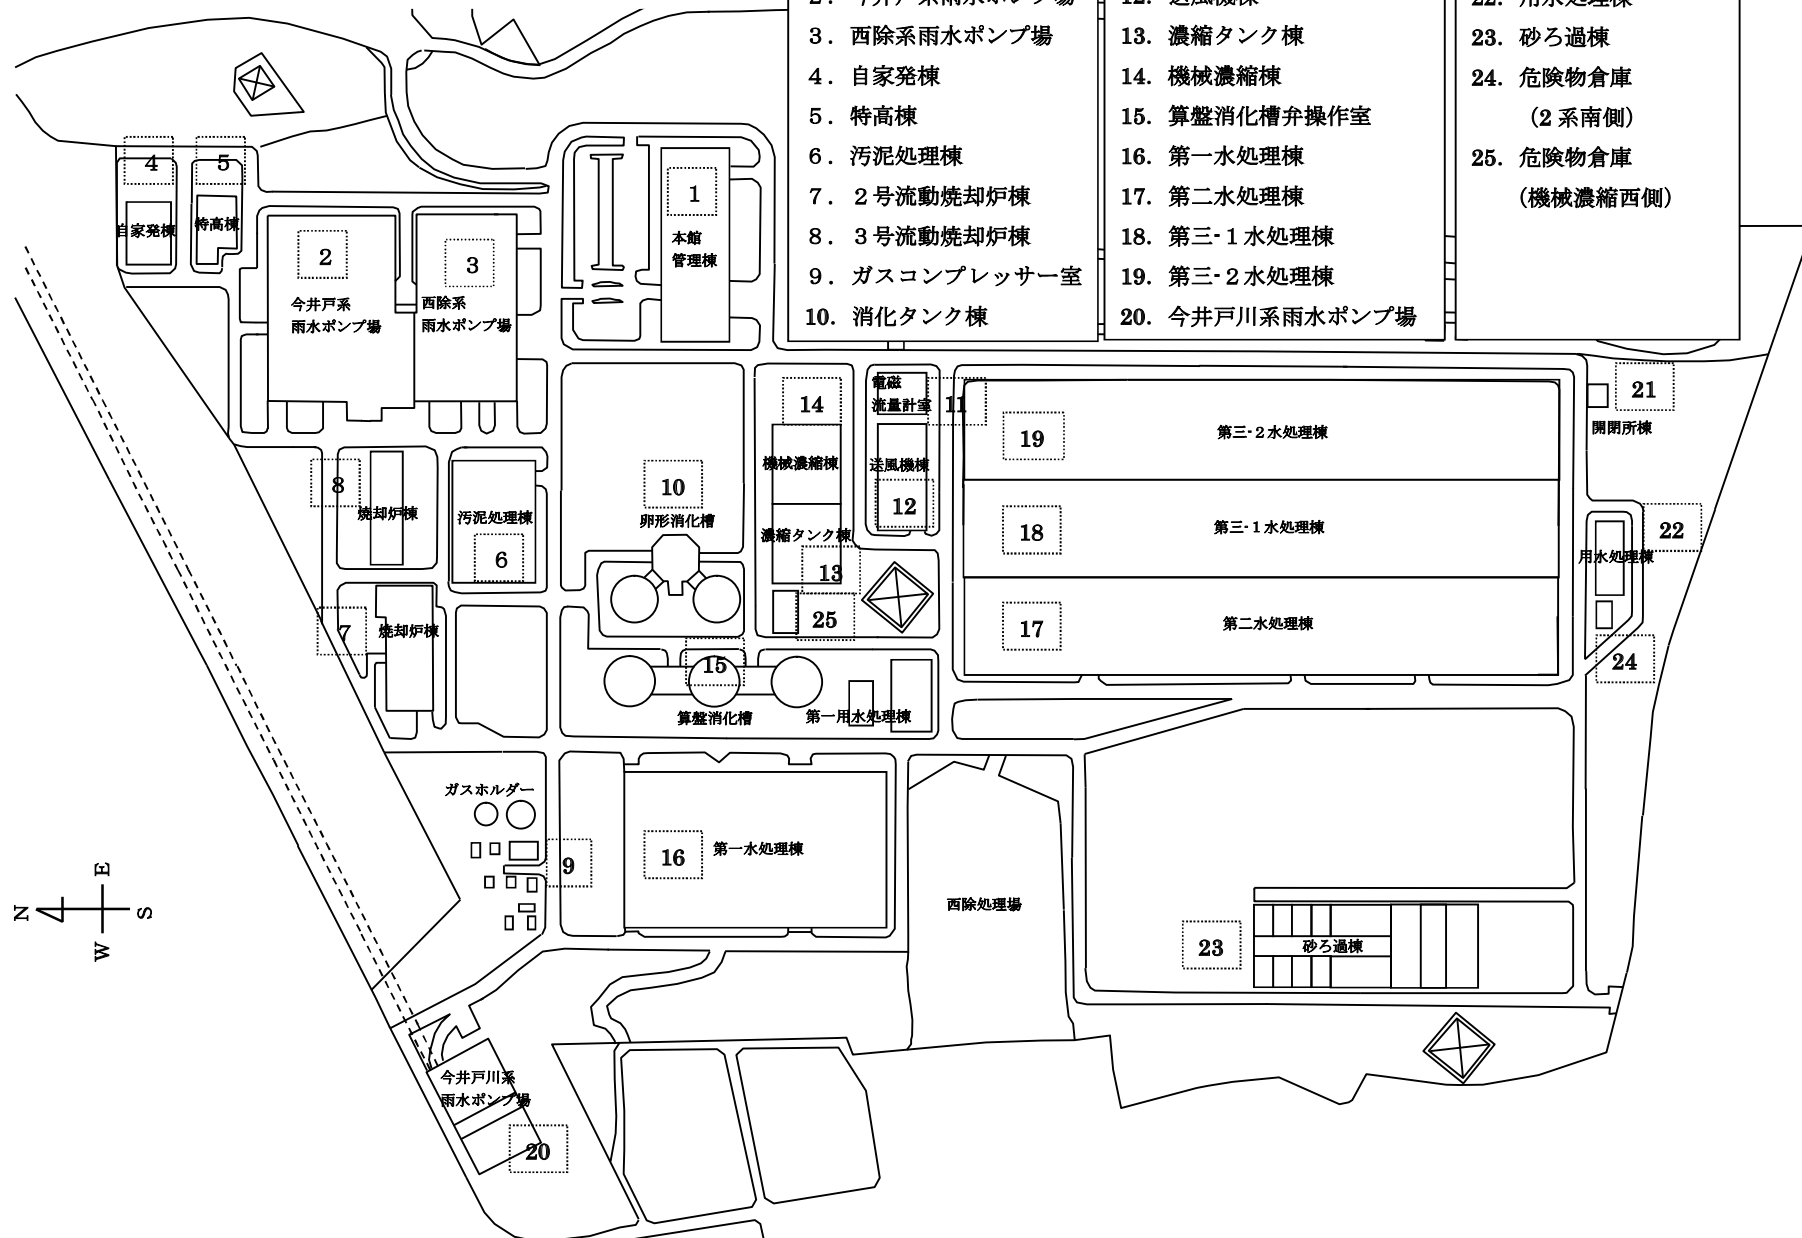

大井水みらいセンター平面図

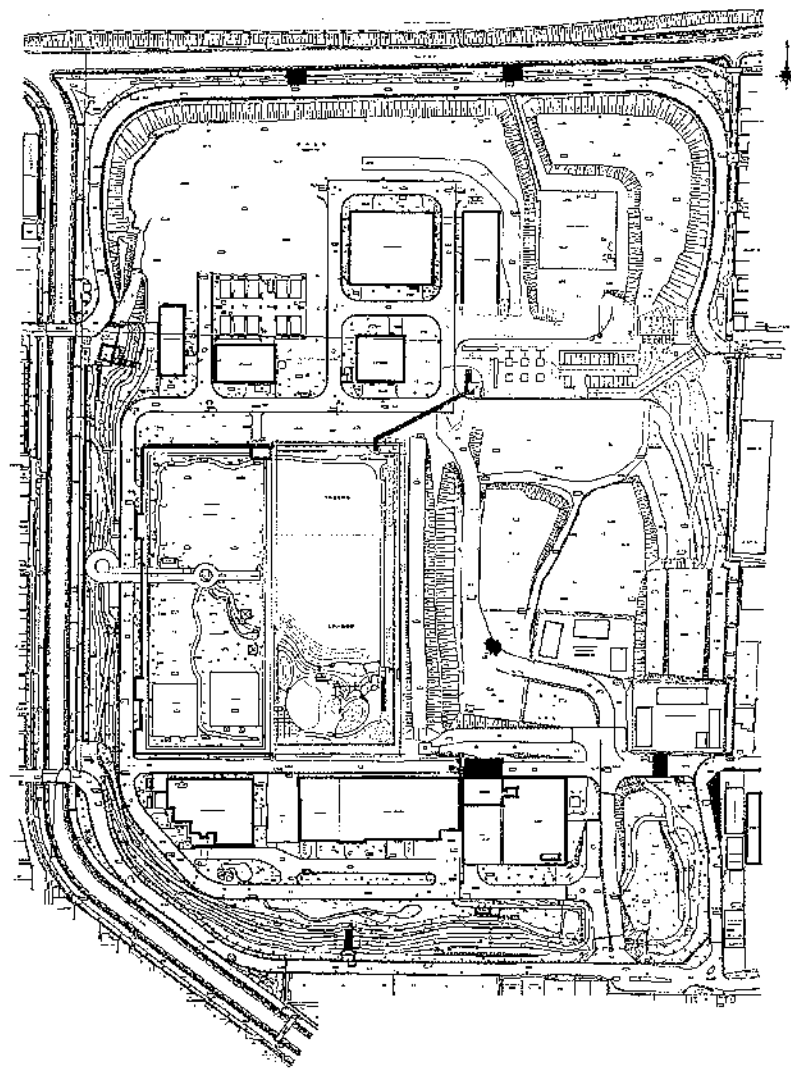


川面中継ポンプ場一般平面図

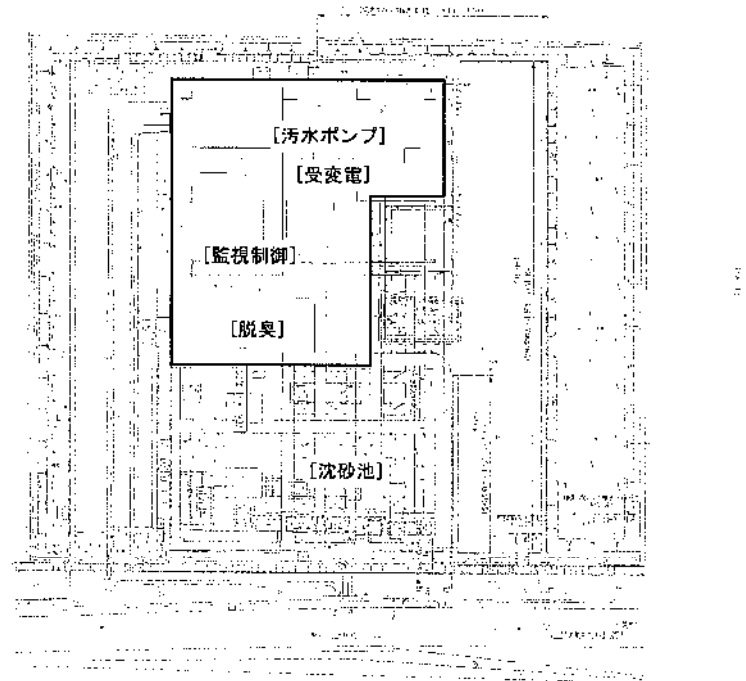


工事名	川面中継ポンプ場管理平面図		
図面名	一般平面図		
年月日			
縮尺		図面番号	
会社名			
事業者名	大阪府南部流域下水道事務所		


小吹台中継ポンプ場 一般平面図 1/100

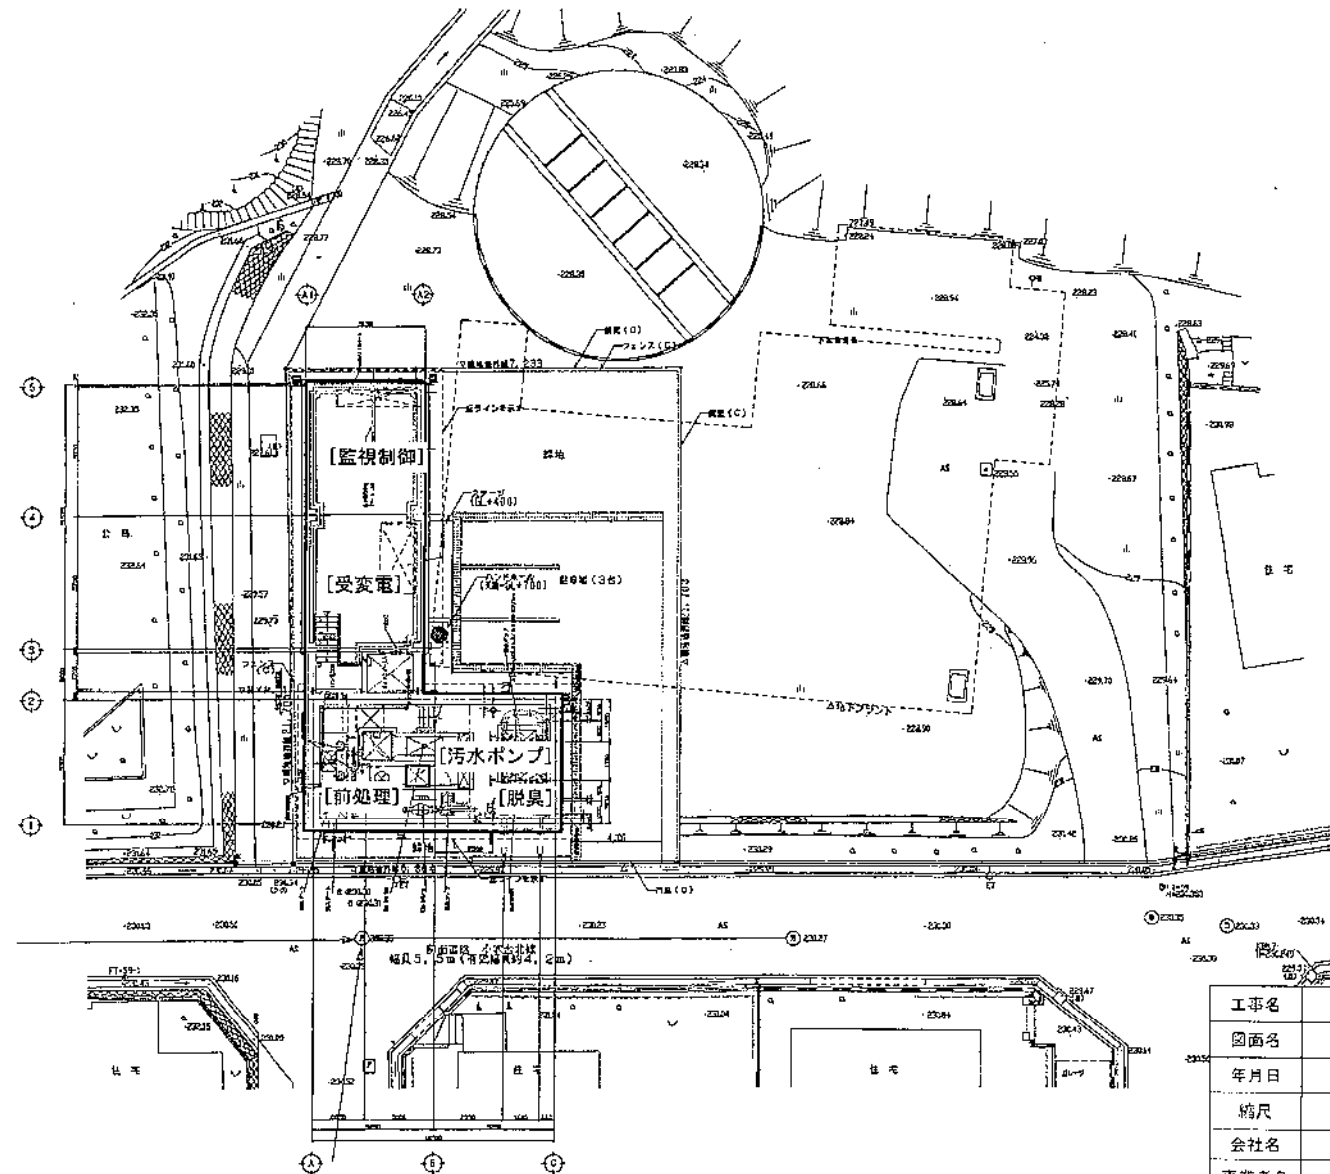

凡 例	
工事名	小吹台中継ポンプ場管理平面図
図面名	一般平面図
年月日	
縮尺	図面番号
会社名	
事業者名	大阪府南部流域下水道事務所

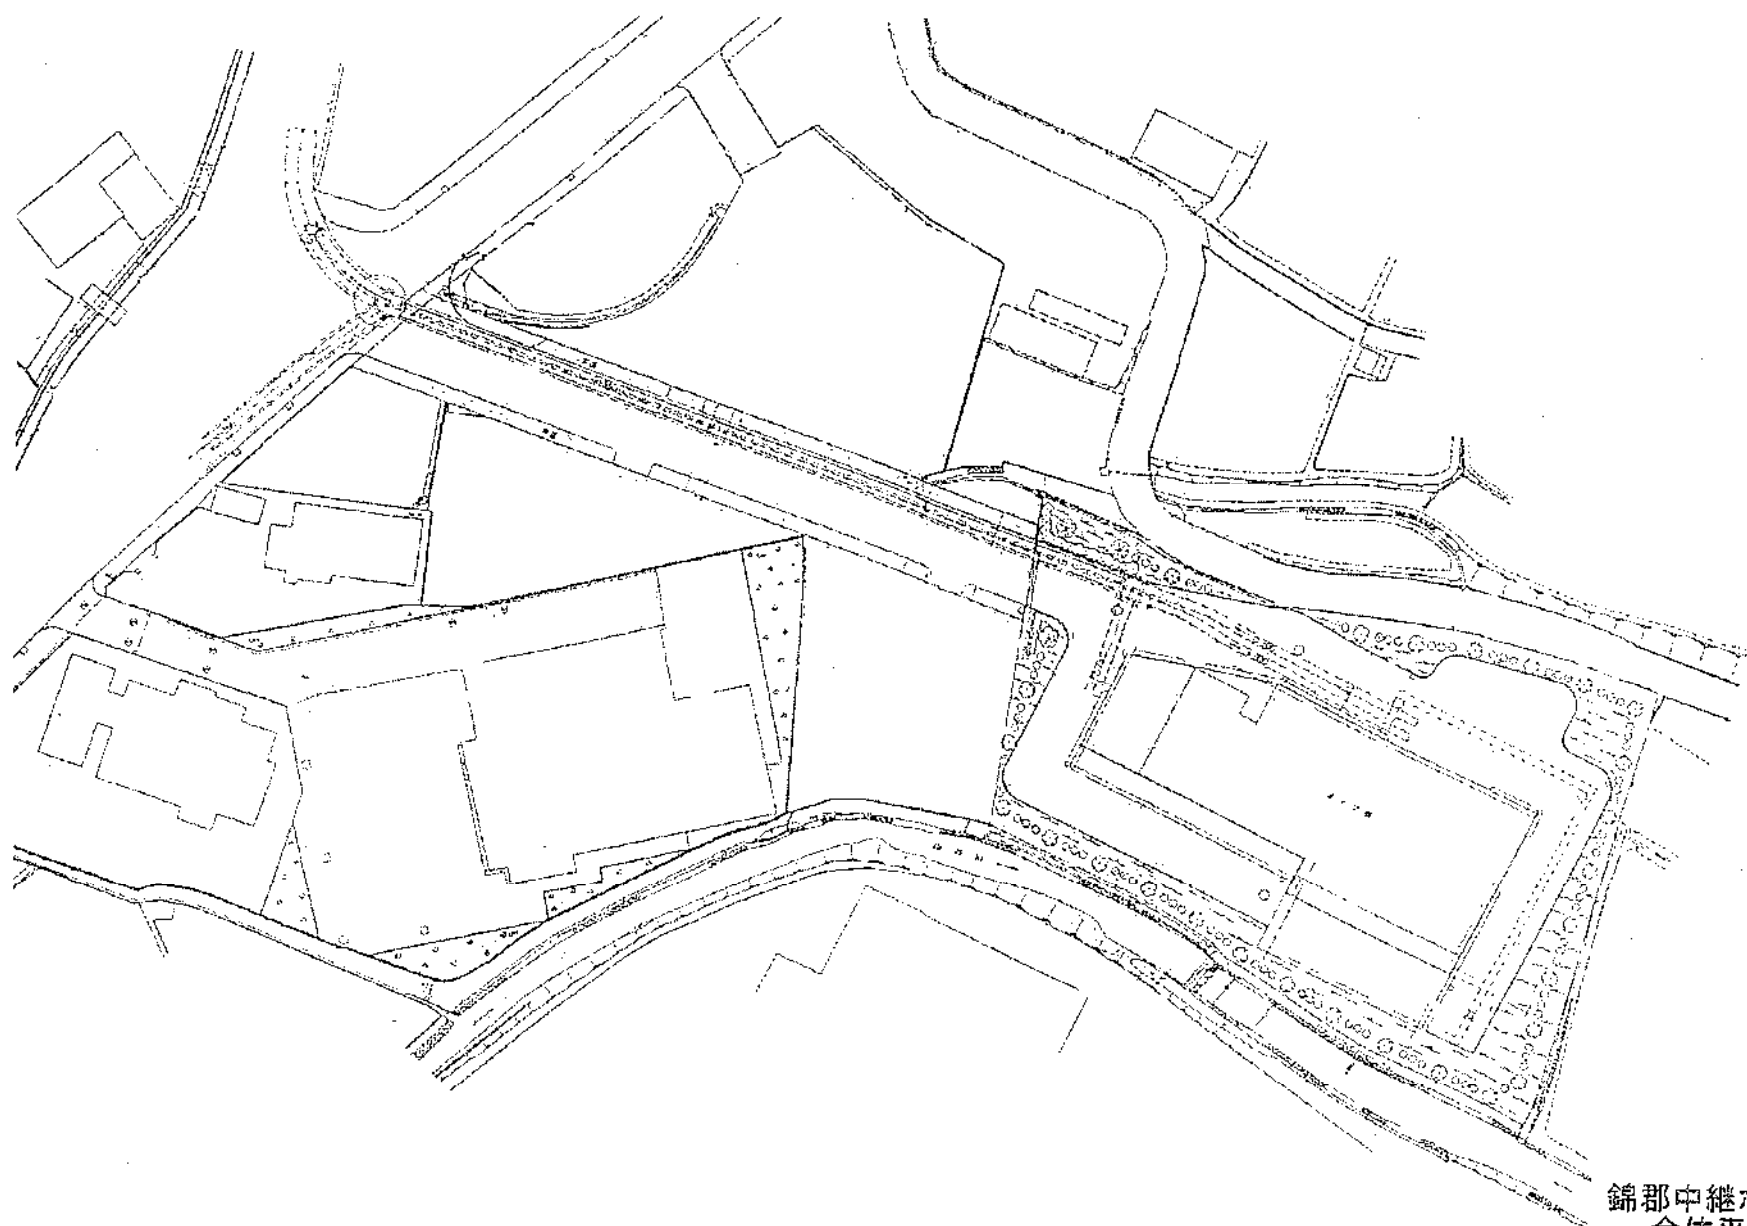

錦郡中継ポンプ場
全体平面図

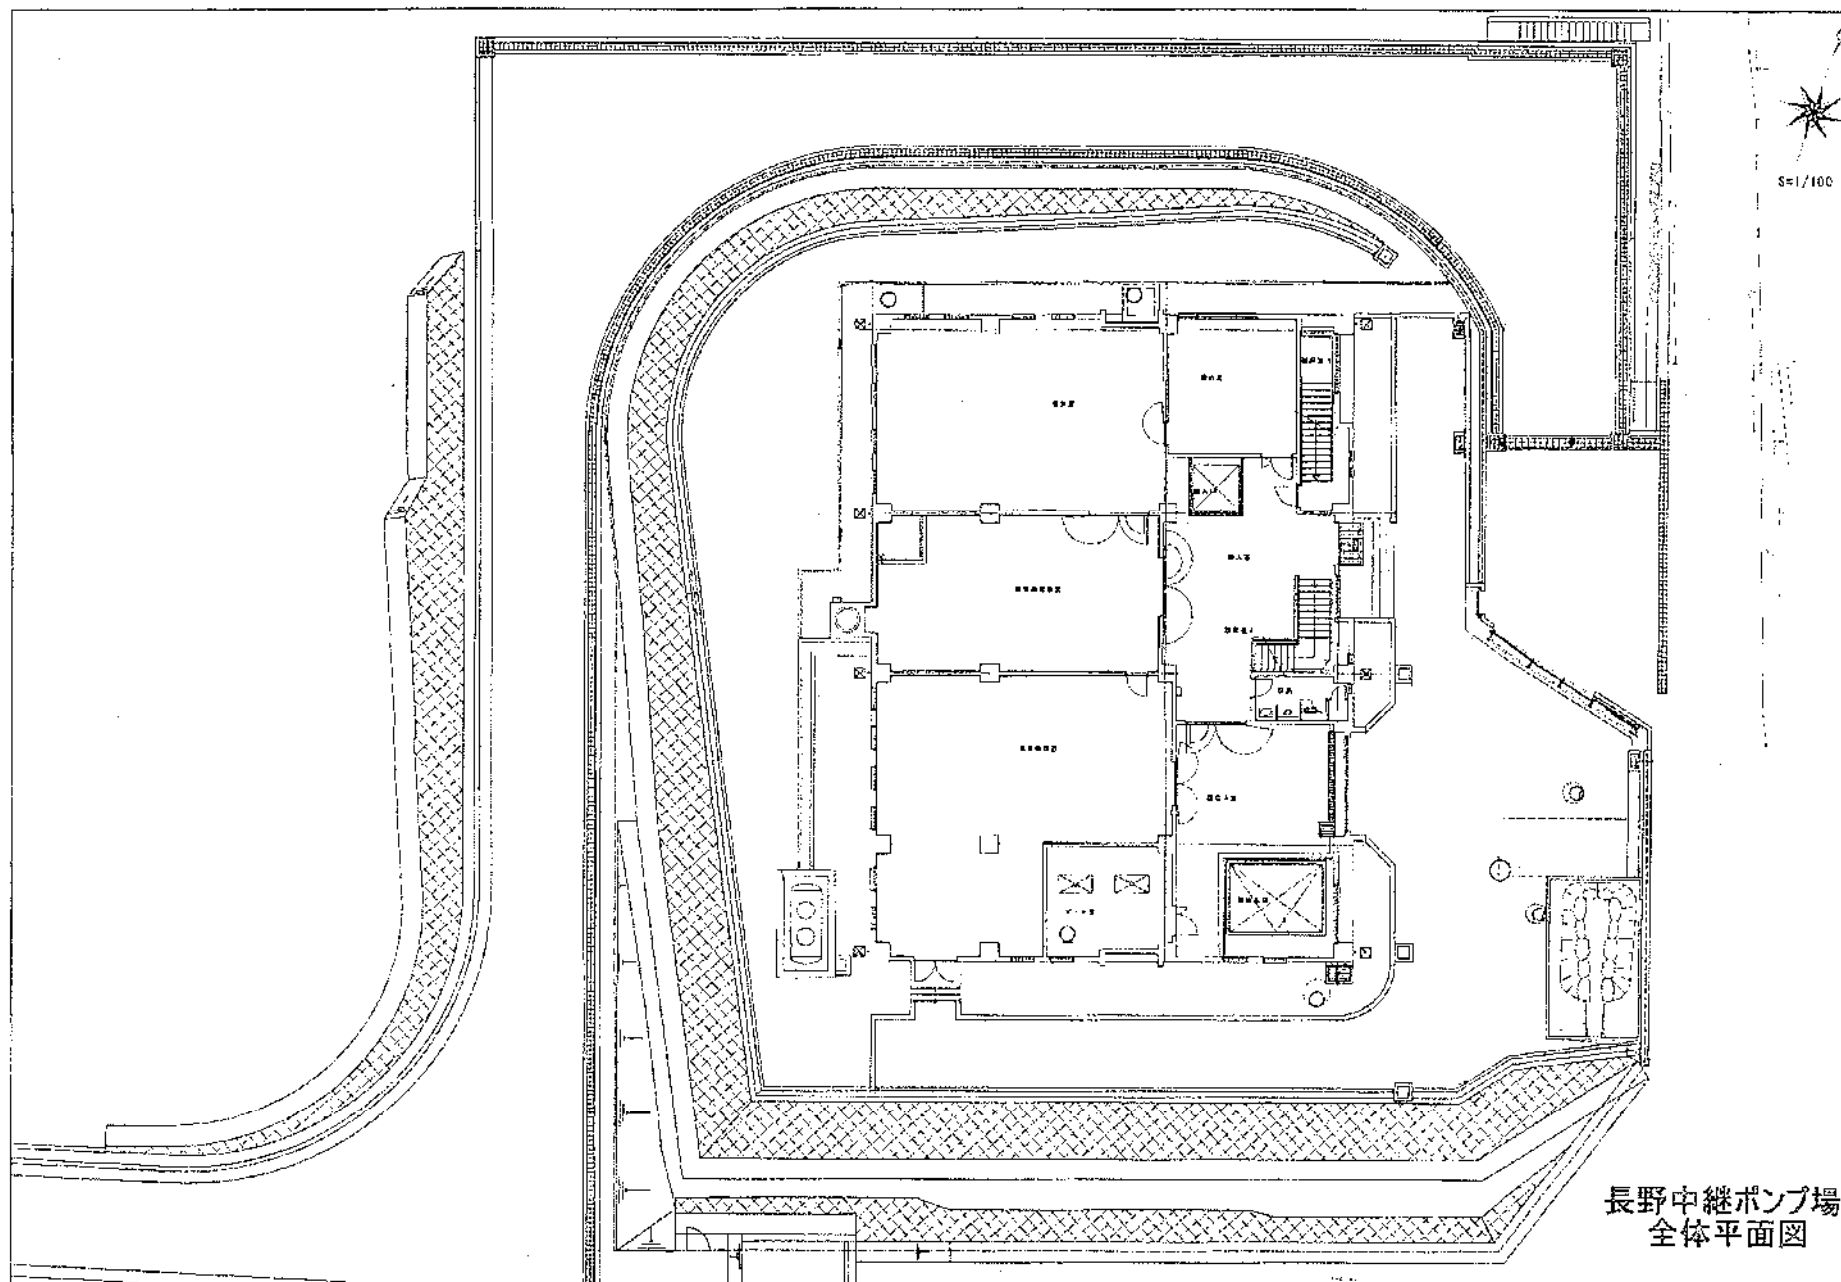



大阪府南部流域下水道事務所
湾岸北部管理センター

大阪南下水汚泥広域処理場


北部水みらいセンター

北部水みらいセンター


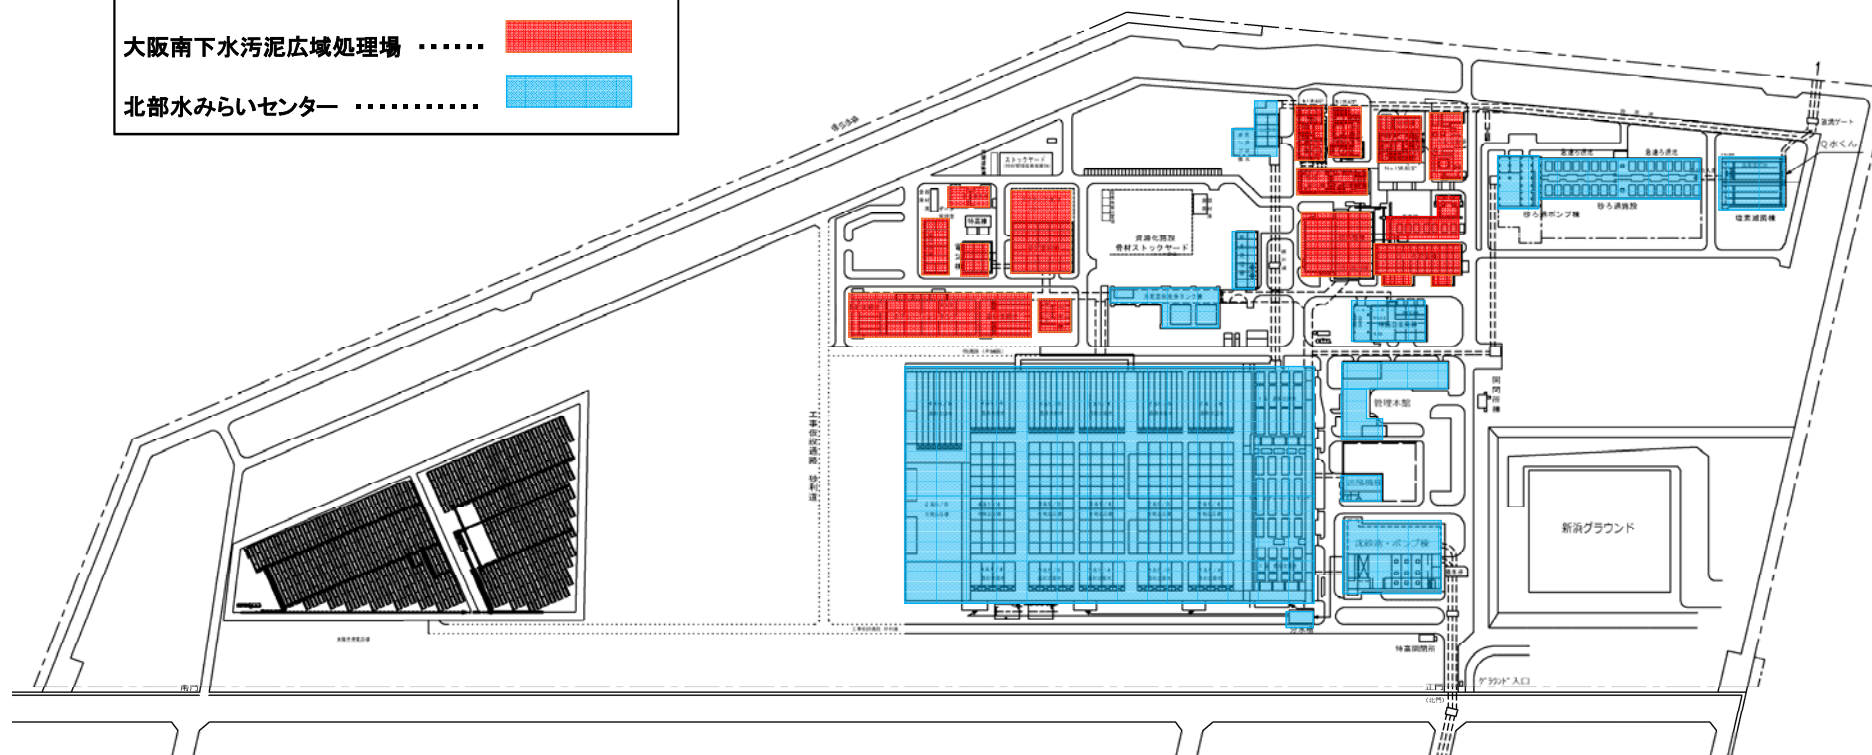


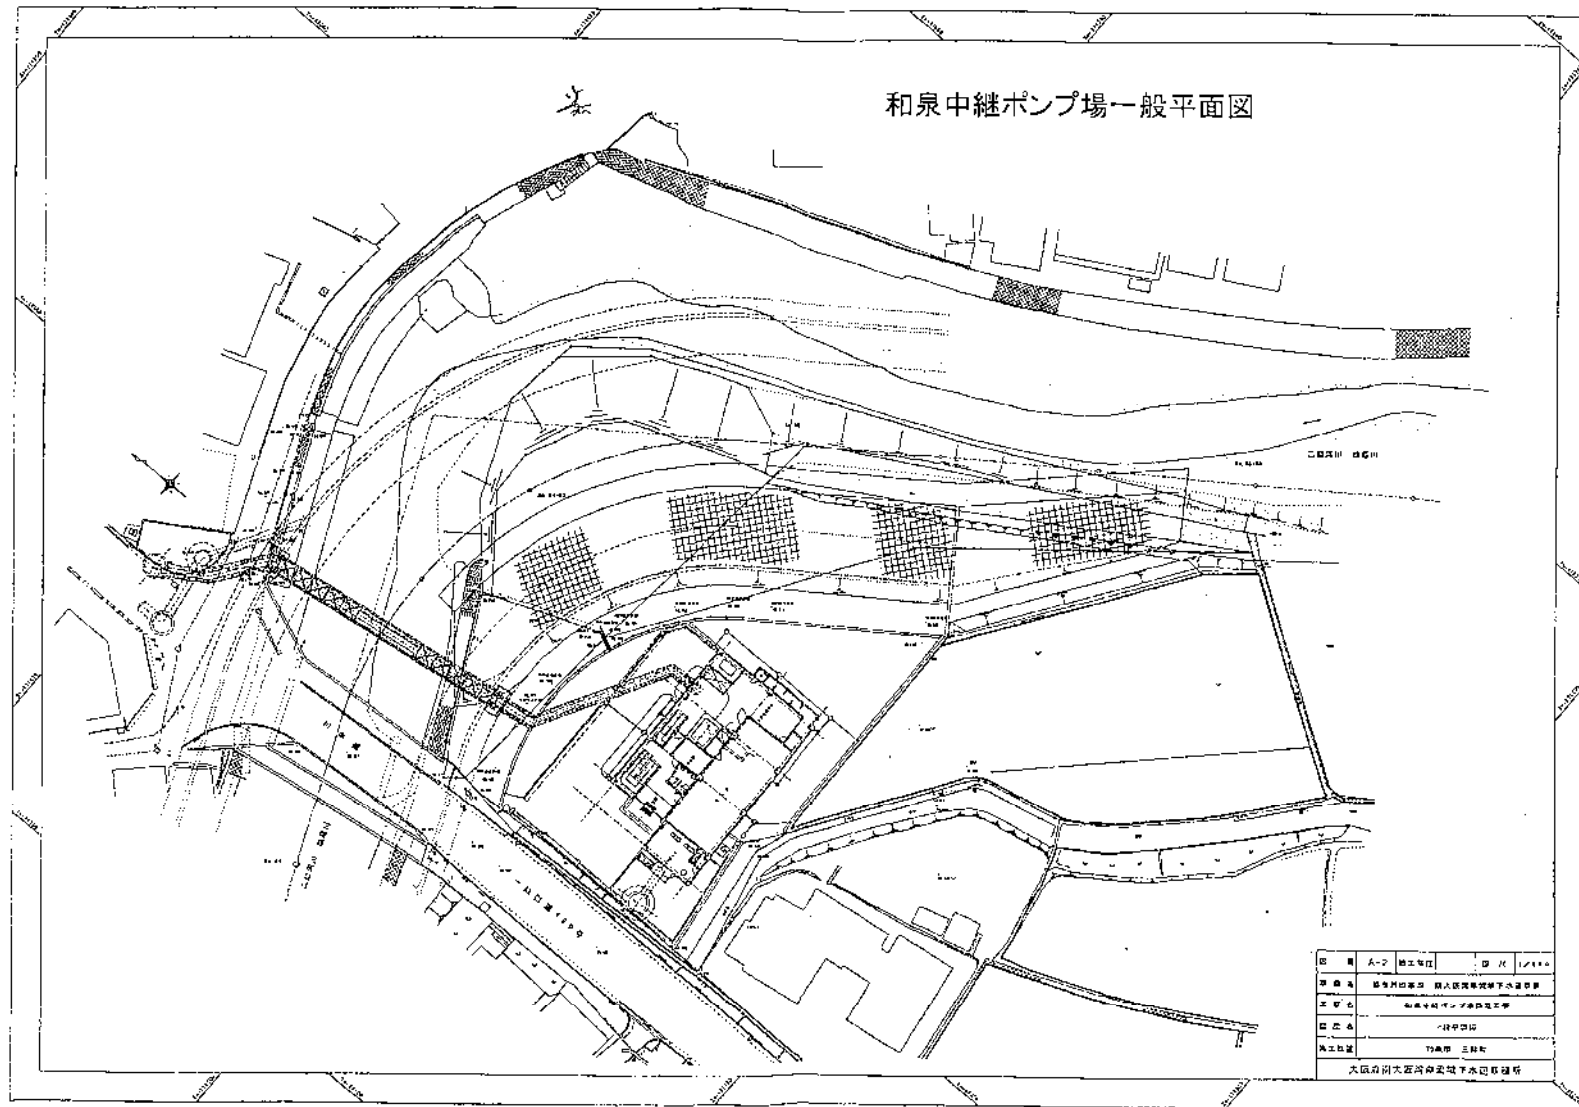



南大阪湾岸流域下水道
中部水みらいセンター

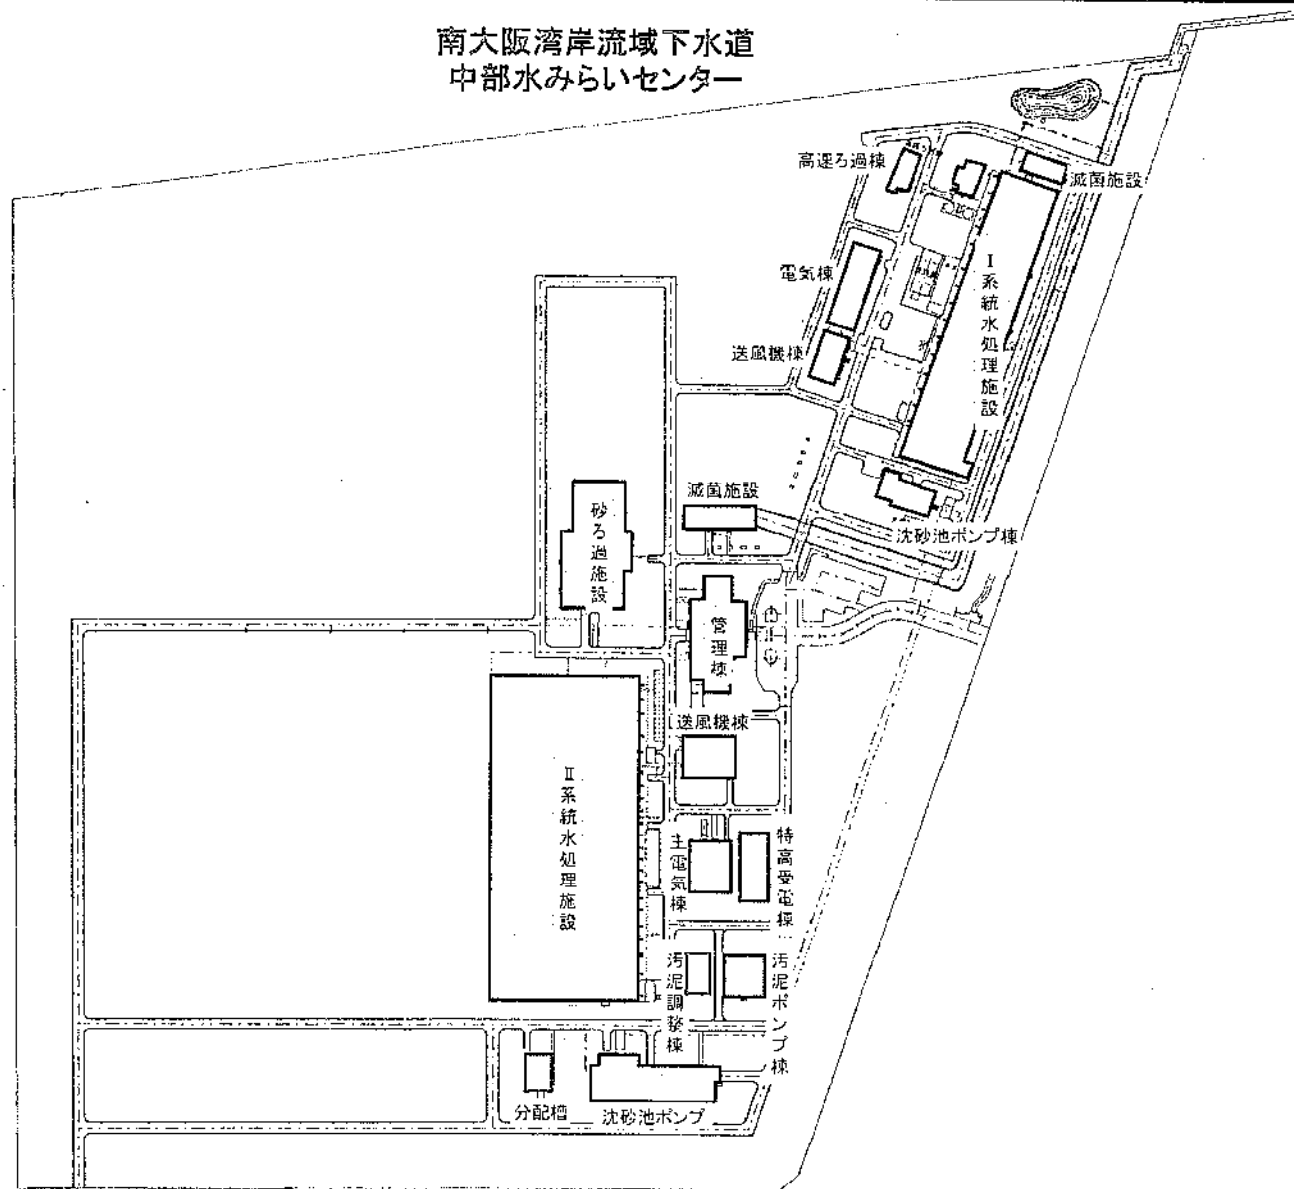


南大阪湾岸流域下水道 南部水みらいセンター 平面図

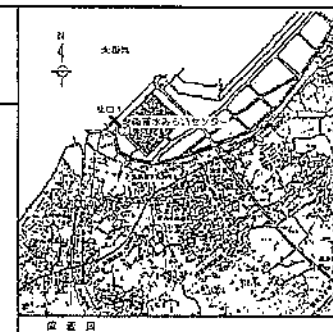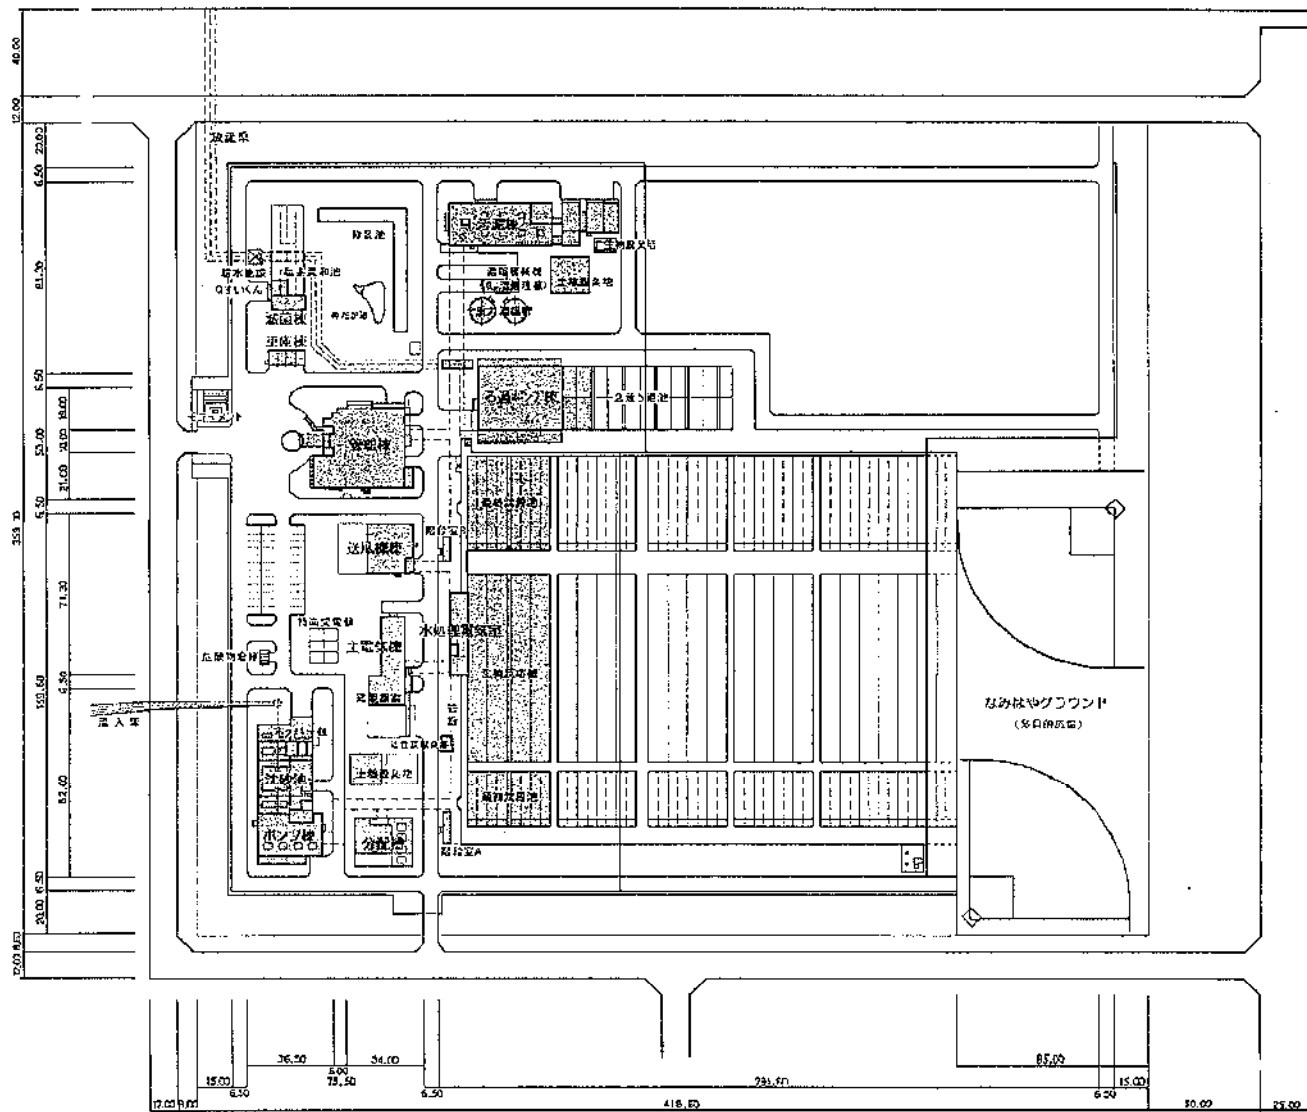


淡輪中継ポンプ場 平面図

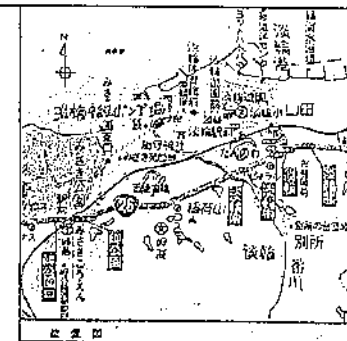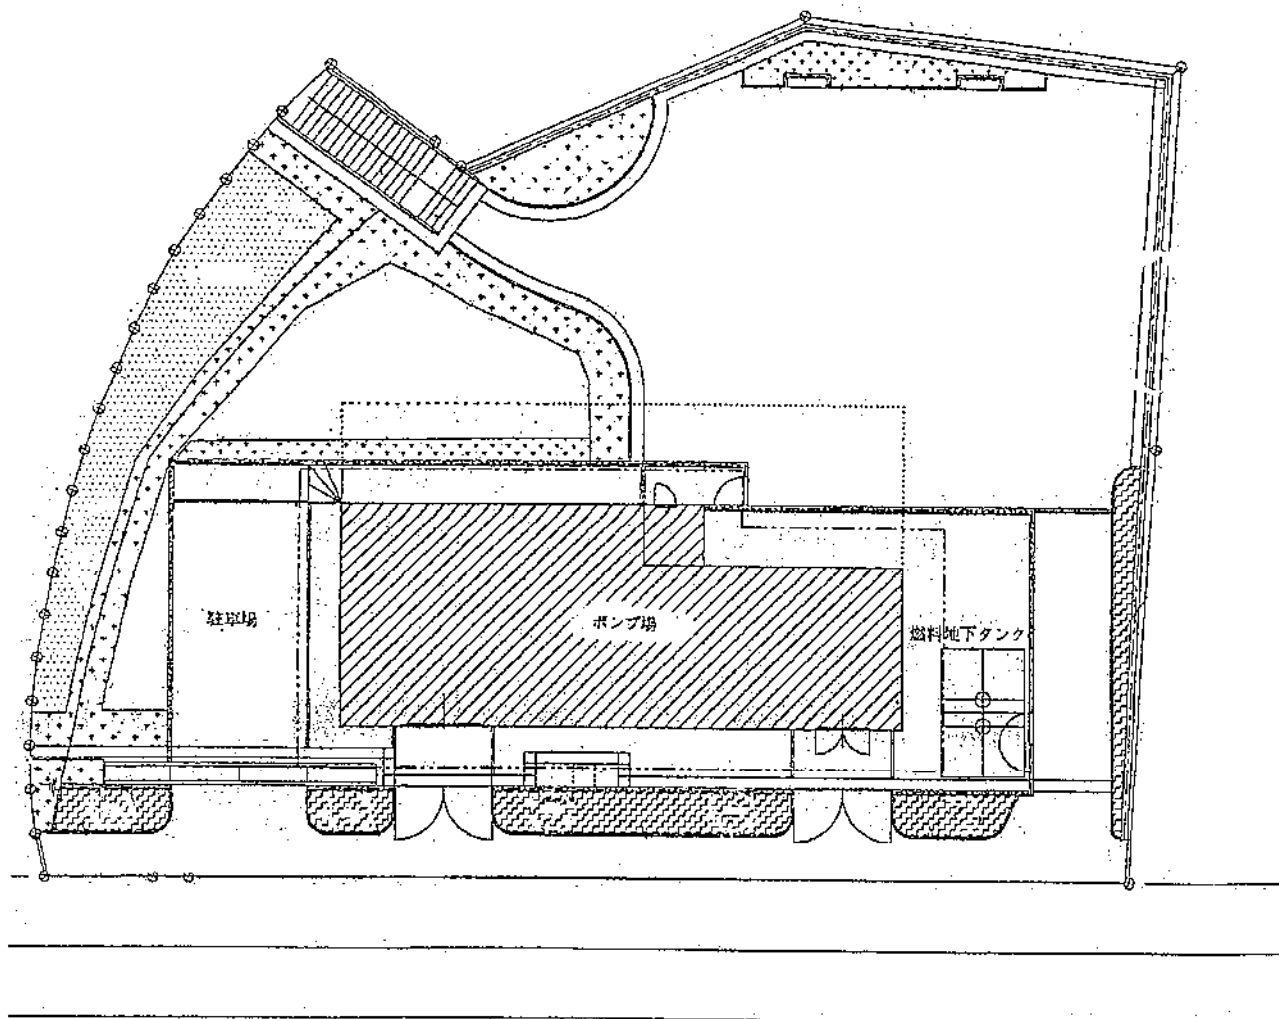




猪名川流域下水道 原田水みらいセンター


処理水有効利用フロー図

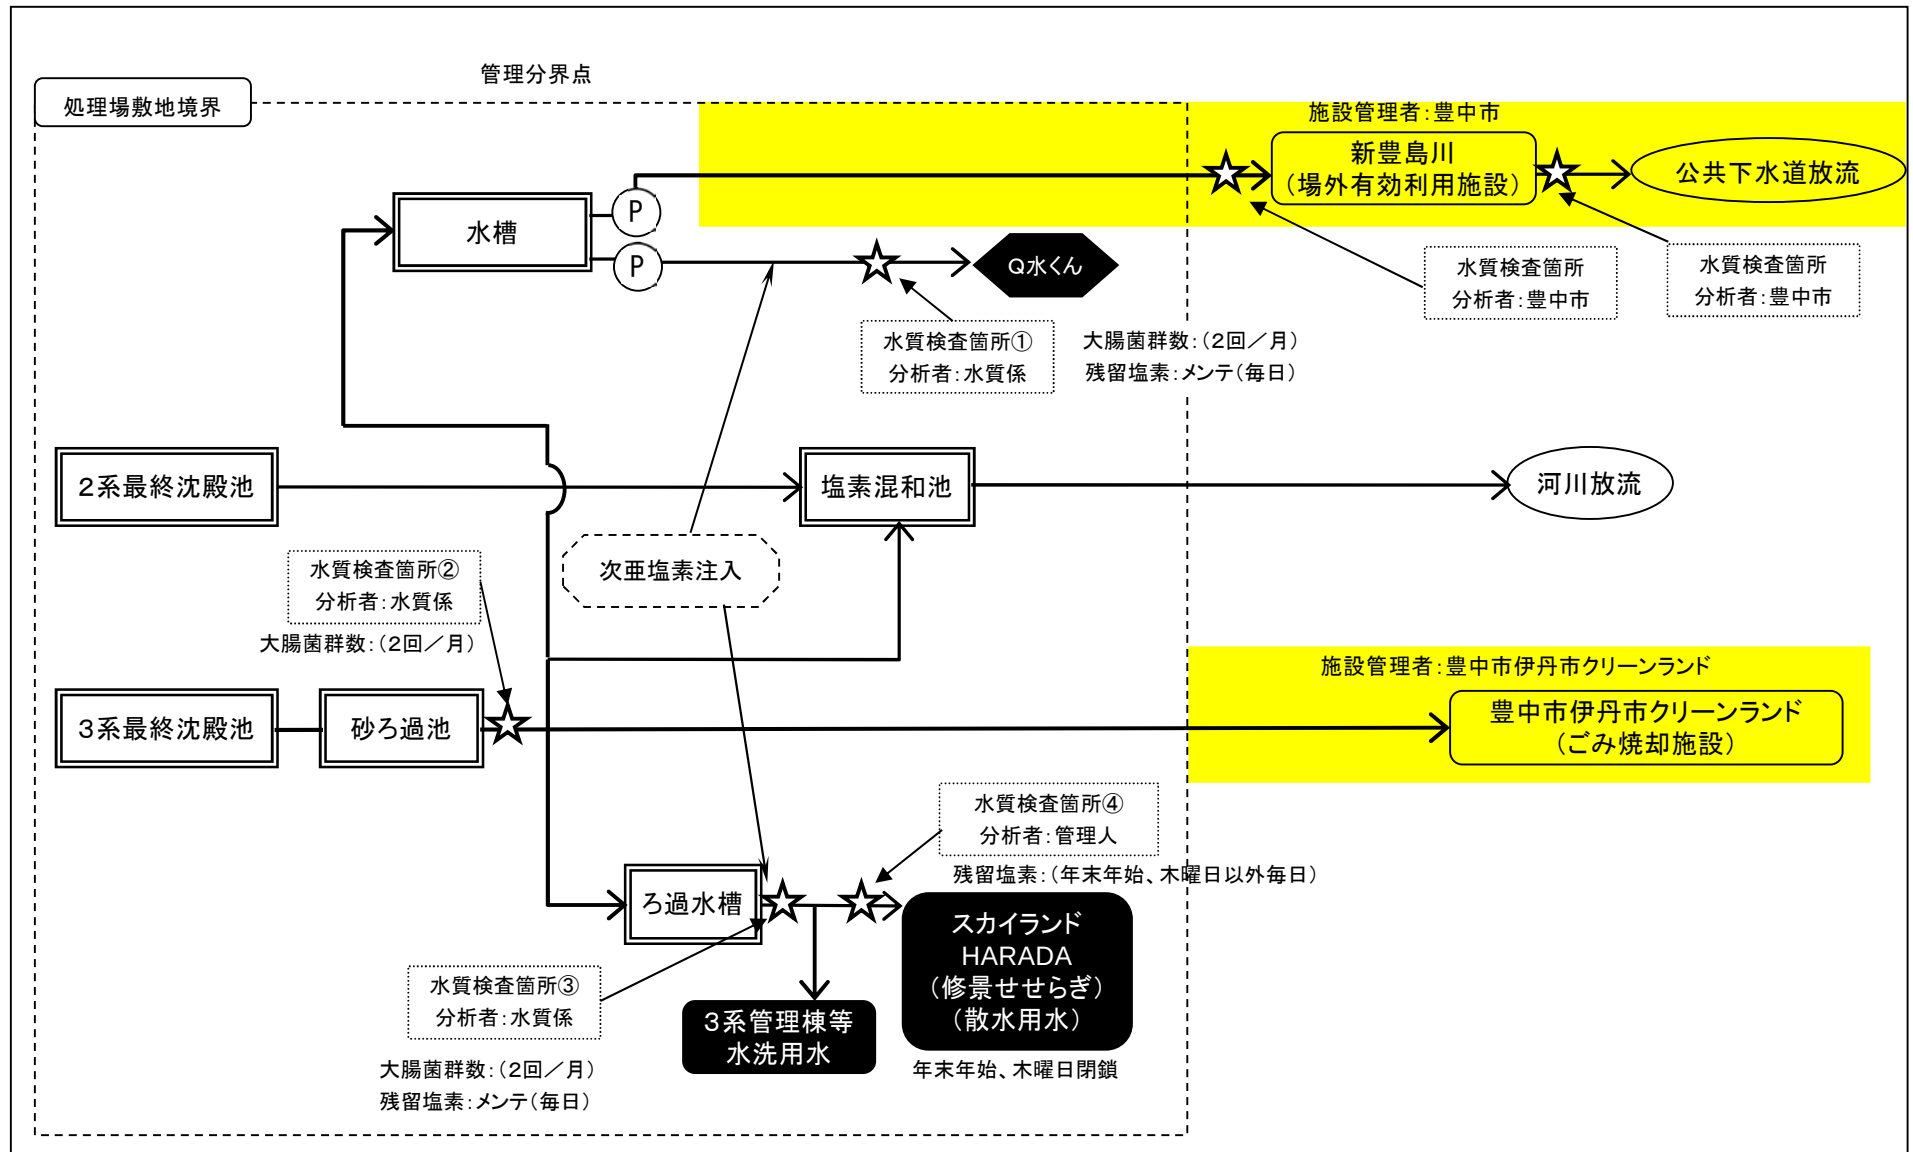


処理水有効利用フロー図

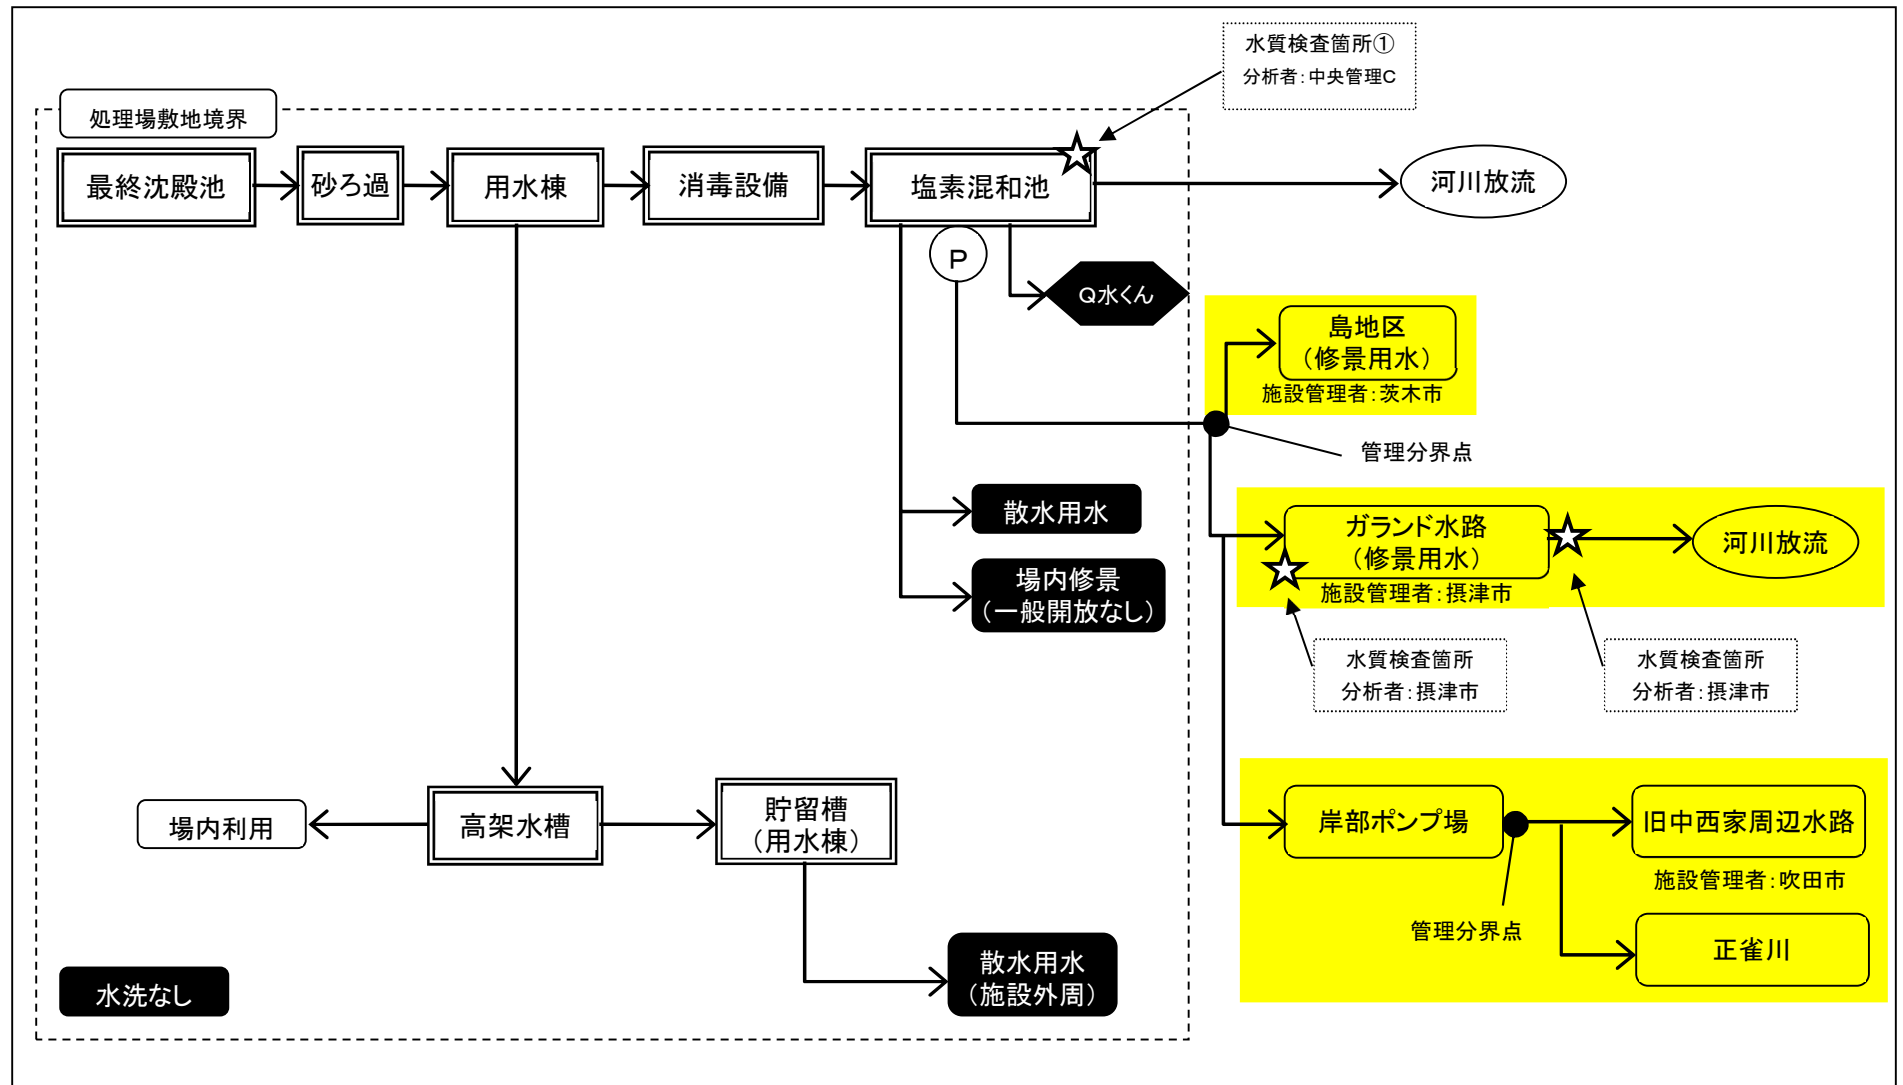

処理水有効利用フロー図

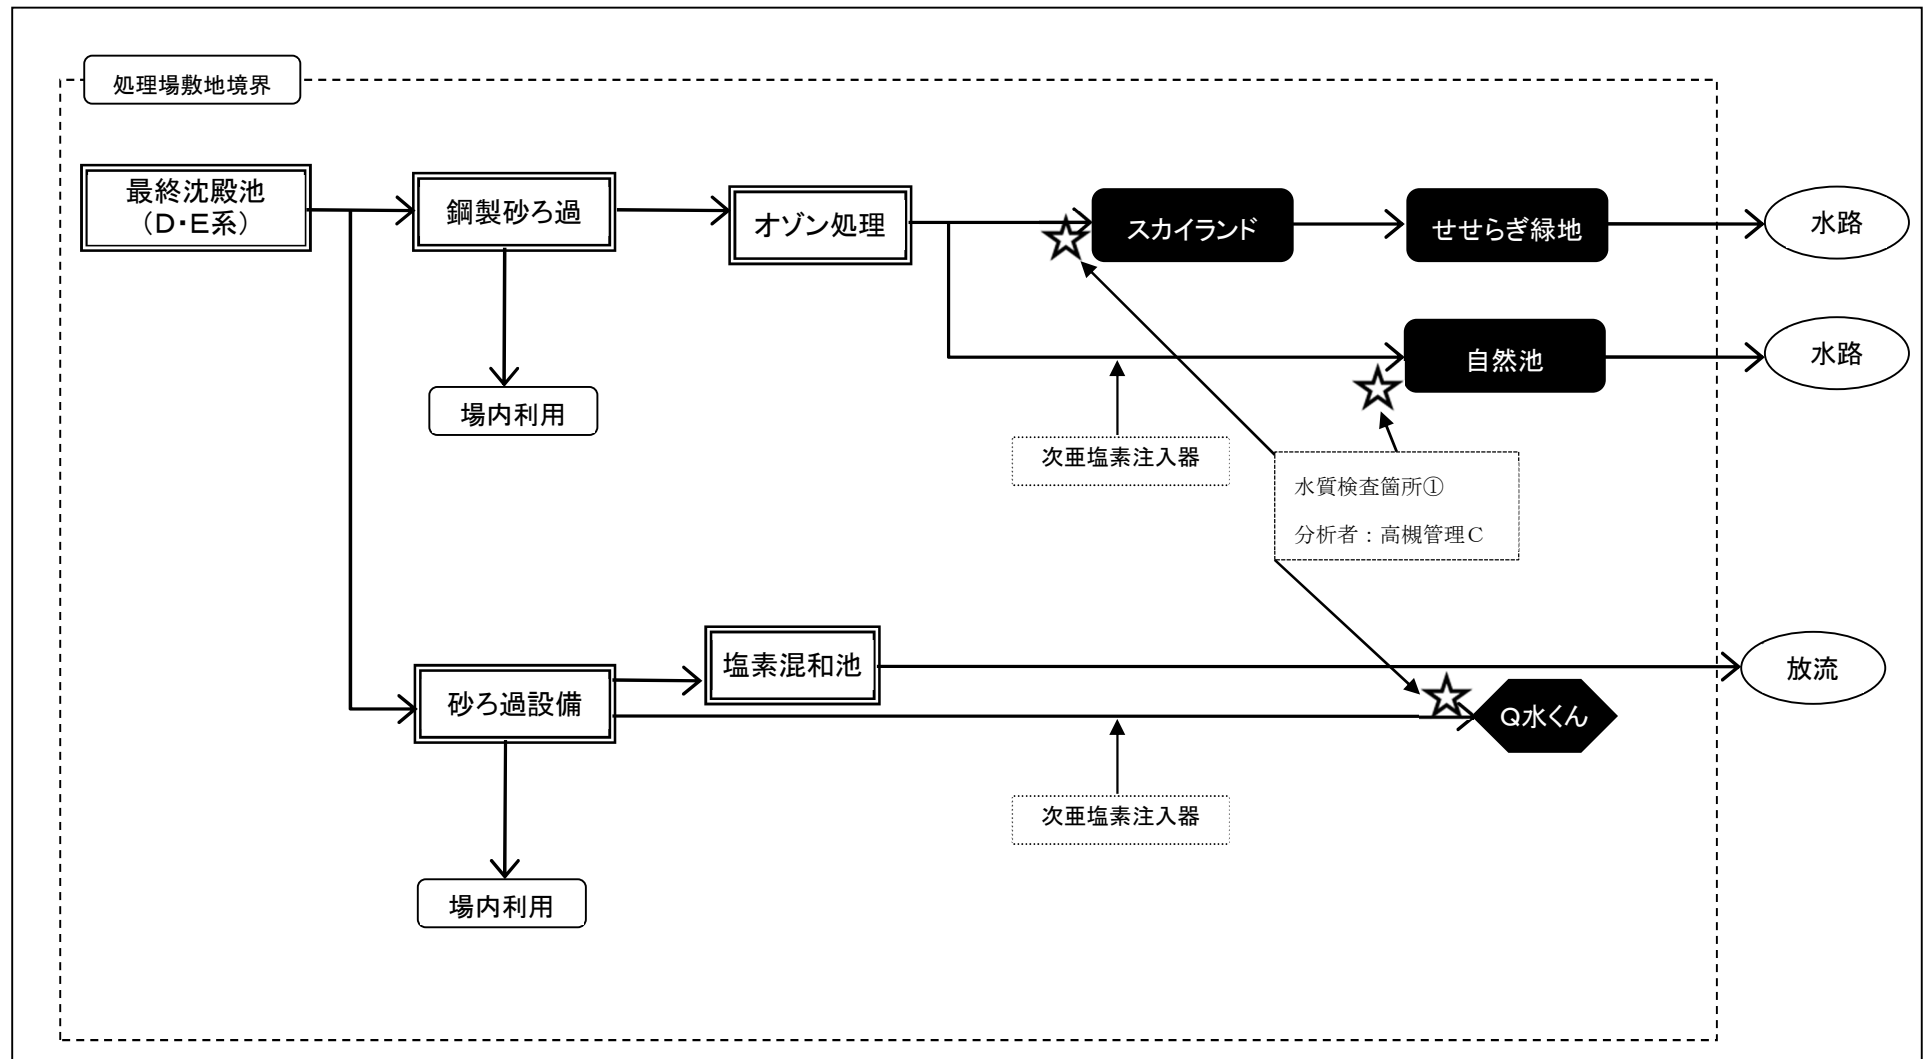


処理水有効利用フロー図

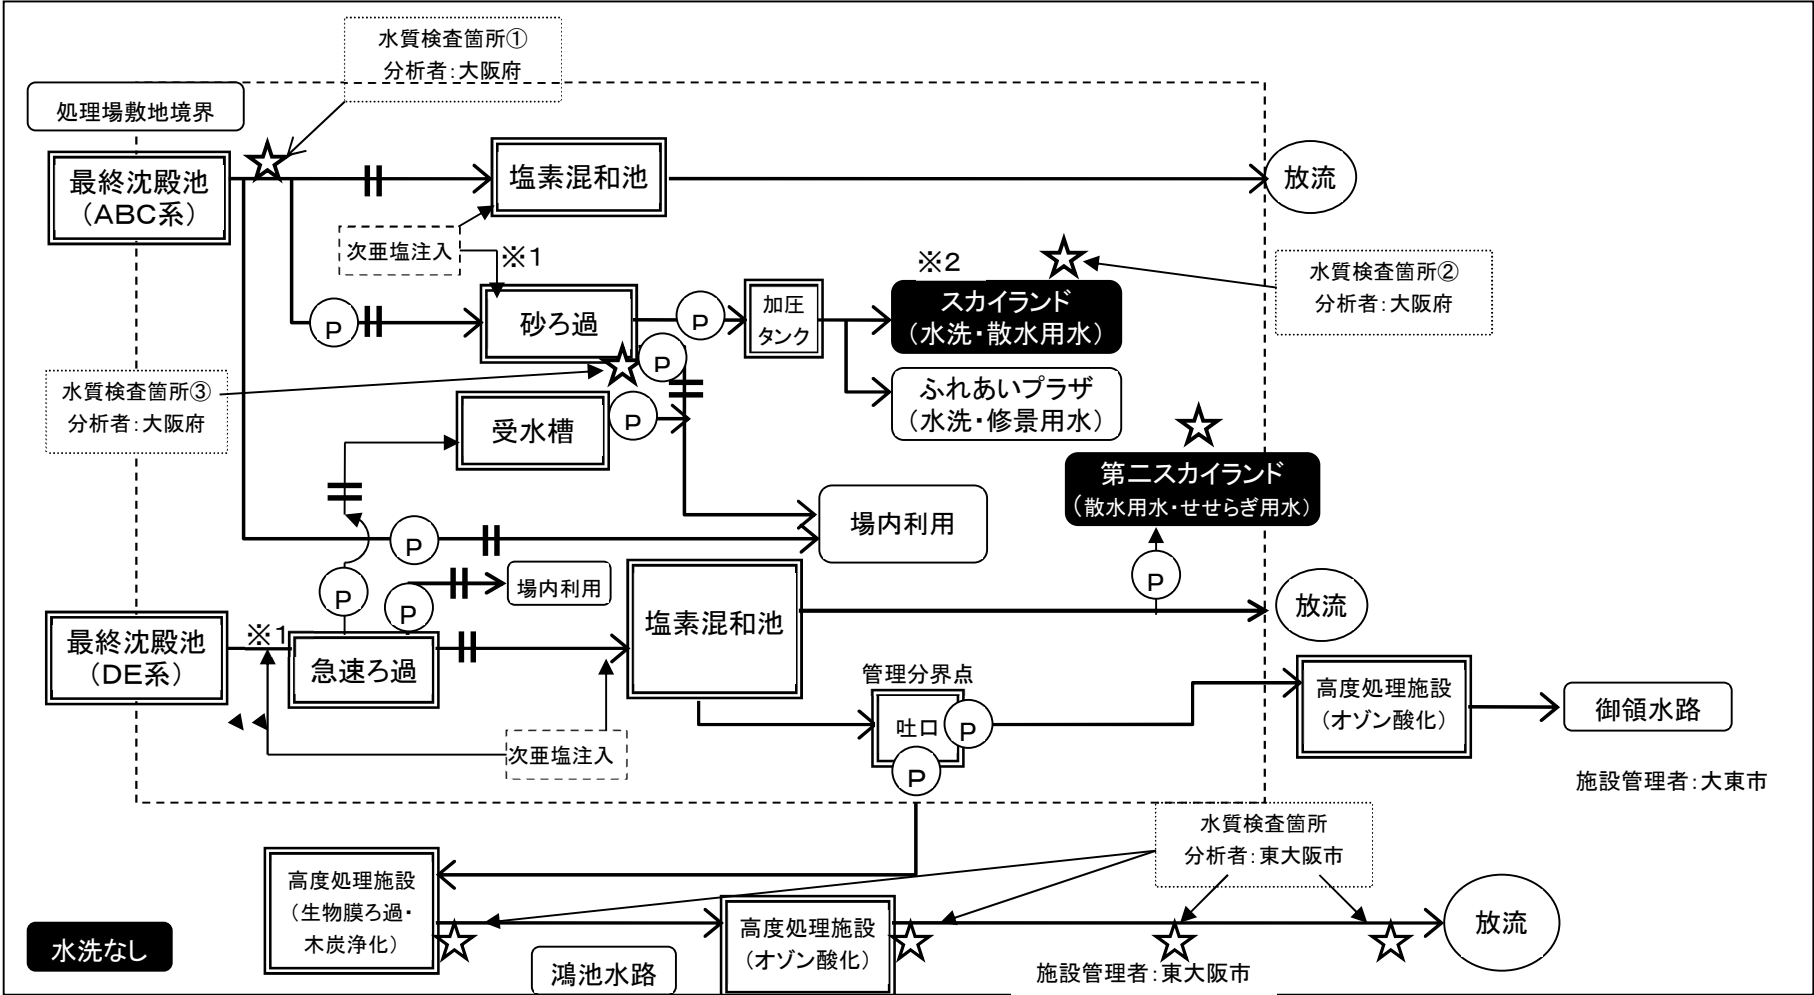


※1 ここでは砂ろ過槽内での生物繁殖を防ぐために塩素を注入 (大腸菌を対象としていない)

※2 スカイランドの散水用水 (芝生、樹木に夜間 (0:00~4:00) 散水) は水質検査対象外


処理水有効利用フロー図

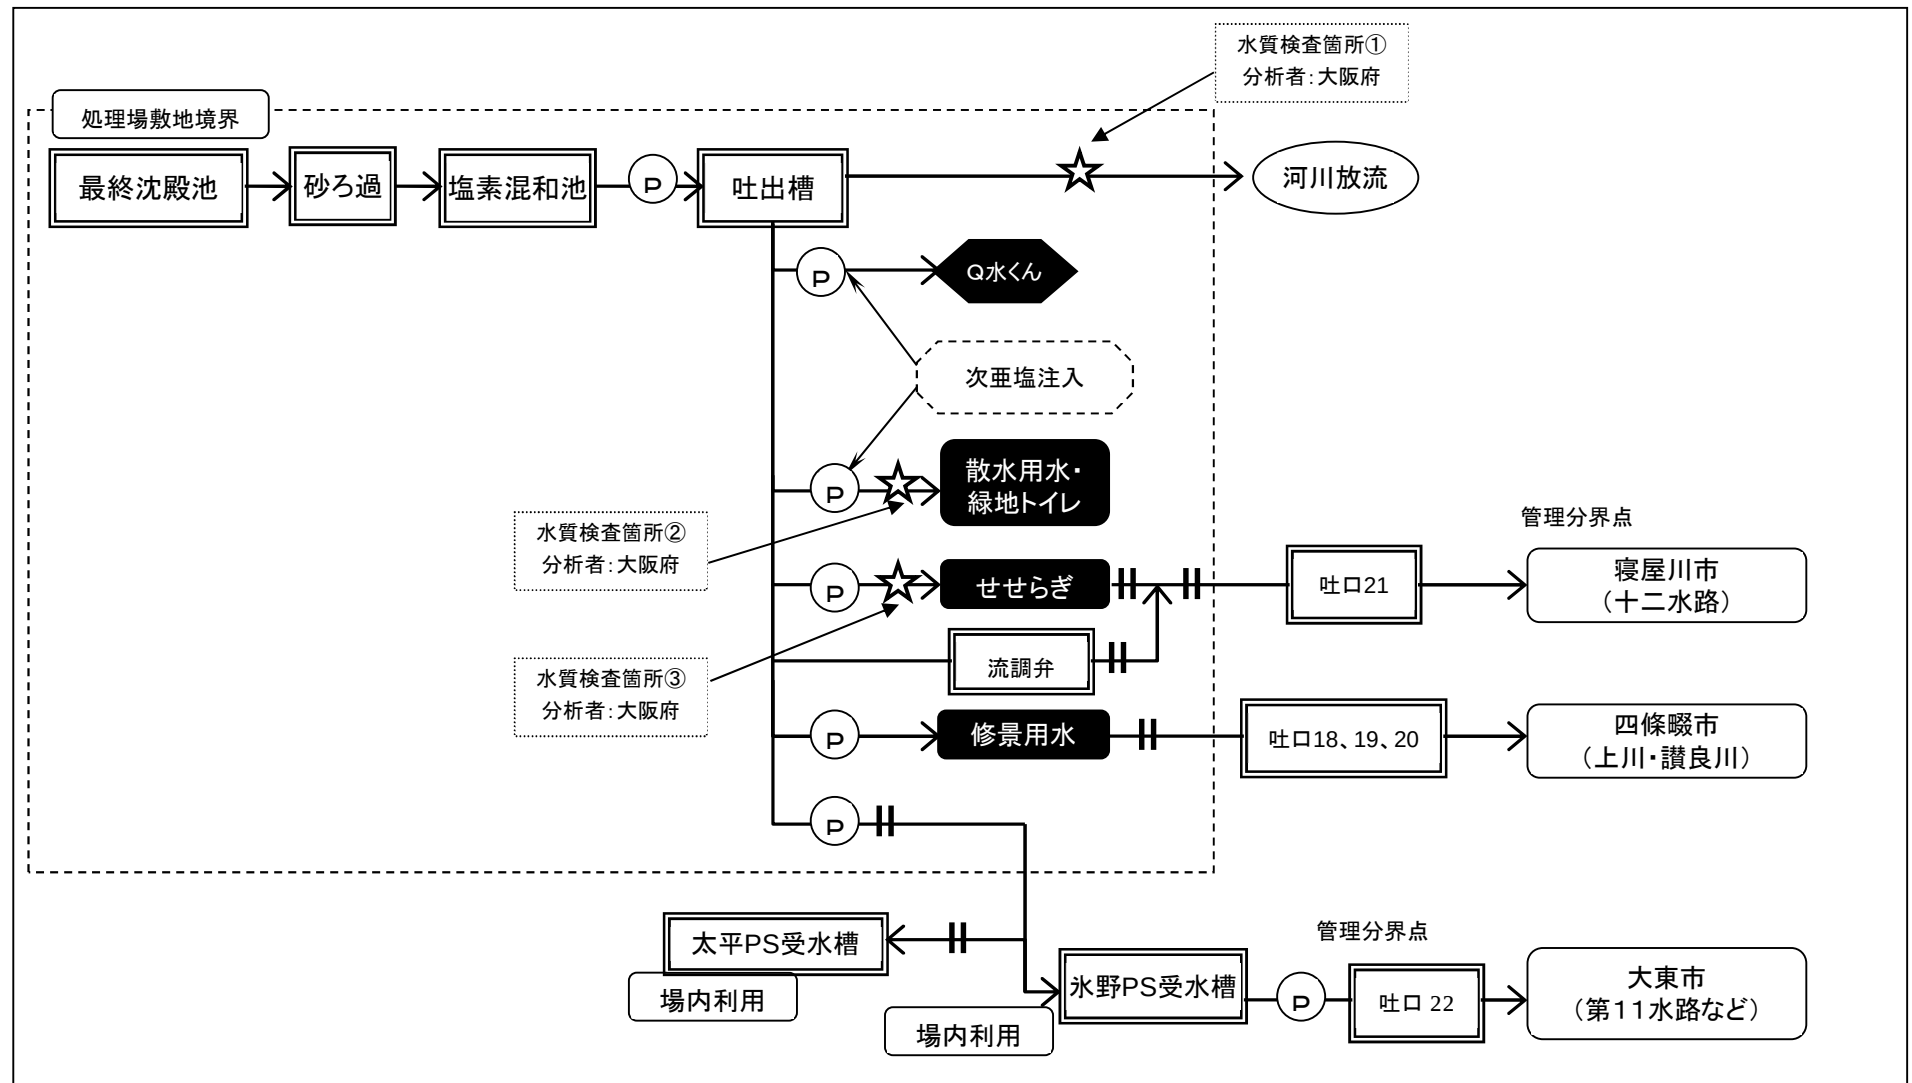


処理水有効利用フロー図

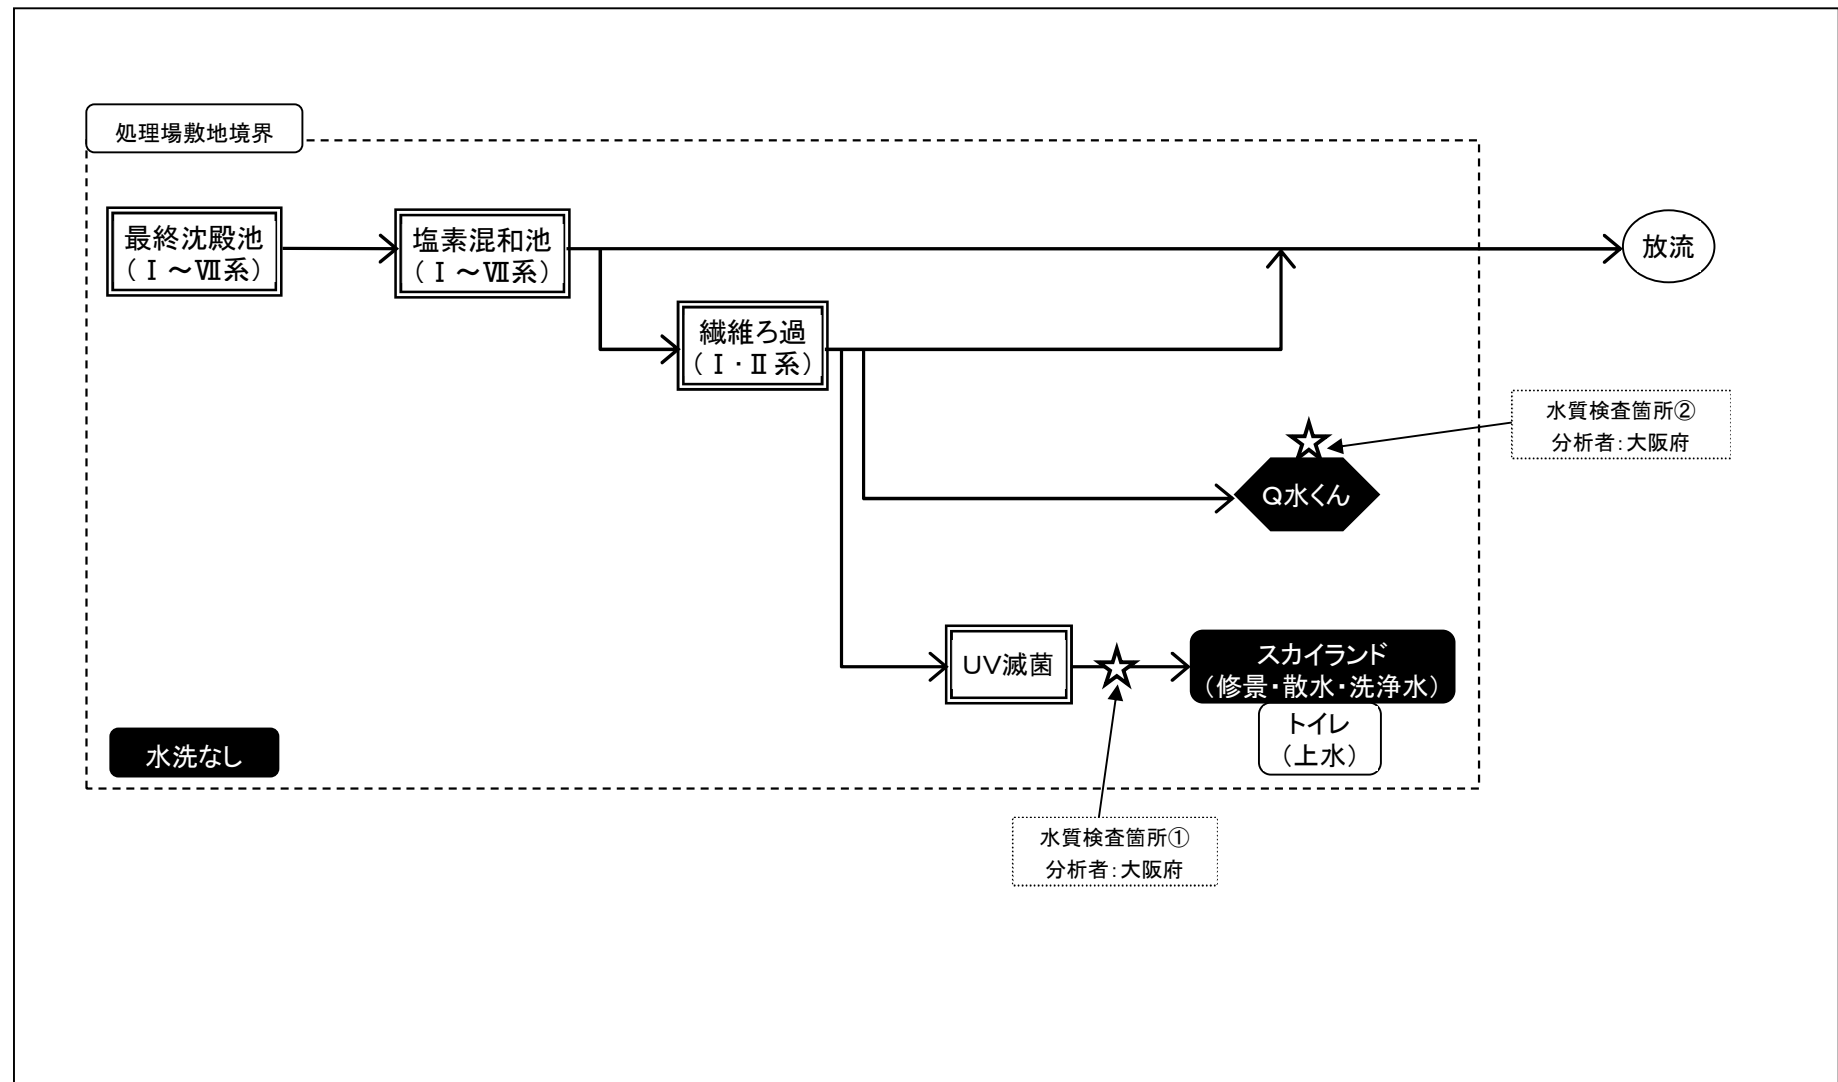


処理水有効利用フロー図

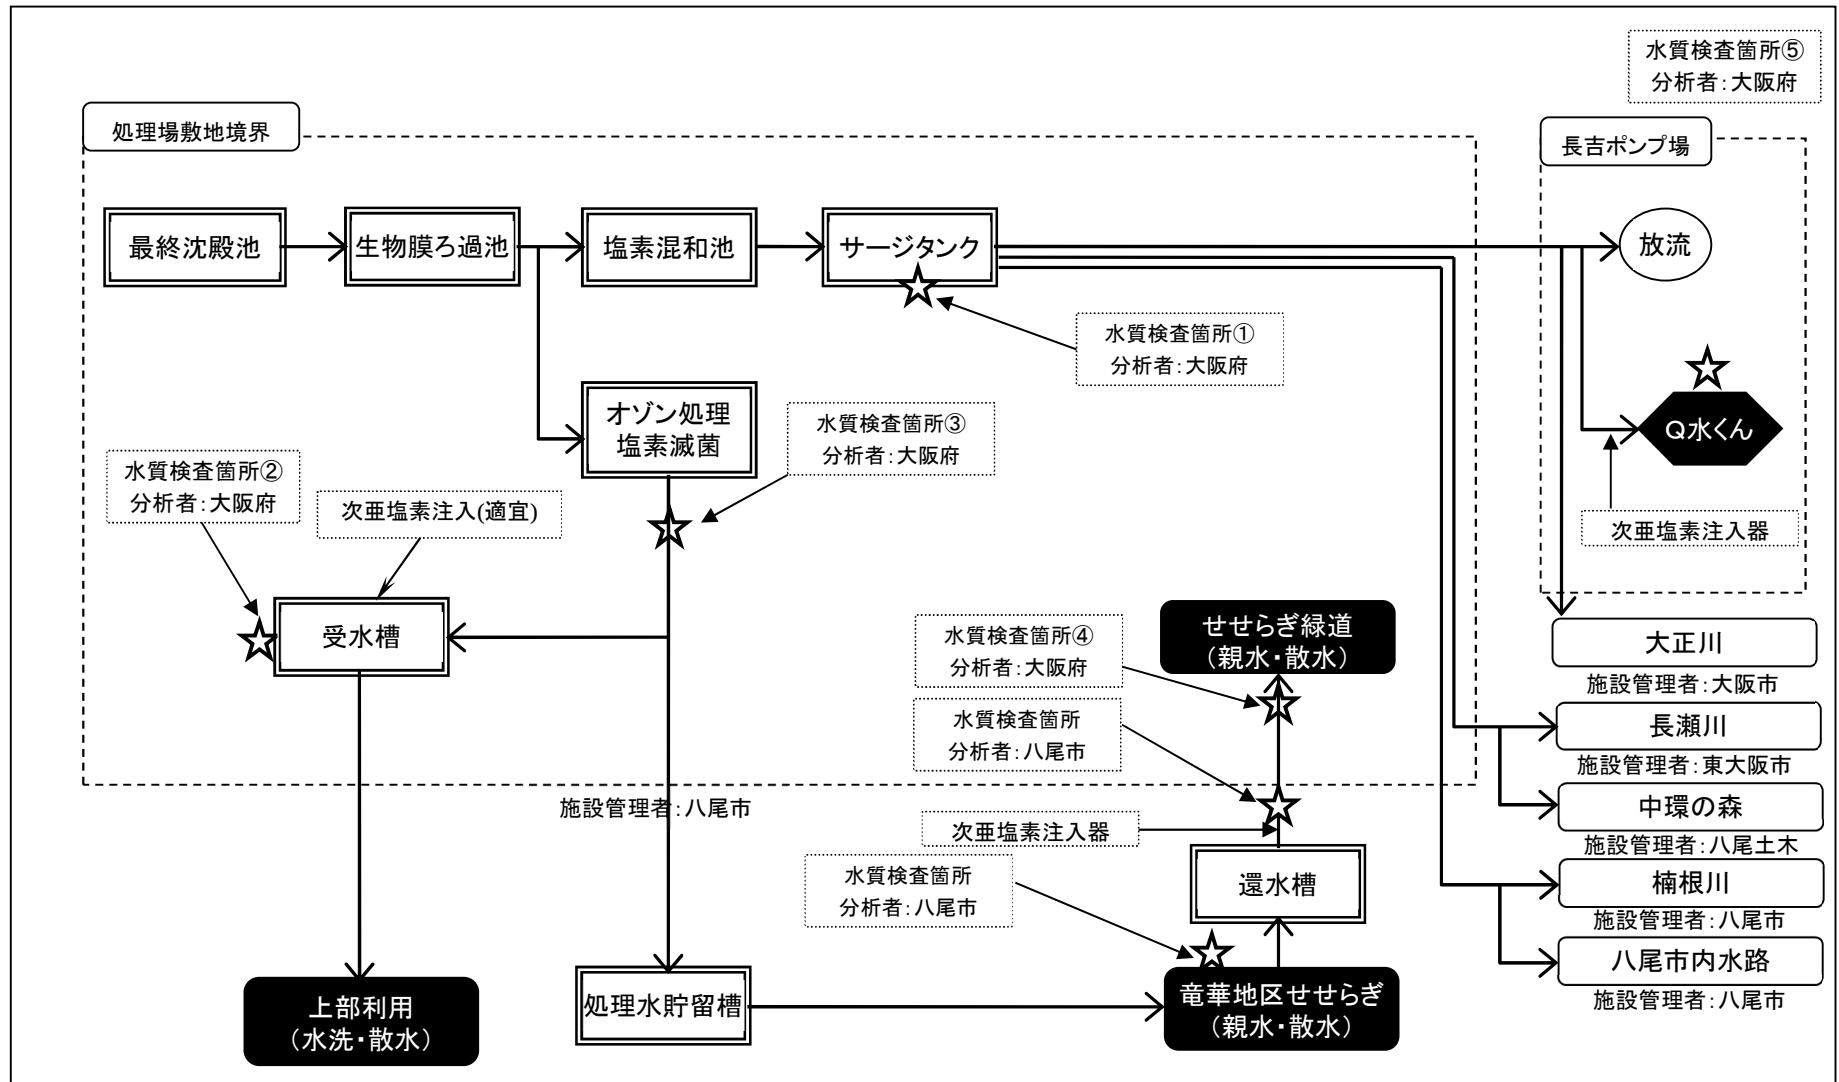


処理水有効利用フロー図

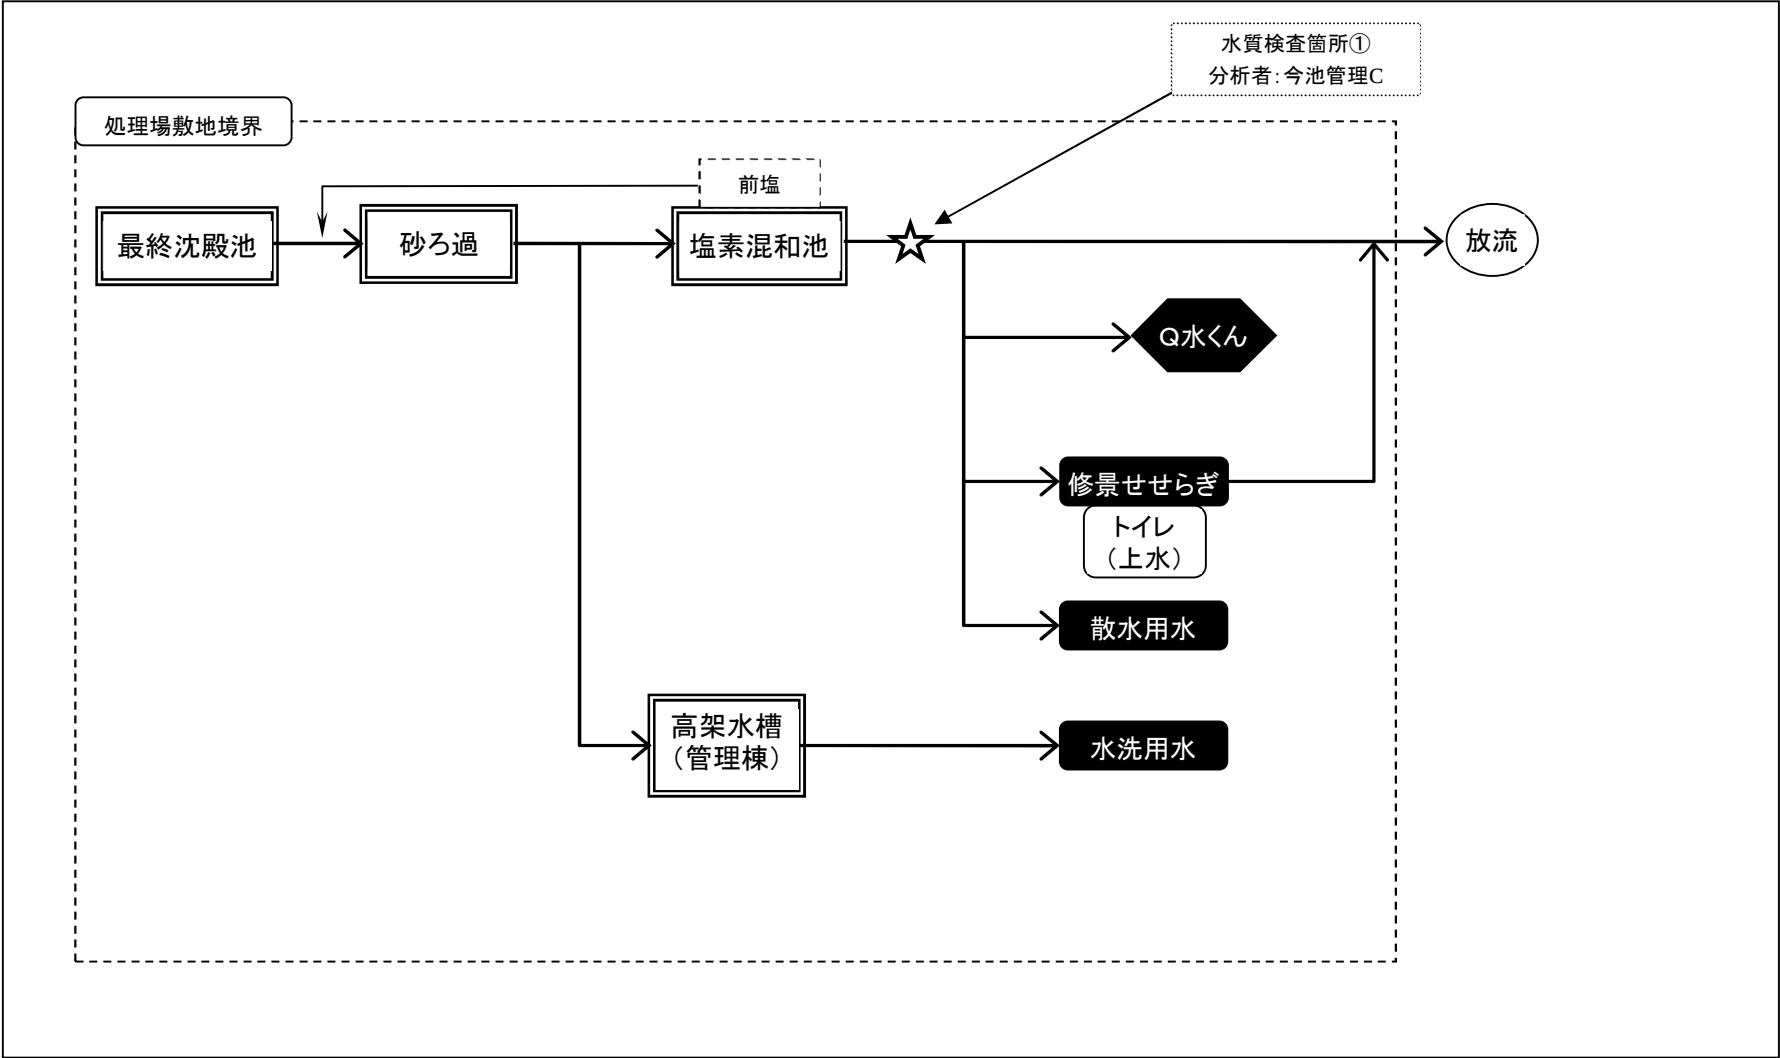


処理水有効利用フロー図

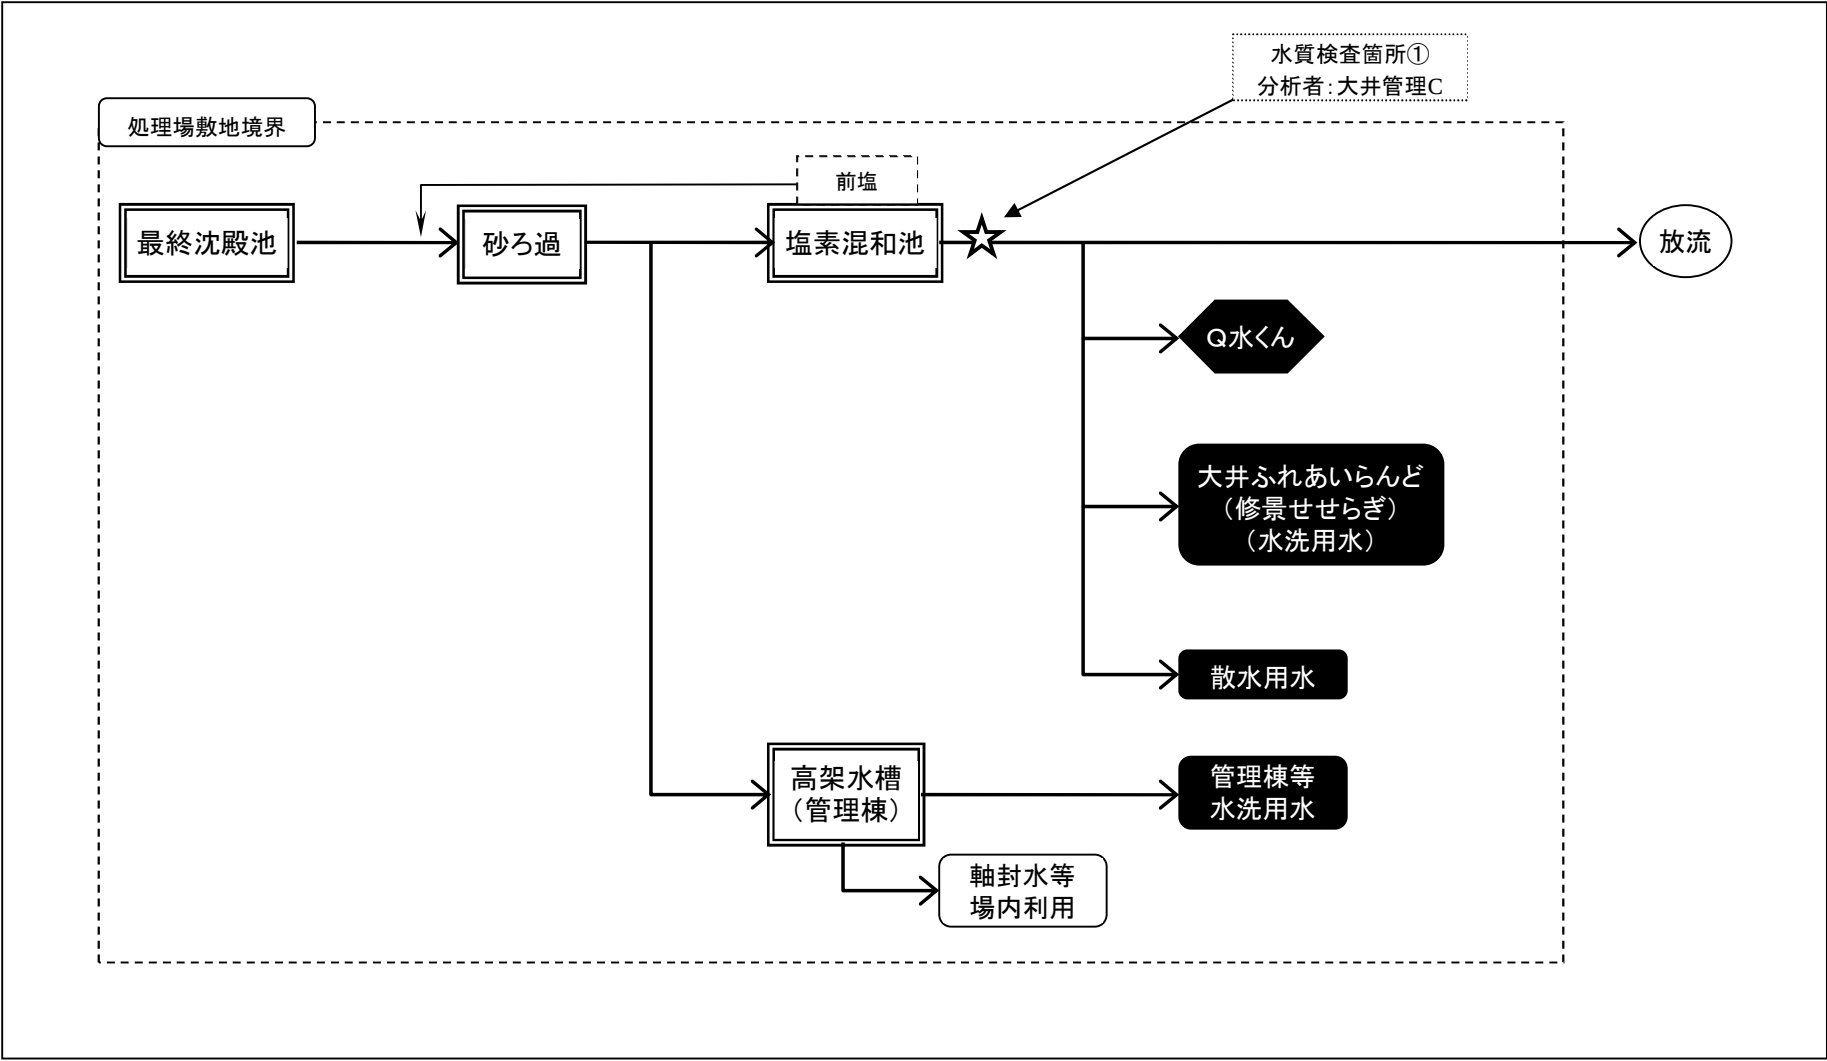


処理水有効利用フロー図

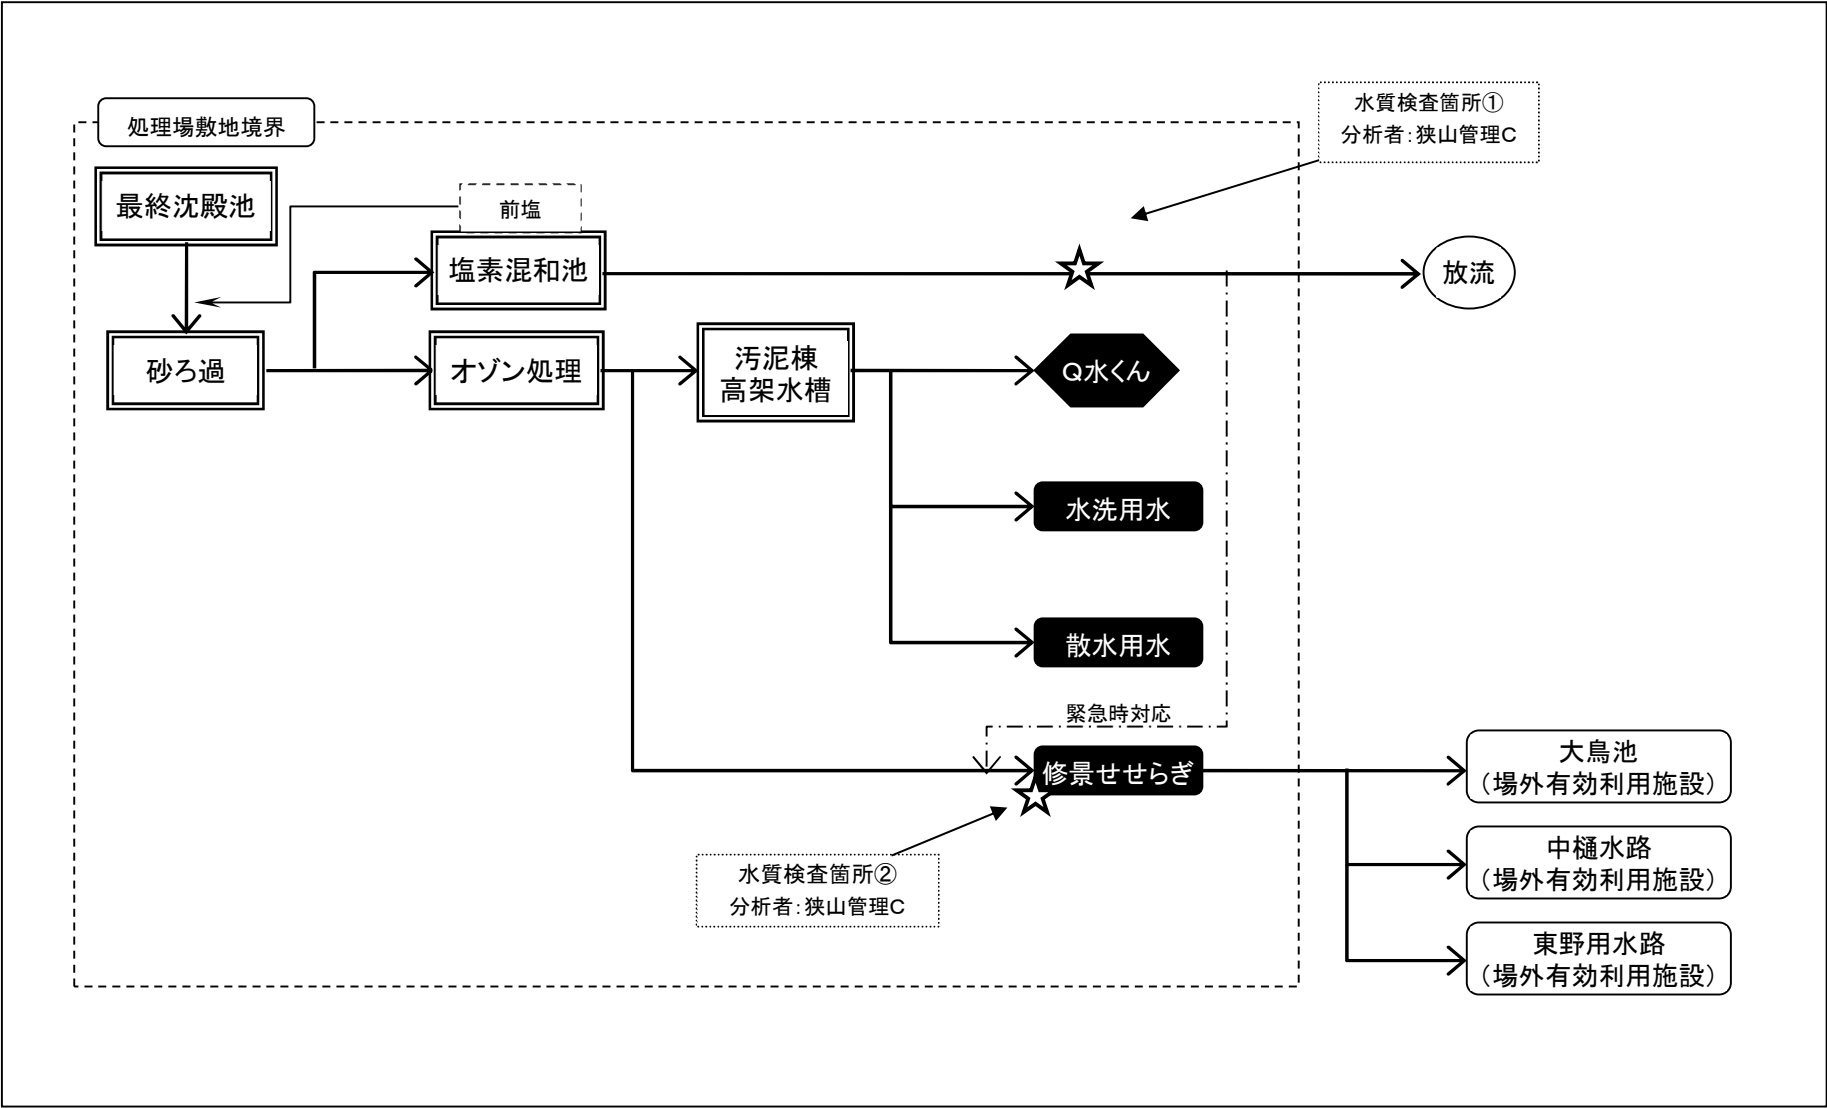


処理水有効利用フロー図

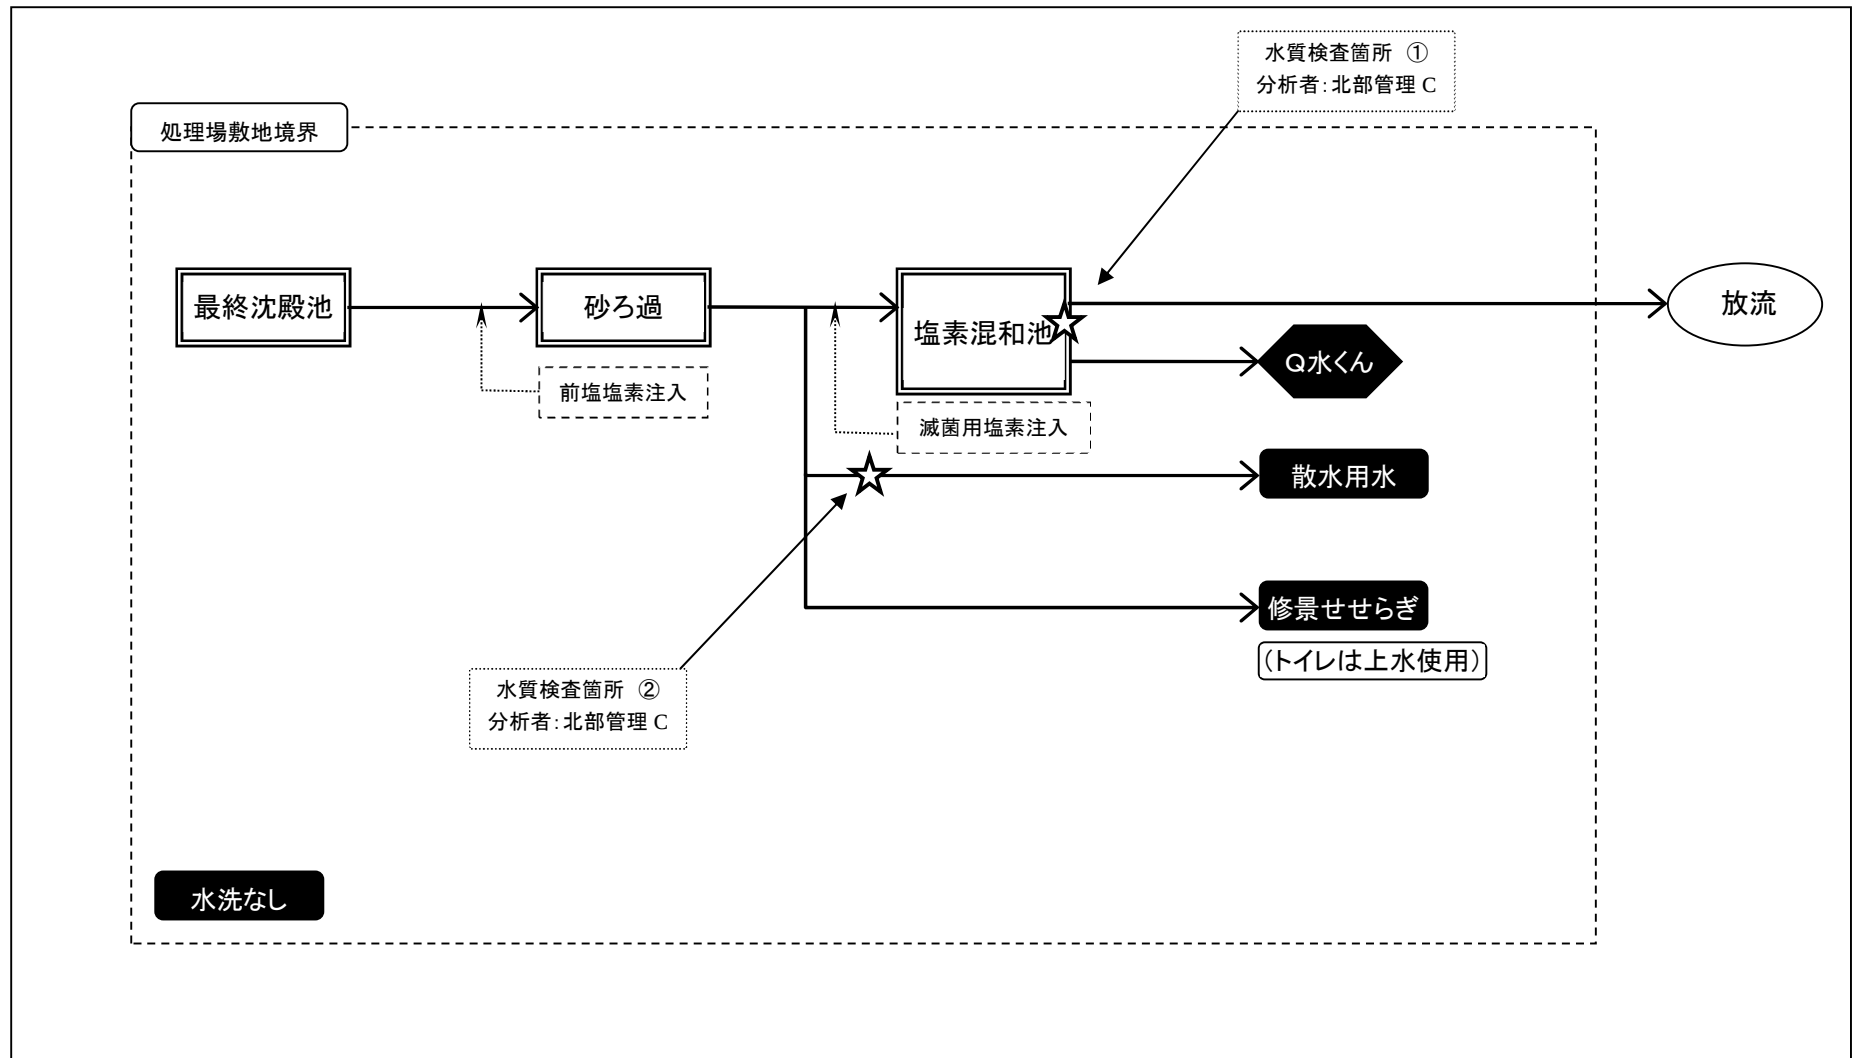



処理水有効利用フロー図

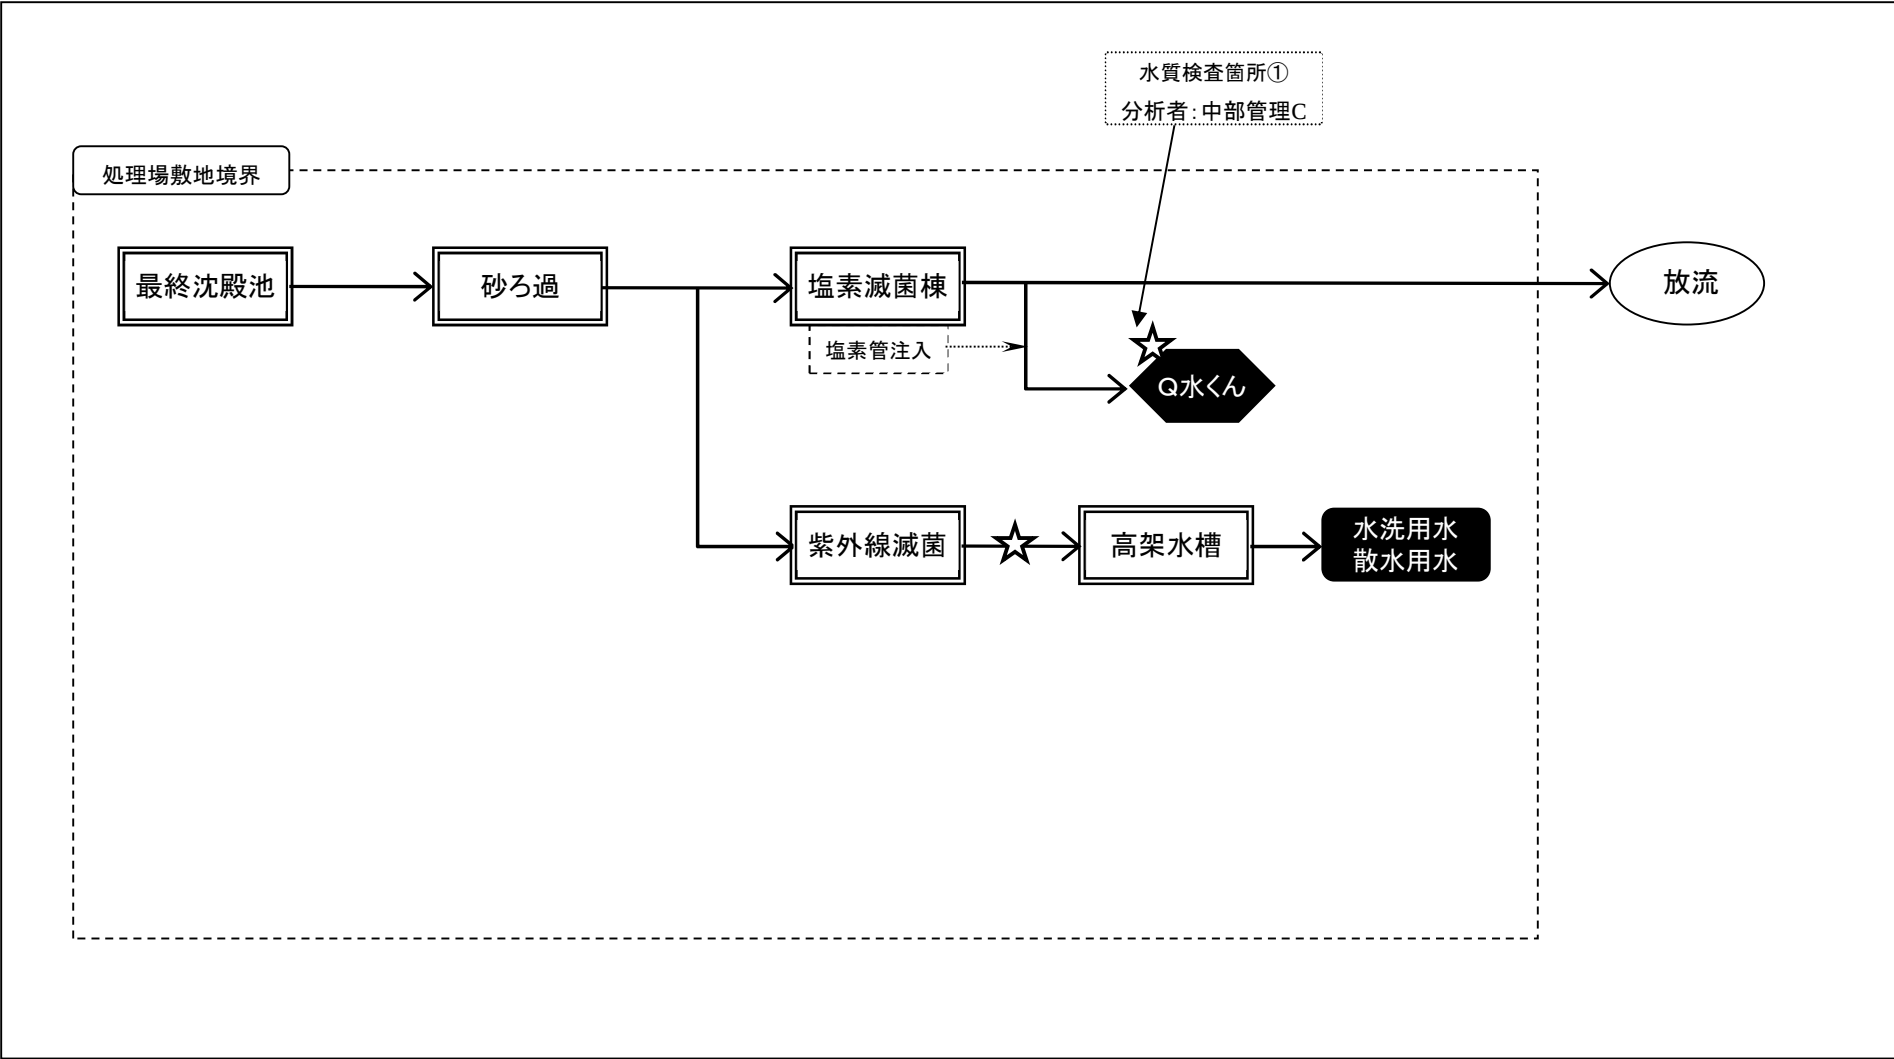


処理水有効利用フロー図

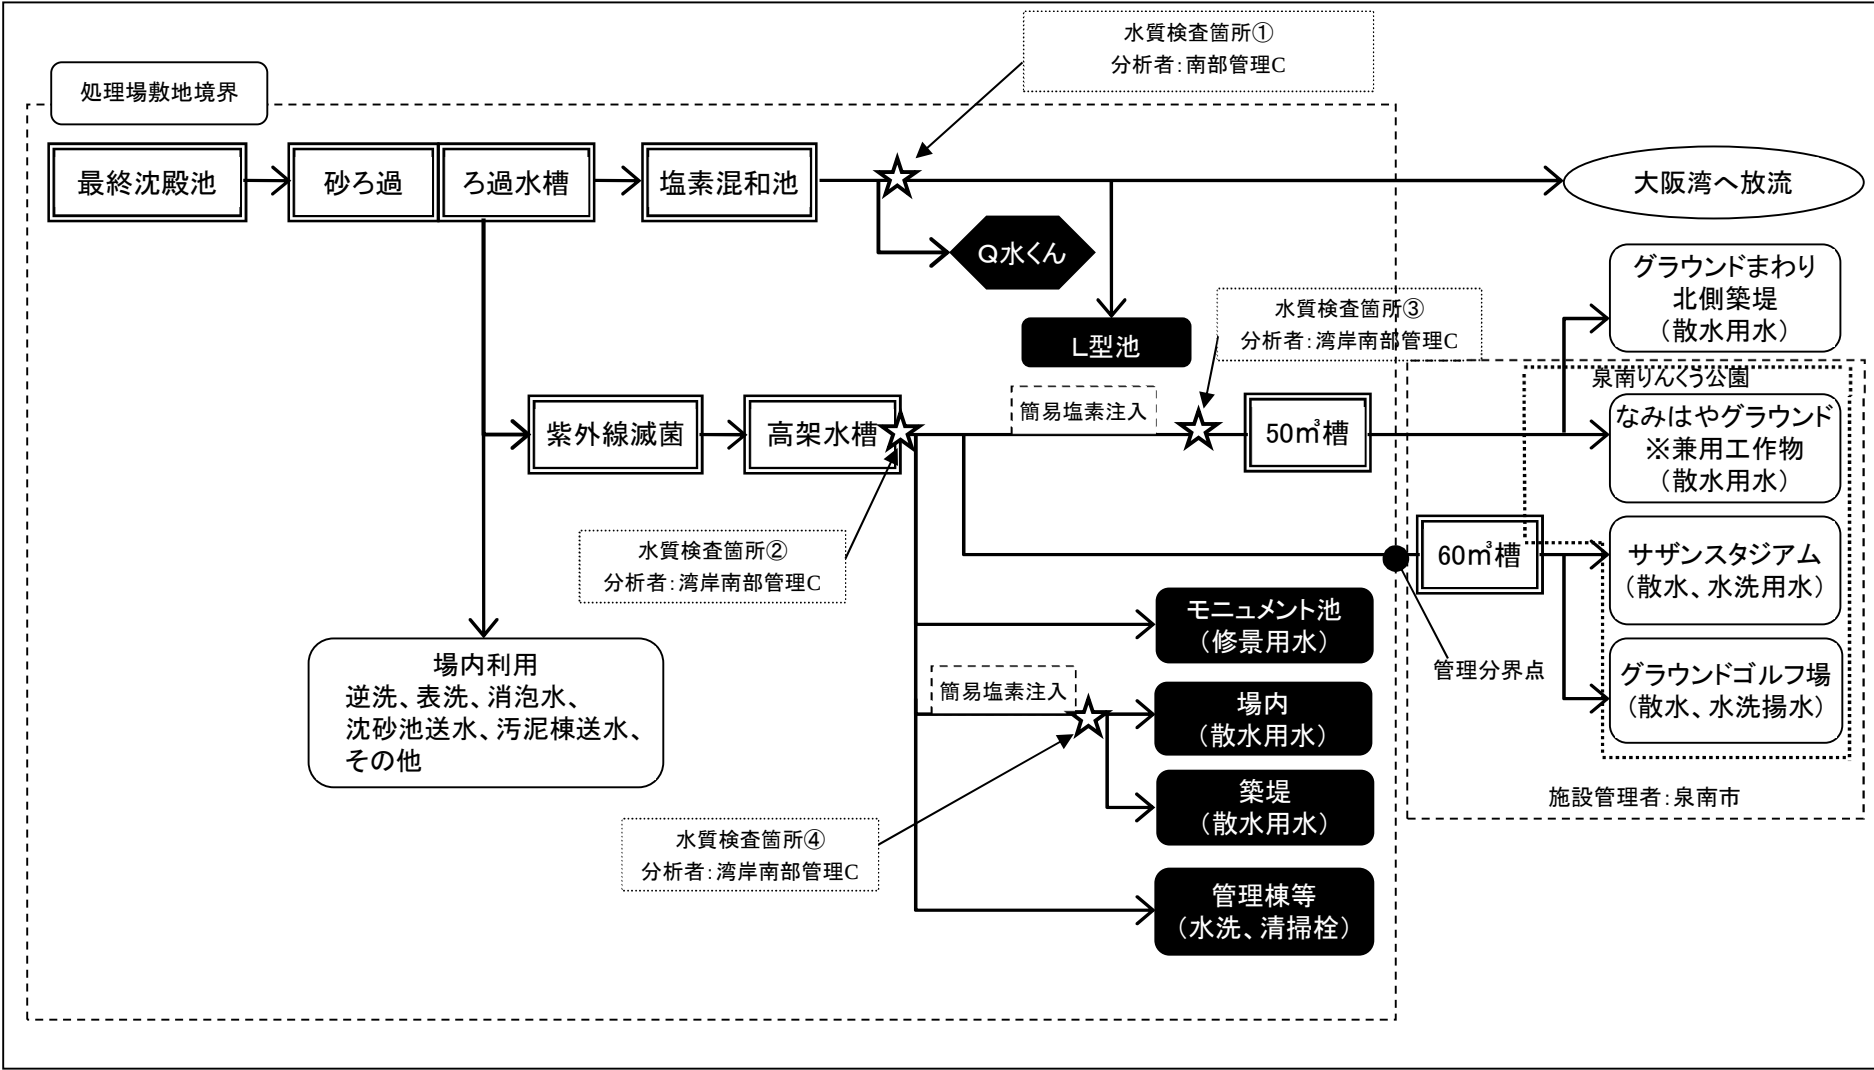

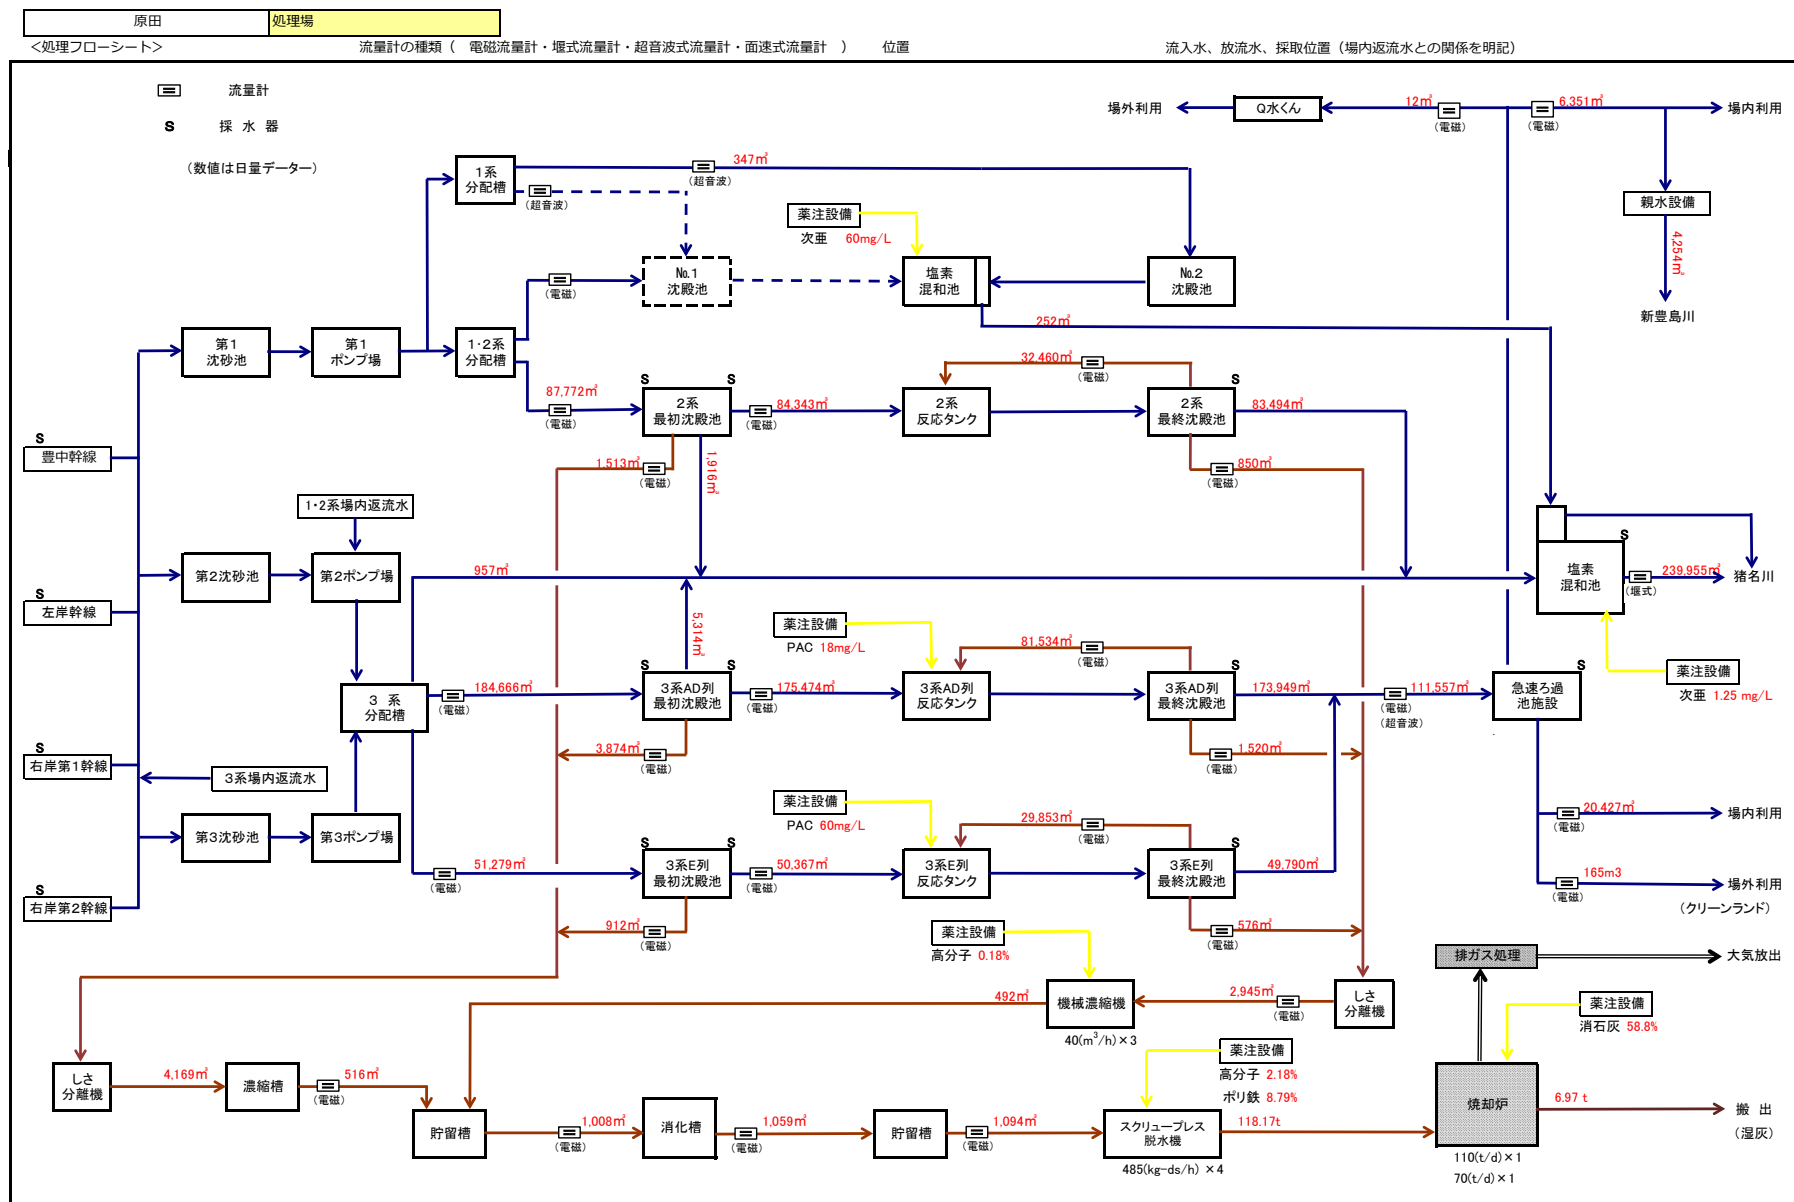

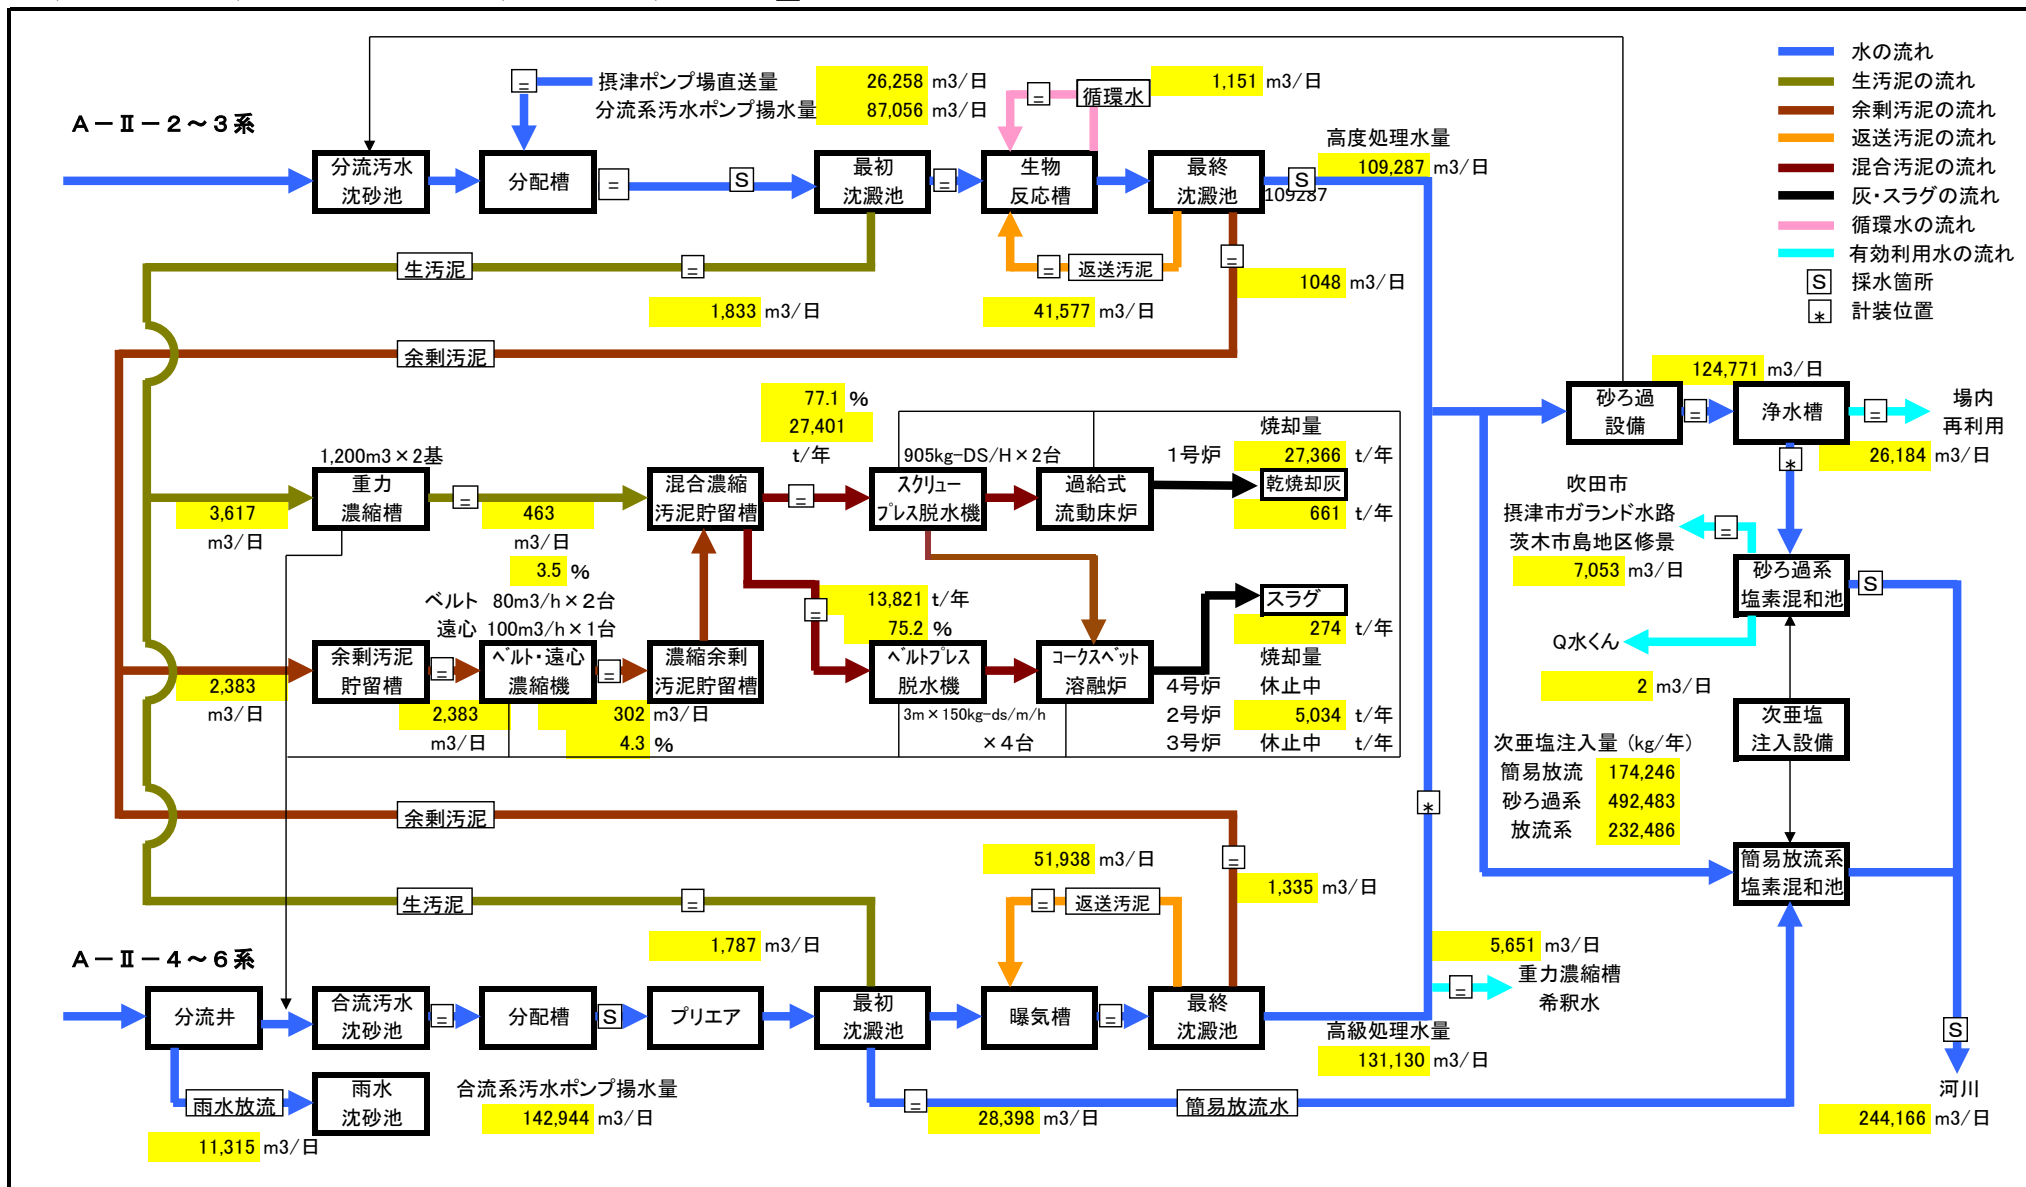

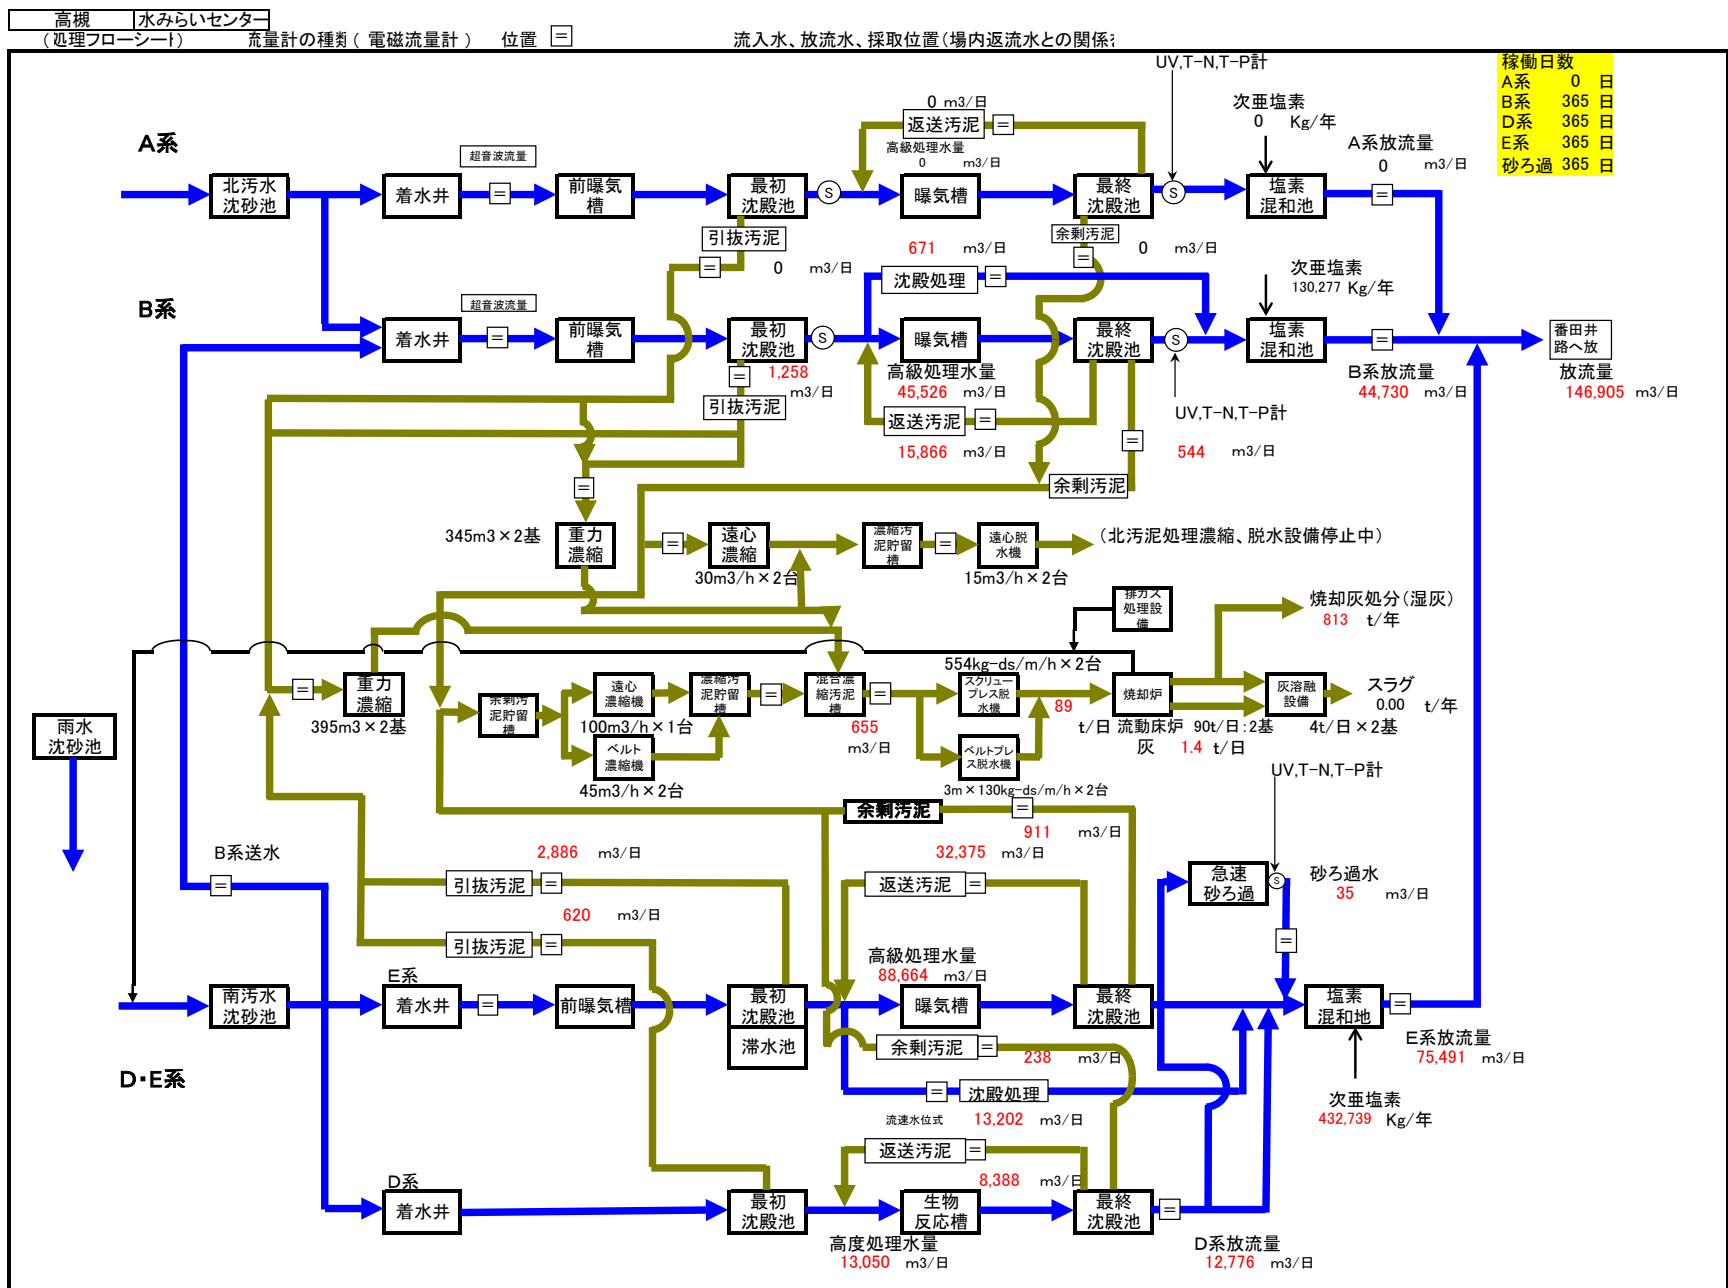


様式 1-3

渚 水みらいセンター


〈 処理フローシート 〉 流量計の種類 (枠内参照)

流入水、放流水、採取位置 S (場内返流水との関係を明記)

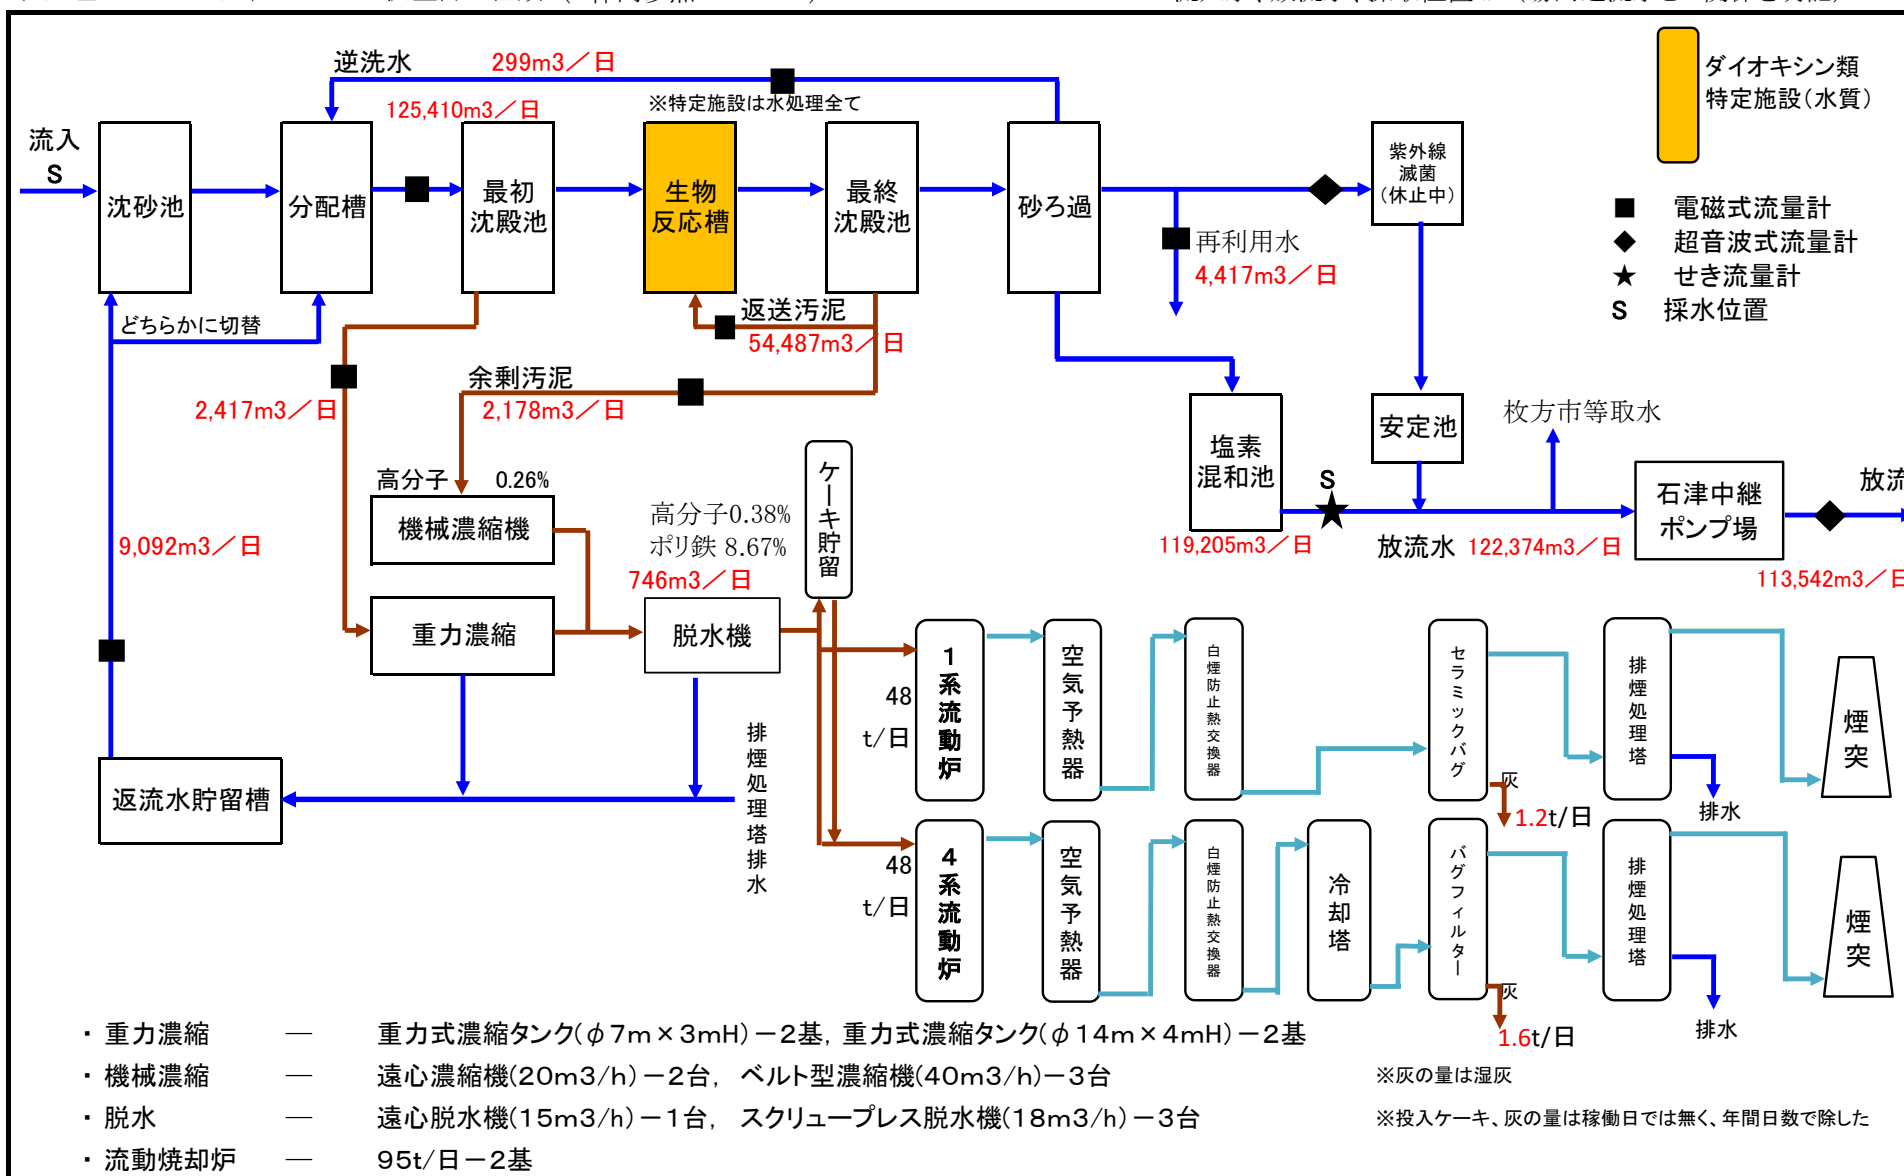


様式 1-3	
鴻池	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉 流量計の種類 (電磁流量計) 位置 = 流入水、放流水、採取位置 S (場内返流水との関係を明記)

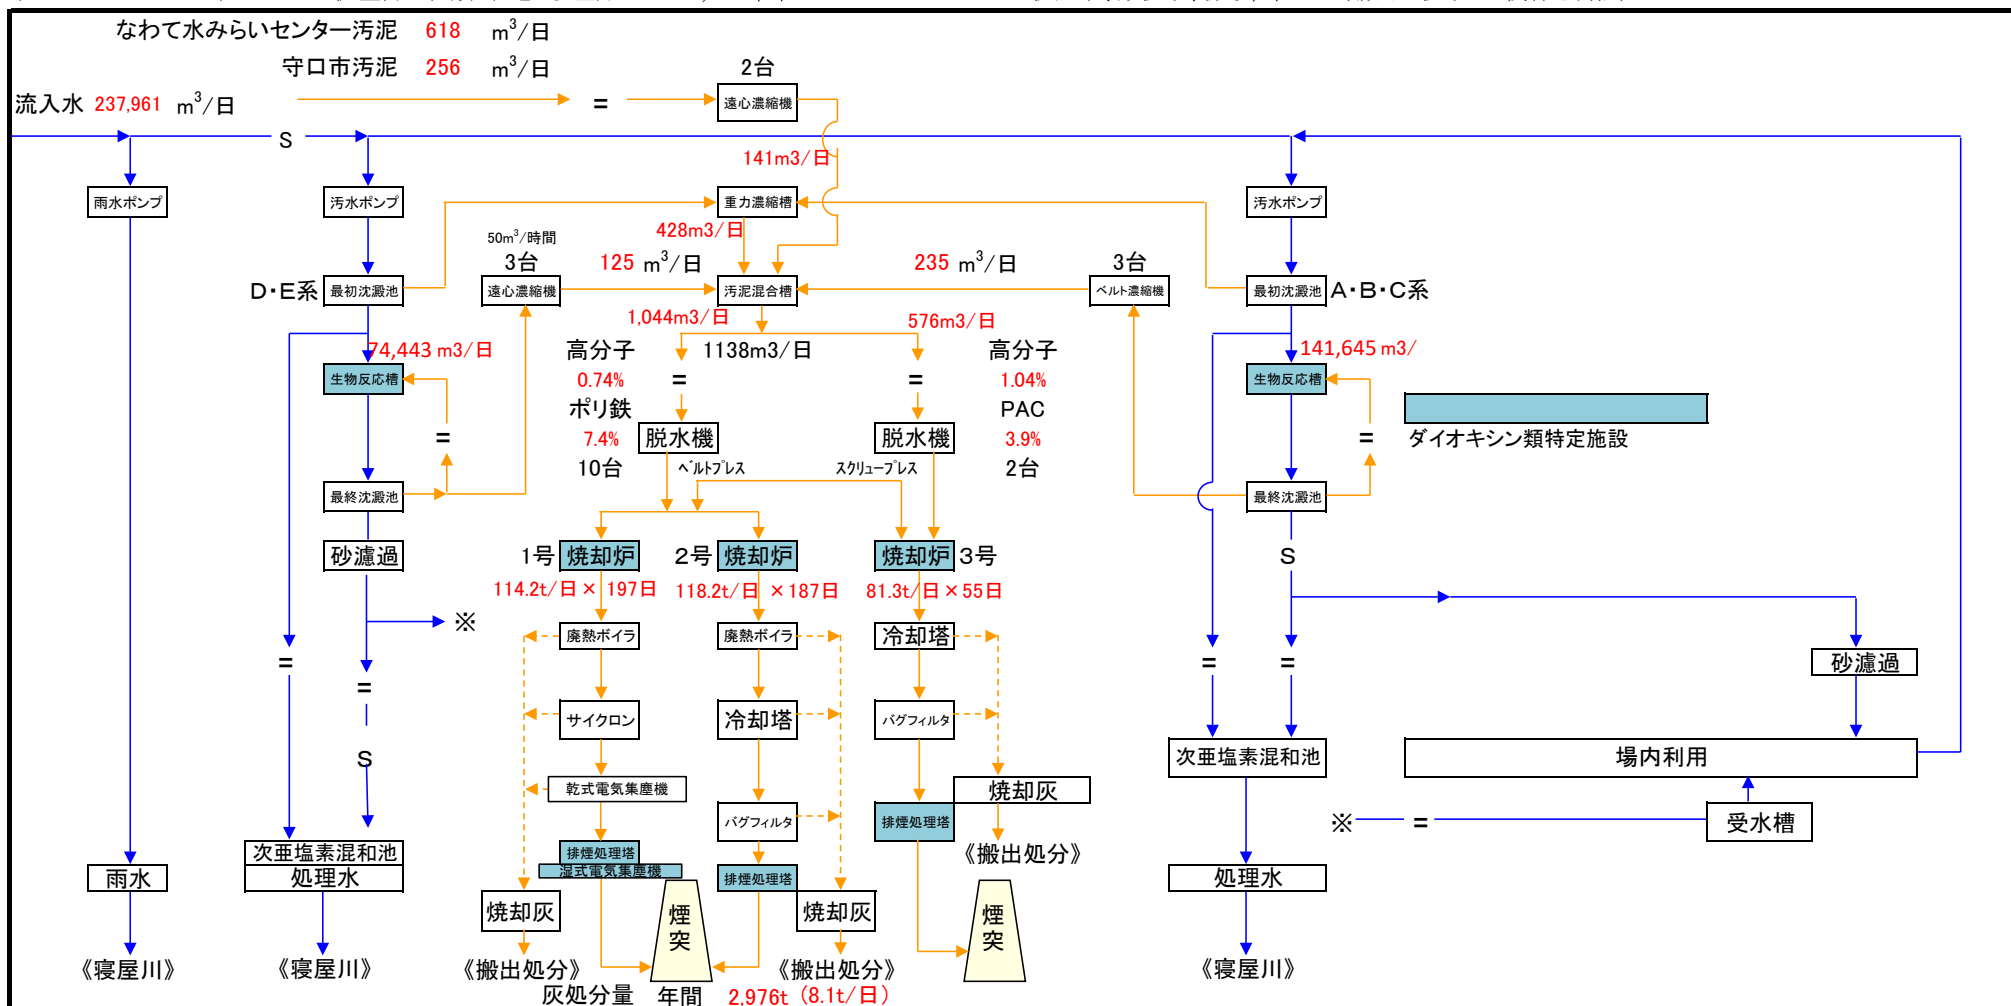


様式 1-3	
なわて	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉 流量計の種類 (電磁流量計) 位置 = 流入水、放流水、採取位置 S (場内返流水との関係を明記)

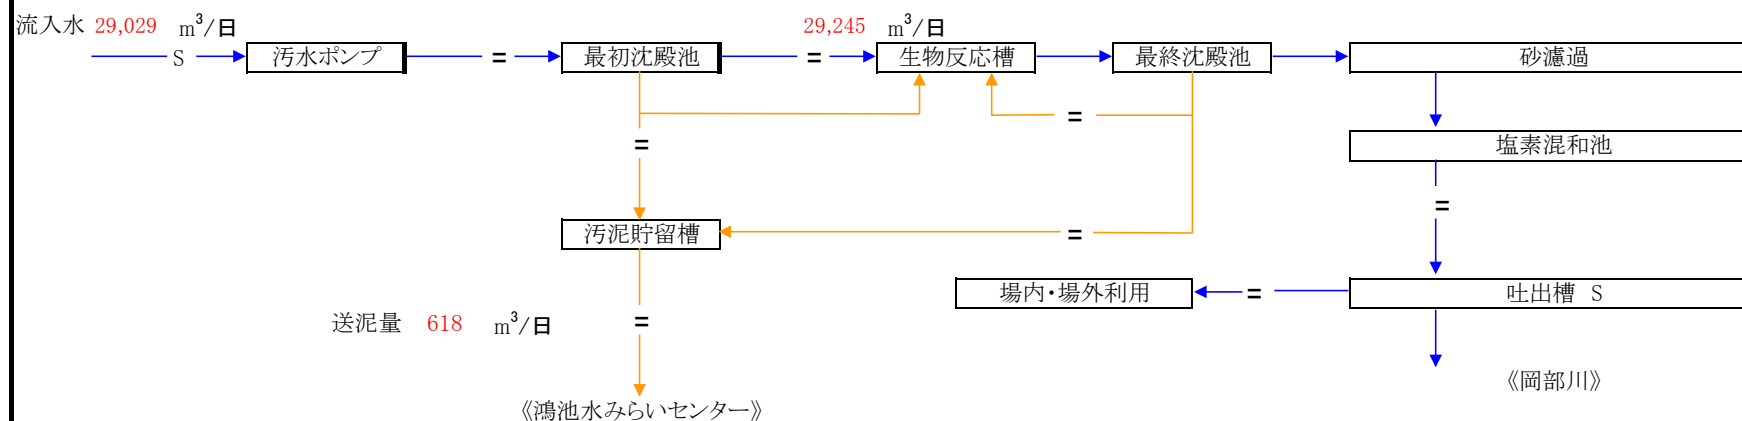


川俣水みらいセンター汚泥処理焼却系統図

A系汚泥処理

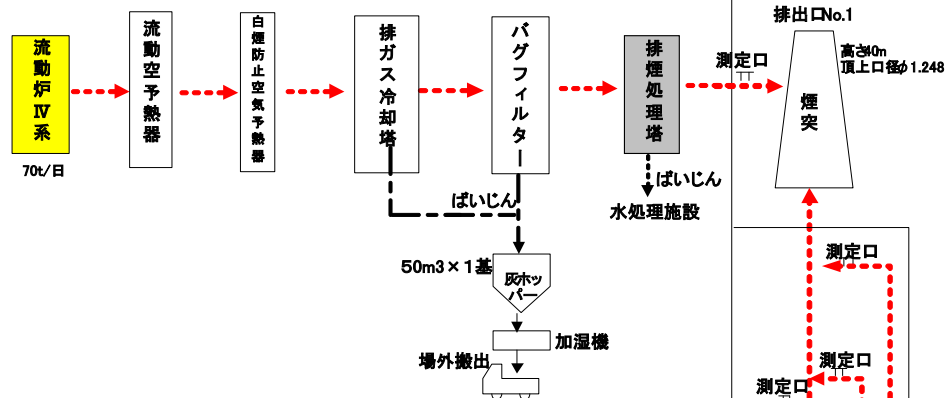

B系汚泥処理

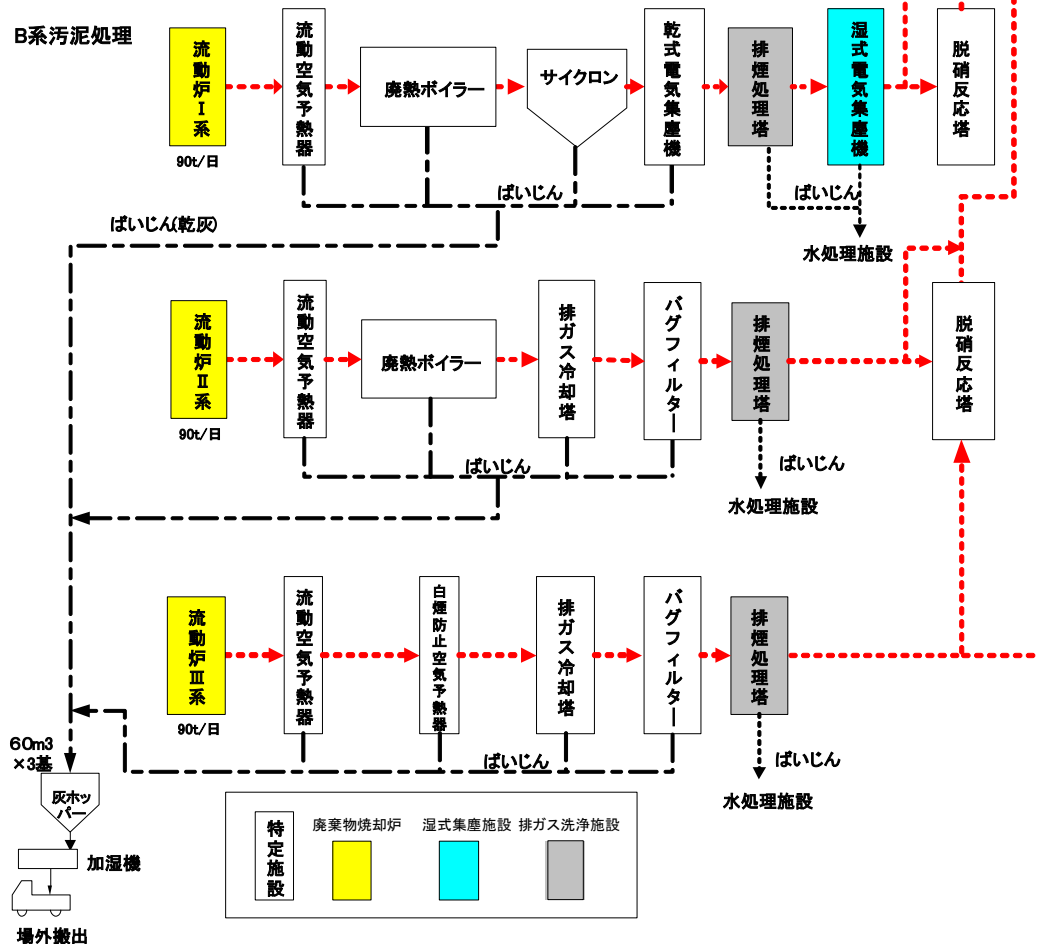

様式	1-3
竜華	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉


流量計の種類

(電磁流量計

)


位置 =

S 流入水、放流水、採取位置 (場内返流水との関係を明記)

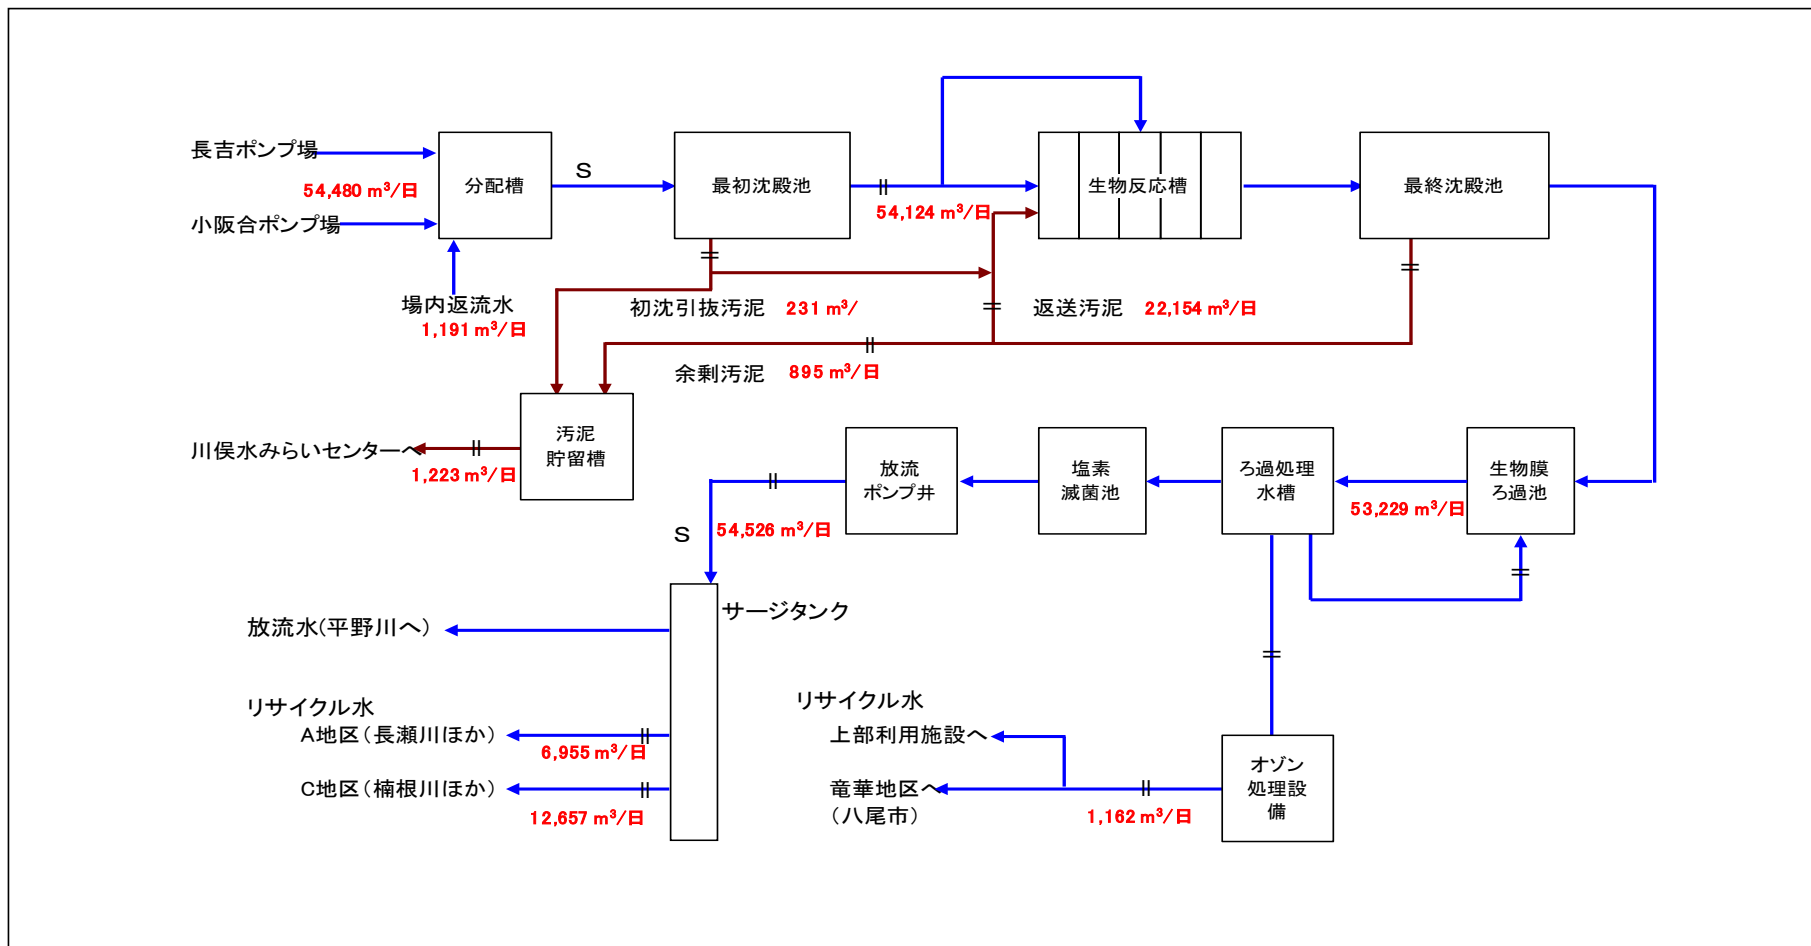

⑤ 流入水、放流水、採取位置（場内返流水との関係を明記）



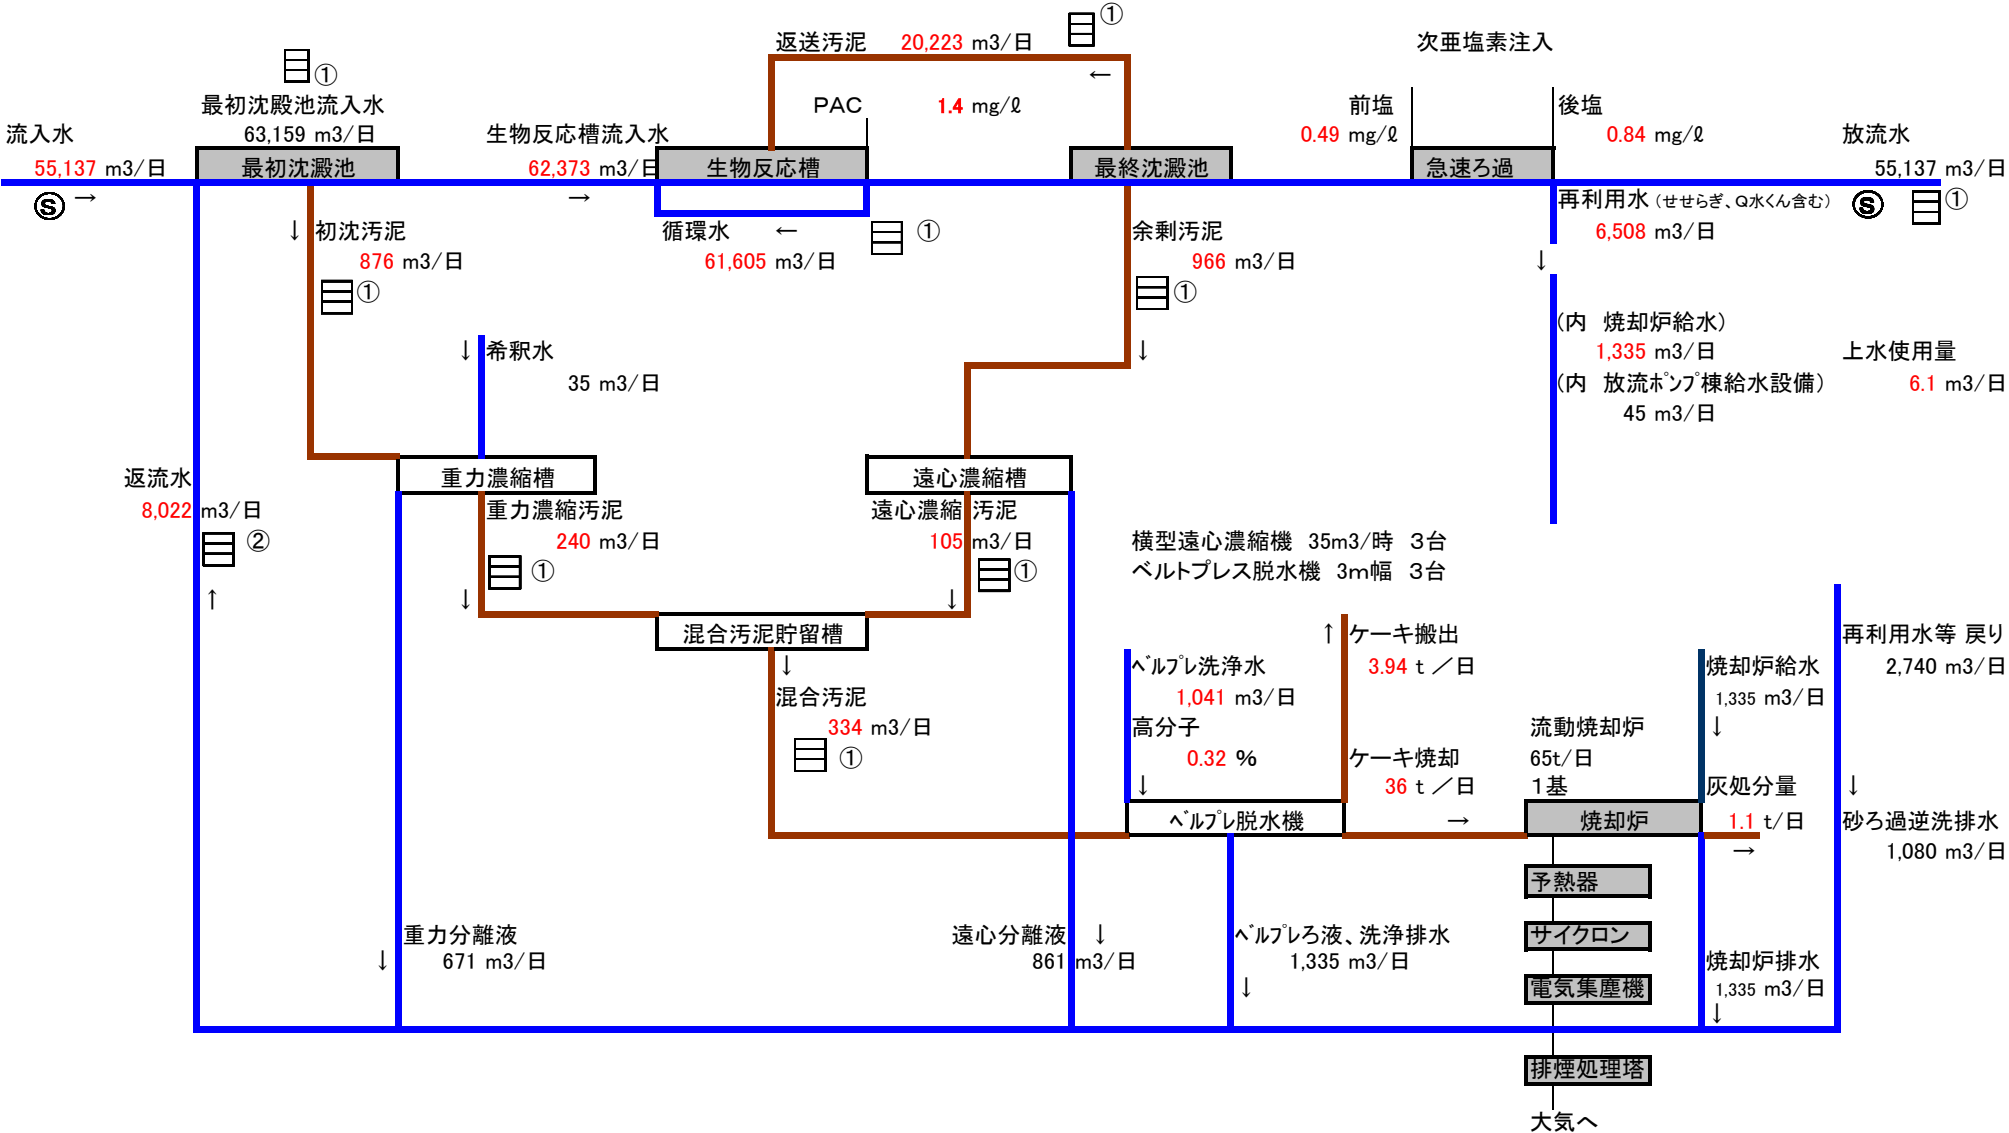

様式 1-3


狭山 水みらいセンター

〈処理フローシート〉

流量計の種類(①パshallフリューム ②開きよ式 ③堰式 ④電磁式 ⑤超音波式)

位置

目

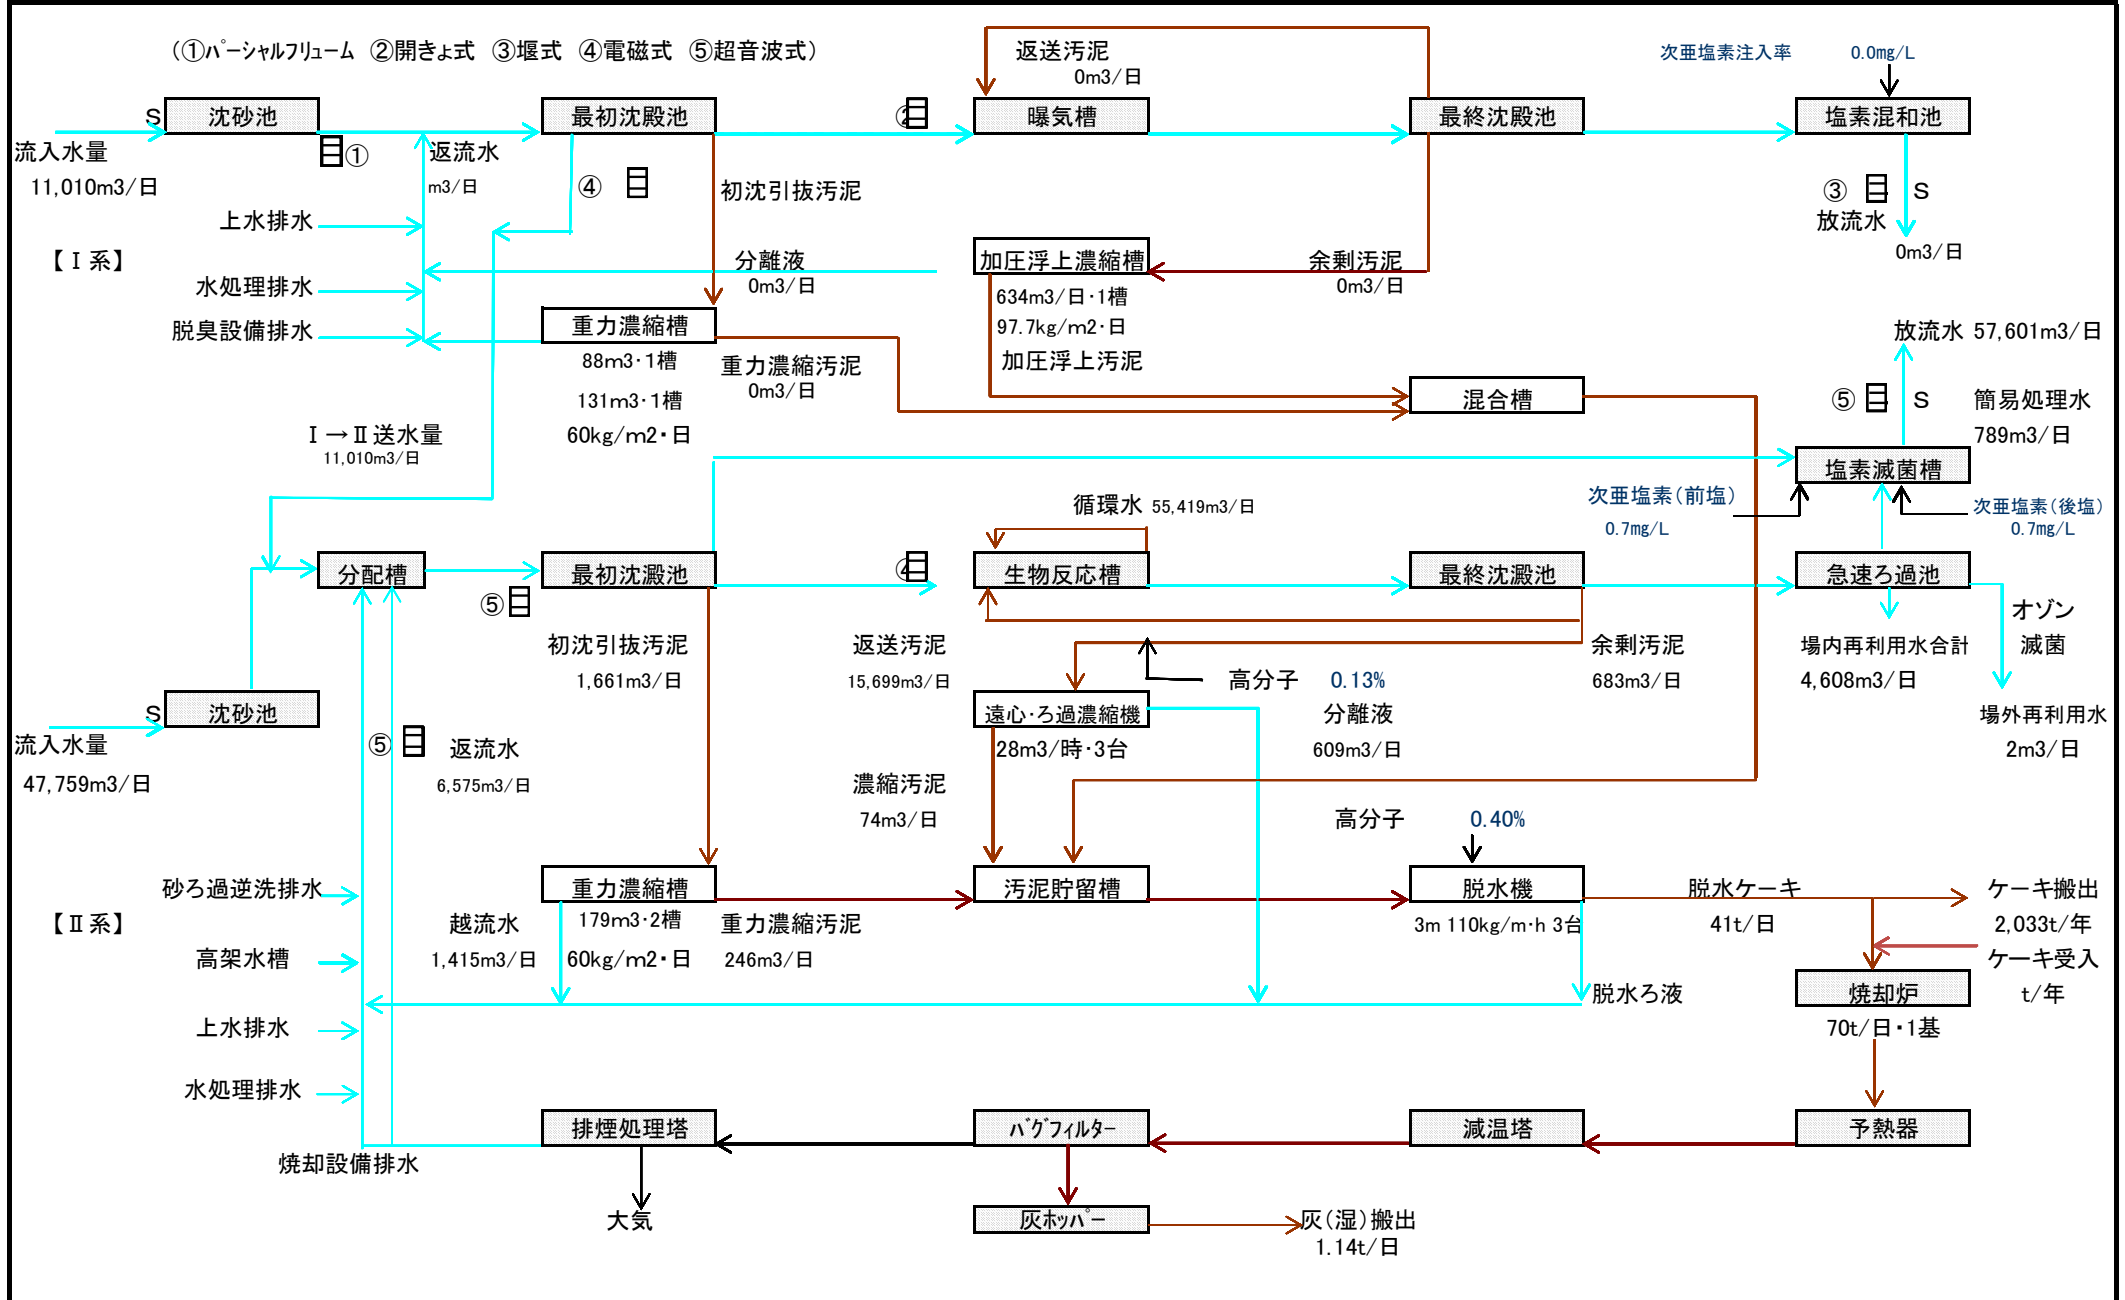


1系	45,000 m ³ /日	
2系	56,000 m ³ /日	(高度処理対応施設)
3系	56,000 m ³ /日	(高度処理対応施設)
4系	28,000 m ³ /日	(高度処理対応施設)
4-2系	27,700 m ³ /日	(高度処理対応施設)
合計	212,700 m ³ /日	



中部 水みらいセンター

<処理フローシート> 流量計の種類(電磁流量計、超音波流量計、堰式流量計)位置 □ 流入水、放流水、(場内返流水との関係) 返送汚泥量

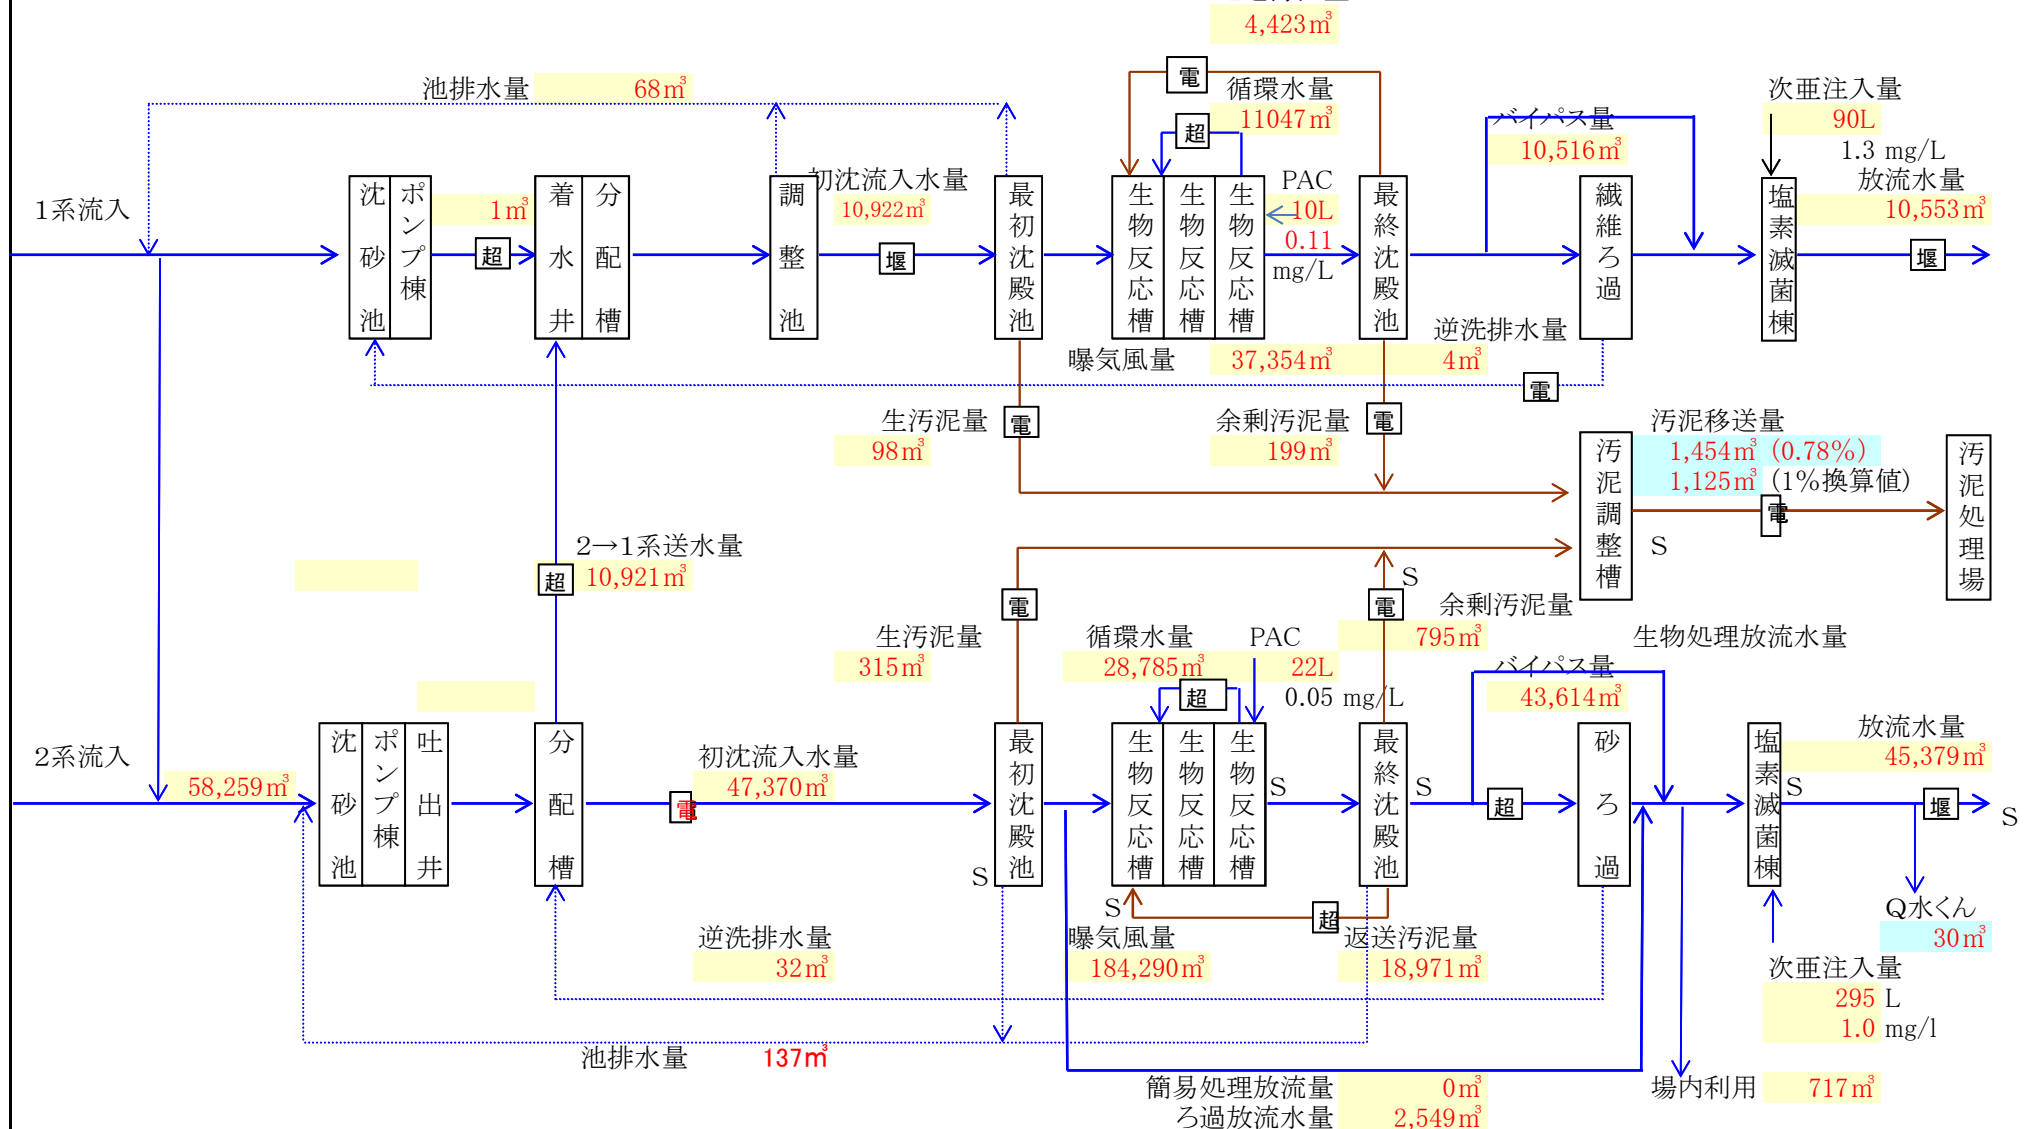


フローシート 及び 水処理・汚泥処理 収支図 (R6年度)

< 処理フローシート >

流量計の種類(電磁 堰式 超音波) 位置 □

流入水、放流水、採取位置 S (場内返流水との関係を明記)

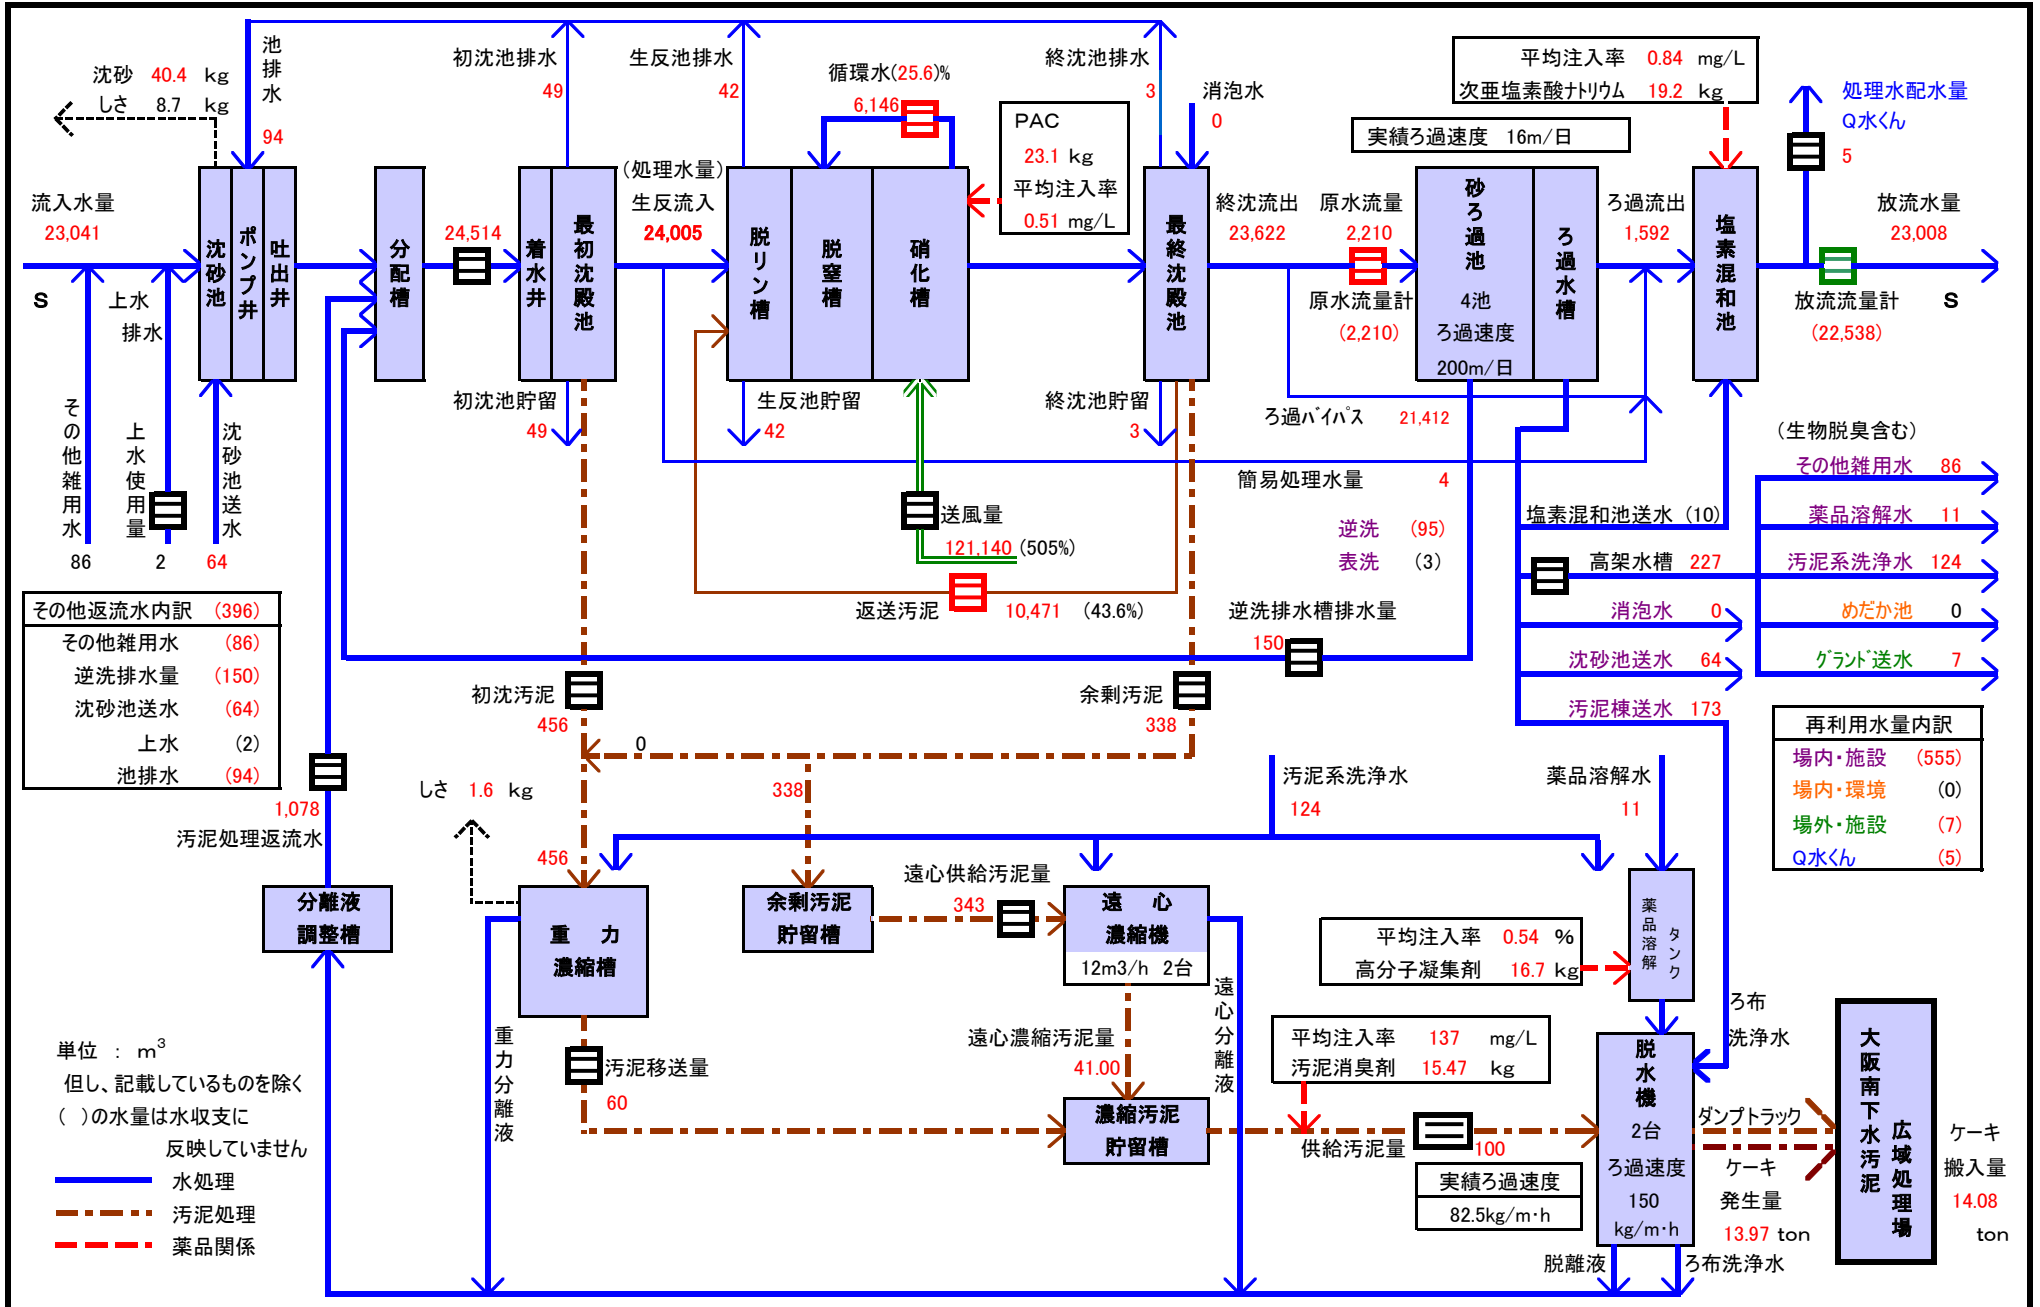

13. 流域下水汚泥処理事業

① 経過

- ・ 日本下水道事業団により、「下水汚泥広域処理事業（エースプラン）」として供用開始。
 ◇ 大阪北東エース（現、淀川左岸流域下水汚泥処理事業）：平成元年4月1日
 ◇ 大阪南エース（現、南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業）：平成2年4月1日
- ・ 国の特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）において、事業を廃止し、施設を地元地方公共団体に移管することが決定。
- ・ 平成16年3月31日を以って大阪府に施設が移管され、大阪府が事業主体になり、流域下水汚泥処理事業として実施。

[流域下水汚泥処理事業]

都道府県が事業主体となって、広域的な視点に立ち流域下水道と周辺の公共下水道から発生する下水汚泥を集約的に処理するとともに、施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う。

② 事業概要

寝屋川北部地域と南大阪湾岸地域の2箇所流域汚泥処理事業実施。

- ◆ 淀川左岸（大阪北東下水汚泥広域処理場）：1市＋1流域（流域関連2市） H18年4月1日廃
 ◇ 寝屋川流泥：1市＋1流域（流域関連9市）
- ◇ 南大阪湾岸（大阪南下水汚泥広域処理場）：2市＋3流域（流域関連9市4町）

[構成団体及び対象処理場]


地域・処理場名	区分	構成団体	関連処理場	備考
淀川左岸	公共下水道	枚方市	北部処理場	平成18年4月1日廃止
大阪北東下水汚泥広域処理場	流域下水道	大阪府	淀川左岸流域渚水みらいセンター	平成18年4月1日をもって流泥から流域に移管 流域関連市：枚方市、交野市
寝屋川流泥	公共下水道	守口市	守口処理場	
		四條畷市	田原処理場	令和3年6月1日より流域下水道に編入
	流域下水道	大阪府	寝屋川北部流域鴻池水みらいセンター	流域関連市：大阪市、守口市、寝屋川市、門真市、大東市、枚方市、東大阪市、四條畷市、交野市
南大阪湾岸	公共下水道	堺市	三宝下水処理場	
大阪南下水汚泥広域処理場			石津下水処理場	
			泉北下水処理場	
		岸和田市	磯ノ上下水処理場	
			牛滝浄化センター	
	流域下水道	大阪府	南大阪湾岸北部流域北部水みらいセンター	流域関連市町：堺市、泉大津市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、忠岡町
			南大阪湾岸中部流域中部水みらいセンター	流域関連市町：岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町
			南大阪湾岸南部流域南部水みらいセンター	流域関連市町：泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町

※ 淀川左岸大阪北東下水汚泥広域処理場については、平成18年度より枚方市北部処理場が廃止されたことから流泥事業から流域事業に変更。

③ 維持管理費

地域	区分	維持管理費(千円)	備考
寝屋川流泥	寝屋川北部流域下水道	流域に含む	
南大阪湾岸	南大阪湾岸北部流域下水道	989,398	内、府費 4,274
	南大阪湾岸中部流域下水道	425,759	内、府費 1,826
	南大阪湾岸南部流域下水道	94,414	内、府費 406
	小計	1,509,570	
	公共下水道	1,308,052	
	計	2,817,622	
合計		2,817,622	内、府費 6,506

流域下水汚泥処理事業(維持管理)の形態

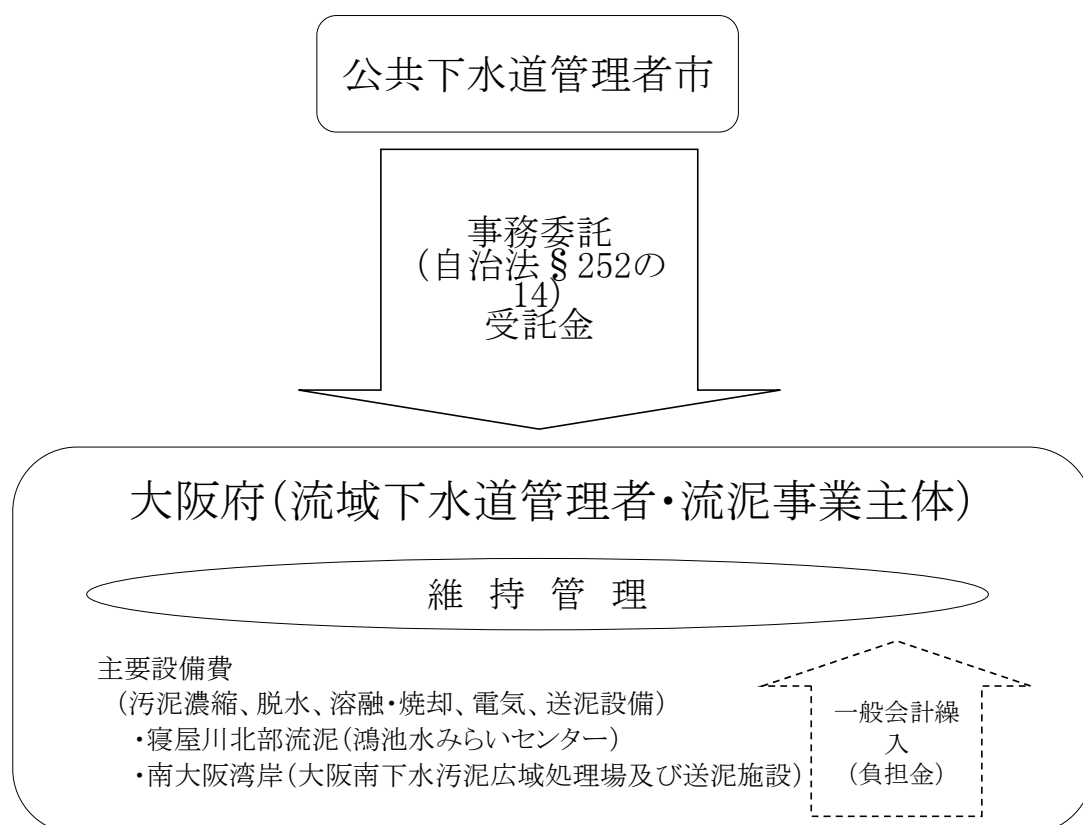

④ 施設の概要

大阪南	受泥施設	R C 矩形タンク 有効容量	450	$\text{m}^3/\text{池}$	3 池
		高分子ケーキット	1,000	$\text{m}^3/\text{池}$	2 池
		クレーン設備 バケット容量	1.1	t/基	2 基
	濃縮施設	濃縮汚泥ピット 有効容量	100	$\text{m}^3/\text{池}$	2 池
		遠心濃縮機	100	$\text{m}^3/\text{時}/\text{台}$	2 台
		ベルト型ろ過濃縮機	120	$\text{m}^3/\text{時}/\text{台}$	3 台
	脱水施設	遠心脱水機	30	$\text{m}^3/\text{時}/\text{台}$	1 台
		スクリーンプレス脱水機	21.75	$\text{m}^3/\text{時}/\text{台}$	1 台
		スクリーンプレス脱水機	30	$\text{m}^3/\text{時}/\text{台}$	3 台
	焼却施設	流動床炉	45	DS t/日/基	1 基
		流動床炉	35	DS t/日/基	1 基
		流動床炉	40	DS t/日/基	1 基
		立型円筒形（1号炉）	383	$\text{Nm}^3/\text{分}/\text{基}$	1 基
		過給機	210	$\text{Nm}^3/\text{分}/\text{基}$	1 基
		堅型スクラバー（4号炉）	387	$\text{Nm}^3/\text{分}/\text{基}$	1 基
		排ガスファン	387	$\text{m}^3/\text{分}/\text{基}$	
		堅型スクラバー（5号炉）	394	$\text{Nm}^3/\text{分}/\text{基}$	1 基
		排ガスファン	394	$\text{m}^3/\text{分}/\text{基}$	
大阪南	排水処理施設	最初沈殿池 水面積負荷	35	$\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$	6 池
		生物反応槽 BOD-SS負荷	0.2	kgBOD/kgSS・日	3 池
		最終沈殿池 水面積負荷	20	$\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$	6 池
	再利用施設	ろ過設備（上向流式ろ過池）			4 池
		ろ過速度	200	$\text{m}^3/\text{日}$	
		ろ過面積	16.8	$\text{m}^2/\text{池}$	
	受変電施設	特別高圧受電 受電電圧	22	kV	1 式
		Tr 容量	5,000	kVA	
			6,000	kVA	
	非常用発電設備	ガスタービン機関	1,250	kVA	2 基
	脱臭施設	生物脱臭＋活性炭 （ケーキ貯留棟、脱水設備）			
		生物脱臭	350	$\text{m}^3/\text{分}$	2 基
		活性炭	150	$\text{m}^3/\text{分}$	3 基
		活性炭	125	$\text{m}^3/\text{分}$	2 基
		生物脱臭＋活性炭 （濃縮設備）	70	$\text{m}^3/\text{分}$	1 基
			24	$\text{m}^3/\text{分}$	1 基

(2) ポンプ施設

名 称	位 置	構 造 ・ 能力
汐見送泥ポンプ場	泉大津市汐見町地内 (汐見ポンプ場)	ポンプ 1.70 m ³ /分×3台
高石送泥ポンプ場	高石市高師浜丁地内 (高石ポンプ場)	ポンプ 1.70 m ³ /分×3台
泉北送泥ポンプ場	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	ポンプ 0.85 m ³ /分×3台
石津送泥ポンプ場	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	ポンプ 1.15 m ³ /分×3台
三宝送泥ポンプ場	堺市堺区松屋大和川通四丁目地内 (三宝下水処理場)	ポンプ 0.55 m ³ /分×3台
磯ノ上送泥ポンプ場	岸和田市磯上町三丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	ポンプ 0.55 m ³ /分×4台
中部送泥ポンプ場	貝塚市二色南町地内 (中部水みらいセンター)	ポンプ 1.10 m ³ /分×2台
北部水みらいセンター (水処理)	忠岡町新浜三丁目地内 (北部水みらいセンター)	ポンプ 1.4 m ³ /分×2台 ポンプ 0.7 m ³ /分×1台 ポンプ 1.7 m ³ /分×2台



(注) 北部水みらいセンターの汚泥は、現在、同センターの濃縮汚泥引抜ポンプより受泥している。




(3) 送泥管

名 称	位 置		規 模	
	起 点	終 点	延 長	内 径
汐見送泥管	泉大津市汐見町地内 (汐見ポンプ場)	忠岡町新浜三丁目地内 (広域処理場)	L=2,274 m	φ 350 mm
高石送泥管	高石市高師浜丁地内 (高石ポンプ場)	泉大津市汐見町地内 (汐見ポンプ場)	L=4,222 m	φ 350 mm
泉北送泥管	堺市中区八田西町地内 (泉北下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石ポンプ場)	L=8,215 m ×2条	φ 200 mm
石津送泥管	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	高石市高師浜丁地内 (高石ポンプ場)	L=5,768 m	φ 300 mm
三宝送泥管	堺市堺区松屋大和川通四丁目地内 (三宝下水処理場)	堺市西区石津西町地内 (石津下水処理場)	L=6,797 m	φ 200 mm
磯ノ上送泥管	岸和田市磯上町三丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	忠岡町新浜三丁目地内 (広域処理場)	L=2,924 m	φ 200 mm
中部送泥管	貝塚市脇浜及び港地内 (中部水みらいセンター)	岸和田市磯上町三丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	L=7,058 m	φ 200 mm
北部送泥管	忠岡町新浜三丁目地内 (北部水みらいセンター)	忠岡町新浜三丁目地内 (広域処理場)	L= 157 m	φ 150 mm
合 計			L=37,415 m	

⑤処理場別管理状況一覧

(1) 大阪南下水汚泥広域処理場

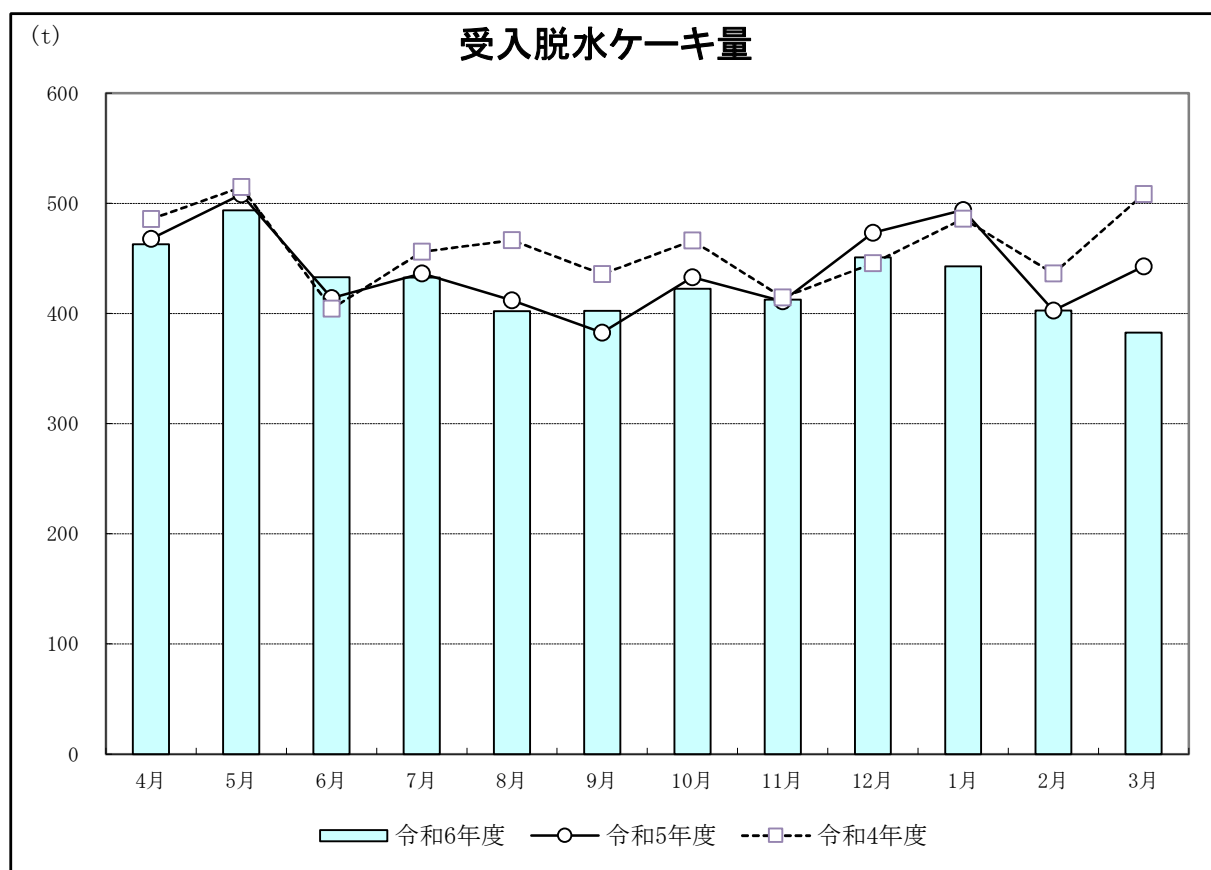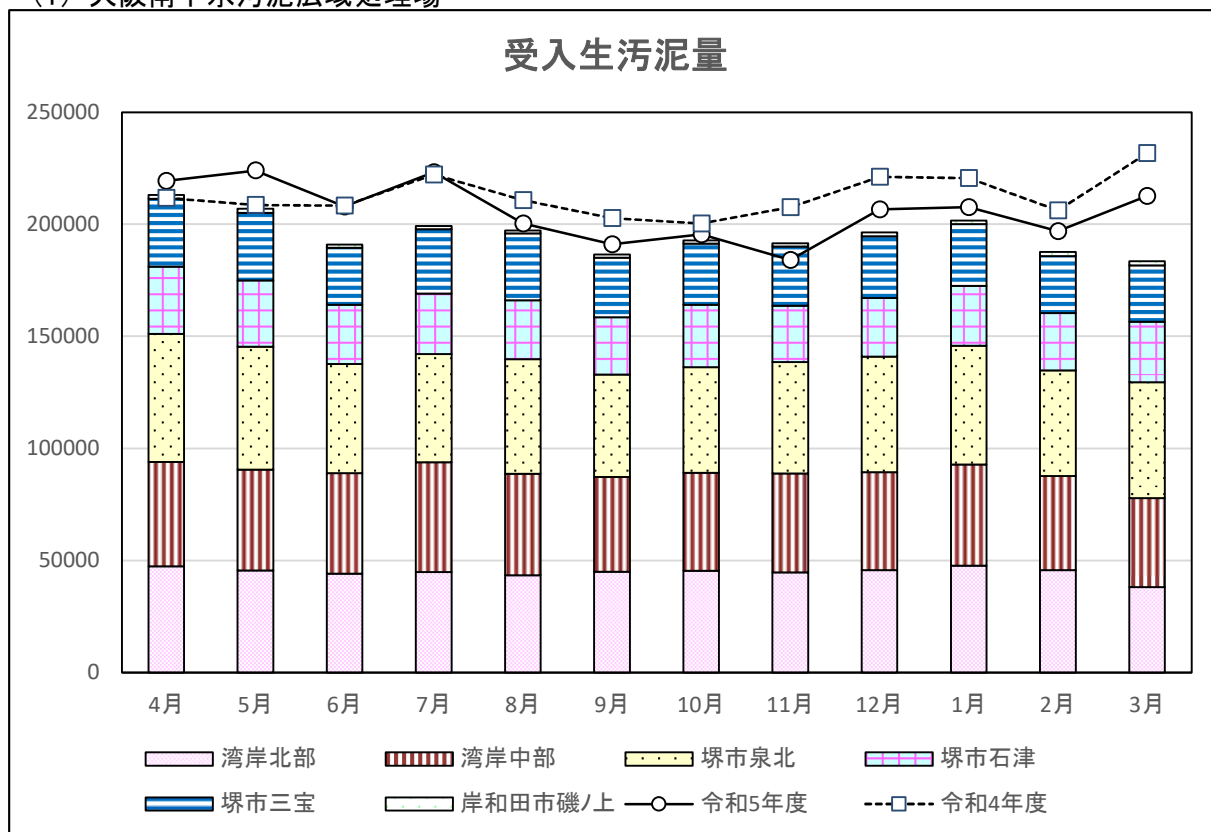

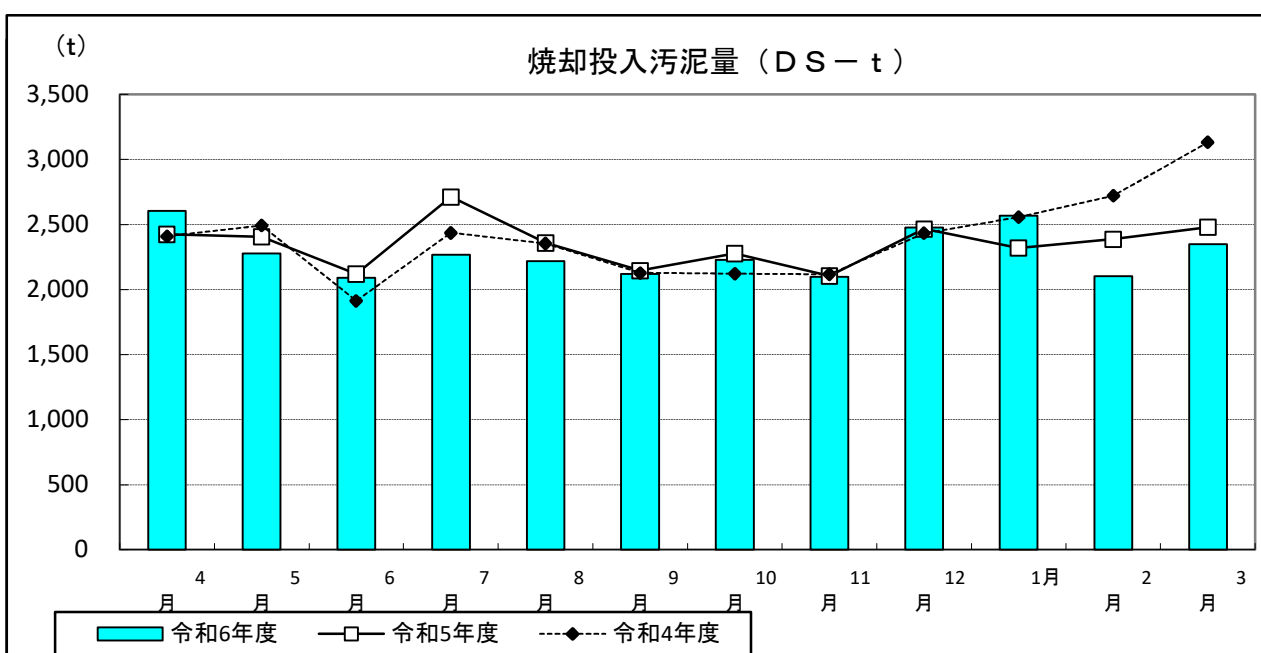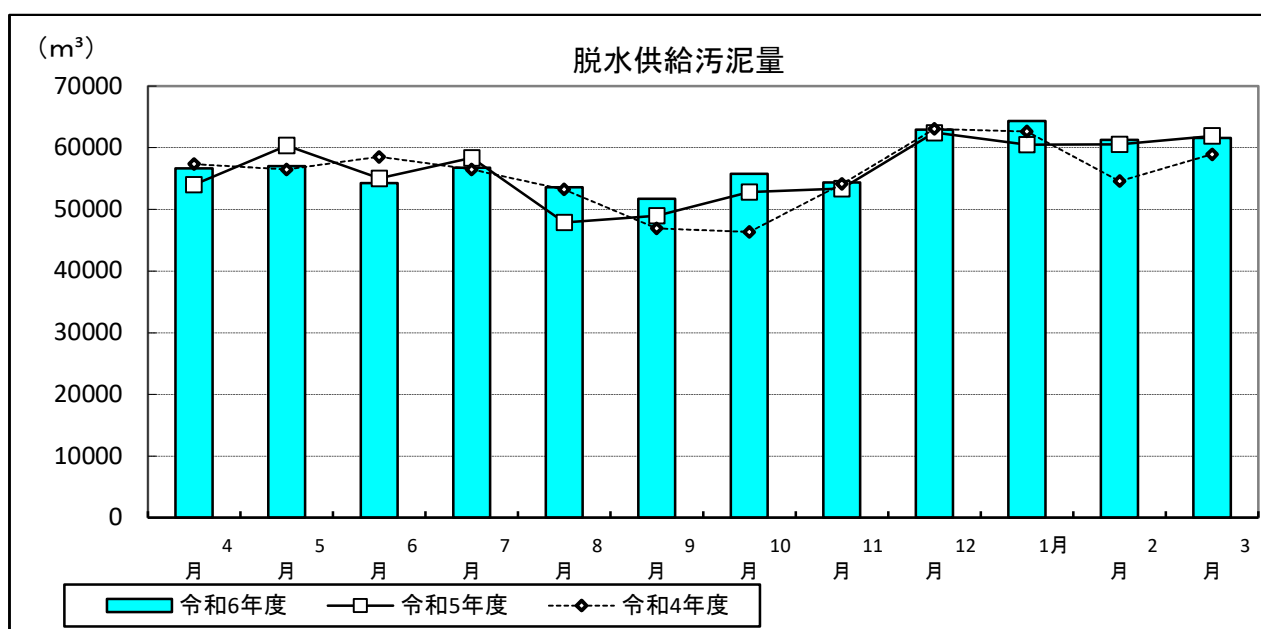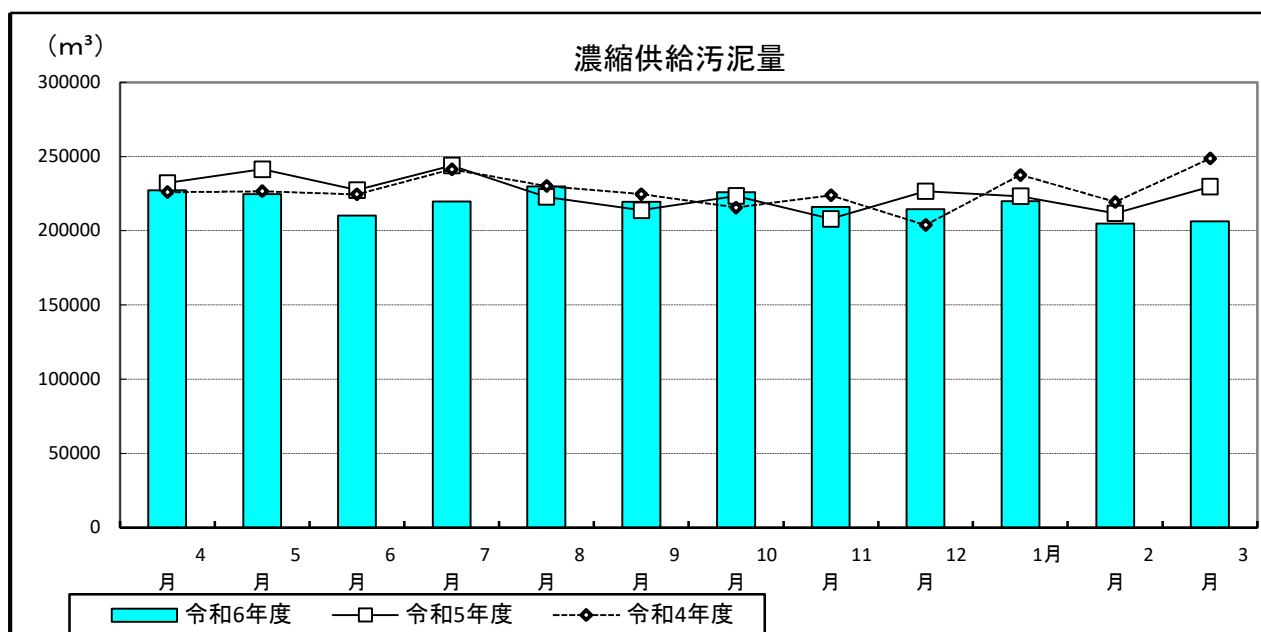

処理（濃縮・脱水・溶融・焼却）汚泥量（大阪南下水汚泥広域処理場）

	濃縮機投入汚泥量 (m ³)	脱水機投入汚泥量 (m ³)	溶 融 (t)					焼 却 (t)				
			乾燥機投入 ケーキ量	炉 投 入 D S 量	稼働日数(日)			炉 投 入 ケーキ量	炉 投 入 D S 量	稼働日数		
					1系	2系	3系			1系	4系	5系
令和6年 4月	227,116	56,632	0.00	0.00	0	0	0	13,532.93	2,605.51	30	15	30
令和6年 5月	224,770	57,026	0.00	0.00	0	0	0	11,590.55	2,277.26	10	27	30
令和6年 6月	210,321	54,245	0.00	0.00	0	0	0	10,480.03	2,092.24	5	30	28
令和6年 7月	219,580	56,727	0.00	0.00	0	0	0	11,107.74	2,267.60	26	9	30
令和6年 8月	229,826	53,624	0.00	0.00	0	0	0	11,016.71	2,216.85	31	0	29
令和6年 9月	219,352	51,750	0.00	0.00	0	0	0	10,535.21	2,119.31	29	9	22
令和6年 10月	225,909	55,780	0.00	0.00	0	0	0	10,757.74	2,227.46	31	16	15
令和6年 11月	216,032	54,367	0.00	0.00	0	0	0	10,305.27	2,098.26	30	30	0
令和6年 12月	214,338	62,923	0.00	0.00	0	0	0	12,759.41	2,478.17	31	21	21
令和7年 1月	219,914	64,342	0.00	0.00	0	0	0	13,721.56	2,567.68	31	13	31
令和7年 2月	204,789	61,271	0.00	0.00	0	0	0	11,270.21	2,103.77	28	11	27
令和7年 3月	206,270	61,544	0.00	0.00	0	0	0	12,367.91	2,348.28	31	14	31
合 計	2,618,217	690,233	0.0	0.00	0	0	0	139,445.27	27,402.39	313	195	294

- (注) ・濃縮設備投入汚泥平均濃度 1.08%。
・脱水設備投入汚泥平均濃度 3.9%。
・脱水ケーキ平均含水率 79.74%。

※12月の炉投入ケーキ量・炉投入DS量は中央水みらいセンター受入分を含む。

溶融スラグ量（大阪南下水汚泥広域処理場）

単位：t

年月	水冷			空冷			水冷+空冷			備考
	生産量（t）	利用量（t）	在庫量（t）	生産量（t）	利用量（t）	在庫量（t）	生産量（t）	利用量（t）	在庫量（t）	
令和5年3月末 在庫	－	－	9,826.93	－	－	－	－	－	9,826.93	
令和6年 4月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和6年 5月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和6年 6月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和6年 7月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和6年 8月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和6年 9月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和6年 10月	0.00	114.47	-114.47				0.00	114.47	-114.47	
令和6年 11月	0.00	3.39	-3.39				0.00	3.39	-3.39	
令和6年 12月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和7年 1月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和7年 2月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
令和7年 3月	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
合計	0.00	117.86	9,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	117.86	9,709.07	

⑧維持管理費

維持管理費内訳

大阪下水道汚泥広域処理場

(単位：円)

科目	節	内 容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	運転管理業務（濃縮設備、脱水設備、焼却設備[4系、5系、新1系]、 返流水処理設備、送泥管、送泥ポンプ場等） （包括法定他点検整備、包括物品、小規模補修業務）	589,637,000
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	15,076,363
	保守点検委託費	電気、消防	665,394,209
	その他委託費	除草、清掃	10,953,458
		小計	1,281,061,030
	電力費		
		(契約電力 3,500kW)	
		電力使用料金 (使用電力量 22,307,490 kWh)	418,873,887
		小計	418,873,887
	燃料費	灯油 696,000 リットル	65,780,440
		都市ガス、LPG 1,951,355 m ³	215,964,420
		小計	281,744,860
	補修費	焼却設備補修	71,280,000
		脱水設備等補修	129,470,000
		送泥補修	0
		電気設備	0
		その他補修	0
		小計	200,750,000
	薬品費	高分子凝集剤(脱水用) 133,940 kg	79,707,694
		高分子凝集剤(濃縮用) 47,120 kg	28,144,776
		ポリ硫酸第二鉄 2,640,270 kg	74,349,997
		苛性ソーダ 1,677,760 kg	110,457,934
		その他(塩化第二鉄) 119,530 kg	5,193,575
		その他(鉄含亜硝酸) 4,970 kg	1,033,263
		その他(消石灰) 42,430 kg	3,640,494
		小計	302,527,733
	水道料	上水使用料金 4,376 m ³	1,436,030
		工水使用料金 80,820 m ³	8,896,198
		小計	10,332,228
	排水処理費	m ³	0
	消耗品費	プラント用消耗品、塗料、配管等の購入	0
	機械器具費	測定器類	13,575,100
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	0
	維持雑費	道路使用許可申請の証紙代	0
	テレメータ使用料		2,405,688
	流泥研究費		0
	小計		2,511,270,526
管理費	人件費		未記入
	事務費	[本部] ・流泥専属：4名（内1名：非常勤） 他事業と兼務：7名	未記入
	小計		0
大阪府施行分			
産業廃棄物処理費			84,023,936
計			2,595,294,462

⑨ユーティリティー

大阪南下水汚泥広域処理場

単 位	濃縮機投入 汚泥量	脱水機投入 汚泥量	乾燥機 投入ケキ量	溶融 D S 量	スラ ^ク 発生量	スラ ^ク 搬出量	電 力 量		上 水		工 水		高分子凝集剤		ポリ鉄 (濃縮)	ポリ鉄 (脱水)
	m ³	m ³	t	DS- t	t	t	場内 kWh	ポンプ場 kWh	場内 m ³	ポンプ場 m ³	場内 m ³	ポンプ場 m ³	濃 縮 kg	脱 水 kg	m ³	m ³
令和6年 4月	227,116	56,632.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,345	101,593	401	9	6,255	554	3,734.00	12,399.80	66.902	75.467
令和6年 5月	224,770	57,025.7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,922	108,794	318	9	6,589	9	3,836.00	12,214.00	66.724	78.979
令和6年 6月	210,321	54,245.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,060	92,575	314	13	7,450	18	4,204.00	12,832.80	62.247	74.433
令和6年 7月	219,580	56,727.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,064	102,556	318	11	6,890	6	4,837.00	12,465.70	65.875	74.818
令和6年 8月	229,826	53,624.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,662	107,338	346	10	5,947	4	4,635.00	12,558.70	68.508	70.560
令和6年 9月	219,352	51,750.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,496	96,635	341	7	6,727	516	4,680.00	12,674.60	69.872	68.930
令和6年 10月	225,909	55,780.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,952	100,712	356	9	7,684	7	4,932.00	13,160.00	72.610	72.817
令和6年 11月	216,032	54,367.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,841	100,869	333	14	7,796	7	4,451.00	12,291.70	64.835	69.857
令和6年 12月	214,338	62,923.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,885	108,469	378	15	7,514	5	4,551.00	13,572.70	65.054	82.416
令和7年 1月	219,914	64,342.4	0.00	0.00	0.00	1.82	1,831,048	106,475	368	9	6,680	16	4,665.00	12,116.70	64.998	88.493
令和7年 2月	204,789	61,270.6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,525	94,901	319	6	5,805	16	4,240.00	10,560.20	60.699	84.240
令和7年 3月	206,270	61,543.6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,513	94,091	350	9	6,946	7	3,813.00	10,167.90	58.980	84.857
合 計	2,618,217	690,233	0.0	0.0	0.00	1.82	21,282,313	1,215,008	4,142	121	82,283	1,165	52,578.00	147,014.80	787.303	925.867
月 平 均	218,185	57,519	0	0.0	0.00	0.15	1,773,526	101,251	345	10	6,857	97	4,381.5	12,251.2	66	77

単 位	灯 油	L P G	都市ガス	アンモニア	消石灰 (特号)	消石灰 (硬焼)	清缶剤	脱酸素剤	復水 処理剤	防食剤	並塩	ハイクロン (滅菌剤)	苛性ソーダ 排煙・返流	苛性ソーダ 排煙	苛性ソーダ 脱臭	塩化第二鉄 送泥用
	kL	m ³	m ³	kg	t	t	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m ³ (48%)	m ³ (30%)	m ³ (24%)	m ³
令和6年 4月	60.154	0.189	210,411	0	0.00	5.11	0	0.0	0.0	0	40	5	97.988	0.000	0.76	7.70
令和6年 5月	97.952	0.095	132,098	0	0.00	3.77	0	0.0	0.0	0	20	150	100.319	0.000	0.38	7.80
令和6年 6月	89.951	0.000	96,178	0	0.00	2.89	0	0.0	0.0	0	20	60	92.057	0.000	0.65	6.40
令和6年 7月	23.689	0.000	127,645	0	0.00	5.38	0	0.0	0.0	0	20	50	93.927	0.000	0.62	7.50
令和6年 8月	0.150	0.000	125,299	0	0.00	4.02	0	0.0	0.0	0	60	50	104.906	0.000	1.06	7.76
令和6年 9月	28.355	0.126	116,929	0	0.00	3.43	0	0.0	0.0	0	60	35	90.203	0.000	0.93	7.00
令和6年 10月	47.851	0.048	80,562	0	0.00	3.58	0	0.0	0.0	0	80	125	89.726	0.000	0.81	7.50
令和6年 11月	94.855	0.000	70,424	0	0.00	2.81	0	0.0	0.0	0	100	80	84.341	0.000	0.42	7.20
令和6年 12月	69.851	0.000	185,785	0	0.00	2.78	0	0.0	0.0	0	100	100	93.637	0.000	0.29	7.40
令和7年 1月	64.355	0.096	250,146	0	0.00	2.76	0	0.0	0.0	0	80	70	90.992	0.000	0.20	7.50
令和7年 2月	57.555	0.048	230,162	0	0.00	2.40	0	0.0	0.0	0	120	70	80.846	0.000	0.19	6.90
令和7年 3月	71.054	0.375	204,980	0	0.00	2.57	0	0.0	0.0	0	180	80	90.311	0.000	0.36	6.70
合 計	705.772	0.977	1,830,619.0	0.0	0.00	41.50	0	0	0.0	0	880	875	1,109.25	0.00	6.67	87.4
月 平 均	58.8	0.08	152,551.6	0.0	0.00	3.46	0	0	0.0	0.0	73	72.9	92.44	0.00	0.56	7.3

⑩増設経過

大阪南下水汚泥広域処理場

施設名	設備名	供用開始年月
送泥施設	磯/上送泥ポンプ場及び送泥管	平成 2 年 4 月
	汐見送泥ポンプ場及び送泥管	平成 2 年 1 2 月
	高石送泥ポンプ場及び送泥管	〃
	泉北送泥ポンプ場及び送泥管	平成 4 年 3 月
	石津送泥ポンプ場及び送泥管	平成 5 年 3 月
	三宝送泥ポンプ場及び送泥管	平成 6 年 3 月
	中部送泥ポンプ場及び送泥管 (※北部水みらいセンター及び送泥管)	平成 1 0 年 4 月 (平成 2 年 4 月)
受泥施設	N01. N02 受泥タンク (RC 矩形タンク)	平成 2 年 4 月
	N03 受泥タンク (RC 矩形タンク)	平成 7 年 4 月
	N01 石灰系汚泥ピット	平成 2 年 1 2 月
	N02 高分子系汚泥ピット クレーン設備	〃 〃
濃縮施設	N01. N02 濃縮汚泥ピット	平成 2 年 4 月
	N03 遠心濃縮機	更新・撤去 (H28. 2)
	N04 遠心濃縮機	平成 7 年 1 1 月
	N05 遠心濃縮機	平成 1 2 年 3 月
	No. 6 ベルトろ過濃縮機	平成 2 3 年 3 月
	No. 1 ベルトろ過濃縮機	平成 2 4 年 2 月
	No. 2 ベルトろ過濃縮機	平成 2 8 年 2 月
脱水施設	N02 遠心脱水機	平成 1 0 年 1 月
	N03 遠心脱水機	更新・撤去 (H28. 2)
	No. 1 スクリュープレス脱水機	平成 1 8 年 3 月
	No. 5 スクリュープレス脱水機	平成 2 3 年 3 月
	No. 6 スクリュープレス脱水機	平成 2 4 年 2 月
	No. 7 スクリュープレス脱水機	平成 2 8 年 2 月
乾燥施設	N01 ～ N04 乾燥機 N05 ～ N08 乾燥機	H2. 12 開始 R4. 2 撤去 H7. 11 開始 R4. 2 撤去
熔融施設	1 系. 2 系 表面熔融炉	H2. 12 開始 H28. 6 撤去
焼却施設	3 系表面熔融炉	H7. 11 開始 R4. 2 撤去
	4 系流動床焼却炉 (供用開始に伴い 1 系休止)	平成 1 6 年 1 1 月
	5 系流動床焼却炉 (供用開始に伴い 2 系休止)	平成 2 3 年 9 月
	1 系流動床焼却炉 (供用開始に伴い 3 系休止)	令和 元年 6 月
排煙処理設備	1 系. 2 系表面熔融炉排煙処理設備	H2. 12 開始 H28. 6 撤去
	3 系表面熔融炉排煙処理設備	H7. 11 開始 R4. 2 撤去
	4 系流動床焼却炉排煙処理設備	平成 1 6 年 1 1 月
	5 系流動床焼却炉排煙処理設備	平成 2 3 年 9 月
	1 系流動床焼却炉排煙処理設備	令和 元年 6 月
排水処理施設	最初沈殿池 2 池 (1 系列)	平成 4 年 4 月
	2 池 (1 系列)	平成 5 年 8 月
	2 池 (1 系列)	平成 6 年 1 0 月
	エアレーションタンク 1 系列	平成 3 年 1 0 月
	1 系列	平成 5 年 8 月
	1 系列	平成 6 年 1 0 月
	凝集沈殿池 2 池 (1 系列)	平成 2 年 4 月
	2 池 (1 系列)	平成 5 年 8 月
	2 池 (1 系列)	平成 6 年 1 0 月
再利用施設	上向流式ろ過池 3 池	平成 2 年 4 月
	1 池	平成 4 年 4 月
受変電施設	受変電設備 (※高圧) 特高	(平成 2 年 4 月) 平成 5 年 1 月
非常用発電設備	非常用発電機	平成 2 年 4 月
	〃	平成 9 年 1 月
脱臭施設	※ケキ貯留棟脱臭設備 活性炭	平成 2 年 4 月
	+ 生物脱臭	平成 7 年 1 月
	※濃縮棟脱臭設備 活性炭	平成 2 年 4 月
	+ 生物脱臭	平成 7 年 1 月

※送泥施設の北部水みらいセンター及び送泥管・・・送泥は H 2. 4 より実施しているが、北部水みらいセンター濃縮汚泥引抜ポンプで送泥しているので北部送泥ポンプ場は無い。
 ※受変電施設は、H 2. 4 より高圧で受電、H 5. 1 より特高受電に変更。
 ※脱臭施設で、熔融炉、ケキ貯留棟及び濃縮棟脱臭設備は H 2. 4 より活性炭脱臭でスタートし、H 7. 1 に活性炭の前に生物脱臭を追加した。

14. 水みらいセンター等所在地

令和7年3月末現在

名 称	〒	所 在 地	T E L	備 考
大阪府都市整備部下水道室	540-8570	大阪市中央区大手前二丁目	06-6941-0351	
大阪府北部流域下水道事務所	567-0041	茨木市下穂積一丁目180	072-620-6671	
大阪府東部流域下水道事務所	577-0063	東大阪市川俣二丁目1-1	06-6784-3721	川俣MC内
萱島工区	572-0045	寝屋川市東神田町37-1	072-839-5975	
大阪府南部流域下水道事務所	597-0095	貝塚市港25番地	072-438-7406	
大和川工区	580-0034	松原市天美西七丁目265番地-1	072-336-0231	今池MC内
豊中市猪名川流域下水道事務所	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	原田MC内
原田水みらいセンター（猪名川）	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	
中央水みらいセンター（安威川）	567-0853	茨木市宮島三丁目1-1	072-633-5031	
高槻水みらいセンター（淀川右岸）	569-0044	高槻市番田二丁目1-1	072-671-1381	
渚水みらいセンター（淀川左岸）	573-1147	枚方市渚内野四丁目10-1	072-855-0600	
鴻池水みらいセンター（寝屋川北部）	578-0978	東大阪市北鴻池町1-18	06-6911-9595	
なわて水みらいセンター（ 〃 ）	575-0001	四條畷市砂四丁目1-13	072-878-1366	
川俣水みらいセンター（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣二丁目1-1	06-6789-0201	
竜華水みらいセンター（ 〃 ）	581-0069	八尾市龍華町二丁目2-55	072-923-3651	
今池水みらいセンター（大和川下流西部）	580-0034	松原市天美西七丁目265番地-1	072-336-7655	
大井水みらいセンター（大和川下流東部）	583-0009	藤井寺市西大井一丁目407-1	072-938-5816	
狭山水みらいセンター（大和川下流南部）	589-0004	大阪狭山市東池尻六丁目1647	072-365-2490	
北部水みらいセンター（南大阪湾岸北部）	595-0814	泉北郡忠岡町新浜三丁目1-1	072-423-2255	
中部水みらいセンター（南大阪湾岸中部）	597-0094	貝塚市二色南町6-1	072-437-4848	
南部水みらいセンター（南大阪湾岸南部）	590-0535	泉南市りんくう南浜1番	072-485-3444	

名 称	〒	所 在 地	T E L	備 考
空港内雨水貯留施設 (猪名川)	560-0036	豊中市蛭池西町三丁目	06-6331-0017	
岸部ポンプ場 (安威川)	564-0012	吹田市南正雀三丁目5-1	06-6382-6773	
味舌ポンプ場 (〃)	566-0023	摂津市正雀四丁目15-10	06-6381-6775	
穂積ポンプ場 (〃)	567-0041	茨木市下穂積一丁目180	072-625-9774	
摂津ポンプ場 (〃)	566-0052	摂津市鳥飼本町二丁目13-31	072-654-2196	
前島ポンプ場 (淀川右岸)	569-0021	高槻市前島四丁目30-1	072-669-3906	
安威川左岸ポンプ場 (〃)	564-0012	吹田市南正雀二丁目50番1号	06-6317-1112	
石津中継ポンプ場 (淀川左岸)	572-0026	寝屋川市石津中町29-9	072-839-8668	
菊水ポンプ場 (寝屋川北部)	570-0032	守口市菊水通一丁目2-4	06-6997-3688	
太平ポンプ場 (〃)	572-0818	寝屋川市讃良西町7番21号	072-822-2561	
氷野ポンプ場 (〃)	574-0061	大東市大東町2-1	072-871-0444	
桑才ポンプ場 (〃)	571-0034	門真市東田町15-1	06-6909-0579	
茨田ポンプ場 (〃)	538-0051	大阪市鶴見区諸口五丁目2-27	06-6913-1480	
深野北ポンプ場 (〃)	574-0071	大東市深野北二丁目171-4	072-873-3221	
枚方中継ポンプ場 (〃)	573-0094	枚方市南中振二丁目4-435	072-831-4694	
萱島ポンプ場 (〃)	572-0045	寝屋川市東神田町37	072-827-4282	
寝屋川中継ポンプ場 (〃)	572-0071	寝屋川市豊里町38-2	072-826-0654	
小阪ポンプ場 (寝屋川南部)	578-0944	東大阪市若江西新町一丁目11-21	06-6724-0075	
川俣ポンプ場 (〃)	577-0063	東大阪市川俣三丁目4-37	06-6785-0602	
新家ポンプ場 (〃)	581-0811	八尾市新家町一丁目97	072-997-5948	
長吉ポンプ場 (〃)	581-0054	八尾市南亀井町三丁目1-56	072-993-6890	
寺島ポンプ場 (〃)	578-0976	東大阪市西鴻池町四丁目2-20	06-6746-0737	
小阪合ポンプ場 (〃)	581-0019	八尾市南小阪合町一丁目2-7	072-924-6695	
新池島ポンプ場 (〃)	579-8065	東大阪市新池島町四丁目3-35	072-986-8733	
深野ポンプ場 (〃)	574-0023	大東市南新田一丁目4-8	072-869-3007	
植付ポンプ場 (〃)	579-8014	東大阪市中石切町七丁目2-18	072-980-1040	
川面中継ポンプ場 (大和川下流東部)	584-0014	富田林市川面町二丁目5-29	0721-25-9424	
小吹台中継ポンプ場 (〃)	585-0053	千早赤阪村大字小吹68-808	0721-72-7181	
錦郡中継ポンプ場 (大和川下流南部)	584-0069	富田林市錦織東三丁目10-5	0721-26-3572	
長野中継ポンプ場 (〃)	586-0033	河内長野市喜多町7番地の2	0721-63-8425	
和泉中継ポンプ場 (南大阪湾岸北部)	594-1112	和泉市三林町1066	北部MCへ連絡	
汐見送泥ポンプ場 (大阪南下水汚泥)	595-0054	泉大津市汐見町 98-4	〃	
高石送泥ポンプ場 (〃)	592-0004	高石市高師浜丁 11	〃	
泉北送泥ポンプ場 (〃)	599-8265	堺市中区八田西町 1-2-1	〃	
石津送泥ポンプ場 (〃)	592-8332	堺市西区石津西町 22	〃	
三宝送泥ポンプ場 (〃)	590-0902	堺市堺区松屋大和川通 4-157	〃	
磯ノ上送泥ポンプ場 (〃)	596-0001	岸和田市磯上町 3-4-1	〃	
中部送泥ポンプ場 (〃)	597-0094	貝塚市二色南町 6-3	〃	
淡輪中継ポンプ場 (南大阪湾岸南部)	599-0301	泉南郡岬町淡輪4328-1	南部MCへ連絡	
深日中継ポンプ場 (〃)	599-0303	泉南郡岬町深日773-20	南部MCへ連絡	



大阪府都市整備部下水道室 令和 7 年 1 2 月発行

〒540-8570 大阪市中央区大手前 2 丁目 TEL06-6941-0351（府庁代表）

大阪府都市整備部下水道室ホームページ URL

http://www.pref.osaka.lg.jp/s_gesuido/index.html