

## 6 エレベーター（政令第19条 条例第25条）

### ■基本的な考え方

エレベーターは、高齢者、障がい者等にとっては、垂直移動の大切な手段である。  
 建築物の高層化が進む中で、垂直移動が必要な施設は、エレベーターを設置することが望ましい。  
 また、エレベーターを設置する場合には、高齢者、障がい者等が利用しやすいように配慮することが必要である。  
 エレベーターは、高齢者や障がい者だけでなく、ベビーカー使用者やキャリーケースを持った旅行客等、多くの方が利用するため、誰もが利用しやすく、わかりやすい位置に、施設用途や規模、利用状況に応じた台数、籠の大きさのエレベーターを設けることが重要である。


### ■目次

項目	ページ
停止階	6-2
出入口	6-2
籠の大きさ	6-3
鏡	6-4
手すり	6-4
乗降ロビー	6-5
非常時のための設備	6-5
制御装置	6-5
標識(再掲)	6-8
音声案内(戸の閉鎖・昇降方向)	6-8
点字ブロック等	6-8
明るさ	6-8
エレベーターの設置	6-8
エレベーターの標準規格	6-8
防火区画	6-8
屋外に面するエレベーター	6-8
乗客への情報提供・表示	6-8
足蹴り式ボタン	6-9
ソフト対応	6-9

■整備基準

項目	○推奨 ●義務	内容	参照 図表
<b>停止階</b>			
●		<b>移動等円滑化経路</b> ・ 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この章において同じ。）は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止する。	
<b>出入口</b>			
○		・ 出入口の幅は、車椅子使用者の利便性を考慮し、90cm 以上とする。 <b>解説</b> 日本産業規格 JIS T 9201 に定められる手動車椅子であれば出入口の幅が 80cm でも利用可能であるが、電動車椅子や、スポーツ用の車椅子の場合、利用できないものがある。（例：テニス用車椅子幅 87cm）	図 6.5 図 6.6
○		・ 車椅子が籠内で転回する必要のない（籠の前面と背面に設置した）2 箇所ドアを用いた貫通型とする。	図 6.1
○		・ 籠及び昇降路の出入口の袖壁は袖なしまたは片袖とする。	
○		・ 遠くからでもエレベーターが視認できるように、わかりやすい色合いにするなど、配色に留意する。	
●		<b>移動等円滑化経路</b> ・ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm 以上とする。	図 6.5 図 6.6
●		・ 籠及び昇降路の出入口に、利用者を感じし、戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設ける。 <b>解説</b> 使用者の安全を図るための措置。光電式の場合は、光電ビームを 2 条以上、床上 20cm 及び 60cm 程度の高さに設ける。	図 6.6 図 6.7
●		<b>移動等円滑化経路</b> ・ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものをはめ込み、又はその他の装置を設けることにより、籠の外部から籠内を見ることができ構造とする。 <b>解説</b> 事故等の際に内部を確認することができるよう必要。 防火区画との関係からガラス等による窓を設置できない場合は、籠の外部から内部を確認できるカメラ等を設ける。この場合、管理事務所（管理事務所がない場合は、メインロビー等）にモニターテレビを設置する。ガラス窓の高さは、床面から概ね 50cm 程度とする。	図 6.5 図 6.7

図 6.1 出入口が複数あるエレベーター

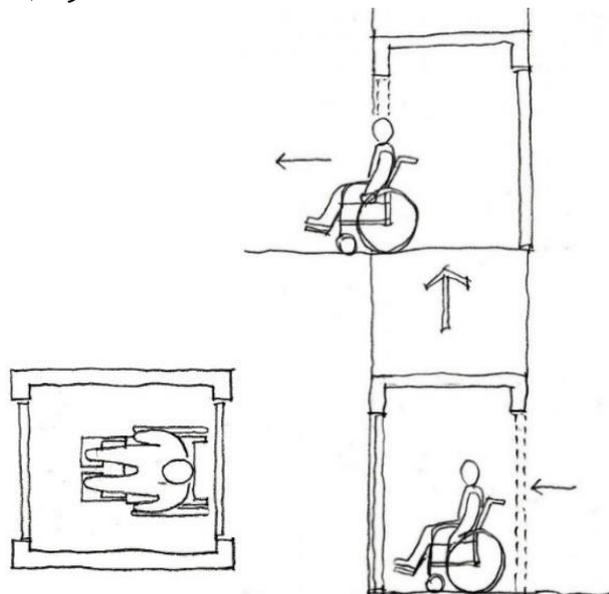

項目 ○推奨 ●義務	内容	参照 図表
<b>籠の大きさ</b>		
○	<ul style="list-style-type: none"> <li>大規模施設、集会施設、劇場等一度に多くの車椅子使用者が集中することが想定される施設では、イベント開始時間等特定の時間帯に稼働力が低下する時間帯があるため、エレベーターの籠の大きさ、設置数、配置等を十分に検討する。</li> </ul>	表 6.1
○	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の用途や規模、利用状況に応じて、籠の幅は 160cm 以上とし、籠の奥行きは 150 cm 以上とすることを検討する。</li> <li><b>解説</b> 籠の幅を 160cm 以上とすることで、車椅子が 2 台同時に乗車することができる。(電動車椅子やスポーツ用車椅子等、車椅子によって必要な寸法は異なるので注意が必要。)</li> <li>籠の奥行きを 150cm 以上とすることで、座位変換型の(電動)車椅子使用者等が円滑に利用することが可能となる。</li> <li>病院、福祉施設等では、緊急時のストレッチャー利用等の利用特性に配慮した籠形状とする。</li> </ul>	表 6.1 図 6.2 図 6.6
○	<ul style="list-style-type: none"> <li>多数の者が利用し、又は床面積の合計が 2,000 m<sup>2</sup>未滿の不特定多数の者が利用する建築物でも、主要な経路上のエレベーターの籠の幅は、できるかぎり 140cm 以上かつ収容人員 11 人乗り以上とし、籠は、車椅子の転回に支障がない構造とする。</li> <li><b>解説</b> 電動車椅子等、大きな車椅子では奥行き 135cm では利用できない場合があること、車椅子が 2 台同時に利用する場合があることを踏まえ、収容人員 15 人乗り以上とすることが望ましい。</li> </ul>	表 6.1


表 6.1 JIS A 4301 に定められたエレベーターの籠の大きさ等


最大定員 (人)	籠の内寸寸法		出入口の 有効幅員(cm)
	間口(cm)	奥行き(cm)	
9	105	152	80
11	140	135	80
13	160	135	90
15	160	150	90
17	180	150	100
	200	135	110
20	180	170	100
	200	150	110
24	200	175	110
	215	160	

図 6.2 座位変換型の車椅子

**座位変換型の(電動)車椅子**

- 座位変換型の(電動)車椅子は、リクライニング機構や身体支持部のティルト機構等を有する車椅子で、座位姿勢の保持が困難な方等が楽な姿勢を保持しやすくするために多く使用されている。
- リクライニング機構とは、車椅子のバックサポート(背もたれ)やレッグサポート角度が調節できる機構、ティルト機構とは、車椅子のシート(座面)との角度が固定されたまま、シート及びバックサポートの傾斜を一体的に調整できる機構である。
- これらの機構を用いてバックサポートを後方へ傾斜させ、レッグサポートを挙上する場合の当該車椅子の全長は、日本産業規格(JIS)に示される全長 120cm に比べて大きくなる。

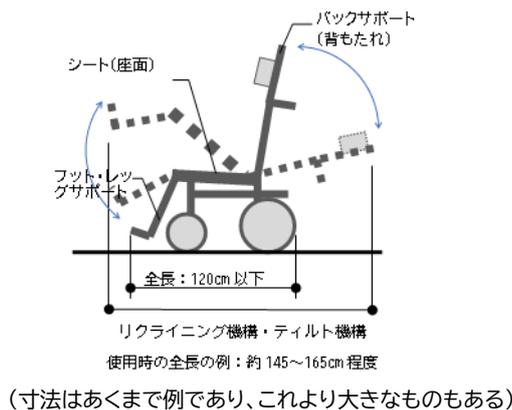

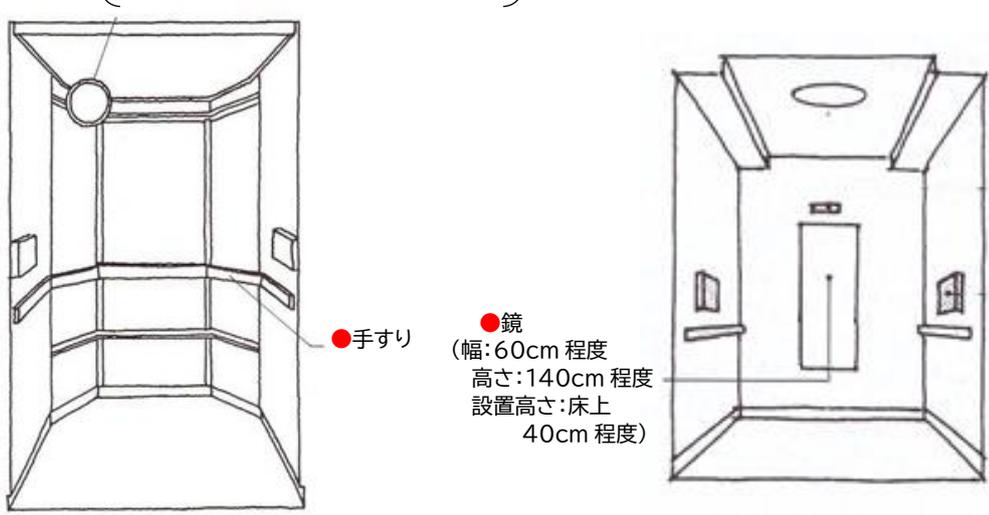
項目	○推奨 ●義務	内容	参照 図表
	●	<p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p>・籠の奥行きは、135cm 以上とする。</p> <p><b>解説</b> 日本産業規格（JIS）に準拠した EV であれば、一般乗用（P タイプ）は 11 人乗り以上、住宅用（R タイプ）は 9 人乗り以上で奥行き 135cm が確保される（手すり及び車椅子用の制御装置の幅は 10cm を限度として、ないものとみなして算定する。） 電動車椅子等、大きな車椅子では、奥行きが 135cm では利用できないものがあるため、施設利用者に併せて計画する必要がある。</p>	図 6.6
	●	<p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p><b>不特定かつ多数の者が利用する 2,000 m<sup>2</sup>以上の建築物に設ける場合</b></p> <p>・籠の幅は、140cm 以上とする。</p>	図 6.6
	●	<p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p><b>不特定かつ多数の者が利用する 2,000 m<sup>2</sup>以上の建築物に設ける場合</b></p> <p>・籠は、車椅子の転回に支障がない構造とする。</p>	
<b>鏡</b>			
	●	<p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p>・籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設ける。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）については、この限りでない。</p> <p><b>解説</b> 籠内で転回しなくても車椅子使用者が戸の開閉状況等背後の状況を確認するためのものであり、安全ガラスや金属性平面鏡を設置する。 平面鏡の大きさは幅 60cm×高さ 140cm 程度とし、設置高さは床上 40cm 程度とする。なお、車椅子使用者の乗り降りに配慮し、足元（床面）まで鏡とすることが望ましい。 ただし、籠内で転回しなくてもよい 2 方向出入口のエレベーターで、2 の階のみに停止するもの又は開閉する出入口を音声により案内する設備を有するもの場合は、この限りではない。</p>	図 6.3 図 6.5
<p>図 6.3 鏡</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                 展望エレベーター・トランク付型のように平面鏡が設置できない場合のみ ●凸面鏡             </div>  </div>			
<b>手すり</b>			
	○	・籠が比較的大きい場合は、正面にも手すりを設ける。	図 6.8
	●	<p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p>・籠内の左右両面の側板に、手すりを設ける。</p> <p><b>解説</b> 手すり取り付け高さは 75cm～85cm 程度とする。</p>	図 6.6 図 6.8

項目 ○推奨 ●義務	内容	参照 図表
<b>乗降ロビー</b>		
○	・乗降ロビーの広さは180cm角以上確保する。	図 6.6
○	・エレベーターホールの近くは、車椅子使用者等が転落するおそれがあるので、階段または段を設けない。 【解説】 やむを得ずエレベーター付近に階段または段を設ける場合には、車椅子使用者等の転落防止等に十分注意した配置とする。	
○	・籠の床と乗降ロビーの床の段は小さくし、かつ、隙間は車椅子のキャスターが落ちないように3cm以下とする。	
○	・乗降ロビーに設ける操作ボタンの下部には物を置かない。	
○	・乗降ロビーは適宜照明を行い、制御装置等を見やすくする。 【解説】 エレベーターは建物の角に設置されることが多く、照明が暗くて制御装置等が見にくい場合がある。	
●	<b>移動等円滑化経路</b> ・乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150cm以上とする。 【解説】 乗降ロビーにて車椅子使用者が回転できるスペースを確保し、直進でエレベーターに進入または退出できるものとする。	
<b>非常時のための設備</b>		
○	・事故等の際に、外部とスムーズに意思疎通ができるよう、音声による案内、情報提供を行う電光表示板や手話を表示できるモニター装置（内部の様子が分かるもの）等、管理者等とコミュニケーション可能な設備を設置する。	
●	<b>移動等円滑化経路</b> ・籠内に設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）に、停電等の非常の場合に外部の対応の状況を表示する聴覚障がい者に配慮した装置を設ける。	図 6.4
<b>制御装置</b>		
○	・制御装置の取り付け位置、配列、ボタンの形状、使い方を同一建物内で統一する。 【解説】 車椅子使用者が利用できるエレベーターを複数設置した場合は、車椅子使用者が利用できる乗り場ボタンを1台分だけ設置するのではなく、利用できるエレベーターすべてに設置することが望ましい。	
○	・一般用制御装置の取り付け位置は、片側の場合は扉に向かって右側とする。	
○	・点字表示は、ボタンが縦配列の場合は左側に、横配列の場合は上側に行く。 【解説】 点字表示についてはJIS T 0921に基づく。	
○	・階数ボタンは浮彫階数表示（さわってわかる表示）とする。	図 6.4
○	・ボタン操作時に応答音による案内とする。	
○	・乗り場ボタン及び操作盤ボタンは、大きく、丸い形状のものを利用する。ボタンを押した際に、押せたことが視覚障がい者や、聴覚障がい者でもわかるよう、電飾と音で報せる構造にする。 【解説】 ボタンは、指の動きが不自由でも押せる形状とする。	
○	・ドアの開放時間は10秒程度とする。	
○	・ボタンの文字は、周囲との色の明度、色相または彩度の差が大きいこと等により弱視者（ロービジョン）の操作性に配慮したものであること。	
○	・乗り場ボタン・操作盤ボタンは、点字に加え、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類するものにより、視覚障がい者が円滑に操作できる構造とする。	
○	・点字表示は、籠内の立位で使用する乗り場ボタン、操作盤の各ボタン（階数、開閉、非常呼び出し、インターホン）に設ける。	
●	<b>移動等円滑化経路</b> ・籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設ける。 【解説】 ボタンは100cm程度の高さとする。 イ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有する。 【解説】 戸の開放時間が通常より長くなる機能。 ロ 籠内に設けるもののうち一以上は、呼びボタン付きのインターホンを有する。 【解説】 ボタンの形状を触覚でわかるようにする。	図 6.8
●	<b>移動等円滑化経路</b> <b>不特定かつ多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設ける場合</b> ・制御装置は、籠内の左右両面（2の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する機能を有するものにあつては、片面）の側板に設ける。	図 6.7

項目	○推奨 ●義務	内容	参照 図表
	●	<p>(表示)</p> <p><b>移動等円滑化経路</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける。</li> </ul> <p><b>解説</b> 聴覚障がい者は音声案内に頼るのが困難なため、表示の可視化が必要である。</p>	<p>図 6.4</p> <p>図 6.5</p> <p>図 6.6</p>
	●	<p>(表示)</p> <p><b>移動等円滑化経路</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乗降口ビームに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設ける。</li> </ul> <p><b>解説</b> 聴覚障がい者は音声案内に頼るのが困難なため、表示の可視化が必要である。</p>	<p>図 6.4</p>
	●	<p>(点字表示等)</p> <p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p><b>不特定かつ多数の者又は主に視覚障がい者が利用する場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 籠内及び乗降口ビームに設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあつては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とする。</li> </ul> <p>（ただし、駐車場に設けるエレベーター及び乗降口ビームの場合は、この限りでない）</p> <p><b>解説</b>【国土交通大臣が定める方法】（国土交通省告示第 1493 号）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 文字等の浮き彫り</li> <li>・ 音による案内</li> <li>・ 点字及び上記 2 つに類するもの</li> </ul> <p>点字表示を制御装置に設ける際、立位で使用する制御装置に設けることを基本とする。操作ボタンへの点字表示は、ボタンの左側に設けるようにする。</p>	<p>図 6.4</p> <p>図 6.5</p> <p>図 6.6</p> <p>図 6.7</p> <p>図 6.9</p>
	●	<p>(形状)</p> <p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p><b>不特定かつ多数の者又は主に視覚障がい者が利用する場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 制御装置は、押しボタン式とする。</li> </ul> <p>（ただし、駐車場に設けるエレベーター及び乗降口ビームの場合は、この限りでない）</p> <p><b>解説</b> タッチセンサー式のボタンは、視覚障がい者には押したか否か認知が難しいため、ストローク（ボタンを押し下げること）のある押しボタンとする必要がある。</p>	<p>図 6.4</p> <p>図 6.5</p> <p>図 6.6</p> <p>図 6.7</p> <p>図 6.9</p>

項目	内容	参照図表
----	----	------

図 6.4 制御装置

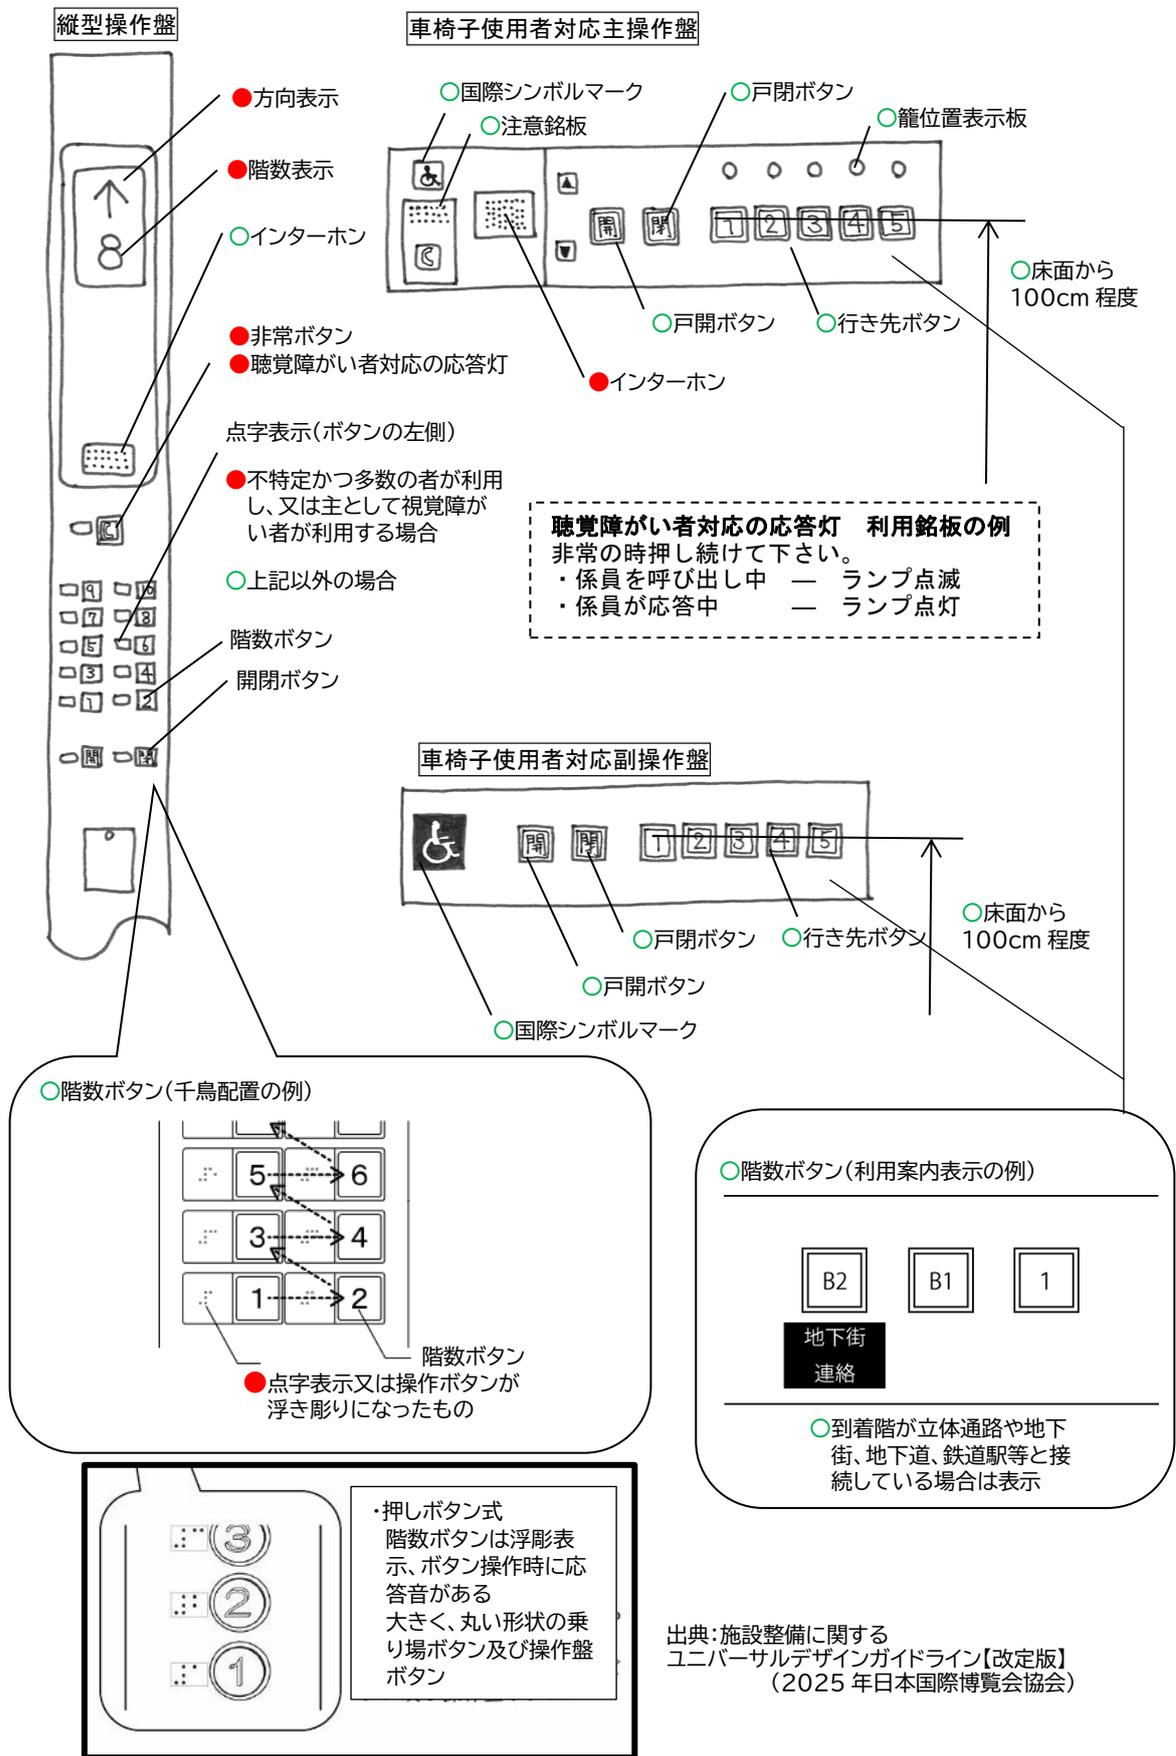

出典：施設整備に関するユニバーサルデザインガイドライン【改定版】(2025年日本国際博覧会協会)

項目 ○推奨 ●義務	内容	参照 図表
<b>標識(再掲)</b>		
●	<p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p>・移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。  <small>解説</small> 国際シンボルマークは乗降、ロビーの車椅子利用者対応制御装置の付近等、車椅子利用者等の見やすい位置に表示する。</p>	<p>図 6.5 図 6.9 [12]標識 参照</p>
<b>音声案内(戸の閉鎖・昇降方向)</b>		
○	<p>・2方向出入口のエレベーターの場合は、開閉する側の戸を音声案内で知らせる。</p>	
●	<p>(戸の閉鎖)</p> <p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p><b>不特定かつ多数の者又は主に視覚障がい者が利用する場合</b></p> <p>・籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設ける。(ただし、駐車場に設けるエレベーター及び乗降ロビーの場合は、この限りでない)</p>	<p>図 6.6</p>
●	<p>(昇降方向)</p> <p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p><b>不特定かつ多数の者又は主に視覚障がい者が利用する場合</b></p> <p>・籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設ける。(ただし、駐車場に設けるエレベーター及び乗降ロビーの場合は、この限りでない)</p>	<p>図 6.6</p>
<b>点字ブロック等</b>		
●	<p><b>移動等円滑化経路</b></p> <p><b>不特定かつ多数の者又は主に視覚障がい者が利用する場合</b></p> <p>・乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面には、視覚障がい者に対し制御装置の存在を示すために、点字ブロック等を敷設する。(ただし、駐車場に設けるエレベーター及び乗降ロビーの場合は、この限りでない)</p>	<p>図 6.5 図 6.6 図 6.9</p>
<b>明るさ</b>		
○	<p>・籠内の照明は、エレベーターホールや周辺通路と同程度の明るさで、ちらつきのない均一なものとする。</p>	
<b>エレベーターの設置</b>		
○	<p>・エレベーターは、主要な経路に隣接して設置し、エレベーター入口までわかりやすく誘導する。</p>	
○	<p>・独立した乗降ロビーが複数ある場合には、乗降ロビーごとに福祉仕様のエレベーターを一以上整備する。</p>	
<b>エレベーターの標準規格</b>		
○	<p>・車椅子兼用エレベーターに関する標準 (JEAS-C506A)・視覚障がい者兼用エレベーターに関する標準 (JEAS-515D) (共に、(社)日本エレベーター協会制定) による。</p>	
<b>防火区画</b>		
○	<p>・エレベーターシャフトの区画のために、防火戸の枠や柱をエレベーター付近に独立して設けると、視覚障がい者の歩行の障害になるだけでなく、衝突の危険があるため、できるだけ設けない区画設計を行う。</p>	
<b>屋外に面するエレベーター</b>		
○	<p>・出入口が外部に面するエレベーターには庇を設け、雨天時の乗降に配慮する。</p>	
<b>乗客への情報提供・表示</b>		
○	<p>・籠内にはエレベーター故障時に情報提供を行うための電光表示板を設置する。</p>	<p>図 6.4 図 6.6</p>
○	<p>・停電時管制運転、地震時管制運転、火災時管制運転装置を設ける。管制運転が作動した時は、籠内の乗客に音声と電光表示等で案内する。</p>	
○	<p>・満員状態の籠に乗り込むとき、聴覚障がい者が確認しやすい表示灯を設ける。</p>	<p>図 6.6</p>
○	<p>・音声による案内及び電光表示板や手話を表示できるディスプレイ装置等による案内を行う。  <small>解説</small> 案内の事例は、「係員に連絡中です。しばらくお待ちください。」「ただいま、係員が向かっています。しばらくお待ちください。」等がある。音声は視覚障がい者、電光表示板やディスプレイ装置等は聴覚障がい者が利用できる。</p>	<p>図 6.4 図 6.6</p>
○	<p>・エレベーターの昇降ロビー及び籠内に、到着階の各空間の用途、利用案内等を表示する。また、到着階が立体通路や地下街、地下道、鉄道駅等と接続している場合は、その旨を表示する。</p>	<p>図 6.4</p>


項目	内容	参照 図表
----	----	----------

<b>足蹴り式ボタン</b>		
○	・操作ボタンを手や肘で操作できない車椅子使用者のために足蹴り式ボタンを設置する。	図 6.5

<b>ソフト対応</b>		
○	・一時に多数の利用が集中する施設（劇場や屋内競技場等）では、高齢者、障がい者等のエレベーター利用に際して、誘導を行うなどの人的な対応をする。	

**図**

図 6.5 エレベーターの設計例①

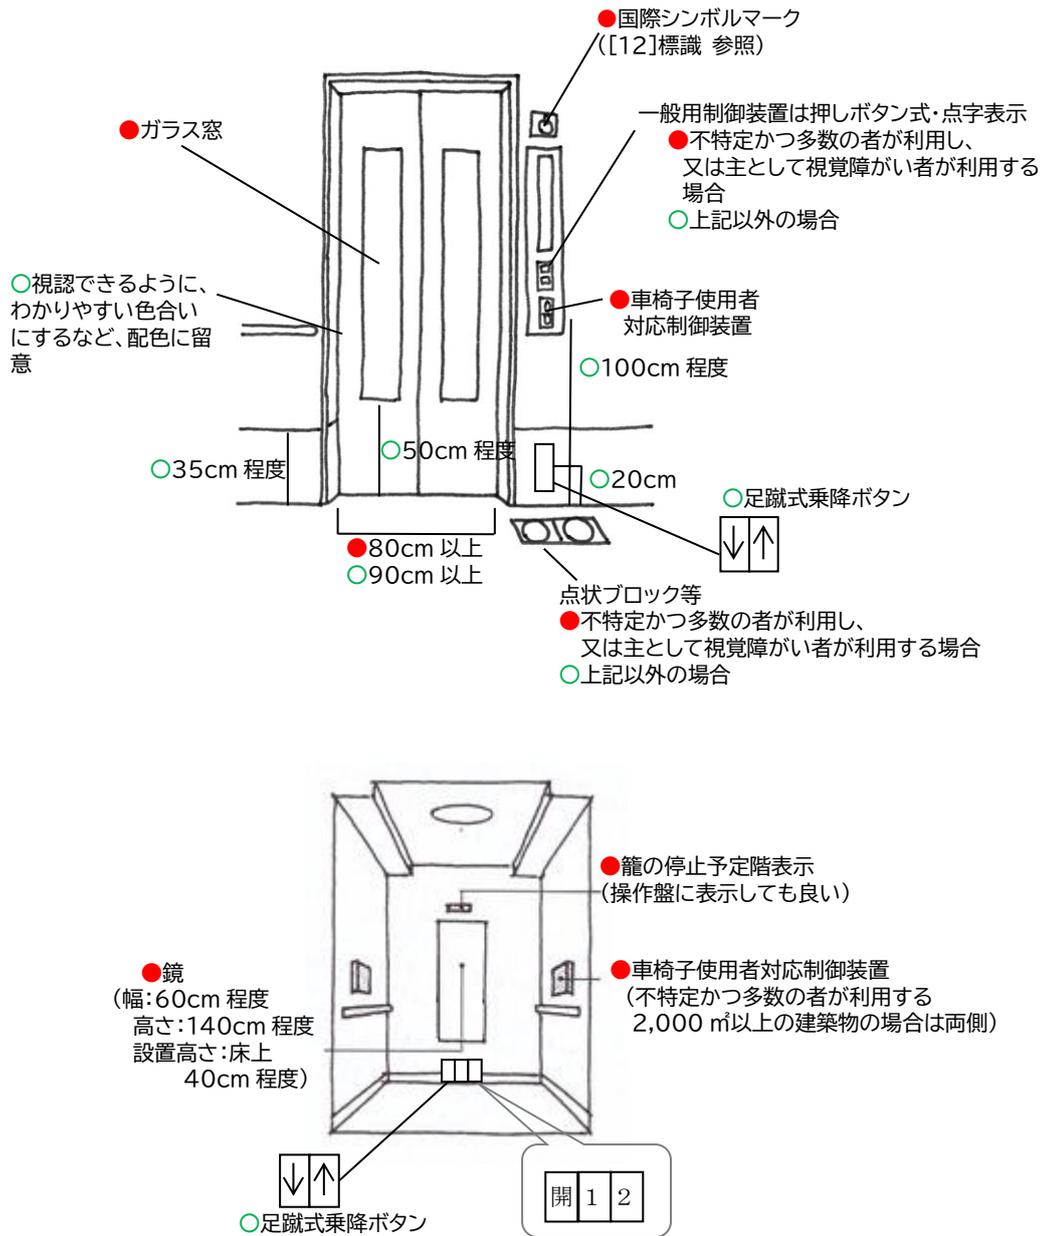

項目	内容	参照 図表
<p>○推奨 ●義務</p>	<p>図 6.6 エレベーターの設計例②</p> <p>●135cm 以上 ○150cm 以上</p> <p>●利用者を感知し戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置</p> <p>●80cm 以上 ○90cm 以上</p> <p>●不特定かつ多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物の場合は140cm 以上 ○160cm 以上</p> <p>●乗降ロビー ●150cm 角以上 ○180cm 角以上</p> <p>●音声による昇降方向報知装置 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用する場合 ○上記以外の場合</p> <p>●点状ブロック等 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用する場合 ○上記以外の場合</p> <p>●籠の停止予定階表示 (制御装置に表示しても良い)</p> <p>●満員状態の籠に乗り込むとき、聴覚障がい者が確認しやすい表示灯</p> <p>●手すり(左右両面)</p> <p>●音声による昇降方向到着階並びに戸の閉鎖通報装置</p> <p>●案内及び電光表示板や手話を表示できるディスプレイ装置等</p> <p>●一般用制御装置は押しボタン式・点字表示 ●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用する場合 ○上記以外の場合</p> <p>●満員 ●過負荷表示灯 (定員超過)</p>	

項目	内容	参照 図表
----	----	----------

図 6.7 エレベーターの設計例③


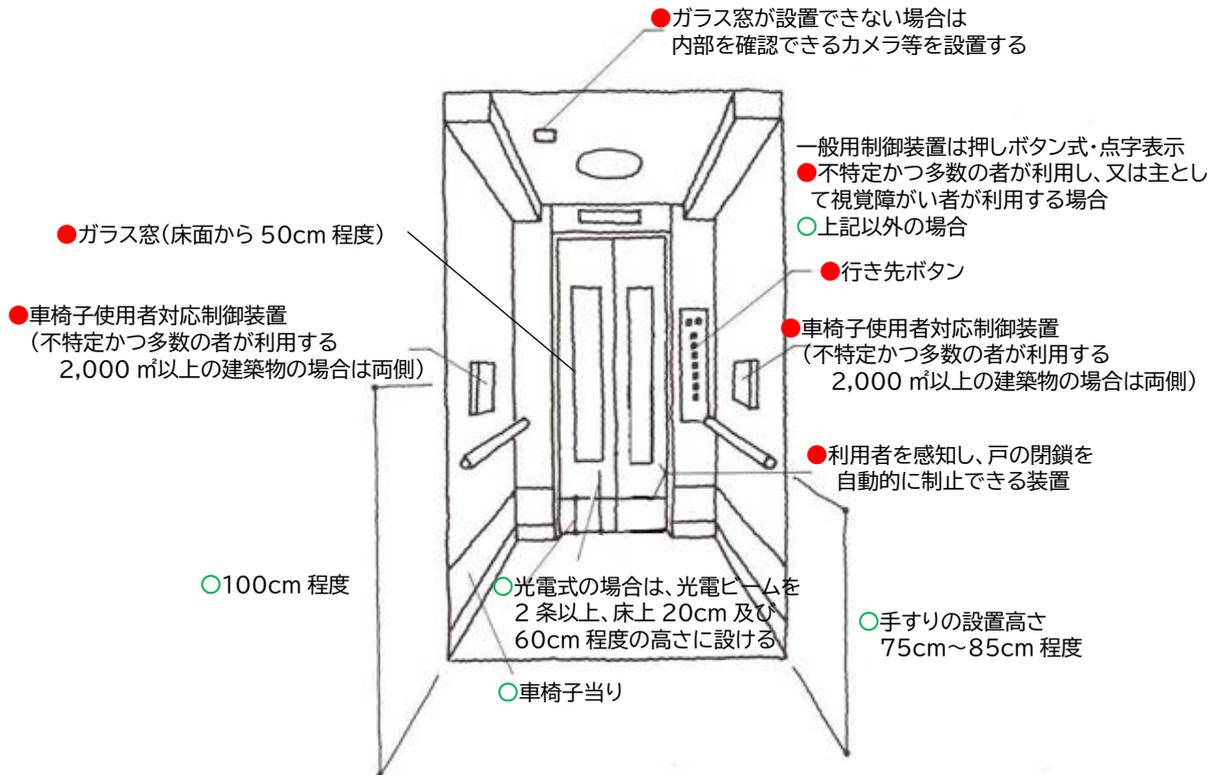


図 6.8 手すりや制御装置の高さ

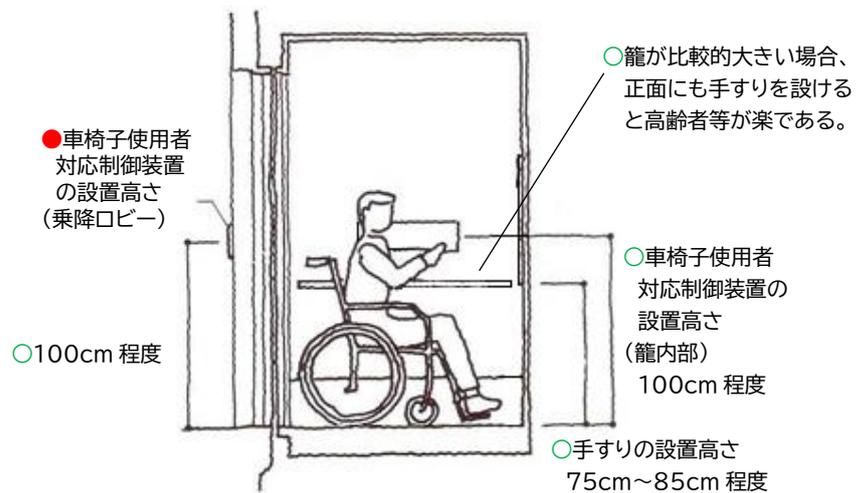

項目	内容	参照 図表
<p>○推奨 ●義務</p>	<p>図 6.9 2 台以上の場合の設計例</p> <p>●標識 ○10cm×10cm 以上 [12]標識 参照</p> <p>●ガラス窓</p> <p>●点状ブロック等</p> <p>●不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用する場合 ○上記以外の場合</p> <p>●車椅子使用者対応制御装置 ○床面から 100cm 程度</p> <p>一般エレベーター 一般エレベーター 移動円滑化の措置が取られたエレベーター</p> <p>一般用制御装置は押しボタン式・点字表示</p> <p>JEAS-C506A では、一般用制御装置とは別に車椅子使用者対応制御装置を設けるとしているが、施設等の特性を鑑み、複数台のエレベーターを設置する際に、すべての制御装置を車椅子使用者が利用できる 100cm 程度としている事例もある。ただし、点字は手が字に対して水平になるようにして読むため、点字表示をしている乗り場ボタンが低い位置にあると視覚障がい者が読みにくい場合があるため、注意が必要である。</p>	



参考 ～動線計画の例～

◆必要な機能を満足するだけの設計だと…

建物にある段差を解消するためにエレベーターを設置しても、エレベーターを使うと階段を使うよりも遠回りになってしまうことがあります。

また、多くの人々が利用する主要な経路上には階段やエスカレーターしかなく、非常にわかりにくい場所にエレベーターが設置されている場合があります。

このとき、エレベーターを利用しないと、垂直移動することができない利用者は、不便を感じることがあります。

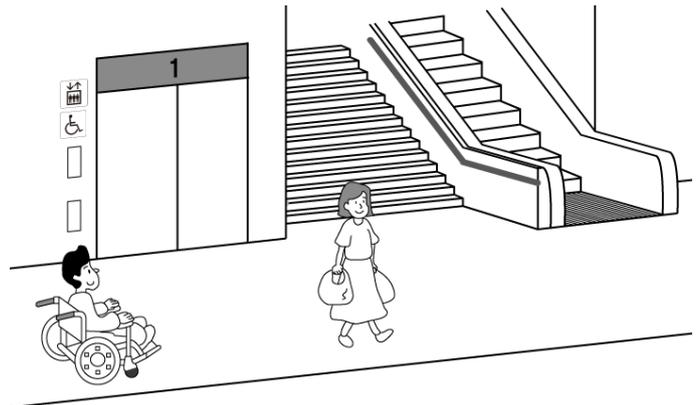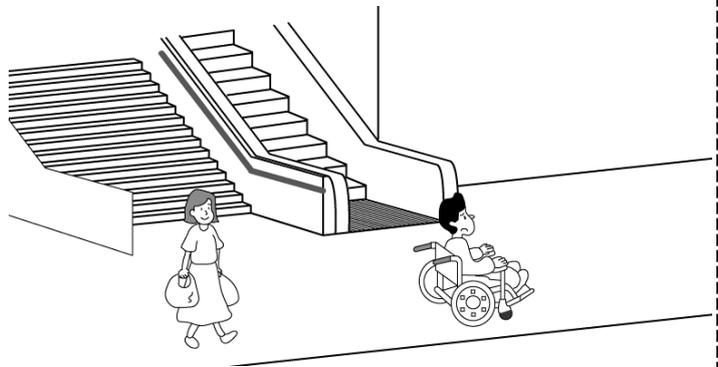

◆利用しやすくなる工夫


<動線計画>

- ・エレベーター、エスカレーター、階段を主要な経路の近くに配置することで、様々な特性を持った多様な利用者が同じ経路をたどって建物を利用できるようになります。

<誘導案内>

- ・エレベーターが主要な経路から離れた場所に設置されている場合、主要な経路沿い及びエレベーターの乗降場所付近において、案内表示や、音声案内、文字情報等を適切に組み合わせさせて誘導することが必要です。

([12] 標識、[13] 案内設備 参照。)

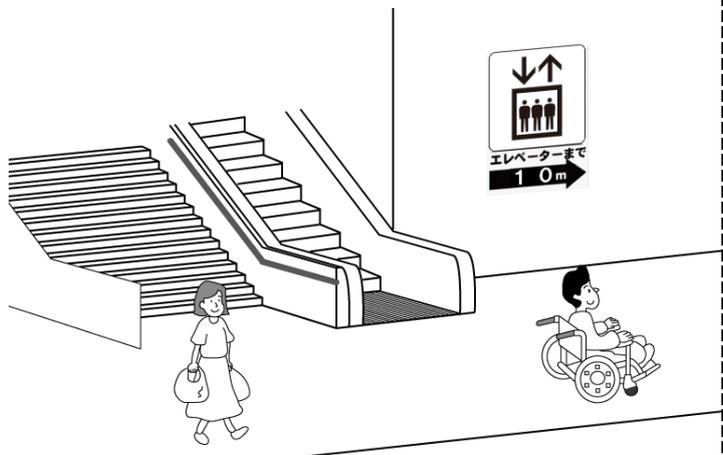

チェック項目（義務基準）		
移動等円滑化経路	停止階	
	① 籠は必要階（利用居室又は車椅子使用者用便所・駐車施設のある階、地上階）に停止するか	
	出入口	
	② 籠及び昇降路の出入口の幅は80cm以上であるか	
	③ 籠及び昇降路の出入口に利用者を感じし、戸の閉鎖を自動的に制止できる装置を設けているか	
	④ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラス等をはめ込むなど、籠の外部から内部を見ることができる設備を設けているか	
	籠の大きさ	
	⑤ 籠の奥行きは135cm以上であるか	
	⑤ 不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設ける場合	—
	(1) 籠の幅は、140cm以上であるか	
	(2) 籠は車椅子が転回できる形状か	
	鏡	
	⑥ 籠内に鏡を設けているか (籠の出入口が複数あるエレベーターで、開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられている場合を除く)	
	手すり	
	⑦ 籠内の左右両側に手すりを設けているか	
	乗降口ビーム	
	⑧ 乗降口ビームは水平で、150cm角以上であるか	
	非常時のための設備	
	⑨ 籠内に設ける制御装置には、非常の場合に外部の対応を表示する聴覚障がい者に配慮した装置を設けているか	
	制御装置	
	⑩ 籠内及び乗降口ビームに車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか	
	(1) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものが	
	(2) 呼びボタン付のインターホンが設けられているか (籠内の制御装置のうち、1以上)	
	⑩ 不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設ける場合	—
	(1) 車椅子使用者が利用しやすい制御装置を籠内の左右両面に設けているか (2の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する場合は片面)	
	制御装置(表示)	
	⑪ 籠内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか	
⑫ 乗降口ビームに到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか		
制御装置や音声案内、点字ブロック等		
⑬ 不特定多数の者又は主に視覚障がい者が利用する場合	—	
(1) 籠内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか		
(2) 籠内及び乗降口ビームに点字その他の方法(文字等の浮き彫り又は音声による案内)により視覚障がい者が利用しやすい制御装置を設けているか		
(3) 籠内又は乗降口ビームに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置を設けているか		
(4) 制御装置の各ボタンは押しボタンとしているか		
(5) 乗降口ビームに設ける制御装置の前の床面には、点状ブロック等を敷設しているか		