

閱 覧

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川

洪水浸水想定区域図

令和元年 11 月

大阪府富田林土木事務所

大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

1. 説明文


- （１） この図は、大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の大阪府管理区間について、水防法の規定（一部準用）により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- （２） この洪水浸水想定区域図は、平成 30 年度末時点の大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- （３） なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- （１） 作成主体 大阪府富田林土木事務所
- （２） 指定年月日 令和元年 11 月 26 日
- （３） 指定の根拠法令 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 1 項（一部準用）
- （４） 対象となる河川
- ・ 一級河川大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）
実施区間 左岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
 - ・ 一級河川大和川水系 三津屋川
実施区間 左岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで

（５） 指定の前提となる降雨


大和川合流点上流域の 24 時間総雨量 904. 1 mm、1 時間最大雨量 102. 5 mm

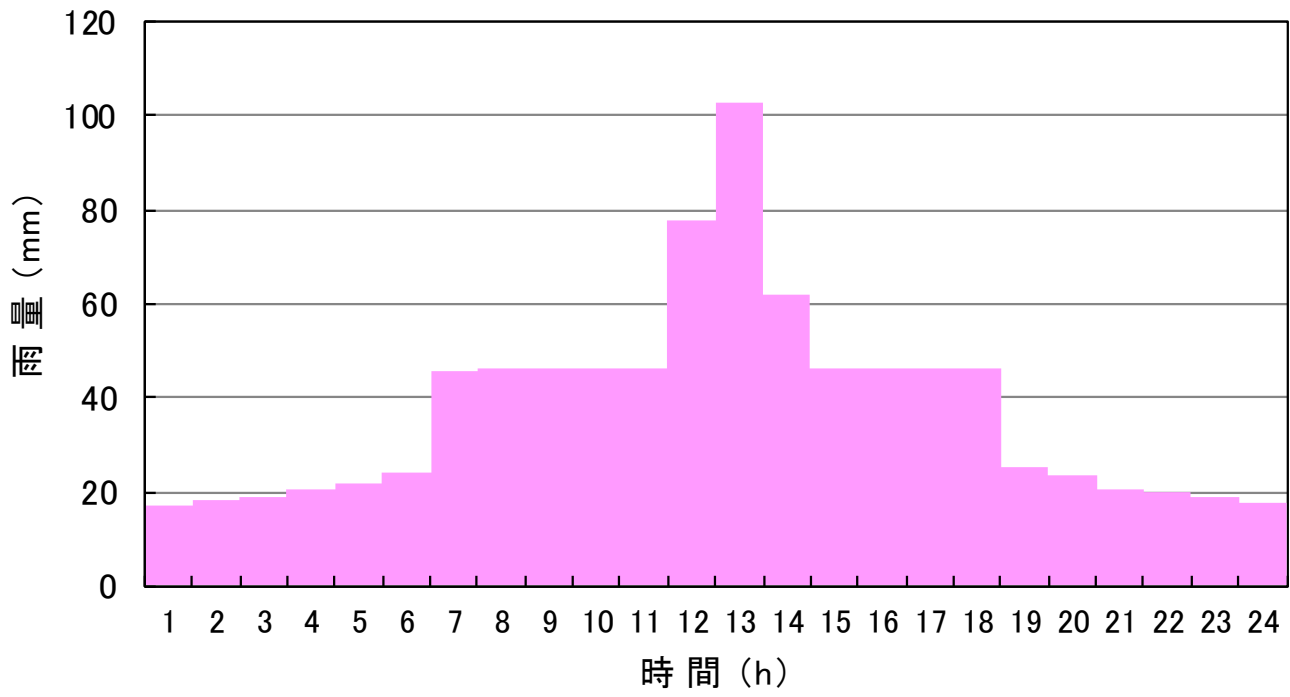


（６） 関係市町村

富田林市、河内長野市、大阪狭山市


大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川（洪水浸水想定区域図(想定最大規模降雨)）図郭割図

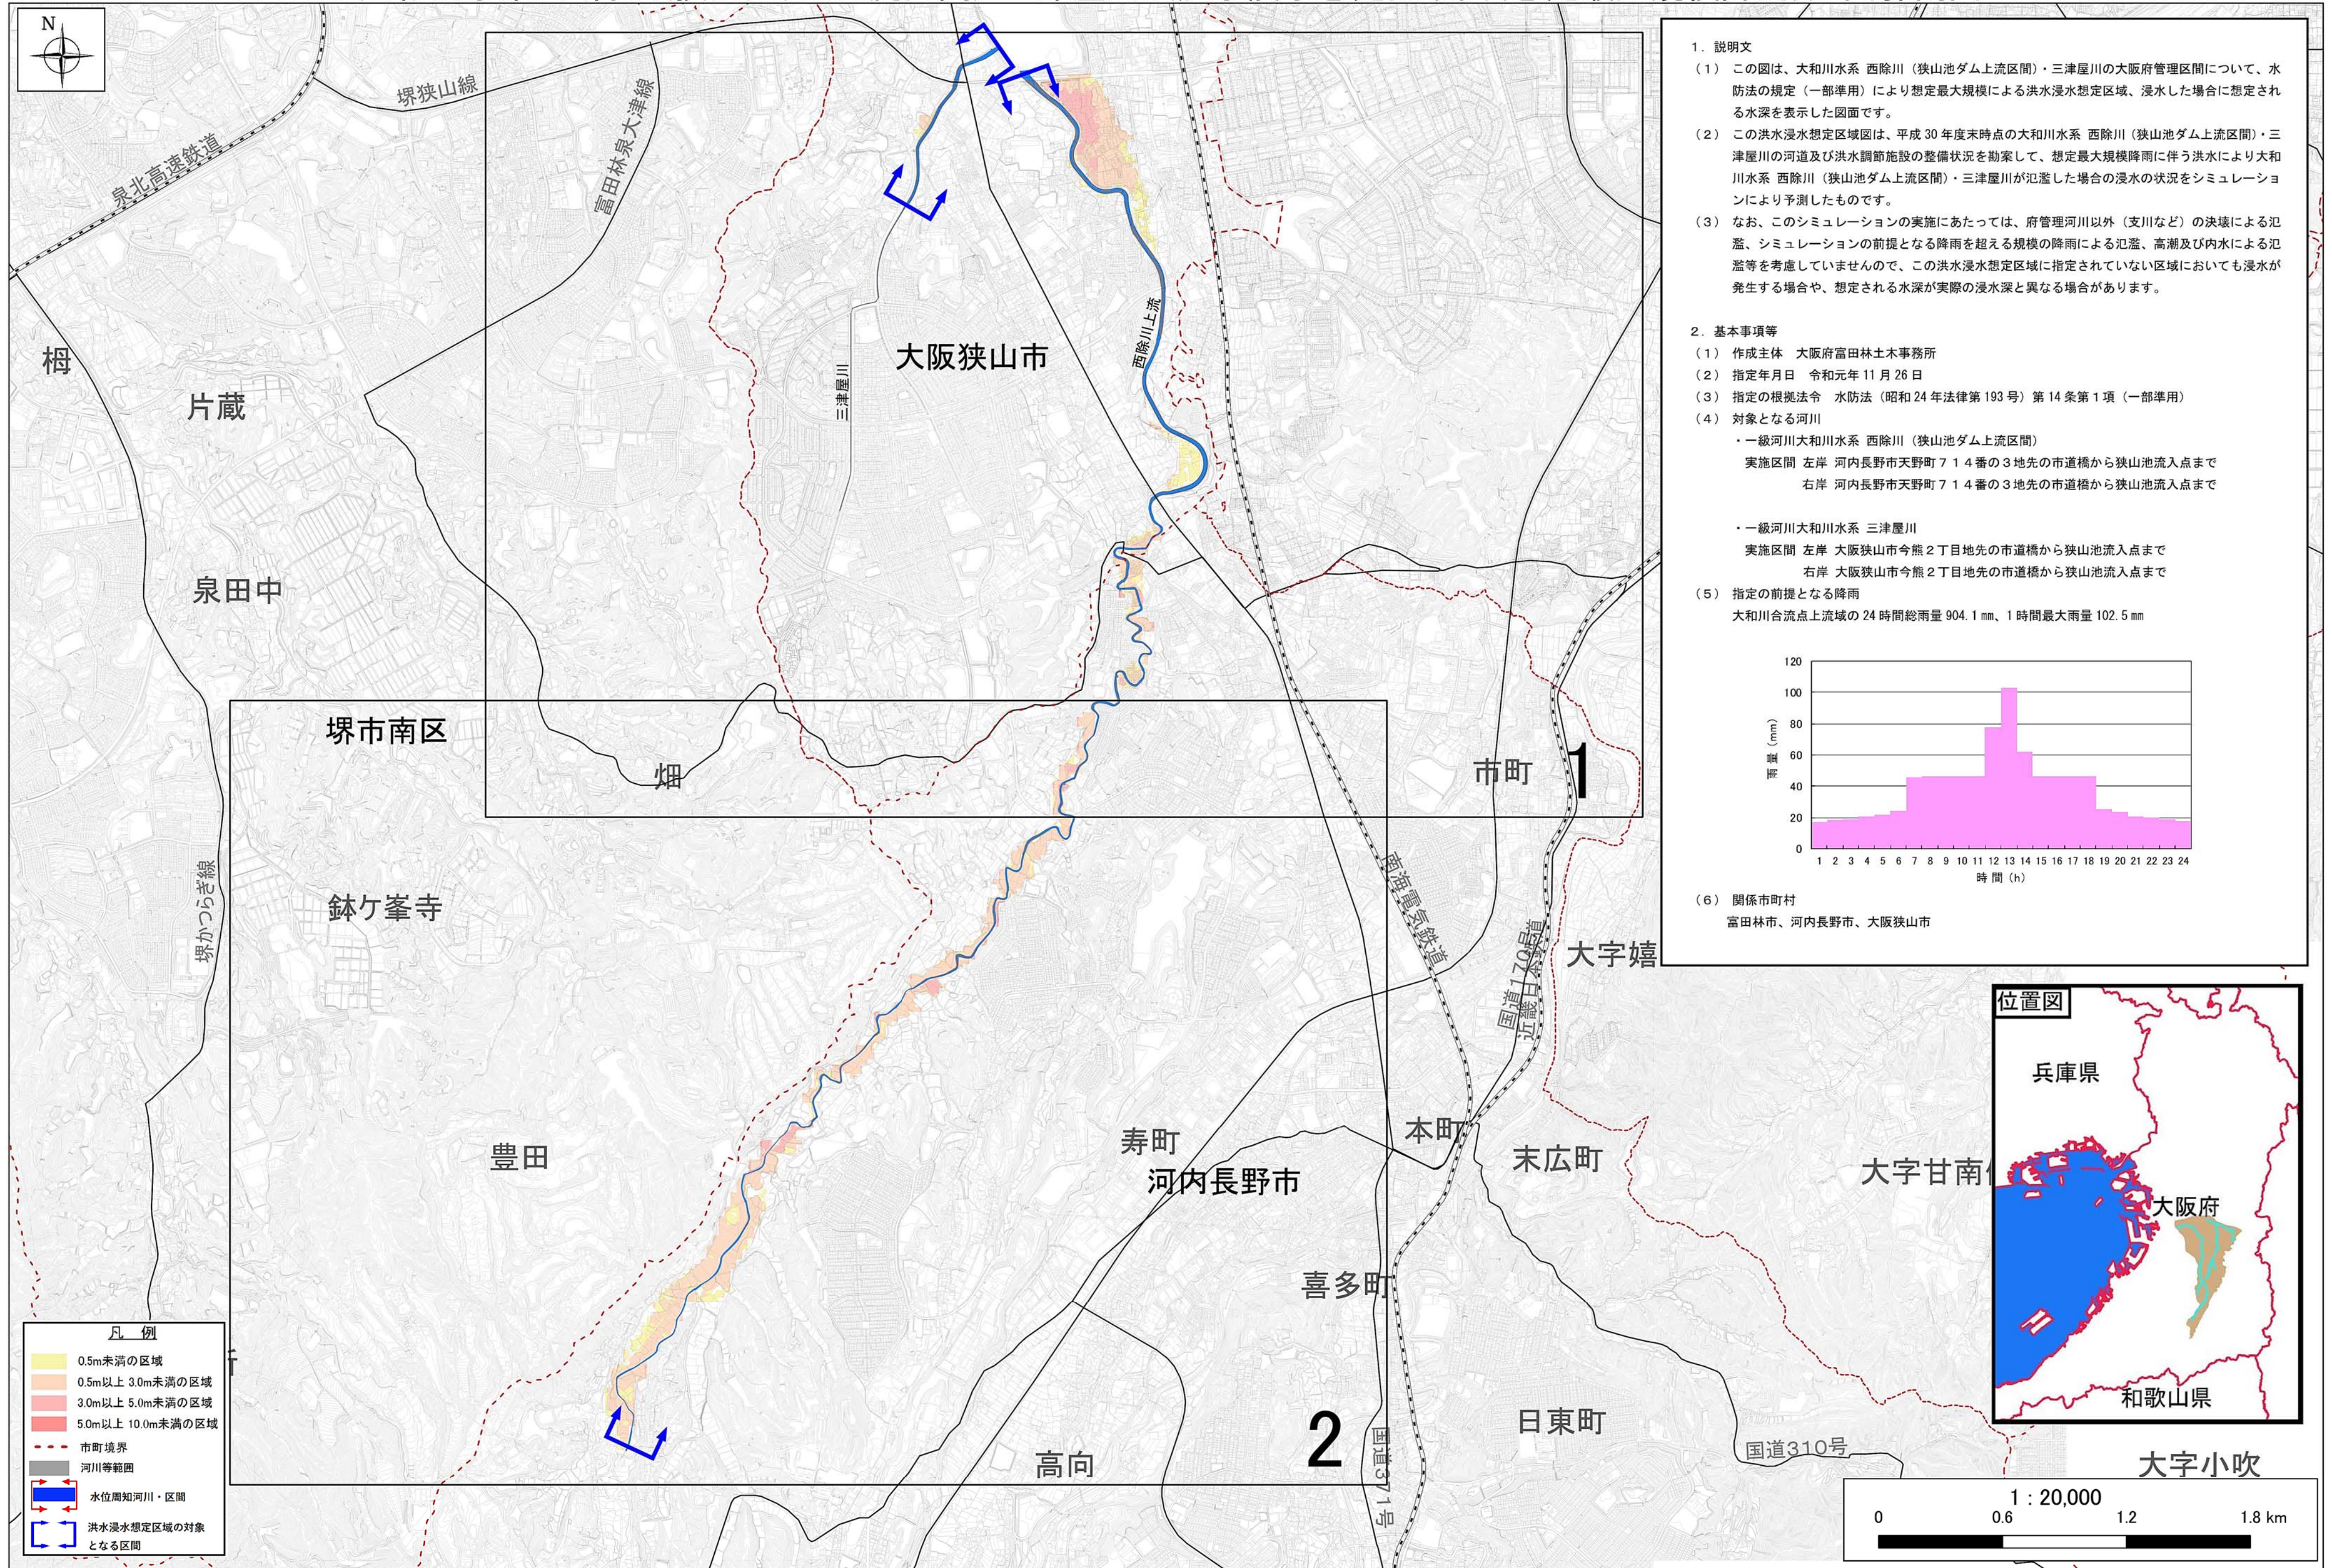

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模降雨) 拡大図 1

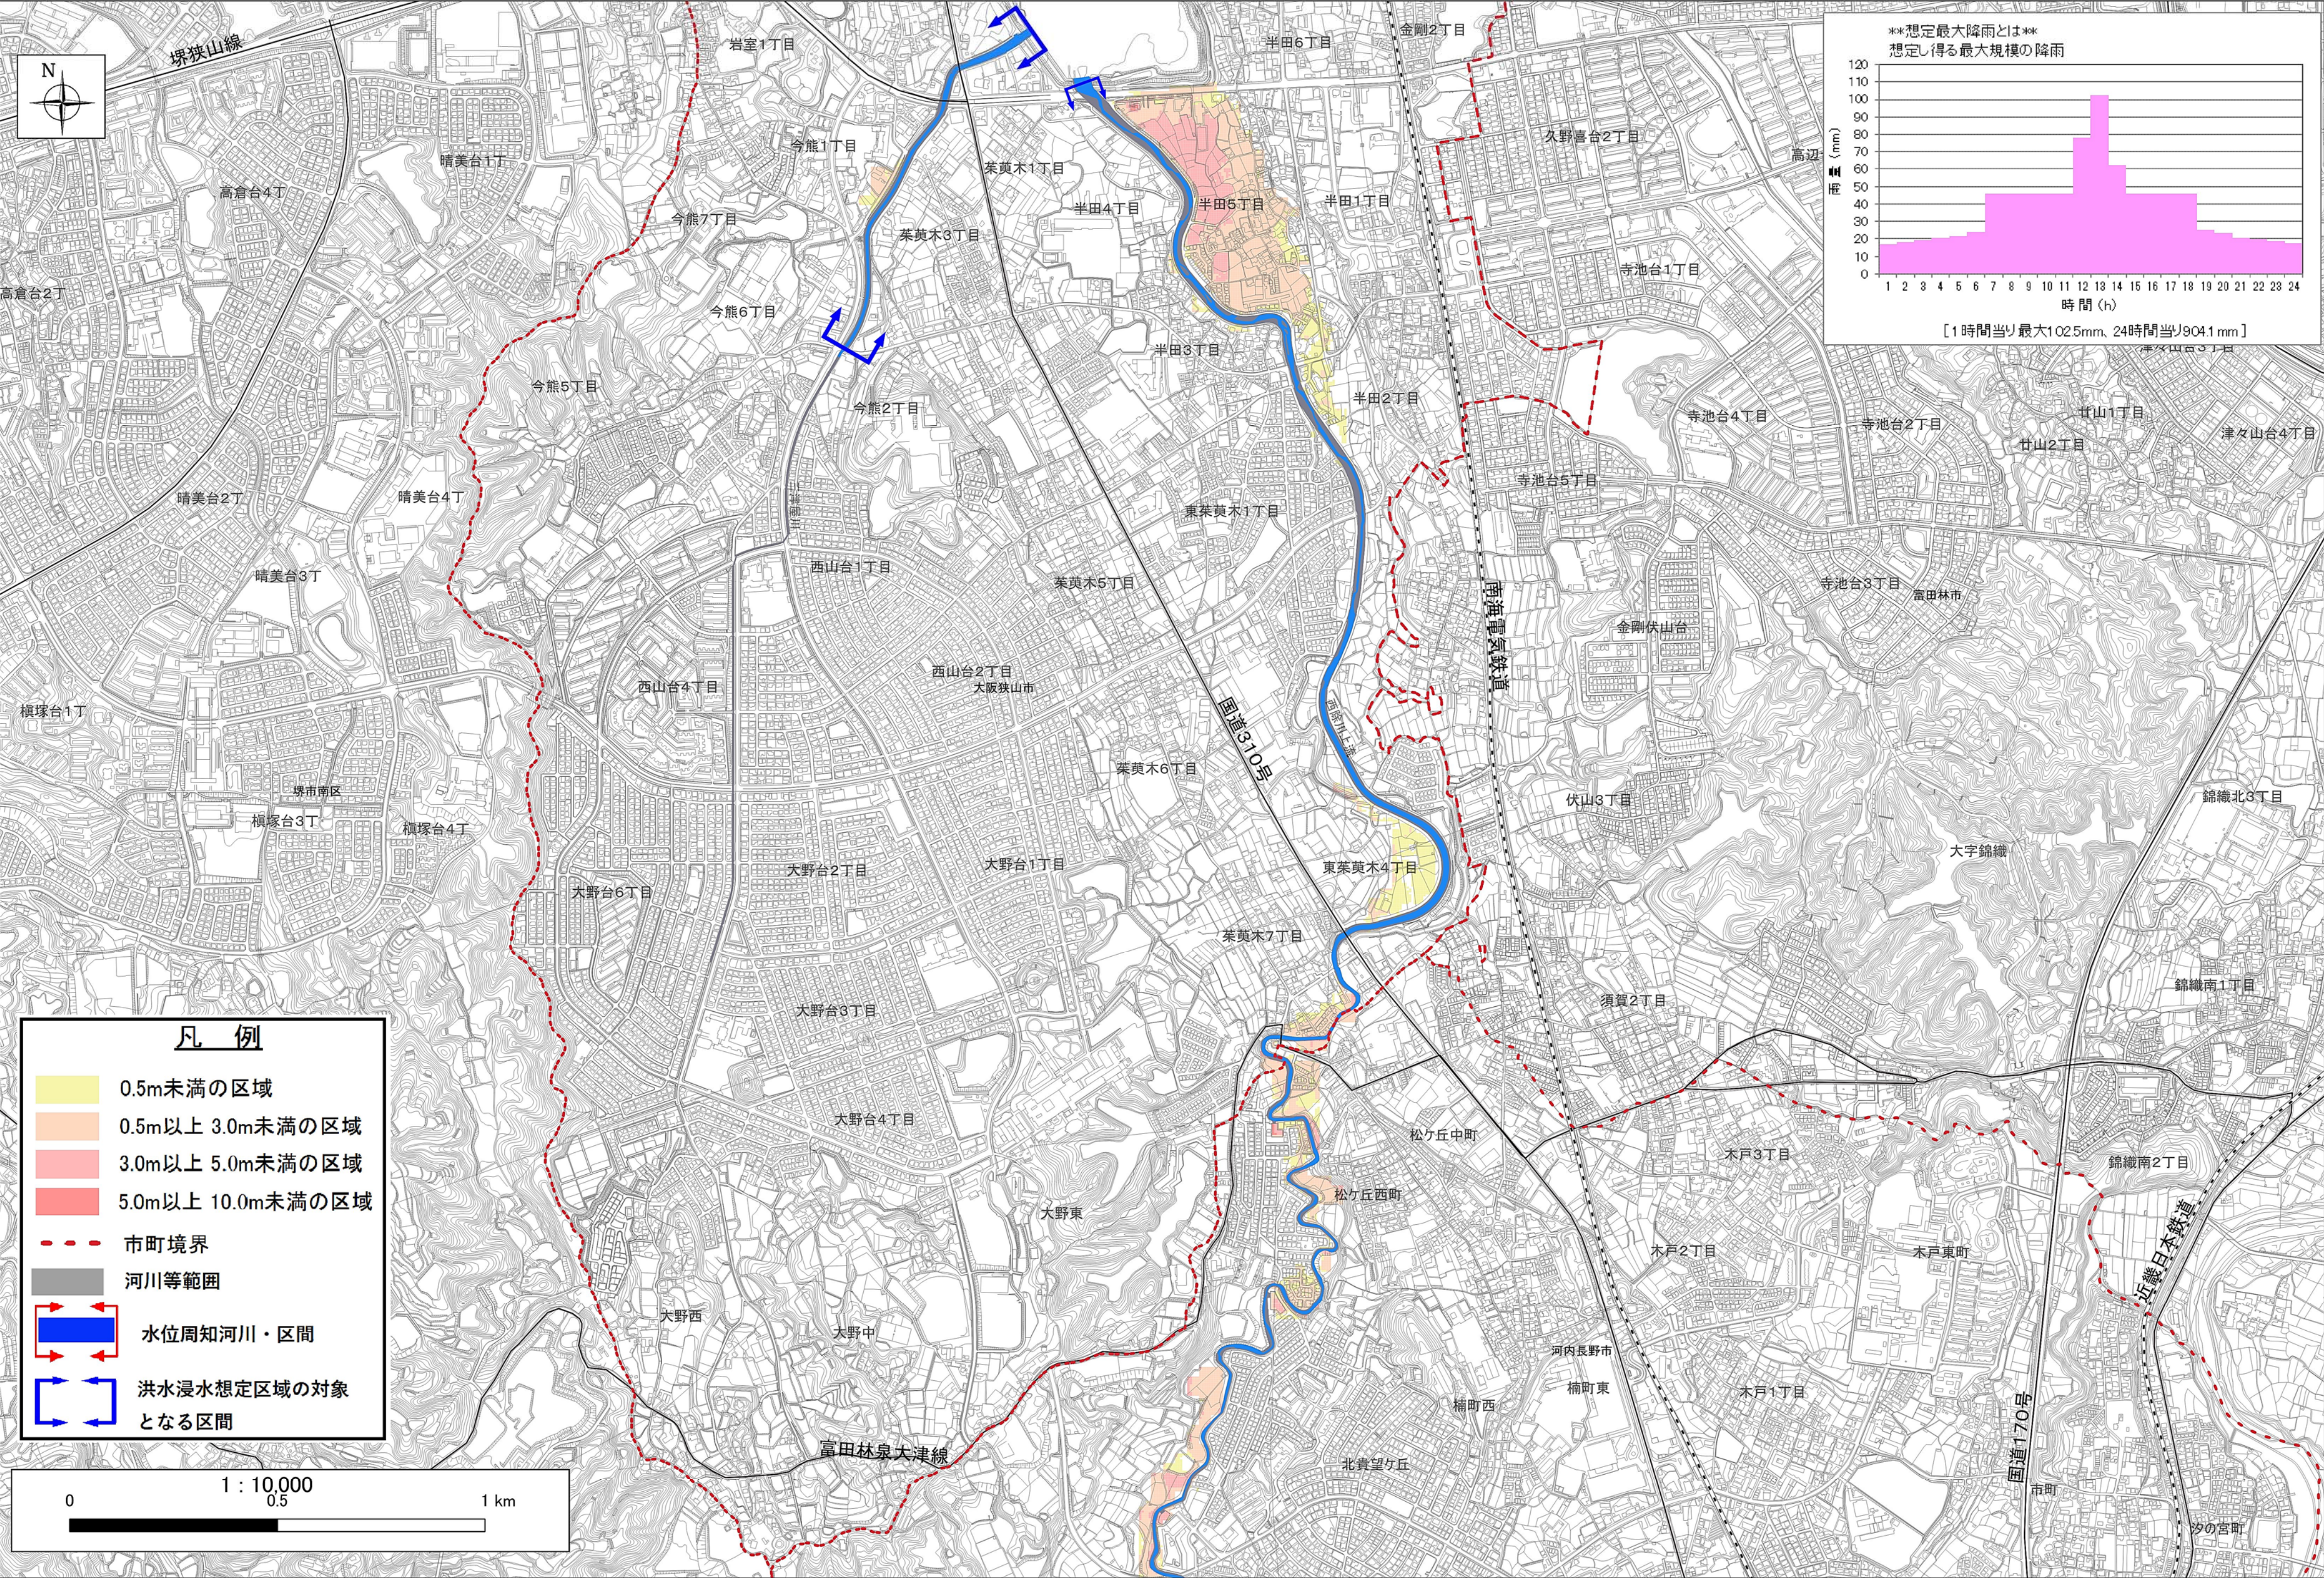

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模降雨) 拡大図 2

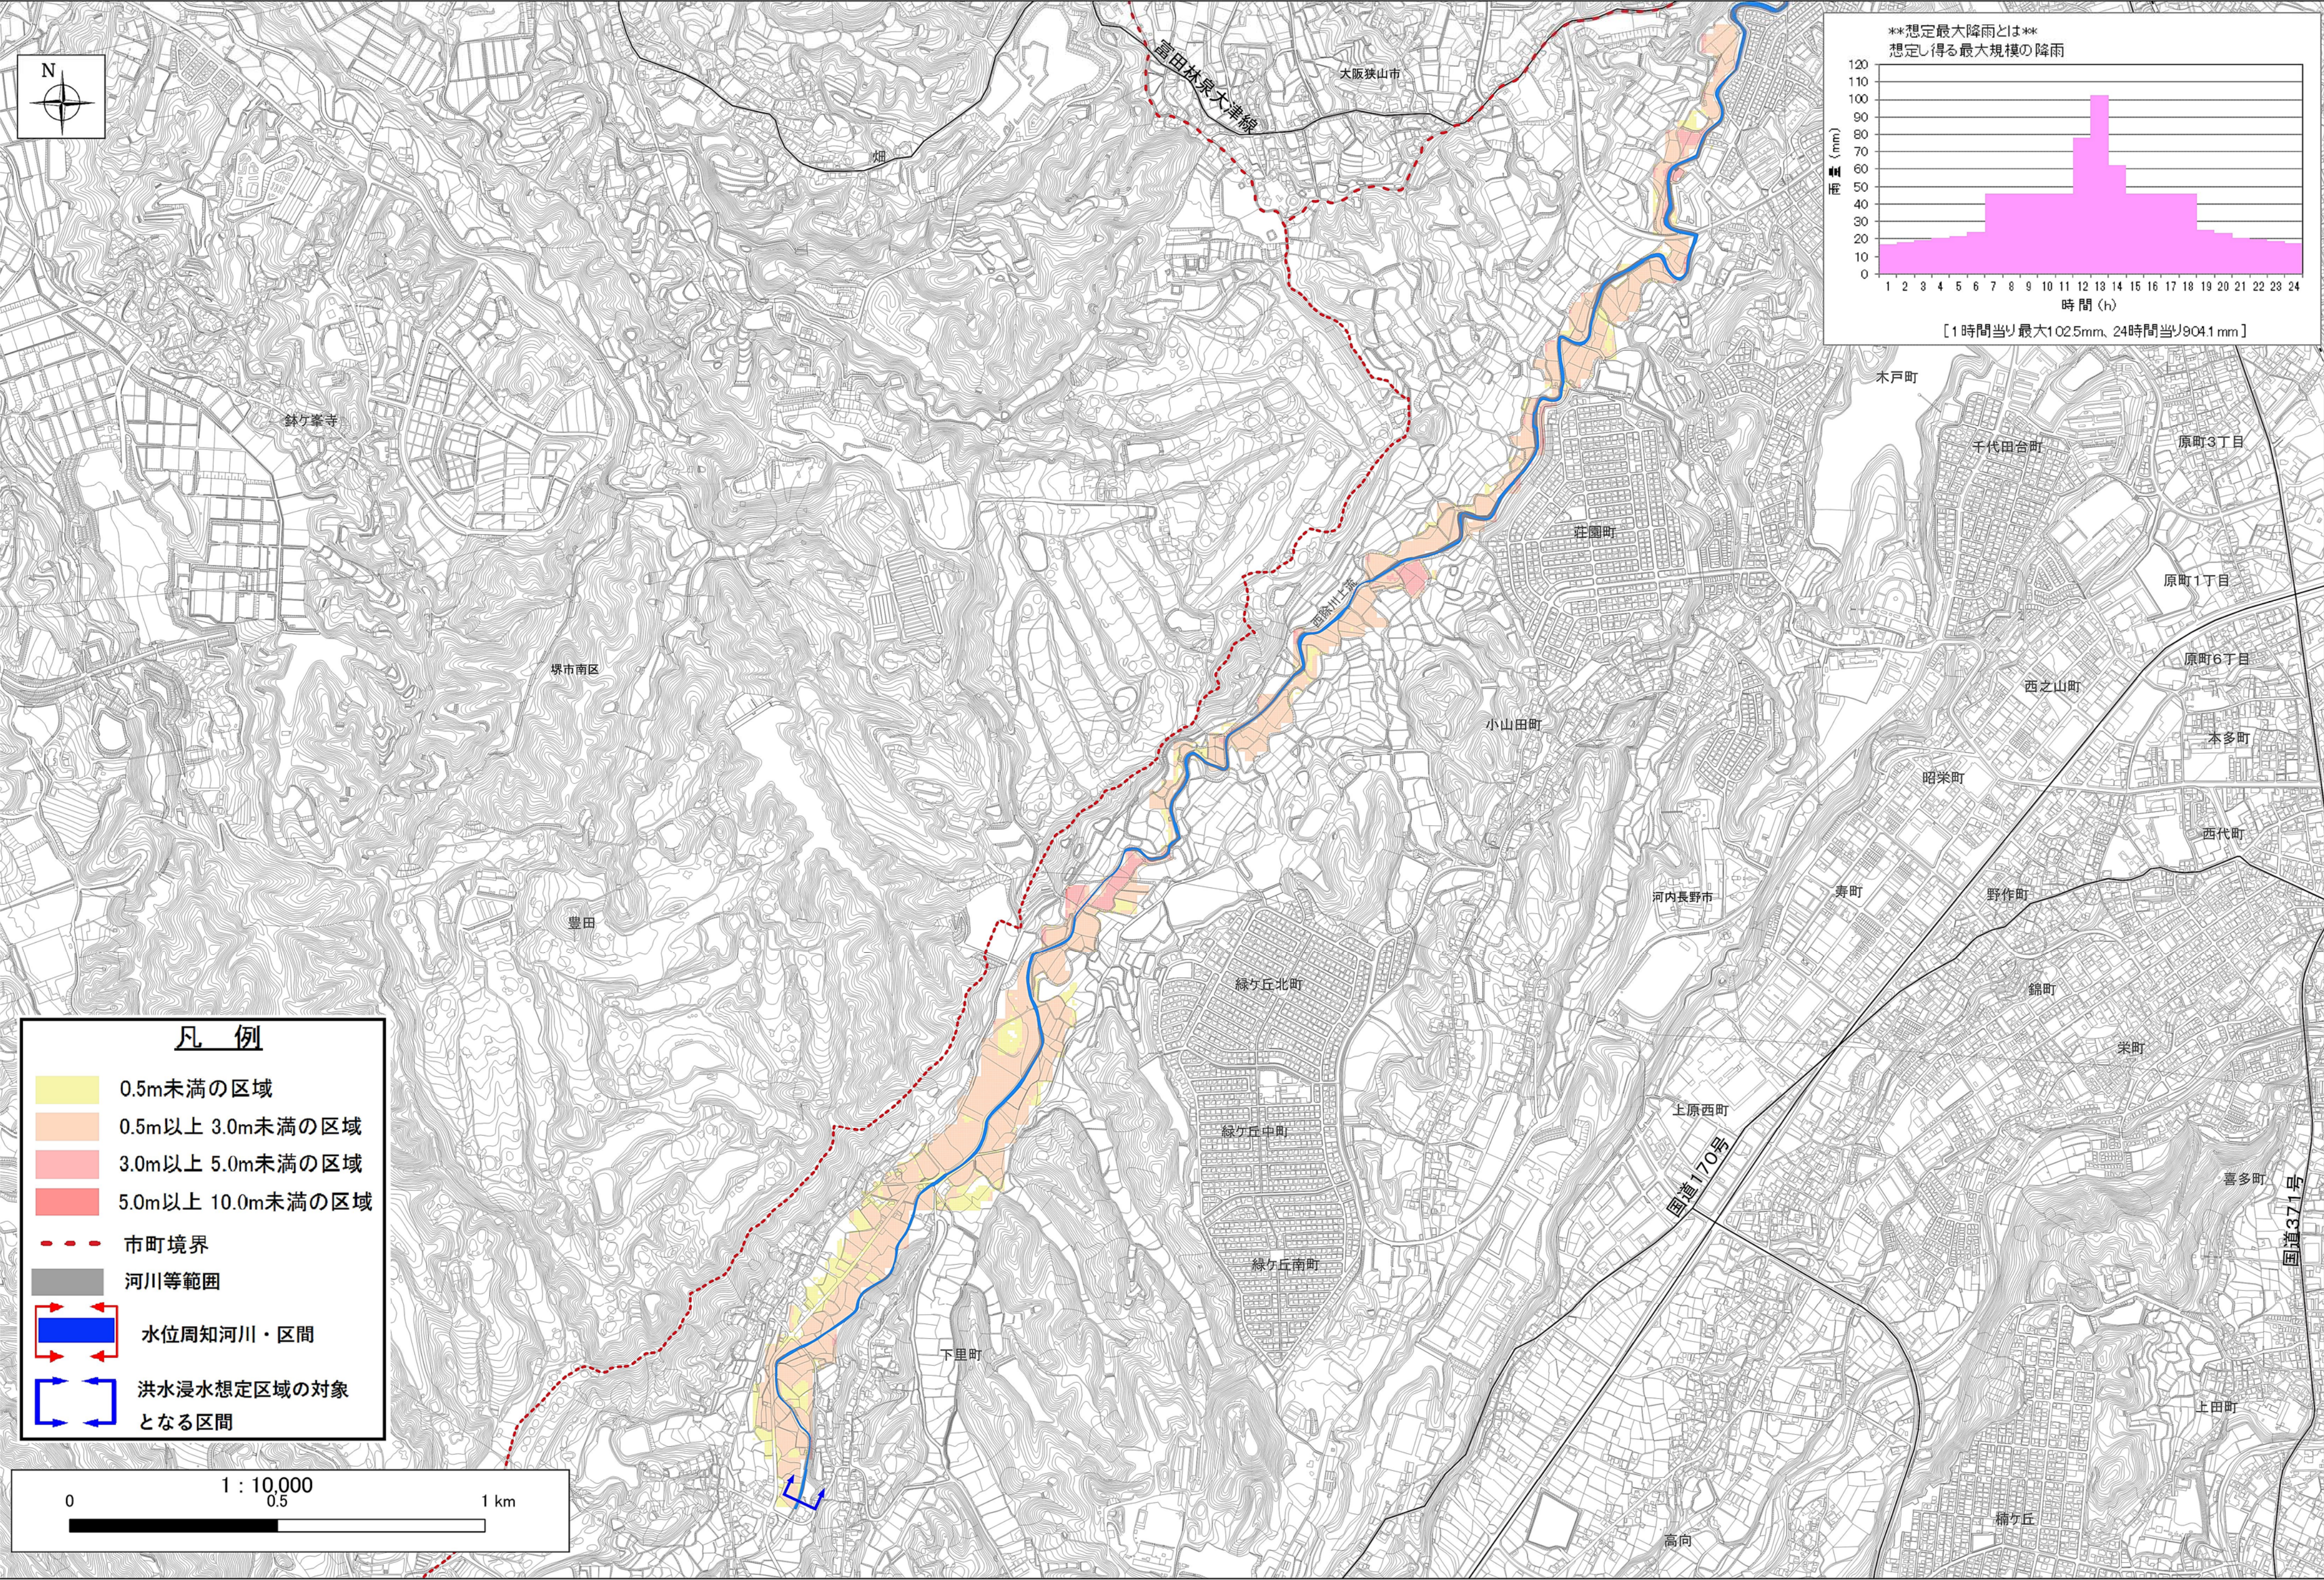

大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川
洪水浸水想定区域図（計画規模）

1. 説明文


- （１） この図は、大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の大阪府管理区間について、水防法の規定（一部準用）に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- （２） この洪水浸水想定区域図は、平成 30 年度末時点の大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率 1/100（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100）の降雨に伴う洪水により大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- （３） なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- （１） 作成主体 大阪府富田林土木事務所
- （２） 指定年月日 令和元年 11 月 26 日
- （３） 根拠法令 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 2 項（一部準用）
- （４） 対象となる河川
- ・ 一級河川大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）
実施区間 左岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
 - ・ 一級河川大和川水系 三津屋川
実施区間 左岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで

（５） 算出の前提となる降雨


大和川合流点上流域の 24 時間総雨量 233.9 mm、1 時間最大雨量 75.8 mm

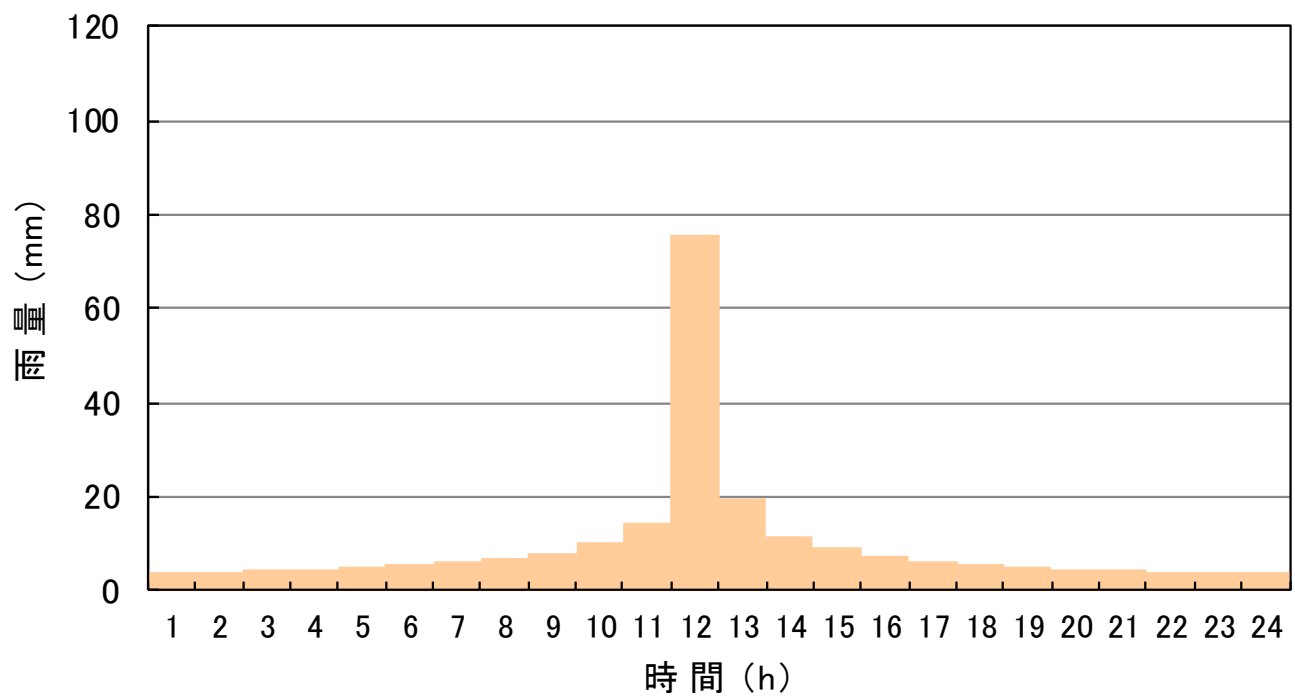


（６） 関係市町村

富田林市、河内長野市、大阪狭山市


大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川（洪水浸水想定区域図(計画規模)） 図郭割図

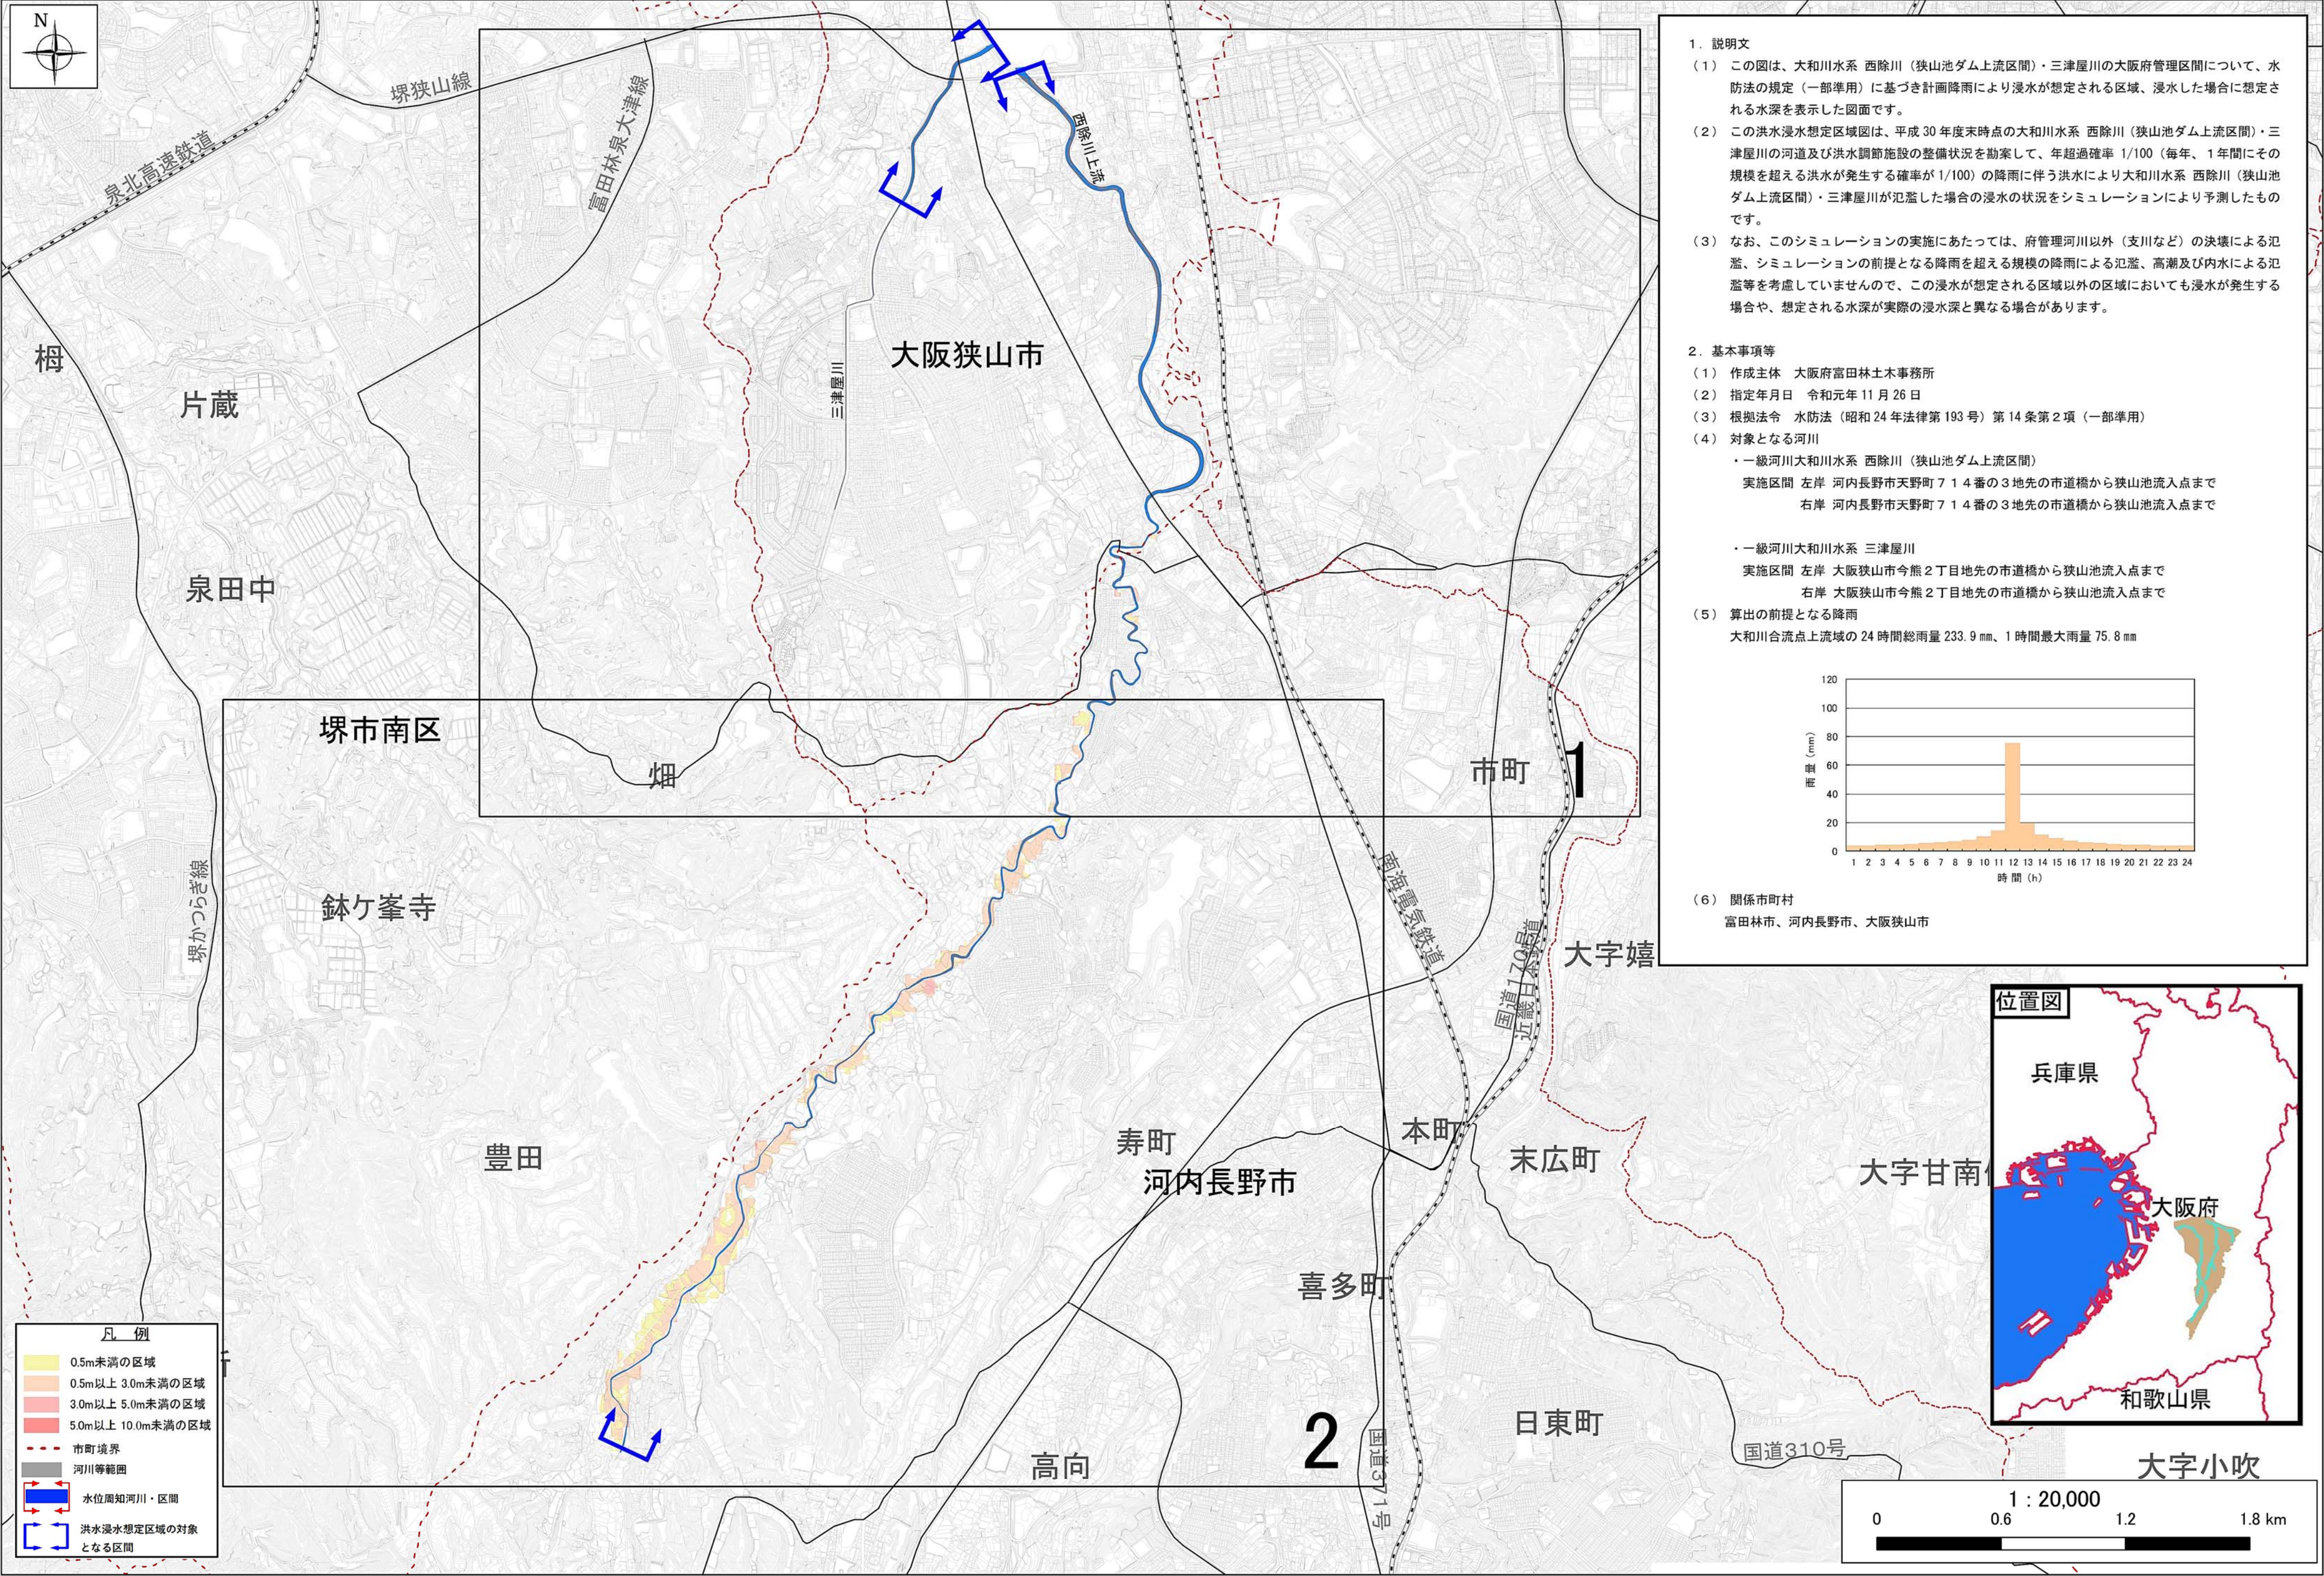

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(計画規模) 拡大図 1

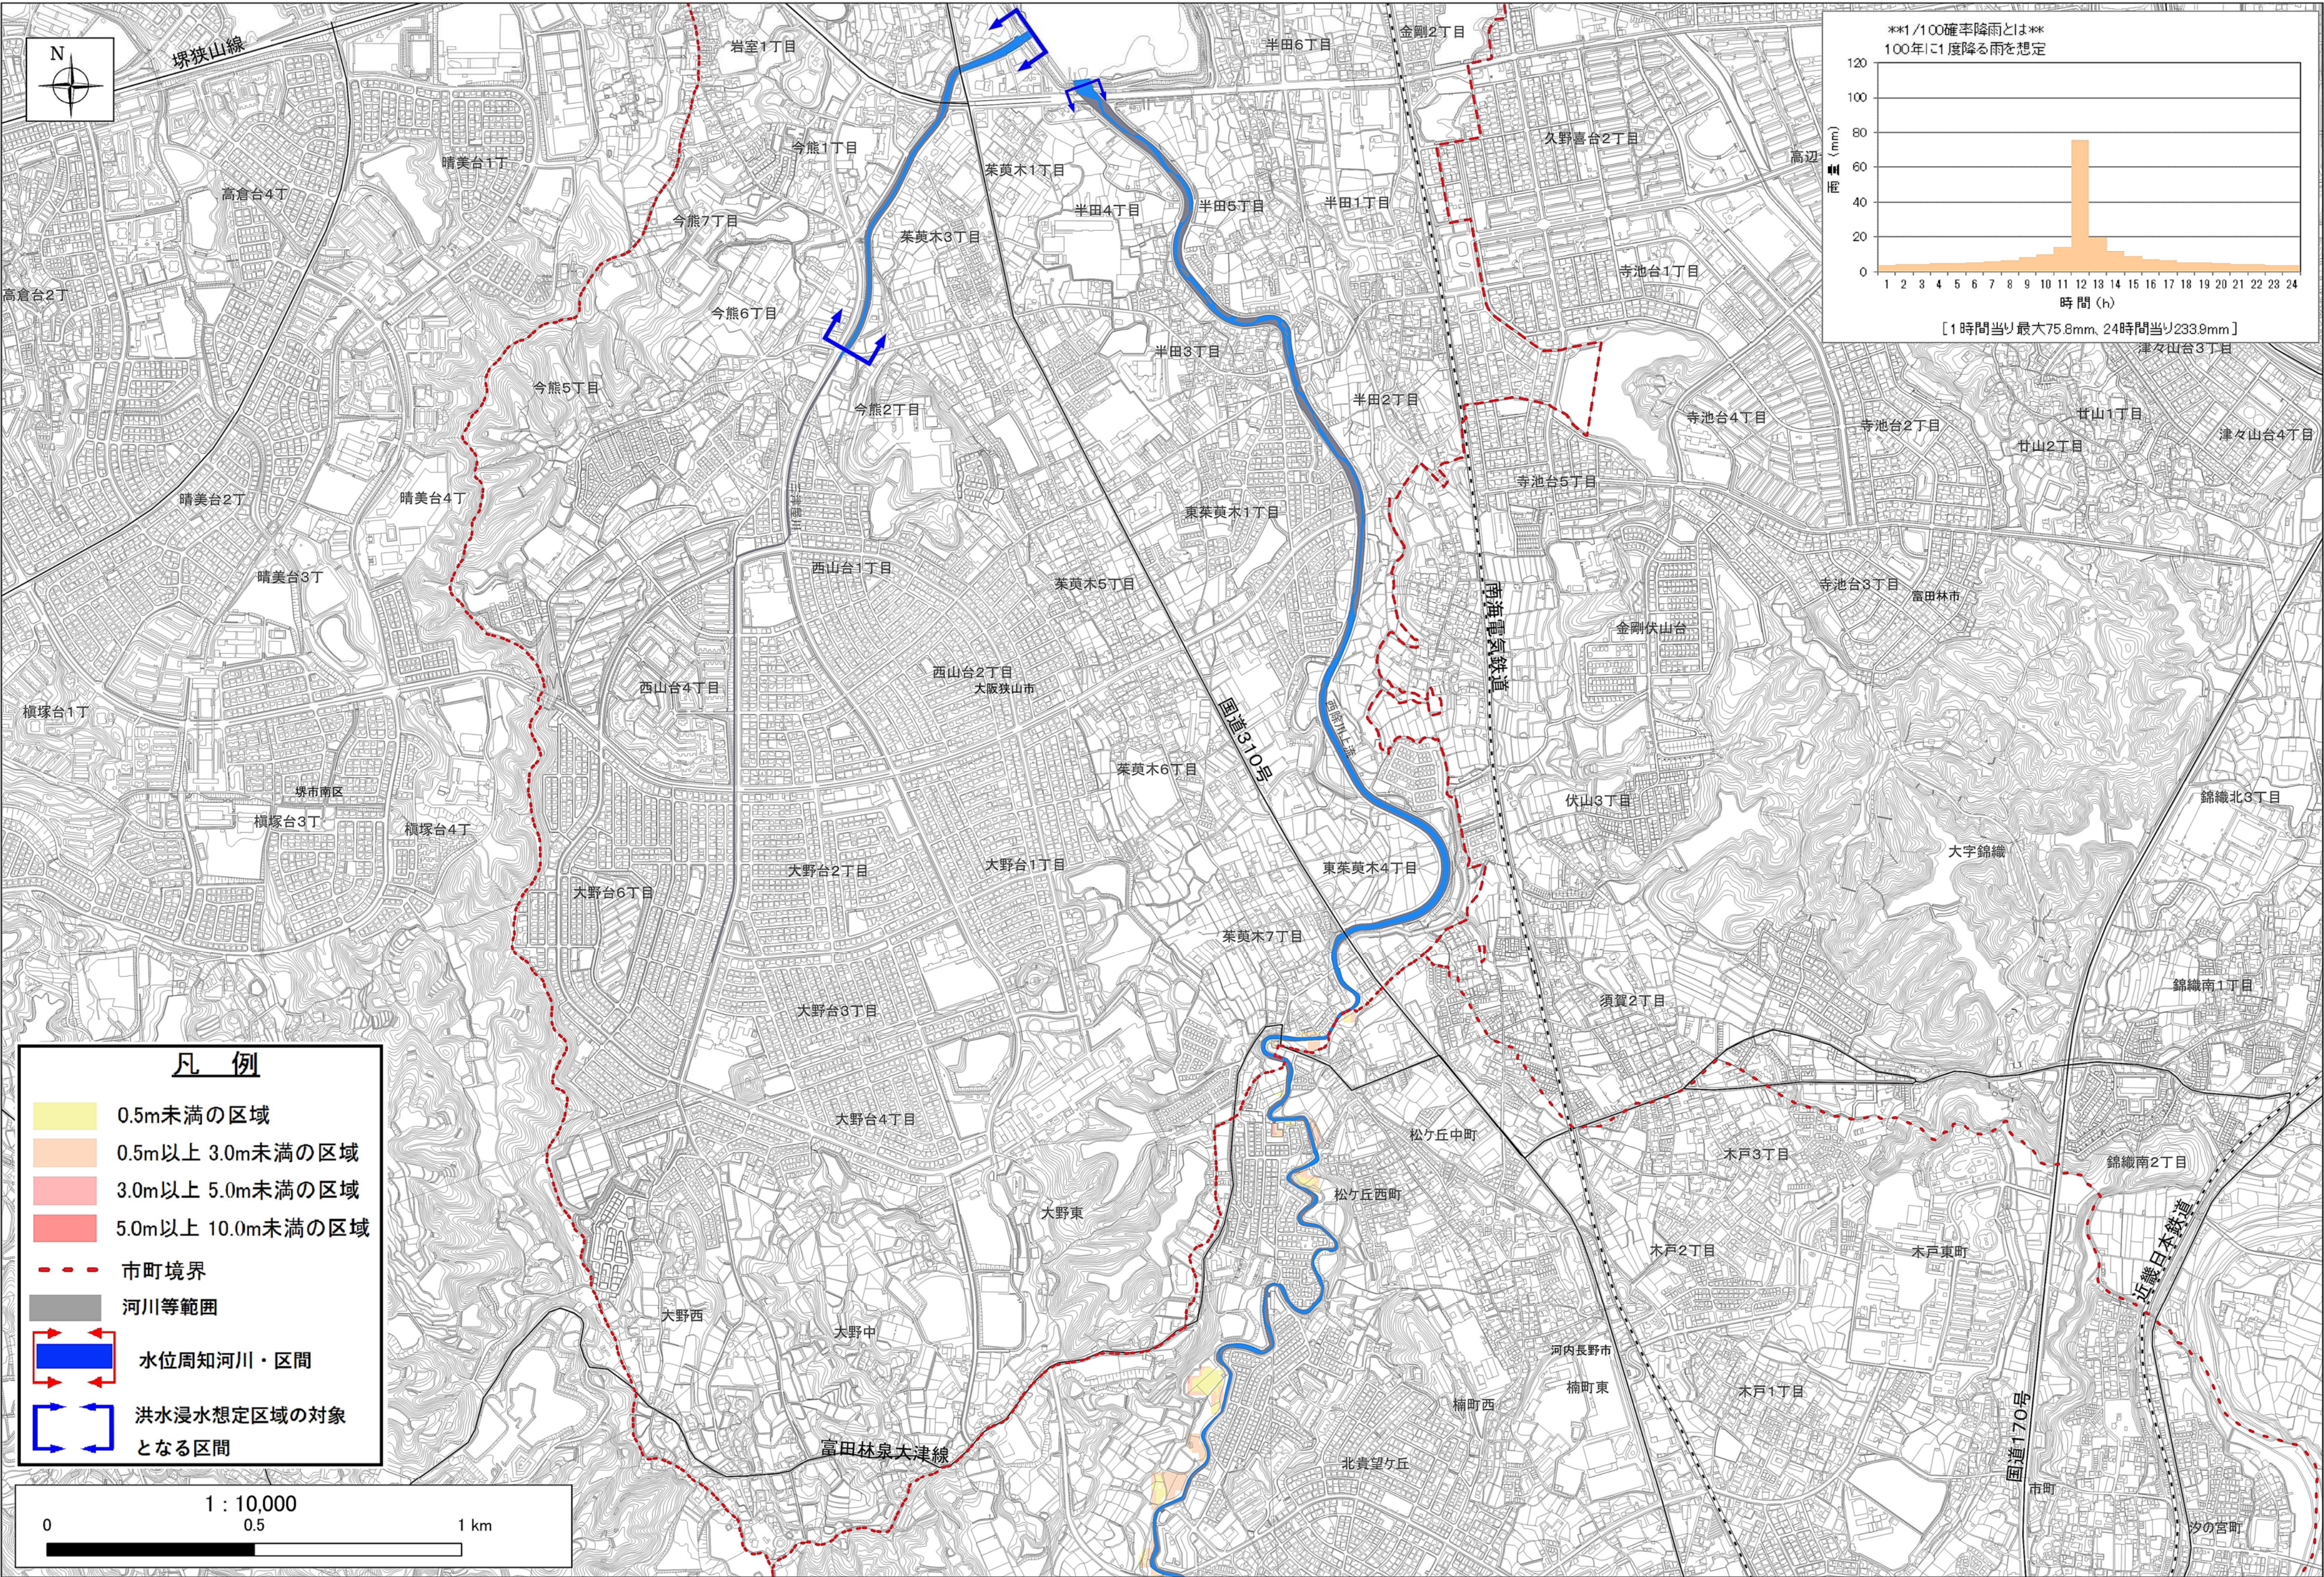

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(計画規模) 拡大図 2

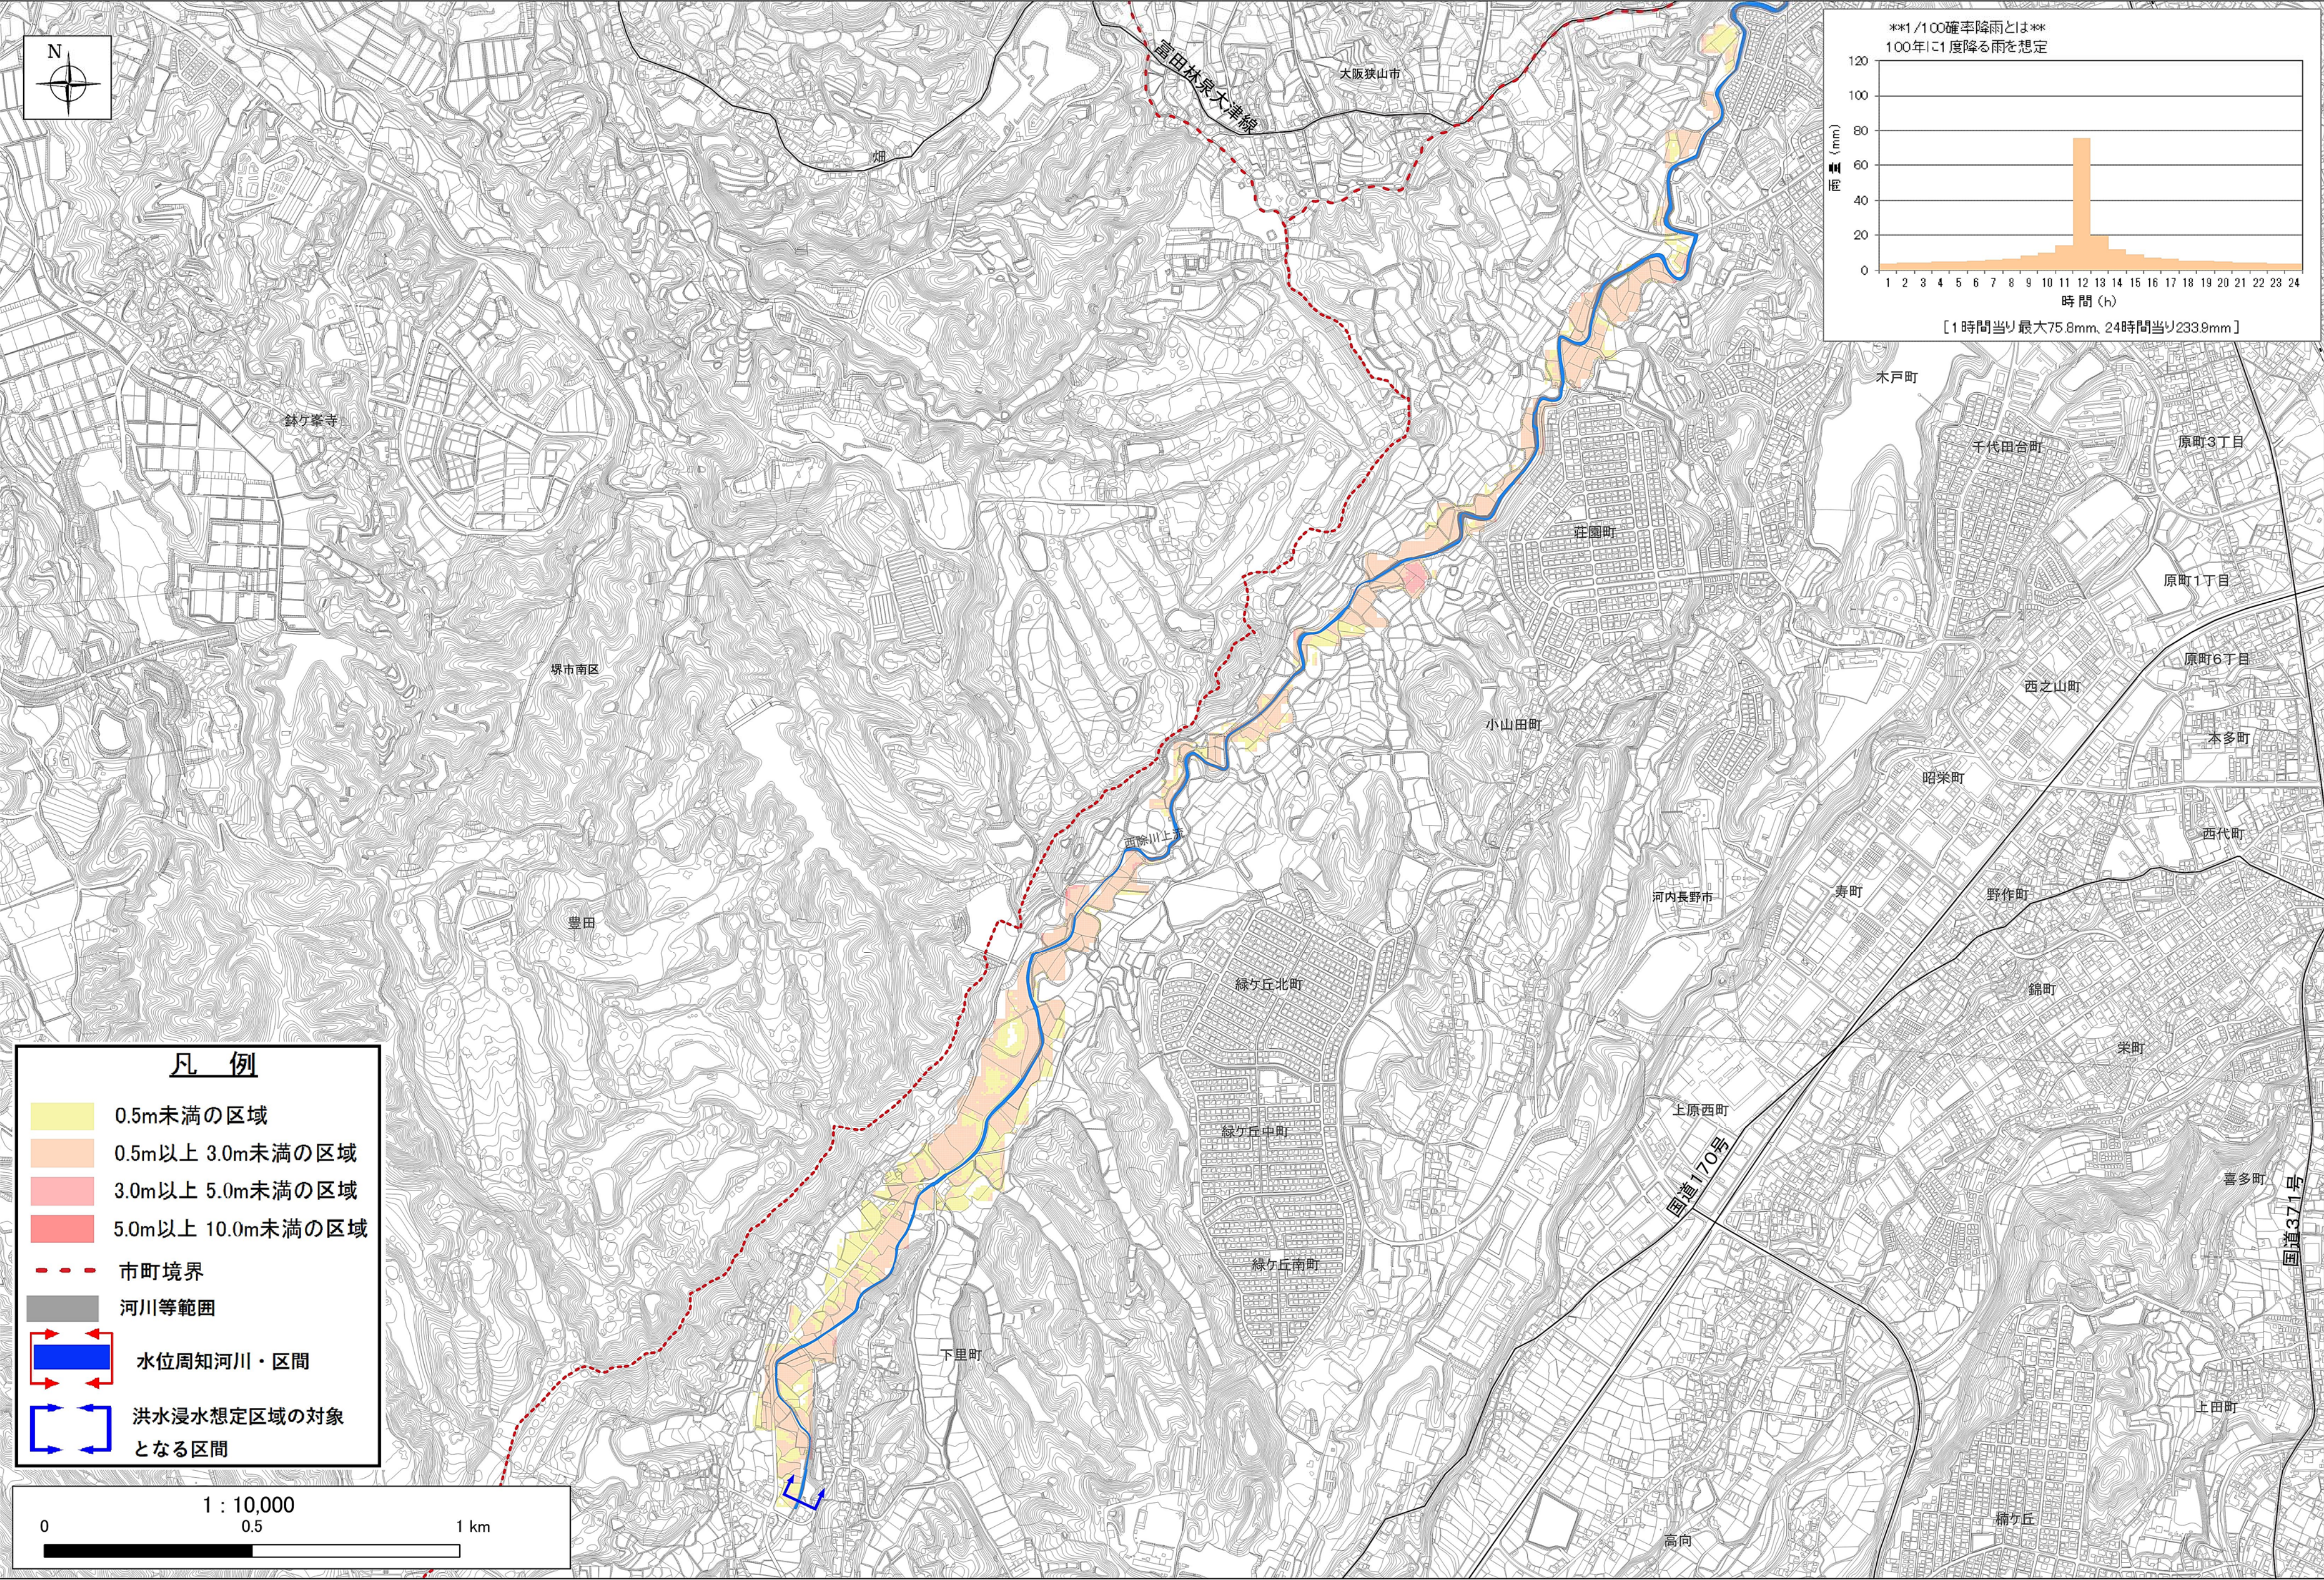

大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

1. 説明文


- （１） この図は、大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の大阪府管理区間について、水防法の規定（一部準用）に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- （２） この浸水継続時間は、平成 30 年度末時点の大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- （３） なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

- （１） 作成主体 大阪府富田林土木事務所
- （２） 指定年月日 令和元年 11 月 26 日
- （３） 根拠法令 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 2 項（一部準用）
- （４） 対象となる河川
- ・ 一級河川大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）
実施区間 左岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
 - ・ 一級河川大和川水系 三津屋川
実施区間 左岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで

（５） 指定の前提となる降雨


大和川合流点上流域の 24 時間総雨量 904. 1 mm、1 時間最大雨量 102. 5 mm

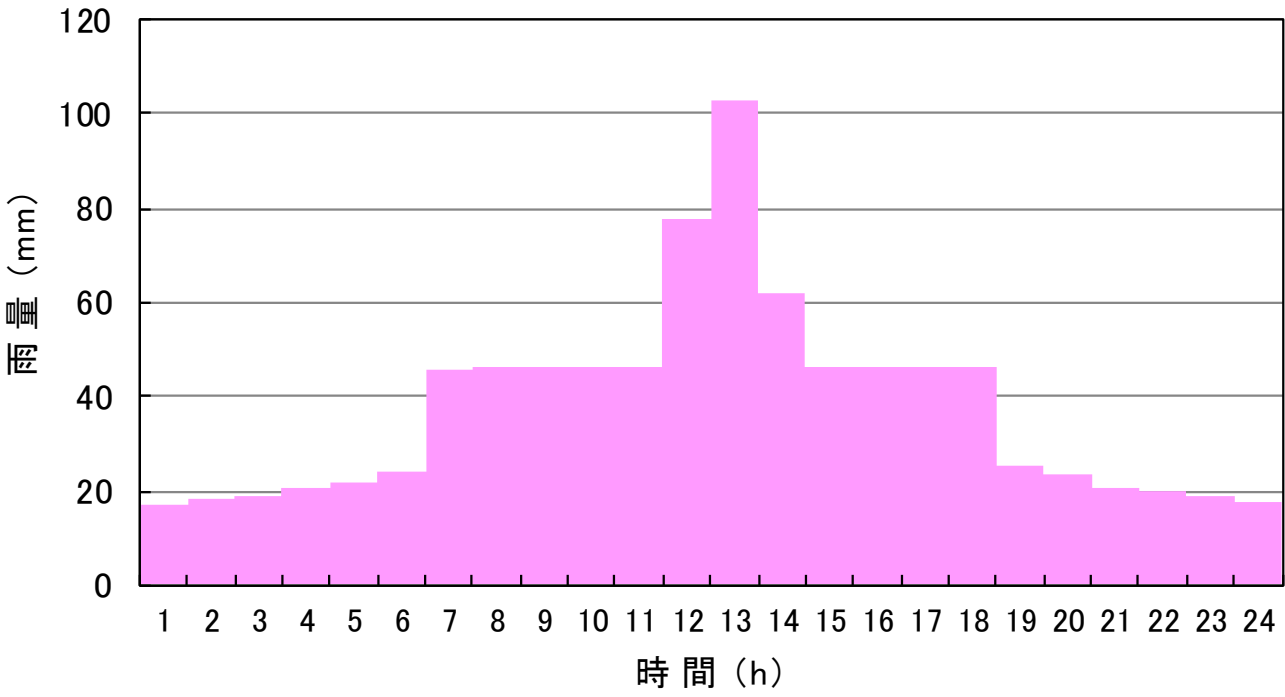


（６） 関係市町村

富田林市、河内長野市、大阪狭山市


大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川（洪水浸水想定区域図(浸水継続時間)）図郭割図

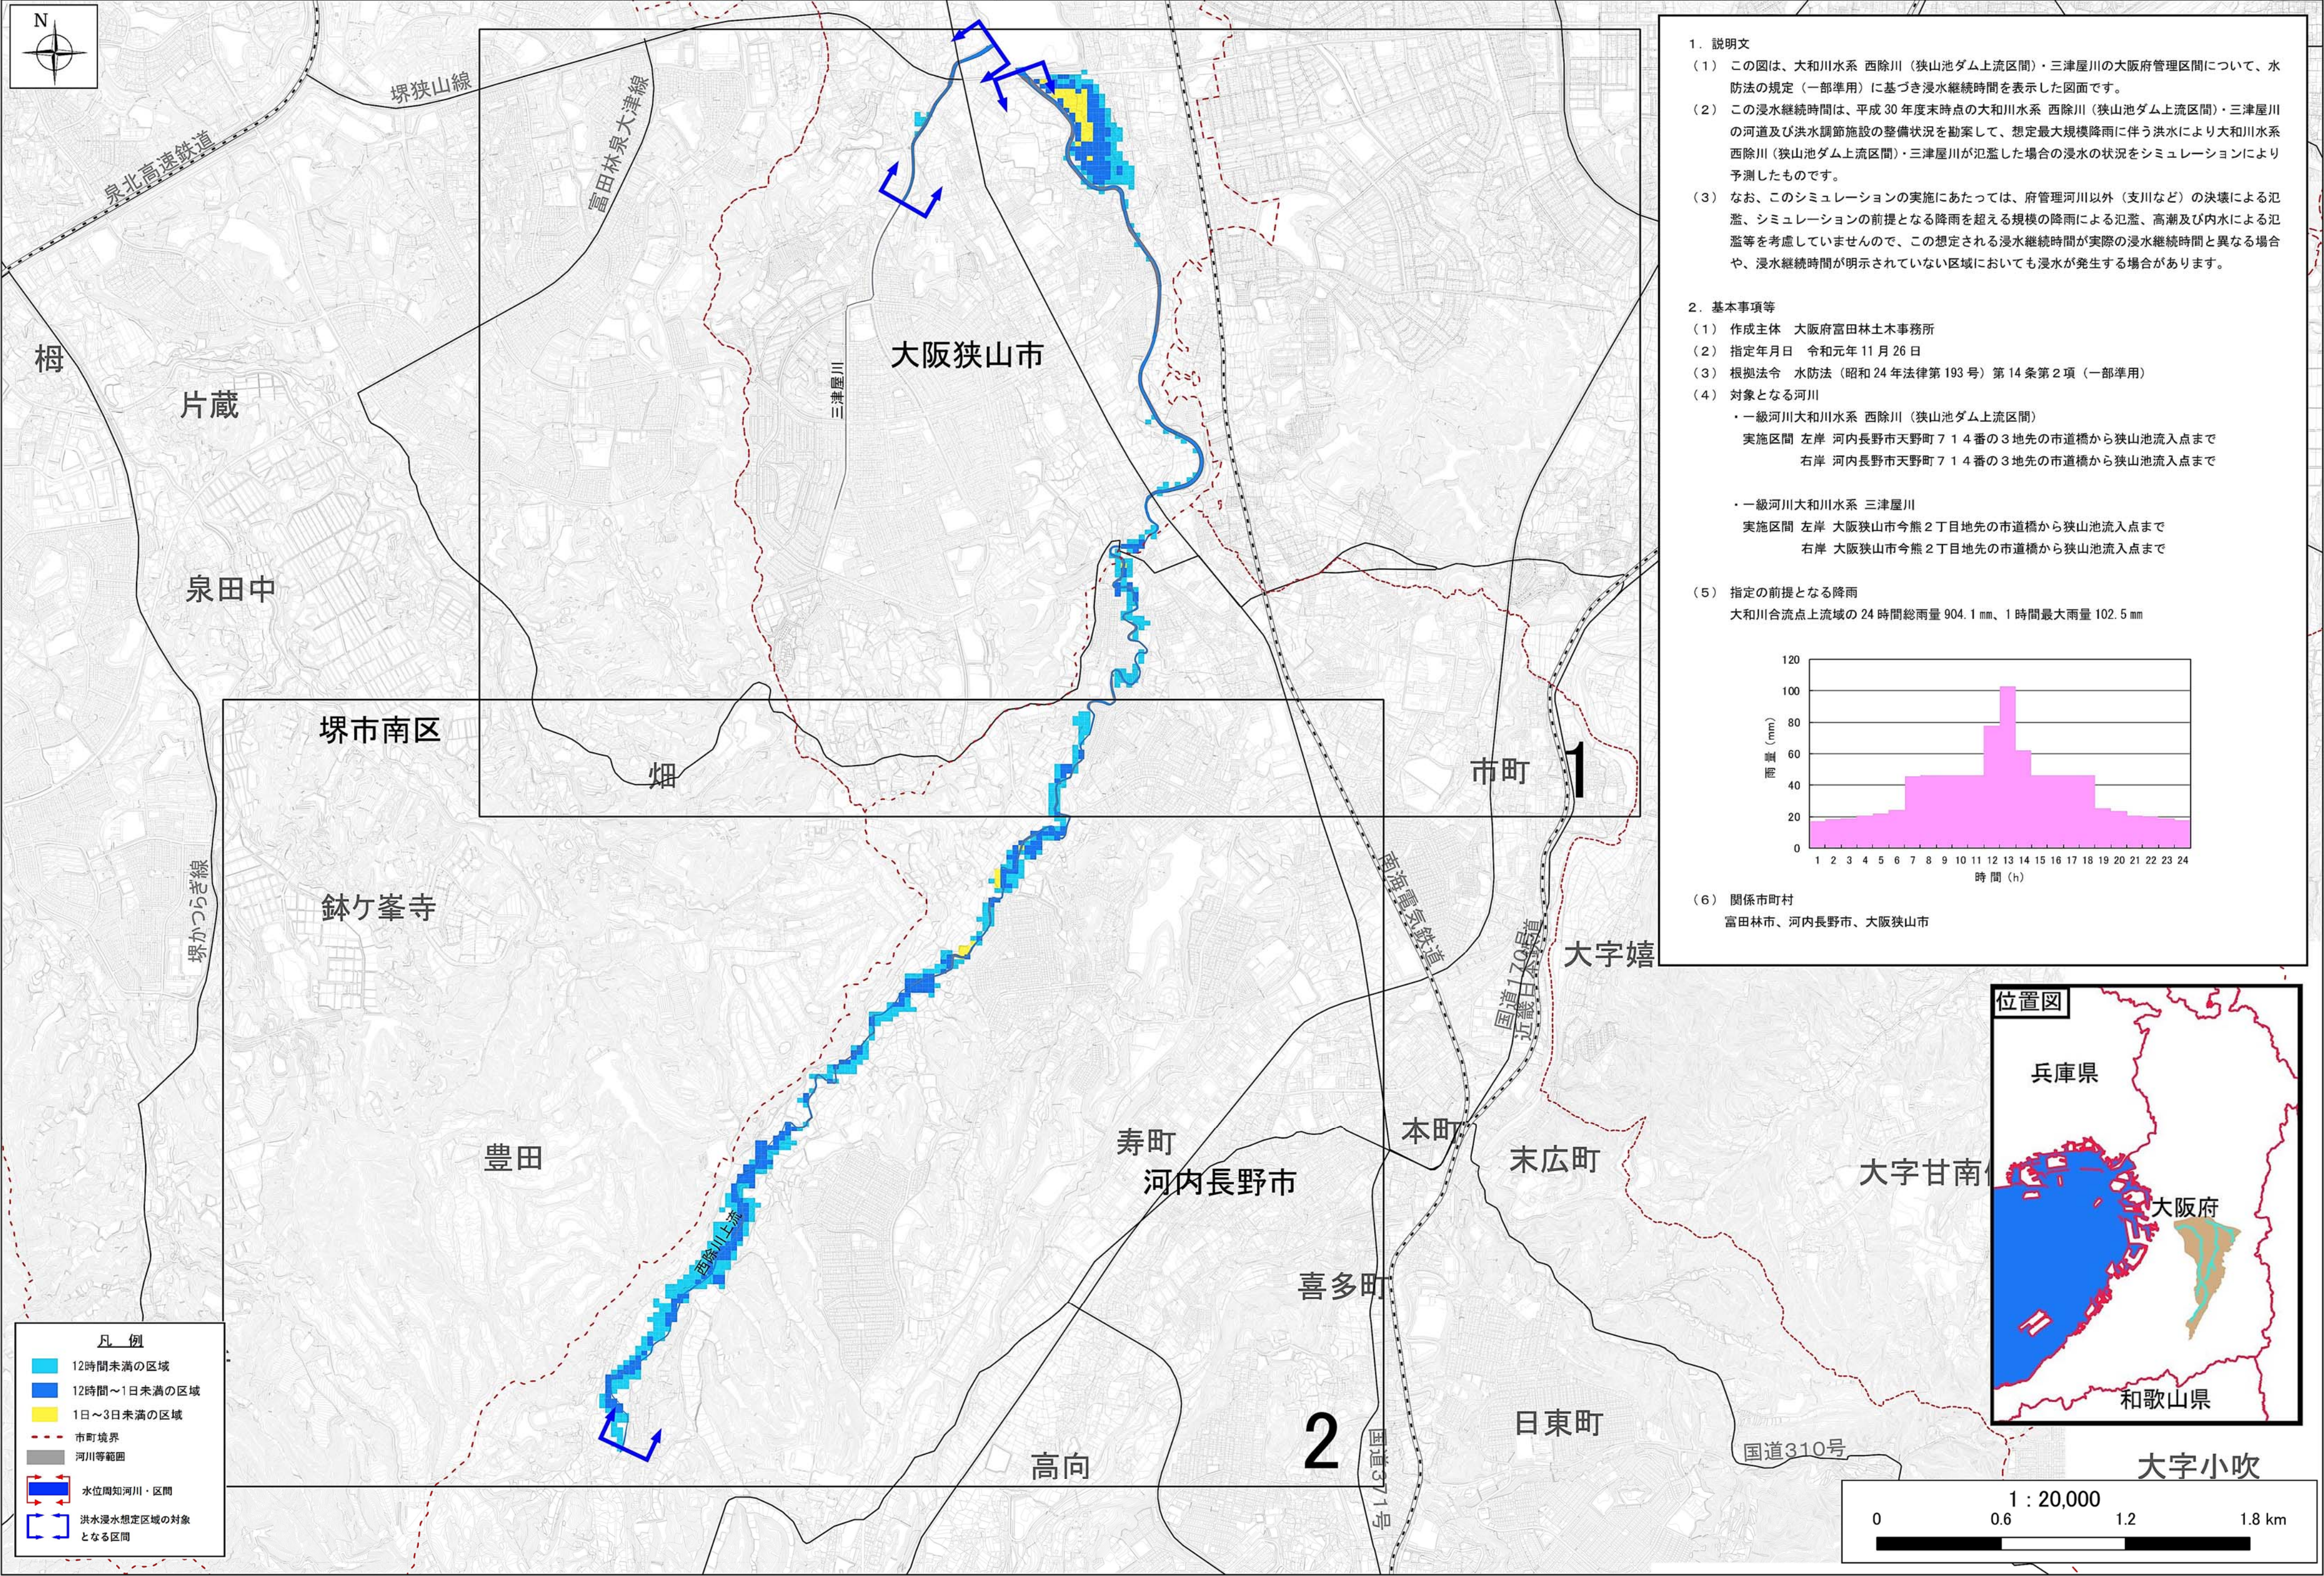

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間) 拡大図 1

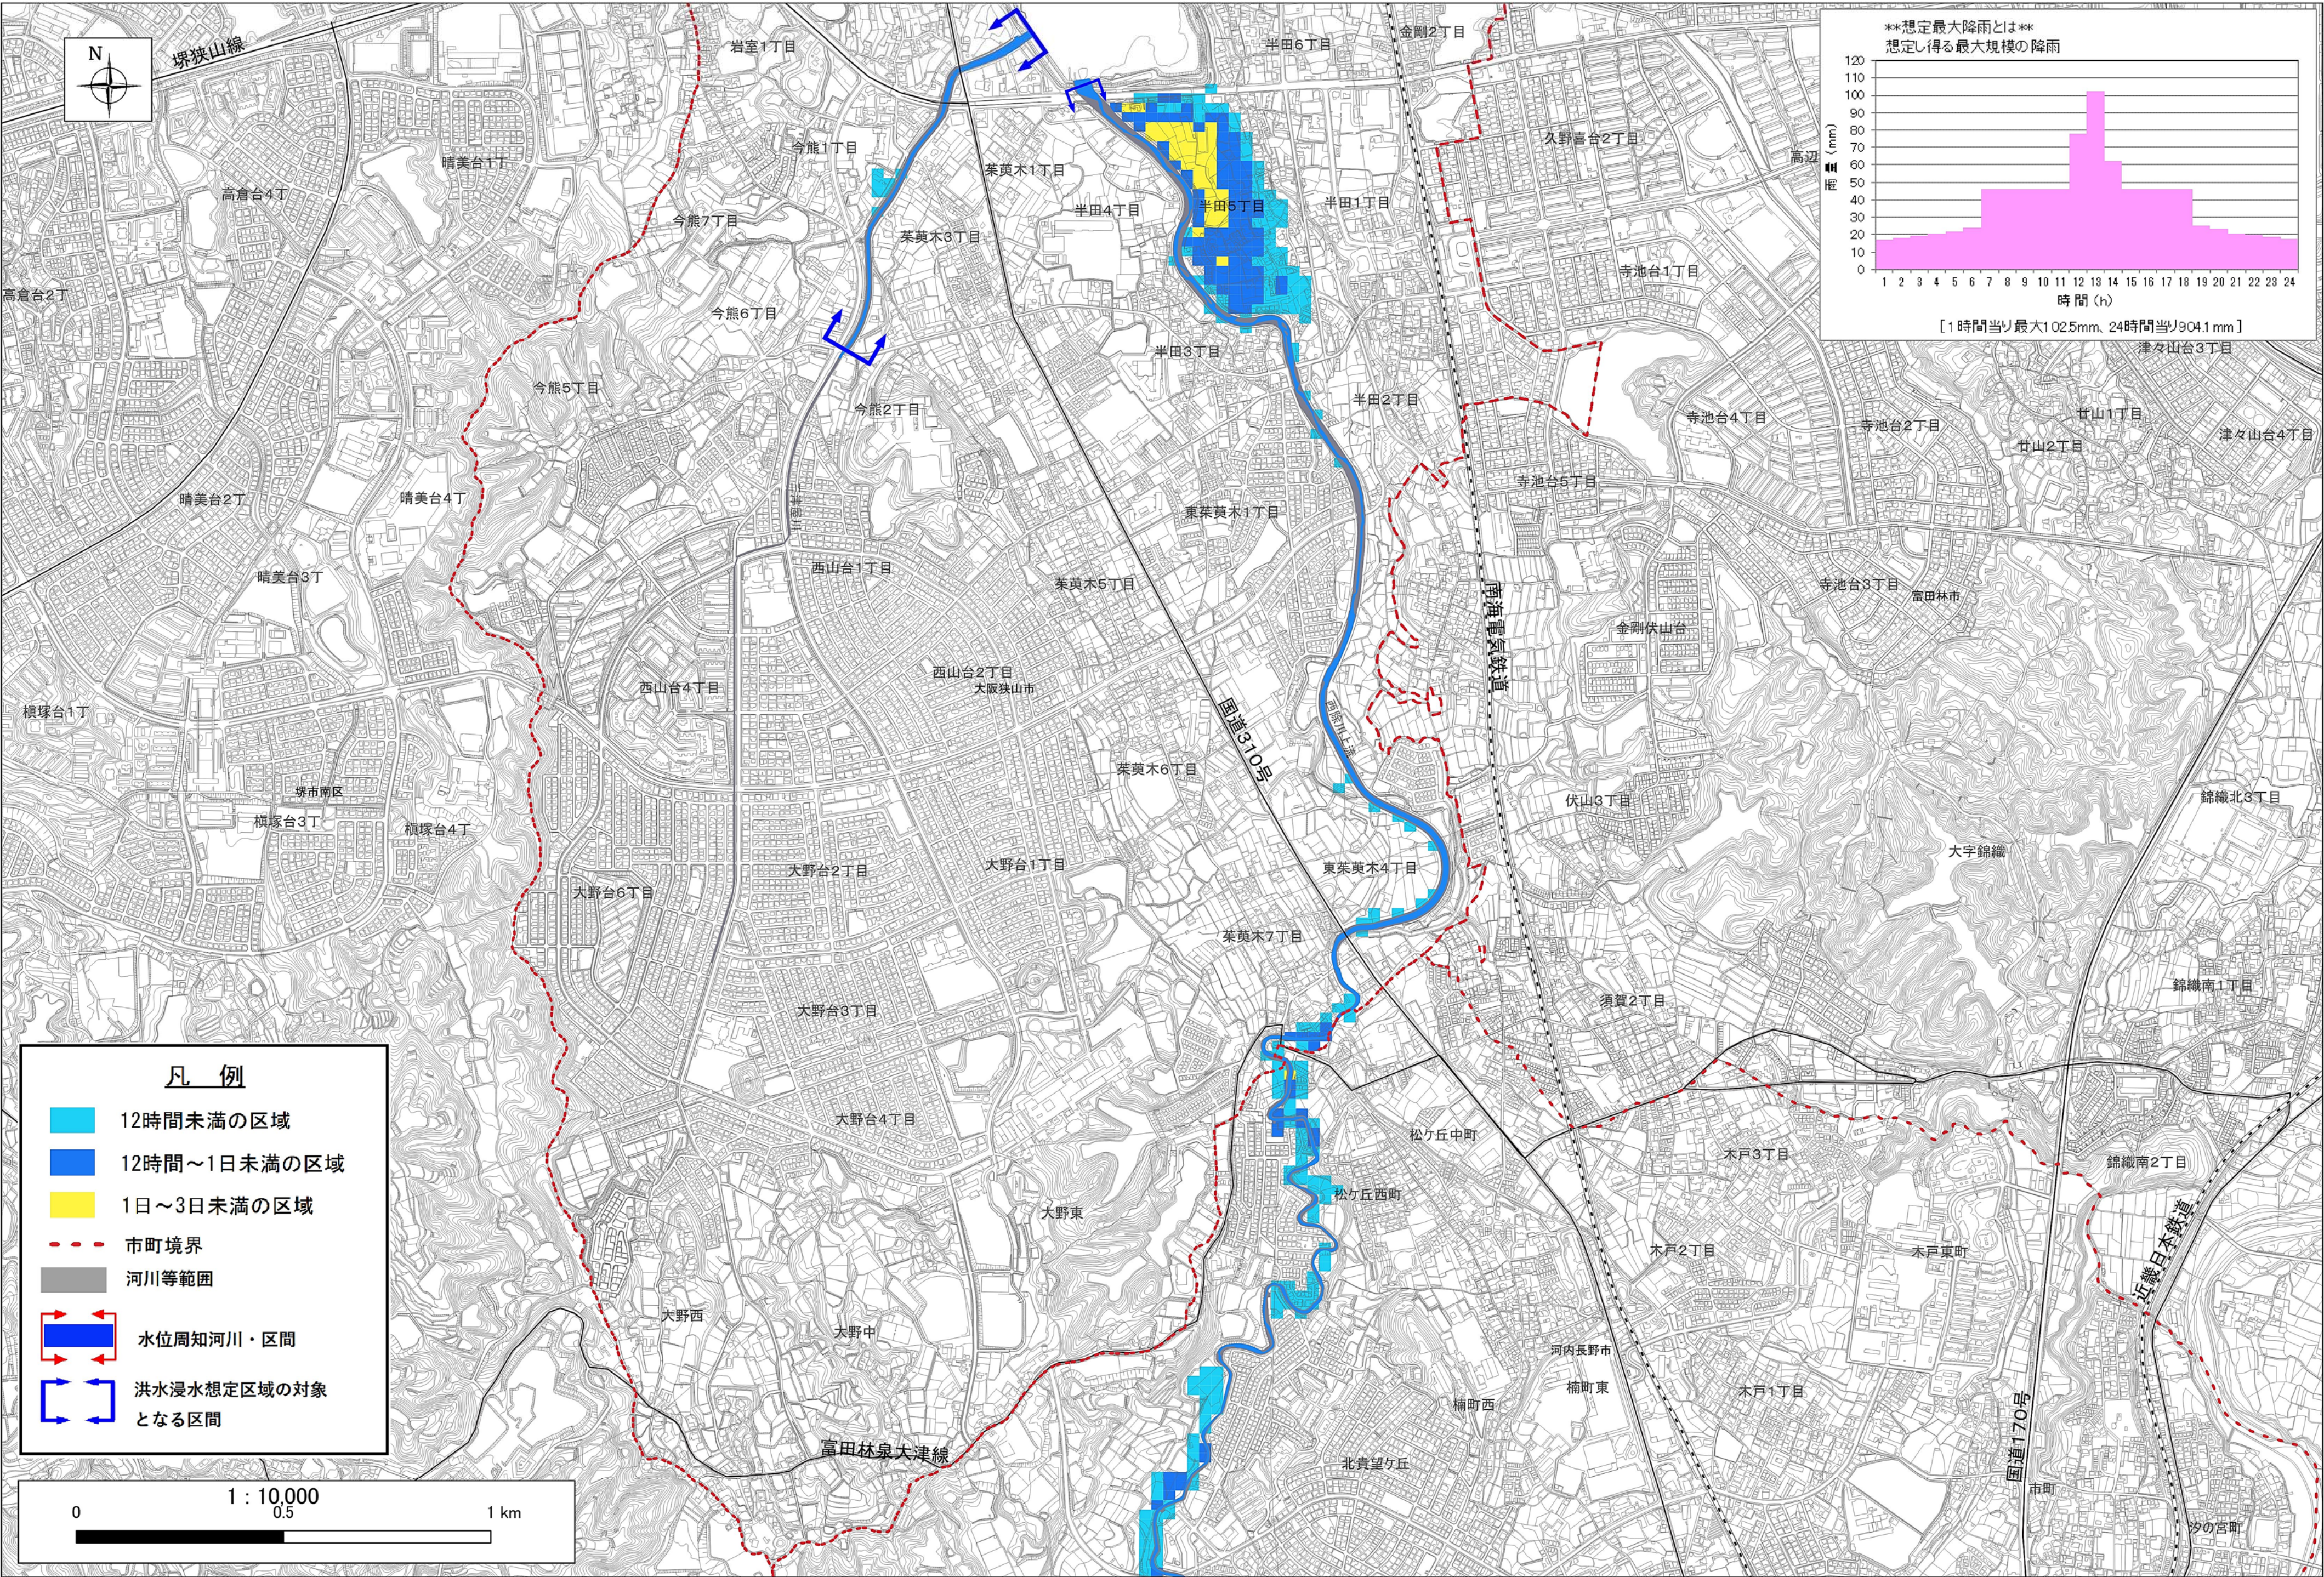

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間) 拡大図 2

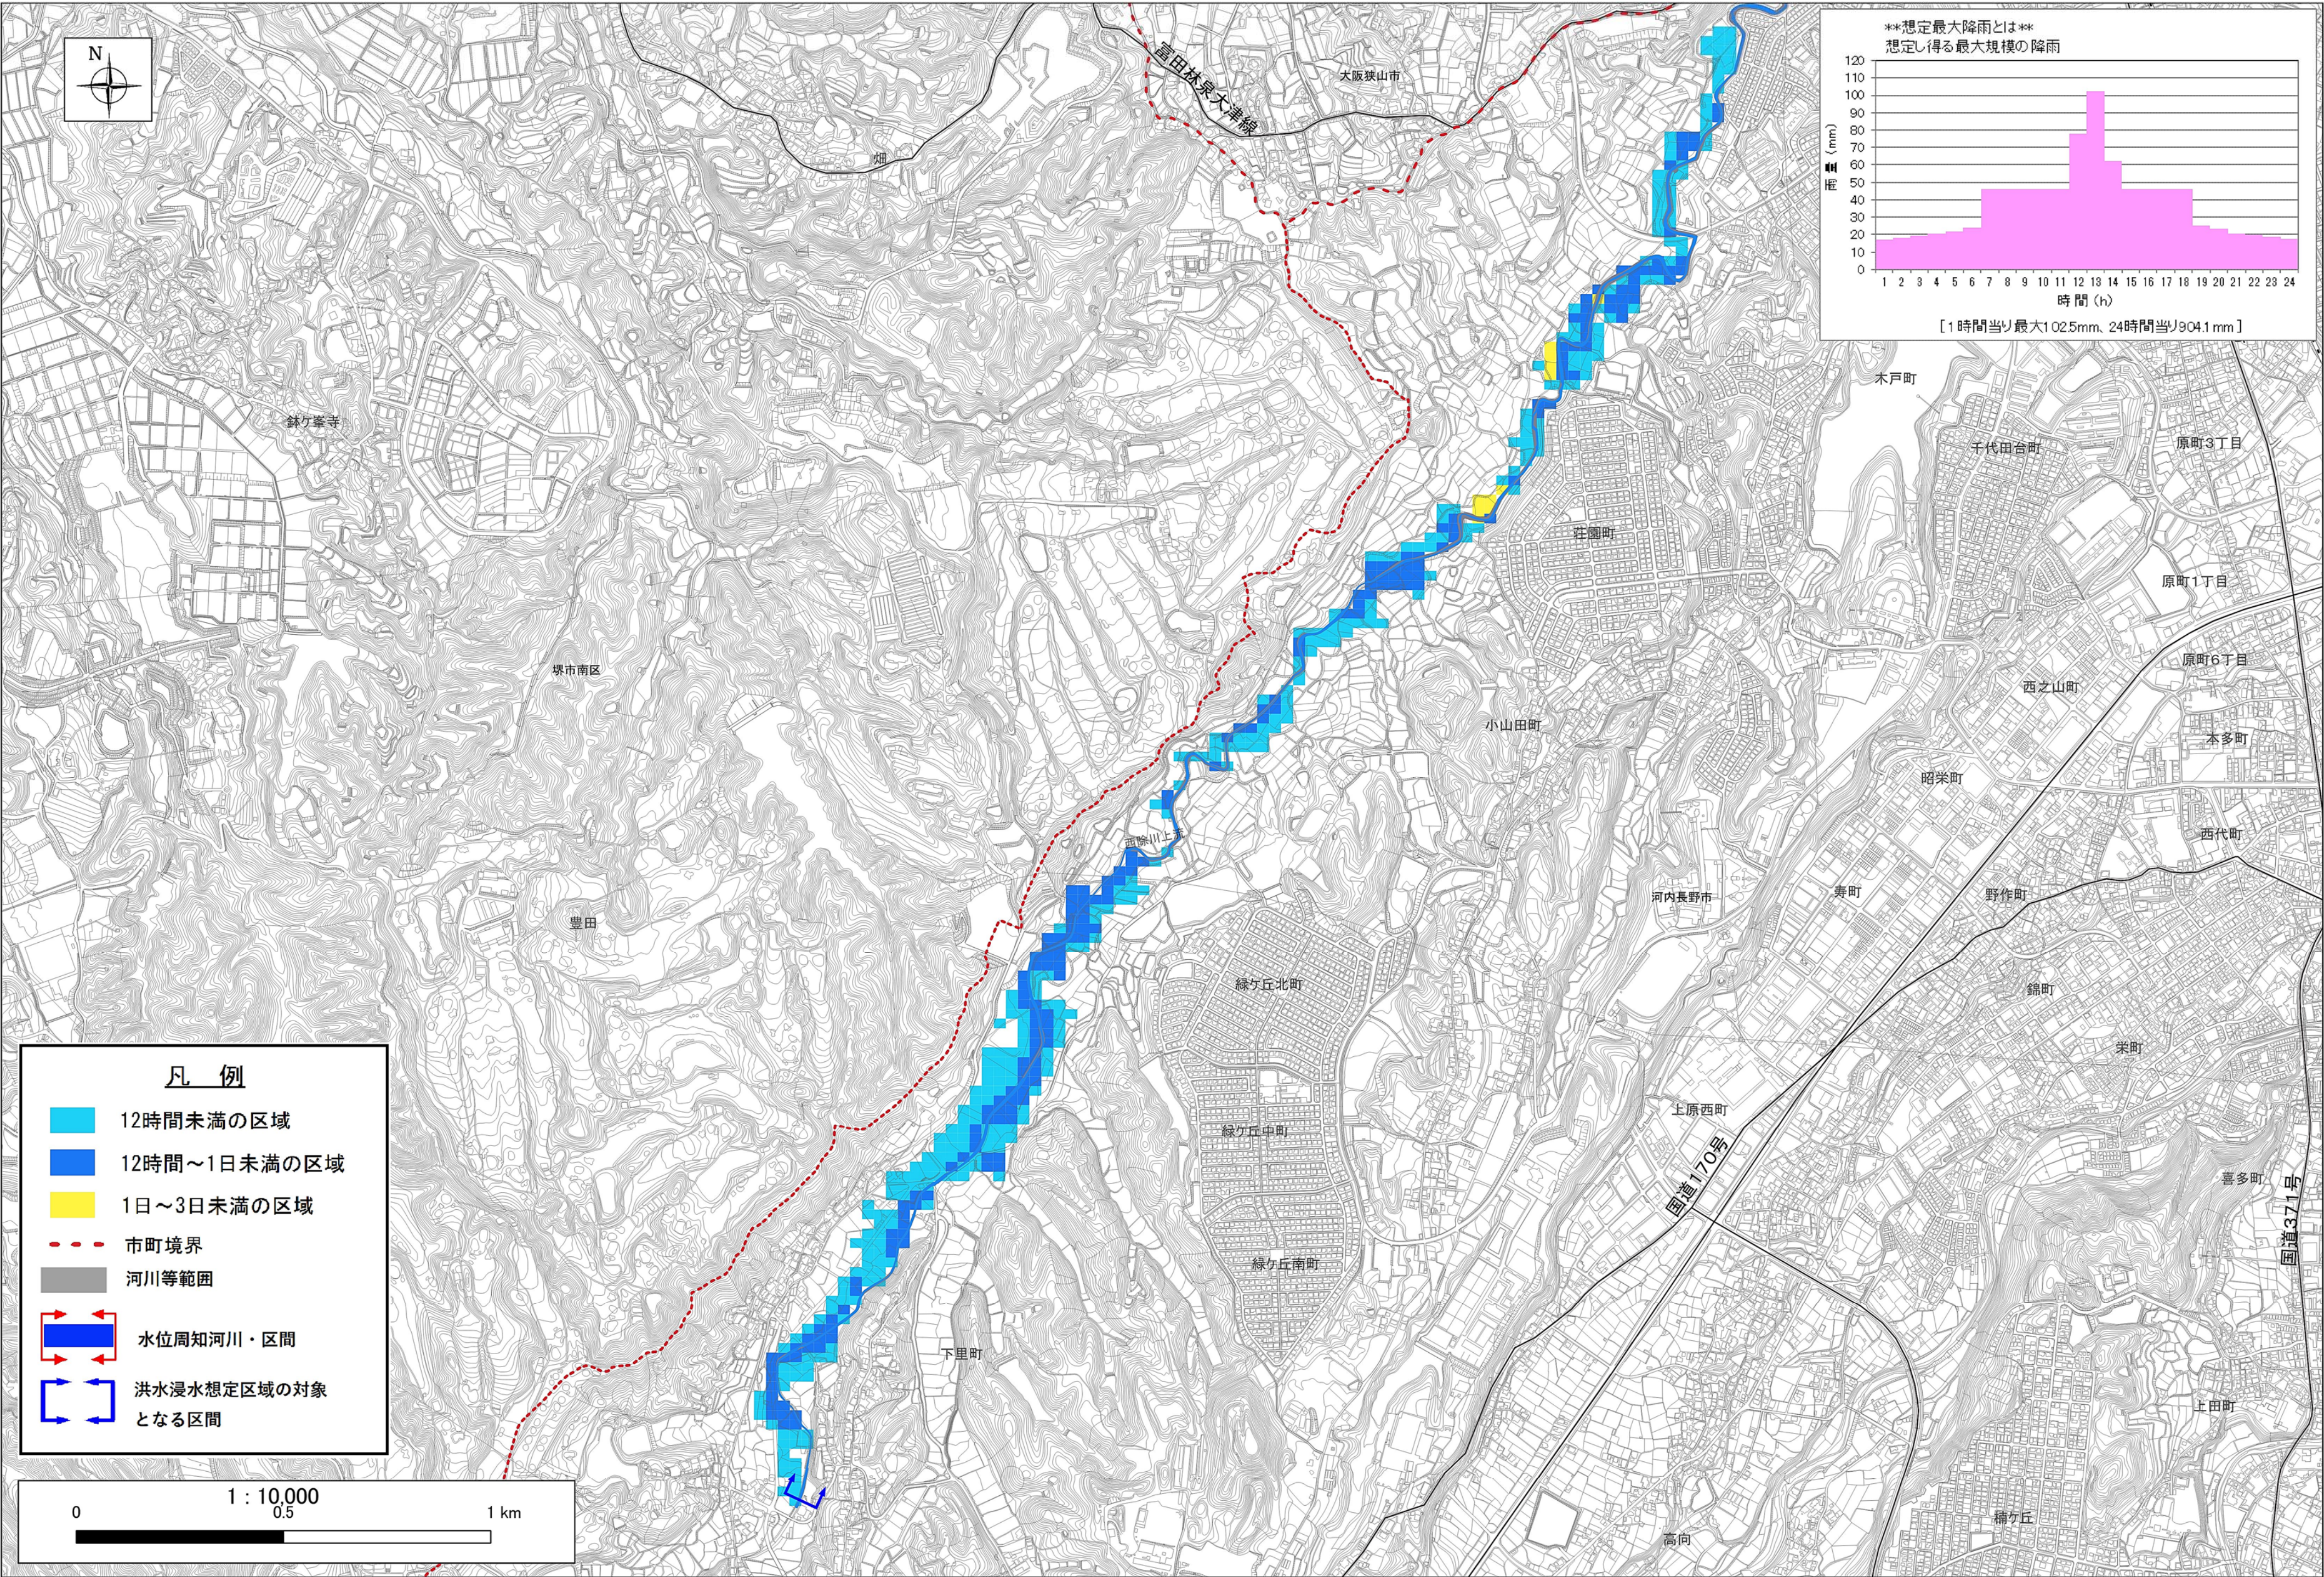

この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。

大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川
洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））


1. 説明文

- (1) この図は、大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成 30 年度末時点の大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3) の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算していること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

2. 基本事項等


- (1) 作成主体 大阪府富田林土木事務所
- (2) 指定年月日 令和元年 11 月 26 日
- (3) 対象となる河川
- ・一級河川大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）
実施区間 左岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
 - ・一級河川大和川水系 三津屋川
実施区間 左岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで

- (4) 指定の前提となる降雨
大和川合流点上流域の 24 時間総雨量 904. 1 mm、1 時間最大雨量 102. 5 mm

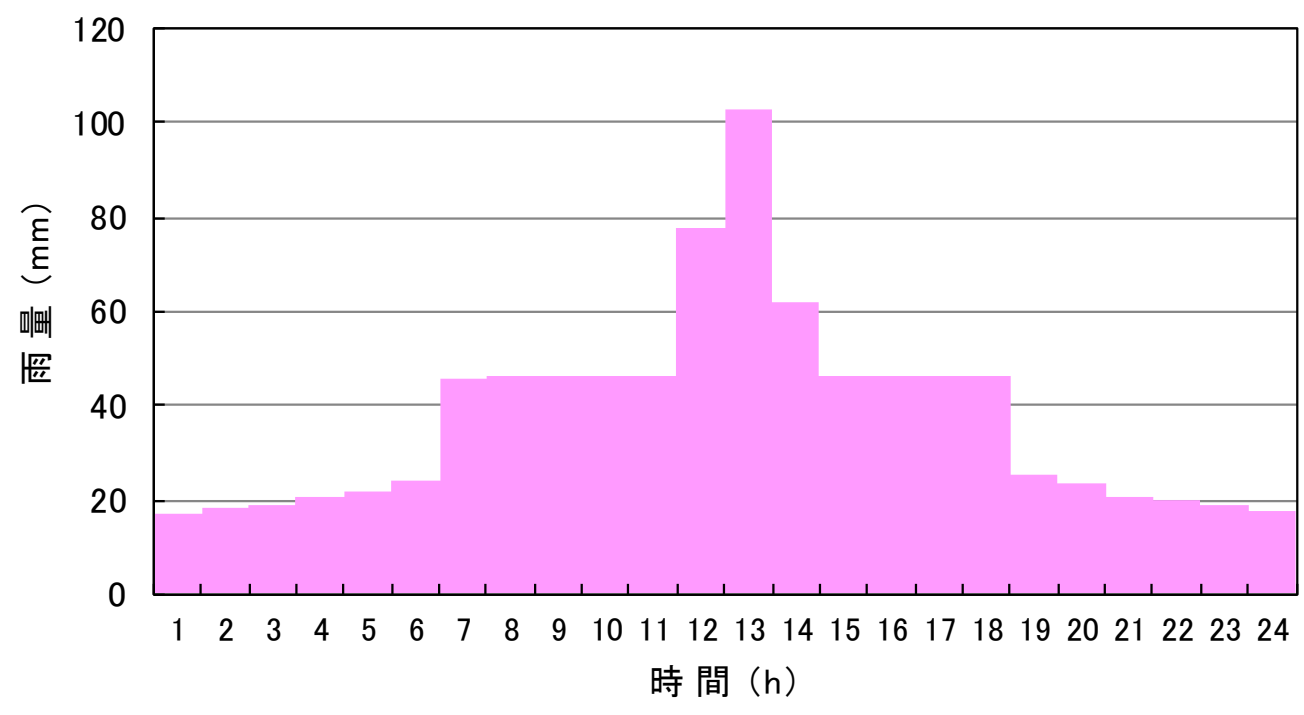

- (5) 関係市町村
富田林市、河内長野市、大阪狭山市

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 図郭割図

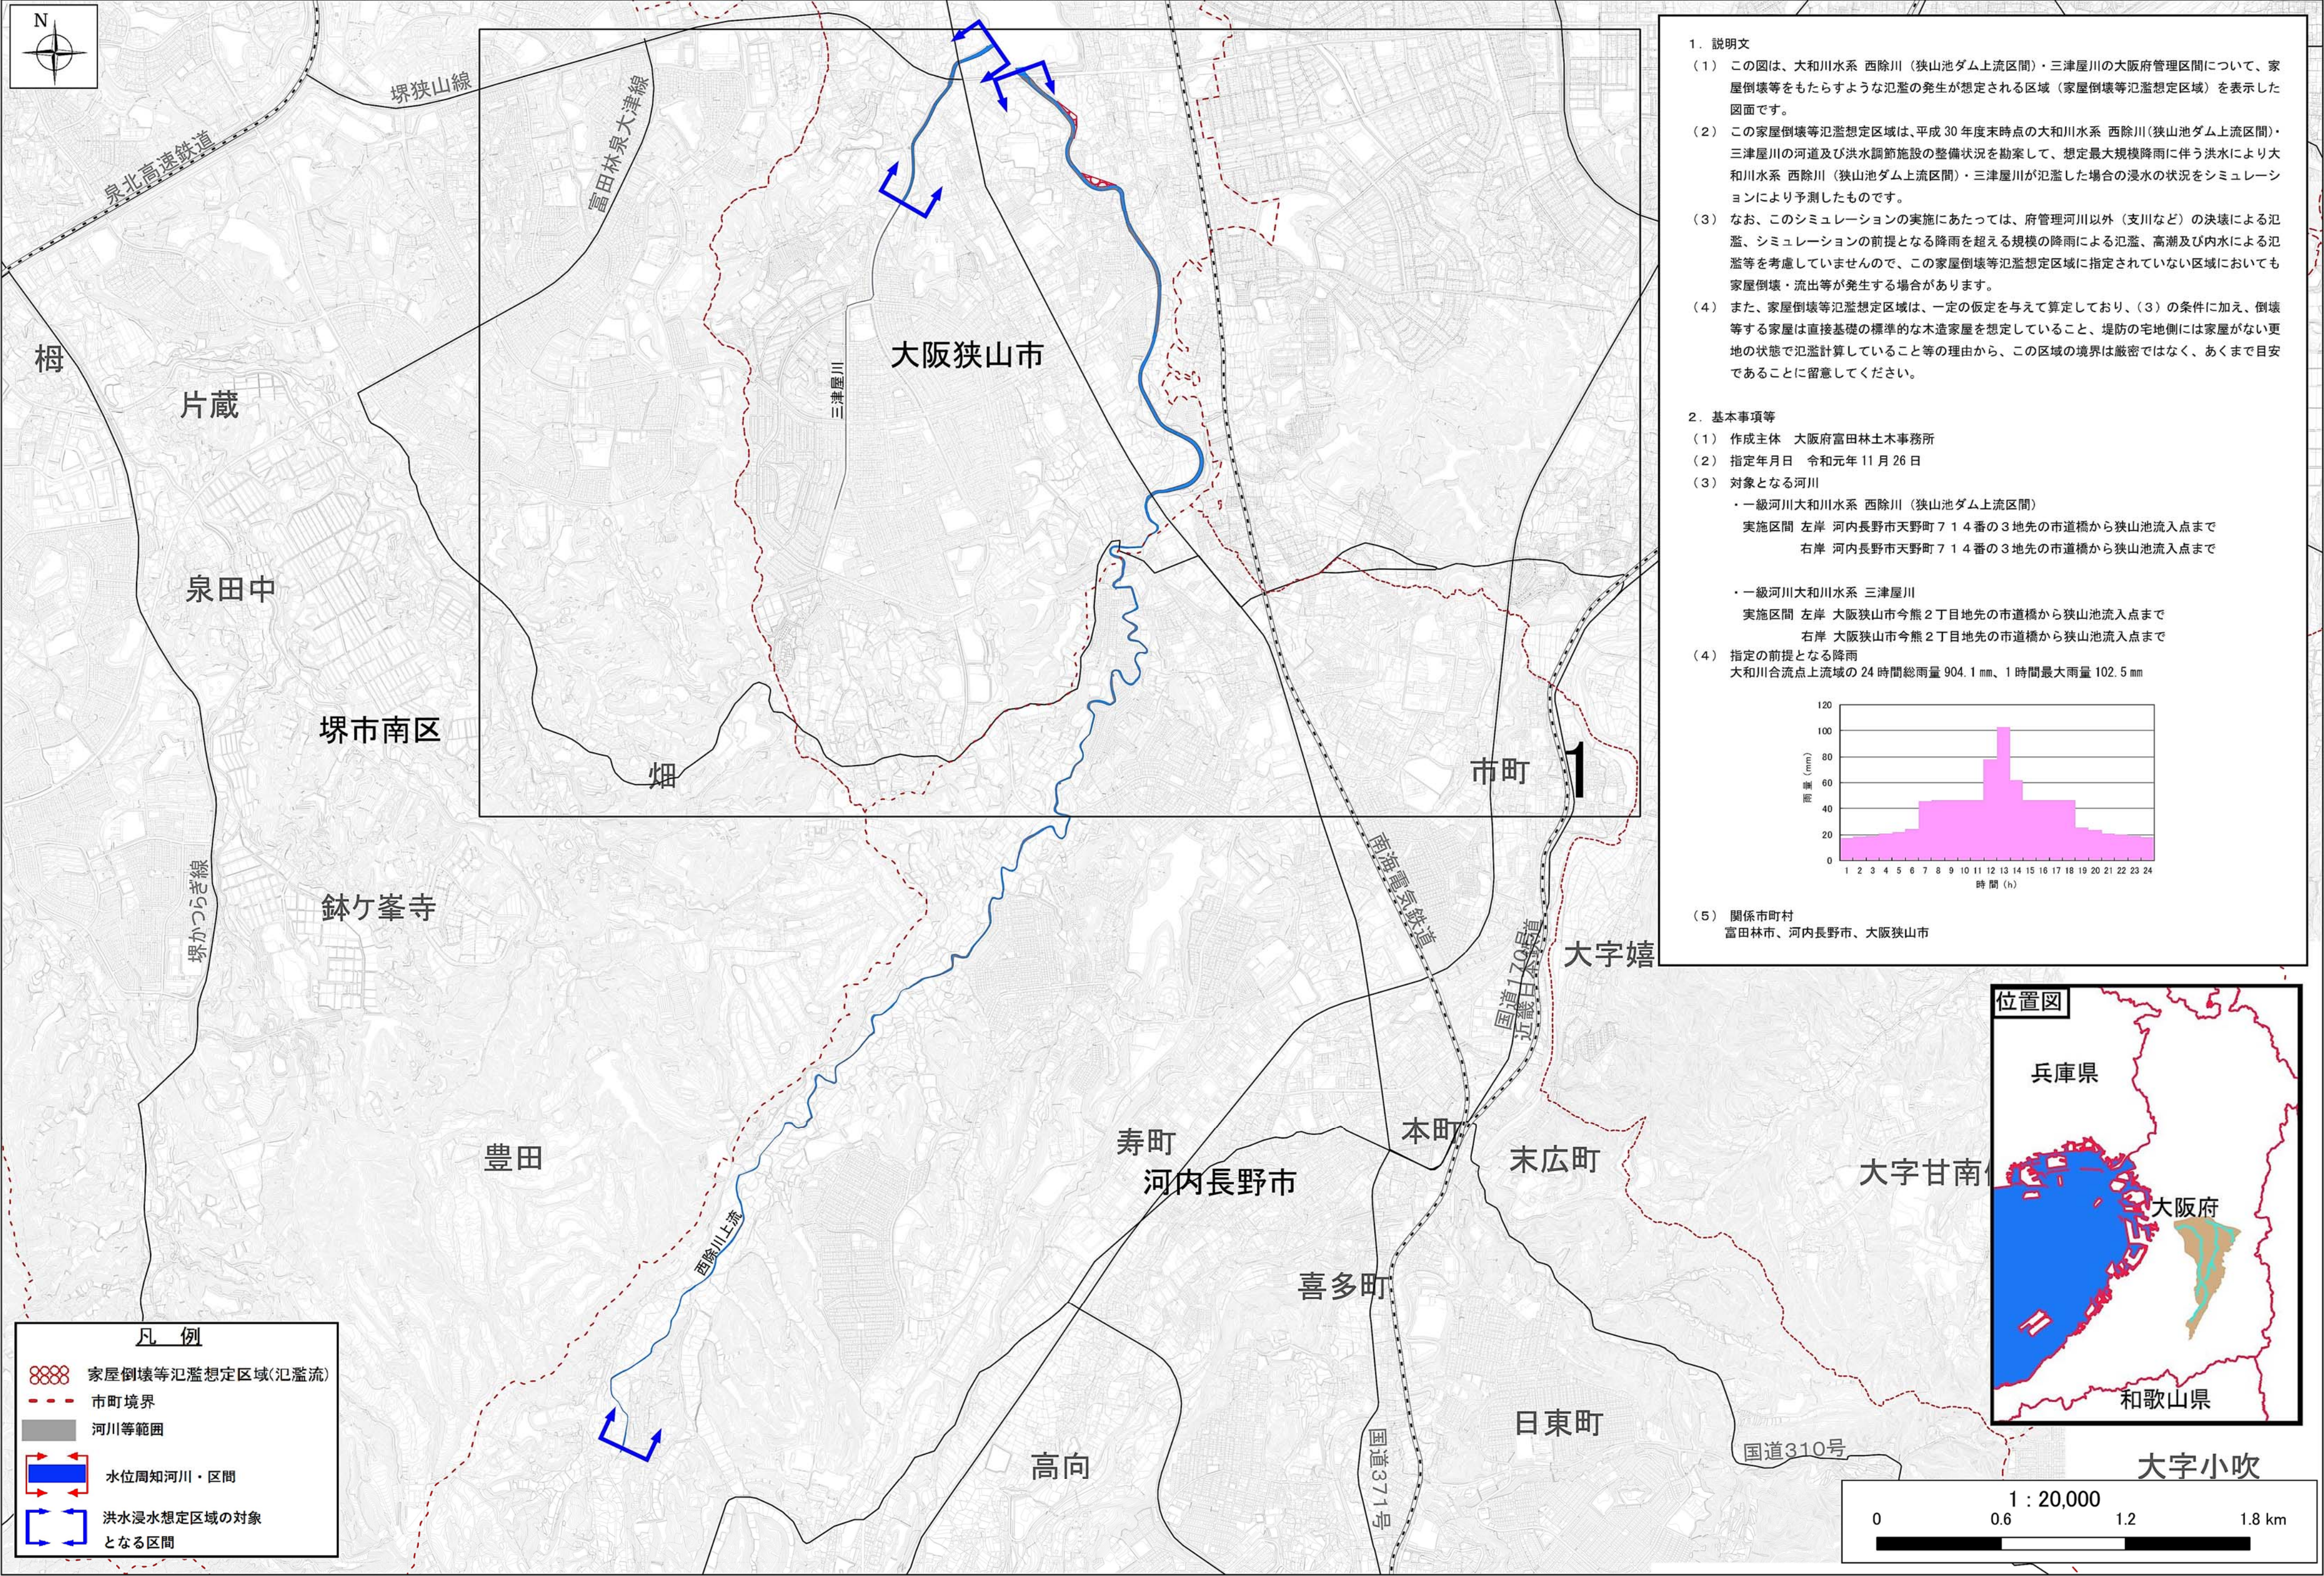

1. 説明文

(1) この図は、大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の大府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成30年度末時点の大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

(4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算していること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

2. 基本事項等


(1) 作成主体 大阪府富田林土木事務所

(2) 指定年月日 令和元年11月26日

(3) 対象となる河川


- 一級河川大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）
実施区間 左岸 河内長野市天野町714番の3地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 河内長野市天野町714番の3地先の市道橋から狭山池流入点まで
- 一級河川大和川水系 三津屋川
実施区間 左岸 大阪狭山市今熊2丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 大阪狭山市今熊2丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで

(4) 指定の前提となる降雨
大和川合流点上流域の24時間総雨量904.1mm、1時間最大雨量102.5mm

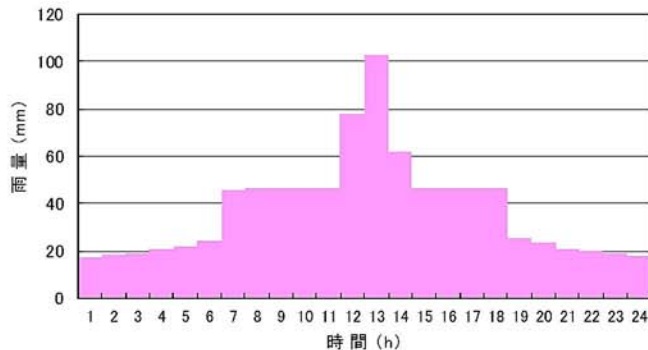

(5) 関係市町村
富田林市、河内長野市、大阪狭山市

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 拡大図 1

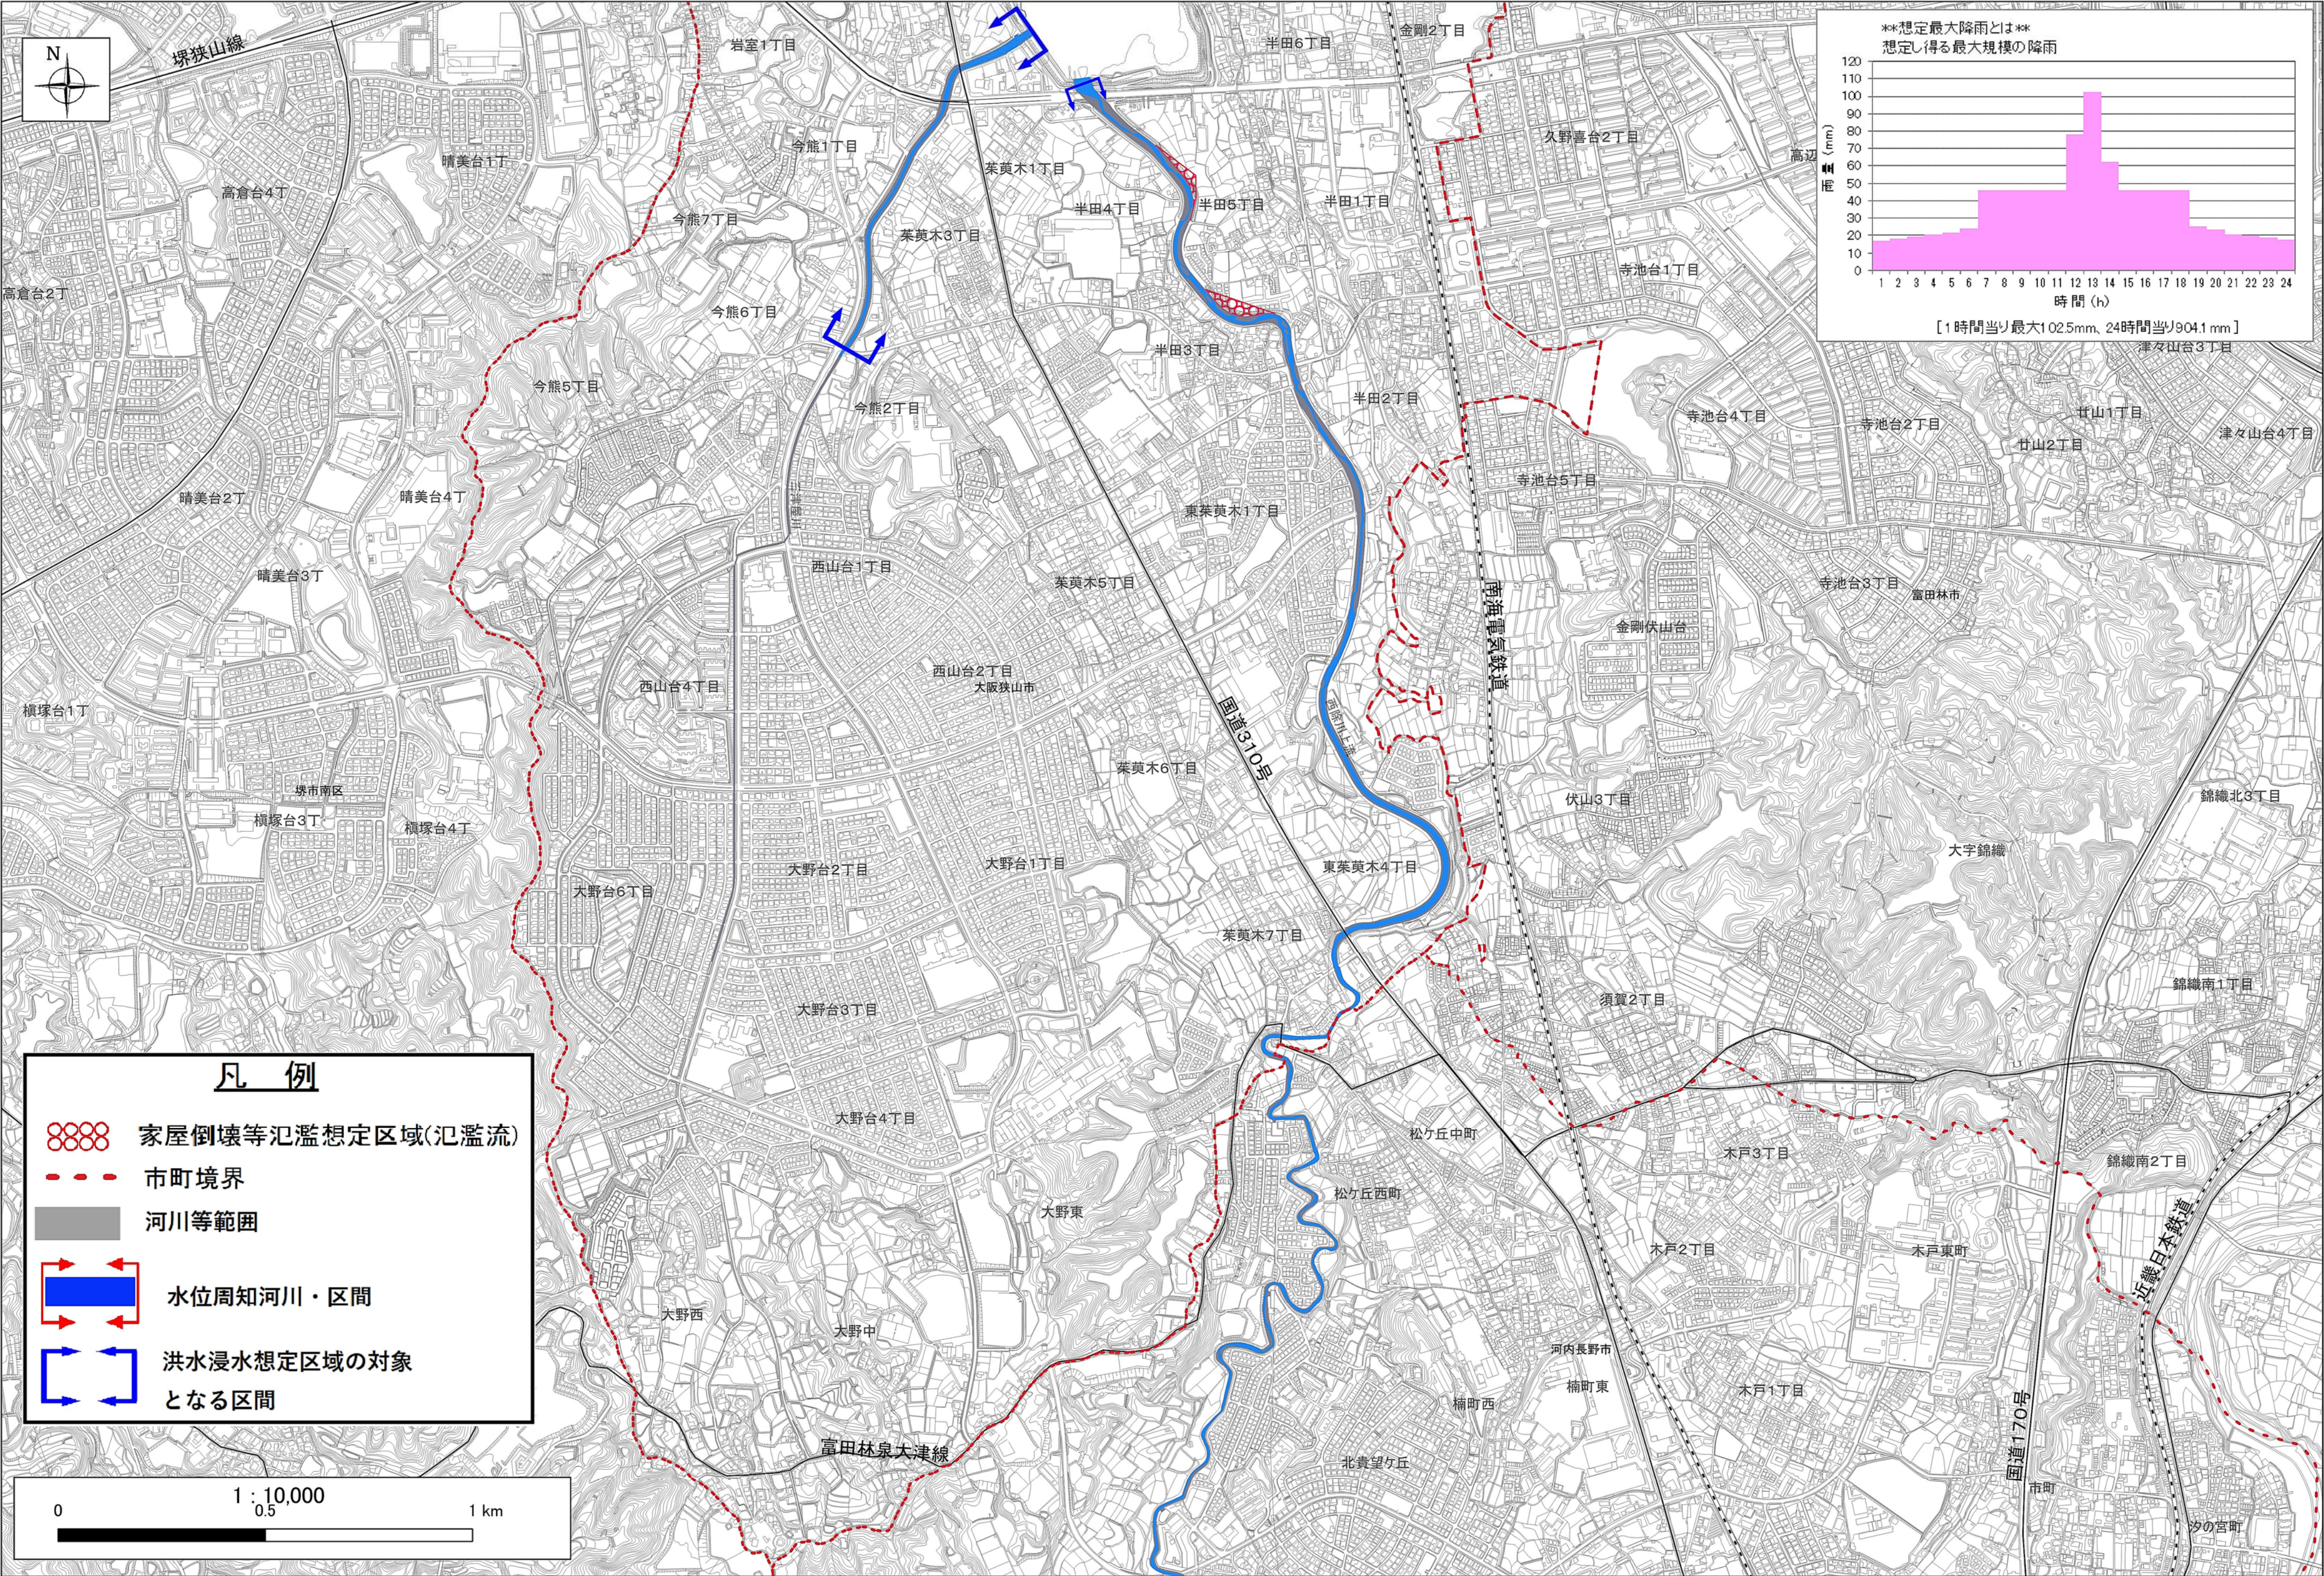

大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川
洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食））

1. 説明文


- （１） この図は、大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- （２） この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成 30 年度末時点の大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河岸浸食幅を予測したものです。
- （３） また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）・三津屋川の河岸が浸食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

2. 基本事項等

- （１） 作成主体 大阪府富田林土木事務所
- （２） 指定年月日 令和元年 11 月 26 日
- （３） 対象となる河川
- ・ 一級河川大和川水系 西除川（狭山池ダム上流区間）
実施区間 左岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 河内長野市天野町 7 1 4 番の 3 地先の市道橋から狭山池流入点まで
 - ・ 一級河川大和川水系 三津屋川
実施区間 左岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで
右岸 大阪狭山市今熊 2 丁目地先の市道橋から狭山池流入点まで

（４） 指定の前提となる降雨


大和川合流点上流域の 24 時間総雨量 904. 1 mm、1 時間最大雨量 102. 5 mm

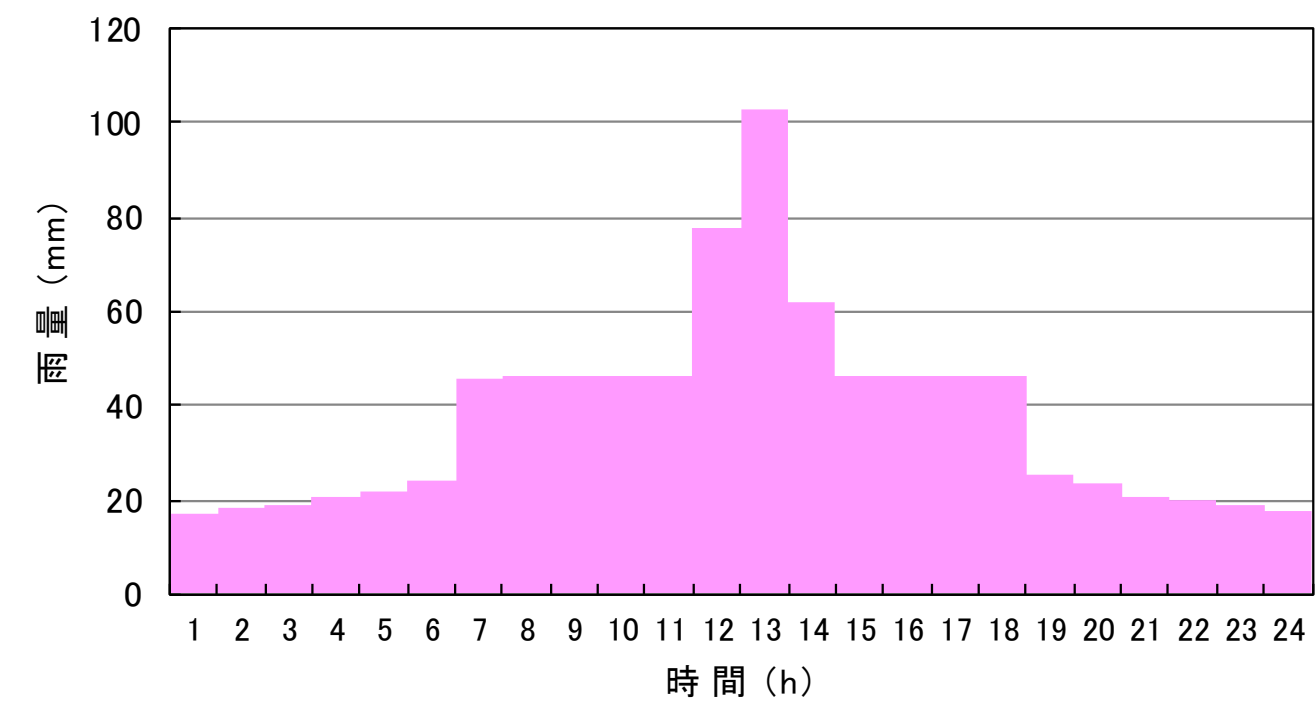

（５） 関係市町村

富田林市、河内長野市、大阪狭山市

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 図郭割図

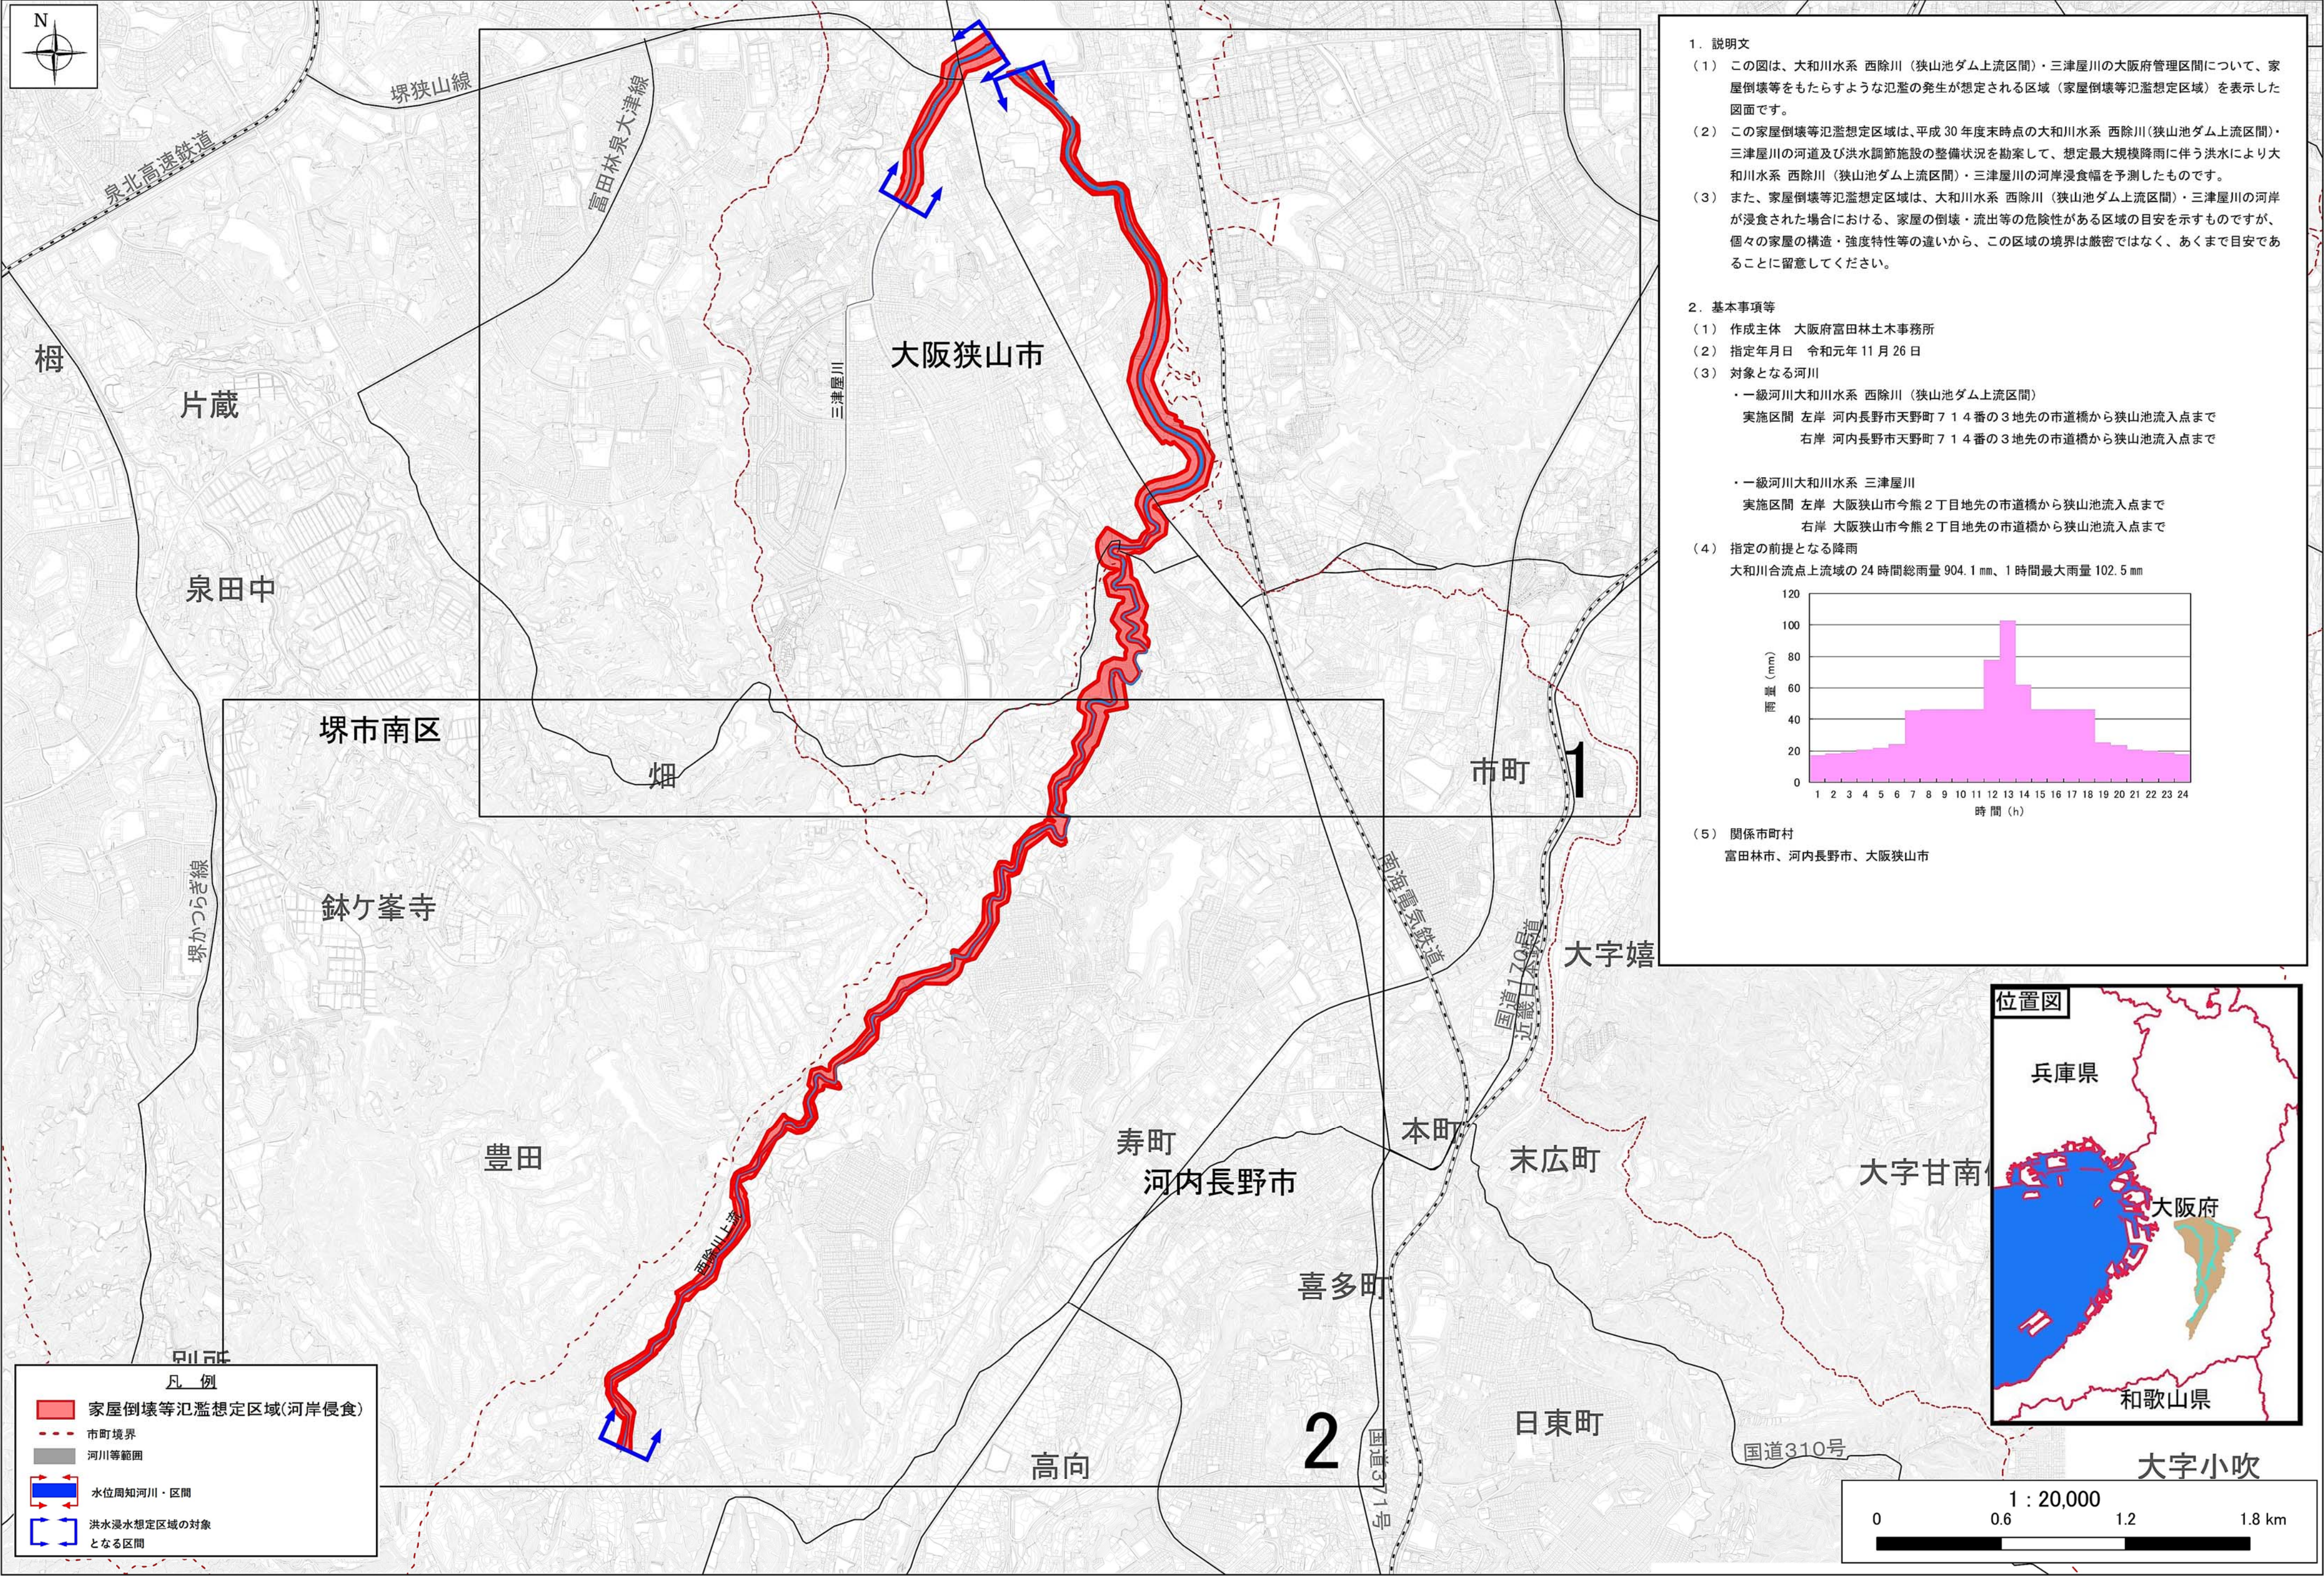

大和川水系 西除川(狭山池ダム上流区間)・三津屋川 洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 拡大図 1

